

ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน (ทส.1)

ข้อมูลบันทึก ทส.1 และ ทส.2

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566


โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

แบบ ทส.1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่1..... หมู่ที่-..... ซอยสุขุมวิท 13.....
ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลวัฒนา..... เขต/อำเภอ.....คลองเตยเหนือ.....
จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์02-0981234..... โทรสาร-..... มี
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 13..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...103/2561..... ออกให้โดย .กระทรวงมหาดไทย... หมดอายุ .. 15/10/2566.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

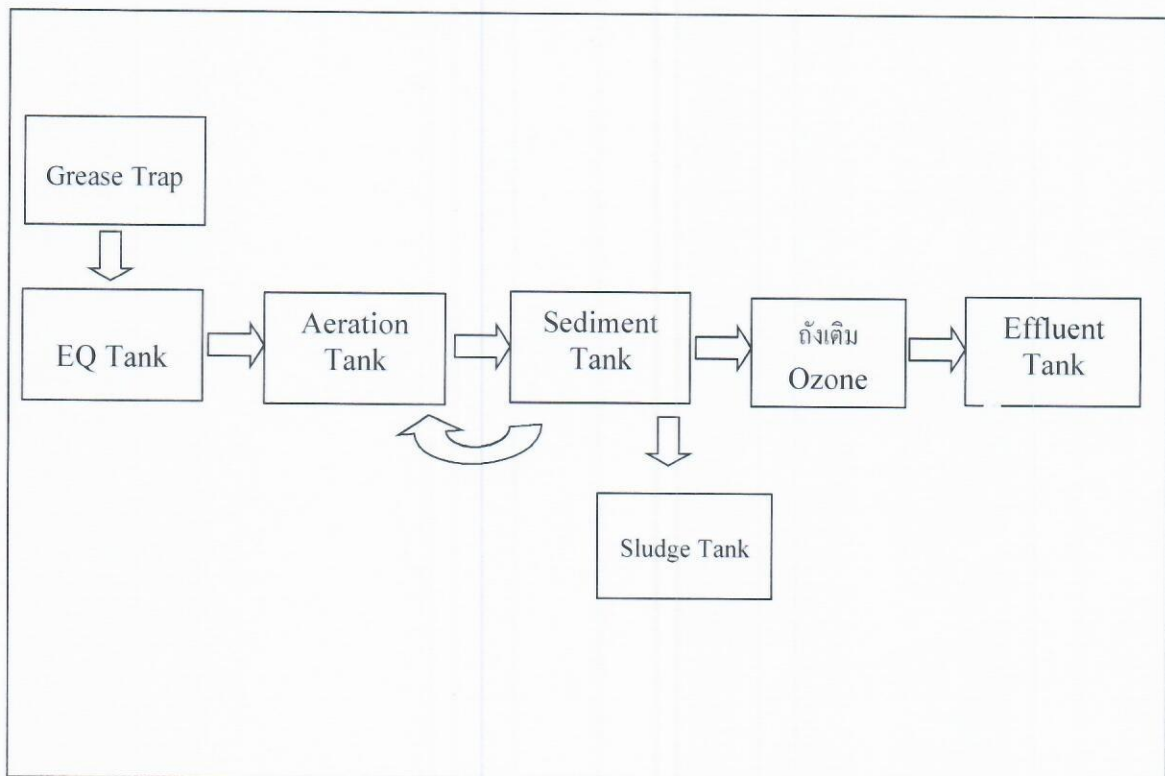

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปริมาณของ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของโรงงาน ผลิต (ลบม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ได้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุปกติ/ ผิดปกติ)
1/4/23	141	290	232	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
2	150	258	206	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
3	139	250	200	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
4	155	260	208	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
5	154	287	219	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
6	155	291	232	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
7	156	300	240	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
8	145	348	228	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
9	155	258	206	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
10	142	266	212	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
11	156	340	242	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
12	158	289	231	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
13	158	273	214	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
14	143	317	254	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
15	144	311	248	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
16	153	290	232	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
17	142	295	236	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-
18	152	304	243	5:40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ซี/เอ	-	-

19	146	183	126	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
20	158	201	233	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
21	152	302	313	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
22	143	1212	217	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
23	150	157	205	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
24	142	157	205	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
25	142	290	232	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
26	161	226	220	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
27	129	201	241	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
28	140	275	220	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
29	154	313	250	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
30	141	284	222	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
31	150	285	228	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ชน
4601 8,938 7150														

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

.....โรงพยาบาลสุ่มวิท 13.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

ใบอนุญาติเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้ด้วย

ข้อมูลบันทึก ทส.1 และ ทส.2

ประจำเดือน สิงหาคม 2566


โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

แบบ ทส.1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่1..... หมู่ที่-..... ซอยสุขุมวิท 13.....
ถนน ...สุขุมวิท..... แขวง/ตำบลวัฒนา..... เขต/อำเภอ.....คลองเตยเหนือ.....
จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ ...02-0981234..... โทรสาร-..... มี
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 13..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...103/2561..... ออกให้โดย .กระทรวงมหาดไทย... หมดยอายุ ...15/10/2566.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

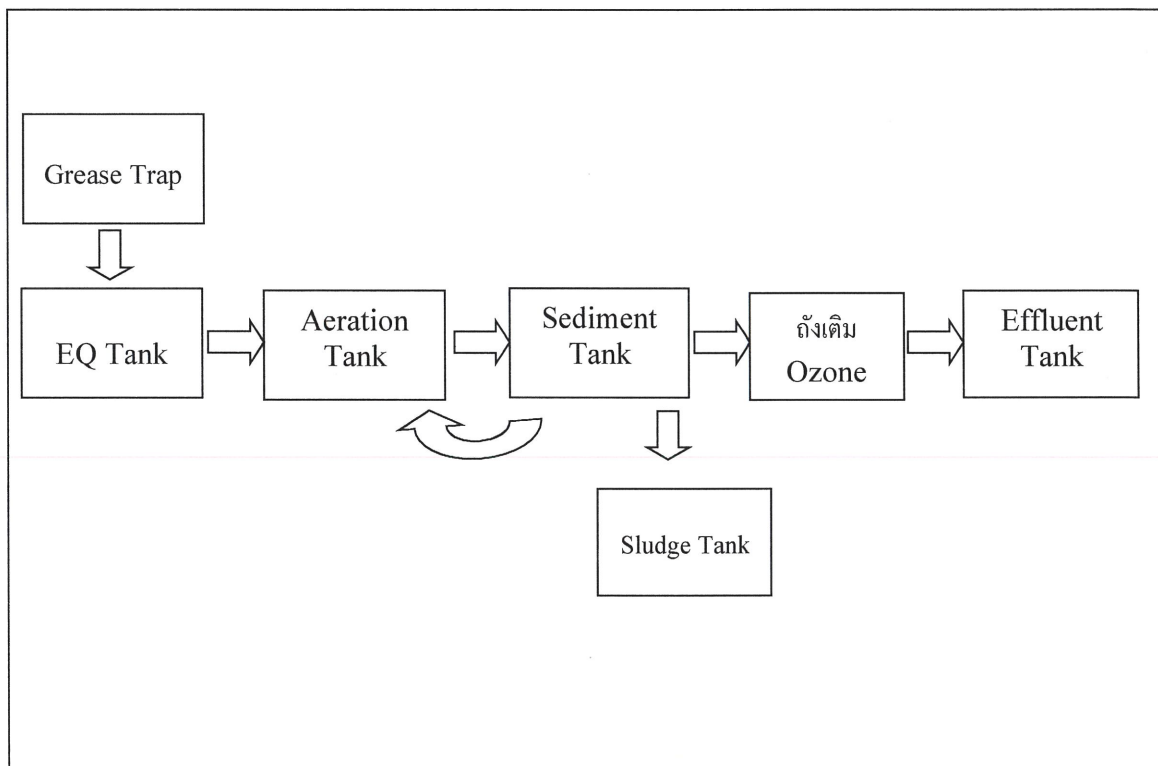

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ/ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/2023	150	274	219	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
2/3/2023	146	278	222	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
3/3/2023	157	291	212	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
4/3/2023	153	322	257	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
5/3/2023	146	314	251	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
6/3/2023	155	317	269	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพ.
7/3/2023	145	322	257	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพ.
8/3/2023	160	354	286	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
9/3/2023	142	263	210	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
10/3/2023	159	273	218	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
11/3/2023	140	338	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
12/3/2023	158	304	243	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
13/3/2023	142	312	263	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพ.
14/3/2023	147	295	216	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพ.
15/3/2023	149	284	227	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
16/3/2023	150	289	231	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
17/3/2023	148	308	246	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.
18/3/2023	153	315	252	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.นพ.

19/8/2023	146	319	255	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ชัย:
20/8/2023	144	287	229	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	nee
21/8/2023	150	242	193	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	nee
22/8/2023	140	291	232	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ชัย:
23/8/2023	161	281	224	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ชัย:
24/8/2023	144	241	192	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ชัย:
25/8/2023	152	304	243	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ชัย:
26/8/2023	149	318	234	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	nee
27/8/2023	147	291	232	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	nee
28/8/2023	175	289	231	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ชัย:
29/8/2023	124	331	264	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ชัย:
30/8/2023	160	302	241	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ชัย:
31/8/2023	157	271	216	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ชัย:
TOTAL		4651	9267	7413											

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบัพัตน์เสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 13..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....*อาทิตย์ ธีรวัช*..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....*อาทิตย์ ธีรวัช*.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ข้อมูลบันทึก ทส.1 และ ทส.2

ประจำเดือน กันยายน 2566


โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

แบบ ทส.1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่1..... หมู่ที่-..... ซอยสุขุมวิท 13.....
ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลวัฒนา..... เขต/อำเภอ.....คลองเตยเหนือ.....
จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์02-0981234..... โทรสาร-..... มี
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 13..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...103/2561..... ออกให้โดย .กระทรวงมหาดไทย... หมุดอายุ ...15/10/2566.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

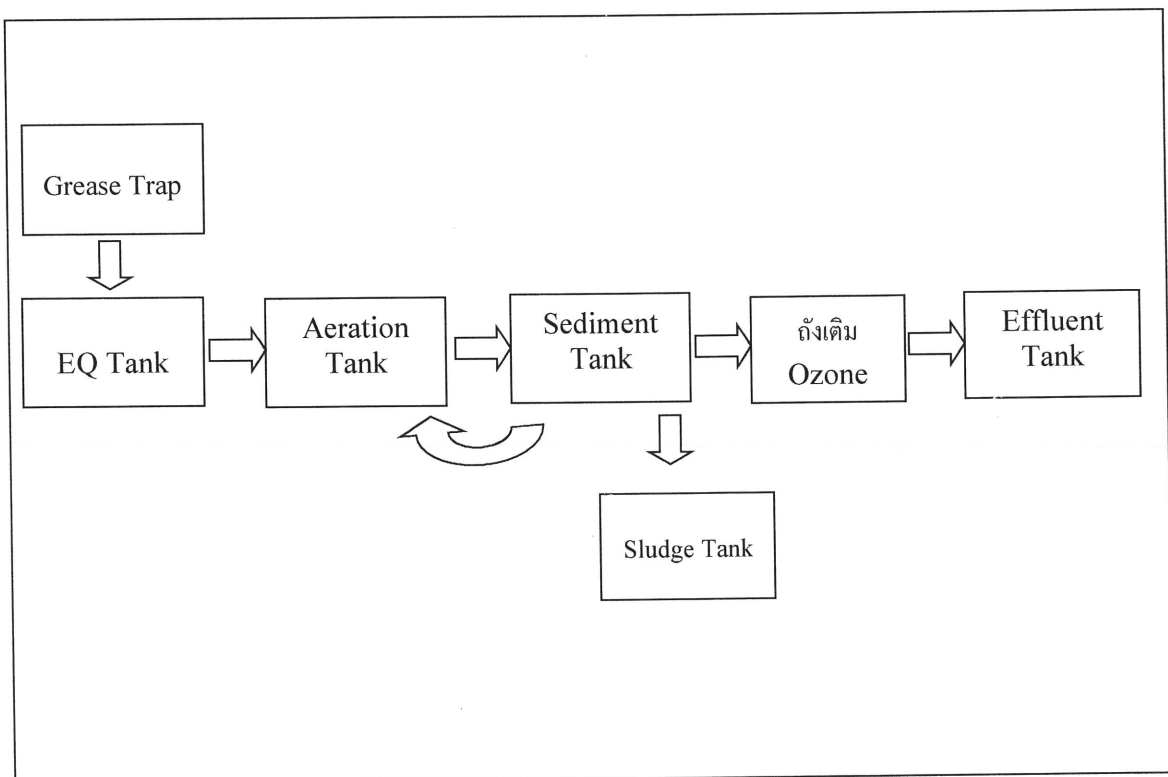

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (สูตรหรือสูตรเคมี)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ/ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/9/23	143	337	269	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ
2/9/23	152	312	249	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Leo
3/9/23	142	350	280	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Leo
4/9/23	144	284	227	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ
5/9/23	159	260	208	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ
6/9/23	159	394	315	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ
7/9/23	175	267	213	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ
8/9/23	181	348	278	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Leo
9/9/23	180	299	239	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Leo
10/9/23	180	308	246	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ
11/9/23	173	239	191	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ
12/9/23	177	297	237	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ
13/9/23	178	270	216	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ
14/9/23	179	278	222	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ
15/9/23	183	359	287	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Leo
16/9/23	186	298	238	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Leo
17/9/23	186	268	214	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ
18/9/23	185	258	206	5=บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ธัญญะ

19/9/23	196	311	246	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ธัญ
20/9/23	179	318	254	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	mie
21/9/23	191	277	221	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	mie
22/9/23	166	291	232	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	Leo
23/9/23	189	289	231	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	Leo
24/9/23	189	297	237	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	mie
25/9/23	173	268	214	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	mie
26/9/23	180	343	274	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	mie
27/9/23	188	288	230	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	mie
28/9/23	180	297	237	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	mie
29/9/23	191	291	232	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	Leo
30/9/23	192	311	248	ระบม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	Leo
TOTAL		5277	8986	7188													

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 13..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... อาตมา ตรี อธิษฐ์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..... อาตมา ตรี อธิษฐ์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ข้อมูลบันทึก ทส.1 และ ทส.2

ประจำเดือน ตุลาคม 2566


โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

แบบ ทส.1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่1..... หมู่ที่-..... ซอยสุขุมวิท 13.....
ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลวัฒนา..... เขต/อำเภอ.....คลองเตยเหนือ.....
จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์02-0981234..... โทรสาร-..... มี
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 13..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...103/2561..... ออกให้โดย .กระทรวงมหาดไทย... หมดยุ ...15/10/2566.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

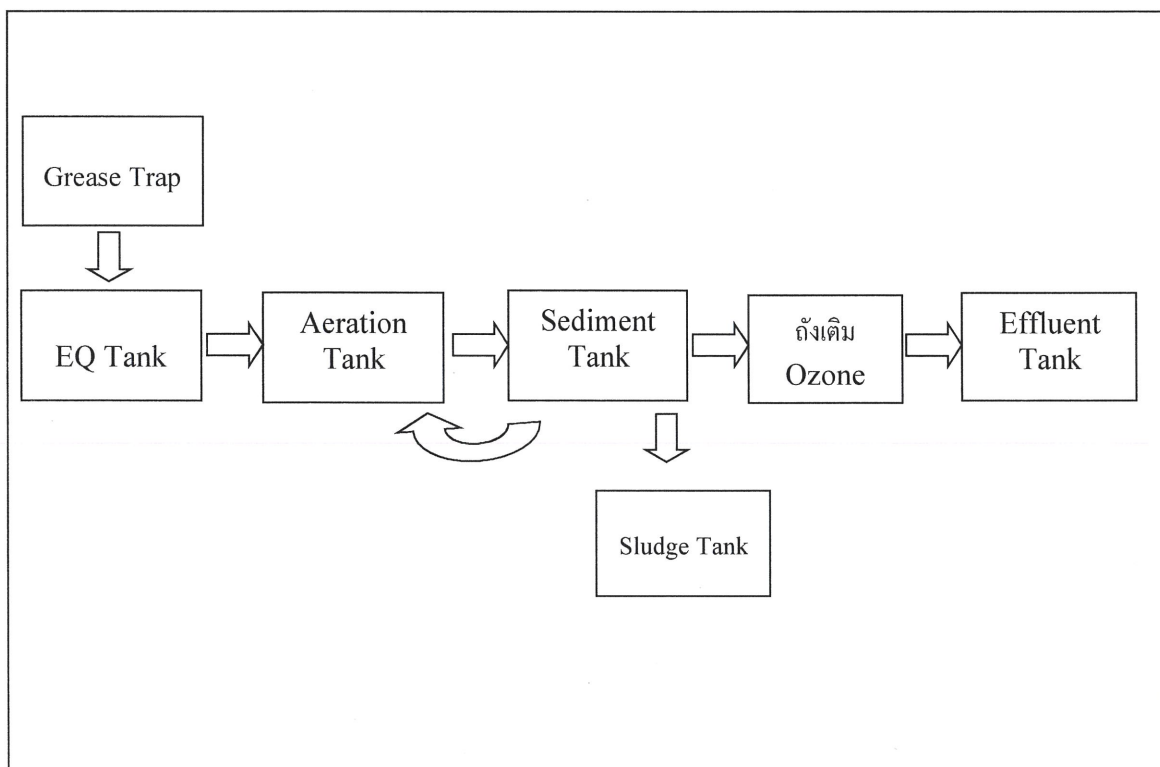

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....โรงแรมไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพฯ สุขุมวิท 13..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....*วชิร ธีรวิชัย*..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....*วชิร ธีรวิชัย*.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ข้อมูลบันทึก ทส.1 และ ทส.2

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566


โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

แบบ ทส.1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่1..... หมู่ที่-..... ซอยสุขุมวิท 13.....
ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลวัฒนา..... เขต/อำเภอ.....คลองเตยเหนือ.....
จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์02-0981234..... โทรสาร-..... มี
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 13..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...103/2561..... ออกให้โดย .กระทรวงมหาดไทย... หมดอายุ ...15/10/2566.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

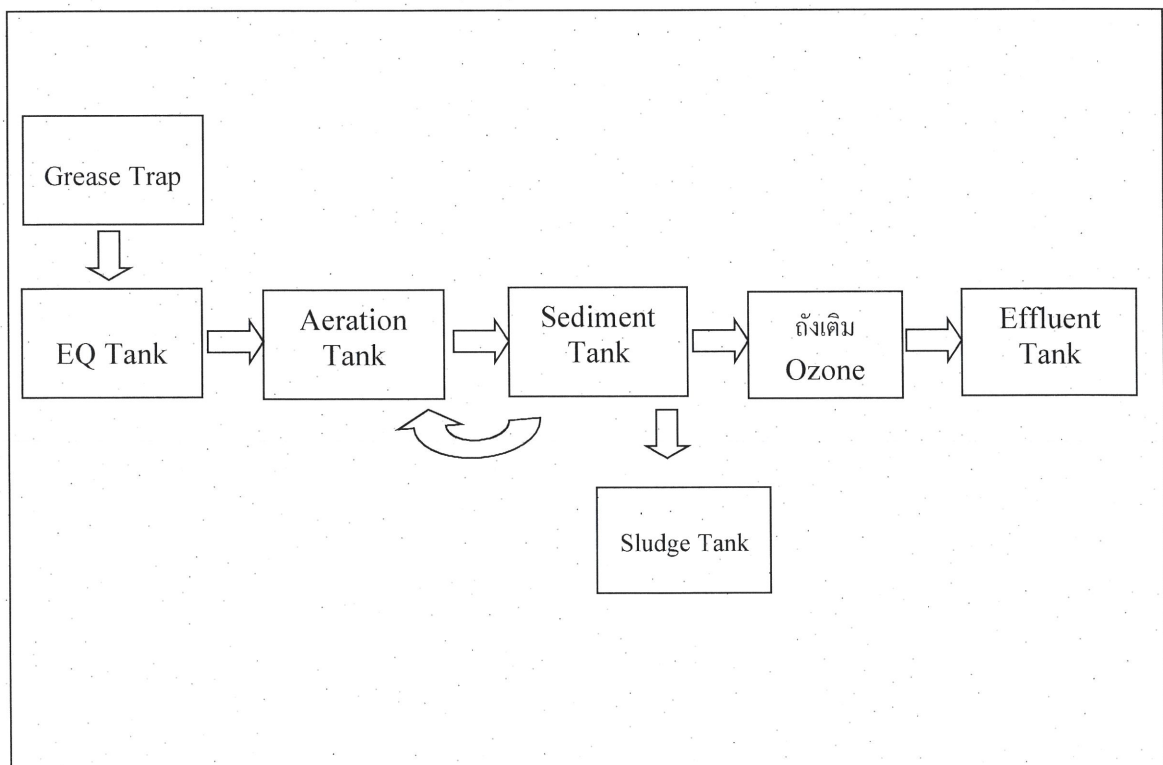

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลจากเก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม/ลิตรรวม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ผลสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลอยตัว (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ/ปกติ/ผิดปกติ)			
1	159	264	211	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
2	160	278	222	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
3	157	287	229	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
4	159	292	214	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Ten
5	160	265	212	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Ten
6	143	260	208	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
7	159	262	209	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
8	162	280	224	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
9	161	265	212	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
10	153	300	240	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
11	162	281	224	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Ten
12	140	264	211	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Ten
13	131	249	199	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
14	158	308	246	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
15	106	329	263	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
16	155	286	228	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
17	154	310	252	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Leo
18	146	266	202	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			Ten

[illegible]

๑. ให้กรอกลัทธิและข้อมูลเฉพาะในกรณีพิเศษลัทธิและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำนาญเสียหนี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพงานแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพงานทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....โรงแรมเฮมอท รีเจนซี กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท 13..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

นาย อรรถ อรรถชัย

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ข้อมูลบันทึก ทส.1 และ ทส.2

ประจำเดือน ธันวาคม 2566


โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

แบบ ทส.1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่1..... หมู่ที่-..... ซอยสุขุมวิท 13.....
ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลวัฒนา..... เขต/อำเภอ.....คลองเตยเหนือ.....
จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์02-0981234..... โทรสาร-..... มี
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 13..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...201/2566..... ออกให้โดย .กระทรวงมหาดไทย... หมดอายุ ...15/10/2571.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

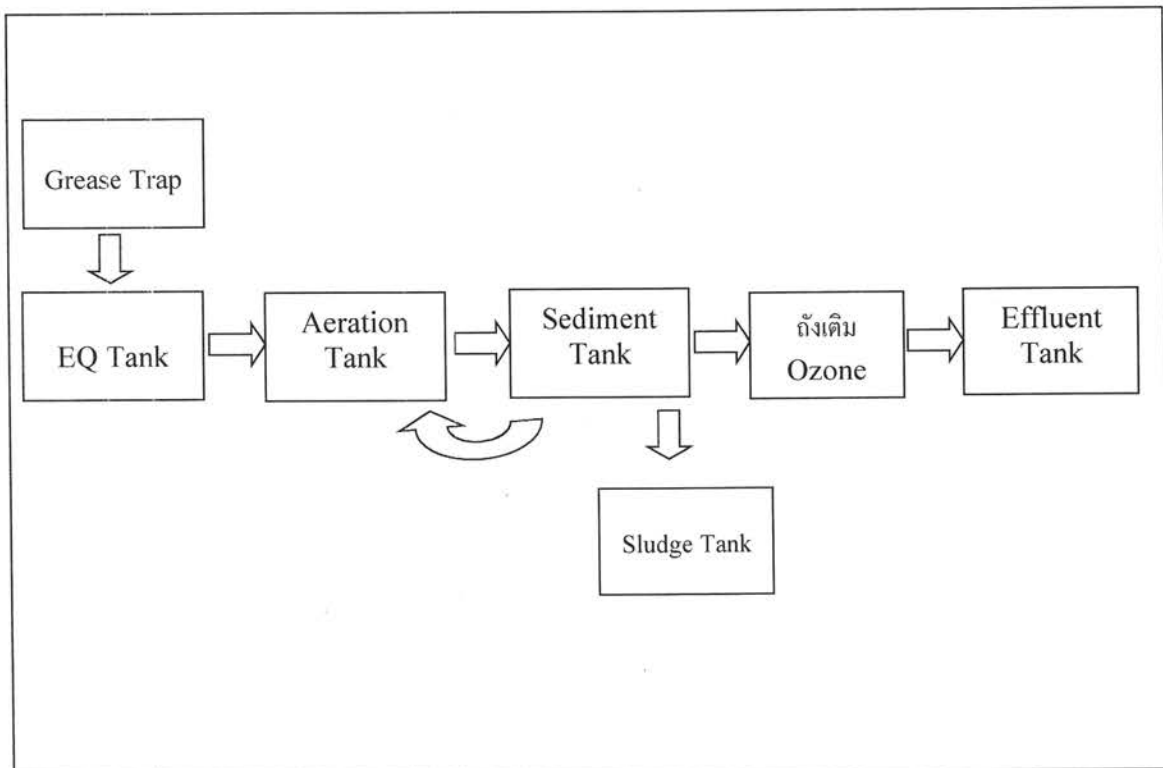

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานหลักงานเนติมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินผลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้งาน ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ใน/กิจกรรม ของแหล่งบำบัด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ/ปกติ/ผิดปกติ)				
1/12/23	152	348	278	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Leo	
2/12/23	162	364	291	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Leo	
3/12/23	149	291	232	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Leo	
4/12/23	152	283	226	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	mie	
5/12/23	149	295	236	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	mie	
6/12/23	151	299	239	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	mie	
7/12/23	152	299	279	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	mie	
8/12/23	163	342	272	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	mie	
9/12/23	152	369	295	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Tong	
10/12/23	158	281	224	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Tong	
11/12/23	156	294	235	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Tong	
12/12/23	147	339	271	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Tong	
13/12/23	155	341	272	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Tong	
14/12/23	154	346	276	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Tong	
15/12/23	160	389	311	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Tong	
16/12/23	139	367	293	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Tong	
17/12/23	157	356	284	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Tong	
18/12/23	158	285	228	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	Ten	

19/12/23	142	394	267	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	ten
20/12/23	161	305	244	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	ten
21/12/23	149	304	243	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	ten
22/12/23	147	313	250	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	ten
23/12/23	159	336	268	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	Tong
24/12/23	165	297	237	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	Tong
25/12/23	156	277	221	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	Ten
26/12/23	155	291	232	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	Ten
27/12/23	164	360	288	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	Ten
28/12/23	152	311	248	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	Ten
29/12/23	163	336	268	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	Ten
30/12/23	155	373	298	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	Ten
31/12/23	159	335	268	ป/ก		ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	ป/ก	-	-	-	-	-	Ten.

4793 10/09 2087

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่ผลการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งกลางวันและกลางคืนตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 13..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

วาทิน อรรถวิชัย

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... อาตมา อรรถวิชัย))

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย