

ภาคผนวก ฐ

เอกสารแสดงรายละเอียดบ่อพักน้ำดิบ

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบน้ำเสีย

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบาดาล

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่		ต่อ

วันที่ตรวจ.....11/7/66..... เวลาที่ตรวจ.....15.30.น....

คุณภาพ	✓
--------	---

คุณภาพ

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหาการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		ที่	กลั่น	pH	Conduct	ปกติ	ผิดปกติ			
1	บ่อพักน้ำเสีย	ค่า	มีกลิ่น			✓				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ค่า	มีกลิ่น			✓				
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ค่า	มีกลิ่น			✓				
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ค่า	มีกลิ่น			✓				
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ค่า	เล็กน้อย			✓				
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	เขียว	เล็กน้อย			✓				
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย			✓				
8	บ่อ 7 (บ่อล้าง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น			✓				
9	บ่อ 8 (บ่อล้าง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น			✓				
10	บ่อ 9 (บ่อฆ่า)	ค่า	มีกลิ่น			✓				
11	รางระบายน้ำเสีย									
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย									

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (คุณภาพ)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลการตรวจ pH, Conduct, COD จากผลวิเคราะห์ของวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง

..... หัวหน้ากะ

วิศวกรรม

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ.....21/7/66..... เวลาที่ตรวจ.....16.00.น.....

คุณภาพดี ☒ คุณภาพแย่ ☐

FM-PC-23 Rev.01 15/9/2548
หน้าที่..... ต่อ.....

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์			ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหาการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ			
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓				
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	เขียว	เล็กน้อย				✓				
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
8	บ่อ 7 (บ่อถัง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓				
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓				
10	บ่อ 9 (บ่อฆ่า)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓				
11	รางระบายน้ำเสีย										
12	ระบบบีบน้ำเสีย										

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (ฤดูกาล)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลการตรวจ pH, Conduct, COD จากผลวิเคราะห์ของวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ

วิศวกรรมแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ.....5/8/66..... เวลาที่ตรวจ.....16.00.น....

☐ ผลิต
 ☒ งดผลิต
 ☐ งดซ่อมแซม

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์			ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย		มีกลิ่น				✓					
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)		มีกลิ่น				✓					
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)		มีกลิ่น				✓					
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)		ปานกลาง				✓					
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)		เล็กน้อย				✓					
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	เขียว	เล็กน้อย				✓					
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓					
8	บ่อ 7 (บ่อกึ่ง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓					
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓					
10	บ่อ 9 (บ่อชี้เภา)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓					
11	รางระบายน้ำเสีย											
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย											

หมายเหตุ คำนับการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์วันเสาร์ (งดผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH, Conduct, COD ถูกผลวิเคราะห์ของวิศวกรเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ

CS วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบาดาล

วันที่ตรวจ.....25/8/66..... เวลาที่ตรวจ.....16.00.น.....

ผลผลิต ☒ ฤดูร้อน

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้า ที่ ต่อ		

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหาการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ			
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓			
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓			
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓			
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	ปานกลาง				✓			
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓			
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	เขียว	เล็กน้อย				✓			
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓			
8	บ่อ 7 (บ่อทิ้ง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓			
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓			
10	บ่อ 9 (บ่อชี้เอา)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓			
11	รางระบายน้ำเสีย									
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย									

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์วันสัปดาห์ (ฤดูผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH,Conduct,COD ถูกผลวิเคราะห์ของวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง

..... หัวหน้ากะ
..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

วันที่ตรวจ.....9/9/66..... เวลาที่ตรวจ.....16.00.น.....

☐	จุดผลิต	☒	จุดซ่อมแซม
--------------------------	---------	-------------------------------------	------------

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหาการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ	ผิดปกติ		
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓			
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓			
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓			
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	ปานกลาง				✓			
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓			
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	เขียว	เล็กน้อย				✓			
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓			
8	บ่อ 7 (บ่อทิ้ง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓			
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓			
10	บ่อ 9 (บ่อซีเมนต์)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓			
11	รางระบายน้ำเสีย									
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย									

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (จุดผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH, Conduct, COD จากผลวิเคราะห์ของวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ
..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบาดาล

วันที่ตรวจ.....22/9/66..... เวลาที่ตรวจ.....16.00 น.....

☐ ผลผลิต ☒ ฤดูซ่อมแซม

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหาการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	ปกติ	ผิดปกติ			
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น			✓				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น			✓				
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น			✓				
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	ปานกลาง			✓		ราด EM 2000 ลิตร		
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย			✓		ราด EM 1000 ลิตร		
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	เขียว	เล็กน้อย			✓		ราด EM 2000 ลิตร		
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย			✓				
8	บ่อ 7 (บ่อทิ้ง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น			✓				
9	บ่อ 8 (บ่อฝัง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น			✓				
10	บ่อ 9 (บ่อซีเมนต์)	เขียวดำ	ปานกลาง			✓				
11	รางระบายน้ำเสีย									
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย									

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์วันเสาร์ (ฤดูผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH, Conduct, COD ถูกผลวิเคราะห์ของวิศวกรเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ
..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ.....3/10/66..... เวลาที่ตรวจ...16.00.น....

☐ ผลิต ☒ ผลิต

☐ ผลิต ☒ ผลิต

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้า ที่ ต่อ		

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหาการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ปกติ			
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓			
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓			
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓			
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	ปานกลาง				✓			
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓			
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	เขียว	เล็กน้อย				✓			
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓			
8	บ่อ 7 (บ่อทิ้ง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓			
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓			
10	บ่อ 9 (บ่อฆ่า)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓			
11	รางระบายน้ำเสีย									
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย									

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์วันสัปดาห์ (ผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH, Conduct, COD ถูกหลักวิเคราะห์ของวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ

..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

วันที่ตรวจ.....17/10/66..... เวลาที่ตรวจ....10.00 น....

จุดผลิต	✓	จุดซ่อมแซม
---------	---	------------

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	คิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	ปานกลาง				✓				
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓				
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
8	บ่อ 7 (บ่อตั้ง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓				
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓				
10	บ่อ 9 (บ่อฆ่า)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓				
11	รางระบายน้ำเสีย										
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย										

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์วันสัปดาห์ (จุดผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH,Conduct,COD ดูกผลวิเคราะห์ห้องวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง

..... หัวหน้ากะ

วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ.....28/10/66.....	เวลาที่ตรวจ....10.00 น....	☐ ผลผลิต	☒ ผลผลิต	☐ ผลผลิต
FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548	หน้าที่	ต่อ

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	คิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	ปานกลาง				✓				
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓				
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
8	บ่อ 7 (บ่อทิ้ง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓				
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓				
10	บ่อ 9 (บ่อชี้เอา)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓				
11	ระบบบำบัดน้ำเสีย										
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย										

หมายเหตุ กำหนดการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์วันสัปดาห์ (พฤหัสบดี)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH, Conduct, COD ถูกหลักวิเคราะห์ห้องวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง

หน้าหน้า
หน้าหน้า

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ.....7/1/66..... เวลาที่ตรวจ...13.00.น....

☐ ถูกผลิต ☒ ถูกซ่อมแซม

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	คิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	ปานกลาง				✓				
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓				
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
8	บ่อ 7 (บ่อถัง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓				
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓				
10	บ่อ 9 (บ่อฆ่า)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓				
11	รางระบายน้ำเสีย										
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย										

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์วันสัปดาห์ (ดูผลผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH,Conduct,COD ดูจากผลวิเคราะห์ห้องวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ

..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบาดาล

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้า ที่ ต่อ		

วันที่ตรวจ.....24/11/66..... เวลาที่ตรวจ.....13.00 น.....

จุดผลิต ☒ จุดซ่อมแซม

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	ผิดปกติ				
1	บ่อกักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	ปานกลาง				✓				
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓				
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
8	บ่อ 7 (บ่อถัง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓				
9	บ่อ 8 (บ่อฝั)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓				
10	บ่อ 9 (บ่อซัด)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓				
11	รางระบายน้ำเสีย										
12	ระบบปั๊มน้ำเสีย										

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์วันสัปดาห์ (ดูผลผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH,Conduct,COD สูงเกินมาตรฐานของวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ

..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ.....14/12/66..... เวลาที่ตรวจ.....8.30 น....

จุดผลิต ☒ จุดซ่อมแซม

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้าที่ ต่อ		

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	คิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓		ราด EM 1000 ลิตร		
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓		ราด EM 1000 ลิตร		
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	ปานกลาง				✓				
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓				
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓		ราด EM 1000 ลิตร		
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
8	บ่อ 7 (บ่อคัง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓				
9	บ่อ 8 (บ่อคัง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓				
10	บ่อ 9 (บ่อซื้เตา)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓				
11	รางระบายน้ำเสีย										
12	ระบบบีบน้ำเสีย										

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (จุดผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH, Conduct, COD ถูกหลักวิเคราะห์ห้องวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ

..... วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบาดาล

FM-PC-23	Rev.01	15/9/2548
หน้า ที่ ต่อ		

วันที่ตรวจ.....18/12/66..... เวลาที่ตรวจ.....13.00.น....

✓ ☐ ผลผลิต ☐ จุดซ่อมแซม

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	คิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	ปานกลาง				✓				
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓				
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
8	บ่อ 7 (บ่อทิ้ง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓				
9	บ่อ 8 (บ่อส่ง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓				
10	บ่อ 9 (บ่อชี้เอา)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓				
11	รางระบายน้ำเสีย										
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย										

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์วันสัปดาห์ (ดูผลผลิต)
 รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH, Conduct, COD ดูจากผลวิเคราะห์ห้องวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ วิศวกรแผนก

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำบำบัดเสีย

วันที่ตรวจ.....25/12/66..... เวลาที่ตรวจ.....13.00 น....

✓ ถูกผลิต

ถูกซ่อมแซม

FM-PC-23 Rev.01 15/9/2548
หน้าที่ ต่อ

ลำดับที่	รายการ	ลักษณะของบ่อ		ผลวิเคราะห์		ผลการตรวจ		รายละเอียดของปัญหา	การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		สี	กลิ่น	pH	Conduct	COD	คิดปกติ				
1	บ่อพักน้ำเสีย	ดำ	มีกลิ่น				✓				
2	บ่อ 1 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
3	บ่อ 2 (บ่อหมัก)	ดำ	มีกลิ่น				✓				
4	บ่อ 3 (บ่อหมัก)	ดำ	ปานกลาง				✓				
5	บ่อ 4 (บ่อหมัก)	ดำ	เล็กน้อย				✓				
6	บ่อ 5 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
7	บ่อ 6 (บ่อหมัก)	น้ำตาลแดง	เล็กน้อย				✓				
8	บ่อ 7 (บ่อถัง)	น้ำตาลแดง	ไม่มีกลิ่น				✓				
9	บ่อ 8 (บ่อถัง)	เขียว	ไม่มีกลิ่น				✓				
10	บ่อ 9 (บ่อฆ่า)	เขียวดำ	ปานกลาง				✓				
11	รางระบายน้ำเสีย										
12	ระบบปั๊มน้ำเสีย										

หมายเหตุ ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ 2 ครั้ง หรือสัปดาห์วันสัปดาห์ (ดูผลผลิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม.....ผลตรวจ pH, Conduct, COD จากผลวิเคราะห์ห้องวิศวกรรมเคมี เดือนละ 1 ครั้ง.....

..... หัวหน้ากะ

วิศวกรแผนก

เอกสารการตรวจสอบประสิทธิภาพ Multi Cyclone

FM-BS-20	REV.00	23/07/53
หน้าที่..... ต่อ		

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถของหม้อไอน้ำ

วันที่ 19 ก.ค. ๖๖

เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

FM-BS-20	REV.00	23/07/53
หน้าที่..... ต่อ		

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถของหม้อไอน้ำ

วันที่ 31 ก.ค. ๖๖

เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

FM-BS-20	REV.00	23/07/53
หน้าที่..... ต่อ		

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไธของหม้อไอน้ำ				
วันที่... 19 ก.ค. ๖๖				
เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ

..... วิศวกร

..... หัวหน้าฝ่าย

FM-BS-20	REV.00	23/07/53
หน้าที่..... ต่อ		

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไธของหม้อไอน้ำ				
วันที่... 31 ก.ค. ๖๖				
เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไธ

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ

..... วิศวกร

..... หัวหน้าฝ่าย

FM-BS-20	REV.00	23/07/53
หน้าที่..... ต่อ		

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถของหม้อไอน้ำ

วันที่ 19 มิ.ย. ๖๖

เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

FM-BS-20	REV.00	23/07/53
หน้าที่..... ต่อ		

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถของหม้อไอน้ำ

วันที่ 30 มิ.ย. ๖๖

เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถของหม้อไอน้ำ				
วันที่... 15 ต.ค. ๕๖				
เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถของหม้อไอน้ำ				
วันที่... 31 ต.ค. ๕๖				
เตาที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่ไถ่

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถของหม้อไอน้ำ

วันที่ 19 พ.ย. ๖๖

เคาท์	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถของหม้อไอน้ำ

วันที่ 30 พ.ย. ๖๖

เคาท์	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
2	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
3	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
4	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
5	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน
7	ตรวจเช็คเป่า ทำความสะอาด			ไม่เดิน

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถ้ของหม้อไอน้ำ

วันที่ 19 ธ.ค. ๖๖

เลขที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด			ไม่ได้น
2	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด			ไม่ได้น
3	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด			ไม่ได้น
4	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด			ไม่ได้น
5	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด			ไม่ได้น
7	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด			ไม่ได้น

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Multi Cyclone ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการผลิต

รายงานการตรวจเช็คชุดคักซ์ไถ้ของหม้อไอน้ำ

วันที่ 31 ธ.ค. ๖๖

เลขที่	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
2	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
3	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด			ไม่ได้น
4	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
5	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
6	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		
7	ตรวจเช็คเบ้า ทำความสะอาด	✓		

..... หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ วิศวกร หัวหน้าฝ่าย

การตรวจสอบน้ำหนักของรถบรรทุกที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ

บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น
รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 05/07/23 ถึงวันที่ 05/07/23

อุตสาหกรรม ขาวธรรมดา1000 กก. (W1)

ปีผลิต 65-66

หน้า 1

ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ	เลขใบกำกับ	ใบสั่งจ่าย	ตัว กท.	วัน/เวลา	น้ำหนัก	นน.สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โกดังจ่าย
						เข้า 05/07/23 12:24	13.570				
						ออก 05/07/23 17:20	43.730	30.160	30	1,005.33 A1	
						ตั้ง 1	คัน	30.160	30		
						เข้า 05/07/23 09:39	18.530				
						ออก 05/07/23 12:28	48.680	30.150	30	1,005.00 A1	
						เข้า 05/07/23 10:23	18.540				
						ออก 05/07/23 14:53	48.680	30.140	30	1,004.67 A1	
						เข้า 05/07/23 09:12	17.130				
						ออก 05/07/23 11:01	47.270	30.140	30	1,004.67 A07LS	
						เข้า 05/07/23 09:22	17.430				
						ออก 05/07/23 11:08	47.580	30.150	30	1,005.00 A07LS	
						ตั้ง 4	คัน	120.580	120		
						เข้า 05/07/23 10:35	16.310				
						ออก 05/07/23 12:32	46.460	30.150	30	1,005.00 A08LS	
						ตั้ง 1	คัน	30.150	30		
รวมสุทธิ 6					คัน		180.890		180		

20/12/23 0:58:01

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

บมจ. เคนทรีไทย อินเทอร์เน็ต ซันเนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น
 รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 10/08/23 ถึงวันที่ 10/08/23

อุตสาหกรรม ขาวธรรมดา1000 กก. (W1)

ปีผลิต 65-66

หน้า 1

ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ	เลขใบกำกับ	ใบส่งจ่าย	ตัว กท.	วัน/เวลา	น้ำหนัก	นน.สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โกดังจ่าย		
						29493	529277	KS81-0477	เข้า 10/08/23 08:38	7.390			
									ออก 10/08/23 11:26	22.470	15.080	15	1,005.33 A6
						29496	529281	KS81-0478	เข้า 10/08/23 12:16	7.820			
									ออก 10/08/23 15:10	22.900	15.080	15	1,005.33 A6
						ง 2		คัน		30.160	30		
						29497	529282	KS81-0489P	เข้า 10/08/23 13:29	16.970			
									ออก 10/08/23 15:20	47.130	30.160	30	1,005.33 A07LS
						29490	529276	KS81-0499P	เข้า 10/08/23 08:18	17.100			
									ออก 10/08/23 10:02	49.260	32.160	32	1,005.00 A07LS
						ง 2		คัน		62.320	62		
						29489	529275	KS81-0460	เข้า 10/08/23 08:13	16.310			
									ออก 10/08/23 09:24	46.460	30.150	30	1,005.00 A08LS
ง 1		คัน		30.150	30								
รวมสุทธิ 5					คัน		122.630	122					

20/12/23 0:59:57

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

บมจ. เคนทรีไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น
 รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 19/09/23 ถึงวันที่ 19/09/23

อุตสาหกรรม ข้าวธรรมชาติ 1000 กก. (W1)

ปีผลิต 65-66

หน้า 1

ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ	เลขใบกำกับ	ใบส่งจ่าย	ตัว กท.	วัน/เวลา	น้ำหนัก	นน.สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โกดังจ่าย
			30130	S29917	KS82-0307	เข้า 19/09/23 14:09	16.480				
						ออก 19/09/23 15:42	46.620	30.140	30	1,004.67	A07LS
			30127	S29915	KS82-0194	เข้า 19/09/23 13:35	7.700				
						ออก 19/09/23 15:05	22.770	15.070	15	1,004.67	A6
			จ 2		คัน		45.210	45			
			30124	S29910	KS82-0216P	เข้า 19/09/23 11:47	16.980				
						ออก 19/09/23 14:25	47.140	30.160	30	1,005.33	A07LS
			30125	S29911	KS82-0221	เข้า 19/09/23 11:53	16.910				
						ออก 19/09/23 14:27	46.040	29.130	29	1,004.48	A07LS
			จ 2		คัน		59.290	59			
			30120	S29905	KS82-0205	เข้า 19/09/23 08:53	16.850				
						ออก 19/09/23 10:14	46.980	30.130	30	1,004.33	A07LS
			30128	S29916	KS82-0206	เข้า 19/09/23 13:53	15.710				
						ออก 19/09/23 15:09	45.840	30.130	30	1,004.33	A07LS
			จ 2		คัน		60.260	60			
รวมสุทธิ 6					คัน		164.760		164		

20/12/23 1:01:21

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

บมจ. เกสโรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น
 รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 20/10/23 ถึงวันที่ 20/10/23

อุตสาหกรรม ข้าวธรรมดาคา1000 กก. (W1) ปีผลิต 65-66 หน้า 1

ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ	เลขใบกำกับ	ใบสั่งจ่าย	ตัว กท.	วัน/เวลา	น้ำหนัก	นน.สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โกดังจ่าย
			530694	530482	KS82-0847	เข้า 20/10/23 15:36	7.790				
						ออก 20/10/23 16:38	22.870	15.080	15	1,005.33	A6
			ทั้ง 1		คัน		15.080	15			
			530688	530476	KS82-0739	เข้า 20/10/23 08:12	16.310				
						ออก 20/10/23 09:25	46.450	30.140	30	1,004.67	A3
			ทั้ง 1		คัน		30.140	30			
			รวมสุทธิ	2		คัน		45.220	45		

20/12/23 1:02:36

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

บมจ. เทคโรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น
รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 25/11/23 ถึงวันที่ 25/11/23

อุตสาหกรรม ขาวธรรมดา(๑๐๐ กก. (W1))				ปีผลิต 65-66		หน้า 1						
ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ	เลขใบกำกับ ใบส่งจ่าย	ตัว กท.	วัน/เวลา	น้ำหนัก	น.น.สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โกดังจ่าย		
				S31032	KS83-0539P	เข้า 25/11/23 13:25	17.220					
						ออก 25/11/23 15:58	43.360	26.140	26	1,005.38 A1		
				S31020	KS83-0471	เข้า 25/11/23 08:57	7.410					
						ออก 25/11/23 10:39	22.480	15.070	15	1,004.67 A07LS		
				S31026	KS83-0516	เข้า 25/11/23 11:43	7.800					
						ออก 25/11/23 14:45	22.880	15.080	15	1,005.33 A6		
				S31031	KS83-0517	เข้า 25/11/23 13:11	8.710					
						ออก 25/11/23 16:07	23.780	15.070	15	1,004.67 A6		
					กัน		71.360		71			
				S31017	KS83-0379	เข้า 25/11/23 08:06	18.560					
						ออก 25/11/23 10:20	48.710	30.150	30	1,005.00 A1		
				S31023	KS83-0330	เข้า 25/11/23 10:59	16.860					
						ออก 25/11/23 14:02	47.020	30.160	30	1,005.33 A1		
				S31021	KS83-0536P	เข้า 25/11/23 09:45	17.030					
						ออก 25/11/23 10:43	47.190	30.160	30	1,005.33 A1		
				S31025	KS83-0537P	เข้า 25/11/23 11:36	17.060					
						ออก 25/11/23 14:23	47.220	30.160	30	1,005.33 A1		
				S31028	KS83-0437	เข้า 25/11/23 13:04	17.270					
						ออก 25/11/23 15:02	45.400	28.130	28	1,004.64 A07LS		
					กัน		148.760		148			
				S31018	KS83-0480	เข้า 25/11/23 08:25	15.750					
						ออก 25/11/23 09:32	45.890	30.140	30	1,004.67 A08LS		
				S31035	KS83-05 8	เข้า 25/11/23 14:30	7.990					
						ออก 25/11/23 16:23	23.070	15.080	15	1,005.33 A6		
รวมผู้ขนส่ง 2				กัน		45.220		45				
รวมสุทธิ 11				กัน		265.340		264				

20/12/23 1:03:44

ผู้จัดทำ.....


ผู้ตรวจสอบ.....

บมจ. เคนทรีไทย อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น
 รายงานรายละเอียดการจ่ายสินค้า วันที่ 04/12/23 ถึงวันที่ 04/12/23

อุตสาหกรรม ขาวธรรมดา1000 กก. (W1)

ปีผลิต 65-66

หน้า 1

ผู้ขนส่ง	ปลายทาง	ทะเบียนรถ เลขใบกำกับ ใบส่งจ่าย	ตัว กท.	วัน/เวลา	น้ำหนัก นน.สุทธิ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	โกดังจ่าย
		S31154	KS83-0651	เข้า 04/12/23 13:03	16.480			
				ออก 04/12/23 14:37	46.640 30.160	30	1,005.33 A1	
		S31147	KS83-0704	เข้า 04/12/23 09:09	7.420			
				ออก 04/12/23 11:03	22.500 15.080	15	1,005.33 A6	
		S31149	KS83-0706	เข้า 04/12/23 11:16	7.660			
				ออก 04/12/23 13:53	22.740 15.080	15	1,005.33 A6	
			กัน		60.320	60		
		S31141	KS83-0580	เข้า 04/12/23 08:17	18.370			
				ออก 04/12/23 09:15	48.520 30.150	30	1,005.00 A1	
		S31142	KS83-0645	เข้า 04/12/23 08:23	17.330			
				ออก 04/12/23 09:27	47.490 30.160	30	1,005.33 A1	
		S31143	KS83-0649	เข้า 04/12/23 08:27	16.690			
				ออก 04/12/23 09:40	46.850 30.160	30	1,005.33 A1	
		S31155	KS83-0650	เข้า 04/12/23 13:11	18.320			
				ออก 04/12/23 14:10	48.480 30.160	30	1,005.33 A1	
		S31146	KS83-0668P	เข้า 04/12/23 08:45	18.460			
				ออก 04/12/23 11:06	48.620 30.160	30	1,005.33 A1	
		S31156	KS83-0669P	เข้า 04/12/23 13:21	17.070			
				ออก 04/12/23 15:49	47.230 30.160	30	1,005.33 A1	
		S31151	KS83-0661P	เข้า 04/12/23 12:03	17.000			
				ออก 04/12/23 18:42	47.160 30.160	30	1,005.33 A3	
		S31152	KS83-0714P	เข้า 04/12/23 18:45	47.160			
				ออก 04/12/23 19:06	49.170 2.010	2	1,005.00 A3	
รวมผู้ขนส่ง 8			กัน		213.120	212		
รวมสุทธิ 11			กัน		273.440	272		

20/12/23 1:06:02

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ภาคผนวก ด

เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงาน

ประจำปี 2566

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC)

วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2566

จำนวน

ขาดตรวจ (ไม่ลงทะเบียน)

เข้าตรวจ

ทั้งหมด

1,498

136

1,362

ลำดับ	รายการตรวจ	เข้าตรวจ (ราย)	จำนวนที่รับการเข้าตรวจ			
			ผลปกติ (ราย)	คิดเป็น %	ผลผิดปกติ (ราย)	คิดเป็น %
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	1,354	380	28.06	974	71.94
2	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	1,354	922	68.09	432	31.91
3	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	1,361	1,162	85.38	199	14.62
4	ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	850	608	71.53	242	28.47
5	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL)	942	246	26.11	696	73.89
6	ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)	833	725	87.03	108	12.97
7	ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT)	833	706	84.75	127	15.25
8	ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	1,354	1,255	92.69	99	7.31
9	ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	1,354	1,126	83.16	228	16.84




โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนจินตร์/RATTANATIBETH

กราฟสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ฮูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC)

วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2566

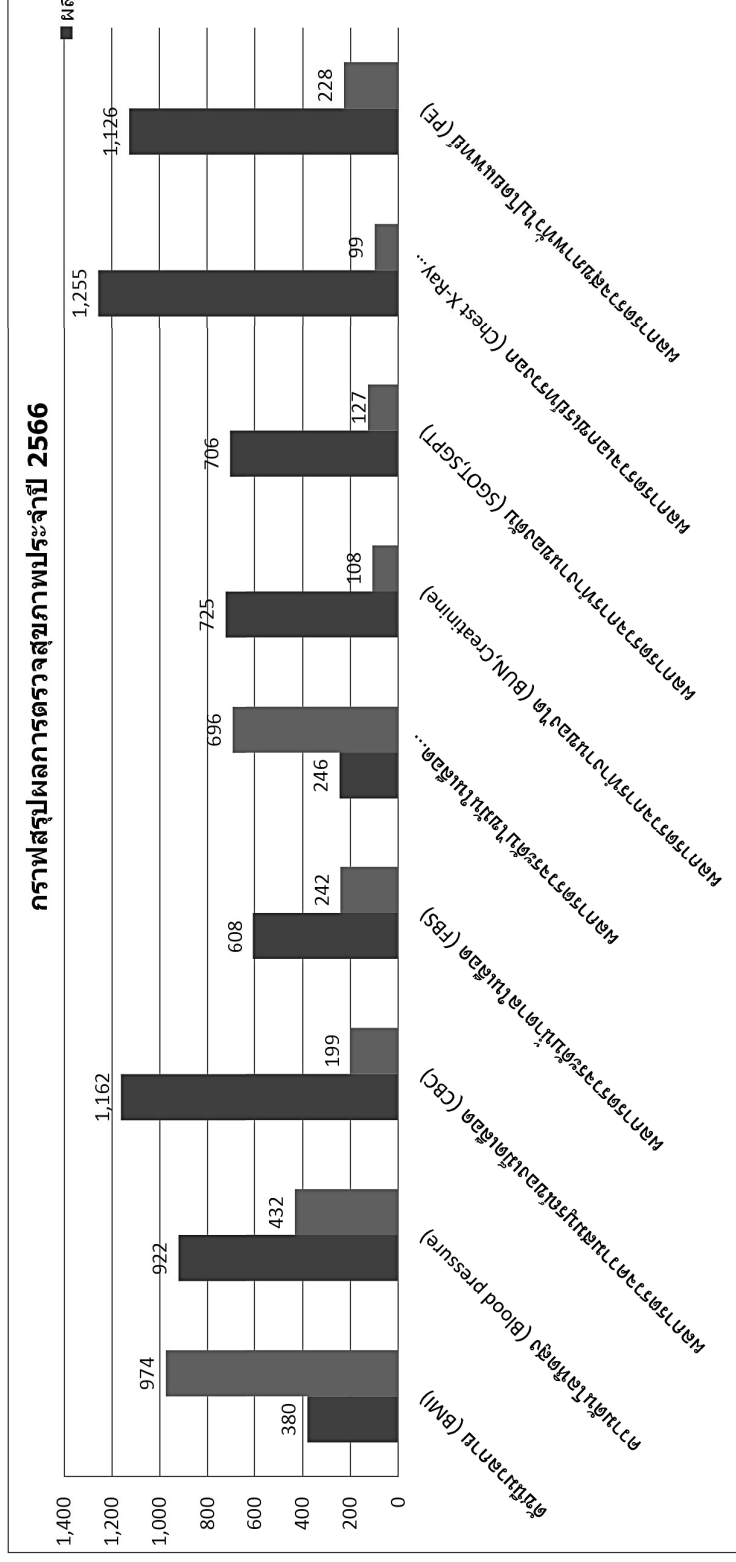



ผลการตรวจสอบภาพประจำปีของพนักงานบริษัท

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC)


1. สถิติผู้เข้ารับการตรวจ

มีบริษัทที่ได้รับการตรวจตามจำนวน 1 บริษัท จำนวนคนดังนี้

จำนวนคน 1,498 ราย เข้ารับการตรวจ 1,362 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.92

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ลำดับ	บริษัท	วันที่ตรวจ	จำนวนคน	มา รับการตรวจ	ร้อยละ มารับการตรวจ	ไม่มารับ การตรวจ	ร้อยละ ไม่มารับการตรวจ
1	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชู การ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC)	22-23/8/2566	1,498	1,362	90.92	136	9.08

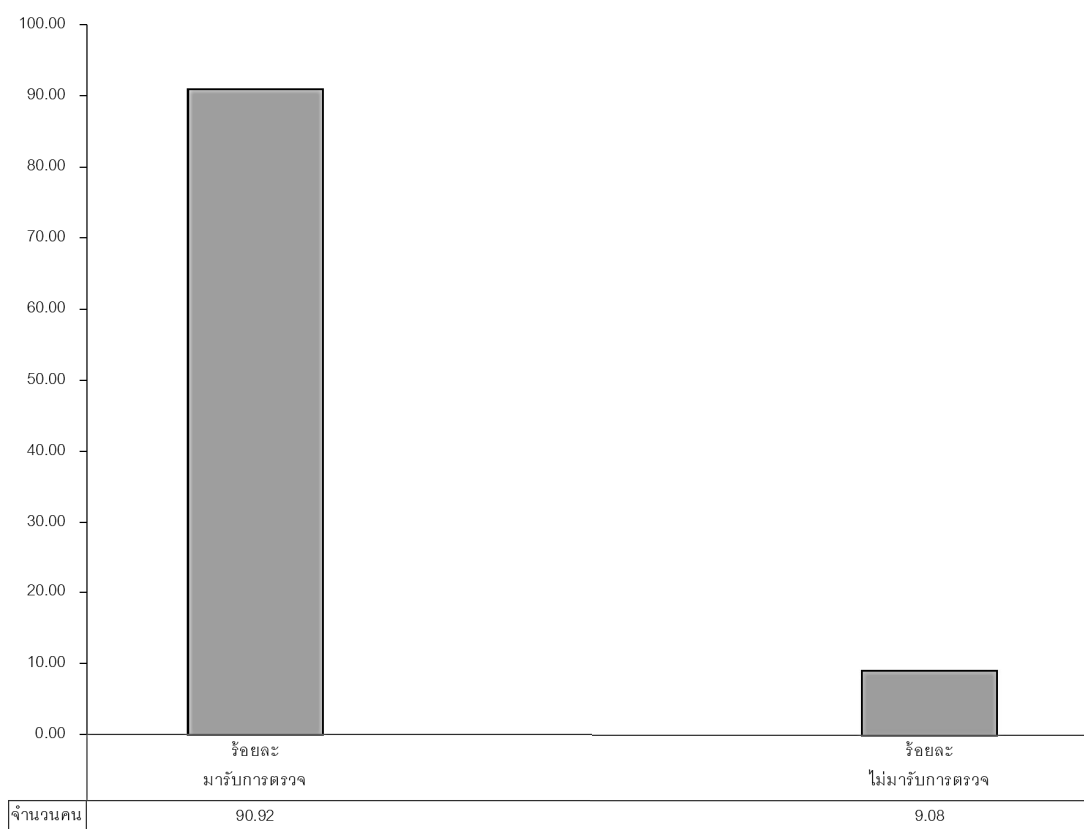

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน พ.ศ.2566



ผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติที่พบต่อหนึ่งคนจากการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2566

ในการประเมินสุขภาพพนักงานนั้น รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้นำผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติมาวิเคราะห์ในรายบุคคล เพื่อดูว่าในพนักงานบริษัทหนึ่งคนมีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดขึ้นกี่รายการ จากทั้งหมด 8 รายการ


ได้แก่ ดัชนีมวลกาย, ความดันโลหิต, โลหิตจาง, น้ำตาลในเลือด, ระดับไขมันในเลือด, การทำงานของไต, การทำงานของตับ และเอกซเรย์ทรวงอก

2. ผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่ตรวจพบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของพนักงานบริษัท จากจำนวนคนที่เข้ารับการตรวจ

จากจำนวนที่เข้ารับการตรวจ 1,362 ราย

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละการตรวจสุขภาพประจำปีที่พบโรค หรือ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ของพนักงานบริษัท

โรคที่พบ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด	1,362	100.00
ไม่มีโรค	131	9.62
มีโรค	1,231	90.38

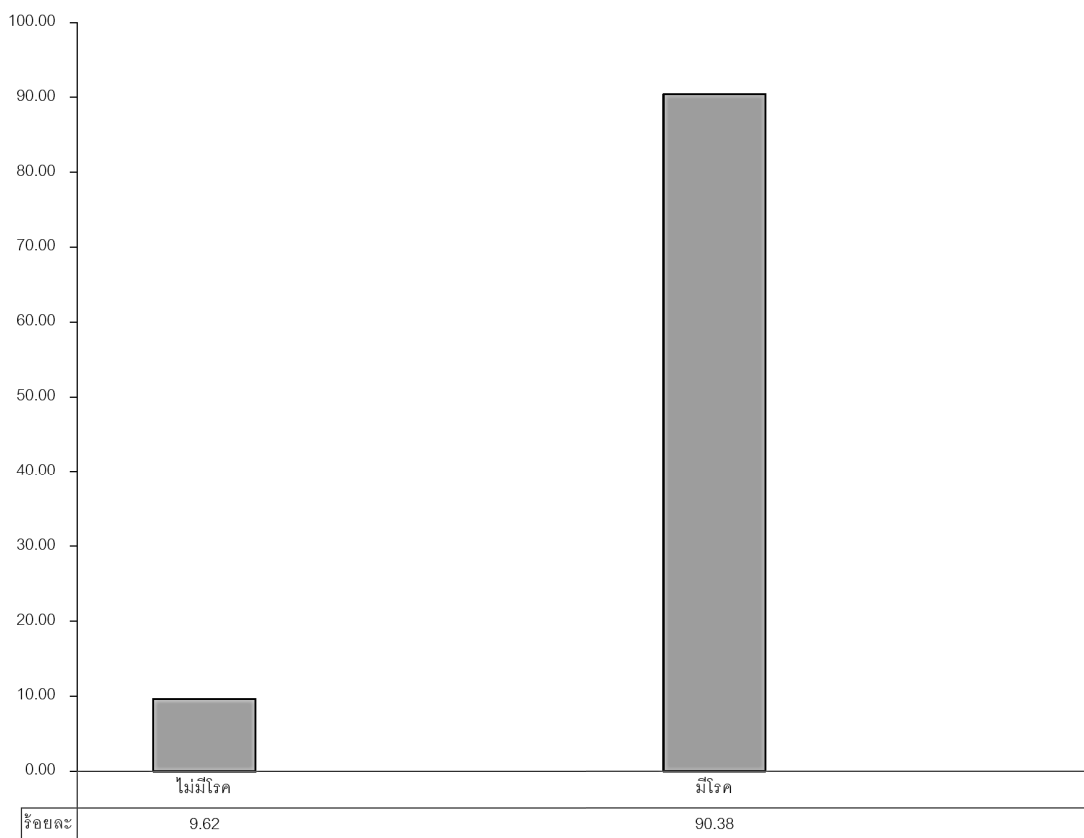


แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่พบโรคหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ของพนักงานบริษัท



ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติ (จำนวนโรคที่พบต่อพนักงาน 1 คน)
(พนักงาน 1,362 ราย)

จำนวนโรคต่อคน	จำนวน	ร้อยละ
0	131	9.62
1	376	27.61
2	352	25.84
3	293	21.51
4	146	10.72
5	50	3.67
6	14	1.03
7	0	0.00
8	0	0.00
9	0	0.00
10	0	0.00

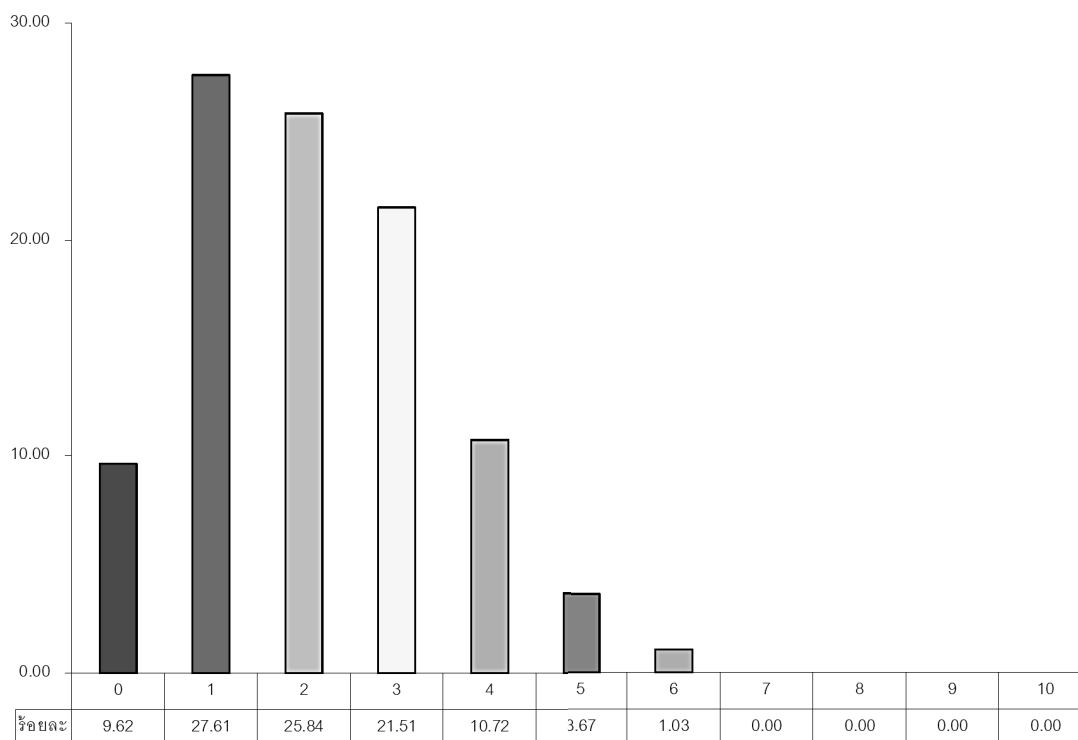


แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติ (จำนวนโรคที่พบต่อพนักงาน 1 คน)



3. สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่ตรวจพบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

ตารางที่ 4 จำนวนร้อยละผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่พบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

ลำดับ	รายการตรวจ	รับการตรวจ	ปกติ	ร้อยละ	ผิดปกติ	ร้อยละ
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	1,354	380	28.06	974	71.94
2	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	1,354	922	68.09	432	31.91
3	โรคโลหิตจาง (Anemia)	1,361	1,162	85.38	199	14.62
4	น้ำตาลในเลือด (FBS)	850	608	71.53	242	28.47
5	ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)	942	246	26.11	696	73.89
6	การทำงานของไต (BUN,Creatinine)	833	725	87.03	108	12.97
7	การทำงานของตับ (SGOT,SGPT)	833	706	84.75	127	15.25
8	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	1,354	1,255	92.69	99	7.31

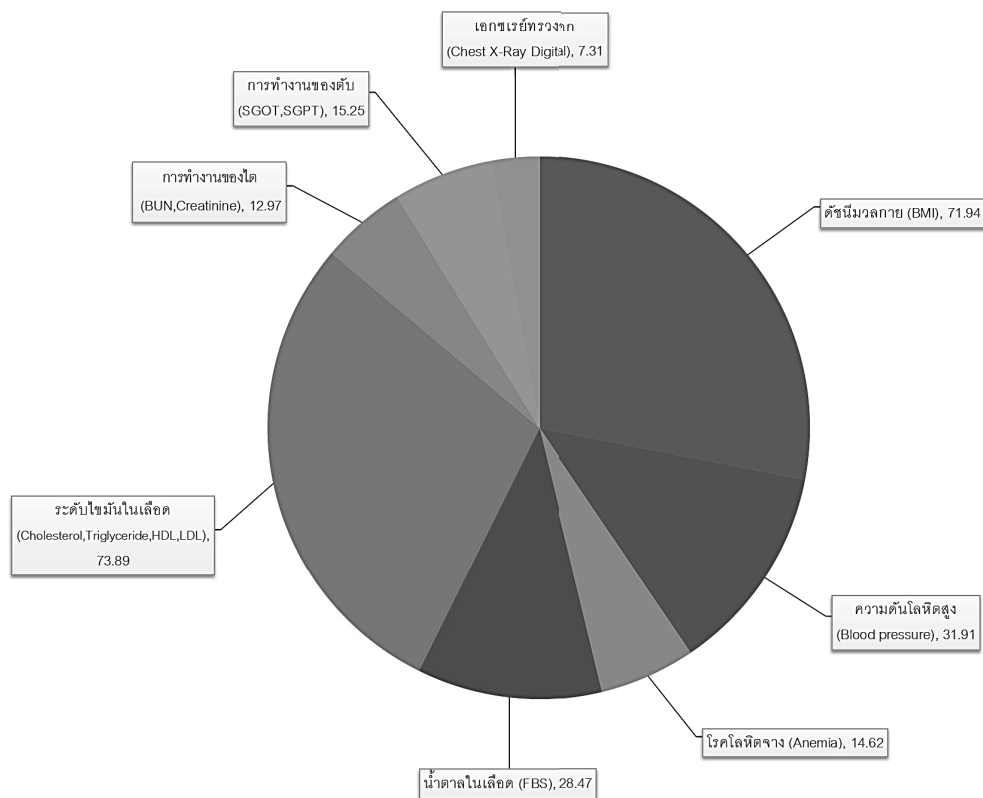

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ




ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ของพนักงานบริษัท

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC)

ที่มีผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติเรียงจากเรียงจากมากไปหาน้อย 8 อันดับแรก

ตารางที่ 5 ผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติเรียงจากมากไปหาน้อย 8 อันดับแรก

ลำดับ	รายการตรวจ	ผิดปกติ	ร้อยละ
1	ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)	696	73.89
2	ดัชนีมวลกาย (BMI)	974	71.94
3	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	432	31.91
4	น้ำตาลในเลือด (FBS)	242	28.47
5	การทำงานของตับ (SGOT, SGPT)	127	15.25
6	โรคโลหิตจาง (Anemia)	199	14.62
7	การทำงานของไต (BUN, Creatinine)	108	12.97
8	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	99	7.31

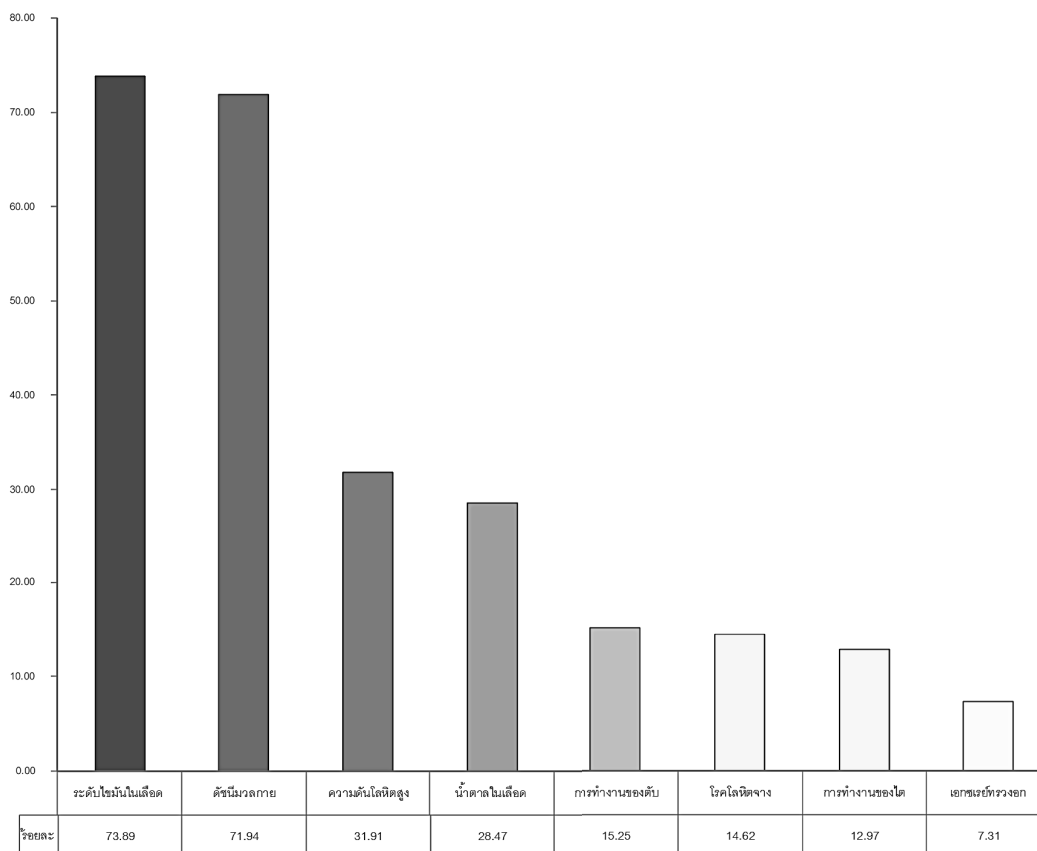

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติเรียงจากมากไปหาน้อย 8 อันดับแรก



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
— • รัตนาธิเบศร์/RATTANATHIBETH

สรุป จากผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน บริษัท บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC)

จำนวน 1,498 ราย ได้รับการตรวจ 1,362 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.92

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ทำการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานในบริษัทของท่าน โดยมีเกณฑ์การประเมินผลตาม

ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์และบริษัทกำหนดจากข้อมูลดังกล่าว พบว่า พนักงานแต่ละบริษัท มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของ

การตรวจสุขภาพประจำปีสูงขึ้น นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่พนักงานบริษัทมีความสนใจในเรื่องสุขภาพและปรารถนาที่จะให้ตนเองมีสุขภาพดี สุขภาพที่ดีและส่งผลให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2566 พบว่า พนักงานบริษัทส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้


หากมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการบริโภคหรือออกกำลังกาย ให้สอดคล้องการสร้างเสริมสุขภาพได้



ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
1	ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)	50	47	3	6.00
2	ตรวจอุจจาระ (Stool culture)	50	49	1	2.00
3	ตรวจอุจจาระ (Stool examination)	44	44	0	0.00
4	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	882	869	13	1.47
5	ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)	42	39	3	7.14
6	ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)	42	39	3	7.14
7	ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)	38	37	1	2.63

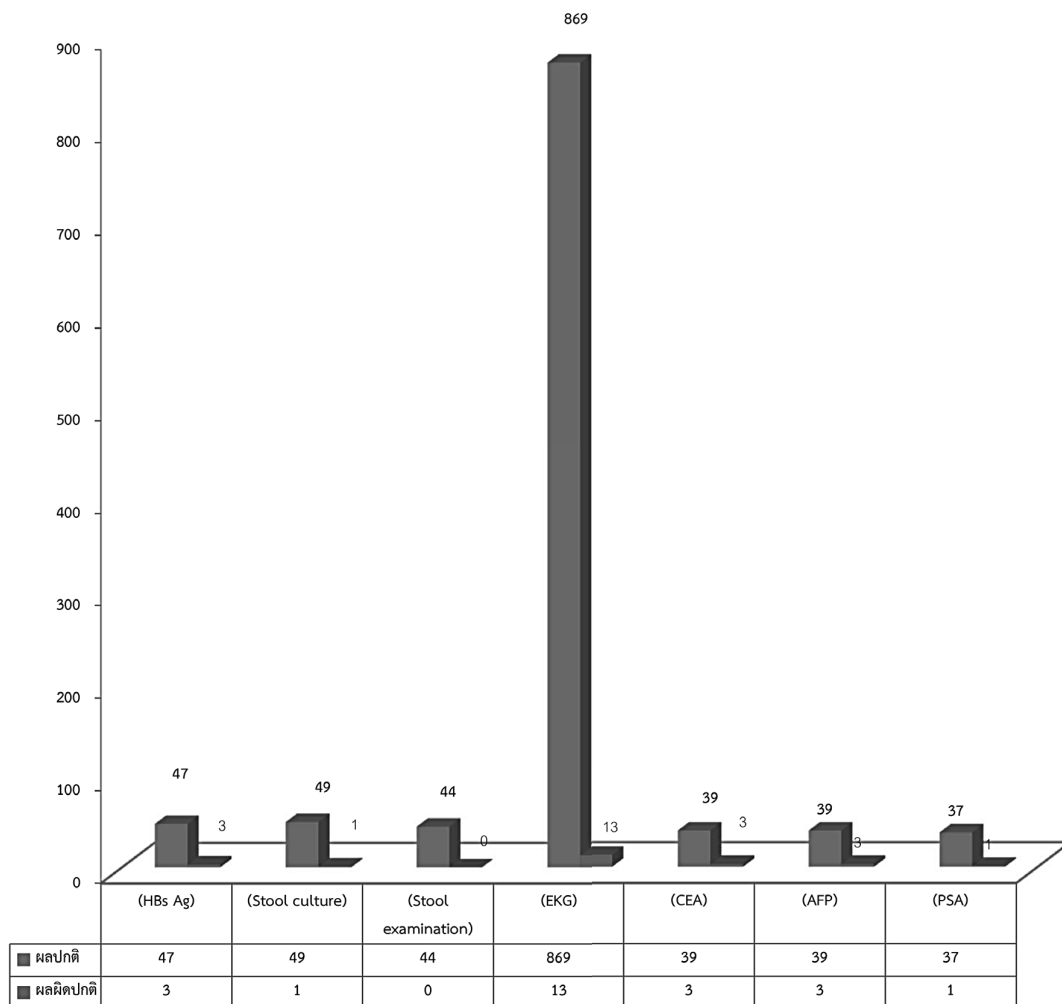




ตารางสรุปผลรายการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
1	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	588	480	108	18.37
2	ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)	1347	1187	160	11.88
3	ตรวจสายตาอาชีพชีวนามัย (Occupational Vision Test)	200	44	156	78.00
4	ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด (Lead in Blood)	19	19	0	0.00

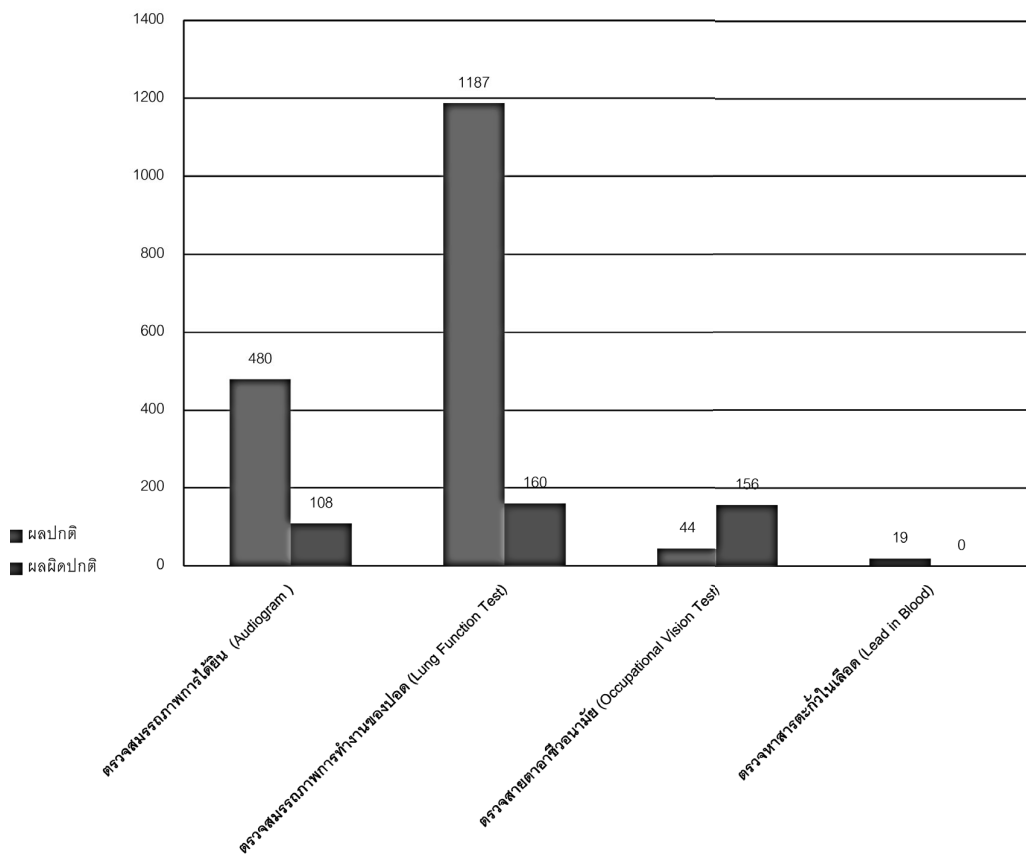



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

รายงานผลการตรวจสายตาศาาชีวอนามัย (Occupational Vision Test)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตรวจสายตาศาาชีวอนามัย (Occupational Vision Test)							
				ปี 2565	ปี 2566						
					การมองเห็นระยะไกล	การมองเห็นระยะใกล้ (3 มิติ)	การมองเห็นภาพชัดลึก (3 มิติ)	การมองเห็นเยกสี (ตาบอดสี)	ความสมดุลกล้ามเนื้อตา	ลานสายตา	ผลการตรวจสายตาศาาชีวอนามัย
1			-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2			-	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
3			คลังฯ / ขนส่ง	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
4			คลังฯ / ขนส่ง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
5			คลังฯ / ขนส่ง	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
6			คลังฯ / ขนส่ง	-	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
7			งปอ.ลวดลายชีวอนามัย	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
8			งปอ.ลวดลายชีวอนามัย	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
9			งปอ.ลวดลายชีวอนามัย	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10			งปอ.ลวดลายชีวอนามัย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
11			ลูกเห็บ / เทอร์โบ	-	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
12			ลูกเห็บ / เทอร์โบ	-	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
13			ลูกเห็บ / เทอร์โบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14			ลูกเห็บ / เทอร์โบ	-	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
15			ลูกเห็บ / เทอร์โบ	-	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
16			ลูกเห็บ / เทอร์โบ	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,สมดุลกล้ามเนื้อตา ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
17			ลูกเห็บ / เทอร์โบ	-	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
18			ลูกเห็บ / เทอร์โบ	-	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

รายงานผลการตรวจสายตาสายตาชีวอนามัย (Occupational Vision Test)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	คำ นำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตรวจสายตาสายตาชีวอนามัย (Occupational Vision Test)							
				ปี 2565	ปี 2566						
					การมองเห็น ระยะไกล	การมองเห็น ระยะใกล้	การมองเห็นภาพ ชัดลึก (3 มิติ)	การมองเห็นเยื้อง (ตาบอดสี)	ความสมดุล กล้ามเนื้อตา	ลาน สายตา	ผลการตรวจสายตาสายตาชีวอนามัย
19			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก,มองเห็นเยื้อง ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็ค สายตาทุกปี,ควรพบจักษุแพทย์
20			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
22			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก,สมดุล กล้ามเนื้อตา,ลานสายตา ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
24			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก,สมดุล กล้ามเนื้อตา ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและ ตรวจเช็คสายตาทุกปี
25			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
26			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
28			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
29			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
30			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
31			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
32			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นเยื้อง ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี,ควรพบจักษุแพทย์
33			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
34			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

รายงานผลการตรวจสายตาวีวณามัย (Occupational Vision Test)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	คำ นำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตรวจสายตาวีวณามัย (Occupational Vision Test)							
				ปี 2565	ปี 2566						
					การมองเห็น ระยะไกล	การมองเห็น ระยะใกล้	การมองเห็นภาพ ชัดลึก (3 มิติ)	การมองเห็น (ตาบอดสี)	ความสมดุล กล้ามเนื้อตา	ลาน สายตา	ผลการตรวจสายตาวีวณามัย
35			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
36			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
37			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
38			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นแยกสี ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรพบจักษุแพทย์
39			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
40			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
41			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
42			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
43			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
44			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
45			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
46			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
47			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
48			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
49			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
50			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
51			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
52			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
53			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
54			หม้อไอน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี



บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

[illegible]



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

รายงานผลการตรวจสายตาวินิจฉัย (Occupational Vision Test)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	คำ นำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตรวจสายตาวินิจฉัย (Occupational Vision Test)							
				ปี 2565	ปี 2566						
					การมองเห็น ระยะไกล	การมองเห็น ระยะใกล้	การมองเห็นภาพ ชัดลึก (3 มิติ)	การมองเห็นแยกสี (ตาบอดสี)	ความสมดุล กล้ามเนื้อตา	ตา สายตาสั้น	ผลการตรวจสายตาวินิจฉัย
77		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
78		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก,มองเห็นแยกสี ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี,ควร พบจักษุแพทย์
79		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
80		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
81		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
82		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		-	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
83		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		-	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
84		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		-	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
85		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
86		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		-	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
87		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		-	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
88		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
89		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
90		ช่อมบัวรุ่งและปิ่นน้ำ		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
91		LS/SRS		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
92		LS/SRS		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
93		LS/SRS		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นแยกสี ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรพบจักษุแพทย์
94		LS/SRS		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
95		LS/SRS		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

รายงานผลการตรวจสายตาวินิจฉัย (Occupational Vision Test)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	คำ นำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตรวจสายตาวินิจฉัย (Occupational Vision Test)							
				ปี 2566	ปี 2566						
					การมองเห็น ระยะไกล	การมองเห็น ระยะใกล้	การมองเห็นภาพ ชัดลึก (3 มิติ)	การมองเห็นแยกสี (ตาขอคสี)	ความสมดุล กล้ามเนื้อตา	ลาน สายตา	ผลการตรวจสายตาวินิจฉัย
96			LS/SRS	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
97			LS/SRS	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
98			LS/SRS	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
99			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
100			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
101			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
102			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,สมดุลกล้ามเนื้อตา ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
103			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
104			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
105			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
106			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
107			หม้อต้ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
108			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
109			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
110			หม้อต้ม	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
111			หม้อต้ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
112			หม้อต้ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

รายงานผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย (Occupational Vision Test)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	คำ นำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตรวจสายตาอาชีวอนามัย (Occupational Vision Test)							
				ปี 2565	ปี 2566						
					การมองเห็น ระยะไกล	การมองเห็น ระยะใกล้	การมองเห็นภาพ ชัดลึก (3 มิติ)	การมองเห็นแยกสี (ตาบอดสี)	ความสมดุล กล้ามเนื้อตา	ลาน สายตา	ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย
113			หม้อต้ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
114			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
115			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
116			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
117			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
118			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก,สมดุล กล้ามเนื้อตา ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและ ตรวจเช็คสายตาทุกปี
119			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
120			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
121			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
122			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
123			หม้อเคียว	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
124			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
125			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
126			หม้อเคียว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
127			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,สมดุลกล้ามเนื้อตา ต่ำกว่าเกณฑ์ ควร สวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
128			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวม แว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
129			หม้อเคียว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
130			หม้อเคียว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
131			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

รายงานผลการตรวจสายตาวงเวียน (Occupational Vision Test)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	คำ นำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตรวจสายตาวงเวียน (Occupational Vision Test)						
				ปี 2565	ปี 2566					
					การมองเห็น ระยะไกล	การมองเห็น ระยะใกล้	การมองเห็นภาพ ชัดลึก (3 มิติ)	การมองเห็น (ความชัดลึก) (ความชัดลึก)	ความสมดุล กล้ามเนื้อตา	ลาน สายตา
113			หม้อต้ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
114			หม้อต้ม	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
115			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
116			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
117			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
118			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
119			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
120			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
121			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
122			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
123			หม้อเคียว	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
124			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
125			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
126			หม้อเคียว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
127			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
128			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
129			หม้อเคียว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
130			หม้อเคียว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
131			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATHIBETH

รายงานผลการตรวจสายตาอาชีพ (Occupational Vision Test)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	คำ นำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตรวจสายตาอาชีพ (Occupational Vision Test)							
				ปี 2565	ปี 2566						
					การมองเห็น ระยะไกล	การมองเห็น ระยะใกล้	การมองเห็นภาพ ชัดลึก (3 มิติ)	การมองเห็นแยกสี (ตาบอดสี)	ความสมดุล กล้ามเนื้อตา	ลาน สายตา	ผลการตรวจสายตาอาชีพ
132			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
133			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
134			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
135			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
136			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
137			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
138			หม้อเคียว	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
139			หม้อเคียว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
140			หม้อเคียว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
141			หม้อปั่น	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
142			หม้อปั่น	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
143			หม้อปั่น	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
144			หม้อปั่น	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
145			หม้อปั่น	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
146			หม้อปั่น	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นภาพชัดลึก,สมดุลกล้ามเนื้อตา ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
147			หม้อปั่น	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก,มองเห็นแยกสี ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี,ควรพบจักษุแพทย์
148			หม้อปั่น	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
149			หม้อปั่น	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

รายงานผลการตรวจสายตาชีวอนามัย (Occupational Vision Test)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	คำ นำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตรวจสายตาชีวอนามัย (Occupational Vision Test)							
				ปี 2565	ปี 2566						
					การมอง ระยะไกล	การมอง ระยะใกล้	การมองภาพ ชัดลึก (3 มิติ)	การมองแยกสี (ตาบอดสี)	ความสมดุล กล้ามเนื้อตา	ลาน สายตา	ผลการตรวจสายตาชีวอนามัย
150			หม้อบ้น	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
151			หม้อบ้น	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองระยะไกล, มองระยะใกล้, มองภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
152			หม้อบ้น	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
153			รีไฟน์บรรจุ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองระยะไกล, มองระยะใกล้, มองภาพชัดลึก ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
154			รีไฟน์บรรจุ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
155			รีไฟน์บรรจุ	-	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
156			รีไฟน์บรรจุ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
157			รีไฟน์บรรจุ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองระยะไกล, มองระยะใกล้, มองภาพชัดลึก, มองแยกสี ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็ค สายตาทุกปี, ควรพบจักษุแพทย์
158			รีไฟน์บรรจุ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	การมองระยะไกล, มองภาพชัดลึก, สมดุลกล้ามเนื้อตา ต่ำกว่า เกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
159			รีไฟน์บรรจุ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
160			รีไฟน์บรรจุ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองระยะใกล้, มองแยกสี ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่ เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี, ควรพบจักษุแพทย์
161			รีไฟน์บรรจุ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองระยะใกล้, มองภาพชัดลึก, มองแยกสี ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี, ควร พบจักษุแพทย์
162			รีไฟน์บรรจุ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
163			รีไฟน์บรรจุ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
164			รีไฟน์บรรจุ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	การมองระยะไกล, มองระยะใกล้, มองภาพชัดลึก, สมดุล กล้ามเนื้อตา ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและ ตรวจเช็คสายตาทุกปี
165			รีไฟน์บรรจุ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
166			รีไฟน์บรรจุ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
 • รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

รายงานผลการตรวจสายตาสายตาชื่อนามัย (Occupational Vision Test)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	คำ นำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตรวจสายตาสายตาชื่อนามัย (Occupational Vision Test)							
				ปี 2565	ปี 2566						
					การมองเห็น ระยะไกล	การมองเห็น ระยะใกล้	การมองเห็นภาพ ชัดลึก (3 มิติ)	การมองเห็นแยกสี (ตาบอดสี)	ความสมดุล กล้ามเนื้อตา	ลาน สายตา	ผลการตรวจสายตาสายตาชื่อนามัย
167			วิโพนักรร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
168			วิโพนักรร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
169			วิโพนักรร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
170			วิโพนักรร	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
171			วิโพนักรร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
172			วิโพนักรร	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
173			วิโพนักรร	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
174			วิโพนักรร	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
175			วิโพนักรร	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
176			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิต	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
177			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิต	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
178			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิต	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
179			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิต	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
180			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้,สมดุลกล้ามเนื้อตา ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
181			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิต	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้,มองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
182			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิต	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
183			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิต	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
184			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล,มองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
 • รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

รายงานผลการตรวจสายตาศาชีวิตอนามัย (Occupational Vision Test)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS-FAC) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2566

ลำดับ	คำ ว่าหน้า	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตรวจสายตาศาชีวิตอนามัย (Occupational Vision Test)							
				ปี 2565	ปี 2566						
					การมองเห็น ระยะไกล	การมองเห็น ระยะใกล้	การมองเห็นภาพ ชัดลึก (3 มิติ)	การมองเห็นแยกสี (ตาขอลด)	ความสมดุล กล้ามเนื้อตา	ลาน สายตา	ผลการตรวจสายตาศาชีวิตอนามัย
185			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
186			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้, มองภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
187			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
188			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
189			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะไกล ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
190			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้, มองภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
191			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้, มองภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
192			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
193			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
194			อมบัวรุ่งกลางส่วนผลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
195			ไฟฟ้าผลิต	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้, มองระยะใกล้, มองภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
196			ไฟฟ้าผลิต	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
197			ไฟฟ้าซ่อมฯ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
198			หม้อไอน้ำ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพชัดลึก ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
199			หม้อเคียว	-	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี
200			-	-	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นตาที่เหมาะสม และตรวจเช็คสายตาทุกปี