ภาคผนวก ข-17

การควบคุมการขนถ่ายสารเคมี (ORS-P-0007)

Global Power Synergy Public Company Limited	**ระเบียบปฏิบัติงาน ระดับฝ่าย (Department Procedure)**

ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด

หมายเลขเอกสาร	ORS-P-0007	สายงาน	OPE	ฝ่าย/ส่วน	ORS/OCxM
ชื่อเอกสาร	การควบคุมการขนถ่ายสารเคมี (Chemical Unloading Control)			สถานะ	-
การแก้ไข	01	วันที่ประกาศใช้	1 มิถุนายน 2564	จำนวนหน้า	6
ตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร	GPSC Corporate Document Management System (CDMS) / GPSC / ORS / Procedure				

ระบบมาตรฐานที่อ้างอิง / มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ที่	ระบบ / มาตรฐาน	ข้อกำหนด
-	-	-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่	ประเภทเอกสาร	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร	วันประกาศใช้
1	Form	ORS-F-0038	P07_Chemical Unloading Control	1 มิถุนายน 2564

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

การควบคุมเอกสาร :

ผู้จัดทำเอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
	ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต 1 (OC1M)	5 พฤษภาคม 2564
	ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต 2 (OC2M)	5 พฤษภาคม 2564
	ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต 3 (OC3M)	5 พฤษภาคม 2564
	ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต 4 (OC4M)	5 พฤษภาคม 2564

ผู้ทบทวนเอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
	ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต 4 (OC4M)	10 พฤษภาคม 2564

ผู้อนุมัติเอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง
	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิต พื้นที่ระยอง (ORS)

ผู้ประกาศใช้เอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง
	พนักงานควบคุมเอกสาร (CDC)

การแจกจ่ายเอกสาร :

ตารางต่อไปนี้เป็นหน่วยงานที่จะได้รับการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ (และ เอกสารฉบับใหม่เมื่อมีการแก้ไข)

ที่	หน่วยงาน	รูปแบบเอกสาร
1	ส่วนปฏิบัติการผลิต 1 (OC1M)	GPSC Intranet
2	ส่วนปฏิบัติการผลิต 2 (OC2M)	GPSC Intranet
3	ส่วนปฏิบัติการผลิต 3 (OC3M)	GPSC Intranet
4	ส่วนปฏิบัติการผลิต 4 (OC4M)	GPSC Intranet

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

บันทึกการแก้ไขเอกสาร :

ตารางต่อไปนี้แสดงบันทึกการแก้ไขเอกสารฉบับนี้

ครั้งที่แก้ไข	เลขที่ร้องขอแก้ไขเอกสาร	ผู้จัดทำเอกสาร	รายละเอียดที่แก้ไขเอกสาร	วันที่ประกาศใช้เอกสาร
01	DAR-2021-00567		ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บเอกสารจาก Intranet เป็น CDMS	1 มิถุนายน 2564

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ (พื้นที่ที่นำเอกสารนี้ไปปฏิบัติ):

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหน่วยงานที่นำเอกสารฉบับนี้ไปปฏิบัติ

ที่	หน่วยงาน	ชื่อย่อหน่วยงาน
1	ส่วนปฏิบัติการผลิต 1	OC1M
2	ส่วนปฏิบัติการผลิต 2	OC2M
3	ส่วนปฏิบัติการผลิต 3	OC3M
4	ส่วนปฏิบัติการผลิต 4	OC4M

การฝึกอบรม

[X]	ไม่ต้องฝึกอบรม	เหตุผล	เป็นระเบียบการปฏิบัติงานที่ดำเนินงานมาต่อเนื่อง
[ ]	ต้องฝึกอบรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

สารบัญ

หน้า

1. วัตถุประสงค์ 5

2. ขอบเขต 5

3. คำศัพท์และคำนิยาม 5

4. หลักการและเหตุผล 5

5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 5

6. รายละเอียดกระบวนการ 5

7. ภาคผนวก 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการขนถ่ายสารเคมี (Unload) ทางรถขนส่งสารเคมี
1.2 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์
1.3 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบด้านความปลอดภัยก่อนอนุญาตให้มีการขนถ่ายสารเคมี

2. ขอบเขต

ระเบียนการปฏิบัติงานการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี ของฝ่ายปฏิบัติการผลิต พื้นที่ระยอง (CUP-1, CUP-2, CUP-3 และ CUP-4) เท่านั้น

3. คำศัพท์และคำนิยาม

3.1 สารเคมี หมายถึง สาร สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ในรูปของ ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ที่มีลักษณะมีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง ก่อมะเร็ง ทำให้เกิดการระเบิด เป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรง หรือเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ได้รับหรือสัมผัสโดยตรง
3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) หมายถึง อุปกรณ์ที่นำมาสวมใส่บนอวัยวะของร่างกายเพียงส่วนเดียว หรือหลายส่วนประกอบกัน เพื่อไม่ให้ได้รับ หรือลดระดับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
3.3 SM. หมายถึง ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะ (Shift Operation Manager)
3.4 FO. หมายถึง พนักงานปฏิบัติการกะ (Field Operator)

4. หลักการและเหตุผล

สามารถนำระเบียนการปฏิบัติงานการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี มาปฏิบัติงานให้ถูกต้องและปลอดภัย

5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ข้อมูลตามข้อ 6. รายละเอียดกระบวนการ

6. รายละเอียดกระบวนการ

6.1 เมื่อรถขนส่งสารเคมีมาถึง GPSC พนักงานขับรถสารเคมีดำเนินการติดต่อที่อาคาร รปภ. เป็นลำดับแรก เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย และระเบียบการปฏิบัติการฝึกอบรมด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมา
6.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  6.2.1 แจ้งพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีให้จอดรถด้านนอก GPSC หรือบริเวณที่จัดเตรียมไว้สำหรับจอดรถขนส่งสารเคมีโดยดูแลมิให้กีดขวางการจราจร
  6.2.2 ติดต่อ SM. ที่ห้องควบคุมการผลิต (CCR) เพื่อสอบถาม และยืนยันความถูกต้องในการสั่งซื้อสารเคมีดังนี้
    6.2.2.1 กรณีมีการสั่งซื้อสารเคมีจริง และสารเคมีที่จัดส่งนั้นถูกต้องตามการสั่งซื้อให้ FO. ประสานงานเพื่อรับรถขนส่งสารเคมีเข้าไปยังบริเวณจุดขนถ่าย และดำเนินการตามตั้งแต่ข้อ 6.3
    6.2.2.2 กรณีไม่มีการสั่งซื้อ หรือมีการสั่งซื้อแต่สารเคมีที่จัดส่งมาผิดประเภทให้พนักงานรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงแจ้งพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีนำรถขนส่งสารเคมีกลับ
6.3 FO. ตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพของสารเคมีจากผู้จัดจำหน่ายก่อนทำการขนถ่าย โดยดำเนินการดังนี้
  6.3.1 กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีเป็นไปตามที่กำหนด ให้ดำเนินการขนถ่ายสารเคมี โดยดำเนินการตามตั้งแต่ข้อ 6.4

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

6.3.2 กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ SM. พิจารณาในการตัดสินใจว่าจะรับสารเคมีนั้นไว้หรือไม่

6.3.2.1 ถ้ารับให้ดำเนินการขนถ่ายสารเคมี โดยดำเนินการตามตั้งแต่ข้อ 6.4

6.3.2.2 ถ้าไม่รับให้แจ้งพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีว่าจะไม่อนุญาตให้ขนถ่าย และให้นำรถขนส่งสารเคมีกลับออกไปจาก GPSC

6.4 การดำเนินการขนถ่ายสารเคมี

6.4.1 FO. ดำเนินการ ดังนี้

6.4.1.1 ดำเนินการเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสารเคมีตามระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของส่วนปฏิบัติการผลิต

6.4.1.2 จัดเตรียมและตรวจสอบด้านความปลอดภัยตามแบบตรวจสอบความปลอดภัยการขนถ่ายสารเคมี (P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038) โดยต้องปฏิบัติตามทุกข้อ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องมีการเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นทดแทน

6.4.2 เมื่อดำเนินการจัดเตรียมความปลอดภัยตามข้อ 6.4.1 แล้วเสร็จ ให้ FO. สื่อความและทำความเข้าใจกับพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบด้านความปลอดภัยต่างๆ

6.4.3 พนักงานขับรถขนส่งสารเคมี และ FO. ลงชื่อในแบบตรวจสอบความปลอดภัยการขนถ่ายสารเคมี (P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038) ร่วมกัน

6.4.4 เมื่อดำเนินการตามข้อ 6.4.1 – 6.4.3 เสร็จ ให้เริ่มดำเนินการขนถ่ายสารเคมี

6.4.5 เมื่อการขนถ่ายสารเคมีเสร็จสิ้นให้ FO. ดำเนินการหยุดการขนถ่ายสารเคมีตามระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของส่วนปฏิบัติการผลิต และตรวจสอบความปลอดภัยตาม แบบตรวจสอบความปลอดภัยการขนถ่ายสารเคมี (P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038)

6.4.6 ให้พนักงานขับรถขนส่งสารเคมีนำรถขนส่งสารเคมีออกจากบริเวณจุดขนถ่าย และติดต่ออาคาร รปภ. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย ก่อนออกนอก GPSC

6.5 เวลาที่อนุญาตให้มีการขนถ่ายสารเคมี คือ ตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการขนถ่ายสารเคมีตามเวลาที่กำหนดไว้นั้น ให้ SM. เป็นผู้พิจารณาถึงความจำเป็นในการขนถ่ายสารเคมี

6.6 แบบตรวจสอบความปลอดภัยการขนถ่ายสารเคมี (P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038) ให้จัดเก็บเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่มีการขนถ่ายสารเคมี โดยจัดเก็บไว้ที่ CCR และให้ SM. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ

7. ภาคผนวก

-

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

ภาคผนวก ข-18

การประชุมคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย

คำสั่ง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ที่ 108 / 65

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำพื้นที่ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการนั้น บริษัทฯ จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการ

1.	[redacted]	เป็น	ประธานกรรมการ
2.		เป็น	กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา
3.		เป็น	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
4.		เป็น	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
5.		เป็น	กรรมการและเลขานุการ

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

/ 3. ส่งเสริม...

3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ รวมทั้ง มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. สำรวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือ แผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานชุดใหม่ทดแทน

สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

[redacted]

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบบันทึกประชุม

หน่วยงาน : -

เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 4
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

สถานที่ : ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

ผู้จดบันทึกการประชุม : นายธนธรณ์ บ่อหลี กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น.

<u>กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม</u> :

1. [redacted] ประธานกรรมการ
2. กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา
3. กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
4. กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ

<u>กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม</u> : -

1. [redacted] ติดงานกลุ่ม ปตท.

รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ/ มติที่ประชุม	กำหนดเสร็จ
รายละเอียดตาม - เอกสารแนบ 1 - เอกสารแนบ 2 - เอกสารแนบ 3		

การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
CUP1,3,4

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

Prepared By :
Amnat Leethanawat
Jeerasak Phansri
Thanathorn Borlee



วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เวลา 15.00 – 17.00 น.

ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19


วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- SSHE Statistic
- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
- ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
- ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

Safety Precaution

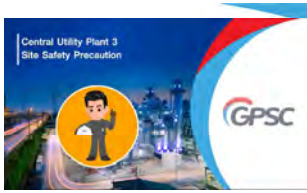

Security Threat Alert





---

we SAFE Care & Share

คุณคุณอำนาจ ล. คปอ. CUP1 นำเสนอ



วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

คุณนิมิต บ. ประธาน คปอ. CUP-1,3,4 แจ้ง

1. จากการทำ Pre-MA OEMS ได้อ้างถึงวาระการประชุม คปอ. ให้มีรายละเอียดการ Feedback จากพนักงานถึงผู้บริหาร เช่น เรื่องการติดตามงาน ดังนั้นในควรให้เรื่องเสนอแนะการประชุมทุกครั้ง โดยให้เริ่มจากครั้งนี้ได้เลย โดยเฉพาะ Nearmiss Substandard

---

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566
- มีมติรับรองรายงาน

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

1. Here WE SAFE Activity (HWS) 2023 and SSHE Balance Score Card Year 2023 : CUP-134
   ตามข้อมูลนำเสนอใน PM Monthly Meeting




วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและหัวหน้าหน่วยความปลอดภัย ประจำพื้นที่





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. Safety TRIR case "วันนี้ในอดีต" (ต่อ)







วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. Safety TRIR case "วันนี้ในอดีต" (ต่อ)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. Safety TRIR case "วันนี้ในอดีต" (ต่อ)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

4. GGM-NEWS No. 018/66: ขอเชิญพนักงานทุกท่านร่วมกรอกรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ GPSC Group ประจำปี 2566 ตามนโยบาย CG & Code of Conduct จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. HES-NEWS ฉบับที่ 061/66: "แบบสำรวจความต้องการอบรมด้าน QSSHE ของพนักงาน ปี 2566"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

6. HES-News ฉบับที่ 053/66 :กิจกรรม GPSC Health Challenge 2023



CUP2 เข้าร่วมกิจกรรม 24 คน จาก พนักงานทั้งหมด 54 คน = **44.44%**



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. HES-NEWS No. 087/66 : GPSC และกลุ่ม ปตท. ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. SSHE Newsletter Vol.2-2023: ผลการตรวจประเมิน Here We Safe ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. PR-HR 266/66 เชิญชวนพนักงานร่วมแบ่งปันความรู้ใน KM Portal "SPARK X" Share your Ideas on Our "SPARK X"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. PR-RES-275/66 : บทความสุขภาพจิตประจำเดือน จาก iSTRONG และบรรยายในหัวข้อ"ทำงานกับหัวหน้าที่รับมือยากอย่างไร ให้ใจเป็นสุข พร้อมงานที่สำเร็จ"






วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. แผนการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2566

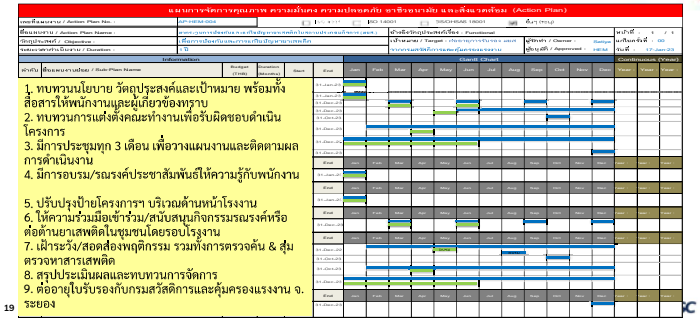

1. ทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. ทบทวนการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบดำเนินโครงการ
3. มีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อวางแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน
4. มีการอบรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงาน

5. ปรับปรุงป้ายโครงการฯ บริเวณด้านหน้าโรงงาน
6. ให้ความร่วมมือเข้าร่วม/สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์หรือต่อต้านยาเสพติดในชุมชนโดยรอบโรงงาน
7. เฝ้าระวัง/สอดส่องพฤติกรรม รวมทั้งการตรวจค้น & สุ่มตรวจหาสารเสพติด
8. สรุปประเมินผลและทบทวนการจัดการ
9. ต่ออายุใบรับรองกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ. ระยอง

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อต่ออายุใบรับรอง ก่อนวันที่ 11 กันยายน 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. PR-RES-217/66 : ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมประจำเดือน กรกฎาคม 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. PR-RES-217/66 : ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

13. PR-RES-269/66 : ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการสืบสวนอุบัติการณ์และการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. SSHE Statistic



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. SSHE Statistic (ต่อ)



Updated Date : 14 July 2023

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. SSHE Statistic (ต่อ)




Updated Date : 14 July 2023

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. SSHE Statistic (ต่อ)

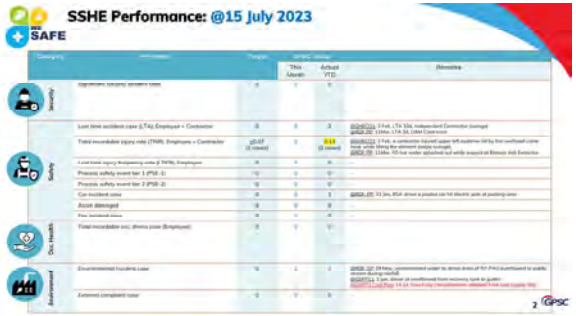

Updated Date : 14 July 2023

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


14. SSHE Statistic (ต่อ)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


14. SSHE Statistic (ต่อ)

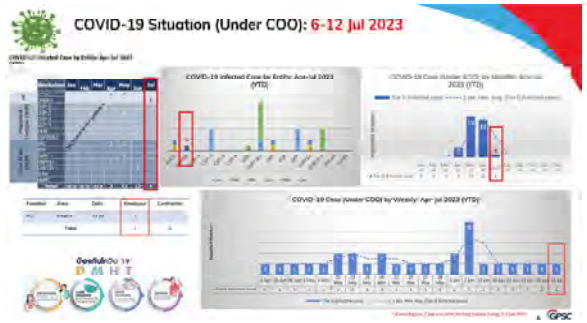

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

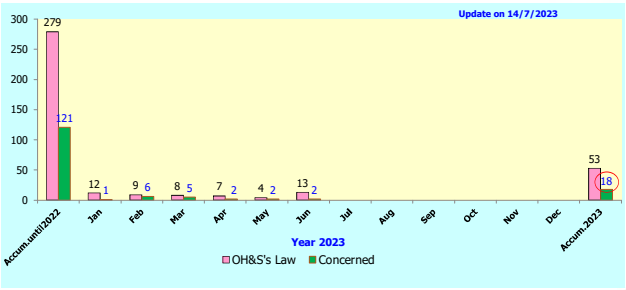

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ต่อ)

มิถุนายน 2566

กระทรวง	ชื่อกฎหมาย	รายละเอียด	วันที่ประกาศ	วันที่บังคับใช้	Compliance
กระทรวงสาธารณสุข	**ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโคโวิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566**	กำหนดหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น -การทำความสะอาดสถานประกอบกิจการ -จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาด	22-Jun-23	22-Jun-23	Done (HEM)
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2566**	-ไม่ใช้บังคับกับผู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต่อบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -ผู้ประกอบวิชาชีพตามลักษณะงานในข้อ 6 และประเภทงานในข้อ 7 ของข้อบังคับฉบับนี้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-Jun-23	3-Jun-23	On Progress (HEM)

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)

Document Number	Document Name	Effective Date
HES-CP-0024_Rev.02	การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review)	4 July 2023
EXM-MM-0001	GPSC Operation Excellence Management System (OEMS)	11 July 2023
RES-CP-0001_Rev.05	การสรรหาทรัพยากรบุคคล (Recruitment)	12 July 2023
RES-CP-0002_Rev.02	การฝึกอบรม (Training)	
RES-CP-0003_Rev.03	การตรวจสุขภาพพนักงาน (Health Checkup)	
VRS-CP-0001_Rev.03	การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ Crisis Communication	17 July 2023

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

17. Pre-MA Close-Out Meeting ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 (โดยเริ่มทำ Kick off เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Noise (Leq 8 hrs.) : เครื่องอัดอากาศ, หอหล่อเย็น, GTG#11-16, HRSG#11-16, Aux. Boiler	1	-	-	-	-	Passed
2	Noise (Leq 8 hrs.) : เครื่องอัดอากาศ, หอหล่อเย็น, GTG#11-16, HRSG#11-16, Aux. Boiler	1	-	-	-	-	Passed
3	Waste water : Inspection Manhole	-	-	13	-	-	Passed
4	Waste water : Storm Drain	-	-	13	-	-	Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste water : Inspection Manhole	-	11	-	-	-	Passed

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

23. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	11	-	-	-	Passed

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

23. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 : CUP-4

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	11	-	-	-	Passed

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

1. ISO Internal Audit (ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

1. ISO Internal Audit (ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301)

รายงานผลการตรวจประเมินภายใน OCV (ISOs and IMS)






วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

1. ISO Internal Audit (ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301)

รายงานผลการตรวจประเมินภายใน OCV (ISOs and IMS)

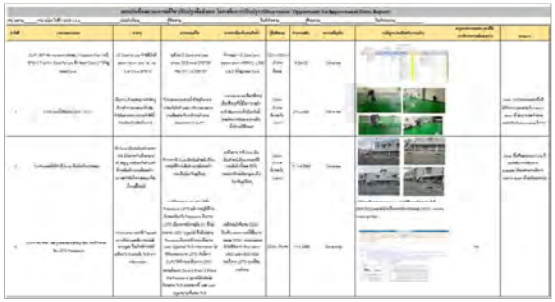

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

2. รายงานการทบทวนการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน (ISO) ประจำปี 2565



1. สถานะของการดำเนินการจากผลการทบทวนครั้งที่ผ่านมา

- **ไม่มีประเด็นติดตามจากการประชุมวันที่ 4 กรกฎาคม 2565**



อ้างตามบันทึกการประชุม GPSCMC ครั้งที่ 24/65
4 กรกฎาคม 2565

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบกับผลการดำเนินระบบมาตรฐาน

2. การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินระบบมาตรฐาน

2.1 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภายในที่มีผลต่อระบบมาตรฐาน



ปรับปรุง โครงสร้าง และขอบเขตงานของสังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าสายงาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

ลำดับที่	การเปลี่ยนแปลง	ผลกระทบต่อระบบมาตรฐาน
1	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทฯ	1. การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจอนุมัติใช้เอกสาร 2. การปรับเปลี่ยนระเบียบการปฏิบัติงานและขั้นตอนให้สอดคล้องตามโครงสร้างปัจจุบัน
2	การเปลี่ยนแปลงการขอรับการรับรองระบบมาตรฐานและการตรวจประเมินจาก Single site เป็น Multisite	1. กำหนดการตรวจประเมินสำหรับหน่วยงาน O&M เป็นรายโรงไฟฟ้าและทุกพื้นที่ 2. กำหนดการตรวจประเมินสำหรับสายงานสนับสนุน (Support Function) แบบการรวมของ GPSC Group ทำให้จำนวนครั้งในการตรวจประเมินลดลง 3. ลดจำนวนครั้งในการตรวจประเมินฯ โดย CB เหลือเพียง 1 ครั้ง/ปี รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินฯ

2. การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินระบบมาตรฐาน

การรับรองระบบมาตรฐาน

Y.2022	QMS	EMS	OHSMS	BCMs	Certification Body
• GPSC HQ, CUP 1-4, SRC และ Maintenance Center (W/H)	✓	✓	✓	✓	MASCI
• Glow Group GHECO-1, GSPP 11	✓	✓	✓	Y.2023	SOCOTEC → MASCI
Cogen Phase 2, GSPP2&3, GEN Phase 4, GEN Phase 5, GEN Solar (AIE), GIPP	Y.2023	✓	✓		SOCOTEC → MASCI

3.รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน

การรับรองระบบมาตรฐานสำหรับพื้นที่ธุรกิจใหม่

QMS	Y.2022	Y.2023	Certification Body	Comply to BOI
• New Area	✓ RDF SP GPSC Solar Roof & Glow Solar Roof 7 พื้นที่	1. RDF PP 2. GC5 3. EECi-Farm 4. EECi-Microgrid 5. Indorama Farm	MASCI	THAILAND BOARD OF INVESTMENT

3.รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน

ผลจาก External Audit (MASCI) : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 22301

Area	Non-conformity (NC)		Observation (OFI)
	Major NC	Minor NC	
GPSC	0	0	23
GLOW		5	35
New Area		0	6

สรุปข้อบกพร่อง (Minor NC) ที่พบ:

1. **Monitoring, Measurement, Analysis and performance Evaluation (OHSMS 4 รายการ)**
   - การรับรู้จริงผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเบื้องต้นปกติ
   - ผลการตรวจสุขภาพทางปัจจัยเสี่ยงของผู้รับเหมาประจำ
   - ผลการตรวจวัดความดังเร็นของสารเคมี ไม่พบการวัดปริมาณฝุ่นถ่านหิน
2. **Internal Audit (EMS, OHSMS 1 รายการ)**
   - ไม่พบการตรวจประเมินภายในในบางช่วงกำหนด

การดำเนินการแก้ไขปรับปรุง Minor NC:



สรุปข้อสังเกต (OFI) ที่พบ :

GPSC
QMS = 1 รายการ
- Infrastructure

OHSMS = 3 รายการ
- Monitoring, Measurement, Analysis and performance Evaluation

BCMs = 19 รายการ
- Business Impact analysis/Risk Assessment
- Strategy and Solution
- Monitoring, Measurement, Analysis and performance Evaluation

GLOW
QMS = 7 รายการ
- Internal Audit
- Calibration
- Infrastructure

EMS & OHSMS = 28 รายการ
- Operation Control
- Risk Assessment and Environment Aspect
- Emergency respond

New Area
QMS = 6 รายการ
- Management Review
- Calibration
- Operation Control
- Context of the organization


Follow up 100%

3.รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน

ผลจาก Internal Audit (IA) : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 22301

System	Non-conformity (NC)		Observation (OFI)
	NC	Closed	
IMS	11	4	42
BCMs	2	2	57

การดำเนินการแก้ไขปรับปรุง NC (IMS)



การดำเนินการแก้ไขปรับปรุง NC BCMs



NC Pending :

No	Department / Division	System	Detail	Target	Status
1	ONM	IMS (QMS)	• ไม่พบหลักฐานความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย • ไม่พบหลักฐานการจัดการความเสี่ยงและโอกาสของหน่วยงาน • ไม่พบหลักฐานการทบทวนการจัดการความเสี่ยงและโอกาสของหน่วยงาน ที่ทราบถึงผลกระทบด้านความคุณคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ • ไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการประเมินความสอดคล้อง และความเพียงพอของลูกค้า	June 2023	In progress
		IMS (EMS)	• การทบทวนการชี้บ่ง การประเมินความเสี่ยงและประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	June 2023	In progress
		IMS (OHSMS)	• ไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงและโอกาส	June 2023	In progress
2	SDV	IMS (EMS, OHSMS)	• ไม่พบผลเมินการชี้บ่ง ประเมินความเสี่ยงและโอกาสของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	June 2023	In progress

3.รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน

บูรณาการการดำเนินงาน ISO ร่วมกับระบบ PTT OEMS และใช้ตัวชี้วัดร่วมกัน



OEMS & ISO



ISO 9001 : 2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018 | ISO 22301

ในปี 2022 GPSC ดำเนินการสอดคล้องตาม SSHE KPIs 15 Items : 100%

1. Safety Perspective
2. Security Perspective
3. Environmental Perspective
4. Legal Perspective

3.ความเพียงพอของทรัพยากร



3.ความเพียงพอของทรัพยากร

แผนการดำเนินงาน

สิ่งที่พบ	การปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	สถานะ
โครงสร้างพื้นฐาน				
1. ปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบเสียงในห้อง War Room (ISO 22301 : 2019)	- ปรับแต่งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงสื่อสาร	SDV	2023	In Progress
	- ปรับแก้ไขการสื่อสารของ WebEx	SDV	2023	In Progress
	- ทดสอบการแก้ไขระบบเสียงของห้อง War Room	HQM	2023	In Progress
2. ปรับปรุงเรื่องการดึงข้อมูล CCTV จากพื้นที่อื่นๆ (ISO 22301 : 2019)	- ปรับปรุงระบบ CCTV เพื่อดึงข้อมูลมายัง War Room หรือ ห้อง Control	SDV	2023	In Progress
	- ทดสอบการดึงข้อมูล CCTV	HQM	2023	In Progress
เทคโนโลยีสารสนเทศ				
1. ปรับปรุงระบบในการเก็บข้อมูลและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ (CDMS & QSHE Incident Application)	- ปรับปรุงแอพลิเคชั่น อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดหางบประมาณ	SDV, HQM	2023	In Progress

3.ข้อเสนอแนะและโอกาสสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การขอการรับรองระบบ ISO แบบ Multi Site

Y.2023

Y.2022

GPSC	Glow Group
Multi Site	Single Site



ISO Implementation Plan 2023



Target : Simplify the audit process and reduce cost.

3.ข้อเสนอแนะและโอกาสสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Management Review (Plant Manager) : 2 Times / year





วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ติดตามคืบหน้าการเปลี่ยนให้ผู้เฝ้าระวังไฟอยู่คู่แลความปลอดภัยหลังจากทำงาน (งานที่มีความร้อนและประกายไฟ) เสร็จจาก 30 นาทีเป็น 60 นาที ให้สอดคล้องกับประกันภัย เสนอแนะไว้	Safety Taskforce	Plan Y-2023	In progress	All
2	ติดตามระบบปรับอากาศในห้องแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับประกันภัยเสนอแนะไว้	OCMM	Plan Y-2023	In progress อยู่ระหว่างการออก PO แต่ให้ทวนสอบว่าแบตเตอรี่ที่ใช้จำเป็นต้องเป็นแบบ Explosion Proof หรือไม่	All Concern
3	เชื่อมต่อสัญญาณ CEMs ของ CUP1,3,4 เข้าระบบของกรมโรงงาน	OCMM	Plan June 2023 Q2-2023 ปรับ 30 ก.ย. 66 (ไม่เกิน 9 มิ.ย. 66)	In progress Done	CUP1 CUP3,CUP4
4	การตรวจอัดสร้าชาวด์ ขอให้ปรับการตรวจโดยเริ่มตรวจอายุต่ำกว่า 45 ปี	ประธาน คปอ.	ก่อนการตรวจสุขภาพปี 2567	RES รับไปหาข้อมูลใน PTT Gr. เพื่อเปรียบเทียบและนำเสนอพิจารณา MC ต่อไป	All

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
5	การจัดทำที่ครอบ Steam Trap 	OCMM	31 ธ.ค. 66	In progress	All
6	การย้ายชุดอุปกรณ์ Online Comp. Wash ออกไปจัดเก็บที่ CUP4 	OCMM	31 ธ.ค. 66	In progress	CUP1
7	ป้ายธรรมนิบาลสิ่งแวดล้อม ระบบ Power Supply มีปัญหา 	OCMM	31 ต.ค. 66	In progress	CUP1,3,4
8	ที่เก็บน้ำมันใช้งาน 	ประธาน คปอ.	31 ธ.ค. 66	In progress	CUP1

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. ขอให้ทีม Management พิจารณาการทำ Overtime ของ SOM เนื่องจากถูกจำกัดชั่วโมงการทำ Overtime เบื้องต้นให้ทำแผนการ OT ของพนักงานทุกระดับลงใน Excel File เพื่อจัดการวางแผนการทำ OT ระบุเหตุการทำงานหรือการแทนคู่กะ เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

1. xxx

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

1. กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room	we SAFE Care & Share Responsibility	Prepare Data
มกราคม 66	23	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
กุมภาพันธ์ 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams / Meeting Room CUP3		เลขานุการ CUP3
มีนาคม 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
เมษายน 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
พฤษภาคม 66	15	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
มิถุนายน 66	19	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
กรกฎาคม 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
สิงหาคม 66	21	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
กันยายน 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
ตุลาคม 66	16	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
พฤศจิกายน 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
ธันวาคม 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มGPSC




HERE WE SAFE "WE SAFE BACK HOME : WE SAFE FOR FAMILY"



เชิญชวนสร้างแรงจูงใจเพิ่มและบันดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย “WE SAFE Motto”

THANK YOU

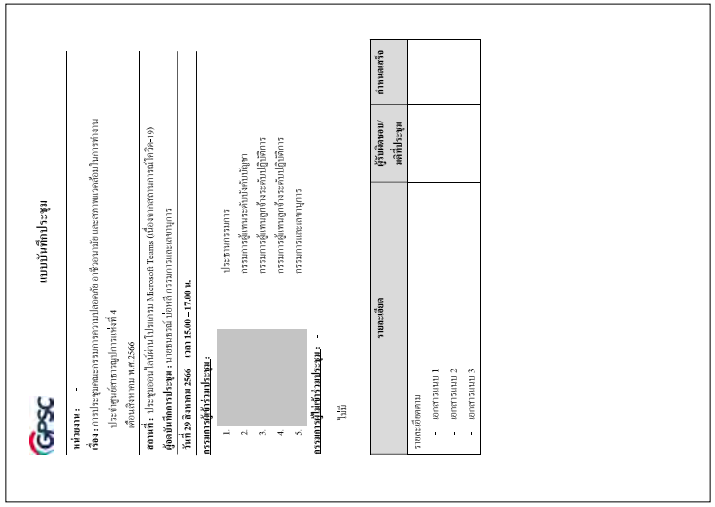

การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
CUP1,3,4

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

Prepared by :
Amnat Leethanawat
Jeerasak Phansri
Thanathorn Borlee

วันที่ 29 สิงหาคม 2566
เวลา 15.00 – 17.00 น.

ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- SSHE Statistic
- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
- ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
- ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

Safety Precaution



Security Threat Alert





we SAFE Care & Share


คุณทศพร คปอ. CUP3 นำเสนอ



วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

คุณนิมิต บ. ประธาน คปอ. CUP-1,3,4 แจ้ง

1. การตรวจสอบการ unload สารเคมี ตั้งแต่รับเข้าโรงงาน จนถึงจุด load , การสื่อสารต้องสื่อสารถูกต้อง ดู COA การทำ checklist ให้ครบตามขั้นตอน การ load สารให้ถูกประเภท ถูกถัง ... การไปตรวจสอบจุด load มีโอกาสสลับกันมั้ย

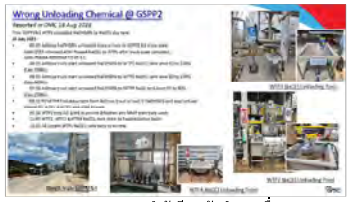

2. การ load สารเคมีของ OCM(lab.) ทาง Chemist กำลังมีการจัดทำ WI เพื่อมาควบคุมการทำงานแทนการขอ PTW โดยใน WI ต้องมี Checklist มี Operator ร่วมตรวจสอบ .....โดยหลังจากจัดทำเสร็จ Chemist จะหารือทบทวน WI กับผู้เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566
- มีมติรับรองรายงาน

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

1. Here WE SAFE Activity (HWS) 2023 and SSHE Balance Score Card Year 2023 : CUP-134
ตามข้อมูลนำเสนอใน PM Monthly Meeting



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. Safety TRIR case "วันนี้ในอดีต"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. HES-NEWS ฉบับที่ 093/66: "ผลการสำรวจความต้องการอบรมด้าน QSSHE"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

4. กิจกรรม GPSC Health Challenge 2023 Season 2



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. แผนการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

6. HES-NESW ฉบับที่ 095/66 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม : ภารกิจพิชิตพลาสติก (กิจกรรมเริ่ม 15 ส.ค. 66)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


7. PR-RES-290/66 : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง Health Talk : วิธีรับมือโรคที่มากับฝน วันที่ 8 สิงหาคม 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. PR-RES-312/66 : ประชาสัมพันธ์โปรแกรมให้คำปรึกษาแก่พนักงานจาก iSTRONG

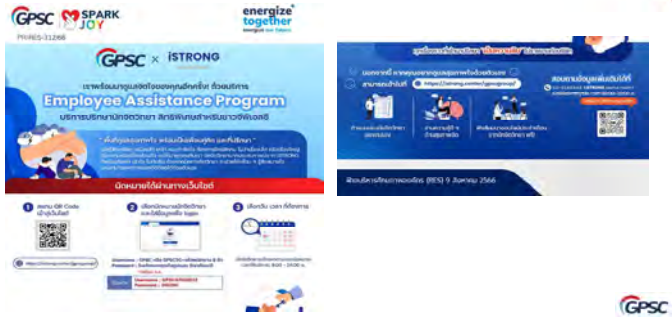

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. PR-RES-319/66 : บทความสุขภาพจิตประจำเดือน จาก iSTRONG



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. PR-RES-217/66 : ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. PR-RES-217/66 : ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมประจำเดือน กันยายน 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. PR-RES-269/66 : ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการสืบสวนอุบัติการณ์และการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

13. PR-RES-329/66 : ขอเชิญรับฟังบรรยายในหัวข้อ"ใช้เวลาน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น: จัดการกับภาระงานอย่างไรให้ใจยังดี"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. HES-NEWS No. 097/66 : ประชาสัมพันธ์การทดสอบระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต (GPSC BCMs Call-Tree) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. EXM-NEWS No. 001/66 : OEMS PTT Group Pre-Maturity Assessment (Pre-MA 2023)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. PR-RES-336/66 : ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร SSHE Procedure Awareness 2023



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ


เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

17. SSHE Statistic

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

17. SSHE Statistic (ต่อ)

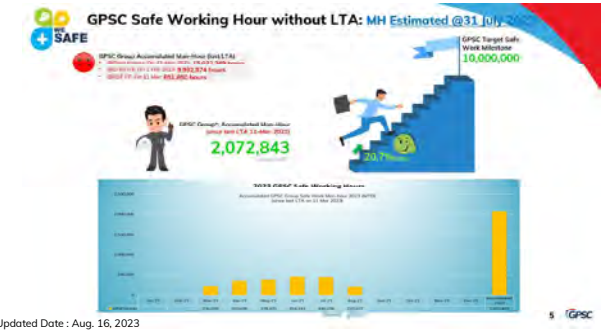

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

17. SSHE Statistic (ต่อ)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


17. SSHE Statistic (ต่อ)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

17. SSHE Statistic (ต่อ)

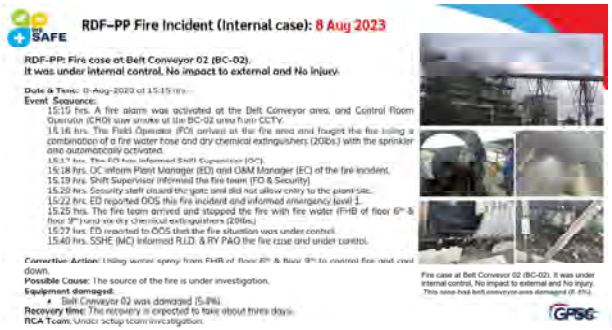

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


17. SSHE Statistic (ต่อ)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


17. SSHE Statistic (ต่อ)

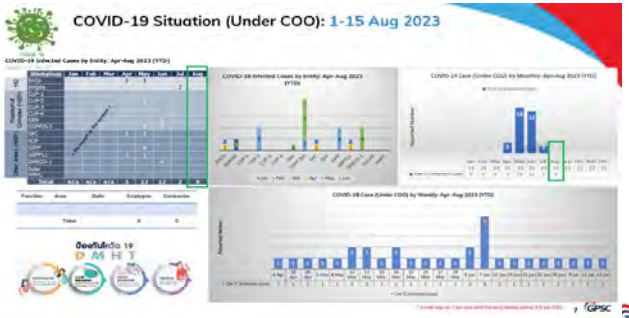

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


18. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

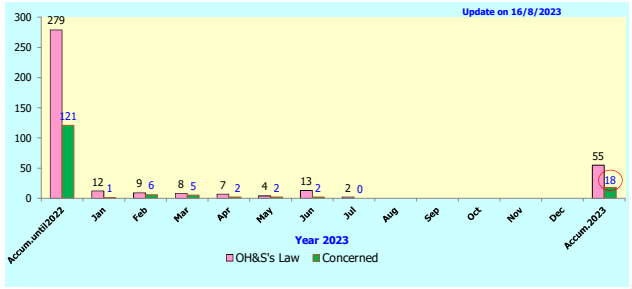

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. Workflow การ Update กฎหมายด้าน SHE ของหน่วยงาน GGM

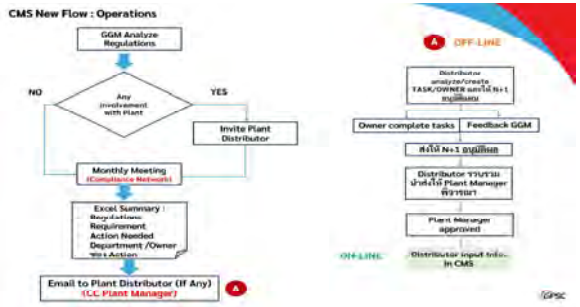

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

20. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)

Document Number	Document Name	Effective Date
HES-F-0035	Ladder safety inspection checklist	03 August 2023

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste water : Inspection Manhole	-	11	-	-	-	Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste water : Inspection Manhole	-	8	-	-	-	Passed

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	8	-	-	-	Passed

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 : CUP-4

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	11	-	-	-	Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 : CUP-4

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	8	-	-	-	Passed

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ติดตามคืบหน้าการเปลี่ยนให้ผู้เข้าระวังไฟอยู่ดูแลความปลอดภัยหลังจากทำงาน (งานที่มีความร้อนและประกายไฟ) เสร็จจาก 30 นาทีเป็น 60 นาที ให้สอดคล้องกับประกันภัยเสนอแนะไว้	Safety Taskforce	Plan Y-2023	In progress	All
2	ติดตามระบบปรับอากาศในห้องแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับประกันภัยเสนอแนะไว้	OCMM	Plan Y-2023	In progress อยู่ระหว่างการออก PO แต่ให้ควบสอบร่างแบตเตอรี่ที่ใช้จำเป็นต้องเป็นแบบ Explosion Proof หรือไม่	All Concern
3	เชื่อมต่อสัญญาณ CEMs ของ CUP1,3,4 เข้าระบบของกรมโรงงาน	OCMM	Plan June 2023 Q2-2023 ปรับ 30 ก.ย. 66 (ไม่เกิน 9 มิ.ย. 66)	In progress Done	CUP1 CUP3,CUP4
4	การตรวจอัลตร้าซาวด์ ขอให้ปรับการตรวจโดยเริ่มตรวจอายุต่ำกว่า 45 ปี	ประธาน คปอ.	ก่อนการตรวจสุขภาพปี 2567	RES รับไปหาข้อมูลใน PTT Gr. เพื่อเปรียบเทียบและนำเสนอพิจารณา MC ต่อไป	All

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
5	การจัดทำที่ครอบ Steam Trap 	OCMM	31 ธ.ค. 66	In progress	All
6	การย้ายชุดอุปกรณ์ Online Comp. Wash ออกไปจัดเก็บที่ CUP4 	OCMM	31 ธ.ค. 66	In progress	CUP1
7	ป้ายธรรมนิบาลสิ่งแวดล้อม ระบบ Power Supply มีปัญหา 	OCMM	31 ต.ค. 66	In progress	CUP1,3,4
8	ที่เก็บน้ำมันใช้งาน 	ประธาน คปอ.	31 ธ.ค. 66	In progress	CUP1

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. การขนถ่ายสารเคมี จุด load ของ CUP1 เป็นหน้าแปลนที่ กรด และด่าง ซึ่งแตกต่างจาก CUP 3,4
   มติที่ประชุม : Plant SSHE ตรวจสอบข้อมูลใช้ข้อมูลตามที่คุยใน PM Monthly meeting

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่

CUP3 นำเสนอ MSV

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

1. การ load สารเคมีในระบบการประเมินความเสี่ยง กรณี load ผิดจะประเมินแนวทางไหน
   ที่ประชุม : ให้ระบุเป็น abnormal ในการประเมิน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

1. กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room	we SAFE Care & Share Responsibility	Prepare Data
มกราคม 66	23	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
กุมภาพันธ์ 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams / Meeting Room CUP3		เลขานุการ CUP3
มีนาคม 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
เมษายน 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
พฤษภาคม 66	15	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
มิถุนายน 66	19	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
กรกฎาคม 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
สิงหาคม 66	22	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
กันยายน 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
ตุลาคม 66	16	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
พฤศจิกายน 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
ธันวาคม 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1



เชิญชวนสร้างแรงฮึกเหิม และบันดาลใจ เรื่อง ความปลอดภัย ด้วย we SAFE Motto

ตบท้ายด้วย “เฮ้..ชูมือ..”




วิสัยทัศน์ (Vision) “Drive to Zero Incidents that Harm People”
“มุ่งสู่อุบัติการณ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์”

วัฒนธรรม (Culture)
“WE SAFE”
“พวกเราทุกคนปลอดภัย”

คำนิยม (Core Values)
W = Working safely is a must.
E = Everyone who is a member of our family cares and helps each other.
S = Stop if any unsafe conditions or behaviors are found.
A = Aware of QSHE, always think before you act.
F = Focus on QSHE management improvement and effective working processes to meet our customers and stakeholders needs.
E = Encouragement colleagues to be responsible in accordance with QSHE standards.

THANK YOU

GPSC

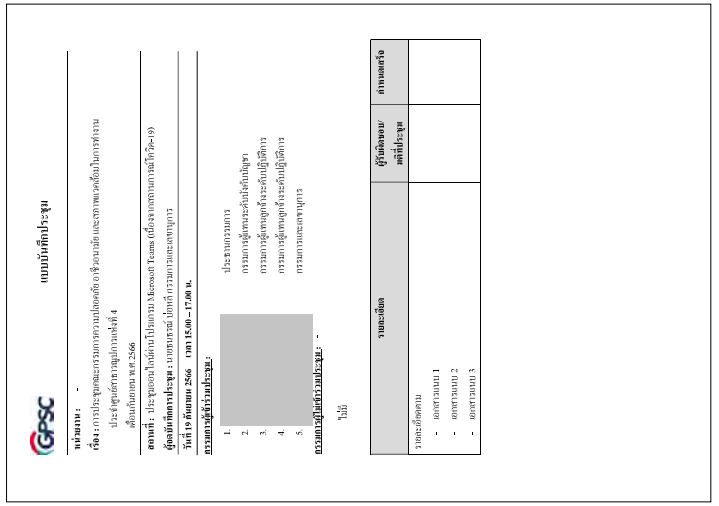

GPSC

บันทึกการประชุม

หน่วยงาน : -

เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ : ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams (เปิดระบบการถ่ายภาพหน้าจอ)

ผู้จดบันทึกการประชุม : นางสาวกนกวรรณ ไชยเกาะ

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 15.30 – 17.00 น.

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม :

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารในปฏิบัติการ
3. กรรมการผู้แทนลูกจ้างในปฏิบัติการ
4. กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารในปฏิบัติการ
5. กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม : -

ไม่มี

วาระที่พิจารณา	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลของการดำเนินการ
รายงานผลการตรวจประเมินความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา	- ผลการตรวจประเมิน 1 - ผลการตรวจประเมิน 2 - ผลการตรวจประเมิน 3		



วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- SSHE Statistic
- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
- ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
- ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

Safety Precaution



Security Threat Alert





we SAFE Care & Share

คุณวิฑูรย์ แซ่อึ้ง คปอ. CUP4 นำเสนอ “อุบัติเหตุจากสารเคมี”


อุบัติเหตุจากสารเคมี

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

คุณนิมิต บ. ประธาน คปอ. CUP-1,3,4 แจ้ง

1. OEMS – ORM จะทำการ Pre-MA ภายในเดือน ต.ค. 66 ณ ขณะนี้ มีการจัดตั้งทีมงาน และเตรียมการต่างๆ เพื่อรับการตรวจ โดย CUP3 จะเป็น Plant ที่รับการตรวจ และดำเนินการเป็นตัวอย่าง โดยให้ทุก Plant และทุก Element ดำเนินการหาความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่ ORM กำหนด
2. การรับการ ISOs Audit จะมีการทำ Management Review ภายใน 20 ก.ย. 66
3. การรับ Insurance ด้านการประเมินสินทรัพย์จะมีการดำเนินการภายใน ต.ค. 66
4. สื่อความการทำ Employee engagement, Performance Management ในฝ่ายงาน OCV



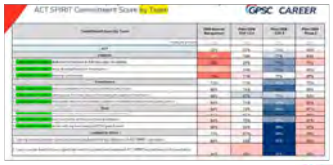

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

คุณนิมิต บ. ประธาน คปอ. CUP-1,3,4 แจ้ง

5. การทำงานกะแบบเดิม 2-3-2 เกี่ยวกับ work life balance ดีกว่าแบบ 4-4 ตอนนี้ทีมงานรวมรวม รอนำส่ง ORS พิจารณา
6. ผู้บริหารไม่อนุมัติ OT เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เนื่องจากไม่สอดคล้องตามกฎหมาย สำหรับกฎระเบียบของบริษัทฯกรณีเกิน 48 ชั่วโมงต่อเดือนของ SM หรือ Section Mgr. หรือ พนักงานเกิน 120 ชั่วโมงต่อเดือน ต้องมีเหตุผลชี้แจง

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2566
- มีมติรับรองรายงาน

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

1. การตรวจประเมินระบบมาตรฐาน (ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301) ของพื้นที่ GPSC Group โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ลำดับ	พื้นที่	ระบบมาตรฐาน			
		ISO9001	ISO14001	ISO45001	ISO22301
1.	CUP1	/	/	/	/
2.	CUP2	/	/	/	/
3.	CUP3	/	/	/	/
4.	CUP4	/	/	/	/



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. Here WE SAFE Activity (HWS) 2023 and SSHE Balance Score Card Year 2023 : CUP-134
(รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน กันยายน 2566)





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. Safety TRIR case "วันนี้ในอดีต"





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. Safety TRIR case "วันนี้ในอดีต" (ต่อ)






วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


4. HES-NEWS ฉบับที่ 103/66: กิจกรรม "รู้ทัน ป้องกัน Office Syndrome"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. กิจกรรม "ภารกิจพิชิตพลาสติก (Beat Plastic Pollution)"

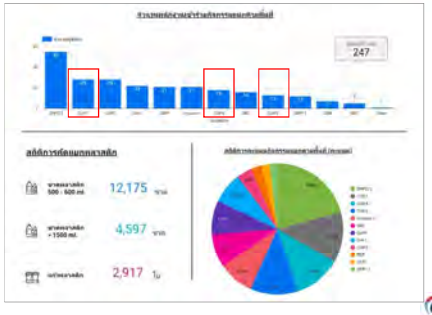วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

6. กิจกรรม "GPSC HALTH CHALLENGE 2023 Season2"





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. HES-NEWS ฉบับที่ 105/66 : ขอเชิญพนักงานร่วมกิจกรรม Near miss and Substandard Reward



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. HES-NEWS ฉบับที่ 105/66 : ขอเชิญพนักงานร่วมกิจกรรม Near miss and Substandard Reward (ต่อ)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. SDV-NEWS No. 006/66 : Risk Management Platform พร้อมใช้งานแล้ววันนี้



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. แผนการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. PR-RES-327/66 : หมดห่วงช่วงหน้าฝน พบหมอผ่านแอปฯ MorDee



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. PR-RES-365/66 : ขอเชิญรับฟังบรรยายในหัวข้อ"รับมือกับความเครียดเรื้อรังและภาวะหมดไฟด้วยใจที่สตรอง"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. PR-RES-217/66 : ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

13. PR-RES-336/66 : ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร SSHE Procedure Awareness 2023



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. PR-RES-350/66 : ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบ E-PSSR System”



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. SSHE Statistic

(รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน กันยายน 2566)






วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


16. COVID-19 Situation

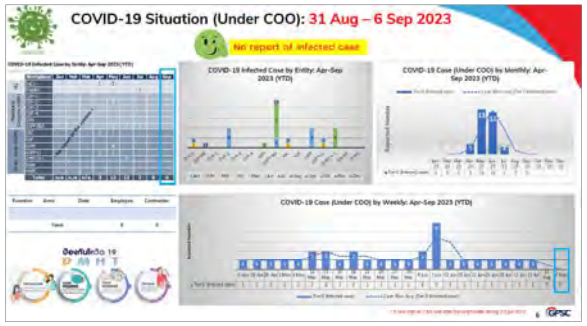

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


17. การเชื่อมต่อระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (Pollution Online Monitoring System : POMS)

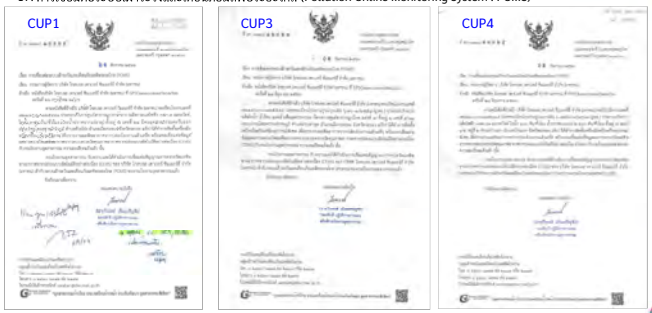

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

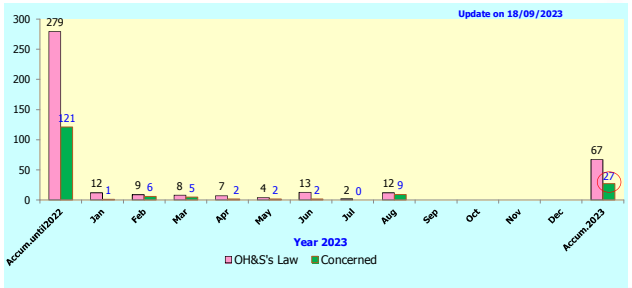

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ต่อ)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ต่อ)

สิงหาคม 2566					
กระทรวง	ชื่อกฎหมาย	รายละเอียด	วันที่ประกาศ	วันที่บังคับใช้	Compliance
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	**กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ที่มีน้ำหนักสิ่งที่ไม่ต้องถือเป็นภาษีศุลกากรตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจรอบด้านระหว่างประเทศ พ.ศ. 2566**	วัตถุที่มีน้ำหนักสิ่งที่ไม่ต้องถือเป็นภาษีศุลกากรตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจรอบด้านระหว่างประเทศ พ.ศ. 2566 (1) วัตถุที่มีน้ำหนักสิ่งที่ประกอบด้วยบิวไทลด์ลิแนลเป็นองค์ประกอบเดียว ในรูปของแข็ง หรือของเหลวที่มีปริมาณไม่เกิน 3 ดับ หรือที่ระดับ และมีความเข้มข้นไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในกรณีที่ 2 ห้ามถูกกระทรวงนี้ (2) วัตถุที่มีน้ำหนักสิ่งที่ประกอบด้วยบิวไทลด์ลิแนลเป็นองค์ประกอบเดียว ในรูปของแข็ง หรือของเหลวที่มีปริมาณไม่เกิน 3 ดับ และมีความเข้มข้นไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในกรณีที่ 2 ห้ามถูกกระทรวงนี้ (3) วัตถุที่มีน้ำหนักสิ่งที่ประกอบด้วยบิวไทลด์ลิแนลเป็นองค์ประกอบเดียว ในรูปของแข็ง หรือของเหลวที่มีปริมาณไม่เกิน 3 ดับ และมีความเข้มข้นไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในกรณีที่ 2 ห้ามถูกกระทรวงนี้ (4) วัตถุที่มีน้ำหนักสิ่งที่ประกอบด้วยบิวไทลด์ลิแนลเป็นองค์ประกอบเดียว ในรูปของแข็ง หรือของเหลวที่มีปริมาณไม่เกิน 3 ดับ และมีความเข้มข้นไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในกรณีที่ 2 ห้ามถูกกระทรวงนี้	11 Aug.23	11 Aug.23	On Progress (VGM)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	**กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ที่มีน้ำหนักสิ่งที่ไม่ต้องถือเป็นภาษีศุลกากรตามพันธกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจรอบด้านระหว่างประเทศ ผู้นำเข้าเพื่อขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2566**	ให้วัตถุที่มีน้ำหนักสิ่งต้องไม่ใช่ เป็นวัตถุที่มีน้ำหนักสิ่งที่ผู้นำเข้าเพื่อขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 แห่งร่างกรอบการควบคุมการนำเข้าซึ่งสารควบคุมตามมาตรา 19 วรรคสอง หมายถึง

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

การตรวจประเมินระบบมาตรฐาน (ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301) ของพื้นที่ GPSC Group โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ลำดับ	พื้นที่	ระบบมาตรฐาน			
		ISO9001	ISO14001	ISO45001	ISO22301
1.	CUP1	/	/	/	/
2.	CUP2	/	/	/	/
3.	CUP3	/	/	/	/
4.	CUP4	/	/	/	/



(รายละเอียดเพิ่มเติมตาม PM Monthly Meeting ประจำเดือน กันยายน 2566)

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ติดตามคืนหน้าการเปลี่ยนให้ผู้ผู้ระวังไฟอยู่ดูแลความปลอดภัยหลังจากทำงาน (งานที่มีความร้อนและประกายไฟ) เสร็จจาก 30 นาทีเป็น 60 นาที ให้สอดคล้องกับประกันภัย เสนอแนะไว้	Safety Taskforce	Plan Y-2023	In progress	All
2	ติดตามระบบปรับอากาศในห้องแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับประกันภัยเสนอแนะไว้	OCMM	Plan Y-2023	In progress ออก PO อยู่ในแผนงานดำเนินการเพิ่มเติมให้ทวนสอบว่าแบตเตอรี่ที่ใช้จำเป็นต้องเป็นแบบ Explosion Proof หรือไม่	All Concern
3	การตรวจอัดคร้าชาวต์ ขอให้ปรับการตรวจโดยเริ่มตรวจอายุต่ำกว่า 45 ปี	ประธาน คปอ.	ก่อนการตรวจสุขภาพปี 2567	อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนจาก RES อีกครั้ง	All
4	การขนถ่ายสารเคมี จุด load ของ CUP1 เป็นหน้าแปลนที่ กรด และด่าง ซึ่งแตกต่างจาก CUP 3,4 มติที่ประชุม : Plant SSHE ตรวจสอบข้อมูลใช้ข้อมูลตามที่คุยใน PM Monthly meeting (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม PM Monthly Meeting ประจำเดือน กันยายน 2566)	Plant SSHE	30 ก.ย. 66	In progress	All

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
5	การจัดทำที่ครอบ Steam Trap 	OCMM	31 ธ.ค. 66	In progress	All
6	การย้ายชุดอุปกรณ์ Online Comp. Wash ออกไปจัดเก็บที่ CUP4 	OCMM	31 ธ.ค. 66	Done 15 ก.ย. 66	CUP1
7	ป้ายธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม ระบบ Power Supply มีปัญหา 	OCMM	31 ธ.ค. 66	Done 15 ก.ย. 66	CUP1,3,4
8	ที่เก็บน้ำมันใช้งาน 	OCMM	31 ธ.ค. 66	Done 15 ก.ย. 66	CUP1

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. ปล็กพ่วงที่ใช้งานใต้พื้นในห้อง CCR CUP1 ยังไม่มีการเปลี่ยน หรือดำเนินการแก้ไข
   มติที่ประชุม : มอบหมายคุณธีรพงศ์ ร. ดำเนินการถ่ายรูป รวบรวมข้อมูลนำส่งให้ PM(OCV) ผ่าน OC1M
2. Cable Room (Underground Cable) หน่วยงาน EEM มีแผนการดำเนินงานจะเปลี่ยนห้องให้เป็น Unconfined ผ่าน MOC ซึ่งอาจไม่สอดคล้องตามประกันภัยก่อนหน้า Recommend ก่อนหน้านี้
   มติที่ประชุม : ประสานงานคุณวัธนพงษ์ ส. EFM ร่วมปรึกษากับประกันภัยตอนมา Site Survey
3. กรณีถ้าฝนตก ภายใน CUP1 ไม่มีที่พักให้ผู้รับเหมาหลบฝน
   มติที่ประชุม : มอบหมายคุณวิกรม ส. รวบรวมข้อมูลสถานที่ นำหารือ OCV Weekly meeting

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room	we SAFE Care & Share Responsibility	Prepare Data
มกราคม 66	23	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
กุมภาพันธ์ 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams / Meeting Room CUP3		เลขานุการ CUP3
มีนาคม 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
เมษายน 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
พฤษภาคม 66	15	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
มิถุนายน 66	19	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
กรกฎาคม 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
สิงหาคม 66	21	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
กันยายน 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
ตุลาคม 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
พฤศจิกายน 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
ธันวาคม 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มGPSC



HERE WE SAFE "WE SAFE BACK HOME : WE SAFE FOR FAMILY"

วิสัยทัศน์ (Vision) "Drive to Zero Incidents that Harm People"



วัฒนธรรม (Culture) "WE SAFE"

คำนิยม (Core Values)



เชิญชวนสร้างแรงจูงใจเพิ่มและบันดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย "WE SAFE Motto"

THANK YOU

GPSC

แบบบันทึกการประชุม

หน่วยงาน : -

เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

สถานที่ : ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

ผู้จดบันทึกการประชุม : นายสมชาย บัวเกตุ กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น.

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม :

1. นายนิมิต บุญประกอบกิจ ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ศุภโสภณ กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา
3. นายธนพล ชัยพลอนนท์ กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
4. นางวิมุตติ เจตวิรัช กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
5. นายสมชาย บัวเกตุ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม : -

ไม่มี

รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เข้าประชุม	ส่งงานภายใน
วาระเพื่อทราบ		
- เอกสารแนบ 1		
- เอกสารแนบ 2		
- เอกสารแนบ 3		

การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) CUP1,3,4

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

Prepared By :
Amnat Leethanawat
Jeerasak Phansri
Thanathorn Borlee

GPSC

วันที่ 17 ตุลาคม 2566
เวลา 15.30 – 17.00 น.

ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- SSHE Statistic
- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
- ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
- ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

Safety Precaution



Security Threat Alert





we SAFE Care & Share

คุณอำนาจ คปอ. CUP1 นำเสนอ “แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์กราดยิง”



we SAFE Care & Share

คุณอำนาจ คปอ. CUP1 นำเสนอ “แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์กราดยิง”







วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

คุณนิมิต บ. ประธาน คปอ. CUP-1,3,4 แจ้ง
1. แจ้งกำหนดการ Pre-MA ORM Element ที่ CUP3 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 ขอให้เตรียมการตรวจประเมินให้พร้อม โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงให้ครบทุกด้าน โดยเป้าหมายคือ Zero Major Accident , Zero Unplan Shutdown
2. ให้พนักงานฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันเนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดจำนวนมาก

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2566
- มีมติรับรองรายงาน

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

1. การตรวจประเมินระบบมาตรฐาน (ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301) ของพื้นที่ GPSC Group โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ






ลำดับ	พื้นที่	ระบบมาตรฐาน				วันที่ทำการประเมิน
		ISO9001	ISO14001	ISO45001	ISO22301	
1.	CUP1	√	√	√	√	3 ต.ค. 2566
2.	CUP2	√	√	√	√	19-20 ต.ค. 2566
3.	CUP3	√	√	√	√	5 พ.ย. 2566
4.	CUP4	√	√	√	√	5 ต.ค. 2566




วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

1. การตรวจประเมินระบบมาตรฐาน (ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301) ของพื้นที่ GPSC Group โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ลำดับ	วันที่	auditor	สายงาน	หน่วยงาน	Finding	Status	QMS	EMS	OHSMS	BCMS
9	5/10/2023	เอลิเทพงษ์	EVP O&M	CUP3 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการผลิต	ควรพิจารณาการบูรณาการจัดการตาม eMOC ให้ครอบคลุม eMOC ประเภท Temporary (เนื่องจาก พบ MOC23299 ถูก Initiate เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 และค้างในการแล้ว ในกระบวนการในระบบปัจจุบันยังอยู่ในสถานะ Review & Approval	Open				
10	5/10/2023	เยษฎาศ์	EVP O&M	CUP3 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการผลิต	ควรทบทวนการกำหนด RTO ตามที่การหยุดกับทางลูกค้าไม่ทำให้ไฟฟ้าและไอน้ำที่ส่ง 24 hr โดยการไปวางการที่ใช้ในระบบการผลิตของท่อGIS และท่องตั้งไอน้ำ แนวท่อยาว และ ทบทวนRTO ของท่อลูดตามการที่ทำยาให้ลูกค้าบำลูกค้าของรับได้อยู่ที่บ้านแท้ไร	Open					x
11	5/10/2023	เยษฎาศ์	EVP O&M	CUP4 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการผลิต	ควรพิจารณาการรับเกิดเหตุกับตัว หม้อแปลง 22 kV ที่ส่งผลให้เกิด การ interruption ต้องการทำยาให้ทำให้ทางลูกค้า สำหรับการค่าเงินการรับข้อต้องการ ยกเว้นให้ผ่านกระทำการท่อแบบเดิมใน	Open					x
12	5/10/2023	วรกร	EVP O&M	CUP4 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการผลิต	ควรทบทวนการตั้งค่า Alarm ที่เกี่ยวข้องกับแผงตั้งแรงดันอย่าง โดยการนับสังเกตุ ควบคุมตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง (EIA, ค่าความ ITB (สำหรับควบคุมของโครงการ) ค่าสาบคุมของ AIE, สำหรับควบคุมของ GC Estate) เช่น Inspection Pit A Temp ตั้งค่า HH 100 H 60, pH ตั้งค่า [illegible] H 8.5 เป็นต้น	Open		x			

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. Here WE SAFE Activity (HWS) 2023 and SSHE Balance Score Card Year 2023 : CUP-134

(รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน ตุลาคม 2566)





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. Safety TRIR case "วันนี้ในอดีต"







วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. Safety TRIR case "วันนี้ในอดีต" (ต่อ)





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

4. HES-NEWS ฉบับที่ 103/66: กิจกรรม "รู้ทัน ป้องกัน Office Syndrome"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. กิจกรรม "ภารกิจพิชิตพลาสติก (Beat Plastic Pollution)"






วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

6. กิจกรรม "GPSC HALTH CHALLENGE 2023 Season2"





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. HES-NEWS ฉบับที่ 105/66 : ขอเชิญพนักงานร่วมกิจกรรม Near miss and Substandard Reward



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. PDV-NEWS No. 001/66 : หน่วยงาน Digitalization Strategy and Platforms ร่วมกับ PTT Digital จะดำเนินการให้บริการดูแล Support ระบบสารสนเทศของ GPSC บน Outsystems Platform



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. แผนการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. VSM-NEWS No. 006/66 : ขอเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. PR-PHS-012/66 : ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มบริการทรัพยากรบุคคล HR Services



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. PR-PHS-018/66 : COO Light Talk น้องชวนคุย พี่ชวนคิด ล้อมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ COO วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


13. PR-RES-371/66 : ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. PR-PHS-017/66 : ประชาสัมพันธ์ TEX TALK "POWER UPLIFT : IGNITE THE FUTURE OF ENERGY"

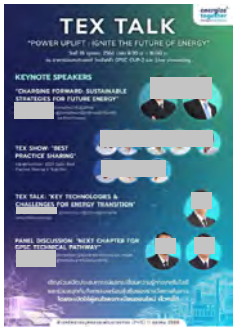

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. PR-RES-415/66 : ประชาสัมพันธ์ "การใช้งานระบบ Plant Incident (Refresher)"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

17. SSHE Statistic

(รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน ตุลาคม 2566)






วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


18. COVID-19 Situation

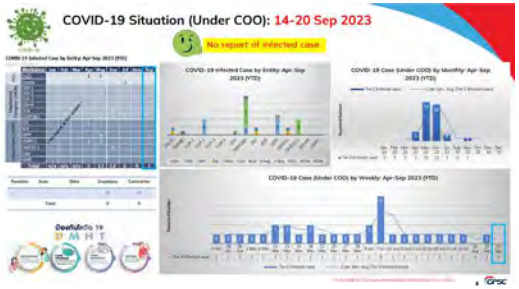

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

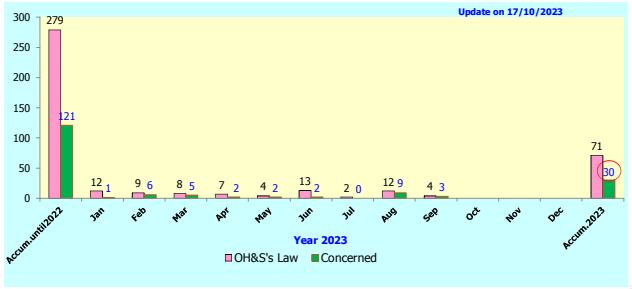

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ต่อ)





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

กันยายน 2566					
กระทรวง	ชื่อกฎหมาย	รายละเอียด	วันที่ประกาศ	วันที่บังคับใช้	Compliance
กระทรวงมหาดไทย	**กฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566**	หมวด 1 บททั่วไป 1. อาคารและส่วนต่างๆ ของอาคารต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) รับน้ำหนักแรงและแบบจลศาสตร์ของน้ำหนักบรรทุกที่จะรองรับในการใช้งานปกติที่สามารถเกิดหรืออาจเกิดขึ้นได้ (2) มีสภาพการใช้งานที่เหมาะสม มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปหรือการแตกร้าว ที่มากจนมีผลต่อการใช้งานหรือสมรรถนะของอาคาร (3) คงทนและสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้คงตลอดอายุการใช้งานที่เหมาะสม (4) ทนทานต่อสิ่งที่มี หมวด 2 วิธีการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร หมวด 3 น้ำหนักบรรทุก หมวด 4 แรงลม หมวด 5 แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว หมวด 6 วัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร หมวด 7 การทดไฟของวัสดุก่อสร้าง 2. ส่วนประกอบของระบบงานไฟฟ้าหรือโครงสร้างหลักสำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 3 ชั้นหรือเป็นวัตถุไม่ติดไฟ 3. โครงสร้างหลักของอาคารดังต่อไปนี้ ให้ก่อสร้างด้วยวัสดุไม่ติดไฟที่มีอัตราการทนไฟตามที่กำหนด (1) อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล (2) อาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งสถิติการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข ยินยอมที่ประชุมใน ทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังนี้รวมกันมีเกิน 1,000 ตารางเมตร (3) สำนักงานหรือที่ทำการที่มีความสูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป ซึ่งมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร (4) อาคารอยู่ อาคารชนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นหอประชุม โดยวัสดุไม่ติดไฟที่ใช้ก่อสร้างโครงสร้างหลักของอาคารต้องมีอัตราการทนไฟ ตามประกาศกำหนด	6 Sep.23	4 Mar.24	On Progress (EFM/Project/ Engineering)

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ต่อ)

กันยายน 2566					
กระทรวง	ชื่อกฎหมาย	รายละเอียด	วันที่ประกาศ	วันที่บังคับใช้	Compliance
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	**ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวัด การรายงานผล การแจ้งเหตุขัดข้อง การแจ้งหยุดหน่วยการผลิต สำหรับโรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานผลพิเศษจากตรวจเยี่ยมโรงงาน พ.ศ. 2566**	1. การตรวจวัดหุ้นของและอัตราการไหลภายในปล่อง (Flow Rate) สำหรับโรงงานที่อยู่คนกับตัวอย่างการตรวจวัดปริมาณของระยะยาวปล่องเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษได้ ให้ใช้วิธีตามประกาศนี้ (1) การตรวจวัดหุ้นของอันปล่องให้ใช้วิธี Determination of Particulate Emissions from Stationary Sources (2) การตรวจวัดอัตราการไหลภายในปล่อง (Flow Rate) ให้ใช้วิธี Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow Rate 2. การรายงานผลการตรวจวัดค่าพลพิษ อัตราการไหลภายในปล่อง (Flow Rate) อุณหภูมิภายในปล่อง ค่าออกซิเจนในปล่อง แล้วแต่กรณี ให้รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ปฏิบัติงานรับข้อมูลระบบน้ำระวังและเตือนภัยพิษระยะยาวโดยใช้เครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณเฝ้าระวังและเตือนภัยพิษระยะยาว 3. การแจ้งสาเหตุหรือปัญหาการมีมิเหตุขัดข้องและไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัด หรือการแจ้งหยุดหน่วยการผลิต แล้วแต่กรณี ให้ใช้แบบ กรภ.01 ตามท้ายประกาศนี้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 4. การรายงานผลการตรวจวัดค่าพลพิษโดยวิธีอื่น กรณีเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งมีเหตุขัดข้องและไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัด โดยให้รายงานย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามแบบ กรภ.02 ตามท้ายประกาศนี้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	22 Sep.23	23 Sep.23	Done (Maintenance/ HEM)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	**ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดระบบบริหาร จัดพนักงาน และธรรมจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2)**	1. (ข้อ 7) หลักธรรมจ้างบุรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้างซึ่งมีลูกจ้างไว้ในสถานประกอบกิจการตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้จัดระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้ 2. (ข้อ 8) หลักธรรมจ้างบุรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังต่อไปนี้ (1) นโยบายและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (2) การวางแผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (3) การปฏิบัติการตามแผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (4) การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5) การทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. (ข้อ 10) ผู้ดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต้องจัดทำเป็นหนังสือ และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (1) นโยบายและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (2) การวางแผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (3) การปฏิบัติการตามแผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (4) การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5) การทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. (ข้อ 11) ผู้ดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้	26 Sep.23	27 Sep.23	Done (PHS)

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


20. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่) มี 9 เรื่อง



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

20. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่) มี 9 เรื่อง

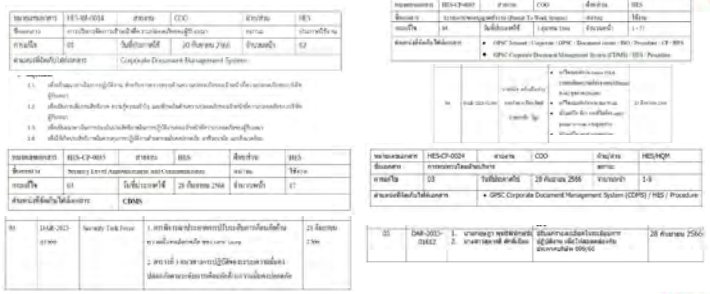

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

20. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่) มี 9 เรื่อง



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนกันยายน 2566 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste water	-	-	12	-	-	Passed
2	Stack Emission, CEMs (RATA) : HRSG#1	-	-	12	-	-	Passed
3	Stack Emission : HRSG#2, #3	-	-	13	-	-	Passed
4	Stack Emission, CEMs (RATA) : HRSG#6	-	-	14	-	-	Passed
5	Stack Emission : HRSG#4, #5	-	-	15	-	-	Passed
6	Ambient Air	-	-	10-17	-	-	Passed
7	Ambient Noise	-	-	11-18	-	-	Passed
8	Workplace : Illuminance, Noise Contour	-	-	-	20-22	-	Passed , Some spot fail
9	Workplace : Chemical, Heat stress, Leq 12 hrs., Leq 8 hrs.	-	-	-	-	27-28	Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste water	-	10	-	-	-	Waiting

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนกันยายน 2566 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	-	12	-	-	Passed
2	Ambient Air	-	-	10-17	-	-	Passed
3	Stack Emission, CEMs : Aux. 70Ton#2	-	-	12	-	-	Passed
4	Stack Emission, CEMs : Aux. 140Ton	-	-	13	-	-	Passed
5	Stack Emission, CEMs : Aux. 70Ton#1	-	-	14	-	-	Passed
6	Workplace : Chlorine, Hydrogen chloride, Alkalin dustNaOH	-	-	-	19-20	-	Passed
7	Workplace : Leq 12 hrs., Leq 8 hrs.	-	-	-	-	30-1	Waiting
8	Workplace : Heat Stress (Aux.)	-	-	-	-	30-1	Waiting

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	10	-	-	-	Waiting

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21 การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนกันยายน 2566 : CUP-4

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	-	12	-	-	Passed
2	Workplace : Heat Stress	-	-	-	18-19	-	Passed
3	Workplace : Noise Dose	-	-	-	18-19	-	Passed
4	Workplace : Leq 12 hrs., Leq 8 hrs.	-	-	-	18-19	-	Passed
5	Workplace : Chemical	-	-	-	18-19	-	Passed
6	Ambient Air	-	-	-	19-26	-	Passed
7	Ambient Noise	-	-	-	19-26	-	Passed
8	Stack Emission, CEMs	-	-	-	22	-	Passed


การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566 : CUP-4

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	10	-	-	-	Waiting

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

22. การซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2566 : CUP-1,4

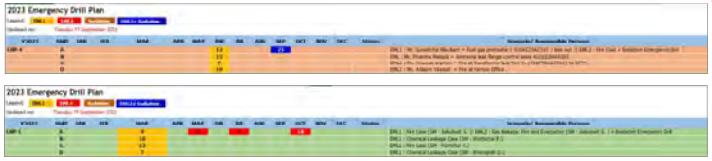

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

การตรวจประเมินระบบมาตรฐาน (ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301) ของพื้นที่ GPSC Group โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ





(รายละเอียดเพิ่มเติมตาม PM Monthly Meeting ประจำเดือน ตุลาคม 2566)

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ติดตามดีบหน้าการเปลี่ยนให้ผู้ผู้ระวังไฟอยู่ดูแลความปลอดภัยหลังจากทำงาน (งานที่มีความร้อนและประกายไฟ) เสร็จจาก 30 นาทีเป็น 60 นาที ให้สอดคล้องกับประกันภัย เสนอแนะไว้	Safety Taskforce	Plan Y-2023	In progress	All
2	ติดตามระบบปรับอากาศในห้องแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับประกันภัยเสนอแนะไว้	OCMM	Plan Y-2023	In progress ออก PO อยู่ในแผนงานดำเนินการเพิ่มเติมให้ทวนสอบว่าแบตเตอรี่ที่ใช้จำเป็นต้องเป็นแบบ Explosion Proof หรือไม่	All Concern
3	การตรวจอัดตร้าซาวด์ ขอให้ปรับการตรวจโดยเริ่มตรวจอายุต่ำกว่า 45 ปี	ประธาน คปอ.	ก่อนการตรวจสุขภาพปี 2567	อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนจาก RES อีกครั้ง	All
4	การขนถ่ายสารเคมี จุด load ของ CUP1 เป็นหน้าแปลนที่ กรด และด่าง ซึ่งแตกต่างจาก CUP 3,4 มติที่ประชุม : Plant SSHE ตรวจสอบข้อมูลใช้ข้อมูลตามที่คุยใน PM Monthly meeting (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม PM Monthly Meeting ประจำเดือนกันยายน 2566)	Plant SSHE	30 ก.ย. 66	In progress	All

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
5	การจัดทำที่ครอบ Steam Trap 	OCMM	31 ธ.ค. 66	In progress	All
6	การย้ายชุดอุปกรณ์ Online Comp. Wash ออกไปจัดเก็บที่ CUP4 	OCMM	31 ธ.ค. 66	Done 15 ก.ย. 66	CUP1
7	ป้ายธรรมนิยาสสิ่งแวดล้อม ระบบ Power Supply มีปัญหา 	OCMM	31 ต.ค. 66	Done 15 ก.ย. 66	CUP1,3,4
8	ที่เก็บน้ำมันใช้งาน 	OCMM	31 ธ.ค. 66	Done 15 ก.ย. 66	CUP1

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. ปลั๊กพ่วงที่ใช้งานใต้พื้นในห้อง CCR CUP1 ยังไม่มีการเปลี่ยน หรือดำเนินการแก้ไข
   มติที่ประชุม : มอบหมายคุณธีรพงศ์ ร. ดำเนินการถ่ายรูป รวบรวมข้อมูลนำส่งให้ PM(OCV) ผ่าน OC1M ได้ดำเนินแล้ว ให้ทาง OCIT ช่วยดำเนินส่วนที่เหลือให้ และให้เปลี่ยนเป็นปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน
2. Cable Room (Underground Cable) หน่วยงาน EEM มีแผนการดำเนินงานจะเปลี่ยนห้องให้เป็น Unconfined ผ่าน MOC ซึ่งอาจไม่สอดคล้องตามประกันภัยก่อนหน้า Recommend ก่อนหน้านี้
   มติที่ประชุม : ประสานงานคุณวัธนพงษ์ ส. EFM ร่วมปรึกษากับประกันภัยตอนมา Site Survey อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. กรณีถ้าฝนตก ภายใน CUP1 ไม่มีที่พักให้ผู้รับเหมาหลบฝน
   มติที่ประชุม : มอบหมายคุณวิกรม ส. รวบรวมข้อมูลสถานที่ นำหารือ OCV Weekly meeting รอนำเสนอครั้งต่อไ

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- แจ้งวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบกำหนดการ OT นั้นเพื่อให้มี Work life balance โดยให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย และขอให้พนักงานตระหนักการบริหารรายรับรายจ่ายของตัวเอง อย่ามองว่าทำ OT ว่าเป็นรายได้ตายตัว เพราะถ้ารายรับไม่พอแล้วต้องทำ OT เพื่อหาเงิน นั่นจะมีปัญหาด้านการเงินและมีปัญหาต่อสุขภาพด้วย และการทำ OT ให้บริหารกระจายให้ทุกคน เพื่อให้เกิด Work life balance

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room	we SAFE Care & Share Responsibility	Prepare Data
มกราคม 66	23	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
กุมภาพันธ์ 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams / Meeting Room CUP3		เลขานุการ CUP3
มีนาคม 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
เมษายน 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
พฤษภาคม 66	15	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
มิถุนายน 66	19	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
กรกฎาคม 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
สิงหาคม 66	21	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
กันยายน 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
ตุลาคม 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
พฤศจิกายน 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
ธันวาคม 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มGPSC



HERE WE SAFE "WE SAFE BACK HOME : WE SAFE FOR FAMILY"



วิสัยทัศน์ (Vision)

"Drive to Zero Accidents that Harm People"

วัฒนธรรม (Culture)

"WE SAFE"


ค่านิยม (Core Values)



เชิญชวนสร้างแรงจูงใจเพิ่มและบันดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย "WE SAFE Motto"

THANK YOU

GPSC

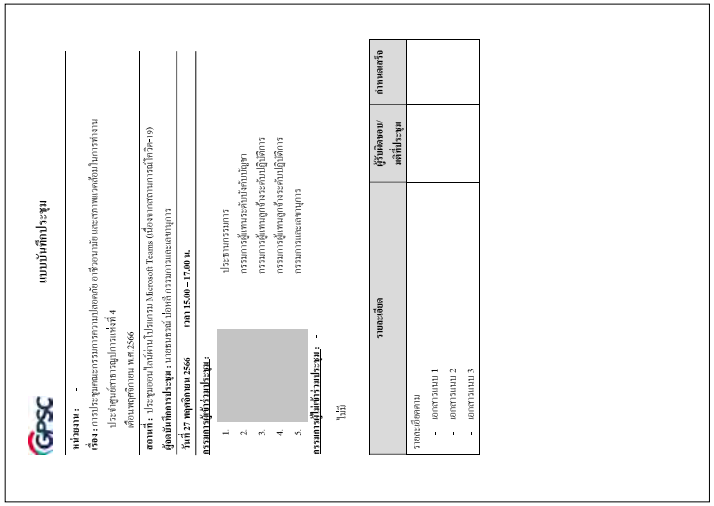

การประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) CUP1,3,4

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

Prepared by :
Amnat Leethanawat
Jeerasak Phansri
Thanathorn Borlee

GPSC

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
เวลา 15.00 – 17.00 น.

ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม
- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  - SSHE Statistic
  - กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
  - ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
  - ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS
- วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

Safety Precaution



Security Threat Alert





GPSC

4

we SAFE Care & Share


คุณวิทยา คปอ. CUP3 นำเสนอ ระยะปลอดภัยของการทำงานที่เกิดประกายไฟ



GPSC



5

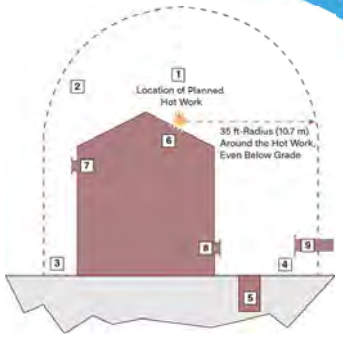



flammable vapors ส่วนใหญ่มีมวลหนักกว่าอากาศ อาจจะสะสมไปยังปะเปิดหรือหลุม



ประกายไฟช่วงหน้าสถานแรงไม่แข็งไปยังปะเปิดหรือหลุมที่มีสารไวไฟสะสมอยู่



ปริมาณที่ยังเล็กน้อยของ Flammable vapor อาจจะสะสมได้หากการถ่ายเทอากาศไม่เหมาะสม



ผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงวัสดุไวไฟที่ถูกใช้งานหรือจัดเก็บในพื้นที่

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

คุณนิมิต บ. ประธาน คปอ. CUP-1,3,4 แจ้ง

1. Incident GSPP11 = LTA , TRIR และทรัพย์สินสูญหาย มี Lesson learned นำมาแชร์ใน คปอ. และหาวิธีป้องกัน

11

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566

- มีมติรับรองรายงาน

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

1. HES-News ฉบับที่ 131/66 "ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO ประจำปี 2566"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. Here WE SAFE Activity (HWS) 2023 and SSHE Balance Score Card Year 2023 : CUP-134

(รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566)





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. Safety TRIR case "วันนี้ในอดีต"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


4. HES-News ฉบับที่ 134/66: "ผลคะแนนกิจกรรม GPSC Health Challenge 2023 Season 1"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ โดยวิธี ROSA จากกิจกรรม "รู้ทัน ป้องกัน Office Syndrome"

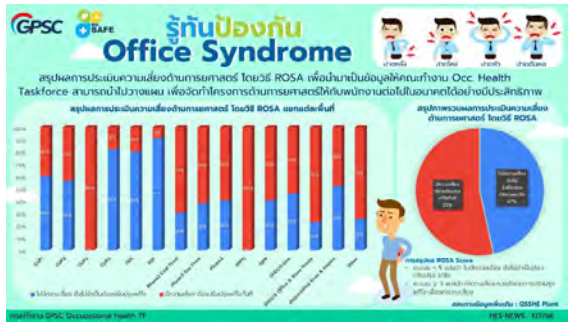

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. รายชื่อผู้ที่ได้รับ Lucky Draw จากกิจกรรม "รู้ทัน ป้องกัน Office Syndrome"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

6. HES-NESW ฉบับที่ 095/66 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม : ภารกิจพิชิตพลาสติก (ระยะเวลากิจกรรม 15 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. HES-NEWS ฉบับที่ 105/66 : "ขอเชิญชวนพนักงานค้นหาและรายงาน เหตุการณ์ต่ำกว่ามาตรฐาน (Substandard)" กิจกรรม Near miss and Substandard Reward



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. HEM-NEWS ฉบับที่ 016/66 : ประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินทางรังสี ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 4 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.











วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. GPSC GROUP คว้ารางวัลงาน Eco Innovation Forum 2023



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. COO Light Talk น้องชวนคุย พี่ชวนคิด ล้อมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ COO วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. HES-NEWS ฉบับที่ 140/66 : ขอเชิญพนักงานลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "GPSC QSHE Day 2023"





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. PR-PHS-028/66 : บทความสุขภาพจิตจาก i-Strong



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

13. แผนการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. PR-RES-217/66 : ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. PR-PHS-068/66 : ขอเรียนเชิญพนักงานทุกท่านตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของครอบครัว ประจำปี 2567



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. GGM-NEWS No. 025/66 : GPSC GROUP งดรับของขวัญจากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก (NO GIFT POLICY)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

17. ขอเชิญทุกท่านร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงาน GPSC CEO TOWNHALL and India Night Party 2024 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ Mytt Pattaya Hotel, Pattaya



30

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. HEM-NEWS ฉบับที่ 019/66 : ประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟและการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.



31

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. SSHE Statistic



32

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. SSHE Statistic (ต่อ)




33

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. SSHE Statistic (ต่อ)

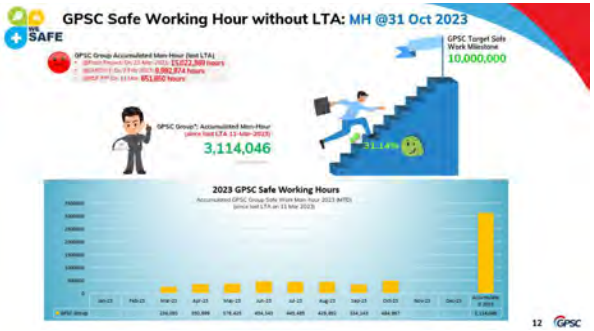


34

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. SSHE Statistic (ต่อ)

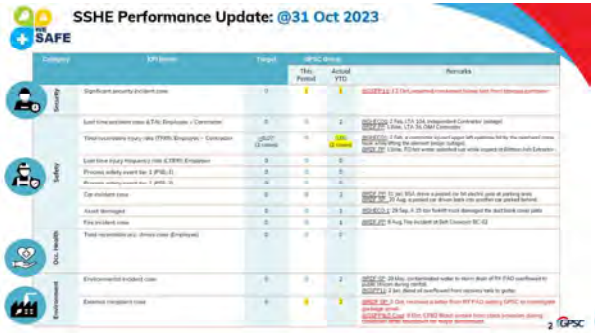


35

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. SSHE Statistic (ต่อ)

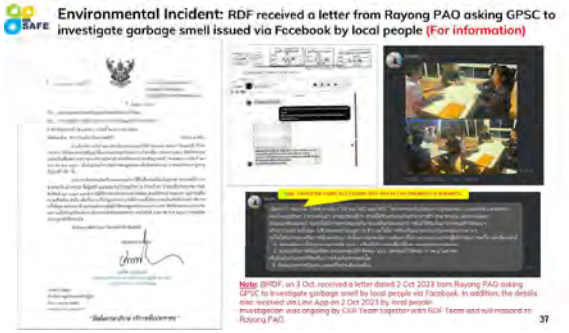

36

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. SSHE Statistic (ต่อ)




37

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ


เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. SSHE Statistic (ต่อ)

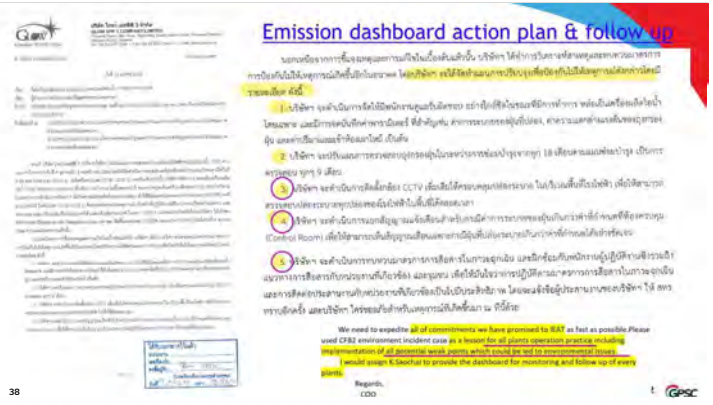


38

แนวทางการปฏิบัติและการสื่อสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

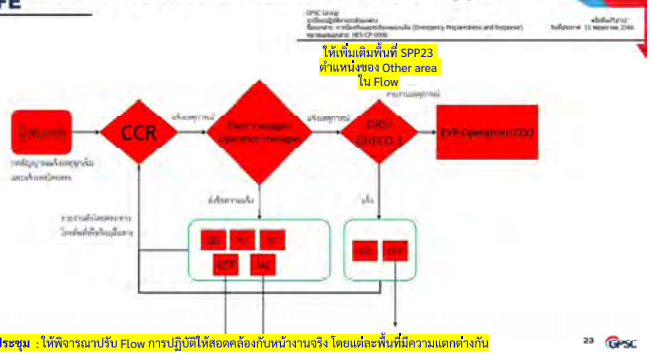

มติที่ประชุม : ให้พิจารณาปรับ Flow การปฏิบัติให้สอดคล้องกับหน้างานจริง โดยแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน

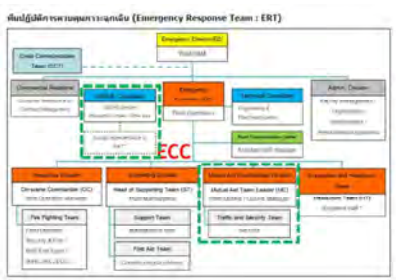



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


19. SSHE Statistic (ต่อ)

Security Issue: Condenser tubes lost from storage container

(GSPP11 Plant1): Condenser tubes 742 pieces lost from storage container




Location of Security at GSPP11, Plant 1

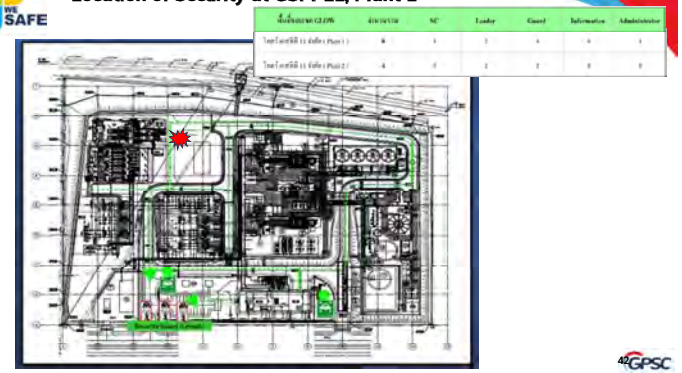














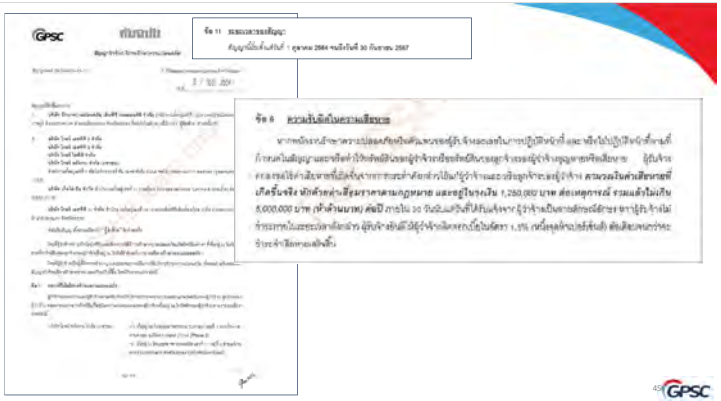

Review work process of security guards



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. SSHE Statistic (ต่อ)

Fire Accident: Two contractors injured by flash fire inside HRSG400 HP Steam Drum (2x LTA cases)

GSPP11 Plant1: Two contractors (SIWA) had 2nd degree burn by flash fire



เกิดเหตุวาบไฟ ภายในถังแยกไอน้ำแรงดันสูง ที่ GSPP11 HRSG400

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน เป็นพนักงานผู้รับเหมาบริษัท A

วันที่เกิดเหตุ: 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.01 น.
ระหว่างงาน Shutdown 19พค – 13 พย 2023
สถานที่เกิดเหตุ: ภายในถังแยกไอน้ำแรงดันสูง (HP Steam Drum HRSG400)
จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ: ผู้รับเหมา จำนวน 2 ราย (ผู้รับเหมาบริษัท A)
รายละเอียดเหตุการณ์:
08.30 น. ผู้รับเหมาบริษัท B ได้รับ**อนุญาตทำงานประกายไฟ**ที่ถังแยกไอน้ำแรงดันสูง เพื่อเปลี่ยนท่อไอน้ำ
09.30 น. ผู้รับเหมาบริษัท A ได้รับ**อนุญาตทำงานที่อับอากาศ** เพื่อทำความสะอาดผนังภายในถังแยกไอน้ำแรงดันสูง และมีการใช้เครื่อง Air blower ดูดอากาศออกไปด้านนอก
10.35 น. ผู้รับเหมาบริษัท A เข้าไปทำความสะอาดภายในถังแยกไอน้ำแรงดันสูง **ด้วยสเปรย์ Magnaflux SKC-S** ซึ่งเป็นสารไวไฟ เพื่อฉีดฟ้นทำความสะอาดผนังถังแยกไอน้ำแรงดันสูง ในขณะที่ ผู้รับเหมาบริษัท B ยังคงปฏิบัติงานเชื่อมอย่างต่อเนื่อง
11.01 น. **เกิดเหตุการณ์วาบไฟภายในถังแยกไอน้ำแรงดันสูง** และมีผู้รับเหมาบริษัท A จำนวน 2 คน ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณบางส่วนของแขนและใบหน้า
11.02 น. ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 คน ออกจากภายในถังแยกไอน้ำแรงดันสูงด้วยตนเองทันที และหน่วยสนับสนุนช่วยเหลือพาผู้บาดเจ็บทั้ง 2 คน ไปจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
11.09 น. แจ้ง ร.พ.กรุงเทพปลวกแดง ขอสนับสนุนรถพยาบาลมาที่เกิดเหตุ
11.32 น. รถพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง มาถึง GSPP11
11.45 น. ผู้บาดเจ็บไปถึง รพ.กรุงเทพปลวกแดง เพื่อทำการรักษาในห้องฉุกเฉิน
รายละเอียดการบาดเจ็บ:
- ผู้รับเหมาบริษัท A ทั้ง 2 คน ยังมีสติ สามารถสื่อสารได้ตามปกติ
- หลังจากที่เข้ารับการรักษาพยาบาล แพทย์ ให้นอนโรงพยาบาล เพื่อสังเกตุอาการและรักษาแผลให้หมด

การแก้ไขทันที:
- นำผู้บาดเจ็บไปส่ง ร.พ. กรุงเทพปลวกแดง
- **หยุดงานซ่อมบำรุงทั้งหมดทันที**






Updated อาการผู้รับเหมาที่ได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 66 เวลา 15.00 น.


1. นายศตวรรษ ศิริเลิศ เป็นแผลไฟไหม้ **บริเวณใบหน้าบางส่วน** รักษาตัวอยู่ที่ **ร.พ.กรุงเทพระยอง** อาการโดยรวมปกติ แพทย์แจ้งว่า**สามารถออกจาก ร.พ.ได้ วันที่ 9 พ.ย. 2566**
2. นายพริสร พันธ์เปี่ยม เป็นแผลไฟไหม้ระดับ 2 **บริเวณขา แขน คอ ใบหน้าบางส่วน** รักษาตัวอยู่ที่ **ร.พ. ระยอง** รักษาอยู่ใน**ห้องทั่วไป** อาการโดยรวมปกติ

การสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุครั้งนี้ เกิดจากการวาบไฟภายในพื้นที่อับอากาศ ในขณะที่มีผู้รับเหมาปฏิบัติงานอยู่ภายในถังแยกไอน้ำแรงดันสูง ซึ่งเกิดจากกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. ผู้รับเหมาบริษัท A มีการนำสารไวไฟที่บรรจุกระป๋องสเปรย์ Magnaflux SKC-S ไปใช้งานภายในถังแยกไอน้ำแรงดันสูงซึ่งเป็นพื้นที่อับอากาศ เพื่อทำความสะอาด **โดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดใน JSEA** โดยสารดังกล่าวมีคุณสมบัติไวไฟและหนักกว่าอากาศ
2. ผู้รับเหมาบริษัท B มีงานเชื่อมที่ท่อ HP Lower Header ภายใน HRSG400 ซึ่งอยู่ใต้ถังแยกไอน้ำแรงดันสูงประมาณ 18 เมตร (มีท่อน้ำต่อกับถังแยกไอน้ำแรงดันสูง)

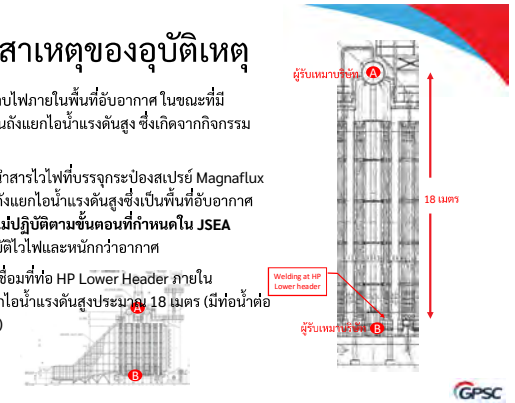

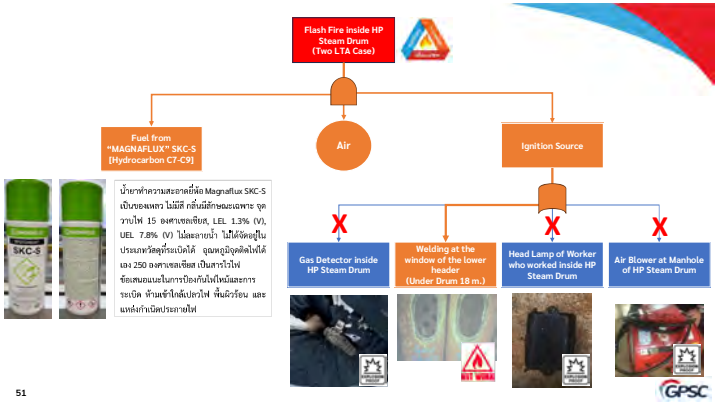

มาตรการแก้ไขและป้องกัน

ลำดับ	มาตรการแก้ไขและป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	สถานะ
1	เน้นย้ำมาตรการเรื่องการนำสารไวไฟทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่อับอากาศ กรณีมีงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณใกล้เคียง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและผู้อนุญาต	นายเอกชัย	5 พ.ย.66	เสร็จเรียบร้อย
2	ผู้ควบคุมงานต้องมีการสื่อสารและติดตามการทำงาน กรณีที่ต้องปฏิบัติงานซ้ำซ้อนในพื้นที่เดียวกัน	นายอัครพล	6 พ.ย. 66	เสร็จเรียบร้อย
3	เพิ่มเติมการฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ให้เน้นย้ำเรื่องการนำสารไวไฟทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่อับอากาศ ที่มีงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณใกล้เคียง	นายสุรชัย	6 พ.ย. 66	เสร็จเรียบร้อย

อุตสาหกรรม จ.ระยอง และ ผรว. ในประกอบการ **SEP ลงพื้นที่ตรวจโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีซี11**












เกิดเหตุ 'ระเบิด' ในพื้นที่อ.ปลวกแดง ตรวจสอบพบเป็นถังทินเนอร์เปล่า 200 ลิตร









หนังสือแจ้งให้หยุดประกอบกิจการบางส่วน

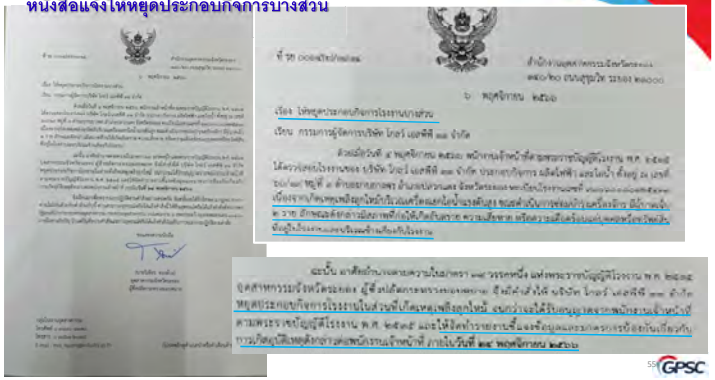

บันทึกคำให้การ ต่อหน้า จนท. ตรวจแรงงาน และ คปก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง

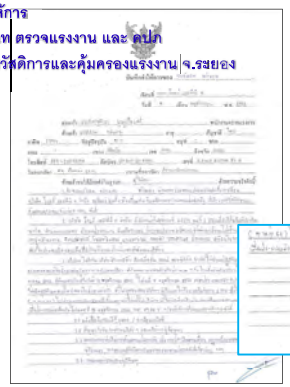

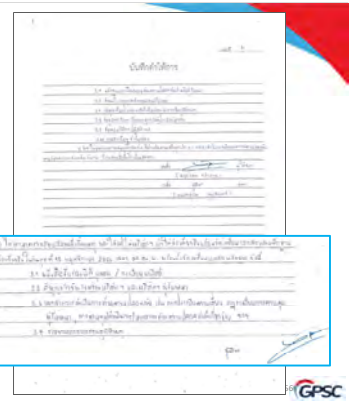





Possible root cause:

1. ~~Head light explosion proved~~
2. ~~Mobile Phone are outside~~
3. ~~Gas Detector explosion proved~~
4. ~~Blower explosion proved~~
5. Welding window





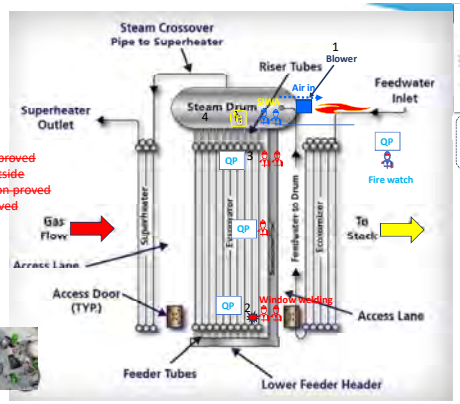



NPC
Rescue team










เกิดเหตุวาบไฟ ภายในถังแยกไอน้ำแรงดันสูง ที่ GSPP11 HRSG400

GSPP 11: Process Diagram

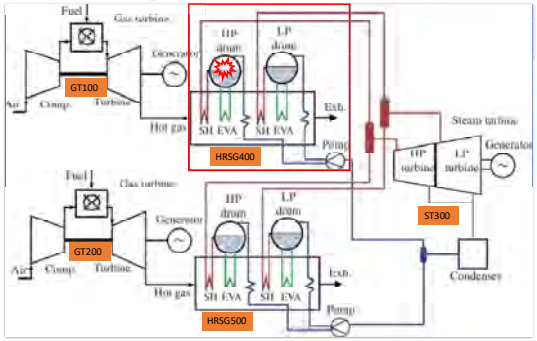

Safety Data Sheet, SDS
Magnaflux SKC-S






น้ำยาทำความสะอาดยี่ห้อ Magnaflux SKC-S เป็นของเหลว ไม่มีสี กลิ่นมีลักษณะเฉพาะ จุดวาบไฟ 15 องศาเซลเซียส, LEL 1.3% (V), UEL 7.8% (V) ไม่ละลายน้ำ ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทวัสดุที่ระเบิดได้ จุดหมดุมจุดติดไฟ 245 องศาเซลเซียส เป็นสารไวไฟ
ข้อเสนอแนะในการป้องกันไฟไหม้และการระเบิด ห้ามเข้าใกล้เปลวไฟ พื้นผิวร้อน และแหล่งกำเนิดประกายไฟ

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

20. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

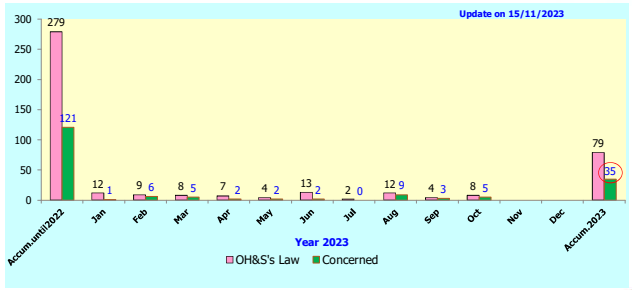

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

20. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

ตุลาคม 2566					
กระทรวง	ชื่อกฎหมาย	รายละเอียด	วันที่ประกาศ	วันที่บังคับใช้	Compliance
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	**ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566**	กำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน	12 Oct.23	13 Oct.24	On Progress (VGM)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	**ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566**	ให้ผู้ที่ดำเนินโรงรายละเอียดดังที่ทุกครั้งที่ต้องนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน โดยให้ดำเนินการในแบบ กอ.ง	31 Oct. 23	1 Nov. 23	On Progress (HEM)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	**ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบบัตรไมฟิคำนวณ พ.ศ. 2566**	-ใช้กับการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบบัตรไมฟิคำนวณระบบอิเล็กทรอนิกส์ -ยังไม่ครอบคลุมและเมื่อ หากผู้ประกอบกิจการพลังงานไม่ทำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดและเมื่อเห็นว่าจะต้องรอยอะเวลาที่กำหนด	31 Oct. 23	1 Nov. 23	On Progress (HEM)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	**ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2566**	-การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงานทุกลำดับประเภทโรงงาน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดและเมื่อเห็นว่าจะต้องรอยอะเวลาที่กำหนด	31 Oct. 23	1 Nov. 23	On Progress (HEM)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	**ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2566**	-การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดและเมื่อเห็นว่าจะต้องรอยอะเวลาที่กำหนด	31 Oct. 23	1 Nov. 23	On Progress (HEM)

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)

Document Number	Document Name	Effective Date
HES-CP-0042	การควบคุมการเข้า-ออก ห้องควบคุม(CR) และห้องอิเล็กทรอนิกส์ (ER)	1 November 2023

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

20. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste water	-	10	-	-	-	Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste water	-	-	14	-	-	Passed
2	Workplace : Leq 12 hrs., Leq 8 hrs.	-	9-10	-	-	-	Passed
3	Ambient Noise (Bang and Clean-ช่วงที่มีกิจกรรม)	-	-	-	18 - 25	-	Waiting
4	Ambient Noise (Bang and Clean-ช่วงที่ไม่มีกิจกรรม)	-	-	-	-	26 - 27	Waiting

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	10	-	-	-	Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	-	14	-	-	Waiting
2	Workplace : Leq 12 hrs., Leq 8 hrs.	-	6-7	-	-	-	Passed

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

22. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566 : CUP-4

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	10	-	-	-	Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 : CUP-4

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	-	14	-	-	Waiting
2	Workplace : Leq 12 hrs., Leq 8 hrs.	-	-	13	-	-	Waiting

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

1. HES-News ฉบับที่ 131/66 "ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO ประจำปี 2566"



วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ติดตามคืบหน้าการเปลี่ยนให้ผู้เข้าระวังไฟอยู่ดูแลความปลอดภัยหลังจากทำงาน (งานที่มีความร้อนและประกายไฟ) เสร็จจาก 30 นาทีเป็น 60 นาที ให้สอดคล้องกับประกันภัย เสนอแนะไว้	Safety Taskforce	Plan Y-2023	Done	All
2	ติดตามระบบปรับอากาศในห้องแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับประกันภัยเสนอแนะไว้	OCMM	Plan Y-2023	In progress ยอก PO อยู่ในแผนงานดำเนินการเพิ่มเติมให้ทวนสอบว่าแบตเตอรี่ที่ใช้จำเป็นต้องเป็นแบบ Explosion Proof หรือไม่	All Concern
3	การตรวจอัลตร้าซาวด์ ขอให้ปรับการตรวจโดยเริ่มตรวจอายุต่ำกว่า 45 ปี	ประธาน คปอ.	ก่อนการตรวจสุขภาพปี 2567	อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนจาก RES อีกครั้ง	All
4	การขนถ่ายสารเคมี จุด load ของ CUP1 เป็นหน้าแปลนที่ กรด และด่าง ซึ่งแตกต่างจาก CUP 3,4 มติที่ประชุม : Plant SSHE ตรวจสอบข้อมูลใช้ข้อมูลตามที่คุยใน PM Monthly meeting (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม PM Monthly Meeting ประจำเดือนกันยายน 2566)	Plant SSHE	30 ก.ย. 66	In progress	All

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
5	การจัดทำที่ครอบ Steam Trap 	OCMM	31 ธ.ค. 66	Done	All
6	การย้ายชุดอุปกรณ์ Online Comp. Wash ออกไปจัดเก็บที่ CUP4 	OCMM	31 ธ.ค. 66	Done 15 ก.ย. 66	CUP1
7	ป้ายธรรมนิบาลส่งแวดล้อม ระบบ Power Supply มีปัญหา 	OCMM	31 ต.ค. 66	Done 15 ก.ย. 66	CUP1,3,4
8	ที่เก็บน้ำมันใช้งาน 	OCMM	31 ธ.ค. 66	Done 15 ก.ย. 66	CUP1

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
9	ปลั๊กฟ้วงที่ใช้งานได้พื้นในห้อง CCR CUP1 ยังไม่มีการเปลี่ยนหรือดำเนินการแก้ไข มอบหมายคุณธีรพงศ์ ร. ดำเนินการถ่ายรูป รวบรวมข้อมูลนำส่งให้ PM(OCV) ผ่าน OC1M ได้ดำเนินแล้ว ให้ทาง OCET ช่วยดำเนินส่วนที่เหลือให้ และให้เปลี่ยนเป็นปลั๊กฟ้วงที่ได้มาตรฐาน	คุณธีรพงศ์ ร. / OCET		In Progress	All
10	Cable Room (Underground Cable) หน่วยงาน EEM มีแผนการดำเนินงานจะเปลี่ยนห้องให้เป็น Unconfined ผ่าน MOC ซึ่งอาจไม่สอดคล้องตามประกันภัยก่อนหน้า Recommend ก่อนหน้านี้ ประสานงานคุณวิรนพงษ์ ส. EFM ร่วมปรึกษากับประกันภัยตอนมา Site Survey อยู่ระหว่างดำเนินการ	คุณวิรนพงษ์ ส. / EEM		In Progress	All Concern
11	กรณีถ้าฝนตก ภายใน CUP1 ไม่มีที่พักให้ผู้รับหมาหลบฝน มอบหมายคุณวิกรม ส. รวบรวมข้อมูลสถานที่ นำหารือ OCV Weekly meeting รอนำเสนอครั้งต่อไป	คุณ วิกรม ส.		In Progress	All

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. คู่มือด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน (Employee Safety Manual)



ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 เรื่อง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานมีหน้าที่จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี และทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้อง**กำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน และคณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าที่พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง**

ทางคณะทำงานด้านความปลอดภัย (Safety Taskforce) ได้มีการปรับคู่มือความปลอดภัย สำหรับพนักงาน (Employee Safety Manual) จากฉบับเดิม เพื่อนำเสนอให้ทาง คณะกรรมการความปลอดภัยแต่ละพื้นที่พิจารณา เห็นชอบ หรือมีการแก้ไข ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อคณะทำงานด้านความปลอดภัย (Safety Taskforce) จะได้มีการปรับ Final Draft และนำเสนอให้ทาง CEO ลงนาม และนำเข้าระบบ CDMS ต่อไป

มติที่ประชุม : มีการปรับแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของบริษัท รายละเอียดจะส่งไปทางอีเมล์

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ติดตามการสั่งซื้อ Standard Mix Gas ของ CUP4 สำหรับการ Calibrate CEMS – สินค้ามาถึงไทยแล้วรอเอกสารนำออก (ยุทธภัณฑ์)

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room	we SAFE Care & Share Responsibility	Prepare Data
มกราคม 66	23	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
กุมภาพันธ์ 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams / Meeting Room CUP3		เลขานุการ CUP3
มีนาคม 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
เมษายน 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
พฤษภาคม 66	15	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
มิถุนายน 66	19	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
กรกฎาคม 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
สิงหาคม 66	21	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
กันยายน 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
ตุลาคม 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
พฤศจิกายน 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
ธันวาคม 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มGPSC



HERE WE SAFE "WE SAFE BACK HOME : WE SAFE FOR FAMILY"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"Drive to Zero Incidents that Harm People"


มุ่งสู่อุบัติการณ์ที่เป็นศูนย์ ของผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์




วัฒนธรรม (Culture)

"WE SAFE"

"ตระหนักทุกคนปลอดภัย"




ค่านิยม (Core Values)

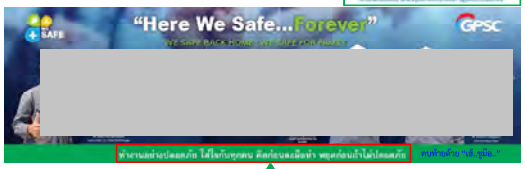

เชิญชวนสร้างแรงจูงใจเพิ่มและบันดาลใจ ด้าน ความปลอดภัย ด้วย "WE SAFE Motto"

THANK YOU

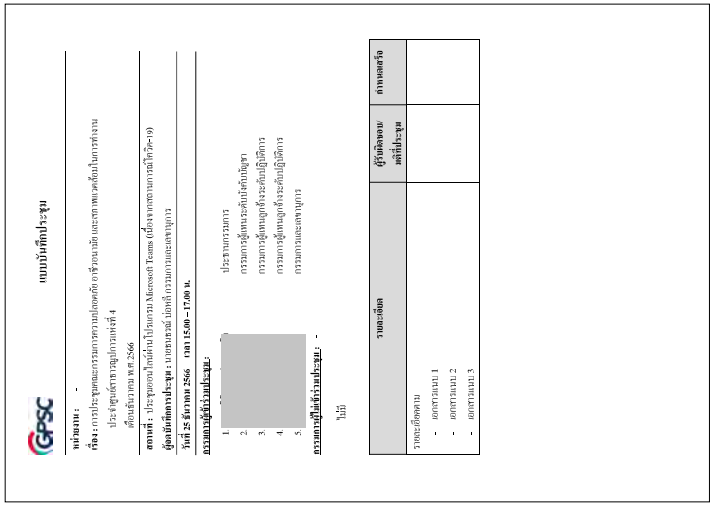

แบบบันทึกการประชุม

หน่วยงาน : -

เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำเดือนธันวาคม 2566 ครั้งที่ 4

สถานที่ : ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

ผู้เข้าร่วมประชุม : ตามรายชื่อ ปรากฏตามภาคผนวก

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น.

ความเห็นผู้เข้าร่วมประชุม :

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้แทนผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ

กรรมการผู้แทนผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

ไม่มี

รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ/แล้วเสร็จ	ภาพผลงาน
วาระที่พิจารณา - เอกสารแนบ 1 - เอกสารแนบ 2 - เอกสารแนบ 3		

การประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) CUP1,3,4

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

Prepared By :
Amnat Leethanawat
Jeerasak Phansri
Thanathorn Borlee

วันที่ 25 ธันวาคม 2566
เวลา 15.15 – 17.00 น.

ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม
- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  - SSHE Statistic
  - กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
  - ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
  - ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS
- วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

Safety Precaution



Security Threat Alert







we SAFE Care & Share

คุณสุทธิ บ. คปอ. CUP1 นำเสนอ "7 วิธีเตรียมตัว และ 5 วิธีแก้ง่วงระหว่างเดินทางช่วงปีใหม่"



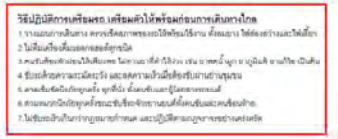

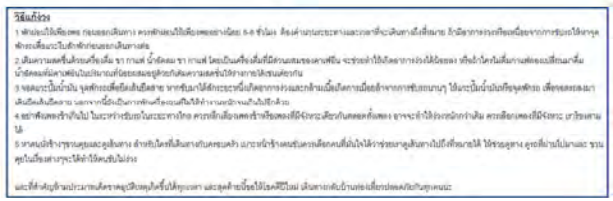

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

คุณนิมิต บ. ประธาน คปอ. CUP-1,3,4 แจ้ง

1. ช่วยกันดูแลความปลอดภัย ทำให้ Zero Accident ในพื้นที่ โดยนำ Lesson Learned มาเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ Challenge ด้าน SSHE ในปีหน้าต่อไป
2. ความปลอดภัยนอกจากในพื้นที่การทำงานแล้วขอให้ระมัดระวังอันตรายนอกงานด้วย ป้องกันอุบัติเหตุนอกงานที่อาจเกิดขึ้น เช่นการเดินทางช่วงปีใหม่ เพราะมีเคสอุบัติเหตุจากนอกงานแล้วต้องใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพงาน
3. เร่งปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

- มีมติรับรองรายงาน

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

1. Here WE SAFE Activity (HWS) 2023 and SSHE Balance Score Card Year 2023 : CUP-134

(รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน ธันวาคม 2566)





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. Safety TRIR case "วันนี้ในอดีต"







วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ โดยวิธี ROSA จากกิจกรรม "รู้ทัน ป้องกัน Office Syndrome"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการตอบคำถาม กิจกรรม Green Industry กลุ่ม GPSC



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. HES-NEWS ฉบับที่ 152/66: ประกาศผลคะแนน "GPSC Health Challenge 2023 Season 2



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

6. HES-News ฉบับที่ 149/66 ประกาศผลรางวัลกิจกรรม "ภารกิจพิชิตพลาสติก"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. Link เข้าชม "GPSC QSHE Day 2023" https://web.yammer.com/main/events/e5a4566d-4787-4a4a-bace-0b5201186eb8?eventReferrer=GlammerAttendeeLink



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. HES-NEWS ฉบับที่ 150/66 : แบบประเมินความพึงพอใจการจัดงาน GPSC QSHE Day 2023



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


9. PR-PHS-028/66 : บทความสุขภาพจิตจาก i-Strong



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. แผนการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2566

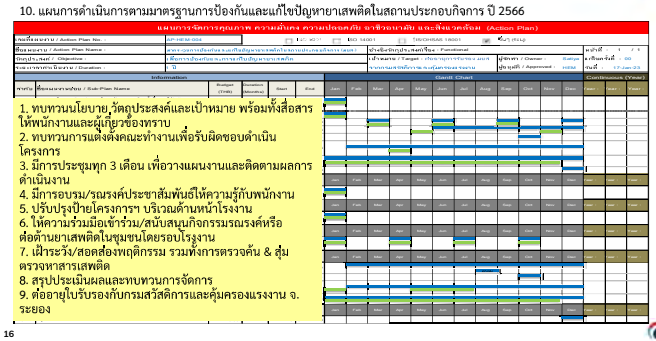

1. ทบทวนนโยบาย,วัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. ทบทวนการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบดำเนินโครงการ
3. มีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อวางแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน
4. มีการอบรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงาน
5. ปรับปรุงป้ายโครงการฯ บริเวณด้านหน้าโรงงาน
6. ให้ความร่วมมือเข้าร่วม/สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์หรือต่อต้านยาเสพติดในชุมชนโดยรอบโรงงาน
7. เฝ้าระวัง/สอดส่องพฤติกรรม รวมทั้งการตรวจค้น & สุ่มตรวจหาสารเสพติด
8. สรุปประเมินผลและทบทวนการจัดการ
9. ต่ออายุใบรับรองกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส) ปี 2566



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. PR-RES-217/66 : ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมประจำเดือน ธันวาคม 2566






วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

13. SSHE Statistic




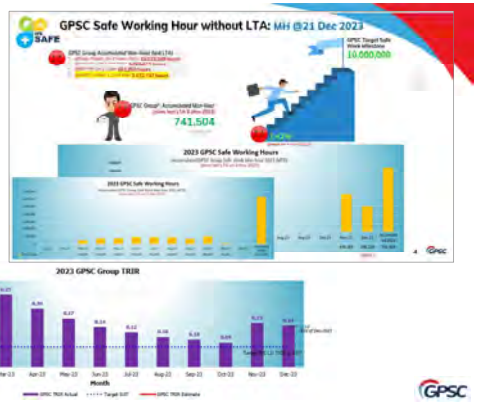

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


13. SSHE Statistic (ต่อ)

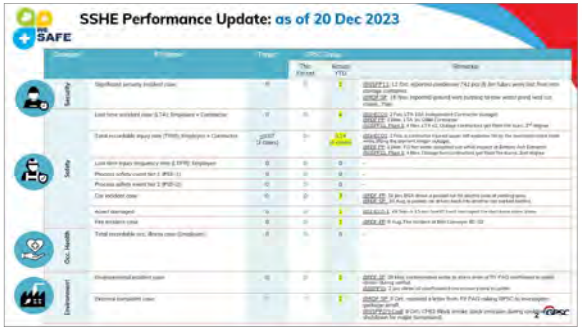

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

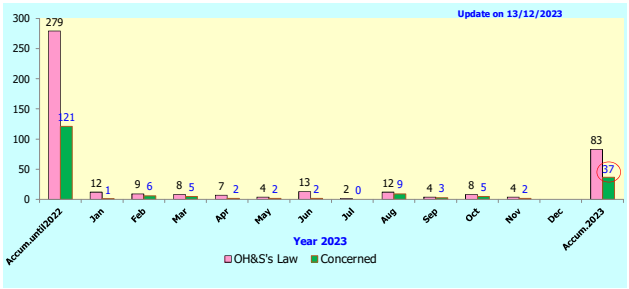

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ต่อ)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ต่อ)

พฤศจิกายน 2566					
กรอบงาน	ชื่อกฎหมาย	รายละเอียด	วันที่ประกาศ	วันที่บังคับใช้	Compliance
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	**ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีถัดจากครั้งสุดท้ายที่ได้รับการตรวจสอบครั้งก่อน พ.ศ. 2566**	-หม้อต้มที่เข้าบัญชี ที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) รองเตอร์ที่ใช้หมุนเวียนเป็นสื่อนำความร้อนในระบบรวมถึงในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีปริมาณไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซเฉื่อย (Inert Gas Cover) ที่ผิวน้ำหรือไม่ก็ตาม (2) เชื้อเพลิงที่ใช้ต้องมีไอเชื้อเพลิงแข็ง หรือก๊าซชีวภาพ หรือก๊าซอื่นที่มีองค์ประกอบไม่แน่นอน -ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะขอความเห็นชอบในการการตรวจสอบภายในหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ยื่นคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ กปภ.วศ I-03 -ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเห็นชอบในการการตรวจสอบภายในหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และมอบรายงานการทำงานของอุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบควบคุมสำหรับหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนต่อพนักงานวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ กปภ.วศ 1-05 ทำหน้าที่ทุกครั้ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	14 Nov.23	15 Nov. 24	On Progress (Maintenance)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	**ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remgining Life Assessment) ของหม้อน้ำ พ.ศ. 2566**	-เดิมข้อ 5 (7) ของประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ที่การตรวจสอบครั้งหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559 ได้กำหนดความสอบหนึ่งใน ขยายระยะเวลาในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำเกินกว่า 3 ปี ต้องมีวิศวกรประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining L ife Assessment) ของหม้อน้ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรองรับให้ความเห็นชอบหน่วยงานที่จะมาประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ	27 Nov. 23	28 Nov. 23	On Progress (Maintenance)

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)

- ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste water	-	-	14	-	-	Passed
2	Workplace : Leq 12 hrs., Leq 8 hrs.	-	9-10	-	-	-	Passed
3	Ambient Noise (Bang and Clean-ช่วงที่มีกิจกรรม)	-	-	-	18 - 25	-	Passed
4	Ambient Noise (Bang and Clean-ช่วงที่ไม่มีกิจกรรม)	-	-	-	-	26 - 27	Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนธันวาคม 2566 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste water	-	12	-	-	-	Passed

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

17. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	-	14	-	-	Passed
2	Workplace : Leq 12 hrs., Leq 8 hrs.	-	6-7	-	-	-	Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนธันวาคม 2566 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste water	-	12	-	-	-	Passed

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 : CUP-4

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste Water	-	-	14	-	-	Passed
2	Workplace : Leq 12 hrs., Leq 8 hrs.	-	-	13	-	-	Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนธันวาคม 2566 : CUP-4

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Waste water	-	12	-	-	-	Passed
2	CEMs Rata	-	-	-	-	28	Waiting

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS



วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ติดตามระบบปรับอากาศในห้องแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับประกันภัยเสนอแนะไว้	OCMM	Plan Y-2023	In progress ออก PO อยู่ในแผนงานดำเนินการเพิ่มเติมให้ทวนสอบว่าแบตเตอรี่ที่ใช้จำเป็นต้องเป็นแบบ Explosion Proof หรือไม่	All Concern
2	การตรวจอัลตร้าซาวด์ ขอให้ปรับการตรวจโดยเริ่มตรวจอายุต่ำกว่า 45 ปี	ประธาน คปอ.	ก่อนการตรวจสุขภาพปี 2567	อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนจาก RES อีกครั้งเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ	All
3	การขนถ่ายสารเคมี จุด load ของ CUP1 เป็นหน้าแปลนที่ กรด และด่าง ซึ่งแตกต่างจาก CUP 3,4 มติที่ประชุม : Plant SSHE ตรวจสอบข้อมูลใช้ข้อมูลตามที่คุยใน PM Monthly meeting (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม PM Monthly Meeting ประจำเดือนธันวาคม 2566)	Plant SSHE	30 ก.ย. 66	In progress	All

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
4	บล็อกพ่วงที่ใช้งานใต้พื้นในห้อง CCR CUP1 ยังไม่มีการเปลี่ยนหรือดำเนินการแก้ไข มอบหมายคุณธีรพงศ์ ร. ดำเนินการถ่ายรูป รวบรวมข้อมูลนำส่งให้ PM(OCV) ผ่าน OC1M ได้ดำเนินแล้ว ให้ทาง OCET ช่วยดำเนินส่วนที่เหลือให้ และให้เปลี่ยนเป็นปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน	คุณธีรพงศ์ ร. / OCET		In Progress	All
5	Cable Room (Underground Cable) หน่วยงาน EEM มีแผนการดำเนินงานจะเปลี่ยนห้องให้เป็น Unconfined ผ่าน MOC ซึ่งอาจไม่สอดคล้องตามประกันภัยก่อนหน้า Recommend ก่อนหน้านี้ ประสานงานคุณวัธนพงษ์ ส. EFM ร่วมปรึกษากับประกันภัยตอนมา Site Survey อยู่ระหว่างดำเนินการ	คุณวัธนพงษ์ ส. / EEM		In Progress	All Concern
6	กรณีถ้าฝนตก ภายใน CUP1 ไม่มีที่พักให้รับบุคหากตกฝน มอบหมายคุณวิกรม ส. รวบรวมข้อมูลสถานที่ นำหารือ OCV Weekly meeting รอนำเสนอครั้งต่อไป	คุณวิกรม ส. / OC1M		In Progress	All
7	ติดตามการสั่งซื้อ Standard Mix Gas ของ CUP4 สำหรับการ Calibrate CEMS – สินค้ามาถึงไทยแล้วรอเอกสารนำออก (ยุทธภัณฑ์)	คุณบุญสรวง ส. / OCMM		Closed	CUP4

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. คู่มือด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน (Employee Safety Manual)



ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 เรื่อง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานมีหน้าที่จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี และทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้อง**กำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน และคณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าที่พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง**

ทางคณะทำงานด้านความปลอดภัย (Safety Taskforce) ได้มีการปรับคู่มือความปลอดภัย สำหรับพนักงาน (Employee Safety Manual) จากฉบับเดิม เพื่อนำเสนอให้ทาง คณะกรรมการความปลอดภัยแต่ละพื้นที่พิจารณา เห็นชอบ หรือมีการแก้ไข ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อคณะทำงานด้านความปลอดภัย (Safety Taskforce) จะได้มีการปรับ Final Draft และนำเสนอให้ทาง CEO ลงนาม และนำเข้าระบบ CDMS ต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)

1. จัดทำห้อง GIS เป็นระบบปิด ติดตั้ง Air Compressor

   มติที่ประชุม : ให้ OC3M ประสานงาน HV Team เพื่อ Study เพื่อออก MOC ต่อไป

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ประธาน คปอ. ขอให้ทุกท่านช่วงปีใหม่โดยสวัสดิภาพ กลับมาทำงานด้วยความปลอดภัย

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room	we SAFE Care & Share Responsibility	Prepare Data
มกราคม 66	23	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
กุมภาพันธ์ 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams / Meeting Room CUP3		เลขานุการ CUP3
มีนาคม 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
เมษายน 66	17				เลขานุการ CUP3
พฤษภาคม 66	15				เลขานุการ CUP1
มิถุนายน 66	19	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
กรกฎาคม 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
สิงหาคม 66	21	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
กันยายน 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4
ตุลาคม 66	17	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP1
พฤศจิกายน 66	20	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP3
ธันวาคม 66	18	15.00-17.00	Microsoft Teams		เลขานุการ CUP4

การประชุมปี พ.ศ. 2567 รอปรับกำหนดการจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มGPSC





HERE WE SAFE "WE SAFE BACK HOME : WE SAFE FOR FAMILY"

วิสัยทัศน์ (Vision)


"Drive to Zero Accidents that Harm People"



วัฒนธรรม (Culture)

"WE SAFE"

ค่านิยม (Core Values)

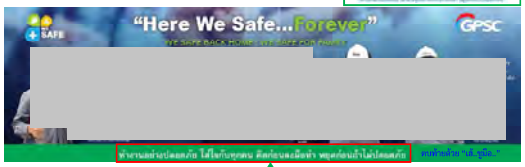

เชิญชวนสร้างแรงจูงใจเพิ่มและบันดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย "WE SAFE Motto"

THANK YOU

ภาคผนวก ข-19

การตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์อัคคีภัยต่างๆ

Global Power Synergy Public Company Limited.

Inspection and Function Test for Fire alarm system FM 200 system and VESDA system Year 2023.

GPSC Cup 4. 6th Time.

"We support your success"

sopon@pcfire.co.th

tawee@pcfire.co.th

Always work to be more perfect.

Tel. : 033 650 921

PC Fire Service Co., Ltd.

No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon Noen Phra, Amphoe Mueang Rayong, Rayong 21150 Thailand

---

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon Noen Phra, Amphoe Mueang Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921
servicemind@pcfire.co.th

Inspection and Function Test
for Fire alarm system,Vesda system and FM-200 system
Year 2023 GPSC Cup 4 6th Time.

Customer : Global Power Synergy Public Company Limited **Date 30 November 2023**

PO No. 3200004340 / 3200004340

Inspection Date : 21 - 25 November 2023

Inspector By :	1. Thaworn	Khampa	Service Supervisor
	2. Triraphong	Aumsaard	Technician Service
	3. Suraphong	Tonkhum	Technician Service
	4. Pipusana	Chuchuen	Technician Service

Review By

Mr. Thaworn Khampa
Fire Service Supervisor

Approved By

Service Manager

Accepted By

Mr. Pattharachai Tengin
Global Power Synergy Public Company Limited

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Summary Report

Owner : Global Power Synergy Public Company Limited
Project : PM fire protection system at GPSC Cup4
Date of service : 21 - 25 November 2023

Item	Description	Equipment No.	Location	Remark
	Fire Alarm System			
1	The flash light of fire alarm system fail 1 ea.	-	Waste Storage Area	Replaced by PC Fire 25 November 2023. (spare pass by PC Fire.)
	Vesda System			
2	The control panel was failed.	GIS-03	GIS Building 2 Floor	Waiting for replace new control panel.
	FM-200 System			
3	The strobe light was failed.	30EJ102	Electrical Room WTP Bldg.	Waiting for replace new strobe light.
	Prepare by: *Thaworn k.*		**Acknowledg by:**	
	PC FIRE SERVICE CO., LTD.		*Global Power Synergy Public Company Limited.*	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FIRE ALARM SYSTEM

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon Noen Phra, Amphoe Mueang Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921
servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Fire Alarm Control Panel / Annunciator Panel
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : MANUAL PLANT AREA AND OUT SIDE

Description	Normal Status	Result	Remark
1. Fire Alarm Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	S	
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
1.5 Check Alarm Condition / Function Test	On functional	S	
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
1.7 Cleaning of FCP		S	
2. Annunciator Panel			
2.1 Check condition of fuse control	No damage	S	
2.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
2.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
2.5 Check Alarm Condition / Function Test	On function	S	
2.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
2.7 Cleaning of Annunciator Panel		S	
Power Supply 231.3 VAC.		S	
Battery Charger 27.24 VDC.		S	
Battery Back-Up 27.14 VDC.		S	

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

Main control panel

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Initiating Device / Notification Device Check Sheet
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : Admin & CCR Building

item	Tag No.	Location	Type	Zone	Inspection Result	Test Result	Remark
1	41CYE20CH001	Transformer Area	HD	-	S	-	1
2	41CYE20CH002	Transformer Area	HD	-	S	-	1
3	41CYE20CH003	Admin Building First Floor	M	-	S	S	
4	41CYE20CH004	Admin Building First Floor	B	-	S	S	
5	41CYE20CH005	Admin Building First Floor	L	-	S	S	
6	41CYE20CH007	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
7	41CYE20CH008	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
8	41CYE20CH009	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
9	41CYE20CH010	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
10	41CYE20CH011	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
11	41CYE20CH012	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
12	41CYE20CH013	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
13	41CYE20CH014	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
14	41CYE20CH015	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
15	41CYE20CH016	Admin Building First Floor	M	-	S	S	
16	41CYE20CH017	Admin Building First Floor	B	-	S	S	
17	41CYE20CH018	Admin Building First Floor	L	-	S	S	
18	41CYE20CH019	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
19	41CYE20CH020	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
20	41CYE20CH021	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
21	41CYE20CH022	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
22	41CYE20CH023	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
23	41CYE20CH024	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
24	41CYE20CH025	Admin Building First Floor	SD	-	S	S	
25	41CYE20CH026	Admin Building Second Floor	M	-	S	S	
26	41CYE20CH027	Admin Building Second Floor	B	-	S	S	
27	41CYE20CH028	Admin Building Second Floor	L	-	S	S	
28	41CYE20CH029	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	
29	41CYE20CH031	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	
30	41CYE20CH032	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

M =Manual SD = Smoke Detector HD = Heat Detector L = Lamp Status Alarm B = Alarm Bell

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Initiating Device / Notification Device Check Sheet
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : Admin & CCR Building

item	Tag No.	Location	Type	Zone	Inspection Result	Test Result	Remark
31	41CYE20CH032	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	
32	41CYE20CH033	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	
33	41CYE20CH034	Admin Building Second Floor	M	-	S	S	
34	41CYE20CH035	Admin Building Second Floor	B	-	S	S	
35	41CYE20CH036	Admin Building Second Floor	L	-	S	S	
36	41CYE20CH037	Admin Building Second Floor	HD	-	S	S	
37	41CYE20CH038	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	
38	41CYE20CH039	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	
39	41CYE20CH040	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	
40	41CYE20CH041	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	
41	41CYE20CH042	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	
42	41CYE20CH043	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	
43	41CYE20CH044	Admin Building Second Floor	SD	-	S	S	
44	41CYE00CH001	Around Admin Building	M	-	S	S	
45	41CYE00CH002	Around Admin Building	M	-	S	S	
46	41CYE00CH003	Around Admin Building	M	-	S	S	
47	41CYE00CH004	Around GIS Building	M	-	S	S	
48	41CYE00CH005	Around GIS Building	M	-	S	S	
49	41CYE00CH006	Around GIS Building	M	-	S	S	
50	41CYE00CH007	Around GIS Building	M	-	S	S	
51	41CYE00CH008	Around Plant Area	M	-	S	S	
52	41CYE00CH009	Around Plant Area	M	-	S	S	
53	41CYE00CH010	Around Plant Area	M	-	S	S	
54	41CYE00CH011	Around Plant Area	M	-	S	S	
55	41CYE00CH012	Around Plant Area	M	-	S	S	
56	41CYE00CH013	Around Plant Area	M	-	S	S	
57	41CYE00CH014	Around Plant Area	M	-	S	S	
58	41CYE00CH015	Around Plant Area	M	-	S	S	
59							
60							

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

M =Manual SD = Smoke Detector HD = Heat Detector L = Lamp Status Alarm B = Alarm Bell

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Fire Alarm System

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 202
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : Admin & CCR Building

Description	Normal Status	Result	Remark
Fire alarm control panel.	On function	S	
Lights and LEDs on fire alarm and annunciator panels.	Flash	S	
Battary is satisfactory.	No damage	S	
All smoke detectors	Signaling	S	
All heat detectors	Signaling	S	1
All manual stations	Signaling	S	
All bells or horns.	Functional	S	
Power supplies.	220 V.	S	

Remark :
1. Visual inspection heat detector.

Comment :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Fire Alarm Control Panel / Annunciator Panel
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : GIS BUILDIING

Description	Normal Status	Result	Remark
1. Fire Alarm Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	S	
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
1.5 Check Alarm Condition / Function Test	On functional	S	
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
1.7 Cleaning of FCP		S	
2. Annunciator Panel			
2.1 Check condition of fuse control	No damage	S	
2.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
2.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
2.5 Check Alarm Condition / Function Test	On function	S	
2.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
2.7 Cleaning of Annunciator Panel		S	
Power Supply 231.3 VAC.		S	
Battery Charger 27.28 VDC.		S	
Battery Back-Up 27.12 VDC.		S	

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Initiating Device / Notification Device Check Sheet
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : GIS BUILDIING

item	Tag No.	Location	Type	Zone	Inspection Result	Test Result	Remark
1	41CYE10GH002	Transformer Area	HD	-	S	-	1
2	41CYE10GH003	Transformer Area	HD	-	S	-	1
3	41CYE10GH004	GIS Second Floor	M	-	S	S	
4	41CYE10GH005	GIS Second Floor	B	-	S	S	
5	41CYE10GH006	GIS Second Floor	L	-	S	S	
6	41CYE10GH007	GIS Second Floor	SD	-	S	S	
7	41CYE10GH008	GIS Second Floor	SD	-	S	S	
8	41CYE10GH009	GIS Second Floor	SD	-	S	S	
9	41CYE10GH010	GIS Second Floor	SD	-	S	S	
10	41CYE10GH011	GIS Second Floor	SD	-	S	S	
11	41CYE10GH012	GIS Second Floor	SD	-	S	S	
12	41CYE10GH013	GIS Second Floor	SD	-	S	S	
13	41CYE10GH014	GIS Second Floor	SD	-	S	S	
14	41CYE10GH015	GIS Second Floor	SD	-	S	S	
15	41CYE10GH016	GIS Second Floor	SD	-	S	S	
16	41CYE10GH017	GIS Second Floor	SD	-	S	S	
17	41CYE10GH018	GIS Second Floor	M	-	S	S	
18	41CYE10GH019	GIS Second Floor	B	-	S	S	
19	41CYE10GH020	GIS Second Floor	L	-	S	S	
20	41CYE10GH021	GIS Second Floor	M	-	S	S	
21	41CYE10GH022	GIS Second Floor	B	-	S	S	
22	41CYE10GH023	GIS Second Floor	L	-	S	S	
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

M =Manual SD = Smoke Detector HD = Heat Detector L = Lamp Status Alarm B = Alarm Bell

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Fire Alarm System

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : GIS BUILDIING

Description	Normal Status	Result	Remark
Fire alarm control panel.	On function	S	
Lights and LEDs on fire alarm and annunciator panels.	Flash	S	
Battary is satisfactory.	No damage	S	
All smoke detectors	Signaling	S	
All heat detectors	Signaling	S	1
All manual stations	Signaling	S	
All bells or horns.	Functional	S	
Power supplies.	220 V.	S	

Remark : 1. Visual inspection heat detector.

Comment :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Fire Alarm Control Panel / Annunciator Panel
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : WASTE STORAGE BUILDING

Description	Normal Status	Result	Remark
1. Fire Alarm Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	S	
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
1.5 Check Alarm Condition / Function Test	On functional	S	
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
1.7 Cleaning of FCP		S	
2. Annunciator Panel			
2.1 Check condition of fuse control	No damage	N/A	
2.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	N/A	
2.3 Check power supply for FCP	220 VAC	N/A	
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	N/A	
2.5 Check Alarm Condition / Function Test	On function	N/A	
2.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	N/A	
2.7 Cleaning of Annunciator Panel		N/A	
Power Supply 231.3 VAC.		S	
Battery Charger 27.23 VDC.		S	
Battery Back-Up 27.00 VDC.		S	

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Initiating Device / Notification Device Check Sheet
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : WASTE STORAGE BUILDING

item	Tag No.	Location	Type	Zone	Inspection Result	Test Result	Remark
1	41CYE00CH021	WASTE STORAGE AREA	SD	-	S	S	
2	41CYE00CH022	WASTE STORAGE AREA	SD	-	S	S	
3	41CYE00CH023	WASTE STORAGE AREA	SD	-	S	S	
4	41CYE00CH025	WASTE STORAGE AREA	M	-	S	S	
5	41CYE00CH026	WASTE STORAGE AREA	B	-	S	S	
6	41CYE00CH027	WASTE STORAGE AREA	L	-	S	S	
7	41CYE00CH028	WASTE STORAGE AREA	SD	-	S	S	
8	41CYE00CH029	WASTE STORAGE AREA	SD	-	S	S	
9	41CYE00CH030	WASTE STORAGE AREA	SD	-	S	S	

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

M =Manual SD = Smoke Detector HD = Heat Detector L = Lamp Status Alarm B = Alarm Bell

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Fire Alarm System

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : WASTE STORAGE BUILDING

Description	Normal Status	Result	Remark
Fire alarm control panel.	On function	S	
Lights and LEDs on fire alarm and annunciator panels.	Flash	S	
Battary is satisfactory.	No damage	S	
All smoke detectors	Signaling	S	
All heat detectors	Signaling	N/A	
All manual stations	Signaling	S	
All bells or horns.	Functional	S	
Power supplies.	220 V.	S	

Remark :

Comment :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Fire Alarm Control Panel / Annunciator Panel
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : WORKSHOP BUILDING

Description	Normal Status	Result	Remark
1. Fire Alarm Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	S	
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
1.5 Check Alarm Condition / Function Test	On functional	S	
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
1.7 Cleaning of FCP		S	
2. Annunciator Panel			
2.1 Check condition of fuse control	No damage	S	
2.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
2.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
2.5 Check Alarm Condition / Function Test	On function	S	
2.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
2.7 Cleaning of Annunciator Panel		S	
Power Supply 231.3 VAC.		S	
Battery Charger 27.26 VDC.		S	
Battery Back-Up 26.94 VDC.		S	

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Initiating Device / Notification Device Check Sheet
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : WORKSHOP BUILDING

item	Tag No.	Location	Type	Zone	Inspection Result	Test Result	Remark
1	41CYE70CH001	JANITOR ROOM	SD	-	S	S	
2	41CYE70CH002	TOILET	HD	-	S	S	
3	41CYE70CH003	TOILET	HD	-	S	S	
4	41CYE70CH004	MAID ROOM	SD	-	S	S	
5	41CYE70CH005	C&I STORAGE ROOM	SD	-	S	S	
6	41CYE70CH006	CANTEEN	SD	-	S	S	
7	41CYE70CH008	CORRIDOR	SD	-	S	S	
8	41CYE70CH009	CORRIDOR	SD	-	S	S	
9	41CYE70CH010	PRAYER ROOM	SD	-	S	S	
10	41CYE70CH011	UTILITIES ROOM	SD	-	S	S	
11	41CYE70CH012	TOOL ROOM	SD	-	S	S	
12	41CYE70CH013	CORRIDOR	SD	-	S	S	
13	41CYE70CH014	CONSULT ROOM	SD	-	S	S	
14	41CYE70CH015	DOC CENTER ROOM	SD	-	S	S	
15	41CYE70CH016	MEETING ROOM	SD	-	S	S	
16	41CYE70CH017	MAINTENANCE MNG	SD	-	S	S	
17	41CYE70CH018	ELECT EQUIP WAREHOUSE	SD	-	S	S	
18	41CYE70CH019	CHEMICAL STORAGE AREA	SD	-	S	S	
19	41CYE70CH022	CORRIDOR	SD	-	S	S	
20	41CYE70CH023	MECH & ELECT OFFICE	SD	-	S	S	
21	41CYE70CH024	MEETING ROOM	SD	-	S	S	
22	41CYE70CH025	MEETING ROOM	SD	-	S	S	
23	41CYE70CH026	INSTRUMENT ROOM	SD	-	S	S	
24	41CYE70CH027	ELEC PANEL ROOM	SD	-	S	S	
25	41CYE70CH030	CORRIDOR	SD	-	S	S	
26	41CYE70CH020	WAREHOUSE	FD	-	S	S	
27	41CYE70CH021	WAREHOUSE	FD	-	S	S	
28	41CYE70CH034	WAREHOUSE	FD	-	S	S	
29	41CYE70CH035	WAREHOUSE	FD	-	S	S	
30	41CYE70CH031	CORRIDOR	M	-	S	S	

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

M =Manual SD = Smoke Detector HD = Heat Detector L = Lamp Status Alarm B = Alarm Bell FD = Flame Detector

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Initiating Device / Notification Device Check Sheet
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : WORKSHOP BUILDING

item	Tag No.	Location	Type	Zone	Inspection Result	Test Result	Remark
31	41CYE70CH032	CORRIDOR	B	-	S	S	
32	41CYE70CH033	CORRIDOR	L	-	S	S	
33	41CYE01CH002	Guard House 2	M	-	S	S	
34	41CYE01CH003	Guard House 2	B	-	S	S	
35	41CYE01CH004	Guard House 2	L	-	S	S	

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

M =Manual SD = Smoke Detector HD = Heat Detector L = Lamp Status Alarm B = Alarm Bell

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Fire Alarm System

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : WORKSHOP BUILDING

Description	Normal Status	Result	Remark
Fire alarm control panel.	On function	S	
Lights and LEDs on fire alarm and annunciator panels.	Flash	S	
Battary is satisfactory.	No damage	S	
All smoke detectors	Signaling	S	
All heat detectors	Signaling	S	
All manual stations	Signaling	S	
All bells or horns.	Functional	S	
Power supplies.	220 V.	S	

Remark :

Comment :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Fire Alarm Control Panel / Annunciator Panel
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : WTP BUILDING

Description	Normal Status	Result	Remark
1. Fire Alarm Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	S	
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
1.5 Check Alarm Condition / Function Test	On functional	S	
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
1.7 Cleaning of FCP		S	
2. Annunciator Panel			
2.1 Check condition of fuse control	No damage	S	
2.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
2.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
2.5 Check Alarm Condition / Function Test	On function	S	
2.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
2.7 Cleaning of Annunciator Panel		S	
Power Supply 231.1 VAC.		S	
Battery Charger 27.24 VDC.		S	
Battery Back-Up 26.98 VDC.		S	

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System

Subject : Initiating Device / Notification Device Check Sheet
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : WTP BUILDING

item	Tag No.	Location	Type	Zone	Inspection Result	Test Result	Remark
1	41CYE10CH001	WTP Ground Floor	M	-	S	S	
2	41CYE10CH002	WTP Ground Floor	B	-	S	S	
3	41CYE10CH003	WTP Ground Floor	L	-	S	S	
4	41CYE10CH006	WTP Second Floor	SD	-	S	S	
5	41CYE10CH007	WTP Second Floor	SD	-	S	S	
6	41CYE10CH008	WTP Second Floor	SD	-	S	S	
7	41CYE00CH016	Around WTP Plant	M	-	S	S	
8	41CYE00CH017	Around WTP Plant	M	-	S	S	
9	41CYE00CH018	Around WTP Plant	M	-	S	S	
10	41CYE00CH019	Around WTP Plant	M	-	S	S	
11	41CYE00CH020	Around WTP Plant	M	-	S	S	

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

M =Manual SD = Smoke Detector HD = Heat Detector L = Lamp Status Alarm B = Alarm Bell

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Fire Alarm System

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : WTP BUILDING

Description	Normal Status	Result	Remark
Fire alarm control panel.	On function	S	
Lights and LEDs on fire alarm and annunciator panels.	Flash	S	
Battary is satisfactory.	No damage	S	
All smoke detectors	Signaling	S	
All heat detectors	Signaling	N/A	
All manual stations	Signaling	S	
All bells or horns.	Functional	S	
Power supplies.	220 V.	S	

Remark :

Comment :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet
Fire Detection and Alarm System

Subject : Fire Alarm Control Panel / Annunciator Panel
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : FIRE PUMP HOUSE

Description	Normal Status	Result	Remark
1. Fire Alarm Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	S	
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
1.5 Check Alarm Condition / Function Test	On functional	S	
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
1.7 Cleaning of FCP		S	
2. Annunciator Panel			
2.1 Check condition of fuse control	No damage	-	
2.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	-	
2.3 Check power supply for FCP	220 VAC	-	
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	-	
2.5 Check Alarm Condition / Function Test	On function	-	
2.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	-	
2.7 Cleaning of Annunciator Panel		-	
Power Supply 231.3 VAC.		S	
Battery Charger 27.24 VDC.		S	
Battery Back-Up 27.10 VDC.		S	

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet
Fire Detection and Alarm System

Subject : Initiating Device / Notification Device Check Sheet
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : FIRE PUMP HOUSE

item	Tag No.	Location	Type	Zone	Inspection Result	Test Result	Remark
1	41CYE90CH001	Fire pump house Bidg	SD	-	S	S	
2	41CYE90CH002	Fire pump house Bidg	SD	-	S	S	
3	41CYE90CH005	Fire pump house Bidg	M	-	S	S	
4	41CYE90CH006	Fire pump house Bidg	B	-	S	S	
5	41CYE90CH007	Fire pump house Bidg	L	-	S	S	

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

M =Manual SD = Smoke Detector HD = Heat Detector L = Lamp Status Alarm B = Alarm Bell

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Fire Alarm System

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 November 2023 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of Fire alarm control panel : FIRE PUMP HOUSE

Description	Normal Status	Result	Remark
Fire alarm control panel.	On function	S	
Lights and LEDs on fire alarm and annunciator panels.	Flash	S	
Battary is satisfactory.	No damage	S	
All smoke detectors	Signaling	S	
All heat detectors	Signaling	N/A	
All manual stations	Signaling	S	
All bells or horns.	Functional	S	
Power supplies.	220 V.	S	



Remark :

Comment :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Picture Attach

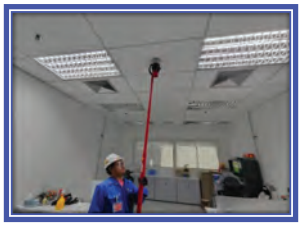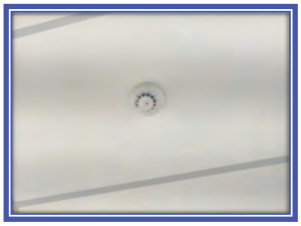Picture shown : Function test smoke detector and the device working properly at Workshop Building.




Picture shown : Function test heat detector and the control panel working properly at Workshop Building.




Picture shown : Function test flame detector and the the device working properly at Workshop Building.

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Picture Attach




Picture shown : Function test manual call point at GIS Building and the device working properly.




Picture shown : Function test manual call point around plant and the device working properly.




Picture shown : Funtion test manual call point around plant and control panel working properly.

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Picture Attach




Picture shown : Funtion test manual call point around plant and control panel working properly.




Picture shown : Function test fire alarm system at Admin Building and annunciator working properly.




Picture shown : Function test fire alarm system at Workshop Building and annunciator working properly.

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM 200 SYSTEM CENTRAL CONTROL ROOM ADMIN BUILDING

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon
Noen Phra, Amphoe Mueang
Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921

servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 System

Semi-Annual Inspection & Test

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of fire alarm control panel : CCR Room

General

Location of fire alarm control pane	CCR Room
Control panel manufacture	Notifier NFS 320
Location of annunciator panel	CCR Room

Location of Zone : CCR Room Admin Building

Battery Back up	**27.24**	VDC.	⁄	Inspection
DC. Charger	**27.40**	VDC.		
AC. Power Supply	**232.1**	VAC.	⁄	Function Test

Remark : **Comment :**

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM

SEMI-ANNUAL INSPECTION AND TEST

YES = SATISFACTORY
NO = UNSATISFACTORY (EXPLAIN ON REVERSE)
N/A = NOT APPLICABLE

SYSTEM : FM200 SYSTEM
LOCATION : CCR Room
PO.No. : 3200004340
DATE : 21 - 25 November 2023
INSPECTOR : Mr. Thaworn Khampa
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

DESCRIPTION	YES	NO	N/A
Control Panel Normal operate. (Notifier NFS-320)	⁄		
All Smoke detector appear operational.	⁄		
Visual check the cylinders pressure not leaking.	⁄		
Visual check the cylinders,Flexible discharge bend for physical damage.	⁄		
Visual check that nozzles are not damaged.	⁄		
All Manual release appear operational.	⁄		
All Abort Switch appear operational.	⁄		
All Key Maintenance Switch appear operational.	⁄		
All alarm bell and beacon light appear operational.	⁄		
Visual check of solinoid for physical damage.	⁄		
Visual check to make sure that all doors around the protected space are self closing	⁄		
All terminal for Fire control panel tight.	⁄		

Remark :

PC FIRE SERVICE CO.,LTD.
Date : 21 - 25 November 2023

Global Power Synergy Public Company Limited
Date : 21 - 25 November 2023

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : CCR Room

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass	Result Fail	Remarks
1	10CQ101	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
2	10CQ102	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
3	10CQ103	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
4	10CQ104	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
5	10CQ105	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
6	10CQ106	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
7	10CQ107	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
8	10CQ108	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
9	10CQ109	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
10	10CQ110	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
11	10CQ111	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
12	10CQ112	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
13	10CQ113	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
14	10CQ114	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
15	10CQ115	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
16	10CQ116	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
17	10CQ117	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
18	10CQ118	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
19	10CQ119	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
20	10CQ120	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : CCR Room

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass	Result Fail	Remarks
21	10CQ121	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
22	10CQ122	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
23	10CQ123	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
24	10CQ124	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
25	10CQ125	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
26	10CQ126	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
27	10CQ127	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
28	10CQ128	Smoke Detector	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
29	10CH101	Manual Release	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
30	10CH102	Manual Release	Central Control Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
31	10CH103	Abort Switch	Central Control Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
32	10CH104	Abort Switch	Central Control Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
33	10EG101	Alarm Bell	Central Control Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
34	10EG102	Alarm Bell	Central Control Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
35	10EH101	Alarm Horn	Central Control Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
36	10EJ101	Strobe Light	Central Control Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
37	10EJ102	Strobe Light	Central Control Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
38	-	Key Maintenance Switch	Bottle Room	-	[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
39	-	Main/Reserve Selector Sw	Bottle Room	-	[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
40	10AA401	Solenoid Valve Main	Bottle Room	-	[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : CCR Room

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass	Result Fail	Remarks
41	10AA405	Solenoid Valve	GIS Cable Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
42	10AA411	Low Pressure Switch	GIS Cable Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
43	10CP101	Alarm Bell	Font GIS Door		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	

Remark :

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM 200 SYSTEM DCS AND PROTECTION ROOM ADMIN BUILDING

PC FIRE SERVICE CO., LTD.
No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon
Noen Phra, Amphoe Mueang
Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921

servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 System

Semi-Annual Inspection & Test

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Pattharac

Location of fire alarm control panel : CCR Room

General

Location of fire alarm control pane: CCR Room
Control panel manufacture: Notifier NFS 320
Location of annunciator panel: CCR Room

Location of Zone : DCS and Protection Room Admin Building

Battery Back up	27.24	VDC.	Inspection
DC. Charger	27.40	VDC.	
AC. Power Supply	232.1	VAC.	Function Test

Remark : **Comment :**

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM

SEMI-ANNUAL INSPECTION AND TEST

YES = SATISFACTORY
NO = UNSATISFACTORY (EXPLAIN ON REVERSE)
N/A = NOT APPLICABLE

SYSTEM : FM200 SYSTEM
LOCATION : DCS and Protection Room
PO.No. : 3200004340
DATE : 21 - 25 November 2023
INSPECTOR : Mr. Thaworn Khampa
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

DESCRIPTION	YES	NO	N/A
Control Panel Normal operate. (Notifier NFS-320E)	/		
All Smoke detector appear operational.	/		
Visual check the cylinders pressure not leaking.	/		
Visual check the cylinders,Flexible discharge bend for physical damage.	/		
Visual check that nozzles are not damaged.	/		
All Manual release appear operational.	/		
All Abort Switch appear operational.	/		
All Key Maintenance Switch appear operational.	/		
All alarm bell and beacon light appear operational.	/		
Visual check of solinoid for physical damage.	/		
Visual check to make sure that all doors around the protected space are self closing	/		
All terminal for Fire control panel tight.	/		

Remark :

PC FIRE SERVICE CO.,LTD. — Date : 21 - 25 November 2023

Global Power Synergy Public Company Limited — Date : 21 - 25 November 2023

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : DCS and Protection Room

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass Fail	Remarks
1	10CQ129	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
2	10CQ130	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
3	10CQ131	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
4	10CQ132	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
5	10CQ133	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
6	10CQ134	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
7	10CQ135	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
8	10CQ136	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
9	10CQ137	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
10	10CQ138	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
11	10CQ139	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
12	10CQ140	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
13	10CQ141	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
14	10CQ142	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
15	10CQ143	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
16	10CQ144	Smoke Detector	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
17	10CH105	Manual Release	DCS and Protection Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
18	10CH106	Abort Switch	DCS and Protection Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
19	10EG103	Alarm Bell	DCS and Protection Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
20	10EH102	Alarm Horn	DCS and Protection Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : DCS and Protection Room

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass Fail	Remarks
21	10EJ103	Strobe Light	DCS and Protection Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
22	-	Key Maintenance Switch	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
23	-	Main/Reserve Selector Sw.	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
24	10AA403	Solenoid Valve Main	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
25	10AA407	Solenoid Valve Reserve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
26	10AA413	Solenoid Selector Valve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
27	10CP102	Discharge Pressure Sw.	Bottle Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM 200 SYSTEM
SWITCH GEAR ROOM
PHASE 1

PC FIRE SERVICE CO., LTD.
No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon
Noen Phra, Amphoe Mueang
Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921
servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 System

Semi-Annual Inspection & Test

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of fire alarm control panel : CCR Room

General

Location of fire alarm control pane : CCR Room
Control panel manufacture : Notifier NFS 320
Location of annunciator panel : CCR Room

Location of Zone : Switch Gear Room Phase 1

Battery Back up	**27.24**	VDC.	Inspection
DC. Charger	**27.40**	VDC.	
AC. Power Supply	**232.1**	VAC.	Function Test

Remark : _____ **Comment :** _____

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM

SEMI-ANNUAL INSPECTION AND TEST

YES = SATISFACTORY
NO = UNSATISFACTORY (EXPLAIN ON REVERSE)
N/A = NOT APPLICABLE

SYSTEM : FM200 SYSTEM
LOCATION : Switch Gear Room Phase 1
PO.No. : 3200004340
DATE : 21 - 25 November 2023
INSPECTOR : Mr. Thaworn Khampa
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

DESCRIPTION	YES	NO	N/A
Control Panel Normal operate. (Notifier NFS-320E)	/		
All Smoke detector appear operational.	/		
Visual check the cylinders pressure not leaking.	/		
Visual check the cylinders,Flexible discharge bend for physical damage.	/		
Visual check that nozzles are not damaged.	/		
All Manual release appear operational.	/		
All Abort Switch appear operational.	/		
All Key Maintenance Switch appear operational.	/		
All alarm bell and beacon light appear operational.	/		
Visual check of solinoid for physical damage.	/		
Visual check to make sure that all doors around the protected space are self closing	/		
All terminal for Fire control panel tight.	/		

Remark :

PC FIRE SERVICE CO.,LTD.
Date : 21 - 25 November 2023

Global Power Synergy Public Company Limited
Date : 21 - 25 November 2023

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : Switch Gear Room Phase 1

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass	Result Fail	Remarks
1	10CQ145	Smoke Detector	Switch Gear Room Phase 1		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
2	10CQ146	Smoke Detector	Switch Gear Room Phase 1		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
3	10CQ147	Smoke Detector	Switch Gear Room Phase 1		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
4	10CQ148	Smoke Detector	Switch Gear Room Phase 1		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
5	10CQ149	Smoke Detector	Switch Gear Room Phase 1		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
6	10CQ150	Smoke Detector	Switch Gear Room Phase 1		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
7	10CQ151	Smoke Detector	Switch Gear Room Phase 1		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
8	10CQ152	Smoke Detector	Switch Gear Room Phase 1		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
9	10CH107	Manual Release	Switch Gear Room Phase 1		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
10	10CH108	Abort Switch	Switch Gear Room Phase 1		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
11	10EG104	Alarm Bell	Switch Gear Room Phase 1		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
12	10EH103	Alarm Horn	Switch Gear Room Phase 1		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
13	10EJ104	Strobe Light	Switch Gear Room Phase 1		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
14	-	Key Maintenance Switch	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
15	-	Main/Reserve Selector Sw.	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
16	10AA402	Solenoid Valve Main	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
17	10AA406	Solenoid Valve Reserve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
18	10AA412	Solenoid Selector Valve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
19	10CP103	Discharge Pressure Sw.	Bottle Room		[/]	[/]	[/]	[/]		[/]	[ ]	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM 200 SYSTEM
DC UPS ROOM
ADMIN BUILDING

PC FIRE SERVICE CO., LTD.
No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon
Noen Phra, Amphoe Mueang
Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921

servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 System

Semi-Annual Inspection & Test

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of fire alarm control panel : CCR Room

General

Location of fire alarm control pane : CCR Room
Control panel manufacture : Notifier NFS 320
Location of annunciator panel : CCR Room

Location of Zone : DC UPS Room Admin Building

Battery Back up	27.24	VDC.
DC. Charger	27.40	VDC.
AC. Power Supply	232.1	VAC.

/ Inspection

/ Function Test

Remark :

Comment :

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM

SEMI-ANNUAL INSPECTION AND TEST

YES = SATISFACTORY
NO = UNSATISFACTORY (EXPLAIN ON REVERSE)
N/A = NOT APPLICABLE

SYSTEM : FM200 SYSTEM
LOCATION : DC UPS Room
PO.No. : 3200004340
DATE : 21 - 25 November 2023
INSPECTOR : Mr. Thaworn Khampa
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

DESCRIPTION	YES	NO	N/A
Control Panel Normal operate. (Notifier NFS-320E)	/		
All Smoke detector appear operational.	/		
Visual check the cylinders pressure not leaking.	/		
Visual check the cylinders,Flexible discharge bend for physical damage.	/		
Visual check that nozzles are not damaged.	/		
All Manual release appear operational.	/		
All Abort Switch appear operational.	/		
All Key Maintenance Switch appear operational.	/		
All alarm bell and beacon light appear operational.	/		
Visual check of solinoid for physical damage.	/		
Visual check to make sure that all doors around the protected space are self closing	/		
All terminal for Fire control panel tight.	/		

Remark :

PC FIRE SERVICE CO.,LTD.
Date : 21 - 25 November 2023

Global Power Synergy Public Company Limited
Date : 21 - 25 November 2023

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : DC UPS Room

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass Fail	Remarks
1	10CQ153	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
2	10CQ154	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
3	10CQ155	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
4	10CQ156	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
5	10CQ157	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
6	10CQ158	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
7	10CH109	Manual Release	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
8	10CH110	Abort Switch	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
9	10EG105	Alarm Bell	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
10	10EH104	Alarm Horn	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
11	10EJ105	Strobe Light	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
12	-	Key Maintenance Switch	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
13	-	Main/Reserve Selector Sw.	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
14	10AA404	Solenoid Valve Main	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
15	10AA408	Solenoid Valve Reserve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
16	10AA414	Solenoid Selector Valve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
17	10CP104	Discharge Pressure Sw.	Bottle Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM 200 SYSTEM ELECTRICAL PANEL ROOM GIS BUILDING

PC FIRE SERVICE CO., LTD.
No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon
Noen Phra, Amphoe Mueang
Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921
servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 System

Semi-Annual Inspection & Test

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of fire alarm control panel : Electrical Panel Room

General

Location of fire alarm control pane	Electrical Panel Room
Control panel manufacture	Notifier NFS 320
Location of annunciator panel	CCR Room

Location of Zone : Electrical Panel Room GIS Building

Battery Back up	**27.20**	VDC.	/ Inspection
DC. Charger	**27.42**	VDC.	
AC. Power Supply	**233.1**	VAC.	/ Function Test

Remark :

Comment :

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM

SEMI-ANNUAL INSPECTION AND TEST

YES = SATISFACTORY
NO = UNSATISFACTORY (EXPLAIN ON REVERSE)
N/A = NOT APPLICABLE

SYSTEM : FM200 SYSTEM
LOCATION : Electrical Panel Room
PO.No. : 3200004340
DATE : 21 - 25 November 2023
INSPECTOR : Mr. Thaworn Khampa
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

DESCRIPTION	YES	NO	N/A
Control Panel Normal operate. (Notifier NFS-320E)	/		
All Smoke detector appear operational.	/		
Visual check the cylinders pressure not leaking.	/		
Visual check the cylinders,Flexible discharge bend for physical damage.	/		
Visual check that nozzles are not damaged.	/		
All Manual release appear operational.	/		
All Abort Switch appear operational.	/		
All Key Maintenance Switch appear operational.	/		
All alarm bell and beacon light appear operational.	/		
Visual check of solinoid for physical damage.	/		
Visual check to make sure that all doors around the protected space are self closing	/		
All terminal for Fire control panel tight.	/		

Remark :

PC FIRE SERVICE CO.,LTD. — Date : 21 - 25 November 2023

Global Power Synergy Public Company Limited — Date : 21 - 25 November 2023

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : Electrical Panel Room

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass Fail	Remarks
1	20CQ101	Smoke Detector	Electrical Panel Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
2	20CQ102	Smoke Detector	Electrical Panel Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
3	20CH101	Manual Release	Electrical Panel Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
4	20CH102	Abort Switch	Electrical Panel Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
5	20EG101	Alarm Bell	Electrical Panel Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
6	20EH101	Alarm Horn	Electrical Panel Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
7	20EJ101	Strobe Light	Electrical Panel Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
8	-	Key Maintenance Switch	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
9	-	Main/Reserve Selector Sw.	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
10	20AA403	Solenoid Valve Main	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
11	20AA406	Solenoid Valve Reserve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
12	20AA411	Solenoid Selector Valve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
13	20CP101	Discharge Pressure Switch	Bottle Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM 200 SYSTEM
115 KV SWITCH GEAR CONTROL ROOM

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon
Noen Phra, Amphoe Mueang
Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921

servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 System
Semi-Annual Inspection & Test

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of fire alarm control panel : Electrical Panel Room

General

Location of fire alarm control pane	Electrical Panel Room
Control panel manufacture	Notifier NFS 320
Location of annunciator panel	CCR Room

Location of Zone : 115 KV SWGR. GIS Building

Battery Back up	27.20	VDC.
DC. Charger	27.42	VDC.
AC. Power Supply	233.1	VAC.

/ Inspection

/ Function Test

Remark :

Comment :

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : 115 KV SWGR. GIS Bldg.

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass Fail	Remarks
21	20CH103	Manual Release	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
22	20CH104	Manual Release	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
23	20CH105	Abort Switch	115 KV SWGR. Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
24	20CH106	Abort Switch	115 KV SWGR. Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
25	20EG102	Alarm Bell	115 KV SWGR. Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
26	20EH102	Alarm Horn	115 KV SWGR. Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
27	20EJ102	Strobe Light	115 KV SWGR. Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
28	-	Key Maintenance Switch	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
29	-	Main/Reserve Selector Sw.	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
30	20AA401	Solenoid Valve Main	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
31	20AA404	Solenoid Valve Reserve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
32	20AA409	Solenoid Selector Valve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/] [ ]	
33	20CP102	Discharge Pressure Switch	Bottle Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM
SEMI-ANNUAL INSPECTION AND TEST

SYSTEM : FM200 SYSTEM
LOCATION : 115 KV SWGR. GIS Bldg.
PO.No. : 3200004340
DATE : 21 - 25 November 2023
INSPECTOR : Mr. Thaworn Khampa
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

YES = SATISFACTORY
NO = UNSATISFACTORY (EXPLAIN ON REVERSE)
N/A = NOT APPLICABLE

DESCRIPTION	YES	NO	N/A
Control Panel Normal operate. (Notifier NFS-320)	/		
All Smoke detector appear operational.	/		
Visual check the cylinders pressure not leaking.	/		
Visual check the cylinders,Flexible discharge bend for physical damage.	/		
Visual check that nozzles are not damaged.	/		
All Manual release appear operational.	/		
All Abort Switch appear operational.	/		
All Key Maintenance Switch appear operational.	/		
All alarm bell and beacon light appear operational.	/		
Visual check of solinoid for physical damage.	/		
Visual check to make sure that all doors around the protected space are self closing	/		
All terminal for Fire control panel tight.	/		

Remark :

PC FIRE SERVICE CO.,LTD.
Date : 21 - 25 November 2023

Global Power Synergy Public Company Limited
Date : 21 - 25 November 2023

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM 200 SYSTEM
DC UPS ROOM
GIS BUILDING

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon Noen Phra, Amphoe Mueang Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921
servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : 115 KV SWGR. GIS Bldg.

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass Fail	Remarks
1	20CQ103	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
2	20CQ104	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
3	20CQ105	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
4	20CQ106	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
5	20CQ107	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
6	20CQ108	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
7	20CQ109	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
8	20CQ110	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
9	20CQ111	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
10	20CQ112	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
11	20CQ113	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
12	20CQ114	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
13	20CQ115	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
14	20CQ116	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
15	20CQ117	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
16	20CQ118	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
17	20CQ119	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
18	20CQ120	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
19	20CQ121	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	
20	20CQ122	Smoke Detector	115 KV SWGR. Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/] [ ]	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 System

Semi-Annual Inspection & Test

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of fire alarm control panel : Electrical Panel Room

General

Location of fire alarm control pane	Electrical Panel Room
Control panel manufacture	Notifier NFS 320
Location of annunciator panel	CCR Room

Location of Zone : DC UPS Room GIS Building

Battery Back up	27.20	VDC.	⁄	Inspection
DC. Charger	27.42	VDC.		
AC. Power Supply	233.1	VAC.	⁄	Function Test

Remark : Comment :

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM

SEMI-ANNUAL INSPECTION AND TEST

YES = SATISFACTORY
NO = UNSATISFACTORY (EXPLAIN ON REVERSE)
N/A = NOT APPLICABLE

SYSTEM : FM200 SYSTEM
LOCATION : DC UPS Room GIS Building
PO.No. : 3200004340
DATE : 21 - 25 November 2023
INSPECTOR : Mr. Thaworn Khampa
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

DESCRIPTION	YES	NO	N/A
Control Panel Normal operate. (Notifier NFS-320)	⁄		
All Smoke detector appear operational.	⁄		
Visual check the cylinders pressure not leaking.	⁄		
Visual check the cylinders,Flexible discharge bend for physical damage.	⁄		
Visual check that nozzles are not damaged.	⁄		
All Manual release appear operational.	⁄		
All Abort Switch appear operational.	⁄		
All Key Maintenance Switch appear operational.	⁄		
All alarm bell and beacon light appear operational.	⁄		
Visual check of solinoid for physical damage.	⁄		
Visual check to make sure that all doors around the protected space are self closing	⁄		
All terminal for Fire control panel tight.	⁄		

Remark :

PC FIRE SERVICE CO.,LTD.
Date : 21 - 25 November 2023

Global Power Synergy Public Company Limited
Date : 21 - 25 November 2023

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : DC UPS Room GIS Bldg.

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass	Result Fail	Remarks
1	20CQ121	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
2	20CQ122	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
3	20CQ123	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
4	20CQ124	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
5	20CH107	Manual Release	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
6	20CH108	Manual Release	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
7	20CH109	Abort Switch	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
8	20CH110	Abort Switch	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
9	20EG103	Alarm Bell	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
10	20EH103	Alarm Horn	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
11	20EJ103	Strobe Light	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
12	-	Key Maintenance Switch	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
13	-	Main/Reserve Selector Sw.	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
14	20AA402	Solenoid Valve Main	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
15	20AA405	Solenoid Valve Reserve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
16	20AA410	Solenoid Selector Valve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
17	20CP103	Discharge Pressure Switch	Bottle Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM 200 SYSTEM
ELECTRICAL ROOM
WATER TREATMENT
BUILDING

PC FIRE SERVICE CO., LTD.
No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon
Noen Phra, Amphoe Mueang
Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921
servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 System

Semi-Annual Inspection & Test

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of fire alarm control panel : Electrical Room WTP Bldg.

General

Location of fire alarm control pane	Electrical Room WTP Bldg.
Control panel manufacture	Notifier NFS 320
Location of annunciator panel	CCR Room

Location of Zone : Electrical Room WTP Bldg.

Battery Back up	27.34	VDC.	⁄	Inspection
DC. Charger	27.42	VDC.		
AC. Power Supply	234.3	VAC.	⁄	Function Test

Remark : Comment :

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM

SEMI-ANNUAL INSPECTION AND TEST

YES = SATISFACTORY
NO = UNSATISFACTORY (EXPLAIN ON REVERSE)
N/A = NOT APPLICABLE

SYSTEM : FM200 SYSTEM
LOCATION : Electrical Room WTP Bldg.
PO.No. : 3200004340
DATE : 21 - 23 November 2023
INSPECTOR : Mr. Thaworn Khampa
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

DESCRIPTION	YES	NO	N/A
Control Panel Normal operate. (Notifier NFS-320)	⁄		
All Smoke detector appear operational.	⁄		
Visual check the cylinders pressure not leaking.	⁄		
Visual check the cylinders,Flexible discharge bend for physical damage.	⁄		
Visual check that nozzles are not damaged.	⁄		
All Manual release appear operational.	⁄		
All Abort Switch appear operational.	⁄		
All Key Maintenance Switch appear operational.	⁄		
All alarm bell and beacon light appear operational.	⁄		
Visual check of solinoid for physical damage.	⁄		
Visual check to make sure that all doors around the protected space are self closing	⁄		
All terminal for Fire control panel tight.	⁄		

Remark :

PC FIRE SERVICE CO.,LTD.
Date : 21 - 25 November 2023

Global Power Synergy Public Company Limited
Date : 21 - 25 November 2023

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : Electrical Room WTP Bldg.

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass	Result Fail	Remarks
1	30CQ101	Smoke Detector	Electrical Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
2	30CQ102	Smoke Detector	Electrical Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
3	30CQ103	Smoke Detector	Electrical Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
4	30CQ104	Smoke Detector	Electrical Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
5	30CH101	Manual Release	Electrical Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
6	30CH102	Manual Release	Electrical Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
7	30CH103	Abort Switch	Electrical Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
8	30CH104	Abort Switch	Electrical Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
9	30EG101	Alarm Bell	Electrical Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
10	30EG102	Alarm Bell	Electrical Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
11	30EH101	Alarm Horn	Electrical Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
12	30EH102	Alarm Horn	Electrical Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
13	30EJ101	Strobe Light	Electrical Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
14	30EJ102	Strobe Light	Electrical Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
15	-	Key Maintenance Switch	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
16	-	Main/Reserve Selector Sw.	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
17	30AA401	Solenoid Valve Main	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
18	30AA402	Solenoid Valve Reserve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
19	30CP101	Discharge Pressure Switch	Bottle Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM 200 SYSTEM
RACK ROOM
WATER TREATMENT
BUILDING

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon
Noen Phra, Amphoe Mueang
Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921

servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 System

Semi-Annual Inspection & Test

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of fire alarm control panel : Electrical Room WTP Bldg.

General

Location of fire alarm control pane	Electrical Room WTP Bldg.
Control panel manufacture	Notifier NFS 320
Location of annunciator panel	CCR Room

Location of Zone : Rack Room WTP Bldg.

Battery Back up	27.34	VDC.	⁄	Inspection
DC. Charger	27.42	VDC.		
AC. Power Supply	234.3	VAC.	⁄	Function Test

Remark : **Comment :**

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM

SEMI-ANNUAL INSPECTION AND TEST

YES = SATISFACTORY
NO = UNSATISFACTORY (EXPLAIN ON REVERSE)
N/A = NOT APPLICABLE

SYSTEM : FM200 SYSTEM
LOCATION : Rack Room WTP Bldg.
PO.No. : 3200004340
DATE : 21 - 25 November 2023
INSPECTOR : Mr. Thaworn Khampa
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

DESCRIPTION	YES	NO	N/A
Control Panel Normal operate. (Notifier NFS-320)	⁄		
All Smoke detector appear operational.	⁄		
Visual check the cylinders pressure not leaking.	⁄		
Visual check the cylinders,Flexible discharge bend for physical damage.	⁄		
Visual check that nozzles are not damaged.	⁄		
All Manual release appear operational.	⁄		
All Abort Switch appear operational.	⁄		
All Key Maintenance Switch appear operational.	⁄		
All alarm bell and beacon light appear operational.	⁄		
Visual check of solinoid for physical damage.	⁄		
Visual check to make sure that all doors around the protected space are self closing	⁄		
All terminal for Fire control panel tight.	⁄		

Remark :

PC FIRE SERVICE CO.,LTD.
Date : 21 - 25 November 2023

Global Power Synergy Public Company Limited
Date : 21 - 25 November 2023

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : Rack Room WTP Bldg.

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass	Result Fail	Remarks
1	30CQ105	Smoke Detector	Rack Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
2	30CQ106	Smoke Detector	Rack Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
3	30CQ107	Smoke Detector	Rack Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
4	30CQ108	Smoke Detector	Rack Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
5	30CQ109	Smoke Detector	Rack Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
6	30CQ110	Smoke Detector	Rack Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
7	30CH105	Manual Release	Rack Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
8	30CH106	Abort Switch	Rack Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
9	30EG103	Alarm Bell	Rack Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
10	30EH103	Alarm Horn	Rack Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
11	30EJ103	Strobe Light	Rack Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
12	-	Key Maintenance Switch	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
13	-	Main/Reserve Selector Sw.	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
14	30AA403	Solenoid Valve Main	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
15	30AA404	Solenoid Valve Reserve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
16	30CP102	Discharge Pressure Switch	Bottle Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM 200 SYSTEM
DC UPS ROOM
WATER TREATMENT BUILDING

PC FIRE SERVICE CO., LTD.
No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon
Noen Phra, Amphoe Mueang
Rayong, Rayong 21150 Thailand
Tel : 033 650 921
servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 System

Semi-Annual Inspection & Test

Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
PO. No. : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of fire alarm control panel : Electrical Room WTP Bldg.

General

Location of fire alarm control pane	Electrical Room WTP Bldg.
Control panel manufacture	Notifier NFS 320
Location of annunciator panel	CCR Room

Location of Zone : DC UPS Room WTP Bldg.

Battery Back up	27.34	VDC.	☑	Inspection
DC. Charger	27.42	VDC.		
AC. Power Supply	234.3	VAC.	☑	Function Test

Remark : **Comment :**

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

FM200 SYSTEM

SEMI-ANNUAL INSPECTION AND TEST

YES = SATISFACTORY
NO = UNSATISFACTORY (EXPLAIN ON REVERSE)
N/A = NOT APPLICABLE

SYSTEM : FM200 SYSTEM
LOCATION : DC UPS Room WTP Bldg.
PO.No. : 3200004340
DATE : 21 - 25 November 2023
INSPECTOR : Mr. Thaworn Khampa
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

DESCRIPTION	YES	NO	N/A
Control Panel Normal operate. (Notifier NFS-320)	/		
All Smoke detector appear operational.	/		
Visual check the cylinders pressure not leaking.	/		
Visual check the cylinders,Flexible discharge bend for physical damage.	/		
Visual check that nozzles are not damaged.	/		
All Manual release appear operational.	/		
All Abort Switch appear operational.	/		
All Key Maintenance Switch appear operational.	/		
All alarm bell and beacon light appear operational.	/		
Visual check of solinoid for physical damage.	/		
Visual check to make sure that all doors around the protected space are self closing	/		
All terminal for Fire control panel tight.	/		

Remark :

PC FIRE SERVICE CO.,LTD.
Date : 21 - 25 November 2023

Global Power Synergy Public Company Limited
Date : 21 - 25 November 2023

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Client : GPSC Cup4
PO. No. : 3200004340
Date : 21 - 25 November 2023
Site : Huaypong, Rayong
Area : DC UPS Room WTP Bldg.

Project : FM200 System
Inspector : Mr. Thaworn Khampa
Accepted By : Mr. Pattharachai Tengin

FM200 SYSTEM TEST SHEET

Item	Tag No.	Type	Location	Zone	Alarm Bell	Strobe Horn	Control Panel	Common Alarm	Shutdown Air	Result Pass	Result Fail	Remarks
1	30CQ111	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	Crosszone countdown 60 Sec.
2	30CQ112	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
3	30CQ113	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
4	30CQ114	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
5	30CQ115	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
6	30CQ116	Smoke Detector	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
7	30CH107	Manual Release	DC UPS Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	
8	30CH108	Abort Switch	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
9	30EG104	Alarm Bell	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
10	30EH104	Alarm Horn	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
11	30EJ104	Strobe Light	DC UPS Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
12	-	Key Maintenance Switch	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
13	-	Main/Reserve Selector Sw.	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
14	30AA405	Solenoid Valve Main	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
15	30AA406	Solenoid Valve Reserve	Bottle Room		[-]	[-]	[/]	[-]	[-]	[/]	[ ]	
16	30CP103	Discharge Pressure Switch	Bottle Room		[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[/]	[ ]	

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Picture Attach




Picture shown : Inspect FM-200 system and remove out the solenoid at WTP Building befor function test.




Picture shown : Inspect FM-200 system and remove out the solenoid at WTP Building befor function test.




Picture shown : Function test smoke detector and the device working properly.

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Picture Attach




Picture shown : Function test smoke detector crosszone and control panel countdown 60 sec.




Picture shown : Function test crosszone the control panel and solenoid valve working properly.




Picture shown : Function test manual release and control panel working properly.

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Picture Attach




Picture shown : Funtion test abort switch and the control panel working properly.




Picture shown : Function test key maintenance switch and main-reserve switch working properly.




Picture shown : Return FM-200 system at WTP Building to normal condition.

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Picture Attach




Picture shown : Inspect FM-200 system and remove out the solenoid at Admin Building befor function test.





Picture shown : Inspect FM-200 system and remove out the solenoid at Admin Building befor function test.




Picture shown : Function test smoke detector at Admin Building and the device working properly.

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Picture Attach

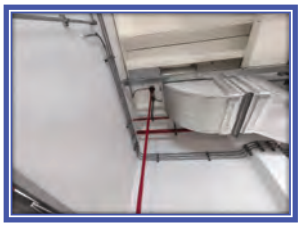


Picture shown : Function test smoke detector crosszone and control panel countdown 60 sec.




Picture shown : Function test crosszone the control panel and solenoid valve working properly.




Picture shown : Function test manual release and the device working properly.

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Picture Attach





Picture shown : Funtion test abort switch and the control panel working properly.





Picture shown : Function test key maintenance switch and main-reserve switch working properly.





Picture shown : Return FM-200 system at Admin Building to normal condition.

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

VESDA SYSTEM ADMIN AND CCR BUILDING

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon Noen
Phra, Amphoe Mueang Rayong, Rayong
21150 Thailand
Tel : 033 650 921

servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : Admin Building Ground Floor

Description	Normal Status	Result	Remark
1. VESDA Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	S	
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
1.5 Check Alarm and trouble Condition /Function Test	Functional	S	
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
1.7 Cleaning of FCP		S	
2. EQUIPMENT			
2.1 Check condition of sampling trunk pipe and capillary tube	No damage	S	
2.2 Check condition of Lamp & LEDs at detector VLS-314	Flash	S	
2.3 Check power supply for Detector unit	220 VAC	S	
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
2.5 Check Alarm Condition of alarm bell/ Function Test	On function	S	
2.6 Check condition of filter	No block and expire	S	
Power Supply 232.3 VAC.		S	
Battery Charger 27.24 VDC.		S	
Battery Back-Up 27.08 VDC.		S	

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : Admin Building Ground Floor

item	Location	Zone.Number	Type	Inspection Result	Test Result	Remark
1	Cable Room Admin G Fl.	Pipe No. 1	Pipe Suction	S	S	56 Sec.
2	Cable Room Admin G Fl.	Pipe No. 2	Pipe Suction	S	S	56 Sec.
3	Cable Room Admin G Fl.	Pipe No. 3	Pipe Suction	S	S	58 Sec.
4	Cable Room Admin G Fl.	41CYE10GH002	Signal Alarm	S	S	A-056
5	Cable Room Admin G Fl.	41CYE10GH002	Signal Trouble	S	S	A-057

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet
Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : Admin Building Second Floor

Description	Normal Status	Result	Remark
1. VESDA Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	S	
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
1.5 Check Alarm and trouble Condition /Function Test	Functional	S	
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
1.7 Cleaning of FCP		S	
2. EQUIPMENT			
2.1 Check condition of sampling trunk pipe and capillary tube	No damage	S	
2.2 Check condition of Lamp & LEDs at detector VLS-314	Flash	S	
2.3 Check power supply for Detector unit	220 VAC	S	
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
2.5 Check Alarm Condition of alarm bell/ Function Test	On function	S	
2.6 Check condition of filter	No block and expire	S	
Power Supply 232.1 VAC.		S	
Battery Charger 27.26 VDC.		S	
Battery Back-Up 27.14 VDC.		S	

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet
Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : Admin Building Second Floor

item	Location	Zone.Number	Type	Inspection Result	Test Result	Remark
1	Cable Room Admin G Fl.	Pipe No. 1	Pipe Suction	S	S	54 Sec.
2	Cable Room Admin G Fl.	Pipe No. 2	Pipe Suction	S	S	54 Sec.
3	Cable Room Admin G Fl.	Pipe No. 3	Pipe Suction	S	S	50 Sec.
4	Cable Room Admin G Fl.	41CYE10GH002	Signal Alarm	S	S	A-056
5	Cable Room Admin G Fl.	41CYE10GH002	Signal Trouble	S	S	A-057

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

VESDA SYSTEM
GIS BUILDING

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon Noen
Phra, Amphoe Mueang Rayong, Rayong
21150 Thailand
Tel : 033 650 921

servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet
Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : GIS Building Cable Room No.1

Description	Normal Status	Result	Remark
1. VESDA Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	S	
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
1.5 Check Alarm and trouble Condition /Function Test	Functional	S	
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
1.7 Cleaning of FCP			
2. EQUIPMENT			
2.1 Check condition of sampling trunk pipe and capillary tube	No damage	S	
2.2 Check condition of Lamp & LEDs at detector VLS-314	Flash	S	
2.3 Check power supply for Detector unit	220 VAC	S	
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
2.5 Check Alarm Condition of alarm bell/ Function Test	On function	S	
2.6 Check condition of filter	No block and expire	S	
Power Supply 233.3 VAC.		S	
Battery Charger 27.14 VDC.		S	
Battery Back-Up 27.02 VDC.		S	

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : GIS Building Cable Room No.1

item	Location	Zone.Number	Type	Inspection Result	Test Result	Remark
1	Cable Room GIS Building	Pipe No. 1	Pipe Suction	S	S	50 Sec.
2	Cable Room GIS Building	Pipe No. 2	Pipe Suction	S	S	54 Sec.
3	Cable Room GIS Building	Pipe No. 3	Pipe Suction	S	S	52 Sec.
4	Cable Room GIS Building	41CYE10GH001	Signal Alarm	S	S	A-039
5	Cable Room GIS Building	41CYE10GH001	Signal Trouble	S	S	A-040

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : GIS Building Cable Room No.2

Description	Normal Status	Result	Remark
1. VESDA Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	S	
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
1.5 Check Alarm and trouble Condition /Function Test	Functional	S	
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
1.7 Cleaning of FCP			
2. EQUIPMENT			
2.1 Check condition of sampling trunk pipe and capillary tube	No damage	S	
2.2 Check condition of Lamp & LEDs at detector VLS-314	Flash	S	
2.3 Check power supply for Detector unit	220 VAC	S	
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
2.5 Check Alarm Condition of alarm bell/ Function Test	On function	S	
2.6 Check condition of filter	No block and expire	S	
Power Supply 232.1 VAC.		S	
Battery Charger 27.24 VDC.		S	
Battery Back-Up 27.18 VDC.		S	

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : GIS Building Cable Room No.1

item	Location	Zone.Number	Type	Inspection Result	Test Result	Remark
1	Cable Room GIS Building	Pipe No. 1	Pipe Suction	S	S	52 Sec.
2	Cable Room GIS Building	Pipe No. 2	Pipe Suction	S	S	58 Sec.
3	Cable Room GIS Building	Pipe No. 3	Pipe Suction	S	S	58 Sec.
4	Cable Room GIS Building	41CYE10GH002	Signal Alarm	S	S	A-012
5	Cable Room GIS Building	41CYE10GH002	Signal Trouble	S	S	A-013

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : GIS Building Second Floor

Description	Normal Status	Result	Remark
1. VESDA Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	US	1
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	US	1
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	US	1
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	US	1
1.5 Check Alarm and trouble Condition /Function Test	Functional	US	1
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	US	1
1.7 Cleaning of FCP			
2. EQUIPMENT			
2.1 Check condition of sampling trunk pipe and capillary tube	No damage	US	1
2.2 Check condition of Lamp & LEDs at detector VLS-314	Flash	US	1
2.3 Check power supply for Detector unit	220 VAC	US	1
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	US	1
2.5 Check Alarm Condition of alarm bell/ Function Test	On function	US	1
2.6 Check condition of filter	No block and expire	US	1
Power Supply - VAC.		US	1
Battery Charger - VDC.		US	1
Battery Back-Up - VDC.		US	1

Remark :

1. The control panel was failed. Waiting for replace new control panel.

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : GIS Building Second Floor

item	Location	Zone.Number	Type	Inspection Result	Test Result	Remark
1	GIS Building	Pipe No. 1	Pipe Suction	US	US	1
2	GIS Building	Pipe No. 2	Pipe Suction	US	US	1
3	GIS Building	Pipe No. 3	Pipe Suction	US	US	1
4	GIS Building	41CYE10GH002	Signal Alarm	US	US	A-012
5	GIS Building	41CYE10GH002	Signal Trouble	US	US	A-013

Remark : 1. The control panel was failed. Waiting for replace new control panel.

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

VESDA SYSTEM
WATER TREATMENT BUILDING

PC FIRE SERVICE CO., LTD.
No. 18/1 Soi Nakuthit, Tambon Noen
Phra, Amphoe Mueang Rayong, Rayong
21150 Thailand
Tel : 033 650 921
servicemind@pcfire.co.th

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : Water Treatment Building

Description	Normal Status	Result	Remark
1. VESDA Control Panel			
1.1 Check condition of fuse control	On function	S	
1.2 Check condition of Lamp & LEDs	Flash	S	
1.3 Check power supply for FCP	220 VAC	S	
1.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
1.5 Check Alarm and trouble Condition /Function Test	Functional	S	
1.6 Visual check condition of battery and housing of battery	No damage	S	
1.7 Cleaning of FCP			
2. EQUIPMENT			
2.1 Check condition of sampling trunk pipe and capillary tube	No damage	S	
2.2 Check condition of Lamp & LEDs at detector VLS-314	Flash	S	
2.3 Check power supply for Detector unit	220 VAC	S	
2.4 Check cable connection / terminal	Good condition	S	
2.5 Check Alarm Condition of alarm bell/ Function Test	On function	S	
2.6 Check condition of filter	No block and expire	S	
Power Supply 231.1 VAC.		S	
Battery Charger 27.26 VDC.		S	
Battery Back-Up 27.14 VDC.		S	

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.

Preventive Maintenance Check Sheet

Fire Detection and Alarm System (Vesda System)

Subject : Vesda System
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (Cup4)
REF.Contract NO : 3200004340
Inspection Date : 21 - 25 November 2023
Inspector : Thaworn ,Thiraphong , Suraphong , Pipusana
Witness : Mr. Pattharachai Tengin

Location of control panel : Water Treatment Building

item	Location	Zone.Number	Type	Inspection Result	Test Result	Remark
1	WTP Batery Room	Pipe No. 4	Pipe Suction	S	S	46 Sec.
2	WTP Lab Room	Pipe No. 2	Pipe Suction	S	S	46 Sec.
3	WTP Control Lab Room	Pipe No. 3	Pipe Suction	S	S	50 Sec.
4	WTP Building	41CYE10GH005	Signal Alarm	S	S	A-003
5	WTP Building	41CYE10GH005	Signal Trouble	S	S	A-004

Remark :

S = Satisfactory US = Unsatisfactory N/A = Not Applicable

PC FIRE SERVICE CO., LTD.


Picture Attach




Picture shown : Function test by smoke check at suction line of vesda system WTP Building.




Picture shown : Function test by smoke check at suction line of vesda system WTP Building.

Picture shown : The vesda control panel at WTP Building working properly.

PC FIRE SERVICE CO., LTD.


Picture Attach




Picture shown : Function test by smoke check at suction line of vesda system GIS Building.




Picture shown : Function test by smoke check at suction line of vesda system GIS Building.

Picture shown : The vesda control panel at GIS Building working properly.

GPSC

รายงานผลการตรวจสอบ Exit Light

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตรวจวันที่ 01

หมายเลข	สถานที่	ผลการตรวจ		อาการไม่ปกติ	แนวทางแก้ไข (กรณีไม่ปกติ)
		ปกติ	ไม่ปกติ		
EX-AD-01	ประตูใหญ่ทางเข้า Admin	√			
EX-AD-02	ประตูทางออก Admin	√			
EX-AD-03	ประตูทางขึ้น CCR	√			
EX-CCR-01	ประตูตรงบันไดเข้า CCR	√			
EX-CCR-02	ประตูเข้า CCR1	√			
EX-CCR-03	HVAC MCC ROOM	√			
EX-CCR-04	ประตูเข้า CCR2	√			
EX-CCR-05	ประตูทางออกด้านข้าง CCR	√			
EX-CCR-06	ประตูใหญ่ทางเข้า Swichgear Room Phase1	√			
EX-WS-01	ประตูทางออกด้านข้างหน้าห้อง ELECTRIC PANEL	√			
EX-WS-02	ประตูหน้าห้อง CANTEEN ROOM	√			
EX-WS-03	ประตูออกด้านหลังหน้าห้อง JANITOR ROOM	√			
EX-GIS-01	ELECTRIC PANEL ROOM	√			
EX-GIS-02	22 KV GIS ROOM	√			
EX-GIS-03	หน้าห้อง DFR ROOM	√			
EX-GIS-04	ทางเดินหน้าห้อง BATTERY ROOM	√			
EX-GIS-05	115 KV GIS ROOM	√			
EX-WTP-01	ELECTRIC ROOM	√			
EX-WTP-02	ELECTRIC ROOM	√			
EX-WTP-03	LAB ROOM	√			
EX-WTP-04	LCR ROOM	√			
EX-WTP-05	DC UPS ROOM	√			

Inspected by: [redacted]

Date : 1 ธ.ค. 66

Approved by: .....

Date : .....

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5)

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION

หมายเลขอุปกรณ์ : FA – ALL – PP – 01

ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ตรวจสอบ : พื้นที่ CCB FHC 08

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	วิธีตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือถ้าแตกที่แผ่นกระจก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นกระจกจะต้องไม่แตกร้าว หรือถ้าแตกจะต้องอยู่ในกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ALARM SIGNAL	- ระดับเสียงสัญญาณเตือนภัยต้องดังไม่น้อยกว่า 85 dB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	สภาพทั่วไป ที่ ตำแหน่ง	- ต้องไม่มีรอยร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

COMMENT

วันที่ผ่านการตรวจสอบ: 4-1-66 | 2-2-66 | 6-3-66 | 5-4-66 | 1-5-66 | 1-6-66 | 3-7-66 | 1-8-66 | 1-9-66 | 1-10-66 | 1-11-66 | 1-12-66

ผู้ตรวจสอบ: [redacted]

หมายเหตุ: ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สถานที่ไม่ปกติให้ระบุหมายเลขในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 04 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ หลัง GIS 115 KV FHC 14

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 02 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า Admin ปั๊มโคลิง

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 05 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า Transformer 41BAT01

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 03 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ชั้น Work Shop ที่จอดรถผู้มาติดต่อ

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 08 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ Nitrogen

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMMENT														
วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ			4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
ผู้ตรวจสอบ			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 06 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า GIS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMMENT														
วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ			4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
ผู้ตรวจสอบ			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 09 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ Delude Valve Air Com

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMMENT														
วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ			4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
ผู้ตรวจสอบ			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 07 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า Transformer 41BBT20GT001

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMMENT														
วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ			4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
ผู้ตรวจสอบ			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 12 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ Emergency Pond B

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 10 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ห้องเก็บถัง Helium Gas ของ Ammonia

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 13 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ Cooling Tower หน่วย Store Waste

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 11 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ Retention Pond B

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – WTP - 16 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า Retention Pond A

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังเมื่อสวิทช์ดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		1-1-66	1-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 14 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ข้าง Gas Metering ที่ 4 CEMs

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังเมื่อสวิทช์ดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		1-1-66	1-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – WTP - 17 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ Neutralization

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังเมื่อสวิทช์ดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		1-1-66	1-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – PP - 15 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ Pipe Rack Ammonia Tank

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณดังเมื่อสวิทช์ดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		1-1-66	1-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – WTP - 20 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า Water Treatment Electrical Control

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณส่งที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – WTP - 18 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ Potable Water Tank

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณส่งที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : Fire Extinguisher Cabinet ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FES-PP-01

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ G-1

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	อุปกรณ์ภายในตู้	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายในตู้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตู้ปิด	- ต้องมีซีลล็อค	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	สภาพทั่วไป, กระจก, สี	- กระจกต้องไม่แตก, สีไม่ซีดไม่เสื่อมสภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : FIRE BREAK GLASS & PULL STATION ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FA – ALL – WTP - 19 ☐ FIRE BREAK GLASS (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 5) ☐ PULL STATION (ตรวจสอบรายการที่ 3, 4, 5)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ Submersible pump Service Water Tank

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PLATE GLASS	- แผ่นกระจกจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PLATE ALARM SIGNAL	- แผ่นพลาสติกจะต้องไม่แตกร้าว หรือลักษณะที่เสื่อมคุณภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALARM SIGNAL	- จะต้องมีสัญญาณส่งที่สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สี, ตัวอักษร	- สีต้องไม่ซีดจาง	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : Fire Extinguisher Cabinet ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FES-WTP-01

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ G-5

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	อุปกรณ์ภายในตู้	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายในตู้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตู้ปิด	- ต้องมีซิลล็อค	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	สภาพทั่วไป, กระจก, สี	- กระจกต้องไม่แตก, สีไม่ซีดไม่เสื่อมสภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : Fire Extinguisher Cabinet ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FES-PP-02

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ Work Shop

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	อุปกรณ์ภายในตู้	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายในตู้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตู้ปิด	- ต้องมีซิลล็อค	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	สภาพทั่วไป, กระจก, สี	- กระจกต้องไม่แตก, สีไม่ซีดไม่เสื่อมสภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE CONNECTION (HC) & HOSE CABINET (HCB) ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ HCB-WS-01 ☐ HC (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 6, 7) ☐ HCB(ตรวจสอบรายการที่ 2-7)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้าห้อง Canteen

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	BALL VLAVE	- ระต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	THREAD	- เกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	GATE VALVE	- ระต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	HOSE	- ระต้องไม่มีรอยร้าวและเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	NOZZLE	- ระต้องไม่มีสิ่งอุดตันและสามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	CAP CHAINS	- ระต้องมีฝาปิดและใช้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : Fire Extinguisher Cabinet ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FES-PP-03

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CCR

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	อุปกรณ์ภายในตู้	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายในตู้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตู้ปิด	- ต้องมีซิลล็อค	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	สภาพทั่วไป, กระจก, สี	- กระจกต้องไม่แตก, สีไม่ซีดไม่เสื่อมสภาพ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE CONNECTION (HC) & HOSE CABINET (HCB) ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ HCB-CCB-01 ☐ HC (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 6, 7) ☐ HCB(ตรวจสอบรายการที่ 2-7)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ข้าง MANAGER ROOM

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	BALL VLAVE	- จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	THREAD	- เกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	GATE VALVE	- จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	HOSE	- จะต้องไม่มีรอยรั่วและเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันและสามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	CAP CHAINS	- จะต้องมีฝาปิดและโซ่	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE CONNECTION (HC) & HOSE CABINET (HCB) ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ HCB-WS-02 ☐ HC (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 6, 7) ☐ HCB(ตรวจสอบรายการที่ 2-7)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า ELECTRIC PANEL ROOM

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	BALL VLAVE	- จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	THREAD	- เกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	GATE VALVE	- จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	HOSE	- จะต้องไม่มีรอยรั่วและเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันและสามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	CAP CHAINS	- จะต้องมีฝาปิดและโซ่	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE CONNECTION (HC) & HOSE CABINET (HCB) ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ HCB-AD-01 ☐ HC (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 6, 7) ☐ HCB(ตรวจสอบรายการที่ 2-7)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้าห้อง Canteen

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	BALL VLAVE	- จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	THREAD	- เกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	GATE VALVE	- จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	HOSE	- จะต้องไม่มีรอยรั่วและเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันและสามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	CAP CHAINS	- จะต้องมีฝาปิดและโซ่	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE CONNECTION (HC) & HOSE CABINET (HCB) ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ HCB-SW-01 ☐ HC (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 6, 7) ☐ HCB(ตรวจสอบรายการที่ 2-7)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในห้อง Store Waste

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	BALL VLAVE	- จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	THREAD	- เกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	GATE VALVE	- จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	HOSE	- จะต้องไม่มีรอยรั่วและเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันและสามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	CAP CHAINS	- จะต้องมีฝาปิดและโซ่	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-03 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ อาคาร Work Shop

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับครบกันใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ตู้ไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHC-01 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☒ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้าพระตรหมุ

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับครบกันใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ตู้ไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-04 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หลัง Work Shop

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับครบกันใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ตู้ไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-02 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☒ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ GI

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับครบกันใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ตู้ไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-07 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ข้าง Work Shop ประตูใหญ่

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-8-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	H-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-05 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ข้าง Work Shop Temporary

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-8-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	H-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-08 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ หลัง CCB

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	H-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-06 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ข้าง Work Shop ทางไฟ้า

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	H-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-11 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หม้อแปลง G2

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	H-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-09 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หลัง CCB

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	H-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-12 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ G3

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	H-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-10 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า G3

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	H-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-15 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หลัง GIS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกันใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-13 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หลัง GIS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกันใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-16 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ที่จอดรถ Admin แนวรั้ว

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกันใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-14 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หลัง GIS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกันใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหา...)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-19 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า GIS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหา...)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-17 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ที่จอดรถ Admin เมาร์ริ่ง

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหา...)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-20 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า GIS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	✗	✗	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	✗	✗	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT	ห้ามนี้ดหลังหาย กระทรวง Shaking หยุด	ห้ามนี้ดหลังหาย กระทรวง Shaking หยุด										
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหา...)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-18 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า G2

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ชัยศักดิ์	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร	ทศพร

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-23 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ทางแยก GTG4

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-21 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า GIS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-24 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า G4

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-22 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หน้าหม้อแปลง GIS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-27 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ข้าง Gas Metering

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-25 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ หลัง G4

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-28 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ หน้า Cooling

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-26 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ข้าง CEMs

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-31 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ แนวรั้วด้านหลัง Gas Metering

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ			A-1-66	A-2-66	53-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	M-11-66	1-12-66
ผู้ตรวจสอบ			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-29 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หลัง Cooling

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ			A-1-66	A-2-66	53-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	M-11-66	1-12-66
ผู้ตรวจสอบ			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-32 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ แนวรั้วข้าง Ammonia

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ			A-1-66	A-2-66	53-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	M-11-66	1-12-66
ผู้ตรวจสอบ			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-30 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ หลัง Gas Metering

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ			A-1-66	A-2-66	53-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	M-11-66	1-12-66
ผู้ตรวจสอบ			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-35 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ประตู G5

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ตัวไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-33 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ แนวรั้วข้าง Ammonia

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ตัวไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-36 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ บ่อปรับสภาพ Neutralization

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ตัวไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : **HOSE HOUSE & HOSE BOX** ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-34 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ แนวรั้ว Holding Pond WTP

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวระดับไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์ระดับตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ตัวไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	ณัชชา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหา...)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-39 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ทางใต้ง Fire Pump

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหา...)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-37 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ทางใต้ง RO WTP

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหา...)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-WS-01 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ใบตู้ HCB หน้า Canteen Work Shop

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหา...)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : HOSE HOUSE & HOSE BOX ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-38 ☐ HB (ตรวจสอบรายการที่ 1, 2, 4) ☐ HH (ตรวจสอบรายการที่ 1-4)

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ทางใต้ง HCL WTP

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	FIRE HOSE	- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	อุปกรณ์ภายใน BOX	- จำนวนของอุปกรณ์จะต้องตรงกับใน CHECK LIST ภายใน BOX	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป, สนิม, สี	- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		COMMENT												
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห...น)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-G1-02 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ G1

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT			Cable Tie เก็บเกินมาก	Cable Tie สีเกินมาก	Cable Tie สีเกินมาก	Cable Tie สีเกินมาก	cable Tie เส้นหลบขาด	cable Tie เส้นหลบขาด	cable Tie เส้นหลบขาด	cable Tie เส้นหลบขาด	cable Tie เส้นหลบขาด	cable Tie เส้นหลบขาด	cable Tie เส้นหลบขาด
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห...น)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-WS-03 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใน ตู้ HCB หน้า Electric Panel

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห...น)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-G1-03 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ G1

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห...น)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-G1-01 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ G1

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-SW-01 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ Store Waste ในตู้ HCB

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-AD-10 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ HCB

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-G5-01 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ G5

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-CCB-01 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ HCB

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-03 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-03

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-01 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-01

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-04 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-04

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-02 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-02

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-07 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใกล้ EHB-07

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-05 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใกล้ EHB-05

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-08 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใกล้ EHB-08

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-06 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใกล้ EHB-06

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-11 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-11

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-09 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-09

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-12 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-12

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-10 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-10

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-A-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-15 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบสู้ FHB-15

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-13 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบสู้ FHB-13

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-16 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบสู้ FHB-16

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-14 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบสู้ FHB-14

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา	กฤษฎา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-19 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-19

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 100 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-17 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-17

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 100 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-20 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-20

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 100 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-18 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-18

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 100 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		A-1-66	A-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา	กฤษณา

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-23 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-23

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-21 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-21

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-24 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-24

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มห)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-22 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-22

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงาและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-27 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-27

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		๑-๑-๖๖	๑-๒-๖๖	๕-๓-๖๖	๕-๔-๖๖	๑-๕-๖๖	๑-๖-๖๖	๑๖-๗-๖๖	๑-๘-๖๖	๑-๙-๖๖	๑-๑๐-๖๖	๑๗-๑๑-๖๖	๑-๑๒-๖๖
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-25 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-25

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		๑-๑-๖๖	๑-๒-๖๖	๕-๓-๖๖	๕-๔-๖๖	๑-๕-๖๖	๑-๖-๖๖	๑๖-๗-๖๖	๑-๘-๖๖	๑-๙-๖๖	๑-๑๐-๖๖	๑๗-๑๑-๖๖	๑-๑๒-๖๖
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-28 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-28

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		๑-๑-๖๖	๑-๒-๖๖	๕-๓-๖๖	๕-๔-๖๖	๑-๕-๖๖	๑-๖-๖๖	๑๖-๗-๖๖	๑-๘-๖๖	๑-๙-๖๖	๑-๑๐-๖๖	๑๗-๑๑-๖๖	๑-๑๒-๖๖
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-26 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-26

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุที่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		๑-๑-๖๖	๑-๒-๖๖	๕-๓-๖๖	๕-๔-๖๖	๑-๕-๖๖	๑-๖-๖๖	๑๖-๗-๖๖	๑-๘-๖๖	๑-๙-๖๖	๑-๑๐-๖๖	๑๗-๑๑-๖๖	๑-๑๒-๖๖
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-31 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-31

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลาย และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	9-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-29 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-29

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลาย และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	9-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-32 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-32

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลาย และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	9-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-30 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-30

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลาย และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	9-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-WTP-35 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-35

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, ฯ	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	6-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-PP-33 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-33

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, ฯ	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	6-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-WTP-36 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-36

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, ฯ	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	6-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-WTP-34 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ ในตู้ FHB-34

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัสดุที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, ฯ	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	6-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	ณัฐพร	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-WTP-39 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-39

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ จุดส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	9-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-WTP-37 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-37

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ จุดส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	9-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : Portable Ground Monitor

หมายเลขอุปกรณ์ PGM-01

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ EHC-02-G1

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ จุดส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		- ข้อต่อและเกลียวจะต้องไม่ชำรุด	✗	✗	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		- ล้อง ไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT		หาต่างมีตัก	หาต่างมีตัก										
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	9-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี 2566

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

หมายเลขอุปกรณ์ Dry20-All-WTP-38 ประเภท ☒ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 20 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ ใบคู่ FHB-38

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ จุดส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 190 PSI	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PIN LOCK & SEAL	- จะต้องมี PIN LOCK และ SEAL จะต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	HOSE & NOZZLE	- จะต้องไม่แตกลายงา และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สภาพทั่วไป สนิม, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	9-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	ณัชกร	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ	กฤษณ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-02 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/G1

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอากาศรั่วซึม	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลอย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : Portable Ground Monitor ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ FHB-02

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ FHC-36-G5

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	NOZZLE	- จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน สามารถปรับได้	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		- ข้อต่อและกลียวจะต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		- ต้องไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-03 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/G1 Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอากาศรั่วซึม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-01 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/G1

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอากาศรั่วซึม	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลอย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	14-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	ธนิศา	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-06 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/G5

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการรั่วซึม	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		3-1-66	3-2-66	5-3-66	5-3-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-04 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/G1 Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการรั่วซึม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		3-1-66	3-2-66	5-3-66	5-3-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-07 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/G5 Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการรั่วซึม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		3-1-66	3-2-66	5-3-66	5-3-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-05 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/G5

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการรั่วซึม	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		3-1-66	3-2-66	5-3-66	5-3-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	11-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-10 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/WS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่สึกหรอสภาพหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		3-1-66	3-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-08 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/G5 Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่สึกหรอสภาพหรือแตกลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		3-1-66	3-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-11 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/WS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่สึกหรอสภาพหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		3-1-66	3-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-09 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/WS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่สึกหรอสภาพหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		3-1-66	3-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-14 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/WS Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอากาศรั่วซึม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลายงา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-12 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/WS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอากาศรั่วซึม	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลายงา	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-15 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/WS Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอากาศรั่วซึม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลายงา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-13 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/WS Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอากาศรั่วซึม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลายงา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-18 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/CCR

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัดคุติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการรั่วซึม	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		8-1-66	8-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-16 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/WS Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัดคุติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการรั่วซึม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		8-1-66	8-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-19 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/CCR

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัดคุติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการรั่วซึม	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		8-1-66	8-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-17 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/CCR

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัดคุติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการรั่วซึม	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		8-1-66	8-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-22 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/CCR Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ จุดส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-20 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/CCR

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ จุดส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการชำรุด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-23 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/CCR Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ จุดส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

---

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-21 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่/บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/CCR Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ จุดส่วนวิกฤติที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีอาการชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลาย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สภาพทั่วไป CYLINDER, สนิม, สี	- จะต้องไม่เป็นสนิม, สีจะต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์	กฤษณ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติ ให้บันทึกลงในช่อง Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : SCBA ประจำปี 2566

หมายเลขอุปกรณ์ BA C4-24 ☒ Honeywell ☐ MSA ขนาด 300 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ CUP4/CCR Stand by

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE (PSI, BAR)	- DRAGER จะต้องไม่ต่ำกว่า 3,480.9 PSI (240 Bar)	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	VALVE	- VALVE ของ CYLINDER จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DEMAND VALVE	- จะต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CYLINDER	- จะต้องไม่มีรอยบุบ	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้อต่อ HIGH PRESSURE	- จะต้องไม่มีสายหรือรั่วซึม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หน้ากาก	- จะต้องไม่เสื่อมสภาพหรือแตกลายงา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	อุปกรณ์ทั่วไป CYLINDER, สนับ, ที่	- จะต้องไม่เป็นสนิม, ถ้าจะต้องไม่ชิด	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMMENT													
	วันเดือน/ปี ที่ตรวจสอบ		4-1-66	4-2-66	5-3-66	5-4-66	1-5-66	1-6-66	3-7-66	1-8-66	1-9-66	1-10-66	1-11-66	1-12-66
	ผู้ตรวจสอบ		วิสิฐ	วิสิฐ	วิสิฐ	วิสิฐ	วิสิฐ	ณุพงศ์	ณุพงศ์	ณุพงศ์	ณุพงศ์	ณุพงศ์	ณุพงศ์	ณุพงศ์

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง Comment