



Water monitor จำนวน 4

TOCGC Triage area = 10

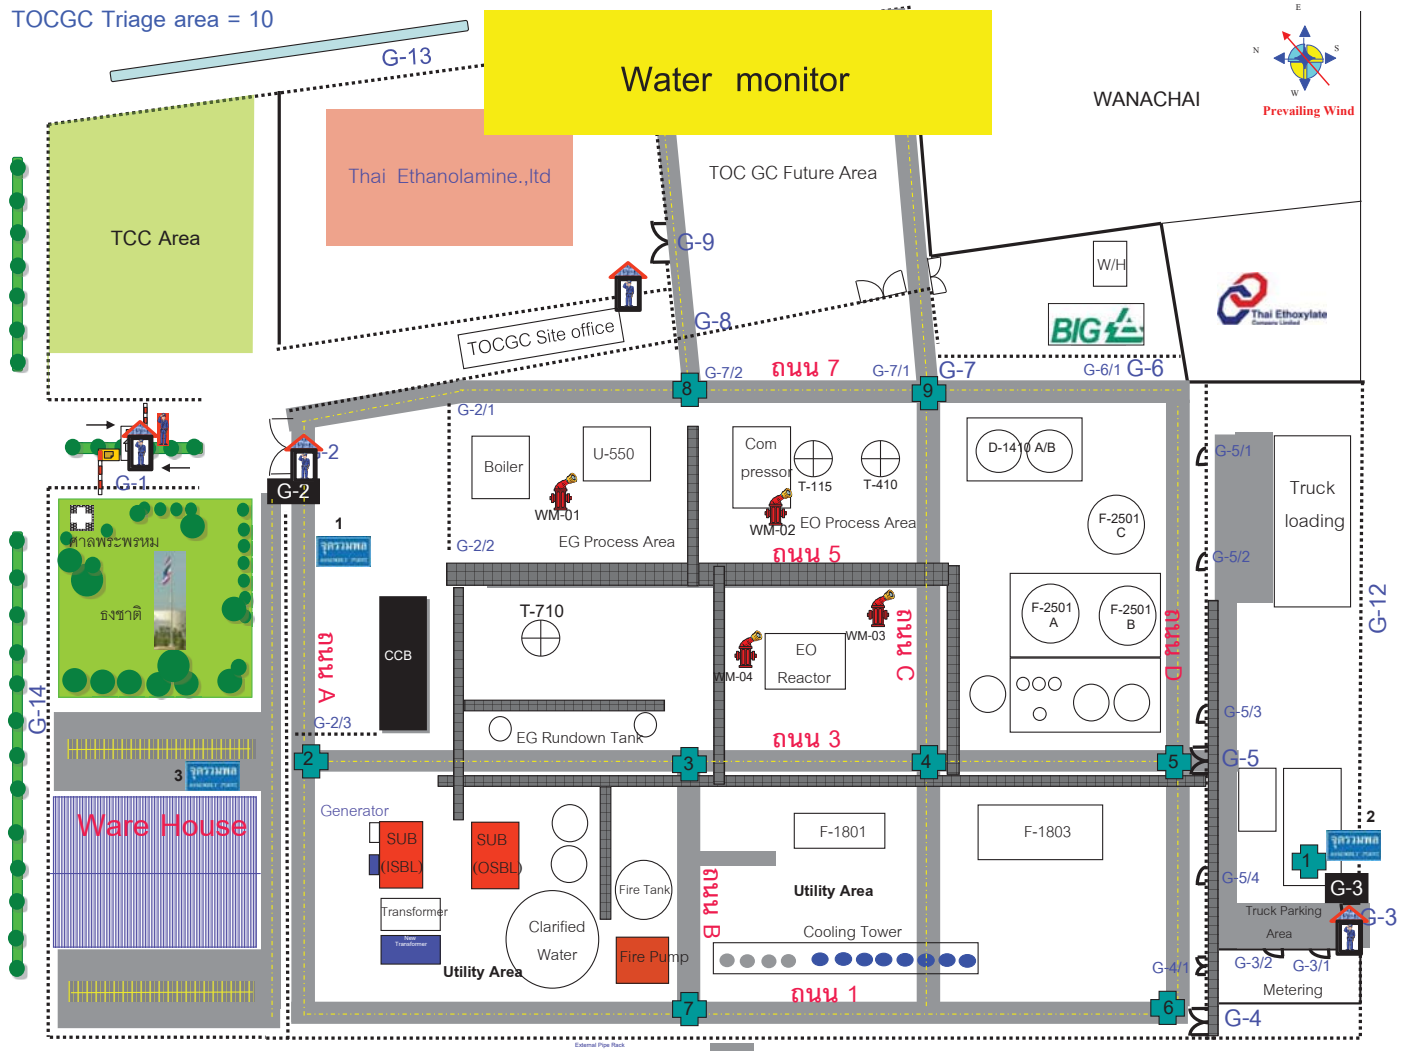


Water hydrant monitor จำนวน 3

TOCGC Triage area = 10

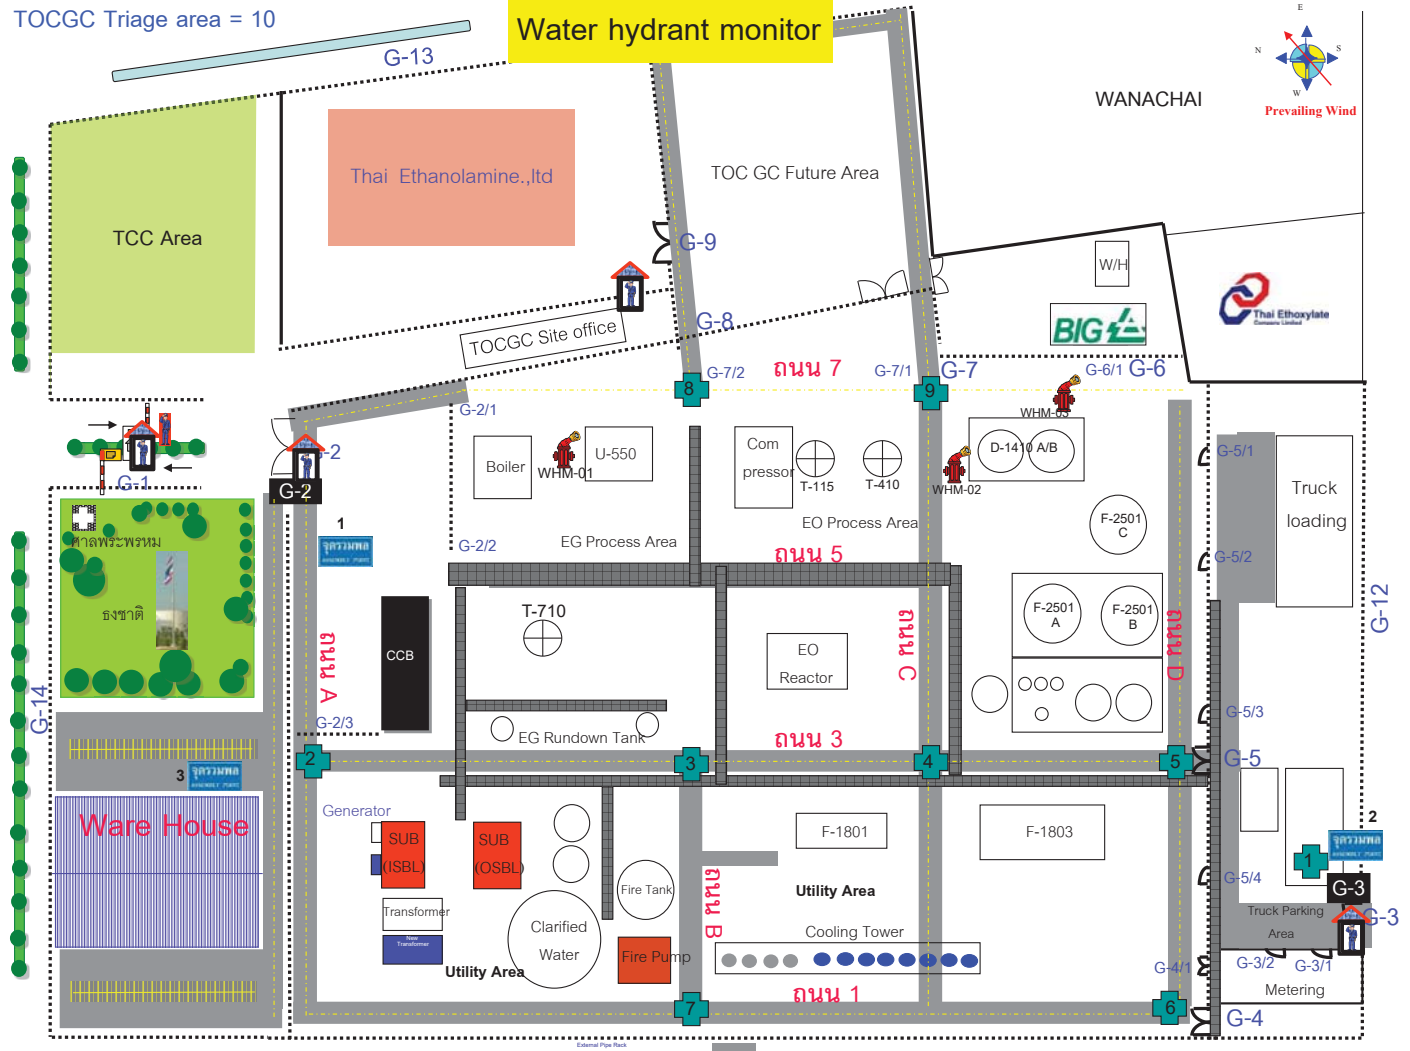

Water hydrant จำนวน 38

TOCGC Triage area = 10

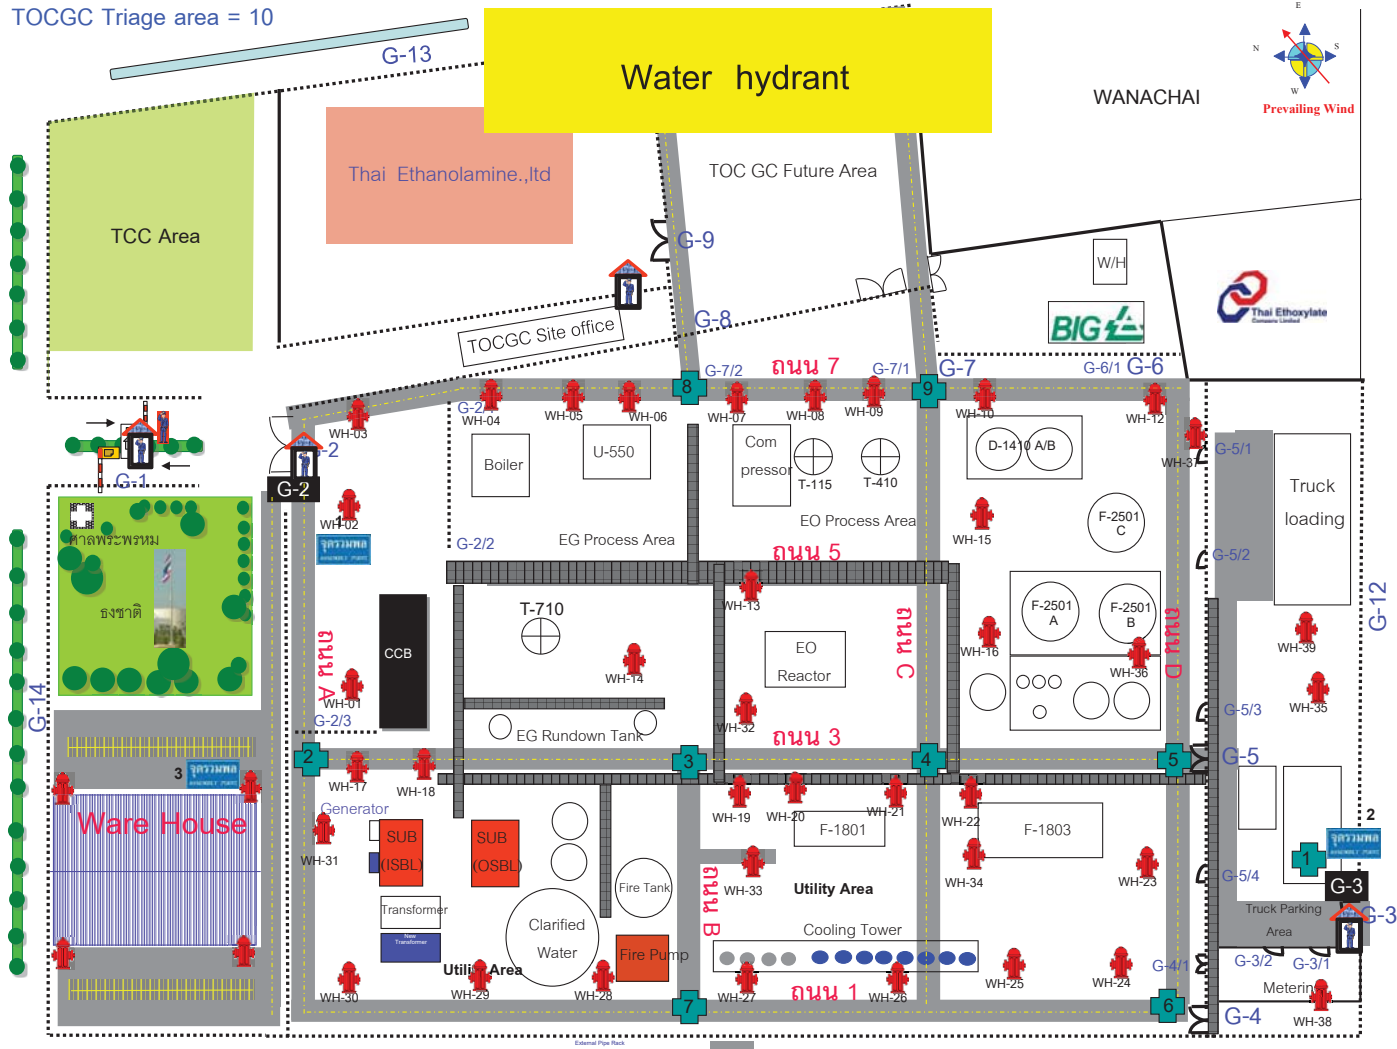

Foam monitorจำนวน 4

TOCGC Triage area = 10



DV จำนวน 17

AV จำนวน 1

[illegible]

PIV จำนวน 26

Glycol (EG) FIRE EQUIPMENT

