




ภาคผนวก ข-17


เอกสารการอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566

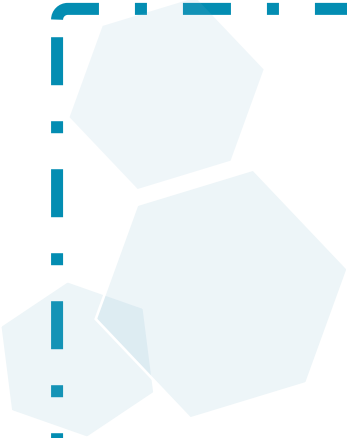

การจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด
Safety training result

หลักสูตร	วันที่จัด	เวลาอบรม	จำนวนชั่วโมง	จำนวนผู้เข้าอบรม	ผลการดำเนินการ
1. หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยพนักงานเข้าทำงานใหม่ NPS group	ทุกวันอังคาร*	09.00-17.00	6	240	
2. หลักสูตรความปลอดภัยในการขนส่งเชื้อเพลิง	ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์*	09.00-12.00	3	155	
3. หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาทั่วไป	ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์*	09.00-12.00	3	8,813	
4. หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น	31 ตุลาคม 2566	08.00-17.00	8	59	
5. ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ 4ผู้	รอบที่1 25/08/2023 รอบที่2 14/09/2023 รอบที่3 21/09/2023 รอบที่4 12/10/2023 รอบที่5 27/10/2023 รอบที่6 18/11/2023	8.30 -17.00	รอบละ 4 วัน	17	
6.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน	รอบที่1 26/07/2023 รอบที่2 30/08/2023 รอบที่3 19/10/2023 รอบที่4 30/10/2023	08.00-17.00	8	4	
7.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร	30 สิงหาคม 2023	08.00-17.00	8	1	

หมายเหตุ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

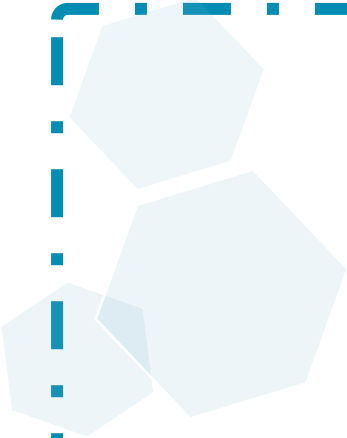

ภาคผนวก ข-18

ตารางการชั่ง Inbody และวัดความประจำเดือน





ตารางการชั่ง

NBODY&

วัดความดัน

เดือนกรกฎาคม 2566

IP2

วันที่ 13-14 & 17 กรกฎาคม 2566

@อาคารพาววิลเลียน ศูนย์การเรียนรู้

13 กรกฎาคม

เวลา 13.00 - 18.00 น.

14 กรกฎาคม

เวลา 08.30 - 18.00 น.

17 กรกฎาคม

เวลา 08.30 - 18.00 น.

มาตั้งเป้าหมาย ปลุกแรงบันดาลใจ
ในการดูแลสุขภาพ กับ Inbody

ครั้งที่
2/2023

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้ผลการชั่ง Inbody เดือนกรกฎาคม



**FIRM
FUN FIT**
ครั้งที่ 2 พิชิตไขมัน
#2023

รับสมัคร ผู้ที่มี %ไขมันในร่างกายสูง
ผู้หญิง > 28% ผู้ชาย > 20%



BMI
Challenge
#2023

รับสมัคร ผู้ที่มีค่า BMI ≥ 30

#องค์กรสุขภาพดี



ตารางการชั่ง —————

NBODY & วัดความดัน

เดือนสิงหาคม 2566

IP2

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

@อาคารพาววิลเลียน ศูนย์การเรียนรู้

16 สิงหาคม

เวลา 13.00 - 18.00 น.

17 สิงหาคม

เวลา 08.30 - 18.00 น.

18 สิงหาคม

เวลา 08.30 - 18.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืม.....
มาชั่งติดตามผลกันด้วยนะคะ

ครั้งที่
2/2023

จะรู้ว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านลดได้มากน้อยแค่ไหน



**FIRM
FUN FIT**
พืซิตไบมัน
#2023



BMI
Challenge
#2023



#องค์กรสุขภาพดี



ตารางการชั่ง —————

NBODY & วัดความดัน

เดือนกันยายน 2566

IP2

วันที่ 22 - 26 กันยายน 2566

@อาคารพาววิลเลียน ศูนย์การเรียนรู้

22 กันยายน

เวลา 13.00 - 18.00 น.

25 กันยายน

เวลา 08.30 - 18.00 น.

26 กันยายน

เวลา 08.30 - 18.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืม.....
มาชั่งติดตามผลกันด้วยนะคะ

ครั้งที่
2/2023

จะรู้ว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านลดได้มากน้อยแค่ไหน



**FIRM
FUN FIT**
พืซิตไบมัน
#2023



BMI
Challenge
#2023



#องค์กรสุขภาพดี



ตารางการชั่ง _____

NBODY & วัดความดัน

เดือนตุลาคม 2566

IP2

วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2566

@อาคารพาววิลเลียน ศูนย์การเรียนรู้

25 ตุลาคม

เวลา 13.00 - 18.00 น.

26 ตุลาคม

เวลา 08.30 - 18.00 น.

27 ตุลาคม

เวลา 08.30 - 18.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืม.....
มาชั่ง **รอบตัดส้น** กันด้วยนะคะ

รอบตัดส้น
2023

ใช้ข้อมูลการชั่ง Inbody ครั้งนี้ ในการตัดสินเพื่อให้รางวัลเท่านั้น




**FIRM
FUN FIT**
ครั้งที่ **2**
พิชิตไขมัน
#2023



BMI
Challenge
#2023



#องค์กรสุขภาพดี

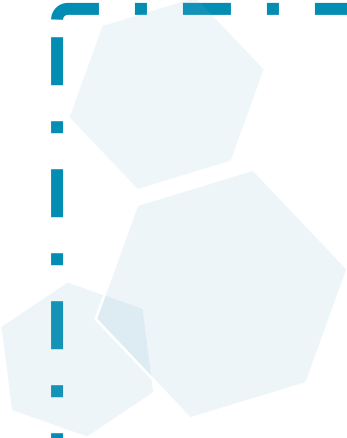

ภาคผนวก ข-19

เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: _____

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 1 (21)

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

[illegible]

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 3 (21)

- 3.0 อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า แม้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ, การเจ็บป่วยจากการใช้งาน, การสูญเสีย ทรัพย์สิน, พุทธผลทาง, พิจารหรือเสียชีวิต, ความสูญเสียต่อทรัพย์สิน, ความเสียหายต่อ สภาพแวดล้อมหรือสาธารณชน
- 3.3 NPS หมายถึง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- 3.4 NPP S หมายถึง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ เพลนท์ จำกัด
- 3.5 NPS SA หมายถึง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ เพลนท์ 5 จำกัด
- 3.6 NPP3 หมายถึง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ เพลนท์ 3 จำกัด
- 3.7 NS304 หมายถึง บริษัท น้ำ 304 จำกัด
- 3.8 ES5 หมายถึง บริษัท อี 85 จำกัด
- 3.9 FG หมายถึง บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเบอร์รี่ จำกัด
- 3.10 SSSI หมายถึง โซนสี สวรรค์เทคโนโลยี จำกัด
- 3.11 IRC หมายถึง อินเทอร์เน็ต รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
- 3.12 CRT (Crisis Response Team) หมายถึง คณะกรรมการตอบสนองเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ทั้งด้านการควบคุมและจัดการเหตุฉุกเฉิน และดำเนินการสื่อสาร
- 3.13 ERT (Emergency Response Team) หมายถึง คณะทำงานควบคุมเหตุฉุกเฉิน มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับ ดูแล จัดการแก้ไขเหตุการณ์และควบคุมความเสียหายโดยรวม
- 3.14 CCT (Crisis Communication Team) หมายถึง คณะทำงานการสื่อสารในสภาวะการเกิดเหตุฉุกเฉิน มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับ ดูแล งานการสื่อสาร การแถลงข่าว การประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
- 3.15 BRT (Business Response Team) หมายถึง คณะทำงานด้านความต่อเนื่องธุรกิจ มีหน้าที่ รับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง ให้มีผลกระทบทางธุรกิจน้อยที่สุด
- 3.16 ระดับความรุนแรง เพื่อใช้ในการควบคุมภาวะฉุกเฉินของบริษัทฯ เป็น 1 ถึง 3 ระดับความรุนแรงและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งได้กำหนดไว้เป็น 3 ระดับ คือ
- 1) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1
- เป็นภาวะฉุกเฉินที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ไม่รุนแรงมาก ไม่มีผู้เสียชีวิต มีการควบคุมไว้ซึ่งภาวะที่ปลอดภัยภายใน 30 นาที โดยที่อุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของบริษัทฯ หรือหน่วยงานอื่น ยังเพียงพอต่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่จะสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่ที่กำหนดไว้ในแผนฉุกเฉิน

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 2 (21)

การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

- ### 1. วัตถุประสงค์(Objective)
- 1.1 เพื่อเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อม สอบสนอง ความรู้และป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และเหตุฉุกเฉิน
 - 1.2 ระบุเหตุการณ์ที่ไม่ให้ยานพาหนะและสามารถควบคุมสถานการณ์ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
 - 1.3 ช่วยชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะอันตรายและรักษามชีวิตผู้ปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน
 - 1.4 ความรู้ให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบน้อยที่สุด
 - 1.5 ใช้ในการสื่อสาร ให้ข้อมูลกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้ทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการระงับเหตุฉุกเฉินของกรมบริษัทจนเข้าสู่ภาวะปกติ
- ### 2. ขอบเขต (Scope)
- 2.1 ใช้เป็นระเบียบในการบริหารงานเพื่อป้องกัน เตรียมความพร้อม สอบสนองและควบคุมเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ สำหรับทุกพื้นที่และทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัท เช่น ขับแท็กซี่ แท็กซี่ รถพ่วง จักรก (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานและติดต่อมายานพาหนะในโรงงานด้วย
- ### 3. คำจำกัดความ (Definition)
- 3.1 เหตุฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้น โดยไม่คาดคิดและส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมนุษย์หรือทรัพย์สิน ซึ่งหมายความว่ารวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 - 1) เหตุการณ์ไฟไหม้
 - 2) เหตุการณ์ระเบิด
 - 3) เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลรุนแรง
 - 4) เหตุการณ์แก๊สรั่วไหล
 - 5) เหตุการณ์ฉนวนรั่วไหล
 - 6) เครื่องจักรและระบบจำหน่ายชำรุดขัดข้อง (ไฟฟ้า ไลน์ น้ำประปาจากแรงดูด น้ำอุตสาหกรรม ระบบลม)
 - 7) การพบเห็นหรือเสียชีวิต
 - 8) เหตุการณ์จลาจลและการประท้วง
 - 9) อาการหรือโครงสร้างอาคารพังถล่มลงมา
 - 10) เหตุการณ์น้ำท่วม
 - 11) เหตุการณ์น้ำตก

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 4 (21)

- 2) การจะถูกเงินระดับที่ 3
- เป็นภาระฉุกเฉินที่มีผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์รุนแรง มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เหตุการณ์อาจจะฉุดเฉี่ยว ไม่สามารถควบคุมให้เข้าสู่สภาวะที่ปลอดภัย ภายใน 30 นาที โดยที่บุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรงงานหรือกลุ่มโรงงานมีไม่เพียงพอ ที่จะจัดการไปถึงหน่วยกู้ภัยอำนาจการให้การรักษาติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งหน่วยงานหลักที่ต้องติดต่อ คือ หน่วยดับเพลิงกู้ภัย, หน่วยดับเพลิงรักษาโรค, โรงพยาบาลรักษาโรค และสำนักงานประมาศเพื่อสินค้า เพื่อให้เข้าช่วยเหลือ
- 3) การจะถูกเงินระดับที่ 3
- เป็นภาระฉุกเฉินที่มีผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์รุนแรง ได้ขยายตัวลุกลามขนาดใหญ่มากผลกระทบต่อพนักงานและพื้นที่ข้างเคียงคือโดยรอบ และไม่สามารถควบคุมได้จากหน่วยงานภายนอกซึ่งในกรณีนี้ต้องทำทุกหนทางเพื่อลดการถูกเงินจึงควร
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure)
- 4.1 ฝ่ายความปลอดก้แต่ละ โรงงานภายในบริษัท ต้องมีแผนจัดทำเอกสารประกาศแต่งตั้งทั้งในดับเพลิงประจำจะเพื่อทำหน้าที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายใน โดยประกาศจะถูกลงนามโดย CEO หรือ CO-CEO หรือ Mill manager ของแต่ละ โรงงาน และเมื่อเอกสารประกาศไว้ที่ฝ่ายความปลอดก้ประจำพื้นที่ นั้นี่จะต้องมีการพบปะกับดับเพลิงประจำจะให้เป็นรูปข้อมัน โดยทำการพบปะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.2 บริษัท ต้องจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนขึ้นพื้นฐานให้กับพนักงานในหน่วยงาน อย่างน้อย 40% ในส่วนที่เป็นพื้นที่ของฝ่ายความปลอดก้แต่ละ โรงงานจะต้องมีและเมื่อเอกสารไว้ที่ฝ่ายความปลอดก้ประจำพื้นที่
- 4.3 กรณีฉุกเฉินและการฝึกอบรม หน่วยงานความปลอดก้ประจำพื้นที่นั้นี่ที่เป็นผู้ประสาน หรือจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และผู้รับเหมา เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
- 4.3.1 พนักงานจะต้องได้รับการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นตามกฎมาตรฐานที่กำหนดอย่างน้อย 40% ของหน่วยงานพนักงานใหม่ จะต้องได้รับการฝึกอบรมหรือซ้อม ให้ทราบถึงมาตรการเรื่องความปลอดก้ก่อนการเริ่มทำงานภายในบริษัท เกี่ยวเอกสารไว้ที่หน่วยงานฝึกอบรม
- 4.3.3 ผู้รับเหมาจะต้องได้รับการฝึกอบรมหรือซ้อม ให้ทราบถึงมาตรการเรื่องความปลอดก้ก่อนการเริ่มทำงานภายในบริษัท โดยเก็บเอกสารการอบรมไว้ที่ฝ่ายความปลอดก้
- 4.3.4 ฝ่ายความปลอดก้แต่ละ โรงงาน มีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินตามกฎหมายฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่บริษัท โดยแผนการฝึกซ้อมจะต้องครอบคลุมรายการความเสี่ยงของกิจกรรมในพื้นที่นั้นี่ๆ ที่มีผลการซ้อมจะต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 80% หากต่ำกว่าจะต้องดำเนินการซ้ำใหม่

WORK PROCEDURE

Issued by:

Approved by:

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 5 (21)

- 4.3.5 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฉุกเฉิน ให้นำมาคิดตามแก้ไขในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยหรือการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัท
- 4.4 ฝ่ายความปลอดภัยแต่ละโรงงาน มีหน้าที่ในการ จัดเตรียม ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับป้องกันและระงับ อักเสบตามเอกสาร WI-S-PUH-SS-002, WI-S-PUH-SS-003, WI-S-PUH-SS-004, WI-S-PUH-SS-005, WI-S-PUH-SS-006 ให้ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยจะต้องดำเนินการตรวจสอบและติดตามรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำ
- 4.5 คณะทำงานตอบสนองฉุกเฉิน (ERT) เพื่อให้การตอบโต้และควบคุมภาวะฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีทีมปฏิบัติการขึ้นมาทั้งหมด 3 ทีม ประกอบด้วย
- 4.5.1 ทีมปฏิบัติการและงานควบคุมความเสียหาย (Operation & Damage Control) มีหน้าที่ในการควบคุม ป้องกันการสูญเสียของเครื่องจักร อุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ในโรงงานการคัดแยกพลังงานและ เชื้อเพลิง การช่วยเหลือและการควบคุมเหตุการณ์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้บัญชาการ เหตุฉุกเฉิน และมีทีมงานต่าง ๆ รับผิดชอบที่ดำเนินการดังนี้ คือ
- 1) ทีมควบคุมความเสียหาย (Damage Control)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการระงับเหตุ จำกัดขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร เครื่องจักร และควบคุมเหตุการณ์ เคลื่อนย้ายสารเคมี อุปกรณ์สำนักงานเอกสารอ้างอิงที่สำคัญ ใน บริเวณเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง คัดต่อข้อความช่วยเหลือจากภายนอก (สถานีดับเพลิง, หน่วย บรรเทาสาธารณภัย, สถานีตำรวจ) หากเห็นว่าจำเป็น คอยกำกับและสั่งการการดำเนินงานควบคุม ความเสียหายทุกขั้นตอน
 - 2) ทีมกู้ภัยช่วยชีวิต (Save & Rescue)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นหาและช่วยชีวิต เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปที่ปลอดภัย คัดต่อ เรือและกำกับสั่งการการอพยพบาดเจ็บฉุกเฉิน (ทั้งของบริษัทยาและภายนอก) คัดต่อข้อความ ช่วยเหลือทางการแพทย์ สั่งการและควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการรวบรวมรายชื่อและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังที่ปลอดภัย คัดต่อ ขอรับใบรณะบัตรจากแพทย์กรณีมีผู้เสียชีวิตและดูแลการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตออกจากบริเวณ โรงงาน คัดต่อให้ข้อมูลทีมปฏิบัติงานฟื้นฟูเพื่อแจ้งให้ญาติของผู้เสียชีวิตมารับทราบ
 - 3) ทีมรักษาความปลอดภัยและการอพยพเคลื่อนย้าย (Security & Evacuation)
มีหน้าที่รับผิดชอบการอพยพพนักงานและคนงานออกจากอาคาร หรือพื้นที่ที่เกิด อันตรายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดตั้งเครื่องกีดขวางเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณเกิดเหตุฉุกเฉิน ดูแลคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ ในบริเวณ โรงงาน จัดการ

WORK PROCEDURE

Issued by:

Approved by:

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 7 (21)

- ให้ความช่วยเหลือหรือการจัดการ งานสหกรณ์กับของพนักงานที่เสียชีวิต ประเมินระดับความ ช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทหรือครอบครัวของพนักงานเหล่านั้นต้องการ เพื่อรายงานเสนอและ ต่อผู้จัดการกลุ่มฯ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รายงานและให้คำแนะนำแก่ครอบครัวและญาติของ พนักงานที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย
- 4.5.3 ทีมอำนวยการ มีหน้าที่ในการสนับสนุนการประสานงานระหว่างชุดปฏิบัติการต่าง ๆ สนับสนุนด้าน บริการและอำนวยความสะดวก การเงิน ข้อมูลด้านวิชาการ การอพยพ ฯลฯ โดยอยู่ภายใต้การ ควบคุมบังคับบัญชาของผู้บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉิน โดยมีทีมงานต่าง ๆ รับผิดชอบหน้าที่ดังนี้
- 1) ทีมอพยพ
มีหน้าที่ในการนำอพยพ พนักงานและคนงานออกจากอาคาร ไปยังจุดรวมพล รวมทั้ง ตรวจนับจำนวนพนักงาน คนงาน แล้วรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
 - 2) ทีมสื่อสารภายใน
มีหน้าที่ให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เพื่อสื่อสารให้พนักงาน ทราบถึง สถานการณ์ปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม
 - 3) ทีมอำนวยความสะดวก
มีหน้าที่จัดหา จัดระบบ และจัดส่งยานพาหนะฉุกเฉิน อาทิ รถบรรทุกเชื้อเพลิง รถ ขนส่งพนักงาน รถขนส่งอุปกรณ์เครื่องจักร รถขนถ่ายสาร สิ่งการ และควบคุมพนักงานขับรถ เมื่อมีความต้องการ ใช้อานพาหนะระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นผู้ติดต่อประสานกับทีม ปรก. ของกลุ่มโรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเข้า-ออกกลุ่มโรงงาน
 - 4) ทีมจัดหาอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่องใช้
มีหน้าที่รับผิดชอบจัดหาและจัดส่งสิ่งของต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ และอุปกรณ์การสื่อสารอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งบริการจัดส่งอาหาร เครื่องดื่ม ในระหว่างการระงับเหตุ ประชุม และการประชุมแถลงข่าว แก่สื่อมวลชน
- 4.6 CCT (Crisis Communication Team)
คณะทำงานการสื่อสารในสถานการณ์เกิดเหตุฉุกเฉิน มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับ ดูแล งานการสื่อสาร การแถลง ข่าว การประชาสัมพันธ์ทั้งหมด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีทีมปฏิบัติการขึ้นมา ทั้งหมด 4 ทีม ประกอบด้วย
- 1) ทีมหน่วยงานราชการ
มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ เขียน และรายงานข่าวให้กับหน่วยงานราชการ ได้รับ ทราบอย่างต่อเนื่อง คัดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด

WORK PROCEDURE

Issued by:

Approved by:

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 6 (21)

- จราจรเข้า-ออก ภายในบริเวณพื้นที่โรงงานและติดต่อประสานงานกับ CCT ในกรณีมีพนักงาน หนึ่งเสียชีวิตหรือตัวเหตุนี้อาจมีสื่อมวลชนติดต่อขอเข้าที่ข่าว
- 4) ทีมซ่อมบำรุง (Maintenance)
มีหน้าที่รับผิดชอบการตัดกระแสระบบจ่ายพลังงาน จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการช่าง รถ ประดับไฟ รถบรรทุก รถบรรทุก หรือเครื่องมืออื่น ๆ รวมทั้งจัดให้มีพนักงานควบคุมอุปกรณ์ เหล่านี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมความเสียหาย นอกจากนี้ยังมี หน้าที่รับผิดชอบการดูแลความเรียบร้อยในทุก ๆ ด้านหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้ว
 - 5) ทีมสอบสวนอุบัติเหตุและประกันภัย (Investigation & Insurance)
หลังจากสามารถควบคุมสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน ได้แล้ว ฝ่ายสอบสวนอุบัติเหตุ และ ประกันภัยมีหน้าที่สอบสวนวิเคราะห์ และสรุปสาเหตุการเกิดเหตุขึ้น พร้อมทั้งติดต่อประสานงาน การจัดการเอกสารข้อมูล ในการเรียกร้องการชดเชยเสียหายจากบริษัทประกันภัย
- 4.5.2 ทีมสนับสนุนและประสานงาน (Administration Support) มีหน้าที่การประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย การควบคุมการจราจร การสนับสนุนด้าน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน และดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ราชการ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติและจัดเตรียมเงินช่วยเหลือในส่วนที่จำเป็น และคอยกำกับสั่งการงาน บุคลากร โดยทั่วไปโดยปกติภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินและมีทีมงานต่าง ๆ รับหน้าที่ในการดำเนินการดังนี้ คือ
- 1) ทีมเสริมลดหล่น ความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมิน ความรุนแรงผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นที่มี ต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบโรงงาน และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอันเกิด จากผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินดังกล่าวพร้อมทั้งแจ้งแจ้งให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชุมชนและ ลูกส์ที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ ในกรณีที่มีหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้ หน่วยงานไปที่ CCT เพื่อดำเนินการต่อไป
 - 2) ทีมปฐมพยาบาล
มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ณ จุดเกิดเหตุ ตามความ จำเป็น ช่วยเหลือ คัดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ การ อพยพเคลื่อนย้ายคน การติดต่อเรียกบริการรถพยาบาลหรือรถพยาบาลที่เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น
 - 3) ทีมปฏิบัติงานศูนย์
มีหน้าที่ดูแลติดต่อและประสานงานอย่างสม่ำเสมอกับครอบครัวของพนักงานที่ได้รับ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต แจ้งข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารกับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท จัดเตรียมรถเพื่อพาครอบครัวของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บไปเยี่ยมไข้ที่โรงพยาบาล

WORK PROCEDURE

Issued by:

Approved by:

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 8 (21)

- 2) ทีมสื่อมวลชนและชุมชน
มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชนระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด จัดเตรียมการสัมภาษณ์ เขียน หรือเผยแพร่เอกสาร ข่าว ควบคุมดูแลการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งหมด และรายงานให้ CCT chair man ทราบเพื่อให้ความช่วยเหลือและช่วยเหลือในการเผยแพร่ข่าวสารด้านนโยบาย พร้อมทั้ง รายงานข่าวหรือให้ข้อมูลถูกต้องแก่ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
 - 3) ทีมลูกค้า
มีหน้าที่สื่อสารให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทราบถึง สถานการณ์ปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม
 - 4) ทีมบรรลือบริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ถือหุ้น
มีหน้าที่สื่อสารข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ กับบรรลือบริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ถือหุ้น เพื่อทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 4.7 CRT (Crisis Response Team)
คณะทำงานควบคุมเหตุฉุกเฉิน มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับ ดูแล จัดการแก้ไขเหตุฉุกเฉินและความคุมความ เสียหายโดยรวม ประกอบไปด้วย ทีม ERT, CCT, BRT

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]


Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 9 (21)

ERT Chart

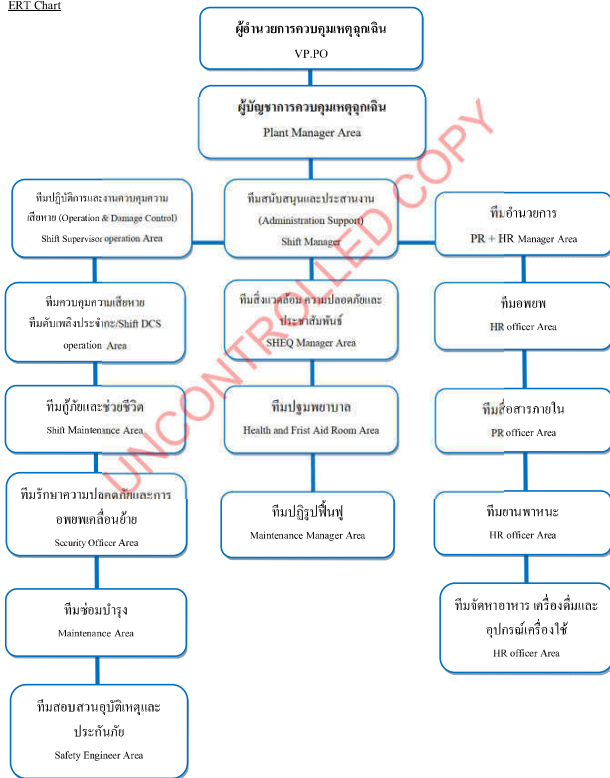

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 11 (21)

ตำแหน่งภาวะฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
ทีมปฏิบัติการและงานควบคุมความเสียหาย (Operation & Damage Control)		
1. ฉุกเฉินควบคุมความสูญเสีย	Shift Mgr. / Plant Mgr. และ Shift Supervisor	- สั่งการให้บุคลากรควบคุมความสูญเสีย ปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ - สั่งการให้บุคลากรเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าตามคำสั่งผู้บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉิน - สั่งการและควบคุมการควบคุมเหตุฉุกเฉินของทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน - รายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์ให้ผู้บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉินทราบเป็นระยะ ๆ - ร่วมในการสอบสวนการเกิดเหตุฉุกเฉินหลังเหตุการณ์สงบในส่วนของทีมควบคุมความสูญเสีย จะประกอบด้วยทีมงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ - เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้หัวหน้าทีม (Shift Supervisor) แยกชุดปฏิบัติการออกเป็น 2 ทีม คือทีมควบคุมเครื่องจักรและทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน - ไปบริเวณที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด และประเมินสถานการณ์ของเหตุฉุกเฉิน กรณีประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าทีมของตนสามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้ ให้ปฏิบัติตามข้อ 3 - ให้ดำเนินการรับเหตุฉุกเฉินโดยเร็ว และเมื่อแน่ใจว่าสามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้แล้วให้รายงานต่อหัวหน้าชุดควบคุมความสูญเสีย (Shift Mgr. / Plant Mgr.) - ในการที่หัวหน้าชุดควบคุมความสูญเสียไม่อยู่ ให้ดำเนินการแทนหัวหน้าชุดควบคุมความสูญเสียทันทีที่ที่ทำการ - กรณีประเมินสถานการณ์แล้วไม่สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินด้วยทีมของตน ให้ปฏิบัติดังนี้ - แจ้งต่อหัวหน้าชุดควบคุมความสูญเสียเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานภายนอก พยายามควบคุมสถานการณ์ของเหตุฉุกเฉินให้อยู่ในวงแคบที่สุด

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 10 (21)

4.8 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ

ตำแหน่งภาวะฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉิน	PO	- อำนาจการและสั่งการให้แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน - รายงานสถานการณ์ให้กับ BRC
ผู้บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉิน	Shift Mgr. / Plant Mgr.	- พิจารณาว่าจะแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกหรือไม่ - ตรวจสอบกับชุดสนับสนุนและประสานงานเพื่อแน่ใจว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคล - พิจารณาในการสั่งการให้บุคลากรผลิต หรือการคัดระบบไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่ - สั่งการให้ช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ และทำการระงับเหตุฉุกเฉินจนกว่าทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินจะมาถึง จึงมอบหมายให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินต่อไป - สั่งการให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องอพยพไปยังจุดรวมพล - สั่งการให้มีการค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุ - รายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์ให้ผู้บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉินเป็นระยะ ๆ - พยายามรักษาหลักฐานที่สำคัญไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนภายหลัง - ระหว่างที่ผู้บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉินยังไม่มาถึงที่เกิดเหตุ ให้ดำเนินการแทนตน ยาน และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการควบคุมเหตุฉุกเฉินที่จะทำ - ร่วมในการสอบสวนการเกิดเหตุฉุกเฉินหลังเหตุการณ์สงบ - สั่งการให้มีการควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุ จนกระทั่งเสร็จสิ้นการสอบสวน

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 12 (21)

ตำแหน่งภาวะฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
		- จนกว่าหน่วยงานภายนอกจะเข้ามามีส่วน - รองรับคำสั่งในการหยุดเครื่องจักรจากหัวหน้าชุดควบคุมความสูญเสีย - ร่วมในการสอบสวนการเกิดเหตุฉุกเฉินหลังเหตุการณ์สงบ
1. ฉุกเฉินควบคุมความสูญเสีย (ต่อเนื่อง)	Control Board (DCS)	- เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ใด ให้พนักงานควบคุมเครื่องจักรทำงานต่อไป จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่องจักรจากหัวหน้าทีมชุดควบคุมความสูญเสีย - ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเครื่องจักรได้ให้รายงานหัวหน้าชุดควบคุมความสูญเสีย และเมื่อได้รับคำสั่งจากหัวหน้าชุดควบคุมความสูญเสียให้หยุดออกจากพื้นที่ ให้พนักงานควบคุมเครื่องจักรไปช่วยนำตัวระงับเหตุฉุกเฉินร่วมกับทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินทันที
2. ทีมกู้ภัยและช่วยชีวิต	เจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่วยชีวิต	- ไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด และรายงานต่อหัวหน้าทีมควบคุมความเสียหาย เพื่อรองรับคำสั่งในการค้นหาและช่วยชีวิต - เข้าควบคุมการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุที่ติดอยู่ในอาคารหรือในเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องต่อไปนี้ - ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุเป็นอันดับแรกตามกำลังและความสามารถของทีม - รับผู้ประสบเหตุที่ช่วยเหลือออกมาจากสถานที่เกิดเหตุส่งต่อให้กับทีมปฐมพยาบาล รายงานความคืบหน้าการกู้ภัย / ช่วยชีวิต ให้หัวหน้าทีมควบคุมความเสียหายทราบเป็นระยะ ๆ - ประสานงานกับทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุ
3. ทีมรักษาความปลอดภัยและอพยพเคลื่อนย้าย	หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย	- เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์โรงงานเพื่อให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ - เคลียร์พื้นที่เข้าออกของโรงงานให้สิ่งกีดขวางเพื่อให้ง่ายต่อการอพยพ - ควบคุมพื้นที่ห้ามยานพาหนะและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออก จนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ - ดูแลควบคุมการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่หน่วย

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No, 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 13 (21)

ตำแหน่งภาวะฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
		ดับเพลิงภายนอก 2. ประสานงานกับตำรวจดับเพลิง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ ตามคำสั่งของผู้อำนวยการควบคุมเหตุฉุกเฉินหรือหัวหน้าทีมสนับสนุนและประสานงาน 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง ให้แจ้งข้อมูลเหตุการณ์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพื่อขอรับคำสั่งต่อไป 4. ติดต่อประสานงานกับทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉิน ดำเนินการชั่วคราว และเก็บหลักฐานที่สำคัญในที่เกิดเหตุเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหาสาเหตุ
4.ทีมซ่อมบำรุง (กรณีฉุกเฉิน ขณะที่ทีมซ่อมบำรุงไม่อยู่ในพื้นที่ ให้ทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินปฏิบัติหน้าที่ในการตัดแยกระบบไฟฟ้าแทนได้)	Maintenance	1. ไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด และรายงานตัวหัวหน้าชุดควบคุมความสูญเสียเพื่อรับคำสั่งในการตัดไฟ 2. ควบคุมสถานการณ์ ในการตัดแยกระบบไฟฟ้าตรวจสอบที่ความแน่ใจว่าระบบไฟฟ้าได้ถูกตัดออกแล้วจากมิเตอร์ให้ตัดไฟ 3. จัดหาเจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้าเพื่อสำรวจระบบน้ำดับเพลิงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ป้อนน้ำดับเพลิง 4. จัดหาเครื่องมือทางช่าง รถปรีดัน รถขุด รถบรรทุก หรือเครื่องมืออื่น ๆ รวมทั้งจัดให้มีพนักงานควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้
5.ทีมสอบสวนอุบัติเหตุและประณัย	ชป. วิศว/เจ้าหน้าที่ประณัยกลาง	1. เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุและประสานงานกับบริษัทประกันภัย 2. สอบสวนวิเคราะห์และสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจัดเตรียมข้อมูลในการขอใช้ค่าเสียหายจากประกันภัย
ทีมสนับสนุนและประสานงาน (Administration Support)		
1.ทีมสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์	HEQ,SS	1. ตั้งการให้พื้นที่สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตามหน้าที่และขั้นตอนที่กำหนดไว้ 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เข้าช่วยเหลือ และรายงานผลให้ผู้บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉินทราบเป็นระยะ

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No, 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 15 (21)

ตำแหน่งภาวะฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
		4. ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณที่เกิดเหตุโดยจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด 5. ประสานงานกับทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉิน สำรวจสภาพความเสียหายร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่สู่สภาพแวดล้อม
ทีมอำนวยความสะดวก		
1.ทีมอพยพ	หัวหน้าและหน่วยงาน	1. ไปยังที่เกิดเหตุ พร้อมแจ้งให้ผู้บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉินทราบ 2. หากมีความจำเป็นให้อพยพพนักงานออกจากพื้นที่ และจัดให้มีการเช็ชต์ที่ครอบคลุม 3. ให้ดำเนินการควบคุมเหตุการณ์จนกว่าจะได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 3.1 ศูนย์ควบคุมให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด 3.2 ให้เกิดความเสียหายต่อโรงงาน,ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด 4. ติดต่อประสานงานกับทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน รายงานการอพยพให้หัวหน้าชุดอำนวยความสะดวกทราบเป็นระยะ ๆ
	HR	1. ไปยังจุดรวมพลเพื่อสนับสนุนและบริการทั่วไป 2. ดูแลทีมปฐมพยาบาลเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ 3. ดูแลเรื่องสวัสดิการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดับเพลิง 4. ตรวจสอบความพร้อมของรถพยาบาล พร้อมนำรถพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บ 5. วางแผนจัดหา น้ำ อาหารให้พร้อมในกรณีที่เกินกว่าการระงับเหตุฉุกเฉินส่งผลให้ขาดน้ำหรือหิว 6. แจ้งให้ญาติของผู้บาดเจ็บทราบ 7. รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าชุดอำนวยความสะดวกทราบเป็นระยะ ๆ 8. ในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 8.1 ศูนย์ควบคุมให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No, 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 14 (21)

ตำแหน่งภาวะฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
		3. อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ 4. อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ 5. ตั้งการให้มีการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือ ฯลฯ เพื่อใช้ในการสนับสนุนทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน 6. ร่วมในการสอบสวนการเกิดเหตุฉุกเฉินหลังเหตุการณ์สงบ ในส่วนของการสนับสนุนและประสานงาน จะประกอบด้วยทีมงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
	CR,CRM	1. ดือนจับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าว 2. จัดนำผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนไปยังห้องแถลงข่าว โดยการสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวให้กระทำโดยผู้แทนการควบคุมเหตุฉุกเฉินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อติดตามสถานการณ์ของเหตุฉุกเฉินรวบรวมข้อมูลการเกิดเหตุฉุกเฉินจากผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินเพื่อเตรียมเนื้อหาให้ผู้สื่อข่าวเหตุฉุกเฉินแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประสานงานแจ้งฝ่ายบุคคลและหัวหน้างานทุกคน ว่ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นและให้ทุกคนพร้อมรับแจ้งเพื่อการอพยพ
2.ทีมปฐมพยาบาล	เจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลและรถกู้ชีพ	1. ประสานงานร่วมกับพยาบาลฉุกเฉินโรงงานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2. ดูแลผู้บาดเจ็บให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย 3. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ดีที่สุด ก่อนการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจะต้องขอข้อมูลชื่อผู้บาดเจ็บ สถานพยาบาลที่ส่งไป เพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่บุคคล
3.ทีมปฏิบัติงานฟื้นฟู	HR	1. ไปยังที่เกิดเหตุ พร้อมแจ้งให้ผู้บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉินทราบ 2. เข้าดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคำสั่งของผู้บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉิน 3. ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งและข้อความเสียหายอื่นในพื้นที่เกิดเหตุ

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No, 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 16 (21)

ตำแหน่งภาวะฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
		8.2 ให้เกิดความเสียหายต่อโรงงาน,ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด 9. ติดต่อประสานงานกับศูนย์บัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉิน 10. ร่วมในการสอบสวนการเกิดเหตุฉุกเฉินหลังเหตุการณ์สงบ จัดทำและนำส่ง กท 16 ,กท 44 กรณีมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
2.ทีมสื่อสารภายใน	HR	1. เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งและรายงานเหตุฉุกเฉินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบริษัท 2. เป็นศูนย์กลางติดต่อหน่วยงานภายนอกนอกคำสั่งของผู้สื่อข่าวหรือผู้สนับสนุนบัญชาการควบคุมเหตุฉุกเฉิน
3.ทีมยานพาหนะ	เจ้าหน้าที่ขนส่ง	1. จัดหา จักรยาน และจัดส่งยานพาหนะฉุกเฉิน อาทิ รถบรรทุก เชื้อเพลิง รถขนส่งพนักงาน รถขนส่งอุปกรณ์เครื่องจักร เพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการลุกลามของเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2. เคลื่อนย้ายวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการลุกลามของเหตุฉุกเฉิน เช่น เชื้อเพลิง,ถังน้ำมัน, ถังแก๊สเคมีภัณฑ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ออกจากที่เกิดเหตุ หรือบริเวณข้างเคียงไปในพื้นที่ที่ปลอดภัย 3. ประสานงานกับทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพื่อจัดหาและสั่งซื้ออุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินไปยังจุดที่เกิดเหตุ
4.ทีมจัดหาอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่องใช้	HR	1. จัดหาและจัดส่ง อุปกรณ์สิ่งของที่ต้องใช้ในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์สำนักงาน วิดีโอสาร เป็นต้น 2. จัดหาและจัดส่ง อาหาร เครื่องดื่ม ในระหว่างภาวะระงับเหตุ ประชุม และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
CCT (Crisis Communication Team)		
1.ทีมหน่วยงานราชการ	BSS,SA, GRM	1. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ เขียนและรายงานข่าวให้กับหน่วยงานราชการรับทราบอย่างทันท่วงที
2.ทีมสื่อมวลชนและชุมชน	CR	1. ติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชนระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด จัดเตรียมการสัมภาษณ์ เขียนและเผยแพร่ เอกสาร ข่าว ความรู้ดูแลการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนทั้งหมด 2. รายงานให้ CCT Chair man ทราบ 3. รายงานข่าวหรือข้อมูลที่ถูกดองแก่ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 17 (21)

ตำแหน่งภาวะฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
3.ทีมลูกค้า	CRM	สื่อสารข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทราบสถานการณ์ปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม
4.ทีมบริหารจัดการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชม	IR	สื่อสารข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชม เพื่อทราบสถานการณ์ปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม
CRT (Crisis Response Team)		
1.ERT	ทีม ERT	ปฏิบัติการจัดการแก้ไขเหตุการณ์และความไม่ปลอดภัยโดยรวม
2.CCT	ทีม CCT	กำกับดูแลงานการสื่อสาร การแถลงข่าว การประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
3.BRT	ทีม BRT	กำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง

4.9 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

4.9.1 กรณีที่สามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว (คิดด้วยตัวถังดับเพลิง หรือน้ำ หรือเหตุการณ์ทั่วไปใน 5 นาที)

- 1) พนักงานผู้พบเหตุ ทำการระงับเหตุเบื้องต้น พร้อมตะโกนให้พนักงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบและแจ้งหัวหน้ากะ
- 2) หัวหน้ากะ ทำการแจ้งต่อให้กับผู้จัดการกะ ฝ่ายความปลอดภัย และผู้จัดการโรงงานรับทราบ
- 3) ดำเนินการตาม WI-S-PUH-SS-002

4.9.2 กรณีที่ไม่สามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้ (ไม่สามารถระงับได้ภายในเวลา 5 นาที)

- 1) พนักงานผู้พบเหตุ ทำการระงับเหตุเบื้องต้น พร้อมตะโกนให้พนักงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบและแจ้งหัวหน้ากะ
- 2) หัวหน้ากะ (พนักงานผู้พบเหตุ) ทำการสื่อสารไปยังเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 085-835-5191 หรือติดต่อให้ DCS ดำเนินการสื่อสารไปยังเบอร์โทรศัพท์ 085-835-5191 ซึ่งสัญญาณจะดังที่ห้อง DCS ของแต่ละพื้นที่ สถานีดับเพลิงและ Operator อาคารดับเพลิง 2 พร้อมกันแจ้งต่อให้กับผู้จัดการกะ ฝ่ายความปลอดภัย และผู้จัดการ โรงงานรับทราบ
- 3) ผู้รับโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ DCS แจ้งไปยังหัวหน้ากะทุกพื้นที่ และผู้จัดการกะ โดยหัวหน้ากะทำการแจ้งไปยังทีมดับเพลิงประจำกะ และผู้จัดการกะแจ้งไปยังผู้อำนวยการพื้นที่
- 4) ผู้จัดการกะ แจ้งต่อ CEO หรือ CO-CEO ประจำพื้นที่ และ Mill manager
- 5) ทีมดับเพลิงประจำกะ เข้าไปยังที่เกิดเหตุและดำเนินการตามหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานของทีมดับเพลิงประจำกะตามข้อ 4.8

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 19 (21)

- 2) ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคาร ให้หยุดปฏิบัติงานรอฟังประกาศ และวิ่งหรือ ไปยังจุดรวมพลเพื่อตรวจนับจำนวน (Head Count)
- 3) การรายงานผลการตรวจนับจำนวน (Head Count) เมื่อทำการตรวจนับจำนวน (Head Count) แล้วให้ผู้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายไปรายงานผลให้ Fire Marshall รับทราบ
- 4) จุดรวมพลแบ่งตามโรงงานต่างๆ ดังนี้ (ไปยังจุดรวมพลที่ใกล้ที่สุดในบริเวณที่เกิดเหตุ)



WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]

Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 18 (21)

7) หน่วยงานดับเพลิง พื้นที่ที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ทางโทรศัพท์, วิทยุ) ให้ตรวจสอบการได้รับแจ้งเหตุกับห้องควบคุมภายในโรงงาน แล้วนำรถดับเพลิง รถกู้ชีพพร้อมรถพยาบาลมาซึ่งที่เกิดเหตุทันที เมื่อมาถึงให้เขารายงานตัวต่อ Fire Marshall และดำเนินการตามหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อ 4.8

8) ผู้จัดการกะ ทำหน้าที่เป็น Fire Marshall ในทีมดับเพลิงประจำกะ พื้นที่ที่ได้รับแจ้งเหตุรีบรถดับเพลิงที่เกิดเหตุเริ่มลงมือปฏิบัติการระงับเหตุ การคุ้มครองและช่วยเหลือ การควบคุมความเสียหาย การรักษาความปลอดภัย และอพยพคนออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ให้พิจารณาการระงับเหตุ ตามเอกสารดังนี้

WI-E-PUH-EH-001 การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากท่อของเสียอันตราย

WI-S-PUH-SS-016 วิธีปฏิบัติการเตรียมการเพื่อตอบสนองเมื่อเกิดเหตุระเบิด

WP-QES-PUH-EPL-001 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่งสินค้า

WI-E-PUH-EH-010 ข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการป้องกัน ระงับเหตุ กรณีสารเคมี, น้ำมัน, ขี้เถ้า และน้ำทิ้งจากกิจกรรมในโรงงานรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

9) กรณีที่เป็นเหตุการณ์ระดับ 2 Fire Marshall จะต้องแจ้งประธานคณะ CRT ประจำพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการระงับเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ERT How SD-S-PUH-SS-008

10) เมื่อสามารถระงับเหตุได้แล้ว ให้ดำเนินการสอบสวนอุบัติการณ์ตาม WI-S-PUH-SS-002 และแจ้งต่อ

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตาม SD-S-PUH-SS-010

4.10 การปฐมพยาบาล (First Aid)

ในการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ กรณีที่สามารถเคลื่อนย้ายมาจุดพักปฐมพยาบาลก่อนจะเคลื่อนย้ายจุดที่ปฐมพยาบาลให้ทำการเคลื่อนย้าย ในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จึงเป็นจุดปฐมพยาบาลให้เคลื่อนย้ายจุดที่ใกล้ที่สุด และให้ความปลอดภัยประจำพื้นที่ ต้องจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระบบการฝึกอบรมที่บริษัทฯ กำหนดไว้

4.11 แผนอพยพ

เมื่อเหตุการณ์รุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของพนักงาน Fire Marshall เป็นผู้สั่งการอพยพ โดยพิจารณาเส้นทางไปยังตำแหน่งหนีออกมา ซึ่งจุดรวมพลที่ปลอดภัย โดยอพยพตามหาให้ทีมสนับสนุน เป็นหัวหน้าทีมนำอพยพ ไปยังจุดรวมพลที่กำหนด

เมื่อประกาศอพยพ ให้พนักงาน ผู้รับเหมา รวมถึงผู้ติดต่อ ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในองค์กรปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินตามพื้นที่ต่างๆ ปฏิบัติดังนี้

- 1) ผู้ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การผลิต (ที่เกิดเหตุ) หรือได้รับผลกระทบ ให้หยุดปฏิบัติงานรอฟังประกาศ และออกจากพื้นที่ทันทีไปยังจุดรวมพล หรืออาคารที่ปฏิบัติงานประจำ โรงงานแล้วต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อตรวจนับจำนวน (Head Count)

WORK PROCEDURE

Issued by: [REDACTED]


Approved by: [REDACTED]

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Edition No. 07

Effective date: 15 Sep 2020

Page 20 (21)

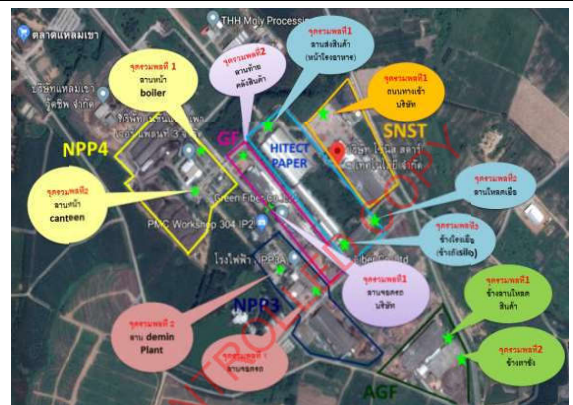

4.12 แผนบรรเทาทุกข์

1) จะดำเนินการตามแผนบรรเทาทุกข์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 คือเหตุการณ์ฉุกเฉินแพร่กระจายออกมาให้เห็นจากโรงงาน (ไฟ ล้วน สารเคมี ฯลฯ) ทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบๆ โรงงาน หรือสิ่งแวดล้อม โดยคณะ CCT จะดำเนินการตามหัวข้อดังนี้

- การประสานงานกับหน่วยงานรัฐ
- การสำรวจความเสียหาย
- การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและจุดนัดพบ
- การช่วยเหลือและค้นหาผู้เสียชีวิต
- การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต
- การประเมินความเสียหาย
- การรายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย
- การปรับปรุงแก้ไขปัญหาคาดหน้าเพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุด

WORK PROCEDURE

Document No. WP-S-PUH-SS-002

Issued by:

Edition No. 07

Approved by:

Effective date: 15 Sep 2020

Page 21 (21)

4.13 แผนการฟื้นฟู สภาพแวดล้อม และทบทวนเกี่ยวกับแผนการระงับเหตุฉุกเฉิน

ทุกครั้งที่เกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม WI-S-PUH-SS-002 และให้ดำเนินการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ครบถ้วน

ทุกครั้งที่ทำการศึกษา จะต้องดำเนินการตรวจสอบผลการซ้อมและหาวิธีการปรับปรุงให้ผลการซ้อมมีประสิทธิภาพ

4.14 แผนฉุกเฉินและประชาสัมพันธ์

หน่วยงานความปลอดภัย มีหน้าที่ให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเตรียมตัวและกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึกและทราบถึงวิธีการป้องกันและระงับอุบัติเหตุอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การอบรมที่ป้องกันอุบัติเหตุอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การฝึกแผนดับ ไปป์ไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม morning talk หรือจะเป็นการกำหนดมาตรการป้องกัน เช่น การห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยหัวข้อที่นำมาจัดทำแผน ได้แก่ องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ การจัดการวัตถุไวไฟ การลดสูบบุหรี่ หากเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ และวิธีการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน โดยทางบริษัทในเครือ เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

มีการอบรมทั้งผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ดังนี้

1. การจัดบอร์ดความรู้ให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ใน website ของบริษัท
2. จัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลประจำเดือน
3. จัดกิจกรรม Morning talk ให้กับพนักงาน และผู้รับเหมา
4. จัดกิจกรรม Fire Check Point ดัดตน ประจำเดือน
5. จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน Fire man challenge ในงาน SHEQ Day

5. บันทึก (Record)

ไม่มี


6. เอกสารแนบ (Related Document)

6.1 SD-S-PUH-SS-008 Flow การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (ERT Flow)

6.2 SD-S-PUH-SS-010 ขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุร้ายแรง ต่อหน่วยงานราชการ

7. เอกสารอ้างอิง (Reference)

- 7.1 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอุบัติเหตุ พ.ศ. 2555

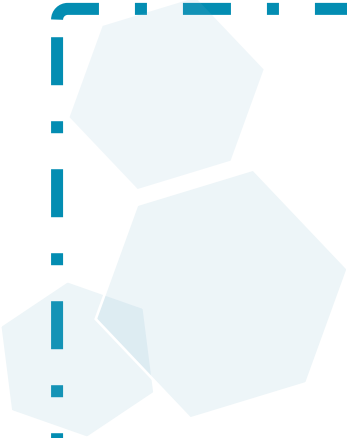

ภาคผนวก ข-20

แผนการดำเนินการและผลการซ่อมแผนฉุกเฉินของ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด
ประจำปี พ.ศ. 2566





NPP3 SHEQ-059/2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด
94/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมโนรมย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง นำส่งผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เรียน ศาสตราจารย์และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ด้วยบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน การบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

จึงขอส่งแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณา
เอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

นางสาวเจนนิศา เขียนเงิน

(ฝ่ายความปลอดภัย บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด) โทร 085-8333459

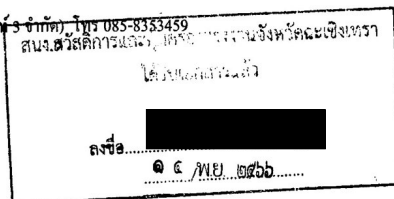

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ.....(สาขา).....
ประเภทกิจการ.....ผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ.....
ที่อยู่ เลขที่.....94/1.....หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....
แขวง/ตำบล.....เขาหินซ้อน.....เขต/อำเภอ.....พนมสารคาม.....
จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา.....รหัสไปรษณีย์.....24120.....โทรศัพท์.....

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม.....คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

☐ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม.....1 พฤศจิกายน 2566.....

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม.....คน

๒.๔ ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....เลขที่.....ลงวันที่.....

โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้
บริษัท บัฟไฟ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.....เลขที่ใบอนุญาต.....ได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง

แสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว.....ดพฝ.๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๖

สำหรับยื่นแรงงาน
ภายใน 30 วัน นับจากวันอบรม

ลงชื่อ.....นายจ้าง

(.....)

วันที่



แบบ กก.บญ
นิติบุคคล


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๖

อนุญาตให้ บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.....
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๓๕๕๕๑๐๐๒๔๐๒.....
ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๐/๓๖๑ หมู่บ้านพฤษภาฯ ๗ หมู่ที่ ๗ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ๗) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี.....
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๑๓ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖




รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของบริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๖

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๖

อนุญาตให้ บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๓๕๕๕๑๐๐๒๕๐๒

ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๐/๓๑๑ หมู่บ้านพญาภิรมย์ หมู่ที่ ๗ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ๗) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๑๐ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของบริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๖

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประวัติวิทยากร

1. หัวข้อบรรยาย (1) หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
2. ชื่อ - สกุล (2) [REDACTED]
- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน [REDACTED]
3. วัน เดือน ปีเกิด / สถานที่ (3) [REDACTED]
4. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (4) วิทยากรอิสระ
5. สถานที่ทำงาน (5)- [REDACTED]
6. ที่อยู่ปัจจุบัน (6) [REDACTED]
โทรศัพท์ / มือถือ [REDACTED] โทรสาร -

7. ประวัติการศึกษา (7)

วุฒิการศึกษา (8)	ปีจบการศึกษา (9)	สถาบัน (10)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)	พ.ศ.2552	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

8. ประวัติการอบรม / ดูงาน (11)

หลักสูตร / เรื่องการอบรม / ดูงาน (12)	สถานที่ / หน่วยงานที่จัดอบรม / ดูงาน (13)	ระหว่างวันที่ เดือน ปี (14)
เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครดับเพลิงและกู้ภัย	สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	19 กุมภาพันธ์ 2553
โครงการเร่งรัดอุบัติเหตุจากการทำงานในสถานประกอบการ (กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555	ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11	11 กุมภาพันธ์ 2559
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในสถานประกอบการ	บริษัท บีที ไฟร์การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	4 มิถุนายน 2559
การฝึกซ้อมทีมผจญเพลิง	บริษัท เควี เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด	17 กุมภาพันธ์ 2560
การระงับอัคคีภัยด้วยเทคนิคการดับเพลิงสมัยใหม่ รุ่นที่ 5	วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตปทุมธานี	3 กรกฎาคม 2560
การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า	ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค	15 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในสถานประกอบการ	บริษัท เควี เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด	4 มิถุนายน 2562
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับหน่วยงานฝึกหัด	กองความปลอดภัยแรงงาน	21-31 พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
เทคนิคการดับเพลิงขั้นสูง	บริษัท ฮีโร่ เซฟตี้ จำกัด	27 ธันวาคม 2564
การดับเพลิงขั้นสูง	ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค	13-15 พฤษภาคม 2565

9. ประสบการณ์การทำงาน (15)

ตำแหน่งหน้าที่ (16)	หน่วยงาน (17)	ระหว่างวันที่ เดือน ปี (18)
วิทยากรอิสระรับงานเป็นครั้งคราว	บริษัท บีที ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	5 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการและมีหลักฐานการตรวจสอบได้ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (19)

ลงชื่อ (20)...[REDACTED]...วิทยากร
([REDACTED])

ประวัติวิทยากร

- หัวข้อบรรยาย (1) หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
- ชื่อ - สกุล (2) [REDACTED]

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน [REDACTED]

- วัน เดือน ปีเกิด / สถานที่ (3) 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519
- ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (4) กรรมการผู้จัดการ / วิทยากรบริษัท บีที ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- สถานที่ทำงาน (5) บริษัท บีที ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- ที่อยู่ปัจจุบัน (6) [REDACTED]
โทรศัพท์ / มือถือ [REDACTED] โทรสาร -

7. ประวัติการศึกษา (7)

วุฒิการศึกษา (8)	ปีจบการศึกษา (9)	สถาบัน (10)
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ช่างอุตสาหกรรม แขนง ช่างไฟฟ้า	พ.ศ.2541	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

8. ประวัติการอบรม / ดูงาน (11)

หลักสูตร / เรื่องการอบรม / ดูงาน (12)	สถานที่ / หน่วยงานที่จัดอบรม / ดูงาน (13)	ระหว่างวันที่ เดือน ปี (14)
การดับเพลิงขั้นรุนแรง / ก้าวหน้า	บริษัท จีดี ดีไซน์เตอร์ โพรเทคชั่น จำกัด	13-16 สิงหาคม 2541
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	บริษัท ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด	14 กันยายน 2545
แกนนำพื้นฐานบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ สังเกตการณ์ของโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	สสส	20 มิถุนายน 2551
พัฒนาหน่วยงานฝึกอบรมด้านความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	สำนักความปลอดภัยแรงงาน	28 มิถุนายน 2556
การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า	สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย	17-18 มิถุนายน 2558
ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการอัคคีภัยฉุกเฉินกับ กรณีการรั่วไหลของสารเคมี	สถานีไฟฟ้า หงษา สป.ลาว	17-21 กรกฎาคม 2560
การระงับอัคคีภัยด้วยเทคนิคการดับเพลิง สมัยใหม่ รุ่นที่ 5	ปภ.ปทุมธานี	2 กรกฎาคม 2560
การดับเพลิงขั้นสูง	บริษัท เควี เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด	15 พฤษภาคม 2561
การดับเพลิงขั้นสูง	สนามฝึกซ้อมดับเพลิง ครูเสือ	28 พฤศจิกายน 2562

โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการ ฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับ หน่วยงานฝึกอา	กองความปลอดภัยแรงงาน	21-31 พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า	บริษัท เควี เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด	5-6 ธันวาคม 2564
การดับเพลิงขั้นสูง	ศูนย์พัฒนาการดับเพลิง ซี เคเค	13-15 พฤษภาคม 2565

9. ประสบการณ์การทำงาน (15)

ตำแหน่งหน้าที่ (16)	หน่วยงาน (17)	ระหว่างวันที่ เดือน ปี (18)
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีที ไฟร์การ์ด แอนด์เซอร์วิส จำกัด	2557-ปัจจุบัน

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการและมีหลักฐานการตรวจสอบได้ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (19)

ลงชื่อ (20) [REDACTED] วิทยากร

ประวัติวิทยากร

- หัวข้อบรรยาย (1) หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ชื่อ - สกุล (2) ว่าที่ [REDACTED]
- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน [REDACTED]
- วัน เดือน ปีเกิด / สถานที่ (3) [REDACTED]
- ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (4) วิทยากรอิสระ
- สถานที่ทำงาน (5) -
- ที่อยู่ปัจจุบัน (6) [REDACTED]
โทรศัพท์ / มือถือ [REDACTED] โทรสาร -

7. ประวัติการศึกษา (7)

วุฒิการศึกษา (8)	ปีที่จบการศึกษา (9)	สถาบัน (10)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	พ.ศ.2549	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

8. ประวัติการอบรม / ดูงาน (11)

หลักสูตร / เรื่องการอบรม / ดูงาน (12)	สถานที่ / หน่วยงานที่จัดอบรม / ดูงาน (13)	ระหว่างวันที่ เดือน ปี (14)
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน	กรุงเทพมหานคร	14 สิงหาคม 2556-18 มีนาคม 2557
วิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบการ รุ่นที่ 22	วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี	17-23 มีนาคม 2558
การฝึกซ้อมทีมผจญเพลิง	บริษัท เควี เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด	17 กุมภาพันธ์ 2560
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	17-18 สิงหาคม 2560
เทคนิคการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ศูนย์ฝึกอบรมและกู้ภัย คลองหลวงแฟง	30 ธันวาคม 2561
เทคนิคการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า	ศูนย์พัฒนาการดับเพลิง ซีเค ไฟร์	28-29 ตุลาคม 2562
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับหน่วยงานศึกษา	กองความปลอดภัยแรงงาน	21-31 พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
พัฒนาศักยภาพการดับเพลิง เทคนิคดับเพลิงปีโตรเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม	ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เอที เซล เซอร์วิส แอนด์ เทรนนิ่ง	20 ธันวาคม 2564
การดับเพลิงขั้นสูง	ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค	13-15 พฤษภาคม 2565

9. ประสบการณ์การทำงาน (15)

ตำแหน่งหน้าที่ (16)	หน่วยงาน (17)	ระหว่างวันที่ เดือน ปี (18)
วิทยากรอิสระรับงานเป็นครั้งคราว	บริษัท บีที ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	8 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการและมีหลักฐานการตรวจสอบได้ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (19)

ลงชื่อ (20) [REDACTED] วิทยากร
([REDACTED])



บริษัท บีที ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 60/361 หมู่บ้านพฤษภา 7 ม. 7 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7)
ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร 0-2957-0190-1 แฟกซ์ 0-2957-1736

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต บริษัท บีที ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
หมายเลขใบอนุญาต ดพล.๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๖ หมดยุค ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙
อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ๐๐๑-๕๘๖๖๔๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ การรายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการอบรม

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด
ประเภทกิจการ ผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ
ที่ตั้ง เลขที่ 94/1 หมู่ที่ - ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง เขาทินซ้อน อำเภอ/เขต พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ - โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 1 พฤศจิกายน 2566

๓. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง - คน ชาย - คน หญิง - คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมหนีไฟ 85 คน ชาย 66 คน หญิง 19 คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมหนีไฟ 2.7 นาที (เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

๖.๑ นางสาวกวีชา จรรยาศิริ

๗. วิทยากรผู้ควบคุมการฝึกซ้อมหนีไฟ

๗.๑ นางสาวกวีชา จรรยาศิริ

ลงชื่อ.....

()

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....

()

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ประทับตรา

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ..... วิทยากร

()

ลงชื่อ..... นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

() หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เวลา

สถานที่ 1.ภาคทฤษฎี ห้องฝึกอบรมของสถานประกอบการ

2.ภาคปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงานของสถานประกอบการของผู้เข้ารับการฝึก

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร	วิทยากร
8.30	ลงทะเบียน		ห้องฝึกอบรม
น.เป็นต้นไป	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง 1. แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถาน ประกอบการ 2. แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของ สถานประกอบการ 3. การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย	วิทยากรที่ได้รับรอง จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน	ห้องฝึกอบรม
	พักรับประทานอาหารว่าง		
ระยะเวลาตาม สถานการณ์ที่ จำลองการฝึก ปฏิบัติ	ภาคปฏิบัติ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์ จริง	วิทยากรที่ได้รับรอง จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน	

รายชื่อพนักงาน-อพยพหนีไฟ			
พื้นที่ : office F.2		ผู้นำอพยพ : ญัตติดา จันทวาท	
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	แผนก	ลงชื่อ
1		PO	/
2		PO	/
3		PO	/
4		PO	/
5		FS	/
6		PO	/
7		PO	/

85

๗ = ๑๖
๗ = 66

รายชื่อพนักงาน-อพยพหนีไฟ			
พื้นที่ : office F.3 PO		ผู้นำอพยพ : สมพร พุ่มเกาะ	
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	แผนก	ลงชื่อ
1		PO	/
2		PO	/
3		PO	/
4		PO	/
5		PO	/
6		PO	/
7		PO	/
8		PO	/
9		PO	/
10		EM	/
11		EM	/

รายชื่อพนักงาน-อพยพหนีไฟ			
พื้นที่ : office F.4		ผู้นำอพยพ : สรียรัตน์ นาคะ	
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	แผนก	ลงชื่อ
1 /		SHEQ	/
2 /		SHEQ	/
3 /		SHEQ	/
4 /		SHEQ	/
5 /		SHEQ	/
6 /		GA	/
7 /		HR	/

รายชื่อพนักงาน-อพยพหนีไฟ			
พื้นที่ : Office EM ชั้น 4		ผู้นำอพยพ : โรจน์ชัยวัฒน์ มากมี	
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	แผนก	ลงชื่อ
1		SHEQ	ท. /
2		EM	/
3		EM	/
4		EM	/
5		ES	/

รายชื่อพนักงาน-อพยพหนีไฟ			
พื้นที่ : Store ชั้น 3		ผู้นำอพยพ : ส่วนอง แพงโคตร	
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	แผนก	ลงชื่อ
1		Stock Supervisor	/
2		Stock Supervisor	/
3		Stock Aministrator	/

รายชื่อพนักงาน-อพยพหนีไฟ			
พื้นที่ : Office EE ชั้น 1 / Work Shop		ผู้นำอพยพ : สมควร เพ็กรอด	
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	แผนก	ลงชื่อ
1		EM	/
2		EM	/
3		EM	/
4		EM	/
5		EM	/
6		EM	/
7		EM	/
8		EM	/
9		EM	/
10		EM	/
11		EM	/
12		EM	/

รายชื่อพนักงาน-อพยพหนีไฟ			
พื้นที่ : Office ME ชั้น 1		ผู้นำอพยพ : นพดล อ่อนชวด	
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	แผนก	ลงชื่อ
1		EM	/
2		EM	/
3		EM	/
4		EM	/
5		EM	/
6		EM	/
7		EM	/
8		EM	/
9		EM	/
10		EM	/
11		EM	/
12		EM	/
13		EM	/
14		EM	/

รายชื่อพนักงาน-อพยพหนีไฟ			
พื้นที่ : แม่บ้าน/พยาบาล		ผู้นำอพยพ : สุวีรัตน์ นาคะ	
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	แผนก	ลงชื่อ
1		แม่บ้าน	/
2		แม่บ้าน	/
3		แม่บ้าน	/
4		พยาบาล	/





รายชื่อพนักงาน-อพยพหนีไฟ			
พื้นที่ : Lab ชั้น 1		ผู้นำอพยพ :	
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	แผนก	ลงชื่อ
1		Lab	/
2		Lab	/
3		Lab	/
4		Lab	/
5		Lab	/
6		Lab	/

รายชื่อพนักงาน-อพยพหนีไฟ			
พื้นที่ : Labour ฝึกอบรม		ผู้นำอพยพ : นำฝั่ง อธิธาภรณ์	
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	แผนก	ลงชื่อ
1			/
2			/
3			/
4			/
5			/
6			/
7			/
8			/
9			/
10			/
11			/
12			/
13			/
14			/
15			/
16			/
17			/

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด
ประจำปี 2566





ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง





1. แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ
2. แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ
3. การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

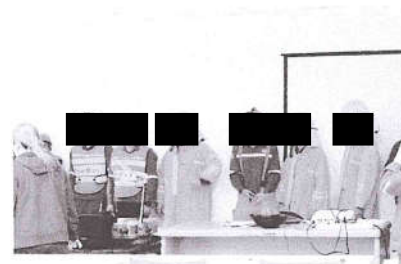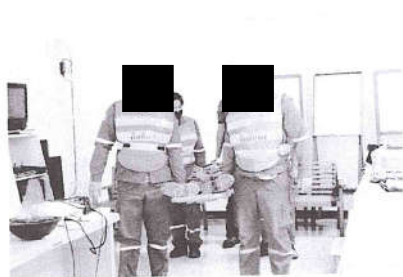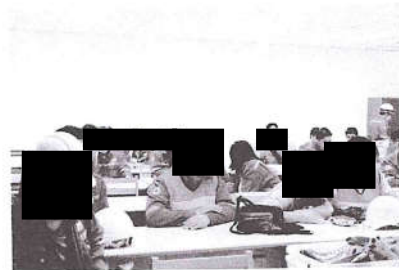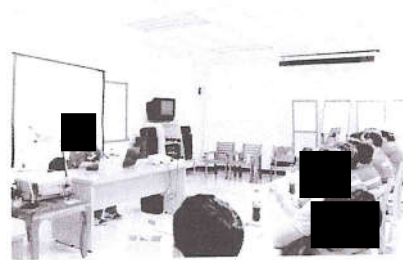

ภาคปฏิบัติ

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง

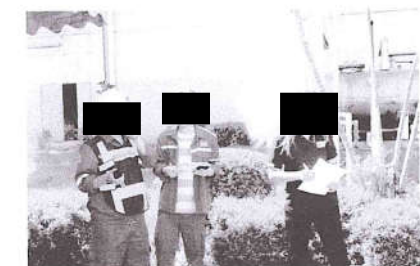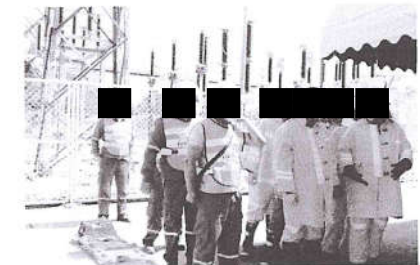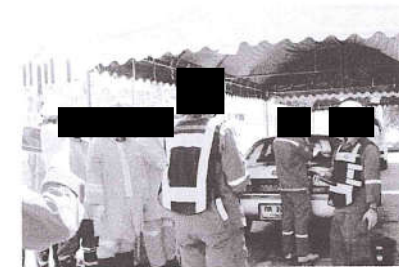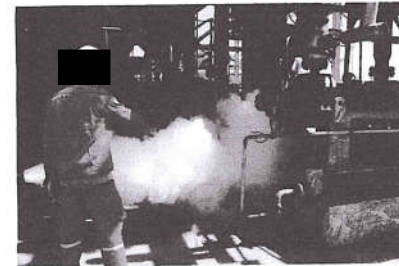

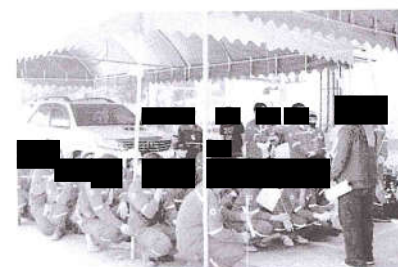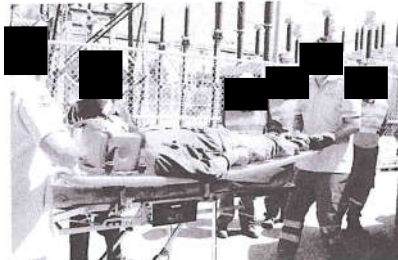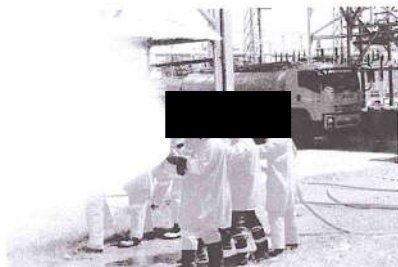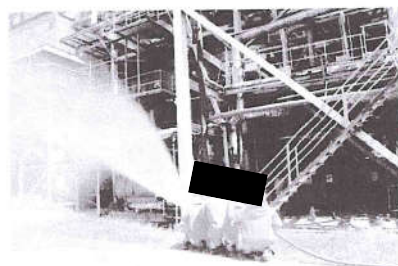

แบบรายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต

บริษัท บีพี ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

หมายเลขใบอนุญาต

คพด.๐๑๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๖

หมดอายุ

๑๗

กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม

เลขที่ ๐๐๑-๕๕๕๒๕๐

ลงวันที่

๑๕

ตุลาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ การรายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการอบรม

ชื่อสถานประกอบการ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

ประเภทกิจการ

ผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ

ที่ตั้ง เลขที่

94/1

หมู่ที่

-

ซอย

-

ถนน

-

ตำบล/แขวง

เซาหินซอน

อำเภอ/เขต

พนมสาธิต

จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์

-

โทรสาร

-

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม

31 ตุลาคม 2566

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

59 คน

(แบบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้หญิง

10 คน

ผู้ชาย

49 คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรมภาคทฤษฎี

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกภาคปฏิบัติ

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม

๗. สถานที่ฝึกภาคสนาม

ภายในบริเวณพื้นที่บริษัท

ลงชื่อ.....

()

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....

(น)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

การดับเพลิงขั้นต้น

ประทับตรา

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

30 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ นาย

()

วิทยากร

ลงชื่อนางสาว

()

วิทยากร

ลงชื่อนาย

()

วิทยากร

ลงชื่อ.....

()

นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

()

หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน



บริษัท บีที ไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 60/361 หมู่บ้านพฤษภา 7 ม. 7 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7)
ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร 0-2957-0190-1 แฟกซ์ 0-2957-1736
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เวลา	หัวข้อการอบรม	วิทยากร
08.30 -09.00น.	ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ / แบบทดสอบก่อนการอบรม	
9.00 น.- 12.15 น.	ภาคทฤษฎี หัวข้อ ➢ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ➢ การแบ่งประเภทของเพลิงและวิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ ➢ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย ➢ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ ➢ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ➢ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง ➢ แผนป้องกันระงับอัคคีภัย ➢ การจัดระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ	
13.15 -16.15 น.	ฝึกภาคปฏิบัติ ➢ ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายที่ใช้ น้ำ สะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ ➢ ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายที่ใช้ สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี ➢ ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายที่ใช้ สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือ สารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี ➢ ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายน้ำ	
16.15-16.30	ทำแบบทดสอบหลังการอบรม	
หมายเหตุ	พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.46 น. และเวลา 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15-13.15 น.	

สมุดบันทึกการอบรม			
วันที่อบรม : วันที่ 31 ตุลาคม 2566		ผู้อบรม : BP-fire	
สถานที่ : Training room PP4 ณ บริษัท เกษตรภัณฑ์พาณิชย์ จำกัด			
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	แยก	สังกัด
1		SHFO	NPS
2		LAB	IRC
3		FS	NPS
4		FS	NPS
5		LAB	NPP3
6		FS	NPP3
7		FS	NPS
8		FS	NPS
9		EM	NPP3A
10		EM	NPP3
11		EM	NPP3
12		SHFO	NPS
13		HRC	NPS
14		EM	NPS
15		EM	NPP3
16		EM	NPP3
17		Engineering Maintenance (EM)	NPP3
18		EM	NPP3
19		Engineering Maintenance (EM)	NPP3
20		EM	NPP3
21		EM	NPP3
22		PO	NPP3
23		PO	NPP3
24		จัดการหนี้	NPP3
25		PO	PP4
26		PO	บริเวณแผนกเวลาพิเศษ
27		PO	NPP3
28		PO	NPP3
29		PO	NPP3
30		PO	NPP3
31		PO	NPP3
32		PO	NPP3

66-10-1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด
ประจำปี 2566

33							
34		PO		NPP3			
35		PO	13	NPP3	14		1287
36		PO	3	NPP3			1288
37		PO		NPP3			
38		PO	12	NPP3	80		1289
39		EM	14	NPP3	80		1290
40		EM	13	NPP3	90		1291
41		EM	15	NPP3	10		1292
42		EM		NPP3			1293
43		EM		NPP3			1294
44		EM		NPP3			1295
45		EM		NPP3			1296
46		EM		NPP3			1297
47		ผลิต NS-BG & MS	7	SNST	20		1298
48		ผลิต NS-BG & MS	10	NPP3	20		1299
49		ผลิต NS-BG & MS	1	SNST	70		1300
50		ผลิต NS-BG & MS	13	SNST	10		1301
51		ผลิต NS-BG & MS	13	SNST	10		1302
52		ผลิต NS-BG & MS	14	SNST	50		1303
53		ประกันคุณภาพ วิชา และ วิชา	9	SNST	20		1304
54		ผลิต NS-BG & MS		SNST			
55		FS	10	NPS	10		1305
56		FS	10	NPS	10		1306
57		Prod conveyor	10	NPP3	80		1307
58		เครื่องกล	12	NPP3.4	19		1308
59		R&D POWER	16	IRC	20		1309
60		FS	15	NPS	10		1310

19 NPS 10

12 SNST 10




1311

59

8-149 01 10


ภาคทฤษฎี หัวข้อ

- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิงและวิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ
- จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
- เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ

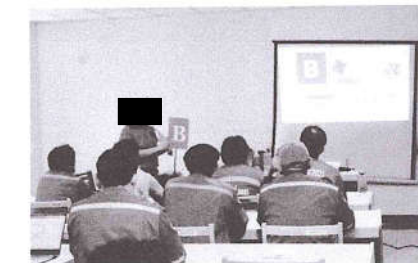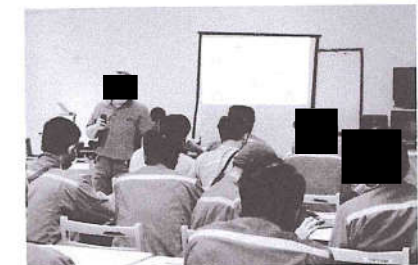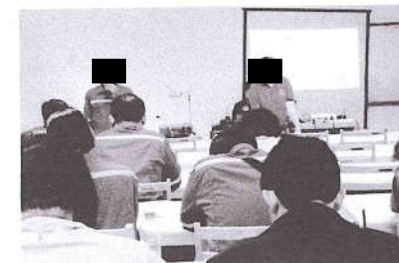

ภาคทฤษฎี หัวข้อ

- วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
- แผนป้องกันระงับอัคคีภัย
- การจัดระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ

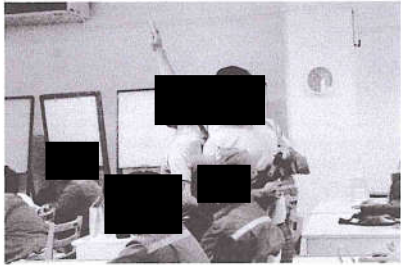


ฝึกภาคปฏิบัติ

- ผิกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายที่ใช้ น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ
- ผิกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสาร ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี



- ผิกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือ สาร ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี
- ผิกดับเพลิง โดยใช้สายน้ำ



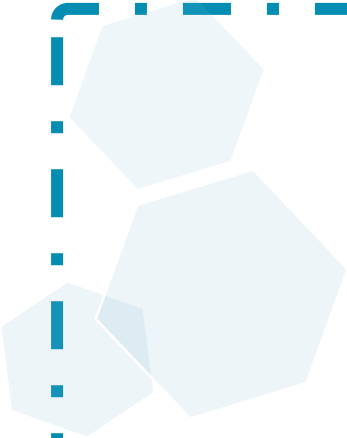

ภาคผนวก ข-21

บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



รายงานสถิติอุบัติเหตุการณ้ประจำปี 2566
Incident Statistic Summary 2023
National Power Plant 3

ปี	เดือน	พื้นที่	จุดอุบัติการณ์	ความรุนแรงของอุบัติเหตุ	สาเหตุ	มูลค่าความเสียหาย เบื้องต้น	วันเวลาที่เกิดเหตุ	รายละเอียด เหตุการณ์	มาตรการแก้ไข	ถ้าพบกรณีซ้ำจริง	สถานะการแก้ไข	จำนวนมาตรการที่ป้องกัน	จำนวนมาตรการที่แก้ไขแล้วจริง	อุปกรณ์พิเศษ (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)	รายงานอุบัติเหตุ
2023	ก.ค.	NPP3	อุบัติเหตุหม้อไอน้ำจ่ายแรงดันสูง 6๙.๖ บาร์ พบรอยร้าวขนาดเล็ก	Minor Property	บวกรั่วไม่สามารถปิดทวารได้	4,500	วันที่ 03/07/2023 เวลา 14.16 น.	เหตุการณ์ วันที่ 03/07/2023 เวลา 14.16 น. ขณะเดินชม พลังงานใต้ดินมีการซ่อมท่อรั่วใกล้ถังจ่าย shop PAC มัคโครไรฟ 3 เพื่อไปต่ออุปกรณ์ทำงาน แต่ระหว่างดำเนินการช่างลงมาติดอง ท่อที่บนอรรถาถูกยิงมา นายวินทร์ หายานะและทีมการซ่อมใกล้เคียงได้สามารถหยุดลงได้ จึงทำให้ช่างจบจนด้านหน้าของอรรถาถูก โดยพนักงานกล่าวว่าขณะเสียเวลาไปรวม 3 ชั่วโมงที่มีการซ่อมหนึ่งชั่วโมงไม่ได้เห็นรอบรูปที่กำกับงานขณะที่อยู่ไกลก่อนจะตัดสินใจซ่อมมา เมื่อตัดสินใจซ่อมมาแล้วท่านก็มอง ผลักดันงานต้องารดำเนินการหยุดหมดแล้วไม่สามารถหยุดได้ เนื่องจากท่อบวกไม่สามารถใช้การได้อีกจึงเปลี่ยนท่อใหม่ งานไม่ได้รับรองก่อนจ้าง ความเห็นชอบ : เก็บงานขอผู้มีอำนาจอนุมัติงบราว 10.5m 5รูจากพื้นที่ 60cm	1.วิธีการจ่ายหม้อน้ำ shop PAC ชุดเครื่องพื้นฐานที่บริษัทของวิศวกรของอนุญาตก่อน -10/7/2023 ถูกเก็บมา 604 แล้วไม่มีติดประต้อม EIA แต่ต้องของอนุญาตก่อนตามแผนก่อน โดยทางผู้ดำเนินการจะเป็น NPP3 “ดำเนินการติดตั้งกระเปาะชุด” 2.”มีรับรู้งานสภาพแวดล้อมภายนอกเช่น (ตัดสายไฟทิ้ง) ” ชุดเครื่องพื้นฐานที่บริษัทของวิศวกรของอนุญาตก่อน -10/7/2023 ถูกเก็บมา 604 แล้วไม่มีติดประต้อม EIA แต่ต้องของอนุญาตก่อนตามแผนก่อน โดยทางผู้ดำเนินการจะเป็น NPP3 “คิดค่าให้ใช้กับบริการนอกเช่น คู่มือเพลง” ... 3.”สัปดาห์ของการตรวจ 68.6 และให้แจ้งเตือนในทันที (904 พบก 8 เซอร์วิส - แจ้งซ่อม No.3, 6 (NPP3))” ...		all close	3	3	อุปกรณ์ เครื่องจักร	safety data studio
2023	ก.ค.	NPP3	WL 12 พบเครื่องมือ local	Minor Property	วิธีการทำงานไม่ถูกต้อง - ไม่ควรใช้โวลต์มิเตอร์ร่วมกับขั้ว (ควรใช้คัน) - ลักษณะการทำงานที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นระเบียบ หรือมีสิ่งกีดขวาง - ตรวจสอบออกนอกพื้นที่	หนักที่สุด 4 จักรูเข็ม	วันที่ 18/07/2023 เวลาประมาณ 12.32 น.	เมื่อวันที่ 18/07/2023 เวลาประมาณ 12.32 น. นายพรพงษ์ ดำเนินการลักษณะขึ้นใจใช้จากห้องกับเขา โดยตรงภายใต้ชั้นออกมาใกล้ๆ ทางของส่วนเชิงเส้นไม่ทางช่อง 6๗ พนักงานทำการดำเนินการลักษณะบริเวณนั้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงกับเขา	ตรวจสอบแหล่งการลงหาให้อยู่ในขอบเขตของพื้นที่ที่กำหนด 2.ป้องกันการลงหาการเดินรถหรือรถหลักในการดำเนินงาน		all close	2	2	พนักงาน	safety data studio
2023	ก.ค.	NPP3	นำรีเลย์จาก duct PA FAN ถอดหม้องาน AEC	Minor Injury	- การจัดการไม่เหมาะสม ความไม่มั่นคงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - สันดาผลจากความร้อน - การติดกับสารหม้องาน AEC	โดนความร้อน กัดจี๊ดจ๊าด (ตะโพกซ้าย)	วันที่ 26/7/2023 เวลาประมาณ 14.00 น.	วันที่ 26/7/2023 เวลาประมาณ 14.00 น. พนักงานได้ชี้แจงดำเนินการซ่อมแซมพนักงานเทคนิคในการเปิด slot PA fan โดยพนักงานยืนยันว่าพนักงานมีนำรีเลย์ออกมาใน ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการเปิด amhole ได้ผ่านออกมาแต่ข้างเหนือที่ประตูไฟเป็นเวลาใกล้สองและได้ใส่กล่องไฟในการเปิดเพื่อความปลอดภัย หลังจากนั้นก็จึงดำเนินการ ดังนี้ 1. พนักงานยืนยันว่ามีรีเลย์ที่ขาด amhole 2. หม้องาน AEC ใช้ช่วยหม้องานในการเปิดทำ ด้วยวิธีการนำเหล็กมาวางคู่หน้าเพื่อให้เปิดออก หลังจากนำ amhole เปิดออก สังเกตได้ว่ารีเลย์นั้นที่อยู่ภายในท่อ (กล่าวกันว่ารีเลย์มาจาก boiler ; เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ PPQ กระแสเกินออกมาโดนหม้อไฟฟ้าและหม้องาน ส่งผลให้หม้องาน AEC โดนนำรีเลย์มาวาง เมื่อเกิดเหตุการณ์งานรีบนำส่งหม้องานมาถึงกองพลาสม่าทันที และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	เปิดทำ JSA งานเปิด amhole duct หม้องานอื่นๆ ปิดงานก่อน... 2.ข้อสังเกต AEC ที่ทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและความถี่ที่กระทำดังนี้...” 3.อย่าใช้ไฟให้สามารถเปิดได้ทันที...” 4.ลดความเร็ว PPE สำหรับกรณีที่ติดอยู่กับความถี่ของ (นำรีเลย์)		all close	4	4	สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย	safety data studio
2023	ธ.ค.	NPP3	พิจารณาหม้องานด้วยพลังงานไอเคด 4	Minor Property	- ข้อเท็จจริงไม่เหมาะสม ใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงกับการซ่อม - ขาดการฝึกอบรมความรู้จากผู้เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ในการดำเนินการ - ขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ	ถ่านผงเหนียว 4 จักรู 1 ช่อง	วันที่ 8/08/2023 เวลาประมาณ 16.00 น.	วันที่ 8/08/2023 เวลาประมาณ 16.00 น. พนักงานนายพรพงษ์ ช่างเทคนิค H/D162- นำร่องไปยังบริเวณข้างหม้องาน ได้ดำเนินการสำรวจ ตามวิธีการดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด เมื่อเสร็จแล้วก็จะนำรีเลย์มาใส่ชุดทดสอบตัวแรกที่ได้ไปรับจากพนักงานคือ เมื่อเวลา 16.15 น. (เพราะใช้ผู้ที่จะขอเอกสารทั้งหมด) https://drive.google.com/file/d/1b7-46cGHVPM2caTODn9CjZOT5swf/view?usp=sharing	วิธีดำเนินการด้วยวิธีการดำเนินการสำหรับการเตรียมเชื้อเพลิงเพื่อเชื่อมระบบระบายน้ำ I วิธีการห้ามรถบรรทุกเข้าบริเวณหม้อ ห้ามเข้าใกล้บริเวณข้างหม้อ นักเขียนตรวจสอบระบบระบายน้ำว่ามีเชื้อเพลิงสะสมหรือไม่ (route walk) ตรวจเช็คที่จะป้อน นักเขียนการทำความสะอาดเชื้อเพลิงบริเวณด้านบนหม้อ		all close	4	4	พนักงาน	safety data studio
2023	ธ.ค.	NPP3	ไฟไหม้ line drain oil to start up boiler	Minor Property	- ขาดการกำกับดูแลและการควบคุม - ขาดการวางแผนและเตรียมงานด้านความปลอดภัย - วัฏจักรในการทำงาน - ขาดความรู้ความเข้าใจ	วัดอุณหภูมิหัว 0.5 นิ้ว (อุณหภูมิ)	วันที่ 15/8/2023 เวลาประมาณ 21.12 น.	วันที่ 15/8/2023 เกิดเหตุไฟไหม้ line drain oil to start up boiler To 14 โดยในขณะที่พนักงาน KY lock กำลังดำเนินการ control temperature win 200 องศาเซลเซียสไปถึง 250 องศา ระหว่างดำเนินการการนำความร้อนเข้ามาเพื่อไปสู่เตาเผา ที่ทางพนักงานได้ติดตั้งไว้ซึ่งในกรณีการสืบสวนครั้งนี้พบว่า สาเหตุนั้นเนื่องจากความผิดปกติของสายและฉนวนไฟดูดขึ้น เวลา 21.12 ได้รับแจ้งจากวิทยุไลน์ ว่ามีไฟลุกไหม้ บริเวณด้านล่าง boiler จุดติดคือ heater เวลา 21.13 แจ้ง OPT team ระบุปัญหาเบื้องต้น เวลา 21.26 ใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟ ความคุมไฟได้ เวลา 21.27 Oil pressure drop ตรวจสอบปริมาณ line drain ปิโตรลีนที่ stop fuel oil pump and stop oil heater Supplier.	เปิดทำ JSA งาน heater ไฟฟ้า อุปกรณ์น้ำมัน ฯลฯ 2. check list ตรวจสอบก่อนเริ่ม heater 3. ข้อควรระวังความปลอดภัย วิธีการทำงานที่ถูกต้อง นักเขียนผลการบำรุงรักษาต่างๆ หลังจากการดำเนินการตาม (เก็บเอกสารหลังคืน) ...		all close	4	4	ผู้ปฏิบัติงาน	safety data studio

