

ภาคผนวก จ-18

แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล และประเภทของการเจ็บป่วย



ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน กรกฎาคม 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	11	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		


ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน กรกฎาคม 2566

Section System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	0
ระบบทางเดินอาหาร	4
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	2
ระบบผิวหนัง	0
ระบบประสาท	1
ระบบหู ตา คอ จมูก	0
ระบบสืบพันธุ์	0
ทำแผล	3
อื่นๆ	1
Total	11


Reporter :::

ชื่อ กิ่งกาญจน์ [REDACTED]

จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ เดือน กรกฎาคม 2566

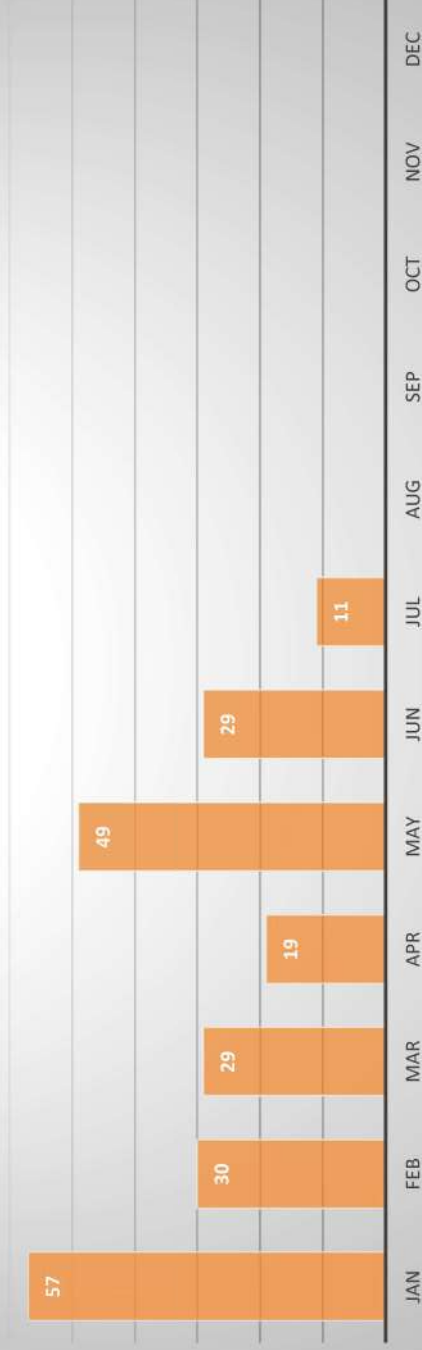

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน กรกฎาคม 2566

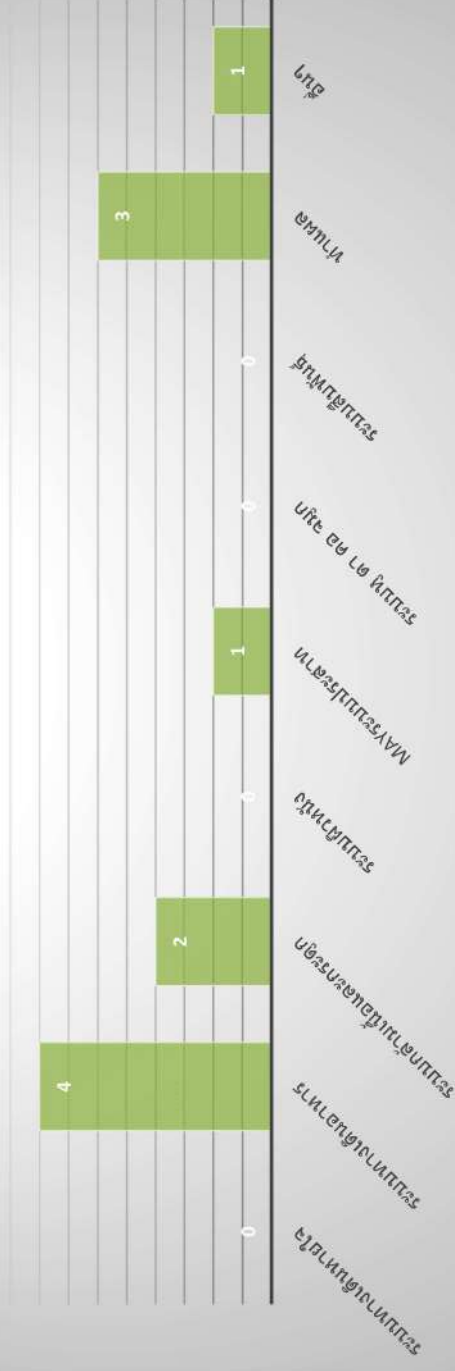

ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน สิงหาคม 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	36	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		


ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน สิงหาคม 2566

Section System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	0
ระบบทางเดินอาหาร	3
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	4
ระบบผิวหนัง	2
ระบบประสาท	10
ระบบหู ตา คอ จมูก	3
ระบบสืบพันธุ์	8
ทำแผล	5
อื่นๆ	1
Total	36


Reporter ...

ชื่อ กิ่งกาญจน์

จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์เดือน สิงหาคม 2566

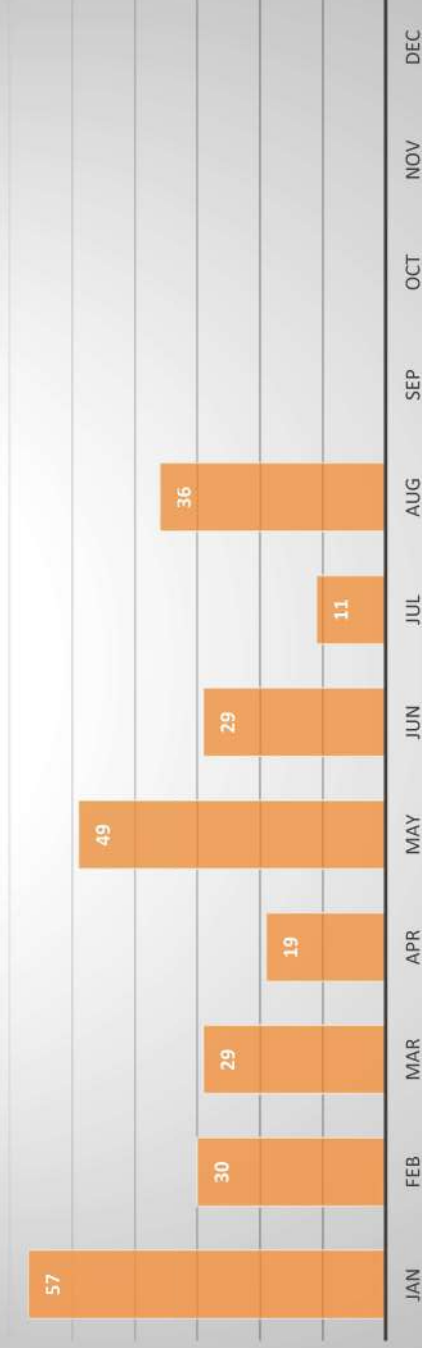

ประเภทของระบบการจ่ายเดือน สิงหาคม 2566

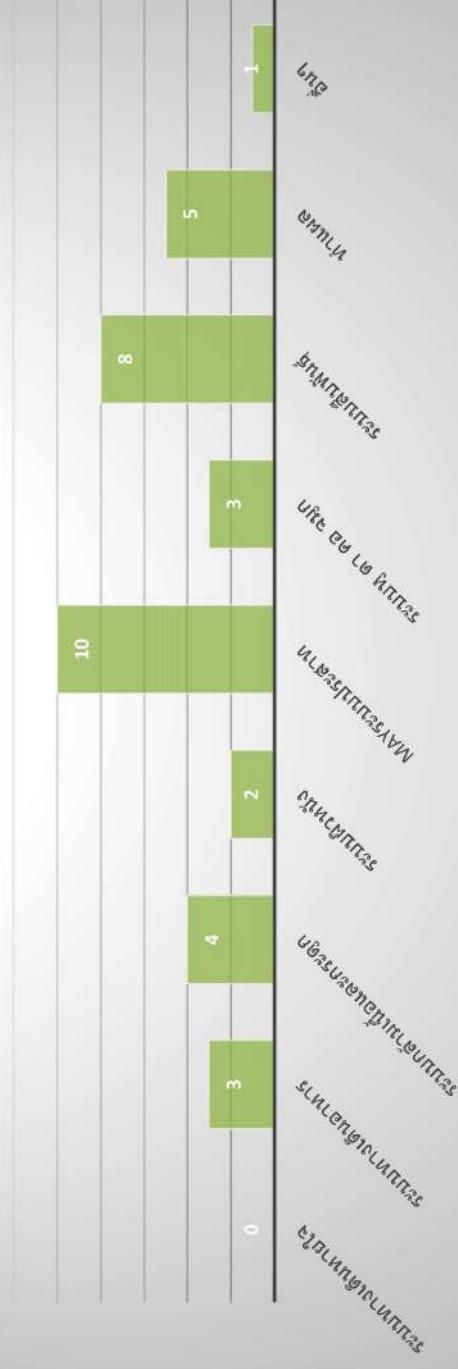

ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน กันยายน 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	29	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		


ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน กันยายน 2566

Section System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	0
ระบบทางเดินอาหาร	3
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	4
ระบบผิวหนัง	2
ระบบประสาท	10
ระบบหู ตา คอ จมูก	3
ระบบสืบพันธุ์	4
ทำแผล	2
อื่นๆ	1
Total	29


Reporter :::

ชื่อ กิ่งกาญจน์ [REDACTED]

จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ เดือน กันยายน 2566

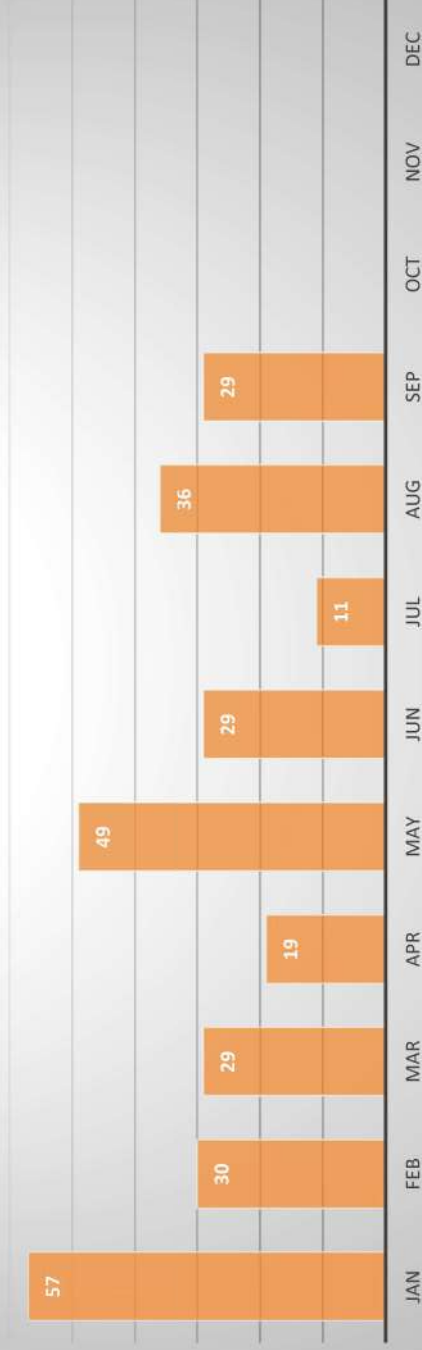

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน กันยายน 2566

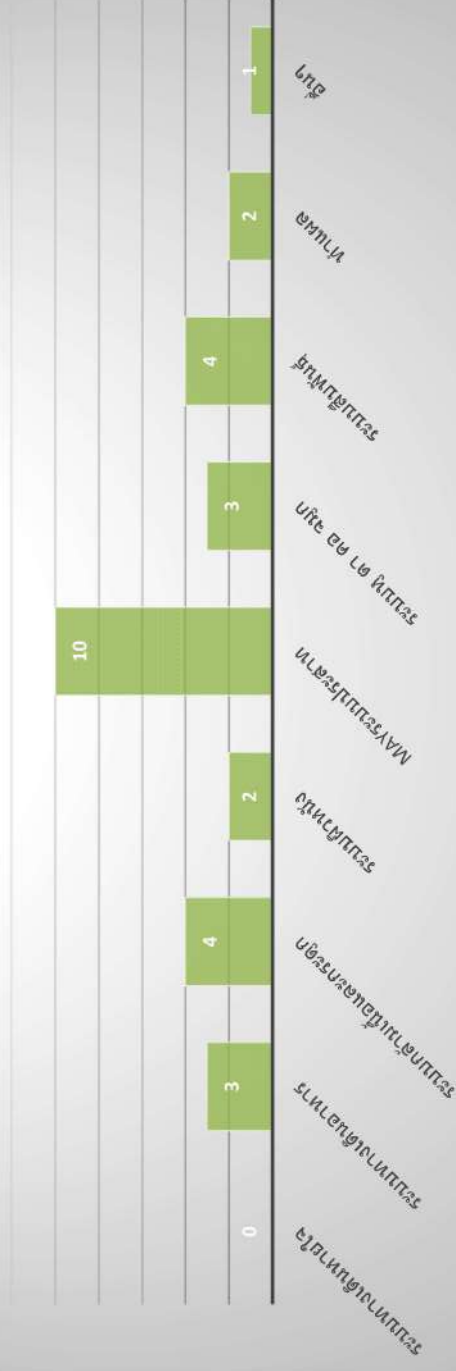

ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน ตุลาคม 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	27	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน ตุลาคม 2566

Section System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	0
ระบบทางเดินอาหาร	3
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	4
ระบบผิวหนัง	0
ระบบประสาท	9
ระบบหู ตา คอ จมูก	8
ระบบสืบพันธุ์	1
ทำแผล	2
อื่นๆ	0
Total	27

Reporter :::

ชื่อ กิ่งกาญจน์

ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน พฤศจิกายน 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	48	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		


ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน พฤศจิกายน 2566

Section System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	1
ระบบทางเดินอาหาร	13
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	4
ระบบผิวหนัง	1
ระบบประสาท	9
ระบบหู ตา คอ จมูก	12
ระบบสืบพันธุ์	0
ทำแผล	6
อื่นๆ	2
Total	48


Reporter :::

ชื่อ กิ่งกาญจน์ [REDACTED]

จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์เดือน พฤศจิกายน 2566

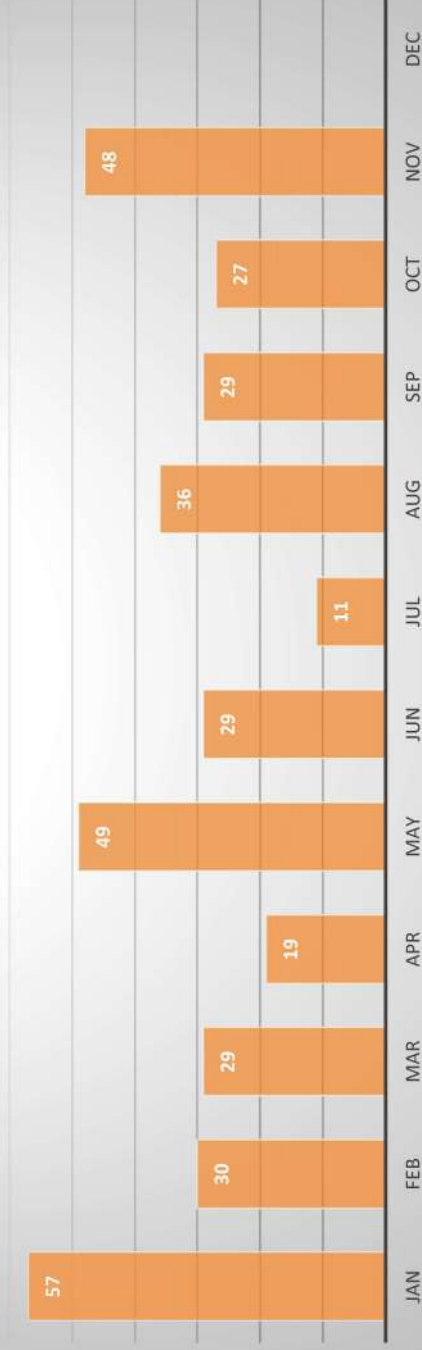

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน พฤศจิกายน 2566

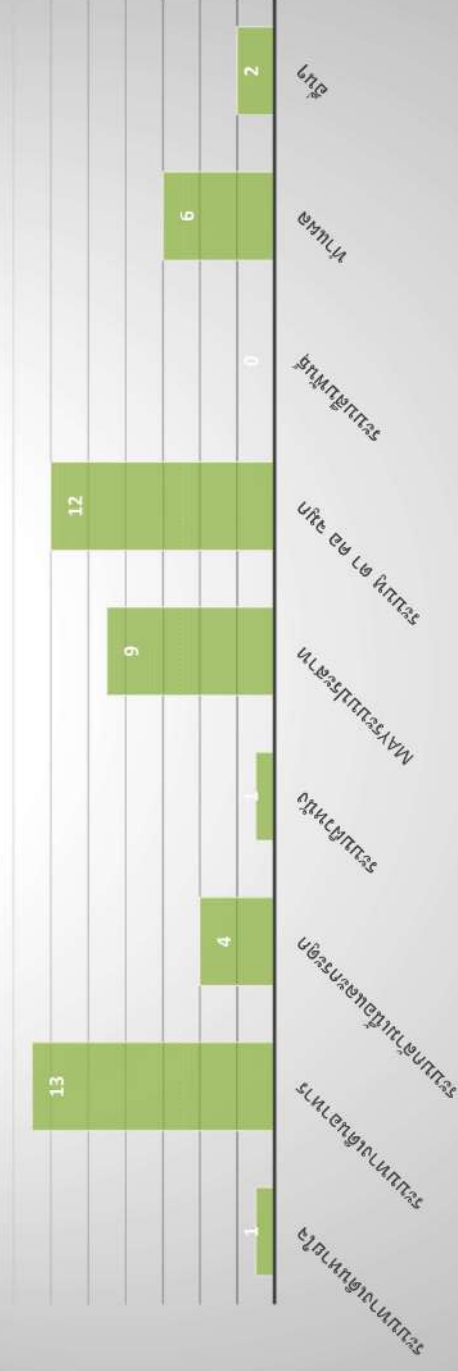

ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน ธันวาคม 2566

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	53	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		


ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน ธันวาคม 2566

Section System	SRC
ระบบทางเดินหายใจ	1
ระบบทางเดินอาหาร	10
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	13
ระบบผิวหนัง	1
ระบบประสาท	8
ระบบหู ตา คอ จมูก	14
ระบบสืบพันธุ์	2
ทำแผล	3
อื่นๆ	1
Total	53


Reporter :::

ชื่อ กิ่งกาญจน์ [REDACTED]

จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2566

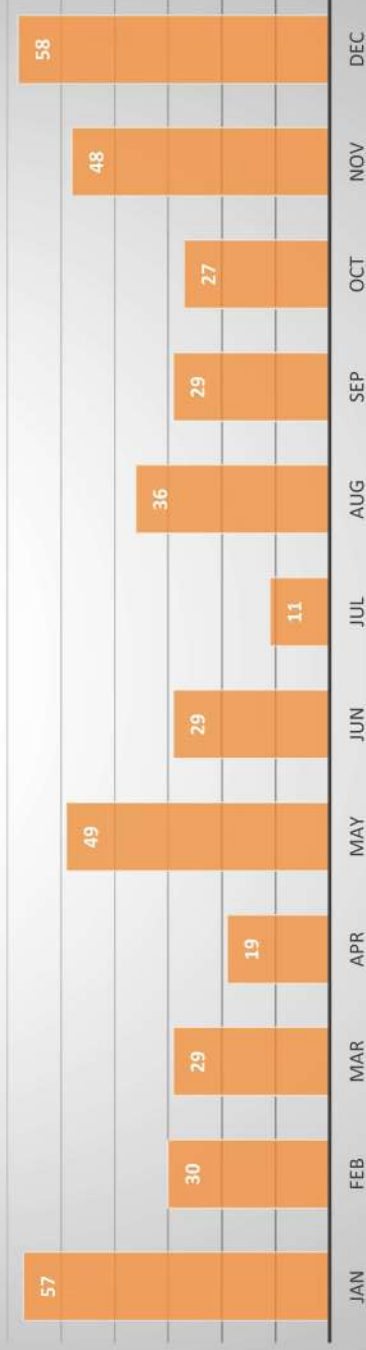

ประเภทของระบบการจ่าย เดือน ธันวาคม 2566

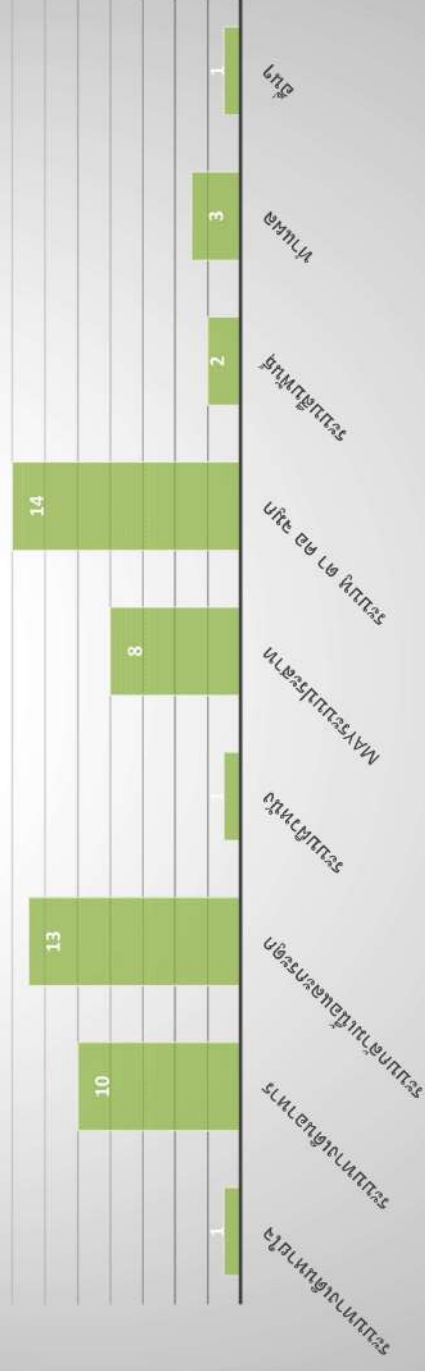

ภาคผนวก จ-19

สรุปงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์



กิจกรรม CSR พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าศรีราชา

Update : 15 January 2024

Global Power Synergy Public Company Limited | 1

1


F. ตารางสรุปผลการดำเนินงานส่วนกิจการเพื่อสังคม - แผนชุมชนสัมพันธ์

พื้นที่: การดำเนินงาน Community CSR ร่วมกับ กลุ่มไทยออยล์

No.	ภาพกิจกรรม	รายละเอียด
1		<p>ชื่อกิจกรรม/โครงการ: สนับสนุนโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ที่อยู่รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าศรีราชา</p> <p>สถานที่: อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, จ.ลพบุรี และ จ.นครราชสีมา</p> <p>วันที่ดำเนินกิจกรรม: 9 – 12 มกราคม 2566</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของคนในชุมชน</p> <p>ผู้รับผิดชอบหลัก: ทิพัฒน์ [REDACTED]</p> <p>งบประมาณที่ใช้: 5,000 บาท</p>
2		<p>ชื่อกิจกรรม/โครงการ: สนับสนุนของขวัญสำหรับกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสานวิถีชุมชน</p> <p>สถานที่: ศูนย์สุขภาพฯ ไทยออยล์</p> <p>วันที่ดำเนินกิจกรรม: 21 เมษายน 2566</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสานวิถีชุมชน</p> <p>ผู้รับผิดชอบหลัก: ทิพัฒน์ [REDACTED]</p> <p>งบประมาณที่ใช้: -</p>

Global Power Synergy Public Company Limited | 2

2

No.	ภาพกิจกรรม	รายละเอียด
3		<p>ชื่อกิจกรรม/โครงการ: ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 2566</p> <p>สถานที่: ณ วัดนอมน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี</p> <p>วันที่ดำเนินกิจกรรม: 4 พฤศจิกายน 2566</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ตั้งงาน</p> <p>ผู้รับผิดชอบหลัก: ทิพัฒน์ [REDACTED]</p> <p>งบประมาณที่ใช้: - บาท</p>
4		<p>ชื่อกิจกรรม/โครงการ: ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชลบุรี 1 (รอบโรงไฟฟ้าศรีราชา)</p> <p>สถานที่: ห้องประชุมเล็ก อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี</p> <p>วันที่ดำเนินกิจกรรม: กรกฎาคม พุทธศักราช 2566</p> <p>วัตถุประสงค์: ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการของกองทุนฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ [REDACTED], ทิพัฒน์ [REDACTED]</p> <p>งบประมาณที่ใช้: - บาท</p>

ภาคผนวก จ-20

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ครึ่งล่าสุด



รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2566

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

Global Power Synergy Public Company Limited

โรงไฟฟ้าศรีราชา



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการฝึกซ้อมโดยบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ.095

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ.....บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าศรีราชา.....

ประเภทกิจการ โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า

ที่อยู่เลขที่ ๔๖/๑ หมู่ที่ ๑...ซอย...ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบลทุ่งสุขลา เขต/อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐
โทรศัพท์ : [REDACTED]

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม...๓๐.....คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

○ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

✓ เป็นสถานประกอบการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันขอมนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วันที่ซ้อมวันที่ทำการฝึกซ้อม๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖.....

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม.....๓๐.....คน

๒.๔ ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม่ดี ○ พอใช้ ○ ดี ○ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

○ ได้รับความเห็นชอบและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....เลขที่.....ลงวันที่..... โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

✓ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้ บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต.....ดพฝ.๐๙๕.....โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง แสดงการฝึกซ้อม มาด้วยแล้ว

ลง

(นายวัลลพ

ผู้รับมอบอำนาจการแทน

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม

รายชื่อจำนวนพนักงานเข้าร่วมการซ้อมแผนอพยพ ระดับ 2

Date: 21/08/66

No	Name in Thai	Department	Signature
1	ปรบอดส์	GPSC	
2	วาทีน วิ	GPSC	
3	นันทพงศ์	GPSC	
4	อำนาจย์	BSA	
5	พลเดช	ERU	
6	ภาคภูมิ	ERU	
7	นิพนธ์ โ	BSA	
8	สุดเขต	BSA	
9	สงกรานต์	ZI-Chem	
10	พรรัตน์	ZI-Chem	
11	อรรณ	BSA	
12	พงษ์ธิดา	BSA	
13	อำนาจ	GPSC	
14	อนันต์ อ	GPSC	
15	กังกาญ	GPSC	
16	พิสิษฐา	BSA	
17	อภรณ์	BCS	
18	ลำยอง ศ	BCS	
19	สมใจ ฐ	BCS	
20	ทินกร ฐ	BSA	
21	วิระยุทธ	BSA	
22	ประเพ็ญ	BSA	
23	วิชชนันท์	GPSC	
24	สรชัย ฐ	NPC-SG	
25	สุเวไนย	NPC-SG	
26	ประสิทธิ์	NPC-SG	
27	ภาณุสร	NPC-SG	
28	กรัญญ์ ฐ	NPC-SG	
29	ธรรกฤต	NPC-SG	
30	อำนาจ ไ	NPC-SG	

วันที่: 21/8/66

[illegible]

หมายเลขห้อง : คลังพัสดุ

[illegible]







19/8/80: 100

หมายเลขห้อง : พนักงานขับรถ

พื้นที่ :

9/8/66

หมายเลขห้อง : 8

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทร	บริษัท	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	สุดเขต เ 	085-3143115	BSA		— 50
2	ศกโชค เ 	099-8796399	BSA		— 50
3	ณัฐพงศ์ 	094-995-9535	BSA		— 50
4					
5					
6					
7					
8					

Control

700 6 3018

$\psi_2 = 4 \text{ ans.}$

พื้นที่ :

9/8/66

หมายเลขห้อง : 8

[illegible]

21/8/16

หมายเลขห้อง : 4

[illegible]

วันที่ : 21/8/๖6

วันที่: ๒๒/๘/๖๕

หมายเลขห้อง : 6

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทร	บริษัท	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	กังกาณัฐ	085-3143115	GPSC	—	ERT
2	เกศสริน	099-8796399	GPSC	—	
3	वासना	094-995-9535	GPSC	—	
4	อรรรณ	096-8565258	BSA	—	
5	ขวัญโรจน์	085-0649899	BSA	—	
6	พงษ์ศักดิ์	092-898-7818	BSA	—	
7	ทิพย์วรรณ	085-3953293	BSA	—	
8	ศรัญญา		NPC-SG	—	

[illegible]

สถานการณ์สมมติการขึ้นมือปฏิบัติการตามแผนตอบโต้การฉุกเฉิน ระดับที่ 2 21 สิงหาคม 2566 โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)						
ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ช่องทางสื่อสาร	ช่องทางสื่อสาร
1	เริ่มเหตุเพลิงไหม้	13.00 น.	SMS แจ้งกรณีสถานการณ์ SRC EML2	SM		Smart Messaging
		14.00 น.	มีการแจ้งเตือน Propane tank โดยมี Operation เป็นผู้ควบคุมการทำงาน	FO		
		14.02 น.	เริ่มทำการดับเพลิง FO (Propane) พบว่ามีควันขึ้นบริเวณห้องควบคุมดับ	FO		
		14.03 น.	ในเวลาต่อมาเกิดมีประกายไฟขึ้นและเกิดไฟลุกไหม้ถังของถังหนึ่ง	FO		
		14.05 น.	FO (Propane) ได้สั่งการให้ผู้รับหน้าที่การปิดวาล์วและเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ	FO		
			FO (Propane) ประเมินสถานการณ์ว่าไม่สามารถดับเพลิงได้เองเนื่องจากไม่สามารถเข้าไปปิดวาล์วที่ Propane Tank ได้ และแจ้งให้ทราบ SM	FOISM		วิทยุสื่อสาร
		14.06 น.	SM รับทราบและพิจารณาแจ้งการให้ FO พยายามปิดวาล์ว Propane tank และบริเวณใกล้เคียง	FOISM		วิทยุสื่อสาร
		14.07 น.	SM ประเมินสถานการณ์และแจ้ง OSOM เพื่อขอพิจารณาจาก OV ตัดสินใจประกาศการฉุกเฉินระดับ 1	OSOM/OIV		โทรศัพท์
		14.08 น.	ประกาศการฉุกเฉินระดับ 1	ASM	ประกาศ ประกาศ ระดับ 1 เกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บ Propane tank 30 ประกาศการฉุกเฉิน ระดับ 1 ขอให้ผู้ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลและเสริมกับแผนการกักพื้นที่ควบคุม	Paging
2	ประกาศการฉุกเฉินระดับ 1	14.10 น.	***OSOM รับทราบที่ EC และพยายามให้ ASM ส่ง SMS แจ้ง SRC EML1 ERT ตามแนวทาง ECC / EC โดยทางโทรศัพท์ตามงานตัวโดยตรงที่ ECC	OSOM/ASM SRC EML1		Smart Messaging
		14.15 น.	***ไม่รับรายงานตัวทาง Application LINE***	ERT		โทรศัพท์
		14.15 น.	OC (ระดม) ไม่ได้จุดเกิดเหตุ และแจ้ง EC เริ่มการติดตั้ง Command Post และเริ่มเหตุการณ์	ECIOC		วิทยุสื่อสาร
		14.17 น.	OC สั่งการ FO ย้ายมาที่ทีมเพลิงไหม้ไว้ และตั้งหน่วย	OC/FO		วิทยุสื่อสาร
		14.18 น.	EC ประกาศ ST(กยศ) ส่งเจ้าหน้าที่(คุณภาพ BSA) ไปแยกทำงานของ Fire Pump	EC/ST		วิทยุสื่อสาร
		14.19 น.	OC แจ้ง MC ขงทีม Security&Fire 2 นาย มาเป็น Fire Team ช่วยดับเพลิง	OC/MC		วิทยุสื่อสาร
		14.19 น.	EC แจ้ง MC ตรวจสอบ Security การมีประตูปะตูทางเข้าออก G-4	EC/MC		วิทยุสื่อสาร
		14.19 น.	CC (ASM) แจ้งผู้ทำ EGAT MCC (แจ้งการซ่อมเสร็จ)	ASM		โทรศัพท์
		14.20 น.	1. หน่วยดับเพลิง Thai oil (แจ้ง บก.) แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเริ่มการควบคุมเพลิงไหม้ 036-408500 ต่อ 1177 (ภายใน #83 1177) 2. แจ้งหน่วยควบคุมแผนผังเพื่อทราบเหตุการณ์ โทร 036-490199 3. หน่วยสื่อสารโทรคมนาคม โทร 025373111, 025373222, 025373333, 025373444, 025373555	MC		โทรศัพท์
4	พนักงานดับเพลิงได้รับแจ้ง	14.25 น.	***OC แจ้ง EC ให้ Fire Team 1 นาย (พนักงาน BSA) ไปรับมาดับเพลิงที่ถังเก็บ	OC/EC		วิทยุสื่อสาร
		14.26 น.	EC แจ้ง ST(ผู้ควบคุม) ขอกำลังพลเคลื่อนย้ายรถจากบริเวณจุดเกิดเหตุ และแจ้งขอ First aid team ย้ายมาที่จุดฉุกเฉิน	EC/ST	ทีม ST ย้ายรถดับเพลิง ย้ายมาที่จุดฉุกเฉิน	วิทยุสื่อสาร
		14.28 น.	EC แจ้ง MC ประกาศ Thai oil เพื่อขอพนักงานดับเพลิง	EC/MC		วิทยุสื่อสาร
		14.30 น.	OC แจ้ง EC ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เนื่องจากถังเก็บเพลิงไหม้และถังน้ำมันระเบิดขึ้น ขอกำลังดับเพลิงจากภายนอก	OC/EC		วิทยุสื่อสาร

สถานการณ์สมมติ

SCENARIO

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	ข้อความเสียง	ช่องทางการศึกษา
		14.31 น.	OC ประเมินสถานการณ์และแจ้ง EOC เพื่อจัดการมาจาก ED คัดลึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2	EG/ED		โทรศัพท์
						Paging
		14.33 น.	ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2	CC (ASM)	1. ประกาศ ประกาศตามมติ เพื่อขอตั้งเป็นวันครบ ครบ 30 ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 ที่เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ ดี 3. - (ประกาศ 2 รอบ) เพื่อขอตั้งเป็นวันครบ (ตามประกาศ 1 รอบ)	
	ไม่สามารถควบคุมเพลิง ได้ ระบบดับเพลิง อัตโนมัติเสียหาย บางส่วน ไม่สามารถไป ตามพื้นที่รอบบริเวณ	14.35 น.	EC ยืนยันกับ CC(ASM) SMS EML2 แจ้งทีม ERT MC แจ้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ยกระดับเป็นระดับ 2 1. ศูนย์ดับเพลิง Thai oil (แจ้ง ณ. 893 1177) 038-409500 ต่อ 1177 (ภายใน 893 1177) 2. แจ้งสถานนอกเขตศูนย์ฯ เลื่อนทราบเหตุการณ์ โทร 038-490199 3. ศูนย์สื่อสารปกติ แจ้งลงงานใหญ่ โทร 025373111, 025373222, 025373333, 025373444, 025373555	MC		Smart Messaging
		14.36 น.	ED แจ้ง CCT(ศูนย์ลงพื้นที่) ไม่สามารถประสานสื่อสาร Press Release	ED/CCT	ศูนย์ลงพื้นที่ 081-808-5577	วิทยุสื่อสาร
6	พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้อง ไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล	14.37 น. 14.43 น.	พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องสามคน นึกเครื่องใช้ไฟฟ้า และรีบอพยพไปยังจุดรวมพลที่ กำหนด เพื่อการตรวจสอบรายชื่อ HT (ศูนย์ SC) พบทราบรายชื่อพนักงาน (จากจุดอาคารคนผู้รับเหมาและผู้จัดการที่ เราไปแจ้งให้ไว้) เพื่อทำการตรวจสอบจำนวนผู้อพยพ	ALL HT		Paging
7	รถพยาบาลจาก Thaiol มาถึง	14.43 น. 14.45 น. 14.46 น. 14.47 น.	HT พบช่างซ่อมรถพยาบาลที่ ECC ไม่ EC มีรถพยาบาล MC ประสาน OC นำรถพยาบาลจาก Thai ol เข้ารับผู้บาดเจ็บ ณ จุดรวมพลตาม ไม่ที่ พบ เหมอนับ ED ประสานงานกับผู้บาดเจ็บและพาเขาและเข็น ไปยัง ED ED ประสานงาน AD(ศูนย์รักษา) ควบคุมเจ้าหน้าที่จุดอพยพนักวิ่งที่บาดเจ็บ	HT/EG MC/OC EG/ED ED/AD		วิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์
9	พนักงานดับเพลิงพร้อม น้ำตลับ	14.50 น. 14.51 น. 14.52 น. 14.53 น. 14.54 น. 14.55 น.	OC แจ้ง EC ว่า Fire Team 1 นาย (Security) ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปจากบริเวณ OC แจ้ง EC ยืนยันที่ศูนย์ดับเพลิงว่ามีผู้บาดเจ็บที่จุดรวมพลตาม ณ จุดที่ลงพื้นที่ตาม ST) EC แจ้ง ST ว่ากำลังเลือกวิธีดับเพลิงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉินเหตุ และให้ทีม Fire and team ควบคุมเจ้าหน้าที่จุดรวมพลตาม EC แจ้ง MC ประสานงาน พ.ร. วิจารณ์ เหมอนับ เพื่อจัดการพยาบาลกับบาดเจ็บ 14.53 น. EC พบสถานการณ์การดับเพลิงที่จุดที่ 2 ณ จุดรวมพลดับเพลิงใหม่ 14.54 น. ED แจ้งทีม CCT(ศูนย์ลงพื้นที่) ควบคุมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตาม ทีม CCT ประสานงานและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับทีม Thaiol (ศูนย์รักษา)	OC/EC OC/EC EC/ST EC/MC EC/ED ED/CCT	AD เบอร์ 081-825-2156 (ศูนย์รักษา) วิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ ศูนย์สื่อสาร (089-0925089)	โทรศัพท์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร
10	เกิดกลุ่มควันสีส้มขึ้น บริเวณข้าง มี ผลกระทบกับชุมชน รอบๆ โรงไฟฟ้า	14.56 น. 15.00 น.	CCT จัดทีมมาดับเพลิงที่จุดที่เกิดควันสีส้มแล้วรีบประสานพนักงกันที่ติดตามหาตาม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงตามเป็นระยะ ตามสถานการณ์ CCT อยุ่ตามการดับเพลิงตาม (ตามขั้นตอนการดับเพลิง)	CCT CCT		

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อความสื่อสาร
11	รถดับเพลิงจาก Thailand มาถึง	15.00 น.	MC แจ้ง EC รถดับเพลิงจาก Thailand มาถึง	MC/EC	วิทยุสื่อสาร
		15.00 น.	EC แจ้ง OC ไม่ให้ประสานกับรถดับเพลิงเพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางและรวมวงแหวนรถดับเพลิงกับดับเพลิงของ Thailand	EC/OC	วิทยุสื่อสาร
12	รถพยาบาล ทพ. ภิรมย์	15.00 น.	MC รับสาย OC นำรถพยาบาลไปรวมรถเข้าเข้าศูนย์ดับเพลิง ณ จุดประชุมแบบลด	MC/OC	วิทยุสื่อสาร
	แผนกป้องกันภัย	15.10 น.	MC แจ้ง OC ไปประสานงาน AD (อุบลราชธานี) ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานดับเพลิงที่บาดเจ็บ	ED/AD	โทรศัพท์
13	มีผู้โดยสารและคนขับเข้า	15.10 น.	MC แจ้ง EC มีผู้โดยสารและคนขับเข้าสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินการช่วยเหลือ	MC/EC	วิทยุสื่อสาร
	มีการประท้วง (Security threat)	15.12 น.	MC แจ้ง EC ไม่ให้ทำการเข้าพื้นที่เกิดเหตุ	EC/ED	โทรศัพท์
		15.12 น.	ED ส่งการ CCTV (ดูแผนที่) เข้าประสานงานและดูแลรักษา	ED/OCCT	โทรศัพท์
14	สถานการณ์ควบคุมสถานการณ์ได้		OC แจ้ง EC ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว	OC/EC	วิทยุสื่อสาร
		15.12 น.	EC แจ้งทีม OC (ดูแผนที่) เข้าตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพบรรยากาศ กลิ่น น้ำที่ติดจากรถดับเพลิง	EC/OC	โทรศัพท์
		15.20 น.	ED ร่วมทีม EC/OC/ST/MC/TC/OC ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ	ERT	
		15.25 น.	OC แจ้ง EC ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ	OC/EC	โทรศัพท์
			EC ขอพิจารณาจาก ED จัดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียงฉุกเฉิน		โทรศัพท์
		15.35 น.	ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน	CC(ASM)	Paging ยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ให้พนักงานทุกคนกลับ สู่ที่ทำงานปกติ
		15.40 น.	MC แจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นการซ้อมแผน	MC	โทรศัพท์
		15.42 น.	EC สนทนาไปให้ CC(ASM) ส่ง SMS to Group All Emergency	EC/OC	Smart Messaging

SRC 2023 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



GPSC

ภาพการฝึกซ้อม

SRC 2023 anual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



SRC 2023 annual emergency and evacuation drill



SRC 2023 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



SRC 2023 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



SRC 2023 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



GPSC

SRC 2023 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



GPSC


โครงสร้างทีมฉุกเฉิน

SRC 2023 annual emergency and evacuation drill

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



แผนผังหน่วยงาน

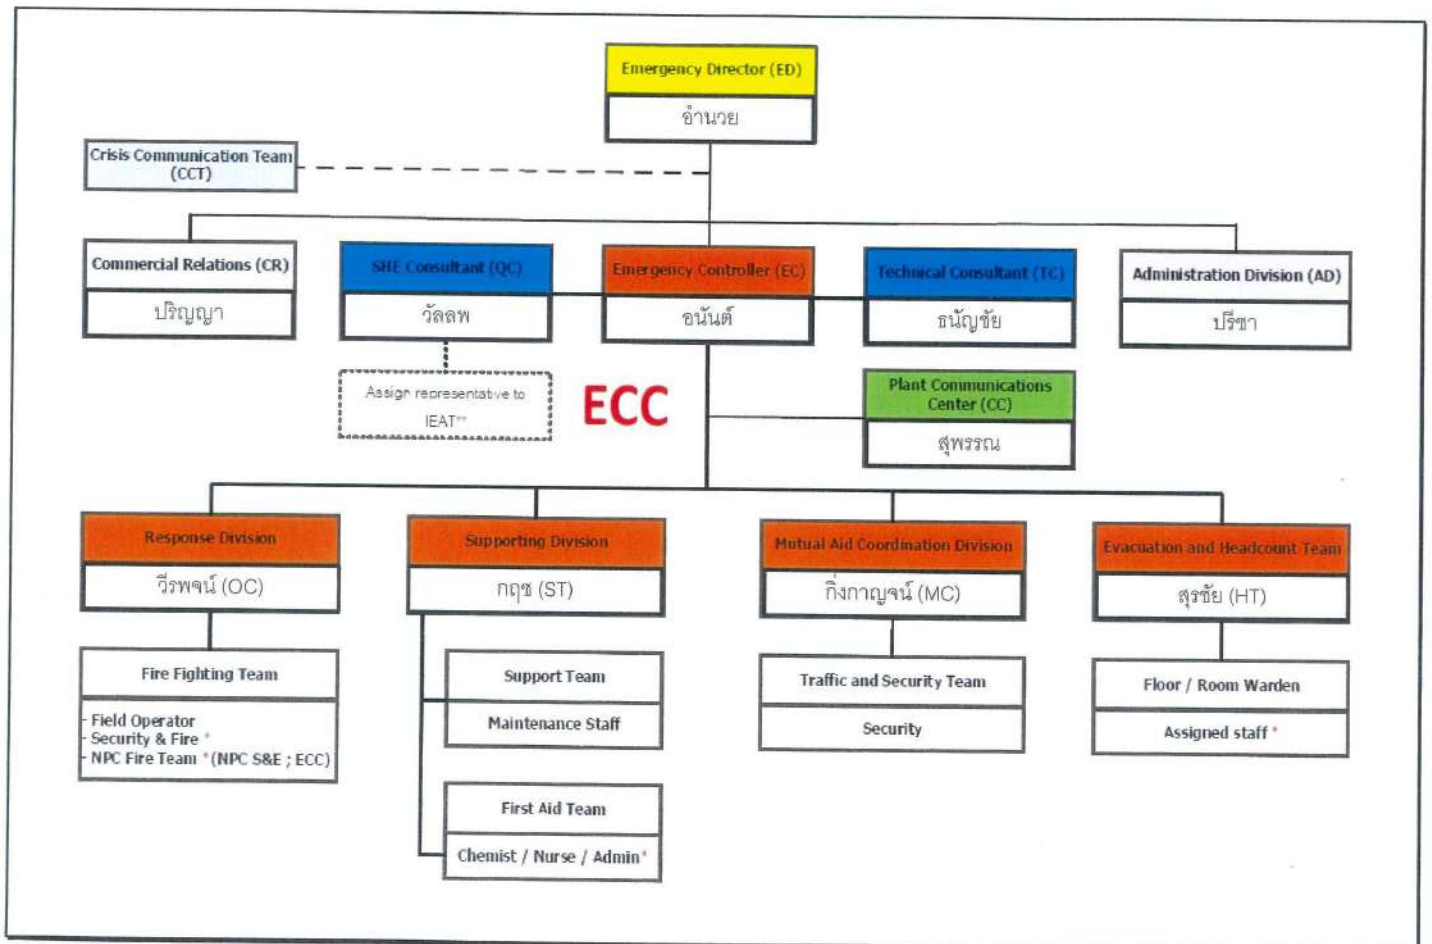

ที่ 233002-40/237/66

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนการฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2566

เรียน นายอภิสมนศิริ เทศบาลนครแหลมฉบัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด

2.สถานการณ์ซ้อมฝึกการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายใน โรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ บริเวณภายใน โรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพื้นที่ต้น

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 038-407458

ที่ 233002-40/240/66

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนการฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2566

เรียน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตศรีราชา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด

2.สถานการณ์ซ้อมฝึกการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายใน โรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยขอแจ้งเลื่อนกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ บริเวณภายใน โรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพื้นที่ต้น

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 038-407458

25 ก.ค. 2566

24/7/16



GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B 9th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Klongkum Suburb, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
www.gpscgroup.com

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
555/2 Energy Complex Building B 9th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Klongkum Suburb, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601



GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B 9th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Klongkum Suburb, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
www.gpscgroup.com

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
555/2 Energy Complex Building B 9th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Klongkum Suburb, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601

ที่ 23300240/241/66

ที่ 23300240/242/66

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนการฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนการฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2566

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบึง

เรียน กรรมการผู้อำนวยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด

บริษัท ไทยได้อิโกลเรียม โปรดัคท์ จำกัด

2.สถานการณ์ซ้อมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด


2.สถานการณ์ซ้อมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายใน โรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ของบริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยและรับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยขอแจ้งเลื่อนกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ บริเวณภายในโรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพื้นที่อื่น

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพื้นที่อื่น

ด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 038-407458

ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 038-407458

24-7-66

ที่ 23300240/239/66

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งเรื่องการฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2566

เรียน ประธานชุมชนรอบโรงกลั่นฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด
2.สถานการณ์ซ้อมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายใน โรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ของ บริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยขอแจ้งเลื่อนกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณภายในโรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพื้นที่อื่น

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 028-407458

ที่ 23300240/243/66

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งเรื่องการฝึกซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี 2566

เรียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
กลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด
2.สถานการณ์ซ้อมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายใน โรงไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนรองรับเหตุการณ์ของ บริษัทฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยขอแจ้งเลื่อนกำหนดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณภายในโรงไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ใ้รขอความอนุเคราะห์ระดับเพลิงและรพยาบาลของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการซ้อมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเกิดภาวะฉุกเฉินร่วมกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ และโปรดแจ้งให้บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ได้ทราบถึงการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ทั้งนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุรินทร์ ฤทธิกุล)

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพื้นที่อื่น

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 028-407458



บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
RAYONG FIRE Co.,Ltd.

328/52 ซอยเทพารักษ์ 87 หมู่ 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-539-8210 Fax 02-903-0080 Ext. 0462 มือถือ 08-1436-3053 . 08-7785-5777
Website : www.rayongfire.com Email : info@rayongfire.com



Rayongfire



@rayongfire

ใบรับรองการฝึกซ้อม

ที่ RF 0193/2566

14 กันยายน 2566

เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน ผู้จัดการ บริษัท โกสบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามที่ท่านได้ให้บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ให้กับพนักงานของ บริษัท โกสบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่าน
มานั้น

บัดนี้ ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและสามารถใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงที่ทางบริษัทฯ มีอยู่ได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ซึ่งทางบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ได้ส่งหนังสือรับรองการฝึกอบรมมาพร้อมนี้ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องของ
ท่านรายงานให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐวุฒิ)
กรรมการผู้จัดการ




บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
Rayong Fire Co., Ltd.

ฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ 0-3868-7177 , 081-436-3053 (ประวิทย์)

โทรสาร 0-3868-7179

E-mail : pravitfiretech@gmail.com



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุญาตให้ บริษัท ระยะเวลาไฟร์ จำกัด

เลขาฯ เป็นนิติบุคคล ๑๑๐.๕๕ ล้านบาท

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดกระทำและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผู้ใช้บริการมีข้อตกลงกับพลีและมีความสัมพันธ์ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้ประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยวิธียกกร จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

อธิปไตยกรรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
Rayong Fire Co., Ltd

รายชื่อวิทยากรแกนข่ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของบริษัทฯ ระยองไฟร์ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๔๑

๑. นายประจักษ์
๒. นายพดล
๓. นายสมศักดิ์
๔. นายวินัย
๕. นายมงคล
๖. นายกฤษ
๗. นายอดารักษ์

วันที่ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



RAFF บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
Rayong Fire Co., Ltd.

Date: 21/08/66

No	Name in Thai	Department	Signature
1	ปาริชาติ	GPSC	
2	วาทีน	GPSC	
3	นันทพงษ์	GPSC	
4	อำนาจ	BSA	
5	พลเดช	ERU	
6	ภาคภูมิ	ERU	
7	นันทพร	BSA	
8	สุดเขต	BSA	
9	สงกรานต์	Zi-Chem	
10	พรณัฐ	Zi-Chem	
11	อรรณพ	BSA	
12	พงษ์ธิด	BSA	
13	อานวย	GPSC	
14	อนันต์	GPSC	
15	กนกกาญ	GPSC	
16	พีจิตรา	BSA	
17	อารณณ	BCS	
18	ลำยอง	BCS	
19	สนใจ	BCS	
20	ทนกร	BSA	
21	ระฤทธิ	BSA	
22	ประทีป	BSA	
23	วิษณน	GPSC	
24	สุรัชย์	NPC-SG	
25	สุวโณ	NPC-SG	
26	ประสิทธิ์	NPC-SG	
27	ภาณุสร	NPC-SG	
28	ภิญญ	NPC-SG	
29	ธฤต	NPC-SG	
30	อำนาจ	NPC-SG	

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
Rayong Fire Co., Ltd.



RF-2-0127-2566

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2566-0041 ขอรับรองว่า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 42/3 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

(นายณัฐวุฒิ ไชยพิรมณ์)
กรรมการผู้จัดการ

Emergency Drill 2022

Fire at Propane Tank

SRC (21 Aug 2023)

On August 21, 2023



สรุปผลการซ้อม
และการประเมิน

ฝึกซ้อมตามภารกิจของแต่ละทีม ดังนี้

7. ผู้นำทีมอพยพและทีมตรวจนับกำลังพล (HT) : ทำการนับจำนวนและสรุปผล ภายใน 5 นาที
8. ทีมประสานงาน (MC) : แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ดับเพลิง Thai oil, ศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต กลุ่ม ปตท. ภายใน 10 นาที
9. ทีมสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (CCT) : ระยะเวลาในการ Press Release หลังจากได้รับแจ้งเหตุการณ์ ภายใน 10 นาที, การประสานงานระหว่าง ทีม CSR การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือกลุ่มไลน์ ได้ถูกต้อง และ รวดเร็ว (เบอร์โทรถูกต้อง, ข้อความที่ส่งชัดเจน)

ฝึกซ้อมตามภารกิจของแต่ละทีม ดังนี้

1. ทีม ERT SRC : ฝึกให้ได้เกณฑ์ตามกฎหมาย / กฎระเบียบบริษัท / สัญญา contract
2. ทีมผจญเหตุเพลิงไหม้ (FT) : ซ้อมการสวมชุดและใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง
3. ทีมสนับสนุน (ST) : ไปหน่วยงานพร้อมอุปกรณ์ครบและช่วยเหลือปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้ควบคุมระงับเหตุภาคสนาม (OC) : การสั่งการทีมเข้าผจญเหตุการณฉุกเฉินมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
5. ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (EC) : การบริหารจัดการทีมฉุกเฉินและสั่งการตามขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทได้ถูกต้อง ปลอดภัยกับทีมระงับเหตุฉุกเฉิน
6. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สื่อสารภายในโรงงาน (CC) : การติดต่อสื่อสารภายในและ การส่งข้อความ การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือกลุ่มไลน์ ได้ถูกต้อง และ รวดเร็ว (เบอร์โทรถูกต้อง, ข้อความที่ส่งชัดเจน)

สรุปข้อดีจากการซ้อม

1. มีผู้ช่วยเขียน Emergency board ซึ่งช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของ EC ได้อย่างดี
2. EC มีการสื่อสารกับทีมได้ดี มีความชัดเจน คอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
3. MC ใช้เวลาในการเรียกรถพยาบาล และรถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว
4. มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
5. ทีม PR มีการแบ่งหน้าที่กันในการไปออกรับการเจรจากับนักข่าวและผู้ประท้วงได้ดี
6. มีการตรวจสอบสถานการณ์ที่พนักงานจากกล้อง CCTV

ภาพการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ SRC



สรุปข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

9. จำนวนรปภ.ที่บริเวณหน้าป้อม 4 มีน้อยเกินไป ควรแบ่งจากป้อม 1 มาช่วยในการควบคุมสถานการณ์หน้าโรงงานที่มีรถเข้าออก
10. ตอนประกาศภาวะฉุกเฉิน ไม่มีการแจ้งว่าให้จัดตั้ง EEC เป็นห้องไหน
11. กล้อง CCTV ที่แสดงบริเวณที่เกิดเหตุชำรุด จึงต้องดูกล้องอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นจุดเกิดเหตุชัดเท่าไร
12. ผู้ประท้วงหรือนักข่าวมีความเสี่ยงที่อาจจะเข้าไปในโรงงานได้เนื่องจากมีประตูเปิดออกเพื่อรับรถพยาบาลและรถดับเพลิง
13. ผู้อพยพไม่เดินมายังจุดรวมพลตามจุดที่กำหนดไว้
14. ทีมระบับเหตุยังไม่ทราบชื่อจุดตามแผนที่ของชุมชนข้างเคียง เพื่อที่จะได้ประสานงานกับทีม PR ได้เข้าใจกัน
15. ให้มีการซ้อมแบบ Tabletop ของ Scenario นี้ให้ครบทุกกะ และรายงานต่อ OSOM

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

1. ไม่สามารถติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างชัดเจน เนื่องจากในพื้นที่โรงงานไม่ค่อยมีสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์
2. ERT ตามผัง Organization รายงานตัวไม่ครบทุกหน่วยงานเนื่องจากไม่ว่างและติดงาน
3. ทีมดับเพลิงมีการต่อสายดับเพลิงผิด จึงใช้เวลานานในการเตรียมการเพื่อฉีดน้ำดับเพลิง
4. ทิศทางลมไม่แน่นอน เนื่องจาก Windssock หันไปคนละทาง จึงเกิดความสับสนในการตั้งจุด Command Post
5. การปฐมพยาบาลยังอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุและจุดที่ทีมดับเพลิงทำการดับเพลิงอยู่
6. ไม่มีการใช้งาน Ground monitor เป็นอุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิงในกรณีตอนที่ทีมดับเพลิงจำนวนน้อย
7. น้ำดื่มไปไม่ถึงคนที่หน้างานเนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่นำน้ำดื่มไปหน้างานมีหน้าที่ทับซ้อนกันกับในทีมอพยพ
8. ไม่มีการพิจารณา SDS ของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุและสารเคมีหน้างานที่ไปยุ่งเกี่ยวในเหตุการณ์

THANK YOU



แบบประเมินการเชื่อมแผนภาพภาวะฉุกเฉิน ระดับ 2
บริษัท โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

แบบประเมิน	Emergency Control Center (ECC) - ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน		
วันที่เชื่อม	21 สิงหาคม 2566	กะที่เชื่อม	คู่เวรพจน์ พรหมสวัสดิ์
บริเวณฉุกเฉินทดสอบ	Propane Tank	ผู้ประเมิน	Kamontip K.

รายละเอียด	ผลการปฏิบัติงานแผนภาพภาวะฉุกเฉิน	
	มี	ไม่มี
เริ่มเชื่อมเวลา.....14.08 น.....		
1) มีการจัดตั้ง Emergency Control Center (ECC)	✓	
2) ภายใน ECC มีผู้ทำหน้าที่ดังนี้		
2.1 Emergency Director (ED)	✓	
2.2 Emergency Controller (EC)	✓	
2.3 Support team (ST)	✓	
2.4 Public Relation (PR)		
2.5 QSHE Consultant (QC)	✓	
2.6 Technical Consultant (TC)		
2.7 Admin Team (AD)		
2.8 Emergency Recorder	✓	
3) มีประกาศภาวะฉุกเฉินได้ถูกต้องและชัดเจน	✓	
4) มีการตรวจสอบข้อมูลตามแหล่งต่างๆ เช่น ทีมปฏิบัติการต่างๆ ข้อมูลผู้บาดเจ็บ ข้อมูลผู้สูญหาย การดูแลทรัพย์สิน ฯลฯ	✓	
5) มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ สังเกตประตุน้ำออกนอกโรงงาน	✓	
6) มีเบอร์โทรศัพท์ประสานงาน / แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือไม่	✓	
7) การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก		
Mutual Aid Team ๑๓ โดยวิธี	✓	
First Aid Team ๑๓ โดยวิธี	✓	
8) มีการประสานงานกับทีมต่างๆอย่างรวดเร็วและชัดเจน	✓	
9) มีการประสานงานและรับข้อมูลการตรวจสอบจำนวนพนักงานที่รวมพล	✓	
10) มีตรวจสอบจำนวนพนักงาน/ผู้รับหน้าที่จุดรวมพลหรือไม่	✓	
11) มีการบันทึกผลการสั่งการทุกขั้นตอน พร้อมจด Emergency Record Form	✓	
12) มีการตรวจสอบสถานการณ์จาก CCTV	✓	
13) มีการตรวจสอบผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่		
14) มีประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินได้ถูกต้องและเข้าใจได้ชัดเจน		

สิ้นสุดการเชื่อมเวลา.....15:17 น.....
บันทึกเพิ่มเติม



แบบประเมินการซื้อแผนความคุ้มครองสุขภาพระดับ 2
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

แบบประเมิน	สูตร รวพด		
วันที่ซ่อม	21 สิงหาคม 2566	กะสีซ่อม	คุณวีรพงษ์ พรหมสวัสดิ์
บริเวณจุดเกิดเหตุ	Propane Tank	ผู้ประเมิน	นางสาว นิภาพร หล่อรักษ์

รายละเอียด	ผลการปฏิบัติงานแผนงานคุณภาพฉุกเฉิน	
	มี	ไม่มี
หมายเหตุ		
1) มีการจัดกิจกรรม เวลา 14:37 น.	✓	
2) มีการประกาศให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเกี่ยวกับ ERT ไปรายงานตัวที่จุดรวมพล เวลาประจักษ์ 14:36 น.	✓	
3) พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ERT ไปรายงานตัวที่จุดรวมพลเป็นสแกน เวลา 14:37 น.	✓	
4) พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ERT ไปรายงานตัวที่จุดรวมพลเป็นศูนย์กลาง เวลา 14:39 น.	✓	
5) มีการประกาศอพยพ เวลา 14:35 น.	✓	
6) พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ERT อพยพด้วยวิธี _____ เริ่มอพยพ เวลา 14:37 น. อพยพเสร็จ เวลา 14:39 น.	✓	
7) มีการรายงานผลการอพยพให้ ECทราบ และด้วยวิธีการแบบใด รายงานผ่านหน่วยสื่อสาร	✓	
8) เจ้าหน้าที่ทางรถอพยพมีอุปกรณ์ประจำจุดของรถหรือไม่	✓	

บันทึกเพิ่มเติม

[illegible]

แบบประเมิน	Mutual Aid Coordinator		
วันที่ซื้อ	21 สิงหาคม 2566	กะทิซ้อน	คุณวีรพงษ์ พรหมสวัสดิ์
บริเวณจุดเกิดเหตุ	Propane Tank	ผู้ประเมิน	Theerapan P.

รายละเอียด	ผลการปฏิบัติงานแผนความถ่วงดุลเงิน	
	มี	ไม่มี
1) มีการจัดตั้ง MCC เวลา 14:22 น.	✓	
2) มีบุคคลเข้าไปบริหารหรือไม่		
2.1 Mutual Aid Coordinator (MC)	✓	
2.2 Traffic Team (TT)	✓	
3) มีการสวมใส่ชุดแสดงตำแหน่ง MC		✓
4) มีการแจ้งข่าว และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท	✓	
5) ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก Mutual Aid, IEAT และหน่วยงานราชการ	✓	
6) ประสานงานและแจ้งขบวนระยะเวลาดำเนินการช่วยเหลือ พร้อมตั้งน้ำ ที่ช่วยเหลือถึงภายนอก เช้า ขบวนตัวต่อ OC ที่จุดเกิดเหตุ	✓	
7) มีการรายงานให้ EC ทราบเป็นระยะ	✓	
8) มีการควบคุมและสั่งการ TT ตามแผนที่กำหนด	✓	
9) ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการนอกพื้นที่	✓	
Mutual Aid Team จาก Thai Oil จำนวน 5 คน		
มาถึงเวลา 14:44 น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา 14:45 น.		
Mutual Aid Team จาก จำนวน คน		
มาถึงเวลา น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา น.		
Mutual Aid Team จาก จำนวน คน		
มาถึงเวลา น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา น.		
First Aid Team จาก Thai Oil จำนวน 2 คน		
มาถึงเวลา 14:34 น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา 14:35 น.		
First Aid Team จากโรงพยาบาลวชิรามา แพลมฉบับ จำนวน 4 คน		
มาถึงเวลา 14:49 น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา 14:51 น.		
First Aid Team จาก จำนวน คน		
มาถึงเวลา น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา น.		

บันทึกเพิ่มเติม

[illegible]

แบบประเมิน	Emergency Control Center (ECC) - ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน	คุณวิวัฒน์ พรมแก้วดี
วันที่ซ่อม	21 สิงหาคม 2566	อะที่ซ่อม
บริเวณจุดเกิดเหตุ	Propane Tank	ผู้ประเมิน
		Kaewatip K

รายละเอียด		ผลการปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัย	
มี	ไม่มี	หมายเหตุ	
เริ่มข้อความ 14.08 น.			
1)	มีการจัดตั้ง Emergency Control Center (ECC) (ได้โทรศัพท์ส่วนตัว E.C.)	✓	มีเฉพาะช่างโทรฯ ไม่ได้โทรศัพท์ In-to
2)	ภายใน ECC มีผู้ทำหน้าที่ดังนี้		
2.1	Emergency Director (ED)	✓	14, 16 ช่าง
2.2	Emergency Controller (EC)	✓	
2.3	Support team (ST)	✓	
2.4	Public Relation (PR)		
2.5	QSHE Consultant (QC)	✓	14.16 จอมพล พิกุล E.C.
2.6	Technical Consultant (TC)		
2.7	Admin Team (AD)		
2.8	Emergency Recorder*	✓	14.20 MC วิทยุ
3)	มีประกาศภาวะฉุกเฉิน ได้ถูกตั้งและจัดคน (ประกาศในหอประชุมและเครื่องเสียง)	✓	(14.17 น. (14.20 14.35 น. ไม่ได้นำ)
4)	มีการตรวจสอบข้อมูลตามแหล่งต่างๆ เช่น ทีมปฏิบัติการต่างๆ ข้อมูลผู้บาดเจ็บ	✓	รวมของข้อมูล
ข้อมูลผู้สูญหาย การดูแลทรัพย์สิน ฯลฯ			
5)	มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่	✓	ไม่มี
6)	มีเอกสารศัพท์ประสานงาน / แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือไม่ *	✓	ไม่มี
7)	การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานนอก		
	Mutual Aid Team จาก - โดยวิธี -	✓	ไม่มี
	First Aid Team จาก - โดยวิธี -	✓	ไม่มี
8)	มีการประสานงานกับทีมต่างๆอย่างรวดเร็วและชัดเจน	✓	ไม่มี
9)	มีการประสานงานและรับข้อมูลการตรวจสอบจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมพล	✓	ไม่มี
10)	มีตรวจสอบจำนวนพนักงานผู้รับชมที่จุดรวมพลหรือไม่	✓	ไม่มี
11)	มีการบันทึกการสั่งการทุกขั้นตอน พร้อมจด Emergency Record Form	✓	ไม่มี
12)	มีการตรวจสอบสถานการณ์จาก CCTV *	✓	ไม่มี
13)	มีการตรวจสอบผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่	✓	ไม่มี
14)	มีประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ได้ถูกส่งและเข้าใจได้ชัดเจน	✓	ไม่มี

พื้นที่การชลประทาน 15.17


WS: 11.7.1

บันทึกเพิ่มเติม
 14.11: SM
 14.12.2019: 14.12.2019 EC 14.12.2019 ED 14.12.2019

W. 27 1000 1000 1000

14.30 pc 115 EC vol₂ mod 1: 0.5v 2
* 01030.53T ATC mod 1: 7.7v *

(1) 2. 9. 2017

	แบบประเมินการซื้อขายแบบความถ่วงดุลเงิน ระดับ 2 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	
แบบประเมิน	จุดเกิดเหตุ	
วันที่เชื่อม	21 สิงหาคม 2566	ผู้ซื้อ อุบลวิรัตน์ พรหมสวัสดิ์
บริเวณจุดเกิดเหตุ	Propane Tank	ผู้ประเมิน Ksomritg k.

รายละเอียด		ผลการปฏิบัติงานตามแผนภาวะฉุกเฉิน	
มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1) ผู้พบเหตุการณ์ เห็นสิ่งผิดปกติ			
1.1 เวลาที่แจ้งเหตุไปที่ CCR	14:08 น.		
1.2 การแจ้งเหตุ - กดสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) เวลา	14:36 น.	✓	✓
- แจ้งเตือนผู้ร่วมงาน โดยวิธี <u>วิทยุสื่อสาร Intercom</u>			
- แจ้ง CCR หรือ SM โดยวิธี <u>วิทยุสื่อสาร</u>			
- แจ้งผู้รับหมายที่ปฏิบัติงานภายในโรงงาน โดยวิธี <u>Intercom</u>			
1.3 มีการควบคุมสถานการณ์เบื้องต้น ดังนี้หรือไม่		✓	
- มีการใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุอย่างถูกต้องหรือไม่			
1.4 มีการตรวจสอบทิศทางลมหรือไม่	ใช่ → <u>พัดลมดูดอากาศ</u>		
1.5 เสียงสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) ดังเวลา	14:36 น.	✓	✓
2) การประกาศแจ้งภาวะฉุกเฉิน			
2.1 ประกาศแจ้งภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 1 เวลา	14:17 น.	✓	
2.2 ประกาศแจ้งไปร่วมงานด้วยข้อความพูด เวลา	14:36 น.	✓	✓
2.3 ประกาศแจ้งขอเลิกภาวะฉุกเฉิน เวลา	_____ น.		
2.4 มีการจัดตั้ง Command Post ที่เหมาะสมหรือไม่	ใช่ <u>conference tank</u>	✓	
3) มีบุคคลเข้าไปรับรักษาที่รับผิดชอบในบริเวณที่เกิดเหตุ			
3.1 On-scene Commander (OC) มาถึงจุดเกิดเหตุ	_____ น.	✓	
3.2 Supporting Team Leader (ST) มาถึงจุดเกิดเหตุ	14:14 น.	✓	
3.3 ทีมฉุกเฉิน (Fire Team) จำนวน _____ คน มาถึงจุดเกิดเหตุ	_____ น.	✓	
3.4 ทีมค้นหาและช่วยเหลือ จำนวน _____ คน มาถึงจุดเกิดเหตุ	14:10 น.	✓	
3.5 ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการ (ST) จำนวน _____ คน มาถึงจุดเกิดเหตุ	_____ น.	✓	
3.6 ทีมปฐมพยาบาล จำนวน _____ คน มาถึงจุดเกิดเหตุ	14:19 น.	✓	
3.7 Mutual Aid Team จาก Thai Oil	_____	✓	
จำนวน	คน มาถึงจุดเกิดเหตุ 14:43 น.		
3.8 Mutual Aid Team จาก <u>สา.วิคคอม ไทย.อ. / อิมคป</u>	14:49	✓	
จำนวน	คน มาถึงจุดเกิดเหตุ 14:34 น.		
4) ผู้ได้รับบาดเจ็บ			
4.1 ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน	1 คน ถูกส่งแพทย์ เวลา 14:16 น.	✓	
4.2 ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน	1 คน ถูกส่งแพทย์ เวลา 14:40 น.	✓	

[illegible]


44-47

First aid သော့ပါး ၁၄. ၂၉ န.

၁၄: ၄၇ ရောဂါပျက်စီးခြင်း

၁၀: ၀၇ ရောဂါပျက်စီးခြင်း

၁၄: ၅၇ ရောဂါပျက်စီးခြင်း

	แบบประเมินการซื้อแบบควบรวมภาวะฉุกเฉิน ระดับ 2 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)		
แบบประเมิน	จุดรวมพล	วันที่ซื้อ	วันที่ซื้อ
วันซื้อ	21 สิงหาคม 2566	ผู้ประเมิน	คุณวีรพงษ์ พรหมสวัสดิ์
บริเวณจุดเกิดเหตุ	Propane Tank	16-8-นิคมฯ ออรัณโก น.	


รายละเอียด	ผลการปฏิบัติงานแบบควบคุมภาวะฉุกเฉิน	
	มี	ไม่มี
1) มีการจัดตั้งจุดรวมพล เวลา 14.07 น.	✓	
2) มีการประกาศให้พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ERT ไปรายงานตัวที่จุดรวมพล เวลาประกาศ 14.08 น.	✓	
3) พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ERT ไปรายงานตัวที่จุดรวมพลเป็นคนแรก เวลา 14.37 น.	✓	
4) พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ERT ไปรายงานตัวที่จุดรวมพลเป็นคนสุดท้าย เวลา 14.39 น.	✓	
5) มีการประกาศอพยพ เวลา 14.35 น.	✓	
6) พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ERT อพยพด้วย เวลา 14.39 น.	✓	
7) มีการรายงานผลการอพยพให้ EC พยาน และด้วยวิธีการแบบใด อพยพโดยคน 10 คน	✓	เวลา 15.44
8) เริ่มต้นการอพยพเมื่อผู้ประสานกำลังถึงคังคังหรือไม่	✓	

บันทึกเพิ่มเติม

ตัวอื่น 1 เวลา 14.17 น.
ตัวอื่น 2 เวลา
ตัวอื่น 2 เวลา 14.35 น.

1. 100 mg du recepteur majoritaire rest neurone neurotransmission -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84



รายละเอียด		ผลการปฏิบัติตามแผนความคุ้มครองเด็ก	
มี	ไม่มี	หมายเหตุ	
1) มีการจัดตั้ง MCC เวลา <u>14.22</u> น.	✓		
2) มีบุคคลต่อไปนี้ครบหรือไม่	✓		
2.1 Mutual Aid Coordinator (MC)	✓		
2.2 Traffic Team (TT)	✓		
3) มีการสวมใส่ชุดแสดงตำแหน่ง MC	✓		
4) มีการแจ้งข่าว และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท	✓		14.25 น. พว. PT
5) ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก Mutual Aid, IEAT และหน่วยงานราชการ	✓		จากพว. ๑๐-๑๔-๑๗ พว. ๑๔-๑๘
6) ประสานงานและแจ้งกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยเหลือ พร้อมกันนำ ที่ช่วยเหลือจากภายนอก เข้าร่วมงานแล้วส่ง OC ที่ผู้เกิดเหตุ	✓		ขอได้ทันที ๑๖ ๑๔-๑๗ พว. ๑๔-๑๘ ๑-13 น. ๑๔-๑๗ พว. ๑๔-๑๘ พว. ๑๔-๑๗ พว. ๑๔-๑๘
7) มีการรายงานให้ EC ทราบเป็นระยะ	✓		๑๕
8) มีการควบคุมและสั่งการ TT ตามแผนที่กำหนด	✓		
9) ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการออกพื้นที่	✓		
Mutual Aid Team จาก <u>Phai Oi</u> จำนวน <u>5</u> คน			
มาถึงเวลา <u>14.34</u> น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา <u>14.45</u> น.			
Mutual Aid Team จาก _____ จำนวน _____ คน			
มาถึงเวลา _____ น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา _____ น.			
Mutual Aid Team จาก _____ จำนวน _____ คน			
มาถึงเวลา _____ น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา _____ น.			
First Aid Team จาก <u>Phai Oi</u> จำนวน <u>2</u> คน			
มาถึงเวลา <u>14.34</u> น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา <u>14.55</u> น.			
First Aid Team จาก <u>วิภาวดี</u> จำนวน <u>4</u> คน			
มาถึงเวลา <u>14.49</u> น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา <u>14.51</u> น.			
First Aid Team จาก _____ จำนวน _____ คน			
มาถึงเวลา _____ น. เข้าไปจุดเกิดเหตุเวลา _____ น.			

บันทึกเพิ่มเติม
รถบรรทุกคันที่ 2 14.40 L. 160 กิโลเมตร, 144.4 g H₂

Div 14, 4q. 4

CR. 14.55



GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ GPSC 23300240/303/66

วันที่ 18 กันยายน 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าศรีราชา
เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัย
ในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 36 ได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง และจัดทำรายงานการฝึกซ้อมตามแบบที่อธิบดีกำหนดยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันหลังการฝึกซ้อมเสร็จ
สิ้น นั้น


ทั้งนี้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟประจำปี 2566 ที่โรงไฟฟ้าศรีราชา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นทางบริษัทฯจึงขอส่งรายงานผลการฝึกซ้อมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พื้นที่อื่น



ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิต
และซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพื้นที่อื่น

ส่วนความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ศรีราชา
โทรศัพท์ 085-314305, 038-407458
นางสาวกัญญาณณ์ เข้มลาด พนักงานความมั่นคง ปลอดภัยฯ

ได้รับเอกสารแล้ว
.....ผู้รับ
(.....)
วันที่ ๒๐ กย. ๒๕๖๖
สำนักงานความปลอดภัยและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ภาคผนวก จ-21

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย





Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date : 30/03/16

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
1	GPSC-01/D-01	Fire Cabinet no.1	15 LBS		✓	✓	
2	GPSC-01/H-10	Fire Cabinet no.1	10 LBS		✓	✓	
3	GPSC-01/C-05	Fire Cabinet no.1	10 LBS		✓	✓	
4	GPSC-01/D-05	Admin. Storage room 1st Flr	20 LBS		✓	✓	
5	GPSC-01/D-06	Admin. Storage room 2nd Flr	20 LBS		✓	✓	
6	GPSC-04/D-02	W/In clean	10 LBS		✓	✓	
7	GPSC-01/H-05	Gate No.9 area	10 LBS		✓	✓	
8	GPSC-01/C-02	W/In 1st flr	20 LBS		✓	✓	
9	GPSC-01/H-06	Locker Room	15 LBS		✓	✓	
10	GPSC-04/C-07	In front of UPS Room	20 LBS		✓	✓	
11	GPSC-01/H-08	O&M Room	20 LBS		✓	✓	
12	GPSC-08/H-07	O&M Room	20 LBS		✓	✓	
13	GPSC-01/C-06	Server room	10 LBS		✓	✓	
14	GPSC-01/H-01	Control room	10 LBS		✓	✓	
15	GPSC-01/C-01	Control room	10 LBS		✓	✓	
16	GPSC-01/H-09	In front of Chem. room	10 LBS		✓	✓	
17	GPSC-08/D-12	Reception area	10 LBS		✓	✓	
18	GPSC-08/D-03	In front of Ware House	15 LBS		✓	✓	
19	GPSC-01/H-07	Chem. Room	10 LBS		✓	✓	
20	GPSC-01/C-03	Chem. Room	15 LBS		✓	✓	
21	GPSC-02/D-02	In front of Ware House	20 LBS		✓	✓	
22	GPSC-08/D-05	Warehouse	15 LBS		✓	✓	
23	GPSC-08/H-03	Warehouse	20 LBS		✓	✓	
24	GPSC-02/H-01	Sludge Feed transfer area	20 LBS		✓	✓	
25	GPSC-02/H-02	Pre-treatment Elec. room	20 LBS		✓	✓	
26	GPSC-02/C-02	Pre-treatment Elec. room	15 LBS		✓	✓	
27	GPSC-06/D-02	Pre-treatment	15 LBS		✓	✓	
28	GPSC-02/C-01	AC fire water pump area	20 LBS		✓	✓	
29	GPSC-02/D-01	Diesel Fire water pump room	20 LBS		✓	✓	
30	GPSC-02/H-04	Work Shop	20 LBS		✓	✓	
31	GPSC-08/D-20	Work Shop	15 LBS		✓	✓	
32	GPSC-08/D-06	Work Shop	20 LBS		✓	✓	
33	GPSC-02/D-04	MDB	15 LBS		✓	✓	
34	GPSC-02/D-06	Warehouse 2	15 LBS		✓	✓	
35	GPSC-08/D-19	Warehouse 2	15 LBS		✓	✓	
36	GPSC-02/C-04	Guard house Gate	10 LBS		✓	✓	



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date : 30/03/16

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
37	GPSC-08/D-04	Fire Cabinet No.2	15 LBS		✓	✓	
38	GPSC-09/C-05	Fire Cabinet No.2	15 LBS		✓	✓	
39	GPSC-05/C-02	CEM 2	15 LBS		✓	✓	
40	GPSC-07/D-01	Fire Cabinet No.3	15 LBS		✓	✓	
41	GPSC-08/D-10	Fire Cabinet No.3	15 LBS		✓	✓	
42	GPSC-06/C-04	Fire Cabinet No.3	16 LBS		✓	✓	
43	GPSC-08/C-01	CEM 1	15 LBS		✓	✓	
44	GPSC-03/C-01	CLG Tower BLD	10 LBS		✓	✓	
45	GPSC-03/H-01	CLG Tower BLD	15 LBS		✓	✓	
46	GPSC-03/C-02	CLG Tower BLD	20 LBS		✓	✓	
47	GPSC-03/H-02	CLG Tower BLD	15 LBS		✓	✓	
48	GPSC-03/H-03	Oil yard	15 LBS		✓	✓	
49	GPSC-03/D-02	Oil yard	20 LBS		✓	✓	
50	GPSC-04/C-02	Demin MCC room	20 LBS		✓	✓	
51	GPSC-04/C-03	Demin MCC room	15 LBS		✓	✓	
52	GPSC-04/H-02	Demin MCC room	15 LBS		✓	✓	
53	GPSC-04/C-01	Demin MCC room	20 LBS		✓	✓	
54	GPSC-05/H-02	SW yard control room	20 LBS		✓	✓	
55	GPSC-05/C-03	SW yard control room	20 LBS		✓	✓	
56	GPSC-05/C-02	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
57	GPSC-05/H-03	6.9 kv SWG	15 LBS		✓	✓	
58	GPSC-05/C-01	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
59	GPSC-05/C-01	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
60	GPSC-05/H-03	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
61	GPSC-05/C-04	EE Lab	15 LBS		✓	✓	
62	GPSC-02/D-03	Fele Cabinet No.4	15 LBS		✓	✓	
63	GPSC-06/C-06	Fele Cabinet No.4	15 LBS		✓	✓	
64	GPSC-08/C-03	Fele Cabinet No.4	15 LBS		✓	✓	
65	GPSC-06/H-01	Elee package GT11	50 LBS		✓	✓	
66	GPSC-06/H-02	SAM GT11	50 LBS		✓	✓	
67	GPSC-06/H-03	Fele Cabinet NO.8	20 LBS		✓	✓	
68	GPSC-08/C-11	Fele Cabinet NO.8	15 LBS		✓	✓	
69	GPSC-06/D-04	Fele Cabinet NO.8	15 LBS		✓	✓	
70	GPSC-06/D-07	Fele Cabinet NO.8	15 LBS		✓	✓	
71	GPSC-06/D-03	Under crean GT11	150 LBS		✓	✓	
72	GPSC-06/C-03	Fire Cabinet No.6	15 LBS		✓	✓	



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date : 30/3/16

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
73	GPSC-06/D-15	Fire Cabinet No.6	15 LBS		/	/	OK
74	GPSC-06/C-01	Fire Cabinet No.6	15 LBS		/	/	
75	GPSC-07/H-02	Elec.package GT12	50 LBS		/	/	
76	GPSC-08/C-12	SAM GT12	15 LBS		/	/	
77	GPSC-07/C-01	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		/	/	
78	GPSC-06/D-01	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		/	/	
79	GPSC-08/D-02	Fire Cabinet NO.9	15 LBS		/	/	
80	GPSC-07/D-04	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		/	/	
81	GPSC-07/C-02	Fire Cabinet NO.12	15 LBS		/	/	
82	GPSC-08/C-15	Fire Cabinet NO.12	15 LBS		/	/	
83	GPSC-07/H-01	Fire Cabinet NO.12	20 LBS		/	/	09/03
84	GPSC-07/D-05	Under cream GT12	150 LBS		/	/	
85	GPSC-08/D-13	Fire Cabinet No.11	15 LBS		/	/	
86	GPSC-07/C-03	Fire Cabinet No.11	15 LBS		/	/	
87	GPSC-07/C-01	Fire Cabinet No.11	15 LBS		/	/	09/010
88	GPSC-06/C-02	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
89	GPSC-06/C-05	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS		/	/	
90	GPSC-07/C-04	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
91	GPSC-07/C-06	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
92	GPSC-07/C-02	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
93	GPSC-08/C-02	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	10 LBS		/	/	
94	GPSC-08/C-04	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
95	GPSC-08/C-01	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
96	GPSC-08/C-08	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS		/	/	
97	GPSC-08/C-09	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
98	GPSC-08/C-10	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
99	GPSC-08/C-13	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
100	GPSC-08/C-14	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
101	GPSC-08/D-16	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
102	GPSC-02/D-07	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
103	GPSC-08/d-14	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
104	GPSC-02/D-05	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
105	GPSC-06/D-06	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS		/	/	
106	GPSC-06/D-01	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS		/	/	
107	GPSC-08/D-17	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
108	GPSC-08/D-18	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date :

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
109	GPSC-08/D-21	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
110	GPSC-08/D-22	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
111	GPSC-07/D-02	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
112	GPSC-08/D-08	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
113	GPSC-06/D-05	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
114	GPSC-08/H-01	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	50 LBS				
115	GPSC-08/D-009	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
116	GPSC-08/D-011	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
117	GPSC-09/C-01	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
118	GPSC-09/C-02	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
119	GPSC-09/C-03	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			/	/	09/03/16
120	GPSC-09/C-04	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
121	GPSC-09/C-05	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
122	GPSC-09/C-06	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
123	GPSC-09/C-07	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
124	GPSC-09/C-08	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
125	C						
126	GPSC-09/C-10	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
127	GPSC-09/C-11	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			/	/	
128	GPSC-01/C-04	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by: [Redacted]
Date: 03/03/16

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
1	GPSC-01/D-01	Fire Cabinet no.1	15 LBS		✓	✓	
2	GPSC-01/H-10	Fire Cabinet no.1	10 LBS		✓	✓	
3	GPSC-01/C-05	Fire Cabinet no.1	10 LBS		✓	✓	
4	GPSC-01/D-05	Admin. Storage room 1st Flr	20 LBS		✓	✓	
5	GPSC-01/D-06	Admin. Storage room 2nd Flr	20 LBS		✓	✓	
6	GPSC-04/B-02	W/Caniteen	10 LBS		✓	✓	
7	GPSC-01/H-05	Gate No.9 area	10 LBS		✓	✓	
8	GPSC-01/C-02	W/Caniteen	20 LBS		✓	✓	
9	GPSC-01/H-06	Locker Room	15 LBS		✓	✓	
10	GPSC-06/E-07	In front of UPS Room	20 LBS		✓	✓	
11	GPSC-01/H-08	O&M Room	20 LBS		✓	✓	
12	GPSC-08/H-07	O&M Room	20 LBS		✓	✓	
13	GPSC-01/C-06	Server room	10 LBS		✓	✓	
14	GPSC-01/H-01	Control room	10 LBS		✓	✓	
15	GPSC-01/C-01	Control room	10 LBS		✓	✓	
16	GPSC-01/H-09	In front of Chem. room	10 LBS		✓	✓	
17	GPSC-08/D-12	Reception area	10 LBS		✓	✓	
18	GPSC-08/D-03	Infront of Ware House	15 LBS		✓	✓	
19	GPSC-01/H-07	Chem. Room	10 LBS		✓	✓	
20	GPSC-01/C-03	Chem. Room	15 LBS		✓	✓	
21	GPSC-02/D-02	Infront of Ware House	20 LBS		✓	✓	
22	GPSC-08/D-05	Warehouse	15 LBS		✓	✓	
23	GPSC-06/H-03	Warehouse	20 LBS		✓	✓	09/001
24	GPSC-02/H-01	Sludge Feed transfer area	20 LBS		✓	✓	09/002
25	GPSC-02/H-02	Pre-treatment Elec. room	20 LBS		✓	✓	
26	GPSC-02/C-02	Pre-treatment Elec. room	15 LBS		✓	✓	
27	GPSC-06/D-02	Pre-treatment	15 LBS		✓	✓	
28	GPSC-06/E-01	AC fire water pump area	20 LBS		✓	✓	09/004
29	GPSC-02/D-01	Diesel Fire water pump room	20 LBS		✓	✓	
30	GPSC-02/H-04	Work Shop	20 LBS		✓	✓	
31	GPSC-08/D-20	Work Shop	15 LBS		✓	✓	
32	GPSC-08/D-06	Work Shop	20 LBS		✓	✓	
33	GPSC-02/D-04	MDB	15 LBS		✓	✓	
34	GPSC-02/D-06	Warehouse 2	15 LBS		✓	✓	
35	GPSC-08/D-19	Warehouse 2	15 LBS		✓	✓	
36	GPSC-06/C-04	Guard house/Gatel	10 LBS		✓	✓	09/005



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by: [Redacted]
Date: 03/03/16

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
37	GPSC-08/D-04	Fire Cabinet No.2	15 LBS		✓	✓	
38	GPSC-08/C-05	Fire Cabinet No.2	15 LBS		✓	✓	
39	GPSC-04/C-02	CEM 2	15 LBS		✓	✓	09/008
40	GPSC-07/D-01	Fire Cabinet No.3	15 LBS		✓	✓	
41	GPSC-08/D-10	Fire Cabinet No.3	15 LBS		✓	✓	
42	GPSC-06/C-04	Fire Cabinet No.3	16 LBS		✓	✓	
43	GPSC-08/C-01	CEM 1	15 LBS		✓	✓	
44	GPSC-03/C-01	CLG Tower BLD	10 LBS		✓	✓	
45	GPSC-03/H-01	CLG Tower BLD	15 LBS		✓	✓	
46	GPSC-03/C-02	CLG Tower BLD	20 LBS		✓	✓	
47	GPSC-03/H-02	CLG Tower BLD	15 LBS		✓	✓	
48	GPSC-03/H-03	Oil yard	15 LBS		✓	✓	
49	GPSC-03/D-02	Oil yard	20 LBS		✓	✓	
50	GPSC-04/C-02	Denim MCC room	20 LBS		✓	✓	
51	GPSC-04/C-03	Denim MCC room	15 LBS		✓	✓	
52	GPSC-04/H-02	Denim MCC room	15 LBS		✓	✓	
53	GPSC-04/C-01	Denim MCC room	20 LBS		✓	✓	
54	GPSC-05/H-02	SW yard control room	20 LBS		✓	✓	
55	GPSC-05/C-03	SW yard control room	20 LBS		✓	✓	
56	GPSC-05/C-02	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
57	GPSC-05/H-03	6.9 kv SWG	15 LBS		✓	✓	
58	GPSC-05/C-01	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
59	GPSC-05/C-01	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
60	GPSC-05/H-03	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
61	GPSC-05/C-04	EE Lab	15 LBS		✓	✓	
62	GPSC-02/D-03	Fele Cabinet No.4	15 LBS		✓	✓	
63	GPSC-06/C-06	Fele Cabinet No.4	15 LBS		✓	✓	
64	GPSC-08/C-03	Fele Cabinet No.4	15 LBS		✓	✓	
65	GPSC-06/H-01	Elec package GT11	50 LBS		✓	✓	
66	GPSC-06/H-02	SAM GT11	50 LBS		✓	✓	
67	GPSC-06/H-03	Fire Cabinet NO.8	20 LBS		✓	✓	
68	GPSC-08/C-11	Fire Cabinet NO.8	15 LBS		✓	✓	
69	GPSC-06/D-04	Fire Cabinet NO.8	15 LBS		✓	✓	
70	GPSC-06/D-07	Fire Cabinet NO.8	15 LBS		✓	✓	
71	GPSC-06/D-03	Under crean GT11	150 LBS		✓	✓	
72	GPSC-06/C-03	Fire Cabinet No.6	15 LBS		✓	✓	09/009



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date : 22/2/66

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
73	GPSC-06/D-15	Fire Cabinet No.6	15 LBS		✓	✓	OK
74	GPSC-06/C-01	Fire Cabinet No.6	15 LBS		✓	✓	
75	GPSC-07/H-02	Elec. package GT12	50 LBS		✓	✓	
76	GPSC-08/C-12	SAM GT12	15 LBS		✓	✓	
77	GPSC-07/C-01	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		✓	✓	
78	GPSC-06/D-01	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		✓	✓	
79	GPSC-08/D-02	Fire Cabinet NO.9	15 LBS		✓	✓	
80	GPSC-07/D-04	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		✓	✓	
81	GPSC-07/C-02	Fire Cabinet NO.12	15 LBS		✓	✓	
82	GPSC-08/C-15	Fire Cabinet NO.12	15 LBS		✓	✓	OK
83	GPSC-07/H-01	Fire Cabinet NO.12	20 LBS		✓	✓	
84	GPSC-07/D-05	Under crean GT12	150 LBS		✓	✓	
85	GPSC-08/D-13	Fire Cabinet No.11	15 LBS		✓	✓	
86	GPSC-07/C-03	Fire Cabinet No.11	15 LBS		✓	✓	
87	GPSC-07/C-01	Fire Cabinet No.11	15 LBS		✓	✓	OK
88	GPSC-06/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
89	GPSC-06/C-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
90	GPSC-07/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
91	GPSC-07/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
92	GPSC-07/C-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
93	GPSC-08/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	10 LBS				
94	GPSC-08/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
95	GPSC-	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
96	GPSC-08/C-08	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS		✓	✓	
97	GPSC-08/C-09	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
98	GPSC-08/C-10	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
99	GPSC-08/C-13	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		✓	✓	
100	GPSC-08/C-14	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		✓	✓	
101	GPSC-08/D-16	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
102	GPSC-02/D-07	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
103	GPSC-08/d-14	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
104	GPSC-02/D-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		✓	✓	
105	GPSC-06/D-06	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS		✓	✓	
106	GPSC-06/D-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
107	GPSC-08/D-17	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
108	GPSC-08/D-18	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date :

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
109	GPSC-08/D-21	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
110	GPSC-08/D-22	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
111	GPSC-07/D-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
112	GPSC-08/D-08	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		✓	✓	
113	GPSC-06/D-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		✓	✓	
114	GPSC-08/H-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	50 LBS				
115	GPSC-08/D-009	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
116	GPSC-08/D-011	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
117	GPSC-09/C-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
118	GPSC-09/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
119	GPSC-09/C-03	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	OK
120	GPSC-09/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
121	GPSC-09/C-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
122	GPSC-09/C-06	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
123	GPSC-09/C-07	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
124	GPSC-09/C-08	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
125	GPSC-	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
126	GPSC-09/C-10	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
127	GPSC-09/C-11	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	
128	GPSC-01/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by

Date : 09/09/16



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by

Date : 09/09/16

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
1	GPSC-01/D-01	Fire Cabinet no.1	15 LBS		✓	✓	
2	GPSC-01/H-10	Fire Cabinet no.1	10 LBS		✓	✓	
3	GPSC-01/C-05	Fire Cabinet no.1	10 LBS		✓	✓	
4	GPSC-01/D-05	Admin. Storage room 1st Flr	20 LBS		✓	✓	
5	GPSC-01/D-06	Admin. Storage room 2nd Flr	20 LBS		✓	✓	
6	GPSC-01/H-02	พื้หน้าดิน	10 LBS		✓	✓	09/10/16
7	GPSC-01/H-05	Gate No.9 area	10 LBS		✓	✓	
8	GPSC-01/C-02	พื้หน้าดิน	20 LBS		✓	✓	
9	GPSC-01/H-06	Locker Room	15 LBS		✓	✓	
10	GPSC-01/H-07	In front of UPS Room	20 LBS		✓	✓	09/10/16
11	GPSC-01/H-08	O&M Room	20 LBS		✓	✓	
12	GPSC-01/H-07	O&M Room	20 LBS		✓	✓	
13	GPSC-01/C-06	Server room	10 LBS		✓	✓	
14	GPSC-01/H-01	Control room	10 LBS		✓	✓	
15	GPSC-01/C-01	Control room	10 LBS		✓	✓	
16	GPSC-01/H-09	In front of Chem. room	10 LBS		✓	✓	
17	GPSC-08/D-12	Reception area	10 LBS		✓	✓	
18	GPSC-08/D-03	Infront of Ware House	15 LBS		✓	✓	
19	GPSC-01/H-07	Chem. Room	10 LBS		✓	✓	
20	GPSC-01/C-03	Chem. Room	15 LBS		✓	✓	
21	GPSC-02/D-02	Infront of Ware House	20 LBS		✓	✓	
22	GPSC-08/D-05	Warehouse	15 LBS		✓	✓	
23	GPSC-08/H-03	Warehouse	20 LBS		✓	✓	09/10/16
24	GPSC-08/H-01	Sludge Feed transfer area	20 LBS		✓	✓	09/10/16
25	GPSC-02/H-02	Pre-treatment Elec. room	20 LBS		✓	✓	
26	GPSC-02/C-02	Pre-treatment Elec. room	15 LBS		✓	✓	
27	GPSC-06/D-02	Pre-treatment	15 LBS		✓	✓	
28	GPSC-07/C-01	AC fire water pump area	20 LBS		✓	✓	09/10/16
29	GPSC-02/D-01	Diesel Fire water pump room	20 LBS		✓	✓	
30	GPSC-02/H-04	Work Shop	20 LBS		✓	✓	
31	GPSC-08/D-20	Work Shop	15 LBS		✓	✓	
32	GPSC-08/D-06	Work Shop	20 LBS		✓	✓	
33	GPSC-02/D-04	MDB	15 LBS		✓	✓	
34	GPSC-02/D-06	Warehouse 2	15 LBS		✓	✓	
35	GPSC-08/D-19	Warehouse 2	15 LBS		✓	✓	
36	GPSC-02/C-04	Guard house/Gate	10 LBS		✓	✓	09/10/16

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
37	GPSC-08/D-04	Fire Cabinet No.2	15 LBS		✓	✓	
38	GPSC-07/C-05	Fire Cabinet No.2	15 LBS		✓	✓	
39	GPSC-08/C-02	CEM 2	15 LBS		✓	✓	09/10/16
40	GPSC-07/D-01	Fire Cabinet No.3	15 LBS		✓	✓	
41	GPSC-08/D-10	Fire Cabinet No.3	15 LBS		✓	✓	
42	GPSC-06/C-04	Fire Cabinet No.3	16 LBS		✓	✓	
43	GPSC-08/C-01	CEM 1	15 LBS		✓	✓	
44	GPSC-03/C-01	CLG Tower BLD	10 LBS		✓	✓	
45	GPSC-03/H-01	CLG Tower BLD	15 LBS		✓	✓	
46	GPSC-03/C-02	CLG Tower BLD	20 LBS		✓	✓	
47	GPSC-03/H-02	CLG Tower BLD	15 LBS		✓	✓	
48	GPSC-03/H-03	Oil yard	15 LBS		✓	✓	
49	GPSC-03/D-02	Oil yard	20 LBS		✓	✓	
50	GPSC-04/C-02	Denim MCC room	20 LBS		✓	✓	
51	GPSC-04/C-03	Denim MCC room	15 LBS		✓	✓	
52	GPSC-04/H-02	Denim MCC room	15 LBS		✓	✓	
53	GPSC-04/C-01	Denim MCC room	20 LBS		✓	✓	
54	GPSC-05/H-02	SW yard control room	20 LBS		✓	✓	
55	GPSC-05/C-03	SW yard control room	20 LBS		✓	✓	
56	GPSC-05/C-02	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
57	GPSC-05/H-03	6.9 kv SWG	15 LBS		✓	✓	
58	GPSC-05/C-01	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
59	GPSC-05/C-01	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
60	GPSC-05/H-03	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
61	GPSC-05/C-04	EE,Lab	15 LBS		✓	✓	
62	GPSC-02/D-03	Feie Cabinet No.4	15 LBS		✓	✓	
63	GPSC-06/C-06	Feie Cabinet No.4	15 LBS		✓	✓	
64	GPSC-08/C-03	Feie Cabinet No.4	15 LBS		✓	✓	
65	GPSC-06/H-01	Elec package GT11	50 LBS		✓	✓	
66	GPSC-06/H-02	SAM GT11	50 LBS		✓	✓	
67	GPSC-06/H-03	Fire Cabinet NO.8	20 LBS		✓	✓	
68	GPSC-08/C-11	Fire Cabinet NO.8	15 LBS		✓	✓	
69	GPSC-06/D-04	Fire Cabinet NO.8	15 LBS		✓	✓	
70	GPSC-06/D-07	Fire Cabinet NO.8	15 LBS		✓	✓	
71	GPSC-06/D-03	Under crean GT11	150 LBS		✓	✓	
72	GPSC-04/C-03	Fire Cabinet No.6	15 LBS		✓	✓	09/10/16



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date : 24/09/66

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
73	GPSC-06/D-15	Fire Cabinet No.6	15 LBS		✓	✓	✓
74	GPSC-06/C-01	Fire Cabinet No.6	15 LBS		✓	✓	✓
75	GPSC-07/H-02	Elec.package GT12	50 LBS		✓	✓	✓
76	GPSC-08/C-12	SAM GT12	15 LBS		✓	✓	✓
77	GPSC-07/C-01	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		✓	✓	✓
78	GPSC-06/D-01	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		✓	✓	✓
79	GPSC-08/D-02	Fire Cabinet NO.9	15 LBS		✓	✓	✓
80	GPSC-07/D-04	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		✓	✓	✓
81	GPSC-07/C-02	Fire Cabinet NO.12	15 LBS		✓	✓	✓
82	GPSC-08/C-15	Fire Cabinet NO.12	15 LBS		✓	✓	✓
83	GPSC-07/H-01	Fire Cabinet NO.12	20 LBS		✓	✓	✓
84	GPSC-07/D-05	Under crean GT12	150 LBS		✓	✓	09/007
85	GPSC-08/D-13	Fire Cabinet No.11	15 LBS		✓	✓	✓
86	GPSC-07/C-03	Fire Cabinet No.11	15 LBS		✓	✓	✓
87	GPSC-07/C-01	Fire Cabinet No.11	15 LBS		✓	✓	09/010
88	GPSC-06/C-02	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
89	GPSC-06/C-05	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20LBS		✓	✓	✓
90	GPSC-07/C-04	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
91	GPSC-07/C-02	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
92	GPSC-07/C-01	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
93	GPSC-08/C-02	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	10 LBS		✓	✓	✓
94	GPSC-08/C-04	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
95	GPSC-08/C-08	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
96	GPSC-08/C-08	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20LBS		✓	✓	✓
97	GPSC-08/C-09	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
98	GPSC-08/C-10	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
99	GPSC-08/C-13	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
100	GPSC-08/C-14	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
101	GPSC-08/D-16	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
102	GPSC-02/D-07	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
103	GPSC-08/D-14	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
104	GPSC-02/D-05	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
105	GPSC-06/D-06	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20LBS		✓	✓	✓
106	GPSC-06/D-01	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20LBS		✓	✓	✓
107	GPSC-08/D-17	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
108	GPSC-08/D-18	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date : 24/09/66

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
109	GPSC-08/D-21	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
110	GPSC-08/D-22	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
111	GPSC-07/D-02	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20LBS		✓	✓	✓
112	GPSC-08/D-08	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
113	GPSC-06/D-05	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
114	GPSC-08/H-01	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	50LBS		✓	✓	✓
115	GPSC-08/D-009	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
116	GPSC-08/D-011	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15LBS		✓	✓	✓
117	GPSC-09/C-01	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓
118	GPSC-09/C-02	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓
119	GPSC-09/C-03	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓
120	GPSC-09/C-04	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓
121	GPSC-09/C-05	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓
122	GPSC-09/C-06	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓
123	GPSC-09/C-07	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓
124	GPSC-09/C-08	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓
125	GPSC-09/C-09	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓
126	GPSC-09/C-10	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓
127	GPSC-09/C-11	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓
128	GPSC-01/C-04	ผู้เก็บถังดับเพลิง (spare)			✓	✓	✓



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by

Date : 21/10/66



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by

Date : 21/10/66

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
1	GPSC-01/D-01	Fire Cabinet no.1	15 LBS		/	/	
2	GPSC-01/H-10	Fire Cabinet no.1	10 LBS		/	/	
3	GPSC-01/C-05	Fire Cabinet no.1	10 LBS		/	/	
4	GPSC-01/D-05	Admin. Storage room 1st Flr	20 LBS		/	/	
5	GPSC-01/D-06	Admin. Storage room 2nd Flr	20 LBS		/	/	
6	GPSC-01/D-02	Kitchen	10 LBS		/	/	
7	GPSC-01/H-05	Gate No.9 area	10 LBS		/	/	
8	GPSC-01/C-02	Locker Room	20 LBS		/	/	
9	GPSC-01/H-06	Locker Room	15 LBS		/	/	
10	GPSC-08/C-07	In front of UPS Room	20 LBS		/	/	
11	GPSC-01/H-08	O&M Room	20 LBS		/	/	
12	GPSC-08/H-07	O&M Room	20 LBS		/	/	
13	GPSC-01/C-06	Server room	10 LBS		/	/	
14	GPSC-01/H-01	Control room	10 LBS		/	/	
15	GPSC-01/C-01	Control room	10 LBS		/	/	
16	GPSC-01/H-09	In front of Chem. room	10 LBS		/	/	
17	GPSC-08/D-12	Reception area	10 LBS		/	/	
18	GPSC-08/D-03	Infront of Ware House	15 LBS		/	/	
19	GPSC-01/H-07	Chem. Room	10 LBS		/	/	
20	GPSC-01/C-03	Chem. Room	15 LBS		/	/	
21	GPSC-02/D-02	Infront of Ware House	20 LBS		/	/	
22	GPSC-08/D-05	Warehouse	15 LBS		/	/	
23	GPSC-08/H-03	Warehouse	20 LBS		/	/	
24	GPSC-02/H-01	Sludge Feed transfer area	20 LBS		/	/	
25	GPSC-02/H-02	Pre-treatment Elec. room	20 LBS		/	/	
26	GPSC-02/C-02	Pre-treatment Elec. room	15 LBS		/	/	
27	GPSC-06/D-02	Pre-treatment	15 LBS		/	/	
28	GPSC-02/C-01	AC fire water pump area	20 LBS		/	/	
29	GPSC-02/D-01	Diesel Fire water pump room	20 LBS		/	/	
30	GPSC-02/H-04	Work Shop	20 LBS		/	/	
31	GPSC-08/D-20	Work Shop	15 LBS		/	/	
32	GPSC-08/D-06	Work Shop	20 LBS		/	/	
33	GPSC-02/D-04	MDB	15 LBS		/	/	
34	GPSC-02/D-06	Warehouse 2	15 LBS		/	/	
35	GPSC-08/D-19	Warehouse 2	15 LBS		/	/	
36	GPSC-02/C-04	Guard house/Gatel	10 LBS		/	/	

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
37	GPSC-08/D-04	Fire Cabinet No.2	15 LBS		/	/	
38	GPSC-08/C-05	Fire Cabinet No.3	15 LBS		/	/	
39	GPSC-08/C-02	CEM 2	15 LBS		/	/	09/10/66
40	GPSC-07/D-01	Fire Cabinet No.3	15 LBS		/	/	
41	GPSC-08/D-10	Fire Cabinet No.3	15 LBS		/	/	
42	GPSC-08/C-04	Fire Cabinet No.3	16 LBS		/	/	
43	GPSC-08/C-01	CEM 1	15 LBS		/	/	
44	GPSC-03/C-01	CLG Tower BLD	10 LBS		/	/	
45	GPSC-03/H-01	CLG Tower BLD	15 LBS		/	/	
46	GPSC-03/C-02	CLG Tower BLD	20 LBS		/	/	
47	GPSC-03/H-02	CLG Tower BLD	15 LBS		/	/	
48	GPSC-08/H-03	Oil yard	15 LBS		/	/	
49	GPSC-03/D-02	Oil yard	20 LBS		/	/	
50	GPSC-04/C-02	Demin MCC room	20 LBS		/	/	
51	GPSC-04/C-03	Demin MCC room	15 LBS		/	/	
52	GPSC-04/H-02	Demin MCC room	15 LBS		/	/	
53	GPSC-04/C-01	Demin MCC room	20 LBS		/	/	
54	GPSC-05/H-02	SW yard control room	20 LBS		/	/	
55	GPSC-05/C-03	SW yard control room	20 LBS		/	/	
56	GPSC-05/C-02	6.9 kv SWG	20 LBS		/	/	
57	GPSC-05/H-03	6.9 kv SWG	15 LBS		/	/	
58	GPSC-05/C-01	6.9 kv SWG	20 LBS		/	/	
59	GPSC-05/C-01	6.9 kv SWG	20 LBS		/	/	
60	GPSC-05/H-03	6.9 kv SWG	20 LBS		/	/	
61	GPSC-05/C-04	EE.Lab	15 LBS		/	/	
62	GPSC-02/D-03	Feie Cabinet No.4	15 LBS		/	/	
63	GPSC-06/C-06	Feie Cabinet No.4	15 LBS		/	/	
64	GPSC-08/H-03	Feie Cabinet No.4	15 LBS		/	/	
65	GPSC-06/H-01	Elec package GT11	50 LBS		/	/	
66	GPSC-06/H-02	SAM GT11	50 LBS		/	/	
67	GPSC-06/H-03	Frie Cabinet NO.8	20 LBS		/	/	
68	GPSC-08/C-11	Frie Cabinet NO.8	15 LBS		/	/	
69	GPSC-06/D-04	Frie Cabinet NO.8	15 LBS		/	/	
70	GPSC-06/D-07	Frie Cabinet NO.8	15 LBS		/	/	
71	GPSC-06/D-03	Under cream GT11	150 LBS		/	/	
72	GPSC-06/C-03	Fire Cabinet No.6	15 LBS		/	/	



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date :



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date :

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
73	GPSC-08/D-15	Fire Cabinet No.6	15 LBS		/	/	
74	GPSC-06/C-01	Fire Cabinet No.6	15 LBS		/	/	ดูใบ
75	GPSC-07/H-02	Elec.package GT12	50 LBS		/	/	
76	GPSC-08/C-12	SAM GT12	15 LBS		/	/	
77	GPSC-07/C-01	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		/	/	
78	GPSC-06/D-01	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		/	/	
79	GPSC-08/D-02	Fire Cabinet NO.9	15 LBS		/	/	
80	GPSC-07/D-04	Fire Cabinet NO.9	20 LBS		/	/	
81	GPSC-07/C-02	Fire Cabinet NO.12	15 LBS		/	/	
82	GPSC-08/C-15	Fire Cabinet NO.12	15 LBS		/	/	
83	GPSC-07/H-01	Fire Cabinet NO.12	20 LBS		/	/	๑๙/๑๐๓
84	GPSC-07/D-05	Under crean GT12	150 LBS		/	/	
85	GPSC-06/D-13	Fire Cabinet No.11	15 LBS		/	/	ดูใบ
86	GPSC-07/C-03	Fire Cabinet No.11	15 LBS		/	/	
87	GPSC-06/C-01	Fire Cabinet No.11	15 LBS		/	/	๑๙/๑๐
88	GPSC-06/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
89	GPSC-06/C-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS	18.5	/	/	
90	GPSC-07/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
91	GPSC-07/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
92	GPSC-07/C-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
93	GPSC-08/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	10 LBS				
94	GPSC-08/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
95	GPSC-08/C-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
96	GPSC-08/C-08	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS	18.5	/	/	
97	GPSC-08/C-09	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
98	GPSC-08/C-10	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
99	GPSC-08/C-13	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	50กิโล
100	GPSC-08/C-14	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS	10.5	/	/	
101	GPSC-08/D-16	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
102	GPSC-02/D-07	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
103	GPSC-08/d-14	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
104	GPSC-02/D-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
105	GPSC-06/D-06	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS		/	/	
106	GPSC-06/D-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
107	GPSC-08/D-17	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
108	GPSC-08/D-18	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
109	GPSC-08/D-21	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
110	GPSC-08/D-22	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
111	GPSC-07/D-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
112	GPSC-08/D-08	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
113	GPSC-06/D-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
114	GPSC-08/H-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	50 LBS				
115	GPSC-08/D-009	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
116	GPSC-08/D-011	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
117	GPSC-09/C-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
118	GPSC-09/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
119	GPSC-09/C-03	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
120	GPSC-09/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
121	GPSC-09/C-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
122	GPSC-09/C-06	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
123	GPSC-09/C-07	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
124	GPSC-09/C-08	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
125	GPSC-09/C-09	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
126	GPSC-09/C-10	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					
127	GPSC-09/C-11	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)		11.0	/	/	
128	GPSC-01/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)					



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by : [REDACTED]

Date : 22/01/2022



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by : [REDACTED]

Date : 22/01/2022

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
1	GPSC-01/D-01	Fire Cabinet no.1	15 LBS		✓	✓	
2	GPSC-01/H-10	Fire Cabinet no.1	10 LBS		✓	✓	
3	GPSC-01/C-05	Fire Cabinet no.1	10 LBS	11.8	✓	✓	
4	GPSC-01/D-05	Admin. Storage room 1st Flr	20 LBS		✓	✓	
5	GPSC-01/D-06	Admin. Storage room 2nd Flr	20 LBS		✓	✓	
6	GPSC-01/D-02	Wardroom	20 LBS		✓	✓	9/12
7	GPSC-01/H-05	Gate No.9 area	10 LBS		✓	✓	
8	GPSC-01/C-02	Wardroom	20 LBS	22.0	✓	✓	
9	GPSC-01/H-06	Locker Room	15 LBS		✓	✓	
10	GPSC-01/H-07	In front of UPS Room	20 LBS	12.5	✓	✓	09/10/2021
11	GPSC-01/H-08	O&M Room	20 LBS		✓	✓	
12	GPSC-08/D-07	O&M Room	20 LBS		✓	✓	
13	GPSC-01/C-06	Server room	10 LBS	12.0	✓	✓	
14	GPSC-01/H-01	Control room	10 LBS		✓	✓	
15	GPSC-01/C-01	Control room	10 LBS	16.5	✓	✓	
16	GPSC-01/H-09	In front of Meeting room	10 LBS		✓	✓	
17	GPSC-08/D-12	Reception area	10 LBS		✓	✓	
18	GPSC-08/D-03	In front of Chem. room	15 LBS		✓	✓	
19	GPSC-01/H-07	Chem. room	10 LBS		✓	✓	
20	GPSC-01/C-03	Chem. Room	15 LBS	15.0	✓	✓	
21	GPSC-02/D-02	In front of Ware House	20 LBS		✓	✓	
22	GPSC-08/D-05	Warehouse	15 LBS		✓	✓	
23	GPSC-02/H-03	Warehouse	20 LBS	14.5	✓	✓	09/10/2021
24	GPSC-02/H-01	Sludge Feed transfer area	20 LBS	15.5	✓	✓	09/10/2021
25	GPSC-02/H-02	Pre-treatment Elec. room	20 LBS		✓	✓	
26	GPSC-02/C-02	Pre-treatment Elec. room	15 LBS	18.5	✓	✓	
27	GPSC-06/D-02	Pre-treatment	15 LBS		✓	✓	
28	GPSC-02/H-01	AC fire water pump area	20 LBS	14.5	✓	✓	09/10/2021
29	GPSC-02/H-01	Diesel Fire water pump room	20 LBS		✓	✓	

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
30	GPSC-02/H-04	Work Shop	20 LBS		✓	✓	
31	GPSC-08/D-20	Work Shop	20 LBS		✓	✓	
32	GPSC-08/D-06	Work Shop	20 LBS		✓	✓	
33	GPSC-02/D-04	MDB	15 LBS		✓	✓	
34	GPSC-02/D-06	Warehouse 2	15 LBS		✓	✓	
35	GPSC-08/D-19	Warehouse 2	15 LBS		✓	✓	
36	GPSC-02/H-04	Guard house Gate 1	10 LBS	14.5	✓	✓	09/10/2021
37	GPSC-08/D-04	Fire Cabinet No.2	15 LBS		✓	✓	
38	GPSC-07/C-05	Fire Cabinet No.2	15 LBS	16.0	✓	✓	
39	GPSC-08/C-06	CEM 2	15 LBS	14.0	✓	✓	
40	GPSC-07/D-01	Fire Cabinet No.3	15 LBS		✓	✓	
41	GPSC-08/D-10	Fire Cabinet No.3	15 LBS	16.0	✓	✓	9/12
42	GPSC-06/C-04	Fire Cabinet No.3	15 LBS	16.0	✓	✓	
43	GPSC-08/C-01	CEM 1	15 LBS	16.0	✓	✓	
44	GPSC-03/C-01	CLG Tower BLD	10 LBS	11.5	✓	✓	
45	GPSC-03/H-01	CLG Tower BLD	15 LBS		✓	✓	
46	GPSC-03/C-02	CLG Tower BLD	20 LBS	25.5	✓	✓	
47	GPSC-03/H-02	CLG Tower BLD	15 LBS		✓	✓	
48	GPSC-03/H-03	Oil yard	15 LBS		✓	✓	9/12
49	GPSC-03/D-01	Oil yard	20 LBS		✓	✓	
50	GPSC-04/C-02	Demin. MCC room	20 LBS	21.0	✓	✓	
51	GPSC-04/H-03	Demin. MCC room	15 LBS		✓	✓	
52	GPSC-04/H-02	Demin. MCC room	15 LBS		✓	✓	
53	GPSC-04/C-01	Demin. MCC room	20 LBS	25.0	✓	✓	
54	GPSC-05/H-02	SW yard control room	20 LBS		✓	✓	
55	GPSC-05/C-03	SW yard control room	20 LBS	25.5	✓	✓	
56	GPSC-05/C-02	6.9 kv SWG	20 LBS	25.5	✓	✓	
57	GPSC-05/H-01	6.9 kv SWG	15 LBS		✓	✓	
58	GPSC-05/C-01	6.9 kv SWG	20 LBS	25.5	✓	✓	



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date :

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
59	GPSC-05/D-01	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
60	GPSC-05/H-03	6.9 kv SWG	20 LBS		✓	✓	
61	GPSC-05/C-04	EE, Lab	15 LBS	15-0	✓	✓	
62	GPSC-02/D-03	Fire Cabinet No.4	15 LBS		✓	✓	
63	GPSC-06/C-06	Fire Cabinet No.4	15 LBS	16-5	✓	✓	
64	GPSC-08/C-03	Fire Cabinet No.4	15 LBS		✓	✓	๑๒
65	GPSC-06/H-01	Elec package GT11	50 LBS		✓	✓	
66	GPSC-06/H-02	SAM GT11	50 LBS		✓	✓	
67	GPSC-06/H-03	Fire Cabinet No.8	20 LBS		✓	✓	
68	GPSC-08/C-11	Fire Cabinet No.8	15 LBS	15-5	✓	✓	
69	GPSC-06/D-04	Fire Cabinet No.8	15 LBS		✓	✓	
70	GPSC-06/D-07	Fire Cabinet No.8	15 LBS		✓	✓	
71	GPSC-06/D-03	Under crean GT11	150 LBS		✓	✓	
72	GPSC-06/C-03	Fire Cabinet No.6	15 LBS	11-5	✓	✓	๐๙/๐๙
73	GPSC-06/D-15	Fire Cabinet No.6	15 LBS		✓	✓	๑๒
74	GPSC-06/C-01	Fire Cabinet No.6	15 LBS		✓	✓	๑๒
75	GPSC-07/H-02	Elec package GT12	50 LBS		✓	✓	
76	GPSC-08/C-12	SAM GT12	15 LBS	16-5	✓	✓	
77	GPSC-06/D-01	Fire Cabinet No.9	20 LBS		✓	✓	
78	GPSC-08/D-01	Fire Cabinet No.9	20 LBS		✓	✓	
79	GPSC-08/D-02	Fire Cabinet No.9	15 LBS		✓	✓	
80	GPSC-07/D-04	Fire Cabinet No.9	20 LBS		✓	✓	
81	GPSC-07/C-02	Fire Cabinet No.12	20 LBS	16-0	✓	✓	
82	GPSC-08/C-15	Fire Cabinet No.12	15 LBS	11-0	✓	✓	
83	GPSC-02/H-01	Fire Cabinet No.12	20 LBS	11-5	✓	✓	๐๙/๐๗
84	GPSC-07/D-05	Under crean GT12	150 LBS		✓	✓	
85	GPSC-08/D-13	Fire Cabinet No.11	15 LBS		✓	✓	๑๒
86	GPSC-07/C-03	Fire Cabinet No.11	15 LBS	15-5	✓	✓	
87	GPSC-07/C-01	Fire Cabinet No.11	15 LBS	11-5	✓	✓	๐๙/๐๑๐



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date :

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
88	GPSC-06/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
89	GPSC-06/C-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS	46.5	✓	✓	รอกักจัด
90	GPSC-07/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				รอกักจัด
91	GPSC-07/C-06	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
92	GPSC-07/C-07	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
93	GPSC-08/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	10 LBS				รอกักจัด
94	GPSC-08/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
95	GPSC-08/C-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				รอกักจัด
96	GPSC-08/C-08	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS	25.5	✓	✓	
97	GPSC-08/C-09	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
98	GPSC-08/C-10	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
99	GPSC-08/C-13	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				รอกักจัด
100	GPSC-08/C-14	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS	10.5	✓	✓	
101	GPSC-08/D-16	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
102	GPSC-02/D-07	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
103	GPSC-08/D-14	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
104	GPSC-02/D-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
105	GPSC-06/D-06	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
106	GPSC-06/D-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
107	GPSC-08/D-17	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
108	GPSC-08/D-18	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
109	GPSC-08/D-21	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
110	GPSC-08/D-22	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
111	GPSC-07/D-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
112	GPSC-08/D-08	ห้อง Safety	15 LBS				
113	GPSC-06/D-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		✓	✓	
114	GPSC-08/H-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	50 LBS				
115	GPSC-08/D-09	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				รอกักจัด
116	GPSC-08/D-11	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by : [REDACTED]

Date : 20/12/2020

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
1	GPSC-01/D-01	Fire Cabinet no.1	15 LBS		/	/	
2	GPSC-01/H-10	Fire Cabinet no.1	10 LBS		/	/	
3	GPSC-01/C-05	Fire Cabinet no.1	10 LBS	11.0	/	/	
4	GPSC-01/D-05	Admin. Storage room 1st Flr	20 LBS		/	/	
5	GPSC-01/D-06	Admin. Storage room 2nd Flr	20 LBS		/	/	
6	GPSC-01/D-02	Warehouse	20 LBS		/	/	Qual
7	GPSC-01/H-05	Gate No.9 area	10 LBS		/	/	
8	GPSC-01/C-02	Warehouse	20 LBS	12.0	/	/	
9	GPSC-01/H-06	Locker Room	15 LBS		/	/	
10	GPSC-08/C-07	In front of UPS Room	20 LBS	14.5	/	/	Qual
11	GPSC-01/H-08	O&M Room	20 LBS		/	/	
12	GPSC-08/D-07	O&M Room	20 LBS		/	/	
13	GPSC-01/C-06	Server room	10 LBS	18.0	/	/	
14	GPSC-01/H-01	Control room	10 LBS		/	/	
15	GPSC-01/C-01	Control room	10 LBS	16.5	/	/	
16	GPSC-01/H-09	In front of Meeting room	10 LBS		/	/	
17	GPSC-08/D-12	Reception area	10 LBS		/	/	
18	GPSC-08/D-03	In front of Chem. room	15 LBS		/	/	
19	GPSC-01/H-07	Chem. room	10 LBS		/	/	
20	GPSC-01/C-03	Chem. Room	15 LBS	15.0	/	/	
21	GPSC-02/D-02	In front of Ware House	20 LBS		/	/	
22	GPSC-08/D-05	Warehouse	15 LBS		/	/	
23	GPSC-02/H-03	Warehouse	20 LBS	14.5	/	/	Qual/CO2
24	GPSC-02/H-01	Sludge Feed transfer area	20 LBS	15.4	/	/	Qual/CO2
25	GPSC-02/H-02	Pre-treatment Elec. room	20 LBS		/	/	
26	GPSC-02/C-02	Pre-treatment Elec. room	15 LBS	18.5	/	/	
27	GPSC-06/D-02	Pre-treatment	15 LBS		/	/	
28	GPSC-02/C-01	AC fire water pump area	20 LBS	14.5	/	/	Qual/CO2
29	GPSC-02/D-01	Diesel Fire water pump room	20 LBS		/	/	



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :

Date :

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
30	GPSC-02/H-04	Work Shop	20 LBS		/	/	
31	GPSC-08/D-20	Work Shop	20 LBS		/	/	
32	GPSC-08/D-06	Work Shop	20 LBS		/	/	
33	GPSC-02/D-04	MDR	15 LBS		/	/	
34	GPSC-02/D-06	Warehouse 2	15 LBS		/	/	
35	GPSC-08/D-19	Warehouse 2	15 LBS		/	/	
36	GPSC-02/C-04	Guard house Gate 1	10 LBS	14.5	/	/	Qual/CO2
37	GPSC-08/D-04	Fire Cabinet No.2	15 LBS		/	/	
38	GPSC-07/C-05	Fire Cabinet No.2	15 LBS	16.0	/	/	
39	GPSC-08/C-06	CEM 2	15 LBS	14.0	/	/	
40	GPSC-07/D-01	Fire Cabinet No.3	15 LBS		/	/	
41	GPSC-08/D-10	Fire Cabinet No.3	15 LBS		/	/	Qual
42	GPSC-06/C-04	Fire Cabinet No.3	15 LBS	16.0	/	/	
43	GPSC-08/C-01	CEM 1	15 LBS	16.0	/	/	
44	GPSC-03/C-01	CLG Tower BLD	10 LBS	11.5	/	/	
45	GPSC-03/H-01	CLG Tower BLD	15 LBS		/	/	
46	GPSC-03/C-02	CLG Tower BLD	20 LBS	25.5	/	/	
47	GPSC-03/H-02	CLG Tower BLD	15 LBS		/	/	
48	GPSC-03/H-03	Oil yard	15 LBS		/	/	Qual
49	GPSC-03/D-01	Oil yard	20 LBS		/	/	
50	GPSC-04/C-02	Demin. MCC room	20 LBS	24.0	/	/	
51	GPSC-04/H-03	Demin. MCC room	15 LBS		/	/	
52	GPSC-04/H-02	Demin. MCC room	15 LBS		/	/	
53	GPSC-04/C-01	Demin. MCC room	20 LBS	25.0	/	/	
54	GPSC-05/H-02	SW yard control room	20 LBS		/	/	
55	GPSC-05/C-03	SW yard control room	20 LBS	25.5	/	/	
56	GPSC-05/C-02	6.9 kv SWG	20 LBS	25.5	/	/	
57	GPSC-05/H-01	6.9 kv SWG	15 LBS		/	/	
58	GPSC-05/C-01	6.9 kv SWG	20 LBS	25.5	/	/	



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date :

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
59	GPSC-05/D-01	6.9 kv SWG	20 LBS		/	/	
60	GPSC-05/H-03	6.9 kv SWG	20 LBS		/	/	
61	GPSC-05/C-04	EE Lab	15 LBS	15.0	/	/	
62	GPSC-02/D-03	Fire Cabinet No.4	15 LBS		/	/	
63	GPSC-06/C-06	Fire Cabinet No.4	15 LBS	16.5	/	/	
64	GPSC-08/C-03	Fire Cabinet No.4	15 LBS		/	/	
65	GPSC-06/H-01	Elec package GT11	50 LBS		/	/	
66	GPSC-06/H-02	SAM GT11	50 LBS		/	/	
67	GPSC-06/H-03	Fire Cabinet No.8	20 LBS		/	/	
68	GPSC-08/C-11	Fire Cabinet No.8	15 LBS	15.5	/	/	
69	GPSC-06/D-04	Fire Cabinet No.8	15 LBS		/	/	
70	GPSC-06/D-07	Fire Cabinet No.8	15 LBS		/	/	
71	GPSC-06/D-03	Under crean GT11	150 LBS		/	/	
72	GPSC-06/C-03	Fire Cabinet No.6	15 LBS	12.5	/	/	09/009
73	GPSC-08/D-15	Fire Cabinet No.6	15 LBS		/	/	09/009
74	GPSC-06/C-01	Fire Cabinet No.6	15 LBS		/	/	09/009
75	GPSC-07/H-02	Elec package GT12	50 LBS		/	/	
76	GPSC-08/C-12	SAM GT12	15 LBS	16.5	/	/	
77	GPSC-06/D-01	Fire Cabinet No.9	20 LBS		/	/	
78	GPSC-08/D-01	Fire Cabinet No.9	20 LBS		/	/	
79	GPSC-08/D-02	Fire Cabinet No.9	15 LBS		/	/	
80	GPSC-07/D-04	Fire Cabinet No.9	20 LBS		/	/	
81	GPSC-07/C-02	Fire Cabinet No.12	20 LBS	16.0	/	/	
82	GPSC-08/C-15	Fire Cabinet No.12	15 LBS	14.0	/	/	
83	GPSC-07/H-01	Fire Cabinet No.12	20 LBS	14.5	/	/	09/002
84	GPSC-07/D-05	Under crean GT12	150 LBS		/	/	
85	GPSC-08/D-13	Fire Cabinet No.11	15 LBS		/	/	09/009
86	GPSC-07/C-03	Fire Cabinet No.11	15 LBS	15.5	/	/	
87	GPSC-07/C-01	Fire Cabinet No.11	15 LBS	14.5	/	/	09/010



Fire Extinguisher Check sheet

Inspected by :
Date :

Item	Tag No.	Location	Size (lbs)	Pressure (Psi) or Weight (Kgs)	Safety Pin	Nozzle / Hose	Overall
88	GPSC-06/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				รอกำจัด
89	GPSC-06/C-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS	16.5	/	/	
90	GPSC-07/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				รอกำจัด
91	GPSC-07/C-06	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
92	GPSC-07/C-07	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
93	GPSC-08/C-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	10 LBS				รอกำจัด
94	GPSC-08/C-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
95	GPSC-08/C-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				รอกำจัด
96	GPSC-08/C-08	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS	25.5	/	/	
97	GPSC-08/C-09	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
98	GPSC-08/C-10	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
99	GPSC-08/C-13	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
100	GPSC-08/C-14	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS	10.5	/	/	
101	GPSC-08/D-16	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
102	GPSC-02/D-07	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
103	GPSC-08/D-14	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
104	GPSC-02/D-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
105	GPSC-06/D-06	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
106	GPSC-06/D-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
107	GPSC-08/D-17	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
108	GPSC-08/D-18	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
109	GPSC-08/D-21	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
110	GPSC-08/D-22	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				
111	GPSC-07/D-02	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	20 LBS				
112	GPSC-08/D-08	ห้อง Safety	15 LBS				
113	GPSC-06/D-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS		/	/	
114	GPSC-08/H-01	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	50 LBS				
115	GPSC-08/D-09	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				รอกำจัด
116	GPSC-08/D-11	ตู้เก็บถังดับเพลิง (spare)	15 LBS				

ภาคผนวก จ-22

Emergency Drill Plan



Emergency drill plan 2023 (SRC Plant)

Legend: EML1 EML2

Updated on: 21.01.23

Y2023	Shift	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Status	Scenario/ Responsible Persons
SRC	A					19									- Accident electrical shock at Cooling tower electrical equipment building
	B			27											- NaOCl leaked at Pre-treatment
	C					23									- Fire at Cooling tower
	D								21						- Fire at Propane tank (EML2)