

ภาคผนวก ข  
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม



## ภาคผนวก ข

### เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- 
- ข1 เอกสารอนุญาตเปิดดำเนินโครงการ
  - ข2 เอกสารการจ้างเหมาบริษัทภายนอก
  - ข3 แผนการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ประจำปี 2566
  - ข4 เอกสารการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเส้นท่อประปา ประจำปี 2566
  - ข5 เอกสารแสดงขั้นตอนการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง
  - ข6 เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2566
  - ข7 เอกสารการกำจัดไขมันออกจากปอดักไขมัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566
  - ข8 เอกสารตรวจสอบบ่อกักของระบบระบายน้ำ แผนการขุดลอกท่อระบายน้ำประจำปี 2566  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566
  - ข9 เอกสารแผนการดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำปี 2566
  - ข10 เอกสารการตรวจสอบและแผนการล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566
  - ข11 เอกสารแผนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
  - ข12 เอกสารกฎระเบียบผู้พักอาศัย
  - ข13 เอกสารจำนวนพนักงานท้องถิ่นภายในพื้นที่โครงการ
  - ข14 เอกสารคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน
  - ข15 เอกสารแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ
  - ข16 เอกสารแผนและเอกสารตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำปี 2566
  - ข17 เอกสารการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566
  - ข18 เอกสารแผนการเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย
  - ข19 เอกสารแผนการสูบน้ำตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย
  - ข20 เอกสารแผนการจัดซื้อคลอรีน
  - ข21 เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยประจำปี 2566

## ภาคผนวก ข

### เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- 
- ข22 เอกสารผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ประจำปี 2566
  - ข23 แผนการฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และแผนด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ประจำปี 2566 /เอกสารการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
  - ข24 เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อัคคีภัย แผนป้องกันอัคคีภัย และแผนการ อพยพรวมทั้งข้อปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้แก่ผู้พักอาศัยภายใน โครงการ
  - ข25 แผนการดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อกำจัดก๊าซมีเทน
  - ข26 เอกสารสัญญาการซื้อขายน้ำประปา
  - ข27 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

**ภาคผนวก ข1**  
**เอกสารอนุญาตเปิดดำเนินโครงการ**





ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED]

## กระทรวงมหาดไทย

### ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ..... บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด  
โดย [REDACTED]

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า ..... ดิเอนโคนี

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ..... The Encony  
โรงแรมประเภท..... ๒ ..... จำนวนห้องพัก..... ๗๒ ..... ห้อง  
สถานที่ตั้ง ..... ๕๕๕/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
นายทะเบียน

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

ภาคผนวก ข2  
เอกสารการจ้างเหมาบริษัทภายนอก

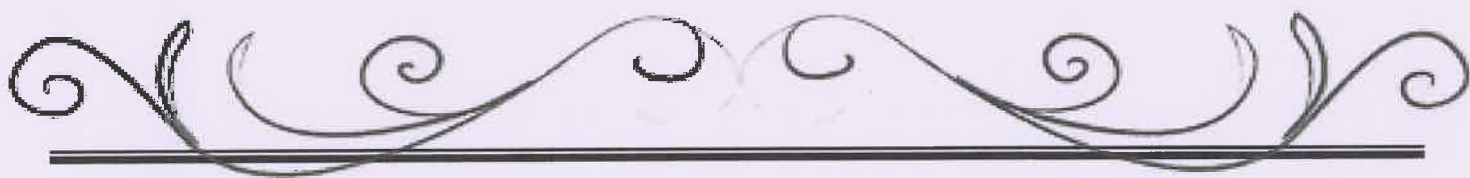

• อาคาร A,B,C

พื้นที่	ชั้น	รายละเอียดของอาคาร
อาคาร A,B,C พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 3,945.21ตารางเมตร	ชั้น 1-4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ห้องพัก จำนวน 111 ห้อง</li> <li>2. ห้องสำนักงาน 2 ห้อง</li> <li>3. ห้องเก็บของ 7 ห้อง</li> <li>4. ห้องร้านค้า 8 ห้อง</li> <li>5. ห้องอาหารอาคาร B</li> <li>6. โรงจอดรถรับส่วนหน้า</li> <li>7. ห้องน้ำรวมชาย 2 ห้อง</li> <li>8. ห้องน้ำรวมหญิง 2 ห้อง</li> </ol>



• อาคาร D

พื้นที่	ชั้น	รายละเอียดของอาคาร
อาคาร D	ชั้น 1-4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ห้องพัก จำนวน 38 ห้อง</li> <li>2) ห้องสำนักงาน 1 ห้อง</li> <li>3) ห้องพยาบาล 1 ห้อง</li> <li>4) ห้องน้ำชาย 1 ห้อง</li> <li>5) ห้องน้ำหญิง 1 ห้อง</li> <li>6) ห้องนักคนพิการ 1 ห้อง</li> <li>7) ห้องอาหารและห้องครัว 1 ห้อง</li> <li>8) ห้องเก็บของและอุปกรณ์ 6 ห้อง</li> </ol>



• อาคาร E

พื้นที่	ชั้น	รายละเอียดของอาคาร
อาคาร E	ชั้น 1-4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ห้องพัก จำนวน 34 ห้อง</li> <li>2) ห้องเก็บผ้า 4 ห้อง</li> <li>3) ห้องGeneral Storage 1 ห้อง</li> <li>4) ห้องน้ำรวมชาย 1 ห้อง</li> <li>5) ห้องน้ำรวมหญิง 1 ห้อง</li> <li>6) ห้องอาหารและห้องครัว 1 ห้อง</li> <li>7) โรงจอดรถรับส่วนหน้า</li> </ol>



ตั้งอยู่เลขที่ 555/1-555/6 หมู่ 1 ตำบลป่ายูใน  
กิโลเมตรที่ 66 ตำบลป่ายูใน อำเภอวังจันทร์



1 เป็นอาคารที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ภายในโครงการ  
ดลอมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม อากาศบริสุทธิ์

4 จำนวน 6 อาคาร แบ่งเป็น โรงแรม 2 อาคาร  
1 4 ชั้น จำนวนห้องเช่าทั้งหมด 216 ห้อง ร้านค้า  
รองรับได้ทั้งหมด 102 คัน

นี้ ทั้งหมด 6 อาคาร แบ่งพื้นที่การบริหารจัดการ  
ภายในอาคารโรงแรม งานจัดซื้อและธุรกรรม การ  
และบริเวณพื้นที่โดยรอบตาม EnCo กำหนด

E และพื้นที่ส่วนกลาง  
ดินแก่ อาคาร A,B,C,F และพื้นที่ส่วนกลาง



รายละเอียดของอาคาร	
1.	ห้องพัก จำนวน 34 ห้อง
2.	ห้องเก็บผ้า 4 ห้อง
3.	ห้องสัณ้ทำงาน 1 ห้อง
4.	ห้องรับผ้า 4 ห้อง
5.	โถงต้อนรับส่วนหน้า

เป็นอาคารทั้งหมดแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดูแล  
เนชื่อกำหนดของ EnCo

ขมยุดสอย

เป็นอาคารทั้งหมดแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดูแล  
รลของโครงการ ตามข้อกำหนดของEnCo ที่

ที่ 8 ซึ่งการนำบุคลากรทุกตำแหน่งเข้าทำงาน  
Co จะพิจารณาจำนวนตามจำนวนบุคลากรที่ใช้

ดูยพินิจของ EnCo เป็นหลัก และสามารถทำ  
มรเวลาเพื่อเป็นการใช้กำลังคนให้มีประสิทธิภาพ

ทำงานโรงแรมและที่พักอาศัย อาคารดีเอ็นเค  
เจ็ดชื่อและสโตร์ (Purchasing and Store staff)  
) พนักงานซักรีด (Laundry Staff) พนักงาน  
>leaner) และงานอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด  
' EnCo พิจารณาได้

เป็นผู้กำหนดวันดูประจำสัปดาห์

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณของ EnCo

ความสะอาดต่างๆ แก่ผู้มาติดต่อ

เ การย้ายออก รวมถึงดูแลความสงบเรียบร้อย

- ควบคุม ดูแลให้ผู้เช่า ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการใช้อาคาร อย่างเคร่งครัด
- บริหารจัดการและควบคุมการทำงานของพนักงานแต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามขอบเขตงานและหน้าที่  
ความรับผิดชอบที่ EnCo กำหนด
- จัดทำรายงานประจำเดือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารและทำวูปเล่มเสนอต่อ EnCo ต่อไป
- ตรวจสอบและจัดทำรายการทรัพย์สินต่างๆ ของอาคาร รวมถึงการจัดเก็บภาษีของพื้นที่ว่าง
- จัดหาและเปรียบเทียบราคากับบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารเพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการอาคาร  
ในการปรับปรุงอาคาร และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
- รายงานปัญหาต่างๆและการแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการอาคารทราบ
- ประสานงานกับช่างอาคารในกรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ต้องมีการแก้ไข หรือซ่อมแซม
- บริหารจัดการการจอดรถ และการจราจรในลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าและผู้มาติดต่อ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การรักษาความสะอาด การซ่อมแซมพืชน้ำไฟ
- ควบคุมการออกบัตรเข้า-ออกอาคาร บัตรจอดรถยนต์ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก EnCo

### 3.2 พนักงานจัดซื้อและสโตร์ (Purchasing and Store staff)

ปฏิบัติงาน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 วันต่อสัปดาห์

หมายเหตุ : การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณของ EnCo

ขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ ติดต่อบริษัทหลายเยอร์ สืบราคา เปรียบเทียบราคาคำขอซื้อ จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ  
(ถ้ามี) กำหนดเวลาของเข้า จัดส่งให้ทันกำหนดเวลา
- จัดทำบัญชีสต็อก - สโตร์ ตรวจสอบและตรวจนับสต็อก จัดทำเอกสารงานสโตร์ ควบคุมบัญชี ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์  
คงเหลือ การเบิกจ่าย สต็อกสินค้า บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
- จัดทำเอกสารการเบิกของภายใน การสั่งซื้อของใช้ในสโตร์ (ที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าขาย) และดำเนินการชำระเงิน  
ตามขั้นตอนการจัดซื้อสินค้า Non-Trade ให้ถูกต้องตามระเบียบและพริอชท์กำหนดของ EnCo
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

### 3.3 พนักงานผู้ช่วยก๊อ (Cook Helper)

ปฏิบัติงาน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 วันต่อสัปดาห์

หมายเหตุ : การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณของ EnCo

ขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเทพ
- ช่วยเทพจัดทำเมนูอาหารไทยและต่างประเทศ ทั้งครัวเรือนและเย็น
- ช่วยเทพทำอาหาร ประชุมอาหารตามสั่ง และหรืออาหารอื่นๆ ตามคุณภาพและมาตรฐานของ EnCo
- ช่วยเทพบริหารจัดการการของสด จัดของ สั่งของ จัดเก็บวัตถุดิบ สดวกในการประกอบอาหาร และเตรียมของ  
ที่จำเป็นต้องใช้นั้นและวัน
- ช่วยเทพจัดเตรียมอาหารเข้า เตรียมความพร้อมในห้องอาหาร
- ช่วยเทพดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยภายในครัวให้สะอาดได้มาตรฐาน
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย



ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ของ EnCo

ที่จะแก้ไข หรือแจ้งทางอุปกรณ์ให้พร้อม  
ตลอดเวลา

เต็ม  
ให้แล้วเสมอ

ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ของ EnCo

อันเพื่อรับตัวข้า  
ท

เรียบร้อยและจ่ายต่อการตรวจสอบ  
EnCo เป็นรายเดือน

และตามความเห็นชอบของ EnCo

ภาพสมบูรณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ของ EnCo

ยส์ได้ทำ ภายเดือน ภาย 3 เดือน ภาย 6 เดือน

ให้บริการแก่ลูกค้า

ผู้แทนของ EnCo

#### หมายเหตุ :

- 1) กรณีปฏิบัติงานประจำ 3 เดือน หรือ 6 เดือน เช่น ขัดล้างลานจอดรถ, ขัดล้างทำความสะอาด Sculpture และขัดล้างพื้นทางเดินรอบอาคาร ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานเพิ่มเสริมในการดำเนินงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ในวันปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำสิ่งประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์ที่ต้องปฏิบัติงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน ได้ครบตามปกติ
- 2) การทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสม สามารถฆ่าเชื้อโรคที่กำลังระบาด ขณะนั้น เช่น ไวรัสโคโรนาไวรัส, ไวรัส COVID -19 และ เชื้อโรคอื่นๆ

#### 4. คุณสมบัติบุคลากร

ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ EnCo กำหนด ดังนี้

##### 4.1 คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย
2. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน ใฝ่ใจ ตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา นิสัยสุภาพ อ่อนโยน พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามและเชื่อฟังคำสั่งของตัวแทนบริษัท
3. มีความรับผิดชอบสูงมีความกระตือรือร้นในการทำงานสามารถเรียนรู้กฎระเบียบแบบฉบับกับ EnCo ได้เป็นอย่างดี
4. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
5. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากงาน
6. ไม่เคยต้องโทษจำคุก ในคดีประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์ คดีอาชญากรรม (ผิด จำหน่าย)
7. ไม่คิดสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด หากเคยต้องโทษคดีอาชญากรรม (ผู้เสพ) จะต้องมีการบำบัดการบำบัดรักษาแล้ว และต้องมีผลการตรวจสารเสพติดมาแสดง
8. ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยมีประวัติความผิดทางกฎหมายอาญา หรือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ ประวัติที่แสดงถึงความผิดตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน

##### 4.2 คุณสมบัติเพิ่มเติม

ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตามข้อ 4.1 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

##### 4.2.1 คุณสมบัติของผู้ดูแลอาคาร (Building attendant)

- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
- วุฒิมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีประสบการณ์ด้านงานดูแลอาคาร งานบริการ งานจัดซื้อและสโตร์ และงานอื่นๆ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word , Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง มีไหวพริบ

core staff)

1 ปีขึ้นไป

ฯ) ได้เป็นอย่างดี

มีเพื่อปรับ

รือพิจารณา หรือโรงแรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

ร้าน การเสนอขายอาหาร ประจำร้านอาหาร  
พิเศษ

! มีประสบการณ์ด้านการจัดด้วยเดย์ดีพื้นฐาน

ndant)

หรือห้องพักในโรงแรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

#### 4.2.7 คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด (Cleaner)

- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุระหว่าง 20 - 55 ปี
- วุฒิมัธยมศึกษา 3., ม.6., หรือ ปวช. เป็นต้นไป
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการทำความสะอาด อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ :

- EnCo สงวนสิทธิ์ในการกำหนด ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม ลด คุณสมบัติบุคลากรได้ตามความเหมาะสม
- EnCo จะจัดชุดยูนิฟอร์มให้พนักงาน EnComy ปีละ 3 ชุด หากมีการเปลี่ยนพนักงานระหว่างปี ผู้รับจ้างต้องซื้อชุดรูปแบบเหมือนกันที่ EnCo กำหนด ให้กับพนักงานใหม่ของผู้รับจ้าง
- กรณีบุคลากรรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุ แต่ EnCo โดยคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างรับเชิงพาณิชย์ มีความเห็นว่าสามารถทำงานได้ และเป็นประโยชน์ต่อ EnCo เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดระยะไกล เป็นระยะเวลานานมีความคุ้นเคยต่อสถานที่ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ หรือผ่านการทดสอบการประเมินแล้วแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ เป็นต้น EnCo ขอสงวนสิทธิ์ให้บุคลากรดังกล่าวปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ต้องมีหนังสืออนุญาตจาก EnCo โดยคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างรับเชิงพาณิชย์ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเป็นรายๆ ไป

#### 5. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 5.1 ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันเริ่มต้นสัญญา
  - 5.1.1 รายชื่อบุคลากร, จำนวนบุคลากร, ตำแหน่งบุคลากร, และพื้นที่ที่ดูแล
  - 5.1.2 ทะเบียนประวัติที่ระบุชื่อ / นามสกุล / อายุ / เพศ / ที่อยู่ / การศึกษา/ ประวัติการทำงาน / รูปถ่าย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นของบุคลากร
  - 5.1.3 ประวัติอาชญากรรม หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ของบุคลากร (ส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันเริ่มต้นสัญญา)
  - 5.1.4 ผลการตรวจหาสารเสพติด โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และหากตรวจพบสารเสพติดจะต้องดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่ทันที
  - 5.1.5 โครงสร้างการบริหารงานของผู้รับจ้าง
  - 5.1.6 ใบรับรองแพทย์ของบุคลากร

5.2 กรณีผู้รับจ้างส่งบุคลากรทดแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานปกติ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรปกติ ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสาร ตามข้อ 5.1.2 .5.1.4 และ 5.1.6 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่บุคลากรดังกล่าวเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่

5.3 ผู้รับจ้างต้องทำการฝึกอบรมบุคลากรของผู้รับจ้างทุกคนก่อนส่งตัวเข้ามาทำงาน เพื่อให้ทราบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ค่าจ้าง และข้อห้ามต่าง ๆ ของ EnCo อย่างเคร่งครัด

5.4 พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและติดบัตรพนักงานอยู่ตลอดเวลา และติดบัตรที่ในช่วงเวลาพักทุกครึ่ง

5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำงานส่วนบุคคล

- 1) เครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน โดยรูปแบบ สี ตามที่EnCoอนุมัติและจัดหาไว้ โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 2) บัตรประจำตัวพนักงาน

ๆ ในการทำงานที่นำเข้ามาประจำในพื้นที่  
ออกพื้นที่โดยเด็ดขาด (ยกเว้นนำไปเพื่อการซ่อม

นให้เรียบร้อยก่อนออกพื้นที่ทำงานทุกครั้ง  
ของผู้อนุญาต พร้อมทั้งผ่าน การตรวจสอบ

ที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาในหน้าที่  
การของผู้อยู่ประจำปฏิบัติงาน ต้องมีเจ้าหน้าที่  
งานโดยพลกาล (เช่น ห้องควบคุมระบบ

แต่ได้รับอนุญาตจาก EnCo หรือกรณีเกิดเหตุ

รวมถึงสิ่งของที่เกี่ยวกับงานอย่างเป็นระเบียบ  
พร้อมทั้งมีป้ายชื่อ บ้ายเตือน ติดประจำแต่ละ

งานทันที และผู้รับจ้างต้องรับดำเนินการซ่อม  
แปปฏิบัติงาน

เรือบรรทุก เพื่อทำการเข้าเฝ้าเกี่ยวกับหน้าที่  
ปฏิบัติงานเข้าเริ่มปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ  
สัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าบริการได้

รับผิดชอบให้กับ EnCo

ข้อควรพิจารณาส่วนตัว

พิจารณาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงาน  
ของสูงสุดต่อการทำงาน การให้เครื่องมือและอุปกรณ์

และภาคปฏิบัติ โดยแจ้งวันเวลาที่จะฝึกอบรม  
ทำการ

เมื่อบริษัทแจ้งตามที่ถูกหมายกำหนด

ซึ่งในการประชุมพบปะมาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน

ได้แก่ การปฏิบัติงานสาย หรือ การปฏิบัติงาน  
การรับอัตราชั่วโมงละ 100 บาท และเศษของ  
ของผู้อยู่ประจำตำแหน่งใด ๆ มีค่าปรับเกินกว่า 3  
อัตรา 1 เท่าของค่าจ้างตัวเฉลี่ยรายวันสำหรับ

6.2 กรณีบุคลากรมาปฏิบัติงานสาย เกิน 3 วัน ใน 1 เดือน EnCo สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนบุคลากรดังกล่าว  
ของผู้อยู่ประจำ

6.3 กรณีบุคลากรของผู้อยู่ประจำจะทำความผิด มีอัตราการปรับ ดังนี้

6.3.1 ดื่มสุรา มีเงินมา เกี่ยวกับข้อหาเสพติด เช่นการพินัน ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับอัตรา 10,000 บาท  
ต่อคนต่อครั้ง และห้ามบุคลากรรายนั้นเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ EnCo รับผิดชอบอีกต่อไป

6.3.2 ทะเลาะวิวาทให้ยกเลิกการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ EnCo ทันที จนกว่าจะดำเนินการสืบสวน  
ข้อเท็จจริงว่าบุคลากรของผู้อยู่ประจำไม่ได้ทำผิดจึงสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ของ EnCo ตามปกติ  
และถ้าสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้ว่าบุคลากรของผู้อยู่ประจำผิดกฎระเบียบ EnCo ของสนธิสัญญาอัตรา  
10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง และห้ามบุคลากรรายนั้นกลับเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ของ EnCo อีก  
พร้อมปรับขาดจุด

6.4 กรณีลัดคิวการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา

6.4.1 หากผู้อยู่ประจำไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ EnCo สงวนสิทธิ์ในการจัดหาเอง โดยจะคิดค่าใช้จ่าย  
เป็น 2 เท่าของค่าให้จ่ายที่จัดหาจริง โดยจะไม่หักจากค่าจ้างที่ผู้รับจ้างจะได้รับในงวดต่อไป

## 7. การประเมินผล

7.1 EnCo จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อยู่ประจำ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาสัญญา ตามวิธีการ และแบบฟอร์ม  
ที่ EnCo กำหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับฯ

7.2 กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือนของผู้รับจ้างต่ำกว่า เกณฑ์ C ตามเอกสารแนบท้ายที่ 7 ทาง EnCo  
จะดำเนินการตามรายละเอียดด้านล่างนี้

7.2.1 ครั้งที่ 1 EnCo จะมีหนังสือแจ้งเตือน (แจ้งโดยมีหนังสือจากประธานคณะกรรมการตรวจรับสินค้าเชิงพาณิชย์)

7.2.2 ครั้งที่ 2 EnCo จะมีหนังสือแจ้งเตือน (แจ้งโดยมีหนังสือจากประธานคณะกรรมการตรวจรับสินค้าเชิงพาณิชย์)  
และคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินในอัตรา 5 % ของมูลค่าตามสัญญา

7.2.3 ครั้งที่ 3 EnCo จะมีหนังสือแจ้งเตือน (แจ้งโดยมีหนังสือจากประธานคณะกรรมการตรวจรับสินค้าเชิงพาณิชย์)  
และคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินในอัตรา 10 % ของมูลค่าตามสัญญา และสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา  
ตามข้อกำหนดทั่วไป ข้อ 14

7.3 EnCo สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมิน ความดี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน  
และเพื่อประโยชน์ต่อการจ้างงานของ EnCo

## 8. เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการของ EnCo

8.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัยของ ระบบการอนุญาต  
เข้าทำงาน, ระบบคุณภาพต่างๆ รวมถึงระบบการบริหารจัดการอื่นๆที่มีอยู่และจะมีขึ้นในอนาคต

8.2 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการต่างๆ ให้การสนับสนุนที่ EnCo  
จัดการมอบที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO, การยอมรับของมาตรฐานที่หักเพื่อการท่องเที่ยว  
ของมูลนิธิธนาคารแห่งประเทศไทย (THAILAND HOTEL STANDARD FOUNDATION), ระบบการบริหารความ  
ต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ ระบบงานอื่นๆที่มีขึ้นในอนาคต


8.3 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและยินดียินดีปฏิบัติตามโครงการต่างๆที่ EnCo จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพงาน

8.4 ผู้รับจ้างจะต้องให้การสนับสนุนเมื่อ EnCo มีกิจกรรมพิเศษ หรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานในเครือ PTT Group  
หรือ หน่วยงานที่ EnCo มีพันธะที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและวิศวกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2563

**ภาคผนวก ข3**  
**เอกสารแผนการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ประจำปี 2566**

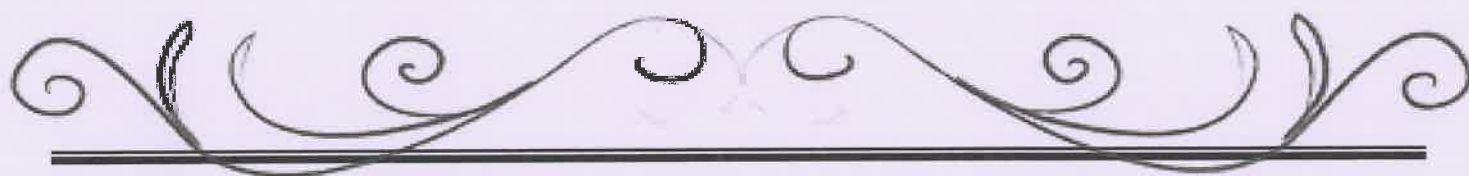



แผนล้างถังน้ำสำรอง The Encony 2023



Project : โครงการที่เกี่ยวกับ The Encony

System : PAM งานระบบ

Yearly : Year. 2023

วัน/เดือน			ปี/ไตรมาส-แผนงาน							
			ต.17 มี.ค.		ต.24 มี.ค.		ต.31 มี.ค.		ต.7 เม.ย.	
ลำดับ	อาคาร	รายการ	เข้า	ป่วย	เข้า	ป่วย	เข้า	ป่วย	เข้า	ป่วย
1	A	ถังเก็บน้ำบาดาล ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง								
2	A	ถังเก็บน้ำคิขนาด 2 ลบ.ม. จำนวน 6 ถัง								
3	B	ถังเก็บน้ำคิขนาด 1.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง								
4	C	ถังเก็บน้ำคิขนาด 2 ลบ.ม. จำนวน 6 ถัง								

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

นายอนุชา ศรีจันทร์  
หัวหน้าช่างเทคนิค  
วันที่.....

นายพรศักดิ์ ดอนสิทธิ์  
วิศวกร  
วันที่.....

นายรัฐชาติ หดระดิน  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการพื้นที่ The Encony  
วันที่.....

ภาคผนวก ข4

เอกสารการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเส้นท่อประปา ประจำปี 2566



Daily Inspection Checklist - Submersible Pump

สถานที่: ๗๗๗๗๗

วันที่: ๗/๗/๗๗

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)				Selector Switch (Pump No.2)				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Run	Overload	Alarm	Stop	Run	Overload	Alarm	Stop		
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: [Redacted]  
ผู้ควบคุม: [Redacted]  
วันที่: ๗/๗/๗๗

Daily Inspection Checklist - Transfer Pump

สถานที่: ๗๗๗๗๗

วันที่: ๗/๗/๗๗

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	สถานะการทำงาน			ค่าตั้งในการทำงาน			ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Pump No.1	ALT	Pump No.2		
1	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: [Redacted]  
ผู้ควบคุม: [Redacted]  
วันที่: ๗/๗/๗๗





## BSA CPFM

# Summary

The EnCory 01017 A

วันที่ ผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No. 1)				Selector Switch (Pump No. 2)				(13.35.10.1) (Bar)	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
	Manual	Off	Auto		Manual	Off	Auto				
1	/		/				/		3.2	3.2	
2	/		/				/		3.2	3.2	
3	/		/				/		3.2	3.2	
4	/		/				/		3.2	3.2	
5	/		/				/		3.2	3.2	
6	/		/				/		3.2	3.2	
7	/		/				/		3.2	3.2	
8	/		/				/		3.2	3.2	
9	/		/				/		3.2	3.2	
10	/		/				/		3.2	3.2	
11	/		/				/		3.2	3.2	
12	/		/				/		3.2	3.2	
13	/		/				/		3.2	3.2	
14	/		/				/		3.2	3.2	
15	/		/				/		3.2	3.2	
16	/		/				/		3.2	3.2	
17	/		/				/		3.2	3.2	
18	/		/				/		3.2	3.2	
19	/		/				/		3.2	3.2	
20	/		/				/		3.2	3.2	
21	/		/				/		3.2	3.2	
22	/		/				/		3.2	3.2	
23	/		/				/		3.2	3.2	
24	/		/				/		3.2	3.2	
25	/		/				/		3.2	3.2	
26	/		/				/		3.2	3.2	
27	/		/				/		3.2	3.2	
28	/		/				/		3.2	3.2	
29	/		/				/		3.2	3.2	
30	/		/				/		3.2	3.2	
31	/		/				/		3.2	3.2	

๙. **พื้กบระาเภาอะเกิ้ล**

နိုင်ငံတော်/CPFM

คณฺพพรพิทักษ์ ฤๅณภพพิทักษ์ ฐิติวิศิษฎธ-

คุณพรพิทักษ์ ญาณเลิศวิเศษ

10

**คุณพรสิทธิ์ หักษ์ ฉอมสลักชี (วิศวกร,**

1

กฤษฎาภรณ์ งามวิทย์ (General Manager)





Daily Inspection Checklist - Booster Pump

BSA CPFM

ประจำเดือน: พฤษภาคม 2561

สถานที่: The EnCo ยางวิเศษ

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)				Selector Switch (Pump No.2)				แรงดันไฟฟ้า (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Auto	Manual	Off	Auto	Auto			
1	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
2										3.2		
3	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
4										3.2		
5	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
6	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
7	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
8	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
9	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
10	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
11	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
12	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
13	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
14	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
15	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
16	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
17	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
18	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
19	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
20	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
21	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
22	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
23	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
24	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
25	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
26	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
27	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
28	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
29	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
30	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		
31	✓			✓	✓			✓	✓	3.2		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ ENCO

ช่างเทคนิคประจำหน่วย  
วันที่ 1/5/61

คุณหทัยพร ออสมศิริ (วิศวกร)  
วันที่

คุณอำนาจ วรวิทย์ (General Manager)  
วันที่



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

BSA CPFM

ประจำเดือน: พฤษภาคม 2561

สถานที่: The EnCo ยางวิเศษ

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)				Selector Switch (Pump No.2)				แรงดันไฟฟ้า (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Auto	Manual	Off	Auto	Auto			
1	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
2	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
3	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
4	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
5	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
6	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
7	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
8	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
9	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
10	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
11	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
12	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
13	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
14	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
15	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
16	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
17	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
18	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
19	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
20	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
21	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
22	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
23	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
24	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
25	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
26	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
27	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
28	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
29	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
30	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		
31	✓			✓	✓			✓	✓	3.5		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ ENCO

ช่างเทคนิคประจำหน่วย  
วันที่ 1/5/61

คุณหทัยพร ออสมศิริ (วิศวกร)  
วันที่

คุณอำนาจ วรวิทย์ (General Manager)  
วันที่



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

BSA BCPFM



Daily Inspection Checklist - ระบบผลิตน้ำประปา

BSA BCPFM

ประจำเดือน: ๓๓/๓/๖๖

สถานที่: The EnCo ย.๓๖.๕

วันที่: ๓๓/๓/๖๖

วันที่	Selector Switch (Pump No.1)				Selector Switch (Pump No.2)				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Manual	Off	Auto	Auto	Manual	Off	Auto	Auto		
1	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
2	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
3	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
4	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
5	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
6	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
7	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
8	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
9	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
10	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
11	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
12	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
13	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
14	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
15	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
16	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
17	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
18	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
19	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
20	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
21	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
22	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
23	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
24	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
25	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
26	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
27	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
28	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
29	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
30	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		
31	/	/	/	/	/	/	/	3.6 3.5		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ BSA/CPFM

ผู้ตรวจ ENCO

ช่างเทคนิค หัวหน้าช่างเทคนิค  
วันที่ 1/8/66

ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค (วิศวกร)  
วันที่

ผู้ตรวจ BSA/CPFM  
ผู้ตรวจ ENCO  
วันที่

ประจำเดือน: ๓๓/๓/๖๖

สถานที่: The EnCo (อาคาร A)

วันที่: ๓๓/๓/๖๖

วันที่	สถานี				PAC		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	1	32%	0	21%	0	21%		
2	1	31%	0	20%	0	20%		
3	1	31%	0	20%	0	20%		
4	1	30%	0	19%	0	19%		
5	0	100%	0	100%	0	100%		
6	0	100%	0	100%	0	100%		
7	0	100%	0	100%	0	100%		
8	0	100%	0	100%	0	100%		
9	0	100%	0	100%	0	100%		
10	0	100%	0	100%	0	100%		
11	0	100%	0	100%	0	100%		
12	0	100%	0	100%	0	100%		
13	0	100%	0	100%	0	100%		
14	0	100%	0	100%	0	100%		
15	0	100%	0	100%	0	100%		
16	0	100%	0	100%	0	100%		
17	0	100%	0	100%	0	100%		
18	0	100%	0	100%	0	100%		
19	0	100%	0	100%	0	100%		
20	0	100%	0	100%	0	100%		
21	0	100%	0	100%	0	100%		
22	0	100%	0	100%	0	100%		
23	0	100%	0	100%	0	100%		
24	0	100%	0	100%	0	100%		
25	0	100%	0	100%	0	100%		
26	0	100%	0	100%	0	100%		
27	0	100%	0	100%	0	100%		
28	0	100%	0	100%	0	100%		
29	0	100%	0	100%	0	100%		
30	0	100%	0	100%	0	100%		
31	0	100%	0	100%	0	100%		

ผู้ตรวจ BSA/CPFM

ผู้ตรวจ ENCO

ช่างเทคนิค หัวหน้าช่างเทคนิค  
วันที่ 9/8/66

ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค (วิศวกร)  
วันที่

ผู้ตรวจ BSA/CPFM  
ผู้ตรวจ ENCO  
วันที่

Daily Inspection Checklist - Water Treatment

สถานที่: กรุงเทพฯ

วันที่: 19/6/66

วันที่	Deion Filter				Multimedia filter				Carbon filter				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สถานะ	สถานะการทำงาน	Timer (ชม:น)	สถานะ	สถานะการทำงาน	Timer (ชม:น)	สถานะ	สถานะการทำงาน	Timer (ชม:น)	สถานะการทำงาน	Timer (ชม:น)	สถานะ		
	ผู้ควบคุม	Manual	Auto	ผู้ควบคุม	Manual	Auto	ผู้ควบคุม	Manual	Auto	ผู้ควบคุม	Manual	Auto		
1	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	20 น.	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย X หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: BSA/CPFM

ตำแหน่ง: วิศวกร

วันที่: 19/6/66

ผู้ตรวจ: BSA/CPFM

ตำแหน่ง: วิศวกร

วันที่: 19/6/66

ผู้ตรวจ: BSA/CPFM

ตำแหน่ง: วิศวกร

วันที่: 19/6/66

Daily Inspection Checklist - Submersible Pump

สถานที่: กรุงเทพฯ

วันที่: 19/6/66

วันที่	ผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)				Selector Switch (Pump No.2)				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Run	Overload	Alarm	Off	Run	Overload	Alarm	Off		
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย X หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: BSA/CPFM

ตำแหน่ง: วิศวกร

วันที่: 19/6/66

ผู้ตรวจ: BSA/CPFM

ตำแหน่ง: วิศวกร

วันที่: 19/6/66

ผู้ตรวจ: ENCO

ตำแหน่ง: วิศวกร

วันที่: 19/6/66





Daily Inspection Checklist - Transfer Pump

สถานที่: The EnCony



ประจำเดือน: ธันวาคม

Daily Inspection Checklist - Booster Pump

สถานที่: The EnCony 01115 A



วันที่	สถานะผู้ควบคุม	สถานะการทำงาน		กำลังในการทำงาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Pump No.1	Pump No.2		
1	/		/	/	/		
2	/		/	/	/		
3	/		/	/	/		
4	/		/	/	/		
5	/		/	/	/		
6	/		/	/	/		
7	/		/	/	/		
8	/		/	/	/		
9	/		/	/	/		
10	/		/	/	/		
11	/		/	/	/		
12	/		/	/	/		
13	/		/	/	/		
14	/		/	/	/		
15	/		/	/	/		
16	/		/	/	/		
17	/		/	/	/		
18	/		/	/	/		
19	/		/	/	/		
20	/		/	/	/		
21	/		/	/	/		
22	/		/	/	/		
23	/		/	/	/		
24	/		/	/	/		
25	/		/	/	/		
26	/		/	/	/		
27	/		/	/	/		
28	/		/	/	/		
29	/		/	/	/		
30	/		/	/	/		
31	/		/	/	/		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ หรือระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้รายงาน ENCO

ช่างกลโรงงาน/ช่างกล  
วันที่: 1/19/66

คุณพรทิพย์ ยอนสิทธิ์ (วิศวกร)  
วันที่: 1/19/66

คุณอำนาจ วงษ์เย็น (General Manager)  
วันที่: 1/19/66

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดันน้ำ (bar)	แรงดันลม (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Manual	Auto				
1	/	/	/		/	3	3		
2	/	/	/		/	3	3		
3	/	/	/		/	3	3		
4	/	/	/		/	3	3		
5	/	/	/		/	3	3		
6	/	/	/		/	3	3		
7	/	/	/		/	3	3		
8	/	/	/		/	3	3		
9	/	/	/		/	3	3		
10	/	/	/		/	3	3		
11	/	/	/		/	3	3		
12	/	/	/		/	3	3		
13	/	/	/		/	3	3		
14	/	/	/		/	3	3		
15	/	/	/		/	3	3		
16	/	/	/		/	3	3		
17	/	/	/		/	3	3		
18	/	/	/		/	3	3		
19	/	/	/		/	3	3		
20	/	/	/		/	3	3		
21	/	/	/		/	3	3		
22	/	/	/		/	3	3		
23	/	/	/		/	3	3		
24	/	/	/		/	3	3		
25	/	/	/		/	3	3		
26	/	/	/		/	3	3		
27	/	/	/		/	3	3		
28	/	/	/		/	3	3		
29	/	/	/		/	3	3		
30	/	/	/		/	3	3		
31	/	/	/		/	3	3		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ หรือระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้รายงาน ENCO

ช่างกลโรงงาน/ช่างกล  
วันที่: 1/19/66

คุณพรทิพย์ ยอนสิทธิ์ (วิศวกร)  
วันที่: 1/19/66

คุณอำนาจ วงษ์เย็น (General Manager)  
วันที่: 1/19/66



วันที่	สถานะ ตู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดันน้ำ (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Manual	Off			
1	/	/	/	/	/	2		
2	/	/	/	/	/	2		
3	/	/	/	/	/	2		
4	/	/	/	/	/	2		
5	/	/	/	/	/	2		
6	/	/	/	/	/	0		
7	/	/	/	/	/	0		
8	/	/	/	/	/	0		
9	/	/	/	/	/	0		
10	/	/	/	/	/	0		
11	/	/	/	/	/	0		
12	/	/	/	/	/	0		
13	/	/	/	/	/	0		
14	/	/	/	/	/	0		
15	/	/	/	/	/	0		
16	/	/	/	/	/	0		
17	/	/	/	/	/	0		
18	/	/	/	/	/	0		
19	/	/	/	/	/	2		
20	/	/	/	/	/	2		
21	/	/	/	/	/	2		
22	/	/	/	/	/	2		
23	/	/	/	/	/	2		
24	/	/	/	/	/	2		
25	/	/	/	/	/	2		
26	/	/	/	/	/	2		
27	/	/	/	/	/	2		
28	/	/	/	/	/	2		
29	/	/	/	/	/	2		
30	/	/	/	/	/	2		
31	/	/	/	/	/	2		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติตู้ควบคุม ✓  
2) สถานะผิดปกติตู้ควบคุม × พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ/BSACPFM  
ผู้ตรวจ/ENCO  
ผู้ตรวจ/General Manager  
วันที่ 8/8/66



วันที่	สถานะ ตู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดันน้ำ (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Manual	Off			
1	/	/	/	/	/	3.2		
2	/	/	/	/	/	4.2		
3	/	/	/	/	/	4.2		
4	/	/	/	/	/	4.2		
5	/	/	/	/	/	4.2		
6	/	/	/	/	/	4.2		
7	/	/	/	/	/	4.2		
8	/	/	/	/	/	3.2		
9	/	/	/	/	/	3.2		
10	/	/	/	/	/	3.2		
11	/	/	/	/	/	3.2		
12	/	/	/	/	/	3.2		
13	/	/	/	/	/	3.2		
14	/	/	/	/	/	3.2		
15	/	/	/	/	/	3.2		
16	/	/	/	/	/	3.2		
17	/	/	/	/	/	3.2		
18	/	/	/	/	/	3.2		
19	/	/	/	/	/	3.2		
20	/	/	/	/	/	3.2		
21	/	/	/	/	/	3.2		
22	/	/	/	/	/	3.2		
23	/	/	/	/	/	3.2		
24	/	/	/	/	/	3.2		
25	/	/	/	/	/	3.2		
26	/	/	/	/	/	3.2		
27	/	/	/	/	/	3.2		
28	/	/	/	/	/	3.2		
29	/	/	/	/	/	3.2		
30	/	/	/	/	/	3.2		
31	/	/	/	/	/	3.2		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติตู้ควบคุม ✓  
2) สถานะผิดปกติตู้ควบคุม × พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ/BSACPFM  
ผู้ตรวจ/ENCO  
ผู้ตรวจ/General Manager  
วันที่ 8/8/66



วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดันน้ำ (bar)	หน่วย
		Manual	Auto	Manual	Auto		
1	/	/	/	/	/	3.2	3.2
2	/	/	/	/	/	3.2	3.2
3	/	/	/	/	/	3.2	3.2
4	/	/	/	/	/	3.2	3.2
5	/	/	/	/	/	3.2	3.2
6	/	/	/	/	/	3.2	3.2
7	/	/	/	/	/	3.2	3.2
8	/	/	/	/	/	3.2	3.2
9	/	/	/	/	/	3.2	3.2
10	/	/	/	/	/	3.2	3.2
11	/	/	/	/	/	3.2	3.2
12	/	/	/	/	/	3.2	3.2
13	/	/	/	/	/	3.2	3.2
14	/	/	/	/	/	3.2	3.2
15	/	/	/	/	/	3.2	3.2
16	/	/	/	/	/	3.2	3.2
17	/	/	/	/	/	3.2	3.2
18	/	/	/	/	/	3.2	3.2
19	/	/	/	/	/	3.2	3.2
20	/	/	/	/	/	3.2	3.2
21	/	/	/	/	/	3.2	3.2
22	/	/	/	/	/	3.2	3.2
23	/	/	/	/	/	3.2	3.2
24	/	/	/	/	/	3.2	3.2
25	/	/	/	/	/	3.2	3.2
26	/	/	/	/	/	3.2	3.2
27	/	/	/	/	/	3.2	3.2
28	/	/	/	/	/	3.2	3.2
29	/	/	/	/	/	3.2	3.2
30	/	/	/	/	/	3.2	3.2
31	/	/	/	/	/	3.2	3.2

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติคือเครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติคือเครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจสอบ BSA/CPFM: [Signature]  
ผู้ตรวจสอบ ENCO: [Signature]  
ผู้ตรวจสอบ วรวิทย์ (General Manager): [Signature]  
วันที่: 8/08/66

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดันน้ำ (bar)	หน่วย
		Manual	Auto	Manual	Auto		
1	/	/	/	/	/	3.2	3.2
2	/	/	/	/	/	3.2	3.2
3	/	/	/	/	/	3.2	3.2
4	/	/	/	/	/	3.2	3.2
5	/	/	/	/	/	3.2	3.2
6	/	/	/	/	/	3.2	3.2
7	/	/	/	/	/	3.2	3.2
8	/	/	/	/	/	3.2	3.2
9	/	/	/	/	/	3.2	3.2
10	/	/	/	/	/	3.2	3.2
11	/	/	/	/	/	3.2	3.2
12	/	/	/	/	/	3.2	3.2
13	/	/	/	/	/	3.2	3.2
14	/	/	/	/	/	3.2	3.2
15	/	/	/	/	/	3.2	3.2
16	/	/	/	/	/	3.2	3.2
17	/	/	/	/	/	3.2	3.2
18	/	/	/	/	/	3.2	3.2
19	/	/	/	/	/	3.2	3.2
20	/	/	/	/	/	3.2	3.2
21	/	/	/	/	/	3.2	3.2
22	/	/	/	/	/	3.2	3.2
23	/	/	/	/	/	3.2	3.2
24	/	/	/	/	/	3.2	3.2
25	/	/	/	/	/	3.2	3.2
26	/	/	/	/	/	3.2	3.2
27	/	/	/	/	/	3.2	3.2
28	/	/	/	/	/	3.2	3.2
29	/	/	/	/	/	3.2	3.2
30	/	/	/	/	/	3.2	3.2
31	/	/	/	/	/	3.2	3.2

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติคือเครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติคือเครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจสอบ BSA/CPFM: [Signature]  
ผู้ตรวจสอบ ENCO: [Signature]  
ผู้ตรวจสอบ วรวิทย์ (General Manager): [Signature]  
วันที่: 8/08/66



Daily Inspection Checklist - Booster Pump  
สถานี: ทุ่งใหญ่ ยี่สิบสาม

BSA BCPFM



Daily Inspection Checklist - Booster Pump  
สถานี: ทุ่งใหญ่ ยี่สิบสาม

BSA BCPFM

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)			แรงดันน้ำ (bar)	ถังเก็บ (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto				
1	/	/	/	/	3.5	3.5		
2	/	/	/	/	3.5	3.5		
3	/	/	/	/	3.5	3.5		
4	/	/	/	/	3.5	3.5		
5	/	/	/	/	3.5	3.5		
6	/	/	/	/	3.5	3.5		
7	/	/	/	/	3.5	3.5		
8	/	/	/	/	3.5	3.5		
9	/	/	/	/	3.5	3.5		
10	/	/	/	/	3.5	3.5		
11	/	/	/	/	3.5	3.5		
12	/	/	/	/	3.5	3.5		
13	/	/	/	/	3.5	3.5		
14	/	/	/	/	3.5	3.5		
15	/	/	/	/	3.5	3.5		
16	/	/	/	/	3.5	3.5		
17	/	/	/	/	3.5	3.5		
18	/	/	/	/	3.5	3.5		
19	/	/	/	/	3.5	3.5		
20	/	/	/	/	3.5	3.5		
21	/	/	/	/	3.5	3.5		
22	/	/	/	/	3.5	3.5		
23	/	/	/	/	3.5	3.5		
24	/	/	/	/	3.5	3.5		
25	/	/	/	/	3.5	3.5		
26	/	/	/	/	3.5	3.5		
27	/	/	/	/	3.5	3.5		
28	/	/	/	/	3.5	3.5		
29	/	/	/	/	3.5	3.5		
30	/	/	/	/	3.5	3.5		
31	/	/	/	/	3.5	3.5		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

ช่างเทคนิค/ผู้ควบคุม

ช่างเทคนิค/ผู้ควบคุม

ช่างเทคนิค/ผู้ควบคุม

ช่างเทคนิค/ผู้ควบคุม

วันที่ 1/9/66

วันที่ 1/9/66

วันที่ 1/9/66

วันที่ 1/9/66

วันที่ 1/9/66

วันที่ 1/9/66

วันที่ 1/9/66

วันที่ 1/9/66



ประจำวันเดือน: กุมภาพันธ์  
Daily Inspection Checklist - ระบบผลิตน้ำประปา

สถานที่: The EnCovy (สถานี 3 A)

BSA BCPFM

วันที่	มอเตอร์		PAC		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	0	93%	0	70%		
2	0	95%	0	68%		
3	0	90%	0	66%		
4	0	98%	0	64%		
5	0	84%	0	59%		
6	0	92%	0	58%		
7	0	90%	0	59%		
8	0	98%	0	57%		
9	0	97%	0	57%		
10	0	97%	0	57%		
11	0	97%	0	56%		
12	0	97%	0	55%		
13	0	97%	0	55%		
14	0	77%	0	54%		
15	0	76%	0	52%		
16	0	76%	0	49%		
17	0	76%	0	49%		
18	0	76%	0	48%		
19	0	75%	0	47%		
20	0	75%	0	43%		
21	0	75%	0	40%		
22	0	75%	0	37%		
23	0	74%	0	35%		
24	0	73%	0	30%		
25	0	73%	0	29%		
26	0	73%	0	29%		
27	0	72%	0	23%		
28	0	72%	0	20%		
29	0	70%	0	20%		
30	0	69%	0	19%		
31	0	69%	0	19%		

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

ช่างเทคนิค/ผู้รับผิดชอบ  
วันที่ 1/9/66

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร  
ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร (General Manager)  
วันที่



ประจำวันเดือน: กุมภาพันธ์  
Daily Inspection Checklist - Water Treatment

สถานที่: The EnCovy

BSA BCPFM

วันที่	Damon filter		Multimedia filter		Carbon filter		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สถานะ	Timer (ชั่วโมง)	สถานะ	Timer (ชั่วโมง)	สถานะ	Timer (ชั่วโมง)		
1	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
2	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
3	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
4	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
5	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
6	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
7	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
8	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
9	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
10	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
11	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
12	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
13	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
14	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
15	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
16	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
17	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
18	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
19	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
20	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
21	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
22	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
23	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
24	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
25	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
26	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
27	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
28	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
29	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
30	✓	20%	✓	20%	✓	20%		
31	✓	20%	✓	20%	✓	20%		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย X พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

ช่างเทคนิค/ผู้รับผิดชอบ  
วันที่ 1/9/66

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร  
ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร (General Manager)  
วันที่



ใบแจ้งผล: **วัน 4/10/66**

สถานที่: **วัน 4/10/66**

BSA CPFM

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No. 1)				Selector Switch (Pump No. 2)				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Run	Overload	Alarm	Manual	Selector Switch	Run	Overload	Alarm		
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ควบคุม

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

วันที่: 1/10/66

วันที่: 1/10/66

วันที่: 1/10/66



ใบแจ้งผล: **วัน 4/10/66**

สถานที่: **วัน 4/10/66**

BSA CPFM

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	สถานะการทำงาน			กำลังในการทำงาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Pump No. 1	Pump No. 2		
1	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ควบคุม

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

วันที่: 1/10/66

วันที่: 1/10/66

วันที่: 1/10/66

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดันน้ำ (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Auto	Manual	Auto			
1	/		/		/	3.2		
2	/		/		/	3.2		
3	/		/		/	3.2		
4	/		/		/	3.2		
5	/		/		/	3.2		
6	/		/		/	3.2		
7	/		/		/	3.2		
8	/		/		/	3.2		
9	/		/		/	3.2		
10	/		/		/	3.2		
11	/		/		/	3.2		
12	/		/		/	3.2		
13	/		/		/	3.2		
14	/		/		/	3.2		
15	/		/		/	3.2		
16	/		/		/	3.2		
17	/		/		/	3.2		
18	/		/		/	3.2		
19	/		/		/	3.2		
20	/		/		/	3.2		
21	/		/		/	3.2		
22	/		/		/	3.2		
23	/		/		/	3.2		
24	/		/		/	3.2		
25	/		/		/	3.2		
26	/		/		/	3.2		
27	/		/		/	3.2		
28	/		/		/	3.2		
29	/		/		/	3.2		
30	/		/		/	3.2		
31	/		/		/	3.2		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติได้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติได้เครื่องหมาย ✕ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ควบคุม/EnCo

11/10/66

ผู้ควบคุม/BSA/CPFM

11/10/66

ผู้ควบคุม/BSA/CPFM

11/10/66

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดันน้ำ (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Auto	Manual	Auto			
1	/		/		/	3		
2	/		/		/	3		
3	/		/		/	3		
4	/		/		/	3		
5	/		/		/	3		
6	/		/		/	3		
7	/		/		/	3		
8	/		/		/	3		
9	/		/		/	3		
10	/		/		/	3		
11	/		/		/	3		
12	/		/		/	3		
13	/		/		/	3		
14	/		/		/	3		
15	/		/		/	3		
16	/		/		/	3		
17	/		/		/	3		
18	/		/		/	3		
19	/		/		/	3		
20	/		/		/	3		
21	/		/		/	3		
22	/		/		/	3		
23	/		/		/	3		
24	/		/		/	3		
25	/		/		/	3		
26	/		/		/	3		
27	/		/		/	3		
28	/		/		/	3		
29	/		/		/	3		
30	/		/		/	3		
31	/		/		/	3		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติได้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติได้เครื่องหมาย ✕ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ควบคุม/BSA/CPFM

11/10/66

ผู้ควบคุม/BSA/CPFM

11/10/66

ผู้ควบคุม/BSA/CPFM

11/10/66





บริษัท: **ENCO**  
The EnCory 0811 E

BSA CPFM

Daily Inspection Checklist - Booster Pump  
วันที่: **11/10/66**

BSA CPFM

วันที่	Selector Switch (Pump No.1)				Selector Switch (Pump No.2)				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Manual	Off	Auto	On	Manual	Off	Auto	On		
1	/		/	/	/		/	/		
2	/		/	/	/		/	/		
3	/		/	/	/		/	/		
4	/		/	/	/		/	/		
5	/		/	/	/		/	/		
6	/		/	/	/		/	/		
7	/		/	/	/		/	/		
8	/		/	/	/		/	/		
9	/		/	/	/		/	/		
10	/		/	/	/		/	/		
11	/		/	/	/		/	/		
12	/		/	/	/		/	/		
13	/		/	/	/		/	/		
14	/		/	/	/		/	/		
15	/		/	/	/		/	/		
16	/		/	/	/		/	/		
17	/		/	/	/		/	/		
18	/		/	/	/		/	/		
19	/		/	/	/		/	/		
20	/		/	/	/		/	/		
21	/		/	/	/		/	/		
22	/		/	/	/		/	/		
23	/		/	/	/		/	/		
24	/		/	/	/		/	/		
25	/		/	/	/		/	/		
26	/		/	/	/		/	/		
27	/		/	/	/		/	/		
28	/		/	/	/		/	/		
29	/		/	/	/		/	/		
30	/		/	/	/		/	/		
31	/		/	/	/		/	/		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: **ENCO**

ผู้ตรวจ: **ENCO**

ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง  
วันที่: **11/10/66**

ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง  
วันที่: **11/10/66**

ผู้ตรวจ: **ENCO**

ผู้ตรวจ: **BSA/CPFM**

ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง  
วันที่: **11/10/66**

ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง  
วันที่: **11/10/66**

ผู้ตรวจ: **ENCO**

ผู้ตรวจ: **ENCO**

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดัน (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Manual	Off			
1	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
2	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
3	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
4	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
5	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
6	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
7	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
8	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
9	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
10	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
11	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
12	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
13	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
14	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
15	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
16	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
17	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
18	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
19	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
20	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
21	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
22	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
23	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
24	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
25	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
26	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
27	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
28	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
29	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
30	✓	✓	✓	✓	✓	3.5		
31								

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: กนก ๑๑/๑

ผู้ตรวจ: ENCO

ผู้ตรวจ: ENCO

ผู้ตรวจ: ENCO

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดัน (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Manual	Off			
1	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
2	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
3	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
4	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
5	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
6	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
7	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
8	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
9	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
10	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
11	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
12	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
13	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
14	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
15	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
16	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
17	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
18	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
19	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
20	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
21	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
22	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
23	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
24	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
25	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
26	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
27	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
28	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
29	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
30	✓	✓	✓	✓	✓	3.2		
31								

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: กนก ๑๑/๑

ผู้ตรวจ: ENCO

ผู้ตรวจ: ENCO

ผู้ตรวจ: ENCO





ประจำเครื่อง: ก๊อปปี้ 4/11

Daily Inspection Checklist - Booster Pump  
สถานี: The EnCony ๑ หน้า H



วันที่	สถานะ (Pump No. 1)				Selector Switch (Pump No. 2)				ความเร็ว (RPM)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Manual	Off	Auto	Off	Manual	Off	Auto	Off			
1	/		/		/		/		3.5		
2		/		/	/		/		3.5		
3	/		/		/		/		3.5		
4	/		/		/		/		3.5		
5	/		/		/		/		3.5		
6	/		/		/		/		3.5		
7	/		/		/		/		3.5		
8	/		/		/		/		3.5		
9	/		/		/		/		3.5		
10	/		/		/		/		3.5		
11	/		/		/		/		3.5		
12	/		/		/		/		3.5		
13	/		/		/		/		3.5		
14	/		/		/		/		3.5		
15	/		/		/		/		3.5		
16	/		/		/		/		3.5		
17	/		/		/		/		3.5		
18	/		/		/		/		3.5		
19	/		/		/		/		3.5		
20	/		/		/		/		3.5		
21	/		/		/		/		3.5		
22	/		/		/		/		3.5		
23	/		/		/		/		3.5		
24	/		/		/		/		3.5		
25	/		/		/		/		3.5		
26	/		/		/		/		3.5		
27	/		/		/		/		3.5		
28	/		/		/		/		3.5		
29	/		/		/		/		3.5		
30	/		/		/		/		3.5		
31											

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้สถานะ Auto ✓  
2) สถานะผิดปกติให้ตรวจสอบ × พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ BSA/CPFM  
ช่างเทคนิคหัวเครื่องกลึง  
วันที่ 1/10/66

ผู้ตรวจสอบ BSA/CPFM  
คุณพรทิพย์ ชนอมสิทธิ์ (วิศวกร)  
วันที่

ผู้ตรวจ ENCO  
คุณอำนาจ วงษ์วิวัฒน์ (General Manager)  
วันที่



ประจำเครื่อง: ก๊อปปี้ 4/11

Daily Inspection Checklist - ระบบผลิตน้ำประปา  
สถานี: The EnCony (สถานี A)



วันที่	ความเร็ว		PAC		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	0	69%	0	19%		
2	0	69%	0	19%		
3	0	69%	0	19%		
4	0	47%	0	19%		
5	0	40%	0	19%		
6	0	100%	0	19%		
7	0	85%	0	100%		
8	0	85%	0	78%		
9	0	85%	0	97%		
10	0	85%	0	95%		
11	0	85%	0	93%		
12	0	85%	0	91%		
13	0	85%	0	89%		
14	0	85%	0	87%		
15	0	85%	0	85%		
16	0	85%	0	83%		
17	0	85%	0	82%		
18	0	85%	0	80%		
19	0	85%	0	77%		
20	0	85%	0	76%		
21	0	85%	0	75%		
22	0	85%	0	74%		
23	0	84%	0	71%		
24	0	84%	0	67%		
25	0	84%	0	65%		
26	0	84%	0	62%		
27	0	83%	0	60%		
28	0	79%	0	58%		
29	0	78%	0	56%		
30	0	77%	0	56%		
31						

ผู้จัดทำ BSA/CPFM  
ช่างเทคนิคหัวเครื่องกลึง  
วันที่ 1/10/66

ผู้ตรวจสอบ BSA/CPFM  
คุณพรทิพย์ ชนอมสิทธิ์ (วิศวกร)  
วันที่

ผู้ตรวจ ENCO  
คุณอำนาจ วงษ์วิวัฒน์ (General Manager)  
วันที่



Daily Inspection Checklist - Water Treatment

BSA CPFM

วันที่ติดตั้ง: 11/11/18

สถานที่: The EnCany

วันที่	Decision filter				Multimedia filter				Carbon filter				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สถานะ	Manual	Auto	Inner (ชม.น)	สถานะการทำงาน	Manual	Auto	Inner (ชม.น)	สถานะ	Manual	Auto	Timer (ชม.น)		
1	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
2	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
3	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
4	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
5	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
6	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
7	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
8	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
9	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
10	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
11	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
12	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
13	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
14	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
15	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
16	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
17	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
18	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
19	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
20	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
21	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
22	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
23	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
24	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
25	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
26	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
27	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
28	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
29	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
30	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		
31	/	/	/	20%	/	/	/	20%	/	/	/	20%		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: 11/11/18

ผู้ตรวจ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: 11/11/18

ผู้ตรวจ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: 11/11/18



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

BSA CPFM

วันที่ติดตั้ง: 11/11/18

สถานที่: The EnCany 8111 C

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)				Selector Switch (Pump No.2)				แรงดัน (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto	Manual	Off			
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.8		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.4		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.4		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.4		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.6		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.8		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.2		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: 11/11/18

ผู้ตรวจ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: 11/11/18

ผู้ตรวจ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: 11/11/18



Daily Inspection Checklist - Booster Pump



ประจำเดือน: พฤษภาคม

สถานที่: The EcoCity 30117 A

วันที่	สถานะ ตู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)				Selector Switch (Pump No.2)				แรงดันน้ำ (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto	Manual	Auto			
1	/			/			/		/	3	[Redacted]	
2	/			/			/		/	2.6		
3	/			/			/		/	3		
4	/			/			/		/	3		
5	/			/			/		/	3		
6	/			/			/		/	3		
7	/			/			/		/	3		
8	/			/			/		/	3		
9	/			/			/		/	1.1 2.9		
10	/			/			/		/	2.1 2.9		
11	/			/			/		/	2.6 2.9		
12	/			/			/		/	2.6 2.9		
13	/			/			/		/	2.6 2.9		
14	/			/			/		/	2.6 2.9		
15	/			/			/		/	2.6 2.9		
16	/			/			/		/	2.6 2.9		
17	/			/			/		/	2.6 2.9		
18	/			/			/		/	2.6 2.9		
19	/			/			/		/	2.6 2.9		
20	/			/			/		/	2.6 2.9		
21	/			/			/		/	2.6 2.9		
22	/			/			/		/	2.6 2.9		
23	/			/			/		/	2.6 2.9		
24	/			/			/		/	2.6 2.9		
25	/			/			/		/	2.6 2.9		
26	/			/			/		/	2.6 2.9		
27	/			/			/		/	2.6 2.9		
28	/			/			/		/	2.6 2.9		
29	/			/			/		/	2.6 2.9		
30	/			/			/		/	2.6 2.9		
31	/			/			/		/	2.6 2.9		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ/BSA/CPFM

[Redacted Signature]

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

ผู้ตรวจ/BSA/CPFM

[Redacted Signature]

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

ผู้ตรวจ/ENCO

[Redacted Signature]

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Booster Pump



ประจำเดือน: พฤษภาคม

สถานที่: The EcoCity 30117 E

วันที่	สถานะ ตู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)				Selector Switch (Pump No.2)				แรงดันน้ำ (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto	Manual	Auto			
1	/			/			/		/	2	[Redacted]	
2	/			/			/		/	2.6 2.6		
3	/			/			/		/	2		
4	/			/			/		/	2		
5	/			/			/		/	2		
6	/			/			/		/	2		
7	/			/			/		/	2		
8	/			/			/		/	2		
9	/			/			/		/	2		
10	/			/			/		/	2		
11	/			/			/		/	2.6 2.6		
12	/			/			/		/	2.4 2.6		
13	/			/			/		/	2.4 2.6		
14	/			/			/		/	2.4 2.6		
15	/			/			/		/	2.4 2.6		
16	/			/			/		/	2.4 2.6		
17	/			/			/		/	2.4 2.6		
18	/			/			/		/	2.4 2.6		
19	/			/			/		/	2.4 2.6		
20	/			/			/		/	2.4 2.6		
21	/			/			/		/	2.4 2.6		
22	/			/			/		/	2.4 2.6		
23	/			/			/		/	2.4 2.6		
24	/			/			/		/	2.4 2.6		
25	/			/			/		/	2.4 2.6		
26	/			/			/		/	2.4 2.6		
27	/			/			/		/	2.4 2.6		
28	/			/			/		/	2.4 2.6		
29	/			/			/		/	2.4 2.6		
30	/			/			/		/	2.4 2.6		
31	/			/			/		/	2.4 2.6		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ/BSA/CPFM

[Redacted Signature]

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

ผู้ตรวจ/ENCO

[Redacted Signature]

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

วันที่	สถานะ ตู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดันน้ำ (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Auto	Manual	Auto			
1	✓		✓		✓	3.2		
2	✓		✓		✓	2.1		
3						3.2		
4						3.2		
5	✓		✓		✓	3.2		
6	✓		✓		✓	3.2		
7	✓		✓		✓	3.2		
8	✓		✓		✓	3.2		
9						3.2		
10						3.2		
11	✓		✓		✓	3.2		
12	✓		✓		✓	3.2		
13	✓		✓		✓	3.2		
14	✓		✓		✓	3.2		
15	✓		✓		✓	3.2		
16	✓		✓		✓	3.2		
17	✓		✓		✓	3.2		
18	✓		✓		✓	3.2		
19	✓		✓		✓	3.2		
20	✓		✓		✓	3.2		
21	✓		✓		✓	3.2		
22	✓		✓		✓	3.2		
23	✓		✓		✓	3.2		
24	✓		✓		✓	3.2		
25	✓		✓		✓	3.2		
26	✓		✓		✓	3.2		
27	✓		✓		✓	3.2		
28	✓		✓		✓	3.2		
29	✓		✓		✓	3.2		
30	✓		✓		✓	3.2		
31	✓		✓		✓	3.2		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ BSA/CPFM  
ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน (General Manager)  
วันที่ 2/14/66

วันที่	สถานะ ตู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดันน้ำ (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Auto	Manual	Auto			
1	✓		✓		✓	2		
2	✓		✓		✓	2.6		
3	✓		✓		✓	2		
4	✓		✓		✓	2		
5	✓		✓		✓	2		
6	✓		✓		✓	2		
7	✓		✓		✓	2		
8	✓		✓		✓	2		
9	✓		✓		✓	2		
10	✓		✓		✓	2		
11	✓		✓		✓	2		
12	✓		✓		✓	2.6		
13	✓		✓		✓	2		
14	✓		✓		✓	2.6		
15	✓		✓		✓	2.9		
16	✓		✓		✓	2.9		
17	✓		✓		✓	2.9		
18	✓		✓		✓	2.8		
19	✓		✓		✓	2.9		
20	✓		✓		✓	3.4		
21	✓		✓		✓	2.8		
22	✓		✓		✓	3		
23	✓		✓		✓	3		
24	✓		✓		✓	3		
25	✓		✓		✓	3		
26	✓		✓		✓	3		
27	✓		✓		✓	3.2		
28	✓		✓		✓	3.2		
29	✓		✓		✓	3.2		
30	✓		✓		✓	3.2		
31	✓		✓		✓	3.2		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ BSA/CPFM  
ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน (General Manager)  
วันที่ 2/14/66

ประจำตัว: ๑๗๖๗

ประจำตัว: ๑๗๖๗

ประจำตัว: ๑๗๖๗

ประจำตัว: ๑๗๖๗

วันที่	-selector Switch (Pump No.1)				-selector Switch (Pump No.2)				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Manual	Auto	Off	Auto	Manual	Off	Auto	Auto		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: BSA BCPFM  
ตำแหน่ง: วิศวกร (General Manager)  
วันที่: ๒๗/๖/๖๕

ผู้ตรวจ: BSA BCPFM  
ตำแหน่ง: วิศวกร (General Manager)  
วันที่: ๒๗/๖/๖๕

ประจำตัว: ๑๗๖๗

ประจำตัว: ๑๗๖๗

ประจำตัว: ๑๗๖๗

ประจำตัว: ๑๗๖๗

วันที่	-selector Switch (Pump No.1)				-selector Switch (Pump No.2)				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Manual	Auto	Off	Auto	Manual	Off	Auto	Auto		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: BSA BCPFM  
ตำแหน่ง: วิศวกร (General Manager)  
วันที่: ๒๗/๖/๖๕

ผู้ตรวจ: BSA BCPFM  
ตำแหน่ง: วิศวกร (General Manager)  
วันที่: ๒๗/๖/๖๕



BSA CPFM

Daily Inspection Checklist - Submersible Pump



ประจำตัว: ๗๖๐๙๔

สถานที่: \_\_\_\_\_

วันที่ ผู้ตรวจ	Selector Switch (Pump No.1)								Selector Switch (Pump No.2)								ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สถานะปกติ				Selector Switch				สถานะปกติ				Selector Switch					
	Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto	Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto						
1	/					/					/				/			
2	/					/					/				/			
3	/					/					/				/			
4	/					/					/				/			
5	/					/					/				/			
6	/					/					/				/			
7	/					/					/				/			
8	/					/					/				/			
9	/					/					/				/			
10	/					/					/				/			
11	/					/					/				/			
12	/					/					/				/			
13	/					/					/				/			
14	/					/					/				/			
15	/					/					/				/			
16	/					/					/				/			
17	/					/					/				/			
18	/					/					/				/			
19	/					/					/				/			
20	/					/					/				/			
21	/					/					/				/			
22	/					/					/				/			
23	/					/					/				/			
24	/					/					/				/			
25	/					/					/				/			
26	/					/					/				/			
27	/					/					/				/			
28	/					/					/				/			
29	/					/					/				/			
30	/					/					/				/			
31	/					/					/				/			

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓ 2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ หรือระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ ENCO

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ ENCO

BSA CPFM

Daily Inspection Checklist - Transfer Pump



ประจำตัว: ๗๖๐๙๔

สถานที่: \_\_\_\_\_

วันที่	ผู้ตรวจ	สถานะการทำงาน		สวิตช์การทำงาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	ALT		
1	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓ 2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ หรือระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ ENCO

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ ENCO



Daily Inspection Checklist - ระบบผลิตน้ำประปา

BSA CPFM

สถานที่: The EnCo (อาคาร A)

วันที่: 21/1/65

วันที่	ทดสอบ		PAC		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	0	77%	0	56%		
2	0	77%	0	56%		
3	0	75%	0	54%		
4	0	74%	0	51%		
5	0	73%	0	49%		
6	0	72%	0	47%		
7	0	71%	0	45%		
8	0	68%	0	40%		
9	0	65%	0	40%		
10	0	62%	0	40%		
11	0	60%	0	35%		
12	0	55%	0	30%		
13	0	55%	0	30%		
14	0	42%	0	22%		
15	0	40%	0	20%		
16	0	40%	0	20%		
17	0	30%	0	20%		
18	0	30%	0	20%		
19	0	30%	0	20%		
20	0	20%	0	20%		
21	0	20%	0	20%		
22	0	60%	0	55%		
23	0	95%	0	95%		
24	0	95%	0	95%		
25	0	95%	0	95%		
26	0	95%	0	95%		
27	0	66%	0	42%		
28	0	59%	0	78%		
29	0	52%	0	70%		
30	0	44%	0	64%		
31	0	30%	0	40%		

ผู้จัดทำBSA/CPFM

ผู้ตรวจ/CPFM

ผู้ตรวจ/ENCO

ช่างกลโรงงาน

ผู้ตรวจ/CPFM

ผู้ตรวจ/ENCO

วันที่: 21/1/65

วันที่: 21/1/65

วันที่: 21/1/65



Daily Inspection Checklist - ระบบผลิตน้ำประปา

BSA CPFM

สถานที่: The EnCo (อาคาร A)

วันที่: 21/1/65

วันที่	ทดสอบ		PAC		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	0	77%	0	56%		
2	0	77%	0	56%		
3	0	75%	0	54%		
4	0	74%	0	51%		
5	0	73%	0	49%		
6	0	72%	0	47%		
7	0	71%	0	45%		
8	0	68%	0	40%		
9	0	65%	0	40%		
10	0	62%	0	40%		
11	0	60%	0	35%		
12	0	55%	0	30%		
13	0	55%	0	30%		
14	0	42%	0	22%		
15	0	40%	0	20%		
16	0	40%	0	20%		
17	0	30%	0	20%		
18	0	30%	0	20%		
19	0	30%	0	20%		
20	0	20%	0	20%		
21	0	20%	0	20%		
22	0	60%	0	55%		
23	0	95%	0	95%		
24	0	95%	0	95%		
25	0	95%	0	95%		
26	0	95%	0	95%		
27	0	66%	0	42%		
28	0	59%	0	78%		
29	0	52%	0	70%		
30	0	44%	0	64%		
31	0	30%	0	40%		

ผู้จัดทำBSA/CPFM

ผู้ตรวจ/CPFM

ผู้ตรวจ/ENCO

ช่างกลโรงงาน

ผู้ตรวจ/CPFM

ผู้ตรวจ/ENCO

วันที่: 21/1/65

วันที่: 21/1/65

วันที่: 21/1/65



วันที่	สถานะผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดันน้ำ (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Auto	Manual	Auto			
1	/	/	/	/	/	3.2	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/	3.2		
3	/	/	/	/	/	3.2		
4	/	/	/	/	/	3.2		
5	/	/	/	/	/	3.2		
6	/	/	/	/	/	3.2		
7	/	/	/	/	/	3.2		
8	/	/	/	/	/	3.2		
9	/	/	/	/	/	3.2		
10	/	/	/	/	/	3.2		
11	/	/	/	/	/	3.2		
12	/	/	/	/	/	3.2		
13	/	/	/	/	/	3.2		
14	/	/	/	/	/	3.2		
15	/	/	/	/	/	3.2		
16	/	/	/	/	/	3.2		
17	/	/	/	/	/	3.2		
18	/	/	/	/	/	3.2		
19	/	/	/	/	/	3.2		
20	/	/	/	/	/	3.2		
21	/	/	/	/	/	3.2		
22	/	/	/	/	/	3.2		
23	/	/	/	/	/	3.2		
24	/	/	/	/	/	3.2		
25	/	/	/	/	/	3.2		
26	/	/	/	/	/	3.2		
27	/	/	/	/	/	3.2		
28	/	/	/	/	/	3.2		
29	/	/	/	/	/	3.2		
30	/	/	/	/	/	3.2		
31	/	/	/	/	/	3.2		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ หรือระบุรายละเอียด

ผู้ควบคุม BSA/CPFM: [Redacted]  
 อนุมัติ: [Redacted] (General Manager)  
 วันที่:

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)		Selector Switch (Pump No.2)		แรงดันน้ำ (bar)	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Auto	Manual	Auto			
1	/	/	/	/	/	3.2	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/	3.2		
3	/	/	/	/	/	3.2		
4	/	/	/	/	/	3.2		
5	/	/	/	/	/	3.2		
6	/	/	/	/	/	3.2		
7	/	/	/	/	/	3.2		
8	/	/	/	/	/	3.2		
9	/	/	/	/	/	3.2		
10	/	/	/	/	/	3.2		
11	/	/	/	/	/	3.2		
12	/	/	/	/	/	3.2		
13	/	/	/	/	/	3.2		
14	/	/	/	/	/	3.2		
15	/	/	/	/	/	3.2		
16	/	/	/	/	/	3.2		
17	/	/	/	/	/	3.2		
18	/	/	/	/	/	3.2		
19	/	/	/	/	/	3.2		
20	/	/	/	/	/	3.2		
21	/	/	/	/	/	3.2		
22	/	/	/	/	/	3.2		
23	/	/	/	/	/	3.2		
24	/	/	/	/	/	3.2		
25	/	/	/	/	/	3.2		
26	/	/	/	/	/	3.2		
27	/	/	/	/	/	3.2		
28	/	/	/	/	/	3.2		
29	/	/	/	/	/	3.2		
30	/	/	/	/	/	3.2		
31	/	/	/	/	/	3.2		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ หรือระบุรายละเอียด

ผู้ควบคุม BSA/CPFM: [Redacted]  
 อนุมัติ: [Redacted] (General Manager)  
 วันที่:



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

BSA CPFM



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

BSA CPFM

วันที่	สถานะ ตู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)		แรงดันน้ำ (bar)	ตู้วัด	วันที่
		Manual	Off			
1	✓	✓	✓	2.8	2.8	
2	✓	✓	✓	2.8	2.8	
3	✓	✓	✓	2.8	2.8	
4	✓	✓	✓	2.8	2.8	
5	✓	✓	✓	2.8	2.8	
6	✓	✓	✓	2.8	2.8	
7	✓	✓	✓	2.8	2.8	
8	✓	✓	✓	2.8	2.8	
9	✓	✓	✓	2.8	2.8	
10	✓	✓	✓	2.8	2.8	
11	✓	✓	✓	2.8	2.8	
12	✓	✓	✓	2.8	2.8	
13	✓	✓	✓	2.8	2.8	
14	✓	✓	✓	2.8	2.8	
15	✓	✓	✓	2.8	2.8	
16	✓	✓	✓	2.8	2.8	
17	✓	✓	✓	2.8	2.8	
18	✓	✓	✓	2.8	2.8	
19	✓	✓	✓	2.8	2.8	
20	✓	✓	✓	2.8	2.8	
21	✓	✓	✓	2.8	2.8	
22	✓	✓	✓	2.8	2.8	
23	✓	✓	✓	2.8	2.8	
24	✓	✓	✓	2.8	2.8	
25	✓	✓	✓	2.8	2.8	
26	✓	✓	✓	2.8	2.8	
27	✓	✓	✓	2.8	2.8	
28	✓	✓	✓	2.8	2.8	
29	✓	✓	✓	2.8	2.8	
30	✓	✓	✓	2.8	2.8	
31	✓	✓	✓	2.8	2.8	

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ตำแหน่ง/ชื่อ/ตำแหน่ง (General Manager)

ผู้ควบคุม BSA/CPFM

ตำแหน่ง/ชื่อ/ตำแหน่ง (General Manager)

ผู้ควบคุม BSA/CPFM

ตำแหน่ง/ชื่อ/ตำแหน่ง (General Manager)

วันที่	สถานะ ตู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)		แรงดันน้ำ (bar)	ตู้วัด	วันที่
		Manual	Off			
1	✓	✓	✓	3.2	3.2	
2	✓	✓	✓	3.2	3.2	
3	✓	✓	✓	3.2	3.2	
4	✓	✓	✓	3.2	3.2	
5	✓	✓	✓	3.2	3.2	
6	✓	✓	✓	3.2	3.2	
7	✓	✓	✓	3.2	3.2	
8	✓	✓	✓	3.2	3.2	
9	✓	✓	✓	3.2	3.2	
10	✓	✓	✓	3.2	3.2	
11	✓	✓	✓	3.2	3.2	
12	✓	✓	✓	3.2	3.2	
13	✓	✓	✓	3.2	3.2	
14	✓	✓	✓	3.2	3.2	
15	✓	✓	✓	3.2	3.2	
16	✓	✓	✓	3.2	3.2	
17	✓	✓	✓	3.2	3.2	
18	✓	✓	✓	3.2	3.2	
19	✓	✓	✓	3.2	3.2	
20	✓	✓	✓	3.2	3.2	
21	✓	✓	✓	3.2	3.2	
22	✓	✓	✓	3.2	3.2	
23	✓	✓	✓	3.2	3.2	
24	✓	✓	✓	3.2	3.2	
25	✓	✓	✓	3.2	3.2	
26	✓	✓	✓	3.2	3.2	
27	✓	✓	✓	3.2	3.2	
28	✓	✓	✓	3.2	3.2	
29	✓	✓	✓	3.2	3.2	
30	✓	✓	✓	3.2	3.2	
31	✓	✓	✓	3.2	3.2	

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ตำแหน่ง/ชื่อ/ตำแหน่ง (General Manager)

ผู้ควบคุม BSA/CPFM

ตำแหน่ง/ชื่อ/ตำแหน่ง (General Manager)

ผู้ควบคุม BSA/CPFM

ตำแหน่ง/ชื่อ/ตำแหน่ง (General Manager)



ประจำเดือน: N. El. 66  
Daily Inspection Checklist - Booster Pump  
สถานที่: The EcoCity ๑๓๖.๖

ประจำเดือน: N. El. 66  
Daily Inspection Checklist - Booster Pump  
สถานที่: The EcoCity ๑๓๖.๖

[illegible]

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติได้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะไม่ปกติที่เครื่องหมาย  $\times$  หรือเครื่องหมายบวกลบแสดง

ผู้ก่อเหตุทำคดี A / CP 134

\_\_\_\_\_

[illegible]

ผู้ตรวจการคลัง

**TAKESHI KAWABATA**

๒๕๖๓

**Figure 1**

1

02/20/2014 11:23 AM

of the

**GENERAL**



ประจำเดือน: W.H. 68

ประจำเดือน: W.H. 68



ລຸ້ນ	ຕຳນະ ຊື່ຕຳນະ	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			ໄຟຟ້າເປີດ (Bar)	ໄຟຟ້າປິດ (Bar)	ຜູ້ກວດ ຄຸ້ມ	ເວລາ ກວດ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto				
1	/			/			/	3.5	3.5		
2	/			/			/	3.6	3.5		
3	/			/			/	3.5	3.5		
4	/			/			/	3.5	3.5		
5	/			/			/	3.5	3.5		
6	/			/			/	3.5	3.5		
7	/			/			/	3.5	3.5		
8	/			/			/	3.5	3.5		
9	/			/			/	3.5	3.5		
10	/			/			/	3.5	3.5		
11	/			/			/	3.5	3.5		
12	/			/			/	3.5	3.5		
13	/			/			/	3.5	3.5		
14	/			/			/	3.5	3.5		
15	/			/			/	3.5	3.5		
16	/			/			/	3.5	3.5		
17	/			/			/	3.5	3.5		
18	/			/			/	3.5	3.5		
19	/			/			/	3.5	3.5		
20	/			/			/	3.5	3.5		
21	/			/			/	3.5	3.5		
22	/			/			/	3.5	3.5		
23	/			/			/	3.5	3.5		
24	/			/			/	3.5	3.5		
25	/			/			/	3.5	3.5		
26	/			/			/	3.5	3.5		
27	/			/			/	3.5	3.5		
28	/			/			/	3.5	3.5		
29	/			/			/	3.5	3.5		
30	/			/			/	3.5	3.5		
31	/			/			/	3.5	3.5		

[illegible][illegible]

**Figure 1**

W/CP/BSA/CP/M

**00000000000000000000000000000000**

.....

1

पुणे/मुंबई/चेन्नई

— 22 —

1. **УДОВЛЕТВОРЕНИЕ**

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

100

กรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (General



## Daily Inspection Checklist - PV System

Q1 En. 68

## The EnCompy



วันที่	Inverter		DC Panel		AC Panel		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	ใบประกอบ แผง	ใบติดตั้งงาน ระบบสายดิน	ใบมี ผู้เกาะ	สวิตช์ เกา	ใบมี กัปลิ้น ผู้เกาะ	สวิตช์ เกา		
1	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	
31								

2) สถานะไม่ปกติใช้เครื่องหมาย  $\times$  พร้อมระบุรายละเอียด

[illegible]

\_\_\_\_\_

21/05/2012

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066

วันที่ ผู้ควบคุม	Selector Switch (Pump No.1)						Selector Switch (Pump No.2)						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto	Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto		
1	/					/	/						/	
2	/					/	/						/	
3	/					/	/						/	
4	/					/	/						/	
5	/					/	/						/	
6	/					/	/						/	
7	/					/	/						/	
8	/					/	/						/	
9	/					/	/						/	
10	/					/	/						/	
11	/					/	/						/	
12	/					/	/						/	
13	/					/	/						/	
14	/					/	/						/	
15	/					/	/						/	
16	/					/	/						/	
17	/					/	/						/	
18	/					/	/						/	
19	/					/	/						/	
20	/					/	/						/	
21	/					/	/						/	
22	/					/	/						/	
23	/					/	/						/	
24	/					/	/						/	
25	/					/	/						/	
26	/					/	/						/	
27	/					/	/						/	
28	/					/	/						/	
29	/					/	/						/	
30	/					/	/						/	
31	/					/	/						/	

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
 2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ BSA/CPFM: [Redacted]  
 วิศวกรที่ดูแล (วิศวกร): [Redacted]  
 วันที่: [Redacted]

ผู้ตรวจ ENCO: [Redacted]  
 วิศวกรที่ดูแล (วิศวกร): [Redacted]  
 วันที่: [Redacted]

วันที่	สถานะผู้ควบคุม	สถานะการทำงาน			ค่าส่งในการทำงาน			ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Pump No.1	ALT	Pump No.2		
1	/								
2	/								
3	/								
4	/								
5	/								
6	/								
7	/								
8	/								
9	/								
10	/								
11	/								
12	/								
13	/								
14	/								
15	/								
16	/								
17	/								
18	/								
19	/								
20	/								
21	/								
22	/								
23	/								
24	/								
25	/								
26	/								
27	/								
28	/								
29	/								
30	/								
31	/								

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
 2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✗ หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ BSA/CPFM: [Redacted]  
 วิศวกรที่ดูแล (วิศวกร): [Redacted]  
 วันที่: [Redacted]

ผู้ตรวจ ENCO: [Redacted]  
 วิศวกรที่ดูแล (General Manager): [Redacted]  
 วันที่: [Redacted]





Daily Inspection Checklist - ระบบผลิตน้ำประปา

BSA CPFM

ประจำเดือน: 9/9/66

สถานที่: The EcoCony (01013 A)

วันที่	ภาคเช้า		PAC		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	0	78%	0	52%	<div></div>	
2	0	43%	0	41%		
3	0	18%	0	40%		
4	0	10%	0	40%		
5	0	9%	0	29%		
6	0	5%	0	26%		
7	0	2%	0	20%		
8	0	1%	0	16%		
9	0	1%	0	10%		
10	0	10%	0	18%		
11	0	9%	0	18%		
12	0	8%	0	16%		
13	0	6%	0	15%		
14	0	3%	0	11%		
15	0	1%	0	9%		
16	0	1%	0	5%		
17	0	0%	0	5%		
18	0	0%	0	4%		
19	0	0%	0	2%		
20	0	0%	0	2%		
21	0	0%	0	2%		
22	0	0%	0	2%		
23	0	0%	0	1%		
24	0	60%	0	70%		
25	0	60%	0	20%		
26	0	60%	0	30%		
27	0	60%	0	70%		
28	0	60%	0	20%		
29	0	60%	0	70%		
30	0	35%	0	70%		
31						

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ผู้ตรวจ BSA/CPFM

ช่างเทคนิคประจำโรงผลิต

ผู้ตรวจให้ผล (General Manager)

วันที่

วันที่



ภาคผนวก ข5

เอกสารแสดงขั้นตอนการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง



## ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดถังน้ำสำรอง


ขั้นตอนที่ 1 ทำการปิดระบบปั๊มน้ำและบล็อกลูกวาล์วน้ำเดิมเข้าถังพร้อมติดป้ายป่งซึ่งได้มีการทำความสะอาดถังน้ำ



ขั้นตอนที่ 2 ทำการเปิดวาล์วระบายน้ำในถังน้ำสำรองทิ้งจนแห้ง



ขั้นตอนที่ 3 เตรียมเครื่องมือทำความสะอาด ได้แก่ บัมแรงดันสูง หัวฉีด แปรงขัดตามยาว

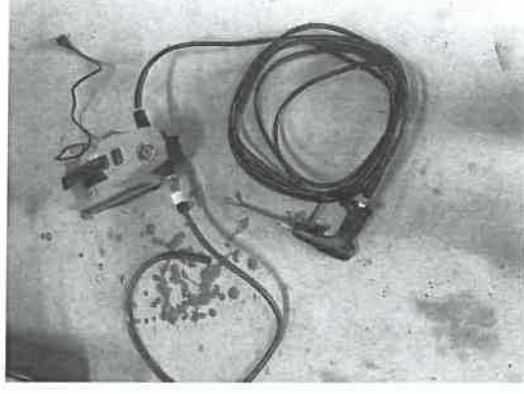

ขั้นตอนที่ 4 ทำความสะอาดถังสำรองน้ำโดย นำแปรงขัดภายในถัง จากนั้นใช้หัวยิงน้ำแรงดันสูงไปฉีดล้างให้สะอาดแล้วรอจนกว่าถังแห้ง



ขั้นตอนที่ 5 ปิดวาล์วน้ำทิ้ง และเปิดวาล์วเติมน้ำได้ถึงจากนั้นคืนระบบน้ำสำรอง



**ภาคผนวก ข6**  
**เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2566**







Daily Inspection Checklist - AIR Pump

BSA CPFM

วันที่ตรวจ: 19/06/66

The En-Coy

วันที่	สถานี			สถานี			ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 3	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 3		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Redacted]	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

1) ตรวจสอบปั๊มลม ✓  
2) ตรวจสอบปั๊มลม ✓

ผู้ตรวจ: BSA CPFM

ผู้ตรวจ: BSA CPFM

ผู้ตรวจ: BSA CPFM

ผู้ตรวจ: BSA CPFM

ผู้ตรวจ: BSA CPFM

ผู้ตรวจ: BSA CPFM



Daily Inspection Checklist - AIR Pump

BSA CPFM

วันที่ตรวจ: 19/06/66

The En-Coy

วันที่	สถานี			สถานี			ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 3	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 3		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Redacted]	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

1) ตรวจสอบปั๊มลม ✓  
2) ตรวจสอบปั๊มลม ✓

ผู้ตรวจ: BSA CPFM

ผู้ตรวจ: BSA CPFM

ผู้ตรวจ: BSA CPFM

ผู้ตรวจ: BSA CPFM

ผู้ตรวจ: BSA CPFM

ผู้ตรวจ: BSA CPFM





BSA BCPFM

Daily Inspection Checklist - AIR Pump

The EnCompany

วันที่ตรวจ: 11/10/66

วันที่	สถานี A		สถานี B		สถานี C		สถานี D		สถานี E		สถานี F		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 1	Pump No. 2		
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ พร้อมระบุเหตุผล

ผู้ตรวจ BSA BCPFM

ชื่อและตำแหน่งผู้ตรวจ  
วันที่ 11/10/66

ผู้ตรวจ BSA BCPFM

ชื่อและตำแหน่งผู้ตรวจ  
วันที่

ผู้ตรวจ BSA BCPFM

ชื่อและตำแหน่งผู้ตรวจ  
วันที่



BSA BCPFM

Daily Inspection Checklist - AIR Pump

The EnCompany

วันที่ตรวจ: 11/10/66

วันที่	สถานี A		สถานี B		สถานี C		สถานี D		สถานี E		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 1	Pump No. 2		
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติใช้เครื่องหมาย ✓  
2) สถานะผิดปกติใช้เครื่องหมาย ✕ พร้อมระบุเหตุผล

ผู้ตรวจ BSA BCPFM

ชื่อและตำแหน่งผู้ตรวจ  
วันที่ 11/10/66

ผู้ตรวจ BSA BCPFM

ชื่อและตำแหน่งผู้ตรวจ  
วันที่

ผู้ตรวจ BSA BCPFM

ชื่อและตำแหน่งผู้ตรวจ  
วันที่

Date	06/02/2019/10/11/11			08/07/2019		
	Pump No.1	Pump No.2	Pump No.3	Pump No.1	Pump No.2	Pump No.3
1	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/

๑) คณะฯ ปลอดภัยจากโควิด ✓  
๒) คณะฯ ไม่/ลดใช้หน้ากาก ๔ หน้าละ ๖ บาท

๑) คน เฒ่า ปกติ ได้ ๖๖	✓	
๒) คน เฒ่า ปกติ ได้ ๖๖	✓	๓) คน เฒ่า ปกติ ได้ ๖๖

1) ผลและประสิทธิภาพ	✓
2) ผลและประสิทธิภาพ	✗

๑) คณะปกติใช้เครื่องหมาย ✓

**DATA ACQUISITION**

БАНК

1634. 175 8116 2000

2000

✓

10.1111/j.1365-3113.2011.04592.x

En  
[REDACTED] 11/11/2011

คุณพาริตักน์ กรมชลประทาน

สำนักงานกฤษฎีกา

[REDACTED]

คุณประสิทธิ์ศักดิ์ อมตมณีรักษ์ (วิศวกร)

เมตคปิตกัณฑ์ ๑/๑๔/๒๖



BSA CPFM

วันที่ตรวจ:

11.4.66

Daily Inspection Checklist - AIR Pump

The EnCom

ลำดับ เลขที่	ชนิดของ ปั๊ม	สถานะ				การเดิน				การเดิน				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 3	Pump No. 4	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 3	Pump No. 4	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 3	Pump No. 4		
1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ: 1. สถานะปั๊มที่ใช้ตรวจสอบ ✓  
2. สถานะปั๊มที่ใช้ตรวจสอบ ✗

ผู้ตรวจ: BSA/CPFM

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ (General Manager)

วันที่: 11.4.66

ผู้ตรวจ: BSA/CPFM

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ (General Manager)

วันที่: 11.4.66

ผู้ตรวจ: BSA/CPFM

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ (General Manager)

วันที่: 11.4.66



BSA CPFM

วันที่ตรวจ:

11.4.66

Daily Inspection Checklist - AIR Pump

The EnCom

ลำดับ เลขที่	ชนิดของ ปั๊ม	สถานะ				การเดิน				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 3	Pump No. 4	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 3	Pump No. 4		
1		/	/	/	/	/	/	/	/		
2		/	/	/	/	/	/	/	/		
3		/	/	/	/	/	/	/	/		
4		/	/	/	/	/	/	/	/		
5		/	/	/	/	/	/	/	/		
6		/	/	/	/	/	/	/	/		
7		/	/	/	/	/	/	/	/		
8		/	/	/	/	/	/	/	/		
9		/	/	/	/	/	/	/	/		
10		/	/	/	/	/	/	/	/		
11		/	/	/	/	/	/	/	/		
12		/	/	/	/	/	/	/	/		
13		/	/	/	/	/	/	/	/		
14		/	/	/	/	/	/	/	/		
15		/	/	/	/	/	/	/	/		
16		/	/	/	/	/	/	/	/		
17		/	/	/	/	/	/	/	/		
18		/	/	/	/	/	/	/	/		
19		/	/	/	/	/	/	/	/		
20		/	/	/	/	/	/	/	/		
21		/	/	/	/	/	/	/	/		
22		/	/	/	/	/	/	/	/		
23		/	/	/	/	/	/	/	/		
24		/	/	/	/	/	/	/	/		
25		/	/	/	/	/	/	/	/		
26		/	/	/	/	/	/	/	/		
27		/	/	/	/	/	/	/	/		
28		/	/	/	/	/	/	/	/		
29		/	/	/	/	/	/	/	/		
30		/	/	/	/	/	/	/	/		
31		/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ: 1. สถานะปั๊มที่ใช้ตรวจสอบ ✓  
2. สถานะปั๊มที่ใช้ตรวจสอบ ✗

ผู้ตรวจ: BSA/CPFM

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ (General Manager)

วันที่: 11.4.66

ผู้ตรวจ: BSA/CPFM

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ (General Manager)

วันที่: 11.4.66

ผู้ตรวจ: BSA/CPFM

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ (General Manager)

วันที่: 11.4.66



ภาคผนวก ข7

เอกสารการกำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566





[illegible]

ผู้จัดทำ/BSA

(คุณกฤษดา ตีพันธ์ไกรลา)  
ช่างเทคนิคหัวน้ำช่างเทคนิค

 Springer

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

(กฤษณาภิรักษ์ ณธธสภารักษ์)  
จิตรกร

and

ผู้สำรวจ/ENCO

(กฤษณ์รัฐภูมิ ทหารคืน)  
ผู้ช่วยผู้จัดการพื้นที่ The Economy

44

[illegible]

ผู้จัดทำ/BSA

(วงดนตรีสากล กีตาร์ไฟฟ้า)  
 วิทยาลัยนาฏศิลป  
 วันที่.....

ผู้ตรวจตอบ/CPFM

(จุฬาราชมนตรี กรมการศาสนา)  
 วิชาการ  
 วันที่ .....

អ្នករៀន/ENCO

(ผู้ประสานงาน วิทยาลัย)

General Manager

วันที่.....






BSA CPFM

[illegible]

บริษัท เอนโก

ច្បាប់ស្តីពីការងារ រដ្ឋប្បវេណី

General Manager



BSA ■ CPEM

[illegible]

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

(ចូលចំណាច រាងកាយ)

General Manager

วันที่ .....

[illegible]

ผู้จัดทำ BSA

วันที่

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

(ผู้ดูแลทรัพย์สิน/งานมอบหมาย)  
 วิศวกร  
 วันที่:

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

General Manager

[illegible]

ผู้จัดทำ/BSA

วันที (ชุมชนกุดชุมพราวจังหวัดยโสธร)  
บ้านนาข่ามหนองนา

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

(กฤษฎีกาวิเทศน์ ๒๕๖๖ ก.๖๖)

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

(คุณชำนาญ งามวิจิตร)  
General Manager  
วันที่



# The Encony เดือนกรกฎาคม 2566 แผนดักไขมันถังดักไขมันอาคารD



Project : อาคารที่ก่อสร้าง The Encony  
System : PM งานระบบ  
Yearly : Year. 2023

ลำดับที่	อาคาร/สถานที่	อาคาร	กรกฎาคม 2023																																
			ส	อ	ท	พ	ศ	ส	อ	ท	พ	ศ	ส	อ	ท	พ	ศ	ส	อ	ท	พ	ศ	ส	อ	ท	พ	ศ	ส	อ	ท	พ	ศ	ส	อ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																		
2	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																		
3	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																		
4	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																		

1	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ผู้จัดทำ/BSA

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

(คุณกฤษดา ชื่นใจคร)  
หัวหน้าช่างเทคนิค

(คุณพรทิพย์ อนนตสิทธิ์)  
วิศวกร

(คุณณัฐวุฒิ พลชะลับ)  
ผู้ช่วยผู้จัดการพื้นที่ The Encony

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....



# The Encony เดือนสิงหาคม 2566 แผนดักไขมันถังดักไขมันอาคารD



Project : อาคารที่ก่อสร้าง The Encony  
System : PM งานระบบ  
Yearly : Year. 2023

ลำดับที่	อาคาร/สถานที่	อาคาร	สิงหาคม 2023																														
			อ	ท	พ	ศ	ส	อ	ท	พ	ศ	ส	อ	ท	พ	ศ	ส	อ	ท	พ	ศ	ส	อ	ท	พ	ศ	ส	อ	ท	พ	ศ	ส	อ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

1	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	อาคาร D/ถังดักไขมัน																																
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ผู้จัดทำ/BSA

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

(คุณกฤษดา ชื่นใจคร)  
หัวหน้าช่างเทคนิค

(คุณพรทิพย์ อนนตสิทธิ์)  
วิศวกร

(คุณอำนาจ วงษ์วิเชียร)  
General Manager

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....



## The Encony เดือนกันยายน 2566 แผนดักไขมันดักไขมันอาคารD



Project : อาคารที่พักอาศัย The Encony  
System : PM งานระบบ  
Yearly : Year. 2023

ลำดับที่	อาคาร/สถานที่	อาคาร	กันยายน 2023																													
			ท	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ผู้จัดทำ/BSA

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

(คุณกฤดา ลิขิน โคตร)  
หัวหน้าช่างเทคนิค

วันที่.....

(คุณพรพิทักษ์ ธนอมสิทธิ์)  
วิศวกร

วันที่.....

(คุณอำนาจ วงษ์เวียน)  
General Manager

วันที่.....



## The Encony เดือนตุลาคม 2566 แผนดักไขมันดักไขมันอาคารD



Project : อาคารที่พักอาศัย The Encony  
System : PM งานระบบ  
Yearly : Year. 2023

ฝ่าย : คน		ตุลาคม 2023																																
ลำดับที่	อาคาร/สถานที่	อาคาร																																
			อ.	อ	ท	พ	ศ	ส	อ.	อ	ท	พ	ศ	ส	อ.	อ	ท	พ	ศ	ส	อ.	อ	ท	พ	ศ	ส	อ.	อ	ท	พ	ศ	ส	อ.	อ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	อาคาร D/อสังคัม																																	
2	อาคาร D/อสังคัม																																	
3	อาคาร D/อสังคัม																																	
4	อาคาร D/อสังคัม																																	

ผู้จัดทำ/BSA

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

(คุณกฤดา ลิขิน โคตร)  
หัวหน้าช่างเทคนิค

วันที่.....

(คุณพรพิทักษ์ ธนอมสิทธิ์)  
วิศวกร

วันที่.....

(คุณอำนาจ วงษ์เวียน)  
General Manager

วันที่.....



Project : อาคารที่พักอาศัย The Encony  
System : PM งานระบบ  
Yearly : Year. 2023

## The Encony เดือนพฤศจิกายน 2566 แผนดักไขมันถังดักไขมันอาคารD



ลำดับที่	อาคาร/สถานที่	อาคาร	พฤศจิกายน 2023																											
			ท	พ	ศ	อ	จ	อ	บ	ท	พ	ศ	อ	จ	อ	บ	ท	พ	ศ	อ	จ	อ	บ	ท	พ	ศ	อ	จ	อ	บ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

ผู้จัดทำ/BSA

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

(คุณภาณุวิชญ์ ชูภักดิ์)  
หัวหน้าช่างเทคนิค

(คุณพรทิพย์ งามอมสิทธิ์)  
วิศวกร

(คุณอำนาจ วงษ์เวียน)  
General Manager

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....



Project : อาคารที่พักอาศัย The Encony  
System : PM งานระบบ  
Yearly : Year. 2023

## The Encony เดือนธันวาคม 2566 แผนดักไขมันถังดักไขมันอาคารD



ลำดับที่	อาคาร/สถานที่	อาคาร	ธันวาคม 2023																										
			ส	อ	พ	ศ	อ	จ	อ	บ	ท	พ	ศ	อ	จ	อ	บ	ท	พ	ศ	อ	จ	อ	บ	ท	พ	ศ	อ	จ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ผู้จัดทำ/BSA

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

(คุณกฤตา ลิขินโคตร)  
หัวหน้าช่างเทคนิค

(คุณพรทิพย์ งามอมสิทธิ์)  
วิศวกร

(คุณอำนาจ วงษ์เวียน)  
General Manager

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

ภาคผนวก ข8  
เอกสารตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบระบายน้ำ  
แผนการขุดลอกท่อระบายน้ำประจำปี 2566







แผนการชุดออกท่อระบายน้ำ The EnCony ประจำเดือน กรกฎาคม 2566



สถานที่	กรกฎาคม																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
รางระบายน้ำ ตึก A B C																																
รางระบายน้ำ ตึก D																																
รางระบายน้ำ ตึก E																																
รางระบายน้ำ ช่างบ่อม ปรก.																																



แผนการชุดออกท่อระบายน้ำ The EnCony ประจำเดือน สิงหาคม 2566




สถานที่	สิงหาคม																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
รางระบายน้ำ ตึก A B C																																
รางระบายน้ำ ตึก D																																
รางระบายน้ำ ตึก E																																
รางระบายน้ำ ช่างบ่อม ปรก.																																

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

ภาคผนวก ข9

เอกสารแผนการดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำปี 2566

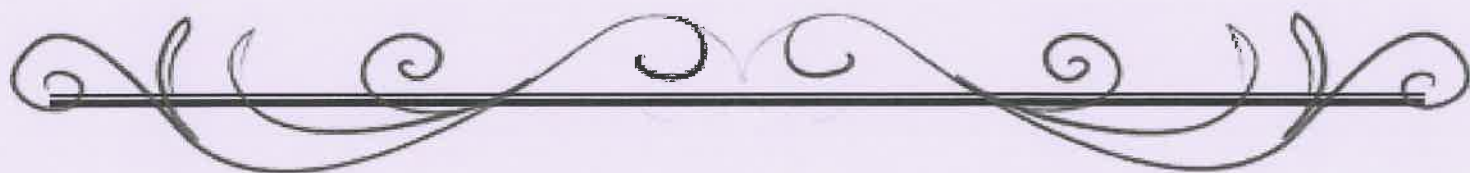



Yearly : Year, 2023

The Encony ประจำปี 2566 แผนดูแลระบบส่องสว่างในอาคารและนอกอาคาร

[illegible]

Article 23

ผู้จัดทำ BSA

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

(คุณสมบัติวิชาชีพ ผู้บริหาร)

(คุณพรพิทักษ์ งามอมสัทธ)

(สมณัญญาณี พลชนะตัน)

หัวหน้าช่างเทคนิค

**ปฏิศํวกร**

ผู้ช่วยผู้จัดการพื้นที่ The Encony