


ภาคผนวก ข-28

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง




FIRE PROTECTION PERFORMANCE [กรกฎาคม]

Approve by : Safety Area

เดือน	Area	Extinguisher	FHC / FHR	Hydrant / Fix	Automation	Average	Inspec By.
กรกฎาคม	1. Evap & Cooling		100.00	100.00		100.00	
	2. RB	100.00	100.00			100.00	
	3. PB	100.00	100.00			100.00	
	4. TG	78.95	100.00			89.47	
	5. ER RB	100.00				100.00	
	6. ER PB	100.00				100.00	
	7. Fuel	100.00	100.00	85.71		95.24	
Average		96.49	100.00	92.86		96.45	

อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้งาน

พื้นที่	อุปกรณ์	รายละเอียด



FIRE PROTECTION PERFORMANCE [สิงหาคม]

Approve by : Safety Area

เดือน	Area	Extinguisher	FHC / FHR	Hydrant / Fix	Automation	Average	Inspec By.
สิงหาคม	1. Evap & Cooling		100.00	100.00		100.00	
	2. RB	100.00	100.00			100.00	
	3. PB	100.00	100.00			100.00	
	4. TG	78.95	100.00			89.47	
	5. ER RB	100.00				100.00	
	6. ER PB	100.00				100.00	
	7. Fuel	100.00	100.00	85.71		95.24	
Average		96.49	100.00	92.86		96.45	

อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้งาน

พื้นที่	อุปกรณ์	รายละเอียด



เดือน	Area	Extinguisher	FHC / FHR	Hydrant / Fix	Automation	Average	Inspec By.
กันยายน	1. Evap & Cooling		100.00	50.00		75.00	
	2. RB	73.68	84.62			79.15	
	3. PB	81.25	66.67			73.96	
	4. TG	73.68	100.00			86.84	
	5. ER RB	100.00				100.00	
	6. ER PB	100.00				100.00	
	7. Fuel	100.00	100.00	85.71		95.24	
Average		88.10	90.26	67.86		82.07	

[illegible]



เดือน	Area	Extinguisher	FHC / FHR	Hydrant / Fix	Automation	Average	Inspeс By.
ตุลาคม	1. Evap & Cooling		100.00	100.00		100.00	
	2. RB	73.68	84.62			79.15	
	3. PB	81.25	66.67			73.96	
	4. TG	73.68	100.00			86.84	
	5. ER RB	100.00				100.00	
	6. ER PB	100.00				100.00	
	7. Fuel	100.00	100.00	85.71		95.24	
Average		88.10	90.26	92.86		90.41	

[illegible]



Approve by : Safety Area

อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้งาน[illegible]



เดือน	Area	Extinguisher	FHC / FHR	Hydrant / Fix	Automation	Average	Inspec By.
ธันวาคม	1. Evap & Cooling		0.00	100.00		50.00	
	2. RB	94.74	84.62			89.68	
	3. PB	93.75	100.00			96.88	
	4. TG	78.95	100.00			89.47	
	5. ER RB	100.00				100.00	
	6. ER PB	100.00				100.00	
	7. Fuel	100.00	100.00	85.71		95.24	
Average		94.57	76.92	92.86		88.12	

[illegible]

ภาคผนวก ข-29

การซ่อมแผนฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ



ที่ ปจ ๗๑๒๐๑/ ๒๐๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ถนน ๓๐๗๙ อำเภอศรีมหาโพธิ์ ปจ ๒๕๑๔๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมซ่อมแผนฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหล

เรียน บริษัท ดับเบิล เอ(๑๙๙๑)จำกัด(มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท ดับเบิล เอ(๑๙๙๑)จำกัด(มหาชน) เลขที่ ดบ๑๑๘/๕๕๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้าง บริษัท ดับเบิล เอ(๑๙๙๑)จำกัด(มหาชน) จะดำเนินการจัดกิจกรรมซ่อมแผนฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหล ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ในการส่งรถดับเพลิงน้ำ ๑ คัน และรถดับเพลิงโฟม ๑ คันพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พิจารณาแล้วอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เข้าร่วมการซ่อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยธิน พงษ์อ้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.๐๓๗-๒๘๕๑๖๑-๒

ที่ NPP5A SHEQ-275/2566

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด

217 ม. 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์

จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง นำส่งผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เรียน สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่แนบมาด้วย ผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

ด้วยบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน การบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยได้รับการฝึกซ้อมโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ.0102-2565-0005 โดยซ้อมร่วมกับหน่วยงานราชการ เทศบาลศรีมหาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ไปเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จึงขอส่งผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด รายละเอียดการฝึกซ้อมดังกล่าวเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมา นาเมือง)

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายความปลอดภัย บริษัทเนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ข้อผูก นาคนพทล

085-835-2775

(.....)

ที่ ปจ ๖๑๑๐๑/๕๙/๕



สำนักงานเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๑๔๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมซ่อมแผนฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหล

เรียน บริษัท ดับเบิล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)

อ้างถึงหนังสือเลขที่ ดบอ.๑๘/๕๕๒ เรื่องเชิญร่วมซ่อมแผนฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหล ของบริษัท ดับเบิล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของโรงผลิตเยื่อที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. นั้น

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ขอแจ้งให้ทราบว่า



ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม



ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม

โดยขอสนับสนุน ดังนี้

๑. ยานพาหนะ ได้แก่

รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน

๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางคมขำ ปลั่งตระกูล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ

สำนักปลัดเทศบาล

งานป้องกันฯ

โทร. ๐๓-๗๒๗๙-๑๓๗ ต่อ ๑๐๕

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ที่ ปจ ๐๖๑๘/๒๓๗/๓



ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๑๔๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมซ่อมแผนฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหล

เรียน บริษัท ดับเบิล เอ(๑๙๙๑)จำกัด(มหาชน)

อ้างถึงหนังสือเลขที่ ดบอ.๑๘/๕๕๐ เรื่องเชิญร่วมสังเกตการณ์การซ่อมแผนฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหล ของบริษัท ดับเบิล เอ(๑๙๙๑)จำกัด(มหาชน) ในส่วนของโรงผลิตเยื่อที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. นั้น

อำเภอศรีมหาโพธิ ขอแจ้งให้ทราบว่า



ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม



ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๑ คน ดังรายนามต่อไปนี้

๑. นายรักฤทธิ์ พยัคฆ์

๒.

๓.

ขอแสดงความนับถือ



(นายรักฤทธิ์ พยัคฆ์)

นายอำเภอศรีมหาโพธิ

ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ

สำนักงานอำเภอ

โทร ๐ ๓๗๒๗ ๔๒๒๒

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต บริษัท ดี.ที.ซัน(ประเทศไทย) จำกัด

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕ หมตอายุ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างอิงเลขที่แจ้งอบรม เลขที่ ESPSIA๐๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๕๔๒๒๓๓

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ “บริษัท ดี.ที.ซัน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” โรงเย็บ...และโรงผลิต
ชิ้นไม้เส้น เลขที่ ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐
ซ่อมร่วมกัน “บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๕ เอ จำกัด” เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐

ประเภทกิจการ เย็บกระดาษฟอกขาวและกระดาษพิมพ์เขียน

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐

โทรศัพท์

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๑๒๑ คน หญิง ๒๘ คน ชาย ๙๓ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๔๔๓ คน หญิง ๘๘ คน ชาย ๓๕๕ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓.๒๐ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ พ.จ.อ.ชูชาติ ครองกาย

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑ นายบังเอิญ ยิ่งเจริญ

(ลงชื่อ)

(พัทธนา อิมสอาด)

ผู้จัดทำรายงาน

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานที่ฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ

(ชูชาติ ครองกาย) วิทยากร

ลงชื่อ

(นางสาวปัทมา นาห้อง)

นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจการกระทำการแทน

1. แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
การฝึกซ้อมหนีไฟ ปี 2566



2. เอกสารรับรองฝึกซ้อมดับเพลิงและการ

ฝึกซ้อมหนีไฟ ปี 2566

จากบริษัท ดี.ที.ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ. 0102-03-2565



๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑.๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ดับเบิล เอ (เอชเอส) จำกัด (มหาชน) โรงเชื้อ ๑ และโรงผลิตชิ้นไม้สับ เลขที่ ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ ซ่อมร่วมกับบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๕ เอ จำกัด เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ ประเภทกิจการ ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐

๑.๒. จำนวนลูกจ้าง / พนักงาน / ผู้เกี่ยวข้อง รวม ๔๔๓ คน

๑.๓. ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร / สถานที่

☒ เป็นสถานที่ประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปข้อ ๒)

๑.๔. กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวัน และเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวัน และเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑. วัน / เดือน / ปี ที่ทำการฝึกซ้อม ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒.๒. มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน / เดือน / ปี) ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒.๓. จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๔๔๓ คน

๒.๔. ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผน และรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้ คือ บริษัท ดี.ที.ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาต และหนังสือรับรอง แสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ _____

(นางสาวปัทมา นาพ้อง)

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



ที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕



แบบ ก.บ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๔-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕

อนุญาตให้ บริษัท ดีที ชัน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล...๐๑๐๕๕๕๕๕๖๖๗๗๘๘

ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๗๔ ซอยไผ่ดินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เป็นต้นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๑๔ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หนังสือรับรองฝึกอบรม

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า “บริษัท ดีบีเอส เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)” โรงเยื่อ ๑ และโรงผลิตชิ้นไม้สับ เลขที่ ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ พร้อมร่วมกับ “บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๕ เอ จำกัด” เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานในสถานประกอบการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งสิ้น จำนวน ๔๔๓ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้)

ผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายจริงทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



บริษัท ดี.ที.ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

D.T.SUN(THAILAND) CO.,LTD

478ซอยอินพัฒนา(แสงมั่งมี) ถนนอินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
TEL:(02)530-1583 Fax:(02)530-1851 Email: dtsun99@hotmail.co.th , bbdpresent@gmail.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555103335

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ของบริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕

๑. นายภาวินทร์	วิเศษศิริ
๒. นายสว่าง	คลังแคล้ว
๓. นายวิโรจน์	สีกะลัง
๔. นายชูชาติ	ครองกาย
๕. นายจิรวัดน์	ดอกพร
๖. นายวีระยุทธ	พาผล
๗. จำเอนนารี	บุญธาดา
๘. นายภักพล	พัฒน์นอก
๙. จำสืบเอกจักรพงษ์	บุษบงค์
๑๐. นายพิจิตร	นันทะขาม
๑๑. นายศิวากรณ์	หนองบัว
๑๒. นายศศิวัฒน์	เดชอดุลย์สัทยา
๑๓. นายศรัณย์	ชีवालย์วงศ์
๑๔. นายคณิน	อุไรวรรณ
๑๕. นายทองเปรม	วงศ์บุญมาก
๑๖. นายพัฒน	พลีวรรณ
๑๗. จำสืบเอกประสงค์	คุ้มศักดิ์
๑๘. นายอนุสรณ์	กสิผล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

พจนเอก ชูชาติ ครองกาย

ได้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร

ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ขอให้มีความรู้และประสบการณ์การฝึกที่ได้รับ ไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการสืบไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

สำเนาถูกต้อง

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

หัวหน้า

(ชูชาติ ครองกาย)

(นางสาวสุกัญญา มณีมนากร)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทำหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566				
ลำดับที่	ตำแหน่ง	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็น %
1	ผู้พบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้	8	8	100%
2	Supervisor พื้นที่เกิดเหตุ	0	0	NA
3	ประชาสัมพันธ์ ภายใน	14	7	50%
4	ประชาสัมพันธ์ ภายนอก	10	10	100%
5	DCS Operator	6	6	100%
6	ผู้บัญชาการดับเพลิง (Fire Marshal)	24	18	75%
7	ผู้ช่วยผู้บัญชาการดับเพลิง (Assist Fire Marshal)	10	7	70%
8	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 1	16	12	75%
9	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 2	16	12	75%
10	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 3	16	11	69%
11	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 4	14	10	71%
12	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 5	16	10	63%
13	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 1	8	7	88%
14	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 2	6	4	67%
15	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 3	6	5	83%
16	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 4	8	7	88%
17	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 5	8	7	88%
18	ช่างไฟฟ้าประจำพื้นที่/ ประจำกะ	8	8	100%
19	ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดประจำพื้นที่/ ประจำกะ	8	8	100%
20	ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกลประจำพื้นที่/ ประจำกะ	10	9	90%
21	พนักงานรักษาความปลอดภัย (SECURITY)/ Area Inspector	8	7	88%
22	Plant Manager	10	10	100%
23	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	18	15	83%
24	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	18	17	94%
25	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	18	15	83%
26	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	18	17	94%
27	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	16	11	69%
28	รถดับเพลิง/ รถพยาบาล	10	9	90%
29	รถดับเพลิง/ รถพยาบาล	10	9	90%
30	รถดับเพลิง/ รถพยาบาล	10	10	100%
31	รถดับเพลิง/ รถพยาบาล	10	10	100%
32	รถดับเพลิง/ รถพยาบาล	10	10	100%

3. สรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการ ฝึกซ้อมหนีไฟปี 2566



แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566							
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด							
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.							
ลำดับที่	ตำแหน่ง	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ประเมิน	ข้อเสนอแนะ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็น %
1	ผู้พบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้	คุณภาวิดา	คุณภาวิดา	- ไม่รื้อย่นับการติดไฟก่อนเข้าฉีด Big gun	8	8	100%
2	Supervisor พื้นที่เกิดเหตุ	ไม่มี Sup	N/A		0	0	NA
3	ประชาสัมพันธ์ ภายใน	คุณนภาพร	คุณภัทรวรรณ		14	7	50%
4	ประชาสัมพันธ์ ภายนอก	คุณปวีณา คุณอานาพร	คุณภัทรวรรณ		10	10	100%
5	DCS Operator	คุณสมเกียรติ	คุณภัทรวรรณ		6	6	100%
6	ผู้บัญชาการดับเพลิง (Fire Marshall)	คุณสมเกียรติ โชติสุขกิจชัย	คุณศุภลักษณ์	สื่อสารกับทีมดับเพลิง แต่ไม่ได้นับจำนวนทีมดับเพลิง	24	18	75%
7	ผู้ช่วยผู้บัญชาการดับเพลิง (Assist Fire Marshal)	คุณวรวิทย์	คุณศุภลักษณ์	ไม่ได้โทรแจ้ง 5-5191/ไม่เข้า Zoom	10	7	70%
8	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 1	คุณวิรัช/คุณภาวิดา	คุณภาวิดา		16	12	75%
9	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 2	คุณเรืองศักดิ์ Pulp2, PM12, NIS รถโหม่ จาก 304 รถน้ำ จาก 304 Foam ไม่เพียงพอ	คุณพนิดา	เพิ่มเติมการเข้า Zoom และ รายงานต่อ FM อย่างต่อเนื่อง	16	12	75%
10	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 3	คุณจำเริญ Wood 4 คน, PM 2 คนอบต.ท่าสูง 1 คน	คุณพนิดา	เพิ่มเติมการเข้า Zoom และ รายงานต่อ FM อย่างต่อเนื่อง	16	11	69%
11	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 4	คุณไพบูลย์โรงไฟฟ้า 2 คน	คุณช่อผกา	เพิ่มเติมการเข้า Zoom และ รายงานต่อ FM อย่างต่อเนื่อง	14	10	71%
12	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 5	คุณไพบูลย์โรงไฟฟ้า 2 คนรถน้ำ อบต.กรอกสมบุญรัตน์ เทศบาล	คุณช่อผกา	เพิ่มเติมการเข้า Zoom และ รายงานต่อ FM อย่างต่อเนื่อง	16	10	63%
13	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 1	ทีมคุณวิรัช	คุณพนิดา	เพิ่มเติมท่าทาง/การเปลี่ยนท่าที่จะการดับเพลิง	8	7	88%
14	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 2	ทีมคุณเรืองศักดิ์	คุณพนิดา	เพิ่มเติมท่าทาง/การเปลี่ยนท่าที่จะการดับเพลิง	6	4	67%
15	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 3	ทีมคุณจำเริญ	คุณพนิดา	เพิ่มเติมท่าทาง/การเปลี่ยนท่าที่จะการดับเพลิง	6	5	83%
16	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 4	ทีมคุณไพบูลย์	คุณช่อผกา		8	7	88%
17	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 5	ทีมคุณไพบูลย์	คุณช่อผกา		8	7	88%
18	ช่างไฟฟ้าประจำพื้นที่/ ประจำกะ	คุณอิสรา	คุณทิวากรณ์	ให้มีการส่งทีมงานไปเพิ่มดับเพลิง	8	8	100%
19	ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดประจำพื้นที่/ ประจำกะ	คุณอิสรา	คุณทิวากรณ์	ให้มีการส่งทีมงานไปเพิ่มดับเพลิง	8	8	100%
20	ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกลประจำพื้นที่/ประจำกะ	คุณวสันต์	คุณทิวากรณ์		10	9	90%
21	พนักงานรักษาความปลอดภัย (SECURITY)/ Area Insp	คุณวัฒน์ชัย	คุณภัทรวรรณ		8	7	88%
22	Plant Manager	คุณอดิศักดิ์	คุณทิวากรณ์		10	10	100%
23	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	Pulp1	คุณภัทรวรรณ		18	15	83%
24	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	Wood	คุณภัทรวรรณ		18	17	94%
25	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	PPS-6	คุณภัทรวรรณ		18	15	83%

แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566							
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด							
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.							
ลำดับที่	ตำแหน่ง	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ประเมิน	ข้อเสนอแนะ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็น %
26	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	ลานเชื้อเพลิง	คุณภัทรวรรณ		18	17	94%
27	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	อาคาร Workshop (บริษัท NIS)	คุณภัทรวรรณ		16	11	69%
28	รถดับเพลิง/ รถพยาบาล	หน่วยงานดับเพลิง 304 คันที่ 1	คุณพนิดา		10	9	90%
29	รถดับเพลิง/ รถพยาบาล	หน่วยงานดับเพลิง 304 คันที่ 2	คุณพนิดา		10	9	90%
30	รถดับเพลิง/ รถพยาบาล	หน่วยงานดับเพลิง อบต.ท่าสูง	คุณพนิดา		10	10	100%
31	รถดับเพลิง/ รถพยาบาล	หน่วยงานดับเพลิง อบต.กรอกสมบุญรัตน์	คุณช่อผกา		10	10	100%
32	รถดับเพลิง/ รถพยาบาล	หน่วยงานดับเพลิง เทศบาลศรีมหาโพธิ์	คุณช่อผกา		10	10	100%
33	ทีมค้นหา		N/A		0	0	NA
34	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	คุณชูพงศ์, คุณไชยวัฒน์, คุณกษกร	คุณอภิษฎาภรณ์		10	9	90%
35	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คุณสุภาภรณ์, คุณช่อผกา	คุณศุภลักษณ์		14	11	79%
36	ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการ (Onsite)	คุณศุภสิทธิ์	คุณศุภลักษณ์		8	7	88%
37	ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการ (Online)	คุณศุภนิมิตร	คุณศุภลักษณ์	ศูนย์อำนวยการ ไม่ส่งคำสั่งคือ ทำให้ฝ่ายวางแผน (Planner) ไม่มีการประสานงานต่อ เช่น - ประสานงานกับพื้นที่ต่างๆ เพื่อขอทีมสนับสนุนช่วยดับเพลิง - ประสานงานขอสนับสนุนรถบริการรถดับเพลิง รถดับเพลิง รถน้ำมัน รถลิ้นชัก หรือรถอื่นๆที่ต้องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและระงับเหตุฉุกเฉิน	8	8	100%
38	ฝ่ายวางแผน (Planner)	คุณภัทรวรรณ คุณบุญญา คุณเทพพร	คุณภัทรวรรณ	ขาดการประสานงานกับทีมสนับสนุน (เนื่องจากไม่ได้รับคำสั่งจาก หัวหน้าศูนย์)	8	4	50%
39	แผนกจัดซื้อศูนย์ควบคุม (Control Center Procurement)	N/A	N/A		0	0	NA
40	ฝ่ายบุคคล (HR)	คุณธนาวุฒิ	คุณภัทรวรรณ		4	4	100%
41	เจ้าหน้าที่ดับเพลิง	คุณจิรวิทย์	คุณภัทรวรรณ		8	8	100%
42	ทีม Diesel (MEA+SAFETY)	MEA (คุณเอกกร, คุณวิธกร) + Safety (คุณบัณฑิต)	คุณทิวากรณ์		8	6	75%
ภาพรวมคะแนน					436	363	85%


แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเชื้อ 1 และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ประเมิน	ข้อเสนอแนะ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็น %
ข้อเสนอแนะภาพรวม							
1.ความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หากเกิดเหตุการณ์สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที							
2.ในการสื่อสาร มีคำสั่งหลายส่วนในท้อง Zoom ทำให้ FM (คุณสมบิต) พนักงานหลุดโฟกัสในการสื่อสาร เช่น							
- เครื่องมือสื่อสาร FM จะใช้วิทยุสื่อสารกับทีมเป็นหลัก และจะมีเครื่องเสียงเพื่อให้ทุกส่วนได้ยิน มีคำสั่งให้เข้า Zoom เพื่อรายงานผล ทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันทำให้เกิดการสับสน							
- จะแจ้งคำสั่งดับเหตุการณื และประเมินสถานการณ์จะมีคำถาม ในห้องประชุมเพื่อสอบถามสถานการณ์ตลอดเวลา							
สรุปผลการซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C วันจันทร์ที่ 16 เดือน สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น.							
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ได้ 85% เปรียบเทียบ							
(** หมายถึง ตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์)							

แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเชื้อ 1 และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.

รูปผลการซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C

การประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนการซ้อม

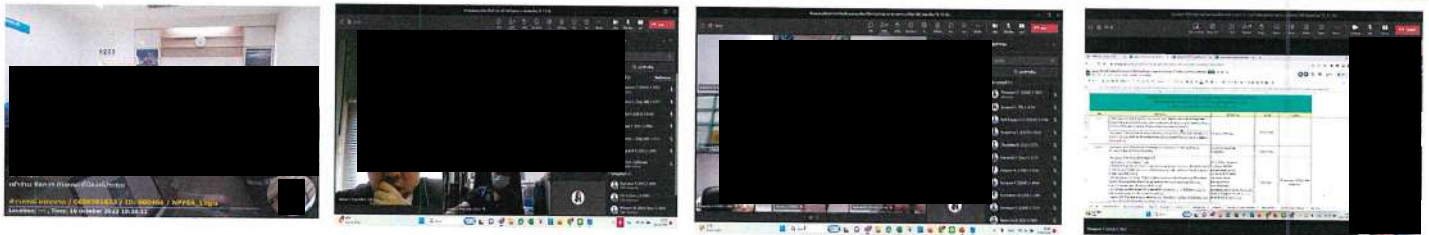

การฝึกซ้อมทักษะการเข้าระงับเหตุ



แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.

การฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้



แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.





แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเชื้อ 1 และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.



แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเชื้อ 1 และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.



แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.

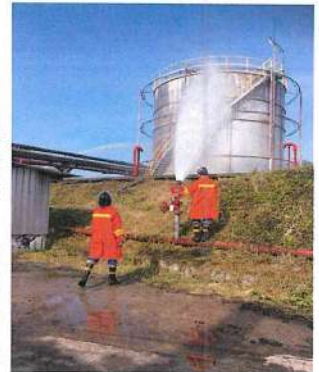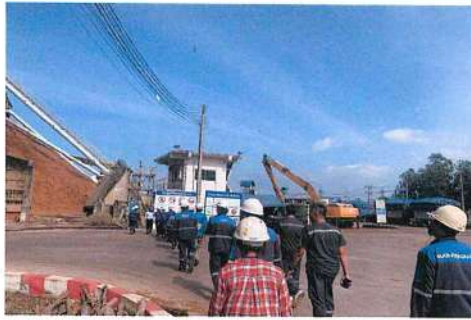

แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.



แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.



October 16, 2023 14:18
Si Maha Phol District



การซ้อมแผนฉุกเฉิน Pulp 1
แผนฉุกเฉินไฟไหม้และสารเคมีรั่วไหลในโรงงาน
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.
โดย บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด

แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี ประจำปี 2566
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
วัน จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.





ลำดับ	บทบาทในเหตุการณ์	รายชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	เกณฑ์ประเมิน				% การประเมิน
				คะแนนเต็ม	0	1	2	
	ภาพรวมคะแนน			436		363		83%
1	ผู้บังคับหน่วยการดับเพลิง	คุณมาลี	1. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ชีพตามแผนอย่างสม่ำเสมอ - การฝึกดับเพลิงและกู้ชีพ - ต้องเข้าร่วมทุกหน่วย - การแบ่งเครื่องและรถ (ตัว) - การสำรองพื้นที่ดับเพลิง (พื้นที่ว่าง) 2. ขณะทำการดับเพลิงมีการบอก ไฟไหม้ รหัสบ้าน ไม่ให้ขาดตัว ตลอดเวลา 3. ทำการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงาน ภายใน 1 นาที (หลังจากการประเมินตนเอง) 4. บุคลากรที่ดับเพลิงต้องดับเพลิงและกู้ชีพ หรือดับเพลิงและกู้ชีพตามคำสั่งดับเพลิง	2			2	100.00%
2	Supervisor ที่ไม่ดับเพลิง	ไม่มี Sup	1. จัดฝึกดับเพลิงภายใน 1 นาที เมื่อประเมินสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงภายใน ขณะดำเนินการดับเพลิง 2. เมื่อผู้ควบคุมการดับเพลิง หรือรถดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุ ให้ทราบถึงสถานการณ์ภายใน 30 วินาที 3. เมื่อทราบถึงพื้นที่เกิดเหตุแล้ว และผู้ควบคุมการดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุ ให้ทราบถึงสถานการณ์ภายใน 30 วินาที 4. มีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลขั้นสูง 5. ระบุประเภทการดับเพลิงและกู้ชีพได้ภายใน 1 นาที 6. ใช้ Zedok 919610178 เพื่อรายงานเหตุให้เกิดการ ติดตามและประเมินผลตามแผน และกำหนดการดับเพลิง	0		0		N/A
3	ประชาสัมพันธ์ ภายใน	คุณมาลี	1. มีผู้ดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิง และ พนักงานดับเพลิง และ พนักงานดับเพลิงดับเพลิง 2. ทราบถึงเหตุเพลิงไหม้และดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิง และ พนักงานดับเพลิงดับเพลิง 3. พนักงานดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิง และ พนักงานดับเพลิงดับเพลิง 4. แจ้งเหตุฉุกเฉินและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิง และ พนักงานดับเพลิงดับเพลิง 5. มี S.O.S. ตามมาตรฐานดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิง และ พนักงานดับเพลิงดับเพลิง 6. เมื่อดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิง และ พนักงานดับเพลิงดับเพลิง 7. ใช้ Zedok 919610178 เพื่อรายงานเหตุให้เกิดการ ติดตามและประเมินผลตามแผน และกำหนดการดับเพลิง	2			2	
4	ประชาสัมพันธ์ภายนอก	คุณมาลี	1. เมื่อดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิง และ พนักงานดับเพลิงดับเพลิง 2. ทราบถึงเหตุเพลิงไหม้และดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิง และ พนักงานดับเพลิงดับเพลิง 3. แจ้งเหตุฉุกเฉินและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิง และ พนักงานดับเพลิงดับเพลิง 4. แจ้งเหตุฉุกเฉินและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิงและกู้ชีพดับเพลิง และ พนักงานดับเพลิงดับเพลิง 5. ใช้ Zedok 919610178 เพื่อรายงานเหตุให้เกิดการ ติดตามและประเมินผลตามแผน และกำหนดการดับเพลิง	2			2	100.00%

ลำดับ	บทบาทในแผนซ้อม	รายชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	แยกประเมิน				% การประเมิน
				คะแนนเต็ม	0	1	2	
ภาพรวมคะแนน				436		363		83%
5	DCS Operator	คุณสมเกียรติ	1 รับโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินทันที เมื่อโทรศัพท์ดัง และ พิจารณาสถานที่ เพื่อจับใจความสำคัญ ได้แก่ สถานที่ ผู้บาดเจ็บ ลักษณะการเกิดเหตุ เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่แจ้ง 2 รอรับคำสั่งจาก Fire Marshal กรณีที่มีการสั่งหยุดระบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินโดยระบบ DCS และแจ้งยืนยันทันทีถึงการหยุดระบบเครื่องจักร 3 เมื่อได้รับคำสั่งจาก Fire Marshal ให้ดำเนินการทันที ให้แล้วเสร็จภายใน 1 นาทีและรายงานผลการดำเนินการกลับไปยัง Fire Marshal รวมคะแนน	2			2	
			2	2			2	
			2	2			2	
			รวมคะแนน	6		6		100.00%
6	ผู้บัญชาการดับเพลิง (Fire Marshal)	คุณสมปิติ โยสุขาทิกุล	1 ภารกิจฉุกเฉินหมายเลข 2 นาฬิกาหลังจากที่มีการรับแจ้งเหตุ และเจ้าหน้าที่พร้อมกันผู้พบเห็นเหตุ หรือ หัวหน้างาน 2 สั่งการให้ Assist to Fire Marshal เชิญทีมดับเพลิงประจำเขตเพื่อมาดับเพลิงและไปแจ้งจุดเกิดเหตุ 3 สั่งการให้ Assist to Fire Marshal ให้หัวหน้าเรียกบุคคลต่อไปนี้ - โทรเบอร์ฉุกเฉิน 085 -835-5191 เพื่อขอต้นเพลิงจากบริษัท/รถพยาบาล (รถกู้ชีพ/รถพยาบาล แล้วแต่กรณี) - Safety Manager/Safety Area/ Envi Area - Director Area - Automation /Mechanic/Electrical - ปลูก. 4 สอนถาม เพื่อยืนยันการคิดคะแนนให้กับบริเวณจุดเกิดเหตุและพื้นที่เกี่ยวข้อง 5 กำหนดจุดเพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการและทำการบัญชาการอยู่ในจุด โดยเป็นจุดที่ปลอดภัยและปลอดภัย 6 ทำหน้าที่ เรียกทีมดับเพลิงประจำเขต และทำหน้าที่ดังนี้ - นำจำนวนทีมดับเพลิง - แบ่งพื้นที่ทำการดับเพลิง - สื่อสารกับทีมดับเพลิง (Two Way Communication) 7 สั่งการให้ ปลูก. ทำการกั้นเขตและควบคุมการจราจรตามจุดต่างๆ 8 สั่งการ Safety และ Environment ดังนี้ - Safety จำนวนความและควบคุมการดับเพลิงตามจุดต่างๆ - Safety ตรวจสอบและเห็นใจของระบบดับเพลิง - Environment monitor ผลกระทบด้านน้ำ อากาศ 9 เมื่อเหตุสงบที่กำหนดมีดังนี้ - ให้สั่งการทีมเข้าสำรวจความเสียหาย - ตรวจสอบจำนวนทีมดับเพลิงว่าครบถ้วนหรือไม่ - เชิญ ปลูก.มาทราบตัว - เรียก Safety / Environment มารายงานตัว 10 ทำการประกาศยกเลิกการฉุกเฉินและให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (Assist Fire Marshal) แจ้งยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ทีมเบอร์ 085 -8355191 และทำหน้าที่แจ้งยกเลิกให้ Director Area 11 สั่งการให้ทีมปฏิบัติการดับเพลิงและรถดับเพลิงจำนวน 1 คันมาดับเพลิง 12 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อรายงานผลการดำเนินการ ติดตามสถานการณ์จากส่วนอื่นๆ และภาพรวมการประเมิน รวมคะแนน	2			2	
			2	2			2	
			2	2			2	
			รวมคะแนน	24		18		75.00%

ลำดับ	บทบาทในแผนซ้อม	รายชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	เกณฑ์ประเมิน				% การประเมิน
				คะแนนเต็ม	0	1	2	
	ภาพรวมคะแนน			436		363		83%
10	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 3	คุณจำเริญ Wood 4 คน, PM 2 คน อบต.ท่ากุ่ม 1 คน	1 นำรถเข้ามาจอดจุดเกิดเหตุภายใน 3 นาที (หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณหรือได้รับแจ้งเหตุ)	2			2	
			2 การสวมใส่ชุดตระเวนดับเพลิงภายในเวลา 30 วินาที	2			2	
			3 เช้าแถวรายงานตัวต่อ Fire Marshal ตรวจสอบจำนวนลูกทีม	2			2	
			4 เป็นผู้นำทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ โดยอยู่ในตำแหน่งหนี้อ้อม	2			2	
			5 มีการสื่อสาร และ รับสาร กับ Fire Marshal (Two Way Communication) ในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา	2		1		ไม่ได้มีการรายงานผลดำเนินการ
			6 มีการสื่อสารทีมดับเพลิงโดยใช้ทักษะการระงับเหตุ	2	0			ไม่มีคำสั่งท่าทางดับเพลิง
			- เดินหน้า - ถอยหลัง ช้าย-ขวา					
			- สัญญาณมือ					
			- การจ่ายน้ำหัวฉีดดับเพลิง รูปแบบการฉีดระงับเหตุ					
			- การเปลี่ยนคนบังคับหัวฉีด					
- การปิดกั้นการรั่วไหลของสารเคมี								
7 นำทีมเข้าดับเพลิงจุดเกิดเหตุฉุกเฉิน ตามคำสั่งของ Fire Marshal และนำทีมกลับไปยังจุดที่	2			2				
8 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อรายงานผลดำเนินการ ติดตามสถานการณ์จากส่วนอื่นๆ และภาพรวมการระงับเหตุ	2	0			ไม่ได้เข้า Zoom			
รวมคะแนน				16		11		68.75%
11	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 4	คุณใหญ่อยู่ โรงไฟฟ้า 2 คน	1 นำรถเข้ามาจอดจุดเกิดเหตุภายใน 3 นาที (หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณหรือได้รับแจ้งเหตุ)	2			2	** ได้รับกับบริเวณซ้อมแผน
			2 การสวมใส่ชุดตระเวนดับเพลิงภายในเวลา 30 วินาที	2			2	
			3 เช้าแถวรายงานตัวต่อ Fire Marshal ตรวจสอบจำนวนลูกทีม	2			2	
			4 เป็นผู้นำทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ โดยอยู่ในตำแหน่งหนี้อ้อม	2		1		Big Gun จุด E กับ D (D อยู่ใกล้คน)
			5 มีการสื่อสาร และ รับสาร กับ Fire Marshal (Two Way Communication) ในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา	2		1		ไม่มีการสื่อสารกับ FM
			6 มีการสื่อสารทีมดับเพลิงโดยใช้ทักษะการระงับเหตุ	2		1		ไม่มีการใช้สัญญาณมือ/ใช้หัว Big gun
			- เดินหน้า - ถอยหลัง ช้าย-ขวา					
			- สัญญาณมือ					
			- การจ่ายน้ำหัวฉีดดับเพลิง รูปแบบการฉีดระงับเหตุ					
			- การเปลี่ยนคนบังคับหัวฉีด					
- การปิดกั้นการรั่วไหลของสารเคมี (ถ้ามี)								
7 นำทีมเข้าดับเพลิงจุดเกิดเหตุฉุกเฉิน ตามคำสั่งของ Fire Marshal และนำทีมกลับไปยังจุดที่					N/A			
8 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อรายงานผลดำเนินการ ติดตามสถานการณ์จากส่วนอื่นๆ และภาพรวมการระงับเหตุ	2		1		ไม่ได้เข้า Zoom ตั้งต้นและ			
รวมคะแนน				14		10		71.43%

ลำดับ	บทบาทในแผนซ้อม	รายชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	เกณฑ์ประเมิน			% การประเมิน
				คะแนนเต็ม	0	1	
ภาพรวมคะแนน				436		363	83%
12	หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ทีม 5	คุณใหญ่อยู่ โรงไฟฟ้า 2 คน รถน้ำ อบต.กรอกสมบูรณ์ รถน้ำ เทศบาลอินทพร	1 นำรถเข้ามาจอดจุดเกิดเหตุภายใน 3 นาที (หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณหรือได้รับแจ้งเหตุ)	2		2	
			2 การสวมใส่ชุดตระเวนดับเพลิงภายในเวลา 30 วินาที	2		2	
			3 เช้าแถวรายงานตัวต่อ Fire Marshal ตรวจสอบจำนวนลูกทีม	2		2	
			4 เป็นผู้นำทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ โดยอยู่ในตำแหน่งหนี้อ้อม	2		2	
			5 มีการสื่อสาร และ รับสาร กับ Fire Marshal (Two Way Communication) ในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา	2		1	Big Gun จุด E กับ D (D อยู่ใต้)
			6 มีการสื่อสารทีมดับเพลิงโดยใช้ทักษะการระงับเหตุ	2		1	ไม่มีการสื่อสารกับ FM
			- เดินหน้า - ถอยหลัง ช้าย-ขวา	2	1		ไม่มีคำสั่งท่าทางดับเพลิง
			- สัญญาณมือ				
			- การจ่ายน้ำหัวฉีดดับเพลิง รูปแบบการฉีดระงับเหตุ				
			- การเปลี่ยนคนบังคับหัวฉีด				
- การปิดกั้นการรั่วไหลของสารเคมี							
7 นำทีมเข้าดับเพลิงจุดเกิดเหตุฉุกเฉิน ตามคำสั่งของ Fire Marshal และนำรถกลับไปยังจุดที่				N/A			
8 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อรายงานผลดำเนินการ ติดตามสถานการณ์จากส่วนอื่นๆ และภาพรวมการระงับเหตุ	2		1	ไม่ได้เข้า Zoom ตั้งต้นและ			
รวมคะแนน	16		10	62.50%			
13	พนักงานดับเพลิงประจำรถ (Fire Man) ทีม 1		1 นำรถเข้ามาจอดจุดเกิดเหตุภายใน 3 นาที (หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณหรือได้รับแจ้งเหตุ)	2		2	
			2 การสวมใส่ชุดตระเวนดับเพลิงภายในเวลา 30 วินาที	2		2	
			3 มีทักษะการระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง ดังนี้	1			- ไม่มีคำสั่งท่าทางดับเพลิง/ไม่มีการเปลี่ยนท่าทาง
			- เดินหน้า - ถอยหลัง ช้าย-ขวา				
			- สัญญาณมือ				
			- การจ่ายน้ำหัวฉีดดับเพลิง รูปแบบการฉีดระงับเหตุ	2	1		- ใช้ Big gun
			- การเปลี่ยนคนบังคับหัวฉีด				
			- การปิดกั้นการรั่วไหลของสารเคมี (กรณีมีสารเคมีรั่วไหล)				
			- การจ่ายแนวระวางหัวฉีดดับเพลิง				
			4.กรณีเป็นการใช้ Big gun อีกนำตามเส้นทางและจุดที่หัวหน้าทีม สั่ง	2			2
รวมคะแนน	8		7	87.50%			
14	พนักงานดับเพลิงประจำรถ (Fire Man) ทีม 2		1 นำรถเข้ามาจอดจุดเกิดเหตุภายใน 3 นาที (หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณหรือได้รับแจ้งเหตุ)	2		2	
			2 การสวมใส่ชุดตระเวนดับเพลิงภายในเวลา 30 วินาที	2		2	
			3 มีทักษะการระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง ดังนี้	2			- ไม่มีคำสั่งท่าทางดับเพลิง/ไม่มีการเปลี่ยนท่าทาง
			- เดินหน้า - ถอยหลัง ช้าย-ขวา				
			- สัญญาณมือ				
			- การจ่ายน้ำหัวฉีดดับเพลิง รูปแบบการฉีดระงับเหตุ	2			- ต้องหัวฉีดใหม่ ถูกต้อง
			- การเปลี่ยนคนบังคับหัวฉีด				
			- การปิดกั้นการรั่วไหลของสารเคมี (กรณีมีสารเคมีรั่วไหล)				
			- การจ่ายแนวระวางหัวฉีดดับเพลิง				
			4.กรณีเป็นการใช้ Big gun อีกนำตามเส้นทางและจุดที่หัวหน้าทีม สั่ง	6			
รวมคะแนน							

ลำดับ	บทบาทในแผนซ้อม	รายชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	เกณฑ์ประเมิน				% การประเมิน	
				คะแนนเต็ม	0	1	2		
	ภาพรวมคะแนน			436	363			83%	
15	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 3		1 นำรถเข้ามาจอดจุดเกิดเหตุภายใน 3 นาที (หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณหรือได้รับแจ้งเหตุ)	2			2	- ไม่มีค่าสิ่งทำทางดับเพลิง/ไม่มี การเปลี่ยนท่าทาง	
			2 การสวมใส่ชุดระงับเหตุครบถ้วน ภายในเวลา 30 วินาที	2			2		
			3 มีทักษะการระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ - เดินหน้า - ถอยหลัง ช้าย-ขวา - สี่จุดฐานมือ - การจ่ายน้ำหัวฉีดดับเพลิง รูปแบบการฉีดระงับเหตุ - การเปลี่ยนคนบังคับหัวฉีด - การปิดกั้นการรั่วไหลของสารเคมี (กรณีมีสารเคมีรั่วไหล) - การเข้าแถวรายงานตัวพร้อมทีมดับเพลิง	2		1			
			4 กรณีเป็นการใช้ Big gun มีน้ำหนักและเส้นทางและจุดที่หัวน้ำขึ้น ถึง						
			รวมคะแนน	6	5				
16	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 4		1 นำรถเข้ามาจอดจุดเกิดเหตุภายใน 3 นาที (หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณหรือได้รับแจ้งเหตุ)	2			2	- ไม่มีค่าสิ่งทำทางดับเพลิง/ไม่มี การเปลี่ยนท่าทาง ใช้ Big Gun	
			2 การสวมใส่ชุดระงับเหตุครบถ้วน ภายในเวลา 30 วินาที	2			2		
			3 มีทักษะการระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ - เดินหน้า - ถอยหลัง ช้าย-ขวา - สี่จุดฐานมือ - การจ่ายน้ำหัวฉีดดับเพลิง รูปแบบการฉีดระงับเหตุ - การเปลี่ยนคนบังคับหัวฉีด - การปิดกั้นการรั่วไหลของสารเคมี (กรณีมีสารเคมีรั่วไหล) - การเข้าแถวรายงานตัวพร้อมทีมดับเพลิง	2		1			
			4 กรณีเป็นการใช้ Big gun มีน้ำหนักและเส้นทางและจุดที่หัวน้ำขึ้น ถึง	2			2		
			รวมคะแนน	8	7				
17	พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ทีม 5		1 นำรถเข้ามาจอดจุดเกิดเหตุภายใน 3 นาที (หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณหรือได้รับแจ้งเหตุ)	2			2	- ไม่มีค่าสิ่งทำทางดับเพลิง/ไม่มี การเปลี่ยนท่าทาง ใช้ Big Gun	
			2 การสวมใส่ชุดระงับเหตุครบถ้วน ภายในเวลา 30 วินาที	2			2		
			3 มีทักษะการระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ - เดินหน้า - ถอยหลัง ช้าย-ขวา - สี่จุดฐานมือ - การจ่ายน้ำหัวฉีดดับเพลิง รูปแบบการฉีดระงับเหตุ - การเปลี่ยนคนบังคับหัวฉีด - การปิดกั้นการรั่วไหลของสารเคมี (กรณีมีสารเคมีรั่วไหล) - การเข้าแถวรายงานตัวพร้อมทีมดับเพลิง	2		1			
			4 กรณีเป็นการใช้ Big gun มีน้ำหนักและเส้นทางและจุดที่หัวน้ำขึ้น ถึง	2			2		
			รวมคะแนน	8	7				
18	ช่างไฟฟ้าประจำพื้นที่/ ประจำกะ	คุณสิริรา	1 รับคำสั่งและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและรายงานขึ้นชั้นการตัดสินใจพักกับ Fire Marshal ภายใน 1 นาที	2			2		
			2 อยู่ประจำการ ณ จุดบัญชาการเพื่อรับคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่จาก Fire Marshal ตลอดเวลา	2			2		
			3 ทำการตรวจสอบสายหาของอุปกรณ์ไฟฟ้าและรายงานผลการสำรวจต่อ Fire Marshal	2			2		
			4 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อรายงานผลดำเนินการ ติดตามสถานการณ์จากส่วนอื่นๆ และภาพรวมการระงับเหตุ	2			2		
			รวมคะแนน	8	8				

ลำดับ	บทบาทในแผนซ้อม	รายชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	เกณฑ์ประเมิน				% การประเมิน				
				คะแนนเต็ม	0	1	2					
ภาพรวมคะแนน				436		363		83%				
19	ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดประจำพื้นที่/ ประจำกะ	คุณสิริรา	1 เมื่อได้รับแจ้งให้เข้ามาถึงจุดเกิดเหตุ ภายใน 1 นาที	2			2					
			2 อยู่ประจำการ ณ จุดบัญชาการเพื่อรับคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่จาก Fire Marshal ตลอดเวลา	2			2					
			3 เมื่อได้รับคำสั่งจาก Fire Marshal เข้าสำรวจการรั่วไหลของวัสดุ โดยยึดเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับการสำรวจรั่วไหลหรือรั่วซึม พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติของ Fire Marshal (ถ้ามี) ภายใน 1 นาที									
			4 มีทักษะในการสำรวจรั่วไหลหรือรั่วซึม เช่น การสังเกตตำแหน่งที่รั่วซึม (ดูสี)									
			5 แจ้งต่อ Fire Marshal ให้ทราบรายละเอียดการรั่วซึม พร้อมมีการวัดรั่วซึมหรือรั่วซึม (ดูสี) การวัดระดับการรั่วซึมหรือรั่วซึม (ดูสี)									
			6 เข้าสำรวจความเสียหายของอุปกรณ์ควบคุม วาล์วต่างๆ และรายงานผลการสำรวจต่อ Fire Marshal	2			2					
			7 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อรายงานผลดำเนินการ ติดตามสถานการณ์จากส่วนอื่นๆ และภาพรวมการระงับเหตุ	2			2					
รวมคะแนน				8		8		100.00%				
20	ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกลประจำพื้นที่/ ประจำกะ	คุณวสันต์	1 เมื่อได้รับแจ้งให้เข้ามาถึงจุดเกิดเหตุ ภายใน 1 นาที	2			2					
			2 อยู่ประจำการ ณ จุดบัญชาการเพื่อรับคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่จาก Fire Marshal ตลอดเวลา	2			2					
			3 เมื่อได้รับคำสั่งจาก Fire Marshal ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับควบคุมสถานการณ์	2			2					
			4 เข้าสำรวจความเสียหายและรายงานต่อ Fire Marshal	2			2					
			5 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและขอรับคำสั่งจาก Mill Mgr 304 IP1/IP2	2		1						
			รวมคะแนน				10			9		90.00%
			21	พนักงานรักษาความปลอดภัย (SECURITY)/ Area Inspector	คุณรัตนชัย	1 เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุและรายงานตัวต่อ Fire Marshal ภายใน 2 นาที	2				2	
2 รับคำสั่งจาก Fire Marshal ตรวจสอบอุปกรณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุ และอำนวยความสะดวกให้กับรถดับเพลิง รถพยาบาล และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุ	2						2					
3 รายงานที่ต่อ Fire Marshal หลังยกเลิกเหตุฉุกเฉิน	2						2					
4 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและขอรับคำสั่งจาก Mill Mgr 304 IP1/IP2	2					1						
รวมคะแนน						8		7		87.50%		
22	Plant Manager	คุณอดิสรุณ				1 เดินทางถึงจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับ Fire Marshal ภายใน 2 นาที	2			2	เข้าใช้พร้อม FM	
						2 วางแผนใช้รถในกรณีฉุกเฉินในการควบคุมเพลิงไหม้ที่ศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน ร่วมกับ Fire Marshal	2			2		
			3 ให้ข้อมูล รายละเอียด และให้การปรึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ไหม้แก่ Fire Marshal บริเวณศูนย์บัญชาการ	2			2					
			4 มีความกระตือรือร้นในการให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการประเมินสถานการณ์	2			2					
			5 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและขอรับคำสั่งจาก Mill Mgr 304 IP1/IP2	2			2					
			รวมคะแนน				10		10			100.00%
			23	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	Pulp1	1 อพยพและเตรียมพนักงานให้เข้าแถวโดยพร้อมพร้อมกัน เมื่อได้รับคำสั่งในการอพยพ	2			2		
2 อพยพโดยการเดินอย่างระมัดระวัง เดินเบี่ยงซ้าย ไม่ผลัก ไม่ดึง ออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพลภายใน 5 นาที	2						2					
3 ห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพ	2						2					
4 สรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคารหรือไป เช่น ห้องว่าง / ห้องประชุม (กรณีมีการซ่อมให้พนักงานที่ไปสังเกตและบันทึกข้อมูล)	2					1						
5 ทำการตรวจนับจำนวนพนักงานบริเวณจุดรวมพลและมีการแจ้งชื่อ	2					1						
6 แจ้งผลการตรวจนับต่อ Fire Marshal ที่จุดบัญชาการ	2					1						
7 เมื่อ Fire Marshal สบายสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้แจ้งกับผู้อยู่รอดเพื่อเข้าทำงานต่อไป	2						2					
8 มีความกระตือรือร้นในการอพยพ	2						2					
9 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและขอรับคำสั่งจาก Mill Mgr 304 IP1/IP2	2						2					
รวมคะแนน				18		15		83.33%				

ลำดับ	บทบาทในแผนซ้อม	รายชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	เกณฑ์ประเมิน				% การประเมิน
				คะแนนเต็ม	0	1	2	
ภาพรวมคะแนน				436	363			83%
24	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	Wood	1 ต้องอพยพและเรียกพนักงานให้มาเข้าแถวโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อได้รับคำสั่งในการอพยพ	2			2	
			2 อพยพโดยการเดินอย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ ไม่สับสน ไม่ดีง ออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพลภายใน 5 นาที	2			2	
			3 ห้ามใช้ลิฟท์ในการอพยพ	2			2	
			4 สรรวจว่ามีผู้ตกค้างอยู่ในอาคารหรือไม่ เช่น ห้องน้ำ / ห้องประชุม (กรณีการซ้อมให้พนักงานที่ปล่อยคนงานไม่ต้องอพยพ)	2		1		
			5 ทำการตรวจนับจำนวนพนักงานบริเวณจุดรวมพลและมีการเซ็นชื่อ	2			2	
			6 แจ้งผลการตรวจนับต่อ Fire Marshal ที่จุดบัญชาการ	2			2	
			7 เมื่อ Fire Marshal สัญญาเลิกภาวะฉุกเฉิน ให้แจ้งกับผู้อยู่อพยพเพื่อเข้าทำงานต่อได้	2			2	
			8 มีความกระตือรือร้นในการอพยพ	2			2	
			9 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและรอรับคำสั่งจาก Mill Mgr 304 IP1/IP2	2			2	
			รวมคะแนน	18	17			94.44%
25	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	PPS-6	1 ต้องอพยพและเรียกพนักงานให้มาเข้าแถวโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อได้รับคำสั่งในการอพยพ	2			2	
			2 อพยพโดยการเดินอย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ ไม่สับสน ไม่ดีง ออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพลภายใน 5 นาที	2			2	
			3 ห้ามใช้ลิฟท์ในการอพยพ	2			2	
			4 สรรวจว่ามีผู้ตกค้างอยู่ในอาคารหรือไม่ เช่น ห้องน้ำ / ห้องประชุม (กรณีการซ้อมให้พนักงานที่ปล่อยคนงานไม่ต้องอพยพ)	2		1		
			5 ทำการตรวจนับจำนวนพนักงานบริเวณจุดรวมพลและมีการเซ็นชื่อ	2		1		
			6 แจ้งผลการตรวจนับต่อ Fire Marshal ที่จุดบัญชาการ	2		1		
			7 เมื่อ Fire Marshal สัญญาเลิกภาวะฉุกเฉิน ให้แจ้งกับผู้อยู่อพยพเพื่อเข้าทำงานต่อได้	2			2	
			8 มีความกระตือรือร้นในการอพยพ	2			2	
			9 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและรอรับคำสั่งจาก Mill Mgr 304 IP1/IP2	2			2	
			รวมคะแนน	18	15			83.33%
26	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	ลานเรือเตลิ่ง	1 ต้องอพยพและเรียกพนักงานให้มาเข้าแถวโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อได้รับคำสั่งในการอพยพ	2			2	
			2 อพยพโดยการเดินอย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ ไม่สับสน ไม่ดีง ออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพลภายใน 5 นาที	2			2	
			3 ห้ามใช้ลิฟท์ในการอพยพ	2			2	
			4 สรรวจว่ามีผู้ตกค้างอยู่ในอาคารหรือไม่ เช่น ห้องน้ำ / ห้องประชุม (กรณีการซ้อมให้พนักงานที่ปล่อยคนงานไม่ต้องอพยพ)	2		1		
			5 ทำการตรวจนับจำนวนพนักงานบริเวณจุดรวมพลและมีการเซ็นชื่อ	2			2	
			6 แจ้งผลการตรวจนับต่อ Fire Marshal ที่จุดบัญชาการ	2			2	
			7 เมื่อ Fire Marshal สัญญาเลิกภาวะฉุกเฉิน ให้แจ้งกับผู้อยู่อพยพเพื่อเข้าทำงานต่อได้	2			2	
			8 มีความกระตือรือร้นในการอพยพ	2			2	
			9 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและรอรับคำสั่งจาก Mill Mgr 304 IP1/IP2	2			2	
			รวมคะแนน	18	17			94.44%

ลำดับ	บทบาทในแผนซ้อม	รายชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	เกณฑ์ประเมิน				% การประเมิน
				คะแนนเต็ม	0	1	2	
ภาพรวมคะแนน				436	363			83%
27	ผู้นำอพยพ / ทีมอพยพ	อาคาร Workshop (บริษัท NIS)	1 ต้องอพยพและเรียกพนักงานให้มาเข้าแถวโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อได้รับคำสั่งในการอพยพ	2			2	
			2 อพยพโดยการเดินอย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ ไม่สับสน ไม่ดีง ออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพลภายใน 5 นาที	2			2	
			3 ห้ามใช้ลิฟท์ในการอพยพ	2			2	
			4 สรรวจว่ามีผู้ตกค้างอยู่ในอาคารหรือไม่ เช่น ห้องน้ำ / ห้องประชุม (กรณีการซ้อมให้พนักงานที่ปล่อยคนงานไม่ต้องอพยพ)	2		1		
			5 ทำการตรวจนับจำนวนพนักงานบริเวณจุดรวมพลและมีการเซ็นชื่อ	2			2	
			6 แจ้งผลการตรวจนับต่อ Fire Marshal ที่จุดบัญชาการ	2		1		
			7 เมื่อ Fire Marshal สัญญาเลิกภาวะฉุกเฉิน ให้แจ้งกับผู้อยู่ထမ်းเพื่อเข้าทำงานต่อได้	2		1		
			8 มีความกระตือรือร้นในการอพยพ	2		1		
			9 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและรอรับคำสั่งจาก Mill Mgr 304 IP1/IP2	2		1		
			รวมคะแนน	16	11			68.75%
28	ระดับเพลิง/ รถพยาบาล	หน่วยงานดับเพลิง 304 คันที่ 1	1 ระดับเพลิง มาถึงจุดเกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุภายใน 5 นาที	2		1	ไม่ได้รับการโทรแจ้งเหตุไม่ได้เข้าร่วม	
			2 ระดับเพลิงจอดในจุดที่ Assist Fire Marshal กำหนด	2				2
			3 พนักงานดับเพลิงมีการเข้ามารายงานตัวต่อ Fire marshal เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ และหลังจากที่ทำการระงับเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว	2				2
			4 มีทักษะการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว ถูกต้อง และครบถ้วน	2				2
			5 มีการใช้สัญญาณมือและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง	2				2
			รวมคะแนน	10	9			90.00%
29	ระดับเพลิง/ รถพยาบาล	หน่วยงานดับเพลิง 304 คันที่ 2	1 ระดับเพลิง มาถึงจุดเกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุภายใน 5 นาที	2		1	ไม่ได้รับการโทรแจ้งเหตุไม่ได้เข้าร่วม	
			2 ระดับเพลิงจอดในจุดที่ Assist Fire Marshal กำหนด	2				2
			3 พนักงานดับเพลิงมีการเข้ามารายงานตัวต่อ Fire marshal เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ และหลังจากที่ทำการระงับเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว	2				2
			4 มีทักษะการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว ถูกต้อง และครบถ้วน	2				2
			5 มีการใช้สัญญาณมือและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง	2				2
			รวมคะแนน	10	9			90.00%
30	ระดับเพลิง/ รถพยาบาล	หน่วยงานดับเพลิง อบต.ท่าซุง	1 ระดับเพลิง มาถึงจุดเกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุภายใน 10 นาที	2			2	
			2 ระดับเพลิงจอดในจุดที่ Assist Fire Marshal กำหนด	2			2	
			3 พนักงานดับเพลิงมีการเข้ามารายงานตัวต่อ Fire marshal เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ และหลังจากที่ทำการระงับเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว	2			2	
			4 มีทักษะการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว ถูกต้อง และครบถ้วน	2			2	
			5 มีการใช้สัญญาณมือและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง	2			2	
			รวมคะแนน	10	10			100.00%
31	ระดับเพลิง/ รถพยาบาล	หน่วยงานดับเพลิง อบต.กรอกสมบูรณ์	1 ระดับเพลิง มาถึงจุดเกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุภายใน 10 นาที	2			2	
			2 ระดับเพลิงจอดในจุดที่ Assist Fire Marshal กำหนด	2			2	
			3 พนักงานดับเพลิงมีการเข้ามารายงานตัวต่อ Fire marshal เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ และหลังจากที่ทำการระงับเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว	2			2	
			4 มีทักษะการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว ถูกต้อง และครบถ้วน	2			2	
			5 มีการใช้สัญญาณมือและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง	2			2	
			รวมคะแนน	10	10			100.00%

ลำดับ	บทบาทในแผนซ้อม	รายชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	เกณฑ์ประเมิน				% การประเมิน
				คะแนนเต็ม	0	1	2	
ภาพรวมคะแนน				436		363		83%
32	รถดับเพลิง/ รถพยาบาล	หน่วยงานดับเพลิง เทศบาลศรีมหาโพธิ์	1 รถดับเพลิง มาถึงจุดเกิดเหตุตั้งจากได้รับแจ้งเหตุภายใน 15 นาที	2			2	
			2 รถดับเพลิงออกในจุดที่ Assist Fire Marshal กำหนด	2			2	
			3 พนักงานดับเพลิงมีการเข้ามายานดับเพลิง Fire Marshal เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ และทำการทำการระงับเหตุเสร็จเรียบร้อย	2			2	
			4 มีทักษะการเชื่อมอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว ถูกต้อง และทราบดีวิธี	2			2	
			5 มีการใช้สัญญาณมือและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง	2			2	
			รวมคะแนน	10		10		100.00%
			33	ทีมค้นหา		1 มาถึงจุดเกิดเหตุและรายงานตัวกับ Fire Marshal ภายใน 3 นาที		
2 มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการค้นหา เช่น ไฟฉาย เป่าลมวน								
3 มีทักษะในการค้นหา และเคลื่อนย้าย (ตะโพนส่งเสียง สอดส่องไปยังจุดที่ไว้รับคำสั่งว่าพบวัตถุไวไฟหรือวัตถุอันตราย)								
4 มีการรายงานผลการค้นหาค้นพบวัตถุอันตรายต่อผู้บัญชาการดับเพลิง Fire Marshal								
5 มีการระงับเหตุหรือรับในการค้นหา								
6 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อรายงานผลดำเนินการ ติดตามสถานการณ์จากส่วนอื่นๆ และภาพรวมการระงับเหตุ	0					0		#DN/OI
รวมคะแนน	0					0		
34	เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์	คุณสุวรงค์ , คุณกัญญาณันท์ , คุณกนกพร	1 เดินทางมายังจุดเกิดเหตุและรายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ภายใน 3 นาที	2			2	
			2 รับคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการควบคุมและควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำท่า ครีน สารเคมี น้ำมัน	2			2	
			3 เข้าร่วมประชุมและวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานและควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูล คำแนะนำ สำหรับการวางแผนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน	2		1		
			4 รายงานการปฏิบัติงานหลังระงับเหตุต่อผู้บัญชาการดับเพลิง (Fire Marshal)	2			2	
			5 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อรายงานผลดำเนินการ ติดตามสถานการณ์จากส่วนอื่นๆ และภาพรวมการระงับเหตุ	2			2	
			รวมคะแนน	10		9		90.00%
			35	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คุณทิวาภรณ์ , คุณช่อผกา	1 เดินทางมายังจุดเกิดเหตุและรายงานตัวต่อ Fire Marshal ภายใน 3 นาที	2	
2 เข้าร่วมประชุมและวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานและควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูล คำแนะนำ สำหรับการวางแผนการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน	2						2	
3 ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย จุดเสี่ยงในพื้นที่ ต่อ Fire Marshal	2						2	
4 ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	2						2	
5 รายงานอุปกรณ์และความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงและควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	2					1		
6 ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน)	2						2	
7 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อรายงานผลดำเนินการ ติดตามสถานการณ์จากส่วนอื่นๆ และภาพรวมการระงับเหตุ	2							
รวมคะแนน	14		11		78.57%			
36	ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการ (Onsite)	คุณสุภาวดี	1 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและขอรับคำสั่งจาก Fire Marshal	2			2	
			2 รับคำสั่ง Fire Marshal และช่วยวางแผนการควบคุมและสิ่งแวดล้อม	2			2	
			3 ประสานงานกับ ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการ (Online) เพื่อขอทีมสนับสนุนดับเพลิงจากพื้นที่อื่นๆ	2			2	
			4 ประสานงานกับ ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการ (Online) ขอสนับสนุนรถบริการรถขนถ่าย รถดับเพลิง รถน้ำดับเพลิง รถถังดับเพลิง หรือรถอื่นๆที่ต้องใช้เพื่อ	2		1		
			รวมคะแนน	8		7		87.50%

ลำดับ	บทบาทในแผนซ้อม	รายชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	เกณฑ์ประเมิน				% การประเมิน
				คะแนนเต็ม	0	1	2	
	ภาพรวมคะแนน			436	363			83%
37	ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการ (Online)	คุณศุภณิมิตร	1 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและขอรับคำสั่งจากผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการ (Onsite)	2			2	100.00%
			2 รับคำสั่ง ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการ (Onsite) และช่วยวางแผนการควบคุมและสิ่งแวดล้อม	2			2	
			3 ประสานงานกับ planner เพื่อขอทีมสนับสนุนดับเพลิงจากพื้นที่อื่นๆ	2			2	
			4 ประสานงานกับ planner ขอสนับสนุนรถบริการรถขนถ่าย รถดับเพลิง รถน้ำดับเพลิง รถถังดับเพลิง หรือรถอื่นๆที่ต้องใช้เพื่อ	2			2	
			รวมคะแนน	8	8			
38	ฝ่ายวางแผน (Planner)	คุณกัทธีรวรรณ คุณปวีณา คุณกนกพร	1 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและขอรับคำสั่งจากผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการ (Online)	2			2	50.00%
			2 รับคำสั่ง ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการ (Online) ประสานงานขอทีมสนับสนุนดับเพลิง จากพื้นที่ต่างๆ	2		1		
			3 ประสานงานกับพื้นที่ต่างๆ เพื่อขอทีมสนับสนุนดับเพลิง	2		1		
			4 ประสานงานขอสนับสนุนรถบริการรถขนถ่าย รถดับเพลิง รถน้ำดับเพลิง รถถังดับเพลิง หรือรถอื่นๆที่ต้องใช้เพื่อดับเพลิงและรถ	2	0			
			รวมคะแนน	8	4			
39	แผนกจัดซื้อจัดจ้างควบคุม (Control Center Procurement)	N/A	1 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและขอรับคำสั่งจากผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการ (Onsite)					#DN/OI
			2 รับคำสั่งผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการ (Online) ขอประสานงานเช่าเครื่องจักรกลหนัก /เครื่องจักรอื่น ที่ต้องใช้ในการสนับสนุนดับเพลิง					
			รวมคะแนน	0				
40	ฝ่ายบุคคล (HR)	คุณธนภาณี	1 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและขอรับคำสั่งจากผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการ (Onsite)	2			2	100.00%
			2 รับคำสั่ง ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการ (Onsite) ขอประสานงานขอสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม	2			2	
			รวมคะแนน	4	4			
41	เจ้าหน้าที่บินโดรน	คุณจิรภัทร	1 เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและขอรับคำสั่งจากผู้บัญชาการ FM	2			2	100.00%
			2 รับคำสั่ง FM บินโดรนเพื่อตรวจสอบการไหม้ภาพรวม	2			2	
			3 ความพร้อมของอุปกรณ์ โดรน โดรน แบตเตอรี่ และแบบแผนที่ให้พร้อมใช้งาน	2			2	
			4 เข้าภาพได้ชัด สัมภาษณ์ ไม่กระตุก	2			2	
			รวมคะแนน	8	8			
42	ทีม Diesel (MEA+SAFETY)	MEA (คุณเอกพร , คุณวีระกาน) + Safety (คุณนันทิชา)	1. เข้า Zoom 9196110178 เพื่อประสานงานและขอรับคำสั่งจากผู้บัญชาการ FM	2			2	E&A ไม่เข้า Stand By
			2.รับคำสั่ง FM ประจำ Diesel Fire pump และรายงานผล	2			2	
			3. ทีม MEA + Safety เข้า Stand by ครบทุกหน่วยงาน	2		1		
			4. Run เครื่อง (กรณีได้รับคำสั่งให้ Run) และรายงาน แจ้งทีม ปริมาณน้ำมัน อุปกรณ์เครื่องอื่นที่ ปริมาณน้ำมันเพลิง					
			- รายงานระดับน้ำดับเพลิง					
			- รายงานปริมาณน้ำมัน	2		1		
43	ทีม Diesel (MEA+SAFETY)		- รายงานปริมาณน้ำมันดับเพลิง					75.00%
			- วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และรายงานผล					
			- แจ้งเตือนน้ำมันดับเพลิงสำรอง (กรณีมีปริมาณน้ำมันดับเพลิงต่ำกว่า 80%)					
			รวมคะแนน	8	6			

Double A (1991) Public Co., Ltd.
 Attendance record

Training Session :

Training Group :

Instructor :

Venue :

Date :

Time :

No.	Emp. ID	Name	Position	Department	Company	Score		Signature
						Amount	%	
1	A22A9	กานดา วัฒน ECC		PDM&MS	NIS			
2	660259	วิจิตร วัฒน Auto		ช่าง	AA			
3	660273	วิจิตร วัฒน AUTO		ช่าง	AA			
4	660291	วิจิตร วัฒน AUTO		ช่าง	AA			
5	650219	วิจิตร วัฒน MECH		ช่าง	AA			
6	580549	วิจิตร วัฒน Elec		Tech	AA			
7	561150	วิจิตร วัฒน w/s		Tech	NIS			
8	610209	วิจิตร วัฒน w/s		Tech	NIS			
9	660995	วิจิตร วัฒน Elec		ช่าง	AA			
10	660949	วิจิตร วัฒน Elec		ช่าง	AA			
11	14663	วิจิตร วัฒน P&L Leader		PEL	AA			
12	22552	วิจิตร วัฒน OPT FLI		FLI	AA			
13	21022	วิจิตร วัฒน opt		FL 1	AA			
14	660293	วิจิตร วัฒน opt		FLI	AA			
15	591236	วิจิตร วัฒน OPT		FLI	AA			
16	99642005	วิจิตร วัฒน wood						
17	99641797	วิจิตร วัฒน wood						
18	99641818	วิจิตร วัฒน wood						
19	99650337	วิจิตร วัฒน wood						
20	99650345	วิจิตร วัฒน wood						
21	99650328	วิจิตร วัฒน wood						
22	30274	วิจิตร วัฒน wood			AA			

RC-HR-001/F5 Edition No.7

Date : 15/10.2014

5. รายชื่อพนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิง

และการฝึกซ้อมหนีไฟ ปี 2566



Double A (1991) Public Co., Ltd.
Attendance Record

Training Session :

Training Group :

Instructor :

Venue :

Date :

Time :

No.	ID Company	Name	Position	Department	Company	Score		Signature
						Amount	%	
1	539398	1822	wood	AA				
2	9960456	Aung-Tin-Win	Wood-mill					
3	99656205	- Saw-Lin-Maing	Wood-mill	AA				
4	99641895	- Win-Khining	Wood-mill	AA				
5	99650830	Grovinda	Wood Mill	AA				
6	144035	Sopha	wood	AA				
7	542005	wood	Wood-mill	AA				
8	99650348	Thein Paing	Wood					
9	99660107	Potter	wood					
10	99650279	Wai Min Tin	wood					
11	532598	1822	wood					
12	541065	Wai Min	wood					
13	571675	Wai Min	wood					
14	183899	Wai Min	wood	AA				
15	540864	Wai Min	wood	AA				
16	99650348	Thein Paing	Wood					
17	9964179	Wai Min Tin	wood					
18	99660107	Potter	wood					
19	561351	Wai Min	wood	AA				
20		Wai Min	wood	AA				
21		Wai Min	wood	AA				
22								
23								
24								

Double A (1991) Public Co., Ltd.
Attendance Record

Training Session :

Training Group :

Instructor :

Venue :

Date :

Time :

No.	ID Company	Name	Position	Department	Company	Score		Signature
						Amount	%	
1	99642039	Van Bil Thary						
2	99642036	Aung Aye Win						
3	99651760	Thue Ya						
4	99652074	Zaw Yar Lin						
5	99651262	Zaw Win Tun						
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Double A (1991) Public Co., Ltd.

Attendance Record

Training Session : -

วันที่ :

No.	ID Company	Name	Position	Department	Signature
1	99651529	Kyaw Moe 00			
2	99651526	Kyun ye Aung			
3	99651820	On Tin Tun			
4	541215	စာအုပ် စာအုပ်			
5	541165	စာအုပ် စာအုပ်			
6	99650259	စာအုပ် စာအုပ်			
7	99650252	စာအုပ် စာအုပ်			
8	99650262	စာအုပ် စာအုပ်			
9	99650255	စာအုပ် စာအုပ်			
10	99650254	စာအုပ် စာအုပ်			
11	99650287	စာအုပ် စာအုပ်			
12	532598	စာအုပ် စာအုပ်			
13	571675	စာအုပ် စာအုပ်			
14	99652143	စာအုပ် စာအုပ်			
15	99652141	စာအုပ် စာအုပ်			
16	99652133	စာအုပ် စာအုပ်			
17	99652148	စာအုပ် စာအုပ်			
18	99652149	စာအုပ် စာအုပ်			
19	581668	Kyu Kyu lahing			
20	541322	စာအုပ် စာအုပ်			
21					

Double A (1991) Public Co., Ltd.

Attendance Record

Training Session : -

วันที่ :

No.	ID Company	Name	Position	Department	Signature
22	99652085	Chit ko ko			
23	99652141	Thon zaw			
24	99650342	See Win Tun			
25	99650327	THIN MYO HTKE			
26	99650344	Ye Myint Aung			
27	561188	စာအုပ် စာအုပ်			
28	99641659	Aung Myint			
29	99641819	Sau Aung Myo Naing			
30	99660452	Aung Ye Man			
31	542977	စာအုပ် စာအုပ်			
32	660533	စာအုပ် စာအုပ်			
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

Double A (1991) Public Co., Ltd.

Attendance Record

Training Session : -

วันที่ :

No.	ID Company	Name	Position	Department	Signature
1	99641634	Shine Thu Ya Aung			
2	99641816	Naing Lsa Mueg			
3	99641820	Tun Aye Kyaw			
4	99660456	Tun Lin Aung			
5	99641824	Naing Tun			
6	99660461	Phu Phu sure			
7	99650337	Mr Kyann Htike			
8	99650345	myo that tun			
9	650842	ศิริภากร จิตจำนงค์			
10	544777	ทนายอานันท์	ECC wood	wood	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

RC-HR-001/F5Edition No.7 Date : 15/10/2014

Double A (1991) Public Co., Ltd.

Attendance Record

Training Session :

Training Group :

Instructor :

Venue :

Date :

Time :

No.	ID Company	Name	Position	Department	Company	Score		Signature
						Amount	%	
1	99641634	Shine Thu Ya Aung	mech	wood	AA			
2	99641816	Naing Lsa Mueg	mech	wood	AA			
3	99660456	Tun Lin Aung						
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

RC-HR-001/F5Edition No.7 Date : 15/10/2014

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี 2566



วันที่ ...ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท	เบอร์โทร
1	กฤษณกร ปฐมกุล	NPPSA	
2	กษกร วัฒนา	"	
3	จิรภา นนทวิชัย	"	
4	อรรดา อภิลัก	"	
5	ชานะ จอห์นสัน	NPPSA	
6	กัทธ ศรีพนมพันธ์	NPPSA	
7	วิภา เทพนรินทร์	NPPSA	
8	มิ่งมณฑา อภิวิเศษ	NPPSA	
9	ไพฑูริย์ มิ่งมณฑา	"	
10	รุ่งนภา ขาวทอง	NPPSA	
11	ผอจันดา นนทวิชัย	NPPSA	
12	อภิสันต์ อภิวิเศษ	NPPSA	
13	สาดิยา อภิวิเศษ	NPPSA	
14	นันทิศา นนทวิชัย	NPPSA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันและน้ำมันรั่วไหลที่ อาคาร Used oil & Bunker C และอพยพประจำปี 2566



วันที่ ...ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท	เบอร์โทร
1	น.ส.สุภาวดี จิตวิเศษ	NPPSA	
2	กษกร วัฒนา	NPPSA	
3	อรรดา อภิลัก	NPPSA	
4	ชานะ จอห์นสัน	NPPSA	
5	Hoo Geeloh		
6	สุวิภา อภิวิเศษ		
7	Thae Aung		
8	Zun Latt		
9	อรรดา อภิลัก		
10	Lin Thein		
11	Aung Aung		
12	Thae Htet Aung		
13	Zun Latt		
14	กษกร วัฒนา	NPPSA	
15	อรรดา อภิลัก	NPPSA	
16	อรรดา อภิลัก	NPPSA	
17	อรรดา อภิลัก	NPPSA	
18	อรรดา อภิลัก	NPPSA	
19	อรรดา อภิลัก	NPPSA	
20	อรรดา อภิลัก	NPPSA	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			

		3. ให้ผู้ช่วยศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินคุณอภัสสนันท์ 5-6527 (Assist to Fire marshal) แจ้งซ่อมแผนไฟไหม้โรงไฟฟ้า 10 ชั้น 16m และให้เซ็ทห้อง zoom 919 611 0178 รหัส 5000 - แจ้ง COO คุณประหยัด 5-0138 - แจ้ง Power Plant Manager คุณวิชัย 5-0791 - แจ้ง Plant Manager คุณพุทธิส15-0773 - แจ้ง Plant Manager Deputy คุณเชษฐเกียรติ 5-0154 - แจ้ง SHEQ Mgr. คุณปัทมา 5-2735 - แจ้งช่างซ่อมบำรุง Automation คุณวิฑูรย์ 5-4206 - แจ้งช่างซ่อมบำรุง Mechanical คุณคงเดช 5-4431 - แจ้ง Safety Officer คุณนันท์พินา 5-1943 - แจ้ง Environmental คุณจิรนนดา 5-3779 - แจ้ง รปภ คุณเกรียงไกร 5-4588 ให้กลับพื้นที่ป้อม 3 ไม่ให้รถที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาพื้นที่	Assist to Fire Marshal คุณอภัสสนันท์ 5-6527	
9	18.12	ทุกหน่วยงานเข้ารายงานตัวต่อ Fire Marshal คุณประพจน์ 5-0815 ที่ห้อง zoom 919 611 0178 รหัส 5000	Fire Marshal คุณประพจน์ 5-0815	ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
10	18.13	Fire Marshal คุณประพจน์ 5-0815 สั่งการให้แบ่งทีมเข้าระับเหตุฉุกเฉิน ผ่านห้องzoom 919 611 0178 รหัส 5000 ดังนี้ ทีมที่ 1 หัวหน้าทีม คุณสิทธิพงษ์ คุณชัชวาช คุณพนธ์พันธ์ ใช้น้ำจากสายน้ำดับเพลิงที่ชั้น 16m ฉีดดับไฟที่กำลังลุกลาม ทีมที่ 2 หัวหน้าทีม คุณฉัตรพงศ์ คุณฉัฐวุฒิ คุณอโนชา คุณอดิศักดิ์ ใช้น้ำจากสายน้ำดับเพลิงที่ชั้น 3 หน้าลิฟต์ฉีดดับไฟที่กำลังลุกลาม และฉีดคลุมโครงสร้าง ทีมที่ 3 หัวหน้าทีมค้นหา คุณกัญจน์ 5-6458 ดำเนินการกันพื้นที่และกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ Environmental คุณจิรนนดา 5-3779 สํารวจระบบระบายน้ำว่ามีกรปนเปื้อนหรือไม่ และให้ประสานงานแจ้ง PR และ CRM 1. โทรแจ้งทีม PR คุณฉวีวรรณ 5-3717 ให้ทราบเพื่อแจ้งต่อไปยังผู้นำชุมชนบ้าน (ตามที่ศทลงม) และให้ PR แจ้งผลรายงานสถานการณ์กลับมามีตัว 2. โทรแจ้งทีม CRM คุณศิริลักษณ์ 5-5894 ให้ทราบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ CRM แจ้งผลการรายงานสถานการณ์กลับมามีตัว ทีม รปภ ศักดิ์ตรงตามจุด และเปิดการเข้า-ออก โรงงานของผู้ไม่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดทางให้รถฉุกเฉิน	ทีมระับเหตุ	ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
ทุกทีมเข้าระับเหตุ				
11	18.21	Fire Marshal คุณประพจน์ 5-0815 สังเกตเห็นกลุ่มควันจำนวนมากเข้าไปในพื้นที่อาคารสำนักงานโรงเชื้อ 1 และ Office 5A จึงสั่งการดังนี้ 1. แจ้งอพยพพนักงานที่อยู่ในอาคารสำนักงาน โรงเชื้อ 1 และ Office 5A ทุกคนออกจากพื้นที่ ไปยังจุดรวมพลสนามหญ้าหน้าwork shop โอไอให้ Safety คุณนันท์พินา 5-1943 หมุนสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินได้โรงเชื้อ 1 2. ทีมศูนย์ความปลอดภัย 304 Fire station เข้ามารายงานกับ Fire Marshal คุณประพจน์ 5-0815 ว่าน้ำดับเพลิงใกล้หมดแล้วฉีดได้อีก 5 นาที ให้แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรอบค.ท่าคอม เบอร์โทร 0861453112 ขอให้เข้ามาช่วยระับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงไฟฟ้า 10	Fire Marshal คุณประพจน์ 5-0815 Assit. To Fire Marshal คุณอภัสสนันท์ 5-6527	ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน

แผนการซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้และอพยพประจำปี 2566				
บริษัท เนชั่นเนล เทนเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด				
พื้นที่เกิดเหตุ บริเวณสายลำเลียงเชื้อเพลิง ชั้น 16m POWER BOILER วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.				
เหตุการณ์จำลอง : เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณสายลำเลียงเชื้อเพลิง ชั้น 16m Power Boiler เนื่องจากพนักงานทำงานเชื่อมซึ่งมีสะเก็ดไฟกระเด็นไปโดนเชื้อเพลิง เวลา 18.00 น. ทำให้เกิดไฟลุกลามขึ้น ทีมดับเพลิงประจำจะเข้าระับเหตุ แต่ประเมินแล้วว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ และไฟได้ลุกลามไปยังบริเวณข้างเคียง ได้แก่ ไซโลเชื้อเพลิง ซึ่งกลุ่มควันจำนวนมากลอยเข้าไปในอาคารสำนักงานโรงเชื้อ 1 และ Office 5A จึงสั่งอพยพพนักงานบริเวณดังกล่าว มีผู้บาดเจ็บจำนวน 1 คน ไม่สามารถอพยพหนีไฟได้อยู่บริเวณอาคารสำนักงานโรงเชื้อ 1 ทีมค้นหาทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนำส่งห้องพยาบาล จนกระทั่งสามารถระับเหตุได้ ความเสียหายหลังการสำรวจ พบว่า สายพานลำเลียงเชื้อเพลิง ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ และพนักงานสามารถกลับมำทำงานตามปกติ เวลา 18.45 น.				
ลำดับ	เวลา	สถานการณ์	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
1	18.00	Plant Operator คุณชัยวัช 5-7738 พบทีมงานทำงานเชื่อมโรงไฟฟ้า 10 อยู่บริเวณสายพานลำเลียงชั้น 16m และมีสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมกระเด็นโดนเชื้อเพลิง ทำให้เกิดเปลวไฟลุกลามได้ระบอกนว่าไฟไหม้ ไฟไหม้ให้ทีมงานเชื่อมหยุดงานทันที	Plant Operator	ชั้น 16m Power Boiler
2	18.01	Plant Operator คุณชัยวัช 5-7738 จึงวิทยุแจ้งหัวหน้างาน คุณสิทธิพงศ์ 5-4165 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงไฟฟ้า 10 บริเวณสายพานลำเลียงเชื้อเพลิงชั้น 16m ใ้ทีมฉุกเฉินเหตุและพนักงาน DCS PB คุณเจน 5-7734ให้ทราบทันที และ Plant Operator คุณชัยวัช 5-7738 รีบใช้ถังดับเพลิงเพื่อเข้าระับเหตุ	Plant Operator	ชั้น 16m Power Boiler
3	18.02	หัวหน้างานมาถึงจุดเกิดเหตุ คุณสิทธิพงศ์ 5-4165 ปรากฏว่า มีเปลวไฟเพิ่มมากขึ้น โทรแจ้งShift Manager. คุณประพจน์ 5-0815 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงไฟฟ้า 10 ชั้น 16m ลุกลามไปยังบริเวณไซโลเชื้อเพลิง ใ้ทีมฉุกเฉินเหตุซึ่งเริ่มลุกลามไปยังบริเวณไซโลเชื้อเพลิง	Plant Operator	ชั้น 16m Power Boiler
5	18.08	Shift Manager คุณประพจน์ 5-0815 ถึงพื้นที่หน้างาน ทำการเข้าสำรวจบริเวณโดยรอบ พบว่า มีไฟเริ่มลุกลามไปยังบริเวณข้างเคียง ประเมินสถานการณ์ว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ แจ้งขอใช้ห้อง zoom 919 611 0178 รหัส 5000 และโทรแจ้งขอระดับเพลิงทีมศูนย์ความปลอดภัย 304 Fire station และขอรถพยาบาลเข้ามาสนับสนุน เบอร์ 5-4944	Shift Manager	ชั้น 16m Power Boiler
6	18.08	Shift Manager คุณประพจน์ 5-0815 โทรแจ้งช่างไฟฟ้าประจำกะ ให้เข้ามามีการดูแลไฟ คุณวราวุธ 5-6905 และรายงานผ่าน zoom 919 611 0178 รหัส 5000	Shift Manager	ชั้น 16m Power Boiler
7	18.08	Shift Manager คุณประพจน์ 5-0815 โทรแจ้งให้ คุณอภัสสนันท์ 5-6527 และคุณกัญจน์ 5-6458 Plant Engineer ที่รับผิดชอบโรงไฟฟ้า 10 สั่งการให้มาพื้นที่เกิดเหตุ	Shift Manager	ชั้น 16m Power Boiler
ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ตั้งศูนย์บัญชาการที่จุดหนี้ออม โดยดูทิศทางลมเป็นหลักตามความเหมาะสม				
8	18.09	Shift Manager คุณประพจน์ 5-0815 จึงประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉิน ประกาศภาวะฉุกเฉินขั้นที่ 1 เพื่อเรียกทีมดับเพลิงประจำกะเข้าระียงงานตัว และระับเหตุต่อไปพร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Fire marshal) และสั่งให้ คุณอภัสสนันท์ 5-6527 ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Assist to Fire marshal) ดังนี้	Fire Marshal	ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน หน้า Boiler โรงไฟฟ้า 10
		1. ให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินที่หน้า Boiler PP10 2. วิทยุแจ้ง Operator คุณพนธ์พันธ์ คุณอโนชา และทีมดับเพลิงประจำกะ นำรถเข็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินได้ อาคารโรงเชื้อ 1 (Safety center) ไปจุดศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน และเรียกทีมดับเพลิงประจำกะมารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการ พร้อมใส่ชุดดับเพลิง	คุณประพจน์ 5-0815	

21	18.45	ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน Fire Marshall คูณประพจน์ 5-0815 ให้ผู้ช่วยศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน คูณอภัสส นันท์ 5-6527 (Assist to Fire marshal) โทรแจ้งประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อย - แจ้ง COO คูณประพจน์ 5-0138 - แจ้ง Power Plant Manager คูณวิชัย 5-0791 - แจ้ง Plant Manager คูณพุทธร 5-0773 - แจ้ง Plant Manager Deputy คูณชจรเกียรติ 5-0154 - แจ้ง SHEQ Mgr. คูณปัทมา 5-2735 Fire Marshall สั่งเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมด Environmental คูณจิรนนดา 5-3779 แจ้ง PR และ CRM ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อย 1. โทรแจ้งทีม PR กดเควีวรรณ์ 5- 3717	Fire Marshal คูณประพจน์ 5-0815 Assit. To Fire Marshal คูณอภัสสนันท์ 5-6527	ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
22	18.45	สรุปการซ้อมแผน	ทุกท่าน	อาคาร โรงเชื้อ 1

12	18.22	ผู้นำทีมอพยพฉุกเฉินสุภาวดี 5-2216 (สำนักงานโรงเชื้อ 1) เมื่อได้ยินประกาศอพยพและสัญญาณมือหมุน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ รายงานผ่านห้องzoom 919 611 0178 รหัส 5000 -รีบเดินเร็วไปหยิบธงอพยพและเรียกพนักงานเข้าแถวเรียงลำดับ - เมื่อนักงานมาครบทุกคน ให้รีบเดินเร็วนำพนักงานชั้นต่างๆ เดินตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล สนามหญ้าหน้าworkshop	ทีมอพยพ คูณเกัญจน์ 5-6458	จุดรวมพล สนามหญ้า
13	18.23	พนักงานฉุกเฉินวีวี 5-6584 ปฏิบัติงานอยู่บริเวณสำนักงานโรงเชื้อ 1 ชั้น 3 ได้ยินเสียงตามสายให้อพยพ จึงรีบเดินเร็วลงมาให้พลัดกับบันไดขาหัก จึงทำการแจ้งผู้นำทีมอพยพฉุกเฉินสุภาวดี 5-2216	ผู้บาดเจ็บ	สำนักงาน โรงเชื้อ 1
14	18.23	เมื่อศูนย์บัญชาการดับเพลิงคูณประพจน์ 5-0815 ได้รับแจ้ง จึงสั่งการให้ ทีมค้นหาคูณเกัญจน์ 5-6458ทำการค้นหาผู้บาดเจ็บและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมายังรถพยาบาลที่จอด Standby บริเวณศูนย์บัญชาการฉุกเฉิน	ทีมค้นหา คูณเกัญจน์ 5-6458	สำนักงาน โรงเชื้อ 1
15	18.25	ผู้นำทีมอพยพฯกร 5- 1780 (สำนักงานSA) เมื่อได้ยินประกาศอพยพและสัญญาณมือหมุน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ รายงานผ่านห้องzoom 919 611 0178 รหัส 5000 -รีบเดินเร็วไปหยิบธงอพยพและเรียกพนักงานเข้าแถวเรียงลำดับ - เมื่อนักงานมาครบทุกคน ให้รีบเดินเร็วนำพนักงานชั้นต่างๆ เดินตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล สนามหญ้าหน้าworkshop	ผู้นำทีมอพยพ กษกร 5- 1780	สำนักงาน SA
16	18.29	ผู้อพยพทุกคน อพยพถึงจุดรวมพล	ทุกท่าน	จุดรวมพล สนามหญ้า
17	18.30	ผู้นำอพยพฉุกเฉินสุภาวดี 5-2216 ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ร่วมอพยพ เพื่อสำรวจการคลั่งไข้ แล้วรายงานต่อผู้บัญชาการดับเพลิง คูณประพจน์ 5-0815 โดยรายงานจำนวนพนักงานที่อพยพ ผ่านห้อง zoom 919 611 0178 รหัส 5000	ทีมอพยพ	จุดรวมพล สนามหญ้า
18	18.40	ทีมดับเพลิง แจ้งถึงสถานการณ์การระงับเหตุว่า สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว	ทีมระงับเหตุ	ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน

ขั้นตอนการสำรวจความเสี่ยง				
19	18.43	Fire Marshal คูณประพจน์ 5-0815 สั่งการผ่านห้องzoom 919 611 0178 รหัส 5000 ดังนี้ - ทีม Elect , Mech , Auto เข้าทำการตรวจสอบ เข้าประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร - ทีม Envi ตรวจสอบระบบระบายน้ำ ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น	Fire Marshal คูณประพจน์ 5-0815	ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน				
20	18.44	ทีมระงับเหตุฉุกเฉินเข้ารายงานสถานการณ์ต่อ Fire Marshal คูณประพจน์ 5-0815 ผ่านห้องzoom 919 611 0178 รหัส 5000ดังนี้ - ทีมที่ 1 การระงับเหตุเพลิงไหม้เรียบร้อยแล้ว - ทีมที่ 2 การระงับเหตุเพลิงไหม้เรียบร้อยแล้ว - ทีมที่ 3 กันพื้นที่ พร้อมทั้งกันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ และนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้เรียบร้อย - ทีม Automation สำรวจความเสี่ยง - ทีม Electrical สำรวจความเสี่ยง หากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติสามารถวางแผนทำการแก้ไข - ทีม Mechanical สำรวจความเสี่ยง หากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติสามารถวางแผนทำการแก้ไข ได้ทันที - ทีม Safety สำรวจรายงานอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้รับความเสี่ยง - ทีม Environmental สำรวจระบบน้ำไม่มีการปนเปื้อน และเปิดประตูปะบายน้ำเรียบร้อย วัดค่า pH ค่าปกติ	ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน	ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน


1. เนื่องจากตอนซ้อมฝนตก จึงไม่มีการประเมินการตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินที่ทิศทางเหนือลม
2. ควรมีประแจ F ประจำจุดหัวจ่ายน้ำดับเพลิงทุกจุด

สรุปแผนการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ และอพยพประจำปี 2566

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5A จำกัด

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00น.

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ได้ (หมายเหตุ ตั้งแต่ 80% จึงถือว่าผ่านเกณฑ์)

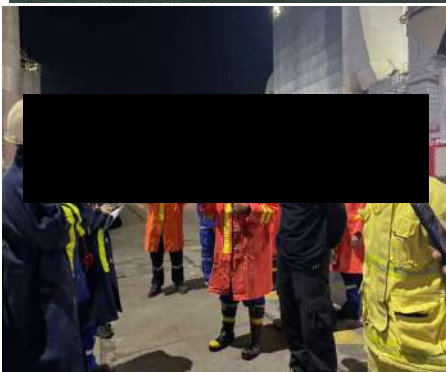


สรุปแผนการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ และอพยพประจำปี 2566

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5A จำกัด

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00น.

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ประเมิน	ข้อเสนอแนะ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็น %
1	Fire Marshal	คุณประจักษ์	คุณศุภลักษณ์	ไม่มีการประเมิน	33	32	96.97%
2	st. Fire Marshal	คุณเอกัสสนันท์	คุณช่อผกา	ไม่ได้มีการติด	12	11	91.67%
3	Supervisor	คุณสิทธิพงศ์	คุณช่อผกา	-	15	15	100.00%
4	ยซ่อมบำรุงไฟ	คุณวรยุทธ	คุณปิยะดา	-	9	9	100.00%
5	ซ่อมบำรุงเครื่อง	คุณวิฑูรย์	คุณปิยะดา	-	18	17	94.44%
6	ซ่อมบำรุงเครื่อง	คุณคงเดช	คุณปิยะดา	-	12	12	100.00%
7	ับเพลิงประจำอ	โนชา,คุณอดิ	คุณภัทรนัน	-	21	20	95.24%
8	เพลิงประจำก	งษ์พันธ์,คุณชั	คุณภัทรนัน	-	9	7	77.78%
9	เพลิงประจำก	คุณสิทธิพงศ์	คุณวชิรญาณ	-	21	20	95.24%
10	เพลิงประจำก	คุณเวฬุพงศ์	คุณวชิรญาณ	ใช้ทักษะการ	9	8	88.89%
11	จึง และรถพ	-	คุณณัฐธินา	-	18	18	100.00%
12	เพลิง อบต. พ	-	คุณณัฐธินา	การจัดเตรียม	18	17	94.44%
13	้วยชีวิต และค	คุณกัญจน์	คุณเกษกร	-	15	15	100.00%
14	หน้าที่สิ่งแวด	คุณจิรนนดา	คุณสัณญดา	-	15	15	100.00%
15	น้ำที่ความปล	คุณนันทกษิ	-	-	15	15	100.00%
16	พบเห็นเหตุการ	คุณชัยธวัช	คุณภัทรนัน	-	12	12	100.00%
17	อพยพ และผู้นำ	สรวาดิ,คุณกษ	คุณช่อผกา	อพยพก่อน ได้รับแจ้ง ให้อพยพ	24	23	95.83%
18	รปภ.	คุณเกรียงไกร	คุณณัฐธินา	-	12	12	100.00%
สรุปผลการประเมิน					288	278	96.14%

ข้อเสนอแนะภาพรวม

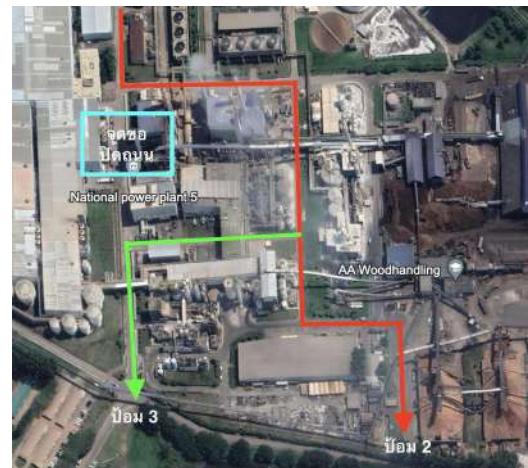

ภาคผนวก ข-30

เอกสารขอขยายเวลาการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2566

26 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอย้ายเวลาการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ประจำปี 2566 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5A จำกัด เนื่องจากมีกำหนดการ
ของโรงพยาบาลที่ให้บริการได้ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567
เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
อ้างอิง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 ต้องจัดให้ตรวจสุขภาพ
ลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง

ทางบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5A จำกัด เลขนิติบุคคล 0255551000794 มีแผนการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ใน
ไตรมาสที่ 4 ซึ่งได้ดำเนินการจัดหาโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานแล้วนั้น โรงพยาบาลมีกำหนดการที่สามารถให้บริการได้
ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 ดังตารางด้านล่างนี้

ข้อมูลกำหนดการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล

โรงพยาบาล	กำหนดการ	ผู้ประสานงานของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ	วันที่ 10 - 31 มกราคม 2567 วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567	คุณสุนทรี น้อยนารถ (โทรศัพท์ 089-921-7558)
โรงพยาบาลบางปะกอก 9	วันที่ 9 - 19 มกราคม 2567 วันที่ 12 - 22 กุมภาพันธ์ 2567	คุณเกตุณีสรี อึ้งไพโร (โทรศัพท์ 063-356-9964)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (ปราจีนบุรี)	วันที่ 8 - 31 มกราคม 2567 วันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2567	คุณจันทราภรณ์ โมระบุญ (โทรศัพท์ 097-394-4935)
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3	วันที่ 8 - 31 มกราคม 2567 วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567	คุณวาสนา สายสา (โทรศัพท์ 086-379-0239)

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งความประสงค์ ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ขอย้ายการตรวจ
สุขภาพลูกจ้าง ประจำปี 2566 โดยมีกำหนดการตรวจแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกษมาพร เตียนสายอ้อ)

ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

โทร 085-835-6904

นาง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปราจีนบุรี

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ

27 ธ.ค. 2566

ภาคผนวก ข-31

แผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี พ.ศ. 2566



แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566

บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
NATIONAL POWER PLANT 5A CO.,LTD

..... (นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) ISSUED BY :	 (นางสาวปัทมา นาขันธ์) REVIEWED BY :	 (นายประยัด แซ่มฤชา) APPROVED BY :
--	--	--

สรุปแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566

1. Safety Management	ทั้งหมด	5 เรื่อง	งบประมาณประมาณการ	30,000 บาท
2. Safety Law	ทั้งหมด	21 เรื่อง	งบประมาณประมาณการ	801,000 บาท
3. Hazard Control	ทั้งหมด	6 เรื่อง	งบประมาณประมาณการ	800,000 บาท
4. Safety Training	ทั้งหมด	12 เรื่อง	งบประมาณประมาณการ	40,000 บาท
5. Safety Promotion & Awareness	ทั้งหมด	8 เรื่อง	งบประมาณประมาณการ	278,000 บาท

รวมงบประมาณตามแผนงานประมาณการ 1,949,000 บาท

	บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด				Issued by			Reviewed by			Approved by									
	แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management				(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer			(นางสาววันัทมา นามั่ง) SQS Manager			(นายประยัตต์ แซ่มภูเขา) SQ									
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. ทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัย (Safety Policy)	- เพื่อใช้เป็นเป้าหมายของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน	- มีการทบทวนนโยบายตามกำหนด - ผลการทบทวนนโยบายสอดคล้องเป็นไปตามนโยบาย	- ได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ผลการดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบาย 100 %	- ดำเนินการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัย - เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา	Plan														ช่อผกา	
					Actual															
2. ทบทวน Work Instruction, Work Procedure	- เพื่อเป็นการทบทวนสถานะของ WI, WP ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ	- มีการทบทวน WI, WP ที่ได้กำหนดไว้	- ได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ดำเนินการตรวจสอบ WI,WP ที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน - ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	Plan														ช่อผกา	
					Actual															
3. ทบทวนการประเมินเสี่ยง (Risk Assessment)	- เพื่อทบทวนความเสี่ยงที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ และจัดทำแผนควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	- มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตามกำหนด	- ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต	1.ทบทวนความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเครื่องจักรใหม่หรือเมื่อมีการกิจกรรมใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานใหม่ 2.ติดตามการแก้ไขตามแผนลดและควบคุมความเสี่ยง	Plan														ช่อผกา	
					Actual															
4. ทบทวนสถานการณ์อบรมหลักสูตรความปลอดภัยตามกฎหมายที่กำหนด	- เพื่อให้มีหลักสูตรความปลอดภัยสอดคล้องตามกฎหมายที่กำหนด	- มีการทบทวนสถานการณ์อบรมหลักสูตรความปลอดภัยตามกำหนด - พนักงานได้รับการอบรมตามแผนที่กำหนด	- แผนการอบรมได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - พนักงานได้รับความรู้และได้รับการอบรม 100 % ตามแผน	- ตรวจสอบพนักงานที่ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด - ส่งข้อมูลให้กับ HRD เพื่อจัดหลักสูตรอบรม	Plan														ช่อผกา	
					Actual															
5. ทบทวนคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน	- เพื่อทบทวนเนื้อหาของคู่มือความปลอดภัยให้มี ความสอดคล้องตามกฎหมายและเป็นปัจจุบันเหมาะสมตามลักษณะงานในสถานประกอบกิจการ	- คู่มือความปลอดภัยมีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน - คู่มือความปลอดภัยมีการทบทวนตามกำหนด	- คู่มือมีความสอดคล้องกับกฎหมายเป็นปัจจุบัน 100% - คู่มือได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบคู่มือของคู่มือที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน - สื่อสารให้กับพนักงานรับทราบ	Plan													30,000	ช่อผกา	
					Actual															
รวมงบประมาณประมาณการ																		30,000	บาท	

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management					Issued by			Reviewed by				Approved by							
						(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด)			(นางสาวปัทมา นามั่ง)				(นายประยัตต์ แซ่มภูเขา)							
						Safety Officer			SQS Manager				SQ							
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. รายงานสอ.1	- เพื่อแจ้งรายการสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ภายในโรงงานส่งให้ทางราชการ	- มีรายงานการแจ้งสารเคมีอันตรายที่ใช้ภายในโรงงาน - ส่งรายงานบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายภายในกฎหมายกำหนด	- แจ้งรายการสารเคมีที่มีใช้ภายในโรงงานให้กับทางราชการครบ 100 % - ส่งรายงานแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายภายใน 31 ม.ค.ของทุกปี	-ตรวจสอบสถานการณ์มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครอง -แจ้งรายการสารเคมีที่เข้าข่าย	Plan													ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสารเคมีอันตราย 2556	
					Actual															
2. รายงานสอ. 3	- เพื่อตรวจวัดปริมาณสารเคมีอันตรายในบรรยากาศการทำงานและทำรายงานส่งทางราชการ	- ส่งรายงานผลตรวจวัดให้ทางราชการ	- ทำรายงาน สอ.3 ส่งทางราชการ 1 ครั้งต่อปี	-ตรวจสอบตามแผนการตรวจวัด -ทำการตรวจวัดโดยบริษัทภายนอก	Plan													ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสารเคมีอันตราย 2556	
					Actual															

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management					Issued by			Reviewed by				Approved by							
						(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer			(นางสาวปัทมา นาฬ้อง) SQS Manager				(นายประหัต ชำ่มภูษา) SQ							
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3. ช่อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	- เพื่อช่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนอพยพประจำปีและจัดทำรายงานการฝึกช่อมส่งทางราชการ	- มีการช่อมแผนดับเพลิงและอพยพตามที่กฎหมายกำหนด - ส่งผลการช่อมแผนตามกำหนด - ผลการประเมินแผนจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	- จัดให้มีการฝึกช่อมประจำปีอย่างน้อย 1 ครั้ง - นำส่งผลการช่อมภายใน 30 วันหลังการช่อม - ผลประเมินการช่อมแผนไม่น้อยกว่า 80%	1.ประสานงานให้ Plant Manager แต่ละพื้นที่จำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน 2.ส่งแผนให้กับทางราชการก่อนมีการช่อมจริง 30 วัน 3.ประสานงาน Shift Manager และพนักงานในกะเพื่อดำเนินการช่อมตามแผน 4.ดำเนินการช่อมตามแผนและประเมินผลการช่อม 5.จัดทำรายงานส่งแรงงานจังหวัด	Plan													10,000	ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
					Actual															

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management				Issued by			Reviewed by				Approved by								
					(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer			(นางสาวปัทมา นาม่วง) SQS Manager				(นายประหัตต์ เข้มภูษา) SQ								
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4. ช่อมแผนฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล	- เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดสารเคมีรั่วไหล	- มีการช่อมแผนฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลตามที่กฎหมายกำหนด - จัดเก็บผลการฝึกช่อมไว้ในสถานประกอบการ	- จัดให้มีการฝึกช่อมประจำปีอย่างน้อย1 ครั้ง - ผลประเมินการช่อมแผนไม่น้อยกว่า 80%	1.ประสานงานให้ Plant Manager แต่ละพื้นที่จำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน 2.ประสานงาน Shift Manager และพนักงานในกะเพื่อดำเนินการช่อมตามแผน 3.ดำเนินการช่อมตามแผนและประเมินผลการช่อม	Plan													4,000	ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสารเคมีอันตราย 2556
					Actual															
5.ช่อมแผนฉุกเฉินทางรังสี	- เพื่อช่อมแผนฉุกเฉินทางรังสีและจัดทำรายงานการฝึกช่อมส่งทางแรงงานจังหวัด	- มีการช่อมแผนฉุกเฉินทางด้านรังสีตามที่กฎหมายกำหนด - ส่งผลการช่อมแผนตามกำหนด - ผลการประเมินแผนจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	- จัดให้มีการฝึกช่อมประจำปีอย่างน้อย1 ครั้ง - นำส่งผลการช่อมภายใน 30 วันหลังการช่อม - ผลประเมินการช่อมแผนไม่น้อยกว่า 80%	1.ประสานงานให้ Plant Manager แต่ละพื้นที่จำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน 2.ประสานงาน Shift Manager และพนักงานในกะเพื่อดำเนินการช่อมตามแผน 3.ดำเนินการช่อมตามแผนและประเมินผลการช่อม	Plan												2,000	ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน รังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547	
					Actual															
6.ช่อมแผนฉุกเฉินทางหม้อไอน้ำ	- เพื่อช่อมแผนฉุกเฉินทางหม้อไอน้ำและจัดทำรายงานการฝึกช่อมส่งทางแรงงานจังหวัด	- มีการฝึกช่อมแผนฉุกเฉินทางหม้อไอน้ำและส่งรายงานการฝึกช่อมต่อทางแรงงานจังหวัด	- รายงานผลการฝึกช่อมและส่งทันตามระยะเวลาที่กำหนด	- ดำเนินการจัดทำแผนที่จะช่อมและกำหนดผู้รับผิดชอบ - ดำเนินการช่อมแผนตามที่ได้กำหนดไว้ และจัดทำผลช่อมผลการช่อมแผนเก็บไว้	Plan												4,000	ช่อผกา		
					Actual															

National Power Supply Co., Ltd

 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management		Issued by			Reviewed by			Approved by												
		(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด)			(นางสาวปัทมา นาม้อง)			(นายประยัตต์ เข้มภูษา)												
		Safety Officer			SQS Manager			SQ												
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7.จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสม	1.เพื่อเป็นการวิเคราะห์ผลการได้รับปริมาณรังสีสะสมที่พนักงานได้รับ 2.เพื่อให้ทางหน่วยงานราชการตรวจติดตาม	- มีข้อมูลปริมาณรังสีสะสม	- จัดทำข้อมูลปริมาณรังสีสะสมเดือนละ 1 ครั้ง	1.แจกแบบตรวจวัดรังสีสะสมให้กับพนักงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี 2.ส่งแบบตรวจวัดปริมาณรังสีสะสมไปวิเคราะห์ผลที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 3.รับผลการวิเคราะห์และจัดเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการ	Plan Actual														เจ้าหน้าที่เทคนิค/ความปลอดภัยด้านรังสี	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน รังสีชนิดก่อกัมมันตรังสี, 2547
8.จัดทำรายงาน ร.1 แจ้งปริมาณและความแรงของรังสี	1.เพื่อแจ้งปริมาณและความแรงของรังสีให้หน่วยงานราชการทราบ 2.เพื่อขออนุญาตในการมีรังสีไว้ในเครื่องครอง	- มีรายงานการแจ้งปริมาณรังสีและความแรงของรังสีตามกฎหมาย	- รายงานปริมาณและความแรงของรังสีภายใน 7 วันหลังมีไว้ในครอบครอง	1.จัดทำงานรายปริมาณและความแรงของรังสีตามแบบ ร.1 แล้วนำเสนอให้กับทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายกำหนด	Plan Actual														เจ้าหน้าที่เทคนิค/ความปลอดภัยด้านรังสี	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน รังสีชนิดก่อกัมมันตรังสี, 2547
9. รายงาน จปอ	- เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้กับทางแรงงานจังหวัด	- จัดทำรายงานส่งราชการ	- ส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพทุกไตรมาส(4 ไตรมาส)	1. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในรอบ 3 เดือน 2.จัดทำรายงาน 3. ส่งเล่มรายงานให้แรงงานจังหวัด	Plan Actual														ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2559

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด					Issued by						Reviewed by						Approved by		
	แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566					(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด)						(นางสาวปัทมา นาม้อง)						(นายประยัตต์ เข้มภูษา)		
	Safety Master Plan 2023					Safety Officer						SQS Manager						SQ		
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
10. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	- เพื่อให้มีการประชุมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของคณะกรรมการคปอ. เป็นประจำทุกเดือน	- จัดการประชุมตามกฎหมายกำหนด - คณะกรรมการเข้าประชุมตามกำหนด	- มีการประชุมตามแผน 1 ครั้งต่อเดือน - คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80%	- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน - จัดทำส่งรายงานการประชุมภายใน 3 วันหลังการประชุม	Plan Actual													12,000	ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2559
11. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการความปลอดภัย	- สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัยประจำปี	- ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัยภายใน 1 ม.ค. ของทุกปี	- รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและส่งทันตามกำหนด	- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการความปลอดภัยตามแผนที่กำหนด	Plan Actual														ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
12. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานทุก 6 เดือน - เพื่อป้องกันโรคจากการทำงานและปฏิบัติตามกฎหมาย	- ส่งรายงานทุก 6 เดือน - ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน(แสง,เสียง,ความร้อน,ฝุ่น)	- รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล	- ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแผนที่กำหนด - นำส่งผลการตรวจวัดให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	Plan Actual													94,200	ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานความเข้มข้นแสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management					Issued by			Reviewed by				Approved by									
						(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer			(นางสาวปัทมา นาม้อง) SQS Manager				(นายประยัตต์ แซ่มภูเขา) SQ									
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
13. ทบทวนกฎหมายฉบับใหม่ให้เป็นปัจจุบันและประเมินความเสี่ยงของกฎหมาย	- เพื่อให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการให้เป็นปัจจุบันเสมอ และมีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ได้กำหนดไว้	- สถานประกอบการจัดทำตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างถูกต้อง	- ผลการประเมินความเสี่ยงของกฎหมาย	- ตรวจสอบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน - บันทึกข้อมูลการอัปเดตกฎหมายเก็บไว้	Plan															ช่อผกา	กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ	
					Actual																	
14. การดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	1.การตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษา เครื่องดับเพลิงมือถือ,หัวรับน้ำดับเพลิง,หัวจ่ายน้ำ,สายฉีดน้ำดับเพลิง เพื่อให้พร้อมใช้งาน	- เพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเหมาะสมและพร้อมใช้งาน	- อุปกรณ์พร้อมใช้งาน 100%	- ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่ต่างๆ	Plan														500,000	ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555	
					Actual																	
	2.การตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามกฎหมาย (Fire Alarm)	- เพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเหมาะสมและพร้อมใช้งาน	- อุปกรณ์พร้อมใช้งาน 100%	- ตรวจสอบอุปกรณ์ในพื้นที่ต่างๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	Plan																	
					Actual																	
					Plan																	
					Actual																	

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management					Issued by			Reviewed by			Approved by								
						(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer			(นางสาวปัทมา นาม้อง) SQS Manager			(นายประยัตต์ แซ่มภูเขา) SQ								
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	3.การตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษา ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตามกฎหมาย (Automatic Fire Protection System)	- เพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเหมาะสมและพร้อมใช้งาน	- อุปกรณ์พร้อมใช้งาน 100%	1.ตรวจสอบโดย visual Check อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2.ประสานงานให้มีการตรวจสอบโดย Third Party ปีละ 1 ครั้ง	Plan													120,000		ตรวจประจำปี เดือน กย.
					Actual															
	4. การตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- เพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเหมาะสมและพร้อมใช้งาน	- อุปกรณ์พร้อมใช้งาน 100%	1.ตรวจสอบโดย visual Check ทุกวัน 2.ให้มีการตรวจสอบและทดสอบโดยMech สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3.ประสานงานให้มีการตรวจสอบและทดสอบโดย Third Party ปีละ 1 ครั้ง	Plan															ตรวจประจำปี เดือน พย.
					Actual															

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management				Issued by				Reviewed by				Approved by							
					(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด)				(นางสาวปัทมา นาม้อง)				(นายประยัตต์ แซ่มภูเขา)							
					Safety Officer				SQS Manager				SQ							
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
15. การดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบอย่างล้าช้าและฝึกบัวล้าช้าถูกเงิน	- เพื่อให้ช่างล่างถูกเงินและฝึกบัวล้าช้าถูกเงินพร้อมใช้งาน	- เพื่อให้อุปกรณ์ความพร้อมใช้งาน	- อุปกรณ์พร้อมใช้งาน 100%	- ตรวจสอบอุปกรณ์ในพื้นที่ต่างๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	Plan													-	ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
16. ตรวจสอบหม้อไอน้ำ	- เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำประจำปีและจัดทำรายงานต่อทางราชการ	- รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ	- ตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำปีละ 1 ครั้ง	1.หน่วยงาน Permit ส่งเรื่องไปยัง PO เพื่อทำการกำหนดแผนการตรวจในช่วง Annual Shut Down 2.หน่วยงาน Permit รับรายงานผลการตรวจและนำส่งรายงานต่อสำนักงานความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม	Plan													-	Permit	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒
					Actual															-

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management					Issued by			Reviewed by				Approved by							
						(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด)			(นางสาวปัทมา นาม้อง)				(นายประยัตต์ แซ่มภูเขา)							
						Safety Officer			SQS Manager				SQ							
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
17. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	- เพื่อตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าภายในอาคารและรายงานส่งทางราชการ	- ส่งผลการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	- ส่งรายงานผลตรวจสอบไฟฟ้าภายในอาคารปีละ 1 ครั้ง	1.เปิด Work request ไปยังหน่วยงานEM เพื่อดำเนินการจ้างผู้ตรวจสอบ 2.รับรายงานผลการตรวจสอบและส่งรายงานที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	Plan													-	ช่อผกา	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550
					Actual														-	
18. ตรวจสอบอาคาร	- เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารประจำปีและจัดทำรายงานส่งราชการ	- รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารตามกฎหมาย	- ส่งผลตรวจสอบความปลอดภัยอาคารสูงและใหญ่พิเศษ ปีละ 1 ครั้ง	1.เปิด Work request ไปยังหน่วยงาน PO เพื่อดำเนินการจ้างผู้ตรวจสอบ 2.จัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบและส่งรายงานที่หน่วยงานราชการท้องถิ่น	Plan													-	Permit	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
					Actual														-	

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management					Issued by			Reviewed by				Approved by							
						(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด)			(นางสาวปัทมา นาม้อง)				(นายประยัตต์ แซ่มภูเขา)							
						Safety Officer			SQS Manager				SQ							
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19. ตรวจสอบปั้นจั่น (เครน)	-เพื่อตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของเครนตามกฎหมายกำหนด	-ตรวจสอบทุก 3 เดือนและ 1 ปีครั้ง (ตรวจสอบตามน้ำหนัก)	-ผลการตรวจเป็นไปตามกฎหมาย	1.ติดตาม Third Party ให้มีการตรวจสอบพร้อมรายงานก่อนสิ้นปี 2.ส่งรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	Plan													27,800	ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒
					Actual															
20. ตรวจสอบลิฟต์	-เพื่อให้มีการตรวจสอบและทดสอบความพร้อมใช้งานของลิฟต์	- เพื่อให้ลิฟต์ได้มีการตรวจสอบตามกฎหมายและมีสภาพพร้อมใช้งาน	-ผลการตรวจเป็นไปตามกฎหมาย	1.ตรวจสอบโดย visual Check ทุกวัน 2.ให้มีการตรวจสอบและทดสอบโดยไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง 3.ให้มีการตรวจสอบและทดสอบโดย Third Party ปีละ 1 ครั้ง	Plan													27,000	ช่อผกา	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒
					Actual															

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management					Issued by			Reviewed by				Approved by							
						(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด)			(นางสาวปัทมา นาม้อง)				(นายประยัตต์ แซ่มภูเขา)							
						Safety Officer			SQS Manager				SQ							
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
21. ตรวจสอบภาพประจำปี	1.เพื่อตรวจสอบภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมายและตามความเสี่ยง 2.เพื่อแจ้งเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน	-พนักงานได้รับการตรวจสอบภาพตามโปรแกรมปีละ 1 ครั้ง	-พนักงานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปทุกคนได้รับการตรวจสอบภาพ	1.ส่งรายชื่อพนักงานเข้ารับการตรวจตามโปรแกรมการตรวจสอบสุขภาพ 2.ติดตามผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานที่ผิดปกติและส่งตรวจซ้ำ	Plan														HR	กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2547
					Actual															
รวมงบประมาณประมาณการ																801,000 บาท				

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด					Issued by				Reviewed by				Approved by							
	แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566					(นางสาวช่อมา นาคขุนทด)				(นางสาวปัทมา นาน้อย)				(นายประสิทธิ์ แซ่มกุษา)							
	Safety Master Plan (2023)					Safety Officer				SQS Manager				SQ							
Safety Management																					
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการทำงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1. Insurance Improvement	- เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของมิชชีประกันภัย	- ปรับปรุงแก้ไขได้ไม่น้อยกว่า 100% ปี	- ความสำเร็จของงานที่ประกันภัยบนถนนและ	- ดำเนินการประเมินด้านความปลอดภัยที่ได้พบมอบหมายจากประชุมชี้แจงและประกันภัย	Plan														PO / Safety	Insurance Recommendation	
					Actual																
2. จัดทำ safety sign ในพื้นที่การทำงาน	- เพื่อเตือนระวังพนักงานที่เข้าทำงานในพื้นที่	- จัดให้มีป้ายประเภทต่างๆ ด้านความปลอดภัยครบถ้วนทุกพื้นที่	- ป้ายด้านความปลอดภัยต่างๆ มีเพียงพอครบถ้วนทุกพื้นที่	- พิจารณาและดำเนินการจัดทำ Safety Sign ให้ครอบคลุมในจุดเสี่ยงที่ต้องการเตือน ระวัง	Plan												100,000	ซ่อมฯ	ตามกฎเกณฑ์กำหนด		
					Actual																
3. Safety For Normal	- กำกับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน	- ไม่มีอุบัติเหตุหรือข้อผิดพลาดและสิ่งผิดปกติต่อการผลิต	- ไม่มีอุบัติเหตุหรือข้อผิดพลาดและสิ่งผิดปกติต่อการผลิต เป็น 0	- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของพนักงานเป็นประจำ	Plan														ซ่อมฯ	แผนงานความปลอดภัยประจำปี	
					Actual																
4. Safety For Shutdown	- กำกับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในระหว่าง Shut Down	- ไม่มีอุบัติเหตุหรือข้อผิดพลาดและสิ่งผิดปกติต่อการ Shut Down	- อุบัติเหตุพนักงานเป็น 0	- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของพนักงานทุกวัน	Plan												10,000	ซ่อมฯ	ANSD ในเดือน ค.ศ.		
					Actual																
5. SHE COM Site Walk Down	- เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจำ	- มีการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้	- บันทึกการรายงานผลการตรวจสอบ	- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ต่างๆ	Plan														ซ่อมฯ	FR-S-PUH+SS-010 แผนรายงาน Site walk down SHE-COM	
					Actual																
6. พบพบประมาณและชนิดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทของงานและความเสี่ยง	- เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ	- พนักงานทุกคนได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- พิจารณาอุปกรณ์ PPE และจะจัดซื้อตามเหมาะสม	Plan												640,000	ซ่อมฯ	WP-S-PUH+SS-003	การใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
					Actual																
7. สอบเทียบเครื่องมือวัดประจำพื้นที่ปฏิบัติงาน	- มีอุปกรณ์เครื่องมือวัดประจำพื้นที่ปฏิบัติงาน	- เครื่องวัดได้รับการสอบเทียบ	- มีการตรวจสอบค่าผิดพลาดในการทำงานไม่เกินที่ข้อกำหนดหรือบริเวณจุดเสี่ยง	- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของพนักงานเป็นประจำ	Plan												50,000	ซ่อมฯ			
					Actual																
รวมงบประมาณประมาณการ																		800,000 บาท			

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด					Issued by												Reviewed by												Approved by	
	แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566					(นางสาวช่อมา นาคขุนทด)												(นางสาวปัทมา นาน้อย)												(นายประสิทธิ์ แซ่มกุษา)	
	Safety Management					Safety Officer												SQS Manager												SQ	
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
1. อบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554	- เพื่อให้ทราบกฎความปลอดภัยทั่วไป และการปฏิบัติงานในพื้นที่	- พนักงานใหม่ทุกคน ครบ 100%	- ชั่วโมงการอบรม และ การบันทึกผล	- จัดให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ทุกคน ได้รับการอบรมความปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ	Plan													-	SQS Team	พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554											
					Actual																										
2. อบรมกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาทั่วไป	- เพื่อให้ทราบกฎความปลอดภัยทั่วไป และการปฏิบัติงานในพื้นที่	- ผู้รับเหมารายใหม่ทุกคน และผู้รับเหมาที่บัตรหมดอายุ ครบ 100%	- ชั่วโมงการอบรม และ การบันทึกผล	- ดำเนินการอบรมผู้รับเหมาในช่วงเวลา 13.30 น. - 17.00 น. ตามเวรอบรมที่ได้รับ	Plan													-	ซ่อมฯ	กฎระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาทั่วไป											
					Actual																										
3. อบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมายานขนส่ง	- เพื่อให้ทราบกฎความปลอดภัยทั่วไป และการปฏิบัติงานในพื้นที่	- ผู้รับเหมารายใหม่ทุกคน และผู้รับเหมาที่บัตรหมดอายุ ครบ 100%	- ชั่วโมงการอบรม และ การบันทึกผล	- ดำเนินการอบรมผู้รับเหมาในช่วงเวลา 13.30 น. - 17.00 น. ตามเวรอบรมที่ได้รับ	Plan													-	ซ่อมฯ	กฎระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมายานขนส่ง											
					Actual																										
4. อบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างที่ทำงานเรื่องการขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)	- เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการขออนุญาตเข้าทำงาน	- พนักงานทุกคนที่เข้าข่ายมีคุณสมบัติที่สามารถเปิด-ปิด Work Permit ได้	- พนักงานหน่วยงาน SQ,EM,PO ทุกคนต้องเข้าอบรมทุกคน	- สักรวบรวมชื่อพนักงานที่ยังไม่ผ่านการอบรมและดำเนินการจัดอบรมตามแผนที่กำหนด	Plan													-	ซ่อมฯ												
					Actual																										
5. พบพบการดับเพลิงเบื้องต้น	- เพื่อให้พนักงานทุกคน มีความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น	- มีการจัดอบรมพนักงาน หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น	- พนักงานแต่ละหน่วยงาน หรือ แต่ละพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 40 %	- จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan													-	HRD	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย											
					Actual																										

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management					Issued by			Reviewed by			Approved by								
						(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer			(นางสาวปัทมา นาม้อง) SQS Manager			(นายประยัตต์ เข้มภูษา) SQ								
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6.อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน	-เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัยมีความรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัย	- จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยตามกฎหมาย	-คณะกรรมการความปลอดภัยได้รับการอบรม 100%	จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan													-	HRD	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
					Actual															
7. อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร	-เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ จิตสำนึกด้านความปลอดภัย	- มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร	-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารได้รับการอบรม 100%	จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan													-	HRD	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
					Actual															
8.อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	-เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ จิตสำนึกด้านความปลอดภัย	- ส่งหัวหน้างานเข้าอบรมตามหลักสูตร	-พนักงานระดับหัวหน้างานได้รับการอบรม 100%	จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan													-	HRD	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
					Actual															

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด				Issued by			Reviewed by			Approved by									
	แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566				(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer			(นางสาวปัทมา นาม้อง) SQS Manager			(นายประยัตต์ เข้มภูษา) SQ									
	(Safety Master Plan 2023) Safety Management																			
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9. การใช้เครน	- เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครนมีความรู้และสามารถควบคุมเครนได้อย่างปลอดภัย	- จัดอบรมการทำงานให้ปลอดภัยในการใช้เครน	- พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนได้รับการอบรม 100%	จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan													-	HRD	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
					Actual															
10. อบรมการทำงานในที่อับอากาศ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ ผู้อนุญาต	- เพื่อให้พนักงานที่เข้าทำงานในสถานที่อับอากาศได้ทราบถึงอันตรายและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง	- ส่งพนักงานเข้าอบรมทุกคนที่ต้องเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ	- พนักงานที่ทำงานในสถานที่อับอากาศได้รับการอบรม100%	จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan													-	HRD	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
					Actual															
11. อบรม Fire commander	-เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น Fire mashal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ส่งพนักงานเข้าอบรมตามตำแหน่งงาน	-Shift Manager& Shift Engineer ได้รับการอบรมครบ 100%	จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan													-	HRD	
					Actual															

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 5 จำกัด					Issued by			Reviewed by			Approved by								
	แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566					(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer			(นางสาวปัทมา นาม้อง) SQS Manager			(นายประยัตต์ เข้มภูษา) SQ								
	(Safety Master Plan 2023) Safety Management																			
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
12. อบรมโครงการอนุรักษ์การไต่ขึ้น	-เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การไต่ขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	- ส่งพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิน 85 เดซิเบล เข้ารับการอบรม		-พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิน 85 เดซิเบล เข้ารับการอบรม 100%	- จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan												40,000	HRD	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การไต่ขึ้นในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓
				- ดำเนินการติดป้าย Safety Sign ในพื้นที่	Actual															
13. จัดการอบรมวิธีการใช้และบำรุงรักษา PPE	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ PPE ได้อย่างเหมาะสม	จัดอบรมวิธีการใช้ และบำรุงรักษา PPE		พนักงานได้รับการอบรม 80%	หน่วยงาน SQS จัดทำแผนการอบรมและจัดการอบรม	Plan												-	SQS Team	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัย รื้อถอน แล่งสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
						Actual														
14. อบรมการทำงานให้ปลอดภัยในการใช้รถยก	- เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานกับรถยกมีความรู้และสามารถควบคุมรถยกได้อย่างปลอดภัย	- จัดอบรมการทำงานให้ปลอดภัยในการใช้รถยก		- พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนได้รับการอบรม 100%	จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan												-	HRD	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และหม้อน้ำพ.ศ. ๒๕๕๒
						Actual														

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 5 จำกัด					Issued by						Reviewed by						Approved by		
	แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566					(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด)						(นางสาวปัทมา นาม้อง)						(นายประยัตต์ เข้มภูษา)		
	Safety Master Plan 2023					Safety Officer						SQS Manager						SQ		
Safety Management																				
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง				
						1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12
15.อบรมตามหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ำ	- เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานผู้ควบคุมหม้อน้ำมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	- จัดอบรมตามหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ำ	- พนักงานที่ปฏิบัติงานผู้ควบคุมหม้อน้ำได้รับการอบรม 100%	- จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan										-	HRD	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย			
					Actual														และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และหม้อน้ำพ.ศ. ๒๕๕๒	
16.จัดการอบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	- เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้ามีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	- จัดการอบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	- พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้รับการอบรม 100%	- จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan										-	HRD	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย			
					Actual														และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และหม้อน้ำพ.ศ. ๒๕๕๒	

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management					Issued by			Reviewed by				Approved by							
						(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด)			(นางสาวปัทมา นาม้อง)				(นายประยัตต์ แซ่มภูเขา)							
						Safety Officer			SQS Manager				SQ							
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
17.จัดการอบรมการทำงานเกี่ยวกับรังสี	- เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	- จัดการอบรมการทำงานเกี่ยวกับรังสี	- พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้รับการอบรม 100%	- จัดทำรายการ Training need สำหรับพนักงานและจัดส่งให้กับทาง HRD จัดทำแผนการอบรม	Plan													-	HRD	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจูน และหม้อน้ำพ.ศ. ๒๕๕๒
					Actual															
รวมงบประมาณประมาณการ																		40,000	บาท	

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management					Issued by			Reviewed by				Approved by							
						(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer			(นางสาวปัทมา นาม้อง) SQS Manager				(นายประยัตติ แซ่มภูเขา) SQ							
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ดัชนีวัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. One voice one more	- เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานแนะนำหรือเสนอแนะด้านความปลอดภัย	- พนักงานส่งข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้ดีขึ้น	- จำนวนข้อเสนอนแนะด้านความปลอดภัย	- ตรวจสอบข้อเสนอนแนะของพนักงาน และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข - มอบรางวัลแก่พนักงานที่ส่งเรื่องเข้ามา	Plan													62,400	ช่อผกา	
					Actual															
2. Fire Check Point	- เพื่อตรวจสอบจุดเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ตามรายการการตรวจสอบ	- การเกิดเพลิงไหม้ (Major Fire) เป็นศูนย์	- มีการตรวจสอบอย่างน้อย 85 เปอร์เซ็นต์ ของทุกจุด	- ให้ทุกเขตดำเนินการตรวจสอบตามจุดเสี่ยง และถ่ายรูปการตรวจสอบส่งเข้ากลุ่มไลน์ - มอบรางวัลแก่เขตที่มีผลการตรวจสอบมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์	Plan													48,000	ช่อผกา	
					Actual															
3. SHE,NEWS	- เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความปลอดภัย และ สรุปผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือนทางอีเมลและบอร์ด	- พนักงานได้รับข่าวสารความปลอดภัยและสรุปผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยประจำเดือนทั้งทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และทางอีเมล	- SHE,NEWS 1 ครั้ง/เดือน	- ดำเนินการจัดทำข้อมูลข่าวสารทางด้านความปลอดภัยประจำเดือน และประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน	Plan													30,000	ช่อผกา	
					Actual															
4. Safety Day	- เพื่อเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมให้ความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน	- พนักงานได้รับความรู้และมีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงาน	- แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Safety Day	- ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด - สรุปผลการจัดกิจกรรม	Plan													20,000	ช่อผกา/ Safety AA	
					Actual															
5. Safety Environmental and Health Talk	- กระตุ้นจิตสำนึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพบปะและพูดคุยเรื่องความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ	- พนักงานได้รับความรู้และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยมากขึ้น	- มีการจัด Safety Talk ทุกไตรมาส โดยให้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน	- กำหนดหัวข้อที่จะให้ความรู้แก่พนักงาน และสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	Plan													20,000	ช่อผกา	
					Actual															

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด				Issued by		Reviewed by		Approved by											
	แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management				(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer		(นางสาวปัทมา นารักษ์) SQS Manager		(นายประยัด แซ่มภูเขา) SQ											
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6.KYT	เพื่อให้พนักงานเน้นย้ำถึงอันตรายในงาน และเน้นย้ำถึงวิธีการทำงานที่ปลอดภัย	มีการทำ KYT ทุกแผนก และมีผลรวมการทำ KYT ในสถานประกอบการมากกว่า 20 ครั้ง ต่อเดือน	พนักงานทุกแผนกทำ KYT และมีผลรวมการทำ KYT ในสถานประกอบการมากกว่า 20 ครั้งต่อเดือน รวมถึงมีพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยมากขึ้น	1.หัวหน้ากะ พนักงานในแผนก ทำ KYT ก่อนเริ่มกะหรือเริ่มงาน	Plan													57,600	ช่อผกา	
					Actual															
7. Safety Award	- เพื่อตรวจสอบประเมินสภาพความปลอดภัยของบริษัท เมื่อเทียบกับมาตรฐานในระดับจังหวัดและระดับประเทศ	- เข้าร่วมการประกวดโรงงานของกระทรวงแรงงานในระดับจังหวัดและระดับประเทศ	- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น		Plan														ช่อผกา	
					Actual															
8. Tour Accident	- เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการทำงานให้ปลอดภัย เรื่องการป้องกันตัวเอง สำหรับพนักงานใหม่	- พนักงานใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และไม่มีอุบัติเหตุขึ้นซ้ำเดิม	- พนักงานเริ่มงานใหม่ร่วมกิจกรรม 100 %	- สำรวจพนักงานใหม่ทั้งหมด - จัดกิจกรรมตามแผน โดยพาพนักงานใหม่ทั้งหมด ไปยังจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุ และถ่ายทอดเหตุการณ์ และข้อพึงระวังการเกิดเหตุ	Plan												5,000	ช่อผกา		
					Actual															

National Power Supply Co., Ltd

	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management				Issued by			Reviewed by			Approved by									
					(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer			(นางสาวปัทมา นารักษ์) SQS Manager			(นายประยัด แซ่มภูเขา) SQ									
	แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
9. Zero Accident	-เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- พนักงานและผู้รับเหมาไม่มีอุบัติเหตุถึงหยุดงาน	- อุบัติเหตุของพนักงานและผู้รับเหมาถึงขั้นหยุดงาน = 0	1.Safety ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังหน่วยงานต่างๆ 2.พนักงานมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยโดยการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เสนอแนะประเด็นด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 2.Safety นำข้อไม่การทำงานสรุปผลประจำปี 3.กรณีที่เป็นไปตามเป้าหมายที่จะเลิกหรือจัดงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานและผู้รับเหมา ร่วมกับงาน SHE DAY 4.สรุปผลการจัดกิจกรรม	Plan													5,000	ช่อผกา	
10. BBS	-เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- พนักงานและผู้รับเหมาไม่มีอุบัติเหตุถึงหยุดงาน	- อุบัติเหตุของพนักงานและผู้รับเหมาถึงขั้นหยุดงาน = 0	1.Safety ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2.พนักงานมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยโดยการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เสนอแนะประเด็นด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 2.Safety นำข้อไม่การทำงานสรุปผลประจำปี	Plan													20,000	ช่อผกา	

National Power Supply Co., Ltd


	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 5 จำกัด แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 (Safety Master Plan 2023) Safety Management					Issued by			Reviewed by						Approved by					
						(นางสาวช่อผกา นาคขุนทด) Safety Officer			(นางสาวปัทมา นาน้อง) SQS Manager						(นายประยัด แซ่มุซา) SQ					
แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง
11. ถนนสายความมั่นคง และปลอดภัย	- เพื่อรณรงค์สร้าง จิตสำนึกการปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัยเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ	- พนักงานและผู้รับเหมาไม่ มีอุบัติเหตุถึงหยุดงาน	- อุบัติเหตุของพนักงานและ ผู้รับเหมาถึงชั้นหยุดงาน = 1	ดำเนินการติดป้าย และธง ความปลอดภัย บริเวณทางเดิน	Plan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10,000	ช่อผกา	
					Actual															
รวมงบประมาณประมาณการ																		278,000	บาท	

ภาคผนวก ข-32

ผลสำรวจความคิดเห็นชุมชนประจำปี พ.ศ. 2566


1.3 อายุ

- อายุ 21-30 ปี 3 คน
- อายุ 31-40 ปี 10 คน
- อายุ 41-50 ปี 10 คน
- อายุ 51 ปีขึ้นไป 28 คน

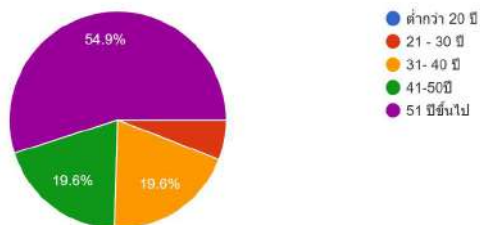

1.4 ตำแหน่งทางสังคม

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 18 คน
- แพทย์ประจำตำบล/สวตกรำนัน 1 คน
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
- องค์การบริหารส่วนตำบล 5 คน
- กลุ่มโรงเรียน 12 คน
- สถานพยาบาล 3 คน
- วัด/ศาสนสถาน 11 คน

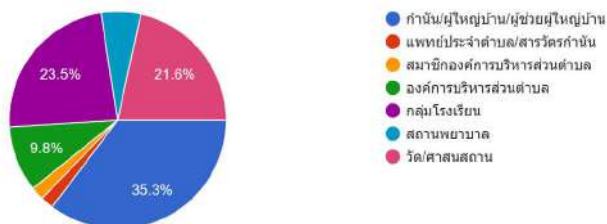

สรุปผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2566


ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน ราชการ โรงเรียน และศาสนสถาน ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ์ และอำเภอ
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 51 คน


1.1 เพศ

- ชาย 32 คน
- หญิง 19 คน

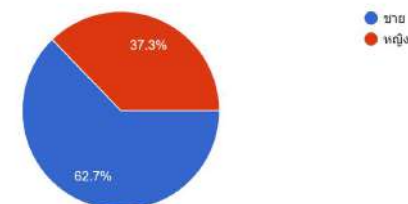

1.2 อาชีพ

- เกษตรกร 6 คน
- ธุรกิจส่วนตัว 6 คน
- รับราชการ 28 คน
- อื่นๆ 11 คน

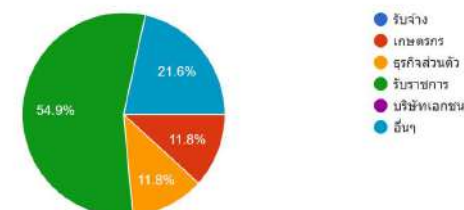


2.3 ท่านทราบหรือไม่ว่า โรงไฟฟ้าในกลุ่ม NPS มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข ด้านสังคมวัฒนธรรม เป็นต้น

- ทราบ 51 คน
- ไม่ทราบ 0 คน



2.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ในด้านต่างๆ

- มากที่สุด 22 คน
- มาก 17 คน
- ปานกลาง 11 คน
- น้อย 1 คน

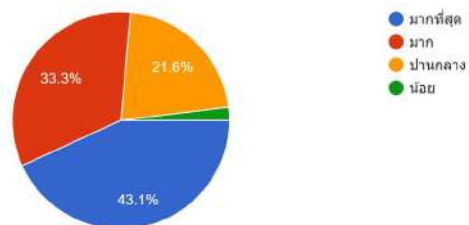


2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่า มีโรงไฟฟ้าในกลุ่ม NPS ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

- ทราบ 51 คน
- ไม่ทราบ 0 คน




2.2 ท่านทราบหรือไม่ว่า โรงไฟฟ้าในกลุ่ม NPS มีโรงไฟฟ้าประเภทใดบ้าง

- โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานชีวมวล 50 คน
- โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานถ่านหิน 49 คน
- โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานน้ำมันยางดำ 40 คน

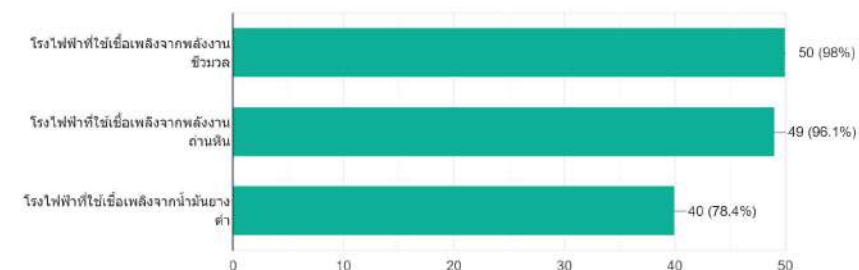


4.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าหรือไม่

- ได้รับผลกระทบ 36 คน
- ไม่ได้รับผลกระทบ 3 คน
- ไม่สามารถระบุที่มาได้ 12 คน

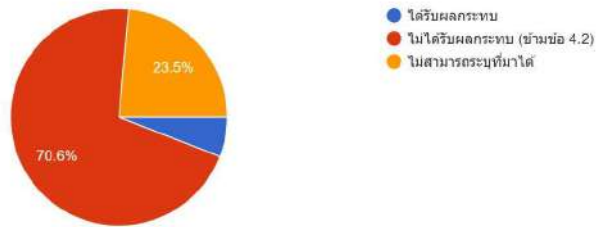


4.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานด้านใด

ผลกระทบที่ไม่สามารถระบุที่มาได้ และพบมากที่สุดคือเรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง และน้ำเสียตามลำดับ

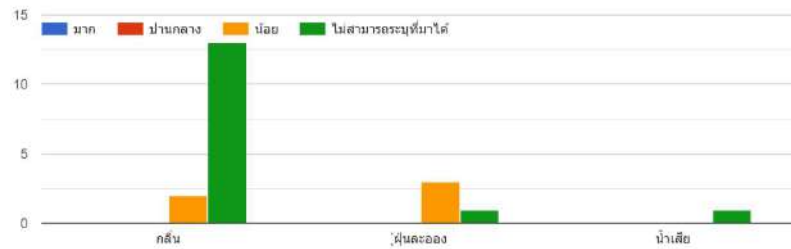

3.1 หลังจากที่มีโรงไฟฟ้ามาดำเนินการในพื้นที่ มีผลทำให้ชุมชนมีความเจริญและพัฒนามากขึ้นมากน้อยเพียงใด

- มากที่สุด 28 คน
- มาก 14 คน
- ปานกลาง 9 คน
- น้อย 0 คน

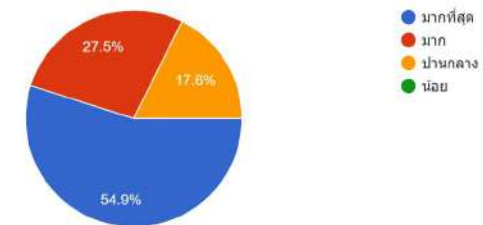

3.2 ท่านอยากให้ชุมชนของท่านได้รับการพัฒนาในด้านใด

- ด้านการศึกษา 28 คน
- ด้านสาธารณสุข/สุขภาพ 24 คน
- ด้านการส่งเสริมอาชีพ/การจ้างงาน 23 คน
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 23 คน



สรุปผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2566


ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มเป้าหมายชาวบ้านในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ์ และอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 439 คน


1.1 เพศ

- ชาย 174 คน
- หญิง 265 คน

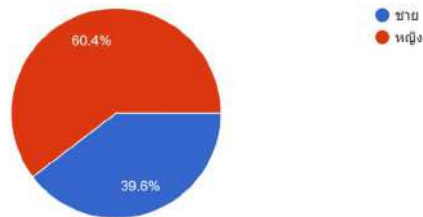

1.2 อาชีพ

- รับจ้าง 55 คน
- เกษตรกร 21 คน
- ธุรกิจส่วนตัว 185 คน
- รับราชการ 5 คน
- บริษัทเอกชน 136 คน
- อื่นๆ 37 คน

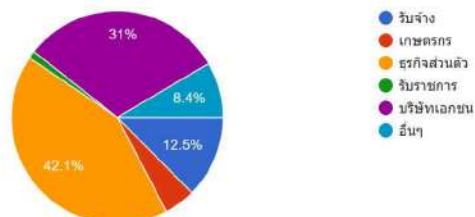

4.3 ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัวของท่านมีการเจ็บป่วยหรือไม่

- มี 0 คน
- ไม่มี 51 คน




ท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโครงการฯหรือไม่

- อยากให้สนับสนุนทุนการศึกษา
- ชื่นชมที่มีกิจกรรมชุมชนและลงพื้นที่เชิงรุก
- ชื่นชมการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพคนในพื้นที่
- ชื่นชมกิจกรรมชุมชนและอยากให้พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
- ชื่นชมกิจกรรมชุมชน และพัฒนาชุมชน (อาคารเรียน)
- อยากให้มีการแนะนำสุขภาพคนในชุมชน
- สร้างความเข้าใจของคนในชุมชนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
- อยากให้งบประมาณกองทุนไฟฟ้ามาที่ชุมชนมากขึ้น และดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- ตั้งเครื่องวัดอากาศตามทิศทางลม


2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่า มีโรงไฟฟ้าในกลุ่ม NPS ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

- ทราบ 427 คน
- ไม่ทราบ 12 คน

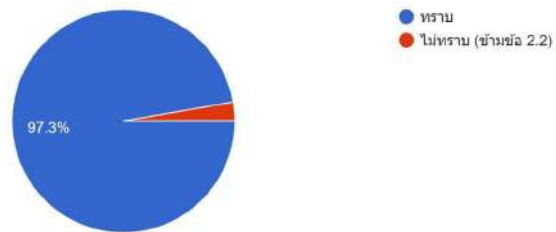


2.2 ท่านทราบหรือไม่ว่า โรงไฟฟ้าในกลุ่ม NPS มีโรงไฟฟ้าประเภทใดบ้าง

- โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานชีวมวล 415 คน
- โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานถ่านหิน 376 คน
- โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานน้ำมันยางดำ 321 คน

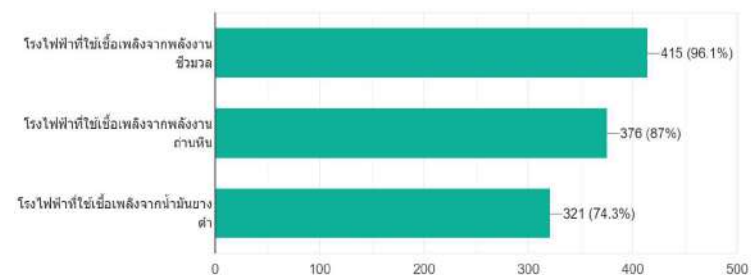


1.3 อายุ

- อายุ 21-30 ปี 63 คน
- อายุ 31-40 ปี 199 คน
- อายุ 41-50 ปี 106 คน
- อายุ 51 ปีขึ้นไป 71 คน

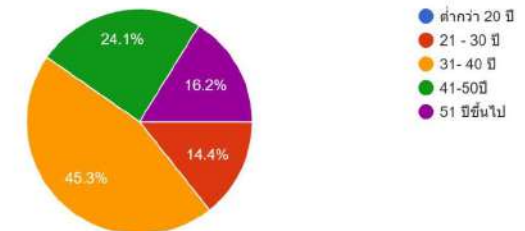


1.4 ตำแหน่งทางสังคม

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กรรมการหมู่บ้าน/กรรมการสถานศึกษา 4 คน
- ชาวบ้านทั่วไป 135 คน

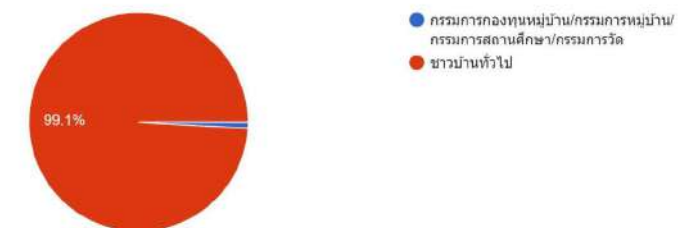


3.1 หลังจากที่มีโรงไฟฟ้ามาดำเนินการในพื้นที่ มีผลทำให้ชุมชนมีความเจริญและพัฒนามากขึ้นมากน้อยเพียงใด

- มากที่สุด 126 คน
- มาก 245 คน
- ปานกลาง 64 คน
- น้อย 2 คน

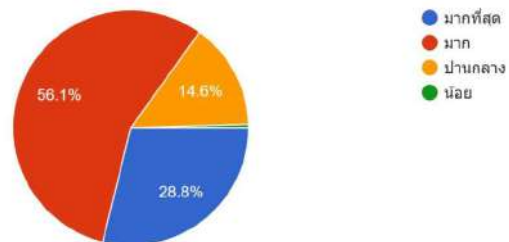


3.2 ท่านอยากให้ชุมชนของท่านได้รับการพัฒนาในด้านใด

- ด้านการศึกษา 267 คน
- ด้านสาธารณสุข/สุขภาพ 308 คน
- ด้านการส่งเสริมอาชีพ/ด้านจ้างงาน 290 คน
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 184 คน

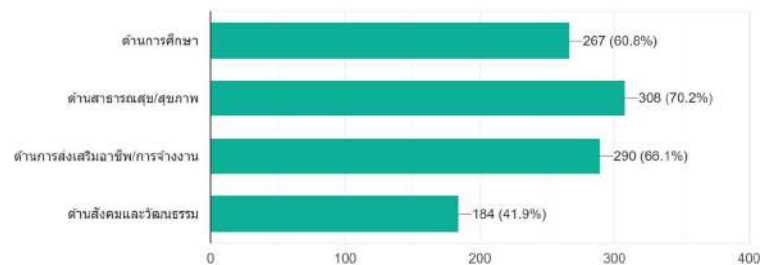


2.3 ท่านทราบหรือไม่ว่า โรงไฟฟ้าในกลุ่ม NPS มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข ด้านสังคมวัฒนธรรม เป็นต้น

- ทราบ 342 คน
- ไม่ทราบ 98 คน

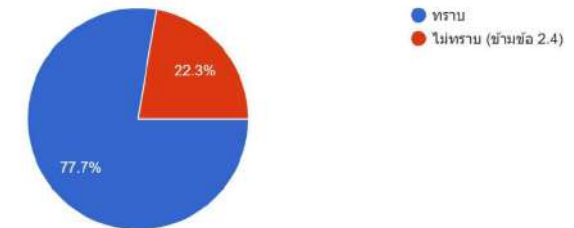


2.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ในด้านต่างๆ

- มากที่สุด 83 คน
- มาก 192 คน
- ปานกลาง 72 คน
- น้อย 4 คน

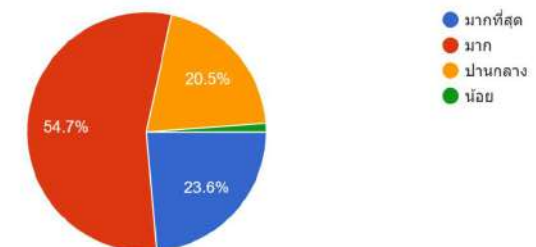


4.3 ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัวของท่านมีการเจ็บป่วยหรือไม่

- มี 72 คน
- ไม่มี 367 คน

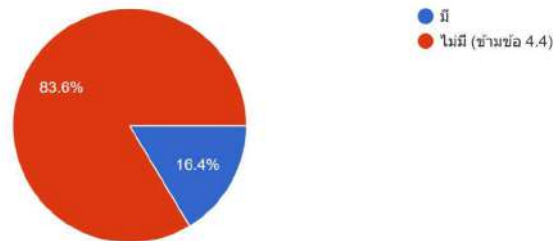

4.4 ถ้ามีส่วนใหญ่เป็นโรคอะไร

โรคที่พบบ่อยคือ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคความดัน และโรคเบาหวาน ตามลำดับ

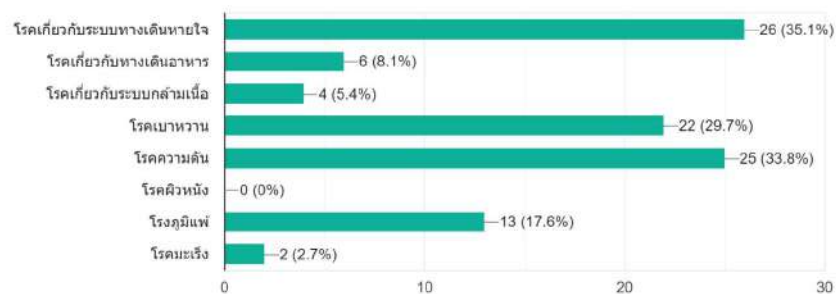


ท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโครงการหรือไม่

- อยากให้สนับสนุนทุนการศึกษา
- การจัดกิจกรรมในชุมชน
- การจ้างงานแรงงานท้องถิ่น
- ช่วยลดค่าไฟฟ้า
- ทำให้กลิ่นหายไป
- แสงสว่าง การสัญจร


4.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าหรือไม่

- ได้รับผลกระทบ 101 คน
- ไม่ได้รับผลกระทบ 275 คน
- ไม่สามารถระบุที่มาได้ 63 คน

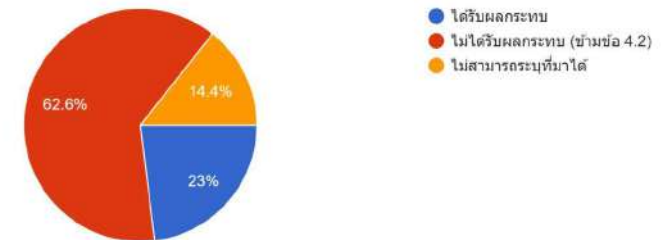

4.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานด้านใด


ผลกระทบที่พบมากที่สุดคือเรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง และเสียง ตามลำดับ

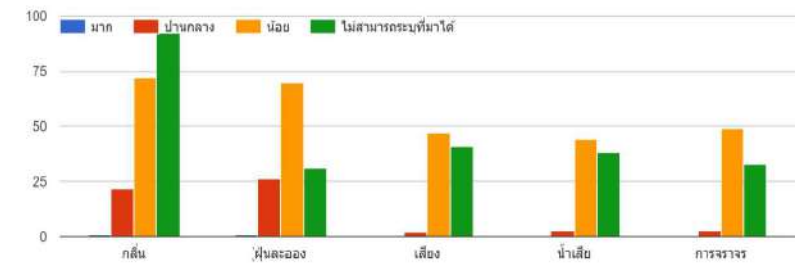

1.3 อายุ

- อายุ 31-40 ปี 2 คน
- อายุ 41-50 ปี 6 คน
- อายุ 51 ปีขึ้นไป 2 คน


1.3 อายุ
ค่าตอบ 10 ข้อ

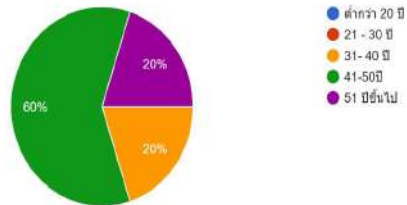

1.4 ตำแหน่งทางสังคม

- ชาวบ้าน 10 คน

1.4 ตำแหน่งทางสังคม
ค่าตอบ 10 ข้อ

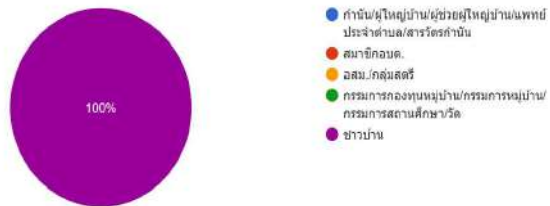


สรุปผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการนำถั่วโรงไฟฟ้าไปใช้ในแปลงปลูก
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2566

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 10 คน

1.1 เพศ

- ชาย 6 คน
- หญิง 4 คน


1.1 เพศ
ค่าตอบ 10 ข้อ

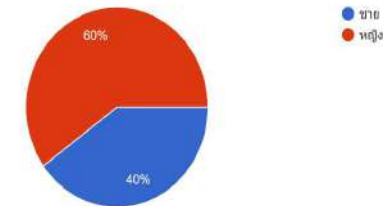

1.2 อาชีพ

- รับจ้าง 7 คน
- ธุรกิจส่วนตัว 3 คน


1.2 อาชีพ
ค่าตอบ 10 ข้อ

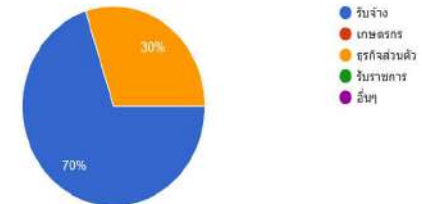

2.3 ที่ผ่านมามีท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือไม่

- ไม่ได้รับผลกระทบ 10 คน


2.3 ที่ผ่านมามีท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือไม่
คำตอบ 10 ข้อ

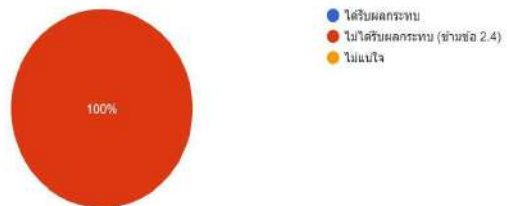

2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่า มีการนำเอาชีวมวลจากโรงไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องมาใช้ในการแปลงปลูกของโรงไฟฟ้า ที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน

- ทราบ 10 คน

2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่า มีการนำเอาชีวมวลจากโรงไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องมาใช้ในการแปลงปลูกของโรงไฟฟ้า ที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
คำตอบ 10 ข้อ

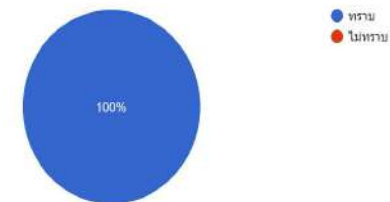

2.2 ท่านทราบหรือไม่ว่า เจ้าของโรงไฟฟ้าสามารถนำมาเป็นสารปรับปรุงดินได้

- ทราบ 10 คน

2.2 ท่านทราบหรือไม่ว่า เจ้าของโรงไฟฟ้าสามารถนำมาเป็นสารปรับปรุงดินได้
คำตอบ 10 ข้อ

