

ภาคผนวกที่ 3-12  
เอกสารตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2566

## โรงพยาบาลซีเมนต์ลีฟวิ่งแคร์

---

### รายงานผลตรวจสุขภาพ

ประจำปี 2566

บริษัท อลูมิเนียม นีโอ จิน อ้าว จำกัด

---

ISO 9001 : 2015  
CERTIFIED  
BY BUREAU VERITAS



โรงพยาบาลซีเมดลิฟวิ่งแคร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

ใบอนุญาตที่ 10201009063

### หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท อลูมิเนียม ลีอ จิ้น ฮั่ว จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 6 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า สถานประกอบกิจการดังกล่าว ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563

กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานกับปัจจัยเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องบันทึกผลการตรวจสุขภาพสำหรับประเมินและเฝ้าระวังโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานทุกครั้งที่ได้ทำการตรวจ

งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง หมายความว่า งานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับ

- (1) สารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (2) จุลชีวะที่เป็นพิษที่อาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่น
- (3) กัมมันตภาพรังสี
- (4) ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง หรือเสียง
- (5) สภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง เช่น ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นไม้ ไอควันจากการเผาไหม้

โดยขอรับรองว่าการดำเนินงานตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกประการ

SEMeal  
โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์  
SEMed Living Care Hospital

แพทย์ที่ปรึกษาด้านอาชีพเวชศาสตร์

พลตำรวจ

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

สอบถามรายละเอียด

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีพเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมดลิฟวิ่งแคร์

โทรศัพท์ 02-199-2111

โทรสาร 02-992-6128

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท ออุมิเนียม นีโอ จิน อ้าว จำกัด


จำนวนผู้แจ้งตรวจ 184 คน ผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด 184 คน ไม่มาลงทะเบียนทั้งหมด 0 คน

รายละเอียดการตรวจ(Description)	แจ้งตรวจ	เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ไม่เข้าตรวจ	ไม่เข้าตรวจ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
	(คน)	(คน)	(%)	(คน)	(%)	(คน)	(%)	(คน)	(%)
ประวัติสุขภาพ : Health Record	184	184	100.00	0	0.00	60	32.61	124	67.39
เอกซเรย์ปอด : Chest X - ray	182	182	100.00	0	0.00	172	94.51	10	5.49
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	184	184	100.00	0	0.00	155	84.24	29	15.76
ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ : Urinalysis	176	176	100.00	0	0.00	173	98.30	3	1.70
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Fasting Blood Sugar	184	184	100.00	0	0.00	115	62.50	69	37.50
สมรรถภาพการทำงานของไต : BUN,Creatinine	184	184	100.00	0	0.00	184	100.00	0	0.00
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด : Cholesterol	184	184	100.00	0	0.00	65	35.33	119	64.67
ตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	184	184	100.00	0	0.00	114	61.96	70	38.04
สมรรถภาพการทำงานของตับ : SGOT,SGPT	184	184	100.00	0	0.00	156	84.78	28	15.22
ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินที่ความถี่ต่ำ : Screening Audiometry (Low frequency)	107	107	100.00	0	0.00	107	100.00	0	0.00
ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินที่ความถี่สูง : Screening Audiometry (High frequency)	107	107	100.00	0	0.00	107	100.00	0	0.00
ทดสอบสมรรถภาพปอด : Lung Function Test	154	154	100.00	0	0.00	154	100.00	0	0.00
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางด้านการอาชีวนามัย : Occupational vision tests	46	46	100.00	0	0.00	46	100.00	0	0.00



# กราฟสรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท ออูมิเนียม นีโอ จิน ฮั่ว จำกัด

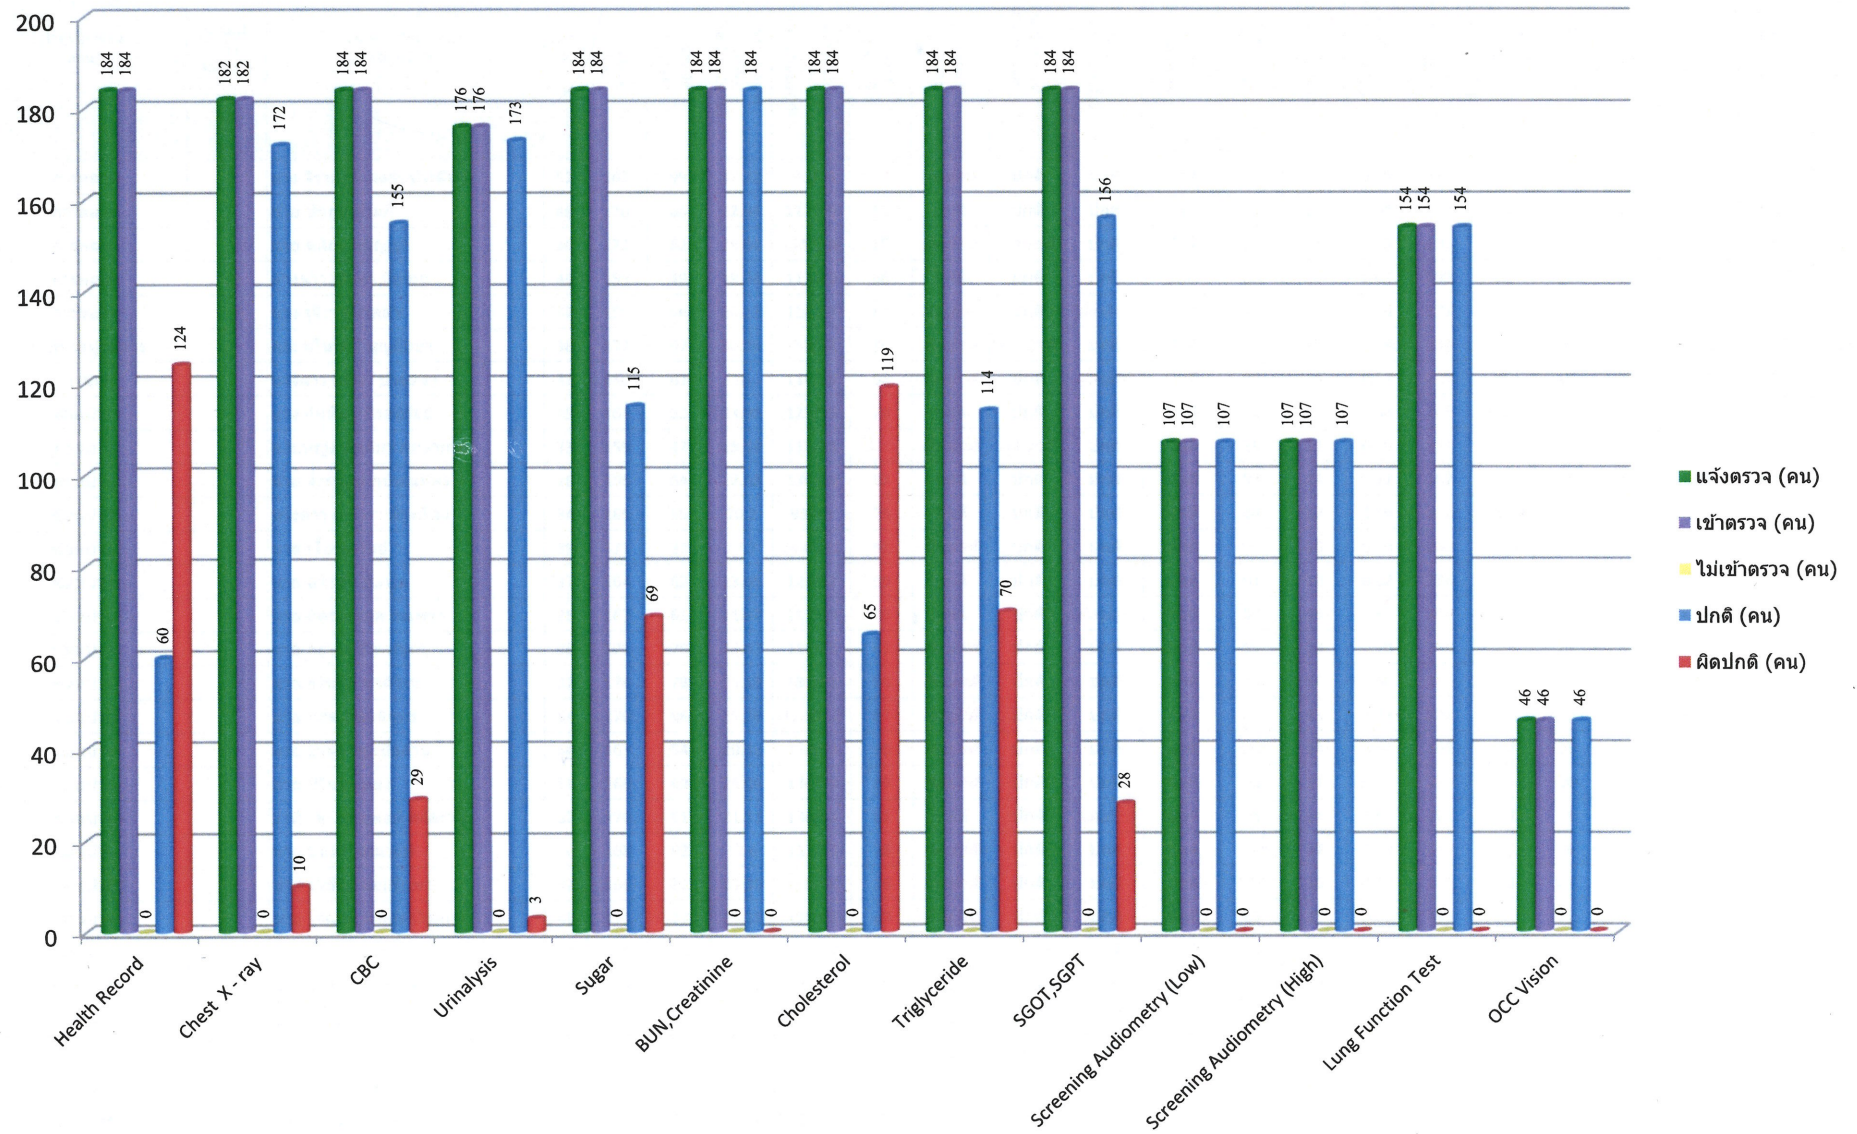

ภาคผนวกที่ 3-13

เอกสารรายงานสถิติและสรุปการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน







สถิติการเกิดอุบัติเหตุในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 (กรกฎาคม - กันยายน)


เดือน	หยุดงาน เกิน 3 วัน	หยุดงานไม่ เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน	รวม
กรกฎาคม	-	-	-	0
สิงหาคม	-	1	-	1
กันยายน	-	-	-	0
รวม	-	1	-	1


สถิติการเกิดอุบัติเหตุในไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) ประจำปี 2566

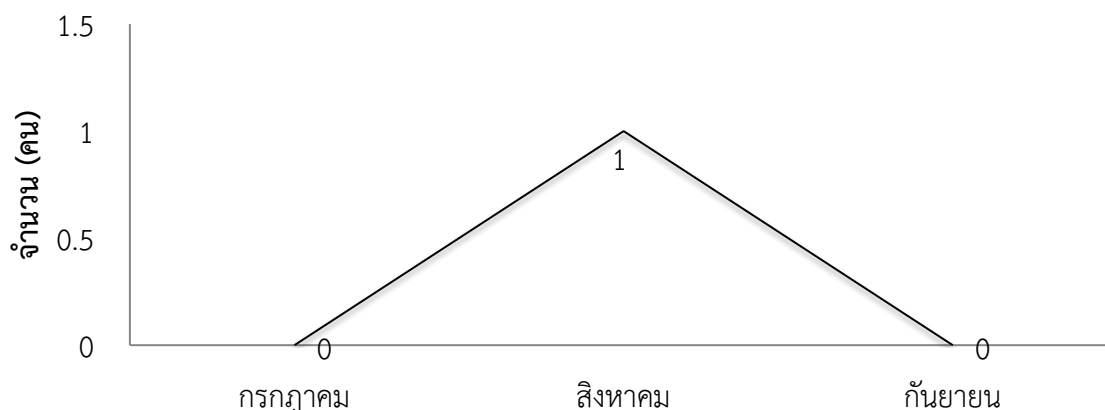

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุเดือน มกราคม - กันยายน ประจำปี 2566

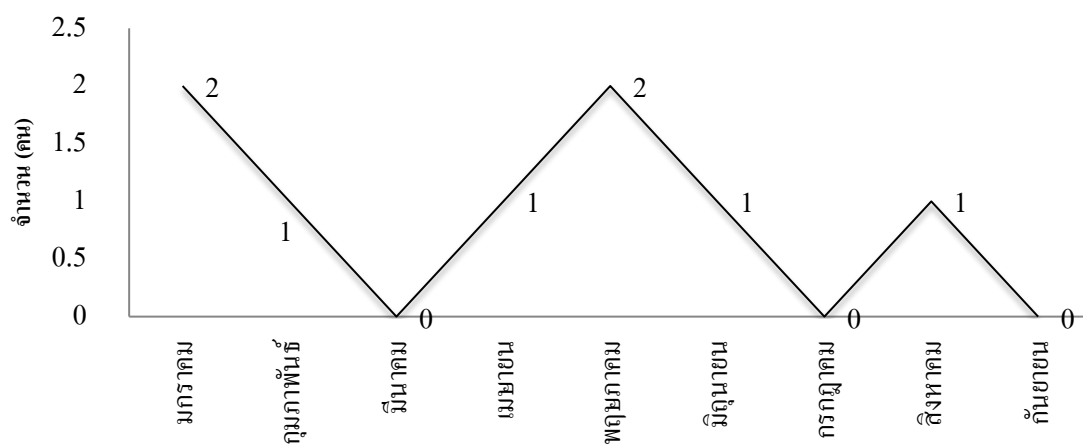

	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS	เอกสารเลขที่ <b>(Report No.)</b>	วันที่เริ่มใช้ (Release Date)	หน้า (Page)
	สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ( The accident statistics )	<b>SAFETY Report 3</b>	<b>04-01-2015</b>	2 / 2

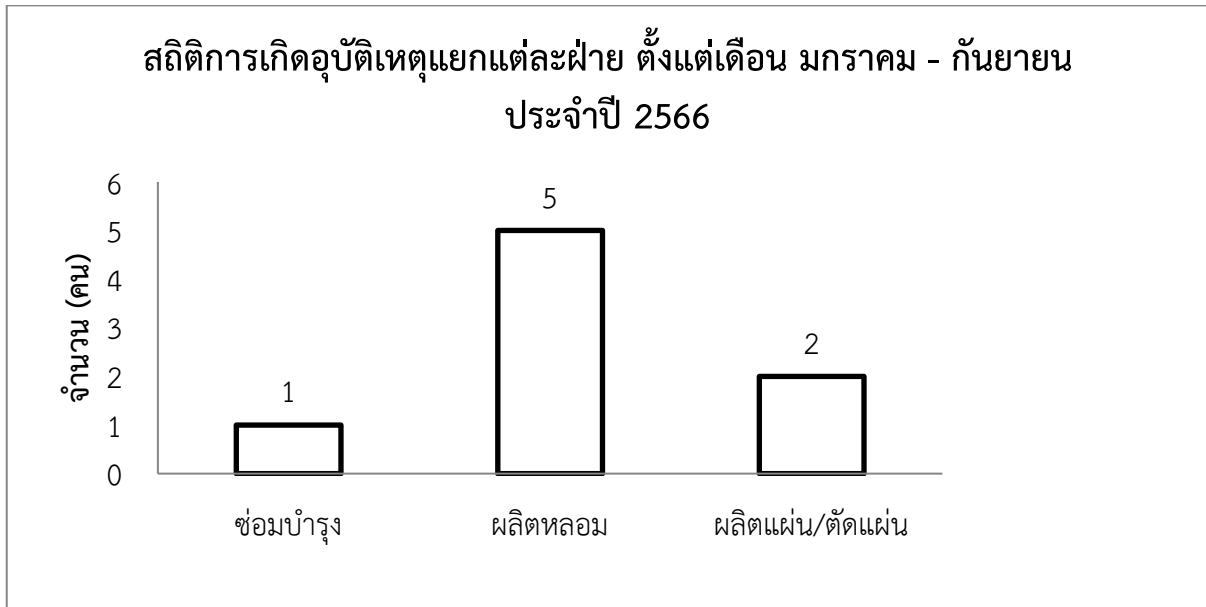

**สรุปการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566**

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนราย 1 คน หน่วยงานที่เกิดอุบัติเหตุในไตรมาสนี้มี

- ฝ่ายผลิตหลอม/เตาหลอม 1 คน

ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุในไตรมาสนี้มี

- ถูกความร้อน 1 คน


ส่วนของร่างกายที่ประสบอันตรายในไตรมาสนี้มี

- ไหลplr้า 1 คน


เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 พบว่า จำนวนอุบัติเหตุลดลง 3 คน

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้ว (กรกฎาคม - กันยายน) ลดลง 1 คน



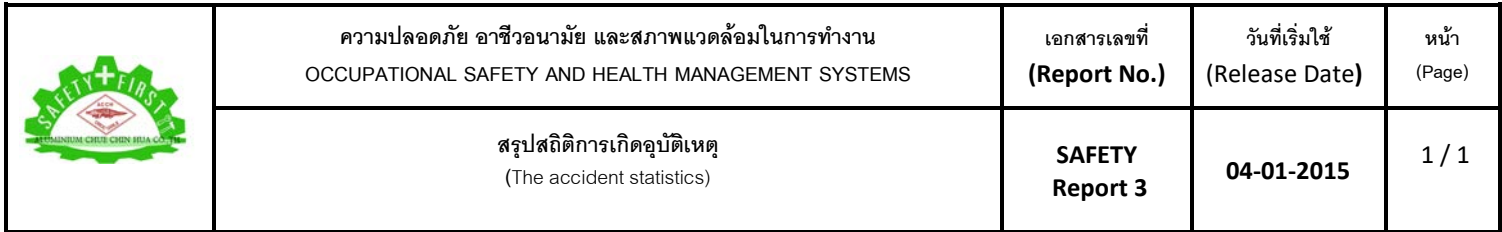

เดือน	หยุดงาน เกิน 3 วัน	หยุดงานไม่ เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน	รวม
ตุลาคม	0	0	0	0
พฤศจิกายน	1	0	0	1
ธันวาคม	0	0	0	0
รวม	1	0	0	1



มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนราย 1 ราย หน่วยงานที่เกิดอุบัติเหตุในไตรมาสนี้มี

- ฝ่ายวิศวกรรม/ไฟฟ้า 1 ราย

ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุในไตรมาสนี้มี

- ตกจากที่สูง 1 ราย

ส่วนของร่างกายที่ประสบอันตรายในไตรมาสนี้มี

- ศรีษะ 1 ราย

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 พบว่ามีจำนวนอุบัติเหตุเท่ากัน

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 (ตุลาคม – ธันวาคม) ลดลง 1 ราย



**บริษัท อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด**  
**สรุปการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ปี 2566**

ปี 2566	มีพนักงานทั้งหมด	212	คน (ธันวาคม)
	มีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้นทั้งสิ้น	9	ราย
	อุบัติเหตุหยุดงานเกิน 3 วัน	6	ราย
	อุบัติเหตุหยุดงานไม่เกิน 3 วัน	3	ราย
	อุบัติเหตุไม่หยุดงาน	0	ราย
	สูญเสียวันทำงาน	123.5	วัน

สรุป เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2565 และ 2566 มีผลดังนี้

1. อุบัติเหตุจากการทำงานปี 2566 เกิดขึ้นคิดเป็น = 4.04 %
2. อุบัติเหตุจากการทำงานปี 2566 ลดลงจากปี 2565 = 2 ราย
3. สูญเสียวันทำงานมากกว่าปี 2565 = 22.5 วัน

**ตารางเปรียบเทียบอุบัติเหตุ**

รายงานอุบัติเหตุ	ปี 2565	ปี 2566
มีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้นทั้งสิ้น	11	9
อุบัติเหตุไม่หยุดงาน	1	0
อุบัติเหตุหยุดงาน	10	9
สูญเสียวันทำงาน	101	123.5

**ตารางแสดงการประสบอันตราย ปี 2566**

จำนวนพนักงาน	เดือนที่	บาดเจ็บต้องหยุดงาน	บาดเจ็บไม่ต้องหยุดงาน	รวม (คน)	ร้อยละ
223	1	2	0	2	0.90
225	2	1	0	1	0.44
226	3	0	0	0	0.00
224	4	1	0	1	0.45
222	5	2	0	2	0.90
226	6	1	0	1	0.44
226	7	0	0	0	0.00
224	8	1	0	1	0.45
217	9	0	0	0	0.00
215	10	0	0	0	0.00
215	11	1	0	1	0.47
212	12	0	0	0	0.00
รวม		9	0	9	4.04





### สรุปลักษณะการเกิดอุบัติเหตุประจำปี 2566

1 อุณหภูมิร้อน	2	ราย
2 ตกจากที่สูง	1	ราย
3 อุบัติเหตุ	3	ราย
4 วัตถุเข้าตา	3	ราย
รวม	9	ราย

### สรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละหน่วยงาน ปี 2566



ฝ่าย	แผนก	ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ	หยุดงาน		
			เกิน 3 วัน	ไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
ผลิตหลอม	เตาหลอม	อุณหภูมิร้อน	2	-	-
		วัตถุเข้าตา	-	3	-
		รวม	5 ราย		
ผลิตแผ่น	ตัดแผ่น	ถูกทับ/กระแทก	1	1	-
		รวม	2 ราย		
ซ่อมบำรุง	เครื่องกล	ถูกทับ/กระแทก	1	-	-
		รวม	1 ราย		
วิศวกรรม	ไฟฟ้า	ตกจากที่สูง	1	-	-
		รวม	1 ราย		

รายชื่อพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานประจำปี 2566


[illegible]




## รายงานสรุปอุบัติเหตุจากการทำงานประจำปี 2566

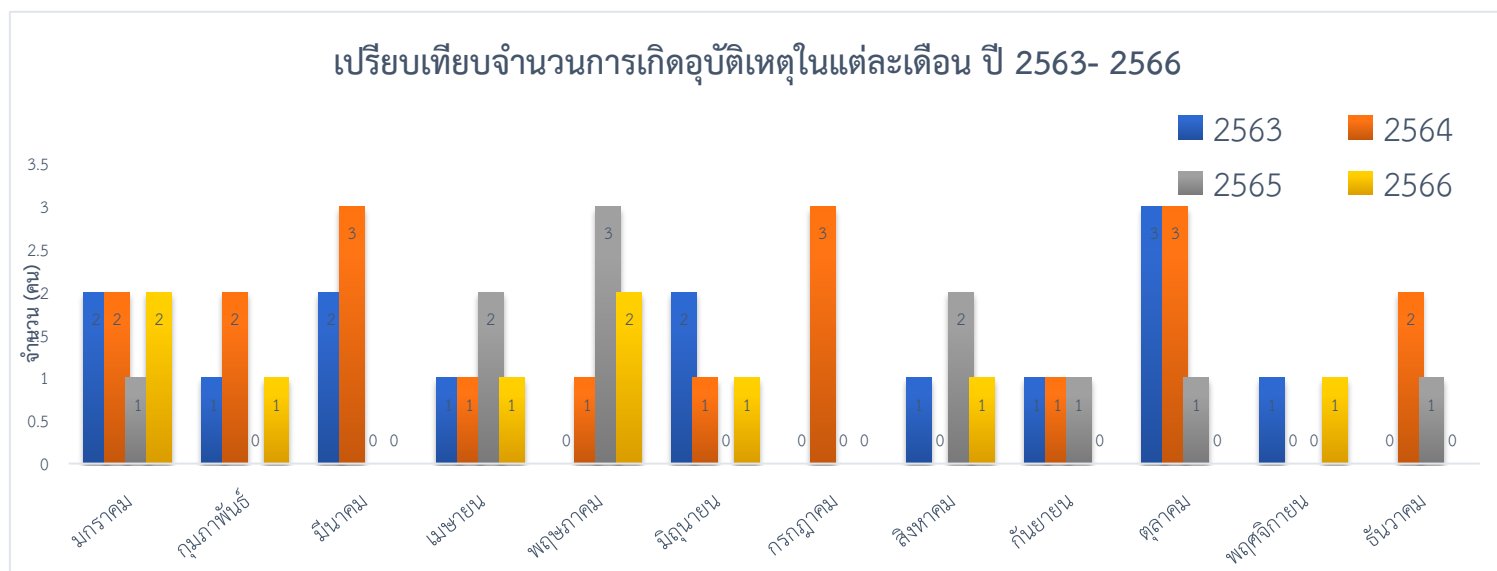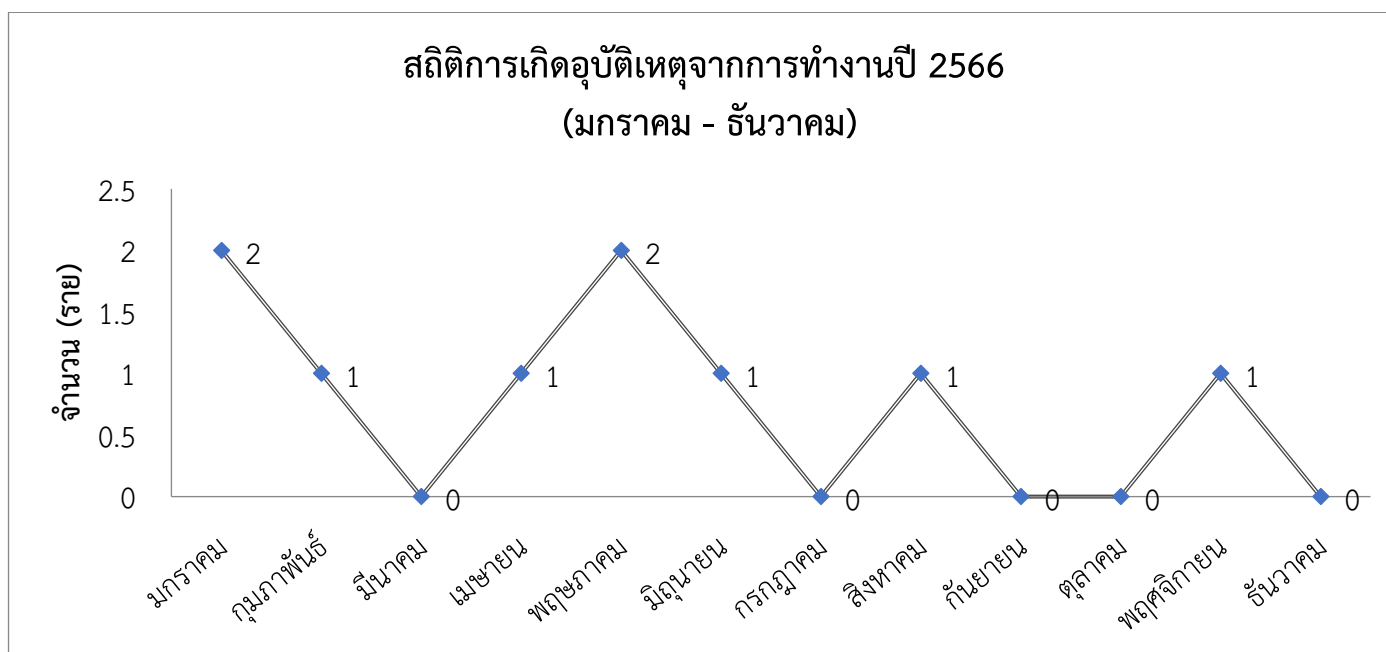


### สถิติการเกิดอุบัติเหตุแต่ละฝ่ายประจำปี 2566

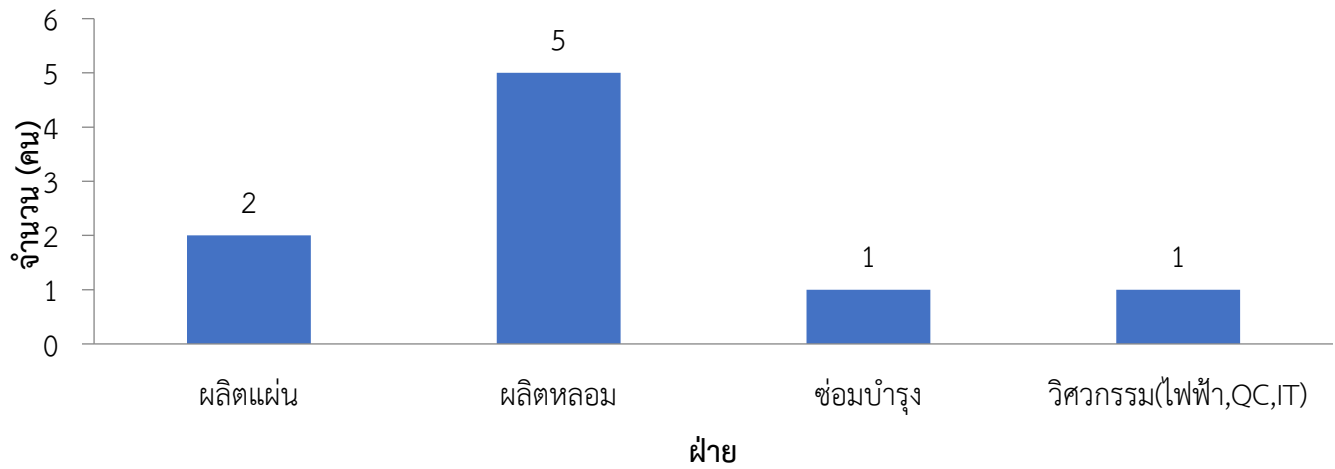


### เปรียบเทียบจำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานแต่ละหน่วยงาน ปี 2563 - 2566

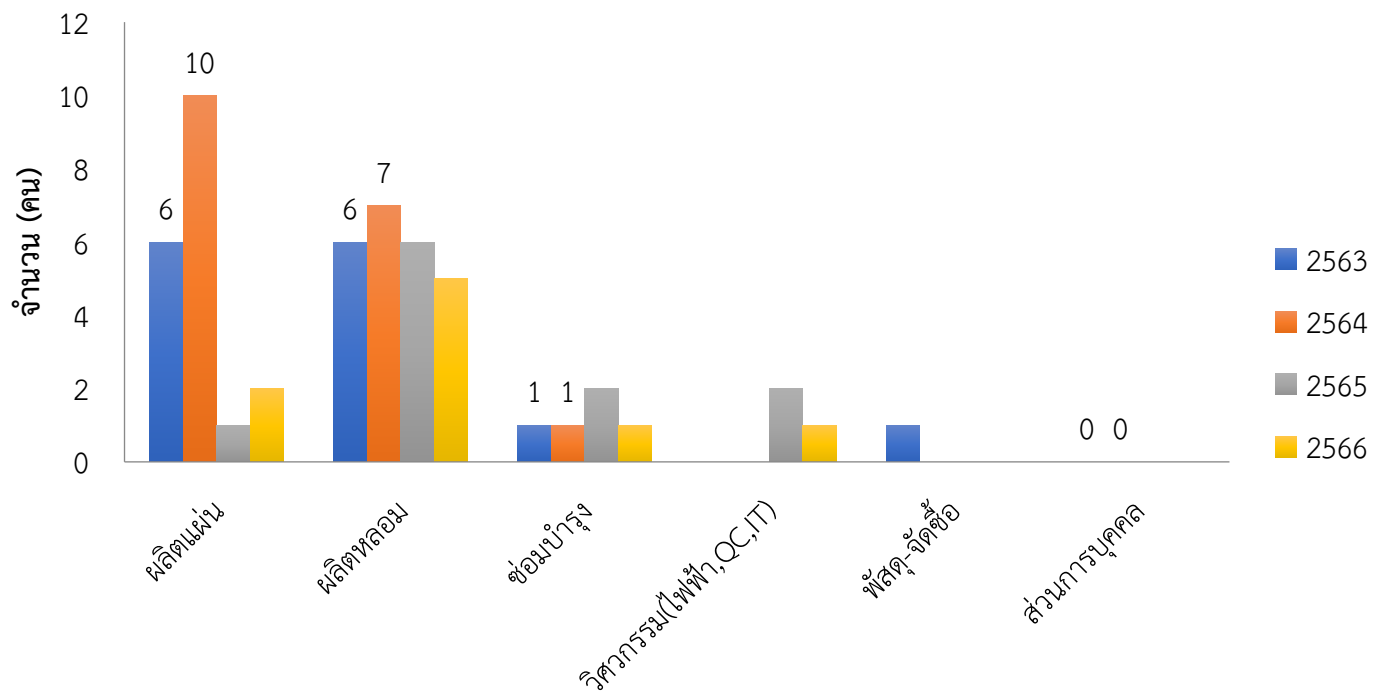



### สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานตามลักษณะการเกิดอุบัติเหตุปี 2566

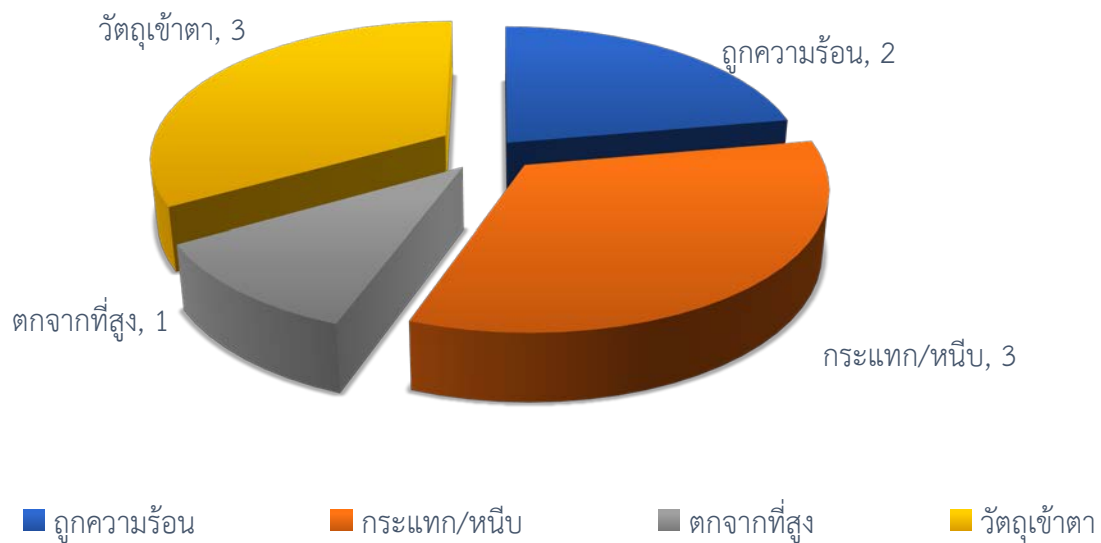


### ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานปี 2563 - 2566

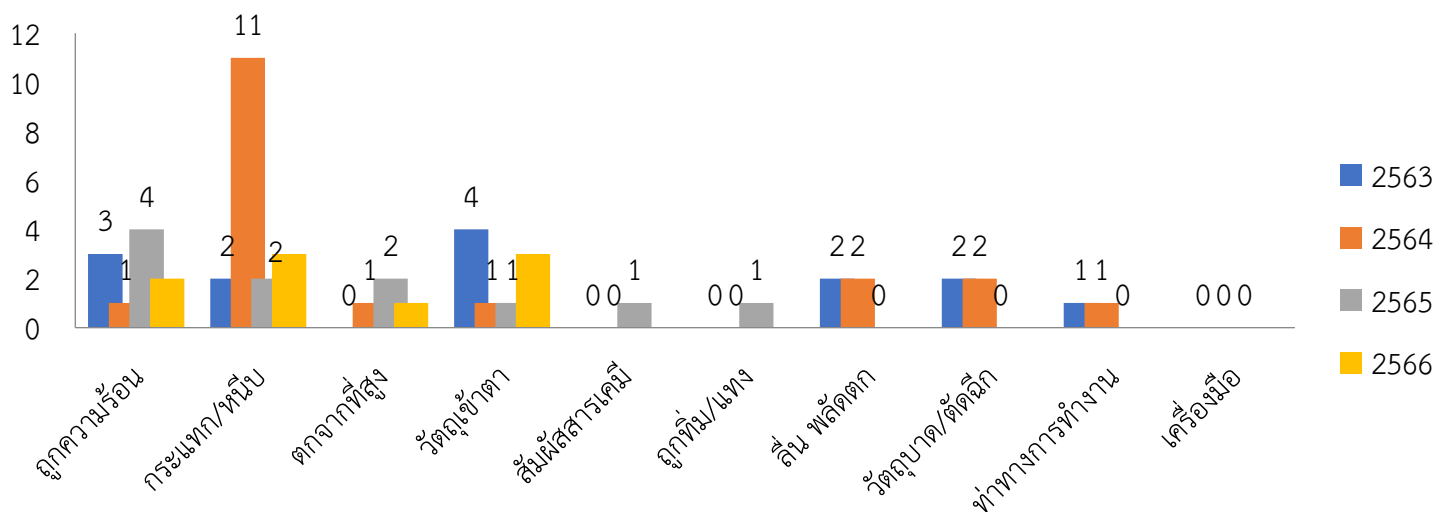



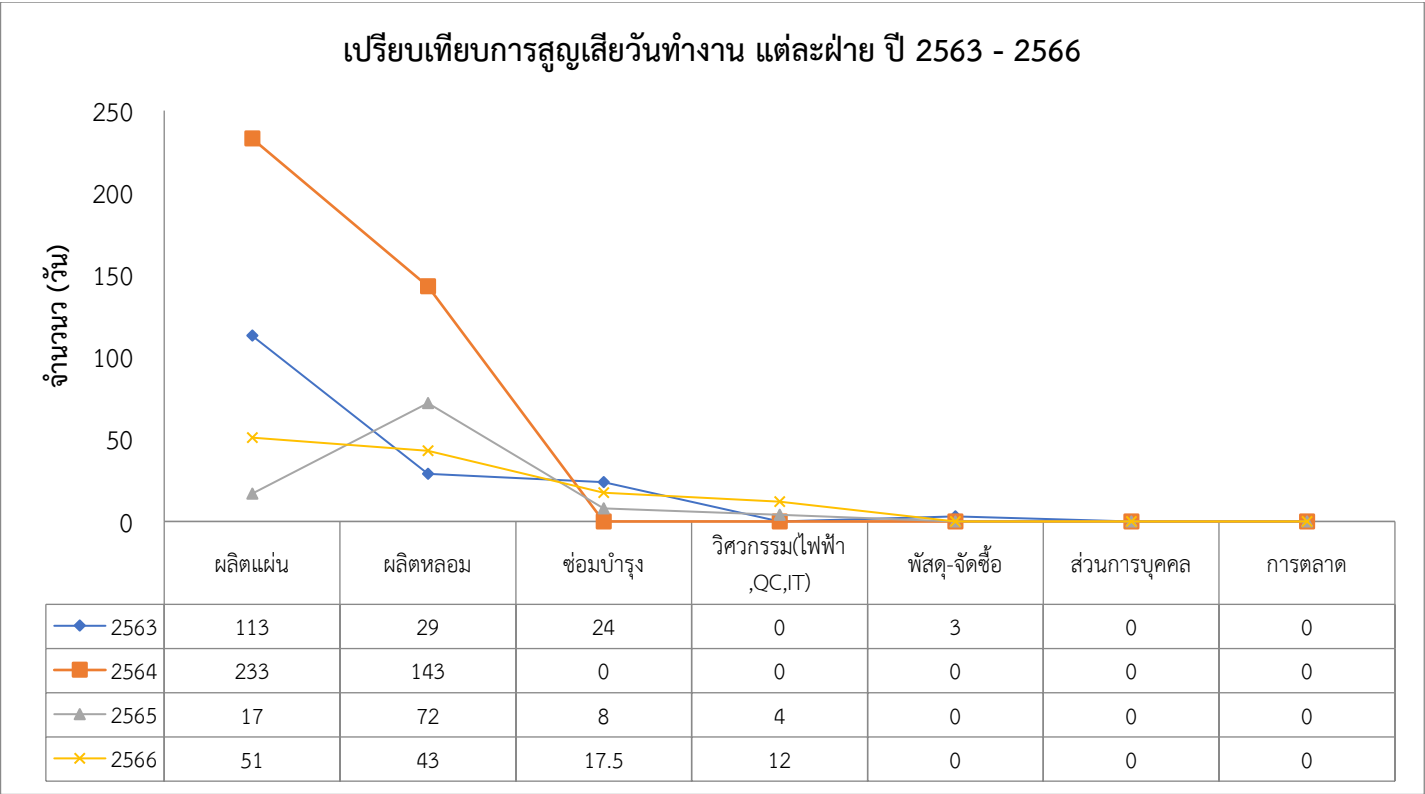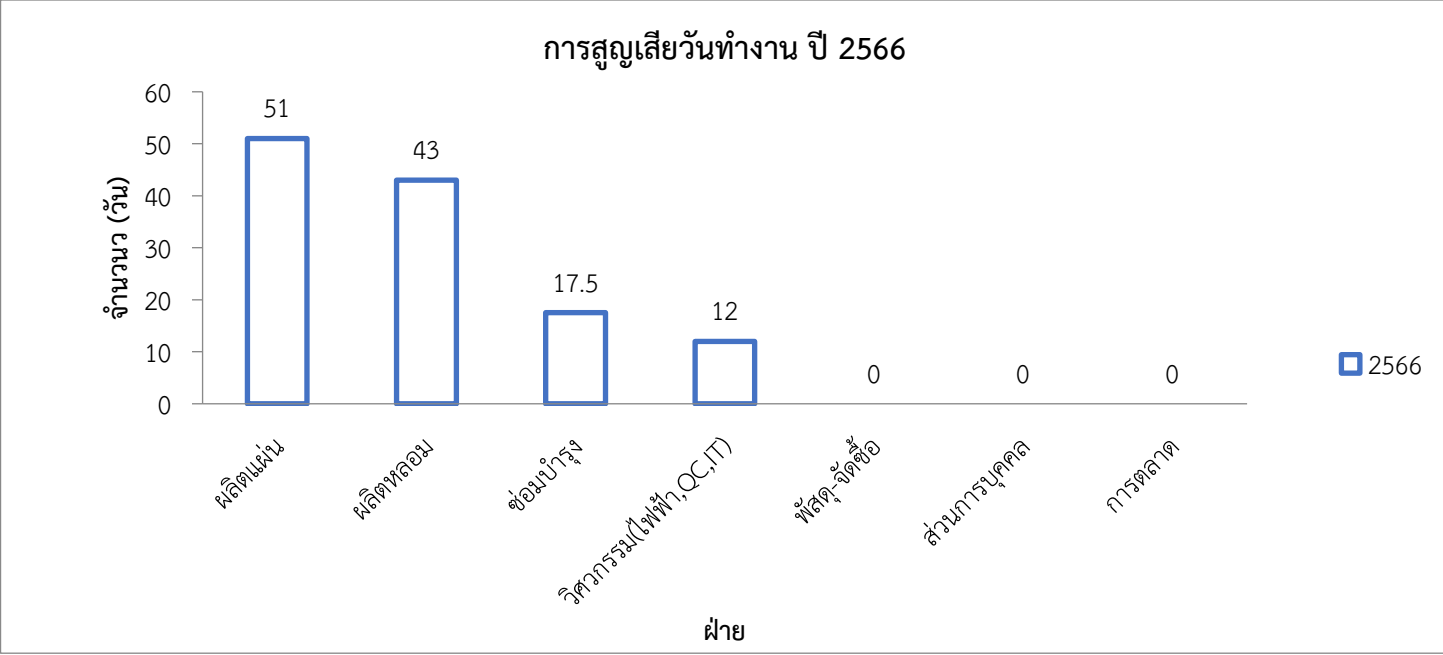

กราฟเปรียบเทียบอุบัติเหตุจากการทำงานปี 2560 - 2566

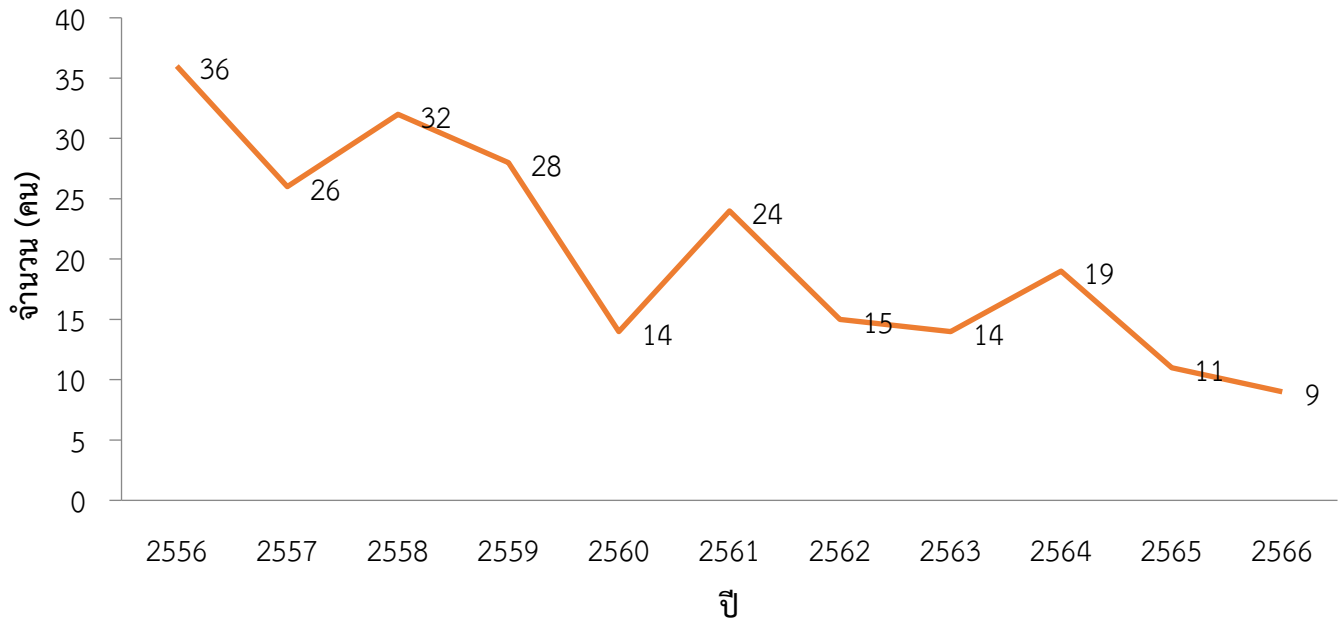

ภาคผนวกที่ 3-14  
เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ



บริษัท อลูมิเนียม ชือ จิ้น ฮัว จำกัด  
ALUMINIUM CHUE CHIN HUA CO., LTD.

6 MOO 4 SUKSAWAD ROAD, BANGKRU, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN, THAILAND 10130

TEL. 0-2818-6507-10 FAX. 0-2463-3949

ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารทุกคน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทางบริษัทฯ จึงขอประกาศแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบการ

- 1.คุณศราวุธ บุญเพื่อน
- 2.คุณอากรณ์ แก้วไพโรจน์

ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
2. เสนอแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
4. กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงาน หรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ.....



กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีพเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [REDACTED]

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[REDACTED]

ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร  
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2549

จำนวน 12 ชั่วโมง

ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

[REDACTED]

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีพเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ [REDACTED]

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[REDACTED]

ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร  
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2549

จำนวน 12 ชั่วโมง

ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

แบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540

(ใช้สำหรับแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 1 คน)

\*\*\*\*\*

เขียนที่ บริษัท ออูมิเนียม ลีอ จิน ฮัว จำกัด

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2543

1. ข้าพเจ้า นายจ้างผู้มีอำนาจลงนาม  ตำแหน่ง ผู้จัดการ

2. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ออูมิเนียม ลีอ จิน ฮัว จำกัด


ประเภทกิจการ ผลิต - หลอม ออูมิเนียม

สำนักงานเลขที่ 6 หมู่ 4 ซอย - ถนน สุขสวัสดิ์

ตำบล/แขวง บางคร อำเภอ/เขต พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10130 โทรศัพท์ 818 - 6507 - 10 สถานที่ใกล้เคียง ร.ร. ราชประชาฯ

3. ขอมแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 11 ตุลาคม 2543 โดยให้ปฏิบัติงาน

ณ สำนักงาน/หน่วยงาน/โรงงาน/สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ บริษัท ออูมิเนียม ลีอ จิน ฮัว จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 4 ซอย - ถนน สุขสวัสดิ์

ตำบล/แขวง บางคร อำเภอ/เขต พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10130 โทรศัพท์ 818 - 6507 - 10 สถานที่ใกล้เคียง ร.ร. ราชประชาฯ

จำนวนลูกจ้าง 248 คน ชาย 190 คน หญิง 58 คน

4. พร้อมนี้ ได้แนบหลักฐานประกอบการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมาด้วยแล้ว ได้แก่

☒ สำเนาหนังสือรับรอง / วุฒิบัตร / วุฒิการศึกษาาระดับต่าง ๆ (ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร ฯลฯ)

☐ สำเนาทะเบียนบ้าน

☐ รูปถ่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 2 รูป

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นพร้อมหลักฐานประกอบนั้นเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)

(

(โปรดอ่านคำชี้แจงด้านหลังโดยละเอียด)



สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  
รับรองว่า



ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร  
ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2540



นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)



ภาคผนวกที่ 3-15  
เอกสารการจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน  
ประจำปี 2566



บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด | 6 Moo 4 Suksawad Rd., | Bangkru, Phrapradaeng | Samutprakarn 10130 | Thailand

T +66(0) 2818 8004-6 | F +66(0) 2463 3944-5 | [www.cch.co.th](http://www.cch.co.th)

## ประกาศ


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน บริษัท อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด ปี 2566

1.		ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการพลังงาน
2.		ตำแหน่ง หัวหน้าทีมงานด้านเทคนิค
3.		ตำแหน่ง หัวหน้าทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม
4.		ตำแหน่ง หัวหน้าทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
5.		ตำแหน่ง หัวหน้าทีมงานด้านเอกสาร
6.		ตำแหน่ง เลขานุการและ ผอ.ส.03097
7.		ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
8.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
9.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
10.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
11.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
12.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
13.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
14.	ม	ตำแหน่ง ทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม
15.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม
16.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม
17.	ย์	ตำแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
18.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
19.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
20.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
21.		ตำแหน่ง ทีมงานด้านเอกสาร

ลงชื่อ

กรรมการผู้จัดการฯ

# โครงสร้างคณะกรรมการจัดการพลังงาน บริษัท อลูมิเนียม นีโอ จิน อ้าว จำกัด

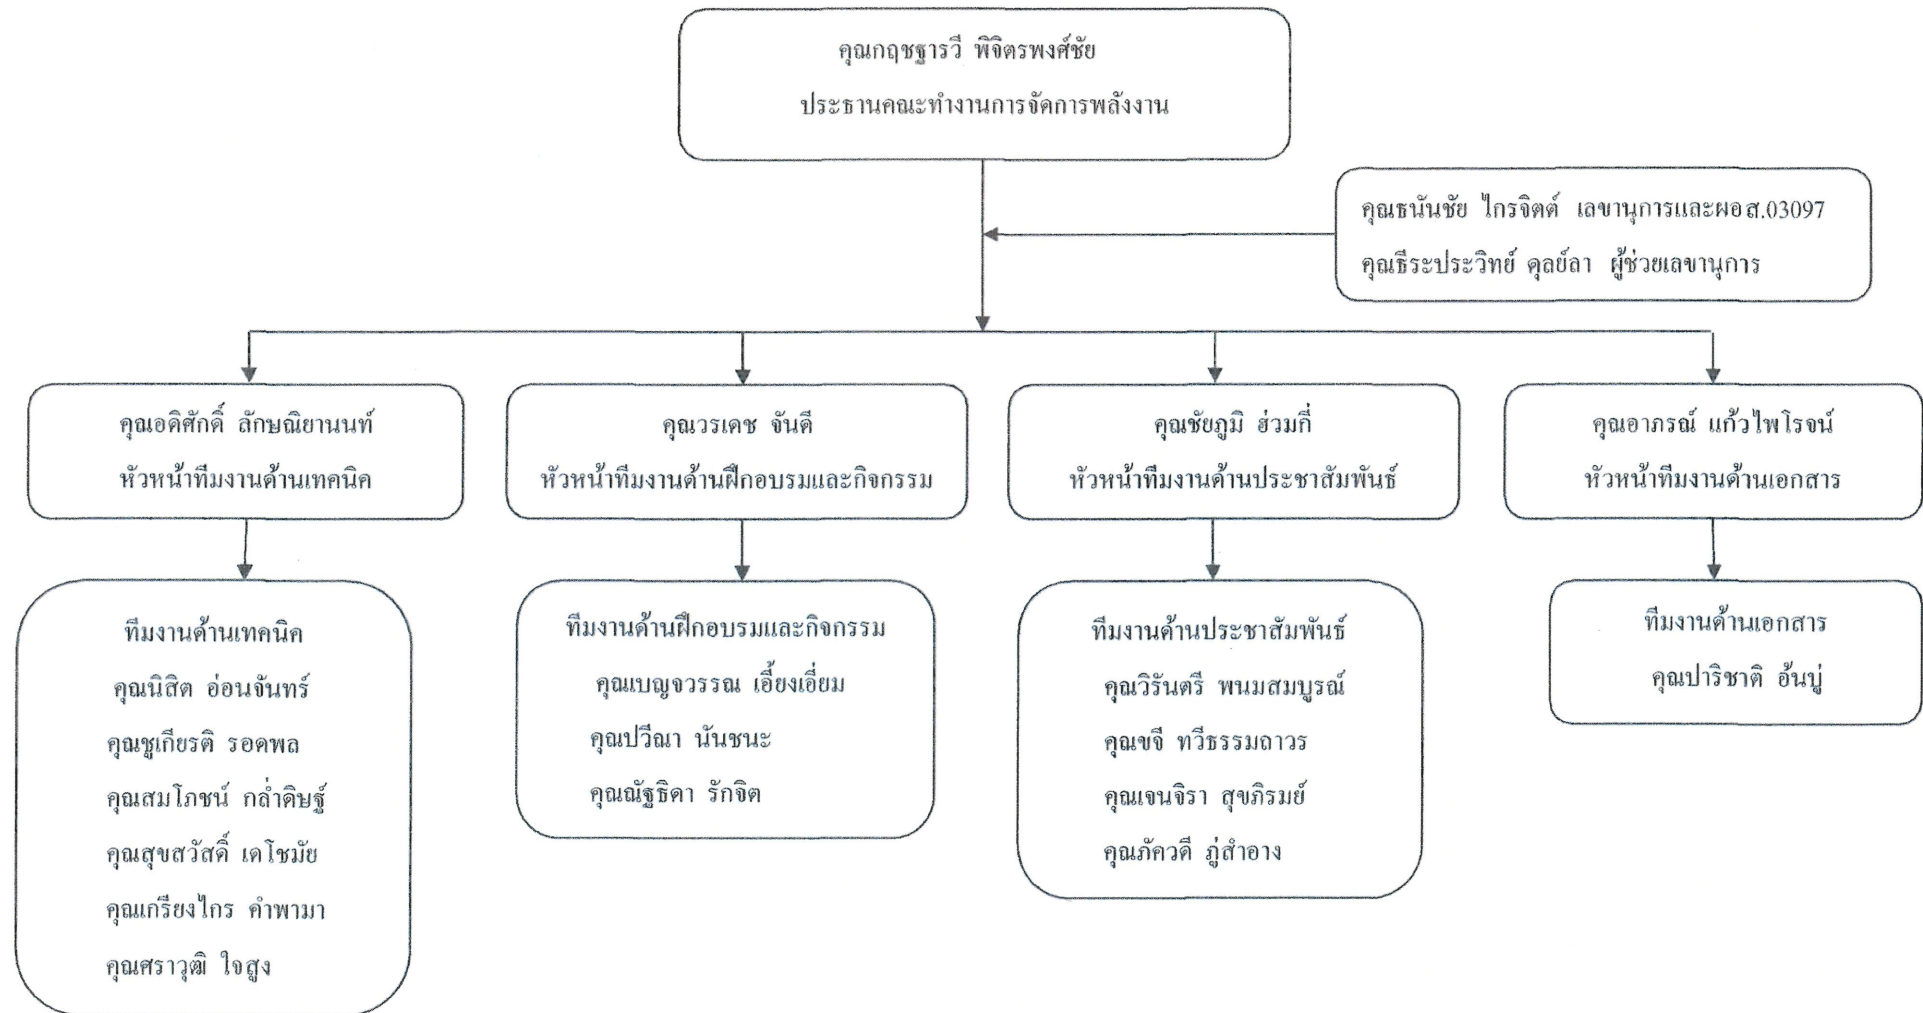

ลงชื่อ

กรรมการผู้จัดการฯ

การกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการพลังงานบริษัท ออูนิเนียม ลี จิน ฮัว จำกัด

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งหน้าที่ในคณะกรรมการฯ	อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คุณเกษราวี พิจิตรพงศ์ชัย	กรรมการผู้จัดการฯ	ประธานคณะกรรมการจัดการพลังงาน	จัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตรวจสอบผล ประเมินผล และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
2. คุณอดิศักดิ์ ลักษณะยานนท์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตแผ่น	หัวหน้าทีมงานด้านเทคนิค	ตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมดูแลการทำงานของทีมงานด้านเทคนิคและหามาตรการด้านไฟฟ้า และมาตรการด้านความร้อนเพื่อจัดทำรายงานส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พท.)ทุกปี
3. คุณวรเดช จันดี	หัวหน้าส่วนการบุคคล	หัวหน้าทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม	ตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมดูแลการทำงานของทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม
4. คุณชัยภูมิ ส่วนเกี่	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด	หัวหน้าทีมงานด้านประชาสัมพันธ์	ตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมดูแลการทำงานของทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
5. คุณอาภรณ์ แก้วไพโรจน์	หัวหน้าส่วนพัสดุและจัดซื้อ	หัวหน้าทีมงานด้านเอกสาร	ตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมดูแลการทำงานของทีมงานด้านเอกสาร
6. คุณธนันชัย ไกรจิตต์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	เลขานุการและหอส.03097	ควบคุมแนวทางการปฏิบัติงานของทีมงานต่างๆ และตรวจสอบวิธีการดำเนินงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการพลังงานของบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้คณะกรรมการฯ ของทั้ง 2 บริษัทให้เป็นแนวทางเดียวกันสอดคล้องกัน
7. คุณธีระประวิทย์ คุณย์ลา	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน IT	ผู้ช่วยเลขานุการ	
8. คุณนิสิต อ่อนจันทร์	หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล	ทีมงานด้านเทคนิค	บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงาน กำหนดหามาตรการ โครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆแต่ละปี เพื่อจัดทำ รายงานส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พท.)ทุกปี
9. คุณชูเกียรติ รอดพล	หัวหน้าส่วนไฟฟ้า	ทีมงานด้านเทคนิค	
10. คุณสมโภชน์ กล้าดิษฐ์	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตัดจบ	ทีมงานด้านเทคนิค	
11. คุณสุชสวัสดิ์ เดโชชัย	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตัดแผ่น	ทีมงานด้านเทคนิค	
12. คุณเกรียงไกร คำพามา	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนรีดม้วน	ทีมงานด้านเทคนิค	
13. คุณศราวุฒิ ใจสูง	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิตหลอม	ทีมงานด้านเทคนิค	
14. คุณบุญจรรณ เอี้ยงเอี่ยม	เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ	ทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม	จัดสรรงบประมาณ และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน วางแผนและคัดเลือกหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงาน หรือกลุ่มเป้าหมาย
15. คุณเปวีนะ นันชนะ	เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด	ทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม	
16. คุณณัฐริดา รักจิต	เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการบุคคล- จป.	ทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม	
17. คุณวิรัตน์ พนมสมบูรณ์	เลขานุการ	ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์	ประกาศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม และการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่พนักงานทราบ จัดหาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสื่อต่าง ๆ มานำเสนอให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำบอร์ดประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้ตรวจตรวจประเมินฯ แผนฝึกอบรม แผนกิจกรรม และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการพลังงาน
18. คุณเจจิ ทวีธรรมถาวร	เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการบุคคล	ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์	
19. คุณเจนจิรา สุขภิรมย์	เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิตแผ่น	ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์	
20. คุณภักวดี ภู่อ่าง	ผู้ช่วยเลขานุการ	ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์	
21. ปรีชาดิ อินนุ	เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิศวกรรม	ทีมงานด้านเอกสาร	เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารรายงาน และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินงาน ของการจัดการพลังงานภายในโรงงาน

ลงชื่อ...

กรรมการผู้จัดการฯ



ภาคผนวกที่ 3-16

เอกสารการเข้าร่วมอบรมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

25 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติอบรม “การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดพลังงาน”

เรียน คุณกฤษฎา วี พิจิตรพงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ

เนื่องด้วยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน ได้เข้าร่วมอบรม “การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดพลังงาน” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมกิจกรรมภายในบริษัท

ดังนั้นจึงได้อบรม “การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดพลังงาน” ในอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. PDU 12 หน่วย มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานเข้าร่วมอบรม จำนวน 3 คน ดังนี้

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ... (นาง [REDACTED]) กรรมการผู้จัดการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ... [REDACTED] .....

หัวหน้าส่วนการบุคคล



9 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมงาน “อบรมและศึกษาดูงาน Green Innovation for E&E”

เรียน คุณกฤษฎารวี พิจิตรพงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่แนบมา 1.เอกสารการจัดงาน

งาน “อบรมและศึกษาดูงาน Green Innovation for E&E (Energy and Environment) by ESCO” ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญในด้านพลังงาน (EMS)

ทั้งนี้ทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม จึงกำหนดให้มีการเข้าร่วมงาน “อบรมและศึกษาดูงาน Green Innovation for E&E (Energy and Environment) by ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ณ บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาเกษตรนวมินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านพลังงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

.....

หัวหน้าทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นาง

กรรมการผู้จัดการ

Aluminum Chue Chin Hua Co., Ltd.

6 Moo 4 Suksawad Rd., Bangkok, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand  
Tel. 0-2463-3951-2, 0-2818-6507-10 Fax. 0-2463-3949



15 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติอบรม การสร้างจิตสำนึกพื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
เรียน คุณกฤษฎารวี พิจิตรพงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ

ด้วยคณะกรรมการจัดการพลังงานด้านฝึกอบรม และด้านประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จัดอบรม  
พนักงานภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยกำหนดให้ม  
การอบรม ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ



เลขานุการจัดการพลังงาน

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ



กรรมการผู้จัดการ

Aluminum Chue Chin Hua Co., Ltd.

6 Moo 4 Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand  
Tel. 0-2463-3951-2, 0-2818-6507-10 Fax. 0-2463-3949