
สถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 และ ทส.2



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

10 สิงหาคม 2566

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566


เรียน ผู้บริหาร บริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ตามที่บริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม


ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - - - - - ซอย - - - - - แสงเงิน
ถนน - - - - - แขวง/ตำบล - - - - - คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ - - - - - วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - - - - - ออกให้โดย - - - - - หมดอายุ - - - - -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

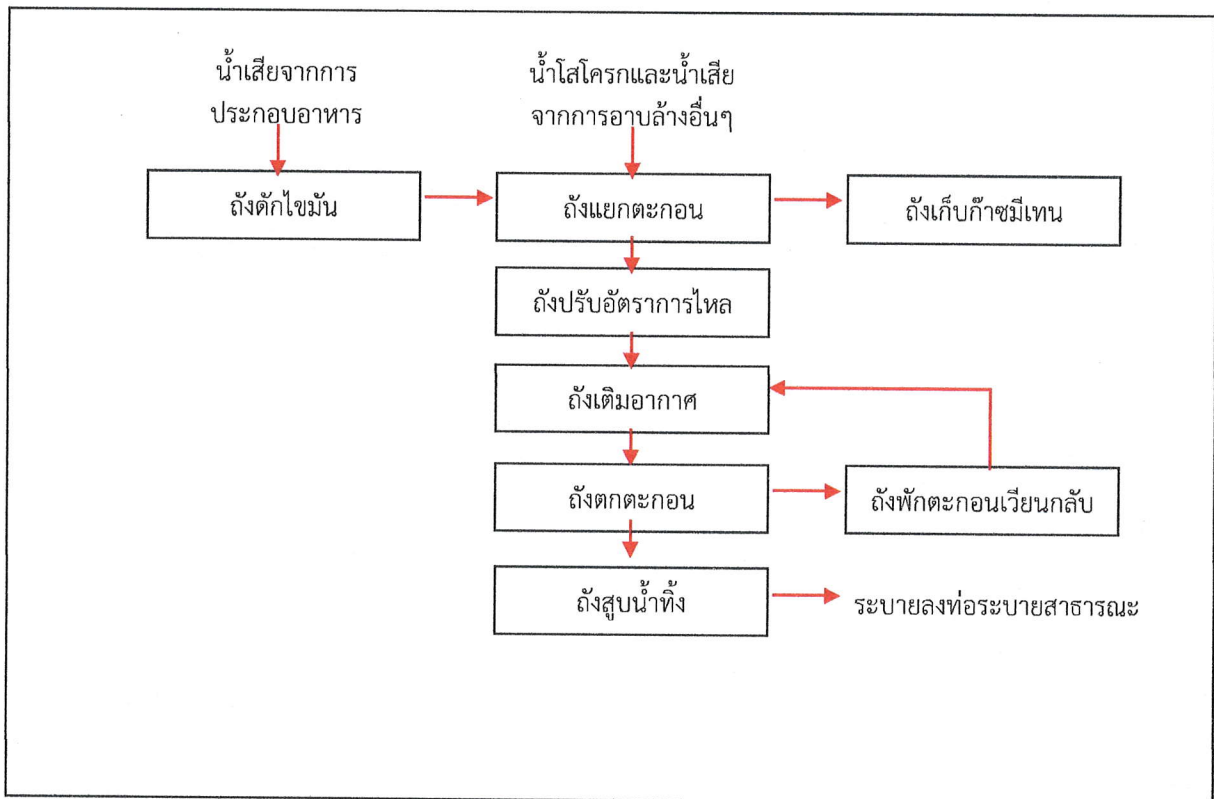

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ชอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : บริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49


สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :


หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



[Signature]

ลงชื่อ นายปภพ ตันศิริชัยยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

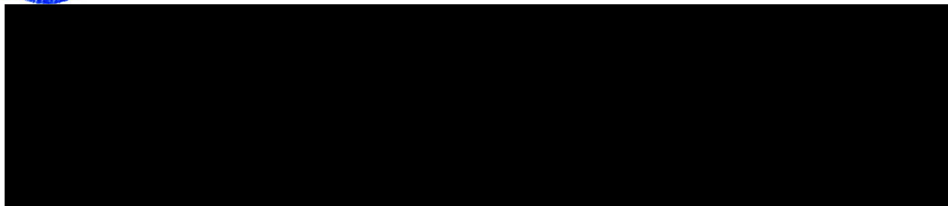

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,080.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,230.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,069.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย
- 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | | |
|------------------|--|----------------------------------|--|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ | |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ | |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ | |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ | |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
2 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
3 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
4 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
5 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
6 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
7 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
8 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
9 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
10 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
11 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
12 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
13 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
14 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
15 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
16 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
17 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	
18 ก.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ	

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

4 กันยายน 2566

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566


เรียน ผู้บริหาร บริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ตามที่บริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม


ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

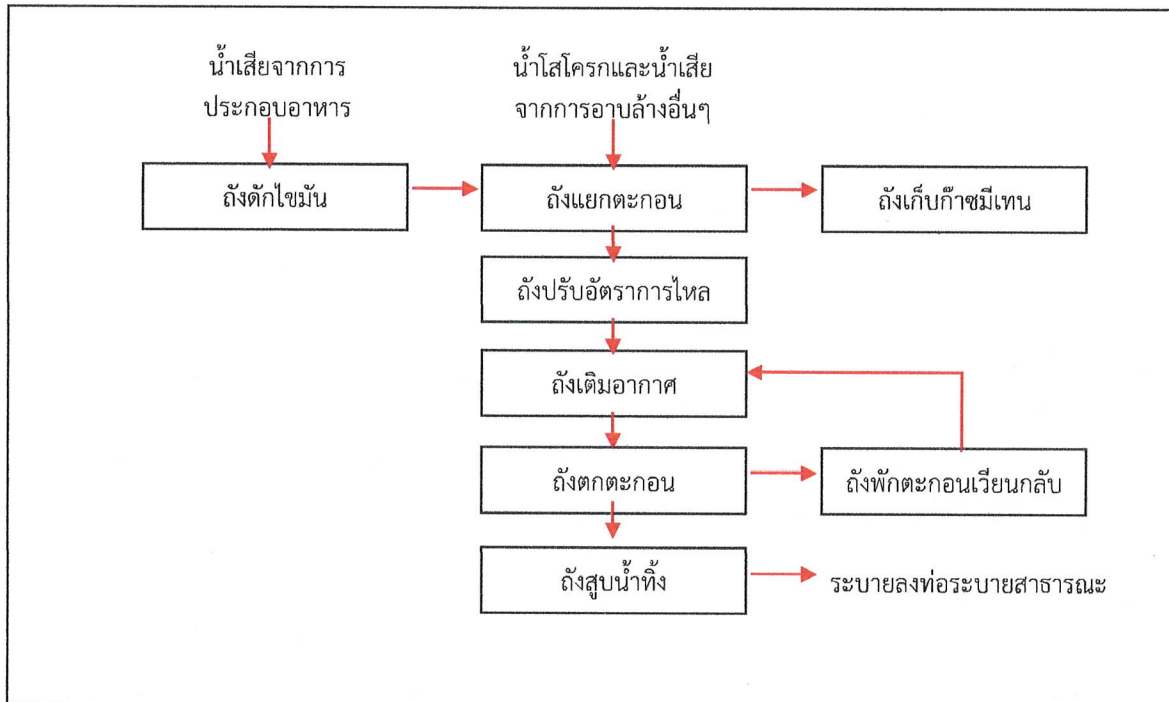

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คด/ปปปป

ค.ศ. 2566

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,116.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,271.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,104.840 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตัว [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
2 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
3 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
4 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
5 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
6 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
7 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
8 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
9 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
10 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
11 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
12 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
13 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
14 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
15 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
16 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
17 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
18 ส.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีเครื่องติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทางแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน





บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

11 ตุลาคม 2566

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2566

เรียน ผู้บริหาร บริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2566

ตามที่บริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2566 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ

(นายธารชัย ทวีเกียรติวโรตม)

ผู้จัดการทั่วไป

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

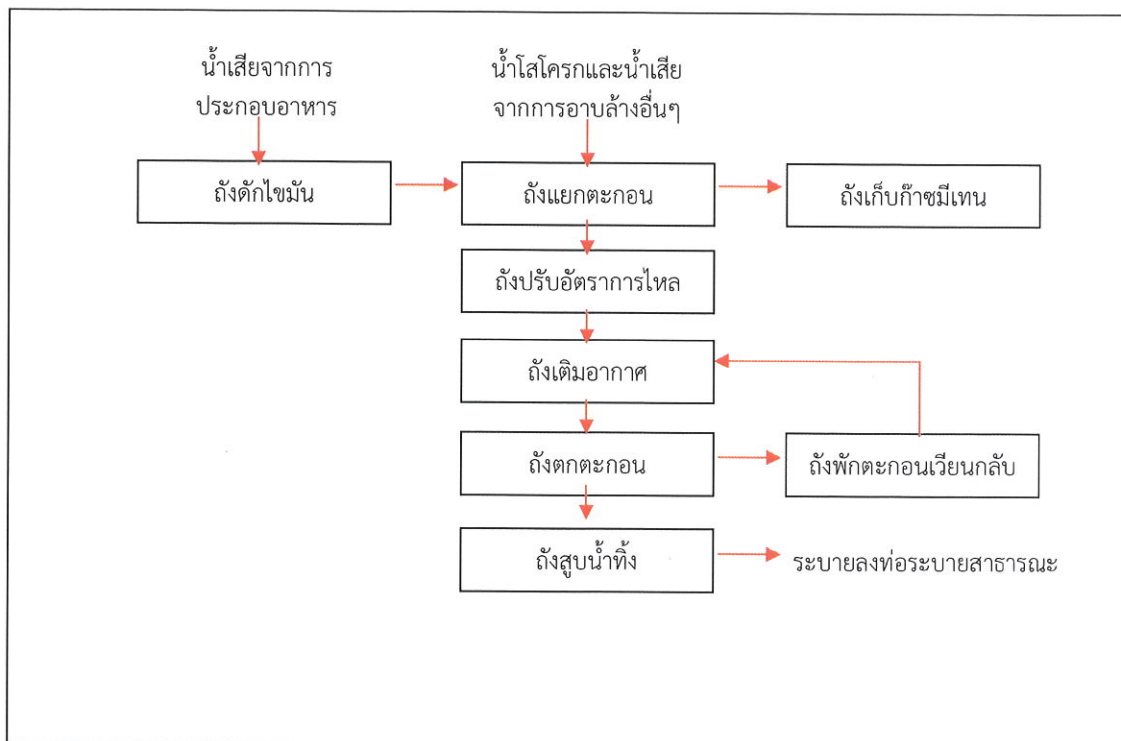


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
1 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
2 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
3 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
4 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
5 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
6 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
7 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
8 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
9 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
10 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
11 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
12 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
13 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
14 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
15 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
16 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
17 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
18 ก.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทางแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

2566

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK
(FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รตน้ำตันไม่ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,080.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,230.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,069.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ [X] ระบายทุกวัน
- ☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย
- 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำต้น ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

13 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566

เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธารชัย ทวีเกียรติวิโรตม)

ผู้จัดการทั่วไป

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49


สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

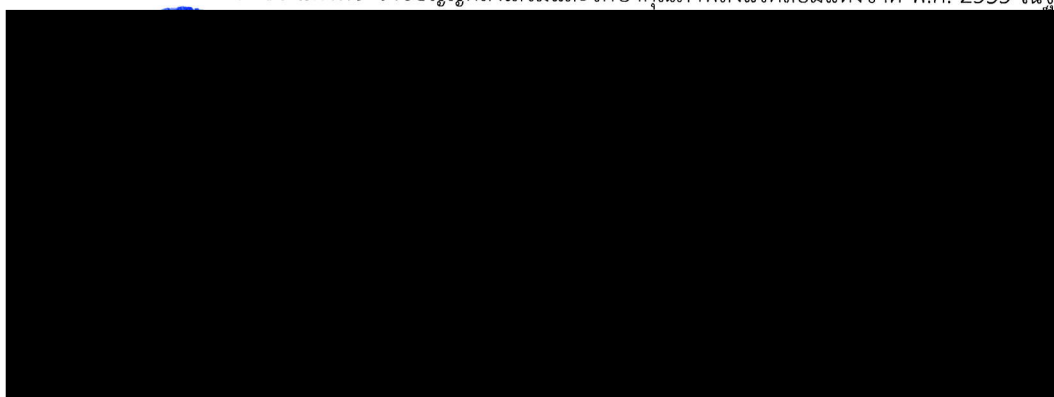

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK
(FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,116.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,271.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,104.840 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จดทะเบียนสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

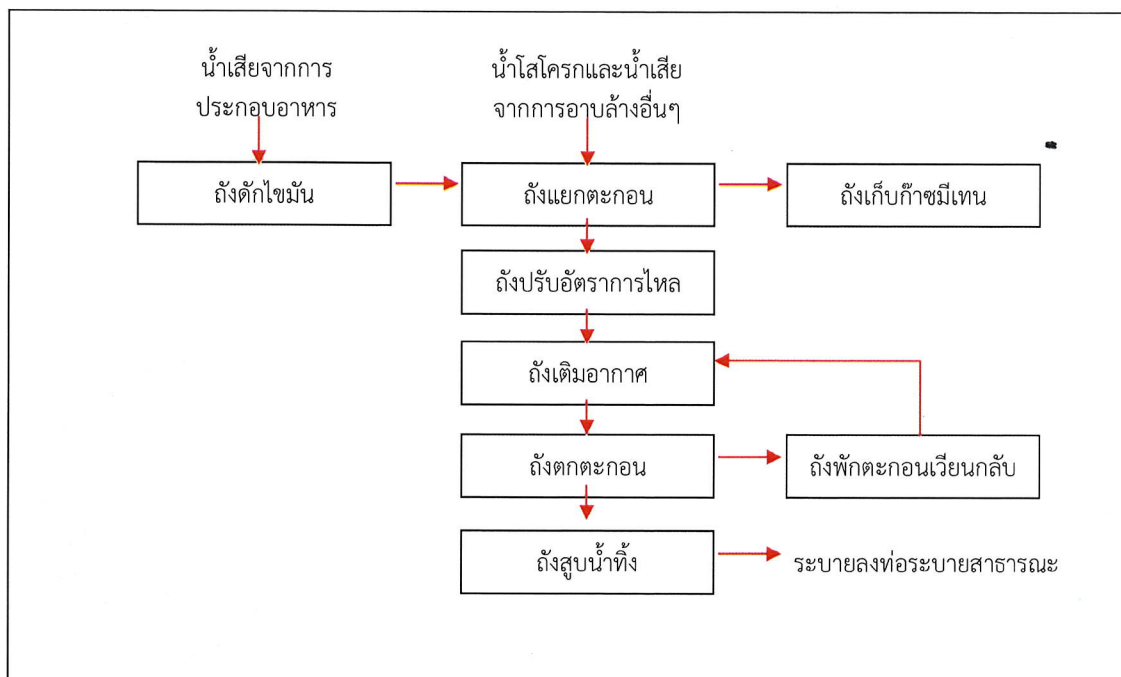


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
1 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
2 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
3 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
4 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
5 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
6 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
7 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
8 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
9 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
10 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
11 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
12 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
13 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
14 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
15 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
16 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
17 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
18 ต.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทางแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางแบบอัตโนมัติพร้อมรูปที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและใช้





บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

12 ธันวาคม 2566

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566


เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม


ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - - - - - ซอย - - - - - แสงเงิน
ถนน - - - - - แขวง/ตำบล - - - - - คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ - - - - - วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริพิทยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - - - - - ออกให้โดย - - - - - หมดอายุ - - - - -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

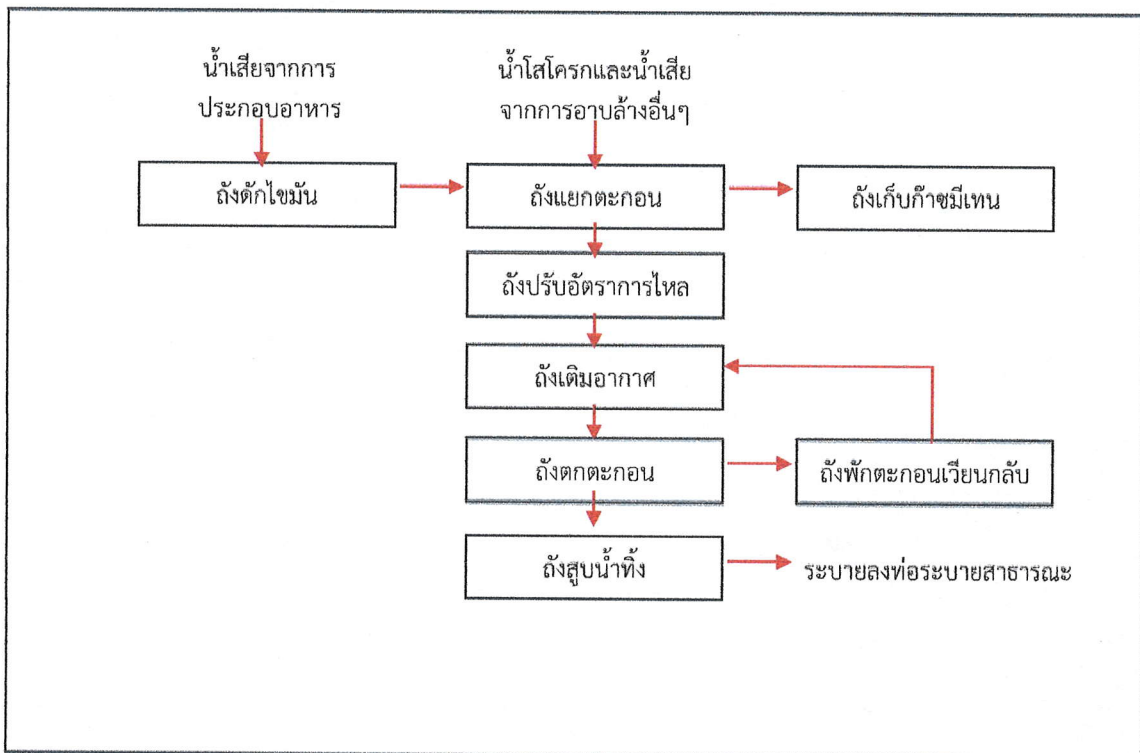


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เจ้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
1 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
2 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
3 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
4 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
5 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
6 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
7 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
8 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
9 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
10 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
11 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
12 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
13 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
14 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
15 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
16 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
17 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
18 พ.ย. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบันทึกบัญชีที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : บริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

1,080.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,230.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,069.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไส้

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่เชิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

เลขที่ C.E.M. 01-67-071

18 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2566

เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2566

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2566 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ

(นายธารชัย ทวีเกียรติวิโรตม)

ผู้จัดการทั่วไป

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

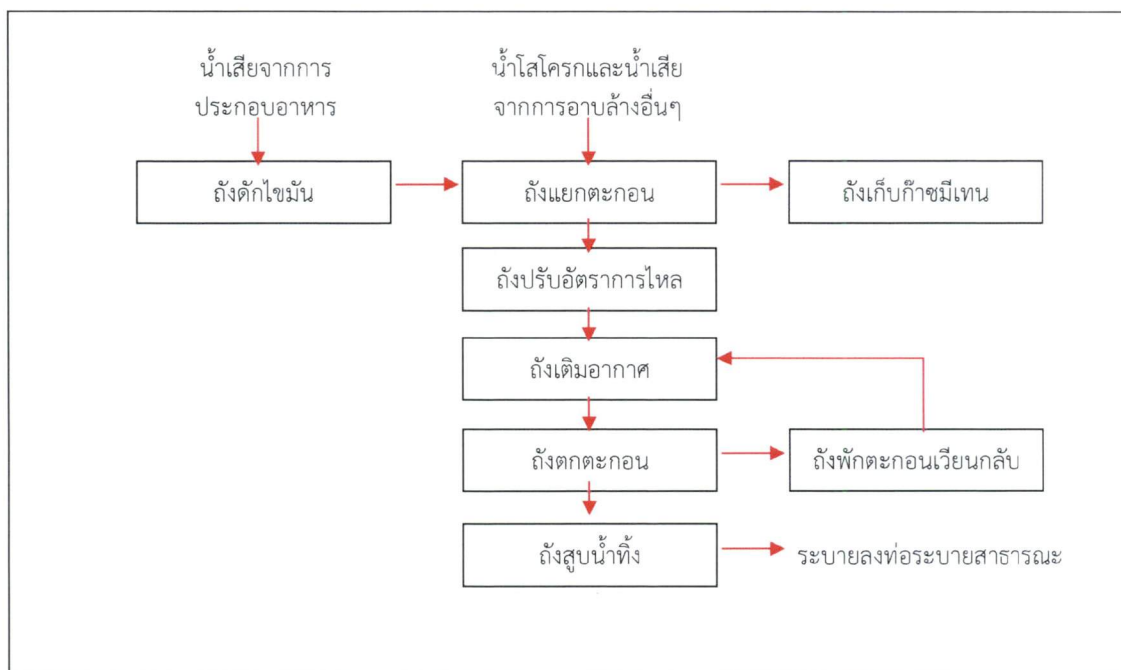


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
2 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
3 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
4 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
5 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
6 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
7 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
8 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
9 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
10 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
11 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
12 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
13 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
14 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
15 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
16 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
17 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ
18 ธ.ค. 66	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกพ

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : บริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49


สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK
(FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,116.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,271.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,104.840 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบลำตัว [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗