

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จสูบน้ำ/มูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน
- เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
- เอกสารแนบที่ 9 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ่อมอพยพดับเพลิง

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน
/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียนต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขอติดสาลงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบท้ายหนังสือรับรองต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐ สลางที่ส่งเลขที่ ๕๔/๕๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระตุ้ อำเภอกะรุ
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๒
- ๓) นายจ๊ะจ๊ะ วัฒนามัน ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๓
- ๔) นางสาววันวิสา นวลเียว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๔
- ๕) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๕
- ๖) นายสมิทธิพงษ์ หงส์สีเดช ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๖๐-๙-๐๐๐๕

ค. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เศรษฐ์)

ผู้อำนวยการศูนย์และห้องปฏิบัติการ
ผู้พิเคราะห์ความปลอดภัยและสุขภาพ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๙๔๔๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๖๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ siw@dw.go.th

กรมโรงงานอุตสาหกรรม "อุตสาหกรรมก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแบบท้ายหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐ ลงวันที่ ๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอขอบคุณสำนักงานที่ให้บริการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายเนตรพร ศรีรงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Phuket, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl,
Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 19 December 2022

Expiry Date: 08 September 2023
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY



ใบรับรองเลขที่ 23-L90141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

ออกโดยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘/๓๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๘/๓๕๖ Moo 4, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ (Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๔๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้รับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tsi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tsi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
The Industrial Standards Institute (TSI)
Date 2023-03-03T10:25:56.9340700
513602/e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, The Industrial Standards Institute)





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0590
ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))
สถานะภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☒ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until) (10 November B.E. 2570 (2027))
☐ เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B
2. น้ำ (water)		



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))
สถานะภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☒ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until) (10 November B.E. 2570 (2027))
☐ เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ตอ) (water) (cont)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2
มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้อำนาจกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจัดตั้ง และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๑๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียกฐานะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อ ที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
- (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
- (๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการเพาะปลา

(๑๐) กัฏาคารหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

- (๑) อาคารประเภท ก.
- (๒) อาคารประเภท ข.
- (๓) อาคารประเภท ค.
- (๔) อาคารประเภท ง.
- (๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

- (๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องขึ้นไป
- (๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป
- (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันเกินหนึ่งของอาคารหรือเกินหนึ่งตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๖) อาคารของศูนย์การกีฬาหรือห้องสรรพสินค้าที่ผู้เช่ารวบรวมกันทุกชนของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๓) ตลาดทรัพย์สินเชื้อสรวมกันเกนของอาคารหรืออู่ของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐๐ ตารางเมตร

(๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกส่วนของอาคาร

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายถึงอาคารตั้งแต่ ๒ ชั้น

(๑) อัตรารูดเงินจำนวนหนึ่งสำหรับใช้เป็นค่าอาหารหรือค่าที่พักของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน

(๒) โครงการที่จำนวนห้องสำหรับเป็นที่พักร่วมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๓) หอพักมีจำนวนห้องสำหรับเป็นหอพักของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๔) สถานบริการพบน้ที่เสถียรมั่นทนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคนี้ทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของอาคารหนึ่งแต่

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐบาล กิจการระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่พื้นที่ให้ใช้สอยรวมทั้งพื้นที่ของอาคารหรือที่ดินของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๘) อาคารของศูนย์การศึกษาหรือห้างสรรพสินค้าที่ผู้สำรวจมักไปใช้บริการหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการหรือกลุ่มของอาคาร

ข้อ ๖ อาคารประเภท ก. หมายถึงอาคารคงต่อไป

(๑) อัตรารูดเงินจำนวนหนึ่งลงให้ครบหนึ่งปีเพื่อชำระหนี้ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๒) โรงพยาบาลจำนวนเก้าสิบเจ็ดแห่ง^{๒๔} หรือมากกว่า^{๒๕} ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
 ๒.๔๔ ไม่ถึง ๖๐ ห้อง

(๓) ^{๕๑}ข้อพิพาทจำนวนหนึ่ง^{๕๒}สำหรับใช้เมื่อผู้เข้าร่วมกันทุกชนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร^{๕๓}

(๔) สถานบริการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือศูนย์ของอาศรมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่พื้นที่ซึ่งสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(b) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุก軒ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป^{๑๕} จนถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๓) กัดดาการหรืองานอาหาวรที่พบกันทุกวันของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

๗๖ ๗ อการประเภท ง. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) วัดศาลาหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความว่า กิจการหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ชดไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙

เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙

เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ชดไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙

เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ชดไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าชดไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๑ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมบอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

- (๙) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน
- (๑๐) การตรวจสอบค่าที่เคเอ็นให้กระทำโดยวิธีการเพลดาค์ (Kjeldahl)
- ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยงยุทธ ดิยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009.5/ 487

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

17 มกราคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา
ภูเก็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก0013.2/18607 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการที่โครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด


ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ของบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด ตั้งอยู่
ที่ดินนลาธิ-นาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรีเคคเคด และบริษัท พาวเวอร์ ออฟ คันทัน จำกัด ขนาดพื้นที่ 6-3-59.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่
3121 ประกอบด้วยห้องพัก 148 ห้อง ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เซียนนา ภูเก็ต โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการโรงแรมเคป เซียนนา ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด และดำเนินาหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีเศศเคด และบริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินทร์ หนองรวมชาติ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6616

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม เดป เชียงนา ภูเก็ต บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดป เชียงนา ภูเก็ต ในช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนลาฮี-หาดเล ตำบลละลา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. แหล่งน้ำใช้	- ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำ หากพบเหตุ บกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีต่อไป ทุก ๆ 4 เดือน	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
2. คุณภาพน้ำทิ้ง	- ป้อนระบบของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง(ก่อนผ่านระบบฯ) - บ่อกักเก็บของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง (หลังผ่านระบบฯ) - บ่อบรรณน้ำทิ้งทั้ง 2 บ่อ - ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบ บำบัดน้ำเสีย	- BOD, SS, pH, TKN, Sulfide, Fecal Coliform และ Oil & Grease - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- ทุก 1 เดือน/ครึ่ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีที่ 1 ทุก ๆ 3 เดือน - ปีที่ 2 ทุก ๆ 4 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 6 เดือน	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
3. การระบายน้ำและ ของคื่นน้ำท่วม	- ตรวจสอบการอุดตันและความสามารถในการระบายน้ำของ ท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำของโครงการ	- ความอุดตันและความสามารถใน การระบายน้ำ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
4. การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอกับ การบูรณะ หรือชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถในการรองรับขยะ และสภาพทั่วไป	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม เดป โฮมเนก วูเก็ท บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด


ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดป โฮมเนก วูเก็ท ในช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนเลาฮี-มหาศาล ผ่านถนนลา อำเภอกะหู้ จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบไฟส่องสว่างตามแบบทางเดินในอาคารและส่วน บริการสาธารณะในจุดต่าง ๆ ที่ยังเปิดใช้ที่โครงการ - ตรวจสอบตู้ตู้สายไฟฟ้าในจุดต่าง ๆ - ตรวจสอบระบบสายไฟ ห้องเครื่องรวมก็งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ	- การใช้พื้นที่หรือการขำรุ - การใช้งานหรือการขำรุ	- ทุก ๆ 1 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
6. ระบบระบายอากาศ	- ตรวจสอบการทำงานและระบบปรับอากาศและพัดลม ระบบอากาศที่ทำงานได้อยู่เสมอ	- การทำงานของระบบปรับอากาศ อากาศ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
7. ความปลอดภัย สาธารณะ	- ตรวจสอบการซ่อมและการอพยพคนภายในโครงการเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉิน	- แผนป้องกันภัยพิบัติและความ พร้อมของอุปกรณ์และบุคลากรใน โครงการ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้น ของอาคารทั้ง 9 อาคาร - ตรวจสอบการฝึกอบรม เรื่องการ撲ซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อ เกิดเพลิงไหม้	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย - ความรู้ความเข้าใจ และผลการ ซักซ้อม	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่โครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม บริษัทได้รับอนุญาตให้สร้างโครงการ
ทุก ๆ 5 เดือน

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

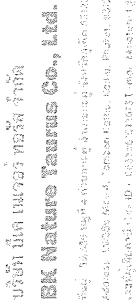

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-541/55
ทะเบียนพัสดุปฏิบัติงานราชการ เลขที่ 7-220

บริษัท หวานไฉ่ บิ๊น ภาวชา จำกัด
19/40 หมู่ที่ 6 ตำบลมณฑา อำเภอท่ง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 301

Cape Stennis Motel Gourmet Hotel & Village

Modul : Grafik sampling
: Mr. Samatpong Pongyathach
7-2531-4-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ²⁾
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis No.)			2527177	
ชื่อสินค้า (Sample Name)			น้ำเชื่อมข้าวโพด	น้ำเชื่อมข้าวโพด
ประเภทสินค้า (Sample Description)			น้ำตาล	น้ำตาล
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	
สภาวะที่เก็บตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
การหา pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ₊ B	6.8	5.0-9.0
บีเอส (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Day BOD Test part 5210 B	87.5 ¹³⁾	≤30.0
การหาความเข้มข้นของของแข็งที่แขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540 D	82.0	≤40.0
การหาความเข้มข้นของของแข็งที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	1,240	≤500
การหาปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	111	≤35.0
การหาปริมาณไนโตรเจนที่ละลาย (Total Dissolved Nitrogen, TDN) ¹⁴⁾	mg/L	Inductometric part 4500-N ¹⁵⁾ F	5.5	≤1.0
การหาปริมาณคาร์บอน (Carbon, TOC) ¹⁵⁾	mg/L	Particulate and Gravitimetric part 5510 B	7.7	≤20.0

အသေးစားအဖွဲ့အစည်း (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ปิยะกมลพรทวีกรการประปาและสิ่งแวดล้อม : เรื่อง การตรวจหาน้ำดื่มจากทางน้ำประปาแบบมาตรฐานด้วย 7 ทดสอบ 2548
ปริญญานิเทศกิจฉบับที่ 122 ของที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2543

[3] Not TISI Accredited
[4] ผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปทำการทดสอบยังหน่วยงาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- ความชื้น มีผลกระทบต่อกระบวนการรับผู้ซื้อ

(Approved by)
 អនុបាយោជន៍ :

www.nvcc.edu

1. ความเหมาะสมของผลตอบรับที่มีต่อแผนงานกับวัตถุประสงค์ที่นำมาทดสอบคือตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ความหมายก็คือคือมีถูกทำมาพอที่จะสามารถยอมรับว่าการคำนวณที่คำนวณได้มีความถูกต้อง
(This report shall not be considered except in full or in part without the written consent of the author.)

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of
กรมชลประทาน (Report No.) : W-54/00
ทะเบียนรถประจำตัว : 3-20

บริษัท เบทา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 : 0552 54111 (ผู้ขาย) 0552 54112 (ผู้รับ)
 โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (fax) : 076 337 300

Callina & John's Gourmet Foods, Inc.

Method) : Grab sampling

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)		2527117		รหัสวิเคราะห์ ประเภท
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่ม		
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่มบรรจุขวด		
เวลาสุ่มตัวอย่าง (Sampling Time)		13.10 น.		
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)		ปกติ		
Color	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	600	
การวัดความขุ่น (Sedimentable Solids)	m/L	Gravimetric port 2540F	0.70	0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition, 2017

[2] ปิยะพรหมพรพรท้าวพิทยาสกุลวิมลฉิมพลีสม. ปิยะ. ถ้าหมอกจุกหมอกนุ้ย. กระบะปลูกพืชผักสวนครัว. กรุงเทพฯ: 7 พฤษภาคม 2549

ประกาศใช้ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิ 12 ตุลาคม 1256 วันที่ 20 ธันวาคม 2549

(3) Not TIS Accredited
(4) หอสมุดแห่งชาติมีบริการสมัครรับหนังสือ (Audited by Subcontractor)
(5) หน่วยงานนี้ไม่สนใจการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

— ๙๙ —

အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်

6202170171

(78:0)K) E6B67DZJRM

1. ขาดความหลากหลายของชนิดที่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่มีมาตรฐานตัวซ้ำในช่วงต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยปราศจากการตรวจสอบหรือการรับรองโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 383 หมู่ 6 ตำบลเขา ต.บ้านทราย จ.ภูเก็ต 83150 โทร. 076-833955 Fax. 076-833956 E-mail: info@bktaurus.com
Address : 383/6 Moo 6, Tambon Chalo, District Talang, Phuket 83150 Tel. 076-833955 Fax. 076-833956 E-mail: info@bktaurus.com
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-050606
ระบุเป็นข้อปฏิบัติในการวิเคราะห์ เลขที่ 7-290

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราฟิส อี คอม จำกัด
: 19/40 หมู่ 6 ตำบลเขา ต.บ้านทราย จ.ภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 28/06/2023
: 28/06/2023
: 28/06-02/06/2023
: 04/06/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Samatpong Pongpradich
7-290-7-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2303241	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มเข้าระบบบำบัด	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.35 น.	11.35 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น สีเทาเข้ม	ลักษณะดี

กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	7.6	5.0-9.0
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	part 4500-H ⁺ B		
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Acid Modification part 4500-H ⁺ C		
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Acid Modification part 4500-H ⁺ C	118 ^{IN}	450.0
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	5-Days BOD Test part 5210B		
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Dried at 103 - 105 °C part 2540C	33.7	40.0
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Dried at 180 °C part 2540C		
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Dried at 180 °C part 2540C	1.150	4500
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Micro-filtration part 4500-M ₂ B	200	450.0
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Isonetric part 4500-S ² F	0.5	41.0
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Partition & Chrometric part 5520B	11.0	420.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้ไม่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบนี้เท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบนี้เท่านั้น (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราฟิส อี คอม จำกัด
: 19/40 หมู่ 6 ตำบลเขา ต.บ้านทราย จ.ภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399



บริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 383 หมู่ 6 ตำบลเขา ต.บ้านทราย จ.ภูเก็ต 83150 โทร. 076-833955 Fax. 076-833956 E-mail: info@bktaurus.com
Address : 383/6 Moo 6, Tambon Chalo, District Talang, Phuket 83150 Tel. 076-833955 Fax. 076-833956 E-mail: info@bktaurus.com
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-050606
ระบุเป็นข้อปฏิบัติในการวิเคราะห์ เลขที่ 7-290

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราฟิส อี คอม จำกัด
: 19/40 หมู่ 6 ตำบลเขา ต.บ้านทราย จ.ภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 28/06/2023
: 28/06/2023
: 28/06-02/06/2023
: 04/06/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Samatpong Pongpradich
7-290-7-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2303241	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มเข้าระบบบำบัด	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.35 น.	11.35 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น สีเทาเข้ม	ลักษณะดี

กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	7.6	5.0-9.0
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	part 4500-H ⁺ B		
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Acid Modification part 4500-H ⁺ C		
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Acid Modification part 4500-H ⁺ C	118 ^{IN}	450.0
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	5-Days BOD Test part 5210B		
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Dried at 103 - 105 °C part 2540C	33.7	40.0
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Dried at 180 °C part 2540C		
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Dried at 180 °C part 2540C	1.150	4500
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Micro-filtration part 4500-M ₂ B	200	450.0
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Isonetric part 4500-S ² F	0.5	41.0
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Partition & Chrometric part 5520B	11.0	420.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้ไม่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบนี้เท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบนี้เท่านั้น (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราฟิส อี คอม จำกัด
: 19/40 หมู่ 6 ตำบลเขา ต.บ้านทราย จ.ภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399



บริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ตั้งอยู่ : 16/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตา อำเภอสว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ 63150 โทร : 078-623496, 042-250-2100, 200 050 4838 โทรสาร : 078-623496
Address : 16/40 Moo 6, Tambon Nanta, Amphur Sawang, Phrae, Thailand 63150 Tel : 078-623496, 042-250-2100, 200 050 4838 Fax: 078-623496
Email: info@bk-nature.com, sales@bk-nature.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1002/66
ระบุเป็นหนังสือปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-280

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราฟิคส์ บิวด เนเจอร์ จำกัด
: 16/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตา อำเภอสว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ 63150
โทร (Tel.) : 078 337 300 โทรสาร (Fax) : 078 337 300

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 28/09/2023
: 28/09/2023
: 28/09-02/10/2023
: 04/09/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sampong Pongairdech ⁽¹⁾
9-230-4-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250328/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียจากกระบวนการผลิต	น้ำเสียจากกระบวนการผลิต
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.45 น.	11.45 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีกลิ่น	เหลืองใส มีกลิ่น
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)			Grab	Grab
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-11 [®] B	7.6	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-O C 5-Days BOD Test port 2210B	12.8	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C port 2540D	5.9 ⁽³⁾	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 192 °C port 2540C	420	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N _{org} B	15.4	≤25.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	0.15	≤1.0
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (NH ₄ & Nitrate) ⁽²⁾⁽⁵⁾	mg/L	Portion & Gravimetric port 9210B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารไปยังระบบบำบัดน้ำประปา ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2543
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยใช้ห้องปฏิบัติการของบริษัท (Analyzed by Subcontractor)
[5] ภาควิชาไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) : 04/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากอาคารไปยังระบบบำบัดน้ำประปาเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อการดำเนินการใดๆที่นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากอาคารไปยังระบบบำบัดน้ำประปาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ตั้งอยู่ : 16/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตา อำเภอสว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ 63150 โทร : 078-623496, 042-250-2100, 200 050 4838 โทรสาร : 078-623496
Address : 16/40 Moo 6, Tambon Nanta, Amphur Sawang, Phrae, Thailand 63150 Tel : 078-623496, 042-250-2100, 200 050 4838 Fax: 078-623496
Email: info@bk-nature.com, sales@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1006/66
ระบุเป็นหนังสือปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-280

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราฟิคส์ บิวด เนเจอร์ จำกัด
: 16/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตา อำเภอสว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ 63150
โทร (Tel.) : 078 337 300 โทรสาร (Fax) : 078 337 300

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 28/09/2023
: 28/09/2023
: 28/09-02/10/2023
: 04/09/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sampong Pongairdech ⁽¹⁾
9-230-4-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250328/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียจากกระบวนการผลิต	น้ำเสียจากกระบวนการผลิต
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.45 น.	11.45 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีกลิ่น	เหลืองใส มีกลิ่น
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)			Grab	Grab
สี (Color, True) ⁽³⁾⁽⁴⁾	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	300	-
ความหนาแน่นของตะกอน (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁵⁾	mL/L	Gravimetric port 2540F	<0.10	≤0.50
ค่าบีโอดี (Fecal Coliform) ⁽³⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A-E	450	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารไปยังระบบบำบัดน้ำประปา ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2543
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยใช้ห้องปฏิบัติการของบริษัท (Analyzed by Subcontractor)
[5] ภาควิชาไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) : 04/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากอาคารไปยังระบบบำบัดน้ำประปาเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อการดำเนินการใดๆที่นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากอาคารไปยังระบบบำบัดน้ำประปาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ 253/25 หมู่ 4 ตำบลนาตาเหล็ก อำเภอนาทม จังหวัดนอร์ทบูล 9-230-400000
KALAOA, 253/25 Moo 4, Tambon Natathet, Amphoe Natam, Prachuabthong, 9-230-400000, Thailand
เบอร์โทร : 09-035623563 E-mail : bknature@yandex.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-117460
ระบุเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะ (เฉพาะ) 9-230

ชื่อลูกค้า (Customer) : บริษัท ทราฟี่ ฟู้ด จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 1840 หมู่ 6 ตำบลนาตาเหล็ก จังหวัดนอร์ทบูล 9-230
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 308

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Siem Reap Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 21/09/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 21/09/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-22/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/09/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samdang Pongpradach
9-230-4-0005

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			230219	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มจากขวด	น้ำดื่มจากขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	ประเภท 2
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			อุณหภูมิห้อง	

อุณหภูมิ (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.3	9.0-9.0
กรด-เบส (BOD)	mg/L	Acid Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	197 ⁽³⁾	430.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540C	51.8	40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	600	2500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Digestion part 4500-N _{org}	195	430.0
ซิลิกา (Silica) pH	mg/L	Iodometric part 4500-S ⁺ F	8.5	41.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) pH	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	14.3	430.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การควบคุมน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2543
[3] Not TIS Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] วิศวกรไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
**Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Customer) :
(Approved by)

วันที่ (Date) : 22/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้นและไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ 253/25 หมู่ 4 ตำบลนาตาเหล็ก อำเภอนาทม จังหวัดนอร์ทบูล 9-230-400000
KALAOA, 253/25 Moo 4, Tambon Natathet, Amphoe Natam, Prachuabthong, 9-230-400000, Thailand
เบอร์โทร : 09-035623563 E-mail : bknature@yandex.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-117460
ระบุเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะ (เฉพาะ) 9-230

ชื่อลูกค้า (Customer) : บริษัท ทราฟี่ ฟู้ด จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 1840 หมู่ 6 ตำบลนาตาเหล็ก จังหวัดนอร์ทบูล 9-230
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 308

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Siem Reap Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 21/09/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 21/09/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-22/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/09/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samdang Pongpradach
9-230-4-0005

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			230219	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มจากขวด	น้ำดื่มจากขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	ประเภท 2
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			อุณหภูมิห้อง	

อุณหภูมิ (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method	970	-
กรด-เบส (BOD)	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.40	43.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การควบคุมน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2543
[3] Not TIS Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] วิศวกรไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ปฏิบัติงาน (Customer) :
(Approved by)

วันที่ (Date) : 22/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้นและไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 19/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150
Address : 19/40 Moo 6, Tambon Na Ta Chai, Amphur Mueang, Phuket 83150
เบอร์โทร : 08-2556273511-1000, 08-2556273511-1000

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขงาน (Report No.) : W-174/06
หนังสือแจ้งปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท พรานโกลด์ ฟู้ด เซลล์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 19/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 537 300 โทรสาร (Fax) : 076 537 309

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 21/09/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 21/09/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-27/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			

กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	18.7	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	27.3	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	44.6	≤50.0
ไนโตรเจน ที่นิโตรเจน (Nitrogen, TRN)	mg/L	14.0	≤35.0
ไขมันที่ละลายได้ (Soluble Fat)	mg/L	0.93	≤1.0
ไขมันที่ละลายไม่ได้ (Insoluble Fat, Oil & Grease)	mg/L	0.67	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรม พ.ร.บ. 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้ตามพ.ร.บ. 7 พฤศจิกายน 2548

(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบแทนที่ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าตรวจไม่ได้ในห้องปฏิบัติการ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
**Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TRN

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามระเบียบที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ซ้ำการดำเนินการทดสอบซ้ำอีกหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle, Reproducibility, On-Site, Quick, Fast, Service
P-P 7.0/1 V2, 1 มกราคม 2553



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 19/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150
Address : 19/40 Moo 6, Tambon Na Ta Chai, Amphur Mueang, Phuket 83150
เบอร์โทร : 08-2556273511-1000, 08-2556273511-1000

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขงาน (Report No.) : W-174/06
หนังสือแจ้งปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท พรานโกลด์ ฟู้ด เซลล์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 19/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 537 300 โทรสาร (Fax) : 076 537 309

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 21/09/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 21/09/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-27/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				

สี (Color, True)	APM	Spectrophotometric port 2720 C	420	-
การแขวนลอย (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	m/L	Gravimetric port 2540F	0.30	≤0.50
บีโอดี (BOD)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	600	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรม พ.ร.บ. 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้ตามพ.ร.บ. 7 พฤศจิกายน 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบแทนที่ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าตรวจไม่ได้ในห้องปฏิบัติการ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- ทดสอบ ไม่ได้รับอนุญาตการทดสอบซ้ำ

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)


หนังสือแจ้ง :
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามระเบียบที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ซ้ำการดำเนินการทดสอบซ้ำอีกหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle, Reproducibility, On-Site, Quick, Fast, Service
P-P 7.0/1 V2, 1 มกราคม 2553



บริษัท นาคNaturae Taurus Co., Ltd.
เลขที่ 45/50 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 19150 โทร : 035-553-5113 Fax : 035-553-5115
Address: 45/50 Moo 4, Nongkhi Lek, Bang Nuea, Phra Nakhon Si Thammaraj, 19150 Tel : 035-553-5113 Fax : 035-553-5115
เลขที่ผู้รับแจ้ง (In ID) : 3335535113 E-mail: chaturae@naturae.com

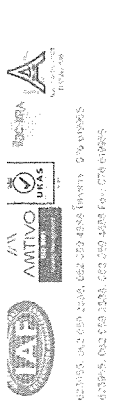

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-127266
ระบบหนังสือแจ้งปัญหาการวิเคราะห์ ผลที่ 9-200

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พาราดิส์ บี นาค จำกัด
: 1040 หมู่ 6 ต.สนามทราย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 19150
โทร (Tel.) : 035 337 300 โทรสาร (Fax) : 035 337 309

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel A Villas
: 19/10/2023
: 19/10/2023
: 19-24/10/2023
: 25/10/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2310/02	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลือจาก ผักต้ม	

กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.7	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification port 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test port 210B	18.7	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	24.0	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 190 °C port 2540C	472	≤500
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส (Nitrogen, PO ₄)	mg/L	Macro-spectrophotometric port 4500-N _{total} B	15.0	≤55.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	0.15	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5020B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและชุมชน ผลที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้จากฉบับที่ 122 ของที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TOC

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) : 25/10/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้สำหรับการตรวจสอบหรือการยืนยันผลการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท นาคNaturae Taurus Co., Ltd. (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle, Reliability, On Standard Test Service
P-B-7.8-01/A V2.1 มกราคม 2553



บริษัท นาคNaturae Taurus Co., Ltd.
เลขที่ 45/50 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 19150 โทร : 035-553-5113 Fax : 035-553-5115
Address: 45/50 Moo 4, Nongkhi Lek, Bang Nuea, Phra Nakhon Si Thammaraj, 19150 Tel : 035-553-5113 Fax : 035-553-5115
เลขที่ผู้รับแจ้ง (In ID) : 3335535113 E-mail: chaturae@naturae.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-127266
ระบบหนังสือแจ้งปัญหาการวิเคราะห์ ผลที่ 9-200

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พาราดิส์ บี นาค จำกัด
: 1040 หมู่ 6 ต.สนามทราย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 19150
โทร (Tel.) : 035 337 300 โทรสาร (Fax) : 035 337 309

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 19/10/2023
: 19/10/2023
: 19-24/10/2023
: 25/10/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2310/02	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลือจาก ผักต้ม	

สี (Color, True) ⁽³⁾⁽⁴⁾	APM	Spectrophotometric port 2100 C	300	-
การแขวนลอย (Settleable Solids) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	mL/L	Gravimetric port 2540F	0.20	≤0.50
ฟอสฟอรัส (Fecal Coliform) ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 6221 A - E	730	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและชุมชน ผลที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้จากฉบับที่ 122 ของที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่มีการทดสอบซ้ำ

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) : 25/10/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้สำหรับการตรวจสอบหรือการยืนยันผลการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท นาคNaturae Taurus Co., Ltd. (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle, Reliability, On Standard Test Service
P-B-7.8-01/A V2.1 มกราคม 2553



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง 319/16 หมู่ 6 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 076-625455, 062-0593468, 062-0594683 โทรสาร 076-625455
Address: 319/16 Moo 6, Tambon Bua, Amphoe Muang, Buriram, 31100 Tel. 076 625455, 062 0593468, 062 0594683 Fax. 076 625455
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-120956
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์แล็บ เลขที่ 7-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่ตั้ง (Address)
: บริษัท พรานโสด ภัตาคาร จำกัด
: 10/40 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31100
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Siam Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 10/11/2023
: 10/12/2023
: 10-15/12/2023
: 10/12/2023
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somsong Pongpradach
วิธีทดสอบ (Testing Method) : 7-290-A-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23110224	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำปลากระป๋อง	น้ำปลากระป๋อง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำปลา	ประเภท ๑
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลือสุญญากาศ	

การทดสอบ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4000-H ⁺ B	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acids Modification port 4000-O ₂ C/ 5-Days BOD Test port 5210B	112 ⁽¹⁾	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540C	98.1	≤40.0
ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	1,010	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TON)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4000-N _{org} B	160	≤25.0
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric port 4000-S ²⁻ F	0.5	≤1.0
ไขมันและกรดไขมัน (Fat, Oil & Grease) B10	mg/L	Partition & Gravimetric port 5220B	22.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและมาตรฐาน เลขที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับใช้จำนวนมาลงที่ 22 ลงที่ 1251 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้ปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบและใช้เฉพาะเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Represented On Standard Test Report



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง 319/16 หมู่ 6 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 076-625455, 062-0593468, 062-0594683 โทรสาร 076-625455
Address: 319/16 Moo 6, Tambon Bua, Amphoe Muang, Buriram, 31100 Tel. 076 625455, 062 0593468, 062 0594683 Fax. 076 625455
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-120956
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์แล็บ เลขที่ 7-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่ตั้ง (Address)
: บริษัท พรานโสด ภัตาคาร จำกัด
: 10/40 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31100
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Siam Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 10/11/2023
: 10/12/2023
: 10-15/12/2023
: 10/12/2023
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somsong Pongpradach
วิธีทดสอบ (Testing Method) : 7-290-A-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23110224	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำปลากระป๋อง	น้ำปลากระป๋อง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำปลา	ประเภท ๑
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลือสุญญากาศ	

การทดสอบ (pH) at 25 °C	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	900	-
การทดสอบ (Sedimentable Solids) B10	mL/L	Gravimetric port 2540F	1.5	≤0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและมาตรฐาน เลขที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับใช้จำนวนมาลงที่ 22 ลงที่ 1251 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้ปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบและใช้เฉพาะเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Represented On Standard Test Report



บริษัท บีเค เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 50/336 หมู่ 4 ตำบลบึงกระทิง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทร : 078 337 300 Fax : 078 337 309
Address : 50/336 Moo 4, Tambon Bua Krating, Amphoe Bueng Sam Phan, Phitsanulok 65150 Tel : 078 337 300 Fax : 078 337 309
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail : info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-ISO066
ระบุวันที่ส่งมอบใบปฏิบัติการวิเคราะห์ (วันที่) : 9-200

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ทราฟิค บี เมาเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 1840 หมู่ 6 ตำบลบึงกระทิง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร (Tel.) : 078 337 300 โทรสาร (Fax) : 078 337 309

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Cape Sino Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	10/10/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	10/10/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	10-15/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	16/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2311025	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียระบบบำบัด	น้ำเสียอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท 8
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่น	

กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H ₁ B	6.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification port 4500-O C/ 5-Days BOD Test port 5310B	16.7	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C port 2540D	26.6	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	316	≤500
ไนโตรเจน-แอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjelahl port 4500-N _o -B	19.9	≤25.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽³⁾	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	0.10	≤1.0
ไขมันแขวนลอย (Fat, Oil & Grease) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Pentition & gravimetric port 9500B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารไปยังแหล่งสาธารณะ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2549
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้ปฏิบัติการทดสอบในน้ำทิ้ง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

ผู้ปฏิบัติงาน: (Approved by)
วันที่ (Date): 16/11/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่กล่าวไว้ในเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการรายงานผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reliability On Laboratory First Service



บริษัท บีเค เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50/336 หมู่ 4 ตำบลบึงกระทิง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทร : 078 337 300 Fax : 078 337 309
Address : 50/336 Moo 4, Tambon Bua Krating, Amphoe Bueng Sam Phan, Phitsanulok 65150 Tel : 078 337 300 Fax : 078 337 309
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail : info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-ISO068
ระบุวันที่ส่งมอบใบปฏิบัติการวิเคราะห์ (วันที่) : 9-200

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ทราฟิค บี เมาเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 1840 หมู่ 6 ตำบลบึงกระทิง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร (Tel.) : 078 337 300 โทรสาร (Fax) : 078 337 309

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Cape Sino Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	10/10/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	10/10/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	10-15/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	16/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2311025	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียระบบบำบัด	น้ำเสียอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท 8
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่น	

สี (Color, True) ⁽³⁾⁽⁴⁾	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	290	-
การนำตัวของของแข็ง (Sedimentable Solids) ⁽³⁾⁽⁵⁾	m/L	Gravimetric port 2540F	0.50	≤0.50
ฟอสฟอรัส (Fecal Coliform) ⁽³⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	1,000	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารไปยังแหล่งสาธารณะ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2549
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้ปฏิบัติการทดสอบในน้ำทิ้ง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ ไม่สามารถทำการทดสอบซ้ำได้

ผู้ปฏิบัติงาน: (Approved by)
วันที่ (Date): 16/11/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่กล่าวไว้ในเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการรายงานผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เมาเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reliability On Laboratory First Service



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 29/29 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอวัง จันทบุรี 35122 โทร : 076-0212675, 042-029-2078, 042-029-4434 โทรสาร : 076-0212675
Address : 29/29 Moo 4, Tambon Bueng, Amphur Wang, Chantaburi 35122 Tel : 076-0212675, 042-029-2078, 042-029-4434 Fax : 076-0212675

เว็บไซต์ : www.bk-nature.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 9
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1407166
ระบุเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ W-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พรานโศก บิโค เนเจอร์ จำกัด
: 16/40 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง อำเภอวัง จันทบุรี 35120
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 309

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 07/12/2023
: 07/12/2023
: 07-13/12/2023
: 21/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23120710	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มแช่เย็นบ่มักัด	น้ำดื่มจากการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			สีขุ่น สีเขียว	
			กลิ่นเหม็น	

อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification port 4500-O C	115 ^[3]	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Days BOD Test port 5210B		
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C port 2540C	62.0	≤40.0
ไนโตรเจน มีเทน (Nitrogen, TNH)	mg/L	Dried at 140 °C port 2540C	720	≤500
ซัลไฟด์ (Sulfide) หนัก	mg/L	Micro-titrimetric port 4500-N _{H3} B	244	≤25.0
ไขมันและกรดไขมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[5]H}	mg/L	Iodometric port 4500-S ⁺ F	9.8	≤1.0
	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	25.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ การระบายน้ำจากสถานประกอบการและบ่อประปาฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549)
ประกาศใช้จากจำนวนค่าที่ 122 เลขที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2549

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบที่ปฏิบัติตามทดสอบที่แนะนำ (Analyzed by Subcontractor)
[5] การรายงานเป็นหน่วยกรัม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ดูแลรายงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) : 21/12/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ให้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้เท่านั้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่เป็นงานส่วนกลางในการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle & Professional's On standard First service



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 29/29 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอวัง จันทบุรี 35122 โทร : 076-0212675, 042-029-2078, 042-029-4434 โทรสาร : 076-0212675
Address : 29/29 Moo 4, Tambon Bueng, Amphur Wang, Chantaburi 35122 Tel : 076-0212675, 042-029-2078, 042-029-4434 Fax : 076-0212675

เว็บไซต์ : www.bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 9
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1407166
ระบุเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ W-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พรานโศก บิโค เนเจอร์ จำกัด
: 16/40 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง อำเภอวัง จันทบุรี 35120
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 309

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 07/12/2023
: 07/12/2023
: 07-09/12/2023
: 21/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23120710	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มแช่เย็นบ่มักัด	น้ำดื่มจากการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			สีขุ่น สีเขียว	
			กลิ่นเหม็น	

อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	9.00	-
การแขวนลอย (Settleable Solids) ^{[5]H}	mL/L	Gravimetric port 2540F	2.0	≤0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ การระบายน้ำจากสถานประกอบการและบ่อประปาฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549)
ประกาศใช้จากจำนวนค่าที่ 122 เลขที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2549
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบที่ปฏิบัติตามทดสอบที่แนะนำ (Analyzed by Subcontractor)
[5] การรายงานเป็นหน่วยกรัม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ดูแลรายงาน :
(Approved by)

วันที่ (Date) : 21/12/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ให้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้เท่านั้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่เป็นงานส่วนกลางในการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle & Professional's On standard First service



บริษัท ปีก นATURE ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 36/30 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร : 076-623955, 042-936-2800, 042-936-2801 โทรสาร : 076-623955
Address : 36/30 Moo 4, Tambon Bua, Amnuea, Buriram, 31000 Tel: 076-623955, 042-936-2800, 042-936-2801 Fax: 076-623955
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : info@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 9
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-140766

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ทราวิส ดี มานู จำกัด
1840 หมู่ 6 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31100
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
07/12/2023
07/12/2023
07-20/12/2023
21/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23120712	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มในขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(ถัง 200 ลิ)	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			น้ำ	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			10.37 น.	
			ขุ่นขาว ไม่ใส	
			ไม่ตกตะกอน	

Legionella spp ⁽³⁾⁽⁴⁾	CFU/L	CDC 2005	N.D.
----------------------------------	-------	----------	------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) -

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลสอบได้ทั้งหมดปฏิบัติตามกรมอนามัย (Analyzed by Subcontractor)

(5) หน่วยงานที่ส่งตรวจวิเคราะห์

(6) Not Department of Industrial Werts Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected



ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)

วันที่ (Date) :

21/12/2023

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบที่กล่าวถึงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการตามระเบียบกรมอนามัยที่ใช้บังคับโดยไม่มีการนำใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” *Printed & Reproduced by the Standard Print Service*



บริษัท ปีก นATURE ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 36/30 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร : 076-623955, 042-936-2800, 042-936-2801 โทรสาร : 076-623955
Address : 36/30 Moo 4, Tambon Bua, Amnuea, Buriram, 31000 Tel: 076-623955, 042-936-2800, 042-936-2801 Fax: 076-623955
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : info@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 9
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-140766

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ทราวิส ดี มานู จำกัด
1840 หมู่ 6 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31100
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
07/12/2023
07/12/2023
07-20/12/2023
21/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23120713	23120715
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มในขวด	น้ำดื่มในขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.20 น.	10.37 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส

โคอีเชิลล์ทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
---	------------	---	------	------

อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
--	------------	---	------	------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปา

สถานที่เก็บตัวอย่าง : 16 กรกฎาคม 2550 ผลการวิเคราะห์ : 11 กรกฎาคม 2550

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลสอบได้ทั้งหมดปฏิบัติตามกรมอนามัย (Analyzed by Subcontractor)

(5) หน่วยงานที่ส่งตรวจวิเคราะห์

(6) Not Department of Industrial Werts Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected



ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)

วันที่ (Date) :

21/12/2023

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบที่กล่าวถึงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการตามระเบียบกรมอนามัยที่ใช้บังคับโดยไม่มีการนำใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” *Printed & Reproduced by the Standard Print Service*



บริษัท ปิเค เมเจอร์ แอริส จำกัด

Isk Nature Tannin Co., Ltd.

Dr. J. G. Thompson, 10000 10th Ave. N.E., Seattle, WA 98120-4000, USA. Tel: 206 526 5855. Fax: 206 526 5855. Email: jgthompson@u.washington.edu

Analysis Report

หน้า (Page) : 8 of 9
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1467180
หนังสืออ้างอิง/เอกสารแนบ เลขที่ 2-290

: บริษัท พาณิชย์ไทย จำกัด

: 18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลเขกมลา อำเภอรัตนวาปี จังหวัดเลย ๔๕150

Ing (Tel.) : 076 337 300
Ing (Fax) : 076 337 399

Source: *San Francisco Chronicle* (San Francisco Source) • Cane Stealing Blamed for Court Hotel X Villages

2.2.2. Sampling (Sampling Method) : Grab sampling

Table 1. Mean values of the variables measured during the 60-min test

1999-2000

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หน่วยฐาน (Standard) ⁽²⁾
จำรหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231037H6	231037H7
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่มในเชิงพาณิชย์
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			22.58 น.	09.49 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ 9	7.4	7.3
ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	56.0	73.0
				±600

[f] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] มาตฐานแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ภาค

ผวก. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อตกลงฯ คน. ที่ มท 55702-2/2550 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

[5] Not T11 Accredited

(4) ผลกระทบโดยทั่วไปกับการทดสอบรับทราบช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำพิพากษาไม่แน่นอนในเกียรตินิต

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, Total Hardness, Iron, TDS

(Aq porosity)

சுருதி (முதல்).

valuable

10-11-2019

The above variables were selected only in the factored sample as mentioned in this passage.

2. การรายงานผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of EK NATURE TAURUS CO., LTD.)

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Index**
 10. **Table of Contents**
 11. **Figure 1**
 12. **Figure 2**
 13. **Figure 3**
 14. **Figure 4**
 15. **Figure 5**
 16. **Figure 6**
 17. **Figure 7**
 18. **Figure 8**
 19. **Figure 9**
 20. **Figure 10**
 21. **Figure 11**
 22. **Figure 12**
 23. **Figure 13**
 24. **Figure 14**
 25. **Figure 15**
 26. **Figure 16**
 27. **Figure 17**
 28. **Figure 18**
 29. **Figure 19**
 30. **Figure 20**
 31. **Figure 21**
 32. **Figure 22**
 33. **Figure 23**
 34. **Figure 24**
 35. **Figure 25**
 36. **Figure 26**
 37. **Figure 27**
 38. **Figure 28**
 39. **Figure 29**
 40. **Figure 30**
 41. **Figure 31**
 42. **Figure 32**
 43. **Figure 33**
 44. **Figure 34**
 45. **Figure 35**
 46. **Figure 36**
 47. **Figure 37**
 48. **Figure 38**
 49. **Figure 39**
 50. **Figure 40**
 51. **Figure 41**
 52. **Figure 42**
 53. **Figure 43**
 54. **Figure 44**
 55. **Figure 45**
 56. **Figure 46**
 57. **Figure 47**
 58. **Figure 48**
 59. **Figure 49**
 60. **Figure 50**
 61. **Figure 51**
 62. **Figure 52**
 63. **Figure 53**
 64. **Figure 54**
 65. **Figure 55**
 66. **Figure 56**
 67. **Figure 57**
 68. **Figure 58**
 69. **Figure 59**
 70. **Figure 60**
 71. **Figure 61**
 72. **Figure 62**
 73. **Figure 63**
 74. **Figure 64**
 75. **Figure 65**
 76. **Figure 66**
 77. **Figure 67**
 78. **Figure 68**
 79. **Figure 69**
 80. **Figure 70**
 81. **Figure 71**
 82. **Figure 72**
 83. **Figure 73**
 84. **Figure 74**
 85. **Figure 75**
 86. **Figure 76**
 87. **Figure 77**
 88. **Figure 78**
 89. **Figure 79**
 90. **Figure 80**
 91. **Figure 81**
 92. **Figure 82**
 93. **Figure 83**
 94. **Figure 84**
 95. **Figure 85**
 96. **Figure 86**
 97. **Figure 87**
 98. **Figure 88**
 99. **Figure 89**
 100. **Figure 90**
 101. **Figure 91**
 102. **Figure 92**
 103. **Figure 93**
 104. **Figure 94**
 105. **Figure 95**
 106. **Figure 96**
 107. **Figure 97**
 108. **Figure 98**
 109. **Figure 99**
 110. **Figure 100**
 111. **Figure 101**
 112. **Figure 102**
 113. **Figure 103**
 114. **Figure 104**
 115. **Figure 105**
 116. **Figure 106**
 117. **Figure 107**
 118. **Figure 108**
 119. **Figure 109**
 120. **Figure 110**
 121. **Figure 111**
 122. **Figure 112**
 123. **Figure 113**
 124. **Figure 114**
 125. **Figure 115**
 126. **Figure 116**
 127. **Figure 117**
 128. **Figure 118**
 129. **Figure 119**
 130. **Figure 120**
 131. **Figure 121**
 132. **Figure 122**
 133. **Figure 123**
 134. **Figure 124**
 135. **Figure 125**
 136. **Figure 126**
 137. **Figure 127**
 138. **Figure 128**
 139. **Figure 129**
 140. **Figure 130**
 141. **Figure 131**
 142. **Figure 132**
 143. **Figure 133**
 144. **Figure 134**
 145. **Figure 135**
 146. **Figure 136**
 147. **Figure 137**
 148. **Figure 138**
 149. **Figure 139**
 150. **Figure 140**
 151. **Figure 141**
 152. **Figure 142**
 153. **Figure 143**
 154. **Figure 144**
 155. **Figure 145**
 156. **Figure 146**
 157. **Figure 147**
 158. **Figure 148**
 159. **Figure 149**
 160. **Figure 150**
 161. **Figure 151**
 162. **Figure 152**
 163. **Figure 153**
 164. **Figure 154**
 165. **Figure 155**
 166. **Figure 156**
 167. **Figure 157**
 168. **Figure 158**
 169. **Figure 159**
 170. **Figure 160**
 171. **Figure 161**
 172. **Figure 162**
 173. **Figure 163**
 174. **Figure 164**
 175. **Figure 165**
 176. **Figure 166**
 177. **Figure 167**
 178. **Figure 168**
 179. **Figure 169**
 180. **Figure 170**
 181. **Figure 171**
 182. **Figure 172**
 183. **Figure 173**
 184. **Figure 174**
 185. **Figure 175**
 186. **Figure 176**
 187. **Figure 177**
 188. **Figure 178**
 189. **Figure 179**
 190. **Figure 180**
 191. **Figure 181**
 192. **Figure 182**
 193. **Figure 183**
 194. **Figure 184**
 195. **Figure 185**
 196. **Figure 186**
 197. **Figure 187**
 198. **Figure 188**
 199. **Figure 189**
 200. **Figure 190**
 201. **Figure 191**
 202. **Figure 192**
 203. **Figure 193**
 204. **Figure 194**
 205. **Figure 195**
 206. **Figure 196**
 207. **Figure 197**
 208. **Figure 198**
 209. **Figure 199**
 210. **Figure 200**
 211. **Figure 201**
 212. **Figure 202**
 213. **Figure 203**
 214. **Figure 204**
 215. **Figure 205**
 216. **Figure 206**
 217. **Figure 207**
 218

F.P. 7 2-01/1 V2 : 19177929 2563



บริษัท บีเค ไบโอสายส์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



Unit : 20/10 หมู่ 6 ตำบลนาตา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดภูเก็ต 83150
Tel : 076-537 300 Fax : 076-537 309
E-mail : info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 9 of 9
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-140760

ชื่อผู้ซื้อ (Customer) : บริษัท ทราฟิค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 10/10 หมู่ 6 ตำบลนาตา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 537 300 โทรสาร (Fax) : 076 537 309
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Siam Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/12/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/12/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-08/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/12/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdang Pengsiladach

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23120716	23120717
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.35 น.	09.40 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline port 5500-Fe B	<0.10 mg/L	<0.10 mg/L
แมงกานีส (Manganese) (Mn)	mg/L	Perculfate port 5500-Mn B	<0.10 mg/L	<0.40 mg/L
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness, as CaCO ₃) (H)	mg/L	EDTA Titrimetric port 2340C	63.2	40.0
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (N)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) (N)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] หากฐานข้อมูลการวิเคราะห์การปนเปื้อนไม่พบข้อมูล
หากไม่พบการปนเปื้อน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 สำหรับพื้นที่ควบคุมคุณภาพ ดม. 1 ม. 55702-25250 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ข้อมูลวิเคราะห์การปนเปื้อนทั้งหมด (Analyzed by Subcontractor)
- [5] ความไม่แน่นอนในการวัด
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- ***Certificated ISO 9001:2015 - Total Hardness, Iron

ผู้ซื้อพิจารณา :
(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date) :

Managing Director

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับตัวอย่างอื่น
- (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนในน้ำดื่ม ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
- (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

~PROF~
Phuket, Republic of Thailand, Q-Standard First Service

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567


ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

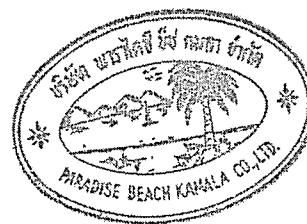


สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ใช้กับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใส่ ฟอสฟอรัส ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใส่ ในทุกลังการรวม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ตะกอน/ ไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน/ ไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/23	251.6	98	62	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
2/1/23	251.6	107	86	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/1/23	251.6	87	70	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/1/23	251.6	87	90	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/1/23	251.6	78	69	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/1/23	251.6	101	81	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/1/23	251.6	100	80	251.6	600	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/1/23	251.6	71	57	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/1/23	251.6	152	126	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/1/23	251.6	90	72	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/1/23	251.6	68	54	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/1/23	251.6	84	67	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/1/23	251.6	72	58	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/1/23	251.6	111	89	251.6	600	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/1/23	251.6	87	71	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/1/23	251.6	59	47	251.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

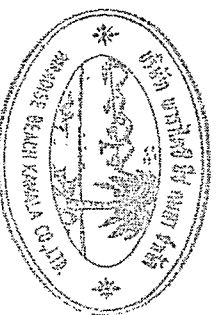

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องงานด้านนิคมสหกิจ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องงานแต่ละงานในคอมพิวเตอร์														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ตัวบน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบบำบัด น้ำเสีย นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องถาวร เคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
19/1/23	351.6	67	79	750.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19/1/23	351.6	85	68	750.15	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20/1/23	351.6	96	72	750.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21/1/23	351.6	123	78	750.15	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22/1/23	351.6	108	126	750.15	65.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23/1/23	351.6	85	68	750.15	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24/1/23	351.6	100	80	750.15	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25/1/23	351.6	107	102	750.15	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26/1/23	351.6	92	74	750.15	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27/1/23	351.6	106	82	750.15	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28/1/23	351.6	114	91	750.15	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29/1/23	351.6	122	98	750.15	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
30/1/23	351.6	83	66	750.15	65.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
31/1/23	351.6	90	72	750.15	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-

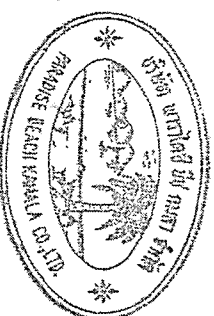


หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลดสิทธิและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสิทธิและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน


ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
บริษัท พารา ไคพี บีช กมล จำกัด

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมดอายุ 30 เมษายน 2567

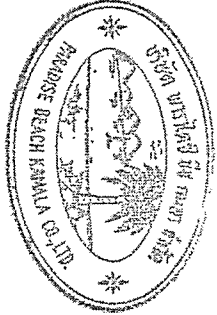

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะปี่ จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

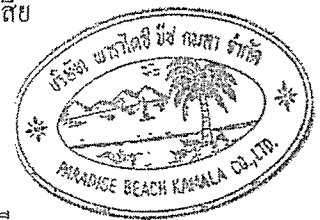

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีรถสูบเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10899.6 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1986 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2210 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 16
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข



- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567


ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

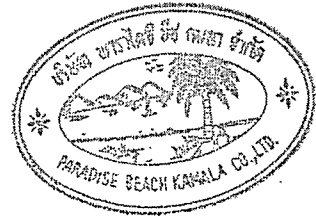


สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แต่ละจุดผลิต มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผกวนน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/8/23	351.6	36	69	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/8/23	351.6	95	76	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/8/23	351.6	109	89	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/8/23	351.6	89	71	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/8/23	351.6	104	83	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/8/23	351.6	95	76	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/8/23	351.6	109	89	ระบ.ค	60 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/8/23	351.6	81	65	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/8/23	351.6	121	94	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/8/23	351.6	104	86	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/8/23	351.6	109	89	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/8/23	351.6	106	85	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/8/23	351.6	109	87	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/8/23	351.6	121	99	ระบ.ค	60 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/8/23	351.6	104	86	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/8/23	351.6	138	110	ระบ.ค	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

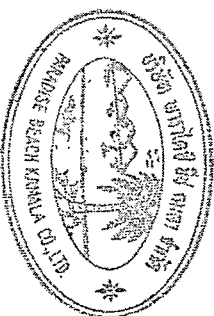

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (อันตรายหรือ กึ่งอันตราย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยกน้ำ สกปรก/น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องยกน้ำ สะอาด/น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูด ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
14/8/23	351.6	190	96	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/8/23	351.6	118	94	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/8/23	351.6	93	74	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
17/8/23	351.6	24	62	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
18/8/23	351.6	81	62	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19/8/23	351.6	90	72	3:44	620	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20/8/23	351.6	105	84	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21/8/23	351.6	88	70	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22/8/23	351.6	52	42	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23/8/23	351.6	104	83	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24/8/23	351.6	37	62	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25/8/23	351.6	64	51	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26/8/23	351.6	70	56	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27/8/23	351.6	96	74	3:44	650	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28/8/23	351.6	90	72	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29/8/23	351.6	90	72	3:44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-

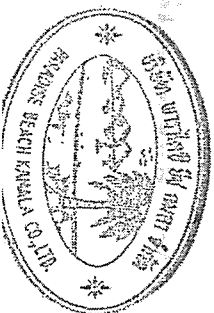


หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
บริษัท พาราไคส์ บีช กมล จำกัด


เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

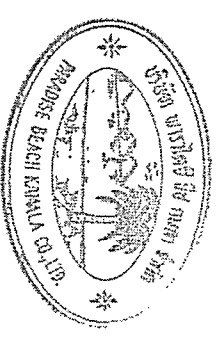

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมดอายุ 30 เมษายน 2567


ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

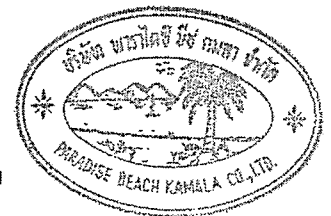

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปเติมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีรถสูบลอกขน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10899.6 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3012 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1409 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงตำราสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 48
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข



คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567


ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แนบผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

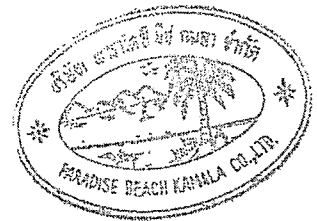

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ


สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคการรวม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารตกตะกอน ที่ ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ เกิด ขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย ที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องตกตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องตกตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องตกตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			เครื่องตกตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)
						น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องตกตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องตกตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องตกตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			เครื่องตกตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)
11/1/23	351.6	79	62	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/1/23	351.6	86	55	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/1/23	351.6	45	36	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/1/23	351.6	133	106	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/1/23	351.6	49	39	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/1/23	351.6	76	61	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
17/1/23	351.6	58	46	5-044	608	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
18/1/23	351.6	83	58	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19/1/23	351.6	108	86	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20/1/23	351.6	62	50	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21/1/23	351.6	94	73	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22/1/23	351.6	63	50	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23/1/23	351.6	78	68	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24/1/23	351.6	59	44	5-044	608	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25/1/23	351.6	115	92	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26/1/23	351.6	63	50	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27/1/23	351.6	59	44	5-044	608	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28/1/23	351.6	115	92	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29/1/23	351.6	63	50	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
30/1/23	351.6	59	44	5-044	608	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
31/1/23	351.6	115	92	5-044	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-

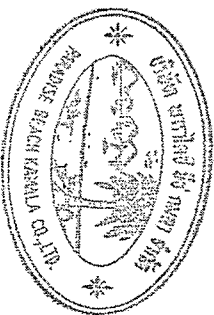

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น หรือน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น หรือสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17/9/23	351.6	55	14	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
18/9/23	351.6	82	66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19/9/23	351.6	119	95	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20/9/23	351.6	54	49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21/9/23	351.6	79	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22/9/23	351.6	114	94	ระบาย	650	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23/9/23	351.6	78	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24/9/23	351.6	64	51	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25/9/23	351.6	92	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26/9/23	351.6	86	67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27/9/23	351.6	66	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28/9/23	351.6	72	58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29/9/23	351.6	88	70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
30/9/23	351.6	88	70	ระบาย	650	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-


ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

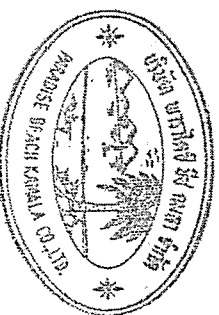

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสารติดส่งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน


ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมดอญ 30 เมษายน 2567

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

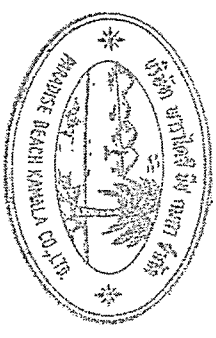

..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอญ

ออกให้โดย


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะปง จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดยุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมดยุ 30 เมษายน 2567


ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ

ออกให้โดย

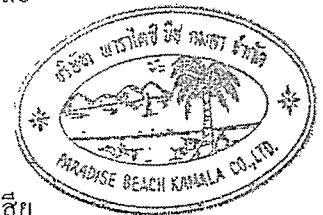

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....


(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีรถสูบละกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,568 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2326 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1959 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 36
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข



- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567


ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

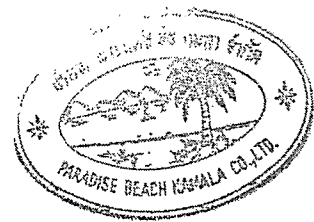

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ


วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ น้ำ ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (ทกม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ทกม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ทกม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ก้นบ่อ ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ทกม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
						ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/10/23	351.6	76	60	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/10/23	351.6	70	52	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/10/23	351.6	84	63	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/10/23	351.6	111	89	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/10/23	351.6	88	70	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/10/23	351.6	78	62	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/10/23	351.6	80	69	5-074	60%	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/10/23	351.6	68	54	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/10/23	351.6	79	76	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/10/23	351.6	84	67	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/10/23	351.6	81	65	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/10/23	351.6	104	83	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/10/23	351.6	113	90	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/10/23	351.6	65	52	5-074	60%	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/10/23	351.6	70	52	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/10/23	351.6	82	66	5-074	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

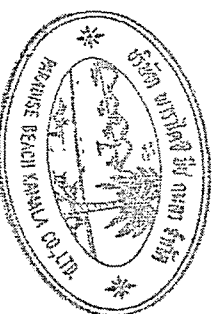

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องงานแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลาน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลาน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
12/10/23	351.6	105	84	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/10/23	351.6	74	59	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/10/23	351.6	69	58	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/10/23	351.6	85	68	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/10/23	351.6	85	68	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
17/10/23	351.6	66	53	350.4	6.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
18/10/23	351.6	68	55	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19/10/23	351.6	88	70	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20/10/23	351.6	67	54	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21/10/23	351.6	72	58	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22/10/23	351.6	81	65	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23/10/23	351.6	59	46	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24/10/23	351.6	58	46	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25/10/23	351.6	58	46	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26/10/23	351.6	58	46	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27/10/23	351.6	58	46	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28/10/23	351.6	58	46	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29/10/23	351.6	58	46	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
30/10/23	351.6	58	46	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
31/10/23	351.6	58	46	350.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

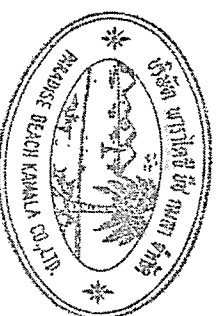


หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
บริษัท พารา ไคซ์ บีช กมลา จำกัด


เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมคอาญ 30 เมษายน 2567

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

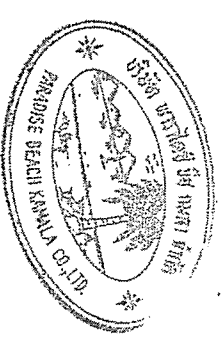

.....ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ หมายเหตุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดยุติ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

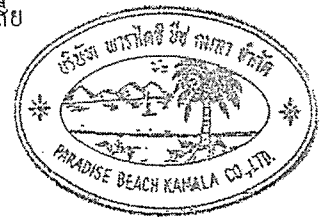

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมดยุติ 30 เมษายน 2567

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุติ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปเติมอากาศ.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี


☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีรถสูบลอกขน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10 899.6 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 151.2 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1009 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องดูดตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 42
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

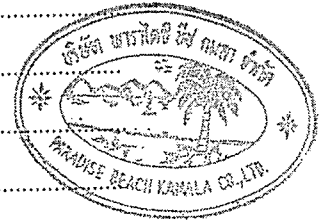

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะปง จังหวัด ภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แนบผังตามเอกสารแนบท้าย)


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

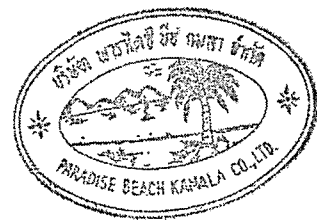

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะรวม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่นำพาไปใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ตัวเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลวง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ตกตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/11/23	351.6	61	49	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/11/23	351.6	71	58	รวม 58	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/11/23	351.6	76	61	รวม 61	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/11/23	351.6	85	68	รวม 68	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/11/23	351.6	38	30	รวม 30	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/11/23	351.6	64	55	รวม 55	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/11/23	351.6	79	62	รวม 62	60 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/11/23	351.6	79	63	รวม 63	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/11/23	351.6	79	58	รวม 58	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/11/23	351.6	80	64	รวม 64	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/11/23	351.6	95	44	รวม 44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/11/23	351.6	63	50	รวม 50	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/11/23	351.6	82	66	รวม 66	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/11/23	351.6	114	94	รวม 94	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/11/23	351.6	79	63	รวม 63	60 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/11/23	351.6	84	67	รวม 67	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-


ลายมือชื่อ:
ผู้บันทึก

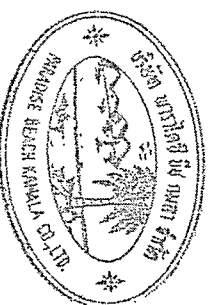

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เป็นงานแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้าสู่ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระยะทาง/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17/11/25	351.6	101	81	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
18/11/25	351.6	109	88	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19/11/25	351.6	96	88	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20/11/25	351.6	90	92	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21/11/25	351.6	96	77	2.446	65 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22/11/25	351.6	101	81	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23/11/25	351.6	92	84	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24/11/25	351.6	81	69	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25/11/25	351.6	82	66	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26/11/25	351.6	128	102	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27/11/25	351.6	86	64	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28/11/25	351.6	97	78	2.446	65 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29/11/25	351.6	66	53	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
30/11/25	351.6	86	69	2.446	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-

นาย... ผู้บันทึก

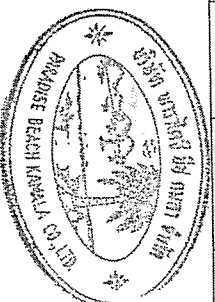

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
บริษัท พาราไคษฐ์ บิซ กมล จำกัด


เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมตออายุ 30 เมษายน 2567

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

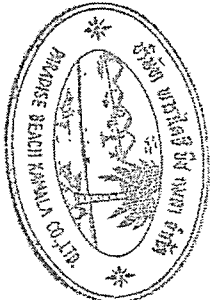

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคออายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมดอายุ 30 เมษายน 2567


ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

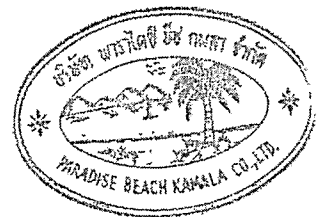

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ระบบ sprinkler และระบายลงตำราสารธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีรถสูบลอกขน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10568 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) : 2502 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1002 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 12
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข




คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6
ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะหู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300
มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)
ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

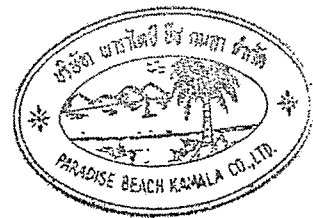

สถิติและข้อมูลที่ได้รายงานแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ น้ำเพื่อ ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (ทว.ย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ทว.ย)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ทว.ย)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารพิษหรือ สารที่ ชีวภาพที่ (ชื่อปริมาณ) (อันตรายหรือ กัมมันตรังสี)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ทว.ย)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
11/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/12/23	351.6	88	70	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
17/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
18/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
30/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
31/12/23	351.6	86	69	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-

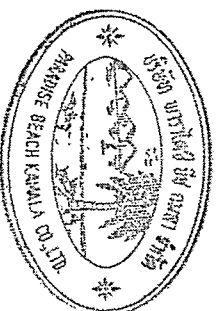


ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์มประเมินมลพิษ														รายชื่อผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ต.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ต.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทางานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ลัดขังจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ต.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลวง/ ผดมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลวง/ ผดมนสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
14/12/23	351.6	66	53	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/12/23	351.6	85	68	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/12/23	351.6	86	69	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/12/23	351.6	93	74	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/12/23	351.6	82	66	2-245	65.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/12/23	351.6	111	89	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/12/23	351.6	64	51	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/12/23	351.6	91	93	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/12/23	351.6	118	94	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/12/23	351.6	88	70	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/12/23	351.6	118	94	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/12/23	351.6	142	114	2-245	65.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/12/23	351.6	102	82	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/12/23	351.6	122	98	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/12/23	351.6	133	106	2-245	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

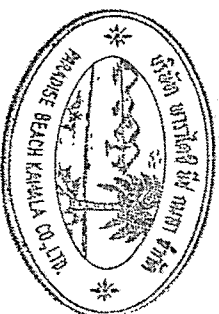


หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
บริษัท พารา ไตซ์ บีช กมล จำกัด



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

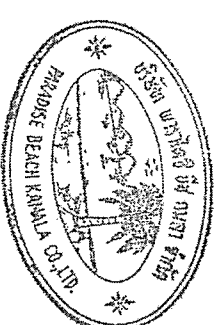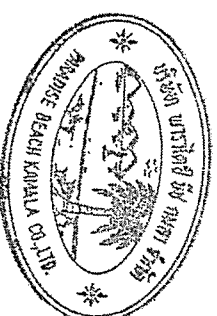

..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะปง จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีรถสูบลอกขน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบน้ำดับน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำดับน้ำเสีย (หน่วย) 10899.6 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2002 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบน้ำดับน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2422 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบน้ำดับน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบน้ำดับน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบน้ำดับน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบน้ำดับน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 12
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข



- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบน้ำดับน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
น้ำดับน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบน้ำดับน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการน้ำดับน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗