

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ค-1


การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในฤกษ์จาก ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/7/66	470.22	234.52	74.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
2/7/66	470.22	246.70	145.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
3/7/66	470.22	400.43	204.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
4/7/66	470.22	504.94	217.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
5/7/66	470.22	354.30	215.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
6/7/66	470.22	379.20	52.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
7/7/66	470.22	283.77	13.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
8/7/66	470.22	180.50	240.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
9/7/66	470.22	385.71	191.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
10/7/66	470.22	391.64	85.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
11/7/66	470.22	418.37	230.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
12/7/66	470.22	408.51	416.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
13/7/66	470.22	296.74	231.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
14/7/66	470.22	281.20	157.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
15/7/66	470.22	175.20	90.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

อาคารสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
แบบ พ.ส. ๑

แบบบันทึกการตรวจเช็คและข้อมูลเชิงแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ ๑ ซอย ๑
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงตำบล บางกะปิ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร ๐๒-๐๘๘-๙๐๙๙ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
กิจการประเภท ก. อุตสาหกรรมแบบไม่เผา ปล่อยมลพิษ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
..... จึงมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

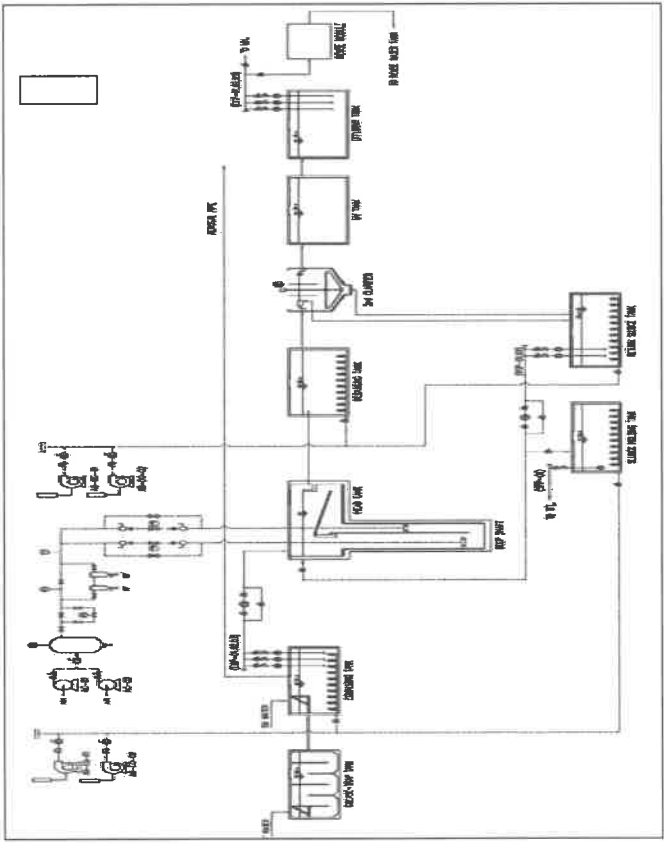

	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในอุตสาหกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/7/66	470.22	344.80	102.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/7/66	470.22	456.98	155.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/7/66	470.22	400.95	220.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/7/66	470.22	386.02	306.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/7/66	470.22	394.99	242.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/7/66	470.22	234.28	191.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/7/66	470.22	235.83	129.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/7/66	470.22	397.12	277.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/7/66	470.22	322.68	230.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/7/66	470.22	387.95	252.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/7/66	470.22	427.98	230.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/7/66	470.22	256.55	108.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/7/66	470.22	242.18	97.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/7/66	470.22	184.80	84.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/7/66	470.22	307.62	134.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/7/66	470.22	345.61	85.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแนบตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยาอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยาอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ - รอย -
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล บางกะปิ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร - มีคู่อิทธิพล วิทยุคมนาคม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร - ผนวกแนบนี้แนบไปด้วย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
ประกอบกิจการประเภท ก ผนวกแนบนี้แนบไปด้วย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ผนวกแนบนี้แนบด้วย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

..... ผู้ครอบครองระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ผนวกแนบนี้แนบด้วย

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ผนวกแนบนี้แนบด้วย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียระบบแยกตัว/เชื่อมตัว/บำบัดน้ำเสีย
น้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 500 ลบ.ม. / วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หนองสาธารณะ/บึง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ฝังกลบ/การนำกากไปใช้ประโยชน์/และจัดเก็บ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	14577
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	10268.09
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	5402.00
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	-
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์	-
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)	
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)	
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)	
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)	
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)	
- เครื่องสูบลูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)	
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)	
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	-
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๔๐ ต้อง
รายงานโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายตรา

๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่กักหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามกฎหมายตรา ๑๐๗

	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะทาง/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตัว (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/8/66	953.22	404.49	236.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/8/66	953.22	410.94	252.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/8/66	953.22	279.14	118.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/8/66	953.22	199.63	103.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/8/66	953.22	460.79	247.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/8/66	953.22	404.10	242.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/8/66	953.22	287.15	81.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/8/66	953.22	402.17	379.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/8/66	953.22	369.53	226.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/8/66	953.22	220.96	111.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/8/66	953.22	193.12	73.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/8/66	953.22	328.66	227.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/8/66	953.22	426.66	246.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/8/66	953.22	396.08	223.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/8/66	953.22	430.46	234.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/8/66	953.22	379.53	222.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าถาวรบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ขั้วมุดทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ ซอย - แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 102-088-9039 โทรสาร มี คุณיותสาร ขยะมูลฝอย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ขยะมูลฝอยขั้นต้น ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ขอแก้ไขโดย นมดอชาย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดเมพิซ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....

ใบอนุญาติเลขที่..... หมดอายุ.....

[illegible]

ผู้รู้สั่งให้เรือกหางัดน้ำเสีย

.....

$\left(\begin{array}{c} f \\ g \end{array} \right)$

๑๒๕
เลขานุการพิเศษ
หม่อมชาย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียประเภทใดที่ติดตั้งแบบวนผสม ๑๐๐% หน่วยงานสามารถในการรองรับ

๒. เวียดนามของเขมรปกครองด้วย 500 ชาติ / วัน

[illegible]

(๒) การวางแผนงบประมาณโดย ☒ แบบต่อเนื่อง (cont.)
.....

(๓) ขู่ข่มขู่และครุข่มขู่ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ครุข่มขู่บำบัดน้ำ ☒ ครุข่มขู่บำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

.....
(ทวง) ๒ พ.ร.ฎ ☐
มอบแก่ผู้บังคับ ☒

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (รวม) ทุกสถานประกอบการทั้งหมด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10442.14

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5932.00

(៥) ការចុះកម្រិតក្នុងការបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានទឹក។

[illegible][illegible]

แผนของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบนำบัตรนำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องพิมพ์มิกาคศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

๑. ☐ ๒. ☐ ๓. ☐ ๔. ☐ ๕. ☐ ๖. ☐ ๗. ☐ ๘. ☐ ๙. ☐ ๑๐. ☐ ๑๑. ☐ ๑๒. ☐ ๑๓. ☐ ๑๔. ☐ ๑๕. ☐ ๑๖. ☐ ๑๗. ☐ ๑๘. ☐ ๑๙. ☐ ๒๐. ☐ ๒๑. ☐ ๒๒. ☐ ๒๓. ☐ ๒๔. ☐ ๒๕. ☐ ๒๖. ☐ ๒๗. ☐ ๒๘. ☐ ๒๙. ☐ ๓๐. ☐ ๓๑. ☐ ๓๒. ☐ ๓๓. ☐ ๓๔. ☐ ๓๕. ☐ ๓๖. ☐ ๓๗. ☐ ๓๘. ☐ ๓๙. ☐ ๔๐. ☐ ๔๑. ☐ ๔๒. ☐ ๔๓. ☐ ๔๔. ☐ ๔๕. ☐ ๔๖. ☐ ๔๗. ☐ ๔๘. ☐ ๔๙. ☐ ๕๐. ☐ ๕๑. ☐ ๕๒. ☐ ๕๓. ☐ ๕๔. ☐ ๕๕. ☐ ๕๖. ☐ ๕๗. ☐ ๕๘. ☐ ๕๙. ☐ ๖๐. ☐ ๖๑. ☐ ๖๒. ☐ ๖๓. ☐ ๖๔. ☐ ๖๕. ☐ ๖๖. ☐ ๖๗. ☐ ๖๘. ☐ ๖๙. ☐ ๗๐. ☐ ๗๑. ☐ ๗๒. ☐ ๗๓. ☐ ๗๔. ☐ ๗๕. ☐ ๗๖. ☐ ๗๗. ☐ ๗๘. ☐ ๗๙. ☐ ๘๐. ☐ ๘๑. ☐ ๘๒. ☐ ๘๓. ☐ ๘๔. ☐ ๘๕. ☐ ๘๖. ☐ ๘๗. ☐ ๘๘. ☐ ๘๙. ☐ ๙๐. ☐ ๙๑. ☐ ๙๒. ☐ ๙๓. ☐ ๙๔. ☐ ๙๕. ☐ ๙๖. ☐ ๙๗. ☐ ๙๘. ☐ ๙๙. ☐ ๑๐๐. ☐ ๑๐๑. ☐ ๑๐๒. ☐ ๑๐๓. ☐ ๑๐๔. ☐ ๑๐๕. ☐ ๑๐๖. ☐ ๑๐๗. ☐ ๑๐๘. ☐ ๑๐๙. ☐ ๑๑๐. ☐ ๑๑๑. ☐ ๑๑๒. ☐ ๑๑๓. ☐ ๑๑๔. ☐ ๑๑๕. ☐ ๑๑๖. ☐ ๑๑๗. ☐ ๑๑๘. ☐ ๑๑๙. ☐ ๑๒๐. ☐ ๑๒๑. ☐ ๑๒๒. ☐ ๑๒๓. ☐ ๑๒๔. ☐ ๑๒๕. ☐ ๑๒๖. ☐ ๑๒๗. ☐ ๑๒๘. ☐ ๑๒๙. ☐ ๑๓๐. ☐ ๑๓๑. ☐ ๑๓๒. ☐ ๑๓๓. ☐ ๑๓๔. ☐ ๑๓๕. ☐ ๑๓๖. ☐ ๑๓๗. ☐ ๑๓๘. ☐ ๑๓๙. ☐ ๑๔๐. ☐ ๑๔๑. ☐ ๑๔๒. ☐ ๑๔๓. ☐ ๑๔๔. ☐ ๑๔๕. ☐ ๑๔๖. ☐ ๑๔๗. ☐ ๑๔๘. ☐ ๑๔๙. ☐ ๑๕๐. ☐ ๑๕๑. ☐ ๑๕๒. ☐ ๑๕๓. ☐ ๑๕๔. ☐ ๑๕๕. ☐ ๑๕๖. ☐ ๑๕๗. ☐ ๑๕๘. ☐ ๑๕๙. ☐ ๑๖๐. ☐ ๑๖๑. ☐ ๑๖๒. ☐ ๑๖๓. ☐ ๑๖๔. ☐ ๑๖๕. ☐ ๑๖๖. ☐ ๑๖๗. ☐ ๑๖๘. ☐ ๑๖๙. ☐ ๑๗๐. ☐ ๑๗๑. ☐ ๑๗๒. ☐ ๑๗๓. ☐ ๑๗๔. ☐ ๑๗๕. ☐ ๑๗๖. ☐ ๑๗๗. ☐ ๑๗๘. ☐ ๑๗๙. ☐ ๑๘๐. ☐ ๑๘๑. ☐ ๑๘๒. ☐ ๑๘๓. ☐ ๑๘๔. ☐ ๑๘๕. ☐ ๑๘๖. ☐ ๑๘๗. ☐ ๑๘๘. ☐ ๑๘๙. ☐ ๑๙๐. ☐ ๑๙๑. ☐ ๑๙๒. ☐ ๑๙๓. ☐ ๑๙๔. ☐ ๑๙๕. ☐ ๑๙๖. ☐ ๑๙๗. ☐ ๑๙๘. ☐ ๑๙๙. ☐ ๒๐๐. ☐ ๒๐๑. ☐ ๒๐๒. ☐ ๒๐๓. ☐ ๒๐๔. ☐ ๒๐๕. ☐ ๒๐๖. ☐ ๒๐๗. ☐ ๒๐๘. ☐ ๒๐๙. ☐ ๒๑๐. ☐ ๒๑๑. ☐ ๒๑๒. ☐ ๒๑๓. ☐ ๒๑๔. ☐ ๒๑๕. ☐ ๒๑๖. ☐ ๒๑๗. ☐ ๒๑๘. ☐ ๒๑๙. ☐ ๒๒๐. ☐ ๒๒๑. ☐ ๒๒๒. ☐ ๒๒๓. ☐ ๒๒๔. ☐ ๒๒๕. ☐ ๒๒๖. ☐ ๒๒๗. ☐ ๒๒๘. ☐ ๒๒๙. ☐ ๒๓๐. ☐ ๒๓๑. ☐ ๒๓๒. ☐ ๒๓๓. ☐ ๒๓๔. ☐ ๒๓๕. ☐ ๒๓๖. ☐ ๒๓๗. ☐ ๒๓๘. ☐ ๒๓๙. ☐ ๒๔๐. ☐ ๒๔๑. ☐ ๒๔๒. ☐ ๒๔๓. ☐ ๒๔๔. ☐ ๒๔๕. ☐ ๒๔๖. ☐ ๒๔๗. ☐ ๒๔๘. ☐ ๒๔๙. ☐ ๒๕๐. ☐ ๒๕๑. ☐ ๒๕๒. ☐ ๒๕๓. ☐ ๒๕๔. ☐ ๒๕๕. ☐ ๒๕๖. ☐ ๒๕๗. ☐ ๒๕๘. ☐ ๒๕๙. ☐ ๒๖๐. ☐ ๒๖๑. ☐ ๒๖๒. ☐ ๒๖๓. ☐ ๒๖๔. ☐ ๒๖๕. ☐ ๒๖๖. ☐ ๒๖๗. ☐ ๒๖๘. ☐ ๒๖๙. ☐ ๒๗๐. ☐ ๒๗๑. ☐ ๒๗๒. ☐ ๒๗๓. ☐ ๒๗๔. ☐ ๒๗๕. ☐ ๒๗๖. ☐ ๒๗๗. ☐ ๒๗๘. ☐ ๒๗๙. ☐ ๒๘๐. ☐ ๒๘๑. ☐ ๒๘๒. ☐ ๒๘๓. ☐ ๒๘๔. ☐ ๒๘๕. ☐ ๒๘๖. ☐ ๒๘๗. ☐ ๒๘๘. ☐ ๒๘๙. ☐ ๒๙๐. ☐ ๒๙๑. ☐ ๒๙๒. ☐ ๒๙๓. ☐ ๒๙๔. ☐ ๒๙๕. ☐ ๒๙๖. ☐ ๒๙๗. ☐ ๒๙๘. ☐ ๒๙๙. ☐ ๓๐๐. ☐ ๓๐๑. ☐ ๓๐๒. ☐ ๓๐๓. ☐ ๓๐๔. ☐ ๓๐๕. ☐ ๓๐๖. ☐ ๓๐๗. ☐ ๓๐๘.

[illegible]

.....

[illegible]

- ๑๓๗ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

ตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตบ.ม.)

- **ปัสรรค และแนวทางการแก้ไข**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

100
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

๑. คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ควบคุมครองแห่งสถาบันอุดมศึกษา ผู้ควบคุมระบบน้ำดื่มสะอาด หรือผู้รับจ้างให้บริการ น้ำดื่มสะอาดให้ผู้บริโภคมีเจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน ๔๐ เรื่อง ระหว่างที่ผู้ควบคุมไม่เกิดเบี่ยงเบน หรือไม่ทำปฏิกิริยาหรือรายงานตามมาตรามาตรา ๔๐ เรื่อง ระหว่างที่ผู้ควบคุมไม่เกิดเบี่ยงเบน หรือได้รับเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อย หรือทั้งข้างต้นปฏิบัติตามมาตรา

๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่นักวิชาการโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำคุก

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณ การไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใส่ (ชื่อ/ ปริมาณ/ สูตรหรือ กลไก)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						รวมบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/9/66	1035.20	152.02	71.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/9/66	1035.20	468.55	157.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/9/66	1035.20	386.59	157.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/9/66	1035.20	401.60	298.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/9/66	1035.20	408.57	340.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/9/66	1035.20	365.58	239.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/9/66	1035.20	139.45	105.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/9/66	1035.20	167.01	89.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/9/66	1035.20	373.01	234.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/9/66	1035.20	430.28	240.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/9/66	1035.20	347.57	262.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/9/66	1035.20	392.65	238.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/9/66	1035.20	392.88	231.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/9/66	1035.20	260.05	90.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/9/66	1035.20	129.21	74.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าฉบับบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ ๑ - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงตำบล บึงมะลิ เขตอำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร มี คุณโอฬาร รัชชอนมูล เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ โทรศัพท์ ๐2-๐88-9099 โทรสาร - มี คุณโอฬาร รัชชอนมูล เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ก ความร้อนมีขบวนการในโรงงาน (ถ้ามี) นอกเหนือ
..... นมดอย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ นมดอย

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ นมดอย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียระบบแยกตัวดีดสลิคส์ แบบกวนหมุนรูปความสามารในการรองรับ

น้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 500 ลบ.ม. / วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่สถานีบำบัดน้ำเสีย

(๕) วิธีการการจะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ซึ่งข้อมูลการกรากองเทพเข้าสู่มูลและจัดเก็บ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 31056

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10034.67

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5753.0

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำตามข้อกำหนดหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา

๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/10/66	878.71	356.40	225.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/10/66	878.71	435.70	249.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/10/66	878.71	377.52	3.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/10/66	878.71	368.57	200.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/10/66	878.71	376.35	473.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/10/66	878.71	136.51	93.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/10/66	878.71	188.11	63.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/10/66	878.71	362.22	234.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/10/66	878.71	394.83	245.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/10/66	878.71	440.78	206.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/10/66	878.71	366.56	174.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/10/66	878.71	282.32	155.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/10/66	878.71	213.50	112.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/10/66	878.71	192.32	72.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/10/66	878.71	355.62	214.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

อาคารสิ่งคอมเพร็กส์

แบบ พช. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ ๑ รอย
ถนน พชรบุรีชัยนโบล แขวงตำบล บึงมะณี เขตตำบล น้อยหลวง จังหวัด ราชบุรี
โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร - มี คุณโอฬาร วัชรกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ก. ขวดพลาสติกชนิดนี้ ในอนาคตโดย ออกโดย หมอดำ
..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

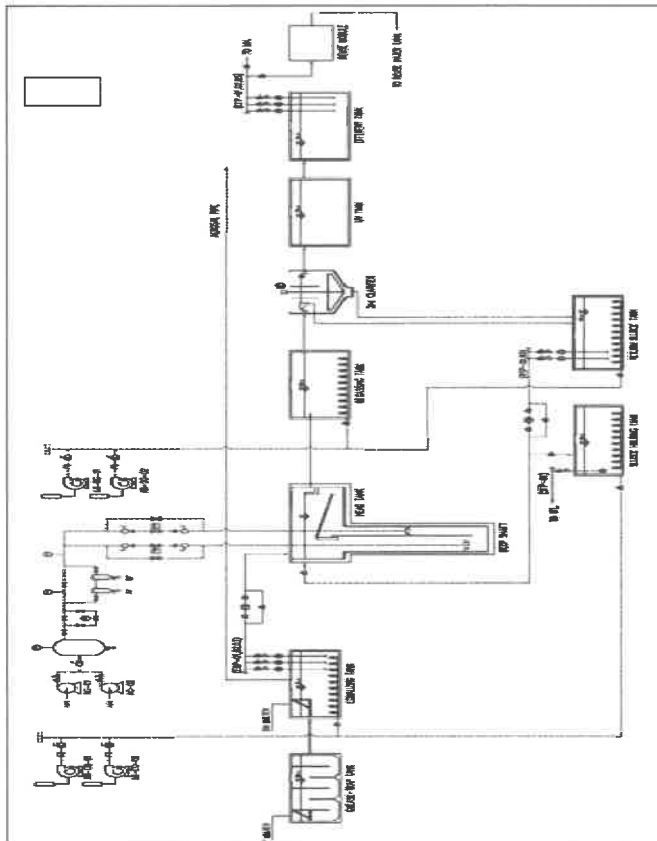

	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
	ปริมาณ การไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)		
16/10/66	878.71	486.07	146.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
17/10/66	878.71	501.06	237.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
18/10/66	878.71	474.33	304.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
19/10/66	878.71	411.81	271.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
20/10/66	878.71	125.43	74.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
21/10/66	878.71	143.11	75.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
22/10/66	878.71	202.33	92.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
23/10/66	878.71	387.81	132.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
24/10/66	878.71	430.96	363.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
25/10/66	878.71	446.01	58.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
26/10/66	878.71	522.76	371.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
27/10/66	878.71	201.54	176.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
28/10/66	878.71	185.80	26.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
29/10/66	878.71	334.96	105.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
30/10/66	878.71	426.72	12.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
31/10/66	878.71	486.78	432.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าถาวรบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ร้อยละทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ตรงที่ 1288 หมู่ที่ - รอย - แขวง/ตำบล มงคงปี เขตอำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร - มี คุณโอฬาร รัชอุดม เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ โทรศัพท์ 02-088-9999 โทรสาร - มี คุณโอฬาร รัชอุดม เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ก ขคดรีนซ์กับงนั้ใช้ไฟ้บ ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

๒. ร้อยละเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแยกดีดิวติสส์ลัดจ์ แบบหมุนผสมหมุนด้วยความสามารถในการรับ

น้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 500 ลบ.ม. / วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน □ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย □ เครื่องสูบน้ำ □ เครื่องเติมอากาศ

□ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ เครื่องกวนผสมสารเคมี

□ เครื่องสูบลูบตะกอน □ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสู่ทะเล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถบรรทุกจากกองทัพบกเข้าสู่มูลและจัดเก็บ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 27240

(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10614.76

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5592.000

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารลดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบตะกอน □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่งกลับจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) บัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุติยกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวว/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวว/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ/ปกติ/ผิดปกติ)			
16/11/66	744.57	314.51	217.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/11/66	744.57	308.80	87.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/11/66	744.57	181.10	89.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/11/66	744.57	387.93	347.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/11/66	744.57	500.17	0.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/11/66	744.57	473.70	242.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/11/66	744.57	482.02	195.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/11/66	744.57	446.29	126.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/11/66	744.57	292.99	462.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/11/66	744.57	232.01	100.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/11/66	744.57	406.19	156.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/11/66	744.57	490.23	253.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/11/66	744.57	380.54	235.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/11/66	744.57	408.09	192.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/11/66	744.57	565.64	82.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทางกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/12/66	924.07	249.02	297.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/12/66	924.07	218.72	125.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/12/66	924.07	395.00	206.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/12/66	924.07	239.41	68.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/12/66	924.07	342.88	190.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/12/66	924.07	459.84	218.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/12/66	924.07	413.33	244.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/12/66	924.07	259.54	73.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/12/66	924.07	149.87	98.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/12/66	924.07	317.92	180.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/12/66	924.07	368.68	225.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/12/66	924.07	433.72	207.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/12/66	924.07	439.51	227.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/12/66	924.07	394.66	231.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/12/66	924.07	309.70	147.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

อาคารสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบ พ.ศ. ๑

แบบบันทึกการขอเสนอแนะหรือข้อชี้แจงแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1788 หมู่ที่ ๑ - ๑๐๕
ถนน เขตตำบล บางปะอิน เขตอำเภอ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๒-๐๘๘-๙๐๙๙ โทรสาร - มี คุณโอภาส วัชรกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท
กิจการประเภท ก. ข. ขยายพื้นที่โรงงานให้เข้า ไปขอผูกขาด (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

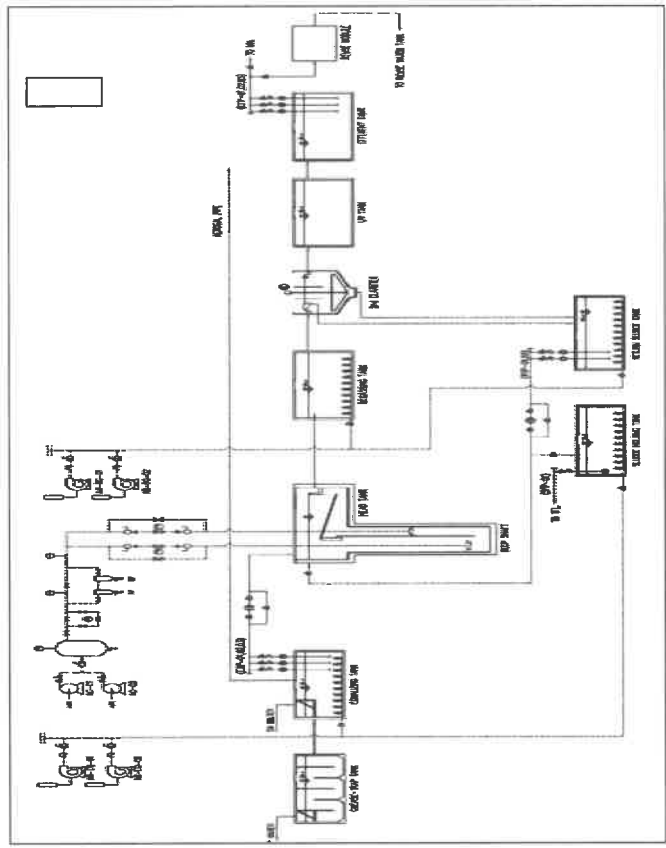

	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ไม่สุทธิตามของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใส่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/12/66	924.07	137.70	69.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
17/12/66	924.07	356.90	184.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
18/12/66	924.07	340.50	298.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
19/12/66	924.07	358.61	247.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
20/12/66	924.07	555.45	230.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
21/12/66	924.07	410.24	272.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
22/12/66	924.07	167.38	93.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
23/12/66	924.07	158.77	68.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
24/12/66	924.07	306.01	205.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
25/12/66	924.07	357.32	210.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
26/12/66	924.07	355.83	168.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
27/12/66	924.07	339.12	211.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
28/12/66	924.07	289.98	133.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
29/12/66	924.07	176.93	67.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
30/12/66	924.07	161.42	50.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
31/12/66	924.07	177.62	59.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ม้สถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ภาคผนวก ค-2

ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

ใบรายงานการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

หน่วยงาน : **ศูนย์ ๐๐๖๖๖๖** สถานที่ : **จ.บ. ๖** จำนวน : **๑**

ผู้ติดต่อ : **นาย. ๐๖๖๖๖๖** เบอร์โทรศัพท์ : **๐๘๑-๘๖๖๖๖๖**

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่รับผิดชอบ

เครื่องสูบน้ำ	ชื่อ	รุ่น	เลข	PE 606515 000784
ปั๊ม	ชื่อ	รุ่น	เลข	FP-0155159
จำนวนใบ	A	O	M	จำนวนใบที่ติดตั้ง
1	ปั๊มที่ติดตั้งในตู้	12.00	ลิตร	
2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
4	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
5	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	B1 14.3 V.	B2 14.6 V.	
6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	B1 4.0 V.A	B2 5.0 V.A	
7	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
8	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
9	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
10	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
11	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
12	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
13	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
14	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
15	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	B1 14.3 V.	B2 14.6 V.	
16	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	B1 4.0 V.A	B2 5.0 V.A	
17	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
18	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
19	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
20	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
21	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
22	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
23	Time Star	10.35	Time Stop	11.05

Remark

ผู้ปฏิบัติงาน : **นาย. ๐๖๖๖๖๖** วันที่ : **๔-11-๖๖** เวลา : **๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐**

Inspector : **นาย. ๐๖๖๖๖๖** Date : **๔-11-๖๖**

ใบรายงานการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

หน่วยงาน : **ศูนย์ ๐๐๖๖๖๖** สถานที่ : **จ.บ. ๖** จำนวน : **๑**

ผู้ติดต่อ : **นาย. ๐๖๖๖๖๖** เบอร์โทรศัพท์ : **๐๘๑-๘๖๖๖๖๖**

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่รับผิดชอบ

เครื่องสูบน้ำ	ชื่อ	รุ่น	เลข	PE 606515 000784
ปั๊ม	ชื่อ	รุ่น	เลข	FP-0155159
จำนวนใบ	A	O	M	จำนวนใบที่ติดตั้ง
1	ปั๊มที่ติดตั้งในตู้	12.00	ลิตร	
2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
4	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
5	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	B1 14.3 V.	B2 14.6 V.	
6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	B1 4.0 V.A	B2 5.0 V.A	
7	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
8	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
9	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
10	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
11	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
12	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
13	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
14	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	☒ ปกติ	☐ เต็ม	☒ เปลี่ยน
15	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	B1 14.3 V.	B2 14.6 V.	
16	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	B1 4.0 V.A	B2 5.0 V.A	
17	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
18	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
19	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
20	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
21	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
22	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	1 1.300 2 1.300 3 1.300 4 1.300 5 1.300 6 1.300		
23	Time Star	10.35	Time Stop	11.05

Remark

ผู้ปฏิบัติงาน : **นาย. ๐๖๖๖๖๖** วันที่ : **๔-11-๖๖** เวลา : **๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐**

Inspector : **นาย. ๐๖๖๖๖๖** Date : **๔-11-๖๖**

LOG SHEET
WEEKLY TEST PRESSURIZE AIR FAN
Month : 24.10.66

Month: 10/10/00

No.	Take Description	Standard	RETAIL				CARPARK																					
			SRPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01	
			Star: MST - 02		Star: PST - 04		Service Fireman Lift		Star: PST - 02		Star: PST - 03		Service Fireman Lift		Star: PST - 01		Star: MST - 01		Star: MST - 01		Star: PST - 01		Star: PST - 01		Star: PST - 01		Star: PST - 01	
			Location: LA (Retail)		Location: AHU - G/F Retail		Location: P11 Car Park Lift		Location: P11 Car Park Lift		Location: 12A (Cooling)		Location: 12A (OAU)		Location: 12A (OAU)		Location: 12A (OAU)		Location: 12A (OAU)		Location: FL-02		Location: FL-02		Location: FL-02		Location: FL-02	
			Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result	
			Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure
1	Check Main Ductwork	On	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Check Lamp																											
	Start	Green	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Stop	Red	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Test Run 3 min.																											
	Check Sound Of Motor R	Normal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	For Any Abnormal Noise		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Check Look At Flow Mdn	None	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Machine Room		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Check To See All Equipment	Normal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Machine Room		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Off Pressure Fan																											
	Check Main Ductwork	On	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Remarks:

Check

ผู้ตรวจสอบ

By

Approved by: *[Signature]* (ผู้บังคับการ)

Date: 24/10/00

Check: (เจ้าหน้าที่จะตรวจ)
By: (เจ้าหน้าที่จะตรวจ)
Approved by: (เจ้าหน้าที่จะตรวจ)
Date: 24.10.66

LOG SHEET
WEEKLY TEST PRESSURIZE AIR FAN
Month : 24.10.66

Month: 05/10/06

No.	Take Description	Standard	RETAIL				CARPARK																									
			SRPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 01		IPAP - 02		IPAP - 01		IPAP - 02		IPAP - 03		IPAP - 04		IPAP - 01		IPAP - 02		IPAP - 03		IPAP - 04		IPAP - 01		IPAP - 02		IPAP - 03	
			Star: MST - 02		Star: PST - 04		Service Fireman Lift		Star: PST - 01		Star: PST - 03		Service Fireman Lift		Star: PST - 01		Star: MST - 01		Star: MST - 01		Star: PST - 01		Star: PST - 01		Star: MST - 01		Star: PST - 01		Star: PST - 01		Star: PST - 01	
			Location: LA (Retail)		Location: AHU - G/F Retail		Location: P11 Car Park Lift		Location: P11 Car Park Lift		Location: 12A (Cooling)		Location: 12A (OAU)		Location: 12A (OAU)		Location: 12A (OAU)		Location: 12A (OAU)		Location: FL-42		Location: FL-42		Location: FL-42		Location: FL-42		Location: FL-42		Location: FL-42	
			Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result		Result	
			Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure	Normal	Failure
1	Check Main Ductwork	On	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Check Lamp																															
	Start	Green	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Stop	Red	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Test Run 3 min.																															
	Check Sound Of Motor R	Normal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	For Any Abnormal Noise		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Check Look At Flow Mdn	None	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Machine Room																															
5	Check To See All Equipment	Normal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Machine Room																															
6	Off Pressure Fan																															
	Check Main Ductwork	On	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Remarks:

Check

(ให้พนักงานตรวจสอบ)

Approved by:
 Date: 04/10/06

Check: (เจ้าหน้าที่จะตรวจ)
By: (เจ้าหน้าที่จะตรวจ)
Approved by: (เจ้าหน้าที่จะตรวจ)
Date: 24.10.66

**ใบรายงานการบริการ
Service Report**

แบบบัญชี
Tax ID 0105555094454
ผู้ขาย
ชื่อ 1788 ซากะฮิโกะ คอเมอิฟุจิ จำกัด
เลขหมายบัญชี 10310
เลขประจำตัวผู้ขาย 0105555094454

ตารางการตรวจงานระบบสุขาภิบาล

ประจำเดือน 3 ต.ค ๖๖
วันที่ตรวจ 11/10/66

ประเภท	รายการ	ผลการตรวจสอบ		บันทึกการตรวจพบข้อบกพร่อง
น้ำดื่ม	ตรวจสอบระดับอากาศ Control Pump	☒ กระจาย	☐ ไม่กระจาย	
	Seal PUMP	☒ ปกติ	☐ รั่ว	
	Pressure (PSI)	STD	ค่าที่อ่านได้ 190 Psi	
	สภาวะหมักน้ำ	☒ ปกติ	☐ รำ	
	ลักษณะตะกอนน้ำ	☒ ปกติ	☐ ทรายขาว	
	การกระจายอากาศในถัง	☒ กระจาย	☐ ไม่กระจาย	
	กลิ่น	☒ ปกติ	☐ เป็นกรด	
	อุปกรณ์ไฟฟ้า - ไฟฟ้าแรงดัน	☒ ปกติ	☐ ช่างดู	
น้ำเสีย	ถัง Control, ถังน้ำ, หมัก	☒ ปกติ	☐ ช่างดู	
	พัดลม ถังน้ำ	☒ ปกติ	☐ รั่ว ☐ ช่างดู	
	Aerator	☒ ปกติ	☐ ช่างดู	
	ลักษณะน้ำที่เข้า - ถังหมัก	☒ ปกติ	☐ รำ	
	ลักษณะน้ำที่ออก	☒ ปกติ	☐ รั่ว	
	การกระจายอากาศในถัง	☒ กระจาย	☐ ไม่กระจาย	
	การกระจายอากาศในถัง	☒ กระจาย	☐ ไม่กระจาย	

[illegible]

ตารางวิเคราะห์ค่า SV30 และ pH
เดือน มีนาคม ค.ศ. ๒๕๖๖
ปี.....

วันที่	เวลา	ปริมาณ SV30 (ml) & pH				ค่าขีด	หมายเหตุ
		ปริมาณอากาศ (5-9)	pH	ปริมาณอากาศ (5-9)	pH		
1	20.45	450	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
2	20.50	350	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
3	21.00	400	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
4	20.40	350	4	≥ 30	5	≥ 100	≤ 30
5	21.00	250	4	≥ 30	5	≥ 100	≤ 30
6	21.30	370	5	≥ 30	5	≥ 100	≤ 30
7	20.10	350	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
8	20.00	400	5	≥ 30	5	≥ 100	≤ 30
9	20.30	300	4	≥ 30	4	≥ 100	≤ 30
10	21.00	350	5	≥ 30	5	≥ 100	≤ 30
11	21.30	400	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
12	22.30	380	4	≥ 30	1	≥ 100	≤ 30
13	21.40	430	6	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
14	20.00	450	6	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
15	20.50	480	5	≥ 30	4	≥ 100	≤ 30
16	20.10	450	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
17	21.00	300	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
18	21.00	650	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
19	21.00	600	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
20	21.00	300	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
21	21.30	600	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
22	20.00	330	5	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
23	21.00	100	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
24	21.00	200	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
25	20.00	300	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
26	21.00	400	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
27	21.00	65	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
28	21.00	350	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
29	21.00	600	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
30	21.00	600	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
31				≥ 100	≤ 30		

Approved by: Date: 31/12/66

ตารางวิเคราะห์ค่า SV30 และ pH
เดือน มีนาคม ค.ศ. ๒๕๖๖
ปี.....

วันที่	เวลา	ปริมาณ SV30 (ml) & pH				ค่าขีด	หมายเหตุ
		ปริมาณอากาศ (5-9)	pH	ปริมาณอากาศ (5-9)	pH		
1	21.00	150	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
2	20.40	400	7	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
3	21.00	260	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
4	21.30	350	5	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
5	21.00	270	4	≥ 30	5	≥ 100	≤ 30
6	20.00	500	6	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
7	21.00	300	5	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
8	21.00	600	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
9	20.00	500	3	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
10	21.00	400	6	≥ 30	1	≥ 100	≤ 30
11	21.00	150	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
12	21.00	60	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
13	21.00	60	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
14	21.00	40	8	≥ 30	8	≥ 100	≤ 30
15	21.30	70	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
16	22.35	250	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
17	22.00	200	6	≥ 30	6	≥ 100	≤ 30
18	21.00	400	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
19	21.00	400	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
20	22.00	175	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
21	21.00	80	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
22	23.00	80	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
23	23.30	80	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
24	23.30	40	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
25	21.00	54	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
26	21.00	35	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
27	21.30	300	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
28	21.30	85	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
29	21.30	350	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
30	22.00	400	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30
31	22.00	400	7	≥ 30	7	≥ 100	≤ 30

Approved by: Date: 31/12/66

ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....

วันที่	เวลา	ปริมาณ SV30 (ml) & ค่า pH				มาตรฐาน SV30 (ml)	หนังสือ	หมายเหตุ
		ปริมาณอากาศ (5-9)	pH	ปริมาณอากาศ (5-9)	pH	ปริมาณอากาศ (5-9)		
1	๑๐.๓๐	๕๐	๗	๕.๔๐	๗	≥ 100	≤ 30	
2	๑๐.๔๐	๔๕๐	๘	๕.๔๐	๗	≥ 100	≤ 30	
3	๑๑.๓๐	๕๖๐	๕	๕.๓๐	๕	≥ 100	≤ 30	
4	๑๑.๐๐	๕๐๐	๕	๕.๓๐	๕	≥ 100	≤ 30	
5	๑๑.๔๐	๑๙๐	๕	๕.๔๐	๖	≥ 100	≤ 30	
6	๑๑.๑๕	๓๐	๕	๕.๓๐	๕	≥ 100	≤ 30	
7	๑๑.๓๕	๓๕	๕	๕.๓๐	๕	≥ 100	≤ 30	
8	๑๑.๓๐	๕๒๐	๖	๕.๓๕	๗	≥ 100	≤ 30	
9	๑๑.๐๐	๕๕๐	๗	๕.๓๐	๗	≥ 100	≤ 30	
10	๑๑.๐๐	๑๕๐	๗	๑.๐๐	๗	≥ 100	≤ 30	
11	๑๑.๒๐	๔๕๐	๗	๕.๓๕	๗	≥ 100	≤ 30	
12	๑๑.๔๐	๕๒๐	๗	๕.๓๐	๗	≥ 100	≤ 30	
13	๑๑.๐๐	๕๕๐	๗	๕.๓๐	๗	≥ 100	≤ 30	
14	๑๑.๓๐	๑๙๐	๖	๕.๔๐	๖	≥ 100	≤ 30	
15	๑๑.๓๐	๙๕๐	๖	๕.๔๐	๖	≥ 100	≤ 30	
16	๑๑.๓๐	๓๔๐	๗	๕.๔๐	๗	≥ 100	≤ 30	
17	๑๑.๓๐	๓๐๐	๗	๕.๔๐	๗	≥ 100	≤ 30	
18	๑๑.๐๐	๒๐๐	๖	๕.๓๐	๖	≥ 100	≤ 30	
19	๑๑.๐๐	๑๘๐	๔	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	
20	๑๑.๑๕	๑๓๐	๔	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	
21	๑๑.๕๐	๔๐๐	๕	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	
22	๑๑.๒๐	๕๐๐	๕	๕.๓๐	๖	≥ 100	≤ 30	
23	๑๑.๐๐	๕๐๐	๔	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	
24	๑๑.๓๐	๕๐๐	๕	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	
25	๑๑.๓๐	๔๐๐	๕	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	
26	๑๑.๓๐	๔๕๐	๕	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	
27	๑๑.๒๐	๕๐๐	๕	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	
28	๑๑.๐๐	๕๕๐	๕	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	
29	๑๑.๓๐	๕๐๐	๕	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	
30	๑๑.๒๐	๑๐๐	๕	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	
31	๑๑.๐๐	๕๕๐	๕	๕.๒๐	๖	≥ 100	≤ 30	

การตรวจเช็คการทำงานของระบบแจ้งเหตุและสัญญาณเตือนเหตุ

ประจำเดือน 31/12/66
วันที่ตรวจ 31/12/66

จุด	ZONE	หมายเหตุ / อุปกรณ์ที่ตรวจ	Heat Detector	Smoke Detector	Manual Switch	REMARK
3	Retain	3R2M1			✓	เตือนเหตุ
14	Low	142M1			✓	แจ้งเหตุ
10	Low	102D5	✓			แจ้งเหตุ
24	Mid	242D5	✓			St-puc
33	Mid	332D4	✓			Intak
34	High	342D4	✓			B.R.B
41	High	412M2		✓		B.R.B
10	Control	102D1	✓			ตรวจจุด
33	BOH	33D1	✓			แจ้งเตือน
35	BOH	35D3A		✓		

หมายเหตุ - อุปกรณ์ที่ตรวจคือ HEAT DETECTOR, SMOKE DETECTOR, ALARM BELL
- ให้ทำการตรวจเช็ค ZONE ละ 3 จุด / จุดตรวจ
- กรณีพบการแจ้งเตือน และแจ้งเตือนให้ทราบถึงจุดเกิดเหตุ
- ให้ทำการ Test ให้ Mark จุดทดสอบเป็นแบบแปลน Floor ที่ตั้งอยู่ข้างเครื่องปรับอากาศ จะให้แจ้งจุดเกิดเหตุ
- มีการ Test อุปกรณ์แจ้งเตือนและกรณี

ผู้ตรวจเช็ค: M&E
ผู้ตรวจเช็ค: LP
ผู้ดำเนินการ: Dept. M&E

การตรวจเช็คการทำงานของระบบแจ้งเหตุและสัญญาณเตือนเหตุ

ประจำเดือน 31/12/66
วันที่ตรวจ 31/12/66

จุด	ZONE	หมายเหตุ / อุปกรณ์ที่ตรวจ	Heat Detector	Smoke Detector	Manual Switch	REMARK
G	M32D2	ทางเดิน			✓	
	CR2D1	ทางเดินชั้น 2		✓		
	CR2D1	ทางเดินชั้น 2		✓		
R2	2R2D3	ห้องปรับอากาศ	✓			
	2R2D5	ห้องปรับอากาศ		✓		
	2R2D2	ทางเดินชั้น 2		✓		
A	12A2M3	ทางเดินชั้น 12			✓	
	12A2D4	ห้องปรับอากาศ	✓	✓		
	12A2D4	ห้องปรับอากาศ	✓	✓		
	3R2D1	ทางเดินชั้น 3				
Food Place	3R2D3	Indoor kitchen	✓	✓		
	3R2D4	ห้องปรับอากาศ		✓		
	142D3	ห้องปรับอากาศ		✓		
14	142D2	ห้องปรับอากาศ		✓		
	142D5	ห้องปรับอากาศ		✓		
	202D2	ห้องปรับอากาศ		✓		
20	202D6	ห้องปรับอากาศ		✓		
	202D4	ห้องปรับอากาศ		✓		
	292M2	ทางเดินชั้น 29			✓	
29	292D4	ทางเดินชั้น 29		✓		
	292D2	ห้องปรับอากาศ	✓	✓		
	332D15	ห้องปรับอากาศ		✓		
33	332D1	ห้องปรับอากาศ		✓		
	332D14	ทางเดินชั้น 33			✓	
	342D10	ทางเดินชั้น 34		✓		
34	342D1	ห้องปรับอากาศ	✓			
	422M2	ทางเดินชั้น 42			✓	
42	422D3	ทางเดินชั้น 42		✓		

หมายเหตุ - อุปกรณ์ที่ตรวจคือ HEAT DETECTOR, SMOKE DETECTOR, ALARM BELL
- ให้ทำการตรวจเช็ค ZONE ละ 3 จุด / จุดตรวจ
- กรณีพบการแจ้งเตือน และแจ้งเตือนให้ทราบถึงจุดเกิดเหตุ
- ให้ทำการ Test ให้ Mark จุดทดสอบเป็นแบบแปลน Floor ที่ตั้งอยู่ข้างเครื่องปรับอากาศ จะให้แจ้งจุดเกิดเหตุ
- มีการ Test อุปกรณ์แจ้งเตือนและกรณี

ผู้ตรวจเช็ค: M&E
ผู้ตรวจเช็ค: LP
ผู้ดำเนินการ: Dept. M&E

Function Test : Interface General Alarm (Fire Alarm System),

Test Date: 07/21/61 Rev Date: 1/11/2020

Test Date: 07/12/61

முனை

Flavor	Silence	Stroke Light	One-Strike Shaker Only	Smoke Exhaust Fan	Pressurized Fan	Nipple Area AIR (CU) FT	Lift		MIDWATER
							Pottery	Fine Mesh	
G	OK	OK	OK			OK	OK	OK	TIGHTLY WATERED TOAST
R1	OK	OK				OK	OK	OK	
R2	OK	OK				OK	OK	OK	
R3	OK	OK				OK	OK	OK	
A	OK	OK				OK	OK	OK	
1A	OK	OK				OK	OK	OK	
15	OK	OK			OK	OK	OK	OK	
16	OK	OK				OK	OK	OK	
17	OK	OK				OK	OK	OK	
N	OK	OK		OK		OK	OK	OK	
19	OK	OK				OK	OK	OK	
20	OK	OK				OK	OK	OK	
21	OK	OK				OK	OK	OK	
22	OK	OK				OK	OK	OK	
23	OK	OK				OK	OK	OK	
2A	OK	OK				OK	OK	OK	
25	OK	OK				OK	OK	OK	
26	OK	OK				OK	OK	OK	
97	OK	OK				OK	OK	OK	
98	OK	OK				OK	OK	OK	
99	OK	OK				OK	OK	OK	
20	OK	OK				OK	OK	OK	
31	OK	OK				OK	OK	OK	
32	OK	OK				OK	OK	OK	
33	OK	OK				OK	OK	OK	
3A	OK	OK				OK	OK	OK	
35	OK	OK				OK	OK	OK	
36	OK	OK			OK	OK	OK	OK	
37	OK	OK		OK		OK	OK	OK	
38	OK	OK				OK	OK	OK	
39	OK	OK				OK	OK	OK	
A0	OK	OK				OK	OK	OK	
A1	OK	OK				OK	OK	OK	
A2	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	

41E

2

3 192 67

[illegible]

ข้อ	จุดตรวจ-จุดผ่าน	จำนวน	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
G	เปิดเคาน์เตอร์วาง		/		
G	เปิดเคาน์เตอร์ชั้น		/		
G	ตรวจสอบตู้เก็บ B1		/		
1	บันไดเลื่อนทาง		/		
1	บันไดเลื่อน Cursture		/		
2	บันไดเลื่อนทางเดิน P10		/		
2	บันไดเลื่อนทางเดิน-B1/F2		/		
3	Food place ทางเข้าห้าง		/		
3	Food place ชั้นล่าง 10		/		
3	Food place ชั้นนอกห้าง		/		
3	Food place ชั้นนอกห้าง		/		
G	Fire Guard		/		
G	Man Fire man 50 บอดี้		/		
G	Man Fire Command		/		
	รวมทั้งหมด				

[illegible]

การประเมินผล	✓ ปกติ	✗ ไม่ปกติ
--------------	--------	-----------

1-800-368-2100

ตรวจสภาพความพร้อมสำหรับดับเพลิง										หมายเหตุ
ชั้น	จุดตั้งถังพักน้ำ	จำนวน	วิธีต่อพ่วงเครื่อง		สัปดาห์		ปี			
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี		
G	หรงน้ำ Low 6 หอ									
G	ถังดับเพลิง H- 6 ขน		/	/	/	/	/	/		

[illegible]

1511-00-410033

บันทึก การตรวจสอบถังดับเพลิง
ประจำเดือน..... พ.ศ.....
EE - ROOM / ห้องระบบ

ชั้น	สถานที่ติดตั้ง	ชนิดถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	จำนวน	สภาพ / แรงดัน	หมายเหตุ
B1	EE-ROOM	CO2	ถังดับเพลิง	1	ปกติ	
B2	EE-ROOM			1	ปกติ	
B3	EE-ROOM			1	ปกติ	
B3	EE-ROOM			1	ปกติ	
G	สถานีไฟ			1	ปกติ	
G	EE-ROOM			1	ปกติ	
P8	EE-ROOM			1	ปกติ	
P10	EE-ROOM			1	ปกติ	
P12	EE-ROOM			1	ปกติ	
3	ห้อง Gen			1	ปกติ	
3	ห้อง MDB			1	ปกติ	
14	ห้อง เก็บถังดับเพลิง ชนิด N			60	ปกติ	
15	EE-ROOM			1	ปกติ	
16	EE-ROOM			1	ปกติ	
17	EE-ROOM			1	ปกติ	
18	EE-ROOM			1	ปกติ	
19	EE-ROOM			1	ปกติ	
20	EE-ROOM			1	ปกติ	
21	EE-ROOM			1	ปกติ	
22	EE-ROOM			1	ปกติ	
23	EE-ROOM			1	ปกติ	
24	EE-ROOM			1	ปกติ	
25	EE-ROOM			1	ปกติ	
26	EE-ROOM			1	ปกติ	
27	EE-ROOM			1	ปกติ	
28	EE-ROOM			1	ปกติ	
29	EE-ROOM			1	ปกติ	
30	EE-ROOM			1	ปกติ	
31	EE-ROOM			1	ปกติ	
32	EE-ROOM			1	ปกติ	
33	EE-ROOM			1	ปกติ	
34	EE-ROOM			1	ปกติ	
35	EE-ROOM			1	ปกติ	
36	EE-ROOM			1	ปกติ	
37	EE-ROOM			1	ปกติ	
38	EE-ROOM			1	ปกติ	
39	EE-ROOM			1	ปกติ	
40	EE-ROOM			1	ปกติ	
41	EE-ROOM			1	ปกติ	
42	EE-ROOM			1	ปกติ	
รวมจำนวนถังดับเพลิง						

หมายเหตุ
☒ ปกติ
☐ ไม่ปกติ
 ลงชื่อ..... ผู้ตรวจ
 วันที่..... เดือน..... ปี..... พ.ศ.....
 LP-F11-00-010923

LOG SHEET

EMERGENCY LIGHT AND FIRE EXIT

PODIUM.

Month : 12 Year : 2566

Emergency Light			Emergency Light		Fire Exit		Fire Exit		Emergency	Machine	Emergency
Carpark			Retail		Carpark		Retail		Lifts.	Room	Light
FL	FST-02	FST-03	MST-02	FST-04	FST-02	FST-03	MST-02	FST-04	SE3	EE	AHU
	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
12A	Z	Z									
12	Z	Z			Z	Z			Z		
11											
10	Z	Z							Z		
9											
8	Z	Z							Z		
7											
6	Z	Z							Z		
5											
4	Z	Z	Z/Z				Z/Z		Z	Z	Z
3			Z/Z				Z/Z			Z	Z
2	Z	Z	Z/Z							Z	Z
G	Z	Z	Z/Z			Z	Z		Z	Z	Z
B1A				Z			Z			Z	Z
B1	Z			Z					Z		
B2											
B3				Z	Z	Z					

Remark : N = Normal / F = Fail

Remark :

Checked By : (Tech)

Date : 12/12/66

Approved By : (ผอ.สวท.)

Date : 12/12/66

Month : 2566-06-21

Item.	Elev.	PLANT DATA	Emergency Light				Action By	Remark.
			N/F	1	2	3	4	
1		Make up	N					
2		Exhaust	N					
3		Water Reus	N					
4	B3	West water Treatment	N		N			
5		Cool water pump	N		N			
6		Sewage pump	N					
7		House keeper	N					
8		Security	N					
9		RSU	N					
10		Fire Command	N					
11		High Voltage NEA	N					
12		High Voltage RMU	N					
13	G	LP	N					
14		War room	N					
15		Mail room	N					
16		Work area	N					
17		Fire man	N					
18		MD8	N					
19		Nitrogen	N					
20		Control	N					
21		Office ENG	N					
22	12A	Generator	N		N			
23		Chiller Plant	N					
24		Gas/Steam generator	N					
25		Gas/Steam generator	N					
26		Gas/Steam generator	N					
27		Gas/Steam generator	N					
28	22	Elevator Low Zone	N					
29		Elevator Mid Zone	N					
30		Fire pump	N					
31		Plant Heat	N					
32		QAU	N		N			
33		Transformer	N		N			
34		Exhaust	N					
35		Elevator SF1.2	N					
36		Elevator HI Zone	N					
37		QAU-D1	N					
38		Booster Pump	N					
39		QAU-D2	N					
40		pressure	N					

Remark : N = Normal

F = Fail

Remark :

Checked By

D

Controlled By :

Date : 15.1.19.66

LOG SHEET

EMERGENCY LIGHT AND FIRE-EXIT.

TOWERS & PODIUM.

Month : 12 ... Year : 2566

FL	Emergency Light				Fire Exit				Remark
	Service Lift	Machine Room	Stair Case In	Stair Case Out	Stair Case Inlet	Stair Case Outlet	Stair Case Inlet	Stair Case Outlet	
41	SF1.2	EE	ST-01	ST-01	ST-01	ST-01	ST-01	ST-01	
40	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	N/F	
39	N	N	N	N	N	N	N	N	
38	N	N	N	N	N	N	N	N	
37	N	N	N	N	N	N	N	N	
36	N	N	N	N	N	N	N	N	
35	N	N	N	N	N	N	N	N	
34	N	N	N	N	N	N	N	N	
33	N	N	N	N	N	N	N	N	
32	N	N	N	N	N	N	N	N	
31	N	N	N	N	N	N	N	N	
30	N	N	N	N	N	N	N	N	
29	N	N	N	N	N	N	N	N	
28	N	N	N	N	N	N	N	N	
27	N	N	N	N	N	N	N	N	
26	N	N	N	N	N	N	N	N	
25	N	N	N	N	N	N	N	N	
24	N	N	N	N	N	N	N	N	
23	N	N	N	N	N	N	N	N	
22	N	N	N	N	N	N	N	N	
21	N	N	N	N	N	N	N	N	
20	N	N	N	N	N	N	N	N	
19	N	N	N	N	N	N	N	N	
18	N	N	N	N	N	N	N	N	
17	N	N	N	N	N	N	N	N	
16	N	N	N	N	N	N	N	N	
15	N	N	N	N	N	N	N	N	
14	N	N	N	N	N	N	N	N	
13	N	N	N	N	N	N	N	N	
12	N	N	N	N	N	N	N	N	
11	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	N	N	N	N	N	N	N	N	
G	N	N	N	N	N	N	N	N	
B1A	N	N	N	N	N	N	N	N	
B1	N	N	N	N	N	N	N	N	
B2	N	N	N	N	N	N	N	N	
B3	N	N	N	N	N	N	N	N	

Remark :

N = Normal

F = Fail

Checked

Date : 1

Approved By :

Date : 15.1.19.66

ภาคผนวก ค-3

การซ่อมอพยพหนีไฟ

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน _____ บริษัท ลีเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
 หมายเลขทะเบียน ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๘ หมุดอายุ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
 อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรมเลขที่: ESPSIA๐๐๓๕๗๗๕๐๗-๗๒๒๙๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม
 ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์
 ประเภทกิจการ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
 เลขที่ ๑๗๘๘ หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่
 ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
๓. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง ๑๒๗ คน
๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๕๔๗ คน
๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๕.๐๐ นาที (เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)
๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายภักดี พสุพันธ์	๖.๒ _____
๖.๓ _____	๖.๔ _____
๗. ชื่อวิทยากรผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑ นายภักดี พสุพันธ์	๗.๒ _____
๗.๓ _____	๗.๔ _____

ผู้จัดทำรายงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ _____
 วิทยากร

ลงชื่อ _____
 วิทยากร

ลงชื่อ _____
 (นาย) วิทยากร

ลงชื่อ _____
 (นาย) วิทยากร

ลงชื่อ _____ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง
 (.....) และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน



บริษัท ลิตเตอร์ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๘

ขอรับรองว่า

บริษัท สิงห์ พรอเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์

ที่ตั้งเลขที่ ๘๑๙/๘๘ อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น ๑๕ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวนทั้งหมด ๕๔๗ คน

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

นาย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ลิตเตอร์ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๔๕๙

ภาคผนวก ค-4

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน

VOC Form

Your satisfaction is important to us. We would like to hear your valuable comments.



Receiving Date : _____ Time : _____ Record No. : _____

Type of record : ☐ Complaint ☐ Compliment ☐ Suggestion

Custotmer / Tenant name : _____ Tel : _____ E-mail : _____

Part 1 : Please tell us how we can serve you better	Part 2 : How to do it better.
Signature : _____ Date : _____ * Please pass to responsible department for corrective action within 10 Minutes *	Signature : _____ Dept. _____ Completion Date: _____ Time : _____
Part 3 : Feedback in 24 hours.	
☐ Feedbacked ☐ Waiting for feedback (Please identify) _____	
Remark : _____	
Staff name : _____ Date : _____ Time : _____	
Thank you for sharing your valuable time. Your comments and contact information will be kept in stictest confidence.	



