

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



## บทที่ 3

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ MODE SUKHUMVIT 61 ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลเข้ามาบริหารจัดการแล้ว ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61 (ตั้งภาคผนวก ข-1หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด) โครงการ MODE SUKHUMVIT 61 เป็นอาคารความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จำนวนห้องพัก 160 ห้อง (ได้แก่ อาคาร A และ อาคาร B) ขนาดพื้นที่โครงการ 1-3-77 ไร่ หรือ 3,108 ตารางเมตร มีห้องพักทั้งหมด 160 โดยโครงการได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงาน ฯ ตามหนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/463 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 โดยหนังสือเห็นชอบ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติตามไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุดโหมด สุขุมวิท 61 ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ MODE SUKHUMVIT 61 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2566 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะ เป็น ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

#### 3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ MODE SUKHUMVIT 61

#### 3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประกอบไปด้วย การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม สระว่ายน้ำ การคมนาคม การสื่อสารและโทรคมนาคม ความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันอัคคีภัย สุขภาพและทัศนียภาพ และ เศรษฐกิจและสังคม

### 3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.4-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ MODE SUKHUMVIT 61 (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม          | ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                                                                                                                       | บริเวณที่ตรวจวัด                                                                      | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณภาพน้ำ<br>1.1 คุณภาพน้ำทิ้ง | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- pH<br>- BOD<br>- Suspended Solids<br>- Settleable Solids<br>- Total Dissolved Solids<br>- Sulfide<br>- TKN<br>- Fat Oil & Grease<br>- Total Coliform Bacteria<br>- Fecal Coliform Bacteria <b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง    | - น้ำทิ้งก่อนการบำบัด (บ่อเกรอะของแต่ละอาคาร)<br>- น้ำทิ้งหลังการบำบัด (ถังเก็บน้ำใส) | ✓<br>- ระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค.66 มีการตรวจวัด pH, BOD, SS, Settleable Solid, TDS, H <sub>2</sub> S, TKN, Fat Oil & Grease, Total coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria เดือนละ 1 ครั้ง พบว่า ดัชนีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด อยู่ในเกณฑ์การออกแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนน้ำทิ้งหลังบำบัด ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 | -                         | ผลการตรวจวัด ดังหัวข้อที่ 3.5.3<br>ภาคผนวก ง-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ |
| 1.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย   | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>1.ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)<br>2.ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์เมตร)<br>3.ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร)<br>4.การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | - ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละอาคาร                                                          | ✓<br>- โครงการมีการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                             | -                         | ภาคผนวก ค-3 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส. 1 ทส.2                                                       |

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ MODE SUKHUMVIT 61 (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม              | ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | บริเวณที่ตรวจวัด             | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                       | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | 5. ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)<br>6. การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)<br>7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)<br>8. การทำงานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)<br>9. การทำงานของเครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)<br>10. เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)<br>11. อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)<br>12. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลูกบาศก์เมตร)<br>13. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข<br><b>ความถี่</b><br>- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ที่โครงการ 2 ปี | - ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละอาคาร | ✓<br>- โครงการมีการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ | -                         | ภาคผนวก ค-3 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส. 1 ทส.2 |

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ MODE SUKHUMVIT 61 (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่                                                                                            | บริเวณที่ตรวจวัด                                       | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2. น้ำใช้                | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- การแตก/การรั่วซึมของท่อประปา<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง                    | - เส้นท่อประปา                                         | ✓<br>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างมีการตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วจะดำเนินการแจ้งซ่อมแซมทันที                                                                                                                                                                           | -                         | ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค<br>ภาคผนวก ค-2 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค |
| 3. มูลฝอย                | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง<br>- ความสะอาด<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน                        | - ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น<br>- ห้องมูลฝอยรวม            | ✓<br>- นิติบุคคลอาคารชุดได้ว่าจ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซล จำกัด ดำเนินการเก็บรวบรวมขยะจากชั้นพักอาศัยทุกวันๆละ 1 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. เพื่อรวบรวมมาไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม และสำนักงานเขตวัฒนาจะเข้ามาเก็บขนขยะมูลฝอยภายในโครงการช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของทุกวัน | -                         | ภาพที่ 2.2-15 เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย                                    |
| 4. ระบบป้องกันอัคคีภัย   | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- สภาพพร้อมใช้งาน<br><b>ความถี่</b><br>- 3 เดือน/ครั้ง                                   | 1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย          | ✓<br>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำอาคารได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุด จะดำเนินการแจ้งซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติทันที                                | -                         | ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค<br>ภาคผนวก ค-2 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค |
|                          | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา<br>- สภาพพร้อมใช้งาน<br><b>ความถี่</b><br>- 3 เดือน/ครั้ง | 2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                           |
|                          | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- สภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบลือน<br><b>ความถี่</b> - 3 เดือน/ครั้ง                       | 3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                           |

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ MODE SUKHUMVIT 61 (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม     | ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่                                                                                  | บริเวณที่ตรวจวัด                                 | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4. ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- สภาพพร้อมใช้งาน<br>- อายุการใช้งาน<br><b>ความถี่</b><br>- 3 เดือน/ครั้ง      | 4) อุปกรณ์ดับเพลิง<br>- เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้ | ✓<br>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำอาคารได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุด จะดำเนินการแจ้งซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติทันที | -                         | ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค<br>ภาคผนวก ค-2 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค |
|                              | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- สภาพพร้อมใช้งาน/เข้าถึงได้สะดวก<br><b>ความถี่</b><br>- 3 เดือน/ครั้ง         | - หัวรับน้ำดับเพลิง                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                           |
|                              | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- สภาพพร้อมใช้งาน<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง                       | - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                           |
|                              | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- สภาพพร้อมใช้งาน<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง                       | - ถังเก็บน้ำใช้และน้ำดับเพลิง                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                           |
|                              | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- สภาพพร้อมใช้งาน<br>- ไม่มีสิ่งกีดขวาง<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง | 5) บันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                           |

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ MODE SUKHUMVIT 61 (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม     | ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                            | บริเวณที่ตรวจวัด                                          | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5. ระบบระบายอากาศ            | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง<br><b>ความถี่</b><br>- เดือนละ 1 ครั้ง                                                       | - ช่องระบายอากาศธรรมชาติ                                  | ✓<br>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างอาคารมีการตรวจสอบระบบระบายอากาศของโครงการตามแผนบำรุงรักษา พร้อมทั้งโครงการไม่อนุญาตให้มีการวางวัสดุหรือสิ่งกีดขวางบริเวณช่องระบาย                                                                                                                                                                                                             | -                         | ภาพที่ 2.2-7 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค<br>ภาคผนวก ค-2 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค |
| 6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจ | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์<br>ข้อเสนอแนะ และข้อคิด<br><b>ความถี่</b><br>- ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ                  | - ผู้อยู่อาศัย                                            | ✓<br>- ปัจจุบันโครงการมีการส่งมอบโครงการให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61 ทั้งนี้ หากผู้พักอาศัยมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะในเรื่องของการดำเนินงานสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว                                                                           | -                         | -                                                                         |
| 7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- ติดตั้งป้ายให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม<br>- ไม่มีสิ่งกีดขวาง<br><b>ความถี่</b><br>- ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ | - พื้นที่โครงการ กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม | ✓<br>- เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า และกันพื้นที่ที่จะทำการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุง โดยการตั้งกรวยยางและป้ายให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมเพื่อเป็นจุดสังเกตไว้อย่างชัดเจน                                                                                                                                                                           | -                         | -                                                                         |
|                              | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ<br><b>ความถี่</b><br>- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ                     | - ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ                      | ✓<br>- ปัจจุบันโครงการมีการส่งมอบโครงการให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61 ทั้งนี้ หากผู้พักอาศัยพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ชั้นที่ 1 ส่วนกระบวนการแก้ไขหรือชดเชยนั้น จะเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรการ หากพิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากการดำเนินการของโครงการ | -                         | -                                                                         |

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ MODE SUKHUMVIT 61 (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                              | ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่                                                                                                                                             | บริเวณที่ตรวจวัด                                        | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ<br>✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                             | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. สุขภาพและการสาธารณสุข<br>8.1 คุณภาพน้ำประปา<br>น้ำ | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- pH<br>- Residual Chlorine<br><b>ความถี่</b><br>- ทุกวัน ตลอดระยะที่เปิดดำเนินการ                                                        | - สระว่ายน้ำ                                            | ✓<br>- ระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค.66 มีการตรวจวัด pH, Cl <sub>2</sub> สระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน                                                                                                   | -                         | ผลการตรวจวัด ดังหัวข้อที่ 3.5.4<br>ภาคผนวก ง-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ : ค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน |
|                                                       | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- Coliform Bacteria<br>- Escherichia coli<br>- Staphylococcus aureus<br>- Pseudomonas aeruginosa<br><b>ความถี่</b><br>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง | - สระว่ายน้ำส่วนลึกและสระว่ายน้ำส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด | ✓<br>- ระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค.66 มีการตรวจวัด Coliform Bacteria, <i>Escherichia Coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> เดือนละ 1 ครั้ง พบว่า ดัชนีการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด | -                         | ผลการตรวจวัด ดังหัวข้อที่ 3.5.4<br>ภาคผนวก ง-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการ               |
|                                                       | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- สภาพดีไม่ชำรุด<br><b>ความถี่</b><br>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง                                                                                 | - ระบบกรองน้ำประปา                                      | ✓<br>- โครงการมีการติดตั้งระบบการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน้ำเป็นระบบเกลือ โดยจะเดินระบบสำหรับกรองน้ำประปาทุกวัน พร้อมทั้งได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำอาคารดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ  | -                         | ภาพที่ 2.2-12 ดูแลสระว่ายน้ำ                                                                                           |
| 8.2 ความสะอาด/ปลอดภัย                                 | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- ไม่มีน้ำขัง<br><b>ความถี่</b><br>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                                | - ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ                         | ✓<br>- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซล จำกัด เป็นผู้ดูแลทำความสะอาด พื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณสระว่ายน้ำโครงการ                                                                 | -                         | ภาพที่ 2.2-4 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด<br>ภาคผนวก ค-1 แผนทำความสะอาด                                                      |

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ MODE SUKHUMVIT 61 (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่                                                                            | บริเวณที่ตรวจวัด                                                   | ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ<br>✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้<br>⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                     | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 8.2 ความสะอาด/ปลอดภัย    | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- สภาพดี ไม่เปลี่ยนแปลง<br><b>ความถี่</b><br>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง         | - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ                              | ✓ - โครงการติดตั้งป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีการระบุข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยติดตั้งไว้บริเวณใกล้สระว่ายน้ำ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบดูแลรักษาสภาพของป้ายให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ | -                         | ภาพที่ 2.2-11 สระว่ายน้ำโครงการ |
|                          | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด<br><b>ความถี่</b><br>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง      | - อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไมค์ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต | ✓ - โครงการมีการติดตั้งห่วงชูชีพ ไว้บริเวณสระว่ายน้ำในตำแหน่งสามารถเข้าถึงและหยิบใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ                                | -                         | ภาพที่ 2.2-11 สระว่ายน้ำโครงการ |
|                          | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด<br><b>ความถี่</b><br>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง      | - อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ                                     | ✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำอาคารได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำให้สามารถใช้งานได้ปกติ และมีความสว่างในพื้นที่อย่างเพียงพอและเหมาะสม                                                         | -                         | -                               |
|                          | <b>ดัชนีการตรวจวัด</b><br>- ไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ำ และเศษผง<br><b>ความถี่</b><br>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง | - ความสะอาดของสระว่ายน้ำ                                           | ✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำอาคารมีการทำความสะอาดและดูดตะกอนภายในสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน หลังจากที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ                                                                                       | -                         | ภาพที่ 2.2-12 ดูแลสระว่ายน้ำ    |

### 3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ MODE SUKHUMVIT 61 ได้มีการกำหนดให้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 2 อาคาร ให้ดำเนินการตรวจวัดจำนวน 2 จุด ได้แก่ น้ำทิ้งก่อนการบำบัด (บ่อเกรอะของแต่ละอาคาร) และ น้ำทิ้งหลังการบำบัด (ถังเก็บน้ำใส) ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดในการตรวจวัด ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), ซัลไฟด์ (Sulfide) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease), Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria

2) คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ความถี่จำนวน 2 ความถี่ คือ ความถี่ที่ 1 ตรวจวัดวันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดในการตรวจวัด ดังนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) และความถี่ที่ 2 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ จำนวน 2 จุด คือ ส่วนลึก และส่วนตื้น โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), *Escherichia coli*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*

#### 3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โครงการ MODE SUKHUMVIT 61 ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็ง เพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอดัชนีการตรวจวัด ตำแหน่งการเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-1

ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

| รายการการตรวจวัด                                                                                                             | ดัชนีการตรวจวัด                 | วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์                  | วันที่ตรวจวัด | มาตรฐานวิธีวิเคราะห์                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 1. คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย<br>- น้ำทิ้งก่อนการบำบัด (บ่อเกรอะของแต่ละอาคาร)<br>- น้ำทิ้งหลังการบำบัด (ถังเก็บน้ำใส) | - pH                            | - Electrometric                             | 05/07/66      | APHA-AWWA-WEF<br>Edition 23 <sup>nd</sup><br>ed,2017 |
|                                                                                                                              | - BOD                           | - Azide Modification                        | 03/08/66      |                                                      |
|                                                                                                                              | - Suspended Solid               | - Dried at 103-105 °C                       | 06/09/66      |                                                      |
|                                                                                                                              | - Settleable Solids             | - Volumetric                                | 04/10/66      |                                                      |
|                                                                                                                              | - Total Dissolved Solids        | - Dried at 103-105 °C                       | 01/11/66      |                                                      |
|                                                                                                                              | - Sulfide                       | - Iodometric Method                         | 06/12/66      |                                                      |
|                                                                                                                              | - Total Kjeldahl Nitrogen       | - Kjeldahl Method                           |               |                                                      |
|                                                                                                                              | - Fat Oil & Grease              | - Soxhlet Extraction Method                 |               |                                                      |
|                                                                                                                              | - Total Coliform bacteria       | - Standard Total Coliform Fermentation      |               |                                                      |
|                                                                                                                              | - Fecal Coliform Bacteria       | - Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure |               |                                                      |
| 2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ<br>- สระว่ายน้ำส่วนต้น<br>- สระว่ายน้ำส่วนลึก                                                       | - pH                            | - pH Test kit                               | ตรวจวัดทุกวัน | APHA-AWWA-WEF<br>Edition 23 <sup>nd</sup><br>ed,2017 |
|                                                                                                                              | - Residual Chloride             | - Chlorine Test kit                         |               |                                                      |
|                                                                                                                              | - Total Coliform Bacteria       | - Standard Total Coliform Fermentation      | 05/07/66      |                                                      |
|                                                                                                                              | - <i>Escherichia coli</i>       | - Other <i>Escherichia coli</i> Procedures  | 03/08/66      |                                                      |
|                                                                                                                              | - <i>Staphylococcus aureus</i>  | - Membrane Filter                           | 16/09/66      |                                                      |
|                                                                                                                              | - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | - Membrane Filter                           | 04/10/66      |                                                      |
|                                                                                                                              |                                 |                                             | 01/11/66      |                                                      |
|                                                                                                                              |                                 |                                             | 06/12/66      |                                                      |


### 3.5.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ตามมาตรการได้กำหนดให้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุดได้แก่ น้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเกราะ) ของทั้ง 2 อาคาร และ น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังน้ำใส) โดยมีดัชนีการตรวจวัดที่ ประกอบด้วย pH, BOD, Suspended Solids, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Fat Oil & Grease, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง อนึ่ง เพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องต่อมาตรการดังกล่าว โครงการจึงกำหนดให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด (รูปที่ 3.5.3-1) ได้แก่ น้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเกราะ) ของทั้ง 2 อาคาร และ น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังน้ำใส) โดยปัจจุบันโครงการได้มีการปฏิบัติตามสอดคล้องต่อมาตรการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าดังตารางที่ 3.5.3-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MODE SUKHUMVIT 61 กำหนดให้โครงการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง โดยดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settable Solids), ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), ซัลไฟด์ (Sulfide) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease), Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ปัจจุบันทางโครงการทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด ของ 2 อาคาร และคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด เดือนละ 1 ครั้ง ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settable Solids), ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), ซัลไฟด์ (Sulfide) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease), Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ตำแหน่งจุดตรวจวัด และการเก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย แสดงดังภาพที่ 3.5.3-1 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.5.3-1 และ ภาคผนวก ง-1

#### สรุปผลการตรวจการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ่อปรับสมดุล และบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2566 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ยกเว้นค่า สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน

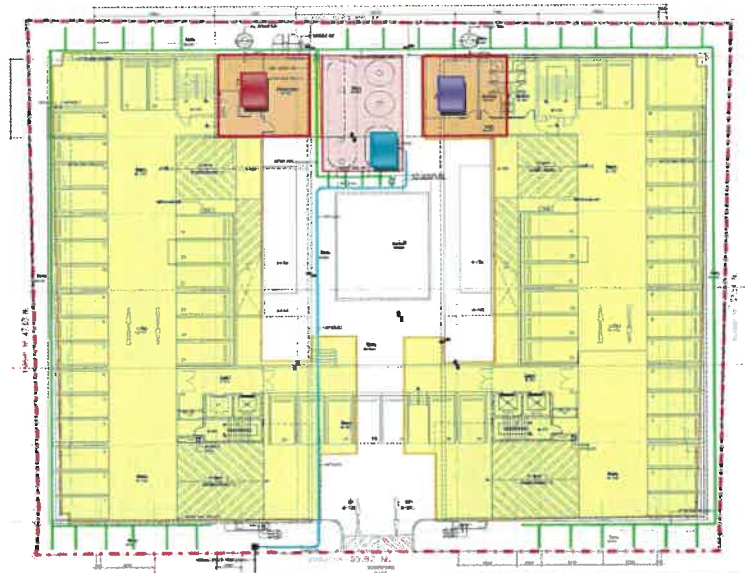

น้ำก่อนการบำบัดอาคาร A



น้ำก่อนการบำบัดอาคาร B



น้ำหลังบำบัด



ภาพที่ 3.5.3-1 ตำแหน่ง และการเก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

### ตารางที่ 3.5.3-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

| จุดเก็บตัวอย่าง                      | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์ |               |              |               |                             |                        |               |                   |                     |                     |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |              | pH                 | BOD<br>(mg/L) | SS<br>(mg/L) | TDS<br>(mg/L) | Settleable Solids<br>(mL/L) | Oil & Grease<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | Sulfide<br>(mg/L) | TCB<br>(MPN/100 mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) |
| น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ<br>บำบัด อาคาร A | 05/07/66     | 7.4                | 126           | 108          | 648           | 9                           | 60                     | 4.3           | 8                 | 790000              | 790000              |
|                                      | 03/08/66     | 7.9                | 78            | 75           | 672           | 8                           | 50                     | 2.2           | 1.5               | 5400000             | 5400000             |
|                                      | 06/09/66     | 8.0                | 243           | 38           | 672           | 9                           | 46                     | 1             | 0.5               | 16000000            | 16000000            |
|                                      | 04/10/66     | 7.9                | 55            | 21           | 294           | <2                          | 60                     | 2.5           | <0.1              | 5400000             | 5400000             |
|                                      | 01/11/66     | 7.5                | 136           | 85           | 274           | 8                           | 73                     | 0.8           | 3                 | 9200000             | 9200000             |
|                                      | 06/12/66     | 7.8                | 126           | 68           | 406           | 11                          | 69                     | <0.10         | 2                 | 16000000            | 16000000            |
| ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด                  |              | 7.4-8.0            | 55-243        | 21-108       | 274-672       | 8.0-11.0                    | 46-73                  | <0.10-4.3     | <0.1-8.0          | 790000-16000000     | 790000-16000000     |
| น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ<br>บำบัด อาคาร B | 05/07/66     | 7.4                | 98            | 35           | 424           | 8                           | 64                     | 2.9           | 1                 | 2200000             | 2200000             |
|                                      | 03/08/66     | 7.9                | 52            | 168          | 522           | 25                          | 63                     | 4.1           | 7                 | 4900000             | 4900000             |
|                                      | 06/09/66     | 7.7                | 199           | 44           | 450           | 5                           | 70                     | 1.4           | 1                 | 5400000             | 5400000             |
|                                      | 04/10/66     | 8.0                | 69            | 27           | 376           | 4                           | 66                     | 2.8           | 0.1               | 4900000             | 4900000             |
|                                      | 01/11/66     | 7.4                | 94            | 52           | 270           | 19                          | 68                     | 1.0           | 4                 | 5400000             | 5400000             |
|                                      | 06/12/66     | 7.7                | 46            | 28           | 382           | 5                           | 49                     | 2.0           | 0.1               | 5400000             | 3500000             |
| ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด                  |              | 7.4-8.0            | 46-199        | 27-168       | 270-522       | 4-25                        | 49-70                  | 1.0-4.0       | 0.1-7             | 2200000-5400000     | 2200000-5400000     |

หมายเหตุ \* อ้างอิงตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางประเภท (ประเภท ข.)

\*\* น้ำก่อนบำบัดไม่มีมาตรฐานกำหนด

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

โทรศัพท์ : 035-226-383

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธนภุต สุจริต

เลขทะเบียน : ว-190-จ-0020

ชื่อผู้บันทึก : นายธนภุต สุจริต

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางนิรมล ผดุงสงฆ์

เลขทะเบียน : ว-190-ค-0001

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวอรรณ สี่ใต้

เลขทะเบียน : ว-190-จ-0007

### ตารางที่ 3.5.3-1 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

| จุดเก็บตัวอย่าง               | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์ |               |              |               |                             |                        |               |                   |                     |                     |
|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                               |              | pH                 | BOD<br>(mg/L) | SS<br>(mg/L) | TDS<br>(mg/L) | Settleable Solids<br>(ml/L) | Oil & Grease<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | Sulfide<br>(mg/L) | TCB<br>(MPN/100 mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) |
| น้ำทิ้งออกจากระบบ<br>บำบัดรวม | 05/07/66     | 7.4                | 17            | 12           | 1134          | <2                          | 11                     | <0.10         | <0.1              | 6800                | 6800                |
|                               | 03/08/66     | 8.2                | <4            | <10          | 1354          | <2                          | 6                      | <0.10         | <0.1              | 780                 | 780                 |
|                               | 06/09/66     | 7.7                | 19            | 20           | 816           | <2                          | 6                      | <0.10         | <0.1              | 13000               | 13000               |
|                               | 04/10/66     | 8.1                | 12            | 12           | 1078          | <2                          | 14                     | <0.10         | <0.1              | 23000               | 23000               |
|                               | 01/11/66     | 7.6                | 13            | <10          | 1296          | <2                          | 18                     | <0.10         | <0.1              | 79000               | 33000               |
|                               | 06/12/66     | 8.1                | 6             | <10          | 988           | <2                          | 10                     | <0.10         | <0.1              | 7800                | 2000                |
| ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด           |              | 7.4-8.2            | <4-19         | <10-20       | 816-1354      | <2                          | 6-18                   | <0.10         | <0.1              | 780-79000           | 780-33000           |
| มาตรฐาน                       |              | 5.0-9.0            | <30           | <40          | <500          | <0.5                        | <20                    | <35           | <1.0              | -                   | -                   |

หมายเหตุ \* อ้างอิงตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางประเภท (ประเภท ข.)

\*\* น้ำก่อนบำบัดไม่มีมาตรฐานกำหนด

|                              |                           |            |                |               |                   |
|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------|
| บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ | : ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด | โทรศัพท์   | : 035-226-383  |               |                   |
| ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง          | : นายธนกฤต สุจริต         | เลขทะเบียน | : ว-190-จ-0020 | ชื่อผู้บันทึก | : นายธนกฤต สุจริต |
| ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ        | : นางนิรมล ผดุงสงฆ์       | เลขทะเบียน | : ว-190-ค-0001 |               |                   |
| ชื่อผู้วิเคราะห์             | : นางสาวอรรณพ สี่ใต้      | เลขทะเบียน | : ว-190-จ-0007 |               |                   |

### เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ พบว่า คุณภาพน้ำหลังการบำบัด ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางประเภท (ประเภท ข.) แสดงดังตารางที่ 3.5.3-2 และกราฟเปรียบเทียบดังภาพที่ 3.5.3-2 ถึง ภาพที่ 3.5.3-3

ตารางที่ 3.5.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

| จุดเก็บตัวอย่าง                      | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์ |               |              |               |                             |                        |               |                   |                     |                     |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |              | pH                 | BOD<br>(mg/L) | SS<br>(mg/L) | TDS<br>(mg/L) | Settleable Solids<br>(ml/L) | Oil & Grease<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | Sulfide<br>(mg/L) | TCB<br>(MPN/100 mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) |
| น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ<br>บำบัด อาคาร A | 31/01/64     | 7.5                | 31            | 67           | 1002          | 0.1                         | 7                      | 29            | 0.24              | 130000              | 78000               |
|                                      | 25/02/64     | 7.6                | 72            | 57           | 1042          | 0.1                         | 5                      | 28            | <0.10             | 78000               | 45000               |
|                                      | 26/03/64     | 7.9                | 47            | 46           | 1008          | <0.1                        | <2                     | 26            | 0.16              | 490000              | 490000              |
|                                      | 28/04/64     | 7.6                | 46            | 24           | 786           | <0.1                        | <2                     | 28            | 0.11              | 350000              | 350000              |
|                                      | 24/05/64     | 7.7                | 56            | 24           | 914           | <0.1                        | <2                     | 21            | <0.10             | 790000              | 790000              |
|                                      | 23/06/64     | 7.6                | 42            | 26           | 862           | 0.1                         | 4                      | 24            | 0.13              | 45000               | 45000               |
|                                      | 16/07/64     | 7.6                | 25            | 14           | 1068          | <0.1                        | <2                     | 16            | <0.10             | 490000              | 490000              |
|                                      | 08/08/64     | 7.8                | 28            | 37           | 844           | <0.1                        | 3                      | 39            | 1.8               | 4900000             | 4900000             |
|                                      | 09/09/64     | 7.9                | 23            | 12           | 1000          | <0.1                        | <2                     | 21            | <0.10             | 460000              | 460000              |
|                                      | 14/10/64     | 7.5                | 26            | 15           | 722           | <0.1                        | <2                     | 31            | <0.10             | 78000               | 78000               |
|                                      | 10/11/64     | 7.5                | 16            | 24           | 846           | <0.1                        | <2                     | 29            | <0.10             | 45000               | 45000               |
|                                      | 01/12/64     | 7.7                | 16            | 16           | 880           | <0.1                        | <2                     | 35            | <0.10             | 330000              | 330000              |
|                                      | 05/01/65     | 7.9                | 29            | 15           | 1098          | 0.1                         | <2                     | 36            | <0.10             | 49000               | 49000               |
|                                      | 02/02/65     | 7.9                | 21            | 19           | 1570          | <0.1                        | <2                     | 23            | <0.10             | 45000               | 45000               |
|                                      | 02/03/65     | 7.9                | 22            | 20           | 1188          | <0.1                        | <2                     | 26            | <0.10             | 45000               | 45000               |
|                                      | 08/04/65     | 7.7                | 12            | 26           | 930           | <0.1                        | <2                     | 24            | <0.10             | 45000               | 45000               |
|                                      | 06/05/65     | 8.2                | 85            | 36           | 938           | 0.6                         | <2                     | 23            | <0.10             | 2200000             | 1700000             |
|                                      | 02/06/65     | 7.7                | 32            | 37           | 998           | <0.1                        | 3                      | 16            | <0.10             | 1300000             | 1300000             |
|                                      | 06/07/65     | 7.8                | 106           | 266          | 879           | 25                          | 22                     | 68            | 0.51              | 1700000             | 1700000             |
|                                      | 03/08/65     | 7.5                | 55            | 46           | 1024          | 1.5                         | 6                      | 28            | <0.10             | 45000               | 45000               |
|                                      | 06/09/65     | 7.6                | 106           | 150          | 862           | 9.0                         | 11                     | 44            | 0.80              | 9200000             | 9200000             |
|                                      | 05/10/65     | 7.4                | 22            | 15           | 880           | <0.1                        | <2                     | 16            | 0.27              | 78000               | 78000               |

ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

| จุดเก็บตัวอย่าง                            | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์ |               |              |               |                             |                        |               |                   |                     |                     |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                            |              | pH                 | BOD<br>(mg/L) | SS<br>(mg/L) | TDS<br>(mg/L) | Settleable Solids<br>(ml/L) | Oil & Grease<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | Sulfide<br>(mg/L) | TCB<br>(MPN/100 mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) |
| น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ<br>บำบัด อาคาร A (ต่อ) | 04/11/65     | 7.5                | 60            | 24           | 468           | <0.1                        | 8                      | 44            | 1.8               | 490000              | 490000              |
|                                            | 07/12/65     | 7.5                | 165           | 1596         | 450           | 54                          | 22                     | 188           | 5.2               | 78000000            | 78000000            |
|                                            | 04/01/66     | 8.0                | 36            | 29           | 816           | <0.1                        | <2                     | 42            | <0.10             | 3500000             | 1700000             |
|                                            | 01/02/66     | 7.8                | 102           | 73           | 460           | 0.6                         | 4                      | 42            | 2.7               | 700000              | 700000              |
|                                            | 01/03/66     | 7.9                | 42            | 56           | 538           | 1.3                         | 4                      | 47            | 1.3               | 3500000             | 9200000             |
|                                            | 05/04/66     | 7.7                | 49            | 37           | 482           | <0.1                        | 7                      | 52            | <0.10             | 9200000             | 9200000             |
|                                            | 03/05/66     | 7.6                | 101           | 102          | 630           | 1.0                         | 7                      | 57            | 1.3               | 2200000             | 2200000             |
|                                            | 07/06/66     | 7.8                | 133           | 116          | 444           | 15                          | 20                     | 82            | 1.8               | 5400000             | 5400000             |
|                                            | 05/07/66     | 7.4                | 126           | 108          | 648           | 9                           | 60                     | 4.3           | 8                 | 790000              | 790000              |
|                                            | 03/08/66     | 7.9                | 78            | 75           | 672           | 8                           | 50                     | 2.2           | 1.5               | 5400000             | 5400000             |
|                                            | 06/09/66     | 8.0                | 243           | 38           | 672           | 9                           | 46                     | 1             | 0.5               | 16000000            | 16000000            |
|                                            | 04/10/66     | 7.9                | 55            | 21           | 294           | <2                          | 60                     | 2.5           | <0.1              | 5400000             | 5400000             |
|                                            | 01/11/66     | 7.5                | 136           | 85           | 274           | 8                           | 73                     | 0.8           | 3                 | 9200000             | 9200000             |
|                                            | 06/12/66     | 7.8                | 126           | 68           | 406           | 11                          | 69                     | <0.10         | 2                 | 16000000            | 16000000            |
| น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ<br>บำบัด อาคาร B       | 31/01/64     | 7.6                | 75            | 40           | 472           | <0.1                        | 7                      | 55            | 2.5               | 2300000             | 2300000             |
|                                            | 25/02/64     | 7.6                | 78            | 36           | 468           | <0.1                        | 8                      | 56            | 5.4               | 3300000             | 3300000             |
|                                            | 26/03/64     | 7.8                | 141           | 132          | 414           | 4.0                         | 9                      | 59            | 3.7               | 4600000             | 4600000             |
|                                            | 28/04/64     | 7.8                | 108           | 43           | 346           | <0.1                        | 7                      | 55            | 3.9               | 790000              | 790000              |
|                                            | 24/05/64     | 7.8                | 123           | 78           | 388           | 0.3                         | 43                     | 61            | 6.2               | 2300000             | 2300000             |
|                                            | 23/06/64     | 7.6                | 111           | 44           | 414           | 0.1                         | 6                      | 56            | 2.4               | 7000000             | 7000000             |
|                                            | 16/07/64     | 7.8                | 95            | 56           | 612           | 2.5                         | 9                      | 47            | 1.9               | 1100000             | 1100000             |
|                                            | 08/08/64     | 7.8                | 46            | 29           | 348           | 0.1                         | <2                     | 52            | 7.4               | 1100000             | 1100000             |

ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย




| จุดเก็บตัวอย่าง                            | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์ |               |              |               |                             |                        |               |                   |                     |                     |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                            |              | pH                 | BOD<br>(mg/L) | SS<br>(mg/L) | TDS<br>(mg/L) | Settleable Solids<br>(mL/L) | Oil & Grease<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | Sulfide<br>(mg/L) | TCB<br>(MPN/100 mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) |
| น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ<br>บำบัด อาคาร B (ต่อ) | 09/09/64     | 7.8                | 90            | 47           | 388           | 1.0                         | 6                      | 54            | 2.2               | 3500000             | 3500000             |
|                                            | 14/10/64     | 7.5                | 83            | 36           | 316           | 1.0                         | 6                      | 64            | 6.4               | 49000               | 49000               |
|                                            | 10/11/64     | 7.5                | 72            | 30           | 300           | 0.1                         | <2                     | 49            | 2.2               | 170000              | 170000              |
|                                            | 01/12/64     | 7.7                | 64            | 30           | 302           | <0.1                        | 8                      | 51            | 1.9               | 1300000             | 1300000             |
|                                            | 05/01/65     | 7.8                | 88            | 22           | 462           | <0.1                        | 3                      | 56            | 1.3               | 200000              | 200000              |
|                                            | 02/02/65     | 7.8                | 75            | 54           | 440           | 1.0                         | 8                      | 53            | 6.30              | 4600000             | 4600000             |
|                                            | 02/03/65     | 8.1                | 81            | 29           | 390           | <0.1                        | <2                     | 66            | 3.5               | 1100000             | 1100000             |
|                                            | 08/04/65     | 8.0                | 32            | 18           | 440           | <0.1                        | <2                     | 56            | 0.21              | 330000              | 330000              |
|                                            | 06/05/65     | 8.2                | 124           | 54           | 390           | 1.5                         | 4                      | 54            | 2.2               | 7900000             | 7900000             |
|                                            | 02/06/65     | 7.8                | 99            | 67           | 422           | 1.3                         | 14                     | 68            | <0.10             | 330000              | 330000              |
|                                            | 06/07/65     | 8.1                | 107           | 69           | 384           | 1.0                         | 6                      | 61            | 2.7               | 3500000             | 3500000             |
|                                            | 03/08/65     | 7.6                | 107           | 47           | 414           | 0.7                         | <2                     | 46            | 10                | 110000              | 110000              |
|                                            | 06/09/65     | 7.5                | 126           | 57           | 338           | 0.5                         | 10                     | 64            | 4.2               | 7000000             | 7000000             |
|                                            | 05/10/65     | 7.6                | 86            | 43           | 346           | 0.5                         | 9                      | 61            | 1.5               | 220000              | 220000              |
|                                            | 04/11/65     | 7.4                | 106           | 40           | 322           | 0.7                         | <2                     | 63            | 4.5               | 1300000             | 1300000             |
|                                            | 07/12/65     | 7.6                | 86            | 48           | 342           | 0.2                         | 7                      | 70            | 0.64              | 5400000             | 5400000             |
|                                            | 04/01/66     | 8.0                | 44            | 33           | 454           | <0.1                        | 10                     | 83            | 2.3               | 9200000             | 9200000             |
|                                            | 01/02/66     | 7.8                | 68            | 47           | 416           | 0.3                         | 9                      | 64            | 0.19              | 1300000             | 1300000             |
|                                            | 01/03/66     | 7.8                | 61            | 39           | 444           | 0.1                         | 8                      | 66            | 0.53              | 490000              | 490000              |
|                                            | 05/04/66     | 7.6                | 113           | 32           | 372           | 0.1                         | 8                      | 66            | 1.8               | 4600000             | 4600000             |
|                                            | 03/05/66     | 7.5                | 64            | 27           | 396           | 0.1                         | 8                      | 69            | 2.8               | 1300000             | 1300000             |
|                                            | 07/06/66     | 7.8                | 74            | 30           | 486           | 0.1                         | 6                      | 67            | 1.0               | 790000              | 790000              |

ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย




| จุดเก็บตัวอย่าง                            | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์ |               |              |               |                             |                        |               |                   |                     |                     |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                            |              | pH                 | BOD<br>(mg/L) | SS<br>(mg/L) | TDS<br>(mg/L) | Settleable Solids<br>(mL/L) | Oil & Grease<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | Sulfide<br>(mg/L) | TCB<br>(MPN/100 mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) |
| น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ<br>บำบัด อาคาร B (ต่อ) | 05/07/66     | 7.4                | 98            | 35           | 424           | 8                           | 64                     | 2.9           | 1                 | 2200000             | 2200000             |
|                                            | 03/08/66     | 7.9                | 52            | 168          | 522           | 25                          | 63                     | 4.1           | 7                 | 4900000             | 4900000             |
|                                            | 06/09/66     | 7.7                | 199           | 44           | 450           | 5                           | 70                     | 1.4           | 1                 | 5400000             | 5400000             |
|                                            | 04/10/66     | 8.0                | 69            | 27           | 376           | 4                           | 66                     | 2.8           | 0.1               | 4900000             | 4900000             |
|                                            | 01/11/66     | 7.4                | 94            | 52           | 270           | 19                          | 68                     | 1.0           | 4                 | 5400000             | 5400000             |
|                                            | 06/12/66     | 7.7                | 46            | 28           | 382           | 5                           | 49                     | 2.0           | 0.1               | 5400000             | 3500000             |
| น้ำทิ้งออกจากระบบ<br>บำบัดรวม              | 31/01/64     | 7.8                | 8             | <10          | 1272          | <0.1                        | <2                     | 16            | <0.10             | 3300                | 1700                |
|                                            | 25/02/64     | 7.8                | 10            | <10          | 1194          | <0.1                        | <2                     | 16            | <0.10             | 1700                | 1100                |
|                                            | 26/03/64     | 7.7                | 13            | 15           | 1110          | <0.1                        | <2                     | 6             | <0.10             | 11000               | 4500                |
|                                            | 28/04/64     | 7.6                | 14            | 12           | 1136          | <0.1                        | <2                     | 11            | <0.10             | 4500                | 4500                |
|                                            | 24/05/64     | 7.6                | 6             | <10          | 1140          | <0.1                        | <2                     | 5             | <0.10             | 2200                | 1700                |
|                                            | 23/06/64     | 7.5                | 18            | 25           | 1150          | 0.3                         | 6                      | 10            | <0.10             | 78000               | 78000               |
|                                            | 16/07/64     | 7.8                | 7             | <10          | 1014          | 0.1                         | <2                     | <5            | <0.10             | 1300                | 1300                |
|                                            | 08/08/64     | 8.0                | <4            | <10          | 294           | <0.1                        | <2                     | <5            | <0.10             | 680                 | 400                 |
|                                            | 09/09/64     | 8.0                | 9             | 10           | 1078          | <0.1                        | <2                     | <5            | <0.10             | 17000               | 17000               |
|                                            | 14/10/64     | 7.6                | <4            | <10          | 200           | <0.1                        | <2                     | <5            | <0.10             | 680                 | 200                 |
|                                            | 10/11/64     | 7.7                | <4            | <10          | 124           | <0.1                        | <2                     | <5            | <0.10             | 4.5                 | 4.5                 |
|                                            | 01/12/64     | 7.7                | <4            | <10          | 144           | <0.1                        | <2                     | <5            | <0.10             | 680                 | 400                 |
|                                            | 05/01/65     | 8.1                | <4            | <10          | 294           | <0.1                        | <2                     | 8             | <0.10             | 7900                | 2300                |
|                                            | 02/02/65     | 8.1                | 7             | 13           | 260           | <0.1                        | <2                     | 10            | <0.10             | 4600                | 4600                |
|                                            | 02/03/65     | 8.0                | <4            | <10          | 270           | <0.1                        | <2                     | 6             | <0.10             | 200                 | 200                 |
|                                            | 08/04/65     | 8.1                | <4            | <10          | 378           | <0.1                        | <2                     | 7             | <0.10             | 2100                | 2100                |

ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย




| จุดเก็บตัวอย่าง                     | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์ |               |              |               |                             |                        |               |                   |                     |                     |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |              | pH                 | BOD<br>(mg/L) | SS<br>(mg/L) | TDS<br>(mg/L) | Settleable Solids<br>(ml/L) | Oil & Grease<br>(mg/L) | TKN<br>(mg/L) | Sulfide<br>(mg/L) | TCB<br>(MPN/100 mL) | FCB<br>(MPN/100 mL) |
| น้ำทิ้งออกจากระบบ<br>บำบัดรวม (ต่อ) | 06/05/65     | 8.0                | 5             | <10          | 446           | <0.1                        | <2                     | <5            | <0.10             | 1300                | 1300                |
|                                     | 02/06/65     | 7.8                | 5             | <10          | 586           | <0.1                        | <2                     | 8             | <0.10             | 11000               | 11000               |
|                                     | 06/07/65     | 8.2                | 7             | <10          | 502           | <0.1                        | <2                     | 13            | <0.10             | 3300                | 2300                |
|                                     | 03/08/65     | 7.9                | <4            | <10          | 178           | <0.1                        | 4                      | 6             | <0.10             | 23000               | 23000               |
|                                     | 06/09/65     | 7.6                | 10            | <10          | 1032          | 0.1                         | <2                     | 16            | <0.10             | 33000               | 33000               |
|                                     | 05/10/65     | 7.8                | 4             | <10          | 652           | <0.1                        | <2                     | <5            | <0.10             | 4000                | 4000                |
|                                     | 04/11/65     | 7.7                | 5             | <10          | 376           | <0.1                        | <2                     | 10            | <0.10             | 4500                | 4500                |
|                                     | 07/12/65     | 7.9                | 13            | 20           | 522           | <0.1                        | <2                     | 11            | <0.10             | 7800                | 4500                |
|                                     | 04/01/66     | 8.2                | <4            | 62           | 388           | <0.1                        | <2                     | <5            | <0.10             | 20000               | 2000                |
|                                     | 01/02/66     | 8.2                | 35            | 33           | 620           | <0.1                        | <2                     | 84            | <0.10             | 33000               | 13000               |
|                                     | 01/03/66     | 8.0                | 20            | 20           | 258           | <0.1                        | <2                     | <5            | <0.10             | 6800                | 6800                |
|                                     | 05/04/66     | 7.9                | 13            | 23           | 202           | <0.1                        | <2                     | 7             | <0.10             | 4500                | 4500                |
|                                     | 03/05/66     | 7.2                | 15            | 12           | 1016          | <0.1                        | <2                     | 10            | <0.10             | 4500                | 4500                |
|                                     | 07/06/66     | 7.8                | 12            | <10          | 900           | <0.1                        | <2                     | 14            | <0.1              | 11000               | 11000               |
|                                     | 05/07/66     | 7.4                | 17            | 12           | 1134          | <2                          | 11                     | <0.10         | <0.1              | 6800                | 6800                |
|                                     | 03/08/66     | 8.2                | <4            | <10          | 1354          | <2                          | 6                      | <0.10         | <0.1              | 780                 | 780                 |
|                                     | 06/09/66     | 7.7                | 19            | 20           | 816           | <2                          | 6                      | <0.10         | <0.1              | 13000               | 13000               |
|                                     | 04/10/66     | 8.1                | 12            | 12           | 1078          | <2                          | 14                     | <0.10         | <0.1              | 23000               | 23000               |
|                                     | 01/11/66     | 7.6                | 13            | <10          | 1296          | <2                          | 18                     | <0.10         | <0.1              | 79000               | 33000               |
|                                     | 06/12/66     | 8.1                | 6             | <10          | 988           | <2                          | 10                     | <0.10         | <0.1              | 7800                | 2000                |

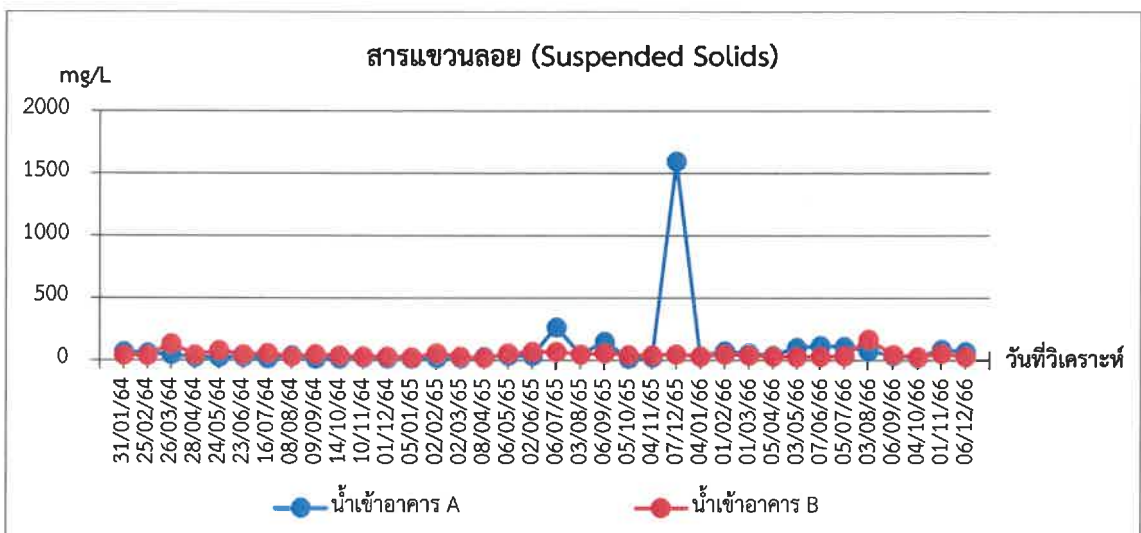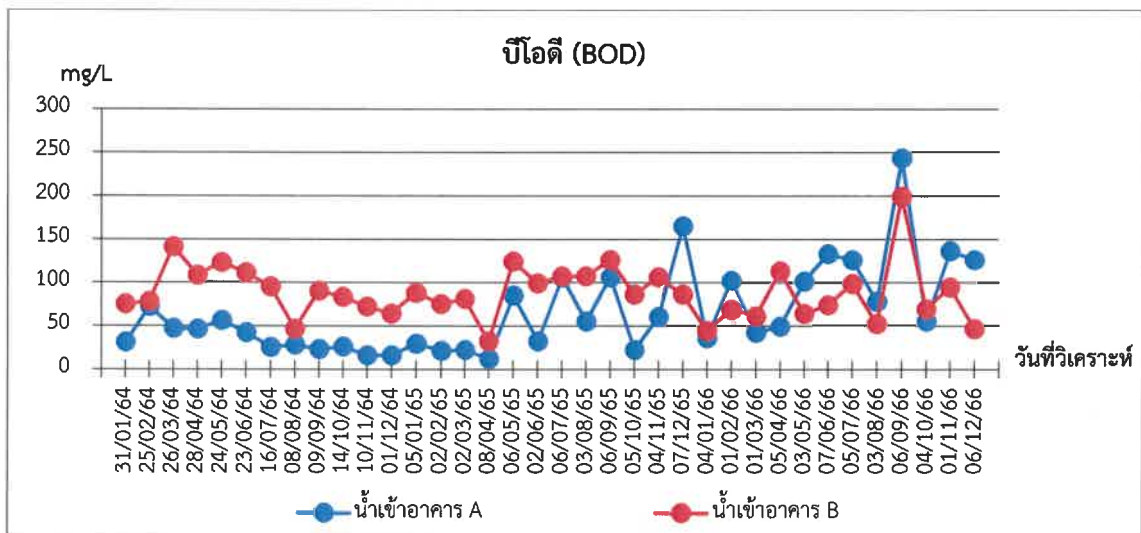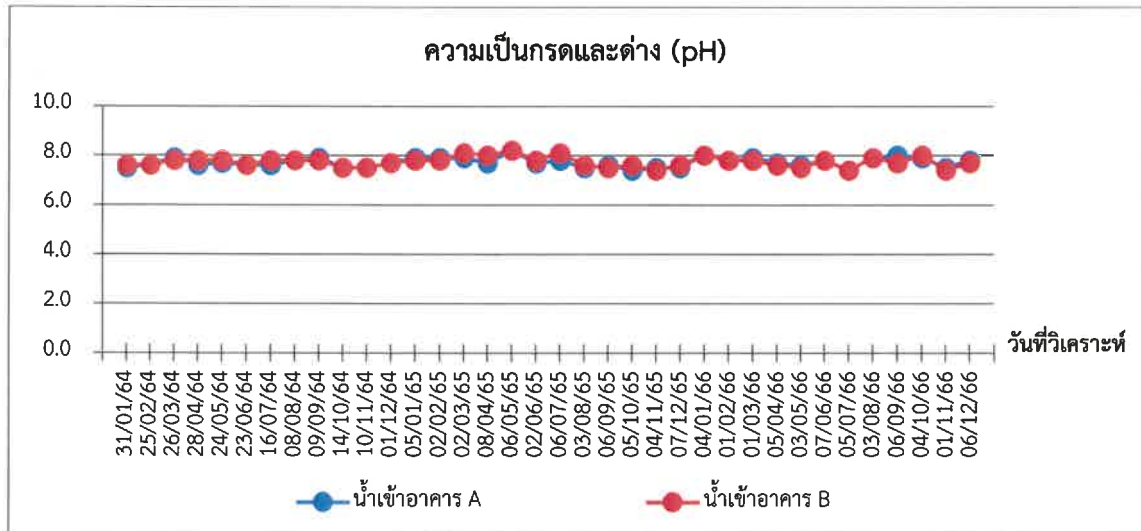


ภาพที่ 3.5.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ก่อนเข้าระบบบำบัด  
ระหว่างปี 2564 - ปัจจุบัน

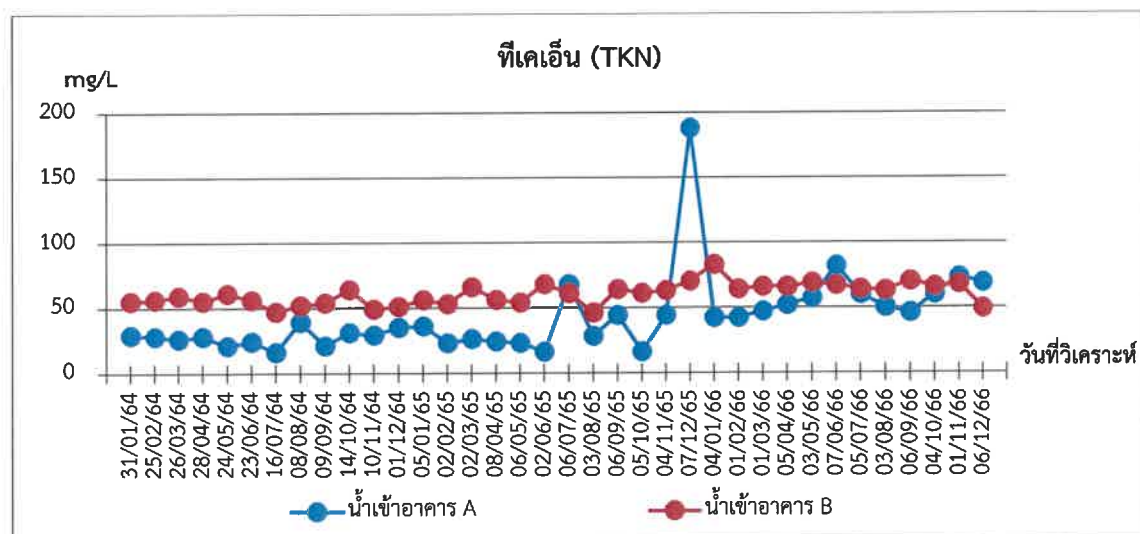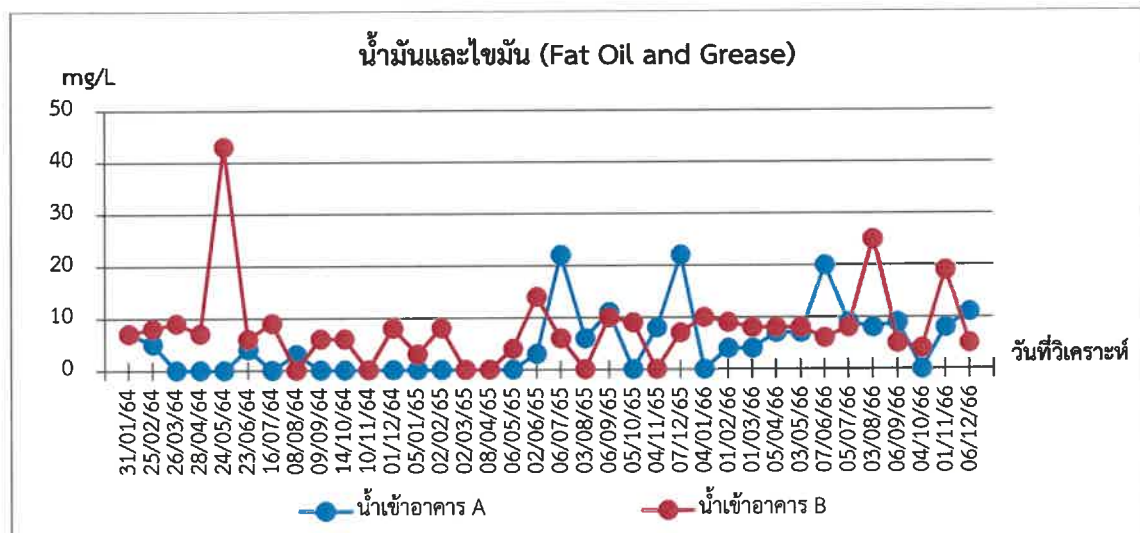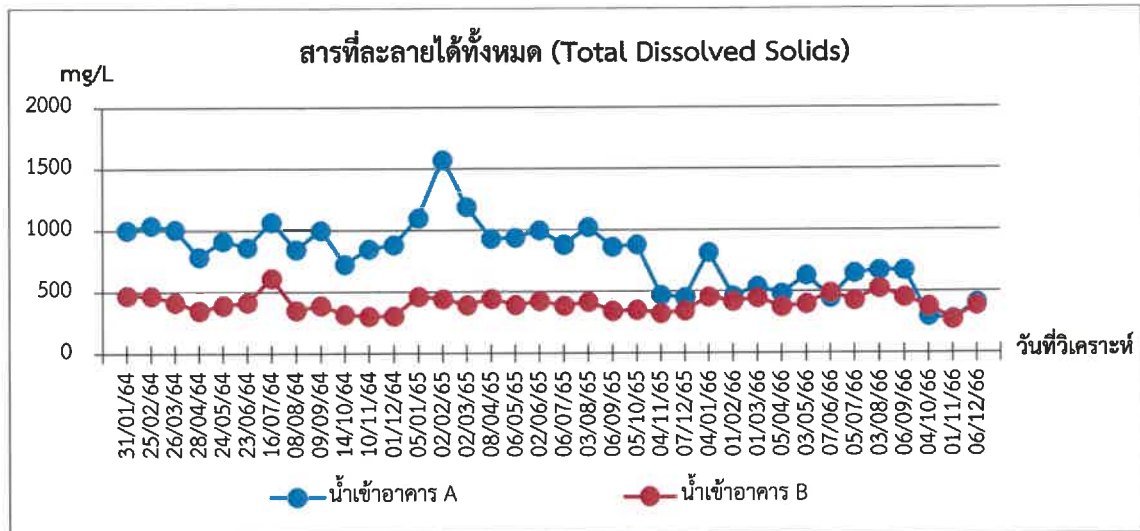



ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัด  
ระหว่างปี 2564 - ปัจจุบัน

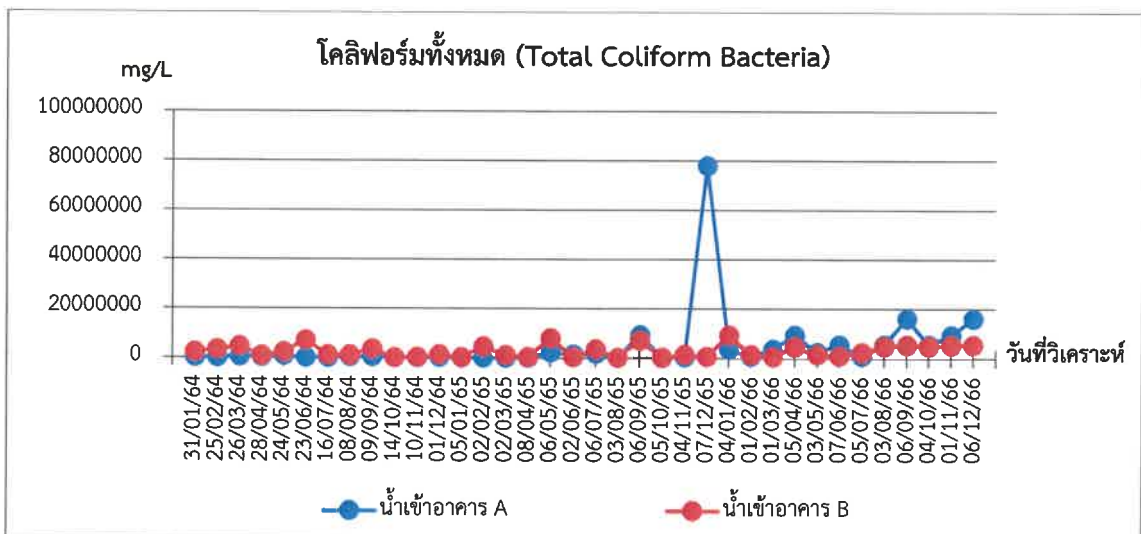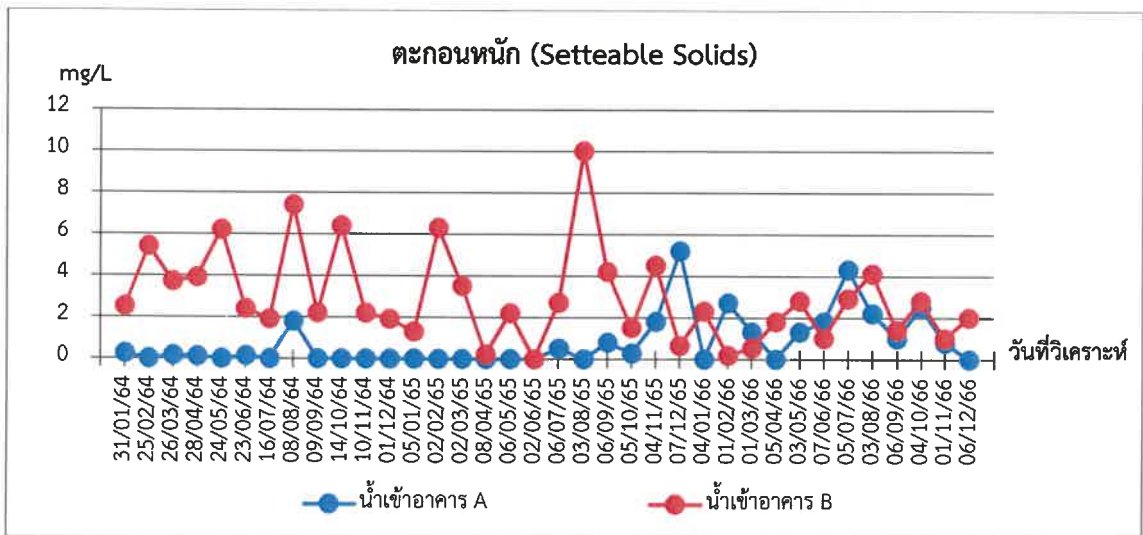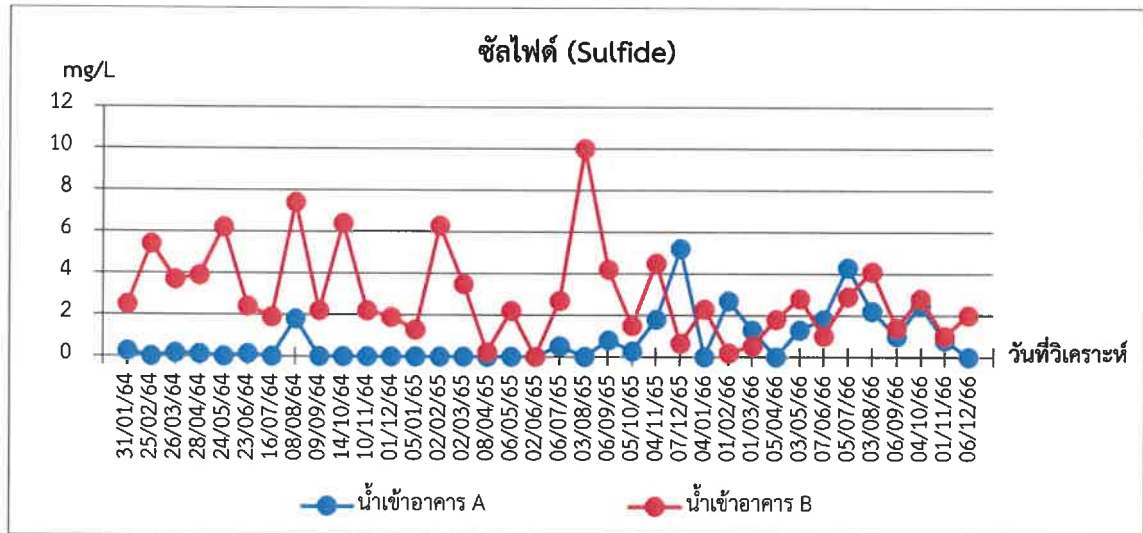




ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัด  
ระหว่างปี 2564 - ปัจจุบัน

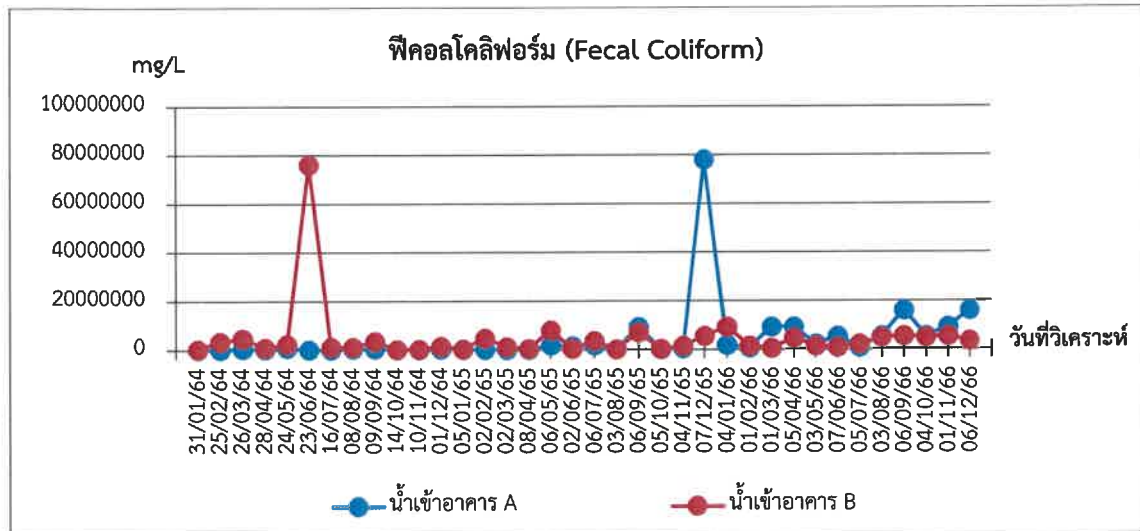




ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัด  
ระหว่างปี 2564 - ปัจจุบัน

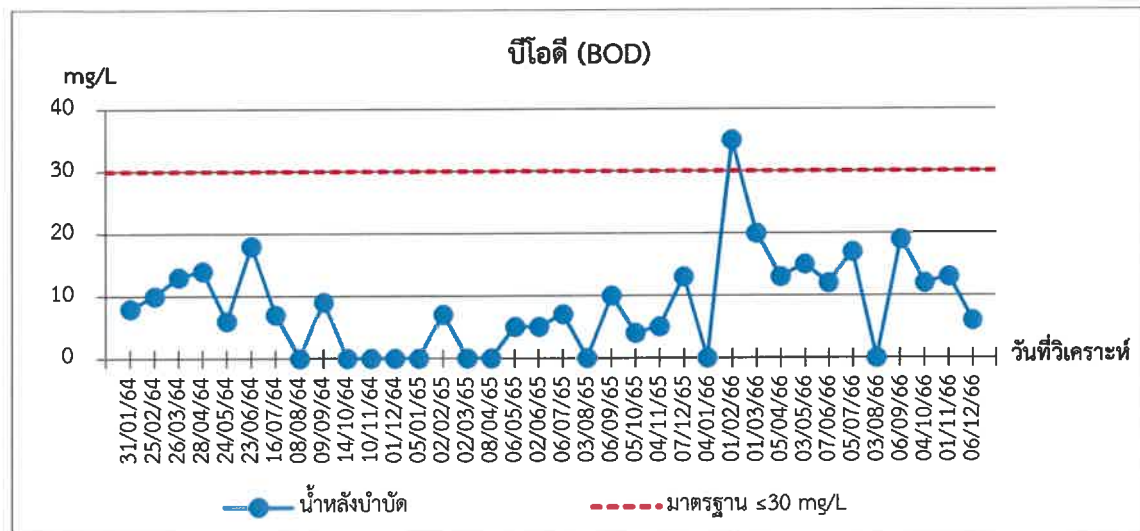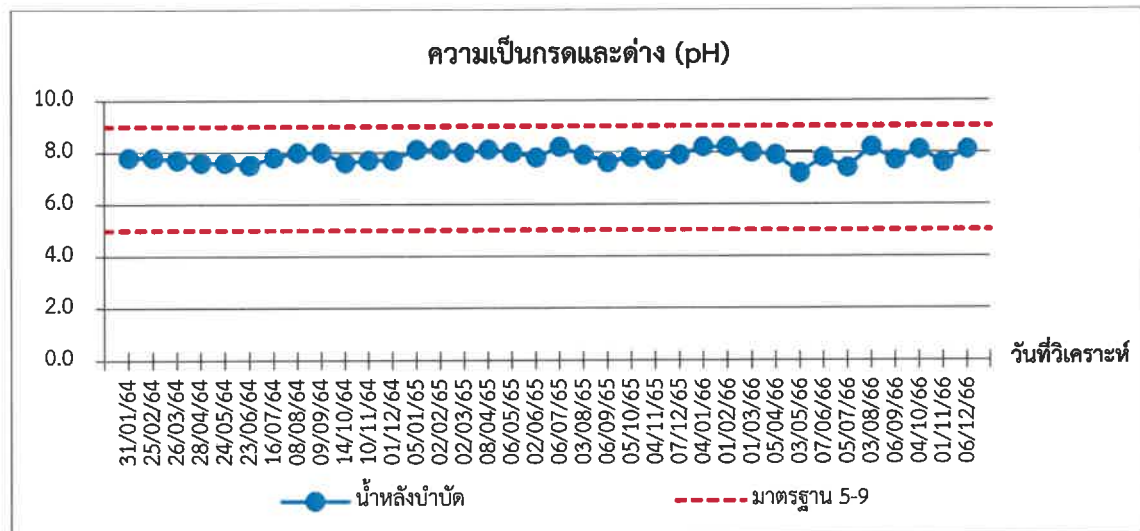



ภาพที่ 3.5.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านระบบบำบัดรวม  
ระหว่างปี 2564 - ปัจจุบัน

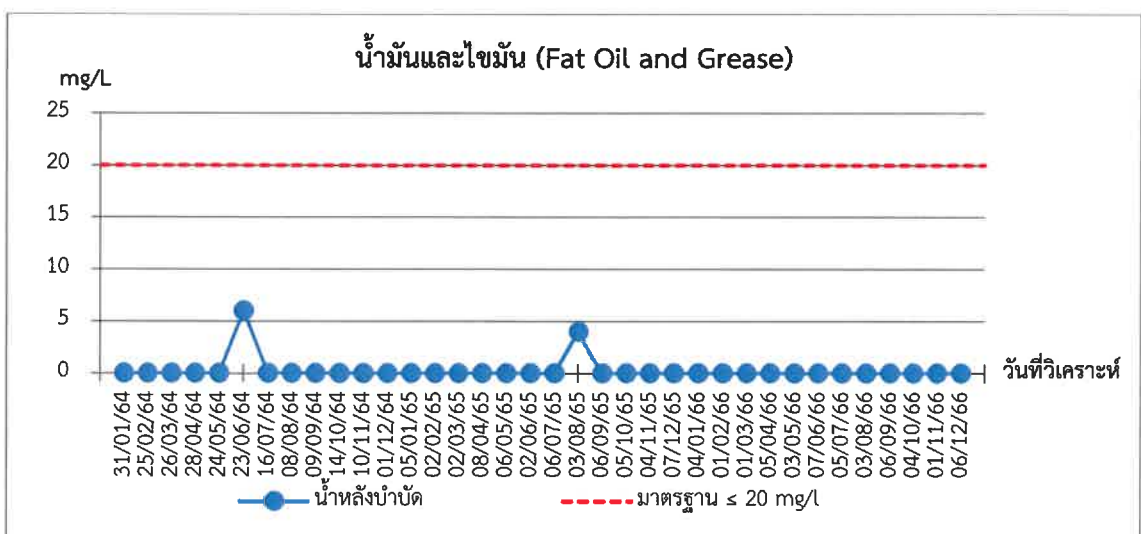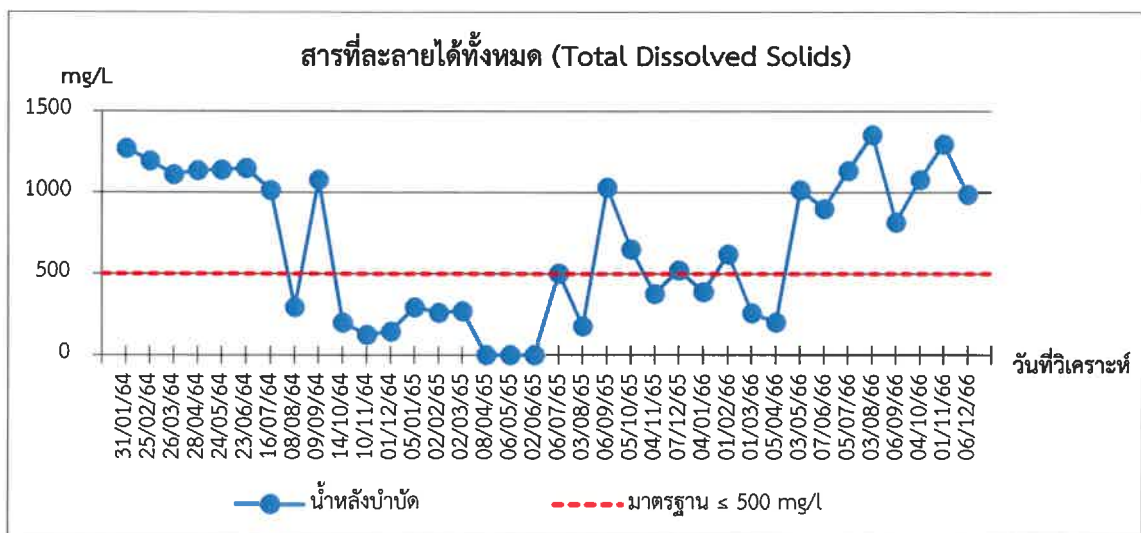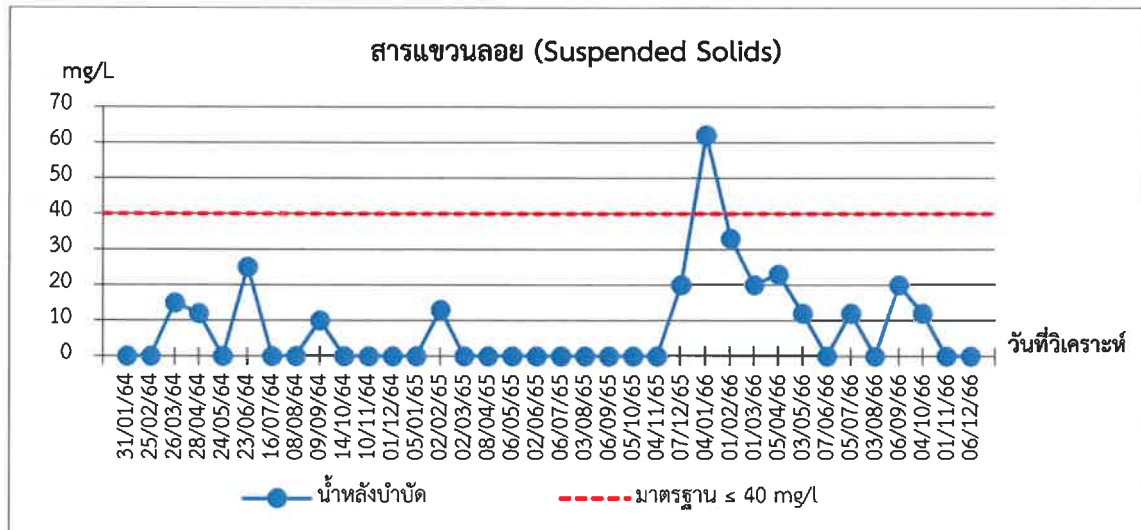

ภาพที่ 3.5.3-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดรวม  
ระหว่างปี 2564 - ปัจจุบัน

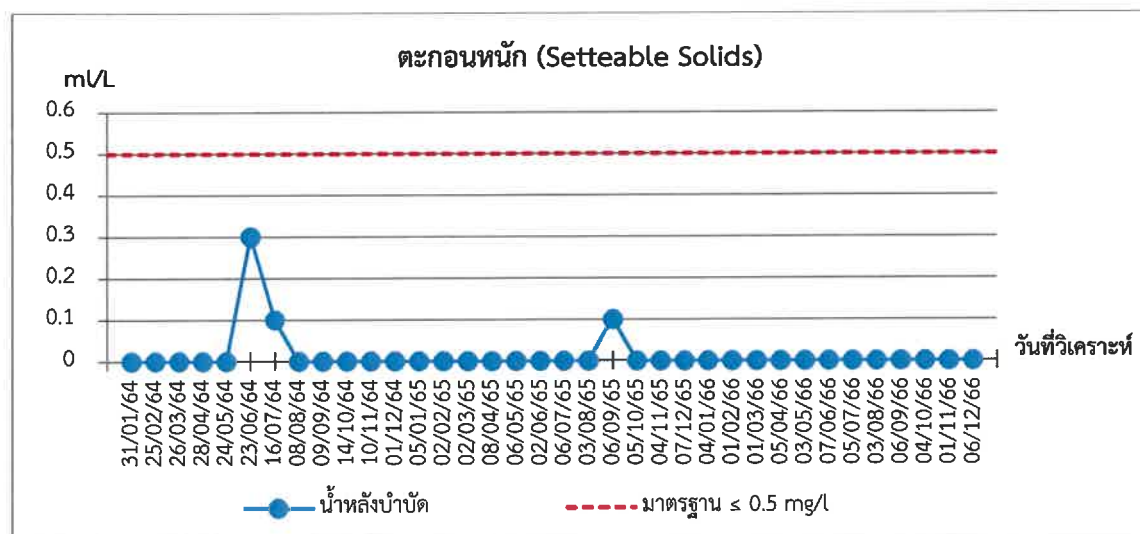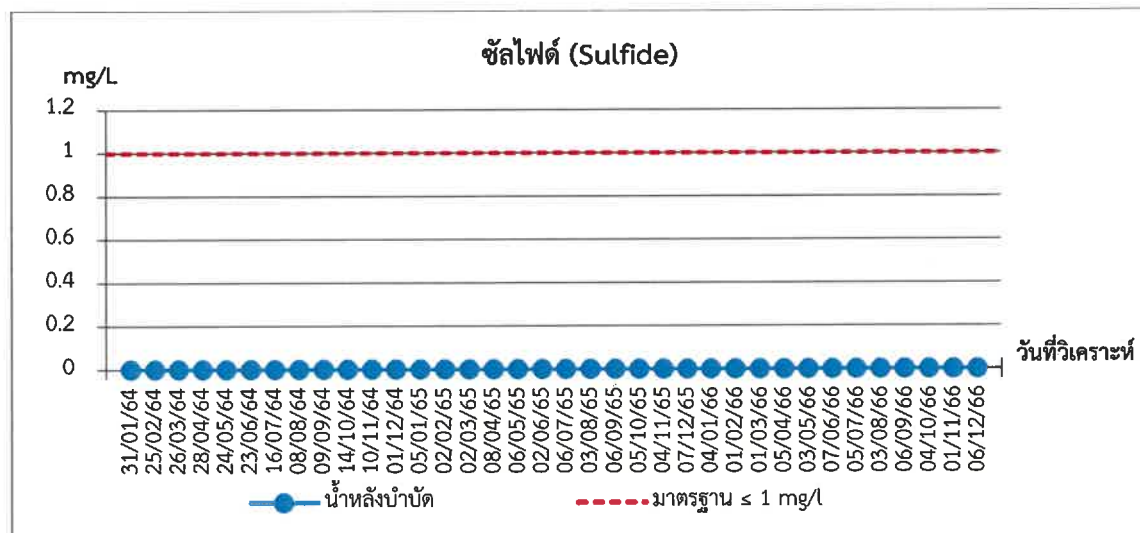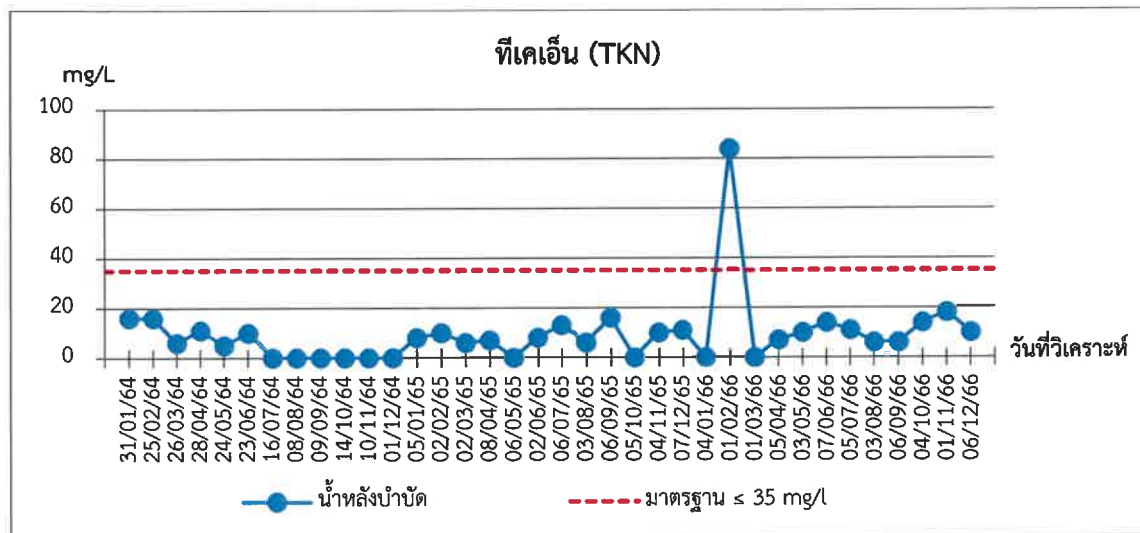

ภาพที่ 3.5.3-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดรวม  
ระหว่างปี 2564 - ปัจจุบัน

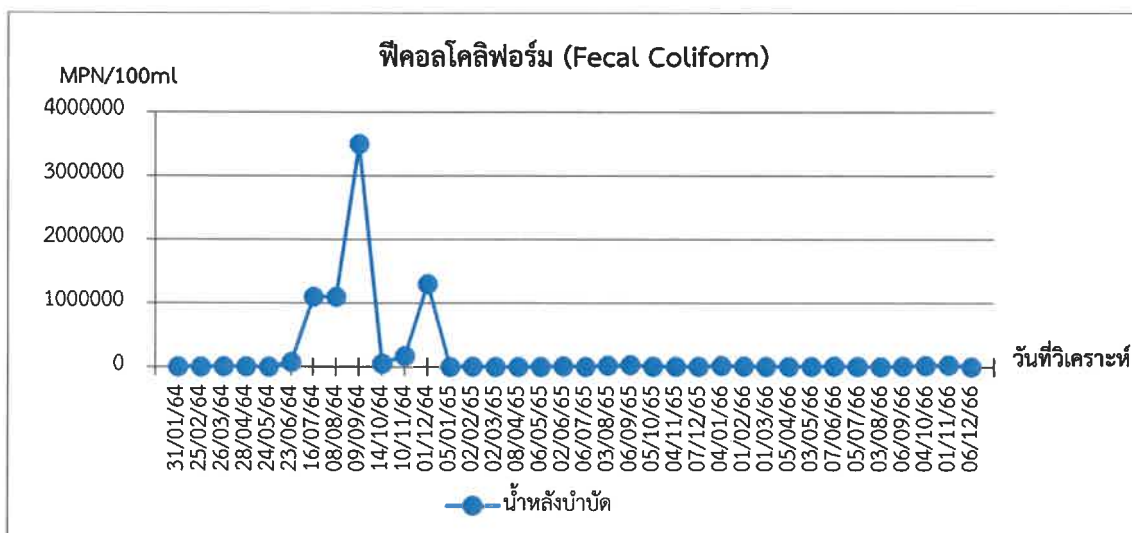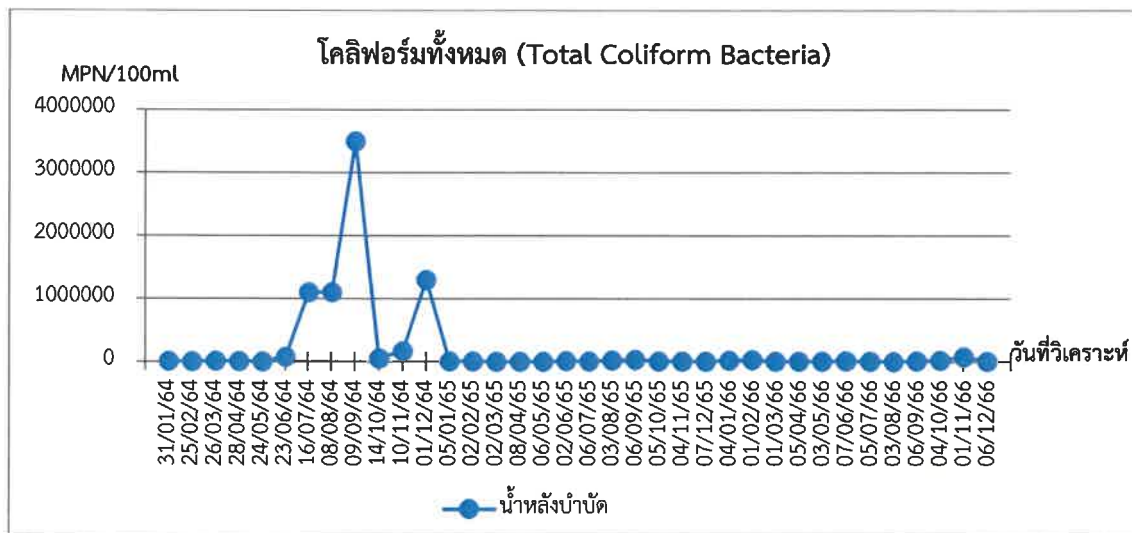

ภาพที่ 3.5.3-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดรวม  
ระหว่างปี 2564 - ปัจจุบัน

### 3.5.4 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ตามมาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำตามความถี่จำนวน 2 ความถี่ คือ ความถี่ที่ 1 ตรวจวัดวันละ 1 ครั้ง ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) และความถี่ที่ 2 ตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), Escherichia coli, Staphylococcus Aureus และ Pseudomonas aeruginosa จำนวน 2 จุด ได้แก่ สระว่ายน้ำส่วนต้น และสระว่ายน้ำส่วนลึก แสดงดังภาพที่ 3.5.4-1



สระว่ายน้ำส่วนต้น



สระว่ายน้ำส่วนลึก

ภาพที่ 3.5.4-1 การเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ

#### 1) ความถี่วันละ 1 ครั้ง

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MODE SUKHUMVIT 61 กำหนดให้โครงการต้องมีการเก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 1 ครั้ง ดัชนีการตรวจวัดได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine โดยโครงการมีการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ pH Test Kit และ Chlorine Test Kit วันละ 1 ครั้ง ซึ่งการตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3.5.4-2 และผลการตรวจวัด ดังภาคผนวก ง-3



ภาพที่ 3.5.4-2 การตรวจวัด pH,  $Cl_2$  สระว่ายน้ำ

## 2) ความถี่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ MODE SUKHUMVIT 61 กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด บริเวณส่วนต้นและส่วนลึกของสระว่ายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ ค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), *Escherichia coli*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* ทางโครงการมีการตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), *Escherichia coli*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* เดือนละ 1 ครั้ง ตำแหน่งจุดตรวจวัด และการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำส่วนต้นและส่วนลึก แสดงดังภาพที่ 3.5.4-1 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5.4-1 และภาคผนวก ง-2

### สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2566 ในพารามิเตอร์ Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa* พบว่าทุกพารามิเตอร์ในการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 3.5.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

| จุดเก็บตัวอย่าง   | วัน/เดือน/ปี | ผลตรวจวิเคราะห์                         |                                  |                                      |                                       |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                   |              | Total Coliform Bacteria<br>(MPN/100 mL) | Escherichia coli<br>(MPN/100 mL) | Staphylococcus aureus<br>(in/100 mL) | Pseudomonas aeruginosa<br>(in/100 mL) |
| สระว่ายน้ำส่วนต้น | 05/07/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 03/08/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 06/09/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 04/10/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 01/11/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 06/12/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
| สระว่ายน้ำส่วนลึก | 05/07/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 03/08/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 06/09/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 04/10/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 01/11/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 06/12/66     | <1.1                                    | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
| มาตรฐาน           |              | <10                                     | ตรวจไม่พบ                        | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |

หมายเหตุ \* อ้างอิงตามประกาศประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน)

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด โทรศัพท์ 035-226383  
 ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ชื่อผู้บันทึก: บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางนิรมล ผดุงสงฆ์ ชื่อผู้วิเคราะห์: นางสาวณกร ผดุงเวียง

### เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระวายน้ในดัชนีที่ตรวจวัด ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* บริเวณส่วนต้นและส่วนลึก พบว่า ทุกดัชนีที่ตรวจวัดทุกช่วงเวลามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน แสดงดังตารางที่ 3.5.4-2

ตารางที่ 3.5.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

| จุดเก็บตัวอย่าง   | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์                     |                                 |                                      |                                       |
|-------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                   |              | Total Coliform Bacteria<br>(MPN/100mL) | Escherichia coli<br>(MPN/100mL) | Staphylococcus aureus<br>(in 100 mL) | Pseudomonas aeruginosa<br>(in 100 mL) |
| สระว่ายน้ำส่วนต้น | 31/01/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 25/02/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 26/03/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 28/04/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 24/05/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 23/06/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 16/07/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 08/08/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 09/09/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 14/10/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 10/11/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 01/12/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 05/01/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 02/02/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 02/03/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 08/04/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 06/05/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 02/06/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 06/07/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 03/08/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                   | 06/09/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |

ตารางที่ 3.5.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

| จุดเก็บตัวอย่าง         | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์                     |                                 |                                      |                                       |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                         |              | Total Coliform Bacteria<br>(MPN/100mL) | Escherichia coli<br>(MPN/100mL) | Staphylococcus aureus<br>(in 100 mL) | Pseudomonas aeruginosa<br>(in 100 mL) |
| สระว่ายน้ำส่วนต้น (ต่อ) | 05/10/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 04/11/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 07/12/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 04/01/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 01/02/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 01/03/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 05/04/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 03/05/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 17/06/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 05/07/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 03/08/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 06/09/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 04/10/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 01/11/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 06/12/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
| สระว่ายน้ำส่วนลึก       | 31/01/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 25/02/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 26/03/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 28/04/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 24/05/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 23/06/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 16/07/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |

ตารางที่ 3.5.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

| จุดเก็บตัวอย่าง         | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์                     |                                 |                                      |                                       |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                         |              | Total Coliform Bacteria<br>(MPN/100mL) | Escherichia coli<br>(MPN/100mL) | Staphylococcus aureus<br>(in 100 mL) | Pseudomonas aeruginosa<br>(in 100 mL) |
| สระว่ายน้ำส่วนลึก (ต่อ) | 08/08/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 09/09/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 14/10/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 10/11/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 01/12/64     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 05/01/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 02/02/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 02/03/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 08/04/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 06/05/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 02/06/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 06/07/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 03/08/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 06/09/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 05/10/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 04/11/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 07/12/65     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 04/01/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 01/02/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 01/03/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 05/04/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                         | 03/05/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |

ตารางที่ 3.5.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

| จุดเก็บตัวอย่าง          | วัน/เดือน/ปี | ผลการตรวจวิเคราะห์                     |                                 |                                      |                                       |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                          |              | Total Coliform Bacteria<br>(MPN/100mL) | Escherichia coli<br>(MPN/100mL) | Staphylococcus aureus<br>(in 100 mL) | Pseudomonas aeruginosa<br>(in 100 mL) |
| สระว่ายนํ้าสวนลี้ก (ต่อ) | 07/06/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                          | 05/07/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                          | 03/08/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                          | 06/09/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                          | 04/10/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                          | 01/11/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |
|                          | 06/12/66     | <1.1                                   | ตรวจไม่พบ                       | ตรวจไม่พบ                            | ตรวจไม่พบ                             |