

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1

สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด

ข้อ 2. “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานตาม วัน เวลา และจำนวนพนักงานดังต่อไปนี้.-

วันปฏิบัติงาน	เวลาปฏิบัติงาน	จำนวนพนักงาน
วันจันทร์ - วันเสาร์	07.00 น. - 18.00 น. (ปฏิบัติงาน 8 ชม. + O.T. 2 ชม. + พัก 1 ชม.)	17 คน
หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์		

ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ข้อ 3. นอกจากที่แก้ไข รายละเอียดสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด แห่งบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้แล้ว ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้คงเป็นไปตามเดิมทุกประการ

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาดังกล่าวถือไว้ฝ่ายละฉบับ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ได้เข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เป็นการถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ เพื่อเป็นหลักฐาน ใช้อย่างบังคับ

ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญาว่าจ้างทำความสะอาด

SVC2212-00002

เลขที่ 01-22-0716/1

CS 00814-001

ทำที่ บริษัท เอ็น.เอ.พี. เซอร์วิส แอนด์ เทคคิง จำกัด

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ทูนครีสยาม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1023 อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 202-203 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็น.เอ.พี. เซอร์วิส แอนด์ เทคคิง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 450 ซอยพัฒนาการ 38 (เจริญพัฒนา) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อเพิ่มเติมในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดฉบับเลขที่ 01-22-0716 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีข้อความสำคัญดังนี้.-

ข้อ 1. ให้ถือว่าบันทึกนี้ เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาฉบับดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 2. ให้เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเพิ่มพนักงานทำความสะอาด และเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการทำความสะอาด ภายใต้ข้อราชการว่าจ้างดังต่อไปนี้.-

ข้อ 1. “ผู้ว่าจ้าง” ได้ตกลงจ้าง และ “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับจ้างเหมาทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของอาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 โดยมี “ผู้ว่าจ้าง” เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เดิมพนักงาน จำนวน 16 คน ในอัตราค่าบริการเดือนละ 335,144.-บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เพิ่มพนักงาน จำนวน 1 คน โดยเพิ่มค่าบริการ 20,946.50 บาท รวมพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 17 คน ในอัตราค่าบริการใหม่เดือนละ 356,090.50 บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ค่าบริการ”) (อ้างอิงอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำวันละ 353.-บาท) โดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยึดค่าบริการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามกำหนดเวลาของสัญญานี้ แต่หาก “ผู้ว่าจ้าง” มีความประสงค์ขยายอายุของสัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมปรับค่าบริการให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามส่วนของจำนวนเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงงานขั้นต่ำ, ประกันสังคม, กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานที่ประกาศทางราชการ

บริษัท ทูนครีสยาม จำกัด

เอกสารแนบปีสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด เลขที่ 01-22-0716/1

(CS 00814-001) จำนวน 252.- บาท



ภาคผนวก ค-2

เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย



บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2566

บ-2

พื้นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ ประจำปี 2566											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
● ระบบบำบัดน้ำเสีย Equalization Tank	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
● ระบบบำบัดน้ำเสีย Sequence Aeration Tank	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้บันทึกการตรวจสอบ / วันที่ตรวจสอบ	27/6/66	24/7/66	24/8/66	28/8/66	24/9/66	23/6/66	24-7-66	28-8-66	25-9-66	30-10-66	27-11-66	25/12-66
หมายเหตุ :	☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ											

ภาคผนวก ค-3

รายงานสรุปผลปริมาณการใช้น้ำ (ทส.1)

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
07/2566																
1		101.30	70.91	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
2		101.30	70.91	"		"	"	"	"		"					
3		169.43	118.60	"		"	"	"	"		"					
4		169.43	118.60	"		"	"	"	"		"					
5		169.43	118.60	"		"	"	"	"		"					
6		169.43	118.60	"		"	"	"	"		"					
7		169.43	118.60	"		"	"	"	"		"					
8		101.30	70.91	"		"	"	"	"		"					
9		101.30	70.91	"		"	"	"	"		"					
10		169.43	118.60	"		"	"	"	"		"					
11		169.43	118.60	"		"	"	"	"		"					
12		169.43	118.60	"		"	"	"	"		"					
13		169.43	118.60	"		"	"	"	"		"					
14		169.43	118.60	"		"	"	"	"		"					
15		101.30	70.91	"		"	"	"	"		"					

4,435.35	3,104.75
----------	----------

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนี้อุบัติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
08/2566																
1		29.78	20.84	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
2		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"					
3		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"					
4		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"					
5		89.33	62.53	"		"	"	"	"		"					
6		89.33	62.53	"		"	"	"	"		"					
7		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"					
8		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"					
9		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"					
10		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"					
11		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"					
12		89.33	62.53	"		"	"	"	"		"					
13		89.33	62.53	"		"	"	"	"		"					
14		29.78	20.84	"		"	"	"	"		"					
15		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"					

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
08/2566														
16		147.26	103.08	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			
17		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"			
18		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"			
19		89.33	62.53	"		"	"	"	"		"			
20		89.33	62.53	"		"	"	"	"		"			
21		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"			
22		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"			
23		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"			
24		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"			
25		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"			
26		89.33	62.53	"		"	"	"	"		"			
27		89.33	62.53	"		"	"	"	"		"			
28		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"			
29		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"			
30		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"			
31		147.26	103.08	"		"	"	"	"		"			
		3,866.67	2,706.67											

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกปรกที่ภาพที่ใช่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
09/2566																
1		172.26	120.58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
2		106.84	74.79	"		"	"	"	"		"					
3		106.84	74.79	"		"	"	"	"		"					
4		172.26	120.58	"		"	"	"	"		"					
5		172.26	120.58	"		"	"	"	"		"					
6		172.26	120.58	"		"	"	"	"		"					
7		172.26	120.58	"		"	"	"	"		"					
8		172.26	120.58	"		"	"	"	"		"					
9		106.84	74.79	"		"	"	"	"		"					
10		106.84	74.79	"		"	"	"	"		"					
11		172.26	120.58	"		"	"	"	"		"					
12		172.26	120.58	"		"	"	"	"		"					
13		172.26	120.58	"		"	"	"	"		"					
14		172.26	120.58	"		"	"	"	"		"					
15		172.26	120.58	"		"	"	"	"		"					

4,579.00	3,205.30
----------	----------

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรอกข้อมูลสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
10/2566														
1		84.11	58.88	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			
2		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"			
3		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"			
4		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"			
5		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"			
6		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"			
7		84.11	58.88	"		"	"	"	"		"			
8		84.11	58.88	"		"	"	"	"		"			
9		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"			
10		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"			
11		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"			
12		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"			
13		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"			
14		84.11	58.88	"		"	"	"	"		"			
15		84.11	58.88	"		"	"	"	"		"			

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
10/2566															
16		137.99	96.60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				
17		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"				
18		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"				
19		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"				
20		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"				
21		84.11	58.88	"		"	"	"	"		"				
22		84.11	58.88	"		"	"	"	"		"				
23		28.04	19.63	"		"	"	"	"		"				
24		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"				
25		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"				
26		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"				
27		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"				
28		84.11	58.88	"		"	"	"	"		"				
29		84.11	58.88	"		"	"	"	"		"				
30		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"				
31		137.99	96.60	"		"	"	"	"		"				
		3,682.94	2,578.06												

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนี้อาศัยสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

(.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
11/2566																
1		147.18	103.02	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
2		147.18	103.02	"		"	"	"	"		"					
3		147.18	103.02	"		"	"	"	"		"					
4		92.89	65.02	"		"	"	"	"		"					
5		92.89	65.02	"		"	"	"	"		"					
6		147.18	103.02	"		"	"	"	"		"					
7		147.18	103.02	"		"	"	"	"		"					
8		147.18	103.02	"		"	"	"	"		"					
9		147.18	103.02	"		"	"	"	"		"					
10		147.18	103.02	"		"	"	"	"		"					
11		92.89	65.02	"		"	"	"	"		"					
12		92.89	65.02	"		"	"	"	"		"					
13		147.18	103.02	"		"	"	"	"		"					
14		147.18	103.02	"		"	"	"	"		"					
15		147.18	103.02	"		"	"	"	"		"					

3,981.00	2,786.70
----------	----------

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการนิรระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยาย

ออกให้โดย

... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
12/2566																
1		167.07	116.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
2		94.61	66.23	"		"	"	"	"		"					
3		94.61	66.23	"		"	"	"	"		"					
4		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"					
5		31.54	22.08	"		"	"	"	"		"					
6		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"					
7		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"					
8		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"					
9		94.61	66.23	"		"	"	"	"		"					
10		94.61	66.23	"		"	"	"	"		"					
11		31.54	22.08	"		"	"	"	"		"					
12		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"					
13		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"					
14		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"					
15		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"					

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
12/2566														
16		94.61	66.23	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			
17		94.61	66.23	"		"	"	"	"		"			
18		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"			
19		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"			
20		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"			
21		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"			
22		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"			
23		94.61	66.23	"		"	"	"	"		"			
24		94.61	66.23	"		"	"	"	"		"			
25		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"			
26		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"			
27		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"			
28		167.07	116.95	"		"	"	"	"		"			
29		31.54	22.08	"		"	"	"	"		"			
30		94.61	66.23	"		"	"	"	"		"			
31		94.61	66.23	"		"	"	"	"		"			
		4,048.08	2,833.66											

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมทอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมทอายุ

ออกให้โดย

ภาคผนวก ค-4

ตัวอย่างรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

(ทส.2)

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,435.350 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,104.750 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลม [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1023

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : ซอยนนทรี

เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021641555

โทรสาร :

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 80686

สังกัด : < สังกัด >

โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : 01/กพ/2562

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

อบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

678.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตะกอนไปกำจัด / โดยบริษัทฯ รับเหมาให้รถมาสูบตะกอนไปขนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,866.670 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,706.670 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 10,000.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1023

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : ซอยนนทรี

เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021641555

โทรสาร :

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 80686

สังกัด : < สังกัด >

โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : 01/กพ/2562

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

678.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ☐ ระบบเติมอากาศ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบลูกบอล☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,579.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,205.300 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1023

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : ซ่งนนทรี

เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021641555

โทรสาร :

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 80686

สังกัด : < สังกัด >

โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : 01/กพ/2562

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ☐ ระบบเติมอากาศ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบลูกกลิ้ง☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,682.940 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,578.060 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำตัว [X] ปกติ [] ผิดปกติ

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1023 หมู่ที่ : ซอย : ถนน : แขวง/ตำบล : ซอยถนนที่ : เขต/ตำบล : เขตยานนาวา จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 021641555 โทรสาร :

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 80686

สังกัด : < สังกัด >

โดย : กรุงเทพมหานคร หมวดอายุ : 01/กพ/2562

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมุดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมุดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตีสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 678.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [X] เครื่องสูบลำตัว [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,981.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,786.700 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลบตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1023 หมู่ที่ : ซอย : ถนน : แขวง/ตำบล : ซอยนนทรี เขต/ตำบล : เขตยานนาวา จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 021641555 โทรสาร : มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 80686

สังกัด : < สังกัด >

ทำโดย : กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : 01/กพ/2562

ณ วันที่ : ๑๖/๐๑/๒๕๖๒ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

1. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 678.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [X] เครื่องสูบลบตะกอน [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,048.080 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,833.660 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1023 หมู่ที่ : ซอย : ถนน : แขวง/ตำบล : ซอยนนทรี เขต/ตำบล : เขตยานนาวา จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 021641555 โทรสาร : มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 80686

สังกัด : < สังกัด >

ทำโดย : กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : 01/กพ/2562

เนกการณ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

1. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 678.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [X] เครื่องสูบลำกอน [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ

ภาคผนวก ค-5

ใบเสร็จการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส

26 หมู่ที่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 02-463-4510 โทรสาร 02-463-4520 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [REDACTED]

ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อลูกค้า บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 202-203 ถนนพระราม 3,

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร.

โทรสาร

วันที่ 26/04/2023

วันที่ 26/04/2023

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC-0002	ค่าบริการ - งานแยงล้างท่อ ไขมันอุดตัน	1.00	งาน	[REDACTED]		

หมายเหตุ

โปรดจ่ายเช็ค-โอน ในนาม หจก เอส เค คลีน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส ธนาคารกสิกรไทย

☐ เงินสด ☐ เช็ค ☐ โอน

ธนาคาร

ผู้รับบริการ / ผู้มีอำนาจลงนาม



หจก.เอส เคค्लीน ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส

ใบส่ง งานอาคาร เอ็มเอช/ สยามทาวเวอร์.....

วันที่ ...๒๒...เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ...๒๕๖๖.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	จากแสงสว่าง รั้วห้องซักผ้า		
	โดย ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง		
1.	แสงสว่างในอาคาร		
	ท่อน้ำ และ รั้ว ความยาว 100 เมตร		

.....๒๒.../...พ.ค.../...๒๕๖๖.....

ผู้ปฏิบัติงาน

.....๒๒.../...พ.ค.../...๒๕๖๖.....

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ เมื่อช่างขึ้นตรวจรับงานแล้วหากงานไม่เรียบร้อยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ภาคผนวก ค-6

เอกสารตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา



๖-6

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบระบายน้ำ ประจำปี 2566

พื้นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ ประจำปี 2566											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
• รางระบายน้ำฝน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• บ่อหน่วงน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• บ่อดักมูลฝอย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้บันทึกการตรวจสอบ / วันที่ตรวจสอบ												
หมายเหตุ : ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ												

ภาคผนวก ค-7

ตัวอย่างใบเสร็จการกำจัดขยะ



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6600007824

วันที่ 1 กันยายน 2566

สำนักงานเขต

ยานนาวา

โทร

0 2294 2393 , 0 2294 2394

ที่อยู่สำนักงานเขต

209/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท ทูมศรีสยาม จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 1023 ซ.เคหะร่มเกล้า ซอย 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120

ปริมาณมูลฝอย

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ส.ค. 66

เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	8,000.00
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	.00
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		8,000.00

จำนวนเงินทั้งสิ้น

แปดพันบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2566

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ส.ค.	-	มิ.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ธ.	-
ม.ก.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ต.ค.	8,000.00
มี.ค.	-	ก.ย.	-

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6600007683

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

สำนักงานเขต

ยานนาวา

โทร

0 2294 2393 , 0 2294 2394

ที่อยู่สำนักงานเขต

209/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท ทูมศรีสยาม จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 1023 ซ.เคหะร่มเกล้า ซอย 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120

ปริมาณมูลฝอย

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ส.ค. 66

เป็นจำนวนเงิน 8000.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	8,000.00	ส.ค.	-	มิ.ย.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	.00	พ.ย.	-	พ.ค.	-
3			ธ.ค.	-	มิ.ธ.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		8000.00	ม.ก.	-	ก.ค.	8,000.00
			ก.พ.	-	ต.ค.	-
			มี.ค.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

แปดพันบาทถ้วน

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700000307

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

โทร 0 2294 2393, 0 2294 2394

สำนักงานเขต ยานนาวา
ที่อยู่สำนักงานเขต 209/1 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10120

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท ทูนเค็สชาน จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1023 ซอยรามอินทรา 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120

ปริมาณมูลฝอย
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ย. 66 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567			
			เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย ค่ากำจัดมูลฝอย	8,000.00 .00	ค.ย.	8,000.00	ม.ย.	-
2			พ.ย.	-	พ.ค.	-
3			ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
			ม.ค.	-	ก.ค.	-
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	8,000.00	ก.พ.	-	ธ.ค.	-
			ก.ย.	-	ก.ย.	-



กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700000015

วันที่ 5 ตุลาคม 2566

สำนักงานเขต ยานนาวา โทร 0 2294 2393, 0 2294 2394
ที่อยู่สำนักงานเขต 209/1 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10120

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท ทูนเค็สชาน จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1023 ซอยรามอินทรา 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120

ปริมาณมูลฝอย
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.ย. 66 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	8,000.00
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	.00
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		8,000.00

จำนวนเงินทั้งสิ้น บาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2566

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ย.	-	ม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ธ.ค.	-
ก.ย.	-	ก.ย.	8,000.00

จำนวนเงินทั้งสิ้น แปดพันบาทถ้วน



กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700001413
วันที่ 3 มกราคม 2567

สำนักงานเขต ยานนาวา โทร 0 2294 2393 , 0 2294 2394
ที่อยู่สำนักงานเขต 209/1 ถนนวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท ศูนย์สยาม จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120

ปริมาณมูลฝอย

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำปี เดือน ธ.ค. 66

เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ลำดับและข้อมูล	8,000.00	ค.ค.	-	ม.ค.	-
2	ลำดับและข้อมูล	.00	พ.ค.	-	พ.ค.	-
3			ค.ค.	8,000.00	มิ.ย.	-
			ก.ค.	-	ก.ค.	-
			ก.พ.	-	ส.ค.	-
			มิ.ย.	-	ก.ย.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		8,000.00				

จำนวนเงินทั้งสิ้น แปดพันบาทถ้วน

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน (สำเนา 1)

เลขที่ 6700000953
วันที่ 1 ธันวาคม 2566

สำนักงานเขต ยานนาวา โทร 0 2294 2393 , 0 2294 2394
ที่อยู่สำนักงานเขต 209/1 ถนนวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท ศูนย์สยาม จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120

ปริมาณมูลฝอย

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำปี เดือน พ.ย. 66

เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567


ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ลำดับและข้อมูล	8,000	ค.ค.	-	ม.ค.	-
2	ลำดับและข้อมูล	0	ค.ค.	8,000	พ.ค.	-
3			ค.ค.	-	มิ.ย.	-
			ม.ค.	-	ก.ค.	-
			ก.พ.	-	ส.ค.	-
			มิ.ย.	-	ก.ย.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		8,000				

จำนวนเงินทั้งสิ้น แปดพันบาทถ้วน

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ภาคผนวก ค-8

เอกสารการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย ประจำปี 2566

11-8

ระบบ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ ประจำปี 2566											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
● สายฉีดน้ำดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
● หัวรับน้ำดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
● ไฟฉุกเฉิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
● ระบบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
● ถังดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
● บันไดหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
● เส้นทางหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
● จุบรวมพล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้บันทึกการตรวจสอบ / วันที่ตรวจสอบ	18/1/66	15/2/66	10/3/66	19/4/66	9/5/66	27/6/66	25-7-66	22-8-66	19-9-66	21-10-66	21-11-66	20-12-66
หมายเหตุ : ☒ ปกติ ☒ เสียหาย/ชำรุด												

ภาคผนวก ค-9

คู่มือซ่อมอพยพหนีไฟ ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ ประจำปี

ขั้นตอนการอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง อาคาร MS SIAM

1.พบเหตุเพลิงไหม้

2. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รับแจ้งเหตุ และ
แจ้งทีมผจญเพลิงเบื้องต้นเข้าตรวจสอบพื้นที่และระงับเหตุเบื้องต้น
(โทร.02 -164 -1555 ต่อ 122)

3.1 ระวังเหตุได้

3.ระงับ

3.2 ระวังเหตุไม่ได้

ตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่
และรายงานผู้บริหารของอาคาร

4. รายงานผู้บริหารของอาคารขออนุมัติ
ตั้งกึ่งสัญญาณเตือนภัย และอพยพผู้คน

5.1 ทีมผจญเพลิงเบื้องต้นโทรศัพท์แจ้ง
- สถานีดับเพลิงถนนจันทน์
(โทร 02 – 286-4149 หรือ 199)
- สถานีตำรวจบางโพธิ์
(โทร 02 – 286-1232 หรือ 191)
- ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เฮอร์ลิค)
(โทร 02-622-9246 หรือ 1646)

5.2 หัวหน้าทีมอพยพพาทาง
และอพยพคนตามเส้นทาง
หนีไฟไปยังจุดรวมพล

5.3 ทีมช่าง
ตรวจสอบ
- ปิดระบบลิฟต์
- ปิดระบบไฟฟ้า
- เปิดระบบประปา
- เปิดระบบไฟ
ฉุกเฉินทราบ

5.4
เจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย
ปิดกั้นพื้นที่

6. หัวหน้าทีมอพยพเช็ค
จำนวนคน แจ้งชื่อ ผู้ที่ติด
อยู่ในอาคารให้
หัวหน้ากองอำนวยความสะดวก

5.1.1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ระงับเหตุเพลิงไหม้

7. หัวหน้ากองอำนวยความสะดวกแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
และทีมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดภายในอาคาร

8. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง , งานรักษาความปลอดภัย ,ทีมช่าง
ตรวจสอบความเสียหายและสรุปผล

9. รายงานผู้บริหารที่รับผิดชอบอาคาร



คู่มือซ้อมอพยพหนีไฟ

MS SIAM TOWER

จัดทำโดยฝ่ายอาคาร



ผู้รับผิดชอบ คุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

การดำเนินงานตามขั้นตอนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จะต้องมีการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เพื่อจัดแบ่งทีมงานผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ ให้เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน

การจัดแบ่งทีมซ้อมอพยพหนีไฟ

ผู้รับผิดชอบ	คุณสมบัติ	หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับแจ้งเหตุอัคคีภัย	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หรือฝ่ายที่ได้รับมอบหมายหรือดูแลด้านความปลอดภัย	รับแจ้งเหตุอัคคีภัย ระบุชั้นของสถานที่เกิดเหตุ ประสานแจ้งทีมผจญเพลิงระงับเหตุเบื้องต้น
ทีมผจญเพลิงเบื้องต้น	- ผ่านการอบรมเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น - รู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง - รู้เส้นทางหนีไฟภายในอาคาร	- ไปยังที่เกิดเหตุที่ได้รับแจ้งดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้ หรือควบคุมสถานการณ์ โดยใช้ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือผงเคมีแห้ง - หากไม่สามารถระงับเพลิงไหม้ได้ หัวหน้าทีมรายงานสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุแจ้งผู้บริหารของอาคารได้ทราบ พร้อมขออนุมัติตั้งสัญญาณกริ่ง เพื่ออพยพผู้คนที่
ผู้บริหารของอาคาร	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอาคารดังกล่าว	อนุมัติตั้งสัญญาณกริ่งและให้มีการอพยพ
ทีมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	ผ่านการอบรมวิธีการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น	เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ ส่งให้ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น	แพทย์ พยาบาล หรือ หน่วยแพทย์กู้ชีพ ฯลฯ	ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุ และดูแลช่วยเหลือผู้อพยพบริเวณจุดอำนวยความสะดวก
ทีมจัดเตรียมสถานที่	ผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่	จัดเตรียมจุดรวมพล และเส้นทางการอพยพหนีไฟ
ทีมช่างระบบสาธารณูปโภค	เป็นช่างที่มีความรู้ในระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ - ระบบลิฟต์ - ระบบไฟฟ้า - ระบบประปา - ระบบไฟฉุกเฉิน	เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ดำเนินการปิดระบบลิฟต์มาไว้ที่ชั้นล่าง เพื่อไม่ให้มีการใช้งานขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมด / ปิดระบบปรับอากาศทั้งหมด เปิดระบบปั้มน้ำประปาทั้งหมด/ปิดระบบไฟฟ้าฉุกเฉินทั้งหมด เพื่อให้เกิดแสงสว่างและมองเห็นป้ายบอกทางหนีไฟได้ชัดเจน

รายละเอียดขั้นตอนการอพยพหนีไฟอาคาร MS SIAM

ลำดับ	ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินงาน
1.	พบเหตุเพลิงไหม้	ผู้พบเหตุ โทรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร. 02 – 164-1555 ต่อ 103, 107 ระบุชั้นของสถานที่เกิดเหตุ
2.	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และทีมผจญเพลิงเบื้องต้น	ทีมผจญเพลิงเบื้องต้น เมื่อได้รับแจ้ง ไปยังที่เกิดเหตุดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้และควบคุมสถานการณ์โดยใช้ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือผงเคมีแห้ง
3.	3.1 ระงับเหตุได้	- ทีมผจญเพลิงเบื้องต้นตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่ และรายงานผู้บริหารของอาคารให้ทราบ
	3.2 ระงับเหตุไม่ได้	- หากไม่สามารถระงับอัคคีภัยได้ หัวหน้าทีมผจญเพลิงเบื้องต้นรายงานสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุ และขออนุมัติตั้งกริ่งสัญญาณ
4.	ขออนุมัติตั้งสัญญาณกริ่งเพื่ออพยพผู้คนที่	หัวหน้าทีมผจญเพลิงเบื้องต้น ขออนุมัติตั้งสัญญาณกริ่ง เพื่ออพยพผู้คนที่
5	5.1 โทรศัพท์แจ้ง	หัวหน้าทีมผจญเพลิงเบื้องต้น โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 1. สถานีดับเพลิงคลองเตย โทร 02 – 286-4149 หรือ 199 2. สถานีตำรวจทองหล่อ โทร 02 – 286-1232 หรือ 191 3. ศูนย์บริการการแพทย์(ศูนย์เฮอร์ลิค)โทร 02-6229246 หรือ 1646
	5.2 นำทางอพยพ	หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ (ผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน) ถือป้ายนำทางและควบคุมบุคลากรเดินเร็วไปตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไปยังจุดรวมพล
	5.3 ปิด – เปิด ระบบสาธารณูปโภค	ทีมช่างอาคาร ดำเนินการ - ปิดระบบลิฟต์ / ไฟฟ้า - เปิดระบบประปา / ไฟฉุกเฉิน
	5.4 ปิดกั้นพื้นที่	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปิดกั้นพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อกั้นไม่ให้รถที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ และอำนวยความสะดวกเปิดเส้นทางให้รถดับเพลิงและรถพยาบาล
6.	เช็คจำนวนคนและผู้ติดตามผู้คนที่	เมื่อถึงจุดรวมพล หัวหน้าทีมอพยพตรวจสอบรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน ถ้าไม่ครบถ้วนให้รับแจ้ง หัวหน้ากองอำนวยความสะดวก
7.	หัวหน้ากองอำนวยความสะดวกแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และทีมช่วยเหลือผู้ติดตามผู้คนที่	หัวหน้ากองอำนวยความสะดวกแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และทีมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือบุคคลที่ติดอยู่ในอาคาร ระบุสถานที่ห้องชั้นที่พบล่าสุด
8.	ตรวจสอบความเสียหายและสรุปผล	เจ้าหน้าที่ดับเพลิง , งานรักษาความปลอดภัย และทีมช่างงานสาธารณูปโภค ตรวจสอบความเสียหาย และสรุปผลให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบอาคารทราบ

แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคาร MS SIAM ประจำปี พ.ศ. 2565

เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
09.00 - 09.15 น.	ลงทะเบียน	ห้องประชุม ชั้น 38
09.15 – 12.00 น.	ภาคการบรรยายทฤษฎี	ห้องประชุม ชั้น 38
12.00 - 13.00 น.	พัก-รับประทานอาหารกลางวัน	
13.00 - 17.00 น.	ภาคการบรรยายพร้อมการปฏิบัติ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ชักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องต่อไปนี้ 1.แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ 2.แผนอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ 3.การค้นหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4.จัดให้มีการจำลองสถานการณ์และฝึกซ้อมเสมือนจริงในสถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้าฝึก (สัญญาณเตือนจะดังเวลา 14.30 น.) ภาคปฏิบัติพร้อมการสาธิต: การฝึกดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือและสายดับเพลิงตลอดจนการดับเพลิงประเภทต่างๆที่สอดคล้องกับสถานประกอบการคือ 1.การฝึกดับเพลิงประเภท A 2.การฝึกดับเพลิงประเภท B 3.การฝึกดับเพลิงประเภท C 4.การฝึกดับเพลิงประเภท D 5.การฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง	เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ.....กำหนดการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พักเบรก : เวลา 10.30 น. - 10.45 น.และเวลา 14.45 น. - 15.00 น.

ผู้รับผิดชอบ	คุณสมบัติ	หน้าที่ความรับผิดชอบ
หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ	ผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน ที่ผ่านอบรมเกี่ยวกับการอพยพ หนีไฟเบื้องต้น รู้เส้นทางหนีไฟของ อาคาร	- เป็นผู้นำทางบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง อพยพ เมื่อได้รับเสียงกริ่งสัญญาณเตือนภัยหรือ คำสั่งให้อพยพ ให้นำทางและควบคุมบุคลากร ภายในหน่วยงานของตนเองอพยพไปตาม เส้นทางหนีไฟที่กำหนดไปยังจุดรวมพล โดยถือ ป้ายนำทางและใช้วิธีการเดินเร็ว - เมื่อถึงจุดรวมพลให้ตรวจสอบรายชื่อผู้อพยพ ทั้งหมด ถ้าไม่ครบถ้วนให้รีบแจ้งหัวหน้ากอง อำนวยการทราบ
หัวหน้ากองอำนวยการ	- ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ให้เป็นหัวหน้ากองอำนวยการ - ผ่านอบรมเกี่ยวกับการอพยพ หนีไฟเบื้องต้น	ปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการ บริเวณ จุดรวมพล เช็กชื่อบุคลากรที่อพยพหนีไฟ จากผู้แทน ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือ ทีมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เพื่อเข้าช่วยเหลือบุคคล ที่ติดอยู่ในอาคาร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	- ผ่านอบรมเกี่ยวกับการอพยพ หนีไฟเบื้องต้น - เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่เกิด เพลิงไหม้	- ปิดกั้นพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อกัน ไม่ให้รถที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ - อำนวยความสะดวกเปิดเส้นทางให้รถดับเพลิง และรถพยาบาลเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุ - ควบคุมดูแลการขนย้ายทรัพย์สินของ ทางราชการไม่ให้มีจลาจลหรือคนเข้ามา - เมื่อผู้คนออกจากอาคารเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการปิดประตูอาคาร ในส่วนที่ ไม่จำเป็นและอยู่รักษาการบริเวณประตูจนกว่า จะสงบเรียบร้อยแล้ว

ภาคผนวก ค-10

รายงานการจัดอบรมอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ประจำปี

คำนำ

การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการแต่ละครั้งย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบ สินค้า บุคลากร รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการ ทำให้การผลิตหยุดชะงัก และนำความสูญเสียต่อชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของนายจ้าง และลูกจ้าง รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนายจ้าง และภาพรวมของประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดการเตรียมพร้อม ในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น แม้จะมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และหากขาดการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามแผน ย่อมทำให้เกิดความสับสน ในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการดำเนินการที่ดีที่สุด เพื่อให้การจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามแผน โดยปราศจากความสับสนก็คือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เจ้าของกิจการจัดให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ มีการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ลูกหลานนั้น เป็นสิ่งสำคัญ

ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ จึงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการและสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลไปถึงสถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และประเทศชาติต่อไป

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด

ที่อยู่ 1023 อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 202-203

ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

หน่วยงานฝึกอบรม

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐



ที่ กท ๑๘๐๔/๕๕๓

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท พุนศรีสยาม จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริษัท พุนศรีสยาม จำกัด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๗

สารบัญ

- แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- หนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ใบอนุญาตการเป็นหน่วยงานฝึกอบรม
- รายชื่อวิทยากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ที่ กท ๑๘๐๔/๕๕๕๕



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒๓ อาคารเอ็มเอส
สยาม ทาวเวอร์ ชั้น ๒๐ ห้อง ๒๐๒-๒๐๓ ถนนพระราม ๓ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๒๐ ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน ๖๐ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ที่ กท ๑๘๐๔/๕๕๕๕



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิง
ขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัท ฯ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของ
กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ
พนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๗

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่...สถานดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ
วันที่...๖...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ กท ๑๘๐๔/๕๕๕๖



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต...กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล...
ใบอนุญาตเลขที่...คม ๒๕๖๗...
ตั้งอยู่ เลขที่...๗๗/๑ หมู่ที่...ตรอก/ซอย...ถนน...พระรามที่ ๖...
แขวง/ตำบล...ทุ่งพญาไท...เขต/อำเภอ...ราชเทวี...จังหวัด...กรุงเทพมหานคร...รหัสไปรษณีย์...๑๐๕๐๐...
โทรศัพท์...๐-๒๒๗๔ ๗๓๐๔...โทรสาร...๐-๒๒๗๔ ๗๓๐๔...E-mail...fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี)...บริษัท...ทุนศรีสยาม จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่...๑๐๒๓ หมู่ที่...ตรอก/ซอย...ถนน...พระราม ๓...
แขวง/ตำบล...ช่องนนทรี...เขต/อำเภอ...ยานนาวา...จังหวัด...กรุงเทพมหานคร...
รหัสไปรษณีย์...๑๐๑๒๐...โทรศัพท์...โทรสาร...

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ)...บริษัท...ทุนศรีสยาม จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่...๑๐๒๓ หมู่ที่...ตรอก/ซอย...ถนน...พระราม ๓...
แขวง/ตำบล...ช่องนนทรี...เขต/อำเภอ...ยานนาวา...จังหวัด...กรุงเทพมหานคร...
รหัสไปรษณีย์...๑๐๑๒๐...โทรศัพท์...โทรสาร...

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่...๒๗...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

- สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กก.จ.๑)
- รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
- รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



(ถ้ามี)

ลงชื่อ

วันที่...๐๙ พ.ย. ๒๕๖๖...เดือน...พ.ศ.

าต

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ กก.ร.ง.๑ ต่อ
การให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒๓ อาคารเอ็มเอส
สยาม ทาวเวอร์ ชั้น ๒๐ ห้อง ๒๐๒-๒๐๓ ถนนพระราม ๓ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๒๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการ
ฝึกซ้อมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่...๖...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ๒๕๖๖



รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)



ใบอนุญาต

วันที่ ๐๙ เดือน ๐๙ พ.ย. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กก.รง.๒
ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติ

ใบอนุญาตเลขที่

เลขที่ ๒๕๖๕

ตั้งอยู่ เลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

พระราม ๖

แขวง/ตำบล

ทุ่งพญาไท

เขต/อำเภอ

ราชเทวี

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

๑๐๕๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๕ ๗๓๐๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๕ ๗๓๐๕

E-mail

fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒

กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ

บริษัท

ทุนศรีสยาม จำกัด

ประเภทกิจการ

อาคารออฟฟิศ

สำนักงาน

Retail ให้เช่า

ตั้งอยู่เลขที่

๑๐๒๓

หมู่ที่

-

ตรอก/ซอย

-

ถนน

พระราม ๓

แขวง/ตำบล

ช่องนนทรี

เขต/อำเภอ

ยานนาวา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

๑๐๑๒๐

โทรศัพท์

-

โทรสาร

-

E-mail

ลูกจ้างทั้งหมด

จำนวน

๖๐

คน

ผู้เข้ารับ

การฝึกซ้อมทั้งหมด

จำนวน

๖๐

คน

☐

กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

-

เขต/อำเภอ

-

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

-

โทรศัพท์

-

โทรสาร

-

E-mail

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูล
หรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่

ขอรับรองว่า

บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕๓ อาคารเอ็มเอส.สยาม. ทาวเวอร์ ชั้น ๒๐ ห้อง ๒๐๒-๒๐๓ ถนนพระราม ๓ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการ
ปฏิบัติราชการ



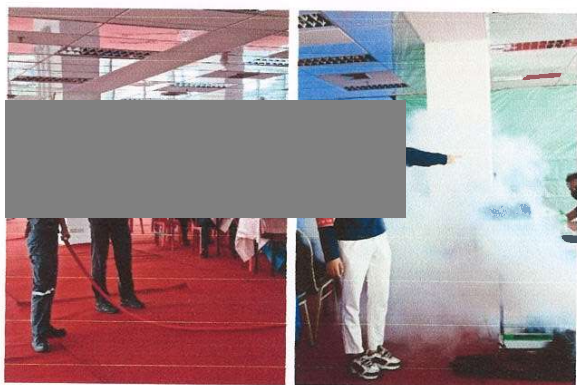



หนังสือแจ้งการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

เรียน ผู้เช่าอาคาร

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์

เอกสารที่แนบมา 1. ตารางการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
2. ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ด้วยทาง อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ จะจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ตามเกณฑ์กำหนดทางราชการ โดยมีกำหนดการใน วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เช่าภายในอาคารทุกบริษัท กรุณาส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้ารับการอบรมฯ ทางอาคารจึงต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม ตามรายละเอียดแนบ ข้อ.2

ทางอาคารขอความร่วมมือให้แต่ละบริษัท ส่งรายชื่อและจำนวนพนักงานที่จะเข้าอบรมมายังฝ่ายอาคารใน วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เพื่อรวบรวมส่งให้หน่วยงานราชการต่อไป

โดยการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในครั้งนี้ จะมีการจำลองสถานการณ์จริง อาจจะมีควันไฟ และสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น และอาจมีการปิดพื้นที่บางส่วนภายในอาคาร และบริเวณรอบอาคาร เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางอาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ขอให้ตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรม มาพร้อมเพียงกันที่ห้องประชุม ชั้น 10 เวลา 9.00 น. ในวันข้างต้น โดยท่านสามารถให้ลิฟท์โดยสาร ชั้น 1 ผัง Low Zone

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ช่วยผู้จัดการ





วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรียน หัวหน้าสถานดับเพลิงบางกะปิ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร

เนื่องด้วยทาง บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 10223 อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 202-203 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10120 จะมีการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ผู้เช่าอาคาร และเป็นไปตามกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากทางสถานดับเพลิงบางกะปิซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอัคคีภัยโดยตรงมาให้ความรู้และแนะนำในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้ประสาน นายวิรัตน์ เอี่ยมศรีพลอย พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงานสถานีดับเพลิงบางกะปิ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมตามวันเวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ทางบริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถานดับเพลิงบางกะปิ

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการบริษัท

ชื่อสถานประกอบการ อาคาร MS SIAM

กำหนดการ อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวันศุกร์ ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

เวลา	กิจกรรม	วิทยากร
09.00 น. – 09.15 น.	ลงทะเบียน,พิธีการเปิดอบรมปฐมฤกษ์,Pre-test	
09.15 น. – 12.00 น.	ภาคทฤษฎีบรรยาย: ในหัวข้อวิชาดังนี้ 1.ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 2.การแบ่งประเภทของเพลิง 3. จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย 4. การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ 5. วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 6. เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ 7. วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง 8. แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 9. การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ	ชื่อวิทยากร.....
12.00 น. – 13.00 น.	พัก – รับประทานอาหารกลางวัน	
13.00 น. – 14.30 น.	ภาคทฤษฎีบรรยายพร้อมการปฏิบัติ: จัดซักซ้อมก่อนภาคปฏิบัติ ประชุมชี้แจง ซักซ้อมผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1.แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ 2.แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ 3.การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4.จัดให้มีการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนจริงในสถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก	ชื่อวิทยากร.....
14.30 น. – 16.00 น.	ภาคปฏิบัติพร้อมการสาธิต: การฝึกดับเพลิงด้วยเครื่อง	

หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท ๒๐๕ ลีว ทาร์เนตไฟร์ ซิกนัล

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
		๐๙.๐๐ น.	13.๐๐ น.
		09.00 น.	13.00 น.
		๐๙.๐๐ น.	13.๐๐ น.

รวม ผู้หญิง คน

ผู้ชาย..... คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท บริษัท ทูนครีสยาม จำกัด ชั้น 20

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

รวม ผู้หญิง 3 คน

ผู้ชาย..... 5 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ชั้น 3,4,5

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท บริษัท นวัตกรรมพัฒนาการก่อสร้าง 23

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			

รวม ผู้หญิง คน
ผู้ชาย 2 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้
บริษัท ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน
บริษัท ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน
บริษัท ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน
บริษัท ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท Jetts fitness Mssiamtower

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			

รวม ผู้หญิง คน
ผู้ชาย 1 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้
บริษัท ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน
บริษัท ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน
บริษัท ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน
บริษัท ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

หน้า 9

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส ชยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส ชยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท

พีเอส อินเทอร์เน็ต จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			
3			
4			
5			
6			

รวม ผู้หญิง 5 คน

ผู้ชาย 1 คน

หมายเหตุ: ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

หน้า 6

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส ชยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส ชยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท

บริษัท บี-เวลล์ อินเทอร์เน็ต จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1.			
2.			

รวม ผู้หญิง 2 คน

ผู้ชาย 0 คน

หมายเหตุ: ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

หน้า 1

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสมาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท

บริษัท 1188 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			

รวม ผู้หญิง 2 คน

ผู้ชาย 0 คน

หมายเหตุ: ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

หน้า 89, 27, 32

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสมาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท

บริษัท 1188 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			
3			
4			
5			
6			

รวม ผู้หญิง 3 คน

ผู้ชาย 3 คน

หมายเหตุ: ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ชั้น 16

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท เทออสยาม อินเทอร์เน็ต จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1.			
2.			

รวม ผู้หญิง 1 คน
 ผู้ชาย 1 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้
 บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน
 บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน
 บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน
 บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ชั้น 15

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท บริษัท วัน เวลต์ โลจิสติกส์ แอนด์ เฟรท จำกัด ชั้น 15

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			

รวม ผู้หญิง คน
 ผู้ชาย 2 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้
 บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน
 บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน
 บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน
 บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

บริษัท ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไปเกิน 6 ท่าน

ใบ 20

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท บริษัท ซี-อีค เซฟตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1.			
2.			

รวม ผู้หญิง คน

ผู้ชาย 7 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ใบ 17

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท บริษัท อีเอ็นไอ-เออาร์286(ฮ่องกง)ลิ้มเต็ด จำกัด ชั้น 17

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			

รวม ผู้หญิง คน

ผู้ชาย 1 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสมาย จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท Lexpertise Law Firm

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			

รวม ผู้หญิง คน

ผู้ชาย 1 คน

หมายเหตุ: ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทูนครีสมาย จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท บริษัท ซี-นอร์ เทอริส จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			

รวม ผู้หญิง 1 คน

ผู้ชาย 1 คน

หมายเหตุ: ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท อินฟินิตี้ ฟาร์มา-ซูติคอล จำกัด.

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.

รวม ผู้หญิง คน

ผู้ชาย..... คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท ซจก . เดอไวร์ด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			

รวม ผู้หญิง คน

ผู้ชาย..... 2 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

24

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ศูนย์สยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท ทีแอล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

รวม ผู้หญิง 2 คน
ผู้ชาย 3 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

23

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท ศูนย์สยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			
3			
4			
5			
6			

รวม ผู้หญิง 5 คน
ผู้ชาย 1 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ข้อ 27, 31, 32

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท พูนศรีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท บริษัท เอสวีไอ ๒๖๐ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			
3			
4			
5			

รวม ผู้หญิง 1 คน
ผู้ชาย 9 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

หน้า 25-26

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท พูนศรีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท เลกาซี คอร์ป จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			
3			
4			
5			

รวม ผู้หญิง 1 คน
ผู้ชาย 3 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

, วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท พูนศรีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท บลูมิลเวีย อิมเมจชั่น จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			
3			
4			
5			

รวม ผู้หญิง 4 คน
ผู้ชาย 1 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ใบตอบรับ / ใบลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ อาคาร เอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 10

จัดโดย บริษัท พูนศรีสยาม จำกัด (อาคาร เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์) โดย

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด / บริษัท สยามบราเดอร์อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด / บริษัท เชือกและอวนสยาม จำกัด ชั้น 33

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	
		(เช้า) 09.00-12.00 น.	(บ่าย) 13.00-16.00 น.
1			
2			
3			
4			

รวม ผู้หญิง 4 คน
ผู้ชาย 1 คน

หมายเหตุ : ขอให้ทางบริษัทฯ ส่งตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 01-10 คน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 11-30 คน จำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 3 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน 31-50 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 4 ท่าน

บริษัทฯ ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 คน ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ จำนวน 5 ท่านขึ้นไป ไม่เกิน 6 ท่าน

ภาคผนวก ค-11

เอกสารตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ



บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศและการทำความสะอาด ประจำปี 2566

๗-11

พื้นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ ประจำปี 2566											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ												
• สำนักงานนิติบุคคล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• พื้นที่ส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศ												
• สำนักงานนิติบุคคล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• พื้นที่ส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้บันทึกการตรวจสอบ / วันที่ตรวจสอบ	5/1/๖๖	๑/๒/๖๖	๑/3/๖๖	12/4/๖๖	11/5/๖๖	๘/6/๖๖	11-7-๖๖	15-8-๖๖	12-9-๖๖	17-10-๖๖	14-11-๖๖	19-12-๖๖
หมายเหตุ : ☒ ปกติ, ดำเนินการ ☒ ไม่ปกติ												

ภาคผนวก ค-12

มาตรการ/นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

การลดการใช้พลังงาน MS SIAM

สำนักงาน

ตั้งอุณหภูมิเหมาะสมที่
23-25 องศาเซลเซียส



ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
เมื่อไม่ได้ใช้งาน



ดูเย็นๆ ไม่เปิดบ่อยๆ



ปิดไฟเมื่อพักเที่ยง



กระดามเข็ดมือหีบแคพอใช้



การกำหนดมาตรการต่างๆ ในการใช้พลังงานและ ทรัพยากร MS SIAM

การใช้ไฟฟ้า ในสำนักงาน

ระบบปรับอากาศ

ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง

เครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้กระดาม
ในสำนักงาน และอาคาร

เครื่องเข็ดมือ กระดามชำระ





เครื่องเข็ดมือ กระดามชำระ

การใช้น้ำ ส่วนอาคาร

การกดชักโครก อ่างล้างมือ


ภาพถ่ายการณรงค์การประหยัดพลังงาน

อาคาร

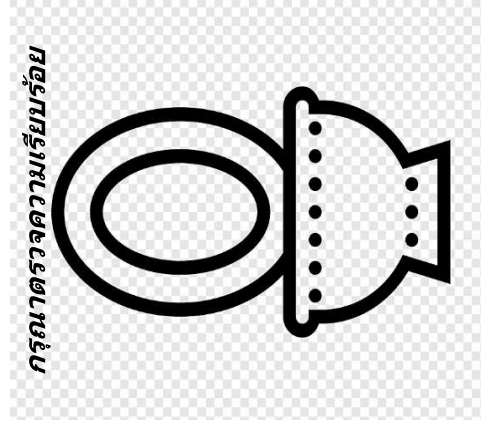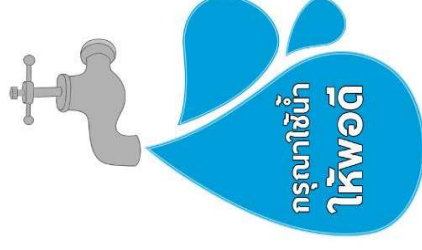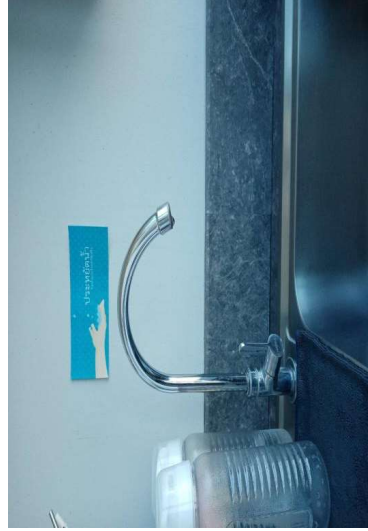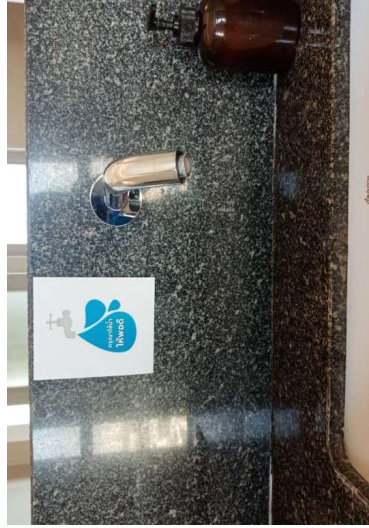

ภาคผนวก ค-13

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า



๗-๑๓

บันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปี 2566

ระบบ/อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ ประจำปี 2566											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
• ผู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- หลอดไฟ/โคมไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างบริเวณลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- พื้นที่ส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สำนักงานนิติบุคคล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- บริเวณโดยรอบโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้บันทึกการตรวจสอบ / วันที่ตรวจสอบ	4/1/66	7/2/66	7/3/66	4/4/66	2/5/66	6/6/66	1-7-66	8-8-66	5-9-66	10-10-66	7-11-66	12-12-66
หมายเหตุ :	☒ ปกติ ☒ เสียหาย/ชำรุด											

ภาคผนวก ค-14

เอกสารจัดจ้างการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค



บริษัท ซีซีที วงษา เซอร์วิส จำกัด

CCT WONGSA SERVICE CO.,LTD.

188 ซ.ติวานนท์ 38 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Tel. 08-0446-7524, 08-3062-9965 Tel/Fax : 0-2950-6815 e-mail : cctwongsa@hotmail.com

หนังสือสัญญาว่าจ้าง CCT WONGSA SERVICE

วันที่ 3 มกราคม 2566

DATE

CONTRACT NO.

1. นายผู้จ้าง บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด
EMPLOYER

ที่อยู่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ห้อง 202-230 ชั้น 20

RESIDENT ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

สถานที่ทำการ

DETAILS OF PREMISES

โทร.

TEL.

พื้นที่ส่วนกลาง ทางเดินร่วม บันไดหนีไฟ
ท่อระบายน้ำรอบอาคาร ห้องขยะ ใต้ถุนอาคาร

06-1529-9060

2. ค่าบริการ ป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
YEARLY SERVICE FEE

3. กำหนดเวลาสัญญา 12 มกราคม 2566
PERIOD OF CONTRACT

ถึง

11 มกราคม 2567

4. กำหนดชำระเงิน ☐ เงินสด ☐ โอนเงินเข้า/ช ☐
PERIOD OF PAYMENT

ข้อสัญญาต่างๆ ได้พิมพ์ไว้ด้านหลังของสัญญานี้

TERMS OF CONTRACT AS PRINTED ON THE BACK PAGE

ลงนาม (แทนบริษัท ซีซีที วงษา เซอร์วิส จำกัด)

D.

รายละเอียดการชำระ

จำนวนเงิน.....

ผู้รับเงิน.....

วันที่.....

(.....)

ภาคผนวก ค-15

เอกสารการตรวจสอบลิฟต์ประจำปี



Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Centre

Telephone : (66) 2-253-6370-1
(66) 2-685-1690-1

Jardine Schindler (Thai) Ltd.
20th Floor, Times Square Building
246 Sukhumvit Road, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel (66) 2 685 1600
Fax (66) 2 685 1601
www.jardineschindler.com



Schindler

Modular Maintenance Checklist - I (J 42520191_02)

Equipment No: 11137842 Work Center: 810B0104
Contract No: 10919535 (60-43261) Visit: JANUARY 2023
Building: MS SIAM TOWER,J(L4) Visit Type: 12 / 4 / 3
Specification: LD , MICONIC TX-GC , VARIODYN 88 PF1 , SEMATIC 2000
Work Tasks: V (Visual Check) ; F (Function Check) ; M (Measurement) ; C (Cleaning) ; L (Lubrication) ; N/A (Not Applicable)

ขั้นตอนการทำงาน

ติดต่อลูกค้า (ถ้ามี)

อุปกรณ์

☐ V

การจ้าง

1 ห้องโดยสารลิฟต์

- ภายในห้องโดยสาร ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การปิดต่าง ๆ ☒ V,F,C
- ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์ปิดกั้น ☒ F
- สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ☒ F
- แผงปุ่มกดหน้าขึ้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การปิดต่าง ๆ ☒ V
- ประตูปล่องลิฟต์ ☒ V,F,M

2 ห้องเครื่องลิฟต์

- ห้องเครื่อง (อุปกรณ์ แรงดันไฟฟ้า) ☒ V
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องกัน ☒ V
- เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก ☒ V,M
- การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI) ☒ F
- ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์ ☒ F

3 ปล่องลิฟต์

- บดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา ☒ F
- หลังคาห้องโดยสาร ☒ V,C
- ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด) ☒ V,F

4 ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit)

- ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit) ☒ V
- ระยะ Run By Counter Weight ถึง Buffer CM
- TRIP COUNTER

ปิดการทำงาน

รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

☒ V

หมายเหตุ:

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: Name:
Signature: Signature:
Date: Date:

Copy - Customer

381-EX-1014 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler



Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Centre

Telephone : (66) 2-253-6370-1
(66) 2-685-1690-1

Jardine Schindler (Thai) Ltd.
20th Floor, Times Square Building
246 Sukhumvit Road, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel (66) 2 685 1600
Fax (66) 2 685 1601
www.jardineschindler.com



Schindler

Modular Maintenance Checklist - S1 (J 42520190_03)

Equipment No: 11137847 Work Center: 810B0104
Contract No: 10919535 (60-43261) Visit: JANUARY 2023
Building: MS SIAM TOWER,A (L9) Visit Type: 12 / 4 / 3
Specification: LD , MICONIC TX-GC , VARIODYN 88 PF1 , VARIDOR 35
Work Tasks: V (Visual Check) ; F (Function Check) ; M (Measurement) ; C (Cleaning) ; L (Lubrication) ; N/A (Not Applicable)

ขั้นตอนการทำงาน

ติดต่อลูกค้า (ถ้ามี)

อุปกรณ์

☐ V
การจ้าง

1 ห้องโดยสารลิฟต์

- ภายในห้องโดยสาร ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การปิดต่าง ๆ ☒ V,F,C
- ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์ปิดกั้น ☒ F
- แผงปุ่มกดหน้าขึ้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การปิดต่าง ๆ ☒ V,F,C
- ประตูปล่องลิฟต์ ☒ V,F,M

ห้องเครื่องลิฟต์

- ห้องเครื่อง (อุปกรณ์ แรงดันไฟฟ้า) ☒ V,C
- การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) ☒ V
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องกัน ☒ V
- ชุดไดรฟ์ (ไทรสเตอร์/ACVF/กระแสตรง) ☒ V,C
- เบรกไฮดรอลิก ☒ V,C,L
- มอเตอร์ปล่องลิฟต์: โครง พดลุม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตัวขับเคลื่อน และจุดยึดต่าง ๆ ☒ V,C,L
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตัวขับเคลื่อน แบตเตอรี่ คอมมิวนิเตอร์ ☒ V,M,C
- เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก ☒ V,F,M,C
- โอเวอร์สปีด ที่เพาเวอร์โฮสต์ ☒ V,F,M,C
- ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสาร ขณะเปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก ☒ V,F
- เบรกป้องกันการลื่นของปล่องลิฟต์ ☒ V,F,M,C
- การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI) ☒ F

ปิดการทำงาน

รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

☒ V

หมายเหตุ

3 ปล่องลิฟต์

- บดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา ☒ F
- หลังคาห้องโดยสาร ☒ V,C
- ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาเปอร์เวท) ☒ V,C,L
- อุปกรณ์ตรวจจัมโบ้ปล่องลิฟต์ (Hoistway information) ☒ V
- ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด) ☒ V
- ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานผิดปกติ ☒ V,F,M,C,L
- ไวล์เลสโค้ดของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น ☒ V,M,C,L
- ไวล์เลสโค้ดของโครงเคาเปอร์เวท & การหล่อลื่น ☒ V,M,C,L
- มุล ☒ V,M,C,L
- ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์ ☒ V,F
- ตัวขับเคลื่อนประตู (Door drive) ☒ V,F,M,C,L
- คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact) ☒ F,M,C

4 ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit)

- ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit) ☒ V,F,C
- อุปกรณ์ส่งที่เพาเวอร์โฮสต์ (Overspeed governor rope tensioning pulley) ☒ V
- อุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย ☒ V,M,C,L
- (Anti rebound device / compensating chain guiding) ☒ V,M
- ระยะห่างเคาเปอร์เวทกับฟิเตอร์เมื่อลิฟต์จอด อยู่บนบันได ☒ V,M
- ระยะ Run By Counter Weight ถึง Buffer CM
- TRIP COUNTER

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: Name:
Signature: Signature:
Date: Date:

Copy - Customer

381-EX-F015 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler



Equipment No: 1113/842
Contract No: 10919535 (60-43261)
Building: MS SIAM TOWER.J(L4)
Specification: LD, MICONIC TX-GC, VARIODYN 88 PF1, SEMATIC 2000

Work Center: 810B0104
Visit: FEBRUARY 2023
Visit Type: 12 / 4 / 3

Work Tasks: V (Visual Check) ; F (Function Check) ; M (Measurement) ; C (Cleaning) ; L (Lubrication) ; N/A (Not Applicable)

เริ่มการทำงาน

ติดต่อลูกค้า (ถ้ามี)

อุปกรณ์

☒ V

การวัด

1 ห้องโดยสารลิฟต์

- ภายในห้องโดยสาร ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ ☒ V.F.C
- ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์เบรค ☒ F
- สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ☒ F
- แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การปิดต่าง ๆ ☒ V
- ประตูปล่องลิฟต์ ☒ V.F.M

2 ห้องเครื่องลิฟต์

- ห้องเครื่อง (อุปกรณ์ แรงดันไฟฟ้า) ☒ V
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องลิ้น ☒ V
- เบรกเครื่องลิฟต์ กลไก คอนแทกเบรก ☒ V.M
- การทดสอบเบรกที่ตามเจ้าในโหมดการตรวจสอบ (VKI) ☒ F
- ระบบไฟส่องสว่างในปล่องลิฟต์ ☒ F

3 ปล่องลิฟต์

- ขีดความคมชัดสำหรับงานบำรุงรักษา ☒ F
- หลังคาห้องโดยสาร ☒ V.C
- ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด) ☒ V.F

4 บลิฟต์ (Hoistway pit)

- บลิฟต์ (Hoistway pit) ☒ V
- ระยะ Run By Counter Weight ถึง Buffer CM
- TRIP COUNTER

ปิดการทำงาน

รายงานไฟล์ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

☒ V

หมายเหตุ:

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: _____ Signature: _____ Date: _____

Rev.00 Date: 05/10/2019

Copy - Customer

Jointly owned by Jardines and Schindler



Equipment No: 1113/847
Contract No: 10919535 (60-43261)
Building: MS SIAM TOWER.A (L9)
Specification: LD, MICONIC TX-GC, VARIODYN 88 PF1, VARIDOR 35

Work Center: 810B0104
Visit: FEBRUARY 2023
Visit Type: 12 / 4 / 3

Work Tasks: V (Visual Check) ; F (Function Check) ; M (Measurement) ; C (Cleaning) ; L (Lubrication) ; N/A (Not Applicable)

เริ่มการทำงาน

ติดต่อลูกค้า (ถ้ามี)

อุปกรณ์

☒ V

การวัด

1 ห้องโดยสารลิฟต์

- ภายในห้องโดยสาร ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ ☒ V.F.C
- ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์เบรค ☒ F
- สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ☒ F
- แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การปิดต่าง ๆ ☒ V
- ประตูปล่องลิฟต์ ☒ V.F.M

2 ห้องเครื่องลิฟต์

- ห้องเครื่อง (อุปกรณ์ แรงดันไฟฟ้า) ☒ V
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องลิ้น ☒ V
- เบรกเครื่องลิฟต์ กลไก คอนแทกเบรก ☒ V.M
- การทดสอบเบรกที่ตามเจ้าในโหมดการตรวจสอบ (VKI) ☒ F
- ระบบไฟส่องสว่างในปล่องลิฟต์ ☒ F

3 ปล่องลิฟต์

- ขีดความคมชัดสำหรับงานบำรุงรักษา ☒ F
- หลังคาห้องโดยสาร ☒ V.C
- ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด) ☒ V.F

4 บลิฟต์ (Hoistway pit)

- บลิฟต์ (Hoistway pit) ☒ V
- ระยะ Run By Counter Weight ถึง Buffer CM
- TRIP COUNTER

ปิดการทำงาน

รายงานไฟล์ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

☒ V

หมายเหตุ:

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: _____ Signature: _____ Date: _____

Rev.00 Date: 05/10/2019

Copy - Customer

Jointly owned by Jardines and Schindler



Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Centre

Telephone : (66) 2-253-6370-1
(66) 2-685-1690-1

Jardine Schindler (Thai) Ltd.
20th Floor, Times Square Building
246 Sukhumvit Road, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel (66) 2 685 1600
Fax (66) 2 685 1601
www.jardineschindler.com



Modular Maintenance Checklist - S1 (J 42520190_03)

Equipment No: 11137842
Contract No: 10919535 (60-43261)
Building: MS SIAM TOWER, J(L4)
Specification: LD, MICONIC TX-GC, VARIODYN 88 PF1, SEMATIC 2000
Work Tasks: V (Visual Check); F (Function Check); M (Measurement); C (Cleaning); L (Lubrication); N/A (Not Applicable)

Work Center: 810B0104
Visit: MARCH 2023
Visit Type: 12 / 4 / 3

ขั้นตอนการทำงาน

ตรวจสอบลูกค้า (ถ้ามี)

อุปกรณ์

☒ V
ภาพ

1 ห้องโดยสารลิฟต์

- ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การปิดต่าง ๆ
- ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์ปิดกั้น
- แผงปุ่มกดหน้าบัน ไฟแสดงผล เสียงเตือน การปิดต่าง ๆ
- ประตูปล่องลิฟต์

☒ V,F,C

☒ F

☒ V,F,C

☒ V,F,M

2 ห้องเครื่องลิฟต์

- ห้องเครื่อง (อุปกรณ์..... แรงดันไฟฟ้า.....)
- การตรวจสอบวันที่ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ลำดับการวิ่ง (Trip counter) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องกัน
- บัดไดรฟ์ (ไทรสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
- เบรกไฮดรอลิก
- มอเตอร์ลิฟต์: โครง พัลลัม แทคโคมิเตอร์ การเคลื่อนที่ของลิฟต์และจุดติดตั้ง และจุดติดตั้งต่าง ๆ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ดับบลิวบี แปรงถ่าน คอมมิวนิเตอร์
- เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก
- โอเวอร์สปีด รีเลย์เวอร์เนอร์
- ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสาร ขนเปื้อนแหล่งจ่ายไฟหลัก
- เบรกป้องกันการลื่นไถลลิฟต์
- การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)

☒ V,C

☒ V

☒ V

☒ V,C

☒ V,C,L

☒ V,C,L

☒ V,M,C

☒ V,F,M,C

☒ V,F,M,C

☒ V,F

☒ V,F,M,C

☒ F

3 ปล่องลิฟต์

- ควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
- หลังคาห้องโดยสาร
- ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาเตอร์)
- อุปกรณ์ตรวจสอบในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
- ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)

☒ F

☒ V,C

☒ V,C,L

☒ V

☒ V

☒ V,F,M,C,L

☒ V,M,C,L

☒ V,M,C,L

☒ V,M,C,L

☒ V,F

☒ V,F,M,C,L

☒ F,M,C

4 ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit)

- มอส์ลิฟต์ (Hoistway pit)
- มอเตอร์ลิฟต์เวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
- อุปกรณ์ป้องกันการกระชัง / ตัวนำร่องไปนดเบ (Anti rebound device / compensating chain guiding)
- ระบบรางเคาเตอร์ทักกับลิฟต์เพื่อลิฟต์จอด อย่างมั่นคง
- ระบบ Run By Counter Weight ถึง Buffer CM
- TRIP COUNTER 2018/6

☒ V,F,C

☒ V

☒ V,M,C,L

☒ V,M

ปิดการทำงาน

รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

☒ V

หมายเหตุ

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: Signature: Date:/...../.....

Copy - Customer

JST-ET-F015 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler



Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Centre

Telephone : (66) 2-253-6370-1
(66) 2-685-1690-1

Jardine Schindler (Thai) Ltd.
20th Floor, Times Square Building
246 Sukhumvit Road, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel (66) 2 685 1600
Fax (66) 2 685 1601
www.jardineschindler.com



Modular Maintenance Checklist - I (J 42520191_02)

Equipment No: 11137847
Contract No: 10919535 (60-43261)
Building: MS SIAM TOWER, A (L9)
Specification: LD, MICONIC TX-GC, VARIODYN 88 PF1, VARIDOR 35
Work Tasks: V (Visual Check); F (Function Check); M (Measurement); C (Cleaning); L (Lubrication); N/A (Not Applicable)

Work Center: 810B0104
Visit: MARCH 2023
Visit Type: 12 / 4 / 3

ขั้นตอนการทำงาน

ตรวจสอบลูกค้า (ถ้ามี)

อุปกรณ์

☒ V
ภาพ

1 ห้องโดยสารลิฟต์

- ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การปิดต่าง ๆ
- ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์ปิดกั้น
- สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
- แผงปุ่มกดหน้าบัน ไฟแสดงผล เสียงเตือน การปิดต่าง ๆ
- ประตูปล่องลิฟต์

☒ V,F,C

☒ F

☒ F

☒ V

☒ V,F,M

2 ห้องเครื่องลิฟต์

- ห้องเครื่อง (อุปกรณ์..... แรงดันไฟฟ้า.....)
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องกัน
- เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก
- การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
- ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์

☒ V

☒ V

☒ V,M

☒ F

☒ F

3 ปล่องลิฟต์

- ควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
- หลังคาห้องโดยสาร
- ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)

☒ F

☒ V,C

☒ V,F

4 ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit)

- มอส์ลิฟต์ (Hoistway pit)
- ระบบ Run By Counter Weight ถึง Buffer CM
- TRIP COUNTER 2018/6

☒ V

ปิดการทำงาน

รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

☒ V

หมายเหตุ:

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: Signature: Date:/...../.....

Copy - Customer

JST-ET-F014 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler

Modular Maintenance Checklist - I (J 42520191_02)
Equipment No: 11137842

Contract No: 10919535 (60-43261)

Building: MS SIAM TOWER,J(L4)

Specification: LD , MICONIC TX-GC , VARIODYN 88 PF1 , SEMATIC 2000

Work Center: 810B0104

Visit: APRIL 2023

Visit Type: 12 / 4 / 3

Work Tasks: V (Visual Check) ; F (Function Check) ; M (Measurement) ; C (Cleaning) ; L (Lubrication) ; N/A (Not Applicable)

เริ่มต้นการทำงาน
ติดต่อลูกค้า (ถ้ามี)
อุปกรณ์
การปฏิบัติงาน
1 ห้องโดยสารลิฟต์

- ภายในห้องโดยสาร ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การเปิดต่าง ๆ ☒ V,F,C
- ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย ☒ F
- สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ☒ F
- แผงปุ่มกดหน้าขึ้น ไฟแสดงผล เลี่ยงเตือน การเปิดต่าง ๆ ☒ V
- ประตูปล่องลิฟต์ ☒ V,F,M

2 ห้องเครื่องลิฟต์

- ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ..... แรงดันไฟฟ้า.....) ☒ V
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ☒ V
- เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก ☒ V,M
- การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI) ☒ F
- ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์ ☒ F

3 ปล่องลิฟต์

- ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา ☒ F
- หลังคาห้องโดยสาร ☒ V,C
- ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด) ☒ V,F

4 ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit)

- ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit) ☒ V
- ระยะ Run By Counter Weight ถึง Buffer 29 CM
- TRIP COUNTER

ปิดการทำงาน
รายงานไขข้อผิดพลาดหลังปฏิบัติงาน
☒ V

หมายเหตุ:
Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name Signature Date

Copy - Customer
JST-EI-F014 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler

Modular Maintenance Checklist - I (J 42520191_02)
Equipment No: 11137847

Contract No: 10919535 (60-43261)

Building: MS SIAM TOWER,A (L9)

Specification: LD , MICONIC TX-GC , VARIODYN 88 PF1 , VARIDOR 35

Work Center: 810B0104

Visit: APRIL 2023

Visit Type: 12 / 4 / 3

Work Tasks: V (Visual Check) ; F (Function Check) ; M (Measurement) ; C (Cleaning) ; L (Lubrication) ; N/A (Not Applicable)

เริ่มต้นการทำงาน
ติดต่อลูกค้า (ถ้ามี)
อุปกรณ์
การปฏิบัติงาน
1 ห้องโดยสารลิฟต์

- ภายในห้องโดยสาร ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การเปิดต่าง ๆ ☒ V,F,C
- ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย ☒ F
- สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ☒ F
- แผงปุ่มกดหน้าขึ้น ไฟแสดงผล เลี่ยงเตือน การเปิดต่าง ๆ ☒ V
- ประตูปล่องลิฟต์ ☒ V,F,M

2 ห้องเครื่องลิฟต์

- ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ..... แรงดันไฟฟ้า.....) ☒ V
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ☒ V
- เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก ☒ V,M
- การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI) ☒ F
- ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์ ☒ F

3 ปล่องลิฟต์

- ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา ☒ F
- หลังคาห้องโดยสาร ☒ V,C
- ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด) ☒ V,F

4 ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit)

- ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit) ☒ V
- ระยะ Run By Counter Weight ถึง Buffer 10 CM
- TRIP COUNTER

ปิดการทำงาน
รายงานไขข้อผิดพลาดหลังปฏิบัติงาน
☒ V

หมายเหตุ:
Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name Signature Date

Copy - Customer
JST-EI-F014 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler


Modular Maintenance Checklist - I (J 42520191_02)

Equipment No: 11137842

Contract No: 10919535 (60-43261)

Building: MS SIAM TOWER,J(L4)

Specification: LD, MICONIC TX-GC, VARIODYN 88 PF1, SEMATIC 2000

Work Center: 810B0104

Visit: MAY 2023

Visit Type: 12 / 4 / 3

Work Tasks: V (Visual Check) ; F (Function Check) ; M (Measurement) ; C (Cleaning) ; L (Lubrication) ; N/A (Not Applicable)

เริ่มต้นการทำงาน

คัดลอกคู่มือ (ถ้ามี)

อุปกรณ์

ภาพ

1 ห้องโดยสารลิฟต์

- ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การปิดต่าง ๆ ☒ V,F,C
- ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย ☒ F
- สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ☒ F
- แผงปุ่มกดหน้าขึ้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การปิดต่าง ๆ ☒ V
- ประตูปล่องลิฟต์ ☒ V,F,M

2 ห้องเครื่องลิฟต์

- ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า) ☒ V
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามารักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องกัน ☒ V
- เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก ☒ V,M
- การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI) ☒ F
- ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์ ☒ F

3 ปล่องลิฟต์

- ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา ☒ F
- หลังคาห้องโดยสาร ☒ V,C
- ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด) ☒ V,F

4 ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit)

- บอลลิฟต์ (Hoistway pit) ☒ V
- ระยะ Run By Counter Weight ถึง Buffer CM
- TRIP COUNTER

ปิดการทำงาน

รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

หมายเหตุ:

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: Signature: Date:

Copy - Customer

JST-EI-F014 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler


Modular Maintenance Checklist - I (J 42520191_02)

Equipment No: 11137847

Contract No: 10919535 (60-43261)

Building: MS SIAM TOWER,A (L9)

Specification: LD, MICONIC TX-GC, VARIODYN 88 PF1, VARIDOR 35

Work Center: 810B0104

Visit: MAY 2023

Visit Type: 12 / 4 / 3

Work Tasks: V (Visual Check) ; F (Function Check) ; M (Measurement) ; C (Cleaning) ; L (Lubrication) ; N/A (Not Applicable)

เริ่มต้นการทำงาน

คัดลอกคู่มือ (ถ้ามี)

อุปกรณ์

ภาพ

1 ห้องโดยสารลิฟต์

- ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การปิดต่าง ๆ ☒ V,F,C
- ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย ☒ F
- สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ☒ F
- แผงปุ่มกดหน้าขึ้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การปิดต่าง ๆ ☒ V
- ประตูปล่องลิฟต์ ☒ V,F,M

2 ห้องเครื่องลิฟต์

- ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า) ☒ V
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามารักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องกัน ☒ V
- เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก ☒ V,M
- การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI) ☒ F
- ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์ ☒ F

3 ปล่องลิฟต์

- ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา ☒ F
- หลังคาห้องโดยสาร ☒ V,C
- ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด) ☒ V,F

4 ปล่องลิฟต์ (Hoistway pit)

- บอลลิฟต์ (Hoistway pit) ☒ V
- ระยะ Run By Counter Weight ถึง Buffer CM
- TRIP COUNTER

ปิดการทำงาน

รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

หมายเหตุ:


Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: Signature: Date:

Copy - Customer

JST-EI-F014 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler



Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1



Equipment No: 115102 J-24

Contract No: 104926

Building Name: MS 5144 Work Center: 310-0104

Work Center: 31050 00

Visit Month:

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง		S1 - Service Level 1	Maintenance	S2 - Service Level 2	Maintenance	Inspection
การตรวจสอบอุปกรณ์						
00	ติดตั้งลูกค้ำ					
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ					
02	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย					
03	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก					
04	แผนผังก่อนเข้าขึ้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ					
05	ประตูปล่องลิฟต์					
06	ห้องเครื่อง (คุณหมึก)..... แรงดันไฟฟ้า					
07	การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) เพียว					
08	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องขึ้น					
09	ชุดโทรศัพท์ (โทรศัพท์/VACVF/กระแสดวง)					
10	เบรกไฮดรอลิก					
11	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์: โครง พัดลม แหตเกียร์ไฮดรอลิก การหล่อลื่นของตัวลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ					
12	การหล่อลื่นสลิงโดยอัตโนมัติ (manual) หรือ จัดใหม่มัด					
13	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบอัตโนมัติ (manual) / จัดใหม่มัด					
14	รถเข็น / มุเล่					
15	เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตัวล็อกปุ่ม แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์					
16	วีร์ดล คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า					
17	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก					
18	โอเวอร์สปีด ลิฟท์เวอร์เนอร์					
19	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก					
20	เบรกนิรภัยของสิ่งขุดลิฟต์					
21	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)					
22	การทดสอบเบรกที่ความเร็วปกติ (VKN)					
23	การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์โครงสร้างรับสลิงเหมือน					
24	เทอร์มอสแตทในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์					
25	รวมไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์					
26	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับการบำรุงรักษา					
27	นั่งร้านห้องโดยสาร					
28	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขึ้นลิฟต์ขึ้นไปได้					
29	ไฟเบอร์กลาสส์ตีป (Over run)					
30	ทราเวลลิงแคเบิล					
31	สลิงขูดลิฟต์					
32	การ์ดราง					
33	ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)					
34	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)					
35	ประตูปล่องลิฟต์ (พื้นแนบ)					
36	ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด					
37	โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น					
38	โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น					
39	มุเล่					
40	โครงเคาน์เตอร์เวท: การ์ดล็อกเวท / ตัวกันบิด / แผนกรับน้ำหนักเฟือง					
41	เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท					
42	ระบบการชดเชยและการยึด					
43	สลึงลิฟท์เวอร์เนอร์					
44	ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์					
45	ตัวขับประตู (Door drive)					
46	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)					
47	บัสลิฟต์ (Hoistway pit)					
48	มุเล่ค้างสลึงลิฟท์เวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)					
49	อุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น / ตัวปรองไชนิคเซน (Anti rebound device / compensating chain guiding)					
50	นิฟเฟนซ์					
51	เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผนกการแทน					
52	อุปกรณ์เชิงนำหนัก					
53	การยึดใต้ห้องโดยสาร					
54	ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)					
55	ระยะห่างเคาน์เตอร์น้ำหนักเฟืองเมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด..... ซม.					
56	ค่าควบคุมของนักเดินเหล็ก และออฟชั่นพิเศษอื่น ๆ					
57	การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม					
58	รายงานในโลกสำหรับลิฟท์ผู้ใช้งาน					


หมายเหตุ: ✓ = Pass

✓ = Pass
✗ = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด

วันที่ / / พ.ศ. 25.....

Copy - Customer



Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1



Equipment No: 11132571 A-LM

Contract No: 0009461

Building Name: M/S SHAM Work Center

Work Center: 01430104

... Visit Month

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง	Maintenance S1 - Service Level 1					Maintenance S2 - Service Level 1					Inspection		
การตรวจสอบอุปกรณ์													
00 ติดต่อกู้ค่า													
01 ภายในห้องโดยสาร: ไม่กดเรียก ไฟแสดงผล การติดต่าง ๆ													
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์กริป													
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก													
04 แผงปิดกั้นน้ำขึ้น ไฟแสดงผล เติงเตือน การติดต่าง ๆ													
05 ประตูปล่อยลิฟต์													
06 ห้องเครื่อง (ลูกหมึก..... แรงดันไฟฟ้า)													
07 การตรวจสอบข้อมุลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวบ่งบอกการวิ่ง (Trip counter) เทียว													
08 เจกสารที่เกี่ยวกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในห้องขึ้น													
09 ชุดไดรฟ์ (ไทร์สเตอร์/ACVF/กระแสตรง)													
10 เบรกไฮดรอลิก													
11 มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์: โครง พัดลม เทคโตนิกเตอร์ การลั่นลิ้นของคัลลิกอปิน และจุดยึดต่าง ๆ													
12 การลั่นลิ้นด้วยมือ (manual) หรือ ลั่นลิ้นอัตโนมัติ													
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / ลั่นลิ้นอัตโนมัติ													
14 รถขึ้น / มุเล													
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คัลลิกอปิน แบงก์กัน คอมมิวเตเตอร์													
16 ชั่วตล คอมแทคเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า													
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอมแทคเบรก													
18 โรเวอร์สปีด กัฟเวอร์เบรก													
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะเปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก													
20 เบรกกริปของลิฟต์													
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)													
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วปกติ (VKN)													
23 การยึดแขวนลิฟต์และอุปกรณ์ตรวจสอบการวิ่งของลิฟต์													
24 เทอร์โมสแตทในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์													
25 ระบบไฟแสงสว่างในปล่อยลิฟต์													
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา													
27 หนังสือห้องโดยสาร													
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่อยลิฟต์ที่สามารถขึ้นลิฟต์ขึ้นไปได้													
29 ไฟนอลลิฟต์ (Over run)													
30 ทราเวลลิ่งเคเบิล													
31 ลิฟต์ลิฟต์													
32 การยึดตรง													
33 ราว (ห้องโดยสาร/โครงเคเบิลเวย์)													
34 อุปกรณ์ตรวจจับในปล่อยลิฟต์ (Hoistway information)													
35 ประตูปล่อยลิฟต์ (ห้องลิฟต์)													
36 ประตูปล่อยลิฟต์ที่มีการทำงานเบรก													
37 โรเตอร์ลิฟต์ของลิฟต์โดยสาร / การลั่นลิ้น													
38 โรเตอร์ลิฟต์ของโครงเคเบิลเวย์ & การลั่นลิ้น													
39 มุเล													
40 โครงเคเบิลเวย์: การยึดเคเบิลเวย์ / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกนัฟเฟิล													
41 เชฟลิ้งเกอร์ของโครงเคเบิลเวย์													
42 ระบบการชดเชยและการยึด													
43 ลิฟต์กัฟเวอร์เบรก													
44 ประตูฉุกเฉินของปล่อยลิฟต์													
45 ลิฟต์ประตู (Door drive)													

หมายเหตุ: ✓ = Pass

✓ = Pass
✗ = Fail
N/A = Not Applicable

บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ.....
 ปลายเขื่อน.....
 วันที่..... 4, ๕, 25.....

Copy - Customer



Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Centre

(66) 2-253-6370-1

(66) 2-253-6370-1

(66) 2-685-1690-1

Modular Maintenance Checklist - P Periodic (J 42520188 01)

Jardine Schindler (Thai) Ltd.
20th Floor, Times Square Building
246 Sukhumvit Road, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel (66) 2 685 1600
Fax (66) 2 685 1601
www.jardineschindler.com



Schindler

Equipment No:	11137981	Work Center:	810B0104
Contract No:	10919535 (60-43261	Visit:	FEBRUARY 2023
Building:	MS SIAM TOWER, ES2	Visit Type:	12 / 4 / 4
Specification:	9300AE-CUSTOM, MT, 35", 1000		
Work Tasks:	(Inspection of noise/temperature/vibration) ; F (Function Check) ; M (Measurement) ; C (Cleaning) ; L (Lubrication) ; N/A (Not Applicable)		

P.1/2		ภาพทำ	ภาพทำ
2.2	คัดลอกค่า (กัม)	☐	ล้าง
2.2	บนผิว, บนผิว	☐	ล้าง
2.2	อินพุต/เอาต์พุต (I/O)	☐	ล้าง
ตั้งค่าตามใบแจ้งการบำรุงรักษาของตู้ตั้งตู้ปรับอากาศได้ดังนี้			
ล้าง, หักล้างขึ้น			
10.15	ตัวถังภายนอก	☐	F
บน, หักล้างขึ้น			
6.6	การเข้าถึงจากช่องรับลมบนพื้นเลื่อน ที่แยกเปิด (คอมเพรสเซอร์)	☐	I
8.5	โซลิดอินพุต/เอาท์พุต	☐	I
2.3	ภาพสัญลักษณ์	☐	I
5.6	นรี	☐	I
10.9	ไฟส่องแสงเปิดแอร์ (คอมเพรสเซอร์) (กัม)	☐	F
10.9	ไฟส่องแสงบนพื้นเลื่อน (กัม)	☐	F
10.14	ไฟบอกทิศทาง (แดง) (กัม)	☐	F
10.10	ปุ่มหยุด	☐	F
บน, หักล้างขึ้น			
10.15	ตัวถังภายนอก (กัม)	☐	F
10.14	ไฟบอกทิศทาง (เขียว) (กัม)	☐	F
ล้าง, หักล้างขึ้น			
6.6	การเข้าถึงจากช่องรับลมบนพื้นเลื่อน ที่แยกเปิด (คอมเพรสเซอร์)	☐	I
6.7	สภาพของชั้นบนพื้นเลื่อน	☐	I
6.8	การเคลื่อนที่ของชั้นบนพื้นเลื่อน	☐	I
6.3	การล็อก	☐	I
8.5	โซลิดอินพุต/เอาท์พุต	☐	I
2.3	ภาพสัญลักษณ์	☐	I
2.6	ปุ่ม (sliding) ด้านข้างและด้านล่าง (กัม)	☐	I
5.6	นรี	☐	I
10.8	ไฟส่องแสงเปิดแอร์ (คอมเพรสเซอร์) (กัม)	☐	F
10.9	ไฟส่องแสงบนพื้นเลื่อน (กัม)	☐	F
10.11	ไฟส่องแสง (Truss) (กัม)	☐	F
10.14	ไฟบอกทิศทาง (แดง) (กัม)	☐	F
10.10	ปุ่มหยุด	☐	F
ล้าง, หักล้างขึ้น			
10.15	ตัวถังภายนอก	☐	F
10.14	ไฟบอกทิศทาง (เขียว) (กัม)	☐	F
บน, หักล้างขึ้น			
8.3	จำนวนค่าแสดงที่พร้อมกันทั้งหมด	☐	F
10.6	ไฟส่องแสงเปิดแอร์ (กัม)	☐	F
10.7	ไฟส่องแสงเปิดแอร์ (กัม)	☐	F
บน, หักล้างขึ้น			
10.15	ปุ่มหยุด	☐	F
2.4	แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีตัว (กัม)	☐	I,M
6.7	ระบบระบายน้ำเปิดแอร์ <-> ระบบระบายน้ำ	☐	M
5.7	ระบบระบายน้ำเปิดแอร์เชื่อมต่อ <-> ระบบระบายน้ำ (คอมเพรสเซอร์)	☐	M
หิ้งด้านนอก			
ไฟส่องแสงบนพื้นเลื่อนและเปิดแอร์ (คอมเพรสเซอร์)			
5.7	ไฟเปิดแอร์บนพื้นเลื่อนเชื่อมต่อ	☐	กดออก
10.15	ปุ่มหยุด	☐	กดออก
10.2	ตัวคอนโทรล	☐	กดออก
10.10	ไฟส่องแสงเปิดแอร์	☐	F
10.10	ปุ่มหยุด	☐	F
3.10	ระบบระบายน้ำ	☐	M
11	ทดสอบทางเทคนิค (Technical tests)	☐	F
10.5	แผงควบคุมสำหรับการทำงานของระบบปรับอากาศ	☐	F
5.7	การเปิดแอร์เปิดแอร์เชื่อมต่อ (เปิดแอร์เปิด)	☐	I
5.7	ไฟเปิดแอร์เชื่อมต่อ	☐	กดออก
6.2	กดขึ้น 2 ขึ้นปุ่มที่ด้านหน้า หรือ 6 ขึ้นพื้นบนพื้นเลื่อน	☐	กดออก
5.9	แผงป้องกัน	☐	กดออก
ส่วนด้านในของห้องปรับอากาศเข้ารวมกัน			
7.7	หลอดไฟ (กัม)	☐	M,C
2.6	พื้น ที่ บดและแยกเปิดแอร์ (คอมเพรสเซอร์)	☐	C
5.7	ช่องระบายน้ำ (กัม)	☐	I
6.8	คอนแทกเปิดแอร์ (กัม)	☐	F
6.3	โซลิดบนพื้นเลื่อน	☐	I,M
6.4	คอนแทกทางเข้า/ออก ขึ้นบนพื้นเลื่อน	☐	F,M
6.5	การเปิดแอร์ขึ้นบนพื้นเลื่อน	☐	M
6.3	แม่เปิดแอร์ (คอมเพรสเซอร์)	☐	F,M
5.5	คอนแทกเปิดแอร์ (คอมเพรสเซอร์)	☐	F
9.2	คอนแทกทางเข้ารวมกัน	☐	F
นรี, ฝ่ายรวมกัน			
รวมทางเข้ารวมกัน, ไฟเปิดแอร์เชื่อมต่อ			
ล้าง, หักล้างขึ้น			
4.6	แนวทางการป้องกันของตู้ตั้งตู้ปรับอากาศด้านข้าง	☐	C,L
9.3	แผงพื้นผิวเปิด	☐	I
4.4	คอนแทกทางเข้ารวมกัน	☐	F
4.7	สวิตช์เปิดแอร์	☐	F
8.4	คอนแทกทางเข้ารวมกัน	☐	I,M
6.16	คอนแทกทางเข้ารวมกันบนพื้นเลื่อน	☐	F
6.11	ลูกสวิตช์	☐	I
6.12	ลูกสวิตช์บนพื้นเลื่อน	☐	I
6.14	ตัวเปิด	☐	I

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name	Name
Signature	Signature
Date	Date

Copy - Customer

Jointly owned by Jardines and Schindler



Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Centre

(66) 2-253-6370-1

(66) 2-253-6370-1

(66) 2-685-1690-1

Modular Maintenance Checklist - I Inspection (J 42520197 02)

Jardine Schindler (Thai) Ltd.
20th Floor, Times Square Building
246 Sukhumvit Road, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel (66) 2 685 1600
Fax (66) 2 685 1601
www.jardineschindler.com



Schindler

Equipment No:	11137981	Work Center:	810B0104
Contract No:	10919535 (60-43261	Visit:	JANUARY 2023
Building:	MS SIAM TOWER, ES2	Visit Type:	12 / 4 / 4
Specification:	9300AE-CUSTOM, MF, 35°, 1000		
Work Tasks:	(Inspection of noise/temperature/vibration) : F (Function Check) : M (Measurement) : C (Cleaning) : L (Lubrication) : N/A (Not Applicable)		

		การกัก	
2.2	ติดตั้งลูกศร (ถ้ามี)	☐	I
2.2	แผงกัน, บน/ล่าง	☐	ติดตั้ง
2.2	เดินขีปนาวุธก่อนไซด (EoS)	☐	เข้าโจมตี
สิ่งกีดขวางแนวทางการบำรุงรักษาของหมู่ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม			
สร้าง, ทิศทางขึ้น		สร้าง, ทิศทางขึ้น	
10.15	สวิตช์กฎแฉ	☐	F
บน, ทิศทางขึ้น		10.15	สวิตช์กฎแฉ
8.6	การเข้าถึงจากของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน ที่แผ่นยึดหนี (คอมเพลค)	☐	F
8.5	โซลูชันหัวโคง	☐	I
2.3	ภาพสัญลักษณ์	☐	I
2.4	แผงป้องกันการตก และป้องกันกรหนีบต่างๆ (ถ้ามี)	☐	I
5.3	แผ่นยึดหนี (คอมเพลค)	☐	I
5.6	หนี	☐	I
10.4	จอแสดงผลข้อความธรรมดา (ถ้ามี)	☐	F
10.8	ไฟส่องแนบยึดหนี (คอมเพลค) (ถ้ามี)	☐	F
10.9	ไฟส่อง ของวางขึ้น/ช่องว่างแผ่นพื้นเลื่อน (ถ้ามี)	☐	F
10.12	รวมตรวจสอบทางเข้า (ถ้ามี)	☐	F
10.13	อุปกรณ์ตรวจวัดด้วยลำแสง (ถ้ามี)	☐	F
10.14	ไฟบอกทิศทาง (แดง) (ถ้ามี)	☐	F
10.15	ปุ่มหยุด	☐	F
บน, ทิศทางลง		10.15	สวิตช์กฎแฉ
10.15	สวิตช์กฎแฉ	☐	F
10.14	ไฟบอกทิศทาง (เขียว) (ถ้ามี)	☐	F
9.2	คอนแทกทางเข้ารามีอจัม	☐	F
กลาง, ทิศทางลง		10.14	ไฟบอกทิศทาง (เขียว) (ถ้ามี)
2.4	แผงป้องกันการตก และป้องกันกรหนีบต่างๆ (ถ้ามี)	☐	I
4.8	แปรงกันฝุ่นโดยสารยับยั้งด้วยขาง (ถ้ามี)	☐	I
9.3	รามีอจัม	☐	I
ล่าง, ทิศทางลง		9.2	คอนแทกทางเข้ารามีอจัม
6.6	การเข้าถึงจากของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน ที่แผ่นยึดหนี (คอมเพลค)	☐	I
6.7	สภาพของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน	☐	I
6.8	การเคลื่อนที่และการเชื่อมตอของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน	☐	I
6.2	กดขยับ 2 ขั้วบำรุงรักษาขั้วปัด หรือ 8 ขั้วแผ่นพื้นเลื่อน	☐	กดออก
8.3	รามีอจัม	☐	I
8.5	โซลูชันหัวโคง	☐	I
2.3	ภาพสัญลักษณ์	☐	I
2.4	แผงป้องกันการตก และป้องกันกรหนีบต่างๆ (ถ้ามี)	☐	I
2.5	หุ้ม (cladding) ด้วยขางและด้วยขาง (ถ้ามี)	☐	I
5.3	แผ่นยึดหนี (คอมเพลค)	☐	I
5.6	หนี	☐	I
10.3	จอแสดงผลดิจิทัล (ถ้ามี)	☐	F
10.4	จอแสดงผลข้อความธรรมดา (ถ้ามี)	☐	F
10.8	ไฟส่องแนบยึดหนี (คอมเพลค) (ถ้ามี)	☐	F
10.9	ไฟส่อง ของวางขึ้น/ช่องว่างแผ่นพื้นเลื่อน (ถ้ามี)	☐	F
10.11	ไฟส่องโครง Truss (ถ้ามี)	☐	F
10.12	รวมตรวจสอบทางเข้า (ถ้ามี)	☐	F
10.13	อุปกรณ์ตรวจวัดด้วยลำแสง (ถ้ามี)	☐	F
10.14	ไฟบอกทิศทาง (แดง) (ถ้ามี)	☐	F
10.15	ปุ่มหยุด	☐	F

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: _____

Signature: _____

Date: ____/____/____

Copy - Customer

JST-EI-F020 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler



Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Centre

Telephone : (66) 2-253-6370-1

(66) 2-685-1690-1

Modular Maintenance Checklist - I Inspection (J 42520197_02)

Jardine Schindler (Thai) Ltd.
20th Floor, Times Square Building
246 Sukhumvit Road, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel (66) 2 685 1600
Fax (66) 2 685 1601
www.jardineschindler.com



Schindler

Equipment No: 11137981
Contract No: 10919535 (60-43261)
Building: MS SIAM TOWER, ES2
Specification: 9300AE-CUSTOM, MF, 35", 1000
Work Tasks (Inspection of noise/temperature/vibration): F (Function Check); M (Measurement); C (Cleaning); L (Lubrication); N/A (Not Applicable)

Work Center: 810B0104
Visit: MARCH 2023
Visit Type: 12 / 4 / 4

การกัก	การกัก
2.2 ติดต่อลูกค้า (ถ้ามี)	☐ I
2.2 แผงกัน, บน/ล่าง	☐ ติดตั้ง
2.2 เ็นจีนเ็นร่อนโซล (EoS)	☐ เข้าใหม่
สังเกตค่าและการบำรุงรักษาของอุปกรณ์การติดตั้งเดิม	
10.15 สวิตช์ฉุกเฉิน	☐ F
6.6 การเข้าถึงจากของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน ที่แผ่นดัด (คอมเพลด)	☐ I
8.5 ไขว้กันบนหัวโค้ง	☐ I
2.3 ภาพสัญญาณ	☐ I
2.4 แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีบดง (ถ้ามี)	☐ I
5.3 แผ่นดัด (คอมเพลด)	☐ I
5.6 หวี	☐ I
10.4 จอแสดงผลข้อความธรรมดา (ถ้ามี)	☐ F
10.6 ไฟส่องแผ่นดัด (คอมเพลด) (ถ้ามี)	☐ F
10.9 ไฟส่อง ของวางขึ้น/ของวางแผ่นพื้นเลื่อน (ถ้ามี)	☐ F
10.12 ระบบตรวจสอบทางเข้า (ถ้ามี)	☐ F
10.13 อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง (ถ้ามี)	☐ F
10.14 ไฟบอกทิศทาง (แดง) (ถ้ามี)	☐ F
10.15 มินิหยุด	☐ F
บน, ทิศทางขึ้น	
10.15 สวิตช์ฉุกเฉิน	☐ F
10.14 ไฟบอกทิศทาง (เขียว) (ถ้ามี)	☐ F
9.2 คอนแทกทางเข้ารวม	☐ F
กลาง, ทิศทางขึ้น	
2.4 แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีบดง (ถ้ามี)	☐ I
4.8 แผงกันผู้โดยสารขึ้นชิดด้านข้าง (ถ้ามี)	☐ I
9.3 ราวจับ	☐ I
ล่าง, ทิศทางลง	
6.6 การเข้าถึงจากของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน ที่แผ่นดัด (คอมเพลด)	☐ I
6.7 สภาพของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน	☐ I
6.8 การเคลื่อนที่และการเชื่อมของของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน	☐ I
6.2 คอนสแตนต์ 2 ชั้นบางกว่า 1 นิ้ว หรือ 6 ชั้นแผ่นพื้นเลื่อน	☐ ถอดออก
8.3 ราวจับ	☐ I
8.5 ไขว้กันบนหัวโค้ง	☐ I
2.3 ภาพสัญญาณ	☐ I
2.4 แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีบดง (ถ้ามี)	☐ I
2.5 หุ่น (cladding) ด้านข้างและด้านล่าง (ถ้ามี)	☐ I
5.3 แผ่นดัด (คอมเพลด)	☐ I
5.6 หวี	☐ I
10.3 จอแสดงผลสี (ถ้ามี)	☐ F
10.4 จอแสดงผลข้อความธรรมดา (ถ้ามี)	☐ F
10.8 ไฟส่องแผ่นดัด (คอมเพลด) (ถ้ามี)	☐ F
10.9 ไฟส่อง ของวางขึ้น/ของวางแผ่นพื้นเลื่อน (ถ้ามี)	☐ F
10.11 ไฟส่องโครง Truss (ถ้ามี)	☐ F
10.12 ระบบตรวจสอบทางเข้า (ถ้ามี)	☐ F
10.13 อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยแสง (ถ้ามี)	☐ F
10.14 ไฟบอกทิศทาง (แดง) (ถ้ามี)	☐ F
10.15 มินิหยุด	☐ F

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: _____ Signature: _____ Date: _____

Copy - Customer

JST-EI-P020 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler



Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Centre

Telephone : (66) 2-253-6370-1

(66) 2-685-1690-1

Modular Maintenance Checklist - P Periodic (J 42520198_01)

Jardine Schindler (Thai) Ltd.
20th Floor, Times Square Building
246 Sukhumvit Road, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel (66) 2 685 1600
Fax (66) 2 685 1601
www.jardineschindler.com



Schindler

Equipment No: 11137981
Contract No: 10919535 (60-43261)
Building: MS SIAM TOWER, ES2
Specification: 9300AE-CUSTOM, MF, 35", 1000
Work Tasks (Inspection of noise/temperature/vibration): F (Function Check); M (Measurement); C (Cleaning); L (Lubrication); N/A (Not Applicable)

Work Center: 810B0104
Visit: FEBRUARY 2023
Visit Type: 12 / 4 / 4

การกัก	การกัก
2.4 แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีบดง (ถ้ามี)	☐ I,M
5.7 ระบบราง: ฝาปิดพื้น <-> คอนสแตนต์	☐ M
5.7 ระบบราง: ฝาปิดพื้นเชื่อม <-> แผงดัด (คอมเพลด)	☐ M
ฝาครอบด้านนอก	☐ ถอดออก
ฝาครอบด้านใน	☐ ถอดออก
5.7 ฝาปิดพื้นยกขึ้น/ฝาปิดพื้นเชื่อม	☐ ถอดออก
สวิตช์ฉุกเฉิน	☐ ถอดออก
5.9 แผงป้องกัน	☐ ถอดออก
10.2 คอนสแตนต์	☐ ถอดออก
10.10 ไฟส่องบนหัวโค้ง	☐ F
5.7 การยึดติด/เชื่อมต่อของฝาปิดพื้นเชื่อม	☐ I
5.7 ฝาปิดพื้นเชื่อม	☐ ถอดออก
รวมทางเข้ารวม	☐ ถอดออก
3.7 เบรก	☐ F,M
3.8 วาล์วกันแรง	☐ M
3.14 อุปกรณ์กันการหนีบดง (Mechanical blocking device) (ถ้ามี)	☐ F
3.11 เซลล์ไดนาโม (ถ้ามี)	☐ F,M
1.3 กระปุกน้ำมัน (ถ้ามี)	☐ เดิม
7.4 วัสดุกันน้ำ (ถ้ามี)	☐ M
2.6 พื้นขึ้นและแผ่นดัด (คอมเพลด)	☐ C
สวิตช์ฉุกเฉิน	☐ เปิดสวิตช์
10.5 แผงควบคุมสำหรับขึ้น/ลงแผ่นพื้นเลื่อน	☐ F
3.4 ระบบการส่งผ่านและอุปกรณ์เบรก (ถ้ามี)	☐ I,M
3.16 คอนแทกไฟฟ้า (ถ้ามี)	☐ F,M
5.3 แผงดัด (คอมเพลด) (ถ้ามี)	☐ F,M
6.5 คอนแทกแผ่นดัด (คอมเพลด) (ถ้ามี)	☐ F
9.2 คอนแทกทางเข้ารวม (ถ้ามี)	☐ F
5.7 ช่องระบายน้ำ (ถ้ามี)	☐ T
5.8 คอนแทกฝาปิดพื้น (ถ้ามี)	☐ F
10.15 มินิหยุด	☐ F
หวี, ฝาครอบด้านใน	☐ ติดตั้ง
รวมทางเข้ารวม, ฝาปิดพื้นเชื่อม	☐ ติดตั้ง
สวิตช์ฉุกเฉิน	☐ ปิดสวิตช์
3.15 ไขว้กัน	☐ L
ฝาปิดพื้น	☐ ติดตั้ง
บน, ทิศทางขึ้น	
2.4 แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีบดง (ถ้ามี)	☐ I,M
4.6 ระบบราง: ขึ้น <-> แผงดัด	☐ F,M
4.8 แผงกันผู้โดยสารขึ้นชิดด้านข้าง (ถ้ามี)	☐ I
9.3 ราวจับ	☐ I
กลาง, ทิศทางขึ้น	
6.18 เซ็นเซอร์ตรวจสอบขึ้น/ลงแผ่นพื้นเลื่อน	☐ F
แผ่นป้องกัน, ขึ้น/ลงแผ่นพื้นเลื่อน, ฝาปิดพื้นเชื่อม	☐ ติดตั้ง
6.14 เซ็นเซอร์ตรวจสอบรวม	☐ F
10.15 ปุ่มหยุด	☐ กดให้ทำงาน
ดัดคอนสแตนต์	☐ ติดตั้ง
6.3 ไขว้กันบนหัวโค้ง	☐ L
สวิตช์ฉุกเฉิน	☐ ติดตั้ง
2.2 เ็นจีนเ็นร่อนโซล (EoS)	☐ ยกเลิกการใช้
ล่าง, ทิศทางลง	
2.7 พื้นผิวที่มองเห็นได้	☐ I,C
2.6 ทดสอบฟังก์ชันทั้งหมด	☐ I
2.2 แผงกัน, บน/ล่าง	☐ ถอดออก
2.2 รายงานให้ลูกค้าทราบ, ถ้ามี	☐ I
หมายเหตุ	

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: _____ Signature: _____ Date: _____

Copy - Customer

JST-EI-P021 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler

Equipment No: 11137981
Contract No: 10919535 (60-43261)
Building: MS SIAM TOWER, ES2
Specification: 9300AE-CUSTOM, MF, 35°, 1000
Work Task(s): (Inspection of noise/temperature/vibration) : F (Function Check) ; M (Measurement) ; C (Cleaning) ; L (Lubrication) ; N/A (Not Applicable)

การล้าง

2/2	ล้าง (สี)	ล้าง
9.2	คอนแทกทางเข้าหามือจับ	☐ F
8.16	คอนแทกหามือจับเคลื่อนออกจากตำแหน่ง (ถ้ามี)	☐ F
	หรือ, ฝาครอบสถานี	☐ ติดตั้ง
	รวมทางเข้าหามือจับ, ฝาปิดพื้นเชื่อมต่อ	☐ ติดตั้ง
	กลาง	
4.4	คอนแทกตรวจสอบบันได	☐ F
	บน	
	เก้าอี้บนรถ	☐ กดออก
5.7	ฝาปิดพื้นบน/บนฝาปิดพื้นเชื่อมต่อ	☐ กดออก
	สวิตช์หลัก	☐ ปิดสวิตช์
5.9	แผ่นป้องกัน	☐ กดออก
10.2	ชุดคอนโทรล	☐ กดออก
10.10	ไฟส่อง บน/ล่าง/เครื่อง	☐ F
	สวิตช์หลัก	☐ เปิดสวิตช์
10.5	แผงควบคุมสำหรับยก/ยกบันไดเลื่อนงานบำรุงรักษา	☐ F
5.7	ฝาปิดพื้นเชื่อมต่อ	☐ กดออก
	รวมทางเข้าหามือจับ	☐ กดออก
2.6	พื้นที่บนและแผ่นยึด (คอมเพลกซ์)	☐ C
5.3	แผ่นยึด (คอมเพลกซ์)	☐ F,M
6.5	คอนแทกแผ่นยึด (คอมเพลกซ์) (ถ้ามี)	☐ F
9.2	รวมหามือจับ	☐ F,M
10.15	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน	☐ F
7.3	การผูกมัด (ถ้ามี)	☐ เดิม
7.4	ระดับน้ำมัน (ถ้ามี)	☒ M
	หรือ	☐ ติดตั้ง
	รวมทางเข้าหามือจับ, ฝาปิดพื้นเชื่อมต่อ	☐ ติดตั้ง
	สวิตช์หลัก	☐ ปิดสวิตช์ & ถอดกฎแล้ว
	แผ่นป้องกัน, ชุดคอนโทรล	☐ ติดตั้ง
8.10	สายพานยก/ยก	☐ J,M
8.11	ล้อบนหามือจับ (Friction wheels)	☐ M
8.12	โซ่บนหามือจับ	☐ I,M,L
8.13	การซ่อมบำรุง	☒ C
	สวิตช์หลัก	☐ เปิดสวิตช์
3.15	โซ่บน	☐ L
	ฝาปิดพื้น	☐ ติดตั้ง
	ฝาครอบสถานี	☐ ติดตั้ง
	แผ่นป้องกัน, ปั่น/หมุนพื้นเลื่อน, ฝาปิดพื้นเชื่อมต่อ	☐ ติดตั้ง
10.15	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน	☐ กด/ไม่ทำงาน
	ชุดคอนโทรล	☐ ติดตั้ง
6.3	โซ่ขับเคลื่อน/พื้นเลื่อน	☐ L
	ฝาปิดพื้น	☐ ติดตั้ง
2.2	เซ็นเซอร์ช่องว่าง (EoS)	☐ ยกเลิกการใช้งาน
	ทั้งหมด	
2.7	พื้นผิวของบันได	☐ I,C
2.8	ทดสอบฟังก์ชัน/ฟังก์ชัน	☐ F
2.2	แผงกัน, บน/ล่าง	☐ กดออก
2.2	รายงานไปลูกค้า/ทาง, ถ้ามี	☒ I
	หมายเหตุ	

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: _____ Signature: _____ Date: _____

Copy - Customer

JST-EL-F019 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler

Equipment No: 11137981
Contract No: 10919535 (60-43261)
Building: MS SIAM TOWER, ES2
Specification: 9300AE-CUSTOM, MF, 35°, 1000
Work Task(s): (Inspection of noise/temperature/vibration) : F (Function Check) ; M (Measurement) ; C (Cleaning) ; L (Lubrication) ; N/A (Not Applicable)

การล้าง

2.2	ติดตั้งทาง (ถ้ามี)	☐ I			
2.2	เบรกกัน, บน/ล่าง	☐ ติดตั้ง			
2.2	เซ็นเซอร์ช่องว่าง (EoS)	☐ เข้าใจ			
สังเกตการณ์และทำการบำรุงรักษาของบันไดเลื่อนไปพร้อมด้วย					
สร้าง, หิดทางขึ้น					
10.15	สวิตช์ฉุกเฉิน	☐ F	10.15	สวิตช์ฉุกเฉิน	☐ F
บน, หิดทางขึ้น					
6.6	การเข้าถึงจากของขึ้น/พื้นพื้นเลื่อน ที่แผ่นยึด (คอมเพลกซ์)	☐ I	10.14	ไฟบอกทิศทาง (เขียว) (ถ้ามี)	☐ F
8.5	โซ่ขับเคลื่อน/บันได	☐ I	9.2	คอนแทกทางเข้าหามือจับ	☐ F
2.3	การสึกกร่อน	☐ I	กด, หิดทางขึ้น		
2.4	แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีลง (ถ้ามี)	☐ I	8.3	รวมบันไดเลื่อนที่พร้อมกันกับบน	☐ F
5.3	แผ่นยึด (คอมเพลกซ์)	☐ I	10.6	ไฟส่องรวม (ถ้ามี)	☐ F
5.6	หรือ	☐ I	10.7	ไฟส่องสวิตช์ (ถ้ามี)	☐ F
10.4	จอแสดงผลข้อความธรรมดา (ถ้ามี)	☐ F	ทั้งหมด		
10.8	ไฟส่องแผ่นยึด (คอมเพลกซ์) (ถ้ามี)	☐ F	2.2	เบรกกัน, บน/ล่าง	☐ กดออก
10.9	ไฟส่อง ช่องว่างขึ้น/ช่องว่างบนพื้นพื้นเลื่อน (ถ้ามี)	☐ F	6.2	โซ่ขับเคลื่อน 2 ชั้นบันไดเลื่อน หรือ 6 ชั้นบนพื้นพื้นเลื่อน	☐ ติดตั้ง
10.12	รวมตรวจสอบทางเข้า (ถ้ามี)	☐ F	2.2	รายงานให้ลูกค้าทราบ. ถ้ามี	☐ I
10.13	อุปกรณ์การจูนสายส่ง (ถ้ามี)	☐ F	หมายเหตุ		
10.14	ไฟบอกทิศทาง (แดง) (ถ้ามี)	☐ F			
10.15	ปุ่มหยุด	☐ F			
บน, หิดทางลง					
10.15	สวิตช์ฉุกเฉิน	☐ F			
10.14	ไฟบอกทิศทาง (เขียว) (ถ้ามี)	☐ F			
9.2	คอนแทกทางเข้าหามือจับ	☐ F			
กด, หิดทางลง					
2.4	แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีลง (ถ้ามี)	☐ I			
4.8	เบรกกัน/บันไดสายขึ้น/บันไดทาง (ถ้ามี)	☐ I			
9.3	รวมบันได	☐ I			
สร้าง, หิดทางลง					
6.6	การเข้าถึงจากของขึ้น/พื้นพื้นเลื่อน ที่แผ่นยึด (คอมเพลกซ์)	☐ I			
6.7	สายของขึ้น/พื้นพื้นเลื่อน	☐ I			
6.8	การเคลื่อนที่และการเชื่อมต่อของขึ้น/พื้นพื้นเลื่อน	☐ I			
6.2	กดบน 2 ชั้นบันไดสายขึ้น/บัน 6 ชั้นบนพื้นพื้นเลื่อน	☐ กดออก			
8.3	รวมบันได	☐ I			
8.5	โซ่ขับเคลื่อน/บันได	☐ I			
2.3	การสึกกร่อน	☐ I			
2.4	แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีลง (ถ้ามี)	☐ I			
2.5	บัน (cladding) สายขึ้นและสายลง (ถ้ามี)	☐ I			
5.3	แผ่นยึด (คอมเพลกซ์)	☐ I			
5.6	หรือ	☐ I			
10.3	จอแสดงผลข้อความ (ถ้ามี)	☐ F			
10.4	จอแสดงผลข้อความธรรมดา (ถ้ามี)	☐ F			
10.8	ไฟส่องแผ่นยึด (คอมเพลกซ์) (ถ้ามี)	☐ F			
10.9	ไฟส่อง ช่องว่างขึ้น/ช่องว่างบนพื้นพื้นเลื่อน (ถ้ามี)	☐ F			
10.11	ไฟส่องทาง T-mat (ถ้ามี)	☐ F			
10.12	รวมตรวจสอบทางเข้า (ถ้ามี)	☐ F			
10.13	อุปกรณ์การจูนสายส่ง (ถ้ามี)	☐ F			
10.14	ไฟบอกทิศทาง (แดง) (ถ้ามี)	☐ F			
10.15	ปุ่มหยุด	☐ F			

Jardine Schindler (Thai) Ltd.

Name: _____ Signature: _____ Date: _____

Copy - Customer

JST-FI-F020 Rev.00 Date: 01/10/2019

Jointly owned by Jardines and Schindler



Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1



Schindler

Equipment No: 1137991 Equipment Name: F59
Building Name: 3-10 Work Center: 41080104 Contract No: 604286
Visit Month: 10/2560

Modular Maintenance Escalator - Q 409910_06		Type I - Inspection	✓= Pass, X=Fail N/A=Not Applicable
บันไดเลื่อน ทางเลื่อน			
อุปกรณ์	การตรวจสอบ		ข้อสังเกต: (โปรดบรรยายละเอียด)
2.2 ติดต่อลูกค้ำ		✓	
2.2 แผงกัน, บน/ล่าง		✓	
2.2 เ็นจิ้นเยื่อร่อนไซท์ (EoS)		✓	
สังเกตค่าและน้าการบำรุงรักษาของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม			
10.10 สวิตช์กฏแฉ		✓	
6.6 การเข้าตั้งจากของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน ที่แผ่นยึดหนี (คอมเพลด)		✓	
8.5 ไฟล็กบีนหัวโค้ง		✓	
2.3 ภาพสัญลักษณ์		✓	
2.4 แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีต่างๆ (ถ้ามี)		✓	
5.3 แผ่นยึดหนี (คอมเพลด)		✓	
5.6 หนี		✓	
10.4 จอแสดงผลข้อความธรรมดา (ถ้ามี)		✓	
10.8 ไฟส่องแผ่นยึดหนี (คอมเพลด) (ถ้ามี)		✓	
10.9 ไฟส่องขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน (ถ้ามี)		✓	
10.10 ระบบตรวจสอบทางเข้า (ถ้ามี)		✓	
10.11 อุปกรณ์ตรวจจับด้วยลำแสง (ถ้ามี)		✓	
10.14 ไฟบอกทิศทาง (แดง) (ถ้ามี)		✓	
10.15 ปุ่มหยุด		✓	
10.16 สวิตช์กฏแฉ		✓	
10.14 ไฟบอกทิศทาง (เขียว) (ถ้ามี)		✓	
9.2 คอนแทกทางเข้าราวมือจับ		✓	
2.4 แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีต่างๆ (ถ้ามี)		✓	
4.8 แบ่งกันผู้โดยสารยืนชิดด้านข้าง (ถ้ามี)		✓	
9.3 ราวมือจับ		✓	
6.6 การเข้าของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน		✓	
6.7 สภาพของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน		✓	
6.8 การเคลื่อนที่ของขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน		✓	
8.3 ราวมือจับ		✓	
8.5 ไฟล็กบีนหัวโค้ง		✓	
2.3 ภาพสัญลักษณ์		✓	
2.4 แผงป้องกันการตก และป้องกันการหนีต่างๆ (ถ้ามี)		✓	
2.5 หุ้ม (cladding) ด้านข้างและด้านล่าง (ถ้ามี)		✓	
5.3 แผ่นยึดหนี (คอมเพลด)		✓	
5.6 หนี		✓	
10.3 จอแสดงผลดิจิทัล (ถ้ามี)		✓	
10.4 จอแสดงผลข้อความธรรมดา (ถ้ามี)		✓	
10.8 ไฟส่องแผ่นยึดหนี (คอมเพลด) (ถ้ามี)		✓	
10.9 ไฟส่องขึ้น/แผ่นพื้นเลื่อน (ถ้ามี)		✓	
10.11 ไฟส่องโครง (Truss) (ถ้ามี)		✓	
10.12 ระบบตรวจสอบทางเข้า (ถ้ามี)		✓	
10.13 อุปกรณ์ตรวจจับด้วยลำแสง (ถ้ามี)		✓	
10.14 ไฟบอกทิศทาง (แดง) (ถ้ามี)		✓	
10.15 ปุ่มหยุด		✓	
10.16 สวิตช์กฏแฉ		✓	
10.14 ไฟบอกทิศทาง (เขียว) (ถ้ามี)		✓	
9.2 คอนแทกทางเข้าราวมือจับ		✓	
8.3 ราวมือจับเคลื่อนที่พร้อมกันกับขึ้น		✓	
10.6 ไฟส่องราวมือจับ (ถ้ามี)		✓	
10.7 ไฟส่องฟาส์เกร็ดด้านข้าง(ถ้ามี)		✓	
2.7 พื้นผิวที่มองเห็นได้		✓	
2.8 ทดสอบฟังก์ชันทั้งหมด		✓	
2.2 แผงกัน, บน/ล่าง		✓	
2.2 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน		✓	

หมายเหตุ:

บริษัท จาร์ด็น ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด

ชื่อ

ลายเซ็น

วันที่

Copy - Customer

JST-EI-F036 Rev.01 Date 01/06/.....

ภาคผนวก ค-16

การติดต่อกรณีรับเรื่องร้องเรียน

หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
กรณีรับเรื่องร้องเรียน

