

เอกสารแนบที่ 6

รายงานการซ่อมอพยพอัคคีภัย

รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด กาญจนวนิช

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.













ณ ล็อบบี้ อาคาร C

รายนามผู้เข้าร่วมการอบรม








ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. |  | ห้องชุด 9/66 |
| 2. |  | ห้องชุด 9/697 |

ฝ่ายจัดการฯ

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 3. |  | ผู้จัดการอาคาร |
| 4. |  | ผู้ช่วยผู้จัดการ |
| 5. |  | ธุรการ |
| 6. |  | ธุรการ |
| 7. |  | หัวหน้าช่างเทคนิค |
| 8. |  | ช่างเทคนิคอาวุโส |
| 9. |  | ช่างเทคนิคอาวุโส |
| 10. |  | ช่างเทคนิคอาคาร |
| 11. |  | ช่างเทคนิคอาคาร |
| 12. |  | ช่างเทคนิคอาคาร |
| 13. |  | ช่างเทคนิคอาคาร |
| 14. |  | ช่างเทคนิคอาคาร |

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 15. |  | หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย |
| 16. |  | พนักงานรักษาความปลอดภัย |
| 17. |  | พนักงานรักษาความปลอดภัย |
| 18. |  | พนักงานรักษาความปลอดภัย |
| 19. |  | พนักงานรักษาความปลอดภัย |
| 20. |  | พนักงานรักษาความปลอดภัย |
| 21. |  | พนักงานรักษาความปลอดภัย |

ฝ่ายรักษาความสะอาด

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| 22. |  | หัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาด |
| 23. |  | พนักงานรักษาความสะอาด |

- | | | |
|-----|------------|-----------------------|
| 24. | [REDACTED] | พนักงานรักษาความสะอาด |
| 25. | [REDACTED] | พนักงานรักษาความสะอาด |
| 26. | [REDACTED] | พนักงานรักษาความสะอาด |
| 27. | [REDACTED] | พนักงานรักษาความสะอาด |

ฝ่ายดูแลสวน

- | | | |
|-----|------------|-----------------------|
| 28. | [REDACTED] | หัวหน้าพนักงานดูแลสวน |
| 29. | [REDACTED] | พนักงานดูแลสวน |
| 30. | [REDACTED] | พนักงานดูแลสวน |
| 31. | [REDACTED] | พนักงานดูแลสวน |
| 32. | [REDACTED] | พนักงานดูแลสวน |

ฝ่ายคนขับรถ

- | | | |
|-----|------------|-------------------|
| 33. | [REDACTED] | พนักงานขับรถกอล์ฟ |
|-----|------------|-------------------|

เริ่มการอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เวลา 09.00 น.

[REDACTED] ผู้จัดการอาคาร กล่าวต้อนรับวิทยากรฝึกอบรม [REDACTED] และกล่าวต้อนรับลูกบ้าน และพนักงาน โดยแจ้งกำหนดการอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 ให้ทุกท่านทราบ



วิทยาการบรรยายภาคทฤษฎี

ภาคทฤษฎี


- ความหมายของไฟ
- องค์ประกอบของไฟ
- ประเภทของไฟ
 - ไฟประเภท A
 - ไฟประเภท B
 - ไฟประเภท C
 - ไฟประเภท D
 - ไฟประเภท K
- วิธีการดับไฟ
 1. ทำให้อับอากาศ
 2. ตัดเชื้อเพลิง กำจัดเชื้อเพลิง
 3. ลดความร้อน ทำให้เย็นตัวลง โดยการใช้ น้ำ หรือน้ำยาดับเพลิง
- ชนิดของถังดับเพลิง
 - ถังดับเพลิงชนิดผลเคมีแห้ง
 - ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 - ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม
 - ถังดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน
 - ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย
- วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิง
 - การดูมาตรวัด
 - การชั่งน้ำหนักถัง
- วิธีการใช้งานถังดับเพลิง
 - วิธีการดึงสลัก
 - วิธีการปลดสายฉีด
 - วิธีการกดคันบีบ
 - วิธีการส่ายหัวฉีด
- อุปกรณ์พื้นฐาน ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร
 - อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
 - อุปกรณ์พรมน้ำอัตโนมัติ (Sprinkler)
 - อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manual Pull Down)

- ตู้เก็บสายดับเพลิง (Fire Hose)
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Heat Detector)
- ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
- ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit)

ภาพจำลองเหตุการณ์การดับไฟจากแก๊สรั่วและมีประกายไฟ



เวลา 11.00 น. ภาคนิบัติจำลองเหตุการณ์เกิดเหตุไฟไหม้(จำลองห้องชุด) เหตุเกิดชั้น 1 อาคาร C การเข้าระงับเหตุและการค้นหาผู้บาดเจ็บมายังจุดรวมพล การปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

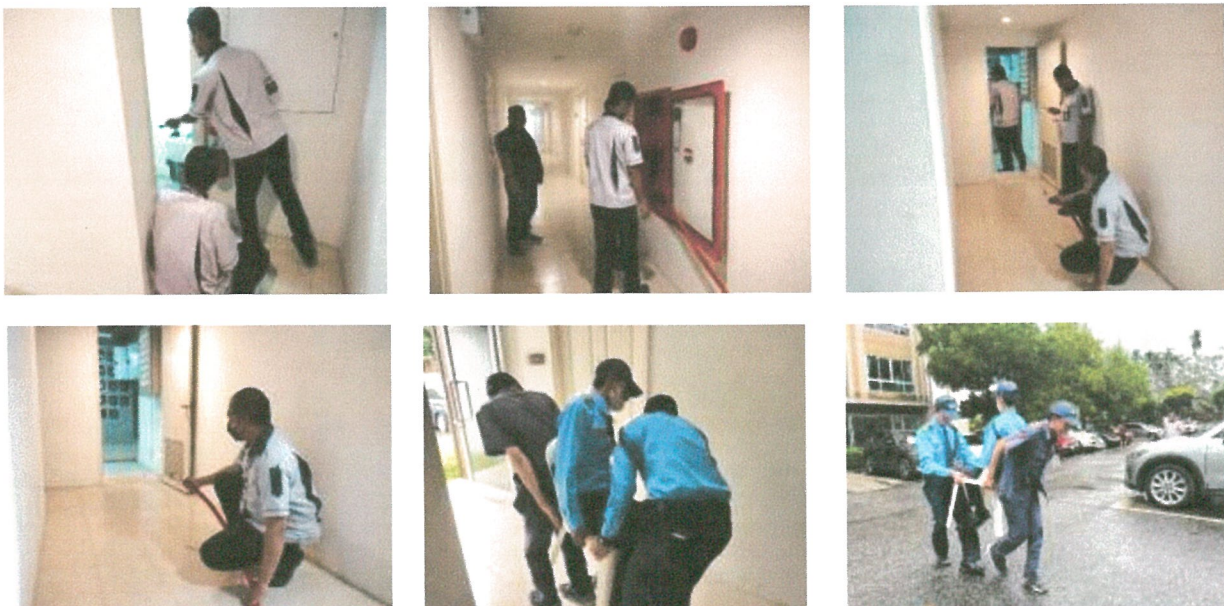

เวลา 11.10 น. อพยพผู้ป่วยจากตัวอาคารลงมายังจุดรวมพลเพื่อปฐมพยาบาล



ผู้จัดการอาคาร กล่าวขอบคุณวิทยากร ที่มาให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการซ้อมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี



ปิดการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เวลา 12.00 น.



สรุปรายงานการอบรม

เอกสารแนบที่ 7

แผนฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อฝึกปฏิบัติผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯ
 - 2.เพื่อฝึกปฏิบัติ และค้นหาจุดบกพร่องจากการซ้อมตามขั้นตอนของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- กำหนดการฝึกซ้อม

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 -12.00น.

สถานการณ์จำลอง

สถานที่เกิดเหตุ : ภายในห้องไฟฟ้า ชั้นที่ 1 อาคาร C

เหตุการณ์จำลอง : เพลิงไหม้จาก ไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

เวลา	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	บทสนทนา
	แผนระดับ 1 (เมื่อเกิดเหตุและระงับเหตุขั้นต้น)			
10.10.00น.	1. เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร ที่ ห้องไฟฟ้าชั้น 1 ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว			
10.15.00น.	2. ขณะนั้นมี พนักงาน ที่ปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุได้เห็นเพลิงไหม้หรือผู้พบเห็น ตะโกนบอกเหตุเพลิงไหม้	พนักงานหรือลูกบ้าน คุณसार (แม่บ้าน)	ต้องพูดเสียงดัง ฟังชัด ตั้งหรือกดสัญญาณกระดิ่ง นำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ	(ไฟไหม้ ไฟไหม้ ที่ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 หรือ " ขณะนี้เกิดไฟไหม้ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 " ได้แจ้ง รปภ แจ้งมายังนิติ
00.00.00น.	3. ห้องควบคุม คุณหนู (ช่างอาวุโส) รายงาน คุณเจียม (ผอ.ดับเพลิง,ผู้จัดการ) ทราบ ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ แจ้ง คุณโดม (ช่าง) (หน.ทีมตรวจสอบเหตุ,ดับเพลิง) นำทีมขึ้นตรวจสอบ ทราบ	ทีมผจญเพลิง 1.คุณกัก 2.คุณเอก 3. คุณกล้า ทีมถังดับเพลิง 4.คุณอัน 5.คุณหนี่ ทีมลากสายดับเพลิง 6.คุณโดม 7.คุณวิริยะ (รปภ.)	นำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ถังดับเพลิง /วิทยุสื่อสาร ลากสายน้ำ วิทยุสื่อสาร	" ขณะนี้เกิดเพลิงไหม้ที่ห้องไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1 ขอให้จัดเตรียมอพยพ ครับ " หรือ"ขณะนี้เกิดเพลิง ที่ห้องไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1 ขอให้จัดเตรียมอพยพ ครับ "
00.00.00น.	4. ทีมผจญเพลิง คุณโดม (ช่าง หน.ทีม) แจ้ง คุณเจียม (ผอ.ดับเพลิง,ผู้จัดการ) ว่าไม่สามารถระงับเหตุได้ เพราะลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็ว	ทีมผจญเพลิง 1.คุณกัก 2.คุณเอก 3. คุณอัน	วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์	"ขณะนี้ไม่สามารถระงับเหตุได้" หรือ "ขณะนี้ไม่สามารถระงับเหตุได้"
เวลา	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	บทสนทนา
	แผนระดับ 2 (ระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง)			
00.00.00น.	5. คุณเจียม(ผอ.ดับเพลิง,ผู้จัดการ) สั่ง คุณปรีม (ผู้ช่วยผู้จัดการ,ข้อมูลข่าวสาร) ตั้งกองอำนวยความสะดวกพร้อมรถเอกสารถูกบ้าน จำนวนคน และให้ทุกทีมมาเตรียมพร้อม	หน่วยข้อมูลข่าวสาร คุณปรีม (ผู้ช่วยผู้จัดการฯ)	ทุกทีมเตรียมความพร้อม ของบุคลากร และอุปกรณ์	คุณ ปรีม" ขอให้ทุกทีมงาน นำอุปกรณ์ไปรายงานตัวที่กองอำนวยความสะดวก"

	<p>กันที่กองอำนาจการ / จตุรรวมพล ประกอบด้วย</p> <p>1. ทีมไฟฟ้า</p> <p>2. ทีมอพยพ</p> <p>3. ทีมพยาบาล / สนับสนุน</p> <p>4. ทีมค้นหา</p> <p>5. ทีมยานพาหนะ</p> <p>7. ทีมประชาสัมพันธ์และประสานงานราชการ / ทีมสื่อสาร</p> <p>9. ทีมจราจร (รายงานโดยใช้วิทยุสื่อสาร)</p> <p>10. ทีม รปภ. (รายงานโดยใช้วิทยุสื่อสาร)</p> <p>6. คุณเจี๊ยบ(ผอ.ดับเพลิง,ผู้จัดการ) ประกาศใช้แผนระดับ 2 และสั่งให้</p> <p>คุณหนู (ช่างอาวไค)ห้องควบคุมดับกระแไฟฟ้า และกดสัญญาณอพยพ(กระดังยาว)</p> <p>ทำการสั่งให้ทีมนำอพยพได้ และอพยพลงทางบันไดหนีไฟ</p>	<p>คุณหนู (ช่างอาวไค)</p> <p>คุณปริม (ผู้ช่วยผู้จัดการ)</p> <p>คุณปริม (ธุรการ)</p> <p>คุณ สมญา (หน แม่บ้าน)</p> <p>คุณ ทศนีย์ (แม่บ้าน A)</p> <p>คุณ จุฑามพร (แม่บ้าน B)</p> <p>คุณ นิศากร (แม่บ้าน C)</p> <p>คุณ นันทชา (แม่บ้าน D)</p> <p>คุณ วิฑินันท์ (รองหัวหน้าแม่บ้าน)</p> <p>คุณ เอก (ช่าง หน ทีม)</p> <p>คุณ กล้า (ช่าง รอง.หน.ทีม)</p> <p>คุณ มุฮัมหมัด (รปภ.)</p> <p>คุณ อีฟ่าน (รปภ.)</p> <p>คุณ พงษ์ปกรณ์ (คนขับรถ)</p> <p>คุณ แพน (ธุรการ)</p> <p>คุณวิริยะ (รปภ.)</p> <p>รปภ.ทุกจุดรับทราบ</p> <p>ผอ.ดับเพลิง</p> <p>คุณเจี๊ยบ (ผจก.)</p> <p>ห้องควบคุม</p> <p>คุณหนู (ช่างอาวไค)</p>	<p>และไปยังกองอำนาจการ</p> <p>วิทยุสื่อสาร</p> <p>โทรศัพท์</p> <p>ทีมอาสาสมัคร หรือ เจ้าหน้าที่</p> <p>วิทยุสื่อสาร</p> <p>โทรศัพท์</p>	<p>อุปกรณ์ กระเป๋า ยา / น้ำดื่ม</p> <p>ผอ.ดับเพลิง "ขณะนี้ไฟได้ถูกลามรุนแรง</p> <p>ขอประกาศขอประกาศใช้แผนระดับ 2 และ</p> <p>อพยพ</p> <p>ผอ.ดับเพลิง สั่งการทีมไฟฟ้า คุณเอ็กซ์</p> <p>(.ช่าง) ดำเนินการกดสัญญาณ(กระดังยาว)</p> <p>เพื่ออพยพและตัดกระแสไฟฟ้า</p>
00.00.00น.	<p>7. ผู้นำอพยพแต่ละทีมที่นำพนักงานอพยพตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล พร้อม</p> <p>กันจตุรรวมพล (ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด)</p>	<p>ผู้นำอพยพ</p> <p>1.คุณปริม (ผช.)</p> <p>2.คุณเกตุ (ธุรการ.)</p> <p>3.คุณอิง (หน.แม่บ้าน)</p> <p>4.คุณเสาว์ (แม่บ้าน)</p>	<p>เตือนนำอพยพ ,ไฟฉาย</p> <p>ควรมีผู้ปิดท้ายแถว</p> <p>หรือดูบ้าน ให้ลงบันไดหนี</p> <p>ไฟ ไปที่จุดรวมพล</p>	<p>ผู้นำอพยพ"ขณะนี้ทีมเผชิญเพลิงไม่สามารถ</p> <p>ควบคุมได้ ขอให้ทุกคนเดินเร็วตาม</p> <p>(ผม/ดิฉัน) มา"</p> <p>กรณีลงบันได ให้สุดเพิ่มเติมว่า</p> <p>"ให้จับราวบันไดให้แน่น หรือ เดินชิดทาง</p> <p>ขวามือ"</p>

เวลา	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	บทสนทนา
00.00.00น.	8. คุณ แพม (ผู้รกรฯ) ติดต่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจดับเพลิงท้องที่ สถานีดับเพลิงหาดใหญ่ โดยโทรแจ้งเบอร์ 074-243111 ติดต่อคุณ	ทีมสื่อสาร คุณ แพม (ผู้รกรฯ)	โทรศัพท์มือถือ	คุณ เกลือ (ผู้รกรฯ) ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้องไฟฟ้า อาคาร C ชั้น 1 ดี คอนโด กาญจนวณิช เลขที่ 9 ช.แสนสิริ ถ.กาญจนวณิช ต.อนงส์ จ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอให้จัดหน่วยดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ด้วย (เบอร์โทรติดต่อกลับ) 074-894-005-6
00.00.00น.	9. คุณเจี๋ย(ผอ.ดับเพลิง, ผู้จัดการ) สั่งการให้ทีม รปภ. และทีมจราจร เคลียร์ สถานที่ควบคุมรถเข้า -ออกเตรียมพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง และรถพยาบาลจอด กำหนด พื้นที่ควบคุมคนนำข่าวเพื่อสื่อสารกับ รปภ. แจ้งจุดที่มีผู้ช่วยรับมาที่จุดรวมพล	ผอ.ดับเพลิง คุณเจี๋ย ทีม รปภ. ทีมจราจร	พื้นที่ที่จอดรถ และเส้น ทางเดินรถ และกันคนนำข่าว โดยใช้จวจากสภาพ	"ขอให้ รปภ. และทีมจราจร เคลียร์พื้นที่ไม่ ให้รถเข้า-ออก ในขณะนี้ และกันคนนำข่าว อย่าเพิ่งให้เข้าพื้นที่ ด้วยจวจากสภาพ"
00.00.00น.	10. ผู้นำอพยพแต่ละพื้นที่ นำจำนวนพนักงานและรายงานทีมสื่อสาร / บริเวณบอร์ต กองอำนาจการ พบว่ามีผู้สูญหาย 1 คน (กรณีไม่มีผู้สูญหายผู้นำอพยพ รายงานยอด ต่อทีมสื่อสารว่า ยอดผู้อพยพครบ) ทีมสื่อสารรายงาน คุณเจี๋ย(ผู้จัดการ) (ผอ.ดับเพลิง) ทราบ	ผู้นำอพยพ / ลูกบ้าน คุณเจี๋ย คนป่วย/แสดง คุณ มะรุติ(รปภ.)		"มีผู้บาดเจ็บ 1 คน ชื่อ คุณ มะรุติ เพศชาย มีผู้พบเห็นครั้งสุดท้าย บริเวณ หน้าลิฟท์ชั้นที่ 1 ตึก C กรณีไม่มีพบอพยพสูญหาย ก็แจ้งยอดผู้ กรณีไม่มีพบอพยพสูญหาย ก็แจ้งยอดผู้
00.00.00น.	11. คุณเจี๋ย (ผอ.ดับเพลิง ผู้จัดการ) สั่งการให้ทีมค้นหา และทีมพยาบาล เข้าค้น หาช่วยปฐมพยาบาลขึ้นต้น สั่งการทีมยานพาหนะเตรียมพร้อมนำส่งผู้บาดเจ็บ	ผอ.ดับเพลิง คุณเจี๋ย ทีมค้นหา คุณโดม, หมู, หมี่ ทีมพยาบาล คุณเจี๋ย, คุณมี (แม่บ้าน) ทีมยานพาหนะ คุณพงษ์ภักดิ์	ทีมค้นหาทีมพยาบาลใช้ผ้า ปิดจมูกเพื่อป้องกันกลิ่น ควัน	ผอ.ดับเพลิง "มีลูกบ้านขึ้น ห้อง เพศชาย สูญหายจำนวน 1 คน มีผู้พบ ครั้งสุดท้ายบริเวณหน้าลิฟท์ชั้นที่ 5 " ขอให้ทีมค้นหารีบค้นหาโดยด่วน และทีม พยาบาล พร้อมกระเป๋ายาพยาบาลพร้อมผู้ บาดเจ็บด้วย" ผอ.ดับเพลิง "ส่งทีมยานพาหนะเตรียมรถให้ พร้อมที่กองอำนาจการ"
00.00.00น.	12. คุณโดม(ช่าง หน.ทีม) ทีมค้นหา พบผู้บาดเจ็บปฐมพยาบาลขึ้นต้น แจ้ง ผอ.ดับเพลิงทราบ และขอรถพยาบาลเพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล	ทีมค้นหา คุณโดม, หมู, กี้, หมี่ ทีมพยาบาล	ทีมค้นหาตรวจหา ปฐมพยาบาลขึ้นต้น	ทีมค้นหา" พบผู้บาดเจ็บปฐมพยาบาลแล้ว" ผอ.ดับเพลิง "ขอรถพยาบาลเตรียมพร้อม

		ผล.ดับเพลิง		นำผู้ป่วนส่งโรงพยาบาล
00.00.00น.	13. รดดับเพลิงมาถึง อาคาร C ทีม รปภ. จรจร รายงานต่อ (ผอ.ดับเพลิง) ทราบ และสั่งให้จัดรถดับเพลิงจอด รปภ. นำหัวหน้าทีมดับเพลิง มาพบ ผอ.ดับเพลิง	ทีม รปภ. คุณ.วิริยะ.	ผอ.ดับเพลิง มีการประสานงาน การต่าง ๆ ให้เรียบร้อย	ทีม รปภ. "ขณะนี้รถดับเพลิงมาถึงอาคาร C แล้ว"
เวลา	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	บทสนทนา
00.00.00น.	14. ทีมผจญเพลิง และตำรวจดับเพลิง ร่วมกันดับเพลิงจนเพลิงสงบ และรายงานต่อ ผอ.ดับเพลิง	ทีมผจญเพลิง 1.คุณเอก 2. คุณศักดิ์ 3.อ้น ทีมตำรวจดับเพลิง	ใช้วิทยุสื่อสาร	ทีมผจญเพลิง "ขณะนี้ตำรวจดับเพลิงได้ดับเพลิงจนเพลิงสงบแล้ว ขอให้ ผอ.ดับเพลิง " "
00.00.00น.	15.คุณเจียบ(ผอ.ดับเพลิง,ผู้จัดการ) ประกาศแจ้งเพลิงสงบ และให้ใช้แผนฟื้นฟู และบรรเทาทุกข์	ผอ.ดับเพลิง คุณเจียบ	ผอ.ดับเพลิง ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว และประชุมแผนฟื้นฟู และบรรเทาทุกข์ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร C	ผอ.ดับเพลิง "ขณะนี้เพลิงได้สงบแล้ว ด้วยความร่วมมือ และความช่วยเหลือ อย่างแข็งขันของทุกท่าน จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการซ่อมครั้ง ขอให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฟื้นฟู และแผนบรรเทาทุกข์ที่ห้องประชุมชั้น 1

เอกสารแนบที่ 8
บันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำ

ตารางตรวจเช็คสรุบน้ำ ดี คอนโด กาญจนบุรี										หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนบุรี			
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566													
รายการ	ค่าเคมีสรุบน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (kg.)				มิเตอร์ น้ำ	ปริมาณ การใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอส Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
2	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
3	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
4	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
5	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
6	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
7	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
8	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
9	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
10	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
11	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
12	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
13	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
14	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
15	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
16	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
17	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
18	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
19	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
20	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
21	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
22	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
23	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
24	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
25	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
26	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
27	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
28	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
29	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
30	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
31	3.0	7.6	3000	/	/	-	-	-	-	10534	0		
ตรวจสอบโดย										วันที่ 1-8-66			

ตารางตรวจเช็คสรุบน้ำ ดี คอนโด กาญจนบุรี										หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนบุรี			
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566													
รายการ	ค่าเคมีสรุบน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (kg.)				มิเตอร์ น้ำ	ปริมาณ การใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอส Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
2	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
3	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
4	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
5	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
6	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
7	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
8	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
9	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
10	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
11	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
12	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
13	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
14	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
15	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
16	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
17	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
18	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
19	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
20	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
21	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
22	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
23	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
24	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
25	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
26	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
27	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
28	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
29	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
30	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
31	3.0	7.6	3100	/	/	-	-	-	-	10534	0		
ตรวจสอบโดย										วันที่ 1-8-66			

ตารางตรวจเช็คสระว่ายนํ้า ดี คอนโด ภาคธนบุรี										เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566		หน่วยงาน ดี คอนโด ภาคธนบุรี	
รายการ	ค่าเคมีสระว่านํ้า			สถานะ	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				ปริมาตร น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
	CL	PH	Salt		ปดิล	ไนไย	CL	โซดา แอส Na ₂ CO ₃				กรด เกลือ	เกลือ
วันที่													
1	7.0	7.6	3400	/	-	-	-	-	10553	0			
2	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
3	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
4	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
5	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
6	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
7	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
8	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
9	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
10	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
11	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
12	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
13	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
14	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
15	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
16	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
17	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
18	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
19	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
20	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
21	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
22	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
23	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
24	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
25	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
26	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
27	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
28	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
29	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
30	3.0	7.6	3300	/	-	-	-	-	10553	0			
31					-	-	-	-	10553	0			

ตรวจสอบโดย

วันที่ 1-12-66

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ดี คอนโด กาญจนบุรี										หน่วยงาน ดี คอนโด กาญจนบุรี		
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566												
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ	ปริมาณสารเคมีเติม (Kg.)				มิเตอร์ น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt		CL	โซดา แฉะ Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
วันที่												
1	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	20	10567	0		
2	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
3	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
4	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
5	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
6	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
7	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
8	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
9	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	10	10567	0		
10	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
11	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
12	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
13	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
14	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
15	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
16	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
17	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
18	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	5	10567	0		
19	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
20	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
21	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
22	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
23	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
24	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
25	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
26	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
27	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	20	10567	0		
28	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
29	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
30	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		
31	3.0	7.6	3100	/	-	-	-	-	10567	0		

ตรวจชอบโดย

วันที่ 1-1-67

เอกสารแนบที่ 9
รายงานการฉีดพ่นแมลง

Pest Management

บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
Daraphan Southern Co.,Ltd.

81 ถนนสุริยาใต้ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-357464, 074-357465 Fax. 074-357466

81 Rajyindee Rd., Hatyai Songkhla 90110 Thailand. Tel. 074-357464, 074-357465 Fax. 074-357466

E-mail : daraphansouthern@hotmail.com

เล่มที่ ๐๐๙

Services Report

No. 0446

รายงานการเข้าทำบริการ

Contract No.

สัญญาเลขที่.....

Employer

ชื่อผู้ว่าจ้าง..... สห-บริษัท จำกัด ๑๓๓๑

Resident

ที่อยู่.....

Tel.

โทรศัพท์.

Services location

สถานที่ให้บริการ.....

Date _____

วันที่ทำบริการ..... 21/7/6๔

Time

ເວລາ..... 1400 - 1700

Service area พื้นที่ให้บริการ	Kind of Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Result of inspection ผลการตรวจสอบ	Remark หมายเหตุ
	ชชก	อะลันดี	ตรวจทั่วสวนในอาคารแล้ว	พบรังไข่ ๖ รังไข่
	แมลง	มาลาทีย	สวน อาคาร	ไม่มีรังไข่พบ
	ชช	อีพอสีน		ไม่มีรังไข่
	ช	อีพอสีน		
				ไม่มีรังไข่พบ
				พบรังไข่
				พบรังไข่ ๓ รังไข่
				พบรังไข่

()

Manager
ผู้จัดการ

()


Supervisor
หัวหน้างาน

()

Technical man
ผู้ให้บริการ

()

Customer Acknowledgement Signature
ผู้รับเรื่อง



81 Rajyindee Rd., Hatyai Songkhla 90110 Thailand. Tel. 074-357464, 074-357465 Fax. 074-357466

ENDM . 019010 Q 1K



บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
Daraphan Southern Co.,Ltd.

81 ถนนราษฎร์ธานี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-357464, 074-357465 Fax. 074-357466
Pest Management 81 Rajyindee Rd., Hatyai Songkhla 90110 Thailand. Tel. 074-357464, 074-357465 Fax. 074-357466
E-mail : daraphansouthern@hotmail.com

เล่มที่ 007

Services Report
รายงานการเข้าทำบริการ

No. 0317

Contract No.

สัญญาเลขที่.....ORS-176/66

Employer

ชื่อผู้ว่าจ้าง.....อ.ทองโต

Resident

ที่อยู่.....บ้านจตุ

Tel.

โทรศัพท์.....

Services location

สถานที่ทำบริการ.....ตามสัญญา

Date

วันที่ทำบริการ.....22/7/66

Time

เวลา.....13.30 - 16.30


Service area พื้นที่ทำบริการ	Kind of Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Result of inspection ผลการตรวจสอบ	Remark หมายเหตุ
	ปลวก	อ.ทองโต	ตามสัญญา	พบปลวก
	มด	อ.ทองโต	ตามสัญญา	พบมด
	จิ้งหรีด	อ.ทองโต	ตามสัญญา	พบจิ้งหรีด
	ยุง	อ.ทองโต	ตามสัญญา	พบยุง
				พบเห็บ
				พบเห็บ
				พบเห็บ
				พบเห็บ
				พบเห็บ
				พบเห็บ
				พบเห็บ
				พบเห็บ
				พบเห็บ
				พบเห็บ
				พบเห็บ

Manager
ผู้จัดการ

Supervisor
หัวหน้างาน

Technical man
ผู้ทำบริการ

Customer Acknowledgement Signature
ผู้รับเรื่อง



81 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-357464, 074-357465 Fax. 074-357466
81 Rajyindee Rd., Hatyai Songkhla 90110 Thailand. Tel. 074-357464, 074-357465 Fax. 074-357466

E-mail: daraphansouthern@hotmail.com

เล่มที่

001

Services Report

No. 0013

รายงานการเข้าทำบริการ

Contract No.

สัญญาเลขที่.....DPS-173/66.....

Employer

ชื่อผู้ว่าจ้าง..... ให้นิพนธ์ ๑๐๐ บาท ๓๓๓๓๓๓

Resident

ที่อยู่.....

Tel. _____

Services location

โทรศัพท์.





สถานที่ให้บริการ.....กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Date _____

Time

วันที่ทำนริการ..... 20 / 10 / 66

1281 14.00 - 16.00

() () () ()

Manager Supervisor Technical man Customer Acknowledgement Signature
 ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ให้บริการ ผู้รับเรื่อง



Daraphan
Pest Management

บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
Daraphan Southern Co.,Ltd.

81 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-357464, 074-357465 Fax. 074-357466

81 Rajyindee Rd., Hatyai Songkhla 90110 Thailand. Tel. 074-357464, 074-357465 Fax. 074-357466

E-mail : daraphansouthern@hotmail.com

เล่มที่ 001

Services Report

No. 0032

รายงานการเข้าทำบริการ

Contract No.

สัญญาเลขที่..... DPS-173/66

Employer

ชื่อผู้ว่าจ้าง..... หิรัญคดลดาการจด์ ดี คอนโด

Resident

ที่อยู่..... อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Tel.

โทรศัพท์.....

Services location

สถานที่ทำบริการ..... ต.หาดใหญ่

Date

วันที่ทำบริการ..... 17/11/66

Time

เวลา..... 14.00 - 17.00

Service area พื้นที่ทำบริการ	Kind of Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Result of inspection ผลการตรวจสอบ	Remark หมายเหตุ
	ปลวก	อาลพ่น	ตรวจสอบแล้วพบปลวก	พบปลวกบริเวณฝ้า
	แมลงสาบ	ยาฆ่าแมลง	ที่ฐานกำแพงห้องน้ำ	ปลวก แมลงสาบ อาเจียน
	หนู	ยาเบื่อหนู		อาหาร และ ออกร
	งู	ยาเบื่อ	ตรวจสอบแล้วพบงู	งู
			อาหาร	
				เสียงดังในห้องนอน
				ตามจุดต่างๆ ออกร
				พบปลวกบริเวณฝ้า
				ออกร ออกร

([Signature])

Manager
ผู้จัดการ

([Signature])

Supervisor
หัวหน้างาน

([Signature])

Technical man
ผู้ทำบริการ

([Signature])

Customer Acknowledgement Signature
ผู้รับเรื่อง



Daraphan
Pest Management

บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด Daraphan Southern Co.,Ltd.

81 ถ.ราชบุรียงค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-357464, 074-357465 Fax. 074-357466
81 Rajyindee Rd., Hatyai Songkhla 90110 Thailand. Tel. 074-357464, 074-357465 Fax. 074-357466
E-mail : daraphansouthern@hotmail.com

เล่มที่ 003

Services Report รายงานการเข้าทำบริการ

No. 0146

Contract No.

สัญญาเลขที่ DRS-173 / 66

Employer

ชื่อผู้ว่าจ้าง บริษัท 88 คอนโด กาญจนบุรี

Resident

ที่อยู่

Tel.

โทรศัพท์

Services location

สถานที่ทำบริการ (ตามสัญญา)

Date

วันที่ทำบริการ 22 / 12 / 66

Time

เวลา 14.00 - 16.00

Service area พื้นที่ทำบริการ	Kind of Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Result of inspection ผลการตรวจสอบ	Remark หมายเหตุ
	ปลวก	อาเดนา	- ตรวจเช็คสภาพและ	- ลักษณะการกัดกินไม้
	มด	ไทเม็กซ์	สอบพบบริเวณอาคาร	ภายในและรอบๆอาคาร
	หนู	ราดแมลง		
	ยุง	เกล็ดน้ำ		- เติมน้ำในถังเก็บน้ำ
				รอบๆอาคาร
				- ฉีดพ่นยุงในถังเก็บน้ำ
				รอบๆอาคาร

([Signature])
Manager
ผู้จัดการ

([Signature])
Supervisor
หัวหน้างาน

([Signature])
Technical man
ผู้ทำบริการ

([Signature])
Customer Acknowledgement Signature
ผู้รับเรื่อง

เอกสารแนบที่ 10
ใบเสร็จสุบตะกอน/ไขมัน

นางบุญเตียง คำบุตรดี
เลขที่ 18 ซ.วีรอนันต์ 1 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3302100042710

เล่มที่ / Book No. _____

เลขที่ / Bill No. _____

บิลเงินสด
CASH SALE

นาม นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโดภาณุพนธ์
 CUSTOMER อ.คณาภรณ์พรทิพย์ ต.ทองสี
 ที่อยู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 ADDRESS 074-604005-7

วันที่
DATE 22 11 01 2566

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax ID No. _____

[illegible]

ผู้รับเงิน / COLLECTOR

ขอขอบคุณท่านที่อุดหนุน
Thank You For You.

เอกสารแนบที่ 11

ใบเสร็จมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03724/66

วันที่ 26 กันยายน 2566

เทศบาลเมืองคอหงส์

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด กาญจนวนิช เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994001030448 (ที่อยู่ 9 ถ.กาญจนวนิช)

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก(ค่า ขยะ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)	1102050102.001	4,000.00	ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 รับชำระลูกหนี้ปัจจุบัน 4,000.00 บาท ค่า ธรรมเนียมเก็บและขน มูลฝอย
รวมเงิน			4,000.00	

ตัวอักษร (สี่พันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ด
ค
ก
ข
บ
น

จังหวัดสงขลา

ผู้รับเงิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เลขที่ 00037402 ลงวันที่ : 4,000.00 บาท
20 กันยายน 2566



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03725/66

วันที่ 26 กันยายน 2566

เทศบาลเมืองคอหงส์

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด กาญจนวนิช เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994001030448

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 9 ถ.กาญจนวนิช ม.- ช.- ถ.- ต.คอหงส์ อ. .หาดใหญ่ จ.สงขลา			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,000.00	ประจำเดือนกันยายน 2566
		รวมเงิน	2,000.00	

ตัวอักษร (สองพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เชิควงการไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เลขที่ 00037402 ลงวันที่ : 2,000.00 บาท
20 กันยายน 2566



ที่ สข ๕๒๘๐๔/ ๑๑/๒๖

สำนักงานเทศบาลเมืองคองหงส์
๔๔๔ ถนนปทุมณกันท์ ตำบลคองหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

๖๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

เรียน เจ้าของสถานประกอบการ นิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด กาญจนวนิช


ตามที่เทศบาลเมืองคองหงส์ ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากสถานประกอบการของท่าน โดยท่านมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยดังกล่าว ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองคองหงส์ เรื่องการควบคุม การเก็บ ขน และการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองคองหงส์ ขอแจ้งว่าสถานประกอบการของท่านมีปริมาณขยะต่อวันใน อัตรา ๒,๐๐๐ ลิตร/วัน ต้องชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยให้กับเทศบาลเมืองคองหงส์ ในอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ เดือน รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) ที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองคองหงส์ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ในวันและ เวลาราชการหรือช่องทางการโอนเงินธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองคองหงส์ หมายเลขบัญชี 879-0-01482-0 สาขานนปทุมณกันท์ โดยโอนแล้วสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 074-280-000 ต่อ 3403 และสามารถแนบสลิปการโอนเงินได้ที่ QR Code กลุ่ม Line ด้านล่าง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


จำสืบเอก



รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองคองหงส์

QR Code
กลุ่ม Line

QR Code
เทศบัญญัติ



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด

โทรศัพท์ ๐๗๔ - ๒๘๐๐๐๐ - ๒ ต่อ ๓๔๔๔/โทรสาร ๐๗๔ - ๒๘๐๐๐๘

www.Khohongcity.go.th E-mail : info@khohongcity.go.th

ผู้ประสานงาน สืบเอกสมชาย สุวรรณะ ๐๘๗ - ๘๔๔๔๓๔๐

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”