

เอกสารแนบที่ 14
รายงานการใช้ไฟฟ้า/น้ำ

Main Electricity Meter Daily Record

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียมการบริการ (TCU)

☐ 3.2.1 > 55 kW ☐ 3.2.2 12-24 kW ☐ 3.2.3 <

12 kW

☐ 4.2.1 > 55 kW ☐ 4.2.2 12-24 kW ☐ 4.2.3 <

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี)

กรกฎาคม 2566

Building / อาคาร

SupalaiPark @
Downtown Phuket

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh)						Max. Kilowatts Demand		Max. KilovAR Demand				Recorded	Checked
		Multiplier / ตัวคูณ 1,000						พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000		กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000					Tech Sup.
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนหน่วยที่ใช้ การอ่านครั้ง On Peak (08.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนหน่วยที่ใช้ การอ่านครั้ง Off Peak (08.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	ครั้ง On Peak	ครั้ง Off Peak	Current Reading (Max.Kvarh) การอ่านค่าปัจจุบัน(Max.Kvarh)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	หัวหน้าช่าง
		Code 10		Code 11		Code 12		Code 31	Code 32	Code 70	Code 71	Code 72			
1	08.30น.	23020.0	1.3												
2	08.30น.	23021.2	1.2												
3	08.30น.	23022.5	1.3												
4	08.30น.	23023.8	1.3												
5	08.30น.	23025.1	1.3												
6	08.30น.	23026.4	1.3												
7	08.30น.	23027.4	1.4												
8	08.30น.	23029.3	1.5												
9	08.30น.	23030.3	1.0												
10	08.30น.	23031.8	1.5												
11	08.30น.	23032.9	1.1												
12	08.30น.	23034.1	1.2												
13	08.30น.	23035.4	1.3												
14	08.30น.	23036.7	1.3												
15	08.30น.	23037.9	1.2												
16	08.30น.	23039.3	1.4												
17	08.30น.	23040.7	1.4												
18	08.30น.	23042.1	1.4												
19	08.30น.	23043.4	1.3												
20	08.30น.	23044.4	1.3												
21	08.30น.	23045.9	1.2												
22	08.30น.	23047.2	1.3												
23	08.30น.	23048.3	1.1												
24	08.30น.	23049.6	1.3												
25	08.30น.	23050.9	1.3												
26	08.30น.	23052.2	1.3												
27	08.30น.	23053.5	1.3												
28	08.30น.	23054.8	1.3												
29	08.30น.	23056.1	1.3												
30	08.30น.	23057.3	1.2												
31	08.30น.	23059.1	1.1												
Total		23018.7													

หมายเหตุ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบและลงนาม



SMART
ESTATE
SOLUTION

Main Electricity Meter Daily Record

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราค่าไฟฟ้า (TOU)

☐ 3.21 > 60 kW ☐ 3.22 12-24 kW ☐ 3.23 < 12 kW

☐ 4.21 > 60 kW ☐ 4.22 12-24 kW ☐ 4.23 < 12 kW

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี)

สิงหาคม 2566

Building / อาคาร

SupalaiPark @

Downtown Phuket

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)						Max. Kilowatts Demand	Max. KiloVAR Demand				Recorded	Checked
		Multiplier / ตัวคูณ 1,000						พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ณ ขณะ Peak / ชั่วโมง	กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000				บันทึกโดย	หัวหน้าช่าง
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง On Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.Kvarh) การอ่านค่าปัจจุบัน(Max.Kvarh)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยรีแอกทีฟ (Kvarh)		
		Code 10		Code 11		Code 12		Code 31	Code 32	Code 70	Code 71	Code 72		
1	08.30น.	230599	1.50											
2	08.30น.	230610	1.10											
3	08.30น.	230622	1.10											
4	08.30น.	230637	1.3											
5	08.30น.	230650	1.3											
6	08.30น.	230663	1.3											
7	08.30น.	230677	1.4											
8	08.30น.	230690	1.3											
9	08.30น.	230703	1.3											
10	08.30น.	230719	1.6											
11	08.30น.	230728	0.9											
12	08.30น.	230741	1.3											
13	08.30น.	230753	1.2											
14	08.30น.	230766	1.0											
15	08.30น.	230776	1.1											
16	08.30น.	230784	1.2											
17	08.30น.	230795	1.0											
18	08.30น.	230810	1.2											
19	08.30น.	230823	1.3											
20	08.30น.	230831	1.3											
21	08.30น.	230847	1.3											
22	08.30น.	230861	1.3											
23	08.30น.	230874	1.2											
24	08.30น.	230887	1.3											
25	08.30น.	230901	1.4											
26	08.30น.	230914	1.5											
27	08.30น.	230927	1.3											
28	08.30น.	230942	1.0											
29	08.30น.	230954	0.70											
30	08.30น.	230967	1.3											
31	08.30น.	230980	1.3											
Total														

หมายเหตุ

Last Month / เดือนก่อนหน้า

Main Electricity Meter Daily Record

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียมการมิเตอร์ (TOM)

☐ 3.2.1 > 69 KV ☐ 3.2.2 12-24 KV ☐ 3.2.3 <

12 KV

☒ 4.2.1 > 69 KV ☐ 4.2.2 12-24 KV ☐ 4.2.3 <

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี)

กันยายน 2566

Building / อาคาร

SupalaiPark @

Downtown Phuket

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh)						Max. Kilowatts Demand		Max. KiloVAR Demand				Recorded	Checked
		Multiplier / ตัวคูณ 1,000						พลังงานไฟฟ้าสูงสุด หน่วยกิโลวัตต์/ชั่วโมง		กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด หน่วยกิโลวาร์/ชั่วโมง				บันทึกโดย	หัวหน้าช่าง
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง On Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.Kvarh) การอ่านค่าปัจจุบัน(Max.Kvarh)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยรีแอกทีฟ (Kvarh)			
		Code 10		Code 11		Code 12		Code 31	Code 32	Code 70	Code 71	Code 72			
1	08.30น.	23099.3	1.3												
2	08.30น.	23100.5	1.2												
3	08.30น.	23101.7	1.2												
4	08.30น.	23102.9	1.1												
5	08.30น.	23103.9	1.1												
6	08.30น.	23105.0	1.1												
7	08.30น.	23106.2	1.2												
8	08.30น.	23107.4	1.2												
9	08.30น.	23109.6	1.2												
10	08.30น.	23109.8	1.2												
11	08.30น.	23111.1	1.3												
12	08.30น.	23112.2	1.1												
13	08.30น.	23113.5	1.3												
14	08.30น.	23114.9	1.3												
15	08.30น.	23116.1	1.3												
16	08.30น.	23117.2	1.1												
17	08.30น.	23118.4	1.2												
18	08.30น.	23119.6	1.2												
19	08.30น.	23120.8	1.2												
20	08.30น.	23122.0	1.2												
21	08.30น.	23123.2	1.2												
22	08.30น.	23124.4	1.2												
23	08.30น.	23125.8	1.4												
24	08.30น.	23126.8	1.0												
25	08.30น.	23128.0	1.2												
26	08.30น.	23129.0	1.0												
27	08.30น.	23130.2	1.2												
28	08.30น.	23131.3	1.0												
29	08.30น.	23132.5	1.2												
30	08.30น.	23133.7	1.2												
31	08.30น.														
Total		23098.0													

Last Month / เดือนก่อนหน้า

หมายเหตุ

Main Electricity Meter Daily Record

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราค่าส่วนแบ่งของการไฟฟ้า (TOU)

☐ 3.2.1 > 02 kW ☐ 3.2.2 12-24 kW ☐ 3.2.3 <

12 kW

☐ 4.2.1 > 02 kW ☐ 4.2.2 12-24 kW ☐ 4.2.3 <

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี)

ตุลาคม 2566

Building / อาคาร

SupalaiPark @

Downtown Phuket

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)						Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด หน่วยกิโลวัตต์/ชั่วโมง		Max. KilovAR Demand กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุด หน่วยกิโลวาร์/ชั่วโมง				Recorded	Checked
		Multiplier / ตัวคูณ 1,000						Multiplier / ตัวคูณ 1,000		Multiplier / ตัวคูณ 1,000				บันทึกโดย	หัวหน้าช่าง
		Current Reading การอ่านมิเตอร์	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนหน่วยที่ใช้ การอ่านครั้ง On Peak (09.00h. - 22.00h.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	จำนวนหน่วยที่ใช้ การอ่านครั้ง Off Peak (09.00h. - 22.00h.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	On Peak	Off Peak	Current Reading (Max.Kvwh) การอ่านครั้ง On Peak (Max.Kvwh)	Current Reading การอ่านมิเตอร์	Consumption Units (Kvwh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvwh)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvwh)		
		Code 10		Code 11		Code 12		Code 31	Code 32	Code 70	Code 71	Code 72			
1	08.30น.	23134.9	1.2												
2	08.30น.	23135.9	1.40												
3	08.30น.	23137.6	1.3												
4	08.30น.	23138.9	1.3												
5	08.30น.	23140.1	1.2												
6	08.30น.	23141.4	1.3												
7	08.30น.	23144.5	1.1												
8	08.30น.	23145.7	1.2												
9	08.30น.	23146.9	1.2												
10	08.30น.	23146.9	1.4												
11	08.30น.	23147.7	1.4												
12	08.30น.	23148.0	1.3												
13	08.30น.	23150.3	1.3												
14	08.30น.	23151.6	1.3												
15	08.30น.	23152.9	1.3												
16	08.30น.	23154.2	1.3												
17	08.30น.	23155.4	1.2												
18	08.30น.	23156.6	1.2												
19	08.30น.	23157.8	1.2												
20	08.30น.	23159.9	1.4												
21	08.30น.	23160.5	1.3												
22	08.30น.	23161.7	1.2												
23	08.30น.	23163	1.30												
24	08.30น.	23164.3	1.3												
25	08.30น.	23165.5	1.2												
26	08.30น.	23166.9	1.2												
27	08.30น.	23168.0	1.3												
28	08.30น.	23169.4	1.2												
29	08.30น.	23170.6	1.2												
30	08.30น.	23171.9	1.3												
31	08.30น.	23173.2	1.3												
Total		23173.7													

Last Month / เดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ

Main Electricity Meter Daily Record

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราค่าส่วนกลางของภาครัฐ (TOU)

☐ 2.1 > 09 kW ☐ 3.2.2 12-24 kW ☐ 3.2.3 <

12 kW

☐ 4.2.1 > 09 kW ☐ 4.2.2 12-24 kW ☐ 4.2.3 <

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี)

พฤศจิกายน 2566

Building / อาคาร

SupalaiPark @
Downtown Phuket

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)						Max. Kilowatts Demand		Max. KilovAR Demand		Recorded	Checked Tech Sup.		
		Multiplier / ตัวคูณ 1.000						พลังงานไฟฟ้าสูงสุด หน่วยกิโลวัตต์/ชั่วโมง		กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด					
		Multiplier / ตัวคูณ 1.000						1.000		Multiplier / ตัวคูณ 1.000					
Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง On Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.Kvarh) การอ่านค่าปัจจุบัน (Max.Kvarh)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)	บันทึกโดย	หัวหน้าช่าง
Code 10			Code 11			Code 12			Code 31	Code 32	Code 70	Code 71	Code 72		
1	08.30น.	92174.5	1.3												
2	08.30น.	93145.7	1.2												
3	08.30น.	93147.0	1.3												
4	08.30น.	93148.2	1.2												
5	08.30น.	93149.5	1.3												
6	08.30น.	93180.9	1.1												
7	08.30น.	93182.3	1.4												
8	08.30น.	93183.7	1.4												
9	08.30น.	93185.1	1.4												
10	08.30น.	93196.5	1.4												
11	08.30น.	93187.4	1.2												
12	08.30น.	93189.0	1.3												
13	08.30น.	93190.3	1.3												
14	08.30น.	93191.7	1.4												
15	08.30น.	93193.1	1.4												
16	08.30น.	93194.4	1.4												
17	08.30น.	93195.8	1.4												
18	08.30น.	93196.9	1.1												
19	08.30น.	93198.2	1.3												
20	08.30น.	93199.6	1.4												
21	08.30น.	93200.8	1.2												
22	08.30น.	93202.2	1.4												
23	08.30น.	93203.1	1.2												
24	08.30น.	93204.6	1.2												
25	08.30น.	93205.9	1.3												
26	08.30น.	93207.1	1.3												
27	08.30น.	93208.5	1.1												
28	08.30น.	93209.4	0.10												
29	08.30น.	93210.5	1.0												
30	08.30น.	93211.2	1.2												
Total															

 This Month / เดือนปัจจุบัน
 Last Month / เดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ

Main Electricity Meter Daily Record

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราค่าชมเชยการขาดการจ่าย (TOU)

☐ 2.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 <

12 kV

☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 <

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี)

ธันวาคม 2566

Building / อาคาร

SupalaiPark @

Downtown Phuket

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)						Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ไม่เกิน 1000		Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000			Recorded	Checked Tech Sup.	
		Multiplier / ตัวคูณ 1,000						ครั้ง On Peak	ครั้ง Off Peak	Current Reading (Max.Kvarh) การอ่านค่าปัจจุบัน(Max.Kvarh)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยรีแอกทีฟ (Kvarh)	บันทึกโดย	หัวหน้าช่าง	
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units	จำนวนหน่วยรีแอกทีฟ การอ่านครั้ง On Peak (00.00u. - 22.00u.)	Consumption Units	จำนวนหน่วยรีแอกทีฟ การอ่านครั้ง Off Peak (00.00u. - 22.00u.)	Consumption Units								จำนวนหน่วยรีแอกทีฟ
1	08.30u.	23212.9	1.2												
2	08.30u.	23214.1	1.2												
3	08.30u.	23215.3	1.2												
4	08.30u.	23216.6	1.3												
5	08.30u.	23217.9	1.3												
6	08.30u.	23219.3	1.4												
7	08.30u.	23220.7	1.4												
8	08.30u.	23222.0	1.3												
9	08.30u.	23223.3	1.3												
10	08.30u.	23224.7	1.4												
11	08.30u.	23226.1	1.4												
12	08.30u.	23227.6	1.5												
13	08.30u.	23228.9	1.3												
14	08.30u.	23230.3	1.4												
15	08.30u.	23231.7	1.4												
16	08.30u.	23233.1	1.4												
17	08.30u.	23234.5	1.4												
18	08.30u.	23235.9	1.4												
19	08.30u.	23237.4	1.5												
20	08.30u.	23238.8	1.4												
21	08.30u.	23240.2	1.4												
22	08.30u.	23241.5	1.5												
23	08.30u.	23243.1	1.4												
24	08.30u.	23244.4	1.3												
25	08.30u.	23245.7	1.3												
26	08.30u.	23246.9	1.2												
27	08.30u.	23248.1	1.2												
28	08.30u.	23249.4	1.3												
29	08.30u.	23250.7	1.3												
30	08.30u.	23252.0	1.3												
31	08.30u.	23253.3	1.3												
Total		23241.7													
														• This Month / เดือนปัจจุบัน	
														• Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

หมายเหตุ

* This Month / เดือนปัจจุบัน

* Last Month / เดือนก่อนหน้า



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนบรมวงศานุรักษ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XK0612308008107
วันที่ (Date) 21/08/2566
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 9095048

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ศูนย์การค้าอิมเมจิอาร์ททาวน์ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ถนนศรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000873085 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020017397587 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2566 รหัสเครื่องวัด 7937029 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 27/07/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 23049.600 เลขที่อ่านครั้งก่อน 23009.270 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า Ft 32255.73บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 127124.22 บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 35372.00	35,372.00	159,379.95
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		159,379.95
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		11,156.60
รวมทั้งสิ้น (Total)		170,536.55

หักบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนพหลโยธิน เลขที่บัญชี 823213XXXX

รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		159,379.95
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		11,156.60
รวมทั้งสิ้น (Total)		170,536.55

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีลายเซ็น

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority
C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited, CN=Thai Digital ID CA G3
Date: 22 August 2023 21:47:37

Serial No. 460212957443558544

PL154-4.62



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนบรมวงศานุรักษ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XK0612309008076
วันที่ (Date) 19/09/2566
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 858609046583

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ศูนย์การค้าอิมเมจิอาร์ททาวน์ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ถนนศรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000873085 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020017397587 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2566 รหัสเครื่องวัด 7937029 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 27/08/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 23088.700 เลขที่อ่านครั้งก่อน 23049.600 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า Ft 32519.27บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 127755.05 บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 35661.00	35,661.00	160,274.32
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		160,274.32
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		11,219.20
รวมทั้งสิ้น (Total)		171,493.52

หักบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนพหลโยธิน เลขที่บัญชี 823213XXXX

รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		160,274.32
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		11,219.20
รวมทั้งสิ้น (Total)		171,493.52

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีลายเซ็น

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority
C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited, CN=Thai Digital ID CA G3
Date: 21 September 2023 00:42:33

Serial No. 460212957443558544

PL154-4.62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนมรกต แขวงตลาดยว เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngum Wong Van Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาภาคารชุด สุภาลัยปรัศอดาวนทานนุกูเก็ด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ถนนนคร ดตลาตใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาภาคารชุด สุภาลัยปรัศอดาวนทานนุกูเก็ด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ถนนนคร ดตลาตใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาภาคารชุด สุภาลัยปรัศอดาวนทานนุกูเก็ด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ถนนนคร ดตลาตใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000873085 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020017397587 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2566		
รหัสเครื่องวัด 7937029 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 26/09/2566		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 23125.630 เลขที่อ่านครั้งก่อน 23088.700		
อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า Ft 6958.28บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 123488.44 บาท		
ส่วนลด - บาท		
หน่วยที่ใช้ 33976.00		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		130,446.72
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		9,131.27
รวมทั้งสิ้น (Total)		139,577.99

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีลายเซ็น

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited, CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 20 October 2023 20:15:59

Serial No. 4602129574443558544

PK154-1.62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนมรกต แขวงตลาดยว เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngum Wong Van Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาภาคารชุด สุภาลัยปรัศอดาวนทานนุกูเก็ด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ถนนนคร ดตลาตใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาภาคารชุด สุภาลัยปรัศอดาวนทานนุกูเก็ด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ถนนนคร ดตลาตใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาภาคารชุด สุภาลัยปรัศอดาวนทานนุกูเก็ด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ถนนนคร ดตลาตใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000873085 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020017397587 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 10/2566		
รหัสเครื่องวัด 7937029 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 27/10/2566		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 23164.300 เลขที่อ่านครั้งก่อน 23125.630		
อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า Ft 7502.6บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 130477.65 บาท		
ส่วนลด - บาท		
หน่วยที่ใช้ 36634.00		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		137,980.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		9,658.62
รวมทั้งสิ้น (Total)		147,638.91

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีลายเซ็น

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited, CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 21 November 2023 21:31:22

Serial No. 4602129574443558544

PK154-1.62

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0612311008037

วันที่ (Date) 20/11/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 9474393

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาภาคารชุด สุภาลัยปรัศอดาวนทานนุกูเก็ด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ถนนนคร ดตลาตใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาภาคารชุด สุภาลัยปรัศอดาวนทานนุกูเก็ด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ถนนนคร ดตลาตใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาภาคารชุด สุภาลัยปรัศอดาวนทานนุกูเก็ด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ถนนนคร ดตลาตใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000



SMART
ESTATE
SOLUTION

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมิเตอร์ (0-172867-56)

Month (เดือน) / Year (ปี)

กรกฎาคม 2566

Building / อาคาร

SupalaiPark@DownTown Phuket

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย
1	08.30น.	294890.1	92.5		
2	08.30น.	294955.7	65.6		
3	08.30น.	295059.1	103.4		
4	08.30น.	295163.4	104.3		
5	08.30น.	295237.3	73.9		
6	08.30น.	295330.7	93.4		
7	08.30น.	295397.9	67.2		
8	08.30น.	295521.2	123.3		
9	08.30น.	295605.1	83.9		
10	08.30น.	295704.1	99.0		
11	08.30น.	295808.4	104.7		
12	08.30น.	295880.7	71.9		
13	08.30น.	295968.8	88.1		
14	08.30น.	296069.0	100.2		
15	08.30น.	296138.5	69.5		
16	08.30น.	296223.5	85.0		
17	08.30น.	296306.5	83.0		
18	08.30น.	296403.9	97.4		
19	08.30น.	296504.3	100.4		
20	08.30น.	296588.6	84.3		
21	08.30น.	296673.3	84.7		
22	08.30น.	296760.2	86.9		
23	08.30น.	296857.9	97.7		
24	08.30น.	296943.2	85.3		
25	08.30น.	297028.3	85.1		
26	08.30น.	297135.2	106.9		
27	08.30น.	297202.5	67.3		
28	08.30น.	297306.3	103.8		
29	08.30น.	297377.4	71.1		
30	08.30น.	297461.9	84.5		
31	08.30น.	297534.3	72.4		
Total		294797.6		• This Month / เดือนปัจจุบัน • Last Month / เดือนที่ผ่านมา	



SMART
ESTATE
SOLUTION

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน



Meter No. / หมายเลขมิเตอร์ (0-172867-56)

Month (เดือน) / Year (ปี)

สิงหาคม 2566

Building / อาคาร

SupalaiPark@DownTown Phuket

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย
1	08.30น.	294653.80	119.5		
2	08.30น.	294700.2	46.4		
3	08.30น.	294742.80	42.6		
4	08.30น.	294784.8	42.0		
5	08.30น.	294766.40	72		
6	08.30น.	294854.4	101.6		
7	08.30น.	294867.4	109		
8	08.30น.	294952.5	85.1		
9	08.30น.	294931.1	68.6		
10	08.30น.	294921.4	100.8		
11	08.30น.	294804.8	87.9		
12	08.30น.	294813.1	103.3		
13	08.30น.	294844.1	86.		
14	08.30น.	2948803.9	101.8		
15	08.30น.	294888.7	84.8		
16	08.30น.	294869.9	84.2		
17	08.30น.	294044.9	75.00		
18	08.30น.	294129.8	84.9		
19	08.30น.	294217.5	87.70		
20	08.30น.	294322.1	104.50		
21	08.30น.	294310.0	69		
22	08.30น.	294344.1	109.		
23	08.30น.	294342.3	83.30		
24	08.30น.	294646.9	94.6		
25	08.30น.	294741.3	114.60		
26	08.30น.	294867.4	75.90		
27	08.30น.	294971.0	103.60		
28	08.30น.	300072.2	101.20		
29	08.30น.	300161.8	89.60		
30	08.30น.	300237.6	75.80		
31	08.30น.	300349.0	111.4		
Total				* Last Month / เดือนที่ผ่านมา	



SMART
ESTATE
SOLUTION

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมิเตอร์ (0-172867-56)

Month (เดือน) / Year (ปี)

กันยายน 2566

Building / อาคาร

SupalaiPark@Downtown Phuket

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย
1	08.30น.	300127.0	78.		
2	08.30น.	300511.3	81.3		
3	08.30น.	300511.1	80.8		
4	08.30น.	300694.3	100.2		
5	08.30น.	300762.0	67.7		
6	08.30น.	300850.9	88.9		
7	08.30น.	300951.3	100.4		
8	08.30น.	301054.5	103.2		
9	08.30น.	301142.9	88.4		
10	08.30น.	301239.4	96.8		
11	08.30น.	301349.6	109.9		
12	08.30น.	301441.3	91.7		
13	08.30น.	301528.5	87.2		
14	08.30น.	301634.2	104.7		
15	08.30น.	301744.3	110.1		
16	08.30น.	301815.2	70.9		
17	08.30น.	301900.1	84.9		
18	08.30น.	302006.2	106.1		
19	08.30น.	302130.7	124.5		
20	08.30น.	302239.3	108.6		
21	08.30น.	302349.4	110.1		
22	08.30น.	302458.0	108.3		
23	08.30น.	302618.5	160.5		
24	08.30น.	302688.0	66.5		
25	08.30น.	302751.0	69.		
26	08.30น.	302827.4	73.4		
27	08.30น.	302912.7	85.30		
28	08.30น.	302977.1	64.4		
29	08.30น.	303042.5	65.4		
30	08.30น.	303141.9	99.2		
31	08.30น.				
Total		300319.0		* Last Month / เดือนที่ผ่านมา	



SMART
ESTATE
SOLUTION

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน



Meter No. / หมายเลขมิเตอร์ (0-172867-56)

Month (เดือน) / Year (ปี)

ตุลาคม 2566

Building / อาคาร

SupalaiPark@ DownTown Phuket

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย
1	08.30น.	303222.6	80.9		
2	08.30น.	303301.4	79.10		
3	08.30น.	303406.10	104.60		
4	08.30น.	303474.60	68.4		
5	08.30น.	303544.20	69.60		
6	08.30น.	303626.8	82.6		
7	08.30น.	303698.4	66.6		
8	08.30น.	303760.8	67.4		
9	08.30น.	303869.1	104.3		
10	08.30น.	303947.6	82.7		
11	08.30น.	304060.3	112.5		
12	08.30น.	304138.8	83.5		
13	08.30น.	304236.8	103.0		
14	08.30น.	304303.0	66.2		
15	08.30น.	304386.1	83.1		
16	08.30น.	304456.1	69.7		
17	08.30น.	304534.6	78.5		
18	08.30น.	304605.9	71.3		
19	08.30น.	304685.8	79.9		
20	08.30น.	304776.6	90.8		
21	08.30น.	304860.2	83.6		
22	08.30น.	304931.9	71.7		
23	08.30น.	30516.0	84.10		
24	08.30น.	305164	88.		
25	08.30น.	305189.10	85.		
26	08.30น.	305256.4	67.4		
27	08.30น.	305336.4	80.		
28	08.30น.	305401.8	65.4		
29	08.30น.	305491.1	89.3		
30	08.30น.	305572.6	81.50		
31	08.30น.	305658.7	86.1		
Total		303141.7		* This Month / เดือนปัจจุบัน * Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร (0-172867-56)

Month (เดือน) / Year (ปี) พฤศจิกายน 2565 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTown Phuket

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย ผู้อนุญาต
1	08.30น.	306741.9	83.2		
2	08.30น.	306802.2	65.0		
3	08.30น.	306875.5	73.3		
4	08.30น.	306959.1	83.6		
5	08.30น.	306018.7	89.3		
6	08.30น.	306155.0	106.8		
7	08.30น.	306222.9	67.4		
8	08.30น.	306322.2	99.3		
9	08.30น.	306396.4	74.2		
10	08.30น.	306465.2	68.8		
11	08.30น.	306546.2	81.0		
12	08.30น.	306624.1	77.9		
13	08.30น.	306713.5	89.4		
14	08.30น.	306796.6	83.1		
15	08.30น.	306884.8	88.2		
16	08.30น.	306977.6	104.7		
17	08.30น.	307076.4	98.8		
18	08.30น.	307128.8	52.4		
19	08.30น.	307213.9	85.1		
20	08.30น.	307316.3	102.4		
21	08.30น.	307382.3	66		
22	08.30น.	307446.6	114.3		
23	08.30น.	307574.7	78.1		
24	08.30น.	307651.1	76.7		
25	08.30น.	307731.1	82.7		
26	08.30น.	307801.3	67.2		
27	08.30น.	307881.8	80.5		
28	08.30น.	307965.0	83.2		
29	08.30น.	308046.2	81.2		
30	08.30น.	308114.8	68.6		
Total				* This Month / เดือนปัจจุบัน * Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมิเตอร์ (0-172867-56)

Month (เดือน) / Year (ปี)		ธันวาคม 2566	Building / อาคาร		SupalaiPark@Downtown Phuket
-------------------------------	--	--------------	------------------	--	-----------------------------

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย ผู้นับว่าจ้าง
1	08.30น.	308268.7	93.9		
2	08.30น.	308279.7	71.0		
3	08.30น.	308344.9	65.2		
4	08.30น.	308443.3	98.4		
5	08.30น.	308511.2	67.9		
6	08.30น.	308612.1	100.9		
7	08.30น.	308680.8	68.7		
8	08.30น.	308764.3	83.5		
9	08.30น.	308844.4	80.1		
10	08.30น.	308929.5	85.1		
11	08.30น.	308996.4	66.9		
12	08.30น.	309009.9	103.5		
13	08.30น.	309177.4	77.5		
14	08.30น.	309270.4	93.0		
15	08.30น.	309345.0	74.6		
16	08.30น.	309418.9	73.9		
17	08.30น.	309516.2	97.3		
18	08.30น.	309626.5	110.3		
19	08.30น.	309695.1	68.60		
20	08.30น.	30977.1	102.1		
21	08.30น.	309866.	67.9		
22	08.30น.	309964	81.		
23	08.30น.	310079.0	83.		
24	08.30น.	310100.5	71.5		
25	08.30น.	310204.1	103.6		
26	08.30น.	310286.7	84.6		
27	08.30น.	310377.5	88.8		
28	08.30น.	310463.7	86.2		
29	08.30น.	310518.3	84.6		
30	08.30น.	310628.8	104.5		
31	08.30น.	310725.1	96.3		
Total		308114.8		<ul style="list-style-type: none"> * This Month / เดือนปัจจุบัน * Last Month / เดือนที่ผ่านมา 	



ใบเสร็จรับเงิน /
ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
สาขาที่ 00001
11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 25661128042404
วันเดือนปี 04/09/2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ U01100855
ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล
ชื่อผู้ใช้น้ำ นายนิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัยปาร์ค
๑ ควณท์ทาวน์ ภูเก็ต
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 8 หมู่บ้าน - ถนน มนตรี ซอย - ตำบล
ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เขตที่ 011
เลขมาตรครั้งก่อน 295453.0
วันที่อ่านครั้งนี้ 06/08/2566
เลขมาตรครั้งนี้ 298058.0
จำนวนที่ใช้ 2605.0 ลบ.ม.

ประเภทเดือน สิงหาคม 2566	จำนวน (บาท)
ค่าน้ำ	52,833.50
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	3,733.35
รวมทั้งสิ้น	57,066.85

(ห้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
04/09/2566 18:04:20



ใบเสร็จรับเงิน /
ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
สาขาที่ 00001
11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 25661128042404
วันเดือนปี 04/09/2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ U01100855
ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล
ชื่อผู้ใช้น้ำ นายนิติบุคคลอาคารชุด สุภาลัยปาร์ค
๑ ควณท์ทาวน์ ภูเก็ต
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 8 หมู่บ้าน - ถนน มนตรี ซอย - ตำบล
ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เขตที่ 011
เลขมาตรครั้งก่อน 295453.0
วันที่อ่านครั้งนี้ 06/08/2566
เลขมาตรครั้งนี้ 298058.0
จำนวนที่ใช้ 2605.0 ลบ.ม.

ประเภทเดือน สิงหาคม 2566	จำนวน (บาท)
ค่าน้ำ	52,833.50
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	3,733.35
รวมทั้งสิ้น	57,066.85

(ห้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)

04/09/2566 18:04:20



ใบเสร็จรับเงิน /
ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
สาขาที่ 00001
11/1 ถ.ตำรัง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 2567030000001047
วันเดือนปี 03/10/2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ U01100855
ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล
ชื่อผู้ใช้น้ำ นายนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาสถียปาร์ค
๑ ดาวนันทาวน ภูเก็ต
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 8 หมู่บ้าน - ถนน มนตรี ซอย - ตำบล
ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เขตที่ 011
เลขมาตรครั้งก่อน 298058.0
วันที่อ่านครั้งนี้ 09/09/2566
เลขมาตรครั้งนี้ 301148.0
จำนวนที่ใช้ 3090.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน กันยายน 2566	จำนวน (บาท)
ค่าน้ำ	63,261.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	4,463.27
รวมทั้งสิ้น	68,224.27

(หากมีเงินแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)



เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

03/10/2566 11:43:41




ใบเสร็จรับเงิน /
ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
สาขาที่ 00001
11/1 ถ.ตำรัง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 2567030000001047
วันเดือนปี 03/10/2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ U01100855
ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล
ชื่อผู้ใช้น้ำ นายนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาสถียปาร์ค
๑ ดาวนันทาวน ภูเก็ต
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 8 หมู่บ้าน - ถนน มนตรี ซอย - ตำบล
ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เขตที่ 011
เลขมาตรครั้งก่อน 298058.0
วันที่อ่านครั้งนี้ 09/09/2566
เลขมาตรครั้งนี้ 301148.0
จำนวนที่ใช้ 3090.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน กันยายน 2566	จำนวน (บาท)
ค่าน้ำ	63,261.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	4,463.27
รวมทั้งสิ้น	68,224.27

(หากมีเงินแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)



เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

03/10/2566 11:43:41

แบบฟอร์ม



ใบเสร็จรับเงิน /
ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770

สาขาที่ 00001

11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 2567030000018169
วันเดือนปี 01/11/2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ U01100855
ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล
ชื่อผู้ใช้น้ำ นายนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัยปาร์ค
๑ ดาวนันทาวน์ ภูเก็ต
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 8 หมู่บ้าน - ถนน มนตรี ซอย - ตำบล
ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เขตที่ 011
เลขมาตรครั้งก่อน 301148.0
วันที่อ่านครั้งนี้ 07/10/2566
เลขมาตรครั้งนี้ 303694.0
จำนวนที่ใช้ 2546.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน ตุลาคม 2566	จำนวน (บาท)
ค่าน้ำ	51,565.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	3,644.55
รวมทั้งสิ้น	55,709.55

(ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)



เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
01/11/2566 10:59:25



ใบเสร็จรับเงิน /
ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770

สาขาที่ 00001

11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 2567030000018169
วันเดือนปี 01/11/2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ U01100855
ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล
ชื่อผู้ใช้น้ำ นายนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัยปาร์ค
๑ ดาวนันทาวน์ ภูเก็ต
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 8 หมู่บ้าน - ถนน มนตรี ซอย - ตำบล
ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เขตที่ 011
เลขมาตรครั้งก่อน 301148.0
วันที่อ่านครั้งนี้ 07/10/2566
เลขมาตรครั้งนี้ 303694.0
จำนวนที่ใช้ 2546.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน ตุลาคม 2566	จำนวน (บาท)
ค่าน้ำ	51,565.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	3,644.55
รวมทั้งสิ้น	55,709.55

(ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)



เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
01/11/2566 10:59:25

เทศบาลนครภูเก็ต
MUNICIPALITY OF PHUKHET

เทศบาลนครภูเก็ต
MUNICIPALITY OF PHUKHET

ใบเสร็จรับเงิน /
ใบกำกับภาษี

เทศบาลนครภูเก็ต
MUNICIPALITY OF PHUKHET

เทศบาลนครภูเก็ต
MUNICIPALITY OF PHUKHET

เทศบาลนครภูเก็ต
MUNICIPALITY OF PHUKHET

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770

สาขาที่ 00001

11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 2567030000036009

วันเดือนปี 30/11/2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ U01100855

ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัยปาร์ค @

ดาวนทาวน์ ภูเก็ต -

ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 8 หมู่บ้าน - ถนน มนตรี ซอย - ตำบล

ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -

เขตที่ 011

เลขมาตรครั้งก่อน 303694.0

วันที่อ่านครั้งนี้ 06/11/2566

เลขมาตรครั้งนี้ 306156.0

จำนวนที่ใช้ 2462.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 จำนวน (บาท)

ค่าน้ำ 49,759.00

ส่วนลด 0.00

ค่าบริการ 500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 % 3,518.13

รวมทั้งสิ้น 53,777.13

(ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
30/11/2566 11:11:47



ใบเสร็จรับเงิน /
ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770

สาขาที่ 00001

11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 2567030000036009

วันเดือนปี 30/11/2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ U01100855

ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัยปาร์ค @

ดาวนทาวน์ ภูเก็ต -

ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 8 หมู่บ้าน - ถนน มนตรี ซอย - ตำบล

ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -

เขตที่ 011

เลขมาตรครั้งก่อน 303694.0

วันที่อ่านครั้งนี้ 06/11/2566

เลขมาตรครั้งนี้ 306156.0

จำนวนที่ใช้ 2462.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 จำนวน (บาท)

ค่าน้ำ 49,759.00

ส่วนลด 0.00

ค่าบริการ 500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 % 3,518.13

รวมทั้งสิ้น 53,777.13

(ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
30/11/2566 11:11:47

เทศบาลนครภูเก็ต
THAI MUNICIPALITY

เทศบาลนครภูเก็ต
THAI MUNICIPALITY



ใบเสร็จรับเงิน /

ใบกำกับภาษี

เทศบาลนครภูเก็ต
THAI MUNICIPALITY

เทศบาลนครภูเก็ต
THAI MUNICIPALITY

เทศบาลนครภูเก็ต
THAI MUNICIPALITY

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770 เทศบาลนครภูเก็ต

สาขาที่ 00001

11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 2567030000053980

วันเดือนปี 28/12/2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ U01100855

ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลักษณ์ปาร์ค @

ดาวนัททวน ภูเก็ต -

ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 8 หมู่บ้าน - ถนน มนต์รี ซอย ต.ตำบล

ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -

เขตที่ 011

เลขมาตรครั้งก่อน 306156.0

วันที่อ่านครั้งนี้ 06/12/2566

เลขมาตรครั้งนี้ 308612.0

จำนวนที่ใช้ 2456.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน ธันวาคม 2566 จำนวน (บาท)

ค่าน้ำ 49,630.00

ส่วนลด 0.00

ค่าบริการ 500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 % 3,509.10

รวมทั้งสิ้น 53,639.10

(ห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทสิบสตางค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

28/12/2566 13:43:45



ใบเสร็จรับเงิน /

ใบกำกับภาษี

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770

สาขาที่ 00001

11/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต 83000 โทร 0 7624 0759

เลขที่ 2567030000053980

วันเดือนปี 28/12/2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ U01100855

ประเภทผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาล

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลักษณ์ปาร์ค @

ดาวนัททวน ภูเก็ต -

ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ 8 หมู่บ้าน - ถนน มนต์รี ซอย - ตำบล

ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -

เขตที่ 011

เลขมาตรครั้งก่อน 306156.0

วันที่อ่านครั้งนี้ 06/12/2566

เลขมาตรครั้งนี้ 308612.0

จำนวนที่ใช้ 2456.0 ลบ.ม.

ประจำเดือน ธันวาคม 2566 จำนวน (บาท)

ค่าน้ำ 49,630.00

ส่วนลด 0.00

ค่าบริการ 500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 % 3,509.10

รวมทั้งสิ้น 53,639.10

(ห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทสิบสตางค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

28/12/2566 13:43:45

เอกสารแนบที่ 15
การตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค

บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777

บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

ROPE TYPE ELEVATOR (MACHINE ROOM-LESS) MAINTENANCE REPORT

นิคมคณาดารชุด ศภาลัย ปาร์ค เลขที่ 8 ถนนมนตรี, จังหวัดภูเก็ต		CUSTOMER USE ONLY I CONFIRM MAINT ENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT. NAME: ผู้จัดการ COMMENTS: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SIGNATURE</div> <div>DATE: 07-07-2023</div> </div>	
BLDG NAME:	ศภาลัย ปาร์ค @ดาวพาวน์ ภูเก็ต		
SERVICED BY:	1. นาย วีรพงศ์ สนิธิจันทร์, 2. นาย สัตยดา เหมพูน		
DATE & TIME SERVICED		REMARKS:	
S/NO	IN	OUT	Description
1	07-07-2023	07-07-2023	EL-P1
2	07-07-2023	07-07-2023	EL-P2
3	07-07-2023	07-07-2023	EL-S1

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
ห้องโดยสาร	การเคลื่อนที่ของลิฟต์	○	✓	✓		
	โทรศัพท์ฉุกเฉิน, สัญญาณแจ้งเตือน	✓	✓	✓		
	ไฟแสงสว่าง, พัดลมฉุกเฉิน	✓	✓	✓		
	สภาพในตู้ลิฟต์, ไฟแสงสว่าง, พัดลม	✓	✓	✓		
	ปุ่มกดและไฟบอกชั้นในตู้ลิฟต์	✓	✓	✓		
	สภาพประตูตู้ลิฟต์และร่องประตู	✓	○	○		
	อุปกรณ์ป้องกันประตูเปิดชนกระแทก (Door safety devices)	✓	✓	✓		
หลังคาลิฟต์	ไกด์รางลิฟต์ (Guide shoe)	✓	✓	✓		
	น้ำมันหล่อลื่นราง	○	○	○		
	สวิตช์บนหลังคาลิฟต์	○	○	○		
	มอเตอร์ขับเคลื่อนประตู	✓	✓	✓		
ประตูชานพัก	ระดับชั้นจอด (ทุกชั้น)	✓	✓	✓		
	วงกบและร่องประตูชานพัก	○	✓	✓		
	ปุ่มกดหน้าขึ้นและไฟบอกชั้น	✓	✓	✓		
ปล่อง-ปอลิฟต์	ระบบการห้ามงานของเบรก	✓	✓	✓		
	ดูควบคุมและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม	✓	✓	✓		

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
	ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์	✓	✓	✓		
	สภาพปล่องและปอลิฟต์	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ป้องกันความเร็วเกินกำหนด	✓	✓	✓		
	สภาพทุลฉีกอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว	✓	✓	✓		
	สลิงขับเคลื่อน, สลึงความปลอดภัย	✓	✓	✓		
	ไกด์รางตู้ลิฟต์, ไครงลูกถ้วยนำหนัก (Guide shoe/Roller)	✓	✓	✓		
	สวิตช์ป้องกันลิฟต์วิ่งเลยชั้นบน-ล่าง (Limit switch)	✓	✓	✓		
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-Stop)	✓	✓	✓		
	สายรับ-ส่งสัญญาณ (Tail cords)	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์รองรับแรงกระแทก	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ใต้ตู้ลิฟต์และทุลฉีก	✓	✓	✓		
	สภาพไครงลูกถ้วยนำหนัก (CWT)	✓	✓	✓		
	ระบบไฟสำรองกรณีฉุกเฉิน (ALP)	✓	✓	✓		
	สวิตช์ประตูชานพัก	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ล็อกตู้ลิฟต์ (Safety catch)	✓	✓	✓		

LEGEND

☑ สภาพปกติ

○ บริการหรือเปลี่ยน

✗ ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่

■ รายการที่ไม่ได้รับการบริการ

ADVICE FOR DAILY CHECKING

- ใช้ลิฟต์ทุกเช้าและตรวจดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักบรรทุกไม่เกินพิกัดที่กำหนดไว้บนแผงการทำงานของกอง
- แนบนิ้วให้โดยสารถไม่เข้าใกล้เกี่ยวกับภายในกรณีลิฟต์กำลังเคลื่อนที่
- เด็กจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลเมื่อใช้ลิฟต์
- แจ้งผู้โดยสารไม่ให้ใช้ลิฟต์ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

ROPE TYPE ELEVATOR (MACHINE ROOM-LESS) MAINTENANCE REPORT

<div>นิติบุคคลอาคารชุด ศุภลัย ปาร์ค</div> <div>เลขที่ 8 ถนนมนตรี, จังหวัดภูเก็ต</div>	<div>CUSTOMER USE ONLY</div> <div>I CONFIRM MAINT ENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT.</div> <div>NAME: ผู้จัดการ</div> <div>COMMENTS:</div> <div>SIGNATURE: <div></div> DATE:07-08-2023</div>
---	---

BLDG NAME:	ศุภลัย ปาร์ค @ดาวนทาวน์ ภูเก็ต		
SERVICED BY:	1.นาย วัชรพงศ์ ฤกษ์จันทร์, 2.นาย สันติยา เทมพวัน		
DATE & TIME SERVICED			
S/NO	IN	OUT	Description
1	07-08-2023	07-08-2023	EL-P1
2	07-08-2023	07-08-2023	EL-P2
3	07-08-2023	07-08-2023	EL-S1
REMARKS:			

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
ห้องโดยสาร	การเคลื่อนที่ของลิฟต์	○	○	✓		
	โทรศัพท์ฉุกเฉิน,สัญญาณแจ้งเตือน	✓	✓	✓		
	ไฟแสงสว่าง,พัดลมฉุกเฉิน	✓	○	✓		
	สภาพในตู้ลิฟต์,ไฟแสงสว่าง,พัดลม	○	✓	✓		
	ปุ่มกดและไฟบอกชั้นในตู้ลิฟต์	✓	✓	✓		
	สภาพประตูตู้ลิฟต์และร่องประตู	○	○	○		
หลังคาลิฟต์	อุปกรณ์ป้องกันประตูปิดชนกระแทก (Door safety devices)	✓	✓	✓		
	โครงสร้างลิฟต์(Guide shoe)	✓	✓	✓		
	น้ำมันหล่อลื่นราง	✓	✓	○		
	สภาพบนหลังคาลิฟต์	○	✓	○		
ประตูชานพัก	มอเตอร์ขับเคลื่อนประตู	✓	✓	✓		
	ระดับชั้นจอด(ทุกชั้น)	✓	✓	✓		
	วงกบและร่องประตูชานพัก	○	○	✓		
	ปุ่มกดหมายขึ้นและไฟบอกชั้น	✓	✓	✓		
ปลั๊ก-ปลั๊กลิฟต์	ระบบการทำงานของเบรก	✓	✓	✓		
	ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม	✓	✓	✓		

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
	ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์	✓	✓	✓		
	สภาพปลั๊กและปลั๊กลิฟต์	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ป้องกันความเร็วเกินกำหนด	✓	✓	✓		
	สภาพทุลเล่ย์อุปกรณ์ป้องกันความเร็ว	✓	✓	✓		
	สลิงขับเคลื่อน,สลิงความปลอดภัย	✓	✓	✓		
	โครงสร้างลิฟต์,โครงคูกวางน้ำหนัก (Guide shoe/Roller)	✓	✓	✓		
	สวิตช์ป้องกันลิฟต์วิ่งขึ้นบน-ล่าง (Limit switch)	✓	✓	✓		
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน(E-Stop)	✓	✓	✓		
	สายรับ-ส่งสัญญาณ(Tail cords)	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์รองรับแรงกระแทก	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ใต้ลิฟต์และทุลเล่ย์	✓	✓	✓		
	สภาพโครงคูกวางน้ำหนัก(CWT)	✓	✓	✓		
	ระบบไฟสำรองกรณีฉุกเฉิน(ALP)	✓	✓	✓		
	สวิตช์ประตูชานพัก	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ล็อกลิฟต์(Safety catch)	✓	✓	✓		

LEGEND

✓ สภาพปกติ

○ บริการหรือเปลี่ยน

✗ ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่

■ รายการที่ไม่ได้รับการบริการ

ADVICE FOR DAILY CHECKING

- ใช้ลิฟต์ทุกเช้าและตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักบรรทุกทุกไม่เกินที่กำหนดไว้บนแผงการทำงานของกรง
- แนะนำให้ผู้โดยสารไม่เขย่า เกี่ยวกับภายในกรงในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่
- เด็กจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลเมื่อใช้ลิฟต์
- แจ้งผู้โดยสารไม่ให้ใช้ลิฟต์ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้


บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777

บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

ROPE TYPE ELEVATOR (MACHINE ROOM-LESS) MAINTENANCE REPORT

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค เลขที่ 8 ถนนมนตรี, จังหวัดภูเก็ต		CUSTOMER USE ONLY I CONFIRM MAINTENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT. NAME: ผู้จัดการ COMMENTS: SIGNATURE:  DATE: 07-08-2023	
BLDG NAME:	ศุภาลัย ปาร์ค @ดาวนันทน์ ภูเก็ต		
SERVICED BY:	1. นาย วิษรพงศ์ ภูจะจันทร์, 2. นาย สันติ งามหมื่น		
DATE & TIME SERVICED		REMARKS:	
S/NO	IN	OUT	Description
1	07-08-2023	07-08-2023	EL-P1
2	07-08-2023	07-08-2023	EL-P2
3	07-08-2023	07-08-2023	EL-S1

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
ห้องโดยสาร	การเคลื่อนที่ของลิฟต์	○	○	✓		
	โทรศัพท์ฉุกเฉิน, สัญญาณแจ้งเตือน	✓	✓	✓		
	ไฟแสงสว่าง, พัดลมฉุกเฉิน	✓	○	✓		
	สภาพในตู้ลิฟต์, ไฟแสงสว่าง, พัดลม	○	✓	✓		
	ปุ่มกดและไฟบอกชั้นในตู้ลิฟต์	✓	✓	✓		
	สภาพประตูตู้ลิฟต์และร่องประตู	○	○	○		
	อุปกรณ์ป้องกันประตูเปิดชนกระแทก (Door safety devices)	✓	✓	✓		
หลังคาลิฟต์	ไกด์รางลิฟต์ (Guide shoe)	✓	✓	✓		
	น้ำมันหล่อลื่นราง	✓	✓	○		
	สภาวะบนหลังคาลิฟต์	○	✓	○		
	มอเตอร์ขับเคลื่อนประตู	✓	✓	✓		
ประตูชานพัก	ระดับขั้นจอด (ทุกชั้น)	✓	✓	✓		
	วงกบและร่องประตูชานพัก	○	○	✓		
	ปุ่มกดหน้าชั้นและไฟบอกชั้น	✓	✓	✓		
ปล่อง-บ่อลิฟต์	ระบบการทำงานของเบรก	✓	✓	✓		
	ดูควบคุมและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม	✓	✓	✓		

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
	ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์	✓	✓	✓		
	สภาพปล่องและบ่อลิฟต์	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ป้องกันความเร็วเกินกำหนด	✓	✓	✓		
	สภาพทุลฉิ่งอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว	✓	✓	✓		
	สลิงขับเคลื่อน, สลิงความปลอดภัย	✓	✓	✓		
	ไกด์รางตู้ลิฟต์, โครงกระดูกงูน้ำหนัก (Guide shoe/Roller)	✓	✓	✓		
	สวิทช์ป้องกันลิฟต์วิ่งเลยชั้นบน-ล่าง (Limit switch)	✓	✓	✓		
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-Stop)	✓	✓	✓		
	สายรับ-ส่งสัญญาณ (Tail cords)	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์รองรับแรงกระแทก	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ได้ตู้ลิฟต์และทุลฉิ่ง	✓	✓	✓		
	สภาพโครงกระดูกงูน้ำหนัก (CWT)	✓	✓	✓		
	ระบบไฟสำรองกรณีฉุกเฉิน (ALP)	✓	✓	✓		
	สวิทช์ประตูชานพัก	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ล็อกตู้ลิฟต์ (Safety catch)	✓	✓	✓		

LEGEND


- ☒ สภาพปกติ ☐ บริการหรือเปลี่ยน ☒ ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่ ☐ รายการที่ไม่ได้รับการบริการ

ADVICE FOR DAILY CHECKING

- ใช้ลิฟต์ทุกเช้าและตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่
- ตรวจสอบไฟแจ้งเตือนว่าป้ายนักบรรทุกไฟเกินที่กำหนดไว้บนแผงการทำงานของกรง
- แนะนำให้ผู้ใช้โดยสารไม่เขย่า เขย่ากับภายในกรงในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่
- เด็กจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลเมื่อใช้ลิฟต์
- แจ้งผู้โดยสารไม่ให้ใช้ลิฟต์ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

ROPE TYPE ELEVATOR (MACHINE ROOM-LESS) MAINTENANCE REPORT

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาสัย ปาร์ค เลขที่ 8 ถนนมนตรี, จังหวัดภูเก็ต		CUSTOMER USE ONLY I CONFIRM MAINTENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT. NAME: ผู้จัดการ COMMENTS: SIGNATURE:  DATE: 07-09-2023	
BLDG NAME:	ศุภาสัย ปาร์ค @ดาวนันทน์ ภูเก็ต		
SERVICED BY:	1. นาย วิชรพงศ์ ณะจันทร์, 2. นาย สันติญา เหมหมั่น		
DATE & TIME SERVICED		REMARKS:	
S/NO	IN	OUT	Description
1	07-09-2023	07-09-2023	EL-P1
2	07-09-2023	07-09-2023	EL-P2
3	07-09-2023	07-09-2023	EL-S1

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
ห้องโดยสาร	การเคลื่อนที่ของลิฟต์	○	✓	○		
	โทรศัพท์ฉุกเฉิน, สัญญาณแจ้งเตือน	✓	✓	✓		
	ไฟแสงสว่าง, พัดลมฉุกเฉิน	✓	✓	✓		
	สภาพใบคู่มือลิฟต์, ไฟแสงสว่าง, พัดลม	✓	✓	✓		
	ปุ่มกดและไฟบอกชั้นในคู่มือลิฟต์	✓	✓	✓		
	สภาพประตูคู่มือลิฟต์และร่องประตู	✓	○	✓		
หลังคาลิฟต์	อุปกรณ์ป้องกันประตูฉุกเฉินทุก (Door safety devices)	○	✓	○		
	ไกด์รางลิฟต์ (Guide shoe)	✓	✓	✓		
	น้ำมันหล่อลื่นราง	✓	✓	✓		
	สภาพบนหลังคาลิฟต์	✓	○	✓		
ประตูชานพัก	มอเตอร์ขับเคลื่อนประตู	✓	✓	✓		
	ระดับขั้นจอด (ทุกชั้น)	○	✓	○		
	วงกบและร่องประตูชานพัก	✓	✓	✓		
ปล่อง-บ่อลิฟต์	ปุ่มกดหน้าชั้นและไฟบอกชั้น	✓	✓	✓		
	ระบบการทำงานของเบรก	✓	✓	✓		
	ผู้ควบคุมและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม	✓	✓	✓		

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
	ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์	✓	✓	✓		
	สภาพปล่องและปลอกลิฟต์	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ป้องกันความเร็วเกินกำหนด	✓	✓	✓		
	สภาพทุลฉีกอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว	✓	✓	✓		
	ลิ่งขับเคลื่อน, ลิ่งความปลอดภัย	✓	✓	✓		
	ไกด์รางคู่มือลิฟต์, ไคร์ลูกถ้วยนำหนัก (Guide shoe/Roller)	✓	✓	✓		
	สวิตช์ป้องกันลิฟต์วิ่งเลยชั้นบน-ล่าง (Limit switch)	✓	✓	✓		
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-Stop)	○	○	✓		
	สายรับ-ส่งสัญญาณ (Tail cords)	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์รองรับแรงกระแทก	✓	○	✓		
	อุปกรณ์ไต่คู่มือลิฟต์และทุลฉีก	✓	✓	✓		
	สภาพไคร์ลูกถ้วยนำหนัก (CWT)	✓	✓	✓		
	ระบบไฟสำรองกรณีฉุกเฉิน (ALP)	✓	✓	✓		
	ลวดขึงประตูชานพัก	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ล็อกคู่มือลิฟต์ (Safety catch)	○	✓	✓		

LEGEND


☒ สภาพปกติ
 ☐ บริการหรือเปลี่ยน
 ☒ ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่
 ☐ รายการที่ไม่ได้รับการบริการ

ADVICE FOR DAILY CHECKING

1. ใบลิฟต์ทุกเช้าและตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักบรรทุกไม่เกินที่กำหนดไว้บนแผงการทำงานของกรง
3. มีเหตุให้ผู้โดยสารไม่เข้า เกี่ยวกับภายในกรงใหม่ขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่
4. เด็กจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลเมื่อใช้ลิฟต์
5. แจ้งผู้โดยสารไม่ให้ใช้ลิฟต์ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

ROPE-TYPE ELEVATOR (MACHINE ROOM-LESS) MAINTENANCE REPORT

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาสัย ปาร์ค เลขที่ 8 ถนนมนตรี, จังหวัดภูเก็ต		CUSTOMER USE ONLY I CONFIRM MAINTENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT. NAME: ผู้จัดการ COMMENTS: SIGNATURE:  DATE: 10-10-2023	
BLDG NAME:	ศุภาสัย ปาร์ค @ดาวนันทา ภูเก็ต		
SERVICED BY:	1. นาย สันญา เพชรหมื่น 2. นาย สิทธิพงศ์ บัวผัน		
DATE & TIME SERVICED		REMARKS:	
S/NO	IN	OUT	Description
1	06-10-2023	06-10-2023	EL-P1
2	06-10-2023	06-10-2023	EL-P2
3	06-10-2023	06-10-2023	EL-S1

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
ห้องโดยสาร	การเคลื่อนที่ของลิฟต์	✓	✓	✓		
	โทรศัพท์ฉุกเฉิน, สัญญาณแจ้งเตือน	✓	✓	✓		
	ไฟแสงสว่าง, พัดลมฉุกเฉิน	✓	✓	✓		
	สภาพโซลลิฟต์, ไฟแสงสว่าง, พัดลม	✓	✓	✓		
	ปุ่มกดและไฟบอกขึ้นในลิฟต์	✓	✓	✓		
	สภาพประตูลิฟต์และร่องประตู	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ป้องกันประตูขัดชนกระแทก (Door safety devices)	✓	✓	✓		
หลังคาลิฟต์	ไกด์รางลิฟต์ (Guide shoe)	✓	✓	✓		
	น้ำมันหล่อลื่นราง	✓	✓	✓		
	สภาพบนหลังคาลิฟต์	✓	✓	✓		
ประตูขานพัก	มอเตอร์ขับเคลื่อนประตู	✓	✓	✓		
	รีเลย์ขั้วจอด (ทุกขั้ว)	✓	✓	✓		
	วงกบและร่องประตูขานพัก	✓	✓	✓		
ปลั๊ก-ปลั๊กไฟ	ปุ่มกดหน้าขึ้นและไฟบอกขึ้น	✓	✓	✓		
	ระบบการทำงานของเบรก	✓	✓	✓		
	คู่มือและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม	✓	✓	✓		

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
	ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์	✓	✓	✓		
	สภาพปลั๊กและปลั๊กไฟ	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ป้องกันความเร็วเกินกำหนด	✓	✓	✓		
	สภาพทุลุปกรณ์ป้องกันความเร็ว	✓	✓	✓		
	สลิงขับเคลื่อน, สลิงความปลอดภัย	✓	✓	✓		
	ไกด์รางลิฟต์, โครงกระดูกนำหนัก (Guide shoe/Roller)	✓	✓	✓		
	สวิตช์ป้องกันลิฟต์วิ่งเลยขั้วบน-ล่าง (Limit switch)	✓	✓	✓		
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-Stop)	✓	✓	✓		
	สายรับ-ส่งสัญญาณ (Tail cords)	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์รองรับแรงกระแทก	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ได้ลิฟต์และทุลุป	✓	✓	✓		
	สภาพโครงกระดูกนำหนัก (CWT)	✓	✓	✓		
	ระบบไฟสำรองการฉุกเฉิน (ALP)	✓	✓	✓		
	สวิตช์ประตูขานพัก	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ล็อกลิฟต์ (Safety catch)	✓	✓	✓		

LEGEND

✓ สภาพปกติ

○ บริการหรือเปลี่ยน

✗ ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่

■ รายการ N/A

ADVICE FOR DAILY CHECKING


- ตรวจสอบลิฟต์ทุกชั่วโมงก่อนเข้า และสังเกตการทำงานของลิฟต์ว่ามีความผิดปกติหรือไม่
- ตรวจสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของลิฟต์กับที่ได้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือโดยสาร
- แจ้งให้ผู้โดยสารทราบ "ไม่ควรโยกหรือเขย่าตัวลิฟต์ไปมาเพื่อลิฟต์เคลื่อนที่"
- ต้องให้ผู้ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้งานลิฟต์ "ห้ามเด็กใช้ลิฟต์ตามลำพัง"
- แจ้งให้ผู้โดยสารทราบ "ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้"
- กรณีเหตุฉุกเฉิน/ลิฟต์ขัดข้องโปรดแจ้ง Hitachi Call Center 02-641-3030 (24 ชม.)

บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Hitachi Elevator (Thailand) CO., LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777

บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

ROPE TYPE ELEVATOR (MACHINE ROOM-LESS) MAINTENANCE REPORT

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาสัย ปาร์ค เลขที่ 8 ถนนมนตรีย์, จังหวัดภูเก็ต		CUSTOMER USE ONLY I CONFIRM MAINTENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT. NAME: ผู้จัดการ COMMENTS: SIGNATURE:  DATE: 28-11-2023	
BLDG NAME:	ศุภาสัย ปาร์ค @ดาวนัททาว์น ภูเก็ต		
SERVICED BY:	1. นาย วัชรพงศ์ แก้วจันทร์ 2. นาย สันยญา เหมหมั่น		
DATE & TIME SERVICED		REMARKS:	
S/NO	IN	OUT	Description
1	28-11-2023	28-11-2023	EL-P1
2	28-11-2023	28-11-2023	EL-P2
3	28-11-2023	28-11-2023	EL-S1

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
ห้องโดยสาร	การเคลื่อนที่ของลิฟต์	○	○	○		
	โทรศัพท์ฉุกเฉิน สัญญาณแจ้งเตือน	✓	✓	✓		
	ไฟแสงสว่าง, พัดลมฉุกเฉิน	✓	✓	✓		
	สภาพในตู้ลิฟต์, ไฟแสงสว่าง, พัดลม	✓	✓	✓		
	ปุ่มกดและไฟบอกขึ้นในตู้ลิฟต์	✓	✓	✓		
	สภาพประตูตู้ลิฟต์และร่องประตู	○	○	○		
	อุปกรณ์ป้องกันประตูปิดชนกระแทก (Door safety devices)	✓	✓	✓		
หลังคาลิฟต์	ไกด์รางลิฟต์ (Guide shoe)	✓	✓	✓		
	น้ำมันหล่อลื่นราง	✓	✓	✓		
	สภาพบนหลังคาลิฟต์	✓	✓	✓		
	มอเตอร์ขับเคลื่อนประตู	✓	✓	✓		
ประตูชานพัก	ระดับขั้นจอด (ทุกชั้น)	✓	✓	✓		
	วงกบและร่องประตูชานพัก	○	○	✓		
	ปุ่มกดหน้าขึ้นและไฟบอกขึ้น	✓	✓	✓		
ปลั๊ก-บัสลิฟต์	ระบบการทำงานของเบรก	✓	✓	✓		
	คุณภาพและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม	✓	✓	✓		

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
	ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์	✓	✓	✓		
	สภาพปลั๊กและบัสลิฟต์	○	○	○		
	อุปกรณ์ป้องกันความเร็วเกินกำหนด	✓	✓	✓		
	สภาพทุลเลียมอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว	✓	✓	✓		
	สลิงขับเคลื่อน, สลิงความปลอดภัย	✓	✓	✓		
	ไกด์รางตู้ลิฟต์, ไดรฟ์ลูกถ่วงน้ำหนัก (Guide shoe/Roller)	✓	✓	✓		
	สวิตช์ป้องกันลิฟต์วิ่งเลขชั้นบน-ล่าง (Limit switch)	✓	✓	✓		
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E-Stop)	✓	✓	✓		
	สายรับ-ส่งสัญญาณ (Tail cords)	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์รองรับแรงกระแทก	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ได้ตู้ลิฟต์และทุลเลียม	✓	✓	✓		
	สภาพไดรฟ์ลูกถ่วงน้ำหนัก (CWT)	✓	✓	✓		
	ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน (ALP)	✓	✓	✓		
	สวิตช์ประตูชานพัก	✓	✓	✓		
	อุปกรณ์ล็อกตู้ลิฟต์ (Safety catch)	✓	✓	✓		

LEGEND

✓ สภาพปกติ

○ บริการหรือเปลี่ยน

✗ ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่

■ รายการ N/A

ADVICE FOR DAILY CHECKING

- ตรวจสอบลิฟต์ทุกวันก่อนเข้า และสังเกตการทำงานของลิฟต์ว่ามีความผิดปกติหรือไม่
- ตรวจสอบการรับน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินพิกัดตามที่ระบุไว้ในคู่มือโดยสาร
- แจ้งให้ผู้ใช้โดยสารทราบ "ไม่ควรโยกหรือเขย่าตัวลิฟต์ในขณะตู้ลิฟต์เคลื่อนที่"
- ต้องมีผู้ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้งานลิฟต์ "ห้ามเด็กไปลิฟต์คว่ำ/คว้าง"
- แจ้งให้ผู้ใช้โดยสารทราบ "ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้"
- กรณีเหตุฉุกเฉิน/ลิฟต์ขัดข้อง โปรดแจ้ง Hitachi Call Center 02-641-3030 (24 ชม.)

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

เอกสารแนบที่ 16
รายงานการฉีดยาฆ่าแมลง

HEAD OFFICE: 578 CHUKAT VILLA 2, MCO 2, CHAOFA, NOK RE, BANH CH, AMOANG, PHUMI: SAKU.
TEL: 095-271-8454 FAX: (078) 283728.
TEL: (078) 283-271-8454 FAX: (078) 283728.
SASARI BRANCH 4419 MCO 1, MAENUA, NOK SAMET, SUPATTANAI 84303 TEL: (077) 24-6281 FAX: (077) 332031.
KRAI BRANCH 181, KRAI KOTONG RD., PAKONG, MUANG, NGA, 81000 TEL: (078) 823513 FAX: (078) 823514

Citizen's Name (ชื่อผู้สมัคร) จิตินันต์ นามวงศ์ ๑. ตามที่ทางนี้ ข้าราชการ
Address (ที่อยู่) ร. ๓. ถนน... ต. ... อ. ...

Date to be used (estimated) _____ Date (Gu.) 11/2/16 Time arrival (approx) 09.00^h Time departure (approx) _____
 Tel. (Int) _____

TOC Services (discontinued)

01-010-20

1968

DESK _____ 20th Feb. _____ in this premises. The level of infestation is; nil/ low/ moderate/ heavy/ that We
This is to certify that We had carried out the inspection for the signs of ANTS Cockroaches and termites

have been undertaken or treatment by :
 ๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ๒. การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า
 ๓. การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า
 ๔. การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า
 ๕. การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า
 ๖. การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า
 ๗. การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า
 ๘. การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า
 ๙. การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า
 ๑๐. การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า การฉีดยาต้านพิษพิษสุนัขบ้า

☒ Students with inadequate mathematics skills are not prepared to do college-level mathematics and control already.

☐ Students with inadequate mathematics skills are not prepared to do college-level mathematics and control is already.

☐ Bothing with these tests demonstrate basic proficiency, but to appreciate and control it already.

เรียน อาจารย์ว่า การที่ผู้เรียน/ผู้สอนได้รู้ถึงข้อดีของวิธีการเรียนการสอนนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้เรียนเรื่องนี้

☐ ... to appreciate and control it already.

☐ Taping with glue, brass/mechanical trans spacers Amount _____ does not count towards the 1000g limit.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Fogging with insecticide mixed in oil base solution in hand spraying the

உயர்நிலைக் கல்வியைப் பெறும் வகையில் உயர்நிலைக் கல்வித் துறைக்கு உட்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் புகள்.

TINLOCH, 2003-09-01; MID-W. 1990-01-01

1

100

บริษัทเอสทีเคมีคอลเซอรัล จำกัด

47 หมู่ที่ 13 ต.พญาไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 91150 โทร.074-256169 มือถือ, 081-5426637
แฟกซ์ 074-260598 E-Mail: ST_Chemical@hotmail.Co.th

รายงานการปฏิบัติงาน

(TREATMENT REPORT)

ชื่อผู้ทำสัญญา ๒. ปาร์ค @ จางมาทวาน ภูเก็ต
 ที่อยู่เลขที่ 8 ถนนศรี มลลาลาใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 เลขที่บัญชี 106420223

ชนิดสัตว์ควบคุมกำจัด(Kind of pest eradication)						
/	ปลา (Termites)	/	หนู (Rodents)	/	แมลงวัน (Flies)	แมงมุม (Spider)
/	มด (Ants)	/	แมลงสาบ (Cockroaches)	/	ยุง (Mosquitoes)	

วิธีการปฏิบัติงาน(Method of treatment)	
วิธีการเพาะต้นเพื่อตัดน้ำยาเคมี (Post-soil treatment)	วิธีการพ่นหมอกควันเคมี (Fogging)
วิธีการฉีดละอองน้ำยาเคมี(Pre-soil treatment)	/
/	วิธีการพ่นละอองเคมีแบบ ULV (ULV Spraying)
วิธีการฉีดพ่นละอองเคมี(Spraying)	วิธีการฉีดสเปรย์กระจาย(Aerosol Spraying)
วิธีการวางระเบิดน้ำยาเคมี (Pipe Treatment)	/
วิธีการฉีดพ่นหมอก(Draining)	วิธีการวางระเบิดพิษ(Baiting)
วิธีการฉีดพ่นหมอก(Draining)	วิธีการวางยาวัตถุพิษ(Gluing)
/	วิธีการตรวจเช็คประเมินผล (Inspection and assessment)
วิธีการตรวจเช็คประเมินผล (Inspection and assessment)	วิธีการวางกั๊กดักหนู(Trapping)

[illegible]

Client Representative
Date.....

เราเข้าใจได้ และมีความชำนาญ ภูเก็ตหัวท่น โปรดไว้ใจเรา

STC

บริษัท เอสที เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด

47 หมู่ที่ 13 ต.ลูกาไผ่ อ.วิเศษ จ.สงขลา 90180 โทร. 074-256169 มือถือ. 081-5426637
E-Mail: ST_Chemical@hotmail Co. th

CHEMICALS REPORT

(รายงานการใช้สารเคมี)

Name (ชื่อสารเคมี)	Register No. (ทะเบียน สาร)	Purpose (ใช้ทำอะไร)	Area (ใช้บริเวณพื้นที่)	Performance (การปฏิบัติงาน)	Quantities (จำนวนที่ใช้)	Dilution (อัตราส่วนการเจือจาง)
Zypetac 10 Me (ไซเพทา 10 เมท)	2015.58/2555	ฉีดแมลงสาบ แมลงสาบต่างๆ	รอบนอกอาคาร สถานที่และ ภายในอาคาร	ตามที่แจ้งให้ทราบของ คห.	250 CC.	10CC./1000CC.
Pest Fogging (พอสท์ฟอกกิ้ง)	2015.55/2555	ฉีดแมลงวัน แมลงวัน	รอบนอกอาคาร ภายในอาคาร	ตามที่แจ้งให้ทราบของ คห. และตามแผน พอสท์ฟอกกิ้ง ELY	250 CC.	10CC./1000CC.
SATUN (สะตัน)	2015.412/2556	ขี้หนู	รอบนอกอาคาร สถานที่	ตามที่แจ้งให้ทราบของ คห.	14 หี้น	เมื่อฉีดเสร็จให้ พอสท์ฟอกกิ้ง
Permethrin 250 EC (เพอร์เมทรีน 250 ซีซี)	2015.1282/2554	ปลวก	รอบนอกอาคาร สถานที่และ ภายในอาคาร	ตามที่แจ้งให้ทราบของ คห.	250 CC.	10CC./1000CC.
Quick Bayt (ควิกไบท์)	2015.364/2555	แมลงวัน	รอบนอกอาคาร สถานที่	ตามที่แจ้งให้ทราบของ คห.	-กรัม	เมื่อฉีดเสร็จให้ พอสท์ฟอกกิ้ง

Client Representative

Date.....

เราเข้าใจ เอาใจใส่ และมีควมชำนาญการ มีคุณภาพดีเยี่ยม บริการ มีคุณภาพดีเยี่ยม บริการ มีคุณภาพดีเยี่ยม บริการ

STC

บริษัท เอสที เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด

47 หมู่ที่ 13 ต.ลูกาไผ่ อ.วิเศษ จ.สงขลา 90180 โทร. 074-256169 มือถือ. 081-5426637
E-Mail: ST_Chemical@hotmail Co. th

ASSESSMENT OF TREATMENT REPORT

(รายงานผลการปฏิบัติงาน)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับการประเมินและดำเนินการบำบัดด้วยวิธีต่างๆ (รายละเอียดดูในตารางด้านล่าง)
(We hereby acknowledge the service rendered by STC as detail below)

Area/Location (สถานที่ที่ประเมิน)	Kind of Pest & Pest Present (ชนิดของแมลงและแมลงที่พบ)				Method of Treatment (วิธีการบำบัด)			
	Ant (มด)	Cockroach (แมลงสาบ)	Flies (แมลงวัน)	Flies (แมลงวัน)	Mosquito (ยุง)	Spotting (จุดดำ)	Fogging (พอสท์ฟอกกิ้ง)	Baiting (วางเหยื่อ)
1. อาคารสำนักงาน	A	A	A	A	A	/	/	/
2. ห้องเก็บของ	A	A	A	A	A	/	/	/
3. ห้องครัว	A	A	A	A	A	/	/	/
4. บริเวณ	B	A	A	A	B	/	/	/
5. บริเวณใต้หลังคา	B	A	A	A	A	/	/	/
6. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	A	/	/	/
7. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	A	/	/	/
8. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	A	/	/	/
9. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	A	/	/	/
10. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	B	/	/	/
11. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	B	/	/	/
12. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	B	/	/	/
13. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	B	/	/	/
14. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	B	/	/	/
15. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	B	/	/	/
16. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	B	/	/	/
17. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	B	/	/	/
18. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	B	/	/	/
19. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	B	/	/	/
20. บริเวณใต้ถุน	B	A	A	A	B	/	/	/

Remark:

A=Absent 0□² (ไม่มี) B=Slightly 1-5□² (พบเล็กน้อย)

C=Moderate 6-10□² (พบปานกลาง)

Client Representative

Date.....

เราเข้าใจ เอาใจใส่ และมีควมชำนาญการ มีคุณภาพดีเยี่ยม บริการ มีคุณภาพดีเยี่ยม บริการ มีคุณภาพดีเยี่ยม บริการ

STC

บริษัทเอสทีเคมีคอลเซอรัล จำกัด

47 หมู่ที่ 13 ต.คูหาใหม่ อ.วังนุญ จ.สงขลา 90180 โทร.074-256169 มัลลิค.081.5426637
แฟกซ์:074-260598 E-Mail ST_Chemical@hotmail.Co.th

STC

บริษัทเอสทีเคมีคอลเซอรัล จำกัด

47 หมู่ที่ 13 ต.คูหาใหม่ อ.วังนุญ จ.สงขลา 90180 โทร.074-256169 มัลลิค.081.5426637
แฟกซ์:074-260598 E-Mail ST_Chemical@hotmail.Co.th

RAT BAIT BOX STATION REPORT

(รายงานผลการพรวจเช็คกล่องย่น้ำหนู)


Station No. (ตารางลงทะเบียน)	Enter (ณ เช้าเย็นกี่โมง)	Not Eaten (ยังไม่กินย่น้ำหนู)	Add Bait (วางย่น้ำหนูเพิ่ม)	Change Bait (เปลี่ยนย่น้ำหนู)	Good Bait (ย่น้ำหนูดี)	Remark: (หมายเหตุ)
1.รอบตรวจวันแรก			/2			ดีถึงกล่องน้ำหนู
2.รอบตรวจวันแรก			/2			ไม่พบจุด
3.รอบตรวจวันแรก			/2			
4.รอบตรวจวันแรก			/2			
5.รอบตรวจวันแรก			/2			
6.รอบตรวจวันแรก			/2			
7.รอบตรวจวันแรก			/2			

Client Representative

Date:



รายงานการปฏิบัติงาน/ส่งมอบงาน

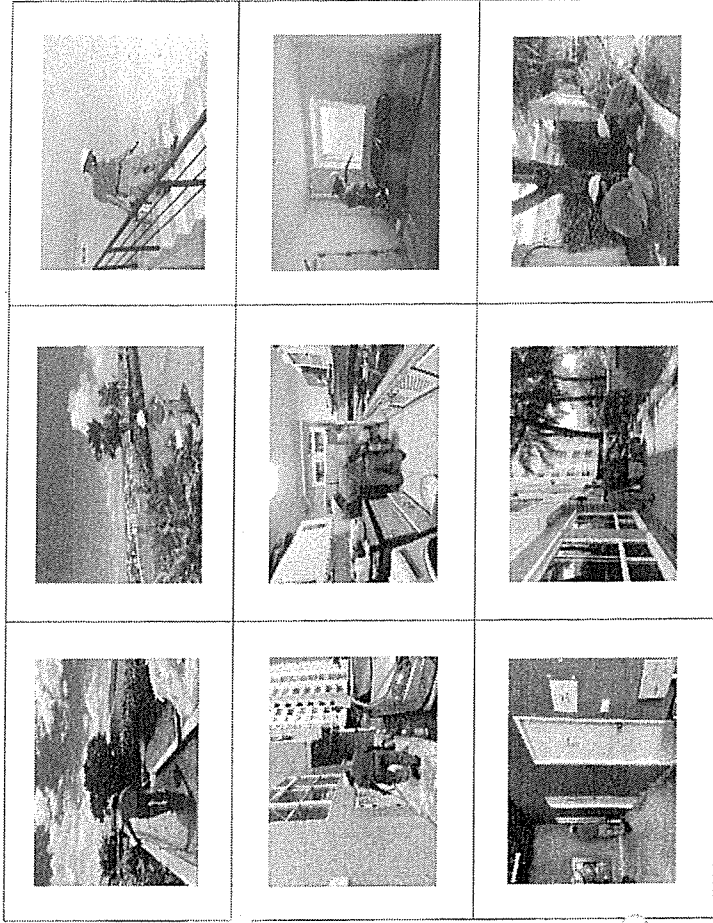

เราเข้าใจ เรายึด และมีความชำนาญในการ ปฏิบัติการด้วยความ อยู่ใจดีร่วมกัน โปรดไว้ใจเรา

เราเข้าใจ เรายึด และมีความชำนาญในการ ปฏิบัติการด้วยความ อยู่ใจดีร่วมกัน โปรดไว้ใจเรา

รายงานการปฏิบัติงาน/ส่งมอบงาน



เข้าหากรีกแล้วผู้ที่วางเหยื่อเข้าสู่นูบอมบอ และผู้ค้นหะของงมก็ กักจับ บดขยี้ เมล็ดกลาบา บริเวณพื้นที่ ที่สวนสาธารณะ

ในตอนที่ ๓ นี้จะกล่าวถึงงานเขียนของนักเขียนชาวไทย

COMMENTS REPORT

(ข้อมูลแบบสอบถาม)

ปณิธาน

นมคนเลี้ยงน้อยบริเวณพื้นที่สวนจดทำเสาอาคารและห้องพักจะ

ข้อควรจำ:

Thiessen (STC)

[illegible]

Client Representative

Date.....

เราเข้าใจเขาได้ และมีความชำนาญการ บัญชีส่วนตัวท่าน โปรดไว้วางใจเรา

เราเข้าใจเขาได้ และมีความชำนาญการ ปัญหาหลักกับความ ปลอดภัยทางใจเรา

รายงานการปฏิบัติงาน

(TREATMENT REPORT)

ข้อมูลทั่วไป: สถานที่, ประเภท, วันที่	เลขที่สัญญา: 004/2023
ข้อมูลผู้จ้าง: ชื่อ, ที่อยู่, โทรศัพท์	

วิธีการกำจัด (Method of pest eradication)

ปลวก (Termites)	/	หนู (Rodents)	/	แมลงวัน (Flies)		แมลงมุม (Spiders)	
มด (Ants)	/	แมลงสาบ (Cockroaches)	/	ขี้จิ้งจอก (Mosquitoes)			

วิธีการกำจัด (Method of treatment)

บริการกำจัดปลวก (Post-soil treatment)	บริการพ่นหมอกควัน (Fogging)
บริการกำจัดแมลงวัน (Pre-soil treatment)	บริการพ่นและฉีดพ่น ULV (ULV Spray)
บริการกำจัดแมลงสาบ (Spot treatment)	บริการฉีดพ่นและฉีดพ่น (Accessed Spray)
บริการวางยาพิษท่อระบายน้ำ (Pipe Treatment)	บริการวางยาพิษท่อระบายน้ำ (Leakage)
บริการกำจัดแมลงวัน (Dusting)	บริการวางยาพิษท่อระบายน้ำ (Leakage)
บริการตรวจเช็คประเมินผล (Inspection and assessment)	บริการวางยาพิษท่อระบายน้ำ (Leakage)

บริเวณที่ให้บริการ (Treatment location): อาคาร

- เข้าทำบริการสำรวจพื้นที่บริเวณที่จ้างและประเมินราคา
- เข้าทำบริการฉีดพ่นและฉีดพ่น เพื่อป้องกัน และกำจัดแมลงสาบ และกำจัดแมลงวัน
- ตรวจสอบอาคารสำนักงานที่จ้าง และประเมินราคา
- เข้าทำบริการพ่นและฉีดพ่น ULV เพื่อกำจัดแมลงสาบ และกำจัดแมลงวัน

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน (Time commenced)	09.00น.	เวลาปฏิบัติงานเสร็จ (Time completed)	12.00น.
วันที่ (Date)	06/09/2566	วันที่ (Date)	06/09/2566

Client Representative

Date:

เราเข้าใจ เข้าใจ และมีความชำนาญ ในการให้บริการ อยู่ตลอดเวลา โปรดใช้ความเข้าใจ

CHEMICALS REPORT

(รายงานการใช้สารเคมี)

Name (ชื่อสารเคมี)	Register No. (ทะเบียนสาร)	Purpose (ใช้สำหรับทำอะไร)	Area (ใช้สารเคมีที่)	Performance (การฉีดพ่น)	Application Data	
					Quantities (จำนวนที่ใช้)	Dilution (อัตราส่วนการผสม)
Zyprosec 10 Me (ไซโปรเซค 10 เมมซี)	วอส.582555	พ่น และฉีดพ่น แมลงวัน	รอบอาคาร	พ่น และฉีดพ่น	250 CC.	100CC:1000CC.
Pest Fogging (พ่นหมอกควัน)	วอส.5512555	พ่น และฉีดพ่น แมลงวัน	รอบอาคาร	พ่น และฉีดพ่น	250 CC.	100CC:1000CC.
SATUN (สะตัน)	วอส.4127556	พ่น	รอบอาคาร	พ่น และฉีดพ่น	6 ลิตร	พ่น และฉีดพ่น
Pemax 250 EC (เพแมกซ์ 250 อีซี)	วอส.12825554	พ่น และฉีดพ่น	รอบอาคาร	พ่น และฉีดพ่น	250 CC.	100CC:1000CC.
Quick Bag (ควิกแบก)	วอส.5642555	พ่น และฉีดพ่น	รอบอาคาร	พ่น และฉีดพ่น	- ลิตร	พ่น และฉีดพ่น

Client Representative

Date:










เราเข้าใจ เข้าใจ และมีความชำนาญ ในการให้บริการ อยู่ตลอดเวลา โปรดใช้ความเข้าใจ

STC

บริษัทเอสทีเคมีคอลเซอรัล จำกัด

47 หมู่ที่ 13 ต.ชุมพวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทร.074-256169 นิตยภั.081-5426637
แฟกซ์:074-260598 E-Mail:ST_Chemical@hotmail Co.lk

รายงานการปฏิบัติงาน/ส่งมอบงาน










เราเข้าใจ เาใจได้ และมีความชำนาญการ นีุ้หาสัรรมภวน อยู่ใกล้รัวกัน โปรดไว้ร่งเาเรา

STC

บริษัทเอสทีเคมีคอลเซอรัล จำกัด


47 หมู่ที่ 13 ต.ชุมพวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทร.074-256169 นิตยภั.081-5426637
แฟกซ์:074-260598 E-Mail:ST_Chemical@hotmail Co.lk

รายงานการปฏิบัติงาน/ส่งมอบงาน

เข้าหน้าบริษัทฯตรวจเช็คสภาพงานเป็นรอบตามแผน และฉีดพ่นและของแข็ง กำจัด มูล มูล แมลงกลาง บริเวณพื้นที่ ที่ สวคคหลัก สวคคหน้าไม้ได้
ณนี้ให้ ห้องพัสดุและ เสาอาคาร งานซ่อมรถ และระบอบสวนแนวกันไฟ


เราเข้าใจ เาใจได้ และมีความชำนาญการ นีุ้หาสัรรมภวน อยู่ใกล้รัวกัน โปรดไว้ร่งเาเรา



47 หมู่ที่ 13 ต.ชุมพล อ.วังน้อย จ.สงขลา 90180 โทร.074-256169 มือถือ.081-5426637
แฟกซ์.074-260598 E-Mail.ST_Chemical@hotmail Co.th

บริษัท เอสทีเค มีคอล เซอร์วิส จำกัด

47 หมู่ที่ 13 ต.คูหาใต้ อ.รัษฎา จ.สงขลา 90100 โทร. 074-256169 มือถือ. 081-5426637
E-mail: ST_Chemical@hotmail.com E-Mail: ST_Chemical@hotmail.com



ชื่อผู้สมัคร: สุภาณีย์ ปรัชญ์ ๕๕ ความรู้ทาง ภูมิศ
 เลขที่ผู้สมัคร: 1064/2023
 ที่อยู่: 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700

ชนิดสัตว์รบกวนที่ให้บริการ(Kind of pest eradication)

/	thoꝛn (Termites)	/	ṁṁ (Rodents)	/	ṁṁṁṁ (Flies)	ṁṁṁṁ (Spider)
/	ṁṁ (Ants)	/	ṁṁṁṁṁ (Cockroaches)	/	ṁṁ (Mosquitoes)	

วิธีการปฏิบัติงาน(Method of treatment)

วิธีการเพาะพื้นที่ถัดจากต้นไม้ (Post-soil treatment)	วิธีการพ่นบนผลวุ้นทันที (Fungus)
วิธีการอัดและพ่นน้ำยาเคมี (Pre-soil treatment)	วิธีการห่อและจ่อเคมีบน ULV (ULV Spraying)
/	วิธีการฉีดพ่นละอองเคมี (Spraying)
วิธีการวางระบบท่อสำหรับ 0 (Pipe Treatment)	/
วิธีการกำจัดบนเคมีนิ่ง (Dusting)	วิธีการวางเชื้อพิษ (Baiting)
วิธีการตรวจหึ่งประเมินผล (Inspection and assessment)	วิธีการวางน้ำแข็งหึ่ง (Chilling)
/	

บริเวณทำปรักร (Treatment location):อาคาร

- ผู้ที่ให้บริการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
- ผู้ที่ให้บริการจัดตั้งและถอดฉลาก เพื่อป้องกัน และกำจัดคน แผลงศานา บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะพบปัญหาสุขภาพ
- รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่, สืบประวัติ, ภาวสภาวะของอาคาร เสาอากาศชุมชน, ห้องเก็บขยะ 15 ห้อง
- เข้าทำการเก็บน้ำและของเสียบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะพบปัญหาสุขภาพ และบริเวณสวนรอบๆชุมชน

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน (Time commenced)	09/00น.	เวลาปฏิบัติงานเสร็จ (Time completed)	12.00น.
วันที่ (Date)	13/10/2566	วันที่ (Date)	13/10/2566

Date..... 12/10/2566

เขาเข้าใจอะไรได้และมีความชำนาญ ย่อมลัดคิวมากมายนะ โปแลนด์

เราเข้าใจเขาได้ และมีความชำนาญการ ปัญหาตัวรวมวน ฝึกได้ตัวท่าน โปรดไว้วางใจเรา

STC

บริษัทเอสทีเคมีคอลเซอรัล จำกัด

47 หมู่ที่ 13 คลองไผ่ อ.รัษฎา จ.สงขลา 90180 โทร.074-256169 มีดถ.081-5426637
แฟกซ์ 074-260598 E-Mail ST_Chemical@hotmail.co.th

STC

บริษัทเอสทีเคมีคอลเซอรัล จำกัด

47 หมู่ที่ 13 คลองไผ่ อ.รัษฎา จ.สงขลา 90180 โทร.074-256169 มีดถ.081-5426637
แฟกซ์ 074-260598 E-Mail ST_Chemical@hotmail.co.th

RAT BAIT BOX STATION REPORT

(รายงานผลการตรวจเช็คกล่องเหยื่อหนู)


Station No. (หมายเลขสถานี)	Item (ชนิดเหยื่อ)	Net Eaten (หนูกินเหยื่อ)	Add Bait (รวมเหยื่อทั้งหมด)	Change Bait (เปลี่ยนเหยื่อ)	Good Bait (เหยื่อที่ดี)	Remark (หมายเหตุ)
1.รอบตรวจทั้งหมด		/		2		พบเหยื่อเสีย
2.รอบตรวจทั้งหมด		/		2		พบเหยื่อเสีย
3.รอบตรวจทั้งหมด		/		2		พบเหยื่อเสีย
4.รอบตรวจทั้งหมด		/			/	พบเหยื่อเสีย
5.รอบตรวจทั้งหมด		/		2		พบเหยื่อเสีย
6.รอบตรวจทั้งหมด		/		2		พบเหยื่อเสีย
7.รอบตรวจทั้งหมด		/		2		พบเหยื่อเสีย

Client Representative

Date.....



รายงานการปฏิบัติงาน/ส่งมอบงาน

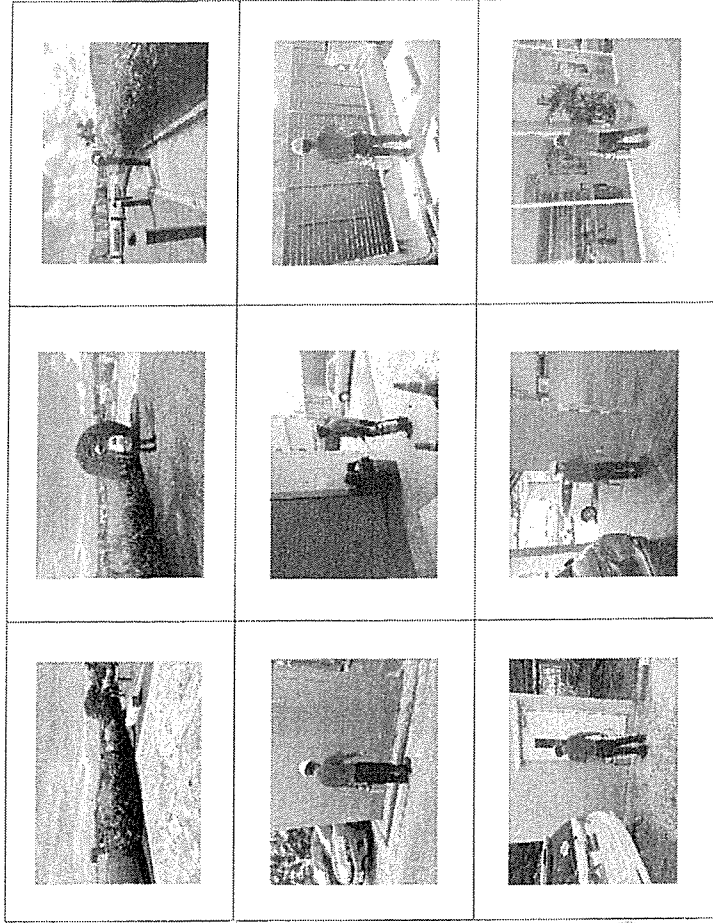

เราเข้าใจ เรายังได้ และมีความชำนาญการ ปฏิบัติด้วยความ ปลอดภัยร่วมกัน โปรดไว้วางใจเรา

เราเข้าใจ เรายังได้ และมีความชำนาญการ ปฏิบัติด้วยความ ปลอดภัยร่วมกัน โปรดไว้วางใจเรา

รายงานการปฏิบัติงาน/ส่งมอบงาน

เราเข้าใจ เรายังใช้ และมีความชำนาญ ปัญหาที่ส่วนมากพบ อยู่ได้ชั่วขณะ โปรดไว้วางใจเรา

COMMENTS REPORT

(ข้อเสนอแนะจะจากการทำงาน)

[illegible]

Client Representative

Date.....

เราเข้าใจได้ และมีความสัมพันธ์กัน อยู่ใกล้ชิดกัน โปรดไว้วางใจเรา

STC

บริษัท เอสที เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด

47 หมู่ที่ 13 คลองไผ่ อ.รังสิต จ.สงขลา 90180 โทร.074-256169 มีถ.081.5426637
E-Mail: ST_Chemical@hotmail Co.th

รายงานการปฏิบัติงาน

(TREATMENT REPORT)

ชื่อลูกค้า ผู้มาขอใช้บริการ (ลูกค้า)	เลขที่สัญญา: 06/4/2023
ที่อยู่ลูกค้า (ตามบัตรประชาชน)	

ชนิดการปฏิบัติงาน (Kind of pest eradication)

ปลวก (Termites)	/	หนู (Rodents)	/	แมลงวัน (Flies)		แมงมุม (Spiders)	
มด (Ants)	/	แมลงสาบ (Cockroaches)	/	ยุง (Mosquitoes)			

วิธีการปฏิบัติงาน (Method of treatment)

บริการกำจัดปลวกด้วยสารเคมี (Post-soil treatment)	บริการพ่นยาแบบยกเว้นเคมี (Fogging)
บริการกำจัดหนูด้วยสารเคมี (Pre-soil treatment)	บริการพ่นยาแบบยกเว้นเคมี ULV (ULV Spraying)
บริการฉีดพ่นและฉีด (Spotting)	บริการฉีดพ่นและฉีด (Spotting)
บริการวางระเบิดกับยาเคมี (Pqac Treatment)	บริการวางระเบิดกับยาเคมี (Baiting)
บริการฉีดพ่นและฉีด (Dusting)	บริการวางระเบิดกับยาเคมี (Baiting)
บริการตรวจสอบและประเมินผล (Inspection and assessment)	บริการวางระเบิดกับยาเคมี (Baiting)

บริเวณที่ให้บริการ (Treatment location): อาคาร

- พื้นที่ให้บริการตรวจสอบและฉีดพ่นยาฆ่าแมลงด้วยสารเคมี (Fogging) บริเวณพื้นที่หน้าอาคาร
- พื้นที่ให้บริการฉีดพ่นและฉีดพ่นยาฆ่าแมลงด้วยสารเคมี (Spotting) บริเวณพื้นที่หน้าอาคาร
- พื้นที่ให้บริการวางระเบิดกับยาเคมี (Baiting) บริเวณพื้นที่หน้าอาคาร
- พื้นที่ให้บริการฉีดพ่นและฉีดพ่นยาฆ่าแมลงด้วยสารเคมี (Dusting) บริเวณพื้นที่หน้าอาคาร

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน (Time commenced)	09.00น.	เวลาปฏิบัติงานเสร็จ (Time completed)	12.00น.
วันที่ (Date)	08/11/2566	วันที่ (Date)	08/11/2566

Client Representative

Date:

เขาเจ้าใจ เขาใจใต้ และมีความชำนาญการ ปัญหาสัตว์รบกวน อยู่ใกล้ตัวท่าน โปรดระวังใจเขา

STC

บริษัท เอสที เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด

47 หมู่ที่ 13 คลองไผ่ อ.รังสิต จ.สงขลา 90180 โทร.074-256169 มีถ.081.5426637
E-Mail: ST_Chemical@hotmail Co.th

CHEMICALS REPORT

(รายงานการใช้สารเคมี)

Name (ชื่อสารเคมี)	Register No. (ทะเบียน)	Purpose (ใช้เพื่อวัตถุประสงค์)	Area (ใช้บริเวณพื้นที่ใด)	Performance (ผลการใช้)	Quantities (จำนวนที่ใช้)	Dilution (อัตราส่วนผสม)
Zyprosec 0.1 Me (ไซโปรเซค 0.1 เม)	วต.582/2555	พ่นแบบสเปรย์แบบละเอียด	บริเวณอาคาร	ผลการใช้ดีมาก	250 CC.	100CC:1000CC.
Pest Fogging (พ่นยาฆ่าแมลง)	วต.551/2555	พ่นแบบสเปรย์แบบละเอียด	บริเวณอาคาร	ผลการใช้ดีมาก	250 CC.	100CC:1000CC.
SATUN (สะตัน)	วต.412/2556	พ่น	บริเวณอาคาร	ผลการใช้ดีมาก	6 ลิ้น	หมักกับน้ำร้อนใช้
Penox 250 EC (เพน็อก 250 ซีซี)	วต.1282/2554	พ่น	บริเวณอาคาร	ผลการใช้ดีมาก	250 CC.	100CC:1000CC.
Quick Day (ควิก เดย์)	วต.364/2555	พ่น	บริเวณอาคาร	ผลการใช้ดีมาก	-กรัม	หมักกับน้ำร้อนใช้

Client Representative

Date:

เขาเจ้าใจ เขาใจใต้ และมีความชำนาญการ ปัญหาสัตว์รบกวน อยู่ใกล้ตัวท่าน โปรดระวังใจเขา

ASSESSMENT OF TREATMENT REPORT

จังหวัดในแผนที่ได้รับการบริการที่ปรึกษาและดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้อง
(We hereby acknowledge the service rendered by STC as detail below)

Area/Location (สถานที่บริเวณโรงงาน)	ตัวชี้วัดการตรวจพบ (Kind of Pest & Pest Present)				วิธีการกำจัด (Method of Treatment)				Remark (หมายเหตุ)
	Ant (มด)	Cockroach (แมลงสาบ)	Flies (แมลงวัน)	Flies (แมลงวัน)	Mequite (ยุง)	Spraying (พ่นยา)	Fogging (พ่นยาควัน)	Baiting (วางเหยื่อ)	
1.เขตคาน้ำล้างจาน	A	A	A	A	A	/			
2.ห้องผลิตนม	A	A	A	A	A	/			
3.ห้องเย็น	A	A	A	A	A	/			
4.สระน้ำ	A	A	A	A	A	/	/		
5.บ้าน โดยทั่วไปทั่วทั้ง	B	A	A	A	A	/			
6.ห้องน้ำทะเล 15 ห้อง	B	A	A	A	A	/			
7.ลานจอดรถบนอาคาร	B	A	A	A	A	/			
8.สายพานลำเลียง	B	A	A	A	A	/			
9.ทางเดินหลัก	B	A	A	A	A	/	/		
10.บริเวณรอบนอกอาคาร	B	A	A	B	B	/		/	

Remark:
 $A = \text{Absent } 0 \times 10^{-2} \text{ (ไม่มี)}$ $B = \text{Slightly } 1-5 / 10^{-2} \text{ (พบเล็กน้อย)}$
 $C = \text{Moderate } 6-10 / 10^{-2} \text{ (พบปานกลาง)}$ $D = \text{Heavy } 10-Over 10^{-2} \text{ (พบมาก)}$

Remark:

A=Absent 0/□² (ไม่พบ) B=Slighly 1-5 /□² (พบเล็กน้อย)
C=Moderate 6-10 /□² (พบปานกลาง) D=Heavy 10-Chor /□² (พบมาก)

Client Representative

Date

เราเข้าใจ เอาใจใส่ และมีความชำนาญในการ ให้คำแนะนำ การ ดูแลรักษา ไปตลอดทั้งปี

RAT BAIT BOX STATION REPORT

(รายงานผลการตรวจไล่ล่าลงยาเป็นตอนๆ)

Station No. (จำนวนกล่องเหยื่อ)	Eaten (หนูกินเหยื่อ)	Not Eaten (หนูไม่กินเหยื่อ)	Acid Bait (วางยาพิษ)	Change Bait (เปลี่ยนเหยื่อ)	Good Bait (เหยื่อดี)	Remark (หมายเหตุ)
1.รอบๆอาคาร		/		/2	/	หนูกินเหยื่อ
2.รอบๆอาคาร		/			/	หนูกินเหยื่อ
3.รอบๆอาคาร		/			/	หนูกินเหยื่อ
4.รอบๆอาคาร		/		/2		หนูกินเหยื่อ
5.รอบๆอาคาร		/		/2		หนูกินเหยื่อ
6.รอบๆอาคาร		/			/	หนูกินเหยื่อ
7.รอบๆอาคาร		/			/	หนูกินเหยื่อ

Client Representative

Date

เราเข้าใจ เอาใจใส่ และมีความชำนาญในการ ให้คำแนะนำ การ ดูแลรักษา ไปตลอดทั้งปี

STC

บริษัทเอสทีเคเคมิคอลเซอรัล จำกัด










47 หมู่ที่ 13 ต.อุทาคใต้ อ.รัษฎา จ.พังงา 90180 โทร.074-256169 มัลติ 081-5426637
 แฟกซ์ 074-260598 E-Mail: ST_Chemical@hotmail Co.lk

STC

บริษัทเอสทีเคเคมิคอลเซอรัล จำกัด










47 หมู่ที่ 13 ต.อุทาคใต้ อ.รัษฎา จ.พังงา 90180 โทร.074-256169 มัลติ 081-5426637
 แฟกซ์ 074-260598 E-Mail: ST_Chemical@hotmail Co.lk

รายงานการปฏิบัติงาน/ส่งมอบงาน


เราเข้าใจ เรายังได้ และมีความชำนาญการ ปัญหาได้รับการ แก้ไขแล้ว ท่าน โปรดไว้วางใจเรา

รายงานการปฏิบัติงาน/ส่งมอบงาน


		
		
		

เข้าทำรายการตรวจเช็คสภาพนิคมก่อนมอบ และวัดพื้นที่ของดิน ก่อสร้าง ปลูก พืช แมลงสาบ บริเวณพื้นที่ ส่วนเขตทำ สวนผลไม้ อันได้
 หนีไฟ ห้องส้วม และอาคาร ตามโครงการ และมอบตามแผนที่แนบ

เราเข้าใจ เรายังได้ และมีความชำนาญการ ปัญหาได้รับการ แก้ไขแล้ว ท่าน โปรดไว้วางใจเรา



47 หมู่ที่ 13 ต.คูน้ำไผ่ อ.วังน้อย จ.สงขลา 90188 โทร.074-256169 มือถือ.081-5426637
แฟกซ์.074-260598 E-Mail ST_Chemical@hotmail.com



47 หมู่ที่ 13 ต.คูหาใต้ อ.วิเศษ จ.สงขลา 90180 โทร.074-256169 มือถือ.081-542663
 โทร.074-260598 E-Mail ST_Chemical@hotmail.Co.th

(ข้อมูลอันละเอียดจากการปฏิบัติงาน)

[illegible]

..... Client Representative
Date.....

เราเข้าใจเขาได้ และมีความชำนาญ โดยสัญชาตญาณ โดย "วางใจ"

รายงานการปฏิบัติงาน

(TREATMENT REPORT)

ชนิดพันธุ์ กุหลาบ ปาร์ตี (ดูตามลำดับผู้ให้ชื่อ)			
ที่อยู่ต้นที่ 8 ถนนศรี มณฑลใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์			
ชนิดพันธุ์รากานที่ 1 (Kind of pest eradication)			
/	ปลาหมึก (Ternutes)	/	แมลงจิ้ง (Tithes)
/	หมี (Amis)	/	แมลงจิ้ง (Cockroaches)
			แมลงจิ้ง (Spider)

วิธีการปฏิบัติงาน(Method of treatment)	
ใช้ยาฆ่าเชื้อที่เชื้ออีเอ็มยาชนิด (Post-soil treatment)	บริการหมั่นหมักกับดิน (Postsoil)
ใช้การฉีดและสับน้ำยาเคมี(Pre-soil treatment)	/
ใช้การฉีดสับและกองเชื้อ(Spraying)	บริการฉีดสับเชื้อด้วยท่อ(Aerosol Spraying)
ใช้การวางระบบท่อระบายน้ำ (Pipe Treatment)	/
ใช้การจัดตั้งคันดิน(Draining)	บริการวางคันดินขุดหลุม
ใช้การตรวจเช็คประเมินผล (Inspection and assessment)	บริการวางคันดินขุดหลุม(Girding)
/	บริการวางคันดินขุดหลุม(เก็บน้ำ)

บริเวณหน้าบริเวณ (Treatment location): อาคาร

- [illegible]

เวลาเริ่มปฏิบัติการ (Time commenced)	(9,00h.)	เวลาสิ้นสุดการเสร็จ (Time completed)	12.00h.
วันที่ (Date)	18/12/2566	วันที่ (Date)	18/12/2566

.....
Date.....
Client Representative.....

เขาเข้าไปได้ และมีความจำเพาะ โดยตัวรวม อยู่ด้วยกัน ไปสู่ข้างตรง

บริษัท เอสทีเค มีคอล เซอร์วิส จำกัด

47 หมู่ที่ 13 อ.อุทาโล่ อ.รัษฎา จ.สงขลา 90180 โทร.074-256169 มัลลิก.081-5426637
แฟกซ์:074-260598 E-Mail:ST_Chemical@hotmail.Co.th

CHEMICALS REPORT

Journal Club

Name (ชื่อเครื่อง)	Register No. (จะบันทึก ID)	Purpose (ใช้ทำอะไร)	Application Data			
			Area (ใช้บริเวณไหน)	Performance (การปฏิบัติงาน)	Quantities (ปริมาณที่ใช้)	Division (ส่วนงาน/อาคาร)
Zygnus (U Me (ใช้สอยทุก อ.สัมฤทธิ์)	วทศ.582/2555	ซ่อมแซมถนน บนถนนสาย 1	รอบนอกอาคาร สถานที่และ ภายในอาคาร สถานที่	สถานที่เก็บขยะของ คณิ	250 CC.	10CC./1000CC.
Pont Fagging (ใช้กวาดพื้นไม้)	วทศ.551/2555	ปู เมาลร่วม แบบงัด	รอบนอกอาคาร ภายในอาคาร	สถานที่เก็บขยะของ คณิและสถานที่ พักของคณิ ELY	250 CC.	10CC./1000CC.
SATUN (สะกิด)	วทศ.412/2555	ทุบ	รอบนอกอาคาร สถานที่	บริเวณเกาะทราย	10 คัน	เมื่อเห็นคันที่วิ่ง พร้อมใช้
Pemax 250 EC (ใช้ฉีดน้ำ 250 ลิ้น)	วทศ.128/2554	ฉีดน้ำ	รอบนอกอาคาร สถานที่และ ภายในอาคาร สถานที่	สถานที่เก็บขยะของ คณิ	250 CC.	10CC./1000CC.
Quick Bayt (กวาดใบไม้)	วทศ.344/2555	เก็บกวาด	รอบนอกอาคาร สถานที่	บริเวณเกาะทราย	-คัน	เมื่อเห็นคันที่วิ่ง พร้อมใช้

Client Representative

Date.....

เราเข้าใจเขาได้ และมีความชำนาญ อยู่โดยตัวท่าน โปรดไว้วางใจเรา

Client Representative

Index

เราเข้าใจให้และมีความหมาย เป็นการนำตัวอักษรไปใช้ต่างไป

US

บริษัท เอสทีเคเอ็มคอลเลจกรุ๊ป จำกัด

47 หมู่ที่ 13 ตำบลไผ่ อ.วิเศษ จ.สงขลา 90130 โทร.074-256169 มือถือ.081-5426637
 แฟกซ์.074-260598 E-Mail ST_Chemical@hotmail Co.th

ASSESSMENT OF TREATMENT REPORT

(379) 444-0071 (toll-free)

(We hereby acknowledge the service rendered by SIC as detail below)

Area/Location (สถานที่เกิดโรค/วางยา)	สัตว์ตาย/พบซากสัตว์ (Kind of Pest & Pest Present)				วิธีปฏิบัติ (Method of Treatment)				Remark (หมายเหตุ)
	Ant (มด)	Cockroach (แมลงสาบ)	Flies (แมลงวัน)	Flies (แมลงวัน)	Mouse (หนู)	Sparring (สัตว์)	Fogging (พ่นยา)	Baiting (วางเหยื่อ)	
1.กองถ่ายทำหนัง	A	A	A	A	A	/			
2.ห้องเก็บเอกสาร	A	A	A	A	A	/			
3.ห้องปฏิบัติการ	A	A	A	A	A	/			
4.ห้องประชุม	B	A	A	A	B	/	/		
5.ห้องเก็บของ	B	A	A	A	A	/			
6.ห้องปฏิบัติการ	B	A	A	A	A	/			
7.ห้องเก็บของ	B	A	A	A	A	/			
8.ห้องเก็บของ	B	A	A	B	A	/			
9.สวนหลัง	B	A	A	A	B	/	/		
10.บริเวณรอบๆกองถ่าย	B	A	A	B	B	/		/	

Remark:

A=Absent 0/0² (ไม่มี) B=Slightly 1-5/0² (พบเล็กน้อย)
C=Moderate 6-10/0² (พบปานกลาง) D=Heavy 11-20/0² (พบมาก)

Remark:

A=Absent 0/ \square^2 (bin) B=Slightly $1/3 \square^2$ (minion)

$$C = \text{Mol} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{cm}^{-2}$$

RAT BAIT BOX STATION REPORT

(รายงานผลการวางตั้งกล่องยั้งหนู)





















Station No. (จุดวางกล่องยั้งหนู)	Station (ระบุชื่อสถานที่)	Net Eaten (กรัมไม่กิน)	Add Bait (วางยั้งเพิ่ม)	Change Bait (เปลี่ยนยั้ง)	Good Day (ยั้งดี)	Romark (หมายเหตุ)
1.จุดวางยั้งหนู		1		2		ยั้งดี
2.จุดวางยั้งหนู		1		2		ยั้งดี
3.จุดวางยั้งหนู		1		2		ยั้งดี
4.จุดวางยั้งหนู		1			1	
5.จุดวางยั้งหนู		1			1	
6.จุดวางยั้งหนู		1		2		ยั้งดี
7.จุดวางยั้งหนู		1		2		ยั้งดี



Client Representative
Date.....

รายงานการปฏิบัติงาน/ส่งมอบงาน

รายงานการปฏิบัติงาน/ส่งมอบงาน

เราเข้าใจ เอาใจได้ และมีควมชำนาญการ ญ่เหตุลัษณ์ทวน ญ่ได้ลัษณ์ทวน ไปรด"ร้างใจเรา

เราเข้าใจเขาได้ และมีความชำนาญการ ปัญหาแล้วมีความ อดทนไว้ว่าเรา

..... Client Representative
Date.....


เอกสารแนบที่ 17

รายงานผลการตรวจสอบอาคาร

เลขที่ ภก. ๕๒๐๐๖.๒/ ๗๐๖

รายงานผลการตรวจประจำปี ครั้งที่ ๓

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด ศุภาสัย ปาร์ค ๑ ความหนาแน่น ภูเก็ต

ตั้งอยู่เลขที่ ๘

ตรอก/ ซอย - ถนน มนตรี หมู่ที่ - แขวง/ ตำบล ใหญ่

เขต/ อำเภอ เมืองภูเก็ต

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เบสท์ บิวติง อินสเปคเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่ น.๐๒๓๗/๒๕๖๐ แล้ว เห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

81

(นายศุภโชค ละอองเพชร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

เจ้าพนักงานท้องถิ่น