

## ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### 3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3.1-1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

| รายการตรวจวัด                       | วิธีการตรวจวัด  | วิธีวิเคราะห์                                          | ค่ามาตรฐาน |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>คุณภาพน้ำทิ้ง</b>                |                 |                                                        |            |
| - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)          | - Grab Sampling | - Electrometric (SM: 4500-H <sup>+</sup> B.)           | 5-9        |
| - บีโอดี (BOD)                      | - Grab Sampling | - Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)   | ≤30        |
| - ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) | - Grab Sampling | - Azide Modification                                   | ≤40        |
| - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)     | - Grab Sampling | - Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)    | ≤20        |
| - ซัลไฟด์ (Sulfide)                 | - Grab Sampling | - Iodometric (SM: 4500-S <sup>2-</sup> F.)             | ≤1.0       |
| - Total Coliform Bacteria           | - Grab Sampling | - Multiple Tube Fermentation Technique                 | -          |
| - Residues Chlorine                 | - Grab Sampling | - APHA, AWWA, WEF 23 <sup>nd</sup> ed. 2017, 4500-CL B | -          |

**หมายเหตุ :** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)



บ่อแยกตะกอนก่อนการบำบัด



บ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด

รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

## 3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### 3.2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 2 จุด ได้แก่ บ่อแยกตะกอนก่อนการบำบัด จำนวน 1 จุด และบ่อพักน้ำทิ้งหลังการบำบัด จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 แสดงในรูปที่ 3-1 สำหรับผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 3.2-1

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เว้นแต่ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ค่า BOD สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) ดังรูปที่ 3.2-2

### ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท



ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



| จุดเก็บตัวอย่าง               | วันที่เก็บ<br>ตัวอย่าง | รายการตรวจวัด |               |               |                |                 |                               |                      |
|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
|                               |                        | pH            | BOD           | SS            | Sulfide        | Oil &<br>Grease | Total<br>Coliform<br>Bacteria | Residual<br>Chlorine |
| บ่อแยกตะกอน<br>ก่อนการบำบัด*  | 13/7/66                | 6.7           | 61.2          | 87.0          | <1.0           | <5.0            | >2,400,000                    | -                    |
|                               | 17/8/66                | 6.4           | 32.8          | 36.0          | <1.0           | <5.0            | >2,400,000                    | -                    |
|                               | 5/9/66                 | 6.8           | 34.4          | 87.0          | <1.0           | <5.0            | >2,400,000                    | -                    |
|                               | 5/10/66                | 6.8           | 36.8          | 280.0         | <1.0           | 6.8             | 2,400,000                     | -                    |
|                               | 3/11/66                | 6.6           | 50.9          | 127.0         | <1.0           | 8.8             | 2,400,000                     | -                    |
|                               | 15/12/66               | 7.1           | 56.6          | 123.0         | <1.0           | <5.0            | >2,400,000                    | -                    |
| บ่อพักน้ำทิ้ง<br>หลังการบำบัด | 13/7/66                | 6.6           | 21.1          | 29.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ       | 75,000                        | ตรวจไม่พบ            |
|                               | 17/8/66                | 6.9           | 15.0          | 16.7          | <1.0           | 6.8             | >2,400,000                    | ตรวจไม่พบ            |
|                               | 5/9/66                 | 6.8           | 11.8          | 26.7          | 1.0            | 14.2            | >2,400,000                    | ตรวจไม่พบ            |
|                               | 5/10/66                | 6.5           | 9.3           | 40.0          | <1.0           | <5.0            | 5,400                         | ตรวจไม่พบ            |
|                               | 3/11/66                | 6.7           | 80.0          | 34.0          | <1.0           | <5.0            | 2,400,000                     | ตรวจไม่พบ            |
|                               | 15/12/66               | 6.0           | 14.0          | 28.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ       | >2,400,000                    | ตรวจไม่พบ            |
| ค่ามาตรฐาน                    |                        | 5-9           | ≤30<br>(mg/l) | ≤40<br>(mg/l) | ≤1.0<br>(mg/l) | ≤20<br>(mg/l)   | -<br>MNP/100 mL               | -<br>(mg/l)          |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย  
น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)



\*จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

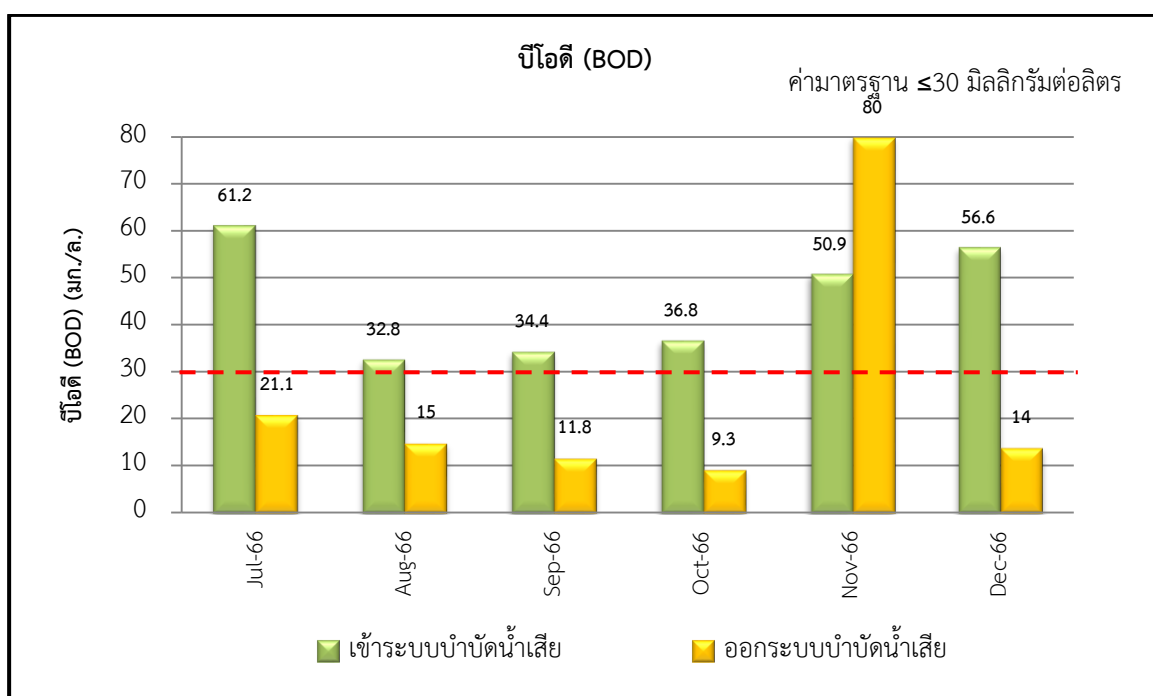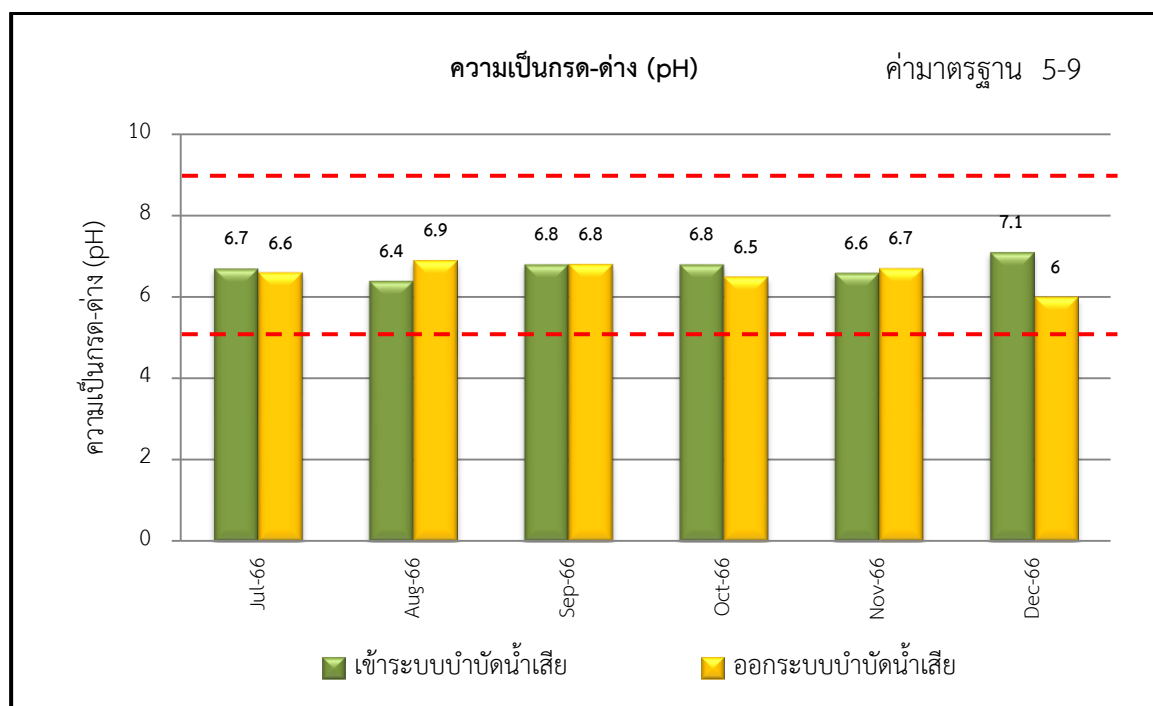


รูปที่ 3.2-2 แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

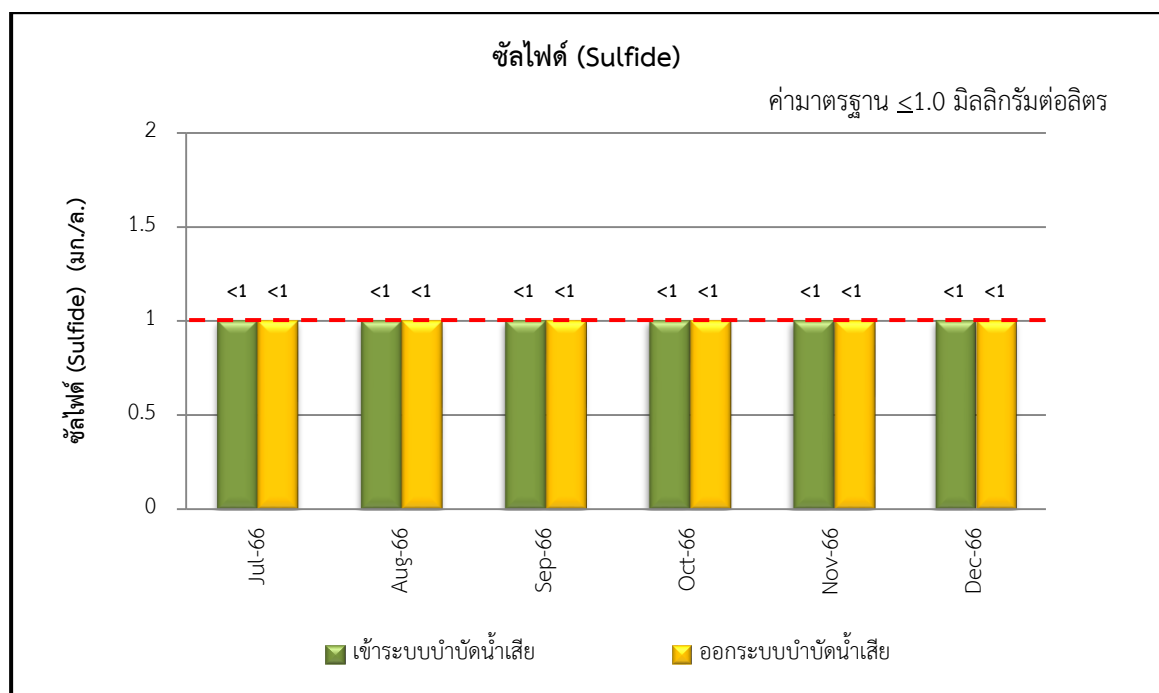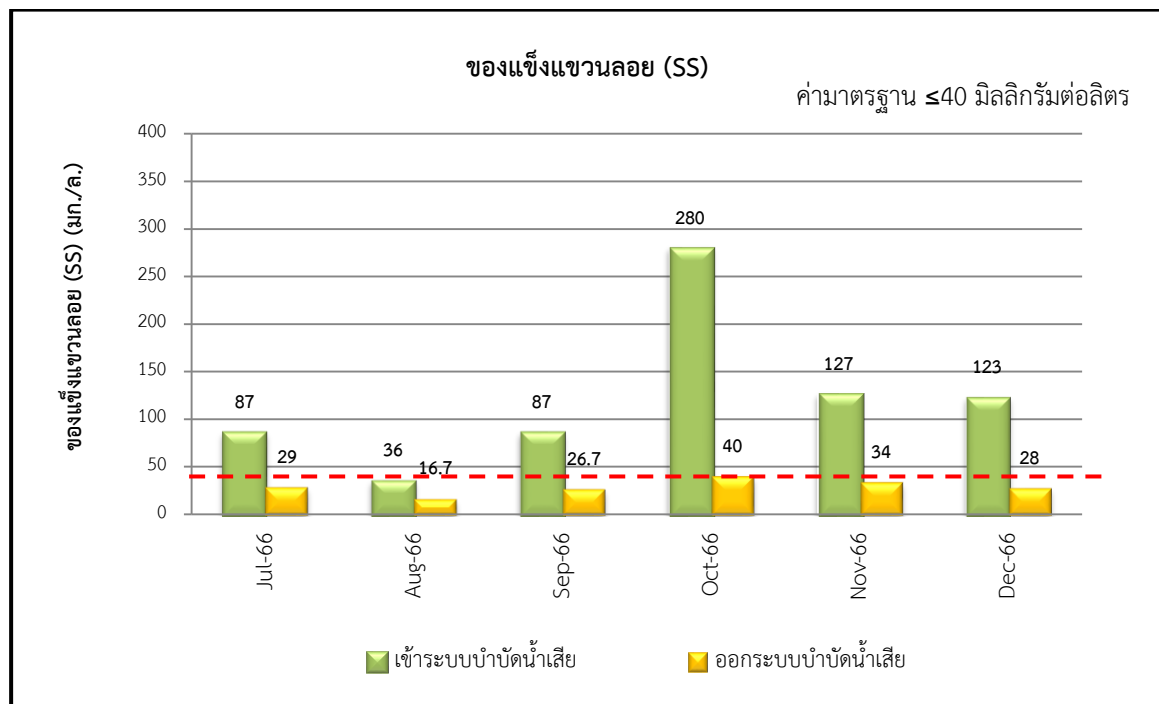

รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

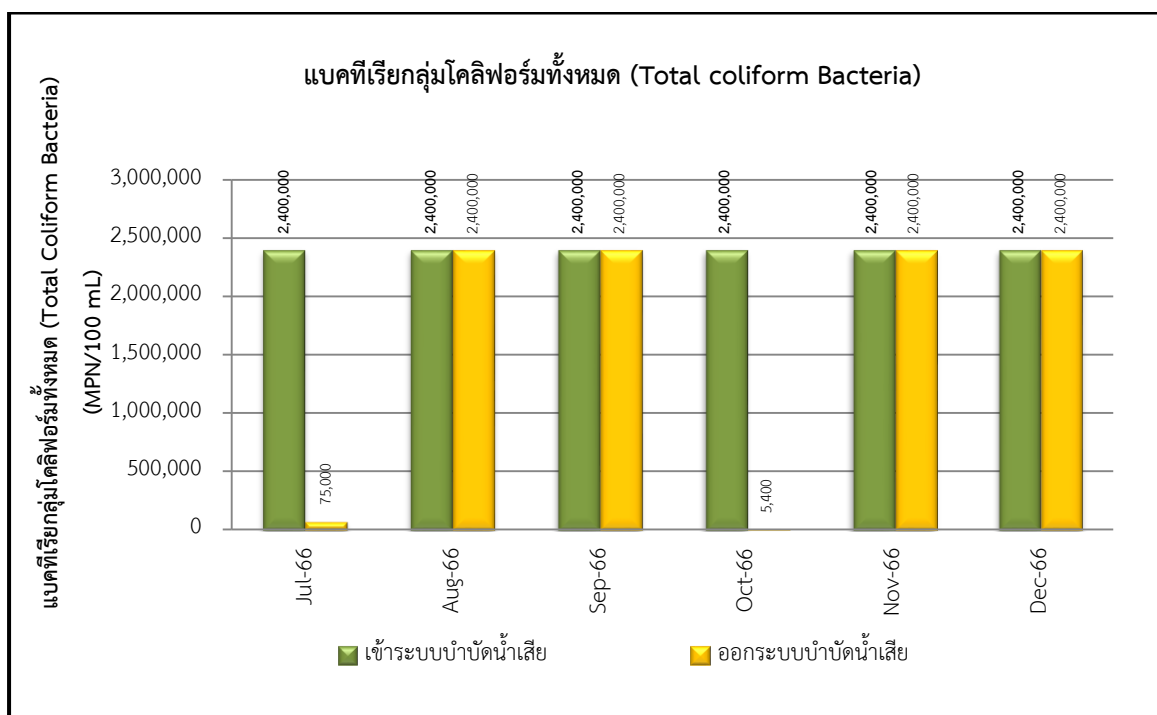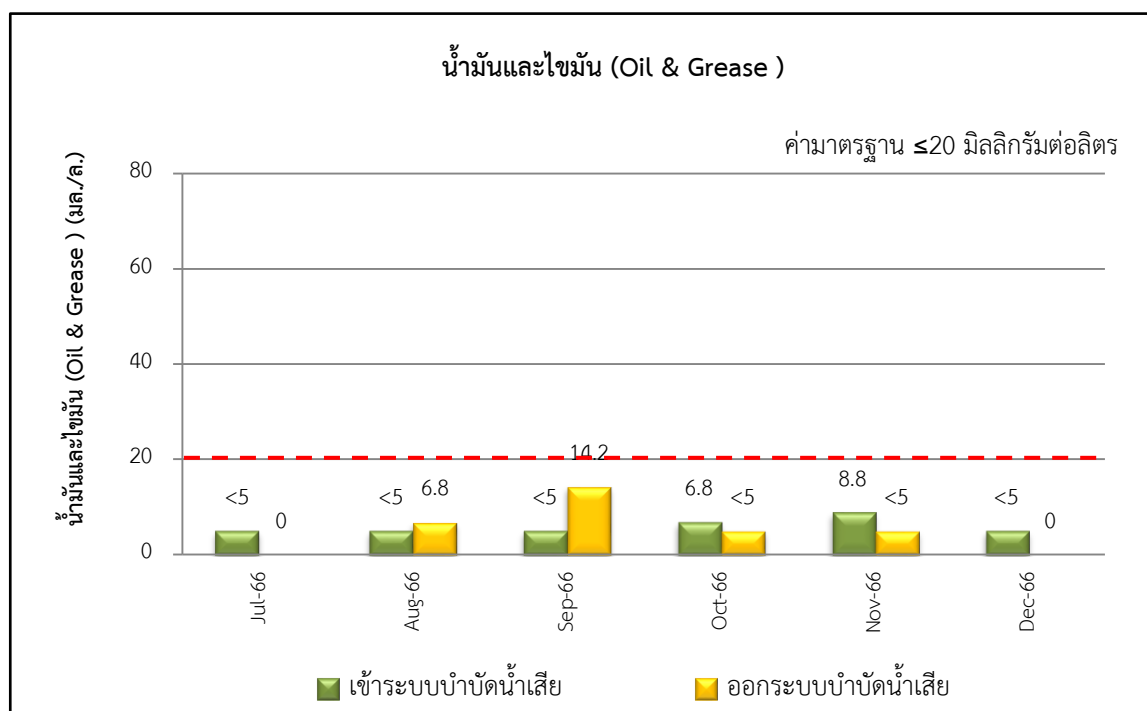

รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

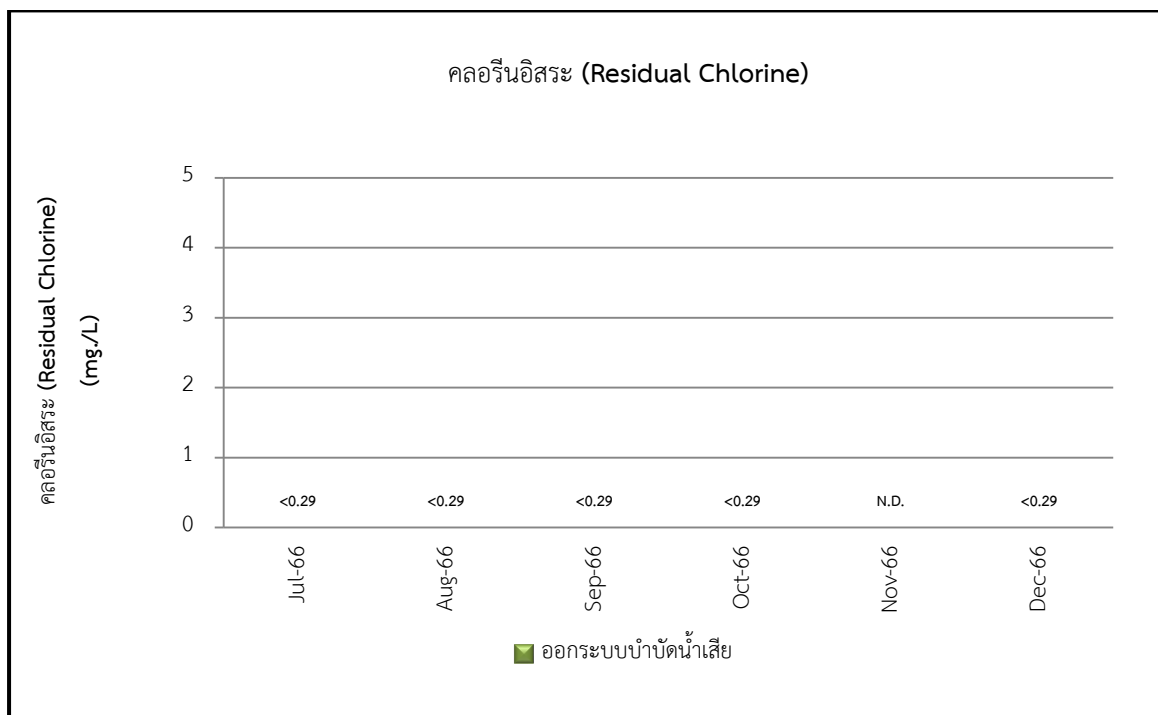

รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

### ตารางที่ 3.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2564-2566

ชื่อโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

| จุดเก็บตัวอย่าง          | วันที่เก็บตัวอย่าง | รายการตรวจวัด |             |             |             |              |                         |                   |
|--------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------|
|                          |                    | pH            | BOD         | SS          | Sulfide     | Oil & Grease | Total Coliform Bacteria | Residual Chlorine |
| บ่อแยกตะกอนก่อนการบำบัด* | 19/3/64            | 6.8           | 298         | 750         | 24.5        | 12.50        | 48,000                  | -                 |
|                          | 27/4/64            | 7.1           | 90          | 96          | 11.2        | 8.57         | 54,000                  | -                 |
|                          | 25/5/64            | 6.7           | 181         | 827         | 3.1         | 4.6          | 350,000                 | -                 |
|                          | 21/6/64            | 6.9           | 226         | 950         | 5.2         | 13           | 54,000,000              | -                 |
|                          | 15/7/64            | 6.9           | 131         | 90          | 3.6         | 14           | 5,400,000               | -                 |
|                          | 4/8/64             | 7.0           | 52          | 91          | 4.8         | 9.7          | 9,200,000               | -                 |
|                          | 20/9/64            | 6.8           | 116         | 364         | 6.3         | 32           | 16,000,000              | -                 |
|                          | 12/10/64           | 7.1           | 106         | 172         | 4.9         | 11           | 1,600,000               | -                 |
|                          | 11/11/64           | 7.0           | 101         | 94          | 0.47        | 14           | 5,400,000               | <0.10             |
|                          | 8/12/64            | 6.9           | 140         | 20          | 2.2         | 6.7          | 790,000                 | <0.10             |
|                          | 5/1/65             | 6.7           | 32.5        | 46.0        | 0.3         | 25.0         | >2,400,000              | -                 |
|                          | 10/2/65            | 6.7           | 27.7        | 33.0        | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
|                          | 15/3/65            | 6.7           | 24.4        | 3.0         | <1.0        | <5.0         | 1,100,000               | -                 |
|                          | 19/4/65            | 6.5           | 28.5        | 31.0        | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
|                          | 18/5/65            | 7.1           | 21.1        | 38.0        | <1.0        | ตรวจไม่พบ    | >2,400,000              | -                 |
|                          | 9/6/65             | 6.3           | 26.0        | 37.0        | <1.0        | ตรวจไม่พบ    | 1,100,000               | -                 |
|                          | 6/7/65             | 6.9           | 16.6        | 31.0        | <1.0        | ตรวจไม่พบ    | >2,400,000              | -                 |
|                          | 3/8/65             | 6.4           | 10.4        | 12.0        | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
|                          | 7/9/65             | 5.7           | 24.9        | 10.0        | <1.0        | ตรวจไม่พบ    | >2,400,000              | -                 |
|                          | 20/10/65           | 5.8           | 29.6        | 14.0        | <1.0        | ตรวจไม่พบ    | >2,400,000              | -                 |
|                          | 16/11/65           | 6.1           | 27.0        | 31.0        | <1.0        | ตรวจไม่พบ    | >2,400,000              | -                 |
|                          | 12/12/65           | 7.0           | 26.5        | 36.0        | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
| ค่ามาตรฐาน               |                    | -             | -<br>(mg/l) | -<br>(mg/l) | -<br>(mg/l) | -<br>(mg/l)  | -<br>MNP/100 ml.        | -<br>(mg/l)       |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

\*จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

### ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2564-2566

ชื่อโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

| จุดเก็บตัวอย่าง          | วันที่เก็บตัวอย่าง | รายการตรวจวัด |             |             |             |              |                         |                   |
|--------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------|
|                          |                    | pH            | BOD         | SS          | Sulfide     | Oil & Grease | Total Coliform Bacteria | Residual Chlorine |
| บ่อแยกตะกอนก่อนการบำบัด* | 9/1/66             | 6.6           | 31.0        | 50.7        | <1.0        | ตรวจไม่พบ    | >2,400,000              | -                 |
|                          | 9/2/66             | 6.3           | 10.8        | 385.0       | <1.0        | ตรวจไม่พบ    | >2,400,000              | -                 |
|                          | 7/3/66             | 7.1           | 76.5        | 53.5        | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
|                          | 20/4/66            | 6.9           | 69.8        | 41.5        | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
|                          | 17/5/66            | 6.6           | 58.5        | 42.5        | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
|                          | 15/6/66            | 7.5           | 52.0        | 140.0       | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
|                          | 13/7/66            | 6.7           | 61.2        | 87.0        | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
|                          | 17/8/66            | 6.4           | 32.8        | 36.0        | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
|                          | 5/9/66             | 6.8           | 34.4        | 87.0        | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
|                          | 5/10/66            | 6.8           | 36.8        | 280.0       | <1.0        | 6.8          | 2,400,000               | -                 |
|                          | 3/11/66            | 6.6           | 50.9        | 127.0       | <1.0        | 8.8          | 2,400,000               | -                 |
|                          | 15/12/66           | 7.1           | 56.6        | 123.0       | <1.0        | <5.0         | >2,400,000              | -                 |
| ค่ามาตรฐาน               |                    | -             | -<br>(mg/l) | -<br>(mg/l) | -<br>(mg/l) | -<br>(mg/l)  | -<br>MNP/100 ml.        | -<br>(mg/l)       |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

\*จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

### ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2564-2566

ชื่อโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

| จุดเก็บตัวอย่าง               | วันที่เก็บตัวอย่าง | รายการตรวจวัด |               |               |                |               |                         |                   |
|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|
|                               |                    | pH            | BOD           | SS            | Sulfide        | Oil & Grease  | Total Coliform Bacteria | Residual Chlorine |
| บ่อกักน้ำทิ้ง<br>หลังการบำบัด | 19/3/64            | 7.0           | 13            | 11            | <0.2           | <5            | 10                      | <0.010            |
|                               | 27/4/64            | 5.7           | 14            | 13            | <0.2           | <5            | 430                     | <0.010            |
|                               | 25/5/64            | 6.4           | 5.1           | 8.2           | <0.30          | 2.8           | 240                     | <0.10             |
|                               | 21/6/64            | 7.0           | 26            | 8.9           | <0.30          | <2.0          | 25,000                  | <0.10             |
|                               | 15/7/64            | 6.8           | 25            | 7.4           | <0.30          | 11            | 1,300                   | <0.10             |
|                               | 4/8/64             | 7.0           | 20            | 17            | <0.30          | 5.7           | 35,000                  | <0.10             |
|                               | 20/9/64            | 7.8           | 3.8           | 4.8           | <0.30          | 6.6           | 350                     | <0.10             |
|                               | 12/10/64           | 7.4           | 36            | 23            | <0.30          | <2.0          | 490,000                 | <0.10             |
|                               | 11/11/64           | 7.1           | 26            | 20            | <0.30          | <2.0          | 22,000                  | <0.10             |
|                               | 8/12/64            | 6.7           | 35            | 32            | <0.30          | 7.3           | 2,400                   | <0.10             |
|                               | 5/1/65             | 6.9           | 40.0          | 3.0           | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | >2,400,000              | 0.6               |
|                               | 10/2/65            | 6.8           | 16.0          | 16.0          | <1.0           | <5.0          | >2,400,000              | 0.6               |
|                               | 15/3/65            | 6.9           | 23.0          | 1.0           | <1.0           | <5.0          | 1,100,000               | 0.6               |
|                               | 19/4/65            | 6.7           | 22.5          | 26.0          | <1.0           | <5.0          | 15,000                  | 0.6               |
|                               | 18/5/65            | 7.2           | 18.6          | 36.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | >2,400,000              | 0.6               |
|                               | 9/6/65             | 6.4           | 10.0          | 16.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | >2,400,000              | 0.6               |
|                               | 6/7/65             | 7.1           | 14.8          | 26.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | 28,000                  | 0.5               |
| ค่ามาตรฐาน                    |                    | 5-9           | ≤30<br>(mg/l) | ≤40<br>(mg/l) | ≤1.0<br>(mg/l) | ≤20<br>(mg/l) | -<br>MNP/100 ml.        | -<br>(mg/l)       |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

\*จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

### ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2564-2566

ชื่อโครงการ สิริ แอท สุขุมวิท



ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



| จุดเก็บตัวอย่าง           | วันที่เก็บตัวอย่าง | รายการตรวจวัด |               |               |                |               |                         |                   |
|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|
|                           |                    | pH            | BOD           | SS            | Sulfide        | Oil & Grease  | Total Coliform Bacteria | Residual Chlorine |
| บ่อกักน้ำทิ้งหลังการบำบัด | 3/8/65             | 6.5           | 9.8           | 9.0           | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | >2,400,000              | <0.29             |
|                           | 7/9/65             | 5.9           | 12.1          | 4.0           | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | 460,000                 | <0.5              |
|                           | 20/10/65           | 5.9           | 27.8          | 8.0           | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | 150,000                 | 0.4               |
|                           | 16/11/65           | 6.4           | 28.0          | 34.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | 20,000                  | 0.3               |
|                           | 12/12/65           | 7.2           | 4.7           | 3.0           | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | 75,000                  | <0.29             |
|                           | 9/1/66             | 6.7           | 16.6          | 32.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | >2,400,000              | <0.29             |
|                           | 9/2/66             | 6.4           | 14.5          | 13.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | 27,000                  | <0.29             |
|                           | 7/3/66             | 7.2           | 24.0          | 11.5          | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | >2,400,000              | 0.3               |
|                           | 20/4/66            | 7.0           | 27.0          | 11.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | >2,400,000              | <0.29             |
|                           | 17/5/66            | 6.8           | 22.0          | 3.0           | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | >2,400,000              | ตรวจไม่พบ         |
|                           | 15/6/66            | 6.7           | 19.8          | 38.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | 75,000                  | <0.29             |
|                           | 13/7/66            | 6.6           | 21.1          | 29.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | 75,000                  | ตรวจไม่พบ         |
|                           | 17/8/66            | 6.9           | 15.0          | 16.7          | <1.0           | 6.8           | >2,400,000              | ตรวจไม่พบ         |
|                           | 5/9/66             | 6.8           | 11.8          | 26.7          | 1.0            | 14.2          | >2,400,000              | ตรวจไม่พบ         |
|                           | 5/10/66            | 6.5           | 9.3           | 40.0          | <1.0           | <5.0          | 5,400                   | ตรวจไม่พบ         |
|                           | 3/11/66            | 6.7           | 80.0          | 34.0          | <1.0           | <5.0          | 2,400,000               | ตรวจไม่พบ         |
|                           | 15/12/66           | 6.0           | 14.0          | 28.0          | <1.0           | ตรวจไม่พบ     | >2,400,000              | ตรวจไม่พบ         |
| ค่ามาตรฐาน                |                    | 5-9           | ≤30<br>(mg/l) | ≤40<br>(mg/l) | ≤1.0<br>(mg/l) | ≤20<br>(mg/l) | -<br>MNP/100 ml.        | -<br>(mg/l)       |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)



\*จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

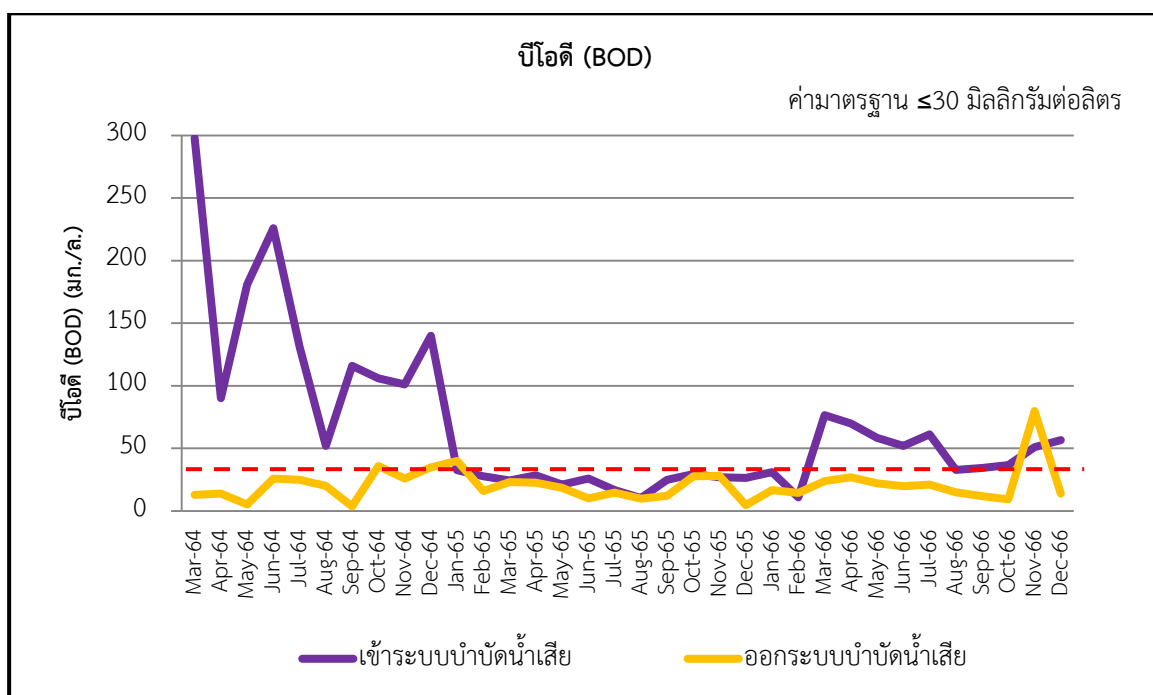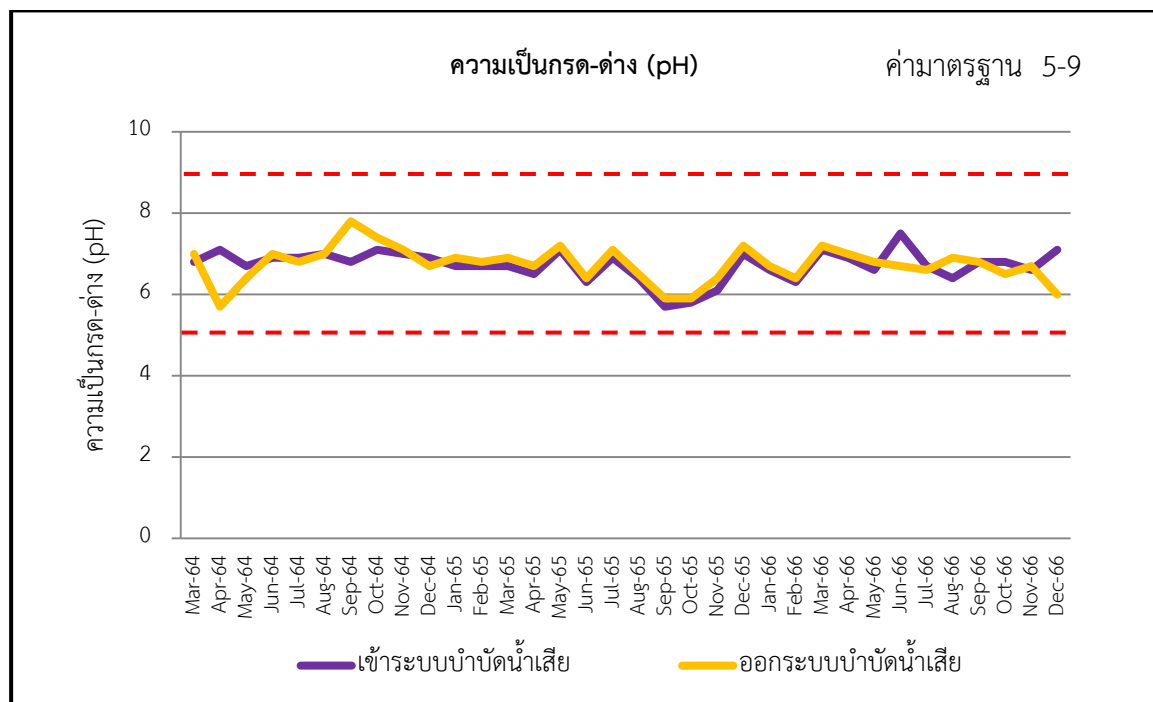


รูปที่ 3.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2564-2566

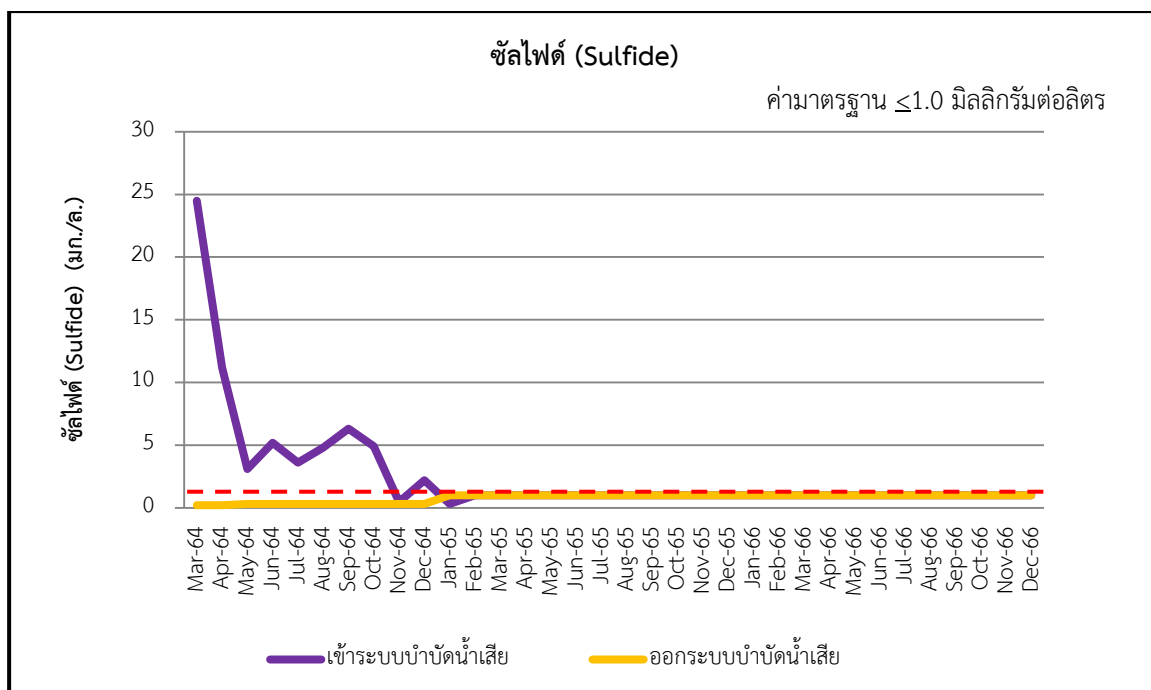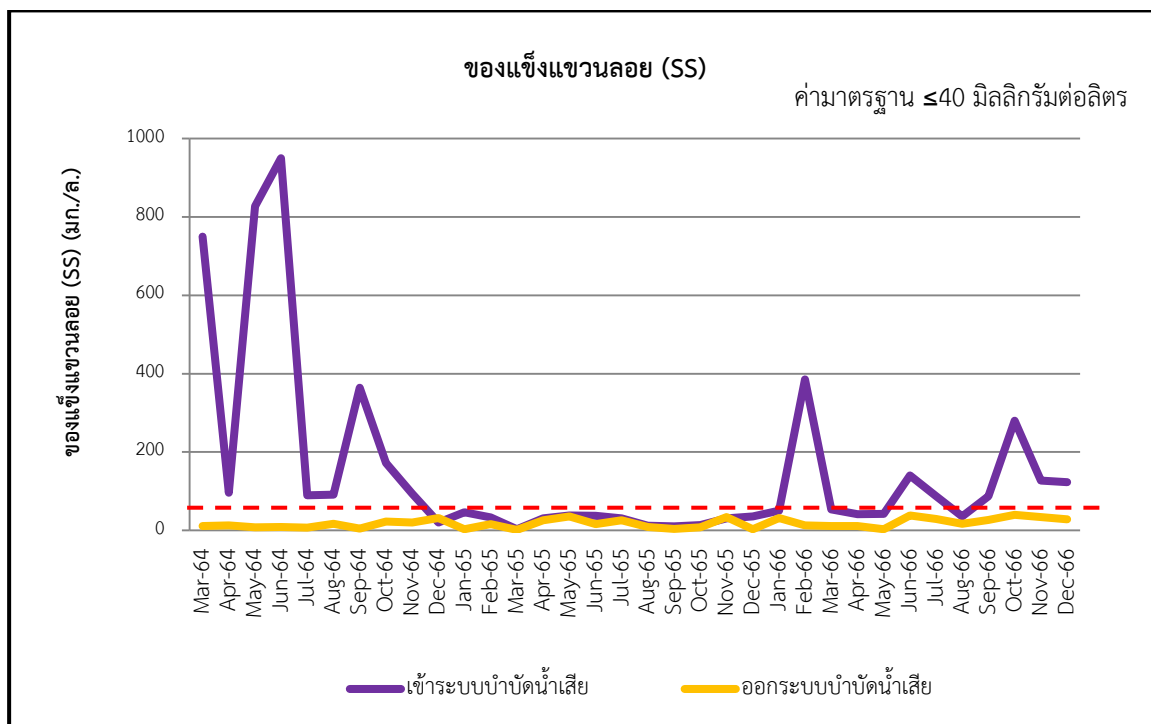

รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ปี 2564-2566

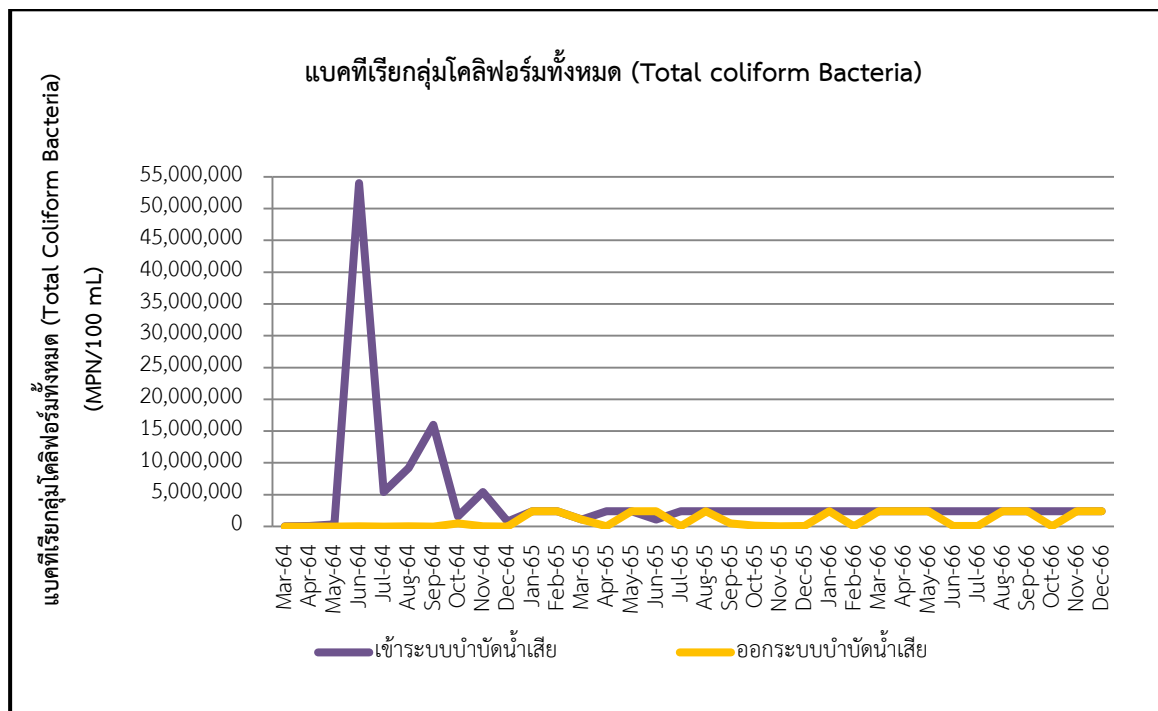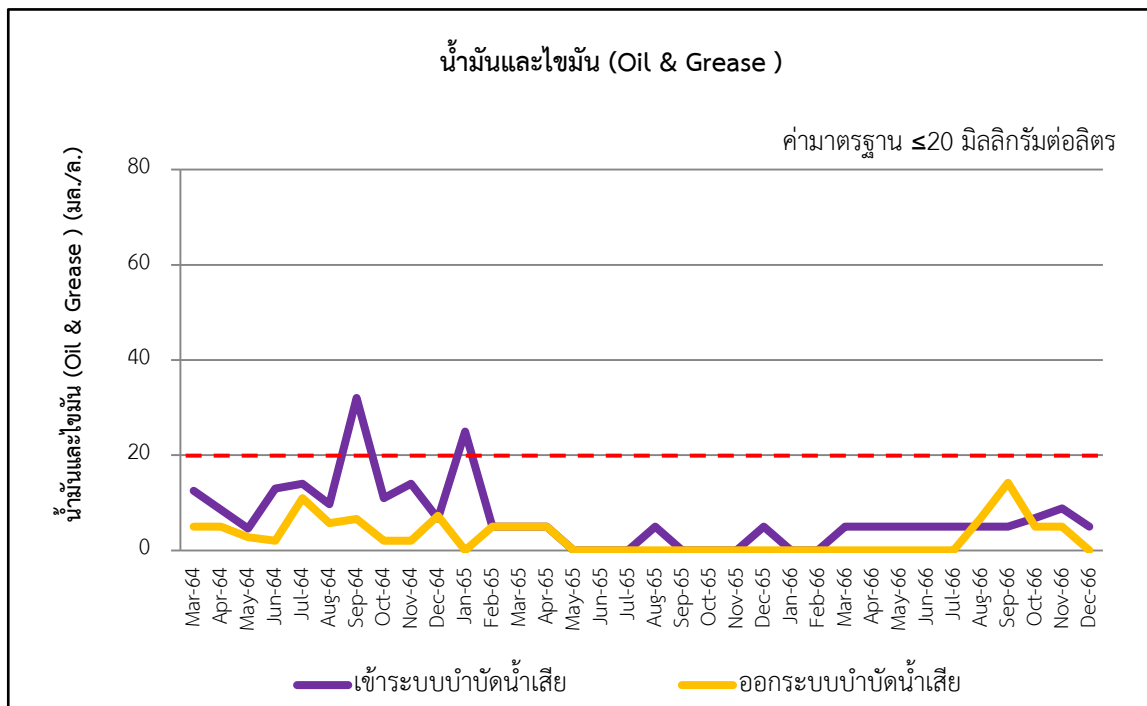

รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2564-2566

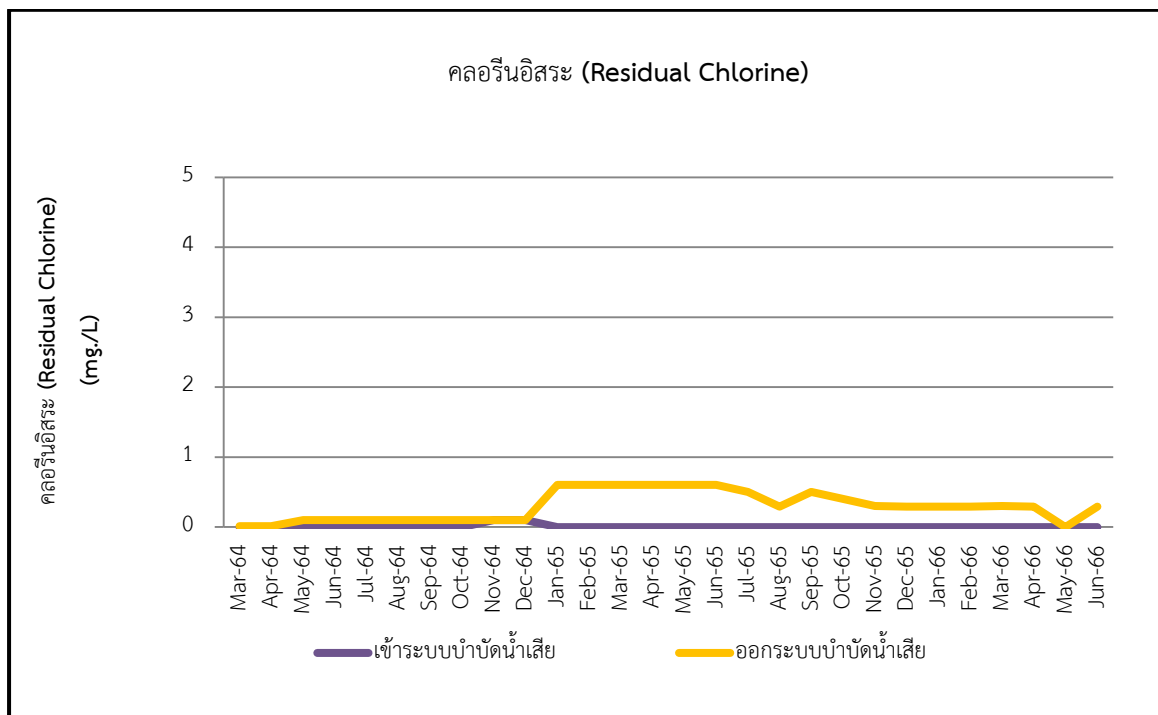

รูปที่ 3.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ปี 2564-2566