

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแสดงได้ ดัง ตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ำทิ้ง			
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	- Grab Sampling	- Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	5-7
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	- Grab Sampling	- Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	≤40
- ของแข็งละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	- Grab Sampling	- Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	≤500
- บีโอดี (BOD)	- Grab Sampling	- Azide Modification	≤30
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	- Grab Sampling	- Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	≤20
- ซัลไฟด์ (Sulfide)	- Grab Sampling	- Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	≤1
- ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)	- Grab Sampling	- Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	≤35
- Total Coliform Bacteria	- Grab Sampling	- MPN Test	-

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

3.2 รูปภาพการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ

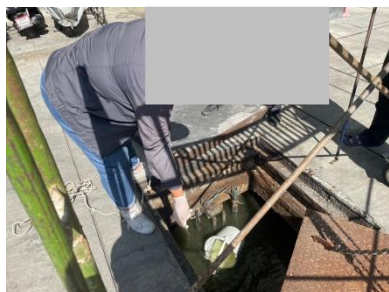

จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย



จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย



จุดพักน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

รูปที่ 3.2-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้ง

3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 3 จุด ได้แก่ จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด และบ่อกักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะจำนวน 1 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 เดือนละ 1 ครั้ง แสดงผลการตรวจวัด สรุปได้ดังแสดงใน ตารางที่ 3.3-1, 3.3-2, 3.3-3

เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานกำหนด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เว้นแต่บางพารามิเตอร์ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ดังนี้

- ในเดือนกรกฎาคม 2566 ค่าบีโอดี (BOD) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- ในเดือนตุลาคม 2566 ค่า BOD จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ค่า BOD, Sulfide และ TKN บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ค่า BOD จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ค่า BOD, Sulfide บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- ในเดือนธันวาคม 2566 ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
		pH	BOD (mg/L)	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Sulfide (mg/L)	TKN (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)
จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	13/7/66	6.6	36.4	249.0	24.0	<1.0	28.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	17/8/66	6.4	40.2	410.0	46.0	<1.0	27.0	<5.0	>2,400,000
	15/9/66	7.4	44.8	248.0	20.0	<1.0	33.0	<5.0	>2,400,000
	25/10/66	7.0	68.8	222.0	22.0	<1.0	37.0	<5.0	920,000
	9/11/66	7.0	52.4	ตรวจไม่พบ	35.0	<1.0	39.0	5.2	>2,400,000
	19/12/66	6.9	39.8	202.0	27.0	<1.0	19.0	<5.0	>2,400,000
ค่ามาตรฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

**ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri จุดระบายน้ำเสียออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566**

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
		pH	BOD (mg/L)	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Sulfide (mg/L)	TKN (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)
จุดระบายน้ำเสีย ออกจากระบบ บำบัดน้ำเสีย	13/7/66	6.7	49.2	151.0	12.0	<1.0	30.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	17/8/66	6.7	28.8	198.0	35.0	<1.0	16.0	<5.0	>2,400,000
	15/9/66	7.7	26.4	156.0	5.0	<1.0	21.0	<5.0	>2,400,000
	25/10/66	7.2	33.7	246.0	14.0	<1.0	24.0	<5.0	35,000
	9/11/66	7.0	45.2	ตรวจไม่พบ	17.0	<1.0	35.0	<5.0	>2,400,000
	19/12/66	7.0	16.9	82.0	18.0	<1.0	10.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
ค่ามาตรฐาน		5-9	≤30	≤500	≤40	≤1.0	≤35	≤20	-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบาย



น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

**ตารางที่ 3.3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อน
ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566**

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
		pH	BOD (mg/L)	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Sulfide (mg/L)	TKN (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)
บ่อพักน้ำทิ้ง สุดท้ายก่อน ระบายสู่ท่อ ระบายน้ำ สาธารณะ	13/7/66	6.7	43.4	131.0	5.0	<1.0	29.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	17/8/66	7.3	13.8	ตรวจไม่พบ	33.3	<1.0	1.9	<5.0	>2,400,000
	15/9/66	6.8	22.0	90.0	10.0	<1.0	16.1	<5.0	>2,400,000
	25/10/66	6.7	52.0	140.0	22.7	7.9	77.5	6.6	540,000
	9/11/66	6.9	94.0	110	24.0	4.1	25.1	8.0	>2,400,000
	19/12/66	7.6	20.0	99.0	169.0	<1.0	30.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
ค่ามาตรฐาน		5-9	≤30	≤500	≤40	≤1.0	≤35	≤20	-



หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบาย

น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

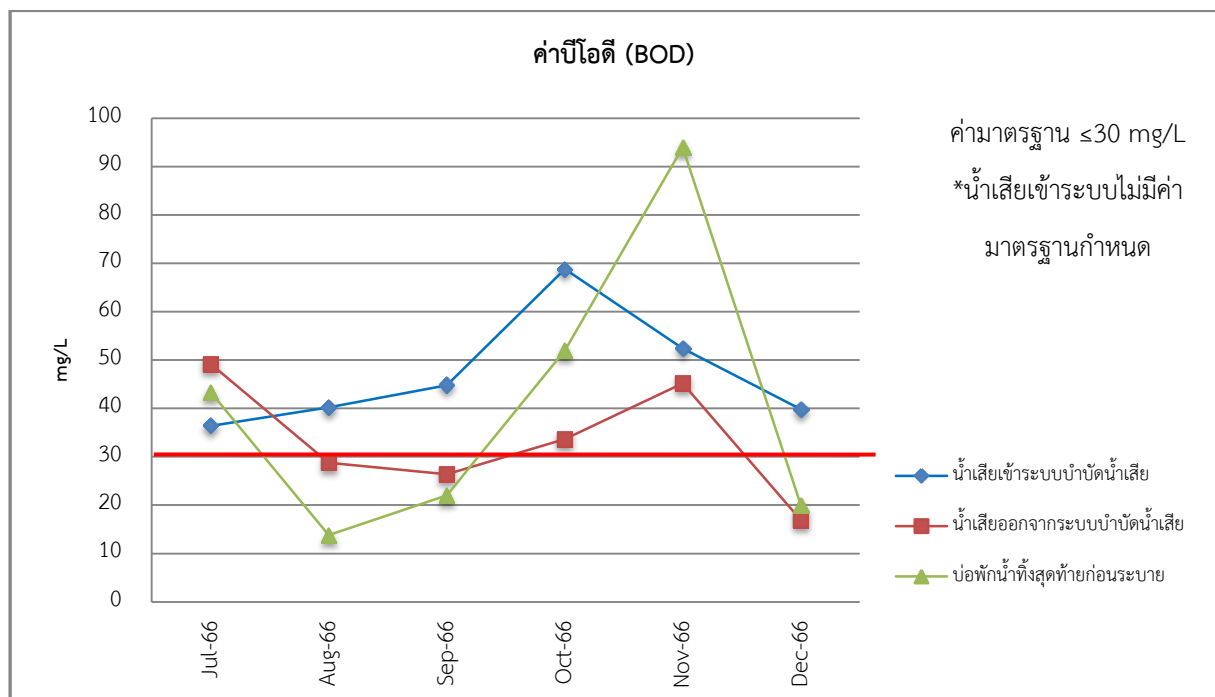
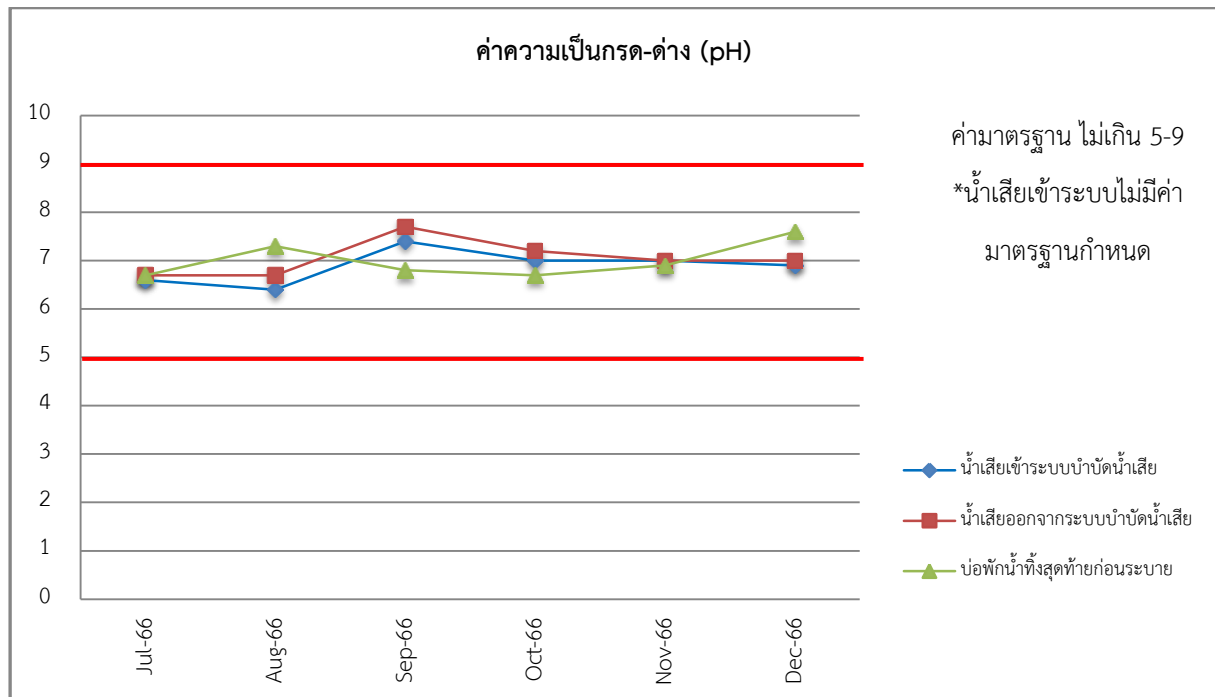


รูปที่ 3.3-1 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566

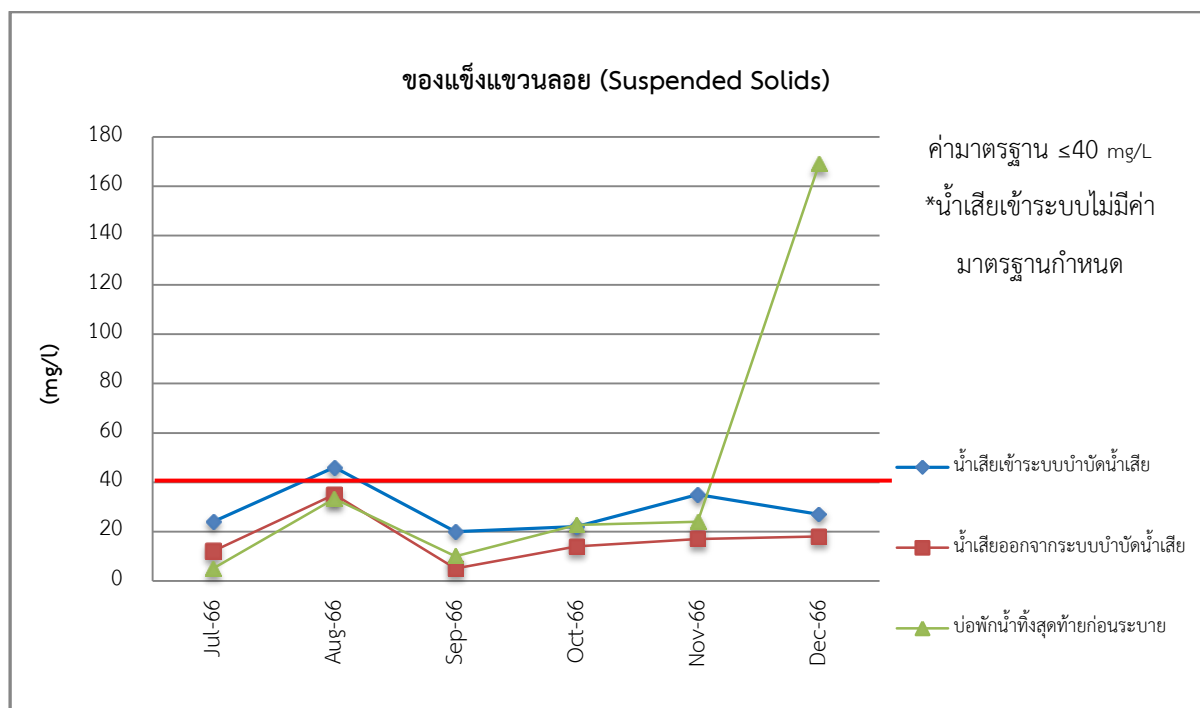
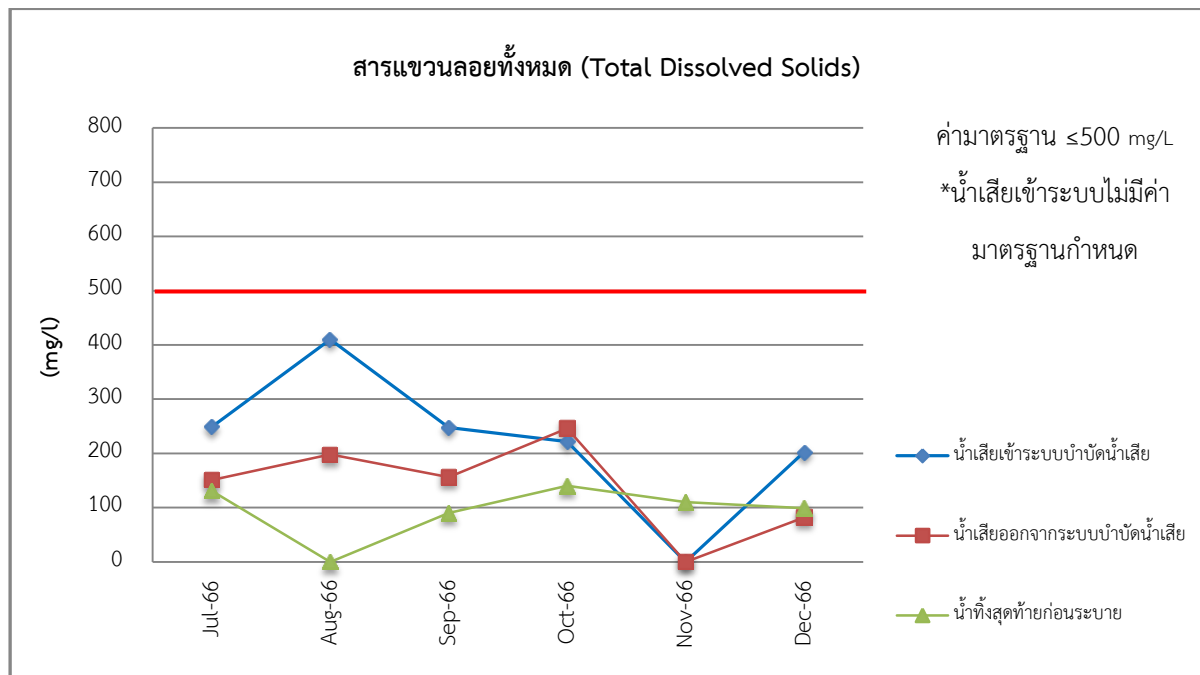


รูปที่ 3.3-1 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566

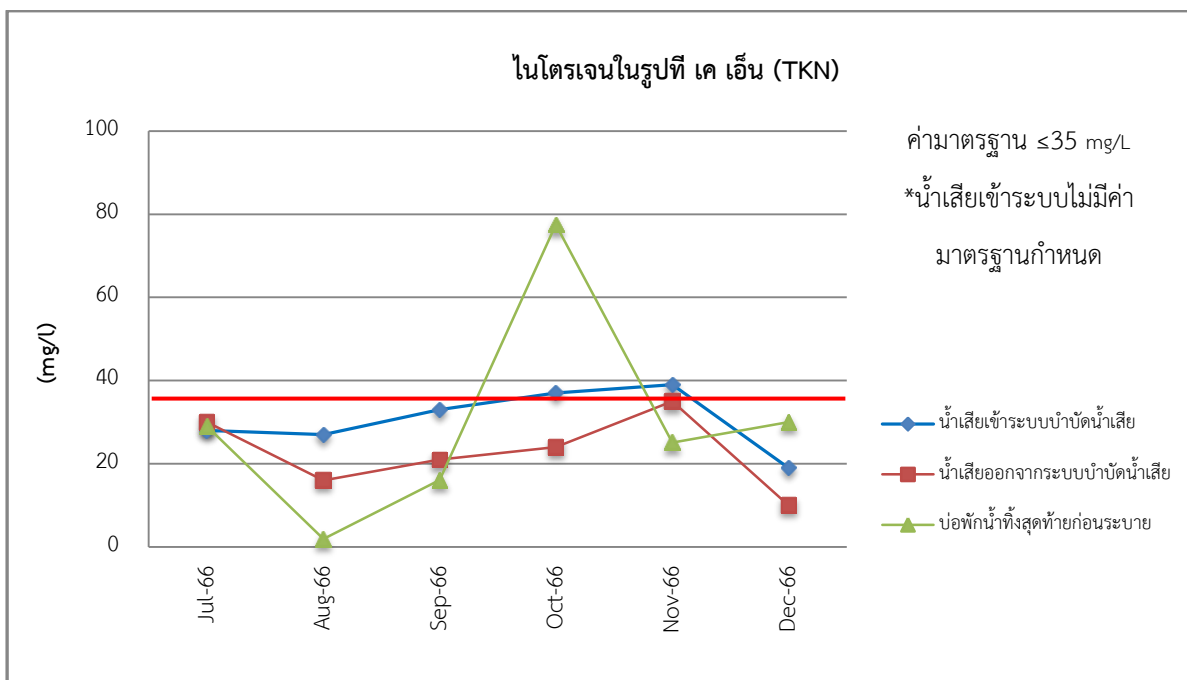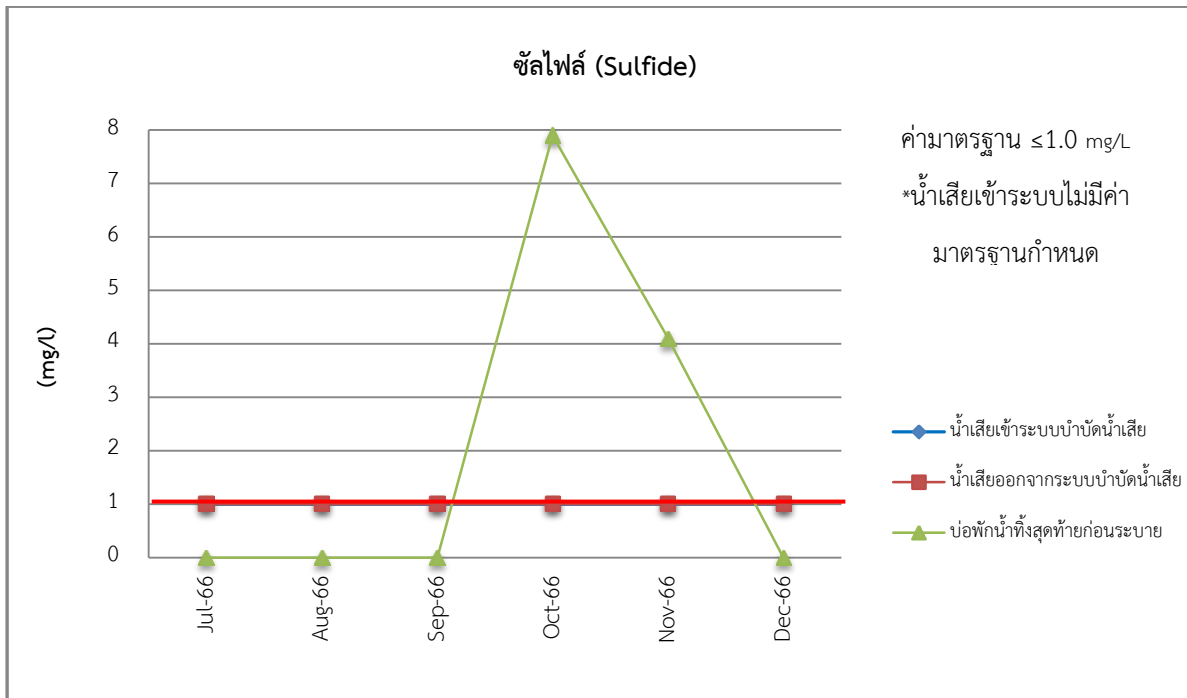

รูปที่ 3.3-1 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566

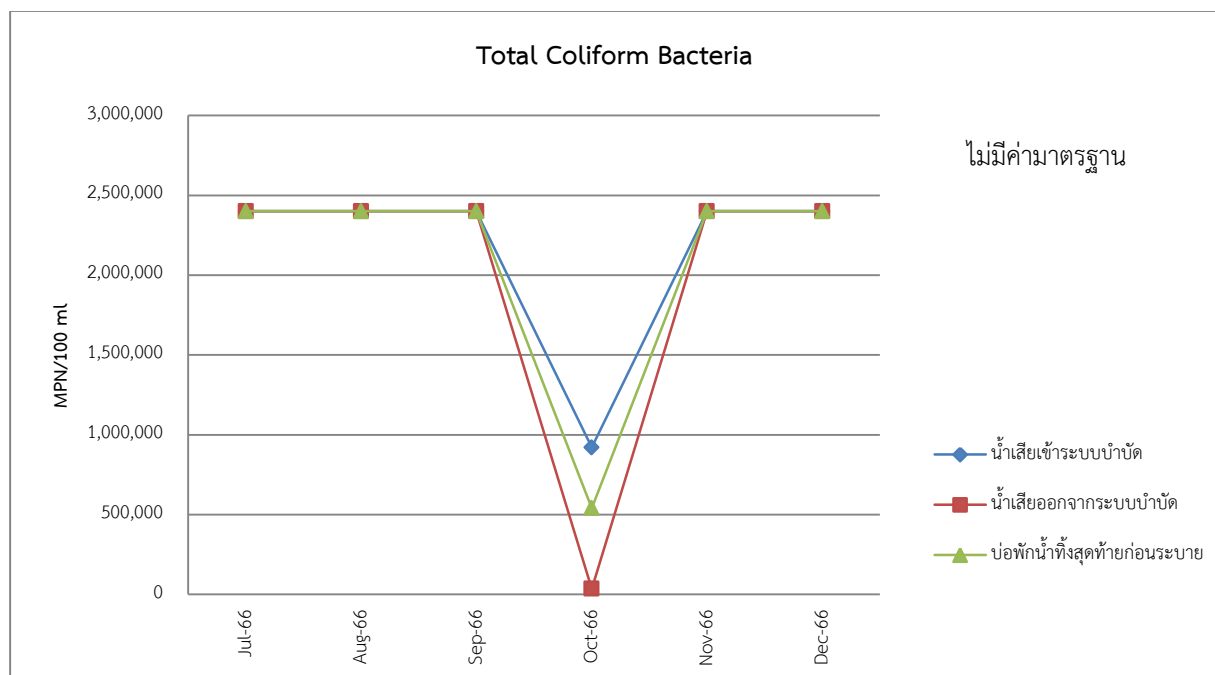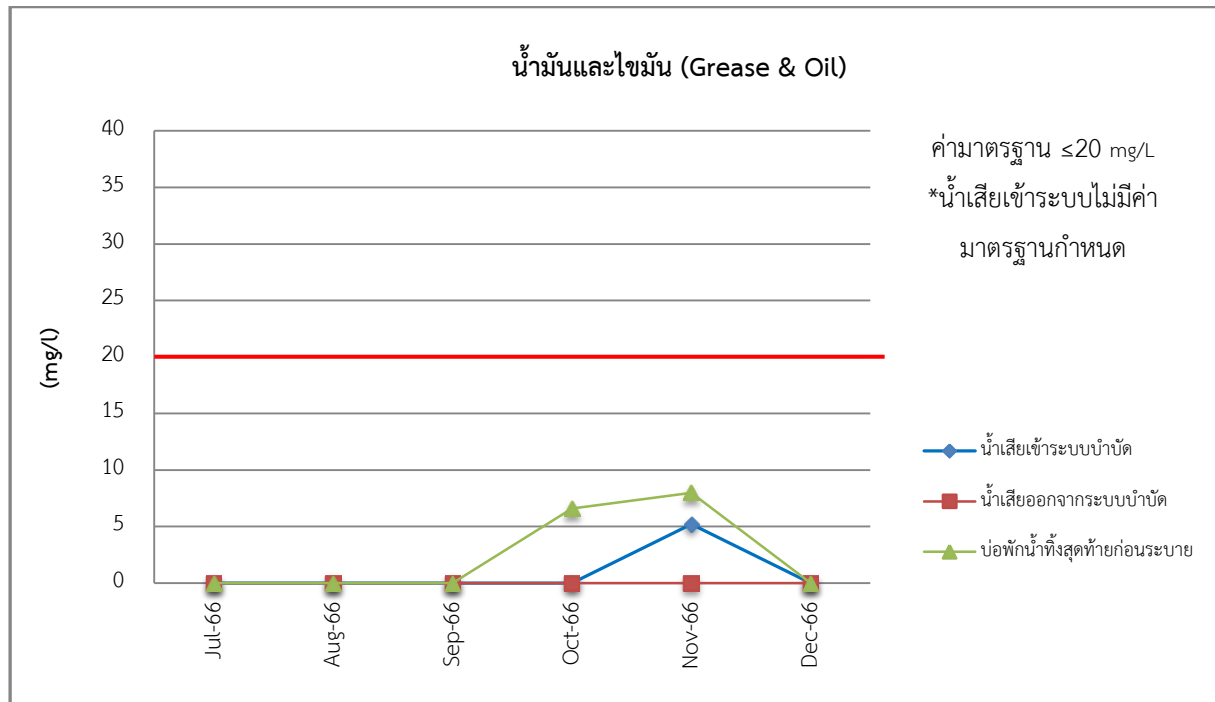

รูปที่ 3.3-1 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri
 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566

**ตารางที่ 3.3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri จุฬารวมน้ำเสียเข้าระบบ
บำบัดน้ำเสีย ย้อนหลังปี 2564-2566**

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
		pH	BOD	TDS	SS	Sulfide	TKN	Oil & Grease	Total Coliform Bacteria
จุฬารวมน้ำเสีย เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย	11/1/64	7.2	5.1	430.0	96.0	<1.0	6.5	3.1	43,000
	15/2/64	7.4	6.0	415.0	45.0	<1.0	30.0	7.2	44,000
	19/3/64	7.0	8.5	420.0	138.0	<1.0	58.5	3.4	54,000
	7/4/64	7.1	9.6	332.0	42.0	<1.0	4.1	4.0	35,000
	5/5/64	6.5	9.0	184.0	5.0	<1.0	10.1	5.0	3,500
	15/6/64	7.0	18.7	274.0	19.0	<1.0	10.4	10.6	9,200
	7/7/64	6.9	19.6	250.0	35.0	<1.0	10.8	2.1	240.0
	4/8/64	6.3	16.8	410.0	18.9	<1.0	10.3	1.1	160,000
	7/9/64	6.8	14.3	495.0	5.0	<1.0	10.5	<5.0	130,000
	5/10/64	6.5	15.2	314.0	13.0	<1.0	11.2	5.6	160,000
	1/11/64	6.9	19.4	248.0	9.7	<1.0	10.9	9.3	>2,400,000
	13/12/64	6.7	10.8	345.0	23.0	<1.0	10.7	<5.0	460,000
	19/1/65	6.5	14.8	346	10	<1.0	37.7	<5.0	>2,400,000
	16/2/65	6.6	5.4	352	12	<1.0	38.4	<5.0	>2,400,000
	15/3/65	6.5	21.2	463	17	<1.0	29.7	<5.0	>2,400,000
	19/4/65	6.9	22.5	476	34	<1.0	30.1	<5.0	>2,400,000
	18/5/65	6.9	16.3	420	30	<1.0	30.8	<5.0	>2,400,000
	9/6/65	6.5	82	472	84	<1.0	8.7	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	06/07/65	6.7	27.9	368.0	32.0	<1.0	35.0	<5.0	>2400000
	03/08/65	6.3	15.1	276.0	36.0	<1.0	12.0	<5.0	>2400000
	07/09/65	6.4	26.7	452.0	21.0	<1.0	27.0	<5.0	150000
	20/10/65	6.5	18.0	312.0	19.0	<1.0	35.0	<5.0	110000
	16/11/65	6.3	27.6	412.0	28.0	<1.0	32.0	ตรวจไม่พบ	>2400000
ค่ามาตรฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri จุฬารวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ย้อนหลังปี 2564-2566

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
		pH	BOD	TDS	SS	Sulfide	TKN	Oil & Grease	Total Coliform Bacteria
จุฬารวมน้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	09/12/65	6.3	9.5	452.0	23.0	<1.0	34.0	ตรวจไม่พบ	>2400000
	9/1/66	6.5	32.0	442.0	15.0	<1.0	49.0	ตรวจไม่พบ	>2400000
	9/2/66	6.5	24.8	316.0	18.0	<1.0	50.0	ตรวจไม่พบ	>2400000
	7/3/66	6.7	54.5	328.0	40.5	<1.0	27.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	20/4/66	6.7	56.0	292.0	30.0	<1.0	28.0	<5.0	>2,400,000
	17/5/66	6.8	52.0	707.0	31.5	<1.0	28.0	<5.0	>2,400,000
	15/6/66	6.8	43.5	620.0	48.0	<1.0	29.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	13/7/66	6.6	36.4	249.0	24.0	<1.0	28.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	17/8/66	6.4	40.2	410.0	46.0	<1.0	27.0	<5.0	>2,400,000
	15/9/66	7.4	44.8	248.0	20.0	<1.0	33.0	<5.0	>2,400,000
	25/10/66	7.0	68.8	222.0	22.0	<1.0	37.0	<5.0	920,000
	9/11/66	7.0	52.4	ตรวจไม่พบ	35.0	<1.0	39.0	5.2	>2,400,000
	19/12/66	6.9	39.8	202.0	27.0	<1.0	19.0	<5.0	>2,400,000
ค่ามาตรฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : จุฬารวมน้ำเข้าระบบไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

**ตารางที่ 3.3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri จุดระบายน้ำออกจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย ย้อนหลังปี 2564-2566**

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
		pH	BOD	TDS	SS	Sulfide	TKN	Oil & Grease	Total Coliform Bacteria
จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	11/1/64	7.2	7.3	450.0	3.1	<1.0	2.2	1.1	62,000
	15/2/64	6.9	7.0	398.0	4.0	<1.0	3.2	2.0	71,000
	19/3/64	7.0	8.3	380.0	4.0	<1.0	5.5	1.0	92,000
	7/4/64	7.1	1.8	312.0	8.0	<1.0	1.3	1.0	24,000
	5/5/64	6.7	10.9	186.0	7.0	<1.0	1.5	1.0	2,400
	15/6/64	7.0	20.8	270.0	38.5	<1.0	1.7	5.4	70,000
	7/7/64	6.9	11.7	478.0	7.0	<1.0	1.1	1.6	240,000
	4/8/64	6.1	12.7	390.0	12.0	<1.0	0.8	0.8	35,000
	7/9/64	6.7	11.1	488.0	2.0	<1.0	9.2	<5.0	35,000
	5/10/64	6.3	13.3	236.0	10.0	<1.0	9.5	5.3	35,000
	1/11/64	6.7	15.9	208.0	5.0	<1.0	9.1	8.2	>2,400,000
	13/12/64	6.1	9.2	320.0	18.0	<1.0	8.7	<5.0	2,400
	19/1/65	6.6	7.7	340	7.0	<1.0	32.4	<5.0	>2,400,000
	16/2/65	6.8	5.0	336	8.0	<1.0	33.0	<5.0	>2,400,000
	15/3/65	6.7	18.3	416	13.0	<1.0	27.4	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	19/4/65	7.1	13.8	464	14.0	<1.0	26.5	<5.0	1,100,000
	18/5/65	7.0	11.4	400	24.0	<1.0	28.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	9/6/65	6.5	29.0	392	33.0	<1.0	29.1	<5.0	210,000
	06/07/65	6.9	25.6	356.0	27.0	<1.0	29.0	ตรวจไม่พบ	>2400000
	03/08/65	6.3	13.0	364.0	14.0	<1.0	8.1	ตรวจไม่พบ	460,000
	07/09/65	6.7	25.5	428.0	3.0	<1.0	23.0	ตรวจไม่พบ	20,000
	20/10/65	6.6	15.3	284.0	8.0	<1.0	32.0	ตรวจไม่พบ	210,000
	16/11/65	6.5	18.1	364.0	12.0	<1.0	3.1	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	09/12/65	6.5	10.8	360.0	13.0	<1.0	32.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
ค่ามาตรฐาน		5-9	≤30	≤500	≤40	≤1.0	≤35	≤20	-

**ตารางที่ 3.3-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri จุติระบายน้ำออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย ย้อนหลังปี 2564-2566**

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
		pH	BOD	TDS	SS	Sulfide	TKN	Oil & Grease	Total Coliform Bacteria
จุติระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	9/1/66	6.6	18.9	434.0	12.0	<1.0	27.0	ตรวจไม่พบ	75,000
	9/2/66	6.5	15.9	177.0	9.0	<1.0	28.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	7/3/66	6.9	20.0	126.0	25.0	<1.0	20.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	20/4/66	6.8	20.8	158.0	19.5	<1.0	18.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	17/5/66	7.4	16.0	111.0	3.0	<1.0	19.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	15/6/66	6.8	12.4	76.0	25.0	<1.0	28.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	13/7/66	6.7	49.2	151.0	12.0	<1.0	30.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	17/8/66	6.7	28.8	198.0	35.0	<1.0	16.0	<5.0	>2,400,000
	15/9/66	7.7	26.4	156.0	5.0	<1.0	21.0	<5.0	>2,400,000
	25/10/66	7.2	33.7	246.0	14.0	<1.0	24.0	<5.0	35,000
	9/11/66	7.0	45.2	ตรวจไม่พบ	17.0	<1.0	35.0	<5.0	>2,400,000
	19/12/66	7.0	16.9	82.0	18.0	<1.0	10.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
ค่ามาตรฐาน		5-9	≤30	≤500	≤40	≤1.0	≤35	≤20	-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบาย

น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)



**ตารางที่ 3.3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อน
ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนย้อนหลังปี 2564-2566**

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
		pH	BOD	TDS	SS	Sulfide	TKN	Oil & Grease	Total Coliform Bacteria
บ่อพักน้ำทิ้ง สุดท้ายก่อน ระบายสู่ท่อ ระบายน้ำ สาธารณะ	11/1/64	7.1	4.1	475.0	6.0	<1.0	2.3	3.1	52,000
	15/2/64	7.0	4.0	411.0	3.0	<1.0	16.0	5.0	55,000
	19/3/64	6.9	3.1	372.0	3.0	<1.0	11.5	<1.0	70,000
	7/4/64	7.3	1.4	220.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	5,400
	5/5/64	6.6	8.4	284.0	8.0	<1.0	2.4	<1.0	35,000
	15/6/64	7.1	22.0	154.0	37.0	<1.0	2.6	2.6	7,000
	7/7/64	6.9	26.9	370.0	26.0	<1.0	1.6	<1.0	240,000
	4/8/64	6.3	2.7	264.0	22.0	<1.0	1.3	0.2	5,400
	7/9/64	7.3	5.8	384.0	1.0	<1.0	8.3	<5.0	7,900
	5/10/64	6.4	4.9	108.0	13.0	<1.0	8.8	5.0	16,000
	1/11/64	6.8	3.2	116.0	3.0	<1.0	8.3	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	13/12/64	6.2	3.1	264.0	9.0	<1.0	7.9	<5.0	4,600
	19/1/65	6.7	12.3	331	5.0	<1.0	2.9	<5.0	>2,400,000
	16/2/65	6.8	12.0	312	6.0	<1.0	3.1	<5.0	>2,400,000
	15/3/65	6.8	10.0	252	2.0	<1.0	8.4	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	19/4/65	7.1	11.0	200	29.0	<1.0	34.2	ตรวจไม่พบ	53,000
	18/5/65	7.1	11.3	404	25.0	<1.0	31.1	ตรวจไม่พบ	150,000
	9/6/65	6.6	26.0	376	19.0	<1.0	34.4	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	06/07/65	7.1	18.3	296.0	25.0	<1.0	29.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	03/08/65	6.5	4.8	372.0	32.0	<1.0	34.0	ตรวจไม่พบ	53,000
	07/09/65	6.6	22.7	368.0	29.0	<1.0	19.0	ตรวจไม่พบ	11,000
	20/10/65	6.7	18.0	280.0	12.0	<1.0	19.0	ตรวจไม่พบ	150,000
	16/11/65	6.6	17.7	328.0	20.0	<1.0	27.0	ตรวจไม่พบ	1,100,000
	09/12/65	6.6	17.0	324.0	8.0	<1.0	27.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
ค่ามาตรฐาน		5-9	≤30	≤500	≤40	≤1.0	≤35	≤20	-

**ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ Keyne by Sansiri บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อน
ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนย้อนหลังปี 2564-2566**



จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
		pH	BOD	TDS	SS	Sulfide	TKN	Oil & Grease	Total Coliform Bacteria
บ่อพักน้ำทิ้ง สุดท้ายก่อน ระบายสู่ท่อ ระบายน้ำ สาธารณะ	9/1/66	6.6	15.5	408.0	11.0	<1.0	23.0	ตรวจไม่พบ	35,000
	9/2/66	6.6	15.5	181.0	3.5	<1.0	23.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	7/3/66	7.1	10.0	146.0	18.5	<1.0	16.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	20/4/66	6.8	10.7	144.0	23.5	<1.0	17.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	17/5/66	7.3	5.7	135.0	6.5	<1.0	17.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	15/6/66	6.9	21.8	84.0	30.0	<1.0	31.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	13/7/66	6.7	43.4	131.0	5.0	<1.0	29.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
	17/8/66	7.3	13.8	ตรวจไม่พบ	33.3	<1.0	1.9	<5.0	>2,400,000
	15/9/66	6.8	22.0	90.0	10.0	<1.0	16.1	<5.0	>2,400,000
	25/10/66	6.7	52.0	140.0	22.7	7.9	77.5	6.6	540,000
	9/11/66	6.9	94.0	110	24.0	4.1	25.1	8.0	>2,400,000
	19/12/66	7.6	20.0	99.0	169.0	<1.0	30.0	ตรวจไม่พบ	>2,400,000
ค่ามาตรฐาน		5-9	≤30	≤500	≤40	≤1.0	≤35	≤20	-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบาย
น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

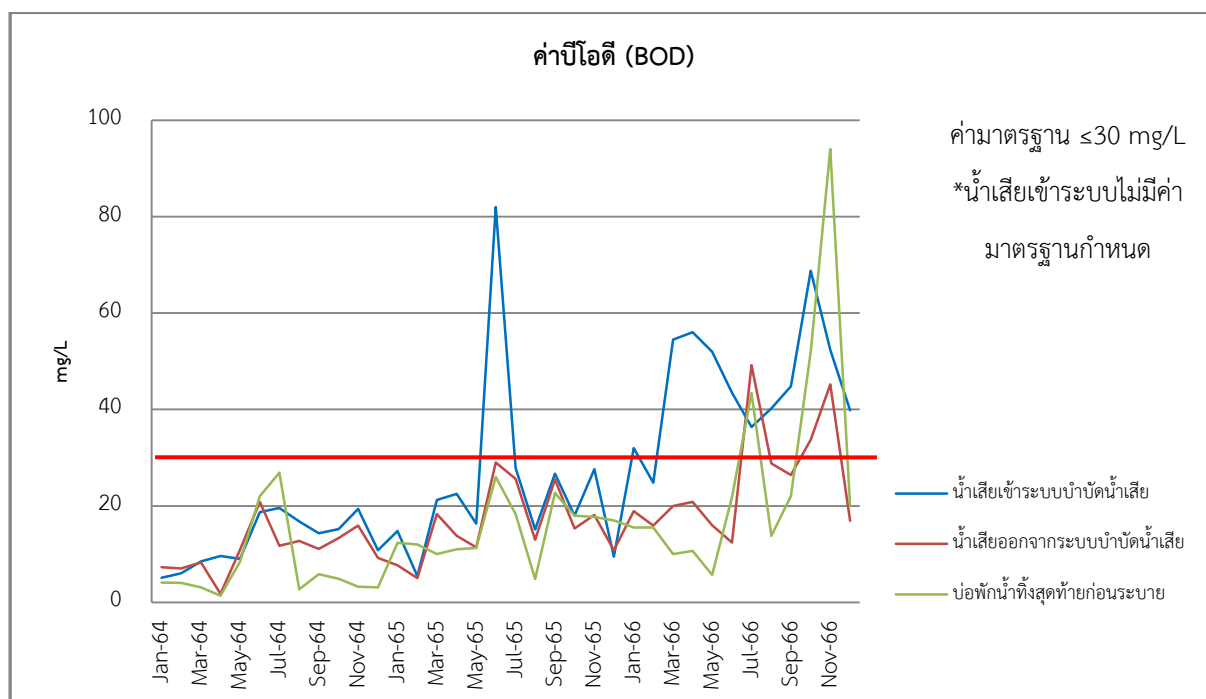
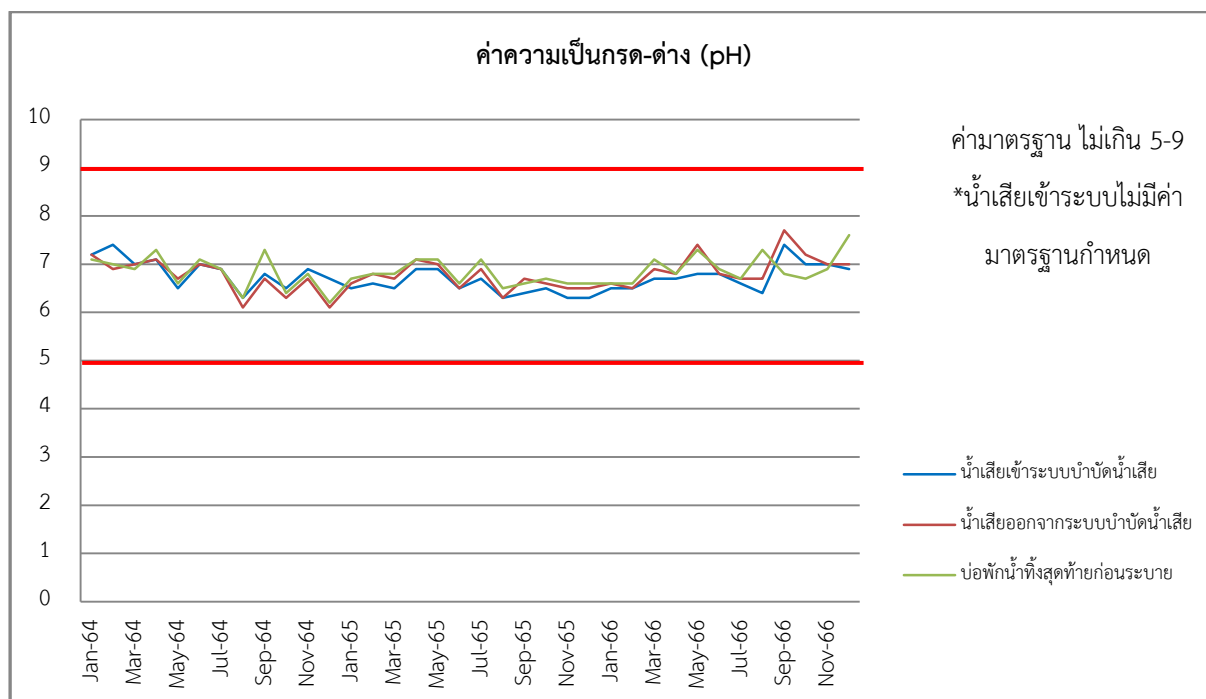


รูปที่ 3.3-2 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ Keynes by Sansiri



ย้อนหลังปี 2564-2566

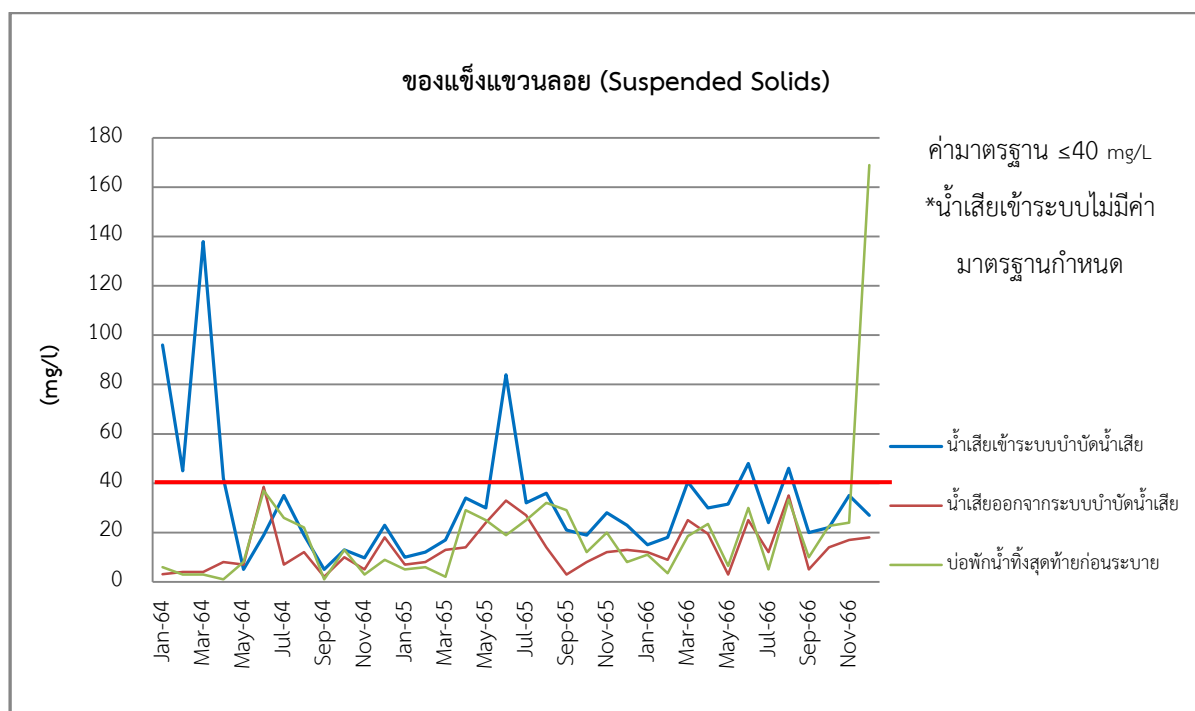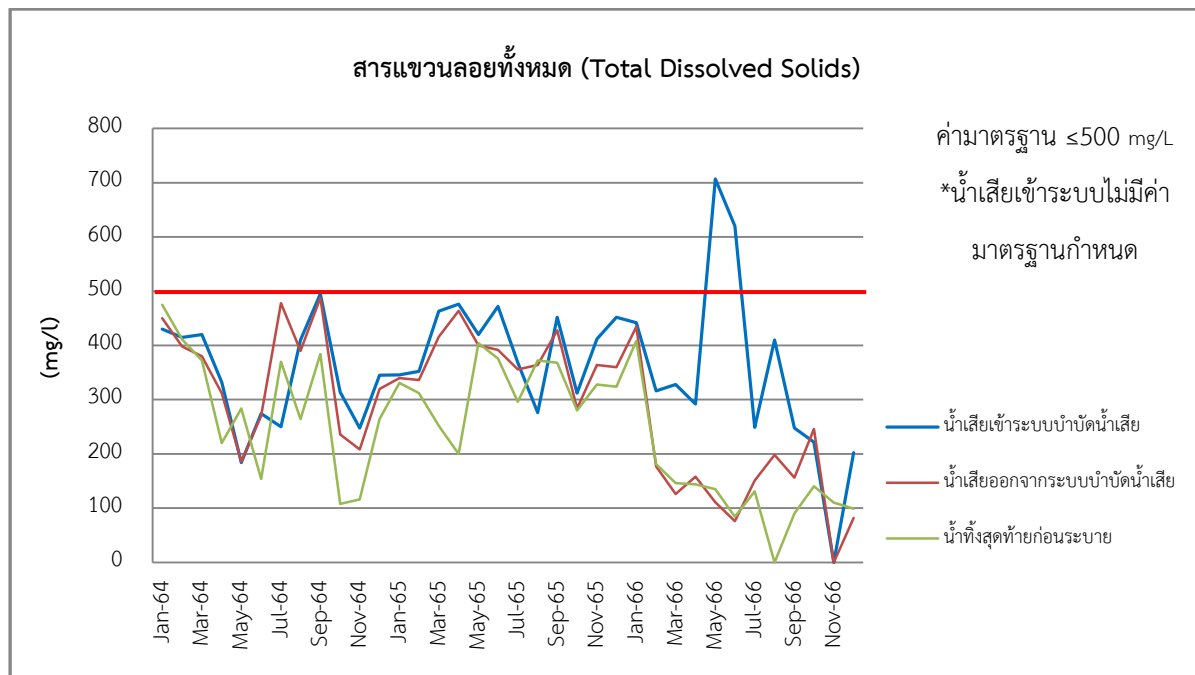

รูปที่ 3.3-2 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ Keyne by Sansiri
ย้อนหลังปี 2564-2566

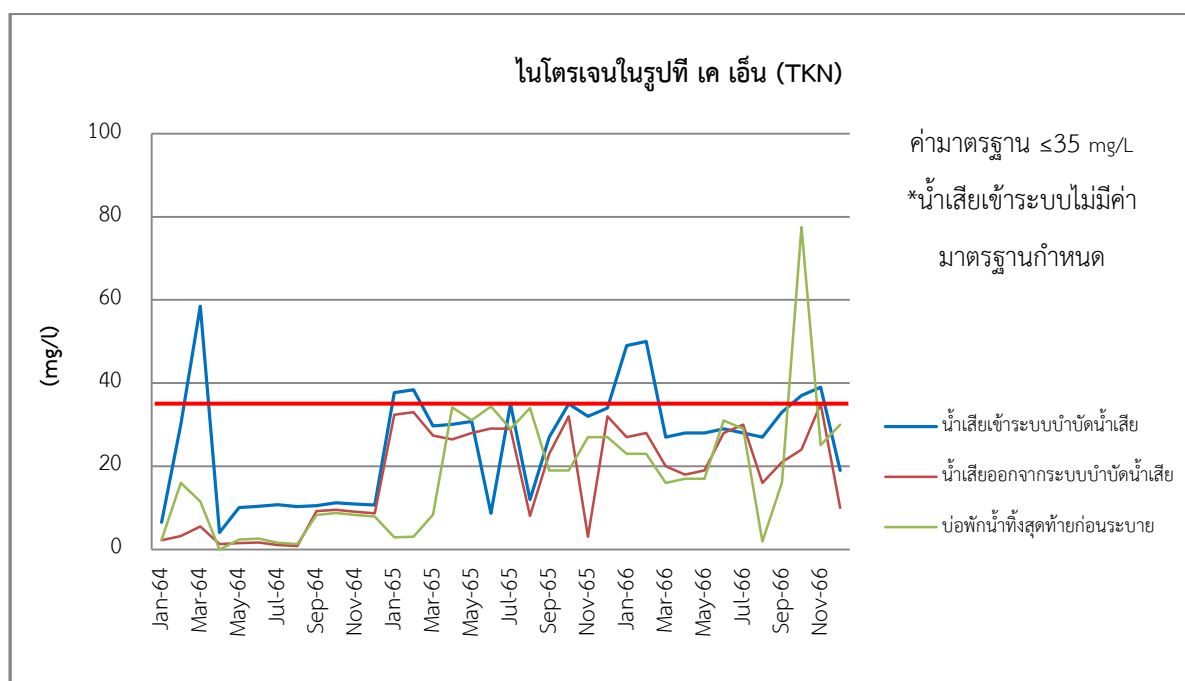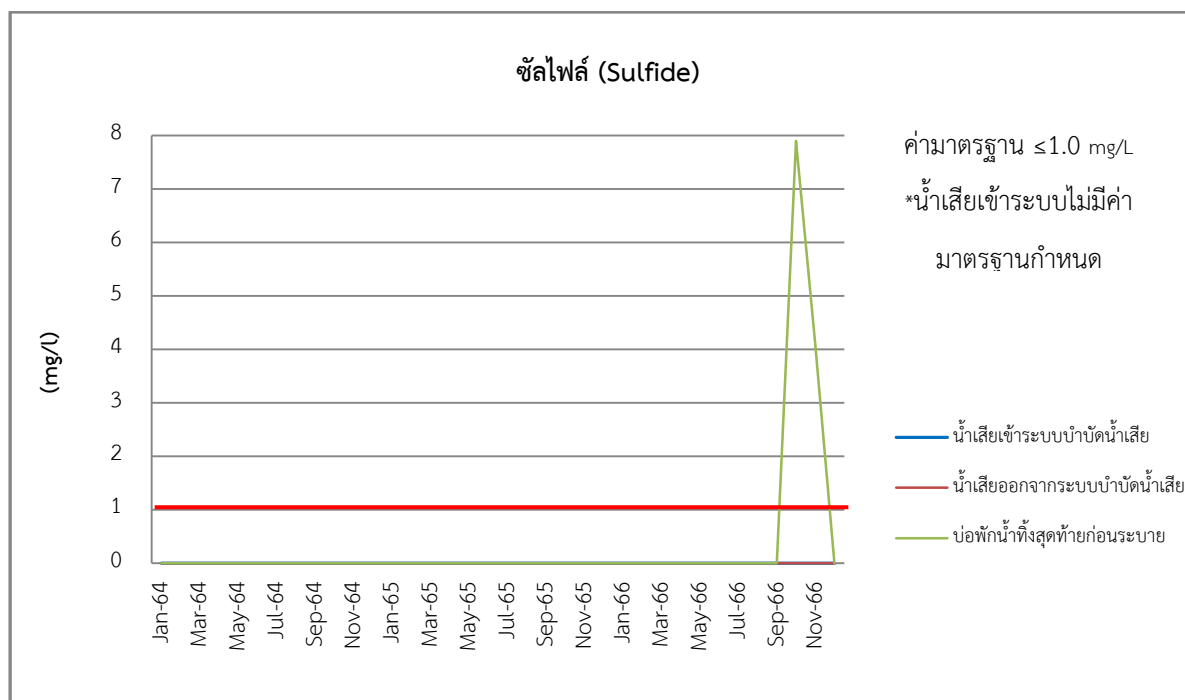

รูปที่ 3.3-2 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ Keyne by Sansiri
ย้อนหลังปี 2564-2566

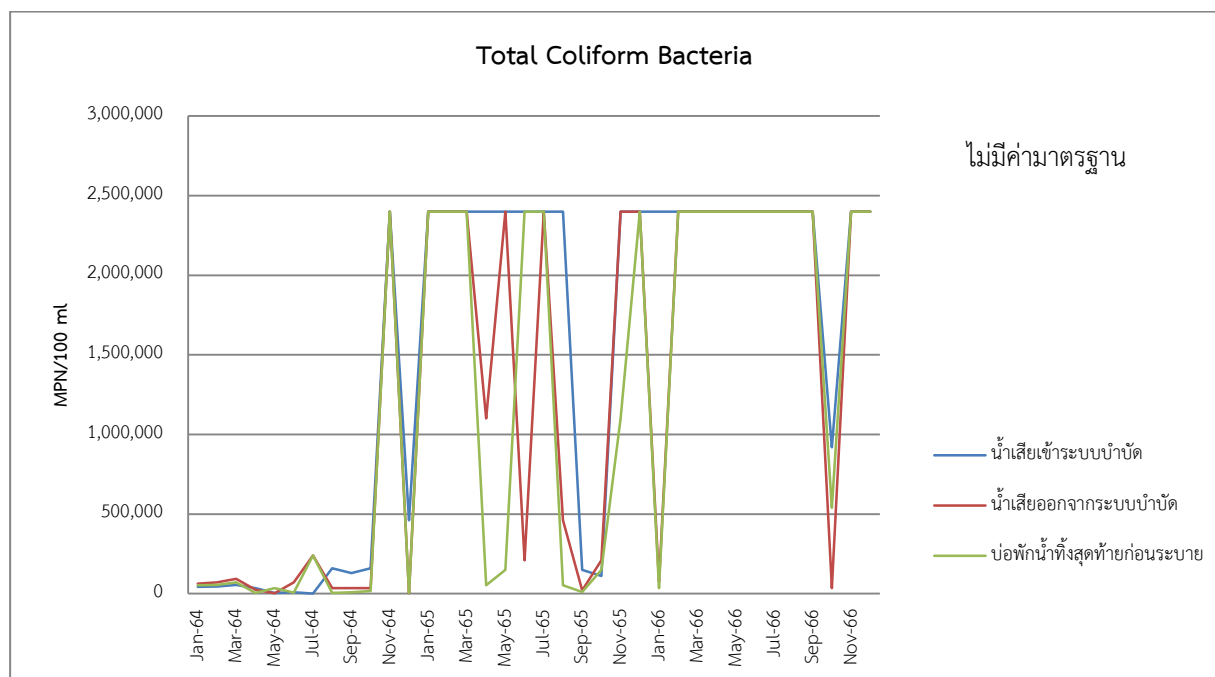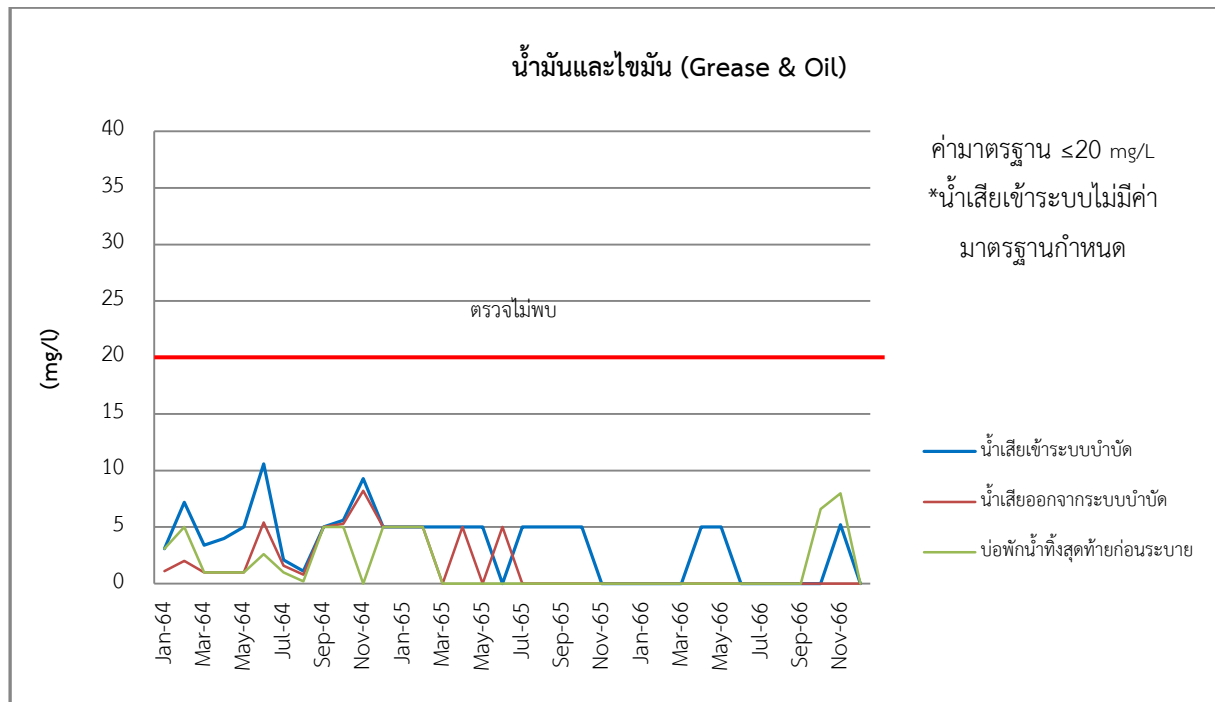

รูปที่ 3.3-2 (ต่อ) แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ Keyne by Sansiri

ย้อนหลังปี 2564-2566