

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SUMP PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด..... สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์..... รหัสอุปกรณ์..... คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี					
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
MOTOR AND PUMP					
1	ตรวจเช็คสภาพท่อส่งน้ำ	/			
2	ตรวจเช็คการติดขัดของใบพัด	/			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR PUMP	/			
4	ตรวจเช็คสภาพเหล็กรางน้ำ PUMP ขึ้น-ลง	/			
5	ตรวจเช็คคลุกกลอย SENSOR ระดับน้ำ	/			
6	ตรวจเช็คความเป็นฉนวนของสาย MAIN MOTOR	/			
7	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้ CONTROL	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET.....A	/			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
8	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL (AUTO / MANUAL)	/			
9	แรงดัน R-S..... S-T..... R-T..... VOLT.	/			
10	กระแส R..... S..... T..... AMP.	/			
11	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	/			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้และทำความสะอาดตู้ CONTROL	/			
ลงชื่อ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา SUMP PUMP

ชนิดบุคคลอาคารชุด.....				
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์				
รหัสอุปกรณ์				
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี				
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
	MOTOR AND PUMP			
1	ตรวจเช็คสภาพท่อส่งน้ำ	/		
2	ตรวจเช็คการติดขัดของใบพัด	/		
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR PUMP	/		
4	ตรวจเช็คสภาพเหล็กรางนำ PUMP ขึ้น-ลง	/		
5	ตรวจเช็คลูกกลอย SENSOR ระดับน้ำ	/		
6	ตรวจเช็คความเป็นฉนวนของสาย MAIN MOTOR	/		
7	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น	/		
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้ CONTROL	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	/		
5	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/		
6	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET A	/		
7	ตรวจเช็คไฟโบร	/		
8	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL (AUTO / MANUAL)	/		
9	แรงดัน R-S..... VOLT.	/		
10	กระแส R..... AMP.	/		
11	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	/		
12	ตรวจเช็คสภาพตู้และทำความสะอาดตู้ CONTROL	/		
ลงชื่อ		ลงชื่อ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา ROOF TANK AND UNDERGROUND TANK

[illegible]**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**☐

ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

11

ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ขำรดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา ROOF TANK AND UNDERGROUND TANK

[illegible]**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**☐

ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ขำรดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.

บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา ROOF TANK AND UNDERGROUND TANK[illegible]

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐

ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ขำรดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด.....*เดอะ ซิตี้ คอนโด*.....
 สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์.....*Fl. 1 อาคาร A*.....
 รหัสอุปกรณ์.....*HASCON HE110252-2x2*.....
 คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คฉนวนฉนวนป้องกัน	✓			
7	ตรวจเช็คดูยางล้อคจุดต่อเพลลา	✓			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คหม้อลมและท่อ BOOSTER PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คแรงดัน START <i>P1 40 P2 40</i> PSI.	✓			
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP <i>P1 38 P2 38</i> PSI.	✓			
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า <i>9</i> A.	✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโซ่การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	แรงดัน R-S <i>400</i> S-T <i>400</i> R-T <i>400</i> VOLT.	✓			
10	กระแส R <i>8.79</i> S <i>8.31</i> T <i>8.35</i> AMP.	✓			
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			
ลงชื่อ..... <i>858</i>	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ..... <i>24</i>	ผู้จัดการอาคารชุดฯ		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด.....
 สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์.....
 รหัสอุปกรณ์.....
 คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คฉนวนฉนวนปลอกปืน	✓			
7	ตรวจเช็คลูกยางล้อคจุดต่อเพลลา	✓			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คหม้อลมและท่อ BOOSTER PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คแรงดัน START P ₁ 40, P ₂ 40 PSI.	✓			
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP P ₁ 39, P ₂ 39 PSI.	✓			
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 9 A	✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโซ่การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	แรงดัน R-S 400, S-T 400, R-T 400 VOLT.	✓			
10	กระแส R 20, S 31, T 28 AMP.	✓			
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด.....
 สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์.....
 รหัสอุปกรณ์.....
 คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คฉนวนฉนวนป้องกัน	✓			
7	ตรวจเช็คดูยางล้อคจุดต่อเพลลา	✓			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คหม้อลมและท่อ BOOSTER PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คแรงดัน START P ₁ 40 P ₂ 40 PSI.	✓			
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP P ₁ 38 P ₂ 38 PSI.	✓			
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 9 A.	✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโซ่การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	แรงดัน R-S 400 S-T 400 R-T 400 VOLT.	✓			
10	กระแส R 8.79 S 8.31 T 8.35 AMP.	✓			
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ.....ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคารชุดฯ.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP

นิติบุคคลอาคารชุด.....ใบแจ้งการตรวจเช็ค
 สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์.....Fl. 1 อาคาร A
 รหัสอุปกรณ์.....HASCON HE13252-2 x 2
 คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คฉนวนฉนวนปลอกปืน	✓			
7	ตรวจเช็คลูกยางล้อคจุดต่อเพลลา	✓			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คหม้อลมและท่อ BOOSTER PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คแรงดัน START <u>P1 40 P2 40</u> PSI.	✓			
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP <u>P1 39 P2 39</u> PSI.	✓			
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า <u>9</u> A	✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโซ่การทำงานของชุด PUMP	✓			
9	แรงดัน R-S <u>400</u> S-T <u>400</u> R-T <u>400</u> VOLT.	✓			
10	กระแส R <u>5.20</u> S <u>5.01</u> T <u>5.28</u> AMP.	✓			
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ.....ลงชื่อ.....24.....ผู้จัดการอาคารชุดฯ.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไฮสโตร์ทาวเวอร์ ๑๐
 สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ บldg ๑๐ ชั้น 10
 รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6BT5.9G.1
 คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง					
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	☒			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	☒			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	☒			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	☒			
4	ตรวจเช็คนาฬิกาตั้งคืดเครื่อง (Cool down)	☒			
4	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	☒			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ทำงาน	☒			
5	กระแส BATTERY #1.....A, BATTERY # 2.....A	☒			
6	แรงดัน BATTERY #1.....V, BATTERY # 2.....V	☒			
การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง					
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START	☒			ทดสอบ 30 นาที (NFPA)
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิ น้ำ C°	☒			
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิ น้ำมัน C°	☒			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน PSI.	☒			
5	ตรวจเช็ครอบ RPM.	☒			
6	ความถี่ Hz	☒			
7	แรงดันไฟฟ้า R-S.....S-T.....R-T.....VOLT.	☒			
8	แรงดันไฟฟ้าเฟส	☒			
9	ควันโอเสีย	☒			
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	☒			
11	ทำความสะอาดเครื่องยนต์และ GENERATOR	☒			

ลงชื่อ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ ลงชื่อ ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
 หมายเหตุ



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด 102 นิคมอุตสาหกรรม...
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์...
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS 6CT5.9G1
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง					
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	☒			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	☒			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	☒			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	☒			
4	ตรวจเช็คนาฬิกาตั้งคืดเครื่อง (Cool down)	☒			
4	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	☒			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ทำงาน	☒			
5	กระแส BATTERY #1.....A, BATTERY #2.....A	☒			
6	แรงดัน BATTERY #1.....V, BATTERY #2.....V	☒			
การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง					
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START	☒			ทดสอบ 30 นาที (NFPA)
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ.....°C	☒			
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ.....°C	☒			
4	ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ำ.....PSI	☒			
5	ตรวจเช็ครอบ.....RPM	☒			
6	ความถี่.....Hz	☒			
7	แรงดันไฟฟ้า R-S.....V, S-T.....V, R-T.....V	☒			
8	แรงดันไฟฟ้าเรียบ	☒			
9	ควีนไอเสีย	☒			
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	☒			
11	ทำความสะอาดเครื่องยนต์และ GENERATOR	☒			
ลงชื่อ.....		หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ	

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะนิวยอร์กแมนชั่น
 สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ลานจอดรถ 1
 รหัสอุปกรณ์ CUA000000 6BT5 96.1
 คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

3..... 4.....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง					
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	☒			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	☒			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	☒			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	☒			
4	ตรวจเช็คคณาฬิกาตั้งคืดเครื่อง (Cool down)	☒			
4	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	☒			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ทำงาน	☒			
5	กระแสบATTERY #1.....A, BATTERY # 2.....A	☒			
6	แรงดัน BATTERY #1.....V, BATTERY # 2.....V	☒			
การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง					
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START	☒			ทดสอบ 30 นาที (NFPA)
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำ°C	☒			
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน°C	☒			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน PSI.	☒			
5	ตรวจเช็ครอบ RPM.	☒			
6	ความถี่ Hz	☒			
7	แรงดันไฟฟ้า R-S.....V, S-T.....V, R-T.....VOLT.	☒			
8	แรงดันไฟฟ้าเรียบ	☒			
9	ควั่นไอเสีย	☒			
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	☒			
11	ทำความสะอาดเครื่องยนต์และ GENERATOR	☒			
ลงชื่อ	<u>วิจิตร</u> หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด		ลงชื่อ ผู้จัดการอาคารชุด		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
 หมายเหตุ

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะนิวยอร์กไฮสทอรี่
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ บldg ๑๑ ชั้น 1
รหัสอุปกรณ์ CUMMINS BT7.9S.1
ความถี่ PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง					
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	☒			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	☒			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	☒			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	☒			
4	ตรวจเช็คนาฬิกาตั้งตืดเครื่อง (Cool down)	☒			
4	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลตงผลหน้าตู้ควบคุม	☒			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ทำงาน	☒			
5	กระแส BATTERY #1.....A, BATTERY # 2.....A	☒			
6	แรงดัน BATTERY #1.....V, BATTERY # 2.....V	☒			
การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง					
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START	☒			ทดสอบ 30 นาที (NFPA)
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ C°	☒			
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ C°	☒			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน PSI.	☒			
5	ตรวจเช็ครอบ RPM.	☒			
6	ความถี่ Hz	☒			
7	แรงดันไฟฟ้า R-S.....S-T.....R-T.....VOLT.	☒			
8	แรงดันไฟฟ้าเรียบ	☒			
9	ควันโอเลี่ย	☒			
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	☒			
11	ทำความสะอาดเครื่องยนต์และ GENERATOR	☒			
ลงชื่อ <u>อริส</u> หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด		ลงชื่อ ผู้จัดการอาคารชุด			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข



บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ รีลลิตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR

นิติบุคคลอาคารชุด โดยนิติบุคคลห้อง 501
 สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ห้อง 501 เลข E-51
 รหัสอุปกรณ์ CUMMINS BPT5.9G.1
 คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี E



3..... 4.....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง				
1	ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง	✓			
4	ตรวจเช็คนาฬิกาตั้งคืดเครื่อง (Cool down)	✓			
4	ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม	✓			
5	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ชาร์จทำงาน	✓			
5	กระแส BATTERY #1.....A, BATTERY # 2.....A	✓			
6	แรงดัน BATTERY #1.....V, BATTERY # 2.....V	✓			
	การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง				
1	ตรวจเช็ค ☐ AUTO START ☒ MANUAL START	✓			ทดสอบ 30 นาที (NFPA)
2	ตรวจเช็คอุณหภูมิ น้ำ C°	✓			
3	ตรวจเช็คอุณหภูมิ น้ำมัน C°	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน PSI.	✓			
5	ตรวจเช็ครอบ RPM.	✓			
6	ความถี่ Hz	✓			
7	แรงดันไฟฟ้า R-S.....S-T.....R-T.....VOLT.	✓			
8	แรงดันไฟฟ้าเรียบ	✓			
9	ควั่นโอเลียม	✓			
10	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์	✓			
11	ทำความสะอาดเครื่องยนต์และ GENERATOR	✓			
ลงชื่อ	หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ	ลงชื่อ			ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข


หมายเหตุ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทที่..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) แบบ

อช .13 9 ร.ค. 2552 ออกให้โดย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

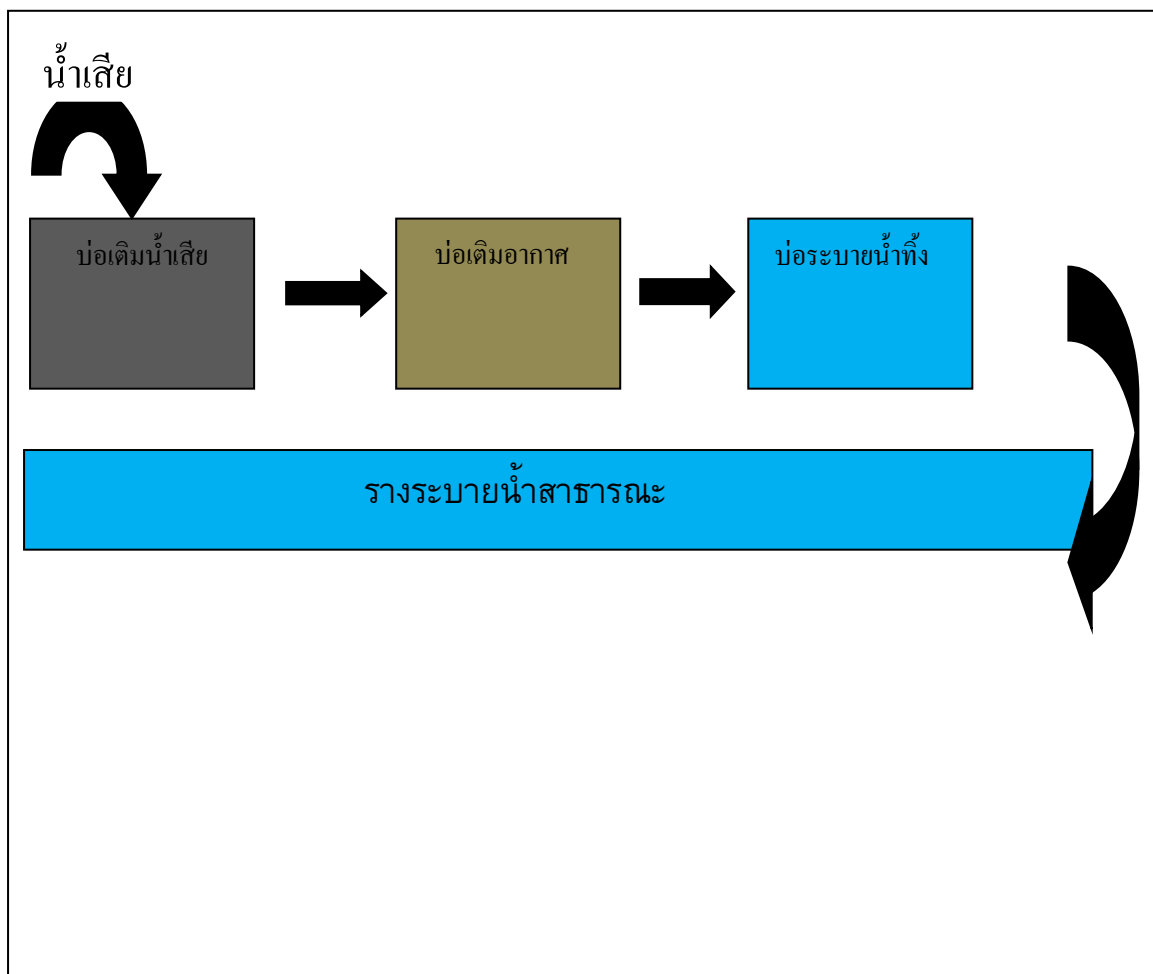

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/07/66	57	47	37	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
2/07/66	58	77	61	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
3/07/66	58	107	85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
4/07/66	60	78	62	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
5/07/66	58	71	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
6/07/66	57	71	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
7/07/66	60	70	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
8/07/66	52	74	59	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
9/07/66	59	73	58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
10/07/66	65	78	62	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
11/07/66	57	62	49	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
12/07/66	60	82	65	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
13/07/66	60	79	63	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
14/07/66	59	53	42	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
15/07/66	59	114	91	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
16/07/66	60	78	62	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
17/07/66	57	84	67	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
18/07/66	48	77	61	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
19/0/66	60	81	64	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
20/07/66	53	89	71	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
21/07/66	53	87	69	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร
22/07/66	53	75	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			ช่างอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 558 หมู่ที่ - ถนนทองหล่อ 18 ซ.สุขุมวิท 55 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-346-3515 # 17 โทรสาร 02-346-3661 มีนายที มุรุษี เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภทที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) แบบ

อช .13 9 ธ.ค. 2552 ออกให้โดย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หมุดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนด

ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมุดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมุดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอกทีเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....ท่อระบายน้ำทิ้งกรุงเทพมหานคร.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จักรกลสูบลำโพงสูบลำโพงไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....1,769.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....2,373.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....1,885.....

- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระนายทุกวัน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....-
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..ไม่มี.....
 - เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มี.....
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

17

ประเภทที่พักอาศัย โบราณวัตถุเลขที่ (ถ้ามี) แบบ

อช .13 9 ธ.ค. 2552 ออกให้โดย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

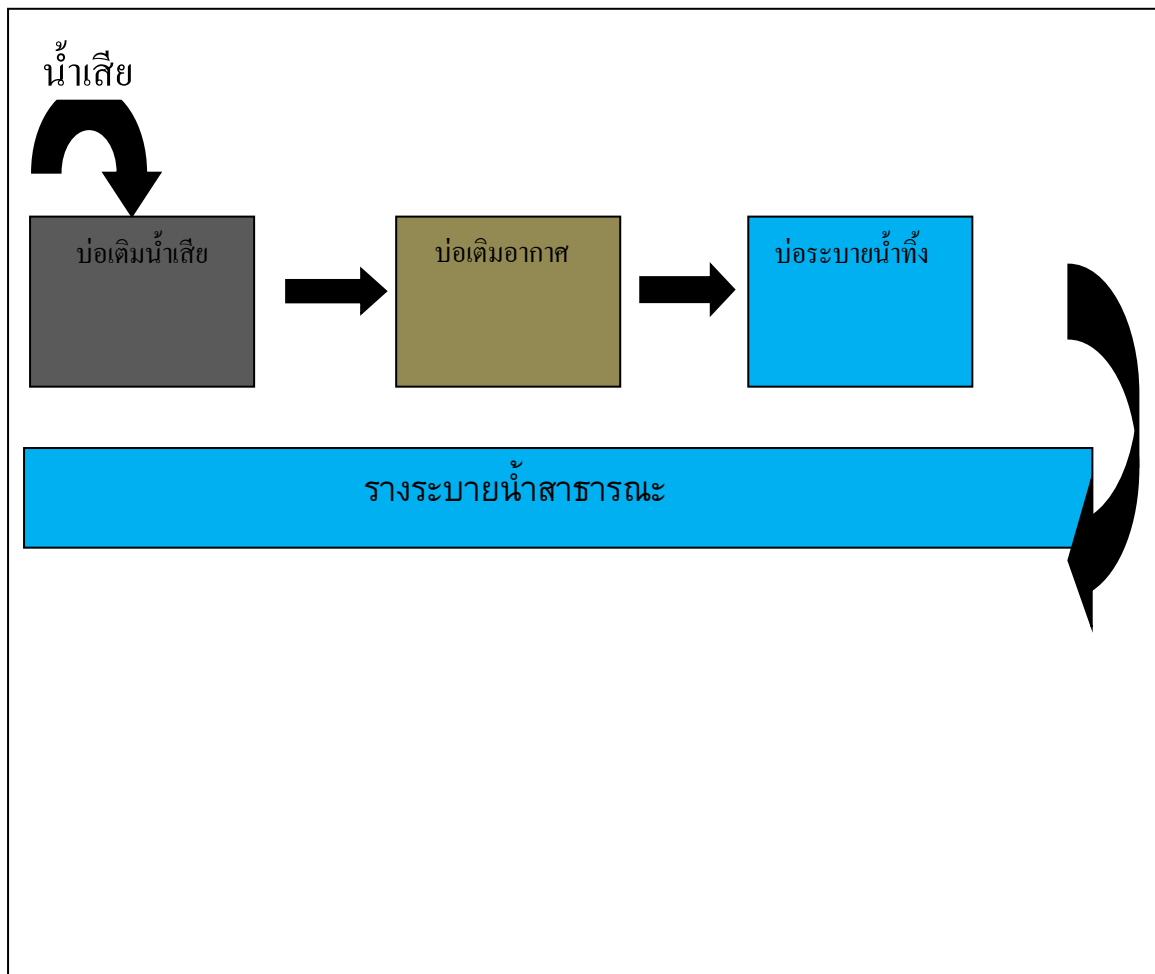

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 558 หมู่ที่ - ถนนทองหล่อ 18 ซ.สุขุมวิท 55 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-346-3515 # 17 โทรสาร 02-346-3661 มีนายที มุรุษี เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภทที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) แบบ

อช .13 9 ธ.ค. 2552 ออกให้โดย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หมุดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดใน

มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมุดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมุดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอกทีเวตีสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....ท่อระบายน้ำทั้งกรุงเทพมหานคร.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จักรกลสูบลำโพงสูบลำโพงไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....1,789.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....2,355.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....1,872.....

- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระนายทุกวัน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....520.ก.ก.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..ไม่มี.....
 - เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มี.....
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

17

ประเภทที่..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) แบบ

อช .13 9 ธ.ค. 2552 ออกให้โดย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

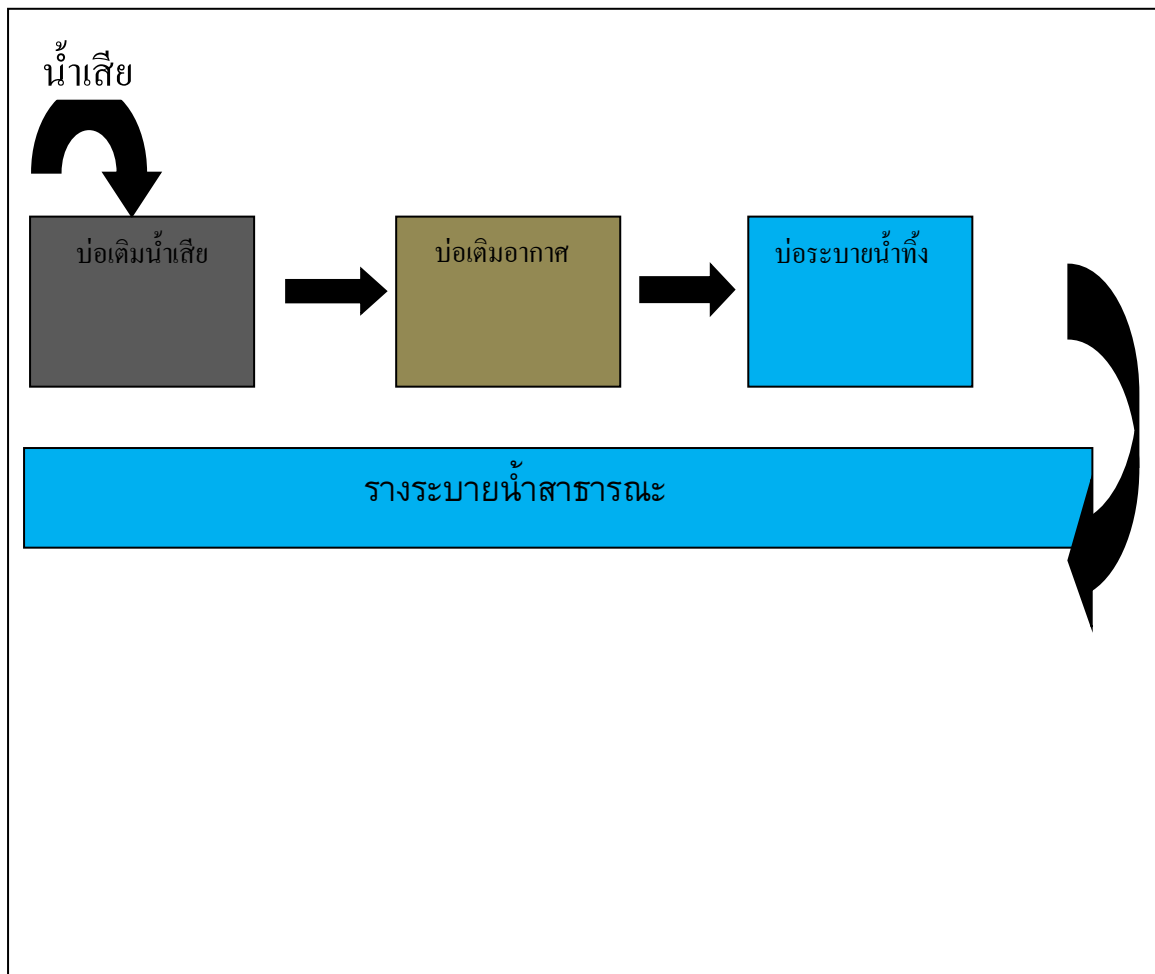

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภทที่..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) แบบ

อช.13 9 ธ.ค. 2552 ออกให้โดย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดใน
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....ท่อระบายน้ำทั้งกรุงเทพมหานคร.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จักรกลสูบลำโพงสูบลำโพงไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....1,730.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....2,617.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....2,084.....

- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระนายทุกวัน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....400.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..ไม่มี.....
 - เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มี.....
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) แบบ

อช .13 9 ธ.ค. 2552 ออกให้โดย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

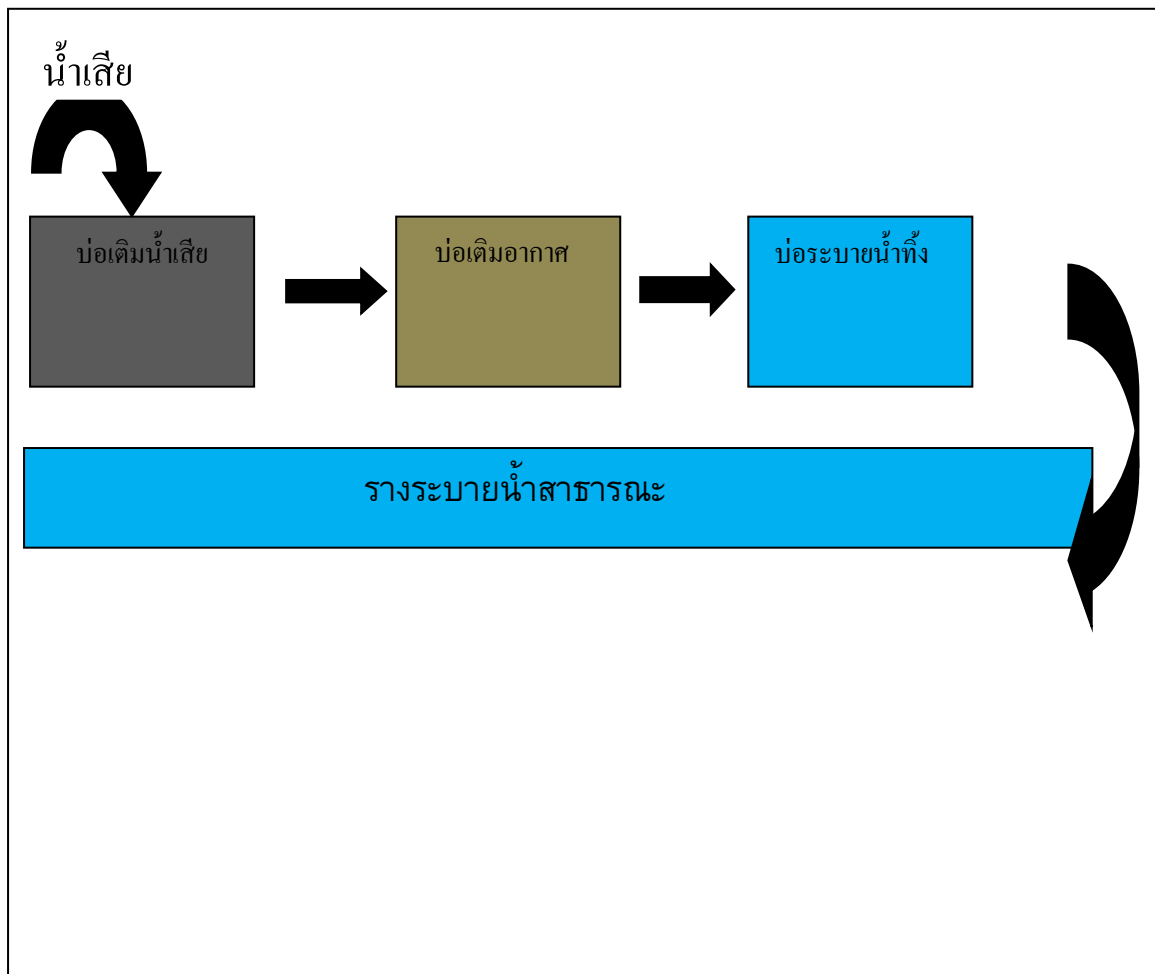

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิด ขึ้น จากระบบ บำบัด ที่ น้ำเสีย ที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/11/66	61	70	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
2/11/66	62	91	72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
3/11/66	68	97	77	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
4/11/66	42	63	50	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
5/11/66	60	71	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
6/11/66	63	83	66	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
7/11/66	57	66	52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
8/11/66	64	71	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
9/11/66	59	73	58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
10/11/66	40	74	59	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
11/11/66	42	83	66	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
12/11/66	56	72	57	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
13/11/66	56	100	80	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
14/11/66	60	78	62	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
15/11/66	61	85	68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
16/11/66	61	91	72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
17/11/66	57	109	87	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
18/11/66	48	97	77	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
19/11/66	61	129	103	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
20/11/66	57	107	85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
21/11/66	63	122	97	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	
22/11/66	53	122	97	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ช่างอาคาร	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภทที่..... (ถ้ามี) แบบ

อช.13 9 ธ.ค. 2552 ออกให้โดย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนด

ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....ท่อระบายน้ำทิ้งกรุงเทพมหานคร.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จักรกลสูบลำโพงสูบลำโพงไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....1,710.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....2,683.....


(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....2,132.....

- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระนายทุกวัน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....-
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..ไม่มี.....
 - เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มี.....
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

การดำเนินงานส่วนต่างๆ ภายในโครงการ

ซ้อมดับเพลิง ปี 2566

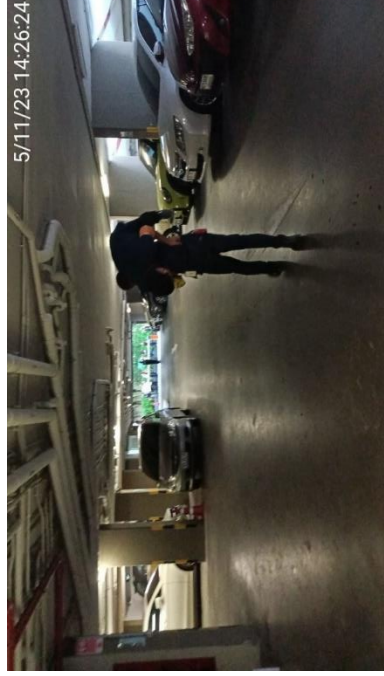


แผนการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

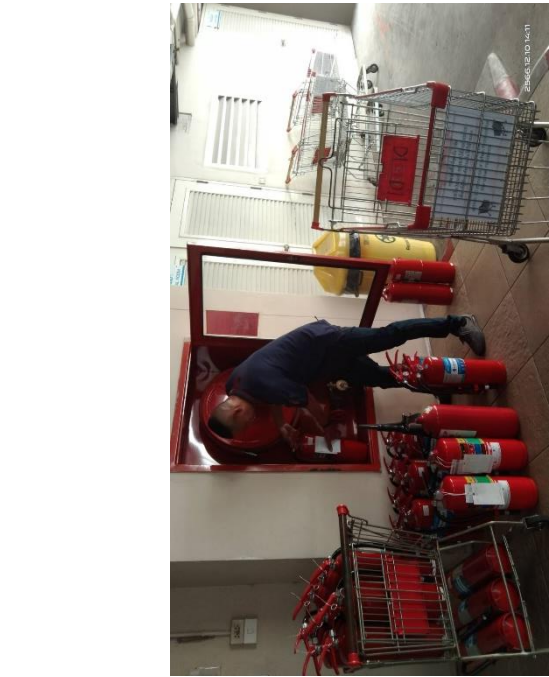

การดูแลพื้นที่สีเขียว




รูปภาพการสูบน้ำตะกอน/ไขมัน

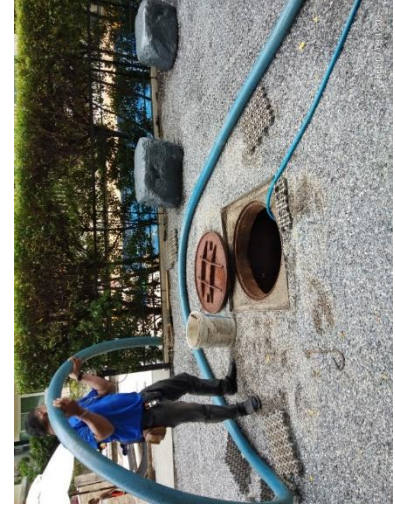


การทำความสะอาดห้องขยะมูลฝอย



การทำความสะอาดพื้นที่โครงการ

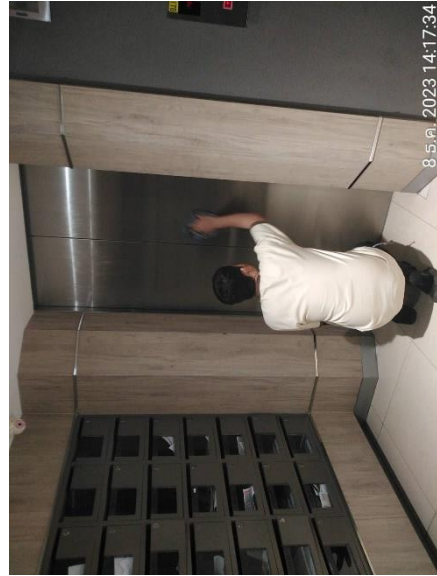

การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้

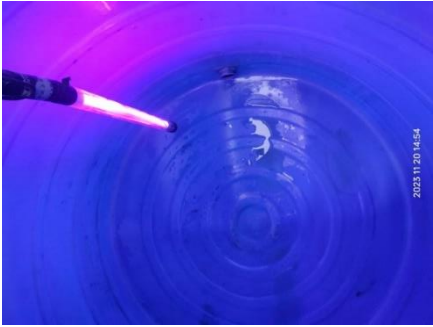

การเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการ



การเก็บข้อมูลจากสำนักงานเขต



การพ่นฆ่ายุง/ปลวก

