6.9 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง/ไฟฉุกเฉิน/ป้ายทางหนีไฟ

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-003
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

4


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Fire Alarm System

Sheet no.	1	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESR ONE ☐ ESR TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

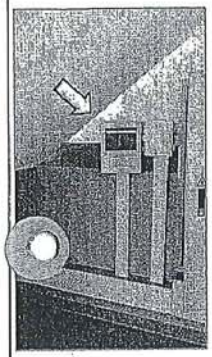

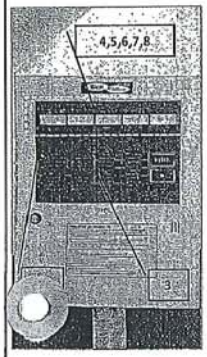



○ Normal × Abnormal ⊗ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 9/1/23	15/1/23	7/3/23	6/10/23	5/15/23	7/16/23	20/7/23	15/8/23	17/9/23	28/10/23	17/11/23	16/12/23
อาคาร A	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.,ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.,ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
อาคาร B	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.,ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.,ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
อาคาร C	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.,ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.,ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
อาคาร D	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.,ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.,ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
อาคาร E	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.,ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.,ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-003
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐


Sheet no.	2	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Fire Alarm System

Picture Item

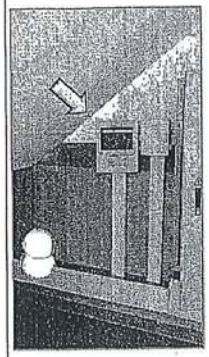

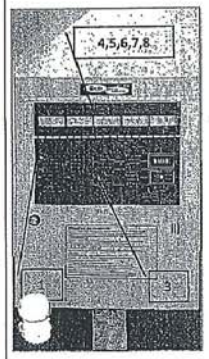



REMARK

○ Normal ✕ Abnormal ⊠ Repair to normal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 7/1/23	5/2/23	7/3/23	6/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23	19/8/23	19/9/23	28/10/23	17/11/23	16/12/23
อาคาร F	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
อาคาร G	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
อาคาร H	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
อาคาร I	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
อาคาร J	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-003
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	3	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Fire Alarm System

☐ ESB ONE ☑ ESB TWO ☐ APEX THREE

Picture Item

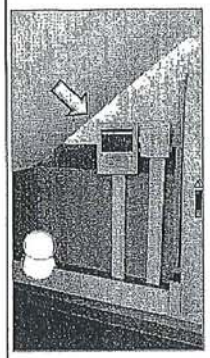

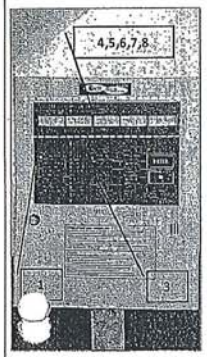



○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 2/1/23	5/2/23	7/3/23	4/4/23	6/5/23	7/6/23	20/7/23	15/8/23	17/9/23	28/10/23	17/11/23	16/12/23
อาคาร K	หลอด AC Power ดับ	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด Normal ดับ	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร L	หลอด AC Power ดับ	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด Normal ดับ	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร M	หลอด AC Power ดับ	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด Normal ดับ	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร N	หลอด AC Power ดับ	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด Normal ดับ	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร O	หลอด AC Power ดับ	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด Normal ดับ	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-003
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	4	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Fire Alarm System

APEX ONE ☐ APEX TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

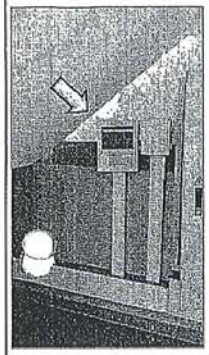

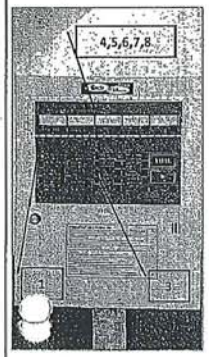

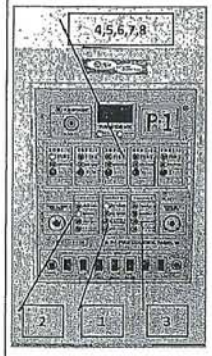

REMARK

○ Normal ✕ Abnormal ✍ Repair to normal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 9/1/23	5/10/23	7/3/23	6/6/23	3/3/23	7/6/23	20/7/23	15/8/23	17/9/23	18/10/23	17/11/23	16/12/23
อาคาร P	หลอด AC Power ดิด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด Normal ดิด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร Q	หลอด AC Power ดิด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด Normal ดิด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร R	หลอด AC Power ดิด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด Normal ดิด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร S	หลอด AC Power ดิด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด Normal ดิด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
อาคาร T	หลอด AC Power ดิด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด Normal ดิด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												
	หลอดไฟเดือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.												

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager


Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
FSB ONE	FSB TWO ☐
	APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING B

Sheet no.	2	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

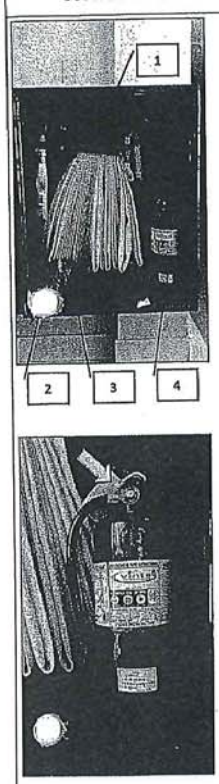



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร B

Picture Item	Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	17/2/23	20/3/23	10/4/23	8/6/23	6/7/23	20/7/23	16/8/23	19/8/23	29/8/23	17/11/23	16/12/23
	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING C

Sheet no.	3	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

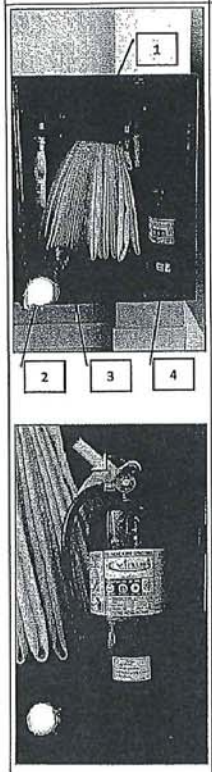

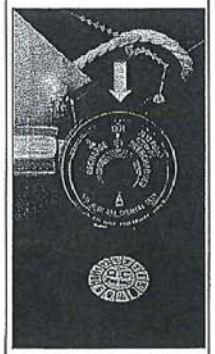

ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร C

○ Normal × Abnormal ※ Repair to normal use

Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	8/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/8/23	29/9/23	17/11/23	16/12/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FSB ONE	FSB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING D

Sheet no.	4	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร D

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal use

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/6/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	16/12/23
	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ฝาปิดสนิท	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ฝาปิดสนิท	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ฝาปิดสนิท	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ฝาปิดสนิท	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ฝาปิดสนิท	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ฝาปิดสนิท	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน, /ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ฝาปิดสนิท	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ฝาปิดสนิท	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน, /ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ฝาปิดสนิท	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ฝาปิดสนิท	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน, /ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน, /ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING E

Sheet no.	5	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal use

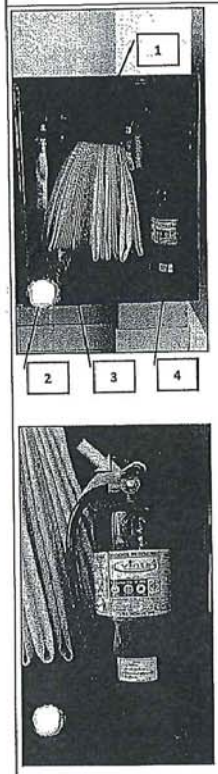



Picture Item	Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	3/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	16/12/23
	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร E	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REMARK

Check by Technicia
Incharge by Chief Technicia
Inspected by Supervisor Technicia
Approve by Building Manage..

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☒	☐

Sheet no.	6	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING F

Picture Item







ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร F

Item	Standard Specification: Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month: 20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	16/12/23
	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING G

Sheet no.	7	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item

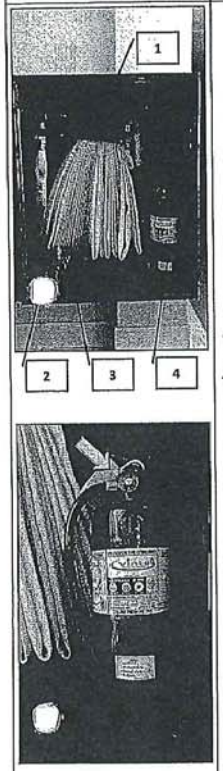



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร G

○ Normal ✕ Abnormal ⊗ Repair to nomal use

Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23	18/8/23	19/9/23	20/10/23	17/11/23	16/11/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ทำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													

REMARK

Check by Technicia
Incharge by Chief Technicia
Inspected by Supervisor Technicia
Approve by Building Manage..

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

Sheet no.	8	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING H

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร H

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal use

Item	Standard Specification					Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	8/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	16/12/23
	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

Sheet no.	9	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING I

Picture Item



Item: ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร I

○ Normal ✕ Abnormal ✍ Repair to nomal use

Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	8/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	24/10/23	17/11/23	16/12/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	10	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING J

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

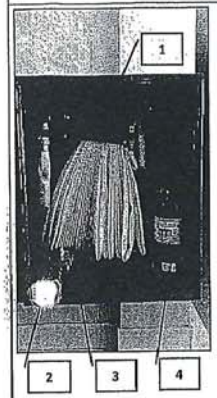





ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร J

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal use

Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	21/2/23	20/3/23	10/4/23	8/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	19/10/23	17/11/23	16/12/23
	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาชุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาชุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาชุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาชุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาชุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาชุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาชุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาชุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาชุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝาชุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

REMARK

Check by Technici
Incharge by Chief Technici
Inspected by Supervisor Technici
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

BSB ONE	BSB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING K

Sheet no.	11	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item







ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร K

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal use

Item	Standard Specification						Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	8/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	16/12/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

REMARK

Check by Technicia
Incharge by Chief Technicia
Inspected by Supervisor Technicia
Approve by Building Manage..

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING L

Sheet no.	12	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจเช็คเกจวัดแรงดันและถังดับเพลิงตู้ดับเพลิงทั้งหมดในอาคาร L

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	19/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	16/12/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING M

Sheet no.	13	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item







REMARK

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	30/5/23	7/6/23	30/7/23	16/8/23	19/9/23	9/10/23	17/11/23	16/12/23
ตู้ดับเพลิงและสายดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก, ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.												

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	14	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING N

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal use

Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 29/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	6/12/23
ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร N	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE	☐
ESB TWO	☑
APEX THREE	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING O

Sheet no.	15	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร O

○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal use

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	19/4/23	5/6/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	19/10/23	17/11/23	16/12/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

REMARK

Check by Technic
Incharge by Chief Technic
Inspected by Supervisor Technic
Approve by Building Manager

Engineer
Manage

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FSB ONE	FSB TWO	APEX THREE
	☑	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING P

Sheet no.	16	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item

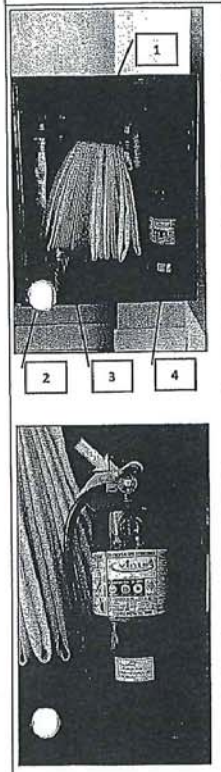



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร P

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to normal use

Item	Standard Specification					Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	8/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	16/12/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	17	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING Q

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร Q

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal use

Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	19/4/23	15/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	16/12/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	×	✓	✓

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FSB ONE	FSB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

Sheet no.	18	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING R

Picture Item



Item: ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร R

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	16/12/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	19	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING S

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item







ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร S

○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal use

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 00/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	26/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	16/11/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.													

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	20	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING T

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร T

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Standard Specification						Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23	16/8/23	19/9/23	29/10/23	17/11/23	16/12/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในช่วง 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

REMARK

Engineer
Manager

Sheet no.	2	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Exit Lighting System Building B

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



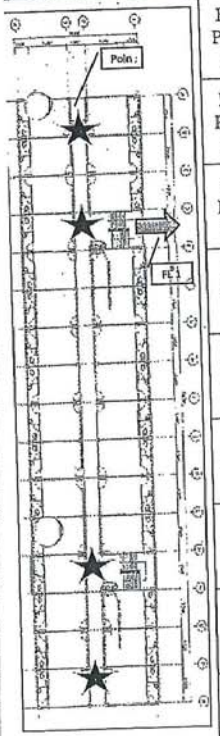

Standard Specification			○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal			Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	01/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบดัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบดัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบดัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบดัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบดัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบดัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบดัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบดัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบดัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบดัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบดัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technician													
Incharge by Chief Technician													
Inspected by Supervisor Technician													
Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Making date	Tom's Workers CO.,LTD

Sheet no.	3	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building C

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



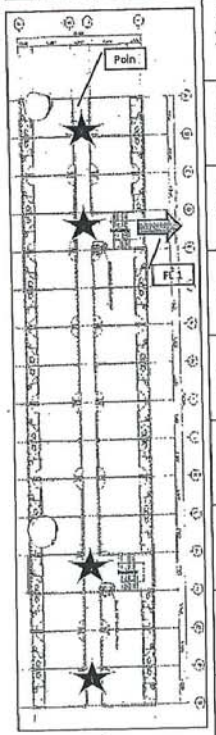

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	08/8/23	11/9/23	19/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
				Check by Technicia													
				Incharge by Chief Technicia													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer

Manager

Sheet no.	4	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Exit Lighting System Building D

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No. / Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



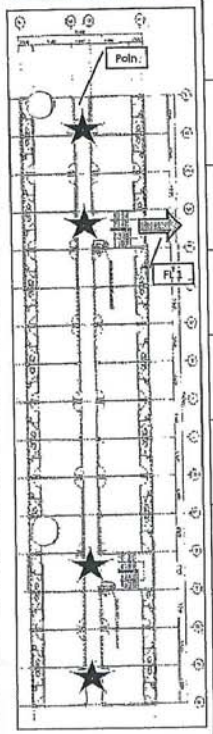

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	04/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	5	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building E

PSB ONE ☐ PSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



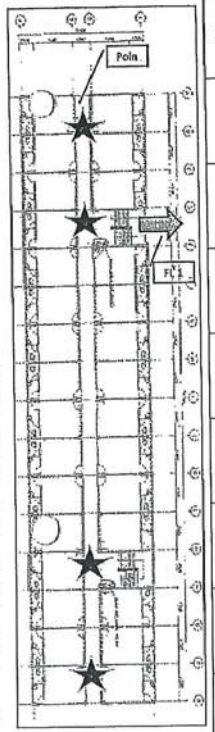

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to normal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	20/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	04/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Sheet no.	6	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Exit Lighting System Building F

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

☐ ESB ONE ☑ ESB TWO ☐ APEX THREE

Picture Item



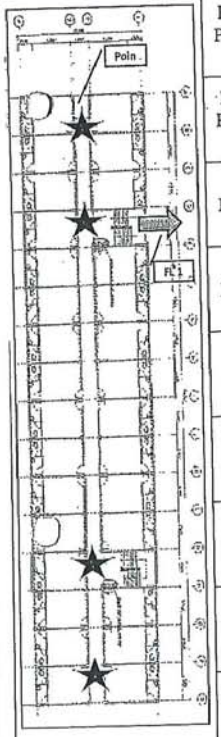

○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	04/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	○	○	○	○	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	7	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building G

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



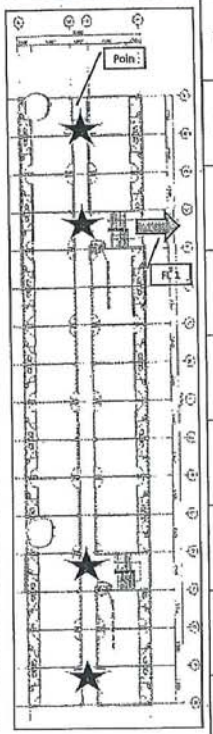

○ Normal × Abnormal ※ Repair to normal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 28/1/23	26/2/23	20/3/23	20/4/23	22/5/23	26/6/23	1/7/23	04/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.												

Check by Technicia

Incharge by Chief Technicia

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

REMARK

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	8	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building H

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



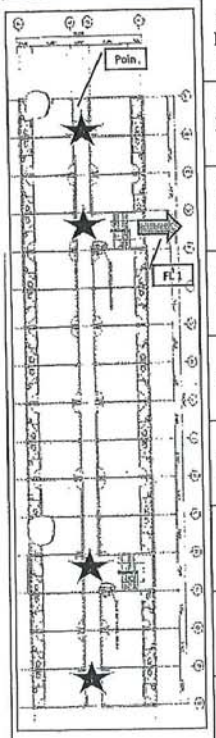

○ Normal × Abnormal ⁂ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 27/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	29/5/23	26/6/23	11/7/23	04/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	⊗	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technicia													
Incharge by Chief Technicia													
Inspected by Supervisor Technician													
Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	9	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building I

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



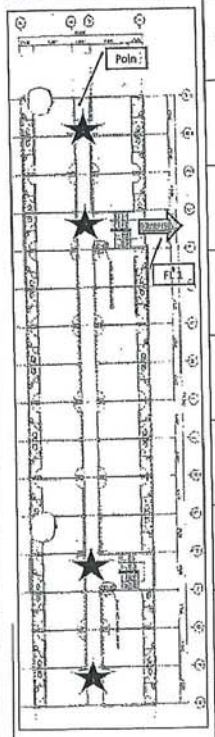

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	17/7/23	04/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Manager

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

Sheet no.	10	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building J

APEX ONE ☐ APEX TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



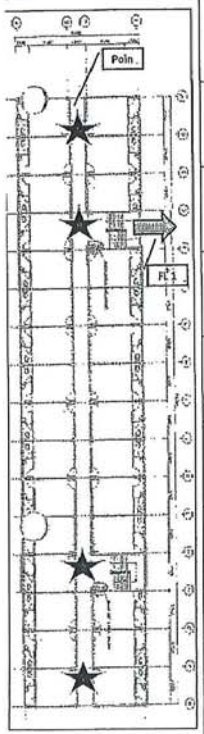

REMARK

Standard Specification			○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal			Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	09/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	11	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building K

APEX ONE ☐ APEX TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



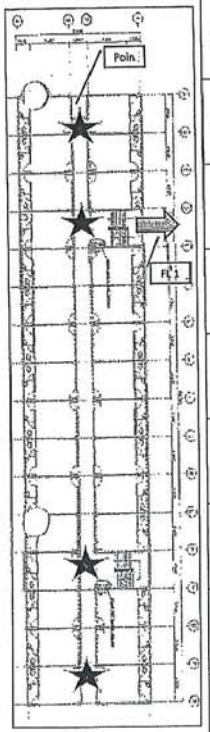

○ Normal ✕ Abnormal ⊗ Repair to normal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	09/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	12	
Rev No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building L

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



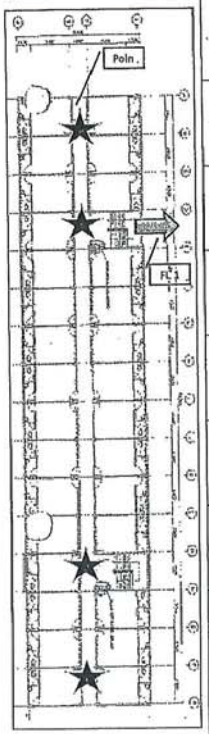

○ Normal × Abnormal ※ Repair to normal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	08/08/23	11/09/23	13/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบดับแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบดับแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบดับแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบดับแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบดับแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบดับแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบดับแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบดับแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบดับแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบดับแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบดับแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	13	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building M

APEX ONE ☐ APEX TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



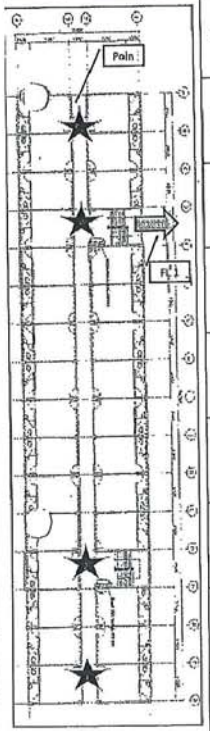

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification					Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	14/11/23	26/12/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	04/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technicia													
				Incharge by Chief Technicia													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Exit Lighting System Building N

Sheet no.	14	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



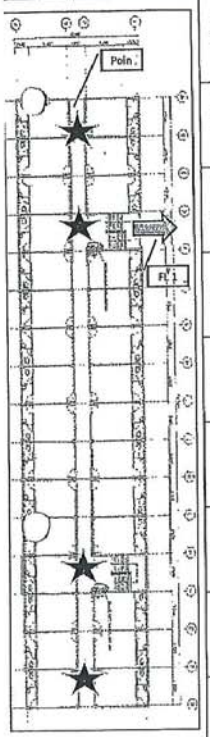

Standard Specification			○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal		Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period			20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	8/8/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Exit Lighting System Building O

Sheet no.	15	
Rev.No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



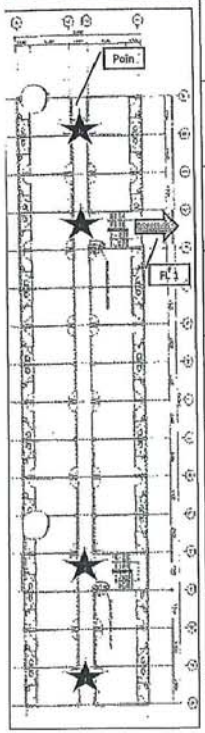

REMARK

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal

Standard Specification. Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	04/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technicia

Incharge by Chief Technicia

Inspected by Supervisor Technicia

Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	16	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building P

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



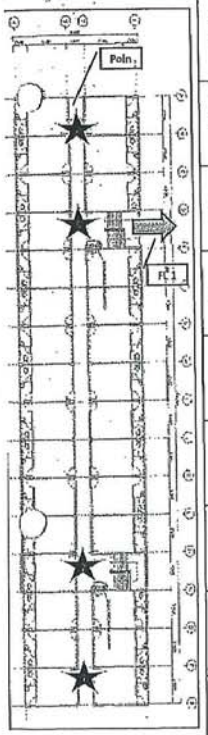

Standard Specification			○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal			Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	29/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	DA/08/23	11/08/23	12/10/23	07/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×
					Check by Technician												
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Exit Lighting System Building Q

Sheet no.	17	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

PSB ONE ☐ PSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



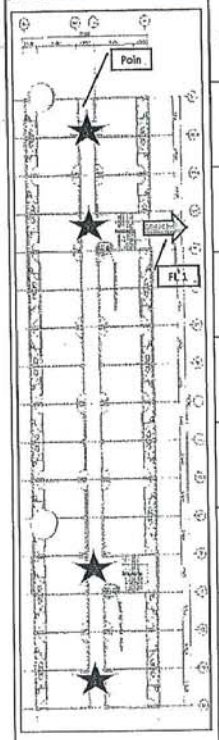

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	11/7/23	04/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REMARK

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	18	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building R

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



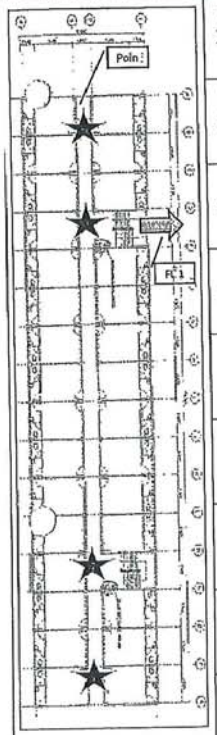

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	17/7/23	04/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					Check by Technician												
					Incharge by Chief Technician												
					Inspected by Supervisor Technician												
					Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

APEX ONE	APEX TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	19	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building S

Picture Item



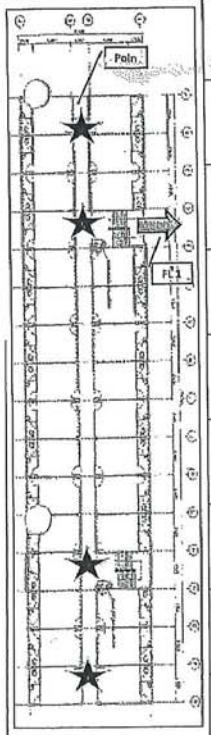

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	21/7/23	09/08/23	11/09/23	15/10/23	17/11/23	16/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technicia	
Incharge by Chief Technicia	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	20	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Exit Lighting System Building T

ESR ONE ☐ ESR TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



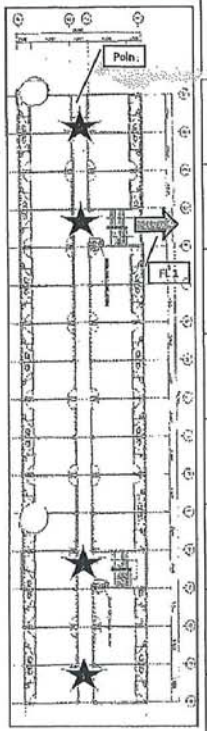

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/23	26/2/23	20/3/23	10/4/23	22/5/23	26/6/23	17/7/23	04/08/23	11/09/23	13/10/23	17/11/23	18/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technician													
Incharge by Chief Technician													
Inspected by Supervisor Technician													
Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	2	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building B

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item



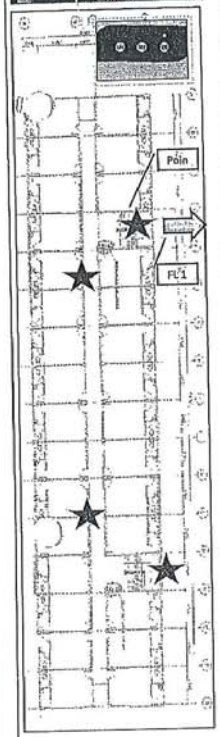

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				5/1/23	10/2/23	2/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23	01/08/23	11/09/23	13/10/23	10/11/23	18/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	3	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building C

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



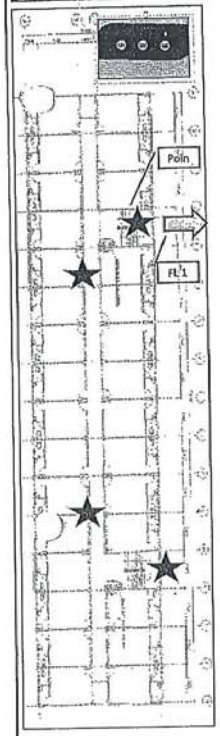

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification					
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.

Month

	5/1/23	10/2/23	6/3/23	7/4/23	15/5/23	9/6/23	04/7/23	08/8/23	11/9/23	19/10/23	10/11/23	18/12/23
Check by Technician												
Incharge by Chief Technician												
Inspected by Supervisor Technician												
Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	4	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building D

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

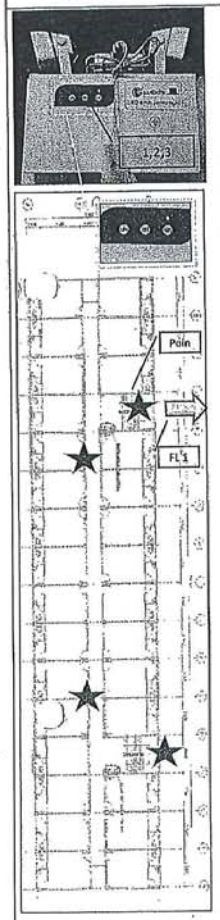

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	10/1/23	2/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	04/7/23	08/8/23	11/9/23	15/10/23	10/11/23	18/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technicia	
Incharge by Chief Technicia	
Inspected by Supervisor Technicia	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	5	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023.....

Emergency Lighting System Building E

APEX ONE ☐ APEX TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



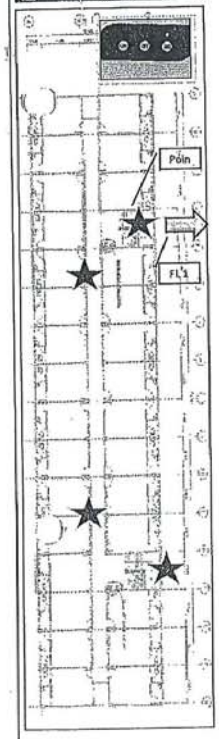

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal

Standard Specification					
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.

Month	5/1/23	6/1/23	7/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	04/7/23	03/08/23	4/09/23	13/10/23	10/11/23	18/12/23
Check by Technician												
Incharge by Chief Technician												
Inspected by Supervisor Technician												
Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	6	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building F

APEX ONE ☐ APEX TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



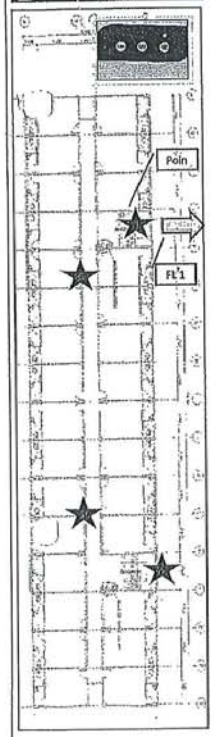

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				5/12/23	6/1/24	2/3/23	7/6/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23	04/08/23	11/09/23	18/10/23	10/11/23	18/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	7	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building G

BSB ONE ☐ BSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



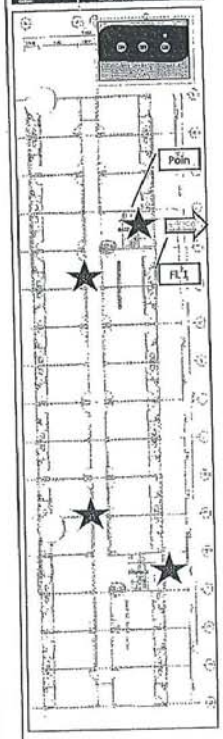

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				5/1/23	10/2/23	2/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23	04/8/23	01/9/23	15/10/23	10/11/23	13/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	8	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building H

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



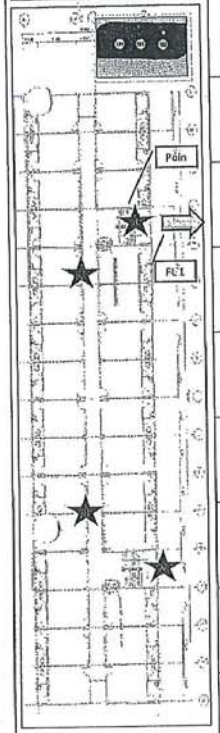

Standard Specification			○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal		Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	10/2/23	2/3/23	9/6/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23	04/8/23	14/9/23	15/10/23	10/11/23	18/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดีดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดีดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดีดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดีดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดีดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดีดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดีดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดีดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดีดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดีดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดีดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building I

Sheet no.	9	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item

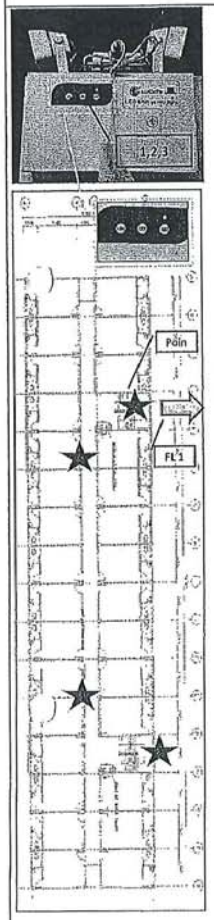

○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	6/2/23	9/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23	01/08/23	11/09/23	13/10/23	10/11/23	18/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	6	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	10	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building J

Picture Item



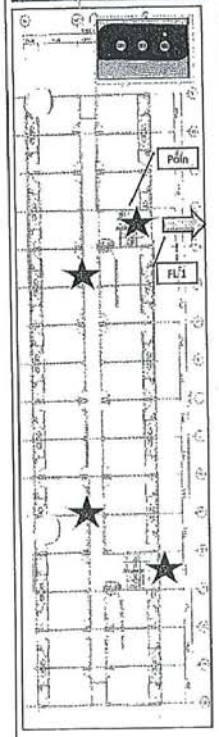

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	10/2/23	2/3/23	7/3/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23	04/8/23	11/09/23	18/10/23	10/11/23	12/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	11	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building K

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



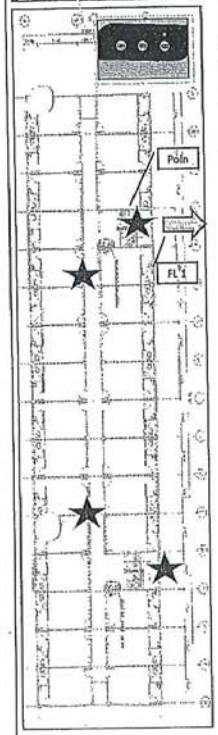

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to normal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	10/2/23	2/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	6/7/23	8/8/23	11/9/23	15/10/23	10/11/23	12/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	12	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building L

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



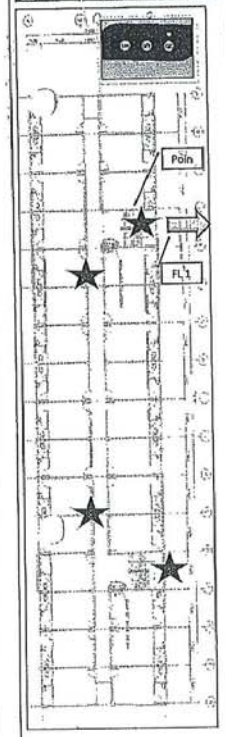

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification					Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	3/1/23	10/2/23	2/3/23	7/4/23	15/5/23	9/6/23	09/7/23	03/08/23	11/09/23	15/10/23	10/11/23	12/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	13	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building M

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



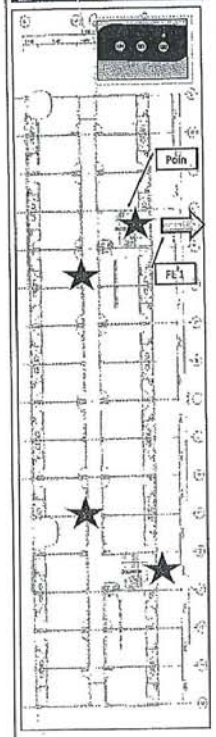

○ Normal × Abnormal ⊗ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 5/1/23	10/2/23	11/3/23	12/4/23	13/5/23	30/6/23	09/7/23	01/8/23	11/9/23	07/10/23	10/11/23	12/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟดับติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะดับติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟดับติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะดับติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟดับติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะดับติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟดับติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะดับติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟดับติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะดับติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟดับติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะดับติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ถอดปลั๊กออกไฟดับติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะดับติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟดับติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะดับติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟดับติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะดับติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟดับติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะดับติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟดับติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	14	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building N

BSB ONE ☐ BSB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item



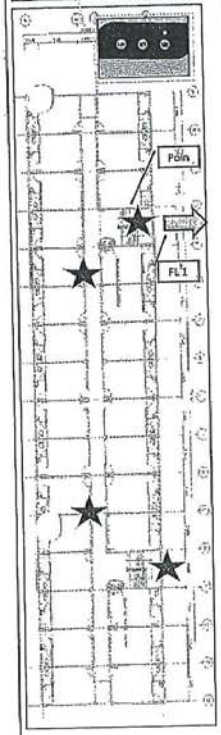

○ Normal × Abnormal ⊗ Repair to normal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period			2/3/23	7/6/23	15/6/23	20/6/23	09/7/23	01/08/23	11/09/23	09/10/23	10/11/23	18/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดับอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	15	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building O

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



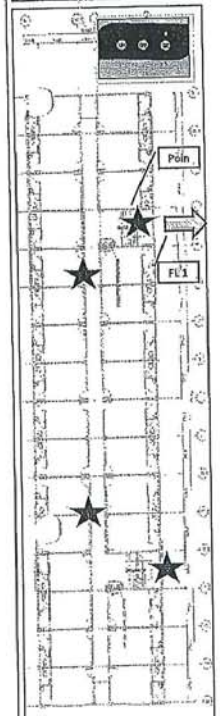

○ Normal × Abnormal ⁂ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				5/1/23	10/2/23	2/5/23	7/6/23	15/5/23	20/6/23	9/7/23	10/8/23	11/9/23	13/10/23	10/11/23	8/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดัด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดัด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดัด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดัด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดัด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดัด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดัด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดัด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดัด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดัด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	16	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building P

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



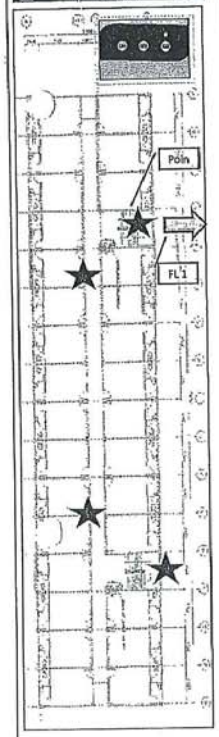

○ Normal × Abnormal ≪ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 5/1/23	6/2/23	7/3/23	7/4/23	8/5/23	9/6/23	09/7/23	10/8/23	11/9/23	12/10/23	13/10/23	14/11/23	15/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technic

Incharge by Chief Technic

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Emergency Lighting System Building Q

Sheet no.	17	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

BSB ONE ☐ BSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



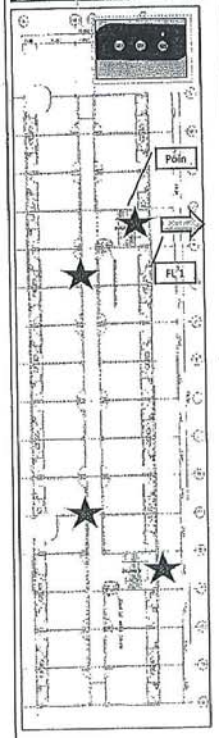

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification					
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดับ	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.

Month	5/11/23	10/9/23	2/3/23	7/6/23	15/5/22	20/6/22	04/7/23	01/08/23	11/09/23	13/10/23	10/11/23	12/12/23
Check by Technici												
Incharge by Chief Technici												
Inspected by Supervisor Technician												
Approve by Building Manager												

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	18	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building R

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item



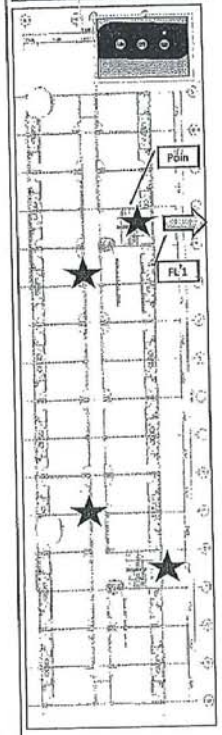

Standard Specification			○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal			Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	15/2/23	2/3/23	3/4/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23	2/08/23	11/09/23	10/10/23	10/11/23	8/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	19	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building S

ESB ONE ☐ ESB TWO ☒ APEX THREE ☐

Picture Item

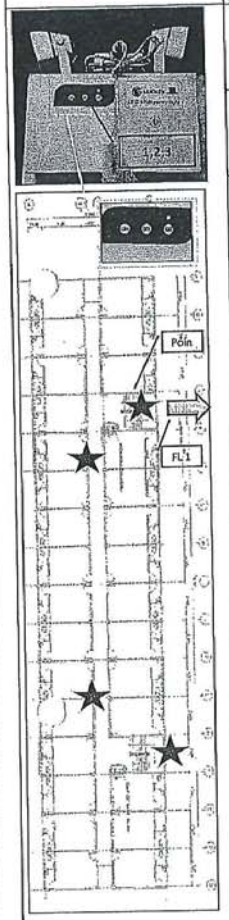

○ Normal × Abnormal ✕ Repair to normal

Standard Specification					Month												
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/7/23	10/6/23	2/8/23	7/6/23	15/5/23	20/6/23	6/7/23	6/06/23	11/09/23	13/10/23	10/10/23	18/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technicia													
				Incharge by Chief Technicia													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	20	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building T

BSB ONE ☐ BSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item



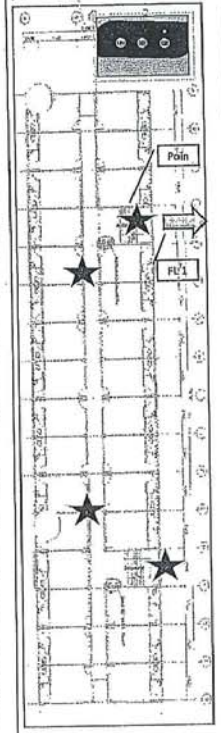

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	10/1/23	2/1/23	7/1/23	15/1/23	20/1/23	28/1/23	31/08/23	1/09/23	15/10/23	10/11/23	12/12/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดับ	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer


Manager

6.10 แผนผังทางหนีไฟ

แผนผังหนีไฟอาคาร B

ชั้น 1

FIRE EXIT 1st FLOOR

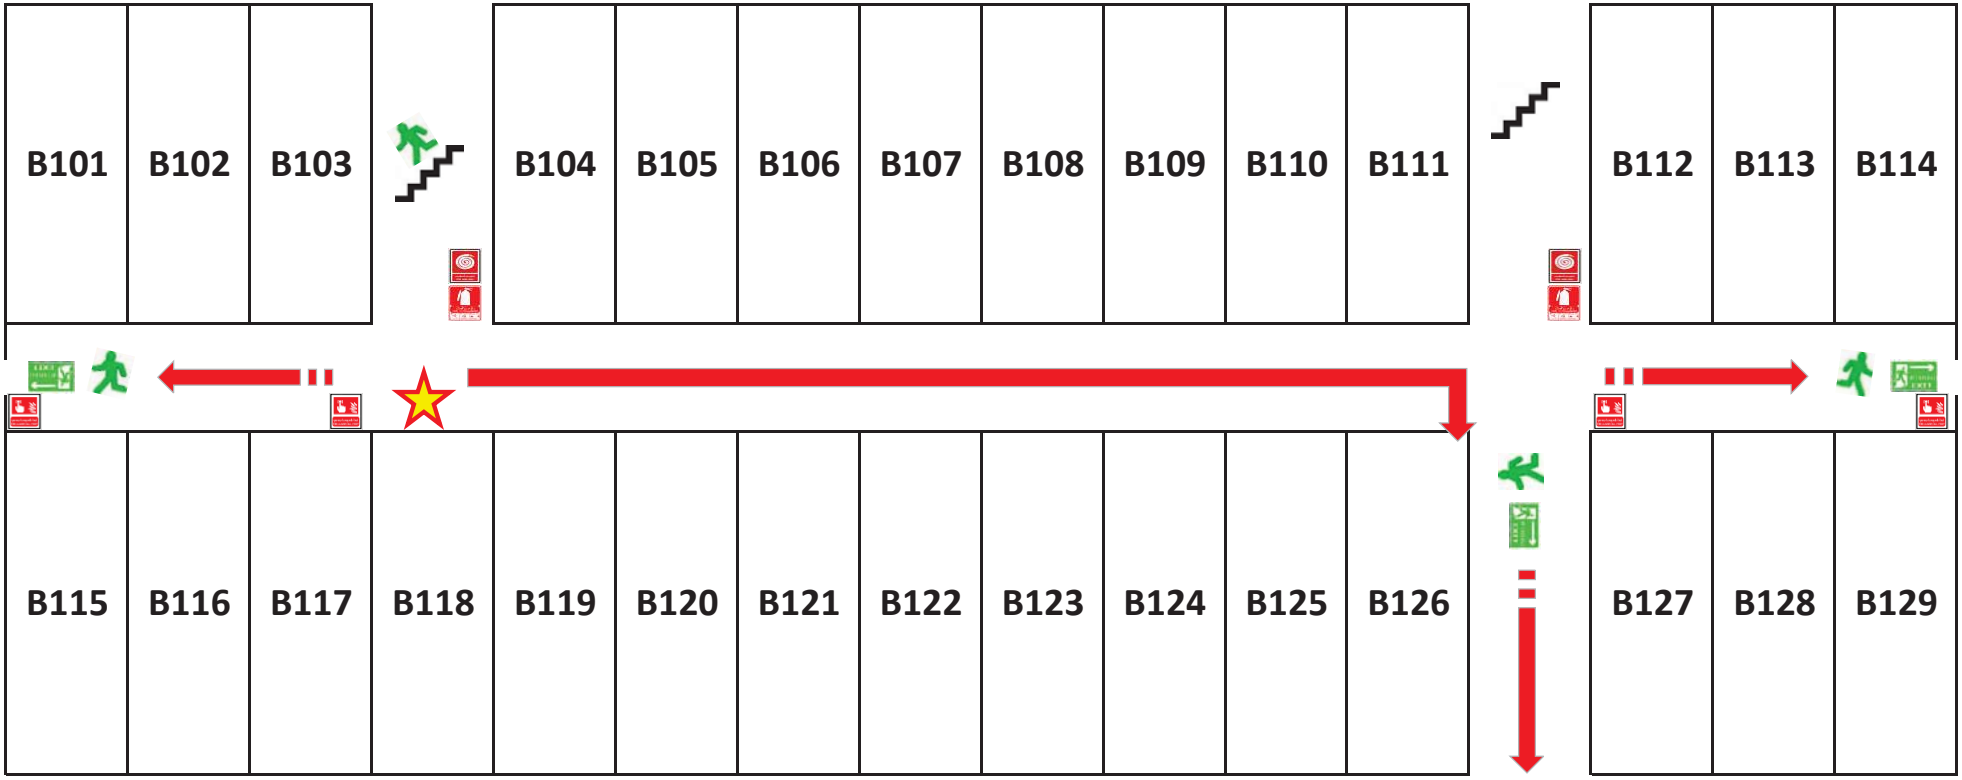

คุณอยู่ตรงนี้

เส้นทางหนีไฟ

ทางออกฉุกเฉิน

ตู้สายยางดับเพลิง

ถังดับเพลิง

แจ้งเหตุเพลิงไหม้

ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้

1.) กดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือในบริเวณใกล้

2.) ให้รีบอพยพหนีออกจากพื้นที่ไปที่จุดรวมพลพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ Apex

6.11 แผนและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

<u>แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ</u>

แผนการอพยพหนีไฟ กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนการอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน, ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งได้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน โดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้

- **ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง**

  <u>นางสาว</u>

- **ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง**

  <u>นาง</u>

- **ผู้นำทางหนีไฟ** จะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้

  <u>นางสาว</u>

- **จุดนัดพบ** หรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถรายงานตัวและทำการตรวจสอบนับจำนวนได้

- **หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน** มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณโดยปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้

  <u>นางสาว</u>

- **หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ** จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคาร หรือในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพล แล้วมีอาการเป็นลมหมดสติ หรือ บาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิต จะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อยานพาหนะให้ ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้ว ต้องนำส่งโรงพยาบาล

  <u>ย</u> (ทีมปฐมพยาบาล)

  (ทีมปฐมพยาบาล)

  (ทีมเคลื่อนย้ายกรณีผู้ป่วยอาการสาหัส)

  (ทีมเคลื่อนย้ายกรณีผู้ป่วยอาการสาหัส)

- **หน่วยผจญเพลิงและทีมค้นหา**


  (ทีมค้นหาและช่วยเหลือ)

  (ทีมค้นหาและช่วยเหลือ)

  (หัวหน้าทีมผจญเพลิง)

  (ทีมผจญเพลิง)

<u>แผนอพยพหนีไฟ</u>

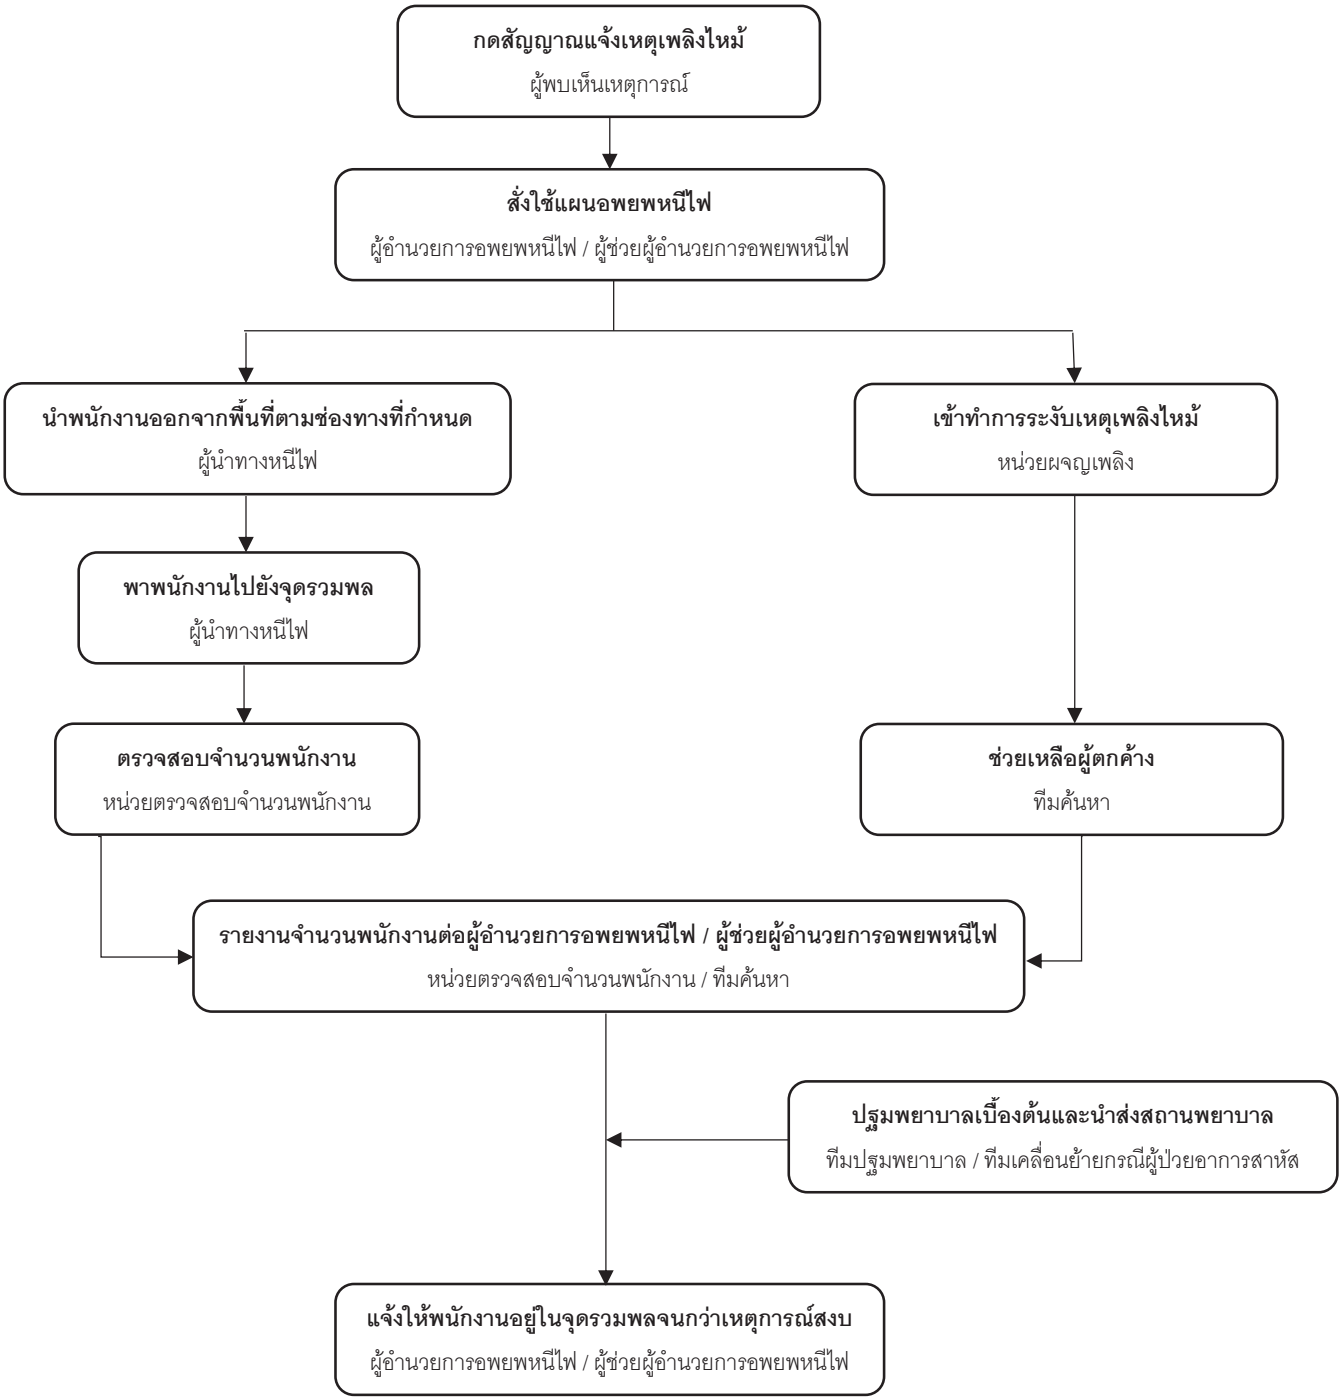

<u>การปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟ</u>

ขณะที่เข้าร่วมการอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นการอพยพคนจำนวนมาก ภายในช่องทางที่ถูกกำหนด คือ ช่องทางบันไดหนีไฟ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อกำหนดให้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวม ซึ่งบางครั้งอาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นหรือเป็นการบีบบังคับจนเกินไป แต่ระบบการอพยพหนีไฟ จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม มิใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในภาวะการอพยพต้องเน้นหนักไปทางสั่งการมากกว่าการรับฟังข้อคิดเห็นรายบุคคล เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในแผน จะไม่มีเวลาในการรับฟังความคิดเห็น หรือการปฏิบัติตนเป็นรายตัว จึงควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. พยายามระงับสติอารมณ์ อย่าตกใจและปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีไฟที่ได้วางไว้
2. เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และพนักงาน รปภ. ที่เกี่ยวข้องกับแผนการอพยพทุกคน
3. ขณะที่จะลุกจากโต๊ะหรือออกจากห้องทำงาน ให้เก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญลงลิ้นชักและล็อค กุญแจโดยเร็ว
4. เมื่อออกมาภายนอกห้องทำงานแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปในห้องทำงานอีก
5. ห้ามขนสัมภาระใดๆติดตัวไปในขณะอพยพหนีไฟ
6. การเดินอพยพใช้วิธี <u>เดินเร็ว</u> ห้ามวิ่ง หรือ เดินช้า
7. การเดินภายในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงแถวขั้นบันไดละ 2 คน เพื่อป้องกันการเบียดเสียด และอาจเกิดการสะดุดหกล้มขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อกลุ่มคนอพยพภายในช่องบันไดได้ การเดินให้เดินให้เร็วอย่าวิ่ง เพราะจังหวะการก้าวบันไดของแต่ละคนไม่เท่ากัน
8. การเดินภายในช่องบันไดหนีไฟ ห้ามเดินคุยกัน ห้ามเดินล้วงกระเป๋า สายตามองขั้นบันได มือ จับราวบันได (กรณีที่เดินฝั่งที่มีราวบันได) อย่าส่งเสียงเอะอะหรือเร่งให้คนหน้าเดินเร็วขึ้น อย่าผลัก อย่าดัน หรือ แซงกันภายในช่องบันไดหนีไฟ
9. ผู้ออกจากชั้นเป็นคนสุดท้าย (ไม่ต้องยืนรอจนแน่ใจ) ให้ปิดประตูหนีไฟด้วย เพราะประตูหนีไฟ ตามชั้นต่างๆ จะกันควันไม่ให้เข้ามาในช่องบันไดหนีไฟ หากเปิดประตูทิ้งไว้ แรงดันอากาศที่อัดเข้ามาในช่องบันได เพื่อไล่ควันออกจะลดลง ทำ ให้ควันเข้ามาในช่องบันไดหนีไฟได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อพยพภายในช่องทางบันได สำลักควันและขาดอากาศหายใจ
10. เมื่ออพยพจนถึงชั้นล่างสุดแล้วให้ออกไปจากอาคารทันที

รูปถ่ายการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
โครงการ LCH Project 2 ของบริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
ดำเนินการฝึกซ้อมในวันที่ 22 ธันวาคม 2566



6.12 เบอร์โทรฉุกเฉิน

RAKSAKWAMPLOADPHAI JKS SECURITY SERVICE CO.,LTD.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.เค.เอช ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
RAKSAKWAMPLOADPHAI J.K.S. SECURITY SERVICE CO.,LTD. (Head Office)
46/14 หมู่6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทร : 038-650242-5, 081-9407202 แฟกซ์ : 038-650246
46/14 Moo 6 Mabyangporn Pluakdeang Rayong 21140 Tel. : 038-650242-5, 081-9407202 Fax. : 038-650246

หน่วยงานราชการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

1	สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง	
2	สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุรศักดิ์	
3	เทศบาลปลวกแดง (ดับเพลิง)	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง (ดับเพลิง)	
5	อำเภอบรรเทาสาธารณะภัย	
6	หน่วยกู้ภัยปลวกแดง	
7	ดับเพลิงเหมราช	
8	ดับเพลิงสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลปาร์ค	ต่อ222
9	โรงพยาบาลปลวกแดง	
10	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปลวกแดง	
11	โรงพยาบาลอมตะซิตี้	
12	สถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมพัฒนา	
13	ตำรวจอมตะซิตี้ ระยอง	
14	ศูนย์อมตะซิตี้ (ดับเพลิง)	
15	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาบยางพร	

ติดต่อฝ่ายบัญชี สลิป หนังสือรับรองเงินเดือน เงินเดือน
ติดต่อฝ่ายกำลังพล
ติดต่อเรื่องอุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย
ติดต่อร้องเรียน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

เบอร์โทรที่ติดต่อได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1	(เจ้าหน้าที่ตำรวจ)
2	(เจ้าหน้าที่ตำรวจ)

ผู้บริหารงานฝ่ายปฏิบัติการ

1	ผู้จัดการส่วนสำนักงาน
2	หัวหน้าโซน A
3	หัวหน้าโซน B
4	หัวหน้าโซน C
5	ฝ่ายวางแผนและอบรม
6	CI โซน A
7	CI โซน A
8	CI โซน B
9	CI โซน B
10	CI โซน C
11	CI โซน C
12	ธุรการ
13	**ติอต่อได้ตลอด 24 ชม.**
14	**ติอต่อได้ตลอด 24 ชม.**
15	**ติอต่อได้ตลอด 24 ชม.**

6.13 แบบบันทึกผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๑)

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพ็กซ์ บ่อวิน)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/2023	552	318	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/7/2023	552	462	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/7/2023	552	487	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/7/2023	552	510	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/7/2023	552	0	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
6/7/2023	552	473	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/7/2023	552	485	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/7/2023	552	223	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
9/7/2023	552	509	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/7/2023	552	506	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/7/2023	552	210	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
12/7/2023	552	486	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/7/2023	552	185	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
14/7/2023	552	528	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/7/2023	552	44	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
16/7/2023	552	370	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/7/2023	552	542	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/7/2023	552	150	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
19/7/2023	552	235	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
20/7/2023	552	360	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/7/2023	552	322	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/7/2023	552	380	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/7/2023	552	366	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/7/2023	552	283	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
25/7/2023	552	566	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพ็กซ์ บ่อวิน)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
26/7/2023	552	191	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
27/7/2023	552	443	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/7/2023	552	360	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/7/2023	552	401	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/7/2023	552	408	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/7/2023	552	398	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
	17112	11201	15251.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพ็กซ์ บ่อวิน)														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/8/2023	552	398	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
2/8/2023	552	510	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
3/8/2023	552	385	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
4/8/2023	552	354	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
5/8/2023	552	360	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
6/8/2023	552	343	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
7/8/2023	552	439	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
8/8/2023	552	436	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
9/8/2023	552	361	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
10/8/2023	552	301	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
11/8/2023	552	335	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
12/8/2023	552	366	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
13/8/2023	552	377	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
14/8/2023	552	372	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
15/8/2023	552	356	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
16/8/2023	552	368	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
17/8/2023	552	357	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
18/8/2023	552	342	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
19/8/2023	552	43	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
20/8/2023	552	0	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
21/8/2023	552	0	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
22/8/2023	552	0	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
23/8/2023	552	379	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
24/8/2023	552	197	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
25/8/2023	552	383	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
26/8/2023	552	365	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
27/8/2023	552	351	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
28/8/2023	552	356	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
29/8/2023	552	372	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
30/8/2023	552	362	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
31/8/2023	552	388	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
	17112	9956	15251.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพ็กซ์ บ่อวิน)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/2023	552	388	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
2/9/2023	552	384	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
3/9/2023	552	96	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุ	
4/9/2023	552	399	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
5/9/2023	552	409	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
6/9/2023	552	385	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
7/9/2023	552	418	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
8/9/2023	552	102	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
9/9/2023	552	323	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
10/9/2023	552	337	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
11/9/2023	552	449	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
12/9/2023	552	409	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
13/9/2023	552	449	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
14/9/2023	552	194	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
15/9/2023	552	472	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
16/9/2023	552	0	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
17/9/2023	552	371	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
18/9/2023	552	396	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
19/9/2023	552	432	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
20/9/2023	552	182	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
21/9/2023	552	392	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
22/9/2023	552	244	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
23/9/2023	552	360	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
24/9/2023	552	348	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
25/9/2023	552	411	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
26/9/2023	552	471	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
27/9/2023	552	387	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
28/9/2023	552	296	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
29/9/2023	552	310	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
30/9/2023	552	410	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
	17112	10651	15251.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพ็กซ์ บ่อวิน)														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/2023	552	396	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/10/2023	552	467	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/10/2023	552	432	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/10/2023	552	421	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/10/2023	552	220	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
6/10/2023	552	501	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/10/2023	552	472	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8/10/2023	552	401	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/10/2023	552	499	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/10/2023	552	314	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/10/2023	552	0	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
12/10/2023	552	71	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
13/10/2023	552	762	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/10/2023	552	418	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/10/2023	552	662	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/10/2023	552	442	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/10/2023	552	0	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
18/10/2023	552	0	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
19/10/2023	552	142	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
20/10/2023	552	718	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/10/2023	552	387	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/10/2023	552	708	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/10/2023	552	398	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/10/2023	552	136	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
25/10/2023	552	324	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/10/2023	552	281	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
27/10/2023	552	359	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/10/2023	552	396	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/10/2023	552	384	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/10/2023	552	370	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/10/2023	552	311	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
	17112	11392	15251.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพ็กซ์ บ่อวิน)														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/2023	552	317	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2/11/2023	552	318	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3/11/2023	552	371	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4/11/2023	552	329	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5/11/2023	552	404	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6/11/2023	552	338	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7/11/2023	552	289	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
8/11/2023	552	325	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9/11/2023	552	348	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/11/2023	552	320	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/11/2023	552	352	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/11/2023	552	414	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/11/2023	552	343	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/11/2023	552	288	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
15/11/2023	552	345	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/11/2023	552	337	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/11/2023	552	288	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
18/11/2023	552	356	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/11/2023	552	387	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/11/2023	552	387	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/11/2023	552	353	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/11/2023	552	309	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/11/2023	552	339	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/11/2023	552	297	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
25/11/2023	552	392	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/11/2023	552	399	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/11/2023	552	260	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	pressure switch ชำรุด	
28/11/2023	552	390	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/11/2023	552	300	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/11/2023	552	372	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
	16560	10267	14759.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6.14 แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒)

APEX

บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด (สำนักงานใหญ่)
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ESB2-230801

คู่ฉบับ

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการLCH Project 2 (เอเพ็กซ์ บ่อวิน) ตั้งอยู่เลขที่ 1/157 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบ

บัดนี้ บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด ได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการเรียบร้อยแล้ว และขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือนกันยายน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับต้นฉบับเอกสารแล้ว
Originals Received
ลงชื่อ Signature_____
( )
วันที่ Date_____

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการอาคาร
โครงการเอเพ็กซ์ อพาร์ทเม้นท์...

APEX

บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด (สำนักงานใหญ่)
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ESB2-230702

คู่ฉบับ

วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการLCH Project 2 (เอเพ็กซ์ บ่อวิน) ตั้งอยู่เลขที่ 1/157 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบ

บัดนี้ บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด ได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการเรียบร้อยแล้ว และขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือนกันยายน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับต้นฉบับเอกสารแล้ว
Originals Received
ลงชื่อ Signature_____
( )
วันที่ Date_____

.....

ผู้จัดการอาคาร
โครงการเอเพ็กซ์ อพาร์ทเม้นท์...

APEX

บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด (สำนักงานใหญ่)
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ESB2-220901

คู่ฉบับ

วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการLCH Project 2 (เอเพ็กซ์ บ่อวิน) ตั้งอยู่เลขที่ 1/157 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบ

บัดนี้ บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด ได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการเรียบร้อยแล้ว และขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือนกันยายน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับต้นฉบับเอกสารแล้ว
Originals Received
ลงชื่อ Signature_____
( )
วันที่ Date_____

ผู้จัดการอาคาร
โครงการเอเพ็กซ์ อพาร์ทเม้นท์...

APEX

บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด (สำนักงานใหญ่)
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ESB2-230702

คู่ฉบับ

วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการLCH Project 2 (เอเพ็กซ์ บ่อวิน) ตั้งอยู่เลขที่ 1/157 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบ

บัดนี้ บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด ได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการเรียบร้อยแล้ว และขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือนกันยายน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับต้นฉบับเอกสารแล้ว
Originals Received
ลงชื่อ Signature_____
( )
วันที่ Date_____

ผู้จัดการอาคาร
โครงการเอเพ็กซ์ อพาร์ทเม้นท์...

APEX

บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด (สำนักงานใหญ่)
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ESB2-230702

คู่ฉบับ

วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการLCH Project 2 (เอเพ็กซ์ บ่อวิน) ตั้งอยู่เลขที่ 1/157 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบ

บัดนี้ บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด ได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการเรียบร้อยแล้ว และขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือนกันยายน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับต้นฉบับเอกสารแล้ว
Originals Received
ลงชื่อ Signature_____
(_____)
วันที่ Date_____

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการอาคาร
โครงการเอเพ็กซ์ อพาร์ทเม้นท์...

0-2954-7745-6

0-2954-7747

www.enviresearch.co.th

Save nature for the future.

Environment Research & Technology Co.,Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries. The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 25/114 หมู่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Environment Research & Technology Co.,Ltd.
25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,
Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
Tax. ID. 0105-542-064-981