

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (หนังสือขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ดังภาคผนวกที่ 13) ของบริษัท ทาร์เก็ตเพลส จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1. สภาพภูมิประเทศ	- การเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้น ของพื้นดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- เดือนละ 2 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้งตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาต้นไม้ไม่ให้เหี่ยวเฉา หากพบการชำรุดหรือตายจะทำการเปลี่ยนให้ทันที (ดังในรายงานบทที่ 3)	- - -
2. คุณภาพอากาศ	- การระบายอากาศภายในอาคาร	- พื้นที่โครงการ การเปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	- วันละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ โดยการเปิดประตูอาคารบางจุด เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	-
3. ระดับเสียง	- ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรอยู่เสมอ (ดังภาคผนวกที่ 4-6)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
4. การเกิดแผ่นดินไหว	- ป้ายคำแนะนำเมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้อยู่ในสภาพดีไม่ขำรุค - ให้มีคู่มือเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวไว้บริเวณโถงต้อนรับและแผนผังประชาสัมพันธ์	- บอร์ดประชาสัมพันธ์และโถงต้อนรับ	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการได้จัดทำแผนฉุกเฉินเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวเรียบร้อยแล้ว (ดังภาคผนวกที่ 10) - โครงการได้จัดทำแผนฉุกเฉินเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวเรียบร้อยแล้ว (ดังภาคผนวกที่ 10)	-
5.. ทรัพยากรน้ำ	- คุณภาพน้ำบ่อตรวจระบายน้ำ	- บ่อตรวจระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัดในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 20)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
5.. ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	- ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 (ดังภาคผนวกที่ 11)	-
	- เศษขยะ และตะกอนดินทราย	- บ่อพักที่ระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบบ่อพักที่ระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการก่อนที่จะระบายลงสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะ	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ	1. โครงสร้างและส่วนประกอบสระว่ายน้ำ - โครงสร้างสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี - มีรางระบายน้ำสัน มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ กว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง - มีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลือง และพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสดุแขวนลอย	- บริเวณรอบ สระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ - บริเวณรอบ สระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ - บริเวณส่วนประกอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี (ดังในรายงานบทที่ 3) - โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำและจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันสนิม (ดังในรายงานบทที่ 3) - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดสระว่ายน้ำอยู่เสมอ (ดังในรายงานบทที่ 3)	- - -

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขังทำความสะอาดง่าย	- บริเวณรอบ สระ ว่ายน้ำ และ ส่วนประกอบ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	-
	- มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลขบอกระดับความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- บริเวณรอบ สระ ว่ายน้ำ และ ส่วนประกอบ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดทำป้ายบอกระดับความลึกติดไว้บริเวณสระว่ายน้ำเรียบร้อยแล้ว (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	-
	- แสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และ ส่วน ประกอบ ทุก สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้แสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรงเรียบไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการก่อสร้างพื้นที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรงเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น และอยู่ในสภาพดี (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	-
	- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ ในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ	- บริเวณส่วนประกอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีห้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ ในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ (ดังในรายงานบทที่ 3)	-
	- จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัว ก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าที่ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	- บริเวณส่วนประกอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัว ก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าที่ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	-
	- รักษาความสะอาดพื้นที่รอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการกำหนดให้มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำอยู่เสมอ	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบในการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ และห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในโครงการ	-
	2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ				
	- ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ำ	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ - น้ำในสระว่ายน้ำ	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ ส่วนลึก และส่วนตื้น (ดังภาคผนวกที่ 20)	-
	- เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ไว้ประจำโครงการ รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์	- pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit	- ทุกสัปดาห์	- โครงการกำหนดให้มีเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ไว้ประจำโครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ (ดังภาคผนวกที่ 20)	-
	- ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	- เครื่องกรองน้ำ	- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลเครื่องกรองน้ำ	- โครงการกำหนดให้มีการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.2-8.4	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และ หลังปิดบริการ ในวันที่แดด จัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจวัด ค่าความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ซึ่งผล การตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 20)	-
	- ค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) อยู่ในช่วง 0.6-1.0 ppm	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และ หลังปิดบริการ ในวันที่แดด จัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจวัดค่า คลอรีนอิสระ (Free chlorine) ค่าคลอรีนที่รวม กับสารอื่น (Combined chlorine) วันละ 2 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 20)	-
	- ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) อยู่ใน ช่วง 0.5-1.0 ppm	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัดในการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ทุกเดือน ซึ่งพบว่าทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรการกำหนด (ดังภาคผนวกที่ 20)	-
	- ตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 1 ต่อ น้ำ 100 มิลลิตร	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		-
	- ตรวจวัดฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ต้องไม่พบ	- น้ำในสระว่ายน้ำ			-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) อยู่ในช่วง 80-100 ppm	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัดในการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำทุกเดือน ซึ่งพบว่าเกือบทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในโครงการที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดมีการชี้แจงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น (ดังภาคผนวกที่ 19-20)	-
	- ค่าความกระด้าง (Calcium hardness) อยู่ในช่วง 250-600 ppm	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ในกรณีที่ใช้คลอรีนชนิดกรดไฮดรอกซีไฮไดรริก ต้องตรวจวันละ 2 ครั้ง		-
	- ความเข้มข้นกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) อยู่ในช่วง 30-60 ppm	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		-
	- ความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		-
	- ความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		-
	- ความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		-
	- ตรวจวัดแบคทีเรีย E. coli ต้องไม่พบ	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ในการตรวจวัดแบคทีเรีย E. coli ทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ดังภาคผนวกที่ 20)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- ตรวจวัดแบคทีเรีย <i>Streptococcus aureus</i> ต้องไม่พบ	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัดในการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำทุกเดือน ซึ่งพบว่ามีความอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ดังภาคผนวกที่ 20)	-
	- ตรวจวัดแบคทีเรีย <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ต้องไม่พบ	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		-
	- ทำบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน	- สระว่ายน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		-
	3. ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ - มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำอยู่ประจำสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ - จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ บริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน	- บริเวณสระว่ายน้ำ - บริเวณสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน - ทุกวัน	- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสระว่ายน้ำและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราที่ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดตลอดเวลา (ดัง ในรายงานบทที่ 3) - โครงการกำหนดให้มีกฎระเบียบในการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	- -

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และห้าม เข้า มีการระบายอากาศ และการป้องกัน น้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี	- สถานที่เก็บสารเคมี	- ทุกวัน	- โครงการจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี โดยมี ป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	-
	- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระ ว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาล หรือ ชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการ ฝึกซ้อมการใช้งาน	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ประจำสระว่ายน้ำ (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	-
	- มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลหรือ ช่วยชีวิตคนจมน้ำ ในตำแหน่งที่ มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณสระว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน	- โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และ มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา พร้อมทั้งจัดอบรมวิธีการปฐม พยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน เรียบร้อยแล้ว (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน	- โครงการจัดให้มีโทรศัพท์พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ (ดังในรายงานบทที่ 3)	-
7. สิ่งมีชีวิตในน้ำ	- ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของโครงการเป็นประจำ (ดังภาคผนวกที่ 11)	-
8. การใช้น้ำ	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา และรอยแตกรั่ว ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และอาคาร	-
	- โครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และอาคาร รอยแตกรั่ว	- พื้นที่โครงการ	- ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	-	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
8. การใช้น้ำ (ต่อ)	- ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และ ความขุ่น - ปริมาณ E.Coli ในถังเก็บน้ำ	- พื้นที่โครงการ	- ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ในการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และความขุ่นและตรวจวัดปริมาณ E.Coli ในถังเก็บน้ำทุกๆ 3 เดือน ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ดังภาคผนวกที่ 20)	-
9. การใช้ไฟฟ้า	- การสุกหรือสายไฟชำรุด	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ (ดังภาคผนวกที่ 6)	-
10. การจัดการขยะ	- ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย และสภาพทั่วไป	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการกำหนดให้แม่บ้านคอยตรวจสอบสภาพถังขยะภายในโครงการอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดหรือพังจะทำการเปลี่ยนใหม่ทันที	-
	- ขยะตกค้าง	- พื้นที่โครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการกำหนดให้แม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณขยะภายในห้องพักขยะอยู่เสมอ หากพบว่ามิใช่ขยะตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
11. การระบายน้ำ	- เศษขยะ และตะกอนดินทราย	- พื้นที่โครงการ	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อบำบัด ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำบนซอยสุขุมวิท 24 อยู่เสมอ	-
12. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ตะกอนไขมัน	- บ่อดักไขมัน	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการความสะอาดบ่อดักไขมัน และดักกากตะกอนไขมันอยู่เสมอ	-
	- ตะกอนในบ่อกะเอะ	- บ่อกะเอะ	- ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบตะกอนในส่วนกะเอะ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานเข้ามาสูบ กำจัด กากตะกอน ทันทีเมื่อเต็ม (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	-
	- pH, BOD - SS, Settleable Solids, TDS - Sulfide - TKN - Grease & Oil	- บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 จุด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่าทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 20)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
12. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ต่อ)	- ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 (ดังภาคผนวกที่ 11)	-
13. การคมนาคม	- กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวางบริเวณที่จอดรถ	- พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการกำชับพนักงานไม่ให้มีการก่อสร้าง หรือกระทำการใดๆ บริเวณลานจอดรถเด็ดขาด	-
14. การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น้ำไฟฟ้า การจัดการน้ำเสีย และขยะ	- พื้นที่โครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น้ำไฟฟ้า การจัดการน้ำเสีย และขยะ	-
15. การสื่อสาร และการโทรคมนาคม	- การบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุจากตัวอาคารโครงการ กับบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร	- บริเวณรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร	- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินโครงการ	- โครงการไม่มีการจัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ กรณีถูกบดบังทัศนียภาพจากตัวอาคารโครงการ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากอาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
16. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV)	- พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิดอยู่เสมอ (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	-
17. ความปลอดภัยสาธารณะ	- ประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV) - ประสิทธิภาพของระบบลิฟต์การ์ด	- พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิดอยู่เสมอ (ดัง ในรายงานบทที่ 3) - โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบลิฟต์การ์ดของโครงการเป็นประจำ (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	- -
18. การป้องกันอัคคีภัย	- การใช้งานได้ของ Fire Alarm Bell, Manual Station, FHC, ถังดับเพลิง และแผนผังควบคุมสัญญาณ	- พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำในแต่ละชนิดอุปกรณ์	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้ได้ดี ตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
19. คุณทรียภาพและทัศนียภาพ	- การเติบโตของต้นไม้	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- เดือนละ 2 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาต้นไม้ไม่ให้เหี่ยวเฉา หากพบการชำรุดหรือตายจะทำการเปลี่ยนให้ทันที (ดัง ในรายงานบทที่ 3)	-
	- ความชุ่มชื้น ของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- วันละ 1 ครั้ง		-
	- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- ปีละ 1 ครั้งตลอดช่วงเปิดดำเนินการ		-
	- หนังสือแจ้ง เรื่องการบดบังทัศนียภาพจากโครงการ และการชดเชยเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- บริเวณรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร	- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินโครงการ	- โครงการไม่มีการจัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ กรณีถูกบดบังทัศนียภาพจากตัวอาคารโครงการ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มียุ้อร้องเรียนจากอาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel
(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
19. คุณภาพ และ ทัศนียภาพ (ต่อ)	- หนังสือแจ้ง เรื่องการบดบังทิศทาง ลมจากโครงการ และการชดเชย เยียวยาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- บริเวณรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร	- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินโครงการ	- โครงการไม่มีการจัดทำหนังสือแจ้งต่อ อาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ กรณีถูกบดบังทัศนียภาพ	-
	- หนังสือแจ้ง เรื่องการบดบังแสงแดด จากโครงการ และการชดเชยเยียวยา ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- บริเวณรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร	- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินโครงการ	- อาคารโครงการ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่ มีข้อร้องเรียนจากอาคารบ้านพักอาศัย ใกล้เคียง	-

4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่วิเคราะห์

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) โดยได้ทำการตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ส่วนลึก และจุดที่ 2 ส่วนตื้น โดยมีขอบเขตการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดัง ตารางที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด	ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีการตรวจวิเคราะห์	ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566					
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
คุณภาพน้ำทิ้ง - บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง pH	- Electrometric Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- บีโอดี BOD	- 5-day BOD Test	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- สารแขวนลอย Total Suspended Solids	- Dried at 103 – 105 °C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ซัลไฟด์ (sulfide)	- Iodometric Method						
	- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	- Dried at 103 – 105 °C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	- Imhoff Cone Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- น้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	- Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ทีเคเอ็น (TKN)	- Macro Kjeldahl Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการกำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินการงานตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด	ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีการตรวจวิเคราะห์	ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566					
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ - จุดที่ 1 ส่วนลึก จุดที่ 2 ส่วนตื้น	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง pH	- Electrometric Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- Free Chlorine	- DPD Colorimetric Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- Combined Chlorine	- DPD Colorimetric Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- Total Coliform Bacteria	- MPN Test	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- Faecal Coliform Bacteria	- MPN Test	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- Alkalinity	- Titration Method	-	-	-	✓	-	-
	- Hardness	- Titration Method	-	-	-	✓	-	-
	- Cyanuric acid	- Calculation	-	-	-	✓	-	-
	- Chloride	- Argentometric Method	-	-	-	✓	-	-
	- Ammonia	- Titration Method	-	-	-	✓	-	-
	- Nitrate	- Cadmium Reduction	-	-	-	✓	-	-
	- <i>Escherichai Coli</i>	- Colonies Count	-	-	-	✓	-	-
	- <i>Staphylococcus Aureus</i>	- FDA Bacteriological	-	-	-	✓	-	-
	- <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- Membrane Filter	-	-	-	✓	-	-

หมายเหตุ ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการกำหนด

4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

4.3.1 วิธีการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการชักจูง เก็บตรงจุดกึ่งกลางที่ระดับความลึกประมาณครึ่งหนึ่งของบ่อที่ทำการเก็บตัวอย่าง (ในกรณีที่อยู่ในตำแหน่งจะชักจูงได้ง่าย (เอือมไม่ถึง) อาจใช้เชือกผูกถึงพลาสติกตกตัวอย่างน้ำหรือใช้ไม้ยาวที่มีกระป๋องตักน้ำผูกปลายไม้เพื่อใช้ในการตักน้ำ) เก็บรักษาสภาพน้ำด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน้ำแข็งเพื่อลดการทำงานของพวกจุลินทรีย์ และลดอัตราเร็วของการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำตามวิธีการวิเคราะห์

4.4 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

4.4.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 1 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในดัชนีต่างๆ ดังนี้ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) สารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Grease and Oil) และทีเคเอ็น (TKN) พบว่า เกือบทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) แสดงผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-1 ถึง รูปที่ 4.4-8 และการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งแสดงดังภาพที่ 4.4.1

ตารางที่ 4.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566


ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน
		13 กรกฎาคม 2566	6 สิงหาคม 2566	10 กันยายน 2566	9 ตุลาคม 2566	5 พฤศจิกายน 2566	19 ธันวาคม 2566	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	8.55	7.63	6.64	7.30	5.55	7.73	5-9
บีโอดี (BOD)	มก./ล	6	7	16	4	<1*	2	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล	17	5	27	5	<5*	5	≤40
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล	<50 ^{2/}	<50 ^{2/} *	162 ^{2/}	<50 ^{2/} *	128 ^{2/}	<50 ^{2/} *	≤500 ^{1/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	≤1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล	0.4	<0.1*	0.4	<0.1*	<0.1*	<0.1*	≤0.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล	2.07	3.21	2.87	0.95	22.37	1.21	≤35
น้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	มก./ล	1.7	1.1	5.6	1.1	1.4	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)


หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)


* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

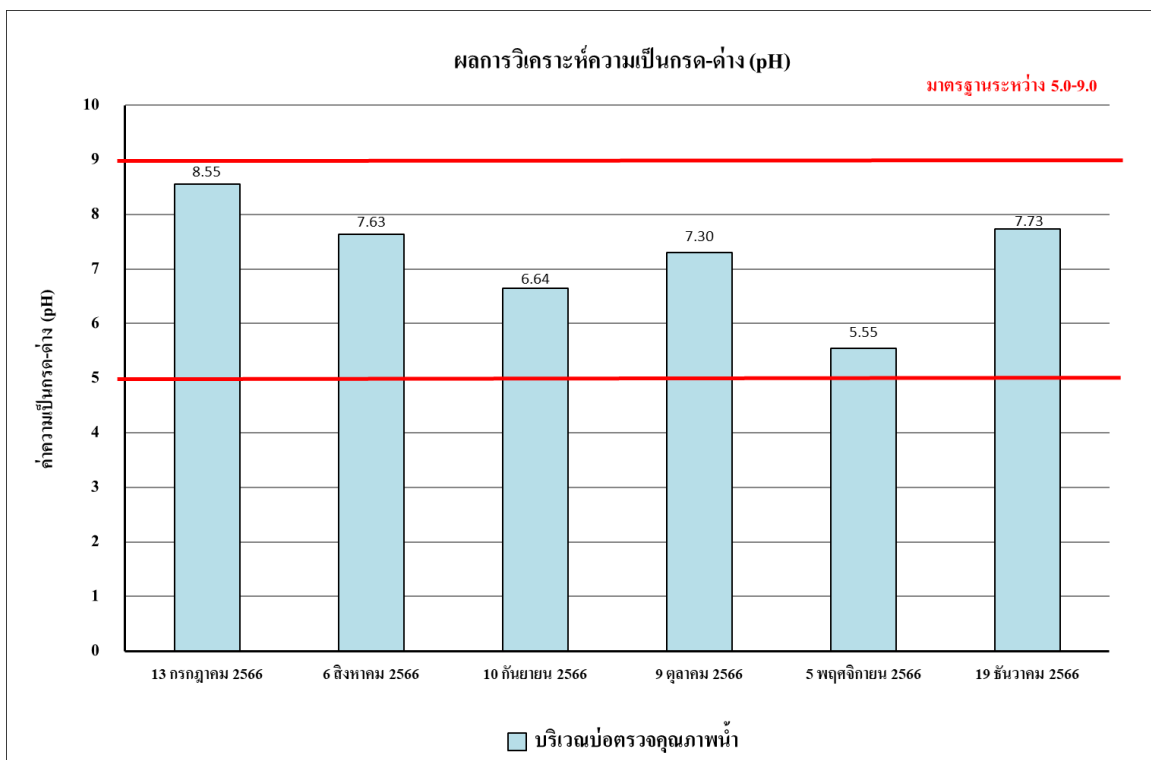


รูปที่ 4.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

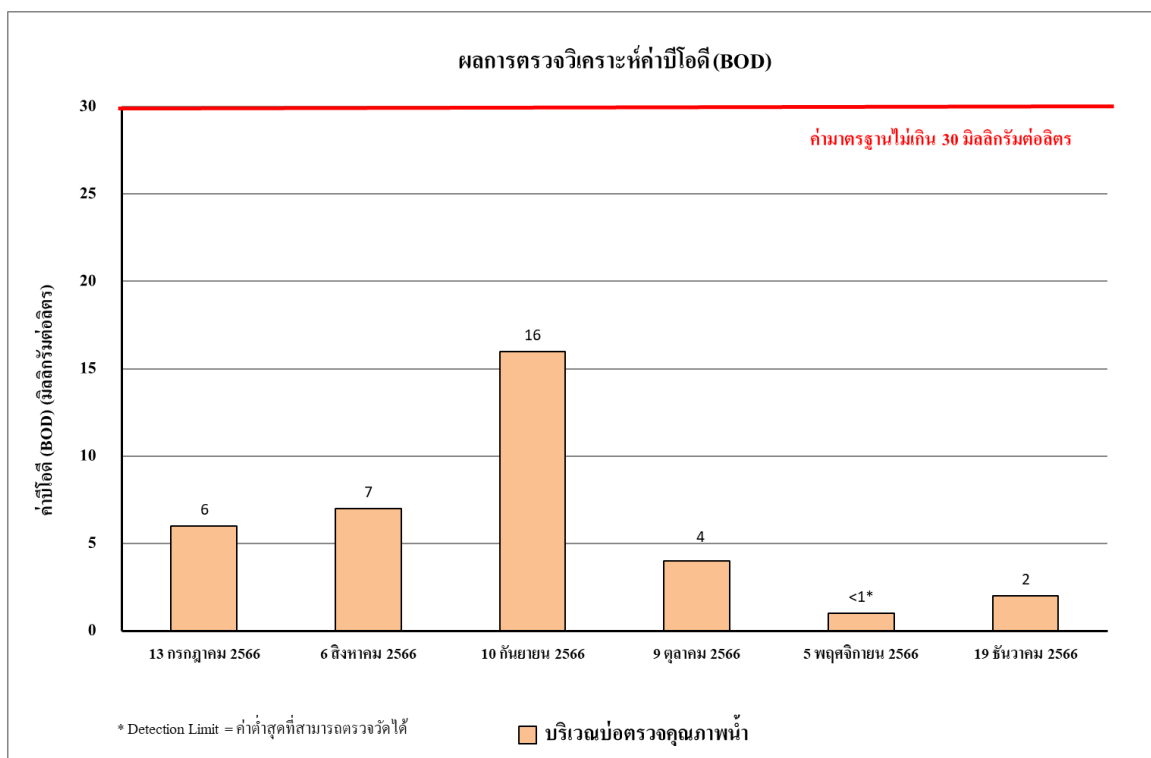


รูปที่ 4.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

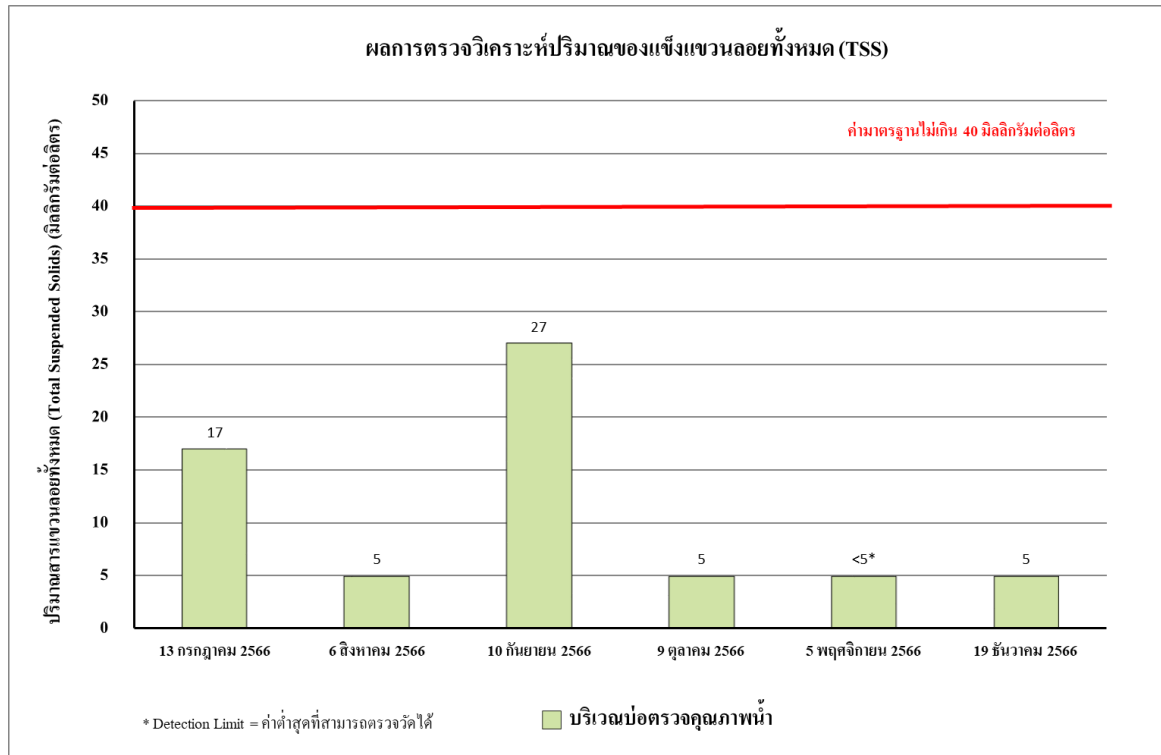


รูปที่ 4.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

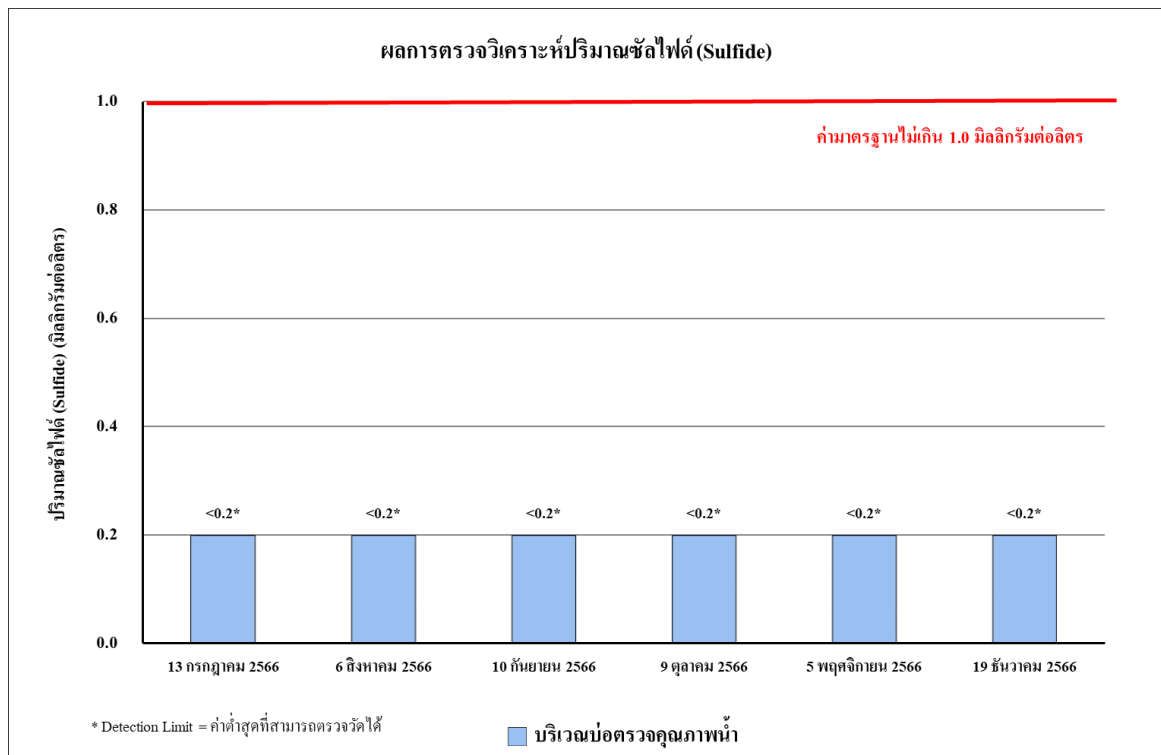


รูปที่ 4.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

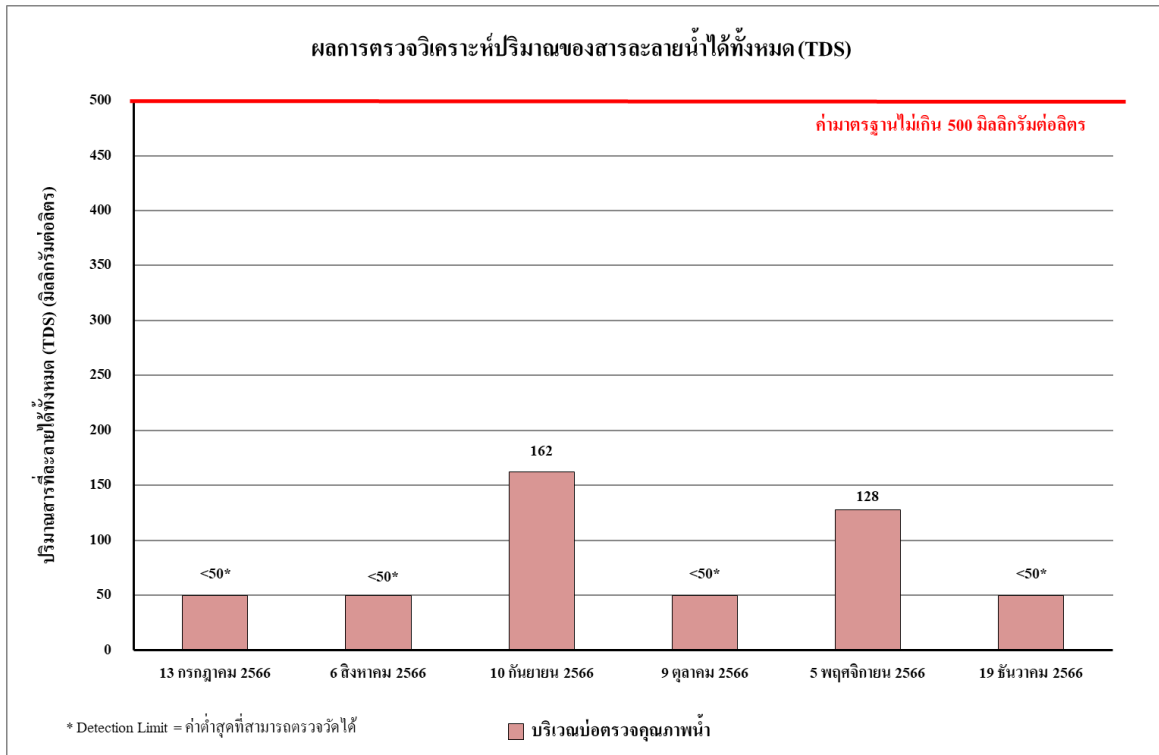


รูปที่ 4.4-3 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

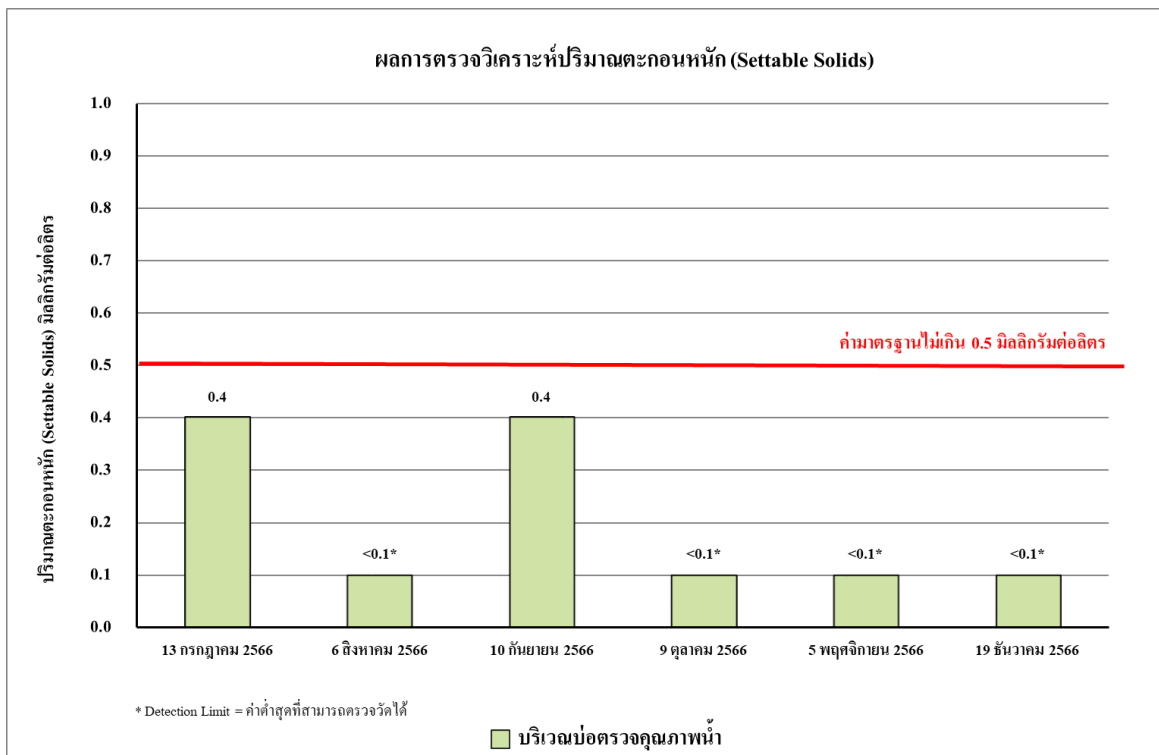

รูปที่ 4.4-4 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

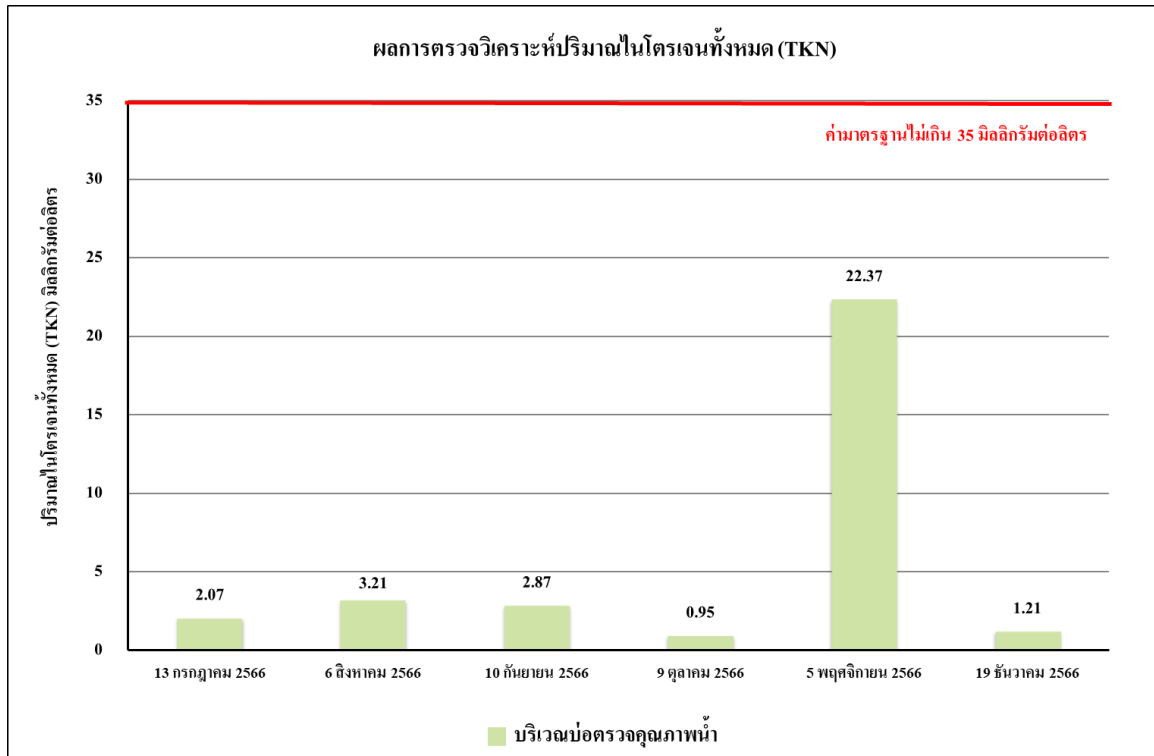

รูปที่ 4.4-5 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

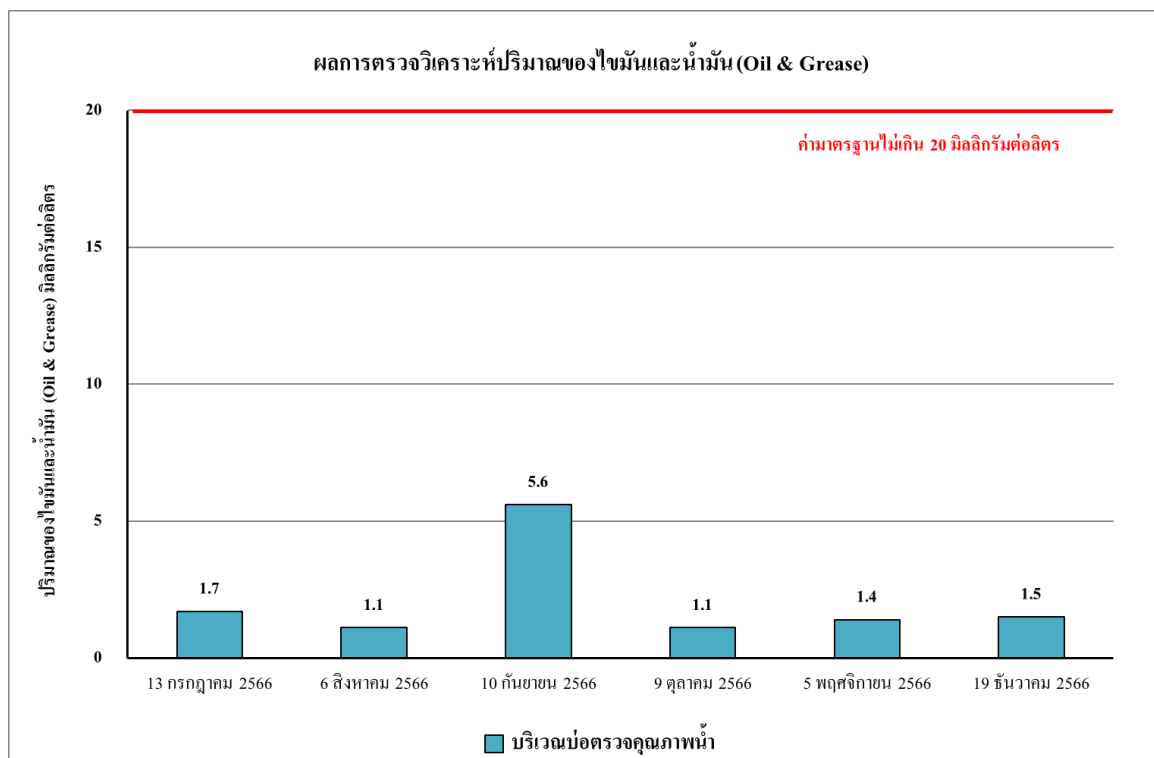

รูปที่ 4.4-6 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านมา

จากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566 พบว่า เกือบทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) แสดงผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 4.4-2 รูปที่ 4.4-9 ถึง รูปที่ 4.4-16

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตารางที่ 4.4-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน
		13 มกราคม 2563	27 กุมภาพันธ์ 2563	7 มีนาคม 2563	28 เมษายน 2563	15 พฤษภาคม 2563	24 มิถุนายน 2563	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.56	8.16	7.62	8.56	8.48	8.30	5-9
บีโอดี (BOD)	มก./ล	2	4	1	1	3	2	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล	<5*	8	11	<5*	12	<5*	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล	0.20	<0.20*	<0.20*	0.32	<0.20*	0.56	≤1.0
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล	20	12	156	46	80	44	≤500 ^{1/}
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	≤0.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล	0.86	1.96	1.43	<0.20*	0.44	0.60	≤35
น้ำมันและไขมัน (Grease and Oil)	มก./ล	2.7	0.6	4.4	2.0	5.8	2.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน
		31 กรกฎาคม 2563	31 สิงหาคม 2563	29 กันยายน 2563	21 ตุลาคม 2563	30 พฤศจิกายน 2563	3 ธันวาคม 2563	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	8.52	7.68	8.48	7.87	8.43	8.87	5-9
บีโอดี (BOD)	มก./ล	1	30	2	2	<1*	1	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล	<5*	23	28	<5*	9	6	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล	<0.20*	<0.20*	<0.20*	0.48	<0.20*	<0.20*	≤1.0
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล	2 ^{2/}	224 ^{2/}	84 ^{2/}	106 ^{2/}	56 ^{2/}	<50 ^{2/} *	≤500 ^{1/}
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	≤0.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล	0.73	10.80	0.29	0.29	1.16	0.72	≤35
น้ำมันและไขมัน (Grease and Oil)	มก./ล	1.40	1.67	1.2	2.7	7.2	3.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน
		29 มกราคม 2564	18 กุมภาพันธ์ 2564	23 มีนาคม 2564	21 เมษายน 2564	17 พฤษภาคม 2564	4 มิถุนายน 2564	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	8.32	8.29	7.96	7.63	8.11	7.46	5-9
บีโอดี (BOD)	มก./ล	1	1	1	25	7	20	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล	<5*	13	6	17	14	28	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล	0.56	<0.20*	<0.20*	<0.20*	<0.20*	<0.20*	≤1.0
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล	<50 ^{2/} *	<50 ^{2/} *	62 ^{2/}	54 ^{2/}	<50 ^{2/} *	218 ^{2/}	≤500 ^{1/}
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	≤0.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล	0.58	0.74	<0.20*	3.06	1.19	3.64	≤35
น้ำมันและไขมัน (Grease and Oil)	มก./ล	5.6	2.2	5.64	3.75	0.82	1.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน
		13 กรกฎาคม 2564	29 สิงหาคม 2564	5 กันยายน 2564	25 ตุลาคม 2564	7 พฤศจิกายน 2564	9 ธันวาคม 2564	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.50	7.64	7.17	7.28	7.85	8.04	5-9
บีโอดี (BOD)	มก./ล	7	3	13	3	6	2	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล	15	7	27	9	6	<5*	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	≤1.0
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล	<50 ^{2/} *	<50 ^{2/} *	226 ^{2/}	64 ^{2/}	<50 ^{2/} *	<50 ^{2/} *	≤500 ^{1/}
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	≤0.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล	0.87	0.2*	2.81	0.62	0.2*	0.95	≤35
น้ำมันและไขมัน (Grease and Oil)	มก./ล	2.4	1.2	2.9	0.8	1.0	0.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน
		25 มกราคม 2565	13 กุมภาพันธ์ 2565	25 มีนาคม 2565	6 เมษายน 2565	16 พฤษภาคม 2565	11 มิถุนายน 2565	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	6.85	7.59	7.57	7.63	6.90	7.20	5-9
บีโอดี (BOD)	มก./ล	28	8	12	<1*	19	8	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล	35	36	47**	5	10	12	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล	<0.2*	<0.2*	<0.2*	0.3	<0.2*	<0.2*	≤1.0
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล	138 ⁽²⁾	278 ⁽²⁾	94 ⁽²⁾	56 ⁽²⁾	155 ⁽²⁾	<50 ^{(2)/*}	≤500 ^{1/}
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล	<0.1*	0.8**	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	≤0.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล	4.79	5.67	8.69	1.86	5.74	2.37	≤35
น้ำมันและไขมัน (Grease and Oil)	มก./ล	2.1	1.0	1.4	0.8	3.6	0.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน
		9 กรกฎาคม 2565	14 สิงหาคม 2565	11 กันยายน 2565	12 ตุลาคม 2565	11 พฤศจิกายน 2565	17 ธันวาคม 2565	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.80	7.95	8.01	7.06	8.14	7.14	5-9
บีโอดี (BOD)	มก./ล	8	2	1	1	7	7	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล	8	7	<5*	<5*	30	7	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	≤1.0
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล	<50 ^{(2)*}	<50 ^{(2)*}	<50 ^{(2)*}	<50 ^{(2)*}	88 ⁽²⁾	54 ^{(2)/}	≤500 ^{1/}
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	≤0.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล	2.16	0.83	11.66	0.77	20.07	0.78	≤35
น้ำมันและไขมัน (Grease and Oil)	มก./ล	4.6	1.0	1.1	1.1	1.6	1.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เกินไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน
		9 มกราคม 2566	14 กุมภาพันธ์ 2566	13 มีนาคม 2566	17 เมษายน 2566	22 พฤษภาคม 2566	20 มิถุนายน 2566	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.80	7.58	7.57	6.63	7.04	6.98	5-9
บีโอดี (BOD)	มก./ล	8	4	8	1	1	3	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล	8	6	15	<5*	7	<5*	≤40
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล	<50 ^{(2)*}	<50 ^{(2)*}	110 ^{(2)/}	<50 ^{(2)*}	88 ⁽²⁾	<50 ^{2)*}	≤500 ^{1/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	≤1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	≤0.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล	2.16	1.28	1.12	0.48	5.72	0.80	≤35
น้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	มก./ล	4.6	1.1	1.4	0.7	0.7	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566


ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน
		13 กรกฎาคม 2566	6 สิงหาคม 2566	10 กันยายน 2566	9 ตุลาคม 2566	5 พฤศจิกายน 2566	19 ธันวาคม 2566	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	8.55	7.63	6.64	7.30	5.55	7.73	5-9
บีโอดี (BOD)	มก./ล	6	7	16	4	<1*	2	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล	17	5	27	5	<5*	5	≤40
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล	<50 ^{2/}	<50 ^{2/*}	162 ^{2/}	<50 ^{2/*}	128 ^{2/}	<50 ^{2/*}	≤500 ^{1/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	≤1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล	0.4	<0.1*	0.4	<0.1*	<0.1*	<0.1*	≤0.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล	2.07	3.21	2.87	0.95	22.37	1.21	≤35
น้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	มก./ล	1.7	1.1	5.6	1.1	1.4	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร


^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

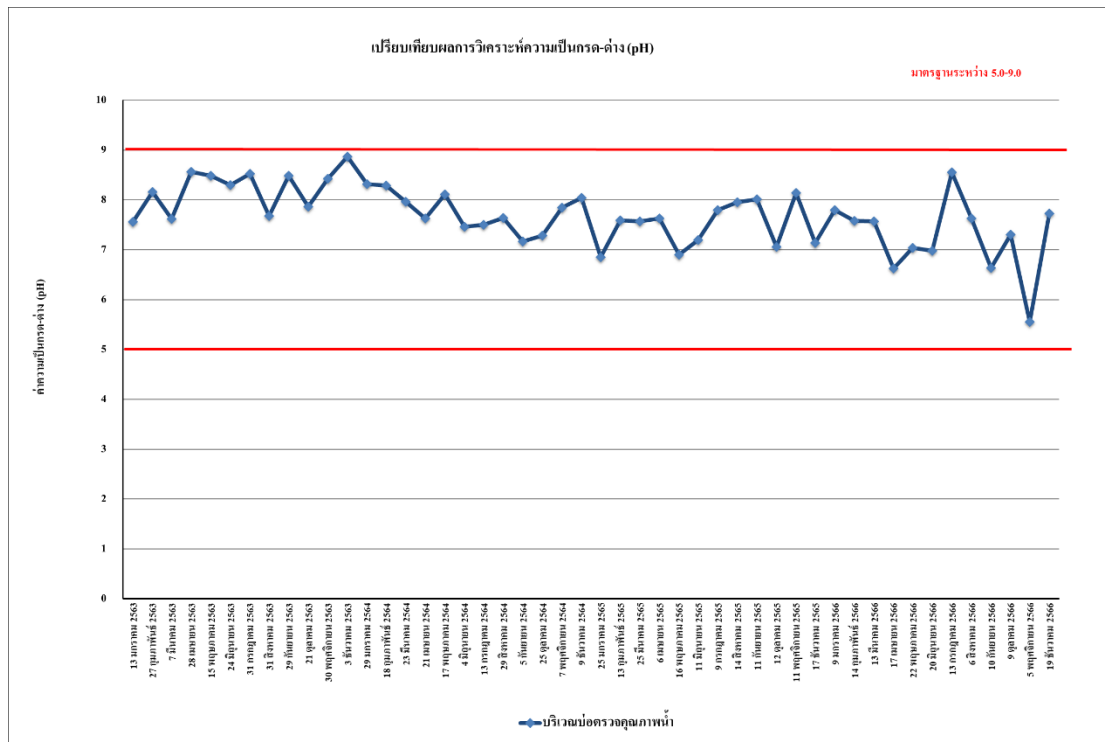


รูปที่ 4.4-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

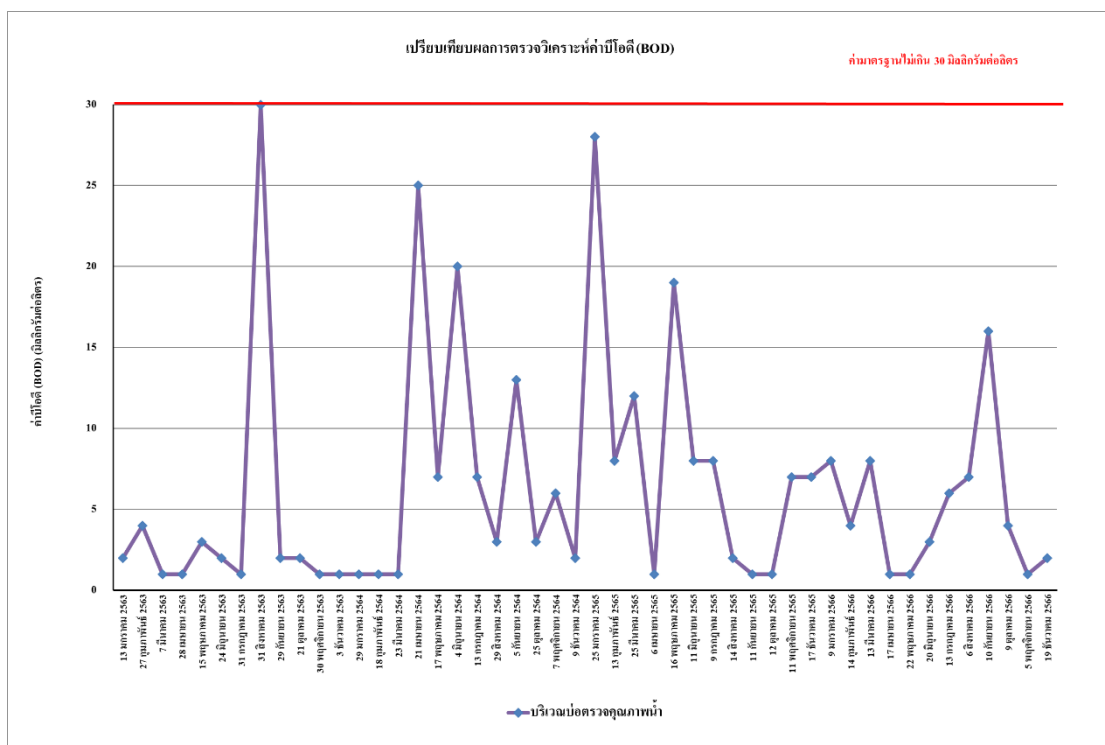


รูปที่ 4.4-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)


บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

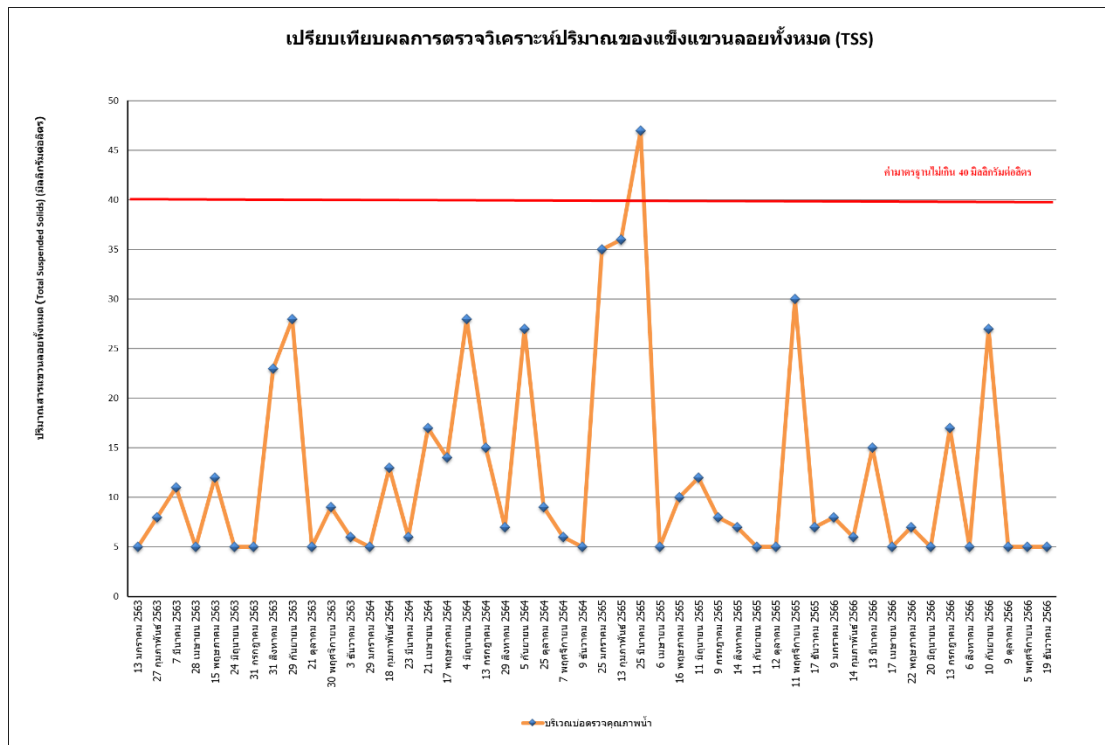


รูปที่ 4.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

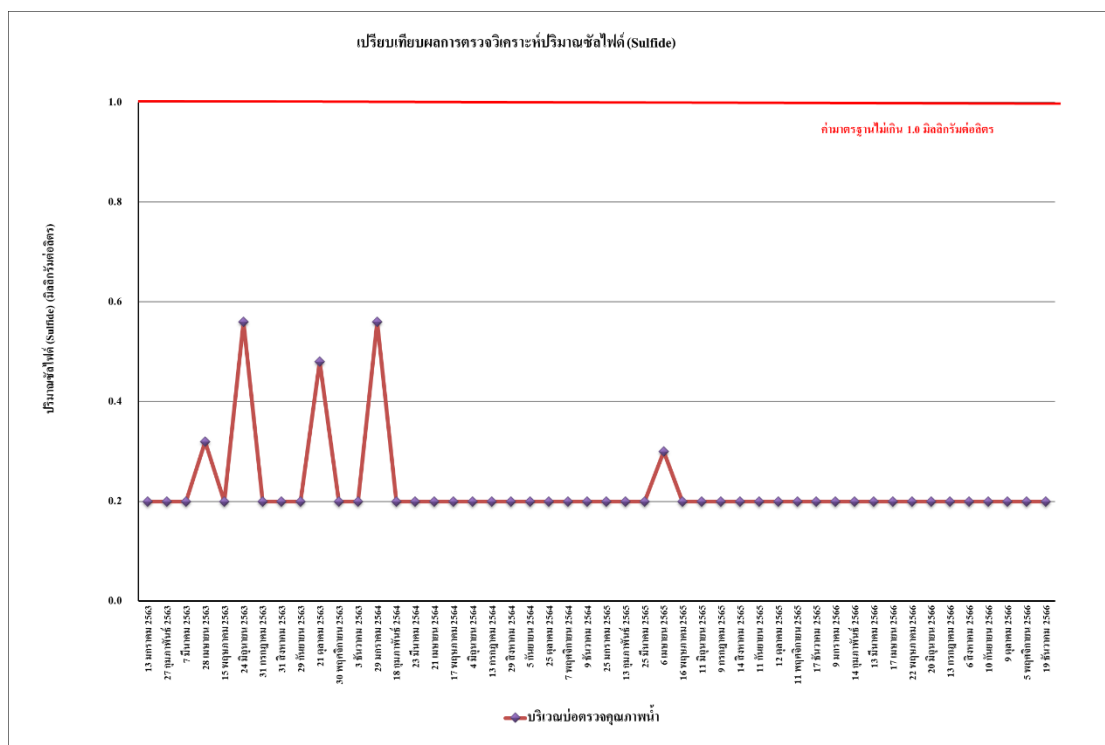


รูปที่ 4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

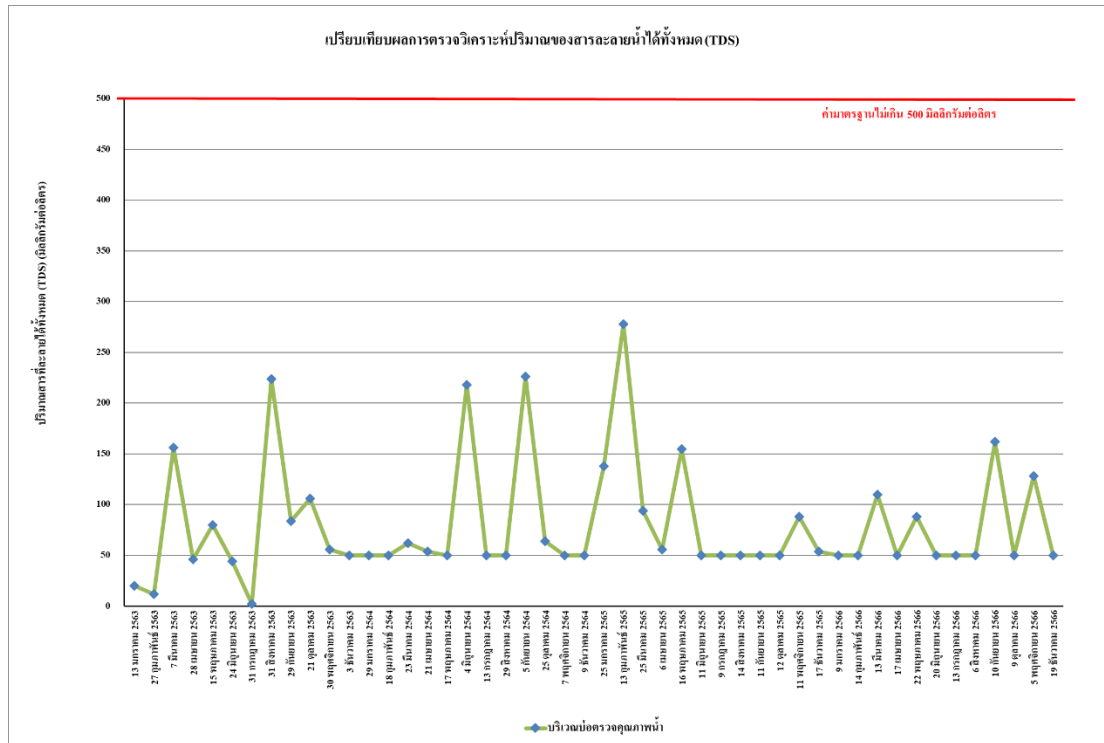


รูปที่ 4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

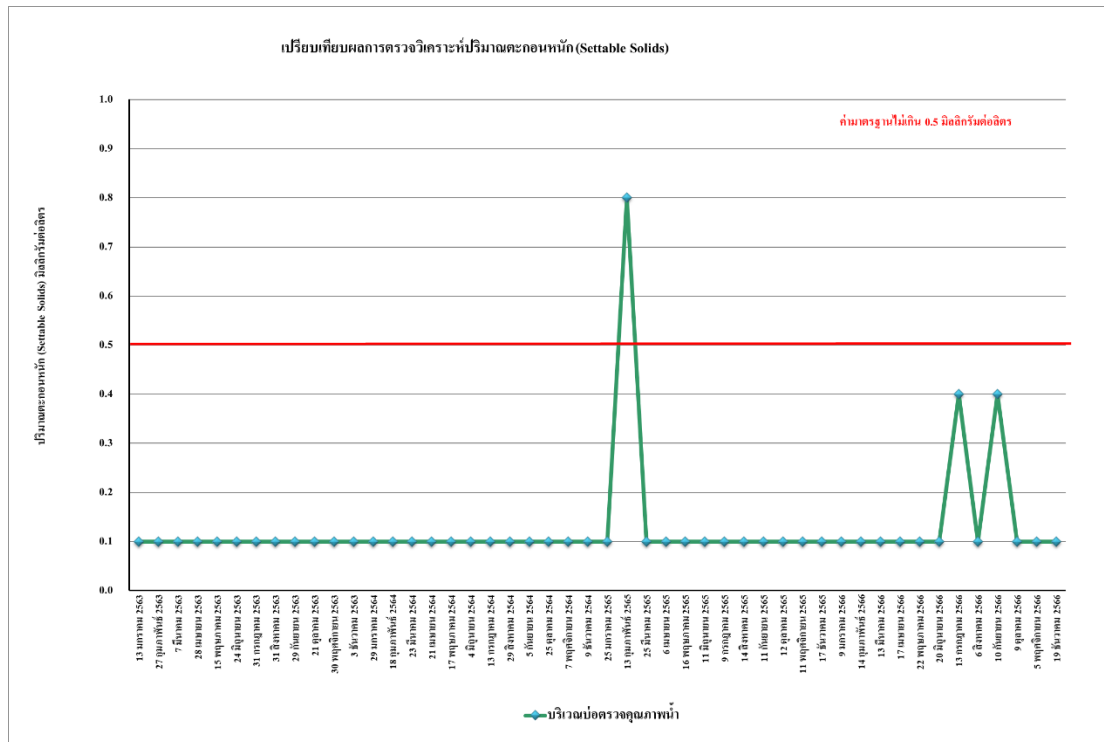

รูปที่ 4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

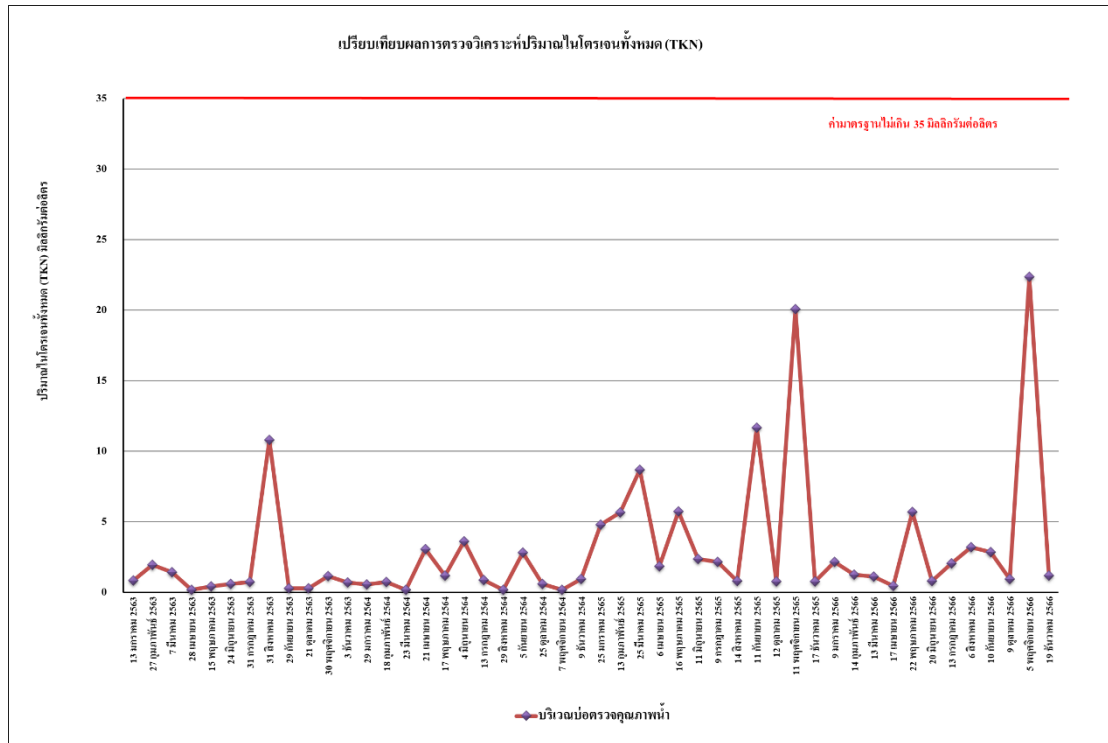

รูปที่ 4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

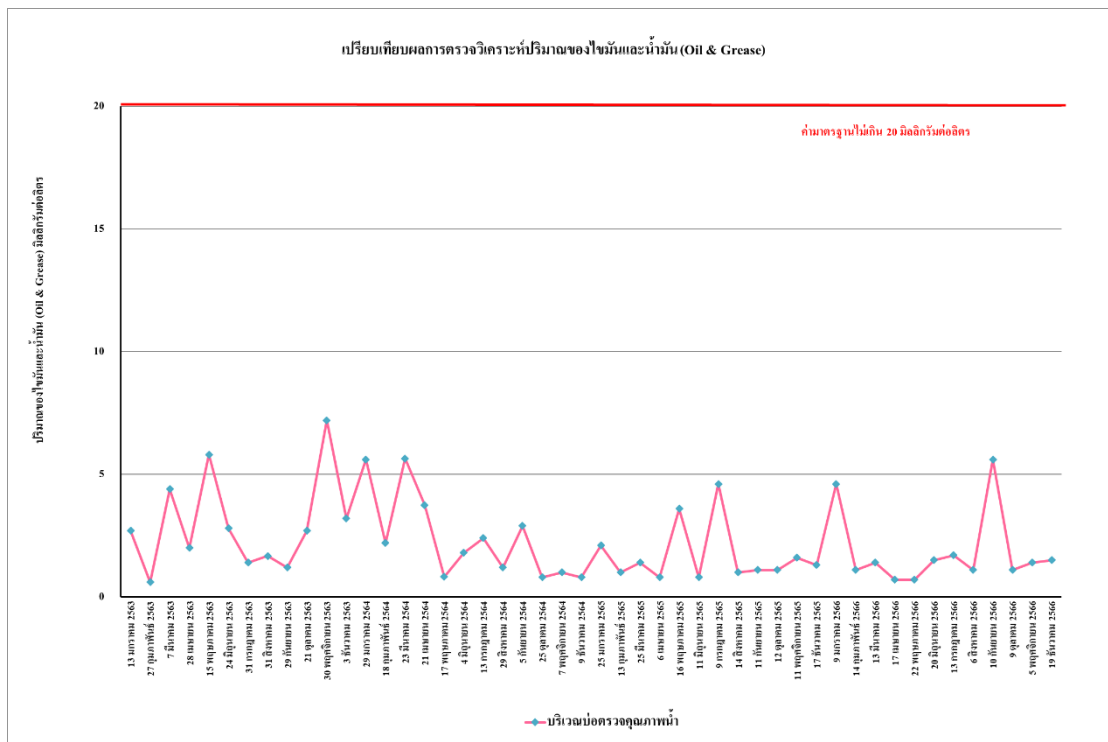

รูปที่ 4.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil)
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

4.4.1.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น) เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ส่วนต้น และจุดที่ 2 ส่วนลึก ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง คือช่วงเช้า และช่วงบ่าย พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.4-3 รูปที่ 4.4-17 ถึง รูปที่ 4.4-22 และการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ แสดงดังภาพที่ 4.4-2

ตารางที่ 4.4-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
14 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
15 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
18 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
19 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
20 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 สิงหาคม 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
7 สิงหาคม 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
8 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
11 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
14 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
15 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
24 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
25 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
3 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กันยายน 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
24 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
27 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
7 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
8 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
21 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
23 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
24 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤศจิกายน 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
7 พฤศจิกายน 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
8 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566


วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
14 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
15 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
17 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
18 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
19 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
20 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน


ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
8 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
24 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0


มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

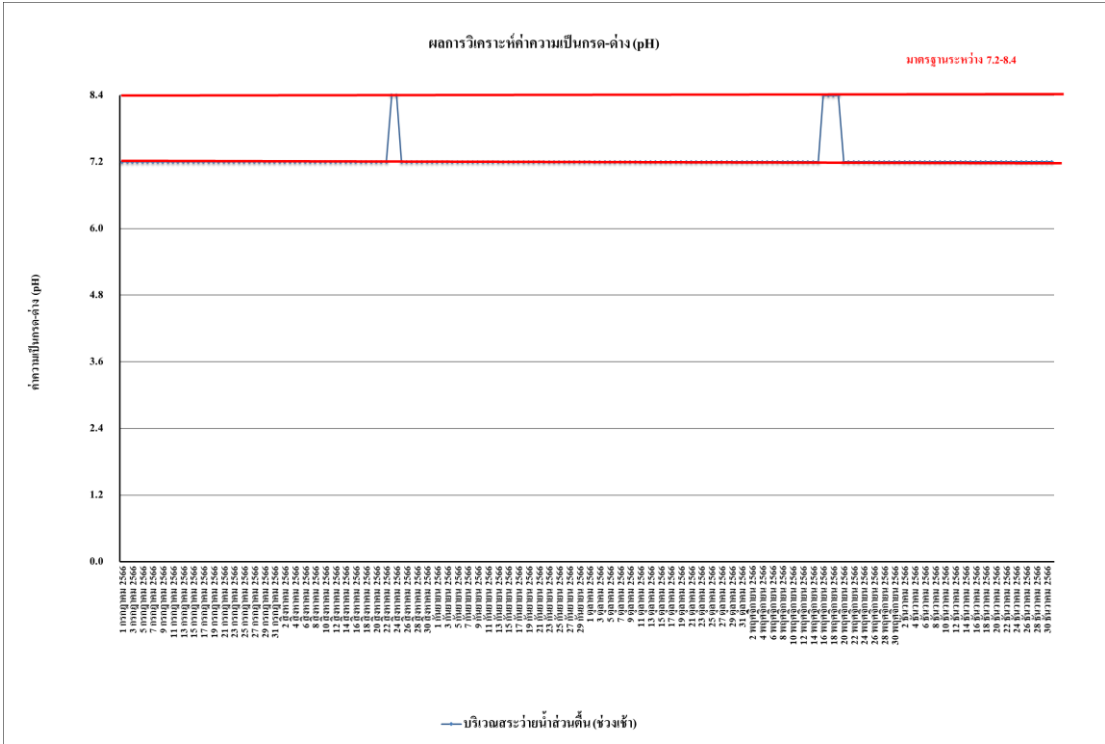


รูปที่ 4.4-15 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น (ช่วงเช้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

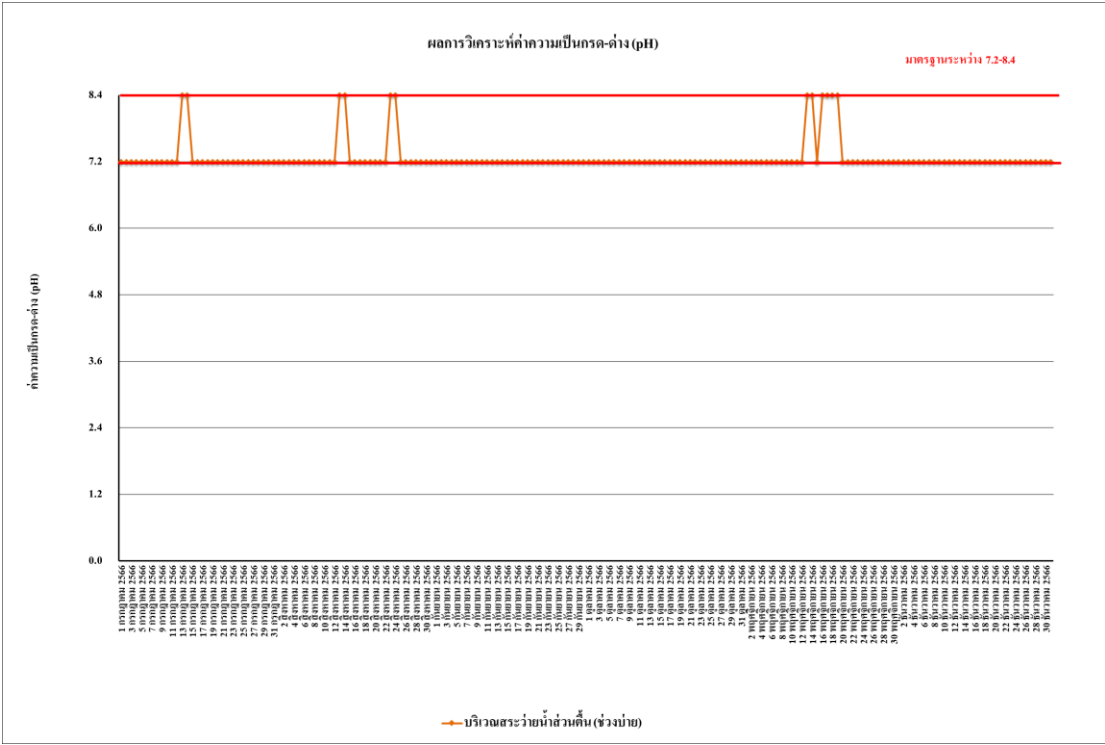



รูปที่ 4.4-16 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น (ช่วงบ่าย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

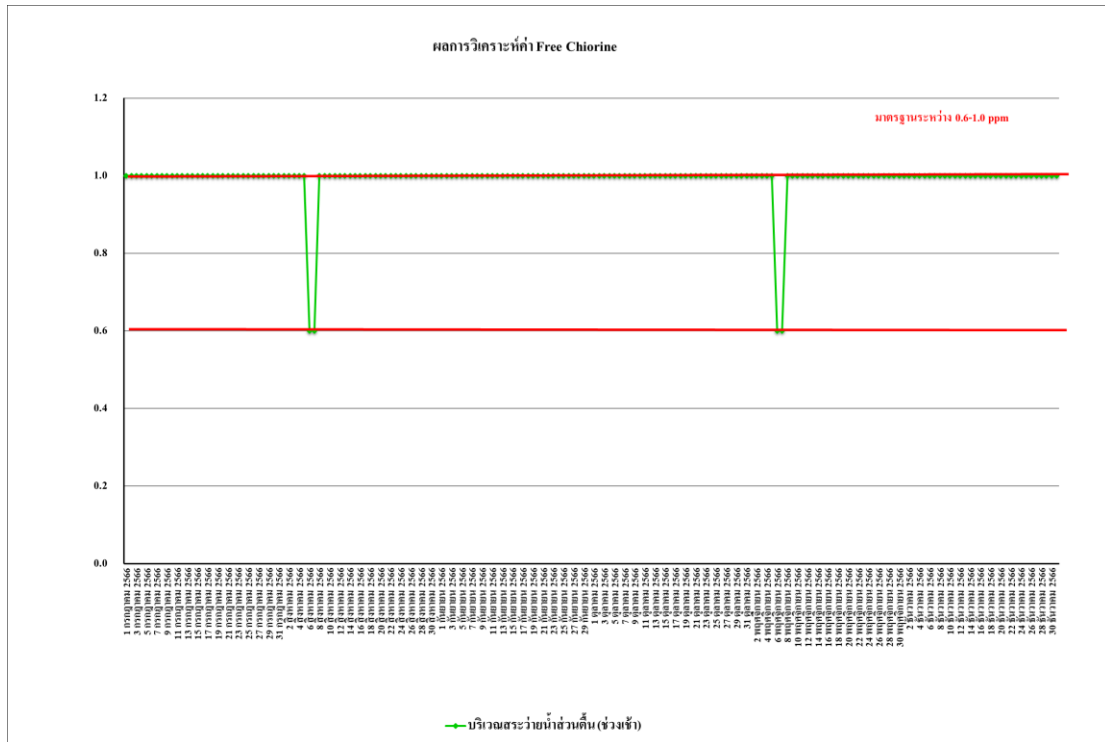

รูปที่ 4.4-17 ผลการวิเคราะห์ค่า Free Chlorine
 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น (ช่วงเช้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

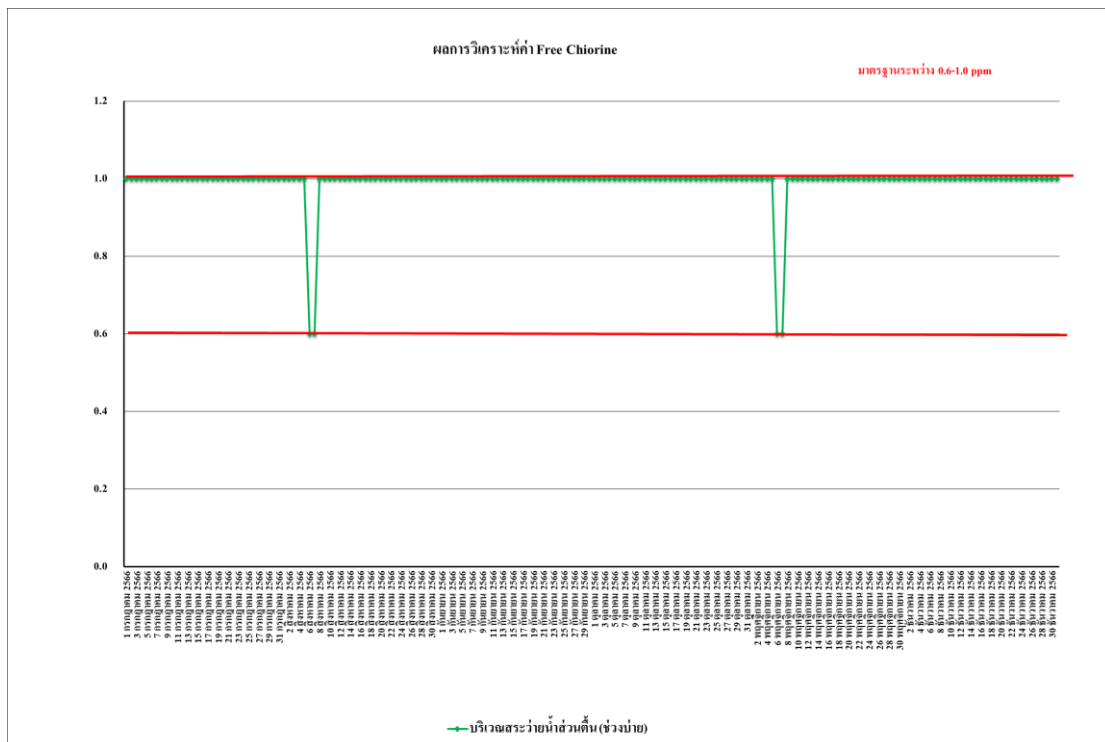

รูปที่ 4.4-18 ผลการวิเคราะห์ค่า Free Chlorine
 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น (ช่วงบ่าย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566



4.4.1.4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประเว้า่น้ำ (ส่วนต้น)ที่ผ่านมา

จากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (ระยะดำเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 - กรกฎาคม 2566 พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประเว้า่น้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันแสดงผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 4.4-4 รูปที่ 4.4-23 ถึง รูปที่ 4.4-28

ตารางที่ 4.4-4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประเว้า่น้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1-20 มกราคม 2563	แก้ไขปรับปรุงกระเบื้องประเว้า่น้ำ และ Set ระบบประเว้า่น้ำใหม่ทั้งหมด					
21 มกราคม 2563	7.5	0.6	1.0	7.3	0.7	0.7
22 มกราคม 2563	7.7	0.7	0.7	8.0	0.9	0.6
23 มกราคม 2563	7.4	0.8	0.9	7.7	0.7	0.5
24 มกราคม 2563	7.8	0.7	0.6	8.0	0.8	0.8
25 มกราคม 2563	7.5	1.0	0.8	7.6	0.9	0.7
26 มกราคม 2563	7.3	0.9	1.0	7.7	1.0	0.9
27 มกราคม 2563	7.8	0.8	0.9	8.0	0.9	0.8
28 มกราคม 2563	8.1	0.6	0.7	8.2	0.7	0.9
29 มกราคม 2563	7.8	0.7	0.6	7.5	0.8	0.5
30 มกราคม 2563	7.6	0.9	0.9	7.4	0.8	1.0
31 มกราคม 2563	7.5	0.8	1.0	7.9	0.9	0.9
1 กุมภาพันธ์ 2563	8.2	0.6	0.6	8.4	0.7	0.9
2 กุมภาพันธ์ 2563	8.0	0.8	0.5	7.9	0.9	0.7
3 กุมภาพันธ์ 2563	8.1	0.8	0.6	7.8	0.7	0.6
4 กุมภาพันธ์ 2563	7.8	0.9	0.8	8.0	1.0	0.7
5 กุมภาพันธ์ 2563	7.6	1.0	0.9	7.9	0.8	0.8
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประเว้า่น้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
6 กุมภาพันธ์ 2563	7.9	0.7	0.7	7.7	0.8	0.9
7 กุมภาพันธ์ 2563	8.0	0.8	0.6	7.7	0.7	0.7
8 กุมภาพันธ์ 2563	7.7	0.6	0.8	7.5	0.9	0.6
9 กุมภาพันธ์ 2563	8.2	0.7	0.9	7.8	0.8	0.8
10 กุมภาพันธ์ 2563	8.1	1.0	1.0	7.7	1.0	0.9
11 กุมภาพันธ์ 2563	7.4	0.9	0.9	7.5	0.8	1.0
12 กุมภาพันธ์ 2563	7.2	0.8	0.7	7.4	0.9	0.7
13 กุมภาพันธ์ 2563	7.4	0.9	0.8	7.8	1.0	0.7
14 กุมภาพันธ์ 2563	7.7	0.7	1.0	8.0	0.8	0.8
15 กุมภาพันธ์ 2563	7.6	0.6	0.8	7.8	0.7	0.6
16 กุมภาพันธ์ 2563	7.5	0.8	0.6	7.7	0.7	0.8
17 กุมภาพันธ์ 2563	7.3	0.9	0.7	7.5	0.6	0.5
18 กุมภาพันธ์ 2563	7.8	0.7	0.8	7.9	0.8	0.9
19 กุมภาพันธ์ 2563	7.6	1.0	1.0	8.0	0.9	1.0
20 กุมภาพันธ์ 2563	7.7	0.8	1.0	7.5	0.9	0.8
21 กุมภาพันธ์ 2563	8.0	0.7	0.8	8.3	0.6	0.9
22 กุมภาพันธ์ 2563	8.0	0.9	0.6	8.0	1.0	0.7
23 กุมภาพันธ์ 2563	7.8	1.0	0.9	7.9	1.0	1.0
24 กุมภาพันธ์ 2563	7.9	0.7	0.7	8.3	0.9	0.5
25 กุมภาพันธ์ 2563	8.1	0.8	0.8	8.0	1.0	0.6
26 กุมภาพันธ์ 2563	7.5	0.7	0.9	7.7	0.8	1.0
27 กุมภาพันธ์ 2563	7.7	0.9	0.8	8.0	1.0	0.6
28 กุมภาพันธ์ 2563	7.4	0.7	0.6	7.6	0.6	0.8
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
29 กุมภาพันธ์ 2563	7.9	0.8	0.8	8.0	0.8	0.9
1 มีนาคม 2563	8.2	0.6	0.5	8.2	0.6	0.5
2 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	0.6	0.5
3 มีนาคม 2563	8.2	0.6	0.5	8.2	0.6	1.0
4 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	1.0	0.5
5 มีนาคม 2563	8.2	0.6	1.0	8.2	1.0	0.5
6 มีนาคม 2563	8.2	0.6	1.0	8.2	1.0	0.4
7 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	0.9	1.0
8 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	0.6	1.0
9 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	0.6	1.0
10 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	0.6	1.0
11 มีนาคม 2563	8.2	0.6	1.0	8.2	1.0	0.6
12 มีนาคม 2563	8.2	0.6	1.0	8.2	1.0	1.0
13 มีนาคม 2563	8.2	0.6	0.5	8.2	1.0	1.0
14 มีนาคม 2563	8.2	0.6	0.5	8.2	1.0	1.0
15 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	1.0	1.0
16 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	1.0	0.5
17 มีนาคม 2563	8.2	0.6	0.5	8.2	1.0	0.5
18 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
19 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.9	8.2	1.0	1.0
20 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
21 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	0.8	1.0
22 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
23 มีนาคม 2563	8.2	0.6	0.5	8.2	1.0	1.0
24 มีนาคม 2563	8.2	0.6	0.5	8.2	1.0	0.5
25 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	0.6	0.5
26 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	0.6	1.0
27 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	0.6	1.0
28 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
29 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.9	8.2	1.0	1.0
30 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	1.0	1.0
31 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	0.5
1 เมษายน 2563	8.2	0.6	0.7	8.2	0.9	0.7
2 เมษายน 2563	8.2	0.6	0.7	7.2	0.9	0.7
3 เมษายน 2563	7.2	1.0	0.8	7.2	0.6	0.9
4 เมษายน 2563	7.2	1.0	0.5	7.2	0.7	0.5
5 เมษายน 2563	7.2	0.7	1.0	7.2	1.0	0.6
6 เมษายน 2563	8.2	0.7	1.0	8.2	1.0	0.8
7 เมษายน 2563	8.2	0.6	1.0	8.2	1.0	1.0
8 เมษายน 2563	8.2	0.8	1.0	8.2	1.0	1.0
9 เมษายน 2563	8.2	0.6	1.0	8.2	1.0	1.0
10 เมษายน 2563	8.2	0.7	1.0	8.2	0.8	1.0
11 เมษายน 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	0.6	1.0
12 เมษายน 2563	8.2	1.0	0.8	8.2	1.0	1.0
13 เมษายน 2563	8.2	1.0	0.8	8.2	1.0	1.0
14 เมษายน 2563	8.2	1.0	0.7	8.2	1.0	1.0
15 เมษายน 2563	8.2	1.0	0.9	8.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
16 เมษายน 2563	8.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 เมษายน 2563	7.6	1.0	0.8	7.2	1.0	0.8
19 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 เมษายน 2563	7.7	0.9	1.0	7.2	0.9	1.0
21 เมษายน 2563	7.2	0.9	1.0	7.2	0.9	1.0
22 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 พฤษภาคม 2563	7.8	1.0	1.0	7.8	1.0	1.0
9 พฤษภาคม 2563	7.8	1.0	1.0	7.8	1.0	1.0
10 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
11 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 พฤษภาคม 2563	7.8	1.0	1.0	7.8	1.0	1.0
13 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 พฤษภาคม 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 พฤษภาคม 2563	7.8	1.0	1.0	7.8	1.0	1.0
21 พฤษภาคม 2563	7.8	1.0	1.0	7.8	1.0	1.0
22 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
2 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
26 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 กรกฎาคม 2563	7.6	0.9	1.0	7.6	1.0	1.0
10 กรกฎาคม 2563	7.6	0.8	1.0	7.6	1.0	1.0
11 กรกฎาคม 2563	7.6	0.9	1.0	7.6	1.0	1.0
12 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	0.8	7.6	1.0	1.0
15 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
20 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
13 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
6 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
25 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 พฤศจิกายน 2563	8.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 พฤศจิกายน 2563	8.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 พฤศจิกายน 2563	8.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
18 พฤศจิกายน 2563	8.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 พฤศจิกายน 2563	8.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
12 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
25 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
18 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
14 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 เมษายน 2564	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
6 เมษายน 2564	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
7 เมษายน 2564	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
8 เมษายน 2564	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
9 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
18 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
19 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
20 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
4 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
5 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
10 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
11 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
12 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
13 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
17 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	0.6	8.4	1.0	1.0
18 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	0.6	8.4	1.0	1.0
19 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	0.6	8.4	1.0	1.0
20 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
25 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
26 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
27 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
28 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
29 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
30 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
4 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
5 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
8 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
9 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	0.6	1.0
10 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
11 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
12 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
13 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
17 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
18 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
19 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
20 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
26 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
27 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
28 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
4 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
5 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
8 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
9 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	0.6	1.0
10 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
11 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
12 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
13 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
17 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
18 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
19 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
20 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
26 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
27 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
28 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
4 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
5 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 สิงหาคม 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0
9 สิงหาคม 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	0.6	1.0
10 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
11 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
12 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
13 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 สิงหาคม 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0
19 สิงหาคม 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0
20 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
29 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กันยายน 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0
9 กันยายน 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0
10 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
13 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กันยายน 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0
19 กันยายน 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0
20 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
21 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ตุลาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
4 ตุลาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
5 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ตุลาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	0.6	1.0
13 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ตุลาคม 2564	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	0.6
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
16 ตุลาคม 2564	7.2	0.6	0.6	7.2	1.0	1.0
17 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ตุลาคม 2564	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	0.6
20 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 พฤศจิกายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
8 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 พฤศจิกายน 2564	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	0.6
13 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
17 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	0.6	7.2	0.6	0.6
20 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 พฤศจิกายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
23 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
3 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 ธันวาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
8 ธันวาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
9 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ธันวาคม 2564	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	0.6
13 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ธันวาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
20 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ธันวาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
26 ธันวาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
28 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 มกราคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 มกราคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 มกราคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 มกราคม 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
16 มกราคม 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
17 มกราคม 2565	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
18 มกราคม 2565	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
19 มกราคม 2565	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
20 มกราคม 2565	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
21 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 มกราคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 มกราคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 กุมภาพันธ์ 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กุมภาพันธ์ 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กุมภาพันธ์ 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
11 กุมภาพันธ์ 2565*	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

* วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2565 ปิดซ่อมแซมสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
3 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 เมษายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 เมษายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 เมษายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 เมษายน 2565	7.6	0.6	0.5	7.6	0.6	0.5
23 เมษายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
27 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤษภาคม 2565	7.2	0.6	0.5	7.2	0.6	0.5
11 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 พฤษภาคม 2565	7.5	1.0	1.0	7.5	1.0	1.0
17 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
22 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤษภาคม 2565	7.5	1.0	1.0	7.5	1.0	1.0
31 พฤษภาคม 2565	7.5	1.0	1.0	7.5	1.0	1.0
1 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 มิถุนายน 2565	7.5	1.0	1.0	7.5	1.0	1.0
12 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
14 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 มิถุนายน 2565	7.5	1.0	1.0	7.5	1.0	1.0
17 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
1 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
7 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
29 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
15 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 กันยายน 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
2 กันยายน 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
3 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
4 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กันยายน 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
13 กันยายน 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
14 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
28 กันยายน 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
29 กันยายน 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
30 กันยายน 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
1 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
22 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤศจิกายน 2565	7.2	0.6	0.5	7.2	0.6	0.5
11 พฤศจิกายน 2565	7.2	0.6	0.5	7.2	0.6	0.5
12 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
15 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ธันวาคม 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
2 ธันวาคม 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
3 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
8 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
13 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
14 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ธันวาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ธันวาคม 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
29 ธันวาคม 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
30 ธันวาคม 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
31 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 มกราคม 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
7 มกราคม 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
8 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
18 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 มกราคม 2566	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	1.0
20 มกราคม 2566	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	1.0
21 มกราคม 2566	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
22 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
10 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
6 มีนาคม 2566	7.2	1.0	0.6	7.2	0.6	1.0
7 มีนาคม 2566	7.2	1.0	0.6	7.2	0.6	1.0
8 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
30 มีนาคม 2566	7.2	1.0	0.6	7.2	0.6	0.6
31 มีนาคม 2566	7.2	1.0	0.6	7.2	0.6	0.6
1 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
23 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 เมษายน 2566	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	0.6
28 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
17 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
19 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
20 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
10 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
19 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
20 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 มิถุนายน 2566	7.2	0.6	0.5	7.2	0.6	0.5
24 มิถุนายน 2566	7.2	0.6	0.5	7.2	0.6	0.5
25 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
14 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
15 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
19 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
20 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
25 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 สิงหาคม 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
7 สิงหาคม 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
8 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
14 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
15 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
18 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
24 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
25 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
11 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กันยายน 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
24 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
5 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
7 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
8 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
23 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
24 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
29 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤศจิกายน 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
7 พฤศจิกายน 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
8 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
14 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
15 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
17 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
18 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
19 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
20 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
22 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0



มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน


ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนต้น)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566


วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
16 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
24 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน




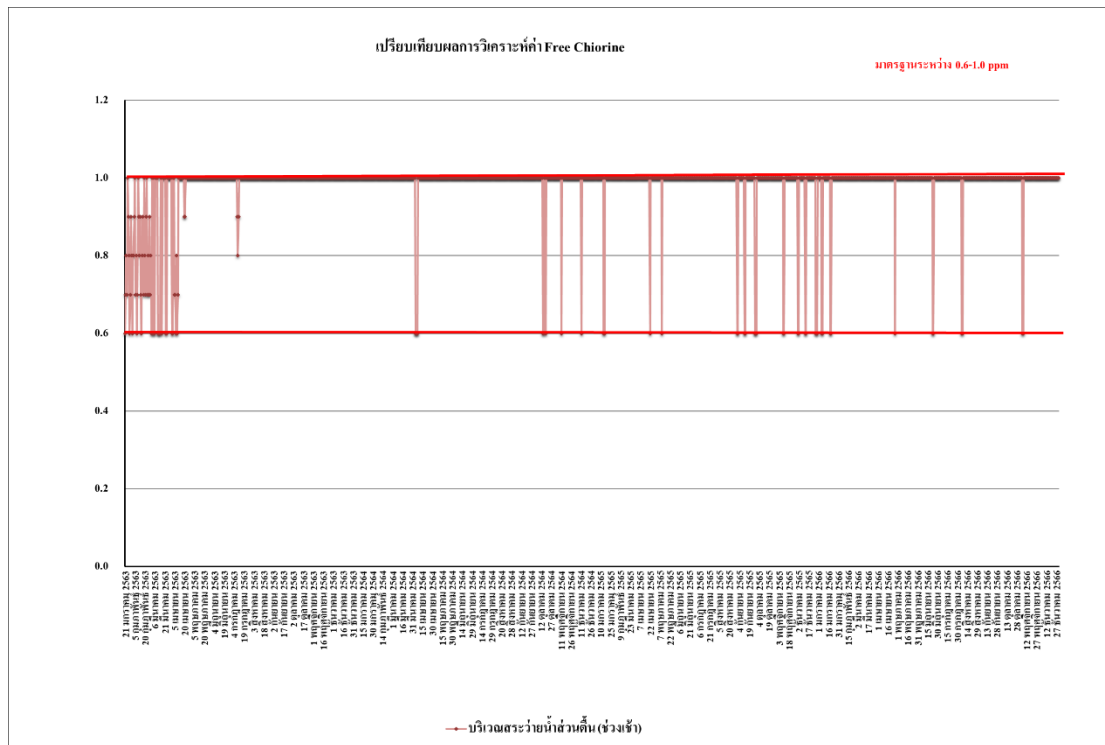


รูปที่ 4.4-23 เปรียบเทียบผลการตรวจวัด Free Chlorine
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น (ช่วงเช้า) ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

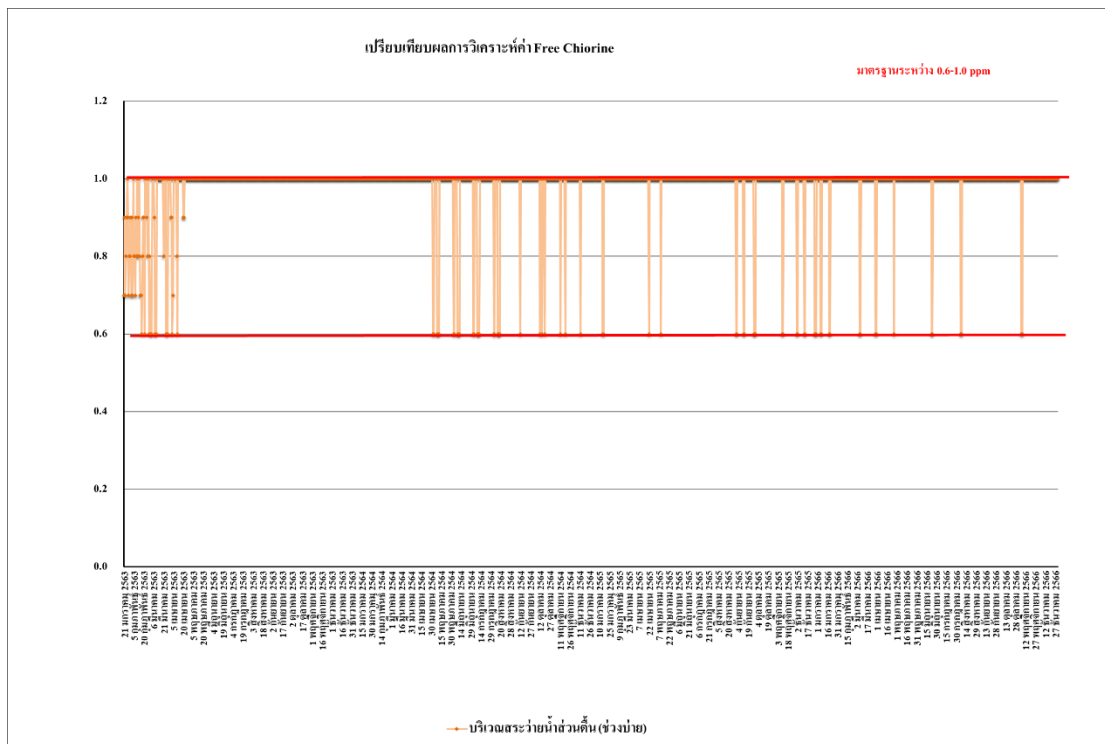

รูปที่ 4.4-24 เปรียบเทียบผลการตรวจวัด Free Chlorine
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น (ช่วงบ่าย) ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

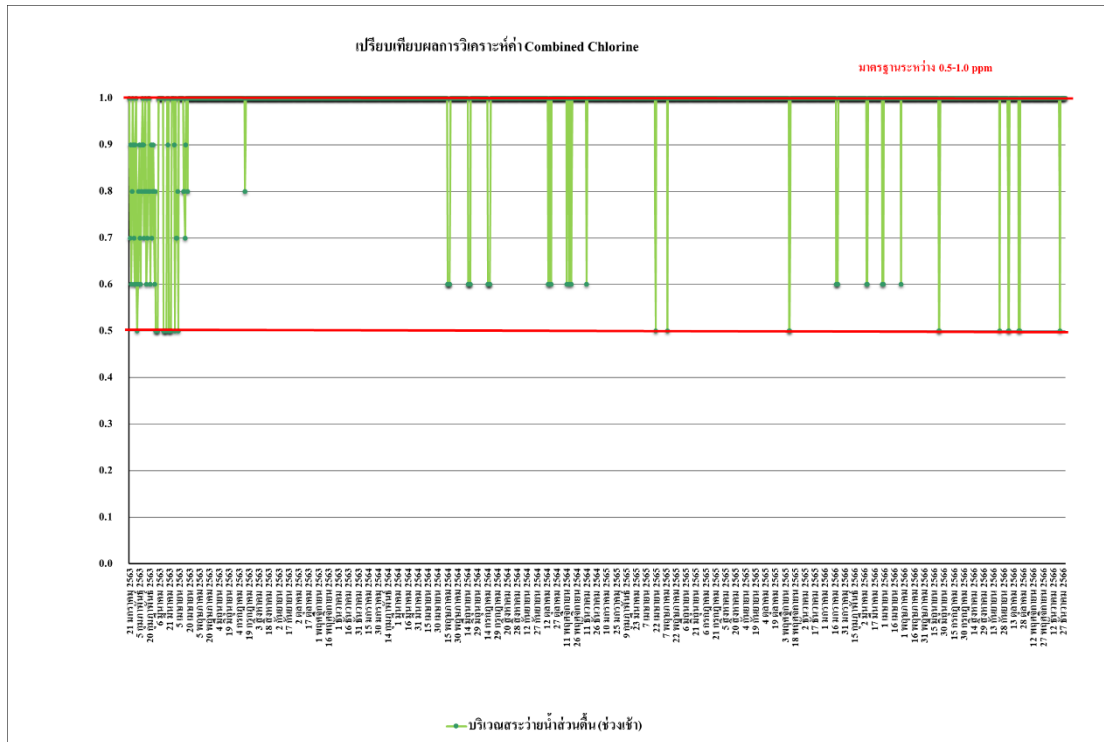

รูปที่ 4.4-25 เปรียบเทียบผลการตรวจวัด Combined Chlorine
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น (ช่วงเช้า) ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

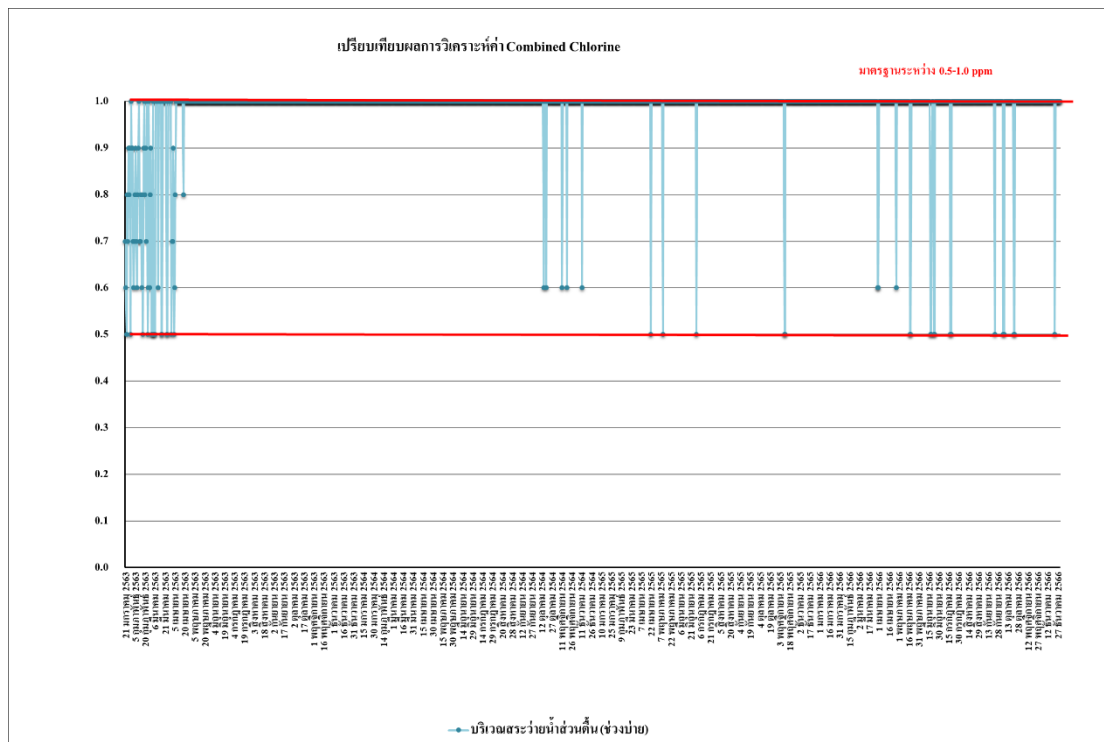

รูปที่ 4.4-26 เปรียบเทียบผลการตรวจวัด Combined Chlorine
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น (ช่วงบ่าย) ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

4.4.1.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ส่วนตื้น และจุดที่ 2 ส่วนลึก ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง คือช่วงเช้า และช่วงบ่าย พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน แสดงผลการตรวจวัด ดัง ตารางที่ 4.4-5 รูปที่ 4.4-29 ถึง รูปที่ 4.4-34 และการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำแสดงดังภาพที่ 4.4.3

ตารางที่ 4.4-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กรกฎาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
14 กรกฎาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
15 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กรกฎาคม 2566	7.2	0.5	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
19 กรกฎาคม 2566	7.2	0.5	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 สิงหาคม 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
6 สิงหาคม 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
7 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
12 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
14 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
15 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
24 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
5 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
24 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
29 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
7 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
8 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
23 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
24 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤศจิกายน 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤศจิกายน 2566	8.4	0.6	1.0	8.4	1.0	1.0
7 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566


วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
17 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
18 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
19 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
20 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน


ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
11 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
24 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0


มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

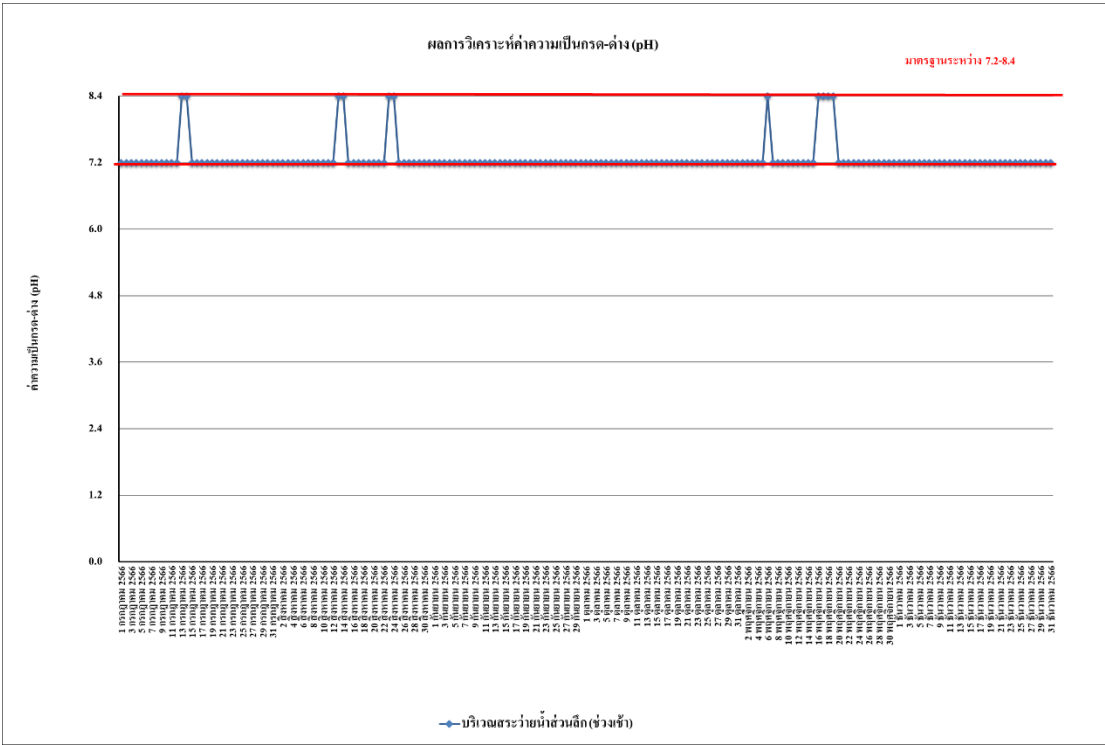


รูปที่ 4.4-27 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก (ช่วงเช้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

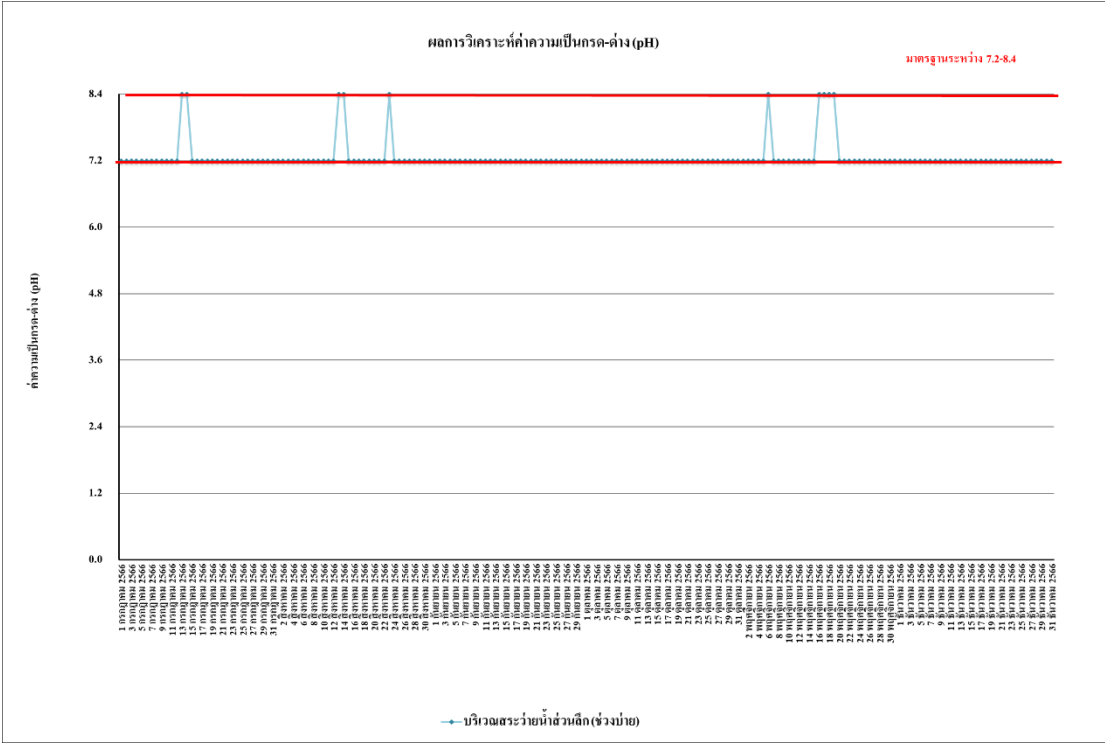


รูปที่ 4.4-28 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก (ช่วงบ่าย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

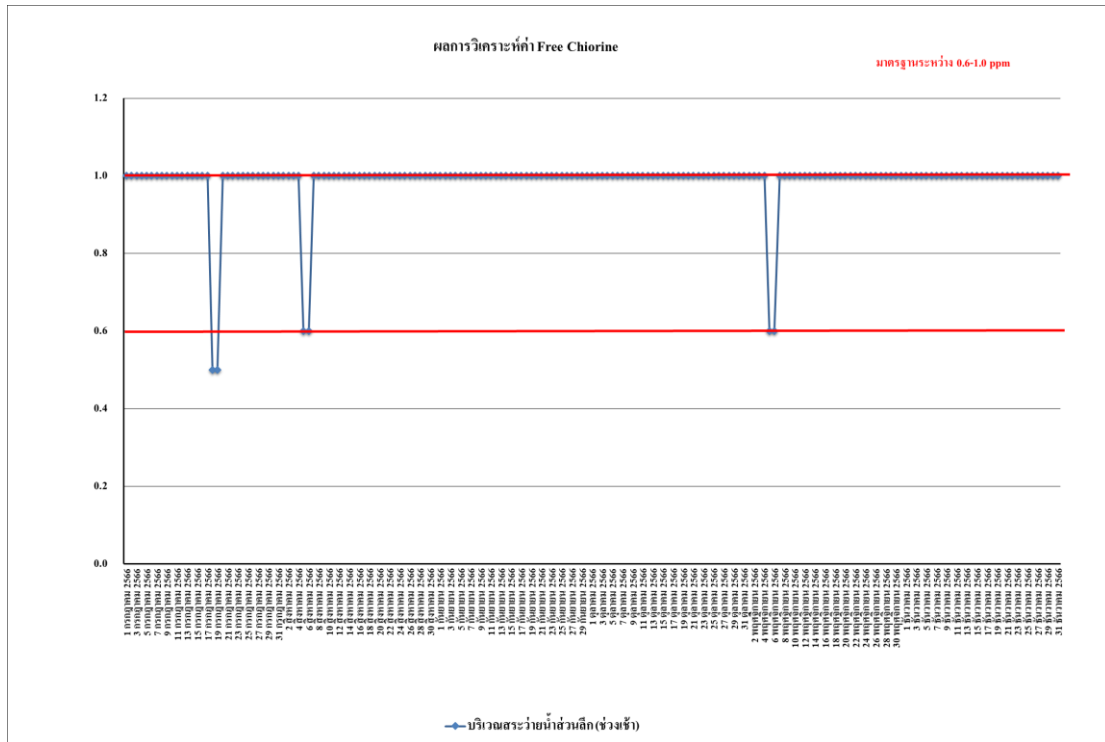


รูปที่ 4.4-29 ผลการวิเคราะห์ค่า Free Chlorine
 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนเล็ก (ช่วงเช้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

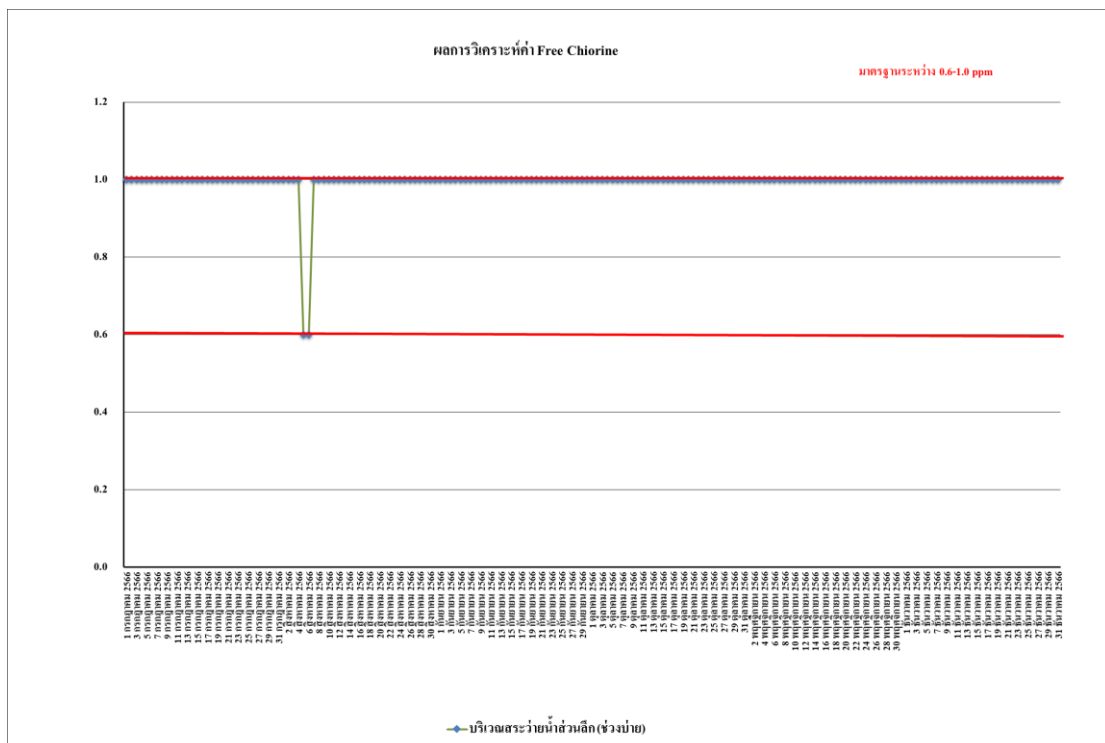

รูปที่ 4.4-30 ผลการวิเคราะห์ Free Chlorine
 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนเล็ก (ช่วงบ่าย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

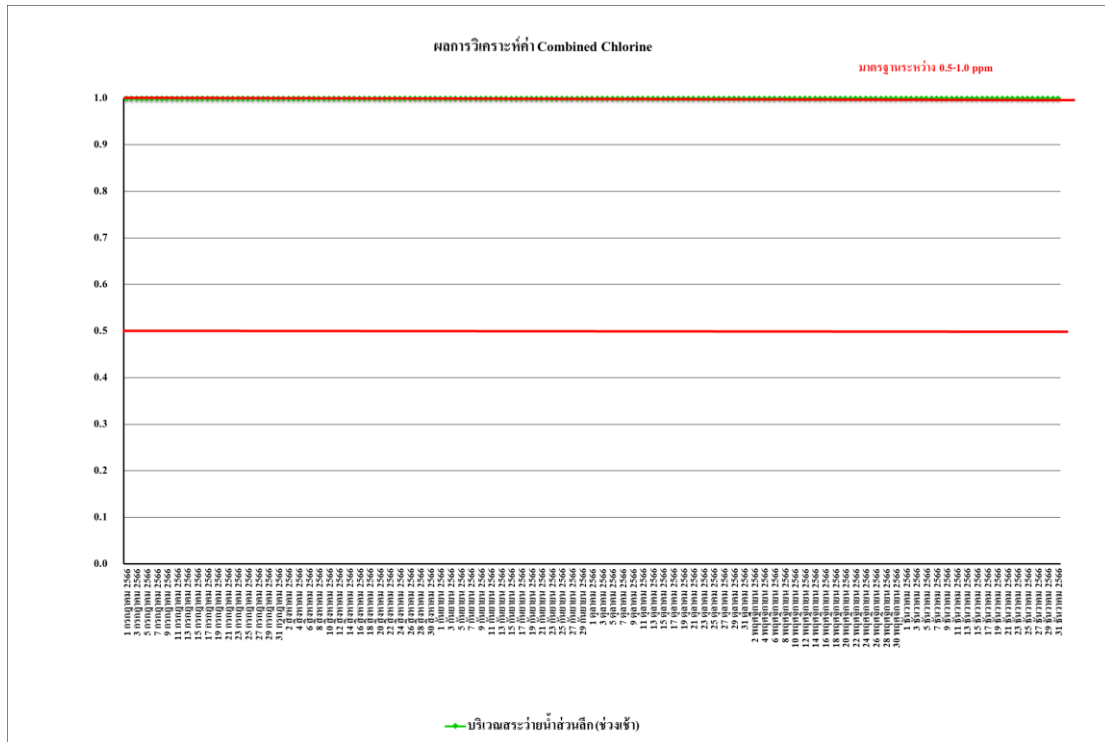

รูปที่ 4.4-31 ผลการวิเคราะห์ค่า Combined Chlorine
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก (ช่วงเช้า) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

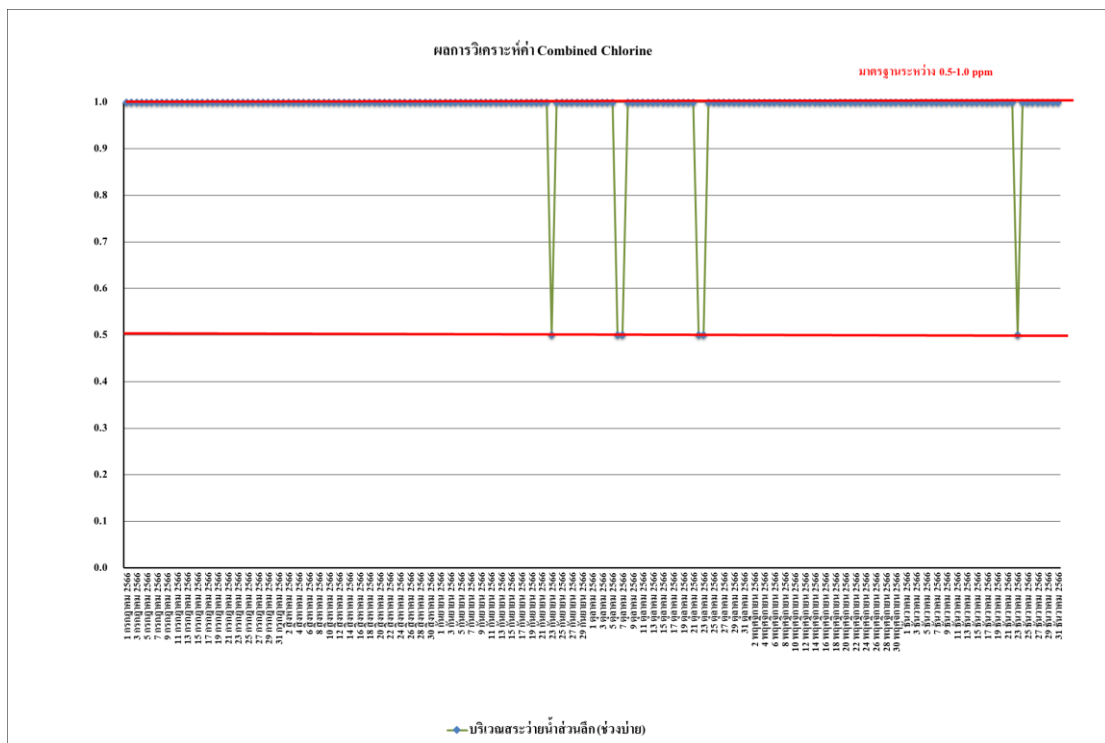

รูปที่ 4.4-32 ผลการวิเคราะห์ค่า Combined Chlorine
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก (ช่วงบ่าย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

4.4.1.6 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประเว้า่น้ำ (ส่วนล็ก)ที่ผ่านมา

จากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ สาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประเว้า่น้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง เดียวกันแสดงผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 4.4-6 รูปที่4.4-35 ถึง รูปที่ 4.4-40

ตารางที่ 4.4-6 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประเว้า่น้ำ (ส่วนล็ก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1-20 มกราคม 2563	แก้ไขปรับปรุงกระเบื้องประเว้า่น้ำ และ Set ระบบประเว้า่น้ำใหม่ทั้งหมด					
21 มกราคม 2563	7.4	0.6	0.8	7.5	0.8	0.9
22 มกราคม 2563	8.2	0.8	0.6	8.1	0.7	0.7
23 มกราคม 2563	7.6	1.0	0.5	8.0	0.9	0.8
24 มกราคม 2563	8.2	0.9	0.7	8.1	0.7	0.9
25 มกราคม 2563	7.9	0.7	1.0	8.2	0.8	0.8
26 มกราคม 2563	7.5	0.9	0.8	7.6	0.9	0.9
27 มกราคม 2563	7.9	0.7	0.7	8.2	0.6	0.9
28 มกราคม 2563	7.9	0.8	0.9	8.1	0.6	1.0
29 มกราคม 2563	7.4	0.8	0.7	7.5	1.0	0.8
30 มกราคม 2563	7.3	1.0	0.8	7.3	0.9	0.9
1 กุมภาพันธ์ 2563	8.2	0.8	0.6	8.3	0.7	0.8
2 กุมภาพันธ์ 2563	8.1	0.9	0.8	8.0	1.0	0.9
3 กุมภาพันธ์ 2563	8.1	0.7	0.7	8.2	0.6	0.8
4 กุมภาพันธ์ 2563	7.9	1.0	0.9	7.9	1.0	0.7
5 กุมภาพันธ์ 2563	7.8	0.9	0.8	7.9	1.0	0.9
6 กุมภาพันธ์ 2563	8.0	0.7	1.0	7.6	0.9	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประเว้า่น้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
7 กุมภาพันธ์ 2563	7.8	0.6	0.7	8.0	0.7	0.8
8 กุมภาพันธ์ 2563	7.9	1.0	0.7	7.8	0.8	0.8
9 กุมภาพันธ์ 2563	8.1	0.7	0.9	8.0	0.9	0.9
10 กุมภาพันธ์ 2563	8.0	0.9	1.0	7.9	0.9	0.8
11 กุมภาพันธ์ 2563	7.3	1.0	0.8	7.6	0.7	1.0
12 กุมภาพันธ์ 2563	7.4	0.7	1.0	7.5	0.8	0.9
13 กุมภาพันธ์ 2563	7.9	0.6	0.9	7.8	0.7	0.8
14 กุมภาพันธ์ 2563	8.0	0.9	0.7	7.8	0.9	0.7
15 กุมภาพันธ์ 2563	8.1	0.9	0.6	8.2	1.0	0.5
16 กุมภาพันธ์ 2563	7.6	0.9	0.7	7.8	0.7	0.8
17 กุมภาพันธ์ 2563	7.5	0.7	0.6	7.6	0.6	0.7
18 กุมภาพันธ์ 2563	7.6	0.6	0.7	7.8	0.7	0.7
19 กุมภาพันธ์ 2563	8.0	1.0	0.9	7.8	0.9	0.9
20 กุมภาพันธ์ 2563	7.8	0.7	0.9	8.1	0.9	1.0
21 กุมภาพันธ์ 2563	8.3	0.9	0.6	8.2	0.8	0.7
22 กุมภาพันธ์ 2563	8.1	0.8	0.9	8.0	0.9	0.6
23 กุมภาพันธ์ 2563	8.1	0.9	0.7	8.0	0.9	0.9
24 กุมภาพันธ์ 2563	8.2	1.0	0.6	8.4	0.7	0.7
25 กุมภาพันธ์ 2563	7.8	0.9	0.7	8.0	1.0	0.7
26 กุมภาพันธ์ 2563	7.8	0.8	0.9	7.6	0.9	0.8
27 กุมภาพันธ์ 2563	7.9	0.8	0.7	8.0	0.9	0.9
28 กุมภาพันธ์ 2563	7.4	0.7	0.7	7.5	0.8	0.8
29 กุมภาพันธ์ 2563	8.2	0.9	1.0	8.1	1.0	0.9
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 มีนาคม 2563	8.2	0.5	0.5	8.2	0.5	0.5
2 มีนาคม 2563	8.2	0.5	0.8	8.2	1.0	0.5
3 มีนาคม 2563	8.2	0.5	0.8	8.2	1.0	0.5
4 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.8	8.2	1.0	0.5
5 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	1.0	1.0
6 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	0.5	1.0
7 มีนาคม 2563	8.2	0.5	0.5	8.2	0.5	1.0
8 มีนาคม 2563	8.2	0.5	1.0	8.2	0.5	1.0
9 มีนาคม 2563	8.2	0.5	1.0	8.2	0.5	0.5
10 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	0.5
11 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	0.5
12 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	0.8	1.0
13 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	1.0	1.0
14 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	1.0	1.0
15 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	1.0	1.0
16 มีนาคม 2563	8.2	0.5	1.0	8.2	1.0	1.0
17 มีนาคม 2563	8.2	0.5	1.0	8.2	1.0	1.0
18 มีนาคม 2563	8.2	0.5	1.0	8.2	0.5	1.0
19 มีนาคม 2563	8.2	0.6	1.0	8.2	0.5	0.9
20 มีนาคม 2563	8.2	0.5	1.0	8.2	0.5	1.0
21 มีนาคม 2563	8.2	0.5	1.0	8.2	0.5	1.0
22 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.9	8.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
23 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	1.0	1.0
24 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	1.0	0.9
25 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
26 มีนาคม 2563	8.2	0.5	1.0	8.2	0.5	1.0
27 มีนาคม 2563	8.2	0.5	1.0	8.2	0.5	0.5
28 มีนาคม 2563	8.2	0.5	1.0	8.2	0.5	0.5
29 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.7	8.2	0.9	0.5
30 มีนาคม 2563	8.2	1.0	0.5	8.2	0.9	0.5
31 มีนาคม 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	0.5
1 เมษายน 2563	8.2	0.9	1.0	8.2	1.0	1.0
2 เมษายน 2563	8.2	0.9	1.0	8.2	1.0	0.7
3 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.7
4 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.9
5 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	0.9	1.0
6 เมษายน 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
7 เมษายน 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
8 เมษายน 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
9 เมษายน 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
10 เมษายน 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
11 เมษายน 2563	8.2	1.0	0.8	8.2	1.0	1.0
12 เมษายน 2563	7.2	1.0	0.9	7.2	1.0	1.0
13 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
15 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 เมษายน 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
17 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 เมษายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 เมษายน 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	0.8	7.6	1.0	1.0
5 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 พฤษภาคม 2563	7.8	1.0	1.0	7.8	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
9 พฤษภาคม 2563	7.8	1.0	1.0	7.8	1.0	0.9
10 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	0.9
11 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 พฤษภาคม 2563	7.8	1.0	1.0	7.8	1.0	1.0
13 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 พฤษภาคม 2563	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 พฤษภาคม 2563	7.8	1.0	0.9	7.8	1.0	1.0
21 พฤษภาคม 2563	7.8	1.0	0.9	7.8	1.0	1.0
22 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	0.8
28 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	0.9
29 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 พฤษภาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
24 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 มิถุนายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
17 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 กรกฎาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.8	1.0	1.0
2 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
10 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 สิงหาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.8	1.0	1.0
2 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
3 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
27 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 กันยายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.8	1.0	1.0
2 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
21 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 ตุลาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
14 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
15 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
16 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
17 พฤศจิกายน 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
18 พฤศจิกายน 2563	8.2	1.0	1.0	8.2	1.0	1.0
19 พฤศจิกายน 2563	8.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 พฤศจิกายน 2563	8.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 พฤศจิกายน 2563	8.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 พฤศจิกายน 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
8 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 ธันวาคม 2563	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
25 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 มกราคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
18 กุมภาพันธ์ 2564	7.2	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 กุมภาพันธ์ 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
4 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
14 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 มีนาคม 2564	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 เมษายน 2564	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
6 เมษายน 2564	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
7 เมษายน 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
18 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
19 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
20 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 เมษายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
4 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
5 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
17 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	8.4	0.6	1.0
18 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	8.4	0.6	1.0
19 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
20 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
25 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤษภาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 พฤษภาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
4 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
5 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
8 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
9 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
10 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
17 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
18 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
19 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 มิถุนายน 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 มิถุนายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
4 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
5 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
8 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
9 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
10 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
12 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
17 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
18 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
19 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
26 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
27 กรกฎาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
28 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 กรกฎาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
4 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
5 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 สิงหาคม 2564	8.0	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 สิงหาคม 2564	8.0	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 สิงหาคม 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0
19 สิงหาคม 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0
20 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
29 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 สิงหาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
4 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
5 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กันยายน 2564	8.0	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กันยายน 2564	8.0	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กันยายน 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0
19 กันยายน 2564	8.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0
20 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
22 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กันยายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ตุลาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
4 ตุลาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
5 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ตุลาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
13 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ตุลาคม 2564	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	0.6
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
16 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ตุลาคม 2564	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	0.6
20 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ตุลาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 พฤศจิกายน 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
8 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
10 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 พฤศจิกายน 2564	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	0.6
13 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 พฤศจิกายน 2564	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	0.6
20 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 พฤศจิกายน 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤศจิกายน 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
4 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 ธันวาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
8 ธันวาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
9 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ธันวาคม 2564	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	0.6
13 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ธันวาคม 2564	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ธันวาคม 2564	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
26 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
28 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ธันวาคม 2564	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 มกราคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 มกราคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 มกราคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 มกราคม 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
16 มกราคม 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
17 มกราคม 2565	8.4	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 มกราคม 2565	8.4	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
19 มกราคม 2565	8.4	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 มกราคม 2565	8.4	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
28 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 มกราคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 มกราคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 มกราคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 กุมภาพันธ์ 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กุมภาพันธ์ 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กุมภาพันธ์ 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
10 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 กุมภาพันธ์ 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
12 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
13 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
14 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 มีนาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
31 มีนาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 เมษายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 เมษายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 เมษายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
22 เมษายน 2565	7.6	0.6	0.5	7.6	0.6	0.5
23 เมษายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 เมษายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤษภาคม 2565	7.2	0.6	0.5	7.2	0.6	0.5
11 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
14 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 พฤษภาคม 2565	7.5	1.0	1.0	7.5	1.0	1.0
17 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 พฤษภาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
27 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤษภาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤษภาคม 2565	7.5	1.0	1.0	7.5	1.0	1.0
31 พฤษภาคม 2565	7.5	1.0	1.0	7.5	1.0	1.0
1 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
5 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 มิถุนายน 2565	7.5	1.0	1.0	7.5	1.0	1.0
12 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 มิถุนายน 2565	7.5	1.0	1.0	7.5	1.0	1.0
17 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
26 มิถุนายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
27 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 มิถุนายน 2565	7.2	1.0	0.5	7.6	1.0	0.5
1 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 กรกฎาคม 2565	7.6	0.6	0.5	7.2	0.6	0.5
11 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
21 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 กรกฎาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 กรกฎาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
2 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
3 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
7 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 สิงหาคม 2565	7.6	0.6	0.5	7.6	0.6	0.5
11 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
14 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 สิงหาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
29 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
30 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
31 สิงหาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
1 กันยายน 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	1.0	1.0
2 กันยายน 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	1.0	1.0
3 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
5 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
6 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
7 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
8 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
9 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
10 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
11 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กันยายน 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กันยายน 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
15 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
16 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
17 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	0.6	1.0
19 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	0.6	1.0
20 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 กันยายน 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กันยายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กันยายน 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
29 กันยายน 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
30 กันยายน 2565	7.6	0.6	1.0	7.6	0.6	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
15 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
16 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	1.0
17 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
18 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
19 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
20 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
21 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
22 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
23 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
24 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
25 ตุลาคม 2565	7.6	1.0	1.0	7.6	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
26 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ตุลาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤศจิกายน 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
11 พฤศจิกายน 2565	7.2	0.6	0.5	7.2	0.6	0.5
12 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	0.5	7.2	0.6	1.0
13 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	0.5
14 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	0.5
15 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	1.0
16 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	0.5	7.2	1.0	1.0
17 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
19 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 พฤศจิกายน 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
5 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
7 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
8 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
13 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	0.6
14 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	0.6
15 ธันวาคม 2565	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
16 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	0.6
30 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	0.6
31 ธันวาคม 2565	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	0.6
14 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.6
15 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
19 มกราคม 2566	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
20 มกราคม 2566	7.2	1.0	0.6	7.2	1.0	1.0
21 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 มกราคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
13 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กุมภาพันธ์ 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
7 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
8 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
9 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
31 มีนาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 เมษายน 2566	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	0.6
16 เมษายน 2566	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	0.6
17 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
26 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 เมษายน 2566	7.2	0.6	0.6	7.2	0.6	0.6
28 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 เมษายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 พฤษภาคม 2566	7.2	0.5	0.5	7.2	0.5	0.5
19 พฤษภาคม 2566	7.2	0.5	0.5	7.2	0.5	0.5
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
20 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 พฤษภาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
14 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	0.5
24 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	0.6	0.5
25 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 มิถุนายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
1 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กรกฎาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
14 กรกฎาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
15 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กรกฎาคม 2566	7.2	0.5	1.0	7.2	1.0	1.0
19 กรกฎาคม 2566	7.2	0.5	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ
กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
25 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 กรกฎาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 สิงหาคม 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
6 สิงหาคม 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	0.6	1.0
7 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
14 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
15 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
18 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
24 สิงหาคม 2566	8.4	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 สิงหาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
11 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
24 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 กันยายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ
กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
5 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
7 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
8 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
23 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
24 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ
กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
29 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ตุลาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 พฤศจิกายน 2566	7.2	0.6	1.0	7.2	1.0	1.0
6 พฤศจิกายน 2566	8.4	0.6	1.0	8.4	1.0	1.0
7 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
15 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
17 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
18 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
19 พฤศจิกายน 2566	8.4	1.0	1.0	8.4	1.0	1.0
20 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
22 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
24 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 พฤศจิกายน 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
1 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
2 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
3 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
4 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
5 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
6 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
7 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
8 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
9 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
10 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
11 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
12 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
13 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
14 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0


มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)


ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ช่วงเช้า			ช่วงบ่าย		
	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)	pH	Free Chlorine (ppm)	Combined Chlorine (ppm)
15 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
16 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
17 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
18 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
19 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
20 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
21 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
22 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
23 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	0.5
24 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
25 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
26 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
27 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
28 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
29 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
30 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
31 ธันวาคม 2566	7.2	1.0	1.0	7.2	1.0	1.0
มาตรฐาน	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0	7.2-8.4	0.6-1.0	0.5-1.0


มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

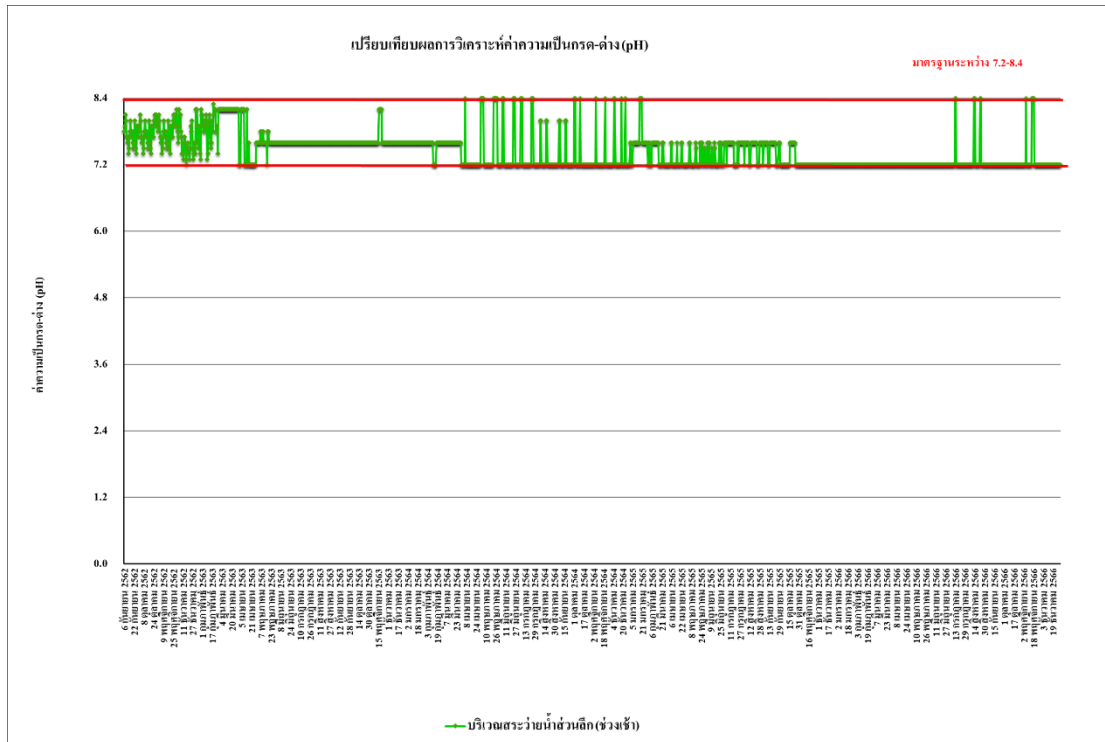


รูปที่ 4.4-33 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก (ช่วงเช้า) ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

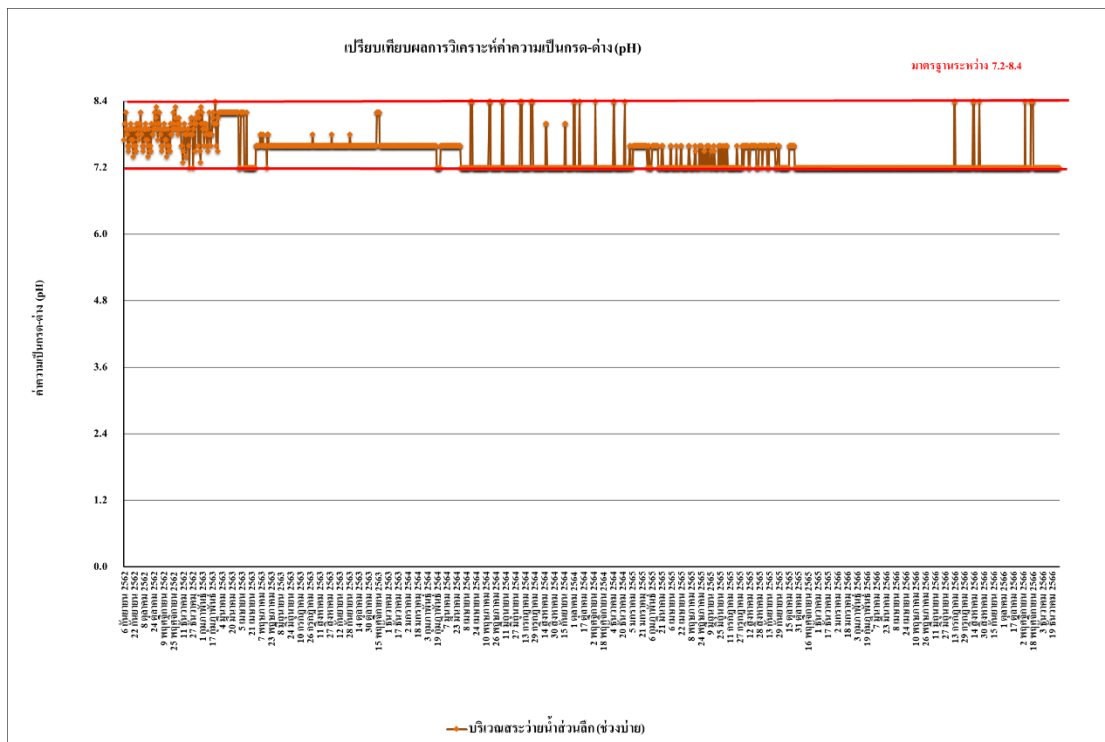


รูปที่ 4.4-34 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก (ช่วงบ่าย) ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

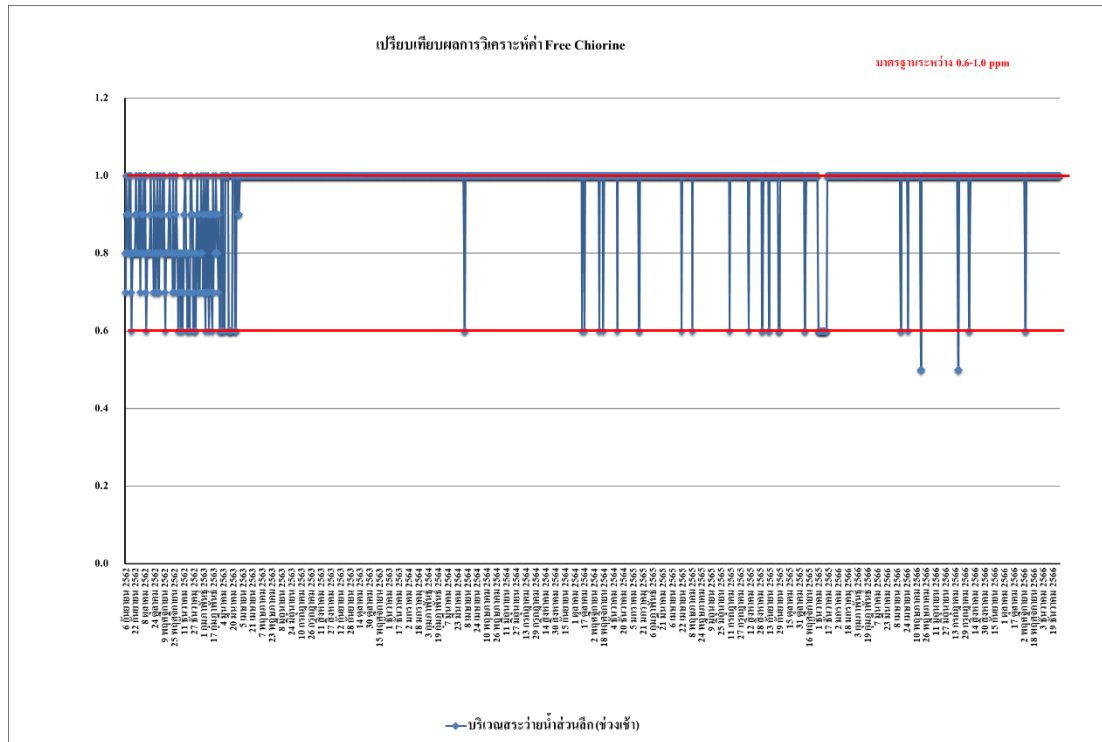


รูปที่ 4.4-35 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่า Free Chlorine
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนเล็ก (ช่วงเช้า) ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

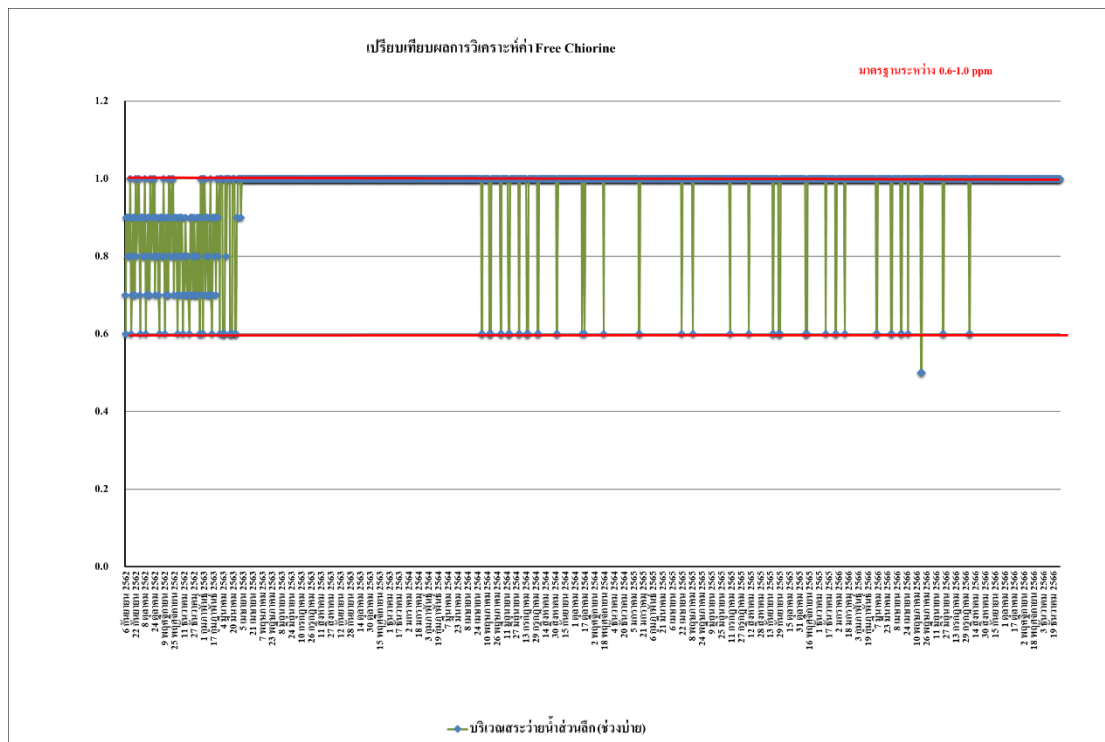

รูปที่ 4.4-36 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่า Free Chlorine
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนเล็ก (ช่วงบ่าย) ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

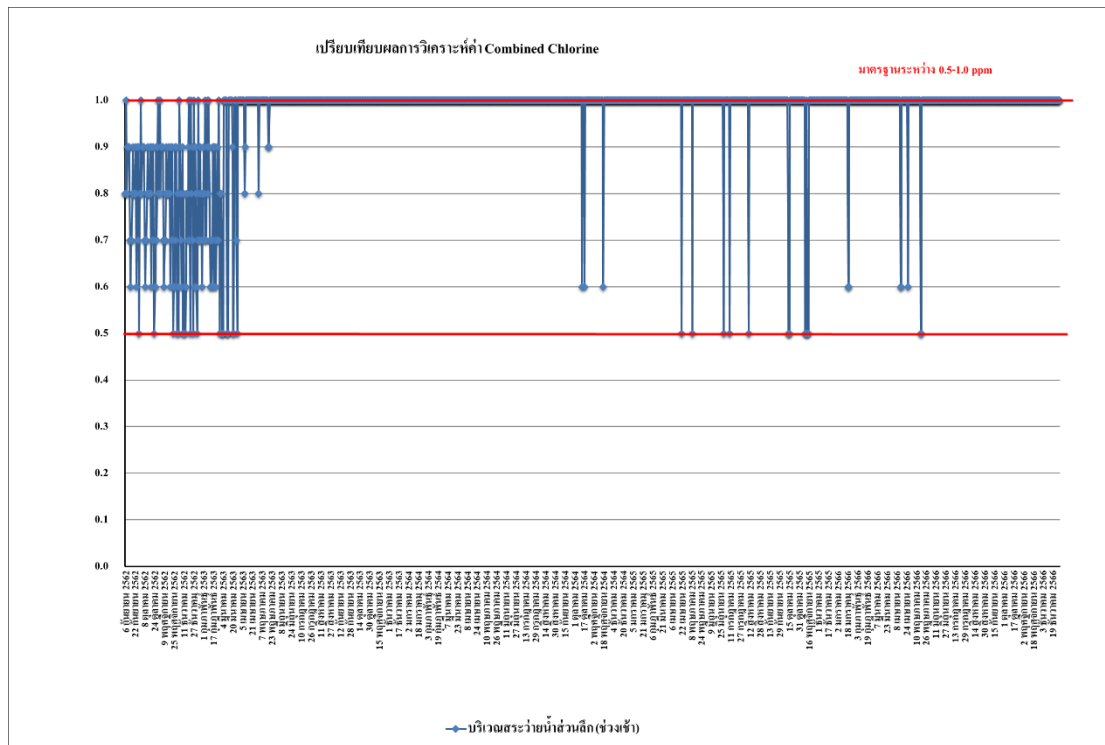

รูปที่ 4.4-37 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่า Combined Chlorine
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก (ช่วงเช้า) ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

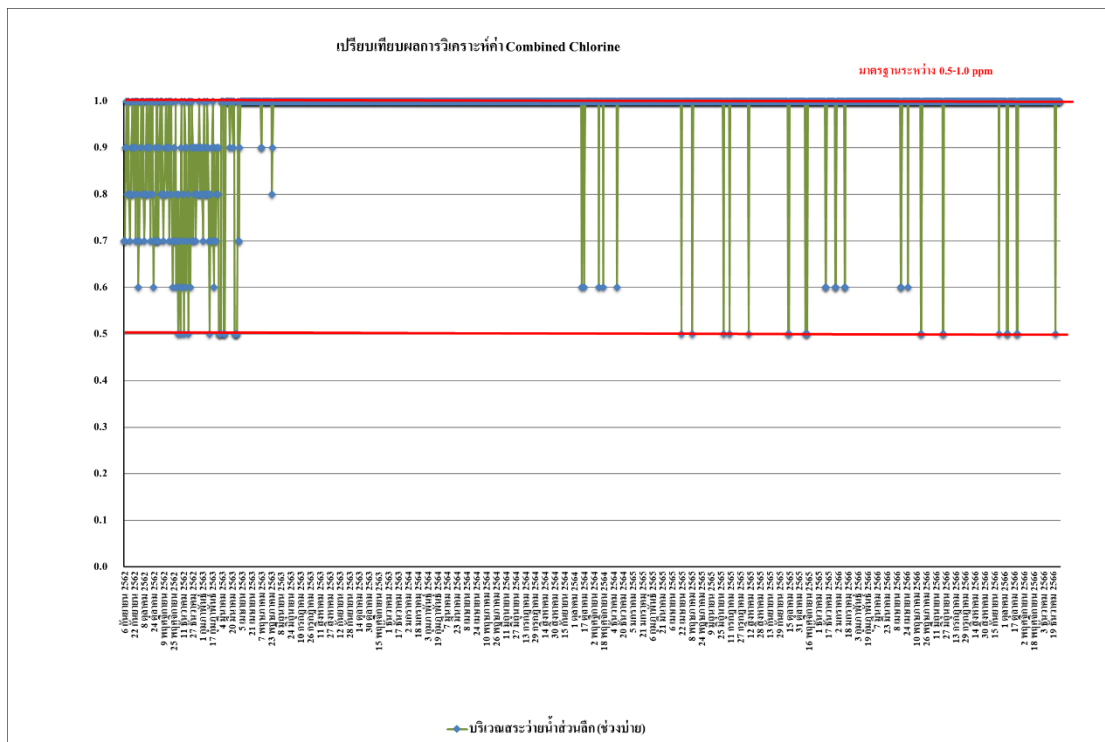

รูปที่ 4.4-38 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่า Combined Chlorine
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก (ช่วงบ่าย) ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

4.4.1.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง บริเวณสระว่ายน้ำ จำนวน 1 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ในดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ,ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (FCB) และดำเนินการตรวจวัดคุณภาพถังเก็บน้ำ โดยดำเนินการตรวจวัด 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ในดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ Odor, Turbidity, *Escherichia Coli* และ Color พบว่า เกือบทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.4-7 รูปที่ 4.4-41 ถึงรูปที่ 4.4-43 และการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำแสดงดังภาพที่ 4.4.2

ตารางที่ 4.4-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์			
	จุดที่ 1 ส่วนต้น		จุดที่ 2 ส่วนลึก	
	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Faecal Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Faecal Coliform Bacteria (MPN/100ml)
13 กรกฎาคม 2566	ND	ND	ND	ND
6 สิงหาคม 2566	ND	ND	ND	ND
10 กันยายน 2566	ND	ND	ND	ND
9 ตุลาคม 2566	ND	ND	ND	ND
5 พฤศจิกายน 2566	ND	ND	ND	ND
19 ธันวาคม 2566	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน	<10/100 ml.	ต้องตรวจไม่พบเชื้อ	<10/100 ml.	ต้องตรวจไม่พบเชื้อ

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ ND = ตรวจไม่พบเชื้อ

ตารางที่ 4.4-7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์		มาตรฐาน	สรุปผล
		จุดที่ 1 ส่วนต้น	จุดที่ 2 ส่วนลึก		
Alkalinity	mg/l	41.76**	41.76**	80-100	ไม่ผ่าน
Total-Hardness	mg/l	206**	200**	250-600	ไม่ผ่าน
Chloride	mg/l	3,380**	3,332**	<600	ไม่ผ่าน
Ammonia-Nitrogen	mg/l	<0.02*	<0.02*	<20	ผ่าน
Nitrate-Nitrogen	mg/l	2.29	2.59	<50	ผ่าน
Cyanuric Acids	mg/l	98.00**	86.00**	30-60	ไม่ผ่าน
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	ND	ND	ตรวจไม่พบเชื้อ	ผ่าน
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	ND	ND	ตรวจไม่พบเชื้อ	ผ่าน
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	ND	ND	ตรวจไม่พบเชื้อ	ผ่าน

มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบ


กิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง; ใส


ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้


** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

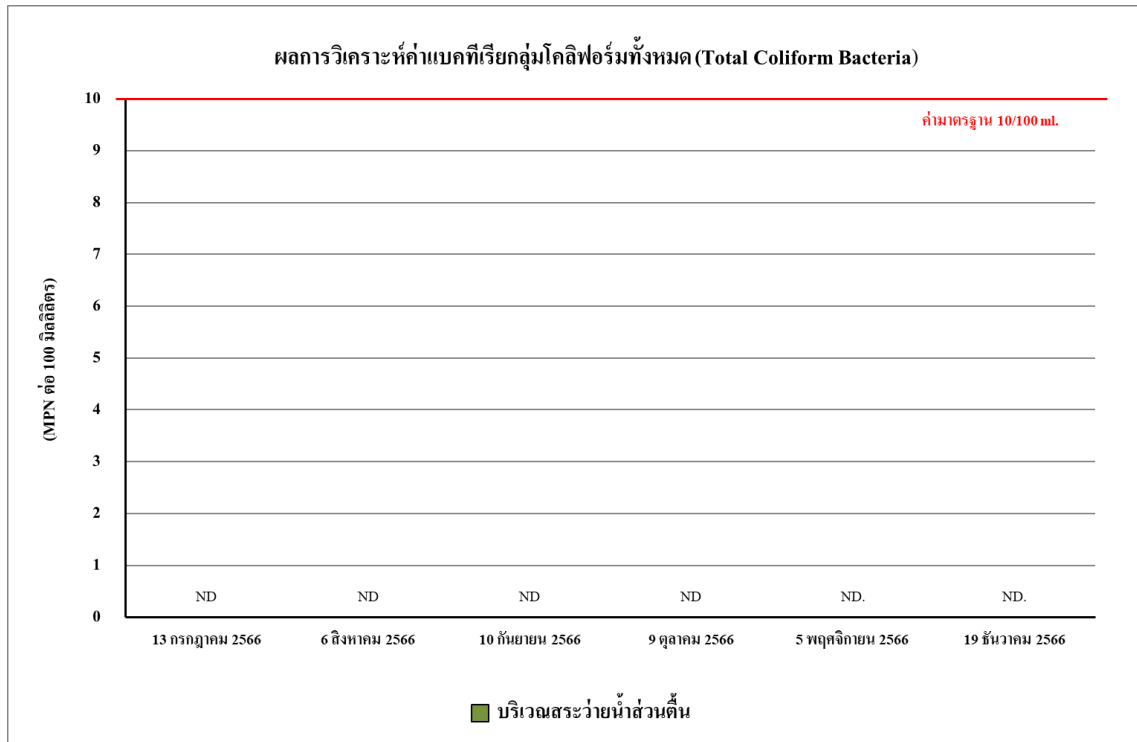


รูปที่ 4.4-41 ผลการวิเคราะห์ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

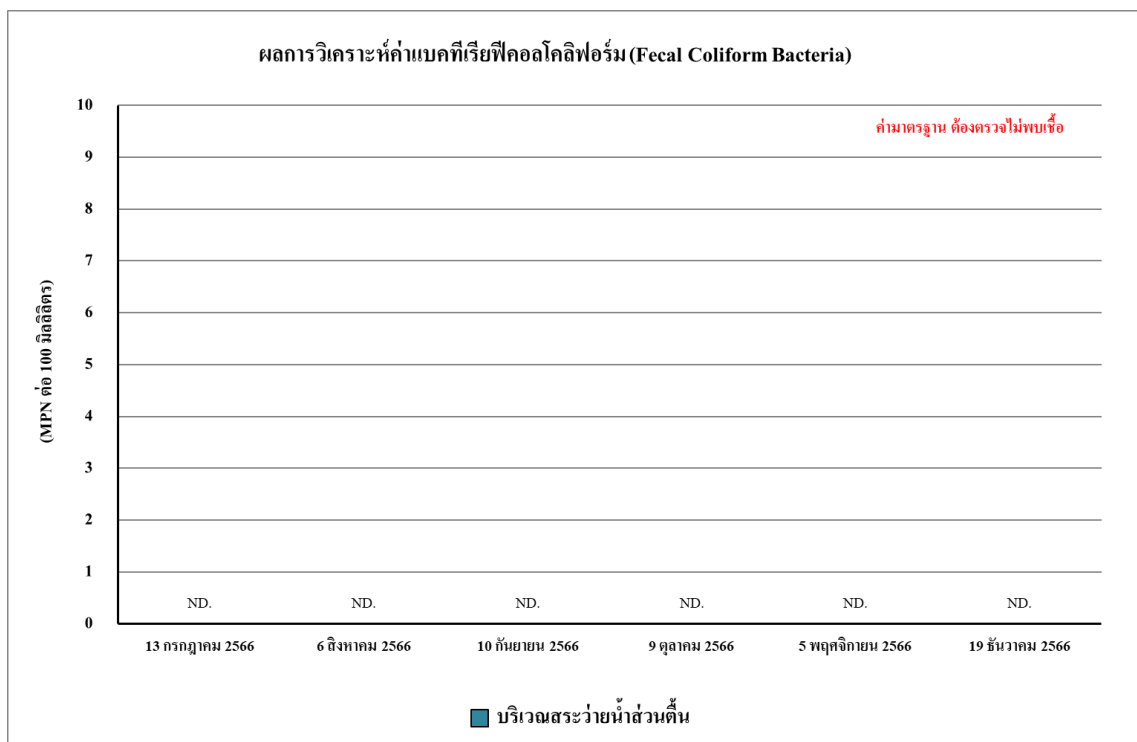

รูปที่ 4.4-42 ผลการวิเคราะห์ค่าแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์ม (Faecal Coliform Bacteria)
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

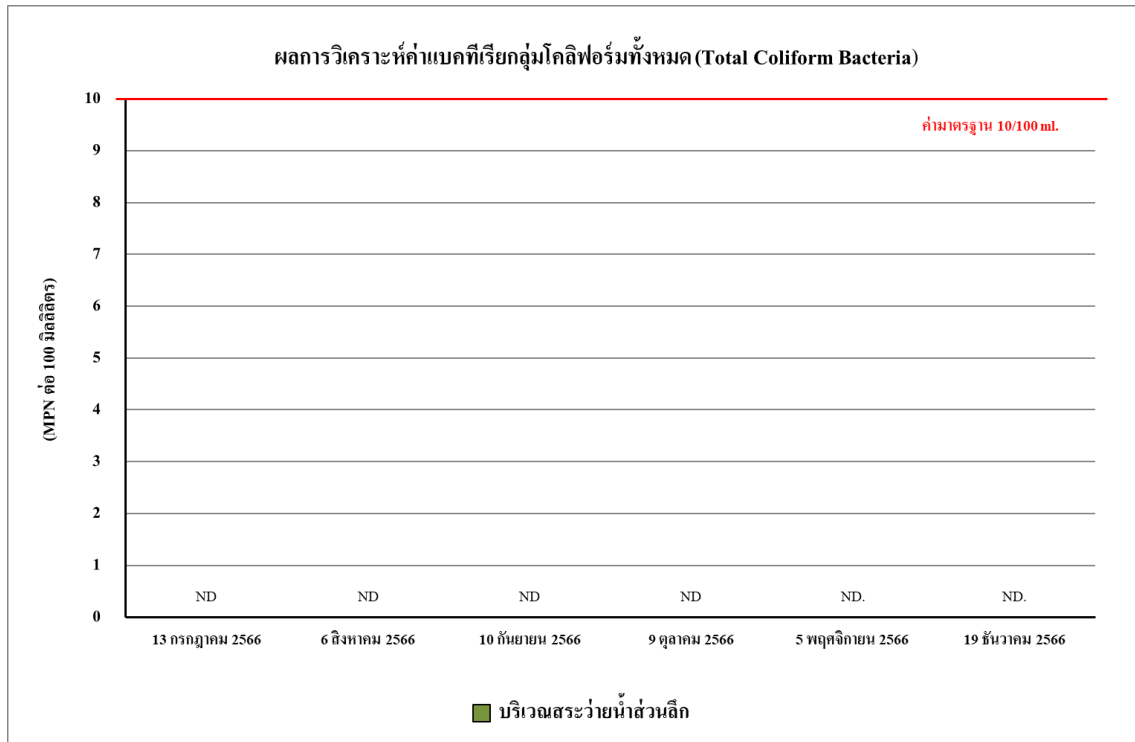

รูปที่ 4.4-43 ผลการวิเคราะห์ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

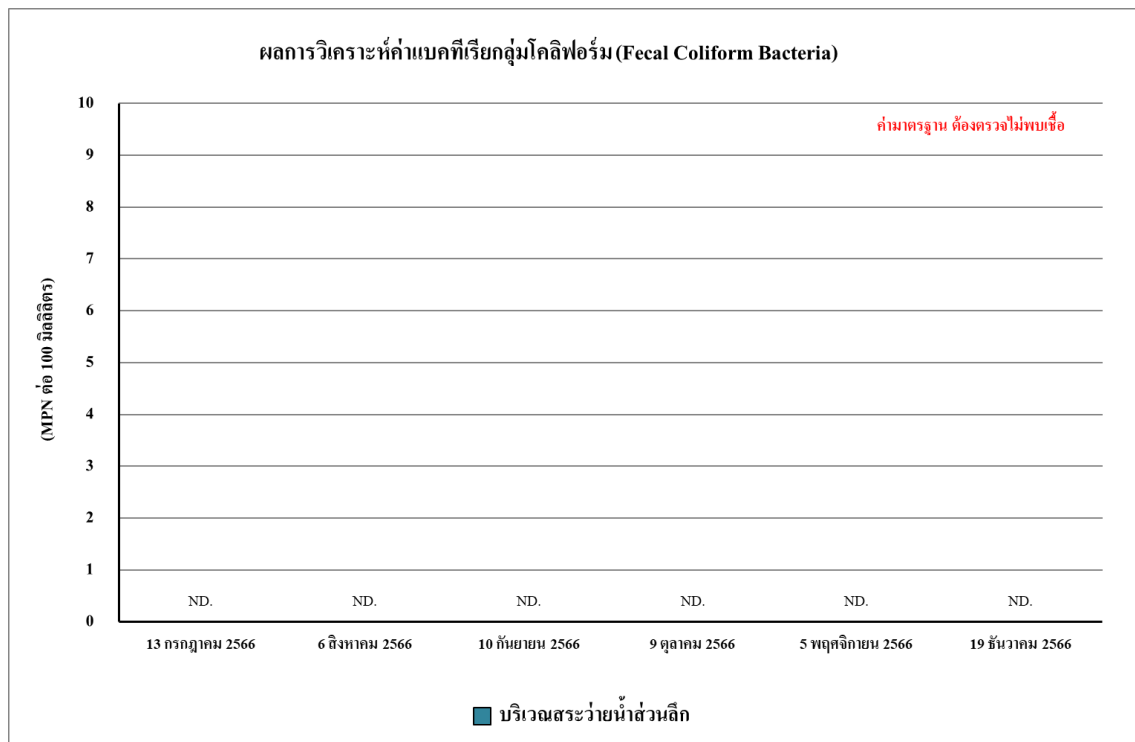

รูปที่ 4.4-44 ผลการวิเคราะห์ค่าแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์ม (Faecal Coliform Bacteria)
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

4.4.1.8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำที่ผ่านมา

จากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันแสดงผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 4.4-8 รูปที่ 4.4-45 ถึง รูปที่ 4.4-48

ตารางที่ 4.4-8 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์			
	จุดที่ 1 ส่วนต้น		จุดที่ 2 ส่วนลึก	
	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Faecal Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)
13 มกราคม 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
27 กุมภาพันธ์ 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
7 มีนาคม 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
28 เมษายน 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
15 พฤษภาคม 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
24 มิถุนายน 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
31 กรกฎาคม 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
31 สิงหาคม 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
29 กันยายน 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
21 ตุลาคม 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
30 พฤศจิกายน 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
3 ธันวาคม 2563	<1.8	ND.	<1.8	ND.
มาตรฐาน	<10/100 ml.	ต้องตรวจไม่พบเชื้อ	<10/100 ml.	ต้องตรวจไม่พบเชื้อ

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ ND. = ตรวจไม่พบเชื้อ

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์			
	จุดที่ 1 ส่วนต้น		จุดที่ 2 ส่วนลึก	
	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Faecal Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Faecal Coliform Bacteria (MPN/100ml)
29 มกราคม 2564	<1.8	ND.	<1.8	ND.
18 กุมภาพันธ์ 2564	<1.8	ND.	<1.8	ND.
23 มีนาคม 2564	<1.8	ND.	<1.8	ND.
21 เมษายน 2564	<1.8	ND.	<1.8	ND.
17 พฤษภาคม 2564	ND.	ND.	ND.	ND.
4 มิถุนายน 2564	ND.	ND.	ND.	ND.
13 กรกฎาคม 2564	ND	ND	ND	ND
29 สิงหาคม 2564	2.0×10^1	ND	ND	ND
5 กันยายน 2564	ND	ND	ND	ND
25 ตุลาคม 2564	ND	ND	ND	ND
7 พฤศจิกายน 2564	ND	ND	ND	ND
9 ธันวาคม 2564	ND	ND	ND	ND
25 มกราคม 2565	ND	ND	ND	ND
25 มีนาคม 2565	ND	ND	ND	ND
6 เมษายน 2565	ND	ND	ND	ND
16 พฤษภาคม 2565	ND	1.7×10^2	ND	1.1×10^2
11 มิถุนายน 2565	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน	<10/100 ml.	ต้องตรวจไม่พบเชื้อ	<10/100 ml.	ต้องตรวจไม่พบเชื้อ

มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ

ในทำนองเดียวกัน



หมายเหตุ ND. = ตรวจไม่พบเชื้อ



ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2566

วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์			
	จุดที่ 1 ส่วนต้น		จุดที่ 2 ส่วนลึก	
	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Faecal Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)	Faecal Coliform Bacteria (MPN/100ml)
9 กรกฎาคม 2565	ND	ND	ND	ND
14 สิงหาคม 2565	ND	ND	ND	ND
11 กันยายน 2565	ND	ND	ND	ND
12 ตุลาคม 2565	ND	ND	ND	ND
11 พฤศจิกายน 2565	ND	ND	ND	ND
17 ธันวาคม 2565	ND	ND	ND	ND
23 มกราคม 2566	ND	ND	ND	ND
14 กุมภาพันธ์ 2566	ND	ND	ND	ND
13 มีนาคม 2566	ND	ND	ND	ND
17 เมษายน 2566	ND	ND	ND	ND
22 พฤษภาคม 2566	ND	ND	ND	ND
20 มิถุนายน 2566	ND	ND	ND	ND
13 กรกฎาคม 2566	ND	ND	ND	ND
6 สิงหาคม 2566	ND	ND	ND	ND
10 กันยายน 2566	ND	ND	ND	ND
9 ตุลาคม 2566	ND	ND	ND	ND
5 พฤศจิกายน 2566	ND	ND	ND	ND
19 ธันวาคม 2566	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน	<10/100 ml.	ต้องตรวจไม่พบเชื้อ	<10/100 ml.	ต้องตรวจไม่พบเชื้อ

มาตรฐาน ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ ND. = ตรวจไม่พบเชื้อ





4.4.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา

4.4.2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา บริเวณในถังเก็บน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณในถังเก็บน้ำ ในดัชนี Odor , Turbidity *Escherichia coli* และ Color พบว่า มีค่าเป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย ปี พ.ศ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ 2563 แสดงผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 4.4-9 และ รูปที่ 4.4-49 ถึง รูปที่ 4.4-51 และการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งแสดงดังภาพที่ 4.4-3

ตารางที่ 4.4-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำ บริเวณในถังเก็บน้ำ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566


พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์		มาตรฐาน
		10 กันยายน 2566	19 ธันวาคม 2566	
Odor	-	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่พบ
Turbidity	NTU	0.34	0.95	ไม่เกิน 5
<i>Escherichia coli</i> *	MPN/100 ml	ND	ND	ไม่พบ
Color*	Hazen	<4.000	<4.000	ไม่เกิน 15

มาตรฐาน ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย ปี พ.ศ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ 2563


หมายเหตุ: * วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ND = (Not Detected) หมายถึง ตรวจไม่พบ


- = ไม่มีหน่วย

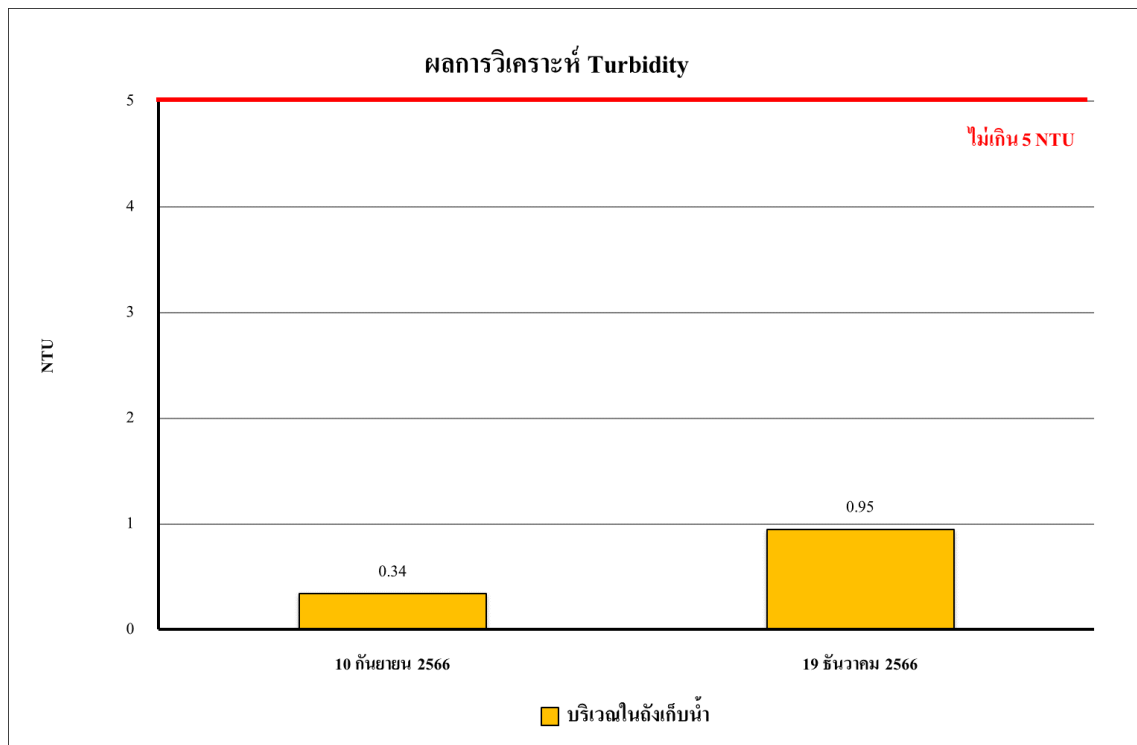

รูปที่ 4.4-49 ผลการวิเคราะห์ค่า Turbidity
บริเวณในถังเก็บน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

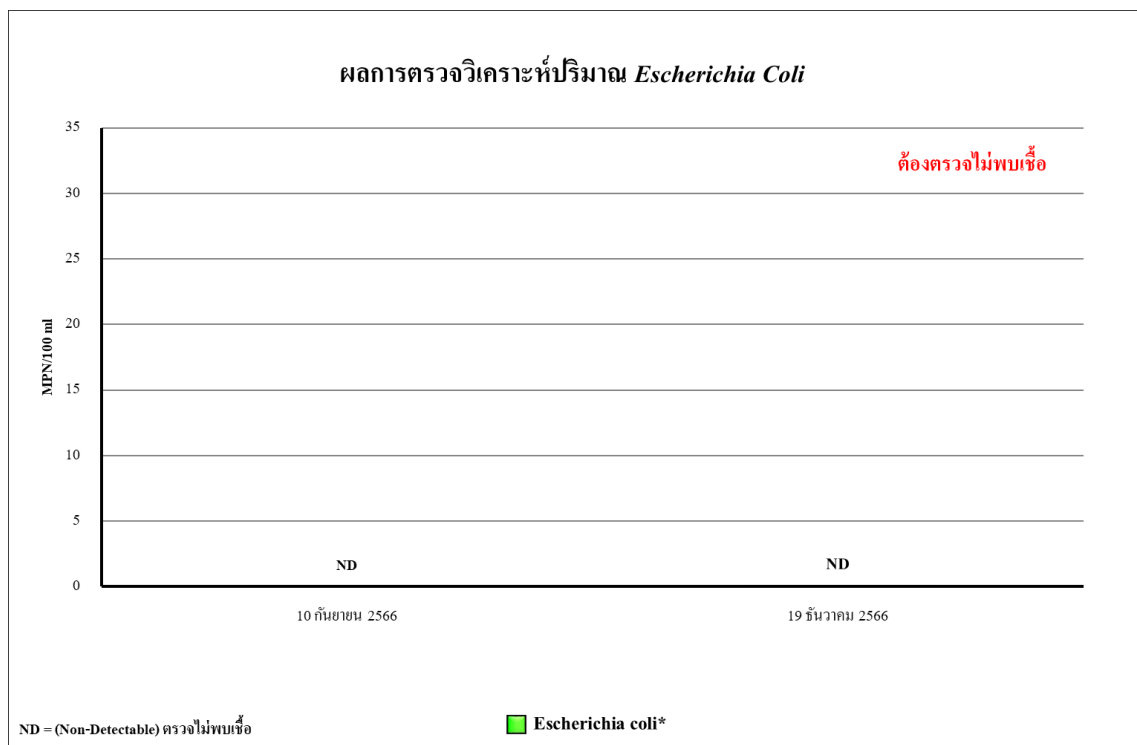

รูปที่ 4.4-50 ผลการวิเคราะห์ค่า Escherichia coli
บริเวณในถังเก็บน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

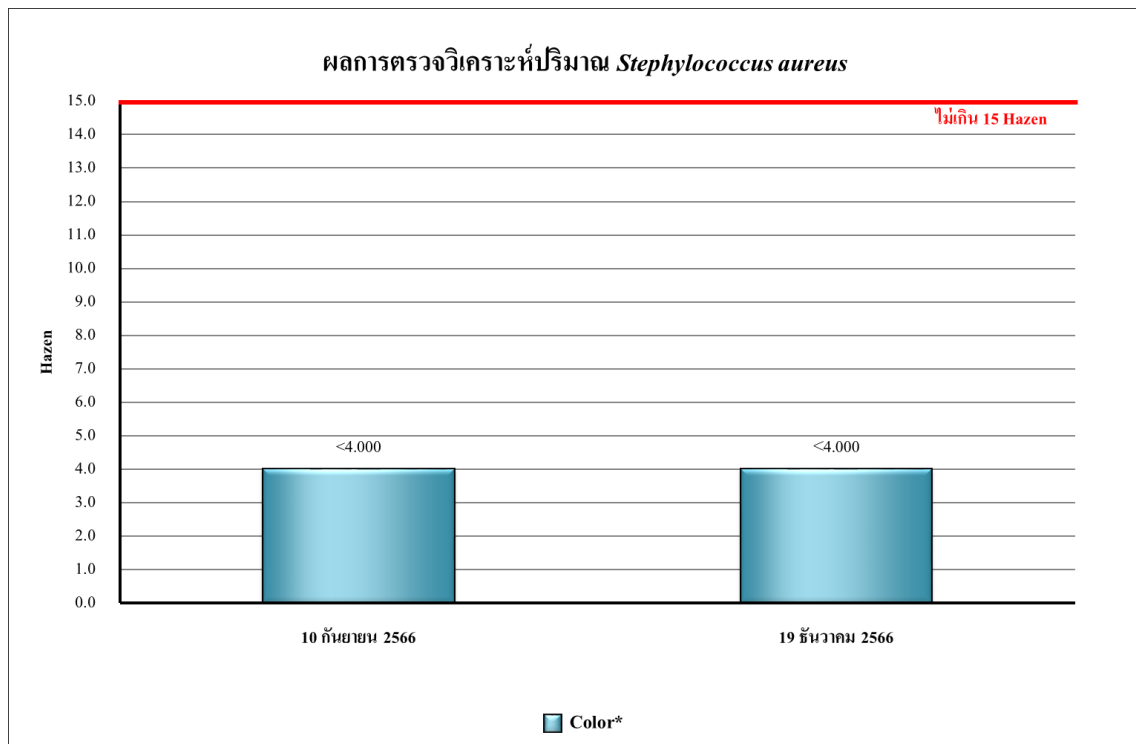

รูปที่ 4.4-51 ผลการวิเคราะห์ค่า Color

บริเวณในถังเก็บน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

4.4.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ระหว่างเดือนมกราคม 2565

- ธันวาคม 2566

เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา บริเวณในถังเก็บน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2565 - ธันวาคม 2566 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณในถังเก็บน้ำ ในดัชนี Odor , Turbidity *Escherichia coli* และ Color พบว่า มีค่าเป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย ปีพ.ศ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ 2563 แสดงผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 4.4-10 และ รูปที่ 4.4-52 ถึง รูปที่ 4.4-54

ตารางที่ 4.4-10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำ บริเวณในถังเก็บน้ำ
ระหว่างเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2566

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์				มาตรฐาน
		25 มีนาคม 2565	11 มิถุนายน 2565	11 กันยายน 2565	17 ธันวาคม 2565	
Odor	-	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่พบ
Turbidity	NTU	0.54	0.51	0.51	0.27	ไม่เกิน 5
<i>Escherichia coli</i> *	MPN/100 ml	ND	ND	ND	ND	ไม่พบ
Color*	Hazen	10.667	10.667	10.667	<0.0004	ไม่เกิน 15

มาตรฐาน ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย ปี พ.ศ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ 2563

หมายเหตุ: * วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ND = (Not Detected) หมายถึง ตรวจไม่พบ

- = ไม่มีหน่วย

ตารางที่ 4.4-11 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำ บริเวณในถังเก็บน้ำ
ระหว่างเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2566


พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์				มาตรฐาน
		13 มีนาคม 2566	20 มิถุนายน 2566	10 กันยายน 2566	19 ธันวาคม 2566	
Odor	-	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่พบ
Turbidity*	NTU	0.16	1.33	0.34	0.95	ไม่เกิน 5
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 ml	ND	ND	ND	ND	ไม่พบ
Color*	Hazen	4.85	<4.000	<4.000	<4.000	ไม่เกิน 15

มาตรฐาน ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย ปี พ.ศ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ 2563


หมายเหตุ: * วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ND = (Not Detected) หมายถึง ตรวจไม่พบ


- = ไม่มีหน่วย

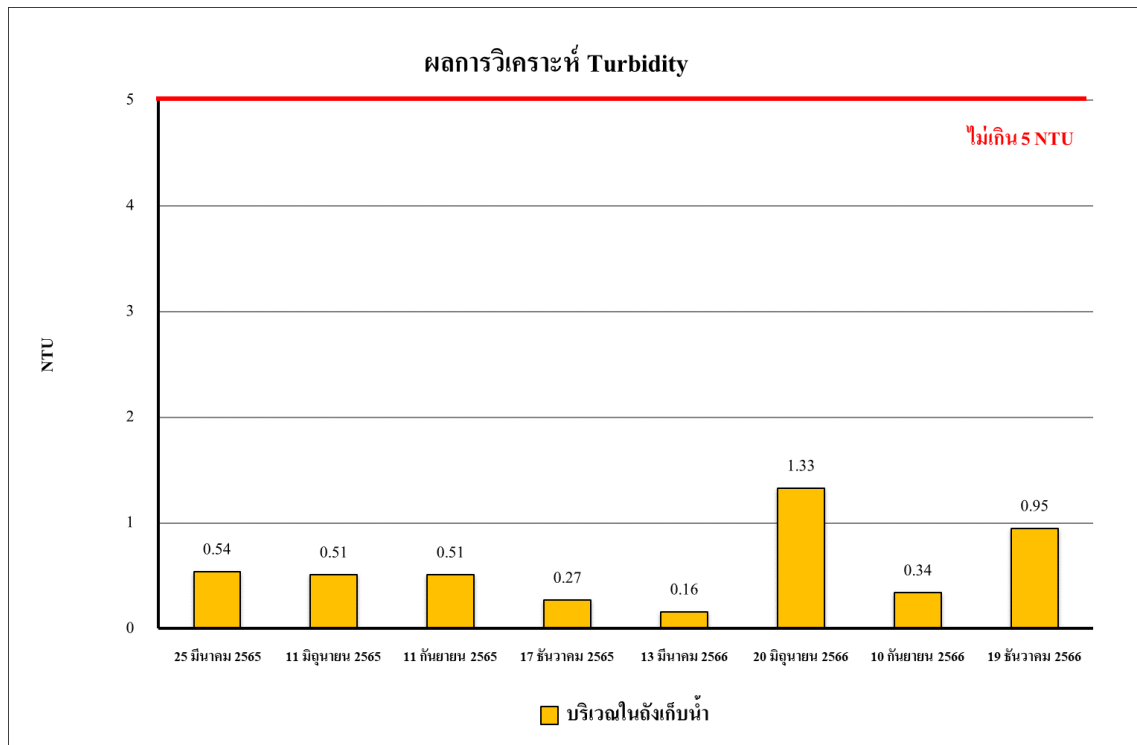

รูปที่ 4.4-52 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่า Turbidity
บริเวณในถังเก็บน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 - ธันวาคม 2566


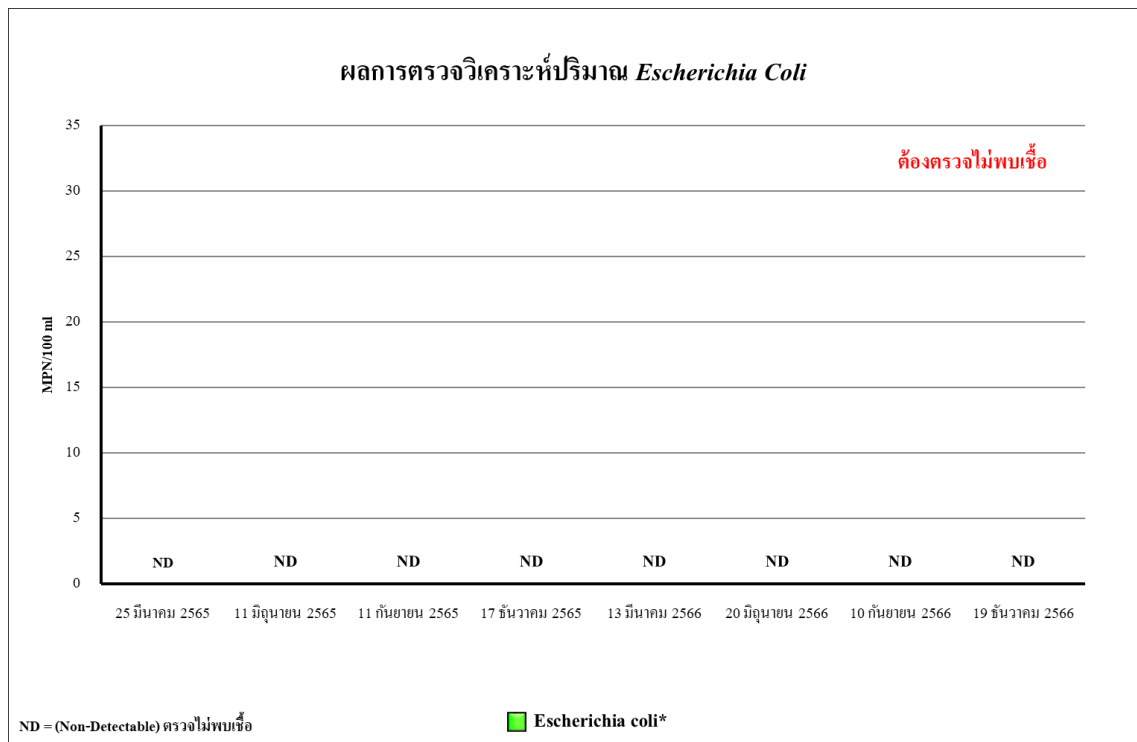



รูปที่ 4.4-53 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่า Escherichia coli
บริเวณในถังเก็บน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 - ธันวาคม 2566

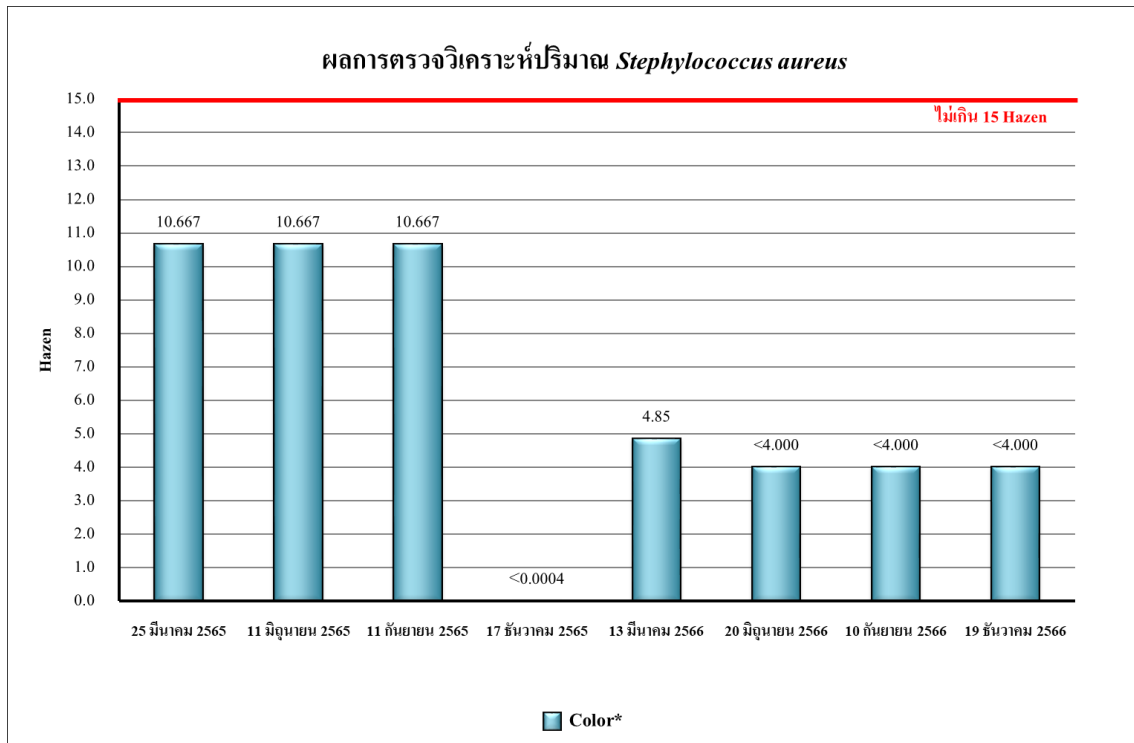

รูปที่ 4.4-54 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่า Color
บริเวณในถังเก็บน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 - ธันวาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

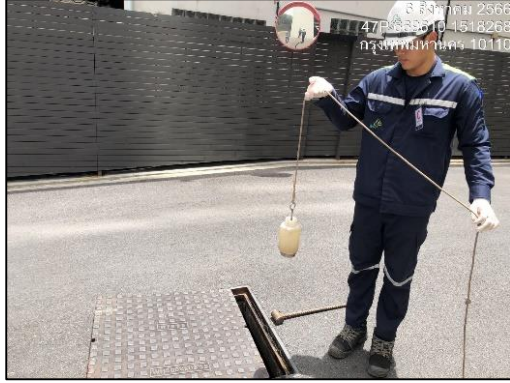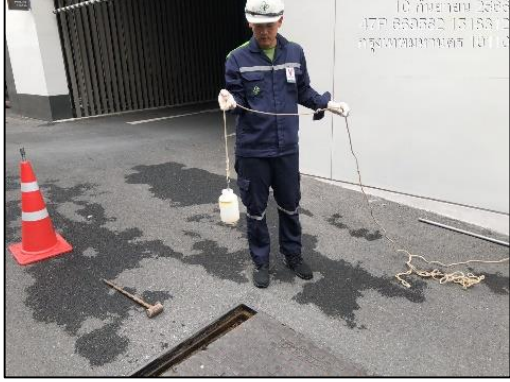	
เดือนกรกฎาคม 2566	เดือนสิงหาคม 2566
	
เดือนกันยายน 2566	เดือนตุลาคม 2566
	
เดือนพฤศจิกายน 2566	เดือนธันวาคม 2566
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566	
ภาพที่ 4.4-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	

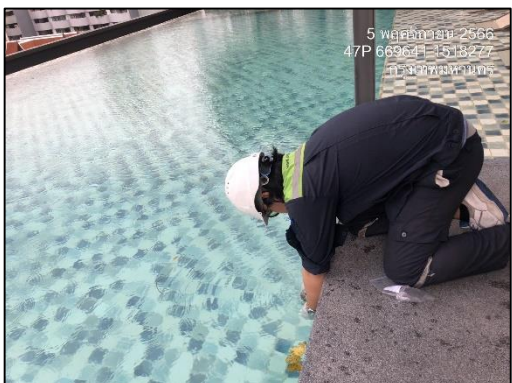 07/13/2566 N 1518273 E 669580 คลองเตย	 16 สิงหาคม 2566 47P 669541 1518254 กรุงเทพมหานคร 10110
เดือนกรกฎาคม 2566	เดือนสิงหาคม 2566
 10 กันยายน 2566 47P 669547 1518306 กรุงเทพมหานคร 10110	
เดือนกันยายน 2566	เดือนตุลาคม 2566
 5 พฤศจิกายน 2566 47P 669541 1518277 กรุงเทพมหานคร	 19/12/2566 N 1518262 E 669581 กรุงเทพมหานคร 10110
เดือนพฤศจิกายน 2566	เดือนธันวาคม 2566
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566	
ภาพที่ 4.4-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	



คุณภาพน้ำใต้ดินระหว่างเดือนกันยายนและธันวาคม 2566

ภาพที่ 4.4-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ