

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
13	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สถานะ ไม่ดี

คำแนะนำ ไม่ดี

ความถี่ในการ ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS ✦

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M  
รหัส DC-ON-001-AAF/Z00D00S00303-EMLT-00  
01 : EML-A  
เลขที่ใบงาน WO-003/07/2023  
วันที่ปฏิบัติงาน 06/07/2023  
ชื่ออาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบสิ่งผิดปกติ)
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ		✓	ปลั๊กหลุด 767	
2	ตรวจเช็คความถี่อาคาร		✓		
3	ตรวจเช็คความถี่ตอม่อ		✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-003/07/2023 Page 1 of 1

หน่วยตรวจ เช็คตามผังอาคาร		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
อาคาร A		ไฟฉุกเฉิน	แบตเตอรี่	สถานะแบตเตอรี่	ผลการตรวจเช็ค	พบสิ่งผิดปกติ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML A 001	✓		✓		ชั้น 1 หน้าประตู ST.2	
2	EML A 002	✓		✓		ชั้น 1 หน้าห้อง 901	
3	EML A 003	✓		✓		ชั้น 1 หน้าห้อง 904	
4	EML A 004	✓		✓		ชั้น 1 หน้าประตู ST.1	
5	EML A 005	✓		✓		ชั้น 1 หน้าลิฟต์ NO.1	
6	EML A 006	✓		✓		ชั้น 1 หน้าลิฟต์ NO.2	
7	EML A 007	✓		✓		ชั้น 1 LOBBY ลิฟต์	
8	EML A 008	✓		✓		ชั้น 1 LOBBY ทางออก	
9	EML A 009	✓		✓		ชั้น 1 หน้าลิฟต์ NO.3	
10	EML A 010	✓		✓		ชั้น 1 หน้าลิฟต์ NO.4	
11	EML A 011	✓		✓		ชั้น 1 Control Room	
12	EML A 012	✓		✓		ชั้น 1 CWP Room	
13	EML A 013	✓		✓		ชั้น 1 MDL Room	
14	EML A 014	✓		✓		ชั้น 1 บันได ST.3	
15	EML A 015	✓		✓		ชั้น 1 ลิ้นชัก 900	
16	EML A 016	✓		✓		ชั้น 2 บันได ST.2	
17	EML A 017	✓		✓		ชั้น 2 หน้าประตู ST.2	
18	EML A 018	✓		✓		ชั้น 2 หน้าห้อง 9010	
19	EML A 019	✓		✓		ชั้น 2 บันได ST.1	
20	EML A 020	✓		✓		ชั้น 2 หน้าห้อง 9032	
21	EML A 021	✓		✓		ชั้น 2 หน้าห้อง 9029	
22	EML A 022	✓		✓		ชั้น 2 หน้าลิ้นชัก NO.1	
23	EML A 023	✓		✓		ชั้น 2 หน้าห้อง 9016	
24	EML A 024	✓		✓		ชั้น 2 หน้าประตู ST.2	
25	EML A 025	✓		✓		ชั้น 2 หน้าประตู ST.3	
26	EML A 026	✓		✓		ชั้น 3 บันได ST.2	
27	EML A 027	✓		✓		ชั้น 3 หน้าประตู ST.2	
28	EML A 028	✓		✓		ชั้น 3 หน้าห้อง 9042	
29	EML A 029	✓		✓		ชั้น 3 บันได ST.1	
30	EML A 030	✓		✓		ชั้น 3 หน้าห้อง 9084	
31	EML A 031	✓		✓		ชั้น 3 หน้าห้อง 9081	
32	EML A 032	✓		✓		ชั้น 3 หน้าลิ้นชัก NO.1	
33	EML A 033	✓		✓		ชั้น 3 หน้าห้อง 9048	
34	EML A 034	✓		✓		ชั้น 3 หน้าห้อง 9052	
35	EML A 035	✓		✓		ชั้น 3 บันได ST.3	
36	EML A 036	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.2	
37	EML A 037	✓		✓		ชั้น 4 หน้าประตู ST.2	
38	EML A 038	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 9074	
39	EML A 039	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.1	
40	EML A 040	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 9088	
41	EML A 041	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 9083	
42	EML A 042	✓		✓		ชั้น 4 หน้าลิ้นชัก NO.1	
43	EML A 043	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 9080	

หมายเหตุ

หน่วยตรวจ เช็คตามผังอาคาร		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
อาคาร A		ไฟฉุกเฉิน	แบตเตอรี่	สถานะแบตเตอรี่	ผลการตรวจเช็ค	พบสิ่งผิดปกติ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
44	EML A 044	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 9084	
45	EML A 045	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.3	
46	EML A 046	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.2	
47	EML A 047	✓		✓		ชั้น 4 หน้าประตู ST.2	
48	EML A 048	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90108	
49	EML A 049	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.1	
50	EML A 050	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90128	
51	EML A 051	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90125	
52	EML A 052	✓		✓		ชั้น 4 หน้าลิ้นชัก NO.1	
53	EML A 053	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90112	
54	EML A 054	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90116	
55	EML A 055	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.3	
56	EML A 056	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.2	
57	EML A 057	✓		✓		ชั้น 4 หน้าประตู ST.2	
58	EML A 058	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90138	
59	EML A 059	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.1	
60	EML A 060	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90160	
61	EML A 061	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90157	
62	EML A 062	✓		✓		ชั้น 4 หน้าลิ้นชัก NO.1	
63	EML A 063	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90144	
64	EML A 064	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90148	
65	EML A 065	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.3	
66	EML A 066	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.2	
67	EML A 067	✓		✓		ชั้น 4 หน้าประตู ST.2	
68	EML A 068	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90170	
69	EML A 069	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.1	
70	EML A 070	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90182	
71	EML A 071	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90189	
72	EML A 072	✓		✓		ชั้น 4 หน้าลิ้นชัก NO.1	
73	EML A 073	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90176	
74	EML A 074	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90180	
75	EML A 075	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.3	
76	EML A 076	✓		✓		ชั้น 4 Booster Pump ST.2	
77	EML A 077	✓		✓		ชั้น 4 หน้าประตู ST.2	
78	EML A 078	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90200	
79	EML A 079	✓		✓		ชั้น 4 บันได ST.1	
80	EML A 080	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90220	
81	EML A 081	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90217	
82	EML A 082	✓		✓		ชั้น 4 หน้าลิ้นชัก NO.1	
83	EML A 083	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90206	
84	EML A 084	✓		✓		ชั้น 4 หน้าห้อง 90210	
85	EML A 085	✓		✓		ชั้น 4 Booster Pump ST.3	

หมายเหตุ

รหัสงาน : EMLT-M	
รหัส : DC-ON-001-BAF/Z00D00S00311-EMLT-00	
เลขที่ใบงาน : WO-004/07/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน : 07/07/2023	
ชื่ออาคาร : B	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ (รหัสตรวจเช็ค : 46)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย		
	Emergency Light					
1	ตรวจเช็คสภาพ					
2	ตรวจเช็คความสะอาด					
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย					

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-004/07/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน : ห้องโถง ชั้น 10 อาคาร B		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์
		ไฟฉุกเฉินแบบพกพา		ไฟฉุกเฉินแบบติดตั้ง		17/66 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง
1	EML B 001					ชั้น 10 โถง ST.2
2	EML B 002					ชั้น 10 ทางออกฉุกเฉิน
3	EML B 003					ชั้น 10 โถง ST.1
4	EML B 004					ชั้น 10 ทางออกฉุกเฉิน
5	EML B 005					ชั้น 10 LOBBY ทางออก
6	EML B 006					ชั้น 10 Control Room
7	EML B 007					ชั้น 10 CWP. Room
8	EML B 008					ชั้น 10 MCB. Room
9	EML B 009					ชั้น 10 ห้องลิฟต์
10	EML B 010					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90231
11	EML B 011					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90227
12	EML B 012					ชั้น 10 โถง ST.3
13	EML B 013					ชั้น 10 Fire Pump Room
14	EML B 014					ชั้น 10 ลิฟต์ฉุกเฉิน
15	EML B 015					ชั้น 10 ลิฟต์ฉุกเฉิน
16	EML B 016					ชั้น 10 โถง ST.2
17	EML B 017					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90254
18	EML B 018					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90250
19	EML B 019					ชั้น 10 โถง ST.1
20	EML B 020					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90281
21	EML B 021					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90284
22	EML B 022					ชั้น 10 ลิฟต์ฉุกเฉินไฟฟ้า
23	EML B 023					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90244
24	EML B 024					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90240
25	EML B 025					ชั้น 10 โถง ST.3
26	EML B 026					ชั้น 10 โถง ST.2
27	EML B 027					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90286
28	EML B 028					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90282
29	EML B 029					ชั้น 10 โถง ST.1
30	EML B 030					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90294
31	EML B 031					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90296
32	EML B 032					ชั้น 10 ลิฟต์ฉุกเฉินไฟฟ้า
33	EML B 033					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90276
34	EML B 034					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90272
35	EML B 035					ชั้น 10 โถง ST.3
36	EML B 036					ชั้น 10 โถง ST.2
37	EML B 037					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90318
38	EML B 038					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90315
39	EML B 039					ชั้น 10 โถง ST.1
40	EML B 040					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90325
41	EML B 041					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90328
42	EML B 042					ชั้น 10 ลิฟต์ฉุกเฉินไฟฟ้า
43	EML B 043					ชั้น 10 ห้องลิฟต์ 90308

รหัสงาน : EMLT-M	
รหัส : DC-ON-001-CAF/Z00D00S00307-EMLT-00	
เลขที่ใบงาน : WO-005/07/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน : 08/07/2023	
ชื่ออาคาร : C	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ (รหัสตรวจเช็ค : 46)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย		
	Emergency Light					
1	ตรวจเช็คสภาพ					
2	ตรวจเช็คความสะอาด					
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ (รหัสตรวจเช็ค : 46)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย		
	Emergency Light					
1	ตรวจเช็คสภาพ					
2	ตรวจเช็คความสะอาด					
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย					

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-005/07/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน: มิตคอม ชอปปิง-ซูเปอร์มาร์เก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจพบ
อาคาร: C		รหัสอุปกรณ์					EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โถง	บันได	ลิฟต์	บันได	ลิฟต์	หมายเหตุ
1	EML C 001						ชั้น 1 บันได ST.2
2	EML C 002						ชั้น 1 หน้าลิฟต์
3	EML C 003						ชั้น 1 หน้าบันได ST.1
4	EML C 004						ชั้น 1 ประตูทางออกอาคาร
5	EML C 005						ชั้น 1 หน้าลิฟต์
6	EML C 006						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90465
7	EML C 007						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90462
8	EML C 008						ชั้น 1 บันได ST.3
9	EML C 009						ชั้น 1 หน้าลิฟต์
10	EML C 010						ชั้น 1 LOBBY ทางออก
11	EML C 011						ชั้น 1 CWP. Room
12	EML C 012						ชั้น 1 MDB. Room
13	EML C 013						ชั้น 1 Control Room
14	EML C 014						ชั้น 1 ลิฟต์
15	EML C 015						ชั้น 2 บันได ST.2
16	EML C 016						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90254
17	EML C 017						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90488
18	EML C 018						ชั้น 2 บันได ST.1
19	EML C 019						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90485
20	EML C 020						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90488
21	EML C 021						ชั้น 2 ลิฟต์อัตโนมัติ
22	EML C 022						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90478
23	EML C 023						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90475
24	EML C 024						ชั้น 2 บันได ST.3
25	EML C 025						ชั้น 2 บันได ST.2
26	EML C 026						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90513
27	EML C 027						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90599
28	EML C 028						ชั้น 2 บันได ST.1
29	EML C 029						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90530
30	EML C 030						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90523
31	EML C 031						ชั้น 2 ลิฟต์อัตโนมัติ
32	EML C 032						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90503
33	EML C 033						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90509
34	EML C 034						ชั้น 2 บันได ST.3
35	EML C 035						ชั้น 2 บันได ST.2
36	EML C 036						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90545
37	EML C 037						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90541
38	EML C 038						ชั้น 2 บันได ST.1
39	EML C 039						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90552
40	EML C 040						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90555
41	EML C 041						ชั้น 2 ลิฟต์อัตโนมัติ
42	EML C 042						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90535
43	EML C 043						ชั้น 2 หน้าลิฟต์ 90532

หน่วยงาน: มิตคอม ชอปปิง-ซูเปอร์มาร์เก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจพบ
อาคาร: C		รหัสอุปกรณ์					EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โถง	บันได	ลิฟต์	บันได	ลิฟต์	หมายเหตุ
44	EML C 044						ชั้น 4 บันได ST.3
45	EML C 045						ชั้น 4 บันได ST.2
46	EML C 046						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90577
47	EML C 047						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90573
48	EML C 048						ชั้น 4 บันได ST.1
49	EML C 049						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90584
50	EML C 050						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90587
51	EML C 051						ชั้น 4 ลิฟต์อัตโนมัติ
52	EML C 052						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90587
53	EML C 053						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90584
54	EML C 054						ชั้น 4 บันได ST.3
55	EML C 055						ชั้น 4 บันได ST.2
56	EML C 056						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90539
57	EML C 057						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90505
58	EML C 058						ชั้น 4 บันได ST.1
59	EML C 059						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90518
60	EML C 060						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90519
61	EML C 061						ชั้น 4 ลิฟต์อัตโนมัติ
62	EML C 062						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90599
63	EML C 063						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90596
64	EML C 064						ชั้น 4 บันได ST.3
65	EML C 065						ชั้น 4 บันได ST.2
66	EML C 066						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90541
67	EML C 067						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90537
68	EML C 068						ชั้น 4 บันได ST.1
69	EML C 069						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90548
70	EML C 070						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90551
71	EML C 071						ชั้น 4 ลิฟต์อัตโนมัติ
72	EML C 072						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90531
73	EML C 073						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90528
74	EML C 074						ชั้น 4 บันได ST.3
75	EML C 075						ชั้น 4 Booster Pump ST.2
76	EML C 076						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90573
77	EML C 077						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90569
78	EML C 078						ชั้น 4 บันได ST.1
79	EML C 079						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90580
80	EML C 080						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90583
81	EML C 081						ชั้น 4 ลิฟต์อัตโนมัติ
82	EML C 082						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90583
83	EML C 083						ชั้น 4 หน้าลิฟต์ 90580
84	EML C 084						ชั้น 4 Booster Pump ST.3

PLUS ✦

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน: EMLT-M		รหัส: DC-0H-001-DAF/Z00D00S00301-EMLT-00	
เลขที่ใบงาน: WO-006/07/2023		วันที่ปฏิบัติงาน: 09/07/2023	
ชื่ออาคาร: D			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		สี	บันได
1	ตรวจเช็คสภาพ		
2	ตรวจเช็คความสะอาด		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-006/07/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน: มิตคอม ชอปปิง-ซูเปอร์มาร์เก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจพบ
อาคาร: D		รหัสอุปกรณ์					EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โถง	บันได	ลิฟต์	บันได	ลิฟต์	หมายเหตุ
1	EML D 001						ชั้น 1 บันได ST.2
2	EML D 002						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90691
3	EML D 003						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90694
4	EML D 004						ชั้น 1 บันได ST.1
5	EML D 005						ชั้น 1 หน้าบันได ST.1
6	EML D 006						ชั้น 1 หน้าลิฟต์
7	EML D 007						ชั้น 1 LOBBY ลิฟต์
8	EML D 008						ชั้น 1 LOBBY ทางออก
9	EML D 009						ชั้น 1 หน้าลิฟต์
10	EML D 010						ชั้น 1 Control Room
11	EML D 011						ชั้น 1 MDB. Room
12	EML D 012						ชั้น 1 CWP. Room
13	EML D 013						ชั้น 1 บันได ST.3
14	EML D 014						ชั้น 1 บันได ST.2
15	EML D 015						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90700
16	EML D 016						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90700
17	EML D 017						ชั้น 1 บันได ST.1
18	EML D 018						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90719
19	EML D 019						ชั้น 1 ลิฟต์อัตโนมัติ
20	EML D 020						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90706
21	EML D 021						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90706
22	EML D 022						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90706
23	EML D 023						ชั้น 1 บันได ST.3
24	EML D 024						ชั้น 1 บันได ST.2
25	EML D 025						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90513
26	EML D 026						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90732
27	EML D 027						ชั้น 1 บันได ST.1
28	EML D 028						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90520
29	EML D 029						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90751
30	EML D 030						ชั้น 1 ลิฟต์อัตโนมัติ
31	EML D 031						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90738
32	EML D 032						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90738
33	EML D 033						ชั้น 1 บันได ST.3
34	EML D 034						ชั้น 1 บันได ST.2
35	EML D 035						ชั้น 1 หน้าบันได ST.2
36	EML D 036						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90764
37	EML D 037						ชั้น 1 บันได ST.1
38	EML D 038						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90763
39	EML D 039						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90763
40	EML D 040						ชั้น 1 ลิฟต์อัตโนมัติ
41	EML D 041						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90770
42	EML D 042						ชั้น 1 หน้าลิฟต์ 90770
43	EML D 043						ชั้น 1 บันได ST.3



หน่วยตรวจ สืบค้นข้อมูลอุปกรณ์		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจรอบ
ชุดตรวจ D		ไฟฉุกเฉินแบบตั้ง		ไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่		รหัสอุปกรณ์
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
44	EML D 044					สิ้น ปล่อย ST 2
45	EML D 045					สิ้น ปล่อย ST 2
46	EML D 046					สิ้น ปล่อย ST 2
47	EML D 047					สิ้น ปล่อย ST 1
48	EML D 048					สิ้น ปล่อย ST 1
49	EML D 049					สิ้น ปล่อย ST 1
50	EML D 050					สิ้น ปล่อย ST 1
51	EML D 051					สิ้น ปล่อย ST 1
52	EML D 052					สิ้น ปล่อย ST 1
53	EML D 053					สิ้น ปล่อย ST 1
54	EML D 054					สิ้น ปล่อย ST 1
55	EML D 055					สิ้น ปล่อย ST 1
56	EML D 056					สิ้น ปล่อย ST 1
57	EML D 057					สิ้น ปล่อย ST 1
58	EML D 058					สิ้น ปล่อย ST 1
59	EML D 059					สิ้น ปล่อย ST 1
60	EML D 060					สิ้น ปล่อย ST 1
61	EML D 061					สิ้น ปล่อย ST 1
62	EML D 062					สิ้น ปล่อย ST 1
63	EML D 063					สิ้น ปล่อย ST 1
64	EML D 064					สิ้น ปล่อย ST 1
65	EML D 065					สิ้น ปล่อย ST 1
66	EML D 066					สิ้น ปล่อย ST 1
67	EML D 067					สิ้น ปล่อย ST 1
68	EML D 068					สิ้น ปล่อย ST 1
69	EML D 069					สิ้น ปล่อย ST 1
70	EML D 070					สิ้น ปล่อย ST 1
71	EML D 071					สิ้น ปล่อย ST 1
72	EML D 072					สิ้น ปล่อย ST 1
73	EML D 073					สิ้น ปล่อย ST 1
74	EML D 074					สิ้น ปล่อย ST 1
75	EML D 075					สิ้น ปล่อย ST 1
76	EML D 076					สิ้น ปล่อย ST 1
77	EML D 077					สิ้น ปล่อย ST 1
78	EML D 078					สิ้น ปล่อย ST 1
79	EML D 079					สิ้น ปล่อย ST 1
80	EML D 080					สิ้น ปล่อย ST 1
81	EML D 081					สิ้น ปล่อย ST 1
82	EML D 082					สิ้น ปล่อย ST 1
83	EML D 083					สิ้น ปล่อย ST 1

รหัสงาน : EMLT-M	รหัส : DC-ON-001-AAF/200D00S00303-EMLT-00
เลขที่ใบงาน : WO-001/08/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 06/08/2023
ชื่ออาคาร : A	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	ผิดปกติ	
	Emergency Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ			9.50 น. 7.7 น.
2	ตรวจเช็คความสะอาด			9.50 น. 8.5 น.
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยตรวจ สืบค้นข้อมูลอุปกรณ์		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจรอบ
ชุดตรวจ A		ไฟฉุกเฉินแบบตั้ง		ไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่		รหัสอุปกรณ์
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	EML A 001					สิ้น ปล่อย ST 2
2	EML A 002					สิ้น ปล่อย ST 1
3	EML A 003					สิ้น ปล่อย ST 1
4	EML A 004					สิ้น ปล่อย ST 1
5	EML A 005					สิ้น ปล่อย ST 1
6	EML A 006					สิ้น ปล่อย ST 1
7	EML A 007					สิ้น ปล่อย ST 1
8	EML A 008					สิ้น ปล่อย ST 1
9	EML A 009					สิ้น ปล่อย ST 1
10	EML A 010					สิ้น ปล่อย ST 1
11	EML A 011					สิ้น ปล่อย ST 1
12	EML A 012					สิ้น ปล่อย ST 1
13	EML A 013					สิ้น ปล่อย ST 1
14	EML A 014					สิ้น ปล่อย ST 1
15	EML A 015					สิ้น ปล่อย ST 1
16	EML A 016					สิ้น ปล่อย ST 1
17	EML A 017					สิ้น ปล่อย ST 1
18	EML A 018					สิ้น ปล่อย ST 1
19	EML A 019					สิ้น ปล่อย ST 1
20	EML A 020					สิ้น ปล่อย ST 1
21	EML A 021					สิ้น ปล่อย ST 1
22	EML A 022					สิ้น ปล่อย ST 1
23	EML A 023					สิ้น ปล่อย ST 1
24	EML A 024					สิ้น ปล่อย ST 1
25	EML A 025					สิ้น ปล่อย ST 1
26	EML A 026					สิ้น ปล่อย ST 1
27	EML A 027					สิ้น ปล่อย ST 1
28	EML A 028					สิ้น ปล่อย ST 1
29	EML A 029					สิ้น ปล่อย ST 1
30	EML A 030					สิ้น ปล่อย ST 1
31	EML A 031					สิ้น ปล่อย ST 1
32	EML A 032					สิ้น ปล่อย ST 1
33	EML A 033					สิ้น ปล่อย ST 1
34	EML A 034					สิ้น ปล่อย ST 1
35	EML A 035					สิ้น ปล่อย ST 1
36	EML A 036					สิ้น ปล่อย ST 1
37	EML A 037					สิ้น ปล่อย ST 1
38	EML A 038					สิ้น ปล่อย ST 1
39	EML A 039					สิ้น ปล่อย ST 1
40	EML A 040					สิ้น ปล่อย ST 1
41	EML A 041					สิ้น ปล่อย ST 1
42	EML A 042					สิ้น ปล่อย ST 1
43	EML A 043					สิ้น ปล่อย ST 1

หน่วยตรวจ สืบค้นข้อมูลอุปกรณ์		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจรอบ
ชุดตรวจ A		ไฟฉุกเฉินแบบตั้ง		ไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่		รหัสอุปกรณ์
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
44	EML A 044					สิ้น ปล่อย ST 1
45	EML A 045					สิ้น ปล่อย ST 1
46	EML A 046					สิ้น ปล่อย ST 1
47	EML A 047					สิ้น ปล่อย ST 1
48	EML A 048					สิ้น ปล่อย ST 1
49	EML A 049					สิ้น ปล่อย ST 1
50	EML A 050					สิ้น ปล่อย ST 1
51	EML A 051					สิ้น ปล่อย ST 1
52	EML A 052					สิ้น ปล่อย ST 1
53	EML A 053					สิ้น ปล่อย ST 1
54	EML A 054					สิ้น ปล่อย ST 1
55	EML A 055					สิ้น ปล่อย ST 1
56	EML A 056					สิ้น ปล่อย ST 1
57	EML A 057					สิ้น ปล่อย ST 1
58	EML A 058					สิ้น ปล่อย ST 1
59	EML A 059					สิ้น ปล่อย ST 1
60	EML A 060					สิ้น ปล่อย ST 1
61	EML A 061					สิ้น ปล่อย ST 1
62	EML A 062					สิ้น ปล่อย ST 1
63	EML A 063					สิ้น ปล่อย ST 1
64	EML A 064					สิ้น ปล่อย ST 1
65	EML A 065					สิ้น ปล่อย ST 1
66	EML A 066					สิ้น ปล่อย ST 1
67	EML A 067					สิ้น ปล่อย ST 1
68	EML A 068					สิ้น ปล่อย ST 1
69	EML A 069					สิ้น ปล่อย ST 1
70	EML A 070					สิ้น ปล่อย ST 1
71	EML A 071					สิ้น ปล่อย ST 1
72	EML A 072					สิ้น ปล่อย ST 1
73	EML A 073					สิ้น ปล่อย ST 1
74	EML A 074					สิ้น ปล่อย ST 1
75	EML A 075					สิ้น ปล่อย ST 1
76	EML A 076					สิ้น ปล่อย ST 1
77	EML A 077					สิ้น ปล่อย ST 1
78	EML A 078					สิ้น ปล่อย ST 1
79	EML A 079					สิ้น ปล่อย ST 1
80	EML A 080					สิ้น ปล่อย ST 1
81	EML A 081					สิ้น ปล่อย ST 1
82	EML A 082					สิ้น ปล่อย ST 1
83	EML A 083					สิ้น ปล่อย ST 1
84	EML A 084					สิ้น ปล่อย ST 1
85	EML A 085					สิ้น ปล่อย ST 1



รหัสงาน : EMLT-M		รหัส : DC-ON-001-BAF/20000500311-EMLT-00	
เลขที่ใบงาน : WO-002/08/2023		วันที่ปฏิบัติงาน : 07/08/2023	
ชื่ออาคาร : B			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข
	Emergency Light		
1	ตรวจเช็คสภาพ		
2	ตรวจเช็คความสะอาด		
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-002/08/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : EMLT-M		รหัส : DC-ON-001-BAF/20000500311-EMLT-00	
เลขที่ใบงาน : WO-002/08/2023		วันที่ปฏิบัติงาน : 07/08/2023	
ชื่ออาคาร : B			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข
	Emergency Light		
1	ตรวจเช็คสภาพ		
2	ตรวจเช็คความสะอาด		
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ		

รหัสงาน : EMLT-M		รหัส : DC-ON-001-CAF/20000500307-EMLT-00	
เลขที่ใบงาน : WO-005/08/2023		วันที่ปฏิบัติงาน : 08/08/2023	
ชื่ออาคาร : C			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข
	Emergency Light		
1	ตรวจเช็คสภาพ		
2	ตรวจเช็คความสะอาด		
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-005/08/2023 Page 1 of 1



ชื่อหน่วยงาน ชื่อแบบใช้ ต่อแบบชุดรายการคู่มือ		ใบตรวจการติดตั้งไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจพบ ทั้งหมด/ปกติ	
ตารางที่	A	ไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่		สถานะไฟฉุกเฉิน		ผลการตรวจพบ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่		สถานะไฟฉุกเฉิน		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
44	EML A 044					ชั้น 6 หน้าห้อง 60084	
45	EML A 045					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.3	
46	EML A 046					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.2	
47	EML A 047					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.2	
48	EML A 048					ชั้น 6 หน้าห้อง 90106	
49	EML A 049					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.1	
50	EML A 050					ชั้น 6 หน้าห้อง 90128	
51	EML A 051					ชั้น 6 หน้าห้อง 90125	
52	EML A 052					ชั้น 6 ห้องฉุกเฉินอีทีพี	
53	EML A 053					ชั้น 6 หน้าห้อง 90112	
54	EML A 054					ชั้น 6 หน้าห้อง 90116	
55	EML A 055					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.3	
56	EML A 056					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.2	
57	EML A 057					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.2	
58	EML A 058					ชั้น 6 หน้าห้อง 90138	
59	EML A 059					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.1	
60	EML A 060					ชั้น 6 หน้าห้อง 90160	
61	EML A 061					ชั้น 6 หน้าห้อง 90157	
62	EML A 062					ชั้น 6 ห้องฉุกเฉินอีทีพี	
63	EML A 063					ชั้น 6 หน้าห้อง 90144	
64	EML A 064					ชั้น 6 หน้าห้อง 90148	
65	EML A 065					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.3	
66	EML A 066					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.2	
67	EML A 067					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.2	
68	EML A 068					ชั้น 6 หน้าห้อง 90170	
69	EML A 069					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.1	
70	EML A 070					ชั้น 6 หน้าห้อง 90162	
71	EML A 071					ชั้น 6 หน้าห้อง 90169	
72	EML A 072					ชั้น 6 ห้องฉุกเฉินอีทีพี	
73	EML A 073					ชั้น 6 หน้าห้อง 90176	
74	EML A 074					ชั้น 6 หน้าห้อง 90180	
75	EML A 075					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.3	
76	EML A 076					ชั้น 6 Booster Pump ST.2	
77	EML A 077					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.2	
78	EML A 078					ชั้น 6 หน้าห้อง 90200	
79	EML A 079					ชั้น 6 หน้าห้อง ST.1	
80	EML A 080					ชั้น 6 หน้าห้อง 90220	
81	EML A 081					ชั้น 6 หน้าห้อง 90217	
82	EML A 082					ชั้น 6 ห้องฉุกเฉินอีทีพี	
83	EML A 083					ชั้น 6 หน้าห้อง 90208	
84	EML A 084					ชั้น 6 หน้าห้อง 90210	
85	EML A 085					ชั้น 6 Booster Pump ST.3	

ข้อมูลอาคาร		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์	
ชื่ออาคาร / รหัสอาคาร		ไฟฟ้าตามแผนผัง		สถานที่ตามแผนผัง		สถานที่ตรวจพบ		สถานที่ติดตั้ง	
ลำดับ	รายการ / รหัสรายการ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		หมายเหตุ
1	EML B 001							ชั้น 1 บังโกล ST.2	
2	EML B 002							ชั้น 1 ทางออกภายนอก	
3	EML B 003							ชั้น 1 บังโกล ST.1	
4	EML B 004							ชั้น 1 หน้าที่เก็บ	
5	EML B 005							ชั้น 1 LOBBY ทางออก	
6	EML B 006							ชั้น 1 Control Room	
7	EML B 007							ชั้น 1 CWP. Room	
8	EML B 008							ชั้น 1 MOB. Room	
9	EML B 009							ชั้น 1 หน้าที่พิมพ์	
10	EML B 010							ชั้น 1 หน้าที่จอง 90231	
11	EML B 011							ชั้น 1 หน้าที่จอง 90227	
12	EML B 012							ชั้น 1 บังโกล ST.3	
13	EML B 013							ชั้น 1 Fire Pump Room	
14	EML B 014							ชั้น 1 ลิ้นชักขยะ	ขาด
15	EML B 015							ชั้น 1 ลิ้นชัก	
16	EML B 016							ชั้น 2 บังโกล ST.2	
17	EML B 017							ชั้น 2 หน้าที่จอง 90254	
18	EML B 018							ชั้น 2 หน้าที่จอง 90250	
19	EML B 019							ชั้น 2 บังโกล ST.1	
20	EML B 020							ชั้น 2 หน้าที่จอง 90261	
21	EML B 021							ชั้น 2 หน้าที่จอง 90264	
22	EML B 022							ชั้น 2 ห้องโถงรอยไว้เท้า	
23	EML B 023							ชั้น 2 หน้าที่จอง 90244	
24	EML B 024							ชั้น 2 หน้าที่จอง 90240	
25	EML B 025							ชั้น 2 บังโกล ST.3	
26	EML B 026							ชั้น 3 บังโกล ST.2	
27	EML B 027							ชั้น 3 หน้าที่จอง 90286	
28	EML B 028							ชั้น 3 หน้าที่จอง 90282	
29	EML B 029							ชั้น 3 บังโกล ST.1	
30	EML B 030							ชั้น 3 หน้าที่จอง 90294	
31	EML B 031							ชั้น 3 หน้าที่จอง 90296	
32	EML B 032							ชั้น 3 ห้องโถงรอยไว้เท้า	
33	EML B 033							ชั้น 3 หน้าที่จอง 90276	
34	EML B 034							ชั้น 3 หน้าที่จอง 90272	
35	EML B 035							ชั้น 3 บังโกล ST.3	
36	EML B 036							ชั้น 3 บังโกล ST.2	
37	EML B 037							ชั้น 4 หน้าที่จอง 90318	
38	EML B 038							ชั้น 4 หน้าที่จอง 90315	
39	EML B 039							ชั้น 4 บังโกล ST.1	
40	EML B 040							ชั้น 4 หน้าที่จอง 90325	
41	EML B 041							ชั้น 4 หน้าที่จอง 90328	
42	EML B 042							ชั้น 4 ห้องโถงรอยไว้เท้า	
43	EML B 043							ชั้น 4 หน้าที่จอง 90308	



หน่วยงาน ติดบน ชั้นบนสุด-จุดรวมถนัด		โครงการเดิม โสภณเจิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจพบ 9/11/06	
อาคาร B				รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โสตทัศนศึกษา	สถานะอุปกรณ์	ผลการตรวจพบ	สถานที่ติดตั้ง
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โสตทัศนศึกษา	สถานะอุปกรณ์	ผลการตรวจพบ	สถานที่ติดตั้ง
44	EML B 044				ชั้น4 หน้าห้อง 90304
45	EML B 045				ชั้น4 บันได ST.3
46	EML B 046				ชั้น5 บันได ST.2
47	EML B 047				ชั้น5 หน้าห้อง 90350
48	EML B 048				ชั้น5 หน้าห้อง 90348
49	EML B 049				ชั้น5 บันได ST.1
50	EML B 050				ชั้น5 หน้าห้อง 90357
51	EML B 051				ชั้น5 หน้าห้อง 90360
52	EML B 052				ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์
53	EML B 053				ชั้น5 หน้าห้อง 90340
54	EML B 054				ชั้น5 หน้าห้อง 90336
55	EML B 055				ชั้น5 บันได ST.3
56	EML B 056				ชั้น5 บันได ST.2
57	EML B 057				ชั้น5 หน้าห้อง 90382
58	EML B 058				ชั้น5 หน้าห้อง 90378
59	EML B 059				ชั้น5 บันได ST.1
60	EML B 060				ชั้น5 หน้าห้อง 90389
61	EML B 061				ชั้น5 หน้าห้อง 90392
62	EML B 062				ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์
63	EML B 063				ชั้น5 หน้าห้อง 90372
64	EML B 064				ชั้น5 หน้าห้อง 90368
65	EML B 065				ชั้น5 บันได ST.3
66	EML B 066				ชั้น7 บันได ST.2
67	EML B 067				ชั้น7 หน้าห้อง 90414
68	EML B 068				ชั้น7 หน้าห้อง 90410
69	EML B 069				ชั้น7 บันได ST.1
70	EML B 070				ชั้น7 หน้าห้อง 90422
71	EML B 071				ชั้น7 หน้าห้อง 90424
72	EML B 072				ชั้น7 ห้องโถงลิฟท์
73	EML B 073				ชั้น7 หน้าห้อง 90404
74	EML B 074				ชั้น7 หน้าห้อง 90400
75	EML B 075				ชั้น7 บันได ST.3
76	EML B 076				ชั้น8 Booster Pump ST.2
77	EML B 077				ชั้น8 หน้าห้อง 90443
78	EML B 078				ชั้น8 หน้าห้อง 90440
79	EML B 079				ชั้น8 บันได ST.1
80	EML B 080				ชั้น8 หน้าห้อง 90450
81	EML B 081				ชั้น8 หน้าห้อง 90453
82	EML B 082				ชั้น8 ห้องโถงลิฟท์
83	EML B 083				ชั้น8 หน้าห้อง 90434
84	EML B 084				ชั้น8 Booster Pump ST.3
หมายเหตุ					

หน่วยงาน ติดบน ชั้นบนสุด-จุดรวมถนัด		โครงการเดิม โสภณเจิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจพบ 9/11/06	
อาคาร C				รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โสตทัศนศึกษา	สถานะอุปกรณ์	ผลการตรวจพบ	สถานที่ติดตั้ง
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โสตทัศนศึกษา	สถานะอุปกรณ์	ผลการตรวจพบ	สถานที่ติดตั้ง
1	EML C 001				ชั้น1 บันได ST.2
2	EML C 002				ชั้น1 หน้าห้อง
3	EML C 003				ชั้น1 หน้าห้อง ST.1
4	EML C 004				ชั้น1 ห้องโถงลิฟท์
5	EML C 005				ชั้น1 หน้าห้อง 90463
6	EML C 006				ชั้น1 หน้าห้อง 90465
7	EML C 007				ชั้น1 หน้าห้อง 90462
8	EML C 008				ชั้น1 บันได ST.3
9	EML C 009				ชั้น1 หน้าห้อง
10	EML C 010				ชั้น1 LOBBY ทางออก
11	EML C 011				ชั้น1 CWP. Room
12	EML C 012				ชั้น1 MDB. Room
13	EML C 013				ชั้น1 Control Room
14	EML C 014				ชั้น1 ลิฟท์
15	EML C 015				ชั้น2 บันได ST.2
16	EML C 016				ชั้น2 หน้าห้อง 90024
17	EML C 017				ชั้น2 หน้าห้อง 90048
18	EML C 018				ชั้น2 บันได ST.1
19	EML C 019				ชั้น2 หน้าห้อง 90045
20	EML C 020				ชั้น2 หน้าห้อง 90048
21	EML C 021				ชั้น2 ห้องโถงลิฟท์
22	EML C 022				ชั้น2 หน้าห้อง 90047
23	EML C 023				ชั้น2 หน้าห้อง 90047
24	EML C 024				ชั้น2 บันได ST.3
25	EML C 025				ชั้น3 บันได ST.2
26	EML C 026				ชั้น3 หน้าห้อง 900513
27	EML C 027				ชั้น3 หน้าห้อง 900509
28	EML C 028				ชั้น3 บันได ST.1
29	EML C 029				ชั้น3 หน้าห้อง 900520
30	EML C 030				ชั้น3 หน้าห้อง 900523
31	EML C 031				ชั้น3 ห้องโถงลิฟท์
32	EML C 032				ชั้น3 หน้าห้อง 900503
33	EML C 033				ชั้น3 หน้าห้อง 900500
34	EML C 034				ชั้น3 บันได ST.3
35	EML C 035				ชั้น4 บันได ST.2
36	EML C 036				ชั้น4 หน้าห้อง 900545
37	EML C 037				ชั้น4 หน้าห้อง 900541
38	EML C 038				ชั้น4 บันได ST.1
39	EML C 039				ชั้น4 หน้าห้อง 900552
40	EML C 040				ชั้น4 หน้าห้อง 900555
41	EML C 041				ชั้น4 ห้องโถงลิฟท์
42	EML C 042				ชั้น4 หน้าห้อง 900535
43	EML C 043				ชั้น4 หน้าห้อง 900532
หมายเหตุ					

หน่วยงาน ติดบน ชั้นบนสุด-จุดรวมถนัด		โครงการเดิม โสภณเจิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจพบ 9/11/06	
อาคาร C				รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โสตทัศนศึกษา	สถานะอุปกรณ์	ผลการตรวจพบ	สถานที่ติดตั้ง
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โสตทัศนศึกษา	สถานะอุปกรณ์	ผลการตรวจพบ	สถานที่ติดตั้ง
44	EML C 044				ชั้น4 บันได ST.3
45	EML C 045				ชั้น5 บันได ST.2
46	EML C 046				ชั้น5 หน้าห้อง 900577
47	EML C 047				ชั้น5 หน้าห้อง 900573
48	EML C 048				ชั้น5 บันได ST.1
49	EML C 049				ชั้น5 หน้าห้อง 900584
50	EML C 050				ชั้น5 หน้าห้อง 900587
51	EML C 051				ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์
52	EML C 052				ชั้น5 หน้าห้อง 900587
53	EML C 053				ชั้น5 หน้าห้อง 900584
54	EML C 054				ชั้น5 บันได ST.3
55	EML C 055				ชั้น5 บันได ST.2
56	EML C 056				ชั้น5 หน้าห้อง 900609
57	EML C 057				ชั้น5 หน้าห้อง 900605
58	EML C 058				ชั้น5 บันได ST.1
59	EML C 059				ชั้น5 หน้าห้อง 900616
60	EML C 060				ชั้น5 หน้าห้อง 900619
61	EML C 061				ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์
62	EML C 062				ชั้น5 หน้าห้อง 900599
63	EML C 063				ชั้น5 หน้าห้อง 900596
64	EML C 064				ชั้น5 บันได ST.3
65	EML C 065				ชั้น5 บันได ST.2
66	EML C 066				ชั้น7 หน้าห้อง 900641
67	EML C 067				ชั้น7 หน้าห้อง 900637
68	EML C 068				ชั้น7 บันได ST.1
69	EML C 069				ชั้น7 หน้าห้อง 900648
70	EML C 070				ชั้น7 หน้าห้อง 900651
71	EML C 071				ชั้น7 ห้องโถงลิฟท์
72	EML C 072				ชั้น7 หน้าห้อง 900631
73	EML C 073				ชั้น7 หน้าห้อง 900628
74	EML C 074				ชั้น7 บันได ST.3
75	EML C 075				ชั้น8 Booster Pump ST.2
76	EML C 076				ชั้น8 หน้าห้อง 900673
77	EML C 077				ชั้น8 หน้าห้อง 900669
78	EML C 078				ชั้น8 บันได ST.1
79	EML C 079				ชั้น8 หน้าห้อง 900680
80	EML C 080				ชั้น8 หน้าห้อง 900683
81	EML C 081				ชั้น8 ห้องโถงลิฟท์
82	EML C 082				ชั้น8 หน้าห้อง 900683
83	EML C 083				ชั้น8 หน้าห้อง 900660
84	EML C 084				ชั้น8 Booster Pump ST.3
หมายเหตุ					

หน่วยงาน ติดบน ชั้นบนสุด-จุดรวมถนัด		โครงการเดิม โสภณเจิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจพบ 9/11/06	
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โสตทัศนศึกษา	สถานะอุปกรณ์	ผลการตรวจพบ	สถานที่ติดตั้ง
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โสตทัศนศึกษา	สถานะอุปกรณ์	ผลการตรวจพบ	สถานที่ติดตั้ง
1	EML D 001				ชั้น1 บันได ST.2
2	EML D 002				ชั้น1 หน้าห้อง 900691
3	EML D 003				ชั้น1 หน้าห้อง 900694
4	EML D 004				ชั้น1 บันได ST.1
5	EML D 005				ชั้น1 หน้าห้อง ST.1
6	EML D 006				ชั้น1 หน้าห้อง
7	EML D 007				ชั้น1 LOBBY หน้าห้อง
8	EML D 008				ชั้น1 LOBBY ทางออก
9	EML D 009				ชั้น1 หน้าห้อง
10	EML D 010				ชั้น1 Control Room
11	EML D 011				ชั้น1 MDB. Room
12	EML D 012				ชั้น1 CWP. Room
13	EML D 013				ชั้น1 บันได ST.3
14	EML D 014				ชั้น2 บันได ST.2
15	EML D 015				ชั้น2 หน้าห้อง ST.2
16	EML D 016				ชั้น2 หน้าห้อง 900700
17	EML D 017				ชั้น2 บันได ST.1
18	EML D 018				ชั้น2 หน้าห้อง ST.1
19	EML D 019				ชั้น2 หน้าห้อง 900719
20	EML D 020				ชั้น2 ห้องโถงลิฟท์
21	EML D 021				ชั้น2 หน้าห้อง 900708
22	EML D 022				ชั้น2 หน้าห้อง ST.3
23	EML D 023				ชั้น2 บันได ST.3
24	EML D 024				ชั้น3 บันได ST.2
25	EML D 025				ชั้น3 หน้าห้อง 900513
26	EML D 026				ชั้น3 หน้าห้อง 900732
27	EML D 027				ชั้น3 บันได ST.1
28	EML D 028				ชั้น3 หน้าห้อง 900520
29	EML D 029				ชั้น3 หน้าห้อง 900751
30	EML D 030				ชั้น3 ห้องโถงลิฟท์
31	EML D 031				ชั้น3 หน้าห้อง 900738
32	EML D 032				ชั้น3 หน้าห้อง ST.3
33	EML D 033				ชั้น3 บันได ST.3
34	EML D 034				ชั้น4 บันได ST.2
35	EML D 035				ชั้น4 หน้าห้อง ST.2
36	EML D 036				ชั้น4 หน้าห้อง 900764
37	EML D 037				ชั้น4 บันได ST.1
38	EML D 038				ชั้น4 หน้าห้อง ST.1
39	EML D 039				ชั้น4 หน้าห้อง 900783
40	EML D 040				ชั้น4 ห้องโถงลิฟท์
41	EML D 041				ชั้น4 หน้าห้อง 900770
42	EML D 042				ชั้น4 หน้าห้อง ST.3
43	EML D 043				ชั้น4 บันได ST.3
หมายเหตุ					

แผนผังอาคาร		โถงทางเดินฉุกเฉิน (Emergency Lapse)						บันไดทางขึ้นลง	
อาคาร D		โถงทางเดินฉุกเฉิน (Emergency Lapse)						บันไดทางขึ้นลง	
ชั้นที่		โถงทางเดินฉุกเฉิน (Emergency Lapse)						บันไดทางขึ้นลง	
ชั้นที่	อาคาร / ส่วนที่	โถงทางเดินฉุกเฉิน	โถงทางเดินฉุกเฉิน	โถงทางเดินฉุกเฉิน	โถงทางเดินฉุกเฉิน	โถงทางเดินฉุกเฉิน	โถงทางเดินฉุกเฉิน	บันไดทางขึ้นลง	บันไดทางขึ้นลง
44	EML D 044	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 44	
45	EML D 045	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 45	
46	EML D 046	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 46	
47	EML D 047	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 47	
48	EML D 048	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 48	
49	EML D 049	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 49	
50	EML D 050	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 50	
51	EML D 051	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 51	
52	EML D 052	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 52	
53	EML D 053	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 53	
54	EML D 054	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 54	
55	EML D 055	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 55	
56	EML D 056	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 56	
57	EML D 057	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 57	
58	EML D 058	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 58	
59	EML D 059	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 59	
60	EML D 060	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 60	
61	EML D 061	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 61	
62	EML D 062	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 62	
63	EML D 063	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 63	
64	EML D 064	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 64	
65	EML D 065	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 65	
66	EML D 066	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 66	
67	EML D 067	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 67	
68	EML D 068	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 68	
69	EML D 069	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 69	
70	EML D 070	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 70	
71	EML D 071	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 71	
72	EML D 072	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 72	
73	EML D 073	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 73	
74	EML D 074	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 74	
75	EML D 075	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 75	
76	EML D 076	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 76	
77	EML D 077	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 77	
78	EML D 078	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 78	
79	EML D 079	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 79	
80	EML D 080	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 80	
81	EML D 081	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 81	
82	EML D 082	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 82	
83	EML D 083	/	/	/	/	/	/	บันได ชั้นที่ 83	

หน่วยงาน ...ติดขอใบ...ก่อนนำเข้าสู่ระบบภูมิ...		ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		b1701 60 EL	
อาคาร A		ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EML A 001							ชั้น1 หน้าประตูฉุกเฉิน ไฟ ST.2			
2	EML A 002							ชั้น1 หน้าห้อง 901			
3	EML A 003							ชั้น1 หน้าห้อง 904			
4	EML A 004							ชั้น1 หน้าประตูฉุกเฉิน ไฟ ST.1			
5	EML A 005							ชั้น1 หน้าลิฟท์ NO.1			
6	EML A 006							ชั้น1 หน้าลิฟท์ NO.2			
7	EML A 007							ชั้น1 LOBBY มีเก้าอี้รถ			
8	EML A 008							ชั้น1 LOBBY ทางออก			
9	EML A 009							ชั้น1 ห้องเก็บยาสูบ			
10	EML A 010							ชั้น1 หน้าห้องมีน้ำ			
11	EML A 011							ชั้น1 Control Room			
12	EML A 012							ชั้น1 CWP_Room			
13	EML A 013							ชั้น1 MDB_Room			
14	EML A 014							ชั้น1 บันได ST.3			
15	EML A 015							ชั้น1 บิโอม ปลูก.			
16	EML A 016							ชั้น2 บันได ST.2			
17	EML A 017							ชั้น2 หน้าประตู ST.2			
18	EML A 018							ชั้น2 หน้าห้อง 9010			
19	EML A 019							ชั้น2 บันได ST.1			
20	EML A 020							ชั้น2 หน้าห้อง 9032			
21	EML A 021							ชั้น2 หน้าห้อง 9029			
22	EML A 022							ชั้น2 หน้าห้องฉุกเฉินไฟฟ้า			
23	EML A 023							ชั้น2 หน้าห้อง 9016			
24	EML A 024							ชั้น2 หน้าห้อง 9020			
25	EML A 025							ชั้น2 หน้าประตู ST.3			
26	EML A 026							ชั้น2 บันได ST.2			
27	EML A 027							ชั้น2 หน้าประตู ST.2			
28	EML A 028							ชั้น2 หน้าห้อง 9042			
29	EML A 029							ชั้น2 บันได ST.1			
30	EML A 030							ชั้น2 หน้าห้อง 9064			
31	EML A 031							ชั้น2 หน้าห้อง 9061			
32	EML A 032							ชั้น2 ห้องฉุกเฉินไฟฟ้า			
33	EML A 033							ชั้น2 หน้าห้อง 9048			
34	EML A 034							ชั้น2 หน้าห้อง 9052			
35	EML A 035							ชั้น2 บันได ST.3			
36	EML A 036							ชั้น2 บันได ST.2			
37	EML A 037							ชั้น2 หน้าประตู ST.2			
38	EML A 038							ชั้น2 หน้าห้อง 9074			
39	EML A 039							ชั้น2 บันได ST.1			
40	EML A 040							ชั้น2 หน้าห้อง 9096			
41	EML A 041							ชั้น2 หน้าห้อง 9093			
42	EML A 042							ชั้น2 ห้องฉุกเฉินไฟฟ้า			
43	EML A 043							ชั้น2 หน้าห้อง 9080			

หมายเหตุ

FRM-PMR-070 Rev 001 15 Aug 2020

[illegible]

เบอร์งาน .... คือคนใด. ชื่อคนดู-สุวรรณภูมิ.....

อาคาร ..... B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน  
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ  
รหัสอุปกรณ์

410/66  
..... EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โพรงแจ้งแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจพบ		สถานะเมื่อครั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML B 001							ชั้น1 บัณฑิต ST 2	
2	EML B 002							ชั้น1 ทางออกด้านนอก	
3	EML B 003							ชั้น1 บัณฑิต ST 1	
4	EML B 004							ชั้น1 ห้องลิฟต์	
5	EML B 005							ชั้น1 LOBBY ทางออก	
6	EML B 006							ชั้น1 Control Room	
7	EML B 007							ชั้น1 CWP. Room	
8	EML B 008							ชั้น1 MDB. Room	
9	EML B 009							ชั้น1 หน้าลิฟต์	
10	EML B 010							ชั้น1 หน้าห้อง 90/231	
11	EML B 011							ชั้น1 หน้าห้อง 90/227	
12	EML B 012							ชั้น1 บัณฑิต ST 3	
13	EML B 013							ชั้น1 Fire Pump Room	
14	EML B 014							ชั้น1 ห้องประชุม อาคาร	
15	EML B 015							ชั้น1 ลิฟต์	
16	EML B 016							ชั้น2 บัณฑิต ST 2	
17	EML B 017							ชั้น2 หน้าห้อง 90/254	
18	EML B 018							ชั้น2 หน้าห้อง 90/250	
19	EML B 019							ชั้น2 บัณฑิต ST 1	
20	EML B 020							ชั้น2 หน้าห้อง 90/261	
21	EML B 021							ชั้น2 หน้าห้อง 90/264	
22	EML B 022							ชั้น2 ห้องลิฟต์ไฟฟ้า	
23	EML B 023							ชั้น2 หน้าห้อง 90/244	
24	EML B 024							ชั้น2 หน้าห้อง 90/240	
25	EML B 025							ชั้น2 บัณฑิต ST 3	
26	EML B 026							ชั้น3 บัณฑิต ST 2	
27	EML B 027							ชั้น3 หน้าห้อง 90/286	
28	EML B 028							ชั้น3 หน้าห้อง 90/282	
29	EML B 029							ชั้น3 บัณฑิต ST 1	
30	EML B 030							ชั้น3 หน้าห้อง 90/294	
31	EML B 031							ชั้น3 หน้าห้อง 90/286	
32	EML B 032							ชั้น3 ห้องลิฟต์ไฟฟ้า	
33	EML B 033							ชั้น3 หน้าห้อง 90/276	
34	EML B 034							ชั้น3 หน้าห้อง 90/272	
35	EML B 035							ชั้น3 บัณฑิต ST 3	
36	EML B 036							ชั้น4 บัณฑิต ST 2	
37	EML B 037							ชั้น4 หน้าห้อง 90/318	
38	EML B 038							ชั้น4 หน้าห้อง 90/315	
39	EML B 039							ชั้น4 บัณฑิต ST 1	
40	EML B 040							ชั้น4 หน้าห้อง 90/325	
41	EML B 041							ชั้น4 หน้าห้อง 90/328	
42	EML B 042							ชั้น4 ห้องลิฟต์ไฟฟ้า	
43	EML B 043							ชั้น4 หน้าห้อง 90/308	

หน้าหลัง

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020



หน่วยงาน .... ติดอันดับ ..... อ่อนนุ่ม-สุวรรณภูมิ.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ	
อาคาร		ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EML B 044							ชั้น4 หน้าห้อง 90304		
2	EML B 045							ชั้น4 บันได ST 3		
3	EML B 046							ชั้น5 บันได ST 2		
4	EML B 047							ชั้น5 หน้าห้อง 90350		
5	EML B 048							ชั้น5 หน้าห้อง 90346		
6	EML B 049							ชั้น5 บันได ST.1		
7	EML B 050							ชั้น5 หน้าห้อง 90357		
8	EML B 051							ชั้น5 หน้าห้อง 90360		
9	EML B 052							ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์		
10	EML B 053							ชั้น5 หน้าห้อง 90340		
11	EML B 054							ชั้น5 หน้าห้อง 90336		
12	EML B 055							ชั้น5 บันได ST.3		
13	EML B 056							ชั้น5 บันได ST.2		
14	EML B 057							ชั้น5 หน้าห้อง 90362		
15	EML B 058							ชั้น5 หน้าห้อง 90378		
16	EML B 059							ชั้น5 บันได ST.1		
17	EML B 060							ชั้น5 หน้าห้อง 90389		
18	EML B 061							ชั้น5 หน้าห้อง 90392		
19	EML B 062							ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์		
20	EML B 063							ชั้น5 หน้าห้อง 90372		
21	EML B 064							ชั้น5 หน้าห้อง 90368		
22	EML B 065							ชั้น5 บันได ST.3		
23	EML B 066							ชั้น5 บันได ST.2		
24	EML B 067							ชั้น5 หน้าห้อง 90414		
25	EML B 068							ชั้น5 หน้าห้อง 90410		
26	EML B 069							ชั้น5 บันได ST.1		
27	EML B 070							ชั้น5 หน้าห้อง 90422		
28	EML B 071							ชั้น5 หน้าห้อง 90424		
29	EML B 072							ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์		
30	EML B 073							ชั้น5 หน้าห้อง 90404		
31	EML B 074							ชั้น5 หน้าห้อง 90400		
32	EML B 075							ชั้น5 บันได ST.3		
33	EML B 076							ชั้น5 Booster Pump ST.2		
34	EML B 077							ชั้น5 หน้าห้อง 90443		
35	EML B 078							ชั้น5 หน้าห้อง 90440		
36	EML B 079							ชั้น5 บันได ST.1		
37	EML B 080							ชั้น5 หน้าห้อง 90450		
38	EML B 081							ชั้น5 หน้าห้อง 90453		
39	EML B 082							ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์		
40	EML B 083							ชั้น5 หน้าห้อง 90434		
41	EML B 084							ชั้น5 หน้าห้อง 90480		
42	EML B 085							ชั้น5 Booster Pump ST.3		
43										
หมายเหตุ										

บริหารงานโดย บริษัท พริต พริตเพอร์มิต จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน .... ติดอันดับ ..... อ่อนนุ่ม-สุวรรณภูมิ.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ	
อาคาร		ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EML C 001							ชั้น1 บันได ST.2		
2	EML C 002							ชั้น1 หน้าห้อง ST.1		
3	EML C 003							ชั้น1 ประตูทางออกสะพานน้ำ		
4	EML C 004							ชั้น1 ห้องโถงลิฟท์		
5	EML C 005							ชั้น1 หน้าห้อง 90465		
6	EML C 006							ชั้น1 หน้าห้อง 90462		
7	EML C 007							ชั้น1 บันได ST.3		
8	EML C 008							ชั้น1 หน้าห้อง		
9	EML C 009							ชั้น1 LOBBY ทางออก		
10	EML C 010							ชั้น1 CWP. Room		
11	EML C 011							ชั้น1 MDB. Room		
12	EML C 012							ชั้น1 Control Room		
13	EML C 013							ชั้น1 ห้องโถงลิฟท์		
14	EML C 014							ชั้น2 บันได ST.2		
15	EML C 015							ชั้น2 หน้าห้อง 90254		
16	EML C 016							ชั้น2 หน้าห้อง 90488		
17	EML C 017							ชั้น2 บันได ST.1		
18	EML C 018							ชั้น2 หน้าห้อง 90496		
19	EML C 019							ชั้น2 หน้าห้อง 90498		
20	EML C 020							ชั้น2 ห้องโถงลิฟท์		
21	EML C 021							ชั้น2 หน้าห้อง 90478		
22	EML C 022							ชั้น2 หน้าห้อง 90475		
23	EML C 023							ชั้น2 บันได ST.3		
24	EML C 024							ชั้น2 บันได ST.2		
25	EML C 025							ชั้น3 หน้าห้อง 90513		
26	EML C 026							ชั้น3 หน้าห้อง 90509		
27	EML C 027							ชั้น3 บันได ST.1		
28	EML C 028							ชั้น3 หน้าห้อง 90520		
29	EML C 029							ชั้น3 หน้าห้อง 90523		
30	EML C 030							ชั้น3 ห้องโถงลิฟท์		
31	EML C 031							ชั้น3 หน้าห้อง 90503		
32	EML C 032							ชั้น3 หน้าห้อง 90500		
33	EML C 033							ชั้น3 บันได ST.3		
34	EML C 034							ชั้น3 บันได ST.2		
35	EML C 035							ชั้น4 หน้าห้อง 90545		
36	EML C 036							ชั้น4 หน้าห้อง 90541		
37	EML C 037							ชั้น4 บันได ST.1		
38	EML C 038							ชั้น4 หน้าห้อง 90552		
39	EML C 039							ชั้น4 หน้าห้อง 90555		
40	EML C 040							ชั้น4 ห้องโถงลิฟท์		
41	EML C 041							ชั้น4 หน้าห้อง 90535		
42	EML C 042							ชั้น4 หน้าห้อง 90532		
43	EML C 043									
หมายเหตุ										

บริหารงานโดย บริษัท พริต พริตเพอร์มิต จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน .... ติดอันดับ ..... อ่อนนุ่ม-สุวรรณภูมิ.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ	
อาคาร		ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EML D 001							ชั้น4 บันได ST.3		
2	EML D 002							ชั้น5 บันได ST.2		
3	EML D 003							ชั้น5 หน้าห้อง 90577		
4	EML D 004							ชั้น5 หน้าห้อง 90573		
5	EML D 005							ชั้น5 บันได ST.1		
6	EML D 006							ชั้น5 หน้าห้อง 90584		
7	EML D 007							ชั้น5 หน้าห้อง 90587		
8	EML D 008							ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์		
9	EML D 009							ชั้น5 หน้าห้อง 90567		
10	EML D 010							ชั้น5 หน้าห้อง 90564		
11	EML D 011							ชั้น5 บันได ST.3		
12	EML D 012							ชั้น5 บันได ST.2		
13	EML D 013							ชั้น5 หน้าห้อง 90609		
14	EML D 014							ชั้น5 หน้าห้อง 90605		
15	EML D 015							ชั้น5 บันได ST.1		
16	EML D 016							ชั้น5 หน้าห้อง 90616		
17	EML D 017							ชั้น5 หน้าห้อง 90619		
18	EML D 018							ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์		
19	EML D 019							ชั้น5 หน้าห้อง 90599		
20	EML D 020							ชั้น5 หน้าห้อง 90596		
21	EML D 021							ชั้น5 บันได ST.3		
22	EML D 022							ชั้น5 บันได ST.2		
23	EML D 023							ชั้น5 หน้าห้อง 90641		
24	EML D 024							ชั้น5 หน้าห้อง 90637		
25	EML D 025							ชั้น5 บันได ST.1		
26	EML D 026							ชั้น5 หน้าห้อง 90648		
27	EML D 027							ชั้น5 หน้าห้อง 90651		
28	EML D 028							ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์		
29	EML D 029							ชั้น5 หน้าห้อง 90631		
30	EML D 030							ชั้น5 หน้าห้อง 90628		
31	EML D 031							ชั้น5 บันได ST.3		
32	EML D 032							ชั้น5 Booster Pump ST.2		
33	EML D 033							ชั้น5 หน้าห้อง 90673		
34	EML D 034							ชั้น5 หน้าห้อง 90669		
35	EML D 035							ชั้น5 บันได ST.1		
36	EML D 036							ชั้น5 หน้าห้อง 90680		
37	EML D 037							ชั้น5 หน้าห้อง 90683		
38	EML D 038							ชั้น5 ห้องโถงลิฟท์		
39	EML D 039							ชั้น5 หน้าห้อง 90683		
40	EML D 040							ชั้น5 หน้าห้อง 90660		
41	EML D 041							ชั้น5 Booster Pump ST.3		
42	EML D 042									
43	EML D 043									
หมายเหตุ										

บริหารงานโดย บริษัท พริต พริตเพอร์มิต จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน .... ติดอันดับ ..... อ่อนนุ่ม-สุวรรณภูมิ.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์		a1066 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EML D 001							ชั้น4 บันได ST.2			
2	EML D 002							ชั้น4 หน้าห้อง 90691			
3	EML D 003							ชั้น4 หน้าห้อง 90694			
4	EML D 004							ชั้น4 บันได ST.1			
5	EML D 005							ชั้น4 หน้าประตู ST.1			
6	EML D 006							ชั้น4 หน้าลิฟท์			
7	EML D 007							ชั้น4 LOBBY ห้องโถง			
8	EML D 008							ชั้น4 LOBBY ทางเชื่อม			
9	EML D 009							ชั้น4 หน้าลิฟท์			
10	EML D 010							ชั้น4 Control Room			
11	EML D 011							ชั้น4 MDB. Room			
12	EML D 012							ชั้น4 CWP. Room			
13	EML D 013							ชั้น4 บันได ST.3			
14	EML D 014							ชั้น4 บันได ST.2			
15	EML D 015							ชั้น4 หน้าบันได ST.2			
16	EML D 016							ชั้น4 หน้าห้อง 90700			
17	EML D 017							ชั้น4 บันได ST.1			
18	EML D 018							ชั้น4 หน้าบันได ST.1			
19	EML D 019							ชั้น4 หน้าห้อง 90719			
20	EML D 020							ชั้น4 ห้องแม่เหล็กไฟฟ้า			
21	EML D 021							ชั้น4 หน้าห้อง 90706			
22	EML D 022							ชั้น4 หน้าบันได ST.3			
23	EML D 023							ชั้น4 บันได ST.3			
24	EML D 024							ชั้น4 บันได ST.2			
25	EML D 025							ชั้น4 หน้าห้อง 90513			
26	EML D 026							ชั้น4 หน้าห้อง 90732			
27	EML D 027							ชั้น4 บันได ST.1			
28	EML D 028							ชั้น4 หน้าห้อง 90520			
29	EML D 029							ชั้น4 หน้าห้อง 90751			
30	EML D 030							ชั้น4 ห้องแม่เหล็กไฟฟ้า			
31	EML D 031							ชั้น4 หน้าห้อง 90738			
32	EML D 032							ชั้น4 หน้าบันได ST.3			
33	EML D 033							ชั้น4 บันได ST.3			
34	EML D 034							ชั้น4 บันได ST.2			
35	EML D 035							ชั้น4 หน้าประตู ST.2			
36	EML D 036							ชั้น4 หน้าห้อง 90764			
37	EML D 037							ชั้น4 บันได ST.1			
38	EML D 038							ชั้น4 หน้าบันได ST.1			
39	EML D 039							ชั้น4 หน้าห้อง 90783			
40	EML D 040							ชั้น4 ห้องแม่เหล็กไฟฟ้า			
41	EML D 041							ชั้น4 หน้าห้อง 90770			
42	EML D 042							ชั้น4 หน้าบันได ST.3			
43	EML D 043							ชั้น4 บันได ST.3			

หมายเหตุ



หน่วยงาน ..... คืออะไร.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ	
อาคาร		ไฟฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจพบ		วันที่อุปกรณ์	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจพบ		วันที่อุปกรณ์	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	สถานที่ติดตั้ง	
1	EML D 044							ชั้น 5 บันได ST 2	
2	EML D 045							ชั้น 5 หน้าประตู ST 2	
3	EML D 046							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/796	
4	EML D 047							ชั้น 5 บันได ST 1	
5	EML D 048							ชั้น 5 หน้าบันได ST 1	
6	EML D 049							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/815	
7	EML D 050							ชั้น 5 ห้องลิโด้ไฟฟ้า	
8	EML D 051							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/802	
9	EML D 052							ชั้น 5 หน้าบันได ST 3	
10	EML D 053							ชั้น 5 บันได ST 3	
11	EML D 054							ชั้น 5 บันได ST 2	
12	EML D 055							ชั้น 5 หน้าประตู ST 2	
13	EML D 056							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/828	
14	EML D 057							ชั้น 5 บันได ST 1	
15	EML D 058							ชั้น 5 หน้าบันได ST 1	
16	EML D 059							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/847	
17	EML D 060							ชั้น 5 ห้องลิโด้ไฟฟ้า	
18	EML D 061							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/834	
19	EML D 062							ชั้น 5 หน้าบันได ST 3	
20	EML D 063							ชั้น 5 บันได ST 3	
21	EML D 064							ชั้น 5 บันได ST 2	
22	EML D 065							ชั้น 5 หน้าประตู ST 2	
23	EML D 066							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/860	
24	EML D 067							ชั้น 5 บันได ST 1	
25	EML D 068							ชั้น 5 หน้าบันได ST 1	
26	EML D 069							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/879	
27	EML D 070							ชั้น 5 ห้องลิโด้ไฟฟ้า	
28	EML D 071							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/866	
29	EML D 072							ชั้น 5 หน้าบันได ST 3	
30	EML D 073							ชั้น 5 บันได ST 3	
31	EML D 074							ชั้น 5 Booster Pump ST 2	
32	EML D 075							ชั้น 5 หน้าประตู ST 2	
33	EML D 076							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/913	
34	EML D 077							ชั้น 5 บันได ST 1	
35	EML D 078							ชั้น 5 หน้าบันได ST 1	
36	EML D 079							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/907	
37	EML D 080							ชั้น 5 ห้องลิโด้ไฟฟ้า	
38	EML D 081							ชั้น 5 หน้าห้อง 90/903	
39	EML D 082							ชั้น 5 หน้าบันได ST 3	
40	EML D 083							ชั้น 5 Booster Pump ST 3	
41									
42									
43									

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน

FRM-FMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ..... คืออะไร.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ	
อาคาร		ไฟฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจพบ		วันที่อุปกรณ์	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจพบ		วันที่อุปกรณ์	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	สถานที่ติดตั้ง	
1	EML A 001							ชั้น 1 หน้าประตู ST 2	
2	EML A 002							ชั้น 1 หน้าห้อง 90/1	
3	EML A 003							ชั้น 1 หน้าห้อง 90/4	
4	EML A 004							ชั้น 1 หน้าประตู ST 1	
5	EML A 005							ชั้น 1 หน้าลิโด้ NO.1	
6	EML A 006							ชั้น 1 หน้าลิโด้ NO.2	
7	EML A 007							ชั้น 1 LOBBY ลิโด้	
8	EML A 008							ชั้น 1 LOBBY ลิโด้	
9	EML A 009							ชั้น 1 หน้าลิโด้	
10	EML A 010							ชั้น 1 หน้าลิโด้	
11	EML A 011							ชั้น 1 Control Room	
12	EML A 012							ชั้น 1 CWP. Room	
13	EML A 013							ชั้น 1 MDB. Room	
14	EML A 014							ชั้น 1 บันได ST 3	
15	EML A 015							ชั้น 1 ลิโด้	
16	EML A 016							ชั้น 2 บันได ST 2	
17	EML A 017							ชั้น 2 หน้าประตู ST 2	
18	EML A 018							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/10	
19	EML A 019							ชั้น 2 บันได ST 1	
20	EML A 020							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/32	
21	EML A 021							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/29	
22	EML A 022							ชั้น 2 หน้าลิโด้ลิโด้	
23	EML A 023							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/16	
24	EML A 024							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/20	
25	EML A 025							ชั้น 2 หน้าประตู ST 3	
26	EML A 026							ชั้น 3 บันได ST 2	
27	EML A 027							ชั้น 3 หน้าประตู ST 2	
28	EML A 028							ชั้น 3 หน้าห้อง 90/42	
29	EML A 029							ชั้น 3 บันได ST 1	
30	EML A 030							ชั้น 3 หน้าห้อง 90/44	
31	EML A 031							ชั้น 3 หน้าห้อง 90/81	
32	EML A 032							ชั้น 3 ห้องลิโด้ลิโด้	
33	EML A 033							ชั้น 3 หน้าห้อง 90/48	
34	EML A 034							ชั้น 3 หน้าห้อง 90/52	
35	EML A 035							ชั้น 3 บันได ST 3	
36	EML A 036							ชั้น 3 บันได ST 2	
37	EML A 037							ชั้น 4 หน้าประตู ST 2	
38	EML A 038							ชั้น 4 หน้าห้อง 90/74	
39	EML A 039							ชั้น 4 บันได ST 1	
40	EML A 040							ชั้น 4 หน้าห้อง 90/86	
41	EML A 041							ชั้น 4 หน้าห้อง 90/83	
42	EML A 042							ชั้น 4 ห้องลิโด้ลิโด้	
43	EML A 043							ชั้น 4 หน้าห้อง 90/80	

หน่วยงาน ..... คืออะไร.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ	
อาคาร		ไฟฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจพบ		วันที่อุปกรณ์	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟฉุกเฉิน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจพบ		วันที่อุปกรณ์	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	สถานที่ติดตั้ง	
1	EML B 001							ชั้น 1 บันได ST 2	
2	EML B 002							ชั้น 1 ทางออกอาคาร	
3	EML B 003							ชั้น 1 บันได ST 1	
4	EML B 004							ชั้น 1 หน้าลิโด้	
5	EML B 005							ชั้น 1 LOBBY ทางออก	
6	EML B 006							ชั้น 1 Control Room	
7	EML B 007							ชั้น 1 CWP. Room	
8	EML B 008							ชั้น 1 MDB. Room	
9	EML B 009							ชั้น 1 หน้าลิโด้	
10	EML B 010							ชั้น 1 หน้าลิโด้ 90/231	
11	EML B 011							ชั้น 1 หน้าลิโด้ 90/227	
12	EML B 012							ชั้น 1 บันได ST 3	
13	EML B 013							ชั้น 1 Fire Pump Room	
14	EML B 014							ชั้น 1 ลิโด้ลิโด้	
15	EML B 015							ชั้น 1 ลิโด้	
16	EML B 016							ชั้น 2 บันได ST 2	
17	EML B 017							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/284	
18	EML B 018							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/250	
19	EML B 019							ชั้น 2 บันได ST 1	
20	EML B 020							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/261	
21	EML B 021							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/264	
22	EML B 022							ชั้น 2 ห้องลิโด้ลิโด้	
23	EML B 023							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/244	
24	EML B 024							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/240	
25	EML B 025							ชั้น 2 บันได ST 3	
26	EML B 026							ชั้น 2 บันได ST 2	
27	EML B 027							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/286	
28	EML B 028							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/282	
29	EML B 029							ชั้น 2 บันได ST 1	
30	EML B 030							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/284	
31	EML B 031							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/286	
32	EML B 032							ชั้น 2 ห้องลิโด้ลิโด้	
33	EML B 033							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/276	
34	EML B 034							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/272	
35	EML B 035							ชั้น 2 บันได ST 3	
36	EML B 036							ชั้น 2 บันได ST 2	
37	EML B 037							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/318	
38	EML B 038							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/315	
39	EML B 039							ชั้น 2 บันได ST 1	
40	EML B 040							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/325	
41	EML B 041							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/328	
42	EML B 042							ชั้น 2 ห้องลิโด้ลิโด้	
43	EML B 043							ชั้น 2 หน้าห้อง 90/308	

หน่วยควบคุม ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน		ระบบฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจพบ	
อาคาร B		รหัสอุปกรณ์					4/9/66	
		EL						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โถงบันได	โถงลิฟต์	โถงลิฟต์	โถงลิฟต์	โถงลิฟต์	สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
44	EML B 044						ชั้น 4 หน้าห้อง 900304	
45	EML B 045						ชั้น 4 บันได ST.3	
46	EML B 046						ชั้น 5 บันได ST.2	
47	EML B 047						ชั้น 5 หน้าห้อง 900350	
48	EML B 048						ชั้น 5 หน้าห้อง 900346	
49	EML B 049						ชั้น 5 บันได ST.1	
50	EML B 050						ชั้น 5 หน้าห้อง 900357	
51	EML B 051						ชั้น 5 หน้าห้อง 900360	
52	EML B 052						ชั้น 5 ห้องโถงลิฟต์	
53	EML B 053						ชั้น 5 หน้าห้อง 900340	
54	EML B 054						ชั้น 5 หน้าห้อง 900336	
55	EML B 055						ชั้น 5 บันได ST.3	
56	EML B 056						ชั้น 5 บันได ST.2	
57	EML B 057						ชั้น 5 หน้าห้อง 900382	
58	EML B 058						ชั้น 5 หน้าห้อง 900378	
59	EML B 059						ชั้น 5 บันได ST.1	
60	EML B 060						ชั้น 5 หน้าห้อง 900389	
61	EML B 061						ชั้น 5 หน้าห้อง 900382	
62	EML B 062						ชั้น 5 ห้องโถงลิฟต์	
63	EML B 063						ชั้น 5 หน้าห้อง 900372	
64	EML B 064						ชั้น 5 หน้าห้อง 900368	
65	EML B 065						ชั้น 5 บันได ST.3	
66	EML B 066						ชั้น 7 บันได ST.2	
67	EML B 067						ชั้น 7 หน้าห้อง 900414	
68	EML B 068						ชั้น 7 หน้าห้อง 900410	
69	EML B 069						ชั้น 7 บันได ST.1	
70	EML B 070						ชั้น 7 หน้าห้อง 900422	
71	EML B 071						ชั้น 7 หน้าห้อง 900424	
72	EML B 072						ชั้น 7 ห้องโถงลิฟต์	
73	EML B 073						ชั้น 7 หน้าห้อง 900404	
74	EML B 074						ชั้น 7 หน้าห้อง 900400	
75	EML B 075						ชั้น 7 บันได ST.3	
76	EML B 076						ชั้น 8 Booster Pump ST.2	
77	EML B 077						ชั้น 8 หน้าห้อง 900443	
78	EML B 078						ชั้น 8 หน้าห้อง 900440	
79	EML B 079						ชั้น 8 บันได ST.1	
80	EML B 080						ชั้น 8 หน้าห้อง 900450	
81	EML B 081						ชั้น 8 หน้าห้อง 900453	
82	EML B 082						ชั้น 8 ห้องโถงลิฟต์	
83	EML B 083						ชั้น 8 หน้าห้อง 900434	
84	EML B 084						ชั้น 8 Booster Pump ST.3	

หน่วยควบคุม ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน		ระบบฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจพบ	
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์					4/11/66	
		EL						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โถงบันได	โถงลิฟต์	โถงลิฟต์	โถงลิฟต์	โถงลิฟต์	สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
1	EML C 001						ชั้น 1 บันได ST.2	
2	EML C 002						ชั้น 1 หน้าห้อง	
3	EML C 003						ชั้น 1 หน้าห้อง ST.1	
4	EML C 004						ชั้น 1 ประตูทางออกฉุกเฉิน	
5	EML C 005						ชั้น 1 ห้องโถงลิฟต์	
6	EML C 006						ชั้น 1 หน้าห้อง 900465	
7	EML C 007						ชั้น 1 หน้าห้อง 900462	
8	EML C 008						ชั้น 1 บันได ST.3	
9	EML C 009						ชั้น 1 หน้าห้อง	
10	EML C 010						ชั้น 1 LOBBY ทางออก	
11	EML C 011						ชั้น 1 CWP. Room	
12	EML C 012						ชั้น 1 MDB. Room	
13	EML C 013						ชั้น 1 Control Room	
14	EML C 014						ชั้น 1 ลิฟต์	
15	EML C 015						ชั้น 2 บันได ST.2	
16	EML C 016						ชั้น 2 หน้าห้อง 900254	
17	EML C 017						ชั้น 2 หน้าห้อง 900488	
18	EML C 018						ชั้น 2 บันได ST.1	
19	EML C 019						ชั้น 2 หน้าห้อง 900495	
20	EML C 020						ชั้น 2 หน้าห้อง 900488	
21	EML C 021						ชั้น 2 ห้องโถงลิฟต์	
22	EML C 022						ชั้น 2 หน้าห้อง 900478	
23	EML C 023						ชั้น 2 หน้าห้อง 900475	
24	EML C 024						ชั้น 2 บันได ST.3	
25	EML C 025						ชั้น 2 บันได ST.2	
26	EML C 026						ชั้น 3 หน้าห้อง 900513	
27	EML C 027						ชั้น 3 หน้าห้อง 900509	
28	EML C 028						ชั้น 3 บันได ST.1	
29	EML C 029						ชั้น 3 หน้าห้อง 900520	
30	EML C 030						ชั้น 3 หน้าห้อง 900523	
31	EML C 031						ชั้น 3 ห้องโถงลิฟต์	
32	EML C 032						ชั้น 3 หน้าห้อง 900503	
33	EML C 033						ชั้น 3 หน้าห้อง 900500	
34	EML C 034						ชั้น 3 บันได ST.3	
35	EML C 035						ชั้น 3 บันได ST.2	
36	EML C 036						ชั้น 4 หน้าห้อง 900545	
37	EML C 037						ชั้น 4 หน้าห้อง 900541	
38	EML C 038						ชั้น 4 บันได ST.1	
39	EML C 039						ชั้น 4 หน้าห้อง 900552	
40	EML C 040						ชั้น 4 หน้าห้อง 900555	
41	EML C 041						ชั้น 4 ห้องโถงลิฟต์	
42	EML C 042						ชั้น 4 หน้าห้อง 900535	
43	EML C 043						ชั้น 4 หน้าห้อง 900532	

หน่วยควบคุม ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน		ระบบฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจพบ	
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์					4/11/66	
		EL						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โถงบันได	โถงลิฟต์	โถงลิฟต์	โถงลิฟต์	โถงลิฟต์	สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
44	EML C 044						ชั้น 4 บันได ST.3	
45	EML C 045						ชั้น 5 บันได ST.2	
46	EML C 046						ชั้น 5 หน้าห้อง 900577	
47	EML C 047						ชั้น 5 หน้าห้อง 900573	
48	EML C 048						ชั้น 5 บันได ST.1	
49	EML C 049						ชั้น 5 หน้าห้อง 900584	
50	EML C 050						ชั้น 5 หน้าห้อง 900587	
51	EML C 051						ชั้น 5 ห้องโถงลิฟต์	
52	EML C 052						ชั้น 5 หน้าห้อง 900567	
53	EML C 053						ชั้น 5 หน้าห้อง 900564	
54	EML C 054						ชั้น 5 บันได ST.3	
55	EML C 055						ชั้น 5 บันได ST.2	
56	EML C 056						ชั้น 5 หน้าห้อง 900609	
57	EML C 057						ชั้น 5 หน้าห้อง 900605	
58	EML C 058						ชั้น 5 บันได ST.1	
59	EML C 059						ชั้น 5 หน้าห้อง 900616	
60	EML C 060						ชั้น 5 หน้าห้อง 900619	
61	EML C 061						ชั้น 5 ห้องโถงลิฟต์	
62	EML C 062						ชั้น 5 หน้าห้อง 900599	
63	EML C 063						ชั้น 5 หน้าห้อง 900596	
64	EML C 064						ชั้น 5 บันได ST.3	
65	EML C 065						ชั้น 5 บันได ST.2	
66	EML C 066						ชั้น 7 หน้าห้อง 900641	
67	EML C 067						ชั้น 7 หน้าห้อง 900637	
68	EML C 068						ชั้น 7 บันได ST.1	
69	EML C 069						ชั้น 7 หน้าห้อง 900649	
70	EML C 070						ชั้น 7 หน้าห้อง 900651	
71	EML C 071						ชั้น 7 ห้องโถงลิฟต์	
72	EML C 072						ชั้น 7 หน้าห้อง 900631	
73	EML C 073						ชั้น 7 หน้าห้อง 900628	
74	EML C 074						ชั้น 7 บันได ST.3	
75	EML C 075						ชั้น 8 Booster Pump ST.2	
76	EML C 076						ชั้น 8 หน้าห้อง 900673	
77	EML C 077						ชั้น 8 หน้าห้อง 900669	
78	EML C 078						ชั้น 8 บันได ST.1	
79	EML C 079						ชั้น 8 หน้าห้อง 900680	
80	EML C 080						ชั้น 8 หน้าห้อง 900683	
81	EML C 081						ชั้น 8 ห้องโถงลิฟต์	
82	EML C 082						ชั้น 8 หน้าห้อง 900683	
83	EML C 083						ชั้น 8 หน้าห้อง 900680	
84	EML C 084						ชั้น 8 Booster Pump ST.3	

หน่วยควบคุม ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ	
อาคาร D		รหัสอุปกรณ์						4/11/66	
		EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	โถงบันได		โถงลิฟต์		โถงทางออก		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	EML D 001							ชั้น 1 บันได ST.2	
2	EML D 002							ชั้น 1 หน้าห้อง 900691	
3	EML D 003							ชั้น 1 หน้าห้อง 900694	
4	EML D 004							ชั้น 1 บันได ST.1	
5	EML D 005							ชั้น 1 หน้าประตู ST.1	
6	EML D 006							ชั้น 1 หน้าลิฟต์	
7	EML D 007							ชั้น 1 LOBBY ลิฟท์	
8	EML D 008							ชั้น 1 LOBBY ทางออก	
9	EML D 009							ชั้น 1 หน้าลิฟต์	
10	EML D 010							ชั้น 1 Control Room	
11	EML D 011							ชั้น 1 MCB. Room	
12	EML D 012							ชั้น 1 CWP. Room	
13	EML D 013							ชั้น 1 บันได ST.3	
14	EML D 014							ชั้น 2 บันได ST.2	
15	EML D 015							ชั้น 2 หน้าบันได ST.2	
16	EML D 016							ชั้น 2 หน้าห้อง 900706	
17	EML D 017							ชั้น 2 บันได ST.1	
18	EML D 018							ชั้น 2 หน้าบันได ST.1	
19	EML D 019							ชั้น 2 หน้าห้อง 900719	
20	EML D 020							ชั้น 2 ห้องลิฟต์	
21	EML D 021							ชั้น 2 หน้าห้อง 900706	
22	EML D 022							ชั้น 2 หน้าบันได ST.3	
23	EML D 023							ชั้น 2 บันได ST.3	
24	EML D 024							ชั้น 2 บันได ST.2	
25	EML D 025							ชั้น 3 หน้าห้อง 900513	
26	EML D 026							ชั้น 3 หน้าห้อง 900732	
27	EML D 027							ชั้น 3 บันได ST.1	
28	EML D 028							ชั้น 3 หน้าห้อง 900520	
29	EML D 029							ชั้น 3 หน้าห้อง 900751	
30	EML D 030							ชั้น 3 ห้องลิฟต์	
31	EML D 031							ชั้น 3 หน้าห้อง 900736	
32	EML D 032							ชั้น 3 หน้าบันได ST.3	
33	EML D 033							ชั้น 3 บันได ST.3	
34	EML D 034							ชั้น 3 บันได ST.2	
35	EML D 035							ชั้น 4 หน้าประตู ST.2	
36	EML D 036							ชั้น 4 หน้าห้อง 900764	
37	EML D 037							ชั้น 4 บันได ST.1	
38	EML D 038							ชั้น 4 หน้าบันได ST.1	
39	EML D 039							ชั้น 4 หน้าห้อง 900783	
40	EML D 040							ชั้น 4 ห้องลิฟต์	
41	EML D 041							ชั้น 4 หน้าห้อง 900770	
42	EML D 042							ชั้น 4 หน้าบันได ST.3	
43	EML D 043							ชั้น 4 บันได ST.3	
รวมทั้งหมด									



หน่วยงาน ... ติดคอนโด... อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์ EL	
อาคาร D		ไฟสว่างแบบเคส		สภาพหลอดเคส		ผลการตรวจพบ			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	สถานะผิดปกติ	หมายเหตุ
44	EML D 044							ชั้น บันได ST 2	
45	EML D 045							ชั้น หน้าประตู ST 2	
46	EML D 046							ชั้น หน้าห้อง 90798	
47	EML D 047							ชั้น บันได ST 1	
48	EML D 048							ชั้น หน้าห้อง 90815	
49	EML D 049							ชั้น ห้องลิโสตไฟฟ้า	
50	EML D 050							ชั้น หน้าห้อง 90802	
51	EML D 051							ชั้น หน้าบันได ST 3	
52	EML D 052							ชั้น บันได ST 3	
53	EML D 053							ชั้น บันได ST 2	
54	EML D 054							ชั้น หน้าประตู ST 2	
55	EML D 055							ชั้น หน้าห้อง 90828	
56	EML D 056							ชั้น บันได ST 1	
57	EML D 057							ชั้น หน้าบันได ST 1	
58	EML D 058							ชั้น หน้าห้อง 90847	
59	EML D 059							ชั้น ห้องลิโสตไฟฟ้า	
60	EML D 060							ชั้น หน้าห้อง 90834	
61	EML D 061							ชั้น หน้าบันได ST 3	
62	EML D 062							ชั้น บันได ST 3	
63	EML D 063							ชั้น บันได ST 2	
64	EML D 064							ชั้น หน้าประตู ST 2	
65	EML D 065							ชั้น หน้าห้อง 90880	
66	EML D 066							ชั้น บันได ST 1	
67	EML D 067							ชั้น หน้าบันได ST 1	
68	EML D 068							ชั้น หน้าห้อง 90879	
69	EML D 069							ชั้น ห้องลิโสตไฟฟ้า	
70	EML D 070							ชั้น หน้าห้อง 90896	
71	EML D 071							ชั้น หน้าบันได ST 3	
72	EML D 072							ชั้น บันได ST 3	
73	EML D 073							ชั้น Booster Pump ST 2	
74	EML D 074							ชั้น หน้าประตู ST 2	
75	EML D 075							ชั้น หน้าห้อง 90913	
76	EML D 076							ชั้น บันได ST 1	
77	EML D 077							ชั้น หน้าบันได ST 1	
78	EML D 078							ชั้น หน้าห้อง 90907	
79	EML D 079							ชั้น ห้องลิโสตไฟฟ้า	
80	EML D 080							ชั้น หน้าห้อง 90903	
81	EML D 081							ชั้น หน้าบันได ST 3	
82	EML D 082							ชั้น Booster Pump ST 3	
83	EML D 083								
หมายเหตุ									

หน่วยงาน ... ติดคอนโด... อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์ EL	
อาคาร A		ไฟสว่างแบบเคส		สภาพหลอดเคส		ผลการตรวจพบ			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	สถานะผิดปกติ	หมายเหตุ
1	EML A 001							ชั้น1 หน้าประตู ST.2	
2	EML A 002							ชั้น1 หน้าห้อง 9001	
3	EML A 003							ชั้น1 หน้าห้อง 9004	
4	EML A 004							ชั้น1 หน้าประตู ST.1	
5	EML A 005							ชั้น1 หน้าลิฟท์ NO.1	
6	EML A 006							ชั้น1 หน้าลิฟท์ NO.2	
7	EML A 007							ชั้น1 LOBBY ลิโสต	
8	EML A 008							ชั้น1 LOBBY ทีวี	
9	EML A 009							ชั้น1 ลิโสต	
10	EML A 010							ชั้น1 หน้าลิโสต	
11	EML A 011							ชั้น1 Control Room	
12	EML A 012							ชั้น1 CWP. Room	
13	EML A 013							ชั้น1 MDB. Room	
14	EML A 014							ชั้น1 บันได ST.3	
15	EML A 015							ชั้น1 ลิโสต	
16	EML A 016							ชั้น2 บันได ST.2	
17	EML A 017							ชั้น2 หน้าประตู ST.2	
18	EML A 018							ชั้น2 หน้าห้อง 9010	
19	EML A 019							ชั้น2 บันได ST.1	
20	EML A 020							ชั้น2 หน้าห้อง 9032	
21	EML A 021							ชั้น2 หน้าห้อง 9029	
22	EML A 022							ชั้น2 หน้าลิโสต	
23	EML A 023							ชั้น2 หน้าห้อง 9016	
24	EML A 024							ชั้น2 หน้าห้อง 9020	
25	EML A 025							ชั้น2 หน้าประตู ST.3	
26	EML A 026							ชั้น2 บันได ST.2	
27	EML A 027							ชั้น2 หน้าประตู ST.2	
28	EML A 028							ชั้น2 หน้าห้อง 9042	
29	EML A 029							ชั้น2 บันได ST.1	
30	EML A 030							ชั้น2 หน้าห้อง 9064	
31	EML A 031							ชั้น2 หน้าห้อง 9061	
32	EML A 032							ชั้น2 ลิโสต	
33	EML A 033							ชั้น2 หน้าห้อง 9048	
34	EML A 034							ชั้น2 หน้าห้อง 9052	
35	EML A 035							ชั้น2 บันได ST.3	
36	EML A 036							ชั้น2 บันได ST.2	
37	EML A 037							ชั้น2 หน้าประตู ST.2	
38	EML A 038							ชั้น2 หน้าห้อง 9074	
39	EML A 039							ชั้น2 บันได ST.1	
40	EML A 040							ชั้น2 หน้าห้อง 9096	
41	EML A 041							ชั้น2 หน้าห้อง 9093	
42	EML A 042							ชั้น2 ลิโสต	
43	EML A 043							ชั้น2 หน้าห้อง 9080	
หมายเหตุ									

บริษัท...

5 Aug 2020

หน่วยงาน ... ติดคอนโด... อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์ EL	
อาคาร A		ไฟสว่างแบบเคส		สภาพหลอดเคส		ผลการตรวจพบ			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	สถานะผิดปกติ	หมายเหตุ
1	EML A 044							ชั้น4 หน้าห้อง 9084	
2	EML A 045							ชั้น4 บันได ST.3	
3	EML A 046							ชั้น5 บันได ST.2	
4	EML A 047							ชั้น5 หน้าประตู ST.2	
5	EML A 048							ชั้น5 หน้าห้อง 90106	
6	EML A 049							ชั้น5 บันได ST.1	
7	EML A 050							ชั้น5 หน้าห้อง 90128	
8	EML A 051							ชั้น5 หน้าห้อง 90125	
9	EML A 052							ชั้น5 ลิโสต	
10	EML A 053							ชั้น5 หน้าห้อง 90112	
11	EML A 054							ชั้น5 หน้าห้อง 90118	
12	EML A 055							ชั้น5 บันได ST.3	
13	EML A 056							ชั้น5 บันได ST.2	
14	EML A 057							ชั้น5 หน้าประตู ST.2	
15	EML A 058							ชั้น5 หน้าห้อง 90138	
16	EML A 059							ชั้น5 บันได ST.1	
17	EML A 060							ชั้น5 หน้าห้อง 90160	
18	EML A 061							ชั้น5 หน้าห้อง 90157	
19	EML A 062							ชั้น5 ลิโสต	
20	EML A 063							ชั้น5 หน้าห้อง 90144	
21	EML A 064							ชั้น5 หน้าห้อง 90148	
22	EML A 065							ชั้น5 บันได ST.3	
23	EML A 066							ชั้น5 บันได ST.2	
24	EML A 067							ชั้น5 หน้าประตู ST.2	
25	EML A 068							ชั้น5 หน้าห้อง 90170	
26	EML A 069							ชั้น5 บันได ST.1	
27	EML A 070							ชั้น5 หน้าห้อง 90192	
28	EML A 071							ชั้น5 หน้าห้อง 90189	
29	EML A 072							ชั้น5 ลิโสต	
30	EML A 073							ชั้น5 หน้าห้อง 90176	
31	EML A 074							ชั้น5 หน้าห้อง 90180	
32	EML A 075							ชั้น5 บันได ST.3	
33	EML A 076							ชั้น5 Booster Pump ST.2	
34	EML A 077							ชั้น5 หน้าประตู ST.2	
35	EML A 078							ชั้น5 หน้าห้อง 90200	
36	EML A 079							ชั้น5 บันได ST.1	
37	EML A 080							ชั้น5 หน้าห้อง 90220	
38	EML A 081							ชั้น5 หน้าห้อง 90217	
39	EML A 082							ชั้น5 ลิโสต	
40	EML A 083							ชั้น5 หน้าห้อง 90206	
41	EML A 084							ชั้น5 หน้าห้อง 90210	
42	EML A 085							ชั้น5 Booster Pump ST.3	
43									
หมายเหตุ									

บริษัท...

FRM-PMR-OTO Rev 03/15 Aug 2020

หน่วยงาน ..... ติดคอนโด..... อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานะผิดปกติ	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	EML B 001							ชั้น1 บันได ST.2	
2	EML B 002							ชั้น1 ทางออกทางจอด	
3	EML B 003							ชั้น1 บันได ST.1	
4	EML B 004							ชั้น1 หน้าลิโสต	
5	EML B 005							ชั้น1 LOBBY ทางออก	
6	EML B 006							ชั้น1 Control Room	
7	EML B 007							ชั้น1 CWP. Room	
8	EML B 008							ชั้น1 MOB. Room	
9	EML B 009							ชั้น1 หน้าลิฟท์	
10	EML B 010							ชั้น1 หน้าห้อง 90231	
11	EML B 011							ชั้น1 หน้าห้อง 90227	
12	EML B 012							ชั้น1 บันได ST.3	
13	EML B 013							ชั้น1 Fire Pump Room	
14	EML B 014							ชั้น1 ลิโสต	
15	EML B 015							ชั้น1 ลิโสต	
16	EML B 016							ชั้น2 บันได ST.2	
17	EML B 017							ชั้น2 หน้าห้อง 90254	
18	EML B 018							ชั้น2 หน้าห้อง 90250	
19	EML B 019							ชั้น2 บันได ST.1	
20	EML B 020							ชั้น2 หน้าห้อง 90261	
21	EML B 021							ชั้น2 หน้าห้อง 90264	
22	EML B 022							ชั้น2 ลิโสต	
23	EML B 023							ชั้น2 หน้าห้อง 90244	
24	EML B 024							ชั้น2 หน้าห้อง 90240	
25	EML B 025							ชั้น2 บันได ST.3	
26	EML B 026							ชั้น2 บันได ST.2	
27	EML B 027							ชั้น2 หน้าห้อง 90266	
28	EML B 028							ชั้น2 หน้าห้อง 90262	
29	EML B 029							ชั้น2 บันได ST.1	
30	EML B 030							ชั้น2 หน้าห้อง 90294	
31	EML B 031							ชั้น2 หน้าห้อง 90296	
32	EML B 032							ชั้น2 ลิโสต	
33	EML B 033							ชั้น2 หน้าห้อง 90276	
34	EML B 034							ชั้น2 หน้าห้อง 90272	
35	EML B 035							ชั้น2 บันได ST.3	
36	EML B 036							ชั้น2 บันได ST.2	
37	EML B 037							ชั้น2 หน้าห้อง 90318	
38	EML B 038							ชั้น2 หน้าห้อง 90315	
39	EML B 039							ชั้น2 บันได ST.1	
40	EML B 040							ชั้น2 หน้าห้อง 90325	
41	EML B 041							ชั้น2 หน้าห้อง 90328	
42	EML B 042							ชั้น2 ลิโสต	
43	EML B 043							ชั้น2 หน้าห้อง 90308	

ภาค 1/3





FRM-FMR-070 Rev 001 15 Aug 2020

WO-007/07/2023 Page 1 of 1

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



รหัสงาน : EM/EL-M	รหัส : DC-ON-001-BAF/2000000311-EM/EL-00
เลขที่ใบงาน : WO-010/07/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 11/07/2023
ชื่ออาคาร : B	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ส	น	ก	ว	
	Exit Light					
1	ตรวจเช็คสภาพ					
2	ตรวจเช็คค่าความสว่าง					
3	ตรวจเช็คความต่อเนื่อง					

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-010/07/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน : ดิฉัน โธมัส - สุวรรณภูมิ	ใบตรวจเช็ค บัณฑิตทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	11/7/66 FE			
อาคาร : B						
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟรั่ว/แบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
1	EXT B1 001	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST. 2	
2	EXT B1 002	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ออกด้านจอด	
3	EXT B1 003	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางออก LOBBY	
4	EXT B1 004	ปกติ	ปกติ	ปกติ	LOBBY	
5	EXT B1 005	ปกติ	ปกติ	ปกติ	หน้าลิฟท์	
6	EXT B1 006	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT B1 007	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT B1 008	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT B1 009	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST. 3	
10	EXT B2 010	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT B2 011	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT B2 012	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT B2 013	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT B2 014	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT B2 015	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT B3 016	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT B3 017	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT B3 018	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT B3 019	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT B3 020	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT B3 021	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT B4 022	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT B4 023	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT B4 024	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT B4 025	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
หมายเหตุ						

หน่วยงาน : ดิฉัน โธมัส - สุวรรณภูมิ	ใบตรวจเช็ค บัณฑิตทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	11/7/66 FE			
อาคาร : B						
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟรั่ว/แบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
1	EXT B4 026	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT B4 027	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT B5 028	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT B5 029	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT B5 030	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT B5 031	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT B5 032	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT B5 033	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT B6 034	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT B6 035	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT B6 036	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT B6 037	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT B6 038	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT B6 039	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT B7 040	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT B7 041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT B7 042	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT B7 043	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT B7 044	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT B7 045	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT B8 046	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT B8 047	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT B8 048	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT B8 049	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT B8 050	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
26	EXT B8 051	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง	
27	EXT B1 052	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ST. 1	
หมายเหตุ						

รหัสงาน : EM/EL-M	รหัส : DC-ON-001-CAF/2000000307-EM/EL-00
เลขที่ใบงาน : WO-011/07/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 12/07/2023
ชื่ออาคาร : C	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ส	น	ก	ว	
	Exit Light					
1	ตรวจเช็คสภาพ					
2	ตรวจเช็คค่าความสว่าง					
3	ตรวจเช็คความต่อเนื่อง					

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-011/07/2023 Page 1 of 1

หน้างาน ติดบนโด อ่อนนุช - สุวรรณภูมิ

อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 12/7/66

รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟตรวจจับควัน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส		
1	EXT C1 001							ST. 2	
2	EXT C1 002							ออกทางจอ	
3	EXT C1 003							ST. 1	
4	EXT C1 004							ทางออก LOBBY	
5	EXT C1 005							LOBBY	
6	EXT C1 006							หน้าลิฟท์	
7	EXT C1 007							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT C1 008							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT C1 009							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT C2 010							ST. 3	
11	EXT C2 011							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT C2 012							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT C2 013							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT C2 014							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT C2 015							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT C2 016							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT C3 017							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT C3 018							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT C3 019							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT C3 020							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT C3 021							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT C3 022							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT C4 023							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT C4 024							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT C4 025							ทางเดินส่วนกลาง	
26	EXT C4 026							ทางเดินส่วนกลาง	

หมายเหตุ

หน้างาน ติดบนโด อ่อนนุช - สุวรรณภูมิ

อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 12/7/66

รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟตรวจจับควัน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส		
1	EXT C4 027							ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT C4 028							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT C5 029							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT C5 030							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT C5 031							ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT C5 032							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT C5 033							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT C5 034							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT C6 035							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT C6 036							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT C6 037							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT C6 038							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT C6 039							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT C6 040							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT C7 041							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT C7 042							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT C7 043							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT C7 044							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT C7 045							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT C7 046							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT C8 047							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT C8 048							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT C8 049							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT C8 050							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT C8 051							ทางเดินส่วนกลาง	
26	EXT C8 052							ทางเดินส่วนกลาง	

หมายเหตุ

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EM/EL-M

รหัส DC-QN-001-DAF(Z00D00S0301-EM/EL-00

04 : EXL-D

เลขที่ใบงาน WO-012/07/2023

วันที่ปฏิบัติงาน 13/07/2023

ชื่ออาคาร D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	
	Exit Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ			ชำรุด 49 ตัว
2	ตรวจเช็คหักความสว่าง			
3	ตรวจเช็คความถี่การสั่น			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน้างาน ติดบนโด อ่อนนุช - สุวรรณภูมิ

อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 13/7/66

รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟตรวจจับควัน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส		
1	EXT D1 001							ST. 2	
2	EXT D1 002							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT D1 003							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT D1 004							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT D1 005							LOBBY	
6	EXT D1 006							LOBBY	
7	EXT D1 007							ST. 3	
8	EXT D2 008							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT D2 009							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT D2 010							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT D2 011							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT D2 012							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT D2 013							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT D3 014							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT D3 015							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT D3 016							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT D3 017							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT D3 018							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT D3 019							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT D4 020							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT D4 021							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT D4 022							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT D4 023							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT D4 024							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT D4 025							ทางเดินส่วนกลาง	

หมายเหตุ



หน้างาน ติดอันดับ - สุวรรณภูมิ

อาคาร D

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 13/7/66

รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟตรวจจับควัน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT D5 026							ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT D5 027							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT D5 028							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT D5 029							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT D5 030							ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT D5 031							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT D6 032							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT D6 033							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT D6 034							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT D6 035							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT D6 036							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT D6 037							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT D7 038							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT D7 039							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT D7 040							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT D7 041							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT D7 042							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT D7 043							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT D8 044							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT D8 045							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT D8 046							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT D8 047							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT D8 048							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT D8 049							ทางเดินส่วนกลาง	
25									

หมายเหตุ

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMEL-M

รหัส : DC-QN-001-AAF/2000000303-EMEL-00

01 : EXL-A

เลขที่ใบงาน : WO-007/08/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 10/08/2023

ชื่ออาคาร : A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ, 6-8)
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ			✓	✓
2	ตรวจเช็คค่าความละเอียด			✓	✓
3	ตรวจเช็คความละเอียด			✓	✓

หมายเหตุ

1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน้างาน ติดอันดับ - สุวรรณภูมิ

อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 10/8/66

รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟตรวจจับควัน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT A1 001							ST. 2	
2	EXT A1 002							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT A1 003							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT A1 004							โถงลิฟท์	
5	EXT A1 005							LOBBY	
6	EXT A1 006							หน้าห้องนิติฯ	
7	EXT A1 007							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT A2 008							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT A2 009							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT A2 010							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT A2 011							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT A2 012							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT A2 013							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT A2 014							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT A3 015							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT A3 016							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT A3 017							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT A3 018							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT A3 019							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT A3 020							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT A4 021							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT A4 022							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT A4 023							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT A4 024							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT A4 025							ทางเดินส่วนกลาง	

หมายเหตุ

หน้างาน ติดอันดับ - สุวรรณภูมิ

อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 10/8/66

รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟตรวจจับควัน		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT A4 026							ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT A5 027							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT A5 028							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT A5 029							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT A5 030							ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT A5 031							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT A5 032							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT A6 033							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT A6 034							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT A6 035							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT A6 036							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT A6 037							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT A6 038							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT A7 039							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT A7 040							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT A7 041							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT A7 042							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT A7 043							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT A7 044							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT A8 045							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT A8 046							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT A8 047							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT A8 048							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT A8 049							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT A8 050							ทางเดินส่วนกลาง	

หมายเหตุ

รหัสงาน : EMEL-M	รหัส : DC-ON-001-BAF/Z00D00S0311-EM/EL-00
เลขที่ใบงาน : WO-008/08/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 11/08/2023
ชื่ออาคาร : B	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค				หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
	Exit Light					
1	ตรวจเช็คสภาพ					8/20 48 ต. 9/20 48 ต.
2	ตรวจเช็คค่าความสว่าง					
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย					

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-008/08/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน : ดิฉันได้อ่อนบุษ - สุวรรณภูมิ	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 11/8/66
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่าง/แบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	EXT B1 001					ST. 2
2	EXT B1 002					ช้อกลานจอดรถ
3	EXT B1 003					ทางออก LOBBY
4	EXT B1 004					LOBBY
5	EXT B1 005					หน้าลิฟท์
6	EXT B1 006					ทางเดินส่วนกลาง
7	EXT B1 007					ทางเดินส่วนกลาง
8	EXT B1 008					ทางเดินส่วนกลาง
9	EXT B1 009					ST. 3
10	EXT B2 010					ทางเดินส่วนกลาง
11	EXT B2 011					ทางเดินส่วนกลาง
12	EXT B2 012					ทางเดินส่วนกลาง
13	EXT B2 013					ทางเดินส่วนกลาง
14	EXT B2 014					ทางเดินส่วนกลาง
15	EXT B2 015					ทางเดินส่วนกลาง
16	EXT B3 016					ทางเดินส่วนกลาง
17	EXT B3 017					ทางเดินส่วนกลาง
18	EXT B3 018					ทางเดินส่วนกลาง
19	EXT B3 019					ทางเดินส่วนกลาง
20	EXT B3 020					ทางเดินส่วนกลาง
21	EXT B3 021					ทางเดินส่วนกลาง
22	EXT B4 022					ทางเดินส่วนกลาง
23	EXT B4 023					ทางเดินส่วนกลาง
24	EXT B4 024					ทางเดินส่วนกลาง
25	EXT B4 025					ทางเดินส่วนกลาง

หมายเหตุ

หน่วยงาน : ดิฉันได้อ่อนบุษ - สุวรรณภูมิ	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ : 11/8/66
อาคาร : B		รหัสอุปกรณ์ : FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่าง/แบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	EXT B4 026					ทางเดินส่วนกลาง
2	EXT B4 027					ทางเดินส่วนกลาง
3	EXT B5 028					ทางเดินส่วนกลาง
4	EXT B5 029					ทางเดินส่วนกลาง
5	EXT B5 030					ทางเดินส่วนกลาง
6	EXT B5 031					ทางเดินส่วนกลาง
7	EXT B5 032					ทางเดินส่วนกลาง
8	EXT B5 033					ทางเดินส่วนกลาง
9	EXT B6 034					ทางเดินส่วนกลาง
10	EXT B6 035					ทางเดินส่วนกลาง
11	EXT B6 036					ทางเดินส่วนกลาง
12	EXT B6 037					ทางเดินส่วนกลาง
13	EXT B6 038					ทางเดินส่วนกลาง
14	EXT B6 039					ทางเดินส่วนกลาง
15	EXT B7 040					ทางเดินส่วนกลาง
16	EXT B7 041					ทางเดินส่วนกลาง
17	EXT B7 042					ทางเดินส่วนกลาง
18	EXT B7 043					ทางเดินส่วนกลาง
19	EXT B7 044					ทางเดินส่วนกลาง
20	EXT B7 045					ทางเดินส่วนกลาง
21	EXT B8 046					ทางเดินส่วนกลาง
22	EXT B8 047					ทางเดินส่วนกลาง
23	EXT B8 048					ทางเดินส่วนกลาง
24	EXT B8 049					ทางเดินส่วนกลาง
25	EXT B8 050					ทางเดินส่วนกลาง
26	EXT B8 051					ทางเดินส่วนกลาง
27	EXT B1 052					ST. 1

หมายเหตุ

รหัสงาน : EMEL-M	รหัส : DC-ON-001-CAF/Z00D00S00307-EM/EL-00
เลขที่ใบงาน : WO-009/08/2023	วันที่ปฏิบัติงาน : 12/08/2023
ชื่ออาคาร : C	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข
	Exit Light		
1	ตรวจเช็คสภาพ		8/20 47 ต. 9/20 47 ต.
2	ตรวจเช็คค่าความสว่าง		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-009/08/2023 Page 1 of 1



หน่วยงาน ดิคอนโด อ่อนนุช - สุวรรณภูมิ			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ
อาคาร C									รหัสอุปกรณ์
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT C1 001							ST. 2	
2	EXT C1 002							ออกลานจอดรถ	
3	EXT C1 003							ST. 1	
4	EXT C1 004							ทางออก LOBBY	
5	EXT C1 005							LOBBY	
6	EXT C1 006							หน้าลิฟท์	
7	EXT C1 007							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT C1 008							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT C1 009							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT C2 010							ST. 3	
11	EXT C2 011							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT C2 012							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT C2 013							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT C2 014							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT C2 015							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT C2 016							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT C3 017							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT C3 018							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT C3 019							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT C3 020							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT C3 021							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT C3 022							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT C4 023							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT C4 024							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT C4 025							ทางเดินส่วนกลาง	
26	EXT C4 026							ทางเดินส่วนกลาง	
หมายเหตุ									

หน่วยงาน ดิคอนโด อ่อนนุช - สุวรรณภูมิ			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ
อาคาร C									รหัสอุปกรณ์
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT C4 027							ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT C4 028							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT C5 029							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT C5 030							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT C5 031							ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT C5 032							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT C5 033							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT C5 034							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT C6 035							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT C6 036							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT C6 037							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT C6 038							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT C6 039							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT C6 040							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT C7 041							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT C7 042							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT C7 043							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT C7 044							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT C7 045							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT C7 046							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT C8 047							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT C8 048							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT C8 049							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT C8 050							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT C8 051							ทางเดินส่วนกลาง	
26	EXT C8 052							ทางเดินส่วนกลาง	
หมายเหตุ									

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Exit Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMEL-M  
รหัส : DC-QN-001-DAF/Z00000500301-EMEL-00  
เลขที่ใบงาน : WO-010/08/2023  
วันที่ปฏิบัติงาน : 13/08/2023  
ชื่ออาคาร : D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	
	Exit Light			
1	ตรวจเช็คสภาพ			ตรวจ 44 ตัว
2	ตรวจเช็คกำหนดเวลา			ปรับ 5 ตัว
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-010/08/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ดิคอนโด อ่อนนุช - สุวรรณภูมิ			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ
อาคาร D									รหัสอุปกรณ์
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT D1 001							ST. 2	
2	EXT D1 002							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT D1 003							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT D1 004							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT D1 005							LOBBY	
6	EXT D1 006							LOBBY	
7	EXT D1 007							ST. 3	
8	EXT D2 008							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT D2 009							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT D2 010							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT D2 011							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT D2 012							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT D2 013							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT D3 014							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT D3 015							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT D3 016							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT D3 017							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT D3 018							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT D3 019							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT D4 020							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT D4 021							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT D4 022							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT D4 023							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT D4 024							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT D4 025							ทางเดินส่วนกลาง	
หมายเหตุ									

น.3/78

หน่วยงาน ดิออนดี อ่อนนุช - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		13/4/66 FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอซี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT D5 026							ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT D5 027							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT D5 028							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT D5 029							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT D5 030							ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT D5 031							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT D6 032							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT D6 033							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT D6 034							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT D6 035							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT D6 036							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT D6 037							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT D7 038							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT D7 039							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT D7 040							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT D7 041							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT D7 042							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT D7 043							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT D8 044							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT D8 045							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT D8 046							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT D8 047							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT D8 048							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT D8 049							ทางเดินส่วนกลาง	
25									
หมายเหตุ									

หน่วยงาน คัดลอน บูธ - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสผู้ประเมิน		16/01/66 FE	
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟฟ้จำแนกเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT A1 001		/		/		/	ST. 2	
2	EXT A1 002		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT A1 003		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT A1 004		/		/		/	โถงลิฟท์	
5	EXT A1 005		/		/		/	LOBBY	
6	EXT A1 006		/		/		/	หน้าห้องนิติฯ	
7	EXT A1 007		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT A2 008		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT A2 009		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT A2 010		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT A2 011	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT A2 012		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT A2 013		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT A2 014		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT A3 015		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT A3 016		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT A3 017		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT A3 018		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT A3 019		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT A3 020	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT A4 021		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT A4 022		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT A4 023		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT A4 024		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT A4 025		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง	
หมายเหตุ									

หน่วยงาน ดิศอนโค อ่อนบุร - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็ค บำรุงทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ วันที่ตรวจประเมิน		10/4/66 FE	
อาคาร	A								
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	โพ้ซ้ร่งแบคเคอร์		สทาทแบคเคอร์		สทาททว่งร่ง		สทอนซีตีดั้ง	
		ปกติ	แก๊โซ	ปกติ	แก๊โซ	ปกติ	แก๊โซ		หมายเหตุ
1	EXT A4 028								ทางเดินส่วนกลาง
2	EXT A5 027								ทางเดินส่วนกลาง
3	EXT A5 028								ทางเดินส่วนกลาง
4	EXT A5 029								ทางเดินส่วนกลาง
5	EXT A5 030								ทางเดินส่วนกลาง
6	EXT A5 031								ทางเดินส่วนกลาง
7	EXT A5 032								ทางเดินส่วนกลาง
8	EXT A6 033								ทางเดินส่วนกลาง
9	EXT A6 034								ทางเดินส่วนกลาง
10	EXT A6 035								ทางเดินส่วนกลาง
11	EXT A6 036								ทางเดินส่วนกลาง
12	EXT A6 037								ทางเดินส่วนกลาง
13	EXT A6 038								ทางเดินส่วนกลาง
14	EXT A7 039								ทางเดินส่วนกลาง
15	EXT A7 040								ทางเดินส่วนกลาง
16	EXT A7 041								ทางเดินส่วนกลาง
17	EXT A7 042								ทางเดินส่วนกลาง
18	EXT A7 043								ทางเดินส่วนกลาง
19	EXT A7 044								ทางเดินส่วนกลาง
20	EXT A8 045								ทางเดินส่วนกลาง
21	EXT A8 046								ทางเดินส่วนกลาง
22	EXT A8 047								ทางเดินส่วนกลาง
23	EXT A8 048								ทางเดินส่วนกลาง
24	EXT A8 049								ทางเดินส่วนกลาง
25	EXT A8 050								ทางเดินส่วนกลาง
หมายเหตุ									

สำนักงาน ดิศอนโค ล่อณบุษ - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็ค บ้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ ทรัพย์สินกลุ่ม		11/9/66 FE	
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	โพรงข้างแบนเคซี		สภาพแบนเคซี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT B1 001							ST. 2	
2	EXT B1 002							ชกกลาณจก	
3	EXT B1 003							ทางชก LOBBY	
4	EXT B1 004							LOBBY	
5	EXT B1 005							หน้าลิฟท์	
6	EXT B1 006							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT B1 007							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT B1 008							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT B1 009							ST. 3	
10	EXT B2 010							ทางเดินส่วนกลาง	
	EXT B2 011							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT B2 012							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT B2 013							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT B2 014							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT B2 015							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT B3 016							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT B3 017							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT B3 018							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT B3 019							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT B3 020							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT B3 021							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT B4 022							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT B4 023							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT B4 024							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT B4 025							ทางเดินส่วนกลาง	
หมายเหตุ									































































หน่วยงาน ดิคอนโด อ่อนบุษ - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)					วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		
อาคาร B							91/1/66 FE		
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT B4 026		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT B4 027		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT B5 028		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT B5 029		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT B5 030		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT B5 031		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT B5 032		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT B5 033		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT B6 034		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT B6 035		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
1	EXT B6 036		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT B6 037		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT B6 038		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT B6 039		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT B7 040		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT B7 041		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT B7 042		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT B7 043		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT B7 044		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT B7 045		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT B8 046		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT B8 047		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT B8 048		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT B8 049		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT B8 050		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
26	EXT B8 051		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
27	EXT B1 052		✓		✓		✓	ST. 1	
หมายเหตุ									
</									

หน่วยงาน คืออบบ. อ่อนบ. - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		13/9/66 FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟจราจรแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT D5 026							ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT D5 027							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT D5 028							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT D5 029							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT D5 030							ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT D5 031							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT D6 032							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT D6 033							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT D6 034							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT D6 035							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT D6 036							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT D6 037							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT D7 038							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT D7 039							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT D7 040							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT D7 041							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT D7 042							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT D7 043							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT D8 044							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT D8 045							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT D8 046							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT D8 047							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT D8 048							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT D8 049							ทางเดินส่วนกลาง	
25									
หมายเหตุ									

หน่วยงาน ... ดิโอบีโอ. อ่อนบรู - สุวรรณภูมิ...		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ ..... 10/01/66		รหัสอุปกรณ์ ..... FE .....	
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ไฟจราจรแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT A1 001							ST. 2	
2	EXT A1 002							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT A1 003							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT A1 004							โถงลิฟท์	
5	EXT A1 005							LOBBY	
6	EXT A1 006							หน้าห้องนิติฯ	
7	EXT A1 007							ST.3	
8	EXT A1 008							ST.1 (ยกเลิก)	
9	EXT A2 009							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT A2 010							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT A2 011							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT A2 012							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT A2 013							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT A2 014							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT A3 015							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT A3 016							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT A3 017							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT A3 018							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT A3 019							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT A3 020							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT A4 021							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT A4 022							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT A4 023							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT A4 024							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT A4 025							ทางเดินส่วนกลาง	
26	EXT A4 026							ทางเดินส่วนกลาง	
27	EXT A5 027							ทางเดินส่วนกลาง	
28	EXT A5 028							ทางเดินส่วนกลาง	
29	EXT A5 029							ทางเดินส่วนกลาง	
30	EXT A5 030							ทางเดินส่วนกลาง	
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ... ดิโอบีโอ. อ่อนบรู - สุวรรณภูมิ...			ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ ..... 09/10/66 รหัสอุปกรณ์ ..... FE.....		
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ไฟจราจรแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT A5 031							ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT A5 032							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT A6 033							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT A6 034							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT A6 035							ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT A6 036							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT A6 037							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT A6 038							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT A7 039							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT A7 040							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT A7 041							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT A7 042							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT A7 043							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT A7 044							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT A8 045							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT A8 046							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT A8 047							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT A8 048							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT A8 049							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT A8 050							ทางเดินส่วนกลาง	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
หมายเหตุ									

หน่วยงาน ... ดิโอบีโอ. อ่อนบุษ - สุวรรณภูมิ			ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ ..... 31/10/66		รหัสอุปกรณ์ ..... FE.....	
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ไฟจราจรแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EXT B1 001							ST. 2		
2	EXT B1 002							ชกภายในจุด		
3	EXT B1 003							ทางออก LOBBY		
4	EXT B1 004							LOBBY		
5	EXT B1 005							หน้าลิฟท์		
6	EXT B1 006							ทางเดินส่วนกลาง		
7	EXT B1 007							ทางเดินส่วนกลาง		
8	EXT B1 008							ทางเดินส่วนกลาง		
9	EXT B1 009							ST. 3		
10	EXT B1 010							ทางเดินส่วนกลาง		
11	EXT B1 011							ทางเดินส่วนกลาง		
12	EXT B1 012							ทางเดินส่วนกลาง		
13	EXT B1 013							ทางเดินส่วนกลาง		
14	EXT B1 014							ทางเดินส่วนกลาง		
15	EXT B1 015							ทางเดินส่วนกลาง		
16	EXT B1 016							ทางเดินส่วนกลาง		
17	EXT B1 017							ทางเดินส่วนกลาง		
18	EXT B1 018							ทางเดินส่วนกลาง		
19	EXT B1 019							ทางเดินส่วนกลาง		
20	EXT B1 020							ทางเดินส่วนกลาง		
21	EXT B1 021							ทางเดินส่วนกลาง		
22	EXT B1 022							ทางเดินส่วนกลาง		
23	EXT B1 023							ทางเดินส่วนกลาง		
24	EXT B1 024							ทางเดินส่วนกลาง		
25	EXT B1 025							ทางเดินส่วนกลาง		
26	EXT B1 026							ทางเดินส่วนกลาง		
27	EXT B1 027							ทางเดินส่วนกลาง		
28	EXT B1 028							ทางเดินส่วนกลาง		
29	EXT B1 029							ทางเดินส่วนกลาง		
30	EXT B1 030							ทางเดินส่วนกลาง		
หมายเหตุ										

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020



หน่วยงาน ... คือธนบุรี - สุวรรณภูมิ...			ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		
อาคาร ..... D .....							13/10/66 FE		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบบเคสรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT D5 031							ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT D6 032							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT D6 033							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT D6 034							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT D6 035							ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT D6 036							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT D6 037							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT D7 038							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT D7 039							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT D7 040							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT D7 041							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT D7 042							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT D7 043							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT D8 044							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT D8 045							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT D8 046							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT D8 047							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT D8 048							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT D8 049							ทางเดินส่วนกลาง	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
หมายเหตุ									

หน่วยงาน ดิโคโนบล อ่อนบุษ - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจพบ รหัสอุปกรณ์	
อาคาร A								10/11/66 FE	
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT A1 001							ST. 2	
2	EXT A1 002							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT A1 003							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT A1 004							โถงลิฟท์	
5	EXT A1 005							LOBBY	
6	EXT A1 006							หน้าห้องนิติฯ	
7	EXT A1 007							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT A2 008							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT A2 009							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT A2 010							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT A2 011							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT A2 012							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT A2 013							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT A2 014							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT A3 015							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT A3 016							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT A3 017							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT A3 018							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT A3 019							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT A3 020							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT A4 021							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT A4 022							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT A4 023							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT A4 024							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT A4 025							ทางเดินส่วนกลาง	
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-012 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิโคโนโล จ่อ่นบุษ - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		10/11/66 FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT A4 026							ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT A5 027							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT A5 028							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT A5 029							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT A5 030							ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT A5 031							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT A5 032							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT A6 033							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT A6 034							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT A6 035							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT A6 036							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT A6 037							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT A6 038							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT A7 039							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT A7 040							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT A7 041							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT A7 042							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT A7 043							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT A7 044							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT A8 045							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT A8 046							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT A8 047							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT A8 048							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT A8 049							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT A8 050							ทางเดินส่วนกลาง	
หมายเหตุ									

หน่วยงาน ดิโคโนโล จ่อ่นบุษ - สุวรรณภูมิ			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		
อาคาร B							11/11/66 FE		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT B1 001							ST. 2	
2	EXT B1 002							ออกสถานจอด	
3	EXT B1 003							ทางออก LOBBY	
4	EXT B1 004							LOBBY	
5	EXT B1 005							หน้าลิฟท์	
6	EXT B1 006							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT B1 007							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT B1 008							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT B1 009							ST. 3	
10	EXT B2 010							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT B2 011							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT B2 012							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT B2 013							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT B2 014							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT B2 015							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT B3 016							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT B3 017							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT B3 018							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT B3 019							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT B3 020							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT B3 021							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT B4 022							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT B4 023							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT B4 024							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT B4 025							ทางเดินส่วนกลาง	
หมายเหตุ									

[illegible]

หน่วยงาน คีรอนโบ อ่อนนุช - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		12/11/66 FE	
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	โพรงบันได		สภาพบันได		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT C1 001							ST. 2	
2	EXT C1 002							ชอกลานจอด	
3	EXT C1 003							ST. 1	
4	EXT C1 004							ทางออก LOBBY	
5	EXT C1 005							LOBBY	
6	EXT C1 006							หน้าลิฟท์	
7	EXT C1 007							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT C1 008							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT C1 009							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT C2 010							ST. 3	
11	EXT C2 011							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT C2 012							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT C2 013							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT C2 014							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT C2 015							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT C2 016							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT C3 017							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT C3 018							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT C3 019							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT C3 020							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT C3 021							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT C3 022							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT C4 023							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT C4 024							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT C4 025							ทางเดินส่วนกลาง	
26	EXT C4 026							ทางเดินส่วนกลาง	

หน่วยงาน ดิออนโบ อ่อนบุร - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ				วันที่ตรวจสอบ		12/11/66
อาคาร C		(FIRE EXIT)				รหัสอุปกรณ์		FE
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	โพยจำแนกเขต		สภาพแบบเดิม		ผลการตรวจพบ		สถานะที่ติดตั้ง
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	EXT C4 027							ทางเดินส่วนกลาง
2	EXT C4 028							ทางเดินส่วนกลาง
3	EXT C5 029							ทางเดินส่วนกลาง
4	EXT C5 030							ทางเดินส่วนกลาง
5	EXT C5 031							ทางเดินส่วนกลาง
6	EXT C5 032							ทางเดินส่วนกลาง
7	EXT C5 033							ทางเดินส่วนกลาง
8	EXT C5 034							ทางเดินส่วนกลาง
9	EXT C6 035							ทางเดินส่วนกลาง
10	EXT C6 036							ทางเดินส่วนกลาง
11	EXT C6 037							ทางเดินส่วนกลาง
12	EXT C6 038							ทางเดินส่วนกลาง
13	EXT C6 039							ทางเดินส่วนกลาง
14	EXT C6 040							ทางเดินส่วนกลาง
15	EXT C7 041							ทางเดินส่วนกลาง
16	EXT C7 042							ทางเดินส่วนกลาง
17	EXT C7 043							ทางเดินส่วนกลาง
18	EXT C7 044							ทางเดินส่วนกลาง
19	EXT C7 045							ทางเดินส่วนกลาง
20	EXT C7 046							ทางเดินส่วนกลาง
21	EXT C8 047							ทางเดินส่วนกลาง
22	EXT C8 048							ทางเดินส่วนกลาง
23	EXT C8 049							ทางเดินส่วนกลาง
24	EXT C8 050							ทางเดินส่วนกลาง
25	EXT C8 051							ทางเดินส่วนกลาง
26	EXT C8 052							ทางเดินส่วนกลาง

หน่วยงาน คัดสอบ อ่อนบุรุ - สุพรรณภูมิ		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	
อาคาร	D	โพรงห้องแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT D1 001							ST. 2	
2	EXT D1 002							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT D1 003							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT D1 004							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT D1 005							LOBBY	
6	EXT D1 006							LOBBY	
7	EXT D1 007							ST. 3	
8	EXT D2 008							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT D2 009							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT D2 010							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT D2 011							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT D2 012							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT D2 013							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT D3 014							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT D3 015							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT D3 016							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT D3 017							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT D3 018							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT D3 019							ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT D4 020							ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT D4 021							ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT D4 022							ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT D4 023							ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT D4 024							ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT D4 025							ทางเดินส่วนกลาง	

หน่วยงาน ... ดิโชนโค. ชอนบุน - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	13/11/66	FE
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EXT D5 026							ทางเดินส่วนกลาง		
2	EXT D5 027							ทางเดินส่วนกลาง		
3	EXT D5 028							ทางเดินส่วนกลาง		
4	EXT D5 029							ทางเดินส่วนกลาง		
5	EXT D5 030							ทางเดินส่วนกลาง		
6	EXT D5 031							ทางเดินส่วนกลาง		
7	EXT D6 032							ทางเดินส่วนกลาง		
8	EXT D6 033							ทางเดินส่วนกลาง		
9	EXT D6 034							ทางเดินส่วนกลาง		
10	EXT D6 035							ทางเดินส่วนกลาง		
11	EXT D6 036							ทางเดินส่วนกลาง		
12	EXT D6 037							ทางเดินส่วนกลาง		
13	EXT D7 038							ทางเดินส่วนกลาง		
14	EXT D7 039							ทางเดินส่วนกลาง		
15	EXT D7 040							ทางเดินส่วนกลาง		
16	EXT D7 041							ทางเดินส่วนกลาง		
17	EXT D7 042							ทางเดินส่วนกลาง		
18	EXT D7 043							ทางเดินส่วนกลาง		
19	EXT D8 044							ทางเดินส่วนกลาง		
20	EXT D8 045							ทางเดินส่วนกลาง		
21	EXT D8 046							ทางเดินส่วนกลาง		
22	EXT D8 047							ทางเดินส่วนกลาง		
23	EXT D8 048							ทางเดินส่วนกลาง		
24	EXT D8 049							ทางเดินส่วนกลาง		
25										
หมายเหตุ										

หน่วยงาน ... ดิโชนโค. ชอนบุน - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	10/12/66	FE
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EXT A1 001							ST. 2		
2	EXT A1 002							ทางเดินส่วนกลาง		
3	EXT A1 003							ทางเดินส่วนกลาง		
4	EXT A1 004							โถงลิฟท์		
5	EXT A1 005							LOBBY		
6	EXT A1 006							หน้าห้องนิติฯ		
7	EXT A1 007							ST.3		
8	EXT A1 008							ST.1 (เอกเล็ค)		
9	EXT A2 009							ทางเดินส่วนกลาง		
10	EXT A2 010							ทางเดินส่วนกลาง		
11	EXT A2 011							ทางเดินส่วนกลาง		
12	EXT A2 012							ทางเดินส่วนกลาง		
13	EXT A2 013							ทางเดินส่วนกลาง		
14	EXT A2 014							ทางเดินส่วนกลาง		
15	EXT A3 015							ทางเดินส่วนกลาง		
16	EXT A3 016							ทางเดินส่วนกลาง		
17	EXT A3 017							ทางเดินส่วนกลาง		
18	EXT A3 018							ทางเดินส่วนกลาง		
19	EXT A3 019							ทางเดินส่วนกลาง		
20	EXT A3 020							ทางเดินส่วนกลาง		
21	EXT A4 021							ทางเดินส่วนกลาง		
22	EXT A4 022							ทางเดินส่วนกลาง		
23	EXT A4 023							ทางเดินส่วนกลาง		
24	EXT A4 024							ทางเดินส่วนกลาง		
25	EXT A4 025							ทางเดินส่วนกลาง		
26	EXT A4 026							ทางเดินส่วนกลาง		
27	EXT A5 027							ทางเดินส่วนกลาง		
28	EXT A5 028							ทางเดินส่วนกลาง		
29	EXT A5 029							ทางเดินส่วนกลาง		
30	EXT A5 030							ทางเดินส่วนกลาง		
หมายเหตุ										

เบิกทำงานโดย บริษัท พริตทเพอร์มิต จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ... ดิโชนโค. ชอนบุน - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	10/12/66	FE
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EXT A5 031							ทางเดินส่วนกลาง		
2	EXT A5 032							ทางเดินส่วนกลาง		
3	EXT A6 033							ทางเดินส่วนกลาง		
4	EXT A6 034							ทางเดินส่วนกลาง		
5	EXT A6 035							ทางเดินส่วนกลาง		
6	EXT A6 036							ทางเดินส่วนกลาง		
7	EXT A6 037							ทางเดินส่วนกลาง		
8	EXT A6 038							ทางเดินส่วนกลาง		
9	EXT A7 039							ทางเดินส่วนกลาง		
10	EXT A7 040							ทางเดินส่วนกลาง		
11	EXT A7 041							ทางเดินส่วนกลาง		
12	EXT A7 042							ทางเดินส่วนกลาง		
13	EXT A7 043							ทางเดินส่วนกลาง		
14	EXT A7 044							ทางเดินส่วนกลาง		
15	EXT A8 045							ทางเดินส่วนกลาง		
16	EXT A8 046							ทางเดินส่วนกลาง		
17	EXT A8 047							ทางเดินส่วนกลาง		
18	EXT A8 048							ทางเดินส่วนกลาง		
19	EXT A8 049							ทางเดินส่วนกลาง		
20	EXT A8 050							ทางเดินส่วนกลาง		
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
หมายเหตุ										

หน่วยงาน ... ดิโชนโค. ชอนบุน - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	11/12/66	FE
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EXT B1 001							ST. 2		
2	EXT B1 002							ออกกลางจอ		
3	EXT B1 003							ทางออก LOBBY		
4	EXT B1 004							LOBBY		
5	EXT B1 005							หน้าลิฟท์		
6	EXT B1 006							ทางเดินส่วนกลาง		
7	EXT B1 007							ทางเดินส่วนกลาง		
8	EXT B1 008							ทางเดินส่วนกลาง		
9	EXT B1 009							ST. 3		
10	EXT B1 010							ทางเดินส่วนกลาง		
11	EXT B1 011							ทางเดินส่วนกลาง		
12	EXT B1 012							ทางเดินส่วนกลาง		
13	EXT B1 013							ทางเดินส่วนกลาง		
14	EXT B1 014							ทางเดินส่วนกลาง		
15	EXT B1 015							ทางเดินส่วนกลาง		
16	EXT B1 016							ทางเดินส่วนกลาง		
17	EXT B1 017							ทางเดินส่วนกลาง		
18	EXT B1 018							ทางเดินส่วนกลาง		
19	EXT B1 019							ทางเดินส่วนกลาง		
20	EXT B1 020							ทางเดินส่วนกลาง		
21	EXT B1 021							ทางเดินส่วนกลาง		
22	EXT B1 022							ทางเดินส่วนกลาง		
23	EXT B1 023							ทางเดินส่วนกลาง		
24	EXT B1 024							ทางเดินส่วนกลาง		
25	EXT B1 025							ทางเดินส่วนกลาง		
26	EXT B1 026							ทางเดินส่วนกลาง		
27	EXT B1 027							ทางเดินส่วนกลาง		
28	EXT B1 028							ทางเดินส่วนกลาง		
29	EXT B1 029							ทางเดินส่วนกลาง		
30	EXT B1 030							ทางเดินส่วนกลาง		
หมายเหตุ										

เบิกทำงานโดย บริษัท พริตทเพอร์มิต จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 001 15 Aug 2020



FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev 00/15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน - ศิכוןโค. จอห์นปูซ - สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 13/12/66	
อาคาร D		ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
1	EXT D5 031							ทางเดินส่วนกลาง	
2	EXT D6 032							ทางเดินส่วนกลาง	
3	EXT D6 033							ทางเดินส่วนกลาง	
4	EXT D6 034							ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT D6 035							ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT D6 036							ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT D6 037							ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT D7 038							ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT D7 039							ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT D7 040							ทางเดินส่วนกลาง	
11	EXT D7 041							ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT D7 042							ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT D7 043							ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT D8 044							ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT D8 045							ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT D8 046							ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT D8 047							ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT D8 048							ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT D8 049							ทางเดินส่วนกลาง	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

บันทึกงานโดย บริษัท พลัส ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-072 Rev 001 15 Aug 2020

PLUS +

บริษัท พลัส ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	
รหัส : DC-ON-001-AAF/Z00D00S00303-FP/FHC-0	
เลขที่ใบงาน : WO-013/07/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน : 14/07/2023	
ชื่ออาคาร : A	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-013/07/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ศิכוןโค. จอห์นปูซ-สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 14/7/66				
อาคาร A		รหัสอุปกรณ์ FHC														
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ราวน	กระบอก/กาน้ำ	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ราวน	กระบอก/กาน้ำ	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ
A1-001																
A1-002																
A1-003																
A2-001																
A2-002																
A2-003																
A3-001																
A3-002																
A3-003																
A4-001																
A4-002																
A4-003																
A5-001																
A5-002																
A5-003																
A6-001																
A6-002																
A6-003																
A7-001																
A7-002																
A7-003																
A8-001																
A8-002																
A8-003																

หมายเหตุ

A5-001, A6-003, A7-003 ไม่สามารถใช้งานได้

PLUS +

บริษัท พลัส ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	
รหัส : DC-ON-001-BAF/Z00D00S00311-FP/FHC-0	
เลขที่ใบงาน : WO-014/07/2023	
วันที่ปฏิบัติงาน : 15/07/2023	
ชื่ออาคาร : B	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจไม่ผ่าน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-014/07/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน ติดชนโค ช่อนบุง-สุวรรณภูมิ		ไปตรวจเช็กตัวบ่งเพติง				วันที่ตรวจสอบ รหัสดูปรณ				16/7/66 FHC				
รายการ	มีคิลเลต		ทำตัวบ่ง		ตัวบ่ง		ตัวบ่ง		ตัวบ่ง		ตัวบ่ง		ตัวบ่ง	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
ห้อง MDB														
C1-001														
C1-002														
C1-003														
C2-001														
C2-002														
C2-003														
C3-001														
C3-002														
C3-003														
C4-001														
C4-002														
C4-003														
C5-001														
C5-002														
C5-003														
C6-001														
C6-002														
C6-003														
C7-001														
C7-002														
C7-003														
C8-001														
C8-002														
C8-003														

หมายเหตุ

C3-002, C4-003, C5-001, C8-002, C8-003 1 มาวัดเป็น 1

# PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M

รหัส : DC-ON-001-DAF/200D00S00301-FP/FHC-0

เลขที่ใบงาน : WO-016/07/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 17/07/2023

ชื่ออาคาร : D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อผิดพลาด)
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	จุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ		<input checked="" type="checkbox"/>	17/07/2567 3 ตัว	
2	ตรวจเช็คความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**หมายเหตุ**

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)



หน่วยงาน คือ บด ซอนบูช-สุวรรณภูมิ

อาคาร D

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 17/7/66

รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์ว		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระชาก/ทุบแฉ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ห้อง MDB															
D1-001															
D1-002															
D1-003															
D2-001															
D2-002															
D2-003															
D3-001															
D3-002															
D3-003															
D4-001															
D4-002															
D4-003															
D5-001															
D5-002															
D5-003															
D6-001															
D6-002															
D6-003															
D7-001															
D7-002															
D7-003															
D8-001															
D8-002															
D8-003															
หมายเหตุ															
D5-001, D6-001, D6-002 ไม่สามารถใช้งานได้															

PLUS

บริษัท พลัส ไฟร์โฮสเทอรัล จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M

รหัส DC-ON-001-AAF/Z00D00S00303-FP/FHC-0

เลขที่ใบงาน WO-011/08/2023

วันที่ปฏิบัติงาน 14/08/2023

ชื่ออาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				ไม่สามารถใช้งานได้ 3 ตัว
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-011/08/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คือ บด ซอนบูช-สุวรรณภูมิ

อาคาร A

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 14/8/66

รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์ว		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระชาก/ทุบแฉ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ห้อง MDB															
A1-001															
A1-002															
A1-003															
A2-001															
A2-002															
A2-003															
A3-001															
A3-002															
A3-003															
A4-001															
A4-002															
A4-003															
A5-001															
A5-002															
A5-003															
A6-001															
A6-002															
A6-003															
A7-001															
A7-002															
A7-003															
A8-001															
A8-002															
A8-003															
หมายเหตุ															
A6-001, A6-002, A7-003 ไม่สามารถใช้งานได้															

PLUS

บริษัท พลัส ไฟร์โฮสเทอรัล จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M

รหัส DC-ON-001-BAF/Z00D00S00311-FP/FHC-0

เลขที่ใบงาน WO-014/08/2023

วันที่ปฏิบัติงาน 15/08/2023

ชื่ออาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				ไม่สามารถใช้งานได้ 3 ตัว
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				พบปัญหาบางส่วน
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-014/08/2023 Page 1 of 1

น.3/89

หน่วยงาน คีตอนโด อ่อนบุษ-สุวรรณภูมิ  
อาคาร B

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 15/8/66  
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกทุบแฉ	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ห้อง MDB								
ห้อง Fire Pump								
B1-001								
B1-002								
B1-003								
B2-001								
B2-002								
B2-003								
B3-001								
B3-002								
B3-003								
B4-001								
B4-002								
B4-003								
B5-001								
B5-002								
B5-003								
B6-001								
B6-002								
B6-003								
B7-001								
B7-002								
B7-003								
B8-001								
B8-002								
B8-003								

หมายเหตุ

B1-002, B5-001, B5-002 ไม่พร้อมใช้งาน

B9-003 ไม่พร้อมใช้งาน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

PLUS +

รหัสงาน : FP/FHC-M

รหัส DC-ON-001-CAF/Z00D00S00307-FP/FHC-0

003 : FHC-C

เลขที่ใบงาน WO-015/08/2023

วันที่ปฏิบัติงาน 16/08/2023

ชื่ออาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจได้, 6-8)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				16/8/2023 5 กว.
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-015/08/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีตอนโด อ่อนบุษ-สุวรรณภูมิ  
อาคาร C

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 16/8/66  
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกทุบแฉ	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ห้อง MDB								
C1-001								
C1-002								
C1-003								
C2-001								
C2-002								
C2-003								
C3-001								
C3-002								
C3-003								
C4-001								
C4-002								
C4-003								
C5-001								
C5-002								
C5-003								
C6-001								
C6-002								
C6-003								
C7-001								
C7-002								
C7-003								
C8-001								
C8-002								
C8-003								

หมายเหตุ

C3-002, C4-003, C5-001, C8-002, C8-003 ไม่พร้อมใช้งาน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

PLUS +

รหัสงาน : FP/FHC-M

รหัส DC-ON-001-DAF/Z00D00S00301-FP/FHC-0

004 : FHC-D

เลขที่ใบงาน WO-016/08/2023

วันที่ปฏิบัติงาน 17/08/2023

ชื่ออาคาร D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจได้, 6-8)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				16/8/2023 3 กว.
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-016/08/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน คีตอนโค อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 17/9/66 รหัสอุปกรณ์ FHC		
อาคาร D														
รายการ	ถังดับเพลิง		ราตัวน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจาก/กฏูแฉ		อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/		/	
D1-001	/		/		/		/		/		/		/	
D1-002	/		/		/		/		/		/		/	
D1-003	/		/		/		/		/		/		/	
D2-001	/		/		/		/		/		/		/	
D2-002	/		/		/		/		/		/		/	
D2-003	/		/		/		/		/		/		/	
D3-001	/		/		/		/		/		/		/	
D3-002	/		/		/		/		/		/		/	
D3-003	/		/		/		/		/		/		/	
D4-001	/		/		/		/		/		/		/	
D4-002	/		/		/		/		/		/		/	
D4-003	/		/		/		/		/		/		/	
D5-001	/		/		/		/		/		/		/	
D5-002	/		/		/		/		/		/		/	
D5-003	/		/		/		/		/		/		/	
D6-001	/		/		/		/		/		/		/	
D6-002	/		/		/		/		/		/		/	
D6-003	/		/		/		/		/		/		/	
D7-001	/		/		/		/		/		/		/	
D7-002	/		/		/		/		/		/		/	
D7-003	/		/		/		/		/		/		/	
D8-001	/		/		/		/		/		/		/	
D8-002	/		/		/		/		/		/		/	
D8-003	/		/		/		/		/		/		/	
หมายเหตุ														
D5-001, D6-001, D6-002, ไม่สามารถเข้า														

หน่วยงาน คีตอนโค อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 14/9/66 รหัสอุปกรณ์ FHC		
อาคาร A														
รายการ	ถังดับเพลิง		ราตัวน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจาก/กฏูแฉ		อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/		/	
A1-001	/		/		/		/		/		/		/	
A1-002	/		/		/		/		/		/		/	
A1-003	/		/		/		/		/		/		/	
A2-001	/		/		/		/		/		/		/	
A2-002	/		/		/		/		/		/		/	
A2-003	/		/		/		/		/		/		/	
A3-001	/		/		/		/		/		/		/	
A3-002	/		/		/		/		/		/		/	
A3-003	/		/		/		/		/		/		/	
A4-001	/		/		/		/		/		/		/	
A4-002	/		/		/		/		/		/		/	
A4-003	/		/		/		/		/		/		/	
A5-001	/		/		/		/		/		/		/	
A5-002	/		/		/		/		/		/		/	
A5-003	/		/		/		/		/		/		/	
A6-001	/		/		/		/		/		/		/	
A6-002	/		/		/		/		/		/		/	
A6-003	/		/		/		/		/		/		/	
A7-001	/		/		/		/		/		/		/	
A7-002	/		/		/		/		/		/		/	
A7-003	/		/		/		/		/		/		/	
A8-001	/		/		/		/		/		/		/	
A8-002	/		/		/		/		/		/		/	
A8-003	/		/		/		/		/		/		/	
หมายเหตุ														

หน่วยงาน คีตอนโค อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 15/9/66 รหัสอุปกรณ์ FHC		
อาคาร B														
รายการ	ถังดับเพลิง		ราตัวน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจาก/กฏูแฉ		อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ห้อง Fire Pump	/		/		/		/		/		/		/	
B1-001	/		/		/		/		/		/		/	
B1-002	/		/		/		/		/		/		/	
B1-003	/		/		/		/		/		/		/	
B2-001	/		/		/		/		/		/		/	
B2-002	/		/		/		/		/		/		/	
B2-003	/		/		/		/		/		/		/	
B3-001	/		/		/		/		/		/		/	
B3-002	/		/		/		/		/		/		/	
B3-003	/		/		/		/		/		/		/	
B4-001	/		/		/		/		/		/		/	
B4-002	/		/		/		/		/		/		/	
B4-003	/		/		/		/		/		/		/	
B5-001	/		/		/		/		/		/		/	
B5-002	/		/		/		/		/		/		/	
B5-003	/		/		/		/		/		/		/	
B6-001	/		/		/		/		/		/		/	
B6-002	/		/		/		/		/		/		/	
B6-003	/		/		/		/		/		/		/	
B7-001	/		/		/		/		/		/		/	
B7-002	/		/		/		/		/		/		/	
B7-003	/		/		/		/		/		/		/	
B8-001	/		/		/		/		/		/		/	
B8-002	/		/		/		/		/		/		/	
B8-003	/		/		/		/		/		/		/	
หมายเหตุ														

หน่วยงาน คีตอนโค อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 16/9/66 รหัสอุปกรณ์ FHC		
อาคาร C														
รายการ	ถังดับเพลิง		ราตัวน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจาก/กฏูแฉ		อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/		/	
C1-001	/		/		/		/		/		/		/	
C1-002	/		/		/		/		/		/		/	
C1-003	/		/		/		/		/		/		/	
C2-001	/		/		/		/		/		/		/	
C2-002	/		/		/		/		/		/		/	
C2-003	/		/		/		/		/		/		/	
C3-001	/		/		/		/		/		/		/	
C3-002	/		/		/		/		/		/		/	
C3-003	/		/		/		/		/		/		/	
C4-001	/		/		/		/		/		/		/	
C4-002	/		/		/		/		/		/		/	
C4-003	/		/		/		/		/		/		/	
C5-001	/		/		/		/		/		/		/	
C5-002	/		/		/		/		/		/		/	
C5-003	/		/		/		/		/		/		/	
C6-001	/		/		/		/		/		/		/	
C6-002	/		/		/		/		/		/		/	
C6-003	/		/		/		/		/		/		/	
C7-001	/		/		/		/		/		/		/	
C7-002	/		/		/		/		/		/		/	
C7-003	/		/		/		/		/		/		/	
C8-001	/		/		/		/		/		/		/	
C8-002	/		/		/		/		/		/		/	
C8-003	/		/		/		/		/		/		/	
หมายเหตุ														



ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจทดสอบ		14/10/66	
หน่วยงาน สังกัด อบต.บึงสามพัน										รหัสสรุปการณ		FHC	
รายการ	ดับเพลิง		วามารถ	ช่วยเหลือ		สารเคมี		รวม		คะแนนรวม	ผ่าน ๑	ผลการตรวจทดสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ห้อง MCB	/							ไม่มีความรู้				/	
A1-001	/							ไม่มีความรู้			/		
A1-002	/							ไม่มีความรู้			/		
A1-003	/							ไม่มีความรู้			/		
A2-001	/							ไม่มีความรู้			/		
A2-002	/							ไม่มีความรู้			/		
A2-003	/							ไม่มีความรู้			/		
A3-001	/							ไม่มีความรู้			/		
A3-002	/							ไม่มีความรู้			/		
A3-003	/							ไม่มีความรู้			/		
A4-001	/							ไม่มีความรู้			/		
A4-002	/							ไม่มีความรู้			/		
A4-003	/							ไม่มีความรู้			/		
A5-001	/							ไม่มีความรู้			/		
A5-002	/							ไม่มีความรู้			/		
A5-003	/							ไม่มีความรู้			/		
A6-001	/							ไม่มีความรู้			/		
A6-002	/							ไม่มีความรู้			/		
A6-003	/							ไม่มีความรู้			/		
A7-001	/							ไม่มีความรู้			/		
A7-002	/							ไม่มีความรู้			/		
A7-003	/							ไม่มีความรู้			/		
A8-001	/							ไม่มีความรู้			/		
A8-002	/							ไม่มีความรู้			/		
A8-003	/							ไม่มีความรู้			/		

รวมเฉลี่ย

หน่วยงาน ดิศอนโค สอนบุษสุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ		16/10/66		รหัสตู้อุปกรณ์		FHC	
อาคาร C		ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวฉีด		สายฉีด		ขวาน		กระบอกทุบกระจก		อื่น ๆ		ผลการตรวจ	
รายการ		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ห้อง MDB										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C1-001										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C1-002										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C1-003										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C2-001										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C2-002										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C2-003										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C3-001										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C3-002										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C3-003										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C4-001										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C4-002										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C4-003										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C5-001										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C5-002										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C5-003										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C6-001										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C6-002										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C6-003										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C7-001										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C7-002										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C7-003										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C8-001										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C8-002										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							
C8-003										ไม่พบสิ่งผิดปกติ							

หน่วยงาน คีคอนโด้ ช่นปุระ-สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 17/10/66			
อาคาร D		รหัสอุปกรณ์ FHC													
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กัญญา		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ห้อง MDB										ไม่มีผิดปกติ					
D1-001										ไม่มีผิดปกติ					
D1-002										ไม่มีผิดปกติ					
D1-003										ไม่มีผิดปกติ					
D2-001										ไม่มีผิดปกติ					
D2-002										ไม่มีผิดปกติ					
D2-003										ไม่มีผิดปกติ					
D3-001										ไม่มีผิดปกติ					
D3-002										ไม่มีผิดปกติ					
D3-003										ไม่มีผิดปกติ					
D4-001										ไม่มีผิดปกติ					
D4-002										ไม่มีผิดปกติ					
D4-003										ไม่มีผิดปกติ					
D5-001										ไม่มีผิดปกติ					
D5-002										ไม่มีผิดปกติ					
D5-003										ไม่มีผิดปกติ					
D6-001										ไม่มีผิดปกติ					
D6-002										ไม่มีผิดปกติ					
D6-003										ไม่มีผิดปกติ					
D7-001										ไม่มีผิดปกติ					
D7-002										ไม่มีผิดปกติ					
D7-003										ไม่มีผิดปกติ					
D8-001										ไม่มีผิดปกติ					
D8-002										ไม่มีผิดปกติ					
D8-003										ไม่มีผิดปกติ					
หมายเหตุ															

หน่วยงาน คีลอนโค ส่นปุระสุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 14/11/66					
อาคาร A		รหัสอุปกรณ์ FHC													
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ห้อง MOD															
A1-001									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A1-002									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A1-003									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A2-001									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A2-002									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A2-003									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A3-001									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A3-002									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A3-003									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A4-001									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A4-002									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A4-003									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A5-001									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A5-002									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A5-003									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A6-001									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A6-002									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A6-003									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A7-001									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A7-002									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A7-003									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A8-001									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A8-002									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
A8-003									ไม่ใช้ถังดับเพลิง						
หมายเหตุ															

หน่วยงาน คีลอนโค ส่นปุระสุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 15/11/66			
อาคาร B		รหัสอุปกรณ์ FHC													
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจของ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ห้อง MDB										ไม่ปกติ					
ห้อง Fire Pump										ไม่ปกติ					
B1-001										ไม่ปกติ					
B1-002										ไม่ปกติ					
B1-003										ไม่ปกติ					
B2-001										ไม่ปกติ					
B2-002										ไม่ปกติ					
B2-003										ไม่ปกติ					
B3-001										ไม่ปกติ					
B3-002										ไม่ปกติ					
B3-003										ไม่ปกติ					
B4-001										ไม่ปกติ					
B4-002										ไม่ปกติ					
B4-003										ไม่ปกติ					
B5-001										ไม่ปกติ					
B5-002										ไม่ปกติ					
B5-003										ไม่ปกติ					
B6-001										ไม่ปกติ					
B6-002										ไม่ปกติ					
B6-003										ไม่ปกติ					
B7-001										ไม่ปกติ					
B7-002										ไม่ปกติ					
B7-003										ไม่ปกติ					
B8-001										ไม่ปกติ					
B8-002										ไม่ปกติ					
B8-003										ไม่ปกติ					
หมายเหตุ															

หน่วยงาน คีลอนโค ส่นปุระสุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 16/11/66					
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์ FHC													
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กาน้ำ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ห้อง MDB										ไม่มีผิดปกติ					
C1-001										ไม่มีผิดปกติ					
C1-002										ไม่มีผิดปกติ					
C1-003										ไม่มีผิดปกติ					
C2-001										ไม่มีผิดปกติ					
C2-002										ไม่มีผิดปกติ					
C2-003										ไม่มีผิดปกติ					
C3-001										ไม่มีผิดปกติ					
C3-002										ไม่มีผิดปกติ					
C3-003										ไม่มีผิดปกติ					
C4-001										ไม่มีผิดปกติ					
C4-002										ไม่มีผิดปกติ					
C4-003										ไม่มีผิดปกติ					
C5-001										ไม่มีผิดปกติ					
C5-002										ไม่มีผิดปกติ					
C5-003										ไม่มีผิดปกติ					
C6-001										ไม่มีผิดปกติ					
C6-002										ไม่มีผิดปกติ					
C6-003										ไม่มีผิดปกติ					
C7-001										ไม่มีผิดปกติ					
C7-002										ไม่มีผิดปกติ					
C7-003										ไม่มีผิดปกติ					
C8-001										ไม่มีผิดปกติ					
C8-002										ไม่มีผิดปกติ					
C8-003										ไม่มีผิดปกติ					
หมายเหตุ															



หน่วยงาน คีคอนโด อ่อนบุษ-สุวรรณภูมิ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 17/11/66			
อาคาร D		รหัสอุปกรณ์ FHC													
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ห้อง M0B															
D1-001										ไม่มีผิดปกติ					
D1-002										ไม่มีผิดปกติ					
D1-003										ไม่มีผิดปกติ					
D2-001										ไม่มีผิดปกติ					
D2-002										ไม่มีผิดปกติ					
D2-003										ไม่มีผิดปกติ					
D3-001										ไม่มีผิดปกติ					
D3-002										ไม่มีผิดปกติ					
D3-003										ไม่มีผิดปกติ					
D4-001										ไม่มีผิดปกติ					
D4-002										ไม่มีผิดปกติ					
D4-003										ไม่มีผิดปกติ					
D5-001										ไม่มีผิดปกติ					
D5-002										ไม่มีผิดปกติ					
D5-003										ไม่มีผิดปกติ					
D6-001										ไม่มีผิดปกติ					
D6-002										ไม่มีผิดปกติ					
D6-003										ไม่มีผิดปกติ					
D7-001										ไม่มีผิดปกติ					
D7-002										ไม่มีผิดปกติ					
D7-003										ไม่มีผิดปกติ					
D8-001										ไม่มีผิดปกติ					
D8-002										ไม่มีผิดปกติ					
D8-003										ไม่มีผิดปกติ					
หมายเหตุ															

หน่วยงาน คีคอนโด อ่อนบุษ สุวรรณภูมิ				ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง					วันที่ตรวจสอบ 14/12/66 รหัสอุปกรณ์ FHC							
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจพบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ถังดับเพลิง																
A1-001																
A1-002																
A1-003																
A2-001																
A2-002																
A2-003																
A3-001																
A3-002																
A3-003																
A4-001																
A4-002																
A4-003																
A5-001																
A5-002																
A5-003																
A6-001																
A6-002																
A6-003																
A7-001																
A7-002																
A7-003																
A8-001																
A8-002																
A8-003																
หมายเหตุ																

ตารางงคมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566					หน่วยงาน คีคอนโด อ่อนบุษ สุวรรณภูมิ	
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No.31 On Peak (kW)	No.32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	5145.276	6,704	0	0.4		
2	5151.98	6,948	0	0.4		
3	5158.928	6,452	0	0.416		
4	5165.38	6,156	0.456	0.452		
5	5171.536	5,860	0.456	0.452		
6	5177.396	6,700	0.456	0.452		
7	5184.096	6,964	0.468	0.472		
8	5191.06	6,564	0.468	0.472		
9	5197.624	6,044	0.468	0.472		
10	5203.668	5,968	0.468	0.472		
11	5209.636	6,052	0.468	0.472		
12	5215.688	6,688	0.468	0.472		
13	5222.376	7,088	0.468	0.472		
14	5229.464	6,912	0.48	0.472		
15	5236.376	7,028	0.48	0.472		
16	5243.404	7,304	0.48	0.472		
17	5250.708	6,500	0.48	0.476		
18	5257.208	6,580	0.48	0.476		
19	5263.788	6,356	0.48	0.476		
20	5270.144	6,236	0.48	0.476		
21	5276.38	5,616	0.48	0.476		
22	5281.996	6,340	0.48	0.476		
23	5288.336	5,892	0.48	0.476		
24	5294.228	6,316	0.48	0.476		
25	5300.544	5,996	0.48	0.476		
26	5306.54	6,668	0.48	0.476		
27	5313.208	6,324	0.48	0.476		
28	5319.532	6,876	0.48	0.476		
29	5326.408	5,928	0.48	0.476		
30	5332.336	6,408	0.48	0.476		
31	5338.744	5,740	0.48	0.476		
บันทึกเพิ่มเติม						

ตารางงคมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...2566...					หน่วยงาน...คีคอนโด...อ่อนบุษ...สุวรรณภูมิ...				
เวลาบันทึก...08.30.... น.									
วันที่	มิเตอร์...อาคาร...A.....	มิเตอร์...อาคาร...B...	มิเตอร์...อาคาร...C...	มิเตอร์...อาคาร...D.....	ผู้บันทึก				
เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		
1	1088.1	1,650	9580.3	1,620	6367.5	1,230	8761.9	1,500	
2	1093.6	1,680	9585.7	1,620	6371.6	1,320	8766.9	1,530	
3	1099.2	1,620	9571.1	1,530	6376	1,200	8772	1,410	
4	1104.6	1,530	9576.2	1,500	6380	1,170	8776.7	1,380	
5	1109.7	1,440	9581.2	1,290	6383.9	1,170	8781.3	1,290	
6	1114.5	1,620	9585.5	1,530	6387.8	1,260	8785.6	1,470	
7	1119.9	1,680	9590.6	1,650	6392	1,290	8790.5	1,560	
8	1125.5	1,620	9596.1	1,500	6396.3	1,110	8795.7	1,500	
9	1130.9	1,500	9601.1	1,410	6400	0	8800.7	1,290	
10	1135.9	1,440	9605.8	1,380	6400	510	8805	1,290	
11	1140.7	1,530	9610.4	1,440	6401.7	1,200	8809.3	1,230	
12	1145.8	1,650	9615.2	1,560	6405.7	1,320	8813.4	1,470	
13	1151.3	1,770	9620.4	1,590	6410.1	1,350	8818.3	1,560	
14	1157.2	1,680	9625.7	1,620	6414.6	1,410	8823.5	1,440	
15	1162.8	1,770	9631.1	1,590	6419.3	1,350	8828.3	1,620	
16	1168.7	1,770	9636.4	1,710	6423.8	1,410	8833.7	1,650	
17	1174.6	1,620	9642.1	1,170	6428.5	1,230	8839.2	1,470	
18	1180	1,620	9646	1,830	6432.6	1,200	8844.1	1,500	
19	1185.4	1,560	9652.1	1,410	6436.6	1,290	8849.1	1,440	
20	1190.6	1,470	9656.8	1,440	6440.9	1,290	8853.9	1,320	
21	1195.5	1,320	9661.6	1,260	6445.2	840	8858.3	1,230	
22	1199.9	1,500	9665.8	1,500	6448	1,590	8862.4	1,410	
23	1204.9	1,410	9670.8	1,320	6453.3	1,140	8867.1	1,290	
24	1209.6	1,530	9675.2	1,500	6457.1	1,530	8871.4	1,440	
25	1214.7	1,440	9680.2	1,410	6462.2	870	8876.2	1,320	
26	1219.5	1,560	9684.9	1,590	6465.1	1,290	8880.6	1,500	
27	1224.7	1,530	9690.2	1,410	6469.4	1,260	8885.6	1,440	
28	1229.8	1,740	9694.9	1,590	6473.6	1,290	8890.4	1,530	
29	1235.6	1,440	9700.2	1,290	6477.9	1,140	8895.5	1,350	
30	1240.4	1,470	9704.5	1,440	6481.7	1,260	8900	1,470	
31	1245.3	1,410	9709.3	1,320	6485.9	1,140	8904.9	1,230	
วันที่ 1/8/66					วันที่				



ตารางจลนเคอร์รี่น้ำประปา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566										หน่วยงาน...คิโคนโด อ่อนบุษ สุวรรณภูมิ	
เวลาบันทึก 8:30 น.											
วันที่	มิเตอร์...หน้าโครงการ	มิเตอร์...อาคาร...A...	มิเตอร์...อาคาร...B...	มิเตอร์...อาคาร...C...	มิเตอร์...อาคาร...D...	ผู้บันทึก					
เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		
1	209468	146	127494	33	163272	43	170435	43	126921	31	
2	209614	158	127527	36	163315	46	170478	44	126952	32	
3	209772	144	127563	31	163361	42	170522	46	126984	28	
4	209916	146	127594	33	163403	45	170568	46	127012	29	
5	210062	144	127627	32	163448	44	170614	37	127041	29	
6	210206	142	127659	32	163492	37	170651	46	127070	28	
7	210348	148	127691	33	163529	45	170697	44	127098	29	
8	210496	160	127724	36	163574	49	170741	45	127127	32	
9	210656	148	127760	33	163623	40	170786	48	127159	29	
10	210804	137	127793	31	163663	39	170834	41	127188	28	
11	210941	140	127824	32	163702	40	170875	43	127216	28	
12	211081	145	127856	33	163742	43	170918	41	127244	28	
13	211226	146	127889	32	163785	44	170959	42	127272	30	
14	211372	146	127921	33	163829	44	171001	44	127302	26	
15	211518	158	127954	34	163873	49	171045	47	127328	31	
16	211676	165	127988	34	163922	55	171092	49	127359	32	
17	211841	137	128022	33	163977	36	171141	38	127391	29	
18	211978	155	128055	31	164013	46	171179	52	127420	31	
19	212133	139	128086	38	164059	38	171231	35	127451	28	
20	212272	146	128124	33	164097	43	171266	46	127479	30	
21	212420	135	128157	31	164140	37	171312	41	127509	27	
22	212555	153	128188	34	164177	38	171353	48	127536	35	
23	212708	154	128222	33	164215	42	171401	45	127571	34	
24	212862	151	128255	34	164257	43	171446	43	127605	37	
25	213013	145	128289	31	164300	37	171489	44	127642	31	
26	213158	157	128320	34	164337	47	171533	48	127673	31	
27	213315	134	128354	29	164384	34	171581	42	127704	28	
28	213449	154	128383	34	164418	46	171623	44	127732	34	
29	213603	127	128417	29	164464	33	171667	35	127766	29	
30	213730	146	128446	30	164497	41	171702	47	127795	33	
31	213876	138	128476	29	164538	36	171749	43	127828	28	
ตรวจโดย										วันที่ 1/8/66	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ AB										หน่วยงาน...คิโคนโด อ่อนบุษ สุวรรณภูมิ			
เดือน ..... กรกฎาคม ..... พ.ศ. .... 2566 .....													
วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3.0	7.2	-	/						325	3		
2	3.0	7.2	-	/						326	6		
3	3.0	7.2	-	/						334	7		
4	3.0	7.2	-	/						341	7		
5	3.0	7.2	-	/						348	5		
6	3.0	7.2	-	/						353	4		
7	3.0	7.2	-	/						357	6		
8	3.0	7.2	-	/						363	6		
9	3.0	7.2	-	/						369	3		
10	3.0	7.2	-	/						372	3		
11	3.0	7.2	-	/						375	7		
12	3.0	7.2	-	/						382	6		
13	3.0	7.2	-	/						388	6		
14	3.0	7.2	-	/						394	7		
15	3.0	7.2	-	/						401	6		
16	3.0	7.2	-	/						407	8		
17	3.0	7.2	-	/						415	6		
18	3.0	7.2	-	/						421	8		
19	3.0	7.2	-	/						429	6		
20	3.0	7.2	-	/						435	5		
21	3.0	7.2	-	/						440	6		
22	3.0	7.2	-	/						446	1		
23	3.0	7.2	-	/						447	3		
24	3.0	7.2	-	/						450	3		
25	3.0	7.2	-	/						453	6		
26	3.0	7.2	-	/						459	6		
27	3.0	7.2	-	/						465	8		
28	3.0	7.2	-	/						473	7		
29	3.0	7.2	-	/						480	8		
30	3.0	7.2	-	/						488	8		
31	3.0	7.2	-	/						496	6		
ตรวจโดย										วันที่ 1/8/66			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....CD										หน่วยงาน.....คิโคนโด อ่อนบุษ สุวรรณภูมิ.....			
เดือน.....กรกฎาคม..... พ.ศ.....2566.....													
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรดเกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	3.0	7.2	≈	/						5950	6		
2	3.0	7.2	≈	/						5956	8		
3	3.0	7.2	≈	/						5964	8		
4	3.0	7.2	≈	/						5972	8		
5	3.0	7.2	≈	/						5980	8		
6	3.0	7.2	≈	/						5988	9		
7	3.0	7.2	≈	/						5997	8		
8	3.0	7.2	≈	/						6005	9		
9	3.0	7.2	≈	/						6014	7		
10	3.0	7.2	≈	/						6021	8		
11	3.0	7.2	≈	/						6029	8		
12	3.0	7.2	≈	/						6037	8		
13	3.0	7.2	≈	/						6045	8		
14	3.0	7.2	≈	/						6053	9		
15	3.0	7.2	≈	/						6062	9		
16	3.0	7.2	≈	/						6071	9		
17	3.0	7.2	≈	/						6080	8		
18	3.0	7.2	≈	/						6088	9		
19	3.0	7.2	≈	/						6097	8		
20	3.0	7.2	≈	/						6105	8		
21	3.0	7.2	≈	/						6113	7		
22	3.0	7.2	≈	/						6120	7		
23	3.0	7.2	≈	/						6127	6		
24	3.0	7.2	≈	/						6133	4		
25	3.0	7.2	≈	/						6137	14		
26	3.0	7.2	≈	/						6151	5		
27	3.0	7.2	≈	/						6156	15		
28	3.0	7.2	≈	/						6171	5		
29	3.0	7.2	≈	/						6176	13		
30	3.0	7.2	≈	/						6189	10		
31	3.0	7.2	≈	/						6199	11		
ตรวจโดย										วันที่ 1/8/66			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจลนเคอร์รี่ไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566				หน่วยงาน คิโคนโด อ่อนบุษ สุวรรณภูมิ	
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No.31 On Peak (kW)	No.32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	5344.484	6,912	0.000	0.336	
2	5351.396	6,140	0.000	0.424	
3	5357.536	5,904	0.000	0.424	
4	5363.44	5,988	0.360	0.424	
5	5369.428	6,528	0.392	0.424	
6	5375.956	7,168	0.392	0.424	
7	5383.124	6,696	0.392	0.448	
8	5389.82	6,704	0.460	0.488	
9	5396.524	6,836	0.460	0.456	
10	5403.36	6,880	0.460	0.456	
11	5410.24	6,992	0.468	0.480	
12	5417.232	6,304	0.468	0.480	
13	5423.536	6,840	0.468	0.480	
14	5430.376	7,572	0.468	0.480	
15	5437.948	6,832	0.468	0.480	
16	5444.78	6,840	0.468	0.480	
17	5451.62	6,216	0.472	0.480	
18	5457.836	6,824	0.472	0.480	
19	5464.66	7,176	0.472	0.480	
20	5471.836	7,332	0.472	0.480	
21	5479.168	6,452	0.472	0.480	
22	5485.62	6,480	0.472	0.480	
23	5492.1	6,080	0.472	0.480	
24	5498.18	6,328	0.472	0.480	
25	5504.508	5,724	0.472	0.480	
26	5510.232	6,444	0.472	0.480	
27	5516.676	7,052	0.472	0.480	
28	5523.728	6,876	0.472	0.480	
29	5530.604	6,628	0.472	0.480	
30	5537.232	6,784	0.472	0.480	
31	5544.016	6,124	0.472	0.480	
บันทึกเพิ่มเติม					

ตารางจลมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566						หน่วยงาน ตึคอนโด อิมบิว สุวรรณภูมิ เวลานับтик 8:30 น.						ผู้บันทึก	
วันที่	มิเตอร์...หน้าโครงการ		มิเตอร์...อาคาร...A...		มิเตอร์...อาคาร...B...		มิเตอร์...อาคาร...C...		มิเตอร์...อาคาร...D...		ผู้บันทึก		
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง			
1	214014	142	128505	31	164574	43	171792	38	127856	31			
2	214156	146	128536	33	164617	43	171830	46	127887	29			
3	214302	146	128569	31	164660	39	171876	46	127916	32			
4	214448	145	128600	31	164699	43	171922	41	127948	31			
5	214593	157	128631	35	164742	46	171963	48	127979	30			
6	214750	177	128666	41	164788	53	172011	55	128009	36			
7	214927	167	128707	40	164841	44	172066	50	128045	30			
8	215094	154	128747	40	164885	42	172116	42	128075	36			
9	215248	162	128787	43	164927	41	172158	43	128111	30			
10	215410	153	128830	36	164968	44	172201	46	128141	33			
11	215563	164	128866	41	165012	43	172247	49	128174	32			
12	215727	160	128907	38	165055	50	172296	43	128206	30			
13	215887	158	128945	32	165105	49	172339	46	128236	31			
14	216045	161	128977	35	165154	49	172385	41	128267	35			
15	216206	161	129012	30	165203	53	172426	50	128302	30			
16	216367	164	129042	34	165256	52	172476	49	128332	31			
17	216531	157	129076	30	165308	52	172525	46	128363	30			
18	216688	156	129106	34	165360	53	172571	46	128393	29			
19	216844	158	129140	31	165413	49	172617	45	128422	31			
20	217002	174	129171	33	165462	56	172662	53	128453	34			
21	217176	166	129204	36	165518	50	172715	52	128487	31			
22	217342	158	129240	31	165568	44	172767	54	128518	31			
23	217500	151	129271	30	165612	39	172821	51	128549	29			
24	217651	150	129301	35	165651	41	172872	48	128578	31			
25	217801	137	129336	29	165692	39	172920	40	128609	27			
26	217938	166	129365	33	165731	50	172960	51	128636	36			
27	218104	160	129398	34	165781	43	173011	46	128672	34			
28	218264	146	129432	35	165824	39	173057	45	128706	32			
29	218410	151	129467	30	165863	42	173102	46	128738	30			
30	218561	140	129497	30	165905	38	173148	46	128768	31			
31	218701	141	129527	31	165943	34	173194	42	128799	30			
วันที่ 1/9/66						วันที่ 1/9/66							

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจลมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ...2566...				หน่วยงาน...ตึคอนโด...ขอนแก่น...สุวรรณภูมิ...				ผู้บันทึก	
วันที่	มิเตอร์...อาคาร...A...		มิเตอร์...อาคาร...B...		มิเตอร์...อาคาร...C...		มิเตอร์...อาคาร...D...		
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์		ผลต่าง
1	1250	1,680	9713.7	1,650	6489.7	1,320	8909	1,440	
2	1255.6	1,440	9719.2	1,470	6494.1	1,230	8913.8	1,320	
3	1260.4	1,410	9724.1	1,350	6498.2	1,110	8918.2	1,290	
4	1265.1	1,440	9728.6	1,380	6501.9	1,170	8922.5	1,290	
5	1269.9	1,590	9733.2	1,530	6505.8	1,350	8926.8	1,350	
6	1275.2	1,800	9738.3	1,680	6510.3	1,470	8931.3	1,590	
7	1281.2	1,620	9743.9	1,530	6515.2	1,290	8936.6	1,380	
8	1286.6	1,680	9749	1,560	6519.5	1,320	8941.2	1,500	
9	1292.2	1,650	9754.2	1,500	6523.9	1,350	8946.2	1,440	
10	1297.7	1,680	9759.2	1,650	6528.4	1,410	8951	1,500	
11	1303.3	1,800	9764.7	1,560	6533.1	1,380	8956	1,470	
12	1309.3	1,590	9769.9	1,380	6537.7	1,200	8960.9	1,410	
13	1314.6	1,650	9774.5	1,590	6541.7	1,320	8965.6	1,440	
14	1320.1	1,770	9779.8	1,740	6546.1	1,440	8970.4	1,710	
15	1326	1,620	9785.6	1,590	6550.9	1,350	8976.1	1,440	
16	1331.4	1,650	9790.9	1,560	6555.4	1,410	8980.9	1,440	
17	1336.9	1,560	9796.1	1,380	6560.1	1,230	8985.7	1,320	
18	1342.1	1,850	9800.7	1,590	6564.2	1,380	8990.1	1,500	
19	1347.6	1,680	9806	1,650	6568.8	1,350	8995.1	1,590	
20	1353.2	1,710	9811.5	1,620	6573.3	1,470	9000.4	1,650	
21	1358.9	1,560	9816.9	1,470	6578.2	1,290	9005.9	1,440	
22	1364.1	1,590	9821.8	1,500	6582.5	1,320	9010.7	1,740	
23	1369.4	1,470	9826.8	1,350	6586.9	1,140	9016.5	1,020	
24	1374.3	1,590	9831.3	1,440	6590.7	1,230	9019.9	1,410	
25	1379.6	1,350	9836.1	1,290	6594.8	1,080	9024.6	1,260	
26	1384.1	1,500	9840.4	1,530	6598.4	1,200	9028.8	1,500	
27	1389.1	1,680	9845.5	1,590	6602.4	1,320	9033.8	1,590	
28	1394.7	1,710	9850.8	1,590	6606.8	1,380	9039.1	1,530	
29	1400.4	1,650	9856.1	1,440	6611.4	1,260	9044.2	1,470	
30	1405.9	1,680	9860.9	1,530	6615.6	1,380	9049.1	1,500	
31	1411.5	1,500	9866.0	1,350	6620.2	1,200	9054.1	1,320	
วันที่ 1/9/66				วันที่ 1/9/66					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....AB..... เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.....2566.....										หน่วยงาน.....ตึคอนโด.ขอนแก่น.สุวรรณภูมิ.....			
รายการ	ค่าเคมีตรวจว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรดเกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	3	7.2	-	/						502	8		
2	3	7.2	-	/						510	6		
3	3	7.2	-	/						516	5		
4	3	7.2	-	/						521	9		
5	3	7.2	-	/						530	7		
6	3	7.2	-	/						537	6		
7	3	7.2	-	/						543	8		
8	3	7.2	-	/						551	6		
9	3	7.2	-	/						557	7		
10	3	7.2	-	/						564	8		
11	3	7.2	-	/						572	8		
12	3	7.2	-	/						580	6		
13	3	7.2	-	/						586	6		
14	3	7.2	-	/						592	6		
15	3	7.2	-	/						598	8		
16	3	7.2	-	/						604	6		
17	3	7.2	-	/						610	6		
18	3	7.2	-	/						616	7		
19	3	7.2	-	/						623	6		
20	3	7.2	-	/						629	5		
21	3	7.2	-	/						634	5		
22	3	7.2	-	/						639	12		
23	3	7.2	-	/						651	6		
24	3	7.2	-	/						657	7		
25	3	7.2	-	/						664	7		
26	3	7.2	-	/						671	7		
27	3	7.2	-	/						678	8		
28	3	7.2	-	/						684	7		
29	3	7.2	-	/						691	6		
30	3	7.2	-	/						697	4		
31	3	7.2	-	/						701	7		
ตรวจสอบโดย								วันที่ 1/9/66					

ผู้จัดทำเอกสาร 4 / 8 / 66

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

วันที่ ๑๖/๑๒/๖๕

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

วันที่ ๑/๑๐/๖๖

FRM-PMR-059 Rev 00/ 15 Aug 2020

วันที่ 4/10/66

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020



ตารางตรวจเช็คระดับน้ำ.....CD.....										หน่วยงาน.....ติดอนโด.....ฮอนนุช.....สุวรรณภูมิ.....			
เดือน.....กันยายน..... พ.ศ....2566....													
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้ น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3	7.2	=	/						6543	10		
2	3	7.2	=	/						6553	11		
3	3	7.2	=	/						6564	10		
4	3	7.2	=	/						6574	10		
5	3	7.2	=	/						6584	10		
6	3	7.2	=	/						6594	10		
7	3	7.2	=	/						6604	12		
8	3	7.2	=	/						6616	11		
9	3	7.2	=	/						6627	10		
10	3	7.2	=	/						6637	9		
11	3	7.2	=	/						6646	10		
12	3	7.2	=	/						6656	10		
13	3	7.2	=	/						6666	10		
14	3	7.2	=	/						6676	8		
15	3	7.2	=	/						6684	11		
16	3	7.2	=	/						6695	10		
17	3	7.2	=	/						6705	11		
18	3	7.2	=	/						6716	11		
19	3	7.2	=	/						6727	10		
20	3	7.2	=	/						6737	7		
21	3	7.2	=	/						6744	11		
22	3	7.2	=	/						6755	5		
23	3	7.2	=	/						6760	14		
24	3	7.2	=	/						6774	4		
25	3	7.2	=	/						6778	13		
26	3	7.2	=	/						6791	6		
27	3	7.2	=	/						6797	13		
28	3	7.2	=	/						6810	3		
29	3	7.2	=	/						6813	16		
30	3	7.2	=	/						6829	5		
31			=	/							0		
ตรวจสอบโดย										วันที่ 14/10/66			

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566				หน่วยงาน ติดอนโด ฮอนนุช สุวรรณภูมิ	
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No.31 On Peak (kW)	No.32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	5737.112	6,224	0.000	0.304	
2	5743.336	6,232	0.000	0.400	
3	5749.568	5,788	0.400	0.416	
4	5755.356	5,840	0.400	0.416	
5	5761.196	5,776	0.400	0.416	
6	5766.972	5,588	0.400	0.416	
7	5772.56	5,684	0.400	0.416	
8	5778.244	6,252	0.400	0.416	
9	5784.496	5,996	0.400	0.416	
10	5790.492	5,832	0.400	0.416	
11	5796.324	5,656	0.400	0.416	
12	5801.98	6,244	0.400	0.416	
13	5808.224	6,548	0.400	0.416	
14	5814.772	6,848	0.400	0.416	
15	5821.62	7,300	0.400	0.416	
16	5828.92	6,664	0.400	0.448	
17	5835.584	6,920	0.444	0.448	
18	5842.504	6,108	0.444	0.448	
19	5848.612	6,240	0.444	0.448	
20	5854.852	6,132	0.444	0.448	
21	5860.984	5,876	0.444	0.448	
22	5866.86	6,312	0.444	0.448	
23	5873.172	7,252	0.444	0.448	
24	5880.424	6,668	0.444	0.448	
25	5887.092	6,824	0.452	0.448	
26	5893.916	6,704	0.452	0.448	
27	5900.62	6,556	0.452	0.448	
28	5907.176	6,364	0.452	0.488	
29	5913.540	6,840	0.452	0.488	
30	5920.380	12,324	0.452	0.488	
31	5926.468	6,236	0.452	0.488	
บันทึกเพิ่มเติม					

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...2566...					หน่วยงาน...ติดอนันต์...ฮอนนุช...สุวรรณภูมิ...				
					เวลาบันทึก...08:30.... น.				
วันที่	มิเตอร์...อาคาร...A.....		มิเตอร์...อาคาร...B....		มิเตอร์...อาคาร...C...		มิเตอร์...อาคาร...D....		ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	1570	1,470	12.9	1,530	6746.2	1,260	9194.1	1,350	
2	1574.9	1,560	18	1,380	6750.4	1,230	9198.6	1,320	
3	1580.1	1,500	22.6	1,320	6754.5	1,110	9203	1,230	
4	1585.1	1,470	27.0	1,380	6758.2	1,170	9207.1	1,200	
5	1590	1,410	31.6	1,350	6762.1	1,140	9211.1	1,200	
6	1594.7	1,350	36.1	1,350	6765.9	1,110	9215.1	1,200	
7	1599.2	1,410	40.6	1,380	6769.6	1,140	9219.1	1,230	
8	1603.9	1,500	45.2	1,470	6773.4	1,170	9223.2	1,380	
9	1608.9	1,440	50.1	1,410	6777.3	1,230	9227.8	1,320	
10	1613.7	1,500	54.8	1,350	6781.4	1,140	9232.2	1,170	
11	1618.7	1,350	59.3	1,350	6785.2	1,080	9236.1	1,260	
12	1623.2	1,560	63.8	1,470	6788.8	1,200	9240.3	1,350	
13	1628.4	1,560	68.7	1,590	6792.8	1,260	9244.8	1,500	
14	1633.6	1,650	74	1,590	6797	1,260	9249.8	1,530	
15	1639.1	1,800	79.3	1,800	6801.2	1,440	9254.9	1,650	
16	1645.1	1,650	85.3	1,470	6806	1,290	9260.4	1,470	
17	1650.6	1,710	90.2	1,620	6810.3	1,380	9265.3	1,530	
18	1656.3	1,470	95.6	1,350	6814.9	1,170	9270.4	1,350	
19	1661.2	1,470	100.1	1,470	6818.8	1,260	9274.9	1,410	
20	1666.1	1,440	105	1,380	6823	1,200	9279.6	1,380	
21	1670.9	1,410	109.6	1,470	6827	1,140	9284.2	1,290	
22	1675.6	1,560	114.5	1,470	6830.8	1,170	9288.5	1,380	
23	1680.8	1,710	119.4	1,770	6834.7	1,470	9293.1	1,620	
24	1686.5	1,680	125.3	1,530	6839.6	1,230	9298.5	1,470	
25	1692.1	1,680	130.4	1,650	6843.7	1,350	9303.4	1,530	
26	1697.7	1,620	135.9	1,560	6848.2	1,260	9308.5	1,530	
27	1703.1	1,560	141.1	1,620	6852.4	1,290	9313.6	1,440	
28	1708.3	1,560	146.5	1,410	6856.7	1,170	9318.4	1,380	
29	1713.5	1,710	151.2	1,650	6860.6	1,380	9323	1,500	
30	1719.2	1,440	156.7	1,350	6865.2	1,170	9328	1,380	
31	1724	1,500	161.2	1,500	6869.1	1,170	9332.6	1,440	
วันที่	1/11/66				วันที่	2/11/66			

ตารางจดมิเตอร์น้ำประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566				หน่วยงาน ติดอนโด ฮอนนุช สุวรรณภูมิ								
				เวลาบันทึก 8:30 น.								
วันที่	มิเตอร์...หน้าโครงการ		มิเตอร์...อาคาร...A.		มิเตอร์...อาคาร...B.		มิเตอร์...อาคาร...C...		มิเตอร์...อาคาร...D...		ผู้บันทึก	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		
1	223469	182	130516	38	167305	45	174657	60	129777	33		
2	223651	283	130554	14	167350	43	174717	41	129810	28		
3	223934	126	130568	25	167393	36	174758	41	129838	26		
4	224060	125	130593	31	167429	41	174799	49	129864	6		
5	224185	115	130624	33	167470	37	174848	42	129870	0		
6	224300	267	130657	27	167507	39	174890	42	129870	160		
7	224567	184	130684	34	167546	48	174932	52	130030	54		
8	224751	172	130718	39	167594	49	174984	51	130084	32		
9	224923	144	130757	38	167643	43	175035	35	130116	29		
10	225067	194	130795	40	167686	38	175070	83	130145	31		
11	225261	162	130835	40	167724	43	175153	29	130176	29		
12	225423	242	130875	25	167767	22	175182	66	130205	22		
13	225665	148	130900	40	167789	42	175248	33	130227	39		
14	225813	161	130940	43	167831	46	175281	36	130266	29		
15	225974	144	130983	44	167877	14	175317	56	130295	33		
16	226118	128	131027	44	167891	9	175373	42	130328	30		
17	226246	222	131071	18	167900	160	175415	23	130358	25		
18	226468	235	131089	35	168060	55	175438	64	130383	30		
19	226703	143	131124	35	168115	28	175502	49	130413	31		
20	226846	123	131159	28	168143	25	175551	45	130444	24		
21	226969	137	131187	29	168168	26	175596	50	130468	34		
22	227106	136	131216	31	168194	27	175646	46	130502	29		
23	227242	141	131247	34	168221	29	175692	48	130531	32		
24	227383	200	131281	36	168250	93	175740	43	130563	25		
25	227583	143	131317	37	168343	30	175783	47	130588	30		
26	227726	131	131354	30	168373	28	175830	43	130618	30		
27	227857	147	131384	27	168401	45	175873	48	130648	19		
28	228004	164	131411	27	168446	71	175921	37	130667	38		
29	228168	136	131438	33	168517	28	175958	46	130705	32		
30	228304	140	131471	35	168545	25	176004	45	130737	32		
31	228444	141	131506	37	168570	28	176049	48	130769	30		
วันที่	1/10/66				วันที่				21/10/66			



ตารางจกมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566						หน่วยงาน ติคอนโด อ่อนนุช สุวรรณภูมิ					
เวลาบันทึก 8:30 น.											
วันที่	มิเตอร์...หน้าโครงการ		มิเตอร์...อาคาร..A.		มิเตอร์...อาคาร.B.		มิเตอร์...อาคาร..C.		มิเตอร์...อาคาร..D.		ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	228585	140	131543	34	168598	25	176097	46	130799	32	
2	228725	193	131577	31	168623	86	176143	45	130831	32	
3	228918	128	131608	32	168709	24	176188	43	130863	27	
4	229046	134	131640	36	168733	24	176231	45	130890	29	
5	229180	137	131676	39	168757	23	176276	46	130919	30	
6	229317	198	131715	39	168780	83	176322	44	130949	30	
7	229515	126	131754	35	168863	23	176366	44	130979	25	
8	229641	132	131789	33	168886	26	176410	43	131004	29	
9	229773	166	131822	34	168912	59	176453	44	131033	30	
10	229939	117	131856	34	168971	27	176497	26	131063	28	
11	230056	137	131890	33	168998	41	176523	36	131091	28	
12	230193	127	131923	37	169039	19	176559	39	131119	31	
13	230320	118	131960	36	169058	18	176598	37	131150	27	
14	230438	190	131996	-967	169076	89	176635	38	131177	30	
15	230628	123	131029	32	169165	26	176673	36	131207	28	
16	230751	129	131061	1034	169191	27	176709	40	131235	30	
17	230880	132	132095	36	169218	26	176749	41	131265	28	
18	231012	176	132131	35	169244	74	176790	38	131293	29	
19	231188	135	132166	35	169318	29	176828	41	131322	30	
20	231323	119	132201	34	169347	25	176869	37	131352	24	
21	231442	125	132235	33	169372	29	176906	37	131376	26	
22	231567	125	132268	31	169401	26	176943	35	131402	32	
23	231692	117	132299	33	169427	26	176978	30	131434	27	
24	231809	255	132332	34	169453	96	177008	83	131461	25	
25	232064	132	132366	38	169549	27	177091	37	131486	26	
26	232196	122	132404	35	169576	24	177128	36	131514	27	
27	232318	130	132439	38	169600	29	177164	36	131541	28	
28	232448	121	132477	32	169629	26	177200	35	131569	28	
29	232569	224	132509	35	169655	70	177235	67	131597	28	
30	232793	114	132544	32	169725	24	177302	29	131625	29	
31											
วันที่ 1/12/66						วันที่ 1/12/66					

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....AB.....											หน่วยงาน.....ติศอบโศ.....อ๋อบบุช.....สุวรรณภูมิ.....			
เดือน.....พฤศจิกายน..... พ.ศ...2566.....														
รายทศ	ค่าเคมีระว๋ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)					มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาอช Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรดเกลือ	เกลือ					
วันสั														
1	3	7.2	-	/							1034	8		
2	3	7.2	-	/							1042	5		
3	3	7.2	-	/							1047	4		
4	3	7.2	-	/							1051	2		
5	3	7.2	-	/							1053	1		
6	3	7.2	-	/							1054	4		
7	3	7.2	-	/							1056	2		
8	3	7.2	-	/							1060	3		
9	3	7.2	-	/							1063	5		
10	3	7.2	-	/							1068	5		
11	3	7.2	-	/							1073	4		
12	3	7.2	-	/							1077	5		
13	3	7.2	-	/							1082	5		
14	3	7.2	-	/							1087	5		
15	3	7.2	-	/							1092	5		
16	3	7.2	-	/							1097	5		
17	3	7.2	-	/							1102	2		
18	3	7.2	-	/							1104	10		
19	3	7.2	-	/							1114	2		
20	3	7.2	-	/							1116	8		
21	3	7.2	-	/							1124	3		
22	3	7.2	-	/							1127	9		
23	3	7.2	-	/							1136	2		
24	3	7.2	-	/							1138	8		
25	3	7.2	-	/							1146	3		
26	3	7.2	-	/							1149	7		
27	3	7.2	-	/							1156	5		
28	3	7.2	-	/							1161	6		
29	3	7.2	-	/							1167	1		
30	3	7.2	-	/							1168	9		
31														
ตรวจศอบโดย										วันสั 1/12/66				

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....CD.....										หน่วยงาน.....ติכוןโค.อ่อนนุช สุวรรณภูมิ.....			
เดือน.....พฤศจิกายน..... พ.ศ....2566.....													
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3	7.2	-	/						7127	15		
2	3	7.2	-	/						7142	10		
3	3	7.2	-	/						7152	9		
4	3	7.2	-	/						7161	8		
5	3	7.2	-	/						7169	8		
6	3	7.2	-	/						7177	10		
7	3	7.2	-	/						7187	7		
8	3	7.2	-	/						7194	8		
9	3	7.2	-	/						7202	9		
10	3	7.2	-	/						7211	10		
11	3	7.2	-	/						7221	9		
12	3	7.2	-	/						7230	9		
	3	7.2	-	/						7239	9		
14	3	7.2	-	/						7248	9		
15	3	7.2	-	/						7257	9		
16	3	7.2	-	/						7266	11		
17	3	7.2	-	/						7277	4		
18	3	7.2	-	/						7281	17		
19	3	7.2	-	/						7298	6		
20	3	7.2	-	/						7304	16		
21	3	7.2	-	/						7320	4		
22	3	7.2	-	/						7324	14		
23	3	7.2	-	/						7338	5		
24	3	7.2	-	/						7343	14		
25	3	7.2	-	/						7357	6		
26	3	7.2	-	/						7363	14		
27	3	7.2	-	/						7377	10		
28	3	7.2	-	/						7387	10		
29	3	7.2	-	/						7397	3		
30	3	7.2	-	/						7400	17		
31													
ตรวจสอบโดย										วันที่ 11/12/66			

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566				หน่วยงาน คีตชนโค อ่อนนุช สุวรรณภูมิ	
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No.31	No.32	ผู้บันทึก
			On Peak (kW)	Off Peak (kW)	
1	6112.22	5,868	0	0.344	
2	6118.088	5,956	0.344	0.368	
3	6124.044	6,480	0.344	0.368	
4	6130.524	5,780	0.344	0.372	
5	6136.304	6,976	0.344	0.372	
6	6143.28	6,720	0.344	0.4	
7	6150	6,216	0.428	0.424	
8	6156.216	6,040	0.428	0.424	
9	6162.256	6,544	0.428	0.424	
10	6168.8	6,776	0.428	0.424	
11	6175.576	7,292	0.428	0.424	
12	6182.868	6,980	0.46	0.452	
13	6189.848	6,844	0.46	0.452	
14	6196.692	6,840	0.46	0.452	
15	6203.532	6,932	0.46	0.452	
16	6210.464	7,048	0.46	0.452	
17	6217.512	7,512	0.46	0.452	
18	6225.024	6,504	0.46	0.452	
19	6231.528	7,080	0.46	0.452	
20	6238.608	6,456	0.46	0.452	
21	6245.064	5,704	0.46	0.452	
22	6250.768	4,260	0.46	0.452	
23	6255.028	3,936	0.46	0.452	
24	6258.964	4,020	0.46	0.452	
25	6262.984	3,592	0.46	0.452	
26	6266.576	4,148	0.46	0.452	
27	6270.724	4,484	0.46	0.452	
28	6275.208	4,916	0.46	0.452	
29	6280.124	4,572	0.46	0.452	
30	6284.696	4,916	0.46	0.452	
31	6289.612	5,012	0.46	0.452	
บันทึกเพิ่มเติม					
ผู้จัดทำเอกสาร					



ตารางจลมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน...ธันวาคม...พ.ศ....2566....				หน่วยงาน...ตึคอนโด...อ่อนนุช...สุวรรณภูมิ...					
เวลาบันทึก...08:30.... น.									
วันที่	มิเตอร์...อาคาร...A.....		มิเตอร์...อาคาร...B.....		มิเตอร์...อาคาร...C.....		มิเตอร์...อาคาร...D.....		ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	1874.3	1,380	306.1	1,350	6989.4	1,080	9469.9	1,290	
2	1878.9	1,440	310.6	1,410	6993	1,050	9474.2	1,440	
3	1883.7	1,560	315.3	1,500	6996.5	1,260	9479	1,470	
4	1888.9	1,410	320.3	1,320	7000.7	1,170	9483.9	1,290	
5	1893.6	1,650	324.7	1,680	7004.6	1,290	9488.2	1,560	
6	1899.1	1,590	330.3	1,590	7008.9	1,320	9493.4	1,440	
7	1904.4	1,530	335.6	1,470	7013.3	1,290	9498.2	1,350	
8	1909.5	1,440	340.5	1,380	7017.6	1,140	9502.7	1,260	
9	1914.3	1,560	345.1	1,500	7021.4	1,260	9506.9	1,440	
10	1919.5	1,560	350.1	1,470	7025.6	1,380	9511.7	1,560	
11	1924.7	1,710	355	1,650	7030.2	1,470	9516.9	1,620	
12	1930.4	1,740	360.5	1,590	7035.1	1,320	9522.3	1,590	
13	1936.2	1,680	365.8	1,590	7039.5	1,350	9527.6	1,500	
14	1941.8	1,650	371.1	1,560	7044	1,320	9532.6	1,530	
15	1947.3	1,620	376.3	1,590	7048.4	1,350	9537.7	1,560	
16	1952.7	1,620	381.6	1,650	7052.9	1,320	9542.9	1,650	
17	1958.1	1,680	387.1	1,800	7057.3	1,440	9548.4	1,770	
18	1963.7	1,500	393.1	1,530	7062.1	1,260	9554.3	1,500	
19	1968.7	1,680	398.2	1,650	7066.3	1,350	9559.3	1,590	
20	1974.3	1,590	403.7	1,530	7070.8	960	9564.6	1,440	
21	1979.6	1,410	408.8	1,260	7074	1,380	9569.4	1,260	
22	1984.3	1,020	413	1,020	7078.6	840	9573.6	930	
23	1987.7	960	416.4	900	7081.4	780	9576.7	870	
24	1990.9	930	419.4	900	7084	780	9579.6	840	
25	1994	840	422.4	840	7086.6	690	9582.4	750	
26	1996.8	1,020	425.2	960	7089.9	810	9584.9	900	
27	2000.2	1,050	428.4	990	7091.6	900	9587.9	990	
28	2003.7	1,140	431.7	1,080	7094.6	960	9591.2	1,050	
29	2007.5	1,140	435.3	990	7097.8	900	9594.7	1,050	
30	2011.3	1,230	438.6	960	7100.8	870	9598.2	1,170	
31	2015.4	1,290	441.8	990	7103.7	870	9602.1	1,230	
บันทึกโดย									
ช่างเทคนิค				ผู้จัดการ					
วันที่				วันที่					

ตารางจลมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566						หน่วยงาน ตึคอนโด อ่อนนุช สุวรรณภูมิ						
เวลาบันทึก 8:30 น.												
วันที่	มิเตอร์...หน้าโครงการ		มิเตอร์...อาคาร...A.....		มิเตอร์...อาคาร...B.....		มิเตอร์...อาคาร...C.....		มิเตอร์...อาคาร...D.....		ผู้บันทึก	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		
1	232907	170	132576	35	169749	72	177331	32	131654	27		
2	233077	120	132611	32	169821	25	177363	34	131681	31		
3	233197	123	132643	31	169846	25	177397	35	131712	31		
4	233320	119	132674	30	169871	26	177432	35	131743	29		
5	233439	161	132704	29	169897	67	177467	33	131772	31		
6	233600	119	132733	30	169964	26	177500	34	131803	30		
7	233719	209	132763	34	169990	25	177534	72	131833	28		
8	233928	120	132797	33	170015	22	177566	34	131861	28		
9	234048	169	132830	31	170037	76	177600	31	131889	30		
10	234217	112	132861	31	170113	20	177671	31	131919	32		
11	234329	117	132892	31	170133	24	177702	30	131951	31		
12	234466	143	132923	34	170157	44	177732	33	131982	33		
13	234589	230	132957	33	170201	83	177765	79	132015	28		
14	234819	122	132990	32	170284	25	177844	33	132043	30		
15	234941	122	133022	35	170309	26	177877	31	132073	31		
16	235063	123	133057	35	170335	25	177908	31	132104	33		
17	235186	201	133092	35	170360	63	177939	42	132137	33		
18	235387	116	133127	31	170423	26	177981	32	132170	28		
19	235503	228	133158	28	170449	90	178013	63	132198	31		
20	235731	109	133186	30	170529	22	178076	32	132229	26		
21	235840	122	133216	33	170551	29	178108	33	132255	30		
22	235962	126	133249	34	170580	30	178141	33	132285	28		
23	236088	124	133283	33	170610	26	178174	34	132313	31		
24	236212	120	133316	28	170636	28	178208	35	132344	31		
25	236332	114	133344	30	170664	26	178243	33	132375	28		
26	236446	120	133374	32	170690	26	178276	31	132403	27		
27	236566	263	133406	29	170716	114	178307	90	132430	28		
28	236829	109	133435	31	170830	22	178397	32	132458	26		
29	236938	128	133466	26	170852	24	178429	57	132484	24		
30	237066	110	133492	25	170876	26	178466	33	132508	25		
31	237176	129	133517	26	170902	25	178519	59	132533	20		
บันทึกโดย												
ช่างเทคนิค				ผู้จัดการ								
วันที่				วันที่								

ตารางตรวจเช็คสร้อยน้ำ AB										หน่วยงาน...ตึคอนโด...อ่อนนุช...สุวรรณภูมิ...			
เดือน ธันวาคม...พ.ศ....2566....													
วันที่	ค่าเฉลี่ยสร้อยน้ำ			สถานะ			ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข		โซดาแอซ	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3	7.2	+	/						1177	5		
2	3	7.2	+	/						1182	5		
3	3	7.2	+	/						1187	4		
4	3	7.2	+	/						1191	5		
5	3	7.2	+	/						1196	6		
6	3	7.2	+	/						1202	4		
7	3	7.2	+	/						1206	5		
8	3	7.2	+	/						1211	2		
9	3	7.2	+	/						1213	0		
10	3	7.2	+	/						1213	0		
11	3	7.2	+	/						1213	5		
12	3	7.2	+	/						1218	24		
13	3	7.2	+	/						1242	5		
14	3	7.2	+	/						1247	5		
15	3	7.2	+	/						1252	5		
16	3	7.2	+	/						1257	5		
17	3	7.2	+	/						1262	5		
18	3	7.2	+	/						1267	5		
19	3	7.2	+	/						1272	5		
20	3	7.2	+	/						1277	5		
21	3	7.2	+	/						1282	5		
22	3	7.2	+	/						1287	3		
23	3	7.2	+	/						1299	9		
24	3	7.2	+	/						1299	2		
25	3	7.2	+	/						1301	9		
26	3	7.2	+	/						1310	2		
27	3	7.2	+	/						1312	9		
28	3	7.2	+	/						1321	1		
29	3	7.2	+	/						1322	9		
30	3	7.2	+	/						1331	1		
31	3	7.2	+	/						1332	9		
ตรวจสอบโดย										วันที่			

|--|


### การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง





### การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



### การทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

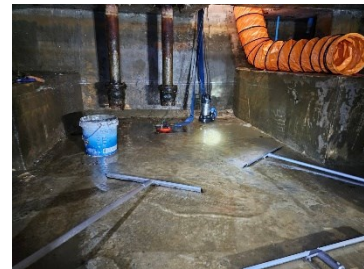

### การดูแลพื้นที่สีเขียว

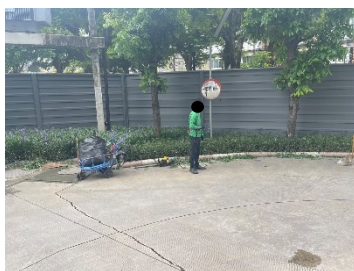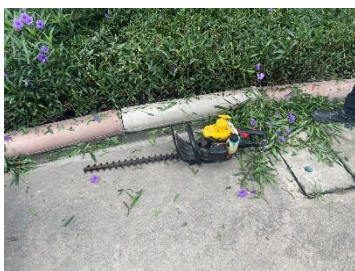

### การสูบล้างระบบบำบัดน้ำเสีย







### การตัดไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย



### การทำความสะอาดรางระบายน้ำ

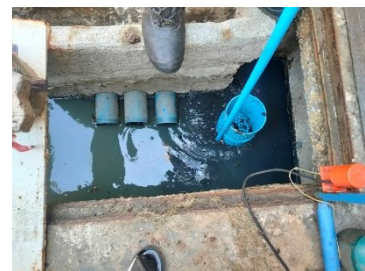

### การตรวจสอบระบบประปา

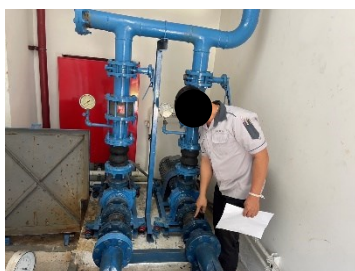

### การเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการ






### การเก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเขต




### การจัดการมูลฝอยรีไซเคิล



### การทำความสะอาดห้องพักรมูลฝอย

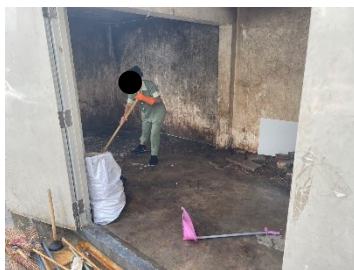

### การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

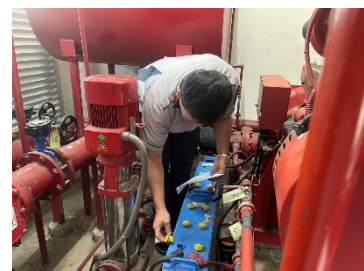

### การอบรมและซ้อมอพยพดับเพลิง



### การซ่อมแซมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ

