

ภาคผนวกที่ 6

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

**6.1 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1)
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)**


แบบ ทส. ๑

สิงหาคม 2566

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท31
ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 087-352-5058 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริเชอร์ตัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท พักอาศัย ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) ด.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง -
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

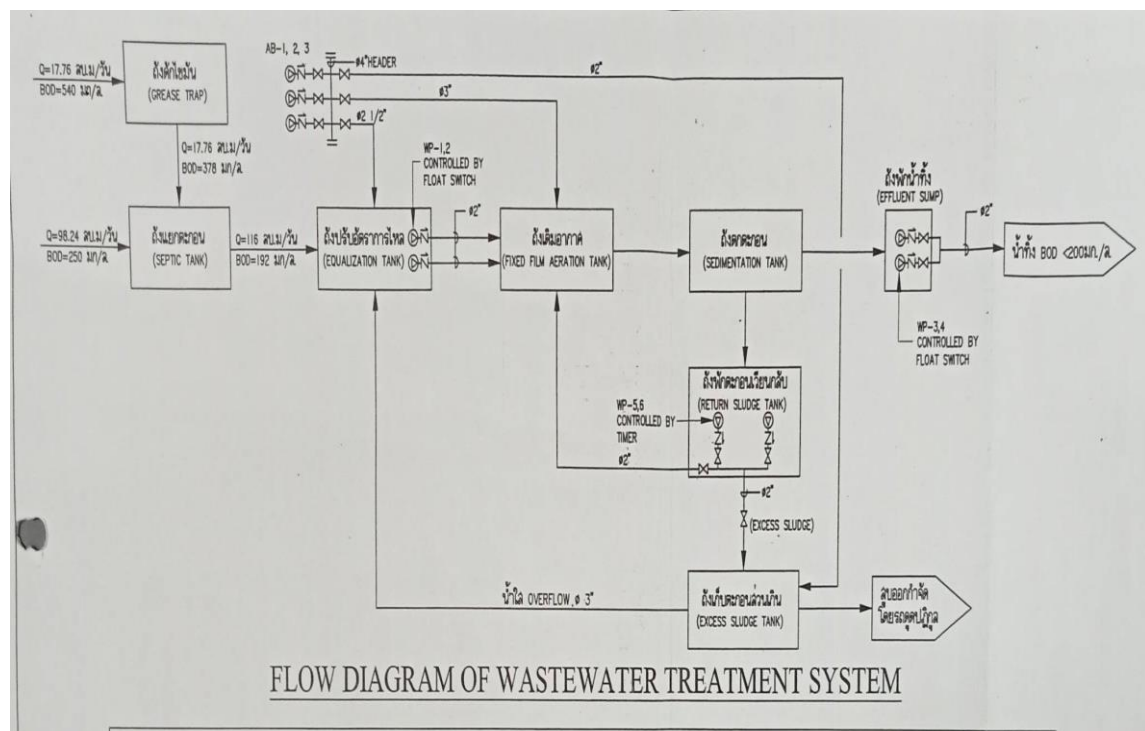

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ
- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 - ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท31
ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 087-352-5058 โทรสาร -
มี นิติอาคารชุดนิติอาคารชุด บ้านสิริธอร์ตัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ด.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเวทเด็ดสลัด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่นๆ(ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบลตะกอนปีละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 951 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 761 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้บ่อบำบัดหรือท่อระบายน้ำทิ้งของ กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) เขตพัฒนาสุขาภิบาล
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน สิงหาคม 2566														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัดชีวภาพ ที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ ระบุ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	44.0	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
02/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	0.0	0.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
03/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	2.0	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
04/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	7.0	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
05/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	47.0	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
06/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	43.0	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
07/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	1.0	0.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
08/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	36.0	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
09/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	0.0	0.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	61.0	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	47.0	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	17.0	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	86.0	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	41.0	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	11.0	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	37.0	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	44.0	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	3.0	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	43.0	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน สิงหาคม 2566														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัดชีวภาพ ที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ ระบุ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
20/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	0.0	0.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	45.0	36.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	9.0	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	41.0	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	58.0	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	10.0	8.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	76.0	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	46.0	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	1.0	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	48.0	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	41.0	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	6.0	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
	0	951	761												

6.2 ใบเสร็จการชำระเงินเก็บขนมูลฝอย

1.เอกสาร/ใบเสร็จการเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขตวัฒนา





6.3 ใบเสร็จการชำระเงินรับซื้อขยะรีไซเคิล

2.เอกสาร/ใบเสร็จที่ประธานร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อขยะรีไซเคิล



เฮงคลองเตย
รับซื้อของเก่า

ร้านรับซื้อของเก่าคลองเตย
0927894741

พนักงาน: เจ้าซอง
ระบบขายหน้าร้าน: POS 1

สี	THB 2.00
1.000 x THB 2.00	
ใส	THB 3.00
0.500 x THB 6.00	
กระป๋องนม	THB 16.00
0.400 x THB 40.00	

รวมทั้งหมด THB 21.00

เงินสด THB 21.00

ขอบคุณค่ะ

2023-10-07 16:43 น. #1-13738



เฮงคลองเตย
รับซื้อของเก่า

ร้านรับซื้อของเก่าคลองเตย
0927894741

พนักงาน: เจ้าซอง
ระบบขายหน้าร้าน: POS 1

ขวดน้ำ	THB 16.00
4.000 x THB 4.00	
น้ำตาล	THB 60.00
20.000 x THB 3.00	
เส้น	THB 4.00
2.000 x THB 2.00	
ใส	THB 24.00
4.000 x THB 6.00	

รวมทั้งหมด THB 104.00

เงินสด THB 104.00

ขอบคุณค่ะ

2023-10-07 16:42 น. #1-13737



เฮงคลองเตย
รับซื้อของเก่า

ร้านรับซื้อของเก่าคลองเตย
0927894741

พนักงาน: เจ้าซอง
ระบบขายหน้าร้าน: POS 1

สี	THB 140.00
10.000 x THB 14.00	

รวมทั้งหมด THB 140.00

เงินสด THB 140.00

ขอบคุณค่ะ

2023-10-07 16:45 น. #1-13741

6.4 ใบเสร็จการชำระเงินทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

3.ใบเสร็จการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง



6.5 เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันและระบบเตือนอัคคีภัย

หนังสือส่งมอบงาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566

เรื่อง งานบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เรียน นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริเชอร์ดีวัน คอนโดมิเนียม
อ้างถึง เอกสารใบสั่งซื้อเลขที่ PO2023705

ตามเอกสารใบสั่งซื้อเลขที่ PO2023705 ขณะนี้ บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ บ้านสิริเชอร์ดีวัน คอนโดมิเนียม เสร็จแล้วครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอส่งมอบงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเอกสารใบสั่งซื้อมา ณ โอกาสนี้โดยหนังสือฉบับนี้ออกเพื่อเป็นการส่งมอบงานตามเอกสารใบสั่งซื้อที่อ้างถึงข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2566



ลำดับชั้น	สรุปรายการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยขำรุด										
	ตู้ Fire Hose	ถังดับเพลิง (ผงแห้ง)	ถังดับเพลิง CO2	ไฟ Emergency Light ST-1	ไฟ Emergency Light ST-2	ไฟ Emergency Lift Service	ไฟ Exit ST-1	ไฟ Exit ST-2	ไฟ Exit ตามจุด (ตู้เขียว)	ไฟ Exit ตามจุด (สีฟ้า)	หมายเหตุ
1	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	ปกติ (FP, MDB 2 ถัง)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ (ลิฟท์ SV)	เป็นป้ายรวมดา	-	-	
2	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เสื่อมสภาพ ผัง H - L 2 ตู้	ปกติ	
3	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เสื่อมสภาพ ผัง H - L 2 ตู้	ปกติ	
4	ปกติ 2 ตู้	(ถัง) Low Zone	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เสื่อมสภาพ ผัง H - L 2 ตู้	ปกติ	
5	ปกติ 2 ตู้	(ถัง) Low Zone	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เสื่อมสภาพ ผัง H - L 2 ตู้	ปกติ	
6	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
7	ปกติ 2 ตู้	(ถัง) Lift Service	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
8	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
9	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
10	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
11	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
12	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
14	ปกติ 2 ตู้	(ถัง) Lift Service	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
15	ปกติ 2 ตู้	(ถัง) Low Zone	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
16	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	ปกติ (Lift, Low Zone)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
17	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
18	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
19	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
20	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
21	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
22	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
23	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
24	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	-	-	
25	-	-	ปกติ (Booster Pump)	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
26	-	-	ปกติ (Lift, High Zone)	-	-	ปกติ (Booster Pump)	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	ปกติ (Lift, High Zone)	-	-	-	-	
รวม	0	5	0	0	0	0	19	18	8	0	

สรุป..... 1. ถังดับเพลิง (ผงแห้ง) เสื่อมสภาพ 5 ถัง
 2. ไฟ Exit ST-1 เสื่อมสภาพ 19 ป้าย
 3. ไฟ Exit ST-2 เสื่อมสภาพ 18 ป้าย
 4. ไฟ Exit ตามจุด (ตู้เขียว) เสื่อมสภาพ 8 ตู้

6.6 การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ และเอกสารการเลื่อนซ้อมดับเพลิง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริเรอร์ติวัน คอนโดมิเนียม

๔๗ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๙ คน

**6.7 เอกสารประสานงานกับสถานีดับเพลิงเขตวัฒนา
ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ**



Baan Siri 31 Condominium Juristic Person

47 Sukhumvit 31 (Sawasdee) Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

47 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

office mobile phone: 087 352 5058 / Fax: 02 352 5058 / email: baansiri31.office1@gmail.com

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายบริหารอาคารบ้านสิริ เฮอร์คิวส์ คอนโดมิเนียม

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่วิทยากรนำซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

เรียน หัวหน้าสถานีดับเพลิงพระโขนง

เนื่องด้วยอาคารบ้านสิริ เฮอร์คิวส์ คอนโดมิเนียม เลขที่ 47 สุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นสถานประกอบการอาคารสูง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของกรุงเทพมหานครและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงลูกค้าผู้พักอาศัย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติในเวลาก่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่วิทยากร นำซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟประจำปี ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ขอขอบคุณด้วยความเคารพอย่างสูง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ





ตารางการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.	ลงทะเบียนและพิธีเปิดการฝึกอบรม	๓๐ นาที	
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.	- ระบบดับเพลิงภายในอาคาร - การบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ - การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	๑.๓๐ นาที	
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง	๑๕ นาที	
๑๔.๔๕-๑๕.๑๕ น.	- ซักซ้อมแผนและจำลองสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	๓๐ นาที	
๑๕.๑๕-๑๖.๓๐ น.	ฝึกภาคปฏิบัติ - วิธีการดับเพลิง - การดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือและสายน้ำดับเพลิงที่มี	๑.๑๕ นาที	
	- สรุปและปิดการฝึกอบรม		

*** หมายเหตุกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียด

วิทยาการและครุฝึก

หนังสือรับรองจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑ หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

อุปกรณ์อื่นๆ

๑ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเอกสารประกอบการฝึกอบรม

๒ ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับการฝึกใช้ถังดับเพลิงจำนวน ๑ ชุด (แก๊ส+น้ำมัน)

๓ เครื่องทำควันเทียมสำหรับจำลองสถานการณ์ ๑ เครื่อง

๔ เสื้อสะท้อนแสง ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ๖ ตัว

๕ รูปเล่มแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ



6.8 รายงานผลการตรวจสอบอาคาร

รายงานผลการตรวจสอบใหญ่
ตามใบรับรองตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ (ล่าสุด)
เลขที่ ๙๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร...ชุด บ้านสิริเรอร์ดีวัน คอนโดมิเนียม โดย นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริเรอร์ดีวัน คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี) ถนน...
สุขุมวิท หมู่ที่...ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ซี.บี.เอส. บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด เลขทะเบียน...
น.๐๒๕๓/๒๕๕๔ ออกให้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี

6.9 บันทึกสถิติปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า

9.บันทึกสถิติปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริเรอร์ติวัน คอนโดมิเนียม

010399311



47/1-108 โครงการสิริ เรอร์ติวัน ช.สุขุมวิท 31 (ช.สวัสดี) ต.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทการใช้ไฟ 3.2

ประวัติการใช้ไฟฟ้า



จำนวนหน่วย




ค่าไฟฟ้า

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา



ยอดค่าไฟฟ้า(x1000 บาท)

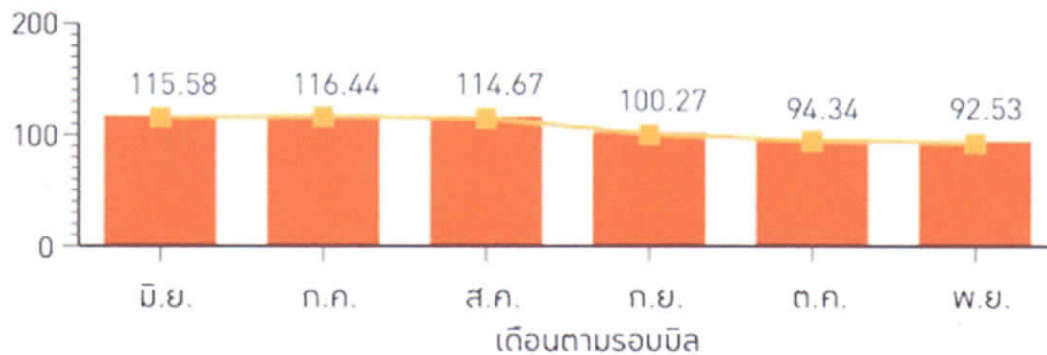

รอบบิล	วันที่ จดเลขอ่าน	ยอดเงินที่ต้องชำระ (บาท)	ส่วนต่าง ระหว่างเดือน
11/2566	03/12/2566	92,531.34	▼ 1,804.21
10/2566	03/11/2566	94,335.55	▼ 5,936.87
09/2566	03/10/2566	100,272.42	▼ 14,399.82
08/2566	03/09/2566	114,672.24	▼ 1,766.68
07/2566	03/08/2566	116,438.92	▲ 861.12
06/2566	03/07/2566	115,577.80	-

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริเธอร์รี่วัน คอนโดมิเนียม

010399311



47/1-108 โครงการสิริ เธอร์รี่วัน ช.สุขุมวิท 31 (ช.สวิสดี) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทการใช้ไฟ 3.2

ประวัติการใช้ไฟฟ้า



จำนวนหน่วย




ค่าไฟฟ้า

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา



ยอดค่าไฟฟ้า(x1000 บาท)

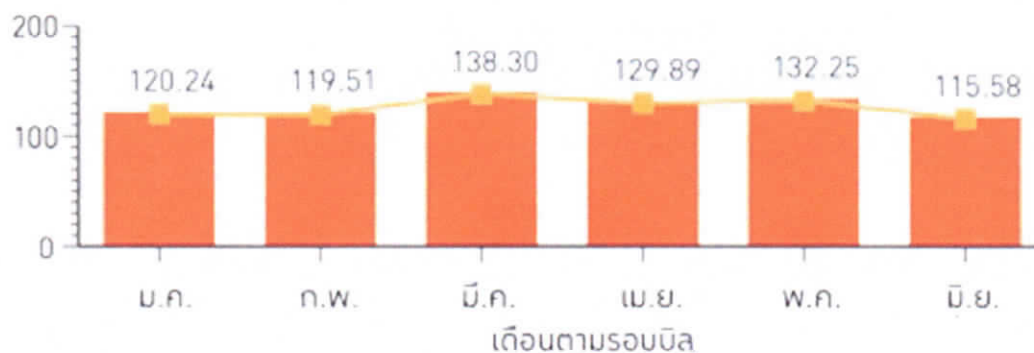

รอบบิล	วันที่ จดเลขอ่าน	ยอดเงินที่ต้องชำระ (บาท)	ส่วนต่าง ระหว่างเดือน
06/2566	03/07/2566	115,577.80	▼ 16,676.62
05/2566	03/06/2566	132,254.42	▲ 2,361.03
04/2566	03/05/2566	129,893.39	▼ 8,407.06
03/2566	03/04/2566	138,300.45	▲ 18,786.52
02/2566	03/03/2566	119,513.93	▼ 723.74
01/2566	03/02/2566	120,237.67	-