

ภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 2 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ
ของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน
แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ภาคผนวกที่ 4 สรุปรายเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
- ภาคผนวกที่ 5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ
- ภาคผนวกที่ 6 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 7 หนังสือแจ้งขอหยุดการก่อสร้างชั่วคราว
- ภาคผนวกที่ 8 หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ยผ.4)
- ภาคผนวกที่ 9 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย
- ภาคผนวกที่ 10 คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
- ภาคผนวกที่ 11 แผนผังบุคลากรประจำหน่วยงานก่อสร้าง

ภาคผนวกที่ 1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Request No. ATR6609012

Report No. 6609-0088

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
RECEIVED DATE : 05/09/2023
TESTED DATE : 05/09/2023-08/09/2023
SAMPLE NO. : A66090088
REPORTED DATE : 12/09/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	29-30/08/2023	0.054	0.33	mg/m ³

REMARK:^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsohon)

12/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6609012

Report No. 6609-0087

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
RECEIVED DATE : 05/09/2023 SAMPLE NO. : A66090087
TESTED DATE : 05/09/2023-08/09/2023 REPORTED DATE : 12/09/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	29-30/08/2023	0.042	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporm Klinsoon)

12/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6609052

Report No. 6609-1035

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
RECEIVED DATE : 22/09/2023 SAMPLE NO. : A66091035
TESTED DATE : 22/09/2023-25/09/2023 REPORTED DATE : 25/09/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	14-15/09/2023	0.044	0.33	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

25/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6609052

Report No. 6609-1034

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
 ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
 SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
 RECEIVED DATE : 22/09/2023 SAMPLE NO. : A66091034
 TESTED DATE : 22/09/2023-25/09/2023 REPORTED DATE : 25/09/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	14-15/09/2023	0.026	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.


* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

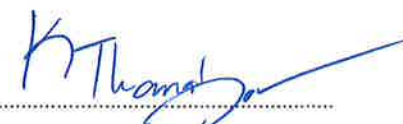

(Miss Thanatporn Klinsoon)

25/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6611005

Report No. 6611-0031

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
RECEIVED DATE : 06/11/2023 SAMPLE NO. : A66110031
TESTED DATE : 06/11/2023-08/11/2023 REPORTED DATE : 08/11/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	30-31/10/2023	0.045	0.33	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoyon)

08/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6611005

Report No. 6611-0030

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
RECEIVED DATE : 06/11/2023 SAMPLE NO. : A66110030
TESTED DATE : 06/11/2023-08/11/2023 REPORTED DATE : 08/11/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	30-31/10.2023	0.021	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

08/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6611023

Report No. 6611-0338

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
RECEIVED DATE : 14/11/2023 SAMPLE NO. : A66110338
TESTED DATE : 14/11/2023-15/11/2023 REPORTED DATE : 15/11/2023


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	06-07/11/2023	0.058	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

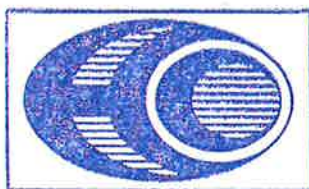

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

15/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6611023

Report No. 6611-0337

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
RECEIVED DATE : 14/11/2023 SAMPLE NO. : A66110337
TESTED DATE : 14/11/2023-15/11/2023 REPORTED DATE : 15/11/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	06-07/11/2023	0.033	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

15/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6609012

Report No. 6609-0090

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
RECEIVED DATE : 05/09/2023 SAMPLE NO. : A66090090
TESTED DATE : 05/09/2023-08/09/2023 REPORTED DATE : 12/09/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	29-30/08/2023	0.038	0.33	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 

(Miss Thanatporn Klinsopon)

12/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6609012

Report No. 6609-0089

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
 ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
 SAMPLE NAME : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
 RECEIVED DATE : 05/09/2023 SAMPLE NO. : A66090089
 TESTED DATE : 05/09/2023-08/09/2023 REPORTED DATE : 12/09/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	29-30/08/2023	0.027	0.12	mg/m ³

REMARK:^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

12/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6609052

Report No. 6609-1037

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
RECEIVED DATE : 22/09/2023 SAMPLE NO. : A66091037
TESTED DATE : 22/09/2023-25/09/2023 REPORTED DATE : 25/09/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	14-15/09/2023	0.032	0.33	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

25/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. ATR6609052

Report No. 6609-1036

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
 ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
 SAMPLE NAME : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
 RECEIVED DATE : 22/09/2023 SAMPLE NO. : A66091036
 TESTED DATE : 22/09/2023-25/09/2023 REPORTED DATE : 25/09/2023


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	14-15/09/2023	0.028	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

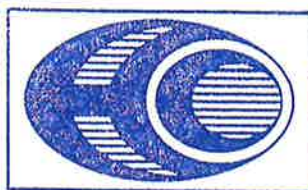

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

25/09/2023

COPY

Request No. ATR6611005

Report No. 6611-0033

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
RECEIVED DATE : 06/11/2023 SAMPLE NO. : A66110033
TESTED DATE : 06/11/2023-08/11/2023 REPORTED DATE : 08/11/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	30-31/10/2023	0.035	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsoapon)

08/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6611005

Report No. 6611-0032

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
RECEIVED DATE : 06/11/2023 SAMPLE NO. : A66110032
TESTED DATE : 06/11/2023-08/11/2023 REPORTED DATE : 08/11/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	30-31/10/2023	0.021	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinson)

08/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6611023

Report No. 6611-0340

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
 ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
 SAMPLE NAME : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
 RECEIVED DATE : 14/11/2023 SAMPLE NO. : A66110340
 TESTED DATE : 14/11/2023-15/11/2023 REPORTED DATE : 15/11/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	06-07/11/2023	0.024	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

15/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6611023

Report No. 6611-0339

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE NAME : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
RECEIVED DATE : 14/11/2023 SAMPLE NO. : A66110339
TESTED DATE : 14/11/2023-15/11/2023 REPORTED DATE : 15/11/2023


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	06-07/11/2023	0.016	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)

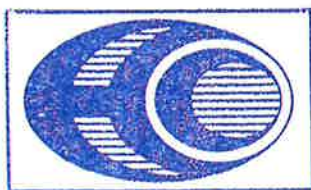

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

15/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0176

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6756

SAMPLE NO. : 27025
SAMPLING DATE : 29-30/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 05/09/2023

TIME / DATE	29-30/08/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.005	ppm
11:00 - 12:00	0.006	ppm
12:00 - 13:00	0.005	ppm
13:00 - 14:00	0.005	ppm
14:00 - 15:00	0.005	ppm
15:00 - 16:00	0.006	ppm
16:00 - 17:00	0.006	ppm
17:00 - 18:00	0.007	ppm
18:00 - 19:00	0.007	ppm
19:00 - 20:00	0.010	ppm
20:00 - 21:00	0.014	ppm
21:00 - 22:00	0.014	ppm
22:00 - 23:00	0.011	ppm
23:00 - 00:00	0.009	ppm
00:00 - 01:00	0.010	ppm
01:00 - 02:00	0.008	ppm
02:00 - 03:00	0.005	ppm
03:00 - 04:00	0.005	ppm
04:00 - 05:00	0.006	ppm
05:00 - 06:00	0.007	ppm
06:00 - 07:00	0.008	ppm
07:00 - 08:00	0.010	ppm
08:00 - 09:00	0.009	ppm
09:00 - 10:00	0.008	ppm
Maximum 1 hr.	0.014	ppm
Average 24 hr.	0.008	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Pholarkham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1934

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7874

SAMPLE NO. : 28821
SAMPLING DATE : 14-15/09/2023
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 22/09/2023

TIME / DATE	14-15/09/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.001	ppm
11:00 - 12:00	0.004	ppm
12:00 - 13:00	0.005	ppm
13:00 - 14:00	0.005	ppm
14:00 - 15:00	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.003	ppm
16:00 - 17:00	0.002	ppm
17:00 - 18:00	0.001	ppm
18:00 - 19:00	0.001	ppm
19:00 - 20:00	0.002	ppm
20:00 - 21:00	0.002	ppm
21:00 - 22:00	0.002	ppm
22:00 - 23:00	0.001	ppm
23:00 - 00:00	0.001	ppm
00:00 - 01:00	0.001	ppm
01:00 - 02:00	0.001	ppm
02:00 - 03:00	0.002	ppm
03:00 - 04:00	0.001	ppm
04:00 - 05:00	0.001	ppm
05:00 - 06:00	0.001	ppm
06:00 - 07:00	0.001	ppm
07:00 - 08:00	0.001	ppm
08:00 - 09:00	0.001	ppm
09:00 - 10:00	0.001	ppm
Maximum 1 hr.	0.005	ppm
Average 24 hr.	0.002	ppm
Standard (1 hr.) ^{1/}	0.17	ppm

REMARK : ^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)^{2/} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Jitankin)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124


Report No. R6611-0489

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model 200A S/N ENOAI200A02600

SAMPLE NO. : 32702
SAMPLING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

TIME / DATE	30-31/10/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ²	0.016	ppm
12:00 - 13:00	0.017	ppm
13:00 - 14:00	0.016	ppm
14:00 - 15:00	0.017	ppm
15:00 - 16:00	0.017	ppm
16:00 - 17:00	0.017	ppm
17:00 - 18:00	0.016	ppm
18:00 - 19:00	0.017	ppm
19:00 - 20:00	0.017	ppm
20:00 - 21:00	0.017	ppm
21:00 - 22:00	0.016	ppm
22:00 - 23:00	0.018	ppm
23:00 - 00:00	0.015	ppm
00:00 - 01:00	0.018	ppm
01:00 - 02:00	0.017	ppm
02:00 - 03:00	0.014	ppm
03:00 - 04:00	0.018	ppm
04:00 - 05:00	0.020	ppm
05:00 - 06:00	0.022	ppm
06:00 - 07:00	0.019	ppm
07:00 - 08:00	0.020	ppm
08:00 - 09:00	0.018	ppm
09:00 - 10:00	0.016	ppm
10:00 - 11:00	0.015	ppm
Maximum 1 hr.	0.022	ppm
Average 24 hr.	0.017	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	ppm

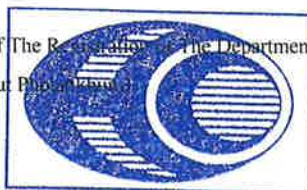REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phongsakul)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0691

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model M200E S/N 4084

SAMPLE NO. : 32910
SAMPLING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

TIME / DATE	06-07/11/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ²	0.017	ppm
12:00 - 13:00	0.016	ppm
13:00 - 14:00	0.012	ppm
14:00 - 15:00	0.013	ppm
15:00 - 16:00	0.011	ppm
16:00 - 17:00	0.014	ppm
17:00 - 18:00	0.021	ppm
18:00 - 19:00	0.034	ppm
19:00 - 20:00	0.024	ppm
20:00 - 21:00	0.020	ppm
21:00 - 22:00	0.024	ppm
22:00 - 23:00	0.028	ppm
23:00 - 00:00	0.017	ppm
00:00 - 01:00	0.014	ppm
01:00 - 02:00	0.008	ppm
02:00 - 03:00	0.007	ppm
03:00 - 04:00	0.008	ppm
04:00 - 05:00	0.008	ppm
05:00 - 06:00	0.011	ppm
06:00 - 07:00	0.012	ppm
07:00 - 08:00	0.016	ppm
08:00 - 09:00	0.017	ppm
09:00 - 10:00	0.020	ppm
10:00 - 11:00	0.017	ppm
Maximum 1 hr.	0.034	ppm
Average 24 hr.	0.016	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0180

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7875

SAMPLE NO. : 27029
SAMPLING DATE : 29-30/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 05/09/2023

TIME / DATE	29-30/08/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ²	0.006	ppm
12:00 - 13:00	0.007	ppm
13:00 - 14:00	0.002	ppm
14:00 - 15:00	0.019	ppm
15:00 - 16:00	0.015	ppm
16:00 - 17:00	0.015	ppm
17:00 - 18:00	0.022	ppm
18:00 - 19:00	0.016	ppm
19:00 - 20:00	0.015	ppm
20:00 - 21:00	0.018	ppm
21:00 - 22:00	0.022	ppm
22:00 - 23:00	0.023	ppm
23:00 - 00:00	0.021	ppm
00:00 - 01:00	0.021	ppm
01:00 - 02:00	0.017	ppm
02:00 - 03:00	0.020	ppm
03:00 - 04:00	0.021	ppm
04:00 - 05:00	0.014	ppm
05:00 - 06:00	0.014	ppm
06:00 - 07:00	0.020	ppm
07:00 - 08:00	0.019	ppm
08:00 - 09:00	0.021	ppm
09:00 - 10:00	0.020	ppm
10:00 - 11:00	0.020	ppm
Maximum 1 hr.	0.023	ppm
Average 24 hr.	0.017	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	ppm

REMARK :

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhun)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1938

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร้ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model M200E S/N 3998

SAMPLE NO. : 28825
SAMPLING DATE : 14-15/09/2023
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 22/09/2023

TIME / DATE	14-15/09/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ^{/2}	0.012	ppm
12:00 - 13:00	0.013	ppm
13:00 - 14:00	0.012	ppm
14:00 - 15:00	0.012	ppm
15:00 - 16:00	0.011	ppm
16:00 - 17:00	0.012	ppm
17:00 - 18:00	0.012	ppm
18:00 - 19:00	0.012	ppm
19:00 - 20:00	0.013	ppm
20:00 - 21:00	0.014	ppm
21:00 - 22:00	0.014	ppm
22:00 - 23:00	0.013	ppm
23:00 - 00:00	0.013	ppm
00:00 - 01:00	0.012	ppm
01:00 - 02:00	0.012	ppm
02:00 - 03:00	0.012	ppm
03:00 - 04:00	0.012	ppm
04:00 - 05:00	0.015	ppm
05:00 - 06:00	0.013	ppm
06:00 - 07:00	0.013	ppm
07:00 - 08:00	0.012	ppm
08:00 - 09:00	0.013	ppm
09:00 - 10:00	0.011	ppm
10:00 - 11:00	0.011	ppm
Maximum 1 hr.	0.015	ppm
Average 24 hr.	0.012	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.17	ppm

REMARK :

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)^{/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phasankhachon)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0492

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model 200A S/N ENOA1200E03217

SAMPLE NO. : 32705
SAMPLING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

TIME / DATE	30-31/10/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.014	ppm
11:00 - 12:00	0.013	ppm
12:00 - 13:00	0.012	ppm
13:00 - 14:00	0.019	ppm
14:00 - 15:00	0.019	ppm
15:00 - 16:00	0.019	ppm
16:00 - 17:00	0.021	ppm
17:00 - 18:00	0.019	ppm
18:00 - 19:00	0.019	ppm
19:00 - 20:00	0.018	ppm
20:00 - 21:00	0.016	ppm
21:00 - 22:00	0.015	ppm
22:00 - 23:00	0.014	ppm
23:00 - 00:00	0.016	ppm
00:00 - 01:00	0.017	ppm
01:00 - 02:00	0.017	ppm
02:00 - 03:00	0.013	ppm
03:00 - 04:00	0.016	ppm
04:00 - 05:00	0.016	ppm
05:00 - 06:00	0.020	ppm
06:00 - 07:00	0.017	ppm
07:00 - 08:00	0.018	ppm
08:00 - 09:00	0.020	ppm
09:00 - 10:00	0.020	ppm
Maximum 1 hr.	0.021	ppm
Average 24 hr.	0.017	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Ph... Khum...)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0695

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7355

SAMPLE NO. : 32914
SAMPLING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

TIME / DATE	06-07/11/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ¹²	0.012	ppm
11:00 - 12:00	0.018	ppm
12:00 - 13:00	0.019	ppm
13:00 - 14:00	0.020	ppm
14:00 - 15:00	0.024	ppm
15:00 - 16:00	0.016	ppm
16:00 - 17:00	0.011	ppm
17:00 - 18:00	0.018	ppm
18:00 - 19:00	0.022	ppm
19:00 - 20:00	0.021	ppm
20:00 - 21:00	0.019	ppm
21:00 - 22:00	0.013	ppm
22:00 - 23:00	0.010	ppm
23:00 - 00:00	0.017	ppm
00:00 - 01:00	0.011	ppm
01:00 - 02:00	0.018	ppm
02:00 - 03:00	0.019	ppm
03:00 - 04:00	0.022	ppm
04:00 - 05:00	0.023	ppm
05:00 - 06:00	0.030	ppm
06:00 - 07:00	0.026	ppm
07:00 - 08:00	0.028	ppm
08:00 - 09:00	0.029	ppm
09:00 - 10:00	0.024	ppm
Maximum 1 hr.	0.030	ppm
Average 24 hr.	0.020	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.17	ppm

REMARK :

¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)¹² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phorankhums)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0175

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 603

SAMPLE NO. : 27024
SAMPLING DATE : 29-30/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 05/09/2023

TIME / DATE	29-30/08/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ³	0.035	ppm
11:00 - 12:00	0.035	ppm
12:00 - 13:00	0.035	ppm
13:00 - 14:00	0.029	ppm
14:00 - 15:00	0.029	ppm
15:00 - 16:00	0.029	ppm
16:00 - 17:00	0.029	ppm
17:00 - 18:00	0.029	ppm
18:00 - 19:00	0.029	ppm
19:00 - 20:00	0.029	ppm
20:00 - 21:00	0.029	ppm
21:00 - 22:00	0.029	ppm
22:00 - 23:00	0.029	ppm
23:00 - 00:00	0.029	ppm
00:00 - 01:00	0.029	ppm
01:00 - 02:00	0.029	ppm
02:00 - 03:00	0.029	ppm
03:00 - 04:00	0.029	ppm
04:00 - 05:00	0.029	ppm
05:00 - 06:00	0.029	ppm
06:00 - 07:00	0.029	ppm
07:00 - 08:00	0.029	ppm
08:00 - 09:00	0.029	ppm
09:00 - 10:00	0.029	ppm
Maximum 1 hr.	0.035	ppm
Average 24 hr.	0.030	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Jurisdiction of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat P. Sukkarn)

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1933

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่าง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model MI00E S/N 603

SAMPLE NO. : 28820
SAMPLING DATE : 14-15/09/2023
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 22/09/2023

TIME / DATE	14-15/09/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	0.029	ppm
11:00 - 12:00	0.029	ppm
12:00 - 13:00	0.029	ppm
13:00 - 14:00	0.029	ppm
14:00 - 15:00	0.029	ppm
15:00 - 16:00	0.029	ppm
16:00 - 17:00	0.029	ppm
17:00 - 18:00	0.029	ppm
18:00 - 19:00	0.029	ppm
19:00 - 20:00	0.029	ppm
20:00 - 21:00	0.029	ppm
21:00 - 22:00	0.029	ppm
22:00 - 23:00	0.029	ppm
23:00 - 00:00	0.029	ppm
00:00 - 01:00	0.029	ppm
01:00 - 02:00	0.029	ppm
02:00 - 03:00	0.029	ppm
03:00 - 04:00	0.029	ppm
04:00 - 05:00	0.029	ppm
05:00 - 06:00	0.029	ppm
06:00 - 07:00	0.029	ppm
07:00 - 08:00	0.028	ppm
08:00 - 09:00	0.028	ppm
09:00 - 10:00	0.028	ppm
Maximum 1 hr.	0.029	ppm
Average 24 hr.	0.029	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ¹²	0.12	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)¹² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)¹³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat P. Sathakorn)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

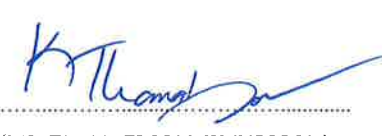Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0488

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N ESOAIT10002032

SAMPLE NO. : 32701
SAMPLING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

TIME / DATE	30-31/10/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ³	0.017	ppm
12:00 - 13:00	0.007	ppm
13:00 - 14:00	0.005	ppm
14:00 - 15:00	0.008	ppm
15:00 - 16:00	0.010	ppm
16:00 - 17:00	0.006	ppm
17:00 - 18:00	0.005	ppm
18:00 - 19:00	0.005	ppm
19:00 - 20:00	0.005	ppm
20:00 - 21:00	0.004	ppm
21:00 - 22:00	0.006	ppm
22:00 - 23:00	0.014	ppm
23:00 - 00:00	0.017	ppm
00:00 - 01:00	0.013	ppm
01:00 - 02:00	0.009	ppm
02:00 - 03:00	0.011	ppm
03:00 - 04:00	0.011	ppm
04:00 - 05:00	0.012	ppm
05:00 - 06:00	0.010	ppm
06:00 - 07:00	0.011	ppm
07:00 - 08:00	0.012	ppm
08:00 - 09:00	0.012	ppm
09:00 - 10:00	0.009	ppm
10:00 - 11:00	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	0.017	ppm
Average 24 hr.	0.009	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Chantachon)Approved By. 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0690

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6459

SAMPLE NO. : 32909
SAMPLING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

TIME / DATE	06-07/11/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ^{/3}	0.023	ppm
12:00 - 13:00	0.022	ppm
13:00 - 14:00	0.021	ppm
14:00 - 15:00	0.021	ppm
15:00 - 16:00	0.019	ppm
16:00 - 17:00	0.017	ppm
17:00 - 18:00	0.016	ppm
18:00 - 19:00	0.014	ppm
19:00 - 20:00	0.013	ppm
20:00 - 21:00	0.012	ppm
21:00 - 22:00	0.011	ppm
22:00 - 23:00	0.010	ppm
23:00 - 00:00	0.009	ppm
00:00 - 01:00	0.008	ppm
01:00 - 02:00	0.008	ppm
02:00 - 03:00	0.007	ppm
03:00 - 04:00	0.006	ppm
04:00 - 05:00	0.006	ppm
05:00 - 06:00	0.005	ppm
06:00 - 07:00	0.002	ppm
07:00 - 08:00	<0.001	ppm
08:00 - 09:00	<0.001	ppm
09:00 - 10:00	<0.001	ppm
10:00 - 11:00	<0.001	ppm
Maximum 1 hr.	0.023	ppm
Average 24 hr.	0.010	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ^{/2}	0.12	ppm

REMARK : ^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)^{/2} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0179

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่าง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราดาม
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model MI00E S/N 640

SAMPLE NO. : 27028
SAMPLING DATE : 29-30/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 05/09/2023

TIME / DATE	29-30/08/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ³	0.006	ppm
12:00 - 13:00	0.006	ppm
13:00 - 14:00	0.005	ppm
14:00 - 15:00	0.004	ppm
15:00 - 16:00	0.004	ppm
16:00 - 17:00	0.005	ppm
17:00 - 18:00	0.005	ppm
18:00 - 19:00	0.005	ppm
19:00 - 20:00	0.005	ppm
20:00 - 21:00	0.004	ppm
21:00 - 22:00	0.004	ppm
22:00 - 23:00	0.004	ppm
23:00 - 00:00	0.005	ppm
00:00 - 01:00	0.004	ppm
01:00 - 02:00	0.004	ppm
02:00 - 03:00	0.004	ppm
03:00 - 04:00	0.004	ppm
04:00 - 05:00	0.004	ppm
05:00 - 06:00	0.004	ppm
06:00 - 07:00	0.004	ppm
07:00 - 08:00	0.005	ppm
08:00 - 09:00	0.005	ppm
09:00 - 10:00	0.004	ppm
10:00 - 11:00	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	0.006	ppm
Average 24 hr.	0.005	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	ppm

REMARK :

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Pachakulchai)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1937

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3137

SAMPLE NO. : 28824
SAMPLING DATE : 14-15/09/2023
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 22/09/2023

TIME / DATE	14-15/09/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ¹³	0.005	ppm
12:00 - 13:00	0.005	ppm
13:00 - 14:00	0.004	ppm
14:00 - 15:00	0.004	ppm
15:00 - 16:00	0.004	ppm
16:00 - 17:00	0.004	ppm
17:00 - 18:00	0.004	ppm
18:00 - 19:00	0.003	ppm
19:00 - 20:00	0.003	ppm
20:00 - 21:00	0.003	ppm
21:00 - 22:00	0.003	ppm
22:00 - 23:00	0.003	ppm
23:00 - 00:00	0.003	ppm
00:00 - 01:00	0.003	ppm
01:00 - 02:00	0.003	ppm
02:00 - 03:00	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.003	ppm
04:00 - 05:00	0.003	ppm
05:00 - 06:00	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.003	ppm
07:00 - 08:00	0.003	ppm
08:00 - 09:00	0.003	ppm
09:00 - 10:00	0.003	ppm
10:00 - 11:00	0.003	ppm
Maximum 1 hr.	0.005	ppm
Average 24 hr.	0.003	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ¹²	0.12	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)
¹² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004) ¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of the Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Kongsakulpan)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0491

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : Environnement SA. Model AF22e S/N 913

SAMPLE NO. : 32704
SAMPLING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

TIME / DATE	30-31/10/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ³	<0.001	ppm
11:00 - 12:00	<0.001	ppm
12:00 - 13:00	<0.001	ppm
13:00 - 14:00	<0.001	ppm
14:00 - 15:00	<0.001	ppm
15:00 - 16:00	<0.001	ppm
16:00 - 17:00	<0.001	ppm
17:00 - 18:00	<0.001	ppm
18:00 - 19:00	<0.001	ppm
19:00 - 20:00	<0.001	ppm
20:00 - 21:00	<0.001	ppm
21:00 - 22:00	<0.001	ppm
22:00 - 23:00	<0.001	ppm
23:00 - 00:00	<0.001	ppm
00:00 - 01:00	<0.001	ppm
01:00 - 02:00	<0.001	ppm
02:00 - 03:00	<0.001	ppm
03:00 - 04:00	<0.001	ppm
04:00 - 05:00	<0.001	ppm
05:00 - 06:00	<0.001	ppm
06:00 - 07:00	<0.001	ppm
07:00 - 08:00	<0.001	ppm
08:00 - 09:00	<0.001	ppm
09:00 - 10:00	<0.001	ppm
Maximum 1 hr.	<0.001	ppm
Average 24 hr.	<0.001	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phatankulchai)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131


Report No. R6611-0694

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราตาม
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 1608

SAMPLE NO. : 32913
SAMPLING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

TIME / DATE	06-07/11/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ^{/1}	0.005	ppm
11:00 - 12:00	0.004	ppm
12:00 - 13:00	0.007	ppm
13:00 - 14:00	0.004	ppm
14:00 - 15:00	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.002	ppm
16:00 - 17:00	0.001	ppm
17:00 - 18:00	0.001	ppm
18:00 - 19:00	0.002	ppm
19:00 - 20:00	0.006	ppm
20:00 - 21:00	0.001	ppm
21:00 - 22:00	0.002	ppm
22:00 - 23:00	0.003	ppm
23:00 - 00:00	0.002	ppm
00:00 - 01:00	0.002	ppm
01:00 - 02:00	0.003	ppm
02:00 - 03:00	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.003	ppm
04:00 - 05:00	0.003	ppm
05:00 - 06:00	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.003	ppm
07:00 - 08:00	0.003	ppm
08:00 - 09:00	0.004	ppm
09:00 - 10:00	0.006	ppm
Maximum 1 hr.	0.007	ppm
Average 24 hr.	0.003	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ^{/2}	0.12	ppm

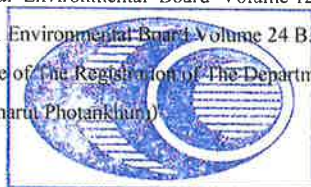REMARK : ^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)^{/2} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanklun)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0177

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

SAMPLE NO. : 27026
SAMPLING DATE : 29/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 05/09/2023

TIME / DATE	29/08/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.27	ppm
11:00 - 12:00	0.26	ppm
12:00 - 13:00	0.26	ppm
13:00 - 14:00	0.29	ppm
14:00 - 15:00	0.29	ppm
15:00 - 16:00	0.30	ppm
16:00 - 17:00	0.23	ppm
17:00 - 18:00	0.25	ppm
18:00 - 19:00	0.31	ppm
19:00 - 20:00	0.36	ppm
20:00 - 21:00	0.38	ppm
21:00 - 22:00	0.37	ppm
22:00 - 23:00	0.40	ppm
23:00 - 00:00	0.40	ppm
00:00 - 01:00	0.39	ppm
01:00 - 02:00	0.40	ppm
02:00 - 03:00	0.38	ppm
03:00 - 04:00	0.33	ppm
04:00 - 05:00	0.32	ppm
05:00 - 06:00	0.30	ppm
06:00 - 07:00	0.30	ppm
07:00 - 08:00	0.34	ppm
08:00 - 09:00	0.21	ppm
09:00 - 10:00	0.23	ppm
Maximum 1 hr.	0.40	ppm
Average 24 hr.	0.31	ppm
Standard (1 hr.) ¹	30.00	ppm

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phatankhump)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

COPY

Request No. LA66-R0973


Report No. R6609-1935

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 28822
SAMPLING DATE : 14-15/09/2023
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 22/09/2023

TIME / DATE	14-15/09/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.20	ppm
11:00 - 12:00	0.12	ppm
12:00 - 13:00	0.15	ppm
13:00 - 14:00	0.13	ppm
14:00 - 15:00	<0.04	ppm
15:00 - 16:00	0.09	ppm
16:00 - 17:00	0.14	ppm
17:00 - 18:00	<0.04	ppm
18:00 - 19:00	0.21	ppm
19:00 - 20:00	0.20	ppm
20:00 - 21:00	0.21	ppm
21:00 - 22:00	0.19	ppm
22:00 - 23:00	0.24	ppm
23:00 - 00:00	0.17	ppm
00:00 - 01:00	0.17	ppm
01:00 - 02:00	0.17	ppm
02:00 - 03:00	0.12	ppm
03:00 - 04:00	0.14	ppm
04:00 - 05:00	0.15	ppm
05:00 - 06:00	0.20	ppm
06:00 - 07:00	0.16	ppm
07:00 - 08:00	0.11	ppm
08:00 - 09:00	<0.04	ppm
09:00 - 10:00	<0.04	ppm
Maximum 1 hr.	0.24	ppm
Average 24 hr.	0.14	ppm
Standard (1 hr.) ¹	30.00	ppm

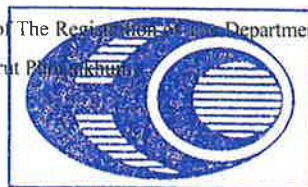REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Panyakum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0487

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

SAMPLE NO. : 32700
SAMPLING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

TIME / DATE	30-31/10/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ^{1/2}	0.62	ppm
12:00 - 13:00	0.62	ppm
13:00 - 14:00	0.29	ppm
14:00 - 15:00	0.25	ppm
15:00 - 16:00	0.24	ppm
16:00 - 17:00	0.26	ppm
17:00 - 18:00	0.26	ppm
18:00 - 19:00	0.43	ppm
19:00 - 20:00	0.64	ppm
20:00 - 21:00	0.46	ppm
21:00 - 22:00	0.43	ppm
22:00 - 23:00	0.48	ppm
23:00 - 00:00	0.42	ppm
00:00 - 01:00	0.30	ppm
01:00 - 02:00	0.21	ppm
02:00 - 03:00	0.09	ppm
03:00 - 04:00	0.07	ppm
04:00 - 05:00	0.08	ppm
05:00 - 06:00	0.04	ppm
06:00 - 07:00	0.15	ppm
07:00 - 08:00	0.33	ppm
08:00 - 09:00	0.54	ppm
09:00 - 10:00	0.72	ppm
10:00 - 11:00	0.35	ppm
Maximum 1 hr.	0.72	ppm
Average 24 hr.	0.35	ppm
Standard (1 hr.) ^{1/1}	30.00	ppm

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)^{1/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phankha)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0692

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 32911
SAMPLING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

TIME / DATE	06-07/11/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ²	1.03	ppm
12:00 - 13:00	1.06	ppm
13:00 - 14:00	0.60	ppm
14:00 - 15:00	0.46	ppm
15:00 - 16:00	0.32	ppm
16:00 - 17:00	0.31	ppm
17:00 - 18:00	0.44	ppm
18:00 - 19:00	0.63	ppm
19:00 - 20:00	0.41	ppm
20:00 - 21:00	0.27	ppm
21:00 - 22:00	0.22	ppm
22:00 - 23:00	0.51	ppm
23:00 - 00:00	0.33	ppm
00:00 - 01:00	0.18	ppm
01:00 - 02:00	0.05	ppm
02:00 - 03:00	0.06	ppm
03:00 - 04:00	<0.04	ppm
04:00 - 05:00	0.07	ppm
05:00 - 06:00	0.14	ppm
06:00 - 07:00	0.16	ppm
07:00 - 08:00	0.35	ppm
08:00 - 09:00	0.58	ppm
09:00 - 10:00	0.55	ppm
10:00 - 11:00	0.28	ppm
Maximum 1 hr.	1.06	ppm
Average 24 hr.	0.38	ppm
Standard (1 hr.) ¹	30.00	ppm

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0181

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 27030
SAMPLING DATE : 29/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 05/09/2023

TIME / DATE	29/08/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ²	0.17	ppm
12:00 - 13:00	0.17	ppm
13:00 - 14:00	0.16	ppm
14:00 - 15:00	0.14	ppm
15:00 - 16:00	0.16	ppm
16:00 - 17:00	0.16	ppm
17:00 - 18:00	0.15	ppm
18:00 - 19:00	0.09	ppm
19:00 - 20:00	<0.04	ppm
20:00 - 21:00	0.05	ppm
21:00 - 22:00	<0.04	ppm
22:00 - 23:00	0.04	ppm
23:00 - 00:00	0.07	ppm
00:00 - 01:00	0.09	ppm
01:00 - 02:00	0.10	ppm
02:00 - 03:00	0.12	ppm
03:00 - 04:00	0.13	ppm
04:00 - 05:00	0.14	ppm
05:00 - 06:00	0.14	ppm
06:00 - 07:00	0.12	ppm
07:00 - 08:00	0.04	ppm
08:00 - 09:00	0.05	ppm
09:00 - 10:00	0.05	ppm
10:00 - 11:00	0.10	ppm
Maximum 1 hr.	0.17	ppm
Average 24 hr.	0.10	ppm
Standard (1 hr.) ¹	30.00	ppm

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanklang)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

SAMPLE NO. : 28826
SAMPLING DATE : 14-15/09/2023
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 22/09/2023

TIME / DATE	14-15/09/2023	UNIT
11:00 - 12:00 ^{/2}	0.32	ppm
12:00 - 13:00	0.26	ppm
13:00 - 14:00	0.19	ppm
14:00 - 15:00	0.06	ppm
15:00 - 16:00	0.18	ppm
16:00 - 17:00	<0.04	ppm
17:00 - 18:00	0.22	ppm
18:00 - 19:00	0.28	ppm
19:00 - 20:00	0.34	ppm
20:00 - 21:00	0.37	ppm
21:00 - 22:00	0.32	ppm
22:00 - 23:00	0.38	ppm
23:00 - 00:00	0.35	ppm
00:00 - 01:00	0.31	ppm
01:00 - 02:00	0.39	ppm
02:00 - 03:00	0.37	ppm
03:00 - 04:00	0.37	ppm
04:00 - 05:00	0.34	ppm
05:00 - 06:00	0.34	ppm
06:00 - 07:00	0.31	ppm
07:00 - 08:00	0.07	ppm
08:00 - 09:00	0.10	ppm
09:00 - 10:00	0.05	ppm
10:00 - 11:00	0.22	ppm
Maximum 1 hr.	0.39	ppm
Average 24 hr.	0.26	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	30.00	ppm

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)^{/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Business of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Suklankiat)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0490

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
 ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
 SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
 PARAMETER* : Carbon monoxide
 DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
 INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 32703
 SAMPLING DATE : 30-31/10/2023
 RECEIVED DATE : 31/10/2023
 REPORTED DATE : 10/11/2023

TIME / DATE	30-31/10/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ^{/2}	0.88	ppm
11:00 - 12:00	0.89	ppm
12:00 - 13:00	0.59	ppm
13:00 - 14:00	0.44	ppm
14:00 - 15:00	0.38	ppm
15:00 - 16:00	0.38	ppm
16:00 - 17:00	0.37	ppm
17:00 - 18:00	0.44	ppm
18:00 - 19:00	0.50	ppm
19:00 - 20:00	0.46	ppm
20:00 - 21:00	0.48	ppm
21:00 - 22:00	0.46	ppm
22:00 - 23:00	0.41	ppm
23:00 - 00:00	0.36	ppm
00:00 - 01:00	0.27	ppm
01:00 - 02:00	0.22	ppm
02:00 - 03:00	0.17	ppm
03:00 - 04:00	0.15	ppm
04:00 - 05:00	0.12	ppm
05:00 - 06:00	0.15	ppm
06:00 - 07:00	0.22	ppm
07:00 - 08:00	0.25	ppm
08:00 - 09:00	0.29	ppm
09:00 - 10:00	0.30	ppm
Maximum 1 hr.	0.89	ppm
Average 24 hr.	0.38	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	30.00	ppm

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)^{/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Pichankhuta)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0696

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER* : Carbon monoxide
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

SAMPLE NO. : 32915
SAMPLING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

TIME / DATE	06-07/11/2023	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.13	ppm
11:00 - 12:00	0.95	ppm
12:00 - 13:00	0.58	ppm
13:00 - 14:00	0.34	ppm
14:00 - 15:00	0.30	ppm
15:00 - 16:00	0.24	ppm
16:00 - 17:00	0.40	ppm
17:00 - 18:00	0.49	ppm
18:00 - 19:00	0.60	ppm
19:00 - 20:00	0.46	ppm
20:00 - 21:00	0.33	ppm
21:00 - 22:00	0.48	ppm
22:00 - 23:00	0.42	ppm
23:00 - 00:00	0.30	ppm
00:00 - 01:00	0.21	ppm
01:00 - 02:00	0.09	ppm
02:00 - 03:00	0.07	ppm
03:00 - 04:00	0.08	ppm
04:00 - 05:00	0.04	ppm
05:00 - 06:00	0.15	ppm
06:00 - 07:00	0.33	ppm
07:00 - 08:00	0.54	ppm
08:00 - 09:00	0.72	ppm
09:00 - 10:00	0.35	ppm
Maximum 1 hr.	0.95	ppm
Average 24 hr.	0.36	ppm
Standard (1 hr.) ^{1/}	30.00	ppm

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995) (Standard for 1-hr. Average)^{2/} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhuln)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0177

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

SAMPLE NO. : 27026
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 05/09/2023

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD ^{1/}	UNIT
Carbon monoxide (CO)	29/08/2023	10:00 - 18:00	0.27	9	ppm

REMARK :

- ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995)
Standard for 8-hr Average
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLYTHIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1935

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 28822

RECEIVED DATE : 15/09/2023

REPORTED DATE : 22/09/2023

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD ^{1/}	UNIT
Carbon monoxide (CO)	14/09/2023	10:00 - 18:00	0.11	9	ppm

REMARK :^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995)

Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0487

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

SAMPLE NO. : 32700
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD ^{1/}	UNIT
Carbon monoxide (CO)	30/10/2023	11:00 - 19:00	0.37	9	ppm

REMARK :

- ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995)
Standard for 8-hr Average
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

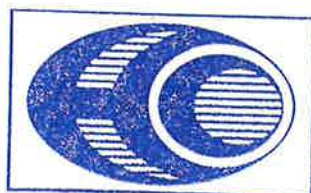

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0692

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 32911

RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD ^{1/}	UNIT
Carbon monoxide (CO)	06/11/2023	11:00 - 19:00	0.60	9	ppm

REMARK :^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995)

Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0181

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 27030
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 05/09/2023

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD ^{1/}	UNIT
Carbon monoxide (CO)	29/08/2023	11:00 - 19:00	0.15	9	ppm

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995)

Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared
INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

SAMPLE NO. : 28826
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 22/09/2023

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD ^{1/}	UNIT
Carbon monoxide (CO)	14/09/2023	11:00 - 19:00	0.19	9	ppm

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995)

Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0490

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5402

SAMPLE NO. : 32703

RECEIVED DATE : 31/10/2023

REPORTED DATE : 10/11/2023

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD ^{1/}	UNIT
Carbon monoxide (CO)	30/10/2023	10:00 - 18:00	0.55	9	ppm

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995)
Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0696

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

DETERMINATION METHOD : Non-Dispersive Infrared

INSTRUMENT : API Model T300 S/N 5401

SAMPLE NO. : 32915

RECEIVED DATE : 07/11/2023


REPORTED DATE : 14/11/2023

PARAMETER*	SAMPLING DATE	TIME	RESULT	STANDARD ¹⁾	UNIT
Carbon monoxide (CO)	06/11/2023	10:00 - 18:00	0.43	9	ppm

REMARK :¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 10 B.E. 2538 (1995)

Standard for 8-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

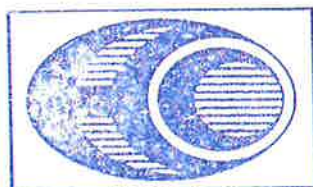

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0178

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
SAMPLE NO. : 27027
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 05/09/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	29-30/08/2023	2.11	mg/m ³

REMARK :

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1936

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
SAMPLE NO. : 28823
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 22/09/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	14-15/09/2023	2.10	mg/m ³

REMARK :

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0495

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
SAMPLE NO. : 32708
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	30-31/10/2023	2.08	mg/m ³

REMARK :

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0693

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

SAMPLE NO. : 32912


RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	06-07/11/2023	2.74	mg/m ³

REMARK :

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

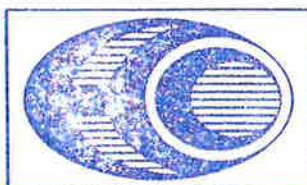

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0182

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
SAMPLE NO. : 27031

RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 05/09/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	29-30/08/2023	2.21	mg/m ³

REMARK :

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1940

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

SAMPLE NO. : 28827

RECEIVED DATE : 15/09/2023

REPORTED DATE : 22/09/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	14-15/09/2023	1.95	mg/m ³

REMARK :

- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0496

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
SAMPLE NO. : 32709
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	30-31/10/2023	2.36	mg/m ³

REMARK :

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

SAMPLE NO. : 32916


RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	UNIT
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detector	06-07/11/2023	3.23	mg/m ³

REMARK :

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

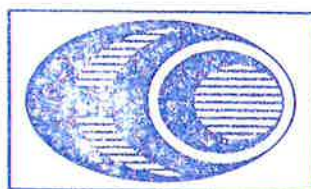

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0183

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{10} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1


SAMPLE NO. : 27032

MEASURING DATE : 29-30/08/2023


RECEIVED DATE : 30/08/2023

REPORTED DATE : 08/09/2023

TIME \ DATE	29-30/08/2023 (L_{eq})	29-30/08/2023 (L_{max})	29-30/08/2023 (L_{10})	29-30/08/2023 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ¹²	66.2	86.9	68.5	62.0	dB(A)
11:00 - 12:00	61.0	82.4	62.9	58.2	dB(A)
12:00 - 13:00	65.6	89.7	67.3	60.5	dB(A)
13:00 - 14:00	67.5	85.1	70.3	62.8	dB(A)
14:00 - 15:00	66.8	84.0	69.7	62.1	dB(A)
15:00 - 16:00	67.0	87.3	69.9	63.2	dB(A)
16:00 - 17:00	67.7	81.7	70.4	61.7	dB(A)
17:00 - 18:00	66.1	80.4	69.9	60.1	dB(A)
18:00 - 19:00	64.8	83.2	67.4	59.8	dB(A)
19:00 - 20:00	62.7	78.7	64.4	59.2	dB(A)
20:00 - 21:00	60.5	90.8	61.9	57.5	dB(A)
21:00 - 22:00	59.3	82.9	60.6	56.6	dB(A)
22:00 - 23:00	57.7	76.3	60.1	54.4	dB(A)
23:00 - 00:00	57.2	80.5	58.7	53.7	dB(A)
00:00 - 01:00	55.8	70.7	57.9	52.9	dB(A)
01:00 - 02:00	54.3	67.3	56.6	51.3	dB(A)
02:00 - 03:00	55.0	71.3	56.8	52.2	dB(A)
03:00 - 04:00	55.1	69.4	56.9	52.5	dB(A)
04:00 - 05:00	55.0	69.7	57.2	51.7	dB(A)
05:00 - 06:00	59.9	77.7	60.9	58.4	dB(A)
06:00 - 07:00	59.8	79.2	61.5	56.3	dB(A)
07:00 - 08:00	60.3	81.4	62.3	57.0	dB(A)
08:00 - 09:00	63.1	83.7	64.8	60.3	dB(A)
09:00 - 10:00	64.2	79.1	66.8	60.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.3	-	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.9	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.8	-	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹	115 ¹¹	-	-	dB(A)

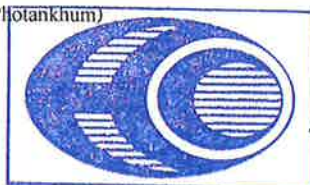REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

08/09/2023

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA66-R0973

Report No, R6609-1941

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
 ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
 SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{10} , L_{90} & L_{dn}
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 28828
 MEASURING DATE : 14-15/09/2023
 RECEIVED DATE : 15/09/2023
 REPORTED DATE : 22/09/2023

TIME \ DATE	14-15/09/2023 (L_{eq})	14-15/09/2023 (L_{max})	14-15/09/2023 (L_{10})	14-15/09/2023 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ¹²	65.3	82.9	67.3	61.0	dB(A)
11:00 - 12:00	62.8	83.3	64.4	58.4	dB(A)
12:00 - 13:00	61.5	80.6	63.6	56.9	dB(A)
13:00 - 14:00	64.3	83.8	66.0	60.5	dB(A)
14:00 - 15:00	64.2	82.4	66.3	60.1	dB(A)
15:00 - 16:00	65.8	89.5	67.3	60.9	dB(A)
16:00 - 17:00	66.4	88.7	68.2	60.2	dB(A)
17:00 - 18:00	68.4	84.9	69.3	66.0	dB(A)
18:00 - 19:00	63.2	77.1	65.0	60.7	dB(A)
19:00 - 20:00	58.8	73.8	60.5	56.4	dB(A)
20:00 - 21:00	58.3	77.2	60.2	56.2	dB(A)
21:00 - 22:00	58.8	76.4	60.3	55.8	dB(A)
22:00 - 23:00	59.1	74.7	61.3	56.5	dB(A)
23:00 - 00:00	63.5	72.2	66.3	58.5	dB(A)
00:00 - 01:00	65.4	78.0	67.3	62.2	dB(A)
01:00 - 02:00	65.8	73.5	68.2	60.0	dB(A)
02:00 - 03:00	62.9	76.4	65.7	54.1	dB(A)
03:00 - 04:00	59.5	75.4	63.1	53.3	dB(A)
04:00 - 05:00	55.4	74.6	57.0	52.6	dB(A)
05:00 - 06:00	56.6	74.0	58.6	53.9	dB(A)
06:00 - 07:00	58.6	77.8	60.2	55.4	dB(A)
07:00 - 08:00	59.6	73.9	61.6	56.6	dB(A)
08:00 - 09:00	62.9	76.2	65.2	59.2	dB(A)
09:00 - 10:00	65.6	89.9	66.9	61.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.4	-	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.9	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.9	-	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹	115 ¹¹	-	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

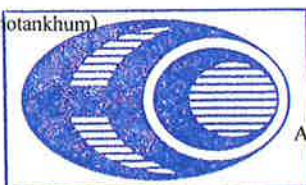

Approved By.....


 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

22/09/2023

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด**
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยมอยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{10\#}$, $L_{90\#}$ & $L_{dn}\#$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 32706
MEASURING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

TIME \ DATE	30-31/10/2023 (L_{eq})	30-31/10/2023 (L_{max})	30-31/10/2023 ($L_{10\#}$)	30-31/10/2023 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ²	62.3	80.8	64.2	59.0	dB(A)
11:00 - 12:00	62.3	81.0	64.0	58.3	dB(A)
12:00 - 13:00	61.3	76.7	63.6	57.3	dB(A)
13:00 - 14:00	63.4	84.5	65.6	58.4	dB(A)
14:00 - 15:00	61.0	75.0	63.2	57.7	dB(A)
15:00 - 16:00	61.4	76.6	63.3	58.2	dB(A)
16:00 - 17:00	61.3	75.6	63.4	58.2	dB(A)
17:00 - 18:00	62.5	82.4	64.3	58.1	dB(A)
18:00 - 19:00	61.7	80.3	63.7	58.0	dB(A)
19:00 - 20:00	62.3	83.8	63.7	59.0	dB(A)
20:00 - 21:00	61.8	76.5	63.5	58.5	dB(A)
21:00 - 22:00	61.6	77.9	63.4	57.4	dB(A)
22:00 - 23:00	62.6	85.6	64.1	56.7	dB(A)
23:00 - 00:00	62.1	81.5	63.5	56.9	dB(A)
00:00 - 01:00	58.9	81.2	60.2	54.6	dB(A)
01:00 - 02:00	57.5	75.1	59.2	54.0	dB(A)
02:00 - 03:00	58.5	79.5	59.7	54.4	dB(A)
03:00 - 04:00	57.0	82.4	58.4	52.7	dB(A)
04:00 - 05:00	57.9	76.6	60.0	53.3	dB(A)
05:00 - 06:00	61.0	83.9	62.3	55.7	dB(A)
06:00 - 07:00	62.1	83.6	64.1	57.7	dB(A)
07:00 - 08:00	62.3	79.1	64.2	58.6	dB(A)
08:00 - 09:00	62.8	78.5	64.9	59.7	dB(A)
09:00 - 10:00	62.4	78.2	64.4	58.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.5	-	-	-	dB(A)
$L_{dn}\#$	67.0	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.6	-	-	dB(A)
Standard	70 ¹	115 ¹	-	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on General Noise Level Standards, Dated March 12, 1997,
Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated August 11, 1997,
Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level
From Factory B.E. 2553, Dated December 20, 2010
¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
² Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

10/11/2023

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด**
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยแยกพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{10} #, L_{90} #, & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 32917
MEASURING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

TIME \ DATE	06-07/11/2023 (L_{eq})	06-07/11/2023 (L_{max})	06-07/11/2023 (L_{10} #)	06-07/11/2023 (L_{90} #)	UNIT
11:00 - 12:00 ¹²	61.9	77.4	63.8	58.9	dB(A)
12:00 - 13:00	59.2	78.9	61.0	55.8	dB(A)
13:00 - 14:00	61.6	77.8	63.4	58.9	dB(A)
14:00 - 15:00	62.5	78.0	64.5	59.2	dB(A)
15:00 - 16:00	62.4	77.5	64.5	59.5	dB(A)
16:00 - 17:00	62.8	80.4	65.0	58.8	dB(A)
17:00 - 18:00	62.4	81.7	64.8	58.9	dB(A)
18:00 - 19:00	61.7	73.2	63.3	58.5	dB(A)
19:00 - 20:00	58.9	71.4	60.8	56.2	dB(A)
20:00 - 21:00	58.2	77.5	60.1	55.8	dB(A)
21:00 - 22:00	57.8	71.0	59.9	55.2	dB(A)
22:00 - 23:00	58.3	75.7	59.9	55.2	dB(A)
23:00 - 00:00	59.6	71.3	62.1	55.5	dB(A)
00:00 - 01:00	60.2	80.9	62.7	54.9	dB(A)
01:00 - 02:00	57.5	69.9	60.2	54.0	dB(A)
02:00 - 03:00	55.6	80.2	57.2	53.1	dB(A)
03:00 - 04:00	54.5	67.5	55.8	53.0	dB(A)
04:00 - 05:00	55.3	77.1	56.8	51.9	dB(A)
05:00 - 06:00	56.7	69.2	58.8	53.8	dB(A)
06:00 - 07:00	58.0	74.1	59.9	55.3	dB(A)
07:00 - 08:00	59.3	72.0	61.5	56.3	dB(A)
08:00 - 09:00	64.2	79.2	65.6	60.3	dB(A)
09:00 - 10:00	64.7	85.9	66.7	60.3	dB(A)
10:00 - 11:00	63.8	77.7	65.8	60.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.8	-	-	-	dB(A)
L_{dn} #	65.0	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.9	-	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹	115 ¹¹	-	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on General Noise Level Standards, Dated March 12, 1997,
Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated August 11, 1997,
Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level
From Factory B.E. 2553, Dated December 20, 2010
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
14/11/2023

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0183

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class I

SAMPLE NO. : 27032
MEASURING DATE : 29-30/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
29/08/2023	10:00 - 11:00 ²	66.2	62.0	64.1	59.2	4.9
	11:00 - 12:00	61.0	62.0	55.1	59.2	-
	12:00 - 13:00	65.6	62.0	63.1	59.2	3.9
	13:00 - 14:00	67.5	62.0	66.1	59.2	6.9
	14:00 - 15:00	66.8	62.0	65.1	59.2	5.9
	15:00 - 16:00	67.0	62.0	65.3	59.2	6.1
	16:00 - 17:00	67.7	62.0	66.3	59.2	7.1
	17:00 - 18:00	66.1	62.0	64.0	59.2	4.8
	18:00 - 19:00	64.8	62.0	61.6	59.2	2.4
	19:00 - 20:00	62.7	62.0	54.4	59.2	-
	20:00 - 21:00	60.5	62.0	56.7	59.2	-
	21:00 - 22:00	59.3	62.0	58.7	59.2	-
	22:00 - 22:05	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	22:05 - 22:10	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	22:10 - 22:15	57.2	62.6	61.1	52.8	8.3
	22:15 - 22:20	57.8	62.6	60.9	52.8	8.1
	22:20 - 22:25	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	22:25 - 22:30	60.4	62.6	58.6	52.8	5.8
	22:30 - 22:35	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	22:35 - 22:40	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
	22:40 - 22:45	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	22:45 - 22:50	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	22:50 - 22:55	57.8	62.6	60.9	52.8	8.1
	22:55 - 23:00	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
	23:00 - 23:05	56.0	62.6	61.5	52.8	8.7
	23:05 - 23:10	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
	23:10 - 23:15	61.9	62.6	54.3	52.8	1.5
	23:15 - 23:20	56.4	62.6	61.4	52.8	8.6
	23:20 - 23:25	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	23:25 - 23:30	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร้ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยจอยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 27032

MEASURING DATE : 29-30/08/2023

RECEIVED DATE : 30/08/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁾ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁾ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
29/08/2023	23:30 - 23:35	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	23:35 - 23:40	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
	23:40 - 23:45	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
	23:45 - 23:50	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	23:50 - 23:55	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
	23:55 - 00:00	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
30/08/2023	00:00 - 00:05	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
	00:05 - 00:10	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	00:10 - 00:15	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
	00:15 - 00:20	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	00:20 - 00:25	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	00:25 - 00:30	55.7	62.6	61.6	52.8	8.8
	00:30 - 00:35	56.3	62.6	61.4	52.8	8.6
	00:35 - 00:40	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
	00:40 - 00:45	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	00:45 - 00:50	57.2	62.6	61.1	52.8	8.3
	00:50 - 00:55	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	00:55 - 01:00	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:00 - 01:05	56.0	62.6	61.5	52.8	8.7
	01:05 - 01:10	53.1	62.6	62.1	52.8	9.3
	01:10 - 01:15	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:15 - 01:20	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:20 - 01:25	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	01:25 - 01:30	54.4	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:30 - 01:35	53.4	62.6	62.0	52.8	9.2
	01:35 - 01:40	53.7	62.6	62.0	52.8	9.2
	01:40 - 01:45	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:45 - 01:50	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	01:50 - 01:55	53.2	62.6	62.1	52.8	9.3
	01:55 - 02:00	54.1	62.6	61.9	52.8	9.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ¹⁾						10

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0183

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉลยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 27032

MEASURING DATE : 29-30/08/2023

RECEIVED DATE : 30/08/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/08/2023	02:00 - 02:05	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	02:05 - 02:10	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:10 - 02:15	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	02:15 - 02:20	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	02:20 - 02:25	53.8	62.6	62.0	52.8	9.2
	02:25 - 02:30	54.4	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:30 - 02:35	54.7	62.6	61.8	52.8	9.0
	02:35 - 02:40	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	02:40 - 02:45	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
	02:45 - 02:50	54.4	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:50 - 02:55	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	02:55 - 03:00	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	03:00 - 03:05	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:05 - 03:10	54.7	62.6	61.8	52.8	9.0
	03:10 - 03:15	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:15 - 03:20	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:20 - 03:25	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
	03:25 - 03:30	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
	03:30 - 03:35	54.2	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:35 - 03:40	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:40 - 03:45	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
	03:45 - 03:50	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:50 - 03:55	56.7	62.6	61.3	52.8	8.5
	03:55 - 04:00	54.4	62.6	61.9	52.8	9.1
	04:00 - 04:05	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
	04:05 - 04:10	53.6	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:10 - 04:15	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	04:15 - 04:20	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	04:20 - 04:25	53.7	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:25 - 04:30	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0183

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร้ม เอารีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 27032

MEASURING DATE : 29-30/08/2023

RECEIVED DATE : 30/08/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/08/2023					
04:30 - 04:35	54.5	62.6	61.9	52.8	9.1
04:35 - 04:40	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
04:40 - 04:45	54.7	62.6	61.8	52.8	9.0
04:45 - 04:50	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
04:50 - 04:55	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
04:55 - 05:00	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
05:00 - 05:05	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
05:05 - 05:10	60.4	62.6	58.6	52.8	5.8
05:10 - 05:15	59.4	62.6	59.8	52.8	7.0
05:15 - 05:20	60.2	62.6	58.9	52.8	6.1
05:20 - 05:25	60.7	62.6	58.1	52.8	5.3
05:25 - 05:30	59.8	62.6	59.4	52.8	6.6
05:30 - 05:35	59.8	62.6	59.4	52.8	6.6
05:35 - 05:40	60.4	62.6	58.6	52.8	5.8
05:40 - 05:45	59.6	62.6	59.6	52.8	6.8
05:45 - 05:50	59.5	62.6	59.7	52.8	6.9
05:50 - 05:55	59.8	62.6	59.4	52.8	6.6
05:55 - 06:00	60.8	62.6	57.9	52.8	5.1
06:00 - 07:00	59.8	62.0	58.0	59.2	-
07:00 - 08:00	60.3	62.0	57.1	59.2	-
08:00 - 09:00	63.1	62.0	56.6	59.2	-
09:00 - 10:00	64.2	62.0	60.2	59.2	1.0
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}					10

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Start Time^{1/3} Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time : 23:45 - 23:50)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

** Parameter Outside The Scope of the Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tammara Phongkham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

03/10/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1941

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร้ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเคอทุ่ง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 28828
MEASURING DATE : 14-15/09/2023
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
14/09/2023	10:00 - 11:00 ²	65.3	62.0	62.6	59.2	3.4
	11:00 - 12:00	62.8	62.0	55.1	59.2	-
	12:00 - 13:00	61.5	62.0	52.4	59.2	-
	13:00 - 14:00	64.3	62.0	60.4	59.2	1.2
	14:00 - 15:00	64.2	62.0	60.2	59.2	1.0
	15:00 - 16:00	65.8	62.0	63.5	59.2	4.3
	16:00 - 17:00	66.4	62.0	64.4	59.2	5.2
	17:00 - 18:00	68.4	62.0	67.3	59.2	8.1
	18:00 - 19:00	63.2	62.0	57.0	59.2	-
	19:00 - 20:00	58.8	62.0	59.2	59.2	0.0
	20:00 - 21:00	58.3	62.0	59.6	59.2	0.4
	21:00 - 22:00	58.8	62.0	59.2	59.2	0.0
	22:00 - 22:05	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	22:05 - 22:10	59.3	62.6	59.9	52.8	7.1
	22:10 - 22:15	60.4	62.6	58.6	52.8	5.8
	22:15 - 22:20	58.9	62.6	60.2	52.8	7.4
	22:20 - 22:25	59.5	62.6	59.7	52.8	6.9
	22:25 - 22:30	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	22:30 - 22:35	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	22:35 - 22:40	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	22:40 - 22:45	59.2	62.6	59.9	52.8	7.1
	22:45 - 22:50	60.6	62.6	58.3	52.8	5.5
	22:50 - 22:55	58.9	62.6	60.2	52.8	7.4
	22:55 - 23:00	59.3	62.6	59.9	52.8	7.1
	23:00 - 23:05	60.0	62.6	59.1	52.8	6.3
	23:05 - 23:10	62.5	62.6	46.2	52.8	-
	23:10 - 23:15	62.3	62.6	50.8	52.8	-
	23:15 - 23:20	62.4	62.6	49.1	52.8	-
	23:20 - 23:25	64.0	62.6	58.4	52.8	5.6
	23:25 - 23:30	62.6	62.6	36.2	52.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1941

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉลยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

SAMPLE NO. : 28828
MEASURING DATE : 14-15/09/2023
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 03/10/2023

S/N 01120943 : Class I

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
14/09/2023	23:30 - 23:35	62.2	62.6	52.0	52.8	-
	23:35 - 23:40	62.7	62.6	46.3	52.8	-
	23:40 - 23:45	64.8	62.6	60.8	52.8	8.0
	23:45 - 23:50	64.9	62.6	61.0	52.8	8.2
	23:50 - 23:55	65.0	62.6	61.3	52.8	8.5
	23:55 - 00:00	65.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	00:00 - 00:05	64.8	62.6	60.8	52.8	8.0
	00:05 - 00:10	63.9	62.6	58.0	52.8	5.2
	00:10 - 00:15	65.3	62.6	62.0	52.8	9.2
	00:15 - 00:20	65.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	00:20 - 00:25	65.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	00:25 - 00:30	65.9	62.6	63.2	52.8	10.4
	00:30 - 00:35	65.3	62.6	62.0	52.8	9.2
	00:35 - 00:40	66.0	62.6	63.3	52.8	10.5
15/09/2023	00:40 - 00:45	65.9	62.6	63.2	52.8	10.4
	00:45 - 00:50	66.0	62.6	63.3	52.8	10.5
	00:50 - 00:55	65.9	62.6	63.2	52.8	10.4
	00:55 - 01:00	65.6	62.6	62.6	52.8	9.8
	01:00 - 01:05	65.7	62.6	62.8	52.8	10.0
	01:05 - 01:10	65.5	62.6	62.4	52.8	9.6
	01:10 - 01:15	65.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	01:15 - 01:20	65.0	62.6	61.3	52.8	8.5
	01:20 - 01:25	65.5	62.6	62.4	52.8	9.6
	01:25 - 01:30	65.9	62.6	63.2	52.8	10.4
	01:30 - 01:35	66.4	62.6	64.1	52.8	11.3
	01:35 - 01:40	66.7	62.6	64.6	52.8	11.8
	01:40 - 01:45	66.0	62.6	63.3	52.8	10.5
	01:45 - 01:50	66.1	62.6	63.5	52.8	10.7
	01:50 - 01:55	66.0	62.6	63.3	52.8	10.5
	01:55 - 02:00	65.0	62.6	61.3	52.8	8.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA66-R0973

Report No, R6609-1941

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class I

SAMPLE NO. : 28828

MEASURING DATE : 14-15/09/2023

RECEIVED DATE : 15/09/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
15/09/2023	02:00 - 02:05	65.5	62.6	62.4	52.8	9.6
	02:05 - 02:10	65.6	62.6	62.6	52.8	9.8
	02:10 - 02:15	64.4	62.6	59.7	52.8	6.9
	02:15 - 02:20	62.8	62.6	49.3	52.8	-
	02:20 - 02:25	62.6	62.6	36.2	52.8	-
	02:25 - 02:30	62.6	62.6	36.2	52.8	-
	02:30 - 02:35	61.2	62.6	57.0	52.8	4.2
	02:35 - 02:40	59.4	62.6	59.8	52.8	7.0
	02:40 - 02:45	61.4	62.6	56.4	52.8	3.6
	02:45 - 02:50	61.8	62.6	54.9	52.8	2.1
	02:50 - 02:55	62.6	62.6	36.2	52.8	-
	02:55 - 03:00	60.8	62.6	57.9	52.8	5.1
	03:00 - 03:05	59.6	62.6	59.6	52.8	6.8
	03:05 - 03:10	60.4	62.6	58.6	52.8	5.8
	03:10 - 03:15	58.9	62.6	60.2	52.8	7.4
	03:15 - 03:20	59.3	62.6	59.9	52.8	7.1
	03:20 - 03:25	59.2	62.6	59.9	52.8	7.1
	03:25 - 03:30	61.9	62.6	54.3	52.8	1.5
	03:30 - 03:35	61.4	62.6	56.4	52.8	3.6
	03:35 - 03:40	60.0	62.6	59.1	52.8	6.3
	03:40 - 03:45	58.3	62.6	60.6	52.8	7.8
	03:45 - 03:50	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	03:50 - 03:55	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	03:55 - 04:00	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	04:00 - 04:05	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	04:05 - 04:10	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	04:10 - 04:15	54.1	62.6	61.9	52.8	9.1
	04:15 - 04:20	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
	04:20 - 04:25	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	04:25 - 04:30	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1941

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขที่ 7 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 28828

MEASURING DATE : 14-15/09/2023

RECEIVED DATE : 15/09/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
15/09/2023	04:30 - 04:35	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	04:35 - 04:40	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	04:40 - 04:45	56.3	62.6	61.4	52.8	8.6
	04:45 - 04:50	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	04:50 - 04:55	54.1	62.6	61.9	52.8	9.1
	04:55 - 05:00	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
	05:00 - 05:05	55.9	62.6	61.6	52.8	8.8
	05:05 - 05:10	55.5	62.6	61.7	52.8	8.9
	05:10 - 05:15	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	05:15 - 05:20	56.0	62.6	61.5	52.8	8.7
	05:20 - 05:25	56.0	62.6	61.5	52.8	8.7
	05:25 - 05:30	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
	05:30 - 05:35	57.2	62.6	61.1	52.8	8.3
	05:35 - 05:40	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	05:40 - 05:45	57.4	62.6	61.0	52.8	8.2
	05:45 - 05:50	57.4	62.6	61.0	52.8	8.2
	05:50 - 05:55	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
05:55 - 06:00	56.8	62.6	61.3	52.8	8.5	
06:00 - 07:00	58.6	62.0	59.3	59.2	0.1	
07:00 - 08:00	59.6	62.0	58.3	59.2	-	
08:00 - 09:00	62.9	62.0	55.6	59.2	-	
09:00 - 10:00	65.6	62.0	63.1	59.2	3.9	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Start Time^{1/3} Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time : 23:45 - 23:50)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)


** Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Jommarut Notakum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

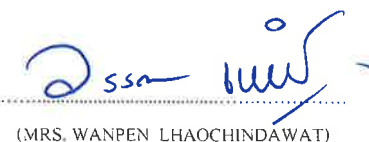
 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

03/10/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0493

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

SAMPLE NO. : 32706
MEASURING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

S/N 01120943 : Class 1

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/10/2023	10:00 - 11:00 ^{1/2}	62.3	62.0	50.5	59.2	-
	11:00 - 12:00	62.3	62.0	50.5	59.2	-
	12:00 - 13:00	61.3	62.0	53.7	59.2	-
	13:00 - 14:00	63.4	62.0	57.8	59.2	-
	14:00 - 15:00	61.0	62.0	55.1	59.2	-
	15:00 - 16:00	61.4	62.0	53.1	59.2	-
	16:00 - 17:00	61.3	62.0	53.7	59.2	-
	17:00 - 18:00	62.5	62.0	52.9	59.2	-
	18:00 - 19:00	61.7	62.0	50.2	59.2	-
	19:00 - 20:00	62.3	62.0	50.5	59.2	-
	20:00 - 21:00	61.8	62.0	48.5	59.2	-
	21:00 - 22:00	61.6	62.0	51.4	59.2	-
	22:00 - 22:05	62.8	62.6	49.3	52.8	-
	22:05 - 22:10	66.9	62.6	64.9	52.8	12.1
	22:10 - 22:15	62.7	62.6	46.3	52.8	-
	22:15 - 22:20	61.8	62.6	54.9	52.8	2.1
	22:20 - 22:25	60.2	62.6	58.9	52.8	6.1
	22:25 - 22:30	63.8	62.6	57.6	52.8	4.8
	22:30 - 22:35	61.6	62.6	55.7	52.8	2.9
	22:35 - 22:40	61.4	62.6	56.4	52.8	3.6
	22:40 - 22:45	60.8	62.6	57.9	52.8	5.1
	22:45 - 22:50	60.8	62.6	57.9	52.8	5.1
	22:50 - 22:55	61.6	62.6	55.7	52.8	2.9
	22:55 - 23:00	61.8	62.6	54.9	52.8	2.1
	23:00 - 23:05	66.6	62.6	64.4	52.8	11.6
	23:05 - 23:10	63.0	62.6	52.4	52.8	-
	23:10 - 23:15	61.8	62.6	54.9	52.8	2.1
	23:15 - 23:20	60.5	62.6	58.4	52.8	5.6
	23:20 - 23:25	64.2	62.6	59.1	52.8	6.3
	23:25 - 23:30	61.9	62.6	54.3	52.8	1.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0493

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class I

SAMPLE NO. : 32706

MEASURING DATE : 30-31/10/2023

RECEIVED DATE : 31/10/2023

REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/10/2023	23:30 - 23:35	61.1	62.6	57.3	52.8	4.5
	23:35 - 23:40	61.1	62.6	57.3	52.8	4.5
	23:40 - 23:45	60.5	62.6	58.4	52.8	5.6
	23:45 - 23:50	58.0	62.6	60.8	52.8	8.0
	23:50 - 23:55	59.1	62.6	60.0	52.8	7.2
31/10/2023	23:55 - 00:00	59.5	62.6	59.7	52.8	6.9
	00:00 - 00:05	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	00:05 - 00:10	58.6	62.6	60.4	52.8	7.6
	00:10 - 00:15	63.2	62.6	54.3	52.8	1.5
	00:15 - 00:20	60.8	62.6	57.9	52.8	5.1
	00:20 - 00:25	58.7	62.6	60.3	52.8	7.5
	00:25 - 00:30	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	00:30 - 00:35	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
	00:35 - 00:40	57.0	62.6	61.2	52.8	8.4
	00:40 - 00:45	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	00:45 - 00:50	57.8	62.6	60.9	52.8	8.1
	00:50 - 00:55	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	00:55 - 01:00	56.3	62.6	61.4	52.8	8.6
	01:00 - 01:05	57.0	62.6	61.2	52.8	8.4
	01:05 - 01:10	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	01:10 - 01:15	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
	01:15 - 01:20	57.4	62.6	61.0	52.8	8.2
	01:20 - 01:25	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	01:25 - 01:30	58.6	62.6	60.4	52.8	7.6
	01:30 - 01:35	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	01:35 - 01:40	59.6	62.6	59.6	52.8	6.8
	01:40 - 01:45	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	01:45 - 01:50	59.2	62.6	59.9	52.8	7.1
	01:50 - 01:55	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
	01:55 - 02:00	55.8	62.6	61.6	52.8	8.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0493

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

SAMPLE NO. : 32706

MEASURING DATE : 30-31/10/2023

RECEIVED DATE : 31/10/2023

REPORTED DATE : 10/11/2023

S/N 01120943 : Class I

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
31/10/2023	02:00 - 02:05	56.4	62.6	61.4	52.8	8.6
	02:05 - 02:10	58.8	62.6	60.3	52.8	7.5
	02:10 - 02:15	59.5	62.6	59.7	52.8	6.9
	02:15 - 02:20	60.6	62.6	58.3	52.8	5.5
	02:20 - 02:25	60.4	62.6	58.6	52.8	5.8
	02:25 - 02:30	57.4	62.6	61.0	52.8	8.2
	02:30 - 02:35	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
	02:35 - 02:40	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	02:40 - 02:45	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	02:45 - 02:50	57.6	62.6	60.9	52.8	8.1
	02:50 - 02:55	56.1	62.6	61.5	52.8	8.7
	02:55 - 03:00	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	03:00 - 03:05	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
	03:05 - 03:10	56.8	62.6	61.3	52.8	8.5
	03:10 - 03:15	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	03:15 - 03:20	56.0	62.6	61.5	52.8	8.7
	03:20 - 03:25	56.9	62.6	61.2	52.8	8.4
	03:25 - 03:30	56.0	62.6	61.5	52.8	8.7
	03:30 - 03:35	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
	03:35 - 03:40	60.2	62.6	58.9	52.8	6.1
	03:40 - 03:45	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:45 - 03:50	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	03:50 - 03:55	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	03:55 - 04:00	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	04:00 - 04:05	58.6	62.6	60.4	52.8	7.6
	04:05 - 04:10	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	04:10 - 04:15	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
	04:15 - 04:20	59.4	62.6	59.8	52.8	7.0
	04:20 - 04:25	56.8	62.6	61.3	52.8	8.5
	04:25 - 04:30	57.0	62.6	61.2	52.8	8.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA66-R1124

Report No, R6611-0493

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 32706
MEASURING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
31/10/2023					
04:30 - 04:35	56.6	62.6	61.3	52.8	8.5
04:35 - 04:40	58.3	62.6	60.6	52.8	7.8
04:40 - 04:45	56.4	62.6	61.4	52.8	8.6
04:45 - 04:50	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
04:50 - 04:55	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
04:55 - 05:00	59.4	62.6	59.8	52.8	7.0
05:00 - 05:05	58.4	62.6	60.5	52.8	7.7
05:05 - 05:10	59.4	62.6	59.8	52.8	7.0
05:10 - 05:15	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
05:15 - 05:20	58.7	62.6	60.3	52.8	7.5
05:20 - 05:25	65.4	62.6	62.2	52.8	9.4
05:25 - 05:30	60.5	62.6	58.4	52.8	5.6
05:30 - 05:35	60.5	62.6	58.4	52.8	5.6
05:35 - 05:40	60.4	62.6	58.6	52.8	5.8
05:40 - 05:45	59.6	62.6	59.6	52.8	6.8
05:45 - 05:50	59.6	62.6	59.6	52.8	6.8
05:50 - 05:55	59.8	62.6	59.4	52.8	6.6
05:55 - 06:00	63.7	62.6	57.2	52.8	4.4
06:00 - 07:00	62.1	62.0	45.7	59.2	-
07:00 - 08:00	62.3	62.0	50.5	59.2	-
08:00 - 09:00	62.8	62.0	55.1	59.2	-
09:00 - 10:00	62.4	62.0	51.8	59.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}					10

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Start Time^{1/3} Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time : 23:45 - 23:50)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

** Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tungsat Phromkham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉลยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 32917

MEASURING DATE : 06-07/11/2023

RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/11/2023	11:00 - 12:00 ^{2/}	61.9	62.0	45.6	59.2	-
	12:00 - 13:00	59.2	62.0	58.8	59.2	-
	13:00 - 14:00	61.6	62.0	51.4	59.2	-
	14:00 - 15:00	62.5	62.0	52.9	59.2	-
	15:00 - 16:00	62.4	62.0	51.8	59.2	-
	16:00 - 17:00	62.8	62.0	55.1	59.2	-
	17:00 - 18:00	62.4	62.0	51.8	59.2	-
	18:00 - 19:00	61.7	62.0	50.2	59.2	-
	19:00 - 20:00	58.9	62.0	59.1	59.2	-
	20:00 - 21:00	58.2	62.0	59.7	59.2	0.5
	21:00 - 22:00	57.8	62.0	59.9	59.2	0.7
	22:00 - 22:05	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	22:05 - 22:10	57.8	62.6	60.9	52.8	8.1
	22:10 - 22:15	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	22:15 - 22:20	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	22:20 - 22:25	58.8	62.6	60.3	52.8	7.5
	22:25 - 22:30	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	22:30 - 22:35	58.2	62.6	60.6	52.8	7.8
	22:35 - 22:40	58.6	62.6	60.4	52.8	7.6
	22:40 - 22:45	56.4	62.6	61.4	52.8	8.6
	22:45 - 22:50	57.4	62.6	61.0	52.8	8.2
	22:50 - 22:55	60.8	62.6	57.9	52.8	5.1
	22:55 - 23:00	59.1	62.6	60.0	52.8	7.2
	23:00 - 23:05	58.9	62.6	60.2	52.8	7.4
	23:05 - 23:10	58.3	62.6	60.6	52.8	7.8
	23:10 - 23:15	59.3	62.6	59.9	52.8	7.1
	23:15 - 23:20	60.6	62.6	58.3	52.8	5.5
	23:20 - 23:25	60.4	62.6	58.6	52.8	5.8
	23:25 - 23:30	60.5	62.6	58.4	52.8	5.6
	23:30 - 23:35	58.4	62.6	60.5	52.8	7.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยอโศกพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 32917
MEASURING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/11/2023	23:35 - 23:40	58.8	62.6	60.3	52.8	7.5
	23:40 - 23:45	59.4	62.6	59.8	52.8	7.0
	23:45 - 23:50	59.5	62.6	59.7	52.8	6.9
	23:50 - 23:55	60.7	62.6	58.1	52.8	5.3
	23:55 - 00:00	60.0	62.6	59.1	52.8	6.3
07/11/2023	00:00 - 00:05	60.0	62.6	59.1	52.8	6.3
	00:05 - 00:10	61.3	62.6	56.7	52.8	3.9
	00:10 - 00:15	59.6	62.6	59.6	52.8	6.8
	00:15 - 00:20	60.6	62.6	58.3	52.8	5.5
	00:20 - 00:25	59.7	62.6	59.5	52.8	6.7
	00:25 - 00:30	60.2	62.6	58.9	52.8	6.1
	00:30 - 00:35	59.4	62.6	59.8	52.8	7.0
	00:35 - 00:40	59.8	62.6	59.4	52.8	6.6
	00:40 - 00:45	59.9	62.6	59.3	52.8	6.5
	00:45 - 00:50	60.5	62.6	58.4	52.8	5.6
	00:50 - 00:55	59.9	62.6	59.3	52.8	6.5
	00:55 - 01:00	60.9	62.6	57.7	52.8	4.9
	01:00 - 01:05	59.8	62.6	59.4	52.8	6.6
	01:05 - 01:10	58.5	62.6	60.5	52.8	7.7
	01:10 - 01:15	58.1	62.6	60.7	52.8	7.9
	01:15 - 01:20	58.6	62.6	60.4	52.8	7.6
	01:20 - 01:25	58.5	62.6	60.5	52.8	7.7
	01:25 - 01:30	57.4	62.6	61.0	52.8	8.2
	01:30 - 01:35	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	01:35 - 01:40	55.4	62.6	61.7	52.8	8.9
	01:40 - 01:45	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
	01:45 - 01:50	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	01:50 - 01:55	56.7	62.6	61.3	52.8	8.5
	01:55 - 02:00	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
	02:00 - 02:05	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0698

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 32917

MEASURING DATE : 06-07/11/2023

RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/11/2023	02:05 - 02:10	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	02:10 - 02:15	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	02:15 - 02:20	55.7	62.6	61.6	52.8	8.8
	02:20 - 02:25	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
	02:25 - 02:30	55.0	62.6	61.8	52.8	9.0
	02:30 - 02:35	55.3	62.6	61.7	52.8	8.9
	02:35 - 02:40	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	02:40 - 02:45	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	02:45 - 02:50	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	02:50 - 02:55	55.6	62.6	61.6	52.8	8.8
	02:55 - 03:00	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	03:00 - 03:05	54.4	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:05 - 03:10	55.7	62.6	61.6	52.8	8.8
	03:10 - 03:15	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	03:15 - 03:20	54.1	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:20 - 03:25	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:25 - 03:30	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:30 - 03:35	54.6	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:35 - 03:40	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
	03:40 - 03:45	54.4	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:45 - 03:50	54.1	62.6	61.9	52.8	9.1
	03:50 - 03:55	53.7	62.6	62.0	52.8	9.2
	03:55 - 04:00	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:00 - 04:05	59.0	62.6	60.1	52.8	7.3
	04:05 - 04:10	54.0	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:10 - 04:15	52.9	62.6	62.1	52.8	9.3
	04:15 - 04:20	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	04:20 - 04:25	54.8	62.6	61.8	52.8	9.0
	04:25 - 04:30	53.9	62.6	62.0	52.8	9.2
	04:30 - 04:35	54.3	62.6	61.9	52.8	9.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0698

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 32917

MEASURING DATE : 06-07/11/2023

RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ³ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/11/2023	04:35 - 04:40	54.9	62.6	61.8	52.8	9.0
	04:40 - 04:45	54.1	62.6	61.9	52.8	9.1
	04:45 - 04:50	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
	04:50 - 04:55	55.2	62.6	61.7	52.8	8.9
	04:55 - 05:00	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	05:00 - 05:05	55.1	62.6	61.7	52.8	8.9
	05:05 - 05:10	56.3	62.6	61.4	52.8	8.6
	05:10 - 05:15	56.5	62.6	61.4	52.8	8.6
	05:15 - 05:20	55.4	62.6	61.7	52.8	8.9
	05:20 - 05:25	56.2	62.6	61.5	52.8	8.7
	05:25 - 05:30	56.3	62.6	61.4	52.8	8.6
	05:30 - 05:35	57.5	62.6	61.0	52.8	8.2
	05:35 - 05:40	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	05:40 - 05:45	57.1	62.6	61.2	52.8	8.4
	05:45 - 05:50	57.3	62.6	61.1	52.8	8.3
	05:50 - 05:55	57.7	62.6	60.9	52.8	8.1
	05:55 - 06:00	57.2	62.6	61.1	52.8	8.3
	06:00 - 07:00	58.0	62.0	59.8	59.2	0.6
	07:00 - 08:00	59.3	62.0	58.7	59.2	-
	08:00 - 09:00	64.2	62.0	60.2	59.2	1.0
	09:00 - 10:00	64.7	62.0	61.4	59.2	2.2
	10:00 - 11:00	63.8	62.0	59.1	59.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10


REMARK :

- ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
- ^{2/} Start Time
- ^{3/} Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time : 23:45 - 23:50)
- * Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
- ** Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phonsakman)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0184

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{10} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1


SAMPLE NO. : 27033
MEASURING DATE : 29-30/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 08/09/2023

TIME \ DATE	29-30/08/2023 (L_{eq})	29-30/08/2023 (L_{max})	29-30/08/2023 (L_{10})	29-30/08/2023 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 ¹²	57.8	76.9	59.4	54.6	dB(A)
12:00 - 13:00	58.8	78.6	60.7	54.2	dB(A)
13:00 - 14:00	56.1	71.5	58.0	53.4	dB(A)
14:00 - 15:00	57.2	78.2	58.9	54.4	dB(A)
15:00 - 16:00	56.0	75.6	57.0	53.3	dB(A)
16:00 - 17:00	53.1	65.6	54.4	50.9	dB(A)
17:00 - 18:00	51.9	80.9	52.4	49.3	dB(A)
18:00 - 19:00	52.2	74.5	53.0	49.1	dB(A)
19:00 - 20:00	50.6	67.6	52.0	48.3	dB(A)
20:00 - 21:00	49.9	70.4	51.0	47.7	dB(A)
21:00 - 22:00	48.5	60.7	50.1	46.8	dB(A)
22:00 - 23:00	48.0	62.7	49.2	46.6	dB(A)
23:00 - 00:00	47.4	64.5	49.0	46.0	dB(A)
00:00 - 01:00	46.1	58.3	47.5	44.8	dB(A)
01:00 - 02:00	47.2	56.3	48.5	45.6	dB(A)
02:00 - 03:00	46.8	60.1	48.7	44.8	dB(A)
03:00 - 04:00	46.2	57.0	47.7	44.6	dB(A)
04:00 - 05:00	46.3	57.2	47.5	45.0	dB(A)
05:00 - 06:00	48.9	68.0	50.7	46.5	dB(A)
06:00 - 07:00	55.0	76.6	55.7	48.8	dB(A)
07:00 - 08:00	54.8	76.3	56.0	49.9	dB(A)
08:00 - 09:00	58.4	85.8	58.1	52.0	dB(A)
09:00 - 10:00	55.8	75.0	57.4	52.9	dB(A)
10:00 - 11:00	58.3	93.1	59.6	54.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.2	-	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.3	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.1	-	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹	115 ¹¹	-	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

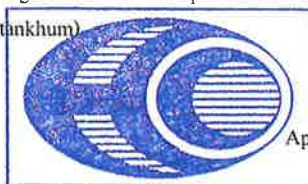

Approved By.....


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

08/09/2023

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973


Report No. R6609-1942

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคารากาม
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{10} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 28829
MEASURING DATE : 14-15/09/2023
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 22/09/2023

TIME \ DATE	14-15/09/2023 (L_{eq})	14-15/09/2023 (L_{max})	14-15/09/2023 (L_{10})	14-15/09/2023 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 ^{/2}	57.7	75.6	59.8	53.5	dB(A)
12:00 - 13:00	58.9	75.9	60.9	55.1	dB(A)
13:00 - 14:00	60.6	78.6	63.1	56.1	dB(A)
14:00 - 15:00	59.8	75.4	62.1	55.0	dB(A)
15:00 - 16:00	54.4	69.8	55.8	52.1	dB(A)
16:00 - 17:00	54.3	71.1	55.9	51.8	dB(A)
17:00 - 18:00	69.1	78.6	66.8	66.2	dB(A)
18:00 - 19:00	55.6	75.4	56.6	53.8	dB(A)
19:00 - 20:00	52.4	64.6	53.4	51.1	dB(A)
20:00 - 21:00	51.9	67.1	53.0	50.5	dB(A)
21:00 - 22:00	51.7	61.3	53.1	50.4	dB(A)
22:00 - 23:00	49.2	60.7	50.3	48.0	dB(A)
23:00 - 00:00	50.7	63.6	51.8	49.3	dB(A)
00:00 - 01:00	50.7	60.1	51.6	49.7	dB(A)
01:00 - 02:00	48.7	61.9	49.6	47.4	dB(A)
02:00 - 03:00	47.4	63.0	48.7	45.2	dB(A)
03:00 - 04:00	51.5	76.8	50.3	46.9	dB(A)
04:00 - 05:00	49.7	66.5	50.8	48.5	dB(A)
05:00 - 06:00	50.5	61.3	52.0	49.1	dB(A)
06:00 - 07:00	53.2	83.4	53.0	48.1	dB(A)
07:00 - 08:00	55.3	76.3	56.4	52.1	dB(A)
08:00 - 09:00	57.0	79.1	58.3	51.7	dB(A)
09:00 - 10:00	57.2	80.0	58.1	52.8	dB(A)
10:00 - 11:00	59.0	79.1	61.2	55.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.3	-	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.2	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.4	-	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1}	115 ^{/1}	-	-	dB(A)

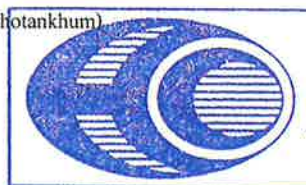REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

22/09/2023

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด**
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยแยกพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{10\#}$, $L_{50\#}$ & $L_{90\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1


SAMPLE NO. : 32707
MEASURING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

TIME \ DATE	30-31/10/2023 (L_{eq})	30-31/10/2023 (L_{max})	30-31/10/2023 ($L_{10\#}$)	30-31/10/2023 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/2}	59.1	79.6	59.5	58.2	dB(A)
11:00 - 12:00	59.4	75.3	60.0	58.6	dB(A)
12:00 - 13:00	59.2	71.4	59.9	58.4	dB(A)
13:00 - 14:00	61.1	76.1	62.3	59.4	dB(A)
14:00 - 15:00	60.2	74.2	61.0	59.2	dB(A)
15:00 - 16:00	59.6	78.9	60.5	58.1	dB(A)
16:00 - 17:00	59.0	76.1	59.6	58.3	dB(A)
17:00 - 18:00	59.0	79.1	59.7	57.8	dB(A)
18:00 - 19:00	58.6	70.0	59.4	57.9	dB(A)
19:00 - 20:00	58.6	67.3	59.2	58.0	dB(A)
20:00 - 21:00	58.2	73.5	58.8	57.6	dB(A)
21:00 - 22:00	57.4	69.2	57.9	56.7	dB(A)
22:00 - 23:00	56.7	66.9	57.4	56.0	dB(A)
23:00 - 00:00	56.2	66.2	56.8	55.7	dB(A)
00:00 - 01:00	56.1	64.8	56.7	55.6	dB(A)
01:00 - 02:00	55.5	64.2	56.1	55.0	dB(A)
02:00 - 03:00	56.7	83.5	55.9	54.8	dB(A)
03:00 - 04:00	55.3	68.2	55.9	54.8	dB(A)
04:00 - 05:00	57.6	81.8	56.4	55.2	dB(A)
05:00 - 06:00	57.7	81.9	57.1	55.6	dB(A)
06:00 - 07:00	57.4	77.7	58.2	56.2	dB(A)
07:00 - 08:00	58.1	73.2	59.5	56.5	dB(A)
08:00 - 09:00	58.1	71.8	59.1	56.9	dB(A)
09:00 - 10:00	58.9	78.7	59.9	57.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.3	-	-	-	dB(A)
$L_{90\#}$	63.5	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.5	-	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1}	115 ^{1/1}	-	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on General Noise Level Standards, Dated March 12, 1997,
Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated August 11, 1997,
Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level
From Factory B.E. 2553, Dated December 20, 2010
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

10/11/2023

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด**
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเคอพิว่ง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr, L_{eq} 24 hr, L_{max} , $L_{10\#}$, $L_{50\#}$ & $L_{10\#}$
DETERMINATION METHOD: ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 32918
MEASURING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

TIME \ DATE	06-07/11/2023 (L_{eq})	06-07/11/2023 (L_{max})	06-07/11/2023 ($L_{10\#}$)	06-07/11/2023 ($L_{50\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/2}	61.0	84.2	61.9	56.5	dB(A)
11:00 - 12:00	59.4	81.8	60.5	56.2	dB(A)
12:00 - 13:00	61.2	85.0	62.8	57.8	dB(A)
13:00 - 14:00	60.2	77.7	62.2	57.4	dB(A)
14:00 - 15:00	60.9	79.5	62.5	58.0	dB(A)
15:00 - 16:00	58.6	76.0	59.8	56.6	dB(A)
16:00 - 17:00	56.6	77.5	58.1	54.5	dB(A)
17:00 - 18:00	56.5	76.1	57.6	53.5	dB(A)
18:00 - 19:00	55.6	72.2	57.3	53.3	dB(A)
19:00 - 20:00	53.9	72.2	55.6	51.8	dB(A)
20:00 - 21:00	51.7	64.7	53.4	49.6	dB(A)
21:00 - 22:00	51.4	75.8	52.6	49.1	dB(A)
22:00 - 23:00	53.3	70.9	54.6	50.6	dB(A)
23:00 - 00:00	50.1	65.2	51.7	47.8	dB(A)
00:00 - 01:00	49.4	73.9	51.1	46.3	dB(A)
01:00 - 02:00	47.0	61.9	47.9	44.6	dB(A)
02:00 - 03:00	44.9	60.7	46.5	42.6	dB(A)
03:00 - 04:00	52.0	83.9	48.3	42.4	dB(A)
04:00 - 05:00	47.6	62.3	49.7	44.0	dB(A)
05:00 - 06:00	55.1	83.4	53.2	47.1	dB(A)
06:00 - 07:00	53.5	80.1	53.3	49.7	dB(A)
07:00 - 08:00	54.9	79.2	55.7	51.3	dB(A)
08:00 - 09:00	56.4	74.3	58.4	52.9	dB(A)
09:00 - 10:00	58.2	82.9	59.7	55.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr	56.6	-	-	-	dB(A)
$L_{10\#}$	59.6	-	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.0	-	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1}	115 ^{1/1}	-	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on General Noise Level Standards, Dated March 12, 1997,
Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated August 11, 1997,
Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level
From Factory B.E. 2553, Dated December 20, 2010
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works,
(Ms. Thanaporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummanut Photankhum)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

14/11/2023

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด	SAMPLE NO.	: 27033
ADDRESS	: 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่าง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	MEASURING DATE	: 29-30/08/2023
SAMPLE SOURCE	: โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	RECEIVED DATE	: 30/08/2023
SAMPLE POINT	: บริเวณโรงเรียนคาราตาม	REPORTED DATE	: 03/10/2023
PARAMETER**	: ระดับการรบกวน		
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016		
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter		
	S/N 01120947 : Class 1		

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
29/08/2023	11:00 - 11:05 ^{1/2}	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	11:05 - 11:10	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	11:10 - 11:15	60.6	52.5	62.9	50.6	12.3
	11:15 - 11:20	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	11:20 - 11:25	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	11:25 - 11:30	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	11:30 - 11:35	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	11:35 - 11:40	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	11:40 - 11:45	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	11:45 - 11:50	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	11:50 - 11:55	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	11:55 - 12:00	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	12:00 - 12:05	62.2	52.5	64.7	50.6	14.1
	12:05 - 12:10	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	12:10 - 12:15	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	12:15 - 12:20	62.4	52.5	64.9	50.6	14.3
	12:20 - 12:25	60.6	52.5	62.9	50.6	12.3
	12:25 - 12:30	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	12:30 - 12:35	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	12:35 - 12:40	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	12:40 - 12:45	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	12:45 - 12:50	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	12:50 - 12:55	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	12:55 - 13:00	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	13:00 - 13:05	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	13:05 - 13:10	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	13:10 - 13:15	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	13:15 - 13:20	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	13:20 - 13:25	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	13:25 - 13:30	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาน
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class I

SAMPLE NO. : 27033
MEASURING DATE : 29-30/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่ การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
29/08/2023	13:30 - 13:35	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	13:35 - 13:40	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	13:40 - 13:45	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	13:45 - 13:50	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	13:50 - 13:55	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	13:55 - 14:00	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	14:00 - 14:05	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	14:05 - 14:10	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	14:10 - 14:15	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	14:15 - 14:20	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	14:20 - 14:25	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	14:25 - 14:30	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	14:30 - 14:35	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	14:35 - 14:40	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	14:40 - 14:45	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	14:45 - 14:50	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	14:50 - 14:55	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	14:55 - 15:00	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	15:00 - 15:05	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	15:05 - 15:10	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	15:10 - 15:15	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	15:15 - 15:20	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	15:20 - 15:25	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	15:25 - 15:30	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	15:30 - 15:35	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	15:35 - 15:40	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	15:40 - 15:45	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	15:45 - 15:50	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	15:50 - 15:55	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	15:55 - 16:00	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0184

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

SAMPLE NO. : 27033

MEASURING DATE : 29-30/08/2023

RECEIVED DATE : 30/08/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

S/N 01120947 : Class 1

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
29/08/2023	16:00 - 16:05	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	16:05 - 16:10	53.3	52.5	48.6	50.6	-
	16:10 - 16:15	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	16:15 - 16:20	53.2	52.5	47.9	50.6	-
	16:20 - 16:25	52.2	52.5	43.7	50.6	-
	16:25 - 16:30	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	16:30 - 16:35	52.3	52.5	42.0	50.6	-
	16:35 - 16:40	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	16:40 - 16:45	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	16:45 - 16:50	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	16:50 - 16:55	51.1	52.5	49.9	50.6	-
	16:55 - 17:00	51.0	52.5	50.2	50.6	-
	17:00 - 17:05	51.6	52.5	48.2	50.6	-
	17:05 - 17:10	51.9	52.5	46.6	50.6	-
	17:10 - 17:15	51.2	52.5	49.6	50.6	-
	17:15 - 17:20	52.7	52.5	42.2	50.6	-
	17:20 - 17:25	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	17:25 - 17:30	50.5	52.5	51.2	50.6	0.6
	17:30 - 17:35	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	17:35 - 17:40	50.5	52.5	51.2	50.6	0.6
	17:40 - 17:45	50.6	52.5	51.0	50.6	0.4
	17:45 - 17:50	51.3	52.5	49.3	50.6	-
	17:50 - 17:55	50.6	52.5	51.0	50.6	0.4
	17:55 - 18:00	50.1	52.5	51.8	50.6	1.2
	18:00 - 18:05	50.3	52.5	51.5	50.6	0.9
	18:05 - 18:10	51.2	52.5	49.6	50.6	-
	18:10 - 18:15	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	18:15 - 18:20	52.8	52.5	44.0	50.6	-
	18:20 - 18:25	50.9	52.5	50.4	50.6	-
	18:25 - 18:30	51.7	52.5	47.8	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0184

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยพลพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอบพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 27033
MEASURING DATE : 29-30/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
29/08/2023	18:30 - 18:35	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	18:35 - 18:40	51.1	52.5	49.9	50.6	-
	18:40 - 18:45	49.7	52.5	52.3	50.6	1.7
	18:45 - 18:50	49.6	52.5	52.4	50.6	1.8
	18:50 - 18:55	52.1	52.5	44.9	50.6	-
	18:55 - 19:00	49.8	52.5	52.2	50.6	1.6
	19:00 - 19:05	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	19:05 - 19:10	51.1	52.5	49.9	50.6	-
	19:10 - 19:15	50.1	52.5	51.8	50.6	1.2
	19:15 - 19:20	50.9	52.5	50.4	50.6	-
	19:20 - 19:25	50.3	52.5	51.5	50.6	0.9
	19:25 - 19:30	49.7	52.5	52.3	50.6	1.7
	19:30 - 19:35	50.3	52.5	51.5	50.6	0.9
	19:35 - 19:40	49.5	52.5	52.5	50.6	1.9
	19:40 - 19:45	48.2	52.5	53.5	50.6	2.9
	19:45 - 19:50	50.6	52.5	51.0	50.6	0.4
	19:50 - 19:55	49.5	52.5	52.5	50.6	1.9
	19:55 - 20:00	48.6	52.5	53.2	50.6	2.6
	20:00 - 20:05	49.0	52.5	52.9	50.6	2.3
	20:05 - 20:10	48.5	52.5	53.3	50.6	2.7
	20:10 - 20:15	49.9	52.5	52.0	50.6	1.4
	20:15 - 20:20	49.9	52.5	52.0	50.6	1.4
	20:20 - 20:25	48.8	52.5	53.1	50.6	2.5
	20:25 - 20:30	53.1	52.5	47.2	50.6	-
	20:30 - 20:35	48.6	52.5	53.2	50.6	2.6
	20:35 - 20:40	48.2	52.5	53.5	50.6	2.9
	20:40 - 20:45	48.9	52.5	53.0	50.6	2.4
	20:45 - 20:50	49.3	52.5	52.7	50.6	2.1
	20:50 - 20:55	48.5	52.5	53.3	50.6	2.7
	20:55 - 21:00	52.5	52.5	29.1	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA66-R0912

Report No, R6609-0184

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขที่ 7 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class I

SAMPLE NO. : 27033
MEASURING DATE : 29-30/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่ มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
29/08/2023	21:00 - 21:05	48.1	52.5	53.5	50.6	2.9
	21:05 - 21:10	47.7	52.5	53.8	50.6	3.2
	21:10 - 21:15	47.8	52.5	53.7	50.6	3.1
	21:15 - 21:20	49.9	52.5	52.0	50.6	1.4
	21:20 - 21:25	48.8	52.5	53.1	50.6	2.5
	21:25 - 21:30	47.6	52.5	53.8	50.6	3.2
	21:30 - 21:35	47.9	52.5	53.7	50.6	3.1
	21:35 - 21:40	47.6	52.5	53.8	50.6	3.2
	21:40 - 21:45	49.3	52.5	52.7	50.6	2.1
	21:45 - 21:50	48.4	52.5	53.4	50.6	2.8
	21:50 - 21:55	48.6	52.5	53.2	50.6	2.6
	21:55 - 22:00	49.1	52.5	52.8	50.6	2.2
	22:00 - 22:05	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	22:05 - 22:10	48.0	54.7	56.7	50.2	6.5
	22:10 - 22:15	48.5	54.7	56.5	50.2	6.3
	22:15 - 22:20	49.0	54.7	56.3	50.2	6.1
	22:20 - 22:25	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	22:25 - 22:30	46.9	54.7	56.9	50.2	6.7
	22:30 - 22:35	46.8	54.7	56.9	50.2	6.7
	22:35 - 22:40	48.9	54.7	56.4	50.2	6.2
	22:40 - 22:45	47.1	54.7	56.9	50.2	6.7
	22:45 - 22:50	48.7	54.7	56.4	50.2	6.2
	22:50 - 22:55	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	22:55 - 23:00	47.8	54.7	56.7	50.2	6.5
	23:00 - 23:05	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
	23:05 - 23:10	48.1	54.7	56.6	50.2	6.4
	23:10 - 23:15	47.4	54.7	56.8	50.2	6.6
	23:15 - 23:20	47.4	54.7	56.8	50.2	6.6
	23:20 - 23:25	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
	23:25 - 23:30	47.0	54.7	56.9	50.2	6.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0184

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่าง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 27033

MEASURING DATE : 29-30/08/2023

RECEIVED DATE : 30/08/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
29/08/2023	23:30 - 23:35	47.3	54.7	56.8	50.2	6.6
	23:35 - 23:40	47.3	54.7	56.8	50.2	6.6
	23:40 - 23:45	47.8	54.7	56.7	50.2	6.5
	23:45 - 23:50	46.9	54.7	56.9	50.2	6.7
	23:50 - 23:55	47.2	54.7	56.8	50.2	6.6
30/08/2023	23:55 - 00:00	45.7	54.7	57.1	50.2	6.9
	00:00 - 00:05	46.1	54.7	57.1	50.2	6.9
	00:05 - 00:10	46.6	54.7	57.0	50.2	6.8
	00:10 - 00:15	46.3	54.7	57.0	50.2	6.8
	00:15 - 00:20	46.4	54.7	57.0	50.2	6.8
	00:20 - 00:25	46.3	54.7	57.0	50.2	6.8
	00:25 - 00:30	45.8	54.7	57.1	50.2	6.9
	00:30 - 00:35	45.7	54.7	57.1	50.2	6.9
	00:35 - 00:40	45.8	54.7	57.1	50.2	6.9
	00:40 - 00:45	46.4	54.7	57.0	50.2	6.8
	00:45 - 00:50	45.0	54.7	57.2	50.2	7.0
	00:50 - 00:55	46.7	54.7	57.0	50.2	6.8
	00:55 - 01:00	46.4	54.7	57.0	50.2	6.8
	01:00 - 01:05	45.2	54.7	57.2	50.2	7.0
	01:05 - 01:10	44.9	54.7	57.2	50.2	7.0
	01:10 - 01:15	46.2	54.7	57.0	50.2	6.8
	01:15 - 01:20	46.1	54.7	57.1	50.2	6.9
	01:20 - 01:25	47.9	54.7	56.7	50.2	6.5
	01:25 - 01:30	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	01:30 - 01:35	47.2	54.7	56.8	50.2	6.6
	01:35 - 01:40	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	01:40 - 01:45	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	01:45 - 01:50	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
	01:50 - 01:55	48.7	54.7	56.4	50.2	6.2
	01:55 - 02:00	47.8	54.7	56.7	50.2	6.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยอโศก 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคา
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class I

SAMPLE NO. : 27033
MEASURING DATE : 29-30/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/08/2023	02:00 - 02:05	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	02:05 - 02:10	45.9	54.7	57.1	50.2	6.9
	02:10 - 02:15	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
	02:15 - 02:20	46.4	54.7	57.0	50.2	6.8
	02:20 - 02:25	46.0	54.7	57.1	50.2	6.9
	02:25 - 02:30	45.6	54.7	57.1	50.2	6.9
	02:30 - 02:35	45.2	54.7	57.2	50.2	7.0
	02:35 - 02:40	46.6	54.7	57.0	50.2	6.8
	02:40 - 02:45	46.8	54.7	56.9	50.2	6.7
	02:45 - 02:50	45.5	54.7	57.1	50.2	6.9
	02:50 - 02:55	46.4	54.7	57.0	50.2	6.8
	02:55 - 03:00	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	03:00 - 03:05	47.1	54.7	56.9	50.2	6.7
	03:05 - 03:10	46.2	54.7	57.0	50.2	6.8
	03:10 - 03:15	45.7	54.7	57.1	50.2	6.9
	03:15 - 03:20	47.3	54.7	56.8	50.2	6.6
	03:20 - 03:25	45.2	54.7	57.2	50.2	7.0
	03:25 - 03:30	44.1	54.7	57.3	50.2	7.1
	03:30 - 03:35	44.6	54.7	57.3	50.2	7.1
	03:35 - 03:40	46.3	54.7	57.0	50.2	6.8
	03:40 - 03:45	45.8	54.7	57.1	50.2	6.9
	03:45 - 03:50	46.4	54.7	57.0	50.2	6.8
	03:50 - 03:55	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	03:55 - 04:00	47.1	54.7	56.9	50.2	6.7
	04:00 - 04:05	48.1	54.7	56.6	50.2	6.4
	04:05 - 04:10	46.4	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:10 - 04:15	46.3	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:15 - 04:20	45.9	54.7	57.1	50.2	6.9
	04:20 - 04:25	45.3	54.7	57.2	50.2	7.0
	04:25 - 04:30	45.7	54.7	57.1	50.2	6.9
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

Request No, LA66-R0912

Report No, R6609-0184

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอนพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาน

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 27033

MEASURING DATE : 29-30/08/2023

RECEIVED DATE : 30/08/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/08/2023	04:30 - 04:35	45.3	54.7	57.2	50.2	7.0
	04:35 - 04:40	45.5	54.7	57.1	50.2	6.9
	04:40 - 04:45	46.7	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:45 - 04:50	46.3	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:50 - 04:55	45.9	54.7	57.1	50.2	6.9
	04:55 - 05:00	47.3	54.7	56.8	50.2	6.6
	05:00 - 05:05	46.8	54.7	56.9	50.2	6.7
	05:05 - 05:10	46.0	54.7	57.1	50.2	6.9
	05:10 - 05:15	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	05:15 - 05:20	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	05:20 - 05:25	48.1	54.7	56.6	50.2	6.4
	05:25 - 05:30	48.7	54.7	56.4	50.2	6.2
	05:30 - 05:35	48.7	54.7	56.4	50.2	6.2
	05:35 - 05:40	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	05:40 - 05:45	49.7	54.7	56.0	50.2	5.8
	05:45 - 05:50	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	05:50 - 05:55	50.4	54.7	55.7	50.2	5.5
	05:55 - 06:00	50.0	54.7	55.9	50.2	5.7
	06:00 - 06:05	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	06:05 - 06:10	50.3	52.5	51.5	50.6	0.9
	06:10 - 06:15	51.4	52.5	49.0	50.6	-
	06:15 - 06:20	51.9	52.5	46.6	50.6	-
	06:20 - 06:25	52.2	52.5	43.7	50.6	-
	06:25 - 06:30	53.5	52.5	49.6	50.6	-
	06:30 - 06:35	51.5	52.5	48.6	50.6	-
	06:35 - 06:40	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	06:40 - 06:45	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	06:45 - 06:50	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	06:50 - 06:55	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	06:55 - 07:00	48.8	52.5	53.1	50.6	2.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0184

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉลยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120947 : Class I

SAMPLE NO. : 27033

MEASURING DATE : 29-30/08/2023

RECEIVED DATE : 30/08/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/08/2023	07:00 - 07:05	52.7	52.5	42.2	50.6	-
	07:05 - 07:10	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	07:10 - 07:15	50.2	52.5	51.6	50.6	1.0
	07:15 - 07:20	51.1	52.5	49.9	50.6	-
	07:20 - 07:25	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	07:25 - 07:30	52.5	52.5	29.1	50.6	-
	07:30 - 07:35	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	07:35 - 07:40	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	07:40 - 07:45	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	07:45 - 07:50	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	07:50 - 07:55	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	07:55 - 08:00	53.6	52.5	50.1	50.6	-
	08:00 - 08:05	52.9	52.5	45.3	50.6	-
	08:05 - 08:10	53.6	52.5	50.1	50.6	-
	08:10 - 08:15	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	08:15 - 08:20	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	08:20 - 08:25	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	08:25 - 08:30	64.8	52.5	67.5	50.6	16.9
	08:30 - 08:35	53.6	52.5	50.1	50.6	-
	08:35 - 08:40	62.0	52.5	64.5	50.6	13.9
	08:40 - 08:45	52.5	52.5	29.1	50.6	-
	08:45 - 08:50	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	08:50 - 08:55	52.5	52.5	29.1	50.6	-
	08:55 - 09:00	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	09:00 - 09:05	53.4	52.5	49.1	50.6	-
	09:05 - 09:10	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	09:10 - 09:15	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	09:15 - 09:20	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	09:20 - 09:25	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	09:25 - 09:30	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0912

Report No. R6609-0184

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 27033
MEASURING DATE : 29-30/08/2023
RECEIVED DATE : 30/08/2023
REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/08/2023	09:30 - 09:35	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	09:35 - 09:40	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	09:40 - 09:45	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	09:45 - 09:50	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	09:50 - 09:55	53.2	52.5	47.9	50.6	-
	09:55 - 10:00	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	10:00 - 10:05	61.7	52.5	64.1	50.6	13.5
	10:05 - 10:10	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	10:10 - 10:15	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	10:15 - 10:20	60.6	52.5	62.9	50.6	12.3
	10:20 - 10:25	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	10:25 - 10:30	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	10:30 - 10:35	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	10:35 - 10:40	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	10:40 - 10:45	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	10:45 - 10:50	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
10:50 - 10:55	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0	
10:55 - 11:00	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1}						10

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Start Time^{1/3} Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:50 - 11:55, Night Time : 23:35 - 23:40)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

** Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

03/10/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1942

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่าง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคา

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 28829

MEASURING DATE : 14-15/09/2023

RECEIVED DATE : 15/09/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
14/09/2023	11:00 - 11:05 ^{1/2}	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	11:05 - 11:10	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	11:10 - 11:15	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	11:15 - 11:20	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	11:20 - 11:25	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	11:25 - 11:30	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	11:30 - 11:35	60.5	52.5	62.8	50.6	12.2
	11:35 - 11:40	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	11:40 - 11:45	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	11:45 - 11:50	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	11:50 - 11:55	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	11:55 - 12:00	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	12:00 - 12:05	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	12:05 - 12:10	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	12:10 - 12:15	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	12:15 - 12:20	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	12:20 - 12:25	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	12:25 - 12:30	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	12:30 - 12:35	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	12:35 - 12:40	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	12:40 - 12:45	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	12:45 - 12:50	60.7	52.5	63.0	50.6	12.4
	12:50 - 12:55	60.7	52.5	63.0	50.6	12.4
	12:55 - 13:00	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	13:00 - 13:05	60.5	52.5	62.8	50.6	12.2
	13:05 - 13:10	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	13:10 - 13:15	59.7	52.5	61.8	50.6	11.2
	13:15 - 13:20	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	13:20 - 13:25	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	13:25 - 13:30	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1942

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 28829
MEASURING DATE : 14-15/09/2023
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
14/09/2023	13:30 - 13:35	61.4	52.5	63.8	50.6	13.2
	13:35 - 13:40	61.1	52.5	63.5	50.6	12.9
	13:40 - 13:45	61.8	52.5	64.3	50.6	13.7
	13:45 - 13:50	61.6	52.5	64.0	50.6	13.4
	13:50 - 13:55	60.8	52.5	63.1	50.6	12.5
	13:55 - 14:00	62.3	52.5	64.8	50.6	14.2
	14:00 - 14:05	61.3	52.5	63.7	50.6	13.1
	14:05 - 14:10	61.1	52.5	63.5	50.6	12.9
	14:10 - 14:15	61.5	52.5	63.9	50.6	13.3
	14:15 - 14:20	61.0	52.5	63.3	50.6	12.7
	14:20 - 14:25	60.8	52.5	63.1	50.6	12.5
	14:25 - 14:30	60.4	52.5	62.6	50.6	12.0
	14:30 - 14:35	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	14:35 - 14:40	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	14:40 - 14:45	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	14:45 - 14:50	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	14:50 - 14:55	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	14:55 - 15:00	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	15:00 - 15:05	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	15:05 - 15:10	53.6	52.5	50.1	50.6	-
	15:10 - 15:15	53.1	52.5	47.2	50.6	-
	15:15 - 15:20	52.7	52.5	42.2	50.6	-
	15:20 - 15:25	52.4	52.5	39.1	50.6	-
	15:25 - 15:30	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
15:30 - 15:35	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1	
15:35 - 15:40	53.7	52.5	50.5	50.6	-	
15:40 - 15:45	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8	
15:45 - 15:50	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5	
15:50 - 15:55	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0	
15:55 - 16:00	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1942

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
 ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยหลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
 SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
 PARAMETER** : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 28829
 MEASURING DATE : 14-15/09/2023
 RECEIVED DATE : 15/09/2023
 REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
14/09/2023	16:00 - 16:05	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	16:05 - 16:10	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	16:10 - 16:15	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
	16:15 - 16:20	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
	16:20 - 16:25	55.3	52.5	55.1	50.6	4.5
	16:25 - 16:30	53.3	52.5	48.6	50.6	-
	16:30 - 16:35	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	16:35 - 16:40	53.5	52.5	49.6	50.6	-
	16:40 - 16:45	53.1	52.5	47.2	50.6	-
	16:45 - 16:50	52.6	52.5	39.2	50.6	-
	16:50 - 16:55	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	16:55 - 17:00	52.3	52.5	42.0	50.6	-
	17:00 - 17:05	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	17:05 - 17:10	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	17:10 - 17:15	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	17:15 - 17:20	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	17:20 - 17:25	72.5	52.5	75.5	50.6	24.9
	17:25 - 17:30	75.4	52.5	78.4	50.6	27.8
	17:30 - 17:35	72.8	52.5	75.8	50.6	25.2
	17:35 - 17:40	68.0	52.5	70.9	50.6	20.3
	17:40 - 17:45	63.7	52.5	66.4	50.6	15.8
17:45 - 17:50	68.9	52.5	71.8	50.6	21.2	
17:50 - 17:55	67.5	52.5	70.4	50.6	19.8	
17:55 - 18:00	62.5	52.5	65.0	50.6	14.4	
18:00 - 18:05	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3	
18:05 - 18:10	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4	
18:10 - 18:15	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0	
18:15 - 18:20	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6	
18:20 - 18:25	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9	
18:25 - 18:30	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1}						10

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1942

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยแยกห้วย ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราตาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

SAMPLE NO. : 28829

MEASURING DATE : 14-15/09/2023

RECEIVED DATE : 15/09/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

S/N 01120952 : Class I

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
14/09/2023	18:30 - 18:35	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	18:35 - 18:40	53.6	52.5	50.1	50.6	-
	18:40 - 18:45	52.0	52.5	45.9	50.6	-
	18:45 - 18:50	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	18:50 - 18:55	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	18:55 - 19:00	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	19:00 - 19:05	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	19:05 - 19:10	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	19:10 - 19:15	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	19:15 - 19:20	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	19:20 - 19:25	52.9	52.5	45.3	50.6	-
	19:25 - 19:30	51.9	52.5	46.6	50.6	-
	19:30 - 19:35	51.5	52.5	48.6	50.6	-
	19:35 - 19:40	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	19:40 - 19:45	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	19:45 - 19:50	50.0	52.5	51.9	50.6	1.3
	19:50 - 19:55	51.0	52.5	50.2	50.6	-
	19:55 - 20:00	51.0	52.5	50.2	50.6	-
	20:00 - 20:05	50.0	52.5	51.9	50.6	1.3
	20:05 - 20:10	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	20:10 - 20:15	50.2	52.5	51.6	50.6	1.0
	20:15 - 20:20	49.9	52.5	52.0	50.6	1.4
	20:20 - 20:25	50.2	52.5	51.6	50.6	1.0
	20:25 - 20:30	52.2	52.5	43.7	50.6	-
	20:30 - 20:35	51.5	52.5	48.6	50.6	-
	20:35 - 20:40	51.9	52.5	46.6	50.6	-
	20:40 - 20:45	52.6	52.5	39.2	50.6	-
	20:45 - 20:50	53.2	52.5	47.9	50.6	-
	20:50 - 20:55	53.3	52.5	48.6	50.6	-
	20:55 - 21:00	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1942

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยจอยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 28829

MEASURING DATE : 14-15/09/2023

RECEIVED DATE : 15/09/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
14/09/2023	21:00 - 21:05	52.9	52.5	45.3	50.6	-
	21:05 - 21:10	52.4	52.5	39.1	50.6	-
	21:10 - 21:15	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	21:15 - 21:20	52.9	52.5	45.3	50.6	-
	21:20 - 21:25	52.1	52.5	44.9	50.6	-
	21:25 - 21:30	51.1	52.5	49.9	50.6	-
	21:30 - 21:35	52.1	52.5	44.9	50.6	-
	21:35 - 21:40	51.4	52.5	49.0	50.6	-
	21:40 - 21:45	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	21:45 - 21:50	51.6	52.5	48.2	50.6	-
	21:50 - 21:55	49.7	52.5	52.3	50.6	1.7
	21:55 - 22:00	50.5	52.5	51.2	50.6	0.6
	22:00 - 22:05	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	22:05 - 22:10	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	22:10 - 22:15	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	22:15 - 22:20	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	22:20 - 22:25	49.7	54.7	56.0	50.2	5.8
	22:25 - 22:30	48.8	54.7	56.4	50.2	6.2
	22:30 - 22:35	48.4	54.7	56.5	50.2	6.3
	22:35 - 22:40	47.8	54.7	56.7	50.2	6.5
	22:40 - 22:45	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3
	22:45 - 22:50	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	22:50 - 22:55	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	22:55 - 23:00	49.4	54.7	56.2	50.2	6.0
	23:00 - 23:05	49.7	54.7	56.0	50.2	5.8
	23:05 - 23:10	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	23:10 - 23:15	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	23:15 - 23:20	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	23:20 - 23:25	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	23:25 - 23:30	52.7	54.7	53.4	50.2	3.2
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER	บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด	SAMPLE NO.	28829
ADDRESS	21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	MEASURING DATE	14-15/09/2023
SAMPLE SOURCE	โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)	RECEIVED DATE	15/09/2023
SAMPLE POINT	บริเวณโรงเรียนคาราตาม	REPORTED DATE	03/10/2023
PARAMETER**	ระดับการรบกวน		
DETERMINATION METHOD	ISO 1996-1:2016		
INSTRUMENT	Integrated Sound Level Meter		
	S/N 01120952 : Class 1		

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
14/09/2023	23:30 - 23:35	50.1	54.7	55.9	50.2	5.7
	23:35 - 23:40	52.3	54.7	54.0	50.2	3.8
	23:40 - 23:45	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	23:45 - 23:50	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	23:50 - 23:55	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	23:55 - 00:00	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4
15/09/2023	00:00 - 00:05	50.3	54.7	55.7	50.2	5.5
	00:05 - 00:10	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	00:10 - 00:15	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	00:15 - 00:20	51.1	54.7	55.2	50.2	5.0
	00:20 - 00:25	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	00:25 - 00:30	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	00:30 - 00:35	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	00:35 - 00:40	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	00:40 - 00:45	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	00:45 - 00:50	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	00:50 - 00:55	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	00:55 - 01:00	49.9	54.7	56.0	50.2	5.8
	01:00 - 01:05	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	01:05 - 01:10	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	01:10 - 01:15	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	01:15 - 01:20	48.9	54.7	56.4	50.2	6.2
	01:20 - 01:25	49.4	54.7	56.2	50.2	6.0
	01:25 - 01:30	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3
	01:30 - 01:35	48.4	54.7	56.5	50.2	6.3
	01:35 - 01:40	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3
	01:40 - 01:45	48.9	54.7	56.4	50.2	6.2
	01:45 - 01:50	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	01:50 - 01:55	47.5	54.7	56.8	50.2	6.6
	01:55 - 02:00	46.8	54.7	56.9	50.2	6.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1942

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยหลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 28829

MEASURING DATE : 14-15/09/2023

RECEIVED DATE : 15/09/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
15/09/2023	02:00 - 02:05	49.3	54.7	56.2	50.2	6.0
	02:05 - 02:10	47.5	54.7	56.8	50.2	6.6
	02:10 - 02:15	47.0	54.7	56.9	50.2	6.7
	02:15 - 02:20	47.0	54.7	56.9	50.2	6.7
	02:20 - 02:25	48.0	54.7	56.7	50.2	6.5
	02:25 - 02:30	46.2	54.7	57.0	50.2	6.8
	02:30 - 02:35	47.5	54.7	56.8	50.2	6.6
	02:35 - 02:40	46.9	54.7	56.9	50.2	6.7
	02:40 - 02:45	46.2	54.7	57.0	50.2	6.8
	02:45 - 02:50	46.9	54.7	56.9	50.2	6.7
	02:50 - 02:55	47.4	54.7	56.8	50.2	6.6
	02:55 - 03:00	47.5	54.7	56.8	50.2	6.6
	03:00 - 03:05	48.1	54.7	56.6	50.2	6.4
	03:05 - 03:10	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	03:10 - 03:15	56.7	54.7	55.4	50.2	5.2
	03:15 - 03:20	56.9	54.7	55.9	50.2	5.7
	03:20 - 03:25	48.2	54.7	56.6	50.2	6.4
	03:25 - 03:30	48.5	54.7	56.5	50.2	6.3
	03:30 - 03:35	48.4	54.7	56.5	50.2	6.3
	03:35 - 03:40	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3
	03:40 - 03:45	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
	03:45 - 03:50	49.2	54.7	56.3	50.2	6.1
	03:50 - 03:55	50.8	54.7	55.4	50.2	5.2
	03:55 - 04:00	48.2	54.7	56.6	50.2	6.4
04:00 - 04:05	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1	
04:05 - 04:10	48.7	54.7	56.4	50.2	6.2	
04:10 - 04:15	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3	
04:15 - 04:20	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8	
04:20 - 04:25	49.5	54.7	56.1	50.2	5.9	
04:25 - 04:30	49.9	54.7	56.0	50.2	5.8	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1942

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเคอพิ้ง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

SAMPLE NO. : 28829

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 14-15/09/2023

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 15/09/2023

S/N 01120952 : Class 1

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
15/09/2023	04:30 - 04:35	50.0	54.7	55.9	50.2	5.7
	04:35 - 04:40	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	04:40 - 04:45	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	04:45 - 04:50	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	04:50 - 04:55	51.2	54.7	55.1	50.2	4.9
	04:55 - 05:00	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	05:00 - 05:05	51.1	54.7	55.2	50.2	5.0
	05:05 - 05:10	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	05:10 - 05:15	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	05:15 - 05:20	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4
	05:20 - 05:25	50.4	54.7	55.7	50.2	5.5
	05:25 - 05:30	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	05:30 - 05:35	51.0	54.7	55.3	50.2	5.1
	05:35 - 05:40	50.0	54.7	55.9	50.2	5.7
	05:40 - 05:45	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	05:45 - 05:50	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	05:50 - 05:55	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	05:55 - 06:00	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	06:00 - 06:05	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	06:05 - 06:10	50.0	52.5	51.9	50.6	1.3
	06:10 - 06:15	49.8	52.5	52.2	50.6	1.6
	06:15 - 06:20	49.6	52.5	52.4	50.6	1.8
	06:20 - 06:25	48.9	52.5	53.0	50.6	2.4
	06:25 - 06:30	50.6	52.5	51.0	50.6	0.4
	06:30 - 06:35	50.2	52.5	51.6	50.6	1.0
	06:35 - 06:40	52.5	52.5	29.1	50.6	-
	06:40 - 06:45	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	06:45 - 06:50	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
06:50 - 06:55	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1	
06:55 - 07:00	51.8	52.5	47.2	50.6	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ¹⁾						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1942

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 28829

MEASURING DATE : 14-15/09/2023

RECEIVED DATE : 15/09/2023

REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
15/09/2023	07:00 - 07:05	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
	07:05 - 07:10	51.1	52.5	49.9	50.6	-
	07:10 - 07:15	51.1	52.5	49.9	50.6	-
	07:15 - 07:20	52.4	52.5	39.1	50.6	-
	07:20 - 07:25	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	07:25 - 07:30	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	07:30 - 07:35	55.0	52.5	54.4	50.6	3.8
	07:35 - 07:40	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	07:40 - 07:45	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	07:45 - 07:50	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	07:50 - 07:55	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	07:55 - 08:00	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	08:00 - 08:05	60.5	52.5	62.8	50.6	12.2
	08:05 - 08:10	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	08:10 - 08:15	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	08:15 - 08:20	61.0	52.5	63.3	50.6	12.7
	08:20 - 08:25	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	08:25 - 08:30	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	08:30 - 08:35	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	08:35 - 08:40	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	08:40 - 08:45	51.6	52.5	48.2	50.6	-
	08:45 - 08:50	51.9	52.5	46.6	50.6	-
	08:50 - 08:55	51.5	52.5	48.6	50.6	-
	08:55 - 09:00	52.3	52.5	42.0	50.6	-
	09:00 - 09:05	51.6	52.5	48.2	50.6	-
	09:05 - 09:10	52.5	52.5	29.1	50.6	-
	09:10 - 09:15	51.6	52.5	48.2	50.6	-
	09:15 - 09:20	52.0	52.5	45.9	50.6	-
	09:20 - 09:25	51.8	52.5	47.2	50.6	-
	09:25 - 09:30	52.5	52.5	29.1	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1942

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยฉะลิมพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจันทบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 28829
MEASURING DATE : 14-15/09/2023
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 03/10/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
15/09/2023	09:30 - 09:35	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	09:35 - 09:40	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	09:40 - 09:45	60.0	52.5	62.1	50.6	11.5
	09:45 - 09:50	61.6	52.5	64.0	50.6	13.4
	09:50 - 09:55	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	09:55 - 10:00	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	10:00 - 10:05	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	10:05 - 10:10	60.1	52.5	62.3	50.6	11.7
	10:10 - 10:15	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	10:15 - 10:20	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	10:20 - 10:25	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	10:25 - 10:30	60.7	52.5	63.0	50.6	12.4
	10:30 - 10:35	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	10:35 - 10:40	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	10:40 - 10:45	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	10:45 - 10:50	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
10:50 - 10:55	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5	
10:55 - 11:00	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1}						10

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{2/} Start Time^{3/} Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:50 - 11:55, Night Time : 23:35 - 23:40)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

** Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

03/10/2023

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0494

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 32707

MEASURING DATE : 30-31/10/2023

RECEIVED DATE : 31/10/2023

REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/10/2023	10:00 - 10:05 ^{1/2}	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	10:05 - 10:10	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	10:10 - 10:15	59.3	52.5	61.3	50.6	10.7
	10:15 - 10:20	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	10:20 - 10:25	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	10:25 - 10:30	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	10:30 - 10:35	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	10:35 - 10:40	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	10:40 - 10:45	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	10:45 - 10:50	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	10:50 - 10:55	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	10:55 - 11:00	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	11:00 - 11:05	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	11:05 - 11:10	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	11:10 - 11:15	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	11:15 - 11:20	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	11:20 - 11:25	59.7	52.5	61.8	50.6	11.2
	11:25 - 11:30	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	11:30 - 11:35	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	11:35 - 11:40	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	11:40 - 11:45	60.0	52.5	62.1	50.6	11.5
	11:45 - 11:50	59.7	52.5	61.8	50.6	11.2
	11:50 - 11:55	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	11:55 - 12:00	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	12:00 - 12:05	59.3	52.5	61.3	50.6	10.7
	12:05 - 12:10	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	12:10 - 12:15	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	12:15 - 12:20	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	12:20 - 12:25	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	12:25 - 12:30	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0494

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขยี่สิบ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 32707
MEASURING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/10/2023	12:30 - 12:35	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	12:35 - 12:40	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	12:40 - 12:45	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	12:45 - 12:50	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	12:50 - 12:55	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	12:55 - 13:00	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	13:00 - 13:05	60.0	52.5	62.1	50.6	11.5
	13:05 - 13:10	60.1	52.5	62.3	50.6	11.7
	13:10 - 13:15	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	13:15 - 13:20	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	13:20 - 13:25	62.0	52.5	64.5	50.6	13.9
	13:25 - 13:30	61.4	52.5	63.8	50.6	13.2
	13:30 - 13:35	61.9	52.5	64.4	50.6	13.8
	13:35 - 13:40	62.6	52.5	65.2	50.6	14.6
	13:40 - 13:45	61.9	52.5	64.4	50.6	13.8
	13:45 - 13:50	61.1	52.5	63.5	50.6	12.9
	13:50 - 13:55	61.1	52.5	63.5	50.6	12.9
	13:55 - 14:00	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	14:00 - 14:05	60.1	52.5	62.3	50.6	11.7
	14:05 - 14:10	61.6	52.5	64.0	50.6	13.4
	14:10 - 14:15	60.9	52.5	63.2	50.6	12.6
	14:15 - 14:20	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	14:20 - 14:25	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	14:25 - 14:30	59.3	52.5	61.3	50.6	10.7
	14:30 - 14:35	60.0	52.5	62.1	50.6	11.5
	14:35 - 14:40	60.3	52.5	62.5	50.6	11.9
	14:40 - 14:45	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	14:45 - 14:50	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	14:50 - 14:55	60.0	52.5	62.1	50.6	11.5
	14:55 - 15:00	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 32707
MEASURING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/10/2023	15:00 - 15:05	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	15:05 - 15:10	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	15:10 - 15:15	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	15:15 - 15:20	61.6	52.5	64.0	50.6	13.4
	15:20 - 15:25	60.4	52.5	62.6	50.6	12.0
	15:25 - 15:30	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	15:30 - 15:35	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	15:35 - 15:40	61.8	52.5	64.3	50.6	13.7
	15:40 - 15:45	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	15:45 - 15:50	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	15:50 - 15:55	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	15:55 - 16:00	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	16:00 - 16:05	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	16:05 - 16:10	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	16:10 - 16:15	60.1	52.5	62.3	50.6	11.7
	16:15 - 16:20	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	16:20 - 16:25	59.3	52.5	61.3	50.6	10.7
	16:25 - 16:30	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	16:30 - 16:35	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	16:35 - 16:40	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	16:40 - 16:45	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	16:45 - 16:50	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	16:50 - 16:55	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	16:55 - 17:00	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	17:00 - 17:05	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	17:05 - 17:10	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	17:10 - 17:15	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	17:15 - 17:20	59.8	52.5	61.9	50.6	11.3
	17:20 - 17:25	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	17:25 - 17:30	60.7	52.5	63.0	50.6	12.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0494

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 32707
MEASURING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/10/2023	17:30 - 17:35	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	17:35 - 17:40	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	17:40 - 17:45	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	17:45 - 17:50	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	17:50 - 17:55	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	17:55 - 18:00	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	18:00 - 18:05	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	18:05 - 18:10	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	18:10 - 18:15	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	18:15 - 18:20	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	18:20 - 18:25	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	18:25 - 18:30	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	18:30 - 18:35	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	18:35 - 18:40	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	18:40 - 18:45	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	18:45 - 18:50	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	18:50 - 18:55	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	18:55 - 19:00	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	19:00 - 19:05	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	19:05 - 19:10	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	19:10 - 19:15	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	19:15 - 19:20	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	19:20 - 19:25	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	19:25 - 19:30	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	19:30 - 19:35	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	19:35 - 19:40	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	19:40 - 19:45	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	19:45 - 19:50	60.0	52.5	62.1	50.6	11.5
	19:50 - 19:55	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	19:55 - 20:00	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0494

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 32707
MEASURING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/10/2023	20:00 - 20:05	59.0	52.5	60.9	50.6	10.3
	20:05 - 20:10	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	20:10 - 20:15	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	20:15 - 20:20	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	20:20 - 20:25	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	20:25 - 20:30	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	20:30 - 20:35	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	20:35 - 20:40	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	20:40 - 20:45	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	20:45 - 20:50	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	20:50 - 20:55	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	20:55 - 21:00	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	21:00 - 21:05	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	21:05 - 21:10	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	21:10 - 21:15	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	21:15 - 21:20	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	21:20 - 21:25	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	21:25 - 21:30	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	21:30 - 21:35	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	21:35 - 21:40	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	21:40 - 21:45	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	21:45 - 21:50	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	21:50 - 21:55	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7
	21:55 - 22:00	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	22:00 - 22:05	56.5	54.7	54.8	50.2	4.6
	22:05 - 22:10	56.5	54.7	54.8	50.2	4.6
	22:10 - 22:15	56.5	54.7	54.8	50.2	4.6
	22:15 - 22:20	56.4	54.7	54.5	50.2	4.3
	22:20 - 22:25	56.9	54.7	55.9	50.2	5.7
	22:25 - 22:30	56.8	54.7	55.6	50.2	5.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0494

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขท่ง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอบพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณ โรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 32707

MEASURING DATE : 30-31/10/2023

RECEIVED DATE : 31/10/2023

REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
30/10/2023	22:30 - 22:35	56.1	54.7	53.5	50.2	3.3
	22:35 - 22:40	57.1	54.7	56.4	50.2	6.2
	22:40 - 22:45	57.2	54.7	56.6	50.2	6.4
	22:45 - 22:50	56.7	54.7	55.4	50.2	5.2
	22:50 - 22:55	56.5	54.7	54.8	50.2	4.6
	22:55 - 23:00	56.6	54.7	55.1	50.2	4.9
	23:00 - 23:05	56.7	54.7	55.4	50.2	5.2
	23:05 - 23:10	56.4	54.7	54.5	50.2	4.3
	23:10 - 23:15	57.0	54.7	56.1	50.2	5.9
	23:15 - 23:20	55.7	54.7	51.8	50.2	1.6
	23:20 - 23:25	56.3	54.7	54.2	50.2	4.0
	23:25 - 23:30	55.8	54.7	52.3	50.2	2.1
	23:30 - 23:35	55.9	54.7	52.7	50.2	2.5
	23:35 - 23:40	56.3	54.7	54.2	50.2	4.0
	23:40 - 23:45	55.9	54.7	52.7	50.2	2.5
	23:45 - 23:50	56.2	54.7	53.9	50.2	3.7
	23:50 - 23:55	56.1	54.7	53.5	50.2	3.3
	23:55 - 00:00	56.1	54.7	53.5	50.2	3.3
31/10/2023	00:00 - 00:05	56.1	54.7	53.5	50.2	3.3
	00:05 - 00:10	55.8	54.7	52.3	50.2	2.1
	00:10 - 00:15	56.1	54.7	53.5	50.2	3.3
	00:15 - 00:20	56.1	54.7	53.5	50.2	3.3
	00:20 - 00:25	55.8	54.7	52.3	50.2	2.1
	00:25 - 00:30	56.2	54.7	53.9	50.2	3.7
	00:30 - 00:35	56.1	54.7	53.5	50.2	3.3
	00:35 - 00:40	56.3	54.7	54.2	50.2	4.0
	00:40 - 00:45	56.6	54.7	55.1	50.2	4.9
	00:45 - 00:50	56.0	54.7	53.1	50.2	2.9
	00:50 - 00:55	56.0	54.7	53.1	50.2	2.9
	00:55 - 01:00	56.2	54.7	53.9	50.2	3.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0494

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 32707
MEASURING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
31/10/2023	01:00 - 01:05	55.8	54.7	52.3	50.2	2.1
	01:05 - 01:10	55.9	54.7	52.7	50.2	2.5
	01:10 - 01:15	55.9	54.7	52.7	50.2	2.5
	01:15 - 01:20	55.8	54.7	52.3	50.2	2.1
	01:20 - 01:25	55.6	54.7	51.3	50.2	1.1
	01:25 - 01:30	56.2	54.7	53.9	50.2	3.7
	01:30 - 01:35	55.5	54.7	50.8	50.2	0.6
	01:35 - 01:40	55.0	54.7	46.2	50.2	-
	01:40 - 01:45	54.8	54.7	41.4	50.2	-
	01:45 - 01:50	54.9	54.7	44.4	50.2	-
	01:50 - 01:55	55.6	54.7	51.3	50.2	1.1
	01:55 - 02:00	55.1	54.7	47.5	50.2	-
	02:00 - 02:05	55.0	54.7	46.2	50.2	-
	02:05 - 02:10	55.4	54.7	50.1	50.2	-
	02:10 - 02:15	55.2	54.7	48.6	50.2	-
	02:15 - 02:20	55.0	54.7	46.2	50.2	-
	02:20 - 02:25	55.1	54.7	47.5	50.2	-
	02:25 - 02:30	56.1	54.7	53.5	50.2	3.3
	02:30 - 02:35	55.3	54.7	49.4	50.2	-
	02:35 - 02:40	55.0	54.7	46.2	50.2	-
	02:40 - 02:45	55.3	54.7	49.4	50.2	-
	02:45 - 02:50	55.2	54.7	48.6	50.2	-
	02:50 - 02:55	55.5	54.7	50.8	50.2	0.6
	02:55 - 03:00	62.9	54.7	65.2	50.2	15.0
	03:00 - 03:05	55.2	54.7	48.6	50.2	-
	03:05 - 03:10	55.4	54.7	50.1	50.2	-
	03:10 - 03:15	55.3	54.7	49.4	50.2	-
	03:15 - 03:20	55.3	54.7	49.4	50.2	-
	03:20 - 03:25	55.6	54.7	51.3	50.2	1.1
	03:25 - 03:30	55.6	54.7	51.3	50.2	1.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ¹						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0494

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่าง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอบพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

SAMPLE NO. : 32707

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 30-31/10/2023

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 31/10/2023

S/N 01120946 : Class 1

REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ³ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ³ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
31/10/2023	03:30 - 03:35	55.5	54.7	50.8	50.2	0.6
	03:35 - 03:40	54.9	54.7	44.4	50.2	-
	03:40 - 03:45	55.4	54.7	50.1	50.2	-
	03:45 - 03:50	55.1	54.7	47.5	50.2	-
	03:50 - 03:55	55.6	54.7	51.3	50.2	1.1
	03:55 - 04:00	55.1	54.7	47.5	50.2	-
	04:00 - 04:05	55.1	54.7	47.5	50.2	-
	04:05 - 04:10	55.1	54.7	47.5	50.2	-
	04:10 - 04:15	55.2	54.7	48.6	50.2	-
	04:15 - 04:20	55.6	54.7	51.3	50.2	1.1
	04:20 - 04:25	56.7	54.7	55.4	50.2	5.2
	04:25 - 04:30	56.3	54.7	54.2	50.2	4.0
	04:30 - 04:35	56.0	54.7	53.1	50.2	2.9
	04:35 - 04:40	56.1	54.7	53.5	50.2	3.3
	04:40 - 04:45	55.9	54.7	52.7	50.2	2.5
	04:45 - 04:50	64.4	54.7	66.9	50.2	16.7
	04:50 - 04:55	55.2	54.7	48.6	50.2	-
	04:55 - 05:00	55.5	54.7	50.8	50.2	0.6
	05:00 - 05:05	55.5	54.7	50.8	50.2	0.6
	05:05 - 05:10	56.2	54.7	53.9	50.2	3.7
	05:10 - 05:15	56.1	54.7	53.5	50.2	3.3
	05:15 - 05:20	56.1	54.7	53.5	50.2	3.3
	05:20 - 05:25	55.9	54.7	52.7	50.2	2.5
	05:25 - 05:30	56.2	54.7	53.9	50.2	3.7
	05:30 - 05:35	56.2	54.7	53.9	50.2	3.7
	05:35 - 05:40	62.8	54.7	65.1	50.2	14.9
	05:40 - 05:45	59.2	54.7	60.3	50.2	10.1
	05:45 - 05:50	56.7	54.7	55.4	50.2	5.2
	05:50 - 05:55	56.2	54.7	53.9	50.2	3.7
	05:55 - 06:00	57.5	54.7	57.3	50.2	7.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ¹						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0494

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร้ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 32707
MEASURING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
31/10/2023	06:00 - 06:05	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	06:05 - 06:10	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	06:10 - 06:15	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	06:15 - 06:20	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	06:20 - 06:25	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	06:25 - 06:30	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	06:30 - 06:35	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	06:35 - 06:40	57.4	52.5	58.7	50.6	8.1
	06:40 - 06:45	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	06:45 - 06:50	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	06:50 - 06:55	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	06:55 - 07:00	59.3	52.5	61.3	50.6	10.7
	07:00 - 07:05	59.7	52.5	61.8	50.6	11.2
	07:05 - 07:10	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	07:10 - 07:15	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	07:15 - 07:20	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	07:20 - 07:25	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	07:25 - 07:30	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	07:30 - 07:35	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	07:35 - 07:40	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	07:40 - 07:45	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	07:45 - 07:50	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	07:50 - 07:55	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	07:55 - 08:00	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	08:00 - 08:05	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	08:05 - 08:10	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	08:10 - 08:15	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	08:15 - 08:20	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	08:20 - 08:25	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	08:25 - 08:30	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0494

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉลยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120946 : Class 1

SAMPLE NO. : 32707
MEASURING DATE : 30-31/10/2023
RECEIVED DATE : 31/10/2023
REPORTED DATE : 10/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{3/} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
31/10/2023	08:30 - 08:35	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	08:35 - 08:40	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	08:40 - 08:45	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	08:45 - 08:50	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	08:50 - 08:55	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	08:55 - 09:00	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	09:00 - 09:05	57.6	52.5	59.0	50.6	8.4
	09:05 - 09:10	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	09:10 - 09:15	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6
	09:15 - 09:20	58.6	52.5	60.4	50.6	9.8
	09:20 - 09:25	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	09:25 - 09:30	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	09:30 - 09:35	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	09:35 - 09:40	60.0	52.5	62.1	50.6	11.5
	09:40 - 09:45	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
	09:45 - 09:50	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	09:50 - 09:55	60.4	52.5	62.6	50.6	12.0
	09:55 - 10:00	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REMARK:


^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{2/} Start Time^{3/} Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:50 - 11:55, Night Time : 23:35 - 23:40)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

** Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

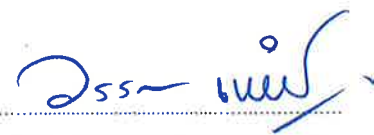

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0699

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 32918
MEASURING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/11/2023	10:00 - 10:05 ^{/2}	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	10:05 - 10:10	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	10:10 - 10:15	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	10:15 - 10:20	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	10:20 - 10:25	58.7	52.5	60.5	50.6	9.9
	10:25 - 10:30	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	10:30 - 10:35	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	10:35 - 10:40	59.8	52.5	61.9	50.6	11.3
	10:40 - 10:45	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	10:45 - 10:50	65.2	52.5	68.0	50.6	17.4
	10:50 - 10:55	66.6	52.5	69.4	50.6	18.8
	10:55 - 11:00	58.3	52.5	60.0	50.6	9.4
	11:00 - 11:05	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	11:05 - 11:10	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	11:10 - 11:15	59.8	52.5	61.9	50.6	11.3
	11:15 - 11:20	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	11:20 - 11:25	57.8	52.5	59.3	50.6	8.7
	11:25 - 11:30	58.2	52.5	59.8	50.6	9.2
	11:30 - 11:35	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	11:35 - 11:40	62.5	52.5	65.0	50.6	14.4
	11:40 - 11:45	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	11:45 - 11:50	61.1	52.5	63.5	50.6	12.9
	11:50 - 11:55	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	11:55 - 12:00	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
12:00 - 12:05	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8	
12:05 - 12:10	60.3	52.5	62.5	50.6	11.9	
12:10 - 12:15	60.4	52.5	62.6	50.6	12.0	
12:15 - 12:20	62.7	52.5	65.3	50.6	14.7	
12:20 - 12:25	62.3	52.5	64.8	50.6	14.2	
12:25 - 12:30	63.0	52.5	65.6	50.6	15.0	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0699

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

SAMPLE NO. : 32918

MEASURING DATE : 06-07/11/2023

RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

S/N 01120948 : Class I

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ³ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ³ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/11/2023	12:30 - 12:35	61.8	52.5	64.3	50.6	13.7
	12:35 - 12:40	62.7	52.5	65.3	50.6	14.7
	12:40 - 12:45	60.0	52.5	62.1	50.6	11.5
	12:45 - 12:50	59.8	52.5	61.9	50.6	11.3
	12:50 - 12:55	59.3	52.5	61.3	50.6	10.7
	12:55 - 13:00	60.1	52.5	62.3	50.6	11.7
	13:00 - 13:05	59.6	52.5	61.7	50.6	11.1
	13:05 - 13:10	59.7	52.5	61.8	50.6	11.2
	13:10 - 13:15	60.3	52.5	62.5	50.6	11.9
	13:15 - 13:20	60.0	52.5	62.1	50.6	11.5
	13:20 - 13:25	60.4	52.5	62.6	50.6	12.0
	13:25 - 13:30	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5
	13:30 - 13:35	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	13:35 - 13:40	60.2	52.5	62.4	50.6	11.8
	13:40 - 13:45	60.9	52.5	63.2	50.6	12.6
	13:45 - 13:50	60.4	52.5	62.6	50.6	12.0
	13:50 - 13:55	61.2	52.5	63.6	50.6	13.0
	13:55 - 14:00	61.4	52.5	63.8	50.6	13.2
	14:00 - 14:05	61.0	52.5	63.3	50.6	12.7
	14:05 - 14:10	60.6	52.5	62.9	50.6	12.3
	14:10 - 14:15	59.9	52.5	62.0	50.6	11.4
	14:15 - 14:20	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	14:20 - 14:25	61.2	52.5	63.6	50.6	13.0
	14:25 - 14:30	62.7	52.5	65.3	50.6	14.7
	14:30 - 14:35	63.8	52.5	66.5	50.6	15.9
	14:35 - 14:40	62.4	52.5	64.9	50.6	14.3
	14:40 - 14:45	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	14:45 - 14:50	58.8	52.5	60.6	50.6	10.0
	14:50 - 14:55	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	14:55 - 15:00	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
มาตรฐานเสียงรบกวน ¹						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0699

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉลยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 32918
MEASURING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/11/2023	15:00 - 15:05	58.9	52.5	60.8	50.6	10.2
	15:05 - 15:10	59.4	52.5	61.4	50.6	10.8
	15:10 - 15:15	61.4	52.5	63.8	50.6	13.2
	15:15 - 15:20	60.1	52.5	62.3	50.6	11.7
	15:20 - 15:25	61.0	52.5	63.3	50.6	12.7
	15:25 - 15:30	59.2	52.5	61.2	50.6	10.6
	15:30 - 15:35	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	15:35 - 15:40	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	15:40 - 15:45	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
	15:45 - 15:50	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	15:50 - 15:55	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	15:55 - 16:00	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	16:00 - 16:05	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	16:05 - 16:10	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9
	16:10 - 16:15	57.0	52.5	58.1	50.6	7.5
	16:15 - 16:20	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	16:20 - 16:25	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	16:25 - 16:30	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8
	16:30 - 16:35	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	16:35 - 16:40	57.5	52.5	58.8	50.6	8.2
	16:40 - 16:45	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	16:45 - 16:50	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	16:50 - 16:55	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2
	16:55 - 17:00	54.2	52.5	52.3	50.6	1.7
17:00 - 17:05	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0	
17:05 - 17:10	59.1	52.5	61.0	50.6	10.4	
17:10 - 17:15	56.5	52.5	57.3	50.6	6.7	
17:15 - 17:20	56.6	52.5	57.5	50.6	6.9	
17:20 - 17:25	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3	
17:25 - 17:30	58.5	52.5	60.2	50.6	9.6	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0699

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยอโศกพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราดาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 32918

MEASURING DATE : 06-07/11/2023

RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/11/2023	17:30 - 17:35	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	17:35 - 17:40	57.9	52.5	59.4	50.6	8.8
	17:40 - 17:45	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	17:45 - 17:50	54.0	52.5	51.7	50.6	1.1
	17:50 - 17:55	53.9	52.5	51.3	50.6	0.7
	17:55 - 18:00	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	18:00 - 18:05	56.7	52.5	57.6	50.6	7.0
	18:05 - 18:10	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	18:10 - 18:15	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	18:15 - 18:20	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	18:20 - 18:25	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	18:25 - 18:30	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	18:30 - 18:35	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	18:35 - 18:40	56.0	52.5	56.4	50.6	5.8
	18:40 - 18:45	54.9	52.5	54.2	50.6	3.6
	18:45 - 18:50	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	18:50 - 18:55	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	18:55 - 19:00	55.2	52.5	54.9	50.6	4.3
	19:00 - 19:05	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	19:05 - 19:10	53.8	52.5	50.9	50.6	0.3
	19:10 - 19:15	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	19:15 - 19:20	53.6	52.5	50.1	50.6	-
	19:20 - 19:25	55.5	52.5	55.5	50.6	4.9
	19:25 - 19:30	55.1	52.5	54.6	50.6	4.0
	19:30 - 19:35	53.2	52.5	47.9	50.6	-
	19:35 - 19:40	54.3	52.5	52.6	50.6	2.0
	19:40 - 19:45	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	19:45 - 19:50	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	19:50 - 19:55	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	19:55 - 20:00	52.4	52.5	39.1	50.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA66-R1131

Report No, R6611-0699

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 32918

MEASURING DATE : 06-07/11/2023

RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/11/2023	20:00 - 20:05	52.3	52.5	42.0	50.6	-
	20:05 - 20:10	51.9	52.5	46.6	50.6	-
	20:10 - 20:15	53.1	52.5	47.2	50.6	-
	20:15 - 20:20	52.6	52.5	39.2	50.6	-
	20:20 - 20:25	51.5	52.5	48.6	50.6	-
	20:25 - 20:30	50.4	52.5	51.3	50.6	0.7
	20:30 - 20:35	51.1	52.5	49.9	50.6	-
	20:35 - 20:40	51.0	52.5	50.2	50.6	-
	20:40 - 20:45	50.9	52.5	50.4	50.6	-
	20:45 - 20:50	50.7	52.5	50.8	50.6	0.2
	20:50 - 20:55	52.2	52.5	43.7	50.6	-
	20:55 - 21:00	52.0	52.5	45.9	50.6	-
	21:00 - 21:05	51.2	52.5	49.6	50.6	-
	21:05 - 21:10	50.6	52.5	51.0	50.6	0.4
	21:10 - 21:15	50.9	52.5	50.4	50.6	-
	21:15 - 21:20	49.8	52.5	52.2	50.6	1.6
	21:20 - 21:25	51.9	52.5	46.6	50.6	-
	21:25 - 21:30	50.0	52.5	51.9	50.6	1.3
	21:30 - 21:35	50.6	52.5	51.0	50.6	0.4
	21:35 - 21:40	49.9	52.5	52.0	50.6	1.4
	21:40 - 21:45	50.7	52.5	50.8	50.6	0.2
	21:45 - 21:50	50.6	52.5	51.0	50.6	0.4
	21:50 - 21:55	50.7	52.5	50.8	50.6	0.2
	21:55 - 22:00	55.9	52.5	56.2	50.6	5.6
	22:00 - 22:05	57.3	54.7	56.8	50.2	6.6
	22:05 - 22:10	56.6	54.7	55.1	50.2	4.9
	22:10 - 22:15	55.2	54.7	48.6	50.2	-
	22:15 - 22:20	52.6	54.7	53.5	50.2	3.3
	22:20 - 22:25	52.2	54.7	54.1	50.2	3.9
	22:25 - 22:30	51.7	54.7	54.7	50.2	4.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0699

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 32918

MEASURING DATE : 06-07/11/2023

RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ³ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ³ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
06/11/2023	22:30 - 22:35	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	22:35 - 22:40	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	22:40 - 22:45	50.3	54.7	55.7	50.2	5.5
	22:45 - 22:50	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	22:50 - 22:55	51.3	54.7	55.0	50.2	4.8
	22:55 - 23:00	51.8	54.7	54.6	50.2	4.4
	23:00 - 23:05	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	23:05 - 23:10	52.5	54.7	53.7	50.2	3.5
	23:10 - 23:15	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	23:15 - 23:20	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	23:20 - 23:25	49.1	54.7	56.3	50.2	6.1
	23:25 - 23:30	50.9	54.7	55.4	50.2	5.2
	23:30 - 23:35	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	23:35 - 23:40	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4
	23:40 - 23:45	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4
	23:45 - 23:50	49.4	54.7	56.2	50.2	6.0
	23:50 - 23:55	48.8	54.7	56.4	50.2	6.2
	23:55 - 00:00	47.8	54.7	56.7	50.2	6.5
07/11/2023	00:00 - 00:05	49.5	54.7	56.1	50.2	5.9
	00:05 - 00:10	52.4	54.7	53.8	50.2	3.6
	00:10 - 00:15	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	00:15 - 00:20	50.6	54.7	55.6	50.2	5.4
	00:20 - 00:25	48.8	54.7	56.4	50.2	6.2
	00:25 - 00:30	48.2	54.7	56.6	50.2	6.4
	00:30 - 00:35	47.6	54.7	56.8	50.2	6.6
	00:35 - 00:40	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	00:40 - 00:45	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
	00:45 - 00:50	49.8	54.7	56.0	50.2	5.8
	00:50 - 00:55	47.4	54.7	56.8	50.2	6.6
	00:55 - 01:00	47.1	54.7	56.9	50.2	6.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ¹⁾						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0699

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 32918

MEASURING DATE : 06-07/11/2023

RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/3} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/11/2023	01:00 - 01:05	51.5	54.7	54.9	50.2	4.7
	01:05 - 01:10	48.8	54.7	56.4	50.2	6.2
	01:10 - 01:15	45.9	54.7	57.1	50.2	6.9
	01:15 - 01:20	45.5	54.7	57.1	50.2	6.9
	01:20 - 01:25	49.6	54.7	56.1	50.2	5.9
	01:25 - 01:30	45.3	54.7	57.2	50.2	7.0
	01:30 - 01:35	44.8	54.7	57.2	50.2	7.0
	01:35 - 01:40	44.6	54.7	57.3	50.2	7.1
	01:40 - 01:45	44.5	54.7	57.3	50.2	7.1
	01:45 - 01:50	43.9	54.7	57.3	50.2	7.1
	01:50 - 01:55	45.3	54.7	57.2	50.2	7.0
	01:55 - 02:00	45.3	54.7	57.2	50.2	7.0
	02:00 - 02:05	43.5	54.7	57.4	50.2	7.2
	02:05 - 02:10	46.0	54.7	57.1	50.2	6.9
	02:10 - 02:15	44.1	54.7	57.3	50.2	7.1
	02:15 - 02:20	45.0	54.7	57.2	50.2	7.0
	02:20 - 02:25	44.9	54.7	57.2	50.2	7.0
	02:25 - 02:30	45.6	54.7	57.1	50.2	6.9
	02:30 - 02:35	44.3	54.7	57.3	50.2	7.1
	02:35 - 02:40	44.4	54.7	57.3	50.2	7.1
	02:40 - 02:45	45.7	54.7	57.1	50.2	6.9
	02:45 - 02:50	44.1	54.7	57.3	50.2	7.1
	02:50 - 02:55	43.5	54.7	57.4	50.2	7.2
	02:55 - 03:00	46.5	54.7	57.0	50.2	6.8
	03:00 - 03:05	44.8	54.7	57.2	50.2	7.0
	03:05 - 03:10	45.6	54.7	57.1	50.2	6.9
	03:10 - 03:15	46.0	54.7	57.1	50.2	6.9
	03:15 - 03:20	45.2	54.7	57.2	50.2	7.0
	03:20 - 03:25	47.4	54.7	56.8	50.2	6.6
	03:25 - 03:30	44.7	54.7	57.2	50.2	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0699

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 32918

MEASURING DATE : 06-07/11/2023

RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา		ระดับเสียง	ระดับเสียง ^{1/3}	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/3}	ระดับการรบกวน
ของระดับเสียง		ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี	dB(A)		dB(A)
ขณะเกิดเสียง		ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน		L ₉₀ (dB(A))	
ของแหล่งกำเนิด		L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))	คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*		คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/11/2023	03:30 - 03:35	44.1	54.7	57.3	50.2	7.1
	03:35 - 03:40	44.1	54.7	57.3	50.2	7.1
	03:40 - 03:45	45.9	54.7	57.1	50.2	6.9
	03:45 - 03:50	44.7	54.7	57.2	50.2	7.0
	03:50 - 03:55	48.9	54.7	56.4	50.2	6.2
	03:55 - 04:00	61.7	54.7	63.7	50.2	13.5
	04:00 - 04:05	46.4	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:05 - 04:10	50.7	54.7	55.5	50.2	5.3
	04:10 - 04:15	48.0	54.7	56.7	50.2	6.5
	04:15 - 04:20	45.7	54.7	57.1	50.2	6.9
	04:20 - 04:25	47.9	54.7	56.7	50.2	6.5
	04:25 - 04:30	46.9	54.7	56.9	50.2	6.7
	04:30 - 04:35	48.2	54.7	56.6	50.2	6.4
	04:35 - 04:40	46.7	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:40 - 04:45	46.8	54.7	56.9	50.2	6.7
	04:45 - 04:50	46.7	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:50 - 04:55	46.2	54.7	57.0	50.2	6.8
	04:55 - 05:00	48.6	54.7	56.5	50.2	6.3
	05:00 - 05:05	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
	05:05 - 05:10	47.7	54.7	56.7	50.2	6.5
	05:10 - 05:15	48.3	54.7	56.6	50.2	6.4
	05:15 - 05:20	49.5	54.7	56.1	50.2	5.9
	05:20 - 05:25	48.9	54.7	56.4	50.2	6.2
	05:25 - 05:30	61.6	54.7	63.6	50.2	13.4
	05:30 - 05:35	55.6	54.7	51.3	50.2	1.1
	05:35 - 05:40	50.2	54.7	55.8	50.2	5.6
	05:40 - 05:45	51.4	54.7	55.0	50.2	4.8
	05:45 - 05:50	50.4	54.7	55.7	50.2	5.5
05:50 - 05:55	50.5	54.7	55.6	50.2	5.4	
05:55 - 06:00	60.9	54.7	62.7	50.2	12.5	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1131

Report No. R6611-0699

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

PARAMETER** : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 32918

MEASURING DATE : 06-07/11/2023

RECEIVED DATE : 07/11/2023

REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/11/2023	06:00 - 06:05	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	06:05 - 06:10	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	06:10 - 06:15	51.6	52.5	48.2	50.6	-
	06:15 - 06:20	56.2	52.5	56.8	50.6	6.2
	06:20 - 06:25	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
	06:25 - 06:30	50.8	52.5	50.6	50.6	0.0
	06:30 - 06:35	52.3	52.5	42.0	50.6	-
	06:35 - 06:40	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	06:40 - 06:45	51.7	52.5	47.8	50.6	-
	06:45 - 06:50	51.5	52.5	48.6	50.6	-
	06:50 - 06:55	52.1	52.5	44.9	50.6	-
	06:55 - 07:00	51.9	52.5	46.6	50.6	-
	07:00 - 07:05	52.7	52.5	42.2	50.6	-
	07:05 - 07:10	54.8	52.5	53.9	50.6	3.3
	07:10 - 07:15	54.1	52.5	52.0	50.6	1.4
	07:15 - 07:20	53.1	52.5	47.2	50.6	-
	07:20 - 07:25	51.5	52.5	48.6	50.6	-
	07:25 - 07:30	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8
	07:30 - 07:35	53.7	52.5	50.5	50.6	-
	07:35 - 07:40	54.5	52.5	53.2	50.6	2.6
	07:40 - 07:45	53.4	52.5	49.1	50.6	-
	07:45 - 07:50	54.7	52.5	53.7	50.6	3.1
	07:50 - 07:55	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	07:55 - 08:00	58.1	52.5	59.7	50.6	9.1
	08:00 - 08:05	59.5	52.5	61.5	50.6	10.9
	08:05 - 08:10	55.6	52.5	55.7	50.6	5.1
08:10 - 08:15	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0	
08:15 - 08:20	54.6	52.5	53.4	50.6	2.8	
08:20 - 08:25	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2	
08:25 - 08:30	56.8	52.5	57.8	50.6	7.2	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณ โรงเรียนดาราดาม
PARAMETER** : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1


SAMPLE NO. : 32918
MEASURING DATE : 06-07/11/2023
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/3} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ*	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/3} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
07/11/2023	08:30 - 08:35	56.4	52.5	57.1	50.6	6.5
	08:35 - 08:40	56.3	52.5	57.0	50.6	6.4
	08:40 - 08:45	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7
	08:45 - 08:50	54.4	52.5	52.9	50.6	2.3
	08:50 - 08:55	55.4	52.5	55.3	50.6	4.7
	08:55 - 09:00	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	09:00 - 09:05	55.8	52.5	56.1	50.6	5.5
	09:05 - 09:10	55.7	52.5	55.9	50.6	5.3
	09:10 - 09:15	56.1	52.5	56.6	50.6	6.0
	09:15 - 09:20	57.3	52.5	58.6	50.6	8.0
	09:20 - 09:25	56.9	52.5	57.9	50.6	7.3
	09:25 - 09:30	58.0	52.5	59.6	50.6	9.0
	09:30 - 09:35	61.4	52.5	63.8	50.6	13.2
	09:35 - 09:40	61.4	52.5	63.8	50.6	13.2
	09:40 - 09:45	58.4	52.5	60.1	50.6	9.5
09:45 - 09:50	57.1	52.5	58.3	50.6	7.7	
09:50 - 09:55	57.2	52.5	58.4	50.6	7.8	
09:55 - 10:00	57.7	52.5	59.1	50.6	8.5	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1}						10

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{2/} Start Time^{3/} Measuring Date and Time : 30/09/2023 (Day Time : 11:50 - 11:55, Night Time : 23:35 - 23:40)

* Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

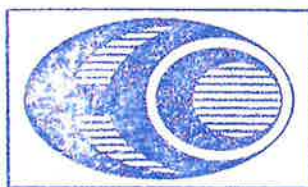** Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขฟ้า ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

MEASURING DATE : 29-30/08/2023

INSTRUMENT : Vibration* : Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM16010

SAMPLE NO. : 27022

RECEIVED DATE : 30/08/2023

REPORTED DATE : 05/09/2023

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity
	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)
10:00 - 11:00 ¹	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
11:00 - 12:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min - Max	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Standard ¹	-	5.00	-	5.00	-	5.00

REMARK : N/A = Not Applicable

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)² Start Time1. ความถี่ของคลื่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s2. ความถี่ของคลื่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s3. ความถี่ของคลื่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s

4. Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of Mr. Tummanut Photankhum (Measurement By Mr. Tummanut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1931

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขยี่สิบ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
MEASURING DATE : 14-15/09/2023
INSTRUMENT : Vibration* : Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6973

SAMPLE NO. : 28818
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 22/09/2023

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity
	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)
10:00 - 11:00 ¹	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
11:00 - 12:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min - Max	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Standard ¹	-	5.00	-	5.00	-	5.00

REMARK : N/A = Not Applicable

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)² Start Time

- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : η) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : η) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : η) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of the Ministry of Industry Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA66-R1124

Report No. R6611-0485

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเจษฎาพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

MEASURING DATE : 30-31/10/2023

INSTRUMENT : Vibration* ; Instatel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM10610

SAMPLE NO. : 32698

RECEIVED DATE : 31/10/2023

REPORTED DATE : 10/11/2023

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity
	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)
11:00 - 12:00 ¹²	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
10:00 - 11:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min - Max	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Standard ¹¹	-	5.00	-	5.00	-	5.00

REMARK : N/A = Not Applicable

¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)¹² Start Time

- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration : The Development of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
MEASURING DATE : 06-07/11/2023
INSTRUMENT : Vibration* : Instanetl Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6973


SAMPLE NO. : 32907
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity
	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)
11:00 - 12:00 ^{1/2}	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
10:00 - 11:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min - Max	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Standard ^{1/1}	-	5.00	-	5.00	-	5.00

REMARK : N/A = Not Applicable

^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)^{1/2} Start Time

- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
 - ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
 - ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
 - Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Exportation of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

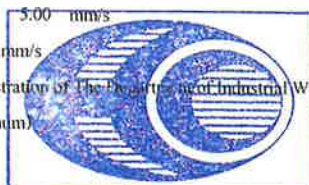

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

MEASURING DATE : 29-30/08/2023

INSTRUMENT : Vibration* ; Instantel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6973

SAMPLE NO. : 27023

RECEIVED DATE : 30/08/2023

REPORTED DATE : 05/09/2023

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity
	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)
11:00 - 12:00 ²	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
10:00 - 11:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min - Max	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Standard ¹	-	5.00	-	5.00	-	5.00

REMARK : N/A = Not Applicable

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)² Start Time

- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tunmarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

05/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R0973

Report No. R6609-1932

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม
MEASURING DATE : 14-15/09/2023
INSTRUMENT : Vibration* : Instanetel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM16060

SAMPLE NO. : 28819
RECEIVED DATE : 15/09/2023
REPORTED DATE : 22/09/2023

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity
	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)
11:00 - 12:00 ¹²	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
10:00 - 11:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min - Max	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Standard ¹¹	-	5.00	-	5.00	-	5.00

REMARK : N/A = Not Applicable

¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)¹² Start Time

- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
 - ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
 - ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
 - Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhumm)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

22/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่าง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนดาราคาม

MEASURING DATE : 30-31/10/2023

INSTRUMENT : Vibration* ; InstanTel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM6972

SAMPLE NO. : 32699

RECEIVED DATE : 31/10/2023


REPORTED DATE : 10/11/2023

Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity
	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)
10:00 - 11:00 ^{1/2}	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
11:00 - 12:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min - Max	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Standard ^{1/}	-	5.00	-	5.00	-	5.00

REMARK : N/A = Not Applicable

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)^{1/2} Start Time

- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

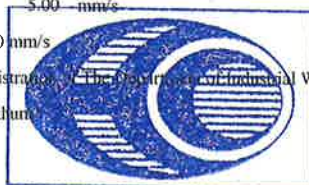* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Business of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tunmarut Photankham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

10/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
ADDRESS : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่าง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอนพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
SAMPLE SOURCE : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
SAMPLE POINT : บริเวณโรงเรียนคาราคาม
MEASURING DATE : 06-07/11/2023
INSTRUMENT : Vibration* : Instatel Vibration Monitor Equipment Micromate S/N UM16060
SAMPLE NO. : 32908
RECEIVED DATE : 07/11/2023
REPORTED DATE : 14/11/2023


Interval Time	Transverse (แกน Y)		Vertical (แกน Z)		Longitudinal (แกน X)	
	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity	Frequency	Velocity
	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)	(Hz)	(mm/s)
10:00 - 11:00 ^{1/2}	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
11:00 - 12:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
12:00 - 13:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
13:00 - 14:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
14:00 - 15:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
15:00 - 16:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
16:00 - 17:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
17:00 - 18:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
18:00 - 19:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
19:00 - 20:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
20:00 - 21:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
21:00 - 22:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
22:00 - 23:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
23:00 - 00:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
00:00 - 01:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
01:00 - 02:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
02:00 - 03:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
03:00 - 04:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
04:00 - 05:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
05:00 - 06:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
06:00 - 07:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
07:00 - 08:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
08:00 - 09:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
09:00 - 10:00	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Min - Max	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80	N/A	< 0.80
Standard ^{1/1}	-	5.00	-	5.00	-	5.00

REMARK : N/A = Not Applicable

^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 37 B.E. 2553 (2010) (Building Type 2)^{1/2} Start Time

- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Y (Transverse) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Y (Transverse) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน Z (Vertical) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน Z (Vertical) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- ความถี่ของความสั่นสะเทือน (Frequency : f) ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดของแกน X (Longitudinal) มีค่าในช่วง $f \leq 10$ ดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุด (Velocity) ในแกน X (Longitudinal) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.00 mm/s
- Tigger Level ในการตรวจวัดครั้งนี้ = 0.80 mm/s

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankum)

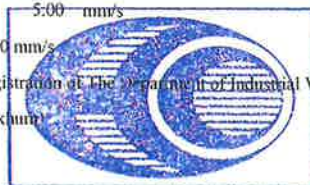

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

14/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6608628

Report No : 6609-0395

Customer : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด**

Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**

Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**

Sample No : W 66082315

Sample Name : บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##

Sampling Date : 29/08/2023**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:35 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 30/08/2023

Tested Date : 30/08/2023 - 07/09/2023

Reported Date : 08/09/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	116	≤30
Oil and Grease *	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤20
pH (on site) *		Electrometric Method	7.8	5-9
Sulfide *	mg/L as H ₂ S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 -S2- F)	2.45	≤1
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method	29	-
Total Dissolved Solids*	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	676	***
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	182	≤35
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	30	≤40

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightlty SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1./1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,

APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017 / ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ**

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)*

5. *** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร/ ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ค-0007)

08/09/2023



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(ว-003-ค-0005)

08/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6608628

Report No : 6609-0395

Customer : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

Sample No : W 66082315

Sample Name : บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##

Sampling Date : 29/08/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:35 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 30/08/2023

Tested Date : 30/08/2023 - 07/09/2023

Reported Date : 08/09/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	>160,000	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightlty SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1./1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul

5.## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทั้งด้านหน้าโครงการ



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

08/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No : W 6609444, W 6610216

Report No : 6609-1721-1, 6610-1336

TEST REPORT

Customer : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**
Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
Sample Name : บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 16/09/2023 – 23/09/2023
Sample No. : W 66091612, W 66100831
Sampling Date : 15/09/2023, 06/10/2023**
Sampling Time : 9:50 AM, 11:00 AM**
Received Date : 16/09/2023, 07/10/2023
Reported Date : 19/10/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Biochemical Oxygen Demand ^{#/2}	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease @	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 20
pH (on site)*		Electrometric Method	7.6	5.0-9.0
Sulfide ^{*2}	mg/L as H ₂ S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500-S2- F)	< 0.50	≤ 1
Temperature*	°C	Laboratory and Field Method	28	-
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	466	***
Total Kjeldahl Nitrogen ^{*2}	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	≤ 35
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	28	≤ 40

Physical Apperance :
1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 0.3 L[2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :
1./1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2./2 Sample No. W 66100831 : Sampling Date 06/10/2023 (11:00 AM) : Tested Date 07/10/2023 – 18/10/2023
3.@ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 23rd Edition, 2017.
4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5.* = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)*
6.*** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
7.** = These data are non laboratory data / ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทั้งด้านหน้าโครงการ**

Examined By
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
19/10/2023



Approved By
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
19/10/2023

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No : W 6609444

Report No : 6609-1721

TEST REPORT

Customer : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

Sample Name : บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##

Sampling By : ETC

Sampling Method : Grab

Tested Date : 16/09/2023 – 23/09/2023

Sample No. : W 66091612

Sampling Date : 15/09/2023

Sampling Time : 9:50 AM

Received Date : 16/09/2023

Reported Date : 26/09/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	>160,000	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L, G 0.3 L [2 Bottle), G 1.0 L]

Remark : 1./1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

5. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบบ่อน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By 

(Miss Apiradee Chuen-arom)

26/09/2023

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No : W 6610533

Report No : 6611-0173

TEST REPORT

Customer : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**
Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
Sample Name : บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 25/10/2023 – 02/11/2023
Sample No. : W 66101874
Sampling Date : 24/10/2023**
Sampling Time : 10:55 AM**
Received Date : 25/10/2023
Reported Date : 03/11/2023


Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Biochemical Oxygen Demand#	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	3.0	≤ 30
Oil and Grease@	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 20
pH (on site)*		Electrometric Method	7.6	5.0-9.0
Sulfide*	mg/L as H ₂ S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 -S2- F)	< 0.50	≤ 1
Temperature*	°C	Laboratory and Field Method	29	-
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	322	***
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	≤ 35
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	< 5	≤ 40

Physical Appearance :
1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 0.3 L(2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :
1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2.@ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4.* = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ค-0031)*
5. *** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
6.** = These data are non laboratory data.

Examined By 
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
03/11/2023



Approved By 
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
03/11/2023

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No : W 6610533

TEST REPORT

Report No : 6611-0173

Customer : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

Sample No. : W 66101874

Sample Name : บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##

Sampling Date : 24/10/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:55 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 25/10/2023

Tested Date : 25/10/2023 – 02/11/2023

Reported Date : 03/11/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	1,700	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L, G 0.3 L [2 Bottle), G 1.0 L]

- Remark :
1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
 2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
 3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
 4. Sampling By Mr. Supharek Phatklang
 5. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทั้งด้านหน้าโครงการ



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

03/11/2023

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No : W 6611159

Report No : 6611-1443

TEST REPORT

Customer : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด**
Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**
Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)**
Sample Name : บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 07/11/2023 – 17/11/2023
Sample No. : W 66110670
Sampling Date : 06/11/2023**
Sampling Time : 10:20 AM**
Received Date : 07/11/2023
Reported Date : 20/11/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Biochemical Oxygen Demand#	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	3.1	≤ 30
Oil and Grease@	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 20
pH (on site)*		Electrometric Method	8.0	5.0-9.0
Sulfide*	mg/L as H ₂ S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500-S2- F)	< 0.50	≤ 1
Temperature*	°C	Laboratory and Field Method	30	-
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	366	***
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	≤ 35
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	< 5	≤ 40

Physical Apperance :
1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.0 L., PE 1.8 L., G 0.3 L [2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :
1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ค-0036)*
5. *** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
6. ** = These data are non laboratory data.

7. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทิ้งจากโครงการ

Examined By 
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ค-0007)
20/11/2023



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ค-0005)
20/11/2023

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

Request No : W 6611159

Report No : 6611-1443

Customer : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

Sample No. : W 66110670

Sample Name : บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ##

Sampling Date : 06/11/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:20 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 07/11/2023

Tested Date : 07/11/2023 - 17/11/2023

Reported Date : 20/11/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	4,600	

Physical Appearance :

1. Sample : yellowish, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L, G 0.3 L [2 Bottle), G 1.0 L]

Remark :

1. /1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul
5. ## บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

20/11/2023

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6608628

Report No : 6609-0396

Customer : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด

Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

Sample No : W 66082316

Sample Name : น้ำประปา

Sampling Date : 29/08/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:30 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 30/08/2023

Tested Date : 01/09/2023

Reported Date : 08/09/2023

Parameter	Unit	Method	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	250

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

2. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

08/09/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No : W 6609444

TEST REPORT

Report No : 6609-1722

Customer : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
Sample Name : น้ำประปา
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 16/09/2023 – 20/09/2023

Sample No. : W 66091613
Sampling Date : 15/09/2023
Sampling Time : 9:45 AM
Received Date : 16/09/2023
Reported Date : 26/09/2023

Parameter	Unit	Method	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	210

Physical Apperance :
1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.0 L]

Remark :
1. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
2. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

26/09/2023

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No : W 6610533

TEST REPORT

Report No : 6611-0174

Customer : บริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด
Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)
Sample Name : น้ำประปา
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 25/10/2023 – 28/10/2023

Sample No. : W 66101875
Sampling Date : 24/10/2023
Sampling Time : 11:00 AM
Received Date : 25/10/2023
Reported Date : 03/11/2023

Parameter	Unit	Method	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	173

Physical Apperance :
1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.0 L]

Remark :
1. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
2. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

03/11/2023

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No : W 6611159

TEST REPORT

Report No : 6611-1444

Customer : บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

Address : 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Sampling Source : โครงการ S38 (ระยะก่อสร้าง)

Sample No. : W 66110671

Sample Name : น้ำประปา

Sampling Date : 06/11/20223

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:30 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 07/11/2023

Tested Date : 07/11/2023 – 10/11/2023

Reported Date : 20/11/2023

Parameter	Unit	Method	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius	145

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.0 L]

Remark : 1. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
2. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

20/11/2023

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY