

ภาคผนวกที่ 6


เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

**6.4 ตัวอย่างบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1)
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)**

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 549 แอวกิจจูด แขวงโคกมนีนิม หมู่ที่ 9
 ซอย แบบ 14 ถนน สุขุมวิท เขต/อำเภอ สำโรงเหนือ
 จังหวัด สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ - โทรสาร -
 มีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย กรมอภัย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

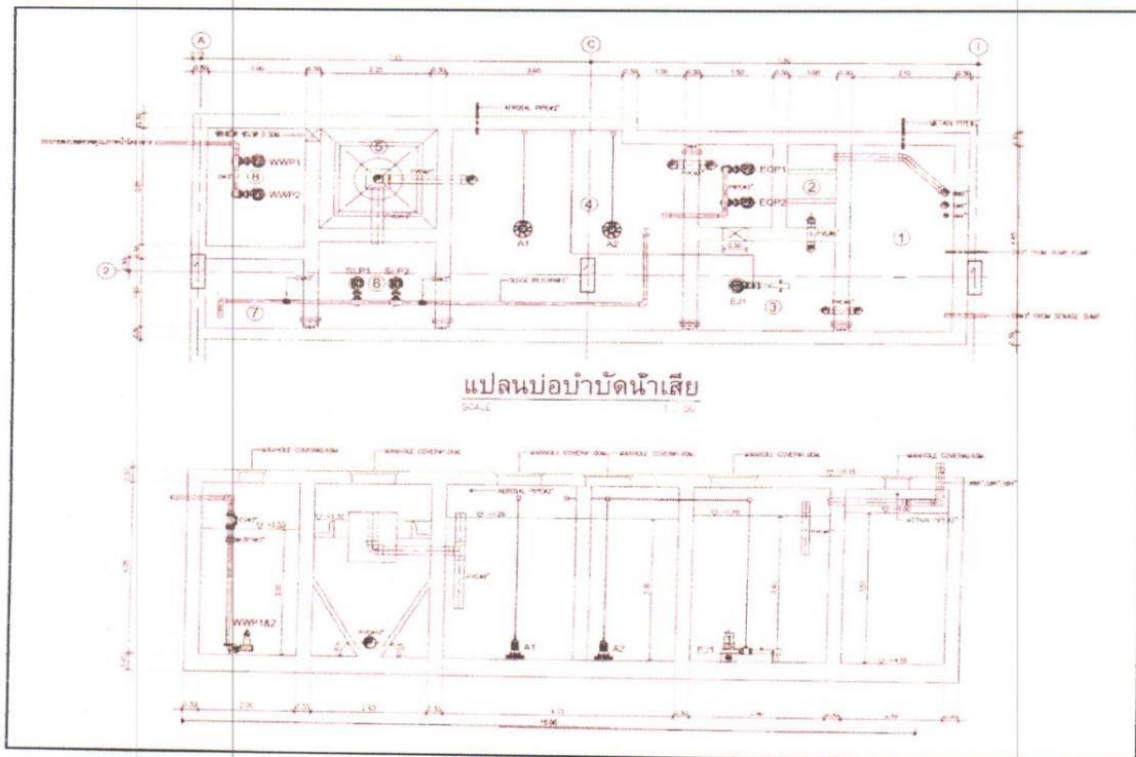

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
2/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
3/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
4/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
5/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
6/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
7/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
8/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
9/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
10/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
11/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
12/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
13/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
14/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
15/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
16/7/2566		80	80	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)		
17/7/66		20	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
18/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
19/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
20/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
21/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
22/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
23/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
24/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
25/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
26/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
27/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
28/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
29/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
30/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
31/7/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 549 แยกทิวต แบริ่ง คอนโดมิเนียม หมู่ที่ 9
ซอย แบริ่ง 14 ถนน สุขุมวิท เขต/อำเภอ สำโรงเหนือ
จังหวัด สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ - โทรสาร -
มีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

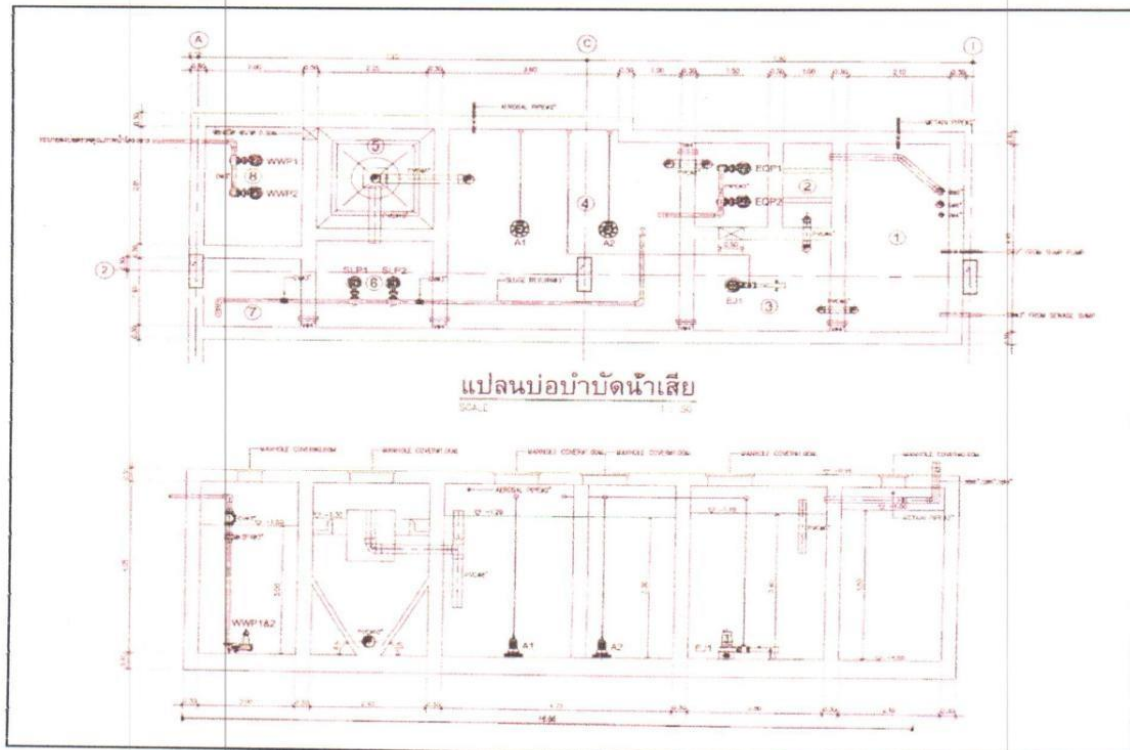

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุดกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
1/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
2/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
3/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
4/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
5/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
6/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
7/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
8/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
9/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
10/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
11/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
12/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
13/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
14/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
15/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
16/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก



สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่เกิดจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
17/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
18/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
19/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
20/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
21/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
22/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
23/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
24/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
25/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
26/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
27/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
28/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
29/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
30/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
31/8/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้นบันทึก

ปัญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม.)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมอลาย

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 549 แยกทิวาต แบริ่ง คอนโดมิเนียม หมู่ที่ 9
 ซอย แบริ่ง 14 ถนน สุขุมวิท เขต/อำเภอ สำโรงเหนือ
 จังหวัด สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ - โทรสาร -
 มีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

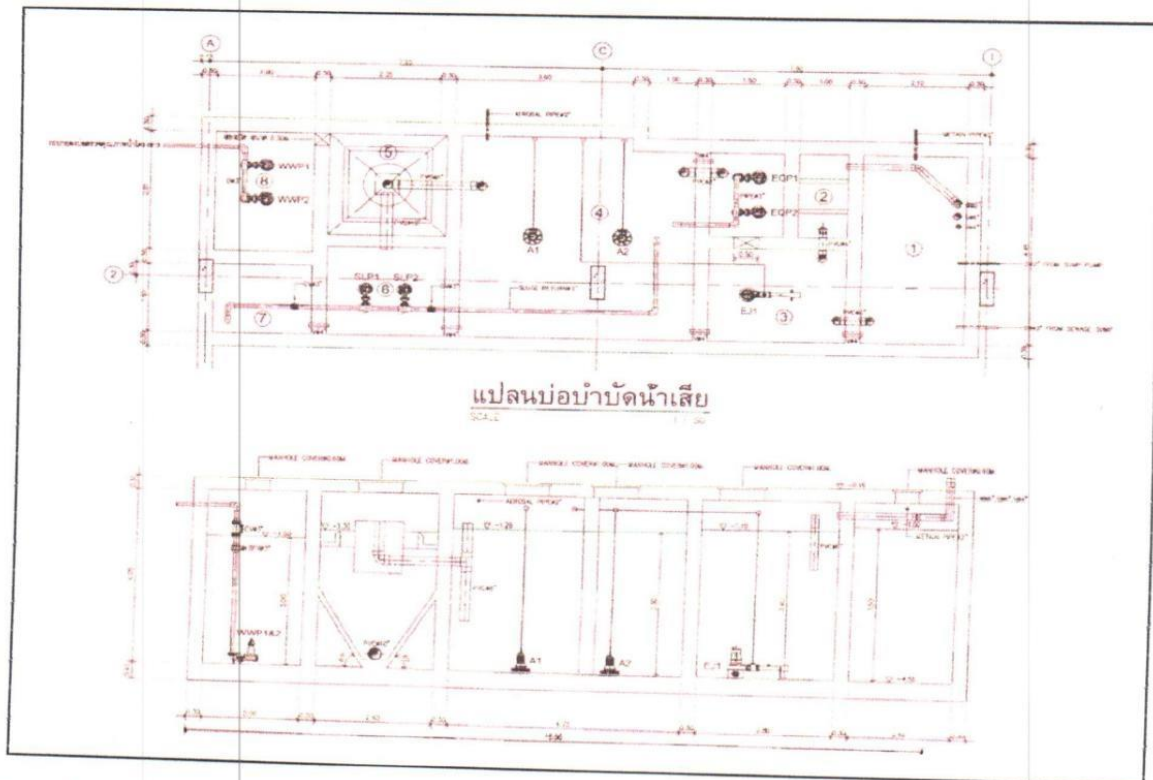

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น กรองน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ ลาย (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
2/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
3/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
4/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
5/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
6/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
7/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
8/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
9/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
10/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
11/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
12/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
13/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
14/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
15/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-
16/9/66		80	80	รวมฯ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระยะยาว/ ไม่ระยะยาว)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องมือ อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องมือ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องดูด ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
18/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
19/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
20/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
21/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
22/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
23/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
24/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
25/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
26/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
27/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
28/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
29/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
30/9/66		80	80	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าพนักงานหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมอลาย

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 549 แอตกิจุด แบริ่ง คอนโดมิเนียม หมู่ที่ 9
ซอย แบริ่ง 14 ถนน สุขุมวิท เขต/อำเภอ สำโรงเหนือ
จังหวัด สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ - โทรสาร -
มีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

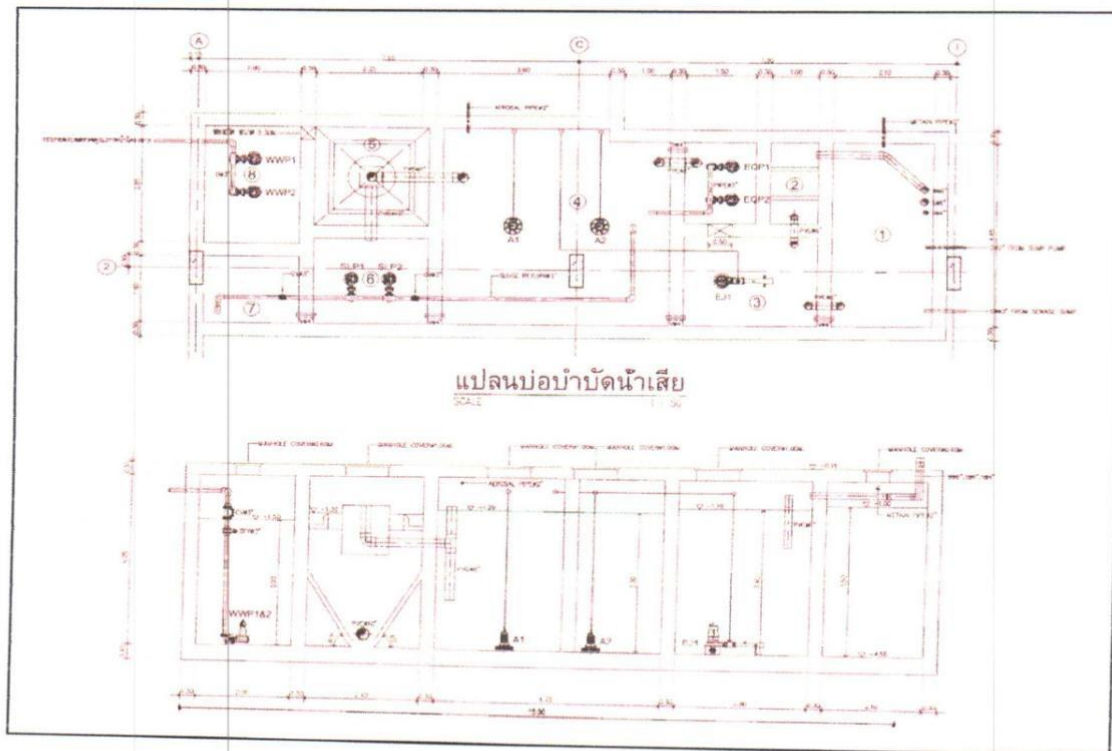

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะรวม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
2/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
3/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
4/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
5/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
6/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
7/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
8/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
9/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
10/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
11/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
12/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
13/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
14/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
15/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
16/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
18/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
19/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
20/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
21/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
22/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
23/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
24/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
25/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
26/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
27/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
28/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
29/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
30/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
31/10/66		80	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าพนักงานหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

น้ำเสีย

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 549 แยกทิวาต แบริ่ง คอนโดมิเนียม หมู่ที่ 9
ซอย แบริ่ง 14 ถนน สุขุมวิท เขต/อำเภอ สำโรงเหนือ
จังหวัด สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ - โทรสาร -
มีเป็นเจ้าขอหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

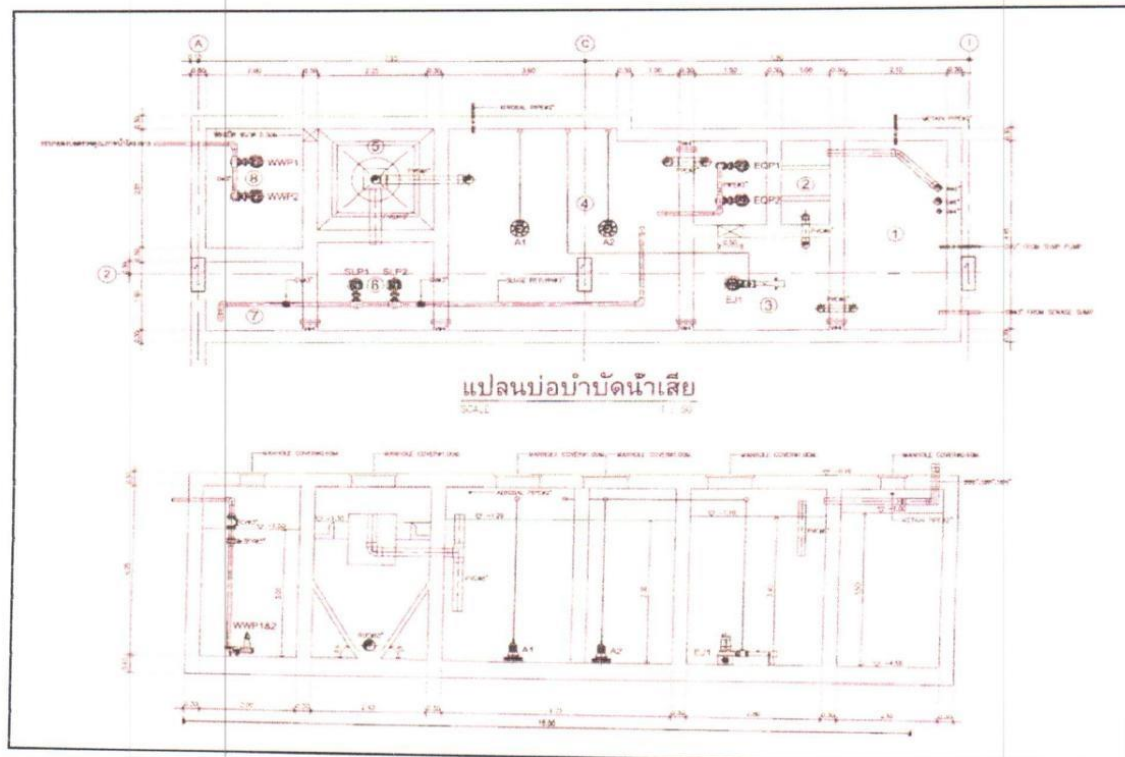

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด



บำบัดน้ำเสีย

ออกให้โดย

.....

.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....


ออกให้โดย

.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 549 แยกกิจจาด แบริ่ง คอนโดมิเนียม หมู่ที่ 9
ซอย แบริ่ง 14 ถนน สุขุมวิท เขต/อำเภอ สำโรงเหนือ
จังหวัด สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ - โทรสาร -
มีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

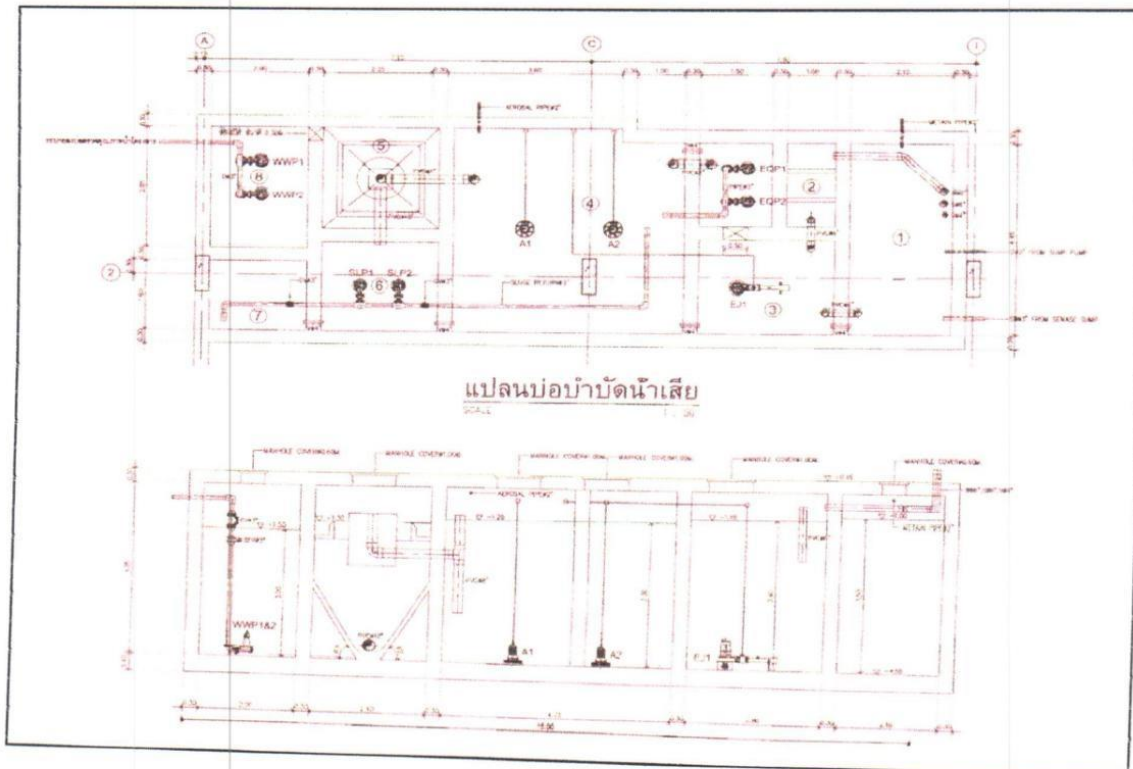

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด



..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

WASTE WATER TREATMENT PM CHECK SHEET
MAINTENANCE FORM

Equipment : Submersible, Drainage Pump.

Building : Attitude Bearing Condominium

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยกับตนเอง ก่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
						Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Submersible, Drainage Pump Control Panel.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาด.	Q	สะอาดไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คหลอดไฟ ฝาครอบหลอด.	Q	ติดตั้งไม่ชำรุดแตกหัก.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็คสภาพตู้.	Q	ปิดสนิทไม่หลด.		☒	☐
2	ตรวจเช็ค Submersible, Drainage Pump.					
2.1	ตรวจเช็คสภาพฝาข้อ.	Q	ปิดสนิท.		☒	☐
B	Water Drainage System PM.					
1	Submersible, Drainage Pump Control Panel.					
1.1	วัดบันทึกค่าแรงดันระหว่างเฟส.	S	วัดบันทึกค่า.	97.6, 97.1, 100 (V).	☒	☐
	วัดบันทึกค่ากระแสระหว่างเฟส.			0.4, 0.5, 0.6 (A).	☒	☐
1.2	ตรวจสอบการติดตั้งของหลอดไฟถูกต้องหรือไม่.	S	หลอดไฟติด ดับถูกต้อง.		☒	☐
1.3	ตรวจสอบ Relay, Magnetic.	S	ไม่คราง, Spark.		☒	☐
1.4	ตรวจสอบเครื่องมือวัดทำงาน ปกติหรือไม่.	S	ถูกต้องไม่ผิดพลาด.		☒	☐
2	Submersible, Drainage Pump PM.					
2.1	ตรวจสอบสภาพใบพัดหมุนสะดวกดีหรือไม่.	A	หมุนสะดวกไม่ติดขัด.		☒	☐
2.2	ตรวจสอบความสะอาดของตัว Pump.	A	ฉีดน้ำล้าง, ขัดสิ่งสกปรกออก.		☒	☐
2.3	ตรวจสอบสภาพจุดต่อ ตัวยัด.	A	ขันแน่นไม่หลดหลวม.		☒	☐
2.4	ตรวจสอบสภาพ Pump.	A	ใบเป็นสนิม ผุกร่อน.		☒	☐
3	ท่อ และอุปกรณ์.					
3.1	ตรวจสอบสภาพของท่อ.	A	ไม่เป็นสนิม ผุกร่อน รั่ว.		☒	☐
3.2	ตรวจสอบสภาพ Gate Valve เปิด-ปิด สุดหรือไม่.	A	เปิด-ปิดสุด.		☒	☐
3.3	ตรวจสอบสภาพ Check Valve.	A	ไม่เป็นสนิม.		☒	☐
3.4	ตรวจสอบจุดยึดข้อต่อ.	A	แน่นไม่หลดหลวม.		☒	☐
Comment :						

WASTE WATER TREATMENT PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Ejector & Sludge Return Pump.

Building : Attitude Bearing Condominium

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยกับตนเอง ก่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
B	Water Drainage System PM.					
4	ตรวจเช็ค Support.					
4.1	ตรวจสอบสภาพฐานยึดท่อ.	A	แน่นไม่หลุดหลวม.		☐	☒
4.2	ตรวจเช็คสภาพ Guide Rail, โซ.	A	สะอาด,ไม่เป็นสนิม,แน่นไม่หลวม		☐	☒
5	Ejector & Sludge Return Pump Control Panel.					
5.1	ตรวจสอบลูกลอมว่าตั้งตัดต่อ Contact หรือ หรือไม่ เมื่อยกขึ้น-ลง.	A	สั่งตัด-ต่อ Contact		☐	☒
5.2	ตรวจสอบการตั้งค่า Overload, Timer ว่าเหมาะสมหรือไม่.	A	ถูกต้องและเหมาะสม		☐	☒
5.3	ตรวจสอบฟังก์ชันชุดควบคุมถูกต้องหรือไม่.	A	ฟังก์ชันการทำงานถูกต้อง		☒	☐
	ผลการทำ PM.				☐	☒
	บันทึกวันและเวลาทำงาน.					
Comment :						

MAINTENANCE FORM

Equipment : AHU/Splittype Unit .

Building : Attitude Bearing Condominium

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนตนเอง เพื่อร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: M Q S A		
				Record	Result	
						Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	AHU/Splittype Unit PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาด Fan Coil .	M	สะอาดไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คเสียง และ การสั่นสะเทือน.	M	เงียบ.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็คภาคเตรนน้ำทิ้ง.	M	สะอาด/ไม่เป็นสนิม.		☒	☐
1.4	ตรวจเช็คแผงกรองอากาศ.	M	บิดแน่น.		☒	☐
2	AHU/Splittype Control System PM.					
2.1	ตรวจเช็คฟังก์ชันการทำงานของรีโมทควบคุม.	M	ทำงานถูกต้อง.		☒	☐
3	ท่อ และ อุปกรณ์ PM.					
3.1	ตรวจเช็คสภาพท่อน้ำทิ้งและข้อต่อไม่รั่วซึม.	Q	แน่นไม่รั่ว ชาติ.		☒	☐
3.2	ตรวจเช็คสภาพ Air Direr ไม่รั่วซึม.	Q	แน่นไม่รั่ว ชาติ.		☒	☐
4	ตรวจเช็ค Condensing Unit PM.					
4.1	ตรวจเช็คความสะอาด Condensing Unit .	Q	สะอาดไม่มีฝุ่นผง		☒	☐
4.2	ตรวจเช็คสภาพตะแกรง แผงคอยล์ร้อน.	Q	บิดแน่น.		☒	☐
4.3	ตรวจเช็คเสียงและการสั่นสะเทือน.	Q	บิดแน่น.		☒	☐
5	ตรวจเช็ค Support PM.					
5.1	ตรวจเช็คความสะอาด ไม่เป็นสนิม ฝุ่นรอบ .	S	สะอาดไม่มีฝุ่นผง		☒	☐
5.2	ตรวจเช็คข้อ สกรู ครอบปิดแน่นไม่หลุดหลวม.	S	บิดแน่น.		☒	☐
B	AHU/Split Type Unit System PM.					
1	ตรวจเช็ค AHU/Splittype Unit (Fan Coil) PM.					
1.1	ทำความสะอาด Fan Coil Unit โดยการฉีด.	S	สะอาดไม่มีฝุ่นผง ความน่ามัน		☒	☐
1.2	ทำความสะอาดภาคเตรนน้ำทิ้งโดยการดูด ขยะ และสิ่งปฏิกูลออกให้หมด.	S	สะอาด/ไม่เป็นสนิม.		☒	☐
1.3	ทำความสะอาดแผงกรองอากาศ ล้าง เป่า.	S	แนวตรง ได้ศูนย์.		☒	☐
1.4	ทำความสะอาดคอยล์เย็น โดยใช้มีมน้ำแรงดันสูง ฉีดล้างทำความสะอาด.	A	ปกติ.		☒	☐
1.5	ทำการหิ้ว Fill Coil ให้ตรงไม่มี แบน.	A	ตรงไม่มีแบน.		☒	☐
1.6	ทำความสะอาด และหล่อลื่น Blower, Motor.	A	อัตรา.		☒	☐
1.7	ตรวจสอบสภาพของกล่องควบคุม.	A	สะอาด.		☒	☐
1.8	ใส่ ป้อน สกรู ให้ครบบิดให้แน่น.	A	อัตรา.		☒	☐
2	ท่อ และ อุปกรณ์ PM.					
2.1	ทำความสะอาดท่อเตรนน้ำทิ้งดูด,เป่า,ทะลวงท่อเตรน	A	สะอาด/บิดแน่น		☒	☐
2.2	ตรวจสอบ Slop ท่อเตรนน้ำทิ้ง.	A			☒	☐
3	ตรวจเช็ค Condensing PM.					
3.1	ทำความสะอาด เช็ด ล้าง Condensing.	A	สะอาดไม่เป็นสนิม		☒	☐
3.2	ทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อน ตะแกรงโดยใช้ แปรงขัด ลมเป่า ฉีดน้ำล้าง.	A	แน่น.		☒	☐
3.3	ตรวจเช็คทำความสะอาดในพัดลม Motorและหล่อลื่น.	A	สะอาด/บิดแน่น		☒	☐
3.4	ตรวจสอบสภาพ Compressor ไม่เป็นสนิม รั่วซึม.	A	ปกติ.		☒	☐
3.5	ใส่ ป้อน สกรู ให้ครบบิดให้แน่น.	A	ปกติ.		☒	☐
4	ตรวจเช็ค Support PM.					
4.1	ทำความสะอาด ขัด ทาสี ส่วนที่เป็นสนิม ฝุ่นรอบ.	A	สะอาดไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
4.2	ขันป้อน สกรู จุดยึดให้แน่นไม่หลุดหลวม.	A	บิดแน่น.		☒	☐
4.3	จัด เก็บสายให้เรียบร้อย	A	เป็นระเบียบ.		☒	☐
5	วัด บันทึกค่าแรงดันและกระแส.	Q	วัด บันทึกค่า.		☒	☐
	ผลการทำ PM.	A			☒	☐
	จดบันทึกวันและเวลาทำงาน.					

Comment :

WASTE WATER TREATMENT PM CHECK SHEET MAINTENANCE FORM

Equipment : Ejector & Sludge Return Pump.
 Building : Attitude Bearing Condominium

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนตนเอง เพื่อร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Record	Result	
					Pass	Not Pass
A ตรวจสอบก่อนทำ PM						
1	Ejector & Sludge Return Pump Control Panel.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาด.	Q	สะอาดไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คหลอดไฟ ฝาครอบหลอด.	Q	ดีสว่างไม่ชำรุดแตกหัก.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็คสภาพตู้.	Q	ปิดสนิทไม่หลุด.		☐	☒
2	ตรวจเช็ค Ejector & Sludge Return Pump.					
2.1	ตรวจเช็คสภาพฝาปอ.	Q	ปิดสนิท.		☒	☐
B Water Drainage System PM.						
1	Ejector & Sludge Return Pump Control Panel.					
1.1	วัดบันทึกค่าแรงดันระหว่างเฟส.	S	วัดบันทึกค่า.	๐.๙๙/๐.๙๘/๐.๙๙ (V).	☒	☐
	วัดบันทึกค่าและกระแสระหว่างเฟส.			๒/๒/๒ (A).	☐	☒
1.2	ตรวจสอบการติดตั้งของหลอดไฟถูกต้องหรือไม่.	S	หลอดไฟติด ดับถูกต้อง.		☒	☐
1.3	ตรวจสอบ Relay, Magnetic.	S	ไม่คราง, Spark.		☒	☐
1.4	ตรวจสอบเครื่องมือวัดทำงาน ปกติหรือไม่.	S	ถูกต้องไม่ผิดพลาด.		☒	☐
2	Ejector & Sludge Return Pump PM.					
2.1	ตรวจสอบสภาพใบพัดหมุนสะดวกติดขัดหรือไม่.	A	หมุนสะดวกไม่ติดขัด.		☐	☒
2.2	ตรวจสอบความสะอาดของตัว Pump.	A	ฉีดน้ำล้าง, ขัดสิ่งสกปรกออก.		☒	☐
2.3	ตรวจสอบสภาพจุดต่อ ตัวปิด.	A	แน่นไม่หลุดหลวม.		☒	☐
2.4	ตรวจสอบสภาพ Pump.	A	ไม่เป็นสนิม ผุกร่อน.		☐	☒
3	ท่อ และอุปกรณ์.					
3.1	ตรวจสอบสภาพของท่อ.	A	ไม่เป็นสนิม ผุกร่อน รั่ว.		☒	☐
3.2	ตรวจสอบสภาพ Gate Valve เปิด-ปิด สดหรือไม่.	A	เปิด-ปิดสุด.		☒	☐
3.3	ตรวจสอบสภาพ Check Valve.	A	ไม่เป็นสนิม.			
3.4	ตรวจสอบจุดยึดข้อต่อ.	A	แน่นไม่หลุดหลวม.		☒	☐

Comment :

EJ. No.1 จัดจ.จนเสร็จจากใคได้หรือจิด
 SLP. No.1 จัดจ.จนเสร็จจากคนดูแลเครื่องจักร

MAINTENANCE FORM

Equipment : AHU/Splittype Unit .

Building : Attitude Bearing Condominium

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยด้วยตนเอง ก่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: M Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	AHU/Splittype Unit PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาด Fan Coil .	M	สะอาดไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คเสียง และ การสั่นสะเทือน.	M	เงียบ.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็คถาดระบายน้ำทิ้ง.	M	สะอาด/ไม่เป็นสนิม.		☒	☐
1.4	ตรวจเช็คแผงกรองอากาศ.	M	ยืดหยุ่น.		☒	☐
2	AHU/Splittype Control System PM.					
2.1	ตรวจเช็คฟังก์ชันการทำงานของรีโมทคอน.	M	ทำงานถูกต้อง.		☒	☐
3	ท่อ และ อุปกรณ์ PM.					
3.1	ตรวจเช็คสภาพท่อน้ำทิ้งและท่อไอเสีย.	Q	แน่นไม่รั่ว ขาด.		☒	☐
3.2	ตรวจเช็คสภาพ Air Drier ไม่รั่วซึม.	Q	แน่นไม่รั่ว ขาด.		☒	☐
4	ตรวจเช็ค Condensing Unit PM.					
4.1	ตรวจเช็คความสะอาด Condensing Unit .	Q	สะอาดไม่มีฝุ่นผง		☒	☐
4.2	ตรวจเช็คสภาพตะแกรง แหงดอยส้วม.	Q	ยืดหยุ่น.		☒	☐
4.3	ตรวจเช็คเสียงและการสั่นสะเทือน.	Q	ยืดหยุ่น.		☒	☐
5	ตรวจเช็ค Support PM.					
5.1	ตรวจเช็คความสะอาด ไม่เป็นสนิม ฝุ่น .	S	สะอาดไม่มีฝุ่นผง		☒	☐
5.2	ตรวจเช็คข้อ สกรู ครอบยึดแน่นไม่หลุดหลวม.	S	ยึดแน่น.		☒	☐
B	AHU/Split Type Unit System PM.					
1	ตรวจเช็ค AHU/Splittype Unit (Fan Coil) PM.					
1.1	ทำความสะอาด Fan Coil Unit โดยการเช็ด.	S	สะอาดไม่มีฝุ่นผง คราบน้ำมัน		☒	☐
1.2	ทำความสะอาดถาดระบายน้ำทิ้งโดยการดูด ขยะ และสิ่งสกปรกออกให้หมด.	S	สะอาด/ไม่เป็นสนิม.		☒	☐
1.3	ทำความสะอาดแผงกรองอากาศ ล้าง เป่า.	S	แนวตรง ได้ศูนย์.		☒	☐
1.4	ทำความสะอาดคอยล์เย็น โดยใช้ปืนน้ำแรงดันสูง ฉีดล้างทำความสะอาด.	A	ปกติ.		☒	☐
1.5	ทำการหริ Fill Coil ให้ตรงไม่มี แบน.	A	ตรงไม่มีแบน.		☒	☐
1.6	ทำความสะอาด และหล่อลื่น Blower, Motor.	A	อัดจารบี.		☒	☐
1.7	ตรวจสอบสภาพของกล่องควบคุม.	A	สะอาด.		☒	☐
1.8	ใส่ ป้อน สกรู ให้ครบยึดให้แน่น.	A	อัดจารบี.		☒	☐
2	ท่อ และ อุปกรณ์ PM.					
2.1	ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง, เป่า, ทดลองท่อ.	A	สะอาด/ยืดหยุ่น		☒	☐
2.2	ตรวจสอบ Slop ท่อระบายน้ำทิ้ง.	A			☒	☐
3	ตรวจเช็ค Condensing PM.					
3.1	ทำความสะอาด เช็ด ล้าง Condensing.	A	สะอาดไม่เป็นสนิม		☒	☐
3.2	ทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อน ตะแกรงโดยใช้ แปรงขัด ลมเป่า ฉีดน้ำล้าง.	A	แน่น.		☒	☐
3.3	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลม Motor และหล่อลื่น.	A	สะอาด/ยืดหยุ่น		☒	☐
3.4	ตรวจสอบสภาพ Compressor ไม่เป็นสนิม รั่วซึม.	A	ปกติ.		☒	☐
3.5	ใส่ ป้อน สกรู ให้ครบยึดให้แน่น.	A	ปกติ.		☒	☐
4	ตรวจเช็ค Support PM.					
4.1	ทำความสะอาด ชัด ทาสี ส่วนที่เป็นสนิม ฝุ่น .	A	สะอาดไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
4.2	ขันป้อน สกรู จุดยึดให้แน่นไม่หลุดหลวม.	A	ยืดหยุ่น.		☒	☐
4.3	จัด เก็บสายไฟให้เรียบร้อย.	A	เป็นระเบียบ.		☒	☐
5	วัด บันทึกราคาแรงดันและกระแส.	Q	วัด บันทึกราคา.		☒	☐
	ผลการทำ PM.	A			☒	☐
	จัดบันทึกวันและเวลาทำงาน.					
Comment :						

6.5 เอกสารการล้างถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า

บันทึกการบำรุงรักษาระบบ ดักเก็บน้ำใต้ดิน (Underground Tank)

Underground Tank																	ประจำเดือน															เมษายน 2566									
รายละเอียด / Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
Underground Tank																																									
1 ตรวจสอบการทำงานของ วาล์วต่างๆ / Check gate valve operation condition	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	-	-									
2 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือนระดับน้ำในบ่อต่ำกว่าเกณฑ์ (low level alarm) / Check low level alarm	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-									
3 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือนระดับน้ำในบ่อสูงกว่าเกณฑ์ (high level alarm) / Check high level alarm	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-									
4 ตรวจสอบการทำงานของวาล์วลอย / Check float valve where applicable	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-									
5 ตรวจสอบสภาพท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ / Check mounting where applicable piping condition	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-									
6 ตรวจสอบฝาปิดถังเก็บน้ำให้ปิดสนิททุกครั้ง / Cover condition	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-									
การทำความสะอาด																																									
8 ทำความสะอาดบ่อน้ำใต้ดิน / Clean Underground Tank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician																																									

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจสอบโดย / Inspected by
ลงชื่อ _____
วิศวกร/หัวหน้าช่าง/Inspected by Engineer/Sr. Technician
วันที่ตรวจสอบ _____

รับทราบโดย Acknowledged by
ลงชื่อ _____
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager
วันที่ตรวจสอบ _____

บันทึกเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ

เพื่อ
*ใบ
แจ้ง
1 ต.

ใบบันทึกการบำรุงรักษาแบบ Roof Tank

Roof Tank																	ประจำเดือน															เมษายน 2566			
รายละเอียด / Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Roof Tank																																			
1 ตรวจสอบเช็คการทำงานของวาล์วต่างๆ / Check gate valve operation condition	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-				
2 ตรวจสอบเช็คการทำงานของอุปกรณ์แจ้งระดับน้ำในบ่อต่ำกว่าเกณฑ์ (low level alarm)	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-				
3 ตรวจสอบเช็คการทำงานของอุปกรณ์แจ้งระดับน้ำในบ่อสูงกว่าเกณฑ์ (high level alarm)	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-				
4 ตรวจสอบเช็คการทำงานของวาล์วลอย / Check float valve where applicable	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-				
5 ตรวจสอบเช็คสภาพท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ / Check mounting where applicable piping condition	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-				
6 ตรวจสอบสฝาปิดถังเก็บน้ำให้ปิดสนิททุกครั้ง / Cover condition	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-				
7 ตรวจสอบสภาพของบ่อเก็บน้ำให้มีรอยรั่วซึม / Water tank condition	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N	N	-	-				
การทำความสะอาด																																			
8 ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดคราบตะกอนบริเวณขอบถัง / Clean Roof Tank	-	-	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N	N	-	-	N	-	N	N	N	N	N	-	-	N	N	N	N							
9 ทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า / Clean Roof Tank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			S	S	S	S	S	S	S		S	S	S																						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจสอบโดย / Inspected by
ลงชื่อ _____
วิศวกร/หัวหน้าช่าง/Inspected by Engineer/Sr. Technician
วันที่ตรวจสอบ _____



รับทราบโดย Acknowledged by
ลงชื่อ _____
ผู้จัดการอาคาร / Building Manager
วันที่ตรวจสอบ _____

บันทึกเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ

6.6 เอกสารการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

พฤศจิกายน ปี 2566

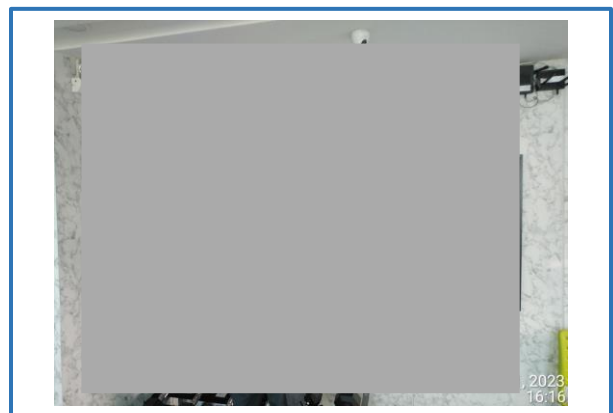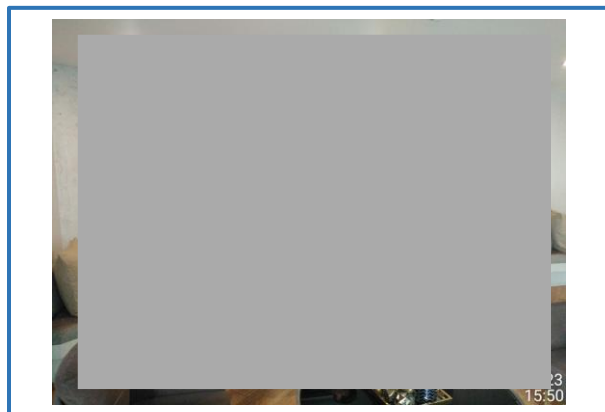

6.7 เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Central Battery Unit (CBU)

Building : Attitude Bearing Condominium

Plan.: M

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยด้วยตนเอง ก่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

No.	Emergency Light			Fuse		Test			Remark
	Machine Number	Location	Floor	AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	CUB-08-01	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	8	224	13.06	/	/	/	
2	CUB-07-01	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	7	223	13.11	/	/	/	
3	CUB-06-01	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	6	224	13.10	/	/	/	
4	CUB-05-01	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	5	224	13.10	/	/	/	
5	CUB-04-01	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	4	223	13.20	/	/	/	
6	CUB-03-01	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	3	220	13.16	/	/	/	
7	CUB-02-01	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	2	220	13.20	/	/	/	
8	CUB-01-01	ห้องช่าง ชั้น 1	1	220	13.14	/	/	/	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

6.8 เอกสารฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่...สมภ.(กมลภ.๑) ๗๕๓ /๒๕๖๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

..... นิตินุคคณาการชุด แอททิจุด แบริง คอนโดมิเนียม

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔๙ ซอยแบริง ๑๔ ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๑ คน

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

