

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจรรยวธรพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการโดย บริษัท โซติชนวัฒน์ จำกัด ได้ ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-156 ดังแสดงในภาคผนวก ข ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และคุณภาพน้ำทิ้ง โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ระยะดำเนินการ) เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตารางที่ 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่การตรวจวัด	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพอากาศ 1) บริเวณที่ตั้งโครงการ 2) บริเวณวัดพระกุ่มารเขษุ	- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) - ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)	- ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง) ในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินงานของโครงการ โดยการตรวจวัดแต่ละครั้งให้ตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง	- โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินงานของโครงการ ตามที่ มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยทุกรายการ ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด ทั้งนี้ ในปี 2564 เป็นต้นไปทางโครงการจึงไม่มีการตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศ แต่จะยังคงผลการตรวจวัด ในช่วง 3 ปีแรกไว้เป็นข้อมูลในรายงานต่อไป	- ตารางที่ 3.1-1 - รูปที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-2 - รูปที่ 3.3-1 ถึงรูปที่ 3.3-7
2. การบำบัดน้ำเสีย 1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง - น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1 จุด - น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 1 จุด	- pH - BOD - Suspended Solids - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Sulfide - Total Kjeldahl Nitrogen - Oil&Grease - Total Coliform Bacteria	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามที่มาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว โดยทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนดทั้งหมด	- ตารางที่ 3.2-1 - รูปที่ 3.2-1 ถึงรูปที่ 3.2-4 - รูปที่ 3.3-8 ถึงรูปที่ 3.3-16

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่การตรวจวัด	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เอกสารอ้างอิง
2) ปริมาณตะกอน สภาพการทำงาน และการใช้ ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนในส่วนตกตะกอนและ ตรวจสอบสภาพการทำงานโดยทั่วไปของระบบ บำบัดน้ำเสีย	- การตรวจสอบปริมาณตะกอนและสภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	- - โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและได้ตรวจสอบ ปริมาณตะกอนในส่วนตกตะกอน สภาพการทำงานและการใช้ ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คและ บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ	- ภาคผนวก จ รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข - ภาคผนวก ฅ
	- บันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดทำเป็นบันทึกการตรวจสอบ	- บันทึกการใช้ไฟฟ้าเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินโครงการ	- โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและได้ติดตั้งมิเตอร์การใช้ ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จดบันทึกการ ใช้ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพตู้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียเป็น ประจำ	- ภาคผนวก จ รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข - ภาคผนวก ฅ
2. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- เก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำเป็นบันทึกตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูลนั้น	- เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการยังไม่มีการจัดทำข้อมูลรายงานการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย ทส.1 และทส.2 อย่างไรก็ตามโครงการได้ ตรวจสอบห้องเครื่องปั้มน้ำบำบัดน้ำเสีย รวมถึงตรวจเช็ค Sludge Pump (SLP) เก็บเป็นข้อมูลไว้ทั้งรายวันและประจำเดือน ตั้งแต่เปิดระยะดำเนินการ	- ภาคผนวก ข - ภาคผนวก ฅ
	- จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง และเสนอรายงานตามแบบ ทส.2 ต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป	- เดือนละ 1 ครั้ง		
3. การคมนาคมขนส่ง - บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสภาพป้ายสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพ ที่ชัดเจน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บันทึกปริมาณการจราจรเข้าออกบริเวณพื้นที่ โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ป้ายห้าม ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถของโครงการ และ ป้ายขอความร่วมมือการใช้แตรรถเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ ตรวจสอบป้ายให้อยู่ในสภาพที่ชัดเจน ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงบันทึกปริมาณการจราจรเข้าออกพื้นที่ โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ภาคผนวก จ รูปที่ 6

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่การตรวจวัด	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เอกสารอ้างอิง
4. การใช้น้ำ - พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสภาพของระบบจ่ายน้ำว่ามีกร รั่วซึม ชำรุด หรือไม่ - บันทึกปริมาณการใช้น้ำของโครงการ	- บันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบท่อ ระบบปั้มน้ำ และอุปกรณ์ในระบบจ่ายน้ำประปาส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ หากพบการรั่วซึม ชำรุดเสียหาย ทางโครงการจะเร่ง ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- ภาคผนวก ก
	- ทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปา	- ทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีถังเก็บสำรองน้ำใช้ภายในโครงการอย่าง เพียงพอต่อความต้องการของผู้พักอาศัย โดยจัดให้มีถังสำรอง น้ำใช้ชั้นใต้ดิน รวมถึงถังสำรองน้ำใช้บริเวณชั้นคาถฟ้า จำนวน 9 ถัง และได้มีการทำความสะอาดเป็นประจำอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยสำหรับผู้พัก อาศัยภายในโครงการ	- ภาคผนวก จ รูปที่ 16 - ภาคผนวก จ รูปที่ 17
5. การใช้ไฟฟ้า - พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ และซ่อมบำรุง แก้ไขหากพบว่าการชำรุด	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการได้ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ หากพบว่าการชำรุด โครงการจะทำการซ่อมหรือหาทางแก้ไขโดยทันที รวมทั้งได้ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ร่วมนรณรงค์ประหยัดพลังงาน ภายในโครงการร่วมด้วย	- ภาคผนวก ง - ภาคผนวก ก
6. การจัดการขยะมูลฝอย - พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของถัง รองรับขยะและที่พักขยะ - ตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีถังขยะมูลฝอยรวมภายในโครงการ เพื่อให้ ผู้เช่าแต่ละห้องนำขยะมาทิ้งรวมกันไว้ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยล้างทำความสะอาดถังขยะมูลฝอย ทุกสองสัปดาห์ รวมถึงได้ติดต่อให้รถเก็บมูลฝอยเข้ามาขน มูลฝอยทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่น เหม็นรบกวนผู้เช่าในพื้นที่โครงการและผู้พักอาศัยโดยรอบ พื้นที่โครงการ	- ภาคผนวก จ รูปที่ 21 - ภาคผนวก ข

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่การตรวจวัด	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เอกสารอ้างอิง
7. การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม - ระบบระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำ	- ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำ เศษตะกอน ในทางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำ โดยจัดทำเป็นบันทึก การตรวจสอบ	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการได้ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำ เศษตะกอน ในทางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำ เป็นประจำตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- ภาคผนวก จ รูปที่ 7
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ โครงการ	- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่อาศัยใน บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และการแก้ไขของ โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจะบันทึกเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่อาศัย บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้งได้จัดให้มีหมายเลข โทรศัพท์ฉุกเฉิน คัดบริเวณพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการจะแก้ไขโดยทันที ซึ่ง ปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด	- ภาคผนวก จ
9. ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย - พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบป้องกัน อัคคีภัย ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสำรอง ป้ายและ เครื่องหมาย แผนผังเส้นทางหนีไฟ บันได หนีไฟ สัญญาณเตือนภัย เครื่องตรวจจับความ ร้อน เครื่องตรวจจับควัน ประตูปหนีไฟ หัวจ่ายน้ำ ถังดับเพลิงมือถือ เป็นต้น	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือตามคู่มือ วิธีการใช้ งานและบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการได้ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ได้แก่ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ป้ายทางหนีไฟ แผนผังเส้นทาง หนีไฟ อุปกรณ์แจ้งเหตุส่งสัญญาณหนีไฟ บันไดหนีไฟ สัญญาณเตือนภัย เครื่องตรวจจับควัน ถังดับเพลิง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ภาคผนวก จ รูปที่ 27 - ภาคผนวก จ รูปที่ 28 - ภาคผนวก จ รูปที่ 29 - ภาคผนวก จ รูปที่ 30 - ภาคผนวก จ รูปที่ 31 - ภาคผนวก จ รูปที่ 32 - ภาคผนวก จ รูปที่ 33 - ภาคผนวก จ รูปที่ 34 - ภาคผนวก จ รูปที่ 35 - ภาคผนวก จ รูปที่ 36 - ภาคผนวก จ รูปที่ 44 - ภาคผนวก จ รูปที่ 45
10. ประวัติศาสตร์ ทัศนียภาพ และสุนทรียภาพ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- ตรวจสอบการเติบโตของต้นไม้ การบำรุงรักษา และปลูกทดแทนเมื่อเสียหาย การแผ่ของเรือน ยอด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเรียบร้อยแล้ว แล้ว เพื่อให้เกิดความสวยงาม และทัศนียภาพที่ดี รวมถึงจัด ให้มีพนักงานประจำพื้นที่โครงการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ให้มีสภาพอยู่เสมอ	- ภาคผนวก จ รูปที่ 1 - ภาคผนวก จ รูปที่ 2

3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

3.1.1 บทนำ

ปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากระยะดำเนินการของโครงการจรรยวรรชอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จึงกำหนดให้มีแผนดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง) ในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินงานของโครงการ โดยการตรวจวัดแต่ละครั้งให้ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ปัจจุบัน โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินงานของโครงการ ตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด ทั้งนี้ในปี 2564 เป็นต้นไปทางโครงการจึงไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แต่จะยังคงผลการตรวจวัดในช่วง 3 ปีแรกไว้เป็นข้อมูลในรายงานต่อไป

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

3.1.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณวัดพระกumarเยซู ดังแสดงในรูปที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-2



รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณวัดพระกุมารเยซู

3.1.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปดังแสดงในตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด UTM 47P 0681410 E, 1510662 N)								
วันที่ตรวจวัด		ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon)
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561	28 - 29 มี.ค. 61	0.067	0.038	0.1 - 0.6	2.0 - 16.9	1.7 - 3.9	2.9	1.77
	29 - 30 มี.ค. 61	0.097	0.060	0.3 - 0.6	4.3 - 15.9	1.9 - 4.8	3.3	2.04
	30 - 31 มี.ค. 61	0.105	0.067	0.2 - 0.5	3.3 - 14.4	1.3 - 3.6	2.5	1.64
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561	18 - 19 ส.ค. 61	0.102	0.054	0.2 - 0.6	7.8 - 19.4	1.5 - 4.7	2.9	1.98
	19 - 20 ส.ค. 61	0.095	0.052	0.2 - 0.6	9.0 - 20.6	2.0 - 4.6	2.9	2.00
	20 - 21 ส.ค. 61	0.101	0.055	0.2 - 0.6	7.0 - 20.6	1.2 - 4.2	2.7	1.98
ค่ามาตรฐาน		≤0.33 ³	≤0.12 ³	≤30 ¹	≤170 ⁴	≤300 ²	≤120 ³	-
หน่วย		mg/m ³	mg/m ³	ppm	ppb	ppb	ppb	ppm
วิธีการตรวจวิเคราะห์		High-Volume Sampling	Size Selective, High-Volume Sampling	Non-dispersive Infrared Method	Chemiluminescence	Ultraviolet Fluorescence	Ultraviolet Fluorescence	Gas Sampling Bag

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

² มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

³ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁴ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด UTM 47P 0681410 E, 1510662 N)								
วันที่ตรวจวัด		ฝุ่นละอองรวมขนาด ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon)
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562	28 - 29 มี.ค. 62	0.125	0.100	0.2 - 0.5	1.6 - 15.4	1.9 - 3.8	2.8	3.48
	29 - 30 มี.ค. 62	0.108	0.095	0.2 - 0.5	2.4 - 19.7	2.0 - 4.1	2.9	2.22
	30 - 31 มี.ค. 62	0.112	0.067	0.2 - 0.5	1.9 - 15.9	2.0 - 4.2	2.9	3.15
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562	16 - 17 ก.ย. 62	0.118	0.098	0.2 - 0.6	2.5 - 21.4	1.7 - 3.8	2.8	3.46
	17 - 18 ก.ย. 62	0.121	0.092	0.3 - 0.6	2.3 - 20.7	2.0 - 3.8	2.8	3.48
	18 - 19 ก.ย. 62	0.108	0.093	0.2 - 0.6	1.8 - 16.5	2.0 - 4.6	2.9	3.18
ค่ามาตรฐาน		≤0.33 ³	≤0.12 ³	≤30 ¹	≤170 ⁴	≤300 ²	≤120 ³	-
หน่วย		mg/m ³	mg/m ³	ppm	ppb	ppb	ppb	ppm
วิธีการตรวจวิเคราะห์		High-Volume Sampling	Size Selective, High-Volume Sampling	Non-dispersive Infrared Method	Chemiluminescence	Ultraviolet Fluorescence	Ultraviolet Fluorescence	Gas Sampling Bag

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

² มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลากลางคืน 1 ชั่วโมง

³ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁴ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

บริเวณวัดพระกุ่มารยชู (พิกัด UTM 47P 0681483 E, 1510226 N)								
วันที่ตรวจวัด		ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon)
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561	28 - 29 มี.ค. 61	0.031	0.018	0.1 - 0.6	2.3 - 16.2	1.9 - 3.9	2.9	1.70
	29 - 30 มี.ค. 61	0.042	0.029	0.3 - 0.8	2.7 - 13.8	2.0 - 3.3	2.6	1.85
	30 - 31 มี.ค. 61	0.044	0.030	0.3 - 0.8	3.1 - 16.2	1.7 - 4.1	2.8	2.01
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561	18 - 19 ส.ค. 61	0.079	0.043	0.1 - 0.5	5.6 - 18.9	1.9 - 3.5	2.5	1.75
	19 - 20 ส.ค. 61	0.064	0.035	0.2 - 0.5	6.5 - 17.3	1.6 - 3.2	2.3	1.69
	20 - 21 ส.ค. 61	0.065	0.033	0.2 - 0.5	4.0 - 17.4	2.1 - 3.6	2.7	1.66
ค่ามาตรฐาน		≤0.33 ³	≤0.12 ³	≤30 ¹	≤170 ⁴	≤300 ²	≤120 ³	-
หน่วย		mg/m ³	mg/m ³	ppm	ppb	ppb	ppb	ppm
วิธีการตรวจวิเคราะห์		High-Volume Sampling	Size Selective, High-Volume Sampling	Non-dispersive Infrared Method	Chemiluminescence	Ultraviolet Fluorescence	Ultraviolet Fluorescence	Gas Sampling Bag

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
² มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
³ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
⁴ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

บริเวณวัดพระกุ่มารเยฐ (พิกัด UTM 47P 0681483 E, 1510226 N)								
วันที่ตรวจวัด		ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon)
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562	28 - 29 มี.ค. 62	0.098	0.088	0.1 - 0.5	1.6 - 16.2	2.0 - 4.2	2.9	1.64
	29 - 30 มี.ค. 62	0.074	0.067	0.2 - 0.5	1.4 - 16.8	2.0 - 3.3	2.6	1.89
	30 - 31 มี.ค. 62	0.095	0.030	0.2 - 0.5	1.5 - 16.4	1.7 - 4.1	2.8	1.83
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562	16 - 17 ก.ย. 62	0.090	0.076	0.1 - 0.5	1.2 - 13.8	1.6 - 3.8	2.8	1.97
	17 - 18 ก.ย. 62	0.085	0.067	0.2 - 0.5	1.5 - 14.9	1.8 - 3.2	2.4	1.95
	18 - 19 ก.ย. 62	0.079	0.053	0.2 - 0.5	2.5 - 15.6	1.5 - 4.9	2.9	2.04
ค่ามาตรฐาน		≤0.33 ³	≤0.12 ³	≤30 ¹	≤170 ⁴	≤300 ²	≤120 ³	-
หน่วย		mg/m ³	mg/m ³	ppm	ppb	ppb	ppb	ppm
วิธีการตรวจวิเคราะห์		High-Volume Sampling	Size Selective, High-Volume Sampling	Non-dispersive Infrared Method	Chemiluminescence	Ultraviolet Fluorescence	Ultraviolet Fluorescence	Gas Sampling Bag

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
² มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
³ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
⁴ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซติชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681410 E, 1510662 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 3049 TISCH Model TE-5005X S/N 3050
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันที่ตรวจวัด	รายเดือน	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
13-14 มี.ค. 63	0.170	0.095
14-15 มี.ค. 63	0.165	0.099
15-16 มี.ค. 63	0.155	0.089
ค่าสูงสุด	0.170	0.099
ค่าต่ำสุด	0.155	0.089
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	
ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร	
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาดานิชม	
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด	
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5	

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซติชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณวัดพระกุ่มารเขษุ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681483 E, 1510226 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 1137 TISCH Model TE-5005X S/N 3071
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันที่ตรวจวัด	รายเดือน	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
13-14 มี.ค. 63	0.109	0.067
14-15 มี.ค. 63	0.103	0.058
15-16 มี.ค. 63	0.112	0.062
ค่าสูงสุด	0.112	0.067
ค่าต่ำสุด	0.103	0.058
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	
ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร	
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิตติธาดานิยม	
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด	
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5	

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซติชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณวัดพระกุ่มารเชษฐ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681483 E, 1510226 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 1137 TISCH Model TE-5005X S/N 3071
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันที่ตรวจวัด	รายเดือน	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
28-29 ก.ย. 63	0.078	0.049
29-30 ก.ย. 63	0.068	0.043
30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63	0.073	0.046
ค่าสูงสุด	0.078	0.049
ค่าต่ำสุด	0.068	0.043
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร		
ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร		
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ธีรธาดานิชยม		
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	:ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681410 E, 1510662 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 300 E S/N 1839
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 4487 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเดือน		
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)		
	13-14 มี.ค. 63	14-15 มี.ค. 63	15-16 มี.ค. 63
10.00-11.00	2.6	2.4	2.6
11.00-12.00	2.6	2.6	2.4
12.00-13.00	3.0	3.2	2.4
13.00-14.00	2.8	2.8	2.8
14.00-15.00	3.2	3.0	2.7
15.00-16.00	2.8	2.9	3.1
16.00-17.00	2.6	2.5	2.7
17.00-18.00	2.9	2.8	2.7
18.00-19.00	2.7	2.9	2.6
19.00-20.00	2.6	2.9	2.5
20.00-21.00	2.3	2.5	2.9
21.00-22.00	2.2	2.7	2.5
22.00-23.00	2.3	2.8	2.6
23.00-00.00	2.6	2.3	2.4
00.00-01.00	2.1	2.1	2.2
01.00-02.00	2.1	2.2	2.1
02.00-03.00	1.8	1.8	1.9
03.00-04.00	1.9	1.8	1.9
04.00-05.00	1.8	2.0	2.1
05.00-06.00	1.6	1.8	1.9
06.00-07.00	2.1	1.8	1.9
07.00-08.00	2.4	2.4	1.9
08.00-09.00	2.2	2.2	2.4
09.00-10.00	2.4	2.5	2.3
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	2.4	2.5	2.4
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	3.2	3.2	3.1
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	1.6	1.8	1.9
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤30		

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ทีวีธนาณิคม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลลิสัย อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยวรรขอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	:ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681410 E, 1510662 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 300 E S/N 1839
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 4487 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเดือน		
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)		
	28-29 ก.ย. 63	29-30 ก.ย. 63	30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63
12.00-13.00	0.4	0.4	0.4
13.00-14.00	0.4	0.4	0.4
14.00-15.00	0.5	0.5	0.5
15.00-16.00	0.4	0.4	0.4
16.00-17.00	0.3	0.4	0.4
17.00-18.00	0.3	0.3	0.3
18.00-19.00	0.3	0.3	0.2
19.00-20.00	0.3	0.3	0.2
20.00-21.00	0.2	0.3	0.2
21.00-22.00	0.2	0.2	0.2
22.00-23.00	0.1	0.2	0.1
23.00-00.00	0.2	0.2	0.1
00.00-01.00	0.1	0.2	0.1
01.00-02.00	0.1	0.2	0.1
02.00-03.00	0.2	0.2	0.2
03.00-04.00	0.2	0.2	0.2
04.00-05.00	0.2	0.3	0.2
05.00-06.00	0.3	0.3	0.3
06.00-07.00	0.4	0.4	0.3
07.00-08.00	0.4	0.4	0.3
08.00-09.00	0.4	0.4	0.4
09.00-10.00	0.4	0.4	0.4
10.00-11.00	0.4	0.3	0.5
11.00-12.00	0.3	0.3	0.4
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.3	0.3	0.3
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.5	0.5	0.5
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.1	0.2	0.1
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤30		

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาคานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยาบรรณหอพัก@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณวัดพระกุมารเยซู
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681483 E, 1510226 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายรัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 300 E S/N 1001
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1839
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 4487 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเดือน		
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)		
	13-14 มี.ค. 63	14-15 มี.ค. 63	15-16 มี.ค. 63
10.00-11.00	0.3	0.3	2.6
11.00-12.00	0.4	0.3	2.4
12.00-13.00	0.4	0.4	2.4
13.00-14.00	0.3	0.3	2.8
14.00-15.00	0.4	0.3	2.7
15.00-16.00	0.4	0.3	3.1
16.00-17.00	0.3	0.3	2.7
17.00-18.00	0.3	0.3	2.7
18.00-19.00	0.3	0.3	2.6
19.00-20.00	0.4	0.3	2.5
20.00-21.00	0.3	0.3	2.9
21.00-22.00	0.3	0.2	2.5
22.00-23.00	0.3	0.3	2.6
23.00-00.00	0.3	0.2	2.4
00.00-01.00	0.2	0.2	2.2
01.00-02.00	0.2	0.2	2.1
02.00-03.00	0.2	0.2	1.9
03.00-04.00	0.2	0.2	1.9
04.00-05.00	0.2	0.2	2.1
05.00-06.00	0.2	0.2	1.9
06.00-07.00	0.4	0.2	1.9
07.00-08.00	0.4	0.3	1.9
08.00-09.00	0.3	0.3	2.4
09.00-10.00	0.3	0.4	2.3
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.3	0.3	2.4
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.4	0.4	3.1
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.2	0.2	1.9
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤30		

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายรัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายรัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติธาคานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: 2-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็ปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณวัดพระสมุทรเจสซุ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681483 E, 1510226 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 300 E S/N 1001
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1839
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 4487 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเดือน		
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)		
	28-29 ก.ย. 63	29-30 ก.ย. 63	30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63
14.00-15.00	0.3	0.3	0.3
15.00-16.00	0.3	0.3	0.4
16.00-17.00	0.3	0.3	0.4
17.00-18.00	0.4	0.4	0.4
18.00-19.00	0.4	0.4	0.4
19.00-20.00	0.4	0.4	0.4
20.00-21.00	0.4	0.4	0.3
21.00-22.00	0.3	0.4	0.2
22.00-23.00	0.3	0.3	0.3
23.00-00.00	0.3	0.2	0.2
00.00-01.00	0.2	0.2	0.3
01.00-02.00	0.2	0.1	0.1
02.00-03.00	0.1	0.1	0.1
03.00-04.00	0.1	0.1	0.2
04.00-05.00	0.1	0.1	0.2
05.00-06.00	0.1	0.1	0.2
06.00-07.00	0.2	0.1	0.2
07.00-08.00	0.1	0.2	0.3
08.00-09.00	0.2	0.3	0.3
09.00-10.00	0.2	0.4	0.3
10.00-11.00	0.3	0.4	0.4
11.00-12.00	0.3	0.5	0.3
12.00-13.00	0.3	0.4	0.3
13.00-14.00	0.3	0.4	0.4
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.3	0.3	0.3
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.4	0.5	0.4
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.1	0.1	0.1
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤30		

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติธาคานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็ปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ๖-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681410 E, 1510662 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 300 E S/N 288
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 46.07 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเดือน		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)		
	13-14 มี.ค. 63	14-15 มี.ค. 63	15-16 มี.ค. 63
10.00-11.00	12.2	10.9	11.5
11.00-12.00	14.7	15.9	11.3
12.00-13.00	15.0	16.0	13.0
13.00-14.00	13.0	13.5	11.6
14.00-15.00	14.9	17.9	14.7
15.00-16.00	14.6	14.8	14.8
16.00-17.00	12.1	13.1	12.5
17.00-18.00	12.6	10.8	10.8
18.00-19.00	8.7	8.4	8.5
19.00-20.00	8.7	10.2	8.3
20.00-21.00	7.0	7.6	9.4
21.00-22.00	3.5	4.0	3.8
22.00-23.00	2.0	2.7	2.3
23.00-00.00	2.1	2.5	2.3
00.00-01.00	2.2	2.9	2.3
01.00-02.00	3.4	4.4	3.5
02.00-03.00	3.6	3.9	3.7
03.00-04.00	6.3	6.8	7.2
04.00-05.00	9.4	10.5	13.1
05.00-06.00	5.6	6.5	6.9
06.00-07.00	8.2	6.6	6.7
07.00-08.00	12.9	13.9	9.0
08.00-09.00	11.8	9.3	10.9
09.00-10.00	13.0	13.4	12.3
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	9.1	9.4	8.8
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	15.0	17.9	14.8
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	2.0	2.5	2.3
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤170		

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภัทรธาดาณิคม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ๖-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681410 E, 1510662 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายรัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 300 E S/N 288
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 46.07 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเดือน		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)		
	28-29 ก.ย. 63	29-30 ก.ย. 63	30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63
12.00-13.00	12.5	12.5	13.0
13.00-14.00	15.0	10.7	9.9
14.00-15.00	17.3	13.7	14.0
15.00-16.00	12.2	17.2	11.6
16.00-17.00	14.0	15.1	12.3
17.00-18.00	12.5	11.8	14.1
18.00-19.00	10.6	12.7	11.2
19.00-20.00	8.4	10.1	8.8
20.00-21.00	5.7	7.8	6.4
21.00-22.00	4.2	8.0	5.9
22.00-23.00	3.8	7.5	5.1
23.00-00.00	2.6	4.7	3.2
00.00-01.00	1.9	2.9	1.9
01.00-02.00	2.1	2.8	1.8
02.00-03.00	2.0	2.6	1.5
03.00-04.00	3.0	4.2	2.6
04.00-05.00	3.5	4.2	3.6
05.00-06.00	6.5	9.8	6.1
06.00-07.00	11.5	12.8	10.9
07.00-08.00	11.9	12.2	9.6
08.00-09.00	10.2	10.0	12.2
09.00-10.00	11.9	11.7	13.0
10.00-11.00	11.7	10.5	12.3
11.00-12.00	12.2	15.8	14.2
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	8.6	9.6	8.5
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	17.3	17.2	14.2
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	1.9	2.6	1.5
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤170		

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายรัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายรัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ธีรดิษคามินย	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ๖-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณวัดพระกุมารเยซู
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681483 E, 1510226 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายรัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 300 E S/N 214
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 46.07 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเดือน		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)		
	13-14 มี.ค. 63	13-14 มี.ค. 63	13-14 มี.ค. 63
10.00-11.00	10.5	11.1	10.0
11.00-12.00	15.5	13.4	10.0
12.00-13.00	16.1	15.2	15.6
13.00-14.00	12.7	13.2	10.6
14.00-15.00	14.3	14.3	13.1
15.00-16.00	15.4	15.0	14.0
16.00-17.00	12.4	11.6	11.8
17.00-18.00	10.3	10.4	9.3
18.00-19.00	8.3	8.2	7.6
19.00-20.00	9.1	8.7	6.9
20.00-21.00	7.3	7.4	8.6
21.00-22.00	4.0	3.5	3.4
22.00-23.00	3.2	2.8	1.9
23.00-00.00	2.9	2.3	2.3
00.00-01.00	2.2	2.1	2.1
01.00-02.00	3.3	3.4	3.2
02.00-03.00	3.7	3.6	3.5
03.00-04.00	6.5	6.4	6.8
04.00-05.00	9.9	9.1	8.9
05.00-06.00	6.3	5.9	8.7
06.00-07.00	10.6	5.5	7.3
07.00-08.00	14.9	11.5	8.4
08.00-09.00	11.2	8.5	10.2
09.00-10.00	12.9	15.4	10.8
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	9.3	8.7	8.1
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	16.1	15.4	15.6
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	2.2	2.1	1.9
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤170		

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายรัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายรัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ทวีธาภิรมย์	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: 2-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณวัดพระกุมารเชษฐ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681483 E, 1510226 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 300 E S/N 214
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 46.07 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเดือน		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)		
	28-29 ก.ย. 63	29-30 ก.ย. 63	30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63
14.00-15.00	8.8	8.9	11.2
15.00-16.00	11.4	10.0	9.9
16.00-17.00	13.2	11.9	11.1
17.00-18.00	11.1	11.5	9.9
18.00-19.00	14.5	13.5	13.9
19.00-20.00	11.2	11.0	11.2
20.00-21.00	13.6	10.5	12.2
21.00-22.00	9.0	11.9	7.3
22.00-23.00	7.0	7.0	6.9
23.00-00.00	7.4	5.4	6.0
00.00-01.00	6.0	4.4	7.2
01.00-02.00	2.9	1.6	2.1
02.00-03.00	3.2	0.6	1.4
03.00-04.00	1.6	0.7	1.9
04.00-05.00	1.6	1.0	2.2
05.00-06.00	3.0	2.1	3.0
06.00-07.00	3.9	1.9	3.8
07.00-08.00	5.5	5.6	9.3
08.00-09.00	8.3	12.4	12.9
09.00-10.00	6.3	10.8	8.5
10.00-11.00	7.1	10.4	10.3
11.00-12.00	9.7	14.9	12.5
12.00-13.00	10.0	12.6	10.9
13.00-14.00	9.9	14.4	13.9
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	7.8	8.1	8.3
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	14.5	14.9	13.9
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	1.6	0.6	1.4
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤170		

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาคานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: 7-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681410 E, 1510662 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 100A S/N 1814
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 46.01 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเดือน		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ppb		
	13-14 มี.ค. 63	14-15 มี.ค. 63	15-16 มี.ค. 63
10.00-11.00	2.6	2.4	2.6
11.00-12.00	2.6	2.6	2.4
12.00-13.00	3.0	3.2	2.4
13.00-14.00	2.8	2.8	2.8
14.00-15.00	3.2	3.0	2.7
15.00-16.00	2.8	2.9	3.1
16.00-17.00	2.6	2.5	2.7
17.00-18.00	2.9	2.8	2.7
18.00-19.00	2.7	2.9	2.6
19.00-20.00	2.6	2.9	2.5
20.00-21.00	2.3	2.5	2.9
21.00-22.00	2.2	2.7	2.5
22.00-23.00	2.3	2.8	2.6
23.00-00.00	2.6	2.3	2.4
00.00-01.00	2.1	2.1	2.2
01.00-02.00	2.1	2.2	2.1
02.00-03.00	1.8	1.8	1.9
03.00-04.00	1.9	1.8	1.9
04.00-05.00	1.8	2.0	2.1
05.00-06.00	1.6	1.8	1.9
06.00-07.00	2.1	1.8	1.9
07.00-08.00	2.4	2.4	1.9
08.00-09.00	2.2	2.2	2.4
09.00-10.00	2.4	2.5	2.3
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	2.4	2.5	2.4
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	3.2	3.2	3.1
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	1.6	1.8	1.9
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤300		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ¹	≤120		

หมายเหตุ: ¹ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริยาคานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลีชัย อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: 2-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยวธรอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681410 E, 1510662 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 100A S/N 1814
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 46.01 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเดือน		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ppb		
	28-29 ก.ย. 63	29-30 ก.ย. 63	30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63
12.00-13.00	4.2	4.2	3.3
13.00-14.00	3.6	3.2	4.3
14.00-15.00	4.4	4.1	3.8
15.00-16.00	3.6	3.6	3.9
16.00-17.00	3.1	4.6	3.4
17.00-18.00	3.8	4.3	3.1
18.00-19.00	3.6	3.8	3.5
19.00-20.00	3.4	4.1	3.2
20.00-21.00	3.1	4.1	3.0
21.00-22.00	2.5	3.6	2.8
22.00-23.00	2.4	3.2	2.1
23.00-00.00	2.6	3.7	2.2
00.00-01.00	2.8	3.5	2.2
01.00-02.00	3.1	3.1	2.0
02.00-03.00	2.6	2.6	1.9
03.00-04.00	2.8	2.8	1.9
04.00-05.00	2.7	2.9	2.1
05.00-06.00	2.9	3.6	2.8
06.00-07.00	3.4	3.8	3.0
07.00-08.00	3.7	4.3	4.5
08.00-09.00	2.9	3.8	3.4
09.00-10.00	3.0	4.3	4.4
10.00-11.00	3.7	3.6	3.6
11.00-12.00	3.6	4.2	3.4
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	3.2	3.7	3.1
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	4.4	4.6	4.5
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	2.4	2.6	1.9
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤300		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ¹	≤120		

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาคานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็ปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณวัดพระกุมารเยซู
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681483 E, 1510226 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 100A S/N 1894
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 46.01 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเคือน		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ppb		
	13-14 มี.ค. 63	13-14 มี.ค. 63	13-14 มี.ค. 63
10.00-11.00	2.4	2.4	2.4
11.00-12.00	2.7	2.4	2.3
12.00-13.00	3.1	3.1	2.6
13.00-14.00	2.8	2.7	2.7
14.00-15.00	3.1	2.7	2.6
15.00-16.00	2.9	3.0	3.1
16.00-17.00	2.6	2.3	2.6
17.00-18.00	2.6	2.8	2.5
18.00-19.00	2.6	2.9	2.5
19.00-20.00	2.6	2.7	2.3
20.00-21.00	2.3	2.5	2.8
21.00-22.00	2.3	2.6	2.4
22.00-23.00	2.8	2.8	2.4
23.00-00.00	2.9	2.3	2.4
00.00-01.00	2.1	1.8	2.1
01.00-02.00	2.0	1.9	2.0
02.00-03.00	1.8	1.7	1.9
03.00-04.00	1.9	1.7	1.9
04.00-05.00	1.9	1.8	1.7
05.00-06.00	1.7	1.7	2.1
06.00-07.00	2.4	1.6	2.0
07.00-08.00	2.6	2.2	1.9
08.00-09.00	2.2	2.1	2.3
09.00-10.00	2.3	2.7	2.2
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	2.4	2.4	2.3
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	3.1	3.1	3.1
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	1.7	1.6	1.7
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤300		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ¹	≤120		

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาคานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็ปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: 2-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณวัดพระกุ่มารเยชู
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681483 E, 1510226 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: API Model 100A S/N 1894
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC507080
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 46.01 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลา	รายเดือน		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ppb		
	28-29 ก.ย. 63	29-30 ก.ย. 63	30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63
14.00-15.00	2.2	3.2	2.6
15.00-16.00	2.3	3.1	2.8
16.00-17.00	2.9	2.8	2.7
17.00-18.00	3.2	3.1	3.2
18.00-19.00	2.6	3.2	3.2
19.00-20.00	3.0	3.1	3.3
20.00-21.00	2.7	2.8	2.7
21.00-22.00	2.4	3.0	2.2
22.00-23.00	2.4	2.7	2.4
23.00-00.00	2.4	2.2	2.2
00.00-01.00	2.1	2.0	2.6
01.00-02.00	2.0	2.1	2.1
02.00-03.00	2.0	1.9	2.2
03.00-04.00	2.0	1.7	2.2
04.00-05.00	1.4	1.4	2.2
05.00-06.00	1.8	1.6	1.9
06.00-07.00	1.7	1.3	1.9
07.00-08.00	1.6	1.6	2.2
08.00-09.00	1.8	2.2	2.1
09.00-10.00	2.6	2.4	2.6
10.00-11.00	3.1	2.3	3.0
11.00-12.00	2.8	2.8	2.9
12.00-13.00	3.1	2.6	3.0
13.00-14.00	3.0	2.6	3.1
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	2.4	2.4	2.6
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	3.2	3.2	3.3
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	1.4	1.3	1.9
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤300		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ¹	≤120		

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธิตานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: 2-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681410 E, 1510662 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC441324
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 180 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	รายเดือน
	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm)
13-14 มี.ค. 63	4.49
14-15 มี.ค. 63	4.56
15-16 มี.ค. 63	4.47
ค่าสูงสุด	4.56
ค่าต่ำสุด	4.47

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	
ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร	
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาดานิยม	
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด	
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5	

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681410 E, 1510662 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC441324
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 180 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	รายเดือน
	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm)
28-29 ก.ย. 63	3.55
29-30 ก.ย. 63	3.40
30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63	3.17
ค่าสูงสุด	3.55
ค่าต่ำสุด	3.17

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร	
ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร	
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาดานิชม	
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด	
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5	

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณวัดพระกุ่มารเยช
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681483 E, 1510226 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC441324
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 180 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	รายเดือน
	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm)
13-14 มี.ค. 63	3.12
14-15 มี.ค. 63	3.31
15-16 มี.ค. 63	3.15
ค่าสูงสุด	3.31
ค่าต่ำสุด	3.12

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิยม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการ	:โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณวัดพระกุ่มารเยชู
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: GPS 47P 0681483 E, 1510226 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายธวัช วิเชียร
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: CC441324
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 180 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	รายเดือน
	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm)
28-29 ก.ย. 63	2.95
29-30 ก.ย. 63	2.91
30 ก.ย. - 1 ต.ค. 63	2.95
ค่าสูงสุด	2.95
ค่าต่ำสุด	2.91

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้บันทึก	: นายธวัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธราดานิชม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลีชัย อดทน เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5

3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า บริเวณภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.067 - 0.170 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) และบริเวณวัดพระกุมารเยซู มีค่าอยู่ในช่วง 0.031 - 0.112 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซึ่งกำหนดให้ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน จะต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10})

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) พบว่า บริเวณภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.038 - 0.100 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) และบริเวณวัดพระกุมารเยซู มีค่าอยู่ในช่วง 0.018 - 0.088 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

3.1.5.3 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

ผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) พบว่า บริเวณภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.1 - 3.2 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และบริเวณวัดพระกุมารเยซู มีค่าอยู่ในช่วง 0.1 - 3.1 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

3.1.5.4 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบว่า บริเวณภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 - 21.4 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) และบริเวณวัดพระกุมารเยซู มีค่าอยู่ในช่วง 0.6 - 18.9 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปกำหนดให้ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จะต้องไม่เกิน 170 ส่วนในพันล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

3.1.5.5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบว่า บริเวณภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 1.2 - 4.8 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) และบริเวณวัดพระกุมารเยซู มีค่าอยู่ในช่วง 1.3 - 4.9 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 300 ส่วนในพันล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ส่วนปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า บริเวณภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 2.4 - 3.7 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) และบริเวณวัดพระกุมารเยซู มีค่าอยู่ในช่วง 2.3 - 2.9 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซึ่งกำหนดให้ ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 120 ส่วนในพันล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

3.1.5.6 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน พบว่า บริเวณภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 1.64 - 4.56 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และบริเวณวัดพระกุมารเยซู มีค่าอยู่ในช่วง 1.64 - 3.31 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานได้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี การกำหนดค่ามาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศทั่วไป

3.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

3.2.1 บทนำ

ปัญหาคูณภาพน้ำทิ้งที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากระยะดำเนินการของโครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ได้แก่ pH, Total Dissolved Solids, Suspended Solids, Settleable Solids, BOD, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil&Grease และ Total Coliform Bacteria จึงกำหนดให้มีแผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Total Dissolved Solids, Suspended Solids, Settleable Solids, BOD, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil&Grease และ Total Coliform Bacteria

3.2.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3, บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4 และบริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งสำหรับตรวจวิเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3.2-1 ถึงรูปที่ 3.2-4



รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566



รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566



รูปที่ 3.2-3 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566



รูปที่ 3.2-4 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

3.2.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 สำหรับรายงานผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำทิ้ง ดังแสดงในภาคผนวก ค

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

วันที่ตรวจวัด		บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย								
		pH	TDS	SS	Settleable Solids	BOD	Sulfide	TKN	Oil&Grease	Total Coliform Bacteria
เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2561	28 มี.ค. 61	7.3	337	171	2.0	74	0.7	18.76	10.0	15,000
	24 เม.ย. 61	7.2	212	12	<0.1	35	2.7	31.08	1.1	31,000
	31 พ.ค. 61	7.4	355	48	<0.1	47	0.5	6.58	2.3	600
	27 มิ.ย. 61	7.2	300	46	<0.1	94	3.3	12.62	3.0	1,100
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	ml/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Electrometric	Dried at 180 Degree Celsius	Dried at 103-105 Degree Celsius	Imhoff Cone	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	ZnS Precipitation, Iodometric	Macro-Kjeldahl, Titimetric	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	MPN Test

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

วันที่ตรวจวัด		บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย								
		pH	TDS	SS	Settleable Solids	BOD	Sulfide	TKN	Oil&Grease	Total Coliform Bacteria
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561	3 ก.ค. 61	7.2	340	29	0.3	58	0.9	22.10	3.4	3,900
	21 ส.ค. 61	7.2	343	45	<0.1	52	1.7	59.78	3.6	470,000
	14 ก.ย. 61	7.4	323	39	0.1	52	1.2	3.71	5.4	490,000
	10 ต.ค. 61	7.5	346	20	<0.1	39	0.2	6.85	1.6	41,000
	2 พ.ย. 61	7.4	323	128	4	48	1.6	16.56	4.2	430,000
	20 ธ.ค. 61	7.2	218	<2.5	<0.1	5	0.2	2.30	2.4	20,000
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	ml/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Electrometric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 D	Imhoff Cone	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	ZnS Precipitation, Iodometric Method	Digestion, Semi-Micro-Kjeldahl Method	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	Multiple Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

วันที่ตรวจวัด		บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2								
		pH	TDS	SS	Settleable Solids	BOD	Sulfide	TKN	Oil&Grease	Total Coliform Bacteria
เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562	30 มี.ค. 62	7.4	326	113	0.1	74	2.5	18.76	1.9	15,000
	1 เม.ย. 62	7.4	372	113	<0.1	65	2.8	42.54	1.6	1,400
	28 พ.ค. 62	7.3	354	53	0.1	26	0.2	65.69	1.8	1,700
	27 มิ.ย. 62	7.3	363	83	<0.1	45	1.5	54.11	1.7	1,700
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	ml/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Electrometric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 D	Imhoff Cone	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	ZnS Precipitation, Iodometric Method	Digestion, Semi-Micro-Kjeldahl Method	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	Multiple Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

วันที่ตรวจวัด		บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2								
		pH	TDS	SS	Settleable Solids	BOD	Sulfide	TKN	Oil&Grease	Total Coliform Bacteria
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562	10 ก.ค. 62	8.0	366	22	<0.1	13	0.9	49.33	<0.5	1,700
	7 ส.ค. 62	7.4	404	19	0.2	52	4.2	72.67	<0.5	3,800
	3 ก.ย. 62	7.6	362	55	<0.1	13	1.2	71.78	1.4	1,400
	2 ต.ค. 62	7.6	314	50	4.0	20	0.5	71.19	3.2	3,900
	15 พ.ย. 62	7.7	359	73	0.2	62	2.0	77.10	<0.5	21,000
	4 ธ.ค. 62	7.5	383	40	<0.1	58	1.8	79.17	1.4	3,500
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	ml/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Electrometric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 D	Imhoff Cone	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	ZnS Precipitation, Iodometric Method	Digestion, Semi-Micro-Kjeldahl Method	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	Multiple Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

วันที่ตรวจวัด		บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3								
		pH	TDS	SS	Settleable Solids	BOD	Sulfide	TKN	Oil&Grease	Total Coliform Bacteria
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562	30 มี.ค. 62	7.0	222	105	<0.1	37	0.3	9.52	<0.5	400
	1 เม.ย. 62	7.4	306	44	0.9	102	<0.1	81.50	3.0	1,700
	28 พ.ค. 62	7.4	416	47	0.4	40	0.2	75.67	2.8	150
	27 มิ.ย. 62	7.3	361	45	0.6	71	0.1	78.58	2.9	2,100
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	ml/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Electrometric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 D	Imhoff Cone	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	ZnS Precipitation, Iodometric Method	Digestion, Semi-Micro-Kjeldahl Method	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	Multiple Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

วันที่ตรวจวัด		บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3								
		pH	TDS	SS	Settleable Solids	BOD	Sulfide	TKN	Oil&Grease	Total Coliform Bacteria
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562	10 ก.ค.62	8.0	402	28	0.8	10	0.7	62.03	<0.5	330
	7 ส.ค. 62	7.3	409	11	0.3	40	0.8	71.78	3.2	1,100
	3 ก.ย. 62	7.9	402	66	0.1	70	1.4	52.29	2.0	17,000
	2 ต.ค. 62	7.6	352	67	0.6	29	0.6	92.16	4.8	47,000
	15 พ.ย. 62	7.7	386	65	0.1	96	5.1	85.37	2.2	1,700
	4 ธ.ค. 62	7.5	391	72	<0.1	97	1.9	90.69	3.4	1,600
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	ml/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Electrometric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 D	Imhoff Cone	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	ZnS Precipitation, Iodometric Method	Digestion, Semi-Micro-Kjeldahl Method	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	Multiple Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

วันที่ตรวจวัด		บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม								
		pH	TDS	SS	Settleable Solids	BOD	Sulfide	TKN	Oil&Grease	Total Coliform Bacteria
เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2561	28 มี.ค. 61	7.0	222	7.9	<0.1	27	0.3	9.52	<0.5	400
	24 เม.ย. 61	6.7	194	3.2	<0.1	6	0.4	17.36	<0.5	1,100
	31 พ.ค. 61	7.5	365	34	<0.1	23	0.3	5.14	1.8	110
	27 มิ.ย. 61	7.4	297	34	<0.1	27	0.4	9.56	2.8	<1.8
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		5 - 9	≤500	≤40	≤0.5	≤30	≤1.0	≤35	≤20	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	ml/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Electrometric	Dried at 180 Degree Celsius	Dried at 103-105 Degree Celsius	Imhoff Cone	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	ZnS Precipitation, Iodometric	Macro-Kjeldahl, Titimetric	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	MPN Test

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

วันที่ตรวจวัด		บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม								
		pH	TDS	SS	Settleable Solids	BOD	Sulfide	TKN	Oil&Grease	Total Coliform Bacteria
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561	3 ก.ค. 61	7.2	303	32	0.3	16	0.3	19.18	1.2	<1.8
	21 ส.ค. 61	7.3	347	39	<0.1	29	0.9	34.26	2.6	460,000
	14 ก.ย. 61	7.4	320	31	0.1	26	1.0	3.43	4.6	1,500
	10 ต.ค. 61	7.5	346	15	<0.1	29	<0.1	4.85	0.8	1,700
	2 พ.ย. 61	7.4	383	38	0.5	29	0.6	6.28	1.4	1,100
	20 ธ.ค. 61	7.3	232	6.0	<0.1	2	0.1	<0.50	2.4	1,100
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		5 - 9	≤500	≤40	≤0.5	≤30	≤1.0	≤35	≤20	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	ml/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Electrometric	Dried at 180 Degree Celsius	Dried at 103-105 Degree Celsius	Imhoff Cone	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	ZnS Precipitation, Iodometric	Macro-Kjeldahl, Titimetric	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	MPN Test

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

วันที่ตรวจวัด		บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม								
		pH	TDS	SS	Settleable Solids	BOD	Sulfide	TKN	Oil&Grease	Total Coliform Bacteria
เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562	30 มี.ค. 62	7.3	274	39	0.2	22.0	0.5	14.56	11.6	4,5000
	1 เม.ย. 62	7.3	288	40	0.1	20.2	0.2	13.25	1.8	2,000
	28 พ.ค. 62	7.4	228	40	0.1	19.0	0.2	14.62	2.2	4,700
	27 มิ.ย. 62	7.3	258	38	0.1	19.6	0.2	13.93	2.0	27,000
ค่ามาตรฐาน ¹		5 - 9	≤500	≤40	≤0.5	≤30	≤1.0	≤35	≤20	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	ml/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Electrometric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 D	Imhoff Cone	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	ZnS Precipitation, Iodometric Method	Digestion, Semi-Micro-Kjeldahl Method	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	Multiple Tube FermentationTechnique (SM:9221 B)

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

วันที่ตรวจวัด		บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม								
		pH	TDS	SS	Settleable Solids	BOD	Sulfide	TKN	Oil&Grease	Total Coliform Bacteria
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562	10 ก.ค. 62	7.8	296	22	0.1	6	0.4	19.20	0.8	33
	7 ส.ค. 62	7.3	321	18	<0.1	18	0.7	34.54	1.0	68
	3 ก.ย. 62	7.8	265	20	0.5	5	0.4	22.16	0.8	1,100
	2 ต.ค. 62	7.5	294	3.0	<0.1	8	<0.1	29.84	0.6	<1.8
	15 พ.ย. 62	7.6	377	23	0.3	28	7.1	34.25	1.0	1,400
	4 ธ.ค. 62	7.6	233	3.2	<0.1	<2.0	<0.1	3.84	0.6	3,300
ค่ามาตรฐาน ^{1/}		5 - 9	≤500	≤40	≤0.5	≤30	≤1.0	≤35	≤20	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	ml/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Electrometric Method	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017 part 2540 D	Imhoff Cone	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	ZnS Precipitation, Iodometric Method	Digestion, Semi-Micro-Kjeldahl Method	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	Multiple Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		25 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	16 มี.ค. 63	8 เม.ย. 63	11 พ.ค. 63	8 มิ.ย. 63		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.60	7.50	7.51	7.66	7.50	7.69	7.50 - 7.69	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	452	475	398	383	532	612	383 - 612	-
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/l	69	72	97	46	138	51	46 - 138	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	29	54.8	72.9	70.0	258	29.1	29 - 258	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.4	1.5	0.6	0.5	1.7	2.3	0.4 - 2.3	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	73.2	77.0	68.1	65.5	82.0	74.8	65.5 - 82	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	0.5	2.0	<0.1	9.0	<0.1	<0.1 - 9.0	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	40	55	14,000	1,100	920	110	40 - 14,000	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	1.0	3.0	1.4	1.6	2.0	0.6	0.6 - 3.0	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายรัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายรัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลลิษฐ์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		2 ก.ค. 63	11 ส.ค. 63	22 ก.ย. 63	9 ต.ค. 63	3 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.80	7.68	7.44	7.33	7.50	7.58	7.33 - 7.80	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	49.4	62.1	27.9	105	53.9	28.6	27.9 - 105	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	107	86	45	65	115	53	45 - 115	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	384	433	429	379	319	374	319 - 433	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	1.3	0.6	1.3	1.4	3.5	0.8	0.6 - 3.5	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	0.4	<0.1 - 0.4	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	2.2	<0.5	1.6	4.1	2.8	1.8	<0.5 - 4.1	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	68.1	72.2	62.0	54.0	86.8	74.4	54 - 86.8	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	1,700	60	2,200	16,000	9,200	1,200	60 - 16,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายรัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายรัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลิษฐ์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		28 ม.ค. 64	8 ก.พ. 64	3 มี.ค. 64	16 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	16 มิ.ย. 64		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.33	7.50	7.55	7.50	7.12	7.59	7.12 - 7.59	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	123	112	58.7	25.8	23.3	30.6	23.3 - 123	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	59	88	88	41	40	46	40 - 88	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	503	881	409	397	361	414	361 - 881	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	1.1	1.5	1.5	1.1	<0.1	<0.1	<0.1 - 1.5	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	0.1	0.3	0.4	0.6	0.6	<0.1	0.1 - 0.6	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	3.6	2.8	4.6	2.0	5.2	5.2	2 - 5.2	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	49.4	58.8	78.4	81.0	68.9	67.1	49.4 - 81	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	10	140	1,400	35,000	430,000	220	10 - 430,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวิระเทพ กิริธิตาณิคม
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสหัสชา ฝักบัว
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5
ชื่อผู้บันทึก : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-156-ก-8526

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยวธรพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		14 ก.ค. 64	16 ส.ค. 64	14 ก.ย. 64	19 ต.ค. 64	16 พ.ย. 64	17 ธ.ค. 64		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.44	6.96	6.82	7.16	7.29	6.90	6.82 - 7.44	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	21.0	70.8	50.1	103	66.6	27.6	21 - 103	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	72	38	34	46	44	81	34 - 81	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	679	350	439	372	292	388	292 - 679	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.5	1.3	0.7	1.7	0.9	<0.1	<0.1 - 1.7	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	0.9	2.0	1.3	26	7.0	8.0	0.9 - 26	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	2.2	4.6	1.2	1.6	2.6	<0.5	<0.5 - 4.6	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	18.6	65.6	8.3	30.7	29.5	85.1	8.3 - 85.1	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	<1.8	35,000	350	4,700	2,200	3,500	<1.8 - 35,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวิระเทพ กิริธิตาณิคม
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสหัสชา ฝักบัว
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5
ชื่อผู้บันทึก : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-156-ค-8526

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยวธรพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		8 ม.ค. 65	18 ก.พ. 65	7 มี.ค. 65	11 เม.ย. 65	18 พ.ค. 65	14 มิ.ย. 65		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.58	7.42	7.43	7.48	7.40	7.37	7.37 - 7.58	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	29.0	110	71.0	152	175	168	29.0 - 175	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	37	37	63	158	59	62	37 - 158	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	384	340	372	392	436	328	328 - 436	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	<0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	<0.1	<0.1 - 0.4	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	10	0.6	10	<0.1	12	<0.1 - 12	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	0.8	1.0	3.2	12.8	2.2	<0.5	<0.5 - 12.8	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	54.6	60.6	65.9	60.3	60.6	23.9	23.9 - 65.9	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	120	94	9,200	350	9,200	350	94 - 9,200	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ภิรติธาตานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสหัสสา ผักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยวธรพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		7 ก.ค. 65	9 ส.ค. 65	6 ก.ย. 65	12 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	12 ธ.ค. 65		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.28	7.24	7.36	7.27	7.35	7.42	7.24 - 7.42	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	230	260	248	226	271	114	114 - 271	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	97	48	67	54	72	18	18 - 97	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	408	352	308	312	338	364	308 - 408	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	1.4	0.1 - 1.4	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	9	0.1	0.2	0.5	<0.1	<0.1	<0.1 - 9.0	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	1.2	2.6	<0.5	2.0	4.2	4.2	1.2 - 4.2	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	27.8	39.6	19.2	37.2	56.1	87.1	19.2 - 87.1	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	24,000	940	2.1	220	1,600	240	2.1 - 24,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวิระเทพ กิริธิตาณิคม
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวศุภัสสา ฝึกบัว
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5
ชื่อผู้บันทึก : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-156-ค-8526

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		21 ม.ค. 66	28 ก.พ. 66	14 มี.ค. 66	7 เม.ย. 66	17 พ.ค. 66	6 มิ.ย. 66		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.49	7.52	7.49	7.50	7.49	7.36	7.36 - 7.52	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	89.2	23.6	89.0	98.0	58.0	212	23.6 - 212	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	64	37	55	74	70	344	37 - 344	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	416	570	380	334	355	69	69 - 570	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.8	0.1 - 0.8	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	0.1	0.3	<0.1	<1.0	<0.1 - 0.3	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	7.6	<0.5	6.7	2.2	3.5	7.1	<0.5 - 7.6	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	25.9	64.9	75.5	54.2	68.6	48.1	25.9 - 75.5	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	47	2,000	5,400	4.3	54,000	1,300	4.3 - 54,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยรรขอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		4 ก.ค. 66	3 ส.ค. 66	8 ก.ย. 66	5 ต.ค. 66	10 พ.ย. 66	28 ธ.ค. 66		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.8	7.6	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2 - 7.8	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	159	138	139	206	174	118	118 - 206	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	48	53	61	43	53	42	42 - 61	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	410	385	403	327	290	390	290 - 410	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.3	0.2	<0.1	0.4	0.5	0.1	<0.1 - 0.5	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.5	<0.1 - 0.5	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	<5.0	<5.0	<5.0	4.1	5.1	<3.0	<0.5 - 5.1	-
ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	58.7	52.9	32.1	39.0	46.5	8.8	8.8 - 58.7	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	350	2,100	210	920	>160,000	160,000	210 - >160,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยวธรพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		25 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	16 มี.ค. 63	8 เม.ย. 63	11 พ.ค. 63	8 มิ.ย. 63		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.70	7.60	7.48	7.43	7.47	7.71	7.43 - 7.71	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	521	497	451	420	568	638	420 - 638	-
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/l	69	82	81	49	84	55	49 - 84	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	63.6	66.2	72.9	87.5	178	29.6	29.6 - 178	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	1.9	1.4	<0.1	1.1	1.2	1.2	<0.1 - 1.9	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	95.5	76.7	84.8	84.3	53.9	85.5	53.9 - 95.5	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	1.5	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1 - 1.5	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	140	150	17,000	2,400	1,600	140	140 - 17,000	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	1.2	2.0	<0.5	1.6	1.0	0.6	<0.5 - 2.0	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายรัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายรัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ทิรติรานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลีชัย อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		2 ก.ค. 63	11 ส.ค. 63	22 ก.ย. 63	9 ต.ค. 63	3 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.90	7.65	7.53	7.44	7.46	7.56	7.44 - 7.90	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	29.1	56.4	30.6	74.4	24.5	25.7	24.5 - 74.4	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	75	60	44	40	91	70	40 - 91	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	407	448	437	400	340	364	340 - 448	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	1.0	0.8	1.3	1.3	2.3	0.8	0.8 - 2.3	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1 - 0.1	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	2.2	1.2	1.6	1.0	1.4	1.8	1.0 - 2.2	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	79.4	76.7	76.2	73.0	74.1	77.2	73 - 79.4	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	2,400	61	390	470	16,000	920	61 - 16,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายรัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายรัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ทิรธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลิษฐ์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		28 ม.ค. 64	8 ก.พ. 64	3 มี.ค. 64	16 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	16 มิ.ย. 64		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	6.75	7.56	7.69	7.47	7.27	7.53	6.75 - 7.69	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	73.6	54.5	56.4	22.2	148	50.8	22.2 - 148	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	77	91	100	36	75	81	36 - 100	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	531	794	429	408	371	418	371 - 794	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	1.7	1.5	1.6	1.0	7.3	5.7	1.0 - 7.3	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	<0.1 - 0.4	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	3.5	5.2	3.6	2.4	3.4	3.6	2.4 - 5.2	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	78.4	82.7	91.5	89.1	80.5	88.0	78.4 - 91.5	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	310	150	1,300	54,000	54,000	350	150 - 54,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดานิคม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสาหัสสา ศักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		14 ก.ค. 64	16 ส.ค. 64	14 ก.ย. 64	19 ต.ค. 64	16 พ.ย. 64	17 ธ.ค. 64		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.52	7.16	7.04	7.27	7.32	7.48	7.04 - 7.52	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	66.0	68.6	66.3	58.2	46.8	58.5	46.8 - 68.6	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	76	69	42	40	76	114	40 - 114	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	648	366	452	640	284	388	284 - 648	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.9	1.3	2.1	2.0	0.4	0.3	0.3 - 2.1	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	1.2	0.2	1.2	<0.1	0.1	<0.1 - 1.2	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	4.0	5.2	2.5	1.0	5.6	1.2	1.0 - 5.6	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	75.6	61.7	82.4	83.6	40.8	87.7	40.8 - 87.7	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	2.0	7,900	540	6,300	3,500	5,400	2.0 - 7,900	-

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ภิรติธาดานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสหัสสา ฝักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		8 ม.ค. 65	18 ก.พ. 65	7 มี.ค. 65	11 เม.ย. 65	18 พ.ค. 65	14 มิ.ย. 65		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.60	7.39	7.44	7.53	7.50	7.52	7.39 - 7.60	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	37.7	44.9	89.0	63.0	67.0	66.0	37.7 - 89.0	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	67	103	116	96	85	55	55 - 116	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	416	392	368	464	446	348	348 - 464	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	<0.1	0.2	0.7	0.5	1.2	<0.1	<0.1 - 1.2	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1 - 0.1	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	0.8	3.0	4.0	6.2	2.0	<0.5	<0.5 - 6.2	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	93.6	93.6	87.7	111	95.7	65.6	65.6 - 111	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	170	110	9,200	240	160,000	5,400	110 - 160,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดานิคม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสาหัสชา ศักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		7 ก.ค. 65	9 ส.ค. 65	6 ก.ย. 65	12 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	12 ธ.ค. 65		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.22	7.12	7.34	7.34	7.51	7.54	7.12 - 7.54	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	89.0	222	77.5	87.5	412	114	77.5 - 412	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	89	48	92	31	96	51	31 - 96	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	444	420	340	328	344	400	328 - 444	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.3	1.4	0.8	1.8	0.4	0.6	0.3 - 1.8	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	0.1	1.5	0.1	0.9	<0.1 - 1.5	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	1.0	7.2	4.0	1.8	3.6	1.0	1 - 7.2	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	91.9	95.4	77.4	77.4	89.8	93.0	77.4 - 95.4	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	20,000	920	1.7	220	16,000	250,000	1.7 - 250,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ภิรติธาดานิม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสาวิศยา ศักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยรรขอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		21 ม.ค. 66	28 ก.พ. 66	14 มี.ค. 66	7 เม.ย. 66	17 พ.ค. 66	6 มิ.ย. 66		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.47	7.58	7.46	7.47	7.27	7.43	7.27 - 7.58	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	65.4	113	106	28.2	65.0	52.6	28.2 - 113	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	70	75	56	40	35	318	35 - 318	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	400	412	410	390	315	70	70 - 412	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.4	0.2	0.3	0.2	1.8	0.8	0.2 - 1.8	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1 - 0.2	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	1.2	0.8	4.7	4.5	2.4	3.1	0.8 - 4.7	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	67.1	75.6	84.8	30.0	59.4	65.9	30 - 84.8	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	160	2,800	16,00	39	54,000	2,100	39 - 54,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยรรขอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		4 ก.ค. 66	3 ส.ค. 66	8 ก.ย. 66	5 ต.ค. 66	10 พ.ย. 66	28 ธ.ค. 66		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.8	7.7	7.6	7.5	7.3	7.5	7.3 - 7.8	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	298	73.0	210	64.4	61.5	74.0	61.5 - 298	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	72	76	90	69	70	80	69 - 90	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	399	422	450	375	313	412	313 - 450	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.4	0.9	0.8	0.4	0.9	0.3	0.3 - 0.9	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.2	<0.1 - 1.2	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	<5.0	<5.0	18.5	5.4	5.0	8.5	<5 - 18.5	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	92.5	84.7	86.3	75.0	58.8	20.6	20.6 - 92.5	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	280	17	1,200	2,800	54,000	>160,000	17 - >160,000	-

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		25 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	16 มี.ค. 63	8 เม.ย. 63	11 พ.ค. 63	8 มิ.ย. 63		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.80	7.80	7.43	7.41	7.51	7.39	7.39 - 7.80	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	508	491	444	398	539	574	398 - 574	-
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/l	43	50	34	31	78	40	31 - 78	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	44.9	51.4	52.0	66.4	10.4	30.4	10.4 - 66.4	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.8	1.7	0.9	0.7	0.4	0.3	0.3 - 1.7	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	53.9	71.0	49.9	31.0	57.1	23.2	23.2 - 71	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 - 0.2	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	24,000	25,000	13,000	100	49	100	49 - 25,000	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	1.2	2.4	1.2	<0.5	1.4	<0.5	<0.5 - 2.4	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายรัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายรัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลลิษฐ์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		2 ก.ค. 63	11 ส.ค. 63	22 ก.ย. 63	9 ต.ค. 63	3 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.75	7.04	7.31	7.25	7.46	7.55	7.04 - 7.75	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	26.6	54.1	29.6	67.2	27.3	32.0	26.6 - 67.2	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	54	47	75	32	88	69.0	32 - 88	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	414	480	411	349	317	360	317 - 480	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.3	<0.1	1.3	0.7	1.7	0.7	<0.1 - 1.7	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.4	0.3	<0.1 - 0.4	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	<0.5	0.6	0.6	0.6	2.8	1.8	<0.5 - 2.8	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	46.1	24.4	39.8	43.3	74.1	82.9	24.4 - 82.9	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	1,300	110	3,500	2,800	270	280	110 - 3500	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายรัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายรัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดาณิม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลลิษฐ์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		28 ม.ค. 64	8 ก.พ. 64	3 มี.ค. 64	16 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	16 มิ.ย. 64		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.57	7.49	7.57	7.44	6.89	7.25	6.89 - 7.57	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	93.6	26.7	24.2	25.6	230	53.6	24.2 - 230	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	60	75	83	8.1	862	13	8.1 - 862	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	562	762	427	402	353	350	350 - 762	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.7	0.6	0.8	<0.1	6.2	1.5	<0.1 - 6.2	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	0.1	0.3	<0.1	0.1	100	<0.1	<0.1 - 100	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	2.4	4.6	2.8	1.2	29.0	2.6	1.2 - 29.0	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	90.9	83.8	80.1	73.2	100	51.1	51.1 - 100	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	11	120	2,200	540	54,000	280	11 - 2,200	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดานิคม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสาวิทยา ผักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		14 ก.ค. 64	16 ส.ค. 64	14 ก.ย. 64	19 ต.ค. 64	16 พ.ย. 64	17 ธ.ค. 64		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.41	7.42	7.20	7.27	7.20	7.34	7.20 - 7.42	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	30.0	29.8	31.0	22.4	30.4	28.8	22.4 - 31.0	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	59	45	51	61	24	97	24 - 97	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	597	329	380	528	292	388	292 - 597	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.7	0.4	1.3	1.4	0.2	<0.1	<0.1 - 1.4	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	2.0	0.6	1.5	0.4	0.1	12	0.1 - 12	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	2.6	1.2	3.2	2.0	2.6	8.2	1.2 - 8.2	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	31.6	61.7	67.8	76.2	29.5	85.4	29.5 - 85.4	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	2.0	3,300	5,400	7,000	21	2,800	2.0 - 7,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ภิรติธาดานิม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสาหัสชา ผักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		8 ม.ค. 65	18 ก.พ. 65	7 มี.ค. 65	11 เม.ย. 65	18 พ.ค. 65	14 มิ.ย. 65		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.64	7.46	7.38	7.63	7.55	7.43	7.38 - 7.64	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	26.0	53.6	72.0	44.0	64.0	57.0	26.0 - 72.0	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	40	34	102	79	58	52	34 - 102	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	368	332	360	388	404	322	322 - 404	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	<0.1	<0.1	0.4	0.4	0.2	<0.1	<0.1 - 0.4	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	1.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1 - 1.1	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	0.8	1.4	5.0	5.2	1.6	<0.5	<0.5 - 5.2	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	84.8	75.6	75.6	93.0	80.6	74.7	74.7 - 93.0	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	170	120	5,400	280	140,000	150	120 - 140,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวิระเทพ ภิรติธาดานิคม
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสหัสสา สักบัว
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5
ชื่อผู้บันทึก : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-156-ค-8526

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		7 ก.ค. 65	9 ส.ค. 65	6 ก.ย. 65	12 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	12 ธ.ค. 65		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	6.92	7.28	7.41	7.18	7.39	7.29	6.92 - 7.41	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	70.0	106	52.5	142	304	154	52.5 - 304	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	54	25	52	50	61	27	25 - 61	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	372	404	372	296	312	372	296 - 404	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.2	0.3	0.7	1.7	0.3	1.4	0.2 - 1.7	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	0.1	3.5	1.2	<0.1	0.1	<0.1 - 3.5	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	1.6	3.0	10.0	8.4	5.4	2.8	1.6 - 10	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	71.2	68.8	67.4	72.4	75.6	73.3	67.4 - 75.6	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	21,000	390	2	240	16,000	210,000	2 - 210,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดามิคม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสาหิสา ฝักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยรรขอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		21 ม.ค. 66	28 ก.พ. 66	14 มี.ค. 66	7 เม.ย. 66	17 พ.ค. 66	6 มิ.ย. 66		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	6.98	7.32	7.13	7.06	7.41	7.44	6.98 - 7.44	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	120	128	124	78.5	128	69.2	69.2 - 128	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	45	36	29	16	42	380	16 - 380	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	356	376	384	338	280	76	76 - 384	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	3.2	2.5	2.3	2.8	0.9	0.6	0.6 - 3.2	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	0.8	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1 - 0.8	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	3.9	1.2	6.4	2.8	2.4	2.2	1.2 - 6.4	-
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	63.8	73.3	71.9	39.6	44.2	70.0	39.6 - 73.3	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	540	2,200	350	170	350	120	120 - 2,200	-

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยรรขอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		4 ก.ค. 66	3 ส.ค. 66	8 ก.ย. 66	5 ต.ค. 66	10 พ.ย. 66	28 ธ.ค. 66		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.6	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2 - 7.6	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	252	53.5	220	52.8	25.6	46.8	25.6 - 252	-
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	60	53	62	28	21	24	21 - 62	-
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	342	371	370	307	280	387	280 - 387	-
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	1.6	0.3	1.0	0.8	2.6	0.8	0.3 - 2.6	-
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2.5	<0.1 - 2.5	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	<5.0	<5.0	18.2	5.3	3.6	7.1	<5.0 - 18.2	-
ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	69.5	84.7	60.5	50.3	36.5	10.6	10.6 - 84.7	-
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	920	240	2,000	540	54,000	>160,000	240 - >160,000	-

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยวธรพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		25 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	16 มี.ค. 63	8 เม.ย. 63	11 พ.ค. 63	8 มิ.ย. 63		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.30	7.50	7.54	7.70	7.65	7.68	7.30 - 7.70	5 - 9
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	500	500	443	477	500	500	443 - 500	≤500
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/l	12	14	35	<2.5	39	8.0	<2.5 - 39.0	≤40
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	12.8	21.5	30.9	7.6	29	20.1	7.6 - 30.9	≤30
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.2	0.7	<0.1	<0.1	0.9	0.3	<0.1 - 0.9	≤1.0
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	35	35.0	35	26.7	28	12.2	12.2 - 35	≤35
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1 - 0.4	≤0.5
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	110	100	27,000	100	130	120	100 - 27,000	-
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	1.6	3.8	0.6	1.2	2.0	<0.5	<0.5 - 3.8	≤20

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายรัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายรัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลลิษฐ์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยารรหอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		2 ก.ค. 63	11 ส.ค. 63	22 ก.ย. 63	9 ต.ค. 63	3 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	8.06	7.29	7.27	7.19	7.42	7.48	7.19 - 8.06	5 - 9
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	28.7	11.6	29.3	8.9	27.0	26.1	8.9 - 29.3	≤30
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	26	3.5	5.8	12	27	28	3.5 - 28.0	≤40
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	362	352	389	374	323	389	323 - 389	≤500
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.9	<0.1	0.7	<0.1	0.9	0.9	<0.1 - 0.9	≤1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1 - 0.1	≤0.5
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	1.0	<0.5	2.0	1.2	2.4	<0.5	<0.5 - 2.4	≤20
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	34.6	24.7	27.9	27.7	34.8	28.6	24.7 - 34.8	≤35
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	2,100	<1.8	3,300	170	3,500	540	<1.8 - 3,500	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายรัช วิเชียร	ชื่อผู้บันทึก	: นายรัช วิเชียร
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดานิม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางณัฐลักษณ์ สนสันดี	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-6996
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		28 ม.ค. 64	8 ก.พ. 64	3 มี.ค. 64	16 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	16 มิ.ย. 64		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.43	7.56	7.44	7.25	7.18	7.23	7.18 - 7.56	5 - 9
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	18.5	9.6	28.4	26.0	6.7	46.4	6.7 - 46.4	≤30
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	27	40	12	<5.0	<5.0	11	<5.0 - 40	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	1.0	<0.1	0.2	0.8	<0.1	1.4	<0.1 - 1.4	≤1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1 - 0.2	≤0.5
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	1.6	2.6	1.8	1.5	1.6	1.2	1.2 - 2.6	≤20
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	28.3	34.8	34.6	34.1	15.3	49.9	15.3 - 49.9	≤35
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	470	140	3,500	460	120	220	120 - 3,500	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติธาตานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสหัสสา ผักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด
		28 ม.ค. 64	8 ก.พ. 64	3 มี.ค. 64	16 เม.ย. 64	21 พ.ค. 64	16 มิ.ย. 64	
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำทิ้ง)	mg/l	576	458	495	398	265	349	265 - 576
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำใช้)	mg/l	243	243	226	192	220	279	192 - 279
ค่ามาตรฐาน ^{1/2}	mg/l	≤743	≤743	≤726	≤692	≤720	≤779	-

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

^{2/} TDS ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดาณิคม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสหัสสา สักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยรรรชอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		14 ก.ค. 64	16 ส.ค. 64	14 ก.ย. 64	19 ต.ค. 64	16 พ.ย. 64	17 ธ.ค. 64		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.42	7.32	7.31	7.30	7.31	7.26	7.26 - 7.42	5 - 9
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	4.9	17.8	6.1	13.6	29.2	28.8	4.9 - 29.2	≤30
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	<5.0	17	<5.0	6	11	26	<5.0 - 26	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	<0.1	0.5	<0.1	0.9	0.2	0.1	<0.1 - 0.9	≤1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤0.5
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	<0.5	1.0	0.8	1.2	5.0	3.2	<0.5 - 5.0	≤20
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	<4.0	4.1	<4.0	33.9	31.9	34.6	<4.0 - 34.6	≤35
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	6.1	330	<1.8	5,400	540	3,500	<1.8 - 5,400	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ภิรติธาตานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสหัสสา ผักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด
		14 ก.ค. 64	16 ส.ค. 64	14 ก.ย. 64	19 ต.ค. 64	16 พ.ย. 64	17 ธ.ค. 64	
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำทิ้ง)	mg/l	191	349	260	412	310	396	191 - 412
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำใช้)	mg/l	523	205	298	130	130	236	130 - 523
ค่ามาตรฐาน ^{1,2}	mg/l	≤1,023	≤705	≤798	≤630	≤630	≤736	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

² TDS ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดาณิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสหัสสา สักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
 จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
 ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		8 ม.ค. 65	18 ก.พ. 65	7 มี.ค. 65	11 เม.ย. 65	18 พ.ค. 65	14 มิ.ย. 65		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.45	7.17	7.34	7.51	7.45	7.34	7.17 - 7.51	5 - 9
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	16.7	7.7	29.5	28.0	7.1	30.0	7.1 - 30.0	≤30
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	16	13	25	24	<5	<5	<5 - 25	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.2	0.2	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 - 0.3	≤1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 - 0.2	≤0.5
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	3.8	2.8	1.4	3.4	0.7	<0.5	<0.5 - 3.8	≤20
ทิกเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	34.5	34.8	34.5	16.5	17.1	7.4	7.4 - 34.8	≤35
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	140	110	92,000	350	350	130	110 - 92,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติธาตานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสหัสสา ผักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด
		8 ม.ค. 65	18 ก.พ. 65	7 มี.ค. 65	11 เม.ย. 65	18 พ.ค. 65	14 มิ.ย. 65	
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำทิ้ง)	mg/l	394	374	392	420	166	258	166 - 420
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำใช้)	mg/l	238	226	266	258	282	224	224 - 282
ค่ามาตรฐาน ^{1/2}	mg/l	≤738	≤726	≤766	≤758	≤782	≤724	-

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
^{2/} TDS ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดาณิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสหัสสา สักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยารรชอพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		7 ก.ค. 65	9 ส.ค. 65	6 ก.ย. 65	12 ต.ค. 65	28 พ.ย. 65	12 ธ.ค. 65		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.06	7.17	7.26	7.13	7.37	7.31	7.06 - 7.37	5 - 9
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	13.7	5.8	7.9	7.8	23.8	25.7	5.8 - 25.7	≤30
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	<5	<5	5	<5	17	28	<5 - 28	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.2	<0.1 - 0.3	≤1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1 - 0.1	≤0.5
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.6	<0.5 - 1.6	≤20
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	<4.0	<4.0	4.1	<4.0	31.3	19.5	<4.0 - 31.3	≤35
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	4.5	<1.8	<1.8	130	350	9.2	<1.8 - 350	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติธาตานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสหัสสา ผักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด
		7 ก.ค. 65	9 ส.ค. 65	6 ก.ย. 65	12 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	14 ธ.ค. 65	
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำทิ้ง)	mg/l	214	202	122	136	278	360	122 - 360
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำใช้)	mg/l	250	192	138	158	166	187	138 - 250
ค่ามาตรฐาน ^{1/2}	mg/l	≤464	≤394	≤260	≤294	≤444	≤547	-

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
^{2/} TDS ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดาณิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสหัสสา สักบัว	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8526
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยรรรหอพาร์ทเมนท์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		21 ม.ค. 66	28 ก.พ. 66	14 มี.ค. 66	7 เม.ย. 66	17 พ.ค. 66	6 มิ.ย. 66		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.32	7.50	7.21	7.28	7.08	6.81	6.81 - 7.5	5 - 9
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	9.2	9.0	10.2	8.0	25.2	28.2	8 - 28.2	≤30
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	33	19	7	12	5	14	<5 - 33	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	<0.1	<0.1	0.3	0.2	0.2	<0.1	<0.1 - 0.3	≤1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.3	<0.1 - 0.3	≤0.5
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	3.6	6.2	2.5	3.5	2.2	<0.5	<0.5 - 6.2	≤20
ทิกเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	20.7	20.1	21.3	<4.0	19.3	11.9	<4.0 - 21.3	≤35
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	3.3	2,800	130	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8 - 2,800	-

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด
		21 ม.ค. 66	28 ก.พ. 66	14 มี.ค. 66	7 เม.ย. 66	17 พ.ค. 66	6 มิ.ย. 66	
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำทิ้ง)	mg/l	356	396	332	328	275	325	275 - 396
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำใช้)	mg/l	198	198	190	196	190	206	190 - 206
ค่ามาตรฐาน ^{1/2}	mg/l	≤698	≤698	≤690	≤696	≤690	≤706	-

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

^{2/} TDS ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน ¹
		4 ก.ค. 66	3 ส.ค. 66	8 ก.ย. 66	5 ต.ค. 66	10 พ.ย. 66	28 ธ.ค. 66		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2 - 7.4	5 - 9
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	13.8	5.4	7.1	3.6	5.7	6.2	3.6 - 13.8	≤30
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/l	<5	<5	<5	17	20	18	<5 - 20	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	<0.1	<0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	<0.1 - 0.4	≤1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ml/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.3	<0.1 - 0.3	≤0.5
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<3.0	3.0	3.3	<0.5 - 3.3	≤20
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	9.1	<4.0	25.2	8.2	8.2	12.9	<4.0 - 25.2	≤35
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	MPN/100mL	<1.8	12	70	79	>160,000	92,000	<1.8 - 92,000	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการจรรยาบรรณพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของ บริษัท โซดิธันวัดน์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม						ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด
		4 ก.ค. 66	3 ส.ค. 66	8 ก.ย. 66	5 ต.ค. 66	10 พ.ย. 66	28 ธ.ค. 66	
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำทิ้ง)	mg/l	302	172	318	296	340	403	172 - 403
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น้ำใช้)	mg/l	210	242	295	168	139	252	139 - 295
ค่ามาตรฐาน ^{1/2}	mg/l	≤710	≤742	≤795	≤668	≤639	≤752	-

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

^{2/} TDS ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

3.2.5.1 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.2 - 7.8, BOD มีค่าอยู่ในช่วง 118 - 206 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วง 42 - 61 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ในช่วง 290 - 410 mg/l, Sulfide มีค่าอยู่ในช่วง <0.1 - 0.5 mg/l, Settleable Solids มีค่าอยู่ในช่วง <0.1 - 0.5 ml/l, Oil&Grease มีค่าอยู่ในช่วง <0.5 - 5.1 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง 8.8 - 58.7 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง 210 - >160,000 MPN/100ml ทั้งนี้ ไม่สามารถนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เนื่องจากเป็นน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

3.2.5.2 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.3 - 7.8, BOD มีค่าอยู่ในช่วง 61.5 - 298 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วง 69 - 90 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ในช่วง 313 - 450 mg/l, Sulfide มีค่าอยู่ในช่วง 0.3 - 0.9 mg/l, Settleable Solids มีค่าอยู่ในช่วง <0.1 - 1.2 ml/l, Oil&Grease มีค่าอยู่ในช่วง <5 - 18.5 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง 20.6 - 92.5 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง 17 - >160,000 MPN/100ml ทั้งนี้ ไม่สามารถนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เนื่องจากเป็นน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

3.2.5.3 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.2 - 7.6, BOD มีค่าอยู่ในช่วง 25.6 - 252 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วง 21 - 62 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ในช่วง 280 - 387 mg/l, Sulfide มีค่าอยู่ในช่วง 0.3 - 2.6 mg/l, Settleable Solids มีค่าอยู่ในช่วง <0.1 - 2.5 ml/l, Oil&Grease มีค่าอยู่ในช่วง <5.0 - 18.2 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง 10.6 - 84.7 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง 240 - >160,000 MPN/100ml ทั้งนี้ ไม่สามารถนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เนื่องจากเป็นน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

3.2.5.4 บริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.2 - 7.4, BOD มีค่าอยู่ในช่วง 3.6 - 13.8 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วง <5 - 20 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยู่ในช่วง 172 - 403 mg/l, Sulfide มีค่าอยู่ในช่วง <0.1 - 0.4 mg/l, Settleable Solids มีค่าอยู่ในช่วง <0.1 - 0.3 ml/l, Oil&Grease มีค่าอยู่ในช่วง <0.5 - 3.3 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง <4.0 - 25.2 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง <1.8 - 92,000 MPN/100ml เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดให้ pH มีค่าอยู่ระหว่าง 5 - 9, BOD มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าไม่เกิน 40 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, Sulfide มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, Settleable Solids มีค่าไม่เกิน 0.5 ml/l, Oil&Grease มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และ Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าไม่เกิน 35 mg/l จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

ส่วนค่า Total Coliform Bacteria ไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานในดัชนีดังกล่าว


3.3 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.3.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป


โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินงานของโครงการ ตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในปี 2564 เป็นต้นไปทางโครงการจึงไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แต่จะยังคงผลการตรวจวัดในช่วง 3 ปีแรกไว้เป็นข้อมูลในรายงานต่อไป ซึ่งจากผลการดำเนินงานโครงการจรรยวธรพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 (ระยะดำเนินการ) ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณวัดพระกุมารเยซู ของโครงการจรรยวธรพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของบริษัท โซติชนวัฒน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศตามที่ระบุไว้ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.3-1 ถึงรูปที่ 3.3-7 ซึ่งผลการตรวจวัด พบว่า ทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป, ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป, ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง


สำหรับค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกำหนดค่ามาตรฐาน ก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศทั่วไป จึงไม่สามารถนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

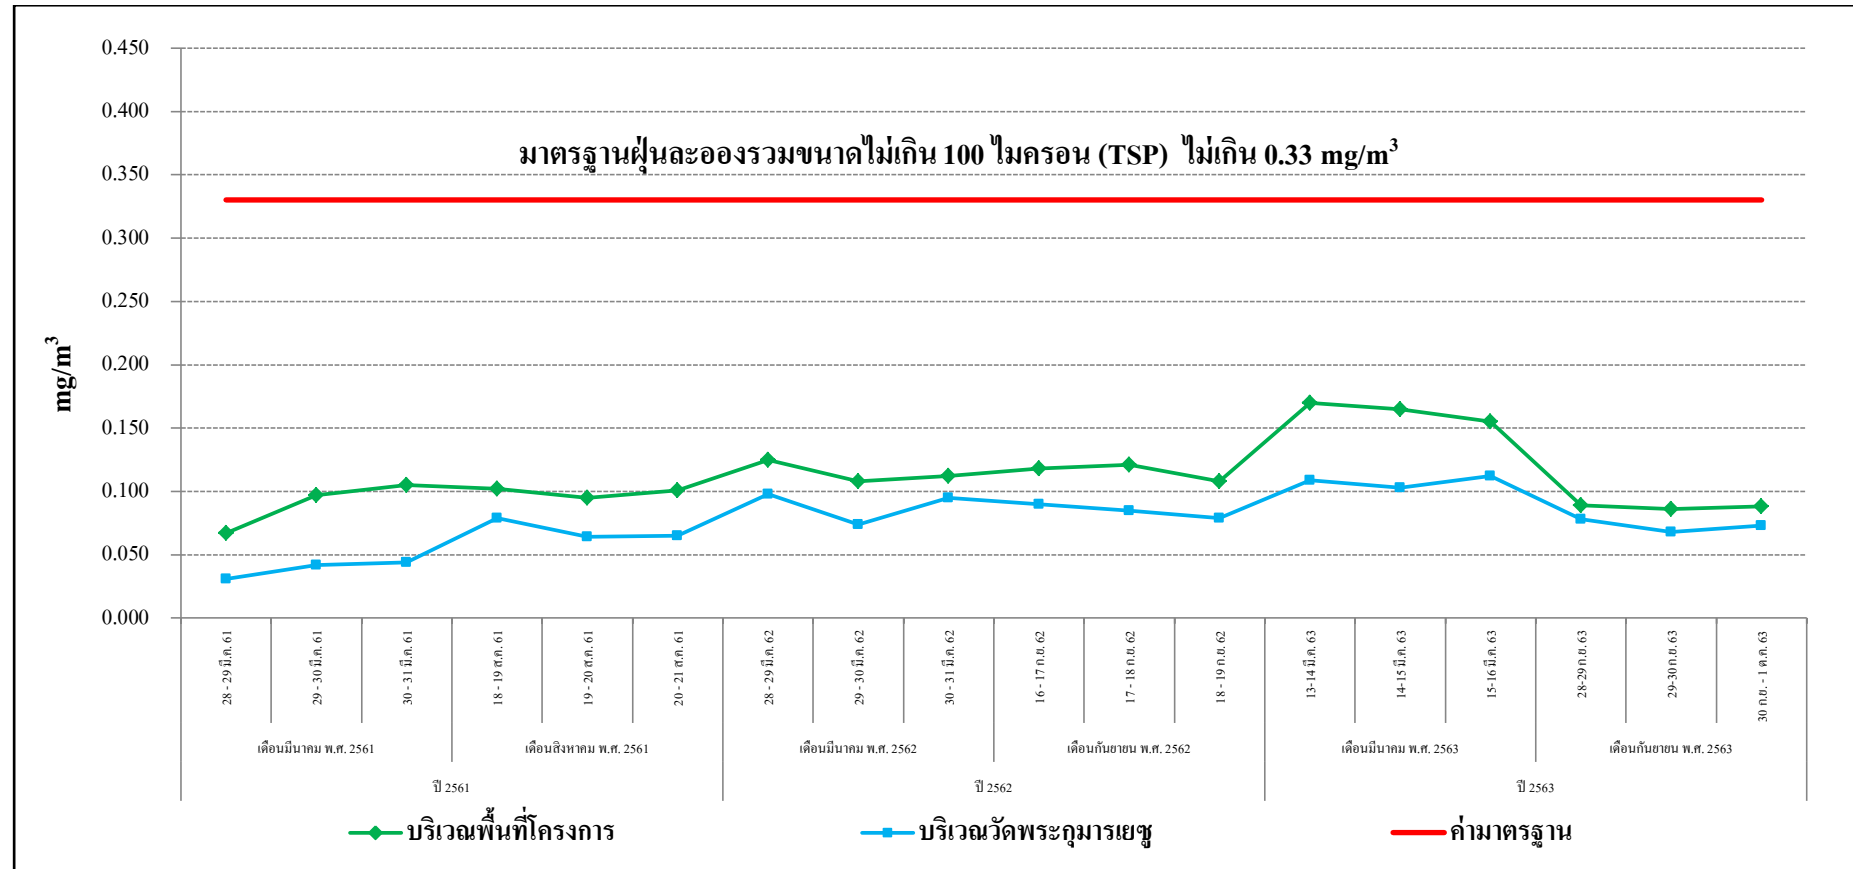


รูปที่ 3.3-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)

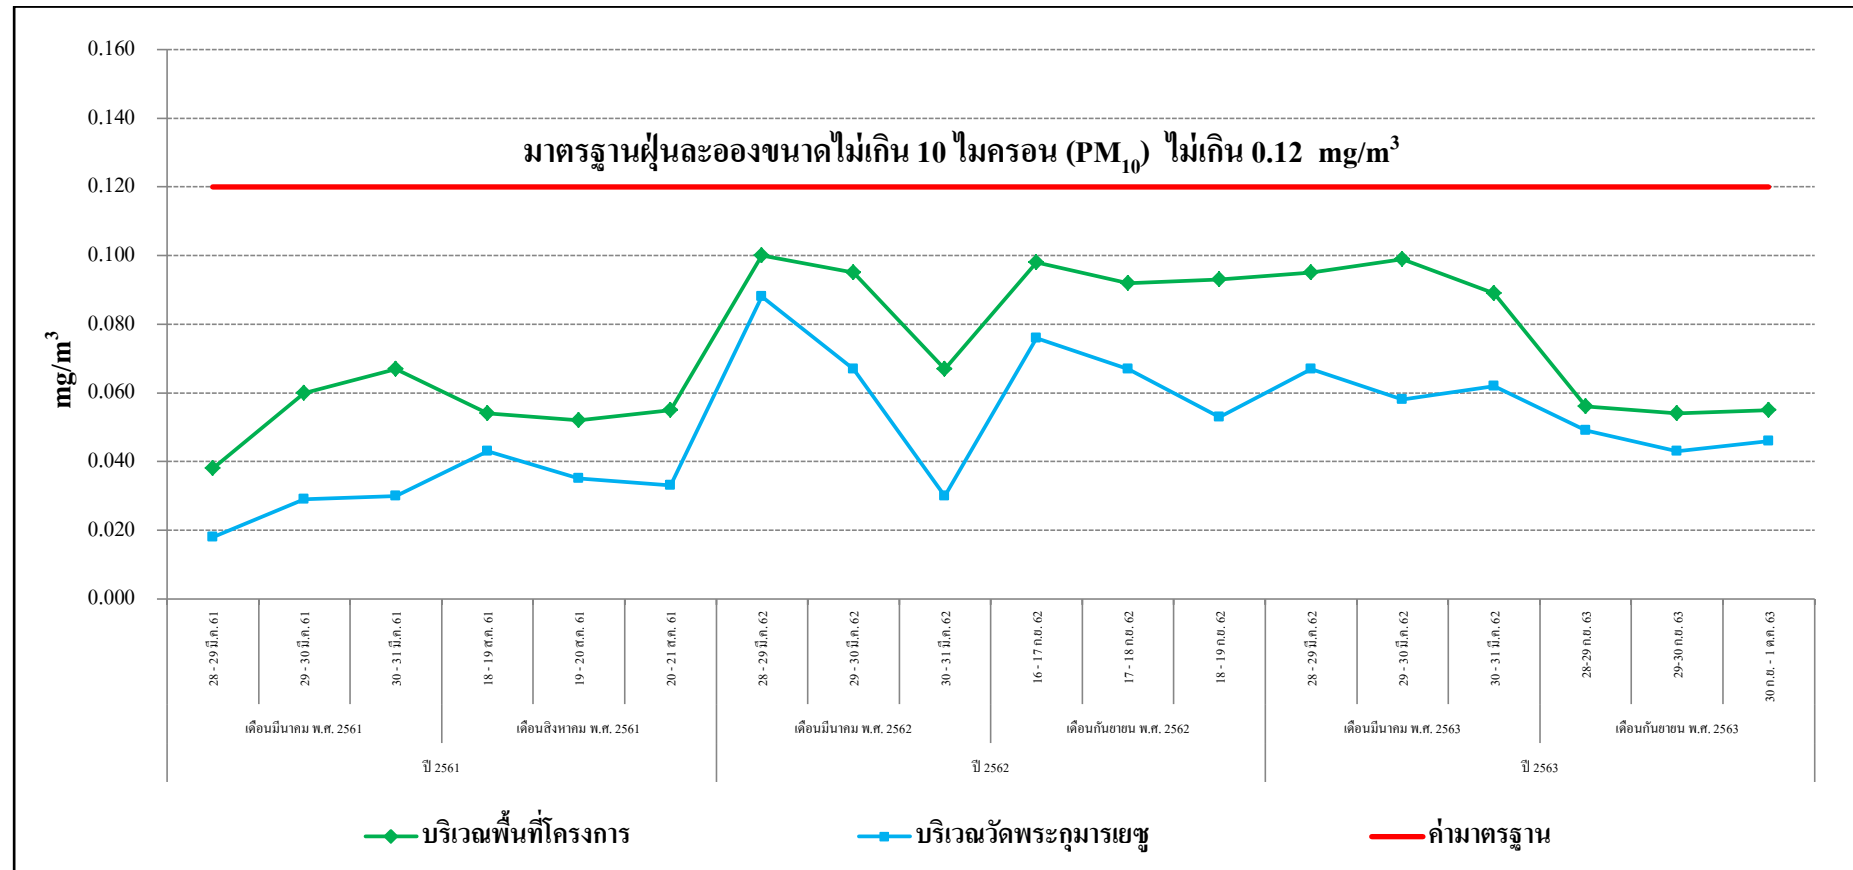


รูปที่ 3.3-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀)

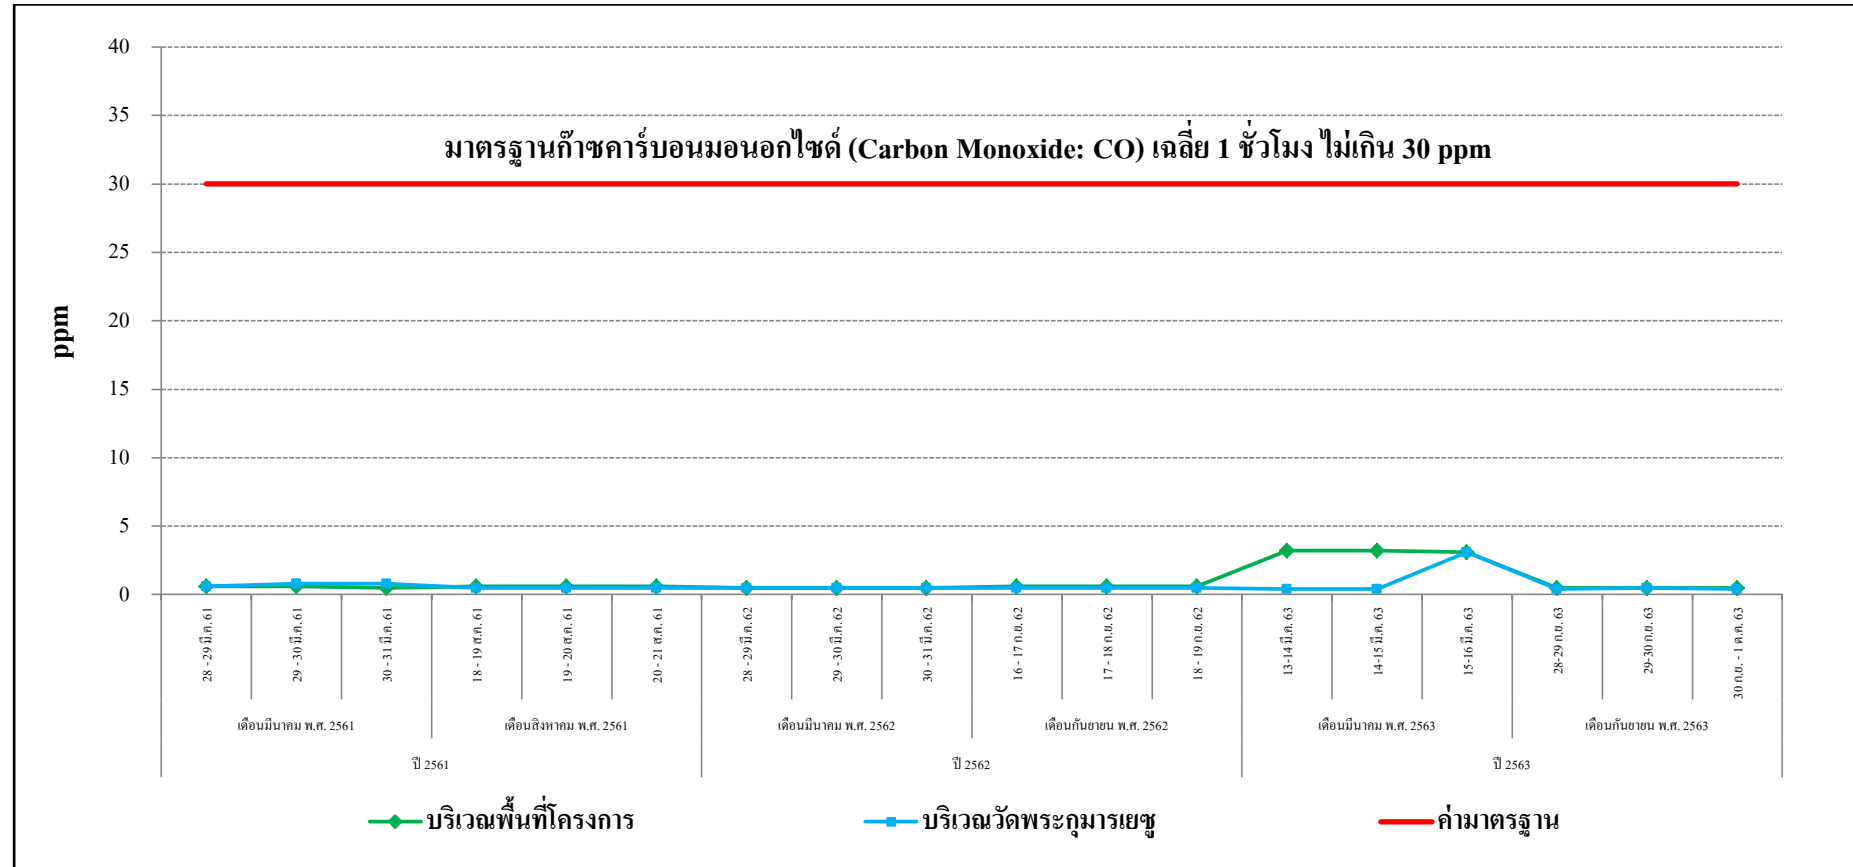


รูปที่ 3.3-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO)

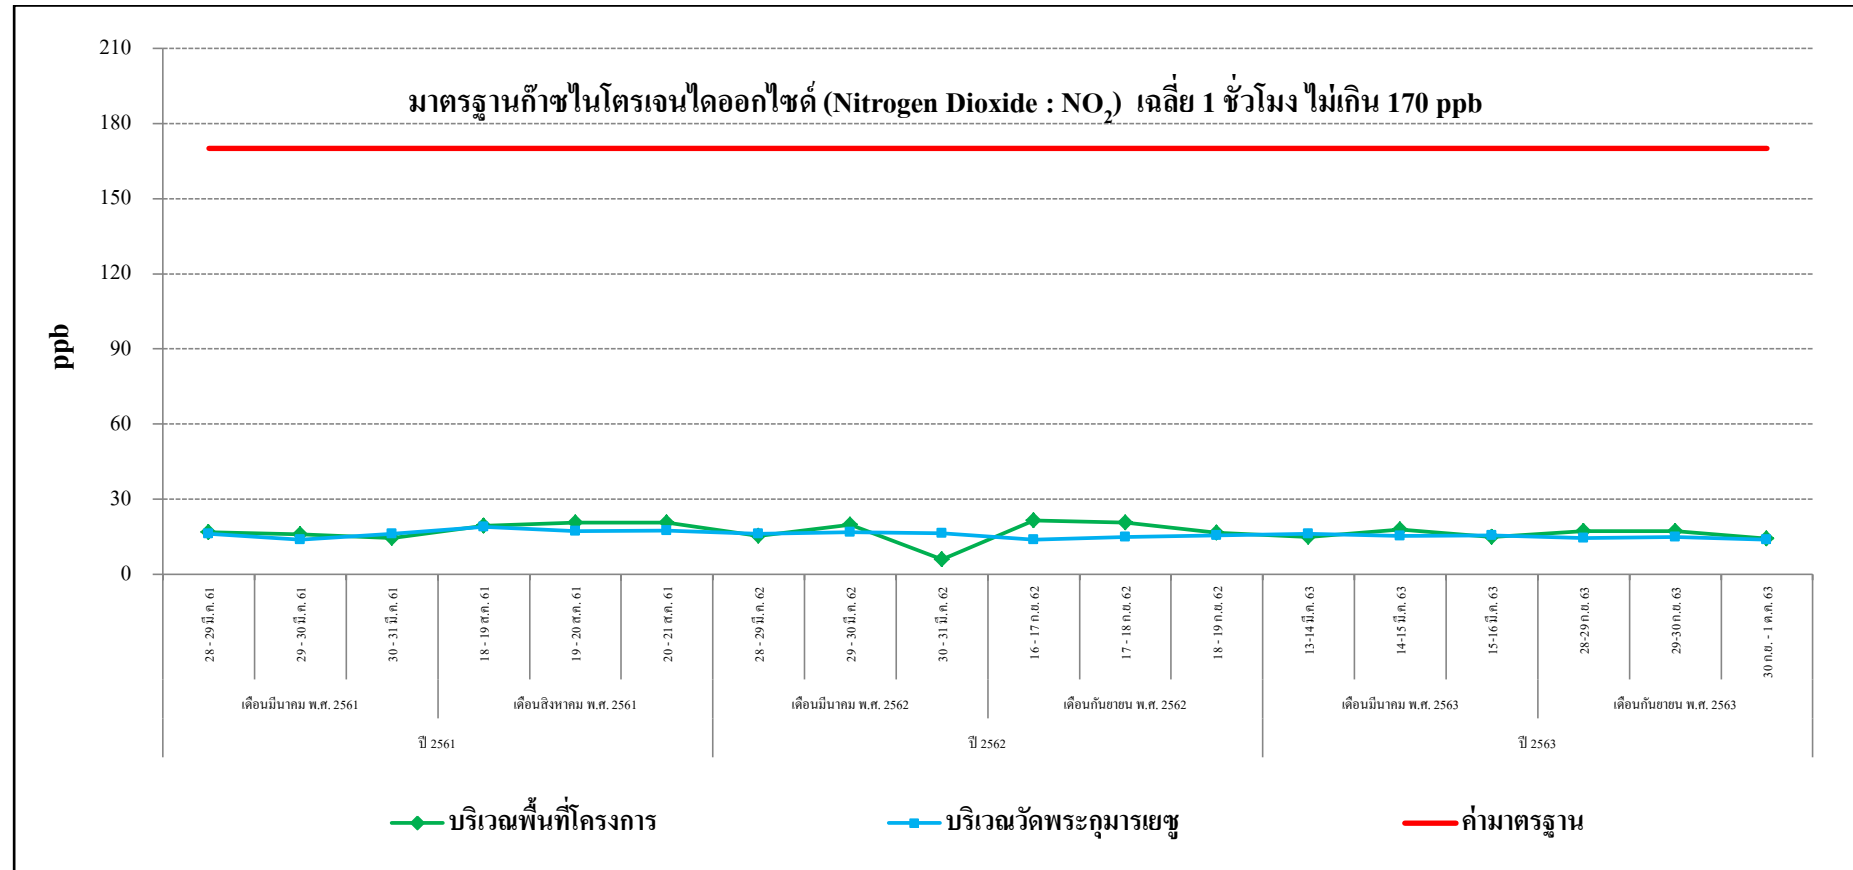


รูปที่ 3.3-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide: NO₂)

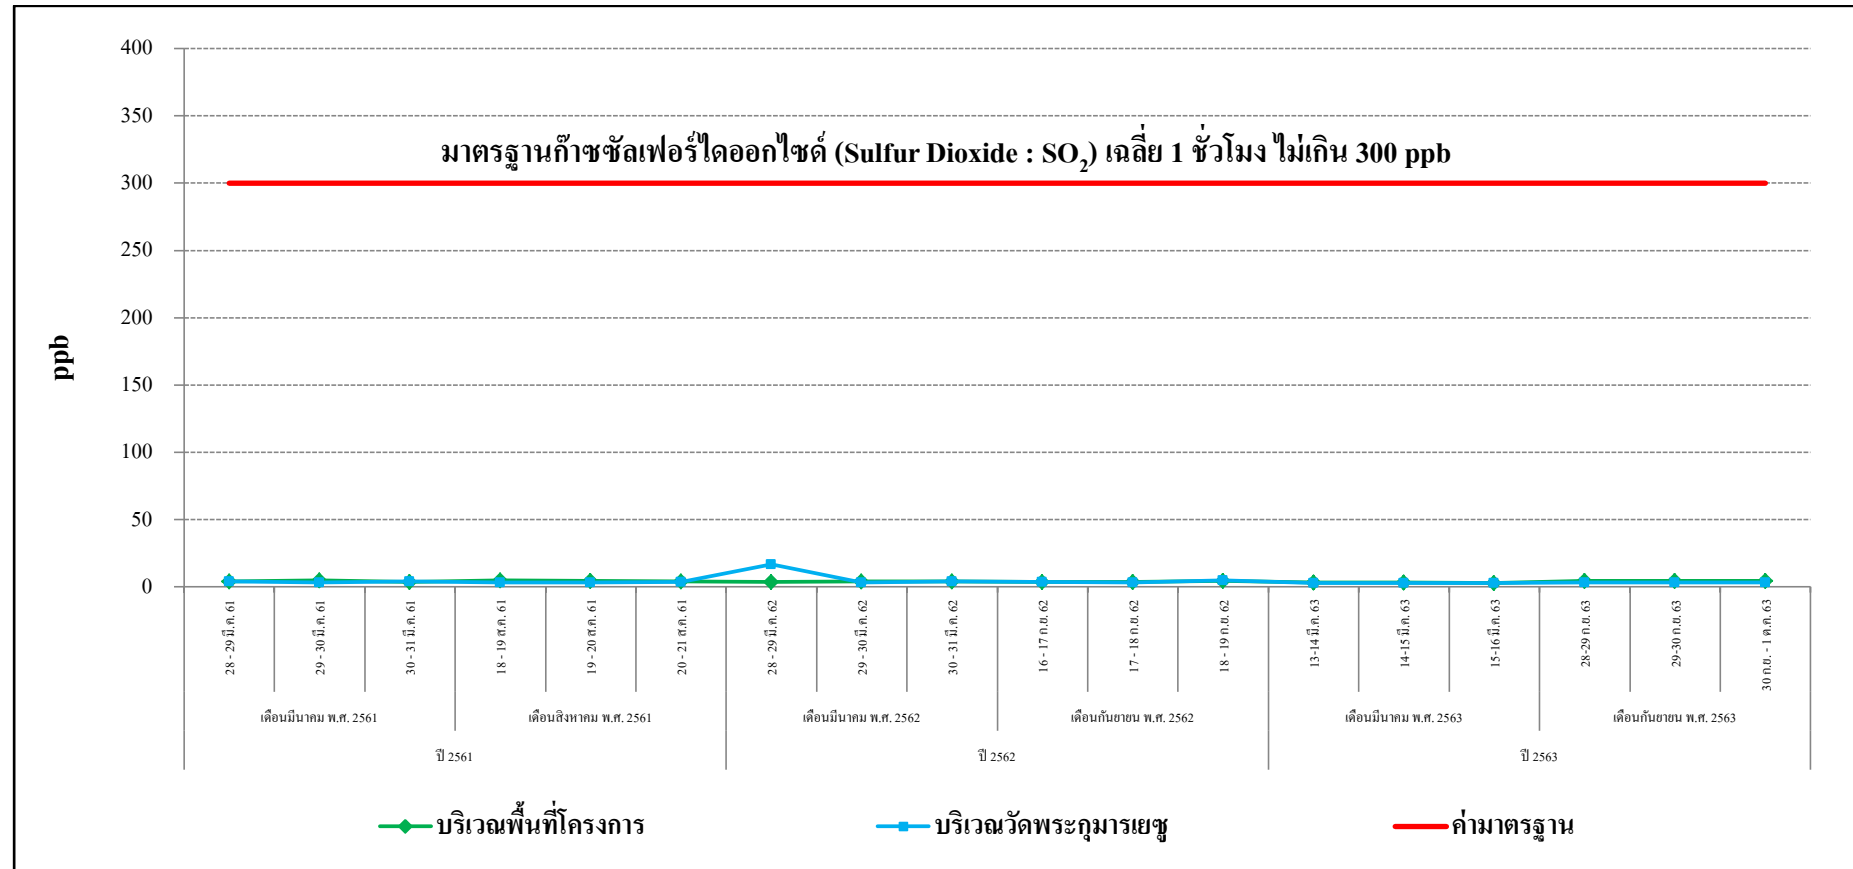

รูปที่ 3.3-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Sulfur Dioxide: SO₂)

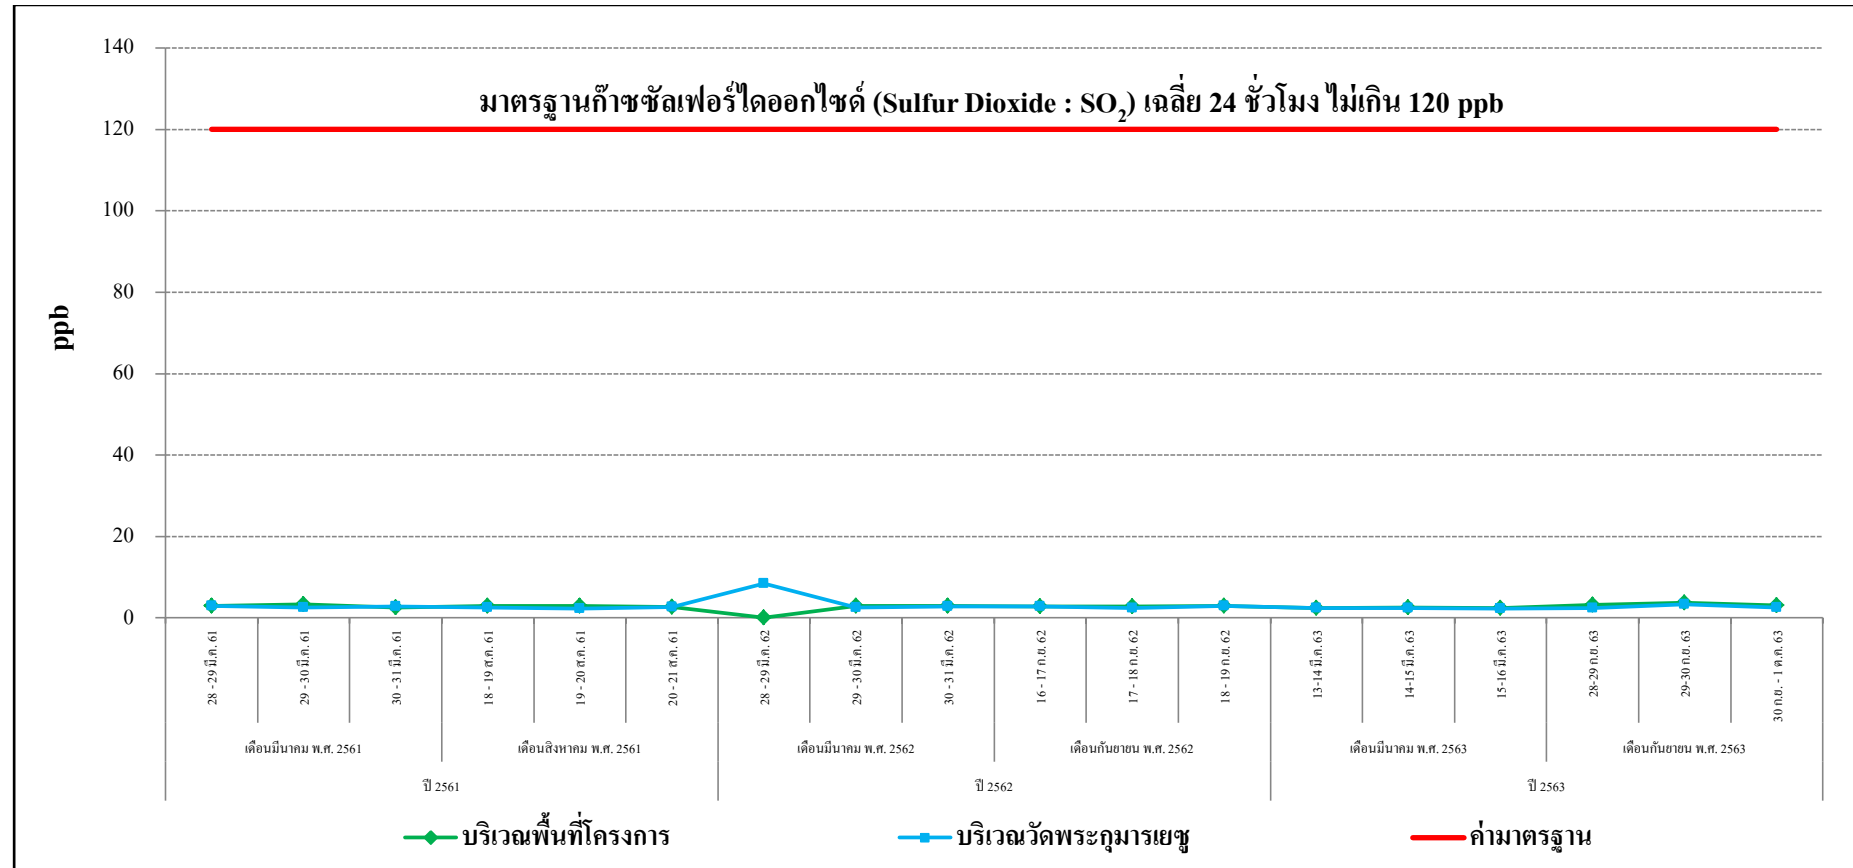

รูปที่ 3.3-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Sulfur Dioxide: SO₂)

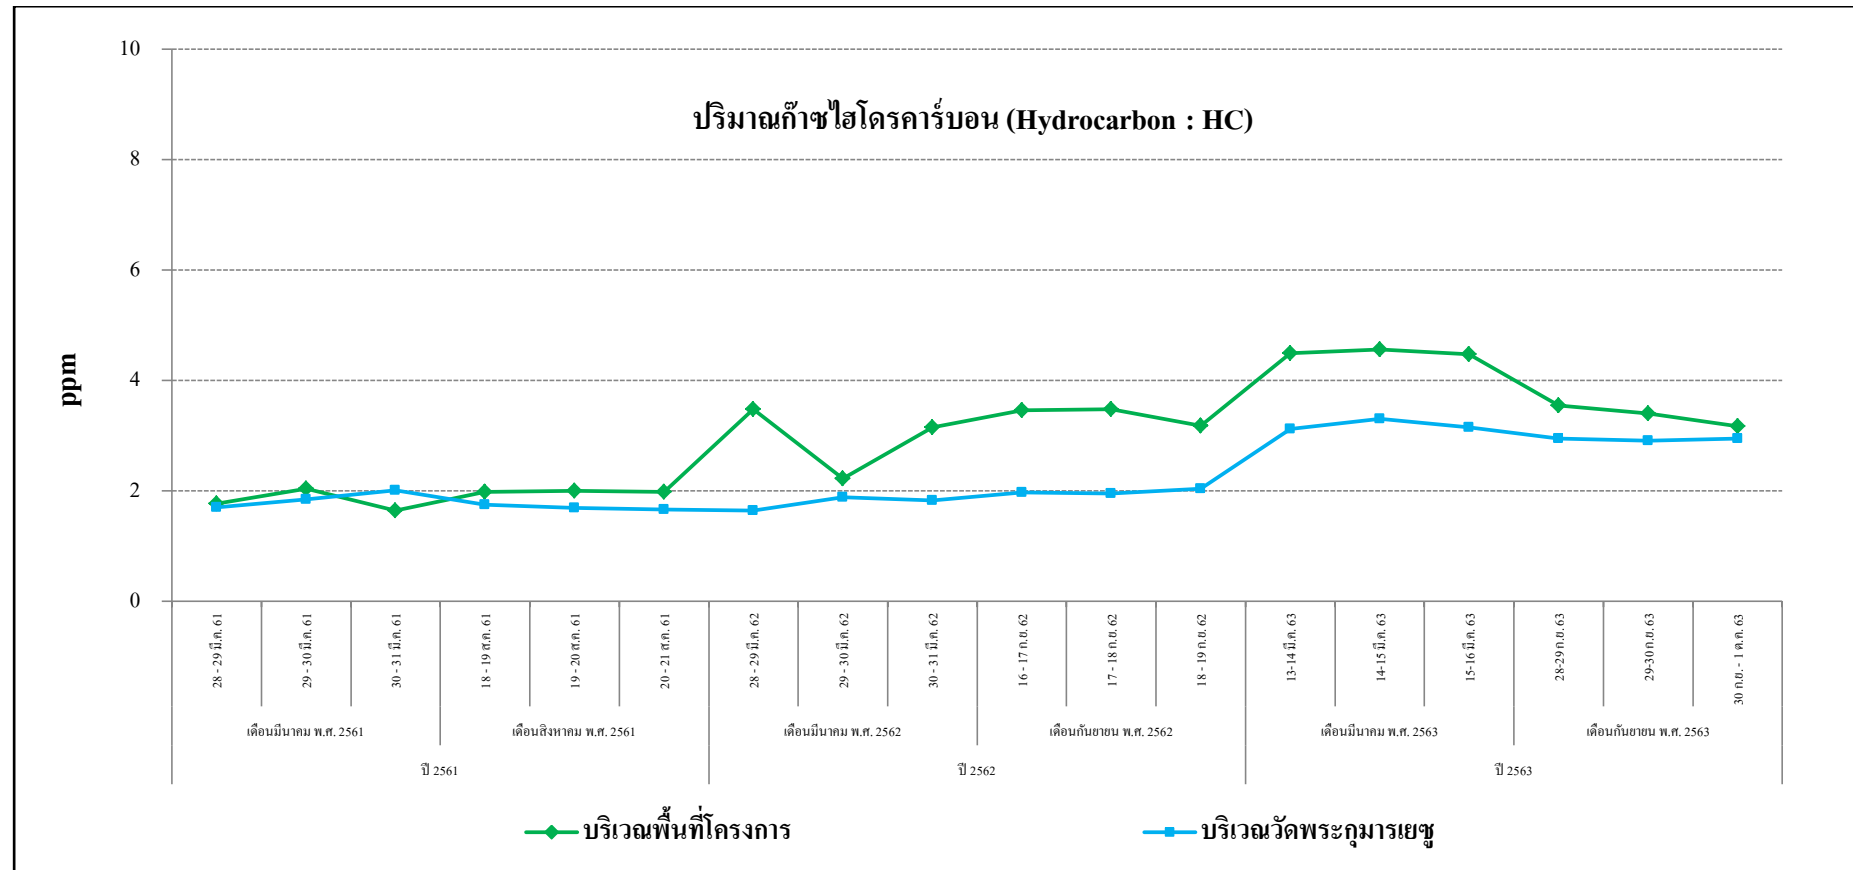


รูปที่ 3.3-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon: HC)

3.3.2 ด้านคุณภาพน้ำทิ้ง


จากผลการดำเนินงานโครงการจรรยวธรพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3 บริเวณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4 และบริเวณน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของโครงการจรรยวธรพาร์ทเมนต์@บางนา กม.8 ของบริษัท โซดิชนวัฒน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำทิ้งตามที่ระบุไว้ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), บีโอดี (BOD), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) และโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการตรวจวัดด้านคุณภาพน้ำทิ้ง ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 และรูปที่ 3.3-8 ถึงรูปที่ 3.3-16 ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ค่าความเป็นกรดด่าง (pH), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), บีโอดี (BOD), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และน้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด


ส่วนค่าโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) ไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

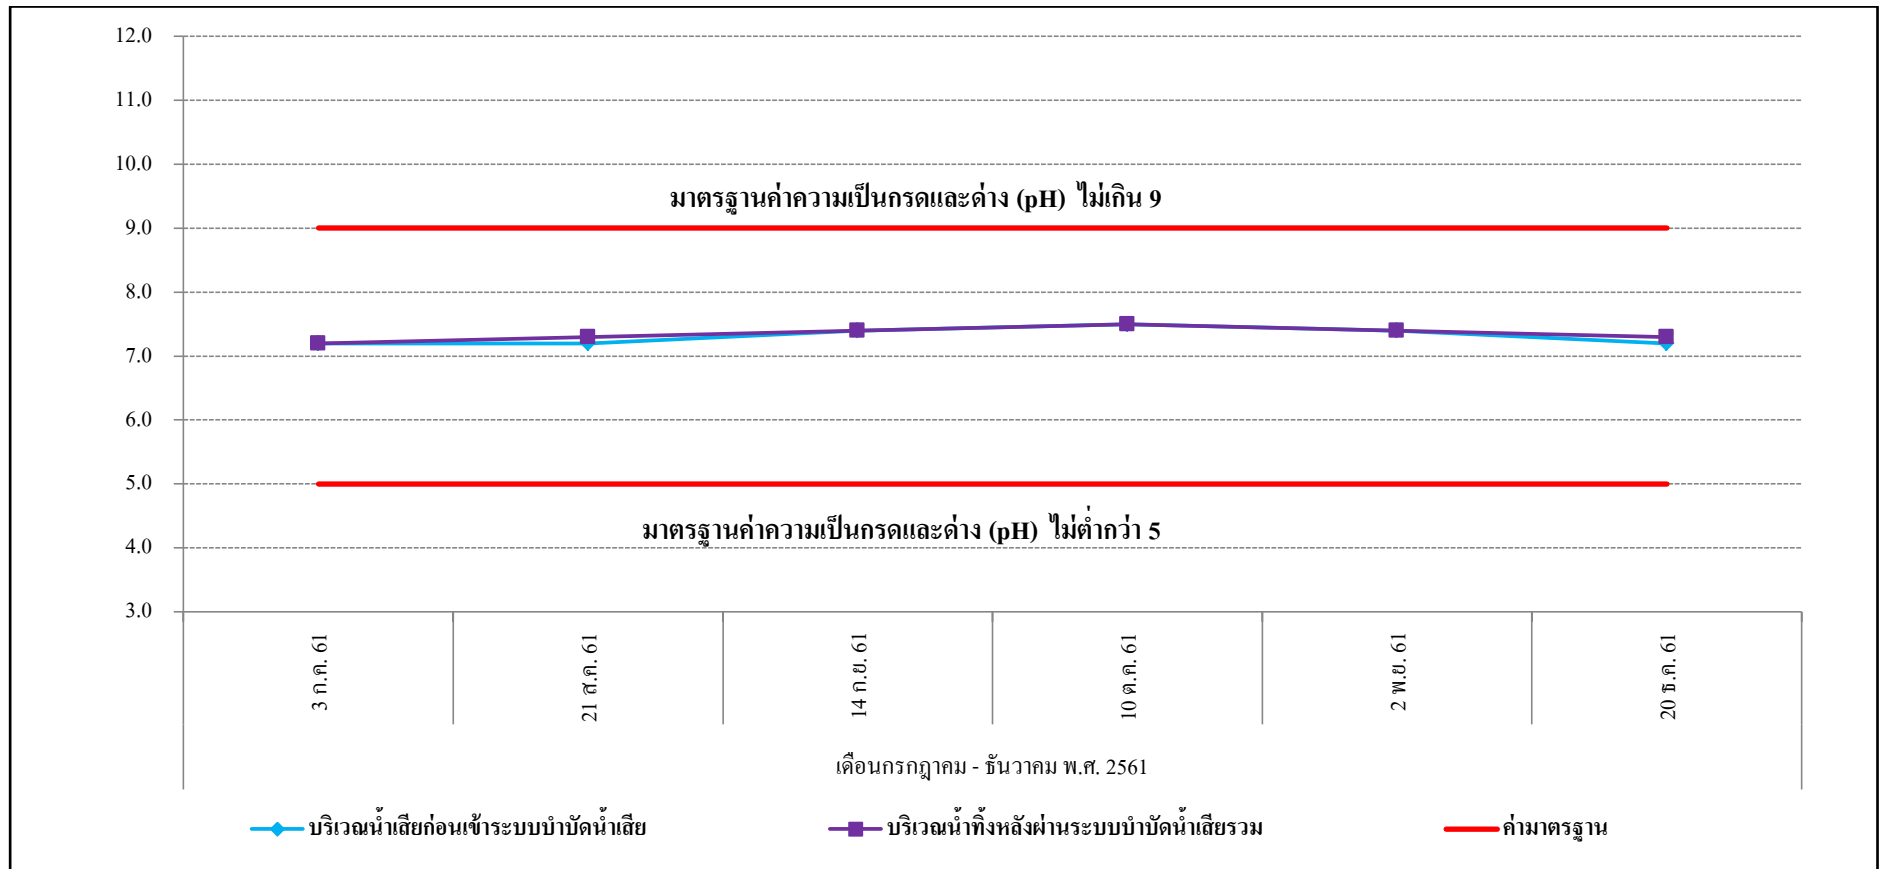


รูปที่ 3.3-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)

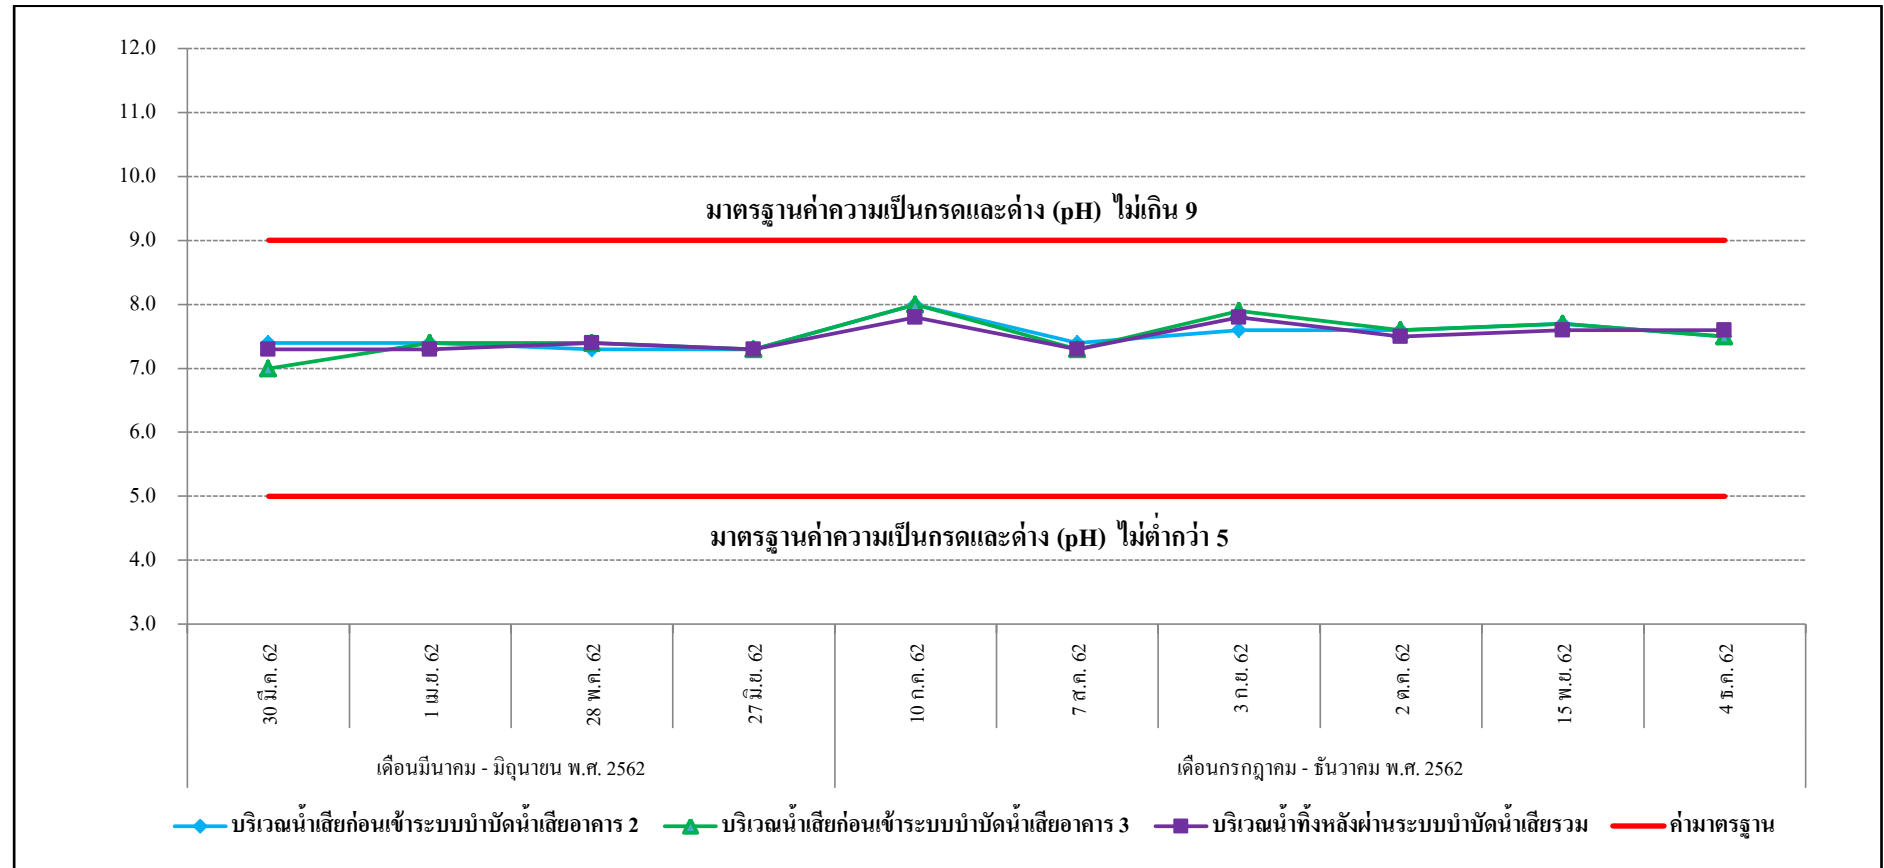


รูปที่ 3.3-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)

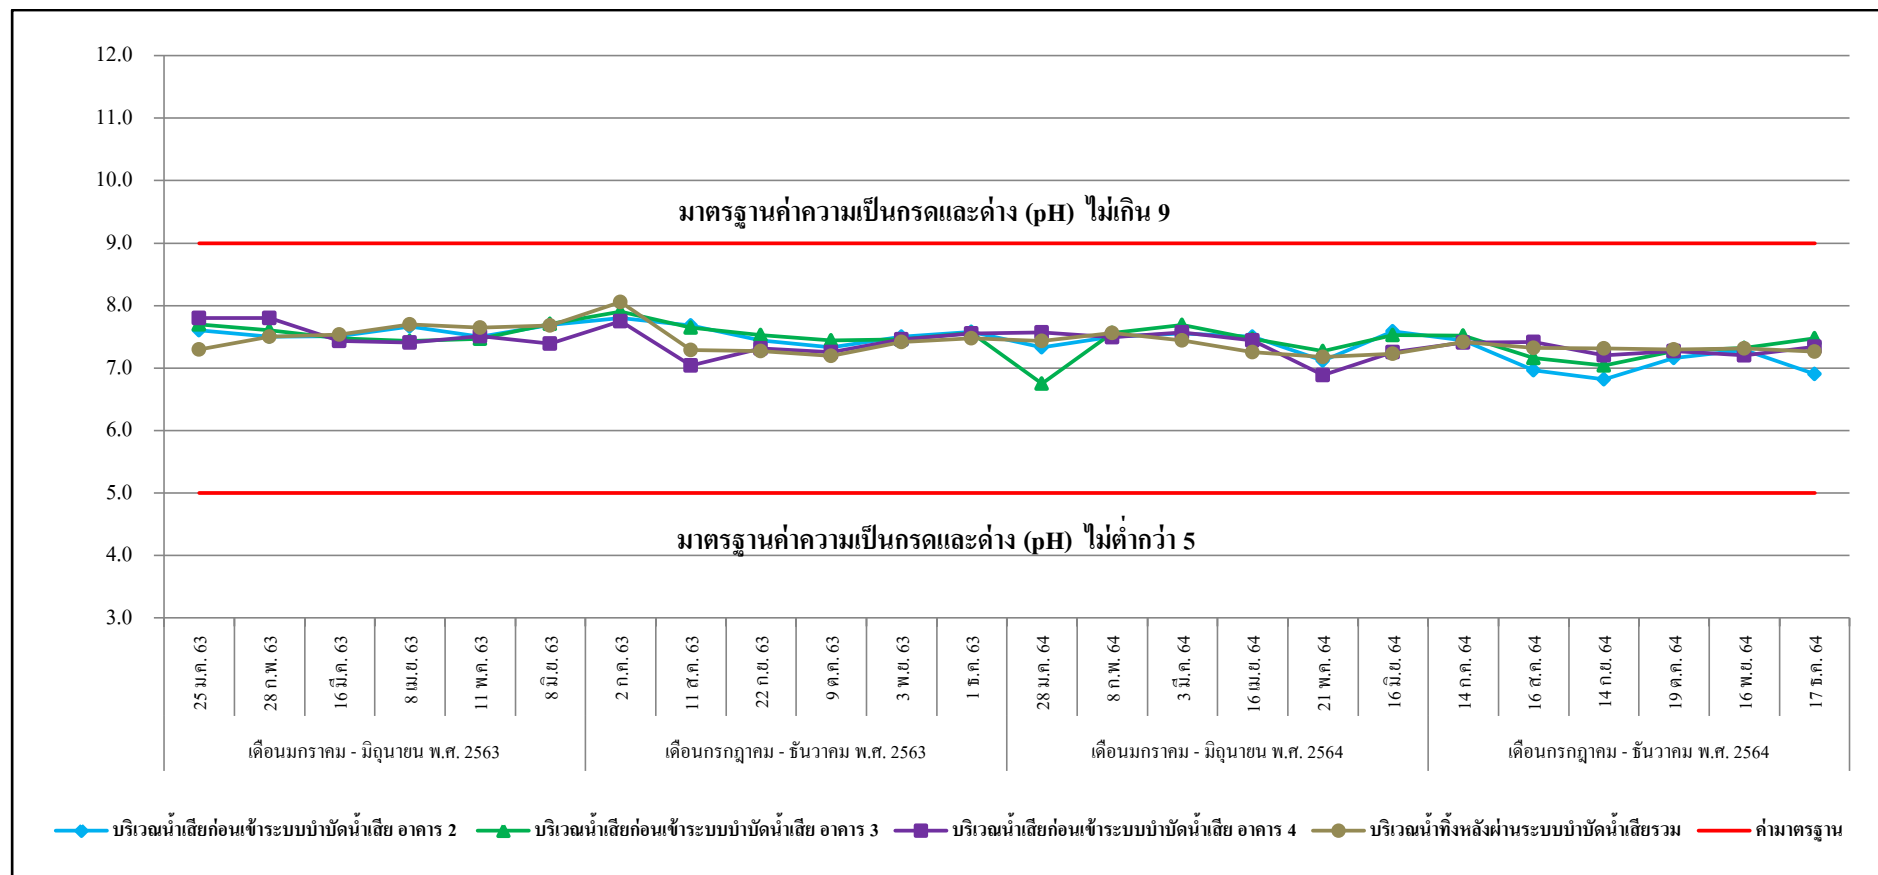


รูปที่ 3.3-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)

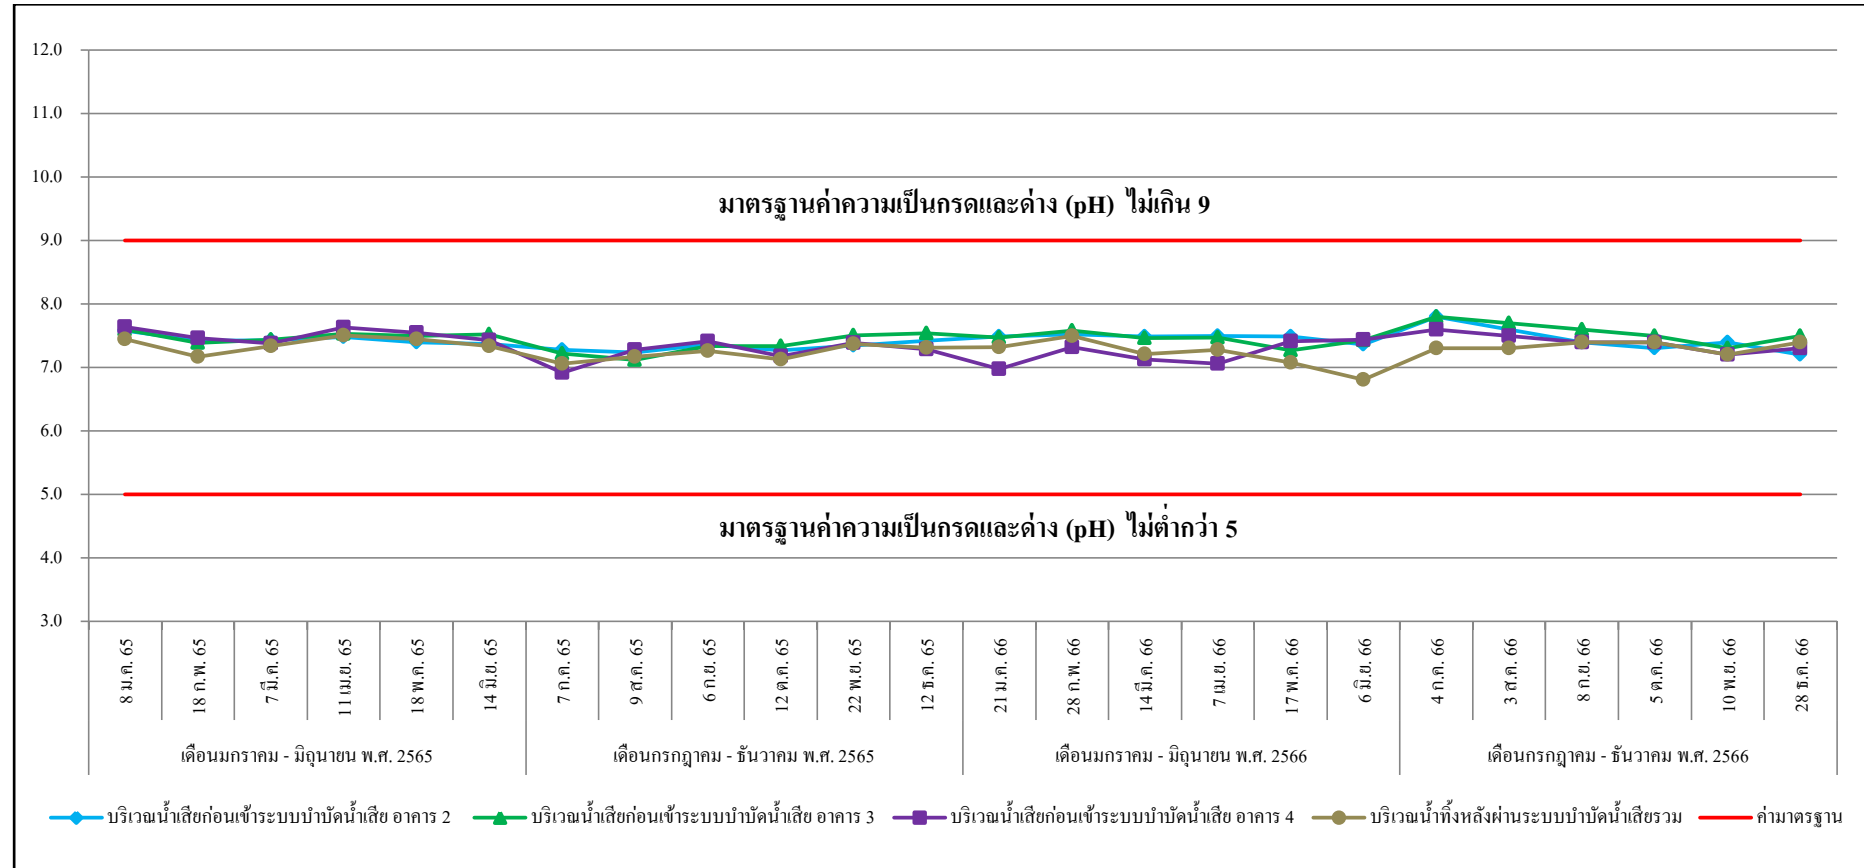


รูปที่ 3.3-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)

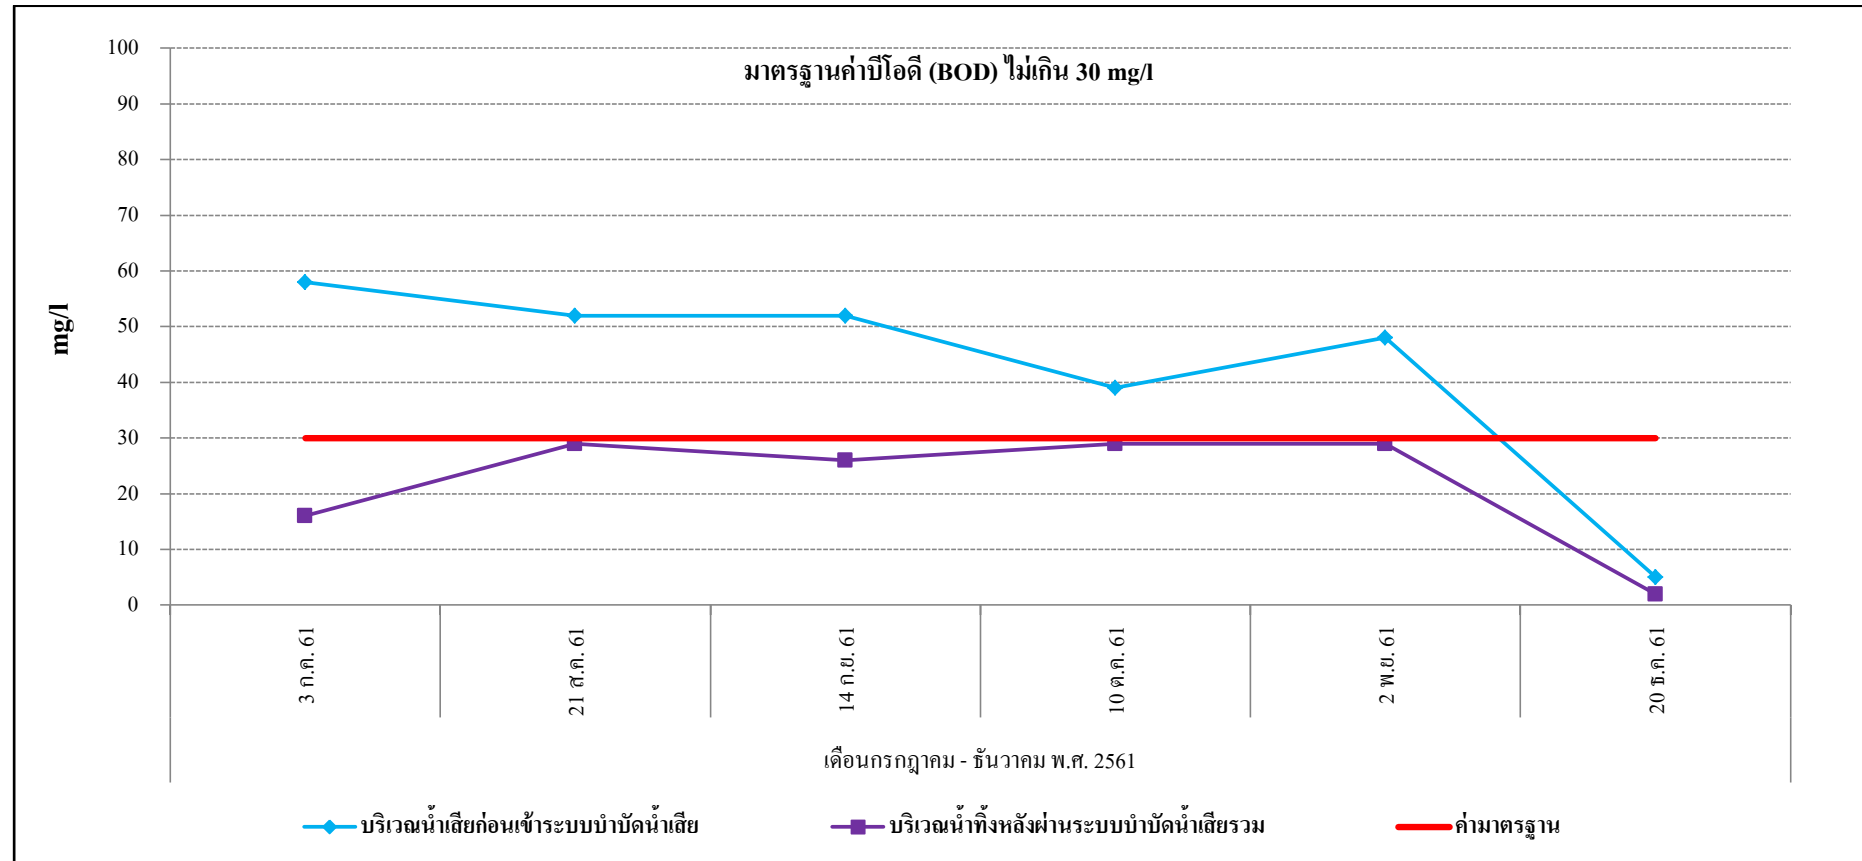


รูปที่ 3.3-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)

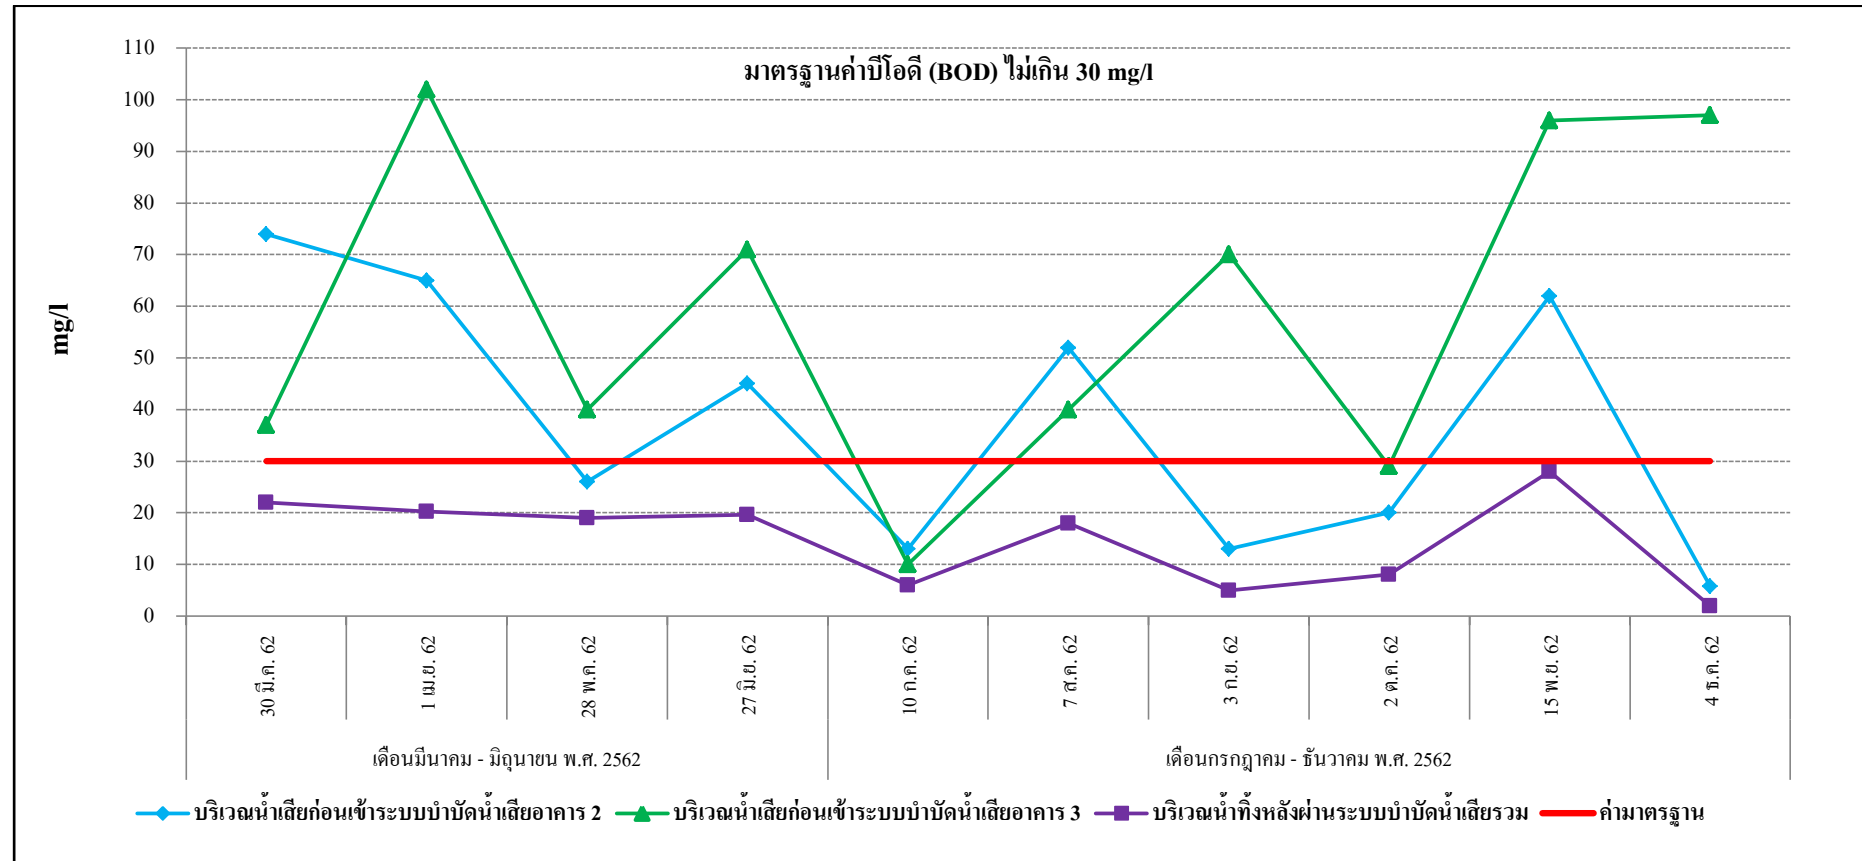


รูปที่ 3.3-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)

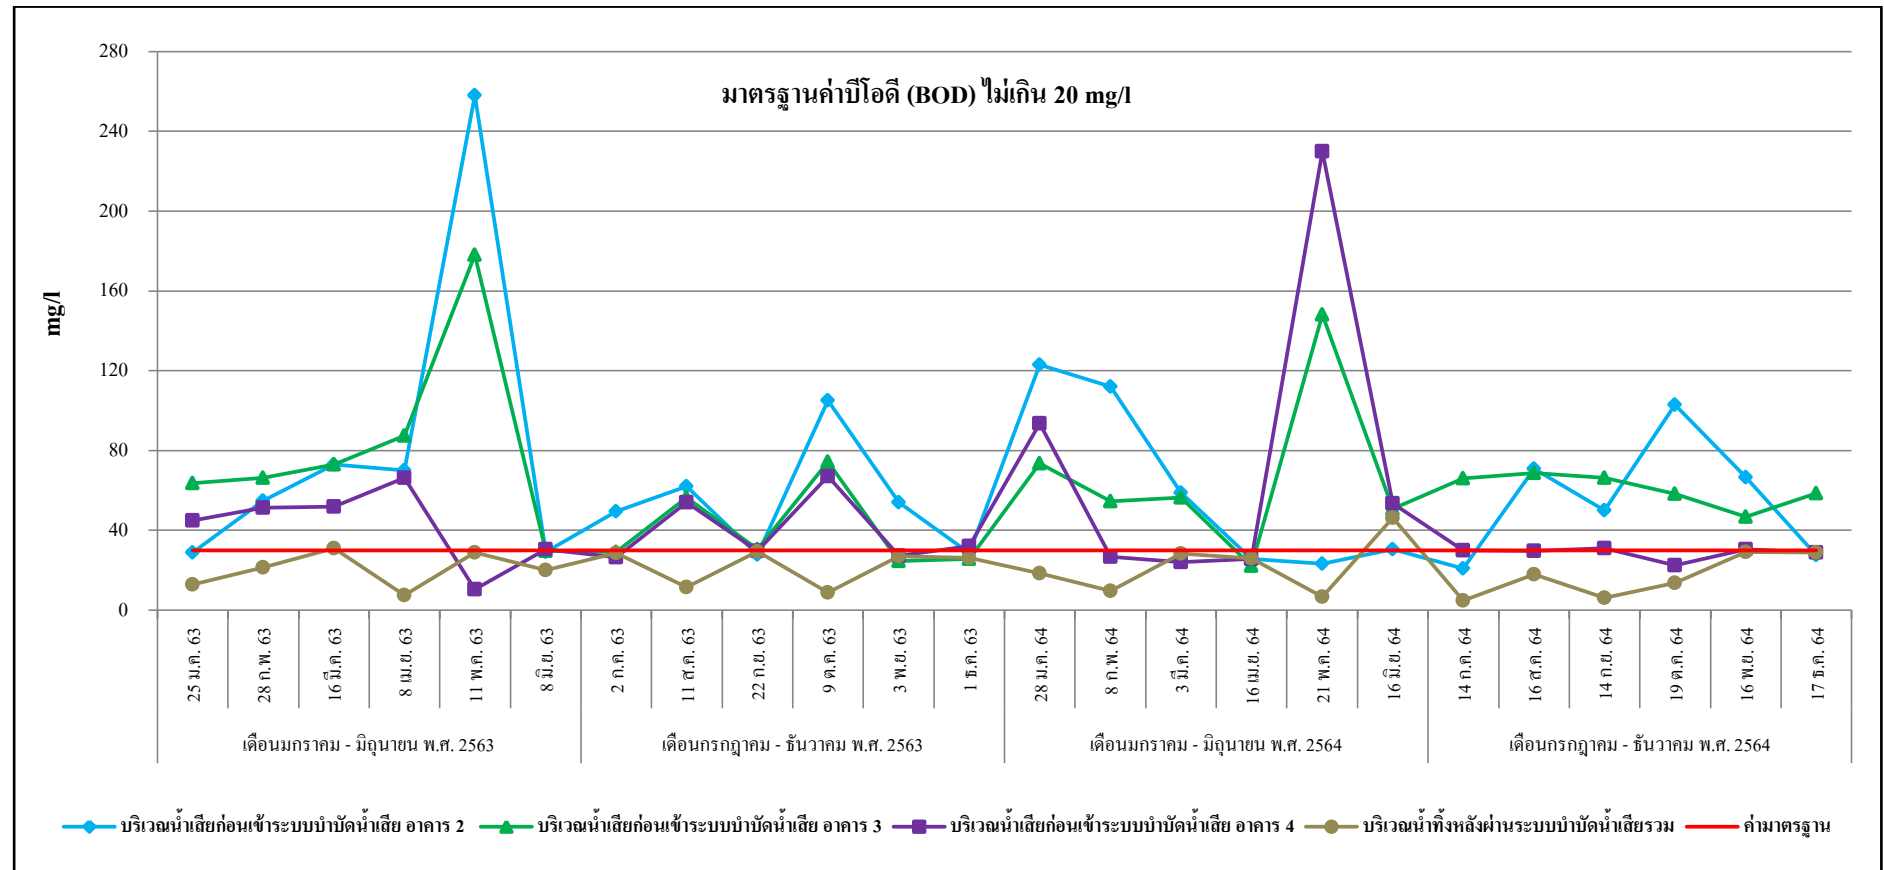


รูปที่ 3.3-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)

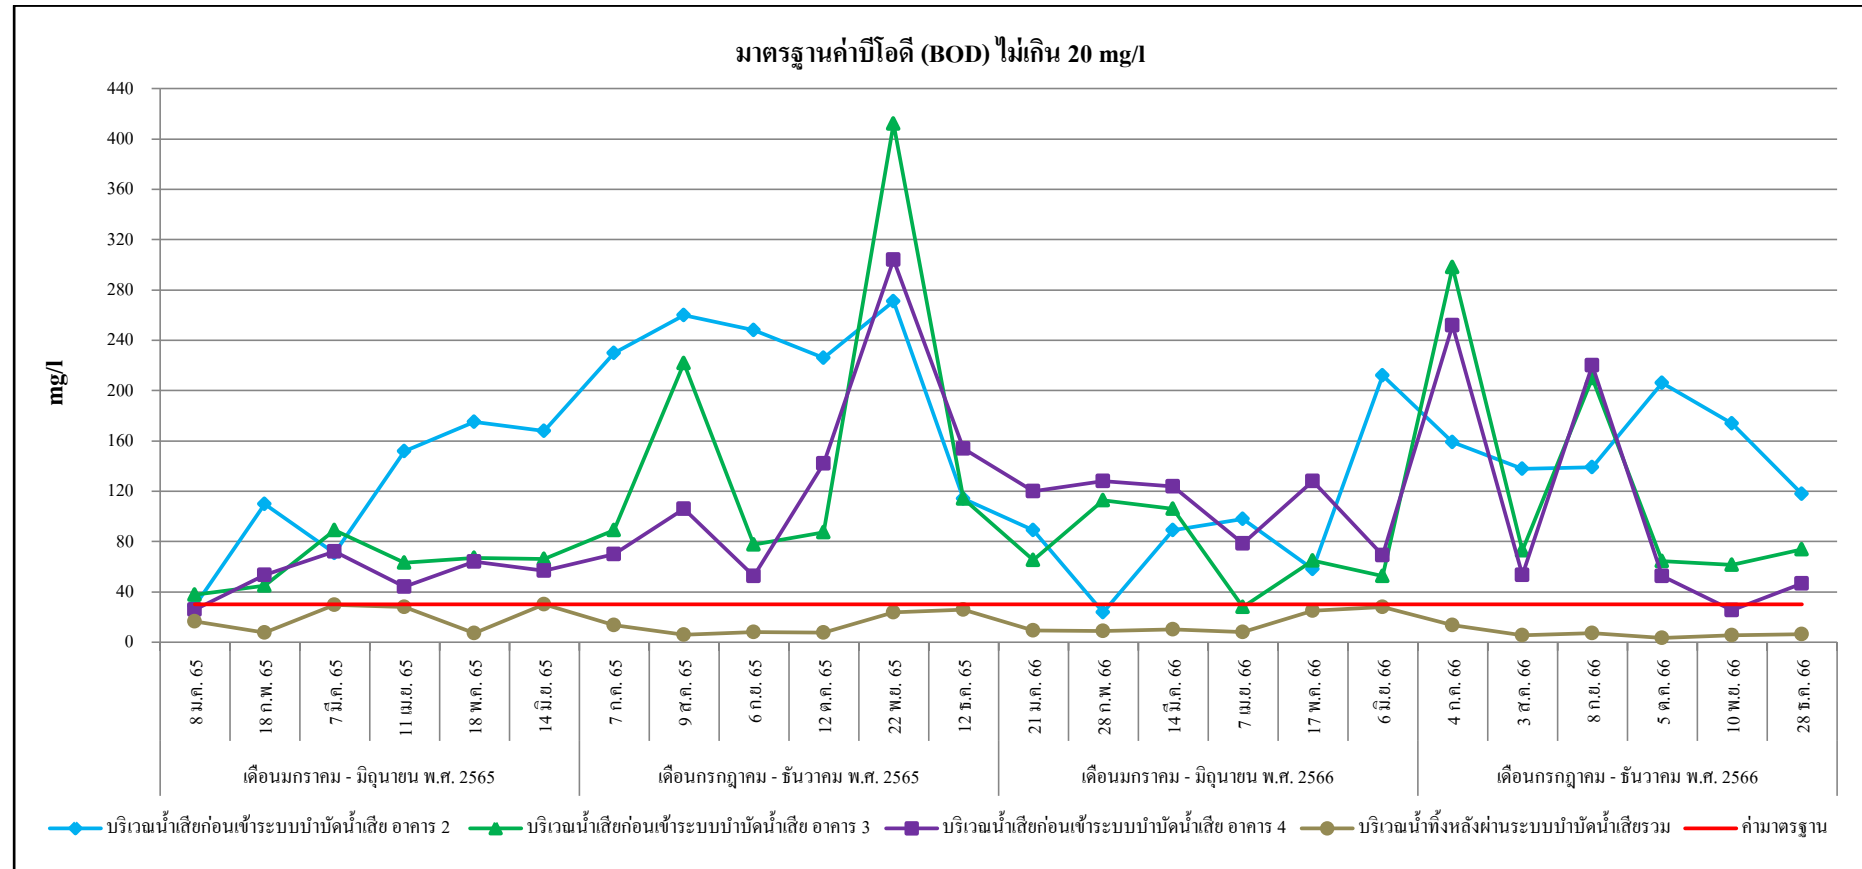


รูปที่ 3.3-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)

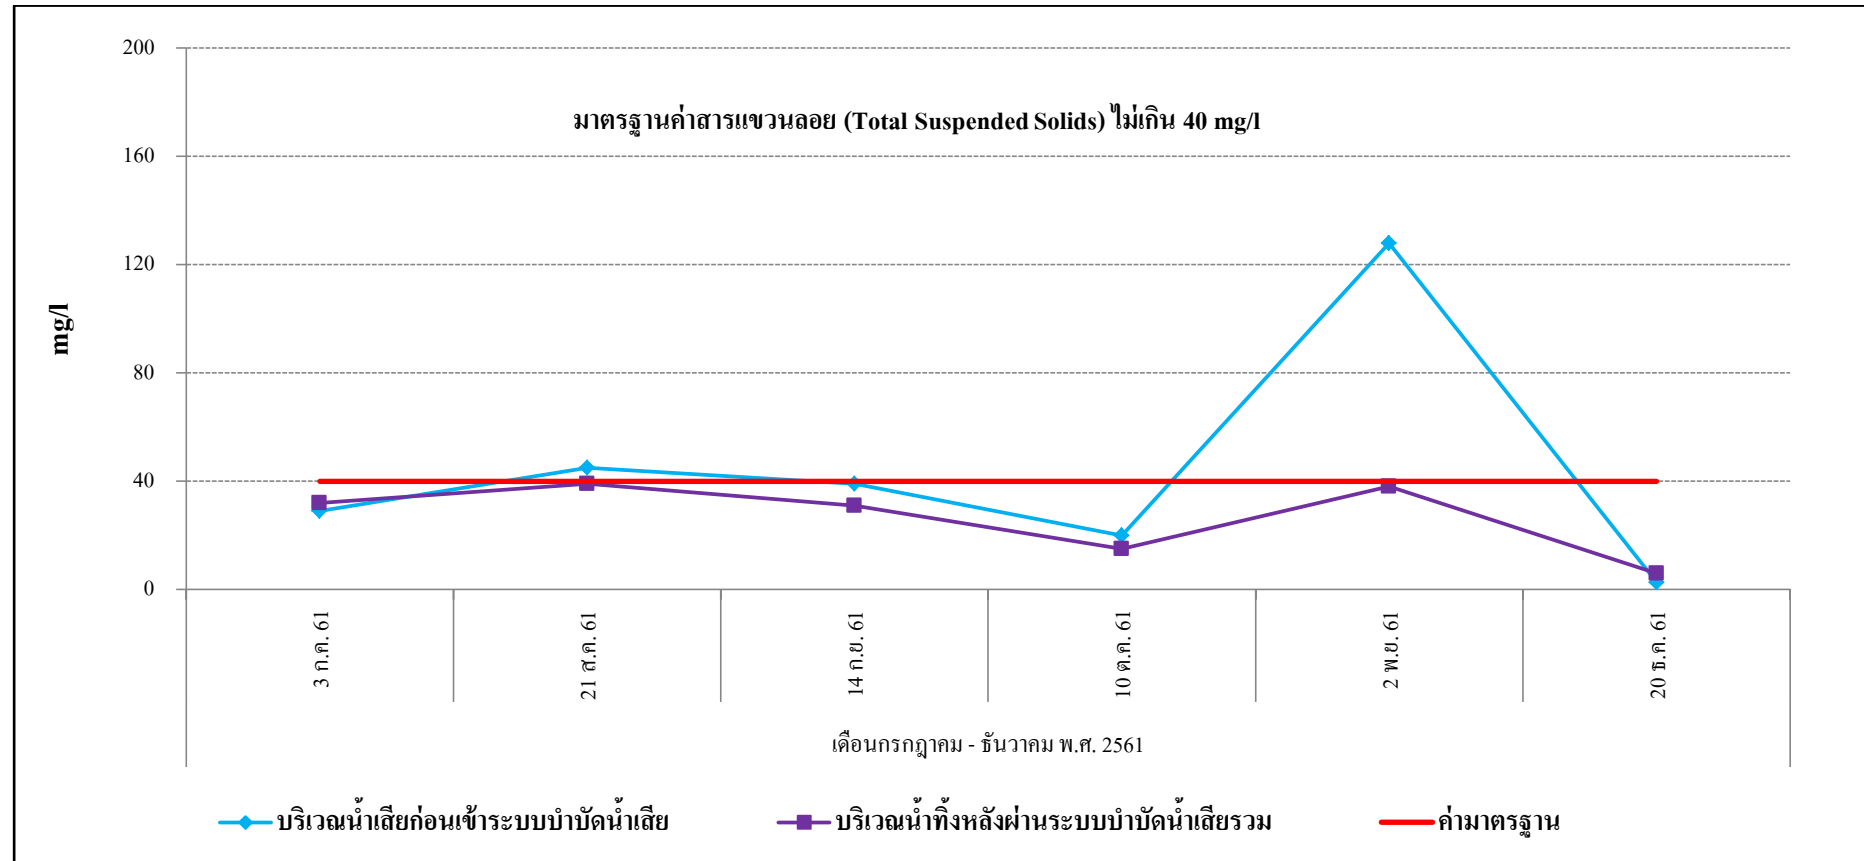


รูปที่ 3.3-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

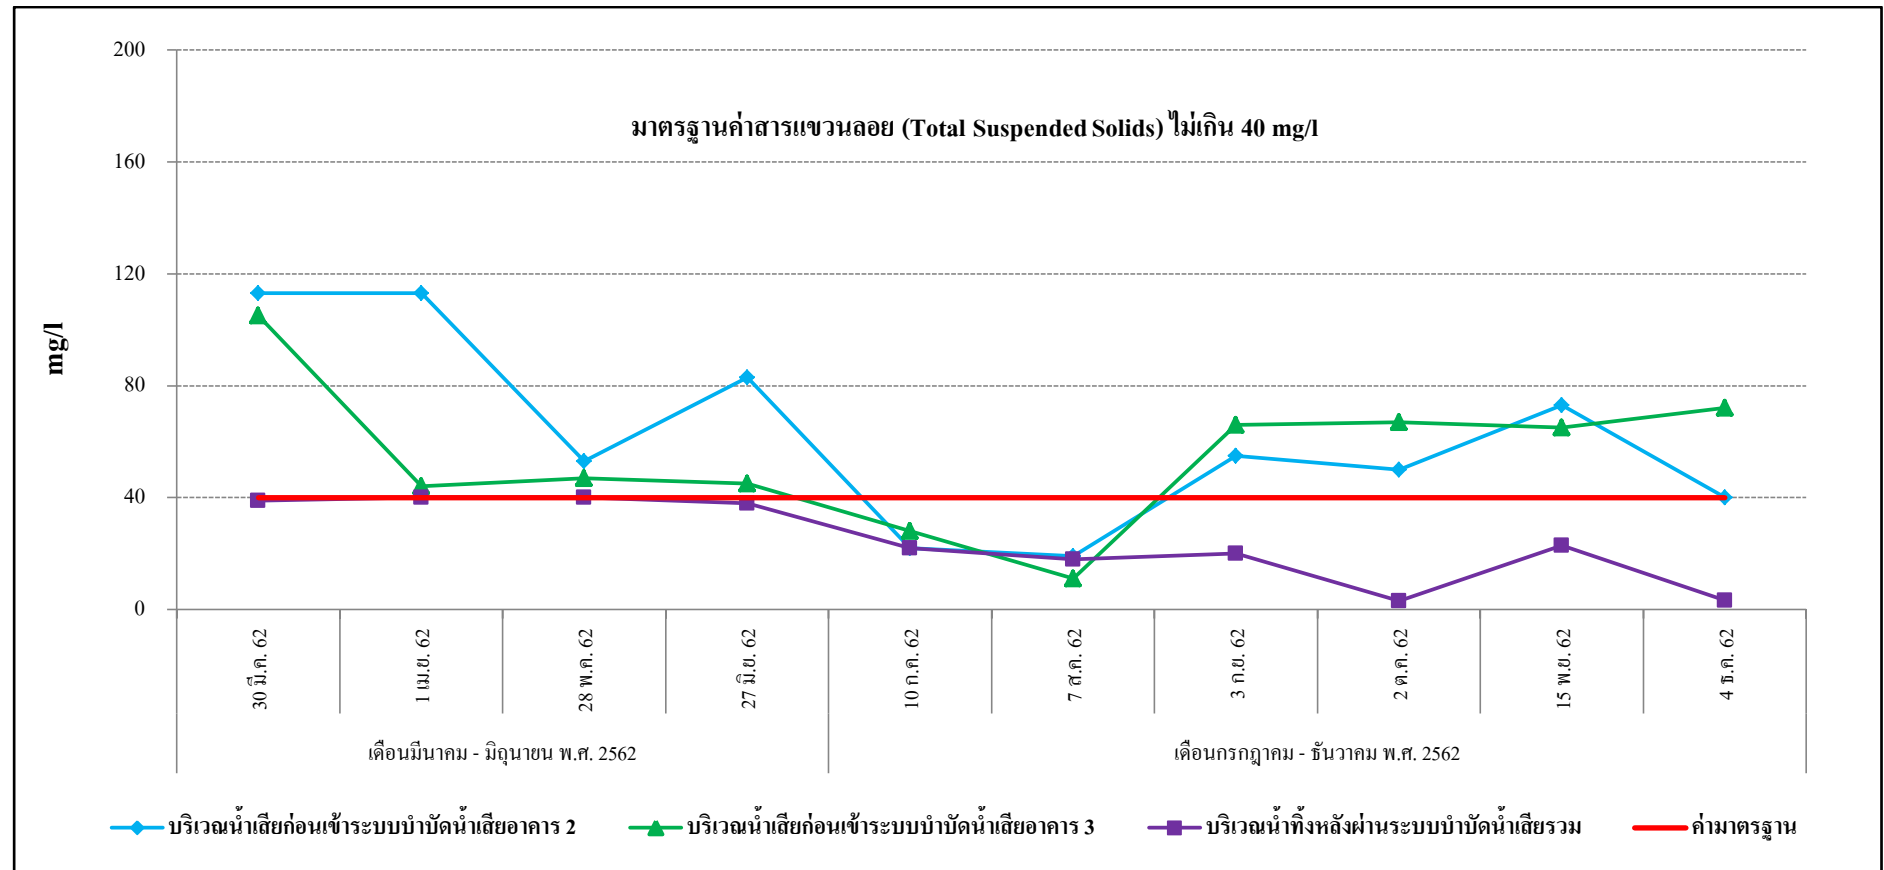


รูปที่ 3.3-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

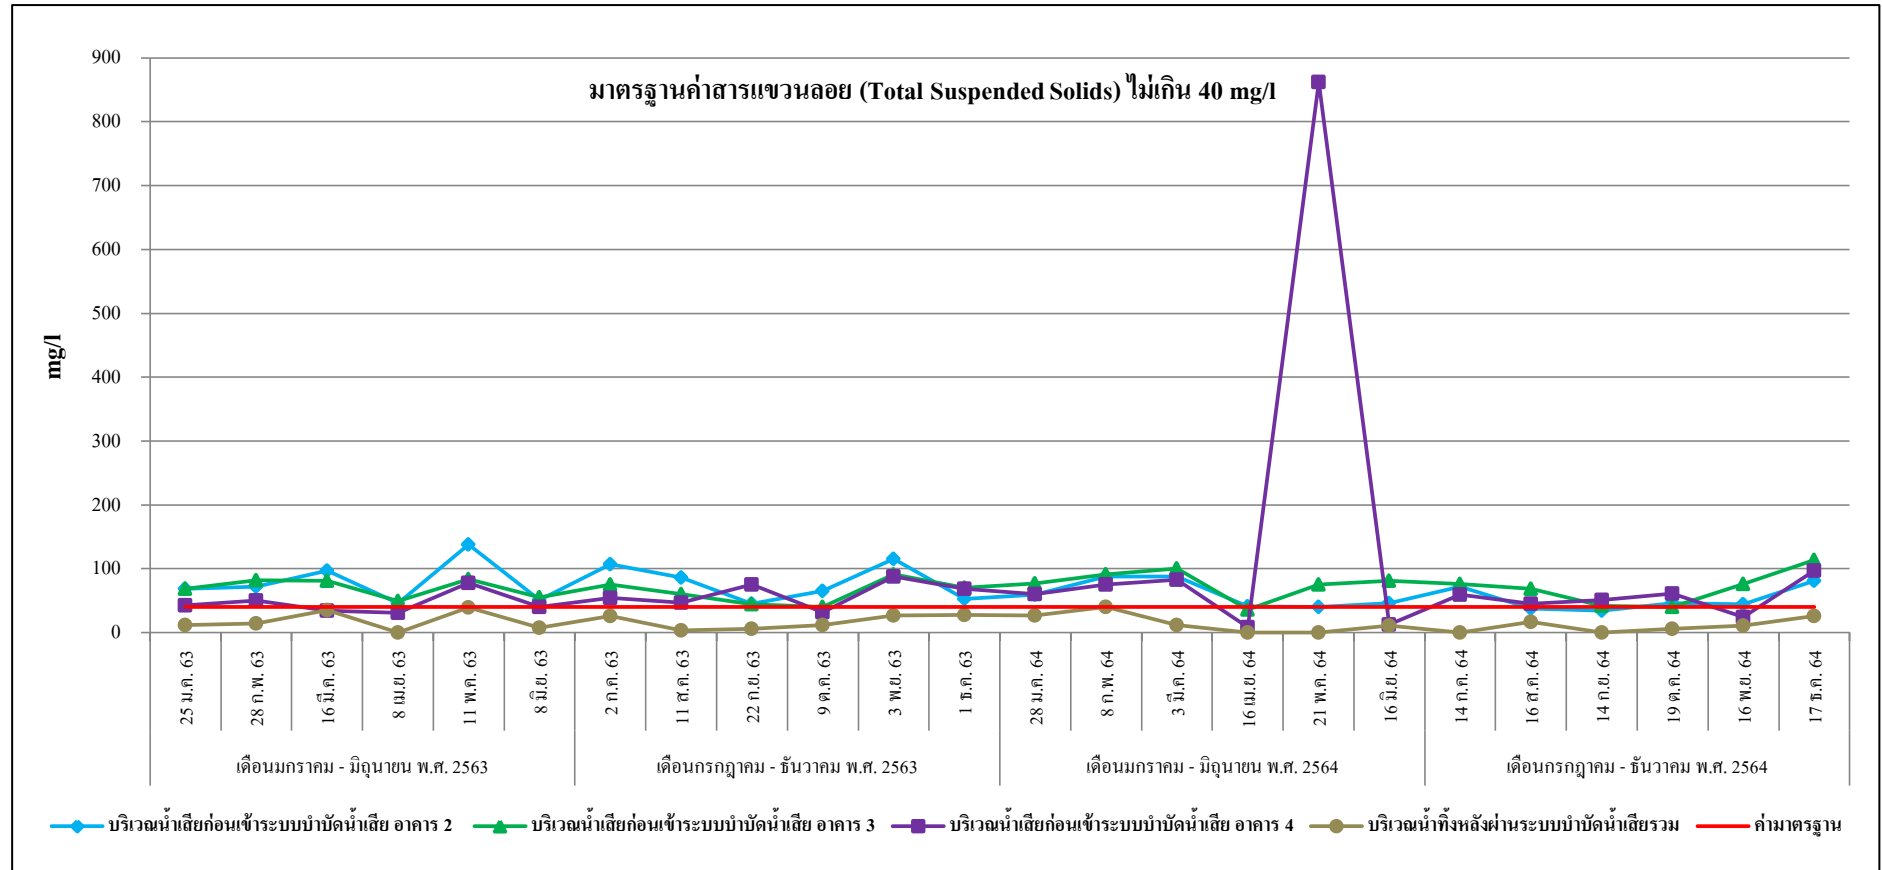


รูปที่ 3.3-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

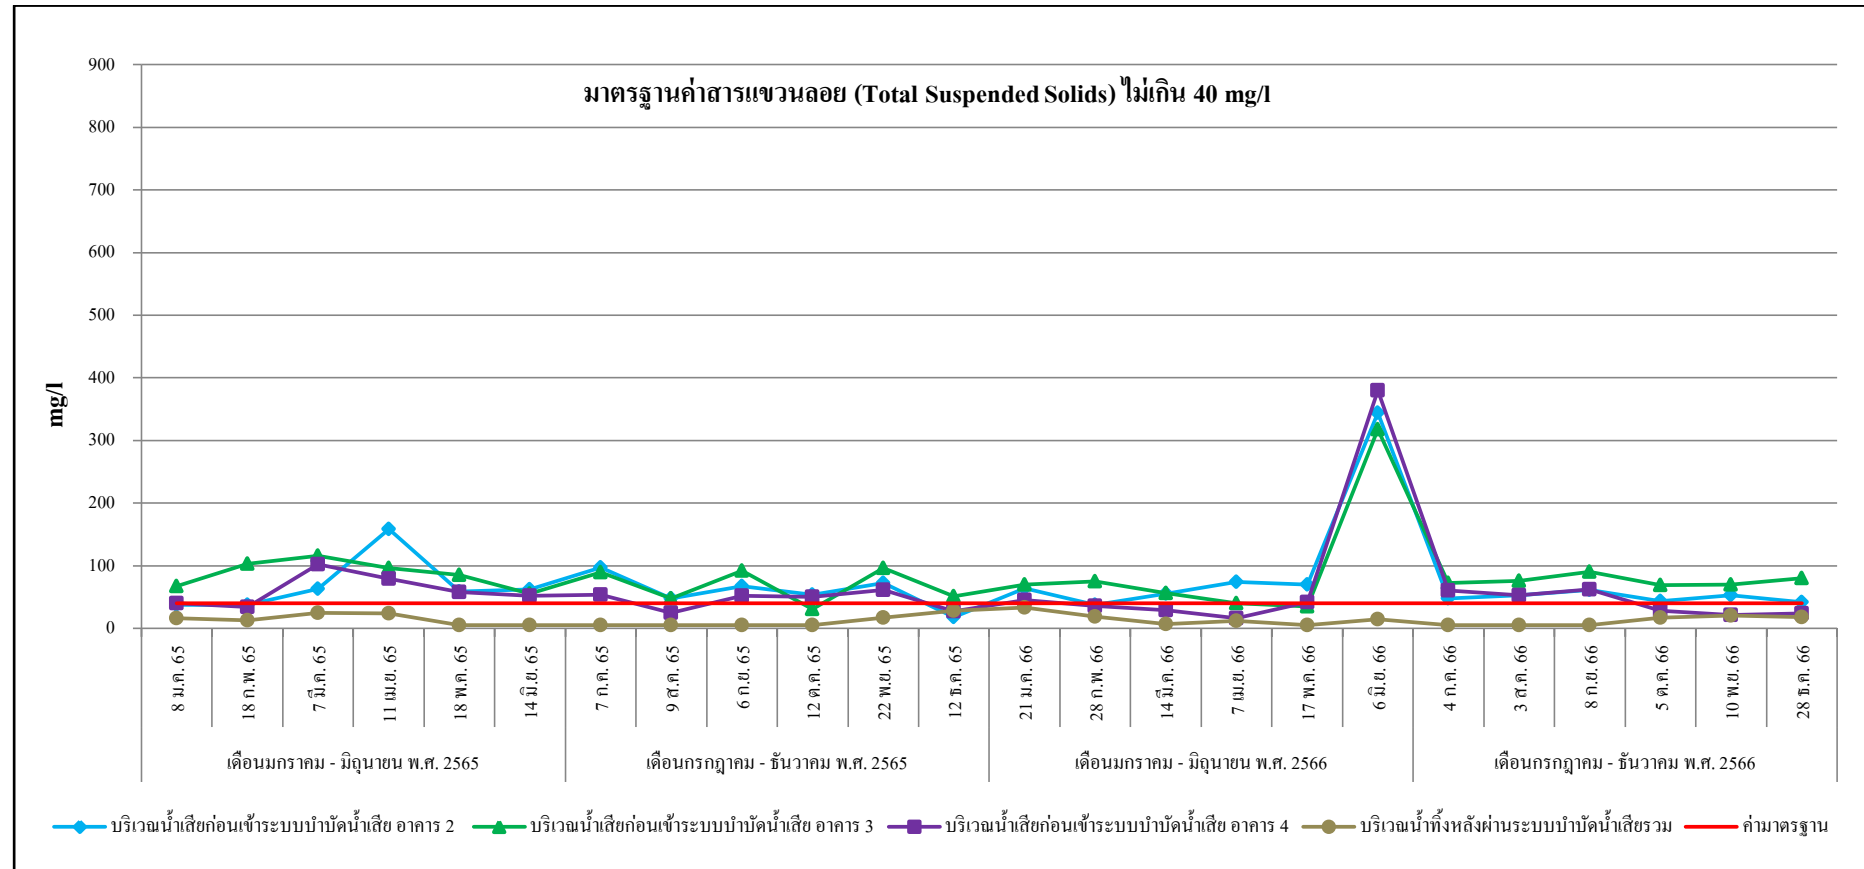


รูปที่ 3.3-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

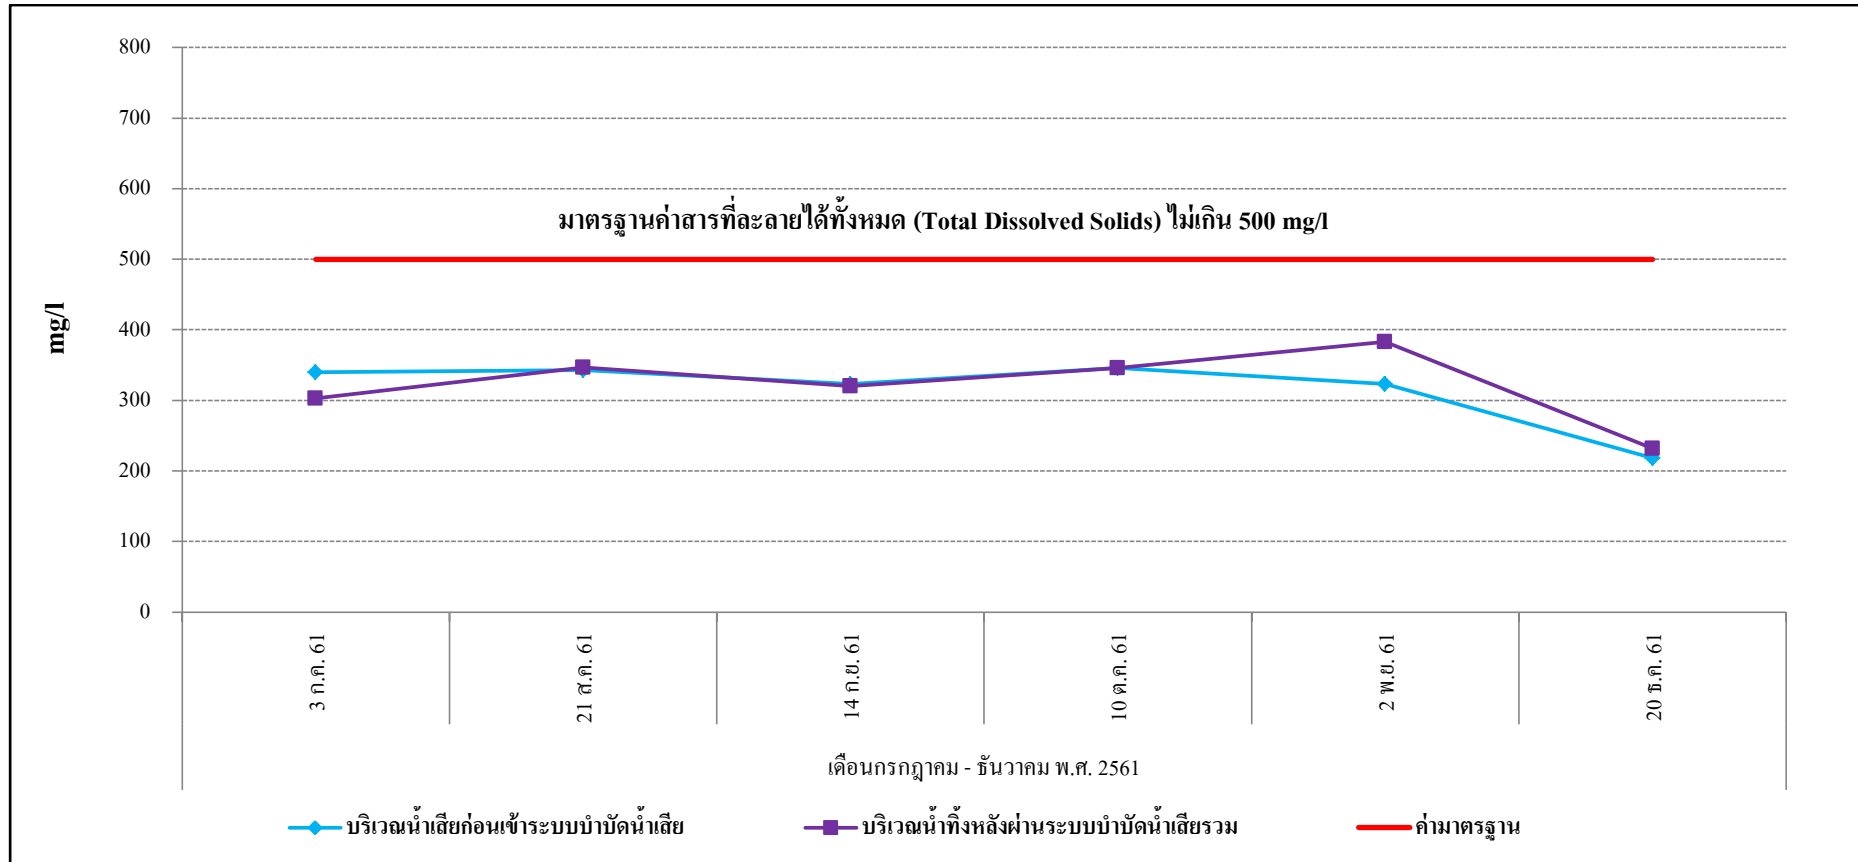


รูปที่ 3.3-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

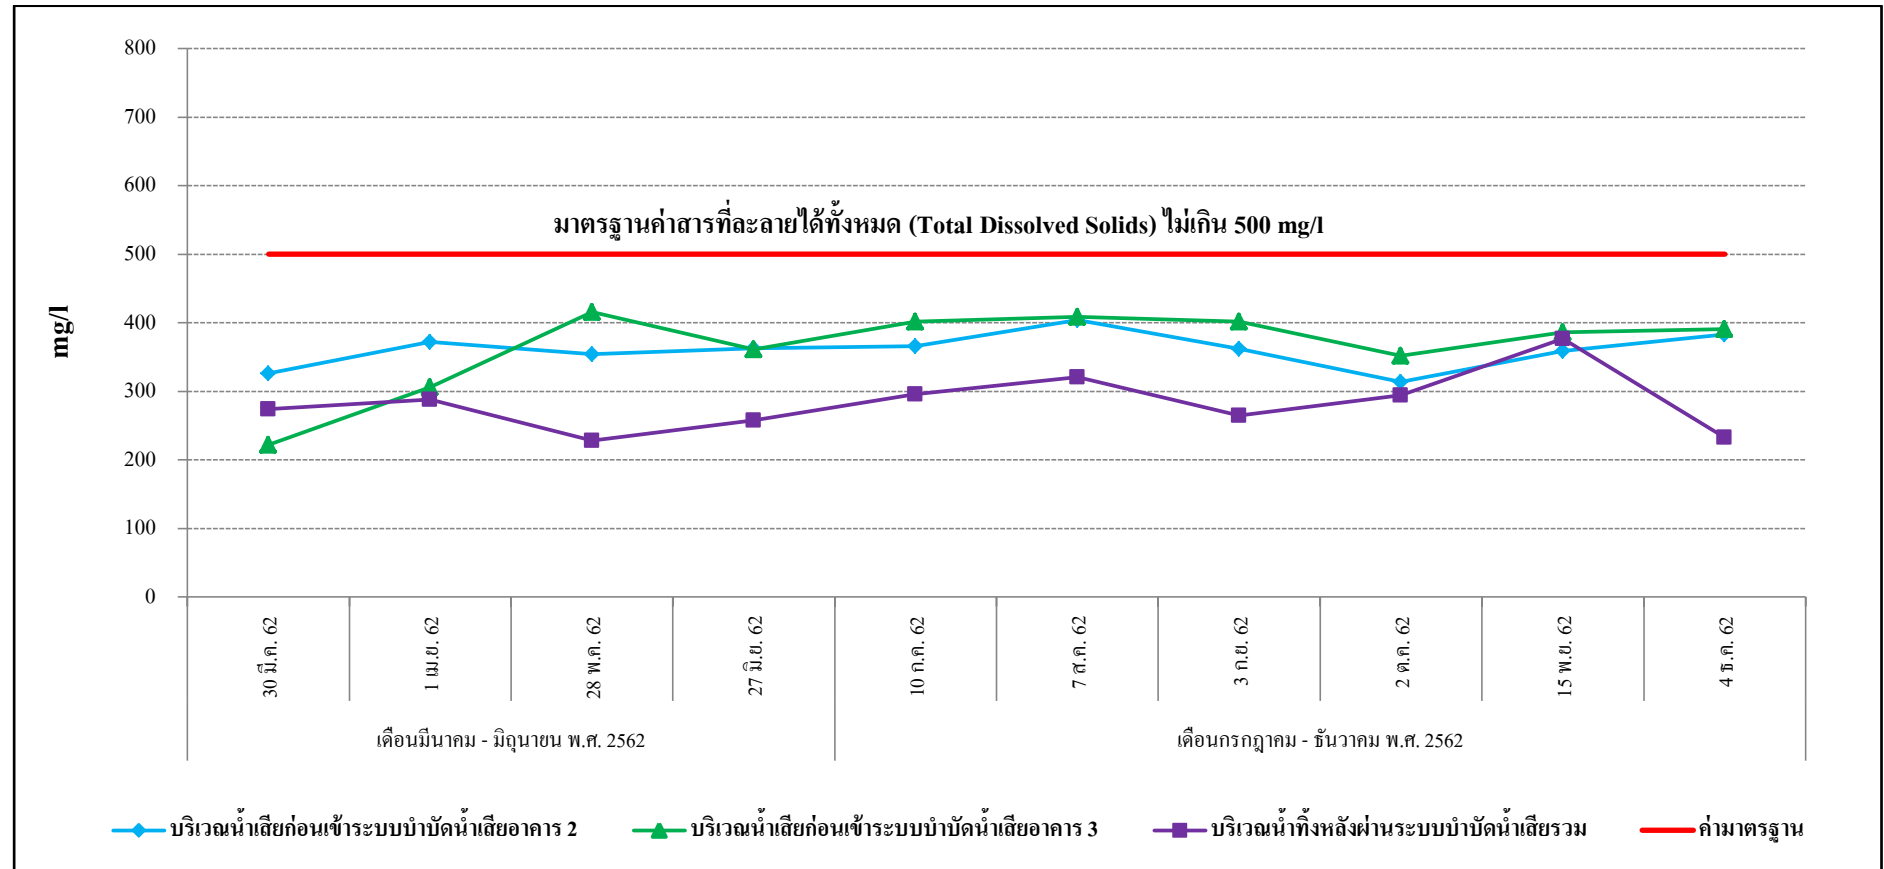


รูปที่ 3.3-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

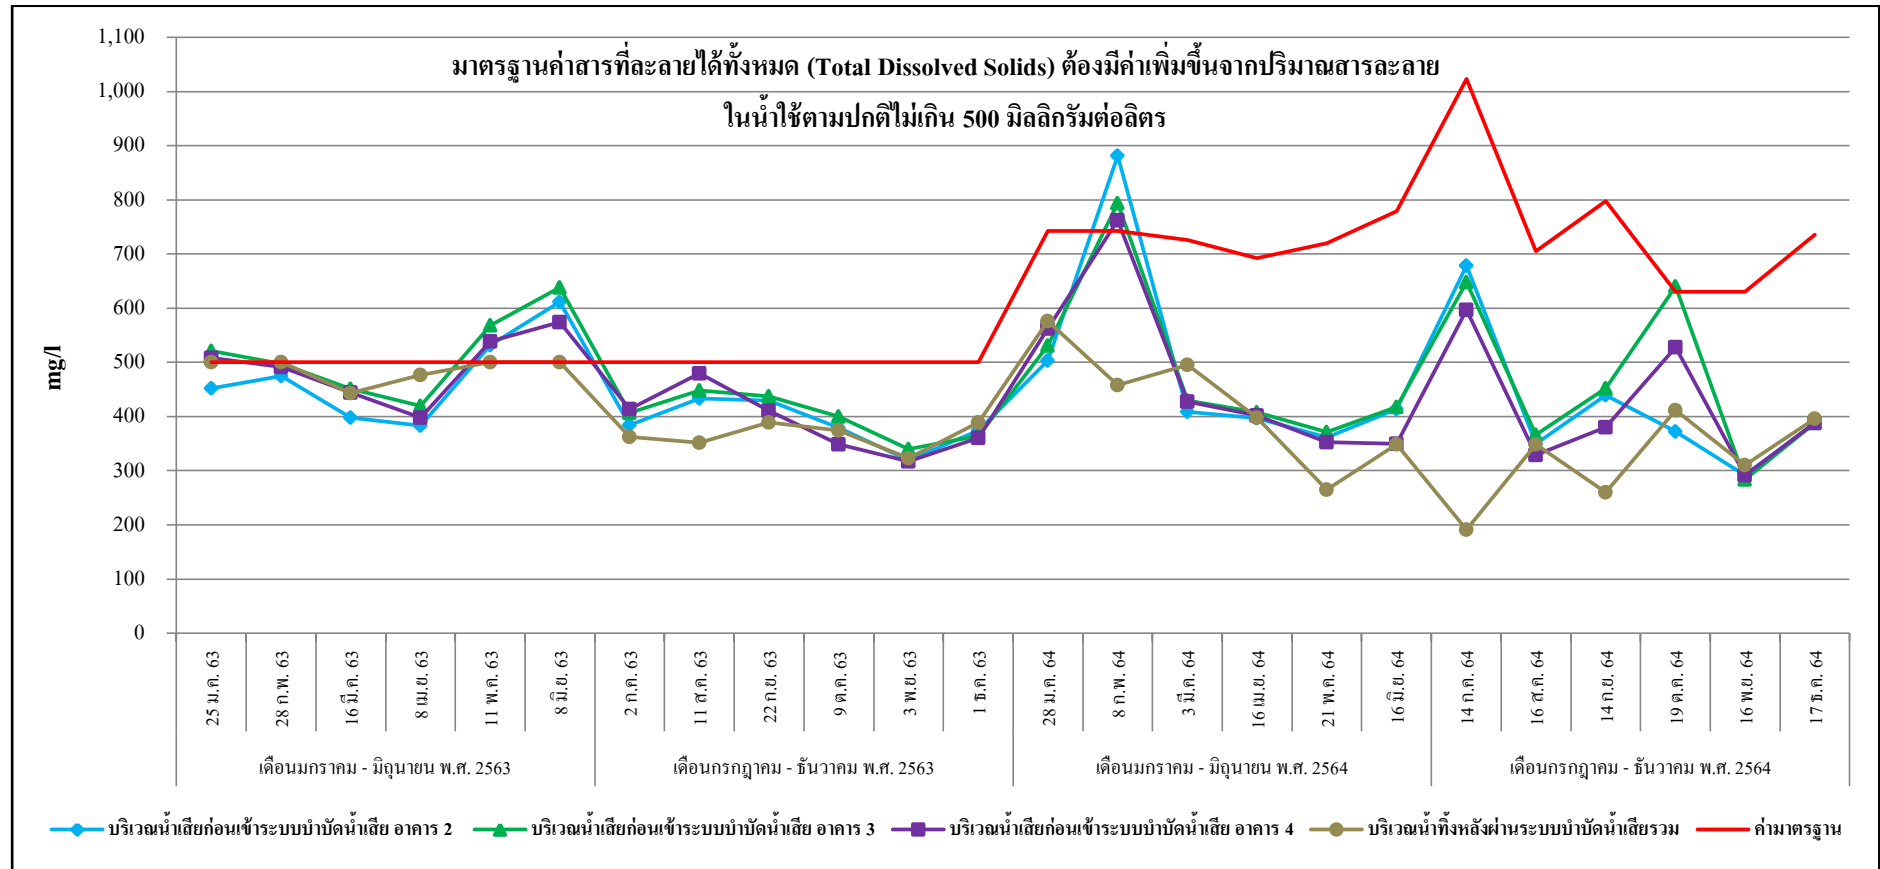


รูปที่ 3.3-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

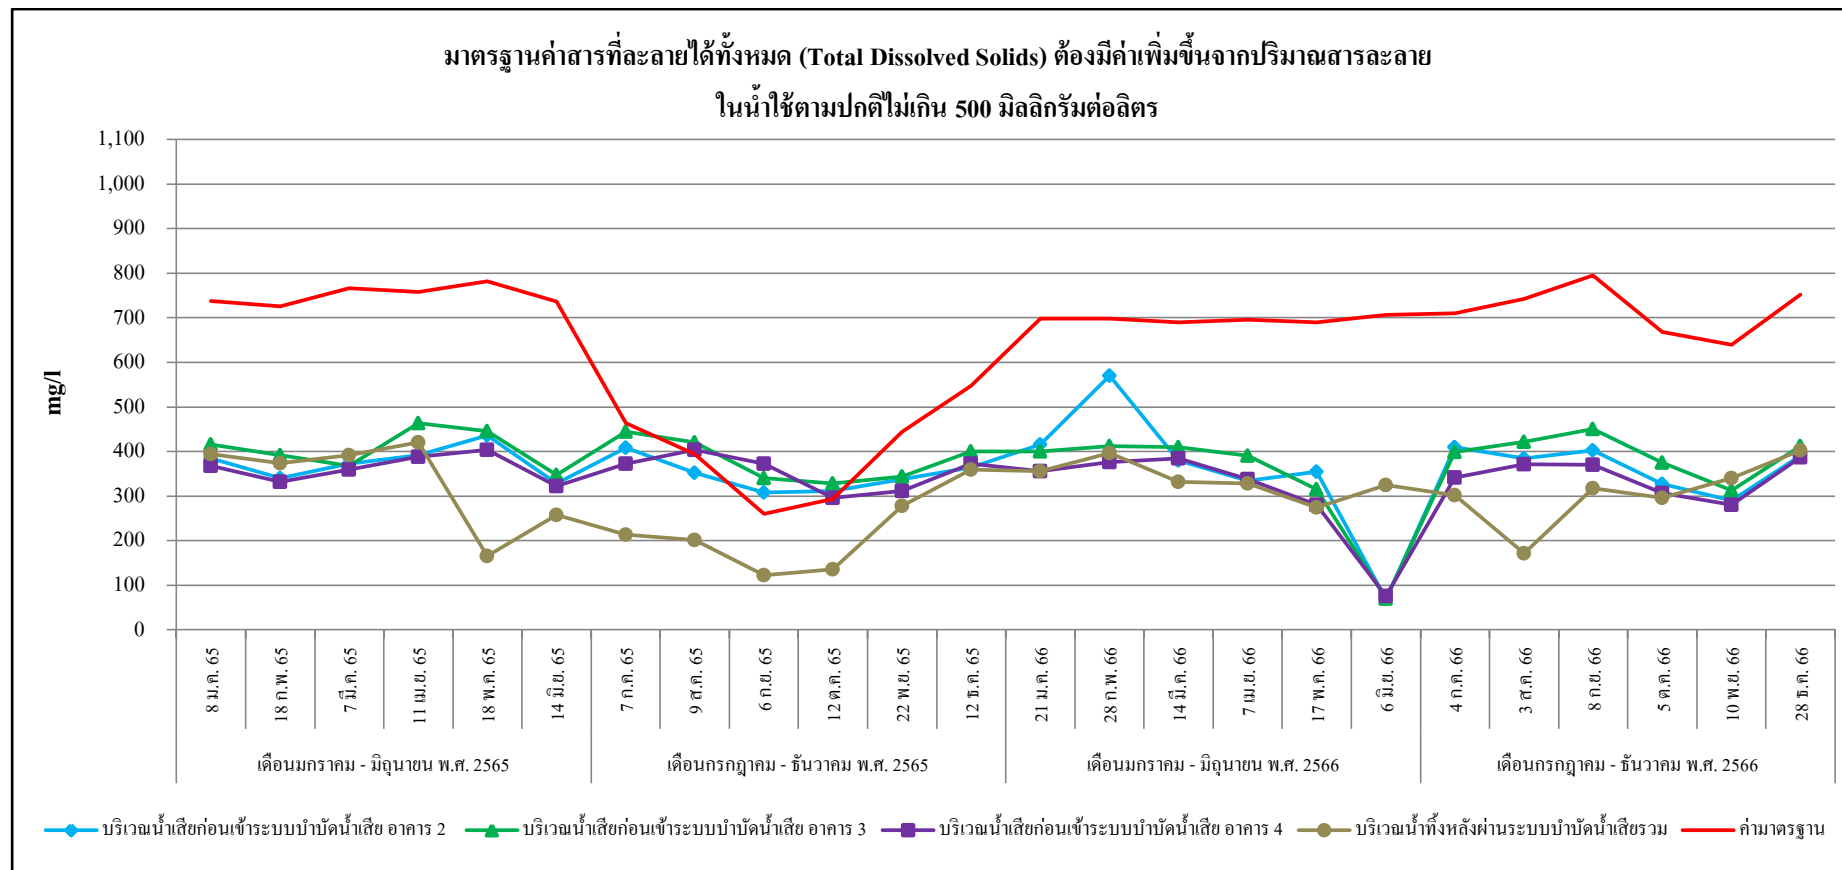


รูปที่ 3.3-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

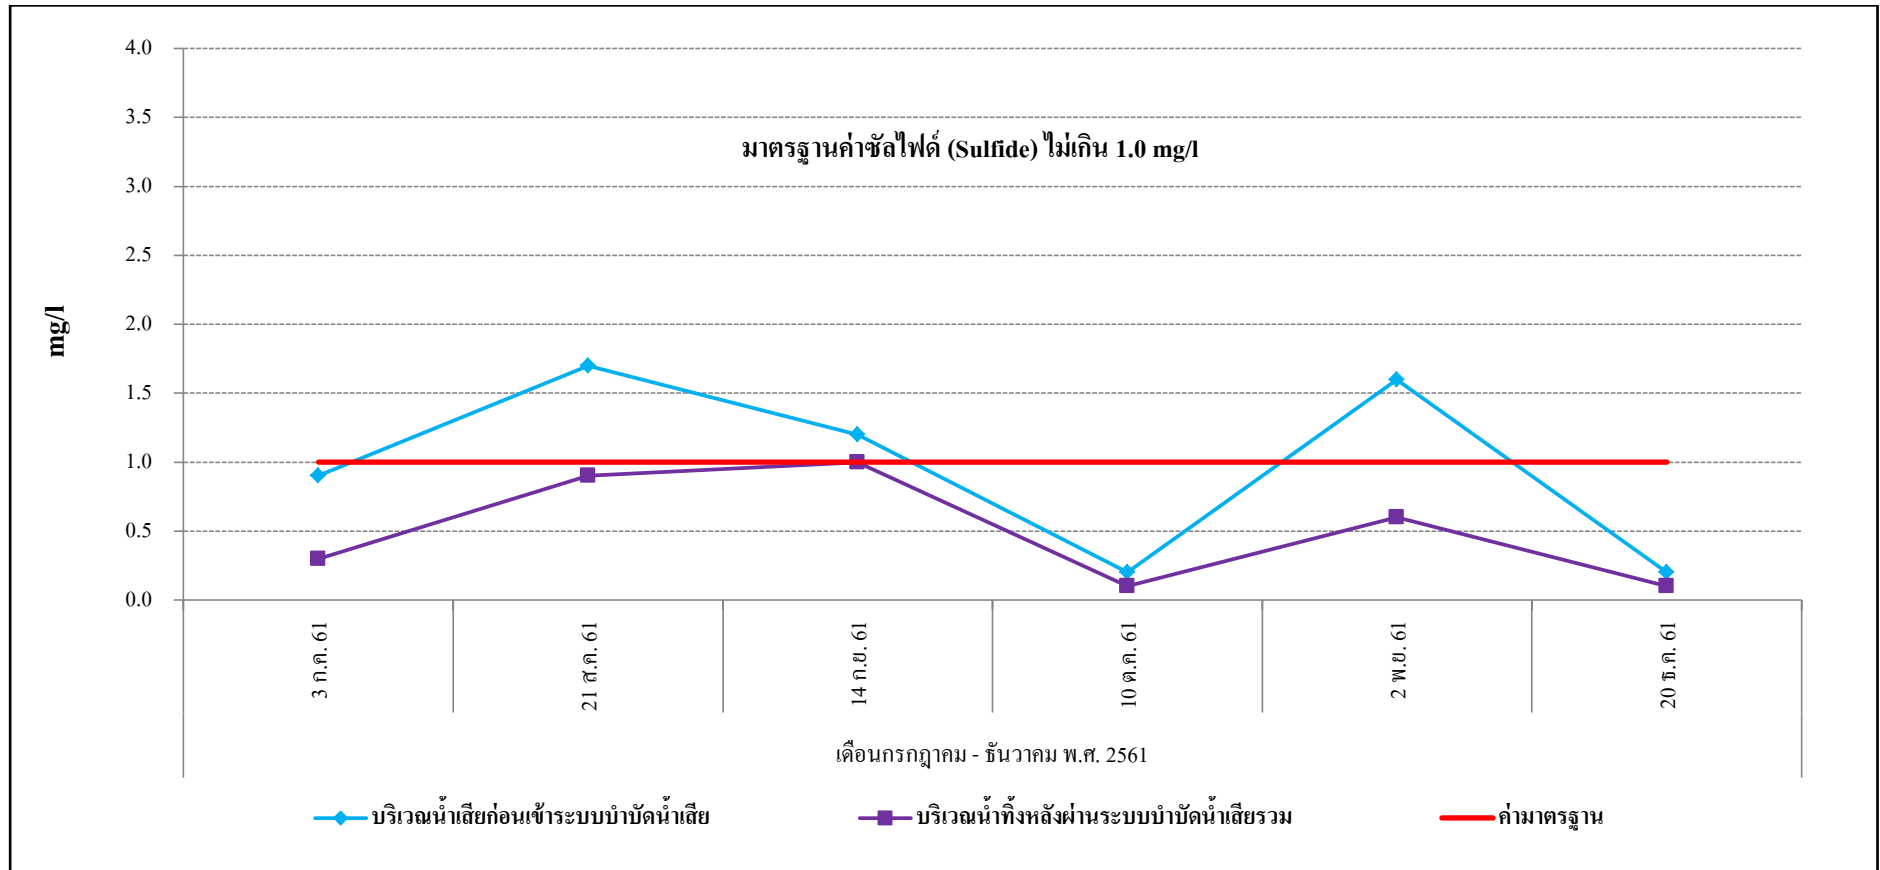


รูปที่ 3.3-12 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide)

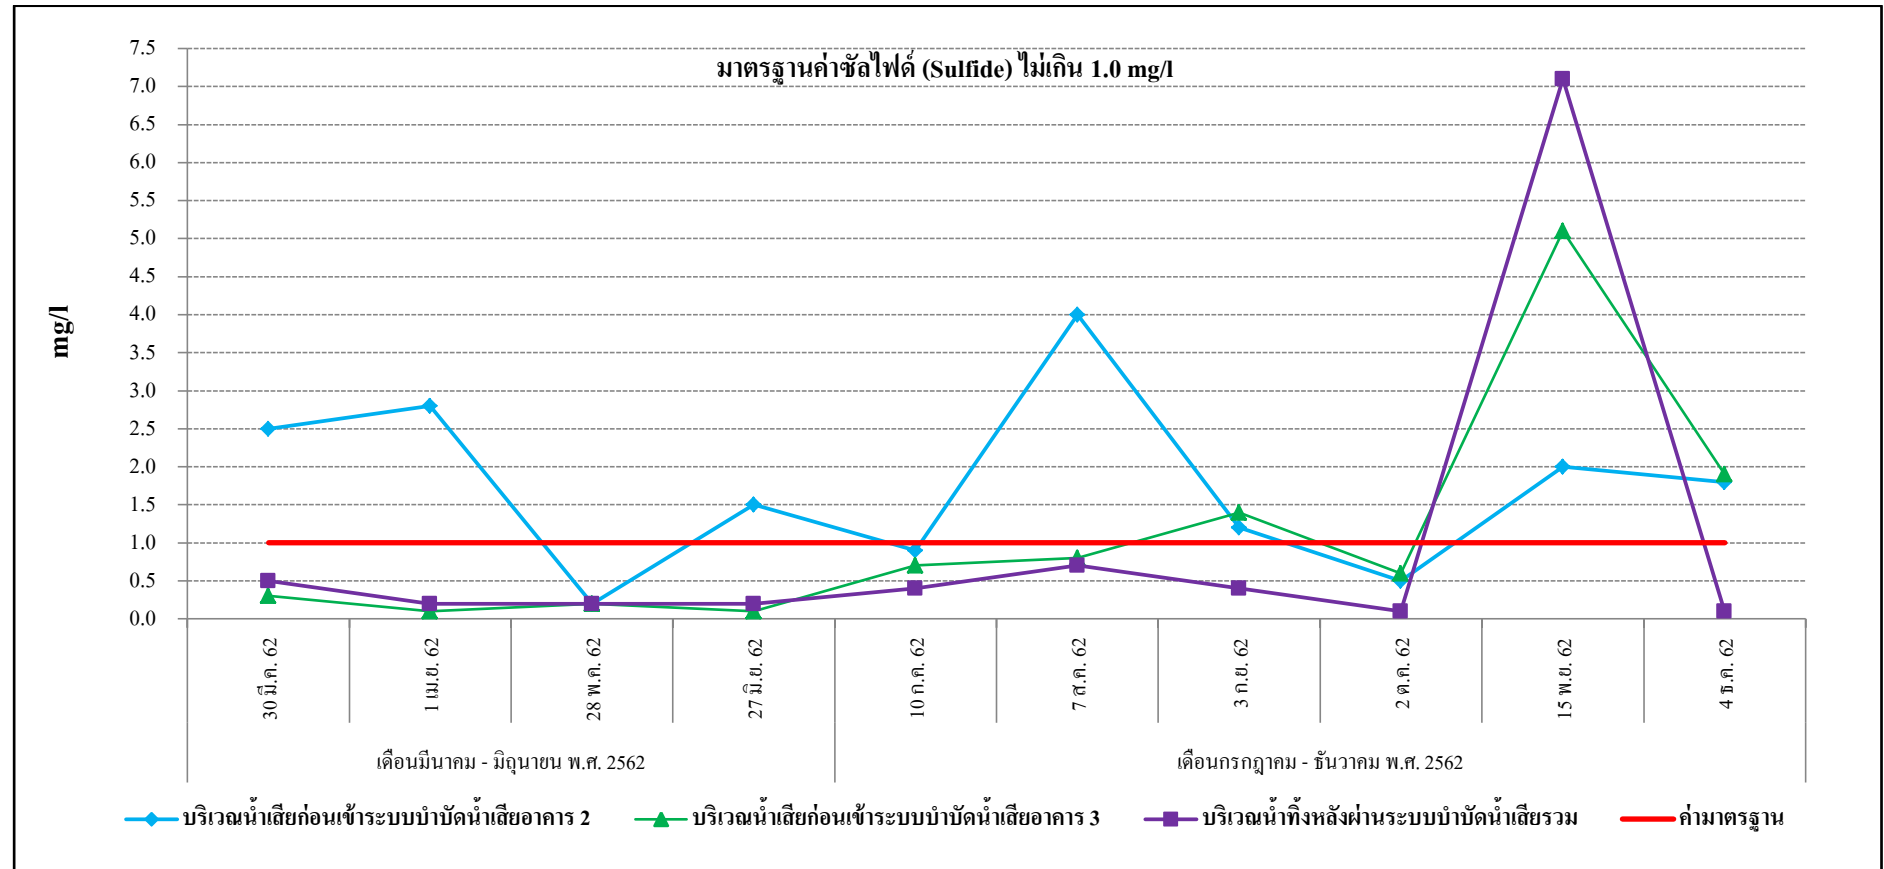


รูปที่ 3.3-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide)

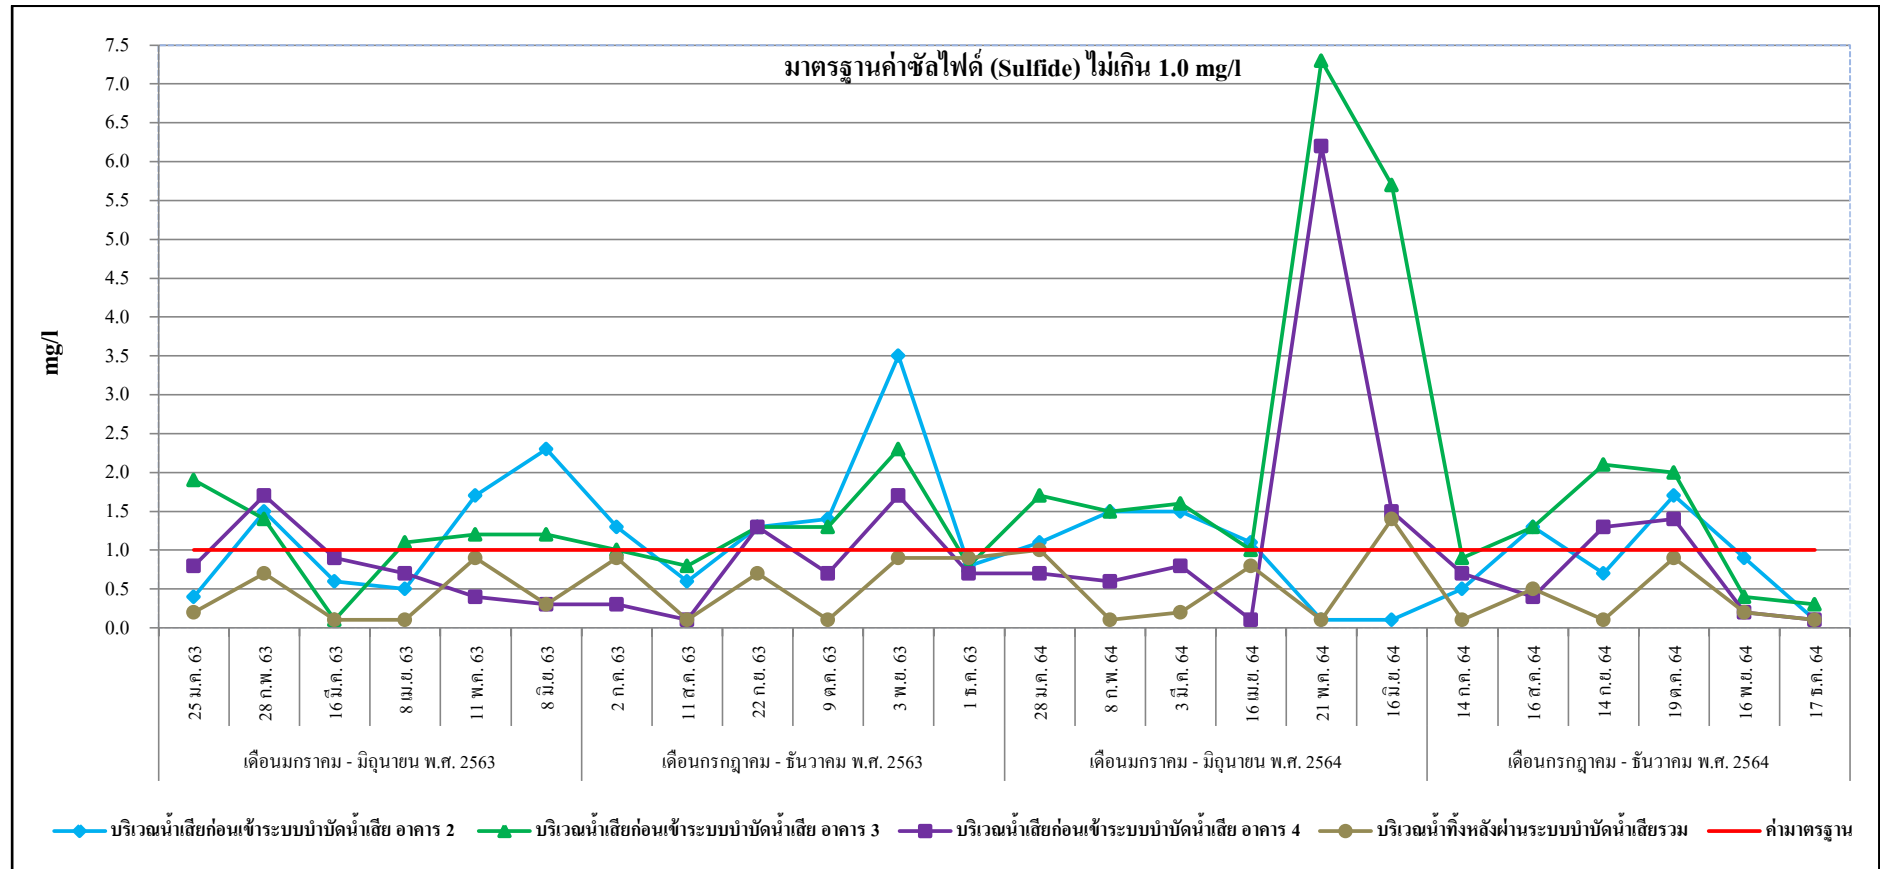


รูปที่ 3.3-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide)

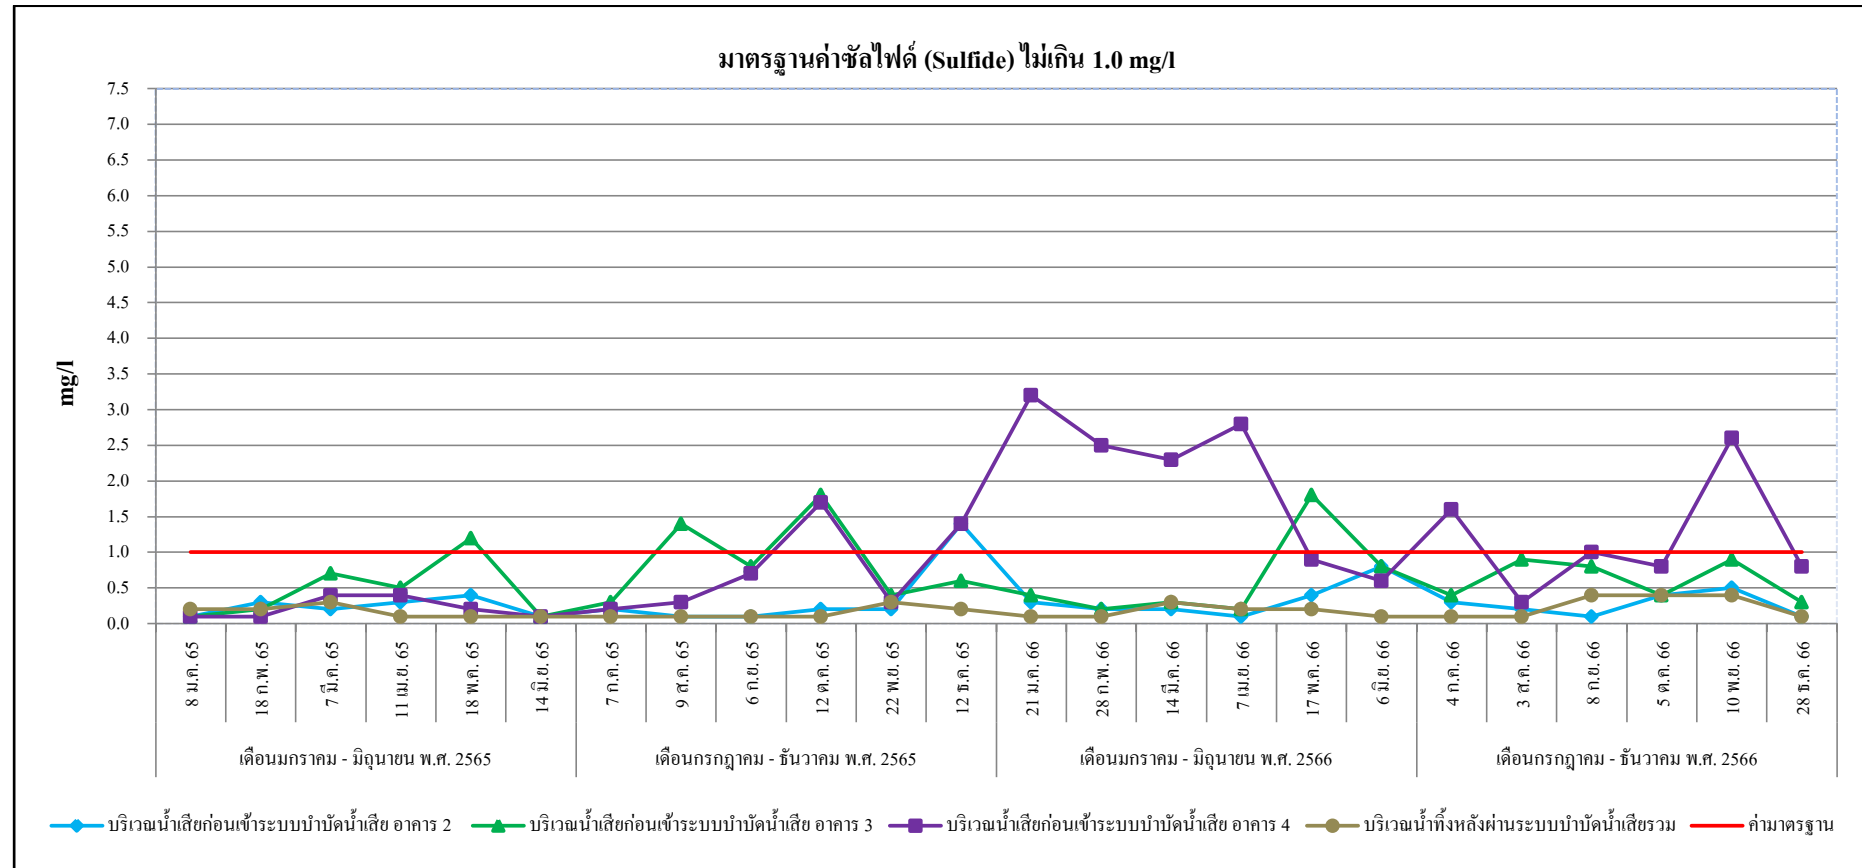


รูปที่ 3.3-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide)

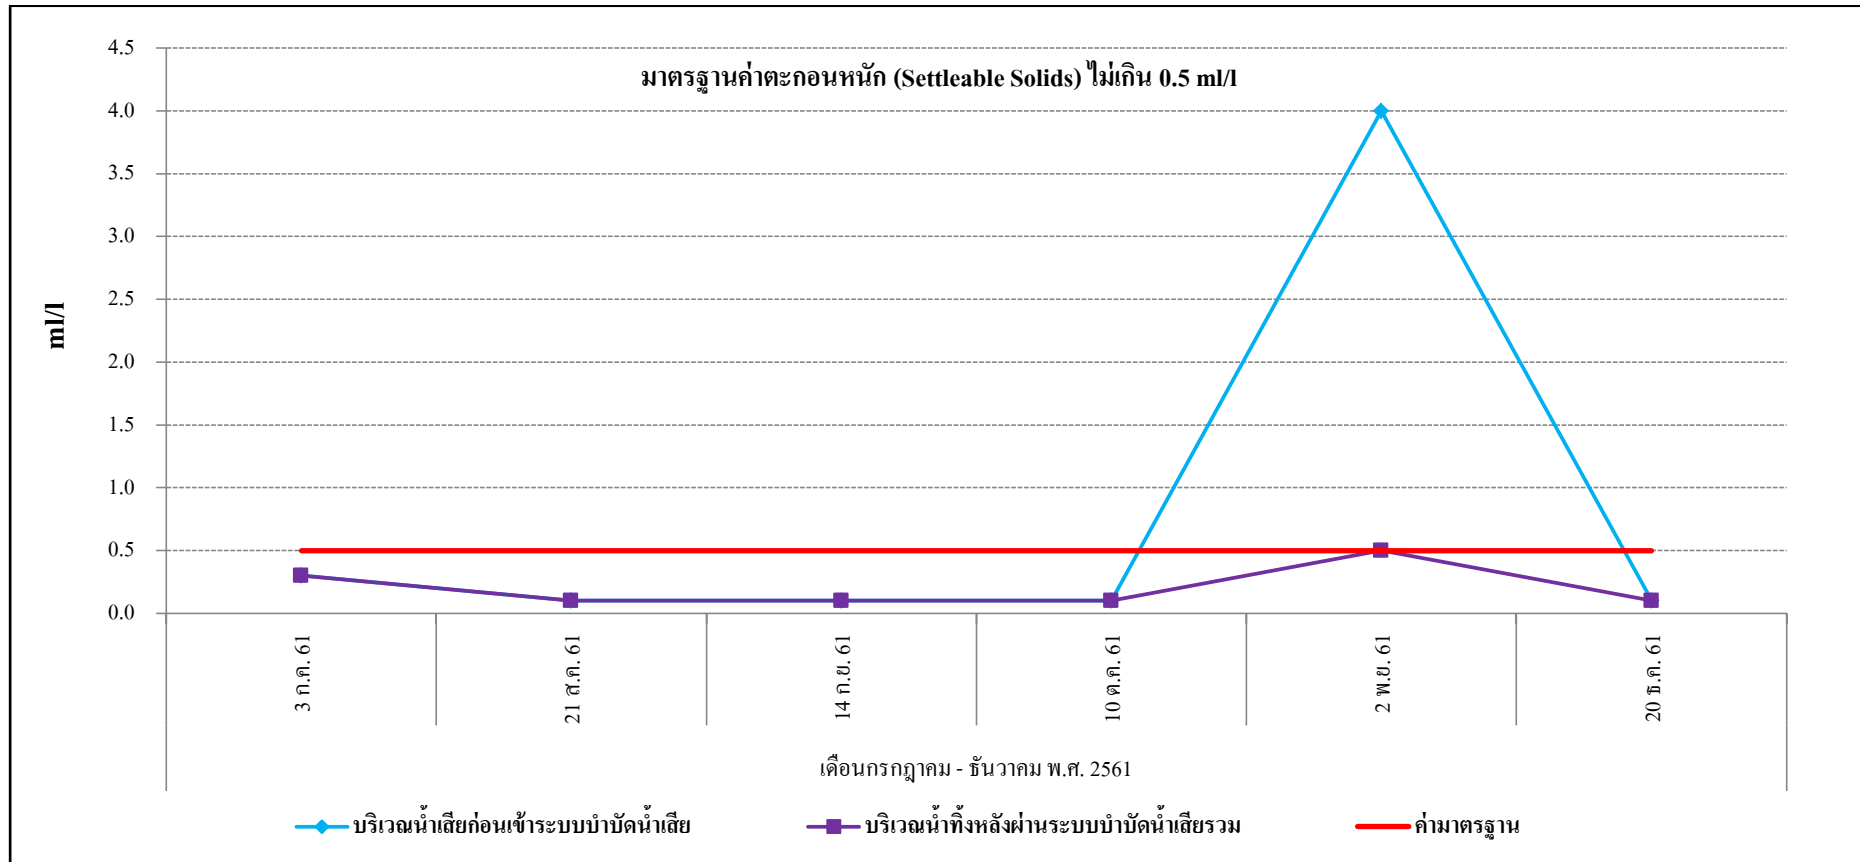


รูปที่ 3.3-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)

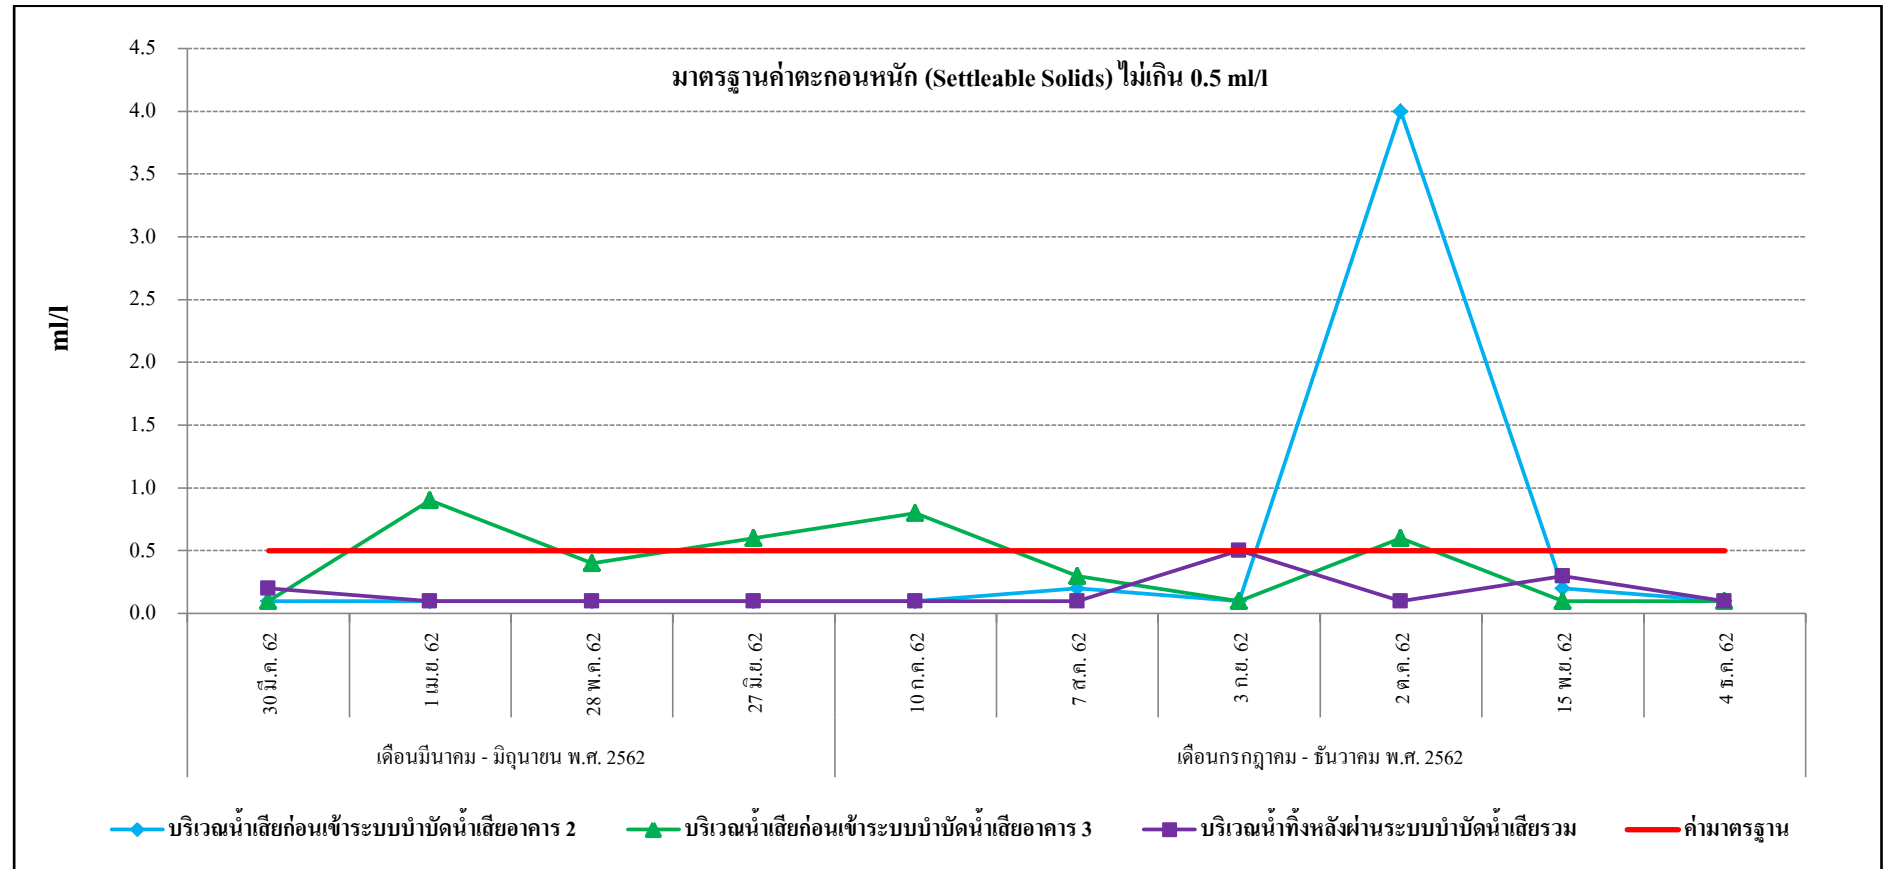


รูปที่ 3.3-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)

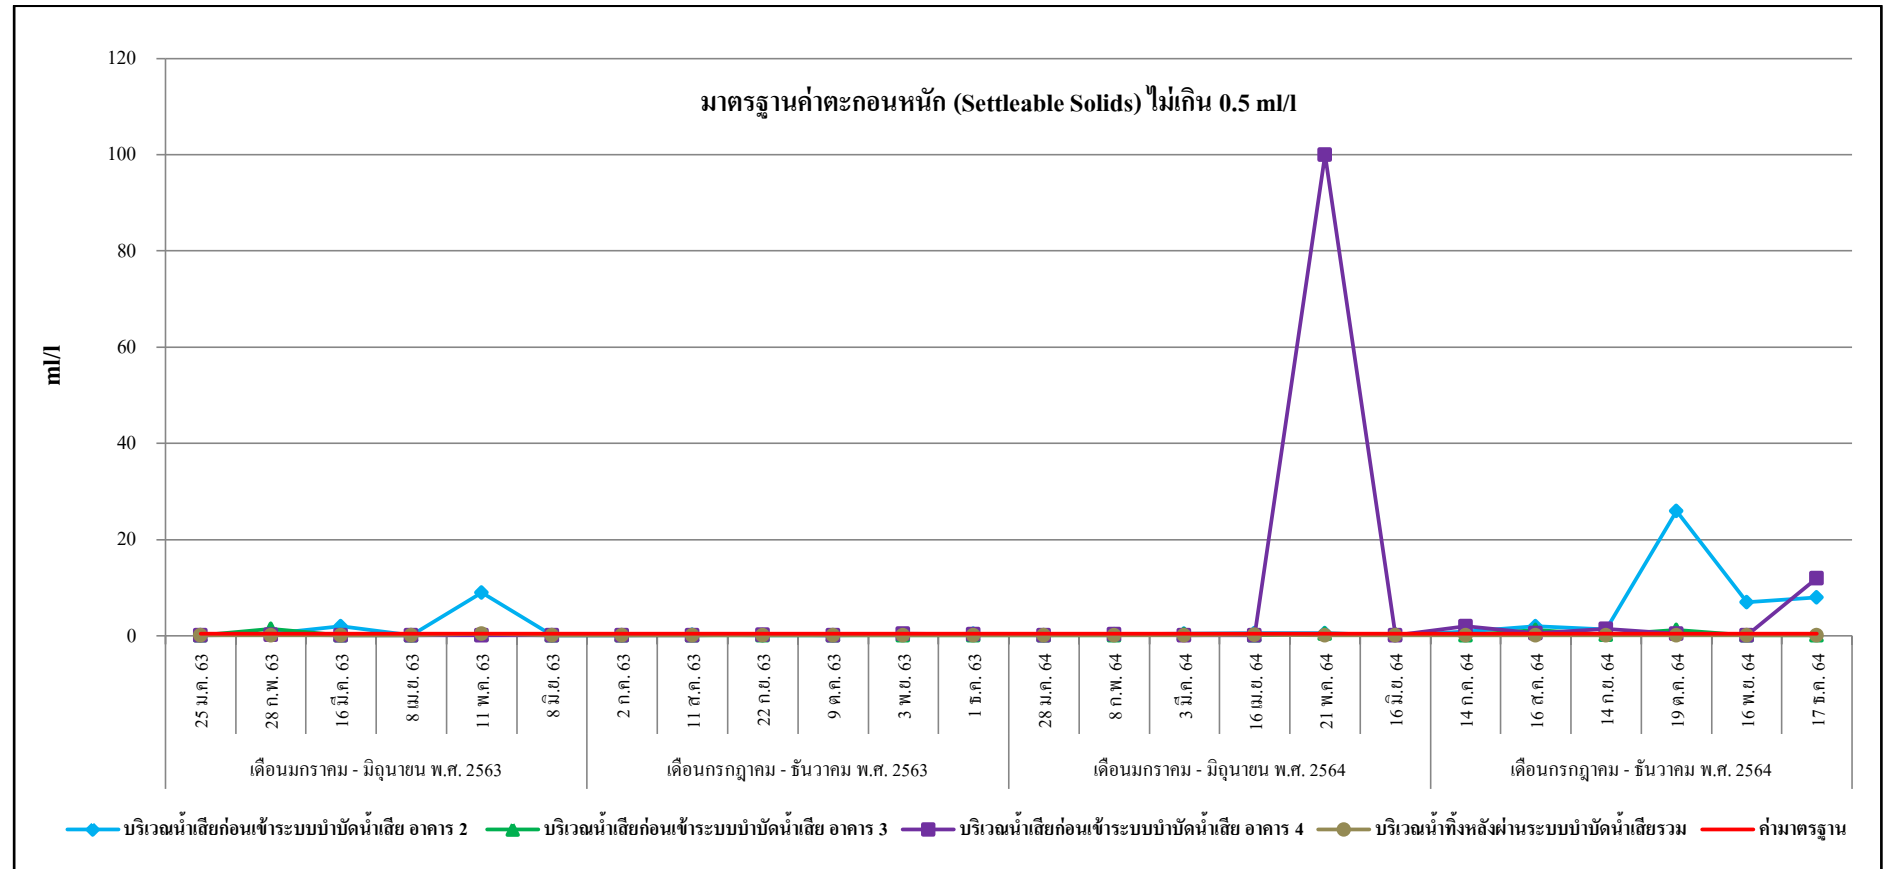


รูปที่ 3.3-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)

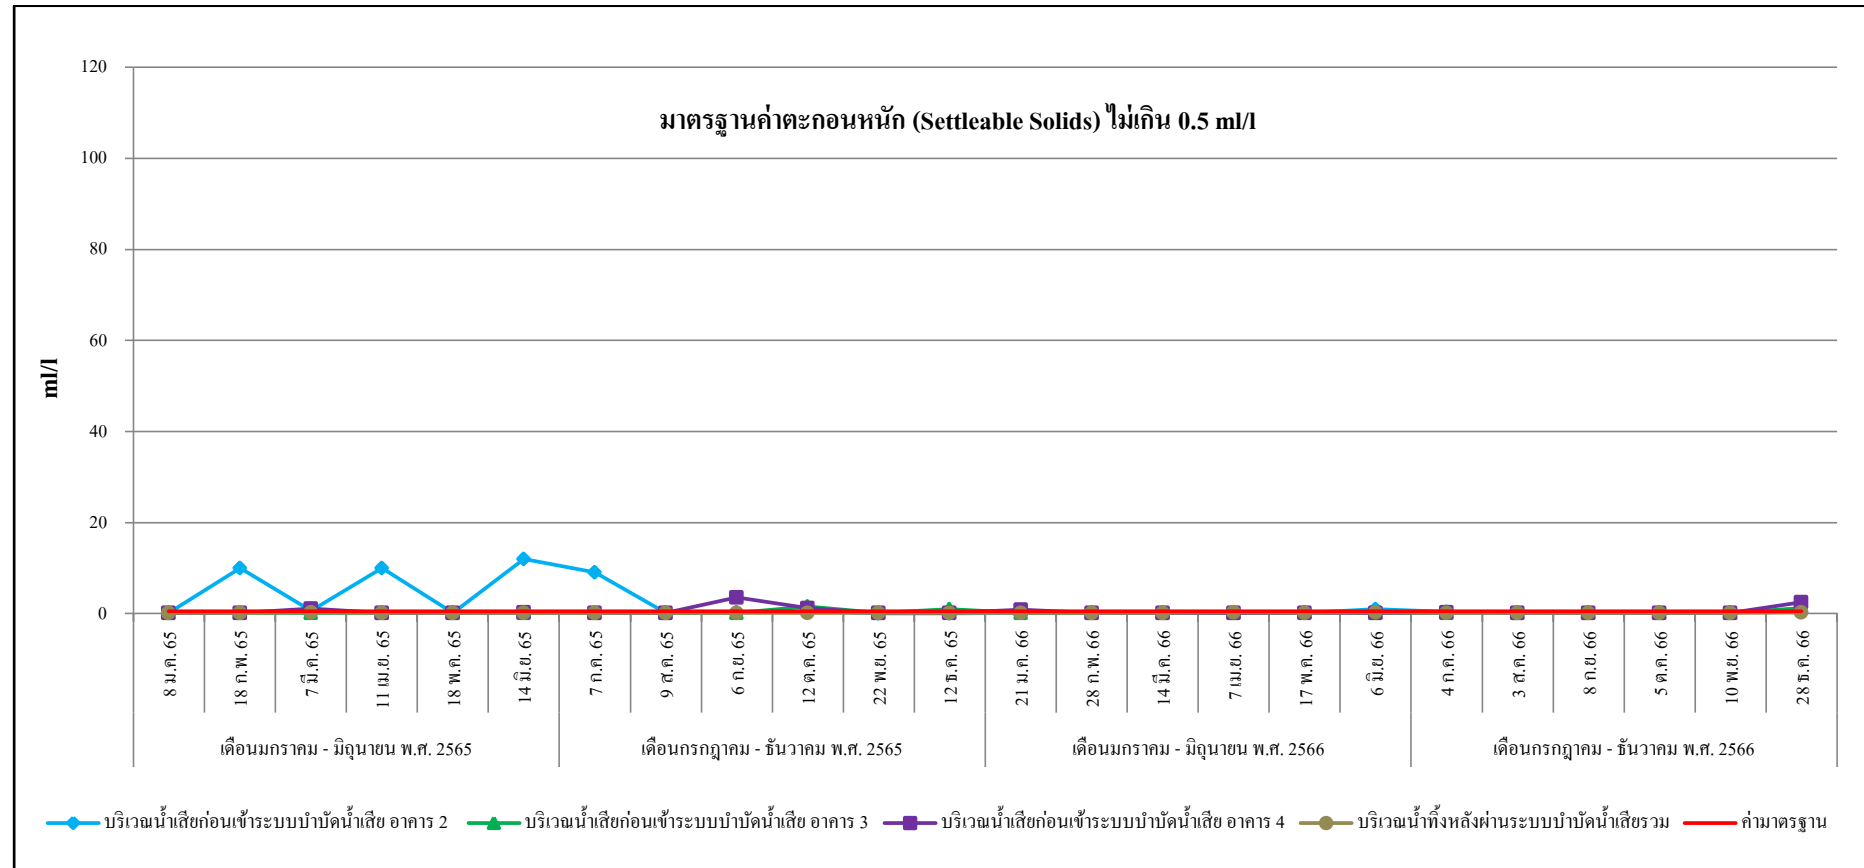


รูปที่ 3.3-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)

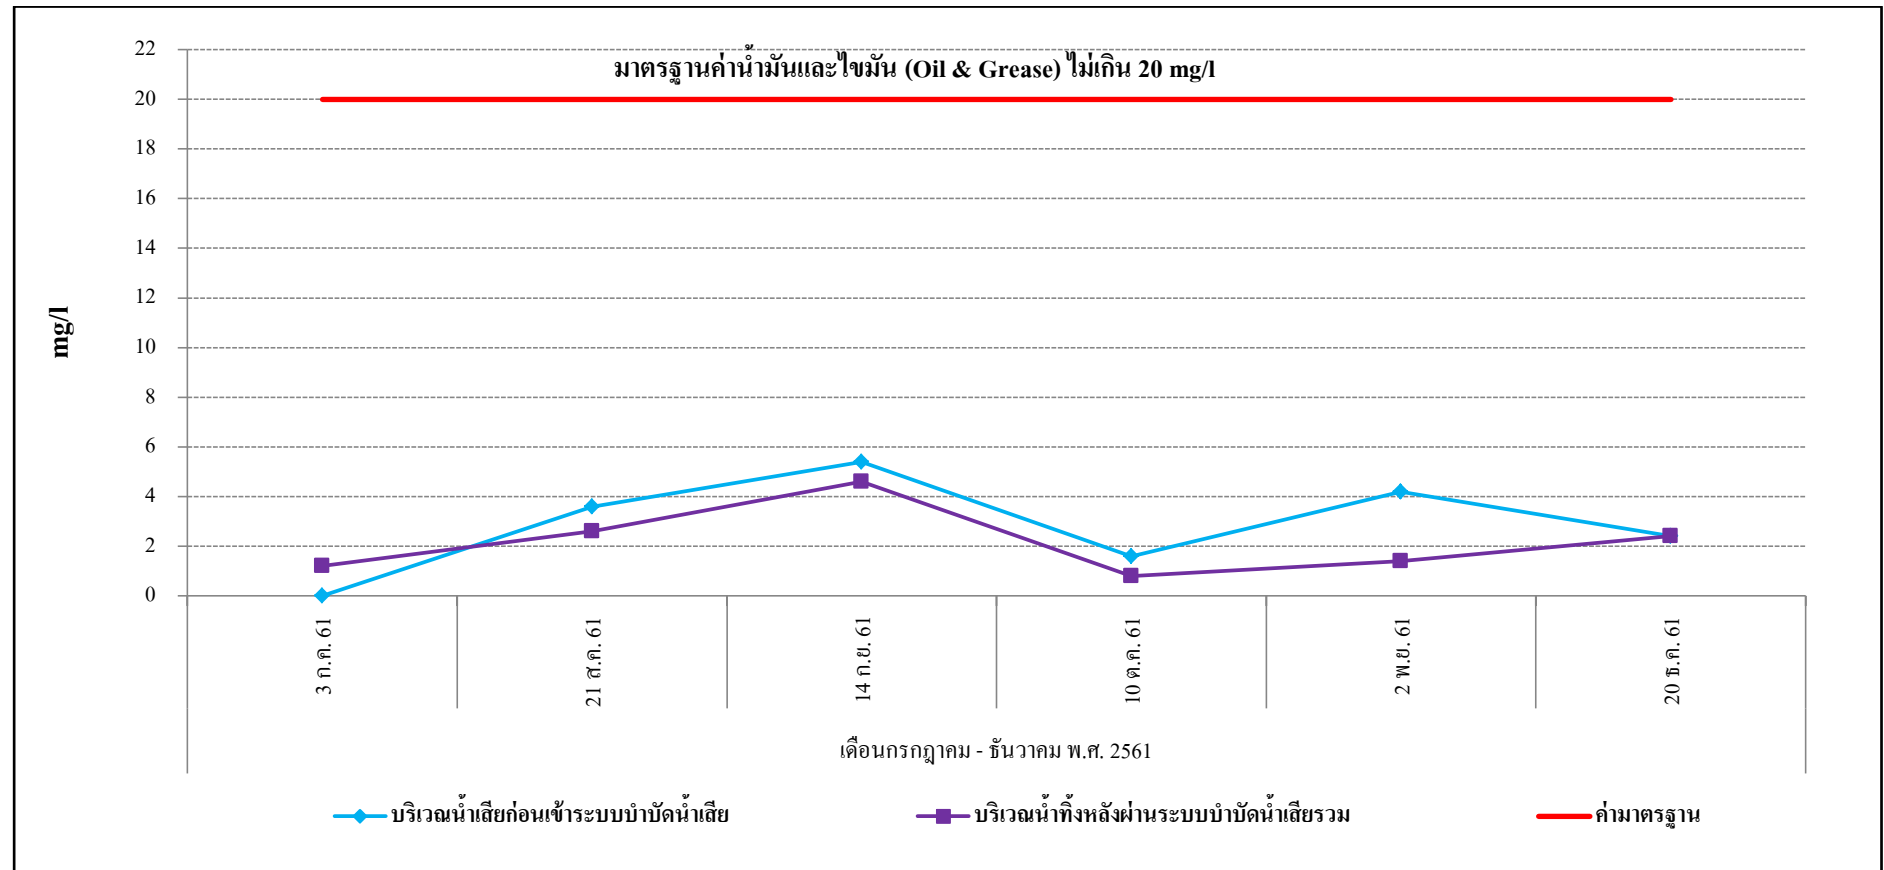


รูปที่ 3.3-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)

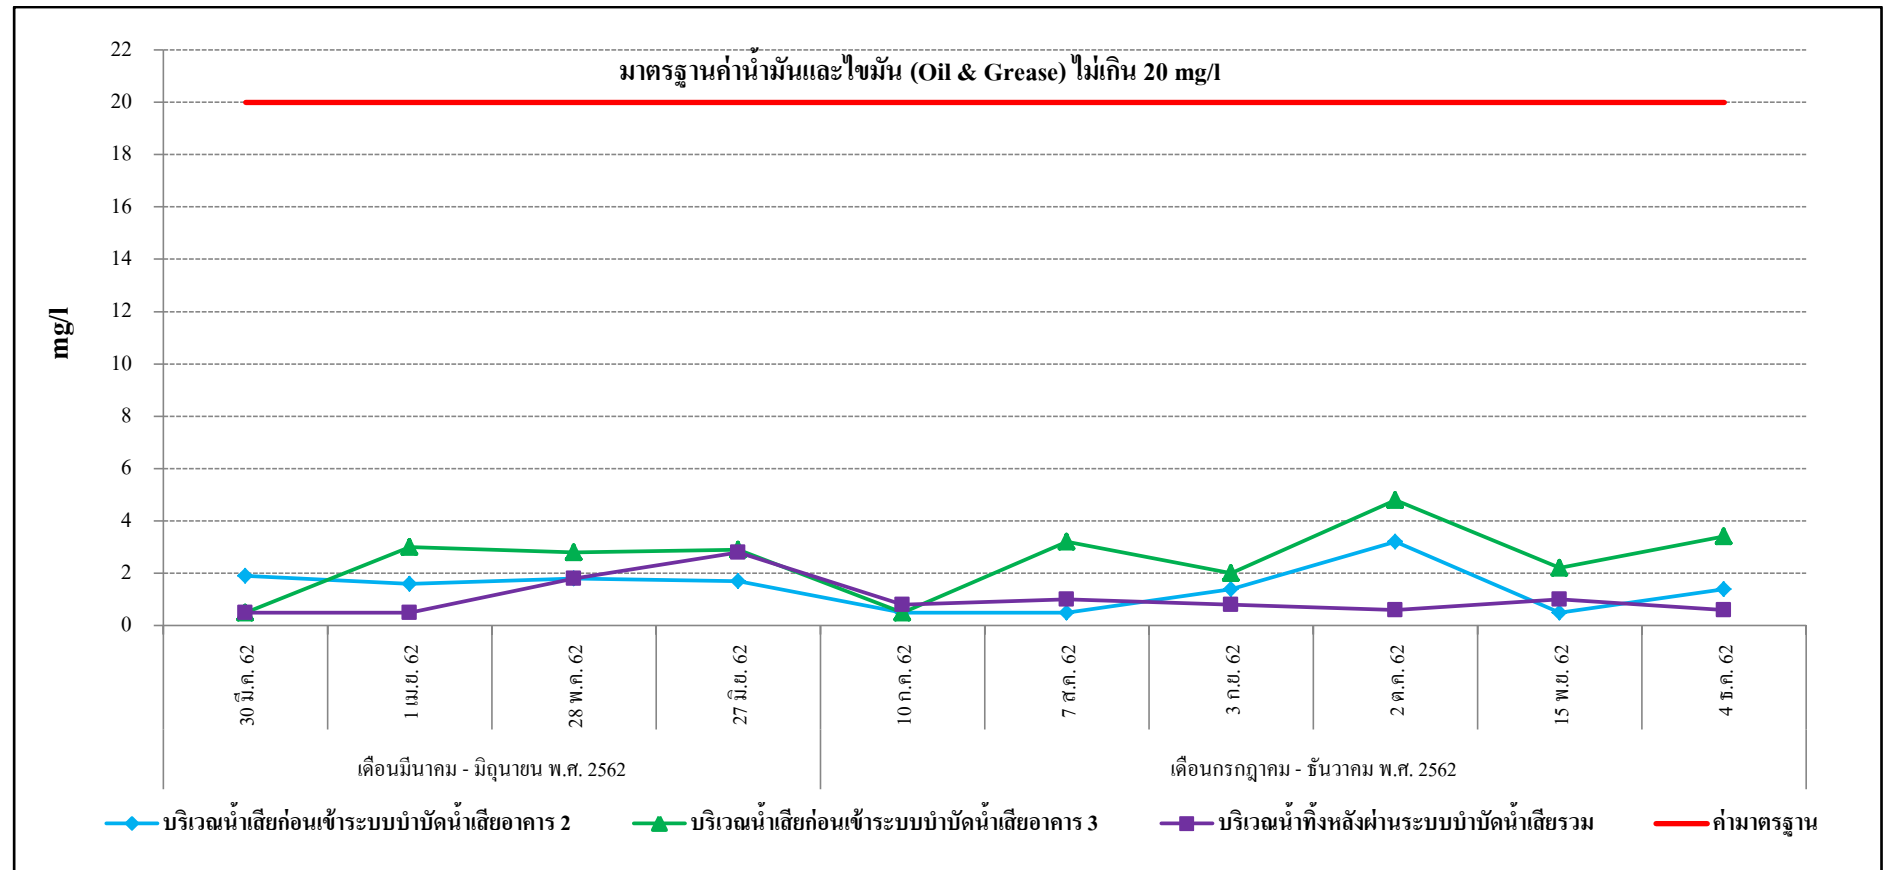


รูปที่ 3.3-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)

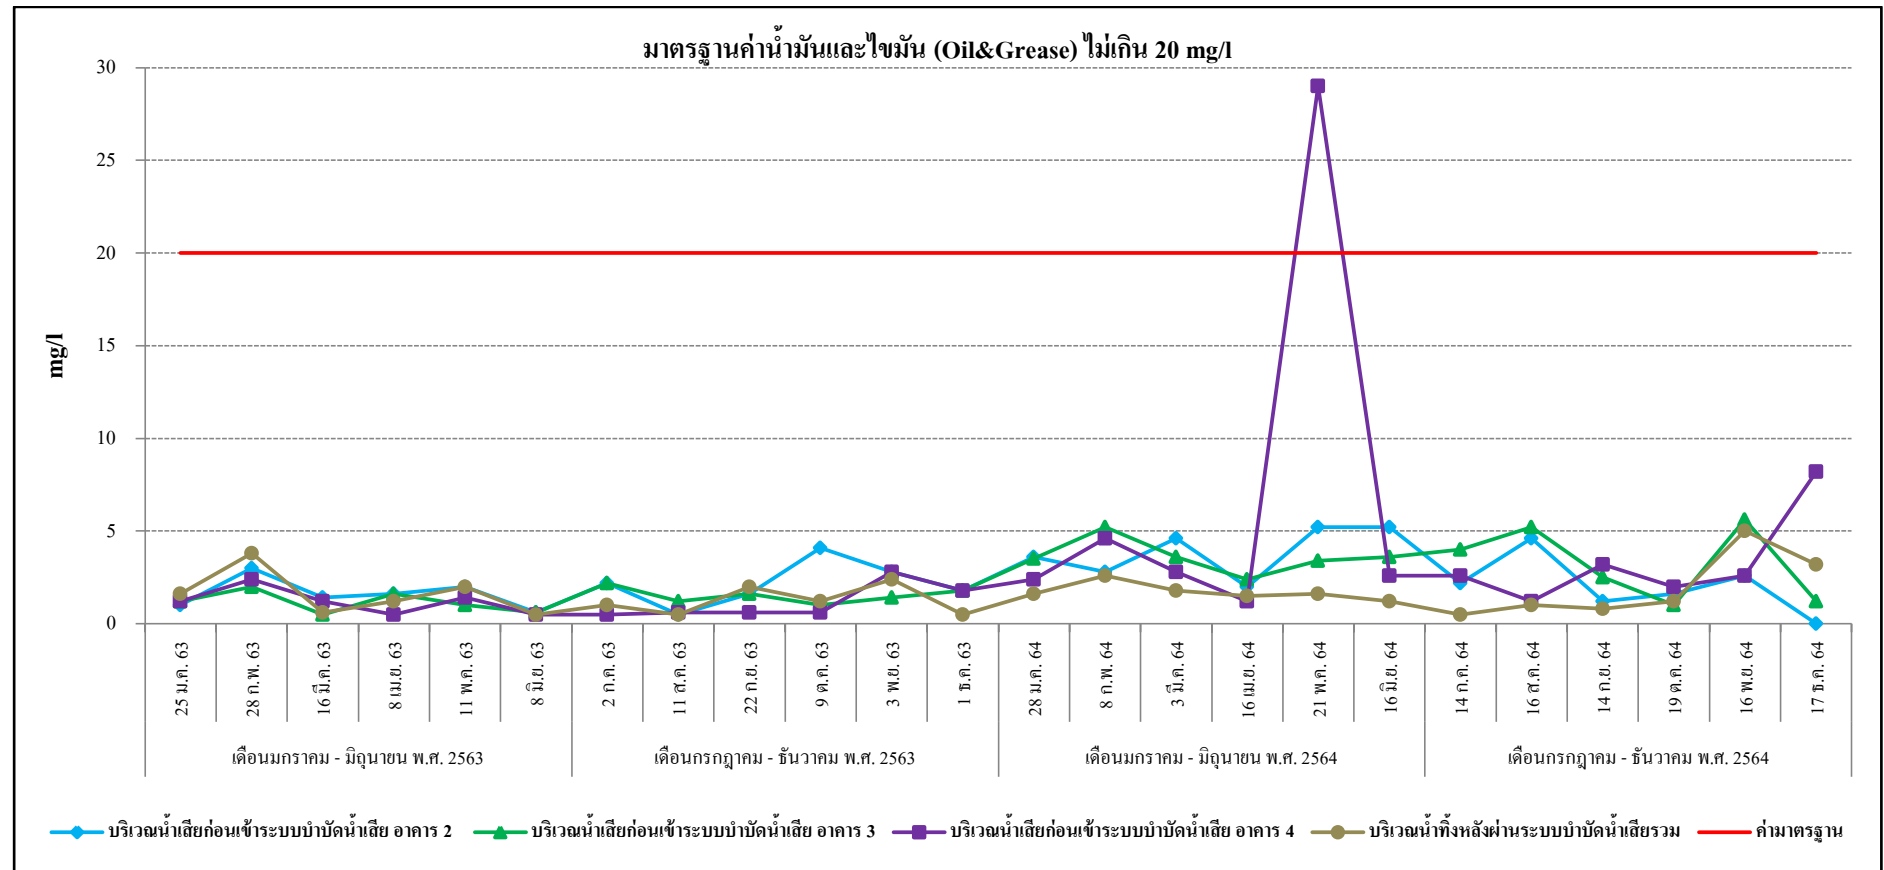


รูปที่ 3.3-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)

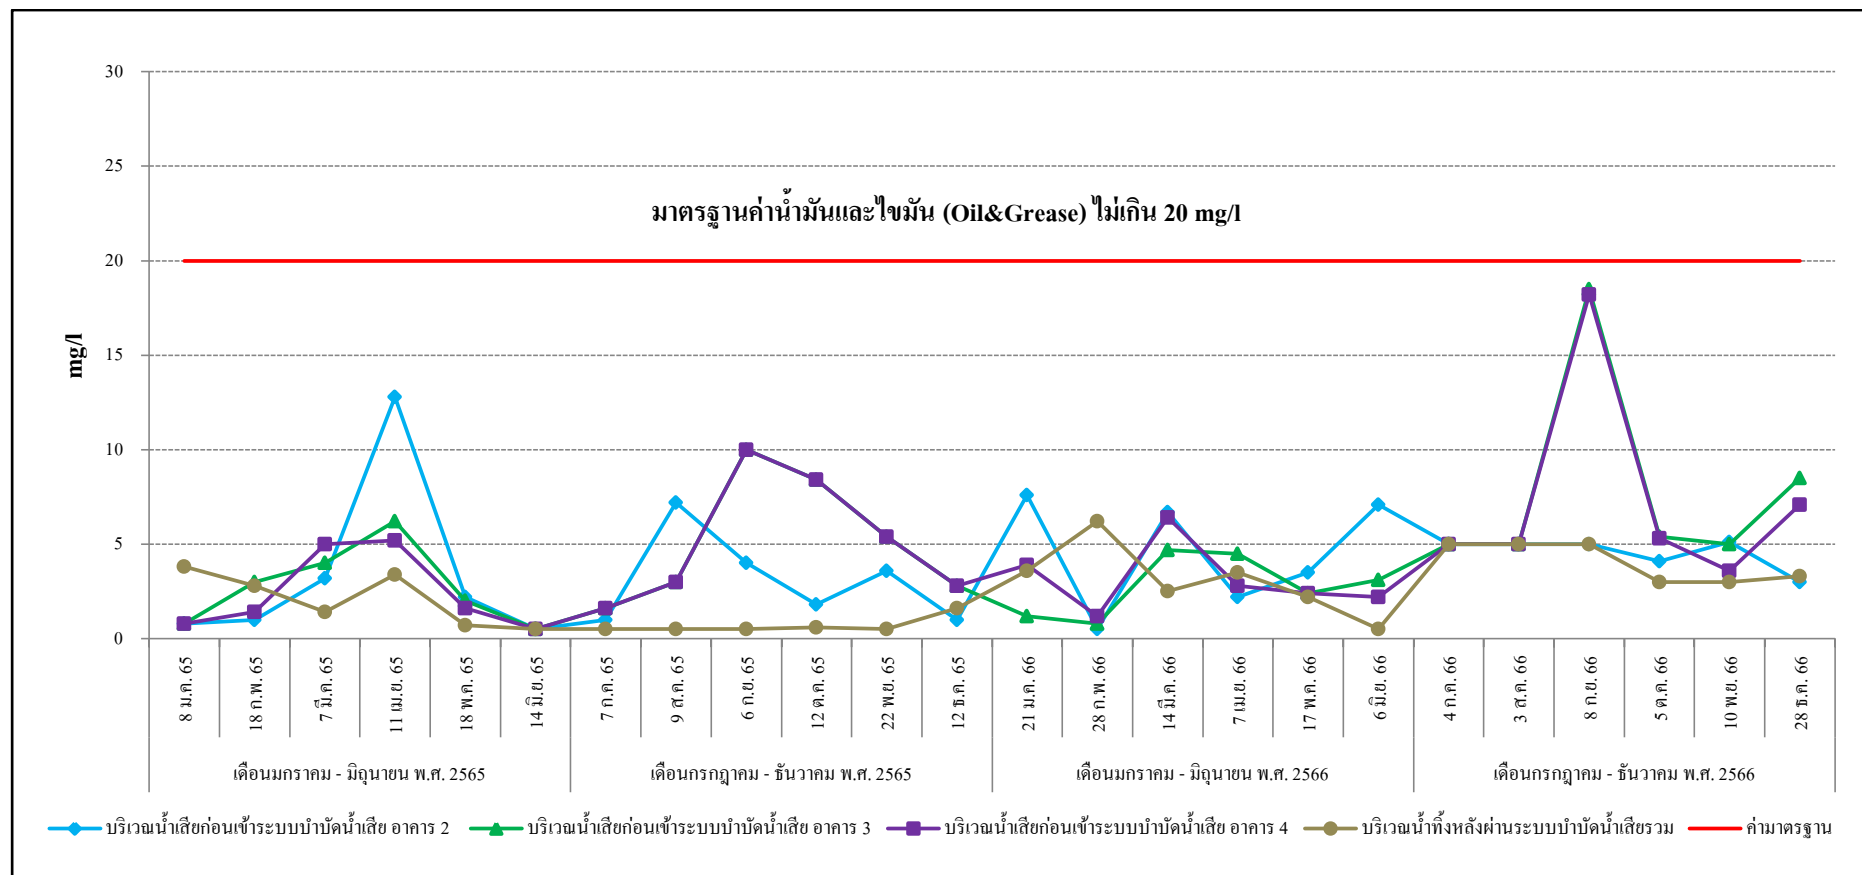


รูปที่ 3.3-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)

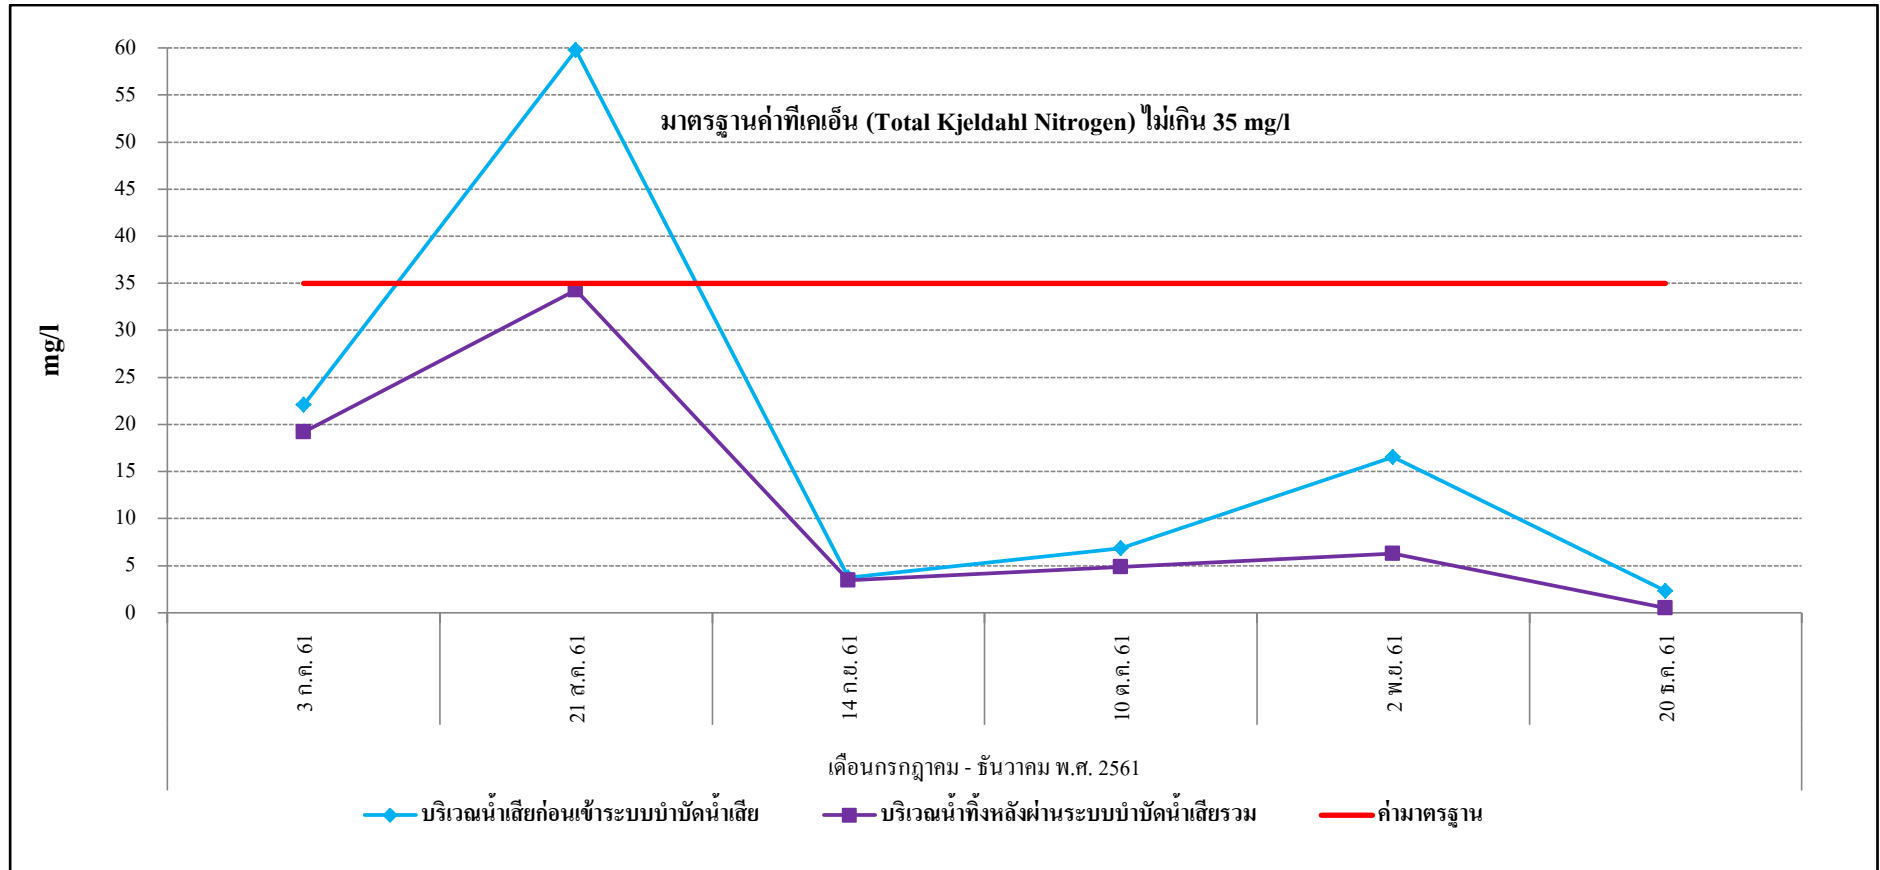


รูปที่ 3.3-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าที่เคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

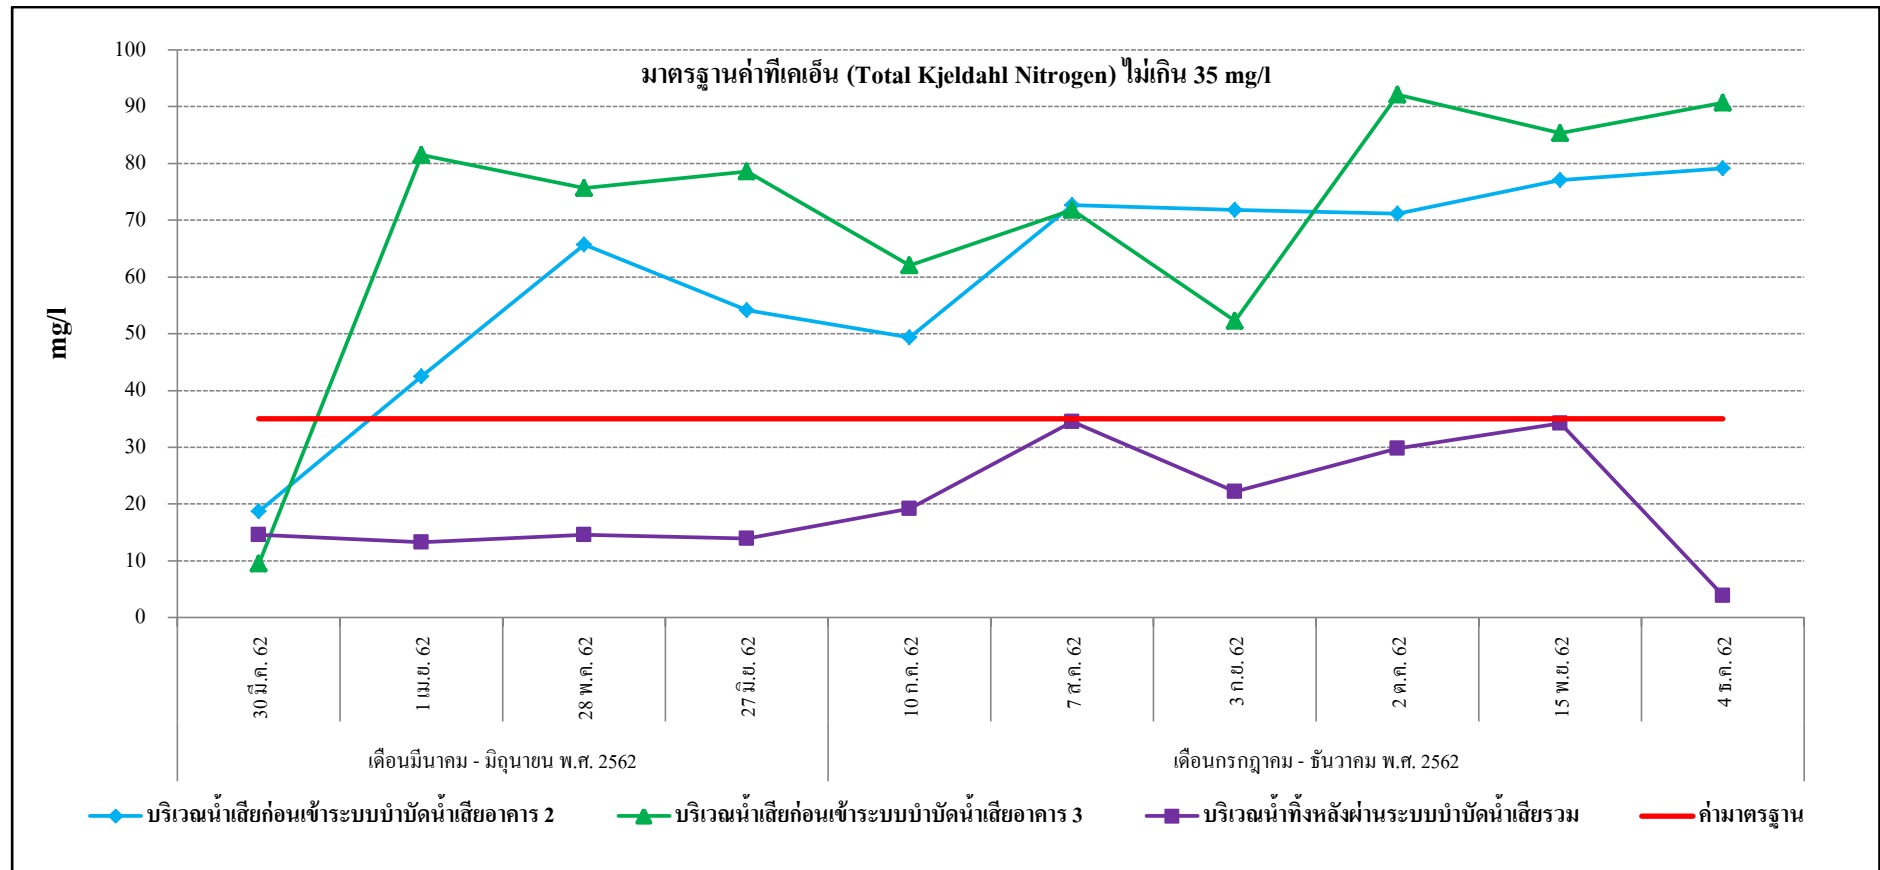


รูปที่ 3.3-15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าที่เคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

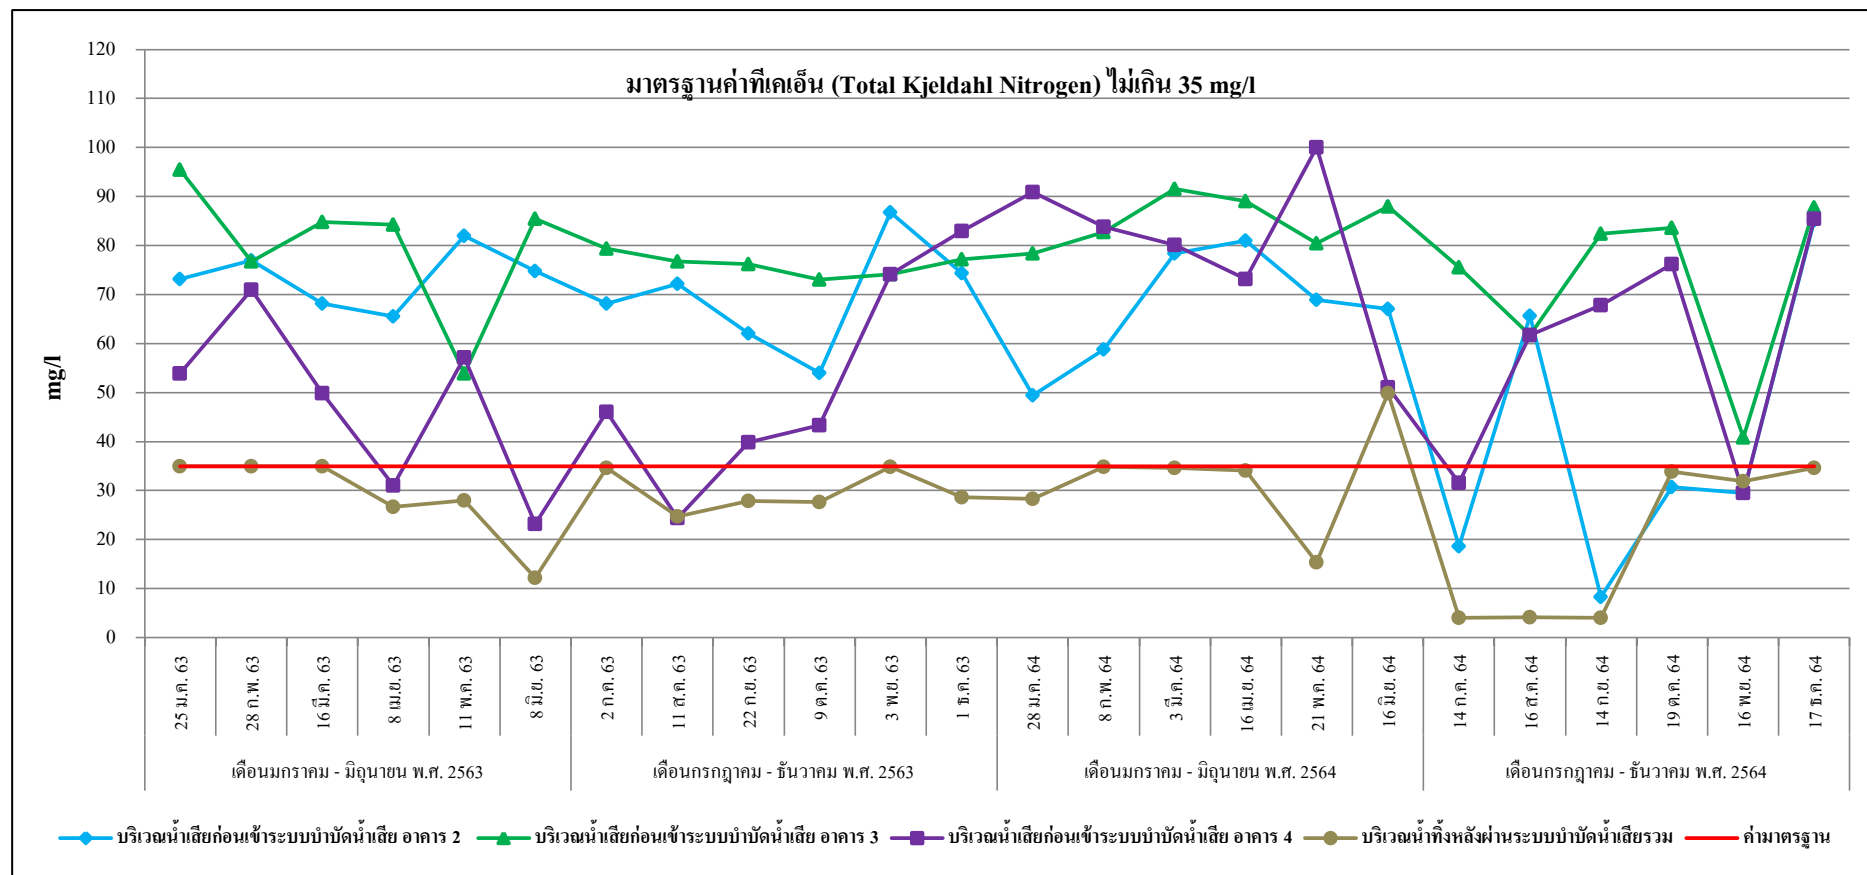


รูปที่ 3.3-15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าที่เคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

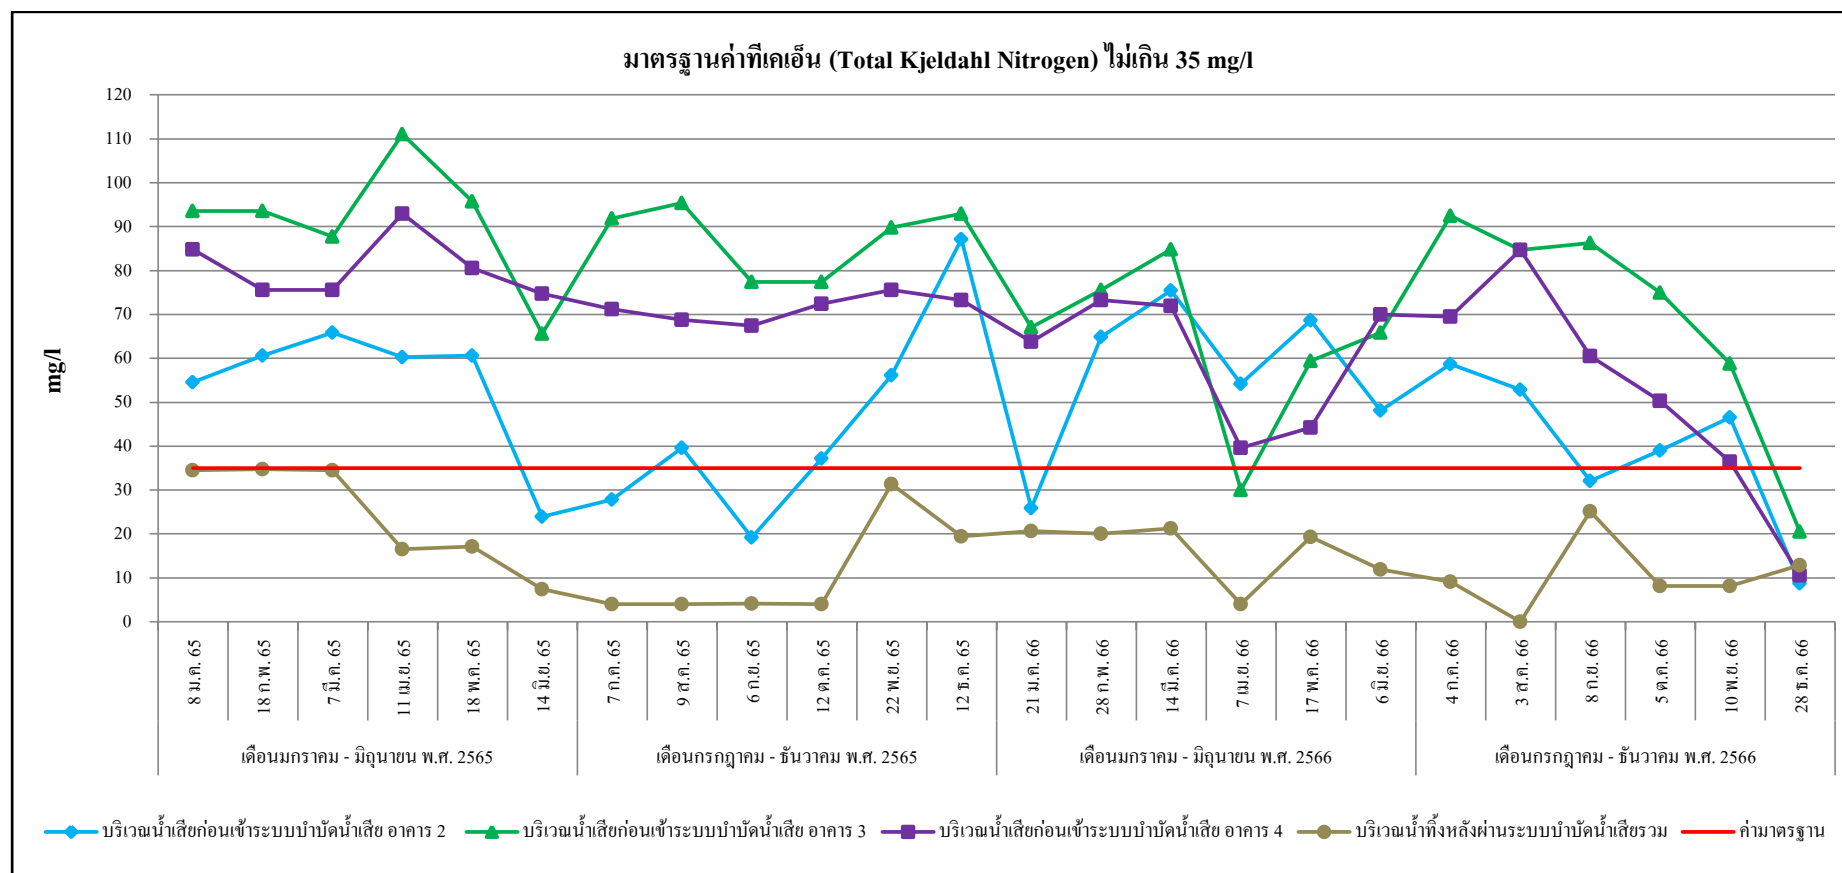


รูปที่ 3.3-15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

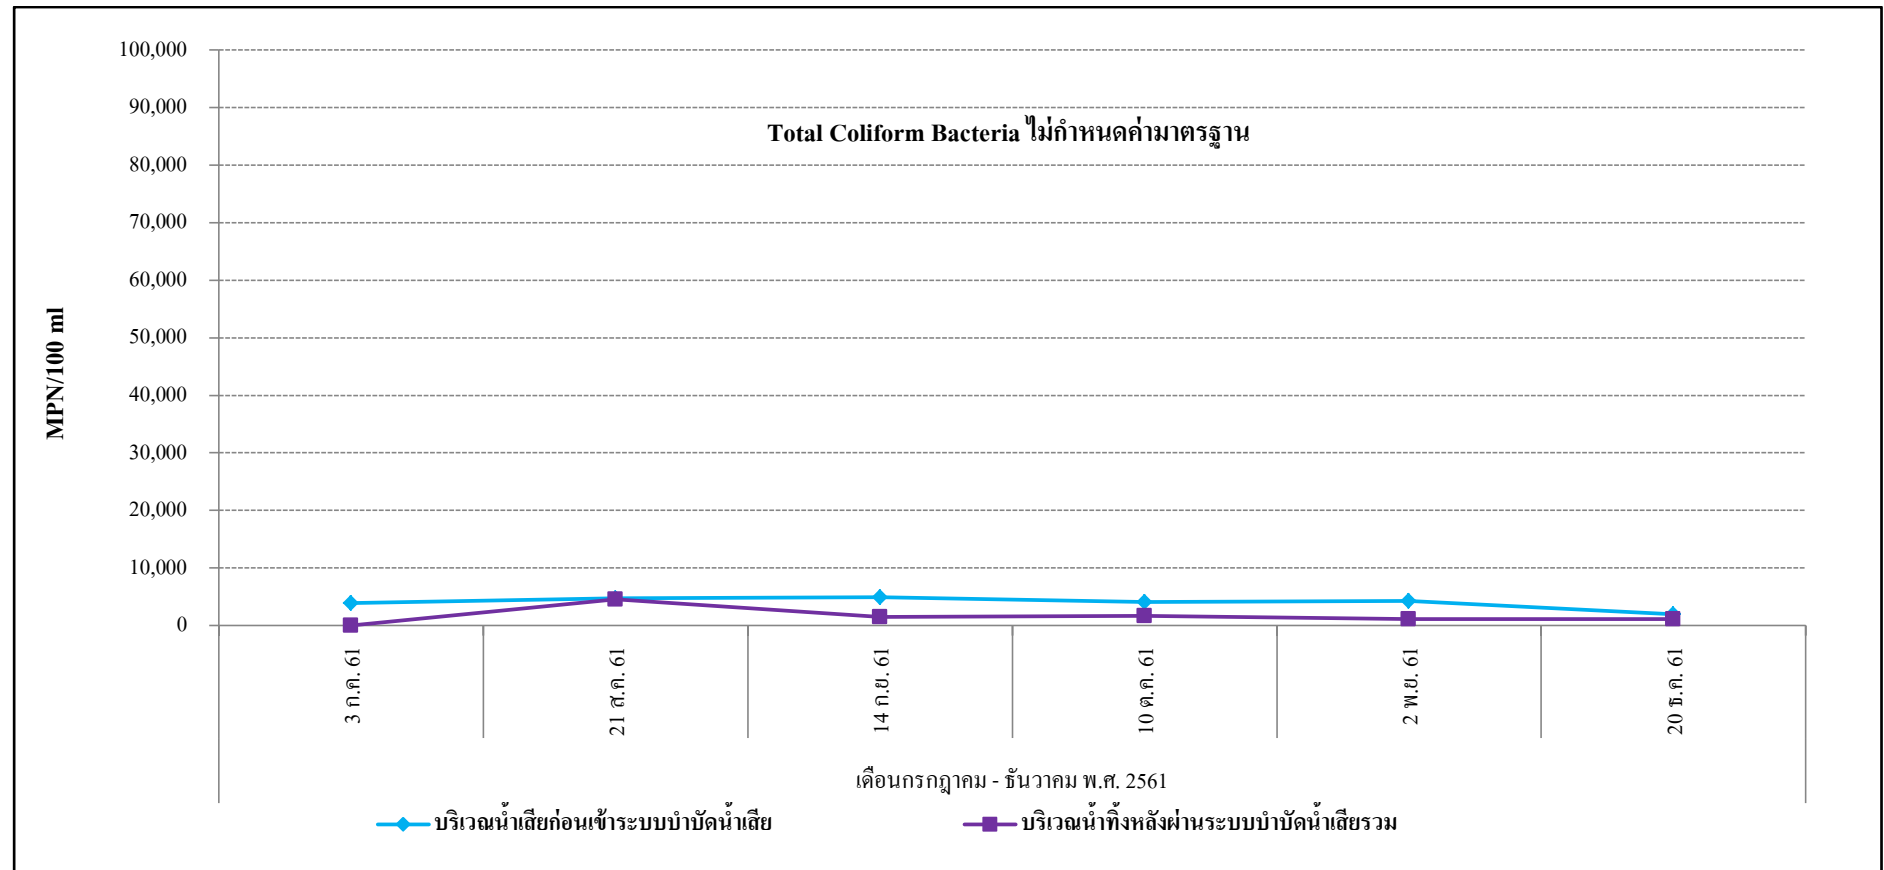


รูปที่ 3.3-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)

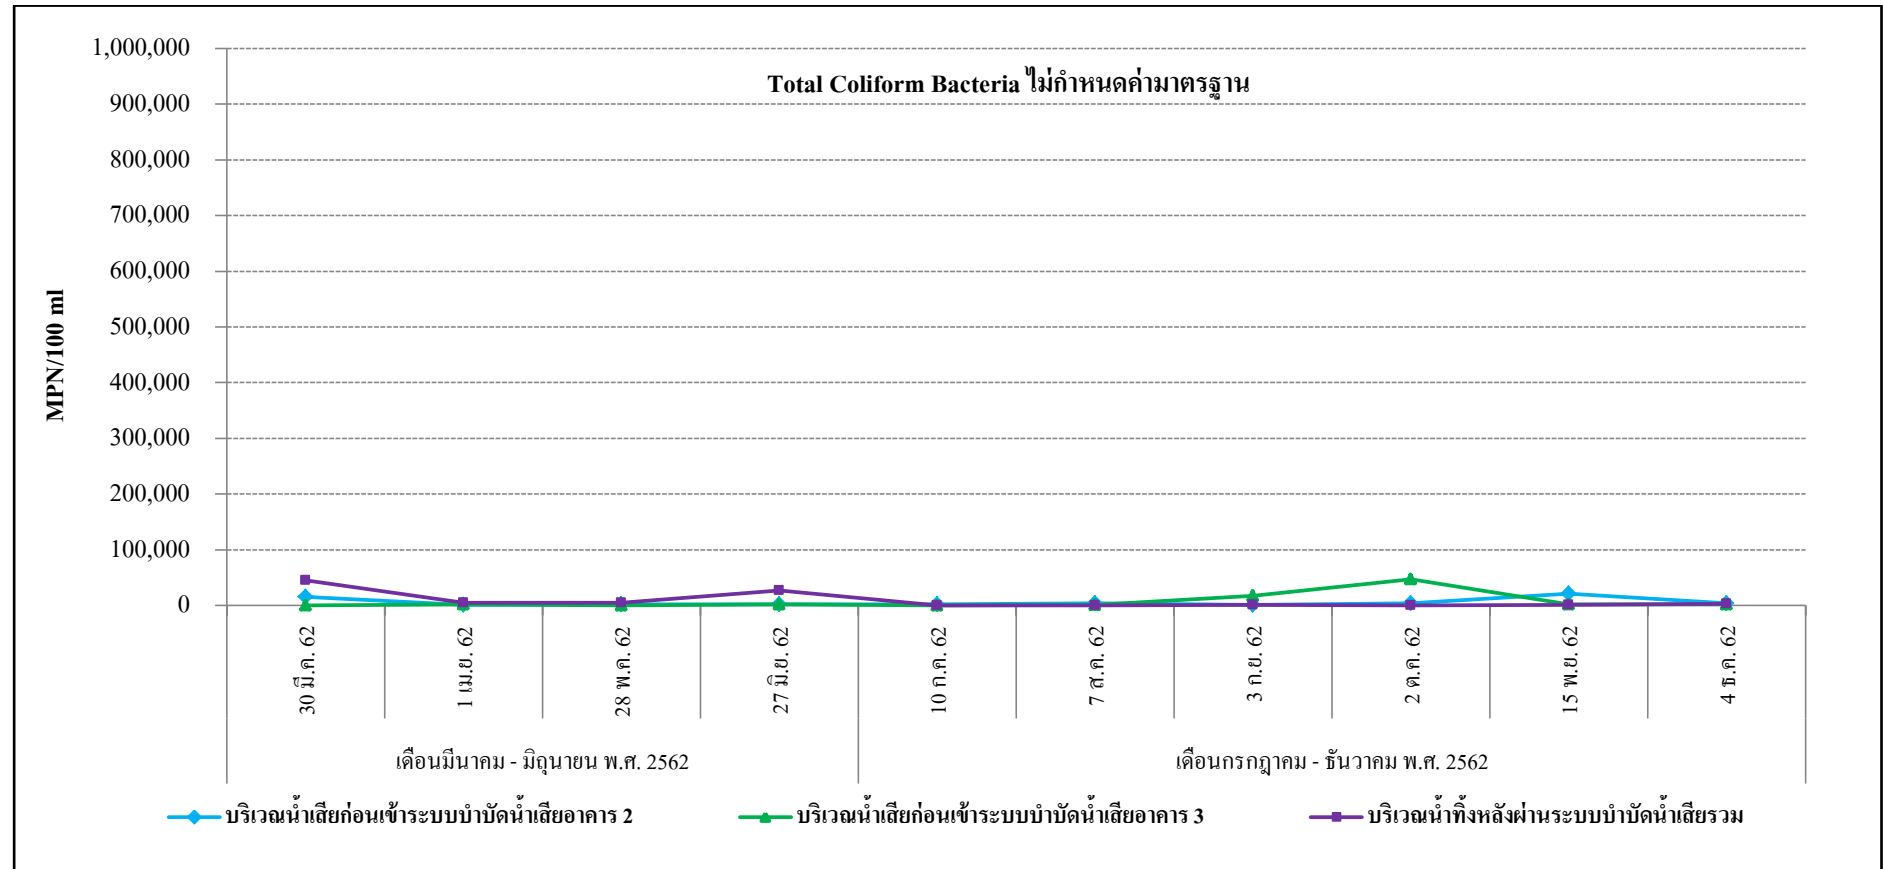

รูปที่ 3.3-16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)

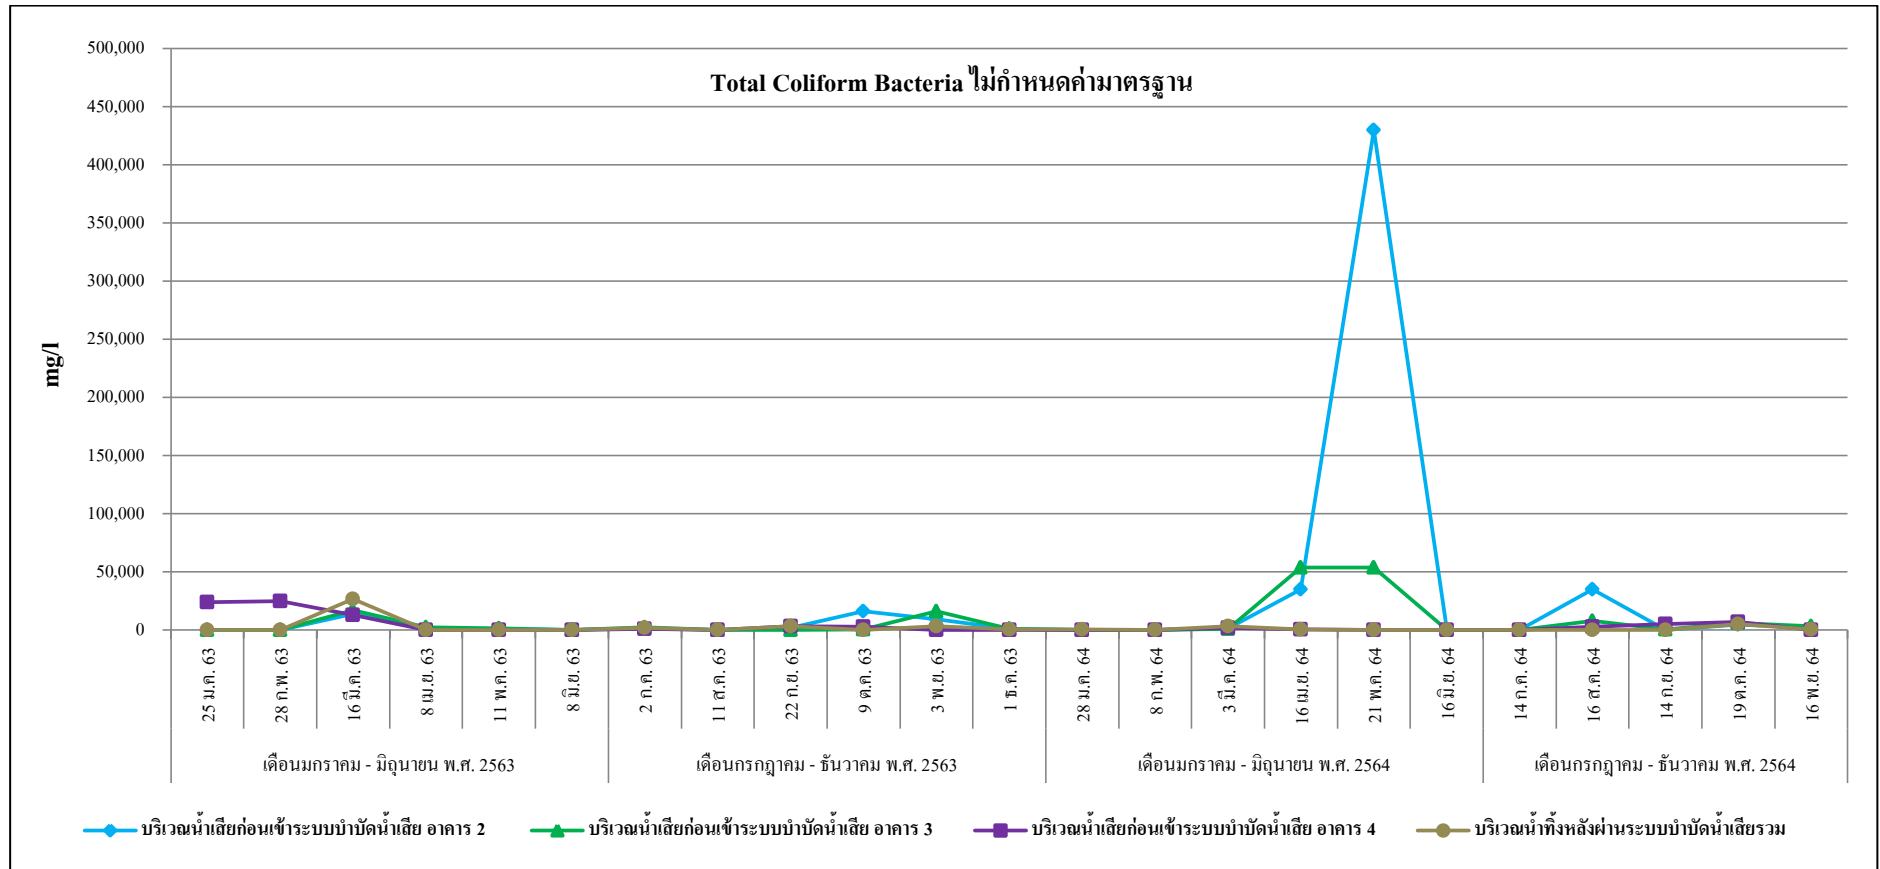

รูปที่ 3.3-16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)

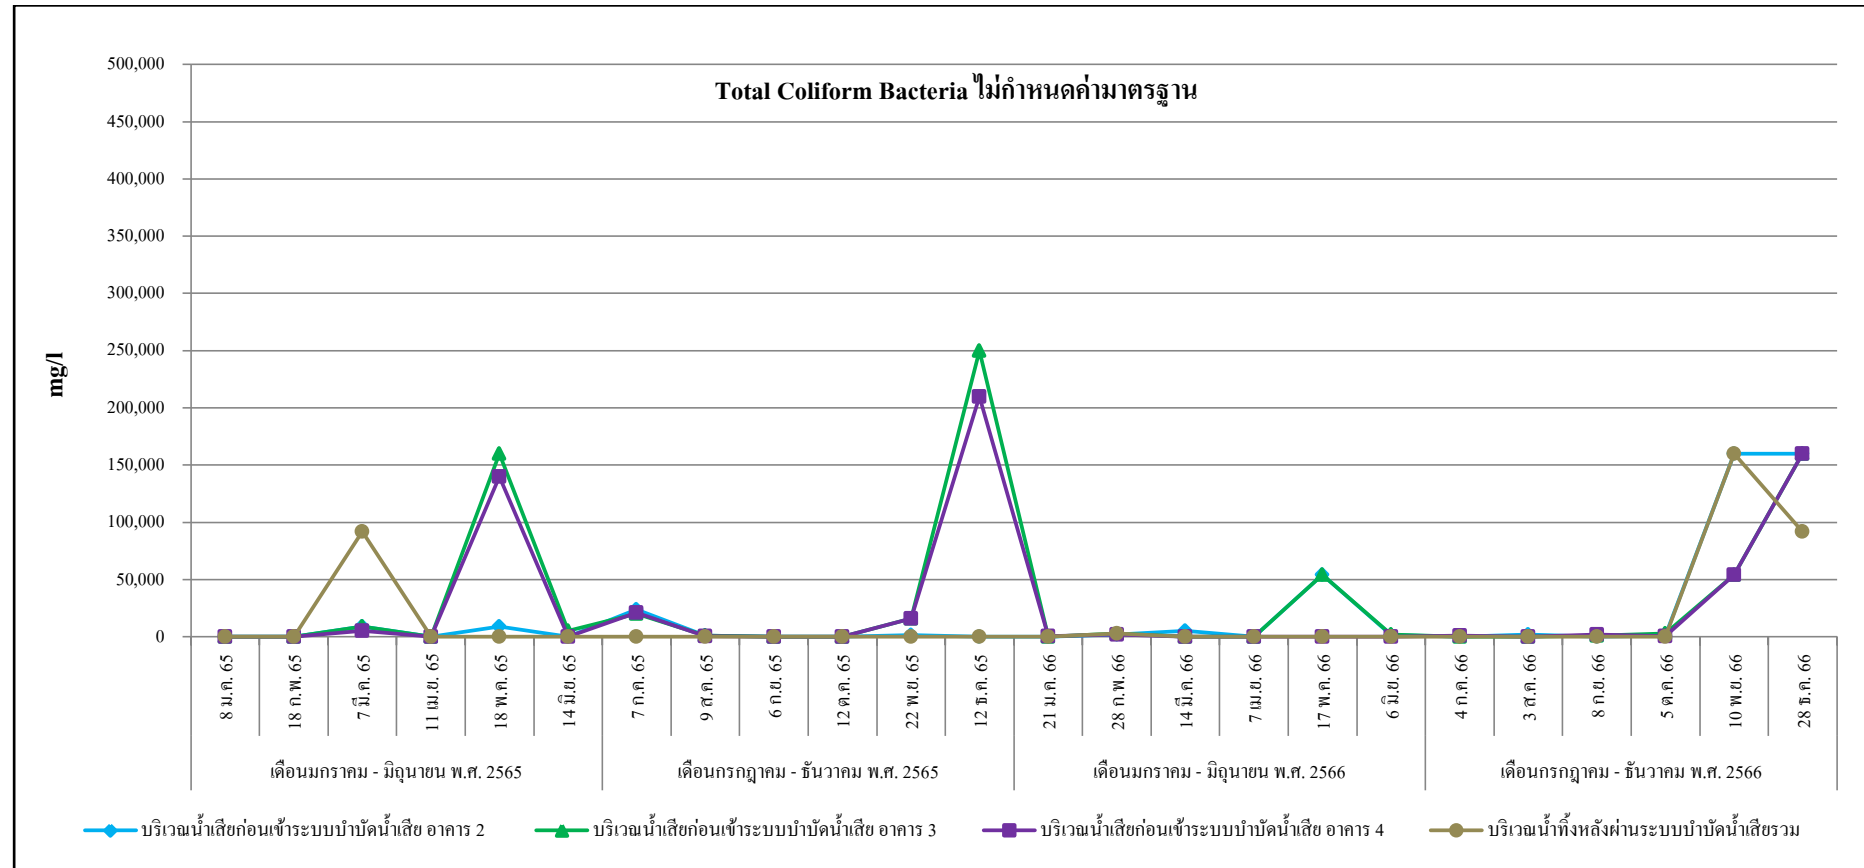

รูปที่ 3.3-16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)