เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2

เอกสารแนบที่ 5 รายงานการใช้น้ำ/ใบเสร็จไฟฟ้า

เอกสารแนบที่ 6 บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า (MDB)

เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย

เอกสารแนบที่ 8 รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 9 แผนอพยพอัคคีภัย/หน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 10 รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบที่ 11 โครงสร้างหน่วยป้องกันระงับอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๔๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๘๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-ค-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-ค-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-จ-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวลฎาภา ภักดีสุวรรณ์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-จ-๐๐๐๒
- ๓) นางสาววันวิสา นวลใย ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-จ-๐๐๐๓
- ๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-จ-๐๐๐๔
- ๕) นายสมัครพงศ์ พงศ์สิริเดช ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-จ-๐๐๐๕

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เตชะศรินทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๔๐
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายนเรศวร์ ตรียงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

AMTIVO
amtivo.com

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number **621371**

BK Nature Taurus Company Limited

59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 19 December 2022

Expiry Date: 08 September 2023

subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
8289

Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03T10:25:56.593+07:00
5136f27e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0590 (Testing 0590)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ (Until) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, and part 4500-H^+ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Fe B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ (Until) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl^- B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแพปลา

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

"น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๖ อาคารประเภท ค. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง ๖๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๗) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๗ อาคารประเภท ง. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความถึง ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิลิตรต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๗) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

(๘) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็นให้กระทำโดยใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl)

ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ ภก 0013.2/ 1153

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ภก 83000

11 มกราคม 2550

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรม พีชการ์เด้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต ยรรยง จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท ภูเก็ต ยรรยง จำกัด ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรม พีชการ์เด้น จำนวน 78 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต จัดทำรายงานโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2550 มีมติเห็นชอบรายงานฯ แล้ว จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรม พีชการ์เด้น เพื่อทราบและให้โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

/4. หากได้รับการ...

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาตจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสาร จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม จำนวน 3 แผ่น

2. เอกสารมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เล่ม

จัดส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อจังหวัด จะได้ส่งให้อำเภอและท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษาของโครงการเพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายองอาจ ชนะชาญมงคล)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
โทร./โทรสาร 0 – 7621 – 1067 ต่อ 14

ตารางที่ 6-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระยะดำเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตามตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. ทรัพยากรดิน	- ตรวจสอบกำแพงกันดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ	- ตลอดการปรับแต่งพื้นที่	-	- บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
2. การคมนาคมขนส่ง	- การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ตลอดเวลาดำเนินการ	-	- บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
3. การใช้น้ำ	- ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที	- 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง	-	- บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
4. การระบายน้ำ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง	-	- บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
5. การจัดการน้ำเสีย - พีเอช - บีโอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอนหนัก - ทีเคเอ็น - ออร์แกนิก-ไนโตรเจน - แอมโมเนีย-ไนโตรเจน - น้ำมันและไขมัน - ซัลไฟด์	- เก็บตัวอย่างน้ำหลังการบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Standard Methodsหรือตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541)	- 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง	- 8,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
6. การจัดการมูลฝอย	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดห้องพักขยะรวม	- ตลอดเวลาดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- -	- บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด - บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด

ตารางที่ 6-4 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8ps)

ปัจจัยด้านกายภาพ	- บรรยากาศภายในร้าน	-	ความสะดวกในการเดินทาง	- ทำเล ง่ายต่อการเดินทาง	7. การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
					ลูกค้าให้ความสำคัญ
					ความสะดวกสบายในการเดินทาง
			ความสะดวกในการเดินทาง		
					ความสะดวกสบายในการเดินทาง
					ความสะดวกในการเดินทาง
					ความสะดวกในการเดินทาง
					ความสะดวก

เอกสารแนบที่ 4

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และบันทึก ทส.1-2

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 50/336 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร: 076 623565, 062 959 2586, 062 959 4583 โทรสาร: 076 618965
Address: 50/336 Moo 4, Tambon Thep Krasattri, Thalang, Phuket, 83110 Tel: 076 623565, 062 959 2586, 062 959 4583 Fax: 076 618965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835560012645 E-mail: bknature.th@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-512/68
หมายเลขรับปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ : -290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตธรรมรส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 ถนนแหลมโพธิ์ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 081 129 1568 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/07/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/07/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sanakpong Pengsridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-24/07/2025 ว-290-ส-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2307/1/59	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากอา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ร
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.17 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	5.7	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 –105 °C part 2540D	0.70 [4]	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	322	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	1.1 [5]	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [6][7]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	<0.02	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [6][7]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.35	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาดมาก ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 50/336 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร: 076 623565, 062 959 2586, 062 959 4583 โทรสาร: 076 618965
Address: 50/336 Moo 4, Tambon Thep Krasattri, Thalang, Phuket, 83110 Tel: 076 623565, 062 959 2586, 062 959 4583 Fax: 076 618965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835560012645 E-mail: bknature.th@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-512/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตธรรมรส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 ถนนแหลมโพธิ์ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 081 129 1568 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/07/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/07/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sanakpong Pengsridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2307/1/59	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากอา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ร
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.17 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [6][7]	ml/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[6][7]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	80.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาดมาก ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน : [redacted]
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 99/336 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร: 076 625565, 092 959 2565, 092 959 4663 โทรสาร: 076 618965
Address: 99/336 Moo 4, Tambon Thepkrasattri, Thalang, Phuket, 83110 Tel: 076 625565, 092 959 2565, 092 959 4663 Fax: 076 618965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835564012015 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตธรรมรส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 ถนนสุรินทร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 081 129 1565 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/03/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/03/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-24/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/03/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaksang Pengsrideach [3]
2-290-4-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2503015/39	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากอา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ร
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย	
ความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.8	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	8.0	≤30.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	3.5 [4]	240.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	450	≤530
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	0.1	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][6]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.67	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบวันเทพารักษ์ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) [redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เฉพาะเนื้อหาบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ซึ่งฉบับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 99/336 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร: 076 625565, 092 959 2565, 092 959 4663 โทรสาร: 076 618965
Address: 99/336 Moo 4, Tambon Thepkrasattri, Thalang, Phuket, 83110 Tel: 076 625565, 092 959 2565, 092 959 4663 Fax: 076 618965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835564012015 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตธรรมรส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 ถนนสุรินทร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร (Tel.) : 081 129 1565 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/03/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/03/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-24/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/03/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaksang Pengsrideach [3]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2503015/39	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากอา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ร
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[3][6]	MPN/100 ml.	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - B	120	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบวันเทพารักษ์ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) [redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเผยแพร่เฉพาะเนื้อหาบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ซึ่งฉบับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 99/555 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุ้ง อำเภอคลองขุ้ง จังหวัดพิจิตร 66130 โทร. 076-623955, 062 039 2455, 062 039 2456 โทรสาร. 076 623955
Address: 99/555 Moo 4, Tambon Klong Khung, Klong Khung, Phichit, 66130 Tel. 076-623955, 062 039 2455, 062 039 2456 Fax. 076 623955
เลขที่ผู้เสียภาษี / Tax ID : 0435560018015 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-112/66
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-200

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตยนรอง จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 ถนนเทพกระโทร ตำบลกระทุม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 081 129 1555 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/09/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/09/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-18/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/09/2023
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaipong Pongsiridech [3] ว-280-ฯ-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2309168	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำที่ระบาย
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	7.5	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C 5-Days BOD Test part 5210B	10.5	≤30.0
ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	3.9 [3]	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	431	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	1.7 [3]	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][5]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	<0.02	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) [redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-112/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตยนรอง จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 ถนนเทพกระโทร ตำบลกระทุม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 081 129 1555 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/09/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/09/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/09/2023
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaipong Pongsiridech [3]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2309168	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำที่ระบาย
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	100	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by) [redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ เทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 2 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74130 โทร. 034 481 555, 062 659 1469, 062 659 4535 โทรสาร. 034 481 555
Address: 2 Moo 4, Tambon Krathum Rai, Amphur Muang, Samut Sakhon, 74130 Tel. 034 481555, 062 659 1469, 062 659 4535 Fax. 034 481555
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0835562001610 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1310/65
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-293

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตยางรมง จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 สมมนตรมิโทร ตำบลสะกะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 081 123 1566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/10/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 15/10/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-22/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/10/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [5]
[illegible]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25102025	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากสาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	[illegible]	7.3	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	11.1	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	8.6	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	460	≤600
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	2.6	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][6]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.67	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเว้นแต่จะเพียงบางส่วนเว้นการนำไปใช้ที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ เทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Dependability On Standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ เทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 2 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74130 โทร. 034 481 555, 062 659 1469, 062 659 4535 โทรสาร. 034 481 555
Address: 2 Moo 4, Tambon Krathum Rai, Amphur Muang, Samut Sakhon, 74130 Tel. 034 481555, 062 659 1469, 062 659 4535 Fax. 034 481555
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0835562001610 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1310/65

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตยางรมง จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 สมมนตรมิโทร ตำบลสะกะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 081 123 1566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/10/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 15/10/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-22/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/10/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [5]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25102025	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากสาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
ทรายตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[3][6]	MPN/100 ml.	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	280	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเว้นแต่จะเพียงบางส่วนเว้นการนำไปใช้ที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ เทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Dependability On Standard First service

F-P 7.8 01/1 V1, 1 กรกฎาคม 2562

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 99/304 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร 076 623954, 062 888 2888, 062 682 4888 โทรสาร 076 644845
Address : 99/304 Moo 4, Tambon Thepkrasattri, Thalang, Phuket 83110 Tel. 076 623954, 062 888 2888, 062 682 4888 Fax. 076 644845
เลขที่ผู้เสียภาษี : Tax ID : 0835548023615 E-mail : bknature@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1353/66
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 1-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตพรานน้ำ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 ถนนแหลมโพธิ์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 081 123 1568 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 01/11/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 01/11/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaksong Pongsiridech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 01-07/11/2023 1-290-1-0003
วันที่รายงานผล (Result Date) : 08/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23110/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท 2
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.08 น.	
สภาพและตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	18.0	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	10.5	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	342	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	9.8	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.10	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][5]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.67	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ห้องทดลองได้รับการรับรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อการอ้างอิงทางวิชาการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROS" Pinnacle Reproducibility On standard Test yields

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1353/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตพรานน้ำ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 ถนนแหลมโพธิ์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 081 123 1568 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 01/11/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 01/11/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaksong Pongsiridech [5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02/11/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 08/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23110/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท 2
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.08 น.	
สภาพและตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การตกตัวของสารแขวนลอย (Settleable Solids) [3][6]	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	300.5	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ห้องทดลองได้รับการรับรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเพื่อการอ้างอิงทางวิชาการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROS" Pinnacle Reproducibility On standard Test yields

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 99/359 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร. 076 628655, 062 049 3888, 062 049 4588 โทรสาร: 076 619565
Address: 99/359 Moo 4, Tambon Karon, Kathu, Phuket, 83100 Tel. 076 628655, 062 049 3888, 062 049 4588 Fax: 076 619565
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835560020615 E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1624/65
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตนรรจน จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 ถนนแหลมสัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 081 123 1565 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/12/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pangsaitech [2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-25/12/2023 ว-290-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 27/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231219027	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผลระบบบำบัด	น้ำทิ้งจาการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ร
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	[illegible]	7.2	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	16.0	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	11.0	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	482	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	10.1	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.08	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificates ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ทำการทดสอบดังกล่าวไว้เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROS" Pinnacle Reproducibility On Standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1624/65

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ภูเก็ตนรรจน จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2 ถนนแหลมสัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 081 123 1565 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Peach Blossom
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/12/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pangsaitech [2]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-25/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 27/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231219027	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผลระบบบำบัด	น้ำทิ้งจาการ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ร
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
สารแขวนตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)[3][6]	MPN/100 ml.	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	280	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

[redacted]

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ทำการทดสอบดังกล่าวไว้เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROS" Pinnacle Reproducibility On Standard First service

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง .....จังหวัด ..... ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-371600..... โทรสาร .....076371649.....มี .....นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (PeachBlossom).... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

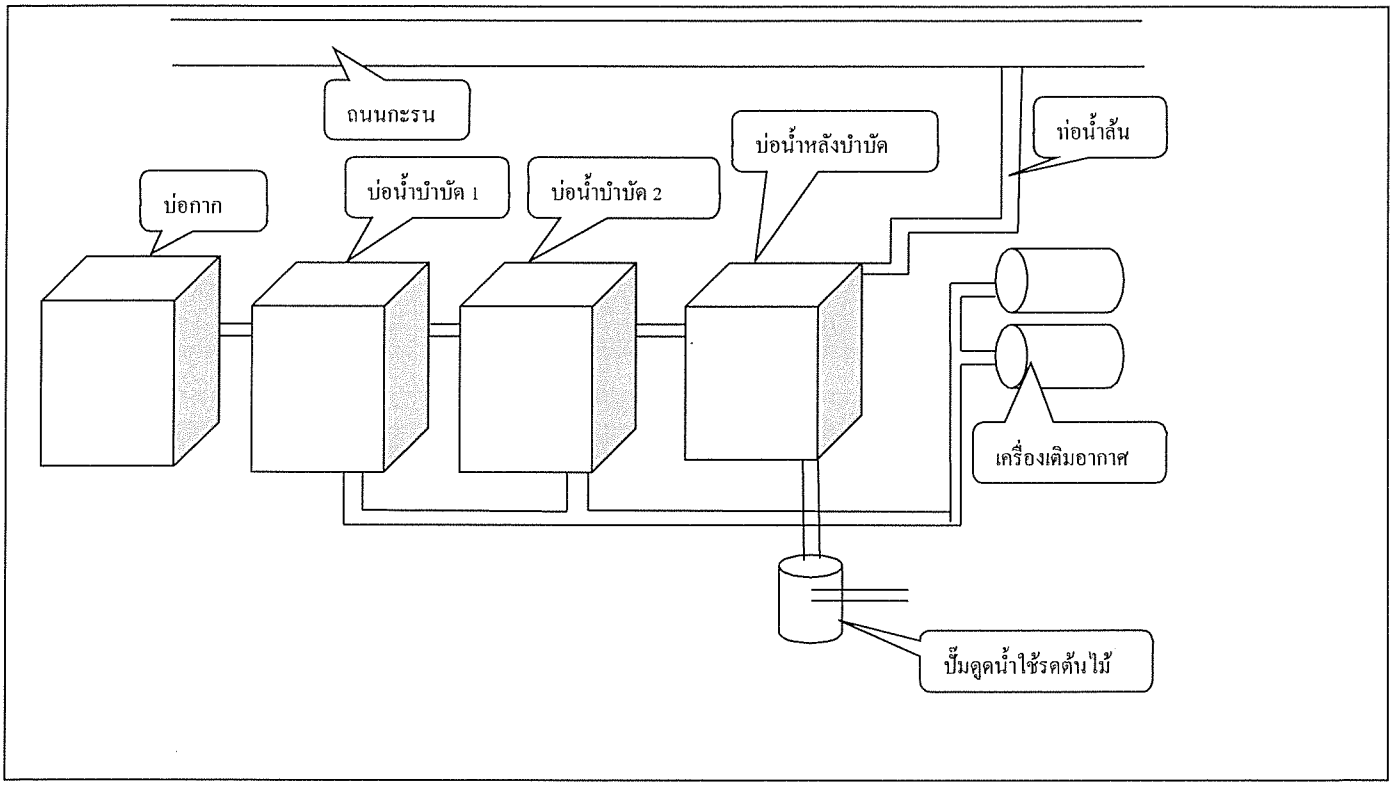

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/07/2566	59.28	1.95	1.56	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
2/07/2566	59.28	2.60	2.08	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
3/07/2566	59.28	5.20	4.16	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
4/07/2566	59.28	4.55	3.64	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
5/07/2566	59.28	5.20	4.16	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
6/07/2566	59.28	5.20	4.16	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
7/07/2566	59.28	5.20	4.16	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
8/07/2566	59.28	6.50	5.20	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
9/07/2566	59.28	5.85	4.68	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
10/07/2566	59.28	8.45	6.76	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
11/07/2566	59.28	11.70	9.36	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
12/07/2566	59.28	11.05	8.84	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
13/07/2566	59.28	11.05	8.84	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
14/07/2566	59.28	11.70	9.36	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
15/07/2566	59.28	15.60	12.48	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
16/07/2566	59.28	14.30	11.44	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
17/07/2566	59.28	13.65	10.92	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
18/07/2566	59.28	14.95	11.96	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
19/07/2566	59.28	14.95	11.96	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
20/07/2566	59.28	15.60	12.48	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
21/07/2566	59.28	13.65	10.92	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
22/07/2566	59.28	13.00	10.40	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
23/07/2566	59.28	13.65	10.92	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
24/07/2566	59.28	13.00	10.40	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
25/07/2566	59.28	16.25	13.00	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
26/07/2566	59.28	18.20	14.56	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
27/07/2566	59.28	14.30	11.44	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
28/07/2566	59.28	16.90	13.52	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
29/07/2566	59.28	15.60	12.48	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
30/07/2566	59.28	11.05	8.84	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
31/07/2566	59.28	13.65	10.92	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[redacted]..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน ..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ ....076-371600..... โทรสาร .....076-371649..... มี ...นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (Peach Blossom) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..[redacted]เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..[redacted]ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ชนิดเติมอากาศ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....60..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย /

☐ แบบต่อเนื่อง ....24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่อง เติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,837.68.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 344.50.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 275.60.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายบางส่วน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....140.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

<u>คำเตือน</u> **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง .....จังหวัด ..... ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-371600..... โทรสาร .....076371649.....มี .....นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (PeachBlossom).... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

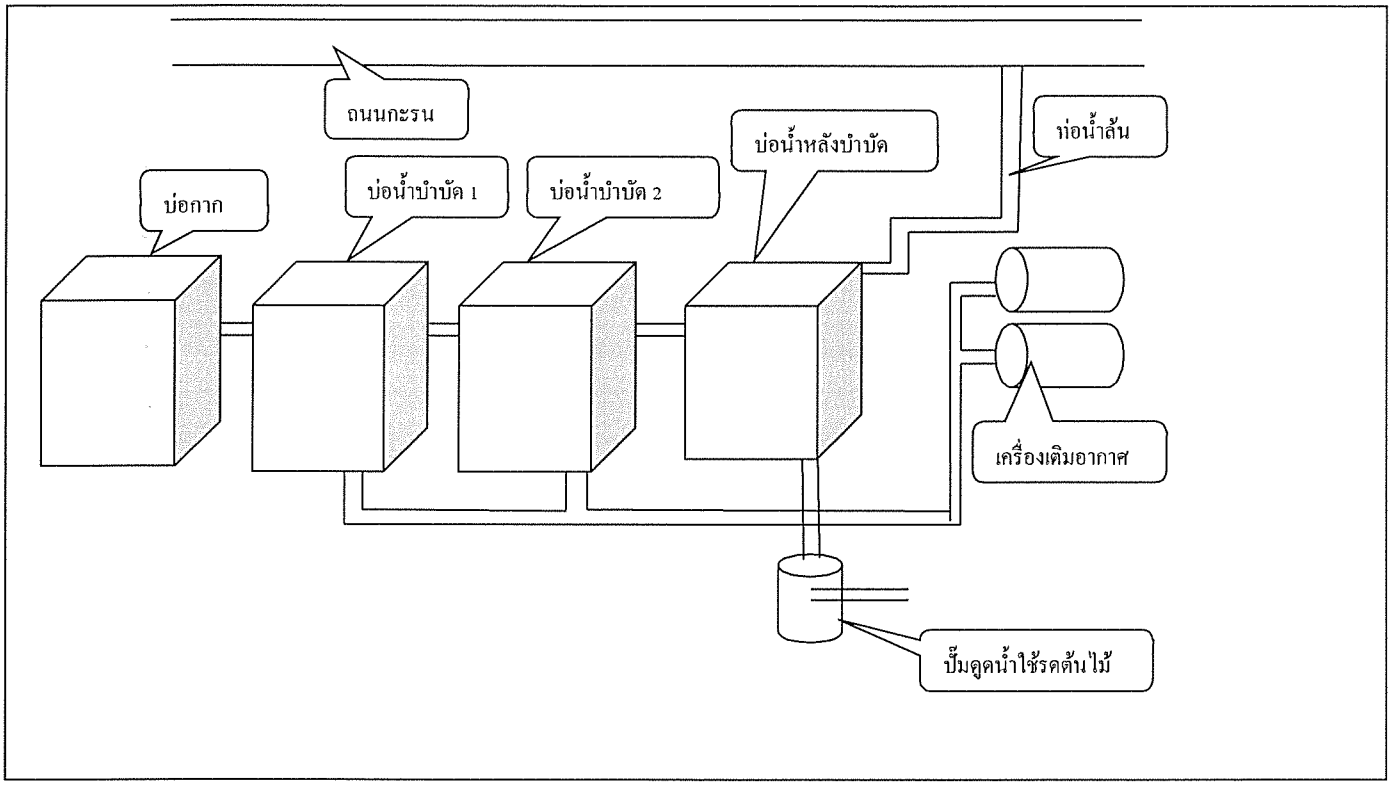

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/08/2566	59.28	1.95	1.56	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
2/08/2566	59.28	2.60	2.08	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
3/07/2566	59.28	5.20	4.16	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
4/07/2566	59.28	4.55	3.64	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
5/07/2566	59.28	5.20	4.16	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
6/07/2566	59.28	5.20	4.16	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
7/07/2566	59.28	5.20	4.16	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
8/07/2566	59.28	6.50	5.20	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
9/07/2566	59.28	5.85	4.68	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
10/07/2566	59.28	8.45	6.76	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
11/07/2566	59.28	11.70	9.36	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
12/07/2566	59.28	11.05	8.84	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
13/07/2566	59.28	11.05	8.84	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
14/07/2566	59.28	11.70	9.36	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
15/07/2566	59.28	15.60	12.48	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
16/07/2566	59.28	14.30	11.44	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
17/07/2566	59.28	13.65	10.92	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/07/2566	59.28	14.95	11.96	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
19/07/2566	59.28	14.95	11.96	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
20/07/2566	59.28	15.60	12.48	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
21/07/2566	59.28	13.65	10.92	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
22/07/2566	59.28	13.00	10.40	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
23/07/2566	59.28	13.65	10.92	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
24/07/2566	59.28	13.00	10.40	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
25/07/2566	59.28	16.25	13.00	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
26/07/2566	59.28	18.20	14.56	ระบายบางส่วน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
27/07/2566	59.28	14.30	11.44	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
28/07/2566	59.28	16.90	13.52	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
29/07/2566	59.28	15.60	12.48	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
30/07/2566	59.28	11.05	8.84	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
31/07/2566	59.28	13.65	10.92	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน ..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ ....076-371600..... โทรสาร .....076-371649..... มี ...นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (Peach Blossom) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ชนิดเติมอากาศ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....60..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย /

☐ แบบต่อเนื่อง ....24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,837.68.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 344.50.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 275.60.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายบางส่วน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....140.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

<u>คำเตือน</u> **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง .....จังหวัด ..... ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-371600..... โทรสาร .....076371649.....มี .....นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (PeachBlossom).... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

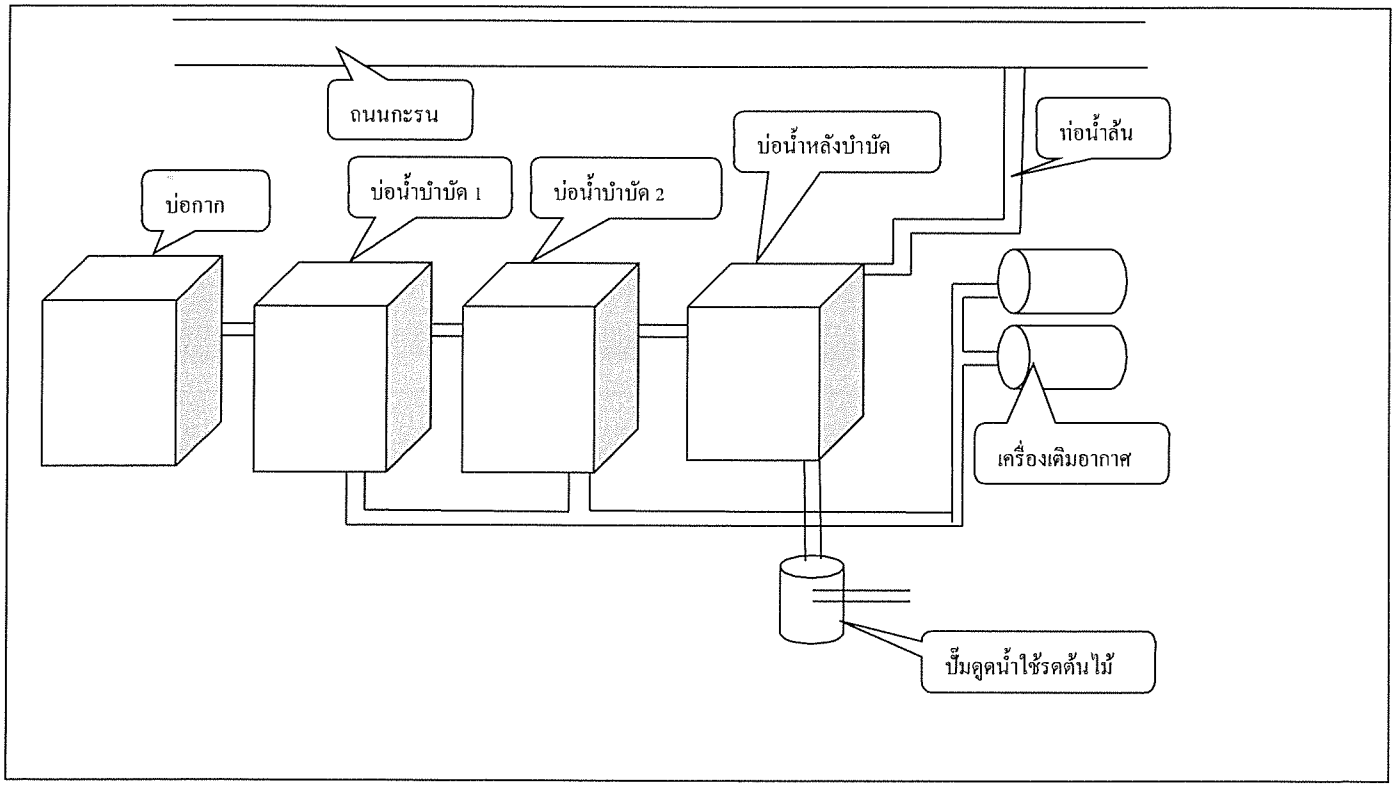

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
01/09/2566	59.28	**26.65**	**21.32**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
02/09/2566	59.28	**26.65**	**21.32**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
03/09/2566	59.28	**22.75**	**18.20**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
04/09/2566	59.28	29.25	23.40	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
05/09/2566	59.28	17.55	14.04	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
06/09/2566	59.28	16.25	13.00	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
07/09/2566	59.28	19.60	13.25	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
08/09/2566	59.28	11.05	8.84	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
09/09/2566	59.28	7.80	6.24	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
10/09/2566	59.28	6.50	5.20	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
11/09/2566	59.28	3.90	3.12	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
12/09/2566	59.28	1.30	1.04	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
13/09/2566	59.28	3.90	3.12	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
14/09/2566	59.28	3.25	2.60	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
15/09/2566	59.28	3.25	2.60	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
16/09/2566	59.28	3.90	3.12	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
17/09/2566	59.28	4.55	3.64	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/09/2566	59.28	**4.55**	**3.64**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
19/09/2566	59.28	**4.55**	**3.64**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
20/09/2566	59.28	**3.25**	**2.60**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
21/09/2566	59.28	**3.90**	**3.12**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
22/09/2566	59.28	**3.90**	**3.12**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
23/09/2566	59.28	**6.50**	**5.20**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
24/09/2566	59.28	**5.85**	**4.68**	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
25/09/2566	59.28	**6.50**	**5.20**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
26/09/2566	59.28	**6.50**	**5.20**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
27/09/2566	59.28	**7.15**	**5.72**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
28/09/2566	59.28	**7.15**	**5.72**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
29/09/2566	59.28	**7.80**	**6.24**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
30/09/2566	59.28	**16.25**	**13.00**	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน ..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ ....076-371600..... โทรสาร .....076-371649..... มี ...นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (Peach Blossom) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กันยายน พ.ศ.2566 ตา[redacted]มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ชนิดเติมอากาศ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....60..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย /

☐ แบบต่อเนื่อง ....24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,778.4.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 289.25.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 231.40.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายบางส่วน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....70.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

<u>คำเตือน</u> ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง .....จังหวัด ..... ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-371600..... โทรสาร .....076371649.....มี .....นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (PeachBlossom).... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

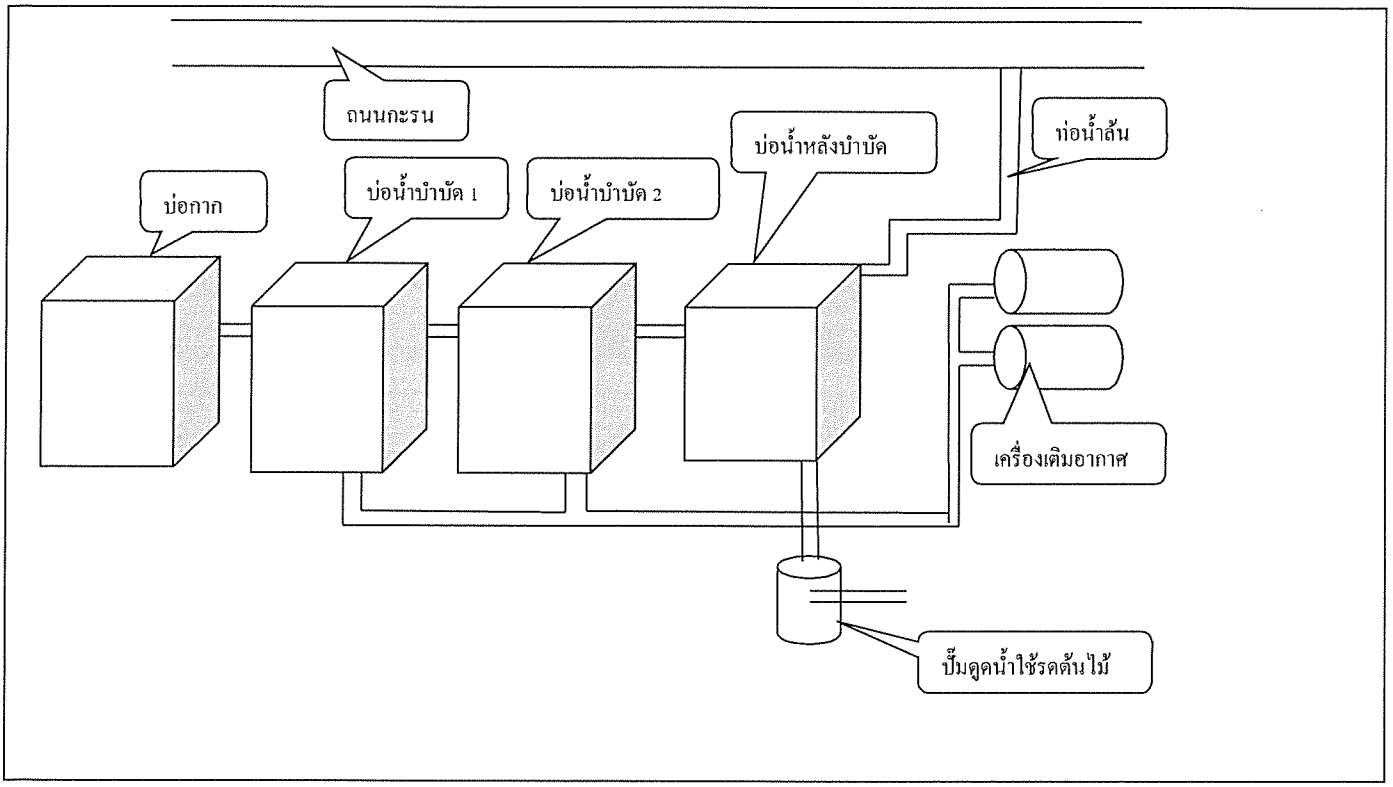

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
01/10/2566	59.28	21.45	17.16	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
02/10/2566	59.28	29.90	23.92	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
03/10/2566	59.28	36.40	29.12	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
04/10/2566	59.28	30.55	24.44	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
05/10/2566	59.28	37.70	30.16	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
06/10/2566	59.28	34.45	27.56	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
07/10/2566	59.28	33.15	26.52	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
08/10/2566	59.28	27.95	22.36	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
09/10/2566	59.28	31.20	24.96	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
10/10/2566	59.28	23.50	26.00	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
11/10/2566	59.28	31.20	24.96	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
12/10/2566	59.28	29.25	23.40	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
13/10/2566	59.28	22.10	17.68	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
14/10/2566	59.28	21.45	17.16	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
15/10/2566	59.28	25.35	20.28	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
16/10/2566	59.28	38.35	30.68	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
17/10/2566	59.28	45.50	36.40	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
18/10/2566	59.28	51.35	41.08	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
19/10/2566	59.28	60.45	48.36	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
20/10/2566	59.28	61.10	48.88	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
21/10/2566	59.28	59.15	47.32	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
22/10/2566	59.28	65.65	52.52	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
23/10/2566	59.28	66.95	53.56	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
24/10/2566	59.28	61.10	48.88	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
25/10/2566	59.28	68.90	55.12	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
26/10/2566	59.28	65.65	52.52	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
27/10/2566	59.28	57.85	46.28	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
28/10/2566	59.28	52.65	42.12	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
29/10/2566	59.28	43.55	34.84	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
30/10/2566	59.28	52.65	42.12	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
31/10/2566	59.28	36.40	29.12	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายทวิช สุวรรณภักดี)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน ..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ ....076-371600..... โทรสาร .....076-371649..... มี ...นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (Peach Blossom) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ชนิดเติมอากาศ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....60..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย /

☐ แบบต่อเนื่อง ....24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,837.68.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1,331.85.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 1,065.48.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายบางส่วน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....90.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

<u>คำเตือน</u> **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง .....จังหวัด ..... ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-371600..... โทรสาร .....076371649.....มี .....นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (PeachBlossom).... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

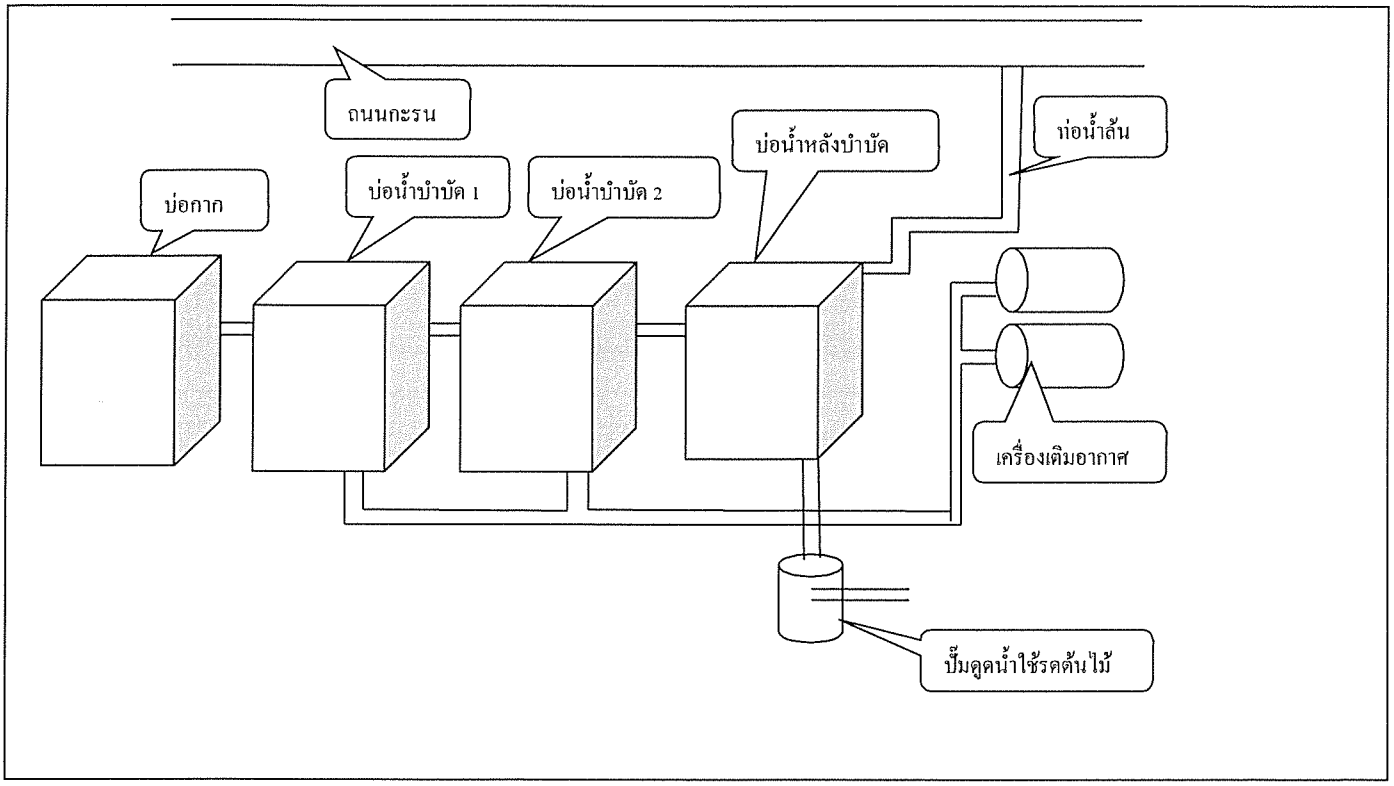

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
01/11/2566	59.28	**47.45**	**37.96**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
02/11/2566	59.28	**42.90**	**34.32**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
03/11/2566	59.28	**37.70**	**30.16**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
04/11/2566	59.28	50.05	40.04	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
05/11/2566	59.28	16.15	36.92	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
06/11/2566	59.28	64.35	51.48	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
07/11/2566	59.28	68.25	54.60	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
08/11/2566	59.28	66.95	53.56	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
09/11/2566	59.28	66.95	53.56	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
10/11/2566	59.28	59.80	47.84	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
11/11/2566	59.28	52.65	42.12	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
12/11/2566	59.28	53.95	43.16	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
13/11/2566	59.28	60.45	48.36	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
14/11/2566	59.28	58.50	46.80	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
15/11/2566	59.28	70.20	56.16	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
16/11/2566	59.28	53.30	42.64	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
17/11/2566	59.28	53.95	43.16	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/11/2566	59.28	**57.20**	**45.76**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
19/11/2566	59.28	**53.30**	**42.64**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
20/11/2566	59.28	**47.45**	**37.96**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
21/11/2566	59.28	**46.15**	**36.92**	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
22/11/2566	59.28	**47.45**	**37.96**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
23/11/2566	59.28	**43.55**	**34.84**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
24/11/2566	59.28	**40.95**	**32.76**	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
25/11/2566	59.28	**43.55**	**34.84**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
26/11/2566	59.28	**44.85**	**35.88**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
27/11/2566	59.28	**26.65**	**21.32**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
28/11/2566	59.28	**29.25**	**23.40**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
29/11/2566	59.28	**31.20**	**24.96**	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
30/11/2566	59.28	**44.20**	**35.36**	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน ..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ ....076-371600..... โทรสาร .....076-371649..... มี ...นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (Peach Blossom) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ชนิดเติมอากาศ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....60..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย /

☐ แบบต่อเนื่อง ....24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,778.4.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1,509.30.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....1,207.44 .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายบางส่วน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....90.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

<u>คำเตือน</u> **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง .....จังหวัด ..... ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-371600..... โทรสาร .....076371649.....มี .....นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (PeachBlossom).... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

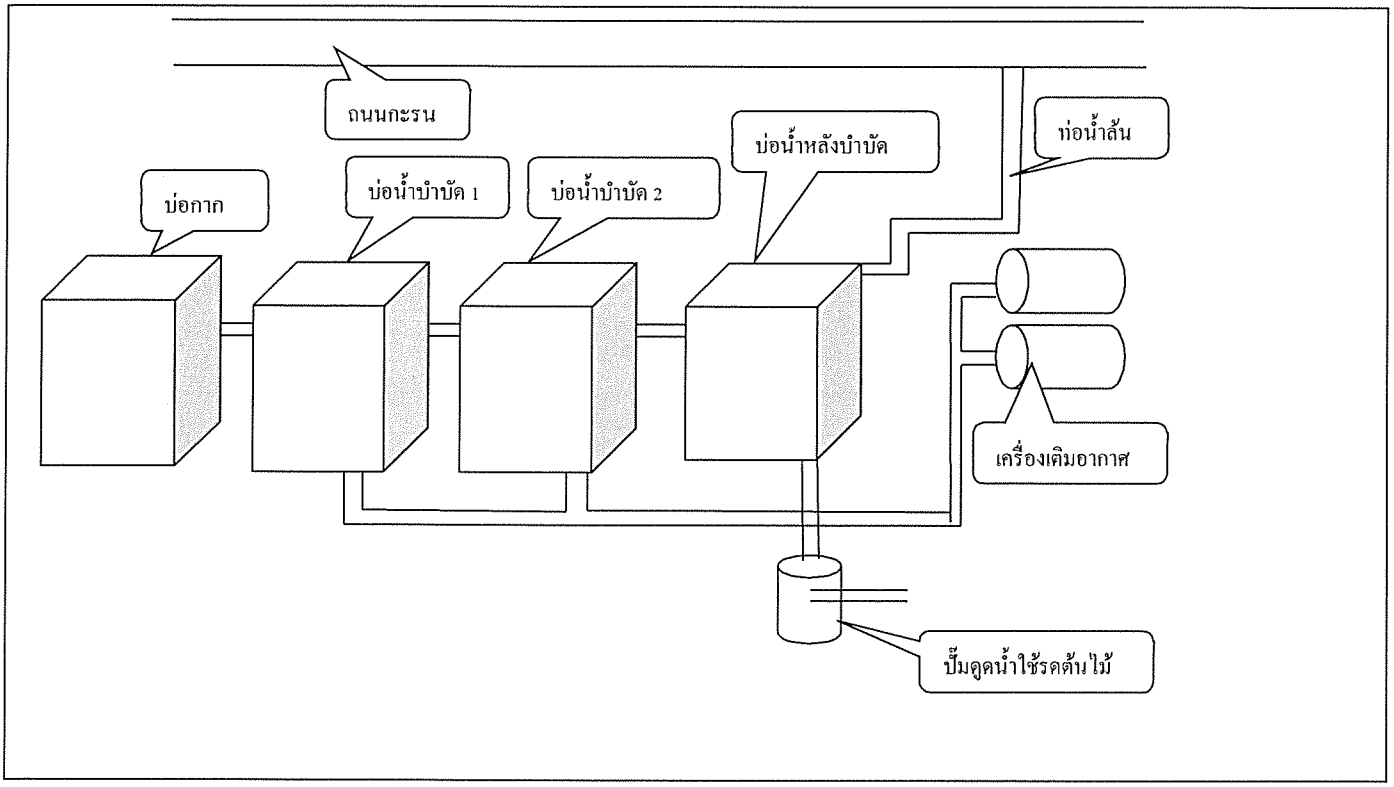

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
01/12/2566	59.28	47.75	37.96	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
02/12/2566	59.28	63.05	50.44	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
03/12/2566	59.28	65.65	52.52	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
04/12/2566	59.28	63.70	50.96	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
05/12/2566	59.28	63.70	50.96	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
06/12/2566	59.28	61.10	48.88	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
07/12/2566	59.28	63.70	50.96	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
08/12/2566	59.28	63.05	50.44	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
09/12/2566	59.28	70.85	56.68	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
10/12/2566	59.28	76.70	61.63	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
11/12/2566	59.28	71.50	57.20	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
12/12/2566	59.28	65.65	52.52	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
13/12/2566	59.28	66.30	53.04	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
14/12/2566	59.28	57.20	45.76	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
15/12/2566	59.28	52.00	41.60	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
16/12/2566	59.28	58.50	46.80	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
17/12/2566	59.28	56.55	45.24	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

วัน/ /เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
18/12/2566	59.28	55.25	44.20	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
19/12/2566	59.28	59.80	47.84	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
20/12/2566	59.28	61.10	48.88	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
21/12/2566	59.28	59.80	47.84	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
22/12/2566	59.28	63.05	50.44	ระบายบางส่วน	20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
23/12/2566	59.28	70.20	56.16	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
24/12/2566	59.28	66.30	53.04	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
25/12/2566	59.28	63.70	50.96	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
26/12/2566	59.28	62.40	49.92	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
27/12/2566	59.28	65.65	52.52	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
28/12/2566	59.28	63.70	50.96	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
29/12/2566	59.28	70.20	56.16	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
30/12/2566	59.28	67.60	54.08	ระบายบางส่วน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
31/12/2566	59.28	72.80	58.24	ระบายบางส่วน	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....23/12..... หมู่ที่ .....-..... ซอย .....-..... ถนน .....กะรน ..... แขวง/ตำบล .....กะรน..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ ....076-371600..... โทรสาร .....076-371649..... มี ...นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม (Peach Blossom) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ชนิดเติมอากาศ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....60..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย /

☐ แบบต่อเนื่อง ....24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่อง เติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,837.68.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1,968.20.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....1,574.56 .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายบางส่วน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....90.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

<u>คำเตือน</u> ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

รายงานการใช้น้ำ/ใบเสร็จไฟฟ้า

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(26) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา เกาะภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660549785	12160056425	1216-54
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
01/09/66 13:09	08/09/66	010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ภูเก็ตยยรรยง

ที่อยู่ 2 ถ.เทพกระษัตรี ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	01/08/66	01/09/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	4275	4714	
หน่วยน้ำที่ใช้	439,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(66/09)		14,370.25	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,030.42	บาท
รวมเงินครั้งนี้		15,750.67	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		15,750.67	บาท

กปภ.ขยายเวลาชำระที่ตัวแทนเก็บเงินได้อีก 3 วัน นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/09/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 15/09/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดและต่อ 6.0.2(PWA4)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 08/66	เดือน 07/66	เดือน 06/66
510	198	526

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

8002(27) #1

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา การประปาภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660619537	12160056425	1216-03
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
01/10/66 12:20	08/10/66	010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ภูเก็ตพรรษา
ที่อยู่ 2 ถ.แม่ลิมไทร ต.ตะเทน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันที่อ่านมิเตอร์	01/09/66	01/10/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	4714	5554	
หน่วยน้ำที่ใช้	840,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(66/10)	28,305.00	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,005.85	บาท
รวมเงินครั้งนี้		30,660.85	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		30,660.85	บาท

กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/10/66
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 15/10/66
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดน้ำ 66.0.2(PWA4)

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 09/66	เดือน 08/66	เดือน 07/66
439	510	198

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(27) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา เขาพูลเก่า

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660761201	121600564125	1216-25
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/12/66 13:46	08/12/66	010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ นาย.ภูเก็ตพรรณ

ที่อยู่ 2 ถ.เทพกษัตรี ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	01/11/66	01/12/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	5813	6996	
หน่วยน้ำที่ใช้	1,183,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(66/12)		40,224.25	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,840.20	บาท
รวมเงินครั้งนี้		43,414.45	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		43,414.45	บาท

ท่านสามารถชำระเงินได้อีก 3 วัน นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/12/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....15/12/66..

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดน้ำ 8.10.2(JSON)

โปรดนำใบแจ้งค่าน้ำฉบับนี้ไปชำระเงินที่การประปาส่วนภูมิภาค

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน...11/66...	เดือน...10/66...	เดือน...09/66...
259	840	439

PP1609744

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ใบใช้ในแสร้งวันเดือน) 8002(30) /1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา การประปาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
121667000 1208	121600564 25	1216-13

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/01/67 15:00	09/01/67	010001.41

**หมายเหตุ ผู้ใช้น้ำที่ไม่ได้ชำระภายในกำหนด ประกาศงดจ่ายน้ำ

ชื่อผู้ใช้น้ำ นาย.ภูเก็ตยิ่งยง

ที่อยู่ 2 ถ.เทพกระษัตรี ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	01/12/66	02/01/67	
เลขในมาตรวัดน้ำ	6996	9943	
หน่วยน้ำที่ใช้	2,947,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(67/01)		101,523.25	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7,131.13	บาท
รวมเงินครั้งนี้		109,004.38	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		109,004.38	บาท

กปภ.ขอยกเลิกการชำระเงินที่ตัวแทนเก็บเงินได้อีก 3 วัน

เมื่อพ้นกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 03-09/01/67

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 16/01/67

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดน้ำ(0.20SON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 12/66	เดือน 11/66	เดือน 10/66
1183	259	840

0210 - 209

PD KR 5968301

#841209064382 "Document Date : 02/08/2566 "Printed : 03-08-2566 08:52:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตธรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 23/12 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Customer	020008623431
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	841209064382
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	199,281.78
วันที่ชำระค่าไฟฟ้าครั้งถัดไป Due Date	21 สิงหาคม 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
KI3101	KBTA9808	27661818	5124	31/07/2566	07/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หน่วยที่ใช้ทั้งหมด P	18.100	18.008	110.40
(หน่วย) OP	17.216	17.144	86.40
R	17.488	17.408	96.00
หน่วยที่ใช้ P	3216.510	3203.040	16164.00
(หน่วย) OP	2543.130	2533.400	11676.00
R	2705.630	2692.290	13608.00
Kvar			41448.00
ตัวคูณ	10.972	10.936	43.20

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 110.40 กว.	132.9500	14,675.47
Off Peak 96.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 16164.00 หน่วย	4.1839	67,628.56
Off Peak 25284.00 หน่วย	2.6037	65,831.95
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		148,448.22

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consuption Unit
30/06/66	14292.00
31/05/66	29652.00
30/04/66	89712.00
31/03/66	87324.00
28/02/66	82644.00
31/01/66	82056.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	148,448.22
ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย	37,796.43
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	186,244.65
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	13,037.13
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	199,281.78
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	199,281.78

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที เนื่องจากอาจถูกตัดไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) พร้อมให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ทั่วประเทศแล้ววันนี้ สนใจติดตั้งสอบถามที่ สำนักงาน กฟภ. ในพื้นที่ หรือ 1129 PEA CONTACT CENTER PEA SOLAR พลังงานของทุกคน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008623431 62

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใหม่บริการ การแจ้งขอแยกย้าย หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA eService Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

844009122425 *Document Date : 02/09/2566 *Printed : 02-09-2566 17:56:59

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช้ใบแจ้งยืนยัน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 23/12 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

PB

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/MeterNo.1	020008623431
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	844009122425
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	195,523.58
วันที่ครบกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date	20 กันยายน 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9808	27661818	5124	31/08/2566	08/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	18.228	18.100	153.60
(มิเตอร์หลัก) OP	17.376	17.216	192.00
H	17.552	17.488	76.80
พลังงานไฟฟ้า P	3228.570	3216.510	14472.00
(มิเตอร์หลัก) OP	2554.640	2543.130	13812.00
H	2713.040	2703.630	11292.00
รวม			39576.00
มิเตอร์	11.016	10.972	52.80

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 153.60 กว.	132.9300	20,418.05
Off Peak 192.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 14472.00 หน่วย	4.1839	60,549.40
Off Peak 25104.00 หน่วย	2.6037	65,363.28
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		146,642.97

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/07/66	41448.00
30/06/66	14292.00
31/05/66	29652.00
30/04/66	89712.00
31/03/66	87324.00
28/02/66	82644.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	146,642.97
ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66-0.9119 บาท/หน่วย	36,089.35
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	182,732.32
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	12,791.26
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	195,523.58
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	195,523.58

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระเงินนี้ เนื่องจากมีค่าหนองตาจ่ายไฟ ของเดือนหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสม Watt-D Point แล้วลุ้น!
เพียงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด แลกเงินคืนใน PEA Smart Plus
เริ่มสมัคร และสะสมแต้มตั้งแต่วันนี้
แลกเงินคืนค่าไฟฟ้า 1 ก.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008623431 62

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใช้บริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART PLUS ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ห่างผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตสยาม จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 23/12 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (Cabinet No.)	020008623431
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	017109154878
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	111,061.60
	24 ตุลาคม 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9808	27661818	5124	30/09/2566	09/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
[illegible]	P	18.288	18.228	72.00
[illegible]	OP	17.440	17.376	76.80
	H	17.616	17.552	76.80
[illegible]	P	3236.880	3226.570	9972.00
[illegible]	OP	2562.460	2554.640	9384.00
	H	2720.100	2713.040	8472.00
	รวม			27828.00
[illegible]		11.040	11.016	28.80

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	อัตรา/หน่วย (บาท) Rate/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 72.00 กว.	132.9300	9,570.96
Off Peak 76.80 กว.	0.0000	0.00
Peak 9972.00 หน่วย	4.1839	41,721.65
Off Peak 17856.00 หน่วย	2.6037	46,491.67
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		98,096.72
ยกเลิกใบแจ้ง 041409175126 และใช้ฉบับนี้แทน		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/08/66	39576.00
31/07/66	41448.00
30/06/66	14292.00
31/05/66	29652.00
30/04/66	89712.00
31/03/66	87324.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	98,096.72
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	5,699.17
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	103,795.89
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	7,265.71
รวมเงินค่าไฟฟ้าต่อหน่วยปัจจุบัน (Total)	111,061.60
[illegible] (Rounding Total)	111,061.60

[illegible]

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสม Watt-D Point แล้วคุ้ม!
เที่ยงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด แลกเงินคืนใน PEA Smart Plus
เริ่มสมัคร และสะสมแต้มตั้งแต่วันนี้
แลกเงินคืนค่าไฟฟ้า 1 ก.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008623431 62

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟส.

[illegible]

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/eBill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด ที่ GooglePlay และ APP Store หากสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

840409229010 *Document Date : 02/11/2566 *Printed : 02-11-2566 15:18:41

RR0145991

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ข้อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเกิดยรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 23/12 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

สถานีไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9808	27661618	5124	31/10/2566	10/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
เต็มเต็มสูงสุด P	18,408	18,288	144.00
นอกเวลา OP	17,572	17,440	158.40
H	17,740	17,616	148.80
P	3254.280	3236.880	20880.00
OP	2578.440	2562.460	19176.00
H	2738.340	2720.100	21888.00
รวม			61944.00
ปีกลาง	11.080	11.040	48.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 144.00 กว.	132.9300	19,141.92
Off Peak 158.40 กว.	0.0000	0.00
Peak 20880.00 หน่วย	4.1639	87,359.83
Off Peak 41064.00 หน่วย	2.6037	106,918.34
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		213,732.33

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/09/66	27828.00
31/08/66	39576.00
31/07/66	41448.00
30/06/66	14292.00
31/05/66	29652.00
30/04/66	89712.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	213,732.33
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	12,686.13
ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	226,418.46
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	15,849.29
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	242,267.75
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	242,267.75

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระด้วย เพื่อจากยอดรวมจะไม่ถูกต้อง ของภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008623431 62

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใบบริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART PLUS ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กฟ.163-ธ.65

#840809285377 *Document Date : 02/12/2566 *Printed : 02-12-2566 14:36:24

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) PB57 PR16 01540

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 23/12 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020008623431
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	840809285377
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	297,728.79
วันที่ออกรายการค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Invoice Date	20 ธันวาคม 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9808	27661818	5124	30/11/2566	11/2566	22-33 kV	1200

รายละเอียดการใช้น้ำ (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	18.544	18.408	163.20
(มิเตอร์ดิจิตอล) OP	17.712	17.572	168.00
H	17.864	17.740	148.80
พลังงานไฟฟ้า P	3279.540	3254.280	30312.00
(มิเตอร์ดิจิตอล) OP	2599.040	2578.440	24720.00
H	2754.300	2738.340	19152.00
รวม			74184.00
ฟ้องหาย	11.124	11.080	52.80

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 163.20 กว.	132.9300	21,694.18
Off Peak 168.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 30312.00 หน่วย	4.1839	126,822.38
Off Peak 43872.00 หน่วย	2.6037	114,229.53
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		263,058.33

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consuption Unit
31/10/66	61944.00
30/09/66	27828.00
31/08/66	39576.00
31/07/66	41448.00
30/06/66	14292.00
31/05/66	29652.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	263,058.33
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	15,192.88
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	278,251.21
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	19,477.58
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	297,728.79
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	297,728.79

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระเงินนี้ เนื่องจากมีการหักยอดจ่ายไป ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

0200086234316 2

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ธ.65

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 53PD R1602191

Smart Invoice

สาขาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [illegible] โทร. 0-7634-5827

ข้อมูลใบแจ้งค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตการยาง จำกัด

ที่อยู่ที่ใช้ไฟฟ้า 28/12 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	หมายเลขเครื่องวัด	ประเภท	วันที่จดหน่วยครั้งก่อน	ประเภทค่าไฟ	แรงดัน	ขนาดสูงสุด
K13101	KBTA9809	27669818	3129	31/12/2566	12/2566	22-33 KV	1200

	เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งนี้	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
							วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
	18,684	18,544	168.00	Peak 168.00 หน่วย	132.9300	22,332.24	30/11/66	74184.00
	17,852	17,712	168.00	Off Peak 192.00 หน่วย	0.0000	0.00	31/10/66	61964.00
	18,024	17,864	192.00	Peak 32892.00 หน่วย	4.1839	137,616.84	30/09/66	27828.00
	3286.950	3279.540	32892.00	Off Peak 58848.00 หน่วย	2.6937	158,222.54	31/08/66	39516.00
	2629.269	2598.018	25572.00	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	30/07/66	41448.00
	2782.038	2756.490	33276.00	จำนวนเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		318,483.86	29/06/66	14792.00
			91748.00					
	11,176	11,114	62.00					

	จำนวนเงิน (บาท)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	318,483.86
ค่า FT 0.0.66 ถึง 0.0.66=0.2048 บาทหน่วย	16,788.35
ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	332,272.21
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	23,259.05
จำนวนเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระ (Total)	355,531.26
จำนวนเงินสิ้นสุด (Grand Total)	355,531.26

*** กรณีที่ท่านได้ชำระเงินแล้ว ขอขอบคุณ ***
เนื่องจากหนังสือแจ้งการใช้ไฟฟ้าของท่านอาจจัดส่งไม่ทัน

ข้อความประชาสัมพันธ์

Wall-E Point สะสมคะแนนผ่าน PEA Smart Plus

ชำระค่าไฟฟ้าครบจำนวนและยืนยัน e-Bill ที่นี่ Point เริ่ม

แรก Point เป็น "เงินค่าไฟฟ้า" ใช้ได้ทันที! 1-12 ของเดือน

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store นะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"บอกรักน้อยลงหน่อย แต่จ่ายบิลตรงเวลาเป็นการดีกว่านะจ๊ะ"

Peach Blossom

0200086234316 2

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคาร/สาขาการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

สำหรับธนาคาร/ที่ทำการ กฟภ.

เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้า

ท่านมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/eBill

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบบิลถัดไป

เอกสารแนบที่ 6

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า (MDB)

Peach Blossom Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....๑.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิทช์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

Peach Blossom Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบารุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

Peach Blossom Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

Peach Blossom Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบารุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

[redacted]

Peach Blossom Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank -- OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

Peach Blossom Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน...๒.๑.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน ทิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

เอกสารแนบที่ 7

ใบเสร็จมูลฝอย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

เลขที่ 66/C-IV-1441

402 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4505/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	☑ อัตราร้อยละ 7	☐ อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	9 พฤศจิกายน 2566
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า Customer: บริษัท ภูเก็ตธรรรยง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ Address: 2 ถนนแหลมโพธ ตำบลกะรน อำเภอเมืองเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

Tax ID : 0835528000176

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
	ค่าขน ย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป		
1	เดือนตุลาคม (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566)	1	8,000.00
	จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		8,000.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		560.00
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		8,560.00

แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

[redacted]

SI RR1603039

ต้นฉบับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 66/G-IV-19201

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้
INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	☑ อัตราร้อยละ 7	☐ อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	5 มกราคม 2567
สัญญาเลขที่	
ครบวันที่	

ชื่อลูกค้า Customer	บริษัท ภูเก็ตธรรรง จำกัด สนญ
ที่อยู่ Address	2 ถนนแหลมไทร ตำบลกะรน อำเภอเมืองเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
	Tax ID : 0835528000176

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ส่งและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือนธันวาคม (วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566)	1	8,000.00
	จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		8,000.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		560.00
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		8,560.00

[redacted]

เอกสารแนบที่ 8

รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

Peach Blossom

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน...กรกฎาคม.....

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
2	ห้องประชุม	ทางออกใหญ่/ด้านหลัง	/	
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าลิฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน...กรกฎาคม.....

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	V 001	ถังเคมี	/	
2	V 002	ถังเคมี	/	
3	V 003	ถังเคมี	/	
4	V 004	ถังเคมี	/	
5	V 005	ถังเคมี	/	
6	V 006	ถังเคมี	/	
7	V 007	ถังเคมี	/	
8	หน้าห้องประชุม	ถังเคมี	/	
9	ห้องประชุมเล็กหลังฟร้อนท์	ถังเคมี	/	
10	หลังห้องประชุม	ถังเคมี	/	
11	ห้อง Gen	ถังเคมี	/	
12	ห้องแม่บ้าน	ถังเคมี	/	
13	ครัว	ถังเคมี	/	
14	ป้อมยาม	ถังเคมี	/	
15	ห้องคิดคลับ	ถังเคมี	/	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็กไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน..กรกฎาคม..

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทช์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	2	/	/	/	
2	V 001	1	/	/	/	
3	V 002	1	/	/	/	
4	V 003	1	/	/	/	
5	V 004	1	/	/	/	
6	V 005	1	/	/	/	
7	V 006	1	/	/	/	
8	V 007	1	/	/	/	
9	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
10	ตึก A ชั้น 1 หน้าประชุม	1	/	/	/	
11	ตึก A ชั้น 1 หลังห้องประชุม	1	/	/	/	
12	ตึก A ชั้น 1 ห้องประชุม	2	/	/	/	
13	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	/	/	/	
14	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
15	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	/	/	/	
16	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
17	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	/	/	/	
18	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
19	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	/	/	/	
20	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
21	ครัว หน้าประตู	1	/	/	/	
22	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 219	1	/	/	/	
23	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 227	1	/	/	/	
24	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 319	1	/	/	/	
25	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	/	/	/	
26	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 419	1	/	/	/	
27	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	/	/	/	
28	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 519	1	/	/	/	
29	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	/	/	/	
30	ห้อง MDB	1	/	/	/	
31	ห้องแม่บ้าน	1	/	/	/	
[redacted]						

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน กรกฎาคม

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
2	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
3	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
5	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
7	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
9	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
11	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
12	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
13	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
14	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
15	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน...ธ.ค. ๖๖.....

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
2	ห้องประชุม	ทางออกใหญ่/ด้านหลัง	ปกติดี	
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิ้ฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าลิ้ฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติดี	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน....๕.๑๖.....

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	V 001	ถังเคมี	/	
2	V 002	ถังเคมี	/	
3	V 003	ถังเคมี	/	
4	V 004	ถังเคมี	/	
5	V 005	ถังเคมี	/	
6	V 006	ถังเคมี	/	
7	V 007	ถังเคมี	/	
8	หน้าห้องประชุม	ถังเคมี	/	
9	ห้องประชุมเล็กหลังฟร้อนท์	ถังเคมี	/	
10	หลังห้องประชุม	ถังเคมี	/	
11	ห้อง Gen	ถังเคมี	/	
12	ห้องแม่บ้าน	ถังเคมี	/	
13	ครัว	ถังเคมี	/	
14	ป้อมยาม	ถังเคมี	/	
15	ห้องคิดคลับ	ถังเคมี	/	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน..ก.ค.๖๔.....

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทช์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	2	✓	✓	✓	
2	V 001	1	✓	✓	✓	
3	V 002	1	✓	✓	✓	
4	V 003	1	✓	✓	✓	
5	V 004	1	✓	✓	✓	
6	V 005	1	✓	✓	✓	
7	V 006	1	✓	✓	✓	
8	V 007	1	✓	✓	✓	
9	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
10	ตึก A ชั้น 1 หน้าประชุม	1	✓	✓	✓	
11	ตึก A ชั้น 1 หลังห้องประชุม	1	✓	✓	✓	
12	ตึก A ชั้น 1 ห้องประชุม	2	✓	✓	✓	
13	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	✓	✓	✓	
14	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
15	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	✓	✓	✓	
16	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
17	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	✓	✓	✓	
18	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
19	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	✓	✓	✓	
20	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	1	✓	✓	✓	
21	ครัว หน้าประตู	1	✓	✓	✓	
22	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 219	1	✓	✓	✓	
23	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 227	1	✓	✓	✓	
24	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 319	1	✓	✓	✓	
25	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	✓	✓	✓	
26	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 419	1	✓	✓	✓	
27	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	✓	✓	✓	
28	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 519	1	✓	✓	✓	
29	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	✓	✓	✓	
30	ห้อง MDB	1	✓	✓	✓	
31	ห้องแม่บ้าน	1	✓	✓	✓	
[redacted]						

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน...๑๐๖๖.....

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
2	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
3	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
5	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
7	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
9	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
11	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
12	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
13	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
14	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		
15	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี		

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
2	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
3	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
5	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	ไม่พร้อมใช้งาน	เรื่องเคมีเสื่อม
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	ไม่พร้อมใช้งาน	ไม่มีถังเคมี
7	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
9	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
11	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
12	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
13	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
14	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	ไม่พร้อมใช้งาน	ถังเคมีเสื่อม
15	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน..ธันวาคม 66.....

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทช์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	2				เสีย 1 / ไม่มี 1
2	V 001	1	–	–	–	เสีย
3	V 002	1	ไม่ติด	ปกติ	เสื่อม	
4	V 003	1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	V 004	1	–	–	–	เสีย
6	V 005	1	ไม่ติด	ปกติ	เสื่อม	
7	V 006	1	–	–	–	ไม่มี
8	V 007	1	ไม่ติด	ปกติ	เสื่อม	
9	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	ตึก A ชั้น 1 หน้าประชุม	1				ไม่มี
11	ตึก A ชั้น 1 หลังห้องประชุม	1				ไม่มี
12	ตึก A ชั้น 1 ห้องประชุม	2				ไม่มี
13	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	/	/	/	
14	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	–	–	–	ไม่มี
15	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	–	–	–	ไม่มี
16	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	–	–	–	ไม่มี
17	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	/	/	เสื่อม	
18	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	1	ไม่ติด	/	เสื่อม	
19	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	1	ไม่ติด	ปกติ	เสื่อม	
21	ครัว หน้าประตู	1	–	–	–	ไม่มี
22	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 219	1	–	–	–	ไม่มี
23	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 227	1	ไม่ติด	เสีย	เสื่อม	เสีย
24	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 319	1	ไม่ติด	ปกติ	เสื่อม	
25	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	ไม่ติด	ปกติ	เสื่อม	
26	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 419	1				ไม่มีเพราะเปลี่ยนไปใช้ห้อง MDB
27	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1				
28	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 519	1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
29	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	ไม่ติด	ปกติ	ปกติ	
30	ห้อง MDB	1	ไม่ติด	เสีย	เสื่อม	เสีย
31	ห้องแม่บ้าน	1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
33	ห้อง GEN	1	ไม่ติด	ปกติ	เสื่อม	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน เมษายน

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	V 001	ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
2	V 002	ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
3	V 003	ถังเคมี	ไม่พร้อมใช้งาน	ถังเคมีหมดอายุ
4	V 004	ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	/
5	V 005	ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
6	V 006	ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
7	V 007	ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	
8	หน้าห้องประชุม	ถังเคมี	ไม่พร้อมใช้งาน	ถังเคมีหมดอายุ
9	ห้องประชุมเล็กหลังฟร้อนท์	ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	/
10	หลังห้องประชุม	ถังเคมี	ไม่พร้อมใช้งาน	ถังเคมีหมดอายุ
11	ห้อง Gen	ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	/
12	ห้องแม่บ้าน	ถังเคมี	ไม่พร้อมใช้งาน	ถังเคมีหมดอายุ
13	ครัว	ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	/
14	ป้อมยาม	ถังเคมี	ไม่พร้อมใช้งาน	ถังเคมีหมดอายุ
15	ห้องคิดคลับ	ถังเคมี	พร้อมใช้งาน	/

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน..มีนาคม.....

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติใช้งาน	
2	ห้องประชุม	ทางออกใหญ่/ด้านหลัง	ปกติใช้งาน	
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติใช้งาน	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติใช้งาน	
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติใช้งาน	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติใช้งาน	
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติใช้งาน	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติใช้งาน	
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ไม่ปกติใช้งาน	ไม่สว่างไม่ติด
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติใช้งาน	
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติใช้งาน	
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิ้ฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ปกติใช้งาน	
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าลิ้ฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ไม่มี	ไม่มี
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ไม่ปกติใช้งาน	ไม่สว่างไม่ติด
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ไม่ปกติใช้	ไม่สว่างไม่ติด
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ไม่ปกติใช้	ไม่สว่างไม่ติด
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	* ภายในห้องเรียน เครื่องปรับอากาศ	
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	* ภายในห้องเรียน เครื่องปรับอากาศ	
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ไม่มี	ไม่มี
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ไม่ปกติใช้	ไม่สว่างไม่ติด

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน.....ตุลาคม.....

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
2	ห้องประชุม	ทางออกใหญ่/ด้านหลัง	ใช้งานได้	
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าลิฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ใช้งานได้	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน ๐๙/๒๕๖๑

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทซ์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	2	/	/	/	
2	V 001	1	/	/	/	
3	V 002	1	/	/		
4	V 003	1	/	/	/	
5	V 004	1	/	/	/	
6	V 005	1	/	/	/	
7	V 006	1	/	/	/	
8	V 007	1	/	/	/	
9	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
10	ตึก A ชั้น 1 หน้าประชุม	1	/	/	/	
11	ตึก A ชั้น 1 หลังห้องประชุม	1	/	/	/	
12	ตึก A ชั้น 1 ห้องประชุม	2	/	/	/	
13	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	/	/	/	
14	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
15	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	/	/	/	
16	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
17	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	/	/	/	
18	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
19	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	/	/	/	
20	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
21	ครัว หน้าประตู	1	/	/	/	
22	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 219	1	/	/	/	
23	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 227	1	/	/	/	
24	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 319	1	/	/	/	
25	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	/	/	/	
26	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 419	1	/	/	/	
27	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	/	/	/	
28	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 519	1	/	/	/	
29	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	/	/	/	
30	ห้อง MDB	1	/	/	/	
31	ห้องแม่บ้าน	1	/	/	/	
33	ห้อง GEN	1		/		

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	V 001	ถังเคมี		
2	V 002	ถังเคมี		
3	V 003	ถังเคมี		
4	V 004	ถังเคมี		
5	V 005	ถังเคมี		
6	V 006	ถังเคมี		
7	V 007	ถังเคมี		
8	หน้าห้องประชุม	ถังเคมี		
9	ห้องประชุมเล็กหลังฟร้อนท์	ถังเคมี		
10	หลังห้องประชุม	ถังเคมี		
11	ห้อง Gen	ถังเคมี		
12	ห้องแม่บ้าน	ถังเคมี		
13	ครัว	ถังเคมี		
14	ป้อมยาม	ถังเคมี		
15	ห้องคิดคลับ	ถังเคมี		

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน....มิ.ย.๖๗....

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
2	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
3	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
5	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
7	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
9	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
11	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
12	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
13	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
14	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
15	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน...ก.ย.....

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
2	ห้องประชุม	ทางออกใหญ่/ด้านหลัง	/	
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	-	เปลี่ยนข้าย
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าลิฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	/	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน...พฤศจิกายน.....

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	V 001	ถังเคมี	/	
2	V 002	ถังเคมี		ส่งซ่อมครั้งที่
3	V 003	ถังเคมี		ส่งซ่อมครั้งที่
4	V 004	ถังเคมี		"
5	V 005	ถังเคมี		"
6	V 006	ถังเคมี		"
7	V 007	ถังเคมี		"
8	หน้าห้องประชุม	ถังเคมี	/	
9	ห้องประชุมเล็กหลังฟร้อนท์	ถังเคมี	/	
10	หลังห้องประชุม	ถังเคมี	/	
11	ห้อง Gen	ถังเคมี		ส่งซ่อมครั้งที่
12	ห้องแม่บ้าน	ถังเคมี	/	
13	กรัว	ถังเคมี	/	
14	ป้อมยาม	ถังเคมี	/	
15	ห้องคิดคลับ	ถังเคมี	/	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทช์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	2	/	/	/	
2	V 001	1	/	/	/	
3	V 002	1	/	/	/	
4	V 003	1	/	/	/	
5	V 004	1	/	/	/	
6	V 005	1	/	/	/	
7	V 006	1	/	/	/	
8	V 007	1	/	/	/	
9	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
10	ตึก A ชั้น 1 หน้าประชุม	1	/	/	/	
11	ตึก A ชั้น 1 หลังห้องประชุม	1	/	/	/	
12	ตึก A ชั้น 1 ห้องประชุม	2	/	/	/	
13	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	/	/	/	
14	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
15	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	/	/	/	
16	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
17	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	/	/	/	
18	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
19	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	/	/	/	
20	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
21	ครัว หน้าประตู	1	/	/	/	
22	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 219	1	/	/	/	
23	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 227	1	/	/	/	
24	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 319	1	/	/	/	
25	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	/	/	/	
26	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 419	1	/	/	/	
27	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	/	/	/	
28	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 519	1	/	/	/	
29	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	/	/	/	
30	ห้อง MDB	1	/	/	/	
31	ห้องแม่บ้าน	1	/	/	/	
33	ห้อง GEN	1		/		

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydraut

ประจำเดือน...ก.ย.....

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	ชำรุดใช้งาน	
2	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
3	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
5	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
7	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
9	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
11	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
12	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
13	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
14	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	
15	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	✓	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจป้ายหนีไฟ (Exit Light)

ประจำเดือน...จันทร์...

ลำดับที่	สถานที่	สภาพไฟป้าย	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	ดี	
2	ห้องประชุม	ทางออกใหญ่/ด้านหลัง	″	
3	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
5	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
7	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
9	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
11	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
12	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
13	ตึก B ชั้น 2 หน้าลิฟ	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
14	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 217	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
15	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 317	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
16	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
17	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 417	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
18	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
19	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 517	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	
20	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	หน้าหลังขวามือซ้ายมือ	″	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	V 001	ถังเคมี	ใช้งานได้	
2	V 002	ถังเคมี	″	
3	V 003	ถังเคมี	″	
4	V 004	ถังเคมี	″	
5	V 005	ถังเคมี	″	
6	V 006	ถังเคมี	″	
7	V 007	ถังเคมี	″	
8	หน้าห้องประชุม	ถังเคมี	″	
9	ห้องประชุมเล็กหลังฟร้อนท์	ถังเคมี	-	ถังชำรุด
10	หลังห้องประชุม	ถังเคมี	ใช้งานได้	
11	ห้อง Gen	ถังเคมี	″	
12	ห้องแม่บ้าน	ถังเคมี	″	
13	ครัว	ถังเคมี	″	
14	ป้อมยาม	ถังเคมี	″	
15	ห้องคิดคลับ	ถังเคมี	″	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน.....

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	หลอดไฟ	สวิทช์	แบตเตอรี่	หมายเหตุ
1	ฟร้อน	2	/	/	/	
2	V 001	1	/	/	/	
3	V 002	1	/	/	/	
4	V 003	1	/	/	/	
5	V 004	1	/	/	/	
6	V 005	1	/	/	-	เปลี่ยนหลอดแล้ว
7	V 006	1	/	/	/	
8	V 007	1	/	/	/	
9	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
10	ตึก A ชั้น 1 หน้าประชุม	1	/	/	/	
11	ตึก A ชั้น 1 หลังห้องประชุม	1	/	/	/	
12	ตึก A ชั้น 1 ห้องประชุม	2	/	/	/	
13	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	1	/	/	/	
14	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
15	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	1	/	/	/	
16	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
17	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	1	/	/	/	
18	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
19	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	1	/	/	/	
20	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	1	/	/	/	
21	ครัว หน้าประตู	1	/	/	/	
22	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 219	1	/	/	/	
23	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้อง 227	1	/	/	/	
24	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 319	1	/	/	/	
25	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้อง 327	1	/	/	/	
26	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 419	1	/	/	/	
27	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้อง 427	1	/	/	/	
28	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 519	1	/	/	/	
29	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้อง 527	1	/	/	/	
30	ห้อง MDB	1	/	/	/	
31	ห้องแม่บ้าน	1	/	/	/	
33	ห้อง GEN	1	/	/	/	

[redacted]

Peach Blossom

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ Fire Hydrant

ประจำเดือน...มีนาคม.....

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน	หมายเหตุ
1	ตึก A ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
2	ตึก A ชั้น 1 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
3	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้อง 201	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
4	ตึก A ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
5	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้อง 301	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
6	ตึก A ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
7	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้อง 401	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
8	ตึก A ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
9	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้อง 501	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
10	ตึก A ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
11	ตึก B ชั้น 1 หน้าลิฟท์	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
12	ตึก B ชั้น 2 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
13	ตึก B ชั้น 3 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
14	ตึก B ชั้น 4 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	
15	ตึก B ชั้น 5 หน้าห้องแพนตี้	สายน้ำดับเพลิง,ถังเคมี	/	

[redacted]

เอกสารแนบที่ 9

แผนอพยพอัคคีภัย/หน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้น กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานและแขกในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนผังการอพยพหนีไฟ
บริษัทยรรยง จำกัด
Peach Hill Hotel & Resort , Peach Blossom Resort & Spa ,At Peach

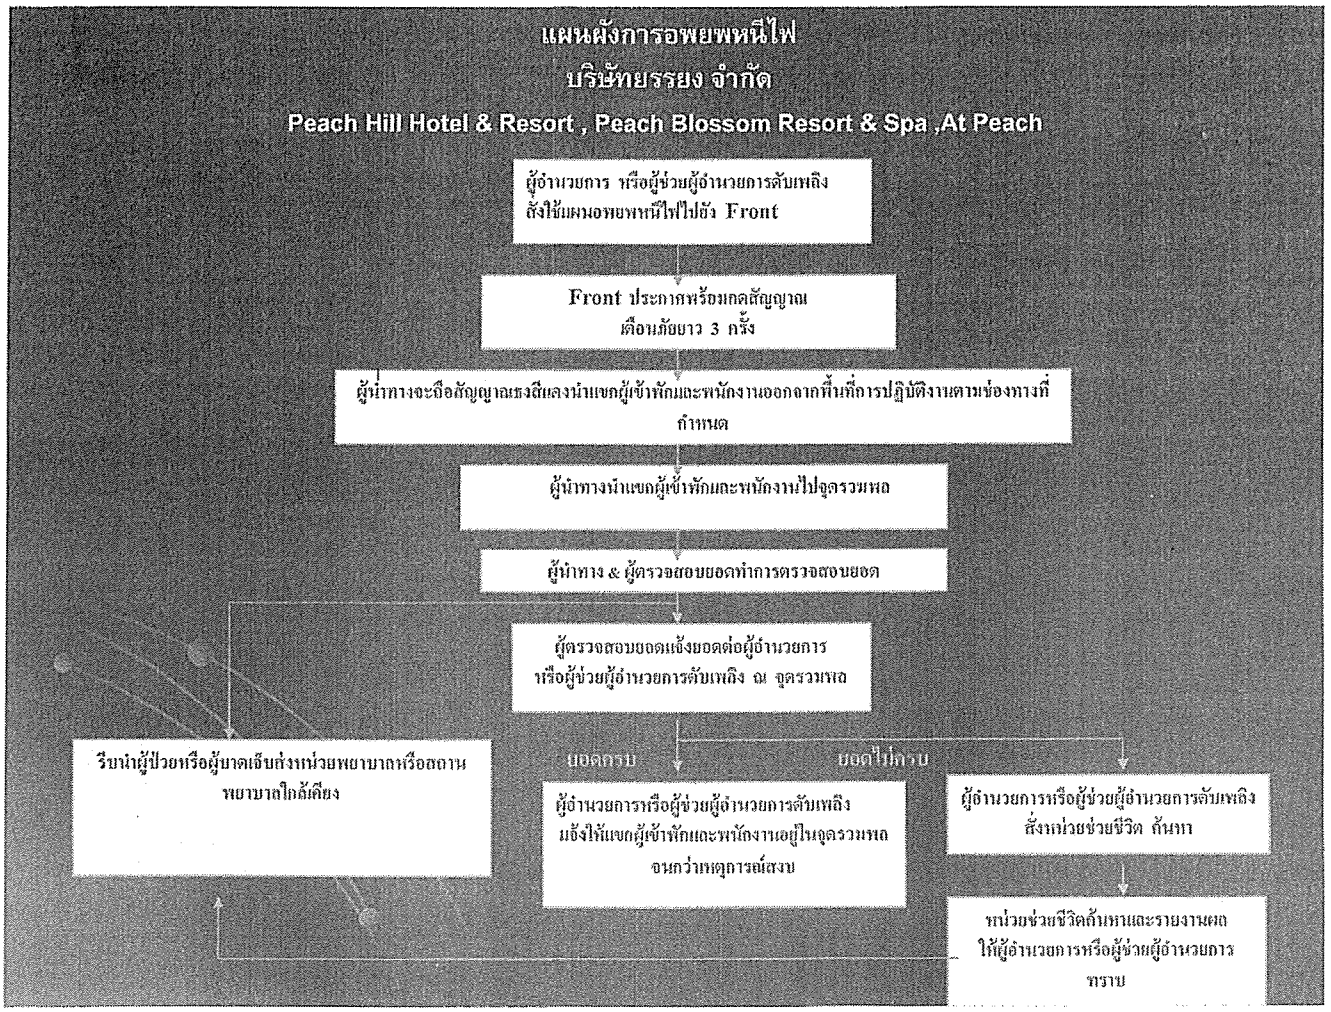

- แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบ

จำนวนพนักงาน ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต, และยานพาหนะ ฯลฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรืออำนวยการดับเพลิงดังนี้

- ผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

ชื่อ.....วิภารัตน์ กลิ่นประยูร.....

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยอำนวยการดับเพลิง

ชื่อ .....(ยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทางการ).....

ในแผนปฏิบัติการดังกล่าว กำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้

- <u>หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน</u> มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนแขก และพนักงานว่าได้อพยพหนีไฟ ออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
- <u>ผู้นำทางหนีไฟ</u> จะเป็นผู้นำทางแก่แขก และพนักงานอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดไว้

Peach Hill Hotel &

resort

Guest In House by room

number Report

Room	RM Type	Adult	Child	Guest Name	เช็คครบ	เช็คไม่ครบ	ใครติดตาม ช่วยเหลือ

จุดนัดพบ

- หรือจุดรวมพล จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งแขก และพนักงานที่จะสามารถมารายงานตัวและทำการตรวจนับจำนวนได้ หากพบว่าแขกและพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงมีแขก และพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

แผนที่แสดงจุดรวมพลอพยพหนีไฟ

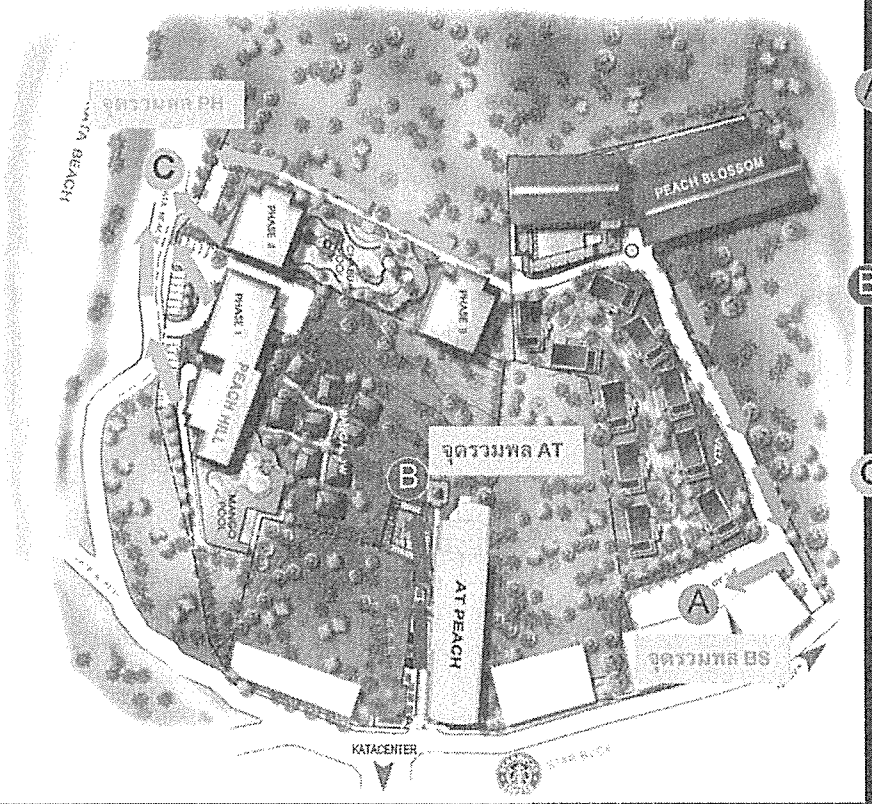

A **สีแดง** แสดงถึงจุดรวมพลโรงแรมพีชบลอซซั่ม ชี้นำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล อยู่หน้าลานจอดรถ

B **สีน้ำเงิน** แสดงถึงจุดรวมพล Atpeach พร้อม Villa 21 หลัง ชี้นำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ด้านหน้าอาคารทางเข้าไปยังสระว่ายน้ำ

C **สีเหลือง** แสดงถึงจุดรวมพลของโรงแรมพีชฮิชล์ ตึก A,B,C และ D ชี้นำเส้นทางอพยพหนีไป ไปยังจุดรวมพล อยู่ตรงด้านหน้าตึก C เป็นลานกว้าง ๆ

หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ

- จะเข้าทำการค้นหาและทำการช่วยชีวิตแขก และพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของแขก และพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อค หมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อการอพยพหนีไฟ

- การประกาศแจ้งอพยพ

เจ้าหน้าที่แจ้งสัญญาณฉุกเฉิน เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีม ผจญเพลิงขั้นต้นว่าไม่สามารถดับเพลิงได้แล้ว ให้กดสัญญาณไฟ SILEN (นาน 20 วินาที 2 ครั้ง โดยพัก 3 วินาที ก่อนกดครั้งที่ 2) พร้อมกับประกาศแจ้งให้แขกผู้เข้าพักและพนักงานอพยพ ตามแบบรายงาน

การอพยพ

1. ผู้นำทางหนีไฟ (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ ให้รวมกลุ่มแขกผู้เข้าพักและพนักงานในพื้นที่ตนเองเดินตามเส้นทางหนีไฟเมื่อได้รับสัญญาณ **Silence** และประกาศอพยพพร้อมกับนำแฟ้มรายชื่อแขกผู้เข้าพักและพนักงานไปยังจุดรวมพล ยืนตามกลุ่มที่เข้าถึงพื้นที่ก่อนหลัง โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้

2. ผู้ตรวจสอบพื้นที่ (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และบริเวณ เช่น ห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีแขกผู้เข้าพักและพนักงานหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมกับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและก๊าซว่ามีการเปิดหรือถอดปลั๊กเรียบร้อยหรือไม่ หลังจากเสร็จสิ้นให้ไปรวมกัน ณ จุดรวมพล

3. ที่จุดรวมพลให้ผู้นำทางหนีไฟ ทำการตรวจสอบรายชื่อแขกผู้เข้าพักและพนักงาน กรณีที่กลุ่มครบให้เตรียมความพร้อมในการอพยพออกนอกโรงแรมต่อไป

4. กรณีที่ได้รับคำสั่งให้อพยพออกนอกโรงแรม ให้ผู้นำทางหนีไฟ นำแขกผู้เข้าพักและพนักงาน ที่อยู่ด้านนอกสุด และต่อๆไปออกทางประตูหน้าโรงแรมไปรวมพลที่จุดรวมพล ลานหน้าอาคารและทำการตรวจจำนวนแขก และพนักงานอีกครั้ง

การปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟ

- ขณะที่เข้าร่วมการอพยพหนีไฟซึ่งเป็นการอพยพคนจำนวนมาก ภายในช่องทางที่ถูกกำหนด คือ ช่องทางบันไดหนีไฟ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อกำหนดให้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวม ซึ่งบางครั้งอาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นหรือเป็นการบีบบังคับจนเกินไป แต่ระบบการอพยพหนีไฟ จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม มิใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในภาวะการอพยพต้องเน้นหนักไปทางสั่งการมากกว่าการรับฟังข้อคิดเห็นรายบุคคล เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในแผนจะไม่มีเวลาในการรับฟังความคิดเห็น หรือการปฏิบัติตนเป็นรายตัว จึงควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. พยายามระงับสติอารมณ์ อย่าตกใจและปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีไฟที่ได้วางไว้
2. เชื่อฟังคำแนะนำของอาสาสมัครและพนักงาน รปภ. ที่เกี่ยวข้องกับแผนการอพยพทุกคน
3. ขณะที่จะลุกจากโต๊ะหรือออกจากห้องทำงาน ให้เก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญลงลิ้นชักและล็อกกุญแจโดยเร็ว

4. เมื่อเดินออกมาภายนอกห้องทำงานแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปในห้องทำงานอีก ไม่ว่าจะนึกถึงเรื่องสำคัญอะไรขึ้นมาได้ก็ตาม
5. ห้ามขนสัมภาระใด ๆ ทั้งสิ้นติดตัวไปในขณะอพยพ
6. การเดินอพยพใช้วิธี เดินเร็ว ห้ามวิ่ง หรือ เดินช้า

7. การเดินภายในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงแถวขั้นบันไดละ 2 คน เพื่อป้องกันการเบียดเสียด และอาจเกิดการสะดุดหกล้มขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อกลุ่มคนอพยพภายในช่องบันไดได้ การเดินให้เดินให้เร็วอย่าวิ่ง เพราะจังหวะการก้าวบันไดของแต่ละคนไม่เท่ากัน

8. การเดินภายในช่องบันไดหนีไฟ ห้ามเดินคุยกัน ห้ามเดินถ่วงกระเป๋า สายตามองขั้นบันได มือจับราวบันได (กรณีที่เดินฝั่งที่มีราวบันได) อย่าส่งเสียงเอะอะหรือเร่งให้คนหน้าเดินเร็วขึ้น อย่าผลัก อย่าดัน หรือแซงกันภายในช่องบันไดหนีไฟ

9. ผู้ออกจากชั้นเป็นคนสุดท้าย (ไม่ต้องยืนรอจนแน่ใจ) ให้ปิดประตูหนีไฟด้วย เพราะประตูหนีไฟตามชั้นต่าง ๆ จะกันควันไม่ให้เข้ามาในช่องบันไดหนีไฟ หากเปิดประตูทิ้งไว้ แรงดันอากาศที่อัดเข้ามาในช่องบันไดเพื่อไล่ควันออกจะลดลง ทำให้ควันเข้ามาในช่องบันไดหนีไฟได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อพยพภายในช่องทางบันไดสำลักควันและขาดอากาศหายใจ

10. เมื่ออพยพจนถึงชั้นล่างสุดแล้วให้ออกไปจากอาคารทันที

11. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด (เพราะลิฟต์จะไม่ทำงาน)

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- หลักการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเป็นการเข้าไปเพื่อช่วยชีวิตบุคคลที่ติดอยู่ในอาคารบ้านเรือน สิ่งปรักหักพังอันเป็นผลเนื่องมาจากอัคคีภัย การที่จะดำเนินการค้นหาผู้ประสบภัยให้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั้น ปัจจัยแรกที่ต้องทำ คือ ต้องควบคุมสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะชุลมุนวุ่นวาย

การค้นหาเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากภายนอกอาคาร ควรดำเนินการ ดังนี้

1 ค้นหาในระยะแรก เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุให้ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บร้ายแรงก่อน

2 สำรวจโดยรอบบริเวณที่ได้รับความเสียหายโดยสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุจดรายละเอียดจากบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลอาคาร หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่แห่งนั้นว่าสาเหตุมาจากอะไร อันตรายที่ยังมีอยู่และมีบุคคลทั้งหมดในอาคารจำนวนเท่าใด มีผู้ติดค้างเท่าใด อยู่ส่วนไหนของอาคารรวมทั้งจุดใดเป็นจุดที่ได้รับอันตรายมากที่สุด

3 ตรวจค้นโดยรอบภายนอก ถ้าพบสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดการเสียหายต้องแก้ไขให้เรียบร้อยและประกาศให้ผู้ที่จะเข้าไปภายหลังทราบถึงจุดอันตรายนั้น ๆ

2. การค้นหาเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยภายในอาคาร ควรดำเนินการดังนี้

2.1 พิจารณาสภาพของอาคารที่ได้รับความเสียหาย ถ้าได้รับการกระเทือนจากการเข้าไปแล้วจะทำให้ทรุดพังลงมาได้หรือไม่

2.2 เตรียมอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ในบริเวณที่ยังมีสารพิษ ควันไฟหรือก๊าซพิษ

2.3 วิธีเจาะ งัด พัง เพื่อเข้าไปในอาคาร ถ้าเข้าไปโดยทางปกติไม่ได้ ก็ต้องใช้กำลังงัดเจาะเข้าไป จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงรูปร่างลักษณะของประตูหน้าต่างว่ามีรูปร่างแบบไหน หรือการทรุดพังของอาคารว่ามีส่วนใดที่ว่างที่จะทำให้คนหลบหนีรอดอยู่ส่วนไหน จะได้งัดเจาะตรงที่นั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

3. วิธีการค้นหาภายในอาคารที่เกิดเหตุ ควรปฏิบัติ ดังนี้

3.1 เมื่อเดินอยู่บนบันไดหรือพื้นที่ชำรุดแต่ยังมีเครื่องรองรับอยู่ให้เดินเลียบผนังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

3.2 พยายามเข้าไปตรวจจุดที่ได้ข้อมูลจากปากคำของผู้หนีรอดมาได้ หรือผู้ที่ได้รับ-บาดเจ็บเล็กน้อย

3.3 เมื่อแน่ใจว่ามีผู้ติดอยู่ในอาคารให้ช่วยตะโกนเรียกหรือเคาะตามผนังตามท่อน้ำ เมื่อตะโกนหรือเคาะแล้วทุกคนต้องเงียบเพื่อฟังเสียงตอบ

3.4 เมื่อทราบว่ามีผู้ประสบภัยติดอยู่ควรมีการติดต่อตลอดเวลาที่ค้นหา การติดต่อจะเป็นผลให้ผู้ที่ติดค้างอยู่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยและเป็นการทราบทิศทางของผู้ที่ติดค้างอยู่ด้วย

3.5 ถ้าผู้ประสบภัยหมดสติหรือจะเสียชีวิตแล้วก็ตาม เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบหรือเสียงเคาะตอบ ถ้าสงสัยจากข่าวที่ได้รับมาว่ามีบุคคลติดอยู่แน่ ก็ต้องขุดค้นจนทั่วบริเวณ ถ้าพบผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บหรือชิ้นส่วนของผู้บาดเจ็บหรือผู้ตายต้องเอาออกมาให้หมดเพราะชิ้นส่วนของร่างกายจะทำให้ผู้ค้นหาเกิดการเข้าใจผิดว่ายังมีศพติดค้างอยู่ภายในซากปรักหักพังนั้น ทำให้เสียเวลาในการค้นหาอีก

การทำเครื่องหมายอาคารที่ตรวจค้นแล้ว

- เมื่อผู้ช่วยเหลือได้เข้าไปตรวจค้นจนทั่ว และนำผู้ประสบภัยออกมาหมดแล้ว ต้องทำเครื่องหมายหรือเขียนข้อความว่า "ตรวจแล้ว" เพราะผู้มาภายหลังจะได้ทราบไม่ต้องเสียเวลาค้นหาซ้ำอีก และในกรณีที่บริเวณนั้นเป็นที่ที่อันตราย ก็ต้องเขียนบอกด้วยว่า "ตรวจแล้วมีอันตราย" ไว้ด้วย ในสถานที่ที่มีอันตรายควรมีเครื่องหมายกั้นหรือห้ามมิให้เข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุ เช่น ใช้เชือกไม้หรือสิ่งที่พอจะหาได้ปิดกั้นไว้

5. การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

- ผู้มาร่วมช่วยเหลือที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ชุดที่ช่วยเหลือเดิมควรแบ่งกำลังออกมาเพียงครึ่งหนึ่งก่อน อย่าถอนกำลังหมดเพราะการปฏิบัติการได้ปฏิบัติไปแล้ว ผู้มาใหม่จะได้มีโอกาสศึกษาหาลู่ทางปฏิบัติการ และงานที่ทำไปแล้วจะได้ดำเนินต่อไปได้ด้วยดี ในการปฏิบัติการของผู้มาร่วมช่วยเหลือควรทำตามลำดับขั้นตอนที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพราะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีหลักฐานและข้อความที่ควรทราบ ที่ได้รับจากผู้ที่สำรวจมาแล้วและการสำรวจเพิ่มเติมจะทำให้การค้นหารวดเร็วและถูกต้องตรงจุดที่ต้องกระทำอย่างรีบด่วนหรือตามลำดับก่อนหลัง

การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบอันตราย

- การเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อนำส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ทำการรักษาต่อเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้และป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น

หลักการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

1. ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ตื่นเต้นตกใจมาก
2. ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
3. ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยและมีไหวพริบ
4. ต้องทราบว่าผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บส่วนใดของร่างกาย
5. พิจารณาถึงวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
6. จัดหาสถานที่พักรอไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อนำส่งแพทย์
7. จัดนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและรวดเร็วที่สุด

หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1. ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ทำการผายปอด
2. ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ทำการผายปอด
3. ควรดูว่ากระดูกหักหรือไม่ หรือคาดว่าจะหักก็ควรทำการดามเพื่อให้ความสะดวกสบาย
4. ในขณะที่ทำการปฐมพยาบาลควรมีอากาศโปร่งอำนวยได้จะดีมาก มีแสงสว่างเพียงพอ
5. ให้ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ ห้ามนั่งหรือยืนจนกว่าจะสังเกตอาการได้ว่า ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ และไม่ควรย้ายผู้ป่วยจากที่นั้นจนกว่าจะให้การปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
6. ผู้ป่วยที่เป็นลม ช็อค หรือหมดสติ ต้องห้ามเด็ดขาดให้ดื่มอาหารหรือน้ำ
7. ผู้ป่วยที่หมดสติ อย่าให้น้ำ หรือกรอกยาแก่ผู้ป่วยทางปาก เพราะยาอาจจะไหลลงไปในหลอดลมได้
8. ปลอบโยนคนป่วยให้หายตกใจ
9. ผู้ทำการปฐมพยาบาลจะต้องทำจิตใจให้มั่นคง และเยือกเย็น มีสติ ทำการปฐมพยาบาล โดยเร็วและเลือกวิธีง่าย ไม่ทำรุนแรงหรือลุกลี้ลุกลนจนเกินไป
10. ในระหว่างให้การปฐมพยาบาล ควรให้รีบตามแพทย์หรือเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลโดยเร็ว เมื่อพ้นวิกฤติอันตรายขั้นหนึ่งแล้ว และจะนำไปพยาบาลแก้ไข หรือรักษาต่อไป นอกจากจะเสียเวลาเพียงเล็กน้อย ที่ไม่ยิ่งขึ้นอันตรายมากนัก

เอกสารแนบที่ 10

รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Peach Blossom Resort And Pool Villa

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

โดย

SRI MUANG FIRE SAFETY CO.,LTD.

บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

๕๗/๒ ม.๓ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

๑๑๐๐๐

โทร ๐๙๐๙๘๙๐๓๓๑ แฟกซ์ ๐๒-๔๔๗-๔๐๒๓

แบบ ดพฝ. ๒

ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๗๑

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ รง ๐๕๐๔/ ๗๙๑๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงฯ พร้อมรายชื่อวิทยากร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของบริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด เป็นไปตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้ต่ออายุใบอนุญาตให้ บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด กรณีพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๖
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๗๑

[redacted]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 10/10/2566
หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA001-00000000584240

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต* : ตพฝ.071
หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดสรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
ชื่อหลักสูตร* : ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

วันที่เริ่มอบรม* : 27/10/2566 ถึง* : 27/10/2566 เวลาเริ่มอบรม : 09:00 น. ถึง : 12:00 น.
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ชาย : คน หญิง : คน

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : Peach Blossom Resort & Pool Villa
ที่อยู่ : 23/12 อาคาร/หมู่บ้าน : หมู่ที่ :
ซอย/ตรอก : ถนน : กะรน
เลือกจากจังหวัด>อำเภอ>ตำบล กรุณาเลือก
จังหวัด* : ภูเก็ต อำเภอ/เขต* : เมืองภูเก็ต
ตำบล/แขวง* : กะรน รหัสไปรษณีย์ : 83100
โทรศัพท์ : โทรสาร :
E-mail :

[redacted]

แนบไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ

วันที่ 10/10/2566
หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA002-00000000584240

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต* : ตพฝ.071
หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
ชื่อหลักสูตร* : ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายละเอียด

หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

วันที่เริ่มอบรม* : 27/10/2566 ถึง* : 27/10/2566 เวลาเริ่มอบรม : 09:00 น. ถึง : 12:00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : Peach Blossom Resort & Pool Villa
ที่อยู่ : 23/12 อาคาร/หมู่บ้าน : หมู่ที่ :
ซอย/ตรอก : ถนน : กะรน
เลือกจากจังหวัด>อำเภอ>ตำบล ตามลำดับ
จังหวัด* : ภูเก็ต อำเภอ/เขต* : อำเภอเมืองภูเก็ต
ตำบล/แขวง* : ตำบลกะรน รหัสไปรษณีย์ : 83100
โทรศัพท์ : โทรสาร :
E-mail :

[redacted]

ผลการฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ชาย 24 คน หญิง 14 คน
ผ่านการอบรม : ชาย 24 คน หญิง 14 คน ไม่ผ่านการฝึกอบรม : ชาย คน หญิง คน

แนบไฟล์ :

ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเลขทะเบียน/หมายเลขบัตร

SRI MUANG FIRE SAFETY CO.,LTD.
บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
๕๗/๒ ม.๓ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร ๐ ๙๐๙๘ ๙๐๓๓๑ แฟกซ์ ๐ ๒๔๔๗ ๔๐๒๓
E-mail:srimuangfire@gmail.com

ที่ ศม...../๒๕๖๖

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"

เรียน Peach Blossom Resort And Pool Villa

สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารประกอบการรายงานผลการฝึกอบรม

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้หน่วยงานฝึกอบรม บริษัทศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน Peach Blossom Resort And Pool Villa ที่ตั้งเลขที่ ๒๗/๑๒ ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐ โดยใช้ห้องประชุมและสถานที่ประกอบการเป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกซ้อมในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นั้น

บัดนี้ทาง บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรับรองการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ Peach Blossom Resort And Pool Villa โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รวมจำนวนทั้งหมด ๓๘ ท่าน พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ซึ่งผลการฝึกซ้อมนั้นเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นอย่างดีและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นาย มนัสตรี นักธรรม)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

หมายเลขใบอนุญาต ดพฝ.๐๗๑ หมดอายุ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือแจ้งผลการฝึกซ้อม หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA๐๐๒-๐๐๐๐๐๐๐๕๘๔๒๔๐

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ รายงานการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑.ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ Peach Blossom Resort And Pool Villa

ประเภทกิจการ โรงแรมและธุรกิจบริการ

เลขที่ ที่ตั้งเลขที่ ๒๗/๑๒ ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐

๒.วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง จำนวน ๓๘ คน หญิง ๑๔ คน ชาย ๒๔ คน

๔.จำนวนผู้ผ่านการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๓๘ คน หญิง ๑๔ คน ชาย ๒๔ คน

๕.ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓ นาที ๔๐ วินาที

[redacted]

ลงชื่อ..... นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อม

(.....) ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท พีชบลอสซั่ม รีสอร์ท (Peach Blossom Resort)

สาขา ประเภทกิจการ โรงแรม

ที่อยู่ เลขที่ 23/12 หมู่ที่ ซอย ถนน กะรน

แขวง/ตำบล กะรน อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ 83100 โทรศัพท์ 076 371000

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 38 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

○ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

○ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

✓ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 26 กุมภาพันธ์ 2564

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 38 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม่ดี ○ พอใช้ ✓ ดี ○ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

○ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

✓ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ บริษัท ดาต้าเซ็น ไทยแลนด์ จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต ดพส. ๐๗๑ โดยได้แนบสำเนาใ[redacted]

SRI MUANG FIRE SAFETY CO.,LTD.
บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

ทะเบียนวุฒิบัตร คม ๐๘๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๗๑
ขอรับรองว่า

บริษัท ภูเก็ต ยรรยง จำกัด

Peach Blossom Resort And Pool Villa

เลขที่ ๒๓/๑๒ ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน ๓๘ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นายมนต์ตรี นักธรรม)

กรรมการผู้จัดการ/วิทยากร

บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

เอกสารแนบที่ 11

โครงสร้างหน่วยป้องกันระงับอัคคีภัย

แผนที่แสดงจุดรวมพลอพยพหนีไฟ

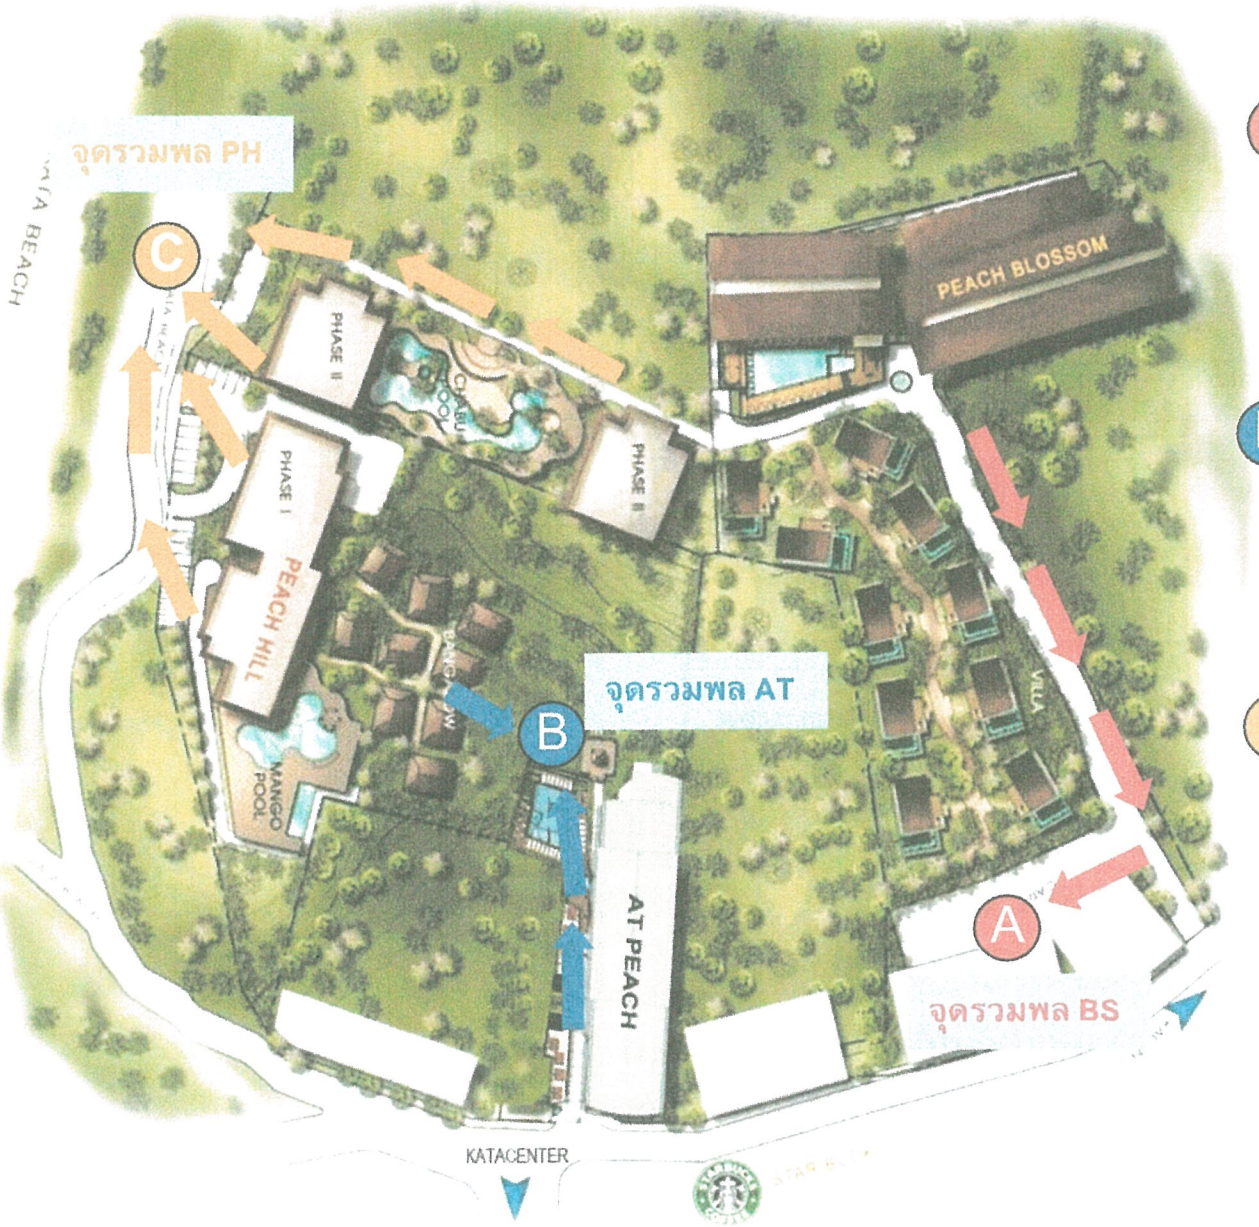

A **สีแดง** แสดงถึงจุดรวมพลโรงแรมพีชบลอชซั่ม ชี้นำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล อยู่หน้าลานจอดรถ

B **สีน้ำเงิน** แสดงถึงจุดรวมพล Atpeaพร้อม Villa 21 หลัง ชี้นำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ด้านหอาคารทางเข้าไปยังสระว่ายน้ำ

C **สีเหลือง** แสดงถึงจุดรวมพลของโรงแรมพีชฮิชล์ตึก A,B,C และ D ชี้นำเส้นทางอพยพหนีไป ไปยังจุดรวมพล อยู่ตรงด้านหน้าตึก C เป็นลานกว้าง ๆ

โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด

Peach Hill Hotel & Resort , Peach Blossom Resort & Spa

2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อยให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตาม แผนการปฏิบัติการ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย