เอกสารแนบที่ 6

ใบเสร็จน้ำ

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(26) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660549785	12160056425	1216-54
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
01/09/66 13:09	08/09/66	010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ภูเก็ตยรรยง

ที่อยู่ 2 ถ.แหลมไทร ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	01/08/66	01/09/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	4275	4714	
หน่วยน้ำที่ใช้	439,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(66/09)		14,370.25	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,030.42	บาท
รวมเงินครั้งนี้		15,750.67	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		15,750.67	บาท

กปภ.ขยายเวลาชำระที่ตัวแทนเก็บเงินได้อีก 3 วัน นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/09/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 15/09/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดชำระ 6.0.2(PWA4)

โปรดระวังผู้อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่แอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 08/66	เดือน 07/66	เดือน 06/66
510	198	526

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

8002(27) #1

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา เกาะภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660619537	121600356425	1216-03
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
01/10/66 12:20	08/10/66	010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ภูเก็ตยนรรยง
ที่อยู่ 2 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันที่อ่านได้	01/09/66	01/10/66	
เลขที่มาตรวัดน้ำ	4714	5554	
หน่วยน้ำที่ใช้	840,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(66/10)	28,305.00	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,005.85	บาท
รวมเงินครั้งนี้		30,660.85	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		30,660.85	บาท

กปภ.ขยายเวลาชำระที่ตัวแทนเก็บเงินได้อีก 3 วัน
นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/10/66
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 15/10/66
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดมิเตอร์น้ำ 6.0.2(PWA4)

ประวัติการใช้น้ำประปา

เดือน 09/66	เดือน 08/66	เดือน 07/66
439	510	198

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้เงิน) 8002(27) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา เขาพนมเบญจา

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660761201	12160056425	1216-25
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/12/66 13:46	08/12/66	010001.41

ชื่อผู้ใช้น้ำ นาย.ภูเก็ตเจริญ

ที่อยู่ 2 ถ.ไม่แสดงโทร ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	01/11/66	01/12/66	
เลขในมาตรวัดน้ำ	5813	6996	
หน่วยน้ำที่ใช้	1,183,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(66/12)		40,224.25	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,840.20	บาท
รวมเงินครั้งนี้		43,414.45	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		43,414.45	บาท

กปภ.ขอยกเลิกการชำระที่ธนาคารเก็บเงินได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ธนาคารเก็บเงินได้

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/12/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....15/12/66..

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานครั้งนี้ 8.10.2(3SON)

โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน เก็บเสียค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน...11/66...	เดือน...10/66...	เดือน...09/66...
259	840	439

PP1609744

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(30) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา การประปาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
121667000120 8	121600564 25	1216-13

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/01/67 15:00	09/01/67	010001.41

**หนังสือฉบับนี้ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้ใช้น้ำ นาย.ภูเก็ตยินดี

ที่อยู่ 2 ม.เอเวอร์กรีน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	01/12/66	02/01/67	
เลขในมาตรวัดน้ำ	6996	9943	
หน่วยน้ำที่ใช้	2,947,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(67/01)		101,523.25	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7,131.13	บาท
รวมเงินครั้งนี้		109,004.38	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		109,004.38	บาท

กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดน้ำประปาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ก่อนครบกำหนดชำระที่ตั้งแต่ละเล่มเงินได้อีก 3 วัน

ก่อนวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 03-09/01/67

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 16/01/67

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานครั้งละ 20.20BONJ

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างแก้ไขข้อมูลการชำระค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 12/66...	เดือน 11/66...	เดือน 10/66...
1183	259	840

040 - 304

เอกสารแนบที่ 7

ใบเสร็จไฟฟ้า

NP 1979202

841209064384 *Document Date : 02/08/2566 *Printed : 03-08-2566 08.50.29

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
Name

ออกตามที่ใช้ไฟฟ้า 113/3 ม.4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า Customer	020008623486
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	841209064384
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	30,360.24
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date	21 สิงหาคม 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9808	27661819	5124	31/07/2566	07/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หน่วยค่าพลังงานสูงสุด P	20.892	20.868	14.40
ที่ไม่ใช่ช่วง OP	19.160	19.140	12.00
ปี	20.428	20.404	14.40
หน่วยค่าไฟฟ้า P	3664.080	3659.750	2598.00
ที่ไม่ใช่ OP	2695.780	2693.420	1416.00
ปี	2969.840	2966.160	2208.00
รวม			6222.00
Demand	13.988	13.968	12.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Unit Price	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 14.40 กว.	132.9300	1,914.19
Off Peak 14.40 กว.	0.0000	0.00
Peak 2598.00 หน่วย	4.1839	10,869.77
Off Peak 3624.00 หน่วย	2.6037	9,435.81
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		22,532.01

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consuption Unit
30/06/66	5634.00
31/05/66	8778.00
30/04/66	53988.00
31/03/66	57438.00
28/02/66	54582.00
31/01/66	49578.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	22,532.01
ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย	5,673.84
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	168.21
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	28,374.06
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	1,986.18
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	30,360.24
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	30,360.24

*** ยอดปิดค่าไฟฟ้าก่างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากสิงค่าหมดจากบ่าไฟ ของมันหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) พร้อมให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop
ทั่วประเทศแล้ววันนี้ สนใจติดตั้งสอบถามที่ สำนักงาน กฟภ. ในพื้นที่
หรือ 1129 PEA CONTACT CENTER
PEA SOLAR พลังงานของทุกคน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"ออกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008623486 QA

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใช้บริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-5.65

#844009122426 *Document Date : 02/09/2566 *Printed : 02-09-2566 17:37:52

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 113/8 ม.4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

NP

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020008623486
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	844009122426
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	32,696.40
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date	20 กันยายน 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA98U8	27061819	5124	31/08/2566	08/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หน่วยไฟฟ้าสูงสุด P	20.916	20.892	14.40
(ที่นั่งเกิด) OP	19.180	19.160	12.00
H	20.452	20.428	14.40
หน่วยไฟฟ้าต่ำ P	3668.940	3664.080	2916.00
(ต่ำสุด) OP	2698.520	2695.780	1644.00
H	2973.460	2969.840	2172.00
รวม			6732.00
มิเตอร์	14.004	13.988	9.60

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 14.40 กว.	132.9300	1,914.19
Off Peak 14.40 กว.	0.0000	0.00
Peak 2916.00 หน่วย	4.1839	12,200.25
Off Peak 3816.00 หน่วย	2.6037	9,935.72
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		24,362.40

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consuption Unit
31/07/66	6222.00
30/06/66	5634.00
31/05/66	8778.00
30/04/66	53988.00
31/03/66	57438.00
28/02/66	54582.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	24,362.40
ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย	6,138.91
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	56.07
*ส่วนลด (Discount)	
ยอดเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	30,557.38
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	2,139.02
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	32,696.40
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	32,696.40

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระด้วยค่ะ
เนื่องจากยังคำนวณจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสม Watt-D Point แล้วคุ้ม!
เพียงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด แลกเงินคืนใน PEA Smart Plus
เริ่มสมัคร และสะสมแต้มตั้งแต่วันนี้
แลกเงินคืนค่าไฟฟ้า 1 ก.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008623486 94

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใช้บริการ การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 113/8 ม.4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref No.1	020008623486
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	017109154881
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	24,380.01
	24 ตุลาคม 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9808	27661819	5124	30/09/2566	09/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Present Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
[illegible] P	20.940	20.916	14.40
[illegible] OP	19.200	19.180	12.00
H	20.476	20.452	14.40
[illegible] P	3673.130	3668.940	2514.00
[illegible] OP	2700.840	2698.520	1392.00
H	2976.460	2973.460	1800.00
รวม			5706.00
ตัวคูณ	14.036	14.004	19.20

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 14.40 กว.	132.9300	1,914.19
Off Peak 14.40 กว.	0.0000	0.00
Peak 2514.00 หน่วย	4.1839	10,518.33
Off Peak 3192.00 หน่วย	2.6037	8,311.01
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		21,055.77
ยกเลิกใบแจ้ง 841409175127 และใช้ฉบับนี้แทน		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consuption Unit
31/08/66	6752.00
31/07/66	6222.00
30/06/66	5634.00
31/05/66	8778.00
30/04/66	53988.00
31/03/66	57438.00

[illegible]

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	21,055.77
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	1,168.59
ค่าพาวเวอร์เพลเดอร์	560.70
ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	22,785.06
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	1,594.95
รวมเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระ (Total)	24,380.01
[illegible]	24,380.01

[illegible]

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสม Watt-D Point แล้วคุ้ม!
เพียงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด แลกเงินคืนใน PEA Smart Plus
เริ่มสมัคร และสะสมแต้มตั้งแต่วันนี้
แลกเงินคืนค่าไฟฟ้า 1 ก.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008623486 94

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

สืบค้นรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใหบริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

การโหลด ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กฟ.163-ร.65

RK 0165792 8840409229011 *Document Date : 02/11/2566 *Printed : 02-11-2566 15:18:20

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 113/8 ม.4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020008623486
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	840409229011
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	36,734.85
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date	20 พฤศจิกายน 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย Mru	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
KT3101	KBTA9808	27661819	5124	31/10/2566	10/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หน่วยที่ใช้สูงสุด P	20.992	20.940	31.20
(ที่เวลา) OP	19.232	19.200	19.20
H	20.512	20.476	21.60
P	3678.920	3673.120	3516.00
OP	2704.100	2700.840	1956.00
H	2981.770	2976.460	3186.00
รวม			8658.00
ตัวคูณ	14.056	14.036	12.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 31.20 กว.	132.9300	4,147.42
Off Peak 21.60 กว.	0.0000	0.00
Peak 3516.00 หน่วย	4.1839	14,710.59
Off Peak 5142.00 หน่วย	2.6037	13,388.23
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		32,558.48

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/09/66	5706.00
31/08/66	6732.00
31/07/66	6222.00
30/06/66	5634.00
31/05/66	8778.00
30/04/66	53988.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	32,558.48
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	1,773.16
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	34,331.64
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	2,403.21
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	36,734.85
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	36,734.85

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระพันที่ เนื่องจากยังคำนวณค่าไฟ ของท่านหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

020008623486 94

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใบบริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กฟ.163-5.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) WP 59 R24609541

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 113/8 ม.4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020008623486
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	013609254239
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	156,656.50
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน Due Date	21 ธันวาคม 2566

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9808	27661819	5124	30/11/2566	11/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หน่วยที่ใช้ P	21.152	20.992	96.00
(ปริมาณ) OP	19.376	19.232	86.40
H	20.668	20.512	93.60
หน่วยที่ใช้ P	3707.650	3678.990	17196.00
(หน่วย) OP	2721.670	2704.100	10542.00
H	2998.540	2981.770	10062.00
รวม			37800.00
ตัวคูณ	14.104	14.056	28.80

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 96.00 กว.	132.9300	12,761.28
Off Peak 93.60 กว.	0.0000	0.00
Peak 17196.00 หน่วย	4.1839	71,946.35
Off Peak 20604.00 หน่วย	2.6037	53,646.63
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		138,666.50

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/10/66	8658.00
30/09/66	5706.00
31/08/66	6732.00
31/07/66	6222.00
30/06/66	5634.00
31/05/66	8778.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	138,666.50
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	7,741.44
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	146,407.94
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	10,248.56
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	156,656.50
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	156,656.50

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระก่อน เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดจ่ายไป ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

930- 304

020008623486 94

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาใหบริการ การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA Mobile App ที่ GooglePlay และ APP Store ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Issued Invoice (ใบนี้ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูมิใจเจริญ จำกัด

ที่อยู่ใช้ไฟฟ้า 1130 ม.4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100

หน่วยการไฟฟ้า	สายส่งหม้อแปลง	หมายเลขเครื่องวัด	ประเภทผู้ใช้ไฟ	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ค่าคูณ
63101	KOTA2003	27821019	5124	31/12/2566	12/2566	22-33 kV	600

รายการ	เลขอ่านครั้งก่อน	เลขอ่านครั้งนี้	จำนวนหน่วย	อัตราค่าไฟฟ้าขั้นต้นรวม	จำนวนหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
	21,280	21,152	124.80	Peak 124.80 หน่วย	132.9300	16,589.66	ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
	19,552	19,370	105.60	Off Peak 105.60 หน่วย	0.0000	0.00	30/11/66	37690.80
	20,860	20,668	172.80	Peak 23502.00 หน่วย	4.1839	98,330.92	31/10/66	6636.00
	3746.820	3767.650	23502.00	Off Peak 16661.00 หน่วย	2.6037	72,958.36	30/09/66	5706.00
	2745.860	2721.670	16479.00	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/08/66	6732.00
	3035.650	2958.549	21186.00	รวมเงินค่าไฟฟ้าพื้นฐาน (Total Basic Amount)		200,690.28	31/07/66	6222.00
			59166.00				30/06/66	5634.00
	16,152	16,104	20.80					

	จำนวนเงิน (บาท)
มูลค่าพื้นที่ใช้ฐาน (Based Amount)	200,690.28
ค่า Ft 0.3668 ถึง 0.6608 หน่วยละ	12,117.20
ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	220,207.48
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	15,414.52
รวมเงินและไฟฟ้าที่ต้องชำระงวดนี้ (Total)	235,622.00
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	235,622.00

*** ยกเลิกใช้ค่าไฟฟ้าตามประกาศ เปลี่ยนก่อน ไปเพราะจะทำให้
เมื่อเราเข้าสู่ระบบตามประกาศ ของเรื่องราวประกาศ ***

ข้อความประชาสัมพันธ์

Visit การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Smart Plus

สะสมคะแนนใช้ไฟครบ แลกรับ e-Bill ฟรี Point เพิ่ม

100 Point เป็น "ส่วนลดค่าไฟฟ้า" ได้ทุกบิลที่ 1-12 ของเดือน

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus วันนี้ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการหากยังมิได้รับเงินตามมูลค่าที่ระบุ"

White Peach

0260082329B8 94

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

สำหรับธนาคาร กฟภ.

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/eb/ll ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำปาง โทร. 0-7634-6227

ช่องทางออกอีเมลล์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดีกว่า กรอกแบบฟอร์มการขอรับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้า
ความเร็วของแบบฟอร์มขอรับข้อมูลการบริการ
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ที่ Google Play และ APP Store
การสมัครใช้งานผ่าน Application PEA Smart Plus

กฟ.163-7.65

เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จมูลฝอย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ต้นฉบับ

เอกสารที่ 66/G-IV-14411

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	☑ อัตราร้อยละ 7	☐ อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	9 พฤศจิกายน 2566
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า Customer: บริษัท ภูเก็ตธรรรง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ Address: 2 ถนนแหลมโพธ ตำบลกะรน อำเภอเมืองเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

Tax ID : 0835528000176

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือนตุลาคม (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566)	1	8,000.00
	จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		8,000.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		560.00
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		8,560.00

แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

[redacted]

SI RR2160230 39

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเมนท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

เลขที่ 66/G-IV-19201

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้
INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	☑ อัตราร้อยละ 7	☐ อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	5 มกราคม 2567
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า Customer: บริษัท ภูเก็ตธรรรง จำกัด สนญ.

ที่อยู่ Address: 2 ถนนแพลมไทร ตำบลตะรน อำเภอเมืองเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

Tax ID : 0835528000176

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือนธันวาคม (วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566)	1	8,000.00
	จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		8,000.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		560.00
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		8,560.00

แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

[redacted]

เอกสารแนบที่ 9

รายงานการฝึกอบรมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

White Peach Hotel

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

โดย

SRI MUANG FIRE SAFETY CO.,LTD.

บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

๕๗/๒ ม.๓ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

๑๑๐๐๐

โทร ๐๙๐๙๘๙๐๓๓๑ แฟกซ์ ๐๒-๔๔๗-๔๐๒๓

แบบ ดพฝ. ๒



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๗๑

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ที่ รง ๐๕๐๔/ ๗๙๑๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงฯ พร้อมรายชื่อวิทยากร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของบริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด เป็นไปตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้ต่ออายุใบอนุญาตให้ บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด กรณีพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๖
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๗๑

[redacted]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 10/10/2566
หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA001-00000000584238

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต* : ดพฝ.071
หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
ชื่อหลักสูตร* : ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

วันที่เริ่มอบรม* : 26/10/2566 ถึง* : 26/10/2566 เวลาเริ่มอบรม : 13:00 น. ถึง : 17:00 น.
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ชาย : คน หญิง : คน

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : White Peach Hotel
ที่อยู่ : 2 อาคาร/หมู่บ้าน : หมู่ที่ :
ซอย/ตรอก : ถนน : แหลมไทร
เลือกจากจังหวัด>อำเภอ>ตำบล ตามลำดับ
จังหวัด* : ภูเก็ต อำเภอ/เขต* : เมืองภูเก็ต
ตำบล/แขวง* : กะรน รหัสไปรษณีย์ : 83100
โทรศัพท์ : โทรสาร :
E-mail :

[redacted]

แนบไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ

วันที่ 10/10/2566
หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA002-00000000584238

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต* : ดพฝ.071
หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดสรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
ชื่อหลักสูตร* : ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายละเอียด

หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

วันที่เริ่มอบรม* : 26/10/2566 ถึง* : 26/10/2566 เวลาเริ่มอบรม : 13:00 น. ถึง : 17:00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : White Peach Hotel
ที่อยู่ : 2 อาคาร/หมู่บ้าน : หมู่ที่ :
ซอย/ตรอก : ถนน : เทพกระษัตรี
เลือกจากจังหวัด>อำเภอ>ตำบล ตามลำดับ
จังหวัด* : ภูเก็ต อำเภอ/เขต* : อำเภอเมืองภูเก็ต
ตำบล/แขวง* : ตำบลกะรน รหัสไปรษณีย์ : 83100
โทรศัพท์ : โทรสาร :
E-mail :

[redacted]

ผลการฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ชาย 12 คน หญิง 6 คน
ผ่านการอบรม : ชาย 12 คน หญิง 6 คน ไม่ผ่านการฝึกอบรม : ชาย คน หญิง คน

แนบไฟล์ :

ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเลขทะเบียน/หมายเลขบัตร

SRI MUANG FIRE SAFETY CO.,LTD.

บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
๕๗/๒ ม.๓ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร ๐ ๙๐๙๘ ๙๐๓๓๑ แฟกซ์ ๐ ๒๔๔๗ ๔๐๒๓
E-mail:srimuangfire@gmail.com

ที่ ศม...../๒๕๖๖

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"

เรียน White Peach Hotel

สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารประกอบการรายงานผลการฝึกอบรม

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้หน่วยงานฝึกอบรม บริษัทศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน White Peach Hotel ที่ตั้งเลขที่ ๒ ถนนแหลมไทร ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐ โดยใช้ห้องประชุมและสถานที่ประกอบการเป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกซ้อมในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ นั้น

บัดนี้ทาง บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรับรองการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ White Peach Hotel โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รวมจำนวนทั้งหมด ๑๘ ท่าน พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ซึ่งผลการฝึกซ้อมนั้นเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นอย่างดีและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทมนต์ตรี นักธรรม)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีเมืองไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

หมายเลขใบอนุญาต ดพฝ.๐๗๑ หมดอายุ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือแจ้งผลการฝึกซ้อม หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA๐๐๒-๐๐๐๐๐๐๐๕๘๔๒๓๘

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ รายงานการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑.ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ White Peach Hotel

ประเภทกิจการ โรงแรมและธุรกิจบริการ

เลขที่ ที่ตั้งเลขที่ ๒ ถนนแหลมไทร ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐

๒.วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง จำนวน ๑๘ คน หญิง ๖ คน ชาย ๑๒ คน

๔.จำนวนผู้ผ่านการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑๘ คน หญิง ๖ คน ชาย ๑๒ คน

๕.ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒ นาที ๔๙ วินาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)



แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ภูเก็ต ยนรอง จำกัด

สาขา ..... ประเภทกิจการ โรงแรม

ที่อยู่ เลขที่ 2 หมู่ที่ ..... ซอย ..... ถนน แหลมไทร

แขวง/ตำบล กะรน อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ 83100 โทรศัพท์ .....

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 18 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

○ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ .....

○ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 26 กรกฎาคม 2566

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) .....

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 18 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม่ดี ○ พอใช้ ✓ ดี ○ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

○ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหนังสือ ..... เลขที่ ..... ลงวันที่ ..... โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

✓ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซอร์วิส

เลขที่ใบอนุญาต ๓๒๗ ๐๐๗๑ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

[redacted]

SMS SRI MUANG FIRE SAFETY CO.,LTD.
บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนวุฒิบัตร คม ๐๙๑

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๗๑
ขอรับรองว่า

บริษัท ภูเก็ต ยรรยง จำกัด

White Peach Hotell

เลขที่ ๒ ถนนแหลมไทร ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน ๑๘ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นายมนต์ตรี นักธรรม)

กรรมการผู้จัดการ/วิทยากร

บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

กำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม บลอสซั่ม และ ซ้อมอพยพหนีไฟ ณ อาคารโรงแรมฯ

8.00 – 8.15 น.	ลงทะเบียน
8.15 – 12.00 น.	บรรยายเรื่อง ความรู้การป้องกัน การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน และการซ้อมอพยพหนีไฟ
12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น.	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมเรื่อง (1) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ (2) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ (3) การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
14.00 – 16.00 น.	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง


หมายเหตุ : เหตุการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เอกสารแนบที่ 10

แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้น กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานและแขกในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

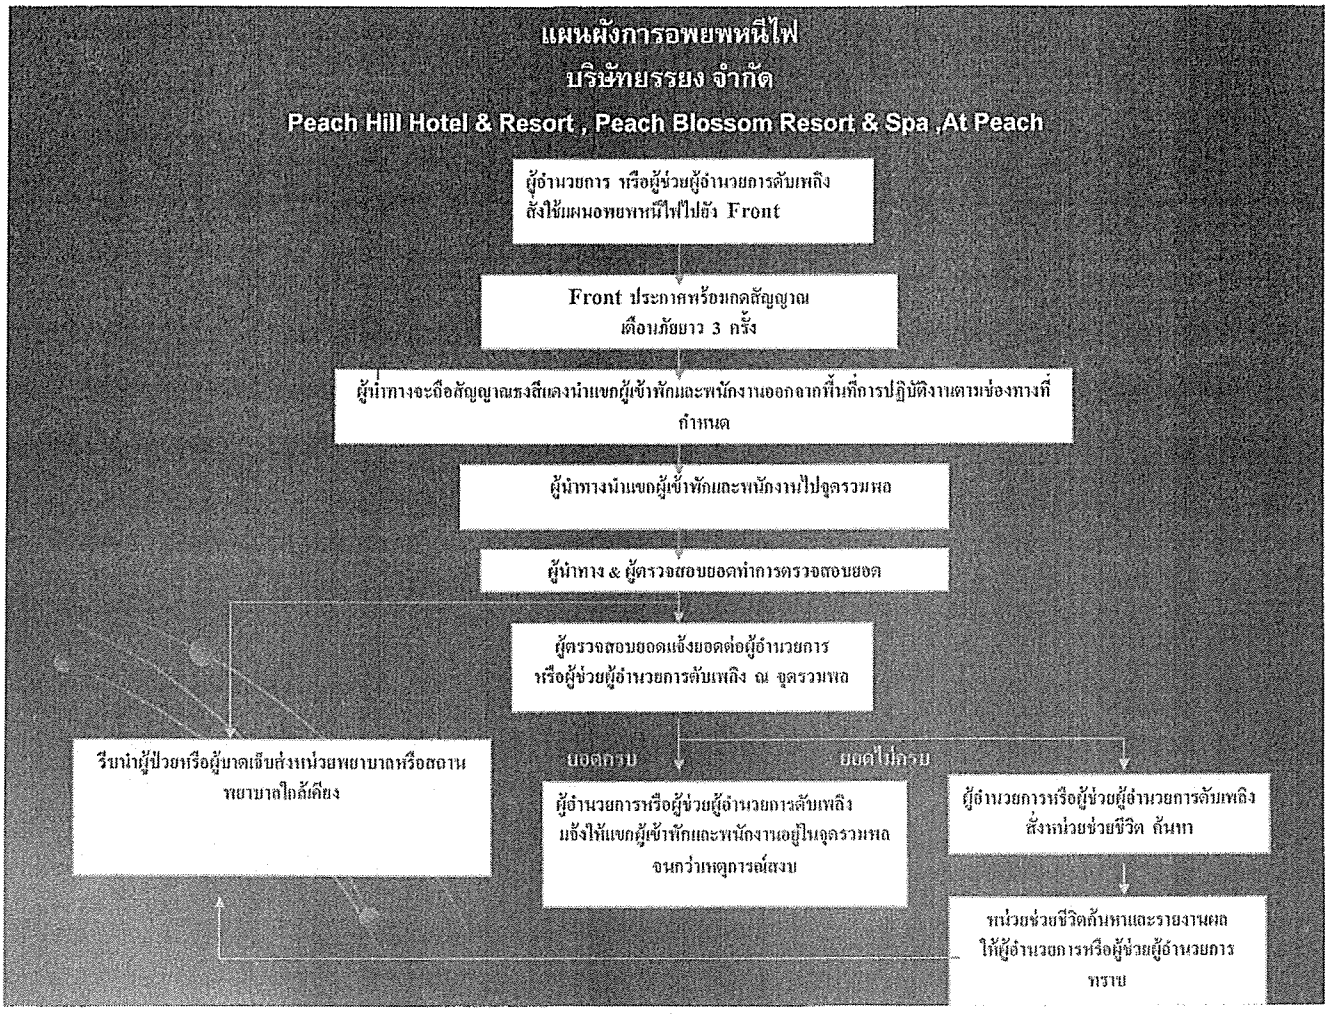

- แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบ

จำนวนพนักงาน ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต, และยานพาหนะ ฯลฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรืออำนวยการดับเพลิงดังนี้

- ผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

ชื่อ.....วิภารัตน์ กลิ่นประยูร.....

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยอำนวยการดับเพลิง

ชื่อ .....(ยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทางการ).....

ในแผนปฏิบัติการดังกล่าว กำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้

- <u>หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน</u> มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนแขก และพนักงานว่าได้อพยพหนีไฟ ออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
- <u>ผู้นำทางหนีไฟ</u> จะเป็นผู้นำทางแก่แขก และพนักงานอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดไว้

Peach Hill Hotel &
resort


Guest In House by room
number Report

Room	RM Type	Adult	Child	Guest Name	เช็คครบ	เช็คไม่ครบ	ใครติดตาม ช่วยเหลือ

จุดนัดพบ

- หรือจุดรวมพล จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งแขก และพนักงานที่จะสามารถมารายงานตัวและทำการตรวจนับจำนวนได้ หากพบว่าแขกและพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงมีแขก และพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

แผนที่แสดงจุดรวมพลอพยพหนีไฟ

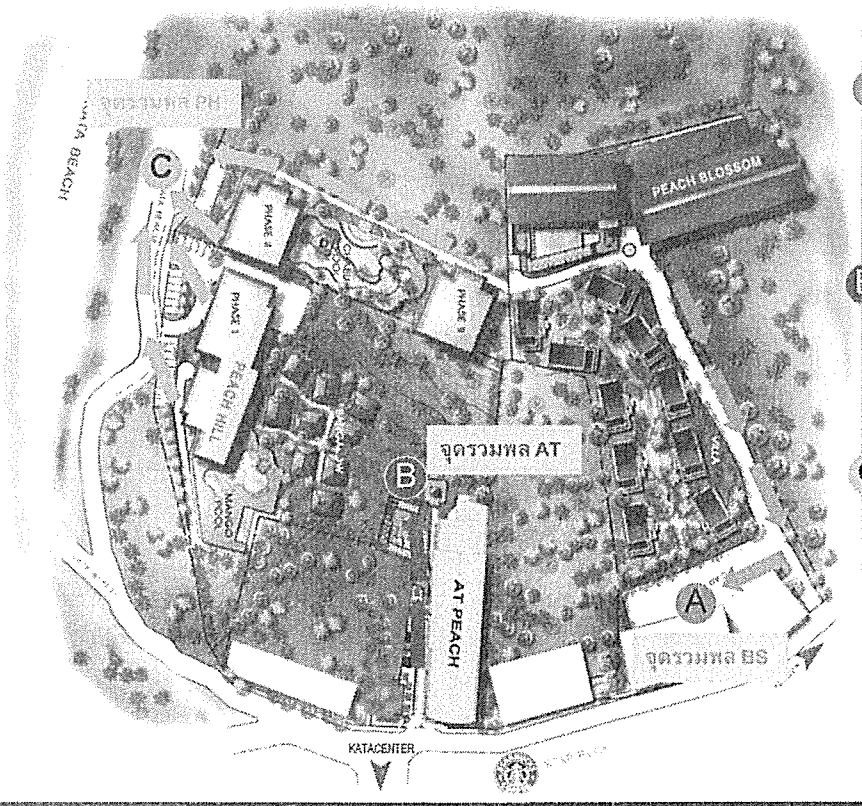

A สีแดง แสดงถึงจุดรวมพล โรงแรมพีชบลอซซั่ม ชี้นำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล อยู่หน้าลานจอดรถ

B สีน้ำเงิน แสดงถึงจุดรวมพล Atpeach พร้อม Villa 21 หลัง ชี้นำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ด้านหน้าอาคารทางเข้าไปยังสระว่ายน้ำ

C สีเหลือง แสดงถึงจุดรวมพลของโรงแรมพีชฮิซล์ ตึก A,B,C และ D ชี้นำเส้นทางอพยพหนีไป ไปยังจุดรวมพล อยู่ตรงด้านหน้าตึก C เป็นลานกว้าง ๆ

หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ

- จะเข้าทำการค้นหาและทำการช่วยชีวิตแขก และพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของแขก และพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อค หมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อการอพยพหนีไฟ

- **การประกาศแจ้งอพยพ**

  เจ้าหน้าที่แจ้งสัญญาณฉุกเฉิน เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมผจญเพลิงขั้นต้นว่าไม่สามารถดับเพลิงได้แล้ว ให้กดสัญญาณไฟ SILEN (นาน 20 วินาที 2 ครั้ง โดยพัก 3 วินาที ก่อนกดครั้งที่ 2) พร้อมกับประกาศแจ้งให้แขกผู้เข้าพักและพนักงานอพยพ ตามแบบรายงาน

การอพยพ

1. ผู้นำทางหนีไฟ (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ให้รวมกลุ่มแขกผู้เข้าพักและพนักงานในพื้นที่ตนเองเดินตามเส้นทางหนีไฟเมื่อได้รับสัญญาณ **Silence** และประกาศอพยพพร้อมกับนำแฟ้มรายชื่อแขกผู้เข้าพักและพนักงานไปยังจุดรวมพล ยืนตามกลุ่มที่เข้าถึงพื้นที่ก่อนหลัง โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้

2. ผู้ตรวจสอบพื้นที่ (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และบริเวณ เช่น ห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีแขกผู้เข้าพักและพนักงานหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมกับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและก๊าซว่ามีการเปิดหรือถอดปลั๊กเรียบร้อยหรือไม่ หลังจากเสร็จสิ้นให้ไปรวมกัน ณ จุดรวมพล

3. ที่จุดรวมพลให้ผู้นำทางหนีไฟ ทำการตรวจสอบรายชื่อแขกผู้เข้าพักและพนักงาน กรณีที่กลุ่มครบให้เตรียมความพร้อมในการอพยพออกนอกโรงแรมต่อไป

4. กรณีที่ได้รับคำสั่งให้อพยพออกนอกโรงแรม ให้ผู้นำทางหนีไฟ นำแขกผู้เข้าพักและพนักงาน ที่อยู่ด้านนอกสุด และต่อๆไปออกทางประตูหน้าโรงแรมไปรวมพลที่จุดรวมพล ลานหน้าอาคารและทำการตรวจจำนวนแขก และพนักงานอีกครั้ง

การปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟ

- ขณะที่เข้าร่วมการอพยพหนีไฟซึ่งเป็นการอพยพคนจำนวนมาก ภายในช่องทางที่ถูกกำหนด คือ ช่องทางบันไดหนีไฟ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อกำหนดให้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวม ซึ่งบางครั้งอาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นหรือเป็นการบีบบังคับจนเกินไป แต่ระบบการอพยพหนีไฟ จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม มิใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในภาวะการอพยพต้องเน้นหนักไปทางสั่งการมากกว่าการรับฟังข้อคิดเห็นรายบุคคล เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในแผนจะไม่มีเวลาในการรับฟังความคิดเห็น หรือการปฏิบัติตนเป็นรายตัว จึงควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. พยายามระงับสติอารมณ์ อย่าตกใจและปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีไฟที่ได้วางไว้
2. เชื่อฟังคำแนะนำของอาสาสมัครและพนักงาน รปภ. ที่เกี่ยวข้องกับแผนการอพยพทุกคน
3. ขณะที่จะลุกจากโต๊ะหรือออกจากห้องทำงาน ให้เก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญลงลิ้นชักและล็อกกุญแจโดยเร็ว

4. เมื่อเดินออกมาภายนอกห้องทำงานแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปในห้องทำงานอีก ไม่ว่าจะนึกถึงเรื่องสำคัญอะไรขึ้นมาได้ก็ตาม
5. ห้ามขนสัมภาระใด ๆ ทั้งสิ้นติดตัวไปในขณะอพยพ
6. การเดินอพยพใช้วิธี เดินเร็ว ห้ามวิ่ง หรือ เดินช้า

7. การเดินภายในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงแถวขั้นบันไดละ 2 คน เพื่อป้องกันการเบียดเสียด และอาจเกิดการสะดุดหกล้มขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อกลุ่มคนอพยพภายในช่องบันไดได้ การเดินให้เดินให้เร็วอย่าวิ่ง เพราะจังหวะการก้าวบันไดของแต่ละคนไม่เท่ากัน

8. การเดินภายในช่องบันไดหนีไฟ ห้ามเดินคุยกัน ห้ามเดินล้วงกระเป๋า สายตามองขั้นบันได มือจับราวบันได (กรณีที่เดินฝั่งที่มีราวบันได) อย่าส่งเสียงเอะอะหรือเร่งให้คนหน้าเดินเร็วขึ้น อย่าผลัก อย่าดัน หรือแซงกันภายในช่องบันไดหนีไฟ

9. ผู้ออกจากชั้นเป็นคนสุดท้าย (ไม่ต้องยืนรอจนแน่ใจ) ให้ปิดประตูหนีไฟด้วย เพราะประตูหนีไฟตามชั้นต่าง ๆ จะกันควันไม่ให้เข้ามาในช่องบันไดหนีไฟ หากเปิดประตูทิ้งไว้ แรงดันอากาศที่อัดเข้ามาในช่องบันไดเพื่อไล่ควันออกจะลดลง ทำให้ควันเข้ามาในช่องบันไดหนีไฟได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อพยพภายในช่องทางบันไดสำลักควันและขาดอากาศหายใจ

10. เมื่ออพยพจนถึงชั้นล่างสุดแล้วให้ออกไปจากอาคารทันที

11. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด (เพราะลิฟต์จะไม่ทำงาน)

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- หลักการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเป็นการเข้าไปเพื่อช่วยชีวิตบุคคลที่ติดอยู่ในอาคารบ้านเรือน สิ่งปรักหักพังอันเป็นผลเนื่องมาจากอัคคีภัย การที่จะดำเนินการค้นหาผู้ประสบภัยให้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั้น ปัจจัยแรกที่ต้องทำ คือ ต้องควบคุมสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะชุลมุนวุ่นวาย

การค้นหาเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากภายนอกอาคาร ควรดำเนินการ ดังนี้

1 ค้นหาในระยะแรก เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุให้ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บร้ายแรงก่อน

2 สำรวจโดยรอบบริเวณที่ได้รับความเสียหายโดยสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุจดรายละเอียดจากบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลอาคาร หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่แห่งนั้นว่าสาเหตุมาจากอะไร อันตรายที่ยังมีอยู่และมีบุคคลทั้งหมดในอาคารจำนวนเท่าใด มีผู้ติดค้างเท่าใด อยู่ส่วนไหนของอาคารรวมทั้งจุดใดเป็นจุดที่ได้รับอันตรายมากที่สุด

3 ตรวจค้นโดยรอบภายนอก ถ้าพบสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดการเสียหายต้องแก้ไขให้เรียบร้อยและประกาศให้ผู้ที่จะเข้าไปภายหลังทราบถึงจุดอันตรายนั้น ๆ

2. การค้นหาเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยภายในอาคาร ควรดำเนินการดังนี้

2.1 พิจารณาสภาพของอาคารที่ได้รับความเสียหาย ถ้าได้รับการกระเทือนจากการเข้าไปแล้วจะทำให้ทรุดพังลงมาได้หรือไม่

2.2 เตรียมอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ในบริเวณที่ยังมีสารพิษ ควันไฟหรือก๊าซพิษ

2.3 วิธีเจาะ งัด พัง เพื่อเข้าไปในอาคาร ถ้าเข้าไปโดยทางปกติไม่ได้ ก็ต้องใช้กำลังงัดเจาะเข้าไป จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงรูปร่างลักษณะของประตูหน้าต่างว่ามีรูปร่างแบบไหน หรือการทรุดพังของอาคารว่ามีส่วนใดที่ว่างที่จะทำให้คนหลบหนีรอดอยู่ส่วนไหน จะได้งัดเจาะตรงที่นั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

3. วิธีการค้นหาภายในอาคารที่เกิดเหตุ ควรปฏิบัติ ดังนี้

3.1 เมื่อเดินอยู่บนบันไดหรือพื้นที่ชำรุดแต่ยังมีเครื่องรองรับอยู่ให้เดินเลียบผนังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

3.2 พยายามเข้าไปตรวจจุดที่ได้ข้อมูลจากปากคำของผู้หนีรอดมาได้ หรือผู้ที่ได้รับ-บาดเจ็บเล็กน้อย

3.3 เมื่อแน่ใจว่ามีผู้ติดอยู่ในอาคารให้ช่วยตะโกนเรียกหรือเคาะตามผนังตามท่อน้ำ เมื่อตะโกนหรือเคาะแล้วทุกคนต้องเงียบเพื่อฟังเสียงตอบ

3.4 เมื่อทราบว่ามีผู้ประสบภัยติดอยู่ควรมีการติดต่อตลอดเวลาที่ค้นหา การติดต่อจะเป็นผลให้ผู้ที่ติดค้างอยู่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยและเป็นการทราบทิศทางของผู้ที่ติดค้างอยู่ด้วย

3.5 ถ้าผู้ประสบภัยหมดสติหรือจะเสียชีวิตแล้วก็ตาม เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบหรือเสียงเคาะตอบ ถ้าสงสัยจากข่าวที่ได้รับมาว่ามีบุคคลติดอยู่แน่ ก็ต้องขุดค้นจนทั่วบริเวณ ถ้าพบผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บหรือชิ้นส่วนของผู้บาดเจ็บหรือผู้ตายต้องเอาออกมาให้หมดเพราะชิ้นส่วนของร่างกายจะทำให้ผู้ค้นหาเกิดการเข้าใจผิดว่ายังมีศพติดค้างอยู่ภายในซากปรักหักพังนั้น ทำให้เสียเวลาในการค้นหาอีก

การทำเครื่องหมายอาคารที่ตรวจค้นแล้ว

- เมื่อผู้ช่วยเหลือได้เข้าไปตรวจค้นจนทั่ว และนำผู้ประสบภัยออกมาหมดแล้ว ต้องทำเครื่องหมายหรือเขียนข้อความว่า "ตรวจแล้ว" เพราะผู้มาภายหลังจะได้ทราบไม่ต้องเสียเวลาค้นหาซ้ำอีก และในกรณีที่บริเวณนั้นเป็นที่ที่อันตราย ก็ต้องเขียนบอกด้วยว่า "ตรวจแล้วมีอันตราย" ไว้ด้วย ในสถานที่ที่มีอันตรายควรมีเครื่องหมายกั้นหรือห้ามมิให้เข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุ เช่น ใช้เชือกไม้หรือสิ่งที่พอจะหาได้ปิดกั้นไว้

5. การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

- ผู้มาร่วมช่วยเหลือที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ชุดที่ช่วยเหลือเดิมควรแบ่งกำลังออกมาเพียงครึ่งหนึ่งก่อน อย่าถอนกำลังหมดเพราะการปฏิบัติการได้ปฏิบัติไปแล้ว ผู้มาใหม่จะได้มีโอกาสศึกษาหาลู่ทางปฏิบัติการ และงานที่ทำไปแล้วจะได้ดำเนินต่อไปได้ด้วยดี ในการปฏิบัติการของผู้มาร่วมช่วยเหลือควรทำตามลำดับขั้นตอนที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพราะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีหลักฐานและข้อความที่ควรทราบ ที่ได้รับจากผู้ที่สำรวจมาแล้วและการสำรวจเพิ่มเติมจะทำให้การค้นหารวดเร็วและถูกต้องตรงจุดที่ต้องกระทำอย่างรีบด่วนหรือตามลำดับก่อนหลัง

การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบอันตราย

- การเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อนำส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ทำการรักษาต่อเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้และป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น

หลักการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

1. ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ตื่นเต้นตกใจมาก
2. ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
3. ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยและมีไหวพริบ
4. ต้องทราบว่าผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บส่วนใดของร่างกาย
5. พิจารณาถึงวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
6. จัดหาสถานที่พักรอไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อนำส่งแพทย์
7. จัดนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและรวดเร็วที่สุด


หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1. ถ้าผู้ป่วยมีเลือดออกที่ใด ให้ทำการห้ามเลือดให้หยุดทันที
2. ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ทำการผายปอด
3. ควรดูว่ากระดูกหักหรือไม่ หรือสงสัยว่าจะหักก็ควรทำการดามเสียก่อนให้เหมาะสม
4. ในขณะที่ทำการปฐมพยาบาลควรมีผ้าคลุมร่างกายได้จะดวก มิแลจะว่างเปล่าเกินไป
5. ให้ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ ห้ามนั่งหรือยืนจนกว่าจะสังเกตอาการได้ว่า ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ตรงใด และไม่ควรย้ายผู้ป่วยจากที่นั้นจนกว่าจะให้การปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
6. ผู้ป่วยที่เป็นลม ช็อค หรือหมดสติ ต้องห่มผ้าให้ความอบอุ่นอยู่เสมอ
7. ผู้ป่วยที่หมดสติ อย่าให้น้ำ หรือกรอกยาแก่ผู้ป่วยโดยทางปาก เพราะยาอาจจะไหลลงไปในหลอดลมได้
8. ปลอบใจคนป่วยให้หายตกใจ คิดหวาดกลัว
9. ผู้ทำการปฐมพยาบาลจะต้องทำสีหน้าให้มั่นคง และเยือกเย็น มีสติทำการปฐมพยาบาล โดยรีบจะเอื่อยเฉื่อยช้า ไม่ทำรุนแรงหรือลุกลี้ลุกลนจนเกินไป
10. ในระหว่างให้การปฐมพยาบาล ควรให้รีบตามแพทย์หรือเครื่องส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว เมื่อทำแล้วก็ต้องจัดการขั้นต่อไปให้เรียบร้อย และอย่าผัดผ่อนแก้ไข หรือรักษาต่อไป นอกจากจะรับผิดเพียงเล็กน้อย ที่ไม่ถึงขั้นอันตรายมากนัก

เอกสารแนบที่ 11

โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัย

แผนที่แสดงจุดรวมพลอพยพหนีไฟ

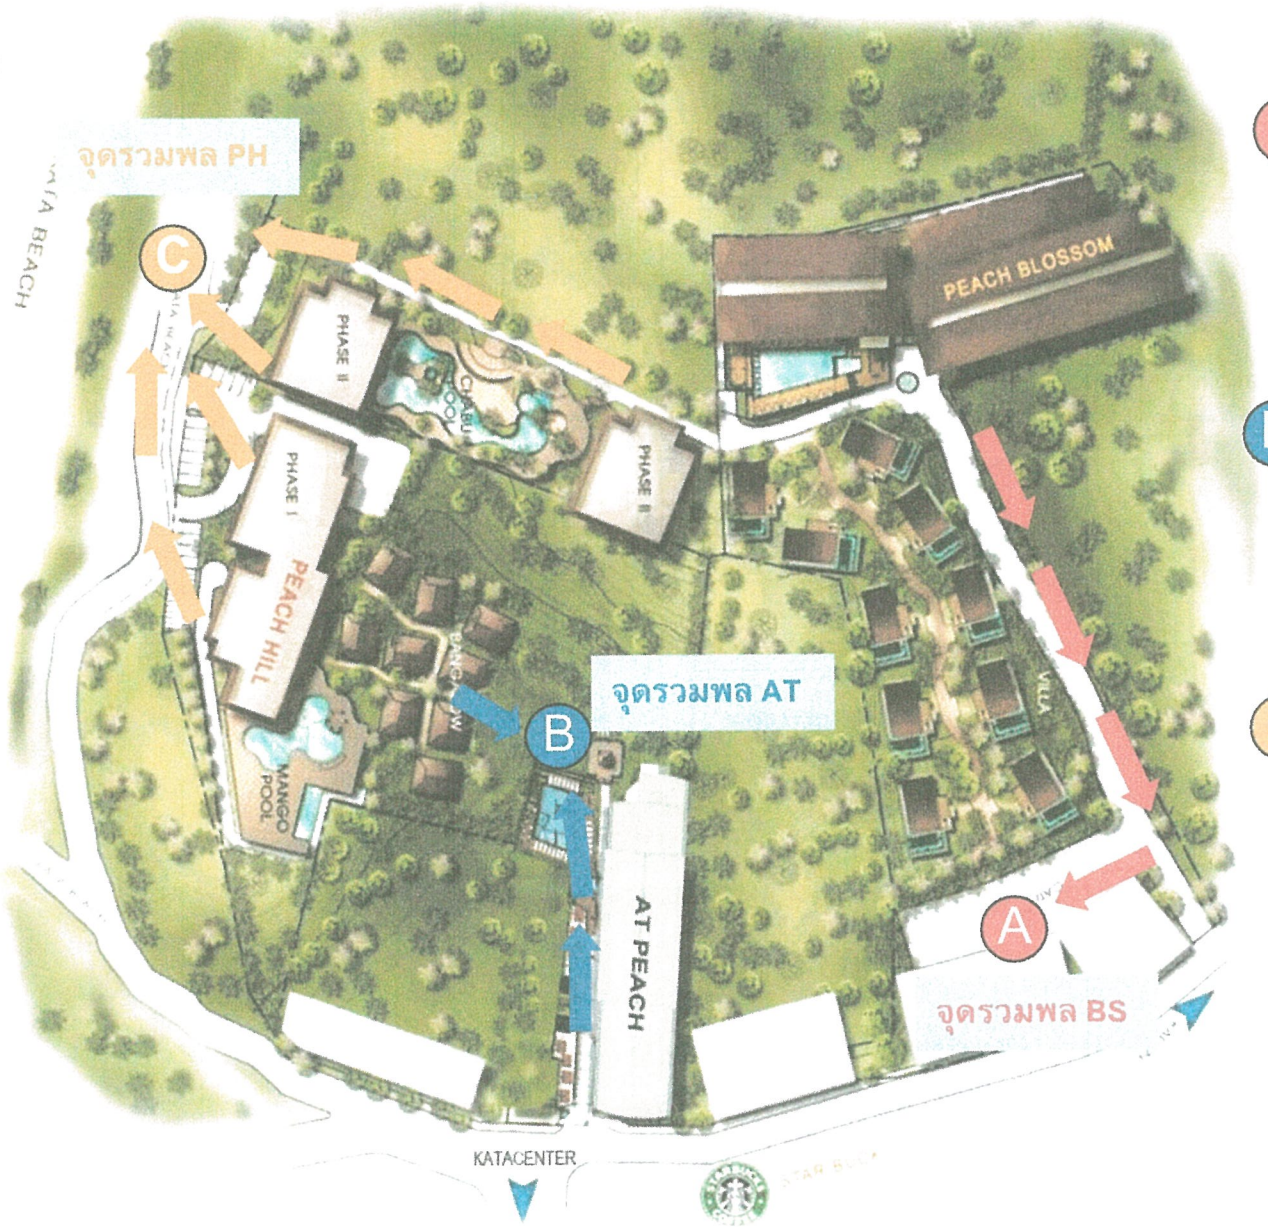

A **สีแดง** แสดงถึงจุดรวมพลโรงแรมพีชบลอชซั่ม ชี้นำเส้นทางเดินอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล อยู่หน้าลานจอดรถ


B **สีน้ำเงิน** แสดงถึงจุดรวมพล Atpeaพร้อม Villa 21 หลัง ชี้นำเส้นทางเดอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ด้านหอาคารทางเข้าไปยังสระว่ายน้ำ

C **สีเหลือง** แสดงถึงจุดรวมพลของโรงแรมพีชฮิชล์ตึก A,B,C และ D ชี้นำเส้นทางอพยพหนีไป ไปยังจุดรวมพล อยู่ตรงด้านหน้าตึก C เป็นลานกว้าง ๆ

โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด

Peach Hill Hotel & Resort , Peach Blossom Resort & Spa

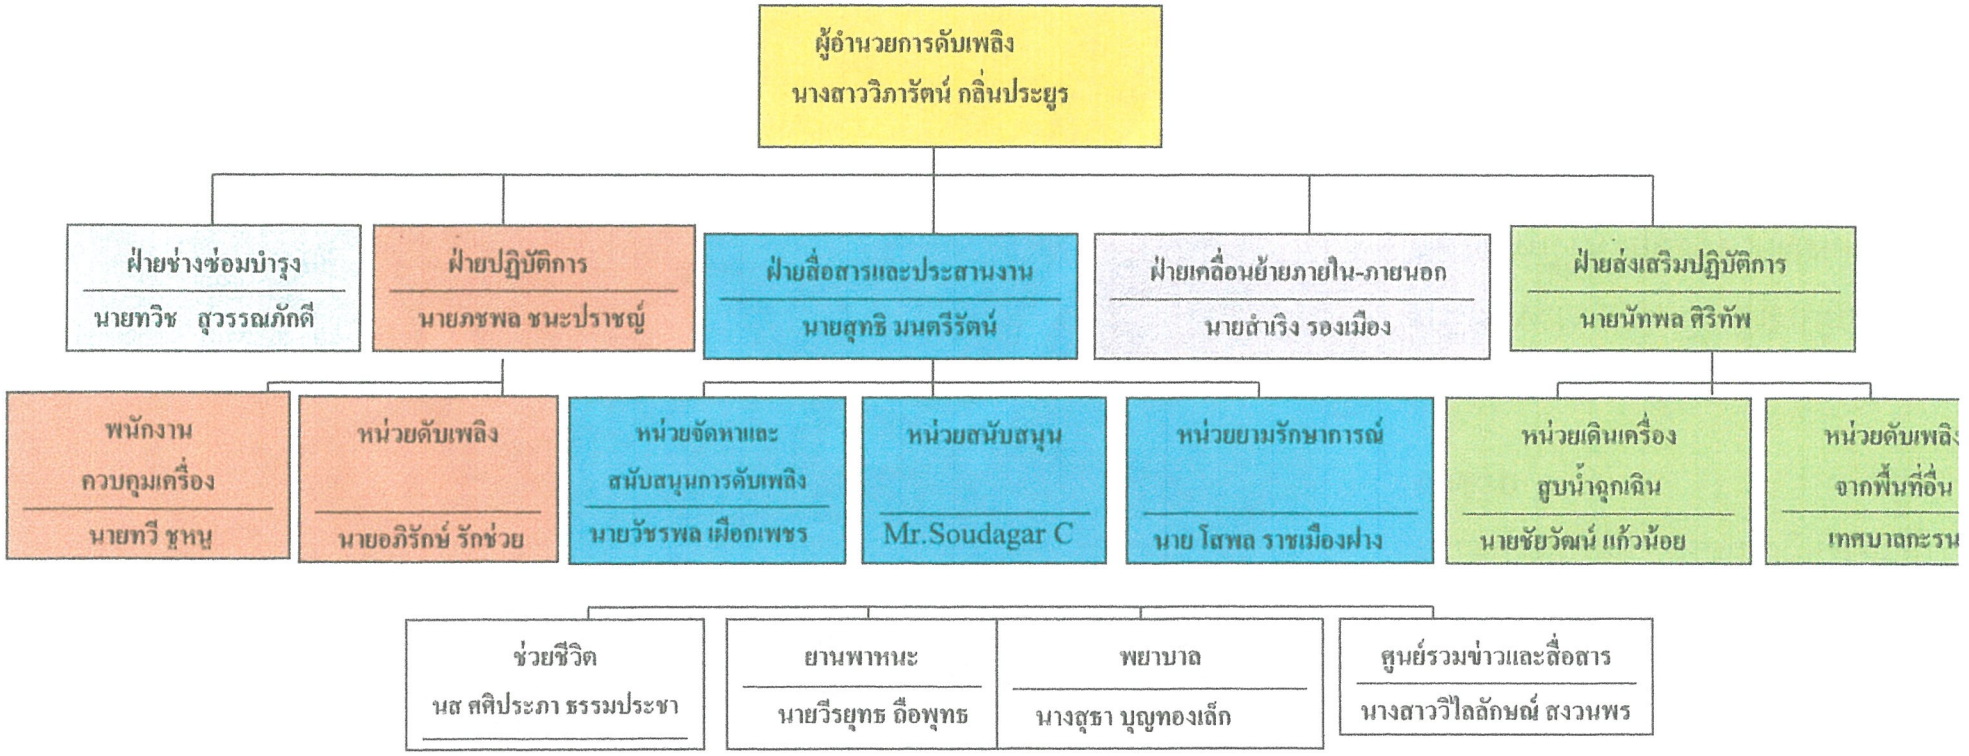

หมายเหตุ 1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง

2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อยให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตาม แผนการปฏิบัติการ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เอกสารแนบที่ 12

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า (MDB)

White Peach Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....ก.ค.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดคัดกระแสอัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank -- OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ



White Peach Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบารุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....ธ.ค.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ



White Peach Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน...ก.ย.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

   [✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

   ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

   [✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

   ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

   ค่าที่ได้ ..... โอห์ม [✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

   ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

   [✓] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน

   ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

   [✓] ปกติ [ ] ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

   [✓] ปกติ [ ] ไม่ปกติ

[redacted]

White Peach Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบารุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....ม.ค.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็กขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องห่อหุ้มเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ



White Peach Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบารุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....พ.ย.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิชย์และสายเมน พิกัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องท่อร้อยเมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็คระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

[redacted]

White Peach Hotel & Resort

บันทึกการตรวจสอบและบารุงรักษาตู้ไฟฟ้า(MDB) ประจำเดือน.....ธ.ค.....

1. บำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Cleaning)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

2. ตรวจเช็ค จุดต่อสาย และ Terminal , Bolt& Nut

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

3. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)

ค่าที่ได้ ..... โอห์ม ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

4. ตรวจเช็คขนาดกระแสของแมนสวิชย์และสายเมน ที่กัดตัดกระแสลัดวงจรของ เมนสวิทช์การติดตั้งเครื่องป้องกัน กระแสรั่วลงดิน สภาพเครื่องท่อหุ้มแมนสวิทช์ (Main Circuit Breaker)

☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

5. ตรวจเช็กระบบ CAPACITOR BANK (Test Capacitor Bank – OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

6. ACB Test, Contact resistance Test ,Under Over Voltage Test (OPTION)

☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

[redacted]