

ภาคผนวก ฉ

สรุปประเมินผล “ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” และแผนอพยพหนีไฟ

ปี 2565

รายงานสรุปการฝึกซ้อมอัคคีภัย

ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2566

ส่วนที่ 1. หัวข้อในการประเมิน

1. ประสิทธิภาพของ ขั้นตอนการแจ้งเหตุ /ทีมพิสูจน์สัญญาณ/ทีมดับเพลิง/ทีมค้นหาช่วยชีวิต
2. ประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารจัดการ ทีมเคลื่อนย้าย
3. การจัดการ จุดรวมพล
4. หน่วยพยาบาลและการส่งต่อ
5. การจัดการ ศูนย์ควบคุมสถานการณ์

ภาพรวม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอีเอ็นวีในฐานะกำกับและติดตามกระบวนการรับมือในภาวะฉุกเฉินได้จัดการซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2566 ร่วมกับคณะกรรมการความเสี่ยง rcm คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ hrdc โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเกิดความรู้ความชำนาญและมีทักษะรับมือในภาวะฉุกเฉินที่เกิดอัคคีภัยเพื่อให้สามารถขนย้ายและใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ที่จะพัฒนาวิธีการทำงานร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน

ส่วนที่ 2. สรุปผลการฝึกซ้อม


ประสิทธิภาพของการแจ้งเหตุ
<ul style="list-style-type: none">- อุปกรณ์ทำงานได้ตามฟังก์ชันที่กำหนด- การตอบสนองต่อสัญญาณของเจ้าหน้าที่ในองค์กรสามารถทำได้ทันทั่วทั้งที่- ทีมพิสูจน์สัญญาณมีอุปกรณ์จากโครงสร้างทางกายภาพของอาคารในการเข้าถึงทำให้การเข้าถึงสถานที่ล่าช้า- มีกระบวนการพัฒนาให้เกิดความชำนาญในการรับรู้สถานที่และเข้าถึงนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อที่จะช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นในอนาคตในการซ้อมครั้งต่อไป
ประสิทธิภาพทีมค้นหาและช่วยชีวิต
<ul style="list-style-type: none">- เนื่องจากทีมค้นหาไม่ชำนาญในพื้นที่ของอาคารทำให้เข้าไปสนับสนุนทีมดับเพลิงล่าช้าและไม่ชำนาญในเรื่องของการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหน้ากากแก๊สพิษ- วางแผนแยกกลุ่มย่อยในการซ้อมเพื่อที่จะให้เกิดความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และสถานที่ของโรงพยาบาล
ประสิทธิภาพของการเคลื่อนย้าย
<ul style="list-style-type: none">- ทีมเคลื่อนย้ายสามารถใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ดี- มีอุปกรณ์ในเรื่องของกำลังคนเนื่องจากเมื่อส่งทีมขึ้นไปแล้วจะทำให้สมาชิกของทีมเหลือไม่เพียงพอต่ออาศัยการจัดการในจุดรวมพลเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปสนับสนุน

การจัดการ จุลรวมพล
<ul style="list-style-type: none"> - มีอุปสรรคจากการจัดวางสถานที่เนื่องจากมีการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลเป็นลานจอดรถและสวนหย่อมทำให้เข้าถึงจุลรวมพลได้ลำบากมีความเสี่ยงต่อการจราจรต้องอาศัยการจัดการเรื่องจาจรจากระบบจราจรจากหน่วยรักษาความปลอดภัยและวางจุดกรวยสัญลักษณ์เข้ามาช่วย - ขาดในส่วนจากระบบพื้นฐานบริการเช่นไฟฟ้าและแสงสว่างรวมถึงเครื่องขยายเสียง - นำเสนอขอย้ายจุลรวมพลให้กับทางฝ่ายบริหารพิจารณา
หน่วยพยาบาลและการส่งต่อ
<ul style="list-style-type: none"> - มีประสิทธิภาพในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงผู้บาดเจ็บได้ดี - แพทย์ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง - มีอุปกรณ์และสถานที่สนับสนุนมีการกำหนดขอบเขตแนวอย่างถาวรและได้รับการสนับสนุนการจัดการจราจรจากหน่วยรักษาความปลอดภัย
การจัดการส่วนควบคุมอำนาจการผู้อำนาจการสถานการณ์
<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมสถานการณ์สามารถบังคับบัญชาสถานการณ์ได้อย่างดีเข้าใจและรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองรวมถึงแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี - เกิดกระบวนการพัฒนาเรียนรู้ในระหว่างการประชุมในอนาคต

ผลการประเมินประสิทธิภาพการซ่อมแผนรวม 88.19 %

หัวข้อ	ผลประเมิน
1. ประสิทธิภาพของ ขั้นตอนการแจ้งเหตุ /ทีมพิสูจน์สัญญาณ/ทีมดับเพลิง/	88.57%
2. ทีมค้นหาช่วยชีวิต	84%
3. ทีมเคลื่อนย้ายและอพยพ	84%
4. การจัดการ จุลรวมพล	86.6%
5. หน่วยพยาบาลและการส่งต่อ	100%
6. การจัดการสถานการณ์	86%

เทียบผลลัพธ์หัวข้อการประเมิน

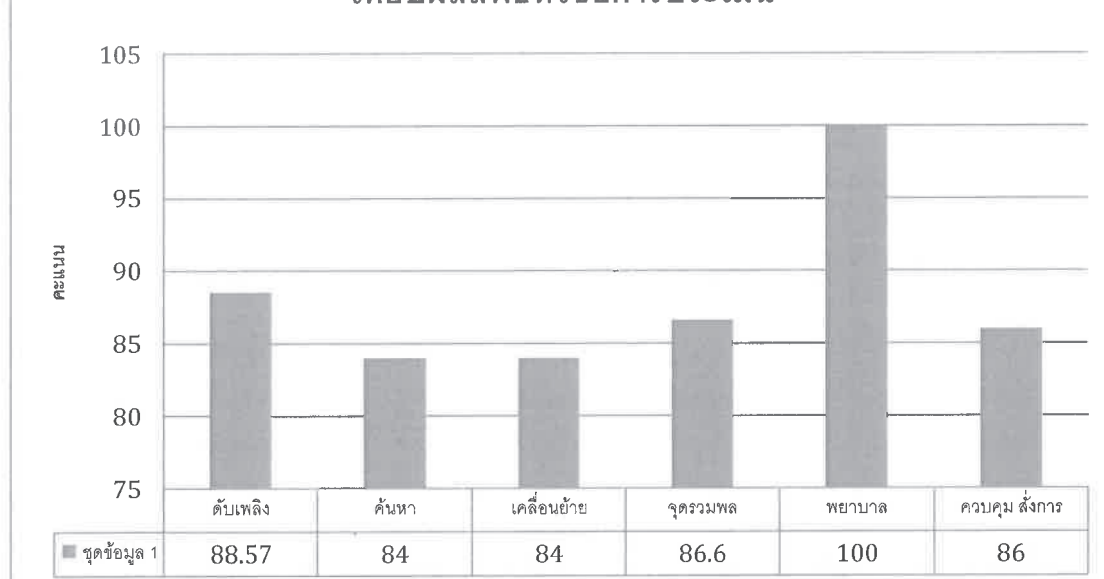

ส่วนที่ 3. การประเมินผล

หัวข้อประเมิน	ระดับคะแนน			สิ่งที่สังเกตพบ	การปรับปรุงกระบวนการ
	1	3	5		
ขั้นตอนการแจ้งเหตุทีมพิสูจน์สัญญาณทีมดับเพลิงการค้นหา					
1. อุปกรณ์ในระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนด	3	3	5	ระบบแจ้งเตือนทำงานตามฟังก์ชันที่กำหนดในระยะเวลาที่ถูกต้อง	ปรับปรุงและเตรียมความพร้อม ให้ทีมพิสูจน์สัญญาณมีทักษะและความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้น
2. ศูนย์รับแจ้งเหตุสามารถปฏิบัติงานตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง			5	ศูนย์รับแจ้งเหตุประสานงานกับทีมพิสูจน์สัญญาณได้ในเวลาที่กำหนด	
3. การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสัญญาณ			5	เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรรับรู้และตอบสนองต่อสัญญาณฉุกเฉินได้ดี	
4. ระยะเวลาการเข้าถึงของทีมพิสูจน์สัญญาณอยู่ในเวลาที่กำหนด			5	มีอุปสรรคทางกายภาพเนื่องจากโครงสร้างของพื้นที่	
5. การให้ข้อมูลและการสื่อสารระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุกับทีมพิสูจน์สัญญาณและทีมดับเพลิง			5	ศูนย์รับแจ้งเหตุสื่อสารกับทีมพิสูจน์สัญญาณและทีมดับเพลิงได้ครบถ้วนตามที่กำหนด	
6. อุปกรณ์และความพร้อมของทีมดับเพลิง			5		
7. ประสิทธิภาพการค้นหาและช่วยชีวิต	3			มีอุปสรรคจากโครงสร้างทางกายภาพของสถานที่ทำให้เสียเวลาในการค้นหาผู้ติดค้างในสถานที่เกิดเหตุ	ปรับปรุงและฝึกซ้อมการค้นหาผู้ที่อาจติดค้างผ่านการส่งสัญญาณเสียงหรือไฟ
รวมคะแนน	88.57%				

หัวข้อประเมิน	ระดับคะแนน			สิ่งที่สังเกตพบ	การปรับปรุงกระบวนการ
	1	3	5		
ทีมค้นและช่วยชีวิต					
1. ความพร้อมของบุคลากรในทีมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน			5	เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ไม่คุ้นกับการใช้วิทยุสื่อสาร มีผู้ป่วยตกค้างเคลื่อนย้าย 1 ท่าน	จัดการซ้อมแยกกลุ่มย่อย จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายและอพยพ			5		
3. ทักษะในการให้ค้นหาและช่วยชีวิต		3			
4. การสื่อสารและการประสานงาน		3			
5. การตอบสนองทันทีที่เกิดเหตุ			5		
รวมคะแนน	84%				

หัวข้อประเมิน	ระดับคะแนน			สิ่งที่สังเกตพบ	การปรับปรุงกระบวนการ
	1	3	5		
ทีมเคลื่อนย้ายและอพยพ					
1. ความพร้อมของบุคลากรในทีมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน			5	เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเคลื่อนย้าย	ปรับปรุงกระบวนการให้มีระบบช่วยจากหน่วยงานข้างเคียงเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในออกจากหอผู้ป่วย
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายและอพยพ			5		
3. ทักษะในการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย		3			
4. การสื่อสารและการประสานงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและทรัพย์สิน			5		
5. การจัดการกำลังพลของทีมในระหว่างปฏิบัติการ		3			
				สมาชิกในทีม ไม่พอต่อการปฏิบัติการเนื่องจาก ยังไม่กลับจากการช่วยในจุดงานอื่นๆ	ใช้การบริหารจัดการจากผู้อำนวยการ นำกำลังจากจุดรวมพลเข้าเป็นทีมเคลื่อนย้าย
รวมคะแนน	84%				

หัวข้อประเมิน	ระดับคะแนน			สิ่งที่สังเกตพบ	การปรับปรุงกระบวนการ
	1	3	5		
การจัดการ จุตุรรมพล					
1. การจัดการสถานที่ อุปกรณ์ความ เพียงพอและพร้อม ใช้จำนวนเจ้าหน้าที่ ในที่ม		3		สถานที่ที่มีอุปสรรคในการใช้เป็นที่จอด รถและขาดอุปกรณ์สนับสนุนเช่นไฟฟ้า แสงสว่างเครื่องขยายเสียงรวมถึงป้าย แจ้งเตือน	เสนอย้ายจุตุรรมพล
2. ประสิทธิภาพของ กระบวนการจำแนก ระบุข้อมูลตัวตน จำนวนคนจำนวน สิ่งของที่เข้ามาในจุด รวมพล			5		
3. กระบวนการรักษา ความปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินและผู้ อพยพ การจัด การจราจร			5		
รวมคะแนน	86.6%				

หัวข้อประเมิน	ระดับคะแนน			สิ่งที่สังเกตพบ	การปรับปรุงกระบวนการ
	1	3	5		
ศูนย์ควบคุมสถานการณ์ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการสถานการณ์					
1. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารข้อมูลที่เป็นต่าง ๆ		3		ศูนย์ควบคุมสถานการณ์ขาดแผนที่อาคาร FLOW Chart ทีมฉุกเฉิน	ปรับปรุงกระบวนการความพร้อมจัดตั้งศูนย์โดยให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นเป็นลิสต์รายการประกอบด้วยผังอาคาร flowchart ของทีมในสภาวะฉุกเฉินเบอร์ติดต่อฉุกเฉินประจำไว้ที่ศูนย์ประสานงานรับแจ้งเหตุซึ่งเป็นจุดอำนวยการหลักลำดับที่ 1 ตลอดเวลา
2. ระยะเวลาการจัดตั้งศูนย์อำนวยการการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและการรับรู้ตำแหน่งในการควบคุมในสถานการณ์ฉุกเฉิน			5	ศูนย์อำนวยการควบคุมสถานการณ์จัดตั้งได้ตามเวลาที่กำหนด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันรับรู้ตำแหน่งความรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว	
3. ประสิทธิภาพในกระบวนการควบคุมสั่งการกระบวนการประสานงานระหว่าง			5	ผู้อำนวยการสถานการณ์และรองผู้อำนวยการมีทักษะในการจัดการเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ	
รวมคะแนน	86%				

ผู้สรุป/เลขาคณะกรรมการ ENV

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล /ประธานคณะกรรมการ ENV

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล