

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ (แบบ ทส. 1)
และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มกราคม 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อ โรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่ ๕ เดือน ..กุมภาพันธ์....พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) ประจำ
เดือน...มกราคม 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน1ชุด

ด้วยโรงแรมMai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส1)และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเรืองศักดิ์ แย้มยิ่ง


หัวหน้าช่าง

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบารมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880.....
มีนายธน.....พีรโกสิน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..91/2565..... ออกให้โดย ..
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

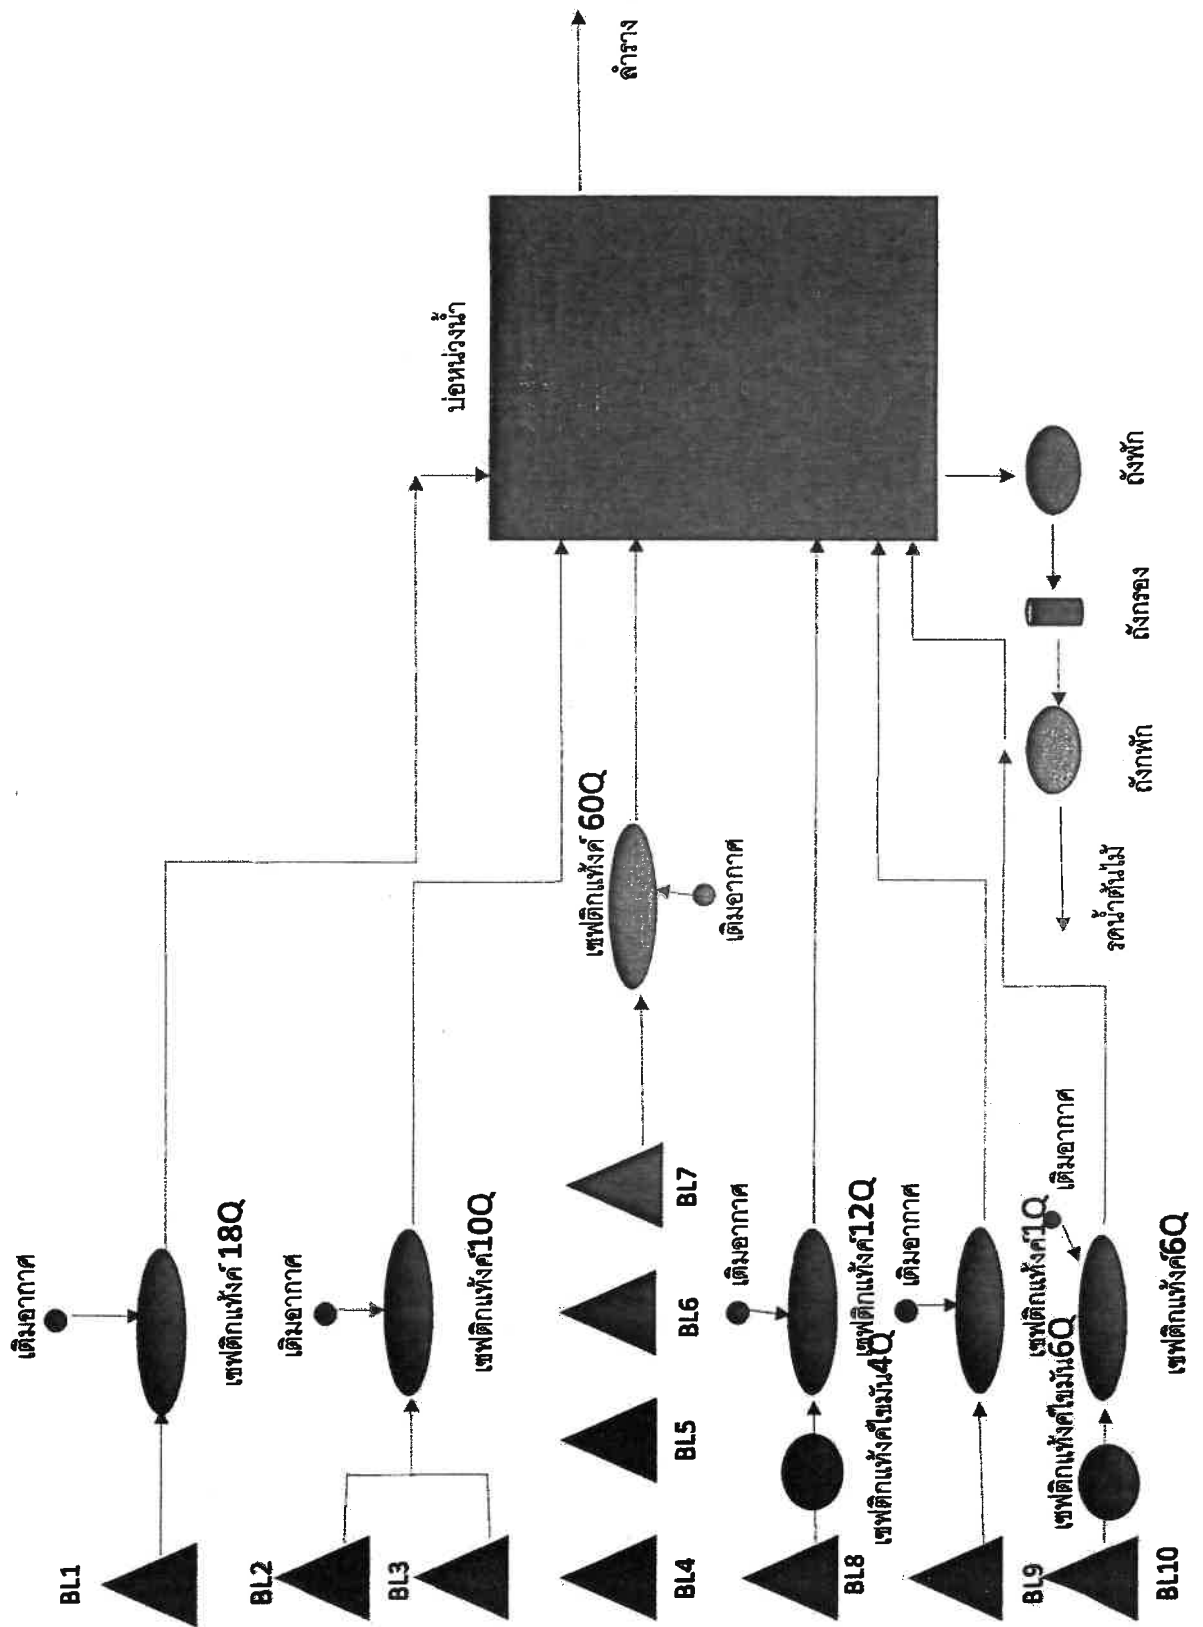

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก1

กังน้าบัดขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ใช้ไฟ 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date Jan	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	M135
31/12/2022	75904.1	#VALUE!		9903.1	#VALUE!	
01/01/2023	75991.1	87	69.6	9908.2	5.1	4.08
02/01/2023	76068.9	77.8	62.24	9918.3	10.1	8.08
03/01/2023	76141.3	72.4	57.92	9924	5.7	4.56
04/01/2023	76226.5	85.2	68.16	9934.7	10.7	8.56
05/01/2023	76270.1	43.6	34.88	9949.9	15.2	12.16
06/01/2023	76341	70.9	56.72	9960.7	10.8	8.64
07/01/2023	76390	49	39.2	9966.2	5.5	4.4
08/01/2023	76461.6	71.6	57.28	9972.7	6.5	5.2
09/01/2023	76473.8	12.2	9.76	9977.4	4.7	3.76
10/01/2023	76514	40.2	32.16	9983.3	5.9	4.72
11/01/2023	76584.5	70.5	56.4	9989.5	6.2	4.96
12/01/2023	76725.2	140.7	112.56	10004.4	14.9	11.92
13/01/2023	76881.7	156.5	125.2	10014.9	10.5	8.4
14/01/2023	77035.1	153.4	122.72	10018.7	3.8	3.04
15/01/2023	77195	159.9	127.92	10024.6	5.9	4.72
16/01/2023	77324.6	129.6	103.68	10030.9	6.3	5.04
17/01/2023	77474.4	149.8	119.84	10040.7	9.8	7.84
18/01/2023	77616.5	142.1	113.68	10044.9	4.2	3.36
19/01/2023	77730.3	113.8	91.04	10050.1	5.2	4.16
20/01/2023	77859.7	139.4	111.52	10055.6	5.5	4.4
21/01/2023	78016.1	146.4	117.12	10061.1	5.5	4.4
22/01/2023	78264.3	248.2	198.56	10073.2	12.1	9.68
23/01/2023	78382.2	117.9	94.32	10078	4.8	3.84
24/01/2023	78382.2	0	0	10083.6	5.6	4.48
25/01/2023	78478.3	96.1	76.88	10089.1	5.5	4.4
26/01/2023	78593.8	115.5	92.4	10094.2	5.1	4.08
27/01/2023	78702.1	108.3	86.64	10101.8	7.6	6.08
28/01/2023	78804.8	102.7	82.16	10107.4	5.6	4.48
29/01/2023	78902.1	97.3	77.84	10112.8	5.4	4.32
30/01/2023	79006.3	104.2	83.36	10117.2	4.4	3.52
31/01/2023	79113.7	107.4	85.92	10127.7	10.5	8.4
		2209.6	2567.68		224.6	179.68

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/01/2023	9.36	5.1	4.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
02/01/2023	9.36	10.1	8.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/01/2023	9.36	5.7	4.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Jom
04/01/2023	9.36	10.7	8.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
05/01/2023	9.36	15.2	12.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/01/2023	9.36	10.8	8.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/01/2023	9.36	5.5	4.40	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
08/01/2023	9.36	6.5	5.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/01/2023	9.36	4.7	3.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
10/01/2023	9.36	5.9	4.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
11/01/2023	9.36	6.2	4.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/01/2023	9.36	14.9	11.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/01/2023	9.36	10.5	8.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
14/01/2023	9.36	3.8	3.04	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
15/01/2023	9.36	5.9	4.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
16/01/2023	9.36	6.3	5.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/01/2023	9.36	9.8	7.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/01/2023	9.36	4.2	3.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/01/2023	9.36	5.2	4.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
20/01/2023	9.36	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/01/2023	9.36	5.5	4.40	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
22/01/2023	9.36	12.1	9.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
23/01/2023	9.36	4.8	3.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/01/2023	9.36	5.6	4.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
25/01/2023	9.36	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
26/01/2023	9.36	5.1	4.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
27/01/2023	9.36	7.6	6.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
28/01/2023	9.36	5.6	4.48	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
29/01/2023	9.36	5.4	4.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
30/01/2023	9.36	4.4	3.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
31/01/2023	9.36	10.5	8.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดตึก2,3

ถังบำบัดขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใช้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B2 M136	Water Use M137		Main Meter Water B3 M139	Water Use M140		Total Building M³	Total น้ำเสีย Building/D M132
Jan			M132			M138		M141			
31/12/2022	75904.1	#VALUE!		7461.1	#VALUE!		4482	#VALUE!			
01/01/2023	75991.1	87	69.6	7464.6	3.5	2.8	4485	3	2.4	6.5	5.20
02/01/2023	76068.9	77.8	62.24	7468.4	3.8	3.04	4489	4	3.2	7.8	6.24
03/01/2023	76141.3	72.4	57.92	7472.2	3.8	3.04	4495.8	6.8	5.44	10.6	8.48
04/01/2023	76226.5	85.2	68.16	7477	4.8	3.84	4500.1	4.3	3.44	9.1	7.28
05/01/2023	76270.1	43.6	34.88	7481.3	4.3	3.44	4503.6	3.5	2.8	7.8	6.24
06/01/2023	76341	70.9	56.72	7489.1	7.8	6.24	4508.7	5.1	4.08	12.9	10.32
07/01/2023	76390	49	39.2	7494.9	5.8	4.64	4515.1	6.4	5.12	12.2	9.76
08/01/2023	76461.6	71.6	57.28	7501.5	6.6	5.28	4517.9	2.8	2.24	9.4	7.52
09/01/2023	76473.8	12.2	9.76	7506.4	4.9	3.92	4520.8	2.9	2.32	7.8	6.24
10/01/2023	76514	40.2	32.16	7510.5	4.1	3.28	4522.9	2.1	1.68	6.2	4.96
11/01/2023	76584.5	70.5	56.4	7514.3	3.8	3.04	4526.3	3.4	2.72	7.2	5.76
12/01/2023	76725.2	140.7	112.56	7519.4	5.1	4.08	4530.7	4.4	3.52	9.5	7.60
13/01/2023	76881.7	156.5	125.2	7522.9	3.5	2.8	4538.6	7.9	6.32	11.4	9.12
14/01/2023	77035.1	153.4	122.72	7530.4	7.5	6	4538.6	0	0	7.5	6.00
15/01/2023	77195	159.9	127.92	7534.2	3.8	3.04	4540.9	2.3	1.84	6.1	4.88
16/01/2023	77324.6	129.6	103.68	7538.8	4.6	3.68	4543.3	2.4	1.92	7	5.60
17/01/2023	77474.4	149.8	119.84	7542.3	3.5	2.8	4546.6	3.3	2.64	6.8	5.44
18/01/2023	77616.5	142.1	113.68	7546.4	4.1	3.28	4548.4	1.8	1.44	5.9	4.72
19/01/2023	77730.3	113.8	91.04	7550.3	3.9	3.12	4550.6	2.2	1.76	6.1	4.88
20/01/2023	77869.7	139.4	111.52	7558.3	8	6.4	4553.1	2.5	2	10.5	8.40
21/01/2023	78016.1	146.4	117.12	7562.7	4.4	3.52	4554.6	1.5	1.2	5.9	4.72
22/01/2023	78264.3	248.2	198.56	7567.3	4.6	3.68	4556.7	2.1	1.68	6.7	5.36
23/01/2023	78382.2	117.9	94.32	7572.1	4.8	3.84	4560.1	3.4	2.72	8.2	6.56
24/01/2023	78382.2	0	0	7578.6	6.5	5.2	4563.6	3.5	2.8	10	8.00
25/01/2023	78478.3	96.1	76.88	7585.7	7.1	5.68	4567.3	3.7	2.96	10.8	8.64
26/01/2023	78593.8	115.5	92.4	7591.6	5.9	4.72	4570.6	3.3	2.64	9.2	7.36
27/01/2023	78702.1	108.3	86.64	7598.7	7.1	5.68	4573.2	2.6	2.08	9.7	7.76
28/01/2023	78804.8	102.7	82.16	7603.1	4.4	3.52	4575.6	2.4	1.92	6.8	5.44
29/01/2023	78902.1	97.3	77.84	7610.7	7.6	6.08	4579.4	3.8	3.04	11.4	9.12
30/01/2023	79006.3	104.2	83.36	7616.5	5.8	4.64	4581.7	2.3	1.84	8.1	6.48
31/01/2023	79113.7	107.4	85.92	7620.4	3.9	3.12	4584.8	3.1	2.48	7	5.60
		3209.6	2567.68		159.3	127.44		102.8	82.24	262.1	209.68

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/01/2023	4.8	6.5	5.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
02/01/2023	4.8	7.8	6.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/01/2023	4.8	10.6	8.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Jom
04/01/2023	4.8	9.1	7.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
05/01/2023	4.8	7.8	6.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/01/2023	4.8	12.9	10.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/01/2023	4.8	12.2	9.76	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
08/01/2023	4.8	9.4	7.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/01/2023	4.8	7.8	6.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
10/01/2023	4.8	6.2	4.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
11/01/2023	4.8	7.2	5.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/01/2023	4.8	9.5	7.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/01/2023	4.8	11.4	9.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
14/01/2023	4.8	7.5	6.00	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
15/01/2023	4.8	6.1	4.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
16/01/2023	4.8	7	5.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/01/2023	4.8	6.8	5.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/01/2023	4.8	5.9	4.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/01/2023	4.8	6.1	4.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
20/01/2023	4.8	10.5	8.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/01/2023	4.8	5.9	4.72	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
22/01/2023	4.8	6.7	5.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
23/01/2023	4.8	8.2	6.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/01/2023	4.8	10	8.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
25/01/2023	4.8	10.8	8.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
26/01/2023	4.8	9.2	7.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
27/01/2023	4.8	9.7	7.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
28/01/2023	4.8	6.8	5.44	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
29/01/2023	4.8	11.4	9.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
30/01/2023	4.8	8.1	6.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
31/01/2023	4.8	7	5.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip

ปริมาณน้ำเสียของกังน้ำปัดคัก4,5,6,7

กังน้ำปัดขนาด 60 Q จำนวนAir Blower 1500W 1ตัว ใช้ไฟ 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B4 M142	Water Use M143		Main Meter Water B5 M145	Water Use M146		Main Meter Water B6 M148	Water Use M149		Main Meter Water B7 M151	Water Use M152		Total Building M³	Total น้ำเสีย Building/D M132
Jan	M³	M³	M132	M142	M143	M144	M145	M146	M147	M148	M149	M150	M151	M152	M153		
31/12/2022	75904.1	#VALUE!		6403.6	#VALUE!		8873.9	#VALUE!		4146.6	#VALUE!		4146.2	#VALUE!			
01/01/2023	75991.1	87	69.6	6403.9	0.3	0.24	8880.2	6.3	5.04	4149.7	3.1	2.48	4151	4.8	3.84	14.5	11.60
02/01/2023	76068.9	77.8	62.24	6404.2	0.3	0.24	8888.1	7.9	6.32	4153.1	3.4	2.72	4155.3	4.3	3.44	16.9	12.72
03/01/2023	76141.3	72.4	57.92	6404.4	0.2	0.16	8897.3	9.2	7.36	4158.4	5.3	4.24	4159.3	4	3.2	18.7	14.96
04/01/2023	76226.5	85.2	68.16	6404.6	0.2	0.16	8907.2	9.9	7.92	4161.9	3.5	2.8	4163.5	4.2	3.36	17.8	14.24
05/01/2023	76270.1	43.6	34.88	6405.1	0.5	0.4	8908.7	1.5	1.2	4166.1	4.2	3.36	4167.6	4.1	3.28	10.3	8.24
06/01/2023	76341	70.9	56.72	6405.7	0.6	0.48	8917.8	9.1	7.28	4169.5	3.4	2.72	4172.2	4.6	3.68	17.7	14.16
07/01/2023	76390	49	39.2	6406.2	0.5	0.4	8923.9	6.1	4.88	4175.8	6.3	5.04	4175.4	3.2	2.56	16.1	12.88
08/01/2023	76461.6	71.6	57.28	6406.8	0.6	0.48	8934.9	11	8.8	4176.4	0.6	0.48	4179.7	4.3	3.44	16.5	13.20
09/01/2023	76473.8	12.2	9.76	6407.3	0.5	0.4	8941.8	6.9	5.52	4180.2	3.8	3.04	4183.4	3.7	2.96	14.9	11.92
10/01/2023	76514	40.2	32.16	6407.8	0.5	0.4	8947.9	6.1	4.88	4183.8	3.6	2.88	4187.8	4.4	3.52	14.6	11.68
11/01/2023	76584.5	70.5	56.4	6408.3	0.5	0.4	8953.1	5.2	4.16	4187.5	3.7	2.96	4191.9	4.1	3.28	13.5	10.80
12/01/2023	76725.2	140.7	112.56	6408.8	0.5	0.4	8962.4	9.3	7.44	4190.7	3.2	2.56	4195.9	4	3.2	17	13.60
13/01/2023	76881.7	156.5	125.2	6409.8	1	0.8	8970.4	8	6.4	4194.4	3.7	2.96	4199.5	3.6	2.88	16.3	13.04
14/01/2023	77035.1	153.4	122.72	6409.8	0	0	8977.7	7.3	5.84	4197.4	3	2.4	4203.1	3.6	2.88	13.9	11.12
15/01/2023	77195	159.9	127.92	6410.4	0.6	0.48	8990.1	12.4	9.92	4200.3	2.9	2.32	4207.1	4	3.2	19.9	15.92
16/01/2023	77324.6	129.6	103.68	6410.9	0.5	0.4	8998.2	8.1	6.48	4204.3	4	3.2	4212.4	5.3	4.24	17.9	14.32
17/01/2023	77474.4	149.8	119.84	6411.4	0.5	0.4	9003.1	4.9	3.92	4207.1	2.8	2.24	4216.6	4.2	3.36	12.4	9.92
18/01/2023	77616.5	142.1	113.68	6411.9	0.5	0.4	9009.9	6.8	5.44	4209.8	2.7	2.16	4220.1	3.5	2.8	13.5	10.80
19/01/2023	77730.3	113.8	91.04	6412.3	0.4	0.32	9017.1	7.2	5.76	4213.4	3.6	2.88	4223.2	3.1	2.48	14.3	11.44
20/01/2023	77869.7	139.4	111.52	6412.7	0.4	0.32	9022.9	5.8	4.64	4218.3	4.9	3.92	4226.8	3.6	2.88	14.7	11.76
21/01/2023	78016.1	146.4	117.12	6413.1	0.4	0.32	9029	6.1	4.88	4220.8	2.5	2	4230.1	3.3	2.64	12.3	9.84
22/01/2023	78264.3	248.2	198.56	6413.6	0.5	0.4	9035.6	6.6	5.28	4227.9	7.1	5.68	4232.8	2.7	2.16	16.9	13.52
23/01/2023	78382.2	117.9	94.32	6414.1	0.5	0.4	9041.3	5.7	4.56	4230.7	2.8	2.24	4237.5	4.7	3.76	13.7	10.96
24/01/2023	78382.2	0	0	6414.5	0.4	0.32	9047.2	5.9	4.72	4234.1	3.4	2.72	4241.1	3.6	2.88	13.3	10.64
25/01/2023	78478.3	96.1	76.88	6415.2	0.7	0.56	9086.4	39.2	31.36	4238.1	4	3.2	4245.6	4.5	3.6	48.4	38.72
26/01/2023	78593.8	115.5	92.4	6415.7	0.5	0.4	9096.2	9.8	7.84	4242.3	4.2	3.36	4249.5	3.9	3.12	18.4	14.72
27/01/2023	78702.1	108.3	86.64	6416.1	0.4	0.32	9104.5	8.3	6.64	4244.6	2.3	1.84	4253.8	4.3	3.44	15.3	12.24
28/01/2023	78804.8	102.7	82.16	6416.5	0.4	0.32	9110.5	6	4.8	4247.1	2.5	2	4258.5	4.7	3.76	13.6	10.88
29/01/2023	78902.1	97.3	77.84	6417	0.5	0.4	9115.2	4.7	3.76	4250.1	3	2.4	4262.7	4.2	3.36	12.4	9.92
30/01/2023	79006.3	104.2	83.36	6417.5	0.5	0.4	9124.9	9.7	7.76	4252.2	2.1	1.68	4267.2	4.5	3.6	16.8	13.44
31/01/2023	79113.7	107.4	85.92	6418	0.5	0.4	9131.5	6.6	5.28	4255.2	3	2.4	4271.8	4.6	3.68	14.7	11.76
		3209.8	2567.68		14.4	11.52		257.6	206.08		108.6	86.88		125.6	100.48	506.2	404.96

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/01/2023	27	14.5	11.60	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
02/01/2023	27	15.9	12.72	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
03/01/2023	27	18.7	14.96	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Jom
04/01/2023	27	17.8	14.24	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	aod
05/01/2023	27	10.3	8.24	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
06/01/2023	27	17.7	14.16	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
07/01/2023	27	16.1	12.88	ระบาย	20L	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	non
08/01/2023	27	16.5	13.20	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
09/01/2023	27	14.9	11.92	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	aod
10/01/2023	27	14.6	11.68	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
11/01/2023	27	13.5	10.80	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
12/01/2023	27	17	13.60	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
13/01/2023	27	16.3	13.04	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	non
14/01/2023	27	13.9	11.12	ระบาย	20L	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
15/01/2023	27	19.9	15.92	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
16/01/2023	27	17.9	14.32	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
17/01/2023	27	12.4	9.92	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
18/01/2023	27	13.5	10.80	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
19/01/2023	27	14.3	11.44	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
20/01/2023	27	14.7	11.76	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
21/01/2023	27	12.3	9.84	ระบาย	20L	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
22/01/2023	27	16.9	13.52	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
23/01/2023	27	13.7	10.96	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
24/01/2023	27	13.3	10.64	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	aod
25/01/2023	27	48.4	38.72	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
26/01/2023	27	18.4	14.72	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
27/01/2023	27	15.3	12.24	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
28/01/2023	27	13.6	10.88	ระบาย	20L	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
29/01/2023	27	12.4	9.92	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
30/01/2023	27	16.8	13.44	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
31/01/2023	27	14.7	11.76	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดดัก8

ถังบำบัดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower 130W 1ตัว 100W 1 ตัว
ไฟฟ้า 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155		
Jan			M132			M156	
31/12/2022	75904.1	#VALUE!		6712.43	#VALUE!		
01/01/2023	75991.1	87	69.6	6715.52	3.09	2.472	
02/01/2023	76068.9	77.8	62.24	6718.99	3.47	2.776	
03/01/2023	76141.3	72.4	57.92	6722.07	3.08	2.464	
04/01/2023	76226.5	85.2	68.16	6725.07	3	2.4	
05/01/2023	76270.1	43.6	34.88	6729.04	3.97	3.176	
06/01/2023	76341	70.9	56.72	6733.11	4.07	3.256	
07/01/2023	76390	49	39.2	6736.81	3.7	2.96	
08/01/2023	76461.6	71.6	57.28	6740.33	3.52	2.816	
09/01/2023	76473.8	12.2	9.76	6743.61	3.28	2.624	
10/01/2023	76514	40.2	32.16	6746.59	2.98	2.384	
11/01/2023	76584.5	70.5	56.4	6749.97	3.38	2.704	
12/01/2023	76725.2	140.7	112.56	6753.03	3.06	2.448	
13/01/2023	76881.7	156.5	125.2	6755.63	2.6	2.08	
14/01/2023	77035.1	153.4	122.72	6759.52	3.89	3.112	
15/01/2023	77195	159.9	127.92	6763.19	3.67	2.936	
16/01/2023	77324.6	129.6	103.68	6766.99	3.8	3.04	
17/01/2023	77474.4	149.8	119.84	6771.5	4.51	3.608	
18/01/2023	77616.5	142.1	113.68	6774.58	3.08	2.464	
19/01/2023	77730.3	113.8	91.04	6778.2	3.62	2.896	
20/01/2023	77869.7	139.4	111.52	6781.55	3.35	2.68	
21/01/2023	78016.1	146.4	117.12	6785.41	3.86	3.088	
22/01/2023	78264.3	248.2	198.56	6788.99	3.58	2.864	
23/01/2023	78382.2	117.9	94.32	6793.24	4.25	3.4	
24/01/2023	78382.2	0	0	6797.33	4.09	3.272	
25/01/2023	78478.3	96.1	76.88	6800.97	3.64	2.912	
26/01/2023	78593.8	115.5	92.4	6804.77	3.8	3.04	
27/01/2023	78702.1	108.3	86.64	6808.62	3.85	3.08	
28/01/2023	78804.8	102.7	82.16	6812.78	4.16	3.328	
29/01/2023	78902.1	97.3	77.84	6816.19	3.41	2.728	
30/01/2023	79006.3	104.2	83.36	6819.64	3.45	2.76	
31/01/2023	79113.7	107.4	85.92	6823.08	3.44	2.752	
		3209.6	2567.68		110.65	88.52	

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/01/2023	165.6	3.09	2.47	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
02/01/2023	165.6	3.47	2.78	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
03/01/2023	165.6	3.08	2.46	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Jom
04/01/2023	165.6	3	2.40	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	aod
05/01/2023	165.6	3.97	3.18	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
06/01/2023	165.6	4.07	3.26	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
07/01/2023	165.6	3.7	2.96	ระบาย	20L	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	non
08/01/2023	165.6	3.52	2.82	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
09/01/2023	165.6	3.28	2.62	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	aod
10/01/2023	165.6	2.98	2.38	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
11/01/2023	165.6	3.38	2.70	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
12/01/2023	165.6	3.06	2.45	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
13/01/2023	165.6	2.6	2.08	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	non
14/01/2023	165.6	3.89	3.11	ระบาย	20L	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
15/01/2023	165.6	3.67	2.94	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
16/01/2023	165.6	3.8	3.04	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
17/01/2023	165.6	4.51	3.61	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
18/01/2023	165.6	3.08	2.46	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
19/01/2023	165.6	3.62	2.90	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
20/01/2023	165.6	3.35	2.68	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
21/01/2023	165.6	3.86	3.09	ระบาย	20L	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
22/01/2023	165.6	3.58	2.86	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
23/01/2023	165.6	4.25	3.40	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
24/01/2023	165.6	4.09	3.27	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	aod
25/01/2023	165.6	3.64	2.91	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
26/01/2023	165.6	3.8	3.04	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
27/01/2023	165.6	3.85	3.08	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
28/01/2023	165.6	4.16	3.33	ระบาย	20L	ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	Bom
29/01/2023	165.6	3.41	2.73	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
30/01/2023	165.6	3.45	2.76	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip
31/01/2023	165.6	3.44	2.75	ระบาย		ปกติ	—	ปกติ	—	—	—	—	—	—	lip

ปริมาณน้ำเสียของกังบับัดคัก9

กังบับัดขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W 1ตัว ใช้ไฟ 1.128Kw/Hr/D 33.84 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water Spa M157	Water Use M158	M159
Jan			M132			
31/12/2022	75904.1	#VALUE!		1499.439	#VALUE!	
01/01/2023	75991.1	87	69.6	1499.61	0.171	0.1368
02/01/2023	76068.9	77.8	62.24	1499.9	0.29	0.232
03/01/2023	76141.3	72.4	57.92	1500.121	0.221	0.1768
04/01/2023	76226.5	85.2	68.16	1500.548	0.427	0.3416
05/01/2023	76270.1	43.6	34.88	1500.789	0.241	0.1928
06/01/2023	76341	70.9	56.72	1501.097	0.308	0.2464
07/01/2023	76390	49	39.2	1501.424	0.327	0.2616
08/01/2023	76461.6	71.6	57.28	1501.965	0.541	0.4328
09/01/2023	76473.8	12.2	9.76	1503.743	1.778	1.4224
10/01/2023	76514	40.2	32.16	1503.938	0.195	0.156
11/01/2023	76584.5	70.5	56.4	1504.187	0.249	0.1992
12/01/2023	76725.2	140.7	112.56	1504.573	0.386	0.3088
13/01/2023	76881.7	156.5	125.2	1504.788	0.215	0.172
14/01/2023	77035.1	153.4	122.72	1504.944	0.156	0.1248
15/01/2023	77195	159.9	127.92	1505.167	0.223	0.1784
16/01/2023	77324.6	129.6	103.68	1505.628	0.461	0.3688
17/01/2023	77474.4	149.8	119.84	1505.87	0.242	0.1936
18/01/2023	77616.5	142.1	113.68	1506.051	0.181	0.1448
19/01/2023	77730.3	113.8	91.04	1506.271	0.22	0.176
20/01/2023	77869.7	139.4	111.52	1506.57	0.299	0.2392
21/01/2023	78016.1	146.4	117.12	1507.03	0.46	0.368
22/01/2023	78264.3	248.2	198.56	1507.216	0.186	0.1488
23/01/2023	78382.2	117.9	94.32	1507.427	0.211	0.1688
24/01/2023	78382.2	0	0	1507.692	0.265	0.212
25/01/2023	78478.3	96.1	76.88	1507.886	0.194	0.1552
26/01/2023	78593.8	115.5	92.4	1508.135	0.249	0.1992
27/01/2023	78702.1	108.3	86.64	1508.327	0.192	0.1536
28/01/2023	78804.8	102.7	82.16	1508.503	0.176	0.1408
29/01/2023	78902.1	97.3	77.84	1508.722	0.219	0.1752
30/01/2023	79006.3	104.2	83.36	1508.91	0.188	0.1504
31/01/2023	79113.7	107.4	85.92	1509.146	0.236	0.1888
		3209.6	2567.68		9.707	7.7656

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบป่า ต้นน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/01/2023	1.128	0.171	0.14	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
02/01/2023	1.128	0.29	0.23	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/01/2023	1.128	0.221	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Jom
04/01/2023	1.128	0.427	0.34	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
05/01/2023	1.128	0.241	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/01/2023	1.128	0.308	0.25	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/01/2023	1.128	0.327	0.26	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
08/01/2023	1.128	0.541	0.43	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/01/2023	1.128	1.778	1.42	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
10/01/2023	1.128	0.195	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
11/01/2023	1.128	0.249	0.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/01/2023	1.128	0.386	0.31	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/01/2023	1.128	0.215	0.17	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
14/01/2023	1.128	0.156	0.12	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
15/01/2023	1.128	0.223	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
16/01/2023	1.128	0.461	0.37	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/01/2023	1.128	0.242	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/01/2023	1.128	0.181	0.14	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/01/2023	1.128	0.22	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
20/01/2023	1.128	0.299	0.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/01/2023	1.128	0.46	0.37	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
22/01/2023	1.128	0.186	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
23/01/2023	1.128	0.211	0.17	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/01/2023	1.128	0.265	0.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
25/01/2023	1.128	0.194	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
26/01/2023	1.128	0.249	0.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
27/01/2023	1.128	0.192	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
28/01/2023	1.128	0.176	0.14	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
29/01/2023	1.128	0.219	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
30/01/2023	1.128	0.188	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
31/01/2023	1.128	0.236	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบดคัก10


กังน้าบดขนาด 6 Q 2กังจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ใช้ไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M


Date Jan	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B10 M160	Water Use M161	M162
31/12/2022	75904.1	#VALUE!		7417.05	#VALUE!	
01/01/2023	75991.1	87	69.6	7418.19	1.14	0.912
02/01/2023	76068.9	77.8	62.24	7419.3	1.11	0.888
03/01/2023	76141.3	72.4	57.92	7420.65	1.35	1.08
04/01/2023	76226.5	85.2	68.16	7422.12	1.47	1.176
05/01/2023	76270.1	43.6	34.88	7423.18	1.06	0.848
06/01/2023	76341	70.9	56.72	7425.86	2.68	2.144
07/01/2023	76390	49	39.2	7429.56	3.7	2.96
08/01/2023	76461.6	71.6	57.28	7431.76	2.2	1.76
09/01/2023	76473.8	12.2	9.76	7433.76	2	1.6
10/01/2023	76514	40.2	32.16	7435.6	1.84	1.472
11/01/2023	76584.5	70.5	56.4	7437.13	1.53	1.224
12/01/2023	76725.2	140.7	112.56	7439.52	2.39	1.912
13/01/2023	76881.7	156.5	125.2	7440.85	1.33	1.064
14/01/2023	77035.1	153.4	122.72	7442.81	1.96	1.568
15/01/2023	77195	159.9	127.92	7444.77	1.96	1.568
16/01/2023	77324.6	129.6	103.68	7448.18	3.41	2.728
17/01/2023	77474.4	149.8	119.84	7450.85	2.67	2.136
18/01/2023	77616.5	142.1	113.68	7454.22	3.37	2.696
19/01/2023	77730.3	113.8	91.04	7456.56	2.34	1.872
20/01/2023	77869.7	139.4	111.52	7458.22	1.66	1.328
21/01/2023	78016.1	146.4	117.12	7460.42	2.2	1.76
22/01/2023	78264.3	248.2	198.56	7462.14	1.72	1.376
23/01/2023	78382.2	117.9	94.32	7463.96	1.82	1.456
24/01/2023	78382.2	0	0	7465.82	1.86	1.488
25/01/2023	78478.3	96.1	76.88	7468.05	2.23	1.784
26/01/2023	78593.8	115.5	92.4	7469.41	1.36	1.088
27/01/2023	78702.1	108.3	86.64	7471.55	2.14	1.712
28/01/2023	78804.8	102.7	82.16	7472.75	1.2	0.96
29/01/2023	78902.1	97.3	77.84	7474.56	1.81	1.448
30/01/2023	79006.3	104.2	83.36	7477.69	3.13	2.504
31/01/2023	79113.7	107.4	85.92	7480.17	2.48	1.984
		3209.6	2567.68		63.12	50.496

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/01/2023	123.6	1.14	0.91	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
02/01/2023	123.6	1.11	0.89	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/01/2023	123.6	1.35	1.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Jom
04/01/2023	123.6	1.47	1.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
05/01/2023	123.6	1.06	0.85	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/01/2023	123.6	2.68	2.14	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/01/2023	123.6	3.7	2.96	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
08/01/2023	123.6	2.2	1.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/01/2023	123.6	2	1.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
10/01/2023	123.6	1.84	1.47	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
11/01/2023	123.6	1.53	1.22	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/01/2023	123.6	2.39	1.91	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/01/2023	123.6	-16.67	-13.34	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
14/01/2023	123.6	19.96	15.97	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
15/01/2023	123.6	1.96	1.57	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
16/01/2023	123.6	3.41	2.73	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/01/2023	123.6	2.67	2.14	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/01/2023	123.6	3.37	2.70	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/01/2023	123.6	2.34	1.87	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
20/01/2023	123.6	1.66	1.33	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/01/2023	123.6	2.2	1.76	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
22/01/2023	123.6	1.72	1.38	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
23/01/2023	123.6	1.82	1.46	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/01/2023	123.6	1.86	1.49	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
25/01/2023	123.6	2.23	1.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
26/01/2023	123.6	1.36	1.09	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
27/01/2023	123.6	2.14	1.71	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
28/01/2023	123.6	1.2	0.96	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Bom
29/01/2023	123.6	1.81	1.45	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
30/01/2023	123.6	3.13	2.50	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
31/01/2023	123.6	2.48	1.98	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

() /..... /..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด :ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซต จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ  นายเรืองศักดิ์ แย้มยี่ง (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	18.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	10.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	60.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	16.00 ลบ.ม./วัน
5. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรถดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,557.840 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,176.377 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 941.100 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Supper A microorganism cleaners | ปริมาณ หน่วย |
| | 4.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อโรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่...เดือน...มีนาคม....พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) ประจำ
เดือน...กุมภาพันธ์ 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน1ชุด

ด้วยโรงแรมMai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส1)และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเรืองศักดิ์ แอ้มยั้ง


หัวหน้าช่าง

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบาทมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880.....
มีนายธน.....พีรโกสิน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..91/2565..... ออกให้โดย ..
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

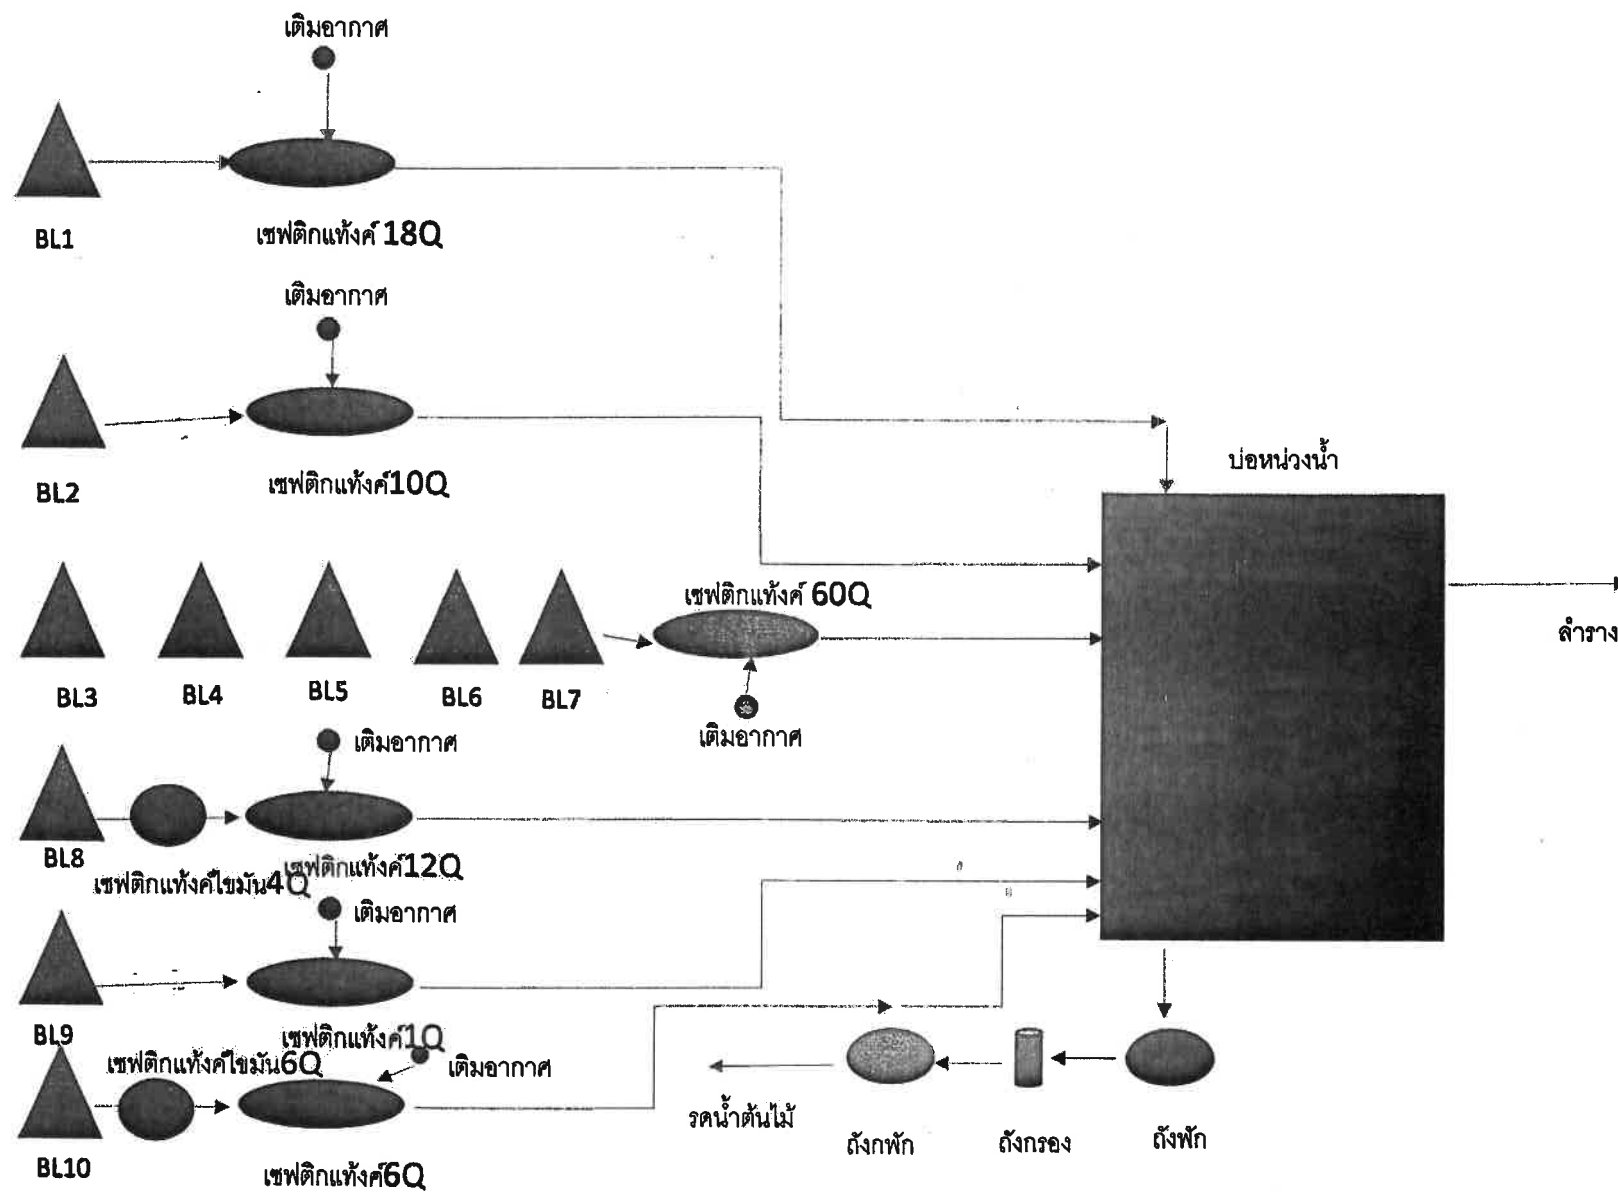

ปริมาณน้ำเสียของกังปำบัดคก1

กังปำบัดขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ใช้ไฟ 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	M135
31/01/2022	79113.7	#VALUE!		10127.7	#VALUE!	
01/02/2023	79215.5	101.8	81.44	10141.4	13.7	10.96
02/02/2023	79309.3	93.8	75.04	10150.5	9.1	7.28
03/02/2023	79420.1	110.8	88.64	10157.3	6.8	5.44
04/02/2023	79527.1	107	85.6	10165.2	7.9	6.32
05/02/2023	79630.6	103.5	82.8	10179.1	13.9	11.12
06/02/2023	79728.7	98.1	78.48	10183.8	4.7	3.76
07/02/2023	79850.4	121.7	97.36	10188.9	5.1	4.08
08/02/2023	79933.1	82.7	66.16	10192.9	4	3.2
09/02/2023	80043.7	110.6	88.48	10199.1	6.2	4.96
10/02/2023	80164.7	121	96.8	10204.7	5.6	4.48
11/02/2023	80261.5	96.8	77.44	10210.9	6.2	4.96
12/02/2023	80401.8	140.3	112.24	10231.7	20.8	16.64
13/02/2023	80542.8	141	112.8	10237.6	5.9	4.72
14/02/2023	80658.6	115.8	92.64	10243.1	5.5	4.4
15/02/2023	80742.5	83.9	67.12	10247.8	4.7	3.76
16/02/2023	80851.9	109.4	87.52	10254.6	6.8	5.44
17/02/2023	80971	119.1	95.28	10270	15.4	12.32
18/02/2023	81088.1	117.1	93.68	10271.3	1.3	1.04
19/02/2023	81206.7	118.6	94.88	10286.2	14.9	11.92
20/02/2023	81331.3	124.6	99.68	10290.7	4.5	3.6
21/02/2023	81434.6	103.3	82.64	10295.1	4.4	3.52
22/02/2023	81449.5	14.9	11.92	10299.1	4	3.2
23/02/2023	81523.6	74.1	59.28	10303.1	4	3.2
24/02/2023	81635.2	111.6	89.28	10311.1	8	6.4
25/02/2023	81737.6	102.4	81.92	10315.1	4	3.2
26/02/2023	81833.1	95.5	76.4	10319.3	4.2	3.36
27/02/2023	81899.4	66.3	53.04	10334.2	14.9	11.92
28/02/2023	81987.5	88.1	70.48	10337.8	3.6	2.88
		2873.8	2299.04		210.1	168.08

[illegible]

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบดตึก2

กังน้าบดขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใช้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B2 M136	Water Use M137		Main Meter Water B3 M139	Water Use M140		Total Building M³	Total น้ำเสีย Building/D M132
31/01/2022	79113.7	#VALUE!		7620.4	#VALUE!		4584.8	#VALUE!			
01/02/2023	79215.5	101.8	81.44	7624.1	3.7	2.96	4587.9	3.1	2.48	6.8	5.44
02/02/2023	79309.3	93.8	75.04	7628.4	4.3	3.44	4591.5	3.6	2.88	7.9	6.32
03/02/2023	79420.1	110.8	88.64	7635.5	7.1	5.68	4594.9	3.4	2.72	10.5	8.40
04/02/2023	79527.1	107	85.6	7640.1	4.6	3.68	4604.7	9.8	7.84	14.4	11.52
05/02/2023	79630.6	103.5	82.8	7644.2	4.1	3.28	4607.7	3	2.4	7.1	5.68
06/02/2023	79728.7	98.1	78.48	7649.7	5.5	4.4	4610.7	3	2.4	8.5	6.80
07/02/2023	79850.4	121.7	97.36	7654.5	4.8	3.84	4613.9	3.2	2.56	8	6.40
08/02/2023	79933.1	82.7	66.16	7657.1	2.6	2.08	4615.5	1.6	1.28	4.2	3.36
09/02/2023	80043.7	110.6	88.48	7661.8	4.7	3.76	4618.4	2.9	2.32	7.6	6.08
10/02/2023	80164.7	121	96.8	7666.1	4.3	3.44	4620.7	2.3	1.84	6.6	5.28
11/02/2023	80261.5	96.8	77.44	7670.6	4.5	3.6	4623.5	2.8	2.24	7.3	5.84
12/02/2023	80401.8	140.3	112.24	7676.5	5.9	4.72	4629.1	5.6	4.48	11.5	9.20
13/02/2023	80542.8	141	112.8	7681.9	5.4	4.32	4631.6	2.5	2	7.9	6.32
14/02/2023	80658.6	115.8	92.64	7685.1	3.2	2.56	4635.2	3.6	2.88	6.8	5.44
15/02/2023	80742.5	83.9	67.12	7688.4	3.3	2.64	4638.9	3.7	2.96	7	5.60
16/02/2023	80851.9	109.4	87.52	7697.3	8.9	7.12	4642.6	3.7	2.96	12.6	10.08
17/02/2023	80971	119.1	95.28	7701.4	4.1	3.28	4649.5	6.9	5.52	11	8.80
18/02/2023	81088.1	117.1	93.68	7705.6	4.2	3.36	4653.7	4.2	3.36	8.4	6.72
19/02/2023	81206.7	118.6	94.88	7708.9	3.3	2.64	4657.7	4	3.2	7.3	5.84
20/02/2023	81331.3	124.6	99.68	7714.4	5.5	4.4	4659.9	2.2	1.76	7.7	6.16
21/02/2023	81434.6	103.3	82.64	7717.2	2.8	2.24	4663.7	3.8	3.04	6.6	5.28
22/02/2023	81449.5	14.9	11.92	7720.5	3.3	2.64	4667.1	3.4	2.72	6.7	5.36
23/02/2023	81523.6	74.1	59.28	7723.1	2.6	2.08	4669.1	2	1.6	4.6	3.68
24/02/2023	81635.2	111.6	89.28	7726.3	3.2	2.56	4671.8	2.7	2.16	5.9	4.72
25/02/2023	81737.6	102.4	81.92	7728.7	2.4	1.92	4674.4	2.6	2.08	5	4.00
26/02/2023	81833.1	95.5	76.4	7731.4	2.7	2.16	4677	2.6	2.08	5.3	4.24
27/02/2023	81899.4	66.3	53.04	7735.6	4.2	3.36	4678.4	1.4	1.12	5.6	4.48
28/02/2023	81987.5	88.1	70.48	7738.2	2.6	2.08	4680.3	1.9	1.52	4.5	3.60
		2873.8	2299.04		117.8	94.24		95.5	76.4	213.3	170.64

[illegible]

ถังบำบัดขนาด 60 Q จำนวน Air Blower 1500W 1ตัว ใช้ไฟ 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B4 M142	Water Use M143		Main Meter Water B5 M145	Water Use M146		Main Meter Water B6 M148	Water Use M149		Main Meter Water B7 M151	Water Use M152		Total Building M³	Total Building/D M132
31/01/2022	79113.7	#VALUE!		6418	#VALUE!		9131.5	#VALUE!		4255.2	#VALUE!		4271.8	#VALUE!			
01/02/2023	79215.5	101.8	81.44	6418.4	0.4	0.32	9139.6	8.1	6.48	4260.3	5.1	4.08	4275.7	3.9	3.12	17.5	14.00
02/02/2023	79309.3	93.8	75.04	6418.9	0.5	0.4	9145.6	6	4.8	4263.3	3	2.4	4280.7	5	4	14.5	11.60
03/02/2023	79420.1	110.8	88.64	6419.3	0.4	0.32	9152.8	7.2	5.76	4267.5	4.2	3.36	4285.2	4.5	3.6	16.3	13.04
04/02/2023	79527.1	107	85.6	6419.9	0.6	0.48	9159.4	6.6	5.28	4270.4	2.9	2.32	4290.4	5.2	4.16	15.3	12.24
05/02/2023	79630.6	103.5	82.8	6420.2	0.3	0.24	9166.3	6.9	5.52	4273.1	2.7	2.16	4294.4	4	3.2	13.9	11.12
06/02/2023	79728.7	98.1	78.48	6420.9	0.7	0.56	9172.3	6	4.8	4275.7	2.6	2.08	4299.1	4.7	3.76	14	11.20
07/02/2023	79850.4	121.7	97.36	6420.9	0	0	9178.4	6.1	4.88	4276.5	0.8	0.64	4306.3	7.2	5.76	14.1	11.28
08/02/2023	79933.1	82.7	66.16	6424.5	3.6	2.88	9182.1	3.7	2.96	4277.2	0.7	0.56	4315.5	9.2	7.36	17.2	13.76
09/02/2023	80043.7	110.6	88.48	6426.8	2.3	1.84	9188.9	6.8	5.44	4278.3	1.1	0.88	4327.2	11.7	9.36	21.9	17.52
10/02/2023	80164.7	121	96.8	6428.8	2	1.6	9194.6	5.7	4.56	4280.1	1.8	1.44	4329.5	2.3	1.84	11.8	9.44
11/02/2023	80261.5	96.8	77.44	6430.7	1.9	1.52	9199.9	5.3	4.24	4281.6	1.5	1.2	4331.3	1.8	1.44	10.5	8.40
12/02/2023	80401.8	140.3	112.24	6432.6	1.9	1.52	9213.7	13.8	11.04	4288.3	6.7	5.36	4333.7	2.4	1.92	24.8	19.84
13/02/2023	80542.8	141	112.8	6434.5	1.9	1.52	9220.7	7	5.6	4294.1	5.8	4.64	4335.4	1.7	1.36	16.4	13.12
14/02/2023	80658.6	115.8	92.64	6436.2	1.7	1.36	9226.7	6	4.8	4298.5	4.4	3.52	4337.1	1.7	1.36	13.8	11.04
15/02/2023	80742.5	83.9	67.12	6437.9	1.7	1.36	9233	6.3	5.04	4301.2	2.7	2.16	4340.5	3.4	2.72	14.1	11.28
16/02/2023	80851.9	109.4	87.52	6439.8	1.9	1.52	9240.4	7.4	5.92	4308.2	7	5.6	4341.6	1.1	0.88	17.4	13.92
17/02/2023	80971	119.1	95.28	6441.4	1.6	1.28	9247.1	6.7	5.36	4312.5	4.3	3.44	4344.5	2.9	2.32	15.5	12.40
18/02/2023	81088.1	117.1	93.68	6443.1	1.7	1.36	9253	5.9	4.72	4316.5	4	3.2	4347.5	3	2.4	14.6	11.68
19/02/2023	81206.7	118.6	94.88	6444.8	1.7	1.36	9260.9	7.9	6.32	4321.2	4.7	3.76	4350.8	3.3	2.64	17.6	14.08
20/02/2023	81331.3	124.6	99.68	6446.3	1.5	1.2	9265.4	4.5	3.6	4325.5	4.3	3.44	4353.1	2.3	1.84	12.6	10.08
21/02/2023	81434.6	103.3	82.64	6447.7	1.4	1.12	9272.9	7.5	6	4330.4	4.9	3.92	4355.1	2	1.6	15.8	12.64
22/02/2023	81449.5	14.9	11.92	6449	1.3	1.04	9278.1	5.2	4.16	4334.9	4.5	3.6	4357.1	2	1.6	13	10.40
23/02/2023	81523.6	74.1	59.28	6450.2	1.2	0.96	9282.7	4.6	3.68	4337.1	2.2	1.76	4359.3	2.2	1.76	10.2	8.16
24/02/2023	81635.2	111.6	89.28	6451.6	1.4	1.12	9291.1	8.4	6.72	4340.6	3.5	2.8	4361.6	2.3	1.84	15.6	12.48
25/02/2023	81737.6	102.4	81.92	6452.8	1.2	0.96	9296.8	5.7	4.56	4343.3	2.7	2.16	4363.2	1.6	1.28	11.2	8.96
26/02/2023	81833.1	95.5	76.4	6453.9	1.1	0.88	9302	5.2	4.16	4346.7	3.4	2.72	4365.3	2.1	1.68	11.8	9.44
27/02/2023	81899.4	66.3	53.04	6455.7	1.8	1.44	9307.8	5.8	4.64	4349.7	3	2.4	4366.7	1.4	1.12	12	9.60
28/02/2023	81987.5	88.1	70.48	6457.5	1.8	1.44	9314.3	6.5	5.2	4353.7	4	3.2	4368.9	2.2	1.76	14.5	11.60
		2873.8	2299.04		39.5	31.6		182.8	146.24		98.5	78.8		97.1	77.68	417.9	334.32

[illegible]

ปริมาณน้ำเสียของกังบับดติก8

**กังบับดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower 130W 1ตัว 100W 1 ตัว
ใช้ไฟ 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M**

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155	M156		
31/01/2022	79113.7	#VALUE!		6823.08	#VALUE!			
01/02/2023	79215.5	101.8	81.44	6826.74	3.66	2.928		
02/02/2023	79309.3	93.8	75.04	6831.36	4.62	3.696		
03/02/2023	79420.1	110.8	88.64	6834.7	3.34	2.672		
04/02/2023	79527.1	107	85.6	6839.46	4.76	3.808		
05/02/2023	79630.6	103.5	82.8	6843.09	3.63	2.904		
06/02/2023	79728.7	98.1	78.48	6847.47	4.38	3.504		
07/02/2023	79850.4	121.7	97.36	6852.76	5.29	4.232		
08/02/2023	79933.1	82.7	66.16	6854.62	1.86	1.488		
09/02/2023	80043.7	110.6	88.48	6858.95	4.33	3.464		
10/02/2023	80164.7	121	96.8	6862.38	3.43	2.744		
11/02/2023	80261.5	96.8	77.44	6866.23	3.85	3.08		
12/02/2023	80401.8	140.3	112.24	6869.83	3.6	2.88		
13/02/2023	80542.8	141	112.8	6874.09	4.26	3.408		
14/02/2023	80658.6	115.8	92.64	6877.3	3.21	2.568		
15/02/2023	80742.5	83.9	67.12	6880.66	3.36	2.688		
16/02/2023	80851.9	109.4	87.52	6884.48	3.82	3.056		
17/02/2023	80971	119.1	95.28	6887.64	3.16	2.528		
18/02/2023	81088.1	117.1	93.68	6891.37	3.73	2.984		
19/02/2023	81206.7	118.6	94.88	6895.44	4.07	3.256		
20/02/2023	81331.3	124.6	99.68	6899.23	3.79	3.032		
21/02/2023	81434.6	103.3	82.64	6902.42	3.19	2.552		
22/02/2023	81449.5	14.9	11.92	6906.34	3.92	3.136		
23/02/2023	81523.6	74.1	59.28	6909.47	3.13	2.504		
24/02/2023	81635.2	111.6	89.28	6912.64	3.17	2.536		
25/02/2023	81737.6	102.4	81.92	6917.32	4.68	3.744		
26/02/2023	81833.1	95.5	76.4	6920.83	3.51	2.808		
27/02/2023	81899.4	66.3	53.04	6925.05	4.22	3.376		
28/02/2023	81987.5	88.1	70.48	6928.62	3.57	2.856		
		2873.8	2299.04		105.54	84.432		

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก9

กังน้าบัดขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W 1ตัว ใช้ไฟ 1.128Kw/Hr/D 33.84 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Spa M157	Water Use M158	M159
31/01/2022	79113.7	#VALUE!		1509.146	#VALUE!	
01/02/2023	79215.5	101.8	81.44	1510.298	1.152	0.9216
02/02/2023	79309.3	93.8	75.04	1510.664	0.366	0.2928
03/02/2023	79420.1	110.8	88.64	1510.92	0.256	0.2048
04/02/2023	79527.1	107	85.6	1511.555	0.635	0.508
05/02/2023	79630.6	103.5	82.8	1511.869	0.314	0.2512
06/02/2023	79728.7	98.1	78.48	1513.62	1.751	1.4008
07/02/2023	79850.4	121.7	97.36	1513.985	0.365	0.292
08/02/2023	79933.1	82.7	66.16	1514.08	0.095	0.076
09/02/2023	80043.7	110.6	88.48	1514.448	0.368	0.2944
10/02/2023	80164.7	121	96.8	1514.897	0.449	0.3592
11/02/2023	80261.5	96.8	77.44	1515.647	0.75	0.6
12/02/2023	80401.8	140.3	112.24	1516.047	0.4	0.32
13/02/2023	80542.8	141	112.8	1516.307	0.26	0.208
14/02/2023	80658.6	115.8	92.64	1516.589	0.282	0.2256
15/02/2023	80742.5	83.9	67.12	1517.768	1.179	0.9432
16/02/2023	80851.9	109.4	87.52	1518.184	0.416	0.3328
17/02/2023	80971	119.1	95.28	1518.462	0.278	0.2224
18/02/2023	81088.1	117.1	93.68	1518.99	0.528	0.4224
19/02/2023	81206.7	118.6	94.88	1519.398	0.408	0.3264
20/02/2023	81331.3	124.6	99.68	1519.607	0.209	0.1672
21/02/2023	81434.6	103.3	82.64	1519.763	0.156	0.1248
22/02/2023	81449.5	14.9	11.92	1519.941	0.178	0.1424
23/02/2023	81523.6	74.1	59.28	1520.144	0.203	0.1624
24/02/2023	81635.2	111.6	89.28	1520.572	0.428	0.3424
25/02/2023	81737.6	102.4	81.92	1521.457	0.885	0.708
26/02/2023	81833.1	95.5	76.4	1521.661	0.204	0.1632
27/02/2023	81899.4	66.3	53.04	1522.062	0.401	0.3208
28/02/2023	81987.5	88.1	70.48	1522.312	0.25	0.2
		2873.8	2299.04		13.17	10.53

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบดตึก10

กังน้าบดขนาด 6 Q 2กังจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ใ้ไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B10 M160	Water Use M161	M162
31/01/2022	79113.7	#VALUE!		7480.17	#VALUE!	
01/02/2023	79215.5	101.8	81.44	7481.75	1.58	1.264
02/02/2023	79309.3	93.8	75.04	7483.17	1.42	1.136
03/02/2023	79420.1	110.8	88.64	7485.13	1.96	1.568
04/02/2023	79527.1	107	85.6	7487.3	2.17	1.736
05/02/2023	79630.6	103.5	82.8	7490.58	3.28	2.624
06/02/2023	79728.7	98.1	78.48	7492.46	1.88	1.504
07/02/2023	79850.4	121.7	97.36	7494.64	2.18	1.744
08/02/2023	79933.1	82.7	66.16	7495.81	1.17	0.936
09/02/2023	80043.7	110.6	88.48	7498.63	2.82	2.256
10/02/2023	80164.7	121	96.8	7500.36	1.73	1.384
11/02/2023	80261.5	96.8	77.44	7502.5	2.14	1.712
12/02/2023	80401.8	140.3	112.24	7506.71	4.21	3.368
13/02/2023	80542.8	141	112.8	7507.3	0.59	0.472
14/02/2023	80658.6	115.8	92.64	7509.13	1.83	1.464
15/02/2023	80742.5	83.9	67.12	7511.12	1.99	1.592
16/02/2023	80851.9	109.4	87.52	7513.86	2.74	2.192
17/02/2023	80971	119.1	95.28	7516.166	2.306	1.8448
18/02/2023	81088.1	117.1	93.68	7518.38	2.214	1.7712
19/02/2023	81206.7	118.6	94.88	7521.88	3.5	2.8
20/02/2023	81331.3	124.6	99.68	7524.56	2.68	2.144
21/02/2023	81434.6	103.3	82.64	7526.89	2.33	1.864
22/02/2023	81449.5	14.9	11.92	7529.02	2.13	1.704
23/02/2023	81523.6	74.1	59.28	7532.93	3.91	3.128
24/02/2023	81635.2	111.6	89.28	7535.03	2.1	1.68
25/02/2023	81737.6	102.4	81.92	7537.19	2.16	1.728
26/02/2023	81833.1	95.5	76.4	7537.95	0.76	0.608
27/02/2023	81899.4	66.3	53.04	7543.78	5.83	4.664
28/02/2023	81987.5	88.1	70.48	7546.18	2.4	1.92
		2873.8	2299.04		66.01	52.81

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าควมบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

() 11พ.ย. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ธีรศักดิ์ แซ่มีสุข)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซท จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายเรืองศักดิ์ แย้มยิ่ง (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะ เต็มอากาศ	18.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	10.00 ลบ.ม./วัน
3. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	60.00 ลบ.ม./วัน
4. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	16.00 ลบ.ม./วัน
5. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ	☒ ระบบเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน	☐ อื่นๆ
	☐ อื่นๆ
	☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรถดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,557.840 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,123.016 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 898.413 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. Supper A microorganism cleaners 6.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มีนาคม 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อโรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่ ๕ เดือน..เมษายน....พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) ประจำ
เดือน...มีนาคม 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน 1 ชุด

ด้วยโรงแรมMai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส1)และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเรืองศักดิ์ แยมยั้ง


หัวหน้าช่าง

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบารมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880.....
มีนายธน.....พีรโกศล..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..91/2565..... ออกให้โดย ..
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

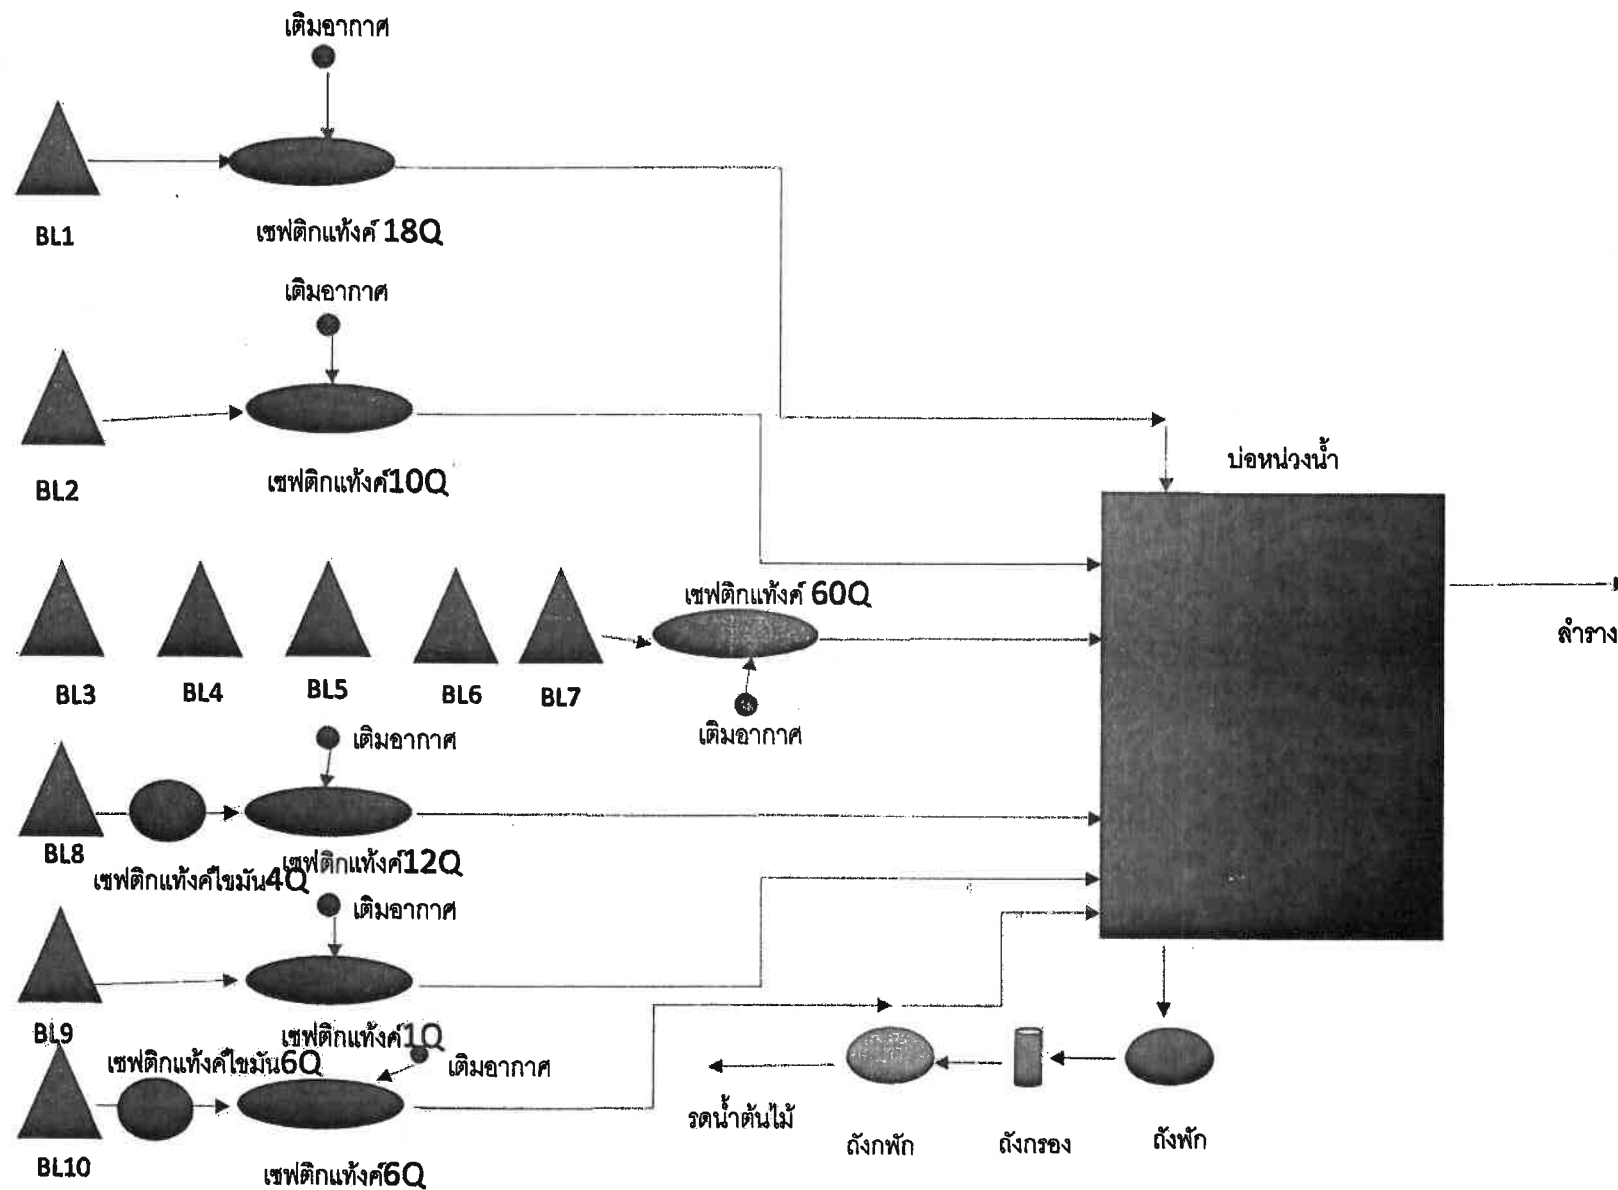

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก1

กังน้าบัดขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ใช้ไฟ 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	M135
28/02/2023	81987.5	#VALUE!		10337.8	#VALUE!	
01/03/2023	82004.4	16.9	13.52	10341	3.2	2.56
02/03/2023	82064.7	60.3	48.24	10345.4	4.4	3.52
03/03/2023	82131.2	66.5	53.2	10349.8	4.4	3.52
04/03/2023	82233.6	102.4	81.92	10354.2	4.4	3.52
05/03/2023	82331.9	98.3	78.64	10372	17.8	14.24
06/03/2023	82434.4	102.5	82	10377.6	5.6	4.48
07/03/2023	82510.1	75.7	60.56	10382.4	4.8	3.84
08/03/2023	82613.6	103.5	82.8	10396.2	13.8	11.04
09/03/2023	82679.8	66.2	52.96	10401	4.8	3.84
10/03/2023	82731.7	51.9	41.52	10413.8	12.8	10.24
11/03/2023	82814.2	82.5	66	10417.2	3.4	2.72
12/03/2023	82896.1	81.9	65.52	10422.7	5.5	4.4
13/03/2023	82971.2	75.1	60.08	10427.1	4.4	3.52
14/03/2023	83055.6	84.4	67.52	10442.8	15.7	12.56
15/03/2023	83164.2	108.6	86.88	10459.8	17	13.6
16/03/2023	83275.6	111.4	89.12	10465.8	6	4.8
17/03/2023	83385.9	110.3	88.24	10471.7	5.9	4.72
18/03/2023	83428.7	42.8	34.24	10484.5	12.8	10.24
19/03/2023	83530.1	101.4	81.12	10490.6	6.1	4.88
20/03/2023	83641.4	111.3	89.04	10508.2	17.6	14.08
21/03/2023	83758.2	116.8	93.44	10515.8	7.6	6.08
22/03/2023	83863.5	105.3	84.24	10533.9	18.1	14.48
23/03/2023	83974.8	111.3	89.04	10545.1	11.2	8.96
24/03/2023	84082.8	108	86.4	10552.2	7.1	5.68
25/03/2023	84150	67.2	53.76	10557.5	5.3	4.24
26/03/2023	84220.2	70.2	56.16	10562.9	5.4	4.32
27/03/2023	84308.1	87.9	70.32	10576.7	13.8	11.04
28/03/2023	84401.6	93.5	74.8	10585.7	9	7.2
29/03/2023	84492.6	91	72.8	10588.9	3.2	2.56
30/03/2023	84577.6	85	68	10603.9	15	12
31/03/2023	84649.8	72.2	57.76	10607.8	3.9	3.12
		2662.3	2129.84		270	216

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/03/2023	9.36	3.2	2.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
02/03/2023	9.36	4.4	3.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
03/03/2023	9.36	4.4	3.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/03/2023	9.36	4.4	3.52	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
05/03/2023	9.36	17.8	14.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/03/2023	9.36	5.6	4.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/03/2023	9.36	4.8	3.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/03/2023	9.36	13.8	11.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
09/03/2023	9.36	4.8	3.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
10/03/2023	9.36	12.8	10.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/03/2023	9.36	3.4	2.72	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/03/2023	9.36	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/03/2023	9.36	4.4	3.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/03/2023	9.36	15.7	12.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
15/03/2023	9.36	17	13.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
16/03/2023	9.36	6	4.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
17/03/2023	9.36	5.9	4.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/03/2023	9.36	12.8	10.24	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/03/2023	9.36	6.1	4.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/03/2023	9.36	17.6	14.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/03/2023	9.36	7.6	6.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
22/03/2023	9.36	18.1	14.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
23/03/2023	9.36	11.2	8.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
24/03/2023	9.36	7.1	5.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/03/2023	9.36	5.3	4.24	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/03/2023	9.36	5.4	4.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/03/2023	9.36	13.8	11.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/03/2023	9.36	9	7.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
29/03/2023	9.36	3.2	2.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
30/03/2023	9.36	15	12.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
31/03/2023	9.36	3.9	3.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non

ปริมาณน้ำเสียของกังป้าบดคึก2

กังป้าบดขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใช้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B2 M136	Water Use M137	M138
28/02/2023	81987.5	#VALUE!		7738.2	#VALUE!	
01/03/2023	82004.4	16.9	13.52	7742.1	3.9	3.12
02/03/2023	82064.7	60.3	48.24	7745.6	3.5	2.8
03/03/2023	82131.2	66.5	53.2	7748.4	2.8	2.24
04/03/2023	82233.6	102.4	81.92	7752.2	3.8	3.04
05/03/2023	82331.9	98.3	78.64	7754.6	2.4	1.92
06/03/2023	82434.4	102.5	82	7758.1	3.5	2.8
07/03/2023	82510.1	75.7	60.56	7765.5	7.4	5.92
08/03/2023	82613.6	103.5	82.8	7768.3	2.8	2.24
09/03/2023	82679.8	66.2	52.96	7770.9	2.6	2.08
10/03/2023	82731.7	51.9	41.52	7773.3	2.4	1.92
11/03/2023	82814.2	82.5	66	7775.8	2.5	2
12/03/2023	82896.1	81.9	65.52	7779.5	3.7	2.96
13/03/2023	82971.2	75.1	60.08	7784.9	5.4	4.32
14/03/2023	83055.6	84.4	67.52	7789.2	4.3	3.44
15/03/2023	83164.2	108.6	86.88	7796.7	7.5	6
16/03/2023	83275.6	111.4	89.12	7799.9	3.2	2.56
17/03/2023	83385.9	110.3	88.24	7802.4	2.5	2
18/03/2023	83428.7	42.8	34.24	7804.1	1.7	1.36
19/03/2023	83530.1	101.4	81.12	7808.1	4	3.2
20/03/2023	83641.4	111.3	89.04	7811.7	3.6	2.88
21/03/2023	83758.2	116.8	93.44	7814.6	2.9	2.32
22/03/2023	83863.5	105.3	84.24	7818.2	3.6	2.88
23/03/2023	83974.8	111.3	89.04	7822.4	4.2	3.36
24/03/2023	84082.8	108	86.4	7824.3	1.9	1.52
25/03/2023	84150	67.2	53.76	7826	1.7	1.36
26/03/2023	84220.2	70.2	56.16	7827.5	1.5	1.2
27/03/2023	84308.1	87.9	70.32	7829.4	1.9	1.52
28/03/2023	84401.6	93.5	74.8	7831.6	2.2	1.76
29/03/2023	84492.6	91	72.8	7833.2	1.6	1.28
30/03/2023	84577.6	85	68	7836.5	3.3	2.64
31/03/2023	84649.8	72.2	57.76	7838.5	2	1.6
		2662.3	2129.84		100.3	80.24

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/03/2023	4.8	3.9	3.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
02/03/2023	4.8	3.5	2.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
03/03/2023	4.8	2.8	2.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/03/2023	4.8	3.8	3.04	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
05/03/2023	4.8	2.4	1.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/03/2023	4.8	3.5	2.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/03/2023	4.8	7.4	5.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/03/2023	4.8	2.8	2.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
09/03/2023	4.8	2.6	2.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
10/03/2023	4.8	2.4	1.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/03/2023	4.8	2.5	2.00	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/03/2023	4.8	3.7	2.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/03/2023	4.8	5.4	4.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/03/2023	4.8	4.3	3.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
15/03/2023	4.8	7.5	6.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
16/03/2023	4.8	3.2	2.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
17/03/2023	4.8	2.5	2.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/03/2023	4.8	1.7	1.36	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/03/2023	4.8	4	3.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/03/2023	4.8	3.6	2.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/03/2023	4.8	2.9	2.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
22/03/2023	4.8	3.6	2.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
23/03/2023	4.8	4.2	3.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
24/03/2023	4.8	1.9	1.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/03/2023	4.8	1.7	1.36	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/03/2023	4.8	1.5	1.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/03/2023	4.8	1.9	1.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/03/2023	4.8	2.2	1.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
29/03/2023	4.8	1.6	1.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
30/03/2023	4.8	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
31/03/2023	4.8	2	1.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non

ปริมาณน้ำเสียของกังปำดัก3,4,5,6,7

กังปำดักขนาด 60 Q จำนวนAir Blower 1500W 1ตัว ใช้ไฟ 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B3 M139	Water Use M140	M141	Main Meter Water B4 M142	Water Use M143	M144	Main Meter Water B5 M145	Water Use M146	M147	Main Meter Water B6 M148	Water Use M149	M150	Main Meter Water B7 M151	Water Use M152	M153	Total Building M³	Total Building/D M132
28/02/2023	81987.5	#VALUE!		4680.3	#VALUE!		6457.5	#VALUE!		9314.3	#VALUE!		4353.7	#VALUE!		4368.9	#VALUE!			
01/03/2023	82004.4	16.9	13.52	4682	1.7	1.36	6459.3	1.8	1.44	9322.2	7.9	6.32	4356.9	3.2	2.56	4370.3	1.4	1.12	16	12.80
02/03/2023	82064.7	60.3	48.24	4685.3	3.3	2.64	6461.2	1.9	1.52	9328.7	6.5	5.2	4361	4.1	3.28	4372.8	2.5		2	18.3
03/03/2023	82131.2	66.5	53.2	4688.3	3	2.4	6463.4	2.2	1.76	9334.4	5.7	4.56	4364.2	3.2	2.56	4374.2	1.4	1.12	16.5	12.40
04/03/2023	82233.6	102.4	81.92	4692.2	3.9	3.12	6466.4	3	2.4	9342.7	8.3	6.64	4367.7	3.5	2.8	4376.7	2.5		2	21.2
05/03/2023	82331.9	98.3	78.64	4695.4	3.2	2.56	6468.8	2.4	1.92	9351.3	8.6	6.88	4371.6	3.9	3.12	4378.1	1.4	1.12	19.5	15.60
06/03/2023	82434.4	102.5	82	4698.5	3.1	2.48	6470	1.2	0.96	9359.7	8.4	6.72	4378.4	6.8	5.44	4380.2	2.1	1.68	21.6	17.28
07/03/2023	82510.1	75.7	60.56	4701.4	2.9	2.32	6471.1	1.1	0.88	9368.1	8.4	6.72	4382.6	4.2	3.36	4382.9	2.7	2.16	19.3	15.44
08/03/2023	82613.6	103.5	82.8	4704.3	2.9	2.32	6472.1	1	0.8	9375.8	7.7	6.16	4387.1	4.5	3.6	4386.6	3.7	2.96	19.8	16.84
09/03/2023	82679.8	66.2	52.96	4706.3	2	1.6	6472.8	0.7	0.56	9382	6.2	4.96	4390.2	3.1	2.48	4388.4	1.8	1.44	13.8	11.04
10/03/2023	82731.7	51.9	41.52	4707.9	1.6	1.28	6473.5	0.7	0.56	9387.7	5.7	4.56	4394	3.8	3.04	4390.9	2.5		2	14.3
11/03/2023	82814.2	82.5	66	4710.3	2.4	1.92	6474.1	0.6	0.48	9393.3	5.6	4.48	4394.8	0.8	0.64	4393	2.1	1.68	11.5	9.20
12/03/2023	82896.1	81.9	65.52	4712.7	2.4	1.92	6474.9	0.8	0.64	9403.1	9.8	7.84	4402.4	7.6	6.08	4393.4	0.4	0.32	21	16.80
13/03/2023	82971.2	75.1	60.08	4715	2.3	1.84	6477.5	2.6	2.08	9409.6	6.5	5.2	4406.2	3.8	3.04	4396.7	3.3	2.64	18.5	14.80
14/03/2023	83055.6	84.4	67.52	4719.1	4.1	3.28	6476.8	-0.7	-0.56	9428.7	19.1	15.28	4409.7	3.5	2.8	4398.8	2.1	1.68	28.1	22.48
15/03/2023	83164.2	108.6	86.88	4720.9	1.8	1.44	6477.4	0.6	0.48	9440	11.3	9.04	4413.3	3.6	2.88	4400.4	1.6	1.28	18.9	15.12
16/03/2023	83275.6	111.4	89.12	4723.2	2.3	1.84	6478.1	0.7	0.56	9448.9	8.9	7.12	4417.4	4.1	3.28	4402.7	2.3	1.84	18.3	14.64
17/03/2023	83385.9	110.3	88.24	4725	1.8	1.44	6478.6	0.5	0.4	9454.1	5.2	4.16	4421.1	3.7	2.96	4404.4	1.7	1.36	12.9	10.32
18/03/2023	83428.7	42.8	34.24	4728.3	3.3	2.64	6479.3	0.7	0.56	9460.5	6.4	5.12	4425.7	4.6	3.68	4408.8	2.4	1.92	17.4	13.92
19/03/2023	83530.1	101.4	81.12	4731.1	2.8	2.24	6480	0.7	0.56	9473.6	13	10.4	4430.1	4.4	3.52	4409.3	2.5		2	23.4
20/03/2023	83641.4	111.3	89.04	4733.3	2.2	1.76	6480.8	0.8	0.64	9494.4	20.9	16.72	4433.5	3.4	2.72	4411.2	1.9	1.52	29.2	23.36
21/03/2023	83758.2	116.8	93.44	4734.8	1.5	1.2	6481.4	0.6	0.48	9506.8	12.4	9.92	4437.2	3.7	2.96	4413.5	2.3	1.84	20.5	16.40
22/03/2023	83863.5	105.3	84.24	4742	7.2	5.76	6482	0.6	0.48	9513.4	6.6	5.28	4439.9	2.7	2.16	4414.6	1.1	0.88	18.2	14.56
23/03/2023	83974.8	111.3	89.04	4743.5	1.5	1.2	6482.6	0.6	0.48	9521.9	8.5	6.8	4442.4	2.5	2	4415.6	1	0.8	14.1	11.28
24/03/2023	84082.8	108	86.4	4744.7	1.2	0.96	6483.1	0.5	0.4	9527.9	6	4.8	4446.1	2.7	2.16	4416.5	0.9	0.72	11.3	9.04
25/03/2023	84150	67.2	53.76	4745.4	0.7	0.56	6483.7	0.6	0.48	9537.6	9.7	7.76	4448	2.9	2.32	4417.6	1.1	0.88	15	12.00
26/03/2023	84220.2	70.2	56.16	4774	28.6	22.88	6484.6	0.9	0.72	9545.1	7.5	6	4449.9	1.9	1.52	4418.3	0.7	0.56	39.6	31.68
27/03/2023	84308.1	87.9	70.32	4804.4	30.4	24.32	6485.5	0.9	0.72	9548.5	3.4	2.72	4451.2	1.3	1.04	4418.6	0.3	0.24	36.3	29.04
28/03/2023	84401.6	93.5	74.8	4811.1	6.7	5.36	6486.1	0.6	0.48	9555.8	7.3	5.84	4452.7	1.5	1.2	4418.7	0.1	0.08	16.2	12.96
29/03/2023	84492.6	91	72.8	4811.3	0.2	0.16	6486.4	0.3	0.24	9560.3	4.5	3.6	4453.9	1.2	0.96	4418.8	0.1	0.08	6.3	5.04
30/03/2023	84577.6	85	68	4812.1	0.8	0.64	6486.7	0.3	0.24	9565.4	5.1	4.08	4454.8	0.9	0.72	4419	0.2	0.16	7.3	5.84
31/03/2023	84649.8	72.2	57.76	4812.5	0.4	0.32	6487.4	0.7	0.56	9568.6	3.2	2.56	4455.4	0.6	0.48	4419.4	0.4	0.32	5.3	4.24
	84662.3		2129.84		132.2	105.76		29.9	23.92		254.3	203.44		101.7	81.36		50.5	40.4	568.6	454.88

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/03/2023	27	16	12.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
02/03/2023	27	18.3	14.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
03/03/2023	27	15.5	12.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/03/2023	27	21.2	16.96	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
05/03/2023	27	19.5	15.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/03/2023	27	21.6	17.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/03/2023	27	19.3	15.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/03/2023	27	19.8	15.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
09/03/2023	27	13.8	11.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
10/03/2023	27	14.3	11.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/03/2023	27	11.5	9.20	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/03/2023	27	21	16.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/03/2023	27	18.5	14.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/03/2023	27	28.1	22.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
15/03/2023	27	18.9	15.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
16/03/2023	27	18.3	14.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
17/03/2023	27	12.9	10.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/03/2023	27	17.4	13.92	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/03/2023	27	23.4	18.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/03/2023	27	29.2	23.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/03/2023	27	20.5	16.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
22/03/2023	27	18.2	14.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
23/03/2023	27	14.1	11.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
24/03/2023	27	11.3	9.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/03/2023	27	15	12.00	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/03/2023	27	39.6	31.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/03/2023	27	36.3	29.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/03/2023	27	16.2	12.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
29/03/2023	27	6.3	5.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
30/03/2023	27	7.3	5.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
31/03/2023	27	5.3	4.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non

ปริมาณน้ำเสียของกังบับัดตึก8

**กังบับัดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower
130W 1ตัว 100W 1 ตัว ใช้ไฟ 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M**

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155	M156
28/02/2023	81987.5	#VALUE!		6928.62	#VALUE!	
01/03/2023	82004.4	16.9	13.52	6931.84	3.22	2.576
02/03/2023	82064.7	60.3	48.24	6936.18	4.34	3.472
03/03/2023	82131.2	66.5	53.2	6939.36	3.18	2.544
04/03/2023	82233.6	102.4	81.92	6945.84	6.48	5.184
05/03/2023	82331.9	98.3	78.64	6947.62	1.78	1.424
06/03/2023	82434.4	102.5	82	6951.13	3.51	2.808
07/03/2023	82510.1	75.7	60.56	6954.55	3.42	2.736
08/03/2023	82613.6	103.5	82.8	6958.65	4.1	3.28
09/03/2023	82679.8	66.2	52.96	6962.13	3.48	2.784
10/03/2023	82731.7	51.9	41.52	6965.19	3.06	2.448
11/03/2023	82814.2	82.5	66	6970.19	5	4
12/03/2023	82896.1	81.9	65.52	6973.79	3.6	2.88
13/03/2023	82971.2	75.1	60.08	6977.44	3.65	2.92
14/03/2023	83055.6	84.4	67.52	6982.93	5.49	4.392
15/03/2023	83164.2	108.6	86.88	6986.72	3.79	3.032
16/03/2023	83275.6	111.4	89.12	6990.11	3.39	2.712
17/03/2023	83385.9	110.3	88.24	6992.99	2.88	2.304
18/03/2023	83428.7	42.8	34.24	6996.25	3.26	2.608
19/03/2023	83530.1	101.4	81.12	6999.24	2.99	2.392
20/03/2023	83641.4	111.3	89.04	7002.78	3.54	2.832
21/03/2023	83758.2	116.8	93.44	7007.81	5.03	4.024
22/03/2023	83863.5	105.3	84.24	7011.29	3.48	2.784
23/03/2023	83974.8	111.3	89.04	7015.17	3.88	3.104
24/03/2023	84082.8	108	86.4	7018.29	3.12	2.496
25/03/2023	84150	67.2	53.76	7023.47	5.18	4.144
26/03/2023	84220.2	70.2	56.16	7027.36	3.89	3.112
27/03/2023	84308.1	87.9	70.32	7031.3	3.94	3.152
28/03/2023	84401.6	93.5	74.8	7035.96	4.66	3.728
29/03/2023	84492.6	91	72.8	7039.21	3.25	2.6
30/03/2023	84577.6	85	68	7043.14	3.93	3.144
31/03/2023	84649.8	72.2	57.76	7046.93	3.79	3.032
		2662.3	2129.84		118.31	94.648

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/03/2023	165.6	3.22	2.58	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
02/03/2023	165.6	4.34	3.47	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
03/03/2023	165.6	3.18	2.54	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/03/2023	165.6	6.48	5.18	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
05/03/2023	165.6	1.78	1.42	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/03/2023	165.6	3.51	2.81	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/03/2023	165.6	3.42	2.74	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/03/2023	165.6	4.1	3.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
09/03/2023	165.6	3.48	2.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
10/03/2023	165.6	3.06	2.45	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/03/2023	165.6	5	4.00	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/03/2023	165.6	3.6	2.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/03/2023	165.6	3.65	2.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/03/2023	165.6	5.49	4.39	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
15/03/2023	165.6	3.79	3.03	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
16/03/2023	165.6	3.39	2.71	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
17/03/2023	165.6	2.88	2.30	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/03/2023	165.6	3.26	2.61	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/03/2023	165.6	2.99	2.39	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/03/2023	165.6	3.54	2.83	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/03/2023	165.6	5.03	4.02	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
22/03/2023	165.6	3.48	2.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
23/03/2023	165.6	3.88	3.10	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
24/03/2023	165.6	3.12	2.50	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/03/2023	165.6	5.18	4.14	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/03/2023	165.6	3.89	3.11	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/03/2023	165.6	3.94	3.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/03/2023	165.6	4.66	3.73	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
29/03/2023	165.6	3.25	2.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
30/03/2023	165.6	3.93	3.14	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
31/03/2023	165.6	3.79	3.03	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก9

กังน้าบัดขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W 1ตัว ใช้ไฟ 1.128Kw/Hr/D 33.84 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Spa M157	Water Use M158	M159
28/02/2023	81987.5	#VALUE!		1522.312	#VALUE!	
01/03/2023	82004.4	16.9	13.52	1522.503	0.191	0.1528
02/03/2023	82064.7	60.3	48.24	1522.755	0.252	0.2016
03/03/2023	82131.2	66.5	53.2	1522.988	0.233	0.1864
04/03/2023	82233.6	102.4	81.92	1523.88	0.892	0.7136
05/03/2023	82331.9	98.3	78.64	1524.329	0.449	0.3592
06/03/2023	82434.4	102.5	82	1524.507	0.178	0.1424
07/03/2023	82510.1	75.7	60.56	1524.661	0.154	0.1232
08/03/2023	82613.6	103.5	82.8	1525.205	0.544	0.4352
09/03/2023	82679.8	66.2	52.96	1525.688	0.483	0.3864
10/03/2023	82731.7	51.9	41.52	1525.902	0.214	0.1712
11/03/2023	82814.2	82.5	66	1526.181	0.279	0.2232
12/03/2023	82896.1	81.9	65.52	1527.196	1.015	0.812
13/03/2023	82971.2	75.1	60.08	1527.388	0.192	0.1536
14/03/2023	83055.6	84.4	67.52	1528.811	1.423	1.1384
15/03/2023	83164.2	108.6	86.88	1530.067	1.256	1.0048
16/03/2023	83275.6	111.4	89.12	1530.445	0.378	0.3024
17/03/2023	83385.9	110.3	88.24	1530.712	0.267	0.2136
18/03/2023	83428.7	42.8	34.24	1531.297	0.585	0.468
19/03/2023	83530.1	101.4	81.12	1532.918	1.621	1.2968
20/03/2023	83641.4	111.3	89.04	1533.816	0.898	0.7184
21/03/2023	83758.2	116.8	93.44	1534.943	1.127	0.9016
22/03/2023	83863.5	105.3	84.24	1535.595	0.652	0.5216
23/03/2023	83974.8	111.3	89.04	1535.856	0.261	0.2088
24/03/2023	84082.8	108	86.4	1536.052	0.196	0.1568
25/03/2023	84150	67.2	53.76	1536.697	0.645	0.516
26/03/2023	84220.2	70.2	56.16	1538.77	2.073	1.6584
27/03/2023	84308.1	87.9	70.32	1539.067	0.297	0.2376
28/03/2023	84401.6	93.5	74.8	1540.394	1.327	1.0616
29/03/2023	84492.6	91	72.8	1540.816	0.422	0.3376
30/03/2023	84577.6	85	68	1541.325	0.509	0.4072
31/03/2023	84649.8	72.2	57.76	1541.493	0.168	0.1344
		2862.3	2129.84		19.181	15.3448

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/03/2023	1.128	0.191	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
02/03/2023	1.128	0.252	0.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
03/03/2023	1.128	0.233	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/03/2023	1.128	0.892	0.71	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
05/03/2023	1.128	0.449	0.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/03/2023	1.128	0.178	0.14	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/03/2023	1.128	0.154	0.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/03/2023	1.128	0.544	0.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
09/03/2023	1.128	0.483	0.39	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
10/03/2023	1.128	0.214	0.17	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/03/2023	1.128	0.279	0.22	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/03/2023	1.128	1.015	0.81	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/03/2023	1.128	0.192	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/03/2023	1.128	1.423	1.14	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
15/03/2023	1.128	1.256	1.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
16/03/2023	1.128	0.378	0.30	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
17/03/2023	1.128	0.267	0.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/03/2023	1.128	0.585	0.47	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/03/2023	1.128	1.621	1.30	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/03/2023	1.128	0.898	0.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/03/2023	1.128	1.127	0.90	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
22/03/2023	1.128	0.652	0.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
23/03/2023	1.128	0.261	0.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
24/03/2023	1.128	0.196	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/03/2023	1.128	0.645	0.52	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/03/2023	1.128	2.073	1.66	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/03/2023	1.128	0.297	0.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/03/2023	1.128	1.327	1.06	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
29/03/2023	1.128	0.422	0.34	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
30/03/2023	1.128	0.509	0.41	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
31/03/2023	1.128	0.168	0.13	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non

ปริมาณน้ำเสียของกังบับัดตึก10

กังบับัดขนาด 6 Q 2ถังจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ใช้ไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B10 M160	Water Use M161	M162
28/02/2023	81987.5	#VALUE!		7546.18	#VALUE!	
01/03/2023	82004.4	16.9	13.52	7547.84	1.66	1.328
02/03/2023	82064.7	60.3	48.24	7550.57	2.73	2.184
03/03/2023	82131.2	66.5	53.2	7552.8	2.23	1.784
04/03/2023	82233.6	102.4	81.92	7555.53	2.73	2.184
05/03/2023	82331.9	98.3	78.64	7558.27	2.74	2.192
06/03/2023	82434.4	102.5	82	7560.87	2.6	2.08
07/03/2023	82510.1	75.7	60.56	7563.47	2.6	2.08
08/03/2023	82613.6	103.5	82.8	7565.95	2.48	1.984
09/03/2023	82679.8	66.2	52.96	7568.97	3.02	2.416
10/03/2023	82731.7	51.9	41.52	7571.3	2.33	1.864
11/03/2023	82814.2	82.5	66	7573.24	1.94	1.552
12/03/2023	82896.1	81.9	65.52	7578.66	5.42	4.336
13/03/2023	82971.2	75.1	60.08	7581.3	2.64	2.112
14/03/2023	83055.6	84.4	67.52	7587.18	5.88	4.704
15/03/2023	83164.2	108.6	86.88	7594.08	6.9	5.52
16/03/2023	83275.6	111.4	89.12	7596.61	2.53	2.024
17/03/2023	83385.9	110.3	88.24	7598.82	2.21	1.768
18/03/2023	83428.7	42.8	34.24	7600.74	1.92	1.536
19/03/2023	83530.1	101.4	81.12	7603.35	2.61	2.088
20/03/2023	83641.4	111.3	89.04	7606.49	3.14	2.512
21/03/2023	83758.2	116.8	93.44	7609.3	2.81	2.248
22/03/2023	83863.5	105.3	84.24	7611.93	2.63	2.104
23/03/2023	83974.8	111.3	89.04	7615.55	3.62	2.896
24/03/2023	84082.8	108	86.4	7618.74	3.19	2.552
25/03/2023	84150	67.2	53.76	7621.74	3	2.4
26/03/2023	84220.2	70.2	56.16	7625.08	3.34	2.672
27/03/2023	84308.1	87.9	70.32	7627.51	2.43	1.944
28/03/2023	84401.6	93.5	74.8	7631.05	3.54	2.832
29/03/2023	84492.6	91	72.8	7633.6	2.55	2.04
30/03/2023	84577.6	85	68	7637.34	3.74	2.992
31/03/2023	84649.8	72.2	57.76	7640.75	3.41	2.728
		2662.3	2129.84		94.57	75.656

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/03/2023	123.6	1.66	1.33	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
02/03/2023	123.6	2.73	2.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
03/03/2023	123.6	2.23	1.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/03/2023	123.6	2.73	2.18	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
05/03/2023	123.6	2.74	2.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/03/2023	123.6	2.6	2.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/03/2023	123.6	2.6	2.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/03/2023	123.6	2.48	1.98	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
09/03/2023	123.6	3.02	2.42	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
10/03/2023	123.6	2.33	1.86	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/03/2023	123.6	1.94	1.55	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/03/2023	123.6	5.42	4.34	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/03/2023	123.6	2.64	2.11	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/03/2023	123.6	5.88	4.70	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
15/03/2023	123.6	6.9	5.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
16/03/2023	123.6	2.53	2.02	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
17/03/2023	123.6	2.21	1.77	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/03/2023	123.6	1.92	1.54	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/03/2023	123.6	2.61	2.09	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/03/2023	123.6	3.14	2.51	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/03/2023	123.6	2.81	2.25	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
22/03/2023	123.6	2.63	2.10	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
23/03/2023	123.6	3.62	2.90	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
24/03/2023	123.6	3.19	2.55	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/03/2023	123.6	3	2.40	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/03/2023	123.6	3.34	2.67	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/03/2023	123.6	2.43	1.94	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/03/2023	123.6	3.54	2.83	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
29/03/2023	123.6	2.55	2.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
30/03/2023	123.6	3.74	2.99	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
31/03/2023	123.6	3.41	2.73	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....) (.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(15121001 15121001)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด :ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ


ลงชื่อ นายเรืองศักดิ์ แย้มยิ่ง (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะ เติมอากาศ
2. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ
3. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ
4. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ
5. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

18.00 ลบ.ม./วัน

10.00 ลบ.ม./วัน

60.00 ลบ.ม./วัน

16.00 ลบ.ม./วัน

12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรถดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,557.840 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,310.960 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,048.760 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| ☒ ระบายทุกวัน | |
| ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Supper A microorganism cleaners | ปริมาณ หน่วย |
| | 5.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน เมษายน 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อ โรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) ประจำปี
เดือน...เมษายน 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน 1 ชุด

ด้วยโรงแรมMai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส.1)และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเรืองศักดิ์ แอ้มยิ่ง


หัวหน้าช่าง

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบาทมี..... แขวง/ตำบลป่าดอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880.....
มีนายธน.....ฟิโรกิน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..91/2565..... ออกให้โดย ..
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

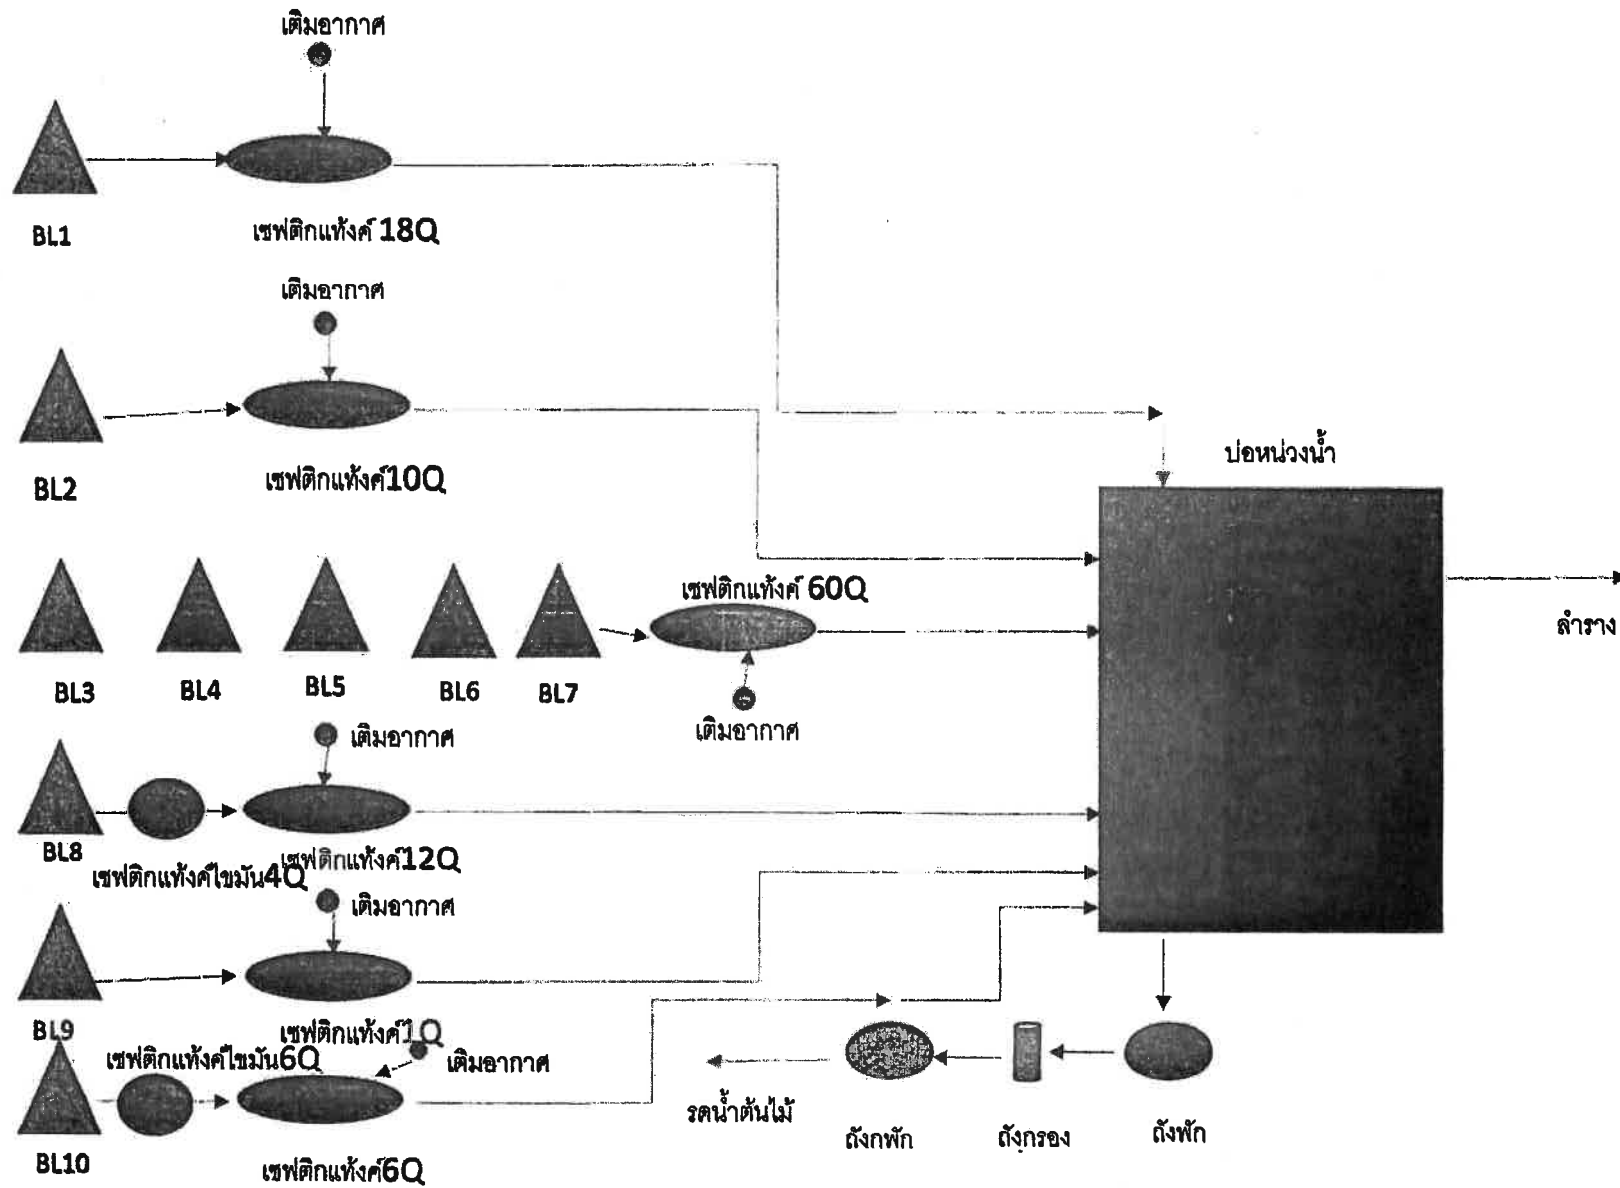

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดดัก1

ถังบำบัดขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ไขไฟ 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	M135
31/03/2023	84649.8	#VALUE!		10607.8	#VALUE!	
01/04/2023	84714.8	65	52	10611.2	3.4	2.72
02/04/2023	84739.2	24.4	19.52	10614.1	2.9	2.32
03/04/2023	84805.7	66.5	53.2	10629.1	15	12
04/04/2023	84851.7	46	36.8	10632.8	3.7	2.96
05/04/2023	84920.2	68.5	54.8	10648.3	15.5	12.4
06/04/2023	85029.7	109.5	87.6	10653.8	5.5	4.4
07/04/2023	85098.3	68.6	54.88	10660.5	6.7	5.36
08/04/2023	85202	103.7	82.96	10678	17.5	14
09/04/2023	85302.4	100.4	80.32	10684.1	6.1	4.88
10/04/2023	85330.7	28.3	22.64	10689.1	5	4
11/04/2023	85428.9	98.2	78.56	10693.3	4.2	3.36
12/04/2023	85457.8	28.9	23.12	10697.9	4.6	3.68
13/04/2023	85562.4	104.6	83.68	10713.4	15.5	12.4
14/04/2023	85663.5	101.1	80.88	10717.4	4	3.2
15/04/2023	85737.8	74.3	59.44	10723.1	5.7	4.56
16/04/2023	85841.5	103.7	82.96	10727.1	4	3.2
17/04/2023	85841.5	0	0	10743	15.9	12.72
18/04/2023	85880.7	39.2	31.36	10747.1	4.1	3.28
19/04/2023	85903.4	22.7	18.16	10751.1	4	3.2
20/04/2023	85993.5	90.1	72.08	10755.9	4.8	3.84
21/04/2023	86083.6	90.1	72.08	10764.4	8.5	6.8
22/04/2023	86146.7	63.1	50.48	10781.1	16.7	13.36
23/04/2023	86247.7	101	80.8	10786.6	5.5	4.4
24/04/2023	86279.1	31.4	25.12	10791.5	4.9	3.92
25/04/2023	86299	19.9	15.92	10795.2	3.7	2.96
26/04/2023	86373.3	74.3	59.44	10800.4	5.2	4.16
27/04/2023	86453.5	80.2	64.16	10805.2	4.8	3.84
28/04/2023	86543.3	89.8	71.84	10826	20.8	16.64
29/04/2023	86560.9	17.6	14.08	10833.4	7.4	5.92
30/04/2023	86599.8	38.9	31.12	10838.7	5.3	4.24
	0	0	0	0	0	0
		1950	1560		230.9	184.72

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบป าบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณใ ้ไปในท ก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)		บ่อด และ แนว ทางน้ำ
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
01/04/2023	9.36	3.4	2.72	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non	
02/04/2023	9.36	2.9	2.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
03/04/2023	9.36	15	12.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non	
04/04/2023	9.36	3.7	2.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD	
05/04/2023	9.36	15.5	12.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non	
06/04/2023	9.36	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom	
07/04/2023	9.36	6.7	5.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom	
08/04/2023	9.36	17.5	14.00	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
09/04/2023	9.36	6.1	4.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
10/04/2023	9.36	5	4.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
11/04/2023	9.36	4.2	3.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
12/04/2023	9.36	4.6	3.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
13/04/2023	9.36	15.5	12.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
14/04/2023	9.36	4	3.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non	
15/04/2023	9.36	5.7	4.56	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non	
16/04/2023	9.36	4	3.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non	
17/04/2023	9.36	15.9	12.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non	
18/04/2023	9.36	4.1	3.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD	
19/04/2023	9.36	4	3.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom	
20/04/2023	9.36	4.8	3.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom	
21/04/2023	9.36	8.5	6.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD	
22/04/2023	9.36	16.7	13.36	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom	
23/04/2023	9.36	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom	
24/04/2023	9.36	4.9	3.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
25/04/2023	9.36	3.7	2.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
26/04/2023	9.36	5.2	4.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
27/04/2023	9.36	4.8	3.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom	
28/04/2023	9.36	20.8	16.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
29/04/2023	9.36	7.4	5.92	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	
30/04/2023	9.36	5.3	4.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip	

ปริมาณน้ำเสียของกังน้ามัดคก2

กังน้ามัดขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใช้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B2 M136	Water Use M137	M138
31/03/2023	84649.8	#VALUE!		7838.5	#VALUE!	
01/04/2023	84714.8	65	52	7839.5	1	0.8
02/04/2023	84739.2	24.4	19.52	7842.3	2.8	2.24
03/04/2023	84805.7	66.5	53.2	7844.5	2.2	1.76
04/04/2023	84851.7	46	36.8	7845.5	1	0.8
05/04/2023	84920.2	68.5	54.8	7855.3	9.8	7.84
06/04/2023	85029.7	109.5	87.6	7857.6	2.3	1.84
07/04/2023	85098.3	68.6	54.88	7862.1	4.5	3.6
08/04/2023	85202	103.7	82.96	7863.4	1.3	1.04
09/04/2023	85302.4	100.4	80.32	7866.3	2.9	2.32
10/04/2023	85330.7	28.3	22.64	7869.5	3.2	2.56
11/04/2023	85428.9	98.2	78.56	7872.1	2.6	2.08
12/04/2023	85457.8	28.9	23.12	7874.1	2	1.6
13/04/2023	85562.4	104.6	83.68	7876.9	2.8	2.24
14/04/2023	85663.5	101.1	80.88	7878.4	1.5	1.2
15/04/2023	85737.8	74.3	59.44	7879.3	0.9	0.72
16/04/2023	85841.5	103.7	82.96	7879.7	0.4	0.32
17/04/2023	85841.5	0	0	7882.5	2.8	2.24
18/04/2023	85880.7	39.2	31.36	7884.9	2.4	1.92
19/04/2023	85903.4	22.7	18.16	7884.9	0	0
20/04/2023	85993.5	90.1	72.08	7887.9	3	2.4
21/04/2023	86083.6	90.1	72.08	7891.2	3.3	2.64
22/04/2023	86146.7	63.1	50.48	7895.4	4.2	3.36
23/04/2023	86247.7	101	80.8	7898.7	3.3	2.64
24/04/2023	86279.1	31.4	25.12	7900.4	1.7	1.36
25/04/2023	86299	19.9	15.92	7904.3	3.9	3.12
26/04/2023	86373.3	74.3	59.44	7915.6	11.3	9.04
27/04/2023	86453.5	80.2	64.16	7922.2	6.6	5.28
28/04/2023	86543.3	89.8	71.84	7927.5	5.3	4.24
29/04/2023	86560.9	17.6	14.08	7933.6	6.1	4.88
30/04/2023	86599.8	38.9	31.12	7941.5	7.9	6.32
	0	0	0	0	0	0
		1950	1560		103	82.4

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่ใช้เก็บจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (สัตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/04/2023	4.8	1	0.80	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
02/04/2023	4.8	2.8	2.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/04/2023	4.8	2.2	1.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
04/04/2023	4.8	1	0.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
05/04/2023	4.8	9.8	7.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
06/04/2023	4.8	2.3	1.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/04/2023	4.8	4.5	3.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
08/04/2023	4.8	1.3	1.04	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/04/2023	4.8	2.9	2.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/04/2023	4.8	3.2	2.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/04/2023	4.8	2.6	2.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/04/2023	4.8	2	1.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/04/2023	4.8	2.8	2.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/04/2023	4.8	1.5	1.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
15/04/2023	4.8	0.9	0.72	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
16/04/2023	4.8	0.4	0.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
17/04/2023	4.8	2.8	2.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
18/04/2023	4.8	2.4	1.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
19/04/2023	4.8	0	0.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
20/04/2023	4.8	3	2.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
21/04/2023	4.8	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
22/04/2023	4.8	4.2	3.36	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
23/04/2023	4.8	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
24/04/2023	4.8	1.7	1.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/04/2023	4.8	3.9	3.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/04/2023	4.8	11.3	9.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/04/2023	4.8	6.6	5.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
28/04/2023	4.8	5.3	4.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
29/04/2023	4.8	6.1	4.88	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
30/04/2023	4.8	7.9	6.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip

ปริมาณน้ำเสียของกังปำนคัก3,4,5,6,7

กังปำนขนาด 60 Q จำนวนAir Blower 1500W 1ตัว ไฟไฟ 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M ³	Main Meter Water Use M ³		Main Meter Water B3 M139	Water Use M140		Main Meter Water B4 M142	Water Use M143		Main Meter Water B5 M145	Water Use M146		Main Meter Water B6 M148	Water Use M149		Main Meter Water B7 M151	Water Use M152		Total Building M ³	Total Building/D M132
31/03/2023	84649.8	#VALUE!		4812.5	#VALUE!		6487.4	#VALUE!		9568.6	#VALUE!		4455.4	#VALUE!		4419.4	#VALUE!			
01/04/2023	84714.8	65	52	4812.8	0.3	0.24	6487.7	0.3	0.24	9574.1	5.5	4.4	4455.9	0.5	0.4	4419.4	0	0	6.6	5.28
02/04/2023	84739.2	24.4	19.52	4813.7	0.9	0.72	6488.1	0.4	0.32	9579	4.9	3.92	4456.5	0.6	0.48	4419.4	0	0	6.8	5.44
03/04/2023	84805.7	66.5	53.2	4814.3	0.6	0.48	6488.5	0.4	0.32	9584.3	5.3	4.24	4456.9	0.4	0.32	4419.6	0.2	0.16	6.9	5.52
04/04/2023	84851.7	46	36.8	4816.1	1.8	1.44	6488.9	0.4	0.32	9587.9	3.6	2.88	4457.9	1	0.8	4426.1	6.5	5.2	13.3	10.64
05/04/2023	84920.2	68.5	54.8	4824.1	8	6.4	6489.4	0.5	0.4	9591.2	3.3	2.64	4458.9	1	0.8	4426.2	0.1	0.08	12.9	10.32
06/04/2023	85029.7	109.5	87.6	4829.1	5	4	6489.8	0.4	0.32	9602.4	11.2	8.96	4459.8	0.7	0.56	4426.5	2.3	1.84	19.6	15.68
07/04/2023	85098.3	88.6	54.88	4835.7	6.6	5.28	6490.4	0.6	0.48	9612.9	10.5	8.4	4461.3	1.7	1.36	4426.8	0.3	0.24	19.7	15.76
08/04/2023	85202	103.7	82.98	4846.4	9.7	7.76	6490.9	0.5	0.4	9621.2	8.3	6.64	4462.2	0.9	0.72	4426.8	0	0	19.4	15.52
09/04/2023	85302.4	100.4	80.32	4846.6	0.1	0.08	6491.3	0.4	0.32	9628.1	6.9	5.52	4463.9	1.7	1.36	4429.3	0.5	0.4	6.6	7.68
10/04/2023	85330.7	28.3	22.64	4846.1	0.6	0.48	6491.6	0.3	0.24	9637.6	9.5	7.6	4464.5	0.6	0.48	4429.9	0.6	0.48	11.6	9.28
11/04/2023	85428.9	98.2	78.56	4846.1	0	0	6492	0.4	0.32	9646.1	8.5	6.8	4469.3	4.8	3.84	4430.7	0.8	0.64	14.5	11.60
12/04/2023	85457.8	28.9	23.12	4846.2	0.1	0.08	6492.3	0.3	0.24	9652.9	6.8	5.44	4473.2	3.9	3.12	4431.5	0.8	0.64	11.9	9.52
13/04/2023	85562.4	104.6	83.68	4846.2	0	0	6492.7	0.4	0.32	9658.2	5.3	4.24	4475.8	2.4	1.92	4432.2	0.7	0.56	8.8	7.04
14/04/2023	85663.6	101.1	80.88	4846.3	0.1	0.08	6493.1	0.4	0.32	9663.1	4.9	3.92	4479.6	4	3.2	4433.5	1.3	1.04	10.7	8.56
15/04/2023	85737.8	74.3	59.44	4846.3	0	0	6493.4	0.3	0.24	9668.4	5.3	4.24	4481.5	1.9	1.52	4433.8	0.3	0.24	7.8	6.24
16/04/2023	85841.6	103.7	82.96	4846.4	0.1	0.08	6493.7	0.3	0.24	9671.9	3.5	2.8	4482.1	0.6	0.48	4434.1	0.3	0.24	4.8	3.84
17/04/2023	85841.6	0	0	4846.7	0.3	0.24	6494	0.3	0.24	9675.2	3.3	2.64	4482.8	0.7	0.56	4434.3	0.2	0.16	4.8	3.84
18/04/2023	85880.7	39.2	31.36	4847.8	1.1	0.88	6494.3	0.3	0.24	9683.8	8.6	6.88	4483.6	0.8	0.64	4434.7	0.4	0.32	11.2	8.96
19/04/2023	85903.4	22.7	18.16	4847.9	0.1	0.08	6495.5	1.2	0.96	9694.3	10.5	8.4	4485.1	1.5	1.2	4435.2	0.5	0.4	13.8	11.04
20/04/2023	85993.6	90.1	72.08	4848	0.1	0.08	6495.9	0.4	0.32	9702.4	8.1	6.48	4485.9	0.8	0.64	4435.4	0.2	0.16	9.6	7.68
21/04/2023	86083.6	90.1	72.08	4850.2	2.2	1.76	6496.2	0.3	0.24	9709.2	6.8	5.44	4487.3	1.4	1.12	4435.8	0.4	0.32	11.1	8.88
22/04/2023	86146.7	63.1	50.48	4855.6	5.4	4.32	6496.4	0.2	0.16	9714.6	5.4	4.32	4488.1	1.8	1.44	4436.2	0.4	0.32	13.2	10.56
23/04/2023	86247.7	101	80.8	4856.7	1.1	0.88	6496.6	0.2	0.16	9718.9	4.3	3.44	4491.2	2.1	1.68	4437.1	0.9	0.72	8.6	6.88
24/04/2023	86279.1	31.4	25.12	4856.7	0	0	6496.7	0.1	0.08	9722.6	3.7	2.96	4493.3	2.1	1.68	4438.1	1	0.8	6.9	5.52
25/04/2023	86299	19.9	15.92	4856.7	0	0	6496.9	0.2	0.16	9731.8	9.2	7.36	4496.6	3.3	2.64	4439.2	1.1	0.88	13.8	11.04
26/04/2023	86373.3	74.3	59.44	4857.1	0.4	0.32	6497.2	0.3	0.24	9740	8.2	6.56	4499.5	2.9	2.32	4440.5	1.3	1.04	13.1	10.48
27/04/2023	86453.5	80.2	64.16	4857.1	0	0	6497.5	0.3	0.24	9751.1	11.1	8.88	4502.1	2.6	2.08	4441.8	1.3	1.04	15.3	12.24
28/04/2023	86543.3	89.8	71.84	4857.2	0.1	0.08	6497.7	0.2	0.16	9758.7	7.6	6.08	4505.1	3	2.4	4442.9	1.1	0.88	12	9.60
29/04/2023	86580.9	17.6	14.08	4859.3	2.1	1.68	6498	0.3	0.24	9765.8	7.1	5.68	4508.3	3.2	2.56	4444.1	1.2	0.96	13.9	11.12
30/04/2023	86599.8	38.9	31.12	4862.3	3	2.4	6498.3	0.3	0.24	9773.4	7.6	6.08	4511.9	3.6	2.88	4445.8	1.7	1.36	16.2	12.96
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	1560	1560			49.8	39.84		10.9	8.72		204.8	163.84		56.5	45.2		26.4	21.12	348.4	278.72

[illegible]

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดตึก8

**ถังบำบัดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower 130W 1ตัว 100W 1 ตัว
ใช้ไฟ 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M**

Date	Main Meter Water M ³	Main Meter Water Use M ³	M132	Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155	M156		
31/03/2023	84649.8	#VALUE!		7046.93	#VALUE!			
01/04/2023	84714.8	65	52	7050.44	3.51	2.808		
02/04/2023	84739.2	24.4	19.52	7053.06	2.62	2.096		
03/04/2023	84805.7	66.5	53.2	7055.74	2.68	2.144		
04/04/2023	84851.7	46	36.8	7058.43	2.69	2.152		
05/04/2023	84920.2	68.5	54.8	7061.51	3.08	2.464		
06/04/2023	85029.7	109.5	87.6	7064.55	3.04	2.432		
07/04/2023	85098.3	68.6	54.88	7068.12	3.57	2.856		
08/04/2023	85202	103.7	82.96	7072.3	4.18	3.344		
09/04/2023	85302.4	100.4	80.32	7075.38	3.08	2.464		
10/04/2023	85330.7	28.3	22.64	7078.78	3.4	2.72		
11/04/2023	85428.9	98.2	78.56	7082.03	3.25	2.6		
12/04/2023	85457.8	28.9	23.12	7086.03	4	3.2		
13/04/2023	85562.4	104.6	83.68	7089.55	3.52	2.816		
14/04/2023	85663.5	101.1	80.88	7093.05	3.5	2.8		
15/04/2023	85737.8	74.3	59.44	7096.7	3.65	2.92		
16/04/2023	85841.5	103.7	82.96	7099.08	2.38	1.904		
17/04/2023	85841.5	0	0	7101.84	2.76	2.208		
18/04/2023	85880.7	39.2	31.36	7104.64	2.8	2.24		
19/04/2023	85903.4	22.7	18.16	7108.96	4.32	3.456		
20/04/2023	85993.5	90.1	72.08	7112.81	3.85	3.08		
21/04/2023	86083.6	90.1	72.08	7116.51	3.7	2.96		
22/04/2023	86146.7	63.1	50.48	7122.15	5.64	4.512		
23/04/2023	86247.7	101	80.8	7126.14	3.99	3.192		
24/04/2023	86279.1	31.4	25.12	7129.56	3.42	2.736		
25/04/2023	86299	19.9	15.92	7132.92	3.36	2.688		
26/04/2023	86373.3	74.3	59.44	7137.05	4.13	3.304		
27/04/2023	86453.5	80.2	64.16	7141.76	4.71	3.768		
28/04/2023	86543.3	89.8	71.84	7145.95	4.19	3.352		
29/04/2023	86560.9	17.6	14.08	7151.53	5.58	4.464		
30/04/2023	86599.8	38.9	31.12	7156.32	4.79	3.832		
31/03/2019	0	0	0	0	0	0		
		1950	1560		109.39	87.512		

[illegible]

**ปริมาณน้ำเสียของกังป้าตัก9
กังป้าตักขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W 1ตัว ใช้ไฟ 1.128Kw/H/D 33.84 Kw/H/M**

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Spa M157	Water Use M158	M159
31/03/2023	84649.8	#VALUE!		1541.493	#VALUE!	
01/04/2023	84714.8	65	52	1541.673	0.18	0.144
02/04/2023	84739.2	24.4	19.52	1542.587	0.914	0.7312
03/04/2023	84805.7	66.5	53.2	1542.775	0.188	0.1504
04/04/2023	84851.7	46	36.8	1543.647	0.872	0.6976
05/04/2023	84920.2	68.5	54.8	1544.528	0.881	0.7048
06/04/2023	85029.7	109.5	87.6	1545.045	0.517	0.4136
07/04/2023	85098.3	68.6	54.88	1545.253	0.208	0.1664
08/04/2023	85202	103.7	82.96	1545.849	0.596	0.4768
09/04/2023	85302.4	100.4	80.32	1546.471	0.622	0.4976
10/04/2023	85330.7	28.3	22.64	1546.764	0.293	0.2344
11/04/2023	85428.9	98.2	78.56	1547.424	0.66	0.528
12/04/2023	85457.8	28.9	23.12	1548.813	1.389	1.1112
13/04/2023	85562.4	104.6	83.68	1551.614	2.801	2.2408
14/04/2023	85663.5	101.1	80.88	1552.05	0.436	0.3488
15/04/2023	85737.8	74.3	59.44	1553.425	1.375	1.1
16/04/2023	85841.5	103.7	82.96	1554.621	1.196	0.9568
17/04/2023	85841.5	0	0	1554.874	0.253	0.2024
18/04/2023	85880.7	39.2	31.36	1555.138	0.264	0.2112
19/04/2023	85903.4	22.7	18.16	1556.585	1.447	1.1576
20/04/2023	85993.5	90.1	72.08	1557.371	0.786	0.6288
21/04/2023	86083.6	90.1	72.08	1558.926	1.555	1.244
22/04/2023	86146.7	63.1	50.48	1559.549	0.623	0.4984
23/04/2023	86247.7	101	80.8	1559.782	0.233	0.1864
24/04/2023	86279.1	31.4	25.12	1560.131	0.349	0.2792
25/04/2023	86299	19.9	15.92	1560.938	0.807	0.6456
26/04/2023	86373.3	74.3	59.44	1561.975	1.037	0.8296
27/04/2023	86453.5	80.2	64.16	1563.481	1.506	1.2048
28/04/2023	86543.3	89.8	71.84	1563.794	0.313	0.2504
29/04/2023	86560.9	17.6	14.08	1564.319	0.525	0.42
30/04/2023	86599.8	38.9	31.12	1566.015	1.696	1.3568
31/03/2019	0	0	0	0	0	0
		1950	1560		24.522	19.6176

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิด														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	บิลหาอุปกรณ์และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/04/2023	1.128	0.18	0.14	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
02/04/2023	1.128	0.914	0.73	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/04/2023	1.128	0.188	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
04/04/2023	1.128	0.872	0.70	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
05/04/2023	1.128	0.881	0.70	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
06/04/2023	1.128	0.517	0.41	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/04/2023	1.128	0.208	0.17	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
08/04/2023	1.128	0.596	0.48	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/04/2023	1.128	0.622	0.50	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/04/2023	1.128	0.293	0.23	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/04/2023	1.128	0.66	0.53	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/04/2023	1.128	1.389	1.11	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/04/2023	1.128	2.801	2.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/04/2023	1.128	0.436	0.35	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
15/04/2023	1.128	1.375	1.10	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
16/04/2023	1.128	1.196	0.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
17/04/2023	1.128	0.253	0.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
18/04/2023	1.128	0.264	0.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
19/04/2023	1.128	1.447	1.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
20/04/2023	1.128	0.786	0.63	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
21/04/2023	1.128	1.555	1.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
22/04/2023	1.128	0.623	0.50	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
23/04/2023	1.128	0.233	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
24/04/2023	1.128	0.349	0.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/04/2023	1.128	0.807	0.65	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/04/2023	1.128	1.037	0.83	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/04/2023	1.128	1.506	1.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
28/04/2023	1.128	0.313	0.25	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
29/04/2023	1.128	0.525	0.42	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
30/04/2023	1.128	1.696	1.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก10

กังน้าบัดขนาด 6 Q 2กังจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ใช้ไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B10 M160	Water Use M161	M162
31/03/2023	84649.8	#VALUE!		7640.75	#VALUE!	
01/04/2023	84714.8	65	52	7642.43	1.68	1.344
02/04/2023	84739.2	24.4	19.52	7644.64	2.21	1.768
03/04/2023	84805.7	66.5	53.2	7646.92	2.28	1.824
04/04/2023	84851.7	46	36.8	7648.94	2.02	1.616
05/04/2023	84920.2	68.5	54.8	7651.47	2.53	2.024
06/04/2023	85029.7	109.5	87.6	7653.72	2.25	1.8
07/04/2023	85098.3	68.6	54.88	7656.45	2.73	2.184
08/04/2023	85202	103.7	82.96	7658.93	2.48	1.984
09/04/2023	85302.4	100.4	80.32	7662.43	3.5	2.8
10/04/2023	85330.7	28.3	22.64	7664.26	1.83	1.464
11/04/2023	85428.9	98.2	78.56	7668	3.74	2.992
12/04/2023	85457.8	28.9	23.12	7669.13	1.13	0.904
13/04/2023	85562.4	104.6	83.68	7671.59	2.46	1.968
14/04/2023	85663.5	101.1	80.88	7673.35	1.76	1.408
15/04/2023	85737.8	74.3	59.44	7675.18	1.83	1.464
16/04/2023	85841.5	103.7	82.96	7677.64	2.46	1.968
17/04/2023	85841.5	0	0	7680.12	2.48	1.984
18/04/2023	85880.7	39.2	31.36	7683.35	3.23	2.584
19/04/2023	85903.4	22.7	18.16	7685.03	1.68	1.344
20/04/2023	85993.5	90.1	72.08	7687.16	2.13	1.704
21/04/2023	86083.6	90.1	72.08	7690.04	2.88	2.304
22/04/2023	86146.7	63.1	50.48	7691.79	1.75	1.4
23/04/2023	86247.7	101	80.8	7694.06	2.27	1.816
24/04/2023	86279.1	31.4	25.12	7696.01	1.95	1.56
25/04/2023	86299	19.9	15.92	7698.22	2.21	1.768
26/04/2023	86373.3	74.3	59.44	7700.34	2.12	1.696
27/04/2023	86453.5	80.2	64.16	7703	2.66	2.128
28/04/2023	86543.3	89.8	71.84	7705.18	2.18	1.744
29/04/2023	86560.9	17.6	14.08	7707.25	2.07	1.656
30/04/2023	86599.8	38.9	31.12	7712	4.75	3.8
		1950	1560		71.25	57

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด															ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
01/04/2023	123.6	1.68	1.34	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	non
02/04/2023	123.6	2.21	1.77	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
03/04/2023	123.6	2.28	1.82	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	non
04/04/2023	123.6	2.02	1.62	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	SanD
05/04/2023	123.6	2.53	2.02	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	non
06/04/2023	123.6	2.25	1.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
07/04/2023	123.6	2.73	2.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
08/04/2023	123.6	2.48	1.98	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
09/04/2023	123.6	3.5	2.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
10/04/2023	123.6	1.83	1.46	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
11/04/2023	123.6	3.74	2.99	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
12/04/2023	123.6	1.13	0.90	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
13/04/2023	123.6	2.46	1.97	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
14/04/2023	123.6	1.76	1.41	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	non
15/04/2023	123.6	1.83	1.46	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	non
16/04/2023	123.6	2.46	1.97	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	non
17/04/2023	123.6	2.48	1.98	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	non
18/04/2023	123.6	3.23	2.58	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	SanD
19/04/2023	123.6	1.68	1.34	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
20/04/2023	123.6	2.13	1.70	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
21/04/2023	123.6	2.88	2.30	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	SanD
22/04/2023	123.6	1.75	1.40	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
23/04/2023	123.6	2.27	1.82	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
24/04/2023	123.6	1.95	1.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
25/04/2023	123.6	2.21	1.77	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
26/04/2023	123.6	2.12	1.70	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
27/04/2023	123.6	2.66	2.13	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
28/04/2023	123.6	2.18	1.74	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
29/04/2023	123.6	2.07	1.66	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
30/04/2023	123.6	4.75	3.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... (ชื่อ) (นามสกุล) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ปาดอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซต จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายเรืองศักดิ์ ยัมยั้ง (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะ เติมอากาศ

18.00 ลบ.ม./วัน

2. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ

10.00 ลบ.ม./วัน

3. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ

60.00 ลบ.ม./วัน

4. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ

16.00 ลบ.ม./วัน

5. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ

12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 1,557.840 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,101.460 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 881.170 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. Supper A microorganism cleaners | 5.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อโรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่ ๕..เดือน..มิถุนายน....พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) ประจำ
เดือน...พฤษภาคม 2566.....


เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน 1 ชุด

ด้วยโรงแรมMai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส1)และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเรืองศักดิ์ แยมยิ่ง


หัวหน้าช่าง

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบารมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880.....
มีนายธน.....พีรโกคิน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..91/2565..... ออกให้โดย ..
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

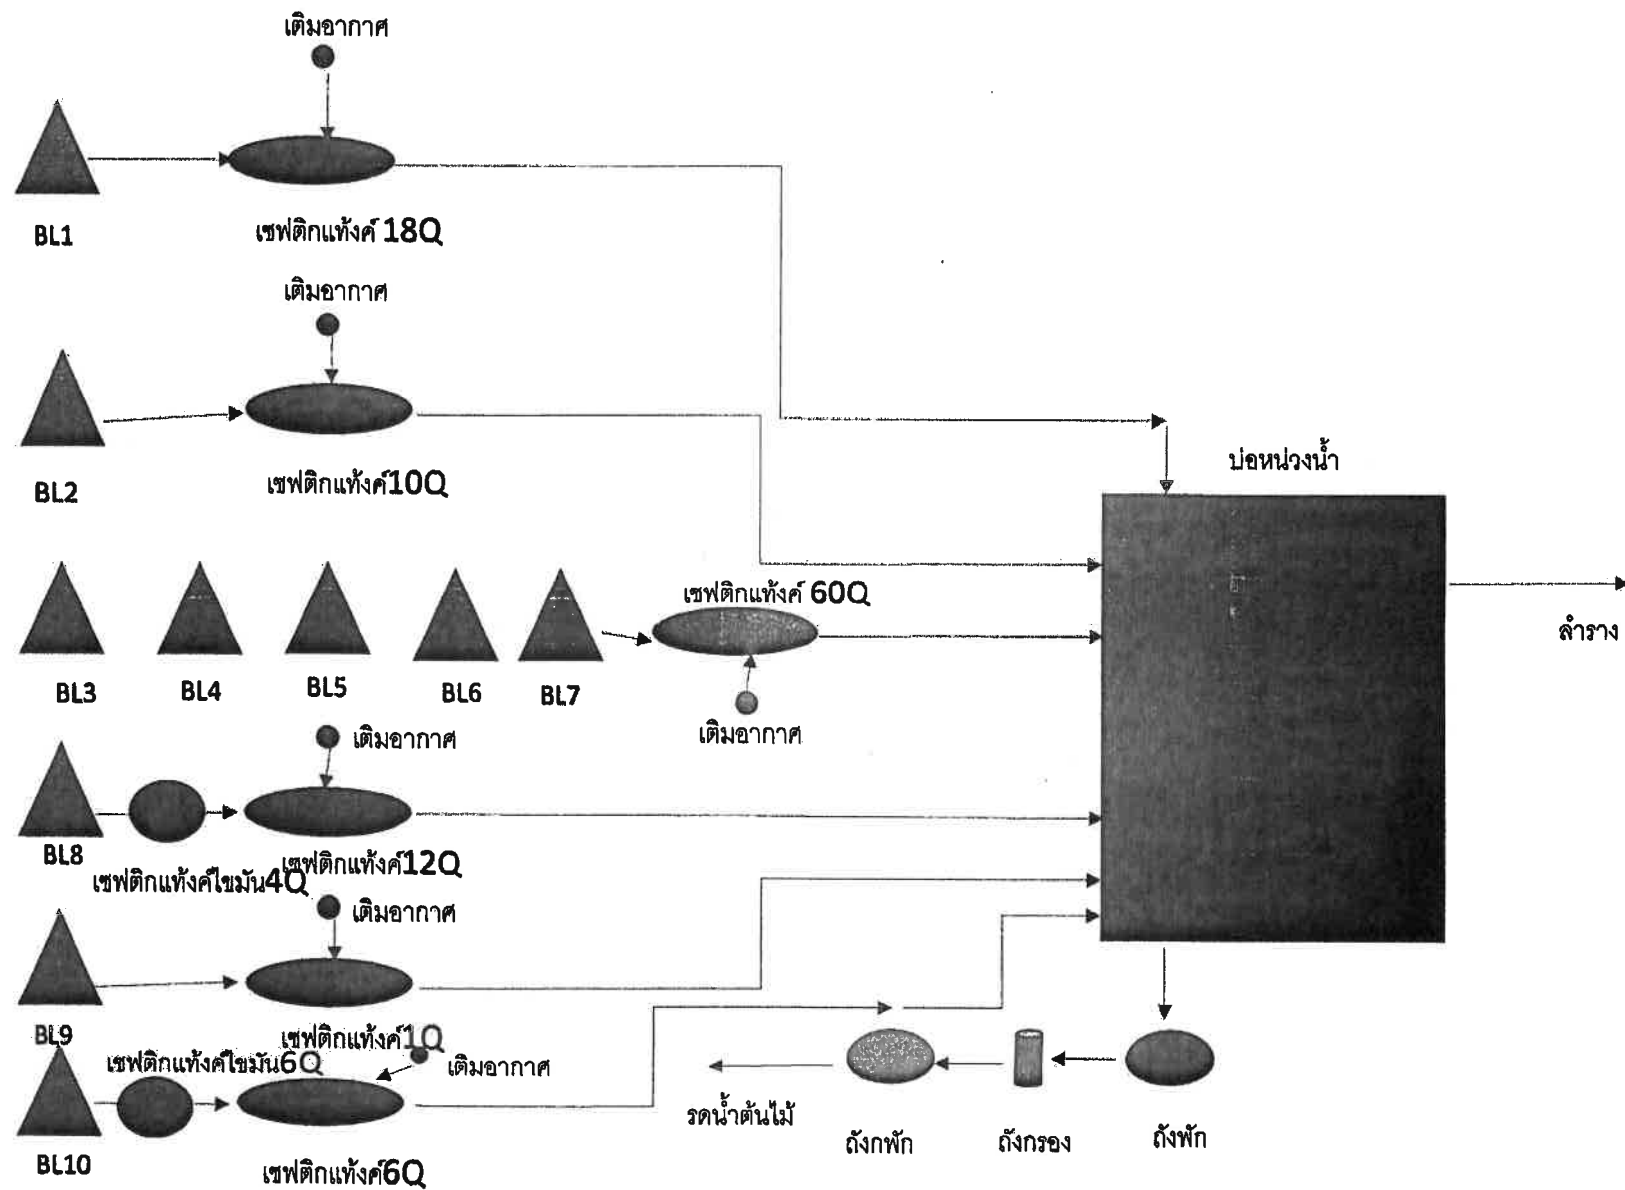

ปริมาณน้ำเสียของกังบับัดค1

กังบับัดขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ใช้ไฟ 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	M135
30/04/2022	86599.8	#VALUE!		10838.7	#VALUE!	
01/05/2022	86673	73.2	58.56	10848.4	9.7	7.76
02/05/2022	86727.8	54.8	43.84	10850.6	2.2	1.76
03/05/2022	86811.3	83.5	66.8	10867.7	17.1	13.68
04/05/2022	86894.1	82.8	66.24	10878.2	10.5	8.4
05/05/2022	86981.5	87.4	69.92	10883.9	5.7	4.56
06/05/2022	87068	86.5	69.2	10891.4	7.5	6
07/05/2022	87161	93	74.4	10896.2	4.8	3.84
08/05/2022	87189.9	28.9	23.12	10900.2	4	3.2
09/05/2022	87220.6	30.7	24.56	10910	9.8	7.84
10/05/2022	87298.8	78.2	62.56	10910.8	0.8	0.64
11/05/2022	87341.1	42.3	33.84	10918.2	7.4	5.92
12/05/2022	87370.1	29	23.2	10921.7	3.5	2.8
13/05/2022	87459.8	89.7	71.76	10924.1	2.4	1.92
14/05/2022	87491.5	31.7	25.36	10935.9	11.8	9.44
15/05/2022	87554.7	63.2	50.56	10938.1	2.2	1.76
16/05/2022	87604.5	49.8	39.84	10940.1	2	1.6
17/05/2022	87637.1	32.6	26.08	10942.8	2.7	2.16
18/05/2022	87666.6	29.5	23.6	10945.5	2.7	2.16
19/05/2022	87666.6	0	0	10949.3	3.8	3.04
20/05/2022	87666.6	0	0	10952.2	2.9	2.32
21/05/2022	87666.6	0	0	10956	3.8	3.04
22/05/2022	87666.6	0	0	10959.3	3.3	2.64
23/05/2022	87666.6	0	0	10973.1	13.8	11.04
24/05/2022	87761	94.4	75.52	10991.5	18.4	14.72
25/05/2022	87860.1	99.1	79.28	10998	6.5	5.2
26/05/2022	87960.6	100.5	80.4	11002.3	4.3	3.44
27/05/2022	88057.7	97.1	77.68	11008	5.7	4.56
28/05/2022	88057.7	0	0	11012.2	4.2	3.36
29/05/2022	88057.7	0	0	11015	2.8	2.24
30/05/2022	88057.7	0	0	11017.1	2.1	1.68
31/05/2022	88057.7	0	0	11020.4	3.3	2.64
		1457.9	1166.32		181.7	145.36

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/05/2022	9.36	9.7	7.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
02/05/2022	9.36	2.2	1.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
03/05/2022	9.36	17.1	13.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
04/05/2022	9.36	10.5	8.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
05/05/2022	9.36	5.7	4.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/05/2022	9.36	7.5	6.00	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/05/2022	9.36	4.8	3.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/05/2022	9.36	4	3.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/05/2022	9.36	9.8	7.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/05/2022	9.36	0.8	0.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/05/2022	9.36	7.4	5.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
12/05/2022	9.36	3.5	2.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
13/05/2022	9.36	2.4	1.92	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/05/2022	9.36	11.8	9.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
15/05/2022	9.36	2.2	1.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
16/05/2022	9.36	2	1.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
17/05/2022	9.36	2.7	2.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
18/05/2022	9.36	2.7	2.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
19/05/2022	9.36	3.8	3.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/05/2022	9.36	2.9	2.32	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
21/05/2022	9.36	3.8	3.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
22/05/2022	9.36	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
23/05/2022	9.36	13.8	11.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
24/05/2022	9.36	18.4	14.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/05/2022	9.36	6.5	5.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/05/2022	9.36	4.3	3.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/05/2022	9.36	5.7	4.56	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/05/2022	9.36	4.2	3.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
29/05/2022	9.36	2.8	2.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf
30/05/2022	9.36	2.1	1.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
31/05/2022	9.36	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดคอก2,3

ถังบำบัดขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใ้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B2 M136	Water Use M137	M138
30/04/2022	86599.8	#VALUE!		7941.5	#VALUE!	
01/05/2022	86673	73.2	58.56	7951.5	10	8
02/05/2022	86727.8	54.8	43.84	7954.9	3.4	2.72
03/05/2022	86811.3	83.5	66.8	7962.7	7.8	6.24
04/05/2022	86894.1	82.8	66.24	7967.9	5.2	4.16
05/05/2022	86981.5	87.4	69.92	7971.5	3.6	2.88
06/05/2022	87068	86.5	69.2	7973	1.5	1.2
07/05/2022	87161	93	74.4	7973.5	0.5	0.4
08/05/2022	87189.9	28.9	23.12	7974.4	0.9	0.72
09/05/2022	87220.6	30.7	24.56	7975	0.6	0.48
10/05/2022	87298.8	78.2	62.56	7979.3	4.3	3.44
11/05/2022	87341.1	42.3	33.84	7980.2	0.9	0.72
12/05/2022	87370.1	29	23.2	7982.4	2.2	1.76
13/05/2022	87459.8	89.7	71.76	7984.1	1.7	1.36
14/05/2022	87491.5	31.7	25.36	7985	0.9	0.72
15/05/2022	87554.7	63.2	50.56	7985.7	0.7	0.56
16/05/2022	87604.5	49.8	39.84	7986.1	0.4	0.32
17/05/2022	87637.1	32.6	26.08	7987.9	1.8	1.44
18/05/2022	87666.6	29.5	23.6	7988.1	0.2	0.16
19/05/2022	87666.6	0	0	7988.1	0	0
20/05/2022	87666.6	0	0	7988.1	0	0
21/05/2022	87666.6	0	0	7988.2	0.1	0.08
22/05/2022	87666.6	0	0	7988.2	0	0
23/05/2022	87666.6	0	0	7988.5	0.3	0.24
24/05/2022	87761	94.4	75.52	7988.8	0.3	0.24
25/05/2022	87860.1	99.1	79.28	7990.4	1.6	1.28
26/05/2022	87960.6	100.5	80.4	7991.1	0.7	0.56
27/05/2022	88057.7	97.1	77.68	7991.7	0.6	0.48
28/05/2022	88057.7	0	0	7993.9	2.2	1.76
29/05/2022	88057.7	0	0	7994.8	0.9	0.72
30/05/2022	88057.7	0	0	7997.1	2.3	1.84
31/05/2022	88057.7	0	0	7998.8	1.7	1.36
		1457.9	1166.32		57.3	45.84

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/05/2022	4.8	10	8.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
02/05/2022	4.8	3.4	2.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
03/05/2022	4.8	7.8	6.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
04/05/2022	4.8	5.2	4.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
05/05/2022	4.8	3.6	2.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/05/2022	4.8	1.5	1.20	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/05/2022	4.8	0.5	0.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/05/2022	4.8	0.9	0.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/05/2022	4.8	0.6	0.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/05/2022	4.8	4.3	3.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/05/2022	4.8	0.9	0.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
12/05/2022	4.8	2.2	1.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
13/05/2022	4.8	1.7	1.36	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/05/2022	4.8	0.9	0.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
15/05/2022	4.8	0.7	0.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
16/05/2022	4.8	0.4	0.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
17/05/2022	4.8	1.8	1.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
18/05/2022	4.8	0.2	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
19/05/2022	4.8	0	0.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/05/2022	4.8	0	0.00	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
21/05/2022	4.8	0.1	0.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
22/05/2022	4.8	0	0.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
23/05/2022	4.8	0.3	0.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
24/05/2022	4.8	0.3	0.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/05/2022	4.8	1.6	1.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/05/2022	4.8	0.7	0.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/05/2022	4.8	0.6	0.48	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/05/2022	4.8	2.2	1.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
29/05/2022	4.8	0.9	0.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf
30/05/2022	4.8	2.3	1.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
31/05/2022	4.8	1.7	1.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดค3,4,5,6,7

ถังบำบัดขนาด 60 Q จำนวน Air Blower 1500W 1ตัว ใช้ไฟ 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B3 M139	Water Use M137	M141	Main Meter Water B4 M142	Water Use M143	M144	Main Meter Water B5 M145	Water Use M146	M147	Main Meter Water B6 M148	Water Use M149	M150	Main Meter Water B7 M151	Water Use M152	M153	Total Building M³	Total น้ำเสีย Building/D M132
30/04/2022	86599.8	#VALUE!		4862.3	#VALUE!		6498.3	#VALUE!		9773.4	#VALUE!		4511.9	#VALUE!		4445.8	#VALUE!			
01/05/2022	86673	73.2	58.56	4863.8	1.5	1.2	6498.6	0.3	0.24	9781.8	8.4	6.72	4514.5	2.6	2.08	4446.8	1	0.8	13.8	11.04
02/05/2022	86727.8	54.8	43.84	4865.8	2	1.6	6498.9	0.3	0.24	9786.9	5.1	4.08	4516.7	2.2	1.76	4447.5	0.7	0.56	10.3	8.24
03/05/2022	86811.3	83.5	66.8	4868.1	2.3	1.84	6499.3	0.4	0.32	9792	5.1	4.08	4518.5	1.8	1.44	4448.1	0.6	0.48	10.2	8.16
04/05/2022	86894.1	82.8	66.24	4872.4	4.3	3.44	6499.6	0.3	0.24	9798.2	6.2	4.96	4520	1.5	1.2	4448.3	0.2	0.16	12.5	10.00
05/05/2022	86981.5	87.4	69.92	4875.7	3.3	2.64	6499.8	0.2	0.16	9801.2	3	2.4	4520.9	0.9	0.72	4448.6	0.3	0.24	7.7	6.16
06/05/2022	87068	86.5	69.2	4877.1	1.4	1.12	6500.4	0.6	0.48	9804.2	3	2.4	4522.7	1.8	1.44	4448.7	0.1	0.08	6.9	5.62
07/05/2022	87161	93	74.4	4877.8	0.7	0.56	6500.6	0.1	0.08	9807	2.8	2.24	4523.6	0.9	0.72	4448.9	0.2	0.16	4.7	3.76
08/05/2022	87189.9	28.9	23.12	4877.9	0.1	0.08	6500.7	0.2	0.16	9813	6	4.8	4525.1	1.5	1.2	4449	0.1	0.08	7.9	6.32
09/05/2022	87220.6	30.7	24.56	4877.9	0	0	6502.3	1.6	1.28	9816	3	2.4	4526.3	1.2	0.96	4449.1	0.1	0.08	5.9	4.72
10/05/2022	87298.8	78.2	62.56	4880.1	2.2	1.76	6503.8	1.5	1.2	9818.9	2.9	2.32	4526.9	0.6	0.48	4449.1	0	0	7.2	5.76
11/05/2022	87341.1	42.3	33.84	4880.2	0.1	0.08	6505.8	2	1.6	9821.6	2.7	2.16	4527.9	1	0.8	4449.6	0.6	0.4	6.3	5.04
12/05/2022	87370.1	29	23.2	4880.5	0.3	0.24	6505.8	0	0	9825.7	4.1	3.28	4530.1	2.2	1.76	4452	2.4	1.92	9	7.20
13/05/2022	87459.8	89.7	71.76	4880.6	0.1	0.08	6505.8	0	0	9830.3	4.6	3.68	4531.5	1.4	1.12	4453.7	1.7	1.36	7.8	6.24
14/05/2022	87491.5	31.7	25.36	4880.6	0	0	6505.9	0.1	0.08	9836.5	6.2	4.96	4531.9	0.4	0.32	4453.9	0.2	0.16	6.9	5.52
15/05/2022	87554.7	63.2	50.56	4880.7	0.1	0.08	6506.1	0.2	0.16	9839.6	3.1	2.48	4532.3	0.4	0.32	4454	0.1	0.08	3.9	3.12
16/05/2022	87604.5	49.8	39.84	4880.7	0	0	6506.4	0.3	0.24	9842	2.4	1.92	4533.2	0.9	0.72	4454	0	0	3.6	2.88
17/05/2022	87637.1	32.6	26.08	4882.2	1.5	1.2	6506.5	0.1	0.08	9845.7	3.7	2.96	4533.3	0.1	0.08	4454.1	0.1	0.08	5.5	4.40
18/05/2022	87666.6	29.5	23.6	4882.3	0.1	0.08	6506.9	0.4	0.32	9859.7	14	11.2	4533.9	0.6	0.48	4454.2	0.1	0.08	15.2	12.16
19/05/2022	87666.6	0	0	4882.3	0	0	6507.1	0.2	0.16	9863.3	3.6	2.88	4534.5	0.6	0.48	4454.4	0.2	0.16	4.6	3.68
20/05/2022	87666.6	0	0	4882.7	0.4	0.32	6507.5	0.4	0.32	9867.4	4.1	3.28	4535.6	1.1	0.88	4454.6	0.2	0.16	6.2	4.96
21/05/2022	87666.6	0	0	4882.8	0.1	0.08	6507.8	0.3	0.24	9872.2	4.8	3.84	4536.1	0.5	0.4	4454.8	0.2	0.16	5.9	4.72
22/05/2022	87666.6	0	0	4882.9	0.1	0.08	6509.2	1.4	1.12	9876.1	3.9	3.12	4537.1	1	0.8	4454.8	0	0	6.4	5.12
23/05/2022	87666.6	0	0	4883	0.1	0.08	6509.5	0.3	0.24	9880.6	4.5	3.6	4537.9	0.8	0.64	4454.9	0.1	0.08	5.8	4.64
24/05/2022	87761	94.4	75.52	4883.4	0.4	0.32	6509.8	0.3	0.24	9886.2	5.6	4.48	4538.9	1	0.8	4455.1	0.2	0.16	7.5	6.00
25/05/2022	87860.1	99.1	79.28	4883.6	0.2	0.16	6510.5	0.7	0.56	9892.2	6	4.8	4540.4	1.5	1.2	4455.5	0.4	0.32	8.8	7.04
26/05/2022	87960.6	100.5	80.4	4884.3	0.7	0.56	6511.5	1	0.8	9900.4	8.2	6.56	4541.5	1.1	0.88	4456.2	0.7	0.56	11.7	9.36
27/05/2022	88057.7	97.1	77.68	4884.3	0	0	6512.1	0.6	0.48	9905.3	4.9	3.92	4542	0.5	0.4	4456.2	0	0	6	4.80
28/05/2022	88057.7	0	0	4884.4	0.1	0.08	6512.5	0.4	0.32	9910.5	5.2	4.16	4542.6	0.6	0.48	4456.3	0.1	0.08	6.4	5.12
29/05/2022	88057.7	0	0	4884.4	0	0	6512.8	0.3	0.24	9913.6	3.1	2.48	4542.9	0.3	0.24	4456.4	0.1	0.08	3.8	3.04
30/05/2022	88057.7	0	0	4884.4	0	0	6513.1	0.3	0.24	9916.5	2.9	2.32	4543.3	0.4	0.32	4456.4	0	0	3.6	2.88
31/05/2022	88057.7	0	0	4884.5	0.1	0.08	6513.4	0.3	0.24	9919.6	3.1	2.48	4544.2	0.9	0.72	4456.5	0.1	0.08	4.6	3.60
		รวม 457.9	1166.32		22.2	17.76		15.1	12.08		146.2	116.96		32.3	25.84		10.7	8.56	226.5	181.2

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบป บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในท กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	บ่อก และ แนว ทางแก ว	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/05/2022	27	13.8	11.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
02/05/2022	27	10.3	8.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
03/05/2022	27	10.2	8.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
04/05/2022	27	12.5	10.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
05/05/2022	27	7.7	6.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/05/2022	27	6.9	5.52	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/05/2022	27	4.7	3.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/05/2022	27	7.9	6.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/05/2022	27	5.9	4.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/05/2022	27	7.2	5.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/05/2022	27	6.3	5.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
12/05/2022	27	9	7.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
13/05/2022	27	7.8	6.24	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/05/2022	27	6.9	5.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
15/05/2022	27	3.9	3.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
16/05/2022	27	3.6	2.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
17/05/2022	27	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
18/05/2022	27	15.2	12.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
19/05/2022	27	4.6	3.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/05/2022	27	6.2	4.96	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
21/05/2022	27	5.9	4.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
22/05/2022	27	6.4	5.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
23/05/2022	27	5.8	4.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
24/05/2022	27	7.5	6.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/05/2022	27	8.8	7.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/05/2022	27	11.7	9.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/05/2022	27	6	4.80	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/05/2022	27	6.4	5.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
29/05/2022	27	3.8	3.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf
30/05/2022	27	3.6	2.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
31/05/2022	27	4.5	3.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf

ปริมาณน้ำเสียของกังบับด็ค8

**กังบับดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower 130W 1ตัว 100W 1 ตัว
ไฟฟ้า 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M**

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155	M156		
30/04/2022	86599.8	#VALUE!		7156.32	#VALUE!			
01/05/2022	86673	73.2	58.56	7159.58	3.26	2.608		
02/05/2022	86727.8	54.8	43.84	7162.84	3.26	2.608		
03/05/2022	86811.3	83.5	66.8	7166.25	3.41	2.728		
04/05/2022	86894.1	82.8	66.24	7170.01	3.76	3.008		
05/05/2022	86981.5	87.4	69.92	7172.15	2.14	1.712		
06/05/2022	87068	86.5	69.2	7175.07	2.92	2.336		
07/05/2022	87161	93	74.4	7177.56	2.49	1.992		
08/05/2022	87189.9	28.9	23.12	7180.19	2.63	2.104		
09/05/2022	87220.6	30.7	24.56	7182.35	2.16	1.728		
10/05/2022	87298.8	78.2	62.56	7185.21	2.86	2.288		
11/05/2022	87341.1	42.3	33.84	7187.84	2.63	2.104		
12/05/2022	87370.1	29	23.2	7190.3	2.46	1.968		
13/05/2022	87459.8	89.7	71.76	7193.49	3.19	2.552		
14/05/2022	87491.5	31.7	25.36	7195.97	2.48	1.984		
15/05/2022	87554.7	63.2	50.56	7198.11	2.14	1.712		
16/05/2022	87604.5	49.8	39.84	7200.44	2.33	1.864		
17/05/2022	87637.1	32.6	26.08	7202.87	2.43	1.944		
18/05/2022	87666.6	29.5	23.6	7205.41	2.54	2.032		
19/05/2022	87666.6	0	0	7208.02	2.61	2.088		
20/05/2022	87666.6	0	0	7210.76	2.74	2.192		
21/05/2022	87666.6	0	0	7212.94	2.18	1.744		
22/05/2022	87666.6	0	0	7215.48	2.54	2.032		
23/05/2022	87666.6	0	0	7218.46	2.98	2.384		
24/05/2022	87761	94.4	75.52	7221.44	2.98	2.384		
25/05/2022	87860.1	99.1	79.28	7224.32	2.88	2.304		
26/05/2022	87960.6	100.5	80.4	7226.86	2.54	2.032		
27/05/2022	88057.7	97.1	77.68	7229.61	2.75	2.2		
28/05/2022	88057.7	0	0	7232.17	2.56	2.048		
29/05/2022	88057.7	0	0	7234.81	2.64	2.112		
30/05/2022	88057.7	0	0	7236.91	2.1	1.68		
31/05/2022	88057.7	0	0	7239.02	2.11	1.688		
		1457.9	1166.32		82.7	66.16		

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/05/2022	165.6	13.8	11.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
02/05/2022	165.6	10.3	8.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
03/05/2022	165.6	10.2	8.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
04/05/2022	165.6	12.5	10.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
05/05/2022	165.6	7.7	6.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/05/2022	165.6	6.9	5.52	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/05/2022	165.6	4.7	3.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/05/2022	165.6	7.9	6.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/05/2022	165.6	5.9	4.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/05/2022	165.6	7.2	5.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/05/2022	165.6	6.3	5.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
12/05/2022	165.6	9	7.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
13/05/2022	165.6	7.8	6.24	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/05/2022	165.6	6.9	5.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
15/05/2022	165.6	3.9	3.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
16/05/2022	165.6	3.6	2.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
17/05/2022	165.6	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
18/05/2022	165.6	15.2	12.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
19/05/2022	165.6	4.6	3.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/05/2022	165.6	6.2	4.96	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
21/05/2022	165.6	5.9	4.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
22/05/2022	165.6	6.4	5.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
23/05/2022	165.6	5.8	4.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
24/05/2022	165.6	7.5	6.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/05/2022	165.6	8.8	7.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/05/2022	165.6	11.7	9.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/05/2022	165.6	6	4.80	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/05/2022	165.6	6.4	5.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
29/05/2022	165.6	3.8	3.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf
30/05/2022	165.6	3.6	2.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
31/05/2022	165.6	4.5	3.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf

ปริมาณน้ำเสียของกังป้าบัตตัก9

กังป้าบัตตักขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W ตัว ใช้ไฟ 1.128Kw/Hr/D 33.84 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³ #VALUE!	M132	Main Meter Water Spa M157	Water Use M158 #VALUE!	M159
30/04/2022	86599.8			1566.015		
01/05/2022	86673	73.2	58.56	1566.243	0.228	0.1824
02/05/2022	86727.8	54.8	43.84	1566.482	0.239	0.1912
03/05/2022	86811.3	83.5	66.8	1566.747	0.265	0.212
04/05/2022	86894.1	82.8	66.24	1568.432	1.685	1.348
05/05/2022	86981.5	87.4	69.92	1568.64	0.208	0.1664
06/05/2022	87068	86.5	69.2	1568.825	0.185	0.148
07/05/2022	87161	93	74.4	1569.008	0.183	0.1464
08/05/2022	87189.9	28.9	23.12	1569.216	0.208	0.1664
09/05/2022	87220.6	30.7	24.56	1569.446	0.23	0.184
10/05/2022	87298.8	78.2	62.56	1569.665	0.219	0.1752
11/05/2022	87341.1	42.3	33.84	1569.968	0.303	0.2424
12/05/2022	87370.1	29	23.2	1570.222	0.254	0.2032
13/05/2022	87459.8	89.7	71.76	1570.364	0.142	0.1136
14/05/2022	87491.5	31.7	25.36	1570.579	0.215	0.172
15/05/2022	87554.7	63.2	50.56	1570.812	0.233	0.1864
16/05/2022	87604.5	49.8	39.84	1571.045	0.233	0.1864
17/05/2022	87637.1	32.6	26.08	1571.263	0.218	0.1744
18/05/2022	87666.6	29.5	23.6	1571.466	0.203	0.1624
19/05/2022	87666.6	0	0	1571.651	0.185	0.148
20/05/2022	87666.6	0	0	1573.288	1.637	1.3096
21/05/2022	87666.6	0	0	1573.572	0.284	0.2272
22/05/2022	87666.6	0	0	1573.861	0.289	0.2312
23/05/2022	87666.6	0	0	1574.057	0.196	0.1568
24/05/2022	87761	94.4	75.52	1574.32	0.263	0.2104
25/05/2022	87860.1	99.1	79.28	1574.56	0.24	0.192
26/05/2022	87960.6	100.5	80.4	1575.145	0.585	0.468
27/05/2022	88057.7	97.1	77.68	1575.273	0.128	0.1024
28/05/2022	88057.7	0	0	1575.477	0.204	0.1632
29/05/2022	88057.7	0	0	1575.744	0.267	0.2136
30/05/2022	88057.7	0	0	1575.921	0.177	0.1416
31/05/2022	88057.7	0	0	1576.118	0.197	0.1576
		1457.9	1166.32		10.103	8.0824

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/05/2022	1.128	0.228	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
02/05/2022	1.128	0.239	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
03/05/2022	1.128	0.265	0.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
04/05/2022	1.128	1.685	1.35	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
05/05/2022	1.128	0.208	0.17	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/05/2022	1.128	0.185	0.15	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/05/2022	1.128	0.183	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/05/2022	1.128	0.208	0.17	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/05/2022	1.128	0.23	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/05/2022	1.128	0.219	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/05/2022	1.128	0.303	0.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
12/05/2022	1.128	0.254	0.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
13/05/2022	1.128	0.142	0.11	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/05/2022	1.128	0.215	0.17	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
15/05/2022	1.128	0.233	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
16/05/2022	1.128	0.233	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
17/05/2022	1.128	0.218	0.17	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
18/05/2022	1.128	0.203	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
19/05/2022	1.128	0.185	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/05/2022	1.128	1.637	1.31	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
21/05/2022	1.128	0.284	0.23	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
22/05/2022	1.128	0.289	0.23	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
23/05/2022	1.128	0.196	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
24/05/2022	1.128	0.263	0.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/05/2022	1.128	0.24	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/05/2022	1.128	0.585	0.47	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/05/2022	1.128	0.128	0.10	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/05/2022	1.128	0.204	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
29/05/2022	2.128	0.267	0.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf
30/05/2022	3.128	0.177	0.14	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
31/05/2022	4.128	0.197	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดท10

ถังบำบัดขนาด 6 Q 2ถังจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ใช้ไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	#VALUE!	M132	Main Meter Water B10 M160	Water Use M161 #VALUE!	M162
30/04/2022	86599.8				7712		
01/05/2022	86673	73.2		58.56	7713.77	1.77	1.416
02/05/2022	86727.8	54.8		43.84	7715.24	1.47	1.176
03/05/2022	86811.3	83.5		66.8	7716.79	1.55	1.24
04/05/2022	86894.1	82.8		66.24	7720.27	3.48	2.784
05/05/2022	86981.5	87.4		69.92	7722.47	2.2	1.76
06/05/2022	87068	86.5		69.2	7723.71	1.24	0.992
07/05/2022	87161	93		74.4	7725.55	1.84	1.472
08/05/2022	87189.9	28.9		23.12	7727.65	2.1	1.68
09/05/2022	87220.6	30.7		24.56	7729.6	1.95	1.56
10/05/2022	87298.8	78.2		62.56	7731.92	2.32	1.856
11/05/2022	87341.1	42.3		33.84	7734.42	2.5	2
12/05/2022	87370.1	29		23.2	7736.91	2.49	1.992
13/05/2022	87459.8	89.7		71.76	7740.19	3.28	2.624
14/05/2022	87491.5	31.7		25.36	7742.35	2.16	1.728
*15/05/2022	87554.7	63.2		50.56	7744.21	1.86	1.488
16/05/2022	87604.5	49.8		39.84	7746.22	2.01	1.608
17/05/2022	87637.1	32.6		26.08	7747.68	1.46	1.168
18/05/2022	87666.6	29.5		23.6	7749.05	1.37	1.096
19/05/2022	87666.6	0		0	7751.14	2.09	1.672
20/05/2022	87666.6	0		0	7752.67	1.53	1.224
21/05/2022	87666.6	0		0	7754.39	1.72	1.376
22/05/2022	87666.6	0		0	7756.41	2.02	1.616
23/05/2022	87666.6	0		0	7759.17	2.76	2.208
24/05/2022	87761	94.4		75.52	7761.55	2.38	1.904
25/05/2022	87860.1	99.1		79.28	7764.34	2.79	2.232
26/05/2022	87960.6	100.5		80.4	7767.74	3.4	2.72
27/05/2022	88057.7	97.1		77.68	7770.89	3.15	2.52
28/05/2022	88057.7	0		0	7772.82	1.93	1.544
29/05/2022	88057.7	0		0	7775.24	2.42	1.936
30/05/2022	88057.7	0		0	7777.2	1.96	1.568
31/05/2022	88057.7	0		0	7778.82	1.62	1.296
		1457.9		1166.32		66.82	53.456

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/05/2022	123.6	1.77	1.42	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
02/05/2022	123.6	1.47	1.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
03/05/2022	123.6	1.55	1.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
04/05/2022	123.6	3.48	2.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
05/05/2022	123.6	2.2	1.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/05/2022	123.6	1.24	0.99	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
07/05/2022	123.6	1.84	1.47	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/05/2022	123.6	2.1	1.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/05/2022	123.6	1.95	1.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/05/2022	123.6	2.32	1.86	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/05/2022	123.6	2.5	2.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
12/05/2022	123.6	2.49	1.99	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
13/05/2022	123.6	3.28	2.62	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/05/2022	123.6	2.16	1.73	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
15/05/2022	123.6	1.86	1.49	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
16/05/2022	123.6	2.01	1.61	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
17/05/2022	123.6	1.46	1.17	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
18/05/2022	123.6	1.37	1.10	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
19/05/2022	123.6	2.09	1.67	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/05/2022	123.6	1.53	1.22	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
21/05/2022	123.6	1.72	1.38	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
22/05/2022	123.6	2.02	1.62	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
23/05/2022	123.6	2.76	2.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
24/05/2022	123.6	2.38	1.90	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/05/2022	123.6	2.79	2.23	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/05/2022	123.6	3.4	2.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
27/05/2022	123.6	3.15	2.52	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
28/05/2022	123.6	1.93	1.54	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
29/05/2022	123.6	2.42	1.94	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf
30/05/2022	123.6	1.96	1.57	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
31/05/2022	123.6	1.62	1.30	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(*Dr. 2 On*)เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(*130256000 2560*)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซต จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ นายเรืองศักดิ์ แยมย้ง (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะ เต็มอากาศ	18.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	10.00 ลบ.ม./วัน
3. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	60.00 ลบ.ม./วัน
4. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	16.00 ลบ.ม./วัน
5. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ	☒ ระบบเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบทะกอน	☐ อื่นๆ
	☐ อื่นๆ
	☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหนองน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรถดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,557.840 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,101.460 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 881.170 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. Supper A microorganism cleaners 5.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเดิมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อ โรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่ ~~๕~~ เดือน ..กรกฎาคม....พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) ประจำ
เดือน...มิถุนายน 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน1ชุด

ด้วยโรงแรมMai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส1)และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเรืองศักดิ์ แยมย้ง


หัวหน้าช่าง

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบารมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880.....
มีนายธน.....พีรโกสิน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..91/2565..... ออกให้โดย ..
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

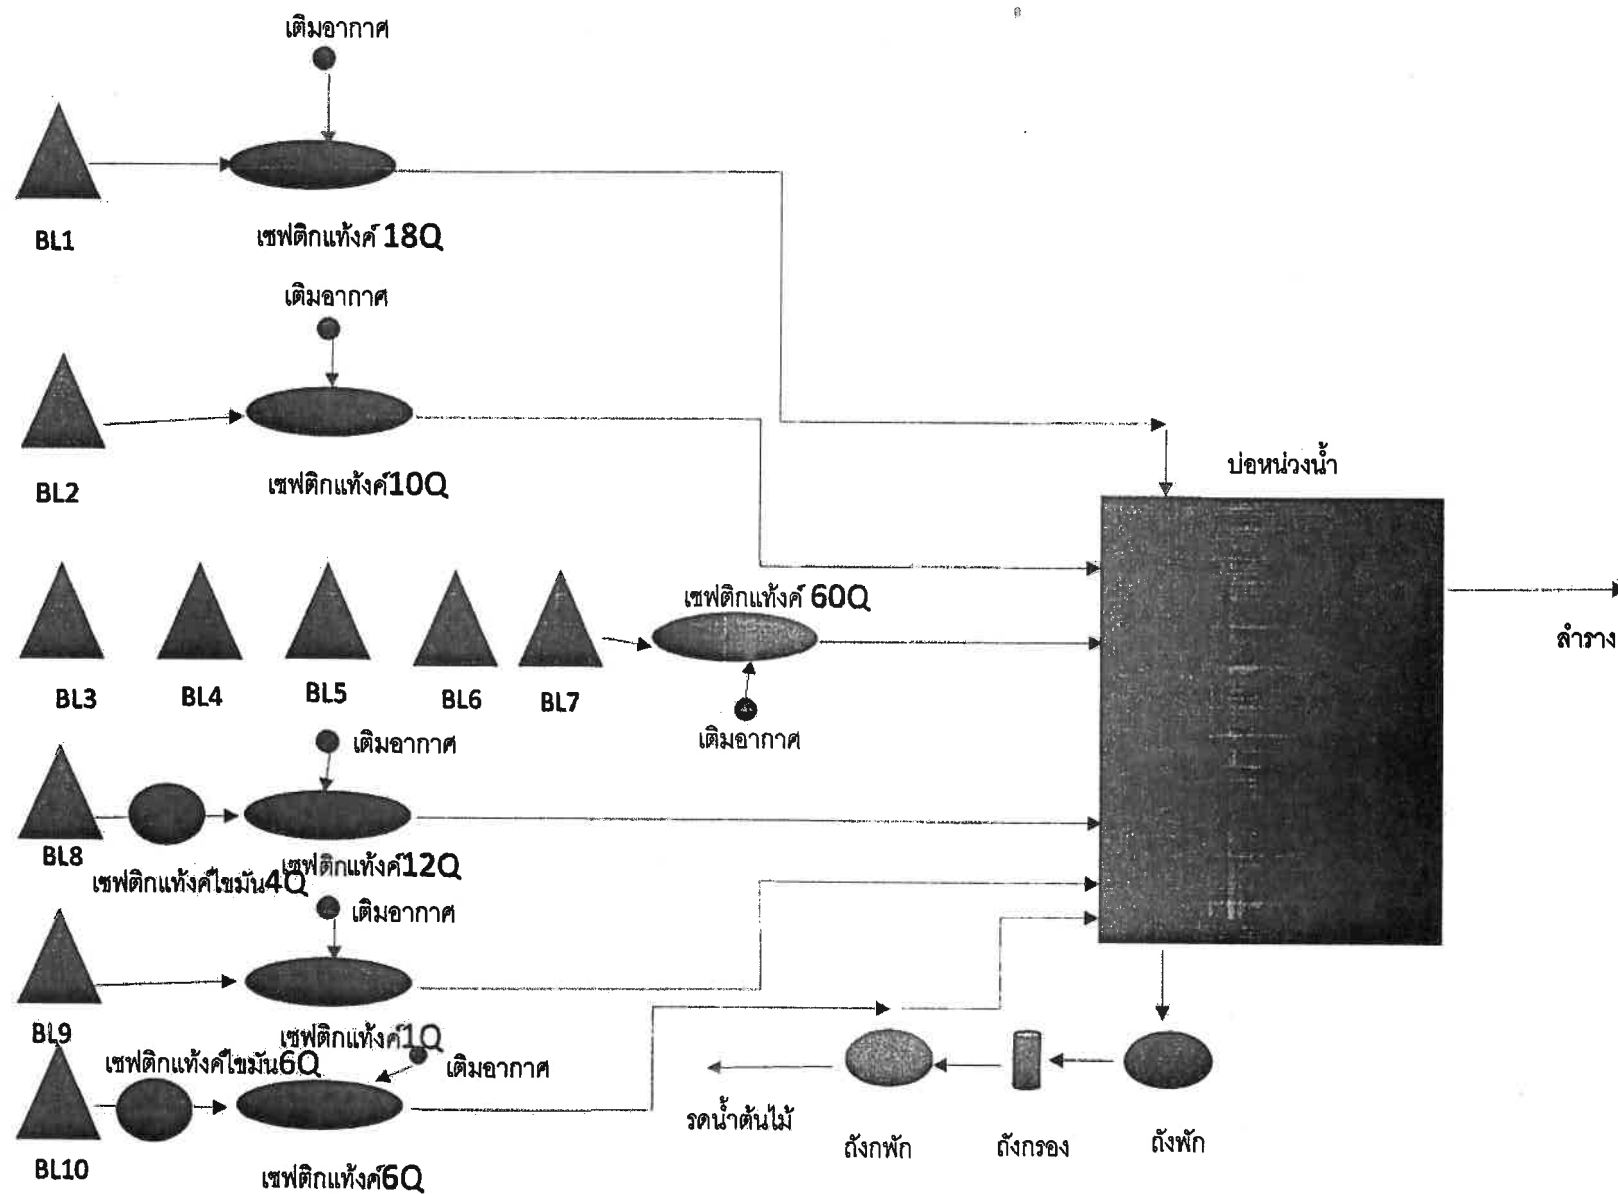

ปริมาณน้ำเสียของกังนํ้าดัดค1

กังนํ้าดัดขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ไข้ไฟ 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	M135
31/05/2023	88057.7	#VALUE!		11020.4	#VALUE!	
01/06/2023	88057.7	0	0	11023	2.6	2.08
02/06/2023	88057.7	0	0	11026.3	3.3	2.64
03/06/2023	88057.7	0	0	11029.4	3.1	2.48
04/06/2023	88163.1	105.4	84.32	11033.5	4.1	3.28
05/06/2023	88242.8	79.7	63.76	11036.3	2.8	2.24
06/06/2023	88319.6	76.8	61.44	11039.3	3	2.4
07/06/2023	88320.1	0.5	0.4	11041.9	2.6	2.08
08/06/2023	88320.1	0	0	11044.4	2.5	2
09/06/2023	88380	59.9	47.92	11059.1	14.7	11.76
10/06/2023	88456.6	76.6	61.28	11062.4	3.3	2.64
11/06/2023	88523.6	67	53.6	11064.9	2.5	2
12/06/2023	88571.3	47.7	38.16	11068.4	3.5	2.8
13/06/2023	88605.4	34.1	27.28	11077.3	8.9	7.12
14/06/2023	88632.6	27.2	21.76	11085.2	7.9	6.32
15/06/2023	88671.8	39.2	31.36	11091.1	5.9	4.72
16/06/2023	88715.9	44.1	35.28	11094.2	3.1	2.48
17/06/2023	88770	54.1	43.28	11096.9	2.7	2.16
18/06/2023	88842.1	72.1	57.68	11099.7	2.8	2.24
19/06/2023	88849.8	7.7	6.16	11101.8	2.1	1.68
20/06/2023	88849.8	0	0	11116.4	14.6	11.68
21/06/2023	88871	21.2	16.96	11120.9	4.5	3.6
22/06/2023	88922	51	40.8	11124.5	3.6	2.88
23/06/2023	88964.2	42.2	33.76	11150.6	26.1	20.88
24/06/2023	89018.1	53.9	43.12	11153.8	3.2	2.56
25/06/2023	89084.4	66.3	53.04	11155.9	2.1	1.68
26/06/2023	89149.5	65.1	52.08	11159.2	3.3	2.64
27/06/2023	89212.6	63.1	50.48	11163	3.8	3.04
28/06/2023	89243.3	30.7	24.56	11167.1	4.1	3.28
29/06/2023	89243.3	0	0	11170.9	3.8	3.04
30/06/2023	89243.3	0	0	11175.6	4.7	3.76
	0			0	0	0
		1185.6	948.48		155.2	124.16

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	บ่อบำ บัดและ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/06/2023	9.36	2.6	2.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf
02/06/2023	9.36	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/06/2023	9.36	3.1	2.48	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/06/2023	9.36	4.1	3.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
05/06/2023	9.36	2.8	2.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
06/06/2023	9.36	3	2.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/06/2023	9.36	2.6	2.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
08/06/2023	9.36	2.5	2.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
09/06/2023	9.36	14.7	11.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/06/2023	9.36	3.3	2.64	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/06/2023	9.36	2.5	2.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/06/2023	9.36	3.5	2.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/06/2023	9.36	8.9	7.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
14/06/2023	9.36	7.9	6.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
15/06/2023	9.36	5.9	4.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
16/06/2023	9.36	3.1	2.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/06/2023	9.36	2.7	2.16	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/06/2023	9.36	2.8	2.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/06/2023	9.36	2.1	1.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
20/06/2023	9.36	14.6	11.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
21/06/2023	9.36	4.5	3.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
22/06/2023	9.36	3.6	2.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
23/06/2023	9.36	26.1	20.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/06/2023	9.36	3.2	2.56	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/06/2023	9.36	2.1	1.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/06/2023	9.36	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	sandska
27/06/2023	9.36	3.8	3.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
28/06/2023	9.36	4.1	3.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
29/06/2023	9.36	3.8	3.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
30/06/2023	9.36	4.7	3.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod

ปริมาณน้ำเสียของกังปาดัก2

กังปาดักขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใช้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B2 M136	Water Use M137	M138
31/05/2023	88057.7	#VALUE!		7998.8	#VALUE!	
01/06/2023	88057.7	0	0	7999.5	0.7	0.56
02/06/2023	88057.7	0	0	8000.7	1.2	0.96
03/06/2023	88057.7	0	0	8002.4	1.7	1.36
04/06/2023	88163.1	105.4	84.32	8004.3	1.9	1.52
05/06/2023	88242.8	79.7	63.76	8006.4	2.1	1.68
06/06/2023	88319.6	76.8	61.44	8009.3	2.9	2.32
07/06/2023	88320.1	0.5	0.4	8015.1	5.8	4.64
08/06/2023	88320.1	0	0	8020.6	5.5	4.4
09/06/2023	88380	59.9	47.92	8023.3	2.7	2.16
10/06/2023	88456.6	76.6	61.28	8025.8	2.5	2
11/06/2023	88523.6	67	53.6	8029.3	3.5	2.8
12/06/2023	88571.3	47.7	38.16	8032.7	3.4	2.72
13/06/2023	88605.4	34.1	27.28	8036.1	3.4	2.72
14/06/2023	88632.6	27.2	21.76	8038.3	2.2	1.76
15/06/2023	88671.8	39.2	31.36	8041.7	3.4	2.72
16/06/2023	88715.9	44.1	35.28	8042.6	0.9	0.72
17/06/2023	88770	54.1	43.28	8043.5	0.9	0.72
18/06/2023	88842.1	72.1	57.68	8044.8	1.3	1.04
19/06/2023	88849.8	7.7	6.16	8045.5	0.7	0.56
20/06/2023	88849.8	0	0	8046	0.5	0.4
21/06/2023	88871	21.2	16.96	8050.5	4.5	3.6
22/06/2023	88922	51	40.8	8056.1	5.6	4.48
23/06/2023	88964.2	42.2	33.76	8058.1	2	1.6
24/06/2023	89018.1	53.9	43.12	8059.4	1.3	1.04
25/06/2023	89084.4	66.3	53.04	8060.2	0.8	0.64
26/06/2023	89149.5	65.1	52.08	8061.4	1.2	0.96
27/06/2023	89212.6	63.1	50.48	8062.8	1.4	1.12
28/06/2023	89243.3	30.7	24.56	8065	2.2	1.76
29/06/2023	89243.3	0	0	8068.8	3.8	3.04
30/06/2023	89243.3	0	0	8071.3	2.5	2
	0	0	0	0	0	0
		1185.6	948.48		72.5	58

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิด														
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
01/06/2023	4.8	0.7	0.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	Golf
02/06/2023	4.8	1.2	0.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
03/06/2023	4.8	1.7	1.36	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
04/06/2023	4.8	1.9	1.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
05/06/2023	4.8	2.1	1.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	bom
06/06/2023	4.8	2.9	2.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	bom
07/06/2023	4.8	5.8	4.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	bom
08/06/2023	4.8	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	non
09/06/2023	4.8	2.7	2.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
10/06/2023	4.8	2.5	2.00	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
11/06/2023	4.8	3.5	2.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
12/06/2023	4.8	3.4	2.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
13/06/2023	4.8	3.4	2.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	Sand
14/06/2023	4.8	2.2	1.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	Sand
15/06/2023	4.8	3.4	2.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	non
16/06/2023	4.8	0.9	0.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
17/06/2023	4.8	0.9	0.72	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
18/06/2023	4.8	1.3	1.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
19/06/2023	4.8	0.7	0.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	bom
20/06/2023	4.8	0.5	0.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	Sand
21/06/2023	4.8	4.5	3.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	bat
22/06/2023	4.8	5.6	4.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	bat
23/06/2023	4.8	2	1.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
24/06/2023	4.8	1.3	1.04	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
25/06/2023	4.8	0.8	0.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	lip
26/06/2023	4.8	1.2	0.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	sandska
27/06/2023	4.8	1.4	1.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	non
28/06/2023	4.8	2.2	1.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	bom
29/06/2023	4.8	3.8	3.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	bom
30/06/2023	4.8	2.5	2.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	aod

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดค3,4,5,6,7

ถังบำบัดขนาด 60 Q จำนวนAir Blower 1500W 1ตัว ใช้ไฟ 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B3 M139	Water Use M140		Main Meter Water B4 M142	Water Use M143		Main Meter Water B5 M145	Water Use M146		Main Meter Water B6 M148	Water Use M149		Main Meter Water B7 M151	Water Use M152		Total Building M³	Total น้ำเสีย Building/D M132
31/05/2023	88057.7	#VALUE!		4884.5	#VALUE!		6513.4	#VALUE!		9919.6	#VALUE!		4544.2	#VALUE!		4456.5	#VALUE!			
01/06/2023	88057.7	0	0	4884.5	0	0	6513.6	0.2	0.16	9922.8	3.2	2.56	4544.5	0.3	0.24	4456.5	0	0	3.7	2.96
02/06/2023	88057.7	0	0	4884.5	0	0	6513.9	0.3	0.24	9926.4	3.6	2.88	4545.2	0.7	0.56	4456.5	0	0	4.6	3.68
03/06/2023	88057.7	0	0	4885	0.5	0.4	6514.3	0.4	0.32	9929.9	3.5	2.8	4546.1	0.9	0.72	4456.5	0	0	5.3	4.24
04/06/2023	88163.1	105.4	84.32	4885	0	0	6514.5	0.2	0.16	9934.1	4.2	3.36	4546.7	0.6	0.48	4456.6	0.1	0.08	5.1	4.08
05/06/2023	88242.8	79.7	63.76	4885.1	0.1	0.08	6514.7	0.2	0.16	9938.7	4.6	3.68	4547.2	0.5	0.4	4456.7	0.1	0.08	5.5	4.40
06/06/2023	88319.6	76.8	61.44	4885.2	0.1	0.08	6515.3	0.6	0.48	9942.6	3.9	3.12	4548.6	1.4	1.12	4456.7	0	0	6	4.80
07/06/2023	88320.1	0.5	0.4	4885.3	0.1	0.08	6515.5	0.2	0.16	9945.9	3.3	2.64	4549.8	1.2	0.96	4456.8	0.1	0.08	4.9	3.92
08/06/2023	88320.1	0	0	4885.4	0.1	0.08	6515.9	0.4	0.32	9949.1	3.2	2.56	4550.4	0.6	0.48	4456.8	0	0	4.3	3.44
09/06/2023	88380	59.9	47.92	4885.4	0	0	6516.2	0.3	0.24	9956.3	7.2	5.76	4551.1	0.7	0.56	4456.9	0.1	0.08	8.3	6.64
10/06/2023	88456.6	76.6	61.28	4885.4	0	0	6516.6	0.4	0.32	9960.4	4.1	3.28	4551.9	0.8	0.64	4456.9	0	0	5.3	4.24
11/06/2023	88523.6	67	53.6	4885.4	0	0	6516.8	0.2	0.16	9964.8	4.4	3.52	4552.2	1.3	1.04	4457	0.1	0.08	6	4.80
12/06/2023	88571.3	47.7	38.16	4885.4	0	0	6517	0.2	0.16	9967.4	2.6	2.08	4554.3	1.1	0.88	4457	0	0	3.9	3.12
13/06/2023	88605.4	34.1	27.28	4885.8	0.4	0.32	6517.3	0.3	0.24	9970.2	2.8	2.24	4555.3	1	0.8	4457	0	0	4.5	3.60
14/06/2023	88632.6	27.2	21.76	4885.9	0.1	0.08	6517.5	0.2	0.16	9974.5	4.3	3.44	4557.3	2	1.6	4457.5	0.5	0.4	7.1	5.68
15/06/2023	88671.8	39.2	31.36	4886.5	0.6	0.48	6517.7	0.2	0.16	9978.9	4.4	3.52	4570.3	13	10.4	4458.7	1.2	0.96	19.4	15.52
16/06/2023	88715.9	44.1	35.28	4887.2	0.7	0.56	6517.9	0.2	0.16	9982.3	3.4	2.72	4573.8	3.5	2.8	4459.5	0.8	0.64	8.6	6.88
17/06/2023	88770	54.1	43.28	4887.3	0.1	0.08	6518.2	0.3	0.24	9985.4	3.1	2.48	4578	4.2	3.36	4460.4	0.9	0.72	8.6	6.88
18/06/2023	88842.1	72.1	57.68	4888	0.7	0.56	6518.4	0.2	0.16	9988.7	3.3	2.64	4579.4	1.4	1.12	4460.6	0.2	0.16	5.8	4.64
19/06/2023	88849.8	7.7	6.16	4891.6	3.6	2.88	6518.8	0.4	0.32	9990.1	1.4	1.12	4581.5	2.1	1.68	4461	0.4	0.32	7.9	6.32
20/06/2023	88849.8	0	0	4891.6	0	0	6519.2	0.4	0.32	9992.8	2.7	2.16	4581.5	0	0	4461	0	0	3.1	2.48
21/06/2023	88871	21.2	16.96	4891.7	0.1	0.08	6519.4	0.2	0.16	9995.8	3	2.4	4582.4	0.9	0.72	4461.3	0.3	0.24	4.5	3.60
22/06/2023	88922	51	40.8	4914.4	22.7	18.16	6519.9	0.5	0.4	10002.7	6.9	5.52	4583.5	1.1	0.88	4461.5	0.2	0.16	31.4	25.12
23/06/2023	88964.2	42.2	33.76	4924.1	9.7	7.76	6520.1	0.2	0.16	10006.1	3.4	2.72	4585.3	1.8	1.44	4461.8	0.3	0.24	15.4	12.32
24/06/2023	89016.1	53.9	43.12	4926.6	2.5	2	6520.4	0.3	0.24	10012.5	6.4	5.12	4587.8	2.5	2	4463.2	1.4	1.12	13.1	10.48
25/06/2023	89084.4	66.3	53.04	4928.3	1.7	1.36	6520.8	0.4	0.32	10017.4	4.9	3.92	4589.9	2.1	1.68	4464	0.8	0.64	9.9	7.92
26/06/2023	89149.5	65.1	52.08	4929.6	1.3	1.04	6521.2	0.4	0.32	10022.1	4.7	3.76	4592.1	2.2	1.76	4464.5	0.5	0.4	9.1	7.28
27/06/2023	89212.6	63.1	50.48	4930.5	0.9	0.72	6522	0.8	0.64	10029.6	7.5	6	4594.1	2	1.6	4465	0.5	0.4	11.7	9.36
28/06/2023	89243.3	30.7	24.56	4931.7	1.2	0.96	6522.8	0.8	0.64	10032.2	2.6	2.08	4596	1.9	1.52	4465.6	0.6	0.48	7.1	5.68
29/06/2023	89243.3	0	0	4933.3	1.6	1.28	6523.9	1.1	0.88	10036.6	4.4	3.52	4598	2	1.6	4466.7	1.1	0.88	10.2	8.16
30/06/2023	89243.3	0	0	4934.8	1.5	1.2	6524.7	0.8	0.64	10044.3	7.7	6.16	4600.2	2.2	1.76	4467.3	0.6	0.48	12.8	10.24
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	4185.6		948.48		50.3	40.24		11.3	9.04		124.7	99.76		56	44.8		10.8	8.64	253.1	202.48

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/06/2023	27	3.7	2.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf
02/06/2023	27	4.6	3.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/06/2023	27	5.3	4.24	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/06/2023	27	5.1	4.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
05/06/2023	27	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
06/06/2023	27	6	4.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/06/2023	27	4.9	3.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
08/06/2023	27	4.3	3.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
09/06/2023	27	8.3	6.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/06/2023	27	5.3	4.24	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/06/2023	27	6	4.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/06/2023	27	3.9	3.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/06/2023	27	4.5	3.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
14/06/2023	27	7.1	5.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
15/06/2023	27	19.4	15.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
16/06/2023	27	8.6	6.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/06/2023	27	8.6	6.88	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/06/2023	27	5.8	4.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/06/2023	27	7.9	6.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
20/06/2023	27	3.1	2.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
21/06/2023	27	4.5	3.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
22/06/2023	27	31.4	25.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
23/06/2023	27	15.4	12.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/06/2023	27	13.1	10.48	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/06/2023	27	9.9	7.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/06/2023	27	9.1	7.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	sandska
27/06/2023	27	11.7	9.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
28/06/2023	27	7.1	5.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
29/06/2023	27	10.2	8.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
30/06/2023	27	12.8	10.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod

ปริมาณน้ำเสียของกังบับัดตึก8

กังบับัดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower 130W 1ตัว 100W 1 ตัว
ใช้ไฟ 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155	M156		
31/05/2023	88057.7	#VALUE!		7239.02	#VALUE!			
01/06/2023	88057.7	0	0	7241.02	2	1.6		
02/06/2023	88057.7	0	0	7242.88	1.86	1.488		
03/06/2023	88057.7	0	0	7244.87	1.99	1.592		
04/06/2023	88163.1	105.4	84.32	7246.89	2.02	1.616		
05/06/2023	88242.8	79.7	63.76	7248.86	1.97	1.576		
06/06/2023	88319.6	76.8	61.44	7251.05	2.19	1.752		
07/06/2023	88320.1	0.5	0.4	7253.46	2.41	1.928		
08/06/2023	88320.1	0	0	7255.48	2.02	1.616		
09/06/2023	88380	59.9	47.92	7258.03	2.55	2.04		
10/06/2023	88456.6	76.6	61.28	7260.34	2.31	1.848		
11/06/2023	88523.6	67	53.6	7262.3	1.96	1.568		
12/06/2023	88571.3	47.7	38.16	7264.57	2.27	1.816		
13/06/2023	88605.4	34.1	27.28	7267.05	2.48	1.984		
14/06/2023	88632.6	27.2	21.76	7269.21	2.16	1.728		
15/06/2023	88671.8	39.2	31.36	7271.95	2.74	2.192		
16/06/2023	88715.9	44.1	35.28	7274.74	2.79	2.232		
17/06/2023	88770	54.1	43.28	7281.15	6.41	5.128		
18/06/2023	88842.1	72.1	57.68	7283.64	2.49	1.992		
19/06/2023	88849.8	7.7	6.16	7285.83	2.19	1.752		
20/06/2023	88849.8	0	0	7288.67	2.84	2.272		
21/06/2023	88871	21.2	16.96	7291.57	2.9	2.32		
22/06/2023	88922	51	40.8	7294.79	3.22	2.576		
23/06/2023	88964.2	42.2	33.76	7297.52	2.73	2.184		
24/06/2023	89018.1	53.9	43.12	7300.35	2.83	2.264		
25/06/2023	89084.4	66.3	53.04	7303.22	2.87	2.296		
26/06/2023	89149.5	65.1	52.08	7307.71	4.49	3.592		
27/06/2023	89212.6	63.1	50.48	7311.11	3.4	2.72		
28/06/2023	89243.3	30.7	24.56	7314.08	2.97	2.376		
29/06/2023	89243.3	0	0	7317.8	3.72	2.976		
30/06/2023	89243.3	0	0	7321.31	3.51	2.808		
	0	0	0	0	0	0		
		1185.6	948.48		82.29	65.832		

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/06/2023	165.6	3.7	2.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf
02/06/2023	165.6	4.6	3.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/06/2023	165.6	5.3	4.24	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/06/2023	165.6	5.1	4.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
05/06/2023	165.6	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
06/06/2023	165.6	6	4.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/06/2023	165.6	4.9	3.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
08/06/2023	165.6	4.3	3.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
09/06/2023	165.6	8.3	6.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/06/2023	165.6	5.3	4.24	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/06/2023	165.6	6	4.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/06/2023	165.6	3.9	3.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/06/2023	165.6	4.5	3.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
14/06/2023	165.6	7.1	5.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
15/06/2023	165.6	19.4	15.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
16/06/2023	165.6	8.6	6.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/06/2023	165.6	8.6	6.88	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/06/2023	165.6	5.8	4.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/06/2023	165.6	7.9	6.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
20/06/2023	165.6	3.1	2.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
21/06/2023	165.6	4.5	3.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
22/06/2023	165.6	31.4	25.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
23/06/2023	165.6	15.4	12.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/06/2023	165.6	13.1	10.48	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/06/2023	165.6	9.9	7.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/06/2023	165.6	9.1	7.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	sandska
27/06/2023	165.6	11.7	9.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
28/06/2023	165.6	7.1	5.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
29/06/2023	165.6	10.2	8.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
30/06/2023	165.6	12.8	10.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัตตัก9

กังน้าบัตขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W 1ตัว ใช้ไฟ 1.128Kw/Hr/D 33.84 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Spa M157	Water Use M158	M159
31/05/2023	88057.7	#VALUE!		1576.118	#VALUE!	
01/06/2023	88057.7	0	0	1577.089	0.971	0.7768
02/06/2023	88057.7	0	0	1578.181	1.092	0.8736
03/06/2023	88057.7	0	0	1580.35	2.169	1.7352
04/06/2023	88163.1	105.4	84.32	1580.564	0.214	0.1712
05/06/2023	88242.8	79.7	63.76	1580.768	0.204	0.1632
06/06/2023	88319.6	76.8	61.44	1581.024	0.256	0.2048
07/06/2023	88320.1	0.5	0.4	1581.25	0.226	0.1808
08/06/2023	88320.1	0	0	1581.534	0.284	0.2272
09/06/2023	88380	59.9	47.92	1581.723	0.189	0.1512
10/06/2023	88456.6	76.6	61.28	1582.043	0.32	0.256
11/06/2023	88523.6	67	53.6	1582.28	0.237	0.1896
12/06/2023	88571.3	47.7	38.16	1582.987	0.707	0.5656
13/06/2023	88605.4	34.1	27.28	1583.703	0.716	0.5728
14/06/2023	88632.6	27.2	21.76	1586.986	3.283	2.6264
15/06/2023	88671.8	39.2	31.36	1588.97	1.984	1.5872
16/06/2023	88715.9	44.1	35.28	1589.321	0.351	0.2808
17/06/2023	88770	54.1	43.28	1591.482	2.161	1.7288
18/06/2023	88842.1	72.1	57.68	1591.598	0.116	0.0928
19/06/2023	88849.8	7.7	6.16	1591.756	0.158	0.1264
20/06/2023	88849.8	0	0	1591.959	0.203	0.1624
21/06/2023	88871	21.2	16.96	1593.827	1.868	1.4944
22/06/2023	88922	51	40.8	1594.056	0.229	0.1832
23/06/2023	88964.2	42.2	33.76	1595.107	1.051	0.8408
24/06/2023	89018.1	53.9	43.12	1595.315	0.208	0.1664
25/06/2023	89084.4	66.3	53.04	1597.348	2.033	1.6264
26/06/2023	89149.5	65.1	52.08	1599.843	2.495	1.996
27/06/2023	89212.6	63.1	50.48	1600.025	0.182	0.1456
28/06/2023	89243.3	30.7	24.56	1600.309	0.284	0.2272
29/06/2023	89243.3	0	0	1600.709	0.4	0.32
30/06/2023	89243.3	0	0	1601.036	0.327	0.2616
	0	0	0	0	0	0
		1185.6	948.48		24.918	19.9344

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด															ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
01/06/2023	1.128	0.971	0.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	Golf
02/06/2023	1.128	1.092	0.87	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
03/06/2023	1.128	2.169	1.74	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
04/06/2023	1.128	0.214	0.17	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
05/06/2023	1.128	0.204	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
06/06/2023	1.128	0.256	0.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
07/06/2023	1.128	0.226	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
08/06/2023	1.128	0.284	0.23	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	non
09/06/2023	1.128	0.189	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
10/06/2023	1.128	0.32	0.26	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
11/06/2023	1.128	0.237	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
12/06/2023	1.128	0.707	0.57	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
13/06/2023	1.128	0.716	0.57	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	SanD
14/06/2023	1.128	3.283	2.63	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	SanD
15/06/2023	1.128	1.984	1.59	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	non
16/06/2023	1.128	0.351	0.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
17/06/2023	1.128	2.161	1.73	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
18/06/2023	1.128	0.116	0.09	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
19/06/2023	1.128	0.158	0.13	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
20/06/2023	1.128	0.203	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	Sand
21/06/2023	1.128	1.868	1.49	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bat
22/06/2023	1.128	0.229	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bat
23/06/2023	1.128	1.051	0.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
24/06/2023	1.128	0.208	0.17	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
25/06/2023	1.128	2.033	1.63	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	lip
26/06/2023	1.128	2.496	2.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	sandska
27/06/2023	1.128	0.182	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	non
28/06/2023	1.128	0.284	0.23	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
29/06/2023	2.128	0.4	0.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	bom
30/06/2023	3.128	0.327	0.26	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	aod
																0

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก10


กังน้าบัดขนาด 6 Q 2กั้งจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ใ้ไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B10 M160	Water Use M161	M162
31/05/2023	88057.7	#VALUE!		7778.82	#VALUE!	
01/06/2023	88057.7	0	0	7781.63	2.81	2.248
02/06/2023	88057.7	0	0	7784.2	2.57	2.056
03/06/2023	88057.7	0	0	7786.56	2.36	1.888
04/06/2023	88163.1	105.4	84.32	7789.08	2.52	2.016
05/06/2023	88242.8	79.7	63.76	7792.97	3.89	3.112
06/06/2023	88319.6	76.8	61.44	7795.76	2.79	2.232
07/06/2023	88320.1	0.5	0.4	7797.8	2.04	1.632
08/06/2023	88320.1	0	0	7799.77	1.97	1.576
09/06/2023	88380	59.9	47.92	7802.95	3.18	2.544
10/06/2023	88456.6	76.6	61.28	7807.45	4.5	3.6
11/06/2023	88523.6	67	53.6	7809.72	2.27	1.816
12/06/2023	88571.3	47.7	38.16	7812.34	2.62	2.096
13/06/2023	88605.4	34.1	27.28	7814.74	2.4	1.92
14/06/2023	88632.6	27.2	21.76	7816.51	1.77	1.416
15/06/2023	88671.8	39.2	31.36	7819.1	2.59	2.072
16/06/2023	88715.9	44.1	35.28	7821.64	2.54	2.032
17/06/2023	88770	54.1	43.28	7824.71	3.07	2.456
18/06/2023	88842.1	72.1	57.68	7826.69	1.98	1.584
19/06/2023	88849.8	7.7	6.16	7829.04	2.35	1.88
20/06/2023	88849.8	0	0	7831.29	2.25	1.8
21/06/2023	88871	21.2	16.96	7832.76	1.47	1.176
22/06/2023	88922	51	40.8	7835.97	3.21	2.568
23/06/2023	88964.2	42.2	33.76	7838.19	2.22	1.776
24/06/2023	89018.1	53.9	43.12	7841.22	3.03	2.424
25/06/2023	89084.4	66.3	53.04	7842.97	1.75	1.4
26/06/2023	89149.5	65.1	52.08	7846.11	3.14	2.512
27/06/2023	89212.6	63.1	50.48	7847.99	1.88	1.504
28/06/2023	89243.3	30.7	24.56	7850.06	2.07	1.656
29/06/2023	89243.3	0	0	7852.47	2.41	1.928
30/06/2023	89243.3	0	0	7854.63	2.16	1.728
		1185.6	948.48		75.81	60.648

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ไป(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/06/2023	123.6	2.81	2.25	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Golf
02/06/2023	123.6	2.57	2.06	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/06/2023	123.6	2.36	1.89	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/06/2023	123.6	2.52	2.02	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
05/06/2023	123.6	3.89	3.11	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
06/06/2023	123.6	2.79	2.23	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/06/2023	123.6	2.04	1.63	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
08/06/2023	123.6	1.97	1.58	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
09/06/2023	123.6	3.18	2.54	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/06/2023	123.6	4.5	3.60	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/06/2023	123.6	2.27	1.82	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/06/2023	123.6	2.62	2.10	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/06/2023	123.6	2.4	1.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
14/06/2023	123.6	1.77	1.42	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	SanD
15/06/2023	123.6	2.59	2.07	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
16/06/2023	123.6	2.54	2.03	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/06/2023	123.6	3.07	2.46	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/06/2023	123.6	1.98	1.58	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/06/2023	123.6	2.35	1.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
20/06/2023	123.6	2.25	1.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	Sand
21/06/2023	123.6	1.47	1.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
22/06/2023	123.6	3.21	2.57	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
23/06/2023	123.6	2.22	1.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/06/2023	123.6	3.03	2.42	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/06/2023	123.6	1.75	1.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
26/06/2023	123.6	3.14	2.51	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	sandska
27/06/2023	123.6	1.88	1.50	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
28/06/2023	123.6	2.07	1.66	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
29/06/2023	123.6	2.41	1.93	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
30/06/2023	123.6	2.16	1.73	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

() นพ. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ปาดอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ  นายเรืองศักดิ์ แย้มยิ่ง (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะ เต็มอากาศ
2. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ
3. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ
4. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ
5. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

18.00 ลบ.ม./วัน
10.00 ลบ.ม./วัน
60.00 ลบ.ม./วัน
16.00 ลบ.ม./วัน
12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหนองน้ำก่อนปล่อยสู่ลำรางสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรถดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,557.840 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 663.818 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 531.054 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. Supper A microorganism cleaners 5.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเดิมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อ โรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่.....เดือน..สิงหาคม...พศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) ประจำ
เดือน...กรกฎาคม 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน1ชุด

ด้วยโรงแรมMai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส.1)และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเรืองศักดิ์ แอ้มยิ่ง


หัวหน้าช่าง

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบารมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880.....
มีนายธน.....พีรโกติน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..91/2565..... ออกให้โดย ..
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

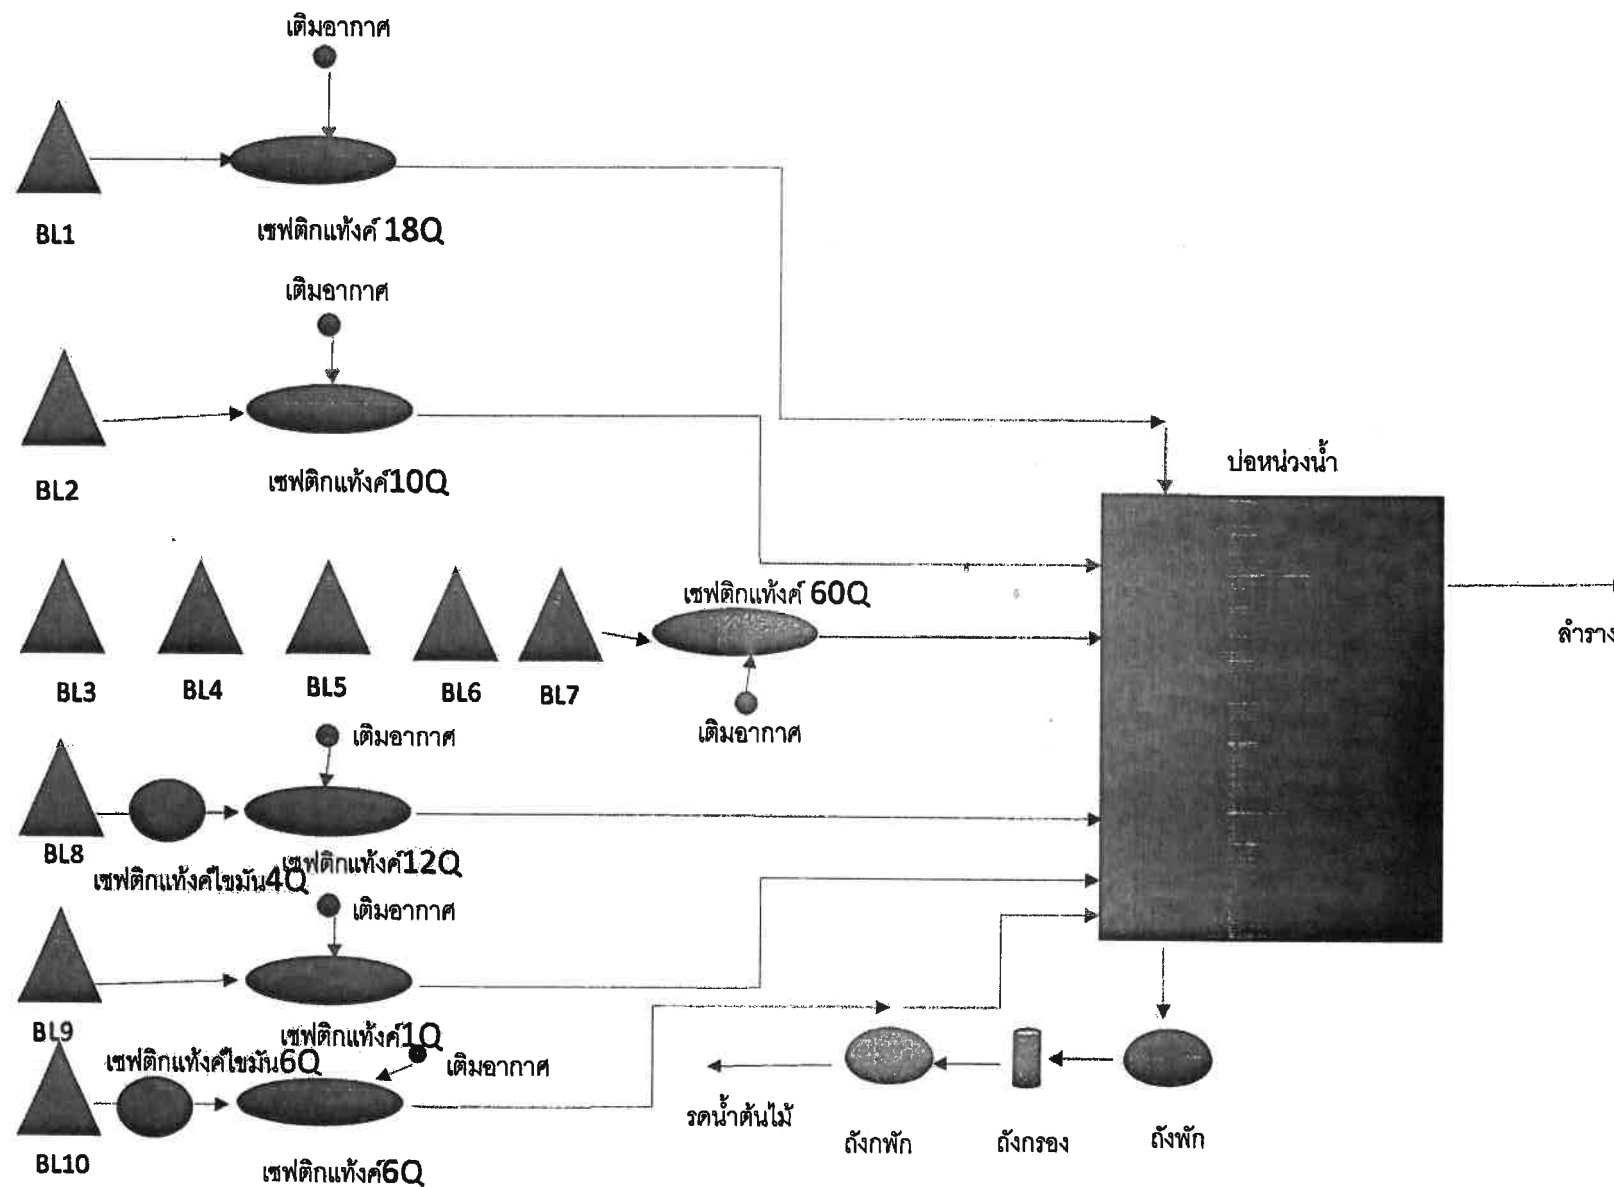

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดค1

ถังบำบัดขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ใ้ไฟ 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	M135
30/06/2023	89243.3	#VALUE!		11175.6	#VALUE!	
01/07/2023	89243.3	0	0	11180.3	4.7	3.76
02/07/2023	89281.7	38.4	30.72	11185.2	4.9	3.92
03/07/2023	89350.1	68.4	54.72	11188.2	3	2.4
04/07/2023	89415	64.9	51.92	11192	3.8	3.04
05/07/2023	89471	56	44.8	11196.1	4.1	3.28
06/07/2023	89528.3	57.3	45.84	11199.5	3.4	2.72
07/07/2023	89582	53.7	42.96	11215.8	16.3	13.04
08/07/2023	89607.9	25.9	20.72	11219.5	3.7	2.96
09/07/2023	89607.9	0	0	11223.8	4.3	3.44
10/07/2023	89607.9	0	0	11227.6	3.8	3.04
11/07/2023	89607.9	0	0	11232.1	4.5	3.6
12/07/2023	89639.7	31.8	25.44	11236.9	4.8	3.84
13/07/2023	89714.1	74.4	59.52	11241.3	4.4	3.52
14/07/2023	89806.2	92.1	73.68	11245.7	4.4	3.52
15/07/2023	89879.6	73.4	58.72	11249.8	4.1	3.28
16/07/2023	89939.9	60.3	48.24	11253.7	3.9	3.12
17/07/2023	89958	18.1	14.48	11257.1	3.4	2.72
18/07/2023	90043.2	85.2	68.16	11261.8	4.7	3.76
19/07/2023	90053.2	10	8	11267.2	5.4	4.32
20/07/2023	90053.2	0	0	11272.7	5.5	4.4
21/07/2023	90094.7	41.5	33.2	11279.4	6.7	5.36
22/07/2023	90161	66.3	53.04	11286.2	6.8	5.44
23/07/2023	90242.1	81.1	64.88	11291.3	5.1	4.08
24/07/2023	90308.1	66	52.8	11295.6	4.3	3.44
25/07/2023	90361	52.9	42.32	11299.9	4.3	3.44
26/07/2023	90417.1	56.1	44.88	11305.5	5.6	4.48
27/07/2023	90456.3	39.2	31.36	11310.6	5.1	4.08
28/07/2023	90520.5	64.2	51.36	11315.7	5.1	4.08
29/07/2023	90590.9	70.4	56.32	11321.7	6	4.8
30/07/2023	90655.7	64.8	51.84	11337.3	15.6	12.48
31/07/2023	90730.3	74.6	59.68	11344.2	6.9	5.52
		1487	1189.6		168.6	134.88

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/07/2023	9.36	4.7	3.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
02/07/2023	9.36	4.9	3.92	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/07/2023	9.36	3	2.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/07/2023	9.36	3.8	3.04	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
05/07/2023	9.36	4.1	3.28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/07/2023	9.36	3.4	2.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/07/2023	9.36	16.3	13.04	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/07/2023	9.36	3.7	2.96	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/07/2023	9.36	4.3	3.44	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/07/2023	9.36	3.8	3.04	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/07/2023	9.36	4.5	3.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/07/2023	9.36	4.8	3.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
13/07/2023	9.36	4.4	3.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/07/2023	9.36	4.4	3.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/07/2023	9.36	4.1	3.28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/07/2023	9.36	3.9	3.12	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/07/2023	9.36	3.4	2.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/07/2023	9.36	4.7	3.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
19/07/2023	9.36	5.4	4.32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/07/2023	9.36	5.5	4.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
21/07/2023	9.36	6.7	5.36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
22/07/2023	9.36	6.8	5.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
23/07/2023	9.36	5.1	4.08	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/07/2023	9.36	4.3	3.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/07/2023	9.36	4.3	3.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
26/07/2023	9.36	5.6	4.48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
27/07/2023	9.36	5.1	4.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
28/07/2023	9.36	5.1	4.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
29/07/2023	9.36	6	4.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/07/2023	9.36	15.6	12.48	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
31/07/2023	9.36	6.9	5.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก2

กังน้าบัดขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใช้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B2 M136	Water Use M137	M138
30/06/2023	89243.3	#VALUE!		8071.3	#VALUE!	
01/07/2023	89243.3	0	0	8074.1	2.8	2.24
02/07/2023	89281.7	38.4	30.72	8076.4	2.3	1.84
03/07/2023	89350.1	68.4	54.72	8080	3.6	2.88
04/07/2023	89415	64.9	51.92	8082.6	2.6	2.08
05/07/2023	89471	56	44.8	8085.1	2.5	2
06/07/2023	89528.3	57.3	45.84	8087.5	2.4	1.92
07/07/2023	89582	53.7	42.96	8089.3	1.8	1.44
08/07/2023	89607.9	25.9	20.72	8091.7	2.4	1.92
09/07/2023	89607.9	0	0	8094.3	2.6	2.08
10/07/2023	89607.9	0	0	8097.1	2.8	2.24
11/07/2023	89607.9	0	0	8099.5	2.4	1.92
12/07/2023	89639.7	31.8	25.44	8102.9	3.4	2.72
13/07/2023	89714.1	74.4	59.52	8106.2	3.3	2.64
14/07/2023	89806.2	92.1	73.68	8109.9	3.7	2.96
15/07/2023	89879.6	73.4	58.72	8113	3.1	2.48
16/07/2023	89939.9	60.3	48.24	8115.6	2.6	2.08
17/07/2023	89958	18.1	14.48	8118.2	2.6	2.08
18/07/2023	90043.2	85.2	68.16	8121.2	3	2.4
19/07/2023	90053.2	10	8	8123.8	2.6	2.08
20/07/2023	90053.2	0	0	8126.6	2.8	2.24
21/07/2023	90094.7	41.5	33.2	8129.6	3	2.4
22/07/2023	90161	66.3	53.04	8133.1	3.5	2.8
23/07/2023	90242.1	81.1	64.88	8136.7	3.6	2.88
24/07/2023	90308.1	66	52.8	8138.9	2.2	1.76
25/07/2023	90361	52.9	42.32	8141.3	2.4	1.92
26/07/2023	90417.1	56.1	44.88	8143.3	2	1.6
27/07/2023	90456.3	39.2	31.36	8147.5	4.2	3.36
28/07/2023	90520.5	64.2	51.36	8150	2.5	2
29/07/2023	90590.9	70.4	56.32	8153.1	3.1	2.48
30/07/2023	90655.7	64.8	51.84	8156.5	3.4	2.72
31/07/2023	90730.3	74.6	59.68	8160.8	4.3	3.44
		1487	1189.6		89.5	71.6

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ใน กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/07/2023	4.8	2.8	2.24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
02/07/2023	4.8	2.3	1.84	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/07/2023	4.8	3.6	2.88	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/07/2023	4.8	2.6	2.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
05/07/2023	4.8	2.5	2.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/07/2023	4.8	2.4	1.92	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/07/2023	4.8	1.8	1.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/07/2023	4.8	2.4	1.92	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/07/2023	4.8	2.6	2.08	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/07/2023	4.8	2.8	2.24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/07/2023	4.8	2.4	1.92	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/07/2023	4.8	3.4	2.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
13/07/2023	4.8	3.3	2.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/07/2023	4.8	3.7	2.96	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/07/2023	4.8	3.1	2.48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/07/2023	4.8	2.6	2.08	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
17/07/2023	4.8	2.6	2.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/07/2023	4.8	3	2.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
19/07/2023	4.8	2.6	2.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
20/07/2023	4.8	2.8	2.24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/07/2023	4.8	3	2.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
22/07/2023	4.8	3.5	2.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
23/07/2023	4.8	3.6	2.88	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/07/2023	4.8	2.2	1.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/07/2023	4.8	2.4	1.92	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
26/07/2023	4.8	2	1.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
27/07/2023	4.8	4.2	3.36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
28/07/2023	4.8	2.5	2.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
29/07/2023	4.8	3.1	2.48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/07/2023	4.8	3.4	2.72	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
31/07/2023	4.8	4.3	3.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดค3,4,5,6,7

ถังบำบัดขนาด 60 Q จำนวนAir Blower 1500W 1ตัว ใช้ไฟ 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M ³	Main Meter Water Use M ³	M132	Main Meter Water B3 M139	Water Use M140	M141	Main Meter Water B4 M142	Water Use M143	M144	Main Meter Water B5 M145	Water Use M146	M147	Main Meter Water B6 M148	Water Use M149	M150	Main Meter Water B7 M151	Water Use M152	M153	Total Building M ³	Total น้ำเสีย Building/D M132
30/06/2023	89243.3	#VALUE!		4934.8	#VALUE!		6524.7	#VALUE!		10044.3	#VALUE!		4600.2	#VALUE!		4467.3	#VALUE!			
01/07/2023	89243.3	0	0	4936.2	1.4	1.12	6525.1	0.4	0.32	10048.2	3.9	3.12	4601.6	1.4	1.12	4467.8	0.5	0.4	7.6	6.08
02/07/2023	89281.7	38.4	30.72	4937.5	1.3	1.04	6525.7	0.6	0.48	10052.6	4.4	3.52	4603.7	2.1	1.68	4468.8	1	0.8	9.4	7.52
03/07/2023	89350.1	68.4	54.72	4938.6	1.1	0.88	6526.3	0.6	0.48	10059.1	6.5	5.2	4606.6	2.9	2.32	4470.1	1.3	1.04	12.4	9.92
04/07/2023	89415	64.9	51.92	4939.4	0.8	0.64	6526.9	0.6	0.48	10064.2	5.1	4.08	4609.6	3	2.4	4471.3	1.2	0.96	10.7	8.56
05/07/2023	89471	56	44.8	4939.4	0	0	6527.4	0.5	0.4	10070.6	6.4	5.12	4612.3	2.7	2.16	4472.5	1.2	0.96	10.8	8.64
06/07/2023	89528.3	57.3	45.84	4939.6	0.2	0.16	6528	0.6	0.48	10075.5	4.9	3.92	4613.6	1.3	1.04	4473.7	1.2	0.96	8.2	6.56
07/07/2023	89582	53.7	42.96	4939.6	0	0	6528.5	0.5	0.4	10080.1	4.6	3.68	4614.3	0.7	0.56	4474.4	0.7	0.56	6.6	5.20
08/07/2023	89607.9	25.9	20.72	4939.7	0.1	0.08	6528.9	0.4	0.32	10085.4	5.3	4.24	4618.3	4	3.2	4474.8	0.4	0.32	10.2	8.16
09/07/2023	89607.9	0	0	4940.2	0.5	0.4	6529.4	0.5	0.4	10090.9	5.5	4.4	4623.1	4.8	3.84	4475.8	1	0.8	12.3	9.84
10/07/2023	89607.9	0	0	4941.2	1	0.8	6530.1	0.7	0.56	10097.7	6.8	5.44	4629.2	6.1	4.88	4476.9	1.1	0.88	15.7	12.56
11/07/2023	89607.9	0	0	4942.6	1.4	1.12	6530.7	0.6	0.48	10103.5	5.8	4.64	4630.4	1.2	0.96	4478.6	1.7	1.36	10.7	8.56
12/07/2023	89639.7	31.8	25.44	4943.3	0.7	0.56	6531.3	0.6	0.48	10110.4	6.9	5.52	4633.8	3.4	2.72	4480.6	2	1.6	13.8	10.88
13/07/2023	89714.1	74.4	59.52	4944.4	1.1	0.88	6531.9	0.6	0.48	10117.3	6.9	5.52	4637.2	3.4	2.72	4481.7	1.1	0.88	13.1	10.48
14/07/2023	89806.2	92.1	73.68	4946.1	1.7	1.36	6532.5	0.6	0.48	10124	6.7	5.36	4640.3	3.1	2.48	4483.1	1.4	1.12	13.6	10.80
15/07/2023	89879.6	73.4	58.72	4948.2	2.1	1.68	6532.9	0.4	0.32	10131.4	7.4	5.92	4643.6	3.3	2.64	4484.3	1.2	0.96	14.4	11.52
16/07/2023	89939.9	60.3	48.24	4949.9	1.7	1.36	6534.1	1.2	0.96	10138.7	5.3	4.24	4646.3	2.7	2.16	4485.5	1.2	0.96	12.1	9.68
17/07/2023	89958	18.1	14.48	4951.4	1.5	1.2	6535.4	1.3	1.04	10141.2	4.5	3.6	4649.4	3.1	2.48	4486.5	1	0.8	11.4	9.12
18/07/2023	90043.2	85.2	68.16	4952.4	1	0.8	6535.8	0.4	0.32	10148.8	7.6	6.08	4652	2.6	2.08	4488.1	1.6	1.28	13.2	10.56
19/07/2023	90053.2	10	8	4952.8	0.4	0.32	6536.2	0.4	0.32	10154.5	5.7	4.56	4655.9	3.9	3.12	4489.4	1.3	1.04	11.7	9.36
20/07/2023	90053.2	0	0	4953	0.2	0.16	6536.7	0.5	0.4	10160.3	5.8	4.64	4659.9	4	3.2	4490.8	1.4	1.12	11.9	9.52
21/07/2023	90094.7	41.6	33.2	4953.3	0.3	0.24	6537.1	0.4	0.32	10165.7	5.4	4.32	4662.9	3	2.4	4492.4	1.6	1.28	10.7	8.56
22/07/2023	90161	66.3	53.04	4953.6	0.3	0.24	6537.5	0.4	0.32	10170.6	4.9	3.92	4665.3	2.4	1.92	4493.5	1.1	0.88	9.1	7.28
23/07/2023	90242.1	81.1	64.88	4954.6	1	0.8	6537.9	0.4	0.32	10176.6	6	4.8	4668.5	3.2	2.56	4494.6	1.1	0.88	11.7	9.36
24/07/2023	90308.1	66	52.8	4955.7	1.1	0.88	6539.7	1.8	1.44	10182.2	5.6	4.48	4671.1	2.6	2.08	4495.8	1.2	0.96	12.3	9.84
25/07/2023	90361	52.9	42.32	4956.2	0.5	0.4	6541.8	2.1	1.68	10190	7.8	6.24	4673	1.9	1.52	4496.5	0.7	0.56	13	10.40
26/07/2023	90417.1	56.1	44.88	4956.9	0.7	0.56	6543.5	1.7	1.36	10198.4	8.4	6.72	4675.1	2.1	1.68	4497.8	1.3	1.04	14.2	11.36
27/07/2023	90456.3	39.2	31.36	4961.4	4.5	3.6	6544.2	0.7	0.56	10204.3	5.9	4.72	4678.2	3.1	2.48	4499.3	1.5	1.2	15.7	12.56
28/07/2023	90520.5	64.2	51.36	4963.9	2.5	2	6544.8	0.6	0.48	10211.8	7.5	6	4682	3.8	3.04	4500.8	1.5	1.2	15.9	12.72
29/07/2023	90590.9	70.4	56.32	4964.3	0.4	0.32	6545.7	0.9	0.72	10218.3	6.5	5.2	4684.9	2.9	2.32	4502.8	2	1.6	12.7	10.16
30/07/2023	90655.7	64.8	51.84	4964.8	0.5	0.4	6546.6	0.9	0.72	10224.4	6.1	4.88	4687.9	3	2.4	4503.8	1	0.8	11.5	9.20
31/07/2023	90730.3	74.6	59.68	4966.1	1.3	1.04	6547.6	1	0.8	10231.5	7.1	5.68	4690.3	2.4	1.92	4504.7	0.9	0.72	12.7	10.16
		1487	1189.6		31.3	25.04		22.9	18.32		187.2	149.76		90.1	72.08		37.4	29.92	368.9	295.12

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/07/2023	27	7.6	6.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
02/07/2023	27	9.4	7.52	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/07/2023	27	12.4	9.92	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/07/2023	27	10.7	8.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
05/07/2023	27	10.8	8.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/07/2023	27	8.2	6.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/07/2023	27	6.5	5.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/07/2023	27	10.2	8.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/07/2023	27	12.3	9.84	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/07/2023	27	15.7	12.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/07/2023	27	10.7	8.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/07/2023	27	13.6	10.88	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
13/07/2023	27	13.1	10.48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/07/2023	27	13.5	10.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/07/2023	27	14.4	11.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/07/2023	27	12.1	9.68	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/07/2023	27	11.4	9.12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/07/2023	27	13.2	10.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
19/07/2023	27	11.7	9.36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/07/2023	27	11.9	9.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
21/07/2023	27	10.7	8.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
22/07/2023	27	9.1	7.28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
23/07/2023	27	11.7	9.36	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/07/2023	27	12.3	9.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/07/2023	27	13	10.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
26/07/2023	27	14.2	11.36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
27/07/2023	27	15.7	12.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
28/07/2023	27	15.9	12.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
29/07/2023	27	12.7	10.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/07/2023	27	11.5	9.20	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
31/07/2023	27	12.7	10.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดดัก8

ถังบำบัดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower

130W 1ตัว 100W 1 ตัว ไฟฟ้า 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155	M156
30/06/2023	89243.3	#VALUE!		7321.31	#VALUE!	
01/07/2023	89243.3	0	0	7324.55	3.24	2.592
02/07/2023	89281.7	38.4	30.72	7328.07	3.52	2.816
03/07/2023	89350.1	68.4	54.72	7332	3.93	3.144
04/07/2023	89415	64.9	51.92	7335.34	3.34	2.672
05/07/2023	89471	56	44.8	7339.34	4	3.2
06/07/2023	89528.3	57.3	45.84	7344.55	5.21	4.168
07/07/2023	89582	53.7	42.96	7349.24	4.69	3.752
08/07/2023	89607.9	25.9	20.72	7350.48	1.24	0.992
09/07/2023	89607.9	0	0	7353.9	3.42	2.736
10/07/2023	89607.9	0	0	7357.45	3.55	2.84
11/07/2023	89607.9	0	0	7361.03	3.58	2.864
12/07/2023	89639.7	31.8	25.44	7366.45	5.42	4.336
13/07/2023	89714.1	74.4	59.52	7369.81	3.36	2.688
14/07/2023	89806.2	92.1	73.68	7373.6	3.79	3.032
15/07/2023	89879.6	73.4	58.72	7377.41	3.81	3.048
16/07/2023	89939.9	60.3	48.24	7381.01	3.6	2.88
17/07/2023	89958	18.1	14.48	7385.34	4.33	3.464
18/07/2023	90043.2	85.2	68.16	7388.75	3.41	2.728
19/07/2023	90053.2	10	8	7392.48	3.73	2.984
20/07/2023	90053.2	0	0	7395.98	3.5	2.8
21/07/2023	90094.7	41.5	33.2	7399.84	3.86	3.088
22/07/2023	90161	66.3	53.04	7403.25	3.41	2.728
23/07/2023	90242.1	81.1	64.88	7406.67	3.42	2.736
24/07/2023	90308.1	66	52.8	7410.33	3.66	2.928
25/07/2023	90361	52.9	42.32	7413.3	2.97	2.376
26/07/2023	90417.1	56.1	44.88	7416.46	3.16	2.528
27/07/2023	90456.3	39.2	31.36	7420.54	4.08	3.264
28/07/2023	90520.5	64.2	51.36	7424.64	4.1	3.28
29/07/2023	90590.9	70.4	56.32	7427.99	3.35	2.68
30/07/2023	90655.7	64.8	51.84	7431.61	3.62	2.896
31/07/2023	90730.3	74.6	59.68	7434.97	3.36	2.688
		1487	1189.6		113.66	90.928

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/07/2023	165.6	3.24	2.59	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
02/07/2023	165.6	3.52	2.82	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/07/2023	165.6	3.93	3.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/07/2023	165.6	3.34	2.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
05/07/2023	165.6	4	3.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/07/2023	165.6	5.21	4.17	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/07/2023	165.6	4.69	3.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/07/2023	165.6	1.24	0.99	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/07/2023	165.6	3.42	2.74	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/07/2023	165.6	3.55	2.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/07/2023	165.6	3.58	2.86	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
12/07/2023	165.6	5.42	4.34	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
13/07/2023	165.6	3.36	2.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/07/2023	165.6	3.79	3.03	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
15/07/2023	165.6	3.81	3.05	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/07/2023	165.6	3.6	2.88	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/07/2023	165.6	4.33	3.46	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/07/2023	165.6	3.41	2.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
19/07/2023	165.6	3.73	2.98	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/07/2023	165.6	3.5	2.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
21/07/2023	165.6	3.86	3.09	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
22/07/2023	165.6	3.41	2.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
23/07/2023	165.6	3.42	2.74	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/07/2023	165.6	3.66	2.93	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/07/2023	165.6	2.97	2.38	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
26/07/2023	165.6	3.16	2.53	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
27/07/2023	165.6	4.08	3.26	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
28/07/2023	165.6	4.1	3.28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
29/07/2023	165.6	3.35	2.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/07/2023	165.6	3.62	2.90	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
31/07/2023	165.6	3.36	2.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก9

กังน้าบัดขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W 1ตัว ใไฟ 1.128Kw/Hr/D 33.84 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Spa M157	Water Use M158	M159
30/06/2023	89243.3	#VALUE!		1601.036	#VALUE!	
01/07/2023	89243.3	0	0	1601.207	0.171	0.1368
02/07/2023	89281.7	38.4	30.72	1601.369	0.162	0.1296
03/07/2023	89350.1	68.4	54.72	1601.54	0.171	0.1368
04/07/2023	89415	64.9	51.92	1601.756	0.216	0.1728
05/07/2023	89471	56	44.8	1605.491	3.735	2.988
06/07/2023	89528.3	57.3	45.84	1610.343	4.852	3.8816
07/07/2023	89582	53.7	42.96	1610.572	0.229	0.1832
08/07/2023	89607.9	25.9	20.72	1610.753	0.181	0.1448
09/07/2023	89607.9	0	0	1610.972	0.219	0.1752
10/07/2023	89607.9	0	0	1611.164	0.192	0.1536
11/07/2023	89607.9	0	0	1611.385	0.221	0.1768
12/07/2023	89639.7	31.8	25.44	1611.599	0.214	0.1712
13/07/2023	89714.1	74.4	59.52	1616.311	4.712	3.7696
14/07/2023	89806.2	92.1	73.68	1616.539	0.228	0.1824
15/07/2023	89879.6	73.4	58.72	1616.805	0.266	0.2128
16/07/2023	89939.9	60.3	48.24	1617	0.195	0.156
17/07/2023	89958	18.1	14.48	1617.227	0.227	0.1816
18/07/2023	90043.2	85.2	68.16	1617.524	0.297	0.2376
19/07/2023	90053.2	10	8	1617.792	0.268	0.2144
20/07/2023	90053.2	0	0	1617.907	0.115	0.092
21/07/2023	90094.7	41.5	33.2	1618.148	0.241	0.1928
22/07/2023	90161	66.3	53.04	1618.398	0.25	0.2
23/07/2023	90242.1	81.1	64.88	1618.698	0.3	0.24
24/07/2023	90308.1	66	52.8	1618.995	0.297	0.2376
25/07/2023	90361	52.9	42.32	1619.33	0.335	0.268
26/07/2023	90417.1	56.1	44.88	1619.601	0.271	0.2168
27/07/2023	90456.3	39.2	31.36	1619.859	0.258	0.2064
28/07/2023	90520.5	64.2	51.36	1620.128	0.269	0.2152
29/07/2023	90590.9	70.4	56.32	1620.355	0.227	0.1816
30/07/2023	90655.7	64.8	51.84	1620.617	0.262	0.2096
31/07/2023	90730.3	74.6	59.68	1620.778	0.161	0.1288
		1487	1189.6		19.742	15.7936

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/07/2023	1.128	0.171	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
02/07/2023	1.128	0.162	0.13	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/07/2023	1.128	0.171	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/07/2023	1.128	0.216	0.17	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
05/07/2023	1.128	3.735	2.99	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/07/2023	1.128	4.852	3.88	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/07/2023	1.128	0.229	0.18	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/07/2023	1.128	0.181	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/07/2023	1.128	0.219	0.18	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/07/2023	1.128	0.192	0.15	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/07/2023	1.128	0.221	0.18	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/07/2023	1.128	0.214	0.17	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
13/07/2023	1.128	4.712	3.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/07/2023	1.128	0.228	0.18	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/07/2023	1.128	0.266	0.21	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/07/2023	1.128	0.195	0.16	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/07/2023	1.128	0.227	0.18	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/07/2023	1.128	0.297	0.24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
19/07/2023	1.128	0.268	0.21	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/07/2023	1.128	0.115	0.09	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
21/07/2023	1.128	0.241	0.19	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
22/07/2023	1.128	0.25	0.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
23/07/2023	1.128	0.3	0.24	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/07/2023	1.128	0.297	0.24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/07/2023	1.128	0.335	0.27	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
26/07/2023	1.128	0.271	0.22	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
27/07/2023	1.128	0.258	0.21	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
28/07/2023	1.128	0.269	0.22	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
29/07/2023	1.128	0.227	0.18	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/07/2023	1.128	0.262	0.21	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
31/07/2023	1.128	0.161	0.13	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat

ปริมาณน้ำเสียของกังนํ้าดัดค10

กังนํ้าดัดขนาด 6 Q 2กังจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ใ้ไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B10 M160	Water Use M161	M162
30/06/2023	89243.3	#VALUE!		7854.63	#VALUE!	
01/07/2023	89243.3	0	0	7856.42	1.79	1.432
02/07/2023	89281.7	38.4	30.72	7858.71	2.29	1.832
03/07/2023	89350.1	68.4	54.72	7860.8	2.09	1.672
04/07/2023	89415	64.9	51.92	7862.76	1.96	1.568
05/07/2023	89471	56	44.8	7864.27	1.51	1.208
06/07/2023	89528.3	57.3	45.84	7867.16	2.89	2.312
07/07/2023	89582	53.7	42.96	7869.65	2.49	1.992
08/07/2023	89607.9	25.9	20.72	7872.21	2.56	2.048
09/07/2023	89607.9	0	0	7874.8	2.59	2.072
10/07/2023	89607.9	0	0	7876.94	2.14	1.712
11/07/2023	89607.9	0	0	7879.52	2.58	2.064
12/07/2023	89639.7	31.8	25.44	7882.17	2.65	2.12
13/07/2023	89714.1	74.4	59.52	7885.15	2.98	2.384
14/07/2023	89806.2	92.1	73.68	7888.39	3.24	2.592
15/07/2023	89879.6	73.4	58.72	7890.79	2.4	1.92
16/07/2023	89939.9	60.3	48.24	7893.47	2.68	2.144
17/07/2023	89958	18.1	14.48	7895.85	2.38	1.904
18/07/2023	90043.2	85.2	68.16	7898.11	2.26	1.808
19/07/2023	90053.2	10	8	7899.72	1.61	1.288
20/07/2023	90053.2	0	0	7901.83	2.11	1.688
21/07/2023	90094.7	41.5	33.2	7904.55	2.72	2.176
22/07/2023	90161	66.3	53.04	7906.45	1.9	1.52
23/07/2023	90242.1	81.1	64.88	7909.47	3.02	2.416
24/07/2023	90308.1	66	52.8	7912.16	2.69	2.152
25/07/2023	90361	52.9	42.32	7914.8	2.64	2.112
26/07/2023	90417.1	56.1	44.88	7916.86	2.06	1.648
27/07/2023	90456.3	39.2	31.36	7919.49	2.63	2.104
28/07/2023	90520.5	64.2	51.36	7921.69	2.2	1.76
29/07/2023	90590.9	70.4	56.32	7923.74	2.05	1.64
30/07/2023	90655.7	64.8	51.84	7926.04	2.3	1.84
31/07/2023	90730.3	74.6	59.68	7928.05	2.01	1.608
		1487	1189.6		73.42	58.736

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/07/2023	123.6	1.79	1.43	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	aod
02/07/2023	123.6	2.29	1.83	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
03/07/2023	123.6	2.09	1.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
04/07/2023	123.6	1.96	1.57	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
05/07/2023	123.6	1.51	1.21	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
06/07/2023	123.6	2.89	2.31	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
07/07/2023	123.6	2.49	1.99	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
08/07/2023	123.6	2.56	2.05	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
09/07/2023	123.6	2.59	2.07	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
10/07/2023	123.6	2.14	1.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
11/07/2023	123.6	2.58	2.06	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/07/2023	123.6	2.65	2.12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
13/07/2023	123.6	2.98	2.38	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
14/07/2023	123.6	3.24	2.59	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/07/2023	123.6	2.4	1.92	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/07/2023	123.6	2.68	2.14	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
17/07/2023	123.6	2.38	1.90	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
18/07/2023	123.6	2.26	1.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
19/07/2023	123.6	1.61	1.29	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
20/07/2023	123.6	2.11	1.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
21/07/2023	123.6	2.72	2.18	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
22/07/2023	123.6	1.9	1.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
23/07/2023	123.6	3.02	2.42	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
24/07/2023	123.6	2.69	2.15	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
25/07/2023	123.6	2.64	2.11	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
26/07/2023	123.6	2.06	1.65	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
27/07/2023	123.6	2.63	2.10	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
28/07/2023	123.6	2.2	1.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
29/07/2023	123.6	2.05	1.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/07/2023	123.6	2.3	1.84	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bom
31/07/2023	123.6	2.01	1.61	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....นาย/เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ธีรศักดิ์ ทรัพย์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซต จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายเรืองศักดิ์ แยมยั้ง (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะ เต็มอากาศ
2. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ
3. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ
4. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ
5. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

18.00 ลบ.ม./วัน

10.00 ลบ.ม./วัน

60.00 ลบ.ม./วัน

16.00 ลบ.ม./วัน

12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหนองน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรถดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,557.840 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 663.818 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 531.054 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. Supper A microorganism cleaners 5.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อโรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) ประจำ
เดือน...สิงหาคม 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน 1 ชุด

ด้วยโรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส.1)และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเรืองศักดิ์ แยมยิ่ง


หัวหน้าช่าง

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบารมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด
...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880..... มีนายธน
.....พีรโกสิน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทโรง
แรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..23/2560..... ออกให้โดย ..ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2565.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

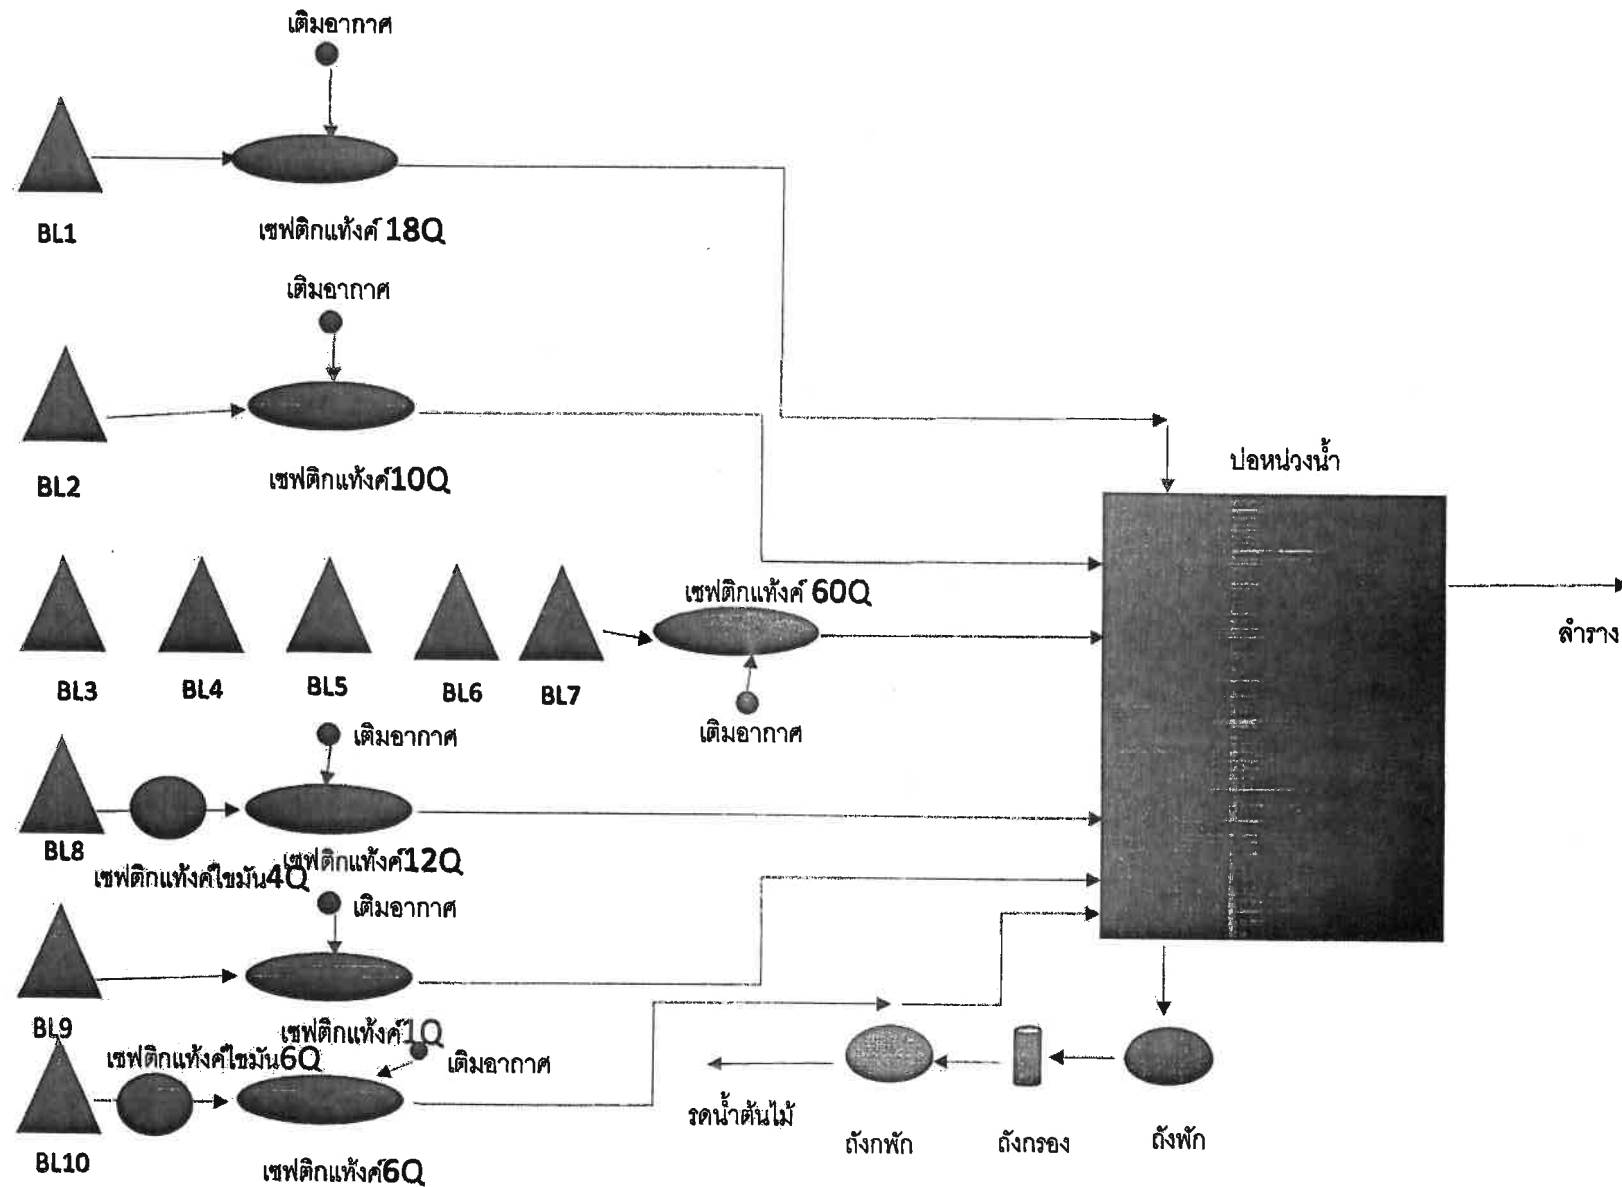

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก1

กังน้าบัดขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ใช้ไฟ 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	Total น้ำเสีย Building/D M135
31/07/2023	90730.3	#VALUE!		11344.2	#VALUE!	
01/08/2023	90787.1	56.8	45.44	11351.8	7.6	6.08
02/08/2023	90848.4	61.3	49.04	11358.1	6.3	5.04
03/08/2023	90896.6	48.2	38.56	11363.2	5.1	4.08
04/08/2023	90955.3	58.7	46.96	11369.4	6.2	4.96
05/08/2023	91041.8	86.5	69.2	11388.6	19.2	15.36
06/08/2023	91127.7	85.9	68.72	11394.6	6	4.8
07/08/2023	91194.6	66.9	53.52	11401.3	6.7	5.36
08/08/2023	91267.5	72.9	58.32	11407.3	6	4.8
09/08/2023	91347.8	80.3	64.24	11417.4	10.1	8.08
10/08/2023	91389.5	41.7	33.36	11422.8	5.4	4.32
11/08/2023	91440.7	51.2	40.96	11428.4	5.6	4.48
12/08/2023	91472	31.3	25.04	11435	6.6	5.28
13/08/2023	91472.3	0.3	0.24	11442.6	7.6	6.08
14/08/2023	91472.3	0	0	11450.2	7.6	6.08
15/08/2023	91472.3	0	0	11462.8	12.6	10.08
16/08/2023	91472.3	0	0	11469.3	6.5	5.2
17/08/2023	91520.9	48.6	38.88	11476.7	7.4	5.92
18/08/2023	91563.5	42.6	34.08	11482.5	5.8	4.64
19/08/2023	91596.5	33	26.4	11490.2	7.7	6.16
20/08/2023	91628.9	32.4	25.92	11513.5	23.3	18.64
21/08/2023	91658.2	29.3	23.44	11521.7	8.2	6.56
22/08/2023	91690.9	32.7	26.16	11527.9	6.2	4.96
23/08/2023	91732.2	41.3	33.04	11534.3	6.4	5.12
24/08/2023	91766	33.8	27.04	11541.5	7.2	5.76
25/08/2023	91798.6	32.6	26.08	11555.7	14.2	11.36
26/08/2023	91838	39.4	31.52	11560.8	5.1	4.08
27/08/2023	91872.2	34.2	27.36	11566.9	6.1	4.88
28/08/2023	91906.9	34.7	27.76	11582.1	15.2	12.16
29/08/2023	91949.5	42.6	34.08	11586.8	4.7	3.76
30/08/2023	91987	37.5	30	11591.4	4.6	3.68
31/08/2023	92035.3	48.3	38.64	11595.7	4.3	3.44
		1305	1044		251.5	201.2

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/08/2023	9.36	7.6	6.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
02/08/2023	9.36	6.3	5.04	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
03/08/2023	9.36	5.1	4.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
04/08/2023	9.36	6.2	4.96	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/08/2023	9.36	19.2	15.36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/08/2023	9.36	6	4.80	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
07/08/2023	9.36	6.7	5.36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
08/08/2023	9.36	6	4.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
09/08/2023	9.36	10.1	8.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
10/08/2023	9.36	5.4	4.32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
11/08/2023	9.36	5.6	4.48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/08/2023	9.36	6.6	5.28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/08/2023	9.36	7.6	6.08	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/08/2023	9.36	7.6	6.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/08/2023	9.36	12.6	10.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/08/2023	9.36	6.5	5.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
17/08/2023	9.36	7.4	5.92	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
18/08/2023	9.36	5.8	4.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
19/08/2023	9.36	7.7	6.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
20/08/2023	9.36	23.3	18.64	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/08/2023	9.36	8.2	6.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/08/2023	9.36	6.2	4.96	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
23/08/2023	9.36	6.4	5.12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/08/2023	9.36	7.2	5.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/08/2023	9.36	14.2	11.36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
26/08/2023	9.36	5.1	4.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
27/08/2023	9.36	6.1	4.88	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
28/08/2023	9.36	15.2	12.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
29/08/2023	9.36	4.7	3.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
30/08/2023	9.36	4.6	3.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
31/08/2023	9.36	4.3	3.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก2

กังน้าบัดขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใ้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B2 M136	Water Use M137	Total น้ำเสีย Building/D M138
31/07/2023	90730.3	#VALUE!		8160.8	#VALUE!	
01/08/2023	90787.1	56.8	45.44	8164.4	3.6	2.88
02/08/2023	90848.4	61.3	49.04	8167	2.6	2.08
03/08/2023	90896.6	48.2	38.56	8169.5	2.5	2
04/08/2023	90955.3	58.7	46.96	8172.1	2.6	2.08
05/08/2023	91041.8	86.5	69.2	8175	2.9	2.32
06/08/2023	91127.7	85.9	68.72	8178.2	3.2	2.56
07/08/2023	91194.6	66.9	53.52	8180.7	2.5	2
08/08/2023	91267.5	72.9	58.32	8182.1	1.4	1.12
09/08/2023	91347.8	80.3	64.24	8183.9	1.8	1.44
10/08/2023	91389.5	41.7	33.36	8187.3	3.4	2.72
11/08/2023	91440.7	51.2	40.96	8192.3	5	4
12/08/2023	91472	31.3	25.04	8196.2	3.9	3.12
13/08/2023	91472.3	0.3	0.24	8201.2	5	4
14/08/2023	91472.3	0	0	8203.1	1.9	1.52
15/08/2023	91472.3	0	0	8205.4	2.3	1.84
16/08/2023	91472.3	0	0	8207.4	2	1.6
17/08/2023	91520.9	48.6	38.88	8211.1	3.7	2.96
18/08/2023	91563.5	42.6	34.08	8213.4	2.3	1.84
19/08/2023	91596.5	33	26.4	8215.3	1.9	1.52
20/08/2023	91628.9	32.4	25.92	8216	0.7	0.56
21/08/2023	91658.2	29.3	23.44	8216.7	0.7	0.56
22/08/2023	91690.9	32.7	26.16	8218.1	1.4	1.12
23/08/2023	91732.2	41.3	33.04	8219.2	1.1	0.88
24/08/2023	91766	33.8	27.04	8221	1.8	1.44
25/08/2023	91798.6	32.6	26.08	8221.6	0.6	0.48
26/08/2023	91838	39.4	31.52	8223.7	2.1	1.68
27/08/2023	91872.2	34.2	27.36	8227.1	3.4	2.72
28/08/2023	91906.9	34.7	27.76	8229.6	2.5	2
29/08/2023	91949.5	42.6	34.08	8230.5	0.9	0.72
30/08/2023	91987	37.5	30	8230.8	0.3	0.24
31/08/2023	92035.3	48.3	38.64	8231.1	0.3	0.24
		101305	1044		70.3	56.24

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/08/2023	4.8	3.6	2.88	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
02/08/2023	4.8	2.6	2.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
03/08/2023	4.8	2.5	2.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
04/08/2023	4.8	2.6	2.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/08/2023	4.8	2.9	2.32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/08/2023	4.8	3.2	2.56	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
07/08/2023	4.8	2.5	2.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
08/08/2023	4.8	1.4	1.12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
09/08/2023	4.8	1.8	1.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
10/08/2023	4.8	3.4	2.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
11/08/2023	4.8	5	4.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/08/2023	4.8	3.9	3.12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/08/2023	4.8	5	4.00	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/08/2023	4.8	1.9	1.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/08/2023	4.8	2.3	1.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/08/2023	4.8	2	1.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
17/08/2023	4.8	3.7	2.96	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
18/08/2023	4.8	2.3	1.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
19/08/2023	4.8	1.9	1.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
20/08/2023	4.8	0.7	0.56	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
21/08/2023	4.8	0.7	0.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
22/08/2023	4.8	1.4	1.12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
23/08/2023	4.8	1.1	0.88	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/08/2023	4.8	1.8	1.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/08/2023	4.8	0.6	0.48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
26/08/2023	4.8	2.1	1.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
27/08/2023	4.8	3.4	2.72	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
28/08/2023	4.8	2.5	2.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
29/08/2023	4.8	0.9	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
30/08/2023	4.8	0.3	0.24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
31/08/2023	4.8	0.3	0.24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja

ปริมาณน้ำเสียของกังปาคัดก4,5,6,7

กังปาคัดขนาด 60 Q จำนวนAir Blower 1500W 1ตัว ไฟฟ้า 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B3 M132	Water Use M139		Main Meter Water B4 M140	Water Use M141		Main Meter Water B5 M142	Water Use M143		Main Meter Water B6 M144	Water Use M145		Main Meter Water B7 M146	Water Use M147		Total Building M³	Total Building/D M154
31/07/2023	90730.3	#VALUE!		4968.1	#VALUE!		6547.6	#VALUE!		10231.5	#VALUE!		4690.3	#VALUE!		4504.7	#VALUE!			
01/08/2023	90787.1	56.8	45.44	4968.3	2.2	1.76	6548.6	1	0.8	10238	6.5	5.2	4693	2.7	2.16	4505.4	0.7	0.56	13.1	10.48
02/08/2023	90848.4	61.3	49.04	4971.2	2.9	2.32	6549.3	0.7	0.56	10246.3	8.3	6.64	4696.9	3.9	3.12	4506.4	1	0.8	16.8	13.44
03/08/2023	90896.6	48.2	38.56	4971.6	0.4	0.32	6550	0.7	0.56	10253.5	7.2	5.76	4700.6	3.7	2.96	4508.4	2	1.6	14	11.20
04/08/2023	90955.3	58.7	46.96	4972.8	1.2	0.96	6550.7	0.7	0.56	10261.2	7.7	6.16	4704.9	4.3	3.44	4510	1.6	1.28	15.6	12.40
05/08/2023	91041.8	86.5	69.2	4974.9	2.1	1.68	6551.4	0.7	0.56	10266.9	5.7	4.56	4709.4	4.5	3.6	4512.3	2.3	1.84	15.3	12.24
06/08/2023	91127.7	85.9	68.72	4976.8	1.9	1.52	6552.1	0.7	0.56	10273.6	6.7	5.36	4713.8	4.4	3.52	4514.3	2	1.6	15.7	12.56
07/08/2023	91194.8	86.9	53.52	4977.9	1.1	0.88	6552.8	0.7	0.56	10279.8	6.2	4.96	4716.5	2.7	2.16	4515.5	1.2	0.96	11.9	9.52
08/08/2023	91267.5	72.9	58.32	4980.2	2.3	1.84	6553.3	0.5	0.4	10286.9	7.1	5.68	4720.5	4	3.2	4517.1	1.6	1.28	15.5	12.40
09/08/2023	91347.8	80.3	64.24	4981.7	1.5	1.2	6553.9	0.6	0.48	10293.1	6.2	4.96	4723.4	2.9	2.32	4518.4	1.3	1.04	12.5	10.00
10/08/2023	91389.5	41.7	33.36	4983.8	2.1	1.68	6554.7	0.8	0.64	10300.3	7.2	5.76	4726.6	3.2	2.56	4519.4	1	0.8	14.3	11.44
11/08/2023	91440.7	51.2	40.96	4986	2.2	1.76	6556.5	1.8	1.44	10306.6	6.3	5.04	4730.9	4.3	3.44	4522.9	3.5	2.8	18.1	14.48
12/08/2023	91472	31.3	25.04	4988.2	2.2	1.76	6557.7	1.2	0.96	10311.9	5.3	4.24	4734.6	3.7	2.96	4525.2	2.3	1.84	14.7	11.76
13/08/2023	91472.3	0.3	0.24	4990.3	2.1	1.68	6558.3	0.6	0.48	10317.3	5.4	4.32	4739.8	5.2	4.16	4528	2.8	2.24	16.1	12.88
14/08/2023	91472.3	0	0	4991.2	0.9	0.72	6558.9	0.6	0.48	10321.5	4.2	3.36	4742.2	2.4	1.92	4529.3	1.3	1.04	9.4	7.52
15/08/2023	91472.3	0	0	4991.6	0.4	0.32	6559.5	0.6	0.48	10327	5.5	4.4	4744.2	2	1.6	4530.2	0.9	0.72	9.4	7.52
16/08/2023	91472.3	0	0	4991.9	0.3	0.24	6560	0.5	0.4	10333	6	4.8	4746.1	1.9	1.52	4531.2	1	0.8	9.7	7.76
17/08/2023	91520.9	48.6	38.88	4992.9	1	0.8	6560.6	0.6	0.48	10337.1	4.1	3.28	4748.8	2.7	2.16	4532.1	0.9	0.72	9.3	7.44
18/08/2023	91563.5	42.6	34.08	4995.6	2.7	2.16	6561.1	0.5	0.4	10341.5	4.4	3.52	4751.8	3	2.4	4533.9	1.8	1.44	12.4	9.92
19/08/2023	91596.5	33	26.4	4996.5	0.9	0.72	6561.7	0.6	0.48	10345.9	4.4	3.52	4754.4	2.6	2.08	4534.9	1	0.8	9.5	7.60
20/08/2023	91628.9	32.4	25.92	4997.5	1	0.8	6562.3	0.6	0.48	10350.1	4.2	3.36	4757.8	3.4	2.72	4537.2	2.3	1.84	11.5	9.20
21/08/2023	91658.2	29.3	23.44	4998.3	0.8	0.64	6562.7	0.4	0.32	10353.3	3.2	2.56	4759.9	2.1	1.68	4538.3	1.1	0.88	7.6	6.08
22/08/2023	91690.9	32.7	26.16	4999	0.7	0.56	6565.1	2.4	1.92	10357.5	4.2	3.36	4761.2	1.3	1.04	4539.2	0.9	0.72	9.5	7.60
23/08/2023	91732.2	41.3	33.04	4999.7	0.7	0.56	6567.7	2.6	2.08	10362	4.5	3.6	4763.3	2.1	1.68	4540.7	1.5	1.2	11.4	9.12
24/08/2023	91766	33.8	27.04	5000.6	0.9	0.72	6570.7	3	2.4	10368.2	6.2	4.96	4764.5	1.2	0.96	4541.8	1.1	0.88	12.4	9.92
25/08/2023	91798.6	32.6	26.08	5001.1	0.5	0.4	6571.9	1.2	0.96	10372.8	4.6	3.68	4766	1.5	1.2	4542.9	1.1	0.88	8.9	7.12
26/08/2023	91838	39.4	31.52	5001.5	0.4	0.32	6572.09	0.19	0.152	10378.4	5.6	4.48	4767.5	1.5	1.2	4543.7	0.8	0.64	8.49	6.79
27/08/2023	91872.2	34.2	27.36	5002.3	0.8	0.64	6574.1	2.01	1.608	10383.9	5.5	4.4	4768	0.5	0.4	4543.9	0.2	0.16	9.01	7.21
28/08/2023	91906.9	34.7	27.76	5002.9	0.6	0.48	6575.1	1	0.8	10391.3	7.4	5.92	4768.4	0.4	0.32	4543.9	0	0	9.4	7.52
29/08/2023	91949.5	42.6	34.08	5003.7	0.8	0.64	6578.8	3.7	2.96	10397.6	6.3	5.04	4768.7	0.3	0.24	4544	0.1	0.08	11.2	8.96
30/08/2023	91987	37.5	30	5004.3	0.6	0.48	6582.6	3.8	3.04	10400.9	3.3	2.64	4769.3	0.6	0.48	4544	0	0	8.3	6.64
31/08/2023	92035.3	48.3	38.64	5004.8	0.5	0.4	6586.4	3.8	3.04	10403.3	2.4	1.92	4770.2	0.9	0.72	4544.1	0.1	0.08	7.7	6.16
		1306	1044		38.7	30.96		38.8	31.04		171.8	137.44		79.9	63.92		39.4	31.52	368.6	294.88

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/08/2023	27	13.1	10.48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
02/08/2023	27	16.8	13.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
03/08/2023	27	14	11.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
04/08/2023	27	15.5	12.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/08/2023	27	15.3	12.24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/08/2023	27	15.7	12.56	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
07/08/2023	27	11.9	9.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
08/08/2023	27	15.5	12.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
09/08/2023	27	12.5	10.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
10/08/2023	27	14.3	11.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
11/08/2023	27	18.1	14.48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/08/2023	27	14.7	11.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/08/2023	27	16.1	12.88	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/08/2023	27	9.4	7.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/08/2023	27	9.4	7.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/08/2023	27	9.7	7.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
17/08/2023	27	9.3	7.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
18/08/2023	27	12.4	9.92	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
19/08/2023	27	9.5	7.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
20/08/2023	27	11.5	9.20	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/08/2023	27	7.6	6.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/08/2023	27	9.5	7.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
23/08/2023	27	11.4	9.12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/08/2023	27	12.4	9.92	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/08/2023	27	8.9	7.12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
26/08/2023	27	8.49	6.79	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
27/08/2023	27	9.01	7.21	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
28/08/2023	27	9.4	7.52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
29/08/2023	27	11.2	8.96	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
30/08/2023	27	8.3	6.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
31/08/2023	27	7.7	6.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja

ปริมาณน้ำเสียของกังบับัดคิก8

**กังบับัดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower 130W 1ตัว 100W 1 ตัว
ใช้ไฟ 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M**

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155	Total น้ำเสีย Building/D M156		
31/07/2023	90730.3	#VALUE!		7434.97	#VALUE!			
01/08/2023	90787.1	56.8	45.44	7438.41	3.44	2.752		
02/08/2023	90848.4	61.3	49.04	7441.79	3.38	2.704		
03/08/2023	90896.6	48.2	38.56	7445.07	3.28	2.624		
04/08/2023	90955.3	58.7	46.96	7448.52	3.45	2.76		
05/08/2023	91041.8	86.5	69.2	7452.22	3.7	2.96		
06/08/2023	91127.7	85.9	68.72	7455.78	3.56	2.848		
07/08/2023	91194.6	66.9	53.52	7458.86	3.08	2.464		
08/08/2023	91267.5	72.9	58.32	7461.68	2.82	2.256		
09/08/2023	91347.8	80.3	64.24	7464.72	3.04	2.432		
10/08/2023	91389.5	41.7	33.36	7467.8	3.08	2.464		
11/08/2023	91440.7	51.2	40.96	7471.52	3.72	2.976		
12/08/2023	91472	31.3	25.04	7475.99	4.47	3.576		
13/08/2023	91472.3	0.3	0.24	7480.52	4.53	3.624		
14/08/2023	91472.3	0	0	7486.11	5.59	4.472		
15/08/2023	91472.3	0	0	7489.34	3.23	2.584		
16/08/2023	91472.3	0	0	7493.32	3.98	3.184		
17/08/2023	91520.9	48.6	38.88	7497.57	4.25	3.4		
18/08/2023	91563.5	42.6	34.08	7501.45	3.88	3.104		
19/08/2023	91596.5	33	26.4	7504.95	3.5	2.8		
20/08/2023	91628.9	32.4	25.92	7508.3	3.35	2.68		
21/08/2023	91658.2	29.3	23.44	7512.74	4.44	3.552		
22/08/2023	91690.9	32.7	26.16	7515.95	3.21	2.568		
23/08/2023	91732.2	41.3	33.04	7519.71	3.76	3.008		
24/08/2023	91766	33.8	27.04	7522.89	3.18	2.544		
25/08/2023	91798.6	32.6	26.08	7525.61	2.72	2.176		
26/08/2023	91838	39.4	31.52	7528.55	2.94	2.352		
27/08/2023	91872.2	34.2	27.36	7531.16	2.61	2.088		
28/08/2023	91906.9	34.7	27.76	7533.69	2.53	2.024		
29/08/2023	91949.5	42.6	34.08	7536	2.31	1.848		
30/08/2023	91987	37.5	30	7538.61	2.61	2.088		
31/08/2023	92035.3	48.3	38.64	7540.93	2.32	1.856		
		1305	1044		105.96	84.768		

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/08/2023	165.6	3.44	2.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
02/08/2023	165.6	3.38	2.70	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
03/08/2023	165.6	3.28	2.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
04/08/2023	165.6	3.45	2.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/08/2023	165.6	3.7	2.96	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/08/2023	165.6	3.56	2.85	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
07/08/2023	165.6	3.08	2.46	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
08/08/2023	165.6	2.82	2.26	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
09/08/2023	165.6	3.04	2.43	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
10/08/2023	165.6	3.08	2.46	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
11/08/2023	165.6	3.72	2.98	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/08/2023	165.6	4.47	3.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/08/2023	165.6	4.53	3.62	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/08/2023	165.6	5.59	4.47	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/08/2023	165.6	3.23	2.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/08/2023	165.6	3.98	3.18	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
17/08/2023	165.6	4.25	3.40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
18/08/2023	165.6	3.88	3.10	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
19/08/2023	165.6	3.5	2.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
20/08/2023	165.6	3.35	2.68	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/08/2023	165.6	4.44	3.55	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/08/2023	165.6	3.21	2.57	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
23/08/2023	165.6	3.76	3.01	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/08/2023	165.6	3.18	2.54	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/08/2023	165.6	2.72	2.18	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
26/08/2023	165.6	2.94	2.35	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
27/08/2023	165.6	2.61	2.09	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
28/08/2023	165.6	2.53	2.02	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
29/08/2023	165.6	2.31	1.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
30/08/2023	165.6	2.61	2.09	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
31/08/2023	165.6	2.32	1.86	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja

ปริมาณน้ำเสียของกังบนำบัดคัก9

กังบนำบัดขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W 1ตัว ใช้ไฟ 1.128Kw/Hr/D 33.84 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Spa M157	Water Use M158	Total นำเสีย Building/D M159
31/07/2023	90730.3	#VALUE!		1620.778	#VALUE!	
01/08/2023	90787.1	56.8	45.44	1620.992	0.214	0.1712
02/08/2023	90848.4	61.3	49.04	1621.187	0.195	0.156
03/08/2023	90896.6	48.2	38.56	1621.633	0.446	0.3568
04/08/2023	90955.3	58.7	46.96	1621.909	0.276	0.2208
05/08/2023	91041.8	86.5	69.2	1622.16	0.251	0.2008
06/08/2023	91127.7	85.9	68.72	1627.153	4.993	3.9944
07/08/2023	91194.6	66.9	53.52	1628.397	1.244	0.9952
08/08/2023	91267.5	72.9	58.32	1628.681	0.284	0.2272
09/08/2023	91347.8	80.3	64.24	1628.98	0.299	0.2392
10/08/2023	91389.5	41.7	33.36	1629.283	0.303	0.2424
11/08/2023	91440.7	51.2	40.96	1629.722	0.439	0.3512
12/08/2023	91472	31.3	25.04	1629.917	0.195	0.156
13/08/2023	91472.3	0.3	0.24	1630.132	0.215	0.172
14/08/2023	91472.3	0	0	1630.351	0.219	0.1752
15/08/2023	91472.3	0	0	1630.543	0.192	0.1536
16/08/2023	91472.3	0	0	1630.847	0.304	0.2432
17/08/2023	91520.9	48.6	38.88	1631.033	0.186	0.1488
18/08/2023	91563.5	42.6	34.08	1631.324	0.291	0.2328
19/08/2023	91596.5	33	26.4	1631.598	0.274	0.2192
20/08/2023	91628.9	32.4	25.92	1631.849	0.251	0.2008
21/08/2023	91658.2	29.3	23.44	1632.003	0.154	0.1232
22/08/2023	91690.9	32.7	26.16	1632.167	0.164	0.1312
23/08/2023	91732.2	41.3	33.04	1632.46	0.293	0.2344
24/08/2023	91766	33.8	27.04	1635.377	2.917	2.3336
25/08/2023	91798.6	32.6	26.08	1635.664	0.287	0.2296
26/08/2023	91838	39.4	31.52	1635.789	0.125	0.1
27/08/2023	91872.2	34.2	27.36	1637.32	1.531	1.2248
28/08/2023	91906.9	34.7	27.76	1637.562	0.242	0.1936
29/08/2023	91949.5	42.6	34.08	1637.88	0.318	0.2544
30/08/2023	91987	37.5	30	1637.988	0.108	0.0864
31/08/2023	92035.3	48.3	38.64	1638.077	0.089	0.0712
		1305	1044		17.299	13.8392

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/08/2023	1.128	0.214	0.17	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
02/08/2023	1.128	0.195	0.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
03/08/2023	1.128	0.446	0.36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
04/08/2023	1.128	0.276	0.22	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/08/2023	1.128	0.251	0.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/08/2023	1.128	4.993	3.99	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
07/08/2023	1.128	1.244	1.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
08/08/2023	1.128	0.284	0.23	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
09/08/2023	1.128	0.299	0.24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
10/08/2023	1.128	0.303	0.24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
11/08/2023	1.128	0.439	0.35	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/08/2023	1.128	0.195	0.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/08/2023	1.128	0.215	0.17	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/08/2023	1.128	0.219	0.18	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/08/2023	1.128	0.192	0.15	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/08/2023	1.128	0.304	0.24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
17/08/2023	1.128	0.186	0.15	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
18/08/2023	1.128	0.291	0.23	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
19/08/2023	1.128	0.274	0.22	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
20/08/2023	1.128	0.251	0.20	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/08/2023	1.128	0.154	0.12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/08/2023	1.128	0.164	0.13	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
23/08/2023	1.128	0.293	0.23	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/08/2023	1.128	2.917	2.33	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/08/2023	1.128	0.287	0.23	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
26/08/2023	1.128	0.125	0.10	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
27/08/2023	1.128	1.531	1.22	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
28/08/2023	1.128	0.242	0.19	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
29/08/2023	1.128	0.318	0.25	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
30/08/2023	1.128	0.108	0.09	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
31/08/2023	1.128	0.089	0.07	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja

ปริมาณน้ำเสียของกังปาด็คก10


กังปาด็คขนาด 6 Q 2ถังจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ใช้ไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B10 M160	Water Use M161	Total น้ำเสีย Building/D M162
31/07/2023	90730.3	#VALUE!		7928.05	#VALUE!	
01/08/2023	90787.1	56.8	45.44	7930.59	2.54	2.032
02/08/2023	90848.4	61.3	49.04	7932.56	1.97	1.576
03/08/2023	90896.6	48.2	38.56	7934.92	2.36	1.888
04/08/2023	90955.3	58.7	46.96	7937.42	2.5	2
05/08/2023	91041.8	86.5	69.2	7939.84	2.42	1.936
06/08/2023	91127.7	85.9	68.72	7941.82	1.98	1.584
07/08/2023	91194.6	66.9	53.52	7944.26	2.44	1.952
08/08/2023	91267.5	72.9	58.32	7946.88	2.62	2.096
09/08/2023	91347.8	80.3	64.24	7949.51	2.63	2.104
10/08/2023	91389.5	41.7	33.36	7951.48	1.97	1.576
11/08/2023	91440.7	51.2	40.96	7954.08	2.6	2.08
12/08/2023	91472	31.3	25.04	7956.31	2.23	1.784
13/08/2023	91472.3	0.3	0.24	7958.2	1.89	1.512
14/08/2023	91472.3	0	0	7960.12	1.92	1.536
15/08/2023	91472.3	0	0	7962.48	2.36	1.888
16/08/2023	91472.3	0	0	7964.14	1.66	1.328
17/08/2023	91520.9	48.6	38.88	7966.42	2.28	1.824
18/08/2023	91563.5	42.6	34.08	7968.51	2.09	1.672
19/08/2023	91596.5	33	26.4	7970.57	2.06	1.648
20/08/2023	91628.9	32.4	25.92	7972.54	1.97	1.576
21/08/2023	91658.2	29.3	23.44	7974.71	2.17	1.736
22/08/2023	91690.9	32.7	26.16	7976.51	1.8	1.44
23/08/2023	91732.2	41.3	33.04	7978.99	2.48	1.984
24/08/2023	91766	33.8	27.04	7981.73	2.74	2.192
25/08/2023	91798.6	32.6	26.08	7984.77	3.04	2.432
26/08/2023	91838	39.4	31.52	7987.89	3.12	2.496
27/08/2023	91872.2	34.2	27.36	7991.31	3.42	2.736
28/08/2023	91906.9	34.7	27.76	7994.47	3.16	2.528
29/08/2023	91949.5	42.6	34.08	7997.97	3.5	2.8
30/08/2023	91987	37.5	30	7999.32	1.35	1.08
31/08/2023	92035.3	48.3	38.64	8000.7	1.38	1.104
		1305	1044		72.65	58.12

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/08/2023	123.6	2.54	2.03	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
02/08/2023	123.6	1.97	1.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
03/08/2023	123.6	2.36	1.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
04/08/2023	123.6	2.5	2.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/08/2023	123.6	2.42	1.94	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/08/2023	123.6	1.98	1.58	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
07/08/2023	123.6	2.44	1.95	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
08/08/2023	123.6	2.62	2.10	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
09/08/2023	123.6	2.63	2.10	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
10/08/2023	123.6	1.97	1.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
11/08/2023	123.6	2.6	2.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/08/2023	123.6	2.23	1.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
13/08/2023	123.6	1.89	1.51	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
14/08/2023	123.6	1.92	1.54	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/08/2023	123.6	2.36	1.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/08/2023	123.6	1.66	1.33	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
17/08/2023	123.6	2.28	1.82	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
18/08/2023	123.6	2.09	1.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
19/08/2023	123.6	2.06	1.65	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
20/08/2023	123.6	1.97	1.58	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	lip
21/08/2023	123.6	2.17	1.74	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/08/2023	123.6	1.8	1.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
23/08/2023	123.6	2.48	1.98	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/08/2023	123.6	2.74	2.19	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/08/2023	123.6	3.04	2.43	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
26/08/2023	123.6	3.12	2.50	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
27/08/2023	123.6	3.42	2.74	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
28/08/2023	123.6	3.16	2.53	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
29/08/2023	123.6	3.5	2.80	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
30/08/2023	123.6	1.35	1.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
31/08/2023	123.6	1.38	1.10	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

() IMV เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

(.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ


ลงชื่อ นายเรืองศักดิ์ แย้มยิ่ง (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะ เติมอากาศ	18.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ	10.00 ลบ.ม./วัน
3. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ	60.00 ลบ.ม./วัน
4. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ	16.00 ลบ.ม./วัน
5. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ	12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่นๆ
☐ อื่นๆ
☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยสู่ลำรางสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรถดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,557.840 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 891.409 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 713.127 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. Supper A microorganism cleaners 5.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน กันยายน 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อ โรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) ประจำ
เดือน...กันยายน 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน 1 ชุด

ด้วยโรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส.1)และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเรืองศักดิ์ แยมยิ่ง


หัวหน้าช่าง

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบารมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880.....
มีนายธน.....พีรโกดิน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..91/2565..... ออกให้โดย ..
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

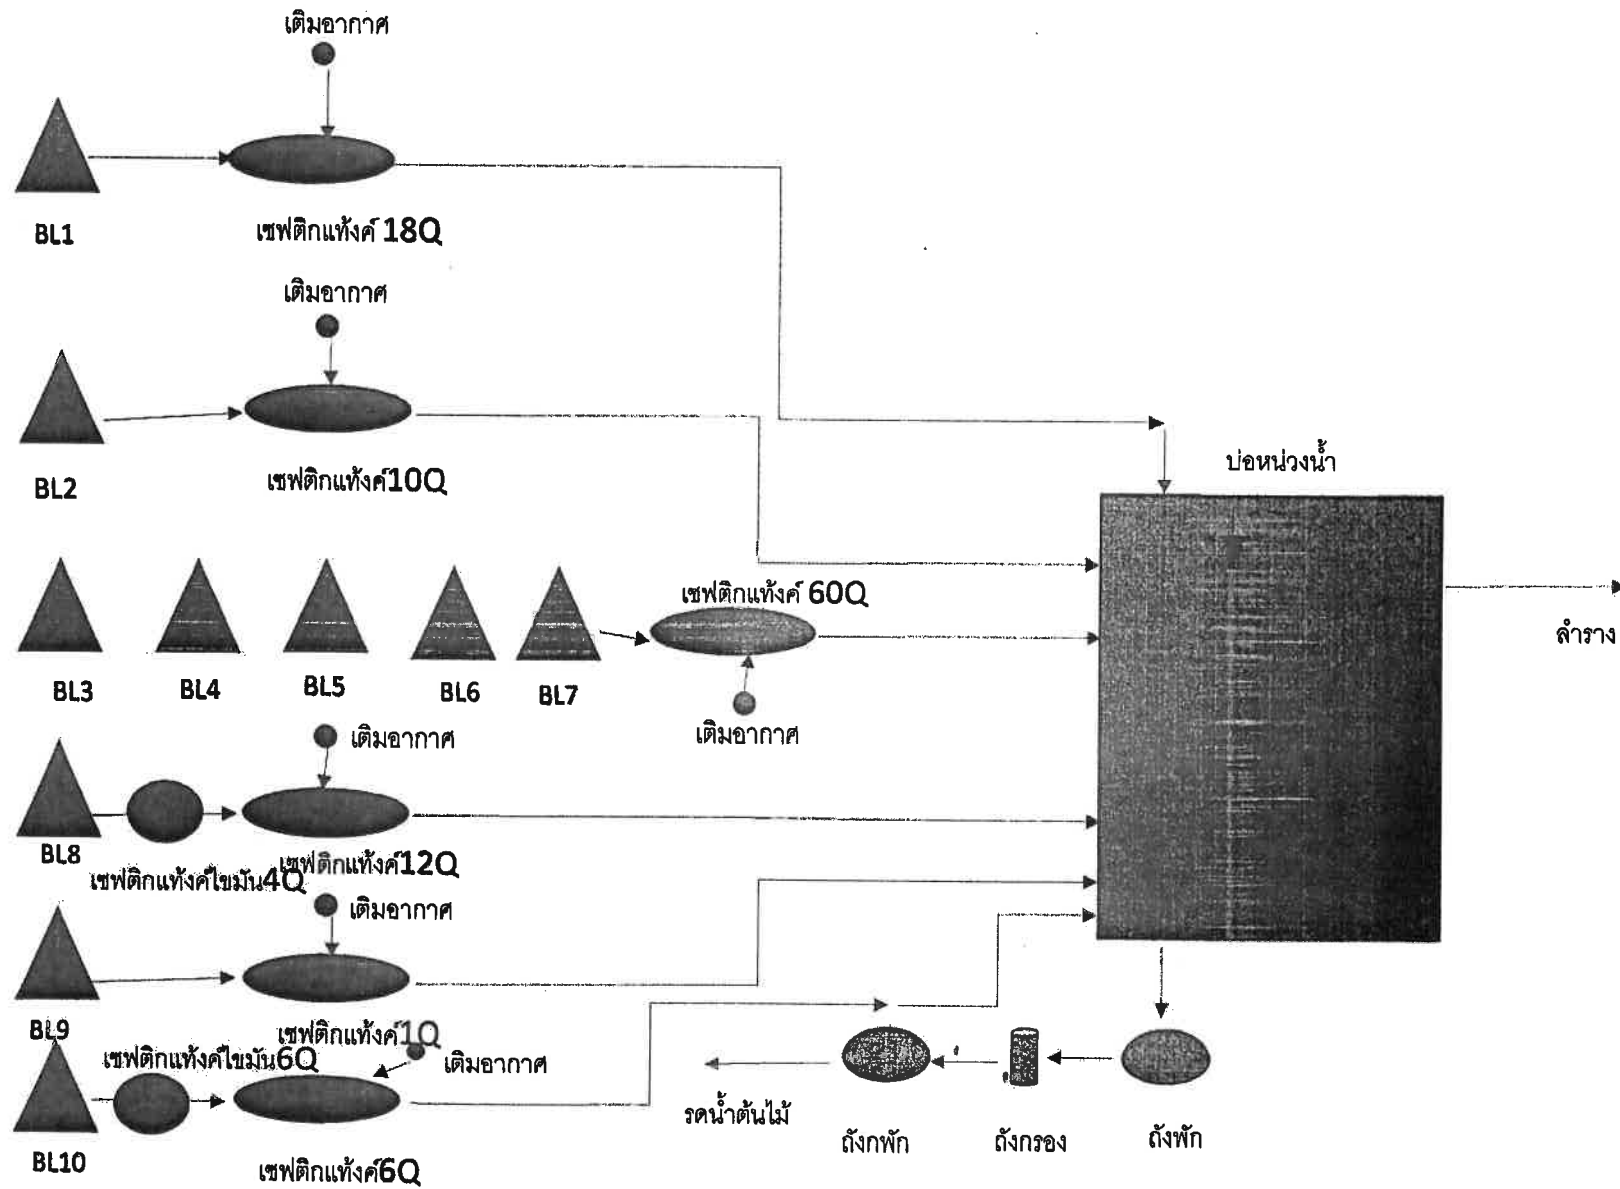

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบดคึก1

กังน้าบดขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ใไฟฟ้า 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	
31/08/2023	92035.3	#REF!	#REF!	11595.7	#REF!	#REF!
01/09/2023	92072.1	36.8	29.44	11598.7	3	2.4
02/09/2023	92083.1	11	8.8	11602.7	4	3.2
03/09/2023	92083.1	0	0	11610.2	7.5	6
04/09/2023	92083.1	0	0	11615.8	5.6	4.48
05/09/2023	92083.1	0	0	11620.2	4.4	3.52
06/09/2023	92083.1	0	0	11623.3	3.1	2.48
07/09/2023	92104.3	21.2	16.96	11627.8	4.5	3.6
08/09/2023	92141.7	37.4	29.92	11634.2	6.4	5.12
09/09/2023	92180.3	38.6	30.88	11649.6	15.4	12.32
10/09/2023	92225.8	45.5	36.4	11654.2	4.6	3.68
11/09/2023	92261.3	35.5	28.4	11656	1.8	1.44
12/09/2023	92267.9	6.6	5.28	11658.7	2.7	2.16
13/09/2023	92305.8	37.9	30.32	11662	3.3	2.64
14/09/2023	92336.8	31	24.8	11664.8	2.8	2.24
15/09/2023	92372.1	35.3	28.24	11667.9	3.1	2.48
16/09/2023	92389.2	17.1	13.68	11671.7	3.8	3.04
17/09/2023	92432.7	43.5	34.8	11675.2	3.5	2.8
18/09/2023	92440.1	7.4	5.92	11677.9	2.7	2.16
19/09/2023	92492.1	52	41.6	11682.5	4.6	3.68
20/09/2023	92558.7	66.6	53.28	11687.7	5.2	4.16
21/09/2023	92613.8	55.1	44.08	11690.3	2.6	2.08
22/09/2023	92616.7	2.9	2.32	11693	2.7	2.16
23/09/2023	92616.7	0	0	11697.4	4.4	3.52
24/09/2023	92616.7	0	0	11701.5	4.1	3.28
25/09/2023	92616.7	0	0	11704.8	3.3	2.64
26/09/2023	92616.7	0	0	11708.3	3.5	2.8
27/09/2023	92616.7	0	0	11712.3	4	3.2
28/09/2023	92656.7	40	32	11715.9	3.6	2.88
29/09/2023	92701	44.3	35.44	11720	4.1	3.28
30/09/2023	92811.7	110.7	88.56	11724.1	4.1	3.28
		776.4	621.12		128.4	102.72

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/09/2023	9.36	3	2.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
02/09/2023	9.36	4	3.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
03/09/2023	9.36	7.5	6.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
04/09/2023	9.36	5.6	4.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/09/2023	9.36	4.4	3.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/09/2023	9.36	3.1	2.48	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
07/09/2023	9.36	4.5	3.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
08/09/2023	9.36	6.4	5.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
09/09/2023	9.36	15.4	12.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
10/09/2023	9.36	4.6	3.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
11/09/2023	9.36	1.8	1.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
12/09/2023	9.36	2.7	2.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
13/09/2023	9.36	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
14/09/2023	9.36	2.8	2.24	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
15/09/2023	9.36	3.1	2.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
16/09/2023	9.36	3.8	3.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
17/09/2023	9.36	3.5	2.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
18/09/2023	9.36	2.7	2.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
19/09/2023	9.36	4.6	3.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
20/09/2023	9.36	5.2	4.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
21/09/2023	9.36	2.6	2.08	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
22/09/2023	9.36	2.7	2.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
23/09/2023	9.36	4.4	3.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/09/2023	9.36	4.1	3.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/09/2023	9.36	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/09/2023	9.36	3.5	2.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
27/09/2023	9.36	4	3.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
28/09/2023	9.36	3.6	2.88	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
29/09/2023	9.36	4.1	3.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/09/2023	9.36	4.1	3.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบดตึก2

กังน้าบดขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใช้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B2 M136	Water Use M137	M138
31/08/2023	92035.3	#REF!	#REF!	8231.1	#REF!	#REF!
01/09/2023	92072.1	36.8	29.44	8231.2	0.1	0.08
02/09/2023	92083.1	11	8.8	8231.3	0.1	0.08
03/09/2023	92083.1	0	0	8232.2	0.9	0.72
04/09/2023	92083.1	0	0	8232.9	0.7	0.56
05/09/2023	92083.1	0	0	8234.9	2	1.6
06/09/2023	92083.1	0	0	8235.1	0.2	0.16
07/09/2023	92104.3	21.2	16.96	8236.1	1	0.8
08/09/2023	92141.7	37.4	29.92	8237.4	1.3	1.04
09/09/2023	92180.3	38.6	30.88	8239.3	1.9	1.52
10/09/2023	92225.8	45.5	36.4	8241.3	2	1.6
11/09/2023	92261.3	35.5	28.4	8242.5	1.2	0.96
12/09/2023	92267.9	6.6	5.28	8244.3	1.8	1.44
13/09/2023	92305.8	37.9	30.32	8247.3	3	2.4
14/09/2023	92336.8	31	24.8	8248.3	1	0.8
15/09/2023	92372.1	35.3	28.24	8249.5	1.2	0.96
16/09/2023	92389.2	17.1	13.68	8250.2	0.7	0.56
17/09/2023	92432.7	43.5	34.8	8250.7	0.5	0.4
18/09/2023	92440.1	7.4	5.92	8251.8	1.1	0.88
19/09/2023	92492.1	52	41.6	8254.7	2.9	2.32
20/09/2023	92558.7	66.6	53.28	8258.8	4.1	3.28
21/09/2023	92613.8	55.1	44.08	8260.8	2	1.6
22/09/2023	92616.7	2.9	2.32	8262.7	1.9	1.52
23/09/2023	92616.7	0	0	8269.5	6.8	5.44
24/09/2023	92616.7	0	0	8277	7.5	6
25/09/2023	92616.7	0	0	8286.3	9.3	7.44
26/09/2023	92616.7	0	0	8304.6	18.3	14.64
27/09/2023	92616.7	0	0	8328.9	24.3	19.44
28/09/2023	92656.7	40	32	8344.1	15.2	12.16
29/09/2023	92701	44.3	35.44	8360.3	16.2	12.96
30/09/2023	92811.7	110.7	88.56	8361.8	1.5	1.2
		776.4	621.12		130.7	104.56

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/09/2023	4.8	0.1	0.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
02/09/2023	4.8	0.1	0.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
03/09/2023	4.8	0.9	0.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
04/09/2023	4.8	0.7	0.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/09/2023	4.8	2	1.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/09/2023	4.8	0.2	0.16	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
07/09/2023	4.8	1	0.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
08/09/2023	4.8	1.3	1.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
09/09/2023	4.8	1.9	1.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
10/09/2023	4.8	2	1.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
11/09/2023	4.8	1.2	0.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
12/09/2023	4.8	1.8	1.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
13/09/2023	4.8	3	2.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
14/09/2023	4.8	1	0.80	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
15/09/2023	4.8	1.2	0.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
16/09/2023	4.8	0.7	0.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
17/09/2023	4.8	0.5	0.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
18/09/2023	4.8	1.1	0.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
19/09/2023	4.8	2.9	2.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
20/09/2023	4.8	4.1	3.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
21/09/2023	4.8	2	1.60	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
22/09/2023	4.8	1.9	1.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
23/09/2023	4.8	6.8	5.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/09/2023	4.8	7.5	6.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/09/2023	4.8	9.3	7.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/09/2023	5.8	18.3	14.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
27/09/2023	6.8	24.3	19.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
28/09/2023	7.8	15.2	12.16	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
29/09/2023	8.8	16.2	12.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/09/2023	9.8	1.5	1.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดค3,4,5,6,7

ถังบำบัดขนาด 60 Q จำนวนAir Blower 1500W 1ตัว ใช้ไฟ 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132 #REF!	Main Meter Water B3 M139	Water Use M140	M141 #REF!	Main Meter Water B4 M142	Water Use M143	M144 #REF!	Main Meter Water B5 M145	Water Use M146	M147 #REF!	Main Meter Water B6 M148	Water Use M149	M150 #REF!	Main Meter Water B7 M151	Water Use M152	M153 #REF!	Total Building M³	Total Building/D M132
31/08/2023	92035.3	#REF!	#REF!	5004	#REF!	#REF!	6586.4	#REF!	#REF!	10403.3	#REF!	#REF!	4770.2	#REF!	#REF!	4544.1	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
01/09/2023	92072.1	36.8	29.44	5005.5	1.5	1.2	6589.9	3.5	2.8	10406.3	3	2.4	4771.1	0.9	0.72	4544.1	0	0	8.9	7.12
02/09/2023	92083.1	11	8.8	5006	0.5	0.4	6594	4.1	3.28	10411.5	5.2	4.16	4772.9	1.8	1.44	4544.4	0.3	0.24	11.9	9.52
03/09/2023	92083.1	0	0	5006.8	0.8	0.64	6597.7	3.7	2.96	10412.3	0.8	0.64	4774.3	1.4	1.12	4547.3	2.9	2.32	9.6	7.68
04/09/2023	92083.1	0	0	5007	0.2	0.16	6601.3	3.6	2.88	10422.2	9.9	7.92	4776.1	1.8	1.44	4549.6	2.3	1.84	17.8	14.24
05/09/2023	92083.1	0	0	5007.2	0.2	0.16	6604.6	3.3	2.64	10425.5	3.3	2.64	4776.9	0.8	0.64	4549.7	0.1	0.08	7.7	6.16
06/09/2023	92083.1	0	0	5007.4	0.2	0.16	6612.3	7.7	6.16	10433.1	7.6	6.08	4777.8	0.9	0.72	4549.8	0.1	0.08	16.5	13.20
07/09/2023	92104.3	21.2	16.96	5007.5	0.1	0.08	6617.5	5.2	4.16	10437.1	4	3.2	4778.4	0.6	0.48	4549.8	0	0	9.9	7.92
08/09/2023	92141.7	37.4	29.92	5007.6	0.1	0.08	6621.2	3.7	2.96	10440.7	3.6	2.88	4778.7	0.3	0.24	4549.8	0	0	7.7	6.16
09/09/2023	92180.3	38.6	30.88	5007.9	0.3	0.24	6624.7	3.5	2.8	10445.5	4.8	3.84	4779	0.3	0.24	4549.8	0	0	8.9	7.12
10/09/2023	92225.8	45.5	36.4	5008	0.1	0.08	6627.2	2.5	2	10449.5	4	3.2	4779.2	0.2	0.16	4549.9	0.1	0.08	6.9	5.52
11/09/2023	92261.3	35.5	28.4	5008.2	0.2	0.16	6629.4	2.2	1.76	10453.2	3.7	2.96	4779.6	0.4	0.32	4550.1	0.2	0.16	6.7	5.36
12/09/2023	92267.9	6.6	5.28	5008.4	0.2	0.16	6631.7	2.3	1.84	10457.7	4.5	3.6	4780.1	0.5	0.4	4550.2	0.1	0.08	7.6	6.08
13/09/2023	92305.8	37.9	30.32	5008.5	0.1	0.08	6633.9	2.2	1.76	10460.5	2.8	2.24	4781.3	1.2	0.96	4550.6	0.3	0.24	6.6	5.28
14/09/2023	92336.8	31	24.8	5008.9	0.4	0.32	6636.1	2.2	1.76	10463.3	2.8	2.24	4782.9	1.6	1.28	4550.7	0.2	0.16	7.2	5.76
15/09/2023	92372.1	35.3	28.24	5009.2	0.3	0.24	6638.2	2.1	1.68	10466.3	3	2.4	4784	1.1	0.88	4550.9	0.2	0.16	6.7	5.36
16/09/2023	92389.2	17.1	13.68	5009.3	0.1	0.08	6640.1	1.9	1.52	10469.6	3.3	2.64	4785.9	1.9	1.52	4551.1	0.2	0.16	7.4	5.92
17/09/2023	92432.7	43.5	34.8	5009.5	0.2	0.16	6642.2	2.1	1.68	10472.4	2.8	2.24	4787.6	1.7	1.36	4551.5	0.4	0.32	7.2	5.76
18/09/2023	92440.1	7.4	5.92	5009.7	0.2	0.16	6645.3	3.1	2.48	10475.3	2.9	2.32	4798	10.4	8.32	4552	0.5	0.4	17.1	13.68
19/09/2023	92492.1	52	41.6	5009.9	0.2	0.16	6648.1	2.8	2.24	10477.4	2.1	1.68	4807.4	9.4	7.52	4552.5	0.5	0.4	15	12.00
20/09/2023	92558.7	66.6	53.28	5010.1	0.2	0.16	6650.8	2.7	2.16	10480.4	3	2.4	4816.6	9.2	7.36	4562.5	0	0	15.1	12.08
21/09/2023	92613.8	55.1	44.08	5010.1	0	0	6652.6	1.8	1.44	10485.3	4.9	3.92	4818.7	2.1	1.68	4562.8	0.3	0.24	9.1	7.28
22/09/2023	92616.7	2.9	2.32	5010.1	0	0	6654.2	1.6	1.28	10489	3.7	2.96	4818.9	0.2	0.16	4562.8	0	0	5.5	4.40
23/09/2023	92616.7	0	0	5010.1	0	0	6656.3	2.1	1.68	10492.1	3.1	2.48	4819.7	0.8	0.64	4562.9	0.1	0.08	6.1	4.88
24/09/2023	92616.7	0	0	5010.8	0.7	0.56	6658	1.7	1.36	10495.4	3.3	2.64	4820.1	0.4	0.32	4562.9	0	0	6.1	4.88
25/09/2023	92616.7	0	0	5012.4	1.6	1.28	6659.8	1.8	1.44	10497.8	2.4	1.92	4820.5	0.4	0.32	4563	0.1	0.08	6.3	5.04
26/09/2023	92616.7	0	0	5014.8	2.4	1.92	6662.1	2.3	1.84	10501	3.2	2.56	4821.9	1.4	1.12	4563	0	0	9.3	7.44
27/09/2023	92616.7	0	0	5015.9	1.1	0.88	6665	2.9	2.32	10509.9	8.9	7.12	4822.1	0.2	0.16	4563.2	0.2	0.16	13.3	10.64
28/09/2023	92656.7	40	32	5016.8	0.7	0.56	6667	2	1.6	10512.9	3	2.4	4822.8	0.7	0.56	4563.4	0.2	0.16	6.6	5.28
29/09/2023	92701	44.3	35.44	5022.8	6.2	4.96	6668.8	1.8	1.44	10516.5	3.6	2.88	4823.8	1	0.8	4563.8	0.4	0.32	13	10.40
30/09/2023	92811.7	10.7	8.56	5028.9	7.1	5.68	6670.6	1.8	1.44	10521.6	5.1	4.08	4824.5	0.7	0.56	4563.8	0	0	14.7	11.76
		776.4	621.12		25.9	20.72		84.2	67.36		118.3	94.64		54.3	43.44		9.7	7.76	292.4	233.92

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/09/2023	27	8.9	7.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
02/09/2023	27	11.9	9.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
03/09/2023	27	9.6	7.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
04/09/2023	27	17.8	14.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/09/2023	27	7.7	6.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/09/2023	27	16.5	13.20	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
07/09/2023	27	9.9	7.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
08/09/2023	27	7.7	6.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
09/09/2023	27	8.9	7.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
10/09/2023	27	6.9	5.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
11/09/2023	27	6.7	5.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
12/09/2023	27	7.6	6.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
13/09/2023	27	6.6	5.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
14/09/2023	27	7.2	5.76	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
15/09/2023	27	6.7	5.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
16/09/2023	27	7.4	5.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
17/09/2023	27	7.2	5.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
18/09/2023	27	17.1	13.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
19/09/2023	27	15	12.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
20/09/2023	27	15.1	12.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
21/09/2023	27	9.1	7.28	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/09/2023	27	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
23/09/2023	28	6.1	4.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/09/2023	29	6.1	4.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/09/2023	30	6.3	5.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/09/2023	31	9.3	7.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
27/09/2023	32	13.3	10.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
28/09/2023	33	6.6	5.28	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
29/09/2023	34	13	10.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/09/2023	35	14.7	11.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดดัก8

**ถังบำบัดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower 130W 1ตัว 100W 1 ตัว
ไฟฟ้า 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M**

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155	M156		
31/08/2023	92035.3	#REF!	#REF!	7540.93	#REF!	#REF!		
01/09/2023	92072.1	36.8	29.44	7542.92	1.99	1.592		
02/09/2023	92083.1	11	8.8	7544.95	2.03	1.624		
03/09/2023	92083.1	0	0	7547.4	2.45	1.96		
04/09/2023	92083.1	0	0	7549.99	2.59	2.072		
05/09/2023	92083.1	0	0	7552.64	2.65	2.12		
06/09/2023	92083.1	0	0	7556.71	4.07	3.256		
07/09/2023	92104.3	21.2	16.96	7561.53	4.82	3.856		
08/09/2023	92141.7	37.4	29.92	7564.11	2.58	2.064		
09/09/2023	92180.3	38.6	30.88	7566.59	2.48	1.984		
10/09/2023	92225.8	45.5	36.4	7568.72	2.13	1.704		
11/09/2023	92261.3	35.5	28.4	7571.48	2.76	2.208		
12/09/2023	92267.9	6.6	5.28	7573.84	2.36	1.888		
13/09/2023	92305.8	37.9	30.32	7576.14	2.3	1.84		
14/09/2023	92336.8	31	24.8	7578.56	2.42	1.936		
15/09/2023	92372.1	35.3	28.24	7581.25	2.69	2.152		
16/09/2023	92389.2	17.1	13.68	7583.42	2.17	1.736		
17/09/2023	92432.7	43.5	34.8	7585.87	2.45	1.96		
18/09/2023	92440.1	7.4	5.92	7589.16	3.29	2.632		
19/09/2023	92492.1	52	41.6	7592.22	3.06	2.448		
20/09/2023	92558.7	66.6	53.28	7594.76	2.54	2.032		
21/09/2023	92613.8	55.1	44.08	7597.28	2.52	2.016		
22/09/2023	92616.7	2.9	2.32	7600.11	2.83	2.264		
23/09/2023	92616.7	0	0	7603.44	3.33	2.664		
24/09/2023	92616.7	0	0	7605.68	2.24	1.792		
25/09/2023	92616.7	0	0	7608.65	2.97	2.376		
26/09/2023	92616.7	0	0	7611.25	2.6	2.08		
27/09/2023	92616.7	0	0	7614.72	3.47	2.776		
28/09/2023	92656.7	40	32	7617.66	2.94	2.352		
29/09/2023	92701	44.3	35.44	7620.58	2.92	2.336		
30/09/2023	92811.7	110.7	88.56	7623.69	3.11	2.488		
		776.4	621.12		82.76	66.208		

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/09/2023	165.6	1.99	1.59	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
02/09/2023	165.6	2.03	1.62	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
03/09/2023	165.6	2.45	1.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
04/09/2023	165.6	2.59	2.07	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/09/2023	165.6	2.65	2.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/09/2023	165.6	4.07	3.26	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
07/09/2023	165.6	4.82	3.86	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
08/09/2023	165.6	2.58	2.06	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
09/09/2023	165.6	2.48	1.98	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
10/09/2023	165.6	2.13	1.70	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
11/09/2023	165.6	2.76	2.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
12/09/2023	165.6	2.36	1.89	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
13/09/2023	165.6	2.3	1.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
14/09/2023	165.6	2.42	1.94	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
15/09/2023	165.6	2.69	2.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
16/09/2023	165.6	2.17	1.74	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
17/09/2023	165.6	2.45	1.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
18/09/2023	165.6	3.29	2.63	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
19/09/2023	165.6	3.06	2.45	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
20/09/2023	165.6	2.54	2.03	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
21/09/2023	165.6	2.52	2.02	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/09/2023	165.6	2.83	2.26	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
23/09/2023	166.6	3.33	2.66	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/09/2023	167.6	2.24	1.79	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/09/2023	168.6	2.97	2.38	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/09/2023	169.6	2.6	2.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
27/09/2023	170.6	3.47	2.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
28/09/2023	171.6	2.94	2.35	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
29/09/2023	172.6	2.92	2.34	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/09/2023	173.6	3.11	2.49	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก9

กังน้าบัดขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W 1ตัว ใ้ไฟ 1.128Kw/Hr/D 33.84 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water Spa M157	Water Use M158	M159
31/08/2023	92035.3	#REF!	#REF!	1638.077	#REF!	#REF!
01/09/2023	92072.1	36.8	29.44	1638.215	0.138	0.1104
02/09/2023	92083.1	11	8.8	1638.463	0.248	0.1984
03/09/2023	92083.1	0	0	1638.575	0.112	0.0896
04/09/2023	92083.1	0	0	1638.751	0.176	0.1408
05/09/2023	92083.1	0	0	1638.972	0.221	0.1768
06/09/2023	92083.1	0	0	1639.191	0.219	0.1752
07/09/2023	92104.3	21.2	16.96	1639.374	0.183	0.1464
08/09/2023	92141.7	37.4	29.92	1639.656	0.282	0.2256
09/09/2023	92180.3	38.6	30.88	1639.837	0.181	0.1448
10/09/2023	92225.8	45.5	36.4	1640.043	0.206	0.1648
11/09/2023	92261.3	35.5	28.4	1641.367	1.324	1.0592
12/09/2023	92267.9	6.6	5.28	1641.635	0.268	0.2144
13/09/2023	92305.8	37.9	30.32	1641.771	0.136	0.1088
14/09/2023	92336.8	31	24.8	1646.143	4.372	3.4976
15/09/2023	92372.1	35.3	28.24	1646.345	0.202	0.1616
16/09/2023	92389.2	17.1	13.68	1646.602	0.257	0.2056
17/09/2023	92432.7	43.5	34.8	1646.87	0.268	0.2144
18/09/2023	92440.1	7.4	5.92	1647.062	0.192	0.1536
19/09/2023	92492.1	52	41.6	1647.303	0.241	0.1928
20/09/2023	92558.7	66.6	53.28	1647.487	0.184	0.1472
21/09/2023	92613.8	55.1	44.08	1647.831	0.344	0.2752
22/09/2023	92616.7	2.9	2.32	1648.162	0.331	0.2648
23/09/2023	92616.7	0	0	1648.405	0.243	0.1944
24/09/2023	92616.7	0	0	1648.563	0.158	0.1264
25/09/2023	92616.7	0	0	1650.629	2.066	1.6528
26/09/2023	92616.7	0	0	1650.858	0.229	0.1832
27/09/2023	92616.7	0	0	1652.313	1.455	1.164
28/09/2023	92656.7	40	32	1655.487	3.174	2.5392
29/09/2023	92701	44.3	35.44	1655.948	0.461	0.3688
30/09/2023	92811.7	110.7	88.56	1657.91	1.962	1.5696
		776.4	621.12		19.833	15.8664

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/09/2023	1.128	0.138	0.11	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
02/09/2023	1.128	0.248	0.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
03/09/2023	1.128	0.112	0.09	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
04/09/2023	1.128	0.176	0.14	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/09/2023	1.128	0.221	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/09/2023	1.128	0.219	0.18	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
07/09/2023	1.128	0.183	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
08/09/2023	1.128	0.282	0.23	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
09/09/2023	1.128	0.181	0.14	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
10/09/2023	1.128	0.206	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
11/09/2023	1.128	1.324	1.06	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
12/09/2023	1.128	0.268	0.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
13/09/2023	1.128	0.136	0.11	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
14/09/2023	1.128	4.372	3.50	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
15/09/2023	1.128	0.202	0.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
16/09/2023	1.128	0.257	0.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
17/09/2023	1.128	0.268	0.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
18/09/2023	1.128	0.192	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
19/09/2023	1.128	0.241	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
20/09/2023	1.128	0.184	0.15	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
21/09/2023	1.128	0.344	0.28	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/09/2023	1.128	0.331	0.26	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
23/09/2023	2.128	0.243	0.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/09/2023	3.128	0.158	0.13	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/09/2023	4.128	2.066	1.65	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/09/2023	5.128	0.229	0.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
27/09/2023	6.128	1.455	1.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
28/09/2023	7.128	3.174	2.54	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
29/09/2023	8.128	0.461	0.37	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/09/2023	9.128	1.962	1.57	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก10

กังน้าบัดขนาด 6 Q 2ถังจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ไขไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B10 M160	Water Use M161	M162
31/08/2023	92035.3	#REF!	#REF!	8000.7	#REF!	#REF!
01/09/2023	92072.1	36.8	29.44	8001.94	1.24	0.992
02/09/2023	92083.1	11	8.8	8003.91	1.97	1.576
03/09/2023	92083.1	0	0	8006.05	2.14	1.712
04/09/2023	92083.1	0	0	8007.05	1	0.8
05/09/2023	92083.1	0	0	8008.45	1.4	1.12
06/09/2023	92083.1	0	0	8010.51	2.06	1.648
07/09/2023	92104.3	21.2	16.96	8012.31	1.8	1.44
08/09/2023	92141.7	37.4	29.92	8014.26	1.95	1.56
09/09/2023	92180.3	38.6	30.88	8016.38	2.12	1.696
10/09/2023	92225.8	45.5	36.4	8018.63	2.25	1.8
11/09/2023	92261.3	35.5	28.4	8020.72	2.09	1.672
12/09/2023	92267.9	6.6	5.28	8023.02	2.3	1.84
13/09/2023	92305.8	37.9	30.32	8025.75	2.73	2.184
14/09/2023	92336.8	31	24.8	8028.39	2.64	2.112
15/09/2023	92372.1	35.3	28.24	8032.34	3.95	3.16
16/09/2023	92389.2	17.1	13.68	8033.97	1.63	1.304
17/09/2023	92432.7	43.5	34.8	8035.28	1.31	1.048
18/09/2023	92440.1	7.4	5.92	8037.52	2.24	1.792
19/09/2023	92492.1	52	41.6	8039.99	2.47	1.976
20/09/2023	92558.7	66.6	53.28	8041.73	1.74	1.392
21/09/2023	92613.8	55.1	44.08	8043.34	1.61	1.288
22/09/2023	92616.7	2.9	2.32	8044.93	1.59	1.272
23/09/2023	92616.7	0	0	8046.56	1.63	1.304
24/09/2023	92616.7	0	0	8048.24	1.68	1.344
25/09/2023	92616.7	0	0	8049.57	1.33	1.064
26/09/2023	92616.7	0	0	8051.06	1.49	1.192
27/09/2023	92616.7	0	0	8052.59	1.53	1.224
28/09/2023	92656.7	40	32	8055.04	2.45	1.96
29/09/2023	92701	44.3	35.44	8056.81	1.77	1.416
30/09/2023	92811.7	110.7	88.56	8057.95	1.14	0.912
		776.4	621.12		57.25	45.8

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/09/2023	123.6	1.24	0.99	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
02/09/2023	123.6	1.97	1.58	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
03/09/2023	123.6	2.14	1.71	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	non
04/09/2023	123.6	1	0.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/09/2023	123.6	1.4	1.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
06/09/2023	123.6	2.06	1.65	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
07/09/2023	123.6	1.8	1.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
08/09/2023	123.6	1.95	1.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
09/09/2023	123.6	2.12	1.70	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
10/09/2023	123.6	2.25	1.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
11/09/2023	123.6	2.09	1.67	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
12/09/2023	123.6	2.3	1.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
13/09/2023	123.6	2.73	2.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
14/09/2023	123.6	2.64	2.11	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
15/09/2023	123.6	3.95	3.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
16/09/2023	123.6	1.63	1.30	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
17/09/2023	123.6	1.31	1.05	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
18/09/2023	123.6	2.24	1.79	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
19/09/2023	123.6	2.47	1.98	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
20/09/2023	123.6	1.74	1.39	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
21/09/2023	123.6	1.61	1.29	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/09/2023	123.6	1.59	1.27	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
23/09/2023	124.6	1.63	1.30	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
24/09/2023	125.6	1.68	1.34	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
25/09/2023	126.6	1.33	1.06	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/09/2023	127.6	1.49	1.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
27/09/2023	128.6	1.53	1.22	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
28/09/2023	129.6	2.45	1.96	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
29/09/2023	130.6	1.77	1.42	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/09/2023	131.6	1.14	0.91	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... (นาย) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(13091005 ๒๖๕๖)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซต จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ


 ลงชื่อ นายเรืองศักดิ์ แยมยั้ง (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะ เต็มอากาศ	18.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	10.00 ลบ.ม./วัน
3. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	60.00 ลบ.ม./วัน
4. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	16.00 ลบ.ม./วัน
5. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ	12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหนองน้ำก่อนปล่อยสู่ลำรางสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรดดู

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,557.840 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 712.113 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 569.690 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. Supper A microorganism cleaners 5.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อโรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่ 12 เดือน..พฤศจิกายน...พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)
ประจำเดือน...ตุลาคม 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน1ชุด

ด้วยโรงแรมMai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส1)และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเรืองศักดิ์ แยมยิ่ง


หัวหน้าช่าง

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบารมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880.....
มีนายธน.....พีรโกสิน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..91/2565..... ออกให้โดย ..
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

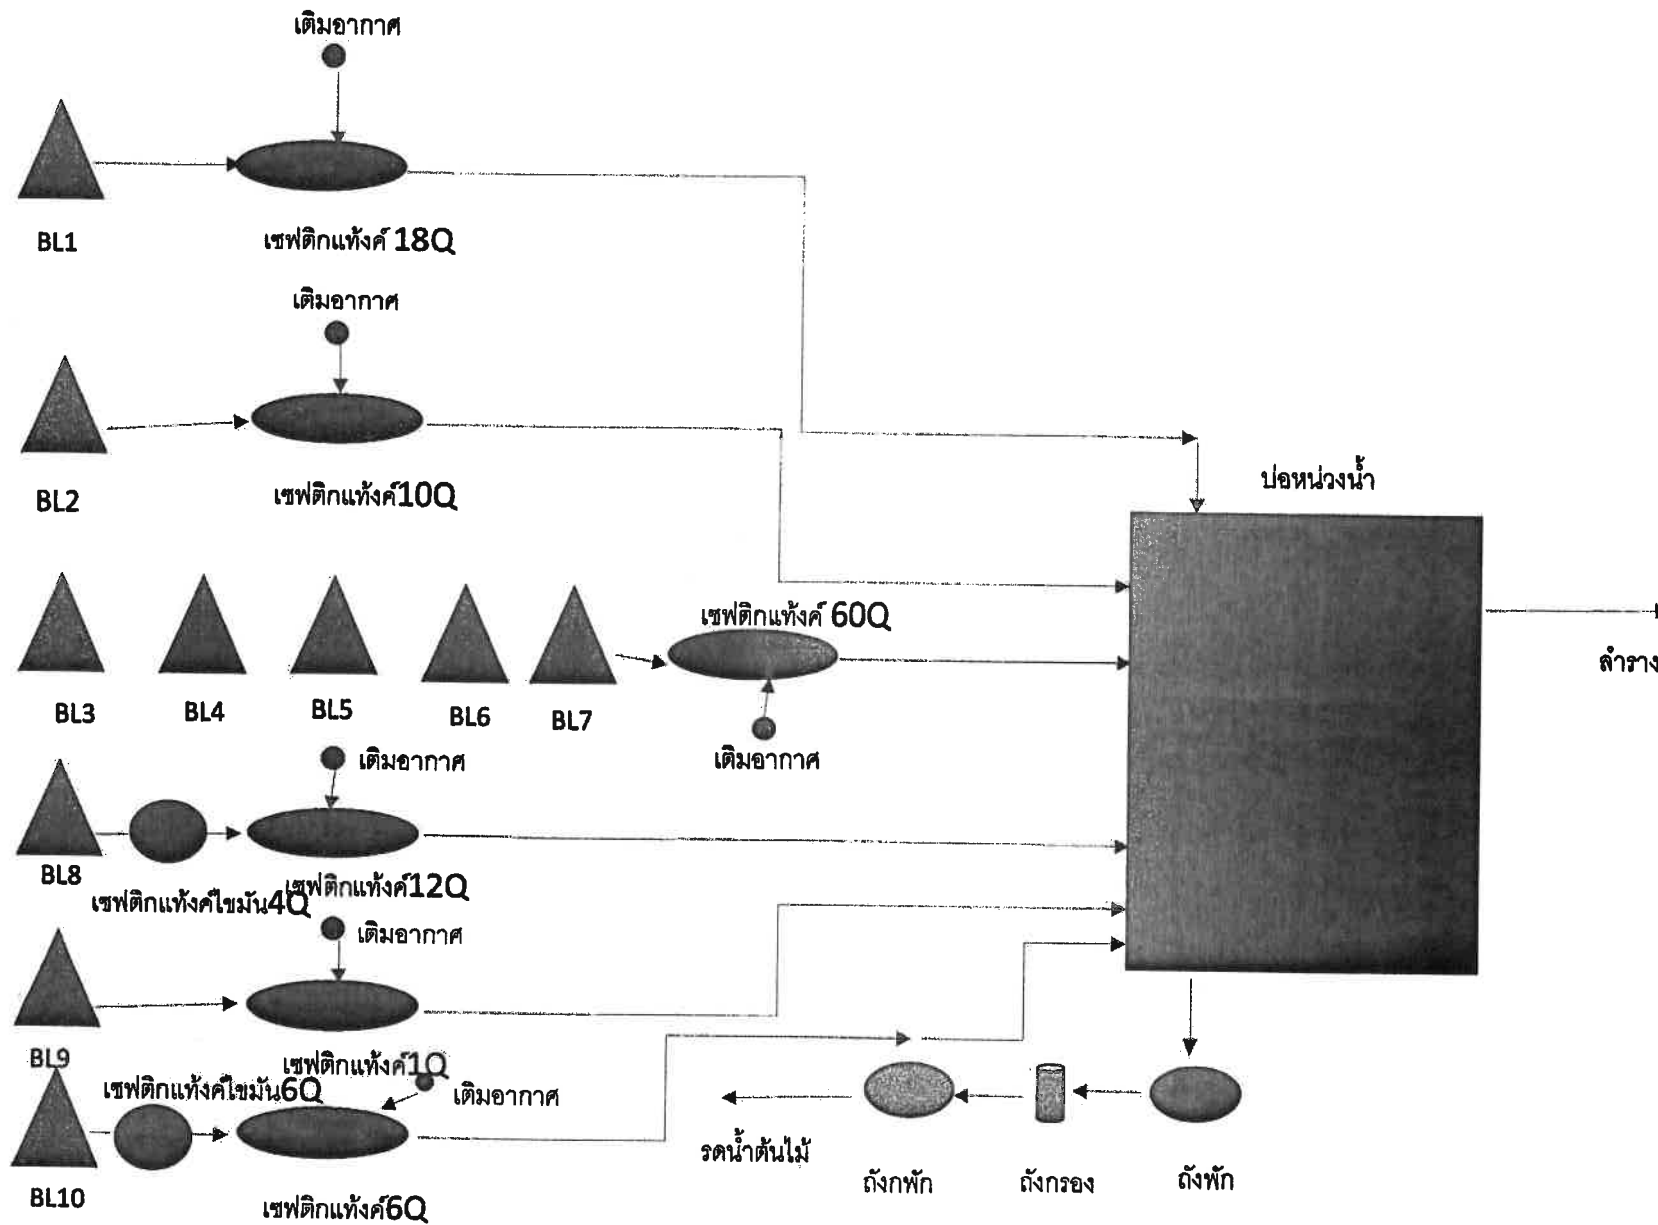

ปรักกณน้ำเสียของกังน้าบัตติก1

กังน้าบัตขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ใช้ไฟ 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	M135
30/09/2023	92811.7	#VALUE!		11724.1	#VALUE!	
01/10/2023	92914.2	102.5	82	11730.1	6	4.8
02/10/2023	93021.4	107.2	85.76	11741.9	11.8	9.44
03/10/2023	93129.4	108	86.4	11746.5	4.6	3.68
04/10/2023	93161.8	32.4	25.92	11750.6	4.1	3.28
05/10/2023	93161.8	0	0	11753.9	3.3	2.64
06/10/2023	93230.1	68.3	54.64	11758.3	4.4	3.52
07/10/2023	93329.2	99.1	79.28	11762.3	4	3.2
08/10/2023	93421.8	92.6	74.08	11775.4	13.1	10.48
09/10/2023	93464.5	42.7	34.16	11778.7	3.3	2.64
10/10/2023	93493.6	29.1	23.28	11784	5.3	4.24
11/10/2023	93564	70.4	56.32	11790.2	6.2	4.96
12/10/2023	93662.1	98.1	78.48	11794.4	4.2	3.36
13/10/2023	93757.8	95.7	76.56	11798.3	3.9	3.12
14/10/2023	93836.5	78.7	62.96	11804	5.7	4.56
15/10/2023	93848.6	12.1	9.68	11809.3	5.3	4.24
16/10/2023	93942	93.4	74.72	11811.8	2.5	2
17/10/2023	93942.4	0.4	0.32	11813.7	1.9	1.52
18/10/2023	93942.5	0.1	0.08	11815.4	1.7	1.36
19/10/2023	94051.9	109.4	87.52	11819.1	3.7	2.96
20/10/2023	94182.5	130.6	104.48	11823	3.9	3.12
21/10/2023	94259.5	77	61.6	11828.2	5.2	4.16
22/10/2023	94315.2	55.7	44.56	11832.2	4	3.2
23/10/2023	94381.5	66.3	53.04	11835.7	3.5	2.8
24/10/2023	94456	74.5	59.6	11839.7	4	3.2
25/10/2023	94504.7	48.7	38.96	11855.5	15.8	12.64
26/10/2023	94594.2	89.5	71.6	11867.1	11.6	9.28
27/10/2023	94686.4	92.2	73.76	11875.6	8.5	6.8
28/10/2023	94733.6	47.2	37.76	11879.1	3.5	2.8
29/10/2023	94747	13.4	10.72	11881.7	2.6	2.08
30/10/2023	94770.6	23.6	18.88	11884.4	2.7	2.16
31/10/2023	94837.8	67.2	53.76	11888.5	4.1	3.28
		2026.1	1620.88		164.4	131.52

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
01/10/2022	9.36	6	4.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
02/10/2022	9.36	11.8	9.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
03/10/2022	9.36	4.6	3.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
04/10/2022	9.36	4.1	3.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
05/10/2022	9.36	3.3	2.64	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
06/10/2022	9.36	4.4	3.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
07/10/2022	9.36	4	3.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
08/10/2022	9.36	13.1	10.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
09/10/2022	9.36	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
10/10/2022	9.36	5.3	4.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
11/10/2022	9.36	6.2	4.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
12/10/2022	9.36	4.2	3.36	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
13/10/2022	9.36	3.9	3.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
14/10/2022	9.36	5.7	4.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
15/10/2022	9.36	5.3	4.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
16/10/2022	9.36	2.5	2.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
17/10/2022	9.36	1.9	1.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
18/10/2022	9.36	1.7	1.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
19/10/2022	9.36	3.7	2.96	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	TA
20/10/2022	9.36	3.9	3.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
21/10/2022	9.36	5.2	4.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
22/10/2022	9.36	4	3.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
23/10/2022	9.36	3.5	2.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
24/10/2022	9.36	4	3.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
25/10/2022	9.36	15.8	12.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/10/2022	9.36	11.6	9.28	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
27/10/2022	9.36	8.5	6.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
28/10/2022	9.36	3.5	2.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
29/10/2022	9.36	2.6	2.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/10/2022	9.36	2.7	2.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
31/10/2022	9.36	4.1	3.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบดตึก2

กังน้าบดขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใช้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B2 M136	Water Use M137	M138
30/09/2023	92811.7	#VALUE!		8361.8	#VALUE!	
01/10/2023	92914.2	102.5	82	8364.3	2.5	2
02/10/2023	93021.4	107.2	85.76	8367.2	2.9	2.32
03/10/2023	93129.4	108	86.4	8369.4	2.2	1.76
04/10/2023	93161.8	32.4	25.92	8371.5	2.1	1.68
05/10/2023	93161.8	0	0	8374	2.5	2
06/10/2023	93230.1	68.3	54.64	8377.2	3.2	2.56
07/10/2023	93329.2	99.1	79.28	8379.6	2.4	1.92
08/10/2023	93421.8	92.6	74.08	8381.8	2.2	1.76
09/10/2023	93464.5	42.7	34.16	8384.3	2.5	2
10/10/2023	93493.6	29.1	23.28	8387.1	2.8	2.24
11/10/2023	93564	70.4	56.32	8388	0.9	0.72
12/10/2023	93662.1	98.1	78.48	8389.8	1.8	1.44
13/10/2023	93757.8	95.7	76.56	8391.8	2	1.6
14/10/2023	93836.5	78.7	62.96	8394.4	2.6	2.08
15/10/2023	93848.6	12.1	9.68	8396.5	2.1	1.68
16/10/2023	93942	93.4	74.72	8398	1.5	1.2
17/10/2023	93942.4	0.4	0.32	8399.8	1.8	1.44
18/10/2023	93942.5	0.1	0.08	8403.7	3.9	3.12
19/10/2023	94051.9	109.4	87.52	8410.3	6.6	5.28
20/10/2023	94182.5	130.6	104.48	8415.5	5.2	4.16
21/10/2023	94259.5	77	61.6	8418.1	2.6	2.08
22/10/2023	94315.2	55.7	44.56	8420.2	2.1	1.68
23/10/2023	94381.5	66.3	53.04	8422.1	1.9	1.52
24/10/2023	94456	74.5	59.6	8423.6	1.5	1.2
25/10/2023	94504.7	48.7	38.96	8425.3	1.7	1.36
26/10/2023	94594.2	89.5	71.6	8428.3	3	2.4
27/10/2023	94686.4	92.2	73.76	8437.6	9.3	7.44
28/10/2023	94733.6	47.2	37.76	8441.9	4.3	3.44
29/10/2023	94747	13.4	10.72	8446.5	4.6	3.68
30/10/2023	94770.6	23.6	18.88	8450.8	4.3	3.44
31/10/2023	94837.8	67.2	53.76	8456.1	5.3	4.24
		2026.1	1620.88		94.3	75.44

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
01/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
02/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
03/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
04/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
05/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
06/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
07/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
08/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
09/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
10/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
11/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
12/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
13/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
14/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
16/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
17/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
18/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	TA
19/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
20/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
21/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
22/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
23/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
24/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
25/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
27/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
28/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
29/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
31/10/2023	4.8	#REF!	#REF!	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat

ปริมาณน้ำเสียของกังหันผลิต 3,4,5,6,7

กังหันขนาด 60 Q จำนวน Air Blower 1500W 1ตัว ใช้ไฟ 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B3 M139	Water Use M140		Main Meter Water B4 M142	Water Use M143		Main Meter Water B5 M145	Water Use M146		Main Meter Water B6 M148	Water Use M149		Main Meter Water B7 M151	Water Use M152		Total Building M³	Total ภาษี Building/D M132
30/09/2023	92811.7	#VALUE!		5029.9	#VALUE!		6670.6	#VALUE!		10521.6	#VALUE!		4824.5	#VALUE!		4553.8	#VALUE!			
01/10/2023	92914.2	102.5	82	5031.9	2	1.6	6672.9	2.3	1.84	10528.6	7	5.6	4826.4	1.9	1.52	4554.3	0.5	0.4	13.7	10.96
02/10/2023	93021.4	107.2	85.76	5034.2	2.3	1.84	6673.3	0.4	0.32	10536.2	7.6	6.08	4828.4	2	1.6	4554.9	0.6	0.48	12.9	10.32
03/10/2023	93129.4	108	86.4	5037	2.8	2.24	6674.7	1.4	1.12	10542.8	6.6	5.28	4831.1	2.7	2.16	4555.8	0.9	0.72	14.4	11.52
04/10/2023	93161.8	32.4	25.92	5039.3	2.3	1.84	6676	1.3	1.04	10549.5	6.7	5.36	4833.4	2.3	1.84	4558	2.2	1.76	14.8	11.84
05/10/2023	93161.8	0	0	5041	1.7	1.36	6677.4	1.4	1.12	10559	9.5	7.6	4835.8	2.4	1.92	4559.1	1.1	0.88	16.1	12.88
06/10/2023	93230.1	68.3	54.64	5042.2	1.2	0.96	6678.6	1.2	0.96	10566.9	7.9	6.32	4838.9	3.1	2.48	4559.7	0.6	0.48	14	11.20
07/10/2023	93329.2	99.1	79.28	5042.5	0.3	0.24	6679.6	1	0.8	10572.8	5.9	4.72	4840.9	2	1.6	4560.6	0.9	0.72	10.1	8.08
08/10/2023	93421.8	92.6	74.08	5042.9	0.4	0.32	6680.8	1.2	0.96	10579.6	6.8	5.44	4842.2	1.3	1.04	4560.8	0.2	0.16	9.9	7.92
09/10/2023	93464.5	42.7	34.16	5043.2	0.3	0.24	6681.8	1	0.8	10587.3	7.7	6.16	4843.7	1.5	1.2	4561.1	0.3	0.24	10.8	8.64
10/10/2023	93493.6	29.1	23.28	5044.6	1.4	1.12	6682.7	0.9	0.72	10594.5	7.2	5.76	4845.2	1.5	1.2	4561.2	0.1	0.08	11.1	8.88
11/10/2023	93564	70.4	56.32	5045.6	1	0.8	6684	1.3	1.04	10601.1	6.6	5.28	4845.9	0.7	0.56	4561.9	0.7	0.56	10.3	8.24
12/10/2023	93662.1	98.1	78.48	5046.5	0.9	0.72	6685.2	1.2	0.96	10607.9	6.8	5.44	4846.6	0.7	0.56	4562.1	0.2	0.16	9.8	7.84
13/10/2023	93757.8	95.7	76.56	5046.9	0.4	0.32	6686.4	1.2	0.96	10613.1	5.2	4.16	4848.3	1.7	1.36	4562.4	0.3	0.24	8.8	7.04
14/10/2023	93836.5	78.7	62.96	5049.7	2.8	2.24	6687.4	1	0.8	10618.7	5.6	4.48	4850.3	2	1.6	4563.7	1.3	1.04	12.7	10.16
15/10/2023	93848.6	12.1	9.68	5051.3	1.6	1.28	6688.4	1	0.8	10625.4	6.7	5.36	4852.2	1.9	1.52	4564.6	0.9	0.72	12.1	9.68
16/10/2023	93942	93.4	74.72	5052.8	1.5	1.2	6689.3	0.9	0.72	10629.6	4.2	3.36	4853.8	1.6	1.28	4572.8	8.2	6.56	16.4	13.12
17/10/2023	93942.4	0.4	0.32	5053.1	0.3	0.24	6690	0.7	0.56	10632.2	2.6	2.08	4855	1.2	0.96	4580.4	7.6	6.08	12.4	9.92
18/10/2023	93942.5	0.1	0.08	5054.6	1.5	1.2	6691.1	1.1	0.88	10636	3.8	3.04	4856.6	1.6	1.28	4587.9	7.5	6	15.5	12.40
19/10/2023	94051.9	109.4	87.52	5056.6	2	1.6	6692.1	1	0.8	10639.7	3.7	2.96	4858.6	2	1.6	4595.7	7.8	6.24	16.5	13.20
20/10/2023	94182.5	130.6	104.48	5057.6	1	0.8	6693.5	1.4	1.12	10644.2	4.5	3.6	4859.6	1	0.8	4596.9	3.2	2.56	11.1	8.88
21/10/2023	94259.5	77	61.6	5058.1	0.5	0.4	6694	0.5	0.4	10649.3	5.1	4.08	4861.7	2.1	1.68	4608.6	9.7	7.76	17.9	14.32
22/10/2023	94315.2	55.7	44.56	5058.8	0.7	0.56	6695	1	0.8	10652.7	3.4	2.72	4865.7	4	3.2	4616.1	7.5	6	16.6	13.28
23/10/2023	94381.5	66.3	53.04	5060.1	1.3	1.04	6695.7	0.7	0.56	10656.2	3.5	2.8	4868.2	2.5	2	4617.4	1.3	1.04	9.3	7.44
24/10/2023	94458	74.5	59.6	5066.3	6.2	4.96	6696.4	0.7	0.56	10660.6	4.4	3.52	4870.3	2.1	1.68	4618.9	1.5	1.2	14.9	11.92
25/10/2023	94504.7	48.7	38.96	5067.5	1.2	0.96	6698	1.6	1.28	10664.3	3.7	2.96	4872.2	1.9	1.52	4624.1	5.2	4.16	13.6	10.88
26/10/2023	94594.2	89.5	71.6	5068.2	0.7	0.56	6698.8	0.8	0.64	10668	3.7	2.96	4873.9	1.7	1.36	4624.8	0.7	0.56	7.6	6.08
27/10/2023	94686.4	92.2	73.76	5068.8	0.6	0.48	6699.4	0.6	0.48	10673.3	5.3	4.24	4876.6	2.7	2.16	4625.9	1.1	0.88	10.3	8.24
28/10/2023	94733.6	47.2	37.76	5069	0.2	0.16	6700.5	1.1	0.88	10679.2	5.9	4.72	4879.5	2.9	2.32	4626.9	1	0.8	11.1	8.88
28/10/2023	94747	13.4	10.72	5069.1	0.1	0.08	6701.1	0.6	0.48	10686.4	7.2	5.76	4881.5	2	1.6	4627.7	0.8	0.64	10.7	8.56
30/10/2023	94770.6	23.6	18.88	5069.2	0.1	0.08	6701.6	0.5	0.4	10691.1	4.7	3.76	4883.5	2	1.6	4628.6	0.9	0.72	8.2	6.56
31/10/2023	94837.8	67.2	53.76	5070	0.8	0.64	6702.2	0.6	0.48	10695.9	4.8	3.84	4886.5	3	2.4	4630	1.4	1.12	10.6	8.48
		2028.1	1620.88		40.1	32.08		31.6	25.28		174.3	139.44		62	49.6		76.2	60.96	384.2	307.36

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิด														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
01/10/2023	27	13.7	10.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
02/10/2023	27	12.9	10.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
03/10/2023	27	14.4	11.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
04/10/2023	27	14.8	11.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
05/10/2023	27	16.1	12.88	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
06/10/2023	27	14	11.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
07/10/2023	27	10.1	8.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
08/10/2023	27	9.9	7.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
09/10/2023	27	10.8	8.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
10/10/2023	27	11.1	8.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
11/10/2023	27	10.3	8.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
12/10/2023	27	9.8	7.84	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
13/10/2023	27	8.8	7.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
14/10/2023	27	12.7	10.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/10/2023	27	12.1	9.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
16/10/2023	27	16.4	13.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
17/10/2023	27	12.4	9.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
18/10/2023	27	15.5	12.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	TA
19/10/2023	27	16.5	13.20	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
20/10/2023	27	11.1	8.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
21/10/2023	27	17.9	14.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
22/10/2023	27	16.6	13.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
23/10/2023	27	9.3	7.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
24/10/2023	27	14.9	11.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
25/10/2023	27	13.6	10.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/10/2023	27	7.6	6.08	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
27/10/2023	27	10.3	8.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
28/10/2023	27	11.1	8.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
29/10/2023	27	10.7	8.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/10/2023	27	8.2	6.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
31/10/2023	27	10.6	8.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบดตึก8

กังน้าบดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower 130W 1ตัว 100W 1 ตัว ใช้ไฟ 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155	M156		
30/09/2023	92811.7	#VALUE!		7623.64	#VALUE!			
01/10/2023	92914.2	102.5	82	7627.68	4.04	3.232		
02/10/2023	93021.4	107.2	85.76	7631.77	4.09	3.272		
03/10/2023	93129.4	108	86.4	7635.76	3.99	3.192		
04/10/2023	93161.8	32.4	25.92	7639.88	4.12	3.296		
05/10/2023	93161.8	0	0	7644.23	4.35	3.48		
06/10/2023	93230.1	68.3	54.64	7647.56	3.33	2.664		
07/10/2023	93329.2	99.1	79.28	7650.82	3.26	2.608		
08/10/2023	93421.8	92.6	74.08	7654.32	3.5	2.8		
09/10/2023	93464.5	42.7	34.16	7658.41	4.09	3.272		
10/10/2023	93493.6	29.1	23.28	7662.13	3.72	2.976		
11/10/2023	93564	70.4	56.32	7666.43	4.3	3.44		
12/10/2023	93662.1	98.1	78.48	7670.76	4.33	3.464		
13/10/2023	93757.8	95.7	76.56	7674.11	3.35	2.68		
14/10/2023	93836.5	78.7	62.96	7679.09	4.98	3.984		
15/10/2023	93848.6	12.1	9.68	7683.86	4.77	3.816		
16/10/2023	93942	93.4	74.72	7687.83	3.97	3.176		
17/10/2023	93942.4	0.4	0.32	7690.46	2.63	2.104		
18/10/2023	93942.5	0.1	0.08	7693.84	3.38	2.704		
19/10/2023	94051.9	109.4	87.52	7696.68	2.84	2.272		
20/10/2023	94182.5	130.6	104.48	7698.9	2.22	1.776		
21/10/2023	94259.5	77	61.6	7704.44	5.54	4.432		
22/10/2023	94315.2	55.7	44.56	7708.06	3.62	2.896		
23/10/2023	94381.5	66.3	53.04	7712.01	3.95	3.16		
24/10/2023	94456	74.5	59.6	7715.26	3.25	2.6		
25/10/2023	94504.7	48.7	38.96	7719.14	3.88	3.104		
26/10/2023	94594.2	89.5	71.6	7723.73	4.59	3.672		
27/10/2023	94686.4	92.2	73.76	7727.24	3.51	2.808		
28/10/2023	94733.6	47.2	37.76	7730.13	2.89	2.312		
29/10/2023	94747	13.4	10.72	7734.18	4.05	3.24		
30/10/2023	94770.6	23.6	18.88	7738.37	4.19	3.352		
31/10/2023	94837.8	67.2	53.76	7742.21	3.84	3.072		
		2026.1	1620.88		118.57	94.856		

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิด														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำไปในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
01/10/2023	165.6	4.04	3.23	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
02/10/2023	165.6	4.09	3.27	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
03/10/2023	165.6	3.99	3.19	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
04/10/2023	165.6	4.12	3.30	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
05/10/2023	165.6	4.35	3.48	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
06/10/2023	165.6	3.33	2.66	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
07/10/2023	165.6	3.26	2.61	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
08/10/2023	165.6	3.5	2.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
09/10/2023	165.6	4.09	3.27	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
10/10/2023	165.6	3.72	2.98	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
11/10/2023	165.6	4.3	3.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
12/10/2023	165.6	4.33	3.46	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
13/10/2023	165.6	3.35	2.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
14/10/2023	165.6	4.98	3.98	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/10/2023	165.6	4.77	3.82	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
16/10/2023	165.6	3.97	3.18	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
17/10/2023	165.6	2.63	2.10	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
18/10/2023	165.6	3.38	2.70	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	TA
19/10/2023	165.6	2.84	2.27	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
20/10/2023	165.6	2.22	1.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
21/10/2023	165.6	5.54	4.43	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
22/10/2023	165.6	3.62	2.90	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
23/10/2023	165.6	3.95	3.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
24/10/2023	165.6	3.25	2.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
25/10/2023	165.6	3.88	3.10	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/10/2023	165.6	4.59	3.67	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
27/10/2023	165.6	3.51	2.81	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
28/10/2023	165.6	2.89	2.31	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
29/10/2023	165.6	4.05	3.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
30/10/2023	165.6	4.19	3.35	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
31/10/2023	165.6	3.84	3.07	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat

ปริมาณน้ำเสียของกังนาคติก9

กังนาคติกขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W 1ตัว ใช้ไฟ 1.128Kw/Hr/D 33.84 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Spa M157	Water Use M158	M159
30/09/2023	92811.7	#VALUE!		1657.91	#VALUE!	
01/10/2023	92914.2	102.5	82	1658.186	0.276	0.2208
02/10/2023	93021.4	107.2	85.76	1659.943	1.757	1.4056
03/10/2023	93129.4	108	86.4	1660.157	0.214	0.1712
04/10/2023	93161.8	32.4	25.92	1661.247	1.09	0.872
05/10/2023	93161.8	0	0	1661.647	0.4	0.32
06/10/2023	93230.1	68.3	54.64	1661.953	0.306	0.2448
07/10/2023	93329.2	99.1	79.28	1662.109	0.156	0.1248
08/10/2023	93421.8	92.6	74.08	1662.38	0.271	0.2168
09/10/2023	93464.5	42.7	34.16	1664.381	2.001	1.6008
10/10/2023	93493.6	29.1	23.28	1664.809	0.428	0.3424
11/10/2023	93564	70.4	56.32	1665.082	0.273	0.2184
12/10/2023	93662.1	98.1	78.48	1665.405	0.323	0.2584
13/10/2023	93757.8	95.7	76.56	1666.532	1.127	0.9016
14/10/2023	93836.5	78.7	62.96	1666.919	0.387	0.3096
15/10/2023	93848.6	12.1	9.68	1667.113	0.194	0.1552
16/10/2023	93942	93.4	74.72	1667.316	0.203	0.1624
17/10/2023	93942.4	0.4	0.32	1668.56	1.244	0.9952
18/10/2023	93942.5	0.1	0.08	1668.817	0.257	0.2056
19/10/2023	94051.9	109.4	87.52	1669.11	0.293	0.2344
20/10/2023	94182.5	130.6	104.48	1669.821	0.711	0.5688
21/10/2023	94259.5	77	61.6	1670.382	0.561	0.4488
22/10/2023	94315.2	55.7	44.56	1670.7	0.318	0.2544
23/10/2023	94381.5	66.3	53.04	1671.032	0.332	0.2656
24/10/2023	94456	74.5	59.6	1671.329	0.297	0.2376
25/10/2023	94504.7	48.7	38.96	1671.484	0.155	0.124
26/10/2023	94594.2	89.5	71.6	1672.346	0.862	0.6896
27/10/2023	94686.4	92.2	73.76	1672.663	0.317	0.2536
28/10/2023	94733.6	47.2	37.76	1672.973	0.31	0.248
29/10/2023	94747	13.4	10.72	1673.38	0.407	0.3256
30/10/2023	94770.6	23.6	18.88	1673.627	0.247	0.1976
31/10/2023	94837.8	67.2	53.76	1674.33	0.703	0.5624
		2026.1	1620.88		16.42	13.136

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดตึก10

ถังบำบัดขนาด 6 Q 2ถังจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ใช้ไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B10 M160	Water Use M161	M162
30/09/2023	92811.7	#VALUE!		8057.95	#VALUE!	
01/10/2023	92914.2	102.5	82	8060.18	2.23	1.784
02/10/2023	93021.4	107.2	85.76	8061.97	1.79	1.432
03/10/2023	93129.4	108	86.4	8065.45	3.48	2.784
04/10/2023	93161.8	32.4	25.92	8066.73	1.28	1.024
05/10/2023	93161.8	0	0	8068.22	1.49	1.192
06/10/2023	93230.1	68.3	54.64	8069.88	1.66	1.328
07/10/2023	93329.2	99.1	79.28	8073.01	3.13	2.504
08/10/2023	93421.8	92.6	74.08	8075.46	2.45	1.96
09/10/2023	93464.5	42.7	34.16	8078.5	3.04	2.432
10/10/2023	93493.6	29.1	23.28	8080.05	1.55	1.24
11/10/2023	93564	70.4	56.32	8081.06	1.01	0.808
12/10/2023	93662.1	98.1	78.48	8083.01	1.95	1.56
13/10/2023	93757.8	95.7	76.56	8084.53	1.52	1.216
14/10/2023	93836.5	78.7	62.96	8086.4	1.87	1.496
15/10/2023	93848.6	12.1	9.68	8088.06	1.66	1.328
16/10/2023	93942	93.4	74.72	8089.42	1.36	1.088
17/10/2023	93942.4	0.4	0.32	8091.06	1.64	1.312
18/10/2023	93942.5	0.1	0.08	8093.16	2.1	1.68
19/10/2023	94051.9	109.4	87.52	8095.84	2.68	2.144
20/10/2023	94182.5	130.6	104.48	8096.3	0.46	0.368
21/10/2023	94259.5	77	61.6	8099.25	2.95	2.36
22/10/2023	94315.2	55.7	44.56	8100.76	1.51	1.208
23/10/2023	94381.5	66.3	53.04	8102.1	1.34	1.072
24/10/2023	94456	74.5	59.6	8103.65	1.55	1.24
25/10/2023	94504.7	48.7	38.96	8105.36	1.71	1.368
26/10/2023	94594.2	89.5	71.6	8106.93	1.57	1.256
27/10/2023	94686.4	92.2	73.76	8108.16	1.23	0.984
28/10/2023	94733.6	47.2	37.76	8109.77	1.61	1.288
29/10/2023	94747	13.4	10.72	8111.29	1.52	1.216
30/10/2023	94770.6	23.6	18.88	8112.79	1.5	1.2
31/10/2023	94837.8	67.2	53.76	8114.52	1.73	1.384
		2026.1	1620.88		56.57	45.256

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิด															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ(ลบ. ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ. บ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจากระบบ บำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระ บุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)				
01/10/2023	123.6	2.23	1.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
02/10/2023	123.6	1.79	1.43	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
03/10/2023	123.6	3.48	2.78	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss	
04/10/2023	123.6	1.28	1.02	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
05/10/2023	123.6	1.49	1.19	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
06/10/2023	123.6	1.66	1.33	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
07/10/2023	123.6	3.13	2.50	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss	
08/10/2023	123.6	2.45	1.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
09/10/2023	123.6	3.04	2.43	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
10/10/2023	123.6	1.55	1.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
11/10/2023	123.6	1.01	0.81	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
12/10/2023	123.6	1.95	1.56	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
13/10/2023	123.6	1.52	1.22	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss	
14/10/2023	123.6	1.87	1.50	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat	
15/10/2023	123.6	1.66	1.33	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss	
16/10/2023	123.6	1.36	1.09	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
17/10/2023	123.6	1.64	1.31	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
18/10/2023	123.6	2.1	1.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	TA	
19/10/2023	123.6	2.68	2.14	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
20/10/2023	123.6	0.46	0.37	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat	
21/10/2023	123.6	2.95	2.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
22/10/2023	123.6	1.51	1.21	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
23/10/2023	123.6	1.34	1.07	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
24/10/2023	123.6	1.55	1.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
25/10/2023	123.6	1.71	1.37	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta	
26/10/2023	123.6	1.57	1.26	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja	
27/10/2023	123.6	1.23	0.98	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja	
28/10/2023	123.6	1.61	1.29	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat	
29/10/2023	123.6	1.52	1.22	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat	
30/10/2023	123.6	1.5	1.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat	
31/10/2023	123.6	1.73	1.38	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... (นาย/นาง/นางสาว) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ไร่อากาศ นศร ๖)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กระทุ่ม

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซต จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ  นายเรืองศักดิ์ แยมย้ง (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะ เต็มอากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
18.00 ลบ.ม./วัน

2. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ

10.00 ลบ.ม./วัน

3. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ

60.00 ลบ.ม./วัน

4. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ

16.00 ลบ.ม./วัน

5. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเต็มอากาศ

12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรถดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,557.840 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 834.460 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 667.568 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. Supper A microorganism cleaners 5.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อ โรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่ 15 เดือน..ธันวาคม...พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) ประจำ
เดือน...พฤศจิกายน 2566.....

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน 1 ชุด

ด้วยโรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส.1)และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายไกรลาส เมาะคา


หัวหน้าช่าง

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบารมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880.....
มีนายธน.....พีรโกดิน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)91/2565..... ออกให้โดย ..
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

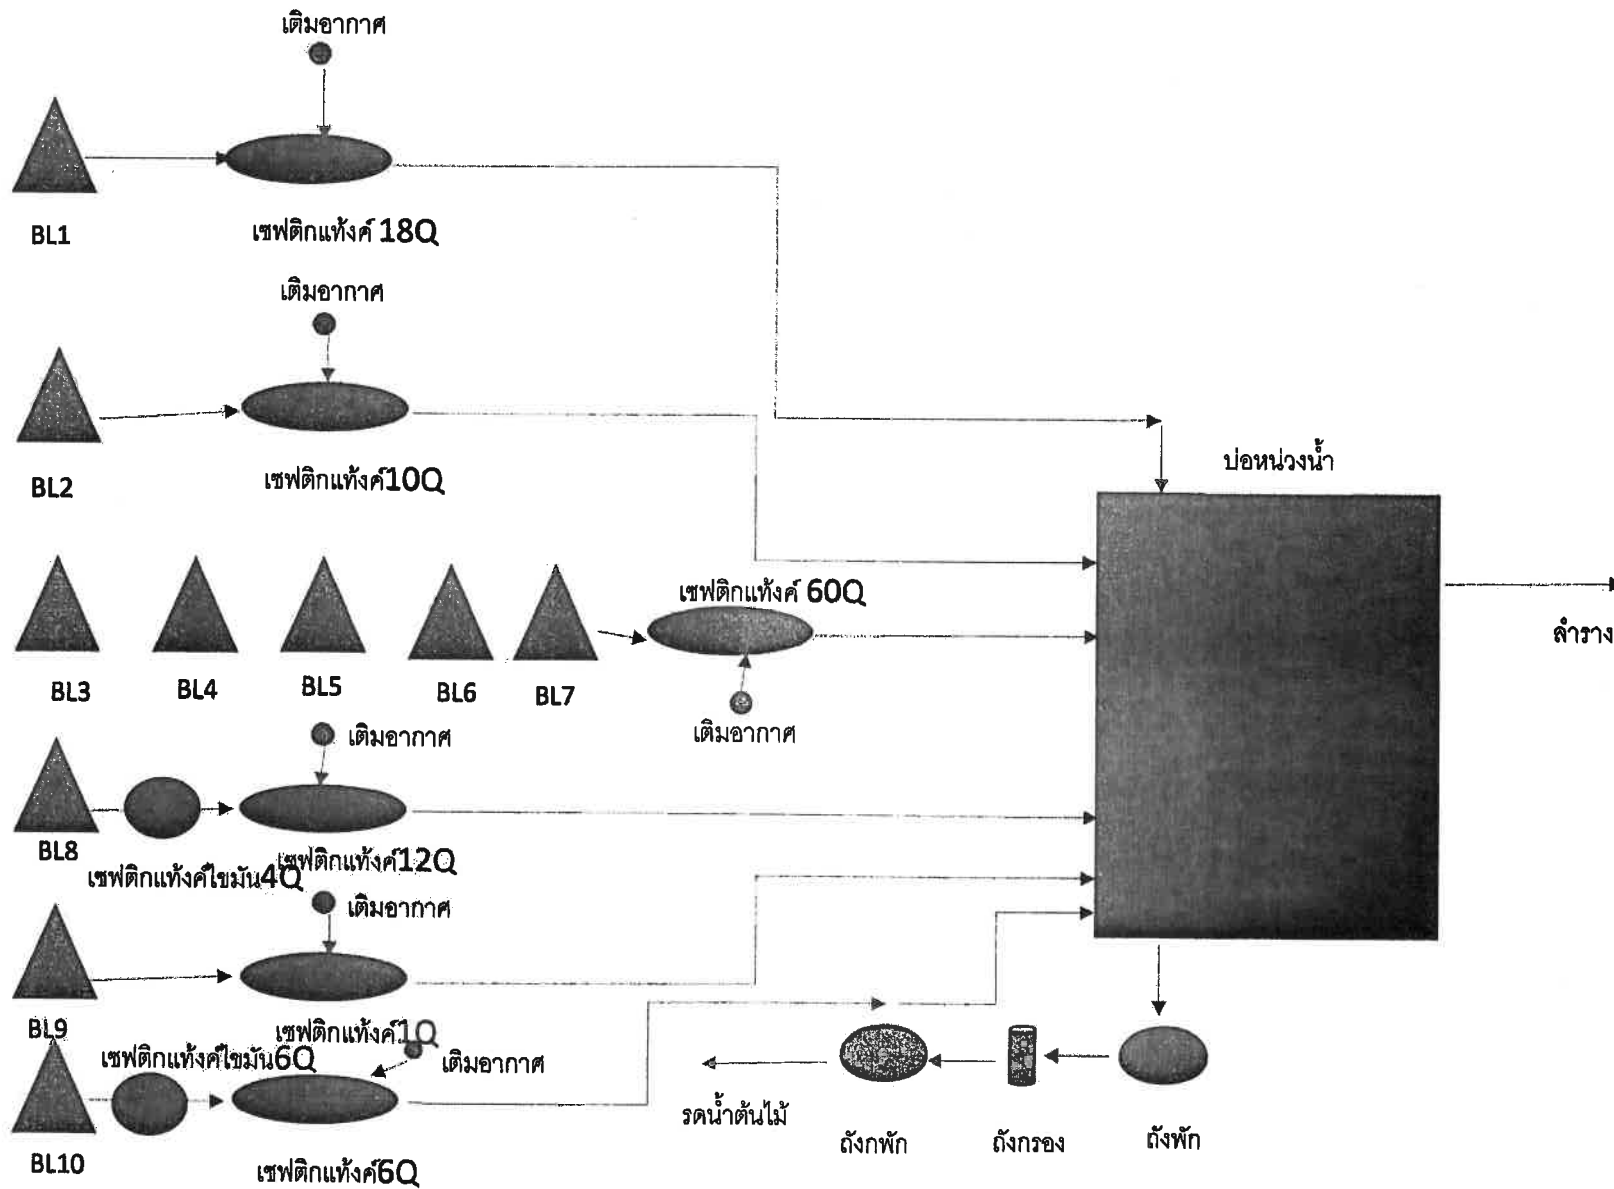

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบดตึก1

กังน้าบดขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ใช้ไฟ 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	M135
31/10/2023	94837.8	#VALUE!		11888.5	#VALUE!	
01/11/2023	94868.6	30.8	24.64	11891.8	3.3	2.64
02/11/2023	94868.6	0	0	11894.3	2.5	2
03/11/2023	94972.2	103.6	82.88	11897.4	3.1	2.48
04/11/2023	95052.5	80.3	64.24	11898.3	0.9	0.72
05/11/2023	95123.9	71.4	57.12	11900.1	1.8	1.44
06/11/2023	95207.1	83.2	66.56	11902.9	2.8	2.24
07/11/2023	95298.4	91.3	73.04	11905.9	3	2.4
08/11/2023	95368	69.6	55.68	11908.8	2.9	2.32
09/11/2023	95433.9	65.9	52.72	11910.2	1.4	1.12
10/11/2023	95536.6	102.7	82.16	11914.6	4.4	3.52
11/11/2023	95640.6	104	83.2	11916.8	2.2	1.76
12/11/2023	95711.9	71.3	57.04	11920.8	4	3.2
13/11/2023	95794.7	82.8	66.24	11922.2	1.4	1.12
14/11/2023	95887.1	92.4	73.92	11930	7.8	6.24
15/11/2023	95984.1	97	77.6	11935.9	5.9	4.72
16/11/2023	96087.5	103.4	82.72	11943.2	7.3	5.84
17/11/2023	96190	102.5	82	11949.4	6.2	4.96
18/11/2023	96288.7	98.7	78.96	11955.4	6	4.8
19/11/2023	96385.7	97	77.6	11960.9	5.5	4.4
20/11/2023	96503.4	117.7	94.16	11964.3	3.4	2.72
21/11/2023	96619.2	115.8	92.64	11967.2	2.9	2.32
22/11/2023	96722.6	103.4	82.72	11969.8	2.6	2.08
23/11/2023	96822.9	100.3	80.24	11974.1	4.3	3.44
24/11/2023	96918.7	95.8	76.64	11977.9	3.8	3.04
25/11/2023	97011.6	92.9	74.32	11981.8	3.9	3.12
26/11/2023	97089.8	78.2	62.56	11984.9	3.1	2.48
27/11/2023	97179.2	89.4	71.52	11988.6	3.7	2.96
28/11/2023	97263.5	84.3	67.44	11992.5	3.9	3.12
29/11/2023	97256.6	-6.9	-5.52	11995.8	3.3	2.64
30/11/2023	97459.3	202.7	162.16	11999.5	3.7	2.96
		2621.5	2097.2		111	88.8

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/11/2023	9.36	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
02/11/2023	9.36	2.5	2.00	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
03/11/2023	9.36	3.1	2.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
04/11/2023	9.36	0.9	0.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/11/2023	9.36	1.8	1.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
06/11/2023	9.36	2.8	2.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
07/11/2023	9.36	3	2.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
08/11/2023	9.36	2.9	2.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
09/11/2023	9.36	1.4	1.12	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
10/11/2023	9.36	4.4	3.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
11/11/2023	9.36	2.2	1.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/11/2023	9.36	4	3.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
13/11/2023	9.36	1.4	1.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
14/11/2023	9.36	7.8	6.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/11/2023	9.36	5.9	4.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
16/11/2023	9.36	7.3	5.84	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
17/11/2023	9.36	6.2	4.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
18/11/2023	9.36	6	4.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
19/11/2023	9.36	5.5	4.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
20/11/2023	9.36	3.4	2.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
21/11/2023	9.36	2.9	2.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/11/2023	9.36	2.6	2.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
23/11/2023	9.36	4.3	3.44	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
24/11/2023	9.36	3.8	3.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
25/11/2023	9.36	3.9	3.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/11/2023	9.36	3.1	2.48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
27/11/2023	9.36	3.7	2.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
28/11/2023	9.36	3.9	3.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
29/11/2023	9.36	3.3	2.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
30/11/2023	9.36	3.7	2.96	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta

ปริมาณน้ำเสียของกังป้าดตัก2,3

กังป้าดขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใช้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B2 M136	Water Use M137	M138	Main Meter Water B3 M139	Water Use M140	M141	Total Building M³	total ป้าเสีย Building/D M132
31/10/2023	94837.8	#VALUE!		8456.1	#VALUE!		5070	#VALUE!			
01/11/2023	94868.6	30.8	24.64	8462.8	6.7	5.36	5070.2	0.2	0.16	6.9	5.52
02/11/2023	94868.6	0	0	8469.6	6.8	5.44	5070.9	0.7	0.56	7.5	6.00
03/11/2023	94972.2	103.6	82.88	8478.7	9.1	7.28	5072.7	1.8	1.44	10.9	8.72
04/11/2023	95052.5	80.3	64.24	8486.1	7.4	5.92	5074.6	1.9	1.52	9.3	7.44
05/11/2023	95123.9	71.4	57.12	8494.4	8.3	6.64	5077.2	2.6	2.08	10.9	8.72
06/11/2023	95207.1	83.2	66.56	8500.9	6.5	5.2	5078.6	1.4	1.12	7.9	6.32
07/11/2023	95298.4	91.3	73.04	8510.5	9.6	7.68	5081.2	2.6	2.08	12.2	9.76
08/11/2023	95368	69.6	55.68	8516.7	6.2	4.96	5083.4	2.2	1.76	8.4	6.72
09/11/2023	95433.9	65.9	52.72	8524.5	7.8	6.24	5085.9	2.5	2	10.3	8.24
10/11/2023	95536.6	102.7	82.16	8534.2	9.7	7.76	5088.2	2.3	1.84	12	9.60
11/11/2023	95640.6	104	83.2	8542.1	7.9	6.32	5090.5	2.3	1.84	10.2	8.16
12/11/2023	95711.9	71.3	57.04	8549.5	7.4	5.92	5093.6	3.1	2.48	10.5	8.40
13/11/2023	95794.7	82.8	66.24	8557.7	8.2	6.56	5095.5	1.9	1.52	10.1	8.08
14/11/2023	95887.1	92.4	73.92	8588.5	30.8	24.64	5097.9	2.4	1.92	33.2	26.56
15/11/2023	95984.1	97	77.6	8602.7	14.2	11.36	5102.6	4.7	3.76	18.9	15.12
16/11/2023	96087.5	103.4	82.72	8618.9	16.2	12.96	5105.1	2.5	2	18.7	14.96
17/11/2023	96190	102.5	82	8630.3	11.4	9.12	5107.4	2.3	1.84	13.7	10.96
18/11/2023	96288.7	98.7	78.96	8639.3	9	7.2	5109.9	2.5	2	11.5	9.20
19/11/2023	96385.7	97	77.6	8646.7	7.4	5.92	5112.5	2.6	2.08	10	8.00
20/11/2023	96503.4	117.7	94.16	8654.8	8.1	6.48	5114.8	2.3	1.84	10.4	8.32
21/11/2023	96619.2	115.8	92.64	8662	7.2	5.76	5117.1	2.3	1.84	9.5	7.60
22/11/2023	96722.6	103.4	82.72	8672.1	10.1	8.08	5121.3	4.2	3.36	14.3	11.44
23/11/2023	96822.9	100.3	80.24	8678.3	6.2	4.96	5123.3	2	1.6	8.2	6.56
24/11/2023	96918.7	95.8	76.64	8684.8	6.5	5.2	5125.8	2.5	2	9	7.20
25/11/2023	97011.6	92.9	74.32	8690.8	6	4.8	5128.3	2.5	2	8.5	6.80
26/11/2023	97089.8	78.2	62.56	8696.7	5.9	4.72	5131.7	3.4	2.72	9.3	7.44
27/11/2023	97179.2	89.4	71.52	8704.4	7.7	6.16	5133.8	2.1	1.68	9.8	7.84
28/11/2023	97263.5	84.3	67.44	8711.2	6.8	5.44	5135.9	2.1	1.68	8.9	7.12
29/11/2023	97256.6	-6.9	-5.52	8717.5	6.3	5.04	5139.1	3.2	2.56	9.5	7.60
30/11/2023	97459.3	202.7	162.16	8724.5	7	5.6	5141.9	2.8	2.24	9.8	7.84
		2621.5	2097.2		268.4	214.72		71.9	57.52	340.3	272.24

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/11/2023	4.8	6.9	5.52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
02/11/2023	4.8	7.5	6.00	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
03/11/2023	4.8	10.9	8.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
04/11/2023	4.8	9.3	7.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/11/2023	4.8	10.9	8.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
06/11/2023	4.8	7.9	6.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
07/11/2023	4.8	12.2	9.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
08/11/2023	4.8	8.4	6.72	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
09/11/2023	4.8	10.3	8.24	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
10/11/2023	4.8	12	9.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
11/11/2023	4.8	10.2	8.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/11/2023	4.8	10.5	8.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
13/11/2023	4.8	10.1	8.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
14/11/2023	4.8	33.2	26.56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/11/2023	4.8	18.9	15.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
16/11/2023	4.8	18.7	14.96	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
17/11/2023	4.8	13.7	10.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
18/11/2023	4.8	11.5	9.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
19/11/2023	4.8	10	8.00	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
20/11/2023	4.8	10.4	8.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
21/11/2023	4.8	9.5	7.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/11/2023	4.8	14.3	11.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
23/11/2023	4.8	8.2	6.56	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
24/11/2023	4.8	9	7.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
25/11/2023	4.8	8.5	6.80	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/11/2023	4.8	9.3	7.44	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
27/11/2023	4.8	9.8	7.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
28/11/2023	4.8	8.9	7.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
29/11/2023	4.8	9.5	7.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
30/11/2023	4.8	9.8	7.84	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดดัก4,5,6,7

ถังบำบัดขนาด 60 Q จำนวนAir Blower 1500W 1ตัว ใ้ไฟ 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B4 M142	Water Use M143		Main Meter Water B5 M145	Water Use M146		Main Meter Water B6 M148	Water Use M149		Main Meter Water B7 M151	Water Use M152		Total Building M³	total น้ำเสีย Building/D M132
31/10/2023	94837.8	#VALUE!		6702.2	#VALUE!		10695.9	#VALUE!		4886.5	#VALUE!		4630	#VALUE!			
01/11/2023	94868.6	30.8	24.64	6702.8	0.6	0.48	10701.9	6	4.8	4889.4	2.9	2.32	4631.9	1	0.8	10.5	8.40
02/11/2023	94868.6	0	0	6703.5	0.7	0.56	10708.8	6.9	5.52	4893.5	4.1	3.28	4634.2	1.3	1.04	13	10.40
03/11/2023	94972.2	103.6	82.88	6704.8	1.3	1.04	10717.3	8.5	6.8	4896.7	3.2	2.56	4636.4	2.2	1.76	15.2	12.16
04/11/2023	95052.5	80.3	64.24	6705.6	0.8	0.64	10725.9	8.6	6.88	4899.8	3.1	2.48	4639.2	2.8	2.24	15.3	12.24
05/11/2023	95123.9	71.4	57.12	6706.4	0.8	0.64	10733.8	7.9	6.32	4903.6	3.8	3.04	4641.8	2.6	2.08	15.1	12.08
06/11/2023	95207.1	83.2	66.56	6707.1	0.7	0.56	10739.8	6	4.8	4907.4	3.8	3.04	4643.7	1.9	1.52	12.4	9.92
07/11/2023	95296.4	91.3	73.04	6707.9	0.8	0.64	10747.5	7.7	6.16	4912.3	4.9	3.92	4645.5	1.8	1.44	15.2	12.16
08/11/2023	95368	69.6	55.68	6708.7	0.8	0.64	10753.2	5.7	4.56	4916.7	4.4	3.52	4650.1	4.6	3.68	15.6	12.40
09/11/2023	95433.9	65.9	52.72	6709.5	0.8	0.64	10760.5	7.3	5.84	4920.6	3.9	3.12	4654.3	4.2	3.36	16.2	12.96
10/11/2023	95536.6	102.7	82.16	6713.2	3.7	2.96	10767.5	7	5.6	4924.3	3.7	2.96	4666.1	11.8	9.44	26.2	20.96
11/11/2023	95640.6	104	83.2	6716.5	3.3	2.64	10774.2	6.7	5.36	4929.6	5.3	4.24	4668.8	2.7	2.16	18	14.40
12/11/2023	95711.9	71.3	57.04	6739.7	23.2	18.56	10780.5	6.3	5.04	4932.9	3.3	2.64	4671.2	2.4	1.92	35.2	28.16
13/11/2023	95794.7	82.8	66.24	6742.5	2.8	2.24	10788.4	7.9	6.32	4936.3	3.4	2.72	4672.9	1.7	1.36	15.8	12.64
14/11/2023	95887.1	92.4	73.92	6744.9	2.4	1.92	10802.3	13.9	11.12	4939.8	3.5	2.8	4674.7	1.8	1.44	21.6	17.28
15/11/2023	95984.1	97	77.6	6746.6	1.7	1.36	10810.3	8	6.4	4943.1	3.3	2.64	4676.6	1.9	1.52	14.9	11.92
16/11/2023	96087.5	103.4	82.72	6748.9	2.3	1.84	10816.7	6.4	5.12	4947.1	4	3.2	4678.8	2.2	1.76	14.9	11.92
17/11/2023	96190	102.5	82	6750.9	2	1.6	10823.5	6.8	5.44	4950.8	3.7	2.96	4680.9	2.1	1.68	14.6	11.68
18/11/2023	96288.7	98.7	78.96	6753.5	2.6	2.08	10831.7	8.2	6.56	4953.8	3	2.4	4683.4	2.5	2	16.3	13.04
19/11/2023	96385.7	97	77.6	6756.9	3.4	2.72	10837.7	6	4.8	4959.5	5.7	4.56	4686.2	2.8	2.24	17.9	14.32
20/11/2023	96503.4	117.7	94.16	6759	2.1	1.68	10846.4	8.7	6.96	4963.2	3.7	2.96	4688.4	2.2	1.76	16.7	13.36
21/11/2023	96619.2	115.8	92.64	6763.8	4.8	3.84	10856.5	10.1	8.08	4969.2	6	4.8	4692.1	3.7	2.96	24.6	19.68
22/11/2023	96722.6	103.4	82.72	6767.5	3.7	2.96	10865.1	8.6	6.88	4973.2	4	3.2	4695.3	3.2	2.56	19.5	15.60
23/11/2023	96822.9	100.3	80.24	6771.4	3.9	3.12	10871.3	6.2	4.96	4978.6	5.4	4.32	4698.5	3.2	2.56	18.7	14.96
24/11/2023	96918.7	95.8	76.64	6776.9	5.5	4.4	10877.7	6.4	5.12	4986.3	7.7	6.16	4701.6	3.1	2.48	22.7	18.16
25/11/2023	97011.6	92.9	74.32	6781.9	5	4	10882.5	4.8	3.84	4991.1	4.8	3.84	4704.3	2.7	2.16	17.3	13.84
26/11/2023	97089.8	78.2	62.56	6789.7	7.8	6.24	10888.7	6.2	4.96	4997.2	6.1	4.88	4708.9	4.6	3.68	24.7	19.76
27/11/2023	97179.2	89.4	71.52	6798.3	8.6	6.88	10893.6	4.9	3.92	5001.6	4.4	3.52	4711.8	2.9	2.32	20.8	16.64
28/11/2023	97263.5	84.3	67.44	6815.6	17.3	13.84	10899.3	5.7	4.56	5006.7	5.1	4.08	4715.1	3.3	2.64	31.4	25.12
29/11/2023	97256.6	-6.9	-5.52	6831.8	16.2	12.96	10905.3	6	4.8	5011.1	4.4	3.52	4717.5	2.4	1.92	29	23.20
30/11/2023	97459.3	202.7	162.16	6838.2	6.4	5.12	10911.6	6.3	5.04	5015.3	4.2	3.36	4720.1	2.6	2.08	19.5	15.60
		2621.5	2097.2		136	108.8		215.7	172.56		128.8	103.04		88.2	70.56	568.7	454.96

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/11/2023	27	10.5	8.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
02/11/2023	27	13	10.40	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
03/11/2023	27	15.2	12.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
04/11/2023	27	15.3	12.24	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
05/11/2023	27	15.1	12.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
06/11/2023	27	12.4	9.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
07/11/2023	27	15.2	12.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
08/11/2023	27	15.5	12.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
09/11/2023	27	16.2	12.96	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
10/11/2023	27	26.2	20.96	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
11/11/2023	27	18	14.40	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
12/11/2023	27	35.2	28.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
13/11/2023	27	15.8	12.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
14/11/2023	27	21.6	17.28	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
15/11/2023	27	14.9	11.92	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
16/11/2023	27	14.9	11.92	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
17/11/2023	27	14.6	11.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
18/11/2023	27	16.3	13.04	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	bat
19/11/2023	27	17.9	14.32	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
20/11/2023	27	16.7	13.36	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
21/11/2023	27	24.6	19.68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
22/11/2023	27	19.5	15.60	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
23/11/2023	27	18.7	14.96	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
24/11/2023	27	22.7	18.16	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ja
25/11/2023	27	17.3	13.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
26/11/2023	27	24.7	19.76	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	boss
27/11/2023	27	20.8	16.64	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
28/11/2023	27	31.4	25.12	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
29/11/2023	27	29	23.20	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta
30/11/2023	27	19.5	15.60	ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ta

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดดัก8

**ถังบำบัดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower 130W 1ตัว 100W 1 ตัว
ใช้ไฟ 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M**

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155	M156		
31/10/2023	94837.8	#VALUE!		7742.21	#VALUE!			
01/11/2023	94868.6	30.8	24.64	7746.19	3.98	3.184		
02/11/2023	94868.6	0	0	7750.81	4.62	3.696		
03/11/2023	94972.2	103.6	82.88	7755.08	4.27	3.416		
04/11/2023	95052.5	80.3	64.24	7759.5	4.42	3.536		
05/11/2023	95123.9	71.4	57.12	7764.63	5.13	4.104		
06/11/2023	95207.1	83.2	66.56	7769.47	4.84	3.872		
07/11/2023	95298.4	91.3	73.04	7774.41	4.94	3.952		
08/11/2023	95368	69.6	55.68	7779.37	4.96	3.968		
09/11/2023	95433.9	65.9	52.72	7784.03	4.66	3.728		
10/11/2023	95536.6	102.7	82.16	7788.87	4.84	3.872		
11/11/2023	95640.6	104	83.2	7792.75	3.88	3.104		
12/11/2023	95711.9	71.3	57.04	7797.65	4.9	3.92		
13/11/2023	95794.7	82.8	66.24	7803.17	5.52	4.416		
14/11/2023	95887.1	92.4	73.92	7808.01	4.84	3.872		
15/11/2023	95984.1	97	77.6	7813.19	5.18	4.144		
16/11/2023	96087.5	103.4	82.72	7817.85	4.66	3.728		
17/11/2023	96190	102.5	82	7823.04	5.19	4.152		
18/11/2023	96288.7	98.7	78.96	7827.53	4.49	3.592		
19/11/2023	96385.7	97	77.6	7833.47	5.94	4.752		
20/11/2023	96503.4	117.7	94.16	7839.02	5.55	4.44		
21/11/2023	96619.2	115.8	92.64	7845.29	6.27	5.016		
22/11/2023	96722.6	103.4	82.72	7851.35	6.06	4.848		
23/11/2023	96822.9	100.3	80.24	7857.21	5.86	4.688		
24/11/2023	96918.7	95.8	76.64	7862.52	5.31	4.248		
25/11/2023	97011.6	92.9	74.32	7866.97	4.45	3.56		
26/11/2023	97089.8	78.2	62.56	7872.15	5.18	4.144		
27/11/2023	97179.2	89.4	71.52	7877.63	5.48	4.384		
28/11/2023	97263.5	84.3	67.44	7882.58	4.95	3.96		
29/11/2023	97256.6	-6.9	-5.52	7886.88	4.3	3.44		
30/11/2023	97459.3	202.7	162.16	7891.26	4.38	3.504		
		2621.5	2097.2		149.05	119.24		

ปริมาณน้ำเสียของกังบนำบัดคอก9 สป่า บ่อซึม

กังบนำบัดขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W 1ตัว ใช้ไฟ 1.128Kw/Hr/D 33.84 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Spa M157	Water Use M158	M159
31/10/2023	94837.8	#VALUE!		1674.33	#VALUE!	
01/11/2023	94868.6	30.8	24.64	1674.823	0.493	0.3944
02/11/2023	94868.6	0	0	1675.282	0.459	0.3672
03/11/2023	94972.2	103.6	82.88	1675.704	0.422	0.3376
04/11/2023	95052.5	80.3	64.24	1676.193	0.489	0.3912
05/11/2023	95123.9	71.4	57.12	1676.502	0.309	0.2472
06/11/2023	95207.1	83.2	66.56	1676.855	0.353	0.2824
07/11/2023	95298.4	91.3	73.04	1678.948	2.093	1.6744
08/11/2023	95368	69.6	55.68	1679.159	0.211	0.1688
09/11/2023	95433.9	65.9	52.72	1679.429	0.27	0.216
10/11/2023	95536.6	102.7	82.16	1682.555	3.126	2.5008
11/11/2023	95640.6	104	83.2	1683.234	0.679	0.5432
12/11/2023	95711.9	71.3	57.04	1683.509	0.275	0.22
13/11/2023	95794.7	82.8	66.24	1685.265	1.756	1.4048
14/11/2023	95887.1	92.4	73.92	1685.905	0.64	0.512
15/11/2023	95984.1	97	77.6	1686.198	0.293	0.2344
16/11/2023	96087.5	103.4	82.72	1686.939	0.741	0.5928
17/11/2023	96190	102.5	82	1687.332	0.393	0.3144
18/11/2023	96288.7	98.7	78.96	1688.742	1.41	1.128
19/11/2023	96385.7	97	77.6	1689.021	0.279	0.2232
20/11/2023	96503.4	117.7	94.16	1689.246	0.225	0.18
21/11/2023	96619.2	115.8	92.64	1690.252	1.006	0.8048
22/11/2023	96722.6	103.4	82.72	1691.018	0.766	0.6128
23/11/2023	96822.9	100.3	80.24	1691.237	0.219	0.1752
24/11/2023	96918.7	95.8	76.64	1691.612	0.375	0.3
25/11/2023	97011.6	92.9	74.32	1692.058	0.446	0.3568
26/11/2023	97089.8	78.2	62.56	1692.241	0.183	0.1464
27/11/2023	97179.2	89.4	71.52	1692.441	0.2	0.16
28/11/2023	97263.5	84.3	67.44	1692.692	0.251	0.2008
29/11/2023	97256.6	-6.9	-5.52	1692.917	0.225	0.18
30/11/2023	97459.3	202.7	162.16	1693.13	0.213	0.1704
		2621.5	2097.2		18.8	15.04

[illegible]

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบัดคัก10

กังน้าบัดขนาด 6 Q 2ถึงจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ใช้ไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B10 M160	Water Use M161	M162
31/10/2023	94837.8	#VALUE!		8114.52	#VALUE!	
01/11/2023	94868.6	30.8	24.64	8115.84	1.32	1.056
02/11/2023	94868.6	0	0	8117.7	1.86	1.488
03/11/2023	94972.2	103.6	82.88	8119.5	1.8	1.44
04/11/2023	95052.5	80.3	64.24	8120.99	1.49	1.192
05/11/2023	95123.9	71.4	57.12	8122.42	1.43	1.144
06/11/2023	95207.1	83.2	66.56	8124.24	1.82	1.456
07/11/2023	95298.4	91.3	73.04	8126.5	2.26	1.808
08/11/2023	95368	69.6	55.68	8128.07	1.57	1.256
09/11/2023	95433.9	65.9	52.72	8129.51	1.44	1.152
10/11/2023	95536.6	102.7	82.16	8132.29	2.78	2.224
11/11/2023	95640.6	104	83.2	8133.72	1.43	1.144
12/11/2023	95711.9	71.3	57.04	8135.69	1.97	1.576
13/11/2023	95794.7	82.8	66.24	8137.57	1.88	1.504
14/11/2023	95887.1	92.4	73.92	8140.47	2.9	2.32
15/11/2023	95984.1	97	77.6	8142.63	2.16	1.728
16/11/2023	96087.5	103.4	82.72	8144.45	1.82	1.456
17/11/2023	96190	102.5	82	8146.5	2.05	1.64
18/11/2023	96288.7	98.7	78.96	8148.95	2.45	1.96
19/11/2023	96385.7	97	77.6	8150.37	1.42	1.136
20/11/2023	96503.4	117.7	94.16	8152.42	2.05	1.64
21/11/2023	96619.2	115.8	92.64	8155.11	2.69	2.152
22/11/2023	96722.6	103.4	82.72	8157.49	2.38	1.904
23/11/2023	96822.9	100.3	80.24	8159.7	2.21	1.768
24/11/2023	96918.7	95.8	76.64	8161.41	1.71	1.368
25/11/2023	97011.6	92.9	74.32	8163.01	1.6	1.28
26/11/2023	97089.8	78.2	62.56	8164.78	1.77	1.416
27/11/2023	97179.2	89.4	71.52	8167.12	2.34	1.872
28/11/2023	97263.5	84.3	67.44	8169.18	2.06	1.648
29/11/2023	97256.6	-6.9	-5.52	8171.41	2.23	1.784
30/11/2023	97459.3	202.7	162.16	8173.78	2.37	1.896
		2621.5	2097.2		59.26	47.408

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... (นาย) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซต จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ นาย ไกรลาส เมาะคา (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ บ่อเกรอะ เติมอากาศ
2. อื่นๆ ระบบ บ่อเกรอะเติมอากาศ
3. อื่นๆ ระบบ บ่อเกรอะเติมอากาศ
4. อื่นๆ ระบบ บ่อเกรอะเติมอากาศ
5. อื่นๆ ระบบ บ่อเกรอะเติมอากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- 18.00 ลบ.ม./วัน
- 10.00 ลบ.ม./วัน
- 60.00 ลบ.ม./วัน
- 16.00 ลบ.ม./วัน
- 12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบทะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรถดูด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 1,557.840 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,246.810 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 997.450 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. Supper A microorganism cleaners | 5.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

โรงแรม Mai House Patong Hill

ชื่อ โรงแรม Mai House Patong Hill

ลงวันที่ 14 เดือน..มกราคม...พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) ประจำ
เดือน...ธันวาคม 2566.....


เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2 จำนวน 1 ชุด

ด้วยโรงแรมMai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ทส1)และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)ตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โรงแรม Mai house Patong hill ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งมายังสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




นายไกรลาส เมาะคา

หัวหน้าช่าง


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่5/5..... หมู่ที่-..... ซอย
ถนน ...พระบาทมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์076367770..... โทรสาร076367880.....
มีนายธน.....พีรโกสิน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)91/2565..... ออกให้โดย ..
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต.....หมดอายุ6 กรกฎาคม 2570.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

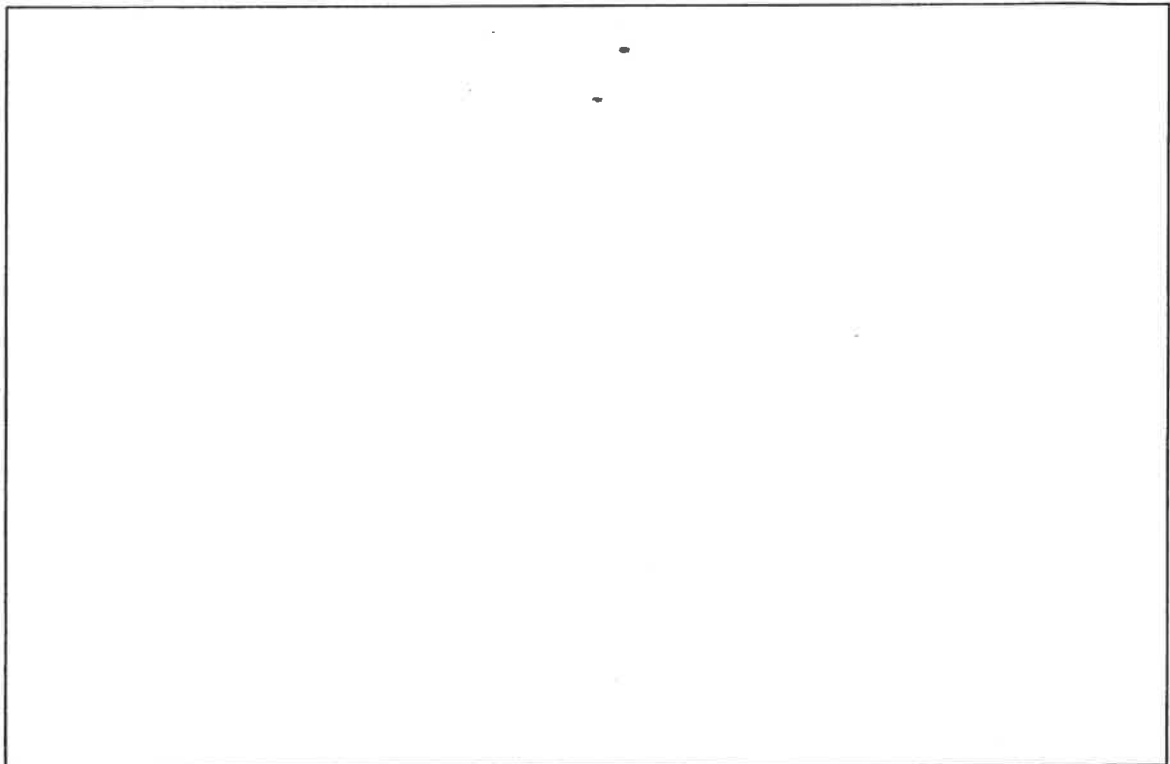

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

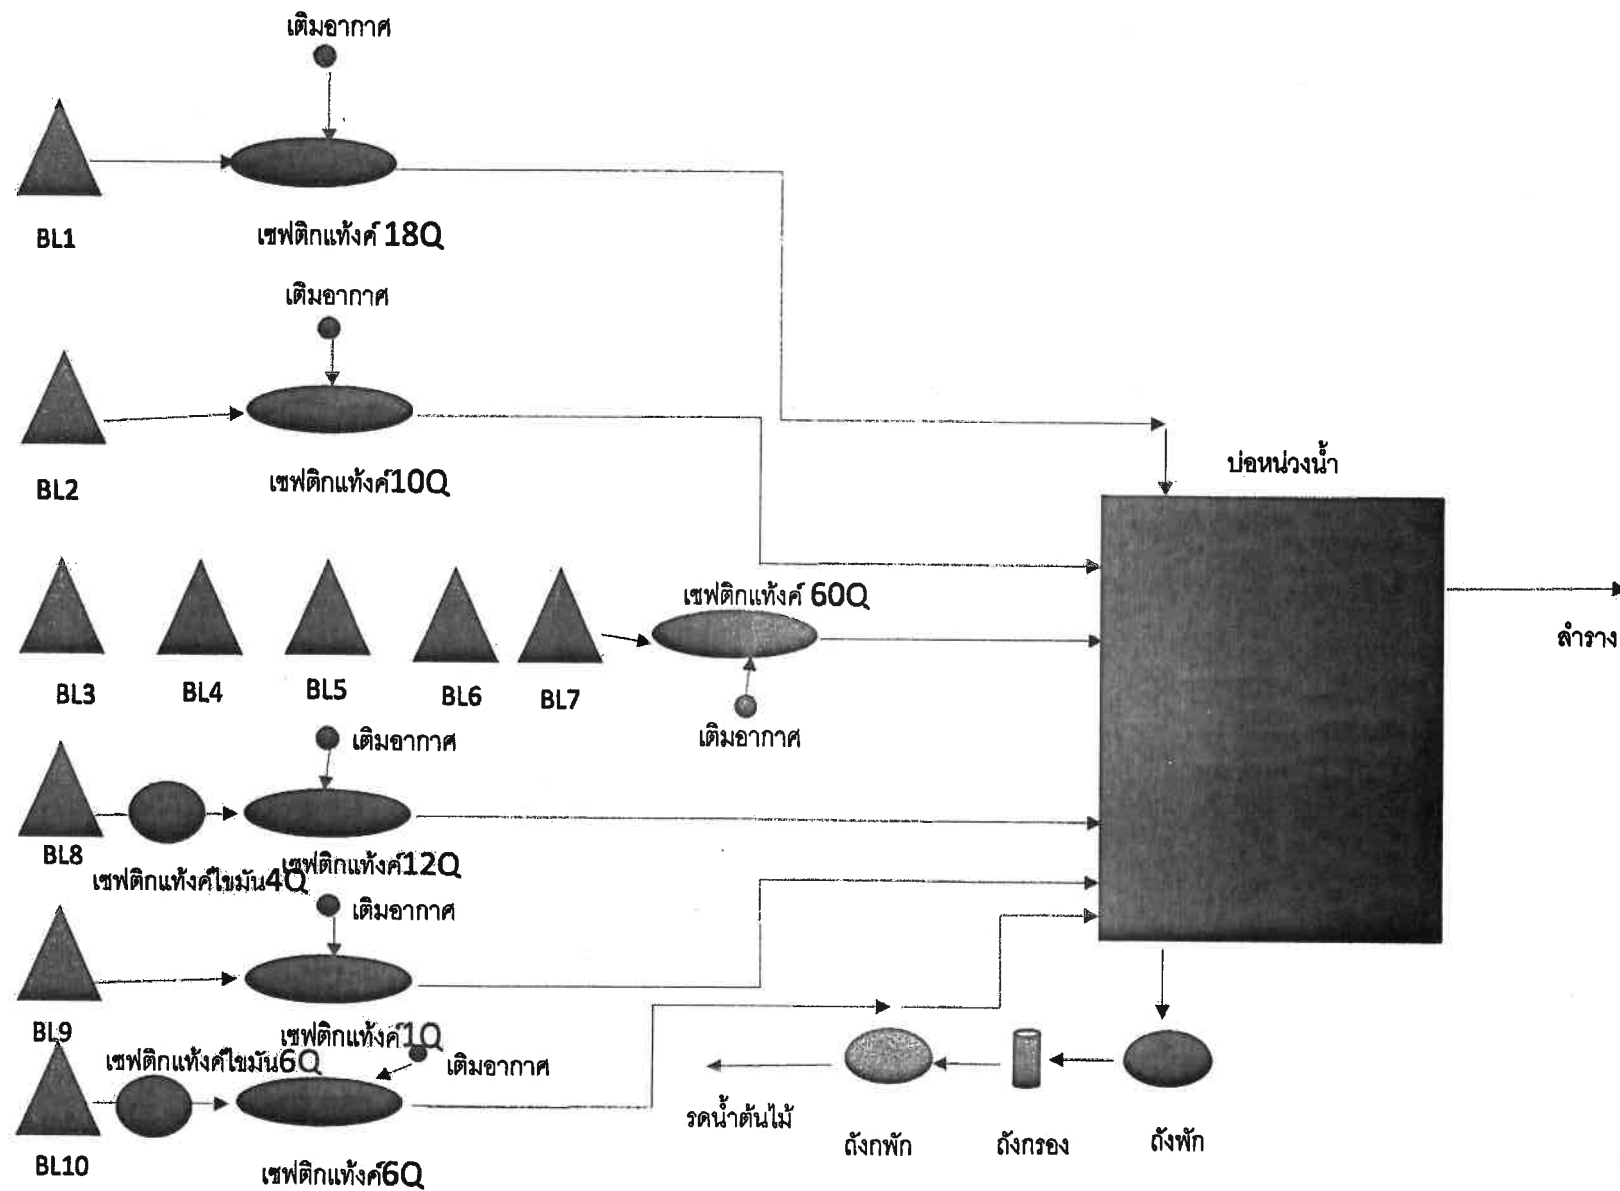

ปริมาณน้ำเสียของกังปำบัดคก1

กังปำบัดขนาด 18 Q จำนวนAir Blower 130W 3ตัว ใ้ไฟ 9.36Kw/Hr/D 280 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B1 M133	Water Use M134	M135
30/11/2023	97459.3	#VALUE!		11999.5	#VALUE!	
01/12/2023	97566	106.7	85.36	12001.9	2.4	1.92
02/12/2023	97657.3	91.3	73.04	12004.1	2.2	1.76
03/12/2023	97743.7	86.4	69.12	12006.2	2.1	1.68
04/12/2023	97818.8	75.1	60.08	12008.1	1.9	1.52
05/12/2023	97901.6	82.8	66.24	12010.1	2	1.6
06/12/2023	97985.2	83.6	66.88	12012.1	2	1.6
07/12/2023	98075.2	90	72	12014.8	2.7	2.16
08/12/2023	98163.5	88.3	70.64	12018.6	3.8	3.04
09/12/2023	98253.4	89.9	71.92	12022.7	4.1	3.28
10/12/2023	98367.7	114.3	91.44	12025.8	3.1	2.48
11/12/2023	98448.3	80.6	64.48	12027.9	2.1	1.68
12/12/2023	98538.2	89.9	71.92	12029.3	1.4	1.12
13/12/2023	98633.1	94.9	75.92	12031.3	2	1.6
14/12/2023	98736	102.9	82.32	12032.2	0.9	0.72
15/12/2023	98834.3	98.3	78.64	12033	0.8	0.64
16/12/2023	98932.7	98.4	78.72	12034.1	1.1	0.88
17/12/2023	99032	99.3	79.44	12035.1	1	0.8
18/12/2023	99142.6	110.6	88.48	12036.6	1.5	1.2
19/12/2023	99254	111.4	89.12	12038.2	1.6	1.28
20/12/2023	99361	107	85.6	12039.7	1.5	1.2
21/12/2023	99464.9	103.9	83.12	12065.3	25.6	20.48
22/12/2023	99573.9	109	87.2	12088.2	22.9	18.32
23/12/2023	99681.7	107.8	86.24	12098.1	9.9	7.92
24/12/2023	99794.1	112.4	89.92	12099.6	1.5	1.2
25/12/2023	99913	118.9	95.12	12100.4	0.8	0.64
26/12/2023	100026.7	113.7	90.96	12101.8	1.4	1.12
27/12/2023	100140.7	114	91.2	12103.1	1.3	1.04
28/12/2023	100252.9	112.2	89.76	12104.6	1.5	1.2
29/12/2023	100366.7	113.8	91.04	12110.3	5.7	4.56
30/12/2023	100426.2	59.5	47.6	12119.2	8.9	7.12
31/12/2023	100463.1	36.9	29.52	12123.4	4.2	3.36
		3003.8	2403.04		123.9	99.12

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิด													ลายมือ ชื่อผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
01/12/2023	9.36	2.4	1.92	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
02/12/2023	9.36	2.2	1.76	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
03/12/2023	9.36	2.1	1.68	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
04/12/2023	9.36	1.9	1.52	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								ต้า
05/12/2023	9.36	2	1.60	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
06/12/2023	9.36	2	1.60	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
07/12/2023	9.36	2.7	2.16	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
08/12/2023	9.36	3.8	3.04	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
09/12/2023	9.36	4.1	3.28	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
10/12/2023	9.36	3.1	2.48	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
11/12/2023	9.36	2.1	1.68	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
12/12/2023	9.36	1.4	1.12	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								เจ
13/12/2023	9.36	2	1.60	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								เจ
14/12/2023	9.36	0.9	0.72	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
15/12/2023	9.36	0.8	0.64	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
16/12/2023	9.36	1.1	0.88	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
17/12/2023	9.36	1	0.80	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								อ๊อด
18/12/2023	9.36	1.5	1.20	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								อ๊อด
19/12/2023	9.36	1.6	1.28	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
20/12/2023	9.36	1.5	1.20	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
21/12/2023	9.36	25.6	20.48	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
22/12/2023	9.36	22.9	18.32	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
23/12/2023	9.36	9.9	7.92	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
24/12/2023	9.36	1.5	1.20	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								เจ
25/12/2023	9.36	0.8	0.64	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
26/12/2023	9.36	1.4	1.12	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								เจ
27/12/2023	9.36	1.3	1.04	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
28/12/2023	9.36	1.5	1.20	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ								เจ
29/12/2023	9.36	5.7	4.56	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								แบด
30/12/2023	9.36	8.9	7.12	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
31/12/2023	9.36	4.2	3.36	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส

ปริมาณน้ำเสียของกังปาด็ค2,3

กังปาด็คขนาด 10 Q จำนวนAir Blower 100W 2ตัว ใช้ไฟ 4.8Kw/Hr/D 144 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B2 M136	Water Use M137		Main Meter Water B3 M139	Water Use M140		Total Building M³	Total ป่าเลียม Building/D M132
30/11/2023	97459.3	#VALUE!		8724.5	#VALUE!		5141.9	#VALUE!			
01/12/2023	97566	106.7	85.36	8730.1	5.6	4.48	5144.8	2.9	2.32	8.5	6.80
02/12/2023	97657.3	91.3	73.04	8736.7	6.6	5.28	5147.3	2.5	2	9.1	7.28
03/12/2023	97743.7	86.4	69.12	8744.5	7.8	6.24	5150.4	3.1	2.48	10.9	8.72
04/12/2023	97818.8	75.1	60.08	8752.5	8	6.4	5154.4	4	3.2	12	9.60
05/12/2023	97901.6	82.8	66.24	8762.9	10.4	8.32	5156.8	2.4	1.92	12.8	10.24
06/12/2023	97985.2	83.6	66.88	8770.5	7.6	6.08	5159.4	2.6	2.08	10.2	8.16
07/12/2023	98075.2	90	72	8778.2	7.7	6.16	5162.4	3	2.4	10.7	8.56
08/12/2023	98163.5	88.3	70.64	8789.1	10.9	8.72	5166.3	3.9	3.12	14.8	11.84
09/12/2023	98253.4	89.9	71.92	8797.2	8.1	6.48	5163.3	-3	-2.4	5.1	4.08
10/12/2023	98367.7	114.3	91.44	8805.8	8.6	6.88	5171.6	8.3	6.64	16.9	13.52
11/12/2023	98448.3	80.6	64.48	8812.3	6.5	5.2	5174.6	3	2.4	9.5	7.60
12/12/2023	98538.2	89.9	71.92	8820.8	8.5	6.8	5176.9	2.3	1.84	10.8	8.64
13/12/2023	98633.1	94.9	75.92	8831.1	10.3	8.24	5178.8	1.9	1.52	12.2	9.76
14/12/2023	98736	102.9	82.32	8845.1	14	11.2	5182.2	3.4	2.72	17.4	13.92
15/12/2023	98834.3	98.3	78.64	8858.4	13.3	10.64	5184.8	2.6	2.08	15.9	12.72
16/12/2023	98932.7	98.4	78.72	8873.1	14.7	11.76	5187.8	3	2.4	17.7	14.16
17/12/2023	99032	99.3	79.44	8903.5	30.4	24.32	5194.5	6.7	5.36	37.1	29.68
18/12/2023	99142.6	110.6	88.48	8918.6	15.1	12.08	5197.2	2.7	2.16	17.8	14.24
19/12/2023	99254	111.4	89.12	8927.1	8.5	6.8	5200.2	3	2.4	11.5	9.20
20/12/2023	99361	107	85.6	8935.1	8	6.4	5202.9	2.7	2.16	10.7	8.56
21/12/2023	99464.9	103.9	83.12	8969.2	34.1	27.28	5206	3.1	2.48	37.2	29.76
22/12/2023	99573.9	109	87.2	8976.5	7.3	5.84	5208.8	2.8	2.24	10.1	8.08
23/12/2023	99681.7	107.8	86.24	8982.9	6.4	5.12	5211.3	2.5	2	8.9	7.12
24/12/2023	99794.1	112.4	89.92	8990.8	7.9	6.32	5215.2	3.9	3.12	11.8	9.44
25/12/2023	99913	118.9	95.12	9001	10.2	8.16	5219.1	3.9	3.12	14.1	11.28
26/12/2023	100026.7	113.7	90.96	9011.1	10.1	8.08	5223.2	4.1	3.28	14.2	11.36
27/12/2023	100140.7	114	91.2	9019.8	8.7	6.96	5227.5	4.3	3.44	13	10.40
28/12/2023	100252.9	112.2	89.76	9029.7	9.9	7.92	5230.7	3.2	2.56	13.1	10.48
29/12/2023	100366.7	113.8	91.04	9040.4	10.7	8.56	5233.3	2.6	2.08	13.3	10.64
30/12/2023	100426.2	59.5	47.6	9049.7	9.3	7.44	5236.4	3.1	2.48	12.4	9.92
31/12/2023	100463.1	36.9	29.52	9056.3	6.6	5.28	5238.7	2.3	1.84	8.9	7.12
		3003.8	2403.04		331.8	265.44		96.8	77.44	428.6	342.88

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด													ลายมือ ชื่อผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)		มีเหตุ อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
01/12/2023	4.8	8.5	6.80	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
02/12/2023	4.8	9.1	7.28	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
03/12/2023	4.8	10.9	8.72	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
04/12/2023	4.8	12	9.60	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								ต้า
05/12/2023	4.8	12.8	10.24	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
06/12/2023	4.8	10.2	8.16	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
07/12/2023	4.8	10.7	8.56	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
08/12/2023	4.8	14.8	11.84	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
09/12/2023	4.8	5.1	4.08	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
10/12/2023	4.8	16.9	13.52	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
11/12/2023	4.8	9.5	7.60	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								เจ
12/12/2023	4.8	10.8	8.64	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								เจ
13/12/2023	4.8	12.2	9.76	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								เจ
14/12/2023	4.8	17.4	13.92	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
15/12/2023	4.8	15.9	12.72	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
16/12/2023	4.8	17.7	14.16	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
17/12/2023	4.8	37.1	29.68	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								ธิด
18/12/2023	4.8	17.8	14.24	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								ธิด
19/12/2023	4.8	11.5	9.20	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
20/12/2023	4.8	10.7	8.56	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
21/12/2023	4.8	37.2	29.76	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
22/12/2023	4.8	10.1	8.08	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
23/12/2023	4.8	8.9	7.12	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								เจ
24/12/2023	4.8	11.8	9.44	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
25/12/2023	4.8	14.1	11.28	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								เจ
26/12/2023	4.8	14.2	11.36	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
27/12/2023	4.8	13	10.40	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								เจ
28/12/2023	4.8	13.1	10.48	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
29/12/2023	4.8	13.3	10.64	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								แบด
30/12/2023	4.8	12.4	9.92	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส
31/12/2023	4.8	8.9	7.12	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ								บอส

ปริมาณน้ำเสียของกังน้าบดคัก4,5,6,7

กังน้าบดขนาด 60 Q จำนวนAir Blower 1500W 1ตัว ไฟฟ้า 27Kw/Hr/D 820 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³		Main Meter Water B4 M142	Water Use M143		Main Meter Water B5 M145	Water Use M146		Main Meter Water B6 M148	Water Use M149		Main Meter Water B7 M151	Water Use M152		Total Building M³	total น้ำเสีย Building/D M132
30/11/2023	97459.3	#VALUE!		6838.2	#VALUE!		10911.6	#VALUE!		5015.3	#VALUE!		4720.1	#VALUE!			
01/12/2023	97566	106.7	85.36	6845.7	7.5	6	10916.3	4.7	3.76	5020.7	5.4	4.32	4723.9	3.8	3.04	21.4	17.12
02/12/2023	97657.3	91.3	73.04	6848.9	3.2	2.56	10922.1	5.8	4.64	5025.9	5.2	4.16	4726.5	2.6	2.08	16.8	13.44
03/12/2023	97743.7	86.4	69.12	6852.9	4	3.2	10928.1	6	4.8	5030	4.1	3.28	4728.7	2.2	1.76	16.3	13.04
04/12/2023	97818.8	75.1	60.08	6859.1	6.2	4.96	10934.6	6.5	5.2	5035.5	5.5	4.4	4730.6	1.9	1.52	20.1	16.08
05/12/2023	97901.6	82.8	66.24	6863.9	4.8	3.84	10941.2	6.6	5.28	5038.9	3.4	2.72	4732.5	1.9	1.52	16.7	13.36
06/12/2023	97985.2	83.6	66.88	6867.9	4	3.2	10947	5.8	4.64	5043.9	5	4	4734.8	2.3	1.84	17.1	13.68
07/12/2023	98075.2	80	72	6875.1	7.2	5.76	10951.5	4.5	3.6	5049.4	5.5	4.4	4737.5	2.7	2.16	19.9	15.92
08/12/2023	98163.5	88.3	70.64	6881	5.9	4.72	10956.6	5.1	4.08	5054.8	5.4	4.32	4740.7	3.2	2.56	19.6	15.68
09/12/2023	98253.4	89.9	71.92	6891.4	10.4	8.32	10962.3	5.7	4.56	5059.1	4.3	3.44	4743.9	3.2	2.56	23.6	18.88
10/12/2023	98367.7	114.3	91.44	6899.2	7.8	6.24	10967.8	5.5	4.4	5063.3	4.2	3.36	4746.3	2.4	1.92	19.9	15.92
11/12/2023	98448.3	80.6	64.48	6906.6	7.4	5.92	10972.9	5.1	4.08	5066.1	2.8	2.24	4749.1	2.8	2.24	18.1	14.48
12/12/2023	98538.2	89.9	71.92	6913.8	7.2	5.76	10982.1	9.2	7.36	5068.9	2.8	2.24	4750.5	1.4	1.12	20.6	16.48
13/12/2023	98633.1	94.9	75.92	6919.2	5.4	4.32	10986.4	4.3	3.44	5073.5	4.6	3.68	4752.3	1.8	1.44	16.1	12.88
14/12/2023	98736	102.9	82.32	6923.8	4.6	3.68	10991.1	4.7	3.76	5077.1	3.6	2.88	4754.2	1.9	1.52	14.8	11.84
15/12/2023	98834.3	98.3	78.64	6929.1	5.3	4.24	10997.5	6.4	5.12	5080.5	3.4	2.72	4755.7	1.5	1.2	16.6	13.28
16/12/2023	98932.7	98.4	78.72	6934.6	5.5	4.4	11004.2	6.7	5.36	5084.6	4.1	3.28	4759.1	3.4	2.72	19.7	15.76
17/12/2023	99032	99.3	79.44	6940.4	5.8	4.64	11008.8	4.6	3.68	5088.2	3.6	2.88	4761.6	2.5	2	16.5	13.20
18/12/2023	99142.6	110.6	88.48	6946.1	5.7	4.56	11015.9	7.1	5.68	5092.1	3.9	3.12	4764.5	2.9	2.32	19.6	15.68
19/12/2023	99254	111.4	89.12	6951	4.9	3.92	11023.1	7.2	5.76	5097.2	5.1	4.08	4767.5	3	2.4	20.2	16.16
20/12/2023	99361	107	85.6	6956.8	5.8	4.64	11028.6	5.5	4.4	5102	4.8	3.84	4770.4	2.9	2.32	19	15.20
21/12/2023	99464.9	103.9	83.12	6963.3	6.5	5.2	11033.8	5.2	4.16	5105.7	3.7	2.96	4773.2	2.8	2.24	18.2	14.56
22/12/2023	99573.9	109	87.2	6971	7.7	6.16	11039.3	5.5	4.4	5110.4	4.7	3.76	4777.7	4.5	3.6	22.4	17.92
23/12/2023	99681.7	107.8	86.24	6978.9	7.9	6.32	11045.8	6.5	5.2	5115.1	4.7	3.76	4780.8	3.1	2.48	22.2	17.76
24/12/2023	99794.1	112.4	89.92	6986.3	7.4	5.92	11051.7	5.9	4.72	5120.7	5.6	4.48	4784.3	3.5	2.8	22.4	17.92
25/12/2023	99913	118.9	95.12	6995.9	9.6	7.68	11060.1	8.4	6.72	5125.7	5	4	4787.3	3	2.4	26	20.80
26/12/2023	100026.7	113.7	90.96	7003.1	7.2	5.76	11066.8	6.7	5.36	5131.3	5.6	4.48	4791.1	3.8	3.04	23.3	18.64
27/12/2023	100140.7	114	91.2	7009.1	6	4.8	11072.6	5.8	4.64	5136.5	5.2	4.16	4793.6	2.5	2	19.5	15.60
28/12/2023	100252.9	112.2	89.76	7015.2	6.1	4.88	11078.2	5.6	4.48	5141.3	4.8	3.84	4797.8	4.2	3.36	20.7	16.56
29/12/2023	100366.7	113.8	91.04	7023.7	8.5	6.8	11085.7	7.5	6	5146.2	4.9	3.92	4800.3	2.5	2	23.4	18.72
30/12/2023	100426.2	59.5	47.6	7031.5	7.8	6.24	11091.6	5.9	4.72	5151.2	5	4	4804.6	4.3	3.44	23	18.40
31/12/2023	100463.1	36.9	29.52	7039.2	7.7	6.16	11098	6.4	5.12	5156.3	5.1	4.08	4807.6	3	2.4	22.2	17.76
		3003.8	2403.04		201	160.8		186.4	149.12		141	112.8		87.5	70	615.9	492.72

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิด													ลายมือ ชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณ การให้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/12/2023	27	21.4	17.12	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
02/12/2023	27	16.8	13.44	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
03/12/2023	27	16.3	13.04	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
04/12/2023	27	20.1	16.08	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							ดำ
05/12/2023	27	16.7	13.36	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
06/12/2023	27	17.1	13.68	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
07/12/2023	27	19.9	15.92	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
08/12/2023	27	19.8	15.68	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
09/12/2023	27	23.6	18.88	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
10/12/2023	27	19.9	15.92	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
11/12/2023	27	18.1	14.48	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
12/12/2023	27	20.6	16.48	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
13/12/2023	27	16.1	12.88	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
14/12/2023	27	14.8	11.84	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
15/12/2023	27	16.6	13.28	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
16/12/2023	27	19.7	15.76	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
17/12/2023	27	16.5	13.20	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							อ๊อด
18/12/2023	27	19.6	15.68	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							อ๊อด
19/12/2023	27	20.2	16.16	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
20/12/2023	27	19	15.20	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
21/12/2023	27	18.2	14.56	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
22/12/2023	27	22.4	17.92	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
23/12/2023	27	22.2	17.76	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
24/12/2023	27	22.4	17.92	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
25/12/2023	27	26	20.80	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
26/12/2023	27	23.3	18.64	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
27/12/2023	27	19.5	15.60	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
28/12/2023	27	20.7	16.56	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
29/12/2023	27	23.4	18.72	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
30/12/2023	27	23	18.40	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							แปด
31/12/2023	27	22.2	17.76	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดคอก8

**ถังบำบัดขนาด 12 Q จำนวน1ถัง,4Q จำนวน 1 ถัง จำนวน Air Blower 130W 1ตัว 100W 1 ตัว
ใช้ไฟ 5.52Kw/Hr/D 165 Kw/Hr/M**

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Kitchen M154	Water Use M155	M156		
30/11/2023	97459.3	#VALUE!		7891.26	#VALUE!			
01/12/2023	97566	106.7	85.36	7896.04	4.78	3.824		
02/12/2023	97657.3	91.3	73.04	7900.07	4.03	3.224		
03/12/2023	97743.7	86.4	69.12	7903.97	3.9	3.12		
04/12/2023	97818.8	75.1	60.08	7909.27	5.3	4.24		
05/12/2023	97901.6	82.8	66.24	7913.96	4.69	3.752		
06/12/2023	97985.2	83.6	66.88	7918.65	4.69	3.752		
07/12/2023	98075.2	90	72	7923.27	4.62	3.696		
08/12/2023	98163.5	88.3	70.64	7928.15	4.88	3.904		
09/12/2023	98253.4	89.9	71.92	7932.85	4.7	3.76		
10/12/2023	98367.7	114.3	91.44	7938.78	5.93	4.744		
11/12/2023	98448.3	80.6	64.48	7943.71	4.93	3.944		
12/12/2023	98538.2	89.9	71.92	7948.98	5.27	4.216		
13/12/2023	98633.1	94.9	75.92	7954.96	5.98	4.784		
14/12/2023	98736	102.9	82.32	7959.97	5.01	4.008		
15/12/2023	98834.3	98.3	78.64	7964.41	4.44	3.552		
16/12/2023	98932.7	98.4	78.72	7970.46	6.05	4.84		
17/12/2023	99032	99.3	79.44	7974.63	4.17	3.336		
18/12/2023	99142.6	110.6	88.48	7979.79	5.16	4.128		
19/12/2023	99254	111.4	89.12	7985.33	5.54	4.432		
20/12/2023	99361	107	85.6	7990.7	5.37	4.296		
21/12/2023	99464.9	103.9	83.12	7996.44	5.74	4.592		
22/12/2023	99573.9	109	87.2	8002.05	5.61	4.488		
23/12/2023	99681.7	107.8	86.24	8007.49	5.44	4.352		
24/12/2023	99794.1	112.4	89.92	8012.14	4.65	3.72		
25/12/2023	99913	118.9	95.12	8017.41	5.27	4.216		
26/12/2023	100026.7	113.7	90.96	8022.81	5.4	4.32		
27/12/2023	100140.7	114	91.2	8028.46	5.65	4.52		
28/12/2023	100252.9	112.2	89.76	8034.01	5.55	4.44		
29/12/2023	100366.7	113.8	91.04	8039.31	5.3	4.24		
30/12/2023	100426.2	59.5	47.6	8046.02	6.71	5.368		
31/12/2023	100463.1	36.9	29.52	8051.92	5.9	4.72		
		3003.8	2403.04		160.66	128.528		

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิด													ลายมือ ชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/12/2023	5.52	21.4	17.12	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
02/12/2023	5.52	16.8	13.44	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
03/12/2023	5.52	16.3	13.04	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
04/12/2023	5.52	20.1	16.08	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							ต้า
05/12/2023	5.52	16.7	13.36	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
06/12/2023	5.52	17.1	13.68	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
07/12/2023	5.52	19.9	15.92	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
08/12/2023	5.52	19.6	15.68	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
09/12/2023	5.52	23.6	18.88	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
10/12/2023	5.52	19.9	15.92	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
11/12/2023	5.52	18.1	14.48	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
12/12/2023	5.52	20.6	16.48	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
13/12/2023	5.52	16.1	12.88	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
14/12/2023	5.52	14.8	11.84	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
15/12/2023	5.52	16.6	13.28	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
16/12/2023	5.52	19.7	15.76	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
17/12/2023	5.52	16.5	13.20	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
18/12/2023	5.52	19.6	15.68	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							อ้อด
19/12/2023	5.52	20.2	16.16	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							อ้อด
20/12/2023	5.52	19	15.20	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
21/12/2023	5.52	18.2	14.56	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
22/12/2023	5.52	22.4	17.92	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
23/12/2023	5.52	22.2	17.76	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
24/12/2023	5.52	22.4	17.92	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
25/12/2023	5.52	26	20.80	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
26/12/2023	5.52	23.3	18.64	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
27/12/2023	5.52	19.5	15.60	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
28/12/2023	5.52	20.7	16.56	ระบาย	20L	ผิดปกติ		ผิดปกติ							เจ
29/12/2023	5.52	23.4	18.72	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส
30/12/2023	5.52	23	18.40	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							แปด
31/12/2023	5.52	22.2	17.76	ระบาย		ผิดปกติ		ผิดปกติ							บอส

ปริมาณน้ำเสียของกังปำบัดค9

กังปำบัดขนาด 1 Q จำนวนAir Blower 47W 1ตัว ใช้ไฟ 1.128Kw/Hr/D 33.84 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water Spa M157	Water Use M158	M159
30/11/2023	97459.3	#VALUE!		1693.13	#VALUE!	
01/12/2023	97566	106.7	85.36	1693.94	0.81	0.648
02/12/2023	97657.3	91.3	73.04	1694.12	0.18	0.144
03/12/2023	97743.7	86.4	69.12	1694.33	0.21	0.168
04/12/2023	97818.8	75.1	60.08	1694.61	0.28	0.224
05/12/2023	97901.6	82.8	66.24	1694.86	0.25	0.2
06/12/2023	97985.2	83.6	66.88	1695.27	0.41	0.328
07/12/2023	98075.2	90	72	1695.51	0.24	0.192
08/12/2023	98163.5	88.3	70.64	1696.37	0.86	0.688
09/12/2023	98253.4	89.9	71.92	1696.59	0.22	0.176
10/12/2023	98367.7	114.3	91.44	1696.8	0.21	0.168
11/12/2023	98448.3	80.6	64.48	1697.9	1.1	0.88
12/12/2023	98538.2	89.9	71.92	1698.15	0.25	0.2
13/12/2023	98633.1	94.9	75.92	1698.96	0.81	0.648
14/12/2023	98736	102.9	82.32	1699.18	0.22	0.176
15/12/2023	98834.3	98.3	78.64	1699.9	0.72	0.576
16/12/2023	98932.7	98.4	78.72	1700.07	0.17	0.136
17/12/2023	99032	99.3	79.44	1700.28	0.21	0.168
18/12/2023	99142.6	110.6	88.48	1701.2	0.92	0.736
19/12/2023	99254	111.4	89.12	1701.56	0.36	0.288
20/12/2023	99361	107	85.6	1701.98	0.42	0.336
21/12/2023	99464.9	103.9	83.12	1702.92	0.94	0.752
22/12/2023	99573.9	109	87.2	1703.15	0.23	0.184
23/12/2023	99681.7	107.8	86.24	1703.35	0.2	0.16
24/12/2023	99794.1	112.4	89.92	1703.59	0.24	0.192
25/12/2023	99913	118.9	95.12	1703.84	0.25	0.2
26/12/2023	100026.7	113.7	90.96	1704.66	0.82	0.656
27/12/2023	100140.7	114	91.2	1705.04	0.38	0.304
28/12/2023	100252.9	112.2	89.76	1706.12	1.08	0.864
29/12/2023	100366.7	113.8	91.04	1706.42	0.3	0.24
30/12/2023	100426.2	59.5	47.6	1706.98	0.56	0.448
31/12/2023	100463.1	36.9	29.52	1707.27	0.29	0.232
		3003.8	2403.04		14.14	11.312

ปริมาณน้ำเสียของถังบำบัดค10

ถังบำบัดขนาด 6 Q 2ถังจำนวนAir Blower 86W 2ตัว ไข้ไฟ 4.128Kw/Hr/D 123.6 Kw/Hr/M

Date	Main Meter Water M³	Main Meter Water Use M³	M132	Main Meter Water B10 M160	Water Use M161	M162
30/11/2023	97459.3	#VALUE!		8173.78	#VALUE!	
01/12/2023	97566	106.7	85.36	8176.08	2.3	1.84
02/12/2023	97657.3	91.3	73.04	8178.81	2.73	2.184
03/12/2023	97743.7	86.4	69.12	8180.89	2.08	1.664
04/12/2023	97818.8	75.1	60.08	8186.32	5.43	4.344
05/12/2023	97901.6	82.8	66.24	7375.16	-811.16	-648.928
06/12/2023	97985.2	83.6	66.88	8191.17	816.01	652.808
07/12/2023	98075.2	90	72	8193.56	2.39	1.912
08/12/2023	98163.5	88.3	70.64	8196	2.44	1.952
09/12/2023	98253.4	89.9	71.92	8199.34	3.34	2.672
10/12/2023	98367.7	114.3	91.44	8202.68	3.34	2.672
11/12/2023	98448.3	80.6	64.48	8205.46	2.78	2.224
12/12/2023	98538.2	89.9	71.92	8207.61	2.15	1.72
13/12/2023	98633.1	94.9	75.92	8209.45	1.84	1.472
14/12/2023	98736	102.9	82.32	8211.05	1.6	1.28
15/12/2023	98834.3	98.3	78.64	8213.23	2.18	1.744
16/12/2023	98932.7	98.4	78.72	8215.09	1.86	1.488
17/12/2023	99032	99.3	79.44	8217.05	1.96	1.568
18/12/2023	99142.6	110.6	88.48	8219.46	2.41	1.928
19/12/2023	99254	111.4	89.12	8221.46	2	1.6
20/12/2023	99361	107	85.6	8223.27	1.81	1.448
21/12/2023	99464.9	103.9	83.12	8225.87	2.6	2.08
22/12/2023	99573.9	109	87.2	8228.68	2.81	2.248
23/12/2023	99681.7	107.8	86.24	8230.6	1.92	1.536
24/12/2023	99794.1	112.4	89.92	8233.6	3	2.4
25/12/2023	99913	118.9	95.12	8235.9	2.3	1.84
26/12/2023	100026.7	113.7	90.96	8238.6	2.7	2.16
27/12/2023	100140.7	114	91.2	8240.98	2.38	1.904
28/12/2023	100252.9	112.2	89.76	8244.1	3.12	2.496
29/12/2023	100366.7	113.8	91.04	8247.97	3.87	3.096
30/12/2023	100426.2	59.5	47.6	8250.38	2.41	1.928
31/12/2023	100463.1	36.9	29.52	8252.87	2.49	1.992
		3003.8	2403.04		79.09	63.272

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด														ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้(ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/12/2023	4.128	2.3	1.84	ระบาย	20L	ปกติ		ปกติ							บอส
02/12/2023	4.128	2.73	2.18	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
03/12/2023	4.128	2.08	1.66	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
04/12/2023	4.128	5.43	4.34	ระบาย		ปกติ		ปกติ							ต้า
05/12/2023	4.128	-811.16	-648.93	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
06/12/2023	4.128	816.01	652.81	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
07/12/2023	4.128	2.39	1.91	ระบาย	20L	ปกติ		ปกติ							บอส
08/12/2023	4.128	2.44	1.95	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
09/12/2023	4.128	3.34	2.67	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
10/12/2023	4.128	3.34	2.67	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
11/12/2023	4.128	2.78	2.22	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
12/12/2023	4.128	2.15	1.72	ระบาย		ปกติ		ปกติ							เจ
13/12/2023	4.128	1.84	1.47	ระบาย		ปกติ		ปกติ							เจ
14/12/2023	4.128	1.6	1.28	ระบาย	20L	ปกติ		ปกติ							บอส
15/12/2023	4.128	2.18	1.74	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
16/12/2023	4.128	1.86	1.49	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
17/12/2023	4.128	1.96	1.57	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
18/12/2023	4.128	2.41	1.93	ระบาย		ปกติ		ปกติ							อ๊อด
19/12/2023	4.128	2	1.60	ระบาย		ปกติ		ปกติ							อ๊อด
20/12/2023	4.128	1.81	1.45	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
21/12/2023	4.128	2.6	2.08	ระบาย	20L	ปกติ		ปกติ							บอส
22/12/2023	4.128	2.81	2.25	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
23/12/2023	4.128	1.92	1.54	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
24/12/2023	4.128	3	2.40	ระบาย		ปกติ		ปกติ							เจ
25/12/2023	4.128	2.3	1.84	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
26/12/2023	4.128	2.7	2.16	ระบาย		ปกติ		ปกติ							เจ
27/12/2023	4.128	2.38	1.90	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
28/12/2023	4.128	3.12	2.50	ระบาย	20L	ปกติ		ปกติ							เจ
29/12/2023	4.128	3.87	3.10	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส
30/12/2023	4.128	2.41	1.93	ระบาย		ปกติ		ปกติ							แปด
31/12/2023	4.128	2.49	1.99	ระบาย		ปกติ		ปกติ							บอส

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย ภิรดา นามะ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Siam Express Asset Co.,Ltd.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 5/5

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : Phrabarami

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-637885

โทรสาร : 076-637884

มี : บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซต จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 91/2565

ออกให้โดย : ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : 06/07/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ไกรลาส เมาะคา (แทน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะ เติมอากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

18.00 ลบ.ม./วัน

2. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ

10.00 ลบ.ม./วัน

3. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ

60.00 ลบ.ม./วัน

4. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ

16.00 ลบ.ม./วัน

5. อื่นๆ ระบุ บ่อเกรอะเติมอากาศ

12.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริการรุดุด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,557.840 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,520.290 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,163.890 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. Supper A microorganism cleaners 5.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [] ปกติ [X] ผิดปกติ ระบบท่อเติมอากาศชำรุดและปั๊มเสื่อมสภาพ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เปลี่ยนปั๊มเติมอากาศ และระบบท่อน้ำอากาศใหม่

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗