

## ภาคผนวก 9

- บันทึกผลการตรวจเช็คระบบดับเพลิงประจำปี 2566
- แผนอพยพหนีไฟ

## บันทึกผลการตรวจเช็คระบบดับเพลิง ประจำปี 2566

**Check list the smoke Detector Area**

Office GM	/	29/01/2023		Sam
Meeting room	/	29/01/2023		Sam
Office FB	/	29/01/2023		Sam
Office housekeeper 1	/	29/01/2023		Sam
Office housekeeper 2	/	29/01/2023		Sam
Office housekeeper 3	/	29/01/2023		Sam
MK room	/	29/01/2023		Sam
Staff canteen 1	/	29/01/2023		Sam
Staff canteen 2	/	29/01/2023		Sam
Kitchen 1(Heat Detector)	/	29/01/2023		Sam
Kitchen 2(Heat Detector)	/	29/01/2023		Sam
Kitchen 3(Heat Detector)	/	29/01/2023		Sam
Bar FB Breakfast room	/	29/01/2023		Sam
Office EN	X	29/01/2023		Sam
Office FO	/	29/01/2023		Sam

**Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)**

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	/	29/01/2023	Nu
1102	/	29/01/2023	Nu
1103	X	29/01/2023	Nu
1104	/	29/01/2023	Nu
1105	/	29/01/2023	Nu
1106	/	29/01/2023	Nu
1107	/	29/01/2023	Nu
1108	/	29/01/2023	Nu
1201	/	29/01/2023	Nu
1202	/	29/01/2023	Nu
1203	/	29/01/2023	Nu
1204	/	29/01/2023	Nu
1205	/	29/01/2023	Nu
1206	/	29/01/2023	Nu
1207	/	29/01/2023	Nu
1208	/	29/01/2023	Nu
1301	/	29/01/2023	Nu
1302	/	29/01/2023	Nu
1303	/	29/01/2023	Nu
1304	/	29/01/2023	Nu
1305	/	29/01/2023	Nu
1306	/	29/01/2023	Nu
1307	/	29/01/2023	Nu
1308	/	29/01/2023	Nu

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	/	29/01/2023	Nu
2102	/	29/01/2023	Nu
2103	/	29/01/2023	Nu
2104	/	29/01/2023	Nu
2105	/	29/01/2023	Nu
2201	/	29/01/2023	Nu
2202	/	29/01/2023	Nu
2203	/	29/01/2023	Nu
2204	X	29/01/2023	Nu
2205	/	29/01/2023	Nu
2301	/	29/01/2023	Nu
2302	/	29/01/2023	Nu
2303	/	29/01/2023	Nu
2304	/	29/01/2023	Nu
2305	/	29/01/2023	Nu
2401	/	29/01/2023	Nu
2402	/	29/01/2023	Nu
2403	/	29/01/2023	Nu
2404	/	29/01/2023	Nu
2405	/	29/01/2023	Nu

**Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)**

3101	/	29/01/2023	Nu
3102	/	29/01/2023	Nu
3103	/	29/01/2023	Nu
3104	/	29/01/2023	Nu
3105	/	29/01/2023	Nu
3106	/	29/01/2023	Nu
3107	/	29/01/2023	Nu
3108	/	29/01/2023	Nu
3201	/	29/01/2023	Nu
3202	/	29/01/2023	Nu
3203	/	29/01/2023	Nu
3204	/	29/01/2023	Nu
3205	/	29/01/2023	Nu
3206	/	29/01/2023	Nu
3207	/	29/01/2023	Nu
3208	/	29/01/2023	Nu
3209	/	29/01/2023	Nu
3210	/	29/01/2023	Nu
3211	/	29/01/2023	Nu
3212	/	29/01/2023	Nu
3301	/	29/01/2023	Nu
3302	/	29/01/2023	Nu
3303	/	29/01/2023	Nu
3304	/	29/01/2023	Nu
3305	/	29/01/2023	Nu
3306	/	29/01/2023	Nu
3307	/	29/01/2023	Nu
3308	/	29/01/2023	Nu
3309	/	29/01/2023	Nu
3310	/	29/01/2023	Nu
3311	/	29/01/2023	Nu
3312	/	29/01/2023	Nu

3401	/	29/01/2023	Nu
3402	/	29/01/2023	Nu
3403	/	29/01/2023	Nu
3404	/	29/01/2023	Nu
3405	/	29/01/2023	Nu
3406	/	29/01/2023	Nu
3407	/	29/01/2023	Nu
3408	/	29/01/2023	Nu
3409	/	29/01/2023	Nu
3410	/	29/01/2023	Nu
3411	/	29/01/2023	Nu
3412	/	29/01/2023	Nu
3501	/	29/01/2023	Nu
3502	/	29/01/2023	Nu
3503	/	29/01/2023	Nu
3504	/	29/01/2023	Nu
3505	/	29/01/2023	Nu
3506	/	29/01/2023	Nu
3507	/	29/01/2023	Nu
3508	/	29/01/2023	Nu
3509	/	29/01/2023	Nu
3510	/	29/01/2023	Nu
3511	/	29/01/2023	Nu
3512	/	29/01/2023	Nu

**Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)**

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	/	29/01/2023	Nu
4102	/	29/01/2023	Nu
4103	/	29/01/2023	Nu
4104	/	29/01/2023	Nu
4105	/	29/01/2023	Nu
4106	/	29/01/2023	Nu
4201	/	29/01/2023	Nu
4202	/	29/01/2023	Nu
4203	/	29/01/2023	Nu
4204	/	29/01/2023	Nu
4205	/	29/01/2023	Nu
4206	/	29/01/2023	Nu
4301	/	29/01/2023	Nu
4302	/	29/01/2023	Nu
4303	/	29/01/2023	Nu
4304	/	29/01/2023	Nu
4305	/	29/01/2023	Nu
4306	/	29/01/2023	Nu
4401	/	29/01/2023	Nu
4402	X	29/01/2023	Nu
4403	/	29/01/2023	Nu
4404	/	29/01/2023	Nu
4405	/	29/01/2023	Nu
4406	/	29/01/2023	Nu

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	/	29/01/2023	Nu
5102	/	29/01/2023	Nu
5103	/	29/01/2023	Nu
5104	/	29/01/2023	Nu
5105	/	29/01/2023	Nu
5201	/	29/01/2023	Nu
5202	/	29/01/2023	Nu
5203	/	29/01/2023	Nu
5204	/	29/01/2023	Nu
5205	/	29/01/2023	Nu
5301	/	29/01/2023	Nu
5302	/	29/01/2023	Nu
5303	/	29/01/2023	Nu
5304	/	29/01/2023	Nu
5305	/	29/01/2023	Nu
5401	/	29/01/2023	Nu
5402	/	29/01/2023	Nu
5403	/	29/01/2023	Nu
5404	/	29/01/2023	Nu
5405	/	29/01/2023	Nu

FIRE EXTINGUISHERS CHECK LIST 2023

2023

Area	Location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Building 1	Fire Extinguisher in front room 1101	ok	Falling gauge needle	Falling gauge needle	ok	Falling gauge needle	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in front room 1108	ok	ok	ok	ok	ok	pressure drop gauge	pressure drop gauge	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in front room 1201	ok	ok	ok	ok	Falling gauge needle	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in front room 1208	ok	ok	ok	ok	ok	pressure drop gauge	pressure drop gauge	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in front room 1301	pressure drop gauge	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Low pressure	Low pressure	ok
	Fire Extinguisher in front room 1308	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in front staircase	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher Front of pantry room in the kitchen	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher Front of pantry room in the kitchen	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher Next to Gas tank the kitchen	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in Bussaracum restaurant	pressure drop gauge	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher Inside front office	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 2	Fire Extinguisher in front room 2101	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in front room 2201	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in front room 2301	ok	Falling gauge needle	Falling gauge needle	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in front room 2401	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 3	Fire Extinguisher in floor 1	pressure drop gauge	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in floor 2	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in floor 3	pressure drop gauge	Falling gauge needle	Falling gauge needle	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in floor 4	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in floor 5	ok	Falling gauge needle	ok	ok	ok	ok	drop of pressure needle	ok	ok	ok	ok	ok
Building 4	Fire Extinguisher in floor 1	ok	Falling gauge needle	Falling gauge needle	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in floor 2	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in floor 3	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Low pressure
	Fire Extinguisher in floor 4	ok	ok	Falling gauge needle	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 5	Floor 1 beside elevator	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in front of room 5105	ok	ok	ok	ok	ok	ok	drop of pressure needle	drop of pressure needle	Low pressure	Low pressure	Low pressure	ok
	Floor 2 beside elevator	ok	ok	Falling gauge needle	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in front of room 5205	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 3 beside elevator	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher in front of room 5305	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 4 beside elevator	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	drop of pressure needle	Low pressure	Low pressure	Low pressure	ok
	Fire Extinguisher in front of room 5405	ok	ok	rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire Extinguisher Inside engineer office	ok	ok	ok	ok	ok	ok	drop of pressure needle	ok	ok	Low pressure	ok	ok
	Bar pool A	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Date Checked		25/01/2023	27/2/2023	31/3/2023	30/4/2023	29/5/2023	30/6/2023	30/7/2023	28/8/2023	28/9/2023	30/10/2023	30/11/2023	30/12/2023
Checked By		Nu	Sun	Aek	Sun	Dew	Sam	Sun	Jack	Jack	Sun	Sun	Sun

ry Chemical : 35 Tanks.

Foam : 1 TanK.

Halotron : 1 TanK.

# FIRE HOSE CHECK LIST 2023

2023

Building	Location	25/01	27/02	31/03	30/04	29/05	30/06	30/07	28/08	28/09	30/10	28/11	30/12
Building 1	Fire hose in front room 1108	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire hose in front room 1208	ok	rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire hose in front room 1308	ok	rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire hose in Bussaracum restaurant	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 3	Fire hose in Floor 1	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire hose in Floor 2	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire hose in Floor 3	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire hose in Floor 4	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire hose in Floor 5	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 5	Fire hose in Floor 1	ok	rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire hose in Floor 2	ok	rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire hose in Floor 3	ok	rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Fire hose in Floor 4	ok	rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Damaged door	Damaged door
Date Checked		25/01/2023	27/2/2023	31/3/2023	30/4/2023	29/5/2023	30/6/2023	30/7/2023	28/8/2023	28/9/2023	30/10/2023	28/11/2023	30/12/2023
Checked By		Nu	Sun	Sub	Dew	Dew	Singha	Sun	Sun	Sun	Sun	Sun	Sun

Fire hose : 13 PCS.

## BELL CHECK LIST 2023

2023

Area	Location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Building 1	Floor 1 front room 1104	ok	Peeling paint, rusty	Peeling paint, rusty	Peeling paint, rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 2 front room 1204	ok	Peeling paint, rusty	Peeling paint, rusty	Peeling paint, rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 3 in front room 1304	ok	ok	Peeling paint, rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Manual pull front bakery room	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Manual pull at Bussaracum restaurant	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 2	Floor 1 front room 2102	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 2 front room 2202	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 3 front room 2302	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 4 front room 2402	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Front GM room	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 3	Floor 1 front room 3105	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 2 front room 3205	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 3 front room 3305	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 4 front room 3405	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 5 front room 3505	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 4	Floor 1 front room 4104	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 2 front room 4204	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 3 front room 4304	ok	ok	Peeling paint, rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 4 front room 4404	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 5	Floor 1 front room 5102	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 2 front room 5202	ok	ok	Peeling paint, rusty	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 3 front room 5302	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 4 front room 5402	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Date Checked		25/01/2023	27/2/2023	30/3/2023	30/4/2023	29/5/2023	30/6/2023	30/7/2023	28/8/2023	28/9/2023	29/10/2023	29/11/2023	28/12/2023
Checked By		Nu	Sun	Jack	Sam	Dew	Singha	Singha	Singha	Singha	Singha	Singha	Singha

Bell: 23 Bell

# MANUAL PULL CHECK LIST 2023


2023

Area	Location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Building 1	Floor 1 front room 1101	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 2 front room 1201	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 3 in front room 1301	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Manual pull front bakery room	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Manual pull at Bussaracum restaurant	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 2	Floor 1 front room 2101	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 2 front room 2201	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 3 front room 2301	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 4 front room 2401	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Front GM room	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 3	Floor 1 front room 3105	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	The light isn't on.	The light isn't on.
	Floor 2 front room 3205	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	The light isn't on.	The light isn't on.
	Floor 3 front room 3305	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 4 front room 3405	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 5 front room 3505	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 4	Floor 1 front room 4104	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 2 front room 4204	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 3 front room 4304	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	The light isn't on.
	Floor 4 front room 4404	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Building 5	Floor 1 front room 5101	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 2 front room 5201	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 3 front room 5301	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Floor 4 front room 5401	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Date Checked		25/01/2023	27/2/2023	30/3/2023	30/4/2023	29/5/2023	30/6/2023	30/7/2023	28/8/2023	28/9/2023	29/10/2023	29/11/2023	28/12/2023
Checked By		Nu	Sun	Jack	Jack	Dew	Singha	Singha	Singha	Singha	Singha	Singha	Singha

Manual pull : 23 Pull



**แผนอพยพหนีไฟ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**

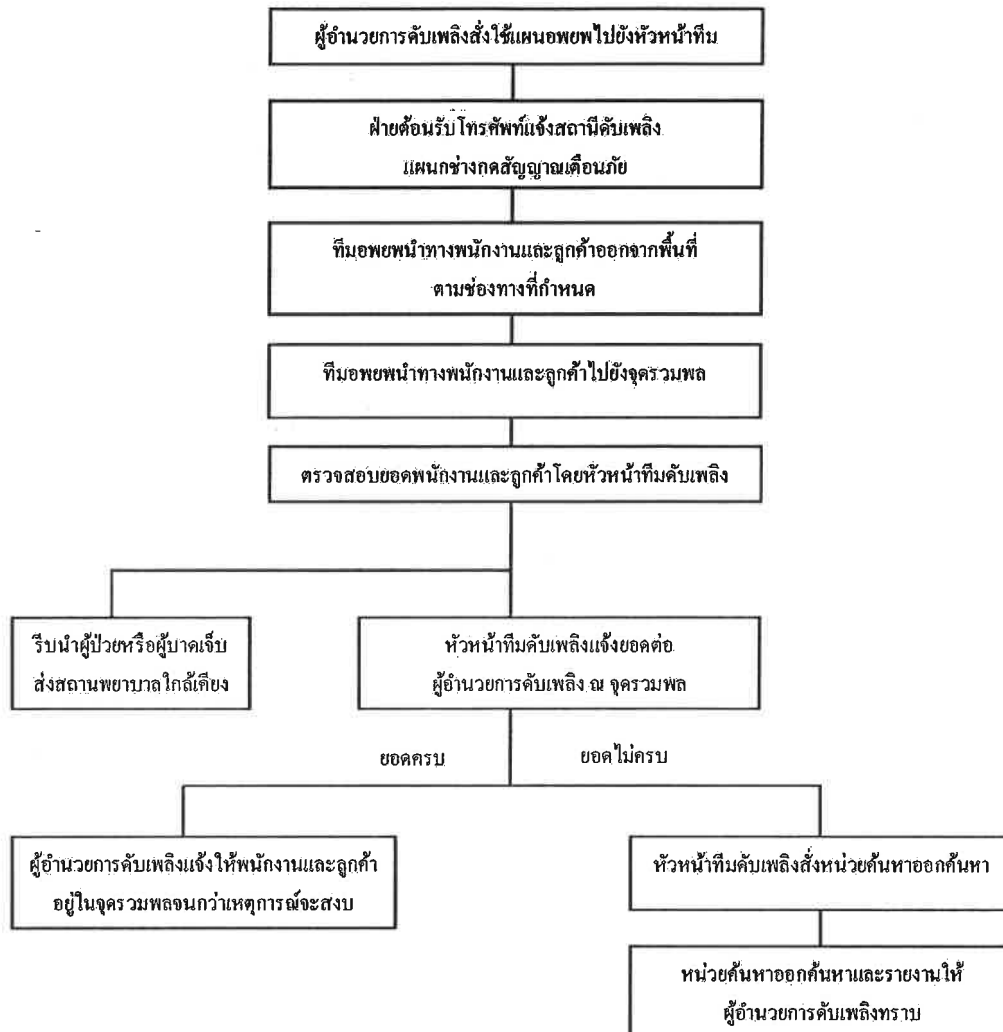

**หมายเหตุ**

**ผู้อำนวยการดับเพลิง** คือ General Manager และ Hotel Manager

**หัวหน้าทีมดับเพลิง** คือ Chief Engineer

**ทีมดับเพลิง** คือ พนักงานแผนกช่าง

**ทีมค้นหา** คือ พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม , พนักงานแผนกแม่บ้าน และ พนักงานแผนกต้อนรับ

**ทีมอพยพ** คือ พนักงานแผนกช่าง, พนักงานแผนกแม่บ้าน ,พนักงานแผนกครัว

**ทีมปฐมพยาบาล** คือ พนักงานแผนกแม่บ้าน, พนักงานแผนกช่าง, พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

**ทีมจัดการพนักงาน ณ จุดรวมพล** คือ พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล



เลขทะเบียนวุฒิปัตร์ ๑๙/๒๕๖๖

## เทศบาลตำบลวิชัย

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร ๑๘๙  
ขอรับรองว่า

บริษัท ขนาลย์ ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๕ ซอยโคกโดนด ตำบลกระรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๓๒ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกริธา โชติวิชัยพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย

เลขที่ ๕๐/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต  
ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ภก ๘๓๐๐๐

### หนังสือรับรอง

ข้าพเจ้านายกริธา โชติวิชัยพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขอรับรองว่าได้ดำเนินการฝึกอบรม “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น” และ “หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้กับสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกจ้าง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แก่พนักงานของบริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๕ ซอยโคกโดนด ตำบลกระรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖



(นายกริธา โชติวิชัยพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)

หมายเลขใบอนุญาต ดพ.ร ๑๘๙.....หมดอายุ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ หมายเลขอ้างอิง: ESPSIA๐๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๕๗๔๑๖

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ขนาคัย พลธวัช ไรศวรรค์ จำกัด

ประเภทกิจการ ... ธุรกิจโรงแรม

เลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๑ - ซอย โคกโดนด ถนน

ตำบล/แขวง    กะรุ    อำเภอ/เขต    เมือง    จังหวัด    ภูเก็ต

โทรศัพท์ ๐๗๖-๓๓๐๑๔๘ โทรสาร

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๓๒ คน ผู้ชาย ๑๕ คน ผู้หญิง ๑๗ คน

๔. ชื่อจำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓๒ คน ผู้ชาย ๑๕ คน ผู้หญิง ๑๗ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ..... ๕ ..... นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายทองศักดิ์ คล้ายเจริญ ๖.๒ นายวิทย์พงศ์ ฉาวลย์ศิริกุล

๖.๓. นายสมภพ แก้วบำรุง.....

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑ นายนางศักดิ์ หล้าเจริญ ๗.๒ นายนางศักดิ์ หล้าเจริญ

๗.๓. รูปสมภาพ แก้วน้ำจริง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวปฐมาภรณ์ บางทอง)

ผู้จัดทำรายงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ..... ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ .....

## ส่วนที่ ๒ การรับรอง


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.....

(นายทนงศักดิ์ คล้ายเจริญ) วิทยาการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายสมเทพ แก้วบ่ม) วิทยาการ

ลงชื่อ 

นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อม  
 ) ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือ ผู้มีอำนาจจะทำการแทน



## โรงแรมชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท

หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ณ โรงแรมชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท

วันที่ 20 กันยายน 2566



- 170 15 ml / 32 ml  
- 170 12 ml / 32 ml



การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ประจำปี 2566

Place: โรงแรมขนาดเล็ก ฟลอรา รีสอร์ท

Start time: 08.30 - 16.30 น.

Date: 20 กันยายน 2566

Total Hour: 9 Hrs.

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	แผนก	หมายเหตุ
๑	น.ส. ใจหาญ ใจหาญ	HR Manager	HR	
๒	นาย ชาติชัย ม่วงมณี	หัวหน้าช่าง	E/N	
๓	นาย วิชาญ ใจหาญ	GSA	FO	
๔	น.ส. รัชฎาภรณ์ ใจหาญ	RDM	Admin	
๕	นางสาว ใจหาญ ใจหาญ	GSA	FO	
๖	นางสาว ใจหาญ ใจหาญ	GAS Supervisor	FO	
๗	น.ส. ใจหาญ ใจหาญ	Owner Manager	Admin	
๘	น.ส. รัชฎาภรณ์ ใจหาญ	Hotel Manager	Admin	
๙	นาย วิชาญ ใจหาญ	Steward	M/K	
๑๐	น.ส. ใจหาญ ใจหาญ	F/B	F/B	
๑๑	น.ส. ใจหาญ ใจหาญ	F/B	F/B	
๑๒	น.ส. ใจหาญ ใจหาญ	F/B	F/B	
๑๓	นาย วิชาญ ใจหาญ	Asst F/B Mgr.	F/B	
๑๔	นาย วิชาญ ใจหาญ	M/K	M/K	
๑๕	นาย วิชาญ ใจหาญ	Roomboy	HK	
๑๖	น.ส. ใจหาญ ใจหาญ	Room maid	HK	
๑๗	น.ส. ใจหาญ ใจหาญ	Room maid	H/K.	
๑๘	น.ส. ใจหาญ ใจหาญ	Room maid	H/K	
๑๙	น.ส. ใจหาญ ใจหาญ	En chef	M/K	
๒๐	นาย วิชาญ ใจหาญ	EN spr.	EN	
๒๑	นาย วิชาญ ใจหาญ	EN spr.	EN	
๒๒	นาย วิชาญ ใจหาญ	Room maid	HK	

២៣	ឧ.៥ ជាក ស៊ីវិល	HK sup	HK	
២៤	អ.ស. ភារី ចិត្តសាស្ត្រ	Room Maid	HK	
២៥	ឧបាយ ភីកាចូល	Room maid.	HK	
២៦	ឧបាយ ធានា ភីកាចូល	Room boy	HK.	
២៧	អ.ស. ភារី ចិត្តសាស្ត្រ	Room Maid	HK	
២៨	អ.ស. ភារី ចិត្តសាស្ត្រ	ENB.	HK.	
២៩	អ.ស. ភារី ចិត្តសាស្ត្រ	EN ឆាយ	EN	
៣០	ឧបាយ ភីកាចូល ភីកាចូល	FO / Bell Boy	FO	
៣១	ឧបាយ ភីកាចូល ភីកាចូល	FO / GSA	FO	
៣២	ឧបាយ ភីកាចូល ភីកាចូល	IT officer	IT	
៣៣				
៣៤				
៣៥				
៣៦				
៣៧				
៣៨				
៣៩				
៤០				
៤១				
៤២				
៤៣				
៤៤				
៤៥				
៤៦				
៤៧				
៤៨				
៤៩				
៥០				

รายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต..... เทศบาลตำบลวิจิต

หมายเลขใบอนุญาต..... ดพต.ร.๑๘๘๙..... หมดอายุ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA๐๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๕๗๕๑๕๓

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบการ..... บริษัท.ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

ประเภทกิจการ..... ธุรกิจโรงแรม

เลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๓๐๖ โคกโดนด ถนน

ตำบล/แขวง..... กระนวน อำเภอ/เขต..... เมือง จังหวัด..... ภูเก็ต

โทรศัพท์..... ๐๙๖-๓๓๐๑๔๘ โทรสาร.....

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม..... วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม..... ๑๐..... คน(แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้ชาย..... ๗..... คน ผู้หญิง..... ๓..... คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑ นายทองศักดิ์ คล้ายเจริญ ๔.๒ นายวิทย์พงศ์ ธาว์ลัยศิริกุล

๔.๓ นายสมภพ แก้วบำรุง

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ นายทองศักดิ์ คล้ายเจริญ ๕.๒ นายวิทย์พงศ์ ธาว์ลัยศิริกุล

๕.๓ นายสมภพ แก้วบำรุง

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม..... นายทองศักดิ์ คล้ายเจริญ

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ..... ลานจอดรถของบริษัท.ชนาลัย รีสอร์ท จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวปฐมาภรณ์ บางทอง)

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....

(นาย.....)

นายกเทศมนตรีตำบลวิจิต

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน..... ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.....

(นายทองศักดิ์ คล้ายเจริญ) วิทยากร

ลงชื่อ.....

(นายวิทย์พงศ์ ธาว์ลัยศิริกุล) วิทยากร

ลงชื่อ.....

(นายสมภพ แก้วบำรุง) วิทยากร

ศศิธร

๕/๓.๐/๖๖

ลงชื่อ.....



นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม  
) การดับเพลิงขั้นต้น หรือ ผู้มีอำนาจจะทำการแทน



**โรงแรมชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท**  
**หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2566**

ณ โรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

วันที่ 18 กันยายน 2566

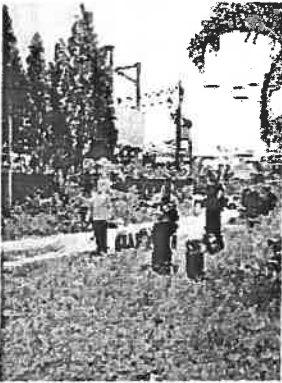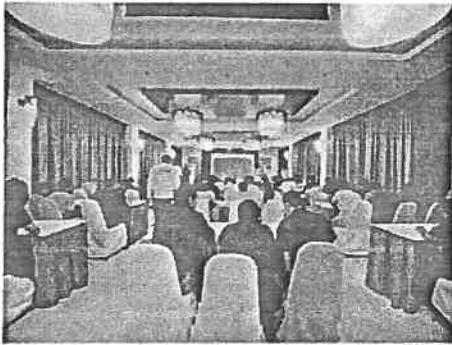



หลักสูตร ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2566

Place: ห้องประชุม ณ โรงแรมชาลีย์ ฮิลล์ รีสอร์ท

Start time: 08.30 -16.30 น.

Date: 18 กันยายน 2565

Total Hour: 9 ชม..

ลำดับที่	รายชื่อ	ลายมือชื่อ (ช่วงเช้า)	ลายมือชื่อ (ช่วงบ่าย)
1	นายชัยวัฒน์ ทิพัฒน์ไพบูลย์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์
2	นายศฤงคาร สุรินทร์ค๊ะ	Ding	Ding
3	นายจิระพงษ์ รัตนสุภา	2F	2F
4	นายวัชรินทร์ คาอำนตร	วัชรินทร์	วัชรินทร์
5	นายไผ่รักย์ เสนารัตน์	ไผ่รักย์	ไผ่รักย์
6	นายปิ่นนรินทร์ อินทรเสนี	ปิ่นนรินทร์	ปิ่นนรินทร์
7	นางสาวไอรดา หงษ์นคร	ไอรดา	ไอรดา
8	นายภูษิต จิตหลัง	ภูษิต	ภูษิต
9	นางสาวจันทร์จิรา จันทร์โชติ	จันทร์จิรา	จันทร์จิรา
10	นางสาวกัศรา ทองสกุล	กัศรา	กัศรา

( 18 4 คน , 18 3 คน ) รวม 10 คน



หลักสูตร ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2566

Place: ห้องประชุม ณ โรงแรมขนาดเล็ก อิลโซติ รีสอร์ท

Start time: 08.30 -16.30 น.

Date: 18 กันยายน 2565

Total Hour: 9 ชม..

ลำดับที่	รายชื่อ	ก่อนฝึก (คะแนน)	หลังฝึก (คะแนน)
1	นายชัยวัฒน์ ทิพนันไมตรี	11	16
2	นายศฤงคาร- สุรินทร์ดี	11	18
3	นายจิระพงษ์ รัตนสุภา	11	17
4	นายวัชรินทร์ คาอ้านบุตร	11	16
5	นายไพรัช แสนารัตน์	6	8
6	นายปิ่นรัตน์ อินทรเสนี	9	18
7	นางสาวไอรดา หงษ์นคร	ได้พัก อบรม	ได้พัก อบรม
8	นายภูมิต จิตหลัก	11	17
9	นางสาวจันทร์จิรา จันทโรติ	11	18
10	นางสาวกัศรา ทองสกุล	10	17



เลขทะเบียนวุฒิปัตร์ ๕๕๔/๒๕๖๖

### เทศบาลตำบลวิชัย

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ศพด.-ร ๑๘๙

ขอรับรองว่า

นายชัยวัฒน์ พิพัฒน์โมตรี

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๕/

นายกฤษา โชติวิชัยพัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย

จ.วิชัย



เลขทะเบียนวุฒิปัตร์ ๔๕๕/๒๕๖๖

### เทศบาลตำบลวิชัย

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.-ร ๑๔๙

ขอรับรองว่า

นายศฤงคาร สุรินทร์ตะ

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๕/

นายกรัทยา ไซติวิชญ์พัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย



เลขทะเบียนนิติบัตร ๔๕๖/๒๕๖๖

## เทศบาลตำบลวิชัย

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ศพด.-ร ๑๔๙

ขอรับรองว่า

นายจิระพงษ์ รัตนสุภา

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๕/

นายกริธา ไซติวิชญ์พัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย

Bt



เลขทะเบียนวุฒิบัตร ๔๔๗/๒๕๖๖

### เทศบาลตำบลวิชัย

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพด.-ร ๑๔๓

ขอรับรองว่า

นายวัชรินทร์ ดาอำบุตร

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๕/

นายกฤษฎา โชติวิชัยพัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย

วัชรินทร์ ดาอำบุตร



เลขทะเบียนฉบับที่ ๔๕๘/๒๕๖๖

### เทศบาลตำบลวิชัย

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.-ร ๑๔๙

ขอรับรองว่า

นายไผ่รักษ์ เสนารัตน์

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๕/

นายกฤษา โชติวิชัยพัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย

นาง ไผ่รักษ์





เลขทะเบียนผู้สมัคร ๕๖๐/๒๕๖๖

## เทศบาลตำบลวิชัย

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ คพต.-ร ๑๔๙

ขอรับรองว่า

นางสาวไอรดา หงษ์บุตร

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๕/

นายกรัทยา โชติวิชัยพัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย

04/12/23



เลขทะเบียนผู้สมัคร ๔๕๙/๒๕๖๖

## เทศบาลตำบลวิชัย

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพด.-ร ๑๔๙

ขอรับรองว่า

นายปิลันธน์ อินทรเสนี

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๕/

นายกรัทยา โชติวิชัยพัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย

ปิลันธน์ อินทรเสนี



เลขทะเบียนนิติบัตร ๔๖๒/๒๕๖๖

### เทศบาลตำบลวิชัย

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพด.-ร ๑๔๙

ขอรับรองว่า

นางสาวจันทร์จิรา จันทรโชติ

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๕/

นายกรัหา โชติวิชัยพัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย



เลขทะเบียนผู้สมัคร ๔๖๓/๒๕๖๖

### เทศบาลตำบลลวิชัย

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.-ร ๑๔๙

ขอรับรองว่า

นางสาวภัศรา ทองสกุล

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๕/

นายกรัทยา โชติวิชัยพัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลลวิชัย



เลขทะเบียนวุฒิบัตร ๔๖๑/๒๕๖๖

## เทศบาลตำบลวิชัย

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ตพด.-ร ๑๔๙

ขอรับรองว่า

นายภูษิต จิตหลัง

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๕/

นายกรัทยา โชติวิชัยพัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย