



บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
PIMAI SALT CO.,LTD

โครงการเหมืองแร่เกลือหิน

โดยวิธีเหมืองละลายแร่

ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803

**รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

ประจำเดือน

มกราคม - มิถุนายน 2567

 เลขที่ 146 หมู่ 3 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

 Tel: 044-009781 Fax: 044-009782

 www.PSC.COTH



รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

โครงการเหมืองแร่เกลือหินโดยวิธีเหมืองละลายแร่ ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803 ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ภาคผนวก รูปกิจกรรม

ภาพกิจกรรมผลการติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด แปลงประทานบัตรเลขที่ 28793/15803

หัวข้อที่ 1.มาตรการป้องกัน แก๊สและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แปลงประทานบัตร
เลขที่ 28793 / 15803


- ระยะเตรียมการ
- ระยะดำเนินการ



บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
PIMAI SALT CO.,LTD



มาตรการทั่วไป





บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
 สำนักงานใหญ่ : 1015 ถนนศรีเชียงใหม่ 1 ซอย 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66 2) 633-9388-4 โทรสาร (66 2) 633-9390








ที่ PSC. 180/2566

18 ธันวาคม 2566

เรื่อง รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท่าเหมือง ปี 2566

เรียน สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท่าเหมือง ปี 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ท่าเหมืองในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท่าเหมือง ปี 2566 ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท่าเหมือง จำนวน 6 มาตรการตามใบรับเลขที่ 24938/14246, 24967/15171, 28808/16115, 28793/15803, 28817/16294 และ 28818/16295


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


 (นายวิชัย สวรรค์พันธุ์)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 ลงนามไว้เบื้องหน้า ณ วันที่ 19 เมษายน 2567
 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวพร ศิริสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรม
 โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201301-8 ต่อ 740


 19 เมษายน 2567



ภาพกิจกรรมข้อที่ 2 : EIA MONITORING ครั้งที่ 2-2566





บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
PIMAI SALT CO., LTD

โครงการเหมืองแร่เกลือหิน
โดยวิธีเหมืองละลายแร่
ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803



รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

WWW.PSC.CO.TH

เลขที่ 146 หมู่ 3 ซ้ำเกลือพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
Tel: 044-201303-8 Fax: 044-201038



PIMAI SALT CO., LTD.

OFFICE : 146 หมู่ 3 ซ้ำเกลือพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 Thailand Tel: 044-201303-8 Fax: 044-201038

ที่ PSC. 22/2567

17 มกราคม 2567

หน้าซอง: 2567-44
เลขที่: 2567/44
ผู้รับตรวจ: [Signature]

เรื่อง ป้ายเตือนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 2 ชุด (6 เล่ม)
2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ข้าราชการในผู้ปกครองที่ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803, 28808/16115, 28817/16294 และ
28818/16295 ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนขอโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
(นายวิจิตร กระจุกพันธุ์)
ผู้อำนวยการ
(ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 19 เมษายน 2567)
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้ประสานงาน: นายพลากร ศรีภักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09-044-201303-8 โทร. 044-201303-8 โทร. 044-201038

FACTORY : 146 หมู่ 3 ตำบล Kae - Pimai Rd., T. Krabongkruai, A. Pimai, Nakhonratchasima 30110 Thailand Tel: 04420 1303-8 Fax: 04420 1303-8 Ext: 740

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor: 256701-249

ชื่อโครงการ: โครงการเหมืองแร่เกลือหิน ประทานบัตรที่ 28793/15803

รศ. 66 - 66

วันที่ยื่นรายงาน: 22/01/2567

เลขที่ EIA/EIA/01: 3063

ผู้ยื่นรายงาน: วิจิตร กระจุกพันธุ์

อีเมล: wichai@pssc.co.th


โทรศัพท์: 044201038



QR Code สำหรับให้ข้อมูลผู้ตรวจรายงาน Monitor ปี
โดยทางสมาคมเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
สแกน QR Code


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development




❖ รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2-2567 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

1.1 สภาพภูมิประเทศ



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.1.1 : การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

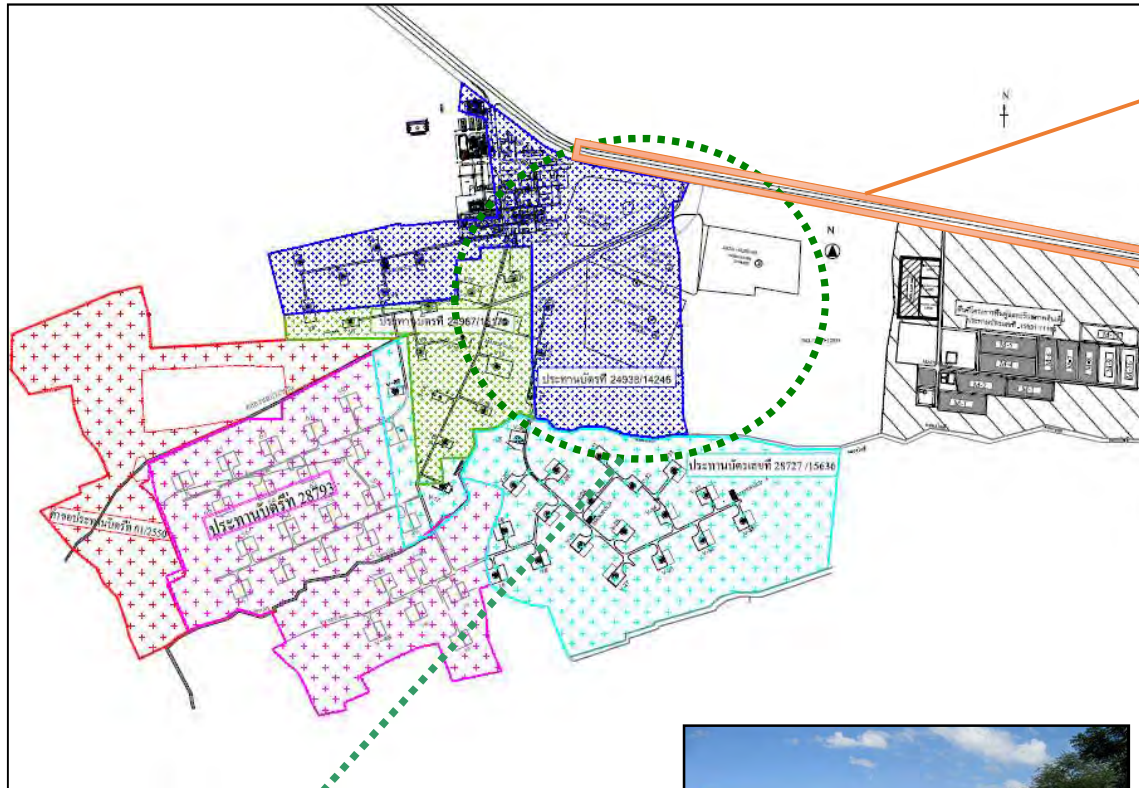


- การทำถนนเชื่อม บริเวณนาเกลือ
เก่ากับโรงงาน ด้านทิศเหนือติดกับ
ทางหลวงหมายเลข 206




- บ่อรวมน้ำล้างในโรงงานและน้ำสูบ
กลับจากพื้นที่นาเกลือร้าง

- การขุดบ่อกักเก็บน้ำและปลูกต้นไม้รอบบ่อใน
พื้นที่ประทานบัตรเลขที่ 24938/14246 ตาม
โครงการฟื้นฟูที่ดินทำเหมือง



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.1.1 : การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

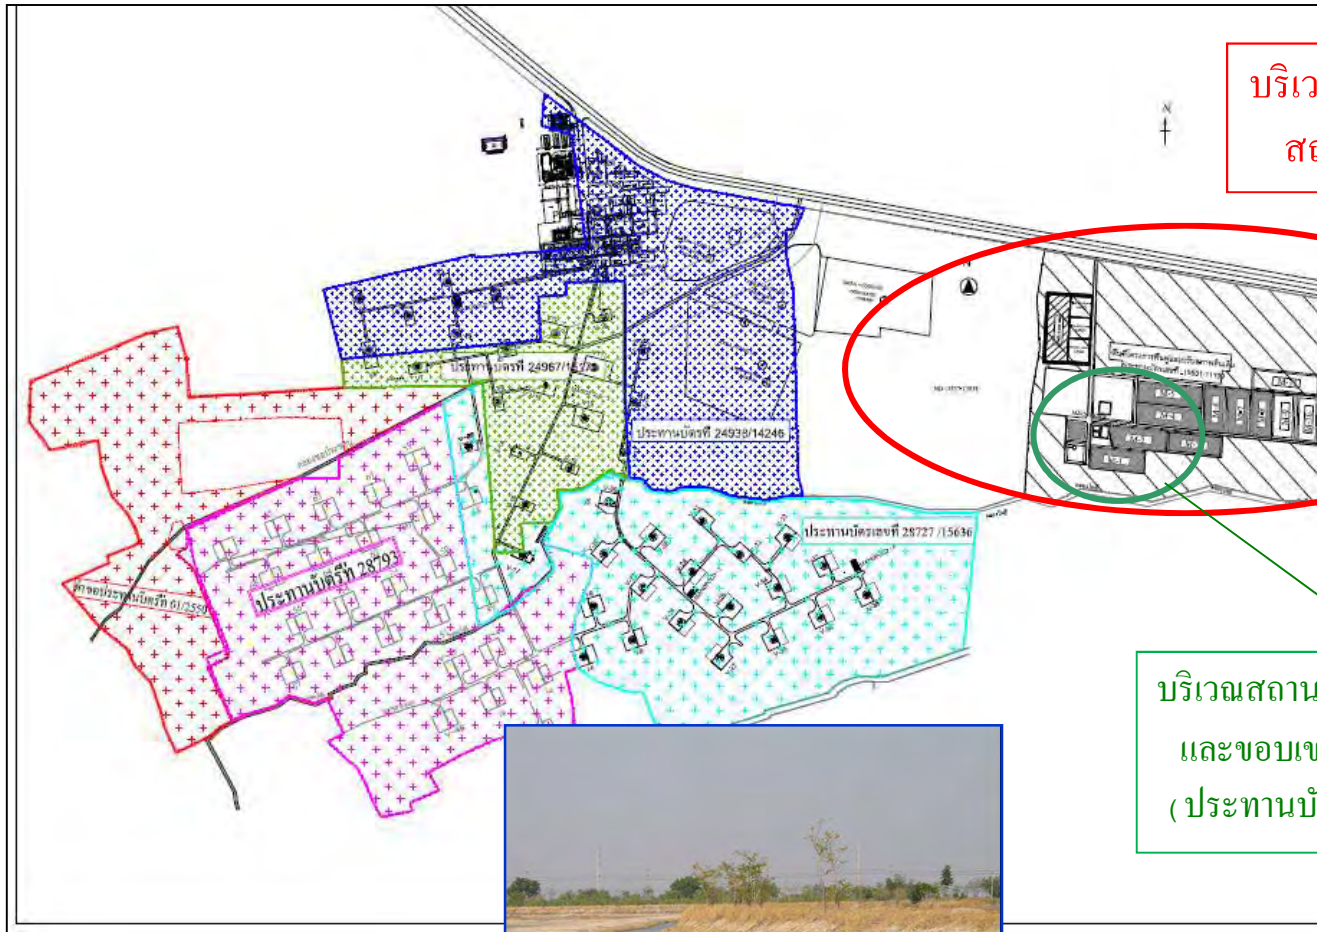


บริเวณพื้นที่นาเกลือเก่า จัดแบ่งเป็น
สถานที่เก็บกากตะกอนที่เหลือ

บริเวณสถานที่เก็บกากที่เหลือ โดยมีดินเหนียวปูพื้น
และขอบเขตห่างจากลำธารสาธารณะ ~ 150 เมตร
(ประทานบัตร 24967/15171 ,28793/15803 . 28808/16115)




การสร้างคันคูดินโดยรอบพื้นที่ ที่เป็นตะกอนที่เหลือจาก
โรงงานเพื่อให้มีการควบคุมการแพร่กระจายความเค็ม



❖ บริเวณสถานที่เก็บกากที่เหลือ โดยมีดินเหนียวปูพื้น และขอบเขตห่างจากลำธารสาธารณะ 150 เมตร

1.2 คุณภาพอากาศ




ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.2.1 : ป้ายจำกัดความเร็ว 15 km/hr. ภายในโครงการ



มาตรการป้องกันฯ : กำหนดไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง




❖ มาตรการป้องกันฝุ่นละอองภายในโครงการ




ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.2.2 : มาตรการป้องกันฝุ่นละอองภายในโครงการ



❖ ใช้สายยางรดน้ำ จัดล้างพื้นถนน




ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.2.3 : รถกวาดถนนภายในโรงงาน



❖ มาตรการป้องกันฝุ่นละอองภายในโครงการ


1.3 สถาปัตยกรรมวิทยาและแผ่นดินไหว



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.3.1 : การขุดเจาะสำรวจสภาพทางธรณีวิทยาและแหล่งแร่





- การเจาะเก็บตัวอย่างแท่งเกลือเพื่อนำไปศึกษาและทดสอบความแข็งแรง




❖ ภาพแสดงตัวอย่างเกลือหินในระหว่างการทดสอบแรงอัดแกนเดียว

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.3.2 : การออกแบบรูปร่างโพรงเกลื่อ

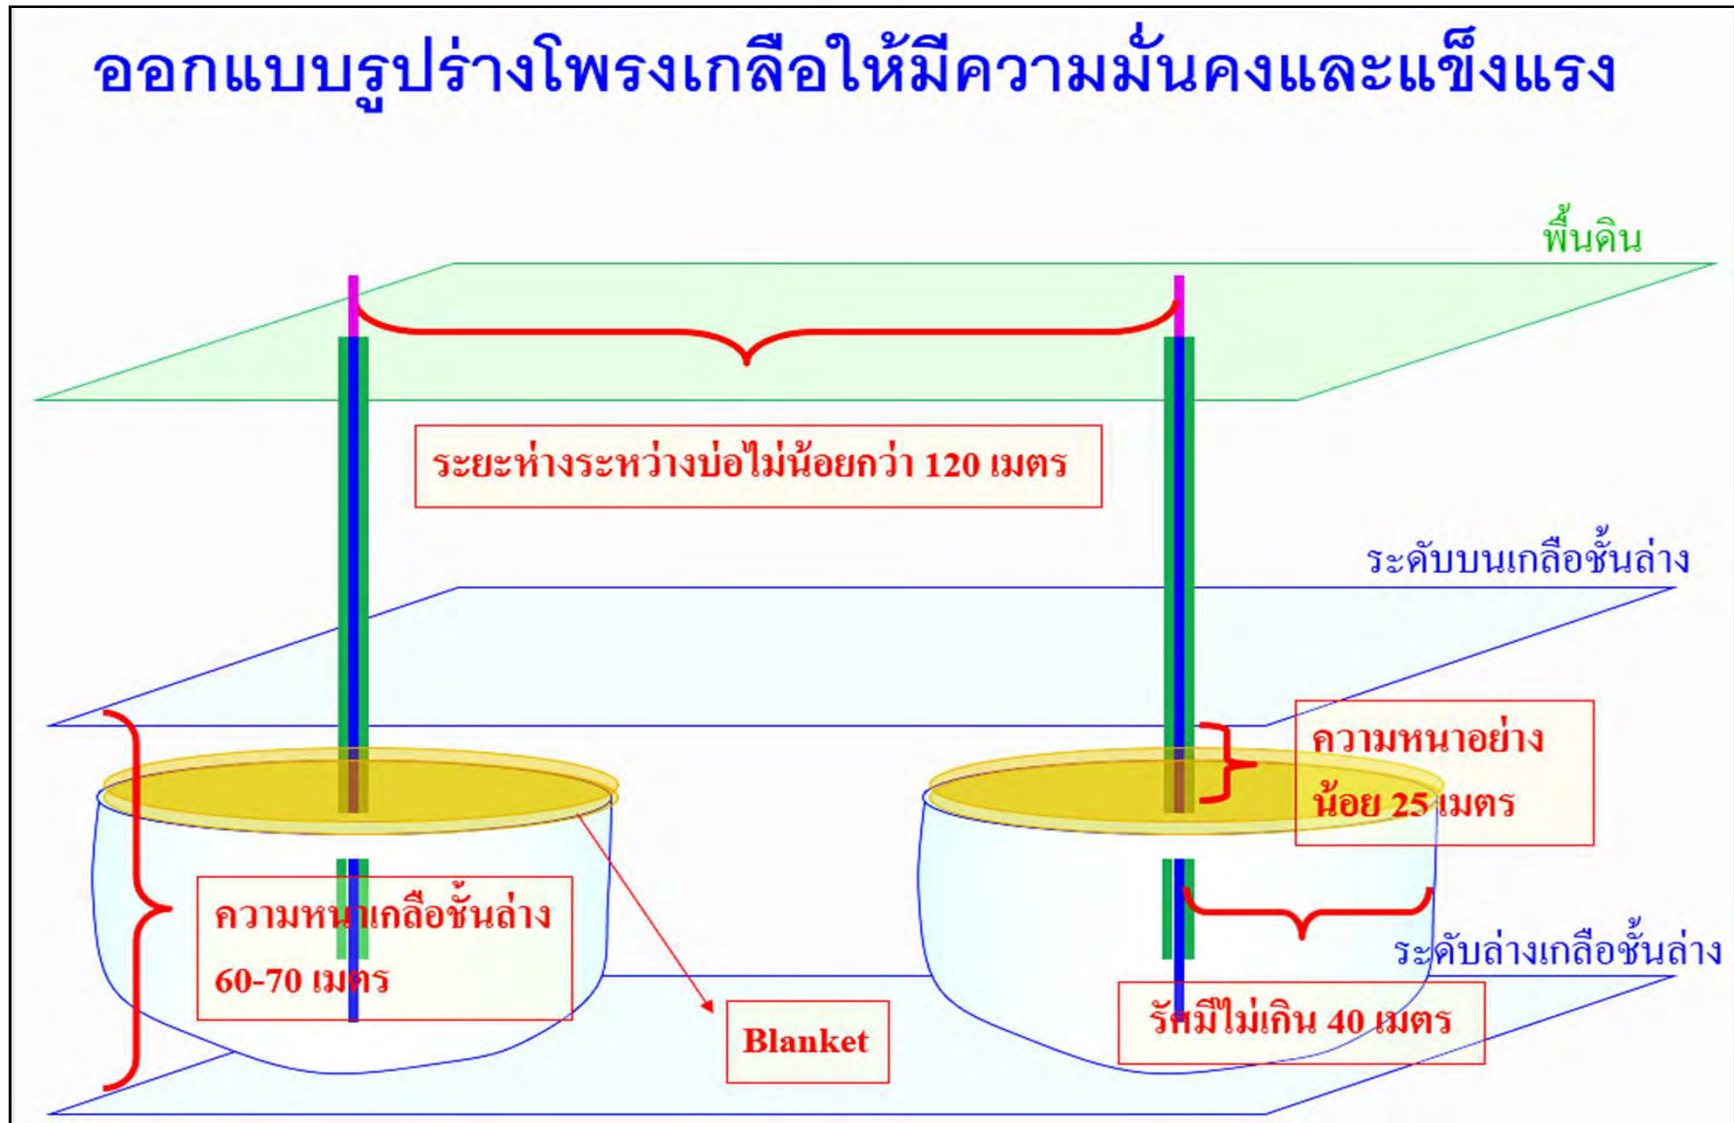


❖ การกำหนดและออกแบบรูปร่างของโพรงเกลื่อ

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.3.3 : การทำ Mass Balance และควบคุมอัตราการละลายหินเกลือ

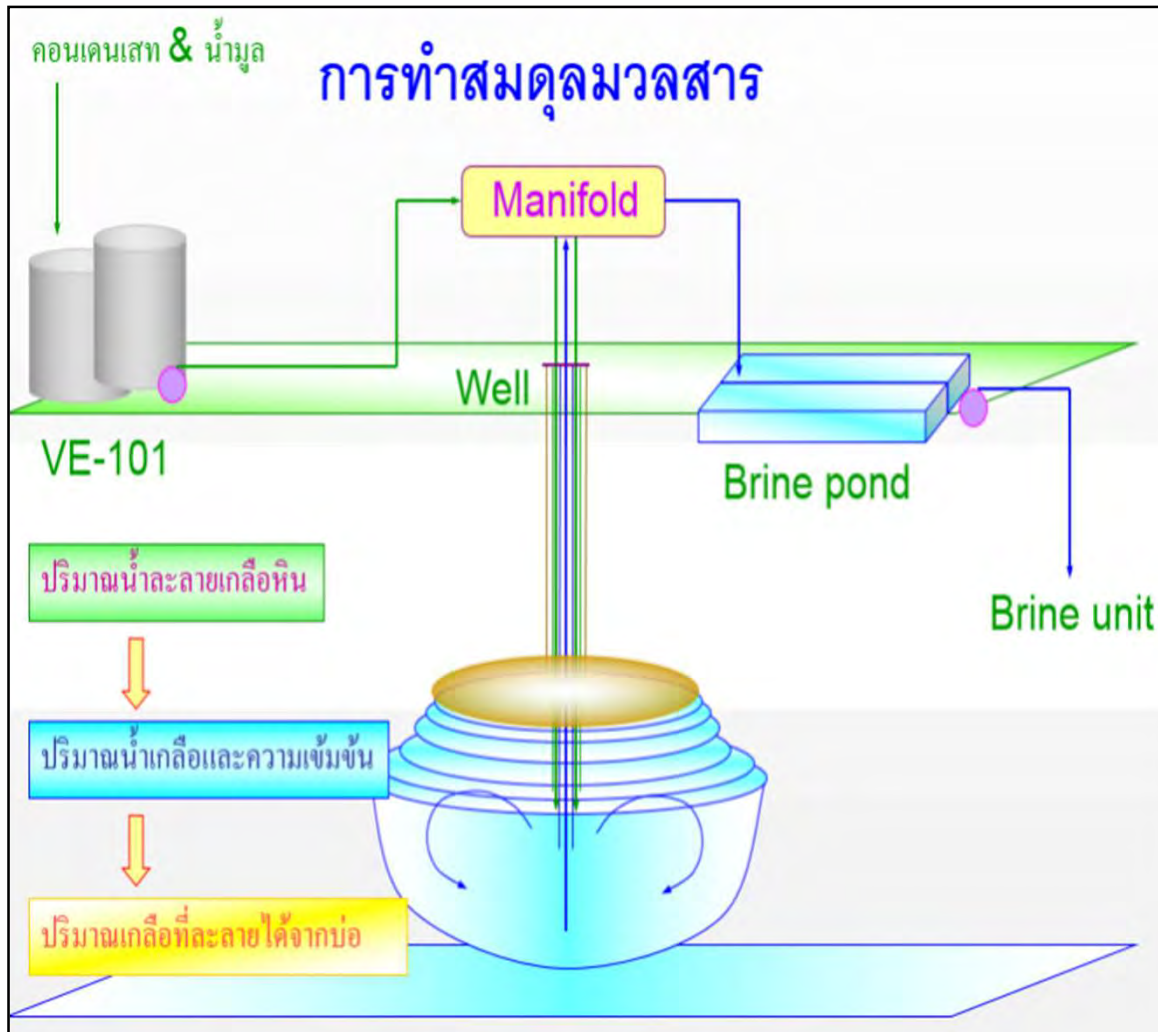




►► ควบคุมการผลิต ด้วยระบบ CS-1000

การควบคุมการละลายเกลือหินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบปริมาณการละลายเกลือในแต่ละวัน และตรวจสอบสถานะต่างๆของแต่ละบ่อได้ เช่น ความดันระดับน้ำมันที่ใช้ควบคุมการละลายเกลือ (Blanket)




❖ การทำ Mass Balance และควบคุมอัตราการอัดและละลายหินเกลือประจำวัน

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.3.4: การสำรวจขนาดของโพรงเกลือ ด้วยวิธี Sonar Survey

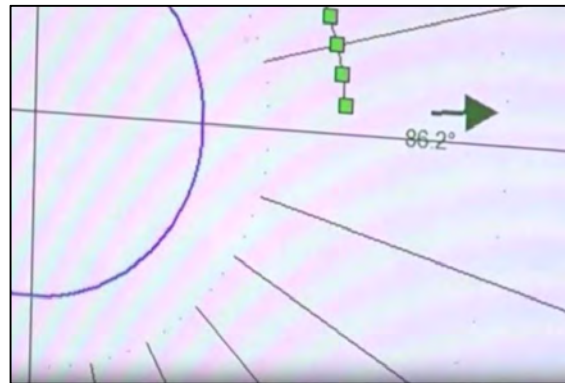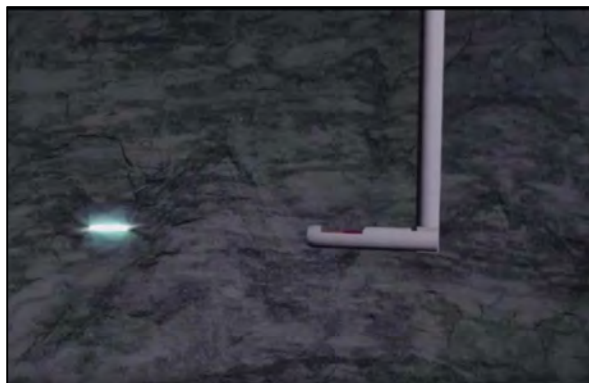

❖ ติดตามควบคุมการเปลี่ยนแปลงขนาดโพรงเกลือโดยการสำรวจด้วยวิธี Sonar Survey

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.3.5 : สร้างหมุดตรวจสอบระดับของผิวดิน




❖ สร้างหมุดตรวจสอบระดับ (Bench Mark) ของผิวดิน

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.3.5 : การตรวจวัดระดับของหมุดตรวจสอบระดับฝูวดิน




การสำรวจการทรุดตัวของระดับดิน จะดำเนินการทุก 6 เดือน โดยการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสำรวจจะเริ่มต้นจาก หลักหมุดที่ บ้านส้ม ถ่ายระดับจนมาถึงบริเวณโรงงาน และภายในบริเวณโรงงานก็จะมีตรวจสอบเช่นเดียวกัน ซึ่งระดับจะเปรียบเทียบกับระดับน้ำทะเล




❖ สร้างหมุดตรวจสอบระดับ (Bench Mark) ของฝูวดิน


ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.3.5 : การตรวจวัดระดับของหมุดตรวจสอบระดับผิวดิน

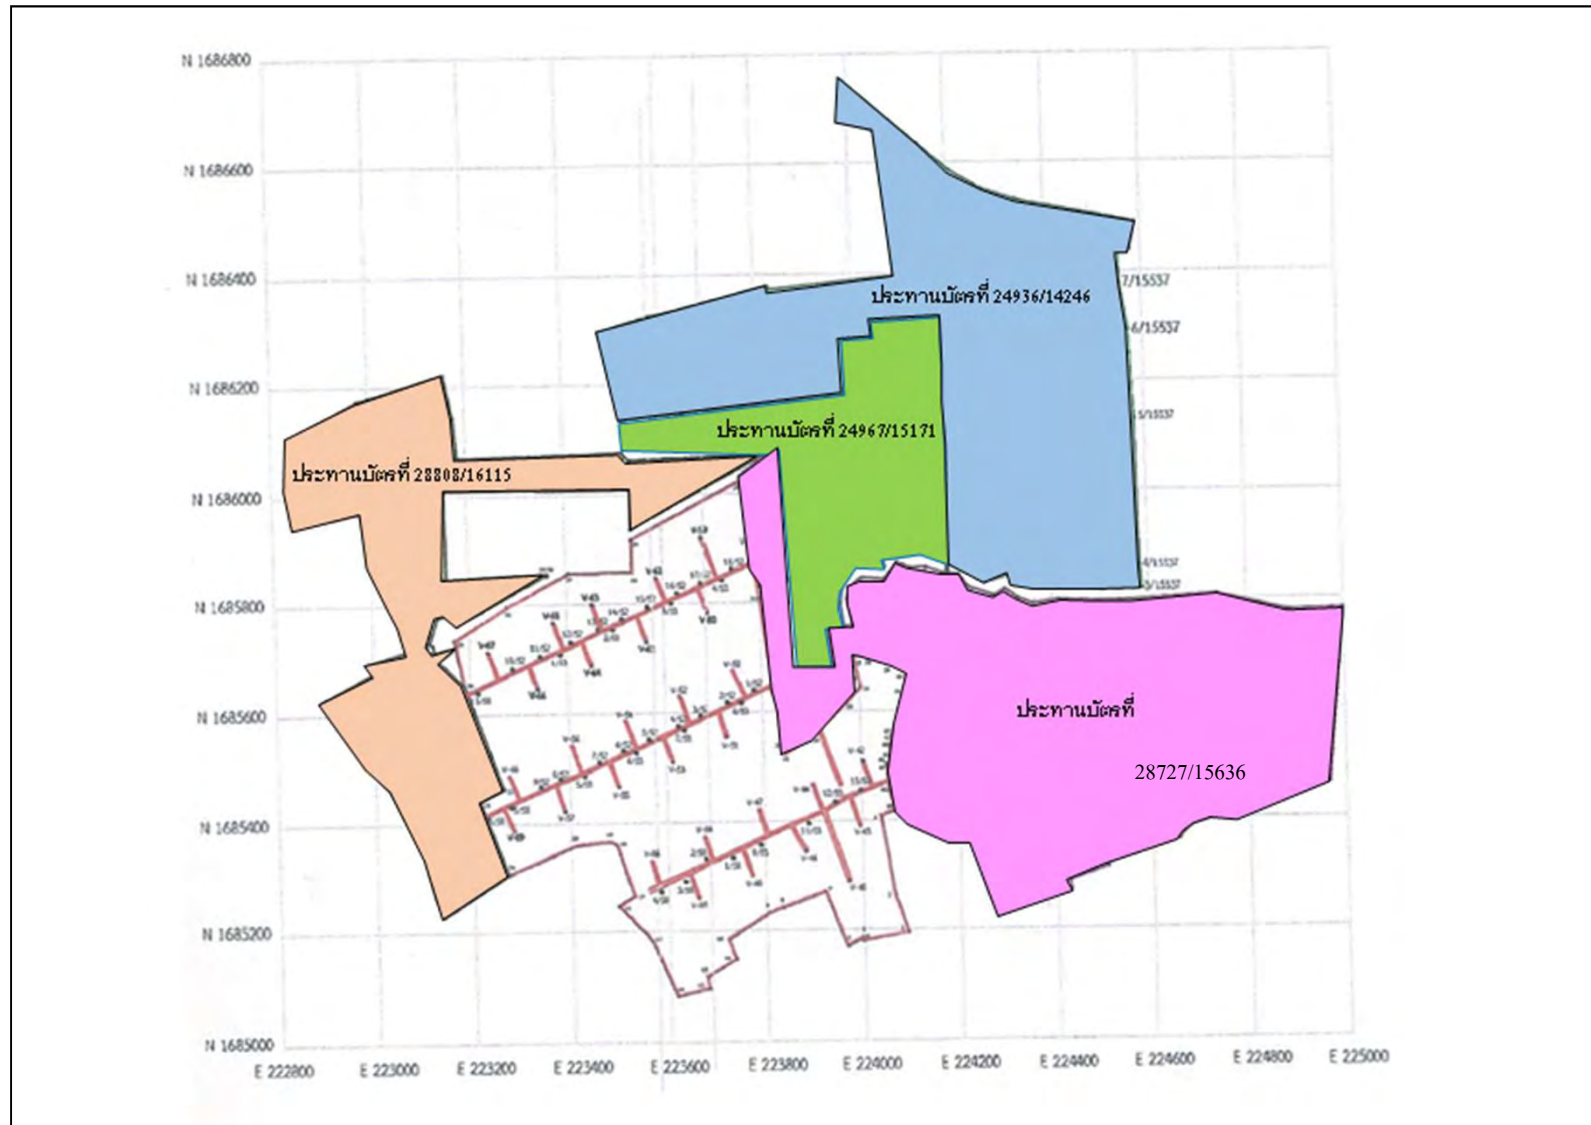

รายการคำนวณ การรังวัดตรวจสอบระดับการทรุดตัวของผิวดิน จากการทำเหมืองแร่เกลือหิน
ประทานบัตรที่ 27893/15803 ของ บริษัทเกลือพิมาย จำกัด
ที่ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง และตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา




1.4 ปฐมวิทยาและคุณภาพดิน




ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.4.1 : บ่อรองรับเศษหินและ Cutting




❖ บ่อรองรับ Cutting จะต้องได้รับการบดอัด และปูด้วยพลาสติก



1.5 อุทกวิทยาและน้ำผิวดิน




ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.5.1 : สะพานข้ามคลองโพธิ์




❖ ช่วงที่ตัดผ่านคลองโพธิ์จะต้องทำเป็นสะพานข้ามคลองโพธิ์โดยไม่ใช่เป็นท่อลอด

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.5.2 : บ่อน้ำสำรองในพื้นที่โครงการ



❖ บ่อสำรองน้ำภายในพื้นที่ ประมาณ 1,300,000 m³

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.5.3 : การเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสำนักงาน&บ้านพัก




❖ น้ำเสียจากสำนักงานและบ้านพัก จะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งอยู่ที่อาคารนั้น


ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.5.4 : ระบบรางระบายภายในโรงงาน



❖ ระบบรางน้ำรอบพื้นที่โรงงาน




ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.5.4 : จุดรวบรวมน้ำล้าง น้ำเกลือ ไปรวมที่บ่อ Recovery




❖ น้ำล้าง น้ำเกลือในโรงงานทั้งหมด จะถูกส่งไปยังบ่อ Recovery

1.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน




ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.6 : การทำนาข้าวในพื้นที่





❖ พื้นที่โครงการที่มีได้ถูกใช้ทำเหมือง จะต้องนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด

1.7 ด้านการคมนาคม



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.7.1 : การขนส่ง-ถ่ายเคมีภัณฑ์

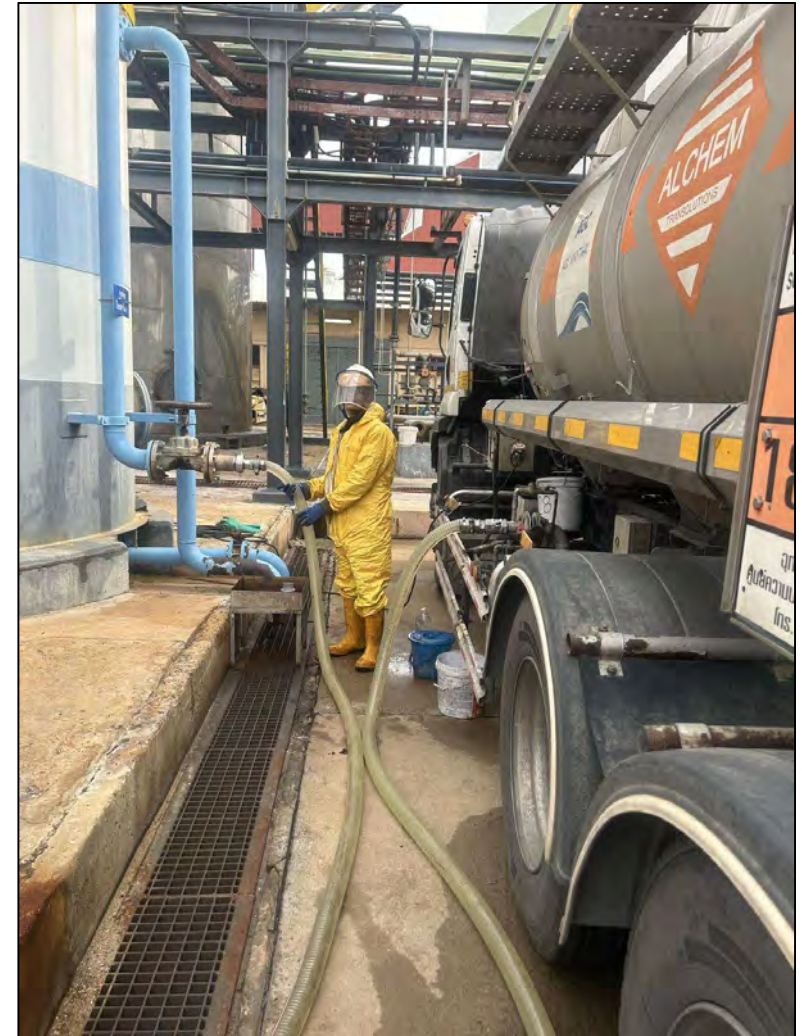


❖ กำกับดูแลให้รถขนส่งเคมีภัณฑ์ ปฏิบัติตามระเบียบราชการ ตามข้อกำหนด ISO4001 และ ISO45001

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.7.2 : ป้ายจำกัดความเร็ว 15 km/hr. ภายในโครงการ




มาตรการป้องกันฯ : กำหนดไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



❖ กำกับดูแลให้พนักงานขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด


1.8 ด้านสาธารณูปโภค และการจัดการของเสีย



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.8.1 : บ่อรองรับเศษหินและ Cutting



❖ บ่อรองรับ Cutting จะต้องได้รับการบดอัด และปูด้วยพลาสติก

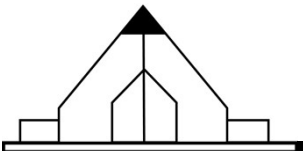

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.8.2 : กำหนดนโยบายด้านการจัดการพลังงาน



**บริษัท เกลือปima จำกัด**
สำนักงานใหญ่ : 1016 อาคารทีโอที ชั้น 1 ห้อง 101 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. (66 2) 633-9380-5 โทรสาร (66 2) 633-9390

นโยบายด้านการจัดการพลังงาน
บริษัท เกลือปima จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตเกลือบริสุทธิ์สำหรับอุตสาหกรรมและบริโภค ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการจัดการด้านพลังงาน โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อภาระกิจพลังงาน ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการโดยมีเป้าหมายดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทถือว่าภาระกิจพลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
4. บริษัทจะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน


จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

**(นายอรุณ อินเจริญศักดิ์)**
บริษัท เกลือปima จำกัด ผู้อำนวยการโรงงาน
PIMASALT CO., LTD.




♦ การจัดฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

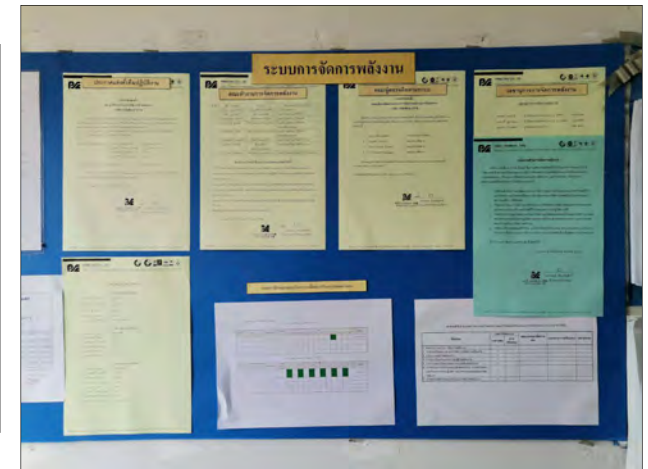


♦ นโยบายด้านการจัดการพลังงาน

♦ การรณรงค์ประหยัดพลังงานและเผยแพร่ข้อมูล


❖ การรณรงค์การประหยัดพลังงาน



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.8.2 : กำหนดนโยบายด้านการจัดการพลังงาน




ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.8.3 : แยกประเภทขยะภายในโรงงาน

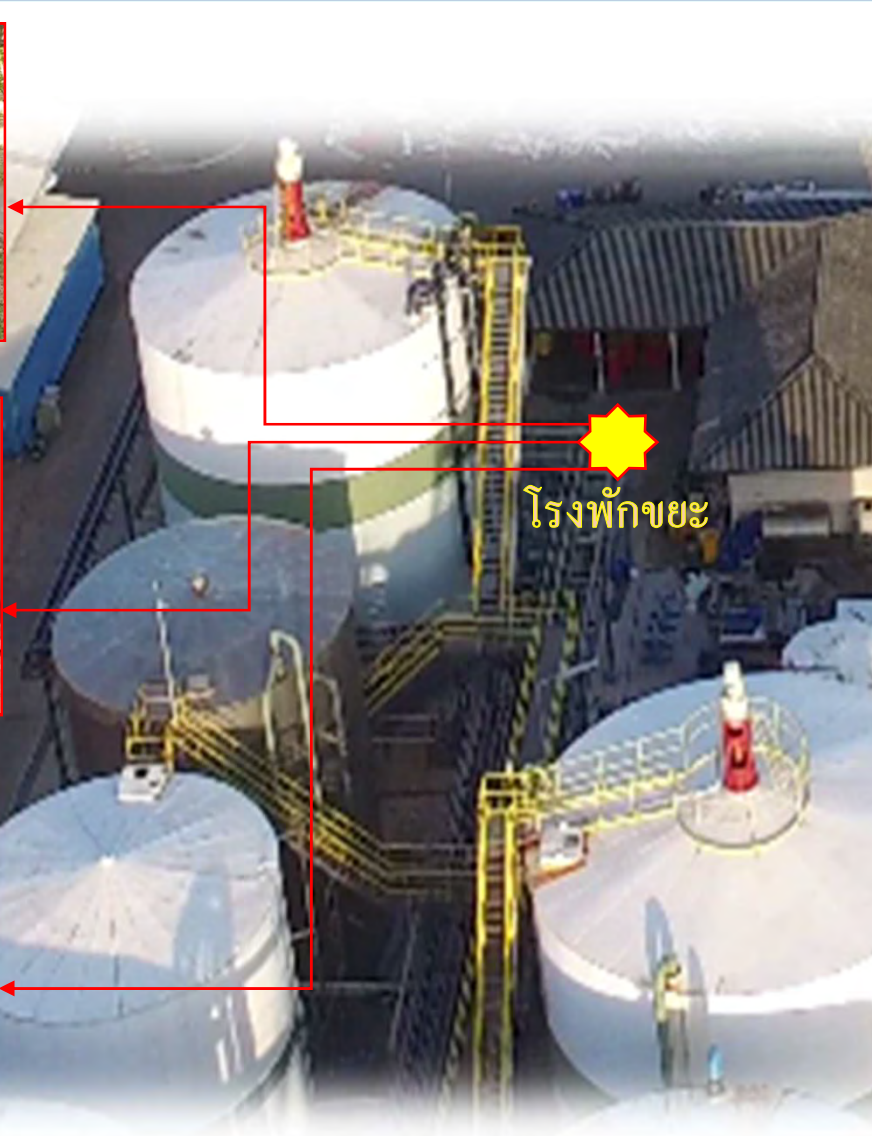


โรงพักขยะ



❖ การคัดแยกประเภทของขยะภายในโรงงาน พร้อมนำมารวมกัน ณ โรงพักขยะ
ขยะเปียก ขยะแห้งหรือขยะรีไซเคิล กับขยะอันตราย




1.9 ด้านเศรษฐกิจและสังคม



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.9.1 : กิจกรรมของชุมชน ทั้งในด้านประเพณี การศึกษา วัฒนธรรม การสร้างสาธารณประโยชน์




โครงการมอบเครื่องยนต์ Cummins ที่ใช้แล้ว ให้วิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 7 มีนาคม 2567



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.9.1 : กิจกรรมของชุมชน ทั้งในด้านประเพณี การศึกษา วัฒนธรรม การสร้างสาธารณประโยชน์




โครงการร่วมบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 22 มีนาคม 2567



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.9.1 : กิจกรรมของชุมชน ทั้งในด้านประเพณี การศึกษา วัฒนธรรม การสร้างสาธารณประโยชน์




โครงการจัดซื้อหัตถ์ต่อเลื่อยตัดกระดูก (ให้กับผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ) โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 15 มกราคม 2567




ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.9.1 : กิจกรรมของชุมชน ทั้งในด้านประเพณี การศึกษา วัฒนธรรม การสร้างสาธารณประโยชน์



โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก / อัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์
โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 24 มกราคม 2567




ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.9.2 : การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน / แหล่งเรียนรู้

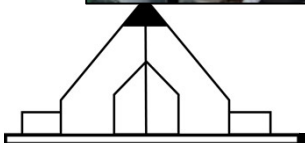


การเยี่ยมชมโรงงานจากชุมชน นักศึกษา พร้อมแหล่งเรียนรู้


ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.9.3 : การส่งเสริมและเรียนรู้ระบบสารสนเทศ

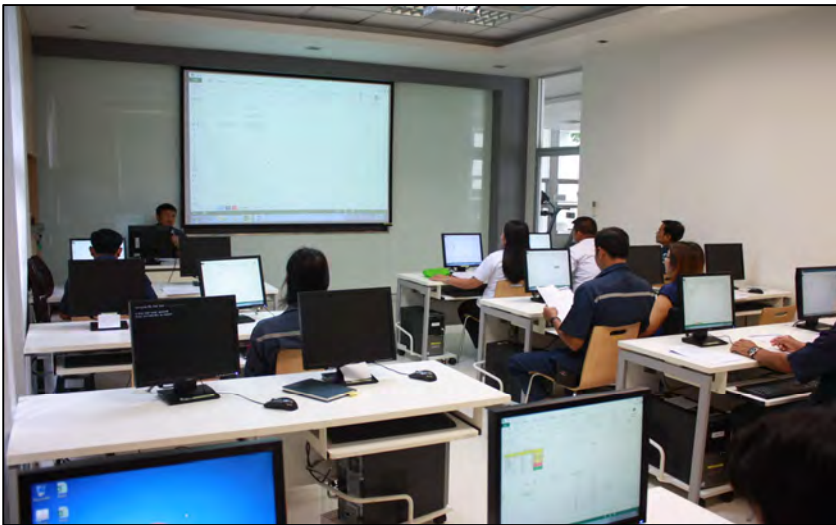

❖ การให้ความร่วมมือและให้สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่น พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและเรียนรู้ระบบสารสนเทศ
ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10.4 : การจ้างแรงงาน 90 % (เป็นแรงงานในพื้นที่)



❖ การจ้างงานแรงงานท้องถิ่นเป็นหลัก 90 % (เป็นแรงงานในพื้นที่)

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10.5 : การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ที่ นม 1317/2136

ที่ว่าการอำเภอพิมาย
ถนนพิมาย-ชุมพวง นม 30110

14 พฤษภาคม 2551

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร “กองทุนเกลือพิมายเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

เรียน นายอำเภอ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ถึงที่ส่งมาด้วย คำสั่งอำเภอพิมาย ที่ 237 /2551 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

ด้วยบริษัทเกลือพิมาย จำกัด ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน ชุมชน โดยในด้านสังคมจะเน้นการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของท้องถิ่น เช่น กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมการศึกษา เป็นต้น ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมจะเน้นฟื้นฟูสภาพพื้นที่ หลังการทำเหมืองและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโครงการเหมือง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

เพื่อให้การดำเนินการกองทุนเกลือพิมายเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร “กองทุนเกลือพิมายเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพะรังสี ที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ นันทศักดิ์ศิริ)
นายอำเภอพิมาย


ที่ว่าการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
โทร. 0 4447 1617

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน และเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2551 โดยได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้แทนจากฝ่ายชุมชน 3 ท่าน จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป



ปัจจุบัน “กองทุนเกลือพิมายเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ได้ปิดไปแล้ว และถูกควบรวมกับ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” โดยระบุไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเกลือพิมายเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

❖ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10.5 : การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น ๒

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๑. นายชูศักดิ์ จุฑาภา | นายอำเภอพิมาย |
| ๒. นายยุทธศักดิ์ โกลสมบัต | ตัวแทนบริษัท ฝ่ายโรงงานบริษัทเกลือพิมาย จำกัด |
| ๓. นายปริชา เรืองสุพันธุ์ | ตัวแทนบริษัท ฝ่ายเหมืองบริษัทเกลือพิมาย จำกัด |
| ๔. นายจักรพันธ์ รุทธพล | ตัวแทนบริษัท ฝ่ายบัญชีบริษัทเกลือพิมาย จำกัด |
| ๕. นายธีระศักดิ์ เพ็ชรแท้ | ผู้ใหญ่บ้านลำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลธารปราสาท |
| ๖. นายสำรวย คลองโนนสูง | ผู้ใหญ่บ้านซิม หมู่ที่ ๕ ตำบลสัมฤทธิ์ |
| ๗. นายไพเราะ ตริรัตน์ตระกูล | ผู้ใหญ่บ้านคำแย หมู่ที่ ๓ ตำบลกระเบื้องใหญ่ |

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชูศักดิ์ จุฑาภา นายอำเภอพิมาย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเกลือพิมายเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- โครงการต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการแล้ว ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างโรงเรียนเก็บปุ๋ยหมัก บ้านคำแย
 ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำ บ้านซิม
 ๓. โครงการขยายลานเอนกประสงค์ฯ บ้านลำโรง
 ๔. ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย
 - จัดซื้อเก้าอี้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - จัดซื้อไม้ค้ำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - ผ้าม่านรูดติดตั้งเนื่องจากขณะนี้กำลังปรับปรุงห้องประชุม
 - หลังคาเครื่องออกกำลังภายใน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓
ตัวแทนบริษัท

เรื่องเพื่อทราบ

: แจ้งปิดกองทุนเกลือพิมายเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขประธานบัตรเดิม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบันขอใหม่ ๒ แปลง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

: กองทุนเกลือพิมาย จะถูกปิดลงและจะควมรวมกองทุน จำนวน ๓ กองทุนเข้าด้วยกัน ได้แก่

๑. กองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่เหมืองแร่	จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ✓
๒. กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ✓
๓. กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่	จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ✓

โดยจะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

: คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามเงื่อนไขท้ายประธานบัตร

/กองทุนเกลือ...

-๒-

กองทุนเกลือพิมาย มีเงินคงเหลือ ดังนี้

- | | |
|--------------------|---------------|
| ๑. ด้านสังคม | ๑,๐๔๓.๒๗ บาท |
| ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม | ๒๕,๓๐๕.๗๙ บาท |
| รวมเงินคงเหลือ | ๒๖,๓๔๙.๐๖ บาท |

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔


รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-


ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางเปรมฤดี นาคเครือ)



ลงชื่อ  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางสาวกัทธีภรณ์ จำปาโพธิ์)

❖ ดำเนินการจัดตั้งกองทุน

อ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุน ครั้งที่ 3/2560

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10.5 : การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

- การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

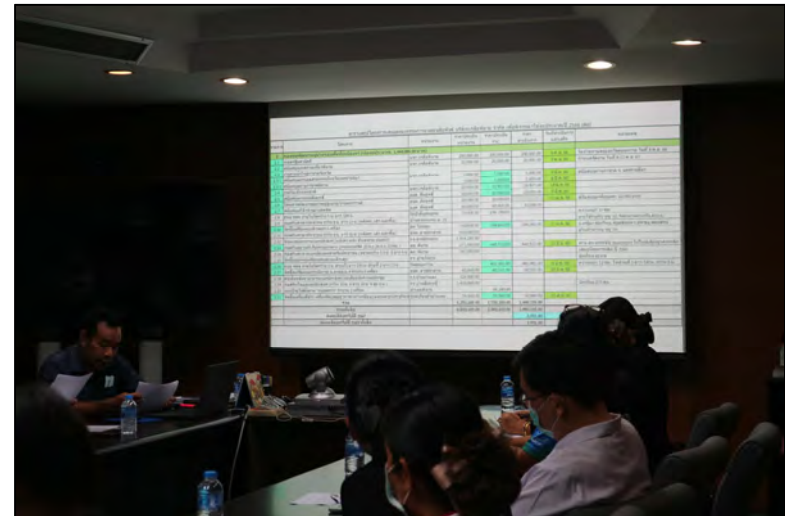

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10.5 :รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน ปี2566



**รายงานแผนและผลการดำเนินงาน
บริหารจัดการกองทุนสำหรับโครงการ
เหมืองแร่ ประจำปี 2566**

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

- ประทานบัตรที่ 28793/15803
- ประทานบัตรที่ 28817/16294 & 28818/16295

(ร่วมแผนผังโครงการเดียวกัน)









WWW.PSC.CO.TH

เลขที่ 146 หมู่ 3 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

Tel: 044-201303-8 Fax: 044-201038



PIMAI SALT CO., LTD.



OFFICE : 1st Floor A Room, 1016 Srihengfay Building, Rama IV Road, Kwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel (66 2) 633-9385-4 Fax (66 2) 633-9380

ที่ PSC. 7/2567

หน้าซองท.....

เลขที่รับ.....

ผู้รับ(ฝ่ายตรวจ).....

15 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

เรียน สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ปี 2566

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประจำปี 2566 แปลงประทานบัตร 28793/15803, 28808/16115, 28817/16294 และ 28818/16295 ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย สระคูพันธุ์)

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเหมืองแร่

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด


(ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 19 เมษายน 2562)



ผู้ประสานงาน : นางจรรยาพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและงานปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740


FACTORY : 146 Moo 3 Talard Kae - Pimai Rd., T. Krabueangyai, A. Pimai, Nakornratchasima 30110 Thailand Tel. 0 4420 1303-8 Fax. 0 4420 1303-8 Ext.740



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10.5:การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่




โครงการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 13 มกราคม 2567



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10.5:การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่




โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารบริการ กว้าง 0.3 เมตร ยาว 64 เมตร ลึก 0.5 เมตร
โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านเตย จังหวัดนครราชสีมา



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10.5:การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่




โครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคม กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร (หลังคา เสา และพื้น)
บ้านหัวทำนบ หมู่ 14 อบต.ธารปราสาท จังหวัดนครราชสีมา



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10.5:การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



โครงการ ราน้ำอาคารเรียนชั้นอนุบาล / ปรับปรุง Slope หลังคา อาคารโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านท่าแดง จังหวัดนครราชสีมา




ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10.5:การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



โครงการ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ปรับพื้น,เสา,เวที,หลังคา,ทาสี)
โรงเรียนธารปราสาท จังหวัดนครราชสีมา




1.10 ทักษะภาพและคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10 : การปลูกต้นไม้ตลอดแนวเขตพื้นที่บริษัท



- การปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมตามแนวถนนหมายเลข 206




❖ การปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมตามแนวถนนหมายเลข 206

ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.10 : การปลูกต้นไม้ตามแนวทางหลวงถนนหมายเลข206




■ การปลูกต้นไม้ตามแนวเขตประทานบัตร




❖ การปลูกต้นไม้บนพื้นที่ประทานบัตร

1.11 มาตรการอื่นๆ

1.11.1 ความปลอดภัย



ภาพกิจกรรมข้อที่ 1.11.1 : แผนฉุกเฉินในการทำงานด้านความปลอดภัย




❖ แผนฉุกเฉิน กรณี การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี


ภาพกิจกรรมข้อที่ 11.1.2 : การติดตั้งอุปกรณ์ Check Valve ทุกบ่อ



❖ ติดป้ายชื่อบ่อ มีเกยวัดความดันและสวิตช์ควบคุมความดันฉุกเฉิน




ภาพกิจกรรมข้อที่ 11.1.3 : จัดให้มีระบบไฟแสงสว่างตามถนน และหัวบ่อ



❖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนและหัวบ่อ



ภาพกิจกรรมข้อที่ 11.1.4 : การจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาล



❖ การจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลให้กับพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



ภาพกิจกรรมข้อที่ 11.1.5 : ดำเนินการจัดหา PPE ให้กับพนักงาน

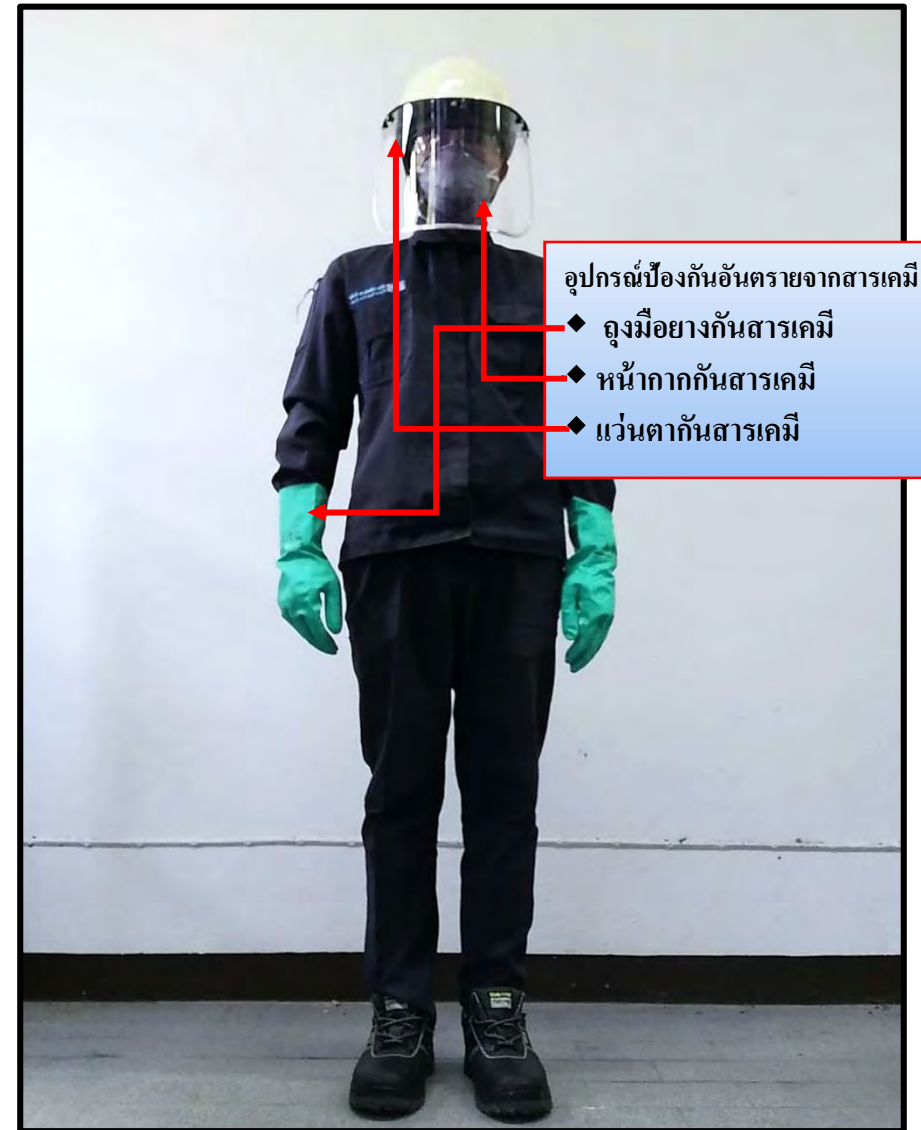


❖ การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม

กิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและความสัมพันธ์



❖ มาตรการอื่นๆ

กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพร่างกายและความสัมพันธ์ของพนักงานภายในโรงงาน




การบริหารและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ



ISO-14001
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม



ISO-45001
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย



❖ มาตรการอื่น ๆ : การบริหารและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ

หัวข้อที่ 2

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แปลงประทานบัตร เลขที่
28793 / 15803



บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
PIMAI SALT CO.,LTD

แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี




บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

แผนงานการเฝ้าติดตามและการตรวจวัดตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่สำคัญประจำปี (MONITORING AND MEASUREMENT PROGRAM)

M = การตรวจวัด

ลำดับ	ตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่สำคัญ (Key Characteristics)	สถานที่	ความถี่	เกณฑ์กำหนดมาตรฐาน / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง/บันทึก	ผู้รับผิดชอบ	แผนงานตามที่ปฏิบัติงานจริง												
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	การตรวจวัดปริมาณรังสี																	
	- ตรวจสภาพ SOURCE และตรวจวัดค่าปริมาณรังสีบริเวณจุดต่าง ๆ ตามบันทึก	เครื่องวัดความหนาแน่น เครื่องที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5	ทุกเดือน	F-PD-401	เจ้าหน้าที่รังสี ประจำโรงงาน	ทำการตรวจวัด (M) ทุกสัปดาห์แรกของทุกเดือน												
	- ฟิล์มประจำบุคคล	พนักงานประจำจุดพักพา	ทุกเดือน			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
2	การปล่อยอากาศเสียออกจากปล่อง																	
	2.1) อากาศเสียจากปล่องหม้อไอน้ำ (Boilers)																	
	จุดที่ 1 หม้อไอน้ำขนาด 3.0 ตันต่อชั่วโมง	อาคารหม้อไอน้ำ	ทุก 6 เดือน	S-EN-001	แผนกผลิต						M						M	
	จุดที่ 2 หม้อไอน้ำขนาด 10 ตันต่อชั่วโมง		ทุก 6 เดือน								M						M	
	จุดที่ 3 หม้อไอน้ำขนาด 12 ตันต่อชั่วโมง		ทุก 6 เดือน								M						M	
	จุดที่ 4 หม้อไอน้ำขนาด 3.2 ตันต่อชั่วโมง		ทุก 6 เดือน								M						M	
	2.2) อากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องหอจับฝุ่นเกลือ (Wet Scrubber) จากเครื่องอบแห้งเกลือ (Dryer)																	
	จุดที่ 5 หอจับฝุ่นเกลือ (VE-601)	อาคารหม้อเคียวที่ 2	ทุก 6 เดือน	S-EN-001	แผนกผลิต						M						M	
	จุดที่ 6 หอจับฝุ่นเกลือ (VE-621)	อาคารหม้อเคียวที่ 2	ทุก 6 เดือน								M						M	
	จุดที่ 7 หอจับฝุ่นเกลือ (VE-631)	อาคารหม้อเคียวที่ 1	ทุก 6 เดือน								M						M	
	จุดที่ 8 หอจับฝุ่นเกลือ (VE-641)	อาคารหม้อเคียวที่ 6	ทุก 6 เดือน								M						M	
หมายเลขเอกสาร			อนุมัติโดย		อนุมัติโดย (EMR.)			วันที่			หน้า							
S-EN-100-32								- 8 มี.ค. 2566			1 / 5							

ORIGINAL



แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี



บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

แผนงานการเฝ้าติดตามและการตรวจวัดตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่สำคัญประจำปี

(MONITORING AND MEASUREMENT PROGRAM)


M = การตรวจวัด

ลำดับ	ตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่สำคัญ (Key Characteristics)	สถานที่	ความถี่	เกณฑ์กำหนดมาตรฐาน / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง/บันทึก	ผู้รับผิดชอบ	แผนงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน											
						ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
4	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน สภาพความร้อน เสียง และแสงสว่าง																
	4.2) การตรวจวัดเสียงดังภายในบริเวณโรงงาน	ภายในโรงงาน	1 ครั้ง / ปี	S-EN-001	เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย				M								
	4.3) การตรวจวัดแสงสว่างภายในบริเวณโรงงาน	ภายในโรงงาน	1 ครั้ง / ปี						M								
	4.4) การตรวจวัดฝุ่นละอองภายในบริเวณโรงงาน	ภายในโรงงาน	1 ครั้ง / ปี						M								
5	การตรวจวัดการหลุดร่วงของหมดมาตรฐาน รอบบริเวณเขตประทานบัตร	เขตประทานบัตร	ทุก 6 เดือน		วิศวกร เหมืองแร่							M				M	
6	การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำตามรายงาน การศึกษามลกระทบสิ่งแวดล้อม 6.1) การวิเคราะห์ดิน - ตรวจวัดคุณภาพดินตาม EIA ประทานบัตรเลขที่ 24967/15171 28793/15803 และ 28808/16115	เขตประทานบัตร ที่ได้รับอนุญาตแล้ว รอบบ่อฝังกลบ กากตะกอน	ทุก 2 เดือน	EIA	เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ, Env.&Safety	M			M		M		M		M		M
	- ตรวจวัดคุณภาพดินตาม EIA ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803, 28808/16115, 28817/16294 และ 28818/16295	บริเวณและโดยรอบ เขตประทานบัตร	ทุก 6 เดือน	EIA	เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ, Env.&Safety		M						M				
	6.2) การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน - ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินตาม EIA ประทานบัตร เลขที่ 24967/15171 และ 28793/15803	คลองโพธิ์, ถ่านางวีญ ลำรางสาธารณะ และคูน้ำรอบบ่อเก็บตะกอน	ทุก 2 เดือน	EIA	เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ, Env.&Safety	M			M		M		M		M		M

หมายเหตุ : จุดใดที่พิจารณาแล้วไม่มีการใช้งาน หรือความถี่ในการใช้งานน้อย อาจพิจารณาตรวจวัดตามความเหมาะสม

ORIGINAL

หน้า 3 / 5



แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี



บริษัท เกลือพินาย จำกัด

แผนงานการเฝ้าติดตามและการตรวจวัดตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่สำคัญประจำปี

(MONITORING AND MEASUREMENT PROGRAM)


M = การตรวจวัด

ลำดับ	ตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่สำคัญ (Key Characteristics)	สถานที่	ความถี่	เกณฑ์กำหนดมาตรฐาน / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง/บันทึก	ผู้รับผิดชอบ	แผนงานตามที่ปฏิบัติงานจริง											
						น.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	6.2) การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินตาม EIA ประทานบัตร 28808/16115, 28817/16294 และ 28818/16295	คลองชลประทาน คลองโพธิ์, แม่น้ำมูล	ทุก 6 เดือน	EIA	เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ, Env.&Safety		M						M				
	6.3) การวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำบาดาล) - ตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อน้ำบาดาลตาม EIA 28817/16294 และ 28818/16295 หมายเหตุ : ปัจจุบัน สภาพบ่อน้ำบาดาลทำการปิดถาวร	บ่อน้ำบาดาล บ้านเลขที่ 192 ม.5 บ้านจิม ด.สัมฤทธิ์	ทุก 6 เดือน	EIA	เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ, Env.&Safety												
7	การตรวจติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้า																
	7.1) การจดบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า	ภายในบริเวณโรงงาน	ทุกเดือน	P-EN-010 F-PD-800	สข.หน. แผนกผลิต	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
8	การตรวจติดตามวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในโรงงาน																
	8.1) การตรวจเช็คสภาพของถังเก็บขยะ และ ตรวจความถูกต้องในการทิ้งขยะในถังเก็บ	ภายในบริเวณ โรงงาน	ทุกสัปดาห์	P-EN-009	ผู้จัดการ แผนกบริหาร	ทำการตรวจ (M) ทุกสัปดาห์											
	8.2) รายงานการขออนุญาตขนย้าย วัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว ต่อกรมโรงงานฯ (สค.2)	ขนย้ายออกนอกโรงงาน	ทุกครั้งที่ มีการ ขนย้ายออก นอกโรงงาน	S-EN-001	ผู้จัดการ แผนกบริหาร	แจ้งส่ง สค.2 ทุกครั้งที่มีการขนย้ายวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วออกนอกโรงงาน (ภายใน 15 วัน หลังการขนย้ายออกนอกโรงงาน)											


S-EN-100-32

ORIGINAL


หน้า 4 / 5




ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการคุณภาพ การวิเคราะห์น้ำผิวดิน และดิน

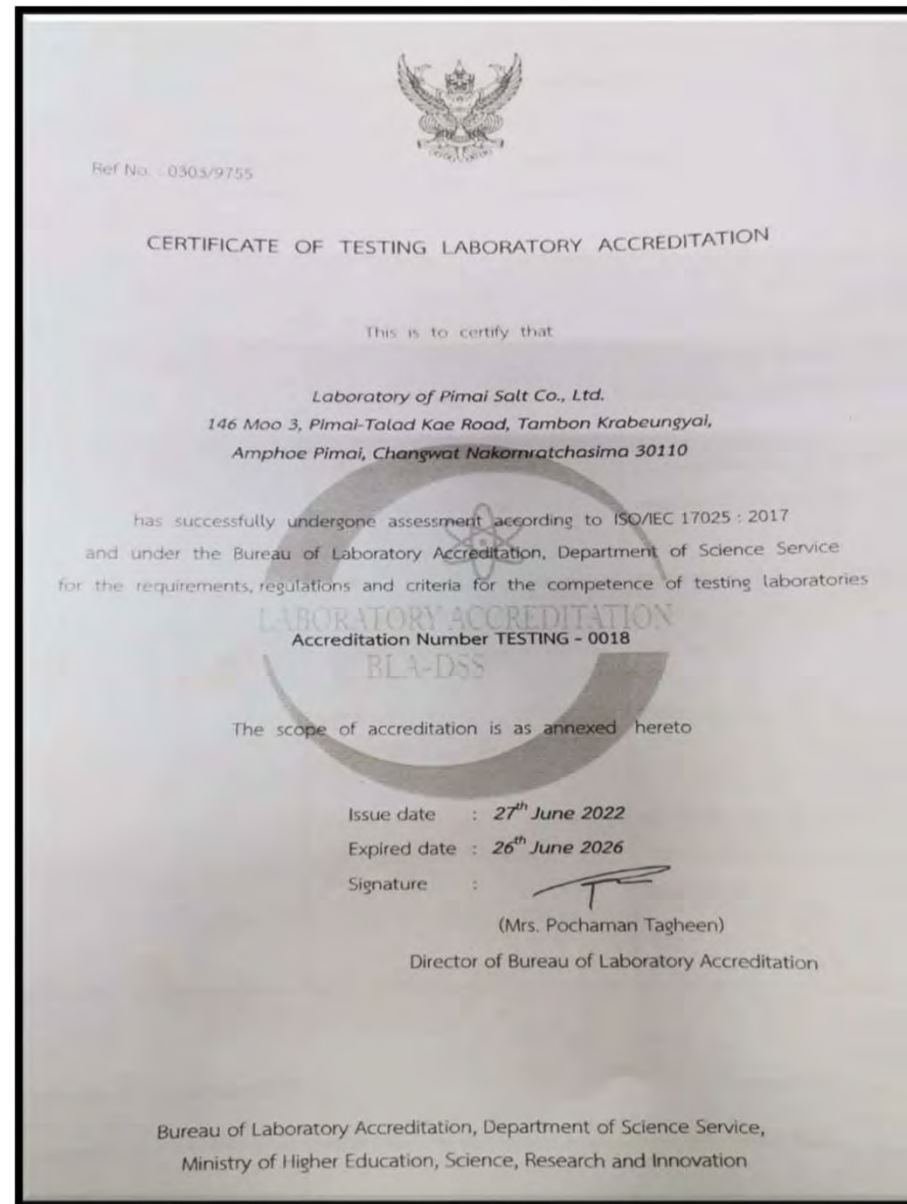

❖ ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการคุณภาพ



2.1 คุณภาพอากาศ



ภาพกิจกรรมข้อที่ 2.1 : การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศปล่อง



♦ ปล่องไอเสียหม้อกำเนิดไอน้ำ (BO-902)




♦ ปล่องไอเสียหม้อกำเนิดไอน้ำ(BO-902)



♦ ปล่องไอเสียหม้อกำเนิดไอน้ำ(BO-952)



♦ ปล่องไอเสียหม้อกำเนิดไอน้ำ(BO-961)



ภาพกิจกรรมข้อที่ 2.1 : การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศปล่อง



◆ ปล่องหอจับฝุ่นเกลือ : VE-601




◆ ปล่องหอจับฝุ่นเกลือ : VE-621




◆ ปล่องหอจับฝุ่นเกลือ : VE-631



◆ ปล่องหอจับฝุ่นเกลือ : VE-641



2.2 ปฐพีวิทยาและคุณภาพดิน



ภาพกิจกรรมข้อที่ 2.2.1 : การเก็บตัวอย่างดินบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากตะกอน


จุดเก็บตัวอย่างดิน

S1 = บริเวณรอบบ่อเก็บกากตะกอน 1

S2 = บริเวณรอบบ่อเก็บกากตะกอน 2



S3 = บริเวณรอบบ่อเก็บกากตะกอน 3

S4 = บริเวณรอบบ่อเก็บกากตะกอน 4




❖ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดิน บริเวณรอบบ่อฝังกลบกากตะกอน

ภาพกิจกรรมข้อที่ 2.2.2 : การเก็บตัวอย่างดิน บริเวณโดยรอบประธานบัตร์

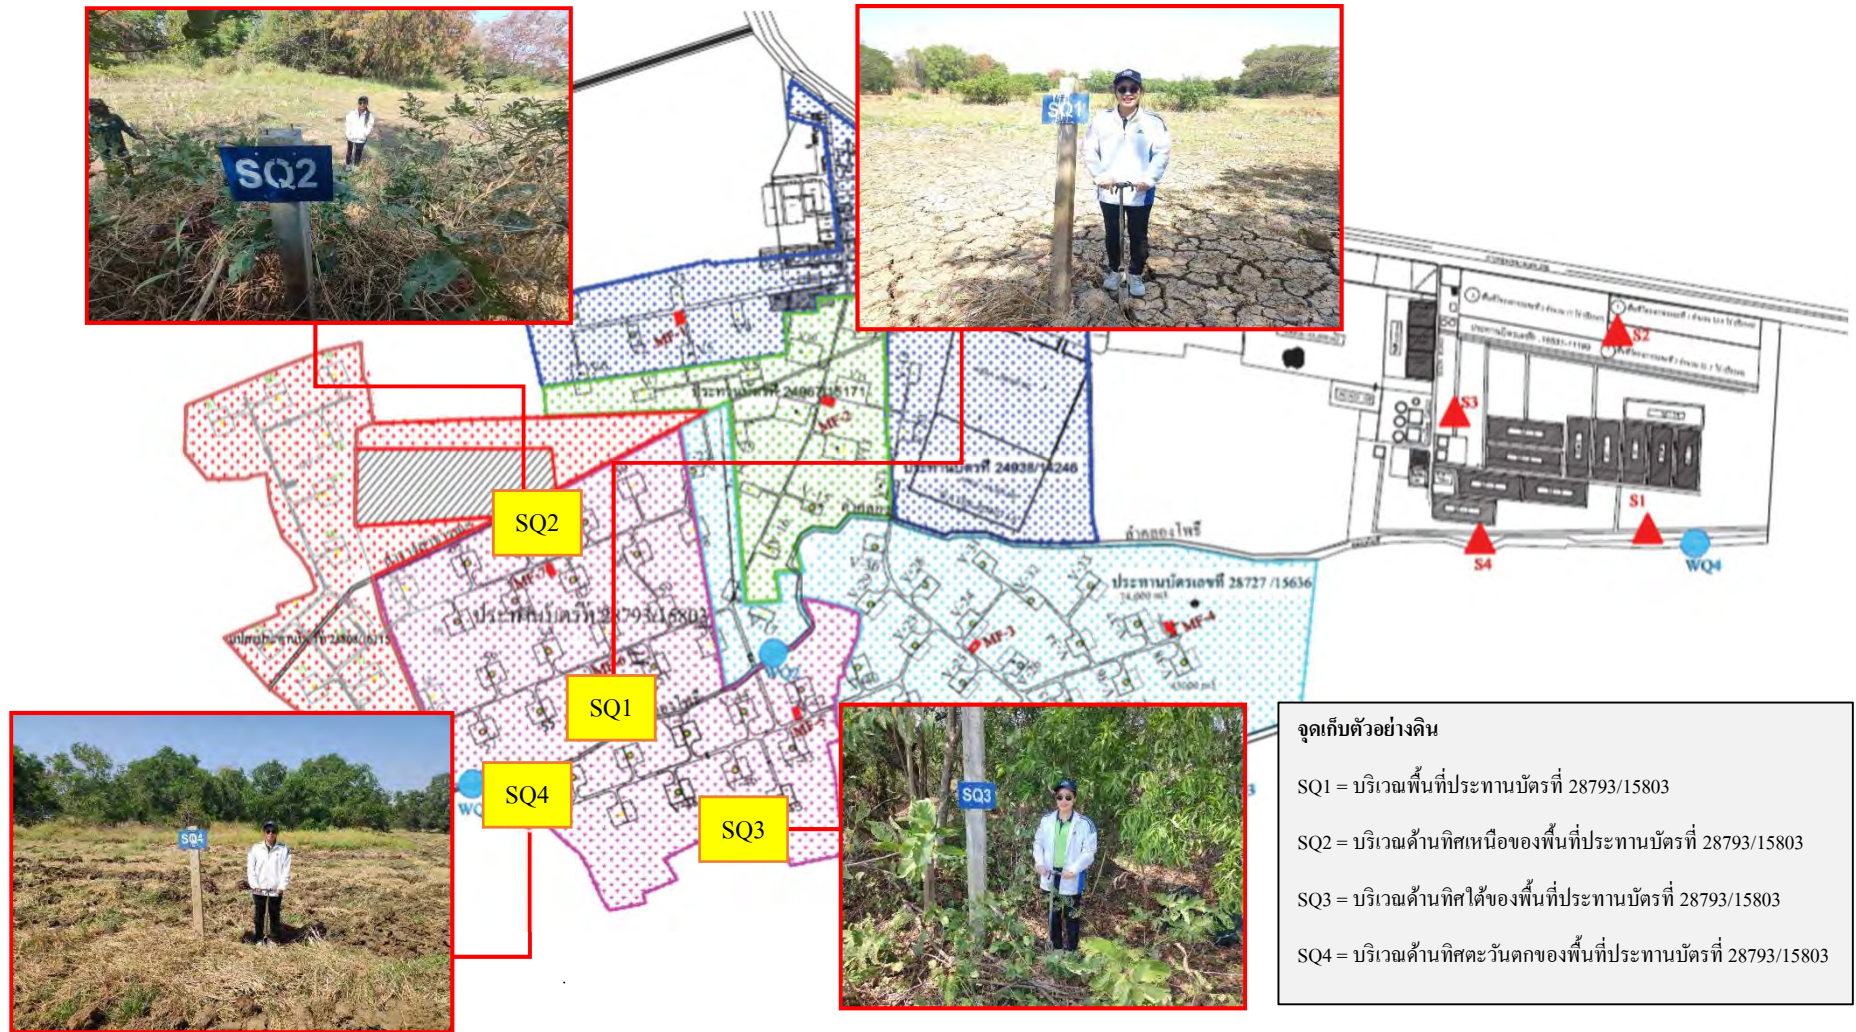

❖ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดิน บริเวณโดยรอบพื้นที่ประธานบัตร์

2.3 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน



ภาพกิจกรรมข้อที่ 2.3 : การเก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณ โดยรอบประตันทับตร





จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

WQ1 = คลองโพธิ์ จุดประมาณไม่เกิน 50 เมตรก่อนเข้าสู่พื้นที่ประตันทับตรที่ 28793/15803

WQ2 = คลองโพธิ์ : จุดก่อนเข้าพื้นที่ประตันทับตรที่ 28727/15636


WQ3 = คลองโพธิ์ จุดประมาณไม่เกิน 50 เมตรหลังจากจุดเชื่อมกับคลองขวาง

WQ4 = คลองโพธิ์ : จุดเริ่มออกจากพื้นที่ประตันทับตรเดิม (15537/12838, 15531/11199)

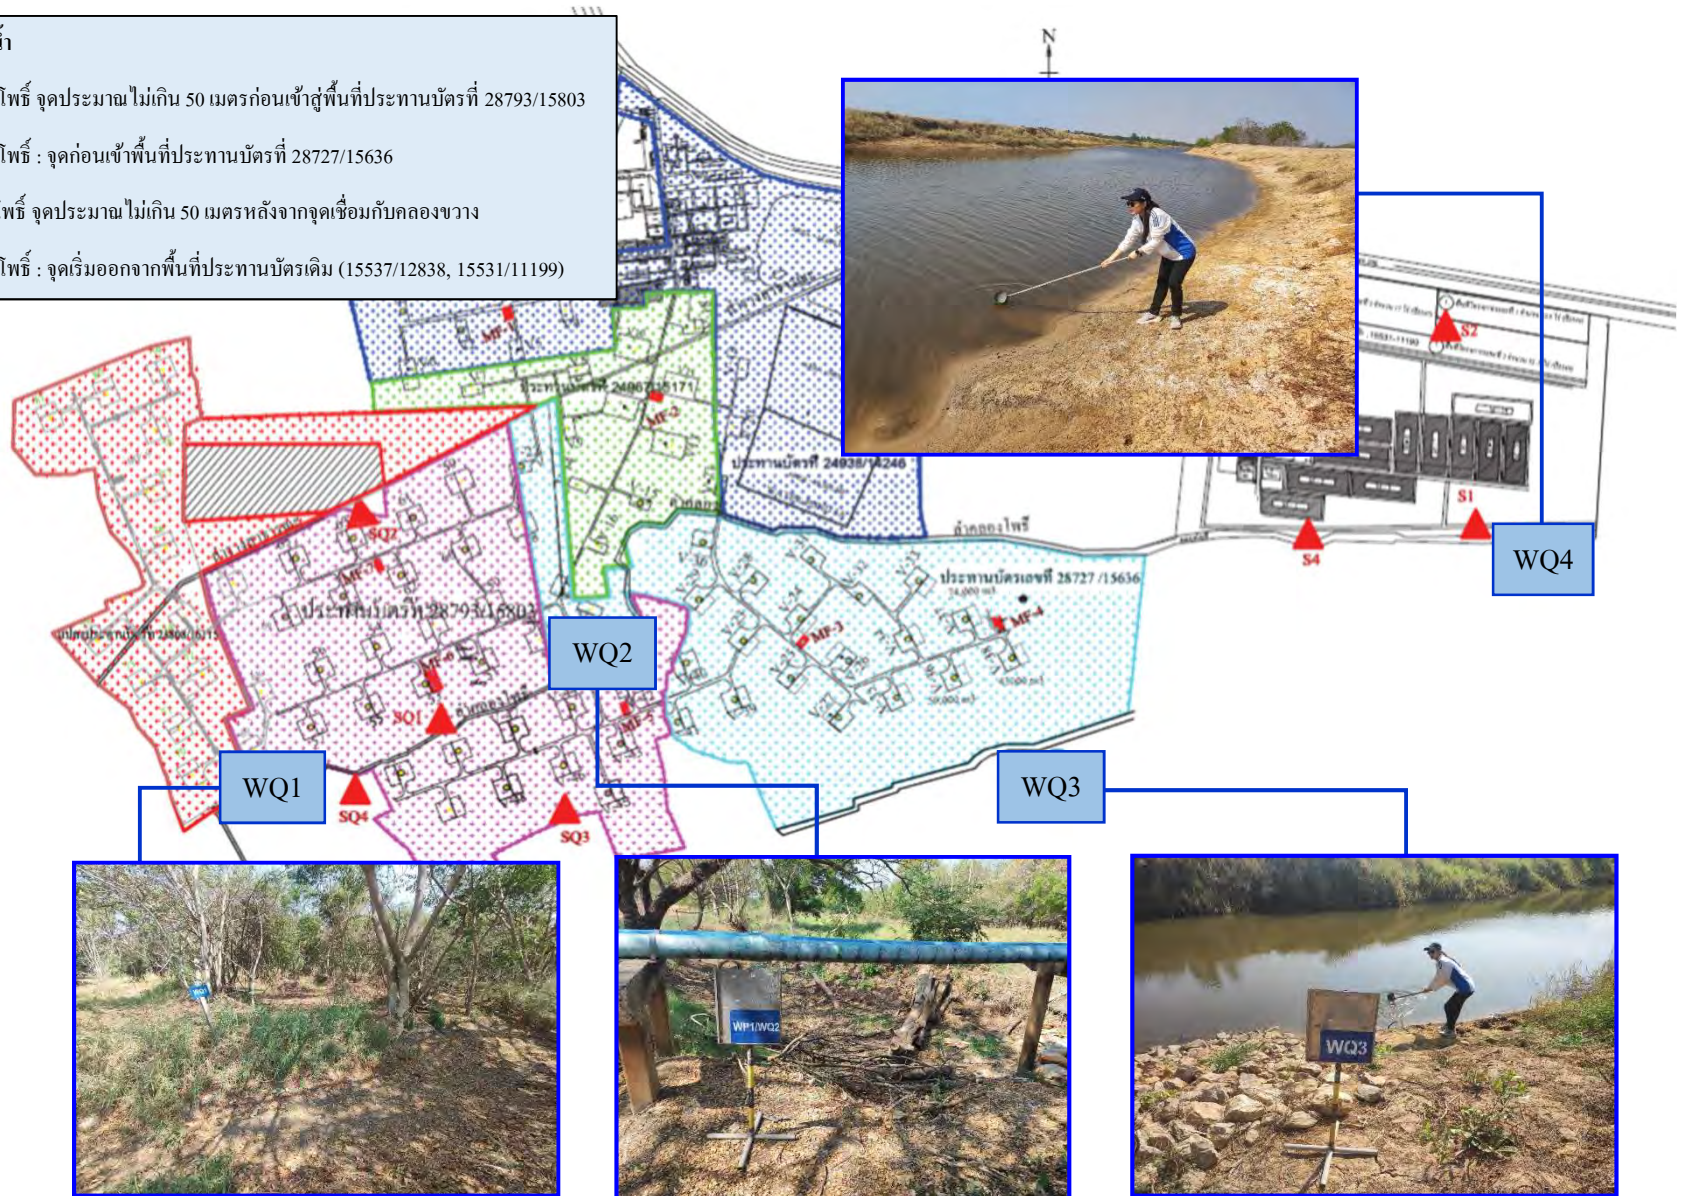


❖ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้ำ

2.4 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



ภาพกิจกรรมข้อที่ 2.4 : การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี





รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

โครงการเหมืองแร่เกลือหิน โดยวิธีเหมืองละลายแร่ ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803 ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

ภาคผนวกเอกสาร



1. สำเนาหนังสือการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

หนังสือเลขที่ ทส.-1009/5886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

ที่ ทส 1009/ ๕886



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 มิถุนายน 2550

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/10172
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549


- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ที่ PSC.25/2550
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่เกลือหิน ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด
คำขอประทานบัตรที่ 8/2545 ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เกลือหิน ของ
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 8/2545 ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 18/2549 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549
คณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบกับรายงาน โดยให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ต่อมาบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่เกลือหิน ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 8/2545 และความเห็นเบื้องต้นให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่เกลือหิน ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 8/2545 ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิจิตร จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อันนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตโดยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เกลือพิมาย จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิดี ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



(นางสุปราณี แดงไทย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 8

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6788-93

โทรสาร 0-2265-6616



2. สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่เกลือหิน แปลงประทานบัตรเลขที่ 28793/15803 ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566



PIMAI SALT CO., LTD.

OFFICE : 1st Floor A Room, 1016 Srfuengfung Building, Rama IV Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel (66 2) 633-9380-4 Fax. (66 2) 633-9390



ที่ PSC. 22/2567

17 มกราคม 2567

หน่วยงาน.....
เลขที่รับ.....
ผู้รับ(ตัวบรรจง).....

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 2 ชุด (6 เล่ม)

2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ทุก 6 เดือน

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803, 28808/16115, 28817/16294 และ
28818/16295 ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สระคุพันธ์)

ผู้ถือประทานบัตร

(ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562)

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางวราพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740



PIMAI SALT CO., LTD.

OFFICE : 1st Floor A Room, 1016 Srifuengfung Building, Rama IV Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel (66 2) 633-9380-4 Fax. (66 2) 633-9390



ที่ PSC. 20/2567

17 มกราคม 2567

หน่วยงาน.....
เลขที่รับ.....
ผู้รับ(ตัวบรรจง).....

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด (3 เล่ม)
2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ทุก 6 เดือน

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803, 28808/16115, 28817/16294 และ
28818/16295 ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สระคุพันธ์)

ผู้ถือประทานบัตร

(ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562)

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางวราพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740



ที่ PSC. 21/2567

17 มกราคม 2567

หน่วยงาน.....
เลขที่รับ.....
ผู้รับ(ตัวบรรจง).....

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด (3 เล่ม)

2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ทุก 6 เดือน

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803, 28808/16115, 28817/16294 และ
28818/16295 ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพมหานคร เพื่อยังรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สระคุพันธ์)

ผู้ถือประทานบัตร

(ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562)

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางวราพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
พินาม 30110
สาขาที่ 0307 Tel. 044-471342
TAX ID. 0105546095724

ใบรับเงิน
POS B09300000201662 RCPT#654989
23/01/2024 09:58:05 USER#kritisada.ng
RC#301044 W1 TR#1844623

1. ผู้รับ: พรรณี ED 2258 0990 8 TH
น้ำหนัก 0.696 Kg. TH 10330 รongเมือง
N EMS ในประเทศ B67.00

2. ผู้รับ: สอนง.ปรมาญ ED 2258 0991 1 TH
น้ำหนัก 0.216 Kg. TH 10900 จตุจักร
N EMS ในประเทศ B42.00

3. ผู้รับ: กรมอุตสาหกรรมฯ ED 2258 0992 5 TH
น้ำหนัก 2.358 Kg. TH 10400 สามเสนใน
N EMS ในประเทศ B100.00

รวมทั้งสิ้น B209.00
เงินสด B1,000.00
เงินทอน -B791.00

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะจัดส่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.thailandpost.co.th หรือ โทร. 1545
และ LINE : @thailandpost

อัตราค่าเสียหายอย่างสูง : ขึ้น
EMS 2,000 บาท กรณีฝากส่งสิ่งของ
มูลค่าสูงกว่า 2,000 บาท

POST Family เปลี่ยนทุกยอดการส่งเป็นคະແນສະສມ
สมาชิกตรวจสอบคະແນได้ในวันถัดไป
สมัครหรือตรวจสอบคະແນทาง



ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก [ตัวอย่าง : EF582568151TH]

ED225809925TH

ค้นหา



สำเร็จ!



* กรุณาใส่ , (Comma) คั่นหมายเลขสิ่งของ กรณีติดตามมากกว่า 1 รายการ
(ตัวอย่าง : EF582621151TH, EA666458151TH, RG453678925TH) สามารถใส่ได้สูงสุด 10

คำแนะนำ

สำหรับนักพัฒนา

สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ



TH

รายการค้นหา 1 รายการ



แชต



Excel



คัดลอก

1. ED225809925TH [ตัวอย่าง]

สามแสนใน

นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการ
ไปรษณีย์ สามแสนใน]

ชื่อผู้รับ : เอื้อมเดือน / เจ้าหน้าที่

เวรรับส่ง

สถานะ : ผู้รับได้รับสิ่งของ

เรียบร้อยแล้ว

พร

24

ม.ค.

2567 14:31 น.



รับเข้าระบบ



ระหว่างขนส่ง



ออกไปนำจ่าย



นำจ่ายสำเร็จ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน
คุณก็

เว็บไซต์ของเราใช้งาน
คุณก็เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสบการณ์การใช้
งานเว็บไซต์ให้
สามารถใช้งานได้ดียิ่ง
ขึ้น คุณสามารถเลือก
ที่จะยอมรับหรือ
ปฏิเสธการใช้งาน
คุณก็ได้ง่ายๆ โดยการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ "การตั้งค่าคุณก็"

ยกเลิก

ยอมรับทั้งหมด





PIMAI SALT CO., LTD.

OFFICE : 1st Floor A Room, 1016 Srfuengfung Building, Rama IV Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel (66 2) 633-9380-4 Fax. (66 2) 633-9390



ที่ PSC. 18/2567

17 มกราคม 2567

หน่วยงาน.....
เลขที่รับ.....
ผู้รับ(ตัวบรรจง).....

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด (3 เล่ม)
2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ทุก 6 เดือน

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803, 28808/16115, 28817/16294 และ
28818/16295 ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา เพื่อยื่นรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สระคุพันธ์)

ผู้ถือประทานบัตร

(ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562)

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางวราพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740

ได้รับเอกสารแล้ว

(นางสาววิภาวี แก้วกำไร)

เจ้าพนักงานธุรการ

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗



PIMAI SALT CO., LTD.

OFFICE : 1st Floor A Room, 1016 Srfuengfung Building, Rama IV Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel (66 2) 633-9380-4 Fax. (66 2) 633-9390



ที่ PSC. 19/2567

17 มกราคม 2567

หน่วยงาน.....

เลขที่รับ.....

ผู้รับ(ตัวบรรจง)...*บริษัท 3* ม.ค. 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด (3 เล่ม)
2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ทุก 6 เดือน

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803, 28808/16115, 28817/16294 และ
28818/16295 ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยังรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สระคูพันธุ์)

ผู้ถือประทานบัตร

(ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562)

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางวราพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256701-249

ชื่อโครงการ : โครงการเหมืองแร่เกลือหิน ประทานบัตรที่ 28793/15803

รอบรายงาน : ก.ค. 66 - จ.ค. 66

วันที่ยื่นรายงาน : 22/01/2567

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 3063

ผู้ยื่นรายงาน : วิชัย สระคุพันธ์

อีเมล : wichai@psc.co.th

โทรศัพท์ : 044201038



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development



3. สำเนาหนังสือการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1007.5/7820 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)



ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๗ ๘ ๒ ๐ .

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เกลือหิน โดยวิธีเหมืองละลายแร่ ประทานบัตรที่ ๒๘๗๙๓/๑๕๘๐๓ ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เกลือพิมาย จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๐๐๑๔.๒/๑๑๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่เกลือหิน โดยวิธีเหมืองละลายแร่ ประทานบัตรที่ ๒๘๗๙๓/๑๕๘๐๓ ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามขอให้โครงการเฝ้าระวังผลกระทบด้านเสียง เนื่องจากผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินพบผู้ผิดปกติหลายราย และกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อทราบด้วยแล้ว อนึ่ง การส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภา ธิญะธีรฉัตร)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ (วิลาสินี)

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



4. สำเนาหนังสือนำเสนอแนวทางการรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองเสนอต่อ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจำปี 2566



บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 1016 อาคารศรีเพ็ญทุ่ง ชั้น 1 ห้องเอ ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66 2) 633-9380-4 โทรสาร (66 2) 633-9390



ที่ PSC. 180/2566

หน่วยงาน.....
เลขที่รับ.....
ผู้รับ(ตัวบรรจง).....

18 ธันวาคม 2566

เรื่อง รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ปี 2566

เรียน สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ปี 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ปี 2566 ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง จำนวน 6 แปลงประทานบัตรเลขที่ 24938/14246, 24967/15171, 28808/16115, 28793/15803, 28817/16294 และ 28818/16295

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สระคูพันธุ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางวราพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740





บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 1016 อาคารศรีเพ็ญทุ่ง ชั้น 1 ห้องเอ ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66 2) 633-9380-4 โทรสาร (66 2) 633-9390



ที่ PSC. 179/2566

18 ธันวาคม 2566

หน่วยงาน.....
เลขที่รับ.....
ผู้รับ(ตัวบรรจง).....

เรื่อง รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ปี 2566

เรียน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ปี 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ปี 2566 ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง จำนวน 6 แปลงประทานบัตรเลขที่ 24938/14246, 24967/15171, 28808/16115, 28793/15803, 28817/16294 และ 28818/16295

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สระคุพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางวราพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
พินาย 30110
สาขาที่ 0307 Tel. 044-471342
TAX ID. 0105546095724

ใบรับเงิน

POS B09300000201663 RCPT#666454
19/12/2023 10:42:01 USER#suparak.pa
RC#301044 W2 TR#1840692

1. ผู้รับ: กรมโรงงาน ED 9494 7633 3 TH
อุตสาหกรรม
น้ำหนัก 0.434 Kg. TH 10400 สามแสนใน
N EMS ในประเทศ ฿52.00

2. ผู้รับ: สำนักงานนโยบาย ED 9494 7634 7 TH
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติ
น้ำหนัก 0.268 Kg. TH 10400 สามแสนใน
N EMS ในประเทศ ฿52.00

3. ผู้รับ: กรมอุตสาหกรรม ED 9494 7635 5 TH
พื้นที่ฐาน
น้ำหนัก 0.274 Kg. TH 10400 สามแสนใน
N EMS ในประเทศ ฿52.00

4. ผู้รับ: กองส่งเสริม ED 9494 7636 4 TH
เทคโนโลยีความปลอดภัย
น้ำหนัก 0.172 Kg. TH 10400 สามแสนใน
N EMS ในประเทศ ฿42.00

รวมทั้งสิ้น ฿198.00
เงินสด ฿1,000.00
เงินทอน -฿802.00

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะจัดส่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.thailandpost.co.th หรือ โทร. 1545
และ LINE : @thailandpost

อัตราค่าขนส่งโดยเฉลี่ยอย่างสูง : ขึ้น
EMS 2,000 บาท กรณีฝากส่งสิ่งของ
มูลค่าสูงกว่า 2,000 บาท

POST Family เปลี่ยนทุกยอดการส่งเป็นคะแนนสะสม
สมาชิกตรวจสอบคะแนนได้ในวันถัดไป
สมัครหรือตรวจสอบคะแนนทาง



คำแนะนำ

สำหรับนักพัฒนา

สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ



TH

ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก [ตัวอย่าง : EF582568151TH]

ED949476355TH

ค้นหา



Success!



* กรุณาใส่ , (Comma) คั่นหมายเลขสิ่งของ กรณีติดตามมากกว่า 1 รายการ

(ตัวอย่าง : EF582621151TH, EA666458151TH, RG453678925TH) สามารถใส่ได้สูงสุด 10

รายการต่อครั้ง สามารถติดตามสถานะสิ่งของผ่าน Thailand Post ได้แล้ว คลิกเลย....

รายการค้นหา 1 รายการ



แชร์



Excel



คัดลอก

1. ED949476355TH

สามเสนใน

นำจ่ายสำเร็จ

ชื่อผู้รับ : เอื้อมเดือน / เจ้าหน้าที

เวรรับส่ง

สถานะ : ผู้รับได้รับสิ่งของ

เรียบร้อยแล้ว

พร

20

ส.ค.
2566 15:01 น.

รับเข้าระบบ



ระหว่างขนส่ง



ออกไปนำจ่าย



นำจ่ายสำเร็จ

20/12/2566
15:01 น.

สามเสนใน

นำจ่ายสำเร็จ ~~เปลี่ยนชื่อผู้รับ~~ (ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว)20/12/2566
12:38 น.

สามเสนใน

อยู่ระหว่างการนำจ่าย

20/12/2566
06:36 น.

สามเสนใน

ถึงที่ทำการไปรษณีย์

20/12/2566
06:02 น.

ศป.EMS

อยู่ระหว่างการขนส่ง

20/12/2566
01:34 น.

ศป.นครราชสีมาอยู่ระหว่างการขนส่ง

19/12/2566
16:23 น.

พิมาย

อยู่ระหว่างการขนส่ง

19/12/2566
10:42 น.

พิมาย

รับฝาก





บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 1016 อาคารศรีเพ็ญพงษ์ ชั้น 1 ห้องเอ ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66 2) 633-9380-4 โทรสาร (66 2) 633-9390



ที่ PSC. 178/2566

หน่วยงาน.....

เลขที่รับ.....

ผู้รับ(ตัวบรรจง).....

18 ธันวาคม 2566

เรื่อง รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ปี 2566

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ปี 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ปี 2566 ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยังผลประกอบการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง จำนวน 6 แปลงประทานบัตรเลขที่ 24938/14246, 24967/15171, 28808/16115, 28793/15803, 28817/16294 และ 28818/16295

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สระสุพันธุ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางวราพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
พินาย 30110
สาขาที่ 0307 Tel. 044-471342
TAX ID. 0105546095724

ไม่รับเงิน

POS B09300000201663 RCPT#666454
19/12/2023 10:42:01 USER#suparak.pa
RC#301044 W2 TR#1840692

1. ผู้รับ: กรมโรงงาน ED 9494 7633 3 TH
อุตสาหกรรม
น้ำหนัก 0.434 Kg. TH 10400 สามแสนใน
N EMS ในประเทศ B52.00

2. ผู้รับ: สำนักงานโยธา ED 9494 7634 7 TH
และแผนกทรัพยากร
ธรรมชาติ
น้ำหนัก 0.268 Kg. TH 10400 สามแสนใน
N EMS ในประเทศ B52.00

3. ผู้รับ: กรมอุตสาหกรรม ED 9494 7635 5 TH
พื้นที่ฐาน
น้ำหนัก 0.274 Kg. TH 10400 สามแสนใน
N EMS ในประเทศ B52.00

4. ผู้รับ: กองส่งเสริม ED 9494 7636 4 TH
เทคโนโลยีความปลอดภัย
น้ำหนัก 0.172 Kg. TH 10400 สามแสนใน
N EMS ในประเทศ B42.00

รวมทั้งสิ้น B198.00
เงินสด B1,000.00
เงินทอน -B802.00

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะจัดส่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.thailandpost.co.th หรือ โทร. 1545
และ LINE : @thailandpost

อัตราค่าเสียหายอย่างสูง : ขึ้น
EMS 2,000 บาท กรณีฝากส่งสิ่งของ
มูลค่าสูงกว่า 2,000 บาท

POST Family เปลี่ยนทุกยอดการส่งเป็นคะแนนสะสม
สมาชิกตรวจสอบคะแนนได้ในวันถัดไป
สมัครหรือตรวจสอบคะแนนทาง



คำแนะนำ สำหรับนักพัฒนา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

G TH

ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก [ตัวอย่าง : EF582568151TH]

ED949476347TH

ค้นหา



Success!



* กรุณาใส่ , (Comma) ค้นหาหมายเลขสิ่งของ กรณีติดตามมากกว่า 1 รายการ

(ตัวอย่าง : EF582621151TH, EA666458151TH, RG453678925TH) สามารถใส่ได้สูงสุด 10

รายการต่อครั้ง สามารถติดตามสถานะสิ่งของผ่าน Thailand Post ได้แล้ว คลิกเลย....

รายการค้นหา 1 รายการ

แชร์ Excel คัดลอก

1. ED949476347TH

สามเสนใน

นำจ่ายสำเร็จ

ชื่อผู้รับ : จนท.เวรรับทปโก.2 / เจ้า

หน้าที่เวรรับส่ง

สถานะ : ผู้รับได้รับสิ่งของ

เรียบร้อยแล้ว

พร

20

ส.ค.
2566 16:25 น.

รับเข้าระบบ



ระหว่างขนส่ง



ออกป็นำจ่าย



นำจ่ายสำเร็จ

20/12/2566	สามเสนใน	นำจ่ายสำเร็จ
16:25 น.		ลงมือทำเอกสารนำจ่าย (ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว)
20/12/2566	สามเสนใน	อยู่ระหว่างการนำจ่าย
09:02 น.		
20/12/2566	สามเสนใน	ถึงที่ทำการไปรษณีย์
06:36 น.		
20/12/2566	ศป.EMS	อยู่ระหว่างการขนส่ง
06:02 น.		
20/12/2566	ศป.นครราชสีมา	อยู่ระหว่างการขนส่ง
01:34 น.		
19/12/2566	พิมาย	อยู่ระหว่างการขนส่ง
16:23 น.		
19/12/2566	พิมาย	รับฝาก
10:42 น.		





รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เกลือปimai จำกัด

โครงการเหมืองแร่เกลือหิน โดยวิธีเหมืองละลายแร่ ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803 ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

5. สำเนาแนวทางการรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองเสนอต่อกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจำปี 2566



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการ ฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองเสนอต่อกรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจำปี 2566

ประทานบัตร เลขที่ 24938/14246

ประทานบัตร เลขที่ 28793/15803

ประทานบัตร เลขที่ 28817/16294

ประทานบัตร เลขที่ 24967/15171

ประทานบัตร เลขที่ 28808/16115

ประทานบัตร เลขที่ 28818/16295



บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

เลขที่ 146 หมู่ 3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

**แนวทางการรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**

การรายงานครั้งที่...13.../วันที่...14...เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....2566...

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร.....บริษัท เกลือพิมาย จำกัด.....ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....
 หมายเลขประทานบัตร.....28793/15803.....หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....
 ที่ตั้ง ตำบล.....สัมฤทธิ์.....อำเภอ.....พิมาย.....จังหวัด.....นครราชสีมา.....
 ชนิดแร่.....NaCl.....วิธีการทำเหมือง.....เหมืองละลาย.....
 อายุประทานบัตร.....16.....ปี เริ่มตั้งแต่.....26 มิถุนายน 2551.....วันสิ้นสุดอายุ.....26 มิถุนายน 2567.....
 เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด.....299-0-91.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินดังนี้
 (✓) มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3 ฯลฯ).....299-0-91.....ไร่
 () ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ).....ไร่
 () อื่นๆ (ระบุ).....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน (✓) เปิดการทำเหมือง () หยุดการทำเหมือง
 พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....299-0-91.....ไร่
 จำนวนหน้าเหมือง.....31.....หลุมผลิต
 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ไร่
 พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....แห่ง
 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ไร่
 พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม.....ไร่
 จำนวนหลุมเหมืองที่ไม่ใช่ทำเหมืองแล้ว.....25.....หลุมผลิต ขนาด.....ไร่ ลึก.....เมตร
 พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....ไร่

**3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการทำเหมืองพื้นที่ในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับ
แผนผังโครงการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่
สุดท้าย)**

- () พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ () พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
 () พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม () ปลูกสร้างสวนป่า
 (✓) อื่น ๆ (ระบุ).....ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว.....

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....-.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....-.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ.....-.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด(กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ.....-.....

(/) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....60.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ทำโคกดินและปลูกไม้ยืนต้นตามแนวขอบแปลงประทานบัตร จำนวน 2,200 ต้น.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....-.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....-.....

รวมพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้ว.....ไร่

รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูก.....ต้น

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....บาท

5. แผนการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ที่จะดำเนินการต่อไป

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำต่อไปจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการ)

- () การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....-.....

- () การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....-.....

- () การปรับสภาพและฟื้นฟูมุมเหมืองที่ไม่ใช่ท่าเหมืองแล้ว

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....เมตร

วิธีดำเนินการ.....

- () การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด(กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ.....

- () การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

รวม.....ต้น

วิธีดำเนินการ.....

- () การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....-.....

- () การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....-.....

- () บ่อเก็บกักกากแร่ เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....-.....

5.2 แผนการติดตามตรวจสอบบำรุงรักษาและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(✓) แผนการบำรุงรักษาพืชพรรณไม้ในบริเวณที่ได้ฟื้นฟูฯ เนื้อที่.....60.....ไร่
 วิธีดำเนินการ...ปลูกซ่อม , ตัดแต่ง , ใส่ปุ๋ย และบำรุงดิน พร้อมทั้งทำแนวป้องกันไฟไหม้.....

(✓) แผนการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังโครงการสิ้นสุดแล้วต่อเนื่องจำนวน 5 ปี
 วิธีดำเนินการ.....ปลูกและบำรุงรักษาพืชพรรณไม้ในบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง.....

5.3 การจัดเตรียมงบประมาณ แผนกิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน (จำแนกรายกิจกรรม)บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....บาท

งบประมาณในการติดตามตรวจสอบและการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังสิ้นสุดโครงการ

จำนวน.....บาท

การดำเนินการตามแผนกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด (Gantt chart)

.....
(ตามเอกสารแนบท้าย).....

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย สรรคภูมพันธ์)

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเหมืองละลายแร่

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

(ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562)

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2566

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ


(ลงชื่อ).....

(.....)

วิศวกรควบคุม

วันที่.....

แผนผังโครงการฟื้นฟูและปลูกต้นไม้ยืนต้น บริเวณพื้นที่ประทานบัตร เลขที่ 28793/15803 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

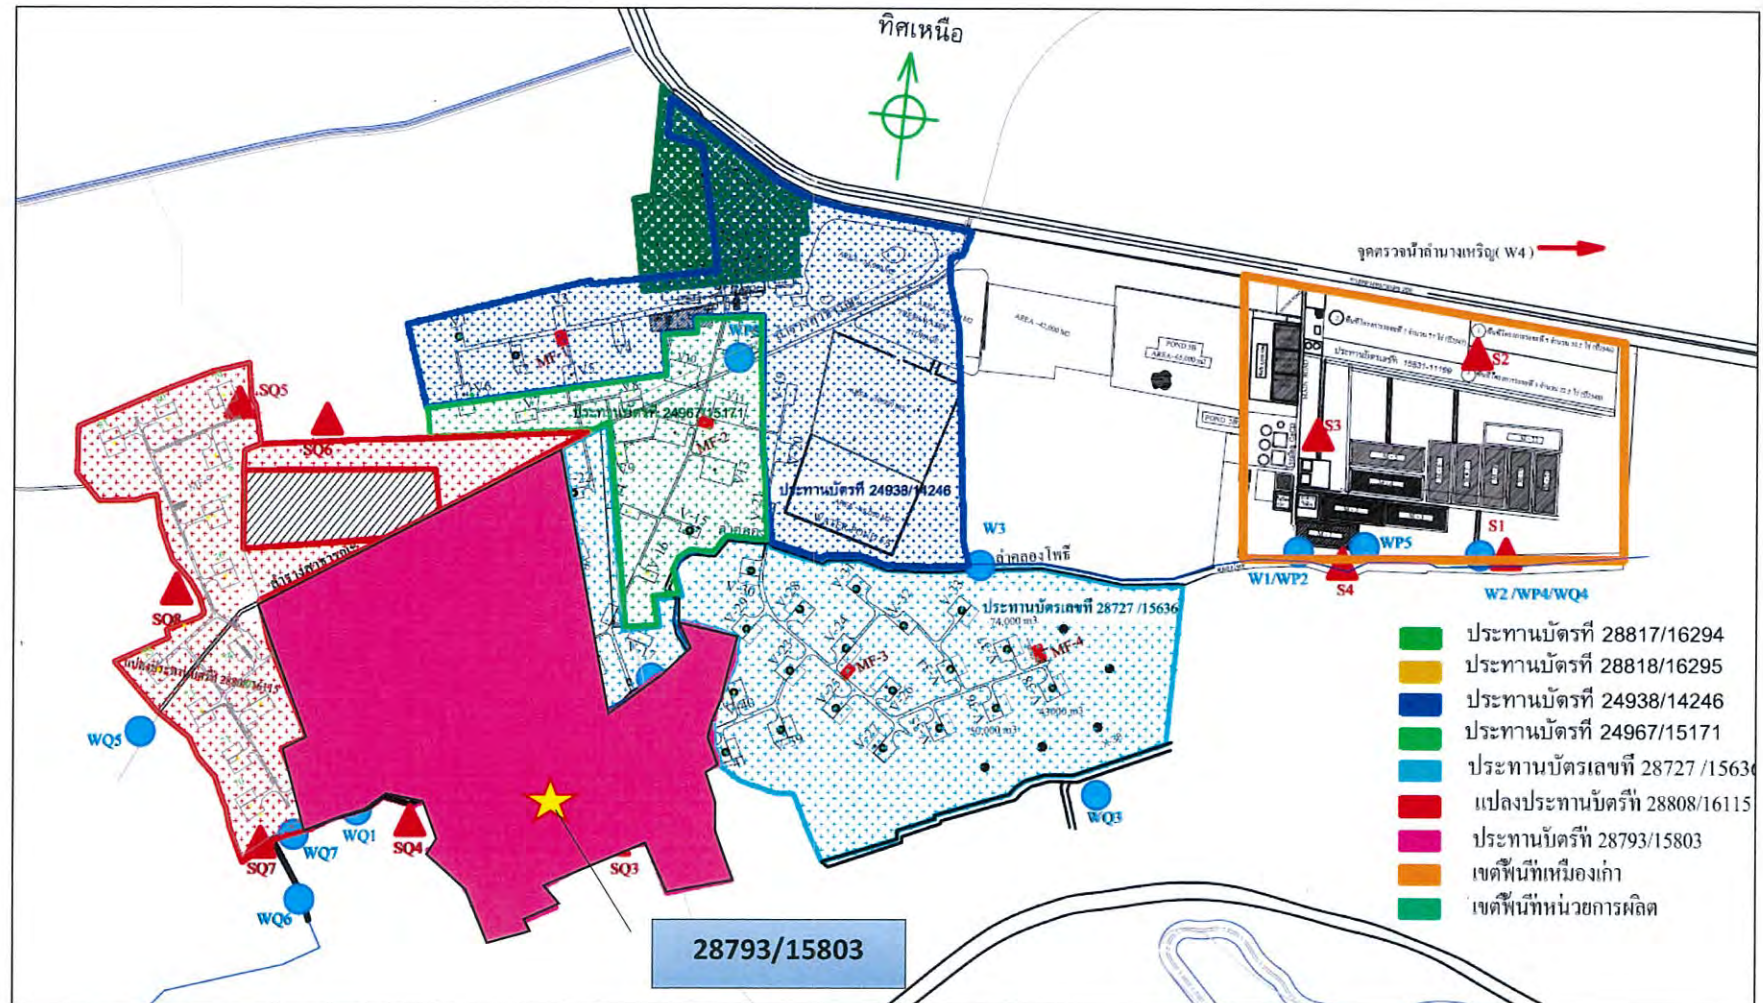





6. สำเนาหนังสือมติเห็นชอบให้เลื่อนการเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน ที่ ทส.1002.1/11260



ที่ ทส 1009.41260

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

27 ธันวาคม 2554

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่เกลือหินที่ 28793/15803

เรียน ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ที่ PSC 134/2554 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างดิน ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เกลือหินของ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ประทานบัตรที่ 28793/15803 ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา จากช่วงเดือนเมษายนและ ตุลาคม เป็นเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคมของทุกปี เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นช่วงฝนตกชุก มีปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการเก็บตัวอย่างดิน ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุง หรือแต่งแร่ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 36/2554 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างดินจากช่วงเดือนเมษายนและ ตุลาคม เป็นเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคมของทุกปี และให้มีการเก็บตัวอย่างดินในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เห็นชอบใน ครั้งนี้ในประทานบัตรอื่นๆ ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอยางชุมน้อย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6793

โทรสาร 0-2265-6616



7. สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับ โครงการเหมืองแร่
ประจำปี 2566



PIMAI SALT CO., LTD.

OFFICE : 1st Floor A Room, 1016 Srfuengfung Building, Rama IV Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel (66 2) 633-9380-4 Fax. (66 2) 633-9390



ที่ PSC. 8/2567

15 มกราคม 2567

หน่วยงาน.....
เลขที่รับ.....
ผู้รับ(ตัวบรรจง).....

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

เรียน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ปี 2566

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานและผลการดำเนินงานบริหารกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประจำปี 2566 แปลงประทานบัตร 28793/15803, 28808/16115, 28817/16294 และ 28818/16295 ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สระอุพันธุ์)

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเหมืองละลายแร่

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

(ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 19 เมษายน 2562)

ผู้ประสานงาน : นางวราพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
พินาม 30110
สาขาที่ 0307 Tel. 044-471342
TAX ID. 0105546095724
ใบรับเงิน

POS B09300000201663 RCPT#667704
16/01/2024 09:10:26 USER#suparak.pa
RC#301044 W2 TR#1843694

1. ผู้รับ: บ.เอจซี ED 2258 1918 0 TH
น้ำหนัก 0.790 Kg. TH 10330 รองเมือง
N EMS ในประเทศ B67.00

2. ผู้รับ: กรมอุตสาหกรรม ED 2258 1919 3 TH
น้ำหนัก 0.806 Kg. TH 10400 สามแสนใน
N EMS ในประเทศ B67.00

3. ผู้รับ: สำนักงานนโยบาย ED 2258 1920 2 TH
ทรัพยากร
น้ำหนัก 0.816 Kg. TH 10400 สามแสนใน
N EMS ในประเทศ B67.00

รวมทั้งสิ้น B201.00
เงินสด B500.00
เงินทอน -B299.00

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะจัดส่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.thailandpost.co.th หรือ โทร. 1545
และ LINE : @thailandpost

อัตราค่าเสียหายอย่างสูง : ขึ้น
EMS 2,000 บาท กรณีฝากส่งสิ่งของ
มูลค่าสูงกว่า 2,000 บาท

POST Family เปลี่ยนทุกยอดการส่งเป็นคะแนนสะสม
สมาชิกตรวจสอบคะแนนได้ในวันถัดไป
สมัครหรือตรวจสอบคะแนนทาง



คำแนะนำ สำหรับนักพัฒนา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

G TH

ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก [ตัวอย่าง : EF582568151TH]

ED225819193TH

ค้นหา



Success!



* กรุณาใส่ , (Comma) คั่นหมายเลขสิ่งของ กรณีติดตามมากกว่า 1 รายการ
(ตัวอย่าง : EF582621151TH, EA666458151TH, RG453678925TH) สามารถใส่ได้สูงสุด 10

รายการต่อครั้ง สามารถติดตามสถานะสิ่งของผ่าน Thailand Post ได้แล้ว คลิกเลย....

รายการค้นหา 1 รายการ

แชร์ Excel คัดลอก

1. ED225819193TH [ดูรายละเอียด]
สามเสนใน

นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการ
ไปรษณีย์ สามเสนใน]

ชื่อผู้รับ : เอื้อมเดือน / เจ้าหน้าที่

เวรรับส่ง

สถานะ : ผู้รับได้รับสิ่งของ

เรียบร้อยแล้ว

พร

17 ม.ค.
2567 14:31 น.

รับเข้าระบบ



ระหว่างขนส่ง



ออกไปนำจ่าย



นำจ่ายสำเร็จ

17/01/2567
14:31 น.

นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการไปรษณีย์ สายเขิน ติดต่อเจ้าหน้าที่
สามเสนใน] (เอื้อมเดือน/เจ้าหน้าที่เวร
รับส่ง) (ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว)

17/01/2567
12:05 น.

สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [
ที่ทำการไปรษณีย์ สามเสนใน]

17/01/2567
09:51 น.

สิ่งของถึง [ที่ทำการไปรษณีย์
สามเสนใน]

17/01/2567
08:26 น.

สิ่งของส่งออกจาก [ศูนย์คัดแยก
EMS] ไปยัง [ที่ทำการไปรษณีย์
สามเสนใน]



PIMAI SALT CO., LTD.

OFFICE : 1st Floor A Room, 1016 Srfuengfung Building, Rama IV Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel (66 2) 633-9380-4 Fax. (66 2) 633-9390



ที่ PSC. 7/2567

15 มกราคม 2567

หน่วยงาน.....
เลขที่รับ.....
ผู้รับ(ตัวบรรจง).....

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

เรียน สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ปี 2566

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานและผลการดำเนินงานบริหารกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประจำปี 2566 แปลงประทานบัตร 28793/15803, 28808/16115, 28817/16294 และ 28818/16295 ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา เพื่อยื่นรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สระสุพันธุ์)

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเหมืองละลายแร่

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

(ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 19 เมษายน 2562)

ผู้ประสานงาน : นางวราพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740





ที่ PSC. 9/2567

15 มกราคม 2567

หน่วยงาน.....
เลขที่รับ.....
ผู้รับ(ตัวบรรจง).....

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ปี 2566

ตามที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จึงขอส่งรายงานและผลการดำเนินงานบริหารกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประจำปี 2566 แปลงประทานบัตร 28793/15803, 28808/16115, 28817/16294 และ 28818/16295 ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย สรรสุพันธุ์)

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเหมืองละลายแร่

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

(ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 19 เมษายน 2562)

ผู้ประสานงาน : นางวราพร ศรีสวัสดิ์ แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร. 044-201303-8 ต่อ 719 โทรสาร 044-201303-8 ต่อ 740

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
พินาม 30110
สาขาที่ 0307 Tel. 044-471342
TAX ID. 0105546095724
ใบรับเงิน

POS B09300000201663 RCPT#667704
16/01/2024 09:10:26 USER#suparak.pa
RC#301044 W2 TR#1843694

1. ผู้รับ: ม.เอจซี่ ED 2258 1918 0 TH
น้ำหนัก 0.790 Kg. TH 10330 รongเมือง
N EMS ในประเทศ B67.00

2. ผู้รับ: กรมอุตสาหกรรม ED 2258 1919 3 TH
น้ำหนัก 0.806 Kg. TH 10400 สามเสนใน
N EMS ในประเทศ B67.00

3. ผู้รับ: สำนักงานนโยบาย ED 2258 1920 2 TH
ทรัพยากร
น้ำหนัก 0.816 Kg. TH 10400 สามเสนใน
N EMS ในประเทศ B67.00

รวมทั้งสิ้น B201.00
เงินสด B500.00
เงินทอน -B299.00

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะจัดส่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.thailandpost.co.th หรือ โทร. 1545
และ LINE : @thailandpost

อัตราค่าเสียหายอย่างสูง : ขึ้น
EMS 2,000 บาท กรณีฝากส่งสิ่งของ
มูลค่าสูงกว่า 2,000 บาท

POST Family เปลี่ยนทุกยอดการส่งเป็นคะแนนสะสม
สมาชิกตรวจสอบคะแนนได้ในวันถัดไป
สมัครหรือตรวจสอบคะแนนทาง





ติดตามสถานะสิ่งของ

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก [ตัวอย่าง : EF582568151TH]

ED225819202TH

ค้นหา



Success!



* กรุณาใส่ , (Comma) คั่นหมายเลขสิ่งของ กรณีติดตามมากกว่า 1 รายการ
(ตัวอย่าง : EF582621151TH, EA666458151TH, RG453678925TH) สามารถใส่ได้สูงสุด 10

รายการต่อครั้ง สามารถติดตามสถานะสิ่งของผ่าน Thailand Post ได้แล้ว คลิกเลย....

รายการค้นหา 1 รายการ



แชร์



Excel



คัดลอก

1. ED225819202TH [!!!!!!]
สามเสนใน

นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการ
ไปรษณีย์ สามเสนใน]

ชื่อผู้รับ : เจ้าหน้าที่เวรรับ
สนง.นโยบายฯ / เจ้าหน้าที่เวรรับ

ส่ง

สถานะ : ผู้รับได้รับสิ่งของ
เรียบร้อยแล้ว

พร

17

ม.ค.
2567 15:32 น.



รับเข้าระบบ



ระหว่างขนส่ง



ออกไปนำจ่าย



นำจ่ายสำเร็จ



17/01/2567
15:32 น.

นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการไปรษณีย์ สายเขิน ติดต่อเจ้าหน้าที่
สามเสนใน] (เจ้าหน้าที่เวรรับ
สนง.นโยบายฯ/เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง)
(ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว)



17/01/2567
11:36 น.

สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [
ที่ทำการไปรษณีย์ สามเสนใน]



17/01/2567
09:51 น.

สิ่งของถึง [ที่ทำการไปรษณีย์
สามเสนใน]



17/01/2567
08:26 น.

สิ่งของส่งออกจาก [ศูนย์คัดแยก
EMS] ไปยัง [ที่ทำการไปรษณีย์
สามเสนใน]





รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

โครงการเหมืองแร่เกลือหินโดยวิธีเหมืองละลายแร่ ประทานบัตรเลขที่ 28793/15803 ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

8. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
- กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567

ณ ห้องประชุม บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

คณะกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอรุณ อินเจริญศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท เกลือพิมาย จำกัด |
| 2. นายยุทธศักดิ์ โกศสมบัติ | ตัวแทนบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ฝ่ายบุคคล |
| 3. นางสาวอมรรัตน์ แก้วระวัง | ตัวแทนบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ฝ่ายบัญชี |
| 4. นางจินตนา นันทิประภา | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค |
| 5. นางสมนึก ดิยะไทยธาดา | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา |
| 6. นายสมศักดิ์ เจริญศิริ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตย |
| 7. นายอมร คิดเห็น | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท(ตัวแทนนายสิทธิรัตน์-
ธนาวัฒน์พิมล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท) |
| 8. นายธีระศักดิ์ เพ็ชรแท้ | ผู้ใหญ่บ้านลำโรง หมู่ 1 (ตัวแทนนายดำรงศ์ กอบพุดชา-
กานันตำบลธารปราสาท) |
| 9. นายละมุล เรียบร้อย | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ (ตัวแทนนายรัชชัย-
นิยม ไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์) |
| 10. นางสมบัติ โชติกลาง | ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเตย |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุวิทย์ โอพารณาเศรษฐ์ | ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด |
| 2. นายจักรพันธ์ จูทะพล | หัวหน้าแผนกเหมืองละลายแร่ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด |
| 3. นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ | พัฒนาการอำเภอโนนสูง |
| 4. นายธนา พิพิธกุล | พัฒนาการอำเภอพิมาย |
| 5. นางสาวเดือนเพ็ญ ขำผา | ผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา |
| 6. นายแพทย์อนุพงษ์ ชาวคอนไชย | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสูง |
| 7. นางสาวรัตนพร มนกลาง | หัวหน้างานห้องคลอดและหลังคลอดโรงพยาบาลโนนสูง |
| 8. นางอรติดา อินท่าอิฐ | หัวหน้างานตึกผู้ป่วยในพิเศษโรงพยาบาลโนนสูง |
| 9. นางจอมแก้ว พิลานนท์ | เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลตลาดแค |
| 10.นางสาวชญานุช นวลเสาวภาคย์ | ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา |
| 11.นางนาถยา พรสิมา | นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอโนนสูง |
| 12.นายสันติ ญาคีกลาง | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท |
| 13.นายธนกร สงนอก | สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท หมู่ 14 |
| 14.นายศักดิ์ชัย แก้วนอก | ผู้ใหญ่บ้านหัวทำนบ หมู่ 14 ตำบลธารปราสาท |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายอรุณ อินเจริญศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : สวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื้อหาการประชุมในวันนี้ ประกอบไปด้วย สรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2566 ตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งแจ้งงบประมาณกองทุนที่ได้รับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,983,931 บาท สรุปโครงการที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อใช้งบประมาณกองทุน ซึ่งบริษัทได้ทำการประเมินงานทุกโครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบเพื่อคณะกรรมการลงมติใช้งบประมาณกองทุนเพื่อระงับสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี 2567 เชิญคุณจักรพันธ์ดำเนินการประชุม

นายจักรพันธ์ : บริษัทแจ้งขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารสำหรับกองทุน ดังนี้

1. กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ
2. กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
3. กองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่เหมืองแร่

จากธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) เป็นธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2566

นายจักรพันธ์ : เงินงบประมาณกองทุนปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

1. กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ

ยกมาปี 2565	00.00 บาท
งบประมาณปี 2566	<u>550,000.00</u> บาท
รวมงบประมาณปี 2566	<u>550,000.00</u> บาท

2. กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ยกมาปี 2565	44,086.00 บาท
งบประมาณปี 2566	<u>1,400,000.00</u> บาท
รวมงบประมาณปี 2566	<u>1,444,086.00</u> บาท

สรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2566

1. กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ งบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 550,000.00 บาท

- 1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารรับบริการ 340 ตร.ม. (ส่วนต่อขยายปี 2565) ใช้เงินนอกงบประมาณกองทุน 80,250.00 บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 22 มกราคม 2566

- 1.2 โรงพยาบาลโนนสูง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต/ส่วนสูง/น้ำหนัก พร้อมระบบ Smart OPD จำนวน 1 เครื่อง ใช้เงินงบประมาณกองทุน 150,000.00 บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 31 มกราคม 2566
- 1.3 โรงพยาบาลพิมาย โครงการจัดซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง
ใช้เงินงบประมาณกองทุน 400,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 15 มิถุนายน 2566
- 1.7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เฉพาะ CPU จำนวน 1 เครื่อง ใช้เงินนอกงบประมาณกองทุน 15,000.00 บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 17 มกราคม 2566
2. กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ งบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 1,444,086.00 บาท
 - 2.1 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย 2 วัด ณ วัดท่าแดงและวัดดอนหวาย
ใช้เงินงบประมาณกองทุน 200,000.00 บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 - 2.2 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด สนับสนุนงานเทศกาลเที่ยวพิมาย วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2566
ใช้เงินงบประมาณกองทุน 20,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
 - 2.3 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด สนับสนุนงานรมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัด
 - 2.3.1 สนับสนุนผ่านจังหวัดนครราชสีมา
ใช้เงินงบประมาณกองทุน 5,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 9 มีนาคม 2566
 - 2.3.2 สนับสนุนผ่านกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย
ใช้เงินงบประมาณกองทุน 5,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 8 มีนาคม 2566
 - 2.4 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด งานวันเด็กแห่งชาติ
ใช้เงินงบประมาณกองทุน 19,907.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 14 มกราคม 2566
 - 2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โครงการสวดดีวีกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
ใช้เงินงบประมาณกองทุน 20,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 8 มีนาคม 2566
 - 2.6 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ/งานสงกรานต์
สนับสนุนเกลือมูลค่า 20,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 11 เมษายน 2566
 - 2.7 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสัมฤทธิ์
ใช้เงินงบประมาณกองทุน 30,000.00 บาท (ไม่มีการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน)
 - 2.10 สถานีตำรวจภูธรโนนสูง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง
(ห้องวิทยุ, คุมผู้ต้องหา, ประชุม, สอบสวน) ใช้เงินงบประมาณกองทุน 104,860.00 บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 17 มกราคม 2566
 - 2.13 สถานีตำรวจภูธรพิมาย โครงการก่อสร้างสถานที่เก็บรถของกลาง (ลานคอนกรีต 19 ม. x 23.5 ม. x 12 ซม.) ใช้เงินงบประมาณกองทุน 448,972.00 บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

2.16 วัดดอนหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในวัดดอนหวาย

ส่วนที่ 1 (5 ม. x 130 ม. x 12 ซม.) ใช้เงินงบประมาณกองทุน 465,985.00 บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 6 มกราคม 2566

2.17 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายบ้านตะขบหมู่ 4

จำนวน 6 เครื่อง ใช้เงินงบประมาณกองทุน 60,531.00 บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 31 มกราคม 2566

2.21 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเตย โครงการจัดซื้อเครื่องสีข้าว เครื่องซัด (สูญญากาศ/เท้าเหยียบ) และฉลากบรรจุภัณฑ์

ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 59,900.00 บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

สรุปปี 2566 ใช้งบประมาณกองทุนเป็นเงินทั้งสิ้น

1. กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

งบประมาณ 550,000.00 บาท

ใช้ไป 550,000.00 บาท

คงเหลือ 0.00 บาท

2. กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

งบประมาณ 1,444,086.00 บาท

ใช้ไป 1,410,155.00 บาท

คงเหลือ 33,931.00 บาท

หมายเหตุ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ลำดับที่ 2.7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ตำบลสัมฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ จำนวนเงิน 30,000.00 บาท ทาง

หน่วยงานยังไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณยกไป 2567

รวมงบประมาณกองทุนใช้ไป เป็นเงินทั้งสิ้น 1,960,155.00 บาท

คงเหลืองบประมาณกองทุนยกไป ปี 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 33,931.00 บาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 โครงการที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ นำเสนอเพื่อพิจารณาใช้งบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี 2567

นายจักรพันธ์ : ขอแจ้งยอดเงินงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เงินงบประมาณกองทุนปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

1. กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ยกมาปี 2566 00.00 บาท

งบประมาณปี 2567 550,000.00 บาท

รวมงบประมาณปี 2567 550,000.00 บาท

2. กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ยกมาปี 2566	33,931.00 บาท
งบประมาณปี 2567	1,400,000.00 บาท
รวมงบประมาณปี 2567	1,433,931.00 บาท

หน่วยงานนำเสนอโครงการเพื่อคณะกรรมการพิจารณา ในส่วนของโครงการที่หน่วยงานได้นำส่งมาเพื่อพิจารณาใช้งบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี 2567 นั้น บริษัทได้ดำเนินการประเมินราคาและจัดทำตารางสรุปโครงการเพื่อคณะกรรมการ ได้พิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ งบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 550,000.00 บาท

1.1 โรงพยาบาลพิมาย จัดซื้อหัวต่อเลื่อยตัดกระดูก (ให้กับผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ)

ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 345,399.00 บาท

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรดำเนินการมติที่ประชุมวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยใช้งบประมาณกองทุนเป็นเงิน 345,399.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 3 มกราคม 2567

1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค ก่อสร้างห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ Sterile Supply

ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 290,000.00 บาท

(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค ขอดอนโครงการเนื่องจากได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)

1.3 โรงพยาบาลโนนสูง จัดซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก/อัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 250,000.00 บาท

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรดำเนินการโดยใช้งบประมาณกองทุน เป็นเงิน 200,000.00 บาท (โรงพยาบาลขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 50,000 บาท)

สรุปโครงการที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 545,399.00 บาท คงเหลืองบประมาณงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 4,601.00 บาท

2. กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ งบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 1,433,931.00 บาท

2.1 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ทอดกฐินสามัคคี

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณกองทุน เป็นเงิน 200,000.00 บาท

2.2 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด สนับสนุนงานเทศกาลเที่ยวพิมาย

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณกองทุน เป็นเงิน 20,000.00 บาท

2.3 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด สนับสนุนงานรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัด

2.3.1 สนับสนุนผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณกองทุน เป็นเงิน 5,000.00 บาท

2.3.2 สนับสนุนผ่านกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้เงินงบประมาณกองทุน
เป็นเงิน 5,000.00 บาท

2.4 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด งานวันเด็กแห่งชาติ

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณกองทุน
เป็นเงิน 20,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 13 มกราคม 2567
โดยใช้งบประมาณกองทุนเป็นเงิน 19,971.00 บาท

2.5 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด สนับสนุนงานแข่งเรือประเพณี องค์การบริหารส่วนตำบล- กระเบื้องใหญ่ ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 20,000.00 บาท

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณกองทุน
เป็นเงิน 20,000.00 บาท

2.6 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โครงการสวดวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 50,000.00 บาท

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณกองทุน
เป็นเงิน 50,000.00 บาท

2.7 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ/งานสงกรานต์

ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 20,000.00 บาท (สนับสนุนเป็นเกลือ)

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนเป็นเกลือมูลค่า 20,000 บาท

2.8 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลสัมฤทธิ์

ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 30,000.00 บาท

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณกองทุน
เป็นเงิน 30,000.00 บาท

2.9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาด 15 ม. X 32 ม.

(ถมดินสูง และพื้นคอนกรีต) ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 484,600.00 บาท

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

2.10 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา โครงการก่อสร้างบ้านพักครู โครงสร้างชั้นเดียว 1 หลัง

(2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ) ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 428,446.00 บาท

(หน่วยงานขอถอนโครงการเพื่อคณะกรรมการ พิจารณาโครงการที่ 2.18)

2.11 บ้านหนองแห่น หมู่ 19 ต.ธารปราสาท โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม กว้าง 9 ม.

ยาว 18 ม. (หลังคา, เสา และพื้น) ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 480,000.00 บาท

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 เนื่องจาก
สถานที่ก่อสร้างไม่เหมาะสมหน่วยงานสามารถนำเสนอโครงการนี้ได้
เมื่อมีสถานที่ก่อสร้างที่เหมาะสมแล้ว

2.12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตย ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารรับบริการ กว้าง 0.3 ม ยาว 64 ม. ลึก 0.5 ม. ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 234,000.00 บาท

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณกองทุน
เป็นเงิน 100,000.00 บาท (ปรับปรุงแก้ไขรางระบายน้ำเดิม)

2.13 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ก่อสร้างศาลาประชาคม กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม.
(หลังคา, เสา และพื้น) บ้านหัวทำนบ หมู่ 14

ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 650,000.00 บาท

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณกองทุน
เป็นเงิน 550,000.00 บาท (เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างและปรับลดขนาด
เป็น กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ 150 คน)

2.14 องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บ้านสามแยกตลาดแค
หมู่ 12 จำนวน 6 เครื่อง ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 60,000.00 บาท

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

2.15 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โครงการสนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออก
พรรษา ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 20,000.00 บาท

(หน่วยงานขอถอนโครงการเพื่อคณะกรรมการ พิจารณาโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน)

2.16 บ้านค้ำ หมู่ 8 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บ.ค้ำ ม.8 ต. สัมฤทธิ์ จำนวน 6 เครื่อง
ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 60,000.00 บาท

(หน่วยงานขอถอนโครงการเพื่อคณะกรรมการ พิจารณาโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน)

1.17 โรงเรียนบ้านท่าแดง รางน้ำอาคารเรียนชั้นอนุบาล/ปรับปรุง slope หลังคา อาคาร โรง
อาหาร ไม่มีราคาประเมินจากหน่วยงาน

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณกองทุน
เป็นเงิน 320,000.00 บาท

2.18 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา โครงการซ่อมอาคารอเนกประสงค์ (ปรับพื้น, เสา, เเวที,
หลังคา, งานสี) ราคาประเมินจากหน่วยงาน เป็นเงิน 698,843.00 บาท

ผลการพิจารณา : คณะกรรมการเห็นควรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณกองทุน
เป็นเงิน 80,000.00 บาท (ทำเฉพาะรางระบายน้ำส่วนซ่อมเสาบริษัท
เกลือพิมายดำเนินการให้)

สรุปโครงการที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน 11 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,399,971.00 บาท งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่คงเหลือ
เป็นเงิน 33,960.00 บาท

รวมงบประมาณกองทุนใช้ไปปี 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,945,370.00 บาท ยอดเงินคงเหลือ
ยกไปปี 2568 เป็นเงิน 38,561.00 บาท

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ประธาน : สำหรับโครงการที่ได้รับมติจากที่ประชุมให้ดำเนินการในปี 2567 นี้ บริษัทจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกและทุกโครงการที่บริษัทเข้าไปดำเนินการต้องได้มาตรฐานการก่อสร้างเพื่อทุกหน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมและทำการลงมติใช้เงินงบประมาณกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.....
(นางสาววิภา ญาดิกกลาง)
ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....
(นางจินตนา นันทิประภา) ตัวแทนคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายอรุณ อินเจริญศักดิ์) ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ตารางสรุปโครงการเสนอคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บริษัทเกลือพิมาย จำกัด เพื่อพิจารณาใช้งบประมาณปี 2566

รายการ	โครงการ	หน่วยงาน	ราคาประเมิน หน่วยงาน	ราคาประเมิน PSC	ราคา ดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ (เงินงบประมาณ 550,000.00 บาท)						
1.1	เปลี่ยนหลังคาอาคารบริการ 340 ตร.ม.	รพ.สต.สัมฤทธิ์พัฒนา	250,000.00	80,250.00		22 ม.ค. 66	ใช้งบนอกกองทุนสนับสนุน (ส่วนต่อขยายปี 2565)
1.2	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต/ส่วนสูง/น้ำหนัก พร้อมระบบ Smart OPD	รพ. โนนสูง	480,000.00	150,000.00	150,000.00	31 ม.ค. 66	ขอ 3 เครื่อง พิจารณาให้ 1 เครื่อง
1.3	ตุ๋มเด็ก	รพ. พิมาย	550,000.00	400,000.00	400,000.00	15 มิ.ย. 66	ส่งลำซา/ขาดแคลน semiconductor
1.4	ก่อสร้างห้องน้ำ ชาย 1ห้อง/หญิง 1 ห้อง	รพ.สต.ตลาดแค					ทางหน่วยงานขอถอนโครงการ
1.5	ซ่อมแซมพื้น ถนน/ลานจอดรถด้านหน้า รพ.สต.	รพ.สต.ตลาดแค					ทางหน่วยงานขอถอนโครงการ
1.6	ก่อสร้างห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ Sterile Supply	รพ.สต.ตลาดแค	290,000.00				ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์
1.7	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เฉพาะ CPU จำนวน 2 เครื่อง	รพ.สต.ตลาดแค		15,000.00		17 ม.ค. 66	พิจารณาให้ 1 เครื่อง ใช้งบนอกกองทุนสนับสนุน
	รวม		1,570,000.00	630,250.00	550,000.00		
	คงเหลือยกไปปี 2567						
2	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ (เงินงบประมาณ 1,444,086.00 บาท)						
2.1	ทอดกฐินสามัคคี	บจก.เกลือพิมาย	200,000.00	200,000.00	200,000.00	8 พ.ย. 66	วัดบ้านท่าแดงและวัดดอนหวาย วันที่ 8 พ.ย. 66
2.2	สนับสนุนเทศกาลเที่ยวพิมาย	บจก.เกลือพิมาย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3 พ.ย. 66	กำหนดจัดงาน วันที่ 8-12 พ.ย. 66
2.3	งานรณรงค์ใส่ใจสุขภาพชาดจังหวัด						
2.3.1	สนับสนุนผ่านอาสาสมัครชมรมจังหวัดนครราชสีมา	บจก.เกลือพิมาย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	9 มิ.ค. 66	สนับสนุนผ่านอาสา จ. นครราชสีมา
2.3.2	สนับสนุนผ่านอาสาชาดพิมาย		5,000.00	5,000.00	5,000.00	8 มิ.ค. 66	
2.4	งานวันเด็กแห่งชาติ	บจก.เกลือพิมาย	20,000.00	19,907.00	19,907.00	14 ม.ค. 66	
2.5	สนับสนุนงานทุ่งสัมฤทธิ์	อบต. สัมฤทธิ์	50,000.00	20,000.00	20,000.00	8 มิ.ค. 66	
2.6	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ/งานสงกรานต์	อบต. สัมฤทธิ์	20,000.00	20,000.00		11 เม.ย. 66	สนับสนุนเกลือมูลค่า 20,000 บาท
2.7	สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด	อบต. สัมฤทธิ์	30,000.00	30,000.00			หน่วยงานไม่ขอรับการสนับสนุน
2.8	ถนน คสล ภายในวัดกว้าง 5 ม. ยาว 108 ม.	วัดป่าสันนิบาต	75,000.00	238,788.00			ความหนา 10 ซม.
2.9	ก่อสร้างศาลาประชาคม กว้าง 8 ม. ยาว 23 ม. (หลังคา, เสา และพื้น)	บ้านหนองแหวน ม. 19					ควรใช้ร่วมกับ หมู่ 10, ระยะทางห่างกัน 470 ม.
2.10	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง	สภ. โนนสูง	150,000.00	104,860.00	104,860.00	17 ม.ค. 66	4 เครื่อง,ห้องวิทยุ,คอมพิวเตอร์หา,ประชุม,สอบสวน
2.11	ก่อสร้างศาลาประชาคม กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. (หลังคา, เสา และพื้น)	อบต. ธารปราสาท	650,000.00				บ้านหัวท่านบ หมู่ 14
2.12	ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (หลังคา ผนัง ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ)	ร.ร. ธารปราสาท	1,914,285.00				
2.13	ก่อสร้างสถานที่เก็บรถของกลาง (ลานคอนกรีต 19 ม. x 23.5 ม. x 12 ซม.)	สภ. พิมาย	271,000.00	448,972.00	448,972.00	15 มิ.ย. 66	ทาง สภ.ยกระดับ basement ให้ใกล้เคียงอาคารหลัก
2.14	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สำหรับประชาชน (ขนาดกว้าง 3.6 ม. X ยาว 6 ม.)	สภ. พิมาย	167,000.00				เสนอโครงการเดิม ปี 2565
2.15	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	ร.ร. บ้านวังม่วง					นักเรียน 41 คน
2.16	ถนน คสล ภายในวัดกว้าง 5 ม. ส่วนที่ 1 ยาว 130 ม. ส่วนที่ 2 ยาว 23 ม.	วัดดอนหวาย		465,985.00	465,985.00	6 ม.ค. 66	ความหนา 12 ซม. ให้ส่วนที่ 1 ยาว 130 ม. กว้าง 5 ม.
2.17	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บ.ดะขบ ม.4 จำนวน 6 เครื่อง	อบต. ธารปราสาท	60,000.00	60,531.00	60,531.00	31 ม.ค. 66	
2.18	ต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์/ต่อเติมหลังคาหอประชุม	ร.ร.บ้านท่าแดง	126,000.00				
2.19	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (กว้าง 20 ม. X ยาว 30 ม. X สูง 6 ม.)	ร.ร.บ้านสัมฤทธิ์	1,430,000.00				นักเรียน 237 คน
2.20	แผงป้ายไฟตั้งด้าน "หยุดตรวจ" จำนวน 2 เครื่อง	อำเภอพิมาย		34,240.00			
2.21	จัดซื้อเครื่องสีข้าว เครื่องซี้ด(สุญญากาศ/เท้าเหยียบ) และฉลากบรรจุภัณฑ์	ศูนย์เรียนรู้บ้านเดย	59,900.00	59,900.00	59,900.00	31 ส.ค. 66	
	รวม		5,253,185.00	1,733,183.00	1,410,155.00		
	รวมทั้งสิ้น		6,823,185.00	2,363,433.00	1,960,155.00		
	คงเหลือยกไปปี 2567				33,931.00		
	คงเหลือยกไปปี 2567 ทั้งสิ้น				33,931.00		

ตารางสรุปโครงการเสนอคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ บริษัทเกลือพิมาย จำกัด เพื่อพิจารณาใช้งบประมาณปี 2567

รายการ	โครงการ	หน่วยงาน	ราคาประเมิน หน่วยงาน	ราคาประเมิน PSC	ราคา ดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ (เงินงบประมาณ 550,000.00 บาท)						
1.1	จัดซื้อหัวต่อท่อตัดกระดูก (ใช้กับป้อนศัลยกรรมกระดูกและข้อ)	รพ. พิมาย	345,399.00	345,399.00	345,399.00	3 ม.ค. 67	
1.2	ก่อสร้างห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ Sterile Supply	รพ.สต.ตลาดแค	290,000.00				ทาง อบจ. นม. เสนองบประมาณสร้างอาคารใหม่
1.3	จัดซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก/อัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์	รพ. โนนสูง	250,000.00	200,000.00	200,000.00	24 ม.ค. 67	
	รวม		885,399.00	545,399.00	545,399.00		
	คงเหลือยกไปปี 2568				4,601.00		
2	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ (เงินงบประมาณ 1,433,931.00 บาท)						
2.1	ทอดกฐินสามัคคี	บจก.เกลือพิมาย	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
2.2	สนับสนุนเทศกาลเที่ยวพิมาย	บจก.เกลือพิมาย	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
2.3	งานรณรงค์ใส่ใจสุขภาพชาติจังหวัด						
2.3.1	สนับสนุนผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา	บจก.เกลือพิมาย	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2.3.2	สนับสนุนผ่านกาชาดพิมาย		5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2.4	งานวันเด็กแห่งชาติ	บจก.เกลือพิมาย	20,000.00	19,971.00	19,971.00	13 ม.ค. 67	
2.5	สนับสนุนงานแข่งเรือประเพณี (อบต. กระเบื้องใหญ่)	บจก.เกลือพิมาย	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
2.6	สนับสนุนงานทุ่งสัมฤทธิ์	อบต. สัมฤทธิ์	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
2.7	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ/งานสงกรานต์	อบต. สัมฤทธิ์	20,000.00	20,000.00			สนับสนุนเกลือมูลค่า 20,000 บาท
2.8	สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด	อบต. สัมฤทธิ์	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
2.9	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาด 15 ม. X 32 ม. (ถมดินสูง และพื้นคอนกรีต)	ร.ร. ชุมชนบ้านวังหิน	484,600.00				
2.10	ก่อสร้างบ้านพักครูโครงสร้างชั้นเดียว 1 หลัง (2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)	ร.ร. ธารปราสาท	428,446.00				
2.11	ก่อสร้างศาลาประชาคม กว้าง 9 ม. ยาว 18 ม. (หลังคา, เสา และพื้น)	บ้านหนองแหน ม. 19	480,000.00				
2.12	ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารรับบริการ กว้าง 0.3 ม ยาว 64 ม. สึก 0.5 ม.	รพ.สต.บ้านเคย	234,000.00	100,000.00	100,000.00		
2.13	ก่อสร้างศาลาประชาคม กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. (หลังคา, เสา และพื้น)	อบต. ธารปราสาท	650,000.00	550,000.00	550,000.00		บ้านหัวท่านบ หมู่ 14 ประชากร 150 คน ขนาด 6x12 ม.
2.14	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย น.สามแยกตลาดแค ม.12 จำนวน 6 เครื่อง	อบต. ธารปราสาท	60,000.00				
2.15	สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาวเทศกาลออกพรรษา	อบต. สัมฤทธิ์	20,000.00				
2.16	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย น.คส. ม.8 ต. สัมฤทธิ์ จำนวน 6 เครื่อง	บ้านคส. ม. 8	60,000.00				
2.17	รื้อน้ำอาคารเรียนชั้นอนุบาล/ปรับปรุง slope หลังคา อาคารโรงอาหาร	ร.ร. บ้านท่าแดง		320,000.00	320,000.00		
2.18	ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ปรับพื้น, เสา, เเวที, หลังคา, งานสี)	ร.ร. ธารปราสาท	698,843.00	80,000.00	80,000.00		ขอสนับสนุนเฉพาะรายงบรายน้ำ
	รวม		3,485,889.00	1,419,971.00	1,399,971.00		
	รวมทั้งสิ้น		4,371,288.00	1,965,370.00	1,945,370.00		
	คงเหลือยกไปปี 2568				33,960.00		
	คงเหลือยกไปปี 2568 ทั้งสิ้น				38,561.00		



9. สำนามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- แปลงประทานบัตรเลขที่ 28793/15803

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการเหมืองแร่เกลือหิน คำขอประทานบัตรที่ 8/2545 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 28793

ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ของบริษัท เกลือฟิมาย จำกัด

อี.

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกัน แก๊สและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป)

โครงการเหมืองแร่เกลือหิน คำขอประทานบัตรที่ 8/2545 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 28793

ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิจิตร จังหวัดนครราชสีมา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1 มาตรการทั่วไป	1) หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ถือประทานบัตร ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	2) หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	3) ให้ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่ และพื้นที่ที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ และรายงานผลทุกปี	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....  บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....1/26.....หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ-1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4) ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้องรายงาน และขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้ว พบว่า เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	5) ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	6) ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	-	อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... วิธ..... บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน..... ๒/๒๕..... หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกัน แก๊สและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่เกลือหิน คำขอประทานบัตรที่ 8/2545 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 28793

ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก๊สและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1 สภาพภูมิประเทศ ผลกระทบจากการที่พื้นที่ นาบางส่วนถูกยกระดับ เป็นคันถนน Platform หัวบ่อ และมีบ่อรองรับ Cutting ลึก 1.5 เมตร อยู่ข้าง Platform	• ระยะเตรียมการและระยะดำเนินการ			
	1) ในการขุดเจาะบ่อผลิตน้ำเกลือเข้มข้น จะต้องปรับสภาพพื้นที่บริเวณบ่อให้เรียบร้อย ด้านข้างของบ่อที่ยกสูงขึ้น และไหล่ถนน จะต้องบดอัดและปลูกหญ้าคลุมเพื่อป้องกัน การชะล้างพังทลายของดิน	พื้นที่โครงการ	ดำเนินการในช่วงการขุดเจาะ บ่อผลิตน้ำเกลือและดูแลให้ดี ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	2) บ่อรองรับ Cutting เมื่อปิดบ่อ หากมีเศษสิ่งวัสดุปนเปื้อน ต้องนำออกไปจัดการอย่าง เหมาะสม และปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย หรืออาจปล่อยไว้ใช้ประโยชน์โดยปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้มีความกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ โดยเฉพาะเมื่อปิด บ่อผลิตน้ำเกลือแล้ว	เจ้าของโครงการ
	3) ดำเนินการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ประทานบัตร ตามแผนงานในเอกสารแนบ 1 โดยปลูก ไม้ยืนต้นที่สามารถเพาะเมล็ดและหาได้ในท้องถิ่น เช่น นนทรีย์ มะขามเปรี้ยว ชี้เหล็ก คุณ	พื้นที่ประทานบัตร	ดำเนินการปลูกตามแผนงาน และมีการดูแลรักษา ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
2 คุณภาพอากาศ ผลกระทบจากฝุ่นละออง เนื่องจากการทำถนน ลำลองเข้าไปยังบริเวณ บ่อผลิตน้ำเกลือ	• ระยะเตรียมการ			
	1) รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างถนน จะต้องปิดคลุมมิดชิด เพื่อลดการรบกวนของดิน หิน ที่บรรทุกลงบนถนนสาธารณะและถนนในขอบเขตพื้นที่บริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิด ฝุ่นฟุ้งกระจาย	พื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงการเตรียมการ	เจ้าของโครงการ ร่วมกับผู้รับเหมา
	2) จำกัดความเร็วรถบรรทุกไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเข้ามาในขอบเขตพื้นที่ โครงการ เพื่อลดการเกิดฝุ่นจากถนน	พื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงการเตรียมการ	เจ้าของโครงการ ร่วมกับผู้รับเหมา
	3) ในกรณีที่เป็น เช่น อากาศแห้งมาก ลมแรง ควรมีการฉีดพรมน้ำตามแนวถนนที่ กำลังก่อสร้าง	พื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงการเตรียมการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....5/26.....หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ-1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ระยะดำเนินการ 1) จำกัดความเร็วรถที่แล่นเข้าไปตรวจสอบบริเวณ Platform หัวบ่อ ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากถนน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
3 สภาพธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว ผลกระทบจากการนำเกลือหินบางส่วนออกจากชั้นแร่ อันอาจเป็นผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างทางธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว	ระยะเตรียมการ 1) มีการขุดเจาะสำรวจสภาพทางธรณีวิทยาและแหล่งแร่ ศึกษาสภาพชั้นดิน ชั้นหิน นำแท่งเกลือตัวอย่างที่ขุดเจาะได้มาศึกษาและทดสอบความแข็งแรง ค่าความสามารถในการละลายน้ำ ลักษณะสมบัติและส่วนประกอบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบและวางแผนควบคุมรูปร่างโพรง ตามหลักการที่กำหนดไว้	พื้นที่โครงการ	ในช่วงเตรียมการทำเหมือง	เจ้าของโครงการ
	2) ในระหว่างการเจาะ จะมีการควบคุมให้เป็นไปตามการออกแบบ โดยมีการเก็บ Cutting ในน้ำโคลนทุกระยะ 2 เมตรเพื่อตรวจสอบ มีการวัดทิศทางของรูเจาะทุกระยะ 15-20 เมตร ด้วยเครื่อง Single Shot และควบคุมให้รูเจาะเบี่ยงเบนจากแนวตั้งไม่เกิน 2.0 องศา เมื่อเจาะถึงหินเกลือชั้นล่าง ทำการตรวจเช็คหลุมเจาะโดยทำ Gamma Ray Log และ Density and Caliper Log เพื่อตรวจสอบและแปลผลโครงสร้างและส่วนประกอบทางธรณีวิทยาอีกครั้ง	พื้นที่โครงการ	ในช่วงเตรียมการทำเหมือง ระหว่างการขุดเจาะป้อนผลิตน้ำเกลือ	เจ้าของโครงการ
	ระยะดำเนินการ 1) ดำเนินการละลายแร่ตามแผนการทำเหมืองที่กำหนด โดยมีรัศมีโพรงเกลือเฉลี่ยประมาณ 35 เมตร สูงสุดที่ 40 เมตร ความสูงโพรงเกลือประมาณ 53 เมตร และเหลือเกลือเพื่อความแข็งแรงทางด้านบน หนาอย่างน้อย 25 เมตร ระยะห่างแต่ละโพรงเกลือไม่น้อยกว่า 120 เมตร ปลอยเกลือหินส่วนที่เหลือไว้เป็นเสาค้ำยัน ทั้งนี้ มีจำนวนโพรงเกลือในพื้นที่โครงการไม่เกิน 26 โพรง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....4/56.....หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ-2)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3 สภาพธรณีวิทยา และแผ่นดินทรุด (ต่อ)	2) มีการควบคุมระบบการละลายเกลือตามวิธีการที่กำหนด โดยมีการบันทึกและตรวจวัดสิ่งที่น้ำเข้าและนำออกจากระบบ (ทำ Mass Balance) วิเคราะห์ความสูญหายหรือเพิ่มขึ้น ภายในระบบ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	3) ควบคุมอัตราการขุดน้ำละลายหินเกลือ โดยคำนวณจากแรงดันภายในบ่อไม่ให้เกินแรงดันที่ยอมให้ได้ของชั้นหินเกลือ และ ความเข้มข้นของน้ำเกลือที่ต้องการ โดยจัดทำตารางกำหนดแต่ละบ่อ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	4) ติดตามควบคุมการเปลี่ยนแปลงขนาดโพรงโดยการสำรวจด้วยวิธี Sonar Survey	พื้นที่โครงการ	ช่วงดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	5) สร้างหมุดตรวจสอบระดับ (Bench Mark) ของผิวดิน โดยดำยระดับจากหมุดระดับที่สร้างขึ้น โดยกรมทางหลวงหรือกรมแผนที่ทหาร จากบริเวณที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับชั้นดินหรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้กำหนดรายละเอียดให้	พื้นที่โครงการ	ภายใน 1 ปี นับจากเปิดทำเหมือง	เจ้าของโครงการ โดยได้รับการสนับสนุน จากกรมทรัพยากรธรณี
	6) บ่อที่เลิกทำการผลิตน้ำเกลือแล้ว จะมีน้ำเกลืออิ่มตัวบรรจุอยู่ในโพรงเกลือ และมีการติดตั้งระบบวัดแรงดันภายใน เฝาระวังเพื่อดูการรั่วซึม จนแน่ใจว่าบ่อผลิตไม่มีการรั่วซึมและหากไม่มีการใช้ประโยชน์ด้านอื่นอีกต่อไป จึงจะทำการปิดบ่ออย่างถาวรตามวิธีการที่กำหนดในแผนการทำเหมือง	พื้นที่โครงการ	เมื่อสิ้นสุดการทำเหมือง	เจ้าของโครงการ
4 ปฐพีวิทยาและ คุณภาพดิน การทำเหมืองแร่เกลือหิน โดยวิธีเหมืองละลายแร่ ไม่มีการเปิดหน้าดิน แต่ มีการปรับถม ยกกระดาน	● ระยะเตรียมการ			
	1) เมื่อก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ต้องปรับระดับความลาดชันของไหล่ถนนให้เหมาะสม พร้อมปลูกพืชคลุมดินลดการชะล้างพังทลาย	พื้นที่โครงการ	ระยะเตรียมการ และ ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	2) บริเวณฐานปอมผลิตเกลือ ที่ยกปรับระดับสูงจากระดับดินเดิมประมาณ 1.5 เมตรนั้น จะต้องมีการปรับสภาพและความลาดชัน พร้อมมีการป้องกันการชะล้างพังทลาย เช่น ปลูกพืชคลุมดิน	พื้นที่โครงการ	ระยะเตรียมการ และ ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....5/๕๕.....หน้า
.....

ตารางที่ 2 (ต่อ-3)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4 ปฐพีวิทยาและ คุณภาพดิน (ต่อ) พื้นดิน เพื่อตัดถนนไปยัง บ่อผลิตเกลือ มีการขุด เจาะบ่อผลิตเกลือผ่าน ชั้นดิน การทิ้งเศษ Cutting ในระหว่างดำเนินการอาจมี ผลกระทบจากการรั่วไหล ของน้ำเกลือตามแนวท่อ หากเกิดการแตกหัก เสียหาย	3) ในการขุดเจาะบ่อ จะต้องดำเนินการโดยผู้มีความชำนาญและมีขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ ออกสู่ชั้นดินด้านข้าง รวมถึง ป้องกันการรั่วซึมของน้ำบาดาลเค็มที่อาจมีระหว่างที่ทำการเจาะ	พื้นที่โครงการ	ในช่วงที่ดำเนินการขุดเจาะ	เจ้าของโครงการ
	4) บ่อรองรับ Cutting จะต้องได้รับการบดอัด หรือ บุด้วยพลาสติก เพื่อมิให้เกิดการรั่วซึม ของสารที่มาจากบ่อเจาะ	พื้นที่โครงการ	ในช่วงดำเนินการขุดเจาะ และตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	• ระยะดำเนินการ 1) มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบท่อ เฉพาะอย่างยิ่งท่อที่ใช้ส่งน้ำมันดีเซลไปยัง บ่อผลิตเกลือ ท่อรับน้ำเกลือจากบ่อผลิตสู่โรงงาน โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะตลอด ช่วงดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่า ท่ออยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการแตกหรือรั่วซึมลงสู่ดิน	ระบบท่อ ในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	2) บ่อฝังกลบกากตะกอนจากการผลิตเกลือบริสุทธิ์ จะต้องเป็นดินเหนียวบดอัดจนแน่น และ/หรือบุด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเกลือที่ปนเปื้อนอยู่ในกากตะกอน แพร่ออกสู่บริเวณข้างเคียง พร้อมทั้งมีการสูบน้ำจากบริเวณบ่อฝังกลบกากตะกอน(ถ้ามีน้ำ) นำไปใช้ในการละลายเกลือ เพื่อป้องกันการไหลล้นออกสู่พื้นดินข้างเคียง	พื้นที่บ่อฝังกลบกาก ตะกอน ภายในพื้นที่ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
5 อุทกวิทยาและน้ำผิวดิน ผลกระทบจากการตัด ถนนลาลองไปยังบ่อผลิต เกลือ บางส่วนผ่านคลอง โพธิ์ ส่วนในระยะดำเนิน การ จะมีผลกระทบจาก การสูบน้ำจากแม่น้ำมูล มาใช้ในการละลายเกลือ	• ระยะเตรียมการ 1) การตัดถนนลาลองเข้าสู่บ่อผลิตน้ำเกลือ ช่วงที่ตัดผ่านคลองโพธิ์จะต้องทำเป็นสะพาน ข้ามคลองโดยไม่ใช้เป็นท่อลอด เพื่อมิให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาใน คลองโพธิ์	พื้นที่โครงการ บริเวณ คลองโพธิ์ตัดผ่าน	ในช่วงเตรียมการทำเหมือง	เจ้าของโครงการ
	2) กำกับดูแลไม่ให้มีการหกหล่นรั่วไหลของน้ำมันหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากการสร้างสะพานทำถนนข้ามคลองโพธิ์	พื้นที่โครงการ บริเวณ คลองโพธิ์ตัดผ่าน	ในช่วงเตรียมการทำเหมือง	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....วิชัย

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....๑๕๕.....หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ-4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5 อุทกวิทยาและน้ำผิวดิน (ต่อ)	• ระยะดำเนินการ			
	1) หลีกเลี่ยงการสูบน้ำในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำมูลมีอัตราการไหลของน้ำต่ำ	พื้นที่โครงการและแม่น้ำมูล	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	2) มีบ่อสำรองน้ำภายในพื้นที่ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด จำนวน 5 บ่อ ความจุรวมประมาณ 426,900 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่นาเกลือร้างและเป็นที่เก็บน้ำที่สูบน้ำได้จากแม่น้ำมูลในฤดูฝน เพื่อใช้ในฤดูแล้ง	พื้นที่โครงการของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	3) น้ำเสียจากสำนักงานและบ้านพัก จะถูกบำบัดโดยระบบถังบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งอยู่ที่อาคารนั้น ก่อนระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วออกสู่รางระบายน้ำด้านหน้าพื้นที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด	สำนักงานและบ้านพักของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	4) ไม่ปล่อยให้น้ำล้างและน้ำเกลือที่เกิดจากการผลิต เกลือออกนอกเขตประทานบัตร ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ โดยน้ำล้างและน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตเกลือ รวมถึงน้ำฝนที่ตกลงในบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนเกลือ จะถูกรวบรวมผ่านระบบรางเปิดลงสู่บ่อพักขนาดใหญ่ แล้วสูบกลับไปป้อนเข้าระบบเพื่อใช้ในการละลายเกลือ	พื้นที่โครงการทั้งบริเวณประทานบัตรและโรงงานผลิตเกลือ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	5) ในการใช้น้ำจากแม่น้ำมูล โครงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยในกรณีใดๆ ที่โครงการไม่ได้รับอนุญาตให้สูบน้ำจากแม่น้ำมูล จะมีมาตรการดังนี้	พื้นที่โครงการและพื้นที่เกี่ยวข้อง	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	1 ขุดบ่อน้ำเพิ่มเติม เพื่อสำรองน้ำฝน บนพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ความลึก 2-2.5 เมตร ภายในขอบเขตพื้นที่ของบริษัทเอง			
	2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำจากแหล่งน้ำอื่นมาใช้			
	3 กรณีไม่สามารถจัดหาได้ โครงการจะหยุดดำเนินการทำเหมือง จนกว่าจะสามารถจัดหาน้ำใช้ได้			

ลงชื่อ..........บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....๙/๑๕.....หน้า
ลงชื่อ..........

ตารางที่ 2 (ต่อ-5)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6 อุทกธรณีวิทยาและ คุณภาพน้ำใต้ดิน ผลกระทบที่อาจเกิดจาก การปนเปื้อนสารต่างๆ ลงสู่ชั้นดิน ที่อาจพาไปสู่ ชั้นน้ำใต้ดิน	• ระยะเตรียมการ 1) การเจาะป้อนผลิตน้ำเกลือ จะต้องดำเนินการตามแผนผังโครงการและขั้นตอนที่กำหนด และทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำโคลนที่ใช้ในการขุดเจาะออกสู่พื้นที่ข้างเคียง ที่อาจแพร่เข้าสู่ชั้นน้ำใต้ดินได้ โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการขุดเจาะโดยเฉพาะ เป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด	พื้นที่โครงการ	ในช่วงดำเนินการขุดเจาะ	เจ้าของโครงการ
	• ระยะดำเนินการ กิจกรรมของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพอุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน จึงไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบจากการเปลี่ยน พื้นที่นาบางส่วนไปเป็น ถนนลาดยาง เข้าสู่ป้อนผลิต น้ำเกลือ การติดตั้ง อุปกรณ์บริเวณหัวป้อน ผลิตน้ำเกลือ การขุดป้อน รองรับ Cutting คิดเป็น พื้นที่ประมาณ 10% ของ พื้นที่คำขอประทานบัตร	• ระยะเตรียมการและระยะดำเนินการ 1) วางแผนการใช้พื้นที่เพื่อการทำถนน พื้นที่ Platform เหนือป้อนผลิตน้ำเกลือ และพื้นที่ป้อนรองรับ Cutting ให้เหมาะสม และตามความจำเป็นเท่านั้น ส่วนพื้นที่ข้างเคียง หากจำเป็นต้องใช้ในช่วงเตรียมการ เมื่อแล้วเสร็จ ควรปรับสภาพเพื่อการใช้ประโยชน์เช่นเดิม	พื้นที่โครงการ	ในช่วงเตรียมการ และดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	2) พื้นที่โครงการที่มีได้ถูกใช้เพื่อการทำเหมือง จะต้องนำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ เช่น ทำนา ปลูกไม้ยืนต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	3) ดูแลรักษาพื้นที่ในโครงการฟื้นฟูและปรับสภาพพื้นที่ดินเดิม ในขอบเขตพื้นที่ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการมีประสิทธิผลและนำร่องในการฟื้นฟูพื้นที่ดินเดิมมาใช้ประโยชน์	พื้นที่โครงการ ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..........บริษัท เกลือพิมาย จำกัด


จำนวน.....๘/๘๖.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ-6)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8 ด้านการคมนาคม ผลกระทบจากการขนส่งดินหิน เพื่อทำถนนลำลองเข้าสู่บ่อผลิตน้ำเกลือบ่อ การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ เพื่อการขุดเจาะบ่อผลิต การขนส่งเคมีภัณฑ์ การขนกากตะกอนจากโรงงานไปพื้นที่ฝังกลบ การขนส่งผลิตภัณฑ์เกลือไปยังลูกค้า	● ระยะเตรียมการ 1) กำหนดเส้นทางและแผนงานการขนส่งดินหินที่ใช้ในการทำถนนลำลองให้ชัดเจน เพื่อให้มีการจราจรคล่องตัว และห้ามการจอดรถขนส่งดินหินบนถนนด้านนอกพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นผลกระทบกับการคมนาคมบนถนนสาธารณะ	เส้นทางขนส่ง	ในช่วงเตรียมการทำเหมือง	เจ้าของโครงการ
	2) ในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์และท่อ เพื่อการขุดเจาะบ่อผลิตน้ำเกลือบ่อ หากเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่พิเศษ ควรขอความร่วมมือจากตำรวจทางหลวงในการอำนวยความสะดวกในเส้นทางขนส่ง เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาธารณะ	ถนนสาธารณะ	ในช่วงเตรียมการทำเหมือง	เจ้าของโครงการ
	● ระยะดำเนินการ 1) กำกับดูแลให้รถขนส่งเคมีภัณฑ์มายังโครงการ ต้องมีลักษณะถูกต้องตามแบบที่ทางราชการกำหนด และต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย มีความปลอดภัยต่อเคมีภัณฑ์ที่บรรทุก พร้อมมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินที่เกิดการรั่วไหลของเคมีภัณฑ์ รวมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ที่ข้างรถพร้อมที่อยู่ของบริษัทผู้รับผิดชอบเพื่อการแจ้งอุบัติเหตุ	รถขนส่งเคมีภัณฑ์ที่ส่งมายังพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	2) ในการขนส่งกากตะกอนไปยังพื้นที่ฝังกลบ ซึ่งห่างจากตัวโรงงานไปทางตะวันออกประมาณ 1.2 กิโลเมตร ควรมีมาตรการดังนี้ - รถที่ใช้บรรทุกกากตะกอนจะต้องอยู่ในสภาพดี มีการป้องกันการตกหล่นของน้ำเกลือหรือกากตะกอนที่บรรทุก และตรวจตราตลอดมิให้มีโคลนดินติดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายบนถนน - กำกับดูแลพนักงานขับรถ ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ	รถขนส่งกากตะกอน พนักงานขับรถบรรทุก	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	3) กำกับดูแลพนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์เกลือบริสุทธิ์ ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง และให้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดระยะทางที่ใช้ถนนสาธารณะ	รถขนส่งผลิตภัณฑ์เกลือบริสุทธิ์	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... บริษัท เกลือทิพย์ จำกัด

จำนวน..... 7/26หน้า

ลงชื่อ.....  

ตารางที่ 2 (ต่อ-7)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9 ด้านสาธารณสุข สาธารณสุขและการจัดการของเสีย ผลกระทบจากการใช้น้ำ ในการทำเหมืองละลายแร่ การใช้พลังงานไฟฟ้าใน การเดินปั๊ม และระบบ ควบคุม ผลกระทบจากกากของ เสีย เช่น เศษ Cutting จากการขุดเจาะบ่อผลิต กากตะกอนจากการผลิต เกลือบริสุทธิ์ ขยะของ เสียจากสำนักงานและ บ้านพัก	● ระยะเตรียมการ			
	1) น้ำโคลนที่ใช้ในระหว่างการขุดเจาะบ่อ เป็นระบบหมุนเวียน โดยน้ำโคลนเจาะที่พาเอาเศษดิน เศษหินจากการเจาะขึ้นมา จะถูกส่งไปผ่านตะแกรงเพื่อกรองเอาส่วนที่เป็นเศษดิน เศษหินออกก่อน จากนั้นส่งไปยังถังน้ำโคลนเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้อีก และเคลื่อนย้ายถังน้ำโคลนหมุนเวียนไปใช้ในการเจาะบ่อผลิตน้ำเกลือบ่อต่อไป	พื้นที่โครงการ	ในช่วงดำเนินการขุดเจาะ	เจ้าของโครงการ กำกับดูแลผู้รับเหมา
	2) น้ำโคลนหมุนเวียนที่ใช้ในการเจาะ หากไม่มีการใช้อีกต่อไป บริษัทผู้รับจ้างเจาะ จะต้องเป็นผู้นำออกจากพื้นที่โครงการ ไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	พื้นที่โครงการ	ในช่วงดำเนินการขุดเจาะ	เจ้าของโครงการ กำกับดูแลผู้รับเหมา
	3) เศษดินหิน Cutting ที่เกิดจากการขุดเจาะบ่อผลิตน้ำเกลือ เกิดขึ้นประมาณ 17 ลบ.ม./บ่อ จะถูกเก็บไว้ในบ่อรองรับขนาด 10 ม. X 30 ม. X 1.5 ม. หรือมีขนาดความจุ 450 ลบ.ม.	พื้นที่โครงการ	ในช่วงดำเนินการขุดเจาะ	เจ้าของโครงการ
	● ระยะดำเนินการ			
	1) รมรณคัให้มีการประหยัดพลังงานทั้งในส่วนของบ้านพักและสำนักงาน เช่น ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดไฟ เป็นต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	2) กากตะกอนที่เกิดจากกระบวนการทำน้ำเกลือให้บริสุทธิ์ และการเคี้ยวเกลือด้วยระบบสุญญากาศ ประกอบด้วย CaSO_4 CaCO_3 Mg(OH)_2 มีการจัดการดังนี้ - แยกน้ำเกลือออกให้มากที่สุดนำไปผลิตน้ำเกลือบริสุทธิ์ เพื่อลดความสูญเสียและลดการรั่วไหลของน้ำเกลือระหว่างการทำน้ำไปจัดการ - กากตะกอนบางส่วนที่มีส่วนประกอบของ CaCO_3 นำมาละลายผลิตเป็น CaCl_2 กลับมาใช้เป็นสารเคมีในการตกตะกอนน้ำขม เพื่อลดปริมาณตะกอนฝังกลบ	พื้นที่โครงการ โรงงานผลิตเกลือ พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ ตลอดระยะดำเนินการ ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..........บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....10/26.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ-8)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9 ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ การจัดการของเสีย (ต่อ)	- กากตะกอนอื่นๆ รวมประมาณ 25,000 – 28,000 ตันต่อปี ขนส่งโดยรถบรรทุกที่มีการป้องกันการหกรั่วไหลของน้ำเกลือ นำไปฝังกลบที่บ่อฝังกลบภายในพื้นที่ประทานบัตรปิดการ (ประทานบัตรที่ 15531/11199) โดยบ่อแต่ละบ่อจะมีขนาดประมาณ 25 ม. X 100 ม. X 2.5 ม.	พื้นที่ฝังกลบกาก ตะกอน	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	- เพื่อป้องกันมิให้ความเค็มไหลซึมออกจากบ่อฝังกลบตะกอน ใช้ผ้าพลาสติกปูพื้นและบริเวณผนังโดยรอบ โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขอบเขตบริเวณฝังกลบตะกอนจะอยู่ห่างจากลำธารสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร ภายในบ่อเก็บกากตะกอนจะต้องมีบ่อรวมน้ำเค็ม เพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตเกลือ	พื้นที่ฝังกลบกาก ตะกอน	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	- พื้นที่ฝังกลบตะกอนต้องมีคันดินโดยรอบ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายความเค็มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมคูระบายน้ำอยู่ชั้นใน ขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1.5 เมตร และคันดินเหล่านี้จะต้องมีระยะห่างจากขอบบ่อเก็บตะกอนไม่น้อยกว่า 3 เมตร	พื้นที่ฝังกลบกาก ตะกอน	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	3) ให้มีการแยกขยะมูลฝอยจากสำนักงานและบ้านพัก เป็นขยะเปียก ขยะแห้งหรือขยะรีไซเคิล กับขยะอันตราย โดยการจัดตั้งรองรับขยะแยกประเภทไว้อย่างเพียงพอ เก็บรวบรวมส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นนำไปกำจัดทุกวัน หรือ อย่างน้อยทุก 2 วัน	อาคารสำนักงาน บ้านพัก	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
10 ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในระยะเตรียมการและ ระยะดำเนินการ ไม่มีผล กระทบทางลบต่อสภาพ เศรษฐกิจ สังคม แต่ยังมีบางครัวเรือนที่	• ระยะเตรียมการ ไม่มีผลกระทบใดๆ			
	• ระยะดำเนินการ 1) เข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนตามโอกาส ทั้งในด้านประเพณี การศึกษา วัฒนธรรม การสร้างสาธารณประโยชน์ โดยควรกำหนดเป็นแผนงานประจำปี เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนั้นๆเป็นประจำ	ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....11/26.....หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ-9)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10 ด้านเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) คิดว่าโครงการก่อให้เกิด ผลกระทบ และไม่ทราบ ว่าท้องถิ่นมีรายได้ จากค่าภาคหลวงแร่	2) ให้ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานเป็นระยะ เพื่อรับทราบ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกระบวนการทำเหมืองและการผลิตเกลือบริสุทธิ์ของ โรงงาน ตลอดจนการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการ	พื้นที่โครงการ	ตามความเหมาะสม ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	3) ร่วมมือและให้การสนับสนุนหน่วยงานในท้องถิ่นในโครงการต่างๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาภาวะ การขาดแคลนสารไอโอดีนในเด็กวัยเรียน การพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ในด้านต่างๆของชุมชน เป็นต้น โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการ ประชาสัมพันธ์โดยสื่อต่างๆตามความเหมาะสม	ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ	ตามความเหมาะสม ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	4) ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ที่ให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อป้องกันปัญหา ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ ชุมชนของตนเอง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	5) ดำเนินการจัดตั้งกองทุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อว่า กองทุนเกลือพิมายเพื่อ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือชื่ออื่นๆ ที่ให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุน ดังกล่าว และรายงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ในช่วงแรก และรายงานสถานะของกองทุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทุก 1 ปี สำหรับแผนการจัดตั้งกองทุนแสดงในเอกสารแนบ 2 รวมถึงมีการจัดทำ แผนงบประมาณรายปี แผนประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและ รับทราบการดำเนินโครงการ	พื้นที่โครงการ	ตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ	เจ้าของโครงการ และผู้นำชุมชน

ลงชื่อ.....บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....๒๕/๒๕.....หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง.....

ตารางที่ 2 (ต่อ-10)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11 ทัศนียภาพและคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี พื้นที่โครงการเป็นทุ่งนา ราบและโล่ง การติดตั้ง เครื่องจักรชุดเจาะป้อนผลิต น้ำเกลืออาจเป็นผลกระทบ ส่วนในระยะดำเนินการ มีโครงสร้างห้วยบ่อน Platform กับเสาไฟส่อง สว่าง ที่ไม่เป็นผลกระทบ มากนัก	• ระยะเตรียมการและระยะดำเนินการ 1) ตลอดแนวขอบเขตพื้นที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ด้านทิศเหนือติดกับทางหลวงหมายเลข 206 ควรมีการปลูกไม้ดอกหรือไม้ใบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น กระถินณรงค์ สะเดา ยูคาลิปตัส เป็นต้น พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสวยงาม	แนวขอบเขตพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
12 มาตรการอื่นๆ				
12.1 ความปลอดภัย	1) จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการทำเหมือง โดยเฉพาะพนักงานเข้าใหม่ ปีละอย่างน้อย 30 ชั่วโมง	พื้นที่โครงการ	เป็นระยะๆ ในช่วงดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	2) เครื่องเจาะจะต้องมีขนาดและอุปกรณ์ควบคุมได้มาตรฐาน พร้อมช่างเจาะและ คนงานที่มีความชำนาญ ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการเจาะ เป็นอย่างดี	พื้นที่โครงการ	ในระหว่างการขุดเจาะ	เจ้าของโครงการ
	3) มีแผนฉุกเฉินในการทำงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานห้วยบ่อ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	4) กำหนดผู้รับผิดชอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการปฏิบัติการ เกี่ยวกับบ่อ และใช้วิทยุสื่อสารระหว่างพนักงานกับห้องควบคุม มีการติดต่อถึงกันได้ ตลอดเวลา	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....วิจิ.....บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....13/12.....หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ-11)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก๊สและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12 มาตรการอื่นๆ 12.1 ความปลอดภัย (ต่อ)	5) ติดป้ายข้อบ่งชี้ มีเกยวัดความดันและสวิตช์ควบคุมความดันฉุกเฉิน กรณีแรงดันเกินกำหนด และ Check Valve ป้องกันการไหลย้อน	บ่อผลิตน้ำเกลือ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	6) มีเกยวัดความดันสูง-ต่ำ และสัญญาณเตือนไปที่ห้องควบคุม	บ่อผลิตน้ำเกลือ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	7) เครื่องวัดระดับควบคุมน้ำมัน ค่าระดับที่บอกได้จากการอ่านที่ห้องควบคุม และสัญญาณเตือนระดับน้ำมันสูงต่ำเกินไป ซึ่ง Sensor นี้ จะติดกับท่อลงไปในบ่อด้วยสายเคเบิล ถ้าสัญญาณหายไป จะบอกความเสียหายของท่อและเคเบิลได้ด้วย	บ่อผลิตน้ำเกลือ และห้องควบคุม การผลิต	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	8) มีการตรวจเช็คความหนาและสภาพท่อละลายแร่ ทุกครั้งที่มีการ Workover เพื่อความปลอดภัยในการใช้	บ่อผลิตน้ำเกลือ	ตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	9) ที่บ่อน้ำเกลือดิบที่ร่อนน้ำเกลือจากบ่อต่างๆ ก่อนเข้าระบบบำบัดเพื่อแยกน้ำมัน จะมีระบบสัญญาณเตือนระดับสูง เชื่อมสัญญาณกับวาล์วควบคุมน้ำเกลือเข้าเพื่อป้องกันการล้น	บ่อรวบรวมน้ำเกลือดิบ ในโรงงานผลิตเกลือ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	10) มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนและหัวบ่อ เพื่อสะดวกในการดูแลบริเวณ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	11) ระยะระหว่างบ่อผลิตน้ำเกลือจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 120 เมตร ห่างจากอาคารอย่างน้อย 100 เมตร ห่างจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 50 เมตร ห่างจากทางหลวงแผ่นดินอย่างน้อย 300 เมตร ห่างจากลำน้ำธรรมชาติอย่างน้อย 100 เมตร ในกรณีทางน้ำที่เกิดจากการขุดเองจะให้ห่างไม่น้อยกว่า 50 เมตร ทั้งนี้ พื้นที่โครงการ อยู่ห่างจากทางหลวงประมาณ 730 เมตร และห่างจากแม่น้ำมูลประมาณ 800 เมตร	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	12) ไม่ทำการผลิตเกลือจากบ่อผลิตเกลือด้านทิศใต้ที่ตำแหน่งที่เข้าใกล้แม่น้ำมูล (V-45) เพื่อทำเป็นพื้นที่กันชน (Buffer)	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..........บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....14/86.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ-12)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12.2 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน	1) จัดอบรมการปฐมพยาบาลทั่วไปและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในโครงการ เช่น กรดโดนผิวหนังขณะปฏิบัติงาน ควรมีการอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	พื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	2) จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้พนักงานและคนงาน พร้อมแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้อง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....*วิภา*.....บริษัท เกสโซพิมาย จำกัด

จำนวน.....15/36.....หน้า
ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่เกลือหิน คำขอประทานบัตรที่ 8/2545 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 28793
ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	มาตรการ / พารามิเตอร์	ความถี่	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1 คุณภาพอากาศ	1 ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง - หม้อผลิตไอน้ำขนาด 3 ตัน (BO-941) - หม้อผลิตไอน้ำขนาด 10 ตัน (BO-942)	- ปริมาณฝุ่นละออง (TSP) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	50,000 บาท/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
2 สภาพธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว	1) ป่อผลิตเกลือ	1 วิเคราะห์ลักษณะโพรง (Shape) และขนาด (Size) ของโพรงโดยใช้วิธี Ultrasonic Survey (Echo-log)	ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ครั้ง ตลอดอายุการใช้งานของป่อ รายงานผลการตรวจสอบให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบ ปีละ 1 ครั้ง	7 ล้านบาท/ ครั้ง (10 ป่อ)	เจ้าของโครงการ
	2) บริเวณประทานบัตร	2 ติดตามการทรุดตัวของผิวดิน ทำการติดตามตรวจสอบ การทรุดตัวของแผ่นดิน โดยการรังวัดและตรวจสอบระดับหมุดหลักฐานที่จัดทำขึ้นในพื้นที่ประทานบัตร เทียบกับระดับอ้างอิงของเครือข่ายกรมแผนที่ทหาร ที่อยู่นอกเขตประทานบัตรโครงการ	ทำการตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	40,000 บาท/ครั้ง	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....*ส.อ.*.....บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....*23/26*.....หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ-1)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	มาตรการ / พารามิเตอร์	ความถี่	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3 ปฐพีวิทยาและคุณภาพดิน	1) บริเวณรอบบ่อฝังกลบกากตะกอน	1 วิเคราะห์คุณภาพดิน 4 จุด โดยเก็บตัวอย่างดินที่จุดห่างจากบ่อฝังกลบประมาณ 10 เมตร ความลึกประมาณ 60 เซนติเมตร นำมาวิเคราะห์พารามิเตอร์ ดังนี้ - ปริมาณอนุมูลซัลเฟต (SO_4^{2-}) - ปริมาณอนุมูลคลอไรด์ (Cl^-) - ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ทั้งนี้ ให้นำผลที่ได้มาประเมินเปรียบเทียบกับผลการตรวจติดตามที่ผ่านมาเพื่อพิจารณา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	ทุก 2 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	5,000 บาท/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
	2) บริเวณและโดยรอบพื้นที่ ประถานบัตร 1 พื้นที่ประถานบัตร 2 ด้านทิศเหนือของพื้นที่ประถานบัตร 3 ด้านทิศใต้ของพื้นที่ประถานบัตร 4 ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ ประถานบัตร	- ปริมาณอนุมูลซัลเฟต (SO_4^{2-}) - ปริมาณอนุมูลคลอไรด์ (Cl^-) - ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ทั้งนี้ ให้นำผลที่ได้มาประเมินเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	5,000 บาท/ครั้ง	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..........บริษัท เกลือทิมาย จำกัด

จำนวน.....๑๕/๑๕.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 3 (ต่อ-2)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	มาตรการ / พารามิเตอร์	ความถี่	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน	คลองโพธิ์ จำนวน 4 จุด 1 ช่วงประมาณไม่เกิน 50 เมตร ก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการ 2 ช่วงประมาณ 50 เมตร เมื่อผ่านออกจากพื้นที่โครงการ เข้าสู่พื้นที่ประจักษ์บัตรที่ 28727/15636 3 ที่ประมาณ 50 เมตรหลังจากจุดเชื่อมกับคลองขวาง 4 ที่ประมาณ 50 เมตร เมื่อผ่านพื้นที่ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด	วิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองโพธิ์ มีพารามิเตอร์ ดังนี้ - ปริมาณอนุมูลซัลเฟต (SO_4^{2-}) - ปริมาณอนุมูลคลอไรด์ (Cl^-) - ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - สารละลายทั้งหมด (TDS)	ทุก 2 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	9,000 บาท/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
5 ด้านเศรษฐกิจและสังคม	ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- รายงานการจัดสรรกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม	ทุก 6 เดือน ในช่วงแรกของการดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูและสถานะของเงินกองทุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี	จัดสรรงบประมาณสำหรับกองทุนฯ 1,000,000 บาท/ปี	เจ้าของโครงการ
6 ด้านอาชีวอนามัย	พนักงานทุกคนของโครงการ	- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี ประกอบด้วยการตรวจร่างกายโดยแพทย์ การเอ็กซเรย์ทรวงอก และตรวจอื่นๆ ตามความเหมาะสมพร้อมบันทึกสถิติการเจ็บป่วย และผลการตรวจสุขภาพไว้	ตรวจสอบสุขภาพปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	ประมาณ 500 บาท/คน	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ : ให้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบทุก 6 เดือน

ลงชื่อ.....บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน.....25/๐๕.....หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง



10. สำเนาประทานบัตรเลขที่ 28793/15803

ฉบับนี้สำหรับผู้ถือประทานบัตรเก็บไว้

แบบแร่ 5




ประทานบัตร

เลขที่ ๒๓/๑๕๕๐๓
 บริษัท เกลือทิพย์ จำกัด อายุ ปี สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ อาศัย อาคาร ศรีเพ็ญพงษ์ ชั้น ๑ ห้องเอ
 หมู่ที่ ตำบล/แขวง สลิม
 บ้างรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 (บนบก/ในทะเล) บนบก
 สันตสิทธิ์ อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา
 ปี นับแต่วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
 วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๒๕๕๑ ไว้ งาน ๕๐ ตารางวา

ที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

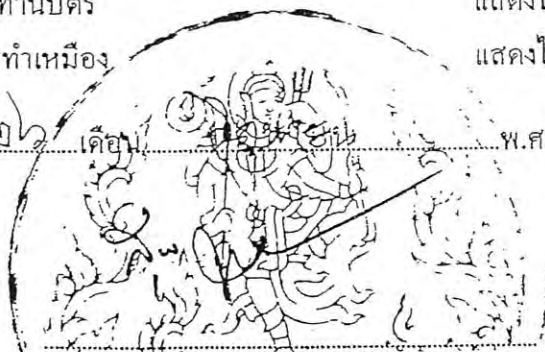



11. สำเนารายงานสถิติอุบัติเหตุ ประจำปี 2567 ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567



■ ตารางสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

สถิติอุบัติเหตุ ประจำปี 2567														
รายละเอียด	ปี 2566 (เดือน12)	ปี 2567												รวม
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. จำนวนพนักงาน (PSC)	153	157	157	157	157	157	157							1566
2. จำนวนอุบัติเหตุในการทำงาน ไม่ถึงขั้นหยุดงาน เกิน 3 วัน (จำนวนราย,วันที่เกิดเหตุ)	1	0	0	0	2	0	1							1
3. จำนวนอุบัติเหตุในการทำงาน ถึงขั้นหยุดงาน เกิน 3 วัน(จำนวนราย,วันที่เกิดเหตุ)	1	0	0	0	0	0	0							0
4. จำนวน ช.ม. คนทำงาน - OT	21,995 (avg:20)	22,933	21,623	23,804	22,720	22,931	22,439							
5. จำนวน วันสะสมคิดค่าเงินที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ในการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (วันเป้าหมาย 1200 วัน) เดือนกันยายน วันที่ 2 กรกฎาคม 2566	182	213	242	273	303	334	364							Target-1200 816 564
6. จำนวน ช.ม. ทำงาน สะสมคิดค่าเงินที่ไม่เกิด อุบัติเหตุ ในการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (ช.ม.)	143,843	166,776	168,399	212,203	234,923	257,854	280,293							
7. จำนวน วันที่สูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ (วัน)	6	0	0	0	0	0	0							0
8. รายงานอุบัติเหตุที่ถือว่าจริง (ลำดับหมายเลขรายงาน)	case 1-2-3 2566	0	0	0	CASE-01 CASE-02		CASE-01							3
9. ค่าทดแทนค่าจ้างค่าความสูญเสีย (บาท)	1,747	0	0	0	0	0	0							0
10 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บประจำปี (I.F.R.) (จำนวนรายที่เกิดอุบัติเหตุ/เดือน-3วัน / จำนวน ช. ม. ทำงาน) x 1,000,000	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บประจำปี (I.F.R.) =		0.00			{ จำนวนรายที่เกิดอุบัติเหตุ/เดือน-3 วัน จำนวนช.ม. ทำงาน } x 1,000,000									
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บประจำปี (I.S.R.) =		0.00			{ จำนวนวันที่สูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ / จำนวน ช.ม. ทำงาน } x 1,000,000									

รายงาน ☒ อุบัติเหตุ (Accident) ☐ อุบัติการณ์ (Incident) ☐ เหตุการณ์ผิดปกติ และการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Near miss)

สังกัด/บริษัท/หน่วย บริษัท ก่อสร้าง แผนก ช่างก่อสร้าง/ช่างเทคนิค ฝ่าย ช่าง
 พื้นที่/สถานที่เกิดเหตุ บริเวณหน้าอาคาร 1/1 วันที่เกิดเหตุ 28/4/2024 เวลา 09.10 น.

1. ผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ☐ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ☐ ทรัพย์สินเสียหาย ☒ สิ่งแวดล้อมเสียหาย ☒ ไม่มีผู้บาดเจ็บ, ทรัพย์สิน, สิ่งแวดล้อมไม่เสียหาย
- รายละเอียดผู้บาดเจ็บ พง./ ผู้รับเหมา ชื่อ.....อายุ.....ปี สังกัด/ หน่วย.....แผนก.....บริษัท.....
- ระดับความรุนแรง ☐ ไม่มีการหยุดงาน ☐ หยุดงาน.....วัน ☐ สูญเสียอวัยวะ ☐ เสียชีวิต ☒ สิ่งแวดล้อมต้องได้รับการฟื้นฟู
- ส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ / สิ่งแวดล้อมเสียหาย.....*ตัวหน้า, ตัวหลัง*.....
- ข้อมูลการรักษาพยาบาล ☐ กลับเข้าทำงาน ☐ ส่งกลับบ้าน ☐ พักห้องพยาบาล ☐ นำส่งรักษาโรงพยาบาล
- รายละเอียดของความเสียหาย (ระบุ).....*ตัวหน้า / เล ตัวหลัง*.....ค่าเสียหาย.....บาท

2. รายละเอียดอุบัติเหตุการ / เหตุการณ์ผิดปกติ (เขียนภาพประกอบ / เอกสารแนบ)

1๐๘/๒๕๖๓/๙ ๐๙.๑๐.๙. วันที่ 28 ธันวาคม 25๖๓ พ.ท.กษ.น.น.น.น.
 ๒๐๘/๒๕๖๓/๙ ๐๙.๑๐.๙. วันที่ 28 ธันวาคม 25๖๓ พ.ท.กษ.น.น.น.น.
 ๓๐๘/๒๕๖๓/๙ ๐๙.๑๐.๙. วันที่ 28 ธันวาคม 25๖๓ พ.ท.กษ.น.น.น.น.
 ๔๐๘/๒๕๖๓/๙ ๐๙.๑๐.๙. วันที่ 28 ธันวาคม 25๖๓ พ.ท.กษ.น.น.น.น.
 ๕๐๘/๒๕๖๓/๙ ๐๙.๑๐.๙. วันที่ 28 ธันวาคม 25๖๓ พ.ท.กษ.น.น.น.น.
 ๖๐๘/๒๕๖๓/๙ ๐๙.๑๐.๙. วันที่ 28 ธันวาคม 25๖๓ พ.ท.กษ.น.น.น.น.
 ๗๐๘/๒๕๖๓/๙ ๐๙.๑๐.๙. วันที่ 28 ธันวาคม 25๖๓ พ.ท.กษ.น.น.น.น.
 ๘๐๘/๒๕๖๓/๙ ๐๙.๑๐.๙. วันที่ 28 ธันวาคม 25๖๓ พ.ท.กษ.น.น.น.น.
 ๙๐๘/๒๕๖๓/๙ ๐๙.๑๐.๙. วันที่ 28 ธันวาคม 25๖๓ พ.ท.กษ.น.น.น.น.
 ๑๐๘/๒๕๖๓/๙ ๐๙.๑๐.๙. วันที่ 28 ธันวาคม 25๖๓ พ.ท.กษ.น.น.น.น.



3. การแก้ไขเบื้องต้นที่ได้ดำเนินการ

ลงชื่อ.....*กิตติพงษ์*.....ผู้เห็นเหตุการณ์ ลงชื่อ.....*กิตติพงษ์*.....หน.หน่วย/ ฝัรงงาน วันที่.....*29* / *4* / *2024*.....

4. การวิเคราะห์สอพบสนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกัน แก้ไข (ตามแนวทาง ในหน้า 3)

- ☒ 4.1 การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (ระบุ) *Y/N ของกิจกรรมด้านนี้ทั้งหมดแล้ว ยังมองไม่เห็น*

- ☐ 4.2 สภาพการณ์ หรือ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (ระบุ)

- 4.3 อื่น ๆ.

4.4 เสนอแนะมาตรการการป้องกัน แก้ไข (ในทำเนียบพนักงาน/ผู้รับงานเกี่ยวกับกิจกรรมก่อไม่ก่อขบถภายใน ให้ผู้รับงานหาทราบก่อนดำเนินการ)
ข้อที่ ๑. ทำเนียบพนักงาน/ผู้รับงานต้องมาทราบก่อนดำเนินการขบถภายในก่อนการดำเนินการขบถภายใน
ข้อที่ ๒. สืบสวนข้อเท็จจริง ทำเนียบพนักงาน/ผู้รับงาน สืบสวนข้อเท็จจริง

(A) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในโครงการ สหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ผู้เคราะห์สี่สอบสวน และ
เสนอแนวทางป้องกันแก้ไข

จป. หัวหน้างาน / หน.ต้นสังกัด

จป. / หน่วยความปลอดภัย

คปอ.

4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แผนกสิ่งแวดล้อม & ความปลอดภัย

แก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และ การติดตามผล

1. ความเห็นผู้บังคับบัญชา, ตั้งการปรับปรุงแก้ไข

- บริษัทลูกค้า ก้าว ไม่ให้ส่งผู้เข้า ตรวจเช็ค หรือตรวจหาข้อบกพร่อง หากพบข้อบกพร่อง
- บริษัทลูกค้า และบริษัท ลูกค้า ตรวจเช็ค หรือตรวจหาข้อบกพร่อง โดยแผนก นวัตกรรม และนวัตกรรม (รว. + จ. ทุกครั้ง)

ผจก.แผนกต้นสังกัด
วันที่ 4 / 05 / 24

5.2 ติดตามการป้องกัน แก้ไข 1. จัดทำแบบฟอร์ม "หาพบข้อบกพร่อง" ในพื้นที่บริเวณสนามหญ้า

2. ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในเขต อสมทหรือกรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

3. บริษัท ลูกค้า พนักงานในโรงงาน สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ติดตามการแก้ไข / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

วันที่ 21 / 05 / 2024

กรณีการแก้ไข โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน

หมายเลขใบคำขอให้แก้ไข. กำหนดการแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการรายงาน : ผู้เห็นเหตุการณ์ → หน.หน่วย รายงาน → จป. คปอ. วิเคราะห์ สอบสวน เสนอแนะ → ผจก.แผนก ตั้งการปรับปรุงแก้ไข

ผู้รับผิดชอบการแก้ไข รับทราบ,แก้ไข → จป. ติดตามการแก้ไข เก็บบันทึก

ต้นฉบับ : จป.จัดเก็บ

สำเนา : ผู้อำนวยการ โรงงาน , OH&SMR

จัดทำ และแก้ไขโดย..... อนุมัติโดย..... วันที่บังคับใช้ 1 พ.ย. 2553 F - SF - 102-03

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย	สภาพการณ์ หรือ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
☐ ใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม ☐ ใช้อุปกรณ์ชำรุด ☐ ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ☐ อุปกรณ์ป้องกัน ฯ ไม่เพียงพอ ☐ ทำงานกับอุปกรณ์ที่ไม่ปิดเครื่อง ☐ ถอด ยกที่ป้องกันออก ☐ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ลัดขั้นตอน ☐ เร่งรีบทำงาน ☐ ร่างกายอยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสม ☐ อื่น ๆ 	☐ เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุด ☐ ที่ป้องกันใช้ไม่ได้ผล/ชำรุด ☐ สถานที่ทำงานแออัด สถานที่ไม่เหมาะกับการทำงาน ☐ ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ☐ มีอันตรายจากสภาพแวดล้อม ความร้อน แสง เสียง ☐ ในบรรยากาศมีสารเคมี กัมมันตรังสี ก๊าซไวไฟ ☐ มีปริมาณออกซิเจนมาก / น้อยเกินไป ☐ อากาศเป็นพิษ ☐ อื่น ๆ

2 สาเหตุโดยอ้อม

การฝึกอบรม	ปัจจัยทางด้าน	ทัศนคติ
☐ ไม่ได้รับการฝึกอบรม ☐ ฝึกอบรมไม่เพียงพอ ☐ ต้องทำการฝึกอบรมใหม่ ☐ ขาดความเข้าใจในการทำงาน	☐ เวลา ☐ อุปกรณ์เครื่องมือ ☐ วัสดุคืบ ☐ ตัวบุคคล	☐ ขาดความรับผิดชอบ ☐ ได้รับความกดดัน ☐ มีความตื่นตัว ☐ อื่น ๆ

3 สาเหตุพื้นฐาน / ความผิดพลาดขององค์กร

การวางแผน	การสื่อสาร	การจัดการ	การควบคุม
☐ ไม่มีการประเมินค่าความเสี่ยง ☐ คู่มือปฏิบัติงานไม่ดี หรือไม่เพียงพอ ☐ ไม่มีการประเมินการใช้ อุปกรณ์ PPE	☐ การสื่อสารไม่ชัดเจน ☐ สื่อสารกันไม่เข้าใจ ☐ ออกคำสั่งไม่เหมาะสม	☐ ไม่มีการให้ความรู้จักอุปกรณ์ , บุคคลต่าง ๆ ☐ การทำงานไม่เป็นระเบียบ ☐ สภาพที่ทำงานไม่ปลอดภัย	☐ การปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในแผนงาน ☐ ไม่มีการตรวจสอบป้องกัน ☐ อื่น ๆ

ภาพเหตุการณ์ / ความเสียหาย



ภาพมาตรการติดตามแก้ไข / ป้องกัน

เรื่อง การติดป้ายห้ามจุดไฟ

ผลการดำเนินการ : 21 พฤษภาคม 2567



รายงาน ☒ อุบัติเหตุ (Accident) ☐ อุบัติการณ์ (Incident) ☐ เหตุการณ์ผิดปกติ และการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Near miss)

สังกัด/บริษัท/หน่วย.....๔๐๖/๒๐๓๐.....แผนก.....ช่างเทคนิค.....ฝ่าย.....เทคนิค.....
พื้นที่/สถานที่เกิดเหตุ.....บว/๑๐๔๓๐๒/ V-29 (วังทอง).....วันที่เกิดเหตุ.....29/04/24.....เวลา.....~ 9.00 น.

1. ผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ☐ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ☐ ทรัพย์สินเสียหาย ☒ สิ่งแวดล้อมเสียหาย ☒ ไม่มีผู้บาดเจ็บ, ทรัพย์สิน, สิ่งแวดล้อมไม่เสียหาย
- รายละเอียดผู้บาดเจ็บ พง./ ผู้รับเหมา ชื่อ.....อายุ.....ปี สังกัด/ หน่วย.....แผนก.....บริษัท.....
 - ระดับความรุนแรง ☐ ไม่มีการหยุดงาน ☐ หยุดงาน.....วัน ☐ สูญเสียอวัยวะ ☐ เสียชีวิต ☒ สิ่งแวดล้อมต้องได้รับการฟื้นฟู
 - ส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ / สิ่งแวดล้อมเสียหาย.....
 - ข้อมูลการรักษาพยาบาล ☐ กลับเข้าทำงาน ☐ ส่งกลับบ้าน ☐ พักห้องพยาบาล ☐ นำส่งรักษาโรงพยาบาล
 - รายละเอียดของความเสียหาย (ระบุ).....บุษผา ฝั่งคลอง ก้าง.....ค่าเสียหาย.....บาท

2. รายละเอียดอุบัติการณ์ / เหตุการณ์ผิดปกติ (เขียนภาพประกอบ / เอกสารแนบ)

[illegible]

3. การแก้ไขเบื้องต้นที่ได้ดำเนินการ ใช้กระดาษของ บริษัท สาคานา พรีสส์ จำกัด

ลงชื่อ รชก. ผู้เห็นเหตุการณ์ ลงชื่อ อภช หน.หน่วย / ฝ่ายงาน วันที่ 03 / 05 / 24

4. การวิเคราะห์สอสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกัน แก้ไข (ตามแนวทาง ในหน้า 3)

- ☒ 4.1 การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (ระบุ) ... พนักงาน S-plus สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ผ่านถนนเป็นระยะทาง ๓๐๐ เมตร
นอกเหนือจากนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยในน้ำ)
- ☐ 4.2 สภาพการณ์ หรือ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (ระบุ)
- ☐ 4.3 อื่นๆ

- 4.4 เสนอแนะมาตรการการป้องกัน แก้ไข: 1. ทำของ ทำวัน นพ. วิศวกรเครื่องกล วิศวกร
เครื่องกล, วิศวกร, วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร
2. ก่อนปฏิบัติงาน ขอสมัคร รับรอง มาตราฐาน ความปลอดภัย เพื่อปลูกจิตสำนึกในพนักงาน

ผู้วิเคราะห์สอบสวน และ
เสนอแนวทางป้องกันแก้ไข

จป. หัวหน้างาน / หน.ต้นสังกัด

จป. / หน่วยความปลอดภัย

[illegible]

- 4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. ภาพพนักงาน/ผู้รับเหมา เฝ้าปศุสัตว์กรมสัตวบาลนอกเหนือจากการปฏิบัติงานหน้าตู้ใช้งาน
2. แผนกหนึ่งขอทราบรายได้ รายจ่าย แผนกทางตรงตามพื้นที่ของแผนก
3. เพิ่มปริมาณการถ่ายถ่าย/ถ่ายพยาธิสัตว์ในโรงเลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยง
4. ภาพพนักงาน/ผู้รับเหมา เฝ้าปศุสัตว์กรมสัตวบาลนอกเหนือจากการปฏิบัติงานหน้าตู้ใช้งาน
5. ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเลี้ยงสัตว์
6. เรื่องคนส่วนกลาง เมื่อคนส่วนกลางทำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของสัตว์ตามแผนกตามแผนก
- แผนกสิ่งแวดล้อม & ความปลอดภัย
- หน้า 1 / 3

1.1 ความเห็นผู้บังคับบัญชา , ตั้งการปรับปรุงแก้ไข

[illegible]

วันที่...../...../.....

5.2 ติดตามการป้องกัน แก้ไข : มีการจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ

2. แผนกนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ริมถนนพหลโยธินฝั่งซ้าย เข็มแดง

3. แผนงานและโครงการที่กรมที่ดินดูแลการปฏิบัติงานของอำนวยการระดับชำนาญการ / พนักงาน ในสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

4. ผู้เขียนบทกวีได้มาทำงานใน บริษัท ผลิตขนมมดแดงปลีรสจัดจ้าน ก็นำไม้เท้ามาเคาะรสจัดจ้านในบริษัท

ผู้ติดตามการแก้ไข / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

วันที่ 21 / 05 / 2024

กรณีการแก้ไข โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน

หมายเลขใบคำขอให้แก้ไข. กำหนดการแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการรายงาน : ผู้เห็นเหตุการณ์ → หน.หน่วย รายงาน → จป. คปอ. วิเคราะห์ สอดสวน เสนอแนะ → ผจก.แผนก สั่งการปรับปรุงแก้ไข

ผู้รับปฏิบัติการแก้ไข รับทราบ,แก้ไข → จป. ติดตามการแก้ไข เก็บบันทึก

ต้นฉบับ : จป.จัดเก็บ

สำเนา : ผู้อำนวยการโรงงาน , OH&SMR

จัดทำ และแก้ไข โดย.....

อนุมัติโดย.

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

1 N.Y. 2553

F - SF - 102-03

แนวทางการวิเคราะห์สอบสวนอุบัติเหตุ

1 สาเหตุโดยตรง

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย	สภาพการณ์ หรือ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
☐ ใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม ☐ ใช้อุปกรณ์ชำรุด ☐ ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ☐ อุปกรณ์ป้องกันฯ ไม่เพียงพอ ☐ ทำงานกับอุปกรณ์ที่ไม่ปิดเครื่อง ☐ ถอด ยกที่ป้องกันออก ☐ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ลัดขั้นตอน ☐ เร่งรีบทำงาน ☐ ร่างกายอยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสม ☒ อื่น ๆ... <u>ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ลัดขั้นตอน</u> <u>หัดฝึกซ้อมก่อนปฏิบัติงาน</u>	☐ เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุด ☐ ที่ป้องกันใช้ไม่ได้ผล/ชำรุด ☐ สถานที่ทำงานแออัด สถานที่ไม่เหมาะกับการทำงาน ☐ ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ☐ มีอันตรายจากสภาพแวดล้อม ความร้อน แสง เสียง ☐ ในบรรยากาศมีสารเคมี กัมมันตรังสี ก๊าซไวไฟ ☐ มีปริมาณออกซิเจนมาก / น้อยเกินไป ☐ อากาศเป็นพิษ ☐ อื่น ๆ.....

2 สาเหตุโดยอ้อม

การฝึกอบรม	ปัจจัยทางด้าน	ทัศนคติ
☐ ไม่ได้รับการฝึกอบรม ☐ ฝึกอบรมไม่เพียงพอ ☐ ต้องทำการฝึกอบรมใหม่ ☐ ขาดความเข้าใจในการทำงาน	☐ เวลา ☐ อุปกรณ์เครื่องมือ ☐ วัสดุุดิบ ☒ ตัวบุคคล	☐ ขาดความรับผิดชอบ ☐ ได้รับความกดดัน ☐ มีความตื่นตัว ☒ อื่น ๆ... <u>จิตใจไม่มั่นคง</u>

3 สาเหตุพื้นฐาน / ความผิดพลาดขององค์กร

การวางแผน	การสื่อสาร	การจัดการ	การควบคุม
☐ ไม่มีการประเมินค่าความเสี่ยง ☐ คู่มือปฏิบัติงานไม่ดี หรือ ไม่เพียงพอ ☐ ไม่มีการประเมินการใช้ อุปกรณ์ PPE	☐ การสื่อสารไม่ชัดเจน ☐ สื่อสารกันไม่เข้าใจ ☐ ออกคำสั่งไม่เหมาะสม	☐ ไม่มีการให้ความรู้จักอุปกรณ์, บุคคลต่าง ๆ ☐ การทำงานไม่เป็นระเบียบ ☐ สภาพที่ทำงานไม่ปลอดภัย	☐ การปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในแผนงาน ☐ ไม่มีการตรวจสอบป้องกัน ☐ อื่น ๆ



PIMAI SALT CO.,LTD

146 M. 3 PIMAI-TALADKAE ROAD, PIMAI
NAKORN RATCHASIMA , THAILAND 30110

Tel. 044 201303-8 Fax. 044 201038

หนังสือเตือน

เรื่อง การแจ้งเตือนและลงโทษ

ถึง แผนกซ่อมบำรุง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 พนักงานแผนกซ่อมบำรุง S-PLUS ได้เข้าไปประกอบ บ่อ V29 และ V26 ระหว่างทางได้เห็นรังผึ้งจึงได้เข้าไป เอาผึ้งบริเวณใต้ต้นไม้ตรงข้าม MF-2 โดยการจุดไฟเพื่อให้เกิดควัน เมื่อเอาผึ้งแล้วจึงดับไฟและได้แะมาดูและเผ่าระวังไฟไหม้ จนแน่ใจว่าไม่มีไฟลุกลามและไปประกอบบ่อ V29 หลังจากนั้น 1 ชม. ได้มีการแจ้งเหตุว่ามีไฟไหม้ที่ MF-2 หลังดับไฟแล้วได้ตรวจสอบพื้นที่ความเสียหาย ไม่มีอุปกรณ์ใดเสียหาย พบพื้นหญ้าและใบไม้ไหม้เป็นวงกว้าง

ผมนายจักรกฤษณ์ แก้วกล้า ในฐานะผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วว่าพนักงานแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล ได้ทำการประมาทขาดความระมัดระวัง นอกเหนือคำสั่งของหัวหน้างานและเบียดบังเวลางาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

ดังนั้นจึงมีความเห็นให้ตักเตือนพนักงานและลงโทษพนักงานที่กระทำการดังกล่าว โดย

1. ให้หนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. พักงานพนักงานเป็นเวลา 7 วันโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
3. พิจารณาการไม่ขึ้นเงินเดือนและตัดโบนัสประจำปี 2567

หากกระทำความผิดซ้ำอีก จะลงโทษสถานหนัก โดยให้ออกและไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆพนักงานดังกล่าวมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. นายอาทิตย์ ปลั่งยาง | S-PLUS |
| 2. นายชัยรัช นิกระโทก | S-PLUS |
| 3. นายธณกร แก้วระวัง | S-PLUS |
| 4. นายสรศักดิ์ สดโครกกรวด | S-PLUS |

จึงแจ้งมาเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ

(นายจักรกฤษณ์ แก้วกล้า)

หน.แผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล

วันที่ 30/4/2567

ข้าพเจ้าได้รับทราบและพร้อมยินดีปฏิบัติหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทลงโทษสถานหนัก โดยให้ออกและไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ

อาทิตย์ ปลั่งยาง

(นายอาทิตย์ ปลั่งยาง)

วันที่ 30/04/67

ชัยวัช นิกระโทก

(นายชัยวัช นิกระโทก)

วันที่ 30/04/67

รณกร แก้วระวัง

(นายรณกร แก้วระวัง)

วันที่ 30/4/67

สรศักดิ์ สดโครกกรวด

(นายสรศักดิ์ สดโครกกรวด)

วันที่ 30/4/67

ลงชื่อผู้บังคับบัญชา

วันชัย เหล็กกนก

(นายวันชัย เหล็กกนก)

ผช.หน.หน่วยซ่อมบำรุงเครื่องกล

วันที่ 30/04/24

ณัฐพล สีลิลี

(นายณัฐพล สีลิลี)

ผช.หน.แผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล

วันที่ 30/4/24

จักรกฤษณ์ แก้วกล้า

(นายจักรกฤษณ์ แก้วกล้า)

หน.แผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล

วันที่ 30/4/24

ประสิทธิ์ เจริญมงคลวุฒิ

(นายประสิทธิ์ เจริญมงคลวุฒิ)

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล

วันที่

ลงชื่อต้นสังกัด S-PLUS รับทราบ

(นายสมนึก ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์)

กรรมการบริษัท S-PLUS

วันที่

ภาพมาตรการติดตามแก้ไข / ป้องกัน

เรื่อง การติดป้ายห้ามจุดไฟ บริเวณทางเข้าพื้นที่เหมือง ผลการดำเนินการ : 21 พฤษภาคม 2567





รายงาน ☒ อุบัติเหตุ (Accident) ☐ อุบัติการณ์ (Incident) ☐ เหตุการณ์ผิดปกติ และการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Near miss)

สังกัด / บริษัท / หน่วย... S-plus แผนก... ผลิต... ฝ่าย... จัดส่ง...
พื้นที่ / สถานที่เกิดเหตุ... WH-6 วันที่เกิดเหตุ... 3 ต.ย. 2567 เวลา... 01:30 น.

1. ผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ☐ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ☒ ทรัพย์สินเสียหาย ☐ สิ่งแวดล้อมเสียหาย ☐ ไม่มีผู้บาดเจ็บ, ทรัพย์สิน, สิ่งแวดล้อมไม่เสียหาย
- รายละเอียดผู้บาดเจ็บ พนง./ ผู้รับเหมา ชื่อ.....อายุ.....ปี สังกัด / หน่วย.....แผนก.....บริษัท.....
 - ระดับความรุนแรง ☐ ไม่มีการหยุดงาน ☐ หยุดงาน.....วัน ☐ สูญเสียอวัยวะ ☐ เสียชีวิต ☐ สิ่งแวดล้อมต้องได้รับการฟื้นฟู
 - ส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ / สิ่งแวดล้อมเสียหาย.....
 - ข้อมูลการรักษายาบาล ☐ กลับเข้าทำงาน ☐ ส่งกลับบ้าน ☐ พักห้องพยาบาล ☐ นำส่งรักษาโรงพยาบาล
 - รายละเอียดของความเสียหาย (ระบุ)....เจ้า Hopper TRS มีร่องรอยถูกเคียวรถ..... ค่าเสียหาย.....บาท

2. รายละเอียดอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ผิดปกติ (เขียนภาพประกอบ / เอกสารแนบ)

เวลาประมาณ 01:00 น. นายสิทธิโชค ส่งกลาง พนักงานขับรถตัก No. 26 ได้ขับรถตักไปชนเข้ากับ Hopper ของ TRS WH-6 ด้านฝั่งหลังทิศตะวันตก เกิดเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย เจ้า Hopper มีร่องรอยถูกเคียวรถ บิดงอเล็กน้อย รหัส Pay No. 26 มีล้อรถเล็กน้อยไม่ได้วิ่งตามความเร็วมาก ไร้สายได้ตกลงมา



3. การแก้ไขเบื้องต้นที่ได้ดำเนินการ... เนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำส่วนบุคคล สภาพร่างกายไม่พร้อม ฝืนทำงาน ซึ่งได้จัดให้มี ตรวจสอบความพร้อมก่อนการทำงานทุกครั้ง ให้หัวหน้ากะตรวจสอบความพร้อมก่อนทำงานของทีมงานทุกคน ลงชื่อ.....ผู้เห็นเหตุการณ์ ลงชื่อ... ส.วิชาชนนท์.....หน.หน่วย/ ผู้รายงาน วันที่... 04 / 06 / 67

4. การวิเคราะห์สอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกัน แก้ไข (ตามแนวทาง ในหน้า 3)

- ☒ 4.1 การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (ระบุ) 1. งานหนัก (ตัก) พักผ่อนไม่เพียงพอ สภาพร่างกายไม่พร้อม แต่ยังฝืนลงทำงาน ไม่แจ้งให้หัวหน้ากะทราบ เมื่อรู้สึกทำงานไม่ไหว ฝืนทำงานจนเกิดอุบัติเหตุ 2. ปฏิบัติงานดัดตามผิดมาก
- ☐ 4.2 สภาพการณ์ หรือ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (ระบุ)
- ☐ 4.3 อื่น ๆ.....
- 4.4 เสนอแนะมาตรการการป้องกัน แก้ไข 1. มอบหมายให้หัวหน้ากะ ทักก่อนเริ่มงาน ให้มีการพูดคุยถึงความปลอดภัยในการทำงานของสมาชิกในทีม หากพบว่ามีความเสี่ยงที่สภาพไม่พร้อมทำงาน อาจเกิดอุบัติเหตุ ให้จัดคนมาทำงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนการทำงาน และลงชื่อรับทราบ
2. พนักงานต้องปฏิบัติตาม ดัชนีความปลอดภัย กฎหมาย ปลอดภัยชุมชน 3. ทำปฏิบัติงานของตักต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของรถตัก และพนักงาน

ผู้วิเคราะห์สอบสวน และ เสนอแนวทางป้องกันแก้ไข	อ.วิชาชนนท์	จป. / หน่วยความปลอดภัย	คปอ.
	จป. หัวหน้างาน / หน.ต้นสังกัด		

4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. เน้นให้คนขับรถตักต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ดื่มเหล้า ขับรถอย่างปลอดภัย (เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วคนขับรถตักจะโดนปรับ)

2. เน้นให้คนขับรถตักต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ดื่มเหล้า ขับรถอย่างปลอดภัย (เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วคนขับรถตักจะโดนปรับ)

แผนกสิ่งแวดลอม & ความปลอดภัย

5. การแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และ การติดตามผล

5.1 ความเห็นผู้บังคับบัญชา, สั่งการปรับปรุงแก้ไข ① พิจารณาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการโจมตี
// และมีแผนสำรอง // แล้วดำเนินการเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 67 // ต่อมาพิจารณาแผนป้องกัน (ป้องกันข้อมูลรั่วไหล)
② จัดให้มีการฝึกอบรม // และ ทบทวน ทดสอบ // วิธีการสำรองข้อมูล // และ ฝึกอบรม
③ ตรวจสอบ // 10 ลาก // และ ความพร้อมโดยแจ้งให้ 6 วิชา (ซึ่งตรวจสอบได้ 1-2 ครั้ง)
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน




ผจก.แผนกต้นสังกัด

วันที่ 6 / 6 / 24

5.2 ติดตามการป้องกัน แก้ไข 1. มีการดำเนินการตามแผนป้องกันในกรณีฉุกเฉิน มีแผนการฉุกเฉิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

2. มีการดำเนินการตรวจสอบแผนป้องกันในกรณีฉุกเฉินโดยมีแผนการฉุกเฉิน โดย 4 คน คือ สิบดา พ. PayLoader



ผู้ติดตามการแก้ไข / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

วันที่ 3 / 7 / 24

กรณีการแก้ไข โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน

หมายเลขใบคำขอให้แก้ไข. กำหนดการแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการรายงาน : ผู้เห็นเหตุการณ์ → หน.หน่วย รายงาน → จป. คปอ. วิเคราะห์ สอบสวน เสนอแนะ → ผจก.แผนก สั่งการปรับปรุงแก้ไข

ผู้รับผิดชอบการแก้ไข รับทราบ,แก้ไข → จป. ติดตามการแก้ไข เก็บบันทึก

ต้นฉบับ : จป.จัดเก็บ

สำเนา : ผู้อำนวยการโรงงาน , OH&SMR

จัดทำ และแก้ไขโดย.....

อนุมัติโดย.....

วันที่บังคับใช้ 1 พ.ย. 2565

F - SF - 102-03

แนวทางการวิเคราะห์สอบสวนอุบัติเหตุ

1 สาเหตุโดยตรง

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย	สภาพการณ์ หรือ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
☐ ใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม ☐ ใช้อุปกรณ์ชำรุด ☐ ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ☐ อุปกรณ์ป้องกัน ฯ ไม่เพียงพอ ☐ ทำงานกับอุปกรณ์ที่ไม่ปิดเครื่อง ☐ ถอด ยกที่ป้องกันออก ☒ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ลัดขั้นตอน ☒ เร่งรีบทำงาน ☐ ร่างกายอยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสม ☒ อื่น ๆ... สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม <u>อุปกรณ์ชำรุด อุปกรณ์ป้องกันไม่เพียงพอ</u>	☐ เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุด ☐ ที่ป้องกันใช้ไม่ได้ผล/ชำรุด ☐ สถานที่ทำงานแออัด สถานที่ไม่เหมาะกับการทำงาน ☐ ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ☐ มีอันตรายจากสภาพแวดล้อม ความร้อน แสง เสียง ☐ ในบรรยากาศมีสารเคมี กัมมันตรังสี ก๊าซไวไฟ ☐ มีปริมาณออกซิเจนมาก / น้อยเกินไป ☐ อากาศเป็นพิษ ☐ อื่น ๆ.....

2 สาเหตุโดยอ้อม

การฝึกอบรม	ปัจจัยทางด้าน	ทัศนคติ
☐ ไม่ได้รับการฝึกอบรม ☐ ฝึกอบรมไม่เพียงพอ ☐ ต้องทำการฝึกอบรมใหม่ ☐ ขาดความเข้าใจในการทำงาน	☐ เวลา ☐ อุปกรณ์เครื่องมือ ☐ วัสดุดิบ ☒ ตัวบุคคล	☒ ขาดความรับผิดชอบ ☐ ได้รับความกดดัน ☐ มีความตื่นตัว ☒ อื่น ๆ... <u>ไม่มีความตื่นตัว</u>

3 สาเหตุพื้นฐาน / ความผิดพลาดขององค์กร

การวางแผน	การสื่อสาร	การจัดการ	การควบคุม
☐ ไม่มีการประเมินค่าความเสี่ยง ☐ คู่มือปฏิบัติงานไม่ดี หรือ ไม่เพียงพอ ☐ ไม่มีการประเมินการใช้ อุปกรณ์ PPE	☐ การสื่อสารไม่ชัดเจน ☐ สื่อสารกันไม่เข้าใจ ☐ ออกคำสั่งไม่เหมาะสม	☐ ไม่มีการให้ความรู้จักอุปกรณ์, บุคคลต่าง ๆ ☐ การทำงานไม่เป็นระเบียบ ☐ สภาพที่ทำงานไม่ปลอดภัย	☐ การปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในแผนงาน ☐ ไม่มีการตรวจสอบป้องกัน ☐ อื่น ๆ






หลักสูตรอบรม : ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษารถตักถ้อย่าง

วันที่ / เวลา : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 08.30 – 16.00 น.

สถานที่ : อาคารรับรองบริษัท เกลือพิมาย จำกัด

วิทยากร : คุณจำรูญ แสงวงมี จาก บริษัท บางกอกโคมิตส์ซูเซลส์ จำกัด

ภาพการฝึกอบรม

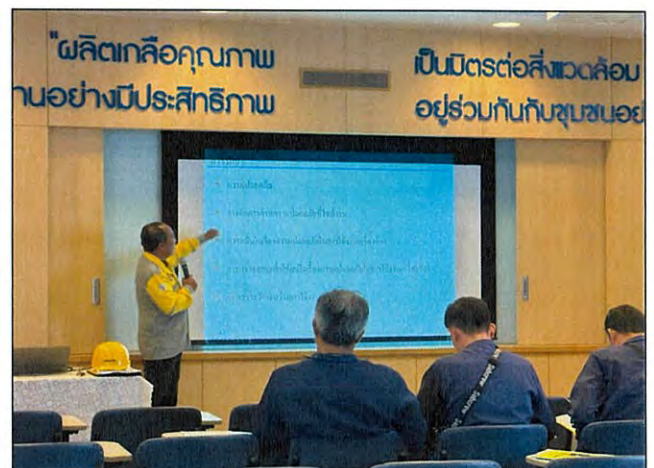

ตารางตรวจเช็คความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานหน่วยขนส่งสินค้าและPayloader

วัน/เดือน/ปี	ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ความพร้อมก่อนเริ่มงาน				หมายเหตุ
			พักผ่อนอย่างเพียงพอ	สุขภาพร่างกายแข็งแรง	ไม่มีอาการเมเมา	ผลตรวจวัดแอลกอฮอล์	
30/06/2024	9	นายไกรวุฒิ บั่นมะเรียง	✓	✓	✓		
	10	นายสมเกียรติ สมนาม	✓	✓	✓		
	11	นายอินชา บัวประเสริฐ	✓	✓	✓		
	12	นายสัณชัย นิงกลาง	✓	✓	✓		
	13	นายจิตรจิพัฒน์ เงินพิมาย	✓	✓	✓		
01/07/2024	1	นายสุชานนท์ เข้าพิมาย	✓	✓	✓		
	2	นายดร พันธุ์ข้าว	✓	✓	✓		
	3	นายวิรัตน์ แรมพิมาย	✓	✓	✓		
	4	นายณัฐพล ขานกระโทก	✓	✓	✓		
	5	นายกนก ผึ้งตันกลาง	✓	✓	✓		
	6	นายณพล แรมพิมาย	✓	✓	✓		
	7	นายวินัย สร้อยเพชร	✓	✓	✓		
	8	นายสุวัฒน์ แทนกระโทก	✓	✓	✓		
	9	นายอำนาจ บัวทองกลาง	✓	✓	✓		
	10	นายไกรวุฒิ บั่นมะเรียง	✓	✓	✓		
	11	นายสมเกียรติ สมนาม	✓	✓	✓		
	12	นายอินชา บัวประเสริฐ	✓	✓	✓		
	13	นายสัณชัย นิงกลาง	✓	✓	✓		
	14	นายจิตรจิพัฒน์ เงินพิมาย	✓	✓	✓		
02/07/2024	1	นายสุชานนท์ เข้าพิมาย	✓	✓	✓	0.0	
	2	นายดร พันธุ์ข้าว	✓	✓	✓	0.0	
	3	นายวิรัตน์ แรมพิมาย	✓	✓	✓	0.0	
	4	นายณัฐพล ขานกระโทก	✓	✓	✓	0.0	
	5	นายชวกร จันทรเรืองศรี	✓	✓	✓	0.0	
	6	นายณพล แรมพิมาย	✓	✓	✓	0.0	
	7	นายวินัย สร้อยเพชร	✓	✓	✓	0.0	
	8	นายสุวัฒน์ แทนกระโทก	✓	✓	✓	0.0	
	9	นายอำนาจ บัวทองกลาง	✓	✓	✓	0.0	
	10	นายไกรวุฒิ บั่นมะเรียง	✓	✓	✓	0.0	
	11	นายสมเกียรติ สมนาม	✓	✓	✓	0.0	
	12	นายอินชา บัวประเสริฐ	✓	✓	✓	0.0	
	13	นายสัณชัย นิงกลาง	✓	✓	✓	0.0	
	14	นายจิตรจิพัฒน์ เงินพิมาย	✓	✓	✓	0.0	
03/07/2024	1	นายสุชานนท์ เข้าพิมาย	✓	✓	✓		
	2	นายดร พันธุ์ข้าว	✓	✓	✓		
	3	นายวิรัตน์ แรมพิมาย	✓	✓	✓		
	4	นายณัฐพล ขานกระโทก	✓	✓	✓		
	5	นายชวกร จันทรเรืองศรี	✓	✓	✓		

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

X : ผิดปกติ (อธิบายลงในช่องหมายเหตุ)

X สุชนนท์

X ๑๖๕๐๗



12. สำนักรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพพนักงาน ประจำปี 2566

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเซนต์แมรี นครราชสีมา



โรงพยาบาลเซนต์แมรี
SAINT MARY'S HOSPITAL

โรงพยาบาลเซนต์แมรี นครราชสีมา

ST.MARY'S HOSPITAL NAKHONRATCHASIMA

ขอรับรองว่า

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ในวันที่ 14 กันยายน 2566

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566



โรงพยาบาลเซนต์แมรี
SAINT MARY'S HOSPITAL

พ.อ.สุนทร ชินประสาธต์กัตติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



โรงพยาบาลเซนต์แมรี
SAINT MARY'S HOSPITAL

รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
เข้ารับบริการตรวจสุขภาพวันที่ 14 กันยายน 2566

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีฉบับรวม จำนวน 1 เล่ม

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการดังนี้

ผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม 150 คน

1.	ตรวจพบดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ (BMI)	จำนวน	74	คน
2.	ตรวจพบความดันโลหิตสูง	จำนวน	13	คน
3.	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)			
-	ตรวจพบโลหิตจาง	จำนวน	7	คน
4.	ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ ผิดปกติ (UA)	จำนวน	4	คน
5.	ตรวจพบ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ	จำนวน	26	คน
6.	ตรวจพบ ค่าการทำงานของไตสูงกว่าปกติ	จำนวน	1	คน
7.	ตรวจพบ ระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติ	จำนวน	42	คน
8.	ตรวจพบ ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	จำนวน	121	คน
9.	ตรวจพบ ค่าเอนไซม์ตับในเลือดสูงกว่าปกติ	จำนวน	28	คน
10.	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)			
-	ผลตรวจปกติ	จำนวน	91	คน
-	ผลตรวจผิดปกติ	จำนวน	19	คน
11.	ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest x-ray)			
-	ผลเอกซเรย์ ปกติ	จำนวน	148	คน
-	ผลเอกซเรย์ ผิดปกติ	จำนวน	1	คน
-	ไม่เอกซเรย์	จำนวน	1	คน



โรงพยาบาลเซนต์แมรี
SAINT MARY'S HOSPITAL

12.	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)			
-	ผลการได้ยิน ปกติ	จำนวน	100	คน
-	ผลการได้ยิน ผิดปกติ	จำนวน	50	คน
13.	ตรวจสมรรถภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ			
-	ตรวจได้เกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	50	คน
-	ตรวจได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	98	คน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



โรงพยาบาลเซนต์แมรี
SAINT MARY'S HOSPITAL

ก ๓ ต ๑ ๕

พญ.กัมต์กมล ภัตสรานนท์

ใบอนุญาตวิชาชีพเวชกรรม ว.62821

แพทย์ผู้ตรวจ




โรงพยาบาลเซนต์แมรี
SAINT MARY'S HOSPITAL

แผนภูมิกราฟแสดงผลรายงานตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

จำนวน / คน

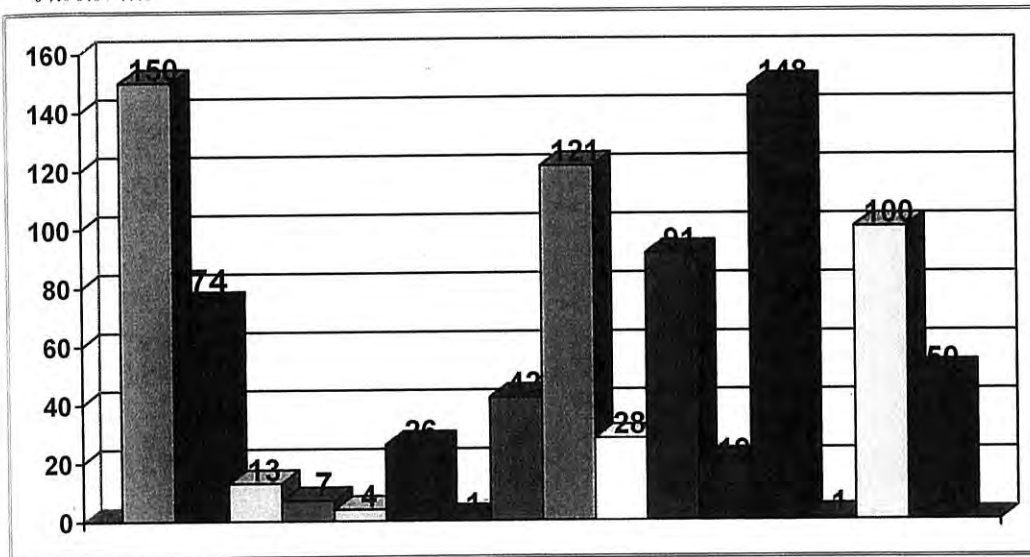

รายการตรวจสุขภาพ

- จำนวนบุคลากรที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ (150)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน (74)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบความดันโลหิตสูง (13)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบโลหิตจาง (7)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบความสมบูรณ์ของปัสสาวะผิดปกติ (4)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือด สูงกว่าปกติ (26)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบค่าการทำงานของไตสูงกว่าปกติ (1)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบกรดยูริกในเลือด สูงกว่าปกติ (42)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ (121)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบค่าอนไซม์ตับในเลือดสูงกว่าปกติ (28)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ปกติ (91)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผิดปกติ (19)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบเอกซเรย์ทรวงอก ปกติ (148)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบเอกซเรย์ทรวงอก ผิดปกติ (1)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบสมรรถภาพการได้ยิน ปกติ (100)
- จำนวนบุคลากรที่ตรวจพบสมรรถภาพการได้ยิน ผิดปกติ (50)

เรารักท่าน