

รายการตรวจสอบความปลอดภัยตู้จ่ายไฟฟ้าชั่วคราว

เลขที่เอกสาร SF-F035 REV.1 01/05/62

เลขที่บันทึก

วันที่ 21/6/2566

โครงการ : CSN


อุปกรณ์เครื่องมือ : ตู้จ่ายไฟฟ้าชั่วคราว

หมายเลข : No.01-No.05

ชื่อผู้ตรวจสอบ : อาณรร

บริษัท : WCC

Accept (ใช้งานได้) : ☒ Not accept (ใช้งานได้) : ☐ Accept after repair (ใช้งานได้หลังการซ่อม) : ☐

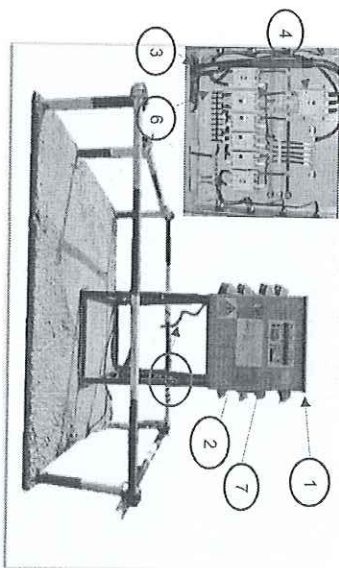


ลำดับ	รายการหรือส่วนที่ต้องตรวจสอบ	รายละเอียดที่ตรวจสอบ	หมายเลขตู้					หมายเหตุ
			01	02	03	04	05	
1	สภาพตู้ไฟฟ้า	ตู้จ่ายไฟฟ้าชั่วคราวอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	
2	การติดตั้งตู้ไฟฟ้า	อุปกรณ์ที่ติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้าชั่วคราวอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	-	-	-	-	-	
3	สายเมนเข้าตู้จ่ายไฟฟ้าชั่วคราว	อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน / การต่อสายถูกต้องและแน่น	/	/	/	/	/	
4	เบรกเกอร์	เบรกเกอร์ติดตั้งไม่	/	/	/	/	/	
5	จุดต่อสายดิน / สายดิน	อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน / การต่อสายถูกต้องและแน่น	/	/	/	/	/	
6	ตู้ต่อสายไฟฟ้า / การต่อสายไฟฟ้า	อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน / การต่อสายถูกต้องและแน่น	/	/	/	/	/	
7	ระบุชื่อผู้รับผิดชอบตู้จ่ายไฟฟ้าชั่วคราว/ป้ายเตือนป้ายการไปรวมยานพาหนะ	มี	/	/	/	/	/	

*(Signature)*  
วิศวกรช่าง

*(Signature)*  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

วิศวกรดำเนินงาน

*(Signature)*  
วิศวกรโครงการ/ผจก. โครงการ

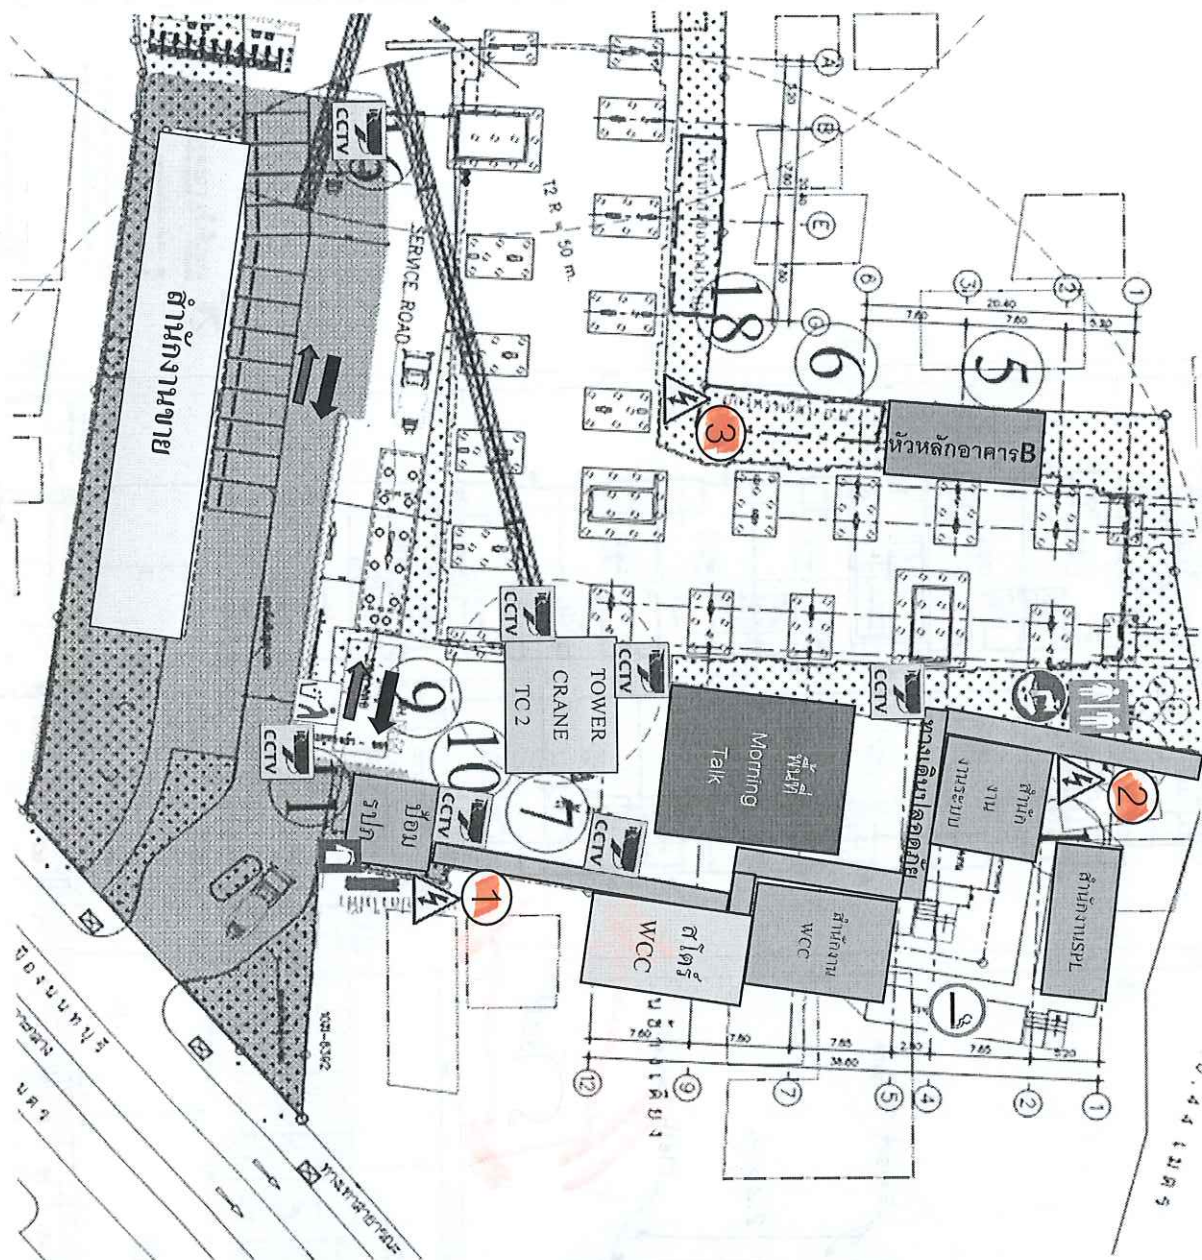

ถังดับเพลิง	กล้อง CCTV	ห้องน้ำชั่วคราว	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง



