


ภาคผนวก ก4
เอกสารสรุปการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) (ทส.2)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร - มีนิติบุคคล-
อาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
โดย สาขาจตุจักร หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

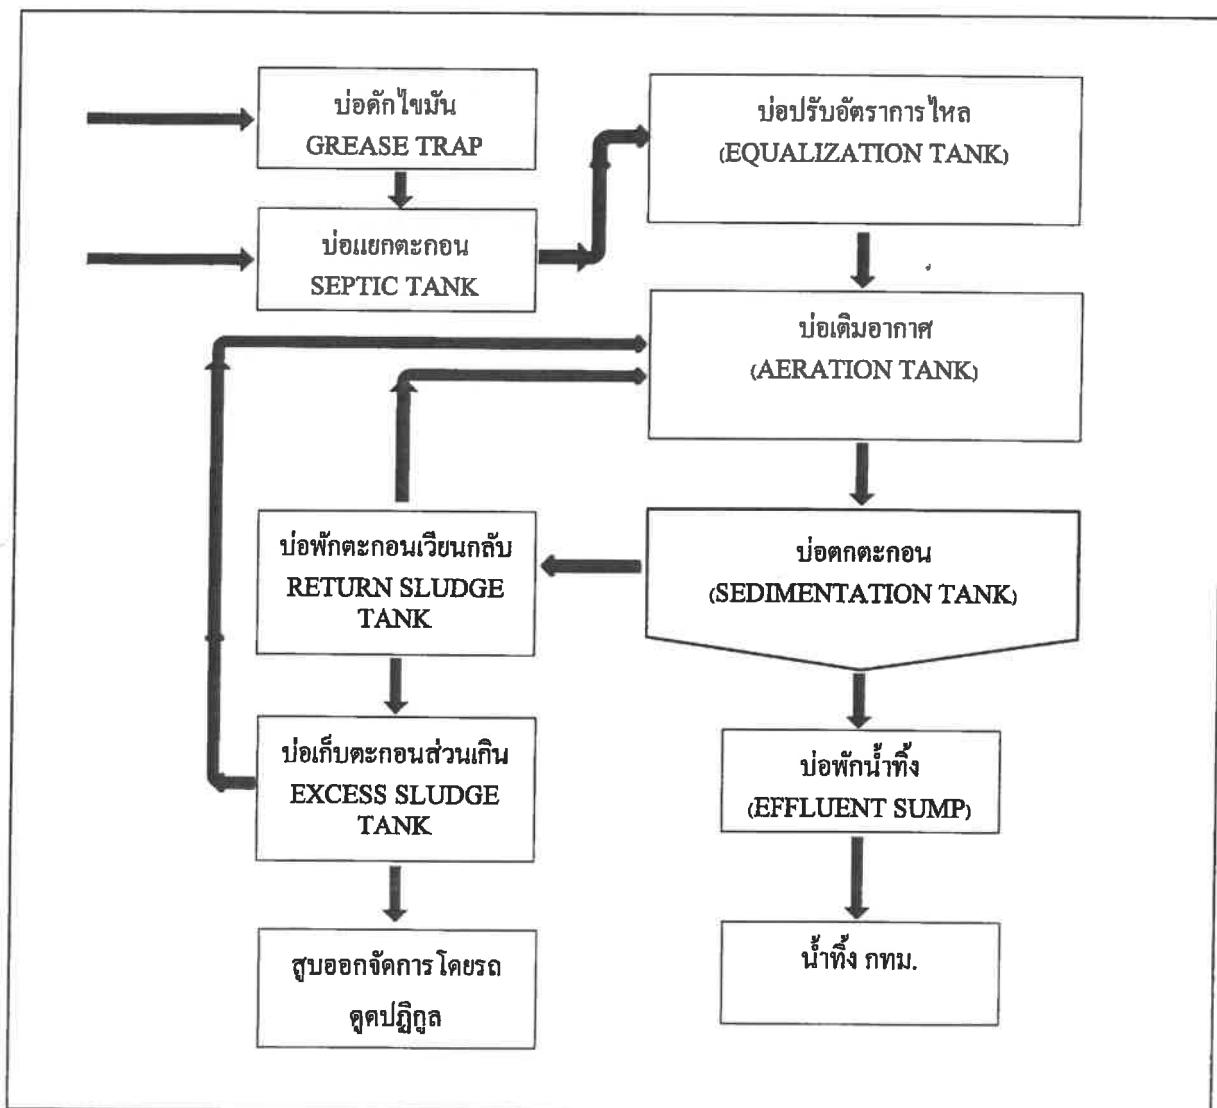

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นาย.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สาขาจตุจักร หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นาง.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นาย.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอ็กทิเวเตดสลัดจ์(Activated Sludge Process)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบละกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำเสียของ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 423.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7549.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7330.00
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดกำลังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑.** เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
- ๒.** ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ										
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย				
							เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1 ม.ค. 67	12	107.00	85.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
2 ม.ค. 67	8	72.00	57.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
3 ม.ค. 67	9	283.00	226.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
4 ม.ค. 67	8	178.00	142.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
5 ม.ค. 67	8	169.00	135.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
6 ม.ค. 67	10	129.00	103.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
7 ม.ค. 67	8	147.00	117.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
8 ม.ค. 67	8	147.00	117.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
9 ม.ค. 67	9	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
10 ม.ค. 67	9	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
11 ม.ค. 67	9	154.00	123.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
12 ม.ค. 67	7	167.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
13 ม.ค. 67	9	141.00	112.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
14 ม.ค. 67	8	162.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
15 ม.ค. 67	8	161.00	128.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
16 ม.ค. 67	9	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-

ปัญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม)

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ


ปกติ

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้กิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
							เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสียผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบบ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
วันเดือนปี	8	163.00	130.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
	7	198.00	158.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
	11	238.00	190.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
	10	168.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
	10	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
	10	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
	10	144.00	115.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
	9	158.00	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
	10	145.00	116.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
	11	154.00	123.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
	11	176.00	140.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี
8	156.00	124.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
10	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
9	143.00	114.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	
11	162.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร - มีนิติบุคคล
อาคารชุด เตอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
โดย สาขาจตุจักร หมตอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

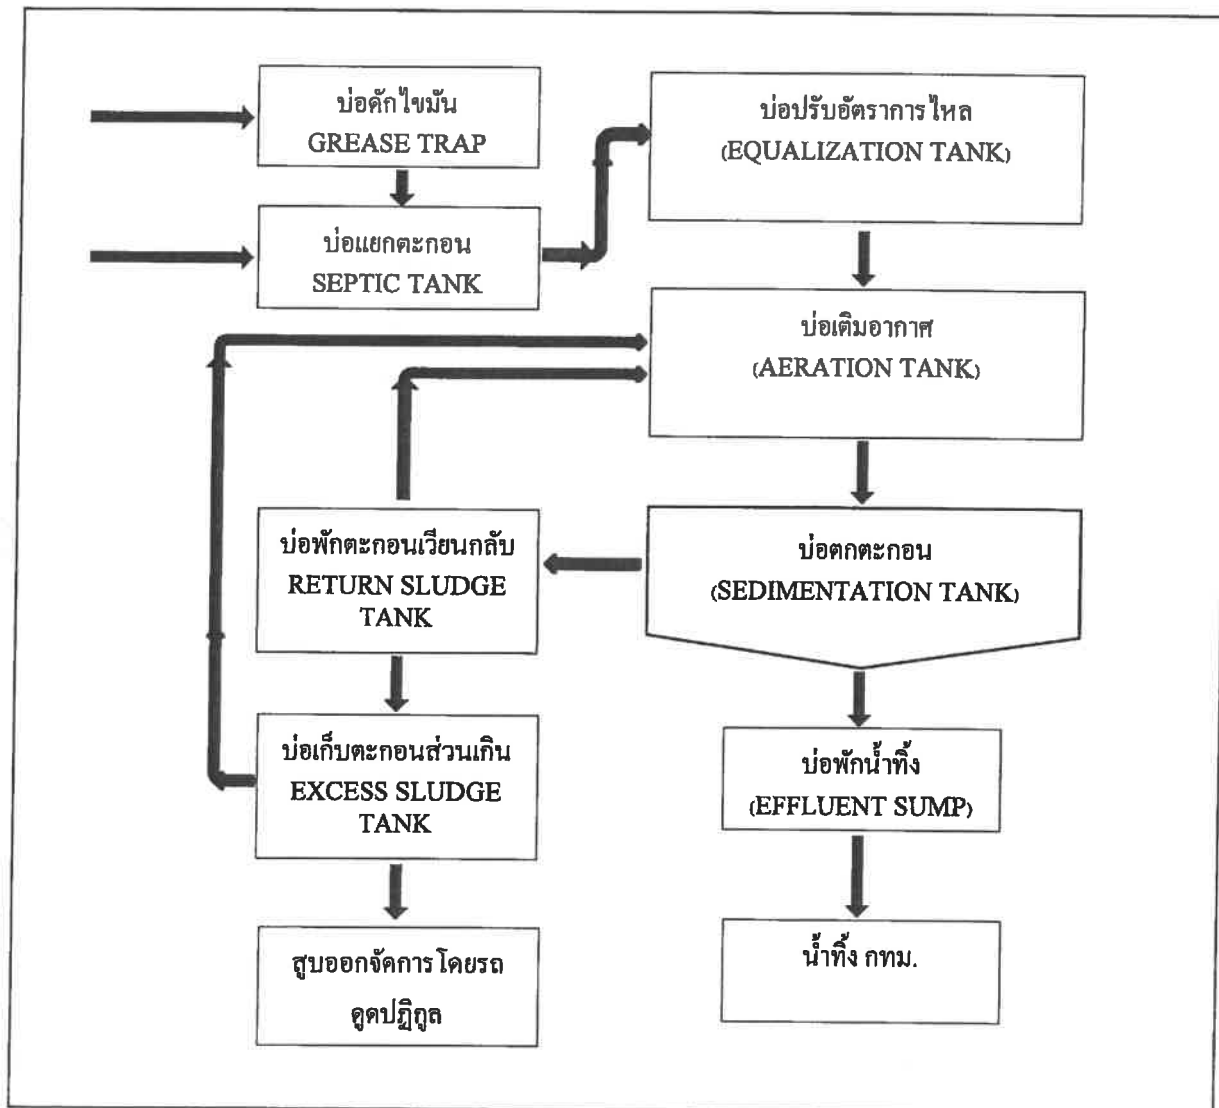

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สาขาจตุจักร หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาว.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายธน.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอวกทีเวต์ดสลัดจ์(Activated Sludge Process)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำเสียของ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 486.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7758.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2626.40
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ 64 ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดกำลังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางแก้ไข

- คำเตือน**
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ										
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ
1 ก.พ. 67	10	139.00	111.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
2 ก.พ. 67	11	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
3 ก.พ. 67	10	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
4 ก.พ. 67	9	162.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
5 ก.พ. 67	9	163.00	130.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
6 ก.พ. 67	9	157.00	125.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
7 ก.พ. 67	10	162.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
8 ก.พ. 67	10	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
9 ก.พ. 67	13	212.00	169.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
10 ก.พ. 67	13	169.00	135.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
11 ก.พ. 67	9	128.00	102.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
12 ก.พ. 67	12	176.00	140.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
13 ก.พ. 67	9	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
14 ก.พ. 67	14	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
15 ก.พ. 67	12	148.00	118.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
16 ก.พ. 67	11	169.00	135.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-

ปัญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม)


ชนิด/ประเภท
ของมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลน้ำเสีย/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
17 ก.พ. 67	11	188.00	150.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
18 ก.พ. 67	12	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
19 ก.พ. 67	11	195.00	156.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
20 ก.พ. 67	11	132.00	105.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
21 ก.พ. 67	11	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
22 ก.พ. 67	12	184.00	147.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
23 ก.พ. 67	11	204.00	163.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
24 ก.พ. 67	11	239.00	191.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
25 ก.พ. 67	11	238.00	190.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
26 ก.พ. 67	9	206.00	164.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
27 ก.พ. 67	12	260.00	208.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
28 ก.พ. 67	11	227.00	181.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
29/ก.พ./67	11	245.00	196.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร - มีนิติบุคคล-
อาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท อาคารชุด โบนัสเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
โดย สาขาจตุจักร หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

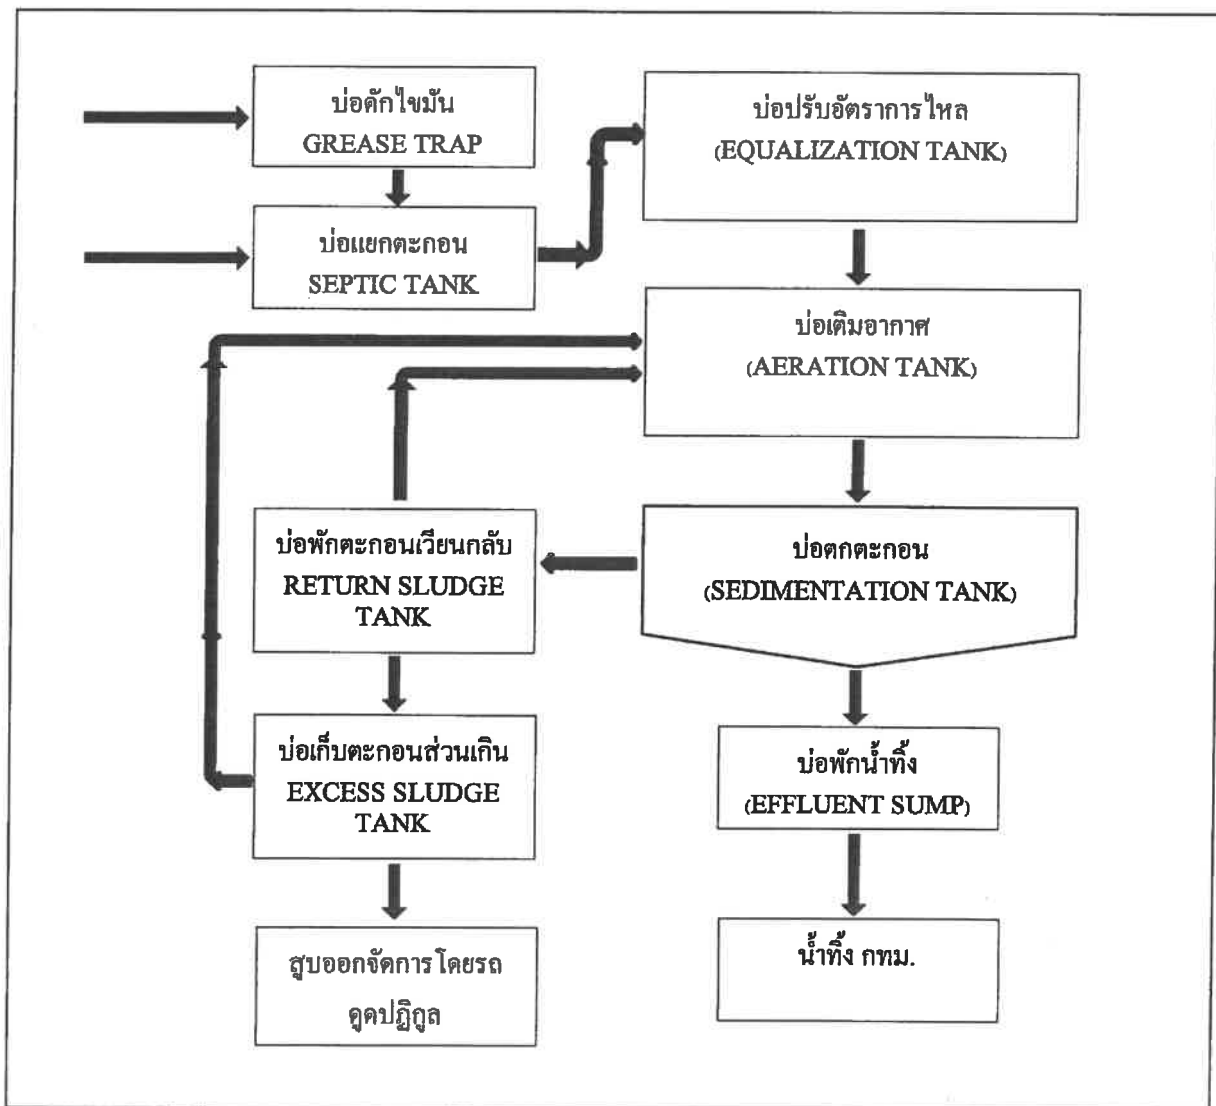

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาว.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นาย.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สาขาจตุจักร หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (..... นางสาว.....)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (..... นายธนกร.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอวกิเวเต็ดสลัดจ์(Activated Sludge Process)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
 เครื่องสูบน้ำตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำเสียของ กทม.
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 465.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8768.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8448.80
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ 64 ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดกำลังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องควบ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1 ต.ค. 67	10	238.00	190.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
2 ต.ค. 67	12	250.00	200.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
3 ต.ค. 67	8	239.00	191.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
4 ต.ค. 67	10	206.00	164.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
5 ต.ค. 67	11	104.00	83.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
6 ต.ค. 67	13	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
7 ต.ค. 67	9	242.00	193.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
8 ต.ค. 67	8	297.00	237.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
9 ต.ค. 67	13	216.00	172.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
10 ต.ค. 67	12	190.00	152.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
11 ต.ค. 67	9	137.00	109.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
12 ต.ค. 67	8	152.00	121.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
13 ต.ค. 67	10	254.00	203.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
14 ต.ค. 67	9	130.00	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
15 ต.ค. 67	7	148.00	118.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-
16 ต.ค. 67	10	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-

๑


สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ ก็ลดการรับ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
					เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)		
17 ต.ค. 67	9	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
18 ต.ค. 67	9	130.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
19 ต.ค. 67	9	155.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
20 ต.ค. 67	10	176.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
21 ต.ค. 67	10	134.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
22 ต.ค. 67	13	164.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
23 ต.ค. 67	9	122.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
24 ต.ค. 67	9	135.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
25 ต.ค. 67	8	158.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
26 ต.ค. 67	8	166.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
27 ต.ค. 67	11	206.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
28 ต.ค. 67	9	183.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
29 ต.ค. 67	11	201.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
30 ต.ค. 67	11	202.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
31 ต.ค. 67	11	256.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร - มีนิติบุคคล-
อาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
โดย สาขาจตุจักร หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

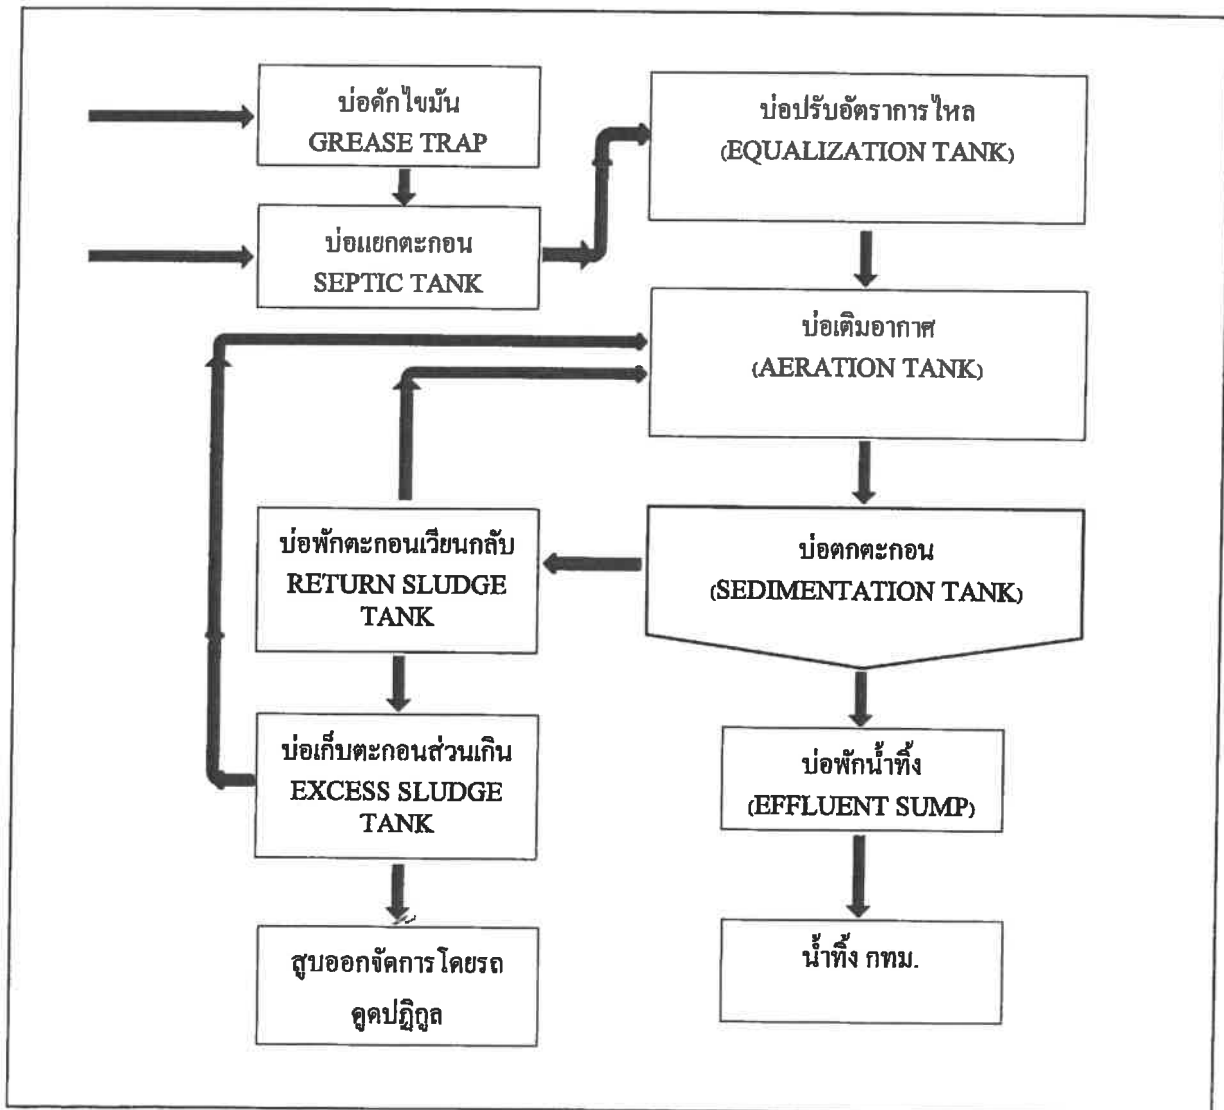

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่า.....ข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาว.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นาง.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สาขาจตุจักร หมดยอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นาม.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นาม.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..... นาม.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอากทีเวตเตดสลัดจ์(Activated Sludge Process)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำเสียของ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 552.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8257.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6605.60
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ 64 ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดกำลังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ		
1 เม.ย. 67	11	208.00	166.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
2 เม.ย. 67	11	236.00	188.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
3 เม.ย. 67	9	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
4 เม.ย. 67	11	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
5 เม.ย. 67	11	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
6 เม.ย. 67	11	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
7 เม.ย. 67	10	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
8 เม.ย. 67	10	228.00	182.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
9 เม.ย. 67	11	210.00	168.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
10 เม.ย. 67	11	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
11 เม.ย. 67	13	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
12 เม.ย. 67	14	176.00	140.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
13 เม.ย. 67	12	113.00	90.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
14 เม.ย. 67	13	146.00	116.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
15 เม.ย. 67	11	140.00	112.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก
16 เม.ย. 67	13	174.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ตันหิน ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้กิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือก็ลดรับ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบบ) (ปกติ/ผิดปกติ)
17 เม.ย. 67	16	193.00	154.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
18 เม.ย. 67	12	180.00	144.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
19 เม.ย. 67	14	148.00	118.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
20 เม.ย. 67	14	170.00	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
21 เม.ย. 67	13	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
22 เม.ย. 67	13	190.00	152.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
23 เม.ย. 67	13	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
24 เม.ย. 67	14	157.00	125.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
25 เม.ย. 67	11	153.00	122.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
26 เม.ย. 67	13	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
27 เม.ย. 67	13	122.00	97.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
28 เม.ย. 67	14	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
29 เม.ย. 67	14	195.00	156.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน
30 เม.ย. 67	14	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดีเกิน

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ - ซอย
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร - มีนิติบุคคล-
อาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
โดย สาขาจตุจักร หมดยุค

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

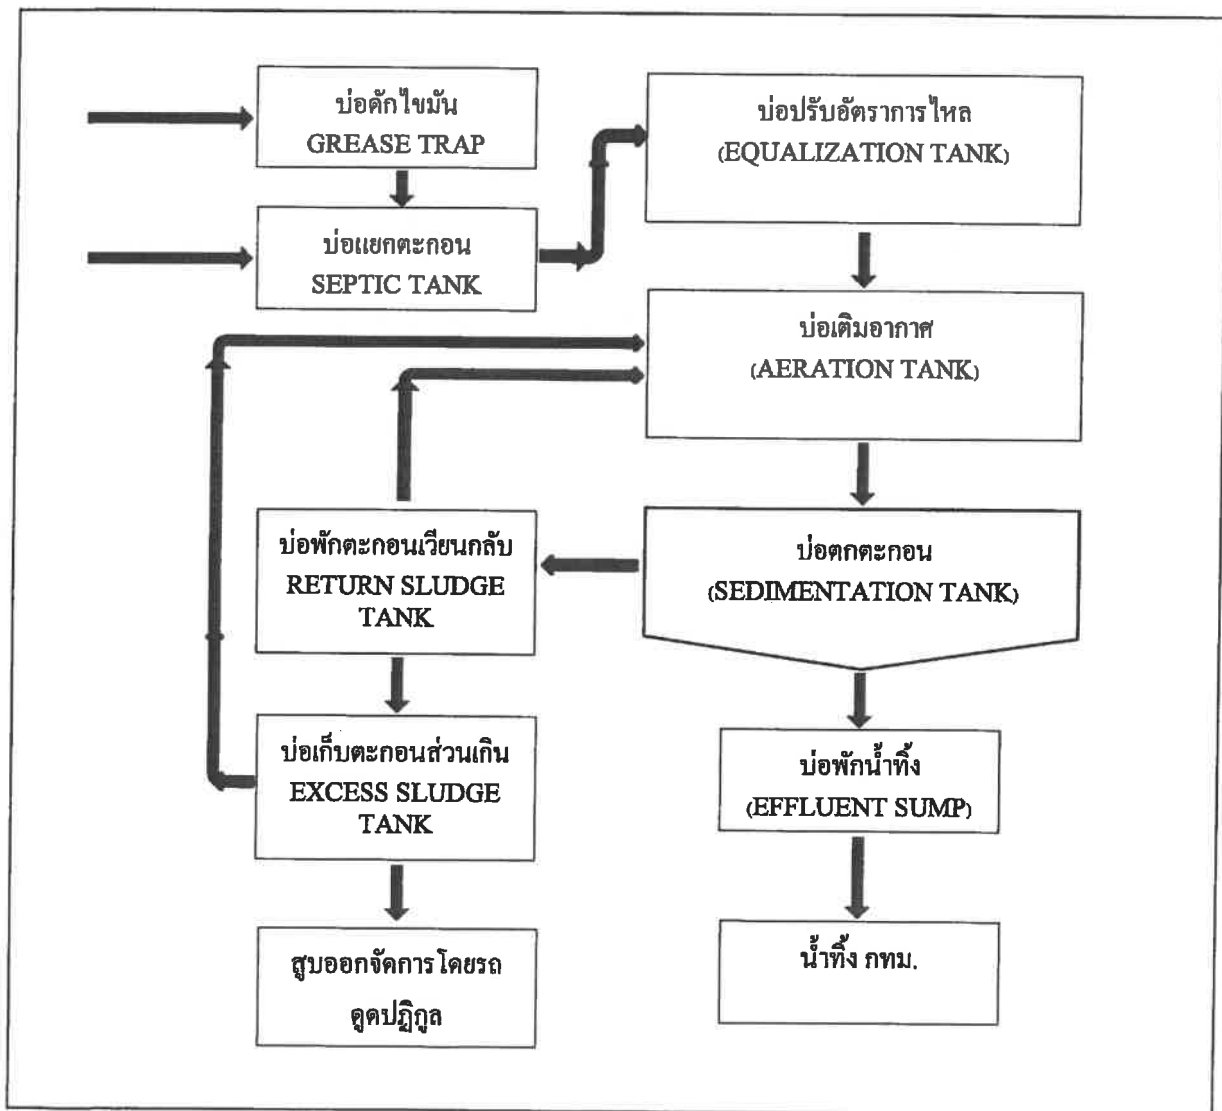

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สาขาจตุจักร หมดยอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (..... น.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (..... น.....)

ใบอนุญาต..... หมดยอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอ็กทีเวเต็ดสลัดจ์(Activated Sludge Process)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเสียของ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 627.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7254.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5803.20
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ 64 ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดกำลังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย				ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสียผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสียผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
1 พ.ค. 67	12	121.00	96.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
2 พ.ค. 67	12	172.00	137.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
3 พ.ค. 67	14	176.00	140.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
4 พ.ค. 67	14	137.00	109.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
5 พ.ค. 67	14	237.00	189.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
6 พ.ค. 67	14	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
7 พ.ค. 67	13	162.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
8 พ.ค. 67	11	100.00	80.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
9 พ.ค. 67	12	125.00	100.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
10 พ.ค. 67	17	244.00	195.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
11 พ.ค. 67	13	146.00	116.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
12 พ.ค. 67	13	144.00	115.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
13 พ.ค. 67	14	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
14 พ.ค. 67	12	104.00	83.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
15 พ.ค. 67	14	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
16 พ.ค. 67	14	132.00	105.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ										
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง หรือน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ
17 พ.ค. 67	13	170.00	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
18 พ.ค. 67	14	116.00	92.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
19 พ.ค. 67	13	176.00	140.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
20 พ.ค. 67	13	198.00	158.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
21 พ.ค. 67	11	105.00	84.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
22 พ.ค. 67	13	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
23 พ.ค. 67	17	106.00	84.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
24 พ.ค. 67	24	159.00	127.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
25 พ.ค. 67	14	112.00	89.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
26 พ.ค. 67	14	152.00	121.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
27 พ.ค. 67	15	93.00	74.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
28 พ.ค. 67	14	165.00	132.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
29 พ.ค. 67	13	124.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
30 พ.ค. 67	6	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
31 พ.ค. 67	7	196.00	156.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-

ปัญหา
อุปกรณ์
และ
แนวทาง
แก้ไข


ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม.)

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร - มีนิติบุคคล-
อาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
โดย สาขาจตุจักร หมดยอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

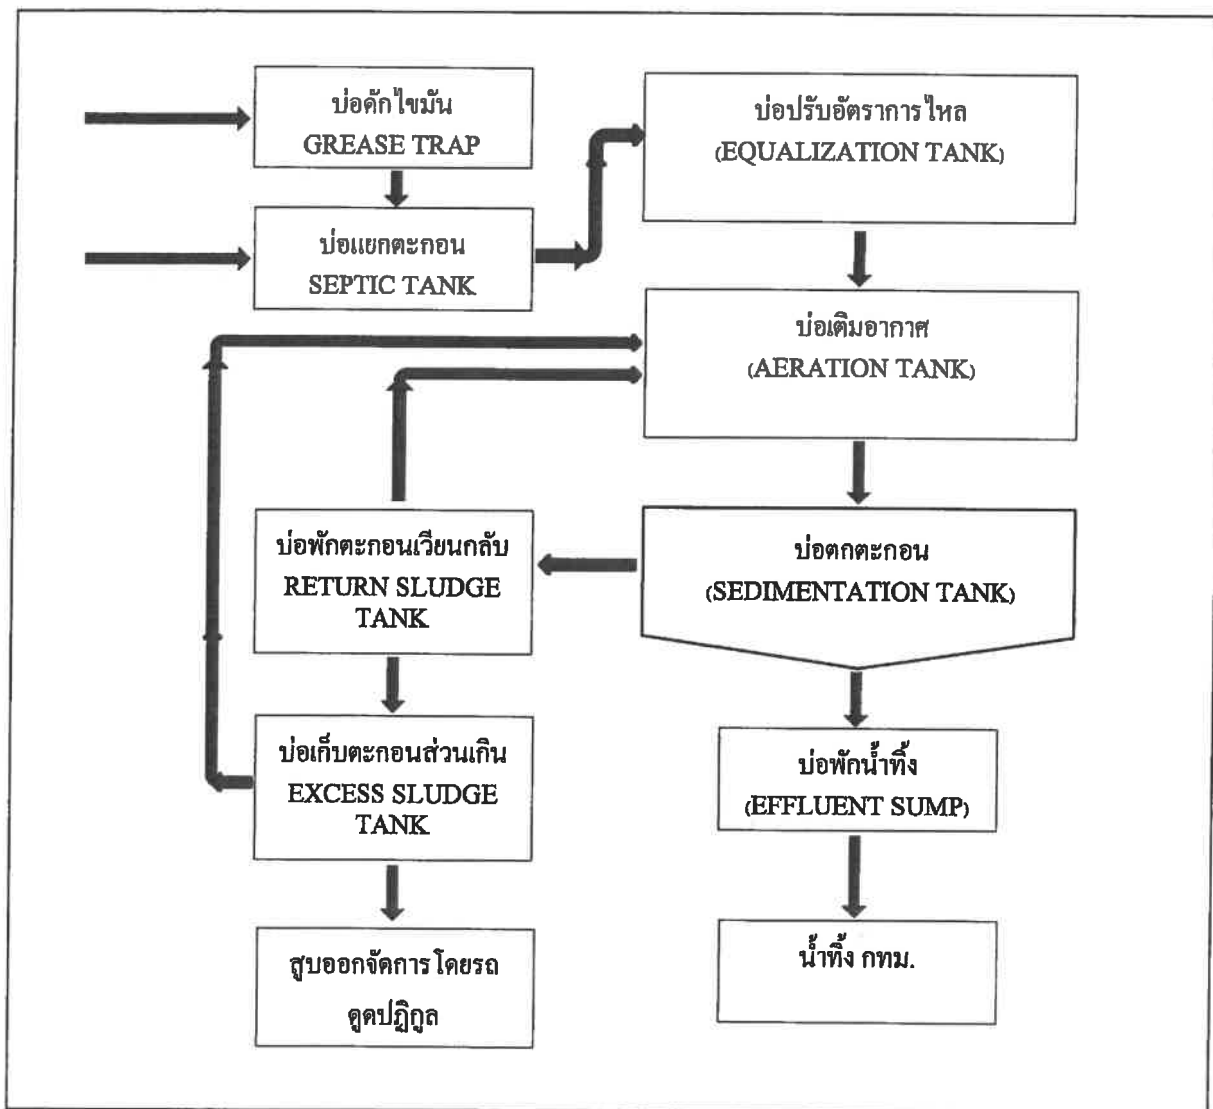

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นางส.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....น.....)
ใบอนุญาต.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สาขาจตุจักร หมตอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางส.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายธ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอ็กทีเวเต็ดสลัดจ์(Activated Sludge Process)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบน้ำตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำเสียของ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 422.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4839.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3871.20
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ 64 ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดกำลังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ นิคม มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำ เสียที่เข้า ระบบ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย ระบบ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ หรือ สารสกัด ที่ใช้ ต่อ/ปริมาณ (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก บำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้ บันทึก	
						บำบัด น้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่อง สูบน้ำ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องเติม อากาศ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องกรอง น้ำเสีย ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องกลั่น น้ำเสีย ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่อง เติม อากาศ ปกติ/ ผิดปกติ				อื่นๆ (ระบุ) ปกติ/ ผิดปกติ
1 มิ.ย. 67	14	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
2 มิ.ย. 67	15	140.00	112.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
3 มิ.ย. 67	13	95.00	76.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
4 มิ.ย. 67	14	175.00	140.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
5 มิ.ย. 67	14	126.00	100.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
6 มิ.ย. 67	16	178.00	142.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
7 มิ.ย. 67	15	149.00	119.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
8 มิ.ย. 67	13	120.00	96.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
9 มิ.ย. 67	15	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
10 มิ.ย. 67	15	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
11 มิ.ย. 67	13	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
12 มิ.ย. 67	13	142.00	113.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
13 มิ.ย. 67	16	199.00	159.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
14 มิ.ย. 67	14	206.00	164.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
15 มิ.ย. 67	14	189.00	151.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ
16 มิ.ย. 67	14	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ นิคม มลพิษ (ลบ.ม)	น้ำ เสียที่เข้า ระบบ เสีย (ลบ.ม)	การระบาย ระบบ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ หรือ สารสกัด ที่ใช้ ต่อปริมาณ (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก บำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้ บันทึก
						บำบัด น้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องมือ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องมือ กรองความ เค็ม/เกลือ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17 มิ.ย. 67	13	203.00	162.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
18 มิ.ย. 67	15	159.00	127.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
19 มิ.ย. 67	13	162.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
20 มิ.ย. 67	14	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
21 มิ.ย. 67	13	202.00	161.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
22 มิ.ย. 67	16	151.00	120.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
23 มิ.ย. 67	15	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
24 มิ.ย. 67	13	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
25 มิ.ย. 67	12	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
26 มิ.ย. 67	16	80.00	64.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
27 มิ.ย. 67	13	184.00	147.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
28 มิ.ย. 67	15	184.00	147.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
29 มิ.ย. 67	13	132.00	105.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
30 มิ.ย. 67	13	163.00	130.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ