

ภาคผนวก ข5
เอกสารการประสานงานร้านซื้อของเก่าใกล้เคียง
ให้เข้ามารับข้อมูลฝอย

เดือน มกราคม 2567

ประเภทรายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
กระดาดัง ก.ก.	0	120	85	58	75	81	95	80	90	684
กระดาดี่ ก.ก.	0	115	35	24	35	39	30	13	30	321
ขวดเปียร์ ขวดแก้ว ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อะลูมิเนียมกระป๋อง ก.ก.	15.5	9	12	11	13	12	11	15	16	114.5
ขวดพลาสติกอื่นๆ ก.ก.	3	12	1	1.5	2	3	3	3	9	37.5
ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกฉลาก) ก.ก.	3	81	0	0	0	0	0	0	0	84
ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก) ก.ก.	136	55	100	85	45	116	65	130	110	842
ขวดนมขาวขุ่น ก.ก.	0	0	2	1.5	0	1	0	0	3	7.5
ฝาขวดพลาสติก ก.ก.	8	0	8	7	9	8	9	9	0	58
เหล็กบาง/หนา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก) ก.ก.	9	3	4	5	2	7	2	3	5	40
HDPE ขวาทึบ ล้างแล้ว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กระป๋องเหล็ก	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
กระดาด ขาว-ดำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แก้วไม่แยกสี	0	250	80	80	22	172	95	50	70	819


3011.5



เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประเภทรายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
กระดาษลัง ก.ก.	77.8	75	107.2	90	78	89	40	100	97	754
กระดาษสี ก.ก.	22	50	36	40	25	39	25	50	30	317
ขวดเบียร์ ขวดแก้ว ก.ก.										0
อะลูมิเนียมกระป๋อง ก.ก.	16.4	16	11.4	12	13	14	9	18	8.8	118.6
ขวดพลาสติกอื่นๆ ก.ก.			2.4			2	1		0.8	6.2
ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกตลาด) ก.ก.										0
ขวดน้ำดื่มใส (แยกตลาด) ก.ก.	89.4	120	86.2	105	72	123	85	156	79	915.6
ขวดนมขาวขุ่น ก.ก.	2.4	3	1		2					8.4
ฝาขวดพลาสติก ก.ก.	7.2	9	8.8		18	11	7	11.6	7.4	80
เหล็กบาง/หนา										0
ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกตลาด) ก.ก.	5.2	4	4.8		5		5	8.2	5.8	38
HDPE ขาวทึบ ล้างแล้ว										0
กระป๋องเหล็ก					2					2
กระดาษ ขาว-ดำ										0
แก้วไม่แยกสี	66.2	90	74.8		154	88	80	111	84	748

2987.8



เดือน มีนาคม 2567

ประเภทรายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
กระดาษลัง ก.ก.	74	73	65	86	53	70	0	50	57	528
กระดาษสี ก.ก.	56	20	42	25	29	20	0	19	15	226
ขวดเบียร์ ขวดแก้ว ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อะลูมิเนียมกระป๋อง ก.ก.	13	9	15	10	13	9	0	12	8.8	89.8
ขวดพลาสติกอื่นๆ ก.ก.	0.6	1.8	0	1.8	1.6	0	0	0	0	5.8
ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกฉลาก) ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก) ก.ก.	109	78	79	73	88	70	0	98	76	671
ขวดนมขาวขุ่น ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	2.2
ฝาขวดพลาสติก ก.ก.	9.4	6.8	9	7.2	8.2	0	66	5	5	116.6
เหล็กบาง/หนา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก) ก.ก.	2.8	3.2	5.8	2.2	4	2	0	0	0	20
HDPE ขาวทึบ ถ้างแล้ว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กระป๋องเหล็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กระดาษ ขาว-ดำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แก้วไม่แยกสี	117	69	104	63	52	70	0	112	58	645

2304.4

381.80 260.8 319.8 268.2 248.8 241 66 296 222



เดือน เมษายน 2567

ประเภทรายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
กระดาษลัง ก.ก.	51	98	64	53	86.2	51	61	66	65	595.2
กระดาษสี ก.ก.	27	16.4	13	26.4	52.6	11.2	40	16	29	231.6
ขวดเบียร์ ขวดแก้ว ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อะลูมิเนียมกระป๋อง ก.ก.	20	10.8	17	9	15.4	7.6	11	9	13	112.8
ขวดพลาสติกอื่นๆ ก.ก.	0	0.6	0	0	0	0	1	3	3	7.6
ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกฉลาก) ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก) ก.ก.	95	105	100	66.8	119.2	53.6	77	67	115	798.6
ขวดนมขาวขุ่น ก.ก.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
ฝาขวดพลาสติก ก.ก.	10	7.6	10	6.8	11.2	5.4	8	6	10	75
เหล็กบาง/หนา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก) ก.ก.	0	9	4	3	5.4	4	4	0	5	34.4
HDPE ขาวทึบ ล้างแล้ว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กระป๋องเหล็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กระดาษ ขาว-ดำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แก้วไม่แยกสี	73	59	50	55.8	96	44	85	54	115	631.8
ถังเบียร์ทุกชนิด (ราคาต่อกล่อง)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

276 312.4 258 220.8 388 176.8 287 221 355 2495


2495



เดือน พฤษภาคม 2567

ประเภทรายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
กระดาษลัง ก.ก.	70	71	59	67	50	64	66	65	72	584
กระดาษสี ก.ก.	20	47	15	20	48	31	3	39	24	247
ขวดเบียร์ ขวดแก้ว ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อะลูมิเนียมกระป๋อง ก.ก.	10	17	7	12	8	14	4	13	11	96
ขวดพลาสติกอื่นๆ ก.ก.	1	0.6	0	0	0	2	2	2	13	20.6
ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกฉลาก) ก.ก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก) ก.ก.	74	117	58	89	66	90	55	102	60	711
ขวดนมขาวขุ่น ก.ก.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
ฝาขวดพลาสติก ก.ก.	8	11	7	9	6	10	5	10	6	72
เหล็กบาง/หนา กก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก) ก.ก.	3	5	2	5	3	4	3	6	0	31
HDPE ขาวทึบ ล้างแล้ว กก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กระป๋องเหล็ก กก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กระดาษ ขาว-ดำ กก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แก้วไม่แยกสี กก.	65	81	58	101	80	96	53	77	64	675

2438.6



เดือน มิถุนายน 2567

ประเภทรายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
กระดาษลัง ก.ก.	93	28	46	75	51	62	83	55	493
กระดาษสี ก.ก.	74	15	18	26.4	35	35	79	64	346.4
ขวดเบียร์ ขวดแก้ว ก.ก.									0
อะลูมิเนียมกระป๋อง ก.ก.	16	4	11	9	11	8	13	7	79
ขวดพลาสติกอื่นๆ ก.ก.	1		1	1.6	1		1		5.6
ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกฉลาก) ก.ก.				1.8				1	2.8
ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก) ก.ก.	115	32	88	67.8	96	78	107	61	644.8
ขวดนมขาวขุ่น ก.ก.				1	1				2
ฝาขวดพลาสติก ก.ก.	11	3	8	7.2	9	5	10	6	59.2
เหล็กบาง/หนา กก.									0
ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก) ก.ก.	4	2	3	3.6	3	3	7	5	30.6
HDPE ขาวทึบ ล้างแล้ว กก.									0
กระป๋องเหล็ก กก.		9							9
กระดาษ ขาว-ดำ กก.									0
แก้ว ไม่แยกสี กก.	107	22	55	78	76	50	67	75	530
ถังเบียร์ทุกชนิด (ราคาต่อกล่อง)								2	2

421 115 230 271.4 283 241 367 276 2204.4



ตารางการขังขยะรีไซเคิล

วันที่	ประเภทรายการ	น้ำหนัก (ก.ก.)	ราคา/ก.ก.	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	รวม ก.ก.
02/01/2024	อะลูมิเนียมกระป๋อง	15.5	35.00	542.50	2,231.50	174.50
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	136	11.00	1,496.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	9	8.00	72.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกจลาก)	3	7.00	21.00		
	ฝาขวดพลาสติก	8	11.00	88.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	3	4.00	12.00		
04/01/2024	กระดาษสี	115	2.00	230.00	2,274.00	645.00
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	3	8.00	24.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	55	11.00	605.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกจลาก)	81	7.00	567.00		
	กระดาษลัง	120	3.00	360.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	12	4.00	48.00		
	แก้วไม่แยกสี	250	0.50	125.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	9	35.00	315.00		
08/01/2024	อะลูมิเนียมกระป๋อง	12	35.00	420.00	2,029.00	327.00
	แก้วไม่แยกสี	80	0.50	40.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	100	11.00	1,100.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	4	8.00	32.00		
	กระดาษสี	35	2.00	70.00		
	ขวดนมขาวขุ่น	2	10.00	20.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1	4.00	4.00		
	ฝาขวดพลาสติก	8	11.00	88.00		
	กระดาษลัง	85	3.00	255.00		
11/01/2024	แก้วไม่แยกสี	80	0.50	40.00	1,720.00	273.00
	ฝาขวดพลาสติก	7	11.00	77.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	85	11.00	935.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	11	35.00	385.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	5	8.00	40.00		
	ขวดนมขาวขุ่น	1.5	10.00	15.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1.5	4.00	6.00		
	กระดาษลัง	58	3.00	174.00		
	กระดาษสี	24	2.00	48.00		
15/01/2024	อะลูมิเนียมกระป๋อง	13	35.00	455.00	1,379.00	203.00
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	45	11.00	495.00		
	ฝาขวดพลาสติก	9	11.00	99.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	2	8.00	16.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	2	4.00	8.00		
	แก้วไม่แยกสี	22	0.50	11.00		
	กระดาษลัง	75	3.00	225.00		
	กระดาษสี	35	2.00	70.00		

วันที่	ประเภทรายการ	น้ำหนัก (ก.ก.)	ราคา/ก.ก.	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	รวม ก.ก.
18/01/2024	กระดาดขลัง	81	2.70	218.70	2,229.10	439.00
	กระดาดสี	39	1.60	62.40		
	ขุดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	116	11.00	1,276.00		
	ขุดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	7	8.00	56.00		
	ขุดนมขาวขุ่น	1	10.00	10.00		
	ขุดพลาสติกอื่นๆ	3	4.00	12.00		
	ผ้าขุดพลาสติก	8	11.00	88.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	12	35.00	420.00		
	แก้วไม้แยกสี	172	0.50	86.00		
22/01/2024	ขุดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	65	11.00	715.00	1,579.00	310.00
	ขุดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	2	8.00	16.00		
	ขุดพลาสติกอื่นๆ	3	4.00	12.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	11	35.00	385.00		
	แก้วไม้แยกสี	95	0.50	47.50		
	ผ้าขุดพลาสติก	9	11.00	99.00		
	กระดาดขลัง	95	2.70	256.50		
	กระดาดสี	30	1.60	48.00		
25/01/2024	ขุดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	130	11.00	1,430.00	2,359.80	307.00
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	15	35.00	525.00		
	ขุดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	3	8.00	24.00		
	ขุดพลาสติกอื่นๆ	3	4.00	12.00		
	กระป๋องเหล็ก	4	2.00	8.00		
	แก้วไม้แยกสี	50	0.50	25.00		
	ผ้าขุดพลาสติก	9	11.00	99.00		
	กระดาดสี	13	1.60	20.80		
	กระดาดขลัง	80	2.70	216.00		
29/01/2024	อะลูมิเนียมกระป๋อง	16	35.00	560.00	2,202.00	333.00
	ขุดพลาสติกอื่นๆ	9	4.00	36.00		
	แก้วไม้แยกสี	70	0.50	35.00		
	ขุดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	110	11.00	1,210.00		
	ขุดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	5	8.00	40.00		
	ขุดนมขาวขุ่น	3	10.00	30.00		
	กระดาดขลัง	90	2.70	243.00		
	กระดาดสี	30	1.60	48.00		

ตารางการขังขยะรีไซเคิล

วันที่	ประเภทรายการ	น้ำหนัก (ก.ก.)	ราคา/ก.ก.	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	รวม ก.ก.
01/02/2024	กระดาดาลัง	77.8	2.70	210.06	1,980.56	286.60
	กระดาดาลี	22	1.60	35.20		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลลล)	89.4	11.00	983.40		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลล)	5.2	8.00	41.60		
	แก้วไม่แยกลี	66.2	0.50	33.10		
	ฝาขวดพลาสติก	7.2	11.00	79.20		
	ขวดนมขาวขุ่น	2.4	10.00	24.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	16.4	35.00	574.00		
05/02/2024	อะลูมิเนียมกระป๋อง	16	35.00	560.00	2,368.50	367.00
	ขวดนมขาวขุ่น	3	10.00	30.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลล)	4	8.00	32.00		
	แก้วไม่แยกลี	90	0.50	45.00		
	ฝาขวดพลาสติก	9	11.00	99.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลล)	120	11.00	1,320.00		
	กระดาดาลี	50	1.60	80.00		
	กระดาดาลัง	75	2.70	202.50		
08/02/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลล)	86.2	11.00	948.20	1,886.44	332.60
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลล)	4.8	8.00	38.40		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	2.4	4.00	9.60		
	ขวดนมขาวขุ่น	1	10.00	10.00		
	ฝาขวดพลาสติก	8.8	11.00	96.80		
	แก้วไม่แยกลี	74.8	0.50	37.40		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	11.4	35.00	399.00		
	กระดาดาลี	36	1.60	57.60		
	กระดาดาลัง	107.2	2.70	289.44		
12/02/2024	อะลูมิเนียมกระป๋อง	12	35.00	420.00	1,882.00	247.00
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลล)	105	11.00	1,155.00		
	กระดาดาลัง	90	2.70	243.00		
	กระดาดาลี	40	1.60	64.00		
15/02/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลล)	72	11.00	792.00	1,836.60	369.00
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลล)	5	8.00	40.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	13	35.00	455.00		
	ฝาขวดพลาสติก	18	11.00	198.00		
	ขวดนมขาวขุ่น	2	10.00	20.00		
	แก้วไม่แยกลี	154	0.50	77.00		
	กระดาดาลัง	78	2.70	210.60		
	กระป๋องเหล็ก	2	2.00	4.00		
	กระดาดาลี	25	1.60	40.00		

วันที่	ประเภทรายการ	น้ำหนัก (ก.ก.)	ราคา/ก.ก.	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	รวม ก.ก.
19/02/2024	กระดาสลึง	89	2.70	240.30	2,318.70	366.00
	กระดาสลึง	39	1.60	62.40		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	123	11.00	1,353.00		
	แก้วไม้แยกส	88	0.50	44.00		
	ฝาขวดพลาสติก	11	11.00	121.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	2	4.00	8.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	14	35.00	490.00		
22/02/2024	ฝาขวดพลาสติก	7	11.00	77.00	1,559.00	252.00
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	85	11.00	935.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	5	8.00	40.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	9	35.00	315.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1	4.00	4.00		
	กระดาสลึง	40	2.70	108.00		
	กระดาสลึง	25	1.60	40.00		
	แก้วไม้แยกส	80	0.50	40.00		
22/02/2024	กระดาสลึง	100	2.70	270.00	2,944.70	454.80
	กระดาสลึง	50	1.60	80.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	156	11.00	1,716.00		
	แก้วไม้แยกส	111	0.50	55.50		
	ฝาขวดพลาสติก	11.6	11.00	127.60		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	18	35.00	630.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	8.2	8.00	65.60		
29/02/2024	กระดาสลึง	97	2.70	261.90	1,659.90	312.80
	กระดาสลึง	30	1.60	48.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	79	11.00	869.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	5.8	8.00	46.40		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	0.8	4.00	3.20		
	ฝาขวดพลาสติก	7.4	11.00	81.40		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	8.8	35.00	308.00		
	แก้วไม้แยกส	84	0.50	42.00		

ตารางการขังขยะรีไซเคิล

วันที่	ประเภทรายการ	น้ำหนัก (ก.ก.)	ราคา/ก.ก.	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	รวม ก.ก.
04/03/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	109	11.00	1,199.00	2,130.10	381.80
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	2.8	8.00	22.40		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	13	35.00	455.00		
	ฝาขวดพลาสติก	9.4	11.00	103.40		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	0.6	4.00	2.40		
	แก้วไม่แยกสี	117	0.50	58.50		
	กระดาสี	56	1.60	89.60		
	กระดาสลิ่ง	74	2.70	199.80		
07/03/2024	กระดาสลิ่ง	73	2.70	197.10	1,544.20	260.80
	กระดาสี	20	1.60	32.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	78	11.00	858.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	3.2	8.00	25.60		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	9	35.00	315.00		
	ฝาขวดพลาสติก	6.8	11.00	74.80		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1.8	4.00	7.20		
	แก้วไม่แยกสี	69	0.50	34.50		
11/03/2024	กระดาสลิ่ง	65	2.70	175.50	1,834.10	319.80
	กระดาสี	42	1.60	67.20		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	79	11.00	869.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	5.8	8.00	46.40		
	แก้วไม่แยกสี	104	0.50	52.00		
	ฝาขวดพลาสติก	9	11.00	99.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	15	35.00	525.00		
14/03/2024	กระดาสลิ่ง	86	2.70	232.20	1,560.70	268.20
	กระดาสี	25	1.60	40.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	73	11.00	803.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	2.2	8.00	17.60		
	ฝาขวดพลาสติก	7.2	11.00	79.20		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	10	35.00	350.00		
	แก้วไม่แยกสี	63	0.50	31.50		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1.8	4.00	7.20		
18/03/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	88	11.00	968.00	1,767.10	248.80
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	13	35.00	455.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	4	8.00	32.00		
	กระดาสี	29	1.60	46.40		
	กระดาสลิ่ง	53	2.70	143.10		
	ฝาขวดพลาสติก	8.2	11.00	90.20		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1.6	4.00	6.40		
	แก้วไม่แยกสี	52	0.50	26.00		

21/03/2024	แก้วไม้แกลกลี	70	0.50	35.00	1,357.00	241.00
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	70	11.00	770.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก)	2	8.00	16.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	9	35.00	315.00		
	กระดาษสี	20	1.60	32.00		
	กระดาษลัง	70	2.70	189.00		
22/03/2024	ฝาขวดพลาสติก	6	11.00	66.00	66.00	6.00
25/03/2024	กระดาษลัง	50	2.70	135.00	1,774.40	296.00
	กระดาษสี	19	1.60	30.40		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	98	11.00	1,078.00		
	แก้วไม้แกลกลี	112	0.50	56.00		
	ฝาขวดพลาสติก	5	11.00	55.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	12	35.00	420.00		
28/03/2024	กระดาษลัง	57	2.70	153.90	1,427.90	222.00
	กระดาษสี	15	1.60	24.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	76	11.00	836.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	8.8	35.00	308.00		
	ขวดนมขาวขุ่น	2.2	10.00	22.00		
	ฝาขวดพลาสติก	5	11.00	55.00		
	แก้วไม้แกลกลี	58	0.50	29.00		

ตารางการขังขยะรีไซเคิล

วันที่	ประเภทรายการ	น้ำหนัก (ก.ก.)	ราคา/ก.ก.	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	รวม ก.ก.
01/04/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	95	11.00	1,045.00	2,072.40	276.00
	กระดาสลิ่ง	51	2.70	137.70		
	กระดาสลิ่ง	27	1.60	43.20		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	20	35.00	700.00		
	แก้วไมแยกลี	73	0.50	36.50		
	ฝาขวดพลาสติก	10	11.00	110.00		
04/04/2024	กระดาสลิ่ง	16.4	2.00	32.80	2,226.10	312.40
	กระดาสลิ่ง	98	3.00	294.00		
	ฝาขวดพลาสติก	7.6	11.00	83.60		
	ขวดนมขาวขุน	6	11.00	66.00		
	แก้วไมแยกลี	59	0.50	29.50		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	0.6	2.00	1.20		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	105	12.00	1,260.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	10.8	35.00	378.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	9	9.00	81.00		
08/04/2024	กระดาสลิ่ง	13	2.00	26.00	2,184.00	258.00
	กระดาสลิ่ง	64	3.00	192.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	100	12.00	1,200.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	17	35.00	595.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	4	9.00	36.00		
	ฝาขวดพลาสติก	10	11.00	110.00		
	แก้วไมแยกลี	50	0.50	25.00		
11/04/2024	กระดาสลิ่ง	53	3.00	159.00	1,458.10	220.80
	กระดาสลิ่ง	26.4	2.00	52.80		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	66.8	12.00	801.60		
	แก้วไมแยกลี	55.8	0.50	27.90		
	ฝาขวดพลาสติก	6.8	11.00	74.80		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	3	9.00	27.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	9	35.00	315.00		
16/04/2024	กระดาสลิ่ง	86.2	3.00	258.60	2,575.00	388.00
	กระดาสลิ่ง	52.6	2.00	105.20		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	119.2	12.00	1,430.40		
	แก้วไมแยกลี	96	0.50	48.00		
	ลังเบียร์ทุกชนิด	2	11.00	22.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	5.4	9.00	48.60		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	15.4	35.00	539.00		
	ฝาขวดพลาสติก	11.2	11.00	123.20		
18/04/2024	อะลูมิเนียมกระป๋อง	7.6	35.00	266.00	1,202.00	176.80
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	53.6	12.00	643.20		
	กระดาสลิ่ง	51	3.00	153.00		
	กระดาสลิ่ง	11.2	2.00	22.40		
	แก้วไมแยกลี	44	0.50	22.00		
	ฝาขวดพลาสติก	5.4	11.00	59.40		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	4	9.00	36.00		

วันที่	ประเภทรายการ	น้ำหนัก (ก.ก.)	ราคา/ก.ก.	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	รวม ก.ก.
22/04/2024	แก้วไม้แยกลี	85	0.50	42.50	1,740.50	287.00
	ฝาขวดพลาสติก	8	11.00	88.00		
	กระดาษสี	40	2.00	80.00		
	กระดาษลัง	61	3.00	183.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	77	12.00	924.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก)	4	9.00	36.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1	2.00	2.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	11	35.00	385.00		
25/04/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	67	12.00	804.00	1,448.00	221.00
	ฝาขวดพลาสติก	6	11.00	66.00		
	แก้วไม้แยกลี	54	0.50	27.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	9	35.00	315.00		
	กระดาษสี	16	2.00	32.00		
	กระดาษลัง	66	3.00	198.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	3	2.00	6.00		
29/04/2024	กระดาษสี	29	2.00	58.00	2,306.50	355.00
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	115	12.00	1,380.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก)	5	9.00	45.00		
	กระดาษลัง	65	3.00	195.00		
	แก้วไม้แยกลี	115	0.50	57.50		
	ฝาขวดพลาสติก	10	11.00	110.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	3	2.00	6.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	13	35.00	455.00		

ตารางการขังขยะรีไซเคิล

วันที่	ประเภทรายการ	น้ำหนัก (ก.ก.)	ราคา/ก.ก.	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	รวม ก.ก.
02/05/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	74	13.00	962.00	1,764.50	251.00
	แก้วไมแยกลี	65	0.50	32.50		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	10	40.00	400.00		
	ฝาขวดพลาสติก	8	11.00	88.00		
	กระดาดาลัง	70	3.00	210.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก)	3	10.00	30.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1	2.00	2.00		
	กระดาดาลี	20	2.00	40.00		
06/05/2024	ฝาขวดพลาสติก	11	11.00	121.00	2,720.70	349.60
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	117	13.00	1,521.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก)	5	10.00	50.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	17	40.00	680.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	0.6	2.00	1.20		
	กระดาดาลี	47	2.00	94.00		
	กระดาดาลัง	71	3.00	213.00		
	แก้วไมแยกลี	81	0.50	40.50		
09/05/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	58	13.00	754.00	1,378.00	207.00
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	7	40.00	280.00		
	กระดาดาลัง	59	3.00	177.00		
	กระดาดาลี	15	2.00	30.00		
	แก้วไมแยกลี	58	0.50	29.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก)	2	10.00	20.00		
	ฝาขวดพลาสติก	7	11.00	77.00		
	ขวดนมขาวขุ่น	1	11.00	11.00		
13/05/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	89	13.00	1,157.00	2,088.50	304.00
	กระดาดาลัง	67	3.00	201.00		
	กระดาดาลี	20	2.00	40.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	12	40.00	480.00		
	แก้วไมแยกลี	101	0.50	50.50		
	ฝาขวดพลาสติก	9	11.00	99.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก)	5	10.00	50.00		
	ขวดนมขาวขุ่น	1	11.00	11.00		
16/05/2024	แก้วไมแยกลี	80	0.50	40.00	1,560.00	261.00
	ฝาขวดพลาสติก	6	11.00	66.00		
	กระดาดาลี	48	2.00	96.00		
	กระดาดาลัง	50	3.00	150.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก)	3	10.00	30.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	66	13.00	858.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	8	40.00	320.00		

ตารางการขังขยะรีไซเคิล

วันที่	ประเภทรายการ	น้ำหนัก (ก.ก.)	ราคา/ก.ก.	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	รวม ก.ก.
20/05/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	90	13.00	1,170.00	2,186.00	311.00
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก)	4	10.00	40.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	14	40.00	560.00		
	กระดาษลัง	64	3.00	192.00		
	กระดาษสี	31	2.00	62.00		
	แก้วไม่แยกสี	96	0.50	48.00		
	ฝาขวดพลาสติก	10	11.00	110.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	2	2.00	4.00		
23/05/2024	กระดาษลัง	66	3.00	198.00	1,194.50	191.00
	กระดาษสี	3	2.00	6.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	55	13.00	715.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	4	40.00	160.00		
	แก้วไม่แยกสี	53	0.50	26.50		
	ฝาขวดพลาสติก	5	11.00	55.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก)	3	10.00	30.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	2	2.00	4.00		
27/05/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	102	13.00	1,326.00	2,331.50	314.00
	กระดาษลัง	65	3.00	195.00		
	กระดาษสี	39	2.00	78.00		
	แก้วไม่แยกสี	77	0.50	38.50		
	ฝาขวดพลาสติก	10	11.00	110.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	2	2.00	4.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	13	40.00	520.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกฉลาก)	6	10.00	60.00		
30/05/2024	กระดาษลัง	72	3.00	216.00	1,608.00	250.00
	กระดาษสี	24	2.00	48.00		
	แก้วไม่แยกสี	64	0.50	32.00		
	ฝาขวดพลาสติก	6	11.00	66.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	13	2.00	26.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกฉลาก)	60	13.00	780.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	11	40.00	440.00		

ตารางการขังขยะรีไซเคิล

วันที่	ประเภทรายการ	น้ำหนัก (ก.ก.)	ราคา/ก.ก.	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	รวม ก.ก.
04/06/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	115	13.00	1,495.00	2,778.50	421.00
	แก้วไมแยกสี	107	0.50	53.50		
	ฝาขวดพลาสติก	11	11.00	121.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	16	40.00	640.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1	2.00	2.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	4	10.00	40.00		
	กระดาสสี	74	2.00	148.00		
	กระดาสล้ง	93	3.00	279.00		
06/06/2024	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	2	10.00	20.00	772.00	115.00
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	32	13.00	416.00		
	กระดาสล้ง	28	3.00	84.00		
	กระดาสสี	15	2.00	30.00		
	แก้วไมแยกสี	22	0.50	11.00		
	ฝาขวดพลาสติก	3	11.00	33.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	4	40.00	160.00		
	กระป๋องเหล็ก	9	2.00	18.00		
10/06/2024	แก้วไมแยกสี	55	0.50	27.50	1,905.50	230.00
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	11	40.00	440.00		
	ฝาขวดพลาสติก	8	11.00	88.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1	2.00	2.00		
	กระดาสสี	18	2.00	36.00		
	กระดาสล้ง	46	3.00	138.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	3	10.00	30.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	88	13.00	1,144.00		
13/06/2024	อะลูมิเนียมกระป๋อง	9	40.00	360.00	1,702.00	271.40
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	67.8	13.00	881.40		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	3.6	10.00	36.00		
	กระดาสล้ง	75	3.00	225.00		
	กระดาสสี	26.4	2.00	52.80		
	แก้วไมแยกสี	78	0.50	39.00		
	ขวดนมขาวขุ่น	1	11.00	11.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1.6	2.00	3.20		
	ฝาขวดพลาสติก	7.2	11.00	79.20		
	ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกจลาก)	1.8	8.00	14.40		
17/06/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	96	13.00	1,248.00	2,091.00	283.00
	แก้วไมแยกสี	76	0.50	38.00		
	ฝาขวดพลาสติก	9	11.00	99.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	11	40.00	440.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1	2.00	2.00		
	ขวดนมขาวขุ่น	1	11.00	11.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	3	10.00	30.00		
	กระดาสล้ง	51	3.00	153.00		
	กระดาสสี	35	2.00	70.00		

ตารางการข้งขยะรีไซเคิล

วันที่	ประเภทรายการ	น้ำหนัก (ก.ก.)	ราคา/ก.ก.	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	รวม ก.ก.
20/06/2024	กระดาสี	35	2.00	70.00	1,762.00	241.00
	กระดาส่ง	62	4.00	248.00		
	แก้วไมแกลสี	50	0.50	25.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	78	13.00	1,014.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	8	40.00	320.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	3	10.00	30.00		
	ฝาขวดพลาสติก	5	11.00	55.00		
24/06/2024	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	107	13.00	1,391.00	2,616.50	367.00
	แก้วไมแกลสี	67	0.50	33.50		
	ฝาขวดพลาสติก	10	11.00	110.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	7	10.00	70.00		
	ขวดพลาสติกอื่นๆ	1	2.00	2.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	13	40.00	520.00		
	กระดาสี	79	2.00	158.00		
	กระดาส่ง	83	4.00	332.00		
27/06/2024	กระดาส่ง	55	4.00	220.00	1,604.50	276.00
	กระดาสี	64	2.00	128.00		
	แก้วไมแกลสี	75	0.50	37.50		
	ฝาขวดพลาสติก	6	11.00	66.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก)	61	13.00	793.00		
	ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก)	5	10.00	50.00		
	อะลูมิเนียมกระป๋อง	7	40.00	280.00		
	ลังเบียร์ทุกชนิด	2	11.00	22.00		
	ขวดน้ำดื่มใส (ไมแยกจลาก)	1	8.00	8.00		

ภาคผนวก ข6
เอกสารระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/4

ประจำปี 2567

โครงการ : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ

(วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567)



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 662 932 -0837

94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkok, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838

E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th



บริษัท คีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ System : Fire Alarm Model : EST 3
Revision : - Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.
PM No. : 2567 - 2/4 Start : 13 พฤษภาคม 2567 End : 15 พฤษภาคม 2567

Parts / Devices Types

Part/Dev. : FCP Installed by : -
Location : Control Rm. Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd.

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Visual Checking			Functional					Remarks / Comments / Measurements
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	FAP									
01	Power Supplies									
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/	/	-	-	-	-	/	224 VAC.
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> Battery connector	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 24 VDC Auxiliary power & connector.	/	/	/	-	-	-	-	/	O/P 1: 26.58 VDC. , O/P 2: 26.79 VDC.
02	3-CPU1									
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/	/	-	-	-	-	/	Data B(Out):0.802 VDC. , Data A(In):0.807 VDC.
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	3-CPU2									
	2.04 > Data Network Riser Next CPU	/	/	/	-	-	-	-	/	Data B(Out):0.801 VDC. , Data A(In):0.804 VDC.
	2.05 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	2.06 > RS-232 Conection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
03	3-SSDC1,3-SDDC1 Signature Device Controller									
	3.01 > Signature Circuit Connections.	/	/	/	-	-	-	-	/	Loop B(Out):18.90 VDC.,Loop A(In):18.57 VDC.
	3.02 > Filter Board	/	/	/	-	-	-	-	/	-
04	Battery Charger									
	4.01 > Battery Backup For FCP (12 Vdc.@17 Amp. 1 Se	/	/	/	-	-	-	-	/	Test 3 ๓น.
05	Indicator Lamps (At 3-LCD)									
	5.01 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.02 > Supervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.03 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.04 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.05 > Power	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.06 > Test	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.07 > CPU Fail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.08 > Gnd Fault	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.09 > Disable	/	/	/	-	-	-	-	/	-
06	Control Switches (At 3-LCD)									
	6.01 > Reset	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.02 > Alarm Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.03 > Drill	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.04 > Panal Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information										
Project : แการนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ		System : Fire Alarm				Model : EST 3				
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. : 2567 - 2/4		Start : 13 พฤษภาคม 2567				End : 15 พฤษภาคม 2567				
Parts / Devices Types										
Part/Dev. : FCP		Installed by : -								
Location : Control Rm.		Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd.								
Inspections and Tests List										
Item	Descriptions	Visual Checking			Functional					Remarks / Comments / Measurements
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	FAP									
	6.05 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.06 > Supervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.07 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.08 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.09 > 0-9	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.10 > ENTER	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.11 > DEL.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.12 > Detail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.13 > Message Next	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.14 > Command Manu	/	/	/	-	-	-	-	/	-
07	LCD Display	/	/	/	-	-	-	-	/	-
08	Trouble Buzzer	/	/	/	-	-	-	-	/	-
09	3-FTCU Controller (Control Switches)									
	9.01 > Connect sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	9.02 > Review Pending sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	9.03 > ACK SW	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	9.04 > Disconnect	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	9.05 > Review Connected.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	Graphic ANN Panel (Mimic)									
10	3-ANNCPU									
	10.01 > 24 VDC Input	/	/	/	-	-	-	-	/	26.86 VDC.
	10.02 > RS-458 Connections.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	10.03 > Output from CPU connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	10.04 > Battery connector.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
11	3-EVDVRA									
	11.01 > LED on Mimic	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	11.02 > Input/Output connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	11.03 > LEDS Output & connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	11.04 > Switch Input Card & connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
12	3-EVPWRA									
	12.01 > 24 VDC Input	/	/	/	-	-	-	-	/	26.80 VDC.
	12.02 > VDC +LED, -LED, -SW	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	12.03 > Input from CPU connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	12.04 > Output to Drivers LED card connection.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
13	Operation Switchs at Mimic									
	13.02 > Acknowledge for Stop Buzzer	/	/	/	-	-	-	-	/	-

[illegible]



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Telephone	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
3-SDDC1 LOOP 1-2																		
SIGA-CT1	01020126	DETECTOR_ZONE1_L FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020127	DETECTOR_ZONE2_L FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020128	DETECTOR_ZONE3_L FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020129	DETECTOR_ZONE4_L FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020130	BELL_ZONE1_CORRIDOR L FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020131	TELEPHONE_ALL_ZONE	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/
SIGA-CC1	01020132	DETECTOR_ZONE1_M FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020133	DETECTOR_ZONE2_M FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020134	DETECTOR_ZONE3_M FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020135	BELL_ZONE1_CORRIDOR M FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020136	RELAY_2N/O,NC_M FL	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020137	DETECTOR_ZONE1_2FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020138	DETECTOR_ZONE2_2FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01020139	DETECTOR_ZONE3_2FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020140	BELL_ZONE1_CORRIDOR_2FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020141	RELAY_2N/O,NC_2FL	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020142	DETECTOR_ZONE1_3FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020143	DETECTOR_ZONE2_3FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020144	BELL_ZONE1_CORRIDOR_3FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020145	DETECTOR_ZONE1_4FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01020146	DETECTOR_ZONE2_4FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020147	DETECTOR_ZONE3_4FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020148	BELL_ZONE1_CORRIDOR_4FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020149	GAS_KITCHEN_L FL	/	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT			System : Fire Alarm								Model : EST3							
Revision : -			Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.															
PM No. : 2567 - 2/4			Start : 13 พฤษภาคม 2567								End : 15 พฤษภาคม 2567							
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device			Installed by : -															
Location :			Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd															
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device								Functional				
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Telephone	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-CT1	01020150	DETECTOR_PUMP_ROOM	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020151	DETECTOR_ZONE4_M FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020152	GAS_STATION_L FL	/	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01020376	DETECTOR_ZONE1_5FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020377	DETECTOR_ZONE2_5FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020378	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 5FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020379	DETECTOR_ZONE1_6FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020380	DETECTOR_ZONE2_6FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020381	DETECTOR_ZONE3_6FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020382	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 6FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CC1	01020383	DETECTOR_ZONE1_7FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020384	DETECTOR_ZONE2_7FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020385	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 7FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01020386	DETECTOR_ZONE1_8FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020387	DETECTOR_ZONE2_8FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020388	DETECTOR_ZONE3_8FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020389	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 8FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CC1	01020391	DETECTOR_ZONE1_F FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020392	DETECTOR_ZONE2_F FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020393	DETECTOR_ZONE3_F FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01020394	BELL_ZONE1_CORRIDOR F FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm							Model : EST3					
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567							End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device								Functional				
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
3-SDDC1 LOOP 3-4																		
SIGA-PS	01030001	AD_SMOKE_1_ROOM_1001_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030002	AD_SMOKE_2_ROOM_1002_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030003	AD_SMOKE_3_ROOM_1003_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030004	AD_SMOKE_4_ROOM_1003_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030005	AD_SMOKE_5_ROOM_1005_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030006	AD_SMOKE_6_ROOM_1005_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030007	AD_SMOKE_7_ROOM_1006_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030008	AD_HEAT_8_ROOM_1007_10FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030009	AD_SMOKE_9_ROOM_1007_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030010	AD_SMOKE_10_ROOM_1007_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030011	AD_SMOKE_11_ROOM_1007_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030012	AD_SMOKE_12_ROOM_1008_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030013	AD_SMOKE_13_ROOM_1008_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030014	AD_SMOKE_14_ROOM_1009_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030015	AD_SMOKE_15_ROOM_1009_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030016	AD_SMOKE_16_ROOM_1010_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030017	AD_SMOKE_17_ROOM_1010_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030018	AD_SMOKE_18_ROOM_1010_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030019	AD_HEAT_19_ROOM_1010_10FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030020	AD_HEAT_20_ROOM_1011_10FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030021	AD_SMOKE_21_ROOM_1011_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030022	AD_SMOKE_22_ROOM_1011_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm							Model : EST3					
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567							End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030023	AD_SMOKE_23_ROOM_1011_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030024	AD_SMOKE_24_ROOM_1012_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030025	AD_SMOKE_25_ROOM_1012_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030026	AD_SMOKE_26_ROOM_1015_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030027	AD_SMOKE_27_ROOM_1015_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030028	AD_SMOKE_28_ROOM_1016_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030029	AD_SMOKE_29_ROOM_1016_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030030	AD_SMOKE_30_ROOM_1017_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030031	AD_SMOKE_31_ROOM_1018_10FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030032	AD_SMOKE_1_ROOM_1101_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030033	AD_SMOKE_2_ROOM_1102_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030034	AD_SMOKE_3_ROOM_1103_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030035	AD_SMOKE_4_ROOM_1103_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030036	AD_SMOKE_5_ROOM_1105_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030037	AD_SMOKE_6_ROOM_1105_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030038	AD_SMOKE_7_ROOM_1106_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030039	AD_HEAT_8_ROOM_1107_11FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030040	AD_SMOKE_9_ROOM_1107_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030041	AD_SMOKE_10_ROOM_1107_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030042	AD_SMOKE_11_ROOM_1107_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030043	AD_SMOKE_12_ROOM_1108_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030044	AD_SMOKE_13_ROOM_1108_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030045	AD_SMOKE_14_ROOM_1109_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm							Model : EST3					
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567							End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030046	AD_SMOKE_15_ROOM_1109_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030047	AD_SMOKE_16_ROOM_1110_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030048	AD_SMOKE_17_ROOM_1110_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030049	AD_SMOKE_18_ROOM_1110_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030050	AD_HEAT_19_ROOM_1110_11FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030051	AD_HEAT_20_ROOM_1111_11FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030052	AD_SMOKE_21_ROOM_1111_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030053	AD_SMOKE_22_ROOM_1111_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030054	AD_SMOKE_23_ROOM_1111_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030055	AD_SMOKE_24_ROOM_1112_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030056	AD_SMOKE_25_ROOM_1112_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030057	AD_SMOKE_26_ROOM_1115_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030058	AD_SMOKE_27_ROOM_1115_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030059	AD_SMOKE_28_ROOM_1116_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030060	AD_SMOKE_29_ROOM_1116_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030061	AD_SMOKE_30_ROOM_1117_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030062	AD_SMOKE_31_ROOM_1118_11FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030063	AD_SMOKE_1_ROOM_1201_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030064	AD_SMOKE_2_ROOM_1202_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030065	AD_SMOKE_3_ROOM_1203_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030066	AD_SMOKE_4_ROOM_1203_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030067	AD_SMOKE_5_ROOM_1205_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030068	AD_SMOKE_6_ROOM_1205_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm							Model : EST3					
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567							End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030069	AD_SMOKE_7_ROOM_1206_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030070	AD_HEAT_8_ROOM_1207_12FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030071	AD_SMOKE_9_ROOM_1207_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030072	AD_SMOKE_10_ROOM_1207_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030073	AD_SMOKE_11_ROOM_1207_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030074	AD_SMOKE_12_ROOM_1208_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030075	AD_SMOKE_13_ROOM_1208_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030076	AD_SMOKE_14_ROOM_1209_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030077	AD_SMOKE_15_ROOM_1209_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030078	AD_SMOKE_16_ROOM_1210_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030079	AD_SMOKE_17_ROOM_1210_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030080	AD_SMOKE_18_ROOM_1210_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030081	AD_HEAT_19_ROOM_1210_12FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030082	AD_HEAT_20_ROOM_1211_12FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030083	AD_SMOKE_21_ROOM_1211_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030084	AD_SMOKE_22_ROOM_1211_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030085	AD_SMOKE_23_ROOM_1211_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030086	AD_SMOKE_24_ROOM_1212_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030087	AD_SMOKE_25_ROOM_1212_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030088	AD_SMOKE_26_ROOM_1215_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030089	AD_SMOKE_27_ROOM_1215_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030090	AD_SMOKE_28_ROOM_1216_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030091	AD_SMOKE_29_ROOM_1216_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm										Model : EST3		
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567										End : 15 พฤษภาคม 2567		
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030092	AD_SMOKE_30_ROOM_1217_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030093	AD_SMOKE_31_ROOM_1218_12FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030094	AD_SMOKE_1_ROOM_1501_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030095	AD_SMOKE_2_ROOM_1502_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030096	AD_SMOKE_3_ROOM_1503_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030097	AD_SMOKE_4_ROOM_1503_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030098	AD_SMOKE_5_ROOM_1505_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030099	AD_SMOKE_6_ROOM_1505_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030100	AD_SMOKE_7_ROOM_1506_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030101	AD_HEAT_8_ROOM_1507_15FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030102	AD_SMOKE_9_ROOM_1507_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030103	AD_SMOKE_10_ROOM_1507_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030104	AD_SMOKE_11_ROOM_1507_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030105	AD_SMOKE_12_ROOM_1508_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030106	AD_SMOKE_13_ROOM_1508_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030107	AD_SMOKE_14_ROOM_1509_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030108	AD_SMOKE_15_ROOM_1509_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030109	AD_SMOKE_16_ROOM_1510_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030110	AD_SMOKE_17_ROOM_1510_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030111	AD_SMOKE_18_ROOM_1510_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030112	AD_HEAT_19_ROOM_1510_15FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030113	AD_HEAT_20_ROOM_1511_15FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030114	AD_SMOKE_21_ROOM_1511_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm					Model : EST3							
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567					End : 15 พฤษภาคม 2567							
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030115	AD_SMOKE_22_ROOM_1511_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030116	AD_SMOKE_23_ROOM_1511_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030117	AD_SMOKE_24_ROOM_1512_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030118	AD_SMOKE_25_ROOM_1512_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030119	AD_SMOKE_26_ROOM_1515_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030120	AD_SMOKE_27_ROOM_1515_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030121	AD_SMOKE_28_ROOM_1516_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030122	AD_SMOKE_29_ROOM_1516_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030123	AD_SMOKE_30_ROOM_1517_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030124	AD_SMOKE_31_ROOM_1518_15FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01030126	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_10FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030127	BELL_ZONE1_CORRIDOR 10FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030128	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_11FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030129	BELL_ZONE1_CORRIDOR 11FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030130	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_12FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030131	BELL_ZONE1_CORRIDOR 12FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030132	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_15FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030133	BELL_ZONE1_CORRIDOR 15FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01030251	AD_SMOKE_1_ROOM_1601_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030252	AD_SMOKE_2_ROOM_1602_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030253	AD_SMOKE_3_ROOM_1603_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030254	AD_SMOKE_4_ROOM_1603_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030255	AD_SMOKE_5_ROOM_1605_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm							Model : EST3					
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567							End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030256	AD_SMOKE_6_ROOM_1605_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030257	AD_SMOKE_7_ROOM_1606_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030258	AD_HEAT_8_ROOM_1607_16FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030259	AD_SMOKE_9_ROOM_1607_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030260	AD_SMOKE_10_ROOM_1607_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030261	AD_SMOKE_11_ROOM_1607_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030262	AD_SMOKE_12_ROOM_1608_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030263	AD_SMOKE_13_ROOM_1608_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030264	AD_SMOKE_14_ROOM_1609_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030265	AD_SMOKE_15_ROOM_1609_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030266	AD_SMOKE_16_ROOM_1610_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030267	AD_SMOKE_17_ROOM_1610_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030268	AD_SMOKE_18_ROOM_1610_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030269	AD_HEAT_19_ROOM_1610_16FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030270	AD_HEAT_20_ROOM_1611_16FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030271	AD_SMOKE_21_ROOM_1611_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030272	AD_SMOKE_22_ROOM_1611_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030273	AD_SMOKE_23_ROOM_1611_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030274	AD_SMOKE_24_ROOM_1612_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030275	AD_SMOKE_25_ROOM_1612_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030276	AD_SMOKE_26_ROOM_1615_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030277	AD_SMOKE_27_ROOM_1615_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030278	AD_SMOKE_28_ROOM_1616_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																			
Project	GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm								Model : EST3					
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.													
PM No.	2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567								End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																			
Part/Dev. : Device						Installed by : -													
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																			
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SIGA-PS	01030279	AD_SMOKE_29_ROOM_1616_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030280	AD_SMOKE_30_ROOM_1617_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030281	AD_SMOKE_31_ROOM_1618_16FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030282	AD_SMOKE_1_ROOM_1701_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030283	AD_SMOKE_2_ROOM_1702_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030284	AD_SMOKE_3_ROOM_1703_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030285	AD_SMOKE_4_ROOM_1703_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030286	AD_SMOKE_5_ROOM_1705_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030287	AD_SMOKE_6_ROOM_1705_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030288	AD_SMOKE_7_ROOM_1706_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-HRS	01030289	AD_HEAT_8_ROOM_1707_17FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030290	AD_SMOKE_9_ROOM_1707_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030291	AD_SMOKE_10_ROOM_1707_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030292	AD_SMOKE_11_ROOM_1707_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030293	AD_SMOKE_12_ROOM_1708_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030294	AD_SMOKE_13_ROOM_1708_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030295	AD_SMOKE_14_ROOM_1709_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030296	AD_SMOKE_15_ROOM_1709_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030297	AD_SMOKE_16_ROOM_1710_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030298	AD_SMOKE_17_ROOM_1710_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	01030299	AD_SMOKE_18_ROOM_1710_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-HRS	01030300	AD_HEAT_19_ROOM_1710_17FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-HRS	01030301	AD_HEAT_20_ROOM_1711_17FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm							Model : EST3					
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567							End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030302	AD_SMOKE_21_ROOM_1711_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030303	AD_SMOKE_22_ROOM_1711_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030304	AD_SMOKE_23_ROOM_1711_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030305	AD_SMOKE_24_ROOM_1712_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030306	AD_SMOKE_25_ROOM_1712_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030307	AD_SMOKE_26_ROOM_1715_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030308	AD_SMOKE_27_ROOM_1715_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030309	AD_SMOKE_28_ROOM_1716_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030310	AD_SMOKE_29_ROOM_1716_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030311	AD_SMOKE_30_ROOM_1717_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030312	AD_SMOKE_31_ROOM_1718_17FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030313	AD_SMOKE_1_ROOM_1801_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030314	AD_SMOKE_2_ROOM_1802_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030315	AD_SMOKE_3_ROOM_1803_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030316	AD_SMOKE_4_ROOM_1803_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030317	AD_SMOKE_5_ROOM_1805_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030318	AD_SMOKE_6_ROOM_1805_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030319	AD_SMOKE_7_ROOM_1806_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030320	AD_HEAT_8_ROOM_1807_18FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030321	AD_SMOKE_9_ROOM_1807_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030322	AD_SMOKE_10_ROOM_1807_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030323	AD_SMOKE_11_ROOM_1807_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030324	AD_SMOKE_12_ROOM_1808_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm							Model : EST3					
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567							End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030325	AD_SMOKE_13_ROOM_1809_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030326	AD_SMOKE_14_ROOM_1809_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030327	AD_SMOKE_15_ROOM_1809_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030328	AD_SMOKE_16_ROOM_1810_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030329	AD_SMOKE_17_ROOM_1810_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030330	AD_SMOKE_18_ROOM_1810_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030331	AD_HEAT_19_ROOM_1810_18FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030332	AD_HEAT_20_ROOM_1811_18FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030333	AD_SMOKE_21_ROOM_1811_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030334	AD_SMOKE_22_ROOM_1811_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030335	AD_SMOKE_23_ROOM_1811_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030336	AD_SMOKE_24_ROOM_1812_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030337	AD_SMOKE_25_ROOM_1812_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030338	AD_SMOKE_26_ROOM_1815_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030339	AD_SMOKE_27_ROOM_1815_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030340	AD_SMOKE_28_ROOM_1816_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030341	AD_SMOKE_29_ROOM_1816_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030342	AD_SMOKE_30_ROOM_1817_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030343	AD_SMOKE_31_ROOM_1818_18FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030344	AD_SMOKE_1_ROOM_1901_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030345	AD_SMOKE_2_ROOM_1902_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030346	AD_SMOKE_3_ROOM_1903_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030347	AD_SMOKE_4_ROOM_1903_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information			
Project	GRAND CENTRE POINT	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision	-	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No.	2567 - 2/4	Start : 13 พฤษภาคม 2567	End : 15 พฤษภาคม 2567

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030348	AD_SMOKE_5_ROOM_1905_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030349	AD_SMOKE_6_ROOM_1905_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030350	AD_SMOKE_7_ROOM_1906_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030351	AD_HEAT_8_ROOM_1907_19FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030352	AD_SMOKE_9_ROOM_1907_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030353	AD_SMOKE_10_ROOM_1907_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030354	AD_SMOKE_11_ROOM_1907_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030355	AD_SMOKE_12_ROOM_1908_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030356	AD_SMOKE_13_ROOM_1908_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030357	AD_SMOKE_14_ROOM_1909_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030358	AD_SMOKE_15_ROOM_1909_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030359	AD_SMOKE_16_ROOM_1910_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030360	AD_SMOKE_17_ROOM_1910_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030361	AD_SMOKE_18_ROOM_1910_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030362	AD_HEAT_19_ROOM_1910_19FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030363	AD_HEAT_20_ROOM_1911_19FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030364	AD_SMOKE_21_ROOM_1911_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030365	AD_SMOKE_22_ROOM_1911_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030366	AD_SMOKE_23_ROOM_1911_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030367	AD_SMOKE_24_ROOM_1912_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030368	AD_SMOKE_25_ROOM_1912_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030369	AD_SMOKE_26_ROOM_1915_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030370	AD_SMOKE_27_ROOM_1915_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project	GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm							Model : EST3					
Revision	-					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No.	2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567							End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030371	AD_SMOKE_28_ROOM_1916_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030372	AD_SMOKE_29_ROOM_1916_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030373	AD_SMOKE_30_ROOM_1917_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030374	AD_SMOKE_31_ROOM_1918_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01030376	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_16FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030377	BELL_ZONE1_CORRIDOR_16FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030378	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_17FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030379	BELL_ZONE1_CORRIDOR_17FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030380	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_18FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030381	BELL_ZONE1_CORRIDOR_18FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030382	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_19FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030383	BELL_ZONE1_CORRIDOR_19FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
3-SDDC1 LOOP 5-6																		
SIGA-PS	01040001	AD_SMOKE_1_ROOM_2001_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040002	AD_SMOKE_2_ROOM_2002_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040003	AD_SMOKE_3_ROOM_2003_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040004	AD_SMOKE_4_ROOM_2003_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040005	AD_SMOKE_5_ROOM_2005_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040006	AD_SMOKE_6_ROOM_2005_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040007	AD_SMOKE_7_ROOM_2006_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040008	AD_HEAT_8_ROOM_2007_20FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040009	AD_SMOKE_9_ROOM_2007_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040010	AD_SMOKE_10_ROOM_2007_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040011	AD_SMOKE_11_ROOM_2007_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040012	AD_SMOKE_12_ROOM_2008_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040013	AD_SMOKE_13_ROOM_2008_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040014	AD_SMOKE_14_ROOM_2009_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040015	AD_SMOKE_15_ROOM_2009_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040016	AD_SMOKE_16_ROOM_2010_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040017	AD_SMOKE_17_ROOM_2010_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040018	AD_SMOKE_18_ROOM_2010_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040019	AD_HEAT_19_ROOM_2010_20FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040020	AD_HEAT_20_ROOM_2011_20FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040021	AD_SMOKE_21_ROOM_2011_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040022	AD_SMOKE_22_ROOM_2011_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040023	AD_SMOKE_23_ROOM_2011_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040024	AD_SMOKE_24_ROOM_2012_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040025	AD_SMOKE_25_ROOM_2012_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040026	AD_SMOKE_26_ROOM_2015_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040027	AD_SMOKE_27_ROOM_2015_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040028	AD_SMOKE_28_ROOM_2016_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040029	AD_SMOKE_29_ROOM_2016_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040030	AD_SMOKE_30_ROOM_2017_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040031	AD_SMOKE_31_ROOM_2018_20FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040032	AD_SMOKE_1_ROOM_2101_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040033	AD_SMOKE_2_ROOM_2102_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040034	AD_SMOKE_3_ROOM_2103_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040035	AD_SMOKE_4_ROOM_2103_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040036	AD_SMOKE_5_ROOM_2105_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040037	AD_SMOKE_6_ROOM_2105_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040038	AD_SMOKE_7_ROOM_2106_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040039	AD_HEAT_8_ROOM_2107_21FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040040	AD_SMOKE_9_ROOM_2107_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040041	AD_SMOKE_10_ROOM_2107_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040042	AD_SMOKE_11_ROOM_2107_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040043	AD_SMOKE_12_ROOM_2108_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040044	AD_SMOKE_13_ROOM_2108_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040045	AD_SMOKE_14_ROOM_2109_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040046	AD_SMOKE_15_ROOM_2109_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040047	AD_SMOKE_16_ROOM_2110_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040048	AD_SMOKE_17_ROOM_2110_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040049	AD_SMOKE_18_ROOM_2110_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040050	AD_HEAT_19_ROOM_2110_21FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040051	AD_HEAT_20_ROOM_2111_21FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040052	AD_SMOKE_21_ROOM_2111_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040053	AD_SMOKE_22_ROOM_2111_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040054	AD_SMOKE_23_ROOM_2111_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040055	AD_SMOKE_24_ROOM_2112_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040056	AD_SMOKE_25_ROOM_2112_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040057	AD_SMOKE_26_ROOM_2115_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040058	AD_SMOKE_27_ROOM_2115_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040059	AD_SMOKE_28_ROOM_2116_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040060	AD_SMOKE_29_ROOM_2116_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040061	AD_SMOKE_30_ROOM_2117_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040062	AD_SMOKE_31_ROOM_2118_21FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040063	AD_SMOKE_1_ROOM_2201_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040064	AD_SMOKE_2_ROOM_2202_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040065	AD_SMOKE_3_ROOM_2203_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040066	AD_SMOKE_4_ROOM_2203_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040067	AD_SMOKE_5_ROOM_2205_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040068	AD_SMOKE_6_ROOM_2205_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040069	AD_SMOKE_7_ROOM_2206_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040070	AD_HEAT_8_ROOM_2207_22FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040071	AD_SMOKE_9_ROOM_2207_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040072	AD_SMOKE_10_ROOM_2207_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040073	AD_SMOKE_11_ROOM_2207_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040074	AD_SMOKE_12_ROOM_2208_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040075	AD_SMOKE_13_ROOM_2208_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040076	AD_SMOKE_14_ROOM_2209_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040077	AD_SMOKE_15_ROOM_2209_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040078	AD_SMOKE_16_ROOM_2210_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040079	AD_SMOKE_17_ROOM_2210_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040080	AD_SMOKE_18_ROOM_2210_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040081	AD_HEAT_19_ROOM_2210_22FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040082	AD_HEAT_20_ROOM_2211_22FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040083	AD_SMOKE_21_ROOM_2211_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040084	AD_SMOKE_22_ROOM_2211_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040085	AD_SMOKE_23_ROOM_2211_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040086	AD_SMOKE_24_ROOM_2212_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040087	AD_SMOKE_25_ROOM_2212_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040088	AD_SMOKE_26_ROOM_2215_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040089	AD_SMOKE_27_ROOM_2215_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040090	AD_SMOKE_28_ROOM_2216_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040091	AD_SMOKE_29_ROOM_2216_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040092	AD_SMOKE_30_ROOM_2217_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040093	AD_SMOKE_31_ROOM_2218_22FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040094	AD_SMOKE_1_ROOM_2301_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040095	AD_SMOKE_2_ROOM_2302_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040096	AD_SMOKE_3_ROOM_2303_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040097	AD_SMOKE_4_ROOM_2303_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040098	AD_SMOKE_5_ROOM_2305_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040099	AD_SMOKE_6_ROOM_2305_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040100	AD_SMOKE_7_ROOM_2306_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040101	AD_HEAT_8_ROOM_2307_23FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040102	AD_SMOKE_9_ROOM_2307_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040103	AD_SMOKE_10_ROOM_2307_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040104	AD_SMOKE_11_ROOM_2307_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040105	AD_SMOKE_12_ROOM_2308_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040106	AD_SMOKE_13_ROOM_2308_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040107	AD_SMOKE_14_ROOM_2309_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040108	AD_SMOKE_15_ROOM_2309_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040109	AD_SMOKE_16_ROOM_2310_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040110	AD_SMOKE_17_ROOM_2310_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040111	AD_SMOKE_18_ROOM_2310_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040112	AD_HEAT_19_ROOM_2310_23FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01040113	AD_HEAT_20_ROOM_2311_23FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040114	AD_SMOKE_21_ROOM_2311_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm					Model : EST3								
Revision : -					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.													
PM No. : 2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567					End : 15 พฤษภาคม 2567								
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relat	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040115	AD_SMOKE_22_ROOM_2311_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040116	AD_SMOKE_23_ROOM_2311_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040117	AD_SMOKE_24_ROOM_2312_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040118	AD_SMOKE_25_ROOM_2312_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040119	AD_SMOKE_26_ROOM_2315_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040120	AD_SMOKE_27_ROOM_2315_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040121	AD_SMOKE_28_ROOM_2316_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040122	AD_SMOKE_29_ROOM_2316_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040123	AD_SMOKE_30_ROOM_2317_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040124	AD_SMOKE_31_ROOM_2318_23FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01040126	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_20FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040127	BELL_ZONE1_CORRIDOR 20FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040128	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_21FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040129	BELL_ZONE1_CORRIDOR 21FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040130	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_22FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040131	BELL_ZONE1_CORRIDOR 22FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040132	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_23FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040133	BELL_ZONE1_CORRIDOR 23FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040251	AD_SMOKE_1_ROOM_2501_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040252	AD_SMOKE_2_ROOM_2502_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040253	AD_SMOKE_3_ROOM_2503_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040254	AD_SMOKE_4_ROOM_2503_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040255	AD_SMOKE_5_ROOM_2505_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040256	AD_SMOKE_6_ROOM_2505_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040257	AD_SMOKE_7_ROOM_2506_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040258	AD_SMOKE_8_ROOM_2507_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040259	AD_SMOKE_9_ROOM_2508_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040260	AD_SMOKE_10_ROOM_2508_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040261	AD_SMOKE_11_ROOM_2509_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040262	AD_SMOKE_12_ROOM_2509_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040263	AD_SMOKE_13_ROOM_2510_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040264	AD_SMOKE_14_ROOM_2510_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040265	AD_SMOKE_15_ROOM_2511_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040266	AD_SMOKE_16_ROOM_2511_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040267	AD_SMOKE_17_ROOM_2512_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040268	AD_SMOKE_18_ROOM_2515_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040269	AD_SMOKE_19_ROOM_2516_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040270	AD_SMOKE_20_ROOM_2516_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040271	AD_SMOKE_21_ROOM_2517_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040272	AD_SMOKE_22_ROOM_2517_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040273	AD_SMOKE_23_ROOM_2518_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040274	AD_SMOKE_24_ROOM_2518_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040275	AD_SMOKE_25_ROOM_2519_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040276	AD_SMOKE_26_ROOM_2519_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040277	AD_SMOKE_27_ROOM_2520_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040278	AD_SMOKE_28_ROOM_2521_25FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040279	AD_SMOKE_1_ROOM_2601_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040280	AD_SMOKE_2_ROOM_2602_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040281	AD_SMOKE_3_ROOM_2603_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040282	AD_SMOKE_4_ROOM_2603_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040283	AD_SMOKE_5_ROOM_2605_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040284	AD_SMOKE_6_ROOM_2605_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040285	AD_SMOKE_7_ROOM_2606_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040286	AD_SMOKE_8_ROOM_2607_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040287	AD_SMOKE_9_ROOM_2608_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040288	AD_SMOKE_10_ROOM_2608_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040289	AD_SMOKE_11_ROOM_2609_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040290	AD_SMOKE_12_ROOM_2609_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040291	AD_SMOKE_13_ROOM_2610_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040292	AD_SMOKE_14_ROOM_2610_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040293	AD_SMOKE_15_ROOM_2611_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040294	AD_SMOKE_16_ROOM_2611_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040295	AD_SMOKE_17_ROOM_2612_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040296	AD_SMOKE_18_ROOM_2615_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040297	AD_SMOKE_19_ROOM_2616_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040298	AD_SMOKE_20_ROOM_2616_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040299	AD_SMOKE_21_ROOM_2617_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040300	AD_SMOKE_22_ROOM_2617_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040301	AD_SMOKE_23_ROOM_2618_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm					Model : EST3								
Revision : -					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.													
PM No. : 2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567					End : 15 พฤษภาคม 2567								
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040302	AD_SMOKE_24_ROOM_2618_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040303	AD_SMOKE_25_ROOM_2619_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040304	AD_SMOKE_26_ROOM_2619_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040305	AD_SMOKE_27_ROOM_2620_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040306	AD_SMOKE_28_ROOM_2621_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040307	AD_SMOKE_1_ROOM_2701_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040308	AD_SMOKE_2_ROOM_2702_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040309	AD_SMOKE_3_ROOM_2703_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040310	AD_SMOKE_4_ROOM_2703_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040311	AD_SMOKE_5_ROOM_2705_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040312	AD_SMOKE_6_ROOM_2705_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040313	AD_SMOKE_7_ROOM_2706_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040314	AD_SMOKE_8_ROOM_2707_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040315	AD_SMOKE_9_ROOM_2708_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040316	AD_SMOKE_10_ROOM_2708_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040317	AD_SMOKE_11_ROOM_2709_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040318	AD_SMOKE_12_ROOM_2709_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040319	AD_SMOKE_13_ROOM_2710_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040320	AD_SMOKE_14_ROOM_2710_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040321	AD_SMOKE_15_ROOM_2711_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040322	AD_SMOKE_16_ROOM_2711_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040323	AD_SMOKE_17_ROOM_2712_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040324	AD_SMOKE_18_ROOM_2715_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information		
Project : GRAND CENTRE POINT	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2567 - 2/4	Start : 13 พฤษภาคม 2567	End : 15 พฤษภาคม 2567

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device								Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relays	Alarm	Supervisory Monitor
SIGA-PS	01040325	AD_SMOKE_19_ROOM_2716_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040326	AD_SMOKE_20_ROOM_2716_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040327	AD_SMOKE_21_ROOM_2717_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040328	AD_SMOKE_22_ROOM_2717_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040329	AD_SMOKE_23_ROOM_2718_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040330	AD_SMOKE_24_ROOM_2718_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040331	AD_SMOKE_25_ROOM_2719_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040332	AD_SMOKE_26_ROOM_2719_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040333	AD_SMOKE_27_ROOM_2720_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040334	AD_SMOKE_28_ROOM_2721_27FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040335	AD_SMOKE_1_ROOM_2801_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040336	AD_SMOKE_2_ROOM_2802_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040337	AD_SMOKE_3_ROOM_2803_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040338	AD_SMOKE_4_ROOM_2803_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040339	AD_SMOKE_5_ROOM_2805_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040340	AD_SMOKE_6_ROOM_2805_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040341	AD_SMOKE_7_ROOM_2806_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040342	AD_SMOKE_8_ROOM_2807_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040343	AD_SMOKE_9_ROOM_2808_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040344	AD_SMOKE_10_ROOM_2808_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040345	AD_SMOKE_11_ROOM_2809_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040346	AD_SMOKE_12_ROOM_2809_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01040347	AD_SMOKE_13_ROOM_2810_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm					Model : EST3								
Revision : -					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.													
PM No. : 2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567					End : 15 พฤษภาคม 2567								
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040348	AD_SMOKE_14_ROOM_2810_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040349	AD_SMOKE_15_ROOM_2811_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040350	AD_SMOKE_16_ROOM_2811_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040351	AD_SMOKE_17_ROOM_2812_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040352	AD_SMOKE_18_ROOM_2815_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040353	AD_SMOKE_19_ROOM_2816_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040354	AD_SMOKE_20_ROOM_2816_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040355	AD_SMOKE_21_ROOM_2817_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040356	AD_SMOKE_22_ROOM_2817_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040357	AD_SMOKE_23_ROOM_2818_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040358	AD_SMOKE_24_ROOM_2818_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040359	AD_SMOKE_25_ROOM_2819_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040360	AD_SMOKE_26_ROOM_2819_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040361	AD_SMOKE_27_ROOM_2820_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040362	AD_SMOKE_28_ROOM_2821_28FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01040376	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_25FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040377	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 25FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040378	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_26FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040379	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 26FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040380	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_27FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040381	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 27FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01040382	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_28FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01040383	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 28FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT			System : Fire Alarm										Model : EST3					
Revision : -			Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.															
PM No. : 2567 - 2/4			Start : 13 พฤษภาคม 2567										End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device			Installed by : -															
Location :			Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd															
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
3-SDDC1 LOOP 7- 8																		
SIGA-PS	01050001	AD_SMOKE_1_ROOM_2901_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050002	AD_SMOKE_2_ROOM_2902_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050003	AD_SMOKE_3_ROOM_2903_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050004	AD_SMOKE_4_ROOM_2903_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050005	AD_SMOKE_5_ROOM_2905_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050006	AD_SMOKE_6_ROOM_2905_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050007	AD_SMOKE_7_ROOM_2906_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050008	AD_SMOKE_8_ROOM_2907_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050009	AD_SMOKE_9_ROOM_2908_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050010	AD_SMOKE_10_ROOM_2908_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050011	AD_SMOKE_11_ROOM_2909_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050012	AD_SMOKE_12_ROOM_2909_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050013	AD_SMOKE_13_ROOM_2910_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050014	AD_SMOKE_14_ROOM_2910_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050015	AD_SMOKE_15_ROOM_2911_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050016	AD_SMOKE_16_ROOM_2911_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050017	AD_SMOKE_17_ROOM_2912_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050018	AD_SMOKE_18_ROOM_2915_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050019	AD_SMOKE_19_ROOM_2916_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050020	AD_SMOKE_20_ROOM_2916_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050021	AD_SMOKE_21_ROOM_2917_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050022	AD_SMOKE_22_ROOM_2917_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050023	AD_SMOKE_23_ROOM_2918_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050024	AD_SMOKE_24_ROOM_2918_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information			
Project	: GRAND CENTRE POINT	System	: Fire Alarm
Revision	: -	Manufacturer	: Edwards Systems Technology,U.S.A.
PM No.	: 2567 - 2/4	Start	: 13 พฤษภาคม 2567
		End	: 15 พฤษภาคม 2567

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01050025	AD_SMOKE_25_ROOM_2919_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050026	AD_SMOKE_26_ROOM_2919_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050027	AD_SMOKE_27_ROOM_2920_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050028	AD_SMOKE_28_ROOM_2921_29FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050029	AD_SMOKE_1_ROOM_3001_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050030	AD_SMOKE_2_ROOM_3002_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050031	AD_SMOKE_3_ROOM_3003_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050032	AD_SMOKE_4_ROOM_3003_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050033	AD_SMOKE_5_ROOM_3005_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050034	AD_SMOKE_6_ROOM_3005_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050035	AD_SMOKE_7_ROOM_3006_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050036	AD_SMOKE_8_ROOM_3007_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050037	AD_SMOKE_9_ROOM_3008_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050038	AD_SMOKE_10_ROOM_3008_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050039	AD_SMOKE_11_ROOM_3009_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050040	AD_SMOKE_12_ROOM_3009_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050041	AD_SMOKE_13_ROOM_3010_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050042	AD_SMOKE_14_ROOM_3010_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050043	AD_SMOKE_15_ROOM_3011_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050044	AD_SMOKE_16_ROOM_3011_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050045	AD_SMOKE_17_ROOM_3012_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050046	AD_SMOKE_18_ROOM_3015_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050047	AD_SMOKE_19_ROOM_3016_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050048	AD_SMOKE_20_ROOM_3016_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050049	AD_SMOKE_21_ROOM_3017_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT			System : Fire Alarm										Model : EST3					
Revision : -			Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.															
PM No. : 2567 - 2/4			Start : 13 พฤษภาคม 2567										End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device			Installed by : -															
Location :			Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd															
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01050050	AD_SMOKE_22_ROOM_3017_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050051	AD_SMOKE_23_ROOM_3018_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050052	AD_SMOKE_24_ROOM_3018_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050053	AD_SMOKE_25_ROOM_3019_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050054	AD_SMOKE_26_ROOM_3019_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050055	AD_SMOKE_27_ROOM_3020_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050056	AD_SMOKE_28_ROOM_3021_30FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050057	AD_SMOKE_1_ROOM_3101_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050058	AD_SMOKE_2_ROOM_3102_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050059	AD_SMOKE_3_ROOM_3103_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050060	AD_SMOKE_4_ROOM_3103_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050061	AD_SMOKE_5_ROOM_3105_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050062	AD_SMOKE_6_ROOM_3105_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050063	AD_SMOKE_7_ROOM_3106_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050064	AD_SMOKE_8_ROOM_3107_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050065	AD_SMOKE_9_ROOM_3107_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050066	AD_SMOKE_10_ROOM_3108_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050067	AD_SMOKE_11_ROOM_3109_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050068	AD_SMOKE_12_ROOM_3109_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050069	AD_SMOKE_13_ROOM_3110_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050070	AD_SMOKE_14_ROOM_3110_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050071	AD_SMOKE_15_ROOM_3111_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050072	AD_SMOKE_16_ROOM_3111_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050073	AD_SMOKE_17_ROOM_3112_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050074	AD_SMOKE_18_ROOM_3115_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01050075	AD_SMOKE_19_ROOM_3116_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050076	AD_SMOKE_20_ROOM_3116_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050077	AD_SMOKE_21_ROOM_3117_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050078	AD_SMOKE_22_ROOM_3117_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050079	AD_SMOKE_23_ROOM_3118_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050080	AD_SMOKE_24_ROOM_3118_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050081	AD_SMOKE_25_ROOM_3119_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050082	AD_SMOKE_26_ROOM_3119_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050083	AD_SMOKE_27_ROOM_3120_31FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050084	AD_SMOKE_28_LIFT_ CONTROL_R	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050085	AD_SMOKE_29_LIFT_ CONTROL_R	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050086	AD_SMOKE_1_ROOM_3201_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050087	AD_SMOKE_2_ROOM_3202_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050088	AD_SMOKE_3_ROOM_3203_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050089	AD_SMOKE_4_ROOM_3203_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050090	AD_SMOKE_5_ROOM_3205_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050091	AD_SMOKE_6_ROOM_3205_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050092	AD_SMOKE_7_ROOM_3206_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050093	AD_SMOKE_8_ROOM_3207_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050094	AD_SMOKE_9_ROOM_3208_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050095	AD_SMOKE_10_ROOM_3208_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050096	AD_SMOKE_11_ROOM_3209_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050097	AD_SMOKE_12_ROOM_3209_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050098	AD_SMOKE_13_ROOM_3210_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050099	AD_SMOKE_14_ROOM_3210_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01050100	AD_SMOKE_15_ROOM_3211_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050101	AD_SMOKE_16_ROOM_3211_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050102	AD_SMOKE_17_ROOM_3212_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050103	AD_SMOKE_18_ROOM_3215_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050104	AD_SMOKE_19_ROOM_3216_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050105	AD_SMOKE_20_ROOM_3216_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050106	AD_SMOKE_21_ROOM_3217_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050107	AD_SMOKE_22_ROOM_3217_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050108	AD_SMOKE_23_ROOM_3218_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050109	AD_SMOKE_24_ROOM_3218_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050110	AD_SMOKE_25_ROOM_3219_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050111	AD_SMOKE_26_ROOM_3219_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050112	AD_SMOKE_27_ROOM_3220_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050113	AD_SMOKE_28_ROOM_3221_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050114	AD_SMOKE_29_ROOM_3221_32FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01050126	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_2	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01050127	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 29FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01050128	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_3	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01050129	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 30FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01050130	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_3	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01050131	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 31FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01050133	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_3	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01050134	BELL_ZONE1_CORRIDOR_32FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01050251	AD_SMOKE_1_ROOM_3301_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050252	AD_SMOKE_2_ROOM_3302_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01050253	AD_SMOKE_3_ROOM_3303_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050254	AD_SMOKE_4_ROOM_3303_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050255	AD_SMOKE_5_ROOM_3305_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050256	AD_SMOKE_6_ROOM_3305_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050257	AD_SMOKE_7_ROOM_3306_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050258	AD_SMOKE_8_ROOM_3307_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050259	AD_SMOKE_9_ROOM_3308_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050260	AD_SMOKE_10_ROOM_3308_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050261	AD_SMOKE_11_ROOM_3309_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050262	AD_SMOKE_12_ROOM_3309_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050263	AD_SMOKE_13_ROOM_3310_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050264	AD_SMOKE_14_ROOM_3310_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050265	AD_SMOKE_15_ROOM_3311_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050266	AD_SMOKE_16_ROOM_3311_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050267	AD_SMOKE_17_ROOM_3312_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050268	AD_SMOKE_18_ROOM_3315_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050269	AD_SMOKE_19_ROOM_3316_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050270	AD_SMOKE_20_ROOM_3316_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050271	AD_SMOKE_21_ROOM_3317_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050272	AD_SMOKE_22_ROOM_3317_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050273	AD_SMOKE_23_ROOM_3318_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050274	AD_SMOKE_24_ROOM_3318_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050275	AD_SMOKE_25_ROOM_3319_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050276	AD_SMOKE_26_ROOM_3319_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050277	AD_SMOKE_27_ROOM_3320_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01050278	AD_SMOKE_28_ROOM_3321_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050279	AD_SMOKE_29_ROOM_3321_33FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050280	AD_SMOKE_1_ROOM_3501_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050281	AD_SMOKE_2_ROOM_3502_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050282	AD_SMOKE_3_ROOM_3503_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050283	AD_SMOKE_4_ROOM_3503_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050284	AD_SMOKE_5_ROOM_3505_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050285	AD_SMOKE_6_ROOM_3505_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050286	AD_SMOKE_7_ROOM_3506_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050287	AD_SMOKE_8_ROOM_3507_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050288	AD_SMOKE_9_ROOM_3508_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050289	AD_SMOKE_10_ROOM_3508_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050290	AD_SMOKE_11_ROOM_3509_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050291	AD_SMOKE_12_ROOM_3509_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050292	AD_SMOKE_13_ROOM_3510_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050293	AD_SMOKE_14_ROOM_3510_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050294	AD_SMOKE_15_ROOM_3511_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050295	AD_SMOKE_16_ROOM_3511_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050296	AD_SMOKE_17_ROOM_3512_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050297	AD_SMOKE_18_ROOM_3515_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050298	AD_SMOKE_19_ROOM_3516_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050299	AD_SMOKE_20_ROOM_3516_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050300	AD_SMOKE_21_ROOM_3517_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050301	AD_SMOKE_22_ROOM_3517_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050302	AD_SMOKE_23_ROOM_3518_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT			System : Fire Alarm										Model : EST3					
Revision : -			Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.															
PM No. : 2567 - 2/4			Start : 13 พฤษภาคม 2567										End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device			Installed by : -															
Location :			Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd															
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01050303	AD_SMOKE_24_ROOM_3518_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050304	AD_SMOKE_25_ROOM_3519_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050305	AD_SMOKE_26_ROOM_3519_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050306	AD_SMOKE_27_ROOM_3520_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050307	AD_SMOKE_28_ROOM_3521_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050308	AD_SMOKE_29_ROOM_3521_35FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050309	AD_SMOKE_1_ROOM_3601_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050310	AD_SMOKE_2_ROOM_3602_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050311	AD_SMOKE_3_ROOM_3603_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050312	AD_SMOKE_4_ROOM_3603_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050313	AD_SMOKE_5_ROOM_3605_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050314	AD_SMOKE_6_ROOM_3605_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050315	AD_SMOKE_7_ROOM_3606_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050316	AD_SMOKE_8_ROOM_3607_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050317	AD_SMOKE_9_ROOM_3608_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050318	AD_SMOKE_10_ROOM_3608_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050319	AD_SMOKE_11_ROOM_3609_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050320	AD_SMOKE_12_ROOM_3609_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050321	AD_SMOKE_13_ROOM_3610_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050322	AD_SMOKE_14_ROOM_3610_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050323	AD_SMOKE_15_ROOM_3611_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050324	AD_SMOKE_16_ROOM_3611_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050325	AD_SMOKE_17_ROOM_3612_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050326	AD_SMOKE_18_ROOM_3615_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050327	AD_SMOKE_19_ROOM_3616_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information			
Project	: GRAND CENTRE POINT	System	: Fire Alarm
Revision	: -	Manufacturer	: Edwards Systems Technology,U.S.A.
PM No.	: 2567 - 2/4	Start	: 13 พฤษภาคม 2567
		End	: 15 พฤษภาคม 2567

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																	
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor
SIGA-PS	01050328	AD_SMOKE_20_ROOM_3616_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050329	AD_SMOKE_21_ROOM_3617_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050330	AD_SMOKE_22_ROOM_3617_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050331	AD_SMOKE_23_ROOM_3618_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050332	AD_SMOKE_24_ROOM_3618_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050333	AD_SMOKE_25_ROOM_3619_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050334	AD_SMOKE_26_ROOM_3619_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050335	AD_SMOKE_27_ROOM_3620_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050336	AD_SMOKE_28_ROOM_3621_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050337	AD_SMOKE_29_ROOM_3621_36FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050338	AD_SMOKE_1_ROOM_3701_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050339	AD_SMOKE_2_ROOM_3702_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050340	AD_SMOKE_3_ROOM_3703_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050341	AD_SMOKE_4_ROOM_3703_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050342	AD_SMOKE_5_ROOM_3705_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050343	AD_SMOKE_6_ROOM_3705_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050344	AD_SMOKE_7_ROOM_3706_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050345	AD_SMOKE_8_ROOM_3707_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050346	AD_SMOKE_9_ROOM_3708_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050347	AD_SMOKE_10_ROOM_3708_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050348	AD_SMOKE_11_ROOM_3709_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050349	AD_SMOKE_12_ROOM_3709_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050350	AD_SMOKE_13_ROOM_3710_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050351	AD_SMOKE_14_ROOM_3710_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/
SIGA-PS	01050352	AD_SMOKE_15_ROOM_3711_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT			System : Fire Alarm										Model : EST3					
Revision : -			Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.															
PM No. : 2567 - 2/4			Start : 13 พฤษภาคม 2567										End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device			Installed by : -															
Location :			Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd															
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01050353	AD_SMOKE_16_ROOM_3711_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050354	AD_SMOKE_17_ROOM_3712_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050355	AD_SMOKE_18_ROOM_3715_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050356	AD_SMOKE_19_ROOM_3716_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050357	AD_SMOKE_20_ROOM_3716_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050358	AD_SMOKE_21_ROOM_3717_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050359	AD_SMOKE_22_ROOM_3717_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050360	AD_SMOKE_23_ROOM_3718_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050361	AD_SMOKE_24_ROOM_3718_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050362	AD_SMOKE_25_ROOM_3719_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050363	AD_SMOKE_26_ROOM_3719_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050364	AD_SMOKE_27_ROOM_3720_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050365	AD_SMOKE_28_ROOM_3721_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01050366	AD_SMOKE_29_ROOM_3721_37FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01050376	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_3	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01050377	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 33FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01050378	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_3	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01050379	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 35FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01050380	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_3	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01050381	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 36FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01050382	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_3	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01050383	BELL_ZONE1_CORRIDOR_ 37FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
3-SDDC LOOP5																		
SIGA-PS	02020001	AD_SMOKE_1_ROOM_3801_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020002	AD_SMOKE_2_ROOM_3802_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020003	AD_SMOKE_3_ROOM_3803_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020004	AD_SMOKE_4_ROOM_3803_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020005	AD_SMOKE_5_ROOM_3805_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020006	AD_SMOKE_6_ROOM_3805_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020007	AD_SMOKE_7_ROOM_3806_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020008	AD_SMOKE_8_ROOM_3807_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020009	AD_SMOKE_9_ROOM_3808_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020010	AD_SMOKE_10_ROOM_3808_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020011	AD_SMOKE_11_ROOM_3809_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020012	AD_SMOKE_12_ROOM_3809_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020013	AD_SMOKE_13_ROOM_3810_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020014	AD_SMOKE_14_ROOM_3810_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020015	AD_SMOKE_15_ROOM_3811_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020016	AD_SMOKE_16_ROOM_3811_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020017	AD_SMOKE_17_ROOM_3812_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020018	AD_SMOKE_18_ROOM_3815_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020019	AD_SMOKE_19_ROOM_3816_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020020	AD_SMOKE_20_ROOM_3816_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020021	AD_SMOKE_21_ROOM_3817_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020022	AD_SMOKE_22_ROOM_3817_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020023	AD_SMOKE_23_ROOM_3818_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020024	AD_SMOKE_24_ROOM_3818_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020025	AD_SMOKE_25_ROOM_3819_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020026	AD_SMOKE_26_ROOM_3819_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020027	AD_SMOKE_27_ROOM_3820_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020028	AD_SMOKE_28_ROOM_3821_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020029	AD_SMOKE_29_ROOM_3821_38FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020030	AD_SMOKE_1_ROOM_3901_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020031	AD_SMOKE_2_ROOM_3902_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020032	AD_SMOKE_3_ROOM_3903_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020033	AD_SMOKE_4_ROOM_3903_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020034	AD_SMOKE_5_ROOM_3905_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020035	AD_SMOKE_6_ROOM_3905_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020036	AD_SMOKE_7_ROOM_3906_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020037	AD_SMOKE_8_ROOM_3907_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020038	AD_SMOKE_9_ROOM_3908_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020039	AD_SMOKE_10_ROOM_3908_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020040	AD_SMOKE_11_ROOM_3909_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020041	AD_SMOKE_12_ROOM_3909_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020042	AD_SMOKE_13_ROOM_3910_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020043	AD_SMOKE_14_ROOM_3910_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020044	AD_SMOKE_15_ROOM_3911_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020045	AD_SMOKE_16_ROOM_3911_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020046	AD_SMOKE_17_ROOM_3912_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020047	AD_SMOKE_18_ROOM_3915_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020048	AD_SMOKE_19_ROOM_3916_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020049	AD_SMOKE_20_ROOM_3916_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020050	AD_SMOKE_22_ROOM_3917_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020051	AD_SMOKE_21_ROOM_3917_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020052	AD_SMOKE_23_ROOM_3918_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020053	AD_SMOKE_24_ROOM_3918_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020054	AD_SMOKE_25_ROOM_3919_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020055	AD_SMOKE_26_ROOM_3919_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020056	AD_SMOKE_27_ROOM_3920_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020057	AD_SMOKE_28_ROOM_3921_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020058	AD_SMOKE_29_ROOM_3921_39FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020059	AD_SMOKE_1_ROOM_4001_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020060	AD_SMOKE_2_ROOM_4002_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020061	AD_SMOKE_3_ROOM_4003_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020062	AD_SMOKE_4_ROOM_4003_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020063	AD_SMOKE_5_ROOM_4005_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020064	AD_SMOKE_6_ROOM_4005_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020065	AD_SMOKE_7_ROOM_4006_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020066	AD_SMOKE_8_ROOM_4007_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020067	AD_SMOKE_9_ROOM_4008_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020068	AD_SMOKE_10_ROOM_4008_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020069	AD_SMOKE_11_ROOM_4009_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020070	AD_SMOKE_12_ROOM_4009_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020071	AD_SMOKE_13_ROOM_4010_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020072	AD_SMOKE_14_ROOM_4010_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020073	AD_SMOKE_15_ROOM_4011_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020074	AD_SMOKE_16_ROOM_4011_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020075	AD_SMOKE_17_ROOM_4012_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020076	AD_SMOKE_18_ROOM_4015_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020077	AD_SMOKE_19_ROOM_4016_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020078	AD_SMOKE_20_ROOM_4016_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020079	AD_SMOKE_21_ROOM_4017_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020080	AD_SMOKE_22_ROOM_4017_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020081	AD_SMOKE_23_ROOM_4018_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020082	AD_SMOKE_24_ROOM_4019_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020083	AD_SMOKE_25_ROOM_4019_40FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020084	AD_SMOKE_1_ROOM_4101_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020085	AD_SMOKE_2_ROOM_4102_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020086	AD_SMOKE_3_ROOM_4103_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020087	AD_SMOKE_4_ROOM_4103_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020088	AD_SMOKE_5_ROOM_4105_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020089	AD_SMOKE_6_ROOM_4105_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020090	AD_SMOKE_7_ROOM_4106_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020091	AD_SMOKE_8_ROOM_4107_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020092	AD_SMOKE_9_ROOM_4108_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020093	AD_SMOKE_10_ROOM_4108_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020094	AD_SMOKE_11_ROOM_4109_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020095	AD_SMOKE_12_ROOM_4109_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020096	AD_SMOKE_13_ROOM_4110_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020097	AD_SMOKE_14_ROOM_4110_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020098	AD_SMOKE_15_ROOM_4111_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SIGA-PS	02020099	AD_SMOKE_16_ROOM_4111_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm					Model : EST3								
Revision : -					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.													
PM No. : 2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567					End : 15 พฤษภาคม 2567								
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020100	AD_SMOKE_17_ROOM_4112_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020101	AD_SMOKE_18_ROOM_4115_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020102	AD_SMOKE_19_ROOM_4116_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020103	AD_SMOKE_20_ROOM_4116_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020104	AD_SMOKE_21_ROOM_4117_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020105	AD_SMOKE_22_ROOM_4117_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020106	AD_SMOKE_23_ROOM_4118_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020107	AD_SMOKE_24_ROOM_4119_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020108	AD_SMOKE_25_ROOM_4119_41FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	02020126	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_38FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020127	BELL_ZONE1_CORRIDOR_38FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020128	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_39FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020129	BELL_ZONE1_CORRIDOR_39FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020130	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_40FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020131	BELL_ZONE1_CORRIDOR_40FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020132	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_41FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020133	BELL_ZONE1_CORRIDOR_41FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020251	AD_SMOKE_1_ROOM_4201_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020252	AD_SMOKE_2_ROOM_4202_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020253	AD_SMOKE_3_ROOM_4203_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020254	AD_SMOKE_4_ROOM_4203_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020255	AD_SMOKE_5_ROOM_4205_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020256	AD_SMOKE_6_ROOM_4205_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020257	AD_SMOKE_7_ROOM_4206_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020258	AD_SMOKE_8_ROOM_4207_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020259	AD_SMOKE_9_ROOM_4208_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020260	AD_SMOKE_10_ROOM_4208_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020261	AD_SMOKE_11_ROOM_4209_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020262	AD_SMOKE_12_ROOM_4209_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020263	AD_SMOKE_13_ROOM_4210_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020264	AD_SMOKE_14_ROOM_4210_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020265	AD_SMOKE_15_ROOM_4211_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020266	AD_SMOKE_16_ROOM_4211_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020267	AD_SMOKE_17_ROOM_4212_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020268	AD_SMOKE_18_ROOM_4215_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020269	AD_SMOKE_19_ROOM_4216_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020270	AD_SMOKE_20_ROOM_4216_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020271	AD_SMOKE_21_ROOM_4217_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020272	AD_SMOKE_22_ROOM_4217_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020273	AD_SMOKE_23_ROOM_4218_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020274	AD_SMOKE_24_ROOM_4219_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020275	AD_SMOKE_25_ROOM_4219_42FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020276	AD_SMOKE_1_ROOM_4301_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020277	AD_SMOKE_2_ROOM_4302_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020278	AD_SMOKE_3_ROOM_4303_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020279	AD_SMOKE_4_ROOM_4303_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020280	AD_SMOKE_5_ROOM_4305_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020281	AD_SMOKE_6_ROOM_4305_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020282	AD_SMOKE_7_ROOM_4306_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020283	AD_SMOKE_8_ROOM_4307_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																	
Project : GRAND CENTRE POINT				System : Fire Alarm								Model : EST3					
Revision : -				Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.													
PM No. : 2567 - 2/4				Start : 13 พฤษภาคม 2567								End : 15 พฤษภาคม 2567					
Parts / Devices Types																	
Part/Dev. : Device				Installed by : -													
Location :				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																	
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device								Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor
SIGA-PS	02020284	AD_SMOKE_9_ROOM_4308_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020285	AD_SMOKE_10_ROOM_4308_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020286	AD_SMOKE_11_ROOM_4309_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020287	AD_SMOKE_12_ROOM_4309_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020288	AD_SMOKE_13_ROOM_4310_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020289	AD_SMOKE_14_ROOM_4310_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020290	AD_SMOKE_15_ROOM_4311_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020291	AD_SMOKE_16_ROOM_4311_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020292	AD_SMOKE_17_ROOM_4312_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020293	AD_SMOKE_18_ROOM_4315_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020294	AD_SMOKE_19_ROOM_4316_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020295	AD_SMOKE_20_ROOM_4316_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020296	AD_SMOKE_21_ROOM_4317_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020297	AD_SMOKE_22_ROOM_4317_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020298	AD_SMOKE_23_ROOM_4318_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020299	AD_SMOKE_24_ROOM_4319_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020300	AD_SMOKE_25_ROOM_4319_43FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020301	AD_SMOKE_1_ROOM_4501_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020302	AD_SMOKE_2_ROOM_4502_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020303	AD_SMOKE_3_ROOM_4503_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020304	AD_SMOKE_4_ROOM_4503_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020305	AD_SMOKE_5_ROOM_4505_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020306	AD_SMOKE_6_ROOM_4505_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020307	AD_SMOKE_7_ROOM_4506_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020308	AD_SMOKE_8_ROOM_4507_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information		
Project : GRAND CENTRE POINT	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2567 - 2/4	Start : 13 พฤษภาคม 2567	End : 15 พฤษภาคม 2567

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020309	AD_SMOKE_9_ROOM_4508_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020310	AD_SMOKE_10_ROOM_4508_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020311	AD_SMOKE_11_ROOM_4509_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020312	AD_SMOKE_12_ROOM_4509_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020313	AD_SMOKE_13_ROOM_4510_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020314	AD_SMOKE_14_ROOM_4510_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020315	AD_SMOKE_15_ROOM_4511_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020316	AD_SMOKE_16_ROOM_4511_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020317	AD_SMOKE_17_ROOM_4512_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020318	AD_SMOKE_18_ROOM_4515_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020319	AD_SMOKE_19_ROOM_4516_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020320	AD_SMOKE_20_ROOM_4516_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020321	AD_SMOKE_21_ROOM_4517_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020322	AD_SMOKE_22_ROOM_4517_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020323	AD_SMOKE_23_ROOM_4518_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020324	AD_SMOKE_24_ROOM_4519_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020325	AD_SMOKE_25_ROOM_4519_45FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020326	AD_HEAT_1_ROOM_4601_46FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020327	AD_SMOKE_2_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020328	AD_SMOKE_3_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020329	AD_SMOKE_4_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020330	AD_SMOKE_5_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020331	AD_SMOKE_6_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020332	AD_SMOKE_7_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020333	AD_SMOKE_8_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm					Model : EST3								
Revision : -					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.													
PM No. : 2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567					End : 15 พฤษภาคม 2567								
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020334	AD_SMOKE_9_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020335	AD_SMOKE_10_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020336	AD_SMOKE_11_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020337	AD_HEAT_12_ROOM_4602_46FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020338	AD_SMOKE_13_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020339	AD_SMOKE_14_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020340	AD_SMOKE_15_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020341	AD_SMOKE_16_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020342	AD_SMOKE_17_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020343	AD_SMOKE_18_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020344	AD_SMOKE_19_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020345	AD_SMOKE_20_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020346	AD_SMOKE_21_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020347	AD_SMOKE_22_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020348	AD_SMOKE_23_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020349	AD_HEAT_24_ROOM_4603_46FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	02020376	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_42FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020377	BELL_ZONE1_CORRIDOR_42FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020378	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_43FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020379	BELL_ZONE1_CORRIDOR_43FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020380	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_45FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020381	BELL_ZONE1_CORRIDOR_45FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020382	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_46FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020383	BELL_ZONE1_CORRIDOR_46FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm					Model : EST3								
Revision :					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.													
PM No. : 2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567					End : 15 พฤษภาคม 2567								
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
3-SDDC LOOP5																		
SIGA-PS	02030001	AD_HEAT_1_ROOM_4701_47FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020002	AD_SMOKE_2_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020003	AD_SMOKE_3_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020004	AD_SMOKE_4_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020005	AD_SMOKE_5_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020006	AD_SMOKE_6_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020007	AD_SMOKE_7_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020008	AD_SMOKE_8_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020009	AD_SMOKE_9_ROOM_4701_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020010	AD_SMOKE_10_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020011	AD_SMOKE_11_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020012	AD_HEAT_12_ROOM_4702_47FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020013	AD_SMOKE_13_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020014	AD_SMOKE_14_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020015	AD_SMOKE_15_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020016	AD_SMOKE_16_ROOM_4702_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020017	AD_SMOKE_17_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020018	AD_SMOKE_18_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020019	AD_SMOKE_19_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020020	AD_SMOKE_20_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020021	AD_SMOKE_21_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020022	AD_SMOKE_22_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020023	AD_SMOKE_23_ROOM_4703_47FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020024	AD_HEAT_24_ROOM_4703_47FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information		
Project : GRAND CENTRE POINT	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2567 - 2/4	Start : 13 พฤษภาคม 2567	End : 15 พฤษภาคม 2567

Parts / Devices Types	
Part/Dev. : Device	Installed by : -
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd

Inspections and Message List																	
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device								Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor
SIGA-PS	02020025	AD_HEAT_1_ROOM_4803_48FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020026	AD_SMOKE_2_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020027	AD_SMOKE_3_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020028	AD_SMOKE_4_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020029	AD_SMOKE_5_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020030	AD_SMOKE_6_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020031	AD_SMOKE_7_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020032	AD_SMOKE_8_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020033	AD_SMOKE_9_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020034	AD_SMOKE_10_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020035	AD_SMOKE_11_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020036	AD_HEAT_12_ROOM_4802_48FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020037	AD_SMOKE_13_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020038	AD_SMOKE_14_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020039	AD_SMOKE_15_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020040	AD_SMOKE_16_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020041	AD_SMOKE_17_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020042	AD_SMOKE_18_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020043	AD_SMOKE_19_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020044	AD_SMOKE_20_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020045	AD_SMOKE_21_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020046	AD_SMOKE_22_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020047	AD_SMOKE_23_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020048	AD_HEAT_24_ROOM_4803_48FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020049	AD_HEAT_1_ROOM_4901_49FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT						System : Fire Alarm						Model : EST3						
Revision : -						Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.												
PM No. : 2567 - 2/4						Start : 13 พฤษภาคม 2567						End : 15 พฤษภาคม 2567						
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device						Installed by : -												
Location :						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd												
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020050	AD_SMOKE_2_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020051	AD_SMOKE_3_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020052	AD_SMOKE_5_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020053	AD_SMOKE_4_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020054	AD_SMOKE_6_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020055	AD_SMOKE_7_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020056	AD_SMOKE_8_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020057	AD_SMOKE_9_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020058	AD_SMOKE_10_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020059	AD_SMOKE_11_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020060	AD_HEAT_12_ROOM_4902_49FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020061	AD_SMOKE_13_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020062	AD_SMOKE_14_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020063	AD_SMOKE_15_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020064	AD_SMOKE_16_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020065	AD_SMOKE_17_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020066	AD_SMOKE_18_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020067	AD_SMOKE_19_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020068	AD_SMOKE_20_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020069	AD_SMOKE_21_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020070	AD_SMOKE_22_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020071	AD_SMOKE_23_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020072	AD_HEAT_24_ROOM_4903_49FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020073	AD_HEAT_1_ROOM_5001_50FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020074	AD_SMOKE_2_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm					Model : EST3								
Revision : -					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.													
PM No. : 2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567					End : 15 พฤษภาคม 2567								
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device										Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020075	AD_SMOKE_3_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020076	AD_SMOKE_4_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020077	AD_SMOKE_5_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020078	AD_SMOKE_6_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020079	AD_SMOKE_7_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020080	AD_SMOKE_8_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020081	AD_SMOKE_9_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020082	AD_SMOKE_10_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020083	AD_SMOKE_11_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020084	AD_HEAT_12_ROOM_5002_50FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020085	AD_SMOKE_13_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020086	AD_SMOKE_14_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020087	AD_SMOKE_15_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020088	AD_SMOKE_16_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020089	AD_SMOKE_17_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020090	AD_SMOKE_18_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020091	AD_SMOKE_19_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020092	AD_SMOKE_20_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020093	AD_SMOKE_21_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020094	AD_SMOKE_22_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020095	AD_SMOKE_23_ROOM_5003_50FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020096	AD_HEAT_24_ROOM_5003_50FL	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	02020126	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_47FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020127	BELL_ZONE1_CORRIDOR_47FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020128	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_48FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information																		
Project : GRAND CENTRE POINT					System : Fire Alarm					Model : EST3								
Revision : -					Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.													
PM No. : 2567 - 2/4					Start : 13 พฤษภาคม 2567					End : 15 พฤษภาคม 2567								
Parts / Devices Types																		
Part/Dev. : Device					Installed by : -													
Location :					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd													
Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device									Functional			
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-CC1	02020129	BELL_ZONE1_CORRIDOR_48FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020130	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_49FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020131	BELL_ZONE1_CORRIDOR_49FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020132	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_50FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020133	BELL_ZONE1_CORRIDOR_50FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020134	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_51FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020135	BELL_ZONE1_CORRIDOR 51FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CR	02020136	RELAY_4N/O,NC_52FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020137	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_52FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	02020138	BELL_ZONE1_CORRIDOR_52FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	02020376	KEY_SWITCH_GENERAL ALARM	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	/	-	-	/
SIGA-CR	02020377	RELAY_SHUTDOWN_4FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Device	Alarm	Supervisory	Monitor	Trouble	Operation	Remark.
สรุปผลการทดสอบ FIRE ALARM SIGNAL						
Automatic Alarm Initialing Devices						
- Smoke Detector.	/	-	-	-	/	
- Heat Detector	/	-	-	-	/	
Manual Initialing Device.						
- Manual Call Point,Key Switch	/	-	-	-	/	
- Flow Switch	/	-	-	-	/	
Trouble Event.						
- Internal System Fault.	-	-	-	/	/	
- Primary Power Supply Fault.	-	-	-	/	/	
- Secondary Power Supply (Battery) Failure.	-	-	-	/	/	
- Zone Circuit Supervision Fault.	-	-	-	/	/	
- Zone wiring Open or Short Circuit	-	-	-	/	/	
- Zone Groung Fault.	-	-	-	/	/	
- Dirty Detection.	-	-	-	/	/	
สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อทดสอบส่งสัญญาณ ALARM						
1. เมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเตือนจากระบบ First Alarm System จะแสดงสัญญาณ Alarm ที่ LCD. Display ของ EST3 , Mimic Diagram จะมีสัญญาณ LED แสดงจุดเกิดเหตุบนแผนผัง LAY OUT ของ Mimic Diagram และมีสัญญาณ LED แสดงในตำแหน่ง Fire Zone พร้อมทั้งมีเสียง Buzzer ใน FAP.						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
2. ในทุกสัญญาณ Alarm ระบบ FAS จะส่งสัญญาณ First Alarm ไปยัง Cotrol Relay เพื่อส่งงานในระบบอื่นๆ						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
3. กดปุ่ม " Acknowledge." ที่ Mimic เพื่อหยุดเสียงดังภายใน Mimic กดปุ่ม " Acknowledge." ที่ FCP เพื่อหยุดเสียงดังภายใน FCP						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
4. ทำการทดสอบ Key Switch Bell จะดังทันที						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
5. ทำการทดสอบ Manual มีสัญญาณแจ้งมาที่ FCP และจะมีเสียงสัญญาณ Bell จะดังทันทีเมื่อเวลาผ่านไปครบ 3 นาที						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
6. เมื่อเวลาผ่านไปอีก 5 นาที ระบบจะสั่งงานให้สัญญาณ BELL ทำงานในชั้นทุกชั้น General Alarm พร้อมทั้งสั่งงานให้ Pressurized Fan ทำงาน Lift Stand By ชั้น L						สามารถทำงานได้ถูกต้อง
7. กดปุ่ม "SYSTEM RESET" ที่ 3-LCD เพื่อให้ระบบกลับคือสู่สภาวะปกติ "NORMAL STATUS"						สามารถทำงานได้ถูกต้อง



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
L	Zone 1	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 2	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 3	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 4	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	PUMP ROOM	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	GAS_KITCHEN	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	GAS_STATION	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
M	Zone 1	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 2	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 3	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 4	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
2 Floor.	Zone 1	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 2	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 3	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
3 Floor.	Zone 1	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 2	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
4 Floor.	Zone 1	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 2	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 3	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
5 Floor.	Zone 1	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 2	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
6 Floor.	Zone 1	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 2	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 3	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
7 Floor.	Zone 1	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 2	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
8 Floor.	Zone 1	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 2	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 3	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
F Floor.	Zone 1	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 2	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	Zone 3	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
10 Floor.	ROOM_1001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1006	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4



บริษัท ทิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
10 Floor.	ROOM_1007	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1008	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1010	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1011	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1012	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1017	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM_1018	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_10FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
11 Floor.	ROOM 1101	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1102	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1103	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1105	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1106	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1107	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1108	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1109	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1110	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1111	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1112	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1115	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1116	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1117	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1118	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_11FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
12 Floor.	ROOM 1201	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1202	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1203	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1205	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1206	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1207	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1208	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1209	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1210	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1211	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4



บริษัท ดิเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
12 Floor.	ROOM 1212	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1215	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1216	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1217	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1218	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_12FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
15 Floor	ROOM 1501	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1502	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1503	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1505	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1506	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1507	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 1508	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1509	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1510	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1511	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1512	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1515	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1516	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1517	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 1518	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_15FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	
16 Floor.	ROOM 1601	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 1602	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1603	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1605	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1606	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1607	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1608	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1609	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1610	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1611	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1612	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1615	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1616	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 1617	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1618	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
16 Floor.	CORRIDOR_16FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
17 Floor.	ROOM 1701	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1702	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1703	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1705	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1706	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
17 Floor.	ROOM 1707	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1708	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1709	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1710	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1711	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1712	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 1715	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1716	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1717	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1718	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	CORRIDOR_17FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
18 Floor.	ROOM 1801	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1802	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1803	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 1804	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1805	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1806	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1807	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1808	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1809	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 1810	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 1811	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1812	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1815	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 1816	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 1817	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 1818	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	CORRIDOR_18FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1901	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 1902	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1903	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	



บริษัท ทิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
19 Floor.	ROOM 1905	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 1906	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 1907	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1908	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1909	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1910	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1911	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 1912	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
19 Floor.	ROOM 1915	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 1916	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 1917	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 1918	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 1919	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	CORRIDOR_19FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
20 Floor.	ROOM 2001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2002	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2006	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2007	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2008	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2010	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2011	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2012	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2017	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2018	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_20FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
21 Floor.	ROOM 2101	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2102	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2103	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2105	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2106	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2107	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2108	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	



บริษัท ทิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
21 Floor.	ROOM 2109	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2110	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2111	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2112	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2115	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2116	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2117	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2118	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_21FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
22 Floor.	ROOM 2201	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
22 Floor.	ROOM 2202	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2203	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2205	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2206	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2207	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2208	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2209	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2210	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2211	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2212	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2215	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2216	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2217	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2218	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	CORRIDOR_22FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
23 Floor.	ROOM 2301	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2302	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2303	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2305	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2306	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2307	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2308	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2309	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2310	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2311	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2312	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2315	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
	ROOM 2316	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2317	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2318	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	CORRIDOR_23FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
25 Floor.	ROOM 2501	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2502	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2503	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2505	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2506	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2507	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2508	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2509	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
25 Floor.	ROOM 2510	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2511	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2512	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2515	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2516	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2517	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2518	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2519	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2520	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2521	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	CORRIDOR_25FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
26 Floor.	ROOM 2601	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2602	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2603	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2605	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2606	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2607	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2608	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2609	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2610	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2611	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2612	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2615	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2616	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 2617	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4



บริษัท ทิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
26 Floor.	ROOM 2618	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2619	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2620	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2621	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	CORRIDOR_26FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
27 Floor.	ROOM 2701	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2702	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2703	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2705	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2706	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2707	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2708	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2709	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2710	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
27 Floor.	ROOM 2711	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2712	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2715	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2716	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2717	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2718	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2719	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2720	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2721	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	CORRIDOR_27FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
28 Floor.	ROOM 2801	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2802	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2803	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2805	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2806	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2807	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2808	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2809	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2810	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2811	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2812	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2815	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2816	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4



บริษัท ดิเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
28 Floor.	ROOM 2817	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2818	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2819	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2820	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2821	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	CORRIDOR_28FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
29 Floor.	ROOM 2901	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2902	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2903	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2905	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2906	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2907	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2908	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2909	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2910	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 2911	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
29 Floor.	ROOM 2912	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2915	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2916	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2917	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2918	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2919	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 2920	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 2921	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	CORRIDOR_29FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
30 Floor.	ROOM 3001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3002	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3006	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3007	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3008	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3010	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3011	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3012	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
30 Floor.	ROOM 3016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3017	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3018	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3019	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3020	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3021	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	CORRIDOR_30FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
31 Floor.	ROOM 3101	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3102	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3103	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 3105	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3106	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3107	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 3108	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3109	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3110	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3111	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3112	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
31 Floor	ROOM 3115	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3116	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3117	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 3118	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3119	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 3120	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	CORRIDOR_31FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
32 Floor.	ROOM 3201	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3202	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 3203	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3205	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3206	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3207	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 3208	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3209	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3210	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 3211	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3212	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3215	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4



บริษัท ทิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
32 Floor.	ROOM 3216	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3217	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3218	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3219	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3220	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3221	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	CORRIDOR_32FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
33 Floor.	ROOM 3301	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3302	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3303	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3305	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3306	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3307	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3308	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3309	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3310	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3311	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3312	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3315	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3316	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
33 Floor.	ROOM 3317	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3318	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3319	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3320	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3321	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	CORRIDOR_33FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
35 Floor.	ROOM 3501	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3502	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3503	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3505	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3506	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3507	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3508	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3509	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3510	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3511	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3512	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
35 Floor.	ROOM 3515	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3516	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3517	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3518	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3519	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3520	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3521	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	CORRIDOR_35FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
36 Floor.	ROOM 3601	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3602	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3603	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3605	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3606	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3607	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3608	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3609	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3610	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3611	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3612	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3613	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3615	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3616	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3617	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3618	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
36 Floor.	ROOM 3619	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3620	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3621	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	CORRIDOR_36FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
37 Floor.	ROOM 3701	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3702	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3703	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3705	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3706	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3707	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3708	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3709	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3710	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
37 Floor.	ROOM 3711	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3712	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3715	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3716	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3717	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3718	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3719	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3720	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3721	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	CORRIDOR_37FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
38 Floor.	ROOM 3801	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3802	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3803	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3805	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3806	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3807	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3808	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3809	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3810	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3811	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3812	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3815	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3816	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3817	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
38 Floor.	ROOM 3818	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3819	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3820	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3821	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_38FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
39 Floor.	ROOM 3901	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3902	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3903	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3905	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3906	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 3907	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3908	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3909	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	



บริษัท ดิเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
39 Floor.	ROOM 3910	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3911	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3912	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3915	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3916	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3917	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3918	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3919	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 3920	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 3921	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_39FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
40 Floor.	ROOM 4001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4006	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4007	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4008	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4010	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4011	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4012	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4017	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4018	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
40 Floor.	ROOM 4019	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	CORRIDOR_40FL	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
41 Floor.	ROOM 4101	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4102	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4103	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4105	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4106	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4107	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4108	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4109	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4110	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4



บริษัท ดิเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
41 Floor.	ROOM 4111	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4112	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4115	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4116	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4117	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4118	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4119	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	CORRIDOR_41FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
42 Floor.	ROOM 4201	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4202	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4203	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4204	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4205	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4206	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4207	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4208	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4209	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4210	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4211	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4212	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4215	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4216	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4217	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4218	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4219	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	CORRIDOR_42FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
43 Floor.	ROOM 4301	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4302	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4303	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4305	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4306	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4307	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4308	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4309	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4310	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4311	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	
	ROOM 4312	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครึ่งต่อไป	



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
43 Floor.	ROOM 4315	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4316	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 4317	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4318	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 4319	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_43FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
45 Floor.	ROOM 4501	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 4502	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4503	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 4505	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 4506	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4507	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4508	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 4509	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4510	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 4511	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 4512	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4515	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 4516	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4517	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM2/4
	ROOM 4518	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 4519	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_45FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
46 Floor.	ROOM 4601	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4602	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4603	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_46FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
47 Floor.	ROOM 4701	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4702	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4703	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
47 Floor.	CORRIDOR_47FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
48 Floor.	ROOM 4801	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4802	ทดสอบอุปกรณ์ PM ครั้งต่อไป	
	ROOM 4803	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_48FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
49 Floor.	ROOM 4901	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 4902	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : GRAND CENTRE POINT RATCHADAMRI

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
49 Floor.	ROOM 4903	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_49FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
50 Floor.	ROOM 5001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 5002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	ROOM 5003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
	CORRIDOR_50FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
51 Floor.	CORRIDOR_51FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4
52 Floor.	CORRIDOR_52FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	PM1/4



รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

โครงการ : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ

รายงานการตรวจสอบและแก้ไข

- 1 ทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke , Manual , Heat พื้นที่ส่วนกลางและห้องพักพร้อมทำความสะอาด ชั้น 12 - 50 อุปกรณ์สามารถแจ้ง Alarm ได้ปกติ
- 2 ได้ทำการตรวจเช็คตู้ FCP ตู้ Graphic สามารถใช้งานได้ปกติ
- 3 ได้ทำการ Test Battery อุปกรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

อุปกรณ์เสีย

-

สรุปอุปกรณ์เสีย

-



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

โครงการ : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ

สถานะก่อนทำตู้ FCP Normal

สถานะหลังทำตู้ FCP Normal



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รูปภาพการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567


สถานะตู้ FCP ก่อนทำการทดสอบ




สถานะตู้ FCP หลังทำการทดสอบ



ตู้ Graphic ก่อนทดสอบ

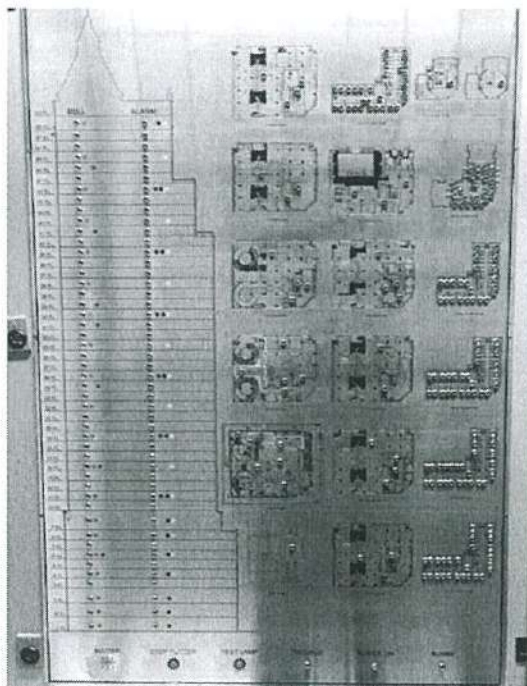


ตู้ Graphic ขณะทดสอบ

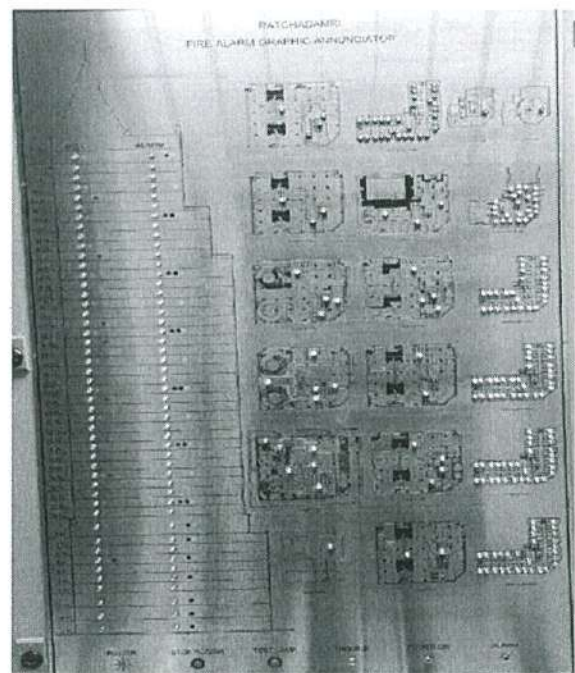



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รูปภาพการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/4 ประจำปี 2567

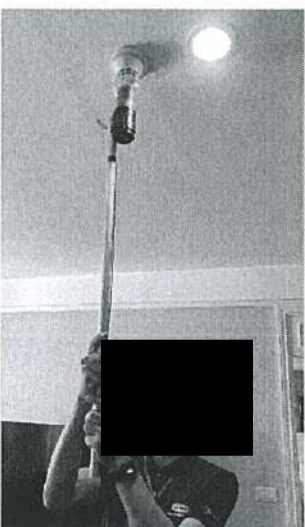

ภาคผนวก ข7

เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : _____ วันที่ : 29/2/67.
โครงการ : เซนเซอร์ พอยท์ ราศดำว. ผู้ติดต่อ : โสภณ.
เรื่อง : Service โปรแกรม. โทรศัพท์ : 0847546358.
ระบบ : ☒ EST3 ☐ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☐ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ทดสอบระบบ Smoke Add 15 FCP มี Trouble 4 point.

01050107. SMOKE 22 ROOM 3217 32FL.

01050676 Unprogram Device Data Card 1.

01050266 SMOKE 16 ROOM 3311 33FL.

01050686 Unprogram Device Data Card 2.

ทดสอบโปรแกรม แก้ไข Trouble.

หลังดำเนินการ FCP Normal.

แนวทางแก้ปัญหา : _____

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 13:00

พนักงานผู้ให้บริการ : 1/1

เวลาออก : 14:00

1 [REDACTED]
2 _____
3 _____
4 _____

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : [REDACTED]

(นาง สีทิพย์ ราชจันทร์)

วันที่ : 29/02/2567

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกวนทอง 089-926-4041, คุณธนปรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande Centre Point. วันที่ : 4 มีนาคม 2567.
โครงการ : Grande Centre Point. ผู้ติดต่อ : K. สิทธิพร ราชจันทร์
เรื่อง : Pm รมม Fine Alarm. โทรศัพท์ : 061-507-0999

ระบบ EST3. ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ทดสอบการทำงานของ PCP System Normal.

- ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของ PCP ที่ความละเอียด Graphic.

จาก Battery ของ PCP, ที่ตรงตามอุปกรณ์ที่มีในคู่มือที่แนบมา.

- ทดสอบการแจ้งเตือน Smoke ADD, Heat ADD, Manual. ในห้องที่ติดตั้ง

09:30/- FL.10 ทดสอบห้อง. 1001, 1007, 1002, 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1015, 1016, 1017, 1018.

- FL.11. ทดสอบห้อง. 1103, 1105, 1107, 1108, 1109, 1118, 1117, 1115, 1112, 1116

- FL.50 ทดสอบห้อง. 5001, 5003, 5002.

แนวทางการแก้ปัญหา : FL.49 ทดสอบห้อง 4901, 4903, 4902

- FL. 48 ทดสอบห้อง. 4803, 4801.

13:00 / - FL.47 ทดสอบห้อง. 4701, 4702.

- FL. 46 ทดสอบห้อง. 4602, 4601, 4603.

ความคิดเห็นลูกค้า FL.49 ทดสอบห้อง 4902.

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00 น.

เวลาออก : 16:00 น.

พนักงานผู้ให้บริการ

1 [Redacted]
2 [Redacted]
3 [Redacted]
4 [Redacted]

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า :

[Redacted]

(นาย สิทธิพร ราชจันทร์)

วันที่ :

4/3/2567



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande Centre Point. วันที่ : 4 มีนาคม 2567.
โครงการ : Grande Centre Point. ผู้ติดต่อ : K. สิทธิพร
เรื่อง : PM รวม Fine Alarm โทรศัพท์ : 061-507-0999
ระบบ EST3 ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☐ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

- Fl. 45 ทดสอบห้อง 4516, 4519.
 - Fl. 43 ทดสอบห้อง 4315, 4317, 4319
 - Fl. 42 ทดสอบห้อง 4216, 4201, 4209, 4210
 - Fl. 40 ทดสอบห้อง 4017.
 - Fl. 39 ทดสอบห้อง 3919
 - Fl. 38 ทดสอบห้อง 3801, 3806, 3821.
- ทดสอบอุปกรณ์ ใช้งานปกติ




แนวทางแก้ปัญหา : _____

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ


เวลาเข้า : 09:00น.
เวลาออก : 16:00น.

พนักงานผู้ให้บริการ

1 
2 
3 
4 _____

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : 
(นาย สิทธิพร ชวาลินท์)

วันที่ : 4/3/2567

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนา 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande Centre Point. วันที่ : ๕ มีนาคม 2567.
โครงการ : Grande Center Point. ผู้ติดต่อ : ก. สิทธิพร
เรื่อง : Pm TSM Fine Alarm. โทรศัพท์ : 061-507-0999
ระบบ EST3 ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☐ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual.
Fire Alarm Control Panel.

09:00 - ทดสอบข้อ. 1101, 1102, 1106, 1110, 1111, 1212, 1210, 1218
1217, 1209, 1208, 1207, 1205, 1202, 1206, 1509, 1502, 1505
1508, 1516, 1512, 1617, 1615, 1612, 1611, 1609, 1602, 1605
1603, 1607, 1715, 1717, 1710, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705.

13:30 - ทดสอบข้อ. 1503, 1501, 1510, 1511, 1515, 1216, 1215, 1201
1203, 2910, 2908, 2901, 2905, 2816, 2817, 2809, 2803.

แนวทางการแก้ปัญหา : 3005, 3003, 3010, 3017, 3107, 3101, 3110, 3118, 3216
3219, 3211, 3208, 3201, 3203, 2710, 2709, 2701, 2716, 2617.
2601, 2502, 2506, 2507, 2501, 2309, 2301, 2305, 2209, 2208
2203, 2112, 2115, 2010, 2016, 1908, 1909, 1912, 1915, 1801

ความคิดเห็นลูกค้า : 1807, 1811, 1812, 1703
ทดสอบอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติ.

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00 น.

เวลาออก : 16:00 น.

พนักงานผู้ให้บริการ

1
2
3
4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า :
(นายสิทธิพร ชำนาญกิจ)

วันที่ : 5/03/2567

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนาถ 089-926-4041, คุณชนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : แกนต่อระบบท่อฯ. ๐5 วันที่ : ๖ มี.ค. ๒๕๖๗.
โครงการ : แกนต่อระบบท่อฯ. ๐๕ ผู้ติดต่อ : คุณ. สิทธิพร
เรื่อง : Pm. Service Fire Alarm โทรศัพท์ : ๐๖๑-๕๐๗-๐๙๙๙
ระบบ EST-3. ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : - ติดตั้ง Smoke Add / Heat Add / ฆ้องเหล็กไฟฟ้า.

- ชน ๓๐ " ๓๐๑๕ / ๓๐๑๖ / ๓๐๑๗ / ๓๐๑๘ / ๓๐๑๙

- ชน ๒๙ " ๒๙๐๖, ๒๙๐๗

- ชน ๒๘ " ๒๘๑๐, ๒๘๑๑

- ชน ๒๗ " ๒๗๑๘

- ชน ๒๖ " ๒๖๑๖, ๒๖๑๘, ๒๖๑๙, ๒๖๑๐, ๒๖๑๕, ๒๖๐๙, ๒๖๐๕

- ชน ๒๕ " ๒๕๐๘

- ชน ๒๔ " ๒๔๑๐, ๒๔๑๗

แนวทางแก้ปัญหา : - ชน ๒๑ " ๒๑๐๒, ๒๑๐๖, ๒๑๐๗, ๒๑๑๗

- ชน ๒๐ " ๒๐๑๕, ๒๐๑๘, ๒๐๐๗, ๒๐๐๕

- ชน ๑๒ " ๑๒๑๑

อุปกรณ์ : - ฆ้องเหล็กไฟฟ้า

ความคิดเห็นลูกค้า : - หมดปัญหา

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : ๐๙.๐๐ น. พนักงานผู้ให้บริการ

เวลาออก : ๑๖.๐๐ น. 1 [Redacted]

2 [Redacted]

3 [Redacted]

4 [Redacted]

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : [Redacted]

(นาย สิทธิพร ช่างช่าง)

วันที่ : ๖/๐๓/๒๕๖๗



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : บริษัท ไมโครไฮดรอลิค จำกัด
โครงการ : บริษัท ไมโครไฮดรอลิค จำกัด (สาขา กทม.)
เรื่อง : Pm. Fire Alarm.
วันที่ : 6 มี.ค. 2567
ผู้ติดต่อ : คุณ สิทธิพงษ์
โทรศัพท์ : k.

ระบบ ☒ EST-3 ☐ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : - ตรวจสอบ Smoke & Heat Address ในห้องพักอาศัย

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| - ชน 1805 / 1810 / 1817 / 1802 | - ชน 34 ห้อง 3401, 3421 |
| - ชน. 17 ห้อง 1701, 1702 | - ชน 38 ห้อง 3821, 3810, 3816 |
| - ชน. 18 ห้อง 1801, 1807 | - ชน 37 ห้อง 3712, 3719, 3711, 3714 |
| - ชน. 20 ห้อง 2001, 2006, 2008 | 3708, 3706, |
| - ชน. 21 ห้อง 2116, 2118, 2108, 2103 | - ชน 36 ห้อง 3615 / 3620 / 3619 / |
| - ชน. 22 ห้อง 2212, 2210, 2215 | 3618 / 3610 / 3605 |
| - ชน 43 ห้อง 4310, 4302 | |

แนวทางแก้ปัญหา : - ชน 47 ห้อง 4703.

- ชน 42 ห้อง 4201 / 4202

- ชน A1 ห้อง 4111

- ชน A0 ห้อง 4001, 4005, 4009

ความคิดเห็นลูกค้า : ในทางเทคนิคอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้ตามปกติ แต่ได้ทำการ
ส่งช่างซ่อม Smoke Alarm ให้แล้ว

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น. พนักงานผู้ให้บริการ

เวลาออก : 16.00 น.

1 [Redacted]
2 [Redacted]
3 [Redacted]
4 [Redacted]

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : [Redacted]

(นาย สิทธิพงษ์ ช่างจันทร์)

วันที่ : 6/03/2567

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนาถ 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659 **

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : _____ วันที่ : 13-5-67
โครงการ : Grande Centre Point สปอร์ต.
เรื่อง : PM Fire Alarm 2/4 ผู้ติดต่อ : _____
โทรศัพท์ : _____

ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ก่อนทำการทดสอบ PCP Normal
ทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke Detector ในพื้นที่ห้องทุกห้อง
Room 4507, 4509, 4311, 4305, 4203, 4109, 4110, 4116, 4015, 4019
4002, 3915, 3721, 3716, 3702, 3608, 3609, 3503, 3501, 3509, 3510, 3517
3516, 3320, 3321, 3319, 3316, 3311, 3312, 3315, 3310, 3309, 3308, 3209
3206, 2709, 3111, 3109, 3105, 3102, 3106, 3020, 3009, 3001, 3011, 2802
2806, 2611, 2612, 2521, 2510, 2503, 2505, 2316, 2312, 2308, 2207, 2210
2108, 2102, 2003, 2009, 1910, 1911, 1909, 1902, 1806, 1808, 1716
แนวทางแก้ปัญหา : ทดสอบระบบทั้งหมด 96 Point อุปกรณ์สำรอง (ฮาร์ดแวร์) ไม่พบปัญหา
และทำการทดสอบ PCP Normal.

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 9.00 พนักงานผู้ให้บริการ
เวลาออก : 17.00
1 [Redacted]
2 [Redacted]
3 [Redacted]
4 [Redacted] วันที่ 15:20

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : [Redacted]
(นาย สิทธิพร ชัยสิทธิ์)

วันที่ : 13-05-2567

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนาถ 089-926-4041, คุณธนปรภณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : _____ วันที่ : 14-5-67
โครงการ : Grande Centre Point รัชดาภิเษก
เรื่อง : PM. Fire Alarm 2/4
ผู้ติดต่อ : _____
โทรศัพท์ : _____


ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ


รายละเอียดของงาน : ก่อนทำการทดสอบ PCP Normal
ทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke Detector ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
Room 4502, 4506, 4301, 4303, 4309, 4103, 3621, 3512, 3318
3905, 3912, 3915, 3920, 3916, 2920, 2907, 2812, 2707, 2712, 2717
2610, 2302, 2303, 2206, 2201, 2109, 2011, 4206, 4205, 4118
4117, 4012, 4016, 4003, 3906, 3902, 3819, 3817, 3808, 3805, 3717
3718, 3710, 3603, 3607, 3506, 3215, 3019, 2801, 2721, 2711, 2606
2512, 2516, 2318, 2211, 2111, 1911, 1818, 1718, 1711

แนวทางแก้ปัญหา : ทำการทดสอบ Alarm 83 Point
หลังทำการทดสอบ PCP Normal (Pass)

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 9.00 พนักงานผู้ให้บริการ
เวลาออก : 17.00
1 
2
3
4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง
ลูกค้า : 
(นาย สิทธิพร ชัยวัฒน์)
วันที่ : 14-05-2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : _____ วันที่ : 15-5-62
โครงการ : Grande Centre Point Sathorn
เรื่อง : PM. Fire Alarm
ระบบ : ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ทดสอบกดปุ่ม PCP Normal
ทดสอบกดปุ่ม Smoke ตามชั้นที่ระบุ ดังนี้
Room 1506, 1510, 1603, 1606, 1608, 1610, 1718, 4006, 4008
4111, 4112, 4203, 4205, 4217, 4219, 4512, 4517, 3916, 3912, 3815
3820, 3811, 3818, 3617, 3516, 3519, 3520, 3505, 3315, 3305, 3303, 3302
3103, 3021, 2915, 2918, 2920, 2706, 2602, 2518, 2105, 1905, 1903
1803, 1815, 1817

แนวทางแก้ปัญหา : ทดสอบ Alarm 60 Point.
อุปกรณ์ใช้แบตเตอรี่ 3 ก้อน
ที่ PCP Normal

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 9:00 พนักงานผู้ให้บริการ
เวลาออก : 17:00 2:06
1 _____
2 _____
3 _____
4 _____

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☒ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : _____

(นาย สิทธิพร อังสินทร์)

วันที่ : 15-05-2562

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนาด 089-926-4041, คุณชนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาภายหลัง



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : _____ วันที่ : 29-5-67
โครงการ : Grand Centre Point สุทธิฯ ผู้ติดต่อ : _____
เรื่อง : Service โทรศัพท์ : _____


ระบบ ☐ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☐ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

ตรวจเช็คและแก้ไขระบบ Smoke ไซลิ่ง Alarm ดังนี้
1. เนื่องจาก โดยคนเริ่มระบบเปลี่ยนระบบ Smoke zone ใหม่ ตามพื้นที่ภายใน
Smoke ไซลิ่ง ไซลิ่ง Alarm เปลี่ยนจาก Smoke กับ Sim ต่อตามพื้นที่ตาม
ทางออกเปลี่ยน Sim ใหม่ ตาม Zone ที่มี Smoke ไซลิ่ง
* Zone 4 FL, 6 FL ตามเปลี่ยน Sim ดังกล่าว
* Zone 5 FL 2 ทางเปลี่ยนระบบใหม่ และเพิ่มระบบ ระบบใหม่ตามแผน
* ส่วน Office 18 คน Smoke ไซลิ่ง 5 ตัว เปลี่ยนจาก
แนวทางแก้ปัญหา : ตามโซนออก, มีระบบใหม่เพิ่มออกตามพื้นที่ใหม่
Smoke Office 18 คน แก้ไข ติดตั้งตามพื้นที่ใหม่ เพื่อแก้ไข.

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 9.00 พนักงานผู้ให้บริการ
เวลาออก : 17.30
1. 
2. _____
3. _____
4. _____

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : 

(.....)

วันที่ : 29/5/67

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกวนาณ 089-926-4041, คุณชนพรณ์ 088-179-3859**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : _____ วันที่ : 26-6-62
โครงการ : Centre Point วรดิษฐ์ ผู้ติดต่อ : _____
เรื่อง : Service Pine Alarm โทรศัพท์ : _____
ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

แก้ Trouble Zone 3 8 Pl.
ตรวจสอบว่า สายโซนขาดไหม เชื่อมกลับ 2 สาย
ทดสอบโซนโซนอื่น เดินสายใหม่
พิมพ์ Alarm ใหม่
Zone Bell ทำหอนาฬิกาโซน 3 สาย มีแบตเตอรี่ Power.

แนวทางแก้ปัญหา : _____

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 9.00 พนักงานให้บริการ
เวลาออก : 17.30
1 [Redacted]
2 [Redacted]
3 [Redacted] 13.00)
4 [Redacted] 13.00)

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า: [Redacted]

(.....)

วันที่: 26/6/62

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกวนนถ 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง