

- ประกาศ Code 2 ภัยพิบัติ (ประกาศ 3 ครั้งติดต่อกัน) เมื่อได้รับการแจ้งจากผู้ตรวจการ
- รอรับคำสั่งจากผู้ตรวจการในกรณีที่จะต้องมีการแจ้งเตือนหรือประกาศที่สำคัญ
- ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

#### หน่วยงานต่างๆ

ให้ดำเนินการดังนี้

- เข้ามาอยู่ในอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยจนกว่าจะแน่ใจว่าพายุได้สงบลงแล้ว
- ไม่ใช้เครื่องประดับโลหะและอยู่กลางแจ้งในขณะที่พายุฝนฟ้าคะนอง
- ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขณะมีฝนฟ้าคะนอง
- ปิดประตู หน้าต่างบานเกร็ด หรือประตูปะยางให้สนิท และไม่ออกไปนอกตัวอาคาร
- เตรียมการอพยพเมื่อได้ยินประกาศให้อพยพไปยังจุดที่ปลอดภัย

### 3. การปฏิบัติหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ สงบ

แผนก Operator

- ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและแจ้ง ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดที่อยู่ในพื้นที่ ณ ขณะนั้นได้รับทราบสถานการณ์
- ประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานภายนอกในกรณีที่เกิดเป็นเช่น สถานะนี้ตำรวจ การไฟฟ้า การประปา องค์การโทรศัพท์ ฯลฯ
- ประกาศยกเลิก Code 2 ภัยพิบัติ (ประกาศ 2 ครั้งติดต่อกัน) เมื่อได้รับการแจ้งจากผู้ตรวจการ
- ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

เจ้าหน้าที่ SHE Coordinator และแผนกรักษาความปลอดภัย

- สำรวจรอบนอกของอาคาร เช่น ลานจอดรถ ถนนทางเข้า - ออก โรงพยาบาล การล้มโค่นของต้นไม้ เสาไฟฟ้า บ้ายโฆษณาต่างๆ ที่อาจขวางการจราจรหรือ อาจก่อให้เกิดอันตรายในภายหลังแล้วรายงานผลการสำรวจต่อผู้บริหาร
- สิ่งที่เกิดขวางการจราจรที่สามารถนำออกจากผิวทางจราจรได้ให้ดำเนินการนำออกทันที

แผนกวิศวกรรมบริการ

- สำรวจความเสียหายรอบบริเวณโรงพยาบาลร่วมกับแผนกอาคารสถานที่ถ้าพบความเสียหายที่สามารถแก้ไขได้ให้รีบดำเนินการถ้าความเสียหายนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ให้รีบรายงานให้ผู้บริหารทราบโดยด่วน
- สรุปความเสียหายด้านโครงสร้างอาคารให้ผู้บริหารได้รับทราบ

แผนกวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์

- สำรวจระบบท่อส่งแก๊สทางการแพทย์และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือทางการแพทย์แล้วรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน
- สรุปความเสียหายด้านแก๊สและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้บริหารได้รับทราบ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกแผนก

- สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในแผนกให้หัวหน้าแผนกได้รับทราบ

เหตุการณ์แผ่นดินไหว คือ การสั่นสะเทือนของพื้นดินซึ่งมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของเปลือกโลกเนื่องจากพลังงานความร้อนภายในโลกทำให้เกิดแรงเครียด

### 1. การเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหว

แผนกวิศวกรรมบริการ

- ให้ความช่วยเหลือในการยึดติดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่แผนกต่างๆ ร้องขอ

- ตรวจสอบระบบท่อส่งต่างๆ ที่ไม่แข็งแรงให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง เช่น ท่อประปา ท่อส่งก๊าซ เก็บสายไฟและสายโทรศัพท์เข้าราง เก็บสายไฟให้เรียบร้อย

- มอบหมายหน้าที่ในการปิดวาล์วแก๊ส ปิดวาล์วน้ำ ยกสะพานไฟ
- จัดเรียงอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากหรือโคนล้มได้ง่าย ไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม
- เตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานเสมอ

#### แผนกวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์

- มอบหมายหน้าที่ในการปิดวาล์วแก๊สทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้อง หากจำเป็น
- ให้ความช่วยเหลือตามที่แผนกต่างๆร้องขอ

#### เจ้าหน้าที่ SHE Coordinator และแผนกรักษาความปลอดภัย

- ตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่ชำรุดเช่นบานประตู หน้าต่าง กระงะก ตัวอาคารที่มีรอยแตกร้าว โคมไฟห้อยระย้า ฯลฯ ที่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขอยู่ในสภาพที่รองรับแรงสั่นสะเทือนได้
- ตรวจสอบโครงสร้างป้ายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงไม่หักโค่นหรือชำรุดได้ง่าย
- ตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ที่มีโอกาสหักโค่นโดยเฉพาะบริเวณที่มีสายไฟพาดผ่าน ให้ประสานงานหน่วยงานราชการและผู้รับเหมา ให้ทำการตัดออก
- ตรวจสอบพื้นที่ที่ไม่ใช้งานแล้วพร้อมทั้งปิดกั้นเพื่อมิให้ผู้เข้าไปในบริเวณนั้น
- ตรวจสอบการจัดวางอุปกรณ์ภาชนะที่มีน้ำหนักมากแต่วางอยู่ในที่สูง ให้ยกลงวางกับพื้นหรือมีความจำเป็นต้องวางไว้ที่สูงต้องทำการยึดติดให้แน่นหนา เช่น คอมพิวเตอร์กระถางต้นไม้ที่วางอยู่ริมระเบียง หรือ หน้าต่าง
- ติดป้ายที่เตือนห้ามใช้ลิฟท์เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่หน้าลิฟท์
- ทำเอกสารแจ้งเตือนให้ผู้รับเหมาทุกรายที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลในขณะนั้นได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้น

#### แผนกประชาสัมพันธ์

- รับฟังข่าวการเตือนภัยจาก สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นระยะ
- เตรียมการอุปกรณ์การสื่อสารต่างเช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ หรือวิทยุติดตามตัว
- รับทราบการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  - ผู้ตรวจการและหัวหน้าแผนกทุกคน
- ส่ง E-Mail แจ้งให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน
- แจ้งเตือนให้ผู้มาใช้บริการได้รับทราบการแจ้งเตือนจากโรงพยาบาล
- ประสานงานฝ่ายการตลาด จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านทีวีของโรงพยาบาล เพื่อบอกถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและแผนการรองรับของโรงพยาบาล

#### แผนกยานพาหนะ

- เตรียมยานพาหนะทุกประเภทให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชม. พร้อมระบบการสื่อสารภายในรถ เช่น วิทยุ สื่อสาร มือถือ หรือ วิทยุติดตามตัว

#### เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกแผนก

- เตรียมเส้นทางสำหรับอพยพไปจุดรวมพลนอกอาคารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุด
- เตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น ไฟฉาย และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ กรณีฉุกเฉินเฉพาะกับผู้ป่วยแต่ละราย
- ตรวจสอบอุปกรณ์ในพื้นที่ที่มีโอกาสร่วงหล่นเมื่อมีแรงสั่นเกิดขึ้น



## 2. การปฏิบัติขณะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

### แผนกประชาสัมพันธ์

- ประกาศ Code 2 แผ่นดินไหว (ประกาศ 3 ครั้งติดต่อกัน) เมื่อได้รับการแจ้งจากผู้ตรวจการ
- รอรับคำสั่งจากผู้ตรวจการในกรณีที่จะต้องมีการแจ้งเตือนหรือประกาศที่สำคัญ
- ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

### ขณะที่กำลังมีแรงสั่นสะเทือนอยู่

- ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปิดวาล์วน้ำ วาล์วแก๊ส และยกสะพานไฟ รีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด
- พยาบาลที่อยู่ใน WARD ต่างๆ รีบเข้าไปในห้องผู้ป่วยทุกห้องแล้วนำผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยหลบในใต้โต๊ะหรือใต้เตียง หรือถ้าผู้ป่วยไม่สามารถลุกจากเตียงได้ให้เฝ้าเตียงผู้ป่วยไปบริเวณกลางห้อง หรือบริเวณที่ปลอดภัยจากของตกหล่นหรือโค่นทับ
- พนักงานที่อยู่ในใกล้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาล พยายามชักชวนหรือพาผู้ใช้บริการไปหลบบริเวณที่ปลอดภัย ที่ใกล้ที่สุดรอจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะสงบลง
- ผู้รับเหมาที่ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างรีบออกจากบริเวณที่ก่อสร้างโดยเร็วที่สุด
- ผู้ที่อยู่ในอาคารต่างๆ ให้อยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง กระชก ระเบียง หมอบหลบอยู่ใต้โต๊ะ หรือเตียงเพื่อป้องกันวัสดุต่างๆ ตกใส่ศีรษะ

- ผู้ที่อยู่นอกอาคารให้อยู่ในที่โล่งออกห่างจาก อาคารสูง กำแพง บ้ายโฆษณา หรือเสาไฟฟ้า
- ผู้ที่อยู่ในรถให้หยุดรถแล้วรอจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลง

### เมื่อแรงสั่นสะเทือนหยุดแล้ว

- อพยพ เคลื่อนย้ายไปจุดรวมพลบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
- ขณะอพยพห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด
- สํารวจผู้สูญหายหรือผู้ป่วยที่ยังไม่ออกจากอาคารพร้อมทั้งแจ้งผลการสำรวจต่อหัวหน้าแผนกทันที
- หน่วยงานแพทย์และพยาบาลให้การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

## 3. การปฏิบัติหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวสงบ

### แผนกประชาสัมพันธ์

- ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ AFTER SHOCK และแจ้ง ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดที่อยู่ในพื้นที่ ณ ขณะนั้นได้รับทราบ
- ประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานภายนอกในกรณีที่เป็นเช่น สถานนีตำรวจ การไฟฟ้า การประปา องค์การโทรศัพท์ ฯลฯ

- ประกาศยกเลิก Code 2 แผ่นดินไหว (ประกาศ 3 ครั้งติดต่อกัน) เมื่อได้รับการแจ้งจากผู้ตรวจการ
- ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

### เจ้าหน้าที่ SHE Coordinator และเจ้าหน้าที่แผนกรักษาความปลอดภัย

- เมื่อแน่ใจว่าไม่มี AFTER SHOCK เข้าล้อมพื้นที่ เพื่อบริการตรวจสอบความเสียหายจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
- ประสานงานกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบอาคารสถานที่
- สํารวจรอบนอกของอาคารเช่น ลานจอดรถ ถนนทางเข้า - ออก โรงพยาบาล การล้มโค่นของต้นไม้ เสาไฟ บ้ายโฆษณาต่างๆ ที่อาจขวางการจราจรหรือ อาจก่อให้เกิดอันตรายในภายหลังแล้วรายงานผลการสำรวจต่อผู้บริหาร
- สิ่งที่เกิดขวางการจราจรที่สามารถนำออกจากผิวทางจราจรได้ให้ดำเนินการนำออกทันที

### แผนกวิศวกรรมบริการ

- สํารวจความเสียหายรอบบริเวณโรงพยาบาลร่วมกับแผนกอาคารสถานที่ถ้าพบความเสียหายที่สามารถแก้ไขได้ให้รีบดำเนินการถ้าความเสียหายนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ให้รับรายงานให้ผู้บริหารทราบโดยด่วน

- สรุปความเสียหายด้านโครงสร้างอาคารให้ ผอ. โรงพยาบาลได้รับทราบ

#### แผนกเครื่องมือแพทย์

- ดำเนินการซ่อมแซมและส่งแก๊สทางการแพทย์และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือทางการแพทย์แล้วรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน
- สรุปความเสียหายด้านแก๊สและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้บริหารได้รับทราบ

#### เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกแผนก

- ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในแผนกให้หัวหน้าแผนกได้รับทราบ

โรคระบาด (Code 2E) คือ ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการระบาดของโรคร้ายแรงสามารถติดต่อกันได้ง่าย รวดเร็วและรุนแรง

#### 1. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์โรคระบาด (Code 2E)

##### เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ

- ติดตามสถานการณ์ข่าวสาร และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- จัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์พร้อมทั้งออกแนวทางการป้องกันภายในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร
- เตรียมแผนการรองรับกรณีมีผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือติดเชื้อเข้ามายังโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร
- จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดซ้อมแผนรองรับกรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคระบาดรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางการปฏิบัติที่แผนกควบคุมโรคติดต่อกำหนด

##### ผู้ตรวจการ

- กรณีได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคระบาดเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลประสานงานกับผู้ตรวจการเพื่อให้ประกาศ

Code 2E และปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคระบาดของแผนก IC

##### แผนกประชาสัมพันธ์

- ประกาศ Code 2E ตามคำสั่งของผู้ตรวจการโดยการประกาศ code ให้ประกาศ 3 ครั้งติดต่อกัน

##### ผู้ตรวจการ

- รับแจ้งสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ และ กด 6 แจ้งประกาศ Code 2E เมื่อ IC พิจารณาสมควรต้องประกาศ Code 2E

สารอันตรายรั่วไหล (Code 2C) คือภัยพิบัติที่เกิดจาก สารเคมีอันตราย, สารรังสี, แก๊สทางการแพทย์ เช่น แก๊สฮีเลียม และแก๊สหุงต้ม (LPG) รั่วไหล

#### 1. การเตรียมความพร้อมกรณีสารอันตรายรั่วไหล (Code 2C)

##### คณะกรรมการ FMS

- วางแผนงานการดำเนินการรองรับเหตุฉุกเฉิน
- จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคนรวมทั้งผู้รับเหมาทุกรายที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลให้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุ

##### ผู้ตรวจการ

- รายงานผู้บริหารประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

##### เจ้าหน้าที่แผนก Imaging

- ประเมินสถานการณ์, ตรวจสอบจำนวนเจ้าหน้าที่ตามใบมอบหมายงาน และทำการ Assign งาน
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากประเมินสถานการณ์ว่าจำเป็น

##### เจ้าหน้าที่พยาบาล Incharge

- ดูแลและสั่งการพยาบาลในการเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์, ดูแลและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้ารับบริการบริเวณห้องเตรียมตัวผู้ป่วย



### เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมบริการ

- ดูแลและประเมินสถานการณ์อันตรายพร้อมทั้งเก็บกู้การรั่วไหลของ แก๊สทางการแพทย์และแก๊สหุงต้ม
- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับระบายอากาศเฉพาะจุด
- ประจำจุดที่เกิดเหตุเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุน เช่น ตัดระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ

### เจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้าน

- ดูแลและประเมินสถานการณ์อันตรายพร้อมทั้งเก็บกู้สารเคมีหก รั่วไหล ในแต่ละพื้นที่ ที่มีสารเคมีใช้อยู่ในครอบครอง
- ทำงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่แผนกในการเก็บกู้ สารที่หก รั่วไหล
- เตรียมอุปกรณ์สำหรับรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดจากการเก็บกู้สารเช่น ถังรองรับขยะพิษ, ถังขยะ
- ทำความสะอาดพื้นที่ที่เกิดเหตุ
- จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดจากการเก็บกู้และนำไปเก็บที่โรงพักขยะ

### เจ้าหน้าที่ รปภ./ทีมผจญเพลิง

- ดูแลในการกั้นพื้นที่รวมถึงทางเข้า-ออก บริเวณที่เกิดเหตุ
- อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายนอกที่มาช่วยเหลือ
- ดูแลป้องกันหรือช่วยเหลือกรณีเกิดฉุกเฉินอื่นๆ ตามมา เช่น อัคคีภัย

### แผนกประชาสัมพันธ์

- ประสานงานกับผู้ตรวจการณ์และหน่วยอื่นๆ
- ให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้มาติดต่อ
- ควบคุมสื่อมวลชน (ถ้ามี) ให้อยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้ คือ ห้อง VIP Room ชั้น 1

### แผนกต้อนรับผู้ป่วย

- คอยดูแลให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติที่รอรับบริการอยู่ด้านหน้า
- ให้ข้อมูลเรื่องการหยุดให้บริการในพื้นที่เกิดเหตุกับผู้มาใช้บริการ

### แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

- เคลื่อนย้ายผู้ให้บริการหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปยัง ER พร้อมเอกสาร MSDS ของสารที่ผู้บาดเจ็บสัมผัสโดน

## 2. การปฏิบัติขณะเกิดเหตุสารอันตรายรั่วไหล (Code 2C)

**กรณีสารเคมีมีสถานะเป็นของเหลว** ให้พิจารณาจากปริมาณและผลกระทบของความรุนแรงของสารเคมี หากรั่วไหล ปริมาณที่น้อยกว่า 2 ลิตร ไม่มีผลกระทบที่รุนแรง ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติกรณีสารเคมีหรือยาเคมีบำบัดหกรั่วไหล ตกแตก สามารถใช้ชุด Spill Kit เก็บกู้ได้

**กรณีแก๊สทางการแพทย์** เช่น แก๊สฮีเลียม หากเกิดการรั่วไหลที่ถังบรรจุก๊าซแบบเคลื่อนที่ และสามารถหยุดการรั่วไหลได้โดยการปิดวาล์วแต่ถ้าเป็นการรั่วไหลในระบบเส้นท่อหรือจาก Tank ให้ดำเนินการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

### กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซฮีเลียม(Helium Leak)

#### ผู้รับผิดชอบ

- หัวหน้าแผนก หรือ In charge แผนก Imaging
  - รับทราบเรื่อง และประสานงาน ณ ที่เกิดเหตุ
- นักรังสีผู้ปฏิบัติงานห้อง MRI
  - แจ้งเหตุที่ Operator/ Contact Center โทรเบอร์ 6 Code 2C แจ้งเหตุการณ์ฮีเลียมรั่วไหล ระบุสถานที่เกิดเหตุพร้อมชื่อผู้แจ้งเหตุการณ์

#### แจ้งเหตุการณ์

- กดยุติเครื่อง MRI พร้อมทั้งเข้าไปช่วยเหลือผู้ให้บริการออกมาอย่างปลอดภัย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่พยาบาลในพื้นที่

ให้ช่วยเหลือ


3. เจ้าหน้าที่แผนกเอกซเรย์ที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้อง MRI
  - ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ออกจากห้อง MRI ให้เร็วที่สุด นำผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัย ณ แผนก ER
  - ปิดประตูหน้าห้อง MRI (ห้ามปิดประตูห้องMagnet สนิท โดยให้เปิดประตูค้างไว้ประมาณ 7-10 cm.) เพื่อลดแรงดัน

อากาศ

4. ผู้ตรวจการโรงพยาบาล(Supervisor)
  - ประสานงาน รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ
  - พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ ณ ที่เกิดเหตุและสั่งการเคลื่อนย้ายผู้เกี่ยวข้อง
5. เจ้าหน้าที่ERT ทีม
  - ทำการประเมินอาการของผู้ใช้บริการพร้อมทั้งเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการไปยังจุดปลอดภัย แผนก ER
6. เจ้าหน้าที่แผนกPatientEscort
  - ทำการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการไปยังจุดปลอดภัย แผนก ER
7. เจ้าหน้าที่แผนกGSD
  - ทำการปิดกั้นพื้นที่ป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ แผนก Imagingโดยทำการปิดกั้นหน้าแผนก Imaging
8. เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมบริการ
  - เข้าพื้นที่ พร้อมทั้งดูแลระบบระบายอากาศแผนก Imaging ให้ระบบระบายอากาศสามารถทำงานได้ปกติเนื่องจากแก๊สฮีเลียมต้องถูกทำการระบายออกจากท่อระบบระบายอากาศ
9. เจ้าหน้าที่แผนกเครื่องมือแพทย์
  - เข้าประเมินสภาพของเครื่อง MRI เบื้องต้นโดยระวางหากมีแก๊สฮีเลียมปริมาณมากต้องทำการระบายแก๊สให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่
  - ประสานงานเจ้าหน้าที่ GE (MRI GE. แจ้งคุณ สมศักดิ์ โทร 084-5554961 หรือ Call Center โทร 02-6248400) โดยเจ้าหน้าที่ GE ต้องใช้เวลาเดินทางมายัง รพ. ภายใน 6 ชม.ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่แผนกเครื่องมือแพทย์จะต้องดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือไปก่อน
  - เมื่อวิศวกรผู้ดูแลระบบ เข้ามาจะจับเหตุ Helium Leak ต้องได้รับความร่วมมือจากแผนก GSD และเจ้าหน้าที่ทำการกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
10. คณะกรรมการ FMS และผู้เกี่ยวข้อง
  - ทำการประเมินความเสียหาย และจัดทำแผนฟื้นฟู



## แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ Helium Leak

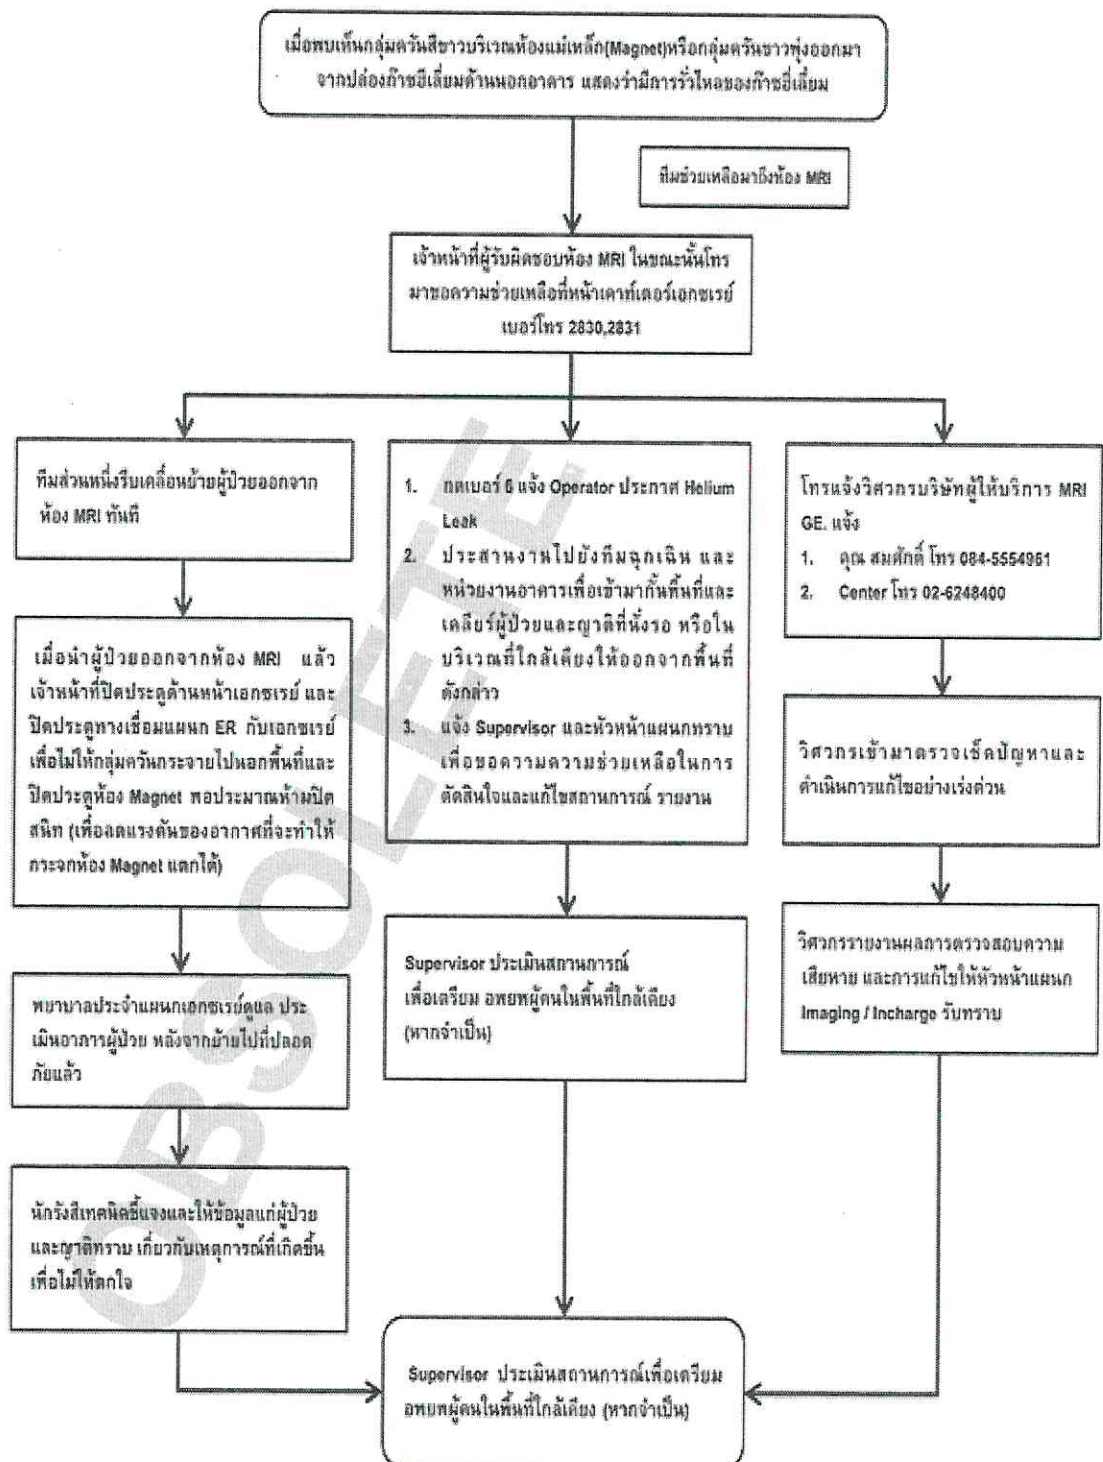

### แก๊สทางการแพทย์อื่นๆ รั่วไหล

- ผู้พบเหตุการณ์ 6 แจ้ง Code 2C แก๊สทางการแพทย์ / สถานที่เกิดเหตุ / ชื่อผู้แจ้ง
- ทีม decontamination (ช่าง) มายังพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมอุปกรณ์ PPE และเอกสาร MSDS ของแก๊สชนิดนั้นๆ
- ทีม decontamination (ช่าง) ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นถ้าสามารถควบคุมได้รีบดำเนินการควบคุมแก๊สที่รั่วไหลโดยการปิดวาล์วปฏิบัติตามเอกสาร MSDS ของแก๊สชนิดนั้นๆ
- เจ้าหน้าที่รปภ./ทีมผจญเพลิงปิดกั้นพื้นที่ ตามคำแนะนำของทีม decontamination (ช่าง) กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ พร้อมเตรียมถังดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- เจ้าหน้าที่รปภ./ทีมผจญเพลิงตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและ ควบคุมมิให้มีการกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- ผู้ตรวจการมาถึงที่เกิดเหตุรับทราบสถานการณ์จาก ทีม decontamination (ช่าง) แล้วรายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก กรณีมีการร้องขอจากทีม decontamination(ช่าง)
- เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการด้วยน้ำเสียงที่สุภาพไม่สร้างความแตกตื่น ตกใจให้กับผู้มาใช้บริการ และควบคุมดูแลสื่อมวลชนที่จะเข้ามาทำข่าว ให้อยู่ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกำหนด
- ทีม decontamination (ช่าง) ประเมินสถานการณ์แล้ว สามารถควบคุมได้ รายงานผู้ตรวจการ
- ผู้ตรวจการสรุปเหตุการณ์ให้ผู้บริหารรับทราบ
- ผู้บริหารแถลงข่าว (ถ้ามี)

### กรณีแก๊สหุงต้มหรือแก๊ส LPG

- หากเกิดการรั่วไหลที่บริเวณหัวเตาและสามารถหยุดการรั่วไหลได้โดยการปิดวาล์ว แต่ถ้าเป็นการรั่วไหลในพื้นที่เก็บถังแก๊ส (Gas Station) ให้ดำเนินประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
- ผู้พบเหตุการณ์ 6 แจ้ง Code 2C แก๊สหุงต้ม/ สถานที่เกิดเหตุ / ชื่อผู้แจ้ง
- เจ้าหน้าที่ Contact Center ประสานกับผู้ตรวจการ และหน่วยงานอื่นๆ
- เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมบริการ มายังพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมอุปกรณ์ PPE และเอกสาร MSDS ของ แก๊สหุงต้ม
- เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมบริการ ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น รีบดำเนินการควบคุมแก๊สที่รั่วไหล โดยการปิดวาล์ว และปฏิบัติดังนี้
  - ปิดประตู หน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ใช้พัดหรือไม้กวาดอ่อนโบกพัดแรงๆ จนทั่วเพื่อไล่แก๊สออกไป
  - ห้ามเปิดไฟฟ้า หรือถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปิดอยู่แล้วก็ห้ามปิดโดยเด็ดขาด
  - ดับเปลวไฟ และห้ามทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณ ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด
- เจ้าหน้าที่รปภ./ทีมผจญเพลิง ปิดกั้นพื้นที่ ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมบริการ และทำการกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ พร้อมเตรียมถังดับเพลิง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- เจ้าหน้าที่รปภ./ทีมผจญเพลิง ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและ ควบคุมมิให้มีการกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- ผู้ตรวจการ มาถึงที่เกิดเหตุ รับทราบสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมบริการ แล้วรายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก กรณีมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมบริการ
- เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ด้วยน้ำเสียงที่สุภาพไม่สร้างความแตกตื่น ตกใจให้กับผู้รับบริการ และควบคุม



คุมดูแลสื่อมวลชนที่จะเข้ามาทำข่าว ให้อยู่ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกำหนด (ถ้ามี)

- เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมบริการประเมินสถานการณ์แล้ว สามารถควบคุมได้ แจ้งผู้ตรวจการณ์
- ผู้ตรวจการสรุปเหตุการณ์ให้ผู้บริหารรับทราบ
- ผู้บริหารแถลงข่าว (ถ้ามี) ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 1

#### **สารรังสีรั่วไหล**

- ผู้พบเหตุกด 6 แจ้ง Code 2C สารรังสี / สถานที่เกิดเหตุ / ชื่อผู้แจ้ง
- เจ้าหน้าที่ Operator ประสานงานกับผู้ตรวจการณ์และหน่วยงานอื่น
- เจ้าหน้าที่ RSO มาที่เกิดเหตุพร้อมเครื่อง Survey meter เพื่อวัดปริมาณสารรังสีในที่เกิดเหตุ
- เจ้าหน้าที่ รปภ.มาที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์กันพื้นที่ ดำเนินการกันพื้นที่ตามที่เจ้าหน้าที่ RSO กำหนด และกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่
- ทีม Radiation decontamination มาที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ Decontamination Kit มายังที่เกิดเหตุ
- กรณีมีผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุทีม decontamination ตรวจสอบหาการปนเปื้อนบนร่างกายผู้ป่วยหากไม่มีการปนเปื้อนส่งตัวผู้ป่วยให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปทำการดูแลรักษาต่อ
- เจ้าหน้าที่ RSO ตรวจวัดความแรงของรังสี แล้วประเมินสถานการณ์ว่าจะสามารถ decontamination ได้หรือไม่ ถ้าสามารถทำได้สั่งการให้ทีม decontamination ลงมือปฏิบัติ โดยมี RSO เป็นผู้สั่งการกรณีถ้าไม่สารรังสีทำ decontamination ได้ให้ใช้ผ้าหรืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของสารรังสีบริเวณที่เกิดเหตุแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ป.ส.) ให้เข้ามาเก็บกู้
- หัวหน้าแผนกมาที่เกิดเหตุ เพื่อประสานข้อมูลประเมินสถานการณ์ส่งข้อมูลและสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุให้กับผู้ตรวจการรับทราบเป็นระยะ
- ผู้ตรวจการมายังที่เกิดเหตุรับข้อมูลจากหัวหน้าแผนกแล้วส่งต่อข้อมูลไปยังผู้บริหาร ประสานงานติดต่อฝ่ายสนับสนุนภายนอก เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเช่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

**หมายเหตุ** การแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีไปที่ ปส. ให้แจ้งที่ "ศูนย์ปฏิบัติงานฉุกเฉินทางรังสี" ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-4330-3532-3

- ในกรณีที่สารรังสีรั่วไหลหกโดนร่างกายเจ้าหน้าที่ ให้รีบถอดเสื้อผ้าออกแล้วทำความสะอาดร่างกายโดยด่วน
- กรณีพื้นที่เกิดเหตุมีผู้รับบริการอยู่ใกล้ๆ ต้องดำเนินการตรวจวัดสารรังสีตามร่างกายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารรังสีปนเปื้อน ซึ่งแจ้งให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้รับทราบข้อมูลด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล ไม่สร้างความตกใจให้กับผู้รับบริการ
- เจ้าหน้าที่เคาเตอร์ด้านหน้าให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นกับผู้รับบริการและแจ้งเรื่องการห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
- เจ้าหน้าที่ต้อนรับควบคุมดูแลสื่อมวลชนที่จะเข้ามาทำข่าวให้อยู่ในพื้นที่ที่ทางโรงพยาบาลกำหนด ห้อง VIP Room ชั้น 1
- เมื่อดำเนินการเก็บกู้สารรังสีเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ RSO ตรวจวัดปริมาณสารรังสีจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่ RSO ตรวจวัดปริมาณสารรังสีให้กับทีมงานทุกคน
- ผู้ตรวจการสรุปสถานการณ์ให้ผู้บริหารได้รับทราบ
- ผู้บริหารแถลงข่าว (ถ้ามี)

#### **6. ข้อควรระวัง/ข้อแนะนำ/สังเกตเพิ่มเติม**

- การประกาศ code ควรประกาศเป็น 2 ภาษา โดยประกาศเป็นภาษาไทย 3 ครั้งและภาษาอังกฤษ 3 ครั้ง

#### **7. การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ/การบริการ**

- กำหนดให้มีการซ่อม code 2 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- หน่วยงานจะกำหนดวิธีการและผู้รับผิดชอบในการเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ/การบริการตามเวลาที่กำหนดอย่าง

เหมาะสมและปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันเมื่อผลการเฝ้าติดตามการวัดไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ขอบเขต

นิยาม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติ

ผังงาน (Workflow)

ช่องทางการสื่อสารและการอบรม

การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ/การบริการ

เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม





ภาคผนวกที่ 2 เอกสารแนบรายงาน  
เอกสารแนบที่ 10  
แผนงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย





ACTION PLAN

FACILITY MANAGEMENT

BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN



รายละเอียดงานระบบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ระบบสุขาภิบาล													
งานประจำวัน													
- จัดมีเตอร์ประจำ MAIN	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
- เช็กการทำงานของปั๊มต่างๆในระบบ	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
งานประจำสัปดาห์													
- ตรวจสอบและ แร่นดันระบบสุขาภิบาล,ระบบอากาศ	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	
- ตรวจสอบระดับถังเก็บน้ำ (GT Tank)	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	
- BACK WASH ระบบน้ำปรับอากาศ	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	
งานประจำเดือน													
- เติมน้ำมันระบบน้ำดี บ่อล้าง,บ่อน้ำ	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
- เติมน้ำมันระบบน้ำเสีย PUMP FEED (ห้องควบคุมระบบน้ำเสีย)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
งานประจำ 3 เดือน													
- ตรวจสอบความแน่นของสาย,วัดค่า ค.ด.ท.			3 M			3 M						3 M	
- บำบัด,ไม่ปล่อยน้ำฝน, บำบัดน้ำทิ้ง, บำบัด SUMP			3 M			3 M						3 M	
งานประจำปี													
- ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง											Y		
- ตรวจสอบสภาพของท่อตาม RISER											Y		
- PM 1 ปีในระบบ											Y		

แบบค่าสัญลักษณ์

D = ตรวจเช็คประจำวัน  
W = ตรวจเช็คประจำสัปดาห์  
M = ตรวจเช็คประจำทุกเดือน  
M 6 = ตรวจเช็คประจำทุก 6 เดือน  
Y = ตรวจเช็คประจำปี





ภาคผนวกที่ 2 เอกสารแนบรายงาน

เอกสารแนบที่ 11

ผลการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยตามระยะเวลาที่กำหนด  
อย่างเคร่งครัด โดยทำการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย  
และถังเคมีดับเพลิงทุก 1 เดือน



PCS

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

Form: FMD-FP-06  
Rev: 01  
วันที่แก้ไขล่าสุด: 1/4/2018

Project : BKN  
Subject :

ประจำเดือน: สิงหาคม 2567  
Building :  
วันที่ :

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพเสวยฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	ผิดปกติ
1	G	BKN-FG-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/		/		/		/		11.86	/	
2	G	BKN-FG-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ห้องนำไฟฟ้า	/		/		/		/		11.49	/	
3	G	BKN-FG-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.89	/	
4	G	BKN-FG-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า Generator	/		/		/		/		11.89	/	
5	G	BKN-FG-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า Generator	/		/		/		/		11.52	/	
6	G	BKN-FG-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	ห้องระบบปรับอากาศ Chiller	/		/		/		/		11.33	/	
7	G	BKN-FG-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	ห้องระบบปรับอากาศ	/		/		/		/		11.36	/	
8	G	BKN-FG-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ห้องระบบปรับอากาศ	/		/		/		/		11.93	/	
9	G	BKN-FG-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	ห้องห้องยา (Pharmacy Store)	/		/		/		/		11.50	/	
10	G	BKN-FG-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง CSSD	/		/		/		/		11.50	/	
11	G	BKN-FG-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บถังออกซิเจน	/		/		/		/		10.44	/	
12	G	BKN-FG-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องแผนกการบริการ (RM Office)	/		/		/		/		11.78	/	
13	G	BKN-FG-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง USD	/		/		/		/		11.69	/	
14	G	BKN-FG-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	ห้องห้อง QC (ห้องควบคุมคุณภาพ)	/		/		/		/		11.53	/	
15	G	BKN-FG-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	ในตู้เก็บเพลิงถังดับเพลิง 3	/		/		/		/		11.95	/	
16	G	BKN-FG-FEHR-16	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องระบบปรับอากาศ	/		/		/		/		11.95	/	
17	G	BKN-FG-FEHR-17	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.95	/	
18	G	BKN-FG-FEHR-18	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องระบบ Fire Alarm (Security room)	/		/		/		/		11.95	/	
19	G	BKN-FG-FEHR-19	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องห้องยา	/		/		/		/		11.95	/	
20	G	BKN-FG-FEHR-20	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ห้อง Lab น้ำยาสารเคมี BF 2000	/		/		/		/		11.64	/	
21	G	BKN-FG-FEHR-21	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บถังดับเพลิง (ในห้อง)	/		/		/		/		11.73	/	
22	G	BKN-FG-FEHR-22	CO2 Fire Extinguisher	Corridor ทางเดิน Office ชั้น G (ในห้อง)	/		/		/		/		11.66	/	
23	G	BKN-FG-FEHR-23	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องห้องยา ชั้น G (ในห้อง)	/		/		/		/		11.93	/	
24	G	BKN-FG-FEHR-24	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น G (ในห้อง)	/		/		/		/		11.93	/	

วันที่ : 13/8/2567

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<b>SAFETY NOTE</b> 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสกับชิ้นที่มีไฟฟ้า 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ตลอดการดำเนินการ 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการทั้งหมด 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นก่อนทำการบำรุงรักษา	SURVEY BY (TECHNICIAN) 1. 2. Date: 13/8/2567	SUPERVISOR  Date: 13/8/2567	SITE ENGINEER  Date:	APPROVED  Date:
---	---	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------

PCS

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

Form: FMD-FP-06  
Rev: 01  
วันที่แก้ไขล่าสุด: 1/4/2018

Project : BKN  
Subject :

ประจำเดือน: สิงหาคม 2567  
Building :  
วันที่ :

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพเสวยฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	ผิดปกติ
25	G	BKN-FG-FEHR-25	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องน้ำ ขนุ ท้าใหม่ ชั้น G	/		/		/		/		11.92	/	
26	G	BKN-FG-FEHR-26	CO2 Fire Extinguisher	ทางเดินข้างตู้ไฟฟ้า	/		/		/		/		11.95	/	
27	G	BKN-FG-FEHR-27	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องระบบปรับอากาศ (ในตู้เก็บเพลิง)	/		/		/		/		11.99	/	
28	G	BKN-FG-FEHR-28	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บถังดับเพลิง (Storage Room)	/		/		/		/		11.99	/	
29	1	BKN-F1-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 1	/		/		/		/		11.99	/	
30	1	BKN-F1-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 1.5	/		/		/		/		11.99	/	
31	1	BKN-F1-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.99	/	
32	1	BKN-F1-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องห้องยา	/		/		/		/		11.99	/	
33	1	BKN-F1-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง CT SCAN	/		/		/		/		11.99	/	
34	1	BKN-F1-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดินหน้าห้องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.99	/	
35	1	BKN-F1-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.99	/	
36	1	BKN-F1-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ห้องห้องยา (Pharmacy)	/		/		/		/		11.99	/	
37	1	BKN-F1-FEHR-09	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 5	/		/		/		/		11.99	/	
38	1	BKN-F1-FEHR-10	Wet Chemical Fire Extinguishers	หน้าห้องห้องยา X-Ray (ในตู้เก็บเพลิง)	/		/		/		/		11.99	/	
39	1	BKN-F1-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องห้องยา	/		/		/		/		11.99	/	
40	1	BKN-F1-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	ข้างลิฟท์โดยสารชั้น 5 (ในตู้เก็บเพลิง)	/		/		/		/		11.99	/	
41	1	BKN-F1-FEHR-13	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำรถฉุกเฉิน Emergency แผนก ER	/		/		/		/		11.99	/	
42	2	BKN-F2-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องห้องยา	/		/		/		/		11.99	/	
43	2	BKN-F2-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	เคาน์เตอร์ห้องห้องยา	/		/		/		/		11.99	/	
44	2	BKN-F2-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ห้องห้องยา X-Ray	/		/		/		/		11.99	/	
45	2	BKN-F2-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้องห้องยา Check Up	/		/		/		/		11.99	/	
46	2	BKN-F2-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	เคาน์เตอร์ห้องห้องยา Cashier	/		/		/		/		11.99	/	
47	2	BKN-F2-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	ห้องห้องยา Pharmacy	/		/		/		/		11.99	/	
48	2	BKN-F2-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ห้องห้องยา แผนกห้องห้องยา	/		/		/		/		11.99	/	
49	2	BKN-F2-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องห้องยา ชั้น 5 แผนกห้องห้องยา	/		/		/		/		11.99	/	

วันที่ : 13/8/2567

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<b>SAFETY NOTE</b> 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสกับชิ้นที่มีไฟฟ้า 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ตลอดการดำเนินการ 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการทั้งหมด 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นก่อนทำการบำรุงรักษา	SURVEY BY (TECHNICIAN) 1. 2. Date: 13/8/2567	SUPERVISOR  Date: 13/8/2567	SITE ENGINEER  Date:	APPROVED  Date:
---	---	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------



PCS

Project : 9/กน  
Subject :

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	PM-FM-PP-06
แก้ไขครั้งที่	Rev.01
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2018

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

Building  
วันที่ 26/1/2024

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
50	2	BKN-F2-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าประตูทางเข้า Auto แผนกธนาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	11.42	/	
51	2	BKN-F2-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจบัตร 4 แผนกธนาคาร (บันไดหนีไฟ มข.)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.80	/	
52	2	BKN-F2-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องพัสดุแผนก 1 แผนกธนาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	11.78	/	ปกติ
53	2	BKN-F2-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง MOD OFFICE แผนกธนาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	11.24	/	
54	2	BKN-F2-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บเงินแบบกึ่งอัตโนมัติ (หน้าห้องเก็บเงิน)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.29	/	
55	2	BKN-F2-FEHR-15	Dry Powder Fire Extinguisher	บันไดหนีไฟห้องระดมทุน มข. (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	19.5	/	
56	2	BKN-F2-FEHR-16	CO2 Fire Extinguisher	ตู้เหล็กไฟเบอร์บอร์ด 3 (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.54	/	
57	3	BKN-F3-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์บันได	/	/	/	/	/	/	/	/	12.00	/	
58	3	BKN-F3-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดิน Transfer (ทางเข้าประตู OR)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.70	/	
59	3	BKN-F3-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดิน ICU เคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.46	/	
60	3	BKN-F3-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	12.43	/	
61	3	BKN-F3-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องบันไดหนีไฟ มข. (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.02	/	
62	3	BKN-F3-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องบันไดหนีไฟ มข. (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.13	/	
63	3	BKN-F3-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าประตูทางเข้าโถงทางเดินลิฟท์ OR	/	/	/	/	/	/	/	/	19.02	/	
64	3	BKN-F3-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ตู้เหล็ก Control OR	/	/	/	/	/	/	/	/	10.00	/	
65	3	BKN-F3-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	ห้องสมุด (หน้าลิฟท์บันไดหนีไฟ)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.00	/	
66	3	BKN-F3-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ OR	/	/	/	/	/	/	/	/	10.27	/	
67	3	BKN-F3-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง Dirty Room NICU	/	/	/	/	/	/	/	/	11.02	/	
68	3	BKN-F3-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	ห้องสูดนิโคติน (HEMO)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.54	/	
69	3	BKN-F3-FEHR-13	Dry Powder Fire Extinguisher	ทางเดินลิฟท์ OR 2 (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.5	/	
70	3	BKN-F3-FEHR-14	Dry Powder Fire Extinguisher	ข้างเคาน์เตอร์พยาบาล ICU (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.0	/	
71	3	BKN-F3-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.83	/	
72	3	BKN-F3-FEHR-16	CO2 Fire Extinguisher	แผนก CCU	/	/	/	/	/	/	/	/	11.15	/	
73	4	BKN-F4-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 4	/	/	/	/	/	/	/	/	11.85	/	
74	4	BKN-F4-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	12.21	/	
75	4	BKN-F4-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	11.06	/	
76	4	BKN-F4-FEHR-04	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าประตูสูดนิโคติน มข. (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	2.4	/	

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

วันที่ 26/1/2024

SAFETY NOTE:

- 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสกับสายไฟฟ้า
- 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าติดป้ายเตือนที่แผงควบคุมต่างๆ ขณะทำการบำรุงรักษา
- 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากทำการบำรุงรักษา
- 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าใส่เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนดก่อนปฏิบัติงาน

SERVISE BY (TECHNICIAN)		SUPERVISOR		SITE ENGINEER		APPROVED	
1. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์	26/1/24	2. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์	26/1/24				
Date: 26/1/24		Date: 26/1/24		Date: 26/1/24		Date: 26/1/24	

PCS

Project : 9/กน  
Subject :

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	PM-FM-PP-06
แก้ไขครั้งที่	Rev.01
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2018

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

Building  
วันที่ 26/1/2024

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
77	5	BKN-F5-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 5	/	/	/	/	/	/	/	/	10.83	/	
78	5	BKN-F5-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	10.68	/	
79	5	BKN-F5-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	9.93	/	
80	5	BKN-F5-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดิน Nursery Ward 5	/	/	/	/	/	/	/	/	11.58	/	
81	5	BKN-F5-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	10.86	/	
82	6	BKN-F5-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 6	/	/	/	/	/	/	/	/	10.94	/	
83	6	BKN-F5-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	10.46	/	
84	6	BKN-F5-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	10.46	/	
85	6	BKN-F5-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.40	/	
86	7	BKN-F7-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 7	/	/	/	/	/	/	/	/	11.59	/	
87	7	BKN-F7-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	11.2	/	
88	7	BKN-F7-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	11.71	/	
89	7	BKN-F7-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.46	/	
90	8	BKN-F8-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 8	/	/	/	/	/	/	/	/	11.99	/	
91	8	BKN-F8-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	11.73	/	
92	8	BKN-F8-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	12.01	/	
93	8	BKN-F8-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.08	/	
94	9	BKN-F9-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 9	/	/	/	/	/	/	/	/	12.51	/	
95	9	BKN-F9-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	12.4	/	
96	9	BKN-F9-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิฟท์ระดมทุน มข.	/	/	/	/	/	/	/	/	11.99	/	
97	9	BKN-F9-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.1	/	
98	10	BKN-F10-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (บันไดดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	10.12	/	
99	10	BKN-F10-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องหรือห้องแม่พิมพ์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.56	/	
100	10	BKN-F10-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง Softener	/	/	/	/	/	/	/	/	12.03	/	
101	10	BKN-F10-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง Softener	/	/	/	/	/	/	/	/	11.97	/	

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

วันที่ 26/1/2024

SAFETY NOTE:

- 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสกับสายไฟฟ้า
- 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าติดป้ายเตือนที่แผงควบคุมต่างๆ ขณะทำการบำรุงรักษา
- 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากทำการบำรุงรักษา
- 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าใส่เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนดก่อนปฏิบัติงาน

SERVISE BY (TECHNICIAN)		SUPERVISOR		SITE ENGINEER		APPROVED	
1. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์	26/1/24	2. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์	26/1/24				
Date: 26/1/24		Date: 26/1/24		Date: 26/1/24		Date: 26/1/24	



PCS

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	PM-PMD-FE-06
วันที่จัดทำ	Rev.03
วันที่มีผลบังคับใช้	1/1/2016

Project : BKN  
Subject : .....

ประจำเดือน ธันวาคม 2567  
Building .....  
วันที่ 29/12/2024

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพเล็ง		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
102	10	BKN-F10-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องไฟฟ้าโดยสาร	/	/	/	/	/	/	/	/	11.45	/	ถังว่าง 29/12/24
103	10	BKN-F10-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องไฟฟ้าโดยสาร	/	/	/	/	/	/	/	/	11.60	/	
104	10	BKN-F10-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องไฟฟ้าโดยสาร	/	/	/	/	/	/	/	/	11.85	/	
105	10	BKN-F10-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องไฟฟ้าโดยสาร	/	/	/	/	/	/	/	/	11.63	/	
106	10	BKN-F10-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องไฟฟ้าโดยสาร	/	/	/	/	/	/	/	/	11.63	/	
107	10	BKN-F10-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องไฟฟ้าโดยสาร	/	/	/	/	/	/	/	/	11.87	/	
108	10	BKN-F10-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องไฟฟ้าโดยสาร	/	/	/	/	/	/	/	/	11.51	/	
ถังว่าง 108-110 (ถังว่าง 3 ใบ)															
ถังว่าง 109															

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

วันที่ ..... เวลา ..... น.

SAFETY NOTE: 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าปิดกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้า 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนที่จะดำเนินการบำรุงรักษา	SUPERVISOR (ผู้ควบคุม)		SITE SUPERVISOR	
	1. <u>.....</u> 2. <u>.....</u> Date: <u>29/12/24</u>	Signature: <u>.....</u> Date: <u>29/12/24</u>	Signature: <u>.....</u> Date: <u>.....</u>	Signature: <u>.....</u> Date: <u>.....</u>

PCS

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	PM-PMD-FE-06
วันที่จัดทำ	Rev.03
วันที่มีผลบังคับใช้	1/1/2016

Project : BKN  
Subject : .....

ประจำเดือน ธันวาคม 2567  
Building .....  
วันที่ 4/1/24

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพเล็ง		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
1	G	BKN-FG-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.00	/	ถังว่าง 108-110 (ถังว่าง 3 ใบ)
2	G	BKN-FG-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.38	/	
3	G	BKN-FG-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.47	/	
4	G	BKN-FG-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.54	/	
5	G	BKN-FG-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.80	/	
6	G	BKN-FG-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.87	/	
7	G	BKN-FG-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.33	/	
8	G	BKN-FG-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.70	/	
9	G	BKN-FG-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.90	/	
10	G	BKN-FG-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.64	/	
11	G	BKN-FG-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	10.70	/	
12	G	BKN-FG-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.68	/	
13	G	BKN-FG-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.97	/	
14	G	BKN-FG-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.44	/	
15	G	BKN-FG-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.44	/	
16	G	BKN-FG-FEHR-16	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	7.56	/	ถังว่าง 108-110 (ถังว่าง 3 ใบ)
17	G	BKN-FG-FEHR-17	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	7.56	/	
18	G	BKN-FG-FEHR-18	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	7.56	/	
19	G	BKN-FG-FEHR-19	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	7.56	/	
20	G	BKN-FG-FEHR-20	Foam Fire Extinguisher BF 2000	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	19.5	/	
21	G	BKN-FG-FEHR-21	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.83	/	
22	G	BKN-FG-FEHR-22	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.46	/	
23	G	BKN-FG-FEHR-23	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.55	/	
24	G	BKN-FG-FEHR-24	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.57	/	

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

วันที่ ..... เวลา ..... น.

SAFETY NOTE: 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าปิดกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้า 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนที่จะดำเนินการบำรุงรักษา	SUPERVISOR (ผู้ควบคุม)		SITE SUPERVISOR	
	1. <u>.....</u> 2. <u>.....</u> Date: <u>4/1/24</u>	Signature: <u>.....</u> Date: <u>4/1/24</u>	Signature: <u>.....</u> Date: <u>.....</u>	Signature: <u>.....</u> Date: <u>.....</u>



PCS

Project : BKN  
Subject : .....

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	PM-PMC-FP-06
แก้ไขครั้งที่	Rev.01
วันที่แก้ไข	1/4/2018
ประจำเดือน	ก.ค. 63
Building	BKN
วันที่	4/10/24

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาเคมีดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพแท่ง		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
25	6	BKN-FG-FEHR-25	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องนำ 30/9 ทำไม้ม ชื่น 6	✓		✓		✓		✓		11.60	✓	
26	6	BKN-FG-FEHR-26	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องนำ 30/9 ทำไม้ม ชื่น 6	✓		✓		✓		✓		11.92	✓	
27	6	BKN-FG-FEHR-27	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องนำ 30/9 ทำไม้ม ชื่น 6	✓		✓		✓		✓		11.96	✓	
28	6	BKN-FG-FEHR-28	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องนำ 30/9 ทำไม้ม ชื่น 6	✓		✓		✓		✓		11.91	✓	
29	1	BKN-F1-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 1	✓		✓		✓		✓		11.77	✓	
30	1	BKN-F1-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		10.91	✓	
31	1	BKN-F1-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.90	✓	
32	1	BKN-F1-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.98	✓	
33	1	BKN-F1-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.97	✓	
34	1	BKN-F1-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.89	✓	
35	1	BKN-F1-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.89	✓	
36	1	BKN-F1-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.81	✓	
37	1	BKN-F1-FEHR-09	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 5	✓		✓		✓		✓		11.95	✓	
38	1	BKN-F1-FEHR-10	Wet Chemical Fire Extinguishers	หน้าห้อง OPD 5	✓		✓		✓		✓		10.00	✓	
39	1	BKN-F1-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 5	✓		✓		✓		✓		11.85	✓	
40	1	BKN-F1-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 5	✓		✓		✓		✓		11.84	✓	
41	1	BKN-F1-FEHR-13	Foam Fire Extinguisher BF 2000	หน้าห้อง OPD 5	✓		✓		✓		✓		11.85	✓	
42	1	BKN-F1-FEHR-14	Foam Fire Extinguisher BF 2000	หน้าห้อง OPD 5	✓		✓		✓		✓		11.85	✓	
43	1	BKN-F1-FEHR-15	Foam Fire Extinguisher BF 2000	หน้าห้อง OPD 5	✓		✓		✓		✓		11.85	✓	
44	1	BKN-F1-FEHR-16	Foam Fire Extinguisher BF 2000	หน้าห้อง OPD 5	✓		✓		✓		✓		11.85	✓	
45	2	BKN-F2-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.90	✓	
46	2	BKN-F2-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.97	✓	
47	2	BKN-F2-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		12.03	✓	
48	2	BKN-F2-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.82	✓	
49	2	BKN-F2-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.83	✓	

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<p>5) Make sure disconnect power before servicing any electrical parts. <u>ตรวจสอบก่อนตัดไฟ</u></p> <p>6) Make sure the system is in the status. Work as normal. <u>ตรวจสอบสถานะระบบ</u></p> <p>7) Make sure the system is in the status. Work as normal. <u>ตรวจสอบสถานะระบบ</u></p> <p>8) Make sure the system is in the status. Work as normal. <u>ตรวจสอบสถานะระบบ</u></p>	<p>DATE OF CHECKING</p> <p>14/10/24</p>	<p>SUPERVISOR</p> <p>14/10/24</p>	<p>SETTER/MAINT</p>	<p>APPROVED</p>
--	---	-----------------------------------	---------------------	-----------------

PCS

Project : BKN  
Subject : .....

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	PM-PMC-FP-06
แก้ไขครั้งที่	Rev.01
วันที่แก้ไข	1/4/2018
ประจำเดือน	ก.ค. 63
Building	BKN
วันที่	14/10/24

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาเคมีดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพแท่ง		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
50	2	BKN-F2-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.93	✓	
51	2	BKN-F2-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.94	✓	
52	2	BKN-F2-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.86	✓	
53	2	BKN-F2-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.18	✓	
54	2	BKN-F2-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.75	✓	
55	2	BKN-F2-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.77	✓	
56	2	BKN-F2-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		10.98	✓	
57	2	BKN-F2-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.51	✓	
58	2	BKN-F2-FEHR-15	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.95	✓	
59	2	BKN-F2-FEHR-16	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.40	✓	
60	3	BKN-F3-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		12.02	✓	
61	3	BKN-F3-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		12.13	✓	
62	3	BKN-F3-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.71	✓	
63	3	BKN-F3-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		12.02	✓	
64	3	BKN-F3-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.43	✓	
65	3	BKN-F3-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.88	✓	
66	3	BKN-F3-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		12.08	✓	
67	3	BKN-F3-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.55	✓	
68	3	BKN-F3-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.54	✓	
69	3	BKN-F3-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.11	✓	
70	3	BKN-F3-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.38	✓	
71	3	BKN-F3-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.41	✓	
72	3	BKN-F3-FEHR-13	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.95	✓	
73	3	BKN-F3-FEHR-14	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.95	✓	
74	3	BKN-F3-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.40	✓	
75	3	BKN-F3-FEHR-16	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.88	✓	
76	3	BKN-F3-FEHR-17	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	✓		✓		✓		✓		11.82	✓	

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<p>5) Make sure disconnect power before servicing any electrical parts. <u>ตรวจสอบก่อนตัดไฟ</u></p> <p>6) Make sure the system is in the status. Work as normal. <u>ตรวจสอบสถานะระบบ</u></p> <p>7) Make sure the system is in the status. Work as normal. <u>ตรวจสอบสถานะระบบ</u></p> <p>8) Make sure the system is in the status. Work as normal. <u>ตรวจสอบสถานะระบบ</u></p>	<p>DATE OF CHECKING</p> <p>14/10/24</p>	<p>SUPERVISOR</p> <p>14/10/24</p>	<p>SETTER/MAINT</p>	<p>APPROVED</p>
--	---	-----------------------------------	---------------------	-----------------



PCS

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

Project :  
Subject :

หมายเลขงาน	PM-010-FR-06
วันที่ตรวจ	Nov-23
วันที่ติดตั้ง	1/7/2018
ประจำเดือน	Nov-23
Building	BKN
วันที่	04/02/24

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
17	3	BKN-F3-FEHR-1B	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องพักคนบนท่าเรือ LPS KM (ในตู้เก็บของ)	✓		✓		✓		✓		12.86	✓	
18	4	BKN-F4-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์บนอาคาร Ward 4	✓		✓		✓		✓		11.96	✓	
19	4	BKN-F4-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		11.13	✓	
20	4	BKN-F4-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		11.13	✓	
21	4	BKN-F4-FEHR-04	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าประตูฉุกเฉิน LPS KM (ในตู้เก็บของ)	✓		✓		✓		✓		12.86	✓	
22	5	BKN-F5-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์บนอาคาร Ward 5	✓		✓		✓		✓		10.92	✓	
23	5	BKN-F5-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		10.89	✓	
24	5	BKN-F5-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		10.89	✓	
25	5	BKN-F5-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ในห้องพัก Nursery Ward 5	✓		✓		✓		✓		11.58	✓	
26	5	BKN-F5-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ (ในตู้เก็บของ)	✓		✓		✓		✓		10.80	✓	
27	6	BKN-F6-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์บนอาคาร Ward 6	✓		✓		✓		✓		10.76	✓	
28	6	BKN-F6-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		10.73	✓	
29	6	BKN-F6-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		10.74	✓	
30	6	BKN-F6-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้เก็บของ)	✓		✓		✓		✓		11.03	✓	
31	7	BKN-F7-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์บนอาคาร Ward 7	✓		✓		✓		✓		11.61	✓	
32	7	BKN-F7-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		12.20	✓	
33	7	BKN-F7-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		12.26	✓	
34	7	BKN-F7-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้เก็บของ)	✓		✓		✓		✓		11.18	✓	
35	8	BKN-F8-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์บนอาคาร Ward 8	✓		✓		✓		✓		11.83	✓	
36	8	BKN-F8-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		11.89	✓	
37	8	BKN-F8-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		11.94	✓	
38	8	BKN-F8-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้เก็บของ)	✓		✓		✓		✓		11.04	✓	
39	9	BKN-F9-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์บนอาคาร Ward 9	✓		✓		✓		✓		12.24	✓	
40	9	BKN-F9-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		12.24	✓	
41	9	BKN-F9-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟลิโอบริเวณ มร.	✓		✓		✓		✓		12.25	✓	

วันที่ 04/02/24

SAFETY NOTE

- 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟถูกตัดก่อนสัมผัสสายไฟ
- 2) Make sure to show warning sign at control panel. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสดงป้ายเตือนที่แผงควบคุม
- 3) Make sure that after the operation system in the status, Work as normal. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบทำงานปกติหลังจากการปฏิบัติงาน
- 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงาน

SUPERVISOR SIGNATURE

Signature: [Signature]  
Date: 04/02/24

SUBSIDIARY SIGNATURE

Signature: [Signature]  
Date: 04/02/24

DATE

Date: 04/02/24

REMARKS

Remarks: [Blank]

PCS

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

Project :  
Subject :

หมายเลขงาน	PM-010-FR-06
วันที่ตรวจ	Nov-23
วันที่ติดตั้ง	1/7/2018
ประจำเดือน	Nov-23
Building	BKN
วันที่	04/02/24

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
102	9	BKN-F9-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้เก็บของ)	✓		✓		✓		✓		10.76	✓	
103	10	BKN-F10-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		12.02	✓	
104	10	BKN-F10-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		11.65	✓	
105	10	BKN-F10-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้า Salttuner	✓		✓		✓		✓		11.95	✓	
106	10	BKN-F10-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้า Salttuner	✓		✓		✓		✓		12.49	✓	
107	10	BKN-F10-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		12.02	✓	
108	10	BKN-F10-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		11.74	✓	
109	10	BKN-F10-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		12.31	✓	
110	10	BKN-F10-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		11.74	✓	
111	10	BKN-F10-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		12.21	✓	
112	10	BKN-F10-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		11.74	✓	
113	10	BKN-F10-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		11.82	✓	
114	10	BKN-F10-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		11.90	✓	
		BKN-F4	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร	✓		✓		✓		✓		11.13	✓	หน้างานเคอร์เซอร์ลิฟท์โดยสาร

วันที่ 04/02/24

SAFETY NOTE

- 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟถูกตัดก่อนสัมผัสสายไฟ
- 2) Make sure to show warning sign at control panel. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสดงป้ายเตือนที่แผงควบคุม
- 3) Make sure that after the operation system in the status, Work as normal. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบทำงานปกติหลังจากการปฏิบัติงาน
- 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงาน

SUPERVISOR SIGNATURE

Signature: [Signature]  
Date: 04/02/24

SUBSIDIARY SIGNATURE

Signature: [Signature]  
Date: 04/02/24

DATE

Date: 04/02/24

REMARKS

Remarks: [Blank]



ps

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร: FM-LIO-IP-06  
ฉบับแก้ไข: Rev.01  
วันที่ออกฉบับแก้ไข: 1/4/2018

Project : SKN  
Subject : .....

ประจำเดือน: ธันวาคม 2567  
Building : .....

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
1	G	BKN-FG-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.94	/	
2	G	BKN-FG-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ห้องนำทาง	/	/	/	/	/	/	/	/	11.46	/	
3	G	BKN-FG-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา	/	/	/	/	/	/	/	/	11.85	/	
4	G	BKN-FG-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า Generator	/	/	/	/	/	/	/	/	10.77	/	
5	G	BKN-FG-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า Generator	/	/	/	/	/	/	/	/	10.77	/	
6	G	BKN-FG-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า Chiller	/	/	/	/	/	/	/	/	12.36	/	
7	G	BKN-FG-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมระบบ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.54	/	
8	G	BKN-FG-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมระบบ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.12	/	
9	G	BKN-FG-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	ห้องรักษา (Pharmacy Store)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.50	/	
10	G	BKN-FG-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง CSSD	/	/	/	/	/	/	/	/	11.53	/	
11	G	BKN-FG-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บผ้าอุปกรณ์	/	/	/	/	/	/	/	/	10.54	/	* 25/1/67
12	G	BKN-FG-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องแผนกบริหารงาน (FM Office)	/	/	/	/	/	/	/	/	195	/	
13	G	BKN-FG-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง GSD	/	/	/	/	/	/	/	/	11.54	/	
14	G	BKN-FG-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	ห้องนำย CC (ฝ่ายศูนย์ดูแลภาพ)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.70	/	
15	G	BKN-FG-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	ในตู้ลิ้นชักตู้ลิ้นชักโดยสายเบอร์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	195	/	
16	G	BKN-FG-FEHR-16	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องควบคุมระบบ	/	/	/	/	/	/	/	/	195	/	
17	G	BKN-FG-FEHR-17	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องพักรักษา	/	/	/	/	/	/	/	/	195	/	
18	G	BKN-FG-FEHR-18	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องควบคุมระบบ	/	/	/	/	/	/	/	/	195	/	
19	G	BKN-FG-FEHR-19	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องนำยโรงเก็บขยะ	/	/	/	/	/	/	/	/	195	/	
20	G	BKN-FG-FEHR-20	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ห้อง Lab นำยาทางการแพทย์ BF 2000	/	/	/	/	/	/	/	/	11.50	/	
21	G	BKN-FG-FEHR-21	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บเครื่องมือทางการแพทย์ (ในตู้)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.70	/	
22	G	BKN-FG-FEHR-22	CO2 Fire Extinguisher	Corridor ทางเดิน Office ชั้น G (ในตู้)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.36	/	
23	G	BKN-FG-FEHR-23	CO2 Fire Extinguisher	แผนกบัญชีการเงิน ชั้น G (ในตู้)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.39	/	
24	G	BKN-FG-FEHR-24	CO2 Fire Extinguisher	ทางเดินนอกห้องนำยเภสัชกร ชั้น G (ในตู้)	/	/	/	/	/	/	/	/			

วันที่: ..... เวลา: .....

หมายเหตุ: (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<b>SAFETY NOTE:</b> 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าก่อน ก่อนที่จะสัมผัสกับชิ้นที่มีไฟฟ้า 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมระบบฯ ขณะทำการบำรุง 3) Make sure that after the operation system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการบำรุง 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ถูกต้องก่อนทำการบำรุง	<b>SERVICE BY TECHNICIAN</b> 1. <u>นายสุวิทย์</u> 2. <u>นายสมชาย</u> Date: <u>7, 03, 24</u>	<b>SUPERVISOR</b> <u>[Signature]</u> Date: <u>10, 03, 24</u>	<b>Site Engineer</b> Date: .....	<b>Approved</b> Date: .....
---	--	--	-------------------------------------	--------------------------------

ps

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร: FM-LIO-IP-06  
ฉบับแก้ไข: Rev.01  
วันที่ออกฉบับแก้ไข: 1/4/2018

Project : SKN  
Subject : .....

ประจำเดือน: ธันวาคม 2567  
Building : .....

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
25	G	BKN-FG-FEHR-25	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องนำ ย/ย ชั้น G	/	/	/	/	/	/	/	/	12.52	/	
26	G	BKN-FG-FEHR-26	CO2 Fire Extinguisher	ทางเดินข้างตู้ฟ D3	/	/	/	/	/	/	/	/	11.61	/	
27	G	BKN-FG-FEHR-27	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องควบคุมระบบ (ในตู้ดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	195	/	
28	G	BKN-FG-FEHR-28	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บยาเคมี (Storage Room)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.52	/	
29	1	BKN-F1-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 1	/	/	/	/	/	/	/	/	11.29	/	
30	1	BKN-F1-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	/	/	/	/	/	/	/	/	10.98	/	
31	1	BKN-F1-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจหาหัวฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	12.01	/	
32	1	BKN-F1-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องพักรักษา	/	/	/	/	/	/	/	/	11.12	/	
33	1	BKN-F1-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง CT SCAN	/	/	/	/	/	/	/	/	11.50	/	
34	1	BKN-F1-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดินหน้าห้องเก็บยาเคมี	/	/	/	/	/	/	/	/	11.62	/	
35	1	BKN-F1-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์ดูแลภาพ	/	/	/	/	/	/	/	/	10.90	/	
36	1	BKN-F1-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ห้องรักษา (Pharmacy)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.51	/	
37	1	BKN-F1-FEHR-09	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 5	/	/	/	/	/	/	/	/	11.45	/	
38	1	BKN-F1-FEHR-10	Wet Chemical Fire Extinguishers	หน้าห้องถ่ายภาพ X-Ray (รังสีเอกซ์)	/	/	/	/	/	/	/	/	10.00	/	
39	1	BKN-F1-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์ดูแลภาพ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.88	/	
40	1	BKN-F1-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	ข้างลิ้นชักตู้ลิ้นชักโดยสายเบอร์ 3 (ในตู้ดับเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.63	/	
41	1	BKN-F1-FEHR-13	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำรถฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิ้นชัก)	/	/	/	/	/	/	/	/	19.9	/	
42	1	BKN-F1-FEHR-14	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำรถฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิ้นชัก)	/	/	/	/	/	/	/	/	19.9	/	
43	1	BKN-F1-FEHR-15	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำรถฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิ้นชัก)	/	/	/	/	/	/	/	/	19.9	/	
44	1	BKN-F1-FEHR-16	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำรถฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิ้นชัก)	/	/	/	/	/	/	/	/	19.9	/	
45	2	BKN-F2-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิ้นชักพักรักษา	/	/	/	/	/	/	/	/	11.80	/	
46	2	BKN-F2-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	เคาน์เตอร์ห้องฉุกเฉิน	/	/	/	/	/	/	/	/	10.33	/	
47	2	BKN-F2-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บยาเคมี X-Ray	/	/	/	/	/	/	/	/	10.02	/	
48	2	BKN-F2-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บยาเคมี Check up	/	/	/	/	/	/	/	/	11.91	/	
49	2	BKN-F2-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	เคาน์เตอร์ TV โดหน้าห้องเคาน์เตอร์ Cashier	/	/	/	/	/	/	/	/	11.59	/	

วันที่: ..... เวลา: .....

หมายเหตุ: (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<b>SAFETY NOTE:</b> 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าก่อน ก่อนที่จะสัมผัสกับชิ้นที่มีไฟฟ้า 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมระบบฯ ขณะทำการบำรุง 3) Make sure that after the operation system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการบำรุง 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ถูกต้องก่อนทำการบำรุง	<b>SERVICE BY TECHNICIAN</b> 1. <u>นายสุวิทย์</u> 2. <u>นายสมชาย</u> Date: <u>7, 03, 24</u>	<b>SUPERVISOR</b> <u>[Signature]</u> Date: <u>10, 03, 24</u>	<b>Site Engineer</b> Date: .....	<b>Approved</b> Date: .....
---	--	--	-------------------------------------	--------------------------------



pos

BKN

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	PM-BMD-FH-04
แก้ไขครั้งที่	Rev.01
วันที่มีผลบังคับใช้	14/2/2567

Project : .....  
Subject : .....

ประจำเดือน: ธันวาคม 2567  
Building : .....  
วันที่: 9/02/2567

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
50	2	BKN-F2-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บของติดห้อง Pharmacy	/	/	/	/	/	/	/	/	11.31	/	
51	2	BKN-F2-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานติดห้องพยาบาล แผนกอุบัติเหตุ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.39	/	
52	2	BKN-F2-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจเบอร์ 3 แผนกอุบัติเหตุ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.37	/	
53	2	BKN-F2-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าประตูทางเข้า Auto แผนกตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.53	/	
54	2	BKN-F2-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจเบอร์ 4 แผนกตรวจ (บันไดหนีไฟ มอ.)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.32	/	
55	2	BKN-F2-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องพักรักษา 1 แผนกตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.30	/	
56	2	BKN-F2-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง HOD OFFICE แผนกตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.40	/	
57	2	BKN-F2-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บถังดับเพลิง (ในตู้เก็บเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.40	/	
58	2	BKN-F2-FEHR-15	Dry Powder Fire Extinguisher	บันไดหนีไฟชั้น 2 แผนก มอ. ในตู้เก็บเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	11.45	/	มือ ตรวจ 6/3/67
59	2	BKN-F2-FEHR-16	CO2 Fire Extinguisher	ถังเก็บถังดับเพลิง (ในตู้เก็บเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.45	/	
60	3	BKN-F3-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจเบอร์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	11.91	/	
61	3	BKN-F3-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ถังดับเพลิง Transfer (ตามชั้นประตู OR)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.81	/	
62	3	BKN-F3-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ในชั้น ICU แผนกตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.92	/	
63	3	BKN-F3-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจเบอร์ 4 แผนกตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.55	/	
64	3	BKN-F3-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจเบอร์ 5 แผนกตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.57	/	
65	3	BKN-F3-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจเบอร์ 6 แผนกตรวจ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.55	/	
66	3	BKN-F3-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาล OR	/	/	/	/	/	/	/	/	12.00	/	
67	3	BKN-F3-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ถังดับเพลิง Control OR	/	/	/	/	/	/	/	/	11.11	/	
68	3	BKN-F3-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	ห้องคลอด (หน้าห้องพักรักษา)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.15	/	
69	3	BKN-F3-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานตรวจ OR	/	/	/	/	/	/	/	/	11.31	/	
70	3	BKN-F3-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง Dirty Room NICU	/	/	/	/	/	/	/	/	11.62	/	
71	3	BKN-F3-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	ห้องคลอด (ในตู้เก็บเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.5	/	
72	3	BKN-F3-FEHR-13	Dry Powder Fire Extinguisher	ถังดับเพลิง Transfer (ตามชั้นประตู OR)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.81	/	
73	3	BKN-F3-FEHR-14	Dry Powder Fire Extinguisher	ถังดับเพลิง Transfer (ตามชั้นประตู OR)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.81	/	
74	3	BKN-F3-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องพักรักษา (ในตู้เก็บเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.83	/	
75	3	BKN-F3-FEHR-16	CO2 Fire Extinguisher	แผนก CCU	/	/	/	/	/	/	/	/	12.20	/	
76	3	BKN-F3-FEHR-17	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานตรวจเบอร์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	12.20	/	

หมายเหตุ: (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

วันที่: ..... เวลา: .....

SAFETY NOTE

- 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้าใดๆ
- 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าติดป้ายเตือนที่แผงควบคุม
- 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบปฏิบัติงานปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น
- 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนดำเนินการ

SERVICE BY (TECHNICIAN)	SUPERVISOR	SITE ENGINEER	APPROVED
1. วิศวกร 2. วิศวกร Date: 9/02/2567	Supervisor Date: 10/02/2567	Site Engineer Date: 10/02/2567	Approved Date: 10/02/2567

pos

BKN

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	PM-BMD-FH-04
แก้ไขครั้งที่	Rev.01
วันที่มีผลบังคับใช้	14/2/2567

Project : .....  
Subject : .....

ประจำเดือน: ธันวาคม 2567  
Building : .....  
วันที่: 9/02/2567

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
77	3	BKN-F3-FEHR-18	Dry Powder Fire Extinguisher	ถังดับเพลิงหน้าห้อง UPS ICU (ในตู้เก็บเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.98	/	
78	4	BKN-F4-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานติดห้องพยาบาล Ward 4	/	/	/	/	/	/	/	/	11.50	/	
79	4	BKN-F4-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 4 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	11.06	/	
80	4	BKN-F4-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 4 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	11.06	/	
81	4	BKN-F4-FEHR-04	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าประตูทางเข้า มอ. (ในตู้เก็บเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.20	/	19.5
82	5	BKN-F5-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานติดห้องพยาบาล Ward 5	/	/	/	/	/	/	/	/	11.31	/	
83	5	BKN-F5-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 5 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	10.17	/	
84	5	BKN-F5-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 5 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	10.17	/	
85	5	BKN-F5-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ในชั้น Nursery Ward 5	/	/	/	/	/	/	/	/	10.20	/	
86	5	BKN-F5-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องพักรักษา (ในตู้เก็บเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	10.20	/	
87	6	BKN-F6-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานตรวจ Ward 6	/	/	/	/	/	/	/	/	10.190	/	
88	6	BKN-F6-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 6 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	10.190	/	
89	6	BKN-F6-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 6 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	10.190	/	
90	6	BKN-F6-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องพักรักษา (ในตู้เก็บเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.67	/	
91	7	BKN-F7-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานตรวจ Ward 7	/	/	/	/	/	/	/	/	11.71	/	
92	7	BKN-F7-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 7 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	11.71	/	
93	7	BKN-F7-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 7 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	11.87	/	
94	7	BKN-F7-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องพักรักษา (ในตู้เก็บเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.92	/	
95	8	BKN-F8-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานตรวจ Ward 8	/	/	/	/	/	/	/	/	11.90	/	
96	8	BKN-F8-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 8 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	12.01	/	
97	8	BKN-F8-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 8 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	12.20	/	
98	8	BKN-F8-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องพักรักษา (ในตู้เก็บเพลิง)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.03	/	
99	9	BKN-F9-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานตรวจ Ward 9	/	/	/	/	/	/	/	/	11.94	/	
100	9	BKN-F9-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 9 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	12.14	/	
101	9	BKN-F9-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 9 มอ.	/	/	/	/	/	/	/	/	11.99	/	

หมายเหตุ: (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

วันที่: ..... เวลา: .....

SAFETY NOTE

- 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้าใดๆ
- 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าติดป้ายเตือนที่แผงควบคุม
- 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบปฏิบัติงานปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น
- 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนดำเนินการ

SERVICE BY (TECHNICIAN)	SUPERVISOR	SITE ENGINEER	APPROVED
1. วิศวกร 2. วิศวกร Date: 9/02/2567	Supervisor Date: 10/02/2567	Site Engineer Date: 10/02/2567	Approved Date: 10/02/2567



Project : 6/10  
Subject :

ประจำเดือน... 10/10/10

Building .....  
วันที่ ๗/๐๓/๒๕๖๗

[illegible]

วันที่..... เวลา..... น.

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NS) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<p><b>SAFETY NOTE:</b></p> <p>1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องมั่นใจว่ามิเตอร์และไขควงไม่สัมผัสกับตัวที่มีไฟฟ้าหรือที่มีไฟฟ้าอยู่</p> <p>2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องมั่นใจว่ามีการติดป้ายเตือนหรือป้ายห้ามเข้าก่อนทำการปฏิบัติงาน</p> <p>3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องมั่นใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากทำการปฏิบัติงานแล้ว</p> <p>4) Make turn PTC that before the operation &amp; maintenance / ต้องแน่ใจว่ามิเตอร์ได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก่อนทำการทดสอบก่อนใช้งาน</p>	<p><b>SERVICE BY TECHNICIAN</b></p> <p>1. <u>อรรถวิทย์</u></p> <p>2. <u>อรรถวิทย์</u></p> <p>Date: <u>๖, 05, ๕4</u></p>	<p><b>SUPERVISOR</b></p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>Date: <u>10, 5, ๕4</u></p>	<p><b>SITE ENGINEER</b></p> <p>_____</p> <p>Date: _____</p>	<p><b>APPROVAL</b></p> <p>_____</p> <p>Date: _____</p>
---	---	--	---	--

Project : .....  
Subject : .....

ประจำเดือน ๖ สิงหาคม ๖๗

Building .....  
Date 7/4/2007

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพหัวฉีด		สภาพพาว์ลิต		สภาพสแล็ก		น้ำหนักถัง			หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	ผิดปกติ	
1	G	BKN-FG-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	ห้องห้องควบคุมไฟฟ้า	/				/		/		12.02	/		
2	G	BKN-FG-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า	/				/		/		11.20	/		
3	G	BKN-FG-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าการเข้าซื้อไฟฟ้า	/				/		/		11.88	/		
4	G	BKN-FG-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า Generator	/				/		/		11.57	/		
5	G	BKN-FG-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า Generator	/				/		/		11.95	/		
6	G	BKN-FG-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า Chiller	/				/		/		11.51	/		
7	G	BKN-FG-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า	/				/		/		11.62	/		
8	G	BKN-FG-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า	/				/		/		10.83	/		
9	G	BKN-FG-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	ห้องรักษา (Pharmacy Store)	/				/		/		11.91	/		
10	G	BKN-FG-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง CS50	/				/		/		11.36	/		
11	G	BKN-FG-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บถังดับเพลิง	/				/		/		11.35	/		
12	G	BKN-FG-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า (PM Office)	/				/		/		11.09	/		
13	G	BKN-FG-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง CS50	/				/		/		11.95	/		
14	G	BKN-FG-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	ห้องฝ่าย QC (ฝ่ายควบคุมคุณภาพ)	/				/		/		11.36	/		
15	G	BKN-FG-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	ในห้องเก็บถังดับเพลิง (Safety room)	/				/		/		11.95	/		
16	G	BKN-FG-FEHR-16	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า	/				/		/		11.95	/		
17	G	BKN-FG-FEHR-17	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องเก็บถังดับเพลิง (Safety room)	/				/		/		11.95	/		
18	G	BKN-FG-FEHR-18	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า	/				/		/		11.95	/		
19	G	BKN-FG-FEHR-19	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า	/				/		/		11.95	/		
20	G	BKN-FG-FEHR-20	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ห้อง Lab หน้าการควบคุมไฟฟ้า	/				/		/		11.93	/		
21	G	BKN-FG-FEHR-21	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บถังดับเพลิง (Safety room)	/				/		/		11.95	/		
22	G	BKN-FG-FEHR-22	CO2 Fire Extinguisher	Control Room Office ชั้น G (ใหม่)	/				/		/		11.95	/		
23	G	BKN-FG-FEHR-23	CO2 Fire Extinguisher	Control Room Office ชั้น G (ใหม่)	/				/		/		11.54	/		
24	G	BKN-FG-FEHR-24	CO2 Fire Extinguisher	Control Room Office ชั้น G (ใหม่)	/				/		/		11.11	/		

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 10

หมายเหตุ : (✓) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<p>SAFETY INSTRUCTIONS</p> <p>1) Before turn disconnect power before touching any electrical parts. / ก่อนที่จะเริ่มทำการติดตั้งให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้ถูกตัดการจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2) Make sure to show warning sign at control panel. / แสดงเครื่องหมายเตือนภัยที่ตู้ควบคุม</p> <p>3) Do not shut off the alarm system in the status. Work as normal. / ห้ามปิดการทำงานของระบบแจ้งเตือนภัยในขณะที่ระบบแจ้งเตือนภัยยังทำงานอยู่</p> <p>4) Make sure PPE before the operation &amp; maintenance. / ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำการปฏิบัติงาน</p>	<p>DESIGNED BY (TECHNICIAN)</p> <p>1. <u>SAFETY</u></p> <p>2. _____</p> <p>Date: <u>2, 4, 67</u></p>	<p>SUPERVISOR</p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>Date: <u>2, 4, 67</u></p>	<p>SITE ENGINEER</p> <p>_____</p> <p>Date: _____</p>	<p>APPROVER</p> <p>_____</p> <p>Date: _____</p>
---	--	--	--	---



ps

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร: FM-ENG-FP-06  
แก้ไขครั้งที่: Rev 01  
วันที่มีผลบังคับใช้: 1/4/2018

Project : BKN  
Subject :

ประจำเดือน: มิ.ย. ๖๖ ๕๗  
Building : ๖/๔/๒๕๖๗  
วันที่ :

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
25	6	BKN-FG-FEHR-25	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องน้ำ ช/ญ ทำขึ้น ชั้น 6	/		/		/		/		11.73	/	
26	6	BKN-FG-FEHR-26	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องน้ำ ช/ญ ทำขึ้น ชั้น 6B	/		/		/		/		11.93	/	
27	6	BKN-FG-FEHR-27	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องประชุม 6B (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		1.98	/	
28	6	BKN-FG-FEHR-28	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บของ (Storage Room)	/		/		/		/		11.55	/	
29	1	BKN-F1-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 1	/		/		/		/		11.72	/	
30	1	BKN-F1-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	/		/		/		/		10.98	/	
31	1	BKN-F1-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจรถดับเพลิง	/		/		/		/		11.90	/	
32	1	BKN-F1-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง CT SCAN	/		/		/		/		11.87	/	
33	1	BKN-F1-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดินหน้าห้องเก็บของ	/		/		/		/		11.86	/	
34	1	BKN-F1-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.11	/	
35	1	BKN-F1-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.90	/	
36	1	BKN-F1-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ห้องจ่ายยา (Paymacy)	/		/		/		/		1.95	/	
37	1	BKN-F1-FEHR-09	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 5	/		/		/		/		10.0	/	
38	1	BKN-F1-FEHR-10	Wet Chemical Fire Extinguishers	หน้าห้องเครื่อง X-Ray (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.66	/	
39	1	BKN-F1-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.59	/	
40	1	BKN-F1-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		3.3	/	
41	1	BKN-F1-FEHR-13	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำรถฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ถังเล็ก)	/		/		/		/		3.4	/	
42	1	BKN-F1-FEHR-14	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำรถฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ถังเล็ก)	/		/		/		/		3.1	/	
43	1	BKN-F1-FEHR-15	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำรถฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ถังใหญ่)	/		/		/		/		3.2	/	
44	1	BKN-F1-FEHR-16	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำรถฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ถังใหญ่)	/		/		/		/		11.66	/	
45	2	BKN-F2-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.29	/	
46	2	BKN-F2-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		12.01	/	
47	2	BKN-F2-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเครื่อง X-Ray	/		/		/		/		11.70	/	
48	2	BKN-F2-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้องรับฝาก Check up	/		/		/		/		11.66	/	
49	2	BKN-F2-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/				

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

SAFETY NOTE: 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าติดป้ายเตือนที่แผงควบคุมอย่างถูกต้อง 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากทำการดำเนินการ 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำการดำเนินการ	SOURCE BY (CHECKED) 1. ชัยวัฒน์ 2. ชัยวัฒน์ Date: ๕ / 4 / ๖๗	SUPERVISOR [Signature] Date: ๕ / 4 / ๖๗	SITE ENGINEER [Signature] Date:	APPROVED [Signature] Date:
---	---	---	---------------------------------------	----------------------------------

ps

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร: FM-ENG-FP-06  
แก้ไขครั้งที่: Rev 01  
วันที่มีผลบังคับใช้: 1/4/2018

Project : BKN  
Subject :

ประจำเดือน: มิ.ย. ๖๖ ๕๗  
Building : ๖/๔/๒๕๖๗  
วันที่ :

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
50	2	BKN-F2-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บของเคมี: Pharmacy	/		/		/		/		11.67	/	
51	2	BKN-F2-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.80	/	
52	2	BKN-F2-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.84	/	
53	2	BKN-F2-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.86	/	
54	2	BKN-F2-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ (บันไดหนีไฟ ๖๖)	/		/		/		/		11.71	/	
55	2	BKN-F2-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ 1 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.80	/	
56	2	BKN-F2-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง HOD OFFICE แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.71	/	
57	2	BKN-F2-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บของเคมี: Pharmacy	/		/		/		/		11.8	/	
58	2	BKN-F2-FEHR-15	Dry Powder Fire Extinguisher	บันไดหนีไฟ: 6B (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		1.95	/	
59	2	BKN-F2-FEHR-16	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ 3 (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.41	/	
60	3	BKN-F3-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		12.35	/	
61	3	BKN-F3-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดิน Transfer (ทางเข้าประตู OR)	/		/		/		/		11.93	/	
62	3	BKN-F3-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดิน ICU ทางเข้า	/		/		/		/		11.59	/	
63	3	BKN-F3-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.91	/	
64	3	BKN-F3-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.50	/	
65	3	BKN-F3-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.85	/	
66	3	BKN-F3-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		12.00	/	
67	3	BKN-F3-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		12.05	/	
68	3	BKN-F3-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.04	/	
69	3	BKN-F3-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		12.03	/	
70	3	BKN-F3-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง Dirty Room NICU	/		/		/		/		11.29	/	
71	3	BKN-F3-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ (HEMO)	/		/		/		/		11.48	/	
72	3	BKN-F3-FEHR-13	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ OR 2 (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		1.95	/	
73	3	BKN-F3-FEHR-14	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ ICU (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		1.95	/	
74	3	BKN-F3-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.66	/	
75	3	BKN-F3-FEHR-16	CO2 Fire Extinguisher	แผนก CCU	/		/		/		/		11.56	/	
76	3	BKN-F3-FEHR-17	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.04	/	

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

SAFETY NOTE: 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าติดป้ายเตือนที่แผงควบคุมอย่างถูกต้อง 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากทำการดำเนินการ 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำการดำเนินการ	SOURCE BY (CHECKED) 1. ชัยวัฒน์ 2. ชัยวัฒน์ Date: ๕ / 4 / ๖๗	SUPERVISOR [Signature] Date: ๕ / 4 / ๖๗	SITE ENGINEER [Signature] Date:	APPROVED [Signature] Date:
---	---	---	---------------------------------------	----------------------------------



pos

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	PM-SMD-FP-06
แก้ไขครั้งที่	Rev.01
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2018

Project : BKN  
Subject : .....

ประจำเดือน มิถุนายน 67  
Building 7/4/8667  
วันที่ .....

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
77	3	BKN-F3-FEHR-19	Dry Powder Fire Extinguisher	โถงทางเดินหน้าห้อง UPS ICU (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		17.5	/	
78	4	BKN-F4-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์คิวลา Ward 4	/		/		/		/		11.58	/	
79	4	BKN-F4-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		11.84	/	
80	4	BKN-F4-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		11.56	/	
81	4	BKN-F4-FEHR-04	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าประตูฉุกเฉินที่ศูนย์โรค มะ. (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.24	/	
82	5	BKN-F5-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์คิวลา Ward 5	/		/		/		/		11.07	/	
83	5	BKN-F5-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		10.75	/	
84	5	BKN-F5-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		10.05	/	
85	5	BKN-F5-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดิน Nursery Ward 5	/		/		/		/		10.28	/	
86	5	BKN-F5-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		10.82	/	
87	6	BKN-F6-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์คิวลา Ward 6	/		/		/		/		10.68	/	
88	6	BKN-F6-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		10.88	/	
89	6	BKN-F6-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		10.79	/	
90	6	BKN-F6-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		10.98	/	
91	7	BKN-F7-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์คิวลา Ward 7	/		/		/		/		11.70	/	
92	7	BKN-F7-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		12.07	/	
93	7	BKN-F7-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		11.59	/	
94	7	BKN-F7-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.76	/	
95	8	BKN-F8-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์คิวลา Ward 8	/		/		/		/		11.49	/	
96	8	BKN-F8-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		11.92	/	
97	8	BKN-F8-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		12.57	/	
98	8	BKN-F8-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.93	/	
99	9	BKN-F9-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้างานเคอร์คิวลา Ward 9	/		/		/		/		12.10	/	
100	9	BKN-F9-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		12.18	/	
101	9	BKN-F9-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ศูนย์โรค มะ.	/		/		/		/		11.94	/	

วันที่ ..... เวลา ..... น.

หมายเหตุ: (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

SIGNATURE	SUPERVISOR (CHECKED)	DATE	SIT ENGINEER	APPROVED
1. ผู้ตรวจ 2. ผู้ควบคุม 3. ผู้ควบคุม 4. ผู้ควบคุม	1. ผู้ตรวจ 2. ผู้ควบคุม 3. ผู้ควบคุม 4. ผู้ควบคุม	Date: 7/4/67	Date: 26/6/67	Date: / /

pos

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	PM-SMD-FP-06
แก้ไขครั้งที่	Rev.01
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2018

Project : BKN  
Subject : .....

ประจำเดือน มิถุนายน 67  
Building 7/4/8667  
วันที่ .....

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
102	9	BKN-F9-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.74	/	
103	10	BKN-F10-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.66	/	
104	10	BKN-F10-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.82	/	
105	10	BKN-F10-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง Splitter	/		/		/		/		11.66	/	
106	10	BKN-F10-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง Splitter	/		/		/		/		12.43	/	
107	10	BKN-F10-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.58	/	
108	10	BKN-F10-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.82	/	
109	10	BKN-F10-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.87	/	
110	10	BKN-F10-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		12.08	/	
111	10	BKN-F10-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.47	/	
112	10	BKN-F10-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.66	/	
113	10	BKN-F10-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.63	/	
114	10	BKN-F10-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.62	/	

วันที่ ..... เวลา ..... น.

หมายเหตุ: (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

SIGNATURE	SUPERVISOR (CHECKED)	DATE	SIT ENGINEER	APPROVED
1. ผู้ตรวจ 2. ผู้ควบคุม 3. ผู้ควบคุม 4. ผู้ควบคุม	1. ผู้ตรวจ 2. ผู้ควบคุม 3. ผู้ควบคุม 4. ผู้ควบคุม	Date: 7/4/67	Date: 26/6/67	Date: / /





BKN

## แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	FM-SMD-FP-05
ฉบับแก้ไข	Rev.01
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2558

Project : .....

Subject : .....

ประจำเดือน... ๖๖/๖๖/๖๖ ๖๔

Building .....

วันที่ ๖/๐๕/๖๔

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
1	G	BKN-FG-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	11.75	/	
2	G	BKN-FG-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ห้องน้ำพุ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.39	/	
3	G	BKN-FG-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าพวงน้ำพุห้องลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.68	/	
4	G	BKN-FG-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า Generator	/	/	/	/	/	/	/	/	10.43	/	
5	G	BKN-FG-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	ห้องควบคุมไฟฟ้า Generator	/	/	/	/	/	/	/	/	11.99	/	
6	G	BKN-FG-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	ห้องระบบปรับอากาศ Chiller	/	/	/	/	/	/	/	/	11.53	/	
7	G	BKN-FG-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	ห้องระบบลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.59	/	5/5/24
8	G	BKN-FG-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ห้องระบบลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.11	/	
9	G	BKN-FG-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	ห้องลิฟต์ (Prarmacy Store)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.92	/	5/5/24
10	G	BKN-FG-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง CSSO	/	/	/	/	/	/	/	/	11.53	/	
11	G	BKN-FG-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	ห้องลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	10.57	/	07/05/24
12	G	BKN-FG-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องแผนกวิศวกรรมบริการ (FM Office)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.01	/	
13	G	BKN-FG-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง GSD Dry Room	/	/	/	/	/	/	/	/	1.95	/	
14	G	BKN-FG-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	ห้องแม่ข่าย OC (ห้องศูนย์ควบคุม)	/	/	/	/	/	/	/	/	12.24	/	
15	G	BKN-FG-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	ใบตู้ลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.46	/	
16	G	BKN-FG-FEHR-16	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องระบบลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	1.95	/	
17	G	BKN-FG-FEHR-17	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องท่าอากาศยาน	/	/	/	/	/	/	/	/	1.95	/	
18	G	BKN-FG-FEHR-18	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องระบบ Fire Alarm (Security room)	/	/	/	/	/	/	/	/	1.95/1.92	/	
19	G	BKN-FG-FEHR-19	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	1.95/1.92	/	
20	G	BKN-FG-FEHR-20	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ห้อง Lab น้ำยาสารเคมี	/	/	/	/	/	/	/	/	1.95/1.92	/	
21	G	BKN-FG-FEHR-21	CO2 Fire Extinguisher	ห้องลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	1.42	/	
22	G	BKN-FG-FEHR-22	CO2 Fire Extinguisher	Corridor ทางเดิน Office ชั้น G (ใหม่)	/	/	/	/	/	/	/	/	12.45	/	
23	G	BKN-FG-FEHR-23	CO2 Fire Extinguisher	แผนกบัญชีการเงิน ชั้น G (ใหม่)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.59	/	
24	G	BKN-FG-FEHR-24	CO2 Fire Extinguisher	ทางเดินลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.18	/	

วันที่.....เวลา.....น.

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<b>SAFETY NOTE:</b> 1) Make sure to disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้าต่างๆ 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนที่แผงควบคุมต่างๆ ขณะดำเนินการ 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุง	SERVICE BY TECHNICIAN  Date: ๖/๕/๖๔	SUPERVISOR  Date: ๖/๕/๖๔	SITE ENGINEER  Date: / /	APPROVED  Date: / /



BKN

## แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร	FM-SMD-FP-05
ฉบับแก้ไข	Rev.01
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2558

Project : .....

Subject : .....

ประจำเดือน... ๖๖/๖๖/๖๖ ๖๔

Building .....

วันที่ ๖/๐๕/๖๔

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
25	G	BKN-FG-FEHR-25	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องน้ำ ชวย หักไหม ชั้น G	/	/	/	/	/	/	/	/	11.76	/	
26	G	BKN-FG-FEHR-26	CO2 Fire Extinguisher	ทางเดินข้างห้อง DB	/	/	/	/	/	/	/	/	11.31	/	
27	G	BKN-FG-FEHR-27	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องระบบลิฟต์ (ในตู้ลิฟต์)	/	/	/	/	/	/	/	/	1.95	/	
28	G	BKN-FG-FEHR-28	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บของ (Storage Room)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.45	/	5/5/24
29	G	BKN-FG-FEHR-29	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องระบบน้ำดื่ม	/	/	/	/	/	/	/	/	11.93	/	
30	1	BKN-F1-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 1	/	/	/	/	/	/	/	/	11.20	/	
31	1	BKN-F1-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	/	/	/	/	/	/	/	/	11.68	/	
32	1	BKN-F1-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจการนิเทศ	/	/	/	/	/	/	/	/	11.39	/	
33	1	BKN-F1-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	12.10	/	
34	1	BKN-F1-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง CT SCAN	/	/	/	/	/	/	/	/	11.39	/	
35	1	BKN-F1-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดินหน้าห้องลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.68	/	
36	1	BKN-F1-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ตู้ลิฟต์และลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.11	/	
37	1	BKN-F1-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ห้องจ่ายยา (Pharmacy)	/	/	/	/	/	/	/	/	11.56	/	
38	1	BKN-F1-FEHR-09	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 3	/	/	/	/	/	/	/	/	1.95	/	
39	1	BKN-F1-FEHR-10	Wet Chemical Fire Extinguishers	หน้าห้องอ่านผล X-Ray	/	/	/	/	/	/	/	/	1.00	/	
40	1	BKN-F1-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.26	/	
41	1	BKN-F1-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	ข้างลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.3	/	
42	1	BKN-F1-FEHR-13	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประตูฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิฟต์)	/	/	/	/	/	/	/	/	2.5	/	
43	1	BKN-F1-FEHR-14	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประตูฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิฟต์)	/	/	/	/	/	/	/	/	2.5	/	
44	1	BKN-F1-FEHR-15	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประตูฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิฟต์)	/	/	/	/	/	/	/	/	2.5	/	
45	1	BKN-F1-FEHR-16	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประตูฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิฟต์)	/	/	/	/	/	/	/	/	2.5	/	
46	2	BKN-F2-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.8	/	
47	2	BKN-F2-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	เคาน์เตอร์ตู้ลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	11.29	/	
48	2	BKN-F2-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ห้องอ่านผล X-Ray	/	/	/	/	/	/	/	/	12.00	/	
49	2	BKN-F2-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้องอ่านผล Check up	/	/	/	/	/	/	/	/	11.70	/	

วันที่.....เวลา.....น.

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<b>SAFETY NOTE:</b> 1) Make sure to disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้าต่างๆ 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนที่แผงควบคุมต่างๆ ขณะดำเนินการ 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุง	SERVICE BY TECHNICIAN  Date: ๖/๕/๖๔	SUPERVISOR  Date: ๖/๕/๖๔	SITE ENGINEER  Date: / /	APPROVED  Date: / /



pos BKN

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร: PM-ENV-FP-06  
แก้ไขครั้งที่: Rev.01  
วันที่มีผลบังคับใช้: 1/4/2018

Project :  
Subject :

ประจำเดือน: พ.ค. ๖๖

Building: 7/6 BKN  
วันที่: 7/6/66

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	ผิดปกติ
50	2	BKN-F2-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	भाग TV โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ Cashier	/		/		/		/		11.61	/	
51	2	BKN-F2-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	ห้องโถงรถจักรยานยนต์ Pharmacy	/		/		/		/		11.61	/	12/2/66
52	2	BKN-F2-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ขายยา แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.61	/	
53	2	BKN-F2-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจเบอร์ 5 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.61	/	
54	2	BKN-F2-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าประตูทางเข้า Auto แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.61	/	
55	2	BKN-F2-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องตรวจเบอร์ 4 แผนกฉุกเฉิน (บันไดหนีไฟ มอ.)	/		/		/		/		11.61	/	
56	2	BKN-F2-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องทำคลอด 1 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.61	/	
57	2	BKN-F2-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง: HOD OFFICE แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.61	/	
58	2	BKN-F2-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บยาแผนกฉุกเฉิน (หน้าห้องฉุกเฉิน)	/		/		/		/		11.61	/	
59	2	BKN-F2-FEHR-15	Dry Powder Fire Extinguisher	บันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ. ในตู้ดับเพลิง	/		/		/		/		11.61	/	
60	2	BKN-F2-FEHR-16	CO2 Fire Extinguisher	ข้างลิฟท์บันไดเบอร์ 3 (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.61	/	
61	3	BKN-F3-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์เบอร์ 3	/		/		/		/		11.61	/	
62	3	BKN-F3-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ใกล้ทางเดิน Transfer (ทางเข้าประตู OR)	/		/		/		/		11.61	/	
63	3	BKN-F3-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ในโซน ICU เคาน์เตอร์	/		/		/		/		11.61	/	
64	3	BKN-F3-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมโหนดพิเศษ	/		/		/		/		11.61	/	
65	3	BKN-F3-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเก็บยาแผนกฉุกเฉิน มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
66	3	BKN-F3-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเก็บยาแผนกฉุกเฉิน มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
67	3	BKN-F3-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าประตูทางเข้าโหนดพิเศษ OR	/		/		/		/		11.61	/	
68	3	BKN-F3-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ข้างห้อง Control OR	/		/		/		/		11.61	/	
69	3	BKN-F3-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	ห้องคลอด (หน้าห้องเก็บยาแผนกฉุกเฉิน)	/		/		/		/		11.61	/	
70	3	BKN-F3-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ OR	/		/		/		/		11.61	/	
71	3	BKN-F3-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง Dirty Room ICU	/		/		/		/		11.61	/	
72	3	BKN-F3-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	ห้องสูดออกซิเจน (HEMO)	/		/		/		/		11.61	/	
73	3	BKN-F3-FEHR-13	Dry Powder Fire Extinguisher	ทางเดินลิฟท์ OR 2 (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.61	/	
74	3	BKN-F3-FEHR-14	Dry Powder Fire Extinguisher	ทางเดินลิฟท์บันได ICU (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.61	/	
75	3	BKN-F3-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.61	/	
76	3	BKN-F3-FEHR-16	CO2 Fire Extinguisher	แผนก CCU	/		/		/		/		11.61	/	

หมายเหตุ: (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

วันที่: 7/6/66 เวลา: 11.30 น.

<p><b>SAFETY NOTE:</b></p> <p>1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่ามีการตัดไฟก่อน ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า</p> <p>2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ก่อนที่จะดำเนินการ</p> <p>3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังการดำเนินการเสร็จสิ้น</p> <p>4) Make sure PPE that before the operation &amp; maintenance / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำการปฏิบัติงาน</p>	<p>SERVICE/TECHNICIAN</p> <p>1. <u>ธีระพล ธีระเดช</u> Date: 7/5/66</p>	<p>SUPERVISOR</p> <p><u>[Signature]</u> Date: 7/6/66</p>	<p>SITE ENGINEER</p> <p>Date: / /</p>	<p>APPROVED</p> <p>Date: / /</p>
--	--	--	---------------------------------------	----------------------------------

pos BKN

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

หมายเลขเอกสาร: PM-ENV-FP-06  
แก้ไขครั้งที่: Rev.01  
วันที่มีผลบังคับใช้: 1/4/2018

Project :  
Subject :

ประจำเดือน: พ.ค. ๖๖

Building: 6/6 BKN  
วันที่: 6/6/66

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	ผิดปกติ
77	3	BKN-F3-FEHR-17	CO2 Fire Extinguisher	ทางเดินลิฟท์หน้าห้อง	/		/		/		/		11.61	/	
78	3	BKN-F3-FEHR-18	Dry Powder Fire Extinguisher	ใกล้ทางเดินลิฟท์ห้อง UPS ICU (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.61	/	
79	4	BKN-F4-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ขายยา Ward 4	/		/		/		/		11.61	/	
80	4	BKN-F4-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
81	4	BKN-F4-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
82	4	BKN-F4-FEHR-04	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าประตูลิฟท์เบอร์ 3 มอ. (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.61	/	
83	5	BKN-F5-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ขายยา Ward 5	/		/		/		/		11.61	/	
84	5	BKN-F5-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
85	5	BKN-F5-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
86	5	BKN-F5-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้องคลอด Nursery Ward 5	/		/		/		/		11.61	/	06/03/2024
87	5	BKN-F5-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.61	/	
88	6	BKN-F6-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ขายยา Ward 6	/		/		/		/		11.61	/	Teeraphol B.
89	6	BKN-F6-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
90	6	BKN-F6-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
91	6	BKN-F6-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.61	/	
92	7	BKN-F7-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ขายยา Ward 7	/		/		/		/		11.61	/	
93	7	BKN-F7-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
94	7	BKN-F7-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
95	7	BKN-F7-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.61	/	
96	8	BKN-F8-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ขายยา Ward 8	/		/		/		/		11.61	/	
97	8	BKN-F8-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
98	8	BKN-F8-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ.	/		/		/		/		11.61	/	
99	8	BKN-F8-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.61	/	
100	9	BKN-F9-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าเคาน์เตอร์ขายยา Ward 9	/		/		/		/		11.61	/	
101	9	BKN-F9-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้นบนสุด มอ.	/		/		/		/		11.61	/	

หมายเหตุ: (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

วันที่: 6/6/66 เวลา: 11.13 น.

<p><b>SAFETY NOTE:</b></p> <p>1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่ามีการตัดไฟก่อน ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า</p> <p>2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ก่อนที่จะดำเนินการ</p> <p>3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังการดำเนินการเสร็จสิ้น</p> <p>4) Make sure PPE that before the operation &amp; maintenance / ต้องแน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำการปฏิบัติงาน</p>	<p>SERVICE/TECHNICIAN</p> <p>1. <u>ธีระพล ธีระเดช</u> Date: 6/6/66</p>	<p>SUPERVISOR</p> <p><u>[Signature]</u> Date: 6/6/66</p>	<p>SITE ENGINEER</p> <p>Date: / /</p>	<p>APPROVED</p> <p>Date: / /</p>
--	--	--	---------------------------------------	----------------------------------





แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

Project : BKN  
Subject : .....

หมายเลขเอกสาร	FM-SMD-FP-06
แก้ไขครั้งที่	Rev. 01
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2018

ประจำเดือน พ.ค. 67  
Building 6/6/24  
วันที่ .....

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	ผิดปกติ
102	9	BKN-F9-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 9	/		/		/		/		11.53		
103	9	BKN-F9-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร (ชั้น 9)	/		/		/		/		11.53		
104	10	BKN-F10-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.90		
105	10	BKN-F10-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.34		
106	10	BKN-F10-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง Solifener	/		/		/		/		11.34		
107	10	BKN-F10-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง Solifener	/		/		/		/		12.00		
108	10	BKN-F10-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.34		
109	10	BKN-F10-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		12.00		
110	10	BKN-F10-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.34		
111	10	BKN-F10-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.34		
112	10	BKN-F10-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.34		
113	10	BKN-F10-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.34		
114	10	BKN-F10-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.34		
115	10	BKN-F10-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.34		

วันที่ ..... เวลา .....

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<b>SAFETY NOTE:</b> 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสกับสิ่งที่มีไฟฟ้าอยู่ 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีป้ายเตือนแสดงที่แผงควบคุมต่างๆ ขณะปฏิบัติงาน 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำการปฏิบัติงาน	SIGNATURE (TECHNICIAN) 1. <u>NA</u> 2. <u>NA</u> Date: <u>6/6/24</u>	SIGNATURE <u>[Signature]</u> Date: <u>6/6/24</u>	SITE SUPERVISOR _____ Date: _____	APPROVED _____ Date: _____
--	---	--	---	----------------------------------



แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

Project : BKN  
Subject : .....

หมายเลขเอกสาร	FM-SMD-FP-06
แก้ไขครั้งที่	Rev. 01
วันที่มีผลบังคับใช้	1/4/2018

ประจำเดือน พ.ค. 67  
Building 6/6/24  
วันที่ .....

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	ผิดปกติ
1	G	BKN-FG-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	/		/		/		/		11.8		
2	G	BKN-FG-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่อง	/		/		/		/		11.86		
3	G	BKN-FG-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		10.91		
4	G	BKN-FG-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.92		
5	G	BKN-FG-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.82		
6	G	BKN-FG-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.86		
7	G	BKN-FG-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.91		
8	G	BKN-FG-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.09		
9	G	BKN-FG-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.57		
10	G	BKN-FG-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.45		
11	G	BKN-FG-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.57		
12	G	BKN-FG-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.57		
13	G	BKN-FG-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.57		
14	G	BKN-FG-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.57		
15	G	BKN-FG-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.57		
16	G	BKN-FG-FEHR-16	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		19.5		
17	G	BKN-FG-FEHR-17	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		19.5		
18	G	BKN-FG-FEHR-18	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		19.5		
19	G	BKN-FG-FEHR-19	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		19.5		
20	G	BKN-FG-FEHR-20	Foam Fire Extinguisher BF 2000	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		19.5		
21	G	BKN-FG-FEHR-21	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.49		
22	G	BKN-FG-FEHR-22	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.49		
23	G	BKN-FG-FEHR-23	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.49		
24	G	BKN-FG-FEHR-24	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.49		

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

<b>SAFETY NOTE:</b> 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสกับสิ่งที่มีไฟฟ้าอยู่ 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีป้ายเตือนแสดงที่แผงควบคุมต่างๆ ขณะปฏิบัติงาน 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำการปฏิบัติงาน	SIGNATURE (TECHNICIAN) 1. <u>NA</u> 2. <u>NA</u> Date: <u>6/6/24</u>	SIGNATURE <u>[Signature]</u> Date: <u>6/6/24</u>	SITE SUPERVISOR _____ Date: _____	APPROVED _____ Date: _____
--	---	--	---	----------------------------------



pos

BKN

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง





Project :  
Subject :

หมายเลขเอกสาร	PM-EM2-FP-06
แก้ไขครั้งที่	Rev:01
วันที่อนุมัติแก้ไข	28/06/2563
ประจำเดือน	28/06/2563
Building	8/6/2563
วันที่	

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
25	G	BKN-FG-FEHR-25	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องน้ำ ช่าง 4 ชั้น G	/		/		/		/		11.73		
26	G	BKN-FG-FEHR-26	CO2 Fire Extinguisher	ทางเดินข้างตู้ไฟ DB	/		/		/		/				
27	G	BKN-FG-FEHR-27	Dry Powder Fire Extinguisher	ห้องประชุม (ชั้น G) (ดับเพลิง)	/		/		/		/		19.6		
28	G	BKN-FG-FEHR-28	CO2 Fire Extinguisher	ห้องเก็บของ (Storage Room)	/		/		/		/		11.27		
29	G	BKN-FG-FEHR-29	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องระบบปรับอากาศ	/		/		/		/		12.10		
30	1	BKN-F1-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 1	/		/		/		/		11.95		
31	1	BKN-F1-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 16	/		/		/		/		11.00		
32	1	BKN-F1-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องระบบปรับอากาศ	/		/		/		/		11.85		
33	1	BKN-F1-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง IT Server	/		/		/		/		11.72		
34	1	BKN-F1-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง CT SCAN	/		/		/		/		11.21		
35	1	BKN-F1-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดินหน้าห้องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.74		
36	1	BKN-F1-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าทางเดินหน้าห้องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.85		
37	1	BKN-F1-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	ห้องประชุม (Storage)	/		/		/		/		11.78		
38	1	BKN-F1-FEHR-09	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าห้อง OPD 5	/		/		/		/		15.85		
39	1	BKN-F1-FEHR-10	Wet Chemical Fire Extinguisher	หน้าห้อง X-Ray (รังสีเอกซ์)	/		/		/		/		100.81		
40	1	BKN-F1-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าทางเดินหน้าห้องปรับอากาศ	/		/		/		/		11.24		
41	1	BKN-F1-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	ข้างลิฟท์โดยสารชั้น 3 (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.80		
42	1	BKN-F1-FEHR-13	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำจุดฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิฟท์)	/		/		/		/		14.81		
43	1	BKN-F1-FEHR-14	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำจุดฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิฟท์)	/		/		/		/		14.85		
44	1	BKN-F1-FEHR-15	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำจุดฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิฟท์)	/		/		/		/		14.85		
45	1	BKN-F1-FEHR-16	Foam Fire Extinguisher BF 2000	ประจำจุดฉุกเฉิน Emergency แผนก ER (ลิฟท์)	/		/		/		/		14.85		
46	2	BKN-F2-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.69		
47	2	BKN-F2-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.69		
48	2	BKN-F2-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ห้องรับแขก X-Ray	/		/		/		/		12.12		
49	2	BKN-F2-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร Check up	/		/		/		/		11.94		

วันที่ 28/06/2563

หมายเหตุ : (V) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

CHECK NOTE: 1) Make sure disconnected power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้า 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าติดป้ายเตือนที่แผงควบคุม 3) Make sure that after the operation system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนดำเนินการ	SIGNATURE (THAI/ENGLISH) 1.  2.  Date: 28/6/2563	SIGNATURE 1.  2.  Date: 28/6/2563	SITE ENGINEER Date: 28/6/2563	APPROVED Date: 28/6/2563
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------

pos

BKN

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง





Project :  
Subject :

หมายเลขเอกสาร	PM-EM2-FP-06
แก้ไขครั้งที่	Rev:01
วันที่อนุมัติแก้ไข	28/06/2563
ประจำเดือน	28/06/2563
Building	8/6/2563
วันที่	

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
50	2	BKN-F2-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	ทางเดิน TV ห้องจัดเลี้ยง Cashier	/		/		/		/		11.73		
51	2	BKN-F2-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	ห้องประชุมห้อง Pharmacy	/		/		/		/		11.71		
52	2	BKN-F2-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าทางเดินหน้าห้อง แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.82		
53	2	BKN-F2-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 5 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.44		
54	2	BKN-F2-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 5 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.65		
55	2	BKN-F2-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 5 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.67		
56	2	BKN-F2-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 5 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.73		
57	2	BKN-F2-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 5 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.71		
58	2	BKN-F2-FEHR-13	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 5 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.59		
59	2	BKN-F2-FEHR-14	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 5 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.59		
60	2	BKN-F2-FEHR-15	Dry Powder Fire Extinguisher	ข้างลิฟท์โดยสารชั้น 3 (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		195.85		
61	3	BKN-F3-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสาร	/		/		/		/		11.16		
62	3	BKN-F3-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดิน Transfer (ทางเข้าประตู OR)	/		/		/		/		11.58		หลอดไฟ 57 Tee
63	3	BKN-F3-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดิน ICU แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		12.04		
64	3	BKN-F3-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 3 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		12.19		
65	3	BKN-F3-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 3 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.47		
66	3	BKN-F3-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 3 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		12.02		
67	3	BKN-F3-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 3 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		12.00		
68	3	BKN-F3-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 3 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		12.23		
69	3	BKN-F3-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 3 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.89		
70	3	BKN-F3-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าทางเดินชั้น 3	/		/		/		/		12.03		
71	3	BKN-F3-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้อง Dirty Room ICU	/		/		/		/		11.23		
72	3	BKN-F3-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องประชุมชั้น 3 แผนกฉุกเฉิน	/		/		/		/		11.00		
73	3	BKN-F3-FEHR-13	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสารชั้น 3 (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		195.85		
74	3	BKN-F3-FEHR-14	Dry Powder Fire Extinguisher	ข้างลิฟท์โดยสารชั้น 3 (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		195.85		
75	3	BKN-F3-FEHR-15	CO2 Fire Extinguisher	หน้าลิฟท์โดยสารชั้น 3 (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.40		
76	3	BKN-F3-FEHR-16	CO2 Fire Extinguisher	แผนก ICU	/		/		/		/		11.86		

หมายเหตุ : (V) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

วันที่ 28/06/2563

CHECK NOTE: 1) Make sure disconnected power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้า 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าติดป้ายเตือนที่แผงควบคุม 3) Make sure that after the operation system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนดำเนินการ	SIGNATURE (THAI/ENGLISH) 1.  2.  Date: 28/6/2563	SIGNATURE 1.  2.  Date: 28/6/2563	SITE ENGINEER Date: 28/6/2563	APPROVED Date: 28/6/2563
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------



ps

8/KN

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

Project :  
Subject :

หมายเลขเอกสาร	PS-BMD-07-06
แก้ไขครั้งที่	Rev.01
วันที่ออกฉบับแก้ไข	1/4/2018
ประจำเดือน	8.9.6/24
Building	8.9/6/24

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
77	3	BKN-F3-FEHR-17	CO2 Fire Extinguisher	ทางเดินบันไดขึ้นอาคาร	/		/		/		/		11.67	/	
78	3	BKN-F3-FEHR-18	Dry Powder Fire Extinguisher	โถงทางเดินหน้าห้อง UPS 3/F (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.58	/	
79	4	BKN-F4-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าอาคารศูนย์ควบคุม Ward 4	/		/		/		/		11.58	/	
80	4	BKN-F4-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.58	/	
81	4	BKN-F4-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.58	/	
82	4	BKN-F4-FEHR-04	Dry Powder Fire Extinguisher	หน้าประตูหนีไฟฝั่ง มอ. (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.58	/	
83	5	BKN-F5-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าอาคารศูนย์ควบคุม Ward 5	/		/		/		/		11.58	/	
84	5	BKN-F5-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.58	/	
85	5	BKN-F5-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.58	/	
86	5	BKN-F5-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	โถงทางเดิน Nursery Ward 5	/		/		/		/		11.58	/	
87	5	BKN-F5-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าตู้ลิฟต์อาคาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.58	/	
88	6	BKN-F6-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าอาคารศูนย์ควบคุม Ward 6	/		/		/		/		11.58	/	
89	6	BKN-F6-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.58	/	
90	6	BKN-F6-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.58	/	
91	6	BKN-F6-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าตู้ลิฟต์อาคาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.58	/	
92	7	BKN-F7-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าอาคารศูนย์ควบคุม Ward 7	/		/		/		/		11.58	/	
93	7	BKN-F7-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.58	/	
94	7	BKN-F7-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.58	/	
95	7	BKN-F7-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าตู้ลิฟต์อาคาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.58	/	
96	8	BKN-F8-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าอาคารศูนย์ควบคุม Ward 8	/		/		/		/		11.58	/	
97	8	BKN-F8-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.58	/	
98	8	BKN-F8-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.58	/	
99	8	BKN-F8-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าตู้ลิฟต์อาคาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.58	/	
100	9	BKN-F9-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าอาคารศูนย์ควบคุม Ward 9	/		/		/		/		11.58	/	
101	9	BKN-F9-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.58	/	

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

วันที่.....เวลา.....น.

INSTRUCTIONS: 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่ามีการตัดไฟก่อนแตะ ส่วนที่สัมผัสกับสายไฟฟ้าให้จำ 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีการติดป้ายเตือนภัยที่แผงควบคุมอย่างถูกต้อง 3) Make sure that after the operation system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าใส่หน้ากากป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำการบำรุงรักษา	SERVICE TECHNICIAN 1. 2. Date: 8.9.6.24	SUPERVISOR  Date: 8.9.6.24	SITE ENGINEER  Date: 8.9.6.24	ACCEPTED  Date: 8.9.6.24
---	--	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ps

8/KN

แบบบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

Project :  
Subject :

หมายเลขเอกสาร	PS-BMD-07-06
แก้ไขครั้งที่	Rev.01
วันที่ออกฉบับแก้ไข	1/4/2018
ประจำเดือน	8.9.6/24
Building	8.9/6/24

Item	Floor	CODE	ชนิดน้ำยาดับเพลิง	Location	สภาพสายฉีด		สภาพถัง		สภาพหัวฉีด		สภาพสลัก		น้ำหนักถัง		หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	Kg	ปกติ	
102	9	BKN-F9-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ทางออกบันไดหนีไฟที่ชั้น Ward มอ.	/		/		/		/		11.20	/	
103	9	BKN-F9-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	หน้าตู้ลิฟต์อาคาร (ในตู้ดับเพลิง)	/		/		/		/		11.20	/	
104	10	BKN-F10-FEHR-01	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟต์อาคาร	/		/		/		/		11.20	/	
105	10	BKN-F10-FEHR-02	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟต์อาคาร	/		/		/		/		11.20	/	
106	10	BKN-F10-FEHR-03	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง Softener	/		/		/		/		11.20	/	
107	10	BKN-F10-FEHR-04	CO2 Fire Extinguisher	ห้อง Softener	/		/		/		/		11.20	/	
108	10	BKN-F10-FEHR-05	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟต์อาคาร	/		/		/		/		11.20	/	
109	10	BKN-F10-FEHR-06	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟต์อาคาร	/		/		/		/		11.20	/	
110	10	BKN-F10-FEHR-07	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟต์อาคาร	/		/		/		/		11.20	/	
111	10	BKN-F10-FEHR-08	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟต์อาคาร	/		/		/		/		11.20	/	
112	10	BKN-F10-FEHR-09	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟต์อาคาร	/		/		/		/		11.20	/	
113	10	BKN-F10-FEHR-10	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟต์อาคาร	/		/		/		/		11.20	/	
114	10	BKN-F10-FEHR-11	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟต์อาคาร	/		/		/		/		11.20	/	
115	10	BKN-F10-FEHR-12	CO2 Fire Extinguisher	หน้าห้องเครื่องลิฟต์อาคาร	/		/		/		/		11.20	/	

หมายเหตุ : (✓) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (NA) ไม่สามารถตรวจสอบได้

วันที่.....เวลา.....น.

INSTRUCTIONS: 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่ามีการตัดไฟก่อนแตะ ส่วนที่สัมผัสกับสายไฟฟ้าให้จำ 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีการติดป้ายเตือนภัยที่แผงควบคุมอย่างถูกต้อง 3) Make sure that after the operation system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น 4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าใส่หน้ากากป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำการบำรุงรักษา	SERVICE TECHNICIAN 1. 2. Date: 8.9.6.24	SUPERVISOR  Date: 8.9.6.24	SITE ENGINEER  Date: 8.9.6.24	ACCEPTED  Date: 8.9.6.24
---	--	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------





# PCS

## แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฉุกเฉินส่วนกลาง

หมายเลขเอกสาร: PJA-EDM-ER-03  
แก้ไขครั้งที่: Rev.01  
วันที่มีฉบับบังคับใช้: 1/4/2018

### EMERGENCY LIGHT CENTRAL BATTERY

มกราคม 67

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น  
BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN

BRAND : DYNOSUNNY  
MODEL : LDC-305,CCU 12-250  
CAPACITY :

DATE : 26/1/26

PERIOD : M

EQUIPMENT	LOCATION		ทดสอบการประจุไฟโดยการถอดปลั๊ก		ตรวจสอบขั้นตอนการเพิ่มความเข้มแสงไฟความสว่าง		ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Power Supply		ทดสอบการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ 30 นาที		ตรวจสอบบันทึกค่า CCA แบตเตอรี่		บันทึกค่ากระแสการชาร์จ แบตเตอรี่		ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
			(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(S)	(S)		
No.	Code control		OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG		อายุรับประกันแบตเตอรี่ (S)
1	BKN-FG-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Teeraphol.	
2	BKN-F1-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	BKN-F1-ELC-02	ELECTRICAL ROOM	FI.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	BKN-F2-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	BKN-F3-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	BKN-F4-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Teeraphol.	
7	BKN-F5-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	BKN-F6-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	BKN-F7-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	BKN-F8-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	BKN-F9-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

/ = ปกติ , X = ไม่ปกติ , - = Non Install

- SAFETY NOTE :**
- 1.) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
  - 2.) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
  - 3.) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น
  - 4.) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนดก่อนทำงานนั้นๆ

SERVICE BY (TECHNICIAN)	SUPERVISOR	SITE ENGINEER	APPROVED
<p>1. <i>ศิริพร พงษ์พานิช</i></p> <p>2. <i>อดิศักดิ์ วงศ์วิเศษ</i></p> <p>Date: 26/1/26</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Date: 26/1/26</p>	<p>_____</p> <p>Date: _____</p>	<p>_____</p> <p>Date: _____</p>

# PCS

## แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฉุกเฉินส่วนกลาง

หมายเลขเอกสาร: FM-EDM-ER-03  
ฉบับแก้ไขที่: Rev.01  
วันที่มีผลบังคับใช้: 1/4/2018

### EMERGENCY LIGHT CENTRAL BATTERY

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น  
BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN

BRAND : DYNO,SUNNY  
MODEL : LDC-305,CCU 12-250  
CAPACITY :

DATE : 15/7/2564

PERIOD : M

EQUIPMENT	LOCATION	ทดสอบค่า ประจุไฟฟ้าโดย การถอดปลั๊ก (M)		ตรวจสอบ ขั้วบัสบาร์ ความแข็งแรง ทำความสะอาด (M)		ตรวจสอบ แรงดันไฟฟ้า Power Supply (M)		ทดสอบการ จ่ายไฟจากแบตเตอรี่ 30 นาที (M)		ตรวจสอบบันทึก ค่า CCA แบตเตอรี่ (M)		บันทึกค่ากระแส การชาร์จ แบตเตอรี่ (S)		ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG		
1 BKN-FG-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Teeraphol	3/02/24
2 BKN-F1-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อัครวิทย์	10/2/24
3 BKN-F1-ELC-02	ELECTRICAL ROOM	FI.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อัครวิทย์	7/2/24
4 BKN-F2-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อัครวิทย์	10/2/24
5 BKN-F3-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อัครวิทย์	10/2/24
6 BKN-F4-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อัครวิทย์	10/2/24
7 BKN-F5-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อัครวิทย์	10/2/24
8 BKN-F6-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อัครวิทย์	10/2/24
9 BKN-F7-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อัครวิทย์	10/2/24
10 BKN-F8-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อัครวิทย์	10/2/24
11 BKN-F9-ELC-01	ELECTRICAL ROOM	FI.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อัครวิทย์	10/2/24

/ = ปกติ , X = ไม่ปกติ , - = Non Install

- SAFETY NOTE:** 1.) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
- 2.) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
- 3.) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น
- 4.) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนดก่อนทำงานนั้นๆ

SERVICE BY (TECHNICIAN)

SUPERVISOR

SITE ENGINEER

APPROVED

1. อัครวิทย์ อัครวิทย์  
2. อัครวิทย์ อัครวิทย์  
9.9.7/10/2/24

Date: 14. 2. 24

Date:

Date:







PERIOD	1
--------	---

Date: 7/1/11



(Exit Sign)

เลขที่ ๖๗

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN DATE: ๒๗/๗/๒๕ ๖๗	LOCATION : EQUIPMENT CODE : BRAND/MODEL(CDU): CAPACITY :
---	---

No.	Code control	Location	ตำแหน่ง ติดตั้ง	ตรวจสอบสภาพ ทั่วไป	ตรวจสอบ แรงดันไฟฟ้า	ตรวจสอบ แบตเตอรี่	ทดสอบ ไฟแจ้งเตือน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	BKN-FG-ESN-01	ทางออกโรงพยาบาล (ทิศเหนือ)	✓	✓	✓	✓	✓		
2	BKN-FG-ESN-02	หน้าประตูห้องคลีน	✓	✓	✓	✓	✓		
3	BKN-FG-ESN-03	หน้าประตูทางออกบริเวณห้องคลีน	✓	✓	✓	✓	✓		
4	BKN-FG-ESN-04	หน้าประตูทางออกบริเวณห้องคลีน	✓	✓	✓	✓	✓		
5	BKN-FG-ESN-05	หน้าประตูทางออกห้อง E-LAB (ด้านหน้า)	✓	✓	✓	✓	✓		
6	BKN-FG-ESN-06	หน้าประตูทางออกห้อง E-LAB	✓	✓	✓	✓	✓		
7	BKN-FG-ESN-07	ทางเดินห้อง E-LAB	✓	✓	✓	✓	✓		
8	BKN-FG-ESN-08	หน้าประตูทางออกด้านหลังห้อง LAB	✓	✓	✓	✓	✓		
9	BKN-FG-ESN-09	ทางออกโรงพยาบาล (ฝั่งทิศตะวันตก)	✓	✓	✓	✓	✓		
10	BKN-FG-ESN-10	ทางลงห้องเวรเย็น	✓	✓	✓	✓	✓		
11	BKN-FG-ESN-11	ประตูทางออกบริเวณ (ฝั่งทิศใต้)	✓	✓	✓	✓	✓		
12	BKN-FG-ESN-12	ประตูห้องเวรเย็น	✓	✓	✓	✓	✓		
13	BKN-FG-ESN-13	หน้าประตูทางออกห้องล้างเครื่องมือ CSSD	✓	✓	✓	✓	✓		
14	BKN-FG-ESN-14	ประตูทางออกห้องเก็บเครื่องมือ CSSD	✓	✓	✓	✓	✓		
15	BKN-FG-ESN-15	หน้าประตูทางเข้า-ออกฝ่ายการตลาด New	✓	✓	✓	✓	✓		
16	BKN-FG-ESN-16	หน้าประตูทางเข้า-ออกฝ่ายศูนย์คุณภาพ New	✓	✓	✓	✓	✓		
17	BKN-FG-ESN-17	หน้าประตูทางเข้า-ออกฝ่ายบุคคล New	✓	✓	✓	✓	✓		
18	BKN-FG-ESN-18	ด้านในประตูแผนก Lenin (ห้องผ่าตัด) New	✓	✓	✓	✓	✓		
19	BKN-FG-ESN-19	ทางเข้าแผนก Lenin (ประตูกระจกบานเลื่อน) New	✓	✓	✓	✓	✓		
20	BKN-FG-ESN-20	ด้านในแผนก CSSD (ห้องเก็บเครื่องมือปลอดเชื้อ)	✓	✓	✓	✓	✓		
21	BKN-F1-ESN-01	หน้าลิฟท์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓		
22	BKN-F1-ESN-02	หน้าประตูบันไดหนีไฟกลาง	✓	✓	✓	✓	✓		
23	BKN-F1-ESN-03	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓		
24	BKN-F1-ESN-04	หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์ซักผ้า	✓	✓	✓	✓	✓		
25	BKN-F1-ESN-05	หน้าประตูทางออก (ทิศใต้)	✓	✓	✓	✓	✓		
26	BKN-F1-ESN-06	หน้าประตู Auto	✓	✓	✓	✓	✓		
27	BKN-F1-ESN-07	หน้าเคาน์เตอร์แผนกบริการผู้ป่วยนอก	✓	✓	✓	✓	✓		
28	BKN-F1-ESN-08	ทางเดินหน้าห้องวัดสัญญาณชีพ	✓	✓	✓	✓	✓		
29	BKN-F1-ESN-09	หน้าห้อง Operator	✓	✓	✓	✓	✓		
30	BKN-F1-ESN-10	ประตูทางเข้าหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลโรค	✓	✓	✓	✓	✓		
31	BKN-F1-ESN-11	ประตู ER (ด้านใน)	✓	✓	✓	✓	✓		
32	BKN-F1-ESN-12	ทางเดินไปหาตู้ตู้ยาแผนก ER	✓	✓	✓	✓	✓		
33	BKN-F1-ESN-13	หน้าห้อง X - RAY ศูนย์รังสีวินิจฉัย	✓	✓	✓	✓	✓		
34	BKN-F1-ESN-14	หน้าประตูทางเข้าศูนย์รังสีวินิจฉัย	✓	✓	✓	✓	✓		
35	BKN-F1-ESN-15	หน้าทางเข้าศูนย์รังสีวินิจฉัย	✓	✓	✓	✓	✓		
36	BKN-F1-ESN-16	ด้านในแผนก Pharmacy หน้าห้อง HOD	✓	✓	✓	✓	✓		
37	BKN-F1-ESN-17	ด้านในแผนก Pharmacy หน้าประตูเข้า-ออก	✓	✓	✓	✓	✓		
38	BKN-F2-ESN-01	หน้าประตูทางลงบันไดหนีไฟกลาง	✓	✓	✓	✓	✓		
39	BKN-F2-ESN-02	หน้าลิฟท์โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓		
40	BKN-F2-ESN-03	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓		

/ = ปกติ , X = ไม่ปกติ , - = Non Install

SAFETY NOTE: 1.) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า  
 2.) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ  
 3.) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น  
 4.) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนดก่อนทำงานนั้นๆ


SERVICE BY (TECHNICIAN)	SUPERVISOR	SITE ENGINEER	APPROVED
1. วิศวกร 2. วิศวกร Date: ๕, ๕, ๖๗	Date: ๕, ๕, ๖๗	Date:	Date:



โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN		LOCATION :	
		EQUIPMENT CODE :	
		BRAND/MODEL(CDU)	
DATE : 5/5/24	PERIOD : M	CAPACITY :	

/ = ปกติ , X = ไม่ปกติ , - = Non Install

**SAFETY NOTE:** 1.) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อน ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า  
2.) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนอันตรายที่ตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ  
3.) Make sure that after the operation system in the status Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น  
4.) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่กำหนดก่อนดำเนินการนี้

SERVICE BY (TECHNICIAN)	SUPERVISOR	SITE ENGINEER	APPROVED
1. <u>20572</u>			
2. <u>20575</u>			
Date: <u>06/06/2019</u>	Date: <u>06/06/2019</u>	Date: <u>  /  /  </u>	Date: <u>  /  /  </u>





# แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน

หน่วยงาน/สาขา	FA/EN/TH 01
วันที่รับใช้	Rev. 01
วันที่แก้ไข/ปรับปรุง	1/1/2018

(Exit Sign)

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น  
BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN

LOCATION :

EQUIPMENT CODE :

BRAND/MODEL(COU)

CAPACITY :

DATE : 2/5/24

PERIOD

M

TASKS		Location	ท่าความสะอาด สภาพของ ภายนอก		ตรวจสอบสภาพ ทั่วไป		ตำแหน่งในการ ติดตั้ง		ตรวจสอบแบตเตอรี่		ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า		ตรวจสอบเช็ค แบตเตอรี่		ทดสอบแบตเตอรี่ ไฟฟ้ดับโดยการ กดปุ่ม 30 นาที		ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
No.	Code control		ชั้น	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK		NG
81	BKN-F3-ESN-20	หน้าประตูห้องนำหญิงทางออกบันไดหนีไฟฝั่ง มข.	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
82	BKN-F3-ESN-21	Corridor ด้านหน้า LR	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
83	BKN-F3-ESN-22	หน้าประตูทางเข้า-ออก HEMO	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
84	BKN-F3-ESN-23	ทางเดินหน้าป้าย Organization (HEMO)	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
85	BKN-F3-ESN-24	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์พยาบาล (HEMO)	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
86	BKN-F4-ESN-01	ทางออกบันไดหนีไฟกลาง	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
87	BKN-F4-ESN-02	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
88	BKN-F4-ESN-03	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
89	BKN-F4-ESN-04	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันตก	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
90	BKN-F4-ESN-05	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันออก	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
91	BKN-F4-ESN-06	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันตก	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
92	BKN-F4-ESN-07	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันออก	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
93	BKN-F4-ESN-08	Corridor ทางเดินหน้าห้อง 407	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
94	BKN-F5-ESN-01	ทางออกบันไดหนีไฟกลาง	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
95	BKN-F5-ESN-02	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
96	BKN-F5-ESN-03	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
97	BKN-F5-ESN-04	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันตก	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
98	BKN-F5-ESN-05	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันออก	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
99	BKN-F5-ESN-06	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันตก	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
100	BKN-F5-ESN-07	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันออก	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
101	BKN-F6-ESN-01	ทางออกบันไดหนีไฟกลาง	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
102	BKN-F6-ESN-02	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
103	BKN-F6-ESN-03	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
104	BKN-F6-ESN-04	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันตก	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
105	BKN-F6-ESN-05	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันออก	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
106	BKN-F6-ESN-06	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันตก	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
107	BKN-F6-ESN-07	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันออก	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
108	BKN-F7-ESN-01	ทางออกบันไดหนีไฟกลาง	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
109	BKN-F7-ESN-02	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
110	BKN-F7-ESN-03	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
111	BKN-F7-ESN-04	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันตก	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
112	BKN-F7-ESN-05	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันออก	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
113	BKN-F7-ESN-06	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันตก	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
114	BKN-F7-ESN-07	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันออก	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
115	BKN-F8-ESN-01	ทางออกบันไดหนีไฟกลาง	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
116	BKN-F8-ESN-02	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
117	BKN-F8-ESN-03	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
118	BKN-F8-ESN-04	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันตก	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
119	BKN-F8-ESN-05	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันออก	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
120	BKN-F8-ESN-06	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันตก	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
121	BKN-F8-ESN-07	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันออก	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
122	BKN-F9-ESN-01	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
123	BKN-F9-ESN-02	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

/ = ปกติ , X = ไม่ปกติ , - = Non Install

- SAFETY NOTE: 1.) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
- 2.) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
- 3.) Make sure that after the operation system in the status: Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการบำรุงรักษา
- 4.) Make sure FPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน

SERVICE BY (TECHNICIAN)

SUPERVISOR

SITE ENGINEER

APPROVED

1. ช่างเทคนิค  
2. วิศวกรไฟฟ้า  
Date: 2, 5, 24

Supervisor  
Date: 9, 5, 24

Site Engineer  
Date: / /

Approved  
Date: / /



(Exit Sign)

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น  
BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN

DATE: 2/6/24 PERIOD M

LOCATION :

EQUIPMENT CODE :

BRAND/MODEL(CDU)


CAPACITY :

[illegible]

/ = ปกติ , X = ไม่ปกติ , - = Non Install

**SAFETY NOTE:**

- 1.) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
- 2.) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
- 3.) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น
- 4.) Make sure PPE that before the operation & maintenance / ต้องแน่ใจว่าได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่กำหนดก่อนดำเนินการ

SERVICE BY (TECHNICIAN)	SUPERVISOR	SITE ENGINEER	APPROVED
1. Brown 2. Williams Date: 2, 5, 24	 Date: 01, 05, 24	_____ Date: _____	_____ Date: _____



## แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน

วันที่พิมพ์เอกสาร	Print Date: 08-07
ฉบับที่	Rev: 01
วันที่อนุมัติ	1/10/2560

(Exit Sign)

21267 896 67

BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN										
LOCATION :										
EQUIPMENT CODE :										
BRAND/MODEL/COLOR :										
CAPACITY :										
DATE : PERIOD M										
TASKS	Location	หัวหน้างาน สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบรายการ การติดตั้ง	ส่วนประกอบในการ ติดตั้ง	ตรวจเช็คหลอดไฟ	ตรวจเช็ค แรงดันไฟฟ้า	ตรวจเช็ค แบตเตอรี่	ทดสอบระบบ ให้พร้อมใช้งาน โดยกดปุ่ม 30 นาที	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
No	Code control	G	OK NG	OK NG	OK NG	OK NG	OK NG	OK NG		ถ้าอยู่ในประกันขอใบเสร็จรับเงิน
1	BKN-FG-ESN-01 ทางออกโรงพยาบาล (ทิศเหนือ)	G	/	/	/	/	/	/		
2	BKN-FG-ESN-02 หน้าประตูห้องฉุกเฉิน	G	/	/	/	/	/	/		
3	BKN-FG-ESN-03 หน้าประตูทางออกอาคารผู้ป่วยนอกฝั่งซ้าย	G	/	/	/	/	/	/		
4	BKN-FG-ESN-04 หน้าประตูทางออกอาคารผู้ป่วยนอกฝั่งขวา	G	/	/	/	/	/	/		
5	BKN-FG-ESN-05 หน้าประตูทางออกห้อง E-LAB (ด้านหน้า)	G	/	/	/	/	/	/		
6	BKN-FG-ESN-06 หน้าประตูทางเข้าห้อง E-LAB	G	/	/	/	/	/	/		
7	BKN-FG-ESN-07 โถงทางเดินห้อง E-LAB	G	/	/	/	/	/	/		
8	BKN-FG-ESN-08 หน้าประตูทางออกด้านหลังห้อง LAB	G	/	/	/	/	/	/		
9	BKN-FG-ESN-09 ทางออกโรงพยาบาล (ฝั่งทิศตะวันตก)	G	/	/	/	/	/	/		
10	BKN-FG-ESN-10 ทางลงห้องเตรียมยา	G	/	/	/	/	/	/		
11	BKN-FG-ESN-11 ประตูทางออกเตรียมยา (ฝั่งทิศใต้)	G	/	/	/	/	/	/		
12	BKN-FG-ESN-12 ประตูห้องเตรียมยา	G	/	/	/	/	/	/		
13	BKN-FG-ESN-13 หน้าประตูทางออกห้องล้างเครื่องมือ CSSD	G	/	/	/	/	/	/		
14	BKN-FG-ESN-14 ประตูทางออกห้องเก็บเครื่องมือ CSSD	G	/	/	/	/	/	/		
15	BKN-FG-ESN-15 หน้าประตูทางเข้า-ออกฝ่ายเภสัชกรรม New	G	/	/	/	/	/	/		
16	BKN-FG-ESN-16 หน้าประตูทางเข้า-ออกฝ่ายศูนย์คุณภาพ New	G	/	/	/	/	/	/		
17	BKN-FG-ESN-17 หน้าประตูทางเข้า-ออกฝ่ายบุคลิก New	G	/	/	/	/	/	/		
18	BKN-FG-ESN-18 ด้านในประตูแยก Lenin (ห้องทำสะอาด) New	G	/	/	/	/	/	/		
19	BKN-FG-ESN-19 ทางเข้าแยก Lenin (ประตูกระจกบานเลื่อนคู่) New	G	/	/	/	/	/	/		
20	BKN-FG-ESN-20 ด้านในแยก CSSD (ห้องเก็บเครื่องมือปลอดเชื้อ)	G	/	/	/	/	/	/		
21	BKN-F1-ESN-01 หน้าลิฟต์โดยสาร	I	/	/	/	/	/	/		
22	BKN-F1-ESN-02 หน้าประตูบันไดหนีไฟกลาง	I	/	/	/	/	/	/		
23	BKN-F1-ESN-03 โถงทางเดิน	I	/	/	/	/	/	/		
24	BKN-F1-ESN-04 หน้าเคาน์เตอร์ตู้ยาล้างมือ	I	/	/	/	/	/	/		
25	BKN-F1-ESN-05 หน้าประตูทางออก (ทิศใต้)	I	/	/	/	/	/	/		
26	BKN-F1-ESN-06 หน้าประตู Auto	I	/	/	/	/	/	/		
27	BKN-F1-ESN-07 หน้าเคาน์เตอร์ในแผนกบริการผู้ป่วยนอก	I	/	/	/	/	/	/		
28	BKN-F1-ESN-08 ทางเดินหน้าห้องรังสีเอกซ์	I	/	/	/	/	/	/		
29	BKN-F1-ESN-09 หน้าห้อง Operator	I	/	/	/	/	/	/		
30	BKN-F1-ESN-10 ประตูทางเข้าหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลอัตโนมัติ	I	/	/	/	/	/	/		
31	BKN-F1-ESN-11 ประตู ER (ด้านใน)	I	/	/	/	/	/	/		
32	BKN-F1-ESN-12 ทางเดินไปหาเตียงผู้ป่วยหนัก ER	I	/	/	/	/	/	/		
33	BKN-F1-ESN-13 หน้าห้อง X-RAY ศูนย์วินิจฉัยด้วย	I	/	/	/	/	/	/		
34	BKN-F1-ESN-14 หน้าประตูทางเข้าสู่ศูนย์วินิจฉัยด้วย	I	/	/	/	/	/	/		
35	BKN-F1-ESN-15 หน้าทางเข้าสู่ศูนย์กลางและข้อ	I	/	/	/	/	/	/		
36	BKN-F1-ESN-16 ด้านในแยก Pharmacy หน้าห้อง HOD	I	/	/	/	/	/	/		
37	BKN-F1-ESN-17 ด้านในแยก Pharmacy หน้าประตูเข้า-ออก	I	/	/	/	/	/	/		
38	BKN-F2-ESN-01 หน้าประตูทางลงไปบันไดหนีไฟกลาง	2	/	/	/	/	/	/		
39	BKN-F2-ESN-02 หน้าลิฟต์โดยสาร	2	/	/	/	/	/	/		
40	BKN-F2-ESN-03 โถงทางเดิน	2	/	/	/	/	/	/		
/ = ปกติ , X = ไม่ปกติ , - = Non Install										
SAFETY NOTE: 1.) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าอยู่ 2.) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่ามีการติดป้ายเตือนบนบริเวณควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ 3.) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการตามขั้นตอน 4.) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งก่อนการทำงาน										
SERVICE BY (TECHNICIAN)  Date _____	SUPERVISOR  Date _____	SITE ENGINEER  Date _____	APPROVED  Date _____							



[illegible]



PS

# แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน

หมายเลขงาน : FNA-CA-001-01  
ฉบับที่ : 01  
วันที่ : 25/05/2564

(Exit Sign)

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น  
BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN

LOCATION :

EQUIPMENT CODE :

BRAND/MODEL/CPU :

CAPACITY :

DATE :

PERIOD :

M

No.	Code control	Location	ชั้น	น้ำความสะอาดสภาพของภายนอก		ตรวจสอบสภาพทั่วไป		ตำแหน่งในการติดตั้ง		ตรวจสอบหลอดไฟ		ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า		ตรวจสอบแบตเตอรี่		ทดสอบระบบไฟให้ดับโดยการกดปุ่ม 30 นาที		ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
				OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG		
81	BKN-F3-ESN-20	หน้าประตูห้องนำผู้ป่วยเอกซเรย์โดยมีไฟส่อง	3	/		/		/		/		/		/		/			
82	BKN-F3-ESN-21	Corridor ด้านหน้า LR	3	/		/		/		/		/		/		/			
83	BKN-F3-ESN-22	หน้าประตูทางเข้า-ออก HEMO	3	/		/		/		/		/		/		/			
84	BKN-F3-ESN-23	ทางเดินหน้าป้าย Organization (HEMO)	3	/		/		/		/		/		/		/			
85	BKN-F3-ESN-24	ทางเดินหน้าเคาน์เตอร์พยาบาล (HEMO)	3	/		/		/		/		/		/		/			
86	BKN-F4-ESN-01	ทางออกบันไดหนีไฟกลาง	4	/		/		/		/		/		/		/			
87	BKN-F4-ESN-02	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	4	/		/		/		/		/		/		/			
88	BKN-F4-ESN-03	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	4	/		/		/		/		/		/		/			
89	BKN-F4-ESN-04	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันตก	4	/		/		/		/		/		/		/			
90	BKN-F4-ESN-05	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันออก	4	/		/		/		/		/		/		/			
91	BKN-F4-ESN-06	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันตก	4	/		/		/		/		/		/		/			
92	BKN-F4-ESN-07	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันออก	4	/		/		/		/		/		/		/			
93	BKN-F4-ESN-08	Corridor ทางเดินหน้าห้อง 407	4	/		/		/		/		/		/		/			
94	BKN-F5-ESN-01	ทางออกบันไดหนีไฟกลาง	5	/		/		/		/		/		/		/			
95	BKN-F5-ESN-02	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	5	/		/		/		/		/		/		/			
96	BKN-F5-ESN-03	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	5	/		/		/		/		/		/		/			
97	BKN-F5-ESN-04	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันตก	5	/		/		/		/		/		/		/			
98	BKN-F5-ESN-05	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันออก	5	/		/		/		/		/		/		/			
99	BKN-F5-ESN-06	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันตก	5	/		/		/		/		/		/		/			
100	BKN-F5-ESN-07	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันออก	5	/		/		/		/		/		/		/			
101	BKN-F6-ESN-01	ทางออกบันไดหนีไฟกลาง	6	/		/		/		/		/		/		/			
102	BKN-F6-ESN-02	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	6	/		/		/		/		/		/		/			
103	BKN-F6-ESN-03	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	6	/		/		/		/		/		/		/			
104	BKN-F6-ESN-04	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันตก	6	/		/		/		/		/		/		/			
105	BKN-F6-ESN-05	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันออก	6	/		/		/		/		/		/		/			
106	BKN-F6-ESN-06	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันตก	6	/		/		/		/		/		/		/			
107	BKN-F6-ESN-07	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันออก	6	/		/		/		/		/		/		/			
108	BKN-F7-ESN-01	ทางออกบันไดหนีไฟกลาง	7	/		/		/		/		/		/		/			
109	BKN-F7-ESN-02	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	7	/		/		/		/		/		/		/			
110	BKN-F7-ESN-03	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	7	/		/		/		/		/		/		/			
111	BKN-F7-ESN-04	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันตก	7	/		/		/		/		/		/		/			
112	BKN-F7-ESN-05	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันออก	7	/		/		/		/		/		/		/			
113	BKN-F7-ESN-06	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันตก	7	/		/		/		/		/		/		/			
114	BKN-F7-ESN-07	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันออก	7	/		/		/		/		/		/		/			
115	BKN-F8-ESN-01	ทางออกบันไดหนีไฟกลาง	8	/		/		/		/		/		/		/			
116	BKN-F8-ESN-02	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	8	/		/		/		/		/		/		/			
117	BKN-F8-ESN-03	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	8	/		/		/		/		/		/		/			
118	BKN-F8-ESN-04	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันตก	8	/		/		/		/		/		/		/			
119	BKN-F8-ESN-05	Corridor ทางเดินฝั่งทิศตะวันออก	8	/		/		/		/		/		/		/			
120	BKN-F8-ESN-06	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันตก	8	/		/		/		/		/		/		/			
121	BKN-F8-ESN-07	หน้าประตูหนีไฟฝั่งทิศตะวันออก	8	/		/		/		/		/		/		/			
122	BKN-F9-ESN-01	Corridor หน้าลิฟท์โดยสาร	9	/		/		/		/		/		/		/			
123	BKN-F9-ESN-02	Corridor ทางเดินหน้า Auto door	9	/		/		/		/		/		/		/			

/ = ปกติ , X = ไม่ปกติ , - = Non Install

- SAFETY NOTE: 1.) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ต้องแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า  
2.) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ  
3.) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น  
4.) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ต้องแน่ใจว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำงานนั้นๆ

SERVICE BY (TECHNICIAN)	SUPERVISOR	SITE ENGINEER	APPROVED
 Date: 4/6/24	 Date: 09 6 24	 Date:	 Date:



โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN  DATE: <table border="1"> <tr> <td>PERIOD</td> <td>M</td> </tr> </table>	PERIOD	M	LOCATION :	
	PERIOD	M		
	EQUIPMENT CODE :			
	BRAND/MODEL(CDUJ)			
CAPACITY :				

/ = ปกติ , X = ไม่ปกติ , . = Non Install

SERVICE BY (TECHNICIAN)		SUPERVISOR	SITE ENGINEER	APPROVED
1. <i>ASCHER</i>		<i>[Signature]</i>		
2. <i>4/6/04</i>		Date: <i>29. 6 24</i>	Date: _____	Date: _____



[illegible]



[illegible]



PCS

แบบฟอร์มรายงานงานบำรุงรักษาไฟฟ้าฉุกเฉิน

Emergency Light

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น

BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN

Block# :

Model :

Capacity :

DATE :

PERIOD

NO. OF LINES	DATE OF ORDER
NO. OF LINES	NO. OF LINES

No.	Equipmnet	LOCATION	การตรวจเช็ค										หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค	ลงนาม/วันที่
			OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG			
31	B001F3-EL-06	ชั้น 3 TV มัลติมีเดีย Center													
32	B001F3-EL-07	ชั้น 3 Center													
33	B001F3-EL-08	ชั้น 3 Pharmacy													
34	B001F3-EL-09	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 1P)													
35	B001F3-EL-10	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 2P)													
36	B001F3-EL-11	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 3P)													
37	B001F3-EL-12	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 4P)													
38	B001F3-EL-13	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 5P)													
39	B001F3-EL-14	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 6P)													
40	B001F3-EL-15	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 7P)													
41	B001F3-EL-16	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 8P)													
42	B001F3-EL-17	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 9P)													
43	B001F3-EL-18	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 10P)													
44	B001F3-EL-19	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 11P)													
45	B001F3-EL-20	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 12P)													
46	B001F3-EL-01	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 13P)													
47	B001F3-EL-02	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 14P)													
48	B001F3-EL-03	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 15P)													
49	B001F3-EL-04	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 16P)													
50	B001F3-EL-05	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 17P)													
51	B001F3-EL-06	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 18P)													
52	B001F3-EL-07	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 19P)													
53	B001F3-EL-08	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 20P)													
54	B001F3-EL-09	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 21P)													
55	B001F3-EL-10	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 22P)													
56	B001F3-EL-11	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 23P)													
57	B001F3-EL-12	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 24P)													
58	B001F3-EL-13	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 25P)													
59	B001F3-EL-14	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 26P)													
60	B001F3-EL-15	ชั้น 3 ลิฟต์บันไดลิฟต์ Pharmacy (ลิฟต์ 27P)													

/ = OK , X = NG , - = Not Install

CHECK NOTE : 1. Make sure document power before testing any electrical parts / ตรวจสอบเอกสารก่อนการทดสอบไฟฟ้าทุกชิ้นส่วนก่อนการทดสอบ

2. Make sure to show warning sign at control panel / ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสดงป้ายเตือนที่แผงควบคุม

3. Make sure that the operation system is the status Work as normal / ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการทำงานเป็นปกติ



**POS**

**แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฉุกเฉิน**

Emergency Light

วันที่ตรวจ : 13/3/24

PERIOD : M

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น  
BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN

DATE : 13/3/24

MODEL : M

CAPACITY : M

No.	EQUIPMENT	LOCATION	ตรวจสอบแบตเตอรี่		ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน		ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน		หมายเหตุ
			OK	NG	OK	NG	OK	NG	
1	BH-F2-EL-01	บันไดลิฟต์ห้อง 1							
2	BH-F2-EL-02	บันไดลิฟต์ห้อง 2							
3	BH-F2-EL-03	บันไดลิฟต์ห้อง 3							
4	BH-F2-EL-04	บันไดลิฟต์ห้อง 4							
5	BH-F2-EL-05	บันไดลิฟต์ห้อง 5							
6	BH-F2-EL-06	บันไดลิฟต์ห้อง 6							
7	BH-F2-EL-07	บันไดลิฟต์ห้อง 7							
8	BH-F2-EL-08	บันไดลิฟต์ห้อง 8							
9	BH-F2-EL-09	บันไดลิฟต์ห้อง 9							
10	BH-F2-EL-10	บันไดลิฟต์ห้อง 10							
11	BH-F2-EL-11	บันไดลิฟต์ห้อง 11							
12	BH-F2-EL-12	บันไดลิฟต์ห้อง 12							
13	BH-F2-EL-13	บันไดลิฟต์ห้อง 13							
14	BH-F2-EL-14	บันไดลิฟต์ห้อง 14							
15	BH-F2-EL-15	บันไดลิฟต์ห้อง 15							
16	BH-F2-EL-16	บันไดลิฟต์ห้อง 16							
17	BH-F2-EL-17	บันไดลิฟต์ห้อง 17							
18	BH-F2-EL-18	บันไดลิฟต์ห้อง 18							
19	BH-F2-EL-19	บันไดลิฟต์ห้อง 19							
20	BH-F2-EL-20	บันไดลิฟต์ห้อง 20							
21	BH-F2-EL-21	บันไดลิฟต์ห้อง 21							
22	BH-F2-EL-22	บันไดลิฟต์ห้อง 22							
23	BH-F2-EL-23	บันไดลิฟต์ห้อง 23							
24	BH-F2-EL-24	บันไดลิฟต์ห้อง 24							
25	BH-F2-EL-25	บันไดลิฟต์ห้อง 25							
26	BH-F2-EL-26	บันไดลิฟต์ห้อง 26							
27	BH-F2-EL-27	บันไดลิฟต์ห้อง 27							
28	BH-F2-EL-28	บันไดลิฟต์ห้อง 28							
29	BH-F2-EL-29	บันไดลิฟต์ห้อง 29							
30	BH-F2-EL-30	บันไดลิฟต์ห้อง 30							

SHEET NOTE : 1) Make sure disconnected power before working any electrical parts / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ

2) Make sure to show warning sign at control panel / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ

3) Make sure that the operation system is the same. Work as normal. / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ

4) Make sure PPE that before the operation & in accordance / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ

Signature: [Signature]

Date: 13/3/24

Signature: [Signature]

Date: 13/3/24

**POS**

**แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฉุกเฉิน**

Emergency Light

วันที่ตรวจ : 13/3/24

PERIOD : M

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น  
BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN

DATE : 13/3/24

MODEL : M

CAPACITY : M

No.	EQUIPMENT	LOCATION	ตรวจสอบแบตเตอรี่		ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน		ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน		หมายเหตุ
			OK	NG	OK	NG	OK	NG	
31	BH-F2-EL-05	บันไดลิฟต์ห้อง 5							
32	BH-F2-EL-07	บันไดลิฟต์ห้อง 7							
33	BH-F2-EL-08	บันไดลิฟต์ห้อง 8							
34	BH-F2-EL-09	บันไดลิฟต์ห้อง 9							
35	BH-F2-EL-10	บันไดลิฟต์ห้อง 10							
36	BH-F2-EL-11	บันไดลิฟต์ห้อง 11							
37	BH-F2-EL-12	บันไดลิฟต์ห้อง 12							
38	BH-F2-EL-13	บันไดลิฟต์ห้อง 13							
39	BH-F2-EL-14	บันไดลิฟต์ห้อง 14							
40	BH-F2-EL-15	บันไดลิฟต์ห้อง 15							
41	BH-F2-EL-16	บันไดลิฟต์ห้อง 16							
42	BH-F2-EL-17	บันไดลิฟต์ห้อง 17							
43	BH-F2-EL-18	บันไดลิฟต์ห้อง 18							
44	BH-F2-EL-19	บันไดลิฟต์ห้อง 19							
45	BH-F2-EL-20	บันไดลิฟต์ห้อง 20							
46	BH-F2-EL-01	บันไดลิฟต์ห้อง 1							
47	BH-F2-EL-02	บันไดลิฟต์ห้อง 2							
48	BH-F2-EL-03	บันไดลิฟต์ห้อง 3							
49	BH-F2-EL-04	บันไดลิฟต์ห้อง 4							
50	BH-F2-EL-05	บันไดลิฟต์ห้อง 5							
51	BH-F2-EL-06	บันไดลิฟต์ห้อง 6							
52	BH-F2-EL-07	บันไดลิฟต์ห้อง 7							
53	BH-F2-EL-08	บันไดลิฟต์ห้อง 8							
54	BH-F2-EL-09	บันไดลิฟต์ห้อง 9							
55	BH-F2-EL-10	บันไดลิฟต์ห้อง 10							
56	BH-F2-EL-11	บันไดลิฟต์ห้อง 11							
57	BH-F2-EL-01	บันไดลิฟต์ห้อง 1							
58	BH-F2-EL-02	บันไดลิฟต์ห้อง 2							
59	BH-F2-EL-03	บันไดลิฟต์ห้อง 3							
60	BH-F2-EL-04	บันไดลิฟต์ห้อง 4							

SHEET NOTE : 1) Make sure disconnected power before working any electrical parts / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ

2) Make sure to show warning sign at control panel / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ

3) Make sure that the operation system is the same. Work as normal. / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ

4) Make sure PPE that before the operation & in accordance / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ / ห้ามไม่ทำงานไฟฉุกเฉินก่อนตัดไฟ

Signature: [Signature]

Date: 13/3/24

Signature: [Signature]

Date: 13/3/24



6.2229 6.7

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.246411>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



## แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฟ้าฉุกเฉิน

Emergency Light

BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN	BREAST :	DATE :	15 / 4 / 24
	MODEL :		
	CAPACITY :		

[illegible][illegible][illegible]

Emergency Light

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN		DATE: 4/4/20	
BRAND :		PERIOD: M	
MODEL :			
CAPACITY :			

[illegible]

Year	Installs	Non-Installs
2010	100	100
2011	150	150
2012	200	200
2013	250	250
2014	300	300
2015	350	350
2016	400	400
2017	450	450
2018	500	500
2019	550	550
2020	600	600
2021	650	650
2022	700	700
2023	750	750
2024	800	800
2025	850	850
2026	900	900
2027	950	950
2028	1000	1000
2029	1050	1050
2030	1100	1100
2031	1150	1150
2032	1200	1200
2033	1250	1250
2034	1300	1300
2035	1350	1350
2036	1400	1400
2037	1450	1450
2038	1500	1500
2039	1550	1550
2040	1600	1600
2041	1650	1650
2042	1700	1700
2043	1750	1750
2044	1800	1800
2045	1850	1850
2046	1900	1900
2047	1950	1950
2048	2000	2000
2049	2050	2050
2050	2100	2100
2051	2150	2150
2052	2200	2200
2053	2250	2250
2054	2300	2300
2055	2350	2350
2056	2400	2400
2057	2450	2450
2058	2500	2500
2059	2550	2550
2060	2600	2600
2061	2650	2650
2062	2700	2700
2063	2750	2750
2064	2800	2800
2065	2850	2850
2066	2900	2900
2067	2950	2950
2068	3000	3000
2069	3050	3050
2070	3100	3100
2071	3150	3150
2072	3200	3200
2073	3250	3250
2074	3300	3300
2075	3350	3350
2076	3400	3400
2077	3450	3450
2078	3500	3500
2079	3550	3550
2080	3600	3600
2081	3650	3650
2082	3700	3700
2083	3750	3750
2084	3800	3800
2085	3850	3850
2086	3900	3900
2087	3950	3950
2088	4000	4000
2089	4050	4050
2090	4100	4100
2091	4150	4150
2092	4200	4200
2093	4250	4250
2094	4300	4300
2095	4350	4350
2096	4400	4400
2097	4450	4450
2098	4500	4500
2099	4550	4550
2100	4600	4600
2101	4650	4650
2102	4700	4700
2103	4750	4750
2104	4800	4800
2105	4850	4850
2106	4900	4900
2107	4950	4950
2108	5000	5000
2109	5050	5050
2110	5100	5100
2111	5150	5150
2112	5200	5200
2113	5250	5250
2114	5300	5300
2115	5350	5350
2116	5400	5400
2117	5450	5450
2118	5500	5500
2119	5550	5550
2120		

**IMPORTANT NOTE:** **1** Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / **2** Don't touch the motor and the fan. Don't touch the fan guard and the fan blades.

23 Male state to show warning sign at control panel / สัญญาณเตือนภัยที่แสดงขึ้นบนแผงควบคุมเมื่อตัวผู้เข้าสู่สถานะ

3) Please note that after the operation system in the status *Work as normal*, / *Finished* the operation the operation will be automatically.

a) ticks are off before the operation /  $\delta_{\text{ticks}} = 0$  before the operation

[illegible]



[illegible]



## แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฟ้าฉุกเฉิน

Emergency Light

โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN	BRAND :	DATE :	15/10/2024
	MODEL :		
	CAPACITY :		
		PERIOD	1/1

[illegible]

**ASSEMBLY NOTE:**

- 1) Make sure disconnect probe before touching any electrical parts.
- 2) Make sure to show warning sign at control panel.
- 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal.
- 4) Make sure PFE dial before the operation & maintenance.

DATE	TIME	DATE	TIME	DATE	TIME	DATE	TIME
1	5:00 PM	2	5:00 PM	3	5:00 PM	4	5:00 PM
5	5:00 PM	6	5:00 PM	7	5:00 PM	8	5:00 PM
9	5:00 PM	10	5:00 PM	11	5:00 PM	12	5:00 PM
13	5:00 PM	14	5:00 PM	15	5:00 PM	16	5:00 PM
17	5:00 PM	18	5:00 PM	19	5:00 PM	20	5:00 PM
21	5:00 PM	22	5:00 PM	23	5:00 PM	24	5:00 PM
25	5:00 PM	26	5:00 PM	27	5:00 PM	28	5:00 PM
29	5:00 PM	30	5:00 PM	31	5:00 PM	32	5:00 PM
33	5:00 PM	34	5:00 PM	35	5:00 PM	36	5:00 PM
37	5:00 PM	38	5:00 PM	39	5:00 PM	40	5:00 PM
41	5:00 PM	42	5:00 PM	43	5:00 PM	44	5:00 PM
45	5:00 PM	46	5:00 PM	47	5:00 PM	48	5:00 PM
49	5:00 PM	50	5:00 PM	51	5:00 PM	52	5:00 PM
53	5:00 PM	54	5:00 PM	55	5:00 PM	56	5:00 PM
57	5:00 PM	58	5:00 PM	59	5:00 PM	60	5:00 PM
61	5:00 PM	62	5:00 PM	63	5:00 PM	64	5:00 PM
65	5:00 PM	66	5:00 PM	67	5:00 PM	68	5:00 PM
69	5:00 PM	70	5:00 PM	71	5:00 PM	72	5:00 PM
73	5:00 PM	74	5:00 PM	75	5:00 PM	76	5:00 PM
77	5:00 PM	78	5:00 PM	79	5:00 PM	80	5:00 PM
81	5:00 PM	82	5:00 PM	83	5:00 PM	84	5:00 PM
85	5:00 PM	86	5:00 PM	87	5:00 PM	88	5:00 PM
89	5:00 PM	90	5:00 PM	91	5:00 PM	92	5:00 PM
93	5:00 PM	94	5:00 PM	95	5:00 PM	96	5:00 PM
97	5:00 PM	98	5:00 PM	99	5:00 PM	100	5:00 PM

## แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฟ้าฉุกเฉิน

Emergency Light

BANGKOK HOSPITAL KHONKAEN

NAME:	DATE:
SEX:	AGE:
RELIGION:	EDUCATION:
OCCUPATION:	RESIDENCE:
PHYSICAL EXAMINATION:	Laboratory Examination:
Radiological Examination:	Histopathological Examination:
Treatment:	Prognosis:
Follow-up:	Remarks:

EQUIPMENT		LOCATION		INVENTORY										REMARKS	
NO.	Code control	NAME	DESCRIPTION	QTY	UNIT	DATE	TIME	STATUS	REMARKS	DATE	TIME	STATUS	REMARKS		
1	B01-FG-EL-01	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (รุ่น 1.5 ลิตร)	1	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
2	B04-FG-EL-02	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
3	B04-FG-EL-03	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
4	B04-FG-EL-04	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
5	B04-FG-EL-05	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
6	B04-FG-EL-06	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
7	B04-FG-EL-07	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
8	B04-FG-EL-08	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
9	B04-FG-EL-09	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
10	B04-FG-EL-10	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
11	B04-FG-EL-11	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
12	B04-FG-EL-12	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
13	B04-FG-EL-13	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
14	B04-FG-EL-14	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
15	B04-FG-EL-15	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
16	B04-FG-EL-16	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
17	B04-FG-EL-17	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
18	B04-FG-EL-18	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
19	B04-FG-EL-19	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
20	B04-FG-EL-20	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
21	B04-FG-EL-21	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
22	B04-FG-EL-22	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
23	B04-FG-EL-23	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
24	B04-FG-EL-24	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		
25	B04-FG-EL-25	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมระบายอากาศ (รุ่น 12 นิ้ว)	2	ตัว	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้	10/10/2564	08:00	OK	ใช้งานได้		

1 Make sure the power before finding any exact parts.  $f = m \cdot \Delta h$ ,  $X = \Delta h \cdot \Delta t$  = non-ideal

RECEIVED	DATE	BY	REMARKS
RECEIVED	SEP 6 1964	W. J. B. B.	RECEIVED



PS

### แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฟ้าฉุกเฉิน

#### Emergency Light

DATE: 16/10/19

PERIOD: M

EQUIPMENT		LOCATION		CHECKLIST										REMARKS	DATE	PERIOD
No.	Code	No.	Code	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG			
61	BK01-F5-EL-02	ชั้น 5 ห้อง 501	ห้อง 501	✓		✓		✓		✓		✓				
62	BK01-F5-EL-03	ชั้น 5 ห้อง 502	ห้อง 502	✓		✓		✓		✓		✓				
63	BK01-F5-EL-01	ชั้น 5 ห้อง 503	ห้อง 503	✓		✓		✓		✓		✓				
64	BK01-F5-EL-02	ชั้น 5 ห้อง 504	ห้อง 504	✓		✓		✓		✓		✓				
65	BK01-F5-EL-01	ชั้น 5 ห้อง 505	ห้อง 505	✓		✓		✓		✓		✓				
66	BK01-F5-EL-03	ชั้น 5 ห้อง 506	ห้อง 506	✓		✓		✓		✓		✓				
67	BK01-F5-EL-01	ชั้น 5 ห้อง 507	ห้อง 507	✓		✓		✓		✓		✓				
68	BK01-F5-EL-02	ชั้น 5 ห้อง 508	ห้อง 508	✓		✓		✓		✓		✓				
69	BK01-F5-EL-01	ชั้น 5 ห้อง 509	ห้อง 509	✓		✓		✓		✓		✓				
70	BK01-F5-EL-02	ชั้น 5 ห้อง 510	ห้อง 510	✓		✓		✓		✓		✓				
71	BK01-F5-EL-01	ชั้น 5 ห้อง 511	ห้อง 511	✓		✓		✓		✓		✓				
72	BK01-F5-EL-02	ชั้น 5 ห้อง 512	ห้อง 512	✓		✓		✓		✓		✓				
73	BK01-F5-EL-01	ชั้น 5 ห้อง 513	ห้อง 513	✓		✓		✓		✓		✓				
74	BK01-F5-EL-02	ชั้น 5 ห้อง 514	ห้อง 514	✓		✓		✓		✓		✓				
75	BK01-F5-EL-01	ชั้น 5 ห้อง 515	ห้อง 515	✓		✓		✓		✓		✓				

NOTE: 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าฉุกเฉินได้ถูกตัดก่อนทำการซ่อมบำรุง

2) Make sure to show warning sign at control panel. / ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีป้ายเตือนที่แผงควบคุม

3) Make sure that after the operation system in the status Work as normal. / ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าฉุกเฉินทำงานปกติหลังจากการซ่อมบำรุง

4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำการซ่อมบำรุง

SUPERVISOR:

DATE: 16/10/19

DATE: 16/10/19

PERIOD: M

PS

### แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาไฟฟ้าฉุกเฉิน

#### Emergency Light

DATE: 15/10/19

PERIOD: M

EQUIPMENT		LOCATION		CHECKLIST										REMARKS	DATE	PERIOD
No.	Code	No.	Code	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG	OK	NG			
31	BK01-F2-EL-06	ชั้น 2 ห้อง 201	ห้อง 201	✓		✓		✓		✓		✓				
32	BK01-F2-EL-07	ชั้น 2 ห้อง 202	ห้อง 202	✓		✓		✓		✓		✓				
33	BK01-F2-EL-08	ชั้น 2 ห้อง 203	ห้อง 203	✓		✓		✓		✓		✓				
34	BK01-F2-EL-09	ชั้น 2 ห้อง 204	ห้อง 204	✓		✓		✓		✓		✓				
35	BK01-F2-EL-10	ชั้น 2 ห้อง 205	ห้อง 205	✓		✓		✓		✓		✓				
36	BK01-F2-EL-11	ชั้น 2 ห้อง 206	ห้อง 206	✓		✓		✓		✓		✓				
37	BK01-F2-EL-12	ชั้น 2 ห้อง 207	ห้อง 207	✓		✓		✓		✓		✓				
38	BK01-F2-EL-13	ชั้น 2 ห้อง 208	ห้อง 208	✓		✓		✓		✓		✓				
39	BK01-F2-EL-14	ชั้น 2 ห้อง 209	ห้อง 209	✓		✓		✓		✓		✓				
40	BK01-F2-EL-15	ชั้น 2 ห้อง 210	ห้อง 210	✓		✓		✓		✓		✓				
41	BK01-F2-EL-16	ชั้น 2 ห้อง 211	ห้อง 211	✓		✓		✓		✓		✓				
42	BK01-F2-EL-17	ชั้น 2 ห้อง 212	ห้อง 212	✓		✓		✓		✓		✓				
43	BK01-F2-EL-18	ชั้น 2 ห้อง 213	ห้อง 213	✓		✓		✓		✓		✓				
44	BK01-F2-EL-19	ชั้น 2 ห้อง 214	ห้อง 214	✓		✓		✓		✓		✓				
45	BK01-F2-EL-20	ชั้น 2 ห้อง 215	ห้อง 215	✓		✓		✓		✓		✓				
46	BK01-F2-EL-01	ชั้น 2 ห้อง 216	ห้อง 216	✓		✓		✓		✓		✓				
47	BK01-F2-EL-02	ชั้น 2 ห้อง 217	ห้อง 217	✓		✓		✓		✓		✓				
48	BK01-F2-EL-03	ชั้น 2 ห้อง 218	ห้อง 218	✓		✓		✓		✓		✓				
49	BK01-F2-EL-04	ชั้น 2 ห้อง 219	ห้อง 219	✓		✓		✓		✓		✓				
50	BK01-F2-EL-05	ชั้น 2 ห้อง 220	ห้อง 220	✓		✓		✓		✓		✓				
51	BK01-F2-EL-06	ชั้น 2 ห้อง 221	ห้อง 221	✓		✓		✓		✓		✓				
52	BK01-F2-EL-07	ชั้น 2 ห้อง 222	ห้อง 222	✓		✓		✓		✓		✓				
53	BK01-F2-EL-08	ชั้น 2 ห้อง 223	ห้อง 223	✓		✓		✓		✓		✓				
54	BK01-F2-EL-09	ชั้น 2 ห้อง 224	ห้อง 224	✓		✓		✓		✓		✓				
55	BK01-F2-EL-10	ชั้น 2 ห้อง 225	ห้อง 225	✓		✓		✓		✓		✓				
56	BK01-F2-EL-11	ชั้น 2 ห้อง 226	ห้อง 226	✓		✓		✓		✓		✓				
57	BK01-F2-EL-12	ชั้น 2 ห้อง 227	ห้อง 227	✓		✓		✓		✓		✓				
58	BK01-F2-EL-13	ชั้น 2 ห้อง 228	ห้อง 228	✓		✓		✓		✓		✓				
59	BK01-F2-EL-14	ชั้น 2 ห้อง 229	ห้อง 229	✓		✓		✓		✓		✓				
60	BK01-F2-EL-15	ชั้น 2 ห้อง 230	ห้อง 230	✓		✓		✓		✓		✓				

NOTE: 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts. / ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าฉุกเฉินได้ถูกตัดก่อนทำการซ่อมบำรุง

2) Make sure to show warning sign at control panel. / ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีป้ายเตือนที่แผงควบคุม

3) Make sure that after the operation system in the status Work as normal. / ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าฉุกเฉินทำงานปกติหลังจากการซ่อมบำรุง

4) Make sure PPE that before the operation & maintenance. / ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำการซ่อมบำรุง

SUPERVISOR:

DATE: 15/10/19

DATE: 15/10/19

PERIOD: M





[illegible]







[illegible]



[illegible]



[illegible]







[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

$f = \sin^2$ ,  $x = \ln t$ , - Non instell

2) There are two types of externalities: *negative* and *positive*.

[illegible]

2002/00	STREET	1000	2002/00
---------	--------	------	---------

Signature: \_\_\_\_\_

[illegible]

**DATE:** \_\_\_\_\_

**SIGNATURE:** \_\_\_\_\_

**NAME:** \_\_\_\_\_

**ADDRESS:** \_\_\_\_\_

**CITY:** \_\_\_\_\_

**STATE:** \_\_\_\_\_

**ZIP:** \_\_\_\_\_

**TELEPHONE:** \_\_\_\_\_

**FAX:** \_\_\_\_\_

**E-MAIL:** \_\_\_\_\_

**BUSINESS CARD:** \_\_\_\_\_

**OTHER INFORMATION:** \_\_\_\_\_

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE. For personal use only; all rights reserved.

[illegible]

	$I = \text{unl}$	$X = \text{livro}$	$z = \text{non install}$
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

21 While sure to draw warning sign at control panel, the machine's design was such that the operator could not see the warning sign.

- 3) Make sure that after the restoration system is the same. Work as normal / เขียนให้รู้ระบบก่อนการปรับ เพื่อให้กลับปกติการทำงาน
- 4) Make sure first that before the operation 2 maintenance / ควบคุมให้ไม่เกิดปัญหาอีกและระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ

STATION NUMBER	ESTIMATED SHEET	SECTION
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

*[Handwritten signature]*

[illegible]

Date: \_\_\_\_\_  
 Page: \_\_\_\_\_  
 Chapter: \_\_\_\_\_  
 Section: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 Page: \_\_\_\_\_  
 Chapter: \_\_\_\_\_  
 Section: \_\_\_\_\_

[illegible]



05

## แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการเข้า-ออกฉุกเฉิน (Exit Sign)

4255219

ชื่อหน่วยงาน: **BANGKOK HOSPITAL KICHAIKEN**

ชื่ออาคาร: **CCSC**

ชื่อแผนก: **CCSC**

PERIOD: **M**

ชื่อผู้รายงาน: **CCSC**

DATE: **5/6/24**

No	Room Code	Location	จำนวนคน			จำนวนคน			จำนวนคน			จำนวนคน			จำนวนคน			รวม
			ใน	นอก	รวม	ใน	นอก	รวม	ใน	นอก	รวม	ใน	นอก	รวม				
41	40412-1E14-1	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
42	40412-1E14-2	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
43	40412-1E14-3	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
44	40412-1E14-4	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
45	40412-1E14-5	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
46	40412-1E14-6	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
47	40412-1E14-7	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
48	40412-1E14-8	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
49	40412-1E14-9	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
50	40412-1E14-10	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
51	40412-1E14-11	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
52	40412-1E14-12	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
53	40412-1E14-13	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
54	40412-1E14-14	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
55	40412-1E14-15	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
56	40412-1E14-16	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
57	40412-1E14-17	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
58	40412-1E14-18	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
59	40412-1E14-19	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
60	40412-1E14-20	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
61	40412-1E14-21	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
62	40412-1E14-22	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
63	40412-1E14-23	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
64	40412-1E14-24	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
65	40412-1E14-25	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
66	40412-1E14-26	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
67	40412-1E14-27	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
68	40412-1E14-28	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
69	40412-1E14-29	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
70	40412-1E14-30	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
71	40412-1E14-31	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
72	40412-1E14-32	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
73	40412-1E14-33	ห้องฉุกเฉิน	2		2													
74	40412-1E14-34	ห้องฉุกเฉิน	2		2													



[illegible]



ภาคผนวกที่ 2 เอกสารแนบรายงาน  
เอกสารแนบที่ 12  
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย





Document No : *	S/P-01-BKN-018	Revision : *	06
Department : *	Facility Management and Safety	Effective Date :	27 Nov 2023
Document Type : *	Policy (S/P)	Standard :	CODE;FMS;FMS.7.2;
Category : *	(01) หมวดการบริหารจัดการ / Management		
Subject : *	Code 5: ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fire prevention and suppression system)		

## กรอบนโยบาย

## วัตถุประสงค์

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย
- 1.2 เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร
- 1.3 เพื่อสื่อสารให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครทุกคนทราบ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

### 2. ขอบเขต

- 2.1 ระบบปฏิบัตินี้ครอบคลุมพื้นที่ทุกอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร
- 2.2 แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วยแผนป้องกัน, การตรวจตรา, การอบรมรณรงค์
- 2.3 แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วยแผนดับเพลิง, การอพยพ, การบรรเทาทุกข์ขณะเกิดเหตุ
- 2.4 แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วยการบรรเทาทุกข์, การฟื้นฟู

### 3. นิยาม

คำศัพท์	หมายถึง	คำอธิบาย
1. ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน	..	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ กรณีนอกเวลาทำการ มอบหมายให้ผู้ตรวจการเป็นผู้บัญชาการ แผนฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่แผนกองทะเบียนเป็นผู้รับรายงานตัวของเจ้าหน้าที่
2. ฝ่ายปฏิบัติการระงับอัคคีภัย, ทีม ผจญเพลิง	..	บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมการผจญเพลิง (ทีมผจญเพลิง) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษในเรื่องของการผจญเพลิง หรือการกู้ภัยใน อาคาร เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อความ ปลอดภัยของตัวเอง
3. ฝ่ายสื่อสาร และการประสานงาน	..	บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนก Operator และแผนกต้อนรับ
4. ฝ่ายจัดเตรียมเส้นทาง และพื้นที่	..	บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกอาคารสถานที่, แผนกวิศวกรรมบริการ และ