

ภาคผนวกที่ 22
บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์

แบบฟอร์มการตรวจป้ายทางหนีไฟ 逃生标识牌检查表

[illegible]

วันที่ตรวจสอบ 检查日期: 2024.3

เกณฑ์การตรวจสอบ 检查准则

[illegible]

รายละเอียดการชำรุด 损坏详情	
รายละเอียดการชำรุด	损坏详情

สาเหตุการชำรุด	损坏原因
การขาดการบำรุงรักษา	缺乏维护
การขาดการตรวจสอบ	缺乏检查
การขาดการฝึกอบรม	缺乏培训
การขาดการสื่อสาร	缺乏沟通
การขาดการประสานงาน	缺乏协调
การขาดการสนับสนุน	缺乏支持
การขาดการมีส่วนร่วม	缺乏参与
การขาดการรับผิดชอบ	缺乏责任
การขาดการควบคุม	缺乏控制
การขาดการประเมินผล	缺乏评估
การขาดการปรับปรุง	缺乏改进
การขาดการวางแผน	缺乏计划
การขาดการติดตาม	缺乏跟踪
การขาดการรายงาน	缺乏报告
การขาดการบันทึก	缺乏记录
การขาดการสื่อสาร	缺乏沟通
การขาดการประสานงาน	缺乏协调
การขาดการสนับสนุน	缺乏支持
การขาดการมีส่วนร่วม	缺乏参与
การขาดการรับผิดชอบ	缺乏责任
การขาดการควบคุม	缺乏控制
การขาดการประเมินผล	缺乏评估
การขาดการปรับปรุง	缺乏改进
การขาดการวางแผน	缺乏计划
การขาดการติดตาม	缺乏跟踪
การขาดการรายงาน	缺乏报告
การขาดการบันทึก	缺乏记录

☐ ใช้งาน 使用 ☐ หมดอายุ 到期 ☐ อื่น ๆ 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจสอบสภาพการตรวจป้ายทางหนีไฟ และห้องกักขังด้วยตัวบรรจง每月检查逃生标识牌的状况, 认真记录检查情况并签名。

如果出现问题 请立即采取纠正措施 如果无法修复




แบบฟอร์มการตรวจถังดับเพลิง 灭火器检查表

รายละเอียดของถังดับเพลิง 灭火器详情

วันที่ตรวจสอบ 检查日期: 2024.3.27

รหัส : 编号	สถานที่ ติดตั้ง 车间	สถานที่ติดตั้ง 安装场所	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจสอบ 检查员
			สายฉีด 喷管		คันบังคับ 握把		ตัวถัง 罐体		น้ำหนัก 重量		สิ่งกีดขวาง 障碍物		
			ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	มี 有	ไม่มี 没有	
	轧钢	高线透热炉 门口090	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	高线透热炉 门口091	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	液化气站 092	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	液化气站 093	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	液化气站 094	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	液化气站 095	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	液化气站 096	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	液化气站 097	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	液化气站 098	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	液化气站 099	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	液化气站 100	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	加热炉炉口 027	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	加热炉炉口 028	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	加热炉出钢 口030	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	透热炉出钢 口034	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	加热炉电房 035	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	加热炉电房 036	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢	高棒加热炉 1#操作060	✓		✓		✓		✓		✓		
	轧钢												
	轧钢												
	轧钢												

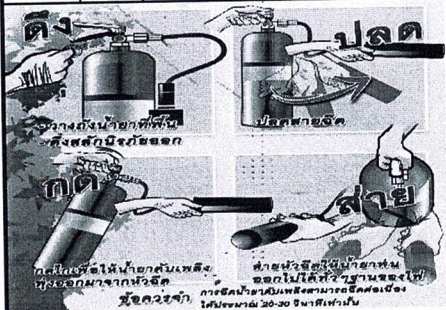

รายละเอียดการชำรุด 损坏情况

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

☐ ใช้งาน 使用 ☒ หมดอายุ 到期 ☐ อื่นๆ 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查灭火器的状况，认真记录检查情况并签名。

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกติขึ้นและส่งเอกสารนี้ให้จป. ทันที - 如果出现问
题，请立即采取纠正措施。如果无法修复，请记录异常并立即将此文件发送至安全员。




THAIXING STEEL CO., LTD. & YONGXING STEEL(THAILAND) CO., LTD.

แบบฟอร์มการตรวจไฟฉุกเฉิน 应急灯检查表

รายละเอียดของไฟฉุกเฉิน 应急灯详情

วันที่ตรวจสอบ 检查日期: 2024.3.27

รหัส : 编号	สถานที่ ติดตั้ง 车间	สถานที่ ติดตั้ง 安装 场所	เกณฑ์การตรวจสอบ 检查准则										ผู้ตรวจสอบ 检查员
			สายไฟสภาพ สมบูรณ์ 电源线状况		สัญญาณไฟติดตลอด เวลา 一直保持亮灯		ตำแหน่งที่ตั้งยึดแน่น 位置固定		สวิตไฟฟ้าอยู่ใน ตำแหน่ง OFF 开关处于关闭 位置		ทดสอบถอดปลั๊กไฟฟ้า ติด 测试拔下电源 插头		
			ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	มี 有	ไม่มี 没有	
1	轧钢	高线	✓		✓		✓		✓		✓		
2	轧钢	高线	✓		✓		✓		✓		✓		
3	轧钢	高线	✓		✓		✓		✓		✓		
4	轧钢	高线	✓		✓		✓		✓		✓		
5	轧钢	高线	✓		✓		✓		✓		✓		
6	轧钢	正门	✓		✓		✓		✓		✓		
7	轧钢	高线	✓		✓		✓		✓		✓		
8	轧钢	高线	✓		✓		✓		✓		✓		
9	轧钢	高线	✓		✓		✓		✓		✓		
10	轧钢	高线	✓		✓		✓		✓		✓		
11	轧钢	高线	✓		✓		✓		✓		✓		
12	轧钢	高线	✓		✓		✓		✓		✓		

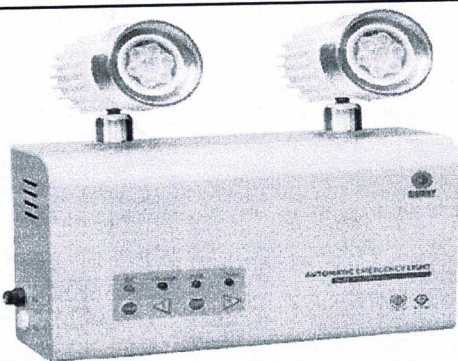

รายละเอียดการชำรุด 损坏详情

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

☐ ใช้งาน 使用 ☐ หมดอายุ 到期 ☐ อื่น ๆ 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจสอบสภาพการตรวจไฟฉุกเฉิน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查应急灯的状况，认真记录检查情况并签名。
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที - 如果出现问题，请立即采取纠正措施。如果无法修复，请记录异常并立即将此文件发送至安全员。



THAXING STEEL CO., LTD. & YONGXING STEEL(THAILAND) CO., LTD.
消防箱點檢

點檢者: 蕭子豪

點檢日期: 2024.3.30

點檢標準: 消防箱點檢標準

點檢編號	安裝場所	點檢項目										點檢結果	
		箱體		箱門		噴嘴		握把		罐體		重量	
		正常	損壞	正常	損壞	正常	損壞	正常	損壞	正常	損壞	正常	異常
1	緬方食堂	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	緬方宿舍樓C棟2樓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	緬方宿舍樓C棟3樓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	緬方宿舍樓C棟4樓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	緬方宿舍樓C棟5樓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6													
7													
8													



點檢者: 蕭子豪

點檢日期: 2024.3.30

點檢標準: 消防箱點檢標準

點檢結果: 正常


點檢人員: 蕭子豪

每月檢查消防箱的狀況，認真記錄檢查情況並簽名。如果出現問題，請立即採取糾正措施。如果無法修復，請記錄異常並立即將此文件發送至安全人員。

แบบฟอร์มการตรวจตู้และสายน้ำฉีดดับเพลิง 消火栓箱和水带检查表

รายละเอียดของตู้และสายน้ำฉีดดับเพลิง	消火栓箱和水带详情
รายละเอียดของตู้และสายน้ำฉีดดับเพลิง	消火栓箱和水带详情

วันที่ตรวจสอบ 检查日期: 2024.3.27

[illegible]

รายละเอียดการชำรุด 损坏详情	
1	รอยขีดข่วนบนพื้นผิวกระจก
2	รอยแตกหักของโครงเหล็ก
3	รอยเปื้อนบนผนังปูน
4	รอยร้าวบนพื้นคอนกรีต
5	รอยกัดกร่อนของสี
6	รอยบุบของประตู
7	รอยฉีกขาดของผ้า
8	รอยไหม้จากไฟ
9	รอยกัดกร่อนของโลหะ
10	รอยแตกหักของกระเบื้อง

สาเหตุการชำรุด	损坏原因
การขาดการบำรุงรักษา	缺乏维护
การขาดการตรวจสอบ	缺乏检查
การขาดการฝึกอบรม	缺乏培训
การขาดการสื่อสาร	缺乏沟通
การขาดการประสานงาน	缺乏协调
การขาดการสนับสนุน	缺乏支持
การขาดการมีส่วนร่วม	缺乏参与
การขาดการรับผิดชอบ	缺乏责任
การขาดการควบคุม	缺乏控制
การขาดการประเมินผล	缺乏评估
การขาดการปรับปรุง	缺乏改进
การขาดการวางแผน	缺乏计划
การขาดการติดตาม	缺乏跟踪
การขาดการรายงาน	缺乏报告
การขาดการบันทึก	缺乏记录
การขาดการสื่อสาร	缺乏沟通
การขาดการประสานงาน	缺乏协调
การขาดการสนับสนุน	缺乏支持
การขาดการมีส่วนร่วม	缺乏参与
การขาดการรับผิดชอบ	缺乏责任
การขาดการควบคุม	缺乏控制
การขาดการประเมินผล	缺乏评估
การขาดการปรับปรุง	缺乏改进
การขาดการวางแผน	缺乏计划
การขาดการติดตาม	缺乏跟踪
การขาดการรายงาน	缺乏报告
การขาดการบันทึก	缺乏记录

☐ ใช้งาน 使用 ☐ หมดอายุ 到期 ☐ อื่น ๆ 其他

หมายเหตุ	备注
----------	----

- ตรวจสอบสภาพการตรวจตู้และสายน้ำฉีดดับเพลิง และแจ้งชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查消防栓箱和水带的状况，认真记录检查情况并签名。

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้นและส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที - 如果出现问题，请立即采取纠正措施。如果无法修复，请记录异常并立即将此文件发送至安全员。



THAIXING STEEL CO., LTD. & YONGXING STEEL(THAILAND) CO., LTD.

แบบฟอร์มการตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 火灾报警器检查表

รายละเอียดของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 火灾报警详情

วันที่ตรวจสอบ 检查日期: 2024.3.27

รหัส : 编号	สถานที่ติดตั้ง 车间	สถานที่ติดตั้ง 安装场所	เกณฑ์การตรวจสอบ 检查准则										ผู้ตรวจสอบ 检查员
			สภาพจุดติดตั้ง 安装状况		ปุ่มควบคุม 控制按钮		การส่งสัญญาณ 信号传输		แหล่งจ่ายไฟสำรอง 备用电源		สิ่งกีดขวาง 障碍物		
			ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	มี 有	ไม่มี 没有	
1	轧钢	高线1号门											
2	轧钢	高线2号门											
3	轧钢	高线3号门											
4	轧钢	高线4号门	✓		✓		✓		✓			✓	
5	轧钢	高线5号门	✓		✓		✓		✓			✓	
6	轧钢	正门	✓		✓		✓		✓			✓	
7	轧钢	高棒1号门	✓		✓		✓		✓			✓	
8	轧钢	高棒2号门	✓		✓		✓		✓			✓	
9	轧钢	高棒3号门	✓		✓		✓		✓			✓	
10	轧钢	高棒4号门											
11	轧钢	高棒5号门	✓		✓		✓		✓			✓	
12	轧钢	高棒6号门	✓		✓		✓		✓			✓	
13													
14													



รายละเอียดการชำรุด 损坏详情

高线①②③④号门 丢失 高棒④未安装

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

☐ ใช้งาน 使用 ☐ หมดอายุ 到期 ☐ อื่น ๆ 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจสอบสภาพการตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง每月检查火灾报警器的状况，认真记录检查情况

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้นและส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที - 如果出现问题，请立即采取纠正措施。如果无法修复，请记录异常并立即将此文件发送至安全员。

แบบฟอร์มการตรวจรถโฟล์คลิฟท์ 叉车检查表

รายละเอียดของรถโฟล์คลิฟท์ 叉车点检 明细					
ลำดับรายการตรวจสอบ	จุดตรวจเช็ค	วิธีการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค	ผู้ตรวจเช็ค	วันที่ตรวจเช็ค
1	เครื่องยนต์	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และ ระดับน้ำหล่อเย็น			
2	แบตเตอรี่	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น และ สภาพขั้วต่อ			
3	ยางล้อ	ตรวจสอบความดันลม และ สภาพ tread			
4	เบรก	ทดสอบการทำงานของเบรกมือ และ เบรกเท้า			
5	ไฟสัญญาณ	ตรวจสอบการทำงานของไฟหน้า ไฟท้าย และ ไฟเลี้ยว			
6	กระจกมองหลัง	ทำความสะอาดและ ตรวจสอบการบิดเบี้ยว			
7	สายพานลำเลียง	ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก และ เสียงผิดปกติ			
8	ระบบความปลอดภัย	ตรวจสอบการทำงานของปุ่มหยุดฉุกเฉิน และ สายรัดนิรภัย			
9	ตัวถัง	ตรวจสอบรอยขีดข่วน รอยสนิม และ โครงสร้าง			
10	เอกสารคู่มือ	ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารคู่มือการใช้งาน			

วันที่ตรวจสอบ 检查日期: 2024.3.27

[illegible]

รายละเอียดการชำรุด	损坏情况
--------------------	------


一切正常。

เหตุการณ์ชำรุด 损坏原因

ใช้งาน
使用

หมดอายุ
到期

อื่นๆ
其他

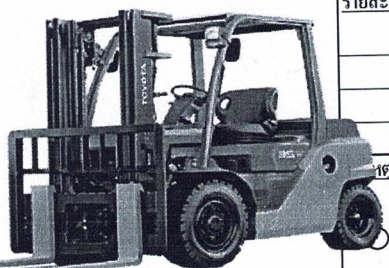

หมายเหตุ 备注

-ตรวจรถโฟล์คคลิฟท์ทุกเดือน และลงชื่อกับด้วยตัวบรรจง 每月检查叉车的状况，认真记录检查情况并签名。

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความคิดปดตินั้นและส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที
如果出现問題，請立即採取糾正措施。如果無法修復，請記錄異常並立即將此文件發送至安全員。



รายละเอียดของไฟฉุกเฉิน 应急灯详情

วันที่ตรวจสอบ 检查日期:

รหัส: 编号	สถานที่ติดตั้ง 车间	สถานที่ติดตั้ง 安装场所	เกณฑ์การตรวจสอบ 检查准则 2024.2.1										ผู้ตรวจสอบ 检查员
			สายไฟสภาพสมบูรณ์ 电源线状况良好		สัญญาณไฟติดตลอดเวลา 一直保持亮灯		ตำแหน่งที่ตั้งยึดแน่น 位置固定		สวิตช์ไฟที่อยู่ในตำแหน่ง OFF 开关处于关闭位置		ทดสอบถอดปลั๊กไฟไฟติด 测试拔下电源插		
			ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	มี 有	ไม่มี 没有	
1.10	1.10	ตู้เหล็ก 5#	✓		✓		✓		✓			✓	
2.10			✓		✓		✓		✓			✓	
3.10			✓		✓		✓		✓			✓	
4.10			✓		✓		✓		✓			✓	
1.10		ตู้เหล็ก 5#	✓		✓		✓		✓			✓	
2.10			✓									✓	
3.10			✓		✓		✓		✓			✓	
4.10			✓		✓		✓		✓			✓	
1.10		ตู้เหล็ก 6#	✓		✓		✓		✓			✓	
2.10			✓		✓		✓		✓			✓	
3.10			✓		✓		✓		✓			✓	
4.10			✓		✓		✓		✓			✓	
1.10		ตู้เหล็ก 8#	✓		✓		✓		✓			✓	
2.10			✓		✓		✓		✓			✓	
3.10			✓		✓		✓		✓			✓	
4.10			✓		✓		✓		✓			✓	



รายละเอียดการชำรุด 损坏详情

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

☐ ใช้งาน 使用
 ☐ หมดอายุ 到期
 ☐ อื่น ๆ 其他

หมายเหตุ 备注


- ตรวจสอบสภาพการตรวจไฟฉุกเฉิน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查应急灯的状况，认真记录检查情况并签名。




รายละเอียดของตู้และสายน้ำฉีดดับเพลิง 消火栓箱和水带详情

วันที่ตรวจสอบ 检查日期:

2024.2.1

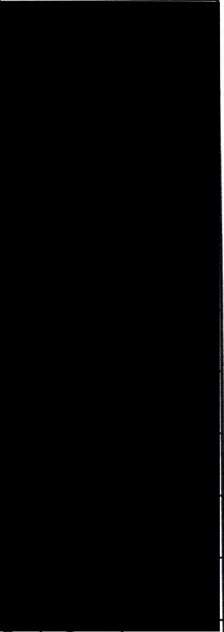รหัส: 编号	สถานที่ติดตั้ง 车间	สถานที่ติดตั้ง 安装场所	เกณฑ์การตรวจสอบ 检查准则										ผู้ตรวจสอบ 检察员
			พวงมาลัย 手轮开关 ปิด-เปิด 开-关		วาล์ว/垫片 (การรั่วซึม) 泄漏		ตู้ดับเพลิง 消火栓箱 หัวฉีด/สายน้ำ 喷头/水带		การจ่ายน้ำ 喷水		สิ่งกีดขวาง 障碍物		
			ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	มี 有	ไม่มี 没有	
11ตู้	เหล็ก-ค	1号门	✓		✓		✓		✓			✓	
21ตู้			✓		✓		✓		✓			✓	
31ตู้			✓		✓		✓		✓			✓	
41ตู้			✓		✓		✓		✓			✓	
11ตู้		เหล็ก5号门	✓		✓		✓		✓			✓	
21ตู้			✓		✓		✓		✓			✓	
31ตู้			✓		✓		✓		✓			✓	
41ตู้			✓		✓		✓		✓			✓	

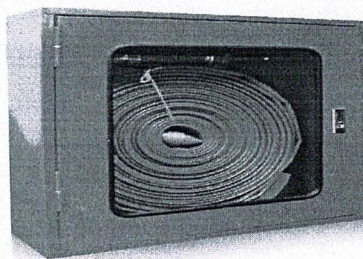

รายละเอียดการชำรุด 损坏详情

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

☐ ใช้งาน 使用 ☐ หมดอายุ 到期 ☐ อื่นๆ 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจสอบสภาพการตรวจตู้และสายน้ำฉีดดับเพลิง และลงชื่อกำกับด้วยตัวจริง 每月检查消火栓箱和水带的状况，认真记录检查情况并签名。



รายละเอียดของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 火灾报警详情

วันที่ตรวจสอบ 检查日期: 2024.2.1

รหัส : 编号	สถานที่ติดตั้ง 车间	สถานที่ติดตั้ง 安装场所	เกณฑ์การตรวจสอบ 检查准则										ผู้ตรวจสอบ 检查员
			สภาพจุดติดตั้ง 安装状况		ปุ่มควบคุม 控制按钮		การส่งสัญญาณ 信号传输		แหล่งจ่ายไฟสำรอง 备用电源		สิ่งกีดขวาง 障碍物		
			ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	มี 有	ไม่มี 没有	
1周	1场	หลังเหล็ก-501	✓		✓		✓		✓			✓	
2周			✓		✓		✓		✓			✓	
3周			✓		✓		✓		✓			✓	
4周			✓		✓		✓		✓			✓	
1周		หลังเหล็ก-501	✓		✓		✓		✓			✓	
2周			✓		✓		✓		✓			✓	
3周			✓		✓		✓		✓			✓	
4周			✓		✓		✓		✓			✓	
1周		หลังเหล็ก-501	✓		✓		✓		✓			✓	
2周			✓		✓		✓		✓			✓	
3周			✓		✓		✓		✓			✓	
4周			✓		✓		✓		✓			✓	



รายละเอียดการชำรุด 损坏详情

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

☐ ใช้งาน 使用 ☐ หมดอายุ 到期 ☐ อื่นๆ 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจสอบสภาพการตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查火灾报警器的状况，认真记录检查情况并签名。




แบบฟอร์มการตรวจถังดับเพลิง 灭火器检查表

รายละเอียดของถังดับเพลิง 灭火器详情

วันที่ตรวจสอบ 检查日期: 2024. 21

รหัส : 编号	สถานที่ตั้ง 车间	สถานที่ติดตั้ง 安装场所	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจสอบ 检查员	
			สายฉีด 喷管		คันบังคับ 握把		ตัวถัง 罐体		น้ำหนัก 重量		สิ่งกีดขวาง 障碍物			
			ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	มี 有	ไม่มี 没有		
11周	新三场	切割	✓		✓		✓		✓				✓	
21周	一场	5.6.7号 行李	✓		✓		✓		✓				✓	
31周			✓		✓		✓		✓				✓	
41周			✓		✓		✓		✓				✓	
1周	夜教 一场	1.2.3号 行李	✓		✓		✓		✓				✓	
2周			✓		✓		✓		✓				✓	
3周			✓		✓		✓		✓				✓	
41周			✓		✓		✓		✓				✓	
													✓	

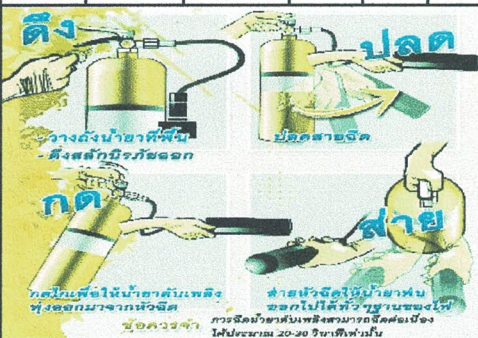

รายละเอียดการชำรุด 损坏情况

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

☐ ใช้งาน 使用 ☒ หมดอายุ 到期 ☐ อื่นๆ 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查灭火器的状况，认真记录检查情况并签名。

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้นและส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที - 如果出现问題，请立即采取纠正措施。如果无法修复，请记录异常并立即将此文件发送至安全员。

ER-50-A



THAIXING STEEL CO., LTD. & YONGXING STEEL(THAILAND) CO., LTD.

แบบฟอร์มการตรวจรถโฟล์คลิฟท์ 叉车检查表

รายละเอียดของรถโฟล์คลิฟท์ 叉车点检 明细

วันที่ตรวจสอบ 检查日期:

รหัส : 编号	สถานที่ติดตั้ง 车间	เกณฑ์การตรวจสอบ 检查准则												ผู้ตรวจสอบ 检查员
		ความสะอาดภายนอก 外观整洁程度		รอยรั่วของน้ำหรือน้ำมัน 漏水或漏油痕迹		การทำงานของอุปกรณ์ไฟต่างๆ 各种照明设备的运行情况		คันโยกต่าง ๆ 各种操纵杆		การเดินหน้า - ถอยหลัง 前进-后退		ยางรถ 轮胎		
		ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	
17	炼钢	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
87	炼钢	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

รายละเอียดการชำรุด 损坏情况

เหตุการชำรุด 损坏原因

☒ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่น ๆ
 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจรถโฟล์คลิฟท์ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查叉车的状况，认真记录检查情况并签名。

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้นและ

ส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที

如果出现问题，请立即采取纠正措施。如果无法修复，请记录异常并立即将此文件发送至安全员。

ER-51-A



THAIXING STEEL CO., LTD. & YONGXING STEEL(THAILAND) CO., LTD.

แบบฟอร์มการตรวจป้ายทางหนีไฟ 逃生标识牌检查表

รายละเอียดของป้ายทางหนีไฟ 逃生标识牌详情

วันที่ตรวจสอบ 检查日期: 2024.21

รหัส : 编号	สถานที่ติดตั้ง 车间	สถานที่ติดตั้ง 安装场所	เกณฑ์การตรวจสอบ 检查准则									ผู้ตรวจสอบ 检查员
			ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ 逃生标识牌		ความสว่างของป้ายทางหนีไฟ 逃生标识牌亮度		ตำแหน่งที่ตั้งยึดแน่น 位置固定		สิ่งกีดขวาง 障碍物		อื่น ๆ 其他	
			ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	เหมาะสม 合适	ไม่เหมาะสม 不合适	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	มี 有	ไม่มี 没有		
1.15	2.15	อาคาร 1 号门	✓				✓			✓		
2.15			✓				✓			✓		
3.15			✓				✓			✓		
4.15			✓				✓			✓		
1.15	2.15	อาคาร 2 号门	✓				✓			✓		
2.15			✓				✓			✓		
3.15			✓				✓			✓		
4.15			✓				✓			✓		
1.15	2.15	อาคาร 3 号门	✓				✓			✓		
2.15			✓				✓			✓		
3.15			✓				✓			✓		
4.15			✓				✓			✓		



รายละเอียดการชำรุด 损坏详情

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

☐ ใช้งาน 使用
 ☐ หมดอายุ 到期
 ☐ อื่นๆ 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจสอบสภาพการตรวจป้ายทางหนีไฟ และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查逃生标识牌的情况，认真记录检查情况并签名。

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที - 如果出现问题，请立即采取纠正措施。如果无法修复，

မီးခုံအသေးစိတ်အခြေအနေ ဖြန့်ချိအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

စစ်ဆေးသည့်ရက်စွဲ: _____

2024.1.29

စစ်ဆေးခြင်းသတ်မှတ်ချက်

[illegible]

ပျက်စီးအခြေအနေ ပျက်စီးမှု

ပျက်စီးအကြောင်းအရင်းဟူသည်

○ သုံးစွဲအသုံးပြု ○ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်

○ 其他

မှတ်ချက်

[illegible]

首防箱

วันที่ตรวจสอบ 检查日期:

1.6
1.13
1.20
1.27
1.6
1.13
1.20
1.27



สาเหตุการชำรุด 损坏原因

○ ใช้งาน 使用 หมดอายุ 到期 ○ อื่น ๆ 其他

- ตรวจสอบสภาพการตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查火灾报警器的
- หากพบสิ่งผิดปกติเหตุนั้นการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ เหนือทุกความผิดปกติและลงเอกสาร
ให้ จป. ทันที - 如果出现问题，请立即采取纠正措施。 如果无法修复，请记录异常并立即将此文件发
送至安全员。


ER-47-A



รายละเอียดของตู้และสายน้ำฉีดดับเพลิง 消火栓箱和水带详情

วันที่ตรวจสอบ 检查日期:

รหัส : 编号	สถานที่ ติดตั้ง 车间	สถานที่ติดตั้ง 安装场所	เกณฑ์การตรวจสอบ 检查准则										ผู้ตรวจสอบ 检 察员
			พวงมาลัย 手轮开 关		วาล์ว/ปะเก็น 阀门/垫片 (การรั่วซึม) 泄漏		ตู้ดับเพลิง 消火栓 箱		การจ่ายน้ำ 喷水		สิ่งกีดขวาง 障碍 物		
			ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	มี 有	ไม่มี 没有	
	1# 炉	1# 炉	✓		✓		✓		✓			✓	
	2# 炉	2# 炉	✓		✓		✓		✓			✓	
			✓		✓		✓		✓			✓	
			✓		✓		✓		✓			✓	
	3# 炉	3# 炉	✓		✓		✓		✓			✓	
	4# 炉	4# 炉	✓		✓		✓		✓			✓	
			✓		✓		✓		✓			✓	
			✓		✓		✓		✓			✓	
	5# 炉	5# 炉	✓		✓		✓		✓			✓	
	6# 炉	6# 炉	✓		✓		✓		✓			✓	
			✓		✓		✓		✓			✓	
			✓		✓		✓		✓			✓	
	7# 炉	7# 炉	✓		✓		✓		✓			✓	
	8# 炉	8# 炉	✓		✓		✓		✓			✓	
			✓		✓		✓		✓			✓	

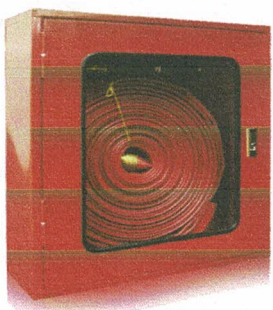

รายละเอียดการชำรุด 损坏详情

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

☐ ใช้งาน 使用 ☐ หมดอายุ 到期 ☐ อื่น ๆ 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจสอบสภาพการตรวจดูและสายน้ำฉีดดับเพลิง และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查消火栓箱和水带的状况，认真记录检查情况并签名。

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้นและส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที - 如果出现問題，请立即采取纠正措施。如果无法修复，请记录异常并立即将此文件发送至安全员。

รายละเอียดของไฟฉุกเฉิน 应急灯详情

วันที่ตรวจ

1.6
1.13
1.20
1.27
1.6
1.13
1.20
1.27



รายละเอียดการชำรุด 损坏详情

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

○ ใช้งาน 使用 หมดอายุ 到期 ○ อื่น ๆ 其他

หมายเหตุ 备注

检查情况并签名。


เอกสารนี้ให้ จป. ทันที - 如果出现问题，请立即采取纠正措施。如果无法修复，请记录异常并立即将此文件发送至安全员。

แบบฟอร์มการตรวจถังดับเพลิง 灭火器检查表

รายละเอียดของถังดับเพลิง 灭火器详情

วันที่ตรวจสอบ 检查

รหัส : 编号	สถานที่ติดตั้ง 车间	สถานที่ติดตั้ง 安装场所	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจสอบ 检查员
			สายฉีด 噴管		คันบังคับ 握把		ตัวถัง 罐体		น้ำหนัก 重量		สิ่งกีดขวาง 障碍物		
			ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	มี 有	ไม่มี 没有	
3	煉鋼	B区	✓		✓		✓		✓			✓	
4		中頻	✓		✓		✓		✓			✓	
5		KPT	✓		✓		✓		✓			✓	
6			✓		✓		✓		✓			✓	
7			✓		✓		✓		✓			✓	
8			✓		✓		✓		✓			✓	
9			✓		✓		✓		✓			✓	
10			✓		✓		✓		✓			✓	
11			✓		✓		✓		✓			✓	
12			✓		✓		✓		✓			✓	
13			✓		✓		✓		✓			✓	
14			✓		✓		✓		✓			✓	

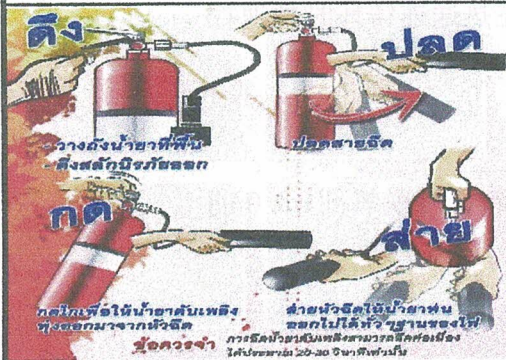

รายละเอียดการชำรุด 损坏情况

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

○ ใช้งาน 使用หมดอายุ 到期 ○ อื่น ๆ 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查灭火器的状况，认真记录检查情况并签名。
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้นและส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที - 如果出现问题，请立即采取纠正措施。如果无法修复，请记录异常并立即将此文件发送至安全员。



THAIXING STEEL CO., LTD. & YONGXING STEEL(THAILAND) CO., LTD.

แบบฟอร์มการตรวจรถโฟล์คลิฟท์ 叉车检查表

รายละเอียดของรถโฟล์คลิฟท์ 叉车点检 明细

วันที่ตรวจสอบ 检查日期:

รหัส : 编号	สถานที่ติดตั้ง 车间	เกณฑ์การตรวจสอบ 检查准则												ผู้ตรวจสอบ 检查员
		ความสะอาดภายนอก 外观整洁程度		รอยรั่วของน้ำหรือน้ำมัน 漏水或漏油痕迹		การทำงานของอุปกรณ์ไฟต่างๆ 各种照明设备的运行情况		คันโยกต่าง ๆ 各种操纵杆		การเดินหน้า - ถอยหลัง 前进-后退		ยางรถ 轮胎		
		ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	
1#	เหล็ก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8#		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

1.6
1.13
1.20
1.27
1.6
1.13
1.20
1.27

รายละเอียดการชำรุด 损坏情况

เหตุการชำรุด 损坏原因

ใช้ หมด
งาน ○ อายุ ○
อื่น ๆ
其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจรถโฟล์คลิฟท์ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง 每月检查叉车的状况，认真记录检查情况并签名。

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้นและ

ส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที

如果出现问题，请立即采取纠正措施。如果无法修复，请记录异常并立即将此文件发送至安全员。

ER-51-A



แบบฟอร์มการตรวจป้ายทางหนีไฟ 逃生标识牌检查表

รายละเอียดของป้ายทางหนีไฟ 逃生标识牌详情

วันที่ตรวจสอบ 检查日期: 2024

รหัส : 编号	สถานที่ติดตั้ง 车间	สถานที่ติดตั้ง 安装场所	เกณฑ์การตรวจสอบ 检查准则								อื่นๆ 其他	ผู้ตรวจสอบ 检查员
			ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ 逃生标识牌		ความสว่างของป้ายทางหนีไฟ 逃生标识牌亮度		ตำแหน่งที่ตั้งยึดแน่น 位置固定		สิ่งกีดขวาง 障碍物			
			ปกติ 正常	ชำรุด 损坏	เหมาะสม 合适	ไม่เหมาะสม 不合适	ปกติ 正常	ไม่ปกติ 异常	มี 有	ไม่มี 没有		
1周	磨铁 二场	1# 5# 8# 17	✓		✓		✓			✓		
2周			✓		✓		✓			✓		
3周			✓		✓		✓			✓		
4周			✓		✓		✓			✓		
1周	磨铁 二场	1# 17	✓		✓		✓			✓		
2周			✓		✓		✓			✓		
3周			✓		✓		✓			✓		
4周			✓		✓		✓			✓		



รายละเอียดการชำรุด 损坏详情

สาเหตุการชำรุด 损坏原因

☐ ใช้งาน 使用 ☐ หมดอายุ 到期 ☐ อื่นๆ 其他

หมายเหตุ 备注

- ตรวจสอบสภาพการตรวจป้ายทางหนีไฟ และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง每月检查逃生标识牌的状况, 认真记录检查情况并签名。