ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

สำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับล่าสุด

(ระหว่างเดือนกรกฎาคมเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)

IRPC CLEAN POWER

ที่ IRPC-CP.030 / 2024

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
IRPC Clean Power Co., Ltd.

25 มกราคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 (เดือนเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 (เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566) จำนวน 3 เล่ม

2.) CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนน สุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ ๐๑-๑(๒)/๕๘-๑๙๖ และ กกพ ๐๑-๑(๒)/๖๐-๒๒๘ โดยได้กำหนดให้โครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 (เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ชนปียางกูร)
ผู้จัดการใหญ่

ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ.....
ลงวันที่ 29/1/67

เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
299 Moo 5 Sukhumvit Rd., Choengnern, Muang, Rayong 21000 THAILAND

IRPC CLEAN POWER

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
IRPC Clean Power Co., Ltd.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 2022
วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา 13.52

ที่ IRPC-CP.026 / 2024

25 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส.1010.7/6649 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือนเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ชนปียางกูร)
ผู้จัดการใหญ่

เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
299 Moo 5 Sukhumvit Rd., Choengnern, Muang, Rayong 21000 THAILAND

IRPC CLEAN POWER

ที่ IRPC-CP.031 / 2024

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
IRPC Clean Power Co., Ltd.

25 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส.1010.7/6649 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข 3-88(2)-91/57 รย ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ชนปียางกูร)
ผู้จัดการใหญ่

เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
299 Moo 5 Sukhumvit Rd., Choengnern, Muang, Rayong 21000 THAILAND

29/1/67

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
IRPC Clean Power Co., Ltd.

ที่ IRPC-CP.027 / 2024

25 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส.1010.7/6649 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือนเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร)
ผู้จัดการใหญ่

เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
299 Moo 5 Sukhumvit Rd., Choengnern, Muang, Rayong 21000 THAILAND

IRPC CLEAN POWER

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
IRPC Clean Power Co., Ltd.

ที่ IRPC-CP.029 / 2024

25 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส.1010.7/6649 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร)
ผู้จัดการใหญ่

เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
299 Moo 5 Sukhumvit Rd., Choengnern, Muang, Rayong 21000 THAILAND

๒๗ ม.ค.๖๗

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
IRPC Clean Power Co., Ltd.

ที่ IRPC-CP.028 / 2024

25 มกราคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน นายกเทศบาลตำบลเชิงเนิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส.1010.7/6649 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร)
ผู้จัดการใหญ่

29/1/67

เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
299 Moo 5 Sukhumvit Rd., Choengnern, Muang, Rayong 21000 THAILAND

ภาคผนวก ข-2

สำเนาหนังสือบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโครงการ

IRPC-CP รับที่ RY 002/2566 วันที่ 4 / 1 / 66



ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑๙๗๘๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๖๘๘ ลงรับวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการเพิ่มเติมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๙๑๐๙๐๐๐๙๑๒๕๕๗๗ (ข๓-๘๘(๒)-๙๑/๕๗ รย) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๑ ๑๓๓๓ ต่อ ๔๘๑๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการเพิ่มเติมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม	นายอิศเรศ ยิ้มตระกูล

ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	[redacted]	[redacted]		✓	
๒			✓		
๓				✓	
๔			✓		
๕			✓		

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	[redacted]	✓		
๒		✓		
๓			✓	
๔			✓	
๕			✓	
๖		✓		
๗		✓		
๘		✓		

ลำดับ ๙...

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๙	[redacted]		✓	
๑๐			✓	
๑๑			✓	
๑๒			✓	
๑๓			✓	
๑๔			✓	
๑๕		✓		
๑๖		✓		
๑๗		✓		
๑๘		✓		
๑๙		✓		

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๗/๖๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ บัวบาน)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ภาคผนวก ข-3

เอกสารการแจ้งหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Shutdown/Turnaround)

ประจำปี พ.ศ. 2567

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
IRPC Clean Power Co., Ltd.

ที่IRPC-CP.078/2024

11 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งแผนการทดสอบวาล์วนิรภัย (Safety Valve Pop Test) และแผนการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของหน่วยผลิต 21 เพื่อดำเนินการตรวจสอบหม้อน้ำตามกฎหมาย ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ตามที่บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เลขที่ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข 3-88(2)-91/57 รย (91090009125577) ได้ประกอบกิจการผลิตไอน้ำ และไฟฟ้าภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด มีแผนการทดสอบวาล์วนิรภัย (Safety Valve Pop Test) ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 ช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น. และแผนการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของหน่วยผลิต 21 เพื่อดำเนินการตรวจสอบหม้อน้ำตามกฎหมาย ช่วงวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านเสียงเล็กน้อย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเฝ้าระวัง และควบคุมให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบแผนการทดสอบวาล์วนิรภัย (Safety Valve Pop Test) และแผนการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของหน่วยผลิต 21 ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร)
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ประสานงาน
นายอิศเรศ ยิ้มตระกูล ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพและความยั่งยืน
โทร 089-8118035,
E-mail: issares.y@irpc.co.th

แผนงานหยุดซ่อมบำรุง CTG และ HRSG unit 21 by law วันที่ 24 - 28 มีนาคม พ.ศ.2567

รายการที่	รายละเอียดกิจกรรมงานซ่อมบำรุง	วันที่	เวลา
1	EGAT และ MM team ทำ Safety valve pop test ของ unit 21	23/3/2024	08:00 - 13:00
	- HP Superheat **จะทำการ pop ด้วยการอัพ pressure จริง**		
	- HP Drum จะทำการ pop โดยใช้ Hydraulic		
	- LP Superheat จะทำการ pop โดยใช้ Hydraulic		
	-LP Drum จะทำการ pop โดยใช้ Hydraulic		
2	Command stop CTG#21 for Yearly Inspection by law	24/3/2024	00:00 - 00:15
3	EGAT และ MI team ทำ Calibration all transmitter for boiler protection ของ unit 21	24-28/3/2024	08:00 - 22:00
4	EGAT และ MM team ทำ External boiler Inspection ของ unit 21	24-28/3/2024	08:00 - 22:00
5	MI team ทำ Field Instrument calibration และ Loop test ของ unit 21	24-28/3/2024	08:00 - 22:00
6	เสร็จกิจกรรมงานซ่อม คืนระบบในทาง Operation และทำการ Start-up plant ของ unit 21	28/3/2024	17:00

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
IRPC Clean Power Co., Ltd.

ที่IRPC-CP.086/2024

1 เมษายน 2567

เรื่อง แผนการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของหน่วยผลิต 22 เพื่อดำเนินการตรวจสอบหม้อน้ำตามกฎหมาย ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ตามที่บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เลขที่ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข 3-88(2)-91/57 รย (91090009125577) ได้ประกอบกิจการผลิตไอน้ำ และไฟฟ้าภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด แผนการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของหน่วยผลิต 22 เพื่อดำเนินการตรวจสอบหม้อน้ำตามกฎหมาย ช่วงวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านเสียงเล็กน้อย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเฝ้าระวัง และควบคุมให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบแผนการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของหน่วยผลิต 22 ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร)
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ประสานงาน
นายอิศเรศ ยิ้มตระกูล ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพและความยั่งยืน
โทร 089-8118035,
E-mail: issares.y@irpc.co.th

แผนงานหยุดซ่อมบำรุง CTG และ HRSG unit 22 ตามกฎหมาย วันที่ 1 - 5 เมษายน พ.ศ.2567

รายการที่	รายละเอียดกิจกรรมงานซ่อมบำรุง	วันที่	เวลา
1	EGAT และ MM team ทำ Safety valve pop test ของ unit 22	31-03-24	08:00 - 13:00
	- HP Superheat จะทำการ pop ด้วยการอัพ pressure จริง		
	- HP Drum จะทำการ pop โดยใช้ Hydraulic		
	- LP Superheat จะทำการ pop โดยใช้ Hydraulic		
	-LP Drum จะทำการ pop โดยใช้ Hydraulic		
2	Command stop CTG#22 for Yearly Inspection by law	01-04-24	00:00 - 00:15
3	EGAT และ MI team ทำ Calibration all transmitter for boiler protection ของ unit 22	1-5/4/2024	08:00 - 22:00
4	EGAT และ MM team ทำ External boiler Inspection ของ unit 22	1-5/4/2024	08:00 - 22:00
5	MI team ทำ Field Instrument calibration และ Loop test ของ unit 22	1-5/4/2024	08:00 - 22:00
6	เสร็จกิจกรรมงานซ่อม คืนระบบในทาง Operation และทำการ Start-up plant ของ unit 22	05-04-24	17:00

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
IRPC Clean Power Co., Ltd.

ที่IRPC-CP.092/2024

5 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งแผนการทดสอบวาล์วนิรภัย (Safety Valve Pop Test) และแผนการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของหน่วยผลิต 31 เพื่อดำเนินการตรวจสอบหม้อน้ำตามกฎหมาย ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ตามที่บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เลขที่ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข 3-88(2)-91/57 รย (91090009125577) ได้ประกอบกิจการผลิตไอน้ำ และไฟฟ้าภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด มีแผนการทดสอบวาล์วนิรภัย (Safety Valve Pop Test) ในวันที่ 20 เมษายน 2567 ช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น. และแผนการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของหน่วยผลิต 31 เพื่อดำเนินการตรวจสอบหม้อน้ำตามกฎหมาย ช่วงวันที่ 20 - 25 เมษายน 2567 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านเสียงเล็กน้อย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเฝ้าระวัง และควบคุมให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบแผนการทดสอบวาล์วนิรภัย (Safety Valve Pop Test) และแผนการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของหน่วยผลิต 31 ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ชนปียางกูร)
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ประสานงาน
นายอิศเรศ ยิ้มตระกูล ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพและความยั่งยืน
โทร 089-8118035,
E-mail: issares.y@irpc.co.th

แผนงานหยุดซ่อมบำรุง CTG และ HRSG unit 31 ตามกฎหมาย วันที่ 20 - 25 เมษายน พ.ศ.2567

รายการที่	รายละเอียดกิจกรรมงานซ่อมบำรุง	วันที่	เวลา
1	EGAT และ MM team ทำ Safety valve pop test ของ unit 31	19/4/2024	08:00 - 13:00
	- HP Superheat จะทำการ pop ด้วยการอัพ pressure จริง		
	- HP Drum จะทำการ pop โดยใช้ Hydraulic		
	- LP Superheat จะทำการ pop โดยใช้ Hydraulic		
	-LP Drum จะทำการ pop โดยใช้ Hydraulic		
2	Command stop CTG#31 for Yearly Inspection by law	20/4/2024	00:00 - 00:15
3	EGAT และ MI team ทำ Calibration all transmitter for boiler protection ของ unit 31	20-25/4/2024	08:00 - 22:00
4	EGAT และ MM team ทำ External boiler Inspection ของ unit 31	20-25/4/2024	08:00 - 22:00
5	MI team ทำ Field Instrument calibration และ Loop test ของ unit 31	20-25/4/2024	08:00 - 22:00
6	เสร็จกิจกรรมงานซ่อม คืนระบบในทาง Operation และทำการ Start-up plant ของ unit 31	25/4/2024	17:00

ภาคผนวก ข-4

เอกสารการบันทึกกิจกรรมโดยรอบพื้นที่การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

บริษัท : **IRPC Clean Power Company Limited** **Agr. No.** : 11377-41 **Quote ID.:** Q2353454

ที่อยู่ : 299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tambol Cheng-Nern, Amphur Muang, Rayong Thailand 21000

ชื่อผู้ติดต่อ : **Wannaporn Chaichalermpong** **โทร.** : 0-3861-1333 , 09-7009-1551

Project Name : EIA Monitoring **Project Location :**

Pressure (mmHg) : 758

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : NUP

☑ **Blank : Lot** 2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
1	วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (A1) (GPS 47P 0751339, 1401532)	5/4/24	33	1 : F-PTFE 47 mm F11 912	PM2.5 (R)	BMK FS 0976 Flow (L/min) : 16.7 07B	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	- -	สภาพภูมิอากาศ : ☑ ท้องฟ้าโปร่ง ☐ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☐ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☑ โรงเรียน ☐ วัด ☑ บ้านพักอาศัย ☐ _____ กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การศึกษาของเด็ก, กิจกรรมการจราจร
				1 : F-QF 8x10 in F14 9989	PM10 (R)	RYG FS 0617 -19R-	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	38 40	
				1 : F-GFF 8x10 in F6 3563	TSP (R)	RYG FS 0665 -19R-	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	50 50	

ลูกค้าเซ็นต์รับทราบ	การส่งมอบตัวอย่างให้แผนก Log in			Log in โดย
ตามรายละเอียดทั้งหมด 14 หน้า	ผู้ส่งมอบตัวอย่าง	ผู้รับตัวอย่าง	สภาพตัวอย่างระหว่างส่งมอบ	
ลงชื่อ : ลูกค้าเซ็นแล้ว	ลงชื่อ : NUP	ลงชื่อ : SIH	☐ ปกติ	ลงชื่อ : SIH
วันที่ : _____	วันที่ : 13/4/24	วันที่ : 18 APR 2024	☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____	วันที่ : 18 APR 2024
เวลา : _____	เวลา : 17.00	เวลา : 17		เวลา : 17

Remarks : 1. ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง (ตรวจวัดตลอดช่วงก่อสร้าง)

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
2	วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (A1) (GPS 47P 0751339, 1401532)	24/4/24	32	1 : F-PTFE 47 mm F11 925	PM2.5 (R)	BKK FS 0976 Flow (L/min) : 16.7	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	- -	สภาพภูมิอากาศ : ☑ ท้องฟ้าโปร่ง ☐ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☑ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☑ โรงเรียน ☐ วัด ☑ บ้านพักอาศัย ☐ _____ กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การจราจรหนาแน่น, สถานที่ราชการ
				1 : F-QF 8x10 in F14 9890	PM10 (R)	RKK FS 0607	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	40 40	
				1 : F-GFF 8x10 in F6 3564	TSP (R)	RKK FS 0663	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	52 52	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
3	วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (A1) (GPS 47P 0751339, 1401532)	7/1/24	33	1 : F-PTFE 47 mm F11 826	PM2.5 (R)	BAK FS 0976 Flow (L/min) : 16.7	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	- -	สภาพภูมิอากาศ : ☐ ท้องฟ้าโปร่ง ☑ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☐ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☑ โรงเรียน ☐ วัด ☑ บ้านพักอาศัย ☐ _____ กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การจราจรหนาแน่น, กิจกรรมการในโรงเรียน.
				1 : F-QF 8x10 in F14 9891	PM10 (R)	RAG FS 0667	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	40 40	
				1 : F-GFF 8x10 in F6 3564	TSP (R)	RAG FS 0665	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	50 51	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
4	วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (A1) (GPS 47P 0751339, 1401532)	4/4/24	33	1 : F-PTFE 47 mm F11 4247	PM2.5 (R)	DMK FS 09976 Flow (L/min) : 16.7	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	- -	สภาพภูมิอากาศ : ☒ ท้องฟ้าโปร่ง ☐ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☒ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☐ รถบรรทุก ☒ รถยนต์ ☒ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☒ โรงเรียน ☐ วัด ☒ บ้านพักอาศัย ☐ _____ กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การจราจรหนาแน่น , กิจกรรมการเรียนการสอน.
				1 : F-QF 8x10 in F14 9492	PM10 (R)	RKG FS 0667	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	40 40	
				1 : F-GFF 8x10 in F6 9565	TSP (R)	RKG FS 0666	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	51 51	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
5	วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (A1) (GPS 47P 0751339, 1401532)	9/4/24	33	1 : F-PTFE 47 mm F11 824	PM2.5 (R)	BMR FS 0976 Flow (L/min) : 16.7	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	- - -	สภาพภูมิอากาศ : ☑ ท้องฟ้าโปร่ง ☐ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☐ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☑ โรงเรียน ☐ วัด ☑ บ้านพักอาศัย ☐ _____ กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การคมนาคมของรถ, กิจกรรมทางการเกษตร
				1 : F-QF 8x10 in F14 9893	PM10 (R)	RMG FS 0667	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	40 40	
				1 : F-GFF 8x10 in F6 9566	TSP (R)	RMG FS 0665	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	50 50	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
6	วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (A1) (GPS 47P 0751339, 1401532)	10/4/24	32	1 : F-PTFE 47 mm F11 829	PM2.5 (R)	BKK FS 0976 Flow (L/min) : 16.67	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	~ ~	สภาพภูมิอากาศ : ☐ ท้องฟ้าโปร่ง ☑ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☐ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☑ โรงเรียน ☐ วัด ☑ บ้านพักอาศัย ☐ _____ กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การคมนาคมของรถ, กิจกรรมการเรียนการสอน.
				1 : F-QF 8x10 in F14 9494	PM10 (R)	RKG FS 0667	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	40 40	
				1 : F-GFF 8x10 in F6 3566	TSP (R)	RKG FS 0663	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	50 50	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
7	วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (A1) (GPS 47P 0751339, 1401532)	11/1/24	32	1 : F-PTFE 47 mm F11 830	PM2.5 (R)	DKK FS 0976 Flow (L/min): 16.7	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	— —	สภาพภูมิอากาศ : ☐ ท้องฟ้าโปร่ง ☑ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☐ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☑ โรงเรียน ☐ วัด ☑ บ้านพักอาศัย ☐ _____ กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การจราจรคับคั่ง, สถานประกอบการในบริเวณใกล้เคียง.
				1 : F-QF 8x10 in F14 9495	PM10 (R)	RKG FS 0667	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	40 40	
				1 : F-GFF 8x10 in F6 3567	TSP (R)	RKG FS 0663	Start 13.00 Stop 13.00 Time (min) 1440	52 52	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
8	บ้านกันหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง (A2) (GPS 47P 0754299, 1403591)	5/4/24	30	1 : F-PTFE 47 mm F11 842	PM2.5 (R)	RVG FS 0194 Flow (L/min) : 16.7 -01R-	Start 10.06 Stop 10.00 Time (min) 1440	- -	สภาพภูมิอากาศ : ☑ ท้องฟ้าโปร่ง ☐ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☑ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☐ โรงเรียน ☐ วัด ☑ บ้านพักอาศัย ☑ รพ.สต. บ้านกันหนอง กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การเกษตรของชาวบ้าน, กิจกรรมทางสังคมปกติ
				1 : F-QF 8x10 in F14 9496	PM10 (R)	RVG FS 0665 -17R-	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	42 42	
				1 : F-GFF 8x10 in F6 3570	TSP (R)	RVG FS 0396 -16R-	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	50 52	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
9	บ้านกันหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง (A2) (GPS 47P 0754299, 1403591)	6/4/24	32	1 : F-PTFE 47 mm **F11** 443	PM2.5 (R)	RG FS 0194 Flow (L/min) : 16.7	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	~ ~	สภาพภูมิอากาศ : ☑ ท้องฟ้าโปร่ง ☐ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☑ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☐ โรงเรียน ☐ วัด ☑ บ้านพักอาศัย ☑ วิทยุ ข้างเก้าหนอง กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การเกษตรของชาวบ้าน, กิจกรรมของชุมชน
				1 : F-QF 8x10 in **F14** 9997	PM10 (R)	RG FS 0665	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	40 40	
				1 : F-GFF 8x10 in **F6** 3571	TSP (R)	RG FS 0396	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	50 50	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
10	บ้านกันหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง (A2) (GPS 47P 0754299, 1403591)	7/4/24	33	1 : F-PTFE 47 mm F11 844	PM2.5 (R)	RG FS 0194 Flow (L/min) : 16.7	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	1 -	สภาพภูมิอากาศ : ☐ ท้องฟ้าโปร่ง ☑ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☑ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☐ โรงเรียน ☐ วัด ☐ บ้านพักอาศัย ☑ รพ.สต. บ้านกันหนอง กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การเกษตรของชาวบ้าน, กิจกรรมการท่องเที่ยว
				1 : F-QF 8x10 in F14 9898	PM10 (R)	RG FS 0665	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	38 40	
				1 : F-GFF 8x10 in F6 5572	TSP (R)	RG FS 0596	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	50 50	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
11	บ้านกันหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง (A2) (GPS 47P 0754299, 1403591)	8/1/24	33	1 : F-PTFE 47 mm F11 445	PM2.5 (R)	RG FS 0194 Flow (L/min) : 16.7	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	– –	สภาพภูมิอากาศ : ☑ ท้องฟ้าโปร่ง ☐ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☑ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☐ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☐ โรงเรียน ☐ วัด ☑ บ้านพักอาศัย ☑ วิท. สิงห์ บ้านกันหนอง กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การเกษตร ของชำ กิจกรรมในชุมชน
				1 : F-QF 8x10 in F14 9999	PM10 (R)	RG FS 0665	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	40 40	
				1 : F-GFF 8x10 in F6 3573	TSP (R)	RG FS 0396	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	48 48	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
12	บ้านกันหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง (A2) (GPS 47P 0754299, 1403591)	9/4/24	39	1 : F-PTFE 47 mm F11 846	PM2.5 (R)	RG FS 0194 Flow (L/min) : 16.7	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	← –	สภาพภูมิอากาศ : ☑ ท้องฟ้าโปร่ง ☐ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☑ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☐ โรงเรียน ☐ วัด ☑ บ้านพักอาศัย ☑ รพ.สต.บ้านกันหนอง กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การเกษตรของชาว, กิจกรรมในชุมชน
				1 : F-QF 8x10 in F14 9900	PM10 (R)	RG FS 0665	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	40 40	
				1 : F-GFF 8x10 in F6 3574	TSP (R)	RG FS 0396	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	48 48	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1

Control No. : 19/048-2024 1st

· Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
13	บ้านกันหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง (A2) (GPS 47P 0754299, 1403591)	10/4/24	32	1 : F-PTFE 47 mm **F11** 4497	PM2.5 (R)	RIG FS 0194 Flow (L/min) : 16.7	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	- -	สภาพภูมิอากาศ : ☐ ท้องฟ้าโปร่ง ☑ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☑ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☐ โรงเรียน ☐ วัด ☐ บ้านพักอาศัย ☑ รพ.สต.บ้านกันหนอง กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การทำสวนของชาวบ้าน, มีการจราจรเป็นบางเวลา
				1 : F-QF 8x10 in **F14** 9901	PM10 (R)	RIG FS 0665	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	40 40	
				1 : F-GFF 8x10 in **F6** 3575	TSP (R)	RIG FS 0396	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	49 50	

CHAIN OF CUSTODY AIR (AA)

MS1


Control No. : 19/048-2024 1st

Lot No :2413976

ID	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บ	Ambient Temp. (°C)	ภาชนะ	รายการวิเคราะห์	Equipment ID.	Sampling Time	Indicator reading (cfm)	Sampling Condition
14	บ้านกันหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง (A2) (GPS 47P 0754299, 1403591)	11/1/24	32	1 : F-PTFE 47 mm **F11**	PM2.5 (R)	RYG FS 0194 Flow (L/min) : 16.7	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	- -	สภาพภูมิอากาศ : ☐ ท้องฟ้าโปร่ง ☑ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกน้อย - ปานกลาง ☐ ฝนตกหนัก ลม : ☐ สงบ ☑ ปานกลาง ☐ แรง ประเภทรถแล่นผ่าน : ☑ รถบรรทุก ☑ รถยนต์ ☑ รถมอเตอร์ไซค์ ☐ _____ สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียง : ☐ โรงเรียน ☐ วัด ☑ บ้านพักอาศัย ☑ โรง, ถัง, ป่าแต้ (แนบ) กิจกรรมบริเวณใกล้เคียง : การเกษตรแบบยั่ง, กิจกรรมอุตสาหกรรม
				1 : F-QF 8x10 in **F14**	PM10 (R)	RYG FS 0665	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	40 40	
				1 : F-GFF 8x10 in **F6**	TSP (R)	RYG FS 0396	Start 10.00 Stop 10.00 Time (min) 1440	49 50	

ภาคผนวก ข-5

แผนผังการกำหนดการก่อสร้างอาคารในโครงการ
ให้มีระยะถอยร่นห่างจากลำรางสาธารณประโยชน์

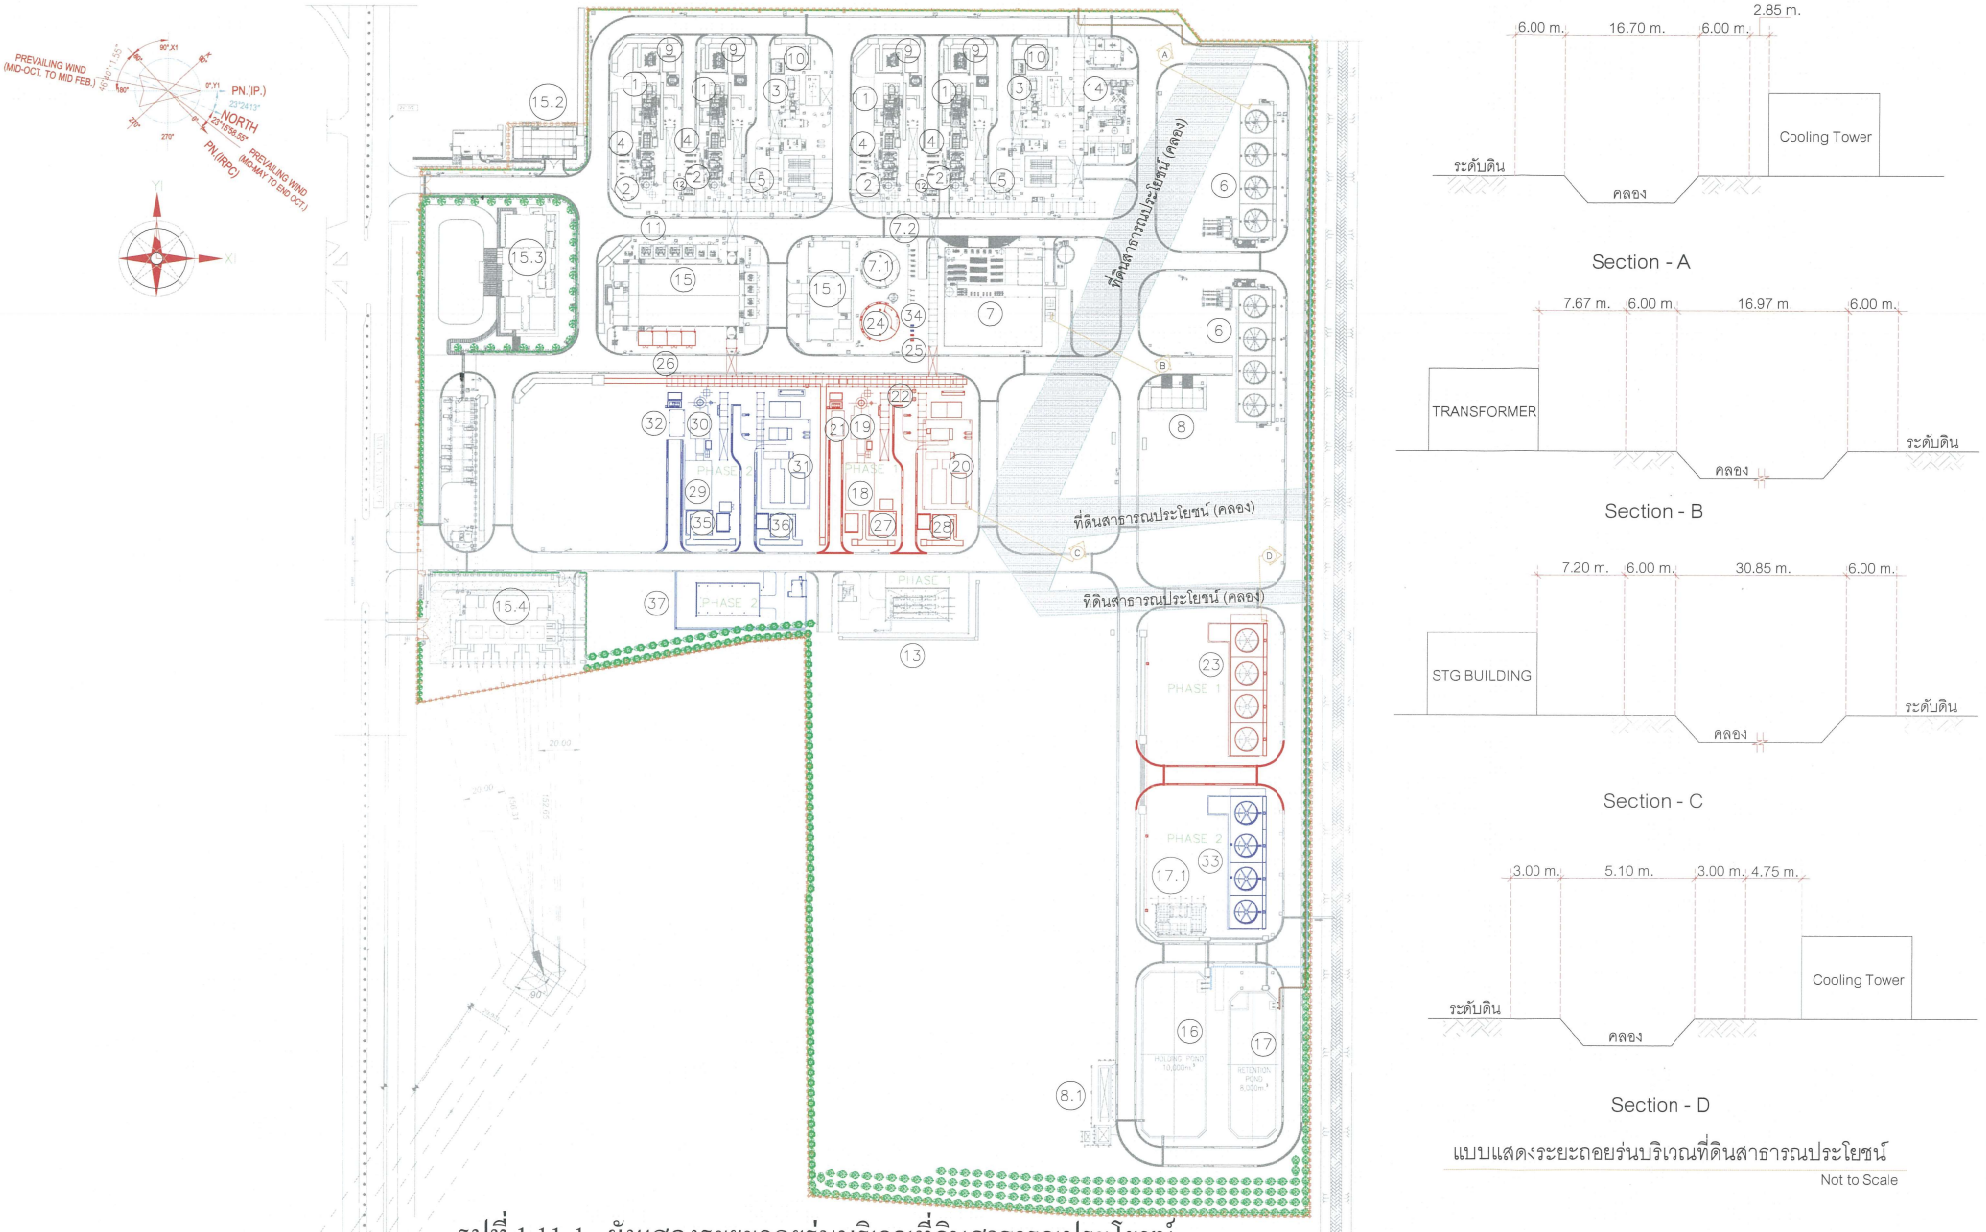

รูปที่ 1.11-1 ผังแสดงระยะถอยร่นบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์

Rev.	Date	Designed	Checked	Approved	Description

IRPC CLEAN POWER

Approved		
Checked		
Designed		
Drawn		

Description: LAY-OUT CHP III – PLANT

Project.	CHP III Project		
Scale	1 : 2500	Sheet	Rev.
Dwg. no.			RV.6
File Name			

ภาคผนวก ข-6

เอกสารการขออนุญาตวางระบบท่อลำเลียง
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุนการผลิต

กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

แบบรับคำขอ
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน

เลขที่รับ 24086 วันที่ 21 ธ.ค. 2565

ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ได้ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
ของ บมจ. / (บจ.) / หจก. ไอยาร์พีซี คลีน พาวเวอร์
เรื่อง ขอต่ออายุใบอนุญาตระบบผลิตก๊าซธรรมชาติทางท่อ (ธย2130003)

- ☐ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน โทร. 0 2794 4601
- ☑ กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โทร. 0 2794 4901
- ☐ กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว โทร. 0 2794 4801
- ☐ กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน โทร. 0 2794 4710
- ☐ กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง โทร. 0 2794 4223 (น้ำมันเชื้อเพลิง)
  โทร. 0 2794 4214 (หล่อลื่น)
- ☐ กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง โทร. 0 2794 4119

จึงเห็นควรรับเรื่องตามคำขอไว้ อนึ่ง การตรวจสอบคำขอเป็นการตรวจพิจารณาเอกสารเบื้องต้นเท่านั้น การติดตามเรื่อง การนัดตรวจสอบ การส่งผลตรวจสอบ และการรับเรื่องคืน ผู้ประกอบการฯ สามารถอ้างอิงเลขที่รับและวันเดือนปีตามใบรับเรื่องฉบับนี้ และสอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลตามที่ผู้ประกอบการได้ยื่นขออนุญาตไว้

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กรมธุรกิจพลังงาน

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

๑) ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง

๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ ..... (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง)

กรมธุรกิจพลังงาน
งานบริการประชาชน
เลขที่รับ 24086
วันที่ 21 ส.ค. 2565

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอำนาจ

๑. ผู้รับใบอนุญาต

เสนอ
☐ กบส. ☐ กธน.
☐ สพพ. ☒ กธช.
☐ กคน. ☐ กรก.
ลงชื่อ.....

๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☑ นิติบุคคล

๑.๒ ชื่อตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด โดย นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร

๑.๓ เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

0	2	1	5	5	5	6	0	0	4	4	2	9

๑.๔ ที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาต

เลขที่ ๒๙๙ ห้อง ..... ชั้น ..... อาคาร .....หมู่ที่ ๕

ซอย ..... ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง เชิงเนิน

อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๐๐๐

โทรศัพท์ ..... ต่อ ..... โทรสาร ..... ต่อ ..... มือถือ.....

e-mail ..... website .....

๒. ใบอนุญาต เลขที่ รย๒๓๑๐๐๐๓ หมดอายุวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

๓. ผู้ได้รับมอบอำนาจ

☑ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คำนำหน้า ธณพล ยุวเดช

เลขที่ 87/2 ห้อง ..... ชั้น ..... อาคาร .....หมู่ที่ 7

ซอย ..... ถนน .....ตำบล/แขวง ท่าจีน

อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

โทรศัพท์ 02-765-6865 ต่อ - โทรสาร ..... ต่อ ..... มือถือ 086-970-1888

e-mail .....

๕. ผู้ติดต่อประสานงาน

☑ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คำนำหน้า ธณพล ยุวเดช

โทรศัพท์ 02-765-6865 ต่อ - โทรสาร ..... ต่อ ..... มือถือ 086-970-1888

e-mail thanaphon.y@irpc.co.th

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

๖. รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

☑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

☑ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้ได้รับมอบอำนาจ

☑ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ

☑ สำเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)

☑ รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี จำนวน ๑ ชุด ชุดละ.....แผ่น

☐ อื่นๆ (ถ้ามี) .....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบคำขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด IRPC Clean Power Co., Ltd.


ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต


นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร)

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ภาคผนวก ข-7

แผนผังแสดงแนวรั้วสังกะสีรอบพื้นที่ก่อสร้าง



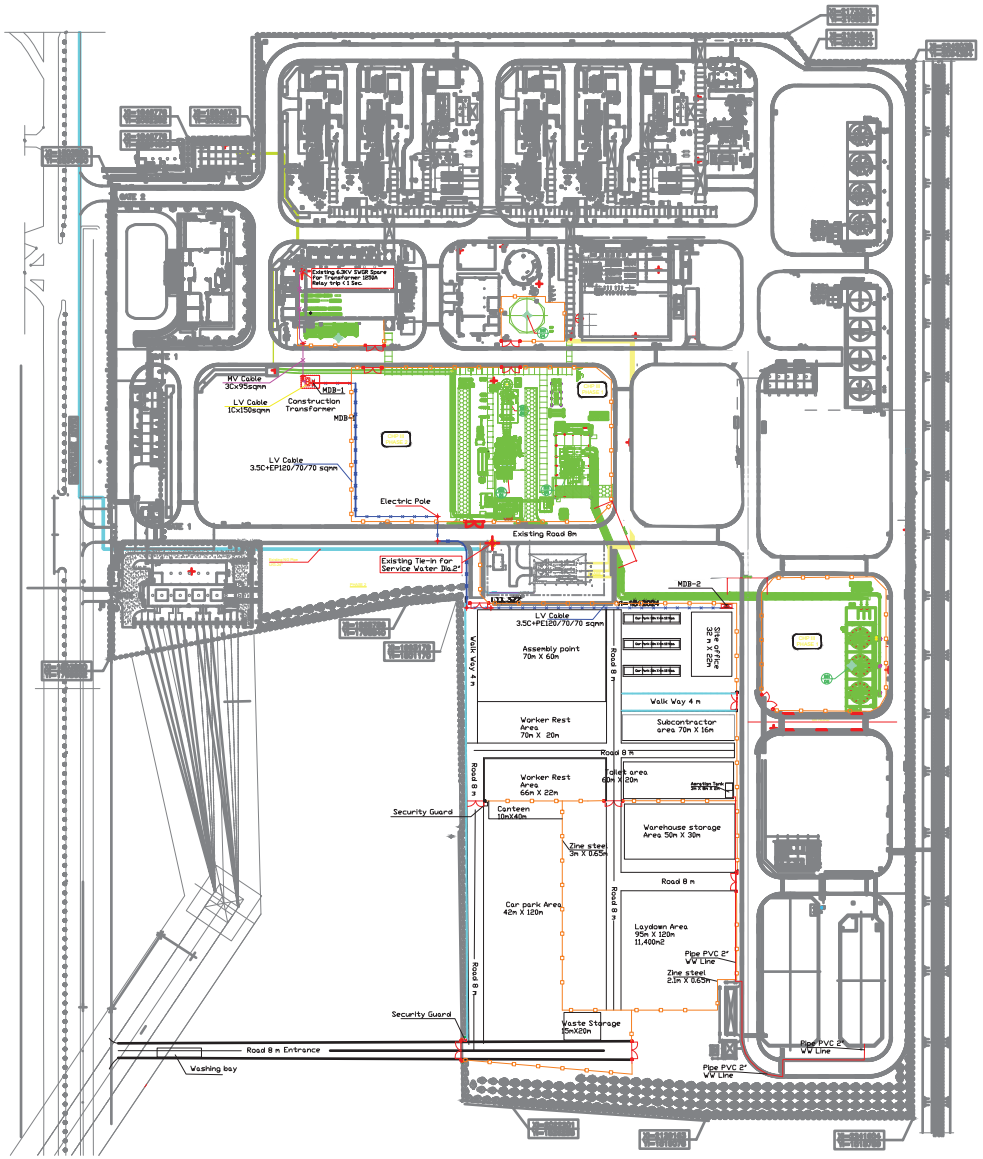

LEGEND :

- = TEMPORARY FENCE
- = GATE
- = WALK WAY
- = LV Cable 600/1000V 3.5+PE120/70/70 sqmm
- = LV Cable 600/1000V 1C x 150 sqmm 2run/Phase
- = MV Cable 6/10KV 3C x 95 sqmm
- = Construction Transformer
- = Electric Pole

REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	STATUS

OWNER : IRPC CLEAN POWER COMPANY LIMITED


OWNER'S ENGINEER : BLACK & VEATCH (THAILAND) LTD.


EPC CONSORTIUM : Jurong Engineering Limited / Thai Jurong Engineering Limited

SCALE: AS SHOWN | PROJECTION | PROJECT : CHP III 70MW COGENERATION COMBINED CYCLE POWER PLANT

TITLE: TEMPORARY OFFICE & LAYDOWN AND FACILITY LAYOUT

PROJECT DRAWING NO:	JOB NO:	REV	SHT
CHP3-DE-TJ-A0001	P-700ED-34	D	1/5

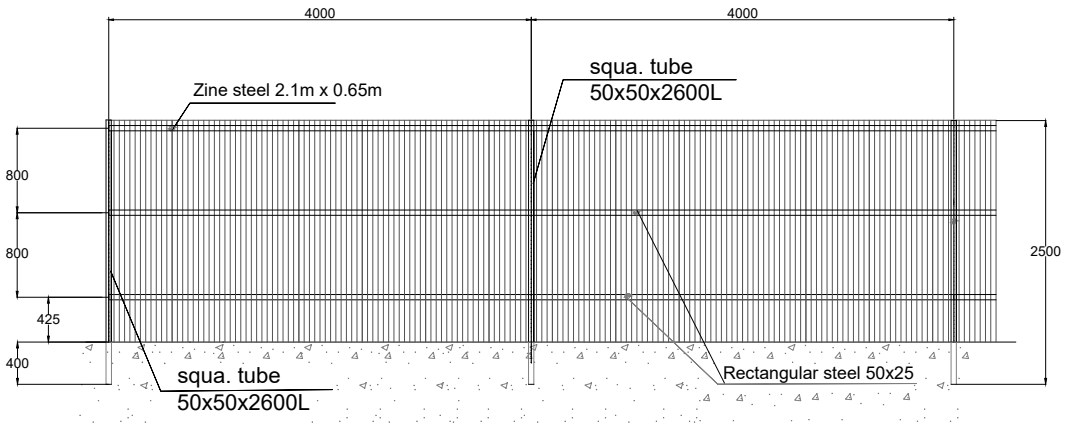

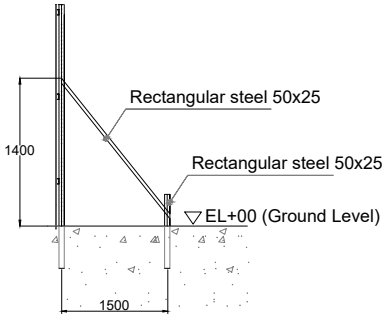

Detail Temporary Fencing

REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	STATUS

OWNER : IRPC CLEAN POWER COMPANY LIMITED

OWNER'S ENGINEER : BLACK & VEATCH (THAILAND) LTD.

EPC CONSORTIUM : Jurong Engineering Limited / Thai Jurong Engineering Limited

SCALE	PROJECTION	PROJECT :
AS SHOWN		CHP III 70MW COGENERATION COMBINED CYCLE POWER PLANT


TITLE: TEMPORARY OFFICE & LAYDOWN AND FACILITY LAYOUT


PROJECT DRAWING NO:	JOB NO:	REV	SHT
CHP3-DE-TJ-A0001	P-700ED-34	D	2/5

ภาคผนวก ข-8

แผนผังแสดงตำแหน่งและจำนวนห้องน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง

CHP III 70MW COGENERATION COMBINED POWER PLANT
Site Toilet Detail

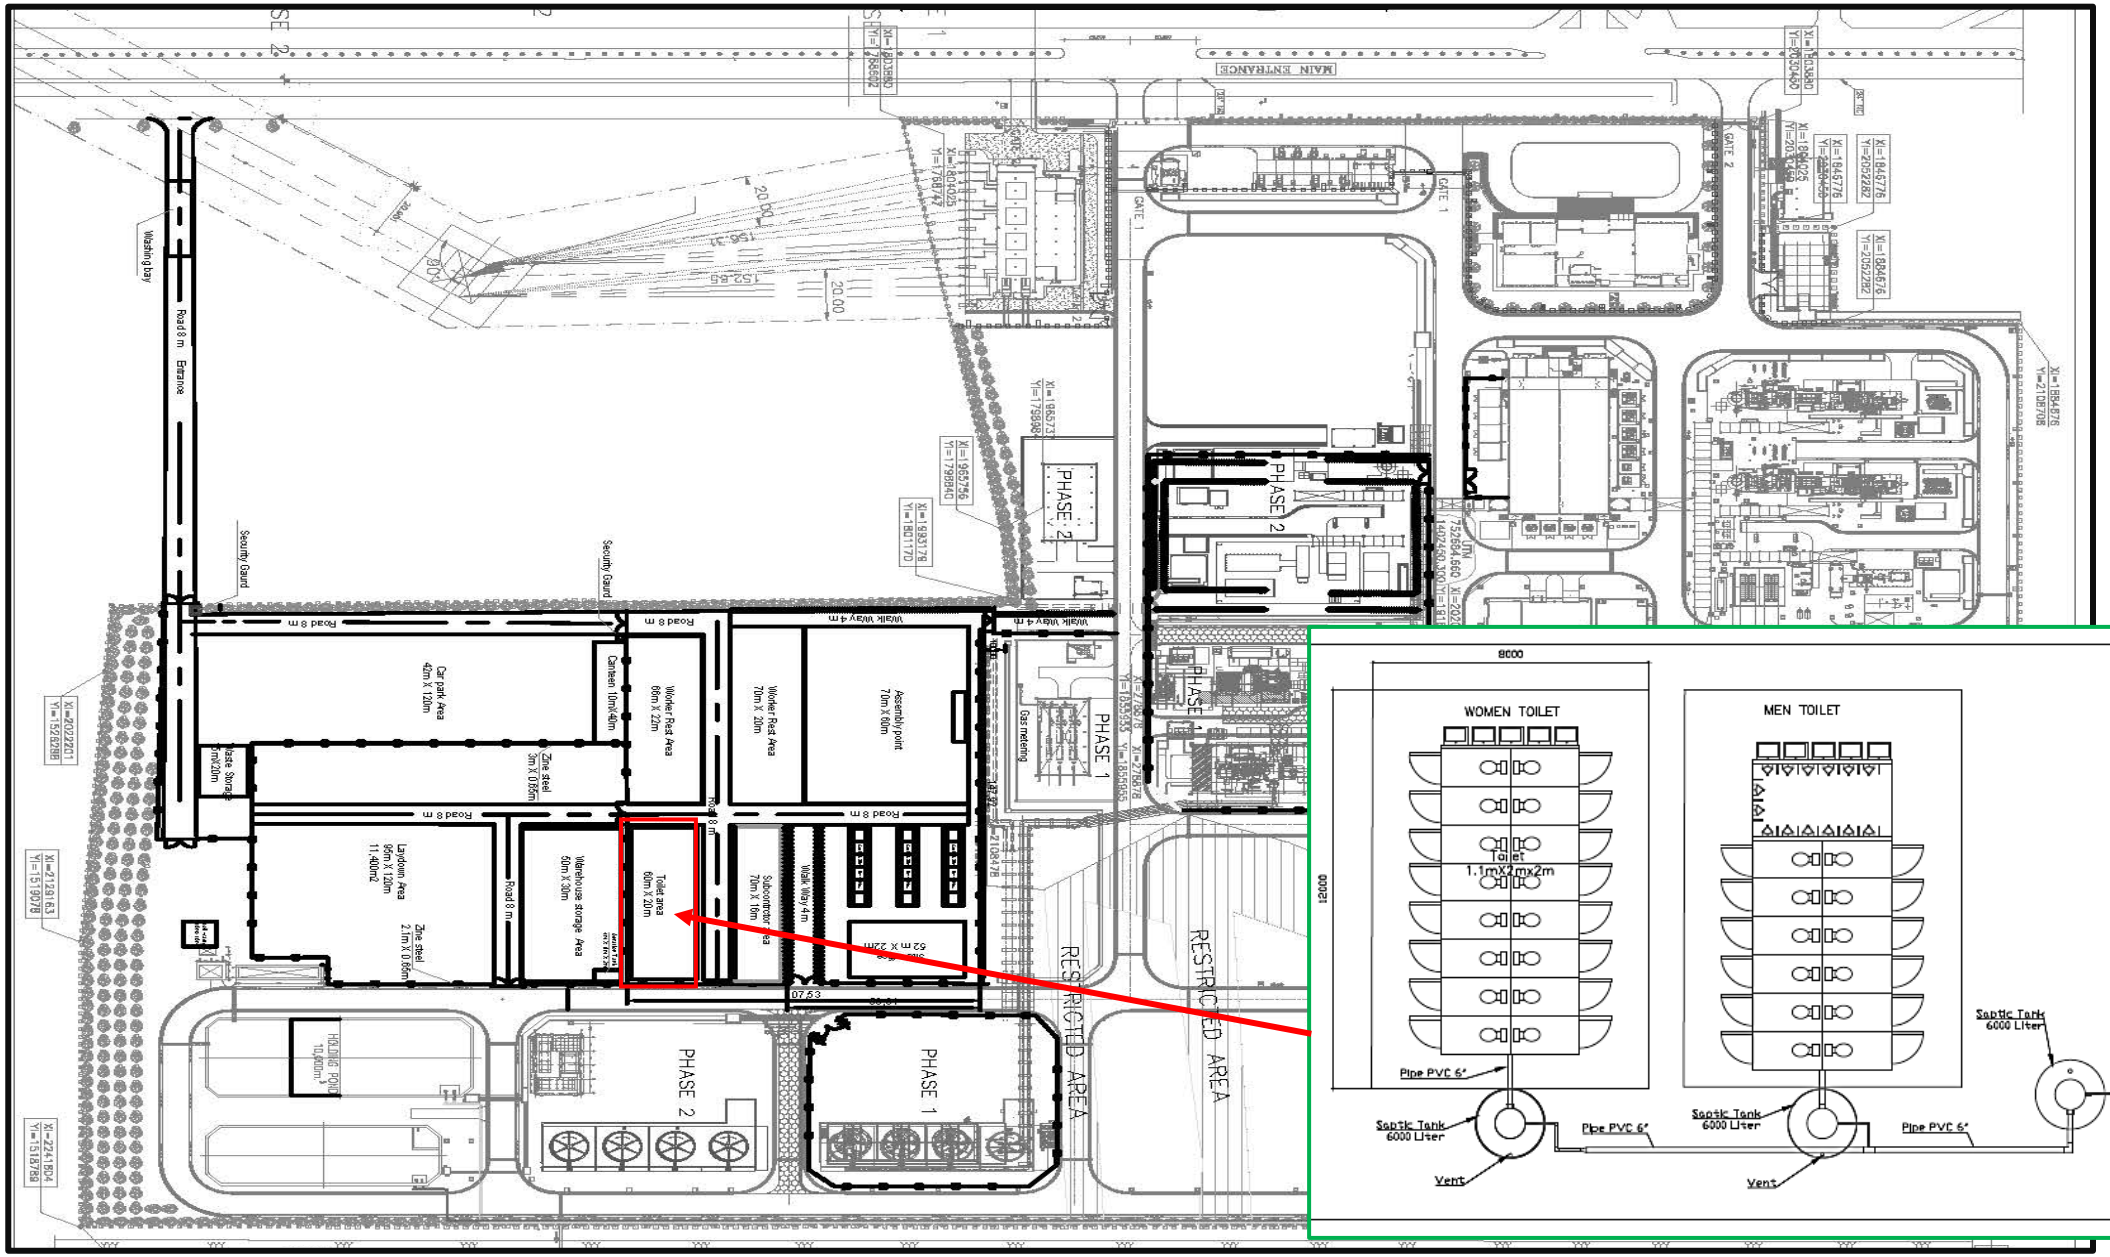

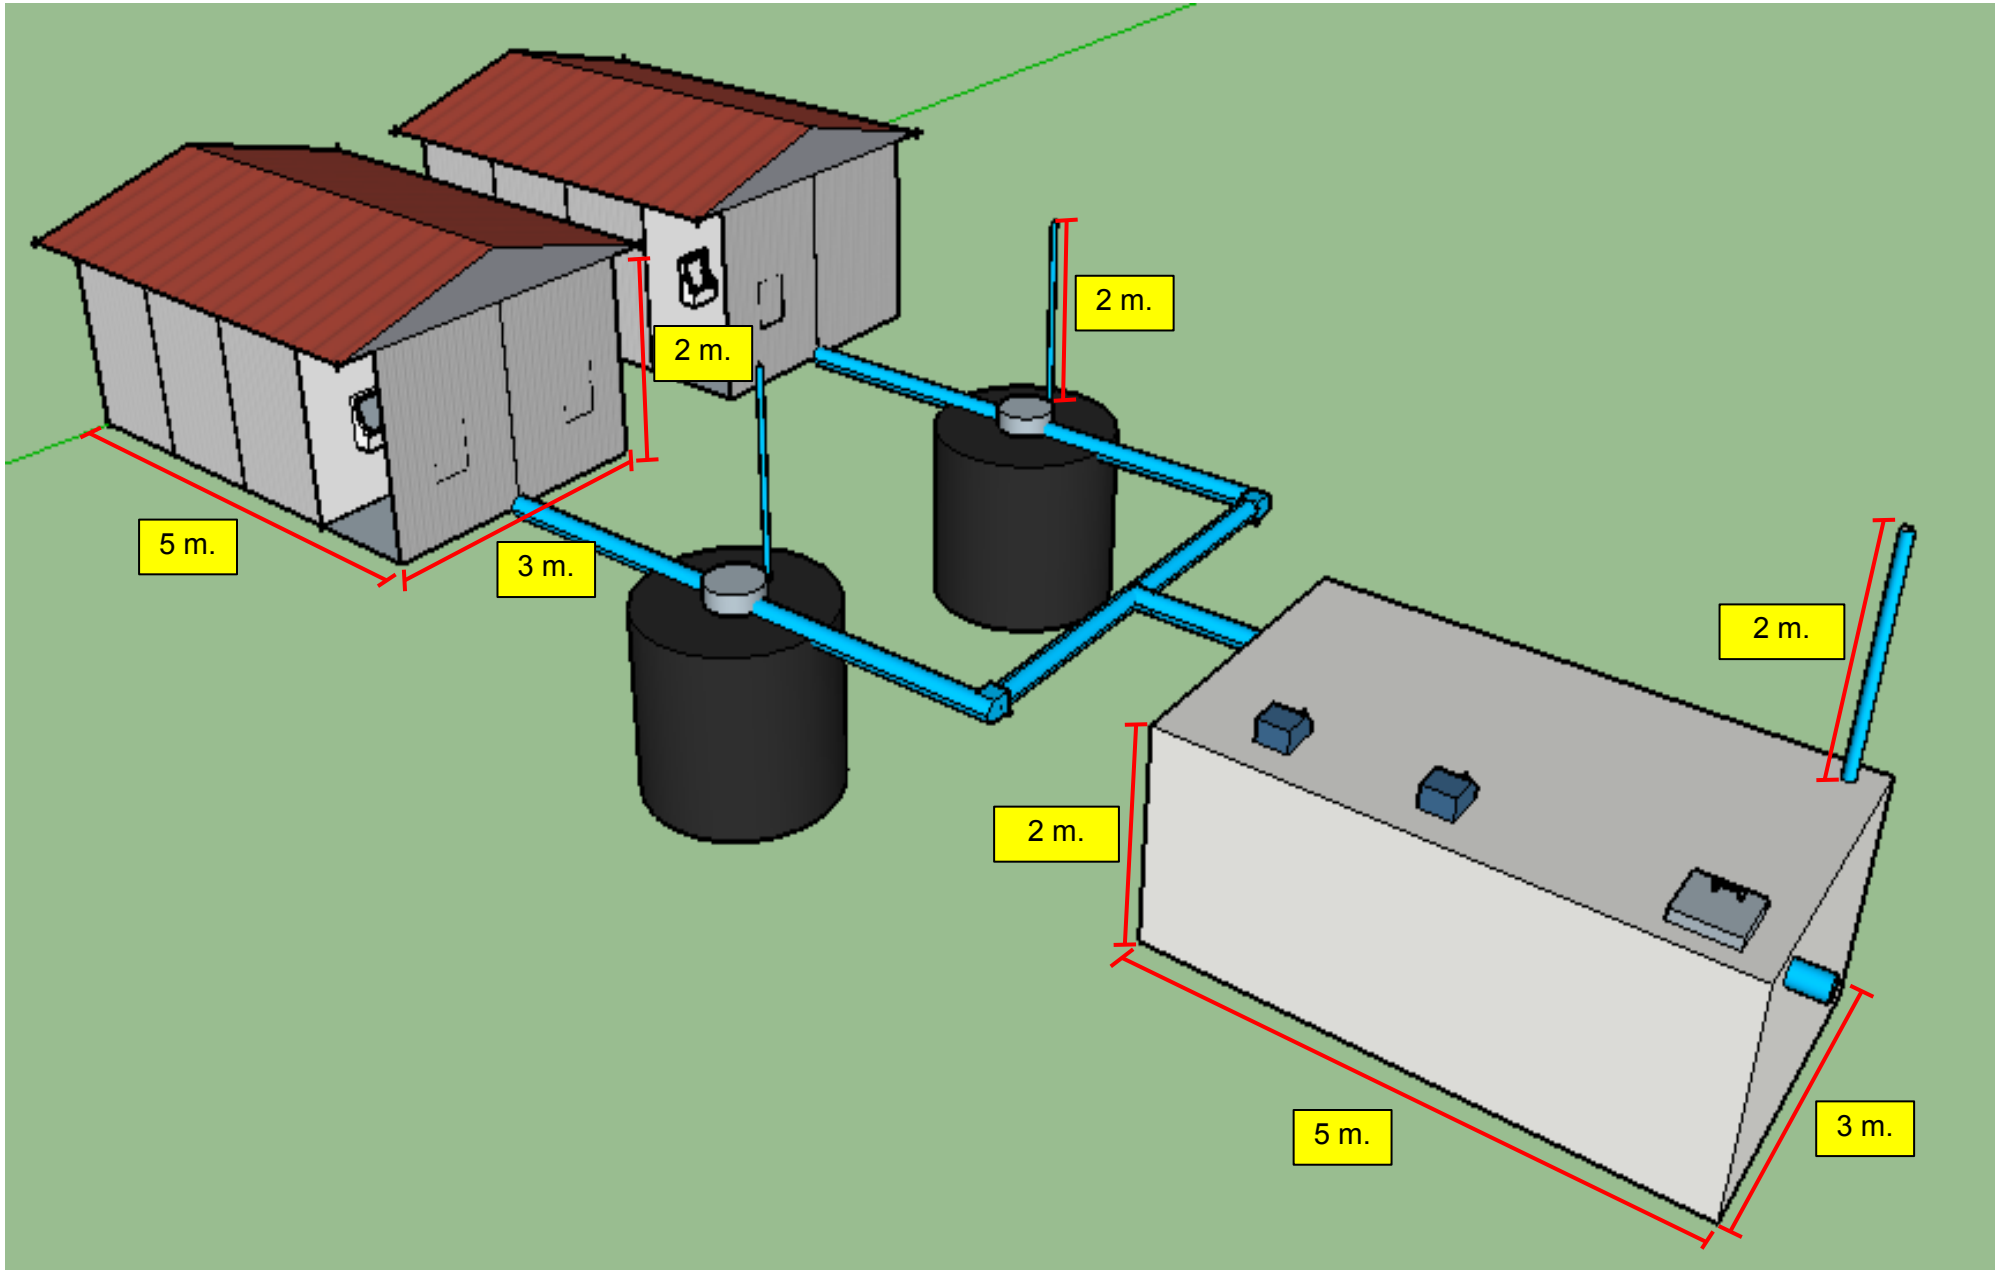


Toilet Detail(Close system)

Toilet
Wide : 3 m.
Lange : 5 m.
Height : 2 m.
Vent height : 2 m.
Toilet men : 9 Room
Toilet women : 4 Room
Urinal : 6 Point
Toilet women : 4 Room
Hand washing bay : 2 Point

Aeration tank
Wide : 3 m.
Lange : 5 m.
Height : 2 m.
Vent height : 2 m.

Waste water system components
PVC Pipe : 4 Inch
Septic tank : 5000 liter (2 Set)
Waste water storage tank : 1 Tank


Toilet Detail(Close system)

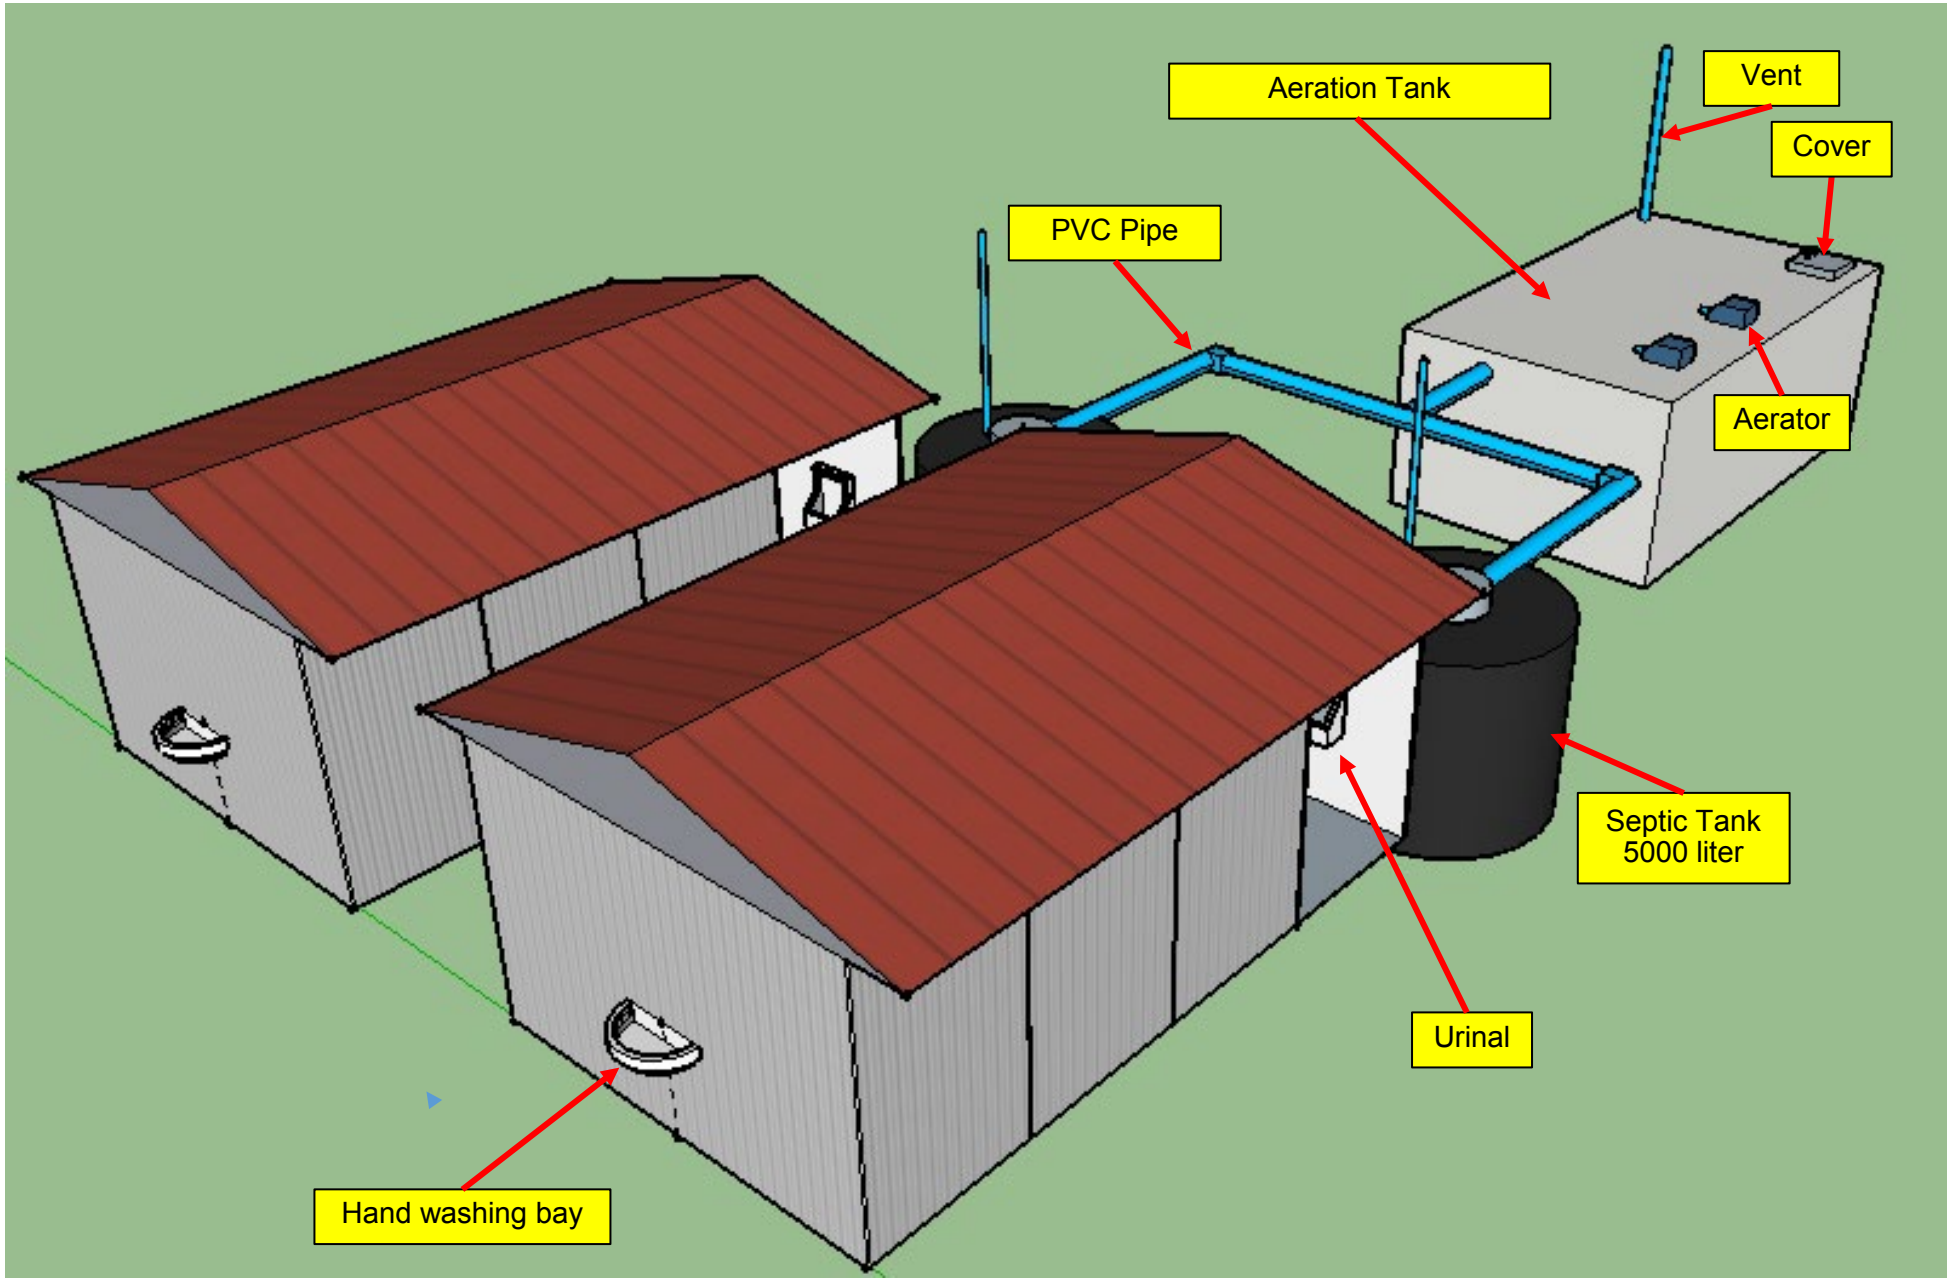

Toilet
Wide : 3 m.
Lange : 5 m.
Height : 2 m.
Vent height : 2 m.
Toilet men : 9 Room
Toilet women : 4 Room
Urinal : 6 Point
Toilet women : 4 Room
Hand washing bay : 2 Point


Aeration tank
Wide : 3 m.
Lange : 5 m.
Height : 2 m.
Vent height : 2 m.

Waste water system components
PVC Pipe : 4 Inch
Septic tank : 5000 liter (2 Set)
Waste water storage tank : 1 Tank

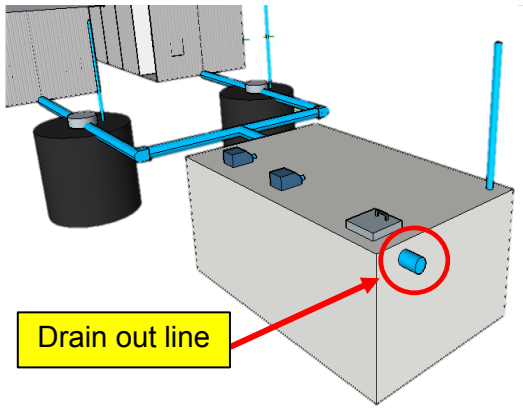

ภาคผนวก ข-9

เอกสารการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร
ที่ใช้ในการก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2567

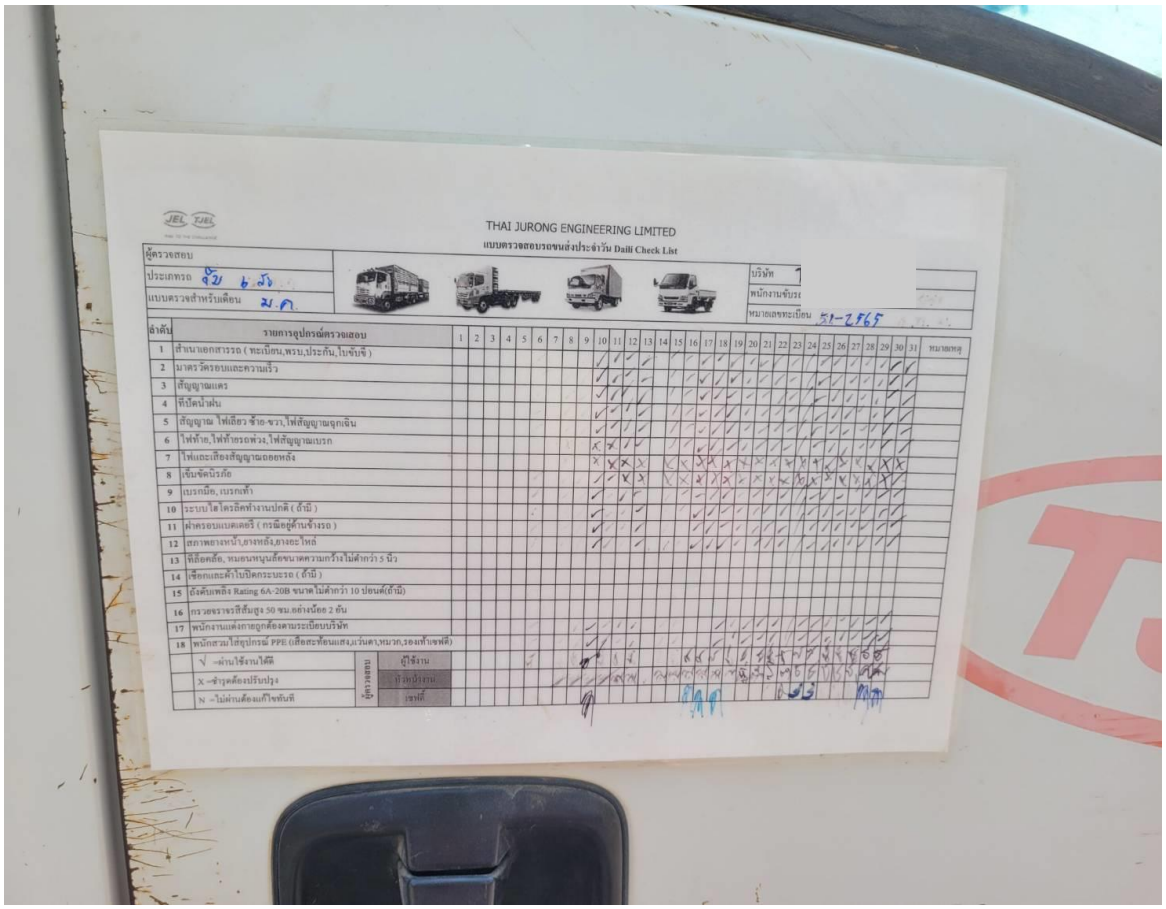

THAI JURONG ENGINEERING LIMITED

แบบตรวจสอบรถขนส่งประจำวัน Daili Check List

ผู้ตรวจสอบ

ประเภทรถ รถ 6 ล้อ

แบบตรวจสำหรับเดือน ม.ค


บริษัท

พนักงานขับรถ

หมายเลขทะเบียน 51-2565

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	สำหนะออกสารรถ (ทะเบียน,พรบ,ประกัน,ใบขับขี่)										√	√	√																			
2	มาตรวัดรอบและความเร็ว										√	√	√																			
3	สัญญาณแตร										√	√	√																			
4	ที่ปัดน้ำฝน										√	√	√																			
5	สัญญาณ ไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา,ไฟสัญญาณฉุกเฉิน										√	√	√																			
6	ไฟท้าย,ไฟท้ายถอยหลัง,ไฟสัญญาณเบรก										X	X	X																			
7	ไฟและเสียงสัญญาณถอยหลัง										X	X	X																			
8	เข็มขัดนิรภัย										√	X	X																			
9	เบรกมือ, เบรกเท้า										√	√	√																			
10	ระบบไฮโดรลิคทำงานปกติ (ถ้ามี)										√	√	√																			
11	ฝาครอบแบตเตอรี่ (กรณีอยู่ด้านข้างรถ)										√	√	√																			
12	สภาพยางหน้า,ยางหลัง,ยางอะไหล่										√	√	√																			
13	ที่ล็อคล้อ, หมอนหนุนล้อขนาดความกว้างไม่ต่ำกว่า 5 นิ้ว										√	√	√																			
14	เชือกและตีวโบกิดกระบะรถ (ถ้ามี)										√	√	√																			
15	ถังดับเพลิง Rating 6A-20B ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์(ถ้ามี)										√	√	√																			
16	กรวยจราจรสีส้มสูง 50 ซม.อย่างน้อย 2 ตัน										√	√	√																			
17	พนักงานแต่งกายถูกต้องตามระเบียบบริษัท										√	√	√																			
18	พนักงานใส่อุปกรณ์ PPE (เสื้อสะท้อนแสง,แว่นตา,หมวก,รองเท้าเซฟตี้)										√	√	√																			

√ –ผ่านใช้งานได้ดี	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ใช้งาน
X –ชำรุดต้องปรับปรุง		หัวหน้างาน
N –ไม่ผ่านต้องแก้ไขทันที		เซฟตี้

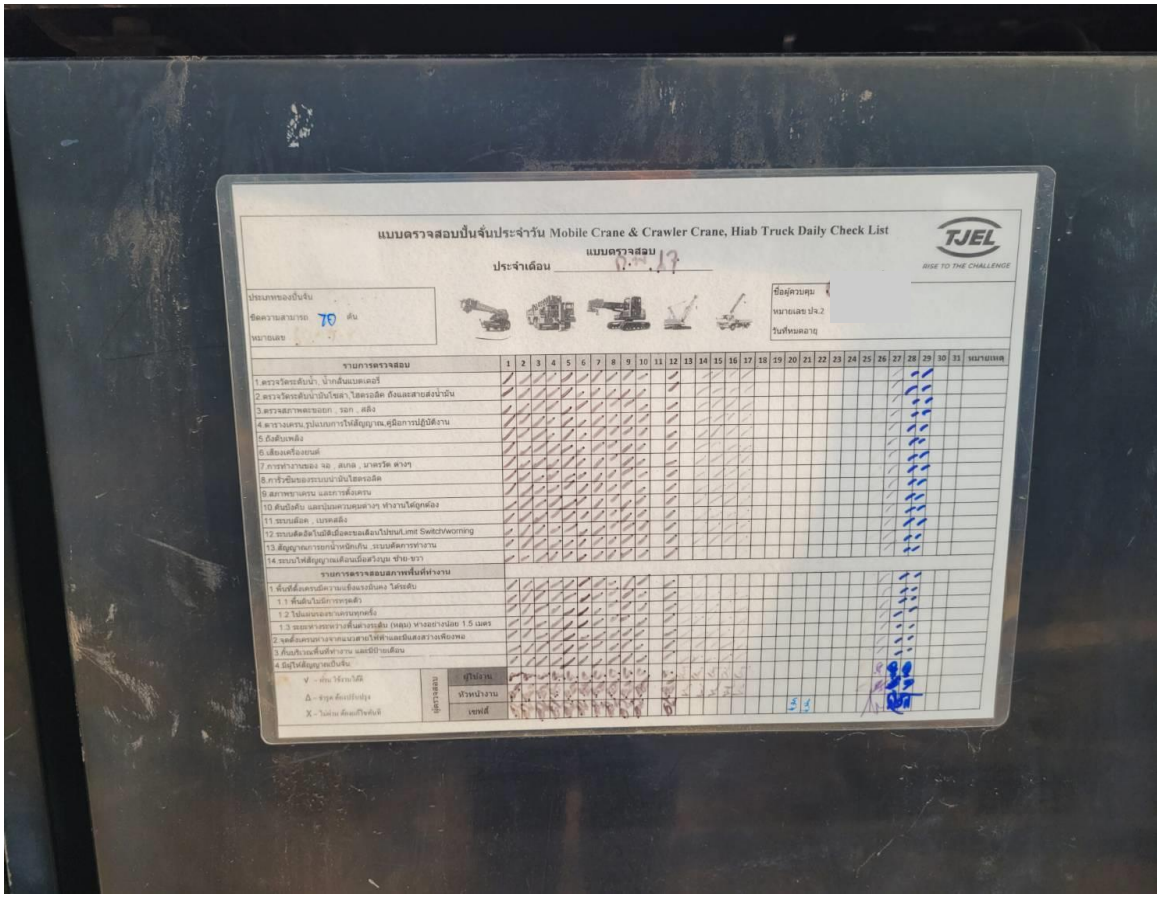

แบบตรวจสอบปั้นจั่นประจำวัน Mobile Crane & Crawler Crane, Hiab Truck Daily Check List

แบบตรวจสอบ

ประจำเดือน 8.ค.67

TJEL RISE TO THE CHALLENGE

ประเภทของปั้นจั่น

ขีดความสามารถ 70 ตัน

หมายเลข

ชื่อผู้ควบคุม

หมายเลข ปจ.2

วันที่หมดอายุ

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1.ตรวจวัดระดับน้ำ, น้ำหล่อเย็นแบตเตอรี่																																
2.ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรา, ไฮดรอลิค ถังและสายส่งน้ำมัน																																
3.ตรวจสภาพยางนอก , รอก , สลิง																																
4.ตารางงาน,รูปแบบการให้สัญญาณ,คู่มือการปฏิบัติงาน																																
5.ถังดับเพลิง																																
6.เสียงเครื่องยนต์																																
7.การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ																																
8.การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค																																
9.สภาพรถ-ตรน และการตั้งตรน																																
10.ตีนปีนตีน และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง																																
11.ระบบตีน , เบรคตีน																																
12.ระบบตัดวงจรไม่ให้ตีนยื่นออกขอบล้อมไปกน/Limit Switch/worning																																
13.สัญญาณการออกนำหนักเกิน ,ระบบตัดการทำงาน																																
14.ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อตัวรถ ซ้าย-ขวา																																

รายการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงาน																																
1.พื้นที่ตั้งตรนมีความแข็งแรงพื้นดง ได้ระดับ																																
1.1 พื้นดินไม่มีการทรุดตัว																																
1.2 ไม่มีแนวรอยร่องตรนทุกครั้ง																																
1.3 ระยะห่างระหว่างพื้นด้างรถตีน (หลุม) ห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร																																
2.จุดตั้งตรนห่างจากแนวสายไฟฟ้าและสิ่งส่งสร้างเพื่องพอ																																
3.ตีนปรับวนพื้นที่ทำงาน และมีป้ายเตือน																																
4.มีสัญไฟสัญญาณเป็นตีน																																

√ – ผ่าน ใช้งานได้ดี	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ใช้งาน
Δ – ชำรุดต้องปรับปรุง		หัวหน้างาน
X – ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที		เซฟตี้

แบบตรวจสอบปั้นจั่นประจำวัน Mobile Crane & Crawler Crane, Hiab Truck Daily Check List

แบบตรวจสอบ

ประจำเดือน มีนาคม 2024

TJEL RISE TO THE CHALLENGE

ประเภทของปั้นจั่น Crane
ขีดความสามารถ 70 ตัน
หมายเลข 6210386



ชื่อผู้ควบคุม
หมายเลข ปจ.2
วันที่หมดอายุ 05-06-2024

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1.ตรวจวัดระดับน้ำ, น้ำกลั่นแบตเตอรี่																																
2.ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดำ,ไฮดรอลิค ถังและสายส่งน้ำมัน																																
3.ตรวจสภาพตะขอยก , รอก , สลิง																																
4.ตารางเครน,รูปแบบการให้สัญญาณ,คู่มือการปฏิบัติงาน																																
5.ถังดับเพลิง																																
6.เสียงเครื่องยนต์																																
7.การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ																																
8.การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค																																
9.สภาพขาเครน และการตั้งเครน																																
10.คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง																																
11.ระบบล็อค , เบรคสลิง																																
12.ระบบตัดอัตโนมัติเมื่อตะขอเลื่อนไปชน/Limit Switch/worning																																
13.สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน ,ระบบตัดการทำงาน																																
14.ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสวิงบูม ซ้าย-ขวา																																
รายการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงาน																																
1.พื้นที่ตั้งเครนมีความแข็งแรงมั่นคง ได้ระดับ																																
1.1 พื้นดินไม่มีการทรุดตัว																																
1.2 ใช้แผ่นรองขาเครนทุกครั้ง																																
1.3 ระยะห่างระหว่างพื้นต่างระดับ (หลุม) ห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร																																
2.จุดตั้งเครนห่างจากแนวสายไฟฟ้าและมีแสงสว่างเพียงพอ																																
3.กั้นบริเวณพื้นที่ทำงาน และมีป้ายเตือน																																
4.มีผู้ให้สัญญาณเป็นจั้น																																

√ = ผ่าน ใช้งานได้ดี
Δ = ชำรุด ต้องปรับปรุง
X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที

ผู้ตรวจสอบ: ผู้ใช้งาน, หัวหน้างาน, เซฟตี้

แบบตรวจสอบปั้นจั่นประจำวัน Mobile Crane & Crawler Crane, Hiab Truck Daily Check List

แบบตรวจสอบ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

TJEL RISE TO THE CHALLENGE

ประเภทของปั้นจั่น Hiab
ขีดความสามารถ 3 ตัน
หมายเลข กข-5571



ชื่อผู้ควบคุม
หมายเลข ปจ.2
วันที่หมดอายุ 03-06-2024

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1.ตรวจวัดระดับน้ำ, น้ำกลั่นแบตเตอรี่																																
2.ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดำ,ไฮดรอลิค ถังและสายส่งน้ำมัน																																
3.ตรวจสภาพตะขอยก , รอก , สลิง																																
4.ตารางเครน,รูปแบบการให้สัญญาณ,คู่มือการปฏิบัติงาน																																
5.ถังดับเพลิง																																
6.เสียงเครื่องยนต์																																
7.การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ																																
8.การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค																																
9.สภาพขาเครน และการตั้งเครน																																
10.คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง																																
11.ระบบล็อค , เบรคสลิง																																
12.ระบบตัดอัตโนมัติเมื่อตะขอเลื่อนไปชน/Limit Switch/worning																																
13.สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน ,ระบบตัดการทำงาน																																
14.ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสวิงบูม ซ้าย-ขวา																																
รายการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงาน																																
1.พื้นที่ตั้งเครนมีความแข็งแรงมั่นคง ได้ระดับ																																
1.1 พื้นดินไม่มีการทรุดตัว																																
1.2 ใช้แผ่นรองขาเครนทุกครั้ง																																
1.3 ระยะห่างระหว่างพื้นต่างระดับ (หลุม) ห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร																																
2.จุดตั้งเครนห่างจากแนวสายไฟฟ้าและมีแสงสว่างเพียงพอ																																
3.กั้นบริเวณพื้นที่ทำงาน และมีป้ายเตือน																																
4.มีผู้ให้สัญญาณเป็นจั้น																																

√ = ผ่าน ใช้งานได้ดี
Δ = ชำรุด ต้องปรับปรุง
X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที

ผู้ตรวจสอบ: ผู้ใช้งาน, หัวหน้างาน, เซฟตี้

ภาคผนวก ข-10

แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์พบปะชุมชน และบันทึกกิจกรรม
ที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2567

IRPC CLEAN POWER

แผนงานสื่อสารองค์กร และการจัดกิจกรรมบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ประจำปี 2567

| No. | Activities | ผู้รับผิดชอบ | Freq. | Jan | | | | | Feb | | | | | Mar | | | | | Apr | | | | | May | | | | | Jun | | | | | Jul | | | | | | Aug | | | | | | Sep | | | | | Oct | | | | | | Nov | | | | | Dec | | | | |
|---|---|---

สรุปกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2567

1. **กิจกรรมวันเด็ก 2567**

   วันที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนวัดนาตาขวัญ

PR NEWS

ฉบับที่ 2/2567

IRPC CLEAN POWER

IRPC-CP จัดกิจกรรมวันเด็ก 2567 ณ โรงเรียนวัดนาตาขวัญ



วันที่ 12 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวัดนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง มีการส่งมอบของที่ระลึกแก่เด็กนักเรียนทั้งหมด จำนวน 86 คน พร้อมทั้งยังจัดกิจกรรมเกมเพื่อให้น้องๆเล่นเกม พร้อมลุ้นรับของเล่น ของรางวัลอีกมากมาย บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานของเด็กๆ นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา แก่ โรงเรียนวัดปลวกเกตุ และโรงเรียนระยองปัญญานุกูลอีกด้วย



IRPC Clean Power Co., Ltd.

สื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ IRPC-CP

2. สนับสนุนกิจกรรมงานสัมพันธ์ อสม. เชิงเนิน 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 รพสต.บ้านดอน และ รพสต.บ้านหนอกจอก

PR NEWS

ฉบับที่ 10/2567

IRPC CLEAN POWER

IRPC-CP สนับสนุนกิจกรรมงานสัมพันธ์ อสม. เชิงเนิน 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ตัวแทนบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม งานสานสัมพันธ์ อสม. เชิงเนิน ประจำปี 2567 พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้กับทางอสม. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกท่าน ทั้งยังมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และถังดับเพลิงสำหรับติดตั้งที่ รพสต. ในการทดแทนถังเดิมที่หมดอายุ ให้กับทาง รพสต.บ้านดอน และ รพสต.บ้านหนอกจอก โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งชุมชนและรพสต. รวมทั้งให้ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อที่จะช่วยดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชนต่อไป



IRPC Clean Power Co., Ltd.

สื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ IRPC-CP

3. **กิจกรรม “เพาะชำต้นกล้ากระดูกไก่ดำ”**

วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ รพสต.บ้านก้นหนอง

PR NEWS

ฉบับที่ 13/2567

IRPC-CP ร่วมกิจกรรม “เพาะชำต้นกล้ากระดูกไก่ดำ” รพสต.บ้านก้นหนอง

วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด โดย คุณอิศเรศ ยิ้มตระกูล ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพและความยั่งยืน และพนักงานเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “เพาะชำต้นกล้ากระดูกไก่ดำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง



IRPC Clean Power Co., Ltd. สื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ IRPC-CP

4. **กิจกรรมจิตอาสา ปล่อยสัตว์น้ำ และเก็บขยะ**

วันที่ 26 เมษายน 2567 ณ วิสาหกิจกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด จ.ระยอง

PR NEWS

ฉบับที่ 18/2567

IRPC-CP จิตอาสา ปล่อยสัตว์น้ำ และเก็บขยะ

วันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม "IRPC-CP จิตอาสา ปล่อยสัตว์น้ำและเก็บขยะ" ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับวิสาหกิจกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด จ.ระยอง พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งบริษัทพันธมิตร ได้แก่ NALCO และ Water Doctor อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว 2,000 ตัว และกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณชายหาด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของสัตว์น้ำ นำมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ ความสะอาดของพื้นที่หน้าหาด รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ต่อไปอย่างยั่งยืน



IRPC Clean Power Co., Ltd.

สื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ IRPC-CP