









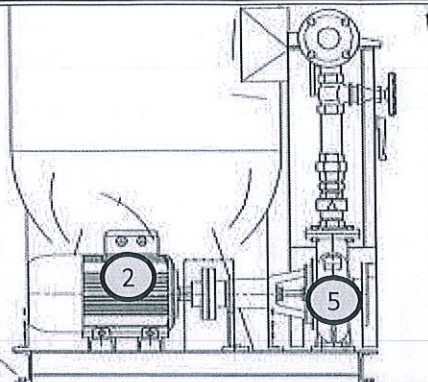
FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





# การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง TPM)

ชื่อเครื่องจักร		ปั๊มน้ำเสีย ห้องน้ำอาคารเมซซีน	
รหัสเครื่องจักร		แผนก Admin KKN	
บริษัท ไคชิน จำกัด		LINE -	
ผู้อนุมัติ		ผู้อนุมัติ	
GROUP MANAGER		SECTION MANAGER	

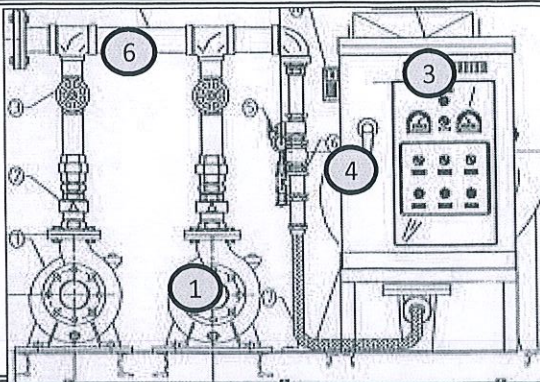สัญลักษณ์การตรวจเช็ค

/ ตรวจเช็คปกติ

X ตรวจเช็คผิดปกติ


O ไม่ได้เดินเครื่องจักร

- ขกเว้นการตรวจเช็ค

No.	ตำแหน่งที่ตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วิธีการ	ความถี่	ประจำเดือนมกราคม																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	การทำงานของปั๊ม	ดูน้ำขึ้นปกติ	ฟังเสียงในท่อ	1ครั้ง/วัน				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	มอเตอร์	ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติ	หู	1ครั้ง/วัน				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	Alarm Check	ต้องไม่มีการ Alarm	สายตา	1ครั้ง/วัน				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	สภาพตู้คอนโทรล	ฝาปิดสนิท ไม่มีอุปกรณ์ใดชำรุด	สายตา	1ครั้ง/วัน				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	เช็คการรั่วซึมของปั๊มน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	เช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	เช็คการรั่วซึมของ Mini Blower	ทำงานปกติไม่ชำรุดแตกหัก	สายตา	1ครั้ง/วัน				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง					ลายเซ็นผู้ตรวจเช็คเครื่องจักร(นครชัย ปัดสาสิงห์)																														
					ลายเซ็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ(สุวนันท์ วงศ์คม)																														

ลำดับที่	วันที่	ตำแหน่งที่ผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000



[illegible]






FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000



[illegible]





ชื่อเครื่องจักร

ปั้มน้ำเสีห ห้องน้ำอาคาร ไคนเคส

3

รหัสเครื่องจักร

แผนก Admin KKN

บริษัท ไคชิน จำกัด

LINE -

ผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

GROUP MANAGER

SECTION MANAGER

6

1

3

4

7

2

5

7

ผู้ดูแลกษณ์การตรวจเช็ค

/

ตรวจเช็คปกติ

X

ตรวจเช็คผิดปกติ

O

ไม่ได้เดินเครื่องจักร

-

ยกเลิกการตรวจเช็ค


No.	ตำแหน่งที่ตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วิธีการ	ความถี่	ประจำเดือนมกราคม																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	การทำงานของปั้ม	ดูคน้ำขึ้นปกติ	ฟังเสียงในท่อ	1ครั้ง/วัน				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	มอเตอร์	ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติ	หู	1ครั้ง/วัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	Alarm Check	ต้องไม่มีการ Alarm	สายตา	1ครั้ง/วัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	สภาพตู้คอนโทรล	ฝาปิดสนิท ไม่มีอุปกรณ์ใดชำรุด	สายตา	1ครั้ง/วัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	เช็คการรั่วซึมของปั้มน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	เช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	เช็คการรั่วซึมของ Mini Blower	ทำงานปกติไม่ชำรุดแตกหัก	สายตา	1ครั้ง/วัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง		ลายเซ็นผู้ตรวจเช็คเครื่องจักร(นครชัย ปัดสาสิงห์)			ลายเซ็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ(สุวนันท์ วงศ์คม)																														
ลำดับที่	วันที่	ตำแหน่งที่ผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ																											





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





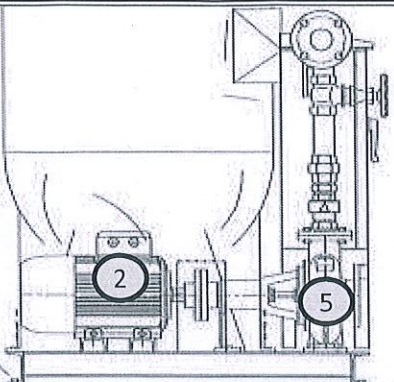





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





# การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง TPM)



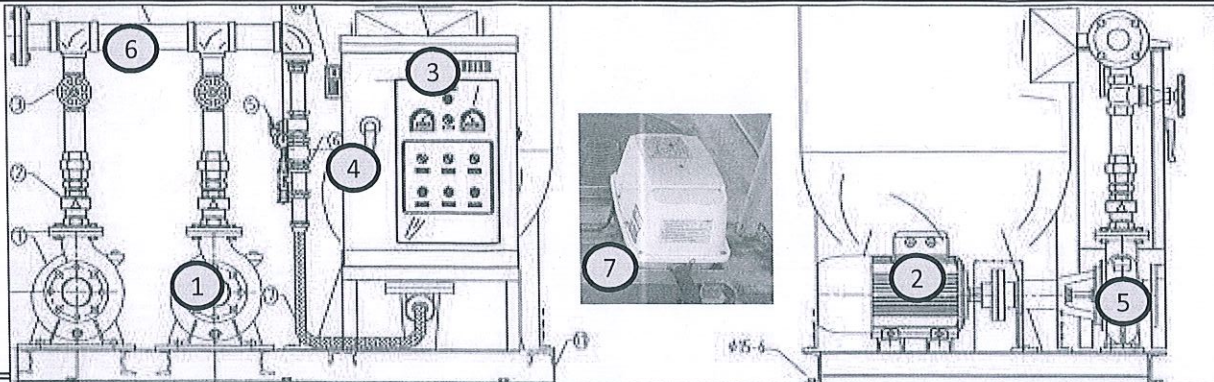
ชื่อเครื่องจักร		ปั๊มน้ำเสีย ห้องน้ำอาคาร ไคแคส								สัญลักษณ์การตรวจเช็ค																										
รหัสเครื่องจักร		แผนก Admin KKN								/ ตรวจเช็คปกติ X ตรวจเช็คผิดปกติ O ไม่ได้เดินเครื่องจักร - ยกเว้นการตรวจเช็ค																										
บริษัท ไคชิน จำกัด		LINE -																																		
ผู้อนุมัติ		ผู้อนุมัติ																																		
GROUP MANAGER		SECTION MANAGER																																		
No.	ตำแหน่งที่ตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วิธีการ	ความถี่	ประจำเดือนกุมภาพันธ์																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	การทำงานของปั๊ม	ดูน้ำขึ้นปกติ	ฟังเสียงในท่อ	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	มอเตอร์	ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติ	หู	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	Alarm Check	ต้องไม่มีการ Alarm	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	สภาพตู้คอนโทรล	ฝาปิดสนิท ไม่มีอุปกรณ์ใดชำรุด	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	เช็คการรั่วซึมของปั๊มน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	เช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	เช็คการรั่วซึมของ Mini Blower	ทำงานปกติไม่ชำรุดแตกหัก	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง				ลายเซ็นผู้ตรวจเช็คเครื่องจักร(นครชัย บัดสาสิงห์)																																
				ลายเซ็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ(สุวณันท์ วงศ์คม)																																
ลำดับที่	วันที่	ตำแหน่งที่ผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ																												
1	19-2-62	ข้อ 2	ตู้ไฟฟ้าไหม้	สำรวจ และ แก้ไข ฟิวส์ขาด ตาม: ข้อ 2. มอเตอร์ มี รอยไหม้ เล็กน้อย																																





# การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง TPM)

ชื่อเครื่องจักร		ปั๊มน้ำเสียบ ห้องน้ำอาคารไคแคส 2	
รหัสเครื่องจักร		แผนก Admin KKN	
บริษัท ไคชิน จำกัด		LINE -	
ผู้อนุมัติ		ผู้อนุมัติ	
GROUP MANAGER		SECTION MANAGER	

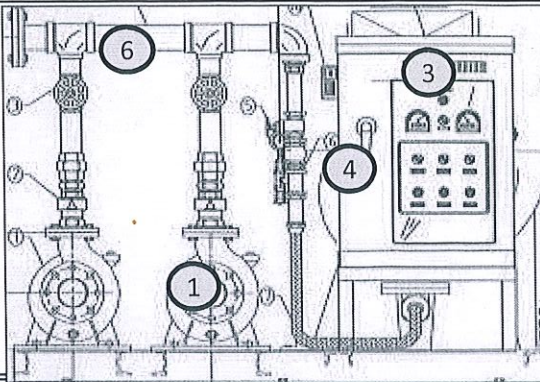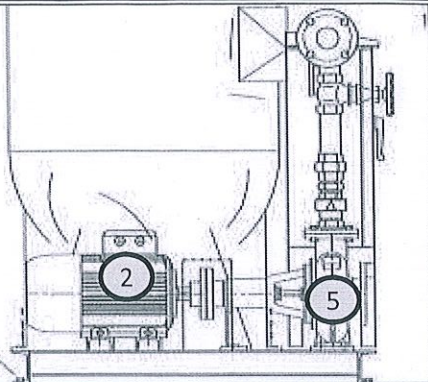					ประจำเดือนกุมภาพันธ์																														
No.	ตำแหน่งที่ตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วิธีการ	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	การทำงานของปั๊ม	ดูค่าน้ำขึ้นปกติ	ฟังเสียงในท่อ	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	มอเตอร์	ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติ	หู	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	Alarm Check	ต้องไม่มีการ Alarm	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	สภาพตู้คอนโทรล	ฝาปิดสนิท ไม่มีอุปกรณ์ใดชำรุด	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	เช็คการรั่วซึมของปั๊มน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	เช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	เช็คการรั่วซึมของ Mini Blower	ทำงานปกติไม่ชำรุดแตกหัก	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง					ลายเซ็นผู้ตรวจเช็คเครื่องจักร(นครชัย บัดสาสิงห์)					ลายเซ็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ(สุวนันท์ วงศ์คม)																									
					<i>[Signature]</i>					<i>[Signature]</i>																									


ลำดับที่	วันที่	ตำแหน่งที่ผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000









FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000










FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





# การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง TPM)

ชื่อเครื่องจักร		ปั๊มน้ำเสีย ห้องน้ำอาคาร ไคแคส				<b>สัญลักษณ์การตรวจเช็ค</b> / ตรวจเช็คปกติ X ตรวจเช็คผิดปกติ O ไม่ได้เดินเครื่องจักร - ยกเว้นการตรวจเช็ค	
รหัสเครื่องจักร		แผนก Admin KKN					
บริษัท ไคชิน จำกัด		LINE -					
ผู้อนุมัติ		ผู้อนุมัติ					
GROUP MANAGER		SECTION MANAGER					

No.	ตำแหน่งที่ตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วิธีการ	ความถี่	ประจำเดือนเมษายน																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	การทำงานของปั๊ม	ดูค่าน้ำขึ้นปกติ	ฟังเสียงในท่อ	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	มอเตอร์	ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติ	หู	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	Alarm Check	ต้องไม่มีการ Alarm	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	สภาพตู้คอนโทรล	ฝาปิดสนิท ไม่มีอุปกรณ์ใดชำรุด	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	เช็คการรั่วซึมของปั๊มน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	เช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	เช็คการรั่วซึมของ Mini Blower	ทำงานปกติ ไม่ชำรุดแตกหัก	สายตา	1ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง					ลายเซ็นผู้ตรวจเช็คเครื่องจักร(นครชัย บัดสาสิงห์)																														
					ลายเซ็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ(สุวนันท์ วงศ์คม)																														

ลำดับที่	วันที่	ตำแหน่งที่ผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ





# การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง TPM)


ชื่อเครื่องจักร		ปั๊มน้ำเสียบ ห้องน้ำอาคาร ไคแคส				<div>สัญลักษณ์การตรวจเช็ค</div> <div> / ตรวจเช็คปกติ  X ตรวจเช็คผิดปกติ  O ไม่ได้เดินเครื่องจักร  - ยกเว้นการตรวจเช็ค </div>	
รหัสเครื่องจักร		แผนก Admin KKN					
บริษัท ไคชิน จำกัด		LINE -					
ผู้อนุมัติ		ผู้อนุมัติ					
GROUP MANAGER		SECTION MANAGER					

No.	ตำแหน่งที่ตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วิธีการ	ความถี่	ประจำเดือนเมษายน																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	การทำงานของปั๊ม	ดูน้ำขึ้นปกติ	ฟังเสียงในท่อ	1 ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	มอเตอร์	ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติ	หู	1 ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	Alarm Check	ต้องไม่มีการ Alarm	สายตา	1 ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	สภาพตู้คอนโทรล	ฝาปิดสนิท ไม่มีอุปกรณ์ใดชำรุด	สายตา	1 ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	เช็คการรั่วซึมของปั๊มน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1 ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	เช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1 ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	เช็คการรั่วซึมของ Mini Blower	ทำงานปกติไม่ชำรุดแตกหัก	สายตา	1 ครั้ง/วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

บันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง		ลายเซ็นผู้ตรวจเช็คเครื่องจักร(นครชัย บัดสาสิงห์)		ลายเซ็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ(สุวนันท์ วงศ์คม)	


ลำดับที่	วันที่	ตำแหน่งที่ผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000












# การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง TPM)

ชื่อเครื่องจักร		ปั๊มน้ำเสีย ห้องน้ำอาคารเมซซีน		2	
รหัสเครื่องจักร		Admin KKN			
บริษัท		ไคชิน จำกัด		LINE -	
ผู้อนุมัติ		ผู้อนุมัติ			
GROUP MANAGER		SECTION MANAGER			

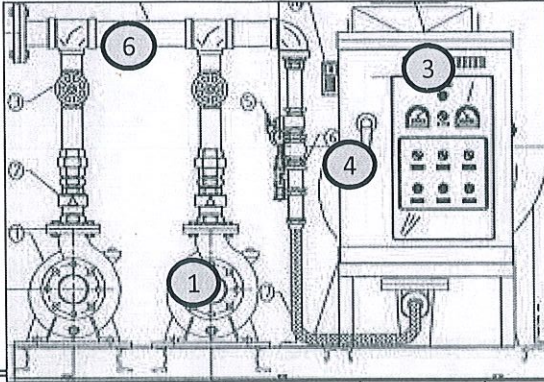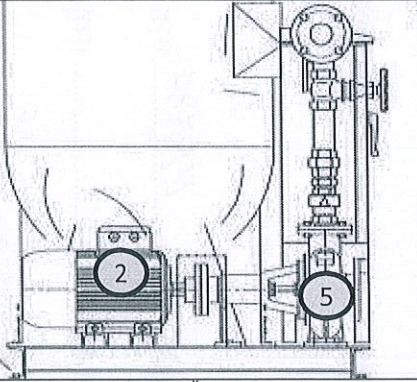					ประจำเดือนพฤษภาคม																															
No.	ตำแหน่งที่ตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วิธีการ	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	การทำงานของปั๊ม	ดูน้ำขึ้นปกติ	ฟังเสียงในท่อ	1 ครั้ง/วัน																																
2	มอเตอร์	ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติ	หู	1 ครั้ง/วัน																																
3	Alarm Check	ต้องไม่มีการ Alarm	สายตา	1 ครั้ง/วัน																																
4	สภาพตู้คอนโทรล	ฝาปิดสนิท ไม่มีอุปกรณ์ใดชำรุด	สายตา	1 ครั้ง/วัน																																
5	เช็คการรั่วซึมของปั๊มน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1 ครั้ง/วัน																																
6	เช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1 ครั้ง/วัน																																
7	เช็คการรั่วซึมของ Mini Blower	ทำงานปกติไม่ชำรุดแตกหัก	สายตา	1 ครั้ง/วัน																																
บันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง					ลายเซ็นผู้ตรวจเช็คเครื่องจักร(นครชัย บัดสาสิงห์)																															
					ลายเซ็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ(สุวนันท์ วงศ์คม)																															

ลำดับที่	วันที่	ตำแหน่งที่ผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000






FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000






FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000






FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000





# การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง TPM)

ชื่อเครื่องจักร บัมน้ำเสียบ ห้องน้ำอาคารเมซซีน ๓								สัญลักษณ์การตรวจเช็ค																												
รหัสเครื่องจักร								แผนก Admin KKN																												
บริษัท ไคชิน จำกัด								LINE -																												
ผู้อนุมัติ								ผู้อนุมัติ																												
GROUP MANAGER		SECTION MANAGER																																		
No.	ตำแหน่งที่ตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วิธีการ	ความถี่	ประจำเดือนมิถุนายน																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	การทำงานของปั้ม	ดูน้ำขึ้นปกติ	ฟังเสียงในท่อ	1ครั้ง/วัน																																
2	มอเตอร์	ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติ	หู	1ครั้ง/วัน																																
3	Alarm Check	ต้องไม่มีการ Alarm	สายตา	1ครั้ง/วัน																																
4	สภาพตู้คอนโทรล	ฝาปิดสนิท ไม่มีอุปกรณ์ใดชำรุด	สายตา	1ครั้ง/วัน																																
5	เช็คการรั่วซึมของปัมน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน																																
6	เช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึม	สายตา	1ครั้ง/วัน																																
7	เช็คการรั่วซึมของ Mini Blower	ทำงานปกติไม่ชำรุดแตกหัก	สายตา	1ครั้ง/วัน																																
บันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง		ลายเซ็นผู้ตรวจเช็คเครื่องจักร(นครชัย ปัดสาสิงห์)																																		
		ลายเซ็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ(สุวนันท์ วงศ์คม)																																		
ลำดับที่	วันที่	ตำแหน่งที่ผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ																												






FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000



[illegible]





FROM NO. 330-FS-0007 01-30/7/2000