


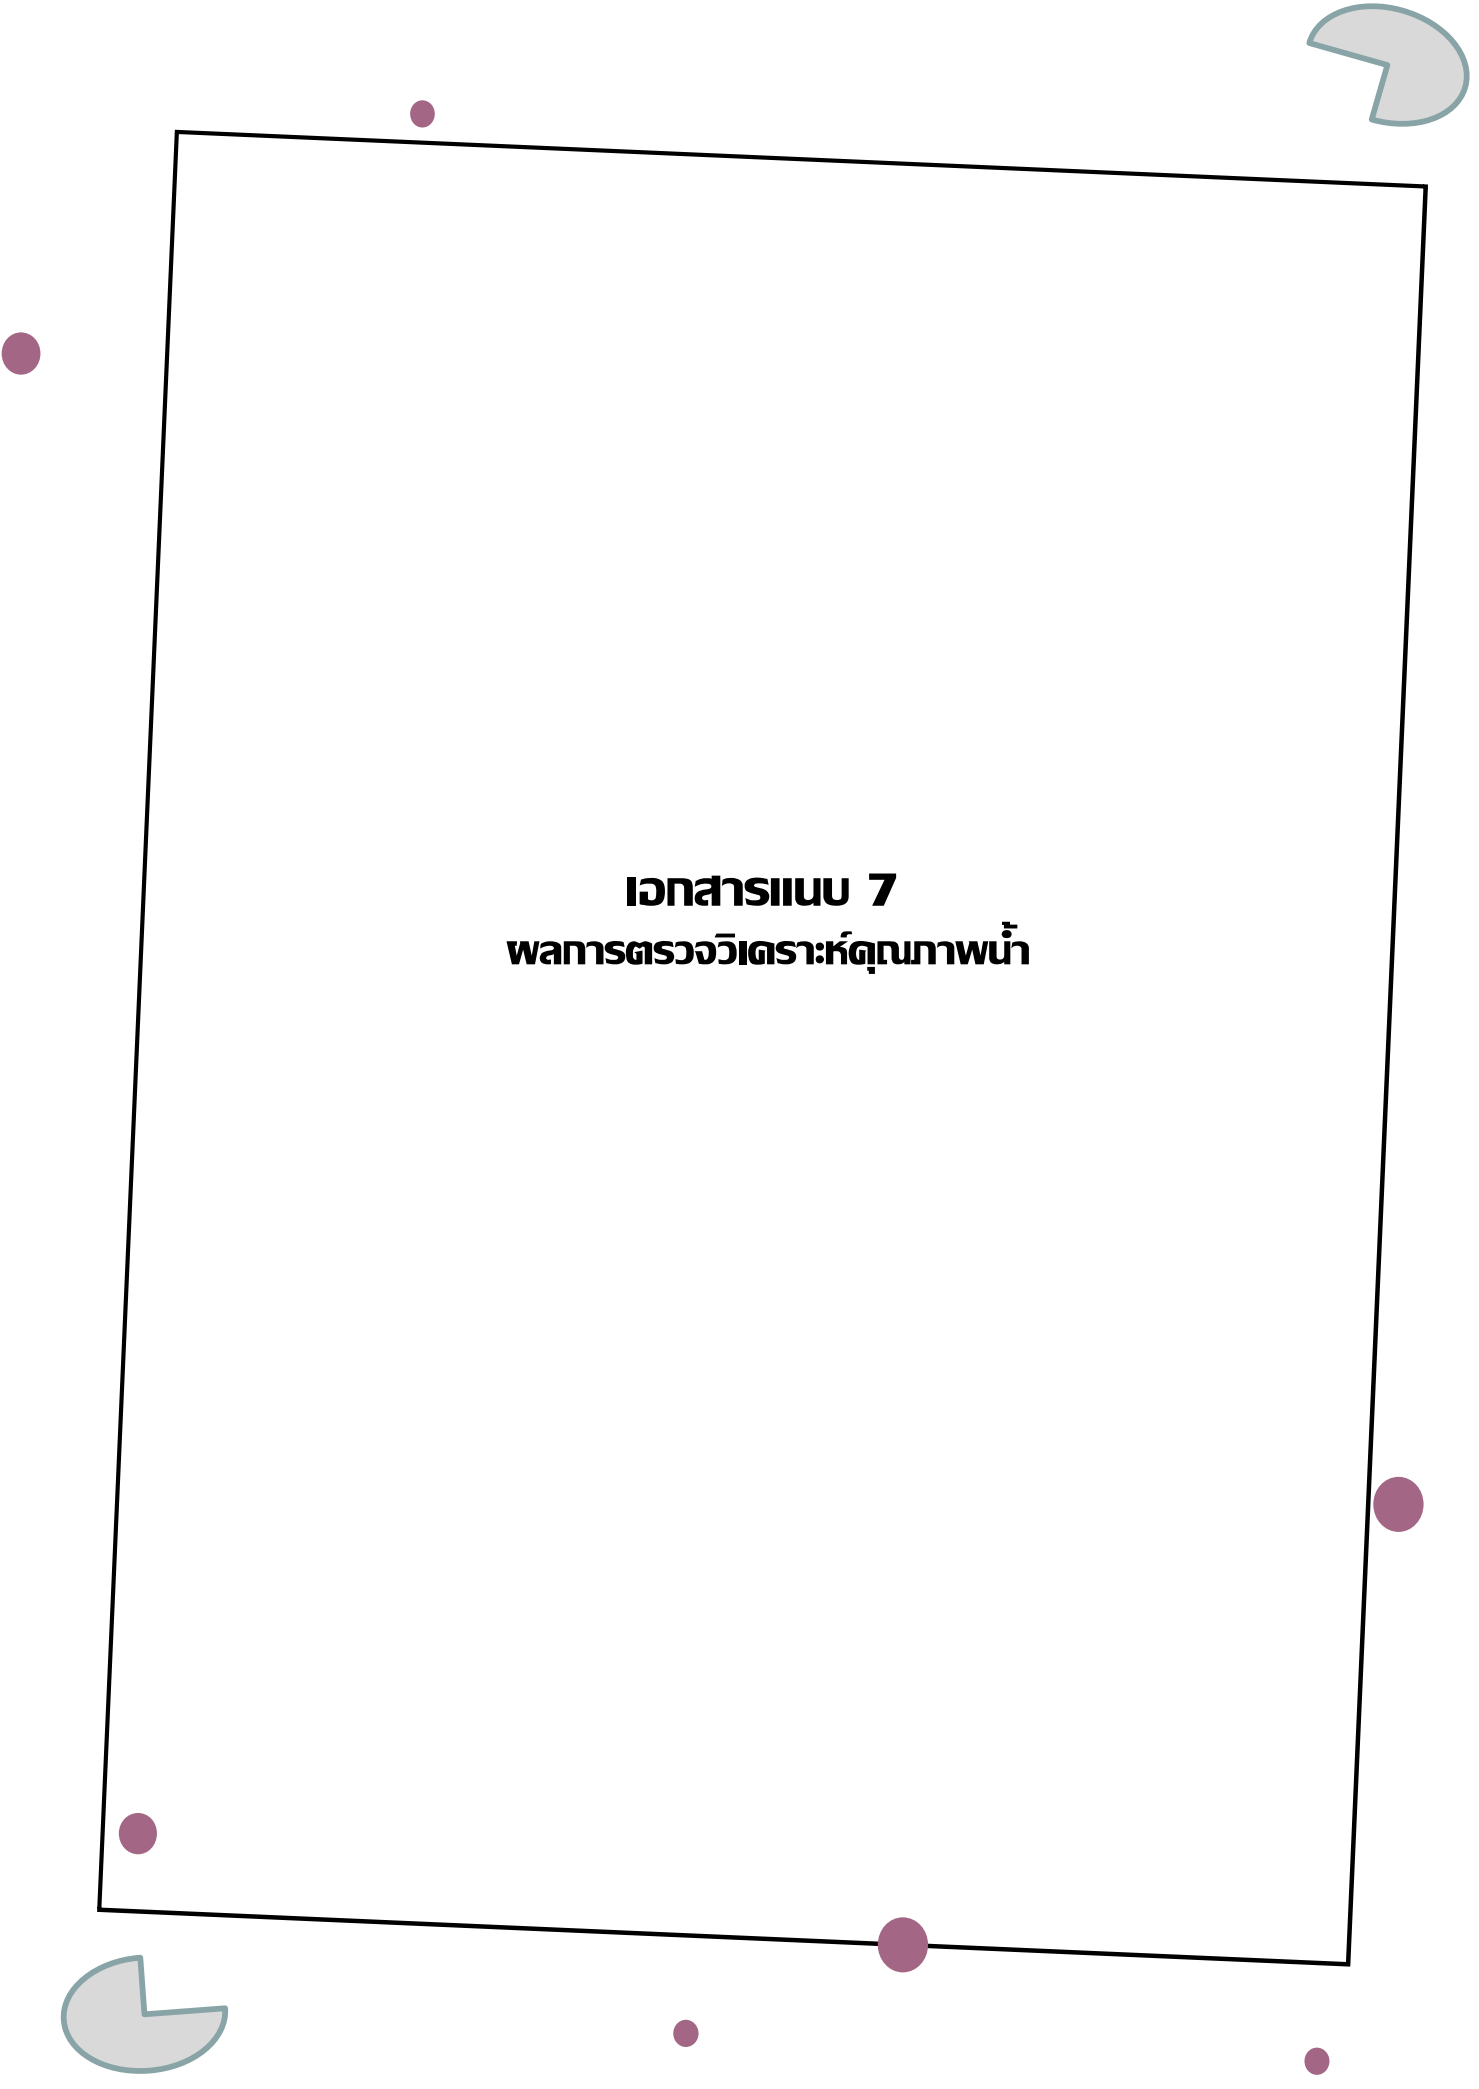

เอกสารแนบ 7

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ตุณภาพน้ำทึงบวงวอดาร

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น.

จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 ° C	-	7.3	5 – 9
BOD	(mg/L)	< 2.0	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	15	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	328**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	24.9	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	< 1.8	< 1000
Total Coliform	(5000)	2.0	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 328 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 624 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 296 mg/L



ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.40 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 ° C	-	7.8	5 – 9
BOD	(mg/L)	2.0	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	16	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	408**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	34.2	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	< 1.8	< 1000
Total Coliform	(5000)	< 1.8	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 408 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 668 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 260 mg/L

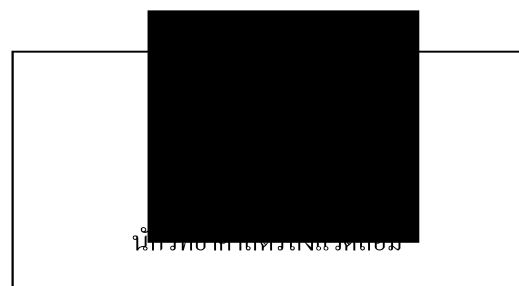

น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. และ ก.ข.

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.

จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 ° C	-	7.9	5 – 9
BOD	(mg/L)	< 2.0	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	29	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	279**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	28.5	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	< 1.8	< 1000
Total Coliform	(5000)	< 1.8	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 279 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 488 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 209 mg/L

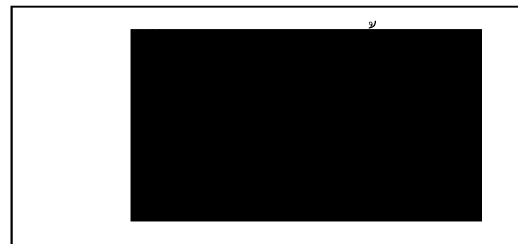

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.

จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 ° C	-	7.7	5 – 9
BOD	(mg/L)	< 2.0	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	21	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	306**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	28.7	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	< 1.8	< 1000
Total Coliform	(5000)	< 1.8	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 306 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 488 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 182 mg/L

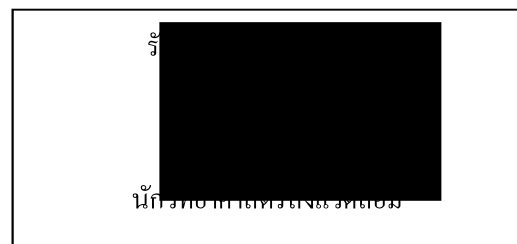

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.

จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 ° C	-	7.6	5 – 9
BOD	(mg/L)	2.1	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	16	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	418**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	30.0	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	14.0	< 1000
Total Coliform	(5000)	27.0	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 418 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 624 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 206 mg/L



ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.

จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 ° C	-	7.1	5 – 9
BOD	(mg/L)	< 2.0	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	10	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	391**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	24.0	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	< 1.8	< 1000
Total Coliform	(5000)	14.0	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน


** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 391 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 636 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 245 mg/L




ค่าคลอรีน (free chlorine)

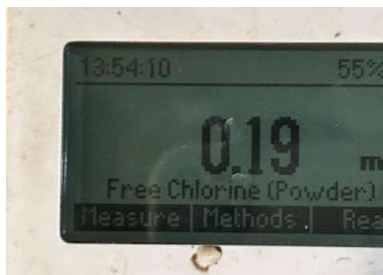

free chlorine 0.19 mg/l

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์น้ำ

		Parameter										
		pH	T.D.S.	SS	Set. S	BOD	OIL & GREASE	Sulfide	TKN	Fecal Coliform	ToTal Coliform	free chlorine
Standard		5.0 - 9.0	500	30	0.5	20	20	1	35	1000	5000	-
Time												
1	09-Jan-24	7.30	328	15	0.1	2	3	0.5	24.9	1.8	2.2	0.65
2	06-Feb-24	7.80	408	16	0.1	2	3	0.5	34.2	1.8	1.8	0.34
3	11-Mar-24	7.90	279	29	0.1	2	3	0.5	28.5	1.8	1.8	0.34
4	01-Apr-24	7.70	306	21	0.1	2	3	0.5	28.7	1.8	1.8	0.34
5	08-May-24	7.60	418	16	0.1	2	3	0.5	30.0	14	27.0	0.24
6	04-Jun-24	7.10	391	10	0.1	2	3	0.5	24.0	1.8	14.0	0.19

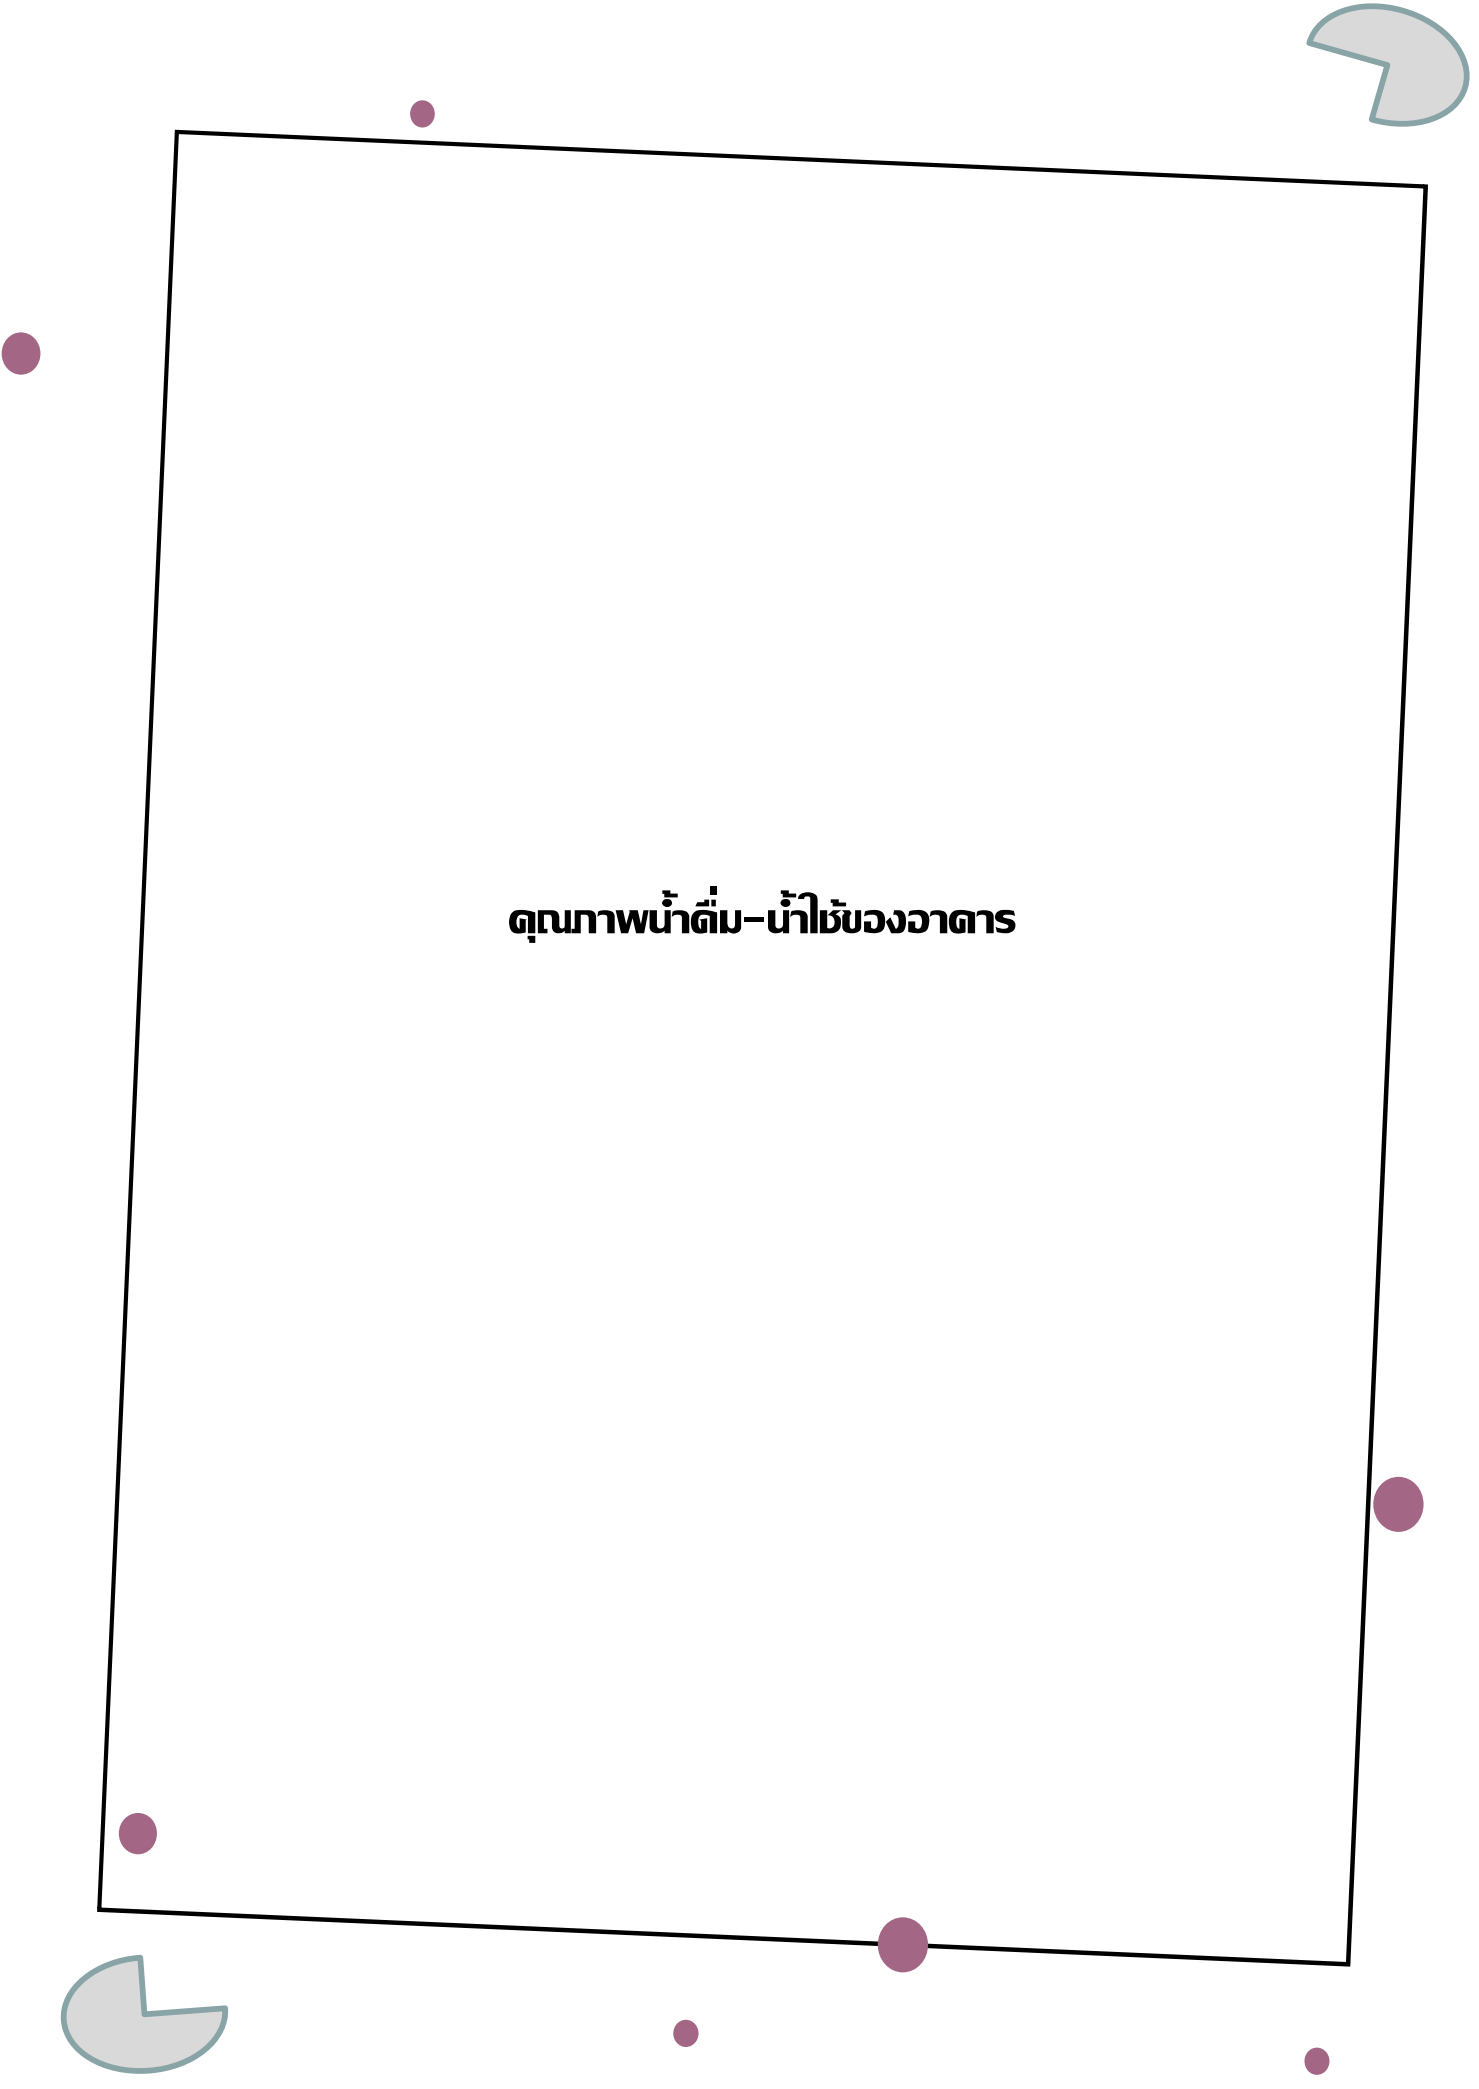

คุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใช้ของวาทาร



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด

Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)

Analytical Date : 21 มีนาคม 2567 - 11 เมษายน 2567

Analysis No. : 2403-174(1,2) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling By : [REDACTED]

Sampling Date : 21 มีนาคม 2567

Sampling Time : 11.15 น.

Received Date : 21 มีนาคม 2567

Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result		STD*
			ห้องทำน้ำแข็ง เครื่องที่ 1 (RO)	ห้องทำน้ำแข็ง เครื่องที่ 2 (RO)	
#Appearance	-	Observation	ใส	ใส	-
@pH	-	Electrometric	7.4 at 25.5 C	7.3 at 25.7 C	6.5-8.5
Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 C	208	266	< 500
#Nitrate - Nitrogen	mg/L	Cadmium reduction	1.940	2.138	< 50
#Nitrite - Nitrogen	mg/L	Colorimetric	0.001	< 0.001	< 3
#Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric	0.0	0.0	0.2-0.5
#Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube	< 1.1	< 1.1	< 1.1
#E. Coli	MPN/100ml	Multiple-Tube	< 1.1	< 1.1	< 1.1
#Turbidity	NTU	Nephelometric	2.02	1.95	< 5
#Iron	mg/L Fe	Phenantroline	0.020	0.103	< 0.3
#Fluoride	mg/L	SPADNS	0.448	0.372	< 0.7
#Manganese	mg/L Mn	Persulfate	< 0.001	< 0.001	< 0.3
#Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric	23.475	20.320	< 250
#Chloride	mg/L Cl	Argentometry	50.5	49.0	< 250
#Hardness, Total	mg/L as CaCO3	EDTA Titrimetric	135.3	111.4	< 300
#Colour	Pt-Co	Visual Comparison	N.D.	N.D.	< 15
#Zinc	mg/L Zn	Direct Air Acetylene	0.011	0.028	< 3.0
#Copper	mg/L Cu	Direct Air Acetylene	N.D.	N.D.	< 1.0
#Lead	mg/L Pb	Direct Air Acetylene	N.D.	N.D.	< 0.01
#Chromium, Total	mg/L Cr	Direct Air Acetylene	N.D.	N.D.	< 0.05
#Cadmium	mg/L Cd	Direct Air Acetylene	N.D.	N.D.	< 0.003
#Arsenic	mg/L As	Hydride Generation	N.D.	N.D.	< 0.01

แหล่งที่มา

*ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1. เครื่องหมาย < หมายถึง ไม่เกินค่า ... 2. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
3. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 , < 5.0 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้



229/7-8 ซอยรัฐสุนิทางที่ 95/1 ถนนรัฐสุนิทางที่ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangplad, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com



Page 2 of 2

Sample Status : Normal

Analysis No. : 2403-174(1,2) Rev. 01

แหล่งที่มา *คำมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. เครื่องหมาย < หมายถึง ไม่เกินค่า ... 2. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
3. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 , < 5.0 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิจัยยุทธ จำกัด

Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิจัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)

Analytical Date : 21 มีนาคม 2567 - 11 เมษายน 2567

Analysis No. : 2403-174(3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling By : [REDACTED]

Sampling Date : 21 มีนาคม 2567

Sampling Time : 11.15 น.

Received Date : 21 มีนาคม 2567

Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result		STD*
			ห้องทำน้ำแข็ง เครื่องที่ 3 (RO)	ชั้น 9 ห้องแม่บ้าน (RO)	
#Appearance	-	Observation	ใส	ใส	-
@pH	-	Electrometric	7.3 at 25.6 C	6.4 at 25.8 C	6.5-8.5
Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 C	210	4	< 500
#Nitrate - Nitrogen	mg/L	Cadmium reduction	2.073	2.495	< 50
#Nitrite - Nitrogen	mg/L	Colorimetric	< 0.001	< 0.001	< 3
#Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric	0.0	0.0	0.2-0.5
#Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube	< 1.1	< 1.1	< 1.1
#E. Coli	MPN/100ml	Multiple-Tube	< 1.1	< 1.1	< 1.1
#Turbidity	NTU	Nephelometric	0.01	0.11	< 5
#Iron	mg/L Fe	Phenantroline	< 0.001	< 0.001	< 0.3
#Fluoride	mg/L	SPADNS	0.548	0.386	< 0.7
#Manganese	mg/L Mn	Persulfate	< 0.001	< 0.001	< 0.3
#Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric	24.624	3.891	< 250
#Chloride	mg/L Cl	Argentometry	49.0	4.0	< 250
#Hardness, Total	mg/L as CaCO3	EDTA Titrimetric	113.4	2.0	< 300
#Colour	Pt-Co	Visual Comparison	N.D.	N.D.	< 15
#Zinc	mg/L Zn	Direct Air Acetylene	1.42	N.D.	< 3.0
#Copper	mg/L Cu	Direct Air Acetylene	N.D.	N.D.	< 1.0
#Lead	mg/L Pb	Direct Air Acetylene	N.D.	N.D.	< 0.01
#Chromium, Total	mg/L Cr	Direct Air Acetylene	N.D.	N.D.	< 0.05
#Cadmium	mg/L Cd	Direct Air Acetylene	N.D.	N.D.	< 0.003
#Arsenic	mg/L As	Hydride Generation	N.D.	N.D.	< 0.01

แหล่งที่มา

*ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ น้ำดื่ม ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # น้ำดื่ม ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1. เครื่องหมาย < หมายถึง ไม่เกินค่า ... 2. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
3. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 , < 5.0 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1040

Sampling Site : ศูนย์การแพทย์ วิชัยยุทธ
Analytical Date : 18 เมษายน 2567 – 30 เมษายน 2567
Analysis No. : 2404-130 (1,2,3) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Cooling Tower
Sampling by : XXXXXXXXXX
Sampling Date : 18 เมษายน 2567
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 18 เมษายน 2567
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result		
			Cooling จุดที่ 1	Cooling จุดที่ 2	Cooling จุดที่ 3
Appearance	-	Observation	ใส	ใส	ใส
Legionella spp.	CFU/L	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี	ไม่พบเชื้อ	ไม่พบเชื้อ	ไม่พบเชื้อ

วิเคราะห์โดย : * สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข