
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภค
และระบบสุขาภิบาล

ตารางการตรวจเช็ค DP Pump No. 1-2 (Sump Pump No.1-2)



Specification	Pump	"Tsurumi Pump", Model = TOS50B2.75 H, H = 8 m, Q = 0.16 m ³ /min, 0.75 Kw, 2900 RPM, 380 v
---------------	------	--

พิกัดกระแสไฟฟ้า 1.9 Amp.

วันที่	เวลา		วัดค่ากระแสไฟฟ้า						ดูควบคุม			ตรวจเช็คทั่วไป			วิธีทดสอบ		ช่างผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	เริ่ม	หยุด	Pump 1-1			Pump 1-2			โหลดไฟหน้าตู้	สวิตช์ต่างๆ	Overload	ความสะอาดของบ่อบำบัด	สภาพลูกลอย	สภาพสายไฟ	Man.	Auto		
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp										
11/1/67	9.00	9.10	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/1/67	8.30	8.40	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/1/67	10.00	10.05	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
1/2/67	9.30	9.46	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/2/67	10.00	10.08	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/2/67	8.20	8.30	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/2/67	8.30	8.35	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
29/2/67	9.20	9.25	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/3/67	8.45	8.50	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/3/67	8.40	8.45	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/3/67	8.30	8.35	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/3/67	8.10	8.20	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/4/67	9.30	9.40	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/4/67	9.45	9.50	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/4/67	8.20	8.30	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/4/67	9.30	9.40	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
2/5/67	9.20	9.20	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/5/67	10.20	10.25	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/5/67	8.50	9.00	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\11.Submersile pump

ด...การตรวจเช็ค DP Pump No. 1-2 (Sump Pump No.- 2)



Specification	Pump	"Tsurumi Pump", Model = TOS50B2.75 H, H = 8 m, Q = 0.16 m ³ /min, 0.75 Kw, 2900 RPM, 380 v
---------------	------	--

พิกัดกระแสไฟฟ้า 1.9 Amp.

วันที่	เวลา		วัดค่ากระแสไฟฟ้า						ดูควบคุม			ตรวจเช็คทั่วไป			วิธีทดสอบ		ช่างผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	เริ่ม	หยุด	Pump 1-1			Pump 1-2			โหลดไฟหน้าตู้	สวิตซ์ต่างๆ	Overload	ความสะอาดของบ่อบำบัด	สภาพลูกลอย	สภาพสายไฟ	Man.	Auto		
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp										
24/8/66	9.00	9.10	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/8/66	6.10	6.20	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/9/66	9.15	9.20	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/9/66	8.30	8.40	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/9/66	8.30	8.40	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/9/66	8.30	8.40	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
5/10/66	9.10	9.20	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
12/10/66	9.10	9.20	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
19/10/66	9.10	9.20	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
26/10/66	9.10	9.20	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
2/11/66	9.25	9.30	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/11/66	8.30	8.40	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/11/66	8.45	8.50	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
23/11/66	8.25	8.30	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
30/11/66	8.25	8.30	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/12/66	8.20	8.30	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/12/66	8.20	8.30	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/12/66	8.45	8.50	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/12/66	9.40	9.50	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/1/67	9.25	9.30	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\11.Submersile pump

ตารางการตรวจเช็ค DP Pump No. 3-4 (Sump Pump No.3-4)



Specification	Pump	"Tsurumi Pump", Model = 100B42.2-E1, Hmin = 2.0 m, Hmax = 16 m, DN = 100 mm, IP = 68, H = 8 m, Qmax = 1.5 m ³ /min, 1418 RPM, 2.2 Kw. 400 V.
---------------	------	---

พิกัดกระแสไฟฟ้า 5.5 Amp.

วันที่	เวลา		วัดค่ากระแสไฟฟ้า							ดูความคุม			ตรวจเช็คทั่วไป			วิธีทดสอบ		ช่างผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	เริ่ม	หยุด	Pump 1-1			Pump 1-2				โหลดไฟหน้าตู้	สวิตซ์ต่าง	Overload	ความสะอาดของตู้	สภาพตู้กลอย	สภาพสายไฟ	Man.	Auto		
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp											
11/1/67	9.00	9.10	5.0	5.2	5.1	5.0	5.2	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/1/67	8.30	8.40	5.0	5.2	5.1	4.9	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/1/67	10.05	10.10	5.0	5.2	5.1	5.0	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1/2/67	9.35	9.40	5.1	5.3	5.2	5.0	5.2	5.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/2/67	10.00	10.05	5.1	5.3	5.3	5.0	5.2	5.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/2/67	8.20	8.30	5.0	5.3	5.1	4.8	5.1	5.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/2/67	8.30	8.35	4.9	5.0	5.0	4.9	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29/2/67	9.25	9.30	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/3/67	8.50	9.00	4.8	5.0	4.9	5.0	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/3/67	8.45	8.50	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/3/67	8.30	8.35	4.9	5.0	5.0	5.0	5.2	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/3/67	8.10	8.20	4.8	5.1	5.0	4.9	5.2	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/4/67	9.40	9.50	4.7	5.2	5.0	4.9	5.5	4.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/4/67	9.50	9.55	4.9	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/4/67	8.20	8.30	4.8	5.1	5.0	4.9	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/4/67	9.30	9.40	4.8	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2/5/67	9.10	9.20	4.7	5.1	5.0	5.0	4.3	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/5/67	10.25	10.30	4.7	5.0	5.0	4.9	5.2	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/5/67	9.00	9.10	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\11.Submersile pump

ตารางการตรวจเช็ค DP Pump No. 3-4 (Sump Pump No.3-4)



Specification	Pump	"Tsurumi Pump", Model = 100B42.2-E1, Hmin = 2.0 m, Hmax = 16 m, DN = 100 mm, IP = 68, H = 8 m, Qmax = 1.5 m ³ /min, 1418 RPM, 2.2 Kw. 400 V.
---------------	------	---

พิกัดกระแสไฟฟ้า 5.5 Amp.

วันที่	เวลา		วัดค่ากระแสไฟฟ้า						ดูควบคุม			ตรวจเช็คทั่วไป			วิธีทดสอบ		ช่างผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	เริ่ม	หยุด	Pump 1-1			Pump 1-2			โหลดไฟหน้าตู้	สวิตซ์ต่างๆ	Overload	ความสะอาดของตู้	สภาพตู้กลอย	สภาพสายไฟ	Man.	Auto		
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp										
24/6/66	8.40	8.50	4.7	5.3	5.2	5.0	5.2	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		
31/6/66	8.10	8.20	4.9	5.2	5.2	5.0	5.2	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/7/66	9.15	9.20	4.9	5.0	5.0	4.8	5.0	4.9	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/7/66	8.40	8.45	4.8	5.0	5.0	4.8	5.0	4.9	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/7/66	8.50	9.00	4.8	5.1	5.1	4.8	5.0	5.0	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/7/66	9.10	9.20	5.0	5.2	5.2	4.9	5.1	5.0	/	/	/	/	/	/	/	/		
5/10/66	9.10	9.20	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	5.0	/	/	/	/	/	/	/	/		
12/10/66	9.10	9.20	5.0	5.2	5.2	4.9	5.1	5.0	/	/	/	/	/	/	/	/		
19/10/66	9.10	9.20	5.0	5.2	5.2	5.0	5.2	5.0	/	/	/	/	/	/	/	/		
26/10/66	9.10	9.20	5.1	5.2	5.2	5.0	5.1	5.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
2/11/66	9.20	9.30	5.0	5.2	5.2	5.0	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/11/66	8.30	8.40	5.0	5.2	5.1	5.0	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/11/66	8.45	8.50	5.0	5.2	5.1	4.9	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		
23/11/66	8.30	8.35	5.1	5.2	5.1	4.9	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		
30/11/66	8.30	8.40	5.1	5.2	5.2	4.9	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/12/66	8.30	8.40	5.1	5.2	5.1	4.9	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/12/66	8.40	8.50	5.0	5.2	5.1	5.0	5.2	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/12/66	8.40	8.50	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/12/66	8.40	8.50	5.1	5.3	5.2	5.0	5.2	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/1/67	9.25	9.30	5.0	5.1	5.1	5.0	5.1	5.1	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\11.Submersile pump

ตารางการตรวจเช็ค DP Pump No. 5-6 (Sump Pump No.5-6 ข้างห้อง Fire Pump)

Specification	Pump	"Tsurumi Pump", Model = 50B2.75H-53, Serail No.1 = B2166617, No.2 = B2166618, HMax = 15.2 m, Qmax = 0.36 m ³ /min, DN. = 50 mm., dmin = 3.1 m, P2 = 0.75 Kw, 1.9 Amp, 380 V, N = 2810 min ⁻¹
---------------	------	--

ฟลักกระแสไฟฟ้า 1.9 Amp.

วันที่	เวลา		วัดค่ากระแสไฟฟ้า						ดูควบคุม			ตรวจเช็คทั่วไป			วิธีทดสอบ		ช่างผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	เริ่ม	หยุด	Pump 1-1			Pump 1-2			หลอดไฟหน้าตู้	สวิตช์ต่างๆ	Overload	ความสะอาดของปั๊ม	สภาพลูกกลอย	สภาพสายไฟ	Man.	Auto		
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp										
18/1/67	8.20	8.30	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/1/67	9.50	9.55	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
1/2/67	9.00	9.10	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/2/67	9.45	9.50	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/2/67	8.40	8.50	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/2/67	8.15	8.20	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
29/2/67	8.50	9.00	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/3/67	8.30	8.35	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/3/67	8.35	8.40	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/3/67	8.28	8.30	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/3/67	8.40	8.45	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/4/67	9.10	9.20	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/4/67	9.30	9.35	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/4/67	8.30	8.40	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/4/67	9.15	9.20	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
2/5/67	9.30	9.40	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/5/67	10.10	10.15	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/5/67	8.35	8.40	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\11.Submersile pump

ตารางการตรวจเช็ค DP Pump No. 5-6 (Sump Pump No.5-6 ข้างห้อง Fire Pump)

Specification	Pump	"Tsurumi Pump", Model = 50B2.75H-53, Serail No.1 = B2166617, No.2 = B2166618, HMax = 15.2 m, Qmax = 0.36 m ³ /min, DN. = 50 mm., dmin = 3.1 m, P2 = 0.75 Kw, 1.9 Amp, 380 V, N = 2810 min ⁻¹
---------------	------	--

ฟลักกระแสไฟฟ้า 1.9 Amp.

วันที่	เวลา		วัดค่ากระแสไฟฟ้า						ดูควบคุม			ตรวจเช็คทั่วไป			วิธีทดสอบ		ช่างผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	เริ่ม	หยุด	Pump 1-1			Pump 1-2			หลอดไฟหน้าตู้	สวิตช์ต่างๆ	Overload	ความสะอาดของปั๊ม	สภาพลูกกลอย	สภาพสายไฟ	Man.	Auto		
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp										
31/8/66	8.00	8.15	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/9/66	9.10	9.15	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/9/66	8.10	8.15	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/9/66	8.10	8.20	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/9/66	8.30	8.40	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
5/10/66	9.00	9.10	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
12/10/66	9.00	9.10	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
19/10/66	9.00	9.10	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
26/10/66	9.00	9.10	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
2/11/66	9.20	9.30	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/11/66	8.20	8.30	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/11/66	9.05	9.10	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
23/11/66	9.00	9.10	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
30/11/66	8.40	8.50	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/12/66	9.00	9.10	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/12/66	8.30	8.40	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/12/66	8.50	8.55	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/12/66	8.30	8.40	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/1/67	9.55	10.00	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/1/67	8.30	8.40	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\11.Submersile pump

ตารางการตรวจเช็ค Cold Water Pump No.1 & No.2 (อาคาร A)

Specification	Pump	"GRUNDFOS", Model = B96122013P11706 , Type = CR32-4 A-F-A-E-HQQC ,7.50 Kw , 50 Hz , 2919 rpm , HMax = 77.8 m , H = 59.1 m , Q = 30 m3/Hr , Suction = 2 1/2" , Discharge 2 1/2"
	Mortor	"GRUNDFOS", Model = MG132SB2-38FF265-H3 , 7.50 Kw , 50 Hz , 2910-2920 rpm , 15.4 / 8.9 Amp , I 1/114.4-14.0/8.30-8.10 , IMax = 15.8-15.4/9.15-8.90A

วันที่	เวลา		PUMP no.1			PUMP no.2			แรงดันน้ำ		ตรวจสอบสภาพ						วิธีทดสอบ		ช่างผู้ทดสอบ	หมายเหตุ	
	เริ่ม	หยุด	R	S	T	R	S	T	Suction	Discharge	หลอดไฟหน้าตู้	การรั่วซึม	อุณหภูมิบนน้ำ	เสียง	การสั่นสะเทือน	ตำแหน่งวาล์วน้ำ	Pressure Gauge	Man.			Auto
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	PSI	PSI											
5/2/67	8.45	8.50	11.8	12.8	12.8	11.5	12.7	12.6	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12/2/67	8.45	9.00	11.8	12.8	12.8	11.8	12.8	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19/2/67	8.20	8.25	11.7	12.9	12.5	11.2	12.8	12.7	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26/2/67	8.10	8.20	11.8	12.8	12.8	11.8	12.9	12.8	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/3/67	8.50	9.00	11.7	12.8	12.8	11.6	12.8	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/3/67	9.00	9.10	11.7	12.8	12.8	11.8	12.9	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/3/67	9.10	9.20	11.8	13.0	13.0	11.8	12.9	13.0	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/3/67	8.10	8.20	11.7	13.0	12.9	11.6	13.0	12.6	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1/4/67	8.30	8.35	11.6	12.9	12.8	11.5	13.0	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/4/67	8.30	8.35	11.6	12.9	12.7	11.4	13.0	12.6	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/4/67	8.30	8.35	11.6	13.0	12.8	11.6	13.0	12.8	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/4/67	8.50	9.00	11.7	13.0	12.8	11.8	13.1	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29/4/67	10.00	10.10	11.6	12.9	12.9	11.6	12.8	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6/5/67	10.00	10.10	11.5	12.8	12.7	11.5	12.8	12.8	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13/5/67	9.30	9.40	11.6	12.9	12.8	11.5	12.9	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\6.CW pump

ตารางการตรวจเช็ค Cold Water Pump No.1 & No.2 (อาคาร A)

Specification	Pump	"GRUNDFOS", Model = B96122013P11706 , Type = CR32-4 A-F-A-E-HQQC ,7.50 Kw , 50 Hz , 2919 rpm , HMax = 77.8 m , H = 59.1 m , Q = 30 m3/Hr , Suction = 2 1/2" , Discharge 2 1/2"
	Mortor	"GRUNDFOS", Model = MG132SB2-38FF265-H3 , 7.50 Kw , 50 Hz , 2910-2920 rpm , 15.4 / 8.9 Amp , I 1/114.4-14.0/8.30-8.10 , IMax = 15.8-15.4/9.15-8.90A

วันที่	เวลา		PUMP no.1			PUMP no.2			แรงดันน้ำ		ตรวจสอบสภาพ						วิธีทดสอบ		ช่างผู้ทดสอบ	หมายเหตุ	
	เริ่ม	หยุด	R	S	T	R	S	T	Suction	Discharge	หลอดไฟหน้าตู้	การรั่วซึม	อุณหภูมิบนน้ำ	เสียง	การสั่นสะเทือน	ตำแหน่งวาล์ว	Pressure Gauge	Man.			Auto
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	PSI	PSI											
2/10/66	8.30	8.40	11.8	13.0	12.8	11.8	13.0	12.8	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/10/66	8.00	8.10	11.7	12.8	12.8	11.8	12.8	12.8	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/10/66	8.00	8.10	11.7	12.8	12.8	11.4	12.7	12.8	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23/10/66	8.30	8.40	11.6	12.9	12.5	11.5	12.9	12.7	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30/10/66	8.00	8.10	11.7	12.8	12.8	11.4	12.6	12.7	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6/11/66	8.15	8.25	11.8	12.9	12.8	11.6	12.9	12.8	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13/11/66	8.15	8.20	11.8	12.9	12.9	11.7	13.0	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20/11/66	8.17	8.20	11.7	12.7	12.7	11.6	12.8	12.7	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27/11/66	9.20	9.40	11.7	12.8	12.8	11.8	12.8	12.8	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/12/66	8.30	8.40	11.7	12.8	12.8	11.8	12.9	12.8	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/12/66	8.20	8.30	11.7	12.9	12.8	11.7	12.8	12.8	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/12/66	8.30	8.40	11.8	12.8	12.8	11.7	12.7	12.7	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/12/66	8.15	8.20	11.8	12.8	12.9	11.8	12.8	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1/1/67	8.30	8.40	11.8	13.1	12.7	11.8	12.9	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/1/67	8.40	8.45	11.8	12.8	12.8	11.7	12.8	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/1/67	8.40	8.45	11.7	12.7	12.7	11.9	12.8	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/1/67	8.40	8.45	11.7	12.8	12.8	11.7	12.8	12.8	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29/1/67	9.00	9.10	11.7	12.8	12.8	11.7	12.8	12.9	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\6.CW pump

ตารางการตรวจเช็ค Cold Water Pump No.3 & No.4 (อาคาร B)

Specification	Pump	"GRUNDFOS" ,Type = CR32-3 A-F-A-E-HQQE ,Model = B96122011P11706 ,P2 = 5.50 Kw , 50 Hz ,2919 Rpm ,HMax = 58.5 m ,H = 44.1 m ,Q = 30 m3/Hr ,Suction 2.50" ,Discharge 2.50"
	Mortor	"GRUNDFOS" ,Model = MG132SC2-38FF265-H3 ,P2 = 5.50 Kw , 50 Hz ,2920-2940 Rpm ,I 1/1101.0 ,I Max = 12.2A

วันที่	เวลา		PUMP no.1			PUMP no.2			แรงดันน้ำ		ตรวจสอบสภาพ						วิธีทดสอบ		ช่างผู้ทดสอบ	หมายเหตุ	
	เริ่ม	หยุด	R	S	T	R	S	T	Suction	Discharge	หลอดไฟหน้าตู้	การรั่วซึม	อุณหภูมิมี้น้ำ	เสียง	การสั่นสะเทือน	ตำแหน่งวาล์วน้ำ	Pressure Gauge	Man.			Auto
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	PSI	PSI											
5/2/67	9.10	9.15	8.2	9.3	9.1	8.5	9.3	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	xxx	
12/2/67	9.10	9.20	8.3	9.1	9.1	8.6	9.4	9.4	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	xxx	
19/2/67	8.50	9.00	8.0	9.4	9.1	8.3	9.6	9.4	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26/2/67	8.40	8.50	8.2	9.2	9.1	8.5	9.4	9.4	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/3/67	9.00	9.10	8.3	9.3	9.0	8.5	9.4	9.4	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/3/67	10.00	10.10	8.1	9.3	9.2	8.3	9.3	9.6	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/3/67	9.30	9.40	8.2	9.3	9.2	8.5	9.6	9.5	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/3/67	9.00	9.05	8.1	9.4	9.1	8.4	9.6	9.5	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1/4/67	9.00	9.10	8.1	9.3	9.2	8.1	9.7	9.6	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8/4/67	9.05	9.10	7.8	9.6	9.2	8.1	9.8	9.6	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/4/67	9.00	9.10	8.0	9.3	9.0	8.4	9.7	9.5	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/4/67	8.30	8.40	8.0	9.4	9.1	8.3	9.6	9.4	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29/4/67	11.00	11.10	7.8	9.4	9.1	8.1	9.6	9.5	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6/5/67	11.00	11.10	7.8	9.2	9.1	8.2	9.6	9.5	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13/5/67	9.00	9.10	8.1	9.4	9.1	8.4	9.6	9.2	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\6.CW pump

ตารางการตรวจเช็ค Cold Water Pump No.3 & No.4 (อาคาร B)

Specification	Pump	"GRUNDFOS" ,Type = CR32-3 A-F-A-E-HQQE ,Model = B96122011P11706 ,P2 = 5.50 Kw , 50 Hz ,2919 Rpm ,HMax = 58.5 m ,H = 44.1 m ,Q = 30 m3/Hr ,Suction 2.50" ,Discharge 2.50"
	Mortor	"GRUNDFOS" ,Model = MG132SC2-38FF265-H3 ,P2 = 5.50 Kw , 50 Hz ,2920-2940 Rpm ,I 1/1101.0 ,I Max = 12.2A

วันที่	เวลา		PUMP no.1			PUMP no.2			แรงดันน้ำ		ตรวจสอบสภาพ						วิธีทดสอบ		ช่างผู้ทดสอบ	หมายเหตุ	
	เริ่ม	หยุด	R	S	T	R	S	T	Suction	Discharge	หลอดไฟหน้าตู้	การรั่วซึม	อุณหภูมิพื้นน้ำ	เสียง	การสั่นสะเทือน	ตำแหน่งวาล์วน้ำ	Pressure Gauge	Man.			Auto
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	PSI	PSI											
2/10/66	9.30	9.40	8.0	9.2	9.0	8.4	9.6	9.5	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/10/66	8.20	8.30	8.2	9.2	9.0	8.5	9.4	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/10/66	8.30	8.50	8.2	9.3	9.1	8.4	9.4	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23/10/66	8.40	8.50	8.1	9.3	9.1	8.4	9.3	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30/10/66	8.40	8.50	8.2	9.2	9.0	8.5	9.3	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6/11/66	9.00	9.10	8.2	9.3	9.1	8.5	9.4	9.4	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13/11/66	9.00	9.10	8.2	9.3	9.2	8.4	9.5	9.5	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20/11/66	9.25	9.30	8.2	9.2	9.1	8.4	9.4	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27/11/66	9.00	9.10	8.3	9.2	9.1	8.5	9.4	9.4	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/12/66	9.00	9.10	8.2	9.3	9.1	8.5	9.5	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/12/66	9.00	9.10	8.1	9.3	9.0	8.4	9.5	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/12/66	9.00	9.10	8.2	9.2	9.0	8.5	9.4	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/12/66	8.50	8.55	8.3	9.2	9.0	8.5	9.4	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1/1/67	9.10	9.20	8.0	9.5	8.9	8.7	9.3	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/1/67	9.30	9.40	8.2	9.2	9.1	8.5	9.5	9.3	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/1/67	9.00	9.10	8.2	9.2	9.1	8.5	9.5	9.5	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/1/67	9.10	9.15	8.2	9.3	9.0	8.5	9.5	9.4	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29/1/67	9.10	9.20	8.2	9.2	9.1	8.5	9.4	9.5	0	62	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\6.CW pump

ตารางการตรวจเช็ค Aerator & Return Sludge Pump (WWT)No.1 & No.2 (อาคาร A)



Specification	Aerator	"TSURUMI PUMP" Model = 15-BER3, 3~380 V, 1.5 Kw, 50 Hz, 3 2840 rpm, 3.5 Amp. H Max = 4 m , Q = 24 m3/h , DN 32 mm.
	Return Sludge Pump	"TSURUMI PUMP" , Model = 4OU2.25-52 , Hmax = 7.5 m , Hmin = 1.0 m , Qmax = 0.268 m3/min, DN = 40 min, P2 = 0.25 Kw,0.75 Amp, N = 2880 min

Aerator พิกัดกระแสไฟฟ้า 3.5 Amp.
Pump พิกัดกระแสไฟฟ้า 0.75 Amp.

วันที่	เวลา		วัดค่ากระแสไฟฟ้า									ดูควบคุม			ตรวจเช็คทั่วไป			วิธีทดสอบ		ช่างผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	เริ่ม	หยุด	Aerator1			Aerator2			Return Sludge Pump			พาสส์ไฟหน้าตู้	สวิตช์ต่าง	Overload	ความสะอาดของบ่อ	สภาพสายไฟ	กรงอากาศ	Man.	Auto		
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp										
21/9/66	8.20	8.30	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/9/66	8.20	8.30	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
5/10/66	9.00	9.10	2.5	2.6	2.6	2.3	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
12/10/66	9.00	9.10	2.4	2.7	2.5	2.4	2.6	2.6	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
19/10/66	9.00	9.10	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
26/10/66	9.00	9.10	2.5	2.6	2.6	2.3	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
2/11/66	9.30	9.40	2.5	2.6	2.5	2.3	2.4	2.4	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/11/66	9.30	9.40	2.5	2.6	2.6	2.3	2.4	2.4	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/11/66	9.00	9.05	2.4	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
23/11/66	8.45	9.00	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
30/11/66	8.45	8.50	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/12/66	8.40	8.50	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/12/66	8.20	8.40	2.3	2.4	2.5	2.4	2.6	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/12/66	8.10	8.15	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/12/66	8.15	8.20	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/1/67	9.50	9.55	2.4	2.6	2.5	2.3	2.4	2.4	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/1/67	8.30	8.40	2.3	2.5	2.4	2.4	2.5	2.4	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\10.บ่อบำบัดน้ำเสีย (wwt)

ตารางการตรวจเช็ค Aerator & Return Sludge Pump (WWT)No.1 & No.2 (อาคาร A)



Specification	Aerator	"TSURUMI PUMP" Model = 15-BER3, 3~380 V, 1.5 Kw, 50 Hz, 3 2840 rpm, 3.5 Amp. H Max = 4 m , Q = 24 m3/h , DN 32 mm.
	Return Sludge Pump	"TSURUMI PUMP" , Model = 4OU2.25-52 , Hmax = 7.5 m , Hmin = 1.0 m , Qmax = 0.268 m3/min, DN = 40 min, P2 = 0.25 Kw,0.75 Amp, N = 2880 min

Aerator พิกัดกระแสไฟฟ้า 3.5 Amp.
Pump พิกัดกระแสไฟฟ้า 0.75 Amp.

วันที่	เวลา		วัดค่ากระแสไฟฟ้า									ดูควบคุม			ตรวจเช็คทั่วไป			วิธีทดสอบ		ช่างผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	เริ่ม	หยุด	Aerator1			Aerator2			Return Sludge Pump			โหลดไฟฟ้าได้	สวิตช์ต่างๆ	Overload	ความสะอาดของบ่อ	สภาพสายไฟ	กรงอากาศ	Man.	Auto		
			Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp										
18/1/67	9.00	9.10	2.3	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/1/67	9.10	9.50	2.5	2.6	2.6	2.3	2.4	2.4	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
1/2/67	9.00	9.05	2.4	2.6	2.5	2.3	2.4	2.4	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/2/67	9.40	9.45	2.5	2.5	2.6	2.3	2.4	2.4	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/2/67	8.30	9.40	2.4	2.6	2.5	2.3	2.4	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/2/67	8.10	8.15	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
29/2/67	8.45	8.50	2.3	2.5	2.4	2.4	2.3	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/3/67	8.20	8.25	2.3	2.5	2.4	2.4	2.6	2.6	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/3/67	8.25	8.30	2.3	2.5	2.4	2.4	2.6	2.6	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/3/67	8.15	8.20	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/3/67	8.45	8.50	2.4	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/4/67	9.00	9.10	2.5	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/4/67	9.25	9.30	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/4/67	9.30	9.35	2.4	2.6	2.5	2.4	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/4/67	9.20	9.30	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
2/5/67	9.00	9.10	2.3	2.6	2.5	2.3	2.6	2.4	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/5/67	10.00	10.10	2.3	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	0.6	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\10.บ่อบำบัดน้ำเสีย (wwt)

Aerator	ฟักัดกระแสไฟฟ้า 3.5 Amp.
Pump	ฟักัดกระแสไฟฟ้า 0.75 Amp.

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\10.โปรแกรมบำบัดน้ำเสีย (wwt)

SUPREME LEGEND
NANGLINCHI-RAMALLI

Aerator	ฟักัดกระแสไฟฟ้า 3.5 Amp.
Pump	ฟักัดกระแสไฟฟ้า 0.75 Amp.

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\10.ปั้มระบบบำบัดน้ำเสีย (wwt)

Aerator พัดลมกระแสไฟฟ้า 3.5 Amp.
Pump พัดลมกระแสไฟฟ้า 0.75 Amp.


File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\10.โปรแกรมบำบัดน้ำเสีย (wwt)

SUPREME LEGEND
NANGLINCHI-RAMASAI

Aerator พัดลมกระแสไฟฟ้า 3.5 Amp.
Pump พัดลมกระแสไฟฟ้า 0.75 Amp.

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\10.ปั๊มระบบบำบัดน้ำเสีย (wwt)

ตารางตรวจเช็ค GENERATOR BATTERY



CCA 924

แบตเตอรี่ "GS" N200 2 x 12V 200 Ah

ค่าด.พ. 1.20 - 1.25


วันที่	เวลา		ตรวจเช็คค่า ด.พ.แบตเตอรี่																ช่างผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			Battery 1								Battery 2									
	เริ่ม	สิ้นสุด	Volt	CCA	Cell 1	Cell 2	Cell 3	Cell 4	Cell 5	Cell 6	Volt	CCA	Cell 1	Cell 2	Cell 3	Cell 4	Cell 5	Cell 6		
11/10/66	9.00	9.10	13.31	886	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.31	875	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
18/10/66	8.30	8.40	13.49	896	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	13.45	896	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
25/10/66	8.00	8.10	13.51	900	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	13.49	855	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
1/11/66	9.00	9.10	13.49	892	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	13.49	860	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
8/11/66	8.00	8.30	13.71	840	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	13.72	882	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
15/11/66	9.00	9.30	13.48	900	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.47	874	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
22/11/66	9.00	9.30	13.88	882	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.49	885	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
29/11/66	9.00	9.30	13.42	885	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.88	872	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
6/12/66	8.20	8.30	13.43	916	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.38	873	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
13/12/66	8.20	8.30	13.28	825	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.14	801	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
20/12/66	8.30	8.40	13.28	802	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	13.6	810	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28		
27/12/66	8.15	8.15	13.06	826	1.30	1.30	1.28	1.30	1.30	1.30	13.03	607	1.30	1.29	1.30	1.30	1.29	1.29		
3/1/67	9.00	9.10	13.75	818	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.73	838	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
10/1/67	1.00	9.10	13.76	837	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.72	852	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
17/1/67	9.00	9.10	13.14	870	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.08	914	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
24/1/67	9.40	9.50	13.76	854	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.72	864	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
31/1/67	8.30	9.40	13.36	893	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.30	898	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
7/2/67	8.30	8.50	13.38	898	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.33	890	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
14/2/67	8.30	9.00	13.46	885	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.00	905	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
21/2/67	8.30	8.40	13.48	917	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.36	976	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		

/ = ปกติ

x = ผิดปกติ

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\15.battery\Generator

ตารางตรวจเช็ค GENERATOR BATTERY



CCA 924

แบตเตอรี่ "GS" N200 2 x 12V 200 Ah

ค่าด.พ. 1.20 - 1.25

วันที่	เวลา		ตรวจเช็คค่า ด.พ.แบตเตอรี่																ช่างผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			Battery 1								Battery 2									
	เริ่ม	สิ้นสุด	Volt	CCA	Cell 1	Cell 2	Cell 3	Cell 4	Cell 5	Cell 6	Volt	CCA	Cell 1	Cell 2	Cell 3	Cell 4	Cell 5	Cell 6		
26/2/67	9.00	9.10	13.45	919	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.35	918	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	[REDACTED]	ตรวจ PM MDR
6/3/67	9.00	9.10	13.43	924	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.36	924	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
13/3/67	10.00	10.10	13.75	887	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.72	915	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
20/3/67	10.00	10.10	13.50	923	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.35	918	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
27/3/67	9.00	9.10	13.45	920	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.22	995	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
3/4/67	10.10	10.15	13.50	923	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.35	915	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
10/4/67	9.30	9.40	13.73	935	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.76	965	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
17/4/67	9.30	9.40	13.54	937	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.32	921	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
23/4/67	8.30	8.40	13.33	939	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.30	948	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
1/5/67	9.00	9.10	13.41	939	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.35	906	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
8/5/67	9.00	9.40	13.40	933	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.33	928	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
15/5/67	9.30	9.40	13.50	941	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.40	930	1.30	1.29	1.29	1.30	1.29	1.29		

/ = ปกติ

x = ผิดปกติ

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\15.battery\Generator

ตารางตรวจเช็ค GENERATOR



Specification	Engine	"FG WILSON" model FD6-10.3A1 , 235 KW , 1500 rpm , weight = 880 KG
	Generator	" FG WILSON " Model FD605 , Project Identification Number *FGWFD605TYCH00174* , 277 KVA , 220 KW , 50 Hz

ปริมาณสำรองเชื้อเพลิง:	600 ลิตร	Oil Filter type:	"Spin on, Full Flow"
Oil Capacity:	28 ลิตร	Oil type:	CF4 15W40
Water Coolant:	61 ลิตร	Fuel Filter type:	"Spin on"
Fuel Consumption:	Load 100%		(Class A2 Diesel or BSEN590)
	(60 ลิตร/ชม.)	Air Filter type:	"Replaceable Element"

วันที่	เริ่มทดสอบ	หยุดทดสอบ	Volt Meter			ความถี่ไฟฟ้า	ความเร็วรอบเครื่องยนต์	Oil Pressure	Oil Temp.	Water Temp.	ชั่วโมงทำงาน	DC Volt Battery	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพ					วิธีทดสอบ		ช่างผู้ทดสอบ	หมายเหตุ		
			380V											แบตเตอรี่	ระดับน้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำหม้อน้ำ	กรองอากาศ	การรั่วซึม	เสียง	การสั่นสะเทือน			Man.	Auto
			RS	ST	TR																			
7/1/67	10.00	10.10	404	403	404	50	1500	4.5	-	71	59.1	27.5	590	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24/1/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	71	59.2	27.5	588	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31/1/67	10.00	10.10	403	404	403	50	1500	4.5	-	71	59.3	27.5	585	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/2/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	72	59.5	27.5	583	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/2/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	72	59.6	27.5	580	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/2/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	72	59.8	27.5	579	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/2/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	73	59.7	27.5	575	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6/3/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	74	60.3	27.5	555	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13/3/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	73	60.4	27.5	550	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20/3/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	72	60.2	27.5	548	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27/3/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	73	60.8	27.5	535	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3/4/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	73	61	27.5	530	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10/4/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	73	62.8	27.5	525	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17/4/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	71	63.0	27.5	520	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24/4/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	72	63.1	27.5	515	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1/5/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	73	63.2	27.5	510	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/5/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	73	63.3	27.5	505	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/5/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	70	63.4	27.5	500	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\4.Generator

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

ตารางตรวจเช็ค GENERATOR



Specification	Engine	"FG WILSON" model FD6-10.3A1 , 235 KW , 1500 rpm , weight = 880 KG
	Generator	" FG WILSON " Model FD605 , Project Identification Number *FGWFD605TYCH00174* , 277 KVA , 220 KW , 50 Hz

ปริมาณสำรองเชื้อเพลิง:	600 ลิตร	Oil Filter type:	"Spin on, Full Flow"
Oil Capacity:	28 ลิตร	Oil type:	CF4 15W40
Water Coolant:	61 ลิตร	Fuel Filter type:	"Spin on"
Fuel Consumption:	Load 100%		(Class A2 Diesel or BSEN590)
	(60 ลิตร/ชม.)	Air Filter type:	"Replaceable Element"

วันที่	เริ่มทดสอบ	หยุดทดสอบ	Volt Meter			ความถี่ไฟฟ้า	ความเร็วรอบเครื่องยนต์	Oil Pressure	Oil Temp.	Water Temp.	ชั่วโมงทำงาน	DC Volt Battery	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพ						วิธีทดสอบ		ช่างผู้ทดสอบ	หมายเหตุ	
			380V											เบตเตอรี่	ระดับน้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำหม้อน้ำ	กรองอากาศ	การรั่วซึม	เสียง	การสั่นสะเทือน	Man.			Auto
			RS	ST	TR																			
13/9/66	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	71	56.9	27.5	365	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20/9/66	10.00	10.13	403	403	403	50	1500	4.5	-	71	57.0	27.5	365	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27/9/66	10.00	10.15	403	403	403	50	1500	4.5	-	71	57.1	27.5	363	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/10/66	10.00	10.15	403	403	403	50	1500	4.5	-	71	57.3	27.5	361	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/10/66	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	70	57.5	27.5	360	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/10/66	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	71	57.6	27.5	360	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/10/66	10.00	10.13	403	403	403	50	1500	4.5	-	72	57.7	27.5	359	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1/11/66	10.00	10.15	403	403	403	50	1500	4.5	-	72	57.9	27.5	358	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/11/66	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	71	58.0	27.5	357	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/11/66	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	70	58.1	27.5	430	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ทดสอบเพื่อป้องกัน
22/11/66	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	70	58.2	27.5	420	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ป้องกัน 600 ลิตร
29/11/66	10.00	10.10	404	404	403	50	1500	4.5	-	69	58.3	27.5	418	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6/12/66	10.00	10.12	403	403	403	50	1500	4.5	-	71	58.4	27.5	416	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13/12/66	10.00	10.12	403	403	403	50	1500	4.5	-	70	58.6	27.5	414	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20/12/66	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	70	58.7	27.5	412	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27/12/66	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	70	58.8	27.5	410	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3/1/67	10.00	10.10	403	403	403	50	1500	4.5	-	70	58.9	27.5	600	/	/	/	/	/	/	/	/	/		พร้อมใช้งานแล้ว
10/1/67	10.00		403	403	403	50	1500	4.5	-	70	59	27.5	698	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\4.Generator

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

ตารางตรวจเช็ค Ventilation Fan No.1 (ห้องขยายอาคาร A)



SUPREME LEGEN
NANLINGCHI-RAMAI

Contrifugal Fan "Mitsubishi", Model = BF21S-E-1, 50 Hz, 1.15-1.13 A, 235-249 W, 1548 m³/H, 912 CFM

Contrifugal Fan "Mitsubishi", Model = BF21S-E-1, 50 Hz, 1.15-1.13 A, 235-249 W, 1548 m3/H, 912 CFM

วันที่	เวลา		วัดการแปรแสง Light	ตรวจกล้องภาพ					วิธีทดสอบ	หมายเหตุ	
	เริ่ม	หมด		หลอดไฟ/White	เวลา / Timer	Shutter	เสียง	การสั่นไหว			สภาพงาน
17/9/66	8.30	8.40	Amp	/	/	/	/	/	/	/	
20/9/66	8.30	8.40	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
3/10/66	8.30	0.6	0.6	/	/	/	/	/	/	/	
15/10/66	8.00	8.10	0.6	/	/	/	/	/	/	/	
10/11/66	9.10	9.05	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
24/10/66	8.30	8.35	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
9/11/66	9.00	9.10	0.6	/	/	/	/	/	/	/	
7/11/66	8.30	8.35	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
14/11/66	8.30	8.35	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
21/11/66	8.20	8.25	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
28/11/66	8.20	8.25	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
5/12/66	8.20	8.25	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
12/12/66	8.50	9.00	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
19/12/66	9.05	9.10	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
26/12/66	8.50	8.58	0.6	/	/	/	/	/	/	/	
2/1/67	8.10	8.18	0.6	/	/	/	/	/	/	/	
9/1/67	8.40	8.50	0.6	/	/	/	/	/	/	/	
16/1/67	8.40	8.50	0.6	/	/	/	/	/	/	/	
23/1/67	8.20	8.35	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
30/1/67	8.50	8.55	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
6/2/67	8.00	8.10	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
13/2/67	8.00	8.10	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
20/2/67	10.00	10.15	0.6	/	/	/	/	/	/	X	
27/2/67	9.10	10.15	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
5/3/67	8.10	8.15	0.6	/	/	/	/	/	/	/	
12/3/67	8.20	8.25	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
19/3/67	8.30	8.35	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
26/3/67	8.20	8.30	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
2/4/67	8.30	8.40	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
9/4/67	8.30	8.40	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
16/4/67	8.50	9.00	0.5	/	/	/	/	/	/	/	
23/4/67	9.00	9.10	0.5	/	/	/	/	/	/	/	

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

File Name: D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมเครื่องจักร\9. Ventilation Fan

ตารางตรวจเปิด Ventilation Fan No.1 (ห้องขยะอาคาร A)



SUPREME LEGEND

Specification

Contrifugal Fan "Mitsubishi", Model = BF21S-E-1, 50 Hz, 1.15-1.13 A, 235-249 W, 1548 m3/H, 912 CFM

[illegible]

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

File Name: D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์ม\เช็คเครื่องจักร\9.Ventilation Fan

ตารางการตรวจเช็คปั๊ม Jacuzzi Pump



Specification	Jacuzzi Pump	Pump = "PENTAIR", 5PSP-550-3, IP = 54, I _{max} = 54, H _{max} = 22 , Motor = "Wat", Model = Z2EFA100L2D-45H, 2905 Rpm, 4Kw, 7.5 Amp, 5.5 Hp
---------------	--------------	---

ค่าปกติ
Jacuzzi Pump 7.5 Amp

วันที่	ค่ากระแส (Amp)						ความสะอาด		การรั่วซึม		เสียง	ผู้ควบคุม		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	Juacuzzi Pump 1			Juacuzzi Pump 2			ตะกั่วคัลกซ์	วาล์วอากาศ	ค้ำน้ำ	ค้ำน้ำจ่าย		หลอดไฟน้ำ	เวลา / Timer		
	R	S	T	R	S	T									
14/10/66	5.7	6.1	5.8	5.6	6.0	5.8	/	/	/	/	/	/	/		ปิดระบบปั๊มน้ำ
21/10/66	5.6	6.0	5.7	5.6	5.9	5.7	/	/	/	/	/	/	/		
28/10/66	5.6	5.9	5.9	5.7	5.9	5.7	/	/	/	/	/	/	/		
4/11/66	5.5	6.0	5.9	5.5	6.0	5.8	/	/	/	/	/	/	/		
11/11/66	5.6	5.9	5.9	5.6	5.8	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
18/11/66	5.6	6.0	5.9	5.6	5.9	5.7	/	/	/	/	/	/	/		
25/11/66	5.6	6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	/	/	/	/	/	/	/		
2/12/66	5.6	6.1	5.9	5.5	6.0	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
9/12/66	5.6	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	/	/	/	/	/	/	/		
16/12/66	5.6	6.0	5.9	5.6	5.9	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
23/12/66	5.7	6.0	5.9	5.6	5.9	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
30/12/66	5.6	6.1	5.9	5.6	6.0	5.8	/	/	/	/	/	/	/		
6/1/67	5.6	6.0	5.9	5.7	6.0	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
13/1/67	5.6	6.0	5.9	5.6	5.9	5.8	/	/	/	/	/	/	/		
20/1/67	5.6	6.0	6.0	5.6	5.9	5.8	/	/	/	/	/	/	/		
27/1/67	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	ปิดระบบปั๊มน้ำชั่วคราว 50 วัน ระวังตะกอนคัลกซ์	
3/2/67	5.6	6.0	6.0	5.6	5.9	5.8	/	/	/	/	/	/	/		
10/2/67	5.6	6.0	5.9	5.5	5.9	5.8	/	/	/	/	/	/	/		
17/2/67	5.5	6.0	5.9	5.5	5.9	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
24/2/67	5.6	6.0	5.9	5.6	5.9	5.7	/	/	/	/	/	/	/		
3/3/67	5.5	6.0	5.9	5.5	5.8	5.7	/	/	/	/	/	/	/		
9/3/67	5.6	5.9	5.9	5.6	5.9	5.9	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\12.swimming pool pumpJacuzzi P.

ตารางตรวจเช็ค Ventilation Fan No.2 (ห้องขมะลาดาร B)

Centrifugal Fan "Mitsubishi", Model = BF23S-E-1, 50 Hz, 1.51-1.48 A,
331-358 W, 1800 m³/H, 1060 CFM



วันที่	เวลา		หยุด	วัดค่ากระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพ				วิธีทดสอบ	หมายเหตุ
	เริ่ม	หยุด			Man. Auto	เสียง	Shutter	เวลา / Timer		
21/11/66	8:30	9:30		0.7	/	/	/	/	/	ปิดระบบปั๊มชั่วคราว
28/11/66	8:30	9:40		0.7	/	/	/	/	/	
5/12/66	8:30	9:40		0.7	/	/	/	/	/	
12/12/66	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
19/12/66	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
26/12/66	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
2/1/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
9/1/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
16/1/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
23/1/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
30/1/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
6/2/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
13/2/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
20/2/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
27/2/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
6/3/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	ปิดระบบปั๊มชั่วคราว
13/3/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
20/3/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
27/3/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
3/4/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
10/4/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
17/4/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
24/4/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
1/5/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	
8/5/67	8:30	8:50		0.7	/	/	/	/	/	

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\9.Ventilation Fan

ตารางการตรวจเช็คปั๊ม Feature Pump



Specification	Pump	Pump = "TUMPLASTIK" , 3 Hp, 5 Hz, Type = PTF-033 , HEAD Max 18 m, Q = 48 m ³ /H(9 m)
	Motor	"BELK Moter" , Model = 2EL090L2B, FA-A0-193 , 2.2 Kw, 2,860 RPM , 50Hz , 400 V , 15.7 Kg. , IP = 55 S1

ค่าปกติ

Amp

วันที่	ค่ากระแส (Amp)			ความสะอาด	การรั่วซึม		เสียง	ตู้ควบคุม		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	Feature Pump			ตะกราดักขยะ	ด้านดูด	ด้านจ่าย		หลอดไฟหน้าตู้	เวลา / Timer		
	R	S	T								
13/1/67	3.4	3.8	3.8	สะอาด	/	/	/	/	/		ปั๊มน้ำรั่วซึม ต่อปั๊ม รอดิตตามาพบได้ ปั๊มน้ำรั่วซึมจากดักจับได้ ตรวจพบ
20/1/67	3.6	3.7	3.2	✓	✓	X	✓	/	/		
27/1/67	-	-	-	✓	✓	X	-	-	-		
8/2/67	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15/2/67	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17/2/67	3.6	3.8	3.8	/	/	/	/	/	/		
24/2/67	3.8	3.8	3.8	/	/	/	/	/	/		
2/3/67	3.7	3.7	3.8	/	/	/	/	/	/		
9/3/67	3.7	3.8	3.8	/	/	/	/	/	/		
16/3/67	3.7	3.8	3.8	/	/	/	/	/	/		
23/3/67	3.7	3.8	3.8	/	/	/	/	/	/		
30/3/67	3.6	3.8	3.8	/	/	/	/	/	/		
6/4/67	3.7	3.8	3.8	/	/	/	/	/	/		
13/4/67	3.7	3.8	3.8	/	/	/	/	/	/		
20/4/67	3.7	3.8	3.8	/	/	/	/	/	/		
27/4/67	3.7	3.8	3.8	/	/	/	/	/	/		
4/5/67	3.7	3.8	3.8	/	/	/	/	/	/		
11/5/67	3.7	3.8	3.7	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\12.swimming pool pump

ตารางการตรวจเช็คปั๊ม Jacuzzi Pump



Specification	Jacuzzi Pump	Pump = "PENTAIR" , SPSP-550-3 , IP = 54 , lmax = 54 , Hmax = 22 , Motor = "Wat" , Model = Z2EFA100L2D-45H , 2905 Rpm , 4Kw , 7.5 Amp , 5.5 Hp
---------------	--------------	--

ค่าปกติ

Jacuzzi Pump

7.5 Amp

วันที่	ค่ากระแส (Amp)						ความสะอาด		การรั่วซึม		เสียง	ตู้ควบคุม		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	Juacuzzi Pump 1			Juacuzzi Pump 2			ตะกร้าคักขยะ	วาล์วอากาศ	ด้านดูด	ด้านจ่าย		หลอดไฟหน้าตู้	เวลา / Timer		
	R	S	T	R	S	T									
16/3/67	5.5	6.0	6.0	5.5	6.0	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
23/3/67	5.6	6.0	6.0	5.5	5.9	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
30/3/67	5.4	6.0	5.9	5.5	5.9	6.0	/	/	/	/	/	/	/		
6/4/67	5.6	6.0	5.9	5.5	5.9	5.7	/	/	/	/	/	/	/		
13/4/67	5.4	6.0	5.9	5.6	6.0	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
20/4/67	5.4	6.1	6.0	5.5	6.0	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
27/4/67	5.5	6.0	5.9	5.6	6.0	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
4/5/67	5.5	6.0	5.9	5.5	6.0	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
11/5/67	5.5	6.0	5.9	5.5	6.0	5.9	/	/	/	/	/	/	/		
							</								

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\12.swimming pool pumpJacuzzi P.

ตารางตรวจเช็ค JOCKEY PUMP

Specification	Pump	"GRUNFOS", Type = CR5-18 A-FGJ-A-E-HQQE, Model = A96513388P11644, Serial No. = 0007 Q = 5.8 m ³ /hr, H = 93 m, Hmax = 122.7 m, P2 = 3 Kw, N = 2900 min Suction 1.50", Discharge 1.50", Flow Rate = 30 GPM
	Motor	"GRUNFOS", Type = PTC160°C, Model = MG100LC2-28FT130-H3, Serial No. = 85U115103116390113 IP = 55, I1/I2=6.30A, Imax = 6.90A, 2900-2920 min, P2 = 3 Kw, DE = 6306.2Z.C3, NDE = 6205.2Z.C3

วันที่	เวลา		ความดันน้ำ		วัดค่ากระแสไฟฟ้า			ตรวจสอบสภาพ						ความถี่ในการทำงาน ชม./ครั้ง	วิธีทดสอบ		ผู้ทดสอบ	หมายเหตุ	
	เริ่ม	หยุด	Pump Start	Pump Stop	R	S	T	หลอดไฟหน้าตู้	การรั่วซึม	อุณหภูมิในน้ำ	เสียง	การสั่นสะเทือน	วาล์วน้ำ		Pressure Gauge	Man.			Auto
			PSI	PSI															
5/1/66	9.00	9.10	98	100	4.8	5.4	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10/1/66	9.50	9.55	90	100	4.9	5.4	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17/1/66	10.00	10.05	90	100	4.9	5.4	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24/1/66	8.35	8.40	90	100	4.9	5.4	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1/12/66	8.45	8.50	90	100	4.9	5.4	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/12/66	8.45	8.50	90	100	4.9	5.4	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/12/66	9.10	9.15	90	100	4.9	5.4	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/12/66	10.00	10.10	90	100	4.9	5.4	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29/12/66	9.45	9.50	90	100	4.9	5.4	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5/1/67	9.30	9.40	90	100	4.9	5.4	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12/1/67	9.20	9.40	90	100	4.9	5.4	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19/1/67	10.05	10.10	90	100	4.9	5.4	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26/1/67	10.00	10.10	90	100	4.9	5.4	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2/2/67	8.55	9.00	90	100	4.8	5.3	5.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/2/67	8.00	9.00	90	100	4.9	5.5	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/2/67	9.45	9.50	90	100	4.8	5.5	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23/2/67	9.30	9.35	90	100	4.9	5.4	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\5.Jockey Pump

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

ตารางการตรวจเช็คปั๊มกรองสระว่ายน้ำ

Specification	Filter Pump	"HAYWARD" Type = SC, Model = SP0160Z1EM, FR = 56J, Model Pump = SP303053 3 Hp, 380-415 V., 5.0 Amp, 50 Hz, 2856 Rpm 140GPM
	Filter Tank	"HAYWARD" Model = S360SX, Filtration Rate 20 Gpm/FT, 814 LPM/M2, Filtration Area 6.53 ft ² 0.60 m ² , Filtration & Backwash Design Flow Rate = 130 Gpm, 492 Lpm, Maximum Working Pressure = 50 Psi, 3.4 Bar

ค่าปกติ

แรงดันถังกรอง น้อยกว่า 20 PSI
Filter Pump 5.0 Amp.

วันที่	ค่ากระแส (Amp)						ความดันถังกรอง (PSI)		การรั่วซึม		เสียง	ตู้ควบคุม		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	Filter Pump 1			Filter Pump 2			No. 1	No.2	ด้านดูด	ด้านจ่าย		หลอดไฟหน้าตู้	เวลา / Timer		
	R	S	T	R	S	T									
6/1/67	3.5	4.0	4.0	3.5	4.1	4.0	14	12	/	/	/	/	/		ปิดระบบกรองน้ำชั่วคราว
13/1/67	3.5	4.0	4.0	3.6	4.2	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
20/1/67	3.5	4.0	4.0	3.6	4.1	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
27/1/67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3/2/67	3.5	4.0	4.0	3.5	4.1	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
10/2/67	3.5	3.9	4.0	3.5	4.0	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
17/2/67	3.5	4.0	4.0	3.5	4.1	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
24/2/67	3.4	4.0	4.0	3.6	4.1	4.0	14	12	/	/	/	/	/		
2/3/67	3.4	3.9	3.9	3.4	4.0	4.0	14	12	/	/	/	/	/		
9/3/67	3.5	4.0	4.0	3.6	4.1	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
16/3/67	3.6	4.1	4.1	3.6	4.1	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
23/3/67	3.5	3.9	4.1	3.5	4.2	4.2	14	12	/	/	/	/	/		
30/3/67	3.5	4.1	4.1	3.5	4.1	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
6/4/67	3.6	4.1	4.1	3.6	4.3	4.2	14	12	/	/	/	/	/		
13/4/67	3.3	4.0	4.0	3.5	4.1	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
20/4/67	3.5	4.1	4.1	3.5	4.2	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
27/4/67	3.4	4.0	4.0	3.5	4.1	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
4/5/67	3.4	4.0	4.0	3.5	4.0	4.1	14	12	/	/	/	/	/		
11/5/67	3.5	4.1	4.1	3.6	4.3	4.2	14	12	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\12.swimming pool pump\Filter P.

ตารางตรวจเช็ค DIESEL ENGINE FIRE PUMP

Specification	Engine	"CLARKE" Model = JU6H-UFD0 ,Serial No. = PE6068T999479 ,144 Hp , 6 Cylinder ,4 Storke,6,800 CC
	Pump	"PEERLESS PUMP" Model = 5AEF14 ,Serial No. = 9927115205-10-A ,2100 Rpm , PSI Max = 133 , Rated PSI = 130 ,Rated GPM = 750 ,Max Bhp = 121 ,Max Suction PSI = 42 ,Seal-Packing Seal

ปริมาณตรึงเชื้อเพลิง 600 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง 20 ลิตร
ความจุหมอน้ำ 14.79 ลิตร
Charger Voltage มากกว่า 12.5 V

วันที่	เวลา		ตรวจสอบสภาพทั่วไปก่อนทดสอบ							ค่าและสภาพทั่วไปขณะทดสอบการทำงานที่เครื่องยนต์										ผู้ควบคุม		สภาพทั่วไป			ผู้ทดสอบ	หมายเหตุ			
			ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	ระดับน้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำหมอน้ำ	กรองอากาศ	หัวและสายแบตเตอรี่	การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง	การรั่วซึมของน้ำ	Engine Pump	Pump Start ที่ความดัน	ความดันน้ำมันขณะเดินเครื่อง	รอบเครื่องยนต์	Oil Pressure	Water Temp.	Amperes	น้ำหล่อเย็น Packing Seal	เสียงเครื่องยนต์	การสั่นสะเทือน	การรั่วซึมของน้ำและน้ำมัน	หลอดไฟหน้าตู้	Charger Voltage no.1	Charger Voltage no.2	Relief Valve			Enclose Waste Cone Valve	ชั่วโมงทำงาน	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
	V	V																											
13/10/66	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	4.5	/	/	/	/	/	/	14.4	14.5	/	/	/	49.7	320		
20/10/66	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	50	4.5	/	/	/	/	/	/	14.3	14.6	/	/	/	49.9	315		
24/10/66	10.00	10.12	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	4.5	/	/	/	/	/	/	14.3	14.6	/	/	/	50.0	313		
3/11/66	10.00	10.12	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	4.5	/	/	/	/	/	/	14.4	14.6	/	/	/	50.2	311		
10/11/66	10.00	10.17	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	4.5	/	/	/	/	/	/	14.1	14.4	/	/	/	50.4	307		
17/11/66	10.16	10.25	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	70	4.5	/	/	/	/	/	/	14.1	14.1	/	/	/	50.6	304		
24/11/66	10.00	10.20	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	70	4.5	/	/	/	/	/	/	13.6	14.1	/	/	/	50.8	300		
1/12/66	10.00	10.20	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	70	4.5	/	/	/	/	/	/	13.5	14.1	/	/	/	50.9	295		
8/12/66	10.00	10.15	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	70	4.5	/	/	/	/	/	/	14.1	14.6	/	/	/	51.1	293		
10/12/66	10.00	10.20	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	70	4.5	/	/	/	/	/	/	14.5	14.6	/	/	/	51.2	290		
22/12/66	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	70	4.5	/	/	/	/	/	/	14.2	14.8	/	/	/	51.5	288		
29/12/66	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	80	4.5	/	/	/	/	/	/	14.7	14.8	/	/	/	51.7	280		
5/1/67	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	70	4.5	/	/	/	/	/	/	14.7	14.8	/	/	/	52.1	600		
12/1/67	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	70	4.5	/	/	/	/	/	/	14.6	14.8	/	/	/	52.2	600		
19/1/67	10.10	10.15	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	70	4.5	/	/	/	/	/	/	14.5	13.9	/	/	/	52.4	600		
26/1/67	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	85	4.5	/	/	/	/	/	/	14.6	14.8	/	/	/	52.6	590		
2/2/67	10.00	10.15	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	5.5	50	4.5	/	/	/	/	/	/	14.4	14.0	/	/	/	52.7	580		

D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\3.Fire Pump

ตารางตรวจเช็ค JOCKEY PUMP

Specification	Pump	"GRUNFOS", Type = CR5-18 A-FGJ-A-E-HQOE , Model = A96513388P11644 , Serial No. = 0007 Q = 5.8 m³/hr , H = 93 m , Hmax = 122.7 m , P2 = 3 Kw , N = 2900 min Suction 1.50" , Discharge 1.50" , Flow Rate = 30 GPM
	Motor	"GRUNFOS", Type = PTC160°C , Model = MG100LC2-28FT130-H3 , Serial No. = 85U115103116390113 IP = 55 , 11/1=6.30A , Imax = 6.90A , N2900-2920 min , P2 = 3 Kw , DE = 6306.2Z.C3 , NDE = 6205.2Z.C3

วันที่	เวลา		ความดันน้ำ		วัดค่ากระแสไฟฟ้า			ตรวจสอบสภาพ							วิธีทดสอบ		ผู้ทดสอบ	หมายเหตุ	
	เริ่ม	หยุด	Pump Start	Pump Stop	R	S	T	หลอดไฟหน้าตู้	การรั่วซึม	อุณหภูมิหม้อน้ำ	เสียง	การสั่นสะเทือน	วาล์วน้ำ	Pressure Gauge	ความดันในการทำงาน	Man.			Auto
			PSI	PSI	Amp	Amp	Amp												
1/3/67	9.30	9.40	90	100	5.0	5.5	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
8/3/67	9.45	9.50	90	100	5.0	5.5	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
15/3/67	9.30	9.40	90	100	4.9	5.5	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
22/3/67	9.45	9.48	90	100	4.9	5.5	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
29/3/67	9.45	9.50	90	100	4.9	5.5	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
6/4/67	9.30	9.36	90	100	4.9	5.5	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
12/4/67	10.00	10.10	90	100	4.9	5.5	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
19/4/67	9.40	9.50	90	100	4.9	5.5	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
26/4/67	9.50	9.55	90	100	4.9	5.5	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
3/5/67	9.30	9.36	90	100	4.8	5.5	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
10/5/67	9.30	9.40	90	100	4.8	5.5	5.3	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
17/5/67	9.30	9.40	90	100	4.8	5.5	5.4	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/		
				</															

BATT. 1

3	2	1
4	5	6

BATT. 2

3	2	1
4	5	6

ตรวจเช็ค ENGINE FIRE PUMP BATT. Y

CCA 924

แบตเตอรี่ "GS" N200, 2 x 12 Volt 200Ah

ค่าไฟ 1.20 - 1.25

วันที่	เวลา		ตรวจเช็คค่า อ.ไฟแบตเตอรี่																ช่างผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			Battery 1								Battery 2									
	เริ่ม	สิ้นสุด	Volt	CCA	Cell 1	Cell 2	Cell 3	Cell 4	Cell 5	Cell 6	Volt	CCA	Cell 1	Cell 2	Cell 3	Cell 4	Cell 5	Cell 6		
8/12/66	8.45	9.09	13.01	699	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.92	291	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	พบ Battery 100% วันที่ 12/12/66	
16/12/66	9.00	9.10	13.15	914	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	12.99	939	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
22/12/66	10.00	12.10	13.12	940	12.77	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	12.75	824	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
29/12/66	12.00	12.10	12.52	1005	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	12.56	965	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
5/1/67	10.00	12.10	12.63	998	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	12.63	948	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
12/1/67	10.00	12.10	12.91	976	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	12.86	930	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
19/1/67	10.00	10.00	13.09	925	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.18	973	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
24/1/67	12.00	12.10	12.96	963	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	12.88	941	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
2/2/67	8.45	8.50	13.18	936	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.26	996	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
9/2/67	9.46	9.00	12.91	965	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	12.85	934	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
16/2/67	9.40	9.45	13.15	930	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.24	945	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
23/2/67	9.30	9.05	13.16	936	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.8	901	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
1/3/67	9.30	9.35	12.79	977	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	12.72	948	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
8/3/67	9.40	9.45	13.06	960	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.16	1010	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
10/3/67	8.10	8.20	13.06	964	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.13	965	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
22/3/67	8.30	8.40	13.11	966	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	13.19	927	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
29/3/67	9.40	9.45	12.88	1034	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	12.73	1031	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
5/4/67	11.15	11.20	12.92	998	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	12.70	1025	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
12/4/67	9.20	9.10	13.40	974	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	12.94	1092	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29		

/ = ปกติ

x = ผิดปกติ

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\15.battery\Fire Pump

ตารางตรวจเช็ค DIESEL ENGINE FIRE PUMP



Specification	Engine	"CLARKE" Model = JU6H-UFDD , Serial No. = PE6068T999479 , 144 Hp , 6 Cylinder , 4 Storkes , 6,800 CC
	Pump	"PEERLESS PUMP" Model = 5AEF14 , Serial No. = 9927115205-10-A , 2100 Rpm , PSI Max = 133 , Rated PSI = 130 , Rated GPM = 750 , Max Bhp = 121 , Max Suction PSI = 42 , Seal-Packing Seal

ปริมาณถังเชื้อเพลิง	600	ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	20	ลิตร
ความจุน้ำหม้อน้ำ	14.79	ลิตร
Charger Voltage	มากกว่า 12.5 V	

วันที่	เวลา		ตรวจสอบสภาพทั่วไปก่อนทดสอบ						ค่าและสภาพทั่วไปขณะทดสอบการทำงานที่เครื่องยนต์								ตัวควบคุม		สภาพทั่วไป				ผู้ทดสอบ	หมายเหตุ				
			ระดับน้ำมันแบตเตอรี่	ระดับน้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำหม้อน้ำ	กรองอากาศ	หัวและสายแบตเตอรี่	การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง	การรั่วซึมของน้ำ	Engine Pump	Pump Start ที่ความเร็วต่ำ	ความดันน้ำมันเครื่อง	รอบเครื่องยนต์	Oil Pressure	Water Temp.	Amperes	น้ำหล่อเย็น Packing Seal	เสียงเครื่องยนต์	การสั่นสะเทือน	การรั่วซึมของน้ำมันและน้ำมัน	หลอดไฟหน้า	Charger Voltage no.1			Charger Voltage no.2	Relief Valve	Enclose Waste Cone	Valve
	เริ่ม	หยุด																										
9/6/67	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	65	80	2.5	/	/	/	/	/	14.9	14.7	/	/	/	52.9	58.5		
16/6/67	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	13.9	13.6	/	/	/	53.0	58.3		
23/6/67	10.00	10.15	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.5	14.0	/	/	/	53.2	58.0		
1/3/67	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.6	14.8	/	/	/	53.4	57.8		
8/3/67	10.00	10.12	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.4	14.9	/	/	/	53.5	57.6		
15/3/67	10.00	10.13	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	53	70	2.5	/	/	/	/	/	14.3	14.1	/	/	/	54.2	57.4		
22/3/67	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.5	14.0	/	/	/	54.4	57.3		
29/3/67	10.00	10.15	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.6	14.8	/	/	/	54.5	56.0		
5/4/67	11.25	11.35	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.5	14.8	/	/	/	54.7	55.8		
12/4/67	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.4	14.6	/	/	/	54.9	55.0		
19/4/67	10.00	10.15	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.5	14.7	/	/	/	55.1	54.0		
26/4/67	10.00	10.15	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.3	14.5	/	/	/	55.2	53.5		
3/5/67	10.10	10.15	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.4	14.6	/	/	/	55.5	53.0		
10/5/67	10.00	10.10	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.4	14.7	/	/	/	55.6	53.25		
17/5/67	10.00	10.15	/	/	/	/	/	/	80	100	2100	55	70	2.5	/	/	/	/	/	14.5	14.7	/	/	/	55.8	53.0		

D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\3.Fire Pump

ตารางตรวจเช็ค ตั้ดดับเพลิง (HOSE REEL TYPE)



SUPREME LEGEND
NANGLINCHI RAMAIII

Specification	Cabinet	Made Local Size 87 cm.x108 cm. ชนิดห้อง
	Hose Reel	"SRI" Model = BSEN671-1:2012, dia.1"x30ft, Working Pressure = 12 bar
	Angle Valve	"Potter-Roemer" Model = PN40CWP, Size 2-1/2" Double Female, NPT, Rated 300 PSI
	Fire Extinguishing	"Guardian", Model = GD10, Dry Chemical 10 LBS UL, Discharge Range 6-8 M, Discharge Duration 14 sec.
	Ball Valve	"NIBCO" model BSPP TFB40, 500 PSI WOG, Dia. 1"

FHC No. _____

ชั้นที่ 1651

[illegible]

File Name : D:\1. Supreme Legend\15. งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\18.Fire Hose Cabinet

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

ตารางตรวจเช็ค ENGINE FIRE PUMP BATTERY

BATT. 1

3	2	+	1
4	5	-	6

CCA 924

แบตเตอรี่ "GS" N200, 2 x 12 Volt 200Ah

ค่าถ.พ 1.20 - 1.25

BATT. 2

<u>3</u>	2	1 ⁺
4	5	6 ⁻

[illegible]

/ = ปกติ

$x =$ ផ្ទៃក្រឡា

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15.งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\15.battery\Fire Pump

ตารางตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง (HOSE REEL TYPE)

Specification	Cabinet	Made Local Size 87 cm.x108 cm.ชนิดฝั่
	Hose Reel	"SRI" Model = BSEN671-1:2012 , dia.1"x30ft , Working Pressure = 12 bar
	Angle Valve	"Potter-Roemer" Model = PN40CWP , Size 2-1/2" Double Female , NPT , Rated 300 PSI
	Fire Extinguishing	"Guardian" , Model = GD10 , Dry Chemical 10 LBS UL, Discharge Range 6-8 M , Discharge Duration 14 sec.
	Ball Valve	"NIBCO" model BSPP TFB40 , 500 PSI WOG , Dia. 1"

FHC No.
ชั้นที่ 15+2A

วันที่	รายการตรวจเช็คสภาพ										ช่างผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ตัวตู้ดับเพลิง	ขีลยาง ขอบกระฉก	ตัวล็อค ประตูตู้ ดับเพลิง	Angle Valve และ ฝั่ครอบ	Ball Valve	สายดับเพลิง	หัวฉีด	ถังเคมี ดับเพลิง	ขวาน	การรั่วซึม ของน้ำ ตามจุดต่างๆ		
21/9/65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/10/65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20/11/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/12/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10/1/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23/2/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10/3/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/4/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/5/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/6/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26/7/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/8/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/9/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24/10/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24/11/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/12/66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/1/67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13/2/67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\1. Supreme Legend\15. งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\18.Fire Hose Cabinet

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

ตารางตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง (HOSE REEL TYPE)

Specification	Cabinet	Made Local Size 87 cm.x108 cm.ชนิดฝั่
	Hose Reel	"SRI" Model = BSEN671-1:2012 , dia.1"x30ft , Working Pressure = 12 bar
	Angle Valve	"Potter-Roemer" Model = PN40CWP , Size 2-1/2" Double Female , NPT , Rated 300 PSI
	Fire Extinguishing	"Guardian" , Model = GD10 , Dry Chemical 10 LBS UL, Discharge Range 6-8 M , Discharge Duration 14 sec.
	Ball Valve	"NIBCO" model BSPP TFB40 , 500 PSI WOG , Dia. 1"

FHC No.
ชั้นที่ 1B 9+1

วันที่	รายการตรวจเช็คสภาพ										ช่างผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ตัวตู้ดับเพลิง	ขีลยาง ขอบกระฉก	ตัวล็อค ประตูตู้ ดับเพลิง	Angle Valve และ ฝั่ครอบ	Ball Valve	สายดับเพลิง	หัวฉีด	ถังเคมี ดับเพลิง	ขวาน	การรั่วซึม ของน้ำ ตามจุดต่างๆ		
16/8/67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17/4/67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

File Name : D:\Share00\Supreme Legend\15. งานวิศวกรรม Engineer\ฟอร์มเช็คเครื่องจักร\18.Fire Hose Cabinet

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ



Specification	Cabinet	Made Local Size 87 cm.x108 cm.ชนิดสี
	Hose Reel	"SRI" Model = BSEN671-1:2012 , dia.1" x30ft , Working Pressure = 12 bar
	Angle Valve	"Potter-Roemer" Model = PN40CWP , Size 2-1/2" Double Female , NPT , Rated 300 PSI
	Fire Extinguishing	"Guardian" , Model = GD10 , Dry Chemical 10 LBS UL, Discharge Range 6-8 M , Discharge Duration 14 sec.
	Ball Valve	"NIBCO" model BSPP TFB40 , 500 PSI WOG , Dia. 1"

ชั้นที่ 1A St 2

[illegible]

/ = ปกติ
x = ผิดปกติ

ตัวอย่างแบบบันทึก ท.ส.1 และ ท.ส.2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม เลเจนด์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 188 หมู่ที่ : พระรามที่ 3 ซอย 77

ถนน : แขวง/ตำบล : ชองนันทรี เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-0960888 โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม เลเจนด์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมวดอายุ : วว/คด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม เลเจนด์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมวดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมวดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

50.00 ลบ.ม./วัน

50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 18 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลมตะกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จำนวนเอกสารสรุปตั้งเมื่อ 24/2/65

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,322,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,213,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	856,250 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัณฐานภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลมตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เจตนาละเมิด ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ได้ทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบวัด อาคาร A, B ประจำเดือน ม.ก.ก. 67

วันที่	เลขมิเตอร์ไฟฟ้าแบบวัด A	จำนวน / หน่วย	เลขมิเตอร์ไฟฟ้าแบบวัด B	จำนวน หน่วย	เลขมิเตอร์น้ำใช้ทุกกิจกรรม	จำนวน / หน่วย	หมายเหตุ
1	31993	36	33065	40	16417	29	
2	32028	35	33104	39	16448	31	
3	32065	37	33142	38	16464	16	
4	32100	35	33181	39	16561	37	
5	32137	37	33210	39	16525	25	
6	32172	35	33259	39	16564	39	
7	32208	36	33297	38	16608	44	
8	32244	36	33336	39	16643	35	
9	32279	35	33373	37	16678	35	
10	32315	36	33411	38	16732	34	
11	32351	36	33449	38	16762	30	
12	32386	35	33488	39	16795	33	
13	32422	36	33527	39	16837	42	
14	32458	36	33566	39	16886	49	
15	32494	36	33604	38	16904	18	
16	32530	36	33643	39	16962	58	
17	32567	37	33681	38	17006	44	
18	32602	35	33720	39	17053	47	
19	32638	36	33760	40	17089	34	
20	32674	36	33799	39	17114	27	
21	32711	37	33839	40	17158	44	
22	32747	36	33878	39	17194	36	
23	32781	35	33916	38	17236	42	
24	32819	37	33956	40	17280	44	
25	32855	36	33995	39	17305	23	
26	32891	37	34035	40	17351	46	
27	32927	35	34074	39	17402	37	
28	32964	37	34114	40	17463	61	
29	33000	36	34154	40	17530	67	
30	33036	36	34193	39	17567	37	
31	33071	36	34232	39	17609	42	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน									
วันที่	ปริมาณน้ำใช้ตามแผนงาน		ปริมาณน้ำใช้ตามแผนงาน		ปริมาณน้ำใช้ตามแผนงาน		ปริมาณน้ำใช้ตามแผนงาน		หมายเหตุ
	A	B	A	B	A	B	A	B	
1	31	40	20	50	9.0	19.9	1.1	1.1	
2	35	39	31	77	15.9	35.9	1.1	1.1	
3	30	30	16	4	8.2	8.2	1.1	1.1	
4	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
5	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
6	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
7	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
8	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
9	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
10	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
11	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
12	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
13	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
14	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
15	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
16	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
17	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
18	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
19	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
20	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
21	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
22	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
23	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
24	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
25	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
26	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
27	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
28	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
29	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
30	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	
31	35	39	35	6.5	16.5	16.5	1.1	1.1	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด สุทธิม เลเจนด์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 188 หมู่ที่ : พระรามที่ 3 ซอย 77

ถนน : แขวง/ตำบล : ชองนันทรี เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-0960888 โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด สุทธิม เลเจนด์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คค/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด สุทธิม เลเจนด์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

50.00 ลบ.ม./วัน

50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 18 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลบตะกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จำนวนเอกสนับตั้งเมื่อ 24/2/65

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการให้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,177,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	999,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	695,150 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลบตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ขอลด หรือไม่ให้บันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

มิเตอร์ไฟฟ้าบ่งชี้ค่าการ A, B ประจำเดือน ๑๑๑๑๑๑๑๑

วันที่	เลขมิเตอร์ไฟฟ้าอบำบัด A	จำนวน /หน่วย	เลขมิเตอร์ไฟฟ้าอบำบัด B	จำนวน หน่วย	เลขมิเตอร์น้ำใช้ทุกกิจกรรม	จำนวน/หน่วย	หมายเหตุ
1	33109	39	34291	39	18636	29	
2	33144	39	34311	40	18667	31	
3	33182	36	34338	27	17743	36	
4	33218	36	34356	18	17730	7	
5	33255	37	34395	30	17767	37	
6	33291	36	34434	39	17808	41	
7	33328	37	34474	40	17848	40	
8	33364	36	34513	39	17860	41	
9	33400	36	34552	39	17910	41	
10	33437	37	34592	40	17951	41	
11	33473	36	34632	40	17993	42	
12	33510	37	34672	40	18031	37	
13	33544	36	34711	39	18032	21	
14	33582	36	34752	41	18095	43	
15	33618	36	34792	40	18136	41	
16	33654	36	34832	40	18174	38	
17	33690	36	34873	41	18196	21	
18	33727	37	34914	41	18234	39	
19	33764	37	34955	41	18274	40	
20	33800	36	34996	41	18297	23	
21	33836	36	35036	40	18338	41	
22	33872	36	35077	41	18380	42	
23	33909	37	35117	40	18418	38	
24	33946	37	35158	41	18444	26	
25	33982	36	35196	38	18484	40	
26	34018	36	35238	42	18506	22	
27	34053	35	35278	40	18549	43	
28	34089	36	35318	40	18569	20	
29	34125	36	35356	38	18609	40	
30							
31							

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม เลเจนด์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 188

ชอย : พระรามที่ 3 ซอย 77

ถนน :

แขวง/ตำบล : ของนบมิตร

เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-0960888

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม เลเจนด์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : <ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : <สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม เลเจนด์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

50.00 ลบ.ม./วัน

50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

9

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

2,317,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,185,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

821,310 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบละกอม

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เจตนาละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือไม่ทำอันที่ก่อให้เกิดหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำอันที่ก่อให้เกิดหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

Page 67

วันที่	เลขมิเตอร์ไฟฟ้าอบำบัด A	จำนวน /หน่วย	เลขมิเตอร์ไฟฟ้าอบำบัด B	จำนวน หน่วย	เลขมิเตอร์น้ำใช้ทกกิจกรรม	จำนวน/หน่วย	หมายเหตุ
1	๑A1๖0	๑5	๑5๑96	๑0	186๖0	A1	
2	๑4196	36	๑5436	40	186๑0	40	
3	๑4235	๓๙	๑54๗5	3๙	18732	42	
4	๑4๑67	๓2	๑551A	๑๙	18712	40	
5	๑43๑2	35	๑5533	3๙	18743	21	
6	๑433๙	๑7	๑55๗2	3๙	18833	40	
7	๑4375	36	๑5631	3๙	18๙73	40	
8	๑4411	36	๑56๖9	38	18๙15	A2	
9	๑4447	36	๑5708	๓๙	18๙๑7	A2	
10	๑4483	36	๑5748	3๙	1๙๑๙	22	
11	๑๔51๙	36	๑5787	40	1๙01๙	40	
12	๑4555	36	๑5826	๓๙	1๙062	43	
13	๑4๕๙0	๑5	๑5865	๑๙	1๙106	๔๔	
14	๑4626	36	๑5903	38	19146	40	
15	๑46๕5	3๙	๑5๙43	40	191๑๙	2๑	
16	๑4700	๑5	๑5๙8๑	3๙	1๙224	๑5	
17	๑4738	38	๑602๙	3๙	1๙267	43	
18	๑4772	34	๑6060	๓๙	1๙306	3๙	
19	๑4808	36	๑60๙๗	3๙	1๙348	42	
20	๑4843	35	๑6138	3๙	1๙381	38	
21	๑487๗	36	๑6177	3๙	1๙421	40	
22	๑4๙1A	๑5	๑6214	๑๗	1๙461	๔0	
23	๑4๙4๗	๑5	๑6244	30	1๙4๙๑	๑4	
24	๑4๙85	36	๑62๙3	4๙	1๙536	41	
25	๑๕021	36	๑6332	3๙	1๙557	21	
26	๑50๑6	๑5	๑6๓71	3๙	1๙603	46	
27	๑50๗2	36	๑6410	3๙	1๙641	38	
28	๑5115	33	๑6446	36	1๙674	38	
29	๑51๖1	36	๑648๑	๓8	1๙714	40	
30	๑51๗8	๓๗	๑6525	40	1๙75๗	A1	
31	๑5235	37	๑6564	๓๙	1๙796	3๙	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม เจริญดี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 188

ถนน : _____

แขวง/ตำบล : ชองนันทรี

เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

ซอย : พระรามที่ 3 ซอย 77

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-0960888

โทรสาร : _____

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : _____

ออกให้โดย : _____

หมดอายุ : วว/คด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม เจริญดี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

50.00 ลบ.ม./วัน

50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 18 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลมคอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างเอกชนสูบทิ้งเมื่อ 24/2/65

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,230,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,180,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 805,000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) _____ วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัติชีภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลมคอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

59 H19L00169

วันที่	เลขมิเตอร์ไฟฟ้าบอภาค A	จำนวน / หน่วย	เลขมิเตอร์ไฟฟ้าบอภาค B	จำนวน หน่วย	เลขมิเตอร์น้ำใช้ทุกกิจกรรม	จำนวน / หน่วย	หมายเหตุ
1	35271	36	38603	39	19891	40	
2	35204	36	38644	41	19881	40	
3	35343	36	38682	38	19908	37	
4	35378	35	38721	39	19934	39	
5	35414	36	38760	39	20020	43	
6	35401	38	38799	39	20068	48	
7	35486	35	38838	39	20120	58	
8	35522	36	38876	38	20141	21	
9	35557	35	38913	38	20168	27	
10	35698	36	38952	39	20210	48	
11	35624	36	38989	37	20246	36	
12	35666	37	39027	38	20280	34	
13	35700	34	39065	38	20320	40	
14	35737	37	39104	39	20341	21	
15	35773	36	39143	39	20388	44	
16	35809	36	39181	38	20424	36	
17	35845	36	39220	39	20467	43	
18	35880	35	39258	38	20504	37	
19	35916	36	39297	39	20541	37	
20	35951	36	39335	38	20587	46	
21	35988	36	39373	38	20624	40	
22	36023	35	39411	38	20667	40	
23	36058	35	39450	39	20711	44	
24	36094	36	39488	38	20733	22	
25	36129	35	39526	38	20781	48	
26	36165	36	39565	39	20831	50	
27	36200	35	39603	38	20875	24	
28	36236	36	39642	42	20915	40	
29	36272	36	39680	38	20953	38	
30	36308	36	39720	40	20996	45	
31							

Page 1

Page 1

ลำดับ	ชื่อ	ปริมาณน้ำฝนสะสมตามฤดูกาล (มม.)			ปริมาณน้ำฝนสะสมตามฤดูกาล (มม.)	ข้อมูลการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนตามฤดูกาล (มม.)										รวม		
		ฤดูร้อน (ม.ค.-พ.ค.)				ฤดูฝน (พ.ค.-พ.ย.)												
		A	B	C		ฤดูร้อน (ม.ค.-พ.ค.)	ฤดูฝน (พ.ค.-พ.ย.)	ฤดูร้อน (ม.ค.-พ.ค.)	ฤดูฝน (พ.ค.-พ.ย.)	ฤดูร้อน (ม.ค.-พ.ค.)	ฤดูฝน (พ.ค.-พ.ย.)	ฤดูร้อน (ม.ค.-พ.ค.)	ฤดูฝน (พ.ค.-พ.ย.)	ฤดูร้อน (ม.ค.-พ.ค.)	ฤดูฝน (พ.ค.-พ.ย.)			
1	1	35	39	40	10.0	18.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9		
2	2	36	41	40	11.2	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		
3	3	36	38	27	4.7	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1		
4	4	35	39	39	10.7	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0		
5	5	36	39	45	10.7	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0		
6	6	35	39	42	4.25	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0		
7	7	35	39	38	10.5	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1		
8	8	36	38	38	9.4	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0		
9	9	35	38	31	6.5	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1		
10	10	36	39	41	17.5	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0		
11	11	36	39	36	4	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0		
12	12	37	38	34	8.5	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9		
13	13	36	38	40	10.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
14	14	37	39	21	3.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4		
15	15	36	38	37	21	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0		
16	16	36	38	36	9.0	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2		
17	17	35	34	43	10.7	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3		
18	18	35	38	37	9.2	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1		
19	19	36	38	37	9.2	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1		
20	20	36	38	46	16.5	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4		
21	21	34	38	40	10.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
22	22	35	38	40	10.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
23	23	35	39	44	11.0	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8		
24	24	34	38	38	5.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4		
25	25	35	38	38	12.5	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0		
26	26	36	39	30	10.5	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0		
27	27	35	38	34	6	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8		
28	28	36	41	40	10.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
29	29	36	38	38	9.5	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1		
30	30	36	38	40	10	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0		
31	31	36	38	40	10	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0		

1073	152	180	277.35	527.65
------	-----	-----	--------	--------

ใบรับรองการซ่อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้



วุฒิบัตรเลขที่ สบผ.(กปรบ.๒) ๕๙๖/๒๕๖๖

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด สุปรีม เลเจนด์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ ซอยพระราม ๓ ๗๗ ถนนพระราม ๓ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๖ คน

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่

- ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการการกรุงเทพมหานคร


ระเบียบ ข้อบังคับการพักอาศัย



ข้อบังคับ


ของ

นิติบุคคลอาคารชุด "สพริม เลเจนด์"

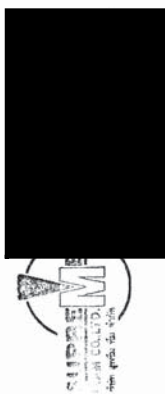

สารบัญ

หน้า	
2	บททั่วไป
3	วัตถุประสงค์
4	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
5	ทรัพย์สินส่วนกลาง , การจัดการและการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง
6	อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง
6 - 7	การใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง
7 - 8	การประชุมใหญ่และวิธีการประชุมใหญ่
9	คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
10	การชำระค่าใช้จ่ายของเจ้าของร่วม
11	การถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว
11	การเลิกอาคารชุด
11	บทเฉพาะการ
12	เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 1
12 - 14	รายละเอียดทรัพย์สินส่วนกลาง และ ทรัพย์สินส่วนกลาง
15 - 16	เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 2
	บัญชีแสดงอัตราส่วนเจ้าของห้องชุดในทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินส่วนกลาง

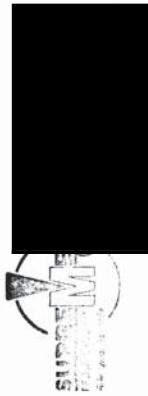

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า "ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม เลเจนด์" และนิติบุคคลอาคารชุดนี้ มีชื่อว่า "นิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม เลเจนด์" เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "SUPREME LEGEND JURISTIC PERSON"
- สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดตั้งอยู่เลขที่ 188 ซอยพระรามที่ 3 ซ.77 แขวงคลองนารายณ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
- ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้
- "พระราชบัญญัติอาคารชุด" หมายถึง พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- "เจ้าของโครงการ" หมายถึง บริษัท สุพรีม ทิม จำกัด
- "อาคารชุด" หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบุคคลสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินกลางและในที่ดิน ให้ หมายถึง อาคารชุด สุพรีม เลเจนด์
- "นิติบุคคลอาคารชุด" หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุด สุพรีม เลเจนด์
- "ทรัพย์สินบุคคล" หมายถึง ห้องชุด หมายความว่า สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละรายตามที่เจ้าของห้องชุดได้จดทะเบียนไว้กับกรมที่ดิน
- "ห้องชุด" หมายถึง ห้องชุดตามหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมที่ดิน
- "ทรัพย์สินกลาง" หมายถึง ส่วนของอาคารชุดที่ไม่ใช่ห้องชุด ที่ตั้งในสิ่งอาคารชุด และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่ไว้เพื่อใช้ หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของห้องชุด
- "เจ้าของร่วม" หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุด สุพรีม เลเจนด์
- "การประชุมใหญ่" หมายถึง การประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมวิสามัญของเจ้าของร่วม แล้วแต่กรณี
- "ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
- "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
- "กรรมการ" หมายถึง กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
- "เงินกองทุน" หมายถึง เงินทุนสำรองที่เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมสำหรับเหตุฉุกเฉินใด ๆ ที่ไม่เอกรวมต่อความผิดปกติ และ/หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับอาคารชุด และ/หรือ ห้องชุด อาศัยในอาคารชุด ของนิติบุคคลอาคารชุด
- "อัตราส่วนกรรมสิทธิ์" หมายถึง อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินกลาง ตามที่ได้แจ้งไว้ในโครงการจดทะเบียนอาคารชุด
- "ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง" หมายถึง ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวม และที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการและ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเกี่ยวกับทรัพย์สินกลาง ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกลาง หรือตามส่วนแบ่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุดตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้
- ข้อ 3. การใช้ประโยชน์จากห้องชุดทั้งหมดซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลนั้น ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหนึ่ง โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ตามศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม โดยไม่ก่อความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่เจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้อาศัยอื่นในอาคารชุด โดยกำหนดให้ประโยชน์ของเจ้าของร่วมในอาคารชุด สุพรีม เลเจนด์ เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น
- ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่เจ้าของร่วม บริวาร หรือผู้แทนของเจ้าของร่วม แยกผู้ขายและผู้เช่า และบุคคลอื่นใด ซึ่งใช้ประโยชน์อาคารชุดในลักษณะใดก็ตาม นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเป็นต้นไป
- การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม ข้อบังคับนี้ให้กระทำโดยมติประชุมใหญ่ ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
- ข้อ 5. นอกจากการที่ได้ตราไว้ในข้อบังคับแล้ว ให้ถือตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด รวมถึงกฎหมายอาคารชุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง



หมวดที่ 2
ข้อประสงค์

- ข้อ 6. นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ และดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย
- 6.1 จัดให้มีเงินกองทุน และงบประมาณรับเงินจากตลอดจนกำหนดค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการเรียกเก็บเงินจากเจ้าของร่วม
- 6.2 ดำเนินการบำรุงดูแลรักษา ระบบสาธารณูปโภค เรียกเก็บเงิน และหารายได้ เพื่อใช้จ่ายในการจัดการดูแล ตลอดจนเพื่อชำระภาษีอากรที่ทรัพย์สินส่วนกลางจะต้องชำระให้แก่ราชการ
- 6.3 จัดการดูแลรักษา และซ่อมแซมบรรดาสถานที่ทรัพย์สินส่วนกลางที่มีอยู่ และที่จะจัดให้มีขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัย จะใช้รายได้และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
- 6.4 ดำเนินการต่อทรัพย์สินใด ๆ เพื่อความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
- 6.5 จัดให้มีระบบงานด้านการจัดการและบริหารอาคารชุด อันได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ภาษีอากร งานธุรการ การว่าจ้างงานเฉพาะอย่าง ตลอดจนการจ้างบุคลากรประจำอาคารชุดอันเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ส่วนรวมของเจ้าของร่วม
- 6.6 ดูแลรักษาสิทธิและทรัพย์สินอื่นอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าของร่วม รวมตลอดทั้งในกรณีที่มีการต่อสัญญา หรือสิ้นสุดสัญญาในส่วนกลาง และ/หรือ ส่วนของเจ้าของร่วม และ/หรือ ต่อสัญญา และเรียกหรือสิทธิหรือเอาทรัพย์สินอย่างใด ๆ รวมทั้งให้อำนาจและความพร้อมทุก ๆ ด้านในคดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา และ/หรือ กระบวนการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดกับนิติบุคคลอาคารชุด
- 6.7 ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเอกชน ในการทำนิติกรรม เพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม
- 6.8 ดำเนินการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์



หมวดที่ 3

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 7. ให้นิติบุคคลอาคารชุดมีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดการ ให้นิติบุคคลนั้นแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหนึ่งเป็นผู้อำนวยการนิติบุคคล ในฐานะผู้จัดการ

การแต่งตั้งผู้จัดการให้เป็นไปตามมติประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตามข้อที่ 29 และให้ผู้จัดการที่ได้รับแต่งตั้งนำหลักฐานใบจดทะเบียนก่อตั้งหน่วยงานนี้มาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานที่ดิน และให้ผู้จัดการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อ 8. ผู้จัดการต้องชำนาญในคำกรณีสืบหาหนี้สิน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- 8.1 เป็นบุคคลล้มละลาย
- 8.2 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 8.3 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
- 8.4 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- 8.5 เคยถูกถอดถอนจากตำแหน่งผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
- 8.6 มีหนี้จำนองจำนองจำนอง

ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นนิติบุคคล ผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลนั้นในฐานะผู้จัดการต้องรับผิดชอบหนี้สินและต้องทำตามวรรคหนึ่งด้วย

ข้อ 9. ผู้จัดการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- 9.1 ตามวิธีหรือสภาพที่เป็นนิติบุคคล
- 9.2 ลาออก
- 9.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อที่ 8
- 9.4 ไม่ปฏิบัติตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอาคารชุด หรือถูกกระทรวงมหาดไทยสั่งเพิกถอน
- 9.5 ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติให้ถอดถอน

ข้อ 10. ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 10.1 ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ตามข้อบังคับ หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องออกหมาย
- 10.2 จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด
- 10.3 ในการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน ให้ผู้จัดการมีอำนาจ โดยความเห็นชอบของนิติบุคคลอาคารชุด กับทั้งการติดต่อขอเช่าอาคารชุดจากผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าอาคารชุด
- 10.4 กำหนดแผนของนิติบุคคลอาคารชุด
- 10.5 บุคคล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ
- 10.6 จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนและสิ้นปี และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนและสิ้นปี และส่งบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนและสิ้นปีให้ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอาคารชุด
- 10.7 พิจารณาและจัดการเกี่ยวกับหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุด
- 10.8 จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนและสิ้นปี และส่งบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนและสิ้นปีให้ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอาคารชุด
- 10.9 จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนและสิ้นปี และส่งบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนและสิ้นปีให้ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอาคารชุด
- 10.10 เก็บรักษาบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนและสิ้นปี และส่งบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนและสิ้นปีให้ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอาคารชุด
- 10.11 มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการเกี่ยวกับหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุด
- 10.12 อำนาจหน้าที่อื่น ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมใหญ่ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



หมวดที่ 4

นิติบุคคลอาคารชุดและการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง

ข้อ 11. ให้นิติบุคคลอาคารชุดมีทรัพย์สินส่วนกลาง ดังต่อไปนี้

- 11.1 ที่ดินที่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นเจ้าของ
- 11.2 โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด
- 11.3 อาคารหรือส่วนหนึ่งของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นเจ้าของร่วมกัน
- 11.4 เครื่องมือและเครื่องใช้ที่มีในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นเจ้าของร่วมกัน
- 11.5 สถานที่ที่มีไว้เพื่อให้บริการส่วนรวมแก่อาคารชุด
- 11.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือประกอบใช้ร่วมกัน
- 11.7 สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอื่นที่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นเจ้าของร่วมกัน
- 11.8 สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอื่นที่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นเจ้าของร่วมกัน
- 11.9 สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอื่นที่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นเจ้าของร่วมกัน
- 11.10 สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอื่นที่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นเจ้าของร่วมกัน

นิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง ดังต่อไปนี้

- 11.11 ให้นิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง
- 11.12 ให้นิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง

ข้อ 12. การจัดการอาคารชุดหรือทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด ดังต่อไปนี้


ข้อ 13. เจ้าของร่วม บัณฑิต หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนกลาง จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ระบุไว้ในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ

ข้อ 14. เจ้าของร่วม บัณฑิต หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนกลาง จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- 14.1 ห้ามการทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง ความมั่นคงแข็งแรง ระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัย หรือระบบสาธารณูปโภคของอาคารชุด หรือทรัพย์สินส่วนกลางอื่น หรือรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
- 14.2 ห้ามการทำการใดๆ อันเป็นการกีดขวาง ขัดขวาง รบกวน กระแทกหรือรบกวน หรือ รบกวนสิทธิการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง ตลอดจนไม่ก่อความเสียหายแก่ส่วนรวมหรือผู้อื่น
- 14.3 ห้ามมิให้บุคคลใด ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้อื่น
- 14.4 ห้ามบุคคลใด ทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง ความมั่นคงแข็งแรง ระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัย หรือระบบสาธารณูปโภคของอาคารชุด หรือทรัพย์สินส่วนกลางอื่น หรือรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
- 14.5 ห้ามผู้ใดทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง ความมั่นคงแข็งแรง ระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัย หรือระบบสาธารณูปโภคของอาคารชุด หรือทรัพย์สินส่วนกลางอื่น หรือรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
- 14.6 ห้ามผู้ใดทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง ความมั่นคงแข็งแรง ระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัย หรือระบบสาธารณูปโภคของอาคารชุด หรือทรัพย์สินส่วนกลางอื่น หรือรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ข้อ 15. อาคารชุดมีสิทธิที่จะจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง ดังต่อไปนี้

ข้อ 16. เจ้าของร่วม บัณฑิต หรือบุคคลอื่นใดที่ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนกลาง จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดังต่อไปนี้



อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องขุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง

ฉบับที่

การใช้ทรัพยากรบุคคล

สภาพช

18.2

18.8

18.10

1913

4.10.01

เปรียบเทียบของส่วนรวม

ทำการตรวจสอบการดำเนินการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ห้องสมุด ได้ตลอดเวลา ผู้จัดการมีอำนาจที่จะระบุ

ในการออกแบบอาคารแต่ละครั้ง ให้จัดแบ่ง แยกโซน เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่จะทำการติดตั้งระบบอบรูป และกำหนดงบประมาณ และกำหนดระยะเวลา และกำหนดแบบ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินบุคคลของเจ้าของร่วมอื่น เจ้าของร่วมต้อง

บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมทุกคน และให้มีอำนาจกำหนดลงทุน เปรียบ หรือ มาตรการอื่น

ใบติดค้างชำระค่าใช้จ่าย จากผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งแจ้งข้อที่ต่อและสถานที่ติดต่อของผู้รับ

หมวดหมู่ประเภทอาชีพ 71 ห้องชุดพักอาศัย 71 ห้องชุด ตามรายละเอียดในเอกสารแบบทำฉบับที่ 3

การประชุมใหญ่และวิธีการประชุมใหญ่

ตีมูลค่าอาคารชุด เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับและผู้จัดการที่จัด

เปลี่ยนแม่เหล็กตัวถัง หรือถอดออกและตั้งผู้รัดการตัว

รวมการจดหมายเหตุสมัยสุโขทัยไว้ด้วย

พิจารณาของบุคคล
พิจารณาจากบุคคล

ประชุมใหญ่ก็ต้องทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ

[illegible]

ผู้จัดการ

เปิดประชุมต่อคณะกรรมการ ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่รับคำ

ขงคณลศทรจตหการประมุเพญสวญเองเต โดยแพดงตวแทคนหงเพออกหงสลเรยก

ให้ต้องไม่มีความเสี่ยงที่จะรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเสี่ยงคะแนนทั้งหมด

จำขำของรามาภิระข่มไม่ครบของคระข่มตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกขระข่มใหม่ภายในสิบหาวนนับ

หมู่ใหญ่ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้

สามารถประชุมใหญ่ได้

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

1

ข้อ 25. เจ้าของร่วมอาจมอบอำนาจให้หนึ่งหรือหลายคนได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจหนึ่งจะรับมอบอำนาจให้อีกหลายคนในการประชุมครั้งหนึ่งเกินสามห้องสมุดได้

- 25.1 กรรมการและคณบดีของกรรมการ
25.2 ผู้จัดการและคณบดีของกรรมการ
25.3 พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลอาคารชุด หรือของผู้นำร่วมของนิติบุคคลอาคารชุด
25.4 พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคล ในการที่ผู้จัดการเป็นผู้จัดการเป็นนิติบุคคล

ข้อ 26. มติของที่ประชุมใหญ่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุม เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 27. ในการลงคะแนนเสียง ให้เจ้าของร่วมแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับอัตราส่วนที่ตนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง ถ้าเจ้าของร่วมคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเกินหนึ่งส่วนของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ให้ลดจำนวนคะแนนเสียง ของผู้นั้นลงจนเหลือเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของบรรดาเจ้าของร่วมอื่น ๆ รวมกัน *

ข้อ 28. มติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

- 28.1 การซื้อหรือขายทรัพย์สินหรือรับโอนไปหรือส่งทรัพย์สินหรือที่มิใช่การซื้อหรือขายทรัพย์สินส่วนกลาง
28.2 การจำหน่ายทรัพย์สินส่วนกลางที่เป็นสิ่งหนึ่งหรือทรัพย์สิน
28.3 การอนุญาตให้เจ้าของร่วมทำการก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมห้องชุดของ ตนเองที่มิใช่ลักษณะที่สหกรณ์หรือสหกรณ์กลางหรือสหกรณ์กลางของอาคารชุดโดยค่าใช้จ่ายของผู้เป็นเจ้าของ
28.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง
28.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนค่าใช้จ่าส่วนกลางตามความในข้อที่ 36 แห่งข้อบังคับนี้
28.6 การก่อสร้างอันเป็นการเปลี่ยนแปลง เจนเต็ม หรือปรับปรุงทรัพย์สินส่วนกลาง*
28.7 การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนกลาง

ในกรณีที่เจ้าของร่วมเข้าประชุมมีคะแนนเสียงในคราวเดียวกันแต่ไปว่าตรงหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันเรียกประชุมครั้งแรก และมติเกี่ยวกับเรื่องซึ่งมีบัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหม่จะต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

ข้อ 29. มติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

- 29.1 การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการ
29.2 การกำหนดกิจการที่ผู้จัดการที่อำนาจมอบหมายให้ผู้อำนวยการ



หมวดที่ 8
คณะกรรมการอาคารชุดนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 30. ให้คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเก้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ในการนี้กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ หรือมีการแต่งตั้งกรรมการ เหนือขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทน หรือ เป็นการกรรมการขึ้นใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลงหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

เมื่อครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง หากมีมติให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ นั้นเป็นผู้มีสิทธิขอไปลงสมัครกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ไม่อาจ หากคณะกรรมการดำรงตำแหน่งได้

การแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้จัดการไปจัดระเบียบคือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ เจ้าของร่วมมีมติ

ข้อ 31. บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 31.1 เจ้าของร่วมหรือผู้สมรสของเจ้าของร่วม
31.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้มอบถ้อยคำ หรือผู้พิทักษ์ ในการที่เจ้าของร่วมเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคน เสมอไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
31.3 ตัวแทนของนิติบุคคลจำนวนหนึ่งคน ในการที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของร่วม

ในการนี้ห้องชุดใดที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมหลายคน ให้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวนหนึ่งคน

ข้อ 32. บุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- 32.1 เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
32.2 เคยถูกที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการ เพราะเหตุ ทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
32.3 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อ หน้าที่
32.4 เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 33. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 33.1 ตาย
33.2 ลาออก
33.3 ไม่ได้เป็นบุคคลตามข้อที่ 31 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อที่ 32
33.4 ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติตามข้อที่ 26 ให้พ้นตำแหน่ง

ข้อ 34. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 34.1 ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
34.2 แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ในการนี้ที่ไม่มีผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ตามปกติได้ให้แต่งตั้ง
34.3 จัดประชุมคณะกรรมการหนึ่งครั้งในทุกหกเดือนเป็นอย่างน้อย
34.4 หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ และที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ อาคารชุด

ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธาน กรรมการก็ได้

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการนี้ที่กรรมการต้องแสดงตนขึ้นในห้องหรือในที่ประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ ประชุม


ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเป็นเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งไม่พึงเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



เอกสารแนบท้าย 1
รายละเอียดทรัพย์สินกลาง และ ทรัพย์สินบุคคล
โครงการ สุทธิเม เลเจนด์

- ที่ดินตั้งโครงการ**
ที่ดินที่ตั้งโครงการตามโฉนดเลขที่ 8548, 58668, 58669, 58670, 54071, 54068, 58665, 58666, 58667 เลขที่ต้น 326, 663, 664, 665, 559, 660, 661, 662
หน้าสำรวจ 835, 11510, 11511, 11512, 9228, 9225, 11507, 11508, 1509
- สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด สุทธิเม เลเจนด์**
ตั้งอยู่เลขที่ 188 ซอยพระรามที่ 3 น.77 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
- ตัวอาคาร**
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หลัง สูง 7 ชั้น ตลอดจนสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงของอาคารชุด
- อุปกรณ์ไฟฟ้า**
 - แบตเตอรี่และ High Voltage Switchgear & Ring Main Unit ขนาด 24 KV, 630 A จำนวน 1 ชุด
 - แบตเตอรี่และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,500 KVA จำนวน 1 ชุด
 - ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักหรืออุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดไฟฟ้าผิดปกติหรือลัดวงจร จำนวน 1 ชุด
 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินหรือเครื่องปั่นดีเซล ขนาด 275 KVA จำนวน 1 เครื่อง
 - ดวงโคมแสงสว่างบริเวณ ทางเดิน, โถงบันได, โถงบันไดลิฟต์, บันไดหนีไฟ, ห้องเครื่องจักรกล, สรรพภัณฑ์, ห้องออกกำลังกาย, สำนักงานนิติฯ, ลานจอดรถทุกชั้น
 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์สายเคเบิล จำนวน 2 ชุด
 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้พลังงานทางในอาคาร ไฟฉุกเฉินตามชั้น และบันไดหนีไฟ จำนวน 2 ชุด
 - ตู้ควบคุมการจ่ายไฟของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด
- อุปกรณ์ประปา**
 - เครื่องสูบน้ำ Cold Water Pump ขนาด 7.5 กิโลวัตต์, อัตราการสูบ 28 ลบ.ม/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง
 - เครื่องสูบน้ำ Cold Water Pump ขนาด 5.5 กิโลวัตต์, อัตราการสูบ 28 ลบ.ม/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง
 - เครื่องสูบน้ำ Booster Pump ขนาด 2 x 2.2 กิโลวัตต์, อัตราการสูบ 2 x 11 ลบ.ม/ชั่วโมง จำนวน 4 ชุด
 - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ชุด
 - ท่อน้ำประปา, ท่อส่งน้ำขึ้นถึงบันไดชั้นบนสุด, ท่อจ่ายน้ำลง จำนวน 2 ชุด
 - ถังกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด
- อุปกรณ์ระบบน้ำทิ้งและน้ำเสีย**
 - ถังดักไขมันชนิดฝังดิน ขนาด 3,000 ลิตร และขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง
 - ถังกรอง, ถังเติมอากาศ, ถังตกตะกอนชนิดฝังดิน ขนาด 37.95 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 เครื่อง
 - เครื่องเติมอากาศ ขนาด 1.5 KW จำนวน 2 เครื่อง
 - เครื่องสูบลมกรอง ขนาด 0.25 KW จำนวน 2 ชุด
 - ตู้ควบคุมเครื่องเติมอากาศ, เครื่องสูบลมกรอง จำนวน 1 ชุด
 - บ่อน้ำทิ้ง
 - บ่อสูบน้ำทิ้ง
 - เครื่องสูบน้ำทิ้ง
 - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ
 - ส่วนประกอบอุปกรณ์ท่อ, ระบายน้ำทิ้ง, น้ำโสโครก, ระบายอากาศ, น้ำทิ้งครัว, น้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ

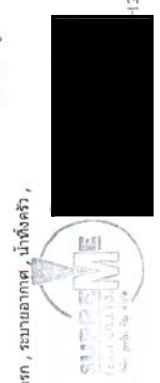

7. อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Fire Pump) ขนาด 750 GPM จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) ขนาด 4 KW จำนวน 1 เครื่อง
- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน จำนวน 2 ชุด
- หัวกระจายน้ำดับเพลิงตามทางเดินและจุดจอดรถทุกชั้นและภายในห้องชุด
- ตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์การตรวจระดับสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ AB จำนวน 29 ชุด
- อุปกรณ์สำหรับดับเพลิง
- ส่วนประกอบระบบแจ้งอุปกรณ์ตรวจระดับสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector), อุปกรณ์ตรวจจมน้ำร้อน (Heat Detector), กระดิ่งเตือนภัย (Alarm Bell) และ Manual Station และตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 ชุด

8. อุปกรณ์ระบบน้ำ และ บ่อน้ำสำรอง

- เครื่องกรองน้ำไฮเมอว์, ถังกรอง, อุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด
- ตู้ควบคุมเครื่องกรองน้ำไฮเมอว์ จำนวน 1 ชุด
- ถังกรองน้ำไฮเมอว์, ถังกรอง และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด
- ถังน้ำร้อน และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด
- ถังน้ำพุ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ผลิตคลอรีนจากเกลือรีสารท์ (Salt Chlorinator) จำนวน 3 ชุด
- ไฟส่องสว่างหลักในสระว่ายน้ำ จำนวน 6 ชุด
- ตู้ควบคุมปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ประกอบหม้อและราล์ว จำนวน 1 ชุด

9. อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ และ ระบบอากาศ

- เครื่องปรับอากาศ VRF โถงรับรอง ชั้น 1, โถงลิฟต์, สำนักงานนิติฯ, ห้องออกกำลังกาย, และ ห้องอบกประสงค์ (10 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด
- เครื่องปรับอากาศ VRF โถงรับรอง ชั้น 1, โถงลิฟต์ ชั้น 1 และ 2 (3 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด
- เครื่องปรับอากาศห้องเครื่องลิฟต์ (2 ห้อง) จำนวน 3 ชุด
- เครื่องปรับอากาศห้องควบคุม, ห้องพักเจ้าหน้าที่, ห้องขยะ จำนวน 4 ชุด
- พัฒนาระบบอากาศ จำนวน 2 ชุด

10. อุปกรณ์สื่อสาร

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 ชุด
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (MATV) จำนวน 2 ชุด
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ระบบการติดต่อด้วยภาพและเสียงสำหรับทุกห้องชุด (Video Door Phone) จำนวน 2 ชุด

11. อุปกรณ์ให้ความปลอดภัย

- ส่วนประกอบระบบโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (64 ตัว) จำนวน 1 ชุด
- ส่วนประกอบระบบควบคุมการเข้า - ออก อาคารด้วยบัตร จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ควบคุมการเข้า - ออก ที่จอดรถ จำนวน 1 ชุด

12. ระบบลิฟต์โดยสารและขนส่ง

- ลิฟต์โดยสารและขนส่ง
 - สำหรับโดยสาร ขนาดบรรทุก 15 คน น้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม จำนวน 3 ตัว
 - สำหรับโดยสาร ขนาดบรรทุก 11 คน น้ำหนักบรรทุก 825 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว
 - สำหรับโดยสารและบรรทุกสิ่งของ น้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว



เอกสารแนบหน้า2
บัญชีอัตราส่วนการบริโภคทรัพยากรและทรัพย์สินส่วนกลาง
โครงการอาคารชุด สหภูมิ แลนด์

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่	อาคาร	ประเภท	ชั้นที่	ความสูง	ทรัพย์สินส่วนกลาง (ตารางเมตร)				อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินส่วนกลาง
						พื้นที่ปลูก	พื้นที่ว่าง	พื้นที่จอดรถ	พื้นที่เหลือปลูก	
1	188/1	เด	ห้องชุด	2	2,45.2.70	125.63	10.48	1.68	12.50	150.29
2	188/2	เด	ห้องชุด	2	2,45.2.70	116.01	11.82	1.67	12.50	142.00
3	188/3	เด	ห้องชุด	2	2,45.2.70	117.05	8.72	1.53	12.50	139.80
4	188/4	เด	ห้องชุด	3	2,45.2.70	116.64	11.71	1.68	12.50	142.53
5	188/5	เด	ห้องชุด	3	2,45.2.70	125.73	12.26	1.59	12.50	152.08
6	188/6	เด	ห้องชุด	3	2,45.2.70	121.74	10.48	1.64	12.50	146.36
7	188/7	เด	ห้องชุด	3	2,45.2.70	116.06	11.82	1.67	12.50	142.05
8	188/8	เด	ห้องชุด	3	2,45.2.70	117.17	8.72	1.53	12.50	139.92
9	188/9	เด	ห้องชุด	3	2,45.2.70	139.44	16.42	1.73	12.50	170.09
10	188/10	เด	ห้องชุด	4	2,45.2.70	116.64	11.71	1.68	12.50	142.53
11	188/11	เด	ห้องชุด	4	2,45.2.70	125.73	12.26	1.59	12.50	152.08
12	188/12	เด	ห้องชุด	4	2,45.2.70	121.74	10.48	1.64	12.50	146.36
13	188/14	เด	ห้องชุด	4	2,45.2.70	116.06	11.82	1.67	12.50	142.05
14	188/15	เด	ห้องชุด	4	2,45.2.70	117.17	8.72	1.53	12.50	139.92
15	188/16	เด	ห้องชุด	4	2,45.2.70	139.44	16.42	1.73	12.50	170.09
16	188/17	เด	ห้องชุด	5	2,45.2.70	116.64	11.71	1.68	12.50	142.53
17	188/18	เด	ห้องชุด	5	2,45.2.70	125.73	12.26	1.59	12.50	152.08
18	188/19	เด	ห้องชุด	5	2,45.2.70	121.74	10.48	1.64	12.50	146.36
19	188/20	เด	ห้องชุด	5	2,45.2.70	116.06	11.82	1.67	12.50	142.05
20	188/21	เด	ห้องชุด	5	2,45.2.70	117.17	8.72	1.53	12.50	139.92
21	188/22	เด	ห้องชุด	5	2,45.2.70	139.44	16.42	1.73	12.50	170.09
22	188/23	เด	ห้องชุด	6	2,45.2.70	116.64	11.71	1.68	12.50	142.53
23	188/24	เด	ห้องชุด	6	2,45.2.70	125.73	12.26	1.59	12.50	152.08
24	188/25	เด	ห้องชุด	6	2,45.2.70	121.74	10.48	1.64	12.50	146.36
25	188/26	เด	ห้องชุด	6	2,45.2.70	116.06	11.82	1.67	12.50	142.05
26	188/27	เด	ห้องชุด	6	2,45.2.70	117.17	8.72	1.53	12.50	139.92
27	188/28	เด	ห้องชุด	6	2,45.2.70	139.44	16.42	1.73	12.50	170.09
28	188/29	เด	ห้องชุด	7	2,45.2.70	116.64	11.71	1.68	12.50	142.53
29	188/30	เด	ห้องชุด	7	2,45.2.70	125.73	12.26	1.59	12.50	152.08
30	188/31	เด	ห้องชุด	7	2,45.2.70	121.74	10.48	1.64	12.50	146.36
31	188/32	เด	ห้องชุด	7	2,45.2.70	116.06	11.82	1.67	12.50	142.05
32	188/33	เด	ห้องชุด	7	2,45.2.70	117.17	8.72	1.53	12.50	139.92
33	188/34	เด	ห้องชุด	7	2,45.2.70	139.44	16.42	1.73	12.50	170.09
34	188/35	ดี	ห้องชุด	3	2,45.2.65	117.25	12.12	1.68	12.50	143.55
35	188/36	ดี	ห้องชุด	3	2,45.2.65	117.10	11.55	1.68	12.50	142.83
36	188/37	ดี	ห้องชุด	3	2,45.2.65	107.95	11.43	1.60	12.50	133.48
37	188/38	ดี	ห้องชุด	3	2,45.2.65	118.90	10.88	2.53	12.50	144.81
38	188/39	ดี	ห้องชุด	3	2,45.2.65	117.48	12.03	1.68	12.50	143.69
39	188/40	ดี	ห้องชุด	3	2,45.2.65	117.48	11.96	1.68	12.50	143.62
40	188/41	ดี	ห้องชุด	3	2,45.2.65	117.09	12.12	1.68	12.50	143.39
41	188/42	ดี	ห้องชุด	3	2,45.2.65	255.48	42.11	3.30	37.50	338.39
42	188/43	ดี	ห้องชุด	4	2,45.2.65	117.25	12.12	1.68	12.50	143.55
43	188/44	ดี	ห้องชุด	4	2,45.2.65	117.10	11.55	1.68	12.50	142.83
44	188/45	ดี	ห้องชุด	4	2,45.2.65	107.94	11.43	1.60	12.50	133.47
45	188/46	ดี	ห้องชุด	4.5	2,45.2.65.5.60	194.05	15.63	3.30	37.50	250.48
46	188/47	ดี	ห้องชุด	4	2,45.2.65	117.48	12.03	1.68	12.50	143.69
47	188/48	ดี	ห้องชุด	4	2,45.2.65	117.48	11.96	1.68	12.50	143.62
48	188/49	ดี	ห้องชุด	4	2,45.2.65	117.09	12.12	1.68	12.50	143.39
49	188/50	ดี	ห้องชุด	4	2,45.2.65	255.48	42.11	3.30	37.50	338.39
50	188/51	ดี	ห้องชุด	5	2,45.2.65	117.25	12.12	1.68	12.50	143.55
51	188/52	ดี	ห้องชุด	5	2,45.2.65	117.10	11.55	1.68	12.50	142.83
52	188/53	ดี	ห้องชุด	5	2,45.2.65	107.94	11.43	1.60	12.50	133.47
53	188/54	ดี	ห้องชุด	5	2,45.2.65	117.48	12.03	1.68	12.50	143.69
54	188/55	ดี	ห้องชุด	5	2,45.2.65	117.48	11.96	1.68	12.50	143.62
55	188/56	ดี	ห้องชุด	5	2,45.2.65	117.09	12.12	1.68	12.50	143.39
56	188/57	ดี	ห้องชุด	5	2,45.2.65	255.48	42.11	3.30	37.50	338.39

13. ห้องหรือบริเวณที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม

- ห้องเครื่องจักรกล
- 1. Firm Pump And Transfer Pump
- 2. Booster Pump
- 3. Generator
- 4. Main Distribution Board and Panel Board
- 5. Elevator Machine Room
- 6. Room, Swimming Pool
- โรงสัฟ, ทางเดินรถถัง
- บ้านโคมและบันไดไฟฟ้า
- ห้องโถง, โรงพักผ่อน
- ห้องควบคุมระบบ และสำนักงานนิติฯ
- สระน้ำพร้อมแสงเสียงดนตรี
- ทางเดินภายในอาคาร และลานโถงทั้งหมด
- พื้นที่ลาดฟ้าที่กำหนดให้เป็นของส่วนกลาง
- ทางสัญจรของยานพาหนะภายในบริเวณอาคาร
- ห้องออกกำลังกาย
- ห้องซาว, ห้องสตรัม และห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ ขยาย 1 ห้อง, ห้อง และ ตู้ฟิตเนส 1 ห้อง
- ห้องเล่นบิลเลียด - ห้องประชุม
- สวนและบ่อน้ำ
- พื้นที่จอดรถที่เหลือจากการกำหนดไว้เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง ทั้งหมด 42 คัน มีเลขจอดดังนี้
- อาคาร A เลขที่ 34 - 39 รวม 6 คัน
- อาคาร B เลขที่ 1 - 33, 43 - 44, 63 รวม 36 คัน
- บิ๊ยม รม

14. รายละเอียดทรัพย์สินส่วนกลาง

- ห้องชุดตั้งแต่เลขที่ 188/1 - 188/12, 188/14 - 188/72 รวม 71 ห้องชุด
- พื้นที่จอดรถ ทั้งหมด 85 คัน มีที่จอดรถดังนี้
- อาคาร A เลขที่ 1 - 33 รวม 33 คัน
- อาคาร B เลขที่ 34 - 42, 45 - 62, 64 - 88 รวม 52 คัน



ลำดับ	ห้องชุดเลขที่	อาคาร	ประเภท	ชั้นที่	ความสูง	ทรัพย์สินส่วนกลาง (ตารางเมตร)				อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง
						พื้นที่จอดรถ	พื้นที่ระเบียง	พื้นที่ว่างเปล่า	พื้นที่จอดรถ	
57	188/58	ถ	พหุ用途อาศัย	6	2,452.65	117.25	12.12	1.68	12.50	143.55
58	188/59	ถ	พหุ用途อาศัย	6	2,452.65	117.10	11.55	1.68	12.50	142.83
59	188/60	ถ	พหุ用途อาศัย	6	2,452.65	107.94	11.43	1.60	12.50	133.47
60	188/61	ถ	พหุ用途อาศัย	6,7	2,452.65,5.60	194.05	15.63	3.30	37.50	250.48
61	188/62	ถ	พหุ用途อาศัย	6	2,452.65	117.48	12.03	1.68	12.50	143.69
62	188/63	ถ	พหุ用途อาศัย	6	2,452.65	117.48	11.96	1.68	12.50	143.62
63	188/64	ถ	พหุ用途อาศัย	6	2,452.65	117.09	12.12	1.68	12.50	143.39
64	188/65	ถ	พหุ用途อาศัย	6	2,452.65	255.48	42.11	3.30	37.50	338.39
65	188/66	ถ	พหุ用途อาศัย	7	2,452.65	117.25	12.12	1.68	12.50	143.55
66	188/67	ถ	พหุ用途อาศัย	7	2,452.65	117.10	11.55	1.68	12.50	142.83
67	188/68	ถ	พหุ用途อาศัย	7	2,452.65	107.94	11.43	1.60	12.50	133.47
68	188/69	ถ	พหุ用途อาศัย	7	2,452.65	117.48	12.03	1.68	12.50	143.69
69	188/70	ถ	พหุ用途อาศัย	7	2,452.65	117.48	11.96	1.68	12.50	143.62
70	188/71	ถ	พหุ用途อาศัย	7	2,452.65	117.09	12.12	1.68	12.50	143.39
71	188/72	ถ	พหุ用途อาศัย	7	2,452.65	255.48	42.11	3.30	37.50	338.39
รวม										11,487.72





HANDBOOK

FOR

SUPREME LEGEND CONDOMINIUM

สารบัญ

1) แนะนำโครงการ	หน้า
2) การเข้าออกโครงการและห้องชุด	3
2.1 การเข้า-ออก โดยรถยนต์	4
2.2 การเข้า-ออก อาคาร	4
2.3 การใช้ลิฟท์	4
2.4 การเข้า-ออก ห้องชุด	5
2.5 การเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก	5
3) อุปกรณ์ภายในห้องชุด	6
3.1 กุญแจประตูหลัก	7
3.2 กุญแจประตูภายในห้องทั่วไป	7
3.3 บัตรคีย์การ์ด ใช้เข้า-ออก อาคาร และลิฟท์	7
3.4 Video Door Phone	7
3.5 อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องครัว	8
3.6 ระบบปรับอากาศ	9
3.7 เครื่องทำน้ำร้อน	9
4) สิ่งอำนวยความสะดวก	10
4.1 พื้นที่ส่วนกลาง	10-11
4.2 รถขึ้นและการขนของ	12
4.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเก็บขยะ	12
4.4 จดหมายและพัสดุ	13
4.5 ที่จอดรถเพิ่มเติม	13

สารบัญ

5) สาธารณโภค	หน้า
5.1 ระบบไฟฟ้า	14
5.2 ระบบประปา	14
5.3 ระบบโทรศัพท์	14
5.4 ระบบโทรศัพท์ร่วม	15
5.5 ระบบอินเทอร์เน็ต	15
5.6 ระบบ Video Door Phone	16
5.7 ลิฟท์	17
6) ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย	18
6.1 ระบบป้องกันไฟไหม้	18
6.2 ระบบกล้องวงจรปิด	19
6.3 ระบบไม้กันทางเข้า - ออก	19
6.4 ระบบศัลยกรรม	19
6.5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	19
6.6 การลงทะเบียนบ้านและ พนักงานขับรถ	19
7) หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญของอาคารชุด สฟิร์ม เลเจนด์	20

คู่มืออาคารชุด สฟิรมเลเจนด์

ขอต้อนรับท่านสู่ " อาคารชุด สฟิรม เลเจนด์ " ที่สะดวกสบายด้วยสถานที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่ส่วนอันร่มรื่น เพื่อเป็นแนวทางการพักอาศัยร่วมกันอย่างมีระเบียบ และ มีน้ำใจต่อกันในอาคารชุดแห่งนี้ ฝ่ายจัดการ ขอแนะนำกฎระเบียบและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีอยู่ภายในโครงการ เพื่อให้เจ้าของร่วมทุกท่านทราบ เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงช่วยกันบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน

1) Supreme Legend Condominium

" สฟิรม เลเจนด์ " คอนโดมิเนียม เป็นอาคารชุดสูง 7 ชั้น 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร "เอ" และอาคาร "บี" ซึ่งประกอบด้วย ห้องชุด 33 ห้องชุด และ 38 ห้องชุด ตามลำดับตั้งอยู่เลขที่ 188 พระรามที่ 3 ซอย 77 แขวงคลองนารายณ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 บนเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 72.7 ตารางวา



Building A




Building B

" สฟิรม เลเจนด์ " สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ทั้ง 2 ทิศทาง จากถนนพระราม 3 และถนน นางลิ้นจี่ สามารถเชื่อมต่อนับ "CBD" (สาทร, สีลม, สุขุมวิท, อโศก, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์), ระบบทางด่วนซึ่งไปได้ทุกทิศทางทั้งเหนือ, ใต้, ออก และ ดก รวมถึงใช้ BRT สถานีถนนจันทน์ได้อย่างสะดวก

" สฟิรม เลเจนด์ " บริหารอาคารโดย บริษัท สฟิรม ทิม จำกัด โดยสำนักงานนิติฯ ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคาร "เอ" โดยท่านสามารถติดต่อสำนักงานนิติฯ ทางเครื่อง Video Door Phone (ดูข้อ 5.6) ที่ติดตั้งไว้ทุกห้องชุด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02 096 0888

- เวลาทำการสำนักงานนิติฯ 8:00 - 17:00 น. (วันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
- นอกเวลาทำการจะมีช่างประจำอาคารให้บริการใน "กรณีฉุกเฉิน" ตลอด 24 ชั่วโมง

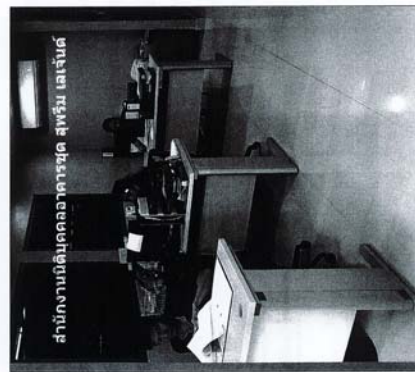

2) การ เข้า - ออก โครงการและห้องชุด

" สฟิรม เลเจนด์ " ได้ติดตั้งระบบอ่านความสะอาด และ ระบบรักษาความปลอดภัยของการ เข้า-ออก ของเจ้าของร่วม รวมถึงยานพาหนะ ดังนี้



Lobby A



Lobby B

2.1 การเข้า - ออก โครงการโดยรถยนต์

การ เข้า - ออก โดยรถยนต์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ต้องใช้ อุปกรณ์เปิดโมบิลิตี้ Bluetooth (ดูข้อ 6.3) ท่านเจ้าของร่วมต้องติดตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่งกระจกหน้ารถ เพื่อให้ อุปกรณ์สามารถส่งสัญญาณได้ชัดเจน เมื่อผ่านด่านโมบิลิตี้ ทั้งนี้ ท่านเจ้าของร่วม ต้องจอดรถ ในตำแหน่ง ที่ระบุไว้ตามสิทธิ์ของท่านเท่านั้น




2.2 การเข้า - ออก อาคาร

อาคาร "เอ" จะมีทางเข้าออกอาคารที่ชั้น 1 และชั้น 2 (ที่จอดรถ)

อาคาร "บี" จะมีทางเข้าออกอาคารที่ชั้น 1 และชั้น 2 (ที่จอดรถ)



การเข้า - ออก อาคารผ่าน Access Door ความคมด้วยระบบคีย์การ์ด ท่านเจ้าของร่วมสามารถเข้า อาคารได้โดยสแกนคีย์การ์ด ที่หัวอ่าน ส่วนขาออก ไม่ต้องใช้คีย์การ์ด เพียงใช้มือบังอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เท่านั้น (ไม่ต้องกดหรือสัมผัส)



2.3 การใช้ลิฟท์



- ลิฟท์ใช้ระบบการวัดในการควบคุมสำหรับขึ้น - ลง โดย
- ใช้การวัดสัมผัสที่จุดรับสัญญาณภายในลิฟท์ที่จะได้ยินเสียง "บี๊บ"
 - กดหมายเลขขึ้นที่ด้านพัก (สามารถกดเฉพาะชั้นที่ด้านพักและ ขึ้น1 สำหรับอาคาร มี สามารถกดเลือกชั้น 2 ได้ด้วย)


2.4 การเข้า - ออก ห้องชุด



2.4.1 การใช้ KeyLess Go (ดูข้อ 3.1)

วิธีการเข้าห้องชุด

- กด KEYLESS GO ในระยะที่กำหนด
- กดปุ่มที่มีแสงสีแดง จะเป็นสีแดง ระบบจะเปิดล็อกอัตโนมัติ
- เมื่อเข้าไปในห้องชุด ท่านต้องมีคีย์การ์ดด้วยตนเอง

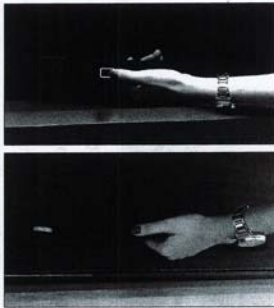

วิธีการล็อกเมื่อออกจากห้องชุด

- กดล็อกภายในห้องชุดทั้งด้านบนและล่าง
- มีดประตูและกดปุ่มที่มี (จะเห็นแสงรอบๆ เป็นสีน้ำเงิน ระบบจะล็อกอัตโนมัติ)



2.4.2 กุญแจธรรมดา

ท่านสามารถใช้กุญแจเปิด-ปิด ประตู โดยเปิดฝาด้านบนที่มีข้อห้ามและ ด้านล่างออก จะพบเบาะกุญแจอยู่บริเวณดังกล่าวใช้กุญแจไขเพื่อเปิดและปิด

2.5 การ เข้า - ออก ของบุคคลภายนอก

2.5.1 กรณีมาโดยรถยนต์

- แลกบัตรกับ รปภ. และแจ้งความประสงค์จะเข้าพบใครห้องชุดเลขที่เท่าใด/รปภ. จะยกไม้กัน และจัดหาที่จอดรถให้กับแขกของท่าน



- แขกของท่านสามารถติดต่อท่านได้โดยตรงจาก **Video Door Phone** ที่ **Lobby** โดยกดรหัส "xxxx" ตามด้วย "๒" (ท่านต้องแจ้งรหัสกับแขกของท่าน)
- ท่านเจ้าของร่วมสามารถปลดล็อกประตูเข้าโรงลิฟท์จากห้องชุดและ แขกของท่านต้องกดปุ่มเรียกลิฟท์ และกดเลือกชั้นไปยังชั้นที่ท่านพักได้โดยตรง โดยแขกของท่านต้องใช้ลิฟท์ภายใน 1 นาทีหลังจากปลดล็อก (ดูข้อ 5.6)



2.5.2 กรณีมาโดยรถยนต์สาธารณะ หรือทางอื่นๆ

- ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2.5.1 โดย รปภ. จะควบคุมการ เข้า - ออก ของยานพาหนะที่มารับ - ส่ง

2.5.3 กรณีบุคคลภายนอกมาส่งของ,อาหาร ฯลฯ


- แลกบัตรกับ รปภ. และแจ้งความประสงค์จะเข้าพบห้องชุดเลขที่เท่าใด
- รปภ. จะติดต่อท่านผ่าน **Video Door Phone** ให้ท่านยืนยันการนัดหมาย
- ท่านเจ้าของร่วมจะต้องลงมารับสิ่งของหรืออาหารด้วยตัวเองที่ Lobby (ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปยังชั้นพักอาศัย)
- กรณีสินค้าชิ้นใหญ่ ต้องใช้ลิฟท์ขนสินค้า กรุณาแจ้งนิติฯ เพื่อขอใช้ลิฟท์ในการควบคุมการส่งสินค้าและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้



3) อุปกรณ์ภายในห้องชุด

3.1. กุญแจประตูหลัก

กุญแจประตูหลักของห้องชุดสามารถใช้งานได้ 2 แบบ

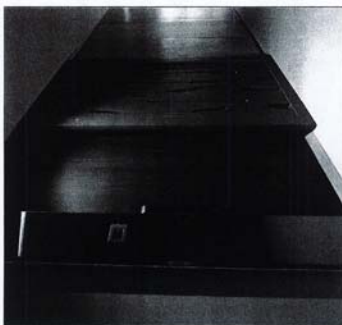


3.1.1 กุญแจ KEYLESS GO (ดูการใช้ข้อ 2.4)




3.1.2 กุญแจประตู



3.2 กุญแจประตูภายในห้องทั่วไป

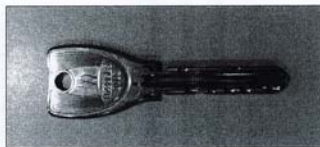

3.3. บัตรคีย์การ์ด ใช้เข้า-ออก อาคาร และลิฟท์ (จำนวนตามลิฟท์ที่ได้รับ)



3.4 Video Door Phone

ภายในห้องชุดจะติดตั้ง Video Door Phone 15 ห้องชุดละ 1 เครื่อง ท่านสามารถติดต่อสำนักงานนิติบุคคลฯ ได้จากอุปกรณ์นี้ รวมถึงบุคคลที่มาติดต่อจาก ชั้น 1 (ดูวิธีใช้ข้อ 5.6)

3.5 อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องครัว

3.5.1 เตาไฟฟ้า



แต่ละห้องชุดจะติดตั้งเตาไฟฟ้าไว้ในห้องครัว ห้องละ 1 ชุด เตาเป็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction Hob) ทำงานโดยระบบสัมผัส และภาษาที่ใช้ต้องเหมาะสมกับเตา Induction ขึ้นตอนการใช้ดังนี้

1. กดปุ่มเปิด-ปิด O ค้างประมาณ 2 วินาที เพื่อเปิดเตา
2. กดเลือกเตาที่จะใช้งาน (เตามี 3-4 ชุด ขึ้นอยู่กับรุ่น, ใช้งานพร้อมกันได้แต่ระดับความร้อนแต่ละเตาจะแตกต่างกันไม่เท่ากัน)
3. ปรับอุณหภูมิที่ต้องการโดยหมุนสไลด์บนเตาเพื่อปรับอุณหภูมิความร้อนมีระดับ 1-9 และระดับ 9 เป็นระดับสูงสุด
4. ตั้งเวลาการทำงานตามที่ต้องการได้

ข้อควรระวัง - สัญลักษณ์เตือนค่าล็กเกอร์ H หมายถึง หลังจากเลิกใช้งานแล้วเตายังมีความร้อนอยู่ (เตือนที่ความร้อน 70 องศาเซลเซียส) ห้ามสัมผัสส่วเตา เมื่ออุณหภูมิลดลงจนสัมผัสได้สัญลักษณ์นี้จะหายไป หลังจากนั้นจึงสามารถทำความสะอาดได้

- ขณะประกอบอาหาร ห้ามทำน้ำเตาหกขยขึ้นแล้วบนกระเบื้องเตา เพราะจะทำให้เกิดการไหม้เนื่องจากน้ำเตาหกเมื่อโดนความร้อนแล้วจะแปรสภาพ

3.5.2 เครื่องดูดควัน เครื่องดูดควันจะติดตั้งไว้เหนือเตาไฟฟ้าในห้องครัว มีวิธีการใช้งาน ดังนี้



รุ่น Built-In

1. เปิดไฟแสงสว่างโดยกดปุ่มสวิทช์ไฟด้านขวาของเครื่อง
2. ตั้งภาคสไลด์ด้านบนออกเพื่อให้พัดลมดูดควันทำงาน ปรับเพิ่มลดความแรงของพัดลมที่สัญลักษณ์เครื่องหมาย+และ -
3. ใช้งานเสร็จปิดภาคสไลด์พัดลมจะหยุดทำงาน ส่วนไฟให้กดปิดที่สวิทช์



รุ่นแขวนฝ้า

1. เปิดไฟแสงสว่างกดที่รูปหลอดไฟ
2. ต้องการปิดไฟให้กดที่รูปหลอดไฟอีกครั้ง
3. เปิดให้พัดลมดูดควันทำงาน กดที่ตัวเลขตามระดับความแรง โดยรูปใบพัดจะเป็นระดับความแรงสูงสุด
4. หากต้องการปิดใช้งาน กดเลข 0




3.6 ระบบปรับอากาศ



ระบบปรับอากาศในห้องชุดเป็นระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) แบบ
ฝังฝ้า รับผิดชอบการ เย็น - ร้อน และปรับอากาศเป็นชุด Individual
Remote controller ติดตั้งไว้ที่ผนังภายในห้องชุด แต่ละชุด

ข้อควรระวัง กรณีที่ห้ามติดตั้งเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศไว้
เป็นระยะเวลานาน เมื่อต้องการใช้งานให้เปิดเบรกเกอร์ และรอเวลา
2-3 นาที เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ รีเซ็ตระบบ จึงกดปุ่มเปิดที่รีโมท
คอนโทรลได้ (สังเกตที่หน้าจอรีโมทคอนโทรลจะมีค่าเปอร์เซ็นต์ขึ้น
ระหว่างรีเซ็ตระบบ เมื่อพร้อมทำงานแล้วหน้าจะแสดง "Complete ")



3.7 เครื่องทำน้ำร้อน



ระบบน้ำร้อนภายในห้องชุดผลิตจากเครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม ความจุถึง
ขนาด 100 ลิตร ซึ่งติดตั้งบริเวณพื้นที่ซักล้างภายในห้องชุด จะจ่ายน้ำร้อน
ให้กับห้องน้ำทุกห้องและห้องครัว ในการใช้งานครั้งแรก หรือ ปิดเบรกเกอร์ไว้
ไม่ได้ใช้ใช้เป็นระยะเวลานาน เครื่องทำน้ำร้อนต้องใช้เวลาในการทำความร้อน
ให้อยู่ในระดับใช้งานได้เป็นปกติ

4) สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

อาคารชุด สุทธิเมล์แลนด์ ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมให้บริการกับทุกท่าน ดังนี้

4.1 พื้นที่สันทนาการ

พื้นที่สันทนาการ ชั้น 2 อาคาร "เอ" ประกอบด้วย


4.1.1 สระว่ายน้ำ

เวลาเปิดให้บริการ 06:00 – 22:00 น. เจ้าของร่วมสามารถใช้ได้โดยไม่คิดค่าบริการ ทางโครงการได้จัดห้องสำหรับ
เปลี่ยนชุดขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด




4.1.2 ห้องออกกำลังกาย

เวลาเปิดให้บริการ 06:00 – 22:00 น. ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบ และช่วยกันดูแลอุปกรณ์ภายในห้อง รวมถึงมีไฟฟ้า
แสงสว่างและ เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องหลังเลิกใช้งาน

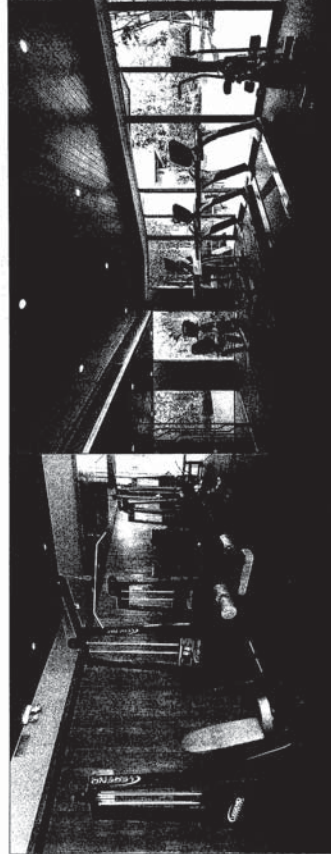

4.1.3 ห้องซาวน่า และห้องสตริม

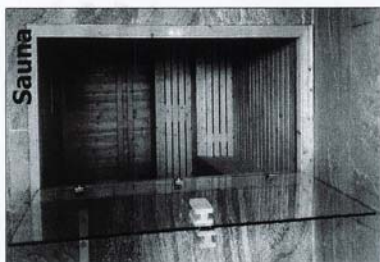

ห้องซาวน่าและห้องสตริม จัดให้บริการท่านโดยแยกเป็นห้องชาย และ ห้องหญิง เวลาเปิดให้บริการ 06:00 – 22:00 น. ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำและค่าใช้บริการ ซึ่งติดตั้งไว้หน้าห้องซาวน่า และห้องสตริม และช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้งานได้ยาวนาน

4.1.4 ห้องอบนรกประสงค์



ห้องอบนรกประสงค์ชั้น 2 "อาคาร เอ" เปิดให้บริการ 09:00-22:00 น. กรณีที่ท่านต้องการใช้บริการส่วนตัว เช่น จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ กรุณาติดต่อสำนักงานนิติฯ สว่างหน้า โดยคิดค่าบริการรักษาห้อง 1,500 บาท/สำหรับ 3 ชม.แรก และ 500.- บาท/ชั่วโมงต่อไป เศษชั่วโมงคิด 1 ชั่วโมง นิติบุคคลฯ จะมีที่เตรียมอาหาร,แสงสว่าง และ ระบบปรับอากาศให้ท่านนั้น การเก็บทำความสะอาดสิ่งขึ้นพื้นที่ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

กรณีขอใช้บริการห้องอบนรกประสงค์นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นแล้ว

ส่วนที่ 1 ห้องสัมมนาการสำหรับเจ้าของร่วม (ห้องด้านขวา)
ห้องสัมมนาการสำหรับเจ้าของร่วม ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ และไม่มีค่าบริการสามารถใช้ห้องร่วมกันได้




ส่วนที่ 2 สำหรับกิจกรรมอื่นๆ (ห้องด้านซ้าย)


กรณีเจ้าของร่วมขอใช้บริการในกิจกรรมอื่นๆ และขอใช้บริการเครื่องปรับอากาศ นิติบุคคลฯจะคิดค่าบริการบำรุงรักษาห้อง 300 บาท/ชั่วโมง เศษของชั่วโมงคิด 1 ชั่วโมง โดยต้องแจ้งนิติบุคคลฯ ล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการ



4.2 รถเข็น และการขนของ





การขนของไปยังห้องชุดของท่าน อาคารชุด สุพรรณเลเจนด์ จัดเตรียมรถเข็นให้บริการบริเวณบันไดลิฟต์ชั้นของ บ้านใช้ลิฟต์โดยสารชั้นของ และนำกลับมาคืน ณ จุดเดิม เมื่อใช้งานเสร็จ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หรือ รปภ. เมื่อต้องการใช้ลิฟท์ยกของ



4.3 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและเก็บขยะ

ทางอาคารจัดเตรียมแม่บ้านดูแลพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด รวมทั้งบริเวณสวนเวลารับผิดหน้าที่ 7:00-18:00 น. รวม 4 อัตรา แม่บ้านจะเก็บขยะ 2 เวลา คือ 9:00-10:00 น. และ 15:30 – 16:30 น.

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ เจ้าของร่วม ทุกครั้งที่นำขยะมาทั้ง กรุณา ริดปากถุงให้แน่น

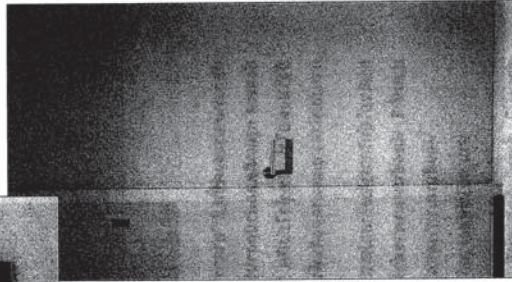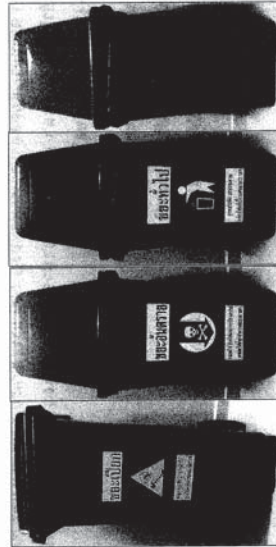

4.4 จดหมายและพัสดุ

จดหมาย จะจัดส่งไปยังผู้จดหมายทุกวัน ยกเว้นพัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน นิตินุคละฯ จะแจ้งให้ท่านมารับยังสำนักงานนิตินุคละฯ




4.5 ที่จอดรถเพิ่ม

ท่านที่มีความประสงค์จะขอที่จอดรถเพิ่ม นอกเหนือจากที่จอดรถตามสิทธิ กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ สำนักงานนิตินุคละฯ "เอ" ชั้น 1 คัดอัตราค่าบริการ ดังนี้


1. ค่าบริการราย 3 เดือน อัตรา 4,500 บาท/3เดือน (ชำระล่วงหน้า)ค่าบริการรายปี อัตรา 15,000 บาท/ปี (ชำระล่วงหน้า)
 2. ค่ามัดจำบัตรจอดรถติดนารถ จำนวน 1,000 บาท/คัน
- กรณียกเลิกการเช่าที่จอดรถ ต้องนำบัตรรถกลับมาคืนนิตินุคละฯ จะคืนเงินมัดจำให้ กรณีสูญหายท่านจะไม่ได้เงินมัดจำคืน

การขอสิทธิที่จอดรถเพิ่ม มีจำนวนจำกัด โดยแต่ละบูตได้ใช้สิทธิได้เพียง 1 คัน/บูต เท่านั้น

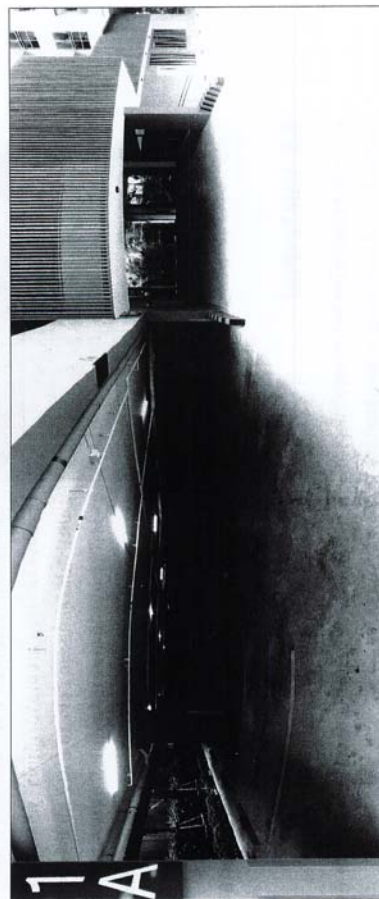

5) ระบบสาธารณูปโภค

5.1 ระบบไฟฟ้า

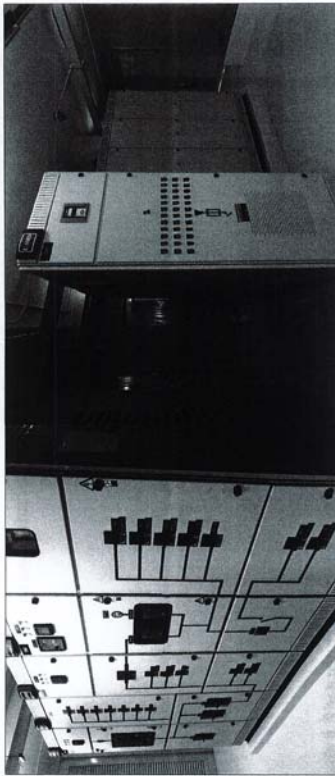

ไฟฟ้าจะจ่ายโดยการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีห้องควบคุมอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร "เอ" แต่ละห้องชุดจะได้รับในแง่ค่าใช้จ่ายตรงจากการไฟฟ้านครหลวง โดยจะส่งให้ที่ผู้ดูแลหมาย และท่านต้องติดต่อชำระตามที่ได้รับไว้ในใบแจ้งหนี้ กรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงานอัตโนมัติและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด ทุกท่านสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของส่วนกลางได้ปกติ ส่วนภายในห้องชุดอาคารจะจ่ายไฟแสงสว่างให้ทั้งหมด และไฟฟ้าที่ใช้กับตู้เย็นตามตำแหน่งที่ระบุไว้ (ระบบทำงานอัตโนมัติ)

5.2 ระบบประปา

อาคารมีถังเก็บน้ำอยู่ที่ ชั้น 1 และ ดาดฟ้าทั้ง 2 อาคาร และมีระบบกรองน้ำประปามาก่อนเข้าถึงเก็บน้ำ พร้อมสำหรับจ่ายน้ำประปาไปยังทุกห้องชุด อัตรา 20 บาท / ลบ.ม. โดยจะส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ดูแลหมายก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน ขอให้ทุกท่านชำระ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีนิตินุคละฯ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน สำนักงานนิตินุคฯ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้



บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ลุมพินี

เลข บัญชี 023-408291-3


5.3 ระบบโทรศัพท์

อาคารได้เตรียมสายโทรศัพท์สายตรงไว้ให้ทุกห้องชุด ท่านสามารถขอโทรศัพท์สายตรงได้จาก บริษัท โทรคอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานนิตินุคละฯ

5.4 ระบบโทรทัศน์และเคเบิลทีวี

5.4.1 ระบบโทรทัศน์รวม

ปัจจุบันระบบโทรทัศน์รวมของอาคาร มี 7 สถานี ได้แก่ TV5,DW (English), Sun TV,Lotus,Russia Today , AL Jazeera English , CNAI PAL (สามารถเปลี่ยนได้โดยกดปุ่มที่ด้านหน้าจอ)นอกจากนี้สามารถรับชม ระบบ Digital TV, Free TV และรายการจากดาวเทียม ASIATASAT7,THAICOM โดยสามารถใช้กล่องรับสัญญาณเชื่อมต่อได้โดยตรงภายในห้องชุดของท่าน หากต้องการรับชมมากกว่า 1 จุด ควรติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ชนิดเดียวกันทุกจุด

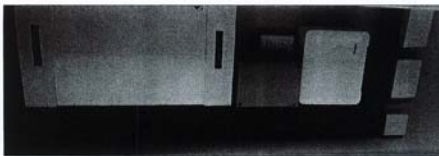

5.4.2 เคเบิลทีวี


True vision ในอาคารเป็นระบบ Fiber optic พร้อมให้บริการแก่ทุกห้องชุด ท่านสามารถขอใบสมัคร พร้อมสอบถามเงื่อนไขได้ที่สำนักงานนิติบุคคลฯ

5.5 ระบบอินเทอร์เน็ต

อาคารชุดสหพัฒน์เลเจนด์ ได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ไร้บริการท่าน ดังนี้

5.5.1 สัญญาณ Free Wifi

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณสระว่ายน้ำ ชั้น 2 อาคาร "เอ" จะมี Free Wifi ไร้บริการท่าน สามารถขอรับ User name & Password ได้ที่สำนักงานนิติบุคคลฯ (สำหรับความเร็วของ Wifi ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้รับบริการ)

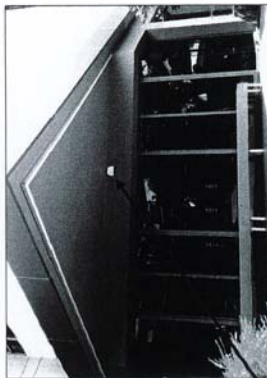


5.5.2 ภายในห้องชุดท่าน


สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นชนิด Fiber optic ของบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด ท่านสามารถขอรับใบสมัครพร้อมสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานนิติบุคคลฯ

5.6 ระบบ Video Door Phone ; VDP

ทุกห้องชุดมี VDP ติดตั้งอยู่ ท่านสามารถใช้งานได้ดังนี้



5.6.1 ติดต่อสำนักงานนิติบุคคลฯ กดเครื่องหมาย "๑"



5.6.2 กรณีสำนักงานนิติบุคคลฯ ติดต่อหาท่านผ่าน VDP จะมีสัญญาณเรียกดังที่เครื่อง ท่านสามารถตอบรับได้โดยกดเครื่องหมาย "๒"



5.6.3 กรณีมีบุคคลภายนอกติดต่อท่านจากชั้น 1 ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยกดเครื่องหมาย "๓"



5.6.4 หากท่านอนุญาตให้บุคคลมาติดต่อท่าน เข้ามาในห้องชุดได้ ท่านสามารถกด "๔" เพื่อปลดล็อกลิฟท์เฉพาะชั้นพักอาศัยของท่านจากชั้น 1 โดยผู้มาติดต่อจะต้องกดเรียกลิฟท์ที่ชั้น 1 เมื่อเข้าไปภายในลิฟต์กดเลขชั้นพักอาศัยของท่าน (ใช้ได้เฉพาะลิฟต์โดยสารเท่านั้น)

5.7 ลิฟท์



5.7.1 ลิฟท์โดยสาร

อาคารชุด สหริมเลเจนด์มีลิฟต์โดยสารให้บริการ จำนวน 3 ชุด อาคาร "เอ" 1 ชุด , อาคาร "บี" 2 ชุด ความสูงชั้น-ลง ด้วยดีดการขึ้น-ลง ด้วยดีดการขึ้น-ลงในลิฟท์ จะต้องใช้ดีดการขึ้น-ลงที่ จดรับสัญญาณ และ กดเลขชั้นที่ผ่านพักอาศัย (เด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ ไม่ควรใช้ลิฟท์โดยลำพัง)



Lift Building A



Lift Building B


5.7.2 ลิฟท์ขนของ

ทางอาคารมีลิฟท์ขนของให้บริการ อาคารละ 1 ชุด ความสามารถในการขึ้น-ลง ด้วยดีดการขึ้น-ลงจะต้องใช้ดีดการขึ้น-ลงที่ จดรับสัญญาณ และ กดเลขชั้นที่ต้องการ คีย์การ์ด จากติดการกดเลขชั้น คือ ชั้น 1 และชั้นพักอาศัย ก่อนใช้กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบหากท่านมีการขนของเป็นจำนวนมากให้แจ้งกับเจ้าพนักงานที่ดีบุคคลฯ หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก หรือ กรณีที่ขนของโดยใช้รถเข็นให้ท่านใช้ลิฟท์ขนของเท่านั้น



5.7.3 ลิฟท์พื้นที่ส่วนนาการ


อาคารชุด สหริมเลเจนด์ มีลิฟท์โดยสารให้บริการ 1 ชุด บริเวณพื้นที่ส่วนนาการ เฉพาะลิฟท์จุดนี้ไม่ต้องใช้คีย์การ์ดควบคุม เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ไม่ควรใช้โดยลำพัง

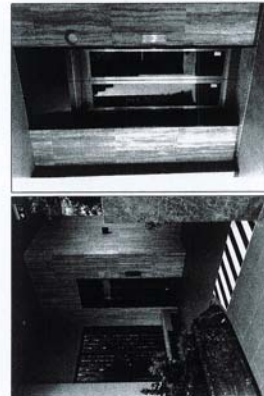

6) ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย

6.1 ระบบป้องกันไฟไหม้

อาคารชุด สหริมเลเจนด์ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ ระบบ Sprinkler ตามมาตรฐานวิศวกรรม โดยทุกห้องชุดจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้



6.1.1 เครื่องรับควัน (Smoke Detector) & ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)

อุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ จะติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ภายในห้องชุด เมื่อใดที่มีเหตุทำให้เกิดควัน หรือความร้อน อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังตัวควบคุมของอาคาร และเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อระงับเหตุ


6.1.2 เครื่องกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler)

หัวกระจายน้ำดับเพลิงเป็นชนิด Concealed Type Sprinkler ติดตั้งไว้ภายในห้องชุด ลักษณะรูปแบบจะมีฝาปิดไว้ เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุและจับอุณหภูมิภายในห้องได้ 57 องศาเซลเซียส ฝาจะดีดออกทันที และหัวกระจายน้ำจะทำงานที่อุณหภูมิ 93 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณห้องครัว หัวกระจายน้ำจะทำงานที่อุณหภูมิ 93 องศาเซลเซียส



6.1.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง (Strobe/Siren)

อุปกรณ์นี้ติดตั้งบริเวณเหนือตู้ซาร์ไฟฟ้าภายในห้องชุด จะส่งสัญญาณเตือนเป็นแสงไฟกะพริบ โดยทำงานพร้อมกระดิ่งเตือนภัย เมื่อใดที่อุปกรณ์นี้ส่งสัญญาณ ขอให้ท่านอพยพออกจากอาคาร ทางบันไดหนีไฟ ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลอุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีสิ่งกีดขวางการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบเตือนภัยจะทำงานอัตโนมัติ หลังจากได้รับสัญญาณจากอุปกรณ์ดังกล่าว หรือหากท่านพบเหตุเฉพาะหน้า ท่านสามารถดึงอุปกรณ์เตือนภัยฉุกเฉินที่ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน กระดิ่งสัญญาณจะดังทันที

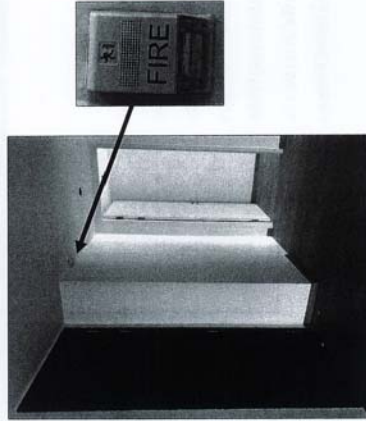

อุปกรณ์ฉุกเฉิน



6.2 ระบบกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด 64 ตัว ติดตั้งตามพื้นที่ส่วนกลาง ลานจอดรถ ทางเดินส่วนกลาง แต่ละชั้น ทางเข้า - ออก อาคาร ลิฟต์โดยสาร และ ลิฟต์ชั้นของ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยทุกท่าน

6.3 ระบบไม้กันทางเข้า - ออก

บริเวณไม้กันรถทางเข้า-ออก อาคาร ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณลูทรี ท่านเจ้าของร่วมต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณในตำแหน่งกระจกหน้ารถ เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณได้ชัดเจน เมื่อผ่านด่านไม้กัน ท่านเจ้าของร่วมต้องจอดรถยังตำแหน่งที่ระบุไว้ตามลิทธิของท่าน ท่านนั้น อุปกรณ์ส่งสัญญาณลูทรีท่านจะได้รับตามจำนวน ลิทธิ ที่จอดรถ กรณีอุปกรณ์ลูทรีเสีย หรือ อุปกรณ์ลูทรีหาย ท่านสามารถ ขอทดแทนได้ที่สำนักงานนิติบุคคลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย 1,000.- บาท/เครื่อง



เครื่องส่งสัญญาณ



เครื่องรับสัญญาณ

6.4 ระบบคีย์การ์ด

การเข้า-ออก อาคารผ่าน Access Door หรือใช้ลิฟต์ จะต้องใช้คีย์การ์ด กรณีบัตรเสียหรือบัตรหาย ท่านสามารถขอทดแทนได้ที่สำนักงานนิติบุคคลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย 500.-บาท/บัตร สำหรับท่านที่ต้องการบัตรเพิ่มจะได้ 1 ใบ/ห้องชุด และมีค่าใช้จ่าย 1,000.- บาท/บัตร



6.5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

อาคารชุด สฟิรมเลเจนด์ มี ปก. ในผลัดกลางวัน 3 นาย และกลางคืน 2 นาย บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

6.6 การลงทะเบียนแม่บ้านและ พนักงานขับรถ

กรณีที่ทำนแม่บ้านและพนักงานขับรถเข้า-ออก ประจำ กรุณาลงทะเบียนไว้กับสำนักงานนิติบุคคลฯ เพื่อความสะดวกในการควบคุมคนภายนอกที่เข้า -ออก อาคาร รวมถึงการรักษาความปลอดภัย หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน กรุณาแจ้งให้กับนิติบุคคลฯ ทราบ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

7) หมายเลขโทรศัพท์สำคัญของอาคารชุด สฟิรมเลเจนด์

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด สฟิรมเลเจนด์ 02 096 0888 และ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ดังนี้

สำนักงาน นิติบุคคล 0,301,302
ห้องควบคุมอาคาร 222
รกป 333
FAX 303

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191
สน.ทุ่งมหาเมฆ 199, 02 287 3004-6
ดับเพลิง 02 286 0140
การไฟฟ้านครหลวง 1330

หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล

แพทย์ฉุกเฉิน 1669
เซ็นทรัล BNH 02 838 5555
บำรุงราษฎร์ 02 022 0700
02 667 1000 , 02 066 8888

บริการอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวี


True visions 02 725 2525 , 1242
True Internet 1242

หมายเหตุ:

กรณีมีข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นสามารถส่งได้ที่ตู้รับจดหมาย **Suggestion Box** หรือ
E-mail : **legend.supremethailand@gmail.com**

อุปกรณ์สำหรับห้องชุดที่ท่านจะได้รับมีตามรายการ ดังนี้

1. Key Cards
2. Main Entrance Key And KeyLess Go
3. Master Bedroom Key
4. Bedroom II Key
5. Bluetooth for Gate Barrier
6. คู่มือการใช้อุปกรณ์ในห้องชุด

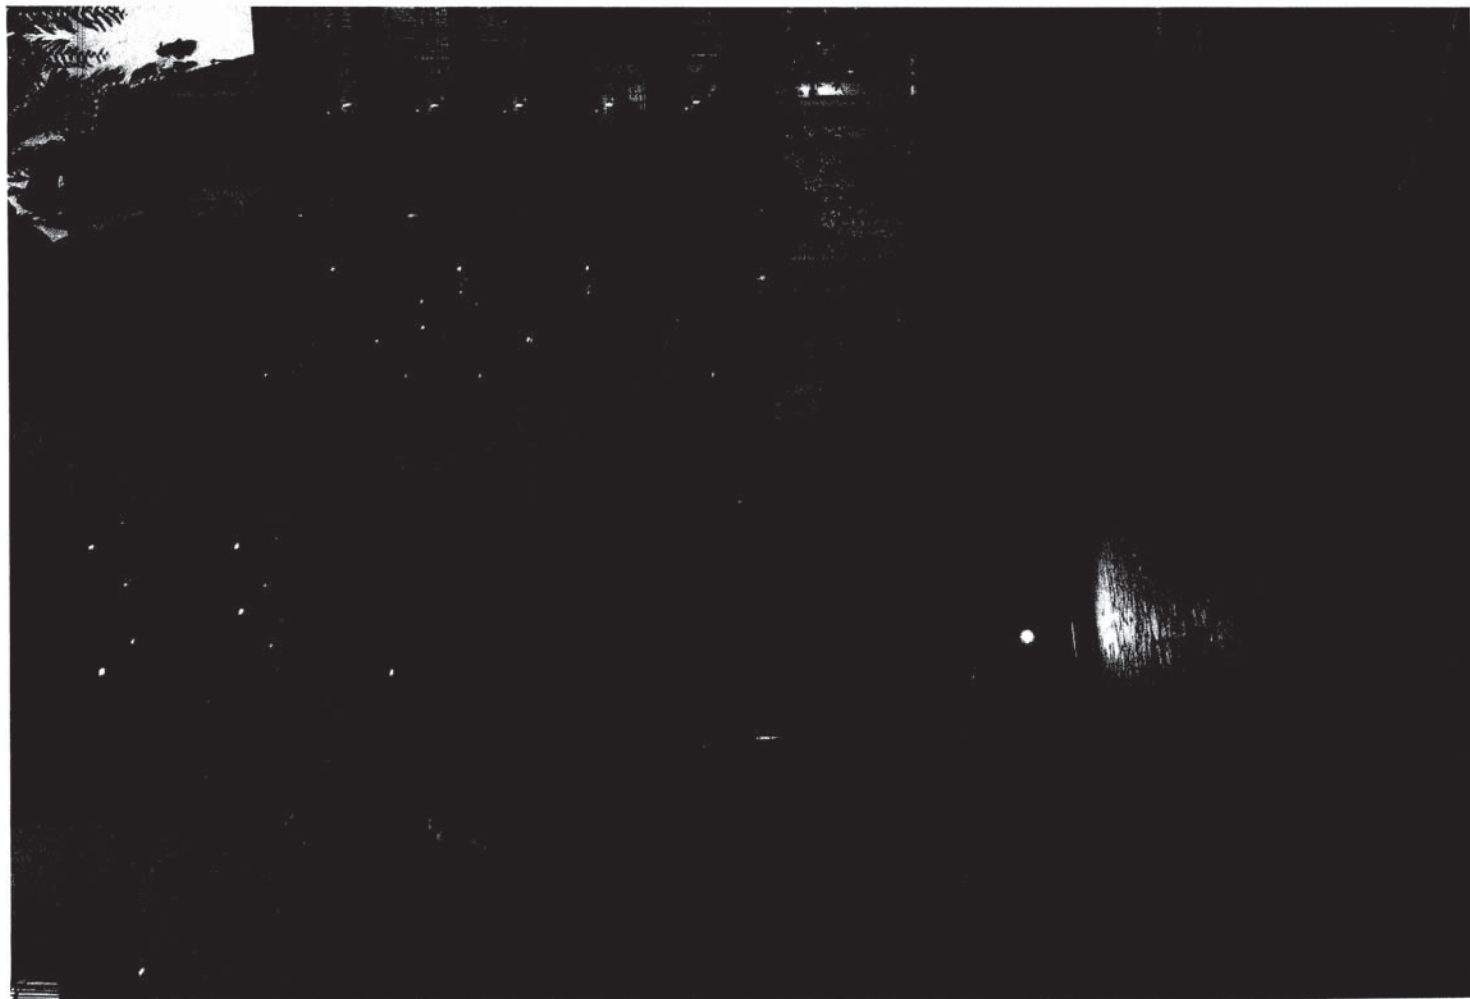

แผนการดำเนินงานประจำปีของโครงการ

[illegible]

[illegible]