
							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ			นาย <div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/4/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย อนุวิทย์ โมนาลัย				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทงเหลือ	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

วันที่


29/4/2567

วันที่

29/4/2567

หัวทงเหลือ


12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย ศตวรรษ ฤทธิกระโทก				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/4/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/4/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย <div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/4/2567


หัวทองเหลือง 18 หัว



							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย XXXXXXXXXX				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค ๒
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/4/2567

หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย.....				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน เมษายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค		ผู้ตรวจสอบ		
วันที่	29/4/2567	วันที่	29/4/2567	หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย.....				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน เมษายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/4/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			นางสาว 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/4/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว

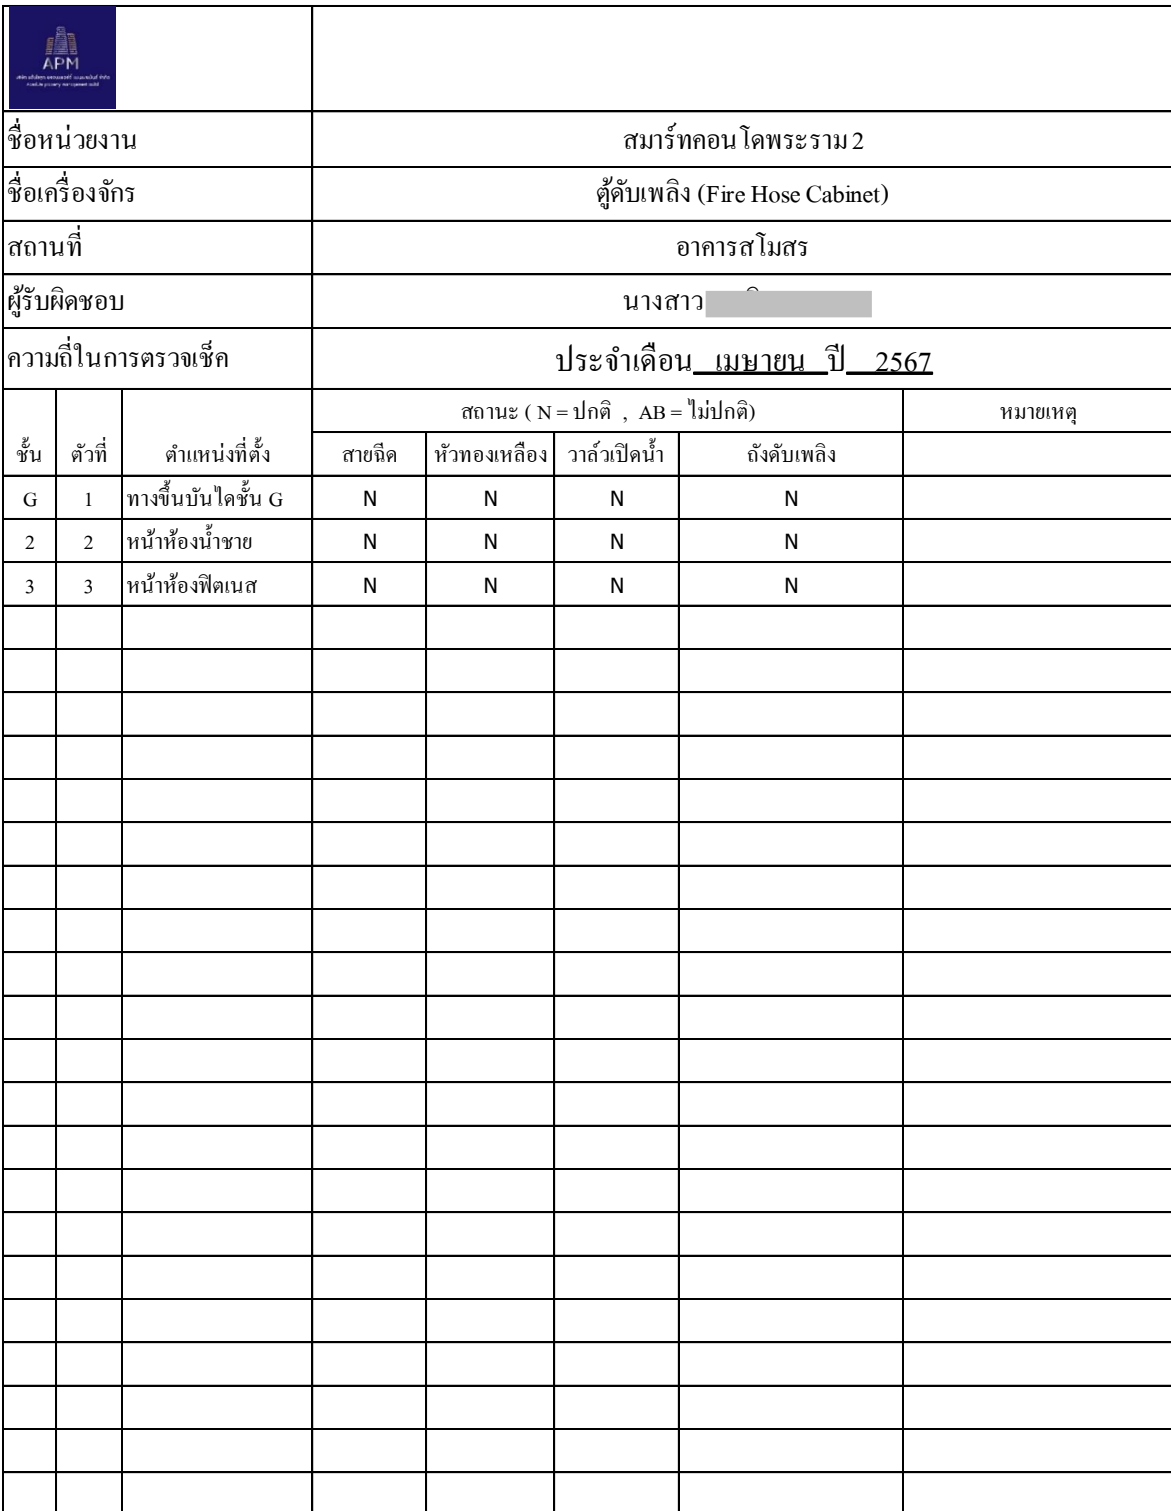

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/4/2567

หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน เมษายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดถังถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/4/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย <div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน เมษายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED]
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]
วันที่ 29/4/2567


หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน เมษายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/4/2567



หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทงเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/4/2567


หัวทงเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/4/2567

หัวทองเหลือง 18 หัว

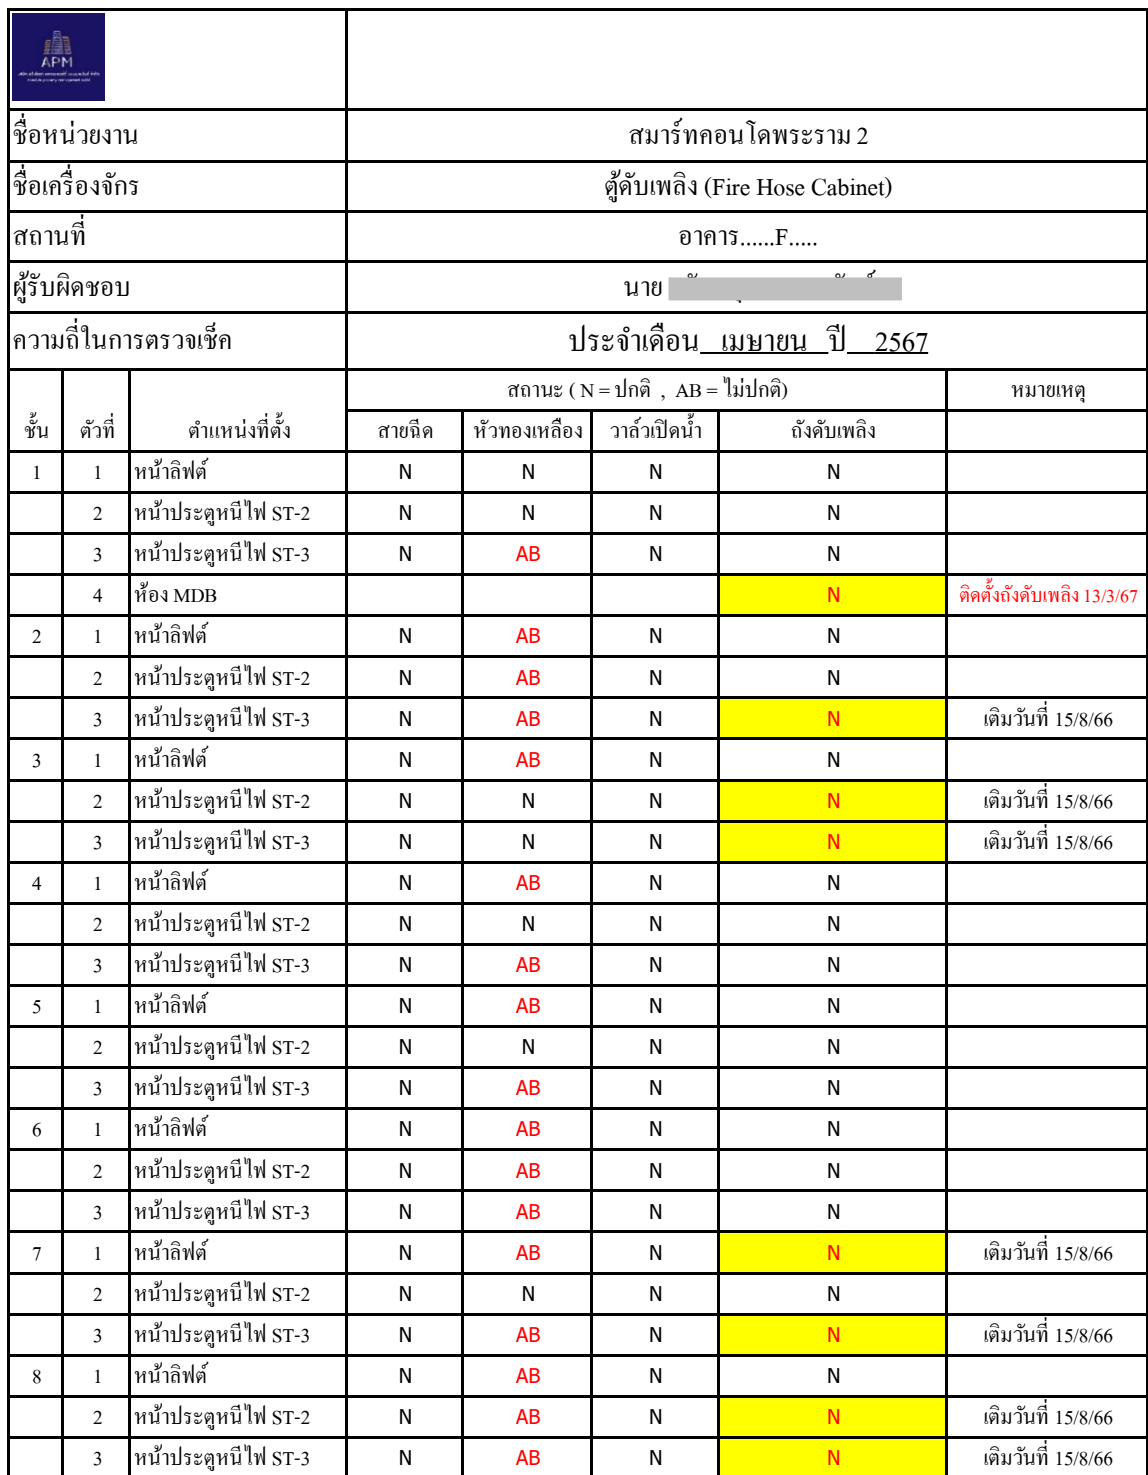


วันที่

29/4/2567

วันที่

29/4/2567


หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย XXXXXXXXXX				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน เมษายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค XXXXXXXXXX
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ XXXXXXXXXX
วันที่ 29/4/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย [REDACTED]				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน เมษายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED]
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]
วันที่ 29/4/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			นางสาว [REDACTED]				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน เมษายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED]
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]
วันที่ 29/4/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว

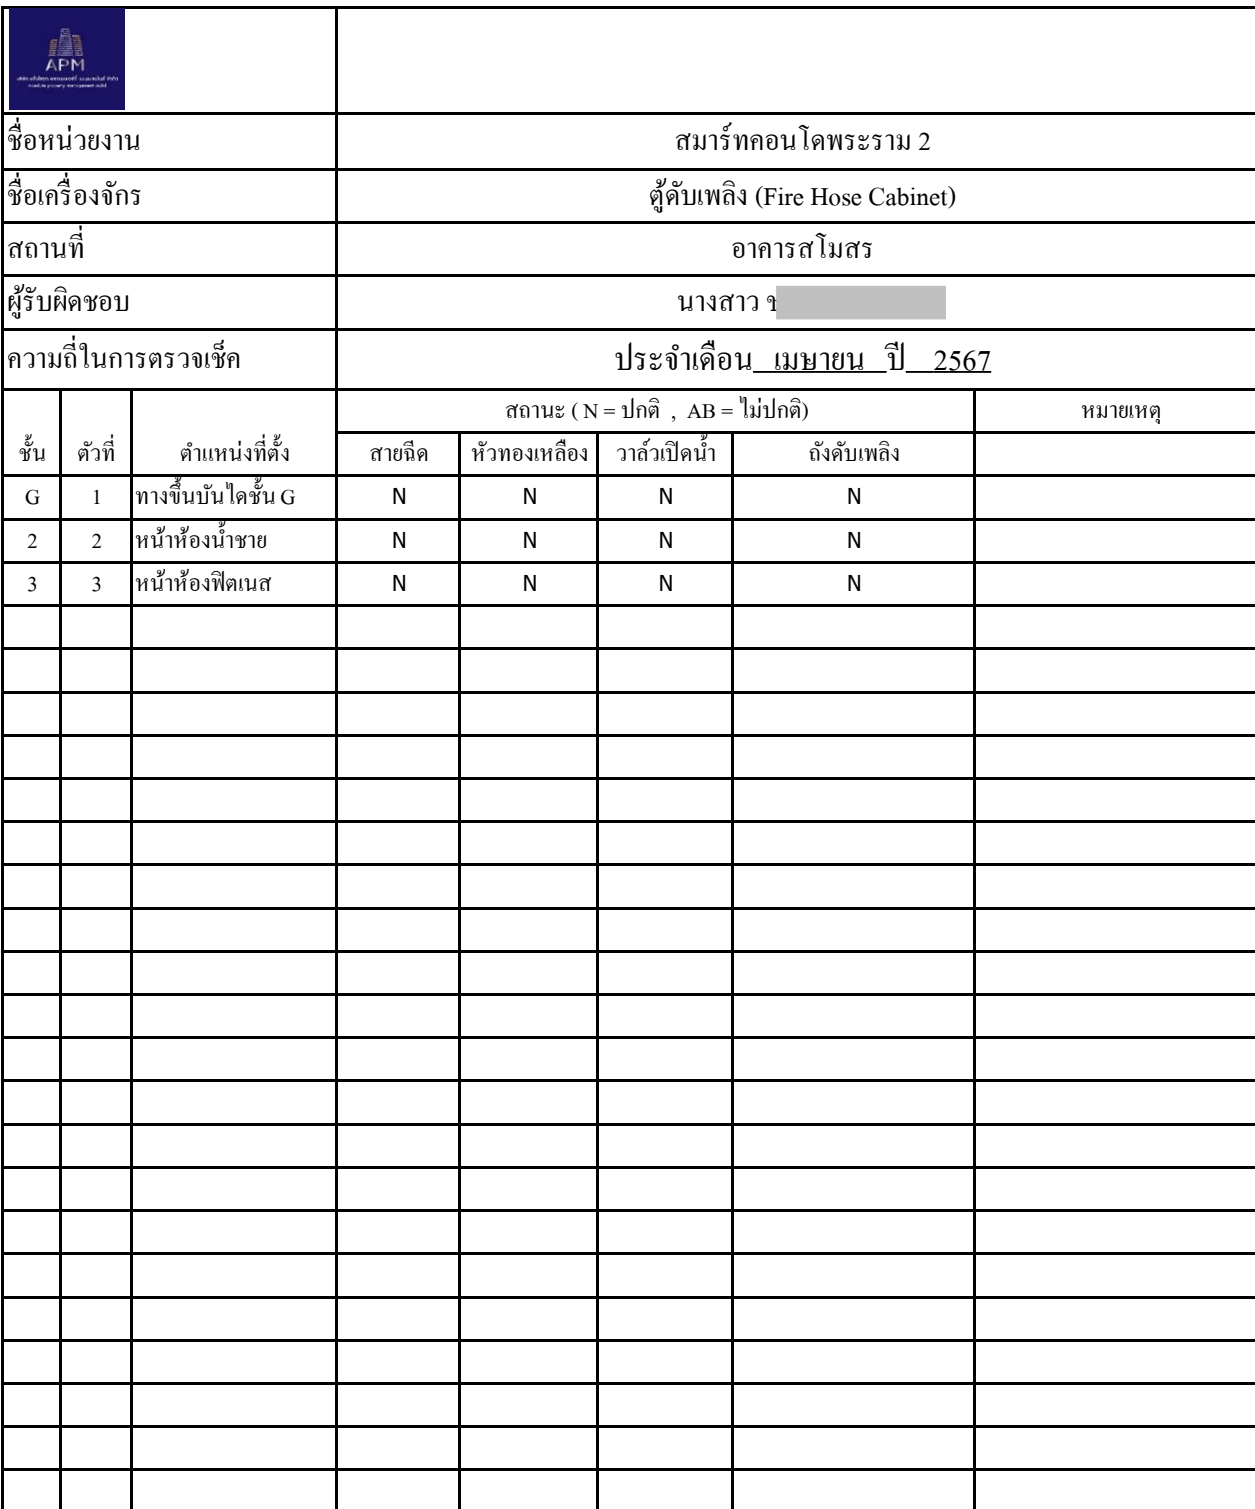

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ _____
วันที่ 29/4/2567


หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ			นาย <div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/4/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/4/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 	ผู้ตรวจสอบ 	
วันที่ 29/5/2567	วันที่ 29/5/2567	หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค	 	ผู้ตรวจสอบ	
วันที่	<u>29/5/2567</u>	วันที่	<u>29/5/2567</u>


หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/5/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/5/2567


หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายลิด	หัวทองเหลือง	วาล์วปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/5/2567



ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/5/2567

หัวทองเหลือง 7 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 	ผู้ตรวจสอบ 	
วันที่ <u>29/5/2567</u>	วันที่ <u>29/5/2567</u>	หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย.....				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค		ผู้ตรวจสอบ	
วันที่	29/5/2567	วันที่	29/5/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			นางสาว 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค 	ผู้ตรวจสอบ 	
วันที่ <u>29/5/2567</u>	วันที่ <u>29/5/2567</u>	หัวทองเหลือง 6 หัว

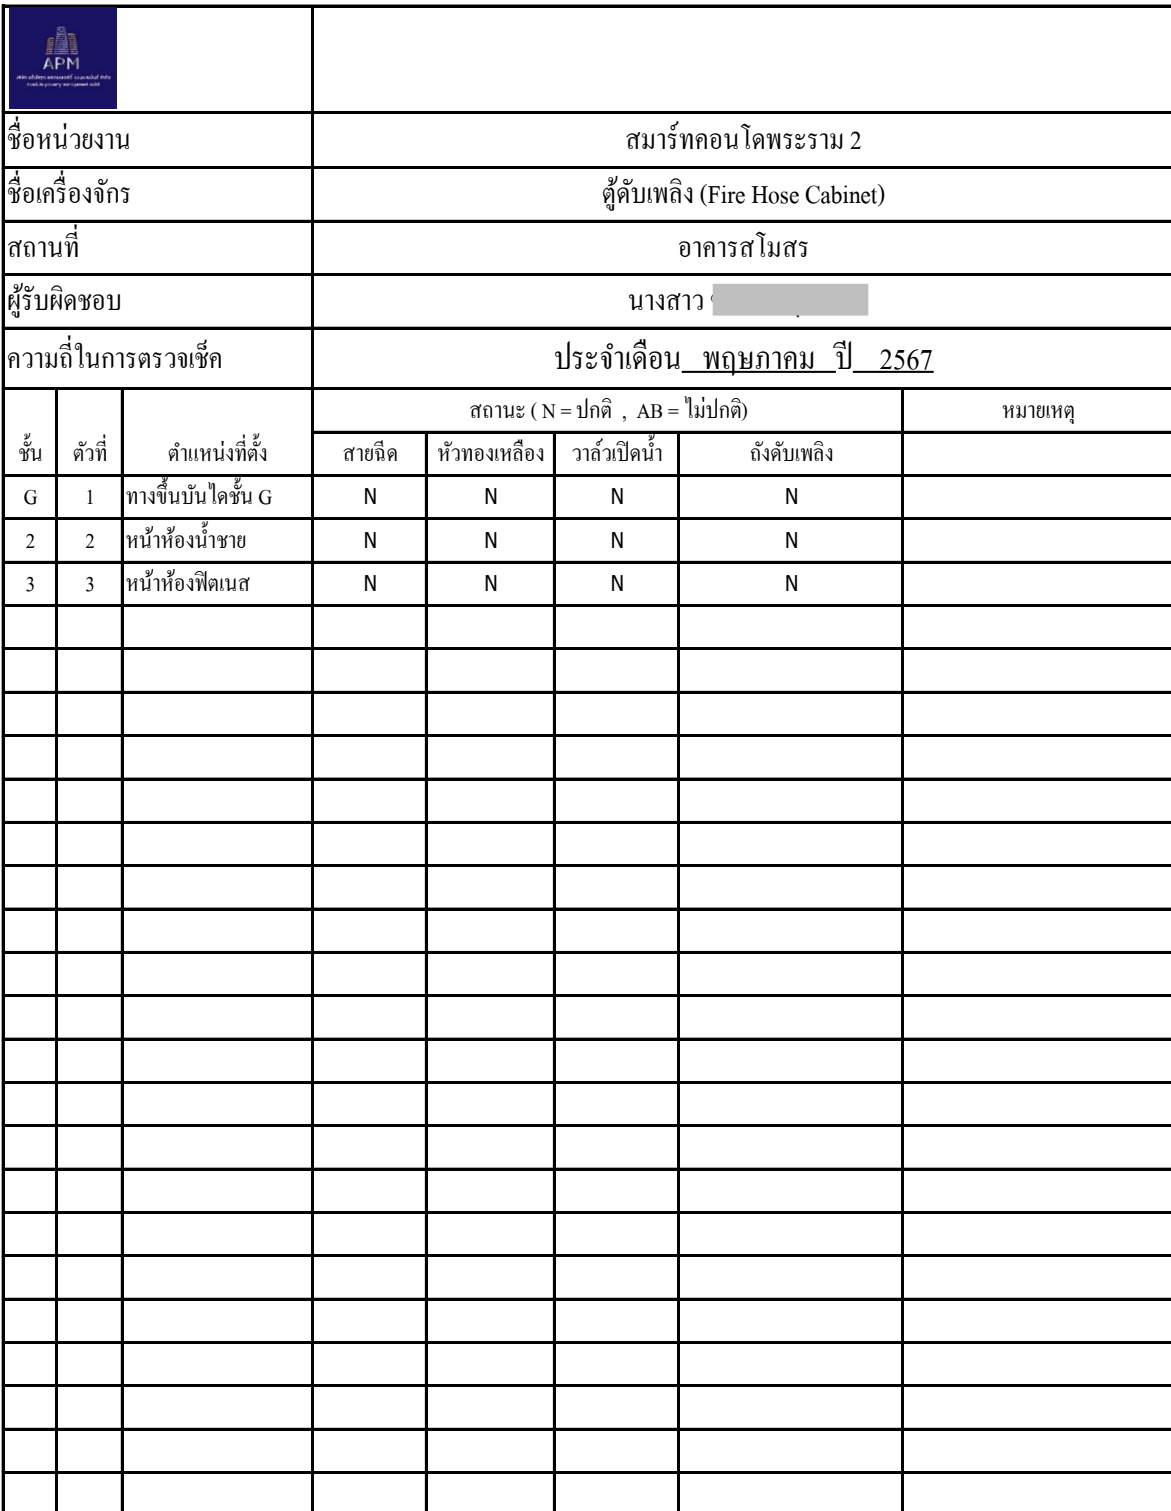

หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดถังถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/5/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย <div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/5/2567


หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย ศตวรรษ ฤทธิกระโทก				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/5/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย.....				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทงเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/5/2567

หัวทงเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทงเหลือ้ง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N
6	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

วันที่


29/5/2567

วันที่

29/5/2567

หัวทงเหลือ้ง

18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทงเหลือ	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ


วันที่

29/5/2567

หัวทงเหลือ 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค	 	ผู้ตรวจสอบ	 	
วันที่	<u>29/5/2567</u>	วันที่	<u>29/5/2567</u>	หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/5/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			นางสาว 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/5/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/5/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว

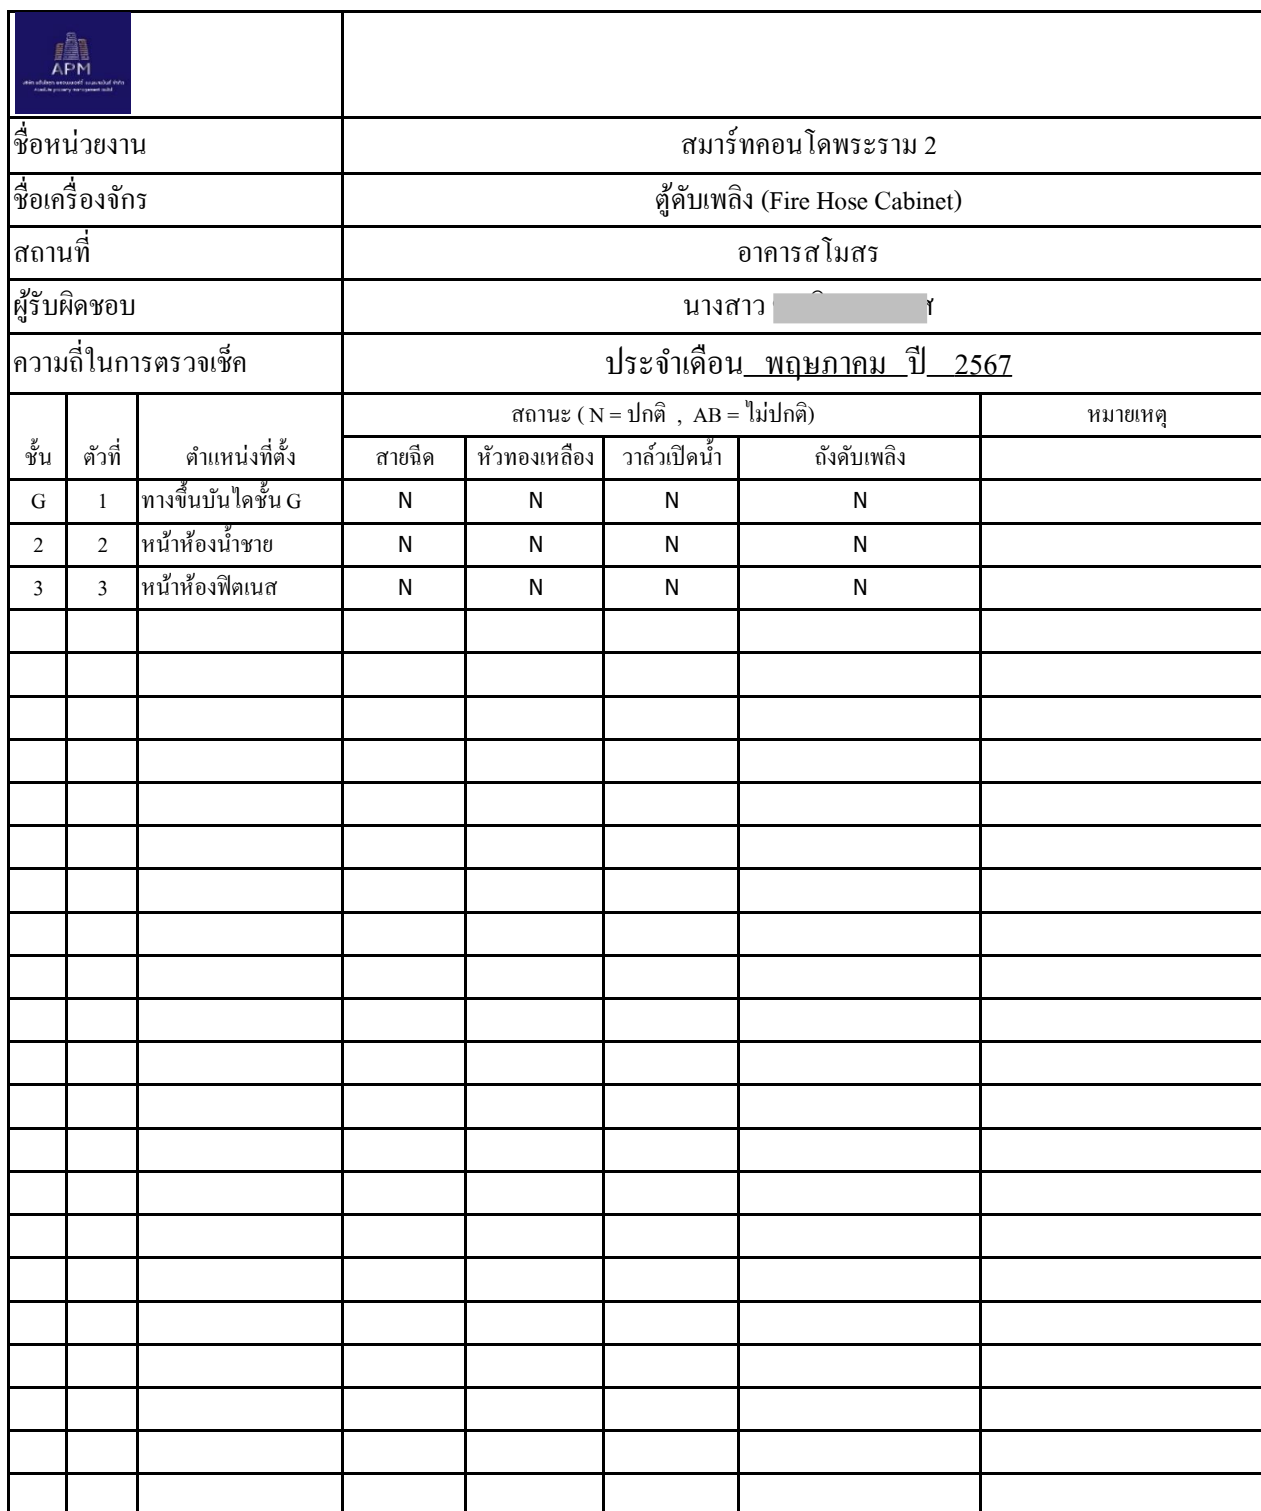


วันที่

29/5/2567

วันที่

29/5/2567


หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทงเหลือ	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567



หัวทงเหลือ 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย XXXXXXXXXX				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>มิถุนายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ _____
วันที่ 27/6/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 27/6/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย XXXXXXXXXX				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทงเหลือ้ง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค XXXXXXXXXX
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ XXXXXXXXXX
วันที่ 27/6/2567


หัวทงเหลือ้ง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>มิถุนายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567

หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 	ผู้ตรวจสอบ 	
วันที่ <u>27/6/2567</u>	วันที่ <u>27/6/2567</u>	หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย XXXXXXXXXX				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค XXXXXXXXXX
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ XXXXXXXXXX
วันที่ 27/6/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			นางสาว 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>มิถุนายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว

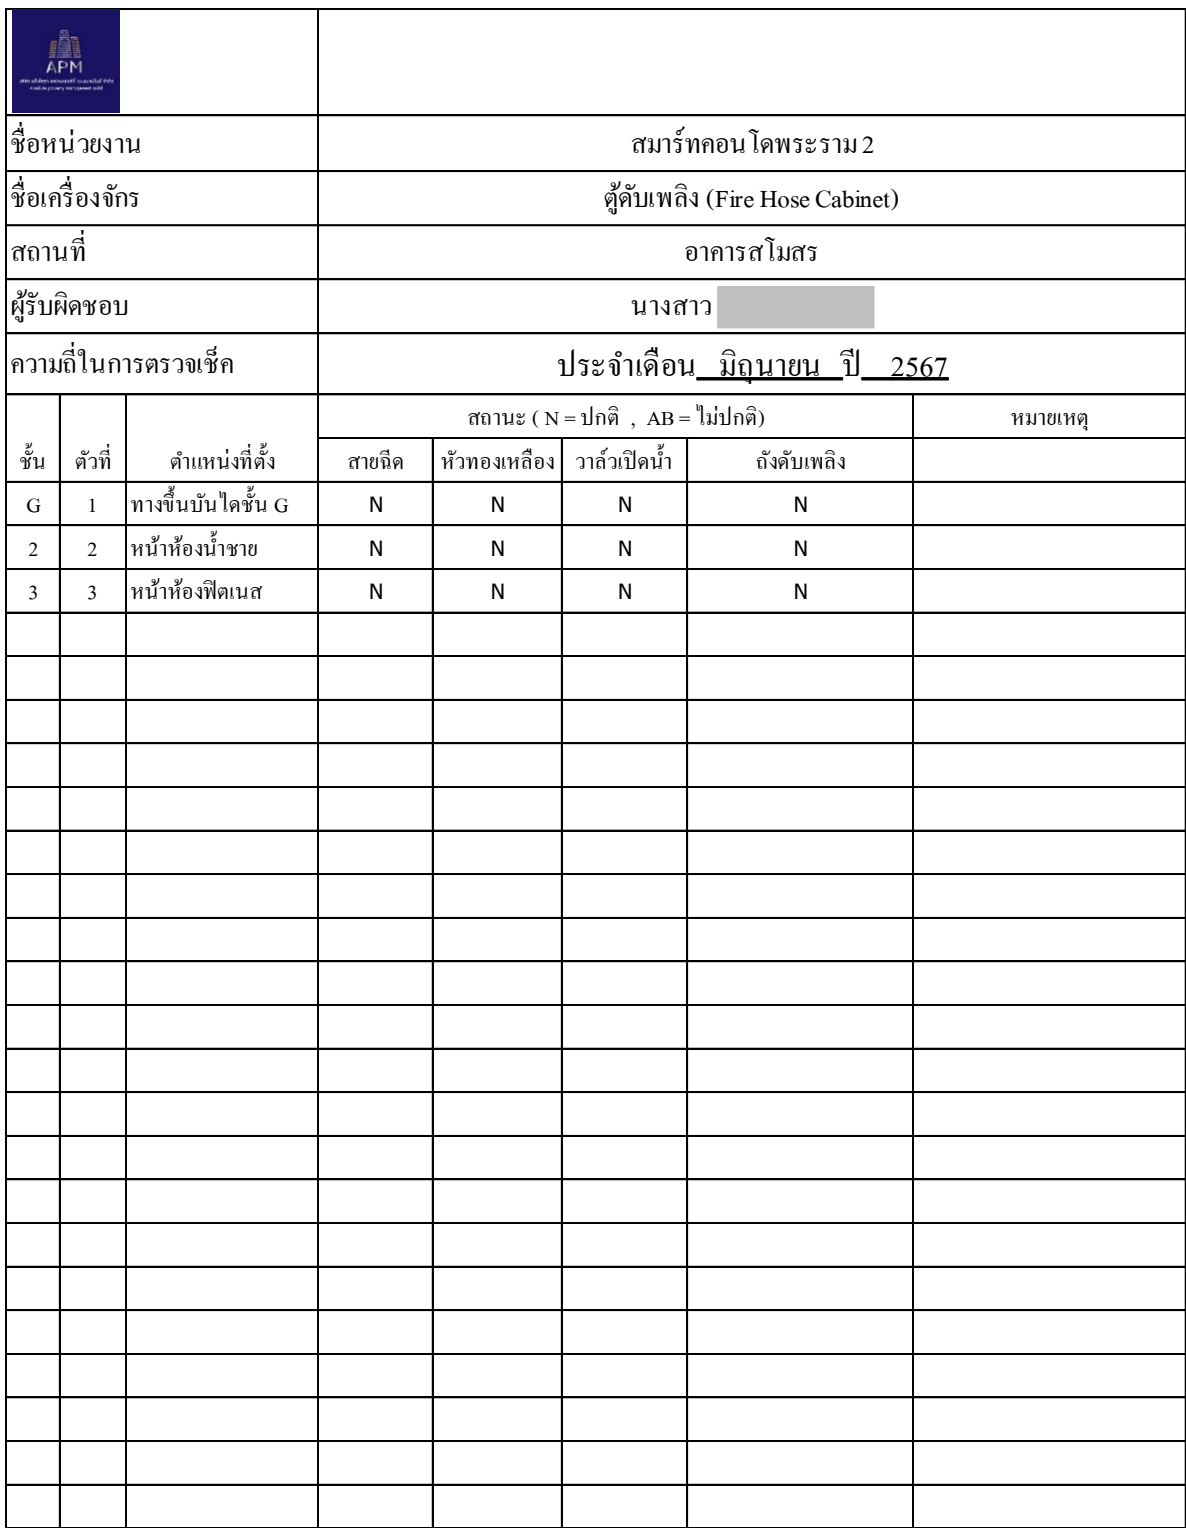


หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567


หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดถังถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย ██████████				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567

หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย ส. [REDACTED]				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

27/6/2567


หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย 				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

<div><div>APM</div><div>กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</div><div>กระทรวงพาณิชย์</div></div>							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ			นางสาว <div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 27/6/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 27/6/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว

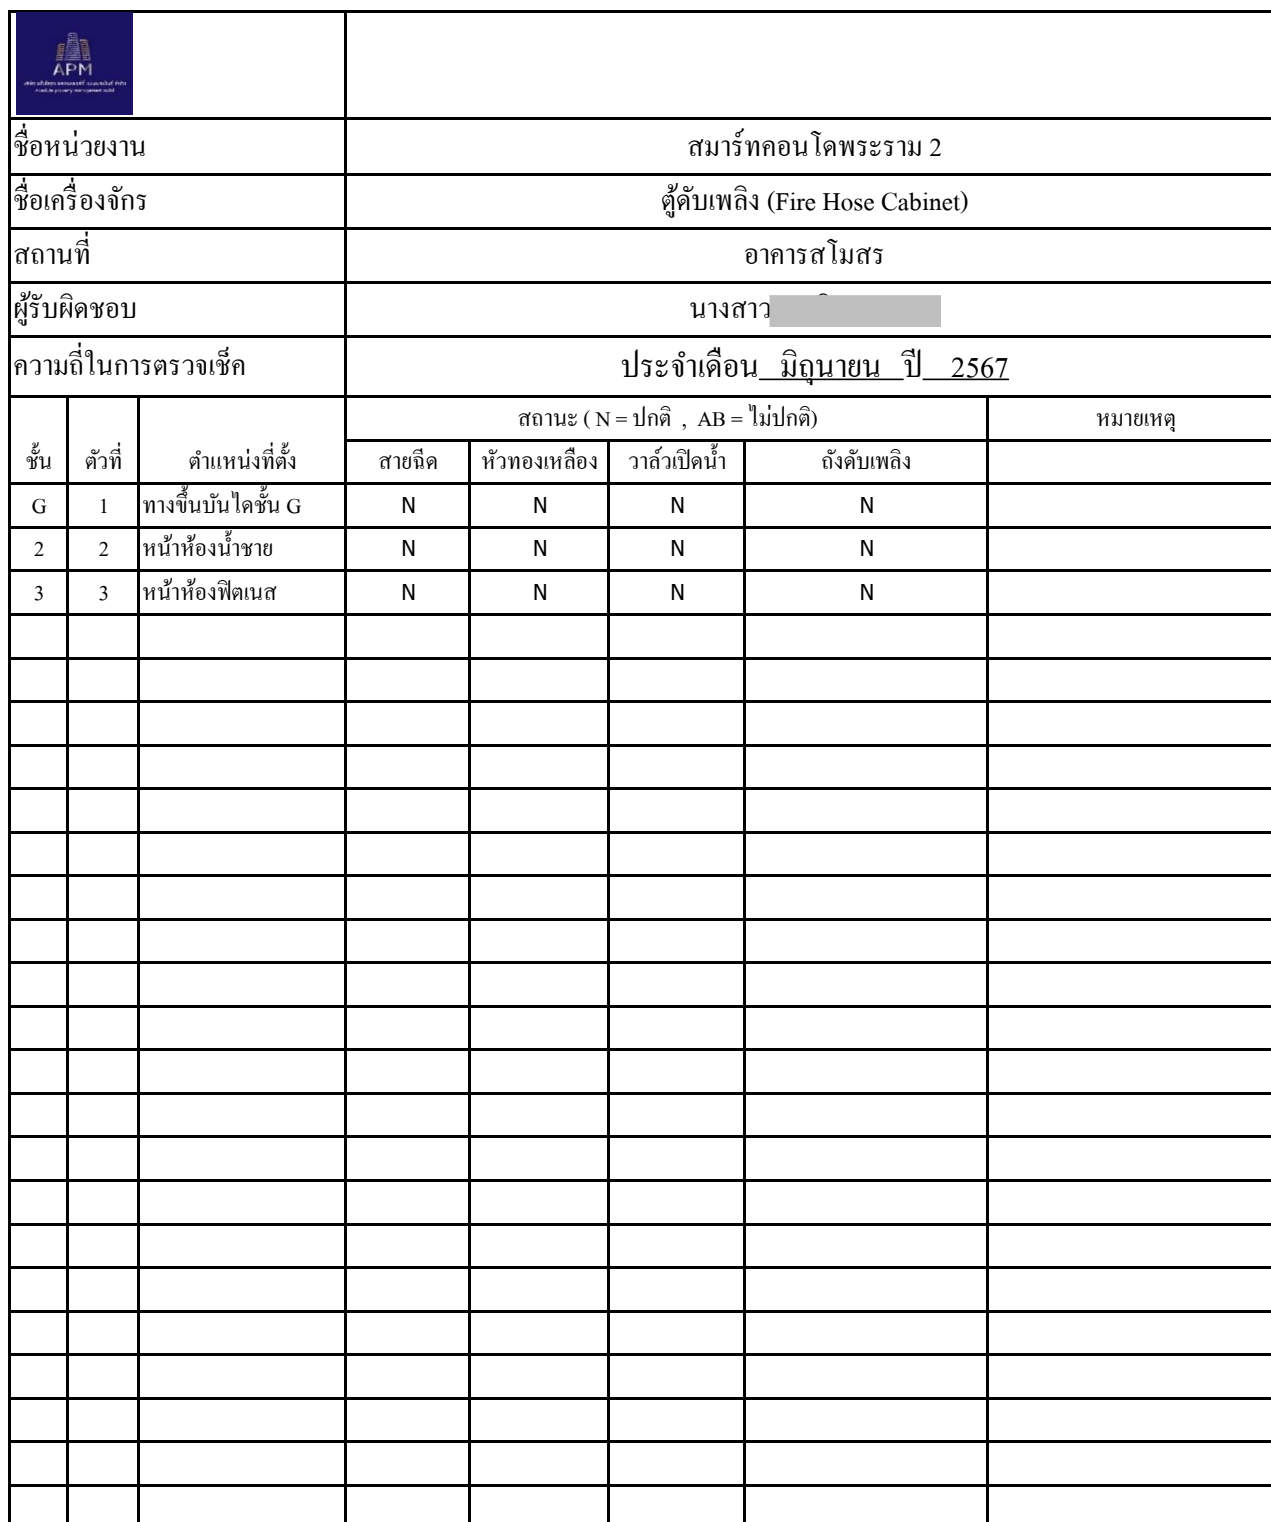

วันที่

27/6/2567

วันที่

27/6/2567

หัวข้อเรื่อง 3 หัว