



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 25/01/2024 SAMPLE NO. : 6701-1011
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 11.06 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 25/01/2024-05/02/2024 (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 25/01/2024
REPORTED DATE : 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.1"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SH

DRATORY

B-034/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT


CUSTOMER	: The Sands Khao Lak By Katathani	ADDRESS	: 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE	: The Water Resort Khaolak		Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE	: 25/01/2024	SAMPLE NO.	: 6701-1012
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 11.05 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 25/01/2024-05/02/2024		(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
FILE NAME	: The Water Resort Khaolak	RECEIVED DATE	: 25/01/2024
		REPORTED DATE	: 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.2"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

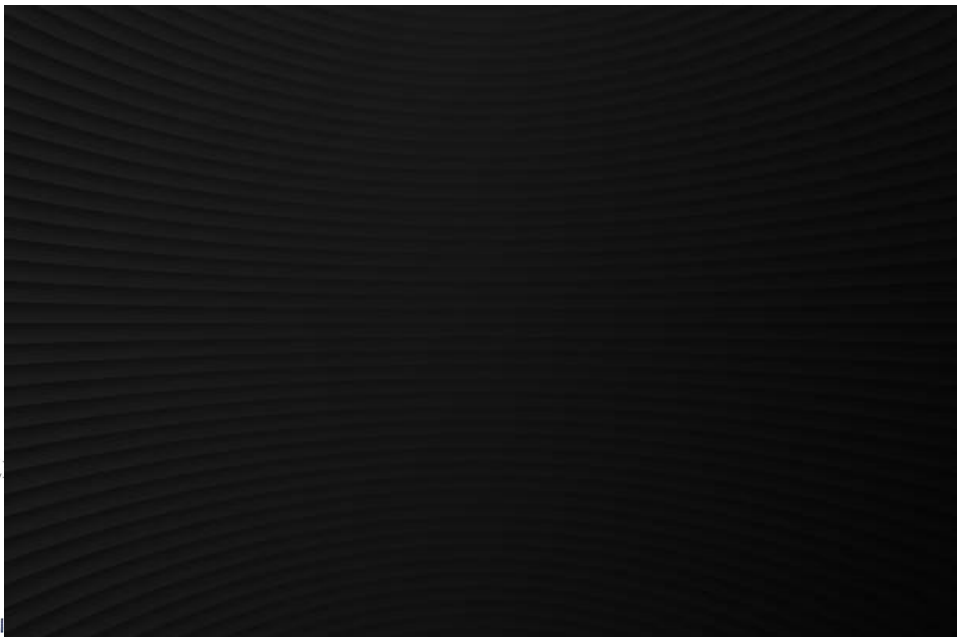

THIS REPORT SHALL

ATORY

-034/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER	: The Sands Khao Lak By Katathani	ADDRESS	: 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE	: The Water Resort Khaolak		Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE	: 25/01/2024	SAMPLE NO.	: 6701-1013
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 11.04 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 25/01/2024-05/02/2024	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: The Water Resort Khaolak	RECEIVED DATE	: 25/01/2024
		REPORTED DATE	: 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.3"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

TORY

4/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 25/01/2024 SAMPLE NO. : 6701-1014
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.54 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 25/01/2024-05/02/2024 (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 25/01/2024
REPORTED DATE : 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.4"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

FOR

4/Rev.0/01-02-66

Environmental Management Consultation, Water Quality.

Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 25/01/2024 SAMPLE NO. : 6701-1015
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.55 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 25/01/2024-05/02/2024 (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 25/01/2024
REPORTED DATE : 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.5"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

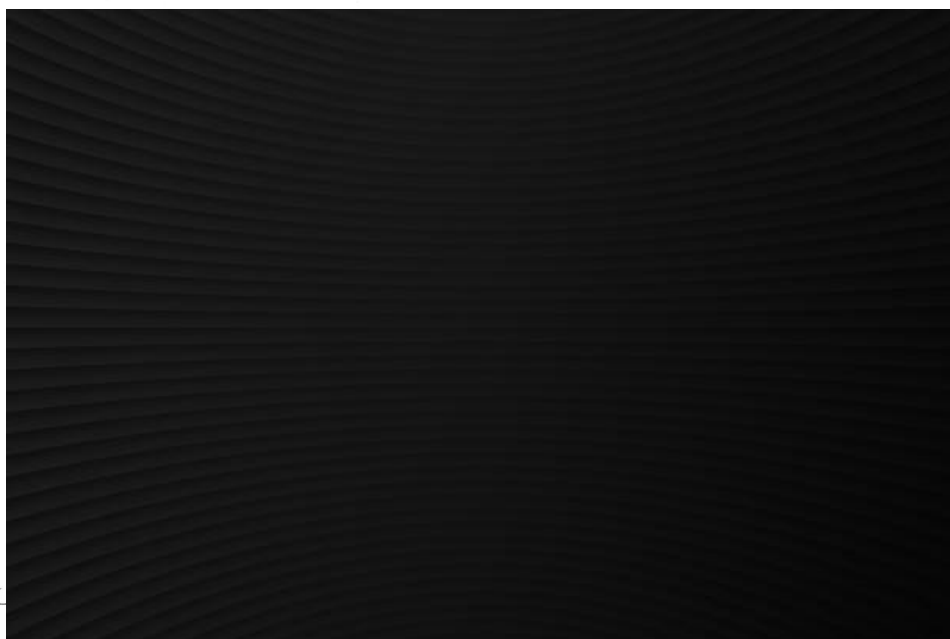

THIS REPORT SHALL

ATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 25/01/2024 SAMPLE NO. : 6701-1016
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.47 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 25/01/2024-05/02/2024 (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 25/01/2024
REPORTED DATE : 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.6"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL

TORY

84/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER	: The Sands Khao Lak By Katathani	ADDRESS	: 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE	: The Water Resort Khaolak		Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE	: 25/01/2024	SAMPLE NO.	: 6701-1017
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 10.56 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 25/01/2024-05/02/2024	(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)	
FILE NAME	: The Water Resort Khaolak	RECEIVED DATE	: 25/01/2024
		REPORTED DATE	: 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"No.7"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL

LATORY

-034/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER	: The Sands Khao Lak By Katathani	ADDRESS	: 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE	: The Water Resort Khaolak		Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE	: 22/02/2024	SAMPLE NO.	: 6702-877
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 10.11 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 22/02/2024-02/03/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: The Water Resort Khaolak	RECEIVED DATE	: 22/02/2024
		REPORTED DATE	: 04/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"No.1"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

FACTORY

4/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 22/02/2024 SAMPLE NO. : 6702-878
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.22 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 22/02/2024-02/03/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 22/02/2024
REPORTED DATE : 04/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.2"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHEET

LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: The Sands Khao Lak By Katathani	ADDRESS	: 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE	: The Water Resort Khaolak		Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE	: 22/02/2024	SAMPLE NO.	: 6702-879
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 10.21 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 22/02/2024-02/03/2024	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: The Water Resort Khaolak	RECEIVED DATE	: 22/02/2024
		REPORTED DATE	: 04/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"No.3"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

DRY

/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 22/02/2024 SAMPLE NO. : 6702-880
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.14 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 22/02/2024-02/03/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 22/02/2024
REPORTED DATE : 04/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.4"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHA

DRATORY

B-034/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER	: The Sands Khao Lak By Katathani	ADDRESS	: 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE	: The Water Resort Khaolak		Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE	: 22/02/2024	SAMPLE NO.	: 6702-881
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 10.13 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 22/02/2024-02/03/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: The Water Resort Khaolak	RECEIVED DATE	: 22/02/2024
		REPORTED DATE	: 04/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"No.5"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHA

RATORY

B-034/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 22/02/2024 SAMPLE NO. : 6702-882
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.12 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 22/02/2024-02/03/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 22/02/2024
REPORTED DATE : 04/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.6"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL

LABORATORY

-034/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 22/02/2024 SAMPLE NO. : 6702-883
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.23 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 22/02/2024-02/03/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 22/02/2024
REPORTED DATE : 04/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"No.7"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

STORY

4/Rev.0/01-02-66

Environmental Management Consultation, Water Quality.

Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 21/03/2024 SAMPLE NO. : 6703-973
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 01.02 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 21-29/03/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 21/03/2024
REPORTED DATE : 29/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.1"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT

RY

Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 21/03/2024 SAMPLE NO. : 6703-974
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 01.04 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 21-29/03/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 21/03/2024
REPORTED DATE : 29/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.2"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ


REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

RE

THIS REPORT SHALL NOT R

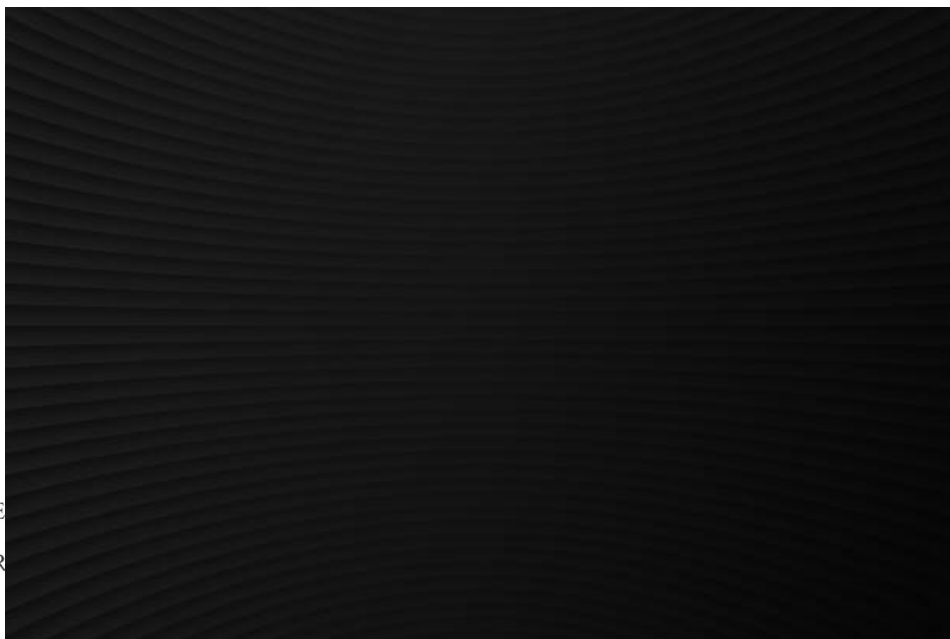

.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 21/03/2024 SAMPLE NO. : 6703-975
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 01.03 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 21-29/03/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 21/03/2024
REPORTED DATE : 29/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"No.3"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

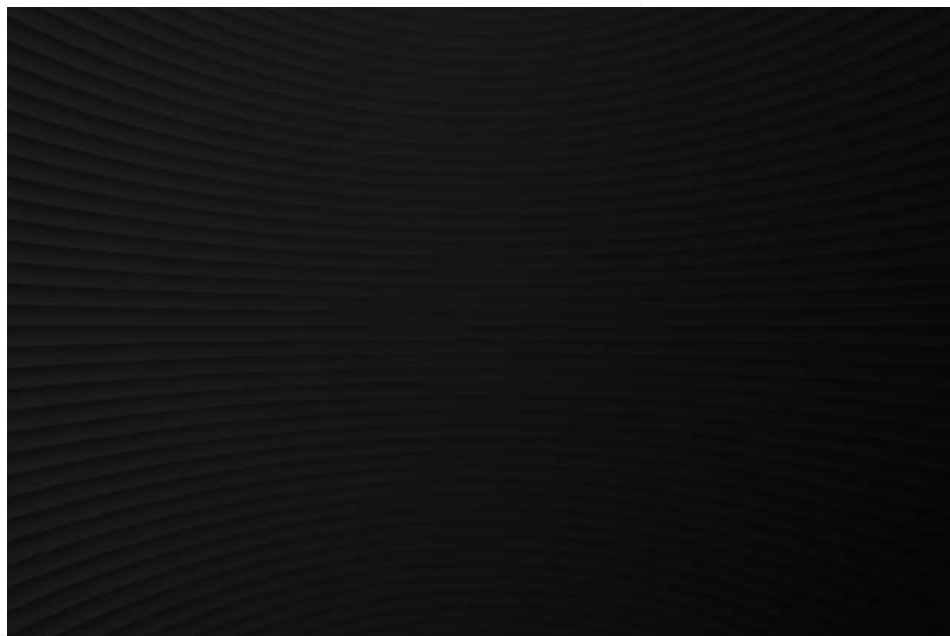

.....
(EN)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 21/03/2024 SAMPLE NO. : 6703-976
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 01.07 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 21-29/03/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 21/03/2024
REPORTED DATE : 29/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.4"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL

LATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: The Sands Khao Lak By Katathani	ADDRESS	: 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE	: The Water Resort Khaolak		Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE	: 21/03/2024	SAMPLE NO.	: 6703-977
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 01.06 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 21-29/03/2024	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: The Water Resort Khaolak	RECEIVED DATE	: 21/03/2024
		REPORTED DATE	: 29/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"No.5"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

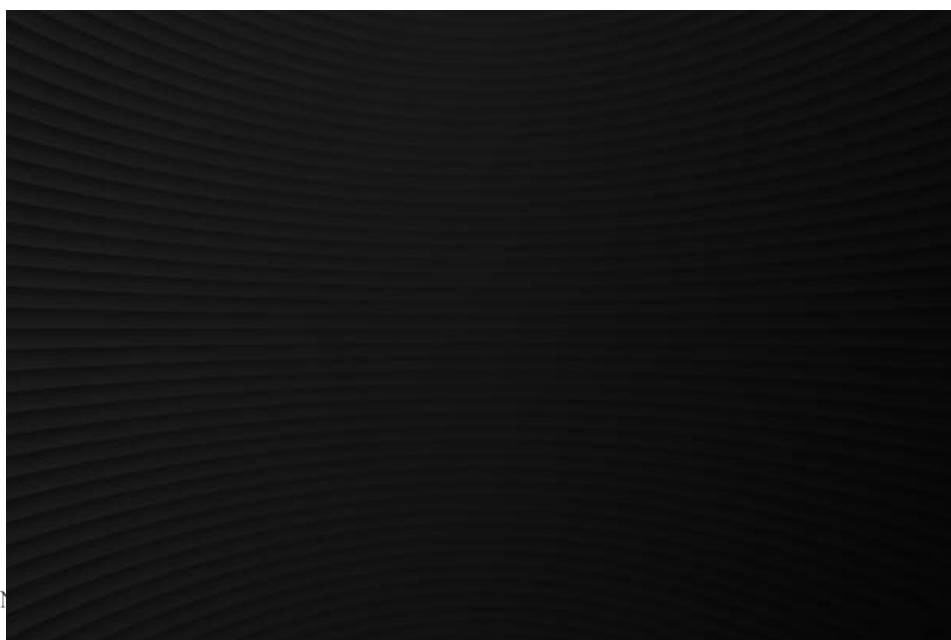

THIS REPORT SHALL BE

TORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 21/03/2024 SAMPLE NO. : 6703-978
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 01.08 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 21-29/03/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 21/03/2024
REPORTED DATE : 29/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.6"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

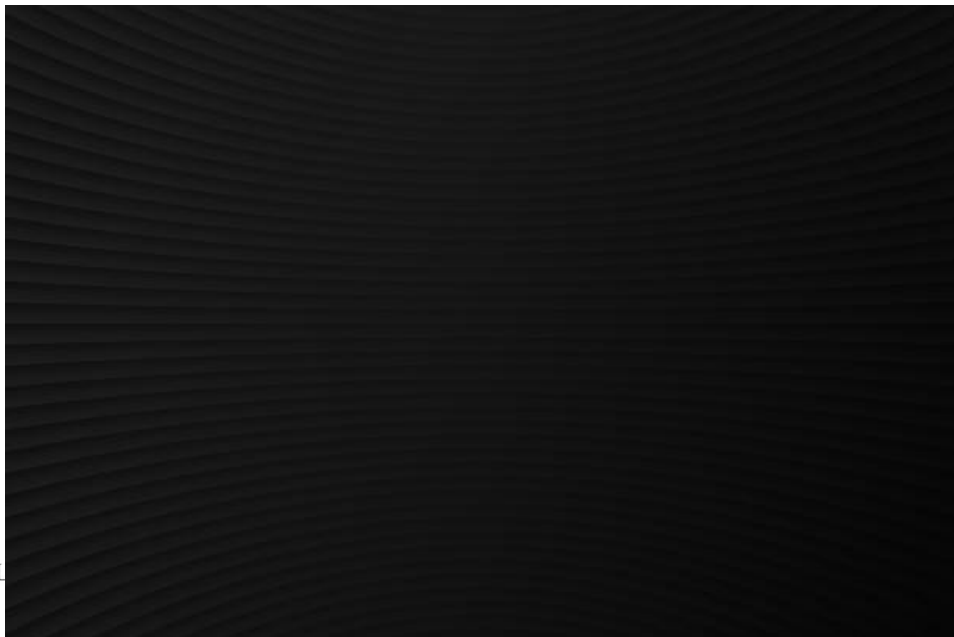

THIS REPORT SHALL

LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 21/03/2024 SAMPLE NO. : 6703-979
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 01.09 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 21-29/03/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 21/03/2024
REPORTED DATE : 29/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.7"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SH

ORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 25/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-1046
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 11.09 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 25-30/04/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 25/04/2024
REPORTED DATE : 07/05/2024


PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.1"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK
1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

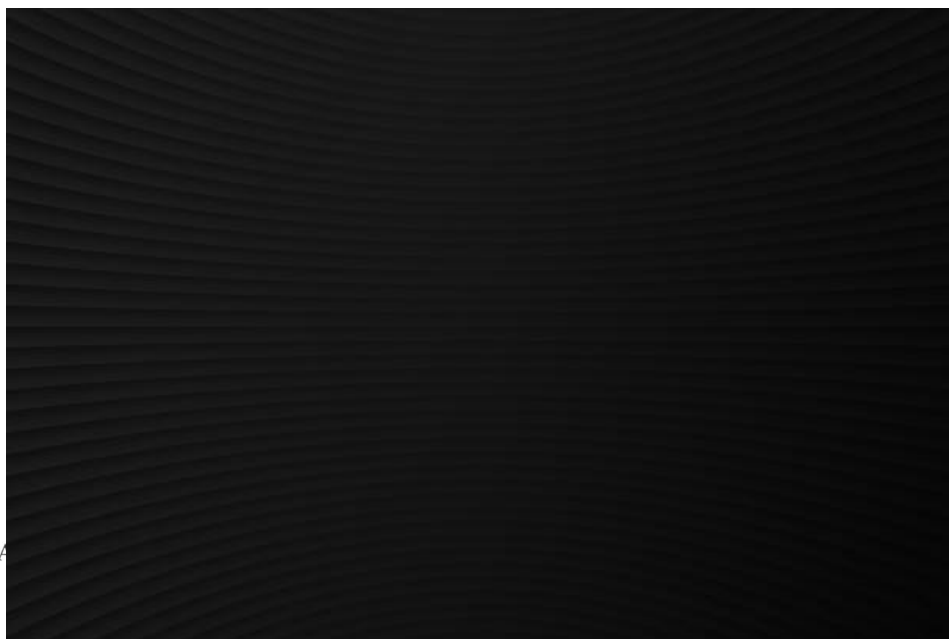

THIS REPORT SHA

ORATORY

B-034/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 25/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-1047
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 11.24 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 25-30/04/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 25/04/2024
REPORTED DATE : 07/05/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.2"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND


PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) F

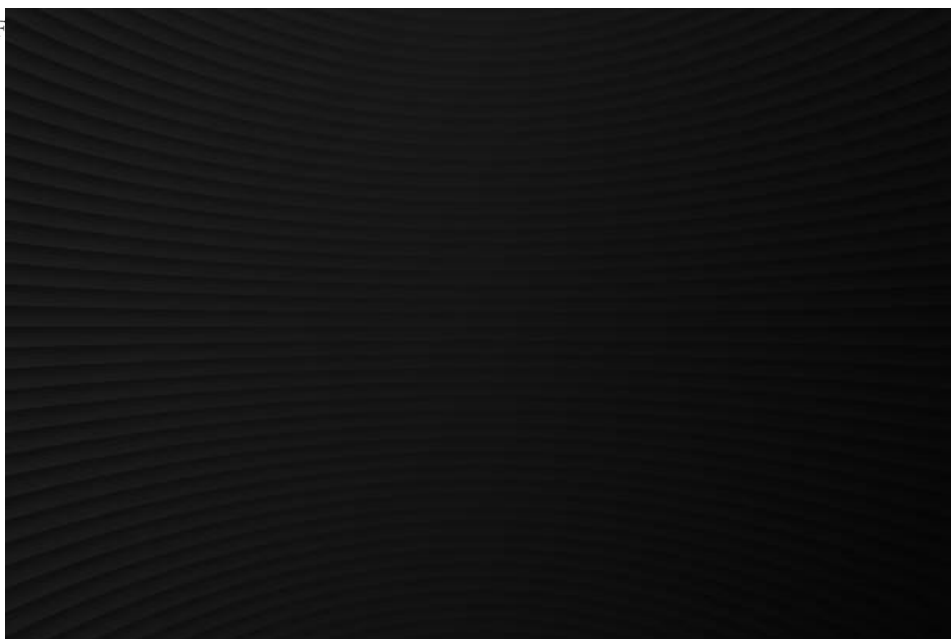

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 25/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-1048
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 11.20 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 25-30/04/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 25/04/2024
REPORTED DATE : 07/05/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.3"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

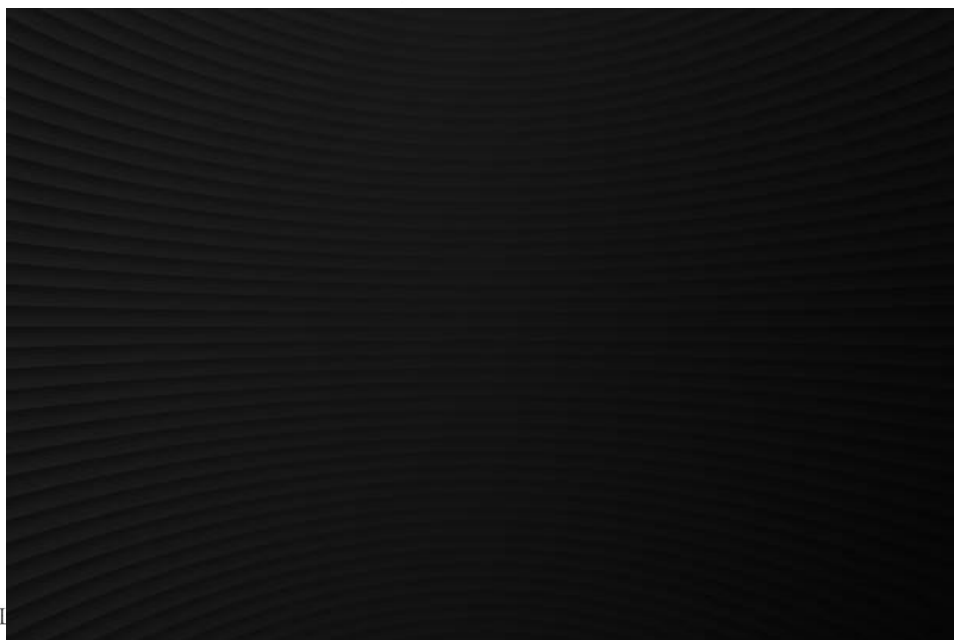

THIS REPORT SHALL

LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 25/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-1049
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 11.19 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 25-30/04/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 25/04/2024
REPORTED DATE : 07/05/2024


PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.4"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK
1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

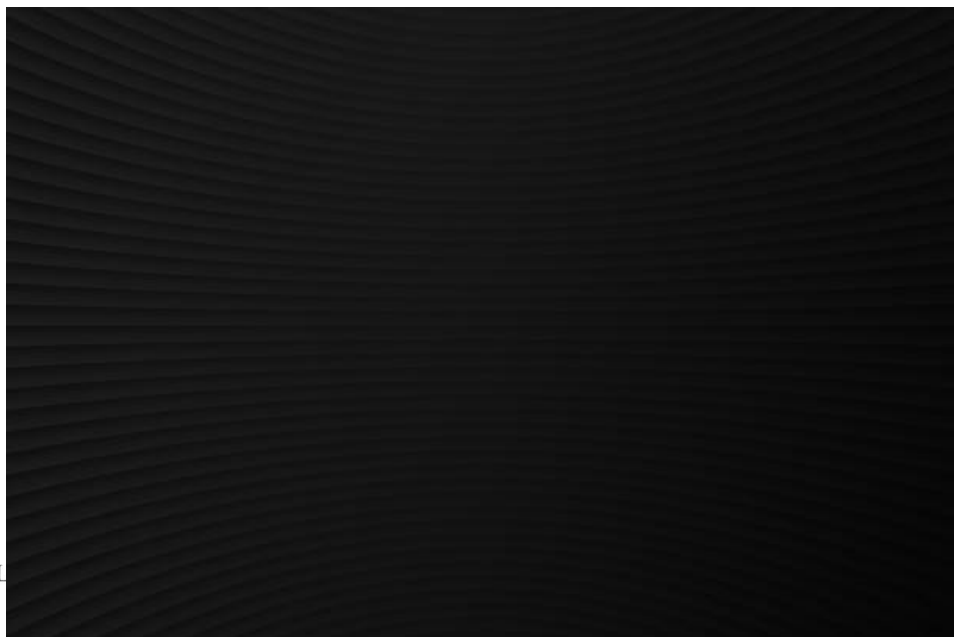

THIS REPORT SHALL

LATORY

034/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 25/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-1050
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 11.11 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 25-30/04/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 25/04/2024
REPORTED DATE : 07/05/2024


PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.5"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK
1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

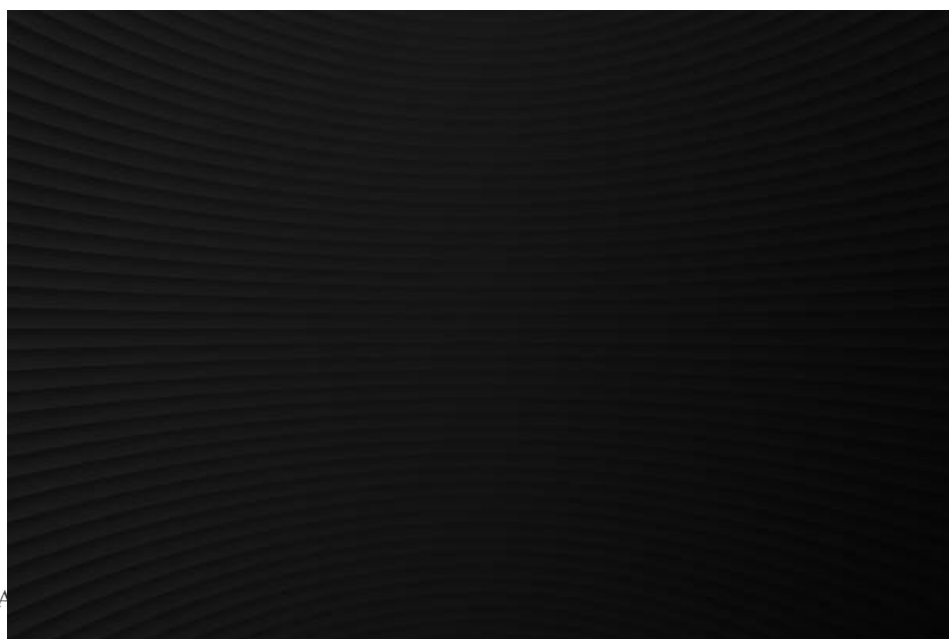

THIS REPORT SHAL

ORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 25/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-1052
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 11.10 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 25-30/04/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 25/04/2024
REPORTED DATE : 07/05/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.6"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

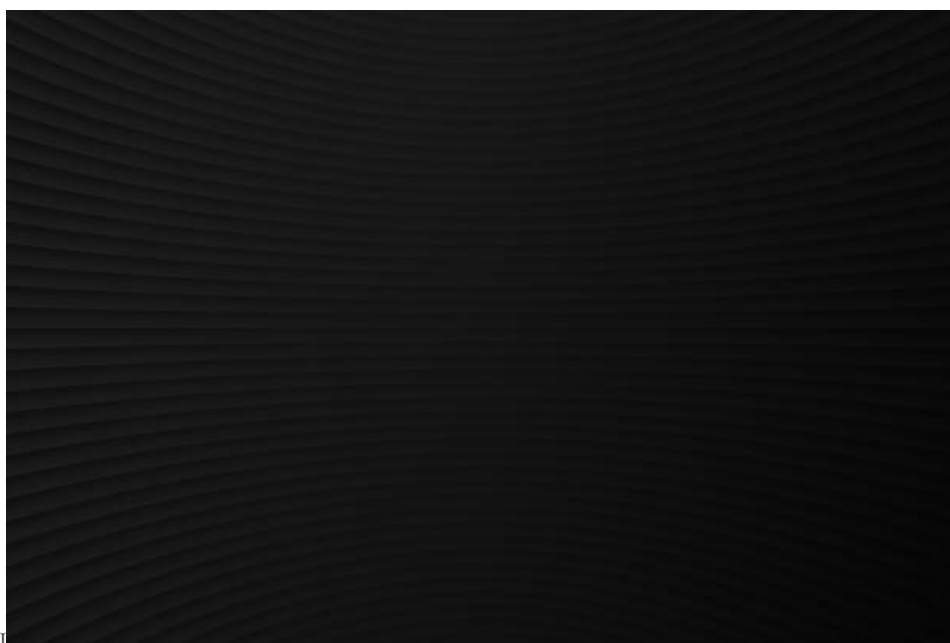

THIS REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 25/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-1052
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 11.25 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 25-30/04/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 25/04/2024
REPORTED DATE : 07/05/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.7"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND


PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

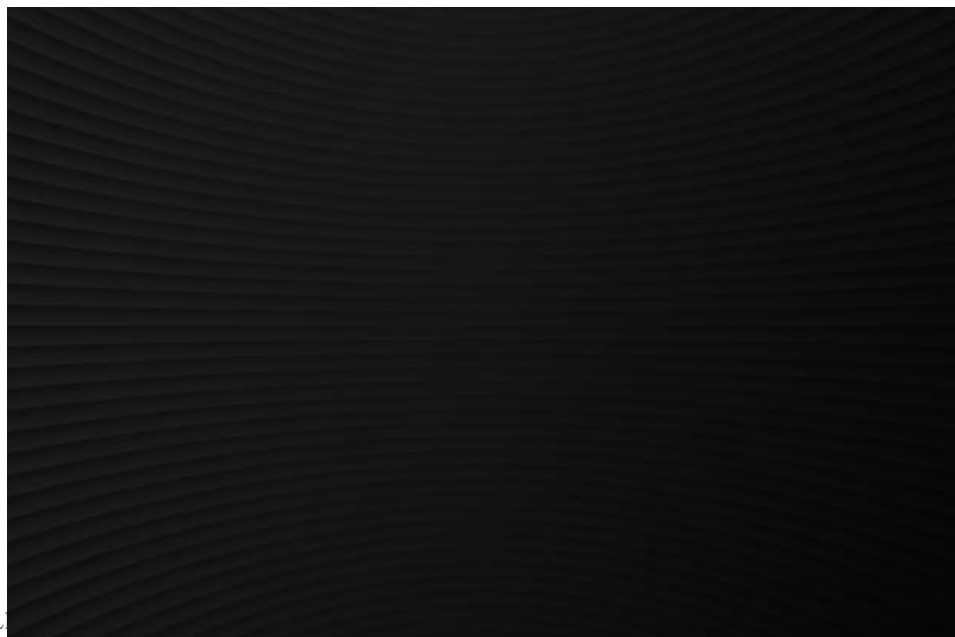

THIS REPORT SHALL

ATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 23/05/2024 SAMPLE NO. : 6705-883
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.11 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 23-31/05/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 23/05/2024
REPORTED DATE : 01/06/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.1"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

RY

Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER	: The Sands Khao Lak By Katathani	ADDRESS	: 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE	: The Water Resort Khaolak		Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE	: 23/05/2024	SAMPLE NO.	: 6705-884
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 10.33 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 23-31/05/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: The Water Resort Khaolak	RECEIVED DATE	: 23/05/2024
		REPORTED DATE	: 01/06/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.2"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSES

DRY

/Rev.0/01-02-66



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 23/05/2024 SAMPLE NO. : 6705-885
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.28 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 23-31/05/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 23/05/2024
REPORTED DATE : 01/06/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.3"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

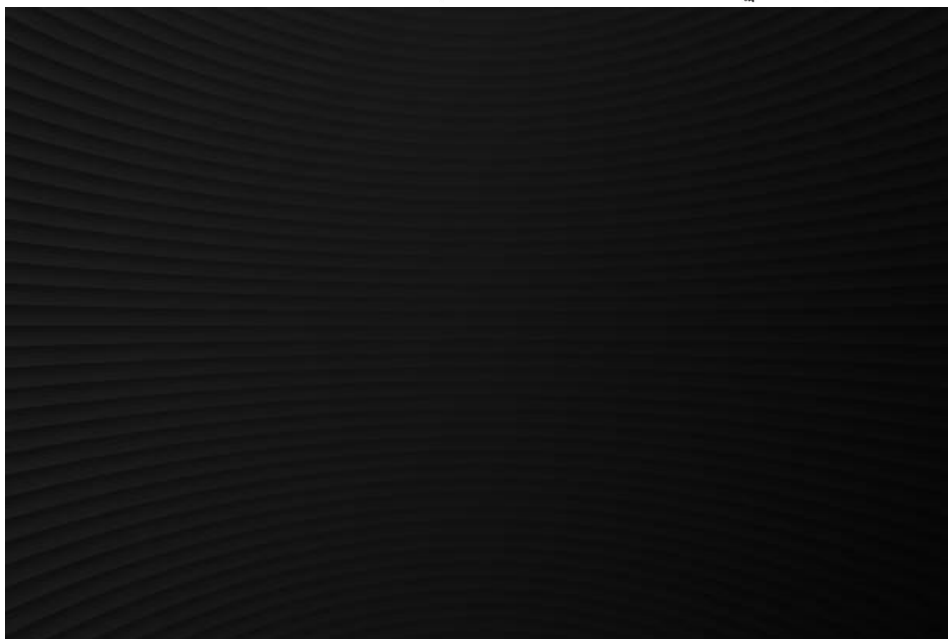

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 23/05/2024 SAMPLE NO. : 6705-886
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.26 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 23-31/05/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 23/05/2024
REPORTED DATE : 01/06/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.4"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear


2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

- 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

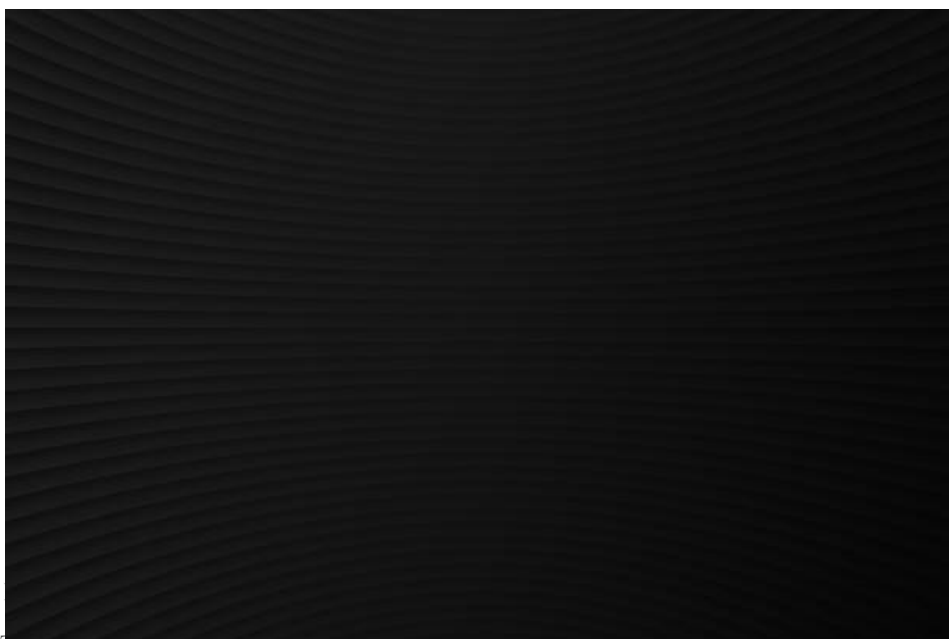

THIS REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 23/05/2024 SAMPLE NO. : 6705-888
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.09 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 23-31/05/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 23/05/2024
REPORTED DATE : 01/06/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.6"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

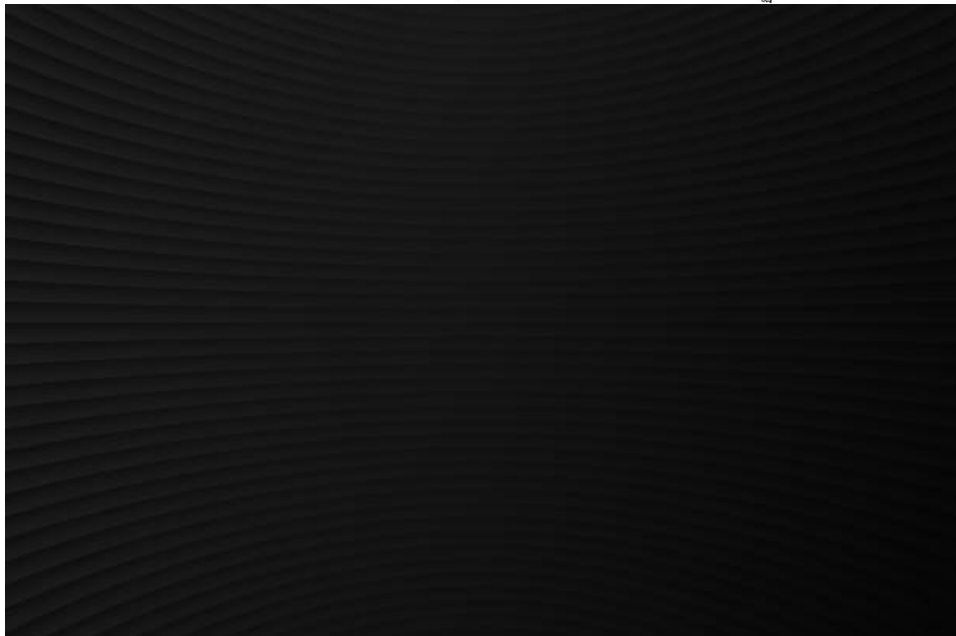

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 23/05/2024 SAMPLE NO. : 6705-889
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.34 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 23-31/05/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 23/05/2024
REPORTED DATE : 01/06/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.7"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND


PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD กำหนดค่าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) T
2) F



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 20/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-884
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 09.48 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 20-28/06/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 20/06/2024
REPORTED DATE : 02/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.1"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear


2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

- 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
- 2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

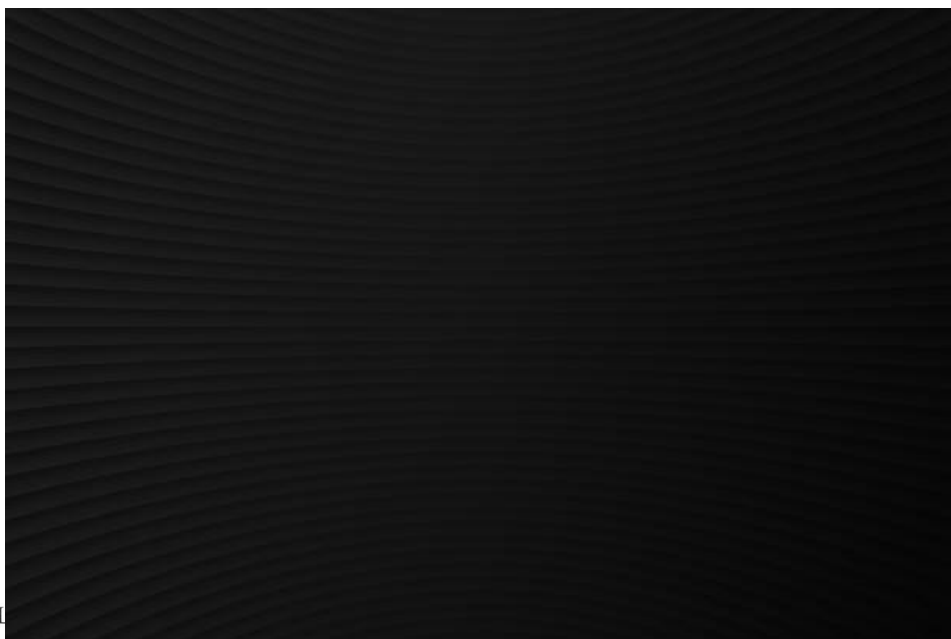

THIS REPORT SHALL

LATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 20/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-885
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.03 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 20-28/06/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 20/06/2024
REPORTED DATE : 02/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.2"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 20/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-886
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.02 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 20-28/06/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 20/06/2024
REPORTED DATE : 02/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.3"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

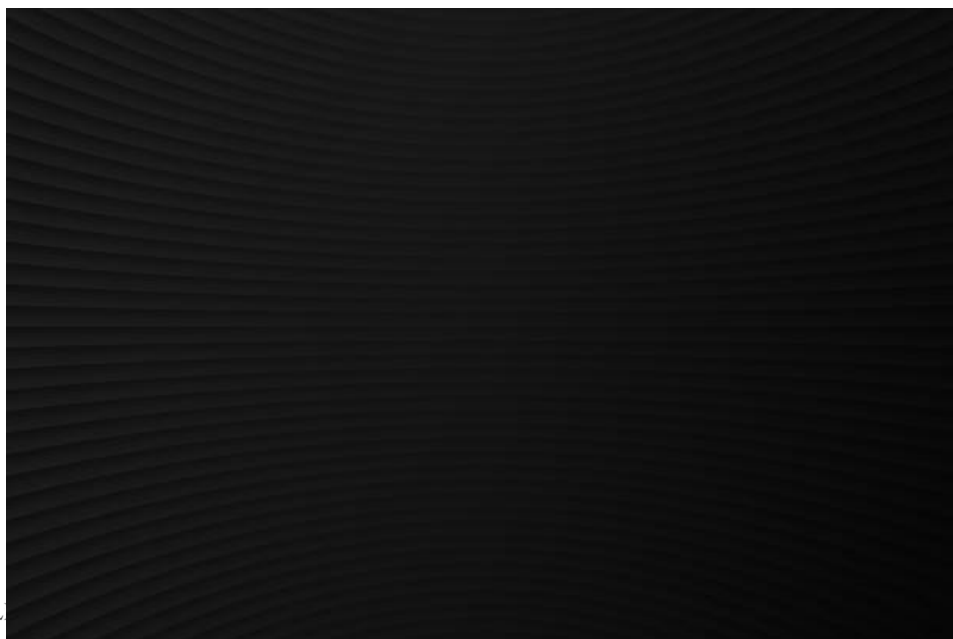

THIS REPORT SHALL

ATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 20/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-887
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 09.52 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 20-28/06/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 20/06/2024
REPORTED DATE : 02/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.4"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

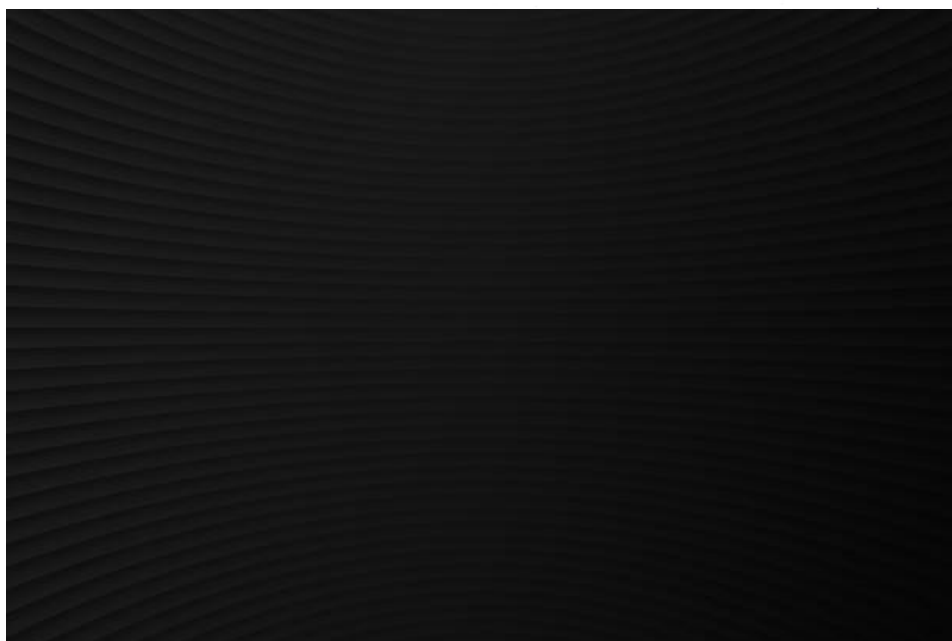

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 20/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-888
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 09.50 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 20-28/06/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 20/06/2024
REPORTED DATE : 02/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.5"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]


STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) To

2) Fe

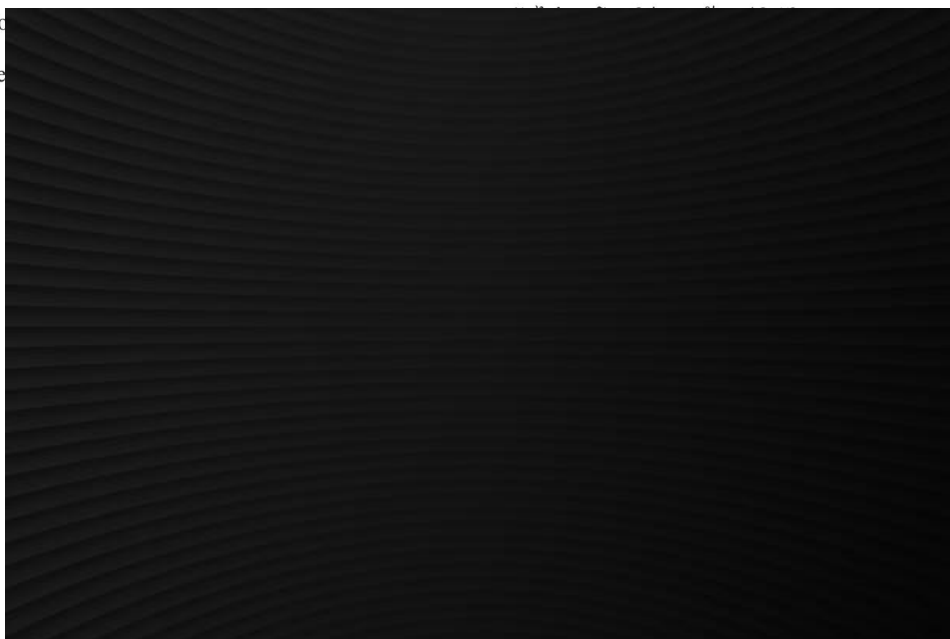

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 20/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-889
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 09.49 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 20-28/06/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 20/06/2024
REPORTED DATE : 02/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.6"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

- 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

ORY



TEST REPORT

CUSTOMER : The Sands Khao Lak By Katathani ADDRESS : 10/18 M.7, Kukkak,
SAMPLING SOURCE : The Water Resort Khaolak Takuapa, Phang Nga 82190
SAMPLING DATE : 20/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-890
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 10.05 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 20-28/06/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : The Water Resort Khaolak RECEIVED DATE : 20/06/2024
REPORTED DATE : 02/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "No.7"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

- 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REP

THIS REPORT SHALL NOT RE

0/01-02-66