

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ เทอร์ติโน สุมวิท 39
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 9/300 ถนนสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15/02/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 16-29/02/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 09/02/2567
รหัสลูกค้า : JP 102-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	5.8	6.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	54	25	4.3	30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	408	552	276	500*
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	7.8	25	8.8	40
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	3.5	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<1.5	51	<1.5	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	2,400	1,100	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	<160,000	3,300	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0269	WW 0270	WW 0271	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:10 น.	11:16 น.	11:25 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน	ขุ่น เหลืองอ่อน	ขุ่น เหลืองอ่อน	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)


: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

: Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำทิ้งก่อนหักลบค่าน้ำประปา คือ 594 mg/L


St.1 = น้ำเสียเข้าระบบบำบัด

St.2 = น้ำเสียออกจากระบบบำบัด

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกจากโครงการ



Analyst

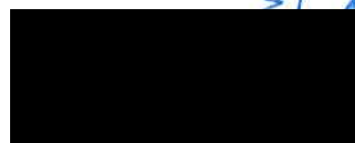

Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ เทอร์ตี่ไนน์ สุขุมวิท 39
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 9/300 ถนนสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10/05/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-21/05/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 29/05/2567
รหัสลูกค้า : JP 102-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.8	5.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	44	15	5.3	30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	444	782	364	500*
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	16	6.4	6.0	40
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	4.5	7.7	9.7	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	47	5.2	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	790	>160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<160,000	110	2,200	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0977	WW 0978	WW 0979	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:24 น.	11:11 น.	11:34 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน	ใส เหลืองอ่อน	ใส เหลืองอ่อน	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

: * ค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำประปา คือ 374mg/L

St.1 = น้ำเสียเข้าระบบบำบัด

St.2 = น้ำเสียออกจากระบบบำบัด

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกจากโครงการ



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY