




සමහරකො



เอกสารแนบ 1

สำเนาทะเบียนแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านองค์การการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการ
ประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท
จำกัด โดยให้บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ รวมทั้ง
โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกันผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวม
รายละเอียดข้อเท็จจริงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์
พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ
ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง สำนักงานฯ ได้สำเนา
หนังสือแจ้งบริษัท ฮีคิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ พส ๑๐๐๙.๕/ ๓๖๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๐/๑ ซอยพญาวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๒
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส ๑๐๐๙.๕/๑๐๒๒๕
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒. หนังสือบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๓. หนังสือบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ถึง ๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่
๘๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนสุทธิสารวิจิตร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย
มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น ๙๘ ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมา บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท
จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ที่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๔๑๐-๖๔๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๐๔.๕/ ๓๖๘



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพูนวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๔.๕/๑๐๓๓๐
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวน
ห้องชุดทั้งสิ้น ๔๘ ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด
เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา

สำนักงาน...

ดำเนินการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณีนี้ จึงขอให้กรมที่ดิน ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดิน ขอให้กรมที่ดิน พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดินก่อนที่จะ พิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ พส ๑๐๙๕/ ๓๒๐

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพญาสุวัฒนา ๙ ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด City Room ตั้งอยู่ที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็น โครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น ๙๘ ห้อง จัดทำโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้ บริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่ม

ดำเนิน...

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการอาคารชุด City Room

ของ บริษัท สิริพัช เรย์เอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อาคารชุด City Room ของ บริษัท สิริพัช เรย์เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 98 ห้อง จัดทำรายงานโดย
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด City Room ของ บริษัท สิริพัช เรย์เอสเตท จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน
รายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาโตตุลาการและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. โครงการจะดำเนินการมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกันนี้ให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ชัดเจนแจ้งไว้ แจ้งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบ
ต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ศชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

ต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ศชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

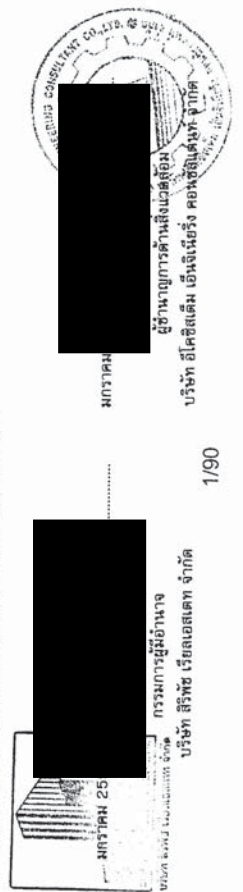


มกราคม

กรรมการผู้อนุมัติ
บริษัท สิริพัช เรย์เอสเตท จำกัด

1/90

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับ
นิติบุคคล (ในการนี้มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะปฏิบัติตามโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของ
โครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล
ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรม
การดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
ไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาโตตุลาการและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

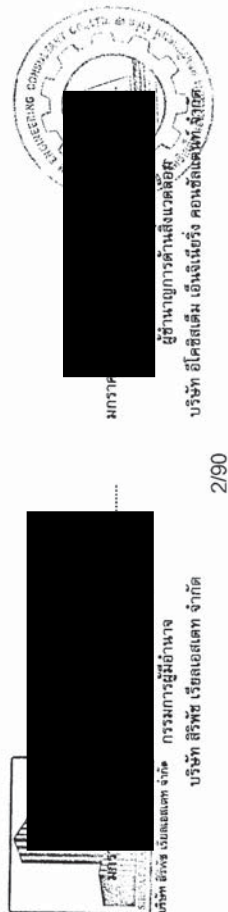

มกราคม

กรรมการผู้อนุมัติ
บริษัท สิริพัช เรย์เอสเตท จำกัด

2/90

เอกสารแบบ 2

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนवादารชุด (ว.บ.10)



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท สิริพัช เรียวเอสเตท จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... “ ซิตี้รูม คอนโดมิเนียม ”
๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๒๘, ๒๑๒๙, ๒๑๓๐, ๒๑๓๑, ๒๑๓๒, ๒๑๓๓, ๒๑๓๔, ๓๔๖๕๕ และ ๕๕๑๘๕ ตำบล/แขวง..... ดินแดง, ดินแดง (บางซื่อฝั่งใต้, สามเสนนอก (บางซื่อฝั่งใต้)) อำเภอ/เขต..... ดินแดง, ดินแดง (บางซื่อ), บางกะปิ (บางซื่อ) จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
๓. จำนวนอาคาร..... ๑ หลัง
๔. จำนวนห้องชุด..... ๕๘ ห้องชุด
๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))
ทรัพย์สินส่วนกลางปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย

สำเนาถูกต้อง

เจ้าพนักงานทอนแบบตง

19 ก.ค. 2555

- | | | |
|--------------------------|----------|---------|
| ๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล | จำนวน ๕๘ | ห้องชุด |
| ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย | จำนวน - | ห้องชุด |
| ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า | จำนวน - | คัน |
| ที่จอดรถส่วนบุคคล | จำนวน - | |
| อื่น ๆ | | |

ลงชื่อ.....

.....พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

เอกสารแนบ 3

สำเนารายการจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาตารชุด (จ.บ.12)

ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
แปลงโครงการบริหารจังหวัด	วิชัย ชัยดา	๒๕/๒๕๖๓	วิชัย ชัยดา	-	-	นายทศพร สุจริตต์	[Redacted]
ผู้จัดทำ	เจ้านายสุวิมล		นายทศพร สุจริตต์				
แปลงโครงการบริหารจังหวัด	วิชัย ชัยดา	๒๕/๒๕๖๓	วิชัย ชัยดา	-	-	นายทศพร สุจริตต์	[Redacted]
ผู้จัดทำ	เจ้านายสุวิมล		นายทศพร สุจริตต์				

เอกสารแบบ 4

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลवादารชุด (จ.บ.13)

ฉบับ



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด “นิติบุคคลอาคารชุด ชิตีรุม คอนโดมิเนียม”

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๑๔๑ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย
ถนน สุทธิสารวินิจชัย แขวง ดินแดง อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ -


สำเนาถูกต้อง



เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน

19 ก.ค. 2565

ลงชื่อ.....

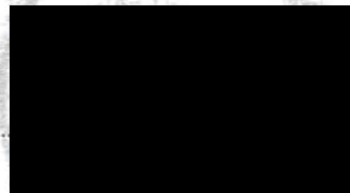

พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

แบบพิมพ์หมายเลข ๐๒๕๔

ตน.ฝ่าย/

พนักงาน/

จนท./พิเศษ

พิมพ์ ธรรมราชวัลลภ

เครื่อง ๖ ก.ย. ๒๕๕๖

น.4/1

เอกสารแบบ 5

**สำเนาหนังสือขออนุญาตก่อสร้าง (จ.1)
และ: หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร (จ.6)**

ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๑๙
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๕

ได้รับแจ้งจาก บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดย นางพัชรินทร์ ภักธประสิทธิ์
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒๕๐ หมู่ที่ ๖
ตรอก/ซอย ถนน งามวงศ์วาน ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง
อำเภอ/เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้
ก่อสร้างอาคาร

ข้อ ๑ ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ
ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน สุทธิสารวินิจฉัย
ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๒๑๒๘ ๒๑๒๙ ๒๑๓๐ ๒๑๓๑ ๒๑๓๒ ๒๑๓๓
๒๑๓๔ ๓๔๖๕๔ ๔๕๑๘๕

เป็นที่ดินของ นายพิทักษ์ อาภาศิริผล นางสาวพิมพ์พารณย์ อาภาศิริผล นายอภิรักษ์ อาภาศิริผล
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒ เป็นอาคาร อาคารชุดอยู่อาศัย(๙๘ ห้อง)

๒.๑ ชนิด ตึก ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น จอดรถยนต์
พื้นที่ ๔,๔๑๑.๐๐ ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๓๒ คัน
พื้นที่ ๑๓๗.๐๐ ม.^๒ ท่อระบายน้ำยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร

๒.๒ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม.^๒

๒.๓ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม.^๒

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่เขต
เจ้าหน้าที่พิมพ์

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ โดยมี

- | | | |
|----------|-------|--|
| (๑)..... | | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| (๒)..... | | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| (๓)..... | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง |
| (๔)..... | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| (๕)..... | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและระบบ
บำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๖)..... | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัด
น้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๗)..... | | เป็นวิศวกรผู้รับรองการตรวจสอบงานออกแบบ |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จงาน.....๓๖๕.....วันโดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร/รื้อถอน
อาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ.....๑๖ มกราคม ๒๕๕๕.....และจะแล้วเสร็จ
เมื่อ.....๑๖ มกราคม ๒๕๕๖.....

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ.....	๑๗,๖๔๔.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อระบายน้ำ รว้ เชื้อน กำแพงหรืออื่น ๆ	๑๗๑.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร.....	๖๙.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....	๒๐.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น.....	๑๗,๙๐๔.๐๐	บาท

ข้อ ๖ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๖.๑ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘(๑๓) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

๖.๒ จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่น
ละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอด
ตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดิน
ต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลาการก่อสร้าง

๖.๓ จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทั้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง
มลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิด
ความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่

ข้อ ๗ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ยื่นไว้ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นแจ้ง ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ ๘ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

๘.๑ การกระทำดังกล่าวเป็นการรुकล้ำที่สาธารณะ

๘.๒ การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร หรือ

๘.๓ การกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และ ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ผู้ยื่นแจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้ แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นแจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

ผู้ว่าการสำนักงานโยธา
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

สำเนาถูกต้อง

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่
ลงวันที่ ๑๖..... เดือน มกราคม..... พ.ศ. ๒๕๕๕
ราย บริษัท สิริพัช เรียวเอสเตท จำกัด

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา

ผู้ว่าการสำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ยื่นแจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้งฯ หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ยื่นแจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ยื่นแจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมี ผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ยื่นแจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถยนต์ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กักเก็บรถและทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบการก่อสร้างหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. เมื่อผู้ยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา

ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕



คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วันก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๓/๙/ ๒๕๕๖

บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดย นางพัชรินทร์ ภักุระประสิทธิ์
ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒๕๐ ตรอก/ซอย ถนน งามวงศ์วาน หมู่ที่ ๖

ตำบล แขวง ท่งสองห้อง อำเภอ เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๘๘ ห้อง)-
จอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๓๒ คัน

(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน สุทธิสารวินิจฉัย

หมู่ที่ ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓/๙/เลขที่/ส.ค./๙ เลขที่ ๒๑๒๘ ๒๑๒๙ ๒๑๓๐ ๒๑๓๑ ๒๑๓๒

เป็นที่ดินของ นายพิทักษ์ อาภาศิริผล นางสาวพิมพ์พารณ อาภาศิริผล นายอภิรักษ์ อาภาศิริผล

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ตามหนังสือสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ปี พ.ศ.


สำเนาถูกต้อง

(ลายมือชื่อ)

(ผู้แทนทางการปกครอง)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

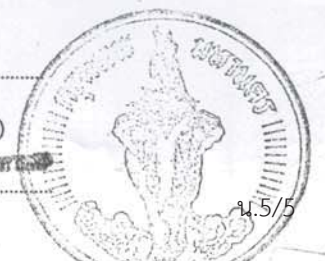

เอกสารแบบ 6

ประชาสัมพันธ์บำรุงรักษาเดีรื่องปรับอากาศ

"แอร์" ใช้งานอย่างไรให้ประหยัดไฟ?

อากาศร้อน แอร์ทำงานหนัก แล้วจะทำไมให้ประหยัดไฟ

1

เปิดแอร์ 26°C หรือสูงกว่า แต่หากต้องการความรู้สึกเย็นสบายเท่ากับ 24°C ให้เปิดพัดลมช่วย

2

ล้างแอร์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยล้างก่อนหน้าร้อน 1 ครั้ง

3

ไม่ใช่อุปกรณ์ทำความร้อนในห้องแอร์ เช่น ไม่ควรรีดผ้าในห้องแอร์ เพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้น

4

ในช่วงอากาศร้อน ให้ตั้งความเร็วพัดลมแอร์ที่ระดับสูงสุด เพื่อให้อากาศในห้องเย็นเร็วขึ้น

5

ถึงเวลาปิดแอร์ให้เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้

รู้หรือไม่ ?

แอร์ขนาด 12,000 บีทียู/ชม.
ถ้าเปิดไฟทิ้งไว้โดยไม่
ปิดแอร์ตลอด 2 ชม.
ในสภาพอากาศร้อน
จะเสียเงินมากถึง
18.38 บาทต่อชั่วโมง

อย่าลืม!!!

ปิดแอร์เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 2.5 - 6.0 บาท/ชม.
คิดจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอัตรา 3.9 บาทต่อหน่วย



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority



MEA 1130

www.mea.or.th



การไฟฟ้านครหลวง MEA



mea_news



@meathailand



MEA Multimedia



mealclub

เอกสารแบบ 7
ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบปั้มน้ำ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

MR-10

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 31 / 1 / 67

Building/อาคาร

TCR

Description / รายละเอียด	Shift / มลัด			Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks		
	BP	TP	JP	BP	TP	JP	BP	TP	JP	BP	TP	JP	BP	TP	JP
	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night
Vibration & Noise															
การสั่นสะเทือนและเสียง															
Heating															
ความร้อนและเสียง															
Lubrication															
การหล่อลื่นและเสียง															
Grease & Sealing															
จารบีและซีล															
Leakage & Seal															
รอยรั่วและซีล															
Coupling / จานเชื่อม															
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)															
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)															
Voltage Record															
บันทึกแรงดันไฟฟ้า															
Volts / โวลต์															
Amperes Record															
บันทึกกระแสไฟฟ้า															
(Amp. / แอมป์)															
Equipment Status															
สถานะอุปกรณ์															
Manual / ควบคุมด้วยมือ															
Automatic / ควบคุมโดยอัตโนมัติ															

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Recorded by / จดบันทึกโดย

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Date/วันที่

Morning Shift

Time/เวลา

Time/เวลา

Afternoon Shift

Night Shift

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงาน

Sheet No. / ๔๔๖๗๘๙

Date / วันที่ 29 / 2 / 84

Building/อาคาร

TCR

29 / 8 / 87

Building/อาคาร 10

Water Storage Tanks
ระดับของถังเก็บน้ำ

Description / รายละเอียด	Shift / มัด	Booster Pump						Transfer Pump						Jockey Pump			Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บน้ำ
		BP..... (Amp. R.....S.....T.....)			TP..... (Amp. R.....S.....T.....)			TP..... (Amp. R.....S.....T.....)			JP..... (Amp. R.....S.....T.....)						
		Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night				
Vibration & Noise การสั่นและเสียง	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ																
Heating ความร้อน	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ																
Lubrication การหล่อลื่นและตัวหล่อ	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ																
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ																
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ																
Coupling / ขาเชื่อม																	
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันน้ำเข้า (PSI)		9															
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันน้ำทางออก (PSI)		40															
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts/โวลต์)	เฟส A Phase-A (220 Volts) เฟส R - S (380 Volts) เฟส S - T (380 Volts) เฟส T - R (380 Volts)																
Ampere Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส R เฟส S เฟส T																
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	Manual / ใช้งานด้วยมือ / Automatic / ใช้งานโดยอัตโนมัติ																

Checked by / ตรวจสอบโดย
10

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Checked by / ตรวจพบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/year

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark

() Please Specify Electrical Value. / quantity in inch

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงานประจำวัน

Building/อาคาร

Shoot No. / unit.

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Verified by / [www.dreamstime.com](#)

Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดทำสาร)

Date/วันที่

Time/1287

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 30 / 4 / 67

Building/อาคาร

TCR

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด	Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ	
	BP (Amp. R...S...T...)	TP (Amp. R...S...T...)	JP (Amp. R...S...T...)	TP (Amp. R...S...T...)	TP (Amp. R...S...T...)	JP (Amp. R...S...T...)	TP (Amp. R...S...T...)	JP (Amp. R...S...T...)			
Shift / Shift	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Roof / ฝ้าฟ้า	Mid. / ชั้นกลาง
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง											
Heating ความเย็นและอุณหภูมิ											
Lubrication การหล่อลื่นและระดับน้ำมัน											
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน											
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล											
Coupling / รางเชื่อม											
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	1										
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	40										
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)											
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)											
Equipment Status สถานะอุปกรณ์ (Automatic / ควบคุมอัตโนมัติ)											
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Time/เวลา 9.50

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Time/เวลา 9.50

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Time/เวลา 9.50

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark NA if not applicable / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ x Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

MR-10



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 31 / ๗ / ๖๔

Building/อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่ TCR

Description / รายละเอียด	Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks		
	BP (Amp. R.../S.../T...)			TP (Amp. R.../S.../T...)			JP (Amp. R.../S.../T...)			ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ		
	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Roof / ภาชนะ	Mid. / ชั้นกลาง	Morning Shift / สดักเช้า
Vibration & Noise การสั่นและเสียง												[] Low (1/4) [] Low (1/4)
Heating ความร้อน												[] Mid. (1/2) [] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่น												[] HI (3/4) [] HI (3/4)
Grease & Bearing จารบีและแบริ่ง												Afternoon Shift / สดักบ่าย
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล												[] Low (1/4) [] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	1											[] Mid. (1/2) [] Mid. (1/2)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	40											[] HI (3/4) [] HI (3/4)
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)												Underground / ใต้ดิน
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)												Morning Shift / สดักเช้า
Equipment Status สถานะอุปกรณ์												[] Low (1/4) [] Low (1/4)
												[] Mid. (1/2) [] Mid. (1/2)
												[] HI (3/4) [] HI (3/4)

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Date/วันที่

Morning Shift

Time/เวลา

Time/เวลา

Afternoon Shift

Night Shift

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

MR-10



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Sheet No. / แผ่นที่

Date / วันที่ 30 / 6 / 67

Building/อาคาร

TCE

Description / รายละเอียด	Shift / มัด			Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks			
	BP	AM	PM	BP	AM	PM	TP	AM	PM	JP	AM	PM	NT	RT	MT	
Vibration & Noise																
การสั่นและเสียง																
Heating																
ความร้อนและเสียง																
Lubrication																
การหล่อลื่นและเสียง																
Grease & Bearing																
จาระบีและลูกปืน																
Leakage & Seal																
รอยรั่วและซีล																
Coupling / จานเชื่อม																
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	1															
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	40															
Voltage Record																
บันทึกแรงดันไฟฟ้า																
Amperes Record																
บันทึกกระแสไฟฟ้า																
Equipment Status																
สถานะอุปกรณ์																

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup/หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Morning Shift
Afternoon Shift
Night Shift

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(**) Please Mark ✓ Normal /ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

เอกสารแบบ 8
ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบลิฟต์



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดิรัม คอนโดมิเนียม

Reference (อ้างอิง):

Contract (สัญญา): CT230007620

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Date (วันที่): 04/01/2024

Service Time (ครั้งที่):

4

MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B

Control System: VFGLC

No: ABKK-6702-ELE#01

Car No: 1

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI22

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)										
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)														
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐											
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐											
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐											
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐											
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☐	☐	☒	แบตเตอรี่ MELD ครบอายุการใช้งานทำเสนาหาค่าแล้ว										
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☐	☐	☒	แบตเตอรี่ MELD ครบอายุการใช้งานทำเสนาหาค่าแล้ว										
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐											
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐											
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)														
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)														
BRAKE SLIP DISTANCE AND BRAKE(ระยะการเบรกและระบบเบรก)	☒	☐	☐											
GOVERNOR(ชุดควบคุมความเร็ว)	☒	☐	☐											
ROPE (สลิง)														
MAIN & GOV.ROPES (สลิงหลักและสลิงชุดควบคุมความเร็ว)	☒	☐	☐											
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)														
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☐	☐											
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☒	☐	☐											
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐											
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☐	☐											
RETRACTABLE VANE (ครีมน้ำประตู)	☒	☐	☐											
OPTION (อุปกรณ์เสริม)														
FE or FER (ระบบการทำงานกรณีเพลิงไหม้)	☒	☐	☐											
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☐	☐	☒	แบตเตอรี่MELD ครบอายุการใช้งาน เริ่มเสื่อมสภาพ										
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8						
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)														
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)
บันทึกสำหรับผู้ให้บริการ

Service Engineer (ผู้ให้บริการซ่อม)

Note (For Service Receiver) บันทึกสำหรับผู้รับบริการ

Date (วันที่):

Start (วันที่): 30/01/2024 09:40

End (วันที่): 30/01/2024 10:35

30/01/2024 11:28:18AM

Acknowledge and Accept in the above service details
(ได้รับการตรวจสอบและยอมรับในรายละเอียดการบริการข้างต้น)

Page (หน้า): 1 / 1



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 04/01/2024

Service Time (ครั้งที่): 4

Service Receiver

(ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดริม คอนโดมิเนียม

MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B

Control System: VFGLC

No: ABKK-6702-ELE#02

Car No: 2

Reference (อ้างอิง):

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI22

Contract (สัญญา): CT230007620

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☐	☐	☒	แบตเตอรี่ MELD ครบอายุการใช้งานทำเสนาหาค่าแล้ว								
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☐	☐	☒	แบตเตอรี่ MELD ครบอายุการใช้งานทำเสนาหาค่าแล้ว								
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)												
BRAKE SLIP DISTANCE AND BRAKE(ระยะการเบรกและระบบเบรก)	☒	☐	☐									
GOVERNOR(ชุดควบคุมความเร็ว)	☒	☐	☐									
ROPE (สลิง)												
MAIN & GOV.ROPES (สลิงหลักและสลิงชุดควบคุมความเร็ว)	☒	☐	☐									
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)												
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☐	☐									
HANGER ROLLERS & RAILS (สลักล้อและรางประตู)	☒	☐	☐									
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐									
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☐	☐									
RETRACTABLE VANE (ครีบนำประตู)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
FE or FER (ระบบการทำงานกรณีเพลิงไหม้)	☒	☐	☐									
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☐	☐	☒	แบตเตอรี่ MELD ครบอายุการใช้งานทำเสนาหาค่าแล้ว								
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)
บันทึกสำหรับผู้ให้บริการ

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึกสำหรับผู้รับบริการ

Date (วันที่):

Start (วันที่): 30/01/2024 10:35

End (วันที่): 30/01/2024 11:30

30/01/2024 11:29:00AM

Acknowledge and Accept in the above service details
ให้รับทราบและเข้าใจรายละเอียดการบริการเรียบร้อยแล้ว

Page (หน้า): 1 / 1



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 06/02/2024

Service Time (ครั้งที่): 5

Service Receiver

(ผู้รับบริการ):

นิติบุคคลอาคารชุด ชิดริ่ม คอนโดมิเนียม

MELCO Order No:

SX-1U27-01-0-B

Control System:

VFGLC

No:

ABKK-6702-ELE#01

Car No:

1

Reference (อ้างอิง):

Series:

GPSXL1

Operation:

2C-ZAI22

Contract (สัญญา):

CT230007620

Specification:

P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Building:

B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)											
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)															
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐												
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐												
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐												
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐												
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐												
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐												
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐												
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐												
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐												
PIT CONDITION (สภาพปอดลิฟต์)	☒	☐	☐												
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)															
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)															
CHECK TSD OPERATION (ตรวจการทำงานของสวิต์ลดความเร็ว)	☒	☐	☐												
CHECK TSD MARGIN (ตรวจระยะสวิต์ลดความเร็ว)	☒	☐	☐												
ROPE (สลิง)															
COMPENSATION CHAIN ROPE(โซ่สลิง ชดเชยน้ำหนัก)	☒	☐	☐												
MAIN ROPE TENSION (ความตึงของสลิงหลัก)	☒	☐	☐												
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)															
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐												
OLT & CLT SWITCH (สวิต์ตั้งระยะประตู)	☒	☐	☐												
MOTOR (มอเตอร์ประตู)	☒	☐	☐												
THE OTHER PARTS (อุปกรณ์อื่นๆ)	☒	☐	☐												
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)															
LOAD WEIGHTING DEVICE (อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก)	☒	☐	☐												
OPTION (อุปกรณ์เสริม)															
MELO(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐	เปลี่ยนBatteryใหม่											
Service Detailfloor (รายละเอียดการบริการชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8							
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)															
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)

บันทึกสำหรับผู้ให้บริการ

Note (For Service Receiver) บันทึกสำหรับผู้รับบริการ

Date (วันที่):

Start (วันที่): 22/02/2024 13:00

End (วันที่): 22/02/2024 13:40

22/02/2024 2:35:53PM

Acknowledge and Accept in the above service details
ผู้รับบริการและช่างเทคนิคตรวจสอบและยอมรับในรายละเอียดการบริการนี้เรียบร้อยแล้ว



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 06/02/2024

Service Time (ครั้งที่):

5

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดริ่ม คอนโดมิเนียม

MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B

Control System: VFGLC

Reference (อ้างอิง):

No: ABKK-6702-ELE#02

Car No: 2

Contract (สัญญา): CT230007620

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI22

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐									
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐									
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)												
CHECK TSD OPERATION (ตรวจการทำงานของสวิตส์ลดความเร็ว)	☒	☐	☐									
CHECK TSD MARGIN (ตรวจระยะสวิตส์ลดความเร็ว)	☒	☐	☐									
ROPE (สลิง)												
COMPENSATION CHAIN ,ROPE(โซ่,สลิง ชดเชยน้ำหนัก)	☒	☐	☐									
MAIN ROPE TENSION (ความตึงของสลิงหลัก)	☒	☐	☐									
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)												
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐									
OLT & CLT SWITCH (สวิตซ์ตั้งระยะประตู)	☒	☐	☐									
MOTOR (มอเตอร์ประตู)	☒	☐	☐									
THE OTHER PARTS (อุปกรณ์อื่นๆ)	☒	☐	☐									
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)												
LOAD WEIGHTING DEVICE (อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐	เปลี่ยนBatteryใหม่								
Service Detailfloor (รายละเอียดการบริการชั้น)												
	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการซ่อม):



Start (วันที่): 22/02/2024 13:40

End (วันที่): 22/02/2024 19:00

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)



Date (วันที่):

22/02/2024 2:35:58PM

Acknowledge and Accept in the above service details
(ได้รับการตรวจสอบและยอมรับในรายละเอียดการบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว)



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 04/03/2024

Service Time (ครั้งที่): 6

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดริม คอนโดมิเนียม

MELCO Order No: SX-1U27-01-B-B

Control System: VFGLC

Reference (อ้างอิง):

No: ABKK-6702-ELE#01

Car No: 1

Contract (สัญญา): CT230007620

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI22

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)											
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)															
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐												
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐												
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐												
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐												
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐												
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐												
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐												
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐												
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐												
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐												
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)															
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)															
CONTACTORS (สวิตซ์ตัดต่อไฟ)	☒	☐	☐												
CHECK V. [+12V V.-12V V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☒	☐	☐												
CHECK V. [5V V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☒	☐	☐												
WRITE THE FLOOR DATA (FMS) (บันทึกชั้นจอด)	☒	☐	☐	บันทึกการจอดชั้น											
TRACTION MACHINE & MOTOR (ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์)															
MOTOR TERMINALS (ขั้วสายมอเตอร์)	☒	☐	☐												
MAIN & SECONDARY SHEAVE (ลูกกรอก ชุดหลักและรอง)	☒	☐	☐												
MAIN CIRCUIT TERMINALS (จุดต่อไฟฟ้า)	☒	☐	☐												
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)															
CLEAN CAR TOP(ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐												
PIT (บ่อลิฟต์)															
CLEANESS (ความสะอาด)	☒	☐	☐												
LOWER SLOWDOWN SWITCH (สวิตซ์ลดความเร็วด้านล่าง)	☒	☐	☐												
OPTION (อุปกรณ์เสริม)															
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐												
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8							
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)															
UPTHRUST ROLLERS (ลูกกลิ้งบังคับประตู)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):



Start (วันที่): 26/03/2024 : 10:30

End (วันที่): 26/03/2024 : 11:10

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)



Date (วันที่):

26/03/2024 11:37:38AM

Acknowledge and Accept in the above service details
(ใช้ใบทราบและยอมรับในรายละเอียดการบริการนี้เรียบร้อยแล้ว)

Page (หน้า): 1 / 1



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 04/03/2024

Service Time (ครั้งที่): 6

Service Receiver

(ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดิรุม คอนโดมิเนียม

MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B

Control System: VFGLC

No: ABKK-6702-ELE#02

Car No: 2

Reference (อ้างอิง):

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI22

Contract (สัญญา): CT230007620

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)									
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)													
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐										
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐										
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐										
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐										
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐										
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐										
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐										
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐										
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐										
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐										
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)													
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)													
CONTACTORS (สวิตช์ตัดต่อไฟ)	☒	☐	☐										
CHECK V. [+12V V.-12V V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☒	☐	☐										
CHECK V. [5V V] (ตรวจสอบความต่างศักย์)	☒	☐	☐										
WRITE THE FLOOR DATA [FMS] (บันทึกชั้นจอด)	☒	☐	☐	บันทึกการจอดชั้น									
TRACTION MACHINE & MOTOR (ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์)													
MOTOR TERMINALS (ขั้วสายมอเตอร์)	☒	☐	☐										
MAIN & SECONDARY SHEAVE (สลอก ชุดหลักและรอง)	☒	☐	☐										
MAIN CIRCUIT TERMINALS (จุดต่อไฟฟ้า)	☒	☐	☐										
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)													
CLEAN CAR TOP(ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐										
PIT (บ่อลิฟต์)													
CLEANESS (ความสะอาด)	☒	☐	☐										
LOWER SLOWDOWN SWITCH (สวิตช์ลดความเร็วด้านล่าง)	☒	☐	☐										
OPTION (อุปกรณ์เสริม)													
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐										
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)													
	1	2	3	4	5	6	7	8					
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)													
UPTHRUST ROLLERS (ลูกกลิ้งคั่นประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	

Note (For Service Provider)
บันทึกสำหรับผู้ให้บริการ

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึกสำหรับผู้รับบริการ

Date (วันที่):

Start (วันที่): 26/03/2024 11:10

End (วันที่): 26/03/2024 11:50

26/03/2024 11:37:45AM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 03/04/2024

Service Time (ครั้งที่): 7

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดิรุม คอนโดมิเนียม

MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B

Control System: VFGLC

Reference (อ้างอิง):

No: ABKK-6702-ELE#01

Car No: 1

Contract (สัญญา): CT230007620

Series: GPSXL1


Operation: 2C-ZAI22

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐									
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐									
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)												
BK SWITCH & TERMINAL (สวิตช์เบรกและขั้วสายไฟ)	☒	☐	☐									
GROUP CONTROL (ตู้ควบคุมกลุ่ม)	☒	☐	☐									
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)												
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☐	☐									
GATE SWITCH (สวิตช์ประตู)	☒	☐	☐									
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อยและรางประตู)	☒	☐	☐									
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐									
UPTHrust ROLLERS (ลูกล้อยบังคับประตู)	☒	☐	☐									
SAFETY DOOR EDGS(อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ)	☒	☐	☐									
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☐	☐									
RETRACTABLE VANE (ครีบนำประตู)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐									
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการอื่น)												
	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider): บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)	
Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม): 	Note (For Service Receiver): บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)  Date (วันที่): 25/04/2024 2:45:12PM
Start (วันที่): 25/04/2024 13:10 End (วันที่): 25/04/2024 13:50	

Acknowledge and Accept the above service details
ผู้รับบริการจะตรวจสอบและยอมรับรายละเอียดการบริการนี้โดยที่:



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 03/04/2024

Service Time (ครั้งที่): 7

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดิรุม คอนโดมิเนียม

MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B

Control System: VFGLC

Reference (อ้างอิง):

No: ABKK-6702-ELE#02

Car No: 2

Contract (สัญญา): CT230007620

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI22

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐									
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐									
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)												
SHOES & LININGS (แผ่นรองรับและผ้าเบรก)	☒	☐	☐									
BK SWITCH & TERMINAL (สวิตช์เบรกและขั้วสายไฟ)	☒	☐	☐									
GROUP CONTROL(ตู้ควบคุมกลุ่ม)	☒	☐	☐									
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)												
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☐	☐									
GATE SWITCH (สวิตช์ประตู)	☒	☐	☐									
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☒	☐	☐									
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐									
UPTHRUST ROLLERS (ลูกล้อนึงค้ำประตู)	☒	☐	☐									
SAFETY DOOR EDGS(อุปกรณ์ป้องกันประตุนั้น)	☒	☐	☐									
DOOR SHOES (เกือกประตู)	☒	☐	☐									
RETRACTABLE VANE (ครีบน้าประตู)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐									
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)												
	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม)

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Date (วันที่):

Start (วันที่): 25/04/2024 13:50

End (วันที่): 25/04/2024 14:20

25/04/2024 2:45:38PM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 03/05/2024

Service Time (ครั้งที่): 8

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดิรุม คอนโดมิเนียม

MELCO Order No: SX-1U27-01-0-B

Control System: VFGLC

Reference (อ้างอิง):

No: ABKK-6702-ELE#01

Car No: 1

Contract (สัญญา): CT230007620

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI22

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Specification: P8-CQ-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐									
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐									
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)												
PCB & OTHER PARTS (แผงวงจรและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม)	☐	☐	☒	มีสภาพเก่าตามอายุการใช้งาน								
TRACTION MACHINE & MOTOR (ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์)												
TACHOMETER (แทคโอมิเตอร์)	☒	☐	☐									
HOISTWAY (ช่องลิฟต์)												
CLEAN HOISTWAY(ทำความสะอาด)	☒	☐	☐									
HOISTWAY JUNCTION BOX (จุดต่อสายในช่องลิฟต์)	☒	☐	☐									
TRAVELING CABLE (สายเคเบิลลิฟต์)	☐	☐	☐									
MAIN & CWT. RAIL (รางลิฟต์และรางลูกถ้วย)	☒	☐	☐									
CWT (ชุดน้ำหนักถ่วง)												
LUBRICATION(การหล่อลื่น)	☒	☐	☐									
GUIDE SHOES(ประกับราง)	☒	☐	☐									
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)												
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐									
Service Detail(floor (รายละเอียดการบริการชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Date (วันที่):

Start (วันที่): 30/05/2024 09:40

End (วันที่): 30/05/2024 10:30

30/05/2024 11:18:38AM



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 03/05/2024

Service Time (ครั้งที่): 8

Service Receiver (ผู้รับบริการ): นิติบุคคลอาคารชุด ชิดิรุม คอนโดมิเนียม

MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B

Control System: VFGLC

Reference (อ้างอิง):

No: ABKK-6702-ELE#02

Car No: 2

Contract (สัญญา): CT230007620

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI22

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)								
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐									
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐									
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐									
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐									
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐									
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐									
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐									
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐									
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)												
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมสั่งการ)												
PCB & OTHER PARTS (แผงวงจรและอุปกรณ์ในตู้ควบคุม)	☐	☐	☒	มีสภาพเก่าตามอายุการใช้งาน								
TRACTION MACHINE & MOTOR (ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์)												
TACHOMETER (แทคโอมิเตอร์)	☒	☐	☐									
HOISTWAY (ช่องลิฟต์)												
CLEAN HOISTWAY(ทำความสะอาด)	☒	☐	☐									
HOISTWAY JUNCTION BOX (จุดต่อสายในช่องลิฟต์)	☒	☐	☐									
TRAVELING CABLE (สายเคเบิลลิฟต์)	☒	☐	☐									
MAIN & CWT. RAIL (รางลิฟต์และรางลูกถ้วย)	☒	☐	☐									
CWT (ชุดน้ำหนักถ่วง)												
LUBRICATION(การหล่อลื่น)	☒	☐	☐									
GUIDE SHOES(ประกับราง)	☒	☐	☐									
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)												
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	☒	☐	☐									
OPTION (อุปกรณ์เสริม)												
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐									
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)	1	2	3	4	5	6	7	8				
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)												
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider) มั่นใจ (สำหรับผู้ให้บริการ)		Note (For Service Receiver) มั่นใจ (สำหรับผู้รับบริการ)	
Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):		Date (วันที่):	
Start (วันที่): 30/05/2024 10:30 End (วันที่): 30/05/2024 11:15		30/05/2024 11:19:04AM	



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 11/06/2024

Service Time (ครั้งที่): 9

Service Receiver

MELCO Order No:

SX-1U27-01-0-B

Control System:

VFGLC

(ผู้รับบริการ):

นิติบุคคลอาคารชุด ชิดิรุม คอนโดมิเนียม

No:

ABKK-6702-ELE#01

Car No:

1

Reference (อ้างอิง):

Series:

GPSXL1

Operation:

2C-ZAI22

Contract (สัญญา):

CT230007620

Specification:

P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Building:

B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)									
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)													
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐										
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐										
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐										
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐										
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐										
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐										
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐										
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐										
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐										
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐										
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)													
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)													
CLEAN CAR TOP(ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐										
CAR STATION(ชุดตู้ควบคุมบนหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐										
SAFETY SWITCH (สวิตช์ควบคุมความปลอดภัย)	☒	☐	☐										
EMERGENCY EXIT DOOR (ประตูช่วยเหลือฉุกเฉิน)	☒	☐	☐										
CAR GUIDE SHOES (ประกับรางลิฟต์)	☒	☐	☐										
LOAD WEIGHTING DEVICE (อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก)	☒	☐	☐										
SAFETY GEAR (กลไกบังคับหยุดฉุกเฉิน)	☒	☐	☐										
OPTION (อุปกรณ์เสริม)													
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐										
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการชั้น)													
	1	2	3	4	5	6	7	8					
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)													
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกกลิ้งและรางประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Signature

Start (วันที่): 21/06/2024 13:00

End (วันที่): 21/06/2024 13:40

Service Provide Name (ชื่อผู้ให้บริการ)
(วีระชาติ เรืองประยูร)

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Signature

Date (วันที่):

21/06/2024 2:37:27PM

Acknowledge and Accept in the above service details
(ใช้การตรวจและยอมรับในรายละเอียดการบริการข้างต้น)



PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 11/06/2024

Service Time (ครั้งที่): 9

Service Receiver

(ผู้รับบริการ): นิตบุศคลอาคารชุด ชิดิฐุม คอนโดมิเนียม

MELCO Order No: SX-1U27-02-1-B

Control System: VFGLC

No: ABKK-6702-ELE#02

Car No: 2

Reference (อ้างอิง):

Series: GPSXL1

Operation: 2C-ZAI22

Contract (สัญญา): CT230007620

Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZAI-22 TR=

Building: B1500843: City Room Ratchada-Suthisan

Note:

Service Detail(รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair/ Replace (ซ่อมเปลี่ยน)	Detail(รายละเอียด)										
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)														
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	☒	☐	☐											
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☐	☐											
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	☒	☐	☐											
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	☒	☐	☐											
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	☒	☐	☐											
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	☒	☐	☐											
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	☒	☐	☐											
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	☒	☐	☐											
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	☒	☐	☐											
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการบำรุงรักษา)														
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์รอบตัวลิฟต์)														
CLEAN CAR TOP(ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐											
CAR STATION(ชุดตู้ควบคุมบนหลังคาลิฟต์)	☒	☐	☐											
SAFETY SWITCH (สวิตช์ควบคุมความปลอดภัย)	☒	☐	☐											
EMERGENCY EXIT DOOR (ประตูช่วยเหลือฉุกเฉิน)	☒	☐	☐											
CAR GUIDE SHOES (ประกับรางลิฟต์)	☒	☐	☐											
LOAD WEIGHTING DEVICE (อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก)	☒	☐	☐											
SAFETY GEAR (กลไกบังคับหยุดฉุกเฉิน)	☒	☐	☐											
OPTION (อุปกรณ์เสริม)														
MELD(ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	☒	☐	☐											
Service Detail/floor (รายละเอียดการบริการ/ชั้น)														
	1	2	3	4	5	6	7	8						
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูโถง)														
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกล้อและรางประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Note (For Service Provider)
บันทึก (สำหรับผู้ให้บริการ)

Service Engineer (ผู้ให้บริการร่วม):

Note (For Service Receiver) บันทึก (สำหรับผู้รับบริการ)

Date (วันที่):

Start (วันที่): 21/06/2024 13:40

End (วันที่): 21/06/2024 14:30

21/06/2024 2:38:01PM

เอกสารแนบ 9

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายรณรงค์

วิธีรับมือ

แผ่นดินไหว

www.kapook.com

ข้อควรปฏิบัติ ขณะเกิดแผ่นดินไหว

- 1 อย่าตื่นตกใจ พยายาม
ควบคุมสติ อย่าตื่นตระหนก



- 2 กรณีอยู่ในบ้าน
ให้อยู่ห่างจากประตู
ระเบียง และหน้าต่าง



- 3 กรณีอยู่ในอาคาร
หากที่หลบที่ปลอดภัย เช่น หมอบใต้โต๊ะ
หรือจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง



- 4 ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา
อาคาร และสิ่งห้อยแขวนต่างๆ



- 5 อย่าใช้สิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ
เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น



- 6 หากกำลังขับรถ
ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย



- 7 ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
ขณะเกิดแผ่นดินไหว



- 8 กรณีอยู่ชายทะเล หากสังเกตเห็นน้ำทะเล
ลดระดับอย่างรวดเร็ว ให้รีบหนีขึ้นที่สูง
เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ



ข้อควรปฏิบัติ หลังเกิดแผ่นดินไหว

- 1 ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียง
ว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่

- 2 ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที

- 3 ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ
เพราะอาจมีวัสดุแหลมคมแหว่งได้

- 4 ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส

- 5 ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด

- 6 เปิดวิทยุ ทวี ฟังคำแนะนำฉุกเฉิน


- 7 ตรวจสอบความเสียหายของท่อส่วน
และท่อน้ำทั่วก่อนใช้

- 8 อย่าเป็นไทยมว
หรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง

- 9 อย่าแพร่ข่าวลือ หรือหลงเชื่อข่าวลือ

ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุณาปิดน้ำ
หลังใช้งาน

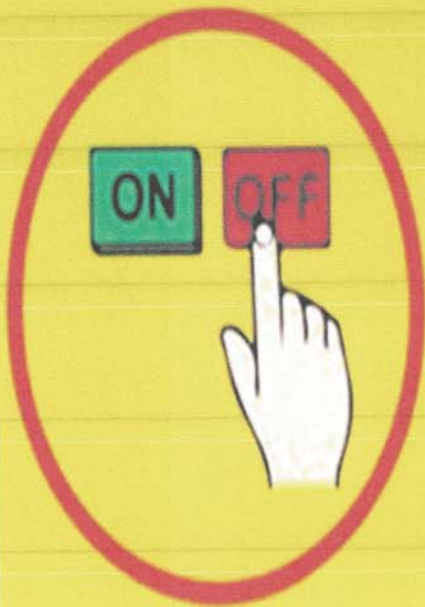

กรุณาปิดทุกครั้ง
หลังใช้งาน



โปรดช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน

เอกสารแบบ 10
ตัวอย่างภาพการสุบตะกอนบ่อเกรอะ




เอกสารแนบ 11

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)
และบันทึกรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)**

แบบบันทึกการขอแสดงสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน ผู้บริหาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
มี ผู้ควบคุมอาคาร มี คนโดยมี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

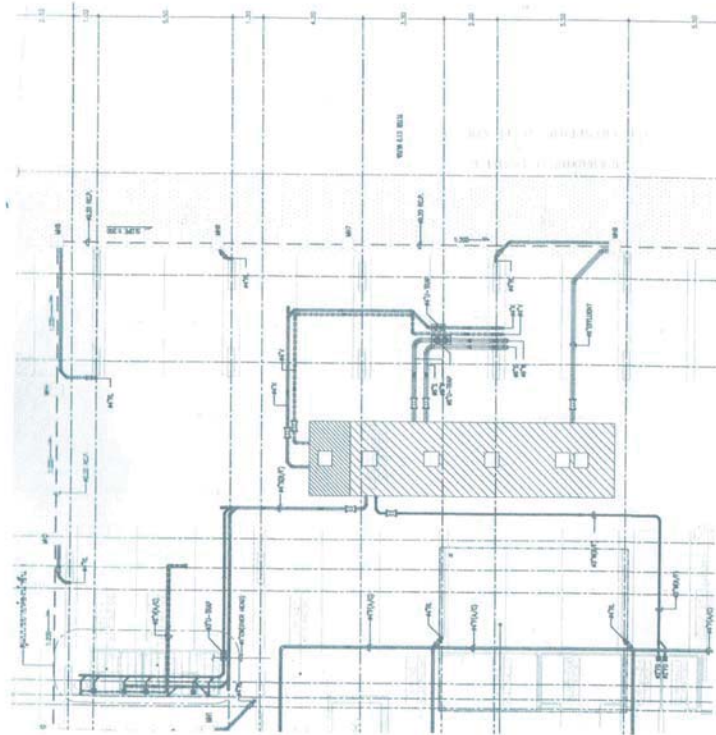

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้น้ำไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระยะ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
2/1/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
3/1/2567	-	38.00	30.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.60	-	
4/1/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
5/1/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
6/1/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
7/1/2567	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-	
8/1/2567	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
9/1/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
10/1/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
11/1/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
12/1/2567	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
13/1/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
14/1/2567	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-	
15/1/2567	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-	
16/1/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/1/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
18/1/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
19/1/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
20/1/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
21/1/2567	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-	
22/1/2567	-	20.00	16.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.00	-	
23/1/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
24/1/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
25/1/2567	-	44.00	35.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	8.80	-	
26/1/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
27/1/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
28/1/2567	-	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.80	-	
29/1/2567	-	21.00	16.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.20	-	
30/1/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
31/1/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ
 ออกให้โดย
 (.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ
 ออกให้โดย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60

☐ แบบต่อเนื่อง (ระบุ) ชั่วโมง/วัน

☐ เครื่องวาง/พิมพ์แก้ไข ☐ เครื่องวาง/พิมพ์สารคดี

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ทิศรายน้ำทิ้งกรุงเทพมหานคร

๓. สรุปผลการทำงานของระบบควบคุมเสียงเป็นรายเดือน

(๑) ประมาณค่าชดเชยการจูงใจ (ส.ม.) 493.00

(๔) กรรมการ กงฯ ครอบคลุม บค. แล

(๕) ปรึกษาหารือหรือสารพัดดีถาวรที่ใช้ อดะระอีโคโนมิ

-ระบบนำบัญชี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องดื่มอาหาร ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

-อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๙) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


.....

๑. เป้าของหรือผู้ก่อการของแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดเสีย หรือผู้ปฏิบัติงานที่บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษหรือระบบบำบัดน้ำเสียได้บันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อมูลความเป็นที่เป็นที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๑

แบบบันทึกการขอแสดงข้อมูลและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน ผู้บริหาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
มี มีใบอนุญาตควบคุมมลพิษหรือไม่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

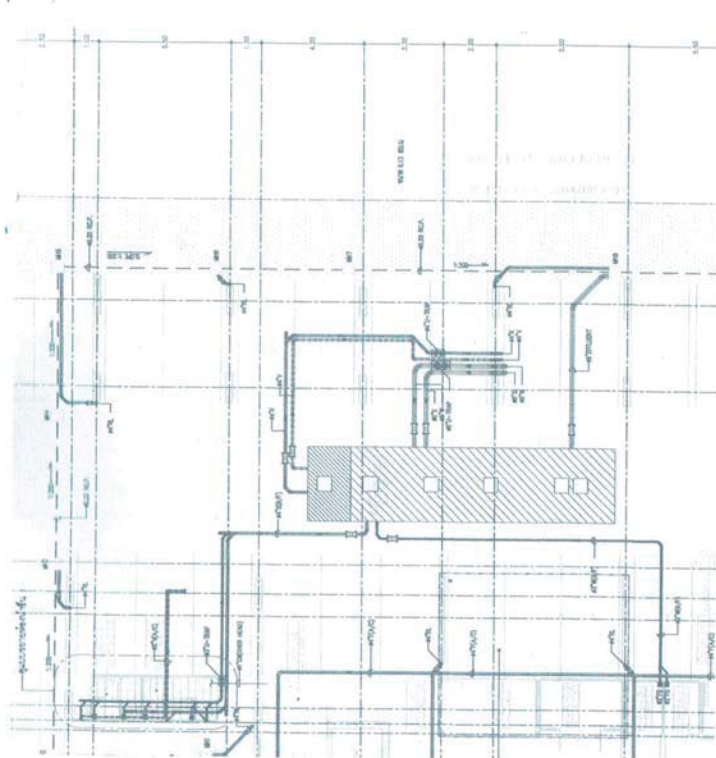

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/2567	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
2/2/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
3/2/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
4/2/2567	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-	
5/2/2567	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
6/2/2567	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
7/2/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
8/2/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
9/2/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
10/2/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
11/2/2567	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-	
12/2/2567	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
13/2/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
14/2/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
15/2/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
16/2/2567	-	20.00	16.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.00	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/2/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
18/2/2567	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-	
19/2/2567	-	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.40	-	
20/2/2567	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
21/2/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
22/2/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
23/2/2567	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
24/2/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
25/2/2567	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-	
26/2/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
27/2/2567	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
28/2/2567	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
29/2/2567	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการนำสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกระจัดกระจายอากาศ

ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องผสมสารเคมี

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หอระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีการประเมินน้ำทิ้ง (ระบุ)

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 471.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 376.80

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารที่รีดิวท์ที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 94.20

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. ถ้าของหรืออุปกรณ์เครื่องจักรของแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือไม่ทำตามที่หรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๑

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ -

ถนน สุขุมวิท แขวงทับปด ต.บางเตย เขตอโศก ต.บางเตย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -

มีนิติบุคคลเฉพาะอุตสาหกรรมหรือไม่ ☐ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรมเคมี

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย - หนควย -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรายละเอียด

..... เจ้าพนักงานผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หนควย

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย


(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หนควย

ออกให้โดย

แบบบันทึกการขอแสดงข้อมูลและข้อมูลเชิงแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
จังหวัด โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
มี กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

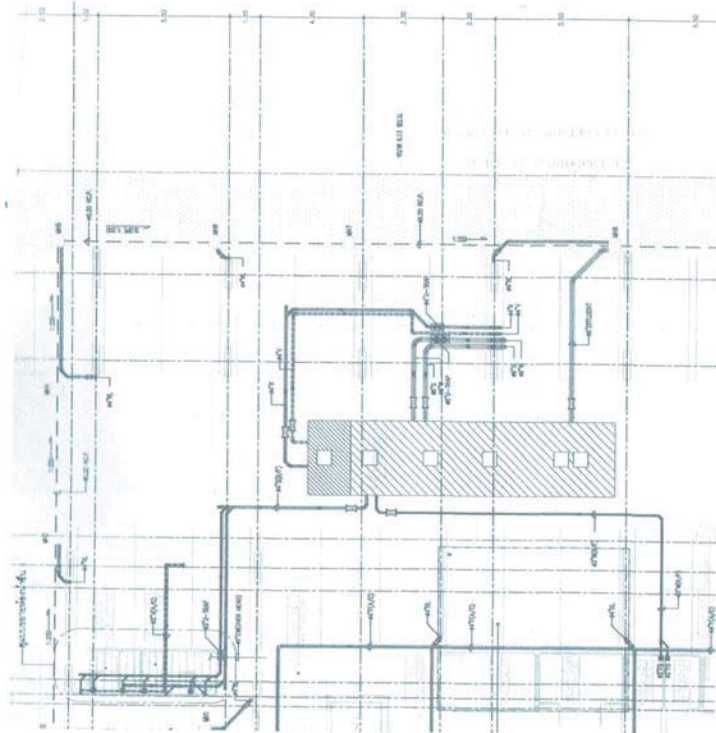

ได้จัดทำสต็อกและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้น้ำไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
2/3/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
3/3/2567	-	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.60	-	
4/3/2567	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
5/3/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
6/3/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
7/3/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
8/3/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
9/3/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
10/3/2567	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-	
11/3/2567	-	21.00	16.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.20	-	
12/3/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
13/3/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
14/3/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
15/3/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
16/3/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/3/2567	-	68.00	54.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	13.60	-		
18/3/2567	-	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.40	-		
19/3/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
20/3/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
21/3/2567	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
22/3/2567	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
23/3/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
24/3/2567	-	36.00	28.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.20	-		
25/3/2567	-	20.00	16.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.00	-		
26/3/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
27/3/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
28/3/2567	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-		
29/3/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
30/3/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
31/3/2567	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนี้นี้เป็นสถิติและข้อมูลความจริงดังต่อไปนี้ทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบการชะ-กรอง/ไร้อากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ชั่วโมง/วัน
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หรือระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดซึ่งการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 484.00
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 387.20
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 96.80
(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวงตำบล ต.บ้านดง เขตอำเภอ จังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
มี มีคุณลักษณะเฉพาะ คุณได้มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในระยะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขตอำเภอ จังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรสาร 02-693-7722
มี สืบบุคคลอาชญากรรมคดีอื่นใดหรือไม่ เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี หนองคาย
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

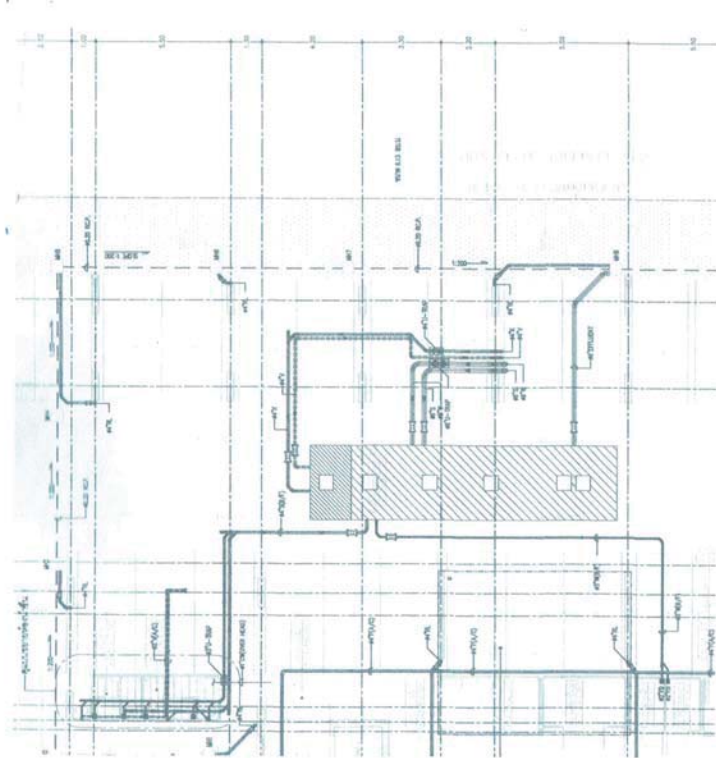

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/4/2567	-	20.00	16.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.00	-		
2/4/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
3/4/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
4/4/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
5/4/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
6/4/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
7/4/2567	-	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.00	-		
8/4/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
9/4/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
10/4/2567	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
11/4/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
12/4/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
13/4/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
14/4/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
15/4/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
16/4/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระยะ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/4/2567	-	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.00	-	
18/4/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
19/4/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
20/4/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
21/4/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
22/4/2567	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
23/4/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
24/4/2567	-	25.00	20.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.00	-	
25/4/2567	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
26/4/2567	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-	
27/4/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
28/4/2567	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-	
29/4/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
30/4/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบกระจัดกระจาย
ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วคราว

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกลั่นน้ำ ☐ เครื่องกรองน้ำ ☐ เครื่องเติมสารเคมี

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ☐ ชั่วคราว

(๕) วิธีการจัดการก่อนที่น้ำทิ้งจะไหลลงสู่แหล่งน้ำรับน้ำเสียและวิธีการกำจัด ☐ เครื่องเติมสารเคมี

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 405.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เจ้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 324.00

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดกร่อนที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกลั่นน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกลั่นน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 81.00

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

เสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ๑๑

ถนน สุขุมวิท แขวงตำบล ดินแดง เขตอโศก ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -

มี นิติบุคคลอาชีวศึกษา มีผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการแห่งกำเนิด

มลพิษ ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรมเคมี เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมเครื่องจักรกล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หนบอช

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๑ ในรายละเอียด

() เจ้าของหรือผู้ควบคุมเครื่องจักรกลแห่งกำเนิดมลพิษ

() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หนบอช

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย


()

ใบอนุญาตเลขที่ หนบอช

ออกให้โดย

แบบบันทึกการขอแสดงสถิติและข้อมูลเครื่องแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
 ถนน สหวิริยา? แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร? โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
 มี นิติบุคคล/ความผิด/คดีฐาน คณบดี/เนชั่น เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด/อาศัย
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน/หน่วยงาน หนคตฯ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

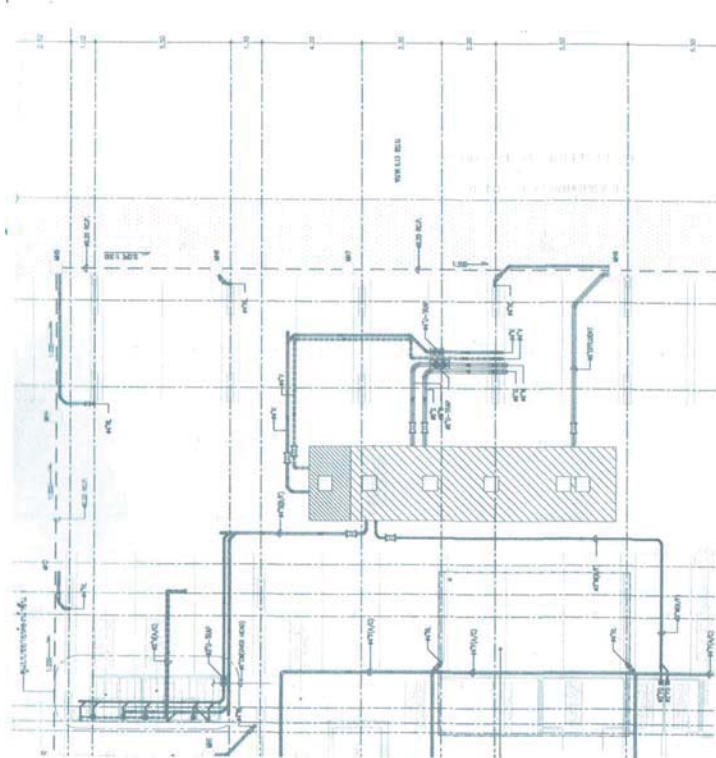

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/5/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
2/5/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
3/5/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
4/5/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
5/5/2567	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-	
6/5/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
7/5/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
8/5/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
9/5/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
10/5/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
11/5/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
12/5/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
13/5/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
14/5/2567	-	59.00	47.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	11.80	-	
15/5/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
16/5/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/5/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
18/5/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
19/5/2567	-	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.80	-		
20/5/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
21/5/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
22/5/2567	-	10.00	8.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.00	-		
23/5/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
24/5/2567	-	10.00	8.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.00	-		
25/5/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
26/5/2567	-	26.00	20.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.20	-		
27/5/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
28/5/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
29/5/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60			
30/5/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40			
31/5/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20			

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....แบบกระแสรองไหลภาว

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....60.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วคราว

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

(๔) เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....ท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

(๕) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....สูบ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....-

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....431.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เจ้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....344.80

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระบุ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....-

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

-ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....86.20

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ๑๒

ถนน.....สุขุมวิท.....แขวง/ตำบล.....ดินแดง.....เขตอำเภอ.....ดินแดง

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....โทรศัพท์.....02-693-7722.....โทรสาร.....

มี.....นิติบุคคลอากรอุตสาหกรรม.....คุณใดมี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

มลพิษ ประกอบกิจการประเภท.....อาคารชุดอาศัย.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกให้โดย.....หนคอป.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.2567.....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ในขณะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....).....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....).....

ใบอนุญาตเลขที่.....หนคอป.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....).....

ใบอนุญาตเลขที่.....หนคอป.....

ออกให้โดย.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

เสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฏ ๑๖๖ หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๖๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่บันทึกหรือรายงานโดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

แบบบันทึกการขอแสดงสถิติและข้อมูลเชิงแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน แขวงตำบล อำเภอ จังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท ๐๒-๕๑๑-๗๗๒๒ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๗/๒๕๕๕ ออกให้โดย
ซึ่งมีแผนผังแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

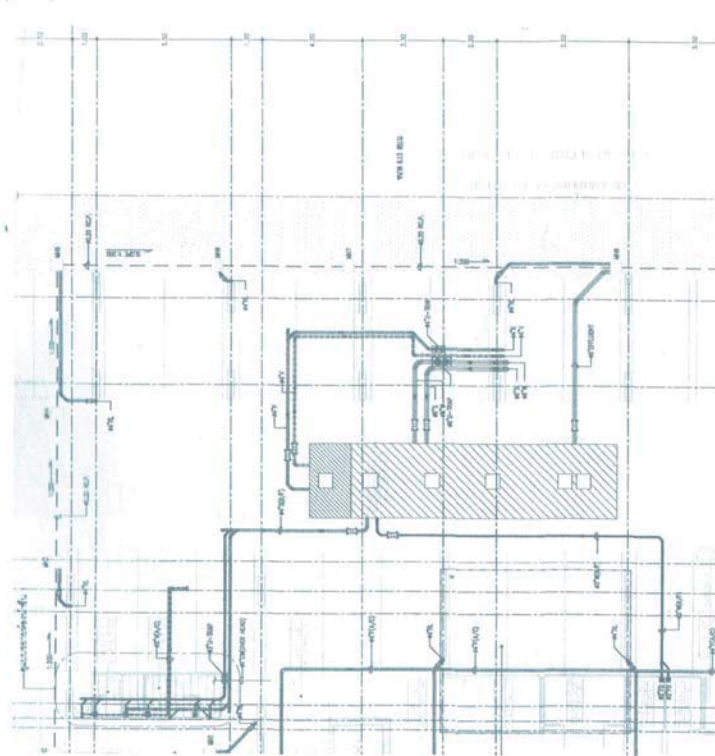

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระยะ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/6/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
2/6/2567	-	26.00	20.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.20	-		
3/6/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
4/6/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
5/6/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
6/6/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
7/6/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
8/6/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
9/6/2567	-	43.00	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	8.60	-		
10/6/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
11/6/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
12/6/2567	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-		
13/6/2567	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
14/6/2567	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
15/6/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
16/6/2567	-	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.40	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/6/2567	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
18/6/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
19/6/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
20/6/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
21/6/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
22/6/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
23/6/2567	-	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.80	-		
24/6/2567	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-		
25/6/2567	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
26/6/2567	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
27/6/2567	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
28/6/2567	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
29/6/2567	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
30/6/2567	-	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.80	-		
-	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนี้นับเป็นสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมาดายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมาดายุ

ออกให้โดย

เอกสารแบบ 12
แผนผังที่จอดรถ

ผังที่จอดรถ

	14		30	1
	15			2
	16		31	3
	17			4
			32	5
	18			6
	19		33	7
	20			8
	21		34	9
	22			10
	23		35	11
	24			
	25		36	ที่จอดรถจักรยานยนต์
	26			
	27			12
ห้องออฟฟิศเช่า	28			13
	29			

เอกสารแนบ 13

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 1 / 67

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่
		กระแสตรง (12 Volt)	กระแสตรง (..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	จ่ายไฟ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กรรพรม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กรรพรม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	95% 75%	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	95% 75%	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	95% 75%	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กรรพรม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	75% 75%	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			7	95% 75%	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	75%	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			8	95% 75%	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	75% 75%	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31 / 1 / 67

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา 10.00

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

29 / 2 / 2552

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่
		กระแสตรง (12 Volt)	กระแสตรง (..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	ชนิด / ขนาด	จ่ายไฟ (10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
ชั้น G	โถงทางลิฟต์		N/A	N/A			G.	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			7	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			8	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	กรงไฟ	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 29 / 2 / 57

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sys Server Co., Ltd.

MR-10

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 3 / 67

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	น้ำกลั่น	ขนาด (V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A			G.	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กรงพร้อม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กรงพร้อม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	กรงพร้อม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	กรงพร้อม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	กรงพร้อม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กรงพร้อม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	กรงพร้อม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			7	กรงพร้อม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	กรงพร้อม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			8	กรงพร้อม	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสียบ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	กรงพร้อม	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/3/67
Time/เวลา 16.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 4 / 64

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		กระแสตรง	กระแสตรง	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด					
		(12 Volt)	(..... Amp)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น G	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A			G.	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	กรงเหล็ก	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	กรงเหล็ก	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	กรงเหล็ก	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	เปลี่ยน	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/4/64

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sigh Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 5 / 2564

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(12 Volt) (1)	(..... Amp) (2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			G.	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			2	รื้อ-พรี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	รื้อ-พรี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			2	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			3	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	รื้อ-พรี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			4	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	รื้อ-พรี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			5	รื้อ-พรี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			6	รื้อ-พรี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	รื้อ-พรี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			6	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			7	รื้อ-พรี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			7	รื้อ-พรี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A			8	รื้อ-พรี	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A			8	เสีย	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A			R.	รื้อ-พรี	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/5/67

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Sys Server Co.,Ltd.

MR-10

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Sign Lighting Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1..

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 6 / 2554

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ รื้อ	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร ใหม่	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A			G.	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น G	หน้าประตูหนีไฟ ติดใต้		N/A	N/A			G.	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ติดเหนือ		N/A	N/A			2	15.พว	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	15.พว	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A			2	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 2	หน้าประตูหนีไฟ ติดใต้		N/A	N/A			2	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ติดเหนือ		N/A	N/A			3	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A			3	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 3	หน้าประตูหนีไฟ ติดใต้		N/A	N/A			3	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ติดเหนือ		N/A	N/A			4	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	75/50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A			4	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 4	หน้าประตูหนีไฟ ติดใต้		N/A	N/A			4	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ติดเหนือ		N/A	N/A			5	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A			5	75/50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 5	หน้าประตูหนีไฟ ติดใต้		N/A	N/A			5	75/50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ติดเหนือ		N/A	N/A			6	กรรณ	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A			6	75/50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 6	หน้าประตูหนีไฟ ติดใต้		N/A	N/A			6	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ติดเหนือ		N/A	N/A			7	75/50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A			7	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 7	หน้าประตูหนีไฟ ติดใต้		N/A	N/A			7	75/50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ติดเหนือ		N/A	N/A			8	75/50	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A			8	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น 8	หน้าประตูหนีไฟ ติดใต้		N/A	N/A			8	15/5	2x6w.	-12 LED	
ชั้น R.	บันไดหนีไฟ ติดเหนือ		N/A	N/A			R.	75/50	2x6w.	-12 LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/6/14

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Sys Server Co.,Ltd.

MR-10

เอกสารแนบ 14

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี) 31 / 1 / 67

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ พันหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อน้ำใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหนีไฟ	มีงาน 11 ตัว	มีน้ำ 100%	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	มีงาน 11 ตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

31 / 1 / 67

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

9.30

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีหรือไม่

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

× Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี) 29 / 2 / 64

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	ถังขนาด 11 ลิตร	ถังใช้ 1500 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	ถังสีเหลือง	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

29 / 2 / 64

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

9.30

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

x Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

31 / 3 / 64

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Date/วันที่

31 / 3 / 64

Time/เวลา

9.30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓

Normal / ปกติ

×

Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

30 / 4 / 64

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หิ้วม้วน	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	9.8 ลิตร / แก้ว	มีดักน้ำ / ม้วน	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น Tech.ช่าง

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

30 / 4 / 64

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

9.30

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี) 31/5/2564

Building TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/5/64

Time/เวลา 9.30

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

30 / 6 / 2564

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	ใช้งานปกติ	มีน้ำในถัง	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	ถังเคมีแห้ง ตัว X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

30 / 6 / 64

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

9.30

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

เอกสารแนบ 15

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบแสงสว่างฉุกเฉิน

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 1 / 67

Building

TCR

Day (วัน) / Month (เดือน) / Year (ปี)

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (... 12 Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
							(6)	(7)	(8)	(9)	
ชั้นG	ร้านค้าแฟ		N/A	N/A	.5.0		G	-	2x6w.	12 LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้นG	หน้าห้องฟิตเนส		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้นG	Transfer Pump		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้นG	MDB. Room		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้นG	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		2	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้น2	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		2	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		2	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		3	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้น3	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		3	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ไม่	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ไม่	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/1/67

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

01 / 1 / 67

Building

TCL

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการ ทดสอบ (7)	ชุดดวง โคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	
ชั้น3	บันไดหนีไฟทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		3	เสีย	2x6w.	12 LED	
ชั้น4	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		5	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		5	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		5	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		6	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		6	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		6	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		7	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		7	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		7	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น8	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่เสีย	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 01/1/67

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล



MDM
MANAGEMENT
GROUP

Sheet No. / แผ่นที่ 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 1 / 64

Building

Tree

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/1/67

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา 10.00

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

29 / 2 / 64

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(...12.....Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้นG	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	.5.0		G	—	2x6w.	12 LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	หน้าห้องฟิตเนส		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	Transfer Pump		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	MDB. Room		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		G	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		2	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ผ่าน	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 29/2/64

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

29 / 2 / 64

Building

PCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (.....Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการ ทดสอบ (7)	ชุดดวง โคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	(10)
ชั้น3	บันไดหนีไฟทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		3	เสีย	2x6w.	12 LED	
ชั้น4	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		4	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		4	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		4	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		5	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		5	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		5	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		6	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		6	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		6	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		7	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		7	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		7	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น8	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		8	เสีย	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 29/12/64

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

29 / 2 / 67

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการ ทดสอบ (7)	ชุดดวง โคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12 LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	Booster Pump		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 29/2/67

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 3 / 64

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		กระแสตรง	กระแสตรง	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
(... 12 Volt)	(..... Amp)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
ชั้นG	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12 LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	หน้าห้องฟิตเนส		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	Transfer Pump		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	MDB. Room		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		2	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		2	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		2	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		3	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	โถงบันได		N/A	N/A	.5.0		3	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ปกติ	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/3/67

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 1 / 2554

Building

TCL

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (.....Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
ชั้น3	บันไดหนีไฟทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		3	ไม่ผ่าน	2x6w.	12 LED	
ชั้น4	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		4	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		5	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		6	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น7	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		7	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น8	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/3/11

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 2 / 64

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	12 LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ทศใต้		N/A	N/A	.5.0		8	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	Booster Pump		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	บันไดหนีไฟ ทศใต้		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้นR	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ไม่ผ่าน	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21/1/11

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 4 / 67

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(...12.....Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
ชั้นG	ร้านกาแฟ		N/A	N/A	.5.0		G	-	2x6w.	12 LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	หน้าห้องฟิตเนส		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	Transfer Pump		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	MDB. Room		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		G	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		2	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		2	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		2	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		3	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		3	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ไม่พบ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ไม่พบ	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/4/67

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 4 / 2011

Building

TOR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		กระแสตรง	กระแสตรง	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(.....Volt)	(..... Amp)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
ชั้น3	บันไดหนีไฟทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		3	ปกติ	2x6w.	12 LED	
ชั้น4	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		4	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น5	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		5	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น6	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		6	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น7	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		7	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น8	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		8	ปกติ	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/4/11

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 4 / 67

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
ชั้น 8	โถงห้างลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		8	72w	2x6w.	12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	85w	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	85w	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	72w	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		8	72w	2x6w.	12LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		Roof.	72w	2x6w.	12LED	
ชั้น R	Booster Pump		N/A	N/A	.5.0		Roof.	72w	2x6w.	12LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		Roof.	85w	2x6w.	12LED	
ชั้น R	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		Roof.	85w	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 30/4/67

Time/เวลา 10.00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 5 / 2567

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (... 12 Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
							(6)	(7)	(8)	(9)	
ชั้นG	ร้านค้าแฟ		N/A	N/A	.5.0		G	—	2x6w.	12 LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	หน้าห้องฟิตเนส		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	Transfer Pump		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้นG	MDB. Room		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้นG	โถงบันไดสฟต์		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		G	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		G	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		2	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	โถงบันไดสฟต์		N/A	N/A	.5.0		2	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		2	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		3	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	โถงบันไดสฟต์		N/A	N/A	.5.0		3	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	เสีย	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ปกติ	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	ปกติ	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 15/5/67

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 5 / 2554

Building

TCR

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)		1 / 5 / 2567													
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)				
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (.....Volt) (1)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp) (2)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ						
							ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการ ทดสอบ (7)	ชุดดวง โคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)					
ชั้น3	บันไดหนีไฟทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		3	เสีย	2x6w.	12 LED					
ชั้น4	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		4	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		4	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		4	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น5	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		5	เสีย	2x6w.	12LED					
ชั้น5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		5	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		6	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น6	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		6	เสีย	2x6w.	12LED					
ชั้น6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		6	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		7	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น7	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		7	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		7	เสีย	2x6w.	12LED					
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		8	ทำงาน	2x6w.	12LED					
ชั้น8	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/5/11

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 5 / 2554

Building

TCL

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah) (4)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดวาง โคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
ชั้น 8	โถงหน้าลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		8	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น R	Booster Pump		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	
ชั้น R	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		Roof.	ผ่าน	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 31/5/54

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดตรงข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 6 / 2561

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (... 12..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
ชั้นG	ร้านค้าแฟ		N/A	N/A	.5.0		G	-	2x6w.	12 LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	car park		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	หน้าห้องฟิตเนส		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	Transfer Pump		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	MDB. Room		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	โถงบันไดฟลด์		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้นG	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		G	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		2	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้น2	โถงบันไดฟลด์		N/A	N/A	.5.0		2	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้น2	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		2	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		2	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		3	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้น3	โถงบันไดฟลด์		N/A	N/A	.5.0		3	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	7.2v	2x6w.	12LED	
ชั้น3	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		3	7.2v	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/6/61

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 6 / 2564

Building

TCR

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)			1.../.....6...../2564			Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่		Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
Floor ชั้น	Location สถานที่	DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่จ่ายไฟ (10)	
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Water	ขนาด	Change	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการทดสอบ	ชุดดวงโคม	หลอดชนิด / ขนาด		
		กระแสตรง (.....Volt)	กระแสตรง (..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด (5)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
ชั้น3	บันไดหนีไฟทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		3	1.5	2x6w.	12 LED		
ชั้น4	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		4	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		4	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		4	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		5	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น5	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		5	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		5	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		5	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		6	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น6	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		6	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		6	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		6	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		7	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น7	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		7	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		7	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		7	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		8	1.5	2x6w.	12LED		
ชั้น8	บันไดหนีไฟทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/6/64

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

1 / 6 / 2564

Building

TCR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (V / Ah)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการ ทดสอบ (7)	ชุดดวง โคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	.5.0		8	7.2V	2x6w.	12 LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	7.2V	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	7.2V	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	.5.0		8	7.2V	2x6w.	12LED	
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		Roof.	7.2V	2x6w.	12LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	.5.0		Roof.	7.2V	2x6w.	12LED	
ชั้น R	Booster Pump		N/A	N/A	.5.0		Roof.	7.2V	2x6w.	12LED	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	.5.0		Roof.	7.2V	2x6w.	12LED	
ชั้น R	ห้องเครื่องลิฟต์		N/A	N/A	.5.0		Roof.	7.2V	2x6w.	12LED	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/6/64

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

เอกสารแบบ 16
ตัวอย่างภาพการซ้อมหนีไฟ