

สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - 4.2.1 คุณภาพน้ำทึ้งก่อนการบำบัด
 - 4.2.2 คุณภาพน้ำทึ้งหลังการบำบัด
- 4.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- 4.4 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย
บริษัท ไมเนอร์ อินดัสเตรียลส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดกาญจนบุรี (วังนาย)
การเคหะแห่งชาติ
ตำบลวังนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดกาญจนบุรี (วังน้ำยา) ของการเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลวังน้ำยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009/9786 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ดังเอกสารแนบ 1 ผู้ดูแลโครงการยึดถือและปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยยังมีมาตรการที่โครงการไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และจัดระเบียบการจอดรถไม่ให้กีดขวางการจราจร เพื่อให้การเข้า-ออกโครงการ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.2.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัดบริเวณจุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ปริมาณไขมัน และน้ำมัน (Fat Oil and Grease) และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen) และปริมาณฟิคัลฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) พบร่วมค่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก) ดังรูปที่ 4-1


แต่อย่างไรก็ตามน้ำเสียบริเวณบ่อสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะไหลเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยจะไหลต่อไปยังถังเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ ถังตักตะกอน และบ่อเติมอากาศสุดท้าย เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน


4.2.2 คุณภาพน้ำทึ้งหลังการบำบัด

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทึ้งหลังการบำบัดบริเวณจุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายนอกโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีดังนี้ วัดคุณภาพน้ำทึ้ง ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ในเตรท (Nitrate-Nitrogen) ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Fat Oil and Grease) และปริมาณในโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen) และปริมาณฟีคล์ฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Faecal Coliform Bacteria) พบว่าค่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ยกเว้นค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) บริเวณบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายนอกโครงการสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก) แสดงดังรูปที่ 4-1

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์คุณภาพทึ้งเบรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก) พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานได้ แต่สามารถบำบัดค่าภาระสารให้ลดลงได้ในบริเวณจุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย แต่เมื่อน้ำเสียรวมกับบริเวณบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายนอกโครงการก่อให้ค่าภาระสารสูงขึ้น เนื่องจากอัตราการระบายน้ำน้อยทำให้น้ำเกิดการสะสมของตะกอนและแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ แสดงให้เห็นว่าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการยังมีความสามารถลดค่าภาระสารต่างๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียควรตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดเสียให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จุลินทรีย์ได้รับออกซิเจนเพียงพอในการบำบัดน้ำเสีย และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รูปที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเบรี่ยบเทียบกับค่ามาตรฐาน

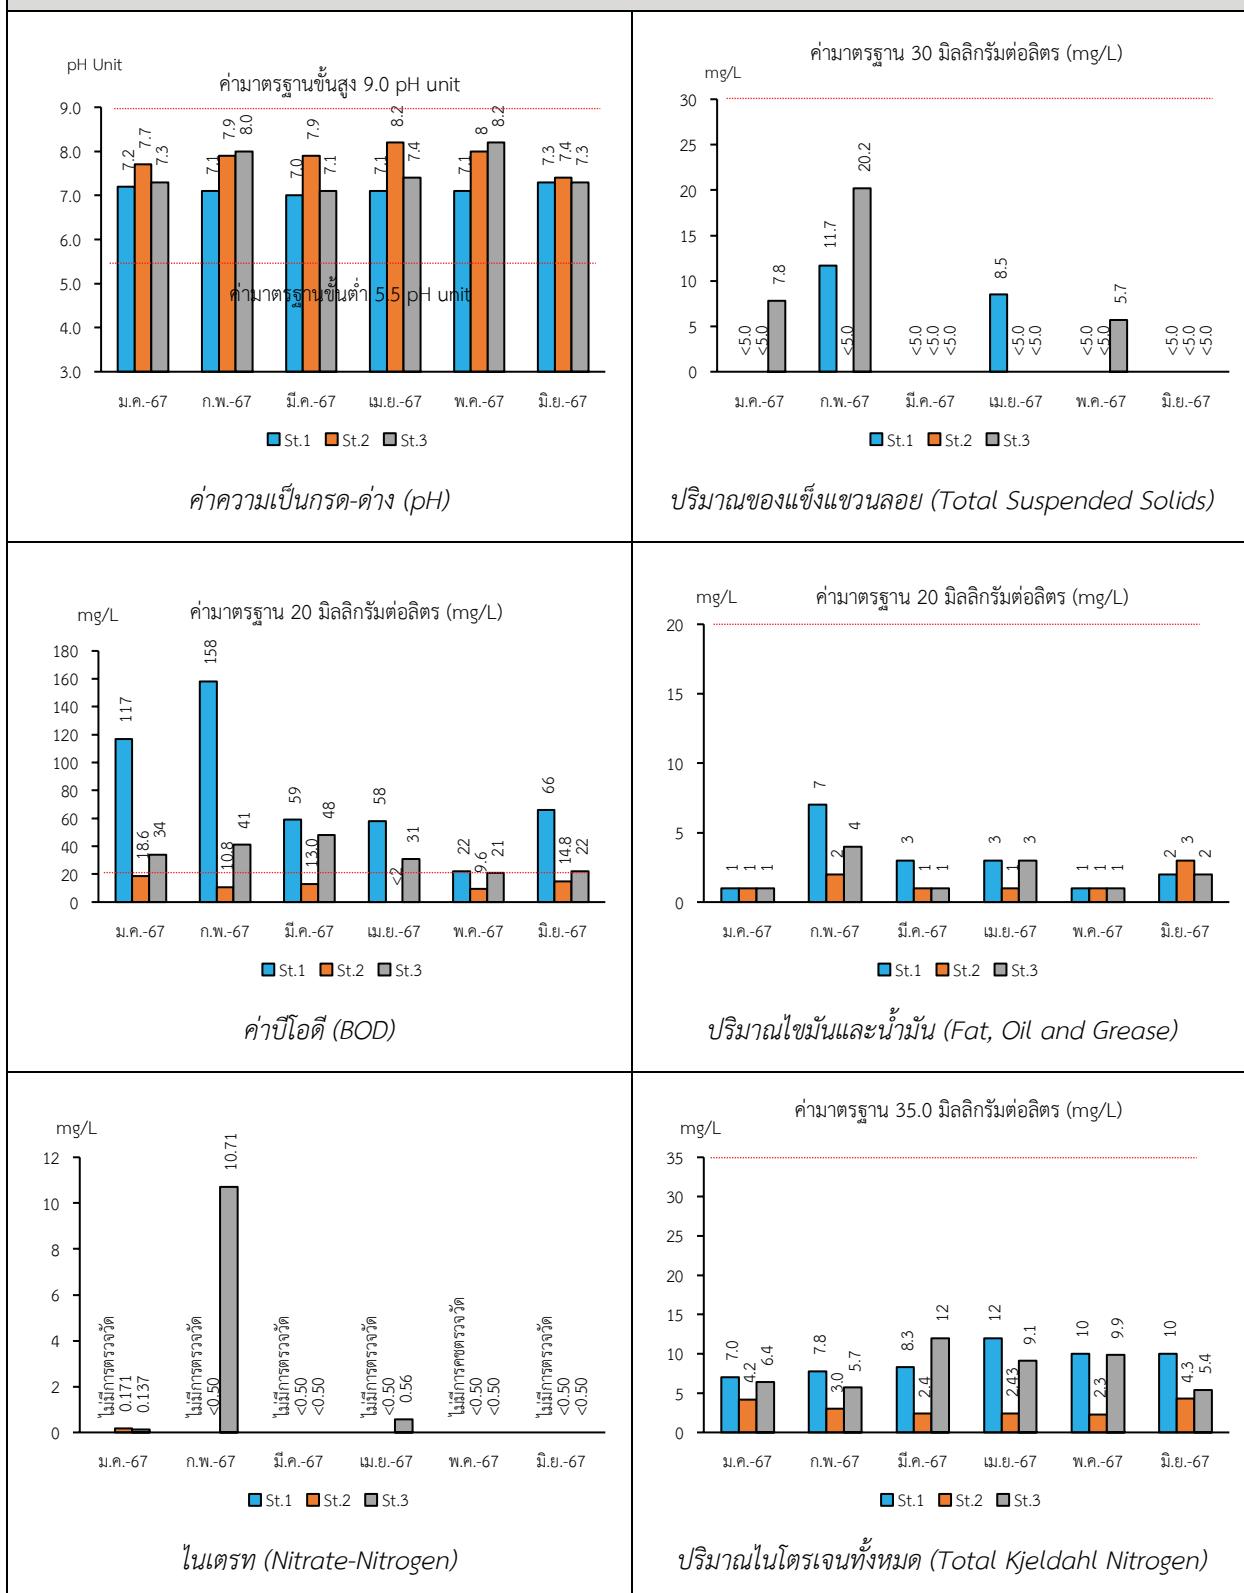

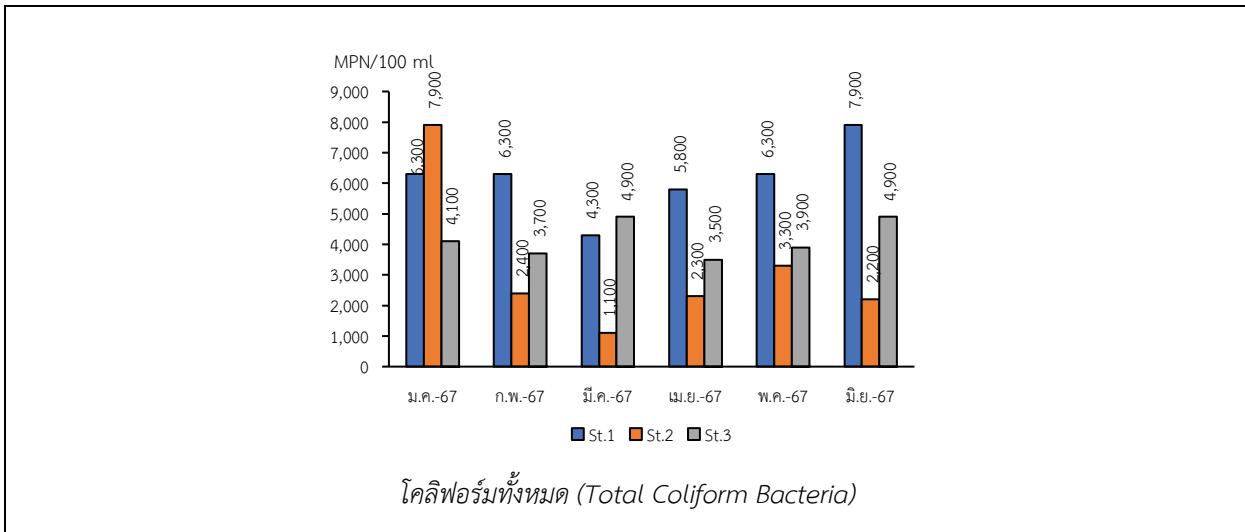

หมายเหตุ : St.1 = จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
St.2 = จุดเก็บน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
St.3 = บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกโครงการ

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร พ.ศ.2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

4.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จากการบ่ม้ำเสียกับผลการตรวจน้ำที่ผ่านมา (เดือนกรกฎาคม 2564 – เดือนมิถุนายน 2567) รายละเอียดดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-2

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพน้ำที่หลังผ่านระบบบำบัดและบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกโครงการ ส่วนใหญ่คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดยกเว้น และค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ในปี 2567 (เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน) โดยทางโครงการจะยังตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จ้างภารบาลน้ำเสีย (ต่อ)

ดัชนี/ Parameters	หน่วย	ผลการตรวจวัด 2564						Standard ¹⁾	
		ก.ค. 2564		ส.ค. 2564		ก.ย. 2564			
		ST.1	ST.2	ST.1	ST.2	ST.1	ST.2		
pH	-	7.5	8.1	7.5	7.9	7.4	7.6	5.5-9.0	
Suspended Solid	mg/l	25	4.0	51	<2	130	5.2	<30	
BOD	mg/l	62	4	80	7	20	5	≤20	
TKN	mg/l	26	<1	20	<1	15	<1	≤35	
Oil & Grease	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	≤20	
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	10.63	-	38.54	-	8.42	-	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	130	4.5	13	13	7.8	2	-	
ดัชนี/ Parameters	หน่วย	ผลการตรวจวัด 2564						Standard ¹⁾	
		ก.ค. 2564		พ.ย. 2564		ก.ค. 2564			
		ST.1	ST.2	ST.1	ST.2	ST.1	ST.2		
pH	-	7.2	7.3	7.4	7.6	7.3	7.6	5.5-9.0	
Suspended Solid	mg/l	49	14	16	3.6	6.0	<2	<30	
BOD	mg/l	21	12	108	3	50	2	≤20	
TKN	mg/l	5	9	19	<1	16	<1	≤35	
Oil & Grease	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	≤20	
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	2.22	-	10.19	-	14.18	-	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	11	13	13	2	13	7.8	-	

หมายเหตุ : 1) ประมวลค่าของตรวจวิเคราะห์เพียงครั้งเดียวและไม่รวม เรื่อง กำหนดมาตรฐานที่จะกำหนดให้เป็นมาตรฐานค่าquality control สำหรับน้ำเสียที่จ้างภารบาลน้ำเสีย (ที่ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2564)

ST.1 คุณภาพน้ำเสียจากบ่อพัก น้ำเสียจากเบื้องต้นที่รับน้ำเสีย

ST.2 คุณภาพน้ำเสียจากบ่อพัก น้ำเสียที่รับน้ำเสีย

ST.3 คุณภาพน้ำเสียจากบ่อพักที่ถ่ายก่อนระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าพยากรณ์ที่ทางบริษัทฯ ได้รับ (ต่อ)

ดัชนี/ Parameters	หน่วย	ม.ก. 2565			ก.ว. 2565			ผลการตรวจวัด 2565			Standard ¹⁾
		ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	
pH	-	7.05	7.63	7.08	7.04	7.66	7.09	7.58	7.65	6.88	5.5-9.0
Suspended Solid	mg/l	7.0	3.0	1.0	1.6	0.3	1.6	4.5	0.4	3.5	≤30
BOD	mg/l	2.6	1.2	2	18.0	1.5	7.7	5.2	4.5	7.8	≤20
TKN	mg/l	7.00	1.12	4.20	16.29	1.12	9.80	7.00	5.88	11.20	≤35
Oil & Grease	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	≤20
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	0.641	0.641	-	0.7	0.062	-	0.402	0.515	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	170	45	110	2,800	110	140	13	11	240	-
ดัชนี/ Parameters	หน่วย	เม.ย. 2565			พ.ค. 2565			มิ.ย. 2565			Standard ¹⁾
		ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	
pH	-	6.81	8.12	7.70	6.66	6.58	6.59	6.64	6.23	6.55	5.5-9.0
Suspended Solid	mg/l	20.5	1.2	2.9	6.5	1.4	2.5	6.5	3.2	4.8	≤30
BOD	mg/l	29.8	2.7	2.8	20.2	2.5	6.5	18.8	5.5	10.2	≤20
TKN	mg/l	6.72	6.44	10.80	17.08	10.08	7.00	4.20	2.24	2.52	≤35
Oil & Grease	mg/l	2	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	≤20
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	0.342	0.039	-	5.351	0.132	-	4.180	0.074	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	17	14	220	240	170	140	<1.8	<1.8	<1.8	-

หมายเหตุ : 1) ประมวลค่าของห้องปฏิบัติการและห้องทดลอง เรื่อง กำหนดมาตรฐานที่จะนำไปนับถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานพัฒนาการที่ศูนย์มาตรฐานที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2564 (ที่ดินจัดตั้งประจำ ก)

ST.1 คุณภาพน้ำเสียจากบ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

ST.2 คุณภาพน้ำเสียจากบ่อพักน้ำเสียที่ห้องผนังสำหรับบำบัดน้ำเสีย

ST.3 คุณภาพน้ำที่ออกจากบ่อพักน้ำเสียที่ห้องผนังสำหรับบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ทางบําบัดน้ำเสีย (ต่อ)

ดัชนี/ Parameters	หน่วย	ก.ฎ. 2565			ส.ค. 2565			ก.ย. 2565			Standard ¹⁾
		ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	
pH	-	6.48	6.36	6.50	6.32	6.08	6.20	6.52	6.66	6.43	5.5-9.0
Suspended Solid	mg/l	5.2	3.0	2.5	1.5	0.1	2.3	2.2	0.7	2.5	≤30
BOD	mg/l	24.5	3.9	6.8	21.0	2.4	8.0	12.0	16.0	2.5	≤20
TKN	mg/l	13.44	10.36	11.76	18.20	12.60	13.16	28.84	20.16	15.68	≤35
Oil & Grease	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	≤20
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	3.326	0.078	-	3.573	6.622	-	0.029	0.726	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	240	21	20	490	20	2.5	3,300	840	580	-
ดัชนี/ Parameters	หน่วย	ด.ค. 2565			พ.ย. 2565			ก.ค. 2565			Standard ¹⁾
		ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	
pH	-	7.88	7.20	7.25	6.96	7.30	6.90	6.70	7.22	6.81	5.5-9.0
Suspended Solid	mg/l	0.6	1.3	0.3	4.0	0.8	2.0	7.7	3.1	4.1	≤30
BOD	mg/l	20.0	8.5	1.6	15.5	1.4	12.0	13.8	8.4	19.2	≤20
TKN	mg/l	12.32	8.40	7.28	42.00	8.12	5.60	30.80	25.48	21.84	≤35
Oil & Grease	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	≤20
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	0.049	0.612	-	11.88	0.126	-	0.761	<0.008	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	380	70	79	92,000	<1.8	<1.8	240	170	14	-

หมายเหตุ : 1) ประยุกต์ใช้มาตรฐานเพื่อยกเว้นมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ทางบําบัดน้ำเสียที่ได้มีประกาศฯ พ.ศ.2564 (ที่ดินจังหวัดรับรอง)

ST.1 คุณภาพน้ำเสียจากบ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

ST.2 คุณภาพน้ำเสียจากบ่อพักน้ำที่หักสิ่งไม่ระบายน้ำบำบัดน้ำเสีย

ST.3 คุณภาพน้ำที่ออกจากบ่อพักด้วยท่อก่อนระบายน้ำออกสู่แหล่งสาธารณะ

ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จัดการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

ดัชนี/ Parameters	หน่วย	ก.ศ. 2566						ผลการตรวจวัด 2566					
		ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ก.ศ. 2566	ST.1	ST.2	ST.3	ก.ศ. 2566	ST.1
pH	-	7.0	7.6	7.0	6.32	6.70	7.09	6.90	7.60	7.68	7.68	5.5-9.0	
Suspended Solid	mg/l	38	18	21	6.1	6.0	31.0	11.2	2.4	1.3	1.3	<30	
BOD	mg/l	26	15	17	20.2	9.1	12.7	22.0	10.5	13.0	13.0	<20	
TKN	mg/l	34.44	20.16	23.52	26.88	9.80	7.84	15.68	6.16	10.92	10.92	<35	
Oil & Grease	mg/l	<5	<5	2	<1	<1	<1	1	1	1	1	<20	
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	0.537	<0.008	-	0.250	<0.008	-	0.079	<0.008	-	-	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	350	1.7	2.0	3,500	43	35	14	<1.8	<1.8	<1.8	-	
ดัชนี/ Parameters	หน่วย	ก.ย. 2566						ผลการตรวจวัด 2566					
		ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ก.ศ. 2566	ST.1	ST.2	ST.3	ก.ย. 2566	ST.1
pH	-	6.62	7.35	6.46	7.26	7.88	7.15	6.55	7.35	7.84	7.84	5.5-9.0	
Suspended Solid	mg/l	9.9	4.3	18.6	12.8	4.2	1.6	10.7	3.8	4.2	4.2	<30	
BOD	mg/l	4.6	4.5	10.8	4.0	0.6	2.4	5.8	2.5	3.5	3.5	<20	
TKN	mg/l	24.08	4.76	16.24	19.88	2.24	5.88	25.20	11.20	10.08	10.08	<35	
Oil & Grease	mg/l	1	<1	<1	2	<1	<1	1	<1	<1	<1	<20	
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	0.040	<0.008	-	0.071	<0.008	-	1.242	<0.008	-	-	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	22,000	<1.8	2	540,000	2.0	13	170	<1.8	<1.8	<1.8	-	

หมายเหตุ : 1) ปริมาณครัวเรือนที่ต้องใช้และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำที่จดจำเพาะสำหรับผู้ดื่มน้ำเสีย

ST.1 คุณภาพน้ำเสียจากบ่อพัก ๒) คุณภาพน้ำเสียจากบ่อประปาที่ได้มาตรฐานคุณภาพที่ดินน้ำดื่มที่กรร P.ศ.2564 (ที่ดินจัดสรรงบประมาณ ก)

ST.2 คุณภาพน้ำเสียจากบ่อพัก ๓) คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ST.3 คุณภาพน้ำที่จัดจากบ่อพักท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก

ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ทางบ้านนำมาดูแลรักษา

ดัชนี/ Parameters	หน่วย	ก.ค. 2566			ส.ค. 2566			ก.ย. 2566			ก.ต. 2566		
		ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ก.ย. 2566	ก.ต. 2566	ก.ค. 2566
pH	-	6.31	6.88	7.10	7.61	7.50	7.60	7.96	7.85	7.74	7.74	7.74	5.5-9.0
Suspended Solid	mg/l	15.0	10.5	15.0	10.0	5.4	10.5	1.1	0.8	1.0	1.0	1.0	<30
BOD	mg/l	7.3	4.9	8.2	17.25	4.0	4.1	18.5	4.7	5.6	5.6	5.6	<20
TKN	mg/l	20.44	12.60	15.40	23.80	18.20	14.00	20.72	8.40	6.72	6.72	6.72	<35
Oil & Grease	mg/l	1	<1	<1	2	1	1	<1	1	1	1	1	<20
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	0.242	0.269	-	0.047	0.124	-	0.024	0.124	0.124	0.124	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	170	21	17	17	14	11	920	<1.8	11	11	11	-
ดัชนี/ Parameters	หน่วย	ก.ค. 2566			ก.ต. 2566			ก.ค. 2566			ก.ต. 2566		
		ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ก.ค. 2566	ก.ต. 2566	ก.ค. 2566
pH	-	7.68	7.88	7.66	7.05	7.10	6.96	7.10	7.17	7.00	7.00	7.00	5.5-9.0
Suspended Solid	mg/l	2.8	2.7	4.3	3.7	0.8	4.5	5.4	2.4	4.6	4.6	4.6	<30
BOD	mg/l	8.1	7.4	10.5	12.9	4.4	4.73	15.8	8.9	10.2	10.2	10.2	<20
TKN	mg/l	19.04	9.80	15.68	39.20	18.48	21.48	11.20	5.60	4.20	4.20	4.20	<35
Oil & Grease	mg/l	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	1	1	1	<20
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	2.982	0.020	-	2.180	0.500	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	540	11	120	3,400	310	250	170	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	-

หมายเหตุ : 1) ประมวลผลตรวจทางพิธีกรรมตามที่ได้ระบุไว้และรับรอง เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพของน้ำที่จราحت่อไปนี้ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 (ที่ดินจัดสรรงบประมาณที่ได้มีมติครรภ. พ.ศ.2564)

ST.1 คุณภาพน้ำเสียจากบ่อพักน้ำเสียของบ่อขยะแบบบ่อตื้นๆ เช่น

ST.2 คุณภาพน้ำเสียจากบ่อพักน้ำทึบหักผ้าและระบบบำบัดด้วยเสียง

ST.3 คุณภาพน้ำที่จราบท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่แหล่งสาธารณะ

ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จ้างทำการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

ดัชนี/ Parameters	หน่วย	ม.ก. 2567			ก.ว. 2567			ผลการตรวจวัด 2567			Standard
		ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	
pH	-	7.2	7.7	7.3	7.1	7.9	8.0	7.0	7.9	7.1	5.5-9.0
Suspended Solid	mg/l	<5.0	<5.0	7.8	11.7	<5.0	20.2	<5.0	<5.0	<5.0	<30
BOD	mg/l	117	18.6	34	158	10.8	41	59	13.0	48	≤20
TKN	mg/l	7.0	4.2	6.4	7.8	3.0	5.7	8.3	2.4	12	≤35
Oil & Grease	mg/l	1	1	7	2	4	3	1	1	1	≤20
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	0.171	0.137	-	<0.50	10.71	-	<0.50	<0.50	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	6,300	7,900	4,100	6,300	2,400	3,700	4,300	1,100	4,900	-
ดัชนี/ Parameters	หน่วย	ม.ย. 2567			พ.ค. 2567			ผลการตรวจวัด 2567			Standard
		ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	ST.1	ST.2	ST.3	
pH	-	7.1	8.2	7.4	7.1	8.0	8.2	7.3	7.4	7.3	5.5-9.0
Suspended Solid	mg/l	8.5	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	5.7	<5.0	<5.0	<5.0	<30
BOD	mg/l	58	<2	31	22	9.6	21	66	14.8	22	≤20
TKN	mg/l	12	2.43	9.1	10	2.3	9.9	10	4.3	5.4	≤35
Oil & Grease	mg/l	3	1	3	1	1	1	2	3	2	≤20
Nitrate-Nitrogen	mg/l	-	<0.50	0.56	-	<0.50	<0.50	-	<0.50	<0.50	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	5,800	2,300	3,500	6,300	3,300	3,900	7,900	3,300	4,900	-


หมายเหตุ : 1) ประการต่อไปนี้เป็นเพียงการประมาณตัวต่อตัวและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำที่จ้างให้ดำเนินการตามที่ตั้งครั้ง พ.ศ.2564 (ที่ตั้งจัดสรรงบประมาณ ก)

ST.1 คุณภาพน้ำดีสะอาดปลอดภัย ไม่สืบเชื้อในเชิงระบบปฏิรูปแบบที่ดี

ST.2 คุณภาพน้ำดีสะอาดบ่อพักน้ำที่ดีที่สุดสำหรับบ่อต้นน้ำเสีย


ST.3 คุณภาพน้ำดีที่จัดการบ่อพักดูดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่แม่น้ำหรือแม่น้ำที่ติดต่อ

รูปที่ 4-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่

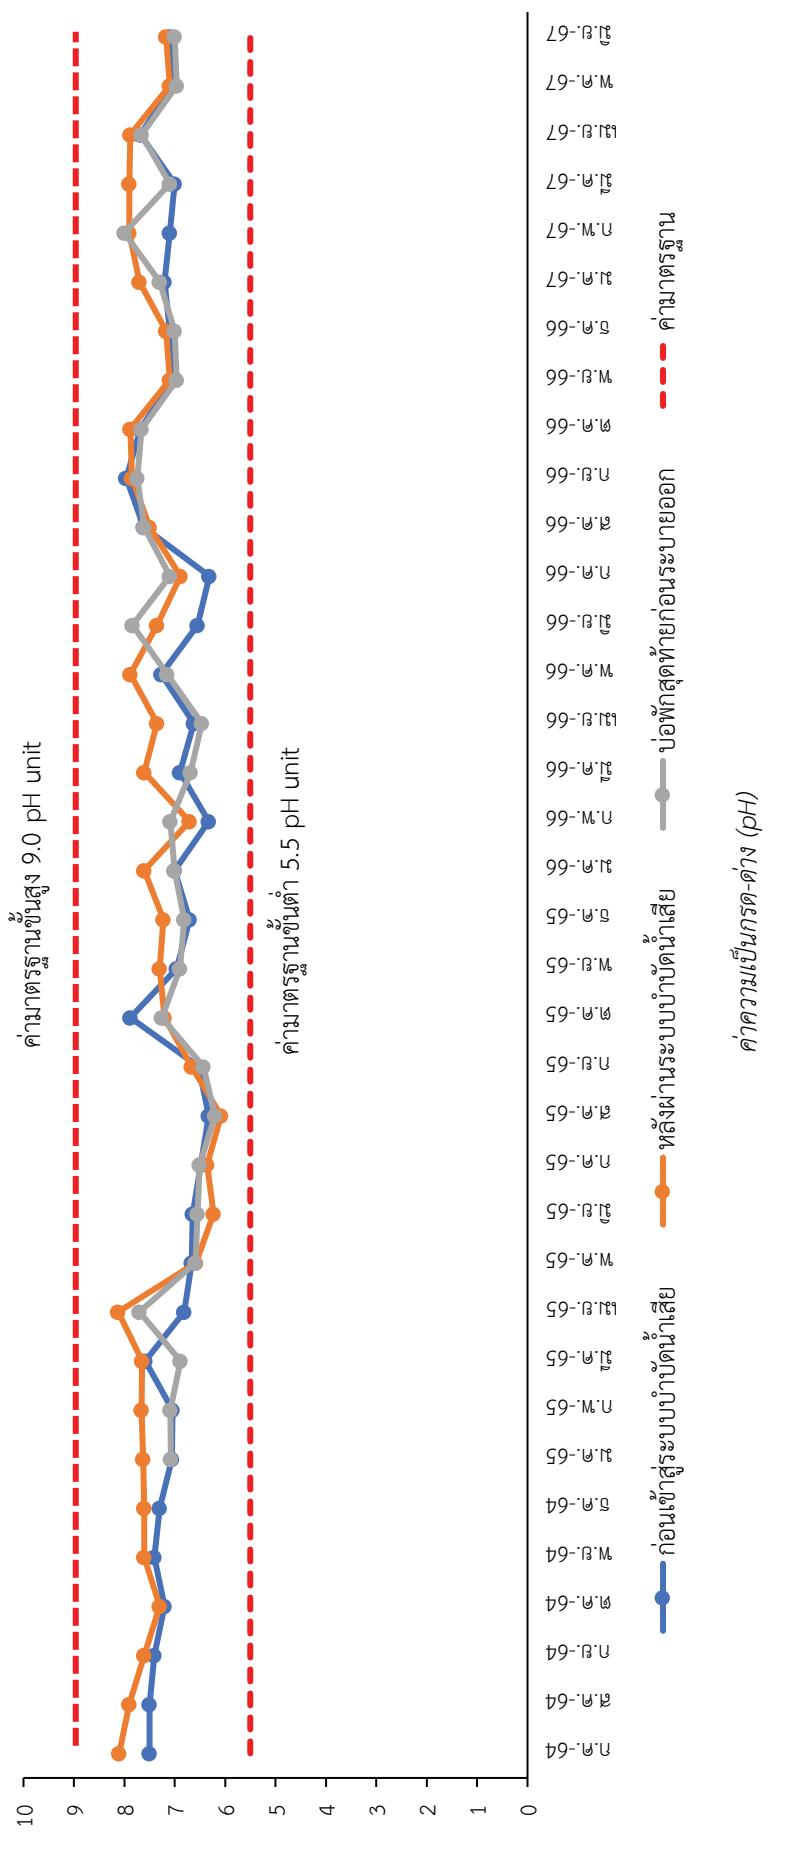


หมายเหตุ : 1) ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือพายุโซนร้อนทำลายและลดลงแล้ว เรื่อง กับน้ำฝนตกรากวนควบคุมการระบายน้ำทั้งจากแหล่งกำเนิดตามพื้นที่ที่อยู่อาศัย ภาคใต้และภาคกลางที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2564 (เดือนจันทร์ปีระบาด พ.ศ. 2564)

รูปที่ 4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่

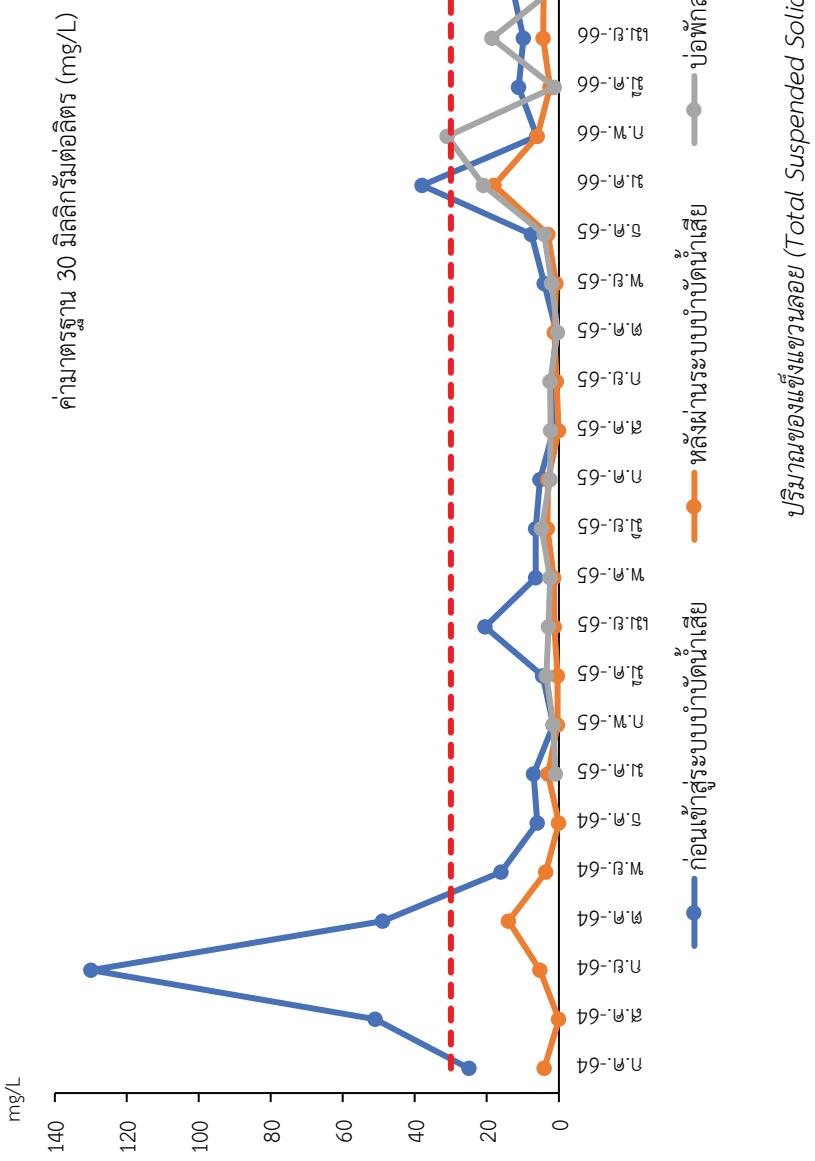

หมายเหตุ : 1) ประการของห้องพัฒนาการร่วมกับมาตรฐานค่ามาตรฐานที่ต้องการให้มีความต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ 2) สำหรับค่ามาตรฐานค่ามาตรฐานที่ต้องการให้มีความต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ 3) สำหรับค่ามาตรฐานค่ามาตรฐานที่ต้องการให้มีความต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ 4) สำหรับค่ามาตรฐานค่ามาตรฐานที่ต้องการให้มีความต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้


รูปที่ 4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่

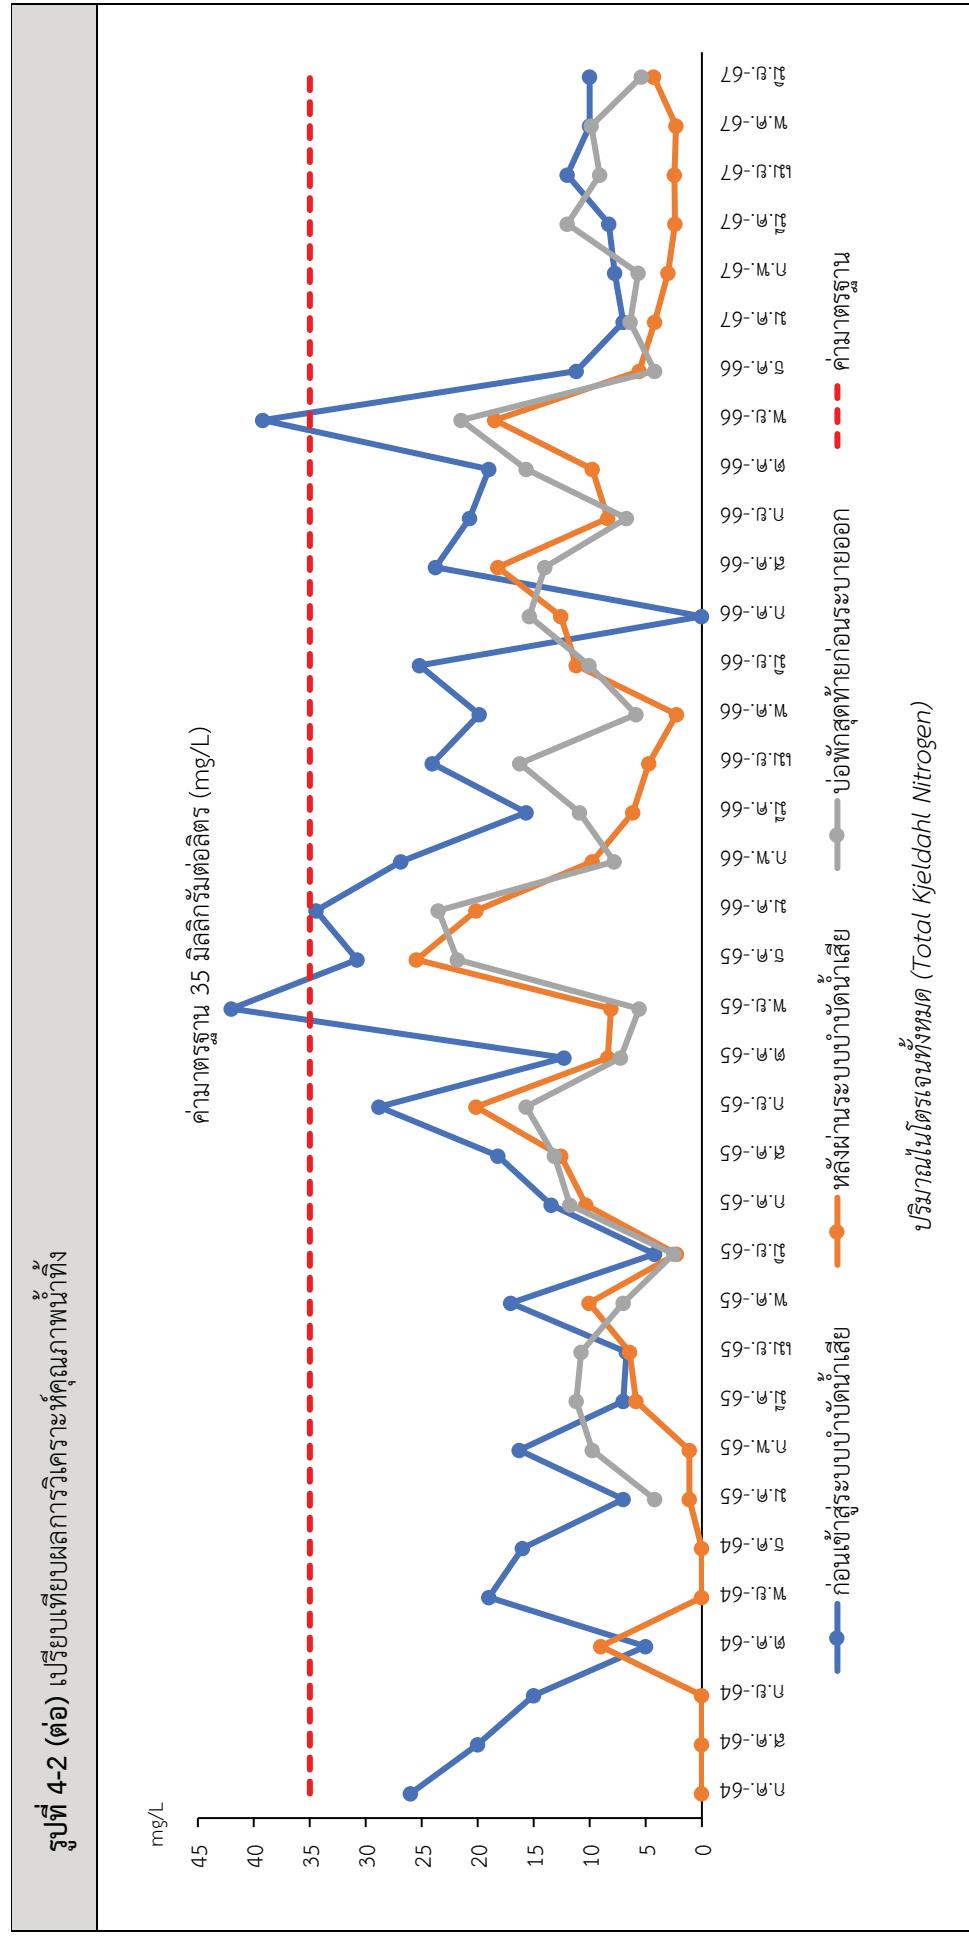

หมายเหตุ : 1) ปรุงการตรวจสอบพิพากษาระบบทดลองและตรวจสอบความถูกต้อง ของงานที่ดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ของทางศูนย์ฯ ตามมาตราฐานที่กำหนด ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฯ ที่ออกตามความชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2564 (ที่ดินดงตระงงน้ำท่า)

รูปที่ 4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่

ค่ามาตรฐาน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)

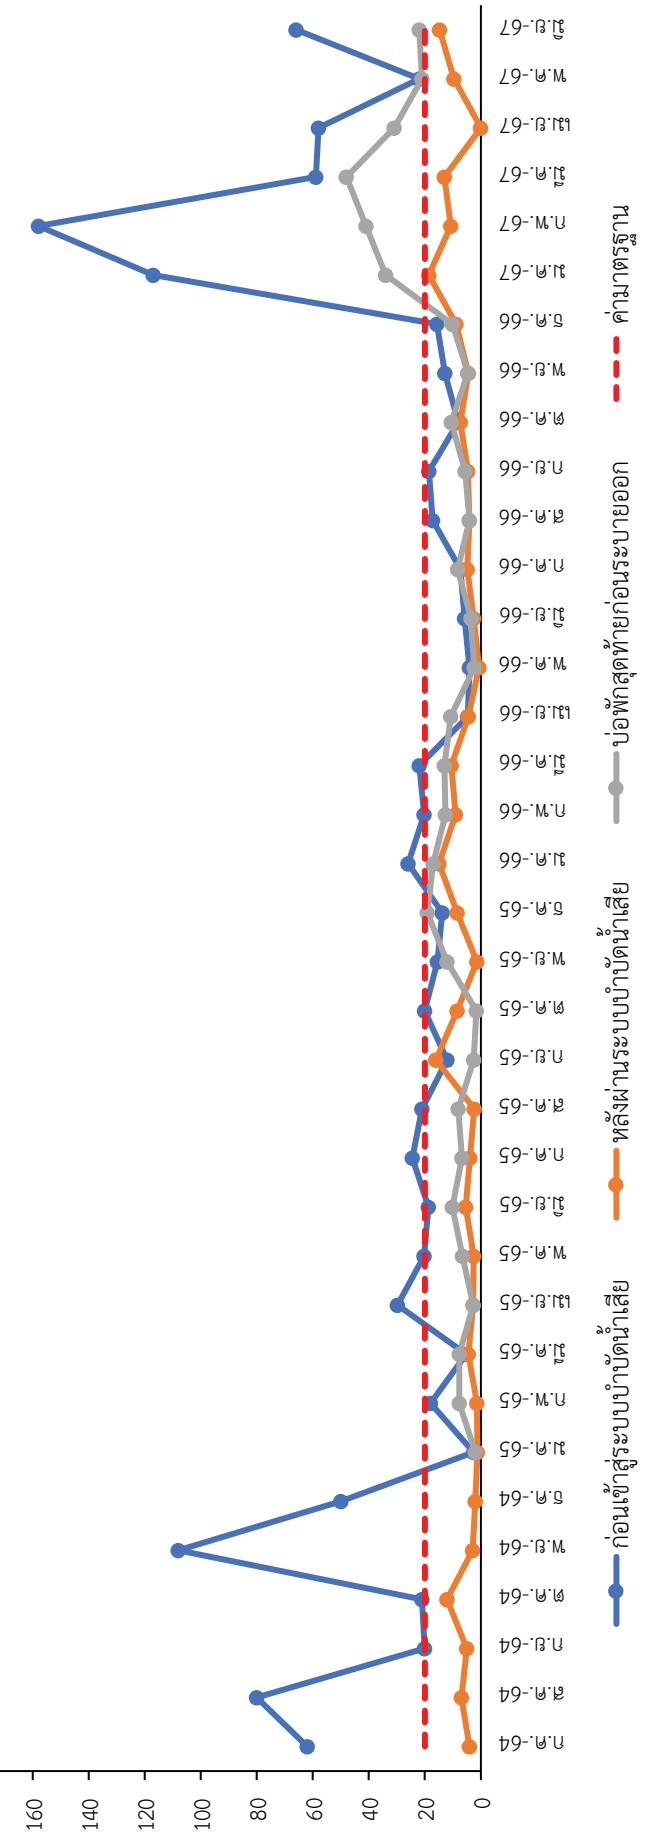


หมายเหตุ : 1) บางภาคของทรัพยากรiver รวมทั้งแม่น้ำที่ไม่ได้ระบุชื่อ ให้ถือว่าเป็นแม่น้ำที่ไม่ได้ระบุชื่อ เนื่องจากแม่น้ำที่ไม่ได้ระบุชื่อ ทำให้มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ตั้งไว้ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับแม่น้ำที่ไม่ได้ระบุชื่อ ให้ถือว่าเป็นแม่น้ำที่ไม่ได้ระบุชื่อ

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)


พื้นที่ที่อยู่อาศัย บริษัท ไบโอ เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

รูปที่ 4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

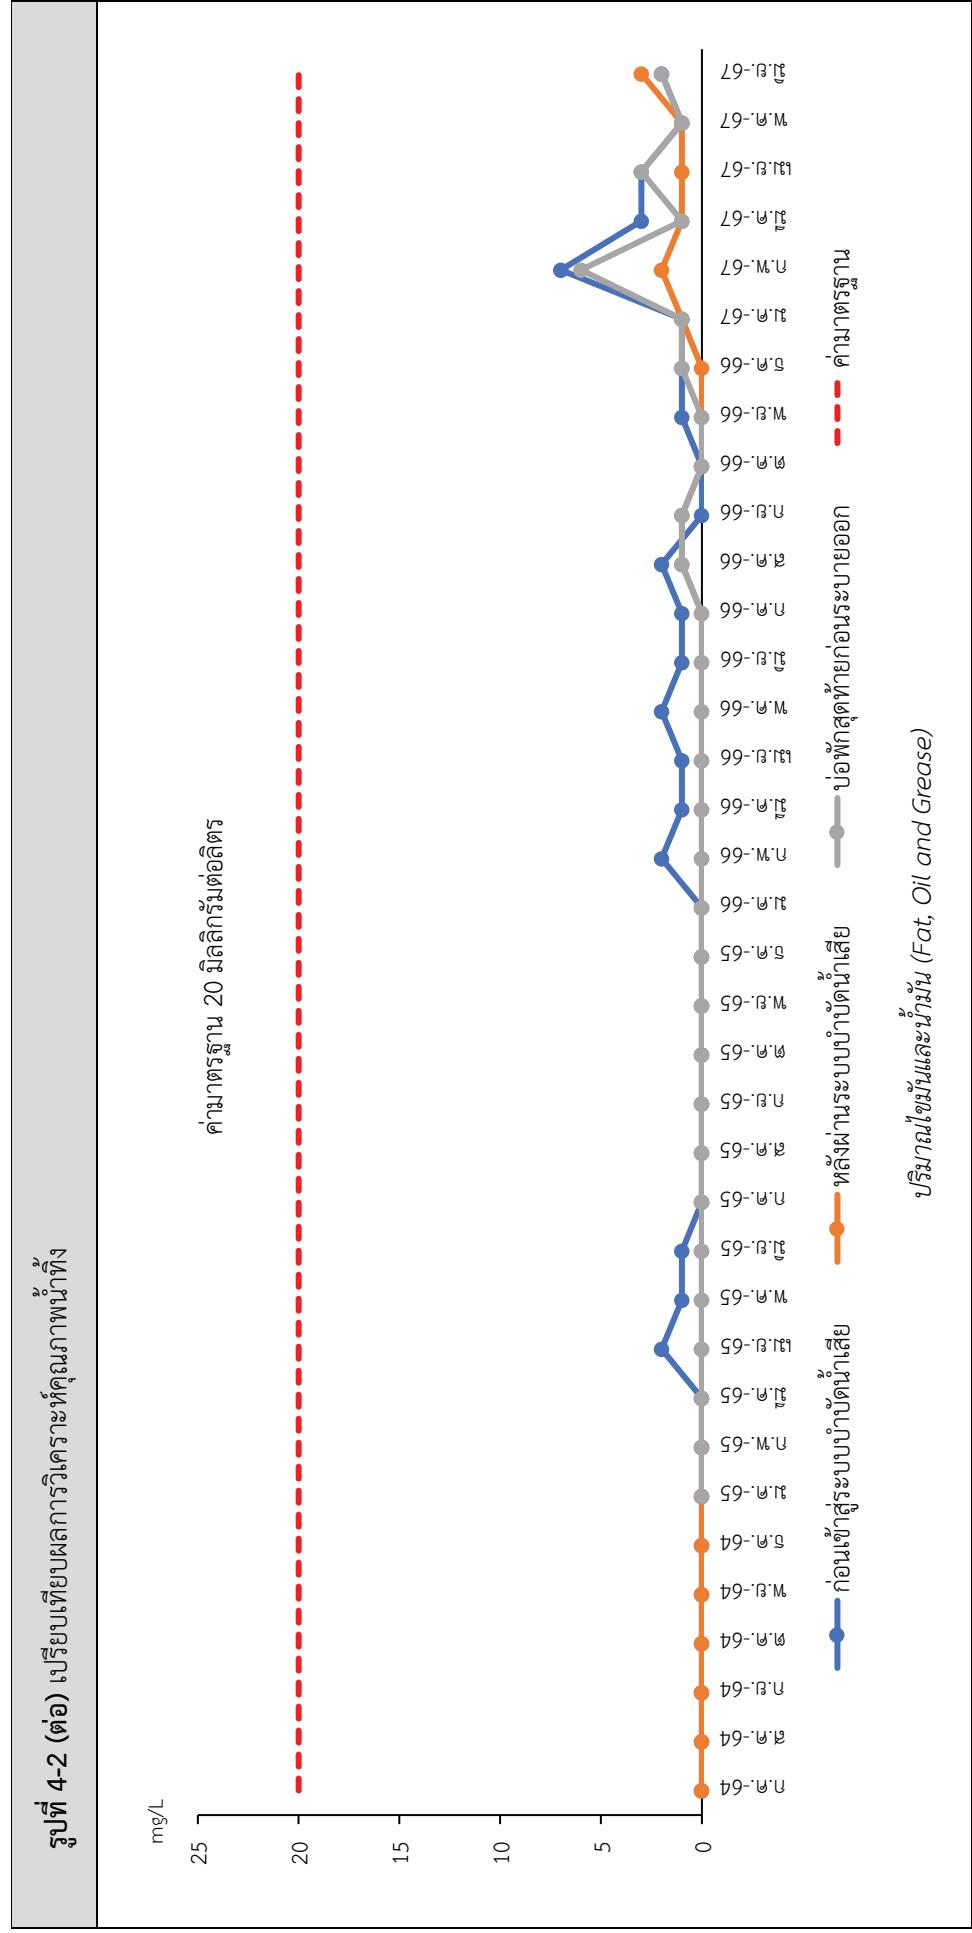

หมายเหตุ : 1) ปรุงอาหารทั่วไปทั้งพอกคราฟและครัวมหิดล บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเชื้อเพลิงในการขนส่งน้ำเสียตามกำหนดเวลา 2) กรณีที่ต้องปรับแก้ พ.ศ. 2564 (กรณีจัดตั้งประปาท่า)

รูปที่ 4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่

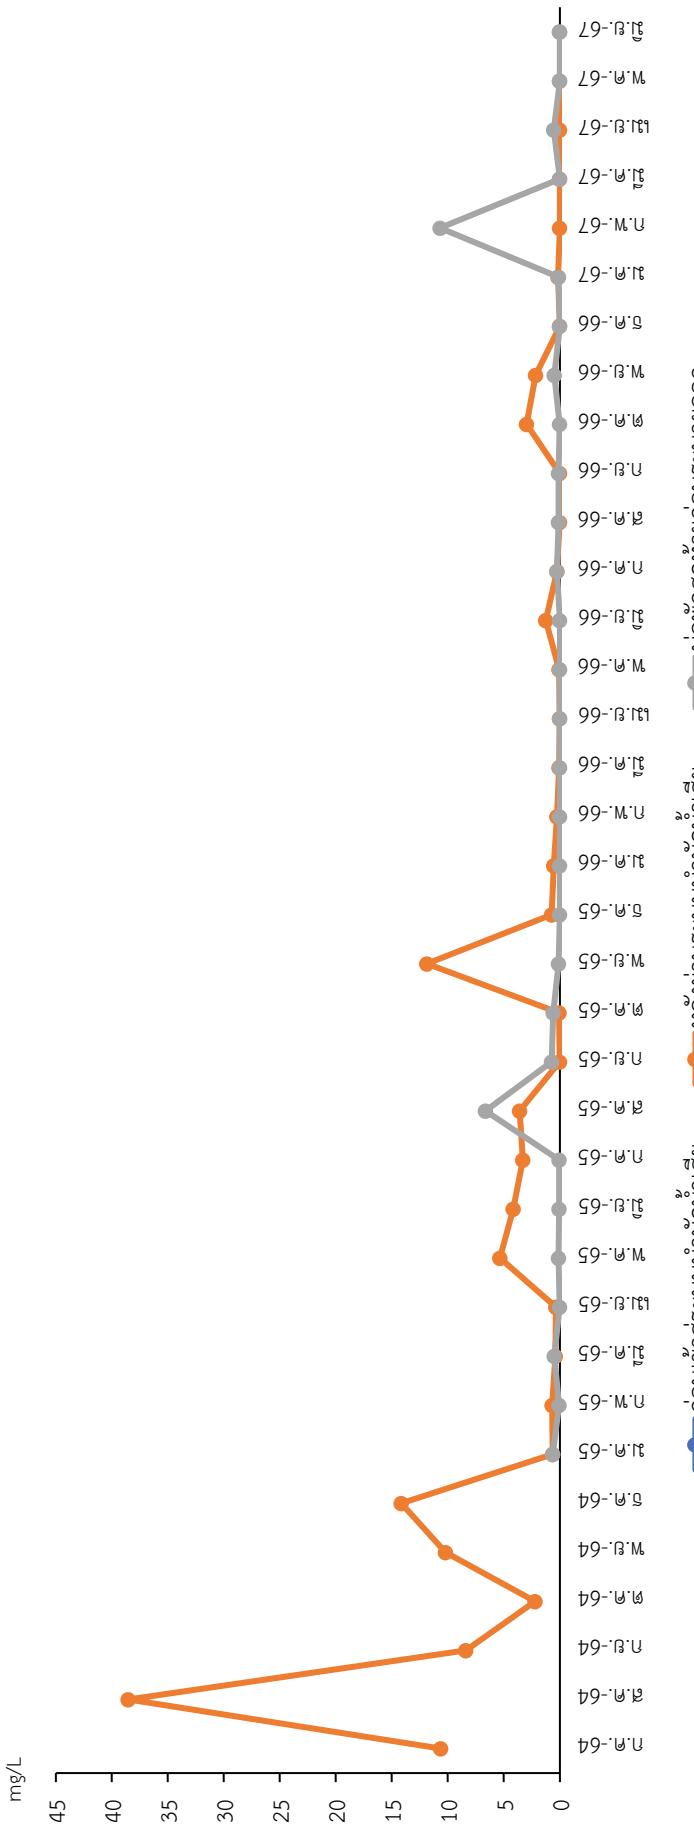


หมายเหตุ : 1) 價格การซื้อขายท่วงทุกวัน รวมทั้งวันพุธที่ไม่ซื้อขายทั้งหมดที่เป็นวันหยุดราชการที่ศึกษาไว้ 2) จำนวนครุภาระของระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับจะสูงกว่า 100% เนื่องจากในช่วงเวลาที่ไม่ได้ซื้อขาย แต่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าเสื่อม

ไนโตรเจน
(Nitrate-Nitrogen)

รูปที่ 4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

mg/L

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

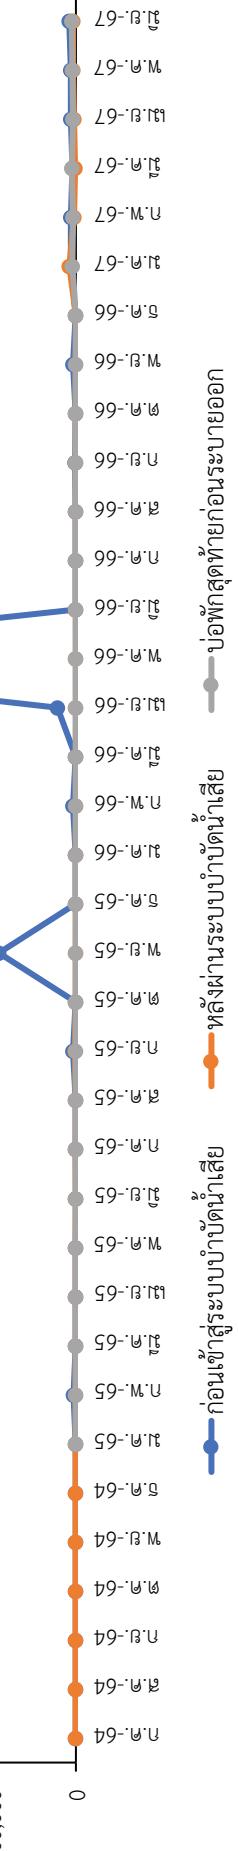

คริสต์มาสแบบที่เรียกว่า “Total Coliform Bacteria”

หมายเหตุ : 1) บางภาคของท่วงเพียงครั้งเดียวที่ติดต่อ จดจำได้ แต่ในครั้งต่อไปที่ติดต่อ จดจำได้ ให้ผลลัพธ์เป็นตัวเดียวกัน แต่ต้องใช้เวลาอีก 2 วัน จึงจะได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

4.4 ข้อเสนอแนะ

1. เตรียมเจ้าหน้าที่โดยอิมานวิความสะอาด และประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกไม่ให้มีรถจอด หรือป้ายต่างๆ ปิดบังบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่โครงการ
2. การเคหะแห่งชาติควรหมั่นทำความสะอาดร่างระบายน้ำ และจุดลอกrangระบายน้ำเพื่อลดการทับถมของตะกอนและสารอินทรีย์ต่างๆ
3. การเคหะแห่งชาติควรตรวจสอบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ตัวกรองหรือฟิลเตอร์ในระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น เนื่องจากบางจุดมีค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) ที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน