

PROCESS GROUP

55 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 2
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662)-4330888 โทรสาร (662)-4330880
www.processgroup.in.th
E-mail Address : processgroup@gmail.com



บริษัท อัครปรีดา จำกัด
3/49 อาคารพาณิชย์ ชั้น 1 ชั้น 5
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (662)-9539160-1 โทรสาร (662)-953-9162
Email info@umbau.com www.umbau.com



Design & Engineering Consultant
163 Soi Chokchaiyarnmit (Ratchada 19)
Rachadaphisek rd, Dindaeng Bangkok 10400
Tel : (662) 690-7464 Fax : (662) 690-7465
Email Address : geo_design2000@yahoo.com

รูปแบบแผนแปลนอาคาร
สำนักงานวิศวกรรมเครื่องกล
บริษัท PROCESS GROUP จำกัด
โดย นายวิชาญ อัครปรีดา
ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

โครงการ

อาคารชุดอยู่อาศัยรวม ศสส.
สูง 30 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ
เลขที่ 77 ถนนพหลโยธิน

เจ้าของโครงการ
บริษัท อัครปรีดา จำกัด
โดย นายวิชาญ อัครปรีดา
สำนักงาน

ผู้ควบคุม	เจษฎา	รหัส 559
วิศวกร	วิชาญ อัครปรีดา	รหัส 2187
สถาปนิก	วิชาญ อัครปรีดา	รหัส 10094
วิศวกร	วิชาญ อัครปรีดา	รหัส 13984

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 4511
--------	-------	-----------

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 3473
วิศวกร	วิชาญ	รหัส 32065

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 304
วิศวกร	วิชาญ	รหัส 644
วิศวกร	วิชาญ	รหัส 27582

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 2544
วิศวกร	วิชาญ	รหัส 28058



中国铁建

China Railway Construction (Southeast Asia) Co., Ltd
65/83 9th Floor Huayuan Sub-district, Huayuan
Bangkok 10310 Thailand
Tel : +662 612-2245 Fax : +662 612-2244

AS BUILT DRAWING

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------


วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------

วิศวกร	วิชาญ	รหัส 10798
--------	-------	------------

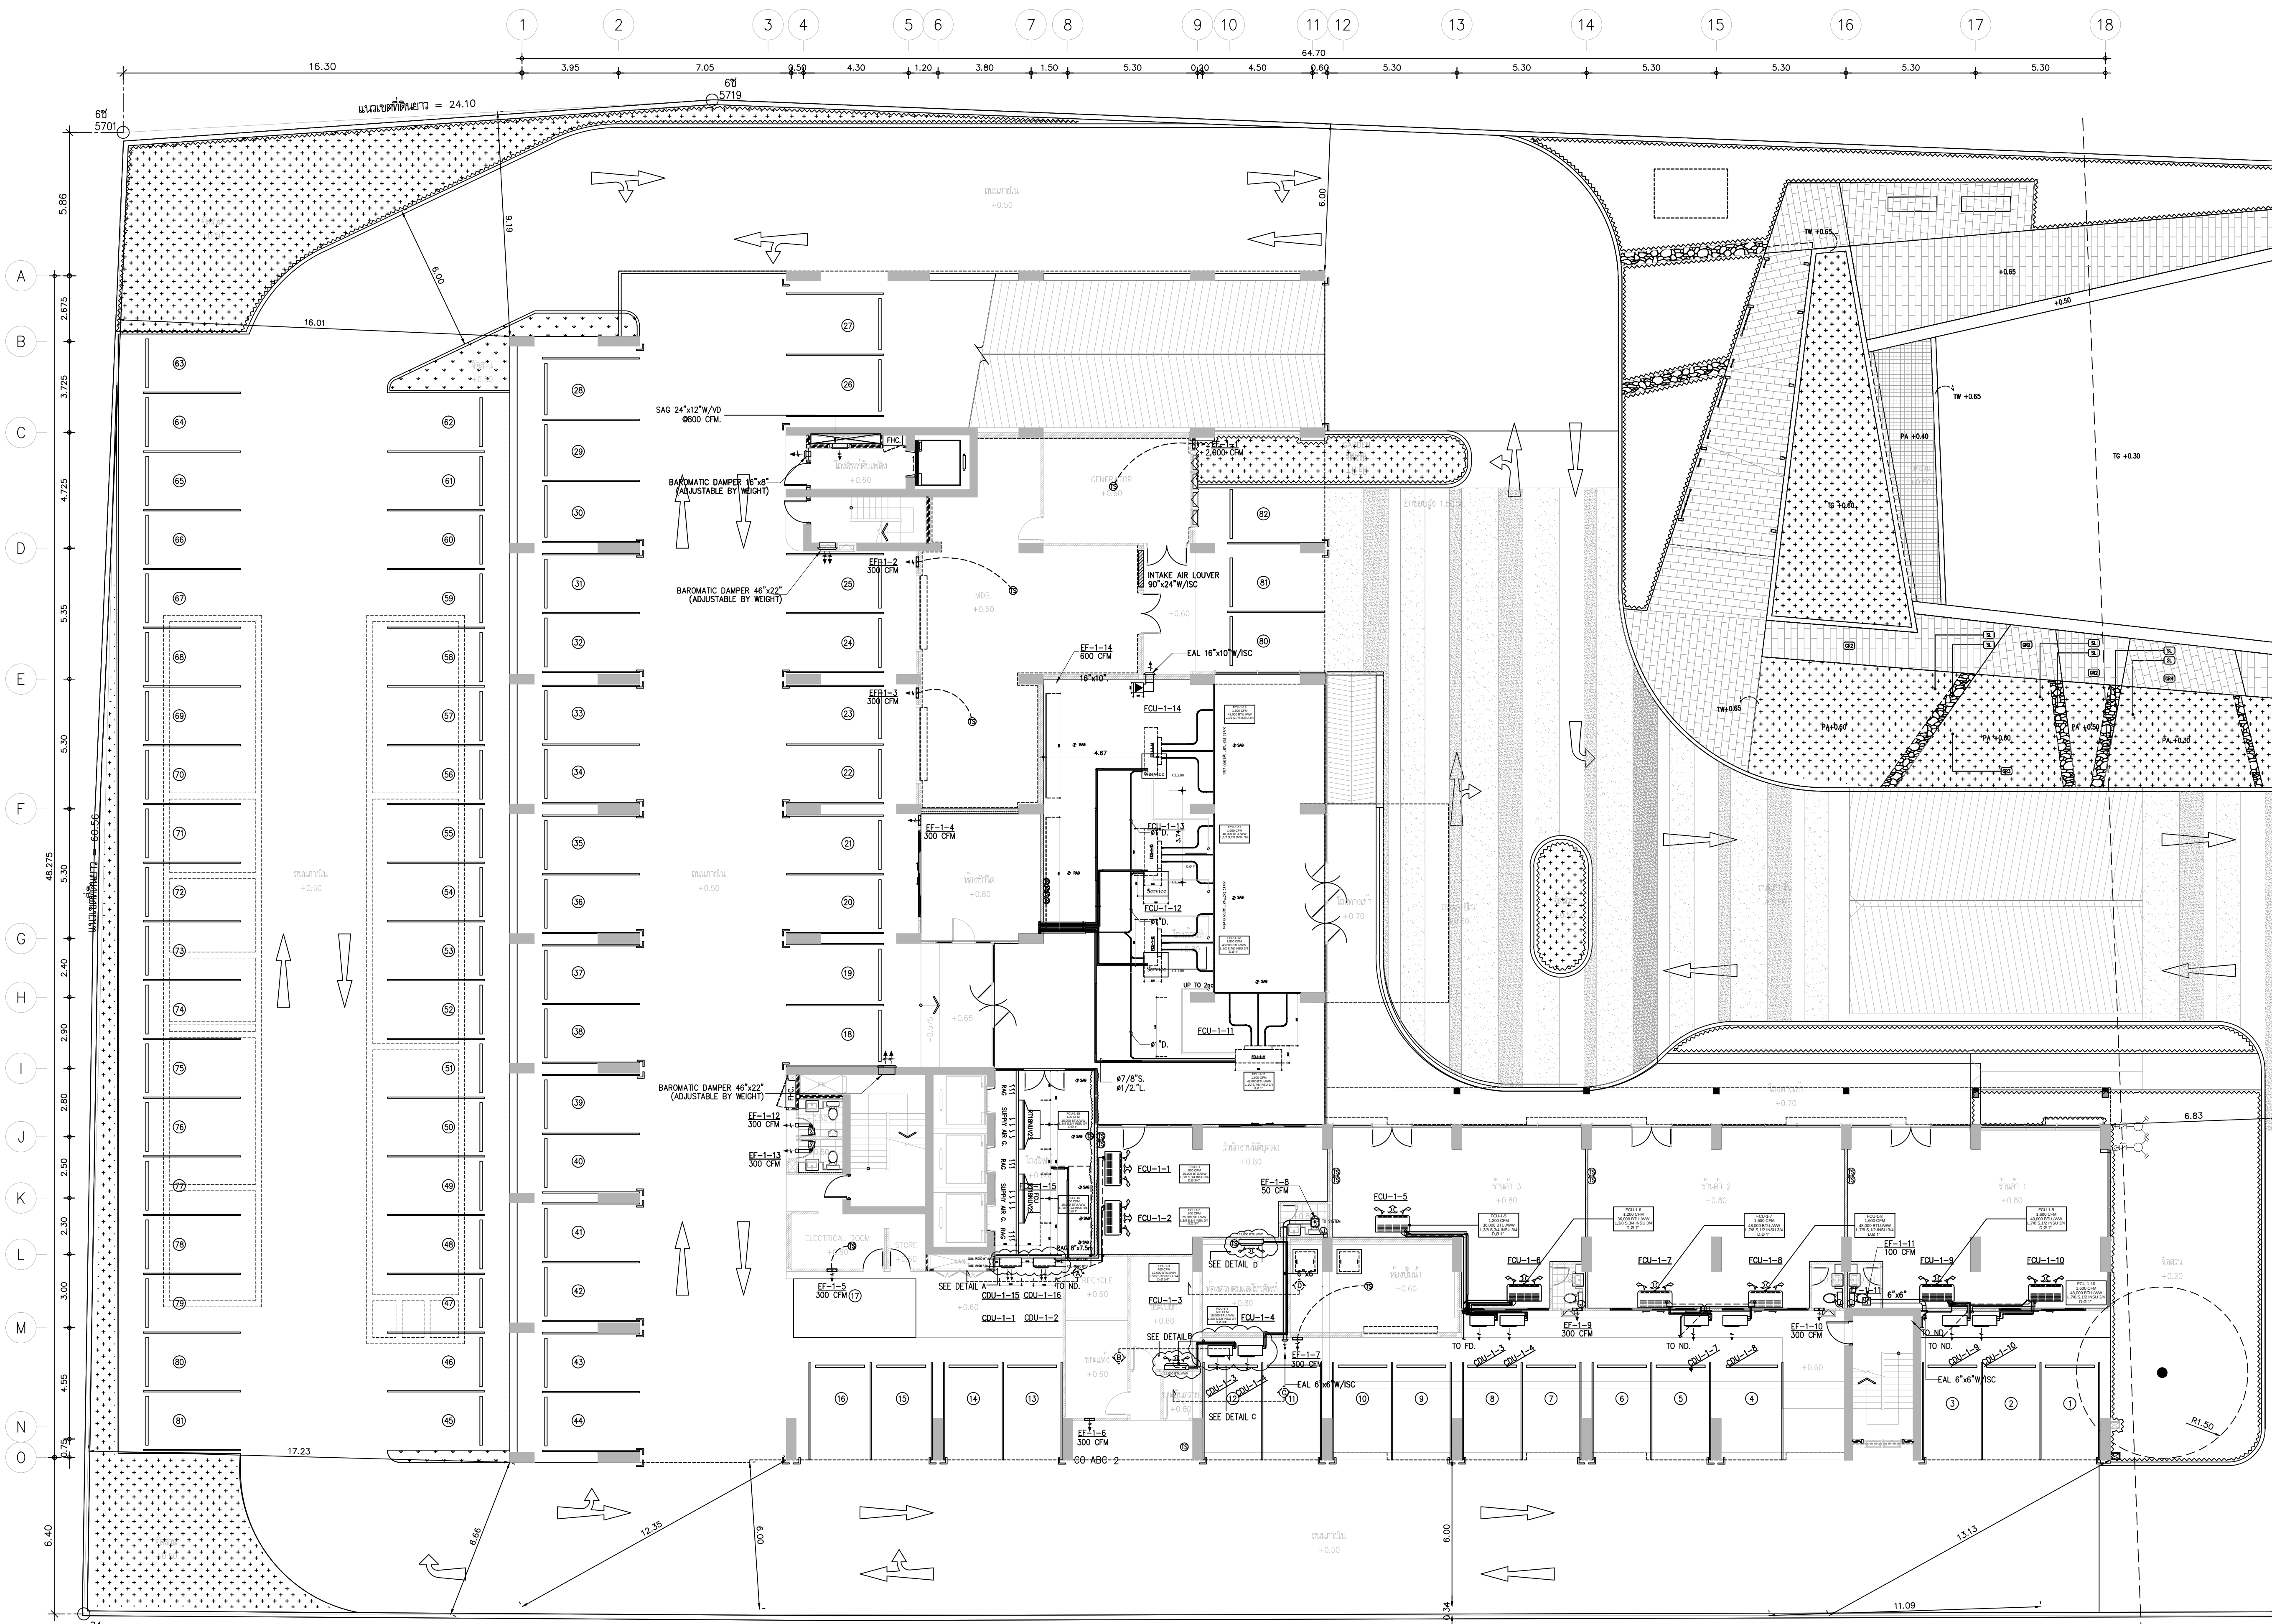

MECHANICAL SYSTEM FOR 1st FLOOR PLAN
SCALE A10:125

Fire Alarm System Preventive Maintenance Report
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รายการตรวจสอบ				อาคาร.....อาร์ทิมิส กรุงเทพฯ.....	แผ่นที่ 1
ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข		
1	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของชุดควบคุมหลัก (3M,6M)	ปกติ			
2	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของฝั่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (3M,6M)	สะอาดเรียบร้อย			
3	ทดสอบหลอดไฟของ Graphic Annunciator (3M,6M)	หลอดไฟติดทั้งหมด			
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (3M,6M)	12-12.8 V. /1 UNIT			
5	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของ RTU. (3M,6M)	ปกติ			
6	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (6M,Y)	ปกติ			
7	ตรวจสอบ Loop ในแต่ละโซน (3M,6M)	ปกติ			
8	ทดสอบการแจ้งเหตุไหม้ในแต่ละโซน (3M)	ปกติ			
9	ทดสอบการแจ้งเหตุผิดปกติในแต่ละโซน (Trouble) (3M)	ปกติ			
10	ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุมหลัก (3M)	ปกติ			

ลำดับ	ปี พ.ศ.....											
	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1		ปกติ			ปกติ							
2		ปกติ			ปกติ							
3		ปกติ			ปกติ							
4		12.8V			12.2 V							
5		ปกติ			ปกติ							
6		-			ปกติ							
7		ปกติ			ปกติ							
8		ปกติ			-							
9		ปกติ			-							
10		ปกติ			-							
ผู้ตรวจสอบ												
ว/ด/ป		8 ก.พ. 67			13/5/67							
เวลา		11.00			14.35							
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง												
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร												
หมายเหตุ												

Note : กรณีสว่าง N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ


ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
11	ทดสอบการแจ้งเหตุของกระดิ่ง (6M)	มีเสียงดัง	
12	ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับความร้อน (3M,6M)	มีการส่งสัญญาณ Alarm	
13	ทดสอบการทำงานของสวิตช์ฉุกเฉิน (3M,6M)	มีสัญญาณ Alarm ดังทุกชั้น	
14	ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับควัน (3M,6M)	มีการส่งสัญญาณ Alarm	
15	ทดสอบการทำงานของปุ่มกดแจ้งเหตุ (3M,6M)	มีการส่งสัญญาณ Alarm	
16	ทดสอบการทำงานของโทรศัพท์แจ้งเหตุ (3M,6M)	ติดต่อสื่อสารได้	
17	ตรวจสอบสภาพสายไฟและขั้วต่อสายไฟภายในกล่องต่อสาย (6M)	ไม่เสื่อมสภาพ ขั้วไม่หลวม	
18	ทดสอบการทำงานของระบบที่เชื่อมต่อกับระบบ Stair Pressurized (6M)	ปกติ	
19	ทดสอบการทำงานของระบบที่เชื่อมต่อกับระบบแจ้งเหตุให้ลิฟต์ (6M)	ปกติ	

สภาวะการทำงาน

ลำดับ	ปี พ.ศ.....											
	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
11		—			เสียงดัง							
12		ส่งสัญญาณ			ส่งสัญญาณ							
13		ดังทุกชั้น			ดังทุกชั้น							
14		ส่งสัญญาณ			ส่งสัญญาณ							
15		ส่งสัญญาณ			ส่งสัญญาณ							
16		สื่อสารได้			สื่อสารได้							
17		—			ไฟหลอด							
18		—			ปกติ							
19		—			ปกติ							
ผู้ตรวจสอบ												
ว/ด/ป		8.7.16			13/5/67							
เวลา		11.00			14.35							
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง												
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร												
หมายเหตุ												

Note : กรณีสว่าง N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

แผนผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพล

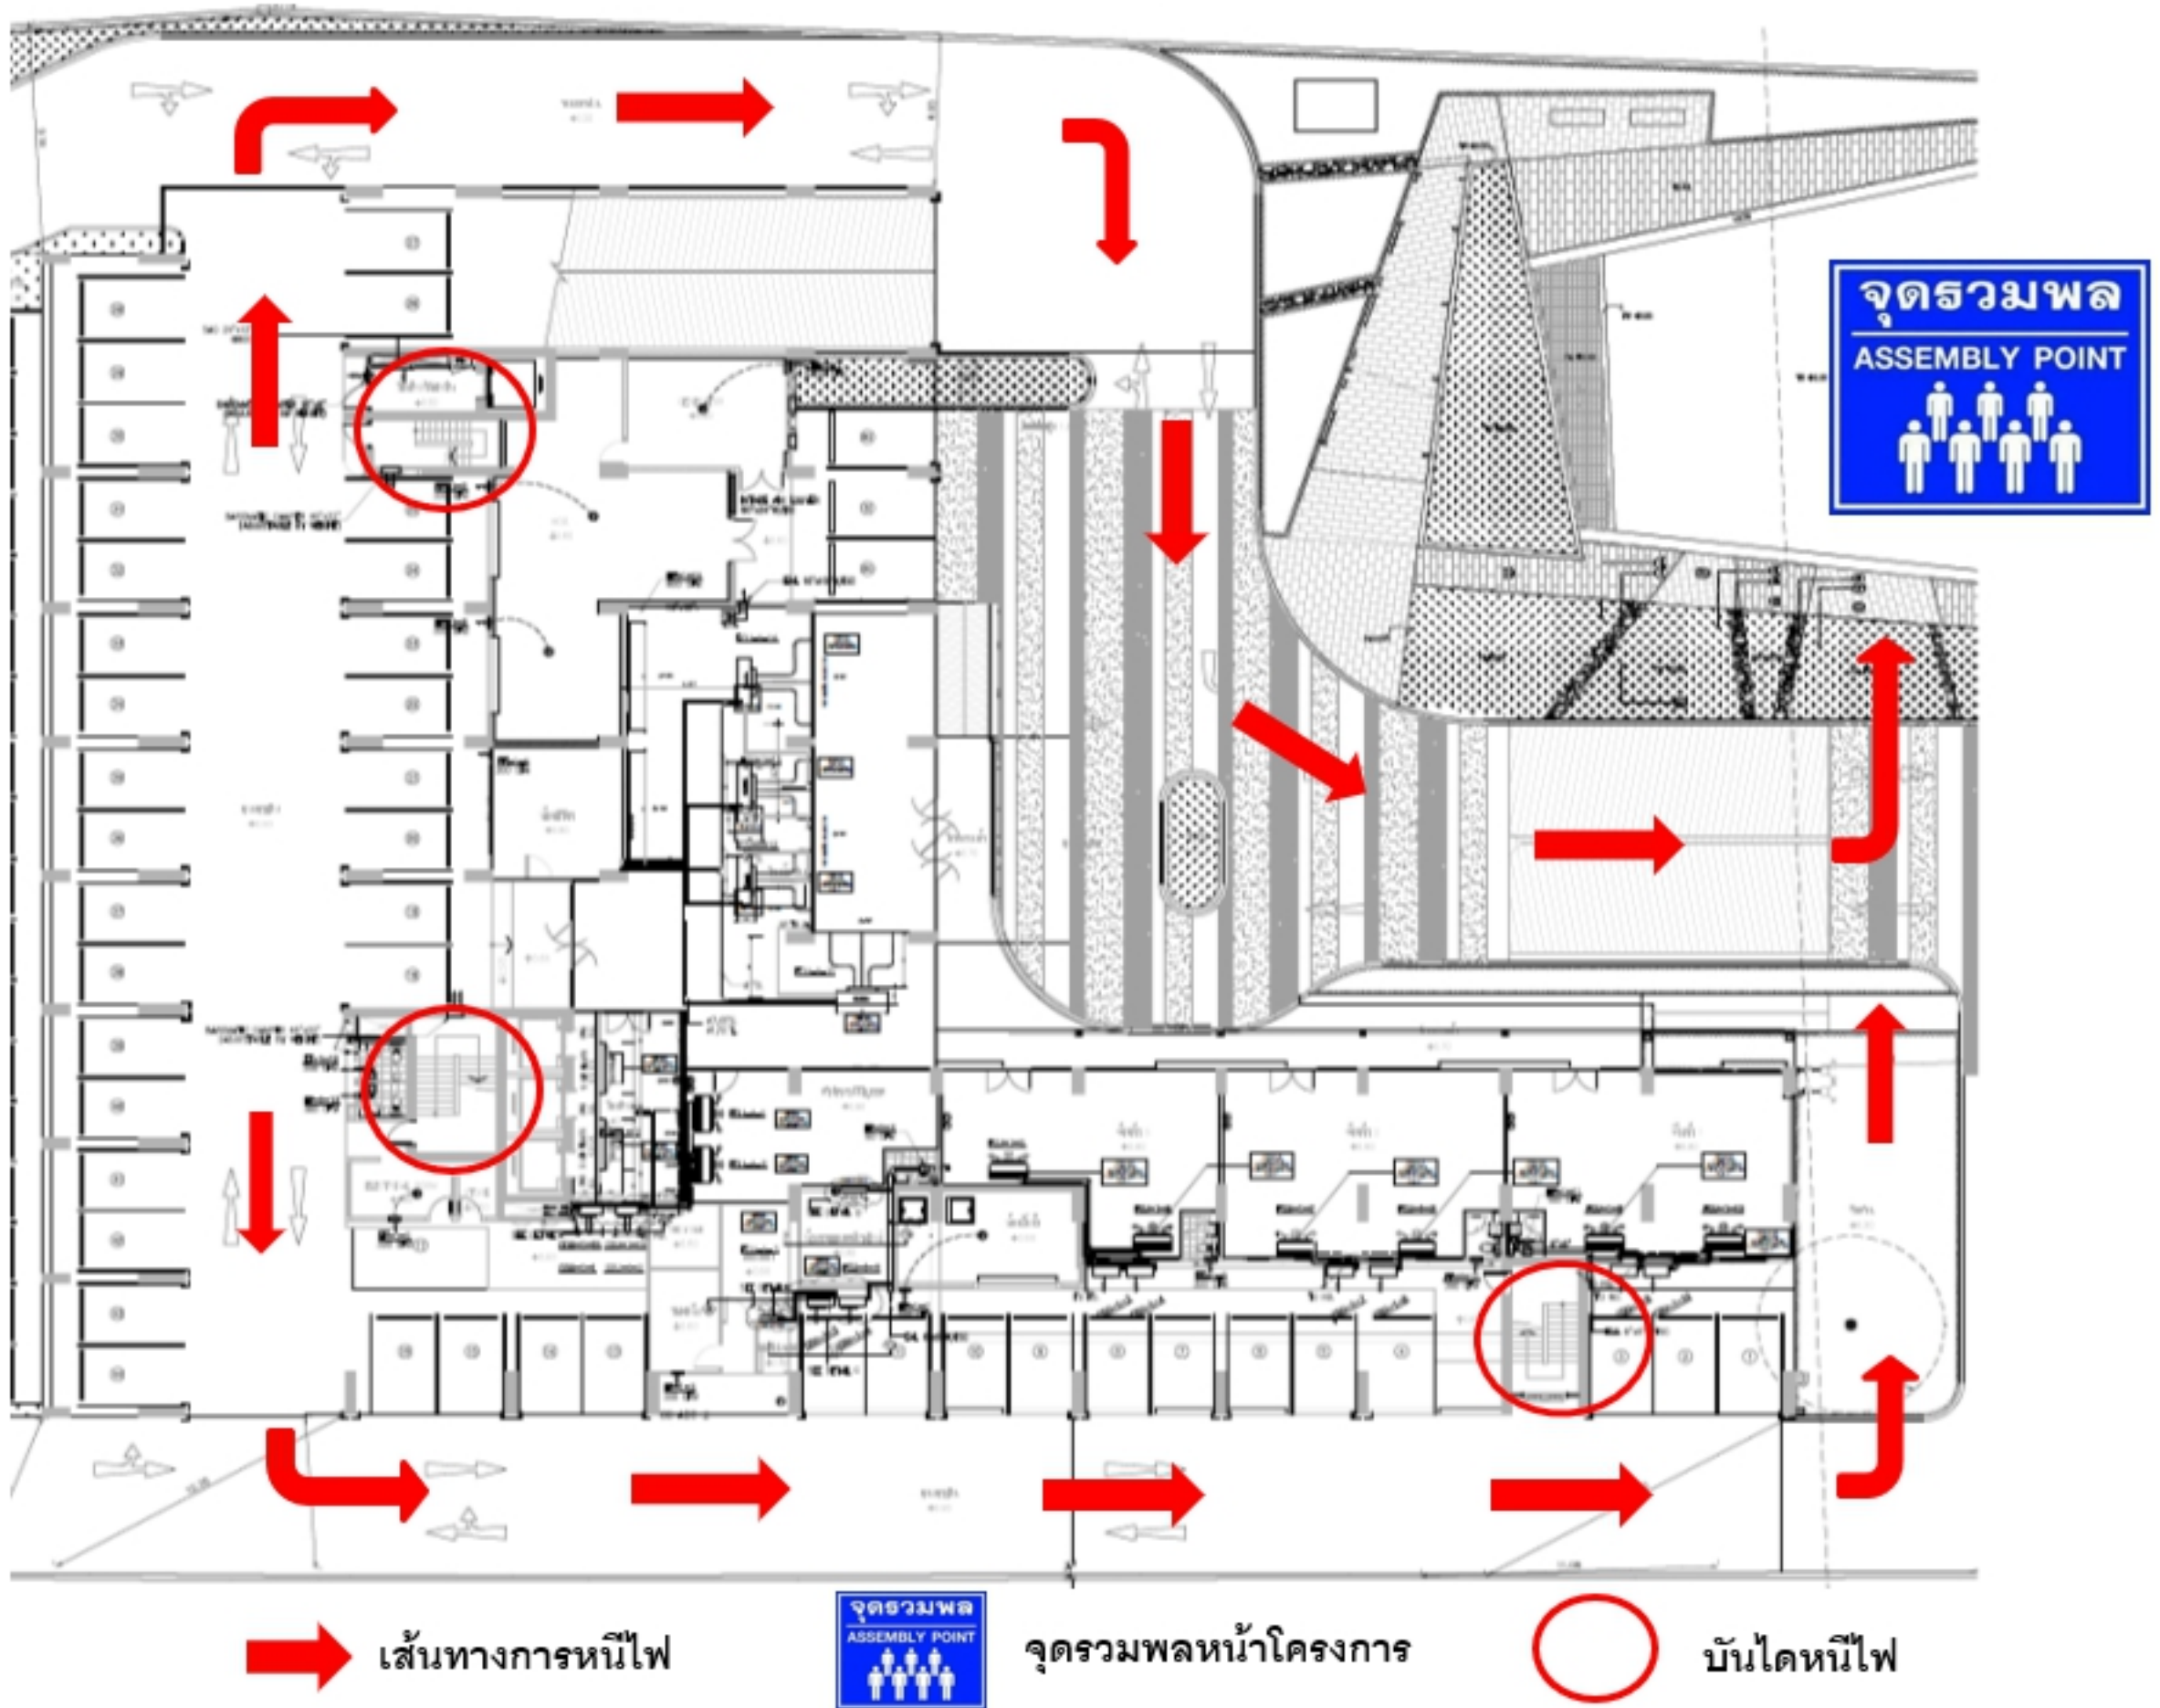



AMB/ap/001/2023

Incident Report

Incident Title: _____

Date: _____

Time: _____

Problem Description: _____

Interim Corrective Action: _____

Date Implemented: _____

Validated by: _____

Root Cause for the Problem: ☐ Machines / Equipment ☐ Man power ☐ Methods
☐ Measurements ☐ Material ☐ Environments

Proposed Permanent Corrective Action:

Date Implemented: _____ Responsibility by: _____

Date & Closed: _____

Taken by: _____ Position: _____ Date: _____

Acknowledged by: _____ Position: _____ Date: _____