



ภาคผนวก ค-6

เอกสารฝึกอบรมและซ่อมอพยพหนีไฟ

ที่ กท ๑๘๐๗/๑๐๕๗



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

พ ธันวาคม ๒๕๖๖

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิโยนน ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๐ ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีโครงการ อบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟให้กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยของอาคาร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๔ คน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| ๑. นายภาณุพันธุ์ | กู่ก้องสกุล | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ |
| ๒. นายถวัล | อินเจริญ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ |
| ๓. นายวิโรจน์ | อัมทอง | พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน |
| ๔. นายอภิชาติ | ทิงสุข | พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน |

เข้าร่วมอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยดังกล่าว พร้อมทั้งซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพ หนีไฟให้กับ นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิโยนน ซึ่งผลการฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมีผลดำเนินการ “ดี”

(นายดิเรก เหมดี)

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย๔
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิยะอนันต์
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ได้ผ่านการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖

โดยวิทยาการของหน่วยงาน “กรุงเทพมหานคร”

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผลการอบรม “ ดี ”

(นายภาณุพันธุ์ ฤกษ์สกุล)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าวิทยากร

ภาคผนวก ง

เอกสารประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ง-1

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 มกราคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 27 มกราคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 200124/00258/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00258
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	198	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	16	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	16.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "***" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 290 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันทนาถยาว เขตคันทนาถยาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 มกราคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 มกราคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200124/00258/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S00258

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ที่อยู่ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Address : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567
Sampling Date : 20 มกราคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567
Received Date : 20 - 26 มกราคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 มกราคม 2567
Analysis Date : 27 มกราคม 2567
วันที่รายงานผล : 27 มกราคม 2567
Reported Date : 27 มกราคม 2567
เลขที่วิเคราะห์ : 200124/00259/1
เลขที่ตัวอย่าง : S00259
Analysis No. : 200124/00259/1
Sample No. : S00259

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อบกพร่องสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	188	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	14	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	15.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- **** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 244 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิโยนน
Client : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 Received Date
Address : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิโยนน วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 มกราคม 2567
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิโยนน Analysis Date
Sampling Site : Wastewater วันที่รายงานผล : 27 มกราคม 2567
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Reported Date
Sample Type : 20 มกราคม 2567 เลขที่วิเคราะห์ : 200124/00259/2 เลขที่ตัวอย่าง : S00259
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2567 Analysis No. Sample No.
Sampling Date

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 14 กุมภาพันธ์ 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 070224/00587/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02666
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	450	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	18	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	23.52	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 232 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070224/00587/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S02666

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.6×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 14 กุมภาพันธ์ 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 070224/00588/1
เลขที่ตัวอย่าง : S02667
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อบกพร่องสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105oC	438	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	14	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	19.60	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 232 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070224/00588/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S02667

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มีนาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 มีนาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050324/00631/1
Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S07530
Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อพิพาทสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105oC	432	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050324/00631/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S07530

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			ข้อพิพาทสุดท้ายก่อนระบาย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.0 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มีนาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 มีนาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050324/00632/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07531
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.0	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105oC	414	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	20	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	17.92	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "*" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050324/00632/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S07531

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			จุดปล่อย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050424/00949/1
เลขที่ตัวอย่าง : S12898
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อบกพร่องสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	306	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	36	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.44	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050424/00949/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S12898

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อพิพาทสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ²	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050424/00950/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12899
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	328	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	41	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	15	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050424/00950/2

เลขที่ตัวอย่าง : S12899

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 พฤษภาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 13 พฤษภาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 060524/00920/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17891
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105oC	440	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	16	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	12	≤ 20
Sulfide *	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	18.76	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "*" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 13 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 060524/00920/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S17891

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			ป้อนักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิยะนนท์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น ปิยะนนท์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 พฤษภาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 13 พฤษภาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 060524/00921/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17892
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.9	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	436	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	18	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	13	≤ 20
Sulfide *	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	19.88	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 220 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท เฟชั่น บีคอนน์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 6 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 13 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 060524/00921/2

เลขที่ตัวอย่าง : S17892

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.37×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00424/1 เลขที่ตัวอย่าง : S22896
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อพิพาทสุดท้ายก่อนระบายน	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.9	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105oC	216	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	16	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	10	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	14.84	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- *** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 241 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น ปิยะนนท์

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น ปิยะนนท์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00424/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S22896

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ข้อบกพร่องสุดท้ายก่อนระบาย	อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Client
ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท แฟชั่น บีคอนน์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00425/1 เลขที่ตัวอย่าง : S22897
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	
pH	-	Electrometric	7.0	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	206	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	16.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- *** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 241 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น ปิโยนน

Client

ที่อยู่ : 90 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บลอสซัม คอนโด แอท เฟชั่น ปิโยนน

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050624/00425/2

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S22897

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งหลังการบำบัด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.0×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



ภาคผนวก ง-2

การตรวจสอบค่า pH และ CL_2

Swimming Pool Pump Daily Log sheet

* ระบุว่าเป็นค่าถาวรที่จำเป็น

1 ช่วงกะที่เข้าทำการตรวจสอบ *


(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Shift A (08.30น. - 17.30น.)

☐ Shift B (16.00น. - 01.00น.)

นำลำดับรายการอุปกรณ์ตามภาพนี้ ตอบคำถามด้านล่าง

Siamese Property Service Co.,Ltd.

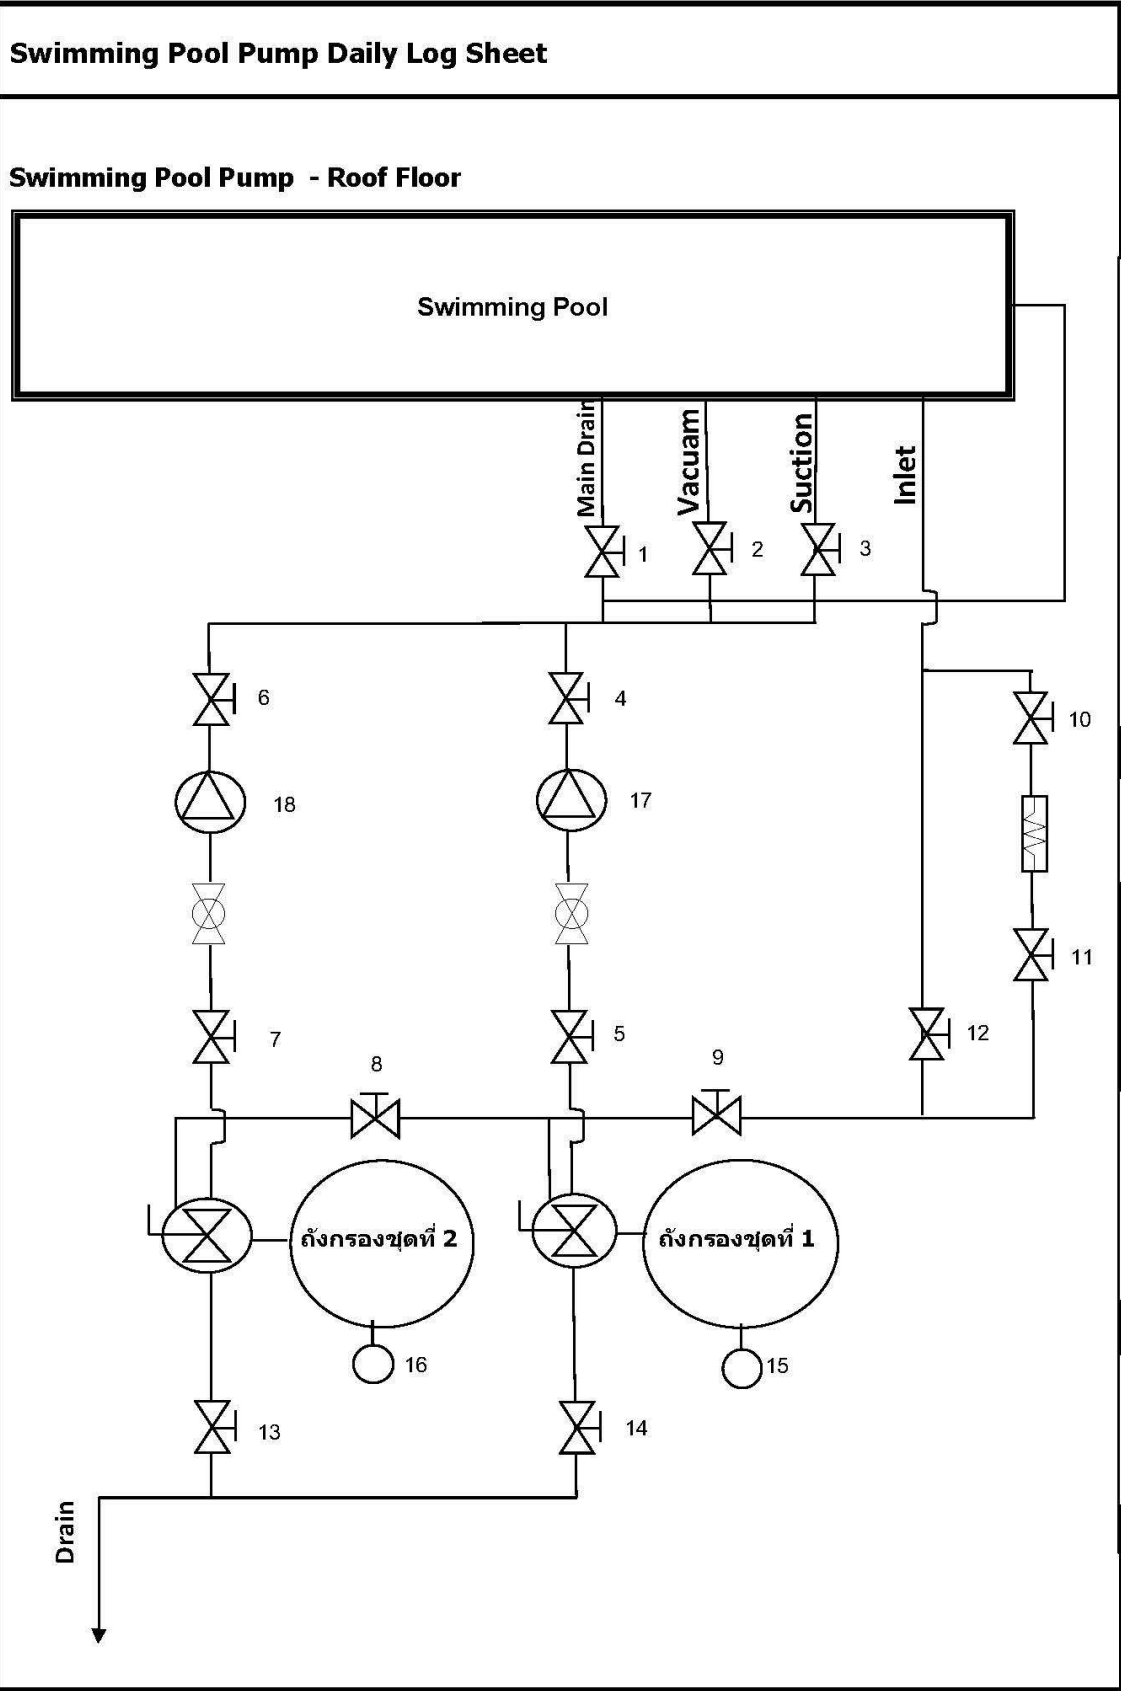

2 Valve No.1 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

3 Valve No.2 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

4 Valve No.3 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

5 Valve No.4 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

6 Valve No.5 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

7 Valve No.6 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

8 Valve No.7 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

9 Valve No.8 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

10 Valve No.9 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

11 Valve No.10 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

12 Valve No.11 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

13 Valve No.12 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

14 Valve No.13 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

15 Valve No.14 *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

☐ Open☐ Close

16 No.15 - Pressure Gurage ระดับสีใด *



(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- ☐ สีเขียว
- ☐ สีเหลือง
- ☐ สีแดง

17 No.16 - Pressure Gurage ระดับสีใด *



(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- ☐ สีเขียว
- ☐ สีเหลือง
- ☐ สีแดง

18 No.17-สถานะการทำงานของปั้ม No.1

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- ☐ Open
- ☐ Auto
- ☐ Off

19 No.18-สถานะการทำงานของปั๊ม No.2

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- ☐ Open
☐ Auto
☐ Off

20 ระดับค่า PH ที่วัดได้ *

ค่าที่ยอมรับได้ควรอยู่ที่ 7.2 - 7.6

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

	<7.2	7.2 - 7.6	>7.6
ค่า PH	☐	☐	☐

21 ระดับค่า CL ที่วัดได้ *

ค่าที่ยอมรับได้ควรอยู่ที่ 1.0 - 3.0

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

	<1.0	1.0 - 3.0	>3.0
ค่า CL	☐	☐	☐

22 หากพบอุปกรณ์ชำรุด หรือบกพร่อง โปรดระบุ

23 เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบ *

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- ☐ ว่าที่ร.ต.วัชรกร วรรณานิภาน
- ☐ นายธนากร บุญคง
- ☐ นายเกรียงศักดิ์ กิตติตาล
- ☐ นายวิรัชพล เจริญสุขสิริทัน
- ☐ นายคณิต ศรีเพชร
- ☐ นายวีระชัย แค้ไธสง
- ☐ นายสุทัศน์ เพ็ญภูมิ
- ☐ นายธนาวุฒิ เงินถาวร
- ☐ นายเทพมนตรี สุวรรณน้อย

เนื้อหานี้ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google

Google ฟอรัม



ภาคผนวก ง-3

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า
(เดือนละ 1 ครั้ง)

ประเภทยานุ	ช่วงเวลาพักทำการตรวจซ่อม	Valve No.1	Valve No.2	Valve No.3	Valve No.4	Valve No.5	Valve No.6	Valve No.7	Valve No.8	Valve No.9	Valve No.10	Valve No.11	Valve No.12	Valve No.13	Valve No.14	No.15 - Pressure Gurge เริ่มต้น	No.16 - Pressure Gurge เริ่มต้น	No.17-สถานการณ์ทาง รถคันที่ No.1	No.18-สถานการณ์ทาง รถคันที่ No.2	เริ่มต้นค่า PH ที่วัดได้ [ค่า PH]	เริ่มต้นค่า CL ที่วัดได้ [ค่า CL]	หากพบการผิดปกติ หรือ บกพร่อง โปรดระบุ	เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจซ่อม
6/1/2024, 11:46:37	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
7/1/2024, 10:17:36	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
8/1/2024, 8:57:37	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
9/1/2024, 9:43:18	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
10/1/2024, 9:40:30	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
11/1/2024, 15:17:36	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
11/1/2024, 22:16:56	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
12/1/2024, 9:43:42	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
12/1/2024, 19:22:36	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
14/1/2024, 8:13:24	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
14/1/2024, 10:31:45	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว	
15/1/2024, 8:47:10	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
15/1/2024, 9:22:05	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
16/1/2024, 8:47:28	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
16/1/2024, 8:48:14	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
16/1/2024, 8:48:39	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
17/1/2024, 17:22:03	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
17/1/2024, 22:06:57	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
18/1/2024, 18:59:58	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
19/1/2024, 15:17:29	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
21/1/2024, 6:32:41	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
21/1/2024, 9:16:53	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
22/1/2024, 6:41:45	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
23/1/2024, 6:09:00	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
23/1/2024, 22:14:08	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
24/1/2024, 22:23:05	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
25/1/2024, 17:14:59	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
25/1/2024, 22:21:54	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
26/1/2024, 22:31:47	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
29/1/2024, 8:43:58	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
29/1/2024, 9:18:53	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
30/1/2024, 10:03:53	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
31/1/2024, 9:25:24	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
31/1/2024, 15:20:20	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
1/2/2024, 15:08:05	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
2/2/2024, 11:25:53	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
3/2/2024, 14:28:04	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
4/2/2024, 9:44:20	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
5/2/2024, 15:36:00	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
6/2/2024, 10:02:31	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
7/2/2024, 22:26:18	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
8/2/2024, 22:15:24	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
9/2/2024, 19:08:36	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
11/2/2024, 9:00:01	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
12/2/2024, 8:24:35	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
12/2/2024, 10:38:13	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
12/2/2024, 10:40:17	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
13/2/2024, 8:50:41	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
13/2/2024, 9:47:47	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
14/2/2024, 7:37:57	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
15/2/2024, 16:59:45	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
16/2/2024, 16:14:50	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
18/2/2024, 9:19:13	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
19/2/2024, 9:33:16	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
20/2/2024, 10:10:48	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
21/2/2024, 10:23:46	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
22/2/2024, 9:42:34	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณานาดี เป้าขาว
24/2/2024, 8:43:26	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
25/2/2024, 6:30:17	Shift B (16.00u. - 01.00u																						

[illegible]

ประเภท	ช่วงเวลา/การตรวจ	Valve No.1	Valve No.2	Valve No.3	Valve No.4	Valve No.5	Valve No.6	Valve No.7	Valve No.8	Valve No.9	Valve No.10	Valve No.11	Valve No.12	Valve No.13	Valve No.14	No.15 - Pressure Gurge เริ่มต้น	No.16 - Pressure Gurge เริ่มต้น	No.17-สถานการณ์ท่าทาง รอบ No.1	No.18-สถานการณ์ท่าทาง รอบ No.2	ระดับค่า PH ที่วัดได้ [ค่า PH]	ระดับค่า CL ที่วัดได้ [ค่า CL]	หากพบการผิดปกติ หรือ บกพร่อง โปรดระบุ	เจ้าหน้าที่/ช่างตรวจสอบ
15/5/2024, 17:00:19	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
16/5/2024, 19:10:19	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
16/5/2024, 19:13:42	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
17/5/2024, 14:58:12	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
17/5/2024, 20:05:19	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
19/5/2024, 6:20:29	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
19/5/2024, 9:13:39	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
20/5/2024, 6:19:15	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
20/5/2024, 6:19:16	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
20/5/2024, 9:27:07	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
21/5/2024, 6:13:52	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
21/5/2024, 9:58:45	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Open	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
22/5/2024, 6:20:48	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
22/5/2024, 9:04:35	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
23/5/2024, 9:22:36	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
24/5/2024, 16:28:56	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
24/5/2024, 18:59:21	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
25/5/2024, 7:42:33	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
27/5/2024, 10:11:48	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Off	Open, Auto	>7.6	1.0 - 3.0 >3.0	1 มีสินค้าที่เข้าชุด on แล้วคือ ov	นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
28/5/2024, 11:26:24	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
29/5/2024, 10:28:08	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
29/5/2024, 16:46:31	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	1.0 - 3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
30/5/2024, 13:13:53	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
31/5/2024, 6:30:42	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
1/6/2024, 12:21:08	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
2/6/2024, 10:55:45	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0	เดินกลัง 1 กระสอบ หักความส	นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
3/6/2024, 15:16:57	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
4/6/2024, 14:44:41	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
5/6/2024, 13:52:35	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
5/6/2024, 21:29:59	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
6/6/2024, 10:09:11	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
6/6/2024, 22:30:02	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Off	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
7/6/2024, 22:29:53	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
9/6/2024, 6:22:35	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
10/6/2024, 6:31:37	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
11/6/2024, 6:09:10	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
12/6/2024, 20:55:23	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
13/6/2024, 22:23:30	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
14/6/2024, 22:25:00	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
15/6/2024, 17:08:18	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
16/6/2024, 9:59:41	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
17/6/2024, 6:39:47	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
17/6/2024, 9:40:36	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
18/6/2024, 6:26:23	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
18/6/2024, 21:03:08	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
19/6/2024, 12:17:36	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
19/6/2024, 20:20:10	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
20/6/2024, 10:30:18	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
20/6/2024, 10:49:43	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
20/6/2024, 22:24:49	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
21/6/2024, 10:14:44	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
21/6/2024, 22:15:21	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Off	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
22/6/2024, 10:57:43	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Auto, Auto	Open, Auto	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
23/6/2024, 9:39:47	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
23/6/2024, 17:20:43	Shift B (16.00u. - 01.00u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	>7.6	>3.0		นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์ลา
24/6/2024, 9:30:14	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
25/6/2024, 9:07:45	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Auto	Auto, Off	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
26/6/2024, 9:07:55	Shift A (08.30u. - 17.30u.)	Close	Close	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Close	Close	Close	ลิ้นชัก	ลิ้นชัก	Open, Off	Open, Auto	7.2 - 7.6	1.0 - 3.0		นายณฐาณี เป้าขาว
28/6/2024, 5:58:32	Shift																						

[illegible]

ภาคผนวก จ

สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



๐๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๓๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๗/๙๑-๙๓ หมู่ที่ ๓
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ๑) นายนิธัสัน นิมะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๕๒๙๗ |
| ๒) นายมะปารี อาแวกือจิ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๕๔๗๐ |
| ๓) นางสาวสุวิมล หมวดหิมะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๙๑๔๒ |
| ๔) นางสาวอาสมะ แซเลาะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๙๑๔๓ |
| ๕) นางสาวกัญญภาทร แซ่เต็น | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๙๑๔๔ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวฟาติฮะห์ สุหลง | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๔๕ |
| ๒) นางสาวอัศวาณี ยูโซะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๔๖ |
| ๓) นางสาวสุไมยะห์ ดือราแม็ง | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๔๗ |
| ๔) นางสาวนุรไซมะฮ์ ไสสากา | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๔๘ |
| ๕) นายเสรี จันทวี | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๔๙ |
| ๖) นางสาวอรุณรัตน์ เขียวน้ำชุม | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๕๐ |
| ๗) นางสาวณภัสภรณ์ ธนะอ่วมสม | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๕๑ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๒๖ รายการ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจินดา เตชะศรีนทวิ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๐๘ ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๑๓๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒ ๑ ๘

ลงวันที่ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
2	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
4	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Colorimetric Method ^[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[2]
7	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[1]
10	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method ^[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[2]
12	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
13	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
15	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
16	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[2]
17	pH	Electrometric Method ^[2]
18	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[2] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[2]
19	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
20	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method ^[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method ^[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[2]
25	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2]
26	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]

วิภาดา

(นางวิภาดา วัชรกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

เอกสารอ้างอิง...

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

รศ.ดร.วิไล

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๑๗ ๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๓๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๗/๙๑-๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ ราย

นางสาวฟาติฮะห์ สุธง ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๙๑๔๕

๒. ให้เพิ่มผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ ราย

นางสาวฟาติฮะห์ สุธง ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๐๐๐๑

๓. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย

๑) นางสาวอัสมาอ ณรงค์รักษาเขต ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาวบุศรียา ยีชา ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๒

๓) นางสาวนุรีไลลา มะแซ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาวชาอัสรา สาแม ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๔

๕) นางสาวนุรีสา สอเลาะห์ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๕

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๒๑๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ คือในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินตา เตชะศรีรินทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

