

ภาคผนวก ค-4

เอกสารตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย



THE RIVIERA MONACO

Waste water treatment Pump Preventive maintenance Form

Date/วันที่ 21/11/23

Type of PM - M - H - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

1) Check all lighting and cleanliness (Cleaning if required) / ตรวจสอบแสงสว่างและความสะอาด (ทำความสะอาดถ้าจำเป็น)					M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Status of controller pilot lamps are normal / ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ					M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
Pump No.	Volt R-S	Volt S-T	Volt T-R	Ampere(A)	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
EJP-01	394	394	394	4.70 / 4.32 / 4.42	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
EQP-01	393	393	392	3.62 / 3.42 / 3.46	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
EQP-02					M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
SA-01	394	395	394	4.03 / 3.87 / 3.78	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
SA-02	395	394	395	3.78 / 3.65 / 3.49	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
SP-01	394	395	394	3.55 / 3.40 / 3.50	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
SP-02	395	395	395	3.66 / 3.36 / 3.45	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
SWP-01	396	396	397	4.09 / 4.10 / 4.07	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
SWP-02	396	397	396	4.11 / 4.09 / 4.05	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
DP-01	394	394	394	5.8 / 5.8 / 5.8	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
DP-02	393	394	393	5.82 / 5.65 / 5.78	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
DP-03	390	391	390	12.85 / 12.98 / 13.08	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
DP-04	390	392	390	12.62 / 12.50 / 12.65	M	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

Remark/หมายเหตุ

Checked by: กิ่งกมล / ธีรเดช

Technician

Verified by:

Sr. Technician

Approved by:

Building Manager

ภาคผนวก ค-5

ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00564/67

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า โมนาโก

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 359 ม.1 20250 ม.- ซ.- ถ.- ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,000.00	ค่าขยะประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โทร038-119-9098,0 93-3256648 เลข ประจำตัวผู้เสีย ภาษี099-4-00267151 -0
		รวมเงิน	2,000.00	

ตัวอักษร (สองพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

๖๒๗๖๐

ผู้รับเงิน

(นางสาวเบญจรงค์ สว่างฉาย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(นางเบญจจิรา ทองศรี)


หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ภาคผนวก ค-6

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

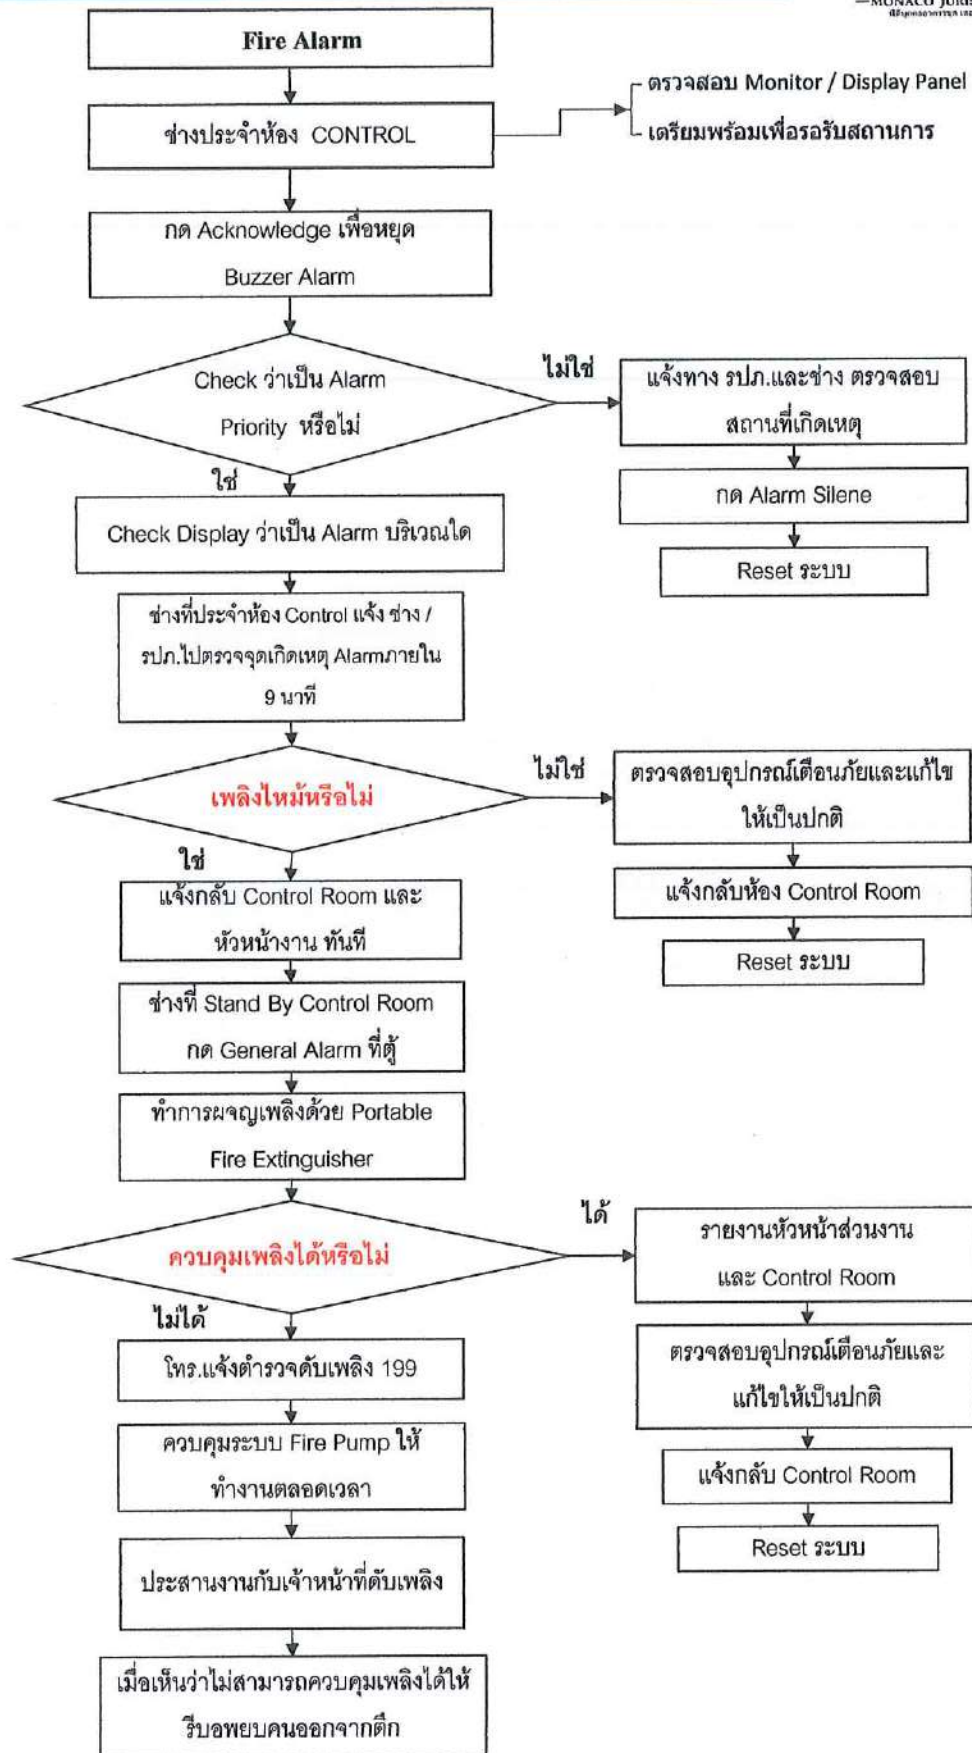

ภาคผนวก ค-7

หนังสือรับรองการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566





เลขทะเบียนมูลนิธิบัตร ๙๒/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์ ภูเก็ต

ที่อยู่ ๓๕๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๕๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ๒๔ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

จำเอก

(พิชญ์ ธรรมรักษ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้นและ

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ที่ ๑๘๐/๒๕๖๖



หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

หนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาต เลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ , ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์รา โมนาโค ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๕๐ ได้ดำเนินการ ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จำเอก

(พิชญุตม์ ธรรมราช)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้น
และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ที่ ๑๘๑/๒๕๖๖



หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

หนังสือรับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็น
หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาตเลขที่
๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ , ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓ ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ รีเวียรา โมนาโค
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๕๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๕ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จำเอก

(พิชญุตม์ ธรรมราช)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้น
และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต..... องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง.....
หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙ หมคอายุ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕.....
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖.....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า โมนาโค.....

ประเภทกิจการ คอนโด/อพาร์ทเมนต์.....

เลขที่ ๓๕๙ หมู่ที่ ๑ ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี.....

โทรศัพท์ โทรสาร

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖.....

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๕ คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้ชาย ๑๕ คน ผู้หญิง ๑๐ คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๔.๒.....


๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ นายพิชญุตม์ ธรรมราช ๕.๒ นายภราดล มากมี.....

๕.๓ นายณรงค์เดช จันทร์เขียว ๕.๔.....

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นายสุรติ แก้วกัญญาติ.....

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า โมนาโค.....

ลงชื่อ 

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช)

ผู้จัดทำรายงาน

๑๕ / ก.ย. / ๒๕๖๖


ลงชื่อ 

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม
การดับเพลิงขั้นต้น


ส่วนที่ ๒ การรับรอง

-ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ  วิทยากร ลงชื่อ  วิทยากร

(นายพิชญุตม์ ธรรมราช)

(นายภราดล มากมี)

ลงชื่อ  วิทยากร ลงชื่อ วิทยากร

(นายณรงค์เดช จันทร์เขียว)

(.....)

ลงชื่อ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม

(.....) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต..... องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง.....

หมายเลขใบอนุญาต..... ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓..... หมดยุ..... ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘.....

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่..... -..... ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖.....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบการ..... นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า โมนาโค.....

ประเภทกิจการ..... คอนโด/อพาร์ทเมนต์.....

เลขที่..... ๓๕๙..... หมู่ที่..... ๑..... ตำบล..... นาจอมเทียน..... อำเภอ..... สัตหีบ..... จังหวัด..... ชลบุรี.....

โทรศัพท์..... -..... โทรสาร..... -.....

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม..... ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖.....

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง..... -..... คน ผู้หญิง..... -..... คน ผู้ชาย..... -..... คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... ๒๔..... คน ผู้ชาย..... ๑๔..... คน ผู้หญิง..... ๑๐..... คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... ๐.๓๘..... นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายพิษณุ ธรรมราช..... ๖.๒ นายณรงค์เดช จันทร์เขียว.....

๖.๓..... ๖.๔.....

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม

๗.๑ นายสุรดี..... แก้วกัญญาติ..... ๗.๒.....

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(..... นายพิษณุ ธรรมราช.....)

ผู้จัดทำรายงาน

.....๑๕...../ก.ย...../๒๕๖๖.....

(..... นายพิษณุ ธรรมราช.....)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

-ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ..... วิทยากร ลงชื่อ..... วิทยากร

(..... นายพิษณุ ธรรมราช.....)

(..... นายณรงค์เดช จันทร์เขียว.....)

ลงชื่อ..... วิทยากร ลงชื่อ..... วิทยากร

(.....)

(.....)

ลงชื่อ..... นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม

(.....) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน



แบบ กว.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๑๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๒๔๗๙๒

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙ หมู่ ๔ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายการ จำนวน ๕ รายการ ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกิตติศิลป์ ตูลาธร)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

จำแนก

(พิชณุตม์ ธรรมราช)

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงาน

รายชื่อวิทยากรแบบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการลับเพลิงชั้นต้น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๙

- | | |
|----------------|-------------|
| ๑. นายสุรติ | แก้วกัญญาธิ |
| ๒. นายพิชิต | ธรรมราช |
| ๓. นายภราดร | มากมี |
| ๔. นายณรงค์เดช | จันทร์เขียว |
| ๕. นายอนันต์ | ซึ้งเทศ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายศักดิ์สิทธิ์ สุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลุสคภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

จำเอก

(พิชิต ธรรมราช)

เล้าพักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๑๐๒๔๗๔๒

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙ หมู่ ๔ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

จำแนก

(พิชญุตม์ ธรรมราช)


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

รายชื่อวิทยากรมอบหมายใบอนุญาต
เป็นมีวัตถุประสงค์ผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๓

๑. นายสุรติ	แก้วกัญญาติ
๒. นายพิษณุ	ธรรมราช
๓. นายภราดร	มากมี
๔. นายณรงค์เดช	จันทร์เขียว
๕. นายอนันต์	ซึ่งเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายศักดิ์ศิลป์ ทุลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

จำเอก

(พิษณุ ธรรมราช)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

[illegible]

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566

[illegible]

ภาคผนวก ค-8

รายการตรวจสอบการดำเนินงานตาม แผน Preventive Maintenance



PREVENTIVE MAINTENANCE

January-24

[illegible]

THE RIVIERA MONACO

Monthly Preventive Maintenance Schedule

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	Month	January-24
	1 Air-con office control room	2 Air-con passenger lift	3 Generator [Weekly test]	4 Fire Pump ,Jockey Pump	ศุกร์ 5 Fir extinguisher/FHC Emergency Light /Fire exit	เสาร์ 6 Fir extinguisher/FHC Emergency Light /Fire exit
7 Transfer pump Under ground Tank	8 Booster pump Roof Tank &PRV System	9 LIFT Machine room Lift's car Air conditioner	10 Generator [Weekly test]	11 Fire Pump ,Jockey Pump	12 Fir extinguisher/FHC Emergency Light /Fire exit	13 Fir extinguisher/FHC Emergency Light /Fire exit
14 Swimming pool pump 1FL & 21FL	15 Lighting corridor FL1-20	16 Lighting corridor FL21-40	17 Generator [Weekly test] จลนิเตอร์น้ำ-ไฟส่วนกลาง	18 Fire Pump ,Jockey Pump จลนิเตอร์น้ำ-ไฟส่วนกลาง	19 Fir extinguisher/FHC จลนิเตอร์น้ำ-ไฟส่วนกลาง	20 Fir extinguisher/FHC จลนิเตอร์น้ำ-ไฟส่วนกลาง
21 CCTV	22 Fire alarm system FI-F10	23 Waste water pump	24 Generator [Weekly test]	25 Fire Pump ,Jockey Pump	26 Fir extinguisher/FHC Emergency Light /Fire exit	27 Fir extinguisher/FHC Emergency Light /Fire exit
28 MDB,EMDB	29 Lighting ST1	30 Lighting STM	31 Generator [Weekly test] Lighting ST2			

Prepared By	Thanadon	Approved
Signature		Signature
Date		Date
	Sr.Technician	Building Manager

ตารางแสดงรายนำประจำเดือน

[illegible]



THE RIVIERA MONACO

MAIN ELECTRIC METER

LOCATION

Front of Condo

MONTH

Jan-24

LOG SHEET FOR MAIN ELECTRIC METER

Serial No.: 6300407676

Ratio.: 4000

Time/Date วัน/เดือน/ปี	Time เวลา	kWh Code 000	kWh/day จำนวน ค่าวัน	Rate kW Max			Rate kVAR Max			RECORDED BY ผู้บันทึก	VERIFIED BY ผู้ตรวจสอบ	Remark หมายเหตุ
				Rate A Code 005	Rate B Code 006	Rate C Code 007	Rate A Code 100	Rate B Code 180	Rate C Code 193			
Continue		558.57										
1	07:00	559.68	4480	0.000	0.038	0.070	73.22	0.015	0.002	กฤษฎา		
2	07:00	560.69	4040	0.059	0.044	0.070	73.36	0.015	0.002	กฤษฎา		
3	07:00	561.64	3800	0.059	0.046	0.070	73.50	0.015	0.001	กฤษฎา		
4	07:00	562.59	3800	0.059	0.046	0.070	73.67	0.015	0.001	กฤษฎา		
5	07:00	563.63	4160	0.063	0.056	0.070	73.77	0.015	0.002	กฤษฎา		
6	07:00	564.63	4000	0.063	0.057	0.070	73.93	0.015	0.001	กฤษฎา		
7	07:00	565.62	3968	0.063	0.057	0.070	74.08	0.015	0.001	กฤษฎา		
8	07:00	566.61	3960	0.063	0.057	0.070	74.21	0.015	0.001	กฤษฎา		
9	07:00	567.57	3840	0.063	0.050	0.070	74.34	0.015	0.001	กฤษฎา		
10	07:00	568.58	4040	0.063	0.050	0.070	74.48	0.015	0.001	กฤษฎา		
11	07:00	569.61	4120	0.063	0.050	0.070	74.63	0.015	0.001	กฤษฎา		
12	07:00	570.65	4160	0.063	0.050	0.070	74.78	0.015	0.001	กฤษฎา		
13	07:00	571.69	4160	0.063	0.050	0.070	74.93	0.015	0.003	กฤษฎา		
14	07:00	572.69	4000	0.063	0.050	0.070	75.07	0.015	0.008	กฤษฎา		
15	07:00	573.67	3920	0.063	0.050	0.070	75.21	0.015	0.003	กฤษฎา		
16	07:00	574.68	4040	0.063	0.050	0.070	75.36	0.015	0.003	กฤษฎา		
17	07:00	575.68	4000	0.063	0.050	0.070	75.50	0.015	0.002	กฤษฎา		
18	07:00	576.69	4040	0.063	0.051	0.070	75.64	0.015	0.001	กฤษฎา		
19	07:00	577.71	4000	0.064	0.055	0.070	75.78	0.015	0.002	กฤษฎา		
20	07:00	578.82	4320	0.064	0.055	0.070	75.93	0.015	0.001	กฤษฎา		
21	07:00	579.85	4120	0.064	0.055	0.070	76.07	0.016	0.002	กฤษฎา		
22	07:00	580.94	4360	0.064	0.055	0.070	76.22	0.016	0.002	กฤษฎา		
23	07:00	581.92	3920	0.064	0.055	0.070	76.43	0.016	0.000	กฤษฎา		
24	07:00	582.25	3920	0.064	0.055	0.070	76.48	0.016	0.000	กฤษฎา		
25	07:00	583.61	3140	0.066	0.055	0.070	76.54	0.016	0.001	กฤษฎา		
26	07:00	584.46	3400	0.066	0.055	0.070	76.62	0.016	0.001	กฤษฎา		
27	07:00	585.33	3480	0.066	0.066	0.076	76.72	0.016	0.001	กฤษฎา		
28	08:00	586.25	3680	0.066	0.055	0.070	76.83	0.016	0.001	กฤษฎา		
29	08:00	587.19	3760	0.066	0.055	0.070	76.95	0.016	0.001	กฤษฎา		
30	08:00	588.03	3060	0.066	0.055	0.070	77.05	0.016	0.001	กฤษฎา		
31	08:00	588.97	3760	0.066	0.055	0.070	77.16	0.016	0.001	กฤษฎา		

Verified by _____ Sr. Technician

Approved by _____ Building Manager



THE RIVIERA MONACO

MAIN WATER METER

LOCATION

Front of Condo

MONTH

Jan-24

LOG SHEET FOR MAIN WATER METER

Time/Date	Time (เวลา)	Meter Unit	Water Usage per day	Water Accumulated	RECORDED BY ผู้บันทึก	VERIFIED BY ผู้ตรวจสอบ	Remark หมายเหตุ
Continue							
1	07:00	12111	37	37	กนกพร		
2	07:00	12162	51	88	กนกพร		
3	07:00	12216	54	142	กนกพร		
4	07:00	12254	38	180	กนกพร		
5	07:00	12306	52	232	กนกพร		
6	07:00	12348	42	272	กนกพร		
7	07:00	12383	35	307	กนกพร		
8	07:00	12434	51	358	กนกพร		
9	07:00	12468	34	392	กนกพร		
10	07:00	12522	54	446	กนกพร		
11	07:00	12559	37	483	กนกพร		
12	07:00	12612	53	536	กนกพร		
13	07:00	12651	39	575	กนกพร		
14	07:00	12686	35	610	กนกพร		
15	07:00	12736	50	660	กนกพร		
16	07:00	12787	51	711	กนกพร		
17	07:00	12840	53	764	กนกพร		
18	07:00	12892	52	816	กนกพร		
19	07:00	12948	56	872	กนกพร		
20	07:00	13001	56	928	กนกพร		
21	07:00	13057	53	981	กนกพร		
22	07:00	13112	55	1036	กนกพร		
23	07:00	13147	35	1076	กนกพร		
24	07:00	13200	53	1129	กนกพร		
25	07:00	13238	38	1167	กนกพร		
26	07:00	13292	54	1221	กนกพร		
27	07:00	13322	30	1251	กนกพร		
28	07:00	13376	54	1305	กนกพร		
29	07:00	13426	50	1355	กนกพร		
30	07:00	13469	43	1398	กนกพร		
31	07:00	13502	31	1329	กนกพร		

Verified by _____ Sr. Technician

Approved by _____ Building Manager

ประจำเดือน : 5กน-24

VERIFIED BY

BR. TECHNICIAN

APPROVED BY

BUILDING MANAGER

ประจำเดือน : 24 Jan

Unit	MDR-1 MDR Rm.	MDR-2 MDR Rm.	EMDR MDR Rm.	ESNMC-WMT MDR Rm.	OFFICE Control Rm.	LIFT	Control Rm.	Air con. Fitness	Sanitary Pump	Lighting corridor	Lighting Landscape	Swimming pool1	Swimming pool21	extra
1	501744	1302890	735807	2697	475	88012								my
2	501916	1306233	736746	2697	475	88183								my
3	501408	1303896	737641	2701	475	88342								my
4	505025	1311510	739556	2703	475	88505								my
5	506004	1314185	739451	2706	475	88668								my
6	507339	1316949	74370	2708	475	88815								my
7	508442	1320350	740298	2711	475	88989								my
8	508092	1323057	741716	2714	475	89156								my
9	501124	132579	740694	2716	475	89325								my
10	508482	1328574	7403653	2718	475	89449								my
11	509945	1331962	7404280	2721	475	89654								my
12	504519	1334912	7405902	2723	475	89866								my
13	505678	1337156	7406510	2725	475	89991								my
14	506167	1339117	7407042	2727	475	90153								my
15	506067	1342500	7407635	2730	475	90318								my
16	509068	1345115	740927	2732	475	90471								my
17	510210	1347023	740972	2734	475	90635								my
18	511117	1348833	741373	2736	475	90805								my
19	513112	1353210	741561	2740	475	90971								my
20	514137	1355117	741339	2741	475	91116								my
21	515323	1358215	741810	2744	475	91310								my
22	516736	1360910	745361	2746	475	91484								my
23	518004	1363837	746343	2747	475	91664								my
24	519084	1366916	747244	2751	475	91830								my
25	520055	1369212	74850	2753	475	91997								my
26	521070	1370463	749079	2755	475	92162								my
27	522126	1372356	750009	2757	475	92326								my
28	523559	1375410	751079	2760	475	92485								my
29	524740	1378444	752029	2762	475	92653								my
30	525946	1380457	752802	2764	475	92806								my
31	527042	1382883	753861	2767	475	92984								my
TTL														

VERIFIED BY

SR. TECHNICIAN

APPROVED BY

BUILDING MANAGER

LOG SHEET FOR SWIMMING POOL FL 21/ชั้น 21						MONTH/เดือน	24-24
วันที่/Date	Time เวลา	CL/คลอรีน	PH	Salt/ค่าเกลือ	RECORDED BY ผู้บันทึก	Remark หมายเหตุ	
1	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3300+3200	จิรเมธ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3300	จิรเมธ		
2	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3200+300	อำนาจ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3200+3300	อำนาจ		
3	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3300+3300	อำนาจ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3200	จิรเมธ		
4	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3200+3200	จิรเมธ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3200	จิรเมธ		
5	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3200+3300	อำนาจ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3200+3300	อำนาจ		
6	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3200+3200	อำนาจ	เติมคลอรีน 3 จิตร	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.5	3200+3200	อำนาจ		
7	Morning(เช้า)	2.5	7.5	3200+3200	อำนาจ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3300	อำนาจ		
8	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3200+3200	อำนาจ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3200	อำนาจ	เติมคลอรีน 1/4 ลิตร	
9	Morning(เช้า)	2.5	7.5	3300+3200	อำนาจ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3300	จิรเมธ		
10	Morning(เช้า)	2.5	7.5	3200+3300	จิรเมธ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3100+2900	จิรเมธ		
11	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3200+3300	จิรเมธ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3300	จิรเมธ		
12	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3300+3300	จิรเมธ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.5	3400+3400	อำนาจ		
13	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3300+3400	อำนาจ		
	Afternoon(บ่าย)	1.0	7.5	3400+3400	อำนาจ		
14	Morning(เช้า)	2.5	8.2	3300+3300	อำนาจ	เติมเกลือ 2 กระสอบ	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	8.2	3700+3900	อำนาจ		
15	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3500+3500	อำนาจ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3500+3600	อำนาจ		

THE RIVIERA MONACO

LOG SHEET FOR SWIMMING POOL FL 21/ชั้น 21						MONTH/เดือน	
วันที่/Date	Time เวลา	CL/คลอรีน	PH	Salt/ค่าเกลือ	RECORDED BY ผู้บันทึก	Remark หมายเหตุ	
16	Morning(เช้า)	2.5	7.4	3400+3400	ป.ร.ก.ร.		
	Afternoon(บ่าย)	1.0	7.4	3500+3500	ป.ร.ก.ร.		
17	Morning(เช้า)	2.5	7.5	3500+3600	ป.ร.ก.ร.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.5	3500+3500	ป.ร.ก.ร.		
18	Morning(เช้า)	2.5	7.4	3500+3500	ป.ร.ก.ร.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.4	3500+3500	ป.ร.ก.ร.		
19	Morning(เช้า)	2.5	7.4	3400+3500	ป.ร.ก.ร.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.4	3400+3500	ป.ร.ก.ร.		
20	Morning(เช้า)	2.5	7.4	3400+3400	ป.ร.ก.ร.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.4	3500+3600	ป.ร.ก.ร.		
21	Morning(เช้า)	2.5	7.4	3500+3600	ป.ร.ก.ร.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.4	3500+3500	อ.น.น.น.		
22	Morning(เช้า)	2.5	7.4	3400+3500	อ.น.น.น.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.4	3500+3500	อ.น.น.น.		
23	Morning(เช้า)	2.5	7.4	3500+3500	อ.น.น.น.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.2	3700+3600	อ.น.น.น.		
24	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3400+3500	จิ.ร.น.น.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3500+3500	จิ.ร.น.น.		
25	Morning(เช้า)	1.5	7.8	3400+3500	จิ.ร.น.น.		
	Afternoon(บ่าย)	1.5	7.8	3500+3500	จิ.ร.น.น.		
26	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3400+3400	จิ.ร.น.น.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3600	จิ.ร.น.น.		
27	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3400+3600	จิ.ร.น.น.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3500+3600	จิ.ร.น.น.	เติมยาต้านพี 1/4	
28	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3400+3500	จิ.ร.น.น.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3500+3500	จิ.ร.น.น.		
29	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3500+3500	ป.ร.ก.ร.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3400+3500	ป.ร.ก.ร.		
30	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3500+3500	ป.ร.ก.ร.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3500+3600	ป.ร.ก.ร.		
31	Morning(เช้า)	2.5	7.4	3500+3500	อ.น.น.น.		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.2	3400+3500	อ.น.น.น.		

LOG SHEET FOR SWIMMING POOL FL 1/ชั้น 1

MONTH/เดือน

Jan-24

วันที่/Date	Time เวลา	CL/คลอรีน	PH	Salt/ค่าเกลือ	RECORDED BY ผู้บันทึก	Remark หมายเหตุ
1	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3000+2900	จิรเมธ	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3100+2900	จิรเมธ	
2	Morning(เช้า)	2.5	7.8	2900+3100	อานวย	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	2900+3100	อานวย	
3	Morning(เช้า)	2.5	7.8	2900+3100	อานวย	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3000+2900	จิรเมธ	
4	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3000+3100	จิรเมธ	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3100+3200	จิรเมธ	
5	Morning(เช้า)	2.5	7.4	3000+2800	อานวย	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.5	3100+2900	อานวย	
6	Morning(เช้า)	2.5	7.5	2900+3000	อานวย	เติมคลอรีน 2 ครั้งก็โอเค
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.5	3100+2900	อานวย	
7	Morning(เช้า)	2.5	7.4	2900+3100	อานวย	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3100+2900	อานวย	
8	Morning(เช้า)	2.5	7.4	2900+3000	อานวย	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	2900+3100	ปัทมา	
9	Morning(เช้า)	2.5	7.8	2900+3000	ปัทมา	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	2900+3000	จิรเมธ	
10	Morning(เช้า)	1.0	7.8	2900+3100	จิรเมธ	
	Afternoon(บ่าย)	1.0	7.8	3100+2900	จิรเมธ	
11	Morning(เช้า)	1.0	7.8	3100+2900	จิรเมธ	
	Afternoon(บ่าย)	1.0	7.8	2900+3100	จิรเมธ	
12	Morning(เช้า)	1.0	7.8	3000+3100	จิรเมธ	เติมเกลือ 2 กระสอบ
	Afternoon(บ่าย)	1.0	7.5	2900+3100	ปัทมา	
13	Morning(เช้า)	0.5	7.8	3200+3000	ปัทมา	เติมเกลือวัน 1 ถัง
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3100+3200	ปัทมา	
14	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3000+3200	ปัทมา	เติมเกลือ 4 กระสอบ
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3400+3400	ปัทมา	
15	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3200+3400	ปัทมา	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3400+3500	ปัทมา	

THE RIVIERA MONACO

LOG SHEET FOR SWIMMING POOL FL 1/ชั้น1						MONTH/เดือน	
วันที่/Date	Time เวลา	CL/คลอรีน	PH	Salt/ค่าเกลือ	RECORDED BY ผู้บันทึก	Remark หมายเหตุ	
16	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3300+3500	ปรางกร		
	Afternoon(บ่าย)	1.0	7.2	3200+3400	ปรางกร		
17	Morning(เช้า)	1.0	7.2	3200+3400	ปรางกร		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.5	3300+3400	ปรางกร		
18	Morning(เช้า)	2.5	7.5	3300+3500	ปรางกร		
	Afternoon(บ่าย)	1.0	7.8	3200+3500	ปรางกร		
19	Morning(เช้า)	1.0	7.8	3200+3400	ปรางกร		
	Afternoon(บ่าย)	1.0	7.8	3100+3400	ปรางกร		
20	Morning(เช้า)	1.0	7.8	3200+3400	ปรางกร	6 คิม เก ลี ง 2 กระสอบ	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3400+3500	ปรางกร		
21	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3300+3500	ปรางกร		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3500+3400	อานวย		
22	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3200+3500	อานวย		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3400+3300	อานวย		
23	Morning(เช้า)	2.5	7.5	3200+3400	อานวย		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3200	อานวย		
24	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3300+3200	จิรณ	เติมเกลือ 3 กระสอบ เติมยาฆ่าเชื้อ 1/4	
	Afternoon(บ่าย)	1.0	7.8	3200+3100	จิรณ		
25	Morning(เช้า)	1.0	7.8	3200+3500	จิรณ		
	Afternoon(บ่าย)	1.0	7.8	3400+3200	จิรณ		
26	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3400+3200	จิรณ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3500+3400	จิรณ		
27	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3300+3400	จิรณ	เติมยาฆ่าเชื้อ 1/4	
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3400	จิรณ		
28	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3300+3500	จิรณ		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3500	จิรณ		
29	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3300+3500	ปรางกร		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3500+3300	ปรางกร		
30	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3400+3500	ปรางกร		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3300+3400	ปรางกร		
31	Morning(เช้า)	2.5	7.8	3200+3300	อานวย		
	Afternoon(บ่าย)	2.5	7.8	3400+3300	อานวย		

Verified by _____

Sr.Technician

Approved by _____

Building Manager

DAILY CHECK SHEET

Surf/Date	Time	MDB-1											MDB No.2										
		Voltage(V)			Current (A)			PF	KW	Kvar	Room Temp.	Voltage(V)			Current (A)			PF	KW	Kvar	Room Temp.	Recorded by	
		R-S	S-T	T-R	L1	L2	L3					R-S	S-T	T-R	L1	L2	L3						
1	8.00	392	398	392	69.1	81.6	69.8	1.00	12.9	1.81	29	396	392	396	168	193	102	1.00	163	8.84	29	my	
	18.00	402	403	403	99	132	86	1.00	72	3.11	29	401	403	402	189	205	190	1.00	130	7.16	29	my	
	0.00	402	403	403	99	136	72	1.00	69	7.13	29	400	402	402	169	178	184	1.00	140	4.31	29	my	
2	8.00	401	402	401	66.4	60.6	119	1.00	64.3	1.24	29.3	400	400	400	192	194	126	1.00	162	9.34	29.3	my	
	18.00	400	401	400	82.6	80.8	15.7	1.00	36.6	1.20	29.5	399	400	399	222	216	192	0.99	147	20.7	29.5	my	
	0.00	400	401	401	87	36	73	1.00	41	2.10	29	400	401	401	194	198	163	1.00	133	19.1	29	my	
3	8.00	404	405	404	67.3	59.9	92	1.00	38	1.42	29	403	403	404	125	163	114	1.00	90.6	26.9	29	my	
	18.00	404	404	404	62.8	178	65.9	1.00	13.8	1.07	29.6	406	403	402	189	235	193	0.99	139	17.9	29.6	my	
	0.00	402	403	403	73	62	85	1.00	46	1.10	30	402	402	402	194	161	174	1.00	113	1.29	30	my	
4	8.00	401	402	402	59	98.8	72	1.00	38.3	1.39	29.3	400	401	401	148	180	110	1.00	89	4.97	29.3	my	
	18.00	403	404	404	62.8	68.4	74.1	1.00	48.4	1.64	29.6	402	403	402	214	220	219	1.00	147	2.0	29.6	my	
	0.00	404	405	404	100	41	85	1.00	47	1.00	29	405	406	408	158	213	178	1.00	139	3.98	29	my	
5	8.00	404	405	405	84.7	57	97.2	1.00	51.7	1.03	29	403	400	404	190	130	127	1.00	87	6.45	29	my	
	18.00	403	404	404	86.4	60.5	41.8	1.00	48.5	2.96	29.7	402	403	404	229	166	196	1.00	132	10.13	29.7	my	
	0.00	403	405	403	97	92	77	1.00	79	2.3	29	403	405	404	198	174	213	1.00	69	18.1	29	my	
6	8.00	403	404	404	111	79	29.3	1.00	50.9	2.30	29	403	403	403	178	125	124	1.00	95.9	4.70	29	my	
	18.00	403	403	400	49.9	51.3	46.4	1.00	29.7	1.99	29.6	401	402	402	181	176	183	0.99	117	28.2	29.6	my	
	0.00	402	403	403	111	109	50	1.00	65	2.63	29	401	402	403	173	189	121	0.99	87	1.23	29	my	
7	8.00	401	402	401	64	70.6	61.4	1.00	40.6	2.03	29	400	401	400	152	124	164	1.00	102	6.60	29	my	
	18.00	402	402	403	83	119	40.2	1.00	53.7	1.18	29	401	401	401	186	199	194	0.98	122	23.5	29	my	
	0.00	399	400	400	118	72.4	149	1.00	92.2	1.42	29.4	399	399	399	162	170	166	1.00	110	26.7	29.4	my	
8	8.00	395	396	397	72.3	75	26.6	1.00	37	1.39	29.3	390	396	396	100	125	133	1.00	77.9	2.80	29.3	my	
	18.00	402	403	402	54	58	79	1.00	42	3.69	29	403	403	403	179	103	153	1.00	67	4.81	29	my	
	0.00	400	402	401	69.4	46.9	94.1	1.00	48.3	2.44	29.2	399	400	400	234	146	196	1.00	149	16.9	29.2	my	
9	8.00	403	403	403	12.9	50.2	1.31	1.00	26.8	9.27	29.4	401	401	401	133	186	156	0.99	117	16.7	29.4	my	
	18.00	402	403	403	66	45	38	1.00	32	8.80	29	401	402	402	253	260	240	0.99	151	80.1	29	my	
	0.00	401	402	402	61.9	80.2	44.6	1.00	41.6	1.06	29.2	400	401	401	166	169	188	1.00	113	1.94	29.2	my	
10	8.00	396	391	396	11.8	51.9	75.6	1.00	38.2	1.03	29.4	399	399	400	181	159	151	1.00	131	11.4	29.4	my	
	18.00	401	402	402	74	49	24	1.00	46	1.01	29	401	401	401	169	179	163	1.00	124.3	29	my		
	0.00	402	403	403	84.5	107	90.1	1.00	66.6	7.82	29.4	401	402	402	147	168	178	1.00	164	1.04	29.4	my	

Verified by _____ Sr.Technician

Approved by _____

Building Manager

DAILY CHECK SHEET

Unit/Date	Time	MDB-1										MDB No.2										Recorded by
		Voltage(V)			Current (A)			PF	KW	Kvar	Room Temp.	Voltage(V)			Current (A)			PF	KW	Kvar	Room Temp.	
		R-S	S-T	T-R	L1	L2	L3					R-S	S-T	T-R	L1	L2	L3					
11	8.00	397	394	399	17.2	76.2	26.3	1.00	31.9	6.83	29.4	396	396	397	166	185	179	0.99	116	14.9	29.1	SD
	18.00	399	400	400	43	81	73	1.00	21	42.1	29	400	401	401	146	165	172	0.99	98	13.1	29	my
	0.00	400	401	401	78.8	97	79.4	1.00	61.6	2.87	29.4	400	401	401	166	174	146	1.00	116	9.12	29.4	SD
12	8.00	398	399	399	52.3	95.8	28.9	1.00	15.6	3.10	29.6	397	397	398	118	131	120	1.00	97.8	2.13	29.0	SD
	18.00	400	401	401	38	43	57	1.00	33	212	29	400	401	401	173	198	179	1.00	43	1.28	29	my
	0.00	401	403	403	116	86.1	64.3	1.00	61.3	4.06	30	401	401	401	147	186	168	1.00	101	1.13	30	SD
13	8.00	395	396	396	62.2	71	47.6	1.00	42.1	1.32	29.6	396	395	395	150	162	150	1.00	99.9	8.85	29.6	SD
	18.00	392	392	377	73	29	49	1.00	39	2.33	29	397	407	400	133	172	188	1.00	97.9	12.13	29	my
	0.00	402	403	403	61.9	93.6	59.7	1.00	46.8	9.25	29.9	402	403	403	211	183	156	1.00	121	6.53	29.9	SD
14	8.00	399	399	399	62.5	262	50.6	1.00	44	7.02	29.5	398	398	398	102	176	167	1.00	95.4	5.90	29.5	SD
	18.00	402	402	403	105	146	703	1.00	72.3	1.61	29.7	400	401	401	168	168	159	0.98	113	26.7	29.7	SD
	0.00	401	402	402	63.8	81.7	71.5	1.00	50.1	5.00	29.5	401	402	401	140	186	239	1.00	121	5.19	29.5	SD
15	8.00	397	400	399	41	52	70	1.00	31	1.21	29	400	401	401	178	163	172	1.00	98	21.3	29	my
	18.00	396	392	392	64.6	63.0	94.4	1.00	60.6	1.66	29.7	396	396	396	164	211	222	1.00	148	20.4	29.7	SD
	0.00	403	404	404	70.7	129	92.7	1.00	58.9	2.12	29.8	402	403	402	106	139	103	1.00	82.9	4.62	29.8	SD
16	8.00	401	401	402	81	69	71	1.00	61.2	3.19	29	401	401	401	178	146	103	1.00	113	23.2	29	my
	18.00	396	393	396	64.1	94.8	84.6	1.00	46.2	6.03	29.7	394	395	395	208	212	212	1.00	141	19.4	29.7	SD
	0.00	399	400	399	86.1	103	99	1.00	69.6	3.26	29.8	399	399	399	161	171	178	1.00	108	18.9	29.8	SD
17	8.00	400	401	401	78	61	79	1.00	71.2	4.21	29	399	400	400	183	141	178	1.00	123	37	29	my
	18.00	403	403	403	83.2	74.2	110	1.00	82.7	2.65	29.6	401	401	401	191	137	220	1.00	141	21.2	29.6	SD
	0.00	399	401	401	100	95	82.6	1.00	59	2.13	29.7	401	401	401	121	193	150	1.00	102	4.13	29.7	SD
18	8.00	400	401	401	97	86	111	1.00	63	3.12	29	401	406	401	172	196	193	1.00	99	24.3	29	my
	18.00	398	399	399	64.9	91.3	66.6	1.00	61.6	6.70	29.6	392	399	398	217	228	264	1.00	169	18.5	29.6	SD
	0.00	402	402	403	71.5	73.1	96.3	1.00	58.6	9.87	29.7	402	403	402	168	202	176	1.00	120	5.66	29.7	SD
19	8.00	394	394	394	86.2	74.6	67.1	1.00	49	1.34	29.4	397	397	398	107	126	119	1.00	93.1	11.3	29.4	SD
	18.00	400	401	401	62	50	70	1.00	40	7.71	29	400	400	401	222	199	213	1.00	137	12	29	my
	0.00	400	402	401	66.2	96	117	1.00	52.1	3.27	29.6	399	400	401	196	160	201	1.00	123	3.00	29.6	SD
20	8.00	395	395	396	86	64	75.5	1.00	49.7	7.73	29.6	394	395	394	111	105	127	1.00	77	2.4	29.6	SD
	18.00	398	399	398	41	36	49	1.00	21.2	1.30	29	398	399	395	178	183	183	1.00	88	4.15	29	my
	0.00	401	403	403	77.1	77.1	85.2	1.00	56	1.46	29.7	401	402	402	101	148	193	1.00	105	19.8	29.7	SD

Verified by _____ Sr.Technician

Approved by _____

Building Manager

DAILY CHECK SHEET

Yr/Date	Time	MDB-1										MDB No.2										Recorded by
		Voltage(V)			Current (A)			PF	KW	Kvar	Room Temp.	Voltage(V)			Current (A)			PF	KW	Kvar	Room Temp.	
		R-S	S-T	T-R	L1	L2	L3					R-S	S-T	T-R	L1	L2	L3					
21	8.00	400	400	400	70	70	67	1.00	45.3	1.57	29.4	398	399	399	139	189	143	1.00	94.4	89.3	29.4	SD
	18.00	399	400	400	60.3	60.6	104	1.00	94.6	1.34	29.4	398	399	399	189	189	189	1.00	124	124	29.4	SD
	0.00	400	400	400	99	539	180	1.00	59.4	2.96	29.8	405	406	405	147	191	188	1.00	121	273	29.5	SD
22	8.00	401	401	402	65.7	959	60.2	1.00	49.7	3.38	29.5	400	400	400	121	160	219	1.00	97	7.82	29.5	SD
	18.00	397	399	399	84.1	81.5	116	1.00	66.1	1.67	29.4	396	396	396	131	146	246	1.00	163	20.4	29.4	SD
	0.00	398	399	400	131	51	154	1.00	43.13	1.31	29	400	400	400	190	178	169	1.00	123	29.2	29	SD
23	8.00	399	399	400	70.2	78.8	44.2	1.00	44.6	2.95	29.6	394	394	394	90.2	148	164	1.00	110	9.99	29.6	SD
	18.00	401	402	403	119	505	46.9	1.00	88.7	2.16	29.7	400	401	401	220	227	192	1.00	100	13.1	29.7	SD
	0.00	400	400	400	69	50	95	1.00	78	1.24	29	400	400	400	141	169	168	1.00	90.9	13.1	29	SD
24	8.00	401	401	401	63.6	96.4	103	1.00	64.3	4.65	29.3	400	400	400	130	179	119	1.00	100	1.16	29.3	SD
	18.00	403	403	403	92.1	56.4	88.8	1.00	43.9	2.16	29.7	402	402	402	170	157	187	1.00	132	11.8	29.3	SD
	0.00	402	403	403	93	59	64	1.00	43	2.46	29	400	402	402	186	173	177	1.00	98	13.2	29	SD
25	8.00	399	399	399	99.2	42.6	46.9	1.00	104	2.91	29.9	397	397	397	106	146	192	1.00	104	10.6	29.4	SD
	18.00	401	401	402	78.6	78	60.1	1.00	116	3.17	29.2	400	401	401	190	172	151	0.99	109	11.9	29.2	SD
	0.00	399	400	400	63	41	78	1.00	21	4.98	29	400	400	400	178	199	213	1.00	98	23.1	29	SD
26	8.00	400	401	401	47.9	16.2	09.6	1.00	31.2	9.61	29.2	400	400	400	113	112	112	1.00	70.1	1.04	28.2	SD
	18.00	399	399	400	68.8	84.7	56.8	1.00	15.2	1.67	28.9	398	399	399	188	190	198	1.00	112	8.32	28.9	SD
	0.00	397	400	400	67	52	56	1.00	40	2.19	29	399	399	399	176	193	161	1.00	129	10.1	29	SD
27	8.00	403	400	404	57.6	73.3	43.8	1.00	38.7	6.17	28.6	402	403	403	110	106	122	1.00	76.2	3.48	28.6	SD
	18.00	398	399	398	39.6	56.2	18.9	1.00	29.2	2.28	29.9	397	397	397	190	207	190	0.99	129	16.8	29	SD
	0.00	179	399	399	41	88	52	1.00	31	1.98	29	400	400	400	178	178	166	0.99	14	4.21	29	SD
28	8.00	399	399	399	50	49.7	72	1.00	40.2	4.98	29.7	398	398	398	117	112	104	1.00	73.2	4.96	29.7	SD
	18.00	401	401	401	72.6	72.2	88.6	1.00	52.8	1.66	29.1	400	400	400	176	192	173	1.00	116	9.66	29.1	SD
	0.00	403	405	404	94.6	72.4	130	1.00	84.3	2.87	29.2	403	404	404	162	149	162	1.00	107	1.60	29.2	SD
29	8.00	400	400	400	42.7	58.9	62	1.00	38.6	4.62	29.8	399	399	399	129	167	139	1.00	85.5	5.79	29.8	SD
	18.00	399	399	399	52	46	51	1.00	29	1.10	29	399	400	400	187	169	178	1.00	23	12.1	29	SD
	0.00	403	404	403	85.4	62.3	123	1.00	68.2	2.68	29	402	403	403	143	164	179	1.00	106	7.73	29	SD
30	8.00	400	401	400	46.9	17	92.6	1.00	11.8	2.58	29	399	400	400	91.5	88.8	128	1.00	66.8	1.83	29	SD
	18.00	399	400	400	34	97	57	1.00	45	1.10	28	399	399	399	136	173	163	1.00	72	13.1	28	SD
	0.00	400	401	401	11.5	72.2	81.2	1.00	66.5	2.56	29.4	403	403	403	112	161	160	1.00	91.2	1.71	29.4	SD
31	8.00	396	397	397	60.5	97.1	110	1.00	59.6	9.17	28.9	395	396	396	121	117	153	1.00	85.9	4.70	28.9	SD
	18.00	392	399	399	51	63	73	1.00	29	1.03	29	400	400	400	186	192	164	1.00	82	13.1	29	SD
	0.00	402	402	402	62.9	119	177	1.00	62.1	1.84	29	402	402	402	143	167	165	1.00	99.9	2.10	29	SD

THE RIVIERA MONACO

FIRE ALARM

LOCATION

CONTROL ROOM

DAILY LOG SHEET FOR FIRE ALARM

MONTH

Jan-24

Srd/Date	MAIN CONTROL PANEL				RECORDED BY ผู้บันทึก	VERIFIED BY ผู้ตรวจสอบ	Remark หมายเหตุ
	TROUBLE "POINT"	DISABLED "POINT"	SUPERVISORY "POINT"	MONITOR "POINT"			
1	29	-	-	-	me		
2	29	-	-	-	me		
3	29	-	-	-	me		
4	19	-	-	-	me		
5	19	-	-	-	me		
6	19	-	-	-	me		alarm 2211 25/1/24
7	20	-	-	-	me		alarm 2211 26/1/24
8	19	-	-	-	me		
9	19	-	-	-	me		
10	19	-	-	-	me		
11	19	-	-	-	me		
12	19	-	-	-	me		
13	2	-	-	-	me		
14	3	-	-	-	me		
15	3	-	-	-	me		
16	1	-	-	-	me		
17	2	-	-	-	me		
18	39	-	-	-	me		
19	39	-	-	-	me		
20	39	-	-	-	me		
21	39	-	-	-	me		
22	39	-	-	-	me		
23	1	-	-	-	me		
24	1	-	-	-	me		
25	1	-	-	-	me		
26	2	-	-	-	me		
27	1	-	-	-	me		
28	1	-	-	-	me		
29	1	-	-	-	me		
30	1	-	-	-	me		
31	1	-	-	-	me		

Verified by _____ Sr.Technician

Approved by _____ Building Manager

DAILY CHECK SHEET

MONTH

July - 24

วันที่/Date	DAY SHIFT								NIGHT SHIFT								Remark/หมายเหตุ
	เวลา/Time	แสงสว่างในห้อง/การทำความสะอาด/Lighting/Cleanliness	สวิตช์เลือกโหมด/Selector Switch อยู่ตำแหน่ง AUTO	เครื่องปั่นไฟ/Generator no leaking	Breaker Switch อยู่ตำแหน่ง ON/Breaker switch is ON position	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง/ถังน้ำมัน/Fuel tank no leaking	ระดับน้ำมัน/75%/Fuel level not less than 75%	Signature/ลายเซ็น	เวลา/Time	แสงสว่างในห้อง/การทำความสะอาด/Lighting/Cleanliness	สวิตช์เลือกโหมด/Selector Switch อยู่ตำแหน่ง AUTO	เครื่องปั่นไฟ/Generator no leaking	Breaker Switch อยู่ตำแหน่ง ON/Breaker switch is ON position	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง/ถังน้ำมัน/Fuel tank no leaking	ระดับน้ำมัน/75%/Fuel level not less than 75%	Signature/ลายเซ็น	
1	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
2	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
3	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
4	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
5	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
6	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
7	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
8	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
9	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
10	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
11	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
12	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
13	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
14	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
15	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
16	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
17	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
18	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
19	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
20	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
21	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
22	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
23	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
24	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
25	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
26	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
27	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
28	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
29	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
30	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	
31	08.00	/	/	/	/	/	/	my	19.00	/	/	/	/	/	/	my	

*** 100% = V 100% = X

Verified by _____ Sr.Technician

Approved by _____ Building Manager

THE RIVIERA MONACO

DRAINAGE PUMP/ปั๊มน้ำเสีย

LOCATION

Store room carpark

DAILY CHECK SHEET

MONTH

Jan 24

วันที่/Date	DAY SHIFT						NIGHT SHIFT						Remark/หมายเหตุ
	เวลา/Time	แสงสว่างภายในห้อง/ Lighting	ไฟเตือนไฟไหม้แสดง สถานะพร้อมใช้งาน/ Control panel is ready	ตำแหน่งสวิทช์ที่ "AUTO"/Selector Switch in "AUTO" position	ความสะอาดภายใน ห้อง/Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	เวลา/Time	แสงสว่างภายในห้อง/ Lighting	ไฟเตือนไฟไหม้แสดง สถานะพร้อมใช้งาน/ Control panel is ready	ตำแหน่งสวิทช์ที่ "AUTO"/Selector Switch in "AUTO" position	ความสะอาดภายใน ห้อง/Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	
1	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
2	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
3	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
4	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
5	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
6	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
7	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
8	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
9	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
10	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
11	07.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
12	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
13	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
14	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
15	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
16	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
17	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
18	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
19	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
20	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
21	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
22	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
23	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
24	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
25	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
26	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
27	09.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
28	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
29	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
30	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	
31	08.00	/	/	/	/	my	23.00	/	/	/	/	my	

*** ปกติ/Normal = v ไม่ปกติ/Abnormal = X

Verified by _____ Sr.Technician

Approved by _____ Building Manager

วัน/Date	DAY SHIFT								NIGHT SHIFT								Remark/หมายเหตุ
	เวลา/Time	แสงสว่างภายในห้อง/ Lighting	ไฟฉุกเฉิน/ไฟเตือนภัย สถานะพร้อมใช้งาน/ Control panel is ready	ตำแหน่งสวิตช์/เลือก "AUTO"/Selector Switch in "AUTO" position	ตัวบ่งชี้การรั่วซึม/ Pump no leaking	ข้อต่อท่อต่างๆไม่มีการ รั่ว/Piping no leaking	ความสะอาดภายในห้อง/ Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	เวลา/Time	แสงสว่างภายในห้อง/ Lighting	ไฟฉุกเฉิน/ไฟเตือนภัย สถานะพร้อมใช้งาน/ Control panel is ready	ตำแหน่งสวิตช์/เลือก "AUTO"/Selector Switch in "AUTO" position	ตัวบ่งชี้การรั่วซึม/ Pump no leaking	ข้อต่อท่อต่างๆไม่มีการ รั่ว/Piping no leaking	ความสะอาดภายในห้อง/ Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	
1	06:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
2	07:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
3	08:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
4	09:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
5	10:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
6	11:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
7	12:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
8	13:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
9	14:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
10	15:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
11	16:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
12	17:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
13	18:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
14	19:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
15	20:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
16	21:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
17	22:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
18	23:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
19	00:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
20	01:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
21	02:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
22	03:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
23	04:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
24	05:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
25	06:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
26	07:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
27	08:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
28	09:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
29	10:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
30	11:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	
31	12:00	/	/	/	/	/	/	my	23:00	/	/	/	/	/	/	my	

*** ปกติ/Normal = V ไม่ปกติ/Abnormal = X

Verified by _____ Sr. Technician

Approved by _____ Building Manager

THE RIVIERA MONACO

SWIMMING POOL PUMP

LOCATION

SWIMMING POOL PUMP RM.-FL 1

DAILY CHECK SHEET

MONTH

Jan-24

วันที่/Date	DAY SHIFT								NIGHT SHIFT								Remark/หมายเหตุ
	เวลา/Time	แสงสว่างในห้อง/ Lighting	ไฟในห้องสวิตช์/ สวิตช์ในห้อง/ Control panel is ready	สวิตช์ในห้อง/ "AUTO" position	ปั๊มในห้อง/ Pump no leaking	ท่อในห้อง/ No leaking	ความสะอาดในห้อง/ Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	เวลา/Time	แสงสว่างในห้อง/ Lighting	ไฟในห้องสวิตช์/ สวิตช์ในห้อง/ Control panel is ready	สวิตช์ในห้อง/ "AUTO" position	ปั๊มในห้อง/ Pump no leaking	ท่อในห้อง/ No leaking	ความสะอาดในห้อง/ Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	
1	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
2	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
3	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
4	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
5	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
6	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
7	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
8	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
9	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
10	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
11	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
12	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
13	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
14	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
15	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
16	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
17	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
18	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
19	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
20	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
21	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
22	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
23	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
24	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
25	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
26	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
27	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
28	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
29	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
30	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	
31	08:00	/	/	/	/	/	/	มว	23:00	/	/	/	/	/	/	มว	

ปกติ/Normal = √ ไม่ปกติ/Abnormal = X

Verified by _____ Sr. Technician

Approved by _____ Building Manager

วัน/Date	DAY SHIFT									NIGHT SHIFT									Remark/หมายเหตุ
	เวลา/Time	แสงสว่างในห้อง/ Lighting	ไฟในห้องนอน Control panel is ready	ตำแหน่งตัวล็อค "AUTO"/Selector Switch in "AUTO" position	ปั๊มไม่ทำงาน/ Pump no leaking	มีกลิ่นคาวในท่อ F/piping no leaking	ความสะอาดภายใน ห้อง/Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	เวลา/Time	แสงสว่างในห้อง/ Lighting	ไฟในห้องนอน Control panel is ready	ตำแหน่งตัวล็อค "AUTO"/Selector Switch in "AUTO" position	ปั๊มไม่ทำงาน/ Pump no leaking	มีกลิ่นคาวในท่อ F/piping no leaking	ความสะอาดภายใน ห้อง/Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น			
1	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
2	08.16	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
3	08.16	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
4	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
5	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
6	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
7	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
8	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
9	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
10	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
11	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
12	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
13	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
14	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
15	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
16	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
17	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
18	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
19	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
20	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
21	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
22	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
23	08.16	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
24	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
25	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
26	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
27	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
28	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
29	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
30	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			
31	08.00	/	/	/	/	/	/	mm	23.00	/	/	/	/	/	/	mm			

*** ปกติ/Normal = V ไม่ปกติ/Abnormal = X

Verified by _____ Sr. Technician

Approved by _____ Building Manager

DATE/วันที่	DAY SHIFT								NIGHT SHIFT								Remark/หมายเหตุ
	TIME/เวลา	แสงสว่าง/หลอดไฟ/ Lighting	เสียง/เสียงทำงานผิดปกติ/ Abnormal sound or smell	อุณหภูมิ/อุณหภูมิผิดปกติ/ No abnormal sound or smell	น้ำมัน/น้ำมันผิดปกติ/ No abnormal sound or smell	ความสะอาด/ความสะอาด/ Cleanliness	อุณหภูมิห้อง/ Room temperature	Signature/ลายเซ็น	TIME/เวลา	แสงสว่าง/หลอดไฟ/ Lighting	เสียง/เสียงทำงานผิดปกติ/ Abnormal sound or smell	อุณหภูมิ/อุณหภูมิผิดปกติ/ No abnormal sound or smell	น้ำมัน/น้ำมันผิดปกติ/ No abnormal sound or smell	ความสะอาด/ความสะอาด/ Cleanliness	อุณหภูมิห้อง/ Room temperature	Signature/ลายเซ็น	
1	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
2	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
3	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
4	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
5	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
6	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
7	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
8	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
9	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
10	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
11	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
12	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
13	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
14	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
15	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
16	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
17	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
18	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
19	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
20	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
21	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
22	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
23	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
24	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
25	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
26	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
27	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
28	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
29	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
30	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	
31	08:00	/	/	/	/	/	/	mt	23:00	/	/	/	/	/	/	mt	

*** X = Noisy V = Normal

Verified by _____ Sr.Technician

Approved by _____ Building Manager

วันที่/Date	DAY SHIFT								NIGHT SHIFT								Remark/หมายเหตุ
	เวลา/Time	แสงสว่างในห้อง/ Lighting	ไฟฉุกเฉินในห้อง/ Status of pilot lamp	สวิตช์เลือกตำแหน่ง "AUTO"/Selector Switch In "AUTO" position	ปั๊มน้ำไม่ทำงาน/ Pump no leaking	น้ำรั่วจากท่อ/ F/Piping no leaking	ความสะอาดในห้อง/ Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	เวลา/Time	แสงสว่างในห้อง/ Lighting	ไฟฉุกเฉินในห้อง/ Status of pilot lamp	สวิตช์เลือกตำแหน่ง "AUTO"/Selector Switch In "AUTO" position	ปั๊มน้ำไม่ทำงาน/ Pump no leaking	น้ำรั่วจากท่อ/ F/Piping no leaking	ความสะอาดในห้อง/ Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	
1	07:00	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
2	07:10	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
3	07:20	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
4	07:30	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
5	07:40	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
6	07:50	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
7	08:00	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
8	08:10	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
9	08:20	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
10	08:30	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
11	08:40	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
12	08:50	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
13	09:00	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
14	09:10	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
15	09:20	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
16	09:30	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
17	09:40	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
18	09:50	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
19	10:00	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
20	10:10	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
21	10:20	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
22	10:30	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
23	10:40	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
24	10:50	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
25	11:00	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
26	11:10	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
27	11:20	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
28	11:30	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
29	11:40	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
30	11:50	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	
31	12:00	/	/	/	/	/	/	mi	23:00	/	/	/	/	/	/	mi	

ปกติ/Normal = / ไม่ปกติ/Abnormal = X

Verified by _____ Sr.Technician

Approved by _____ Building Manager

THE RIVIERA MONACO

Waste Water treatment pump/ปั๊มน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสีย

LOCATION

BASEMENT CAR PARK

DAILY CHECK SHEET

MONTH

Jan - 24

วันที่/Date	DAY SHIFT								NIGHT SHIFT								Remark/หมายเหตุ
	เวลา/Time	แสงสว่างในห้อง/ Lighting	ตู้ควบคุมระบบท่อระบาย น้ำในห้อง/Control panel is ready	ตู้ควบคุมระบบท่อระบาย น้ำในห้อง/Control panel is ready	ปั๊มน้ำในห้อง/All Pumps is ready to use	ปั๊มน้ำในห้อง/All Pumps is ready to use	ความสะอาดในห้อง/ Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	เวลา/Time	แสงสว่างในห้อง/ Lighting	ตู้ควบคุมระบบท่อระบาย น้ำในห้อง/Control panel is ready	ตู้ควบคุมระบบท่อระบาย น้ำในห้อง/Control panel is ready	ปั๊มน้ำในห้อง/All Pumps is ready to use	ปั๊มน้ำในห้อง/All Pumps is ready to use	ความสะอาดในห้อง/ Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	
1	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
2	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
3	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
4	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
5	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
6	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
7	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
8	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
9	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
10	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
11	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
12	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
13	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
14	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
15	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
16	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
17	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
18	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
19	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
20	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
21	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
22	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
23	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
24	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
25	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
26	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
27	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
28	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
29	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
30	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	
31	08:00	/	/	/	/	/	/	ms	23:00	/	/	/	/	/	/	ms	

ปกติ/Normal = V ไม่ปกติ/Abnormal = X

Verified by _____ Sr. Technician

Approved by _____ Building Manager

THE RIVIERA MONACO

Transfer Pump Preventive maintenance Form

Date/วันที่ 3/01/20

Type of PM - M - H - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

1) Check all lighting and cleanliness(Cleaning if required)/ตรวจสอบแสงสว่างและความสะอาด(ทำความสะอาดถ้าจำเป็น)					M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
2) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ					M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ					M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
4) All valves aer in correct position/วาล์วน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง					M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
5)Check and exercise the valves for fully open and close position/ตรวจสอบสภาพและหมุนก้านวาล์วไปตำแหน่งเปิดและปิดสุดทุกตัว					M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
6) Check and tighten all bolt and nut of transfer pump and control wiring terminal connection/ตรวจสอบและขันจุดข้อต่อต่างรวมถึงจุดต่อของระบบไฟฟ้า					M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
7) Check and clean the stainer/ตรวจสอบและล้างกรองสแตนเนอว์					Y	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
8) Check Voltage and Ampare/เช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ					M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
<u>Pump No.</u>	<u>Volt R-S</u>	<u>Volt S-T</u>	<u>Volt T-R</u>	<u>Ampare(A)</u>	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
TF-01	397	397	397	33.1 32.1 33.1	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
TF-02	397	397	397	33.7 31.3 32.1	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
TF-03	396	397	397	33.4 33.8 33.8	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
9)Check no alarm on control panel(After testing)/ ตรวจสอบไม่มีอลามที่แผงควบคุม(หลังการทดสอบบีม)					M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
10.) Selector switch status is "AUTO"(After testing)/สวิตช์ควบคุมอยู่ตำแหน่ง "AUTO"(หลังการทดสอบบีม)					M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
11) NO water pipe leaking(After testing)/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ(หลังการทดสอบบีม)					M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
12) Check ventilation fan/ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ					M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB

Remark/หมายเหตุ

Checked by: 

Technician

Verified by:

Sr. Technician

Approved by:

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

Underground Water Storage Tank Preventive maintenance Form

Date/วันที่... 3/01/24

Type of PM - M - H - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Tank No.1	Tank No.2	M	
1) All valves are in correct position/วาล์วน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	M	
2) Check water fill in system is in functioning/ตรวจสอบระบบการควบคุมการเติมน้ำเข้าถัง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	M	
3) Check tank covers are closed and in good condition/ตรวจสอบฝาปิดถังน้ำว่าปิดและอยู่ในสภาพที่ดี	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	M	
4) Water level inside the tank/ระดับน้ำในถัง	Full M	Full M	M	
5) Check external condition of tank is no leaking or cracking/ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังถึงเก็บน้ำไม่รอยรั่วหรือแตกร้าว	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	M	
6) clean water storage tank every year/ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ปีละครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	Y	
7) Check all equipment inside the tank all are in good condition and functioning/ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆภายในถังว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	Y	

Remark/หมายเหตุ

Checked by: 

Technician

Verified by:

Sr. Technician

Approved by:

Building Manager

GENERATOR WEEKLY TEST FORM

Date/วันที่ 04/01/24

Before Test/ก่อนการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตัวควบคุมปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Voltage of battery/แรงดันแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC) 26.....VDC	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Battery distilled water level/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Battery is in good condition/แบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) Check engine oil level/ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
6) No engine oil leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
7) No fuel leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
8) No Cooling water leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำหล่อเย็น	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
9) Cooling water level/ระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

TESTING / การทดสอบ

<input type="checkbox"/> On Load	<input type="checkbox"/> No Load	Start Time 15:10	Stop time
List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Reading	Status	
1) Engine RPM/ความเร็วรอบเครื่องยนต์(1450RPM)	1490 rpm	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
2) Oil Pressure /แรงดันน้ำมันเครื่อง(40-75psi)	40 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
3) Engine Temperature/อุณหภูมิเครื่องยนต์(80-90C)	80 C	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
4) Voltage L-N แรงดันไฟฟ้า L-N(220-240v)	L1-N 230 V L2-N 230 V L3-N 230 V	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
5) Voltage L-L แรงดันไฟฟ้า L-L(380-400v)	L1-L2 401 V L2-L3 402 V L3-L1 402 V	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
6) Frequency/ ความถี่กระแสไฟฟ้า(49-51Hz)	50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
7) Check abnormal vibration/ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	-	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
8) Check abnormal noise/ตรวจสอบการดังผิดปกติของเครื่องยนต์	-	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
9) Check Exhaust no leaks or blocks/ท่อไอเสียไม่มีการรั่วหรืออุดตัน	-	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB

AFTER TESTING / หลังการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Engine status is "AUTO"/สวิตช์เครื่องยนต์อยู่ตำแหน่ง "AUTO"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Battery charger is "ON"/ชุดชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตำแหน่ง "ON"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Fuel Volume/ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (not less than 75% of tank volume)	99 %
6) Total Of Engine working hour/จำนวนเวลารวมการทำงานของเครื่องยนต์	25.52 Hrs

Checked by ธีรภัทร / อภิวัฒน์

Verified by

Approved by

Technician

Sr. Technician

Building

THE RIVIERA MONACO

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST FORM

Date/วันที่ 4/1/24

Before Test/ก่อนการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะควบคุมปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Check Voltage / ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า R-S.....V, S-T.....V, T-R.....V	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Pressure relief valve no leaking/วาล์วควบคุมแรงดันไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

TESTING / ขณะทดสอบ

☐ By Manual

☐ By Auto

Start Time 15.35 Stop time 16.05

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Reading	Status
1) Check Ampare / ตรวจเช็คค่ากระแสไฟฟ้า	R.....A S.....A T.....A	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Jockey pump "AUTO START" pressure/แรงดันน้ำที่ปั๊มเริ่มทำงานอัตโนมัติ(250psi)	250 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Jockey pump "AUTO STOP" pressure/แรงดันน้ำที่ปั๊มหยุดทำงานอัตโนมัติ(260psi)	260 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Check abnormal vibration/ตรวจสอบการสั่นของปั๊ม	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) Check seal no leaking/ตรวจสอบการรั่วของแพคกิ้งซีล	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

AFTER TESTING / หลังการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Check no alarm on control panel/ ตรวจสอบไม่มีเสียงเตือนที่แผงควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Selector switch status is "AUTO"/สวิตช์ควบคุมอยู่ตำแหน่ง "AUTO"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Pressure relief valve no leaking/วาล์วควบคุมแรงดันไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

Remark/หมายเหตุ

**** N = Normal/ปกติ AB = Abnormal/ผิดปกติ

Checked by: [Signature]

Technician

Verified by: [Signature]

Sr. Technician

Approved by: [Signature]

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

FIRE PUMP WEEKLY TEST FORM

Date/วันที่ 4/1/24

Before Test/ก่อนการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Voltage of battery/แรงดันแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC) Set1 12.5 VDC, Set2 24.8 VDC	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Battery is in good condition/แบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Battery distilled water water level/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) No oil leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
6) No fuel leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
7) No Cooling water leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
8) Cooling water level/ระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
9) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
10) On shaft seal should have water drop for cooling/ต้องมีน้ำหยดหล่อเย็นที่ซีลของเพลลา(1drop/second)	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
11) Check gear oil level/ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

TESTING / ขณะทดสอบ

☐ By Manual ☐ By Auto Start Time 15:45 Stop time 15:45

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Reading	Status
1) Engine RPM/ความเร็วรอบเครื่องยนต์(2160RPM)	2100 rpm	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Oil Pressure /แรงดันน้ำมันเครื่อง(40-75psi)	58 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Cooling water Temperature/อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(80-90C)	80 C	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Fire pump auto start pressure/แรงดันน้ำที่ปั๊มทำงานอัตโนมัติ(240psi)	270 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) Fire pump discharge pressure/แรงดันน้ำขาออก(300psi)	270 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
6) Check abnormal vibration/ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
7) Check Exhaust no leaks or blocks/ท่อไอเสียไม่มีการรั่วหรืออุดตัน	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
8) Check pump casing temperature/ตรวจเช็คอุณหภูมิของตัวปั๊มC	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

AFTER TESTING / หลังการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Check no alarm on control panel/ ตรวจสอบไม่มีอลา์มที่แผงควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Engine status is "AUTO"/สวิตช์เครื่องยนต์อยู่ตำแหน่ง "AUTO"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Battery charger is "ON"/ชุดชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตำแหน่ง "ON"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Volatage of Battery /แรงดันของแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC)	12.5 VDC/24.8 VDC
5) Fuel Volume/ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง(Not less than 75%of tank volume)	450 Liters
6) Total Of Engine working hour/จำนวนเวลารวมการทำงานของเครื่องยนต์	18 Hrs

Remark/หมายเหตุ

Checked by: 6-15/24

Technician

Verified by:

Sr. Technician

Approved by:

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

SWIMMING POOL PUMP PREVENTIVE MAINTENANCE FORM

Swimming Pool FL1

Date/
วันที่ 07/01/24

Type of PM - M - H - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

- | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Check all lighting and cleanlines(Cleaning if required)/ตรวจสอบแสงสว่างและความสะอาด(ทำความสะอาดถ้าจำเป็น) | M | <input checked="" type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 2) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ | M | <input checked="" type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ | M | <input checked="" type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 4) All valves aer in correct position/วาล์วอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง | M | <input checked="" type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 5) Check and exercise the valves for fully open and close position/ตรวจสอบสภาพและหมุนก้านวาล์วไปตำแหน่งเปิดและปิดสุดทุกตัว | M | <input checked="" type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 6) Check sand filter/ตรวจสอบถังกรอง | M | <input checked="" type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 7) Check any corrosion on pump body/ตรวจสอบหาการเกิดสนิมของตัวปั๊ม | H | <input type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 8) Check and tighten all bolt and nut of pump and control wiring terminal connection/ตรวจสอบและขันจุดข้อต่อต่างรวมถึงจุดต่อของระบบไฟฟ้า | Y | <input type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 9) Check Voltage and Ampare/เช็ควoltageและกระแสไฟ | | | |

Pump No.	Volt R-S	Volt S-T	Volt T-R	Ampare(A)			
Filter pump No.1	401	401	400	4.01 / 4.24 / 4.32	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
Filter pump No.2	401	401	400	4.59 / 4.04 / 4.61	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
Filter pump No.3	400	401	401	3.95 / 4.09 / 4.06	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
Filter pump No.4	400	401	401	4.44 / 4.00 / 4.38	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
Air bubble pump	399	401	401	3.30 / 3.10 / 3.16	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
Jacuzzi pump	401	403	400	3.37 / 3.39 / 3.19	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
Water pump(Slider)	231	-	-	4.00 / - / -	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB

- | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 10) Check abnormal vibration/ตรวจสอบการสั่นของปั๊ม | M | <input checked="" type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 11) Check seal no leaking/ตรวจสอบการรั่วของแพคกิ้งซีล | M | <input checked="" type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 12) Check no alarm on control panel/ ตรวจสอบไม่มีเสียงเตือนที่แผงควบคุม | M | <input checked="" type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 13) Selector switch status is "AUTO"/สวิตช์ควบคุมอยู่ตำแหน่ง "AUTO" | M | <input checked="" type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |
| 14) Check Salt chlorine generator/ตรวจสอบเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ | M | <input checked="" type="checkbox"/> N | <input type="checkbox"/> AB |

Remark/หมายเหตุ

Checked by:.....

Technician

Verified by:.....

Sr. Technician

Approved by:.....

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

SWIMMING POOL PUMP PREVENTIVE MAINTENANCE FORM

Swimming Pool FL21

Date/วันที่ 07/01/24

Type of PM - M - H - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

1) Check all lighting and cleanlines (Cleaning if required)/ตรวจสอบแสงสว่างและความสะอาด(ทำความสะอาดถ้าจำเป็น)	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
2) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
4) All valves are in correct position/วาล์วสําน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
5) Check and exercise the valves for fully open and close position/ตรวจสอบสภาพและหมุนก้านวาล์วสําน้ำในตำแหน่งเปิดและปิดสุดทุกตัว	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
6) Check sand filter/ตรวจสอบถังกรอง	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
7) Check any corrosion on pump body/ตรวจสอบหาการเกิดสนิมของตัวปั๊ม	H	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
8) Check and tighten all bolt and nut of pump and control wiring terminal connection/ตรวจสอบและขันจุดข้อต่อต่างรวมถึงจุดต่อของระบบไฟฟ้า	Y	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
9) Check Voltage and Ampere/เช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ			
Pump No.	Volt L-N	Ampere L (A)	
Filter pump No.1	228	8.75	M <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
Filter pump No.2	227	9.24	M <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
	Volt R-S	Volt S-T	Volt T-R
			Ampere(A)
Jacuzzi pump	100	401	403
			7.38 16.90 7.58
10) Check abnormal vibration/ตรวจสอบการสั่นของปั๊ม	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
11) Check seal no leaking/ตรวจสอบการรั่วของแพคกิ้งซีล	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
12) Check no alarm on control panel/ ตรวจสอบไม่มีอลาเมที่แผงควบคุม	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
13) Selector switch status is "AUTO"/สวิตช์ควบคุมอยู่ตำแหน่ง "AUTO"	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
14) Check Salt chlorine generator/ตรวจสอบเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
15) Check Air pump/ตรวจสอบปั๊มลม	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB

Remark/หมายเหตุ

Checked by: 

Technician

Verified by:

Sr. Technician

Approved by:

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

Lift Preventive maintenance Form

Date/วันที่..... 9/1/23

Type of PM - M - H - Y

Lift's car/ภายในตัวลิฟท์	LIFT L1	LIFT L2	LIFT L3	SERVICE LIFT	CARPARK LIFT	Code	Remark
1) Lighting/แสงสว่าง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M	
2) Ventilation/ระบบระบายอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M	
3) Check Traveling condition/ตรวจสอบความปกติของการวิ่งขึ้นลง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M	
4) Check Leveling condition & parking condition ตรวจสอบการจอดตรงขั้นและความนุ่มนวลในการจอด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M	
5) Check door's sensor/ตรวจสอบเซ็นเซอร์ประตูลิฟท์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M	
Lift control panel/แผงปุ่มกดภายในตัวลิฟท์	LIFT L1	LIFT L2	LIFT L3	SERVICE LIFT	CARPARK LIFT	Code	Remark
6) Check condition & function of all Push buttons/ ตรวจสอบสภาพและการทำงานของปุ่มกดทุกตัว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M	
7) Check bell and inter- communication system/ตรวจสอบ การทำงานของปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M	
8) Check function of equipment's switch/ ตรวจสอบการทำงานของปุ่มควบคุมและล็อคการทำงานของลิฟท์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M	

Lift Machine room/ห้องเครื่องลิฟท์	Status	Remark
9) Lighting/แสงสว่าง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
10) General Cleaning/ความสะอาดทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
11) Check air conditional/ตรวจสอบระบบปรับอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
12) Check any abnormal smell and sound/ ตรวจสอบกลิ่นหรือเสียงที่ผิดปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
13) Temperature/อุณหภูมิภายในห้อง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	

Remark/หมายเหตุ

Checked by:.....
Technician

Verified by.....
Sr. Technician

Approved by.....
Building Manager

THE RIVIERA MONACO

PRV Preventive maintenance Form

Date/วันที่..... 9/1/23

Type of PM - M - H - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

1) No water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	M	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>	AB
2) Adjust the down stream pressure(if required)/ปรับแต่งแรงดันน้ำขาออก(ถ้าจำเป็น)	H	<input type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>	AB
3) Check and clean the stainer of control valve/ล้างทำความสะอาดตัวกรองของชุดควบคุม	Y	<input type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>	AB
4) Check pressure at pressure gauge for In and OUT and record / ตรวจสอบและบันทึกแรงดันน้ำทั้งขาเข้าและขาออก	M	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>	AB
PRV No.	PRV pressure reading.				
	Pressure in	Pressure 2nd step	Pressure out		
PRV No.1/FL31	55		15	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
PRV No.2/FL25	60		30	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
PRV No.3/FL20	100	50	10	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
PRV No.4/FL14	125	45	10	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
PRV No.5/FL8	160	75	15	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
PRV No.6/FL2	170	75	40	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

Remark/หมายเหตุ

Checked by:..... 524, 777

Technician

Verified by.....

Sr. Technician

Approved by.....

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

Transfer Pump Preventive maintenance Form

Date/วันที่..... 13/1/23

Type of PM - M - H - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

1) Check all lighting and cleanliness (Cleaning if required)/ตรวจสอบแสงสว่างและความสะอาด(ทำความสะอาดถ้าจำเป็น)	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				
2) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				
3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				
4) All valves are in correct position/วาล์วน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				
5) Check and exercise the valves for fully open and close position/ตรวจสอบสภาพและหมุนก้านวาล์วไปตำแหน่งเปิดและปิดสุดทุกตัว	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				
6) Check and tighten all bolt and nut of transfer pump and control wiring terminal connection/ตรวจสอบและขันจุดข้อต่อต่างรวมถึงจุดต่อของระบบไฟฟ้า	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				
7) Check and clean the strainer/ตรวจสอบและล้างกรองสแตนเลส	Y	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				
8) Check Voltage and Ampere/เช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pump No.</th> <th>Volt R-S</th> <th>Volt S-T</th> <th>Volt T-R</th> <th>Ampere(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TF-01</td> <td>395</td> <td>396</td> <td>396</td> <td>33/34/32</td> </tr> <tr> <td>TF-02</td> <td>395</td> <td>396</td> <td>397</td> <td>33/34/34</td> </tr> <tr> <td>TF-03</td> <td>395</td> <td>397</td> <td>397</td> <td>33/34/33</td> </tr> </tbody> </table>	Pump No.	Volt R-S	Volt S-T	Volt T-R	Ampere(A)	TF-01	395	396	396	33/34/32	TF-02	395	396	397	33/34/34	TF-03	395	397	397	33/34/33	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
Pump No.	Volt R-S	Volt S-T	Volt T-R	Ampere(A)																			
TF-01	395	396	396	33/34/32																			
TF-02	395	396	397	33/34/34																			
TF-03	395	397	397	33/34/33																			
9) Check no alarm on control panel (After testing)/ตรวจสอบไม่มีอลารมที่แผงควบคุม(หลังการทดสอบ)	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				
10.) Selector switch status is "AUTO" (After testing)/สวิตช์ควบคุมอยู่ตำแหน่ง "AUTO" (หลังการทดสอบ)	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				
11) NO water pipe leaking (After testing)/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ(หลังการทดสอบ)	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				
12) Check ventilation fan/ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB																				

Remark/หมายเหตุ

Checked by: *Mr. 3101*

Technician

Verified by:

Sr. Technician

Approved by:

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

Underground Water Storage Tank Preventive maintenance Form

Date/วันที่..... 13/1/23

Type of PM - M - H - Y

<u>List of Checking/ รายการตรวจสอบ</u>	<u>Tank No.1</u>	<u>Tank No.2</u>	M	
1) All valves are in correct position/วาล์วสํานํายู่ในตำแหน่งที่ถูกตอง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	M	
2) Check water fill in system is in functioning/ตรวจสอบระบบการควบคุมการเติมนํ้าเข้าถัง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	M	
3) Check tank covers are closed and in good condition/ตรวจสอบฝาปิดถังนํ้าว่าปิดและอยู่ใส่สภาพที่ดี	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	M	
4) Water level inside the tank/ระดับนํ้าในถัง	Full.....M	Full.....M	M	
5) Check external condition of tank is no leaking or cracking/ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังเก็บนํ้าไม่รอยร้าวหรือแตกร้าว	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	M	
6) clean water storage tank every year/ล้างทำความสะอาดถังเก็บนํ้า.....ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	Y	
7) Check all equipment inside the tank all are in good condition and functioning/ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆภายในถังว่าอยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	Y	

Remark/หมายเหตุ

Checked by:.....

Technician

Verified by.....

Sr. Technician

Approved by.....

Building Manager

Corridor Lighting Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างทางเดินส่วนกลางประจำเดือน

Month: <u>Jan-24</u>					Location	FL 1-20
Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
1	Corridor Lighting	LT-Looby-FL1	FL1-ไฟแสงสว่างล็อบบี้	/		
2	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL2	FL2-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
3	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL3	FL3-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
4	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL4	FL4-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
5	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL5	FL5-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
6	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL6	FL6-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
7	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL7	FL7-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
8	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL8	FL8-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
9	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL9	FL9-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
10	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL10	FL10-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
11	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL11	FL11-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
12	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL12	FL12-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
13	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL13	FL13-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
14	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL14	FL14-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
15	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL15	FL15-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
16	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL16	FL16-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
17	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL17	FL17-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
18	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL18	FL18-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
19	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL19	FL19-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
20	Corridor Lighting	LT-Coridor-FL20	FL20-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		

Checked by /ตรวจโดย.....Technician/ช่างอาคาร

Date/วันที่ 15/01/24

Verified by /ตรวจโดย.....SrTechnician/หัวหน้าช่างอาคาร

Date/วันที่

Approved by /ผู้อนุมัติ.....Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Corridor Lighting Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างทางเดินส่วนกลางประจำเดือน

Month: ๖-๒๕				Location		FL 21-40
Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
21	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL21	FL21-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
22	Corridor Lighting	LT-SP1-F21	FL21-ไฟในสระว่ายน้ำ	/		
23	Corridor Lighting	LT-SP2-F21	FL21-ไฟบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		
24	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL22	FL22-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
25	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL23	FL23-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
26	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL24	FL24-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
27	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL25	FL25-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
28	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL26	FL26-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
29	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL27	FL27-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
30	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL28	FL28-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
31	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL29	FL29-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
32	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL30	FL30-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
33	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL31	FL31-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
34	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL32	FL32-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
35	Corridor Lighting	LT-Garden-F32	FL32-ไฟสวน	/		
36	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL33	FL33-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
37	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL34	FL34-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
38	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL35	FL35-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
39	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL36	FL36-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
40	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL37	FL37-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
41	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL38	FL38-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
42	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL39	FL39-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		
43	Corridor Lighting	LT-Corridor-FL40	FL40-ไฟแสงสว่างทางเดินหน้าห้อง	/		

Checked by /ตรวจสอบโดย.....Technician/ช่างอาคาร

Date/วันที่ 18/01/24

Verified by /ตรวจสอบโดย.....SrTechnician/หัวหน้าช่างอาคาร

Date/วันที่

Approved by /ผู้อนุมัติ.....Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

THE RIVIERA MONACO

FIRE PUMP WEEKLY TEST FORM

Date/วันที่ 11/01/67

Before Test/ก่อนการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตัวควบคุมปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Voltage of battery/แรงดันแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC) Set1 28.5 VDC, Set2 28.9 VDC	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Battery is in good condition/แบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Battery distilled water water level/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) No oil leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
6) No fuel leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
7) No Cooling water leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
8) Cooling water level/ระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
9) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
10) On shaft seal should have water drop for cooling/ต้องมีน้ำหยดหล่อเย็นที่ซีลของเพลลา(1drop/second)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
11) Check gear oil level/ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

TESTING / ขณะทดสอบ

<input checked="" type="checkbox"/> By Manual	<input type="checkbox"/> By Auto	Start Time 11.22 Stop time 11.32
List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Reading	Status
1) Engine RPM/ความเร็วรอบเครื่องยนต์(2160RPM)	2900 rpm	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Oil Pressure /แรงดันน้ำมันเครื่อง(40-75psi)	60 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Cooling water Temperature/อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(80-90C)	10 C	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Fire pump auto start pressure/แรงดันน้ำที่ปั๊มทำงานอัตโนมัติ(240psi)	210 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) Fire pump discharge pressure/แรงดันน้ำขาออก(300psi)	220 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
6) Check abnormal vibration/ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
7) Check Exhaust no leaks or blocks/ท่อไอเสียไม่มีการรั่วหรืออุดตัน	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
8) Check pump casing temperature/ตรวจเช็คอุณหภูมิของตัวปั๊มC	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

AFTER TESTING / หลังการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Check no alarm on control panel/ ตรวจสอบไม่มีสัญญาณที่แผงควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Engine status is "AUTO"/สวิตช์เครื่องยนต์อยู่ตำแหน่ง "AUTO"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Battery charger is "ON"/ชุดชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตำแหน่ง "ON"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Volatage of Battery /แรงดันของแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC)	1 28.5 VDC/2 28.9 VDC
5) Fuel Volume/ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง(Not less than 75%of tank volume)	180 Liters
6) Total Of Engine working hour/จำนวนเวลารวมการทำงานของเครื่องยนต์	18 Hrs

Remark/หมายเหตุ

Checked by: 6274
Technician

Verified by:
Sr. Technician

Approved by:
Building Manager

THE RIVIERA MONACO

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST FORM

Date/วันที่ ๑๑/๑๐/๖๗

Before Test/ก่อนการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตัวควบคุมปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Check Voltage / ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า R-S 396 V, S-T 395 V, T-R 395 V	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Pressure relief valve no leaking/วาล์วควบคุมแรงดันไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

TESTING / ขณะทดสอบ

<input checked="" type="checkbox"/> By Manual	<input type="checkbox"/> By Auto	Start Time 14.25 Stop time 14.27
List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Reading	Status
1) Check Ampere / ตรวจเช็คค่ากระแสไฟฟ้า	R 14.5 A S 14.2 A T 13.9 A	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Jockey pump "AUTO START" pressure/แรงดันน้ำที่ปั๊มเริ่มทำงานอัตโนมัติ(250psi)	260 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Jockey pump "AUTO STOP" pressure/แรงดันน้ำที่ปั๊มหยุดทำงานอัตโนมัติ(260psi)	270 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Check abnormal vibration/ตรวจสอบการสั่นของปั๊ม	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) Check seal no leaking/ตรวจสอบการรั่วของแหวนกันซีล	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

AFTER TESTING / หลังการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Check no alarm on control panel/ ตรวจสอบไม่มีอลาเมที่แผงควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Selector switch status is "AUTO"/สวิตช์ควบคุมอยู่ตำแหน่ง "AUTO"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Pressure relief valve no leaking/วาล์วควบคุมแรงดันไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

Remark/หมายเหตุ

**** N = Normal/ปกติ AB = Abnormal/ผิดปกติ

Checked by: [Signature]

Technician

Verified by:

Sr. Technician

Approved by:

Building Manager

GENERATOR WEEKLY TEST FORM		Date/วันที่..... <u>17/1/24</u>
Before Test/ก่อนการทดสอบ		
List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status	
1) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
2) Voltage of battery/แรงดันแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC) <u>26.4</u> VDC	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
3) Battery distilled water level/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
4) Battery is in good condition/แบตเตอรี่อยู่ในสภาวะดีพร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
5) Check engine oil level/ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
6) No engine oil leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
7) NO fuel leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
8) No Cooling water leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
9) Cooling water level/ระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
TESTING / ขณะทดสอบ		
<input type="checkbox"/> On Load	<input checked="" type="checkbox"/> No Load	Start Time..... <u>14:45</u> Stop time..... <u>14:50</u>
List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Reading	Status
1) Engine RPM/ความเร็วรอบเครื่องยนต์(1450RPM)	<u>1500</u> rpm	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Oil Pressure/แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (psi)	<u>40</u> psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Cooling water Temperature/อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(80-90C)	<u>34</u> C	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Voltage L-N แรงดันไฟฟ้า L-N(220-240v)	L1-N <u>231</u> V L2-N <u>231</u> V L3-N <u>231</u> V	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) Voltage L-L แรงดันไฟฟ้า L-L(380-415v)	L1-L2 <u>401</u> V L2-L3 <u>401</u> V L3-L1 <u>402</u> V	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
6) Frequency/ ความถี่กระแสไฟฟ้า(49-51Hz)	<u>50</u> Hz	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
7) Check abnormal vibration/ตรวจพบการสั่นของเครื่องยนต์	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
8) Check abnormal sound/ตรวจสอบเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
9) Check Exhaust no leaks or blocks/ท่อไอเสียไม่มีการรั่วหรืออุดตัน	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
AFTER TESTING / หลังการทดสอบ		
List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status	
1) Check no alarm on control panel/ ตรวจสอบไม่มีอลาเมที่แผงควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
2) Engine status is "AUTO"/สวิตช์เครื่องยนต์อยู่ตำแหน่ง "AUTO"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
3) Battery charger is "ON"/ชุดชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตำแหน่ง "ON"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
4) Voltage of Battery /แรงดันของแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC)	<u>28.4</u> / <u>127.9</u> VDC	
5) Fuel Volume/ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง(Not less than 75%of tank volume)	<u>85</u> %	
6) Total Of Engine working hour/จำนวนเวลารunningการทำงานของเครื่องยนต์	<u>26H</u> / <u>18M</u> Hrs	
Remark/หมายเหตุ		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Checked by:..... Technician</div> <div>Verified by:..... Sr. Technician</div> <div>Approved by:..... Building Manager</div> </div>		

THE RIVIERA MONACO

[illegible]

THE RIVIERA MONACO

GENERATOR WEEKLY TEST FORM

Date/วันที่ 21/01/67

Before Test/ก่อนการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตัวควบคุมปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Voltage of battery/แรงดันแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC) 26.6 /DC	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Battery distilled water level/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Battery is in good condition/แบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) Check engine oil level/ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
6) No engine oil leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
7) No fuel leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
8) No Cooling water leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
9) Cooling water level/ระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

TESTING / ขณะทดสอบ

<input type="checkbox"/> On Load	<input checked="" type="checkbox"/> No Load	Start Time. 13.10	Stop time.... 13.15
List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Reading	Status	
1) Engine RPM/ความเร็วรอบเครื่องยนต์(1450RPM)	1498 .pm	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
2) Oil Pressure /แรงดันน้ำมันเครื่อง(40-75psi)	38 .psi	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
3) Cooling water Temperature/อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(80-90C)	55 c	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
4) Voltage L-N แรงดันไฟฟ้า L-N(220-240v)	L1-N 231 V L2-N 231 V L3-N 232 V	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
5) Voltage L- แรงดันไฟฟ้า L-L(380-415v)	L1-L2 402 V L2-L3 402 V L3-L1 402 V	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
6) Frequency/ ความถี่กระแสไฟฟ้า(49-51Hz)	50 .Hz	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
7) Check abnormal vibration/ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	-	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
8) Check abnormal sound/ตรวจสอบเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์	-	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
9) Check Exhaust no leaks or blocks/ท่อไอเสียไม่มีการรั่วหรืออุดตัน	-	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB

AFTER TESTING / หลังการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Check no alarm on control panel/ ตรวจสอบไม่มีสัญญาณที่แผงควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Engine status is "AUTO"/สวิตช์เครื่องยนต์อยู่ตำแหน่ง "AUTO"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Battery charger is "ON"/ชุดชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตำแหน่ง "ON"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Volatage of Battery /แรงดันของแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC)	28.3 VDC
5) Fuel Volume/ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง(Not less than 75%of tank volume)	85 %
6) Total Of Engine working hour/จำนวนเวลารวมการทำงานของเครื่องยนต์	26h21m Hrs

Remark/หมายเหตุ

Checked by: [Signature]

Technician

Verified by:

Sr. Technician

Approved by:

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

MDB PREVENTIVE MAINTENANCE FORM

MDB-01.

Date/วันที่ 98/01/57

Type of PM - M - Q - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

1) Checking general condition of MDB/ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้MDB	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Check Pilot lamp (Change if required)/ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะ(เปลี่ยนถ้าจำเป็น)	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Checking have any abnormal sound or smell/ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติหรือไม่	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) Visual check of all circuit breaker/ตรวจสอบหาความผิดปกติของอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้า(ACB,MCCB) ด้วยสายตา	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
6) Check and record of electrical parameter as follow/ตรวจบันทึกค่ากระแสไฟตามรายการ VOLT R-S.....V AMPARE R.....A KW-R 101 Kw PF-R.....1.00 S-T.....V S.....A KW-S 18.6 Kw PF-S.....1.00 T-R.....V T.....A KW-T 21 Kw PF-T.....1.00	M	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
7) Check grounding connection/ตรวจเช็คข้อต่อของสายดิน	Q	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
8) Thermo scan before yearly PM/ตรวจเช็คความร้อนของตู้MDBก่อนซ่อมบำรุงประจำปี	Y	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
9) Yearly PM as per yearly PM list/ตรวจสอบประจำปีตามรายการ	Y	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

Remark/หมายเหตุ

Checked by: 57

Technician

Verified by.....

Sr. Technician

Approved by.....

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

MDB PREVENTIVE MAINTENANCE FORM

MDB-02

Date/วันที่ 28/01/67

Type of PM - M - Q - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

1) Checking general condition of MDB/ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้MDB	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
2) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
3) Check Pilot lamp (Change if required)/ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะ(เปลี่ยนถ้าจำเป็น)	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
4) Checking have any abnormal sound or smell/ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติหรือไม่	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
5) Visual check of all circuit breaker/ตรวจสอบหาความผิดปกติของอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า(ACB,MCCB) ด้วยสายตา	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
6) Check and record of electrical parameter as follow/ตรวจบันทึกค่ากระแสไฟตามรายการ VOLT R-S.....V AMPARE R.....A KW-R..... Kw PF-R..... S-T.....V S.....A KW-S..... Kw PF-S..... T-R.....V T.....A KW-T..... Kw PF-T.....	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
7) Check grounding connection/ตรวจเช็คข้อต่อของสายดิน	Q	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
8) Thermo scan before yearly PM/ตรวจเช็คความร้อนของตู้MDBก่อนซ่อมบำรุงประจำปี	Y	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
9) Yearly PM as per yearly PM list/ตรวจสอบประจำปีตามรายการ	Y	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB

Remark/หมายเหตุ

Checked by: 301

Technician

Verified by:

Sr. Technician

Approved by:

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

MDB PREVENTIVE MAINTENANCE FORM

EMDB

Date/
วันที่ 28/01/67

Type of PM - M - Q - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

1) Checking general condition of MDB/ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้MDB	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
2) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
3) Check Pilot lamp (Change if required)/ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะ(เปลี่ยนถ้าจำเป็น)	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
4) Checking have any abnormal sound or smell/ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติหรือไม่	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
5) Visual check of all circuit breaker/ตรวจสอบหาความผิดปกติของอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า(ACB,MCCB) ด้วยสายตา	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
6) Check and record of electrical parameter as follow/ตรวจบันทึกค่ากระแสไฟตามรายการ VOLT R-S... <u>401</u> ...V AMPARE R... <u>927</u> ...A KW-R... <u>10.4</u> Kw PF-R..... S-T... <u>405</u> ...V S... <u>789</u> ...A KW-S... <u>17.9</u> Kw PF-S..... T-R... <u>400</u> ...V T... <u>906</u> ...A KW-T... <u>18.6</u> Kw PF-T.....	M	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
7) Check grounding connection/ตรวจเช็คข้อต่อของสายดิน	Q	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
8) Thermo scan before yearly PM/ตรวจเช็คความร้อนของตู้MDBก่อนซ่อมประจำปี	Y	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB
9) Yearly PM as per yearly PM list/ตรวจสอบประจำปีตามรายการ	Y	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> AB

Remark/หมายเหตุ

Checked by:.....

Technician

Verified by:.....

Sr. Technician

Approved by:.....

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

JOCKEY PUMP WEEKLY TEST FORM

Date/วันที่ 85/01/67

Before Test/ก่อนการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Check Voltage / ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า R-S 99.4 V, S-T 99.5 V, T-R 99.5 V	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Pressure relief valve no leaking/วาล์วสวิตช์ความดันไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

TESTING / ขณะทดสอบ

<input checked="" type="checkbox"/> By Manual	<input type="checkbox"/> By Auto	Start Time 13:10 Stop time 13:15
List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Reading	Status
1) Check Ampare / ตรวจเช็คค่ากระแสไฟฟ้า	R 13.77 A S 13.77 A T 13.77 A	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Jockey pump "AUTO START" pressure/แรงดันน้ำที่ปั๊มเริ่มทำงานอัตโนมัติ(250psi)	250 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Jockey pump "AUTO STOP" pressure/แรงดันน้ำที่ปั๊มหยุดทำงานอัตโนมัติ(260psi)	270 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Check abnormal vibration/ตรวจสอบการสั่นของปั๊ม	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) Check seal no leaking/ตรวจสอบการรั่วของแหวนกันซีล	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

AFTER TESTING / หลังการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Check no alarm on control panel/ ตรวจสอบไม่มีสัญญาณที่แผงควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Selector switch status is "AUTO"/สวิตช์ควบคุมอยู่ตำแหน่ง "AUTO"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Pressure relief valve no leaking/วาล์วสวิตช์ความดันไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

Remark/หมายเหตุ

**** N = Normal/ปกติ AB = Abnormal/ผิดปกติ

Checked by: [Signature]

Technician

Verified by:

Sr. Technician

Approved by:

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

FIRE PUMP WEEKLY TEST FORM

Date/วันที่ 25/11/67

Before Test/ก่อนการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะควบคุมปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Voltage of battery/แรงดันแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC) Set1 24.6 VDC, Set2 24.8 VDC	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Battery is in good condition/แบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Battery distilled water water level/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) No oil leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
6) No fuel leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
7) No Cooling water leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
8) Cooling water level/ระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
9) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
10) On shaft seal should have water drop for cooling/ต้องมีน้ำหยดหล่อเย็นที่ซีลของเพลลา(1drop/second)	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
11) Check gear oil level/ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

TESTING / ขณะทดสอบ

<input checked="" type="checkbox"/> By Manual	<input type="checkbox"/> By Auto	Start Time 13.20 Stop time 13.30
List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Reading	Status
1) Engine RPM/ความเร็วรอบเครื่องยนต์(2160RPM)	2200 rpm	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Oil Pressure /แรงดันน้ำมันเครื่อง(40-75psi)	60 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Cooling water Temperature/อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(80-90C)	10 C	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Fire pump auto start pressure/แรงดันน้ำที่ปั๊มทำงานอัตโนมัติ(240psi)	210 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) Fire pump discharge pressure/แรงดันน้ำขาออก(300psi)	280 psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
6) Check abnormal vibration/ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
7) Check Exhaust no leaks or blocks/ท่อไอเสียไม่มีการรั่วหรืออุดตัน	-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
8) Check pump casing temperature/ตรวจเช็คอุณหภูมิของตัวปั๊มC	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB

AFTER TESTING / หลังการทดสอบ

List of Checking/ รายการตรวจสอบ	Status
1) Check no alarm on control panel/ ตรวจสอบไม่มีอลาเมที่แผงควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Engine status is "AUTO"/สวิตช์เครื่องยนต์อยู่ตำแหน่ง "AUTO"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Battery charger is "ON"/ชุดชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตำแหน่ง "ON"	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Volatage of Battery /แรงดันของแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC)	1 24.6 VDC/2 24.8 VDC
5) Fuel Volume/ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง(Not less than 75%of tank volume)	180 Liters
6) Total Of Engine working hour/จำนวนเวลารวมการทำงานของเครื่องยนต์	1.8 Hrs

Remark/หมายเหตุ

Checked by: [Signature]

Technician

Verified by:

Sr. Technician

Approved by:

Building Manager

THE RIVIERA MONACO

Emergency Light Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจเช็คไฟฉุกเฉินประจำเดือน

Month: Jan 24

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
166	Emergency light - [Group 4]	EM-FL19-ST1-166	FL19-หน้าบันโดST1(U/R)	✓		
167	Emergency light - [Group 4]	EM-FL19-ST1-step-167	FL19-บันStepST1	✓		
168	Emergency light - [Group 4]	EM-FL19-CR-ST1-168	FL19-ทางเดินหน้าST1	✓		
169	Emergency light - [Group 4]	EM-FL19-MST-Step-169	FL19-บันStep Main-ST	✓		
170	Emergency light - [Group 4]	EM-FL19-CR-MST-170	FL19-ทางเดินหน้าMain ST	✓		
171	Emergency light - [Group 4]	EM-FL19-CR-ST2-171	FL19-ทางเดินหน้าST2	✓		
172	Emergency light - [Group 4]	EM-FL19-#EE-173	FL19-ห้องจากรั้วไฟฟ้า	✓		
173	Emergency light - [Group 4]	EM-FL19-#WT-174	FL19-ห้องจากรั้วประปา	✓		
174	Emergency light - [Group 4]	EM-FL20-ST1-175	FL20-หน้าบันโดST1(U/R)	✓		
175	Emergency light - [Group 4]	EM-FL20-ST1-step-176	FL20-บันStepST1	✓		
176	Emergency light - [Group 4]	EM-FL20-CR-ST1-177	FL20-ทางเดินหน้าST1	✓		
177	Emergency light - [Group 4]	EM-FL20-MST-Step-178	FL20-บันStep Main-ST	✓		
178	Emergency light - [Group 4]	EM-FL20-CR-MST-179	FL20-ทางเดินหน้าMain ST	✓		
179	Emergency light - [Group 4]	EM-FL20-CR-ST2-180	FL20-ทางเดินหน้าST2	✓		
180	Emergency light - [Group 4]	EM-FL20-ST2-181	FL20-หน้าบันโดST2	✓		
181	Emergency light - [Group 4]	EM-FL20-#EE-182	FL20-ห้องจากรั้วไฟฟ้า	✓		
182	Emergency light - [Group 4]	EM-FL20-#WT-183	FL20-ห้องจากรั้วประปา	✓		
183	Emergency light - [Group 4]	EM-FL21-ST1-175	FL21-หน้าบันโดST1(U/R)	✓		
184	Emergency light - [Group 4]	EM-FL21-ST1-step-176	FL21-บันStepST1	✓		
185	Emergency light - [Group 4]	EM-FL21-CR-ST1-177	FL21-ทางเดินหน้าST1	✓		
186	Emergency light - [Group 4]	EM-FL21-MST-Step-178	FL21-บันStep Main-ST	✓		
187	Emergency light - [Group 4]	EM-FL21-CR-MST-179	FL21-ทางเดินหน้าMain ST	✓		
188	Emergency light - [Group 4]	EM-FL21-Pool-179	FL21-สระว่ายน้ำ	✓		
189	Emergency light - [Group 4]	0	0			
190	Emergency light - [Group 4]	EM-FL22-ST1-175	FL22-หน้าบันโดST1(U/R)	✓		
191	Emergency light - [Group 4]	EM-FL22-ST1-step-176	FL22-บันStepST1	✓		
192	Emergency light - [Group 4]	EM-FL22-CR-ST1-177	FL22-ทางเดินหน้าST1	✓		
193	Emergency light - [Group 4]	EM-FL22-MST-Step-178	FL22-บันStep Main-ST	✓		
194	Emergency light - [Group 4]	EM-FL22-CR-MST-179	FL22-ทางเดินหน้าMain ST	✓		
195	Emergency light - [Group 4]	EM-FL22-#EE-182	FL22-ห้องจากรั้วไฟฟ้า	✓		
196	Emergency light - [Group 4]	EM-FL22-#WT-183	FL22-ห้องจากรั้วประปา	✓		
197	Emergency light - [Group 4]	EM-FL23-ST1-175	FL23-หน้าบันโดST1(U/R)	✓		
198	Emergency light - [Group 4]	EM-FL23-ST1-step-176	FL23-บันStepST1	✓		
199	Emergency light - [Group 4]	EM-FL23-CR-ST1-177	FL23-ทางเดินหน้าST1	✓		
200	Emergency light - [Group 4]	EM-FL23-MST-Step-178	FL23-บันStep Main-ST	✓		
201	Emergency light - [Group 4]	EM-FL23-CR-MST-179	FL23-ทางเดินหน้าMain ST	✓		
202	Emergency light - [Group 4]	EM-FL23-#EE-182	FL23-ห้องจากรั้วไฟฟ้า	✓		
203	Emergency light - [Group 4]	EM-FL23-#WT-183	FL23-ห้องจากรั้วประปา	✓		
204	Emergency light - [Group 4]	EM-FL24-ST1-175	FL24-หน้าบันโดST1(U/R)	✓		
205	Emergency light - [Group 4]	EM-FL24-ST1-step-176	FL24-บันStepST1	✓		
206	Emergency light - [Group 4]	EM-FL24-CR-ST1-177	FL24-ทางเดินหน้าST1	✓		
207	Emergency light - [Group 4]	EM-FL24-MST-Step-178	FL24-บันStep Main-ST	✓		
208	Emergency light - [Group 4]	EM-FL24-CR-MST-179	FL24-ทางเดินหน้าMain ST	✓		
209	Emergency light - [Group 4]	EM-FL24-#EE-182	FL24-ห้องจากรั้วไฟฟ้า	✓		

Emergency Light Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจเช็คไฟฉุกเฉินประจำเดือน

Month:

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
210	Emergency light - [Group 4]	EM-FL24-WWT-183	FL24-ห้องจากรั้วประปา	/		
211	Emergency light - [Group 5]	EM-FL25-ST1-175	FL25-หน้าบันโศสที (U/I)	/		
212	Emergency light - [Group 5]	EM-FL25-ST1-step-176	FL25-บนStep ST1	/		
213	Emergency light - [Group 5]	EM-FL25-CR-ST1-177	FL25-ทางเดินหน้าST1	/		
214	Emergency light - [Group 5]	EM-FL25-MST-Step-178	FL25-บนStep Main-ST	/		
215	Emergency light - [Group 5]	EM-FL25-CR-MST-179	FL25-ทางเดินหน้าMain ST	/		
216	Emergency light - [Group 5]	EM-FL25-EE-182	FL25-ห้องจากรั้วไฟฟ้า	/		
217	Emergency light - [Group 5]	EM-FL25-WWT-183	FL25-ห้องจากรั้วประปา	/		
218	Emergency light - [Group 5]	EM-FL26-ST1-175	FL26-หน้าบันโศสที (U/I)	/		
219	Emergency light - [Group 5]	EM-FL26-ST1-step-176	FL26-บนStep ST1	/		
220	Emergency light - [Group 5]	EM-FL26-CR-ST1-177	FL26-ทางเดินหน้าST1	/		
221	Emergency light - [Group 5]	EM-FL26-MST-Step-178	FL26-บนStep Main-ST	/		
222	Emergency light - [Group 5]	EM-FL26-CR-MST-179	FL26-ทางเดินหน้าMain ST	/		
223	Emergency light - [Group 5]	EM-FL26-EE-182	FL26-ห้องจากรั้วไฟฟ้า	/		
224	Emergency light - [Group 5]	EM-FL26-WWT-183	FL26-ห้องจากรั้วประปา	/		
225	Emergency light - [Group 5]	EM-FL27-ST1-175	FL27-หน้าบันโศสที (U/I)	/		
226	Emergency light - [Group 5]	EM-FL27-ST1-step-176	FL27-บนStep ST1	/		
227	Emergency light - [Group 5]	EM-FL27-CR-ST1-177	FL27-ทางเดินหน้าST1	/		
228	Emergency light - [Group 5]	EM-FL27-MST-Step-178	FL27-บนStep Main-ST	/		
229	Emergency light - [Group 5]	EM-FL27-CR-MST-179	FL27-ทางเดินหน้าMain ST	/		
230	Emergency light - [Group 5]	EM-FL27-EE-182	FL27-ห้องจากรั้วไฟฟ้า	/		
231	Emergency light - [Group 5]	EM-FL27-WWT-183	FL27-ห้องจากรั้วประปา	/		
232	Emergency light - [Group 5]	EM-FL28-ST1-175	FL28-หน้าบันโศสที (U/I)			
233	Emergency light - [Group 5]	EM-FL28-ST1-step-176	FL28-บนStep ST1			
234	Emergency light - [Group 5]	EM-FL28-CR-ST1-177	FL28-ทางเดินหน้าST1			
235	Emergency light - [Group 5]	EM-FL28-MST-Step-178	FL28-บนStep Main-ST			
236	Emergency light - [Group 5]	EM-FL28-CR-MST-179	FL28-ทางเดินหน้าMain ST			
237	Emergency light - [Group 5]	EM-FL28-EE-182	FL28-ห้องจากรั้วไฟฟ้า			
238	Emergency light - [Group 5]	EM-FL28-WWT-183	FL28-ห้องจากรั้วประปา			
239	Emergency light - [Group 5]	EM-FL29-ST1-175	FL29-หน้าบันโศสที (U/I)			
240	Emergency light - [Group 5]	EM-FL29-ST1-step-176	FL29-บนStep ST1			
241	Emergency light - [Group 5]	EM-FL29-CR-ST1-177	FL29-ทางเดินหน้าST1			
242	Emergency light - [Group 5]	EM-FL29-MST-Step-178	FL29-บนStep Main-ST			
243	Emergency light - [Group 5]	EM-FL29-CR-MST-179	FL29-ทางเดินหน้าMain ST			
244	Emergency light - [Group 5]	EM-FL29-EE-182	FL29-ห้องจากรั้วไฟฟ้า			
245	Emergency light - [Group 5]	EM-FL29-WWT-183	FL29-ห้องจากรั้วประปา			
246	Emergency light - [Group 5]	EM-FL30-ST1-175	FL30-หน้าบันโศสที (U/I)			
247	Emergency light - [Group 5]	EM-FL30-ST1-step-176	FL30-บนStep ST1			
248	Emergency light - [Group 5]	EM-FL30-CR-ST1-177	FL30-ทางเดินหน้าST1			
249	Emergency light - [Group 5]	EM-FL30-MST-Step-178	FL30-บนStep Main-ST			
250	Emergency light - [Group 5]	EM-FL30-CR-MST-179	FL30-ทางเดินหน้าMain ST			
251	Emergency light - [Group 5]	EM-FL30-EE-182	FL30-ห้องจากรั้วไฟฟ้า			
252	Emergency light - [Group 5]	EM-FL30-WWT-183	FL30-ห้องจากรั้วประปา			

Checked by /ตรวจสอบโดย.....Technician/ช่างเทคนิค

Date/วันที่

Certified by /ตรวจสอบโดย.....Sr. technician/ช่างเทคนิค

Date/วันที่

GENERATOR WEEKLY TEST FORM		Date/วันที่ <u>31/01/67</u>	
Before Test/ก่อนการทดสอบ			
List of Checking/ รายการตรวจสอบ		Status	
1) Status of controller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
2) Voltage of battery/แรงดันแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC) <u>26.6</u> VDC		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
3) Battery distilled water level/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ปกติ		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
4) Battery is in good condition/แบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
5) Check engine oil level/ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
6) No engine oil leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
7) No fuel leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
8) No Cooling water leak/ไม่มีรอยรั่วของน้ำระบายความร้อน		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
9) Cooling water level/ระดับน้ำระบายความร้อน		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
TESTING / ขณะทดสอบ			
<input type="checkbox"/> On Load		<input checked="" type="checkbox"/> No Load	
		Start Time <u>14.30</u> Stop time <u>14.35</u>	
List of Checking/ รายการตรวจสอบ		Reading	Status
1) Engine RPM/ความเร็วรอบเครื่องยนต์(1450RPM)		<u>1499</u> rpm	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
2) Oil Pressure /แรงดันน้ำมันเครื่อง(40-75psi)		<u>37</u> psi	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
3) Cooling water Temperature/อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(80-90C)		<u>57</u> C	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
4) Voltage L-N แรงดันไฟฟ้า L-N(220-240v)		L1-N <u>231</u> V L2-N <u>231</u> V L3-N <u>232</u> V	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
5) Voltage L- แรงดันไฟฟ้า L-L(380-415v)		L1-L2 <u>401</u> V L2-L3 <u>408</u> V L3-L1 <u>402</u> V	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
6) Frequency/ ความถี่กระแสไฟฟ้า(49-51Hz)		<u>50</u> Hz	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
7) Check abnormal vibration/ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์		-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
8) Check abnormal sound/ตรวจสอบเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์		-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
9) Check Exhaust no leaks or blocks/ท่อไอเสียไม่มีการรั่วหรืออุดตัน		-	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB
AFTER TESTING / หลังการทดสอบ			
List of Checking/ รายการตรวจสอบ		Status	
1) Check no alarm on control panel/ ตรวจสอบไม่มีอลา์มที่แผงควบคุม		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
2) Engine status is "AUTO"/สวิตช์เครื่องยนต์อยู่ตำแหน่ง "AUTO"		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
3) Battery charger is "ON"/ชุดชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตำแหน่ง "ON"		<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> AB	
4) Voltage of Battery /แรงดันของแบตเตอรี่ (>12VDC/>24VDC)	VDC	
5) Fuel Volume/ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง(Not less than 75%of tank volume)		<u>8.5</u> %	
6) Total Of Engine working hour/จำนวนเวลารวมการทำงานของเครื่องยนต์		<u>26h 39m</u> Hrs	
Remark/หมายเหตุ			
Checked by: <u>17.427</u>		Approved by:	
Technician		Building Manager	
Verified by:			
Sr. Technician			

Fire Stair Lighting(ST1) Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างบันไดหนีไฟ

Month: Jan-24

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
1	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL1-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
2	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL1-บนStepST1	/		
3	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL2-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
4	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL2-บนStepST1	/		
5	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL3-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
6	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL3-บนStepST1	/		
7	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL4-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
8	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL4-บนStepST1	/		
9	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL5-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
10	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL5-บนStepST1	/		
11	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL6-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
12	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL6-บนStepST1	/		
13	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL7-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
14	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL7-บนStepST1	/		
15	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL8-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
16	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL8-บนStepST1	/		
17	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL9-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
18	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL9-บนStepST1	/		
19	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL10-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
20	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL10-บนStepST1	/		
21	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL11-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
22	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL11-บนStepST1	/		
23	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL12-หน้าบันไคST1(Lift)	/		

Fire Stair Lighting(ST1) Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างบันไดหนีไฟ

Month:

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
24	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL12-บันไดStepST1	/		
25	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL12A-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
26	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL12A-บันไดStepST1	/		
27	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL14-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
28	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL14-บันไดStepST1	/		
29	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL15-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
30	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL15-บันไดStepST1	/		
31	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL16-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
32	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL16-บันไดStepST1	/		
33	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL17-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
34	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL17-บันไดStepST1	/		
35	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL18-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
36	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL18-บันไดStepST1	/		
37	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL19-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
38	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL19-บันไดStepST1	/		
39	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL20-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
40	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL20-บันไดStepST1	/		
41	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL21-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
42	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL21-บันไดStepST1	/		
43	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL22-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
44	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL22-บันไดStepST1	/		
45	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL23-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
46	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL23-บันไดStepST1	/		

Fire Stair Lighting(ST1) Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างบันไดหนีไฟ

Month:

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
47	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL24-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
48	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL24-บนStepST1	/		
49	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL25-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
50	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL25-บนStepST1	/		
51	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL26-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
52	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL26-บนStepST1	/		
53	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL27-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
54	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL27-บนStepST1	/		
55	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL28-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
56	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL28-บนStepST1	/		
57	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL29-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
58	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL29-บนStepST1	/		
59	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL30-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
60	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL30-บนStepST1	/		
61	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL31-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
62	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL31-บนStepST1	/		
63	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL32-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
64	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL32-บนStepST1	/		
65	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL33-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
66	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL33-บนStepST1	/		
67	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL34-หน้าบันไคST1(Lift)	/		
68	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL34-บนStepST1	/		
69	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL35-หน้าบันไคST1(Lift)	/		

Fire Stair Lighting(ST1) Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างบันไดหนีไฟ

Month:

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
70	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL35-บันไดST1	/		
71	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL36-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
72	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL36-บันไดST1	/		
73	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL37-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
74	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL37-บันไดST1	/		
75	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL38-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
76	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL38-บันไดST1	/		
77	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL39-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
78	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL39-บันไดST1	/		
79	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL40-หน้าบันไดST1(Lift)	/		
80	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL40-ทางเดินหน้าST1	/		
81	Fire Stair Lighting	LT-ST1	FL41-หน้าบันไดST1(ตัวที่1)	/		
82	Fire Stair Lighting	LT-ST1-STEP	FL41-หน้าบันไดST1(ตัวที่1)	/		

Checked by /ตรวจสอบโดย.....Technician/ช่างอาคาร

Date/วันที่.....

Verified by /ตรวจสอบโดย.....SrTechnician/หัวหน้าช่างอาคาร

Date/วันที่.....

Approved by /ผู้อนุมัติ.....Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่.....

Fire Stair Lighting(ST2) Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างบันไดหนีไฟ

Month: Jan- 24

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
1	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL1-หน้าบันไดST2	/		
2	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL1-บนStepST2	/		
3	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL2-หน้าบันไดST2	✓		
4	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL2-บนStepST2	✓		
5	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL3-หน้าบันไดST2	/		
6	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL3-บนStepST2	/		
7	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL4-หน้าบันไดST2	/		
8	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL4-บนStepST2	/		
9	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL5-หน้าบันไดST2	/		
10	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL5-บนStepST2	/		
11	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL6-หน้าบันไดST2	/		
12	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL6-บนStepST2	/		
13	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL7-หน้าบันไดST2	/		
14	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL7-บนStepST2	/		
15	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL8-หน้าบันไดST2	/		
16	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL8-บนStepST2	/		
17	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL9-หน้าบันไดST2	/		
18	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL9-บนStepST2	/		
19	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL10-หน้าบันไดST2	/		
20	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL10-บนStepST2	/		
21	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL11-หน้าบันไดST2	/		
22	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL11-บนStepST2	/		
23	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL12-หน้าบันไดST2	/		

Fire Stair Lighting(ST2) Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างบันไดหนีไฟ

Month:

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
24	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL12-บันไดStepST2	/		
25	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL13-หน้าบันไดST2	/		
26	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL13-บันไดStepST2	/		
27	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL14-หน้าบันไดST2	/		
28	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL14-บันไดStepST2	/		
29	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL15-หน้าบันไดST2	/		
30	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL15-บันไดStepST2	/		
31	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL16-หน้าบันไดST2	/		
32	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL16-บันไดStepST2	/		
33	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL17-หน้าบันไดST2	/		
34	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL17-บันไดStepST2	/		
35	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL18-หน้าบันไดST2	/		
36	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL18-บันไดStepST2	/		
37	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL19-หน้าบันไดST2	/		
38	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	FL19-บันไดStepST2	/		
39	Fire Stair Lighting	LT-ST2	FL20-หน้าบันไดST2	/		
40	Fire Stair Lighting	LT-ST2-STEP	2	/		

Checked by /ตรวจสอบโดย.....Technician/ช่างอาคาร

Date/วันที่ 31/1/24

Verified by /ตรวจสอบโดย.....SrTechnician/หัวหน้าช่างอาคาร

Date/วันที่

Approved by /ผู้อนุมัติ.....Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Fire Stair Lighting(STM) Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างบันไดหนีไฟ

Month: Dec-24

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
1	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL1-หน้าบันไดSTM	✓		
2	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL1-บนStepSTM	✓		
3	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL2-หน้าบันไดSTM	✓		
4	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL2-บนStepSTM	✓		
5	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL3-หน้าบันไดSTM	✓		
6	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL3-บนStepSTM	✓		
7	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL4-หน้าบันไดSTM	✓		
8	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL4-บนStepSTM	✓		
9	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL5-หน้าบันไดSTM	✓		
10	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL5-บนStepSTM	✓		
11	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL6-หน้าบันไดSTM	✓		
12	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL6-บนStepSTM	✓		
13	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL7-หน้าบันไดSTM	✓		
14	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL7-บนStepSTM	✓		
15	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL8-หน้าบันไดSTM	✓		
16	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL8-บนStepSTM	✓		
17	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL9-หน้าบันไดSTM	✓		
18	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL9-บนStepSTM	✓		
19	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL10-หน้าบันไดSTM	✓		
20	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL10-บนStepSTM	✓		
21	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL11-หน้าบันไดSTM	✓		
22	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL11-บนStepSTM	✓		
23	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL12-หน้าบันไดSTM	✓		

THE RIVIERA MONACO



Fire Stair Lighting(STM) Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างบันไดหนีไฟ

Month:

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
24	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL12-บันไดStepSTM	✓		
25	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL13-หน้าบันไดSTM	✓		
26	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL13-บันไดStepSTM	✓		
27	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL14-หน้าบันไดSTM	✓		
28	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL14-บันไดStepSTM	✓		
29	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL15-หน้าบันไดSTM	✓		
30	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL15-บันไดStepSTM	✓		
31	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL16-หน้าบันไดSTM	✓		
32	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL16-บันไดStepSTM	✓		
33	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL17-หน้าบันไดSTM	✓		
34	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL17-บันไดStepSTM	✓		
35	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL18-หน้าบันไดSTM	✓		
36	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL18-บันไดStepSTM	✓		
37	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL19-หน้าบันไดSTM	✓		
38	Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL19-บันไดStepSTM	✓		
39	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL20-หน้าบันไดSTM	✓		
40	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL20-บันไดStepSTM	✓		
41	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL21-หน้าบันไดSTM	✓		
42	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL21-บันไดStepSTM	✓		
43	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL22-หน้าบันไดSTM	✓		
44	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL22-บันไดStepSTM	✓		
45	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL23-หน้าบันไดSTM	✓		
46	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL23-บันไดStepSTM	✓		
47	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL24-หน้าบันไดSTM	✓		

THE RIVIERA MONACO



Fire Stair Lighting(STM) Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างบันไดหนีไฟ

Month:

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
48	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL24-บันไดStepSTM	✓		
49	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL25-หน้าบันไดSTM	✓		
50	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL25-บันไดStepSTM	✓		
51	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL26-หน้าบันไดSTM	✓		
52	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL26-บันไดStepSTM	✓		
53	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL27-หน้าบันไดSTM	✓		
54	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL27-บันไดStepSTM	✓		
55	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL28-หน้าบันไดSTM	✓		
56	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL28-บันไดStepSTM	✓		
57	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL29-หน้าบันไดSTM	✓		
58	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL29-บันไดStepSTM	✓		
59	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL30-หน้าบันไดSTM	✓		
60	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL30-บันไดStepSTM	✓		
61	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL31-หน้าบันไดSTM	✓		
62	Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL31-บันไดStepSTM	✓		
63	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL32-หน้าบันไดSTM	✓		
64	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL32-บันไดStepSTM	✓		
65	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL33-หน้าบันไดSTM	✓		
66	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL33-บันไดStepSTM	✓		
67	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL34-หน้าบันไดSTM	✓		
68	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL34-บันไดStepSTM	✓		
69	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL35-หน้าบันไดSTM	✓		
70	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL35-บันไดStepSTM	✓		
71	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL36-หน้าบันไดSTM	✓		

Fire Stair Lighting(STM) Monthly Check

แบบฟอร์มตรวจไฟแสงสว่างบันไดหนีไฟ

Month:

Item	Equipment	Equipment Number	Location	STATUS		Remark
				Normal	Abnormal	
72	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL36-บันไดSTM	/		
73	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL37-หน้าบันไดSTM	/		
74	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL37-บันไดSTM	/		
75	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL38-หน้าบันไดSTM	/		
76	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL38-บันไดSTM	/		
77	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL39-หน้าบันไดSTM	/		
78	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL39-บันไดSTM	/		
79	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL40-หน้าบันไดSTM	/		
80	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL40-บันไดSTM	/		
81	Fire Stair Lighting	LT-STM	FL41-หน้าบันไดSTM	/		
82	Fire Stair Lighting	LT-STM-STEP	FL41-บันไดSTM	/		
83	Fire Stair Lighting	LT-STM-FRONT LIFT ROOM	FL41-หน้าห้องเครื่องลิฟท์	/		

Checked by /ตรวจสอบโดย.....Technician/ช่างอาคาร

Date/วันที่ 30/1/24

Verified by /ตรวจสอบโดย.....SrTechnician/หัวหน้าช่างอาคาร

Date/วันที่

Approved by /ผู้อนุมัติ.....Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่