

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉิน
- เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
- เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ
- เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 10 การตรวจสอบการตรวจสอบและเส้นท่อ/เครื่องสุขภัณฑ์
- เอกสารแนบที่ 11 ใบเสร็จน้ำประปา
- เอกสารแนบที่ 12 ใบเสร็จไฟฟ้า

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๙ ๙ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

เรื่อง ค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ค่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบทนายหนังสือรับค่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๕๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ่ม อำเภอกะรุ
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ค่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ

๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายระศักดิ์ หมดหมื่น

๒) นางสาวญาภา กักดีสุวรรณย์

๓) นางสาววันวิสา นวลโย

๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว

๕) นายคมกรังค์ พงศ์ศิริเดช

ค. ขอช่วยสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะค่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอค่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ที่แนบมาเพื่อฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



ศูนย์วิจัยและพัฒนากลยี่ห้อโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๔๙ ๐๖๓๔ ค
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: siw@pdlw.go.th

“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับค่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๐๐
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๙ ๙ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอช่วยสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ
แนบมา จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of



ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from
Initial Certification: 09 September 2019
Latest Issue: 07 September 2023
Expiry Date: 08 September 2024
Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorized by



8289



.....



แบบ กขส./กนอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

ออกโดยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค แมเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๔๗/๓๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๔/๓๕๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๕๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้รับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))




Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กนอ.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date 2023-03-03T10:25:56.993+07:00
513627/e



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

☒ถาวร (Permanent)

☐นอกสถานที่ (Site)


☐ชั่วคราว (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่ (Mobile)

☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B
2. น้ำ (water)		



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

☒ถาวร (Permanent)

☐นอกสถานที่ (Site)

☐ชั่วคราว (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่ (Mobile)

☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.) 3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้อำนาจกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหากำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจกวิธีการที่กำหนดไว้แผนมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิถุนณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำเพื่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการพลา

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่พื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป]

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน

(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่น้อยกว่าหนึ่งไร่
ก่อนของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๓) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกส่วนของอาคารหรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ ๒๕๐๐ ตารางเมตร

(๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารมีหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าของอาคาร

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อัตรารูดเงินจำนวนหนึ่งสำหรับปีนั้นเพื่ออยู่สัรมกันทุกคนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๒) โรงพยาบาลที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่พักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับเช่าเพื่ออยู่อาศัยร่วมกันทุก軒ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๔) สถานบริการที่สนับสนุนทางสาธารณสุขร่วมกันทุกชนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มิได้
 ตั้งขึ้นเพื่อใช้สอยร่วมกับทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
 ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) อาคารของศูนย์การศึกษาหรือกองสวัสดิการสังคมที่ใช้สอยร่วมกับทุกชั้นของอาคารหรือ

(๕) ตลอดชีพ ^{๑๕๗} ^{๑๕๘} ^{๑๕๙} ^{๑๖๐} ^{๑๖๑} ^{๑๖๒} ^{๑๖๓} ^{๑๖๔} ^{๑๖๕} ^{๑๖๖} ^{๑๖๗} ^{๑๖๘} ^{๑๖๙} ^{๑๗๐} ^{๑๗๑} ^{๑๗๒} ^{๑๗๓} ^{๑๗๔} ^{๑๗๕} ^{๑๗๖} ^{๑๗๗} ^{๑๗๘} ^{๑๗๙} ^{๑๘๐} ^{๑๘๑} ^{๑๘๒} ^{๑๘๓} ^{๑๘๔} ^{๑๘๕} ^{๑๘๖} ^{๑๘๗} ^{๑๘๘} ^{๑๘๙} ^{๑๙๐} ^{๑๙๑} ^{๑๙๒} ^{๑๙๓} ^{๑๙๔} ^{๑๙๕} ^{๑๙๖} ^{๑๙๗} ^{๑๙๘} ^{๑๙๙} ^{๒๐๐} ^{๒๐๑} ^{๒๐๒} ^{๒๐๓} ^{๒๐๔} ^{๒๐๕} ^{๒๐๖} ^{๒๐๗} ^{๒๐๘} ^{๒๐๙} ^{๒๑๐} ^{๒๑๑} ^{๒๑๒} ^{๒๑๓} ^{๒๑๔} ^{๒๑๕} ^{๒๑๖} ^{๒๑๗} ^{๒๑๘} ^{๒๑๙} ^{๒๒๐} ^{๒๒๑} ^{๒๒๒} ^{๒๒๓} ^{๒๒๔} ^{๒๒๕} ^{๒๒๖} ^{๒๒๗} ^{๒๒๘} ^{๒๒๙} ^{๒๓๐} ^{๒๓๑} ^{๒๓๒} ^{๒๓๓} ^{๒๓๔} ^{๒๓๕} ^{๒๓๖} ^{๒๓๗} ^{๒๓๘} ^{๒๓๙} ^{๒๔๐} ^{๒๔๑} ^{๒๔๒} ^{๒๔๓} ^{๒๔๔} ^{๒๔๕} ^{๒๔๖} ^{๒๔๗} ^{๒๔๘} ^{๒๔๙} ^{๒๕๐} ^{๒๕๑} ^{๒๕๒} ^{๒๕๓} ^{๒๕๔} ^{๒๕๕} ^{๒๕๖} ^{๒๕๗} ^{๒๕๘} ^{๒๕๙} ^{๒๖๐} ^{๒๖๑} ^{๒๖๒} ^{๒๖๓} ^{๒๖๔} ^{๒๖๕} ^{๒๖๖} ^{๒๖๗} ^{๒๖๘} ^{๒๖๙} ^{๒๗๐} ^{๒๗๑} ^{๒๗๒} ^{๒๗๓} ^{๒๗๔} ^{๒๗๕} ^{๒๗๖} ^{๒๗๗} ^{๒๗๘} ^{๒๗๙} ^{๒๘๐} ^{๒๘๑} ^{๒๘๒} ^{๒๘๓} ^{๒๘๔} ^{๒๘๕} ^{๒๘๖} ^{๒๘๗} ^{๒๘๘} ^{๒๘๙} ^{๒๙๐} ^{๒๙๑} ^{๒๙๒} ^{๒๙๓} ^{๒๙๔} ^{๒๙๕} ^{๒๙๖} ^{๒๙๗} ^{๒๙๘} ^{๒๙๙} ^{๓๐๐} ^{๓๐๑} ^{๓๐๒} ^{๓๐๓} ^{๓๐๔} ^{๓๐๕} ^{๓๐๖} ^{๓๐๗} ^{๓๐๘} ^{๓๐๙} ^{๓๑๐} ^{๓๑๑} ^{๓๑๒} ^{๓๑๓} ^{๓๑๔} ^{๓๑๕} ^{๓๑๖} ^{๓๑๗} ^{๓๑๘} ^{๓๑๙} ^{๓๒๐} ^{๓๒๑} ^{๓๒๒} ^{๓๒๓} ^{๓๒๔} ^{๓๒๕} ^{๓๒๖} ^{๓๒๗} ^{๓๒๘} ^{๓๒๙} ^{๓๓๐} ^{๓๓๑} ^{๓๓๒} ^{๓๓๓} ^{๓๓๔} ^{๓๓๕} ^{๓๓๖} ^{๓๓๗} ^{๓๓๘} ^{๓๓๙} ^{๓๔๐} ^{๓๔๑} ^{๓๔๒} ^{๓๔๓} ^{๓๔๔} ^{๓๔๕} ^{๓๔๖} ^{๓๔๗} ^{๓๔๘} ^{๓๔๙} ^{๓๕๐} ^{๓๕๑} ^{๓๕๒} ^{๓๕๓} ^{๓๕๔} ^{๓๕๕} ^{๓๕๖} ^{๓๕๗} ^{๓๕๘} ^{๓๕๙} ^{๓๖๐} ^{๓๖๑} ^{๓๖๒} ^{๓๖๓} ^{๓๖๔} ^{๓๖๕} ^{๓๖๖} ^{๓๖๗} ^{๓๖๘} ^{๓๖๙} ^{๓๗๐} ^{๓๗๑} ^{๓๗๒} ^{๓๗๓} ^{๓๗๔} ^{๓๗๕} ^{๓๗๖} ^{๓๗๗} ^{๓๗๘} ^{๓๗๙} ^{๓๘๐} ^{๓๘๑} ^{๓๘๒} ^{๓๘๓} ^{๓๘๔} ^{๓๘๕} ^{๓๘๖} ^{๓๘๗} ^{๓๘๘} ^{๓๘๙} ^{๓๙๐} ^{๓๙๑} ^{๓๙๒} ^{๓๙๓} ^{๓๙๔} ^{๓๙๕} ^{๓๙๖} ^{๓๙๗} ^{๓๙๘} ^{๓๙๙} ^{๔๐๐} ^{๔๐๑} ^{๔๐๒} ^{๔๐๓} ^{๔๐๔} ^{๔๐๕} ^{๔๐๖} ^{๔๐๗} ^{๔๐๘} ^{๔๐๙} ^{๔๑๐} ^{๔๑๑} ^{๔๑๒} ^{๔๑๓} ^{๔๑๔} ^{๔๑๕} ^{๔๑๖} ^{๔๑๗} ^{๔๑๘} ^{๔๑๙} ^{๔๒๐} ^{๔๒๑} ^{๔๒๒} ^{๔๒๓} ^{๔๒๔} ^{๔๒๕} ^{๔๒๖} ^{๔๒๗} ^{๔๒๘} ^{๔๒๙} ^{๔๓๐} ^{๔๓๑} ^{๔๓๒} ^{๔๓๓} ^{๔๓๔} ^{๔๓๕} ^{๔๓๖} ^{๔๓๗} ^{๔๓๘} ^{๔๓๙} ^{๔๔๐} ^{๔๔๑} ^{๔๔๒} ^{๔๔๓} ^{๔๔๔} ^{๔๔๕} ^{๔๔๖} ^{๔๔๗} ^{๔๔๘} ^{๔๔๙} ^{๔๕๐} ^{๔๕๑} ^{๔๕๒} ^{๔๕๓} ^{๔๕๔} ^{๔๕๕} ^{๔๕๖} ^{๔๕๗} ^{๔๕๘} ^{๔๕๙} ^{๔๖๐} ^{๔๖๑} ^{๔๖๒} ^{๔๖๓} ^{๔๖๔} ^{๔๖๕} ^{๔๖๖} ^{๔๖๗} ^{๔๖๘} ^{๔๖๙} ^{๔๗๐} ^{๔๗๑} ^{๔๗๒} ^{๔๗๓} ^{๔๗๔} ^{๔๗๕} ^{๔๗๖} ^{๔๗๗} ^{๔๗๘} ^{๔๗๙} ^{๔๘๐} ^{๔๘๑} ^{๔๘๒} ^{๔๘๓} ^{๔๘๔} ^{๔๘๕} ^{๔๘๖} ^{๔๘๗} ^{๔๘๘} ^{๔๘๙} ^{๔๙๐} ^{๔๙๑} ^{๔๙๒} ^{๔๙๓} ^{๔๙๔} ^{๔๙๕} ^{๔๙๖} ^{๔๙๗}

(๑๐) กิตติาคารพรอนาหารพิณที่ให้บริการร่วมกันทุกตารางนิ้วของอาคาร

ข้อ ๖ อาคารประเภท ก. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อัตรารูดที่จำนวนเงินคงค้างให้ครบถ้วนเพื่อเข้าสู่ระบบการเงินของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๒) โรงพยาบาลจำนวนเก้าสิบแห่งพร้อมทั้งศูนย์บริการ หรือกลุ่มของอาคาร

(๓) หอพักที่จำนวนห้องถ้ามีตั้งแต่ ๕๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๑๕๐ ห้อง หรือพักที่จำนวนห้องถ้ามีตั้งแต่ ๑๕๐ ห้อง หรือมากกว่าหอพักกลุ่มของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๔) สถานบริการฟื้นฟู^๕ที่ใช้สอยรวมกันทุก軒ของอาคาร^๕ หรือกลุ่มของอาคาร^๕ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร^๕ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่สนับสนุนให้ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ผลการประเมินคุณภาพของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) วัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ให้บริการร่วมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

ข้อ ๗ อาคารประเภท ๖. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท ก. หมายความว่า ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความชื้นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำให้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำ โดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำ โดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำ โดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำ โดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๑) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

(๘) การตรวจสอบค่าที่เคเอ็นให้กระทำโดยวิธีการเพลดาค์ล (Kjeldahl)

ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมเขตพื้นที่กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมเขตพื้นที่กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป



เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009.5/ 6094

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

28 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด ไมน์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/3220
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต เอนไวรอนเมนทอล-เซอร์วิส จำกัด ที่ ภอว.065/2556
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556
 2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ดี คอนโด ไมน์ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ต้อง
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด ไมน์ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนพระภูเก็ตแก้ว
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่โครงการ 4-3-52.90 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัย
รวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารห้องชุดขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารคลับเฮาส์ ขนาด
ความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องพักขยะชั้นเดียว จำนวน 1 อาคาร รวมมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น
436 ห้อง โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท ภูเก็ต
เอนไวรอนเมนทอล-เซอร์วิส จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้

สำนักงาน....

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่
28/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด โนม์ ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) โดยให้ บริษัท แอสสิริ จำกัด
(มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว
จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับ
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
(CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้
เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ต
เอนไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ ดี คอนโด ไมน์

ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด ไมน์ ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนพระภุเก็ตแก้ว ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่โครงการ 4 - 3 - 52.90 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารห้องชุด ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารคลับเฮาส์ ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องพักรับแขกชั้นเดียว จำนวน 1 อาคาร รวมมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 436 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด ไมน์ ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้ หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มี การโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐาน การรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่ กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับ โอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการใน การแก้ไขปัญหาต่อไป



SANSIRI


บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน)

ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด โมโน ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดฝุ่นละออง	- ภายในโครงการ	- การซ่อมแซมถนน	- ตรวจสอบการซ่อมแซมถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด
2. การคมนาคมขนส่ง	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- สภาพการใช้งาน	- ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด
3. การใช้ไฟฟ้า	- แหล่งกำเนิดใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในแหล่งท่อ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด
5. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจับบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด


หมายเหตุ : เจ้าของโครงการในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

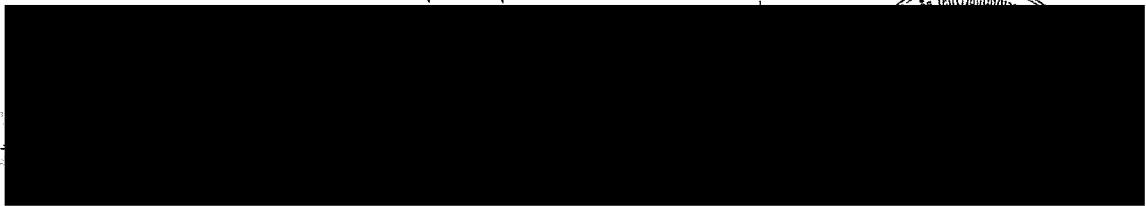

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด โมโน ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำถึงเข้านระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร - ความเป็นกรดด่าง - บีโอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - สดไฟฟ้ - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอนเหนียว - น้ำมันและไขมัน - ที่เคเอ็น - คลอรีนฟอร์ม แบลท์รีเยทั้งหมด	- ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทศ.1 และแบบ ทศ.2) - ตรวจวัดความมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางเขต - pH meter - วิธี Azide Modification - วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - วิธี Turbido - วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง - วิธีการกรวยอิมมอฟท์ (Imhoff cone) - วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย - วิธี Kjeldahl - วิธี Multiple-tube fermentation technique	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

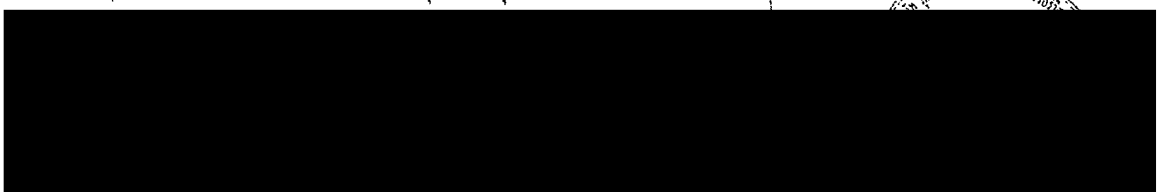

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด โนม์ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการรองรับของถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด
7. อากาศภายในและความปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด
8. ความสะดวก	- บริเวณแถวที่จอดรถของสระว่ายน้ำในโครงการ	- ความเป็นกรดด่าง - คลอรีนอิสระคงเหลือ - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด - ฟิโคลไลด์ฟอร์ม - ค่าความเป็นค่า	- วิธี pH meter - วิธี DPD colorimetric method - วิธี DPD colorimetric method - วิธี Technique (MPN) 10 Tube - วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium) - วิธี Titration Method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด โนม์ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
8. ความสะดวก		- ความกระด้าง - กรดไฮยาซูลิก - คลอรีน - แอมโมเนีย - ไนเตรท - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	- วิธี EDTA Titrimetric Method - วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) - วิธี Argentometric Method - วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method - วิธี Cadmium Reduction Method - วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด โฉมใหม่ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
8. ระบายน้ำ (ต่อ)	- บริเวณระบายน้ำในโครงการ	1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำระบายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำระบายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ 2) อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิตห่วงชูชีพ และไม่ช่วยชีวิต เป็นต้น 3) พื้นที่ทางเดินรอบระบายน้ำ 4) ขอบสระและทางเดินระบายน้ำ 5) บ้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระ 6) อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระน้ำ	- การจมน้ำเกิด - การตรวจนับและตรวจสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบสภาพการใช้งาน หากชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที - ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำรั่ว - ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลื่นเกินไป - ตรวจสอบสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด


หมายเหตุ : เจ้าของโครงการในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด โฉมใหม่ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการหรือความถี่และค่าของผู้ผลิต	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด
10. สุขภาพ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด



เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 50256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623255, 092 059 2855, 092 059 4838 โทรสาร: 076 619605
Address: 50256 Moo 4, Tumbon Kullu, Kullu, Phukan, 55120 Tel: 076 623255, 092 059 2855, 092 059 4838 Fax: 076 619605
Email: bk@bktaurus.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00267
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ที่กรมการค้าต่างประเทศ : 9-280

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไร่ 100
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel.) : 092 609 8837 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศ. สมคิด ไร่ 100
: 14/01/2024
: 14/01/2024
: 16-22/01/2024
: 23/01/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong pongradsach
9-280-9-0035

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2401618	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากโรงบำบัด	น้ำทิ้งจากโรงบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท 3
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่น	
อุณหภูมิ (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.4	5.0-9.0
กรด (pH)	mg/L	Acid Modification part 4500-O-C	24.0 m	550.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105-105 °C part 2540D	20.2	540.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	550	5500
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₄)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₄ -B	25.7	535.0
ซัลไฟต์ (Sulfite) m	mg/L	Iodometric part 4500-S ₂ -F	0.15	51.0
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Partition & gravimetric part 9308B	2.0	520.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนสารพิษและโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสีย การตรวจวัดที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 7 พฤศจิกายน 2548
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษและโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าตามไม่ผ่านการตรวจ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
* บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม (TDS) ที่เก็บจากน้ำทิ้ง (TDS น้ำทิ้ง)
** Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสียเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Reproducibility On standard First service
www.bktaurus.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 50256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623255, 092 059 2855, 092 059 4838 โทรสาร: 076 619605
Address: 50256 Moo 4, Tumbon Kullu, Kullu, Phukan, 55120 Tel: 076 623255, 092 059 2855, 092 059 4838 Fax: 076 619605
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00267

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไร่ 100
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel.) : 092 609 8837 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศ. สมคิด ไร่ 100
: 16/01/2024
: 16/01/2024
: 17-18/01/2024
: 23/01/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong pongradsach

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2401618	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากโรงบำบัด	น้ำทิ้งจากโรงบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท 3
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่น	
การวัดความขุ่น (Sedimentable Solids) m	m/L	Gravimetric part 2540F	0.20	50.50
ไทเทรตกรด (Total Coliform) m	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	12,000	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนสารพิษและโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสีย การตรวจวัดที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 7 พฤศจิกายน 2548
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษและโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าตามไม่ผ่านการตรวจ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
* รายงานนี้ ไม่สามารถทำการเผยแพร่ได้

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสียเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Reproducibility On standard First service
www.bktaurus.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89326 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 092 059 2854, 092 059 4839 โทรสาร: 076 699495
Address: 89326 Moo 4, Tambon Kuthu, Kham, Phayao, 55120 Tel: 076 623955, 092 059 2854, 092 059 4839 Fax: 076 699495
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-02/07

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สัตว์น้ำ น่าน จำกัด
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel.) : 092 009 0937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สัตว์น้ำ น่าน จำกัด เลขที่ 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
: 16/01/2024
: 16/01/2024
: 17-18/01/2024
: 23/01/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong pongpichach

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analyse No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test	24010109	24010120
Coliform (E. coli)	MPN/100 ml	port 9221 A - E	N.D.	N.D.
Coliform (E. coli)	MPN/100 ml	port 9221 A - E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม (ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม)
(3) Not TIS Accredited
(4) ผลการทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
(5) Not TIS Accredited
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการทดสอบและไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
BK Nature Taurus Co., Ltd. 89326 Moo 4, Tambon Kuthu, Kham, Phayao, 55120



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89326 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 092 059 2854, 092 059 4839 โทรสาร: 076 699495
Address: 89326 Moo 4, Tambon Kuthu, Kham, Phayao, 55120 Tel: 076 623955, 092 059 2854, 092 059 4839 Fax: 076 699495
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-02/07
รหัส (Barcode) : 01000000000000000000

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สัตว์น้ำ น่าน จำกัด
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel.) : 092 009 0937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สัตว์น้ำ น่าน จำกัด เลขที่ 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
: 16/01/2024
: 16/01/2024
: 17/01/2024
: 23/01/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong pongpichach

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analyse No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	68.0	24010121


รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) -
(3) Not TIS Accredited
(4) ผลการทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่ม
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการทดสอบและไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
BK Nature Taurus Co., Ltd. 89326 Moo 4, Tambon Kuthu, Kham, Phayao, 55120



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

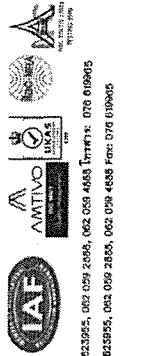

ที่อยู่ : 505509 หมู่ 4 ตำบลบึงขาคู อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4688 โทรสาร: 076 619965
Address: 505509 Moo 4, Tambon Bungkhu, Khatu, Phuket, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4688 Fax: 076 619965
แฟกซ์ : 062 059 4688 E-mail: bknature.1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สิบสอง ไร่
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงขาคู อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 33120
โทร (Tel) : 092 892 8937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: ไร่ สิบสอง ไร่ หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงขาคู อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 33120
: 21/02/2024
: 21/02/2024
: 21-27/02/2024
: 28/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)

หน่วย (Unit) วิธีการ (Method of Analysis) (1) ผลการทดสอบ (Result) มาตรฐาน (Standard) (2)

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)

น้ำชลประทาน
Wastewater
18.00 น.
เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์

ค่า pH (pH) at 25 °C

- Electrometric Method
port 4500-N_H B 7.0 5.0-9.0

บีโอดี (BOD)

mg/L Azide Modification part 4500-O₂ C 5-Days BOD Test part 5210B 24.0 830.0

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)

mg/L Dried at 103 -105 °C part 2540D 20.0 540.0

ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

mg/L Dried at 180 °C part 2540C 496 2500

ไนโตรเจน ดิกลูบ (Nitrogen, TKN)

mg/L Alatro-Kydatol part 4500-N₃ B 28.7 335.0

ซัลไฟด์ (Sulfide)

mg/L Iodometric part 4500-S₂ F 0.40 51.0

ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) (PM)

mg/L Partition & Gravimetric part 5620H 3.3 25.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด สรุวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546

[3] Not TSI Accredited

[4] ผลที่ได้คือข้อมูลที่ใช้สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่ารวมไม่ผ่านการวิเคราะห์

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

* บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ (TDS) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ (TDS ไม่ผ่านการวิเคราะห์)

***Certified ISO 9001:2015 - PH, BOD, TSS, TDS, TKN

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ ผลการทดสอบที่ได้มาจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

F-7-R/D/1 V2, 1 บทบาท 2543



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 505509 หมู่ 4 ตำบลบึงขาคู อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4688 โทรสาร: 076 619965
Address: 505509 Moo 4, Tambon Bungkhu, Khatu, Phuket, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4688 Fax: 076 619965
แฟกซ์ : 062 059 4688 E-mail: bknature.1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สิบสอง ไร่ หมู่ 1
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงขาคู อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 33120
โทร (Tel) : 092 892 8937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: ไร่ สิบสอง ไร่ หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงขาคู อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 33120
: 21/02/2024
: 21/02/2024
: 21-27/02/2024
: 28/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)

หน่วย (Unit) วิธีการ (Method of Analysis) (1) ผลการทดสอบ (Result) มาตรฐาน (Standard) (2)

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)

น้ำชลประทาน

ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)

Wastewater

เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)

18.00 น.

สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)

เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์

ค่า pH (pH) at 25 °C

7.0 5.0-9.0

บีโอดี (BOD)

mg/L Azide Modification part 4500-O₂ C 5-Days BOD Test part 5210B 24.0 830.0

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)

mg/L Dried at 103 -105 °C part 2540D 20.0 540.0

ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

mg/L Dried at 180 °C part 2540C 496 2500

ไนโตรเจน ดิกลูบ (Nitrogen, TKN)

mg/L Alatro-Kydatol part 4500-N₃ B 28.7 335.0

ซัลไฟด์ (Sulfide)

mg/L Iodometric part 4500-S₂ F 0.40 51.0

ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) (PM)

mg/L Partition & Gravimetric part 5620H 3.3 25.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด สรุวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546

[3] Not TSI Accredited

[4] ผลที่ได้คือข้อมูลที่ใช้สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่ารวมไม่ผ่านการวิเคราะห์

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

* บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ (TDS) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ (TDS ไม่ผ่านการวิเคราะห์)

***Certified ISO 9001:2015 - PH, BOD, TSS, TDS, TKN

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ ผลการทดสอบที่ได้มาจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

F-7-R/D/1 V2, 1 บทบาท 2553



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/206 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จันทบุรี 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2065, 062 059 4833 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/206 Moo 4, Tambon Koukhu, Kothu, Phuket, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2065, 062 059 4833 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-203497

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: สหิบุรุษอาหารทะเล สโกลโค โนว์ กูนิค
: 45/215 หมู่ 1 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จันทบุรี 33120
โทร (Tel.) : 062 603 6037 โทรสาร (Fax) : --

แหล่งเก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: หี ปลาโค โนว์ กูนิค เลขที่ 45/215 หมู่ 1 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จันทบุรี 33120
: 24/02/2024
: 21/02/2024
: 25-24/02/2024
: 28/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24022123	24022124
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(จุดเก็บตัวอย่าง)	(จุดเก็บตัวอย่าง)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	Water
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			18.05 u.	18.06 u.
โคลิฟอร์ม (Total Coliform) (TTC)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	ไม่พบ	ไม่พบ
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) (TTC)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] จุดเก็บตัวอย่างทดสอบจะแสดงตามแผนที่แนบมา (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ผลการทดสอบจะแสดงตามแผนที่แนบมา (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- [5] Not TSI Accredited
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบจะแสดงตามแผนที่แนบมา (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะผลการทดสอบที่แนบมา (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/206 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จันทบุรี 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2065, 062 059 4833 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/206 Moo 4, Tambon Koukhu, Kothu, Phuket, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2065, 062 059 4833 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-203567

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: สหิบุรุษอาหารทะเล สโกลโค โนว์ กูนิค
: 45/215 หมู่ 1 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จันทบุรี 33120
โทร (Tel.) : 062 603 6037 โทรสาร (Fax) : --

แหล่งเก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: หี ปลาโค โนว์ กูนิค เลขที่ 45/215 หมู่ 1 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จันทบุรี 33120
: 24/02/2024
: 21/02/2024
: 25-24/02/2024
: 28/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24022123	24022124
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			18.10 u.	18.10 u.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่พบ	ไม่พบ
โคลิฟอร์ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C, port 354°C	64.0	64.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] --
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ผลการทดสอบจะแสดงตามแผนที่แนบมา (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- [5] Not TSI Accredited
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- ***Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบจะแสดงตามแผนที่แนบมา (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะผลการทดสอบที่แนบมา (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร: 076 623955, 092 059 2886, 092 059 4866 โทรสาร: 076 619985
Address: 59256 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phukiet, 33120 Tel: 076 623955, 092 059 2886, 092 059 4866 Fax: 076 619985
เลขบัญชีธนาคาร (Tax ID): 0-032561013613 E-mail: bnature1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สยามโคก ไลน์ ฟู้ดส์
: 43215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120
โทร (Tel.): 092 059 4837 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สยามโคก ไลน์ ฟู้ดส์ เลขที่ 43215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120
: 14/03/2024
: 14/03/2024
: 11-16/03/2024
: 19/03/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Mr. Somchai Pongmangthong
: 9-280-9-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24031123	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียระบบบำบัด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			16.03 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่ง ปะปนกับน้ำดื่ม	
ค่า pH (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method	6.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O C 5-Days BOD Test part 5210B	24.0 ⁽³⁾	\$30.0
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540C	29.6	\$40.0
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	472	\$550
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N _{am} -B	24.3	\$35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ -F	0.24	\$1.0
ไขมันรวม (Fat, oil & Grease) ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	3.7	\$30.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประเภทและขนาด สว.ที่ 7 พุทธศักราช 2546
ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2546
[3] Not ISI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบแบบน้ำทิ้ง (Analyzed by Subcontractor)
[5] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - 6

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นเพียงเอกสารข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการฟ้องร้องคดีได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งภายในโรงงานเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการฟ้องร้องคดีได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร: 076 623955, 092 059 2886, 092 059 4866 โทรสาร: 076 619985
Address: 59256 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phukiet, 33120 Tel: 076 623955, 092 059 2886, 092 059 4866 Fax: 076 619985
เลขบัญชีธนาคาร (Tax ID): 0-032561013613 E-mail: bnature1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สยามโคก ไลน์ ฟู้ดส์
: 43215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120
โทร (Tel.): 092 059 4837 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สยามโคก ไลน์ ฟู้ดส์ เลขที่ 43215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120
: 14/03/2024
: 14/03/2024
: 12-15/03/2024
: 19/03/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Mr. Somchai Pongmangthong

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24031123	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียระบบบำบัด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			16.03 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่ง ปะปนกับน้ำดื่ม	
ค่า pH (pH at 25 °C)	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.20	\$0.50
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O C 5-Days BOD Test part 5210B	24.0 ⁽³⁾	\$30.0
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540C	29.6	\$40.0
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	472	\$550
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N _{am} -B	24.3	\$35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ -F	0.24	\$1.0
ไขมันรวม (Fat, oil & Grease) ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	3.7	\$30.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประเภทและขนาด สว.ที่ 7 พุทธศักราช 2546
ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2546
[3] Not ISI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบแบบน้ำทิ้ง (Analyzed by Subcontractor)
[5] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - 6

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นเพียงเอกสารข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการฟ้องร้องคดีได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งภายในโรงงานเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการฟ้องร้องคดีได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 590306 หมู่ที่ 4 ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอคลองขลุง จังหวัดสุโขทัย 61000 โทร: 076 623955, 062 059 2800, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619905
Address: 590306 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 63120 Tel: 076 623955, 062 059 2800, 062 059 4883 Fax: 076 619905
Email: bknature@bk.com

Analysis Report

ผู้ส่งตรวจ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอคลองขลุง จังหวัดสุโขทัย 63120
โทร (Tel) : 092 608 6557 โทรสาร (Fax) : --

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-250567

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ไร่ นาขี้เหล็ก หมู่ 1 ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอคลองขลุง จังหวัดสุโขทัย 63120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samartpong pongratdech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-13/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
โพสเทรียฟอร์ม (Total Coliform)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
อีโคโคไล (Escherichia coli, E.coli)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 590306 หมู่ที่ 4 ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอคลองขลุง จังหวัดสุโขทัย 61000 โทร: 076 623955, 062 059 2800, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619905
Address: 590306 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 63120 Tel: 076 623955, 062 059 2800, 062 059 4883 Fax: 076 619905
Email: bknature@bk.com

Analysis Report

ผู้ส่งตรวจ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอคลองขลุง จังหวัดสุโขทัย 63120
โทร (Tel) : 092 608 6557 โทรสาร (Fax) : --

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-250567

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ไร่ นาขี้เหล็ก หมู่ 1 ตำบลนาขี้เหล็ก อำเภอคลองขลุง จังหวัดสุโขทัย 63120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samartpong pongratdech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-13/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
โพสเทรียฟอร์ม (Total Coliform)	MPN	Dried at 180 °C part 2540C	76.0	76.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 99/556 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชันเหนือ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31120 โทร : 078 023955, 062 059 2808, 062 059 4808 โทรสาร : 078 019095
Address : 99/556 Village No.4 Kshu Sub-district, Kshu District, Phukeh, 31120 Tel: 078 023955, 062 059 2808, 062 059 4808 Fax: 078 019095
เว็บไซต์ : www.bknt.com (E-mail: bknature@gmail.com)

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อ (Name)

: บริษัทสหภาพการเกษตร ดิเคอเนล โน่น จุกัด
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่งชันเหนือ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31120
โทร (Tel) : 092 609 8937 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-57707
วันที่พิมพ์รายงาน (Print Date) : 25/05/2024

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ฝัสดอกไม้ในดิน	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 25/05/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 25/05/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samadong pongtichai
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 25/05/2024	วันที่พิมพ์รายงาน (Result Date)	: 25/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analyte No.)			24042515	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำชลประทาน	น้ำชลประทาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.35 น.	13.35 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เป็นของเหลวใส	เป็นของเหลวใส
ค่า pH (pH at 25 °C)		Electrometric Method	7.0	5.0-9.0
ค่า BOD (BOD)	mg/L	Acid Modification port 4500-5 C	23.0 (3)	450.0
ค่า TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540C	24.4	450.0
ค่า COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	Dried at 160 °C port 2540C	470	5000
ค่า Nitrate (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjelhdal port 4500-N _{am} B	23.5	50.0
ค่า Nitrite (Nitrite, NO ₂ -N)	mg/L	Iodometric port 4500-S ⁻ F	0.11	5.0
ค่า Grease (Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5500B	5.0	450.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมประเภท สบู่ 7 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชันเหนือ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2564
- (3) Not ISO Accredited

- (4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty)
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited

Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, COD, Nitrate, Nitrite, Grease

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบเป็นเพียงเอกสารข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 99/556 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชันเหนือ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31120 โทร : 078 023955, 062 059 2808, 062 059 4808 โทรสาร : 078 019095
Address : 99/556 Village No.4 Kshu Sub-district, Kshu District, Phukeh, 31120 Tel: 078 023955, 062 059 2808, 062 059 4808 Fax: 078 019095
เว็บไซต์ : www.bknt.com (E-mail: bknature@gmail.com)

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อ (Name)

: บริษัทสหภาพการเกษตร ดิเคอเนล โน่น จุกัด
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่งชันเหนือ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31120
โทร (Tel) : 092 609 8937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ฝัสดอกไม้ในดิน	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 25/05/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 25/05/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samadong pongtichai
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 25/05/2024	วันที่พิมพ์รายงาน (Result Date)	: 25/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analyte No.)			24042515	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำชลประทาน	น้ำชลประทาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.35 น.	13.35 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เป็นของเหลวใส	เป็นของเหลวใส
ค่า pH (pH at 25 °C)		Electrometric Method	7.0	5.0-9.0
ค่า BOD (BOD)	mg/L	Acid Modification port 4500-5 C	23.0 (3)	450.0
ค่า TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540C	24.4	450.0
ค่า COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	Dried at 160 °C port 2540C	470	5000
ค่า Nitrate (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjelhdal port 4500-N _{am} B	23.5	50.0
ค่า Nitrite (Nitrite, NO ₂ -N)	mg/L	Iodometric port 4500-S ⁻ F	0.11	5.0
ค่า Grease (Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5500B	5.0	450.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมประเภท สบู่ 7 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชันเหนือ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2564
- (3) Not ISO Accredited

- (4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty)
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited

Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, COD, Nitrate, Nitrite, Grease

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบเป็นเพียงเอกสารข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 90050 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 019905
Address: 90050 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 019905
Email: bk@bk.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: 142/15 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 092 609 8837 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศ. คสมโน โฉม ภู่อัด
: 23/05/2024
: 23/05/2024
: 23-26/05/2024
: 30/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			240237	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำโคลนจากบ่อน้ำ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.44 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น	
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.6	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C 5-Day BOD Test part 5210B	22.5 (H)	830.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	23.8	840.0
ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	342	8500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	2.2 (H)	535.0
ซัลเฟต (Sulfate) (SO ₄)	mg/L	Barium Chloride part 4500-S ²⁻ F	0.03	81.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	3.7	820.0

หมายเหตุ (Notes):
1. วิธีการทดสอบที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
Address: 90050 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 019905
Email: bk@bk.com

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: 142/15 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 092 609 8837 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศ. คสมโน โฉม ภู่อัด
: 23/05/2024
: 23/05/2024
: 23-26/05/2024
: 30/05/2024

ผลการทดสอบ (Test Results)
1. วิธีการทดสอบที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
Address: 90050 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 019905
Email: bk@bk.com

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: 142/15 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 092 609 8837 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศ. คสมโน โฉม ภู่อัด
: 23/05/2024
: 23/05/2024
: 23-26/05/2024
: 30/05/2024



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 90050 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 019905
Address: 90050 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 019905
Email: bk@bk.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: 142/15 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 092 609 8837 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศ. คสมโน โฉม ภู่อัด
: 23/05/2024
: 23/05/2024
: 23-26/05/2024
: 30/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			240237	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำโคลนจากบ่อน้ำ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.44 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น	
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	mg/L	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	0.10	80.50
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C 5-Day BOD Test part 5210B	22.5 (H)	830.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	23.8	840.0
ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	342	8500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	2.2 (H)	535.0
ซัลเฟต (Sulfate) (SO ₄)	mg/L	Barium Chloride part 4500-S ²⁻ F	0.03	81.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	3.7	820.0

หมายเหตุ (Notes):
1. วิธีการทดสอบที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
Address: 90050 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 019905
Email: bk@bk.com

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: 142/15 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 092 609 8837 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศ. คสมโน โฉม ภู่อัด
: 23/05/2024
: 23/05/2024
: 23-26/05/2024
: 30/05/2024

ผลการทดสอบ (Test Results)
1. วิธีการทดสอบที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
Address: 90050 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 019905
Email: bk@bk.com

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: 142/15 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 092 609 8837 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศ. คสมโน โฉม ภู่อัด
: 23/05/2024
: 23/05/2024
: 23-26/05/2024
: 30/05/2024

บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
Address: 90050 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 019905
Email: bk@bk.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 36296 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623995, 082 059 2885, 082 059 4883 โทรสาร : 076 619965
Address : 36296 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623995, 082 059 2885, 082 059 4883 Fax: 076 619965
E-mail: bknature.t@gmail.com

หน้า (Page): 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-72087

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	36296 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร (Tel.): 082 059 8937 โทรสาร (Fax): -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	สี กล้วยไม้ นม กุ้ง
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	23/05/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	23/05/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	24-25/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	30/05/2024
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Sompong Pongphichet

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสะอาด (จุดเก็บนม)	2452269
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.40 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) การทดสอบและการรายงานผลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างน้ำหรือการเก็บตัวอย่างอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการ
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (Analyzed by Subcontractor)
(5) Not Department of Industrial Works Accredited
(6) Not TSI Accredited
(7) Not TSI Accredited



หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F.P.7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 36296 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623995, 082 059 2885, 082 059 4883 โทรสาร : 076 619965
Address : 36296 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623995, 082 059 2885, 082 059 4883 Fax: 076 619965
E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	36296 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร (Tel.): 082 059 8937 โทรสาร (Fax): -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	สี กล้วยไม้ นม กุ้ง
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	23/05/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	23/05/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	23/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	30/05/2024
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Sompong Pongphichet

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสะอาด (จุดเก็บนม)	2452270
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.44 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform)	mpn	Dried at 100 °C for 25/40C	110	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) การทดสอบและการรายงานผลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างน้ำหรือการเก็บตัวอย่างอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการ
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (Analyzed by Subcontractor)
(5) การทำไม่ได้ในห้องปฏิบัติการ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
(7) Not TSI Accredited
(8) Not TSI Accredited




หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F.P.7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



หมู่ 4 : 59059 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623595, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร: 076 619065
Address: 59059 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukhet, 33120 Tel: 076 623595, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619065
เลขผู้เสียภาษี (Tax ID.): 002559103513 E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-87067

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อผู้ (Address)
: บริษัทเกษตรหาญอุตสาหกรรมสินค้า โฉมใหม่
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel.) : 092 608 6937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ซี คอนโด โฉมใหม่	รหัส : 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 17/06/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/06/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sarakpony pengsoy/tech
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 17-20/06/2024	
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 20/06/2024	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	DPO	0.66	0.50
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)				
ความเข้มข้นของคลอรีน (Combined Chlorine) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	DPO	0.52	0.5-1.0
ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Titration	87.2	80-100
แคลเซียม (Calcium Hardness) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	EDTA Titrimetric port 2540C	135	150
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Photometric	38.0	41.0
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen Ammonium) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Distill & Titration	2.5	2.2
ไนโตรเจนไนเตรต (Nitrate) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Spectrophotometric port 4500-NO ₃ -C	12.0	13.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ค่ามาตรฐานทดสอบการปนเปื้อนตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนในการประปา น้ำดื่ม น้ำกิน น้ำใช้
- (3) Not ISI Accredited
- (4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบ (Analyzed by Subcontractor)

(5) สถานที่เก็บตัวอย่าง :
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบ :
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ขอบเขตการรับประกันผลการทดสอบ :
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"**PROF**" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
P-78-0/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4 : 59059 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623595, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร: 076 619065
Address: 59059 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukhet, 33120 Tel: 076 623595, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619065
เลขผู้เสียภาษี (Tax ID.): 002559103513 E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-87067

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อผู้ (Address)
: บริษัทเกษตรหาญอุตสาหกรรมสินค้า โฉมใหม่
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel.) : 092 608 6937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ซี คอนโด โฉมใหม่	รหัส : 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 17/06/2024	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/06/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sampong pongsoy/tech
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 17-20/06/2024	
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 20/06/2024	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
ไทเทรชันไทเทรต (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiplex-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiplex-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
แบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria)	CFU/mL	Pour Plate	N.D.	N.D.
Straphylococcus aureus (S. aureus) ⁽³⁾⁽⁴⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique port 9213E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :


- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ค่ามาตรฐานทดสอบการปนเปื้อนตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนในการประปา น้ำดื่ม น้ำกิน น้ำใช้
- (3) Not ISI Accredited
- (4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบ (Analyzed by Subcontractor)
- (5) สถานที่เก็บตัวอย่าง :
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบ :
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ขอบเขตการรับประกันผลการทดสอบ :
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"**PROF**" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
P-78-0/1 V2.1 มกราคม 2563

ข้อมูลการจัดทำ ทด.๑ อาคาร เอ-1											
ประจำเดือน มิถุนายน 2567											
วันที่	มิเตอร์ไฟ				มิเตอร์น้ำ						
	MCC-WWT-A	kWh/day	MCC-WWT-B	kWh/day	มิเตอร์น้ำ-A	ท.บ.ม/วัน	มิเตอร์น้ำ-B	ท.บ.ม/วัน	มิเตอร์น้ำ-C	ท.บ.ม/วัน	
01/01	84372		81950		79378		76782		6528.431		
1	84428	56	82018	68	79410	32	76817	35	6528.431	0	
2	84485	57	82071	53	79445	35	76852	35	6528.431	0	
3	84534	49	82116	45	79470	25	76888	36	6530.193	1.762	
4	84586	52	82164	48	79502	32	76927	39	6530.193	0	
5	84641	55	82211	47	79534	32	76961	34	6530.193	0	
6	84695	54	82257	46	79567	33	76994	33	6530.193	0	
7	84751	56	82306	49	79597	30	77032	38	6530.193	0	
8	84808	57	82356	50	79626	29	77063	31	6530.193	0	
9	84862	54	82402	46	79658	32	77097	34	6530.193	0	
10	84911	49	82443	41	79691	33	77131	34	6531.639	1.446	
11	84966	55	82490	47	79723	32	77169	38	6531.639	0	
12	85021	55	82537	47	79752	29	77200	31	6552.566	20.927	
13	85077	56	82586	49	79779	27	77231	31	6565.832	11.266	
14	85128	51	82630	44	79810	31	77268	37	6577.634	13.802	
15	85186	58	82685	55	79849	39	77308	40	6577.634	0	
16	85242	56	82733	48	79882	33	77351	43	6583.179	5.545	
17	85293	51	82777	44	79911	29	77387	36	6583.249	0.07	
18	85344	51	82821	44	79940	29	77420	33	6583.249	0	
19	85396	52	82867	46	79972	32	77452	32	6583.249	0	
20	85452	56	82915	48	80006	34	77485	33	6583.249	0	
21	85507	55	82964	49	80039	33	77519	34	6583.249	0	
22	85562	55	83012	48	80073	34	77550	31	6583.249	0	
23	85615	53	83058	46	80109	36	77580	30	6583.249	0	
24	85666	51	83100	42	80147	38	77611	31	6584.095	0.846	
25	85720	54	83148	48	80182	35	77642	31	6584.095	0	
26	85772	52	83192	44	80220	38	77678	36	6584.102	0.007	
27	85829	57	83242	50	80261	41	77716	38	6584.102	0	
28	85882	53	83288	46	80295	34	77748	32	6584.102	0	
29	85937	55	83337	49	80330	35	77776	28	6584.102	0	
30	85991	54	83384	47	80367	37	77810	34	6584.102	0	
Total											55.671
สรุป											
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทุกเดือนอาคาร A, B				1,619	1,434	989	1028				
ปริมาณน้ำที่ใช้ทุกเดือนรวมในตึกทุกเดือนอาคาร A, B				3,053	kWh						
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B				2,072.671	กบ.ม.						
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B				1,658.14	กบ.ม.						

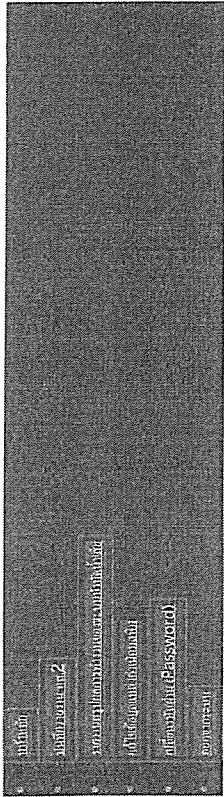

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ชื่อผู้ใช้: Deondo Mind ในฐานะ: เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี พ.ศ. 2567

เดือน	ปี	ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าผิดปกติ	ค่าเฉลี่ย	ค่าผิดปกติ	ค่าเฉลี่ย	ค่าผิดปกติ
มกราคม	2567	Deondo mine	ปกติ	5 Feb 2024	ปริมาณน้ำเสียสูง	ค่าเฉลี่ย	2567-01	Deondo mine
กุมภาพันธ์	2567	Deondo mine	ปกติ	5 Mar 2024	ปริมาณน้ำเสียสูง	ค่าเฉลี่ย	2567-02	Deondo mine
มีนาคม	2567	Deondo mine	ปกติ	8 Apr 2024	ปริมาณน้ำเสียสูง	ค่าเฉลี่ย	2567-03	Deondo mine
เมษายน	2567	Deondo mine	ปกติ	6 May 2024	ปริมาณน้ำเสียสูง	ค่าเฉลี่ย	2567-04	Deondo mine
พฤษภาคม	2567	Deondo mine	ปกติ	3 Jun 2024	ปริมาณน้ำเสียสูง	ค่าเฉลี่ย	2567-05	Deondo mine
มิถุนายน	2567	Deondo mine	ปกติ	2 Jul 2024	ปริมาณน้ำเสียสูง	ค่าเฉลี่ย	2567-06	Deondo mine

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ชื่อผู้ใช้: Deondo Mind ในฐานะ: เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี พ.ศ. 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระญาติแก้ว แขวงตำบล กะชู้ เขตอำเภอ กะชู้ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัทพ์ที่ ๐๖๖-๖๕๑๒๖๕ โทรสาร ๐๖๖-๖๕๑๒๖๖ มี บิดุคกลางสุด ติดถนน ๒ ไม่น เป็นเข้าของหรือ

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ๖ อาคารชุดจำนวน ๔๖๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี

ใบอนุญาตเลขที่ (จำมี) ออกให้โดย.....หมดยุ.....

ใบกรณี ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดยุ

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดยุ

ออกให้โดย.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดยุ

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดยุ

ออกให้โดย.....

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดยุ

ออกให้โดย.....

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดยุ

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแยกทิวตีสตติจ (AS).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย70.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....24.....ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวาดผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่องระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการที่จะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จ้างรถสูบละกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....

(๒) ปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จาระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....

(๔) การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

-ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

-อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับจ้างให้บริการบำบัด

น้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ มื้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบ้เกิดหรือรายงานโดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของบริษัทหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....

หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....

หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

สถิติและข้อมูลด้านปริมาณและค่ามลพิษของ บมจ.เอสซี											
การคำนวณมลพิษรวมแบบรายวันเฉลี่ย											
วัน เดือน	ปริมาณ ก๊าซพิษ จาก กระบวนการ ผลิต	ปริมาณ ก๊าซพิษ จาก กระบวนการ ผลิต	ปริมาณ ก๊าซพิษ จาก กระบวนการ ผลิต	ปริมาณ ก๊าซพิษ จาก กระบวนการ ผลิต	ปริมาณ ก๊าซพิษ จาก กระบวนการ ผลิต	ปริมาณ ก๊าซพิษ จาก กระบวนการ ผลิต	ปริมาณ ก๊าซพิษ จาก กระบวนการ ผลิต	ปริมาณ ก๊าซพิษ จาก กระบวนการ ผลิต	ปริมาณ ก๊าซพิษ จาก กระบวนการ ผลิต	ปริมาณ ก๊าซพิษ จาก กระบวนการ ผลิต	ปริมาณ ก๊าซพิษ จาก กระบวนการ ผลิต
1	68	35	28	รวม	131	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	53	35	28	รวม	116	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3	45	36	28.8	รวม	109.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4	48	39	31.2	รวม	118.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
5	47	34	27.2	รวม	108.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
6	46	33	26.4	รวม	105.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
7	49	38	30.4	รวม	117.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
8	50	31	24.8	รวม	105.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
9	46	34	27.2	รวม	107.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10	41	34	27.2	รวม	102.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
11	47	38	30.4	รวม	115.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12	47	31	24.8	รวม	102.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
13	49	31	24.8	รวม	104.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14	44	37	29.6	รวม	110.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15	55	40	32	รวม	127	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16	48	43	34.4	รวม	125.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17	44	34	26.8	รวม	104.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18	44	33	26.4	รวม	103.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19	46	32	25.6	รวม	103.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20	48	33	26.4	รวม	107.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21	49	34	27.2	รวม	110.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22	48	31	24.8	รวม	103.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23	46	32	25.6	รวม	103.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24	47	31	24.8	รวม	102.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25	48	31	24.8	รวม	103.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26	44	36	28.8	รวม	108.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27	50	38	30.4	รวม	118.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28	46	32	25.6	รวม	103.6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29	49	38	30.4	รวม	117.4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30	47	34	27.2	รวม	108.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
รวม	1,434	1,028	822.40								

ข้อมูลการจัดทำ พ.ศ. ๑๓๓๒-๒-๒											
ประจําเดือน พฤษภาคม 2567											
วันที่	มิต่อวัน			มิต่อวัน							
	MCC-WWT-A	MCC-WWT-B	KWh/Day	มิต่อวัน-A	ม.บ./วัน	มิต่อวัน-B	ม.บ./วัน	มิต่อวัน	ม.บ./วัน	มิต่อวัน	ม.บ./วัน
0000	82699		80647	78309		75691		6372.262		6372.262	0
1	82753	54	80680	78341	32	75733	42	6372.262		6372.262	0
2	82809	56	80715	78379	38	75770	37	6372.262		6372.262	0
3	82860	51	80745	78412	33	75803	33	6396.439		6396.439	24.177
4	82916	56	80782	78447	35	75842	39	6411.018		6411.018	14.579
5	82970	54	80813	78482	35	75877	35	6429.42		6429.42	18.402
6	83022	52	80855	78518	36	75913	36	6444.81		6444.81	25.39
7	83077	55	80893	78555	37	75947	34	6475.755		6475.755	20.945
8	83131	54	80926	78590	35	75981	34	6500.507		6500.507	24.793
9	83185	54	80959	78626	36	76019	38	6518.047		6518.047	17.56
10	83238	53	80991	78659	33	76052	33	6518.271		6518.271	0.224
11	83293	55	81025	78690	31	76083	31	6519.711		6519.711	1.44
12	83347	54	81058	78725	35	76115	32	6519.711		6519.711	0
13	83401	54	81091	78761	36	76155	40	6519.711		6519.711	0
14	83455	54	81122	78795	34	76190	35	6519.711		6519.711	0
15	83508	53	81171	78831	36	76227	37	6520.043		6520.043	0.332
16	83562	54	81226	78864	33	76259	32	6520.043		6520.043	0
17	83616	54	81273	78897	33	76296	37	6520.043		6520.043	0
18	83671	55	81322	78933	36	76327	31	6520.043		6520.043	0
19	83726	55	81368	78973	40	76356	29	6520.043		6520.043	0
20	83778	52	81411	79010	37	76390	34	6520.043		6520.043	0
21	83832	54	81458	79043	33	76422	32	6520.043		6520.043	0
22	83885	53	81504	79073	30	76451	29	6520.043		6520.043	0
23	83939	54	81555	79111	38	76488	37	6521.327		6521.327	7.284
24	83994	55	81622	79147	36	76522	34	6521.677		6521.677	0.35
25	84051	57	81674	79183	36	76557	35	6521.726		6521.726	0.049
26	84103	52	81719	79215	32	76593	36	6521.903		6521.903	0.177
27	84159	56	81768	79252	37	76637	41	6528.136		6528.136	0.233
28	84209	50	81810	79281	29	76669	32	6528.136		6528.136	0
29	84262	53	81855	79315	34	76703	34	6528.136		6528.136	0
30	84317	55	81902	79348	33	76742	39	6528.136		6528.136	0
31	84372	55	81950	79378	30	76782	40	6528.431		6528.431	0.295
Total	1,673		1303			1,069				1091	156.169
สรุป											
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B				2,976				KWh			
ปริมาณน้ำใช้เพื่อจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B				2,316.169				ลบ.บ.			
ปริมาณน้ำใช้เพื่อจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B				1,852.94				ลบ.บ.			

หน้าหลัก

บัญชีรายจ่าย พ.ศ. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แก้ไขข้อมูลเบื้องต้น

แก้ไขรหัสผ่าน (Password)

ออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูล: Deondo Mind ในภาวะ: เดือนมกราคม 2567

ปี พ.ศ.

วันที่	ปี	ปริมาณน้ำใช้เพื่อจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้เพื่อจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้เพื่อจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้เพื่อจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
01/01/2567	2567	Deondo mine	01	2567-01	Deondo mine
02/01/2567	2567	Deondo mine	02	2567-02	Deondo mine
03/01/2567	2567	Deondo mine	03	2567-03	Deondo mine
04/01/2567	2567	Deondo mine	04	2567-04	Deondo mine
05/01/2567	2567	Deondo mine	05	2567-05	Deondo mine

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระญาติแก้ว แขวงคำมด กะปู้ เขตอำเภอ กะปู้ จังหวัด อุทัยธานี โทรที่ ๐๖๖-๔๑๒๑๕ โทรสาร ๐๖๖-๔๑๒๑๖ มี นิติบุคคลอาคารชุด ชื่อ โป้น เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๓๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เอกภพเคมิคัลส์ (AS).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [แบบต่อเนื่อง..... 24..... ชั่วโมง/วัน

□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย □ เครื่องสูบน้ำ □ เครื่องเติมอากาศ

□ เครื่องควบคุม/ควบคุม/ควบคุม □ เครื่องควบคุม/ควบคุม

□ เครื่องสูบน้ำ □ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... จำลองสุบตะกอน.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....

(๒) ปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กิโลกรัมหรือกิโลกรัม).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย □ ปกติ □ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ □ ปกติ □ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องเติมอากาศ □ ปกติ □ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องควบคุม/ควบคุม □ ปกติ □ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องควบคุม/ควบคุม □ ปกติ □ คิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ □ ปกติ □ คิดปกติ (ระบุ).....

- อื่นๆ □ ปกติ □ คิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ๓๐๖ หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ข้อมูลการจัดทำ พส.๑ อาคาร ๒๐ ปี											
ประจำปี ๒๕๖๗											
วันที่	นิคมท่าเรือ				นิคมท่าเรือ				นิคมท่าเรือ		
	MCC-WWT-A	KWH/day	MCC-WWT-B	KWH/day	นิคมท่าเรือ-A	นิคมท่าเรือ-B	นิคมท่าเรือ-C	นิคมท่าเรือ-D	นิคมท่าเรือ-E	นิคมท่าเรือ-F	นิคมท่าเรือ-G
01/01	81062		79670		77242		74635		6280426		0.187
1	81116	54	79701	31	77283	41	74670	35	6280613	32.202	0.577
2	81169	53	79730	29	77319	36	74705	37	6313392	0	0
3	81222	53	79761	31	77355	36	74742	37	6313392	0	0
4	81279	57	79794	33	77390	35	74779	37	6313392	0	0
5	81333	54	79826	32	77424	34	74831	32	6313392	0	0
6	81392	59	79865	39	77463	39	74849	18	6313392	0	0
7	81447	55	79896	31	77496	33	74882	33	6313392	0	0
8	81499	52	79928	32	77530	34	74916	34	6314733	1.341	0
9	81553	54	79960	32	77568	38	74952	36	6347215	32.482	0
10	81607	54	79991	31	77604	36	74986	34	6347215	0	0
11	81665	58	80027	36	77637	33	75026	40	6347215	0	0
12	81719	54	80058	31	77672	35	75059	33	6347215	0	0
13	81775	56	80091	33	77707	35	75093	34	6347215	0	0
14	81830	55	80121	30	77740	33	75125	32	6347215	0	0
15	81884	54	80158	37	77775	35	75155	30	6347955	0.74	0
16	81936	52	80186	28	77809	34	75186	31	6347955	0	0
17	81989	53	80218	32	77843	34	75220	34	6347955	0	0
18	82047	58	80255	37	77878	35	75258	38	6347955	0	0
19	82100	53	80286	31	77911	33	75291	33	6370517	22.562	0
20	82157	57	80320	34	77945	34	75327	36	6370689	0.142	0
21	82212	55	80352	32	77980	35	75360	33	6372262	1.603	0
22	82275	63	80389	37	78023	43	75403	43	6372262	0	0
23	82319	44	80413	24	78053	30	75430	27	6372262	0	0
24	82374	55	80445	32	78091	38	75463	33	6372262	0	0
25	82427	53	80479	34	78129	38	75498	35	6372262	0	0
26	82483	56	80512	33	78165	36	75533	35	6372262	0	0
27	82539	56	80549	37	78202	37	75573	40	6372262	0	0
28	82592	53	80582	33	78238	36	75613	40	6372262	0	0
29	82644	52	80611	29	78273	35	75655	42	6372262	0	0
30	82699	55	80647	36	78309	36	75691	36	6372262	0	0
31											91.836
Total	1,637		977		1,067		1056				
สรุป											
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B				2,614				kWh			
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B				2,214.836				กWh			
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B				1,771.87				กWh			

- หน้าหลัก
- บันทึกสรุปรายงาน
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
- เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)
- ออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ชื่อผู้ใช้: Deondo Mind ในฐานะ: เจ้าหน้าที่เทคนิค
 ปี พ.ศ. 2567

วันที่	ปี	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	ข้อมูลการตรวจวัด	ข้อมูลการตรวจวัด	ข้อมูลการตรวจวัด	ข้อมูลการตรวจวัด	ข้อมูลการตรวจวัด	ข้อมูลการตรวจวัด	ข้อมูลการตรวจวัด	ข้อมูลการตรวจวัด
01/01	2567	Deondo mine	ปกติ	5 Feb 2024	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH
02/01	2567	Deondo mine	ปกติ	5 Mar 2024	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH
03/01	2567	Deondo mine	ปกติ	8 Apr 2024	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH
04/01	2567	Deondo mine	ปกติ	6 May 2024	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH	ค่า pH

รวมข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กรุงเทพมหานคร
 วันที่ 11 มีนาคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระญาติแก้ว แขวงสามก่ กะบุรี เขตอำเภอ กะบุรี จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๔๑๒๙๖ โทรสาร ๐๙๖-๖๔๑๒๙๖ มีนิติบุคคลอาคารชุด ติดถนน ใด ไม่ มี เป็นเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๖๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และมี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษเข้า ยสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย..... หมดอายุ.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกสิ่งแวดล้อม (AS).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70..... ต.บ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [แบบต่อเนื่อง]..... 24..... ชั่วโมง/วัน
[แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)].....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [เครื่องสูบน้ำ] [เครื่องเติมอากาศ]
[เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย] [เครื่องกวน/ผสมสารเคมี]
[เครื่องสูบตะกอน] [อื่นๆ (ระบุ)].....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท้องบ่ายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....
- (๒) ปริมาณการใช้กากกิจกรรม ในแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (ต.บ.ม.).....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต.บ.ม.).....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบตะกอน | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ต.บ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ๖๐ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามมาตรา ๑๐๖

แบบฉบับที่กรรณเจียรณแสดงสถิติและข้อมูลสู่ผู้แสดงผลการทำงานของบริษัทมีลักษณะ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังต่อไปนี้ ๑๔๓/๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูริศแก้ว แขวงตำบล กะพู้ แต่/อำเภอ กะพู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๖๖-๘๘๒๒๖๕ โทรสาร ๐๖๖-๘๘๒๒๖๕ มีเกิดผลจากการขาด ที่นอน โม่ เป็นเจ้าของกระเ
ผู้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาหารสุตจานาน ๔๓๖ ห้องชุด นำรับอาหาร เ และเป
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....มรดกอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการจ้างของระบบบำบัดน้ำดื่มเสียตั้งแต่ ตามแบบที่แนบ

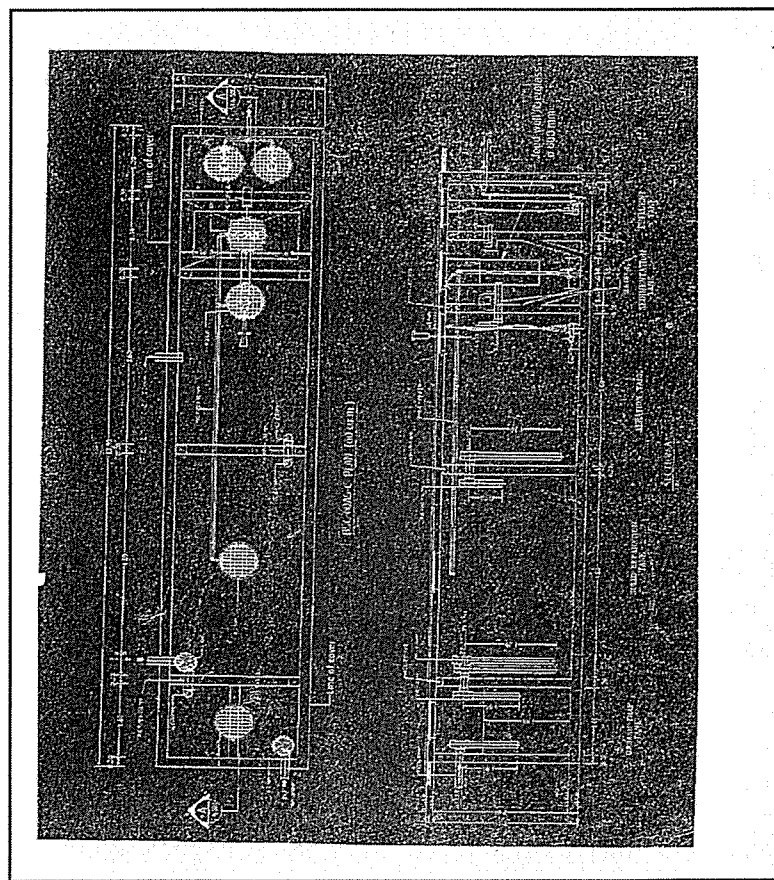

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบนำเสนำปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

ข้อมูลการจัดทำ ทบ.๑ อาคาร ๒- บี											
ประจำเดือน มีนาคม 2567											
วันที่	มิเตอร์ไฟ			มิเตอร์น้ำ					รวม	มิเตอร์น้ำ	รวม
	MCC-WWT-A kW/Day	MCC-WWT-B kW/Day	MCC-WWT-C kW/Day	มิเตอร์ไฟ-A ก.ว.ม./วัน	มิเตอร์ไฟ-B ก.ว.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-A ก.ว.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-B ก.ว.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-C ก.ว.ม./วัน			
01/03	79386	77894	75980	73539	6182.495	6182.495	0	0	0	0	0
02/03	79443	77954	60	73576	42	73576	37	6182.495	0	0	0
03/03	79498	78015	61	73612	39	73612	36	6182.495	0	0	0
04/03	79550	78071	56	73644	46	73644	32	6218.929	36.434	0	0
05/03	79603	78131	60	73677	45	73677	33	6218.929	0	0	0
06/03	79656	78191	60	73713	37	73713	36	6218.929	0	0	0
07/03	79711	78252	61	73751	58	73751	38	6219.098	0.169	0	0
08/03	79762	78308	56	73785	39	73785	34	6219.101	0.003	0	0
09/03	79819	78370	62	73820	42	73820	35	6219.106	0.005	0	0
10/03	79872	78428	58	73855	37	73855	35	6219.106	0	0	0
11/03	79928	78489	61	73889	43	73889	34	6219.106	0	0	0
12/03	79977	78543	54	73926	44	73926	37	6219.106	0	0	0
13/03	80035	78609	66	73962	42	73962	36	6219.888	0.782	0	0
14/03	80090	78670	61	74001	41	74001	39	6219.888	0	0	0
15/03	80144	78728	58	74037	42	74037	36	6219.95	0.062	0	0
16/03	80198	78786	58	74071	41	74071	34	6220.06	0.11	0	0
17/03	80252	78844	58	74106	34	74106	35	6234.868	14.808	0	0
18/03	80313	78910	66	74151	57	74151	45	6239.806	4.938	0	0
19/03	80359	78958	48	74180	35	74180	29	6241.496	1.69	0	0
20/03	80411	79024	66	74211	39	74211	31	6277.577	36.081	0	0
21/03	80467	79101	77	74249	41	74249	38	6277.577	0	0	0
22/03	80520	79136	35	74282	39	74282	33	6277.584	0.007	0	0
23/03	80583	79209	73	74326	47	74326	44	6277.59	0.006	0	0
24/03	80630	79275	66	74355	31	74355	29	6277.798	0.208	0	0
25/03	80683	79334	59	74389	38	74389	34	6277.798	0	0	0
26/03	80719	79395	61	74426	43	74426	37	6277.833	0.035	0	0
27/03	80788	79450	55	74460	34	74460	34	6277.833	0	0	0
28/03	80843	79512	62	74496	36	74496	36	6278.852	1.019	0	0
29/03	80897	79570	58	74531	37	74531	35	6278.967	0.115	0	0
30/03	80949	79602	32	74563	34	74563	32	6279.38	0.613	0	0
31/03	81007	79638	36	74600	39	74600	37	6280.364	0.784	0	0
31/03	81062	79670	32	74635	40	74635	35	6280.426	0.062	0	0
Total	1,676	1,776	1,262	1096							
สรุป											
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B			3,452			kWh					
ปริมาณน้ำเสียที่ถูกลีटरในแหล่งน้ำเสียอาคาร A, B			2,455.931			ลบ.ม.					
ปริมาณน้ำเสียที่จ่ายระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B			1,964.74			ลบ.ม.					

หน้าหลัก

เว็บไซต์กรมการช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567

แก้ไขข้อมูลเบื้องต้น

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อมูล: Deondo Mind Image: เลือกแบบบ้าน

ปี พ.ศ.

2567

วันที่	ปี	ชื่อแบบบ้าน	ชื่อแบบบ้าน	ชื่อแบบบ้าน	Image	Image	Image
2567	Deondo mine	2567	Deondo mine	2567	Deondo mine	2567	Deondo mine
2567	Deondo mine	2567	Deondo mine	2567	Deondo mine	2567	Deondo mine
2567	Deondo mine	2567	Deondo mine	2567	Deondo mine	2567	Deondo mine

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ดแก้ว แขวงตำบล กะซู้ เขตอำเภอ กะซู้ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๔๔๑๒๔๕ โทรสาร ๐๙๖-๔๔๑๒๔๕ มีนิติบุคคลการชุด ติดคอนโด ไม่น่า เป็นเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อักษรชุดจำนวน ๔๔๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับสำนักงานมีมาลง พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกพิเวตติตติล (AS).....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [แบบต่อเนื่อง]..... 24 ชั่วโมง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
(๑) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [เครื่องสูบน้ำ] [เครื่องเติมอากาศ]
[เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย] [เครื่องควบคุมสารเคมี]
[เครื่องสูบตะกอน] [อื่นๆ (ระบุ).....]

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่รองรับน้ำเสีย
(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... จัดรับตะกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....
(๒) ปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กิโลกรัมหรือกิโลกรัม).....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องควบคุมสารเคมี | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบตะกอน | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำบัญชี หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระญาติแก้ว แขวง/ตำบล กะพูน เขต/อำเภอ กะพูน จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖-๖๕๑๒๕๖ โทรสาร ๐๗๖-๖๕๑๒๕๖ มีนิติบุคคลอาคารชุด คือ คอนโด ไม่นับเป็นเข้าของฟรี
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๓๖ ห้องชุด ดำเนินการ เอะ และมีใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย..... หมออายุ.....
จึงมีแผนผังแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้ ตามแบบที่แนบ

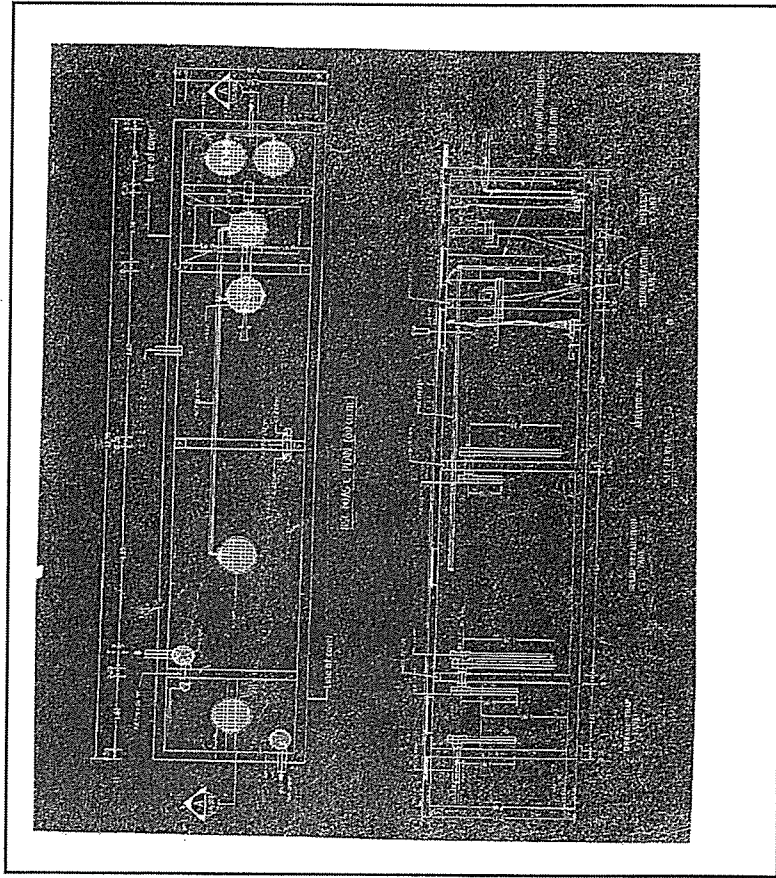

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียไปทูลเกล้าถวาย ครั้นนี้

ข้อมูลการจัดทำ ทด.๑ อาคาร เอ-บี												
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567												
วันที่	มิเตอร์ไฟ			มิเตอร์น้ำ								
	MCC-WWT-A	kWh/Day	MCC-WWT-B	kWh/Day	มิเตอร์น้ำ-A	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-B	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-C	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-D	ลบ.ม./วัน
รวม	77746		76208		74743		72496		6033.098			
1	77805	59	76273	65	74785	42	72533	37	6046.456	23.358		
2	77859	54	76331	58	74825	40	72569	36	6046.456	0		
3	77913	54	76391	60	74865	40	72607	38	6046.53	0.074		
4	77968	55	76448	57	74909	44	72642	35	6046.53	0		
5	78020	52	76602	154	74953	44	72678	36	6047.814	1.284		
6	78072	52	76658	44	74994	41	72714	36	6047.814	0		
7	78125	53	76617	59	75035	41	72750	36	6047.814	0		
8	78179	94	76674	57	75074	39	72789	39	6048.083	0.269		
9	78207	88	76733	59	75111	37	72827	38	6070.841	22.758		
10	78265	58	76792	59	75159	48	72860	33	6094.775	23.934		
11	78320	55	76851	59	75200	41	72894	34	6094.775	0		
12	78371	51	76903	52	75243	43	72928	34	6094.775	0		
13	78423	52	76959	56	75280	37	72963	35	6094.775	0		
14	78476	53	77030	71	75320	40	72999	36	6110.131	15.356		
15	78531	55	77092	62	75409	89	73053	54	6126.551	16.42		
16	78589	60	77156	64	75459	50	73076	23	6157.052	30.501		
17	78641	50	77210	54	75497	38	73113	37	6157.052	0		
18	78695	54	77269	59	75537	40	73147	34	6157.052	0		
19	78747	52	77323	54	75577	40	73183	36	6157.926	0.874		
20	78808	51	77377	54	75616	39	73219	36	6157.947	0.021		
21	78853	55	77435	58	75658	42	73254	35	6157.947	0		
22	79008	55	77492	57	75698	40	73291	37	6158.533	0.586		
23	79061	53	77548	56	75736	38	73327	36	6158.533	0		
24	79118	57	77618	70	75778	42	73363	36	6180.08	21.547		
25	79172	54	77666	48	75817	39	73399	36	6180.08	0		
26	79224	52	77721	55	75854	37	73432	33	6180.08	0		
27	79277	53	77777	56	75905	51	73469	37	6180.08	0		
28	79330	53	77836	59	75943	38	73504	35	6181.563	1.483		
29	79386	56	77894	58	75980	37	73539	35	6182.495	0.932		
30	79386	0	77894	0	75980	0	73539	0	6182.495	0		
31	79386	0	77894	0	75980	0	73539	0	6182.495	0		
Total		1,640		1,686		1,237		1043			159.397	

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B	3.326	kWh
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอาคารในแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A, B	2,439.397	ลบ.ม.
ปริมาณน้ำเสียที่ส่งระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B	1,951.52	ลบ.ม.

เทียบเด็ก
 บันทึกสรุปรายงาน ทด.2
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย
 เมื่อใช้ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
 เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)
 ออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย
 จัดทำโดย Deondo Mind ในฐานะ: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ปี น.ส.
 2567

ชื่อ	ตำแหน่ง/ชื่อจริง	ชื่อเล่น	ชื่อจริง	ชื่อเล่น	ชื่อจริง
ชื่อนาม	2567	Deondo mine	ชื่อนาม	2567-01	Deondo &
ชื่อนาม	2567	Deondo mine	ชื่อนาม	2567-02	Deondo &

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังต่อไปนี้ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเกิดแก้ว แขวงตำบล กะตุ้ เขตอำเภอ กะตุ้ จังหวัด กุกี๊ โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๔๑๒๖ โทรสาร ๐๙๖-๖๔๑๒๖ มีนิติบุคคลอาคารชุด คือคนใด เป็นเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทกิจการประเภท ขอาคารชุดจำนวน ๔๖๖ ห้องชุด ถ้าอาคาร เอ และ บี ขนานเขตอาชที่ (ถ้ามี)มคออยู่.....

ในการนี้ จักรยานเสือไฟทำงานของระบบนำวิถีของแหล่งกำเนิดมอพัลส์ สำหรับเตือน ภูมิภาคนิว

.....

(.....)

๒

๖. ใบอนุญาตลงที่.....แบบอาญ
ข้อละ ๑๕๐๗

ผู้ร่วมให้บริการด้านสุขภาพ

ใบปลิวเพลงที่.....หมดยุ.....
.....ออกให้ดู.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำนาญค้าฝิ่น และแหล่งรองรับทาง

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70..... ตามแนวทาง

(๓) การทิ้งของเสียลงระบบบำบัดน้ำเสีย 24..... ขั้วโมงวัน

(๓) จากระยะเครื่องมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง (รวม) ☐ เครื่องเดิมจาก

☐	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย	☐	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐	เครื่องทุบตะกอน	☐	อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แยกส่งมอบทรัพย์สินที่
ต่อม่ายมาขึ้นที่กรม

(๕) รับจัดการต่อม่ายที่ขึ้นจากกรมมาขึ้นที่เสนาบดีจัดการจัด ขึ้นจากอุปการะก่อน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ระเบียบการ ^{๑๗} ^๒ ^๓ ^๔ ^๕ ^๖ ^๗ ^๘ ^๙ ^{๑๐} ^{๑๑} ^{๑๒} ^{๑๓} ^{๑๔} ^{๑๕} ^{๑๖} ^{๑๗} ^{๑๘} ^{๑๙} ^{๒๐} ^{๒๑} ^{๒๒} ^{๒๓} ^{๒๔} ^{๒๕} ^{๒๖} ^{๒๗} ^{๒๘} ^{๒๙} ^{๓๐} ^{๓๑} ^{๓๒} ^{๓๓} ^{๓๔} ^{๓๕} ^{๓๖} ^{๓๗} ^{๓๘} ^{๓๙} ^{๔๐} ^{๔๑} ^{๔๒} ^{๔๓} ^{๔๔} ^{๔๕} ^{๔๖} ^{๔๗} ^{๔๘} ^{๔๙} ^{๕๐} ^{๕๑} ^{๕๒} ^{๕๓} ^{๕๔} ^{๕๕} ^{๕๖} ^{๕๗} ^{๕๘} ^{๕๙} ^{๖๐} ^{๖๑} ^{๖๒} ^{๖๓} ^{๖๔} ^{๖๕} ^{๖๖} ^{๖๗} ^{๖๘} ^{๖๙} ^{๗๐} ^{๗๑} ^{๗๒} ^{๗๓} ^{๗๔} ^{๗๕} ^{๗๖} ^{๗๗} ^{๗๘} ^{๗๙} ^{๘๐} ^{๘๑} ^{๘๒} ^{๘๓} ^{๘๔} ^{๘๕} ^{๘๖} ^{๘๗} ^{๘๘} ^{๘๙} ^{๙๐} ^{๙๑} ^{๙๒} ^{๙๓} ^{๙๔} ^{๙๕} ^{๙๖} ^{๙๗} ^{๙๘} ^{๙๙} ^{๑๐๐} ^{๑๐๑} ^{๑๐๒} ^{๑๐๓} ^{๑๐๔} ^{๑๐๕} ^{๑๐๖} ^{๑๐๗} ^{๑๐๘} ^{๑๐๙} ^{๑๑๐} ^{๑๑๑} ^{๑๑๒} ^{๑๑๓} ^{๑๑๔} ^{๑๑๕} ^{๑๑๖} ^{๑๑๗} ^{๑๑๘} ^{๑๑๙} ^{๑๒๐} ^{๑๒๑} ^{๑๒๒} ^{๑๒๓} ^{๑๒๔} ^{๑๒๕} ^{๑๒๖} ^{๑๒๗} ^{๑๒๘} ^{๑๒๙} ^{๑๓๐} ^{๑๓๑} ^{๑๓๒} ^{๑๓๓} ^{๑๓๔} ^{๑๓๕} ^{๑๓๖} ^{๑๓๗} ^{๑๓๘} ^{๑๓๙} ^{๑๔๐} ^{๑๔๑} ^{๑๔๒} ^{๑๔๓} ^{๑๔๔} ^{๑๔๕} ^{๑๔๖} ^{๑๔๗} ^{๑๔๘} ^{๑๔๙} ^{๑๕๐} ^{๑๕๑} ^{๑๕๒} ^{๑๕๓} ^{๑๕๔} ^{๑๕๕} ^{๑๕๖} ^{๑๕๗} ^{๑๕๘} ^{๑๕๙} ^{๑๖๐} ^{๑๖๑} ^{๑๖๒} ^{๑๖๓} ^{๑๖๔} ^{๑๖๕} ^{๑๖๖} ^{๑๖๗} ^{๑๖๘} ^{๑๖๙} ^{๑๗๐} ^{๑๗๑} ^{๑๗๒} ^{๑๗๓} ^{๑๗๔} ^{๑๗๕} ^{๑๗๖} ^{๑๗๗} ^{๑๗๘} ^{๑๗๙} ^{๑๘๐} ^{๑๘๑} ^{๑๘๒} ^{๑๘๓} ^{๑๘๔} ^{๑๘๕} ^{๑๘๖} ^{๑๘๗} ^{๑๘๘} ^{๑๘๙} ^{๑๙๐} ^{๑๙๑} ^{๑๙๒} ^{๑๙๓} ^{๑๙๔} ^{๑๙๕} ^{๑๙๖} ^{๑๙๗} ^{๑๙๘} ^{๑๙๙} ^{๒๐๐} ^{๒๐๑} ^{๒๐๒} ^{๒๐๓} ^{๒๐๔} ^{๒๐๕} ^{๒๐๖} ^{๒๐๗} ^{๒๐๘} ^{๒๐๙} ^{๒๑๐} ^{๒๑๑} ^{๒๑๒} ^{๒๑๓} ^{๒๑๔} ^{๒๑๕} ^{๒๑๖} ^{๒๑๗} ^{๒๑๘} ^{๒๑๙} ^{๒๒๐} ^{๒๒๑} ^{๒๒๒} ^{๒๒๓} ^{๒๒๔} ^{๒๒๕} ^{๒๒๖} ^{๒๒๗} ^{๒๒๘} ^{๒๒๙} ^{๒๓๐} ^{๒๓๑} ^{๒๓๒} ^{๒๓๓} ^{๒๓๔} ^{๒๓๕} ^{๒๓๖} ^{๒๓๗} ^{๒๓๘} ^{๒๓๙} ^{๒๔๐} ^{๒๔๑} ^{๒๔๒} ^{๒๔๓} ^{๒๔๔} ^{๒๔๕} ^{๒๔๖} ^{๒๔๗} ^{๒๔๘} ^{๒๔๙} ^{๒๕๐} ^{๒๕๑} ^{๒๕๒} ^{๒๕๓} ^{๒๕๔} ^{๒๕๕} ^{๒๕๖} ^{๒๕๗} ^{๒๕๘} ^{๒๕๙} ^{๒๖๐} ^{๒๖๑} ^{๒๖๒} ^{๒๖๓} ^{๒๖๔} ^{๒๖๕} ^{๒๖๖} ^{๒๖๗} ^{๒๖๘} ^{๒๖๙} ^{๒๗๐} ^{๒๗๑} ^{๒๗๒} ^{๒๗๓} ^{๒๗๔} ^{๒๗๕} ^{๒๗๖} ^{๒๗๗} ^{๒๗๘} ^{๒๗๙} ^{๒๘๐} ^{๒๘๑} ^{๒๘๒} ^{๒๘๓} ^{๒๘๔} ^{๒๘๕} ^{๒๘๖} ^{๒๘๗} ^{๒๘๘} ^{๒๘๙} ^{๒๙๐} ^{๒๙๑} ^{๒๙๒} ^{๒๙๓} ^{๒๙๔} ^{๒๙๕} ^{๒๙๖} ^{๒๙๗} ^{๒๙๘} ^{๒๙๙} ^{๓๐๐} ^{๓๐๑} ^{๓๐๒} ^{๓๐๓} ^{๓๐๔} ^{๓๐๕} ^{๓๐๖} ^{๓๐๗} ^{๓๐๘} ^{๓๐๙} ^{๓๑๐} ^{๓๑๑} ^{๓๑๒} ^{๓๑๓} ^{๓๑๔} ^{๓๑๕} ^{๓๑๖} ^{๓๑๗} ^{๓๑๘} ^{๓๑๙} ^{๓๒๐} ^{๓๒๑} ^{๓๒๒} ^{๓๒๓} ^{๓๒๔} ^{๓๒๕} ^{๓๒๖} ^{๓๒๗} ^{๓๒๘} ^{๓๒๙} ^{๓๓๐} ^{๓๓๑} ^{๓๓๒} ^{๓๓๓} ^{๓๓๔} ^{๓๓๕} ^{๓๓๖} ^{๓๓๗} ^{๓๓๘} ^{๓๓๙} ^{๓๔๐} ^{๓๔๑} ^{๓๔๒} ^{๓๔๓} ^{๓๔๔} ^{๓๔๕} ^{๓๔๖} ^{๓๔๗} ^{๓๔๘} ^{๓๔๙} ^{๓๕๐} ^{๓๕๑} ^{๓๕๒} ^{๓๕๓} ^{๓๕๔} ^{๓๕๕} ^{๓๕๖} ^{๓๕๗} ^{๓๕๘} ^๓

(๒) ปริมาณการใช้นำทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ตบม.)

(๓) ปริมาณเฉลี่ยที่เขารับน้ำตามสาย (ลบ.ม.)

[illegible]

(๒) วิทยาลัยการช่างเพื่อสร้างสังคมก้าวหน้า (วิทยาลัยเทคนิค)

(b) การทำงานของระบบนำค่าเสียและอุปกรณ์

- ระบุว่าพบตัวแม่เสีย	☐	ปกติ	☐	ผิดปกติ (ระบุ).....
- ได้ร้องเรียนทนาย	☐	ปกติ	☐	ผิดปกติ (ระบุ).....

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(๙) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ตบม.)

(๕) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ได้ทดสอบสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือไม่ได้บันทึกหรือรายงานตามตาราง ๗๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามกฎหมายว่า ๑๐๙

ข้อมูลการจัดทำ ทดสอบอาคาร ๒-๒												
ประวัติอาคาร ๒๒๒												
วันที่	ข้อมูลอาคาร			ข้อมูลอาคาร			ข้อมูลอาคาร			ข้อมูลอาคาร		
	MCC-WWT-A	KWH/Day	MCC-WWT-B	KWH/Day	มิตเตอร์ A	มิตเตอร์ B	มิตเตอร์ A	มิตเตอร์ B	มิตเตอร์ A	มิตเตอร์ B	มิตเตอร์ A	มิตเตอร์ B
วันที่	74999	74793	74793	74793	73559	71368	73559	71368	73559	71368	73559	71368
1	75097	98	74850	57	73597	38	73597	38	73597	38	73597	38
2	75197	100	74908	58	73633	36	73633	36	73633	36	73633	36
3	75295	98	74966	58	73669	36	73669	36	73669	36	73669	36
4	75391	96	75019	53	73703	34	73703	34	73703	34	73703	34
5	75498	107	75041	22	73740	37	73740	37	73740	37	73740	37
6	75590	92	75079	38	73772	32	73772	32	73772	32	73772	32
7	75693	103	75138	59	73812	41	73812	41	73812	41	73812	41
8	75793	100	75196	58	73853	40	73853	40	73853	40	73853	40
9	75885	92	75249	53	73889	36	73889	36	73889	36	73889	36
10	75983	98	75306	57	73927	38	73927	38	73927	38	73927	38
11	76078	95	75359	53	73963	38	73963	38	73963	38	73963	38
12	76174	96	75382	23	74000	35	74000	35	74000	35	74000	35
13	76277	103	75447	65	74036	36	74036	36	74036	36	74036	36
14	76376	99	75505	58	74076	40	74076	40	74076	40	74076	40
15	76470	94	75529	24	74115	39	74115	39	74115	39	74115	39
16	76570	100	75619	90	74154	39	74154	39	74154	39	74154	39
17	76665	95	75674	55	74189	35	74189	35	74189	35	74189	35
18	76762	97	75730	56	74229	40	74229	40	74229	40	74229	40
19	76888	126	75807	77	74279	50	74279	50	74279	50	74279	50
20	76966	78	75851	44	74305	26	74305	26	74305	26	74305	26
21	77066	100	75910	59	74348	43	74348	43	74348	43	74348	43
22	77162	96	75966	56	74386	38	74386	38	74386	38	74386	38
23	77237	95	75988	22	74422	36	74422	36	74422	36	74422	36
24	77354	97	75993	5	74459	37	74459	37	74459	37	74459	37
25	77419	65	76051	58	74498	39	74498	39	74498	39	74498	39
26	77473	54	76108	57	74537	39	74537	39	74537	39	74537	39
27	77531	58	76113	5	74539	2	74539	2	74539	2	74539	2
28	77586	55	76116	3	74618	79	74618	79	74618	79	74618	79
29	77641	55	76118	2	74661	43	74661	43	74661	43	74661	43
30	77693	52	76153	35	74700	39	74700	39	74700	39	74700	39
31	77746	53	76208	55	74743	43	74743	43	74743	43	74743	43
รวม	56977	2,747		1,415		1,184		1,128		1,128		1,128

หน้าหลัก

บันทึกข้อมูลอาคาร 2

รายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แก้ไขข้อมูลเบื้องต้น

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ข้อมูลอาคาร ๒๒๒

รายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลอาคาร ๒๒๒

แก้ไขข้อมูลเบื้องต้น

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ชื่อผู้ใช้งาน: Deondo Mind buane

รหัสผ่าน: 2567

วันที่: 5 Feb 2024

เวลา: 25:07:01

สถานที่: ๒๒๒

สถานะ: ๒๒๒

ข้อมูลอาคาร ๒๒๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระสุเมรุเก่า แขวงสามกฤ กะบุรี เขตอู่ทอง กะบุรี จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๖๖-๖๔๑๑๑๕ โทรสาร ๐๖๖-๖๔๑๑๑๖ มี ผลิตผลจากการจุด คัดอบโด โยน เป็นเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ยถารชุดจำนวน ๔๖๖ ก้อนชุด ทำรับอาคาร เอะ และ มี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....นายชยาญ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....นายชยาญ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....นายชยาญ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแยกทิวเต็ดตัสต์ (AS).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย70..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [แบบต่อเนื่อง].....24..... ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องควบคุม/ควบคุม ☐ เครื่องควบคุม/ควบคุม

☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ที่จะปล่อยน้ำทิ้ง

(๕) วิธีการระดมทุนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....ทิ้งรวมศูนย์

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....
- (๒) ปริมาณการใช้กากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องควบคุม/ควบคุม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องควบคุม/ควบคุม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ติดต่อกับผลิต ข้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๖๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๖๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลที่จะแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธินเก่า แขวงตลาด กะพู่ เขตอำเภอ กะพู่ จังหวัด ยุคใต้ โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๖๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๖๕ มีนิติบุคคลอาคารชุด คีคอน โด ไมน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๖๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และบี

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย..... นครอุบลราชธานี

ผู้มีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้ ตามแบบที่แนบมา

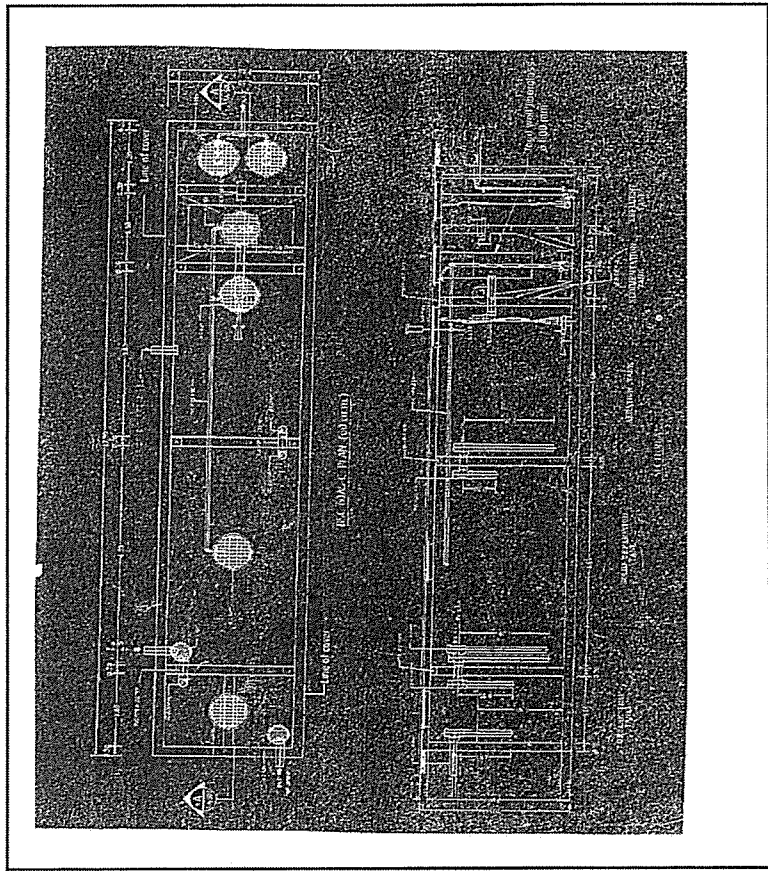

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้